Nummer	Bijlagen omgevingsvergunning Gemeente Zuidhorn (Tijdelijk) NW380 kV (05)				
	Titel	Versie	Tekening/documentnummer	Vergunning	Opmerkingen
1	ALG000: Projectomschrijving diverse constructieve onderdelen			WAB0	
2	ALG001: Overzichtstekening gehele tracé			WAB0	
3	WAB005: Kadastrale gegevens per mastlocatie			WAB0	
4	WAB010: Mastenboek met detailtekening per mast			WAB0	
5	WAB011: Rapportages veldonderzoeken per mast			WAB0	
6	WAB013: Technische tijdelijke objecten buiten inpassingsplan			WAB0	
7	WAB014: Ruimtelijke onderbouwing			WAB0	
8	WAB015: Technische tekening werkweg			WAB0	
9	WAB016: Tekening in-en uitritten			WAB0	
10	WAB024: Bestemmingsplanoverzicht			WAB0	
11	WAB030: Situatietekening met overzicht objecten			WAB0	
12	WAB034 technische gegevens tijdelijke 150kV masten			WAB0	
13	WAB035: Lengteprofiel tijdelijke 150kV masten			WAB0	
14	WAB037: Gegevens plaatsen tijdelijke jukken			WAB0	

Bijlage 8
Technische tekening werkweg

Noord • West 380kV Aansluiting bouwwegen openbare weg

Doorsnede

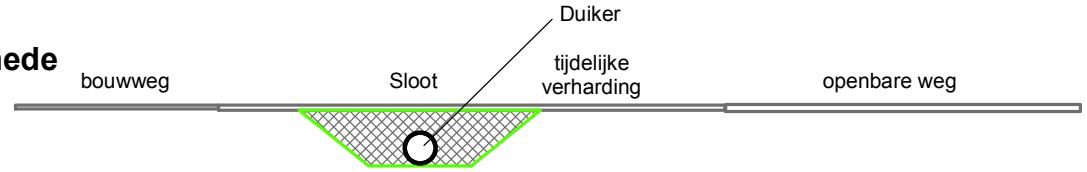

Situatie

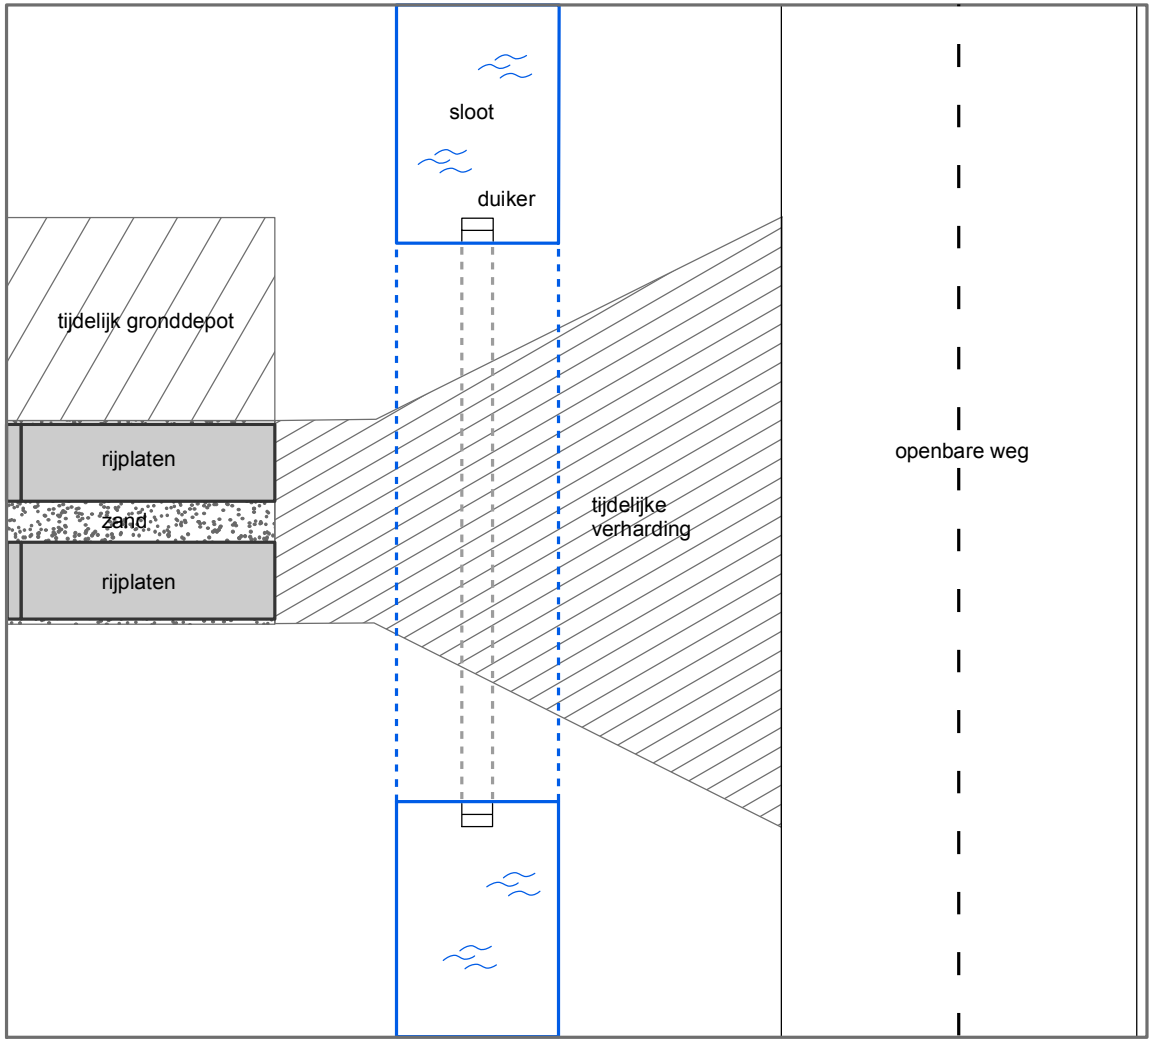

Principe

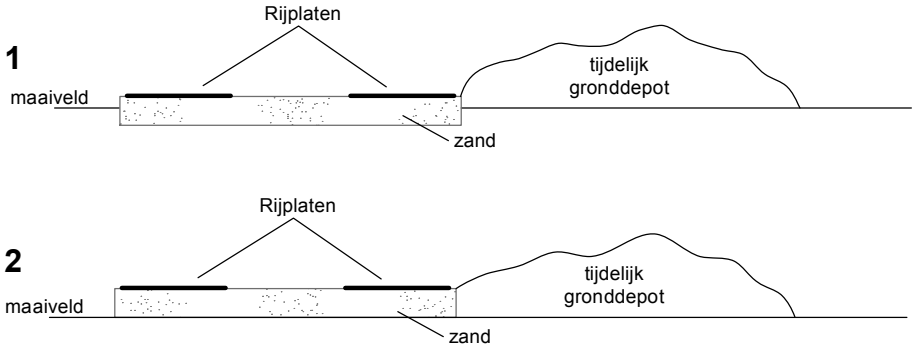

Principe ontwerp aansluiting bouwwegen openbare weg	Project: **Noord • West 380kV**
TenneT Taking power further	5-3-2015 | formaat: A4
	Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Bijlage 9
Tekening in-en uitritten

Noord • West 380kV — Aansluitingen bouwwegen openbare weg — kaart 2

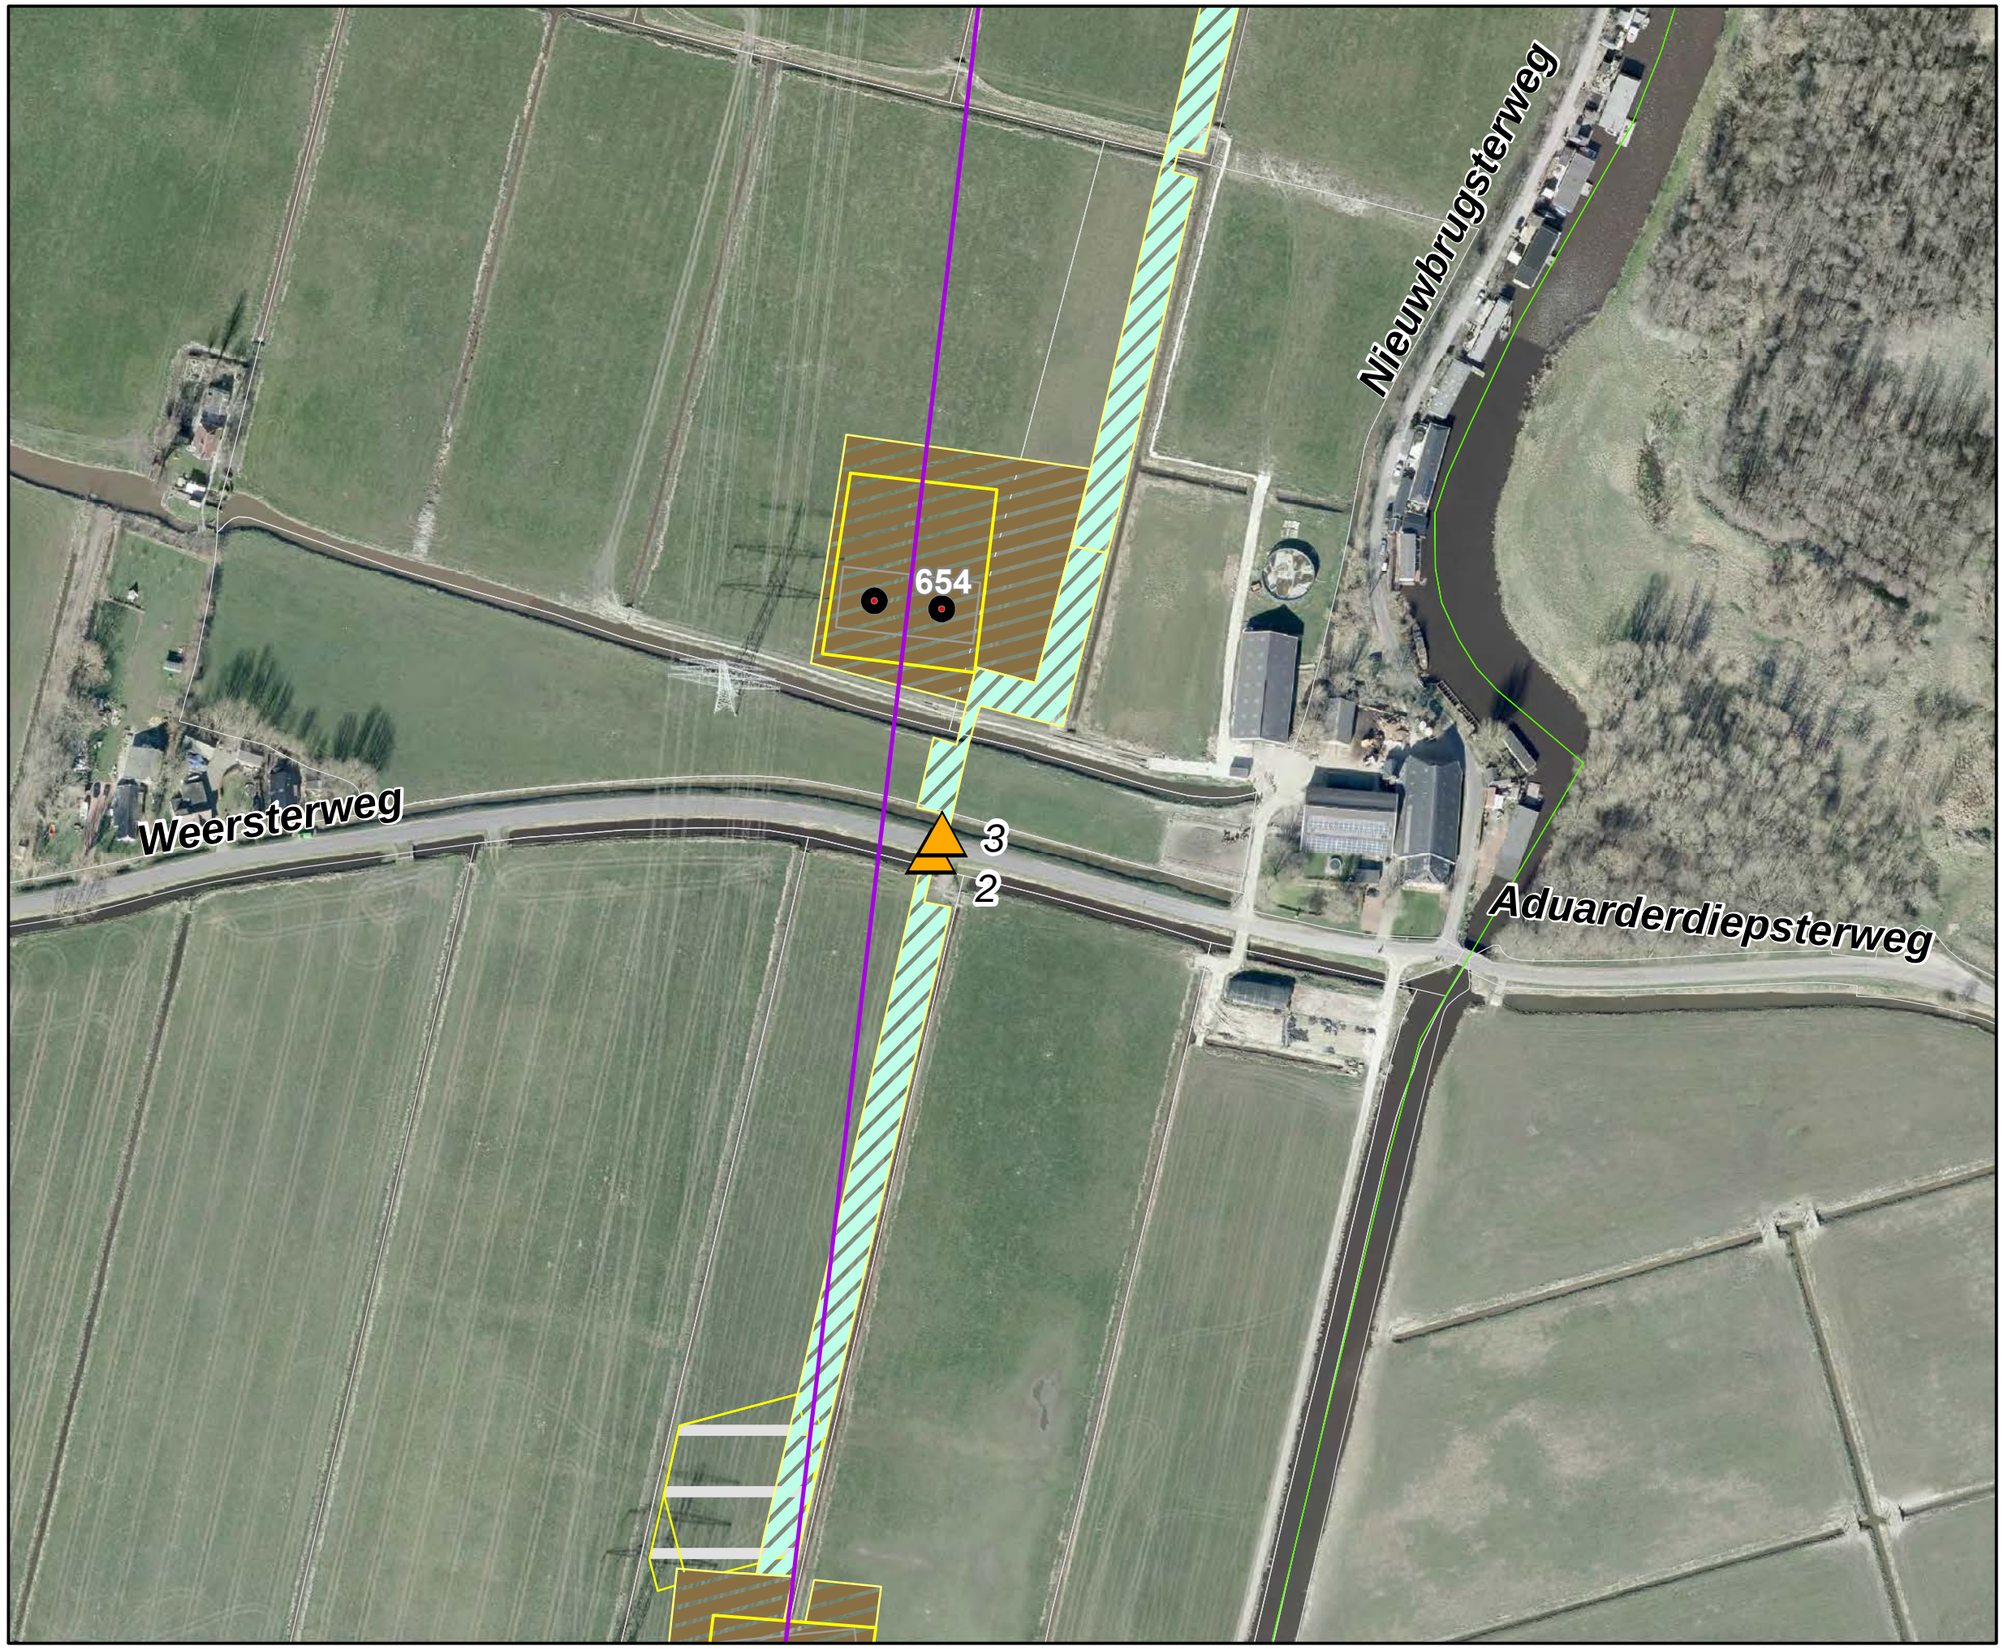

Legenda

- In- uitritten

Noord-West 380kV

- Trace V2.9
- Mast
- Mastvoeten
- Fundatie
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Kadastraal perceel

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	19-1-2016
Schaal	1:2.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB00_In_uitritten		

0 25 50 75 100 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Noord • West 380kV — Aansluitingen bouwwegen openbare weg — kaart 3

Legenda

- In- uitritten

Noord-West 380kV

- Trace V2.9
- Mast
- Mastvoeten
- Fundatie
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Kadastraal perceel

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	19-1-2016
Schaal	1:2.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB00_In_uitritten		

0 25 50 75 100 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Noord • West 380kV — Aansluitingen bouwwegen openbare weg — kaart 4

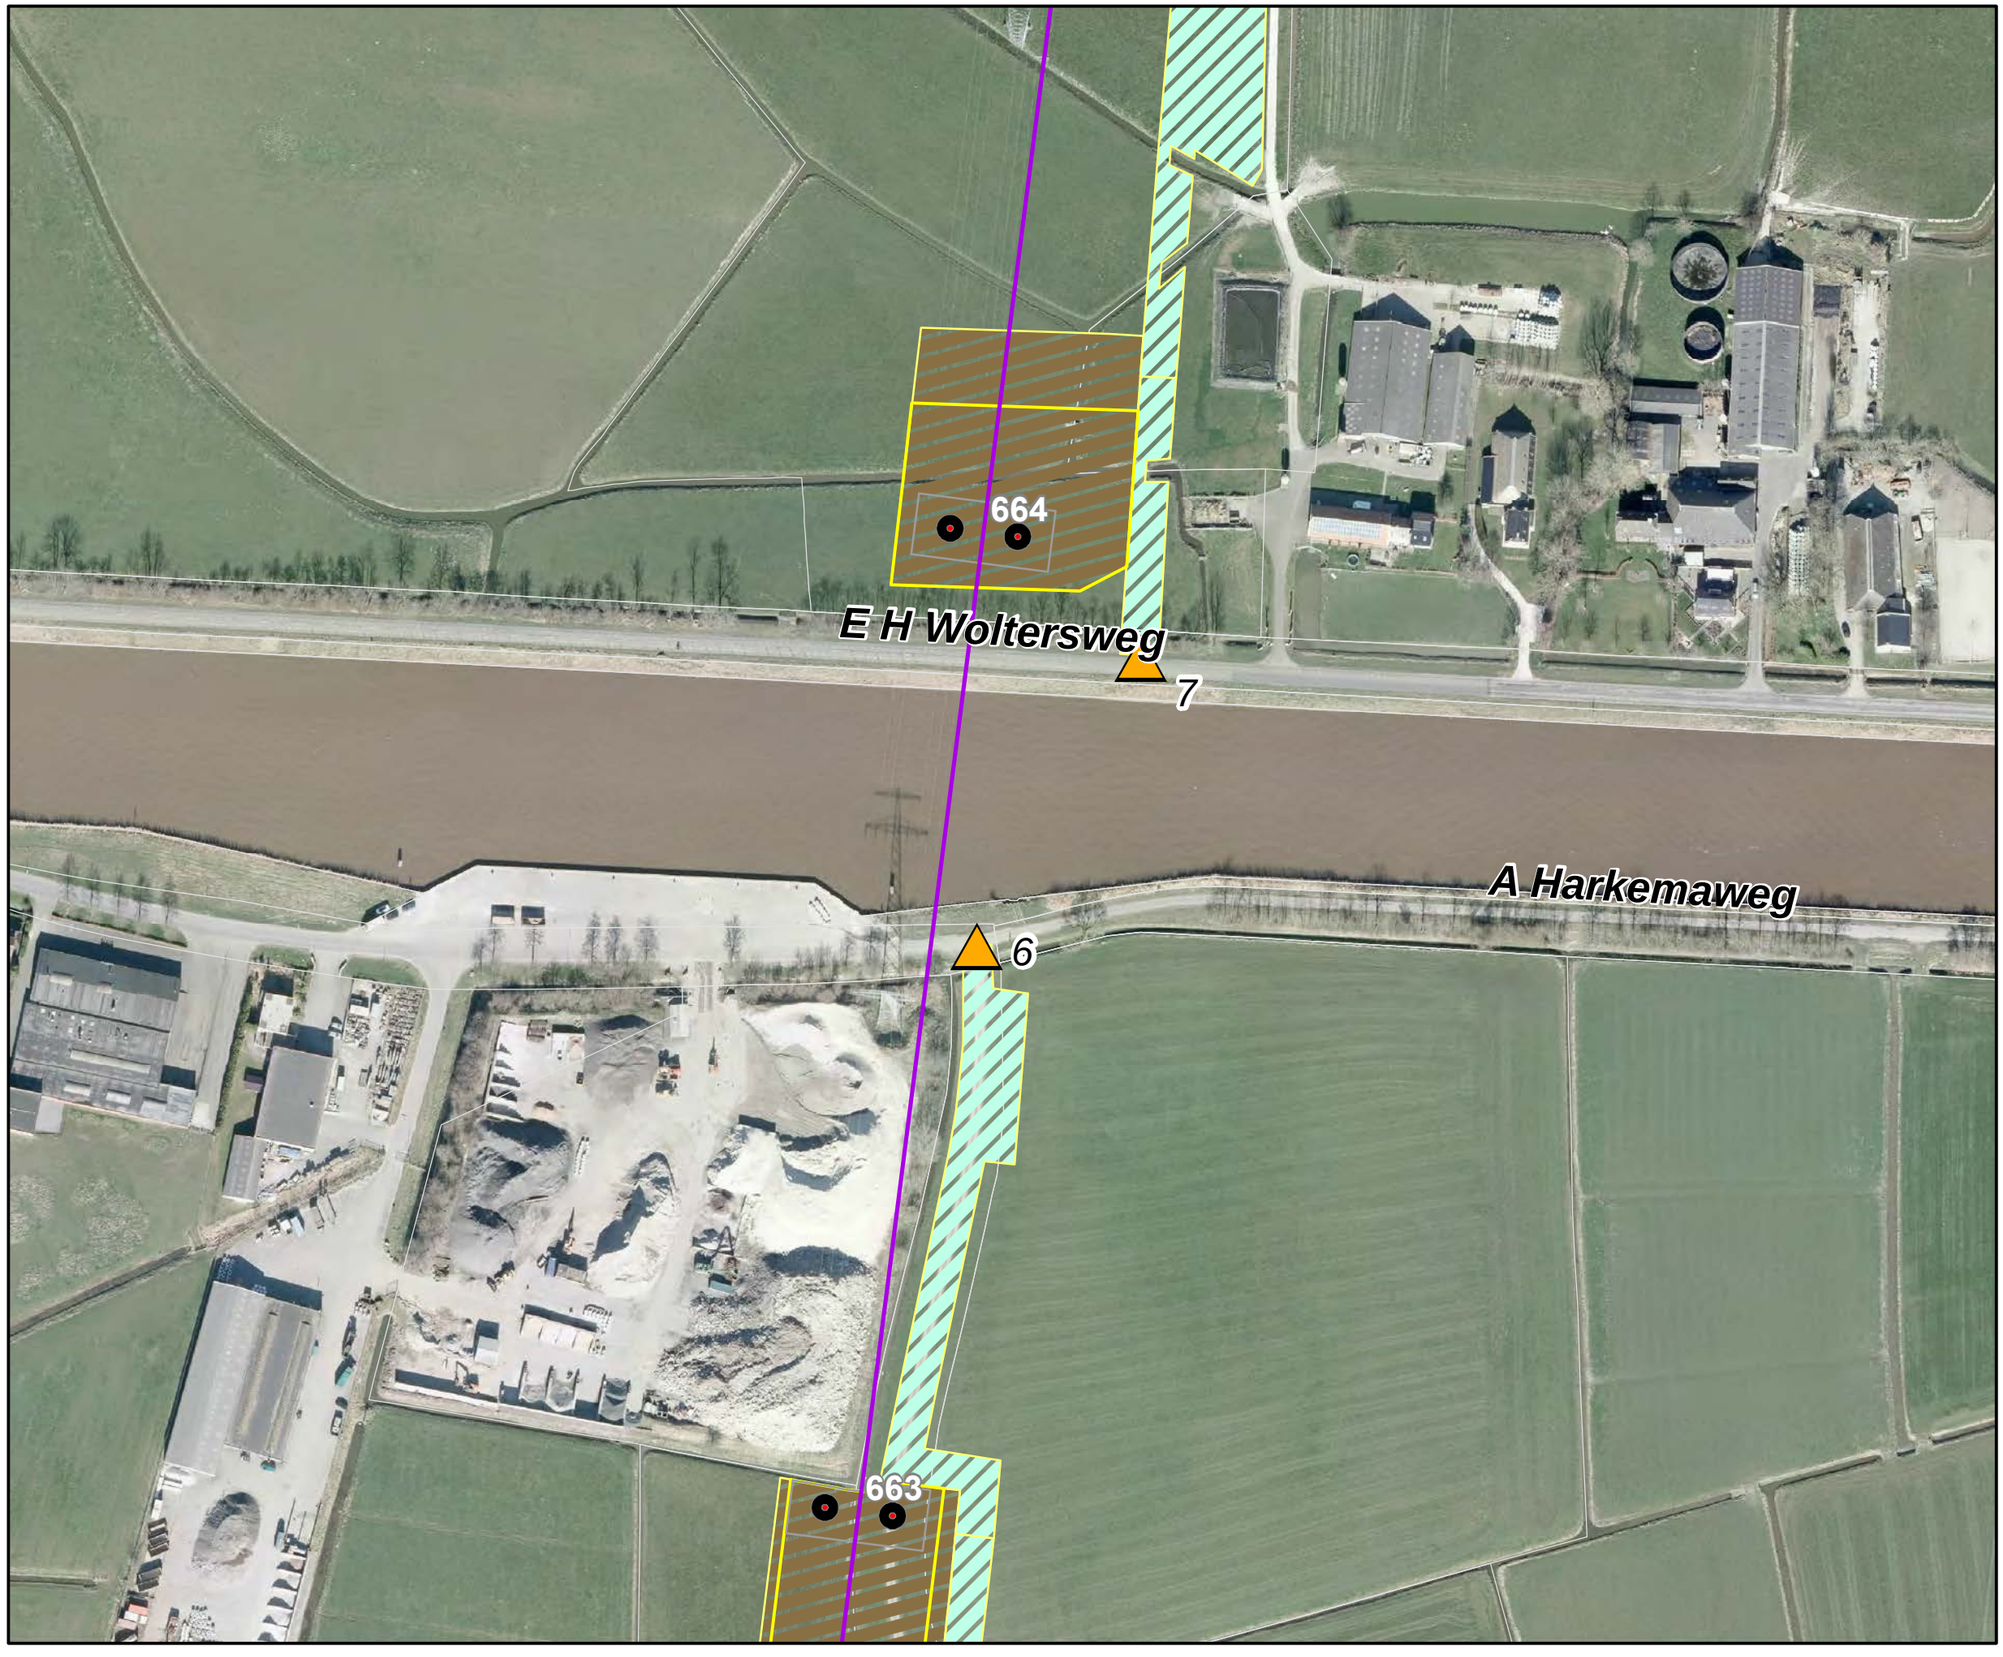

Legenda

- In- uitritten

Noord-West 380kV

- Trace V2.9
- Mast
- Mastvoeten
- Fundatie
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Kadastraal perceel

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	19-1-2016
Schaal	1:2.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB00_In_uitritten		

0 25 50 75 100 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Bijlage 10
Bestemmingsplanoverzicht

Noord • West 380kV

Gemeente Zuidhorn
Bestemmingsplan Buitengebied

kaart 1

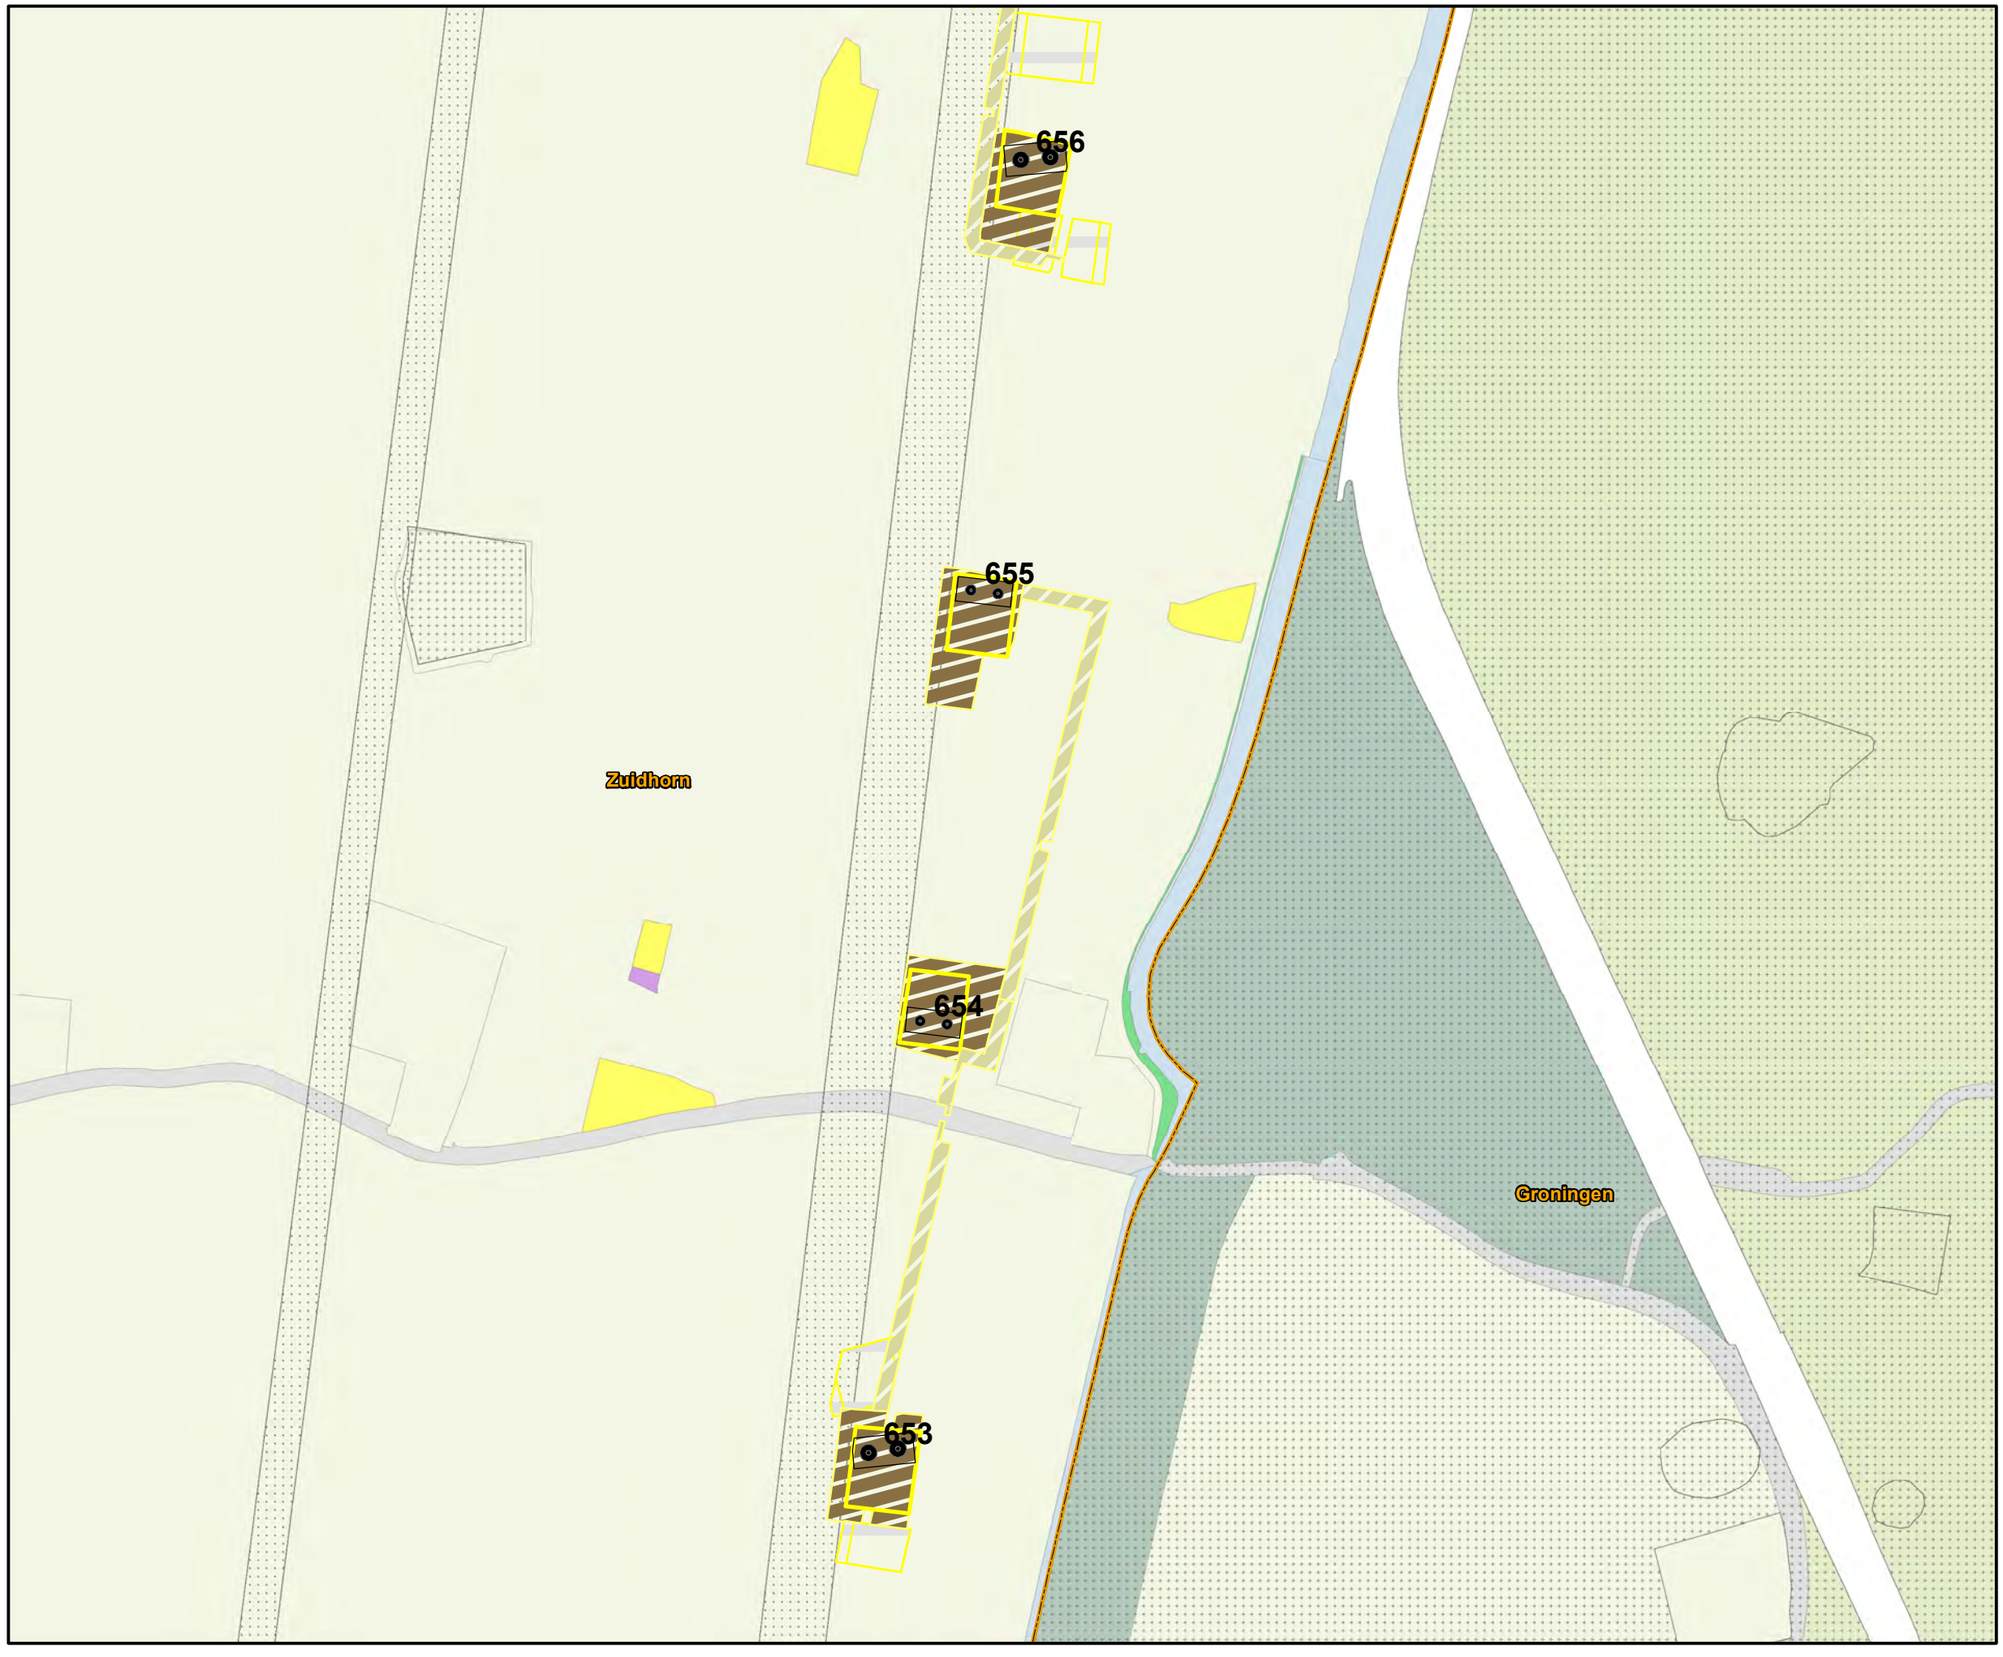

Legenda

- Gemeentegrenzen
- Mast
- Fundatie permanent
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Lierplaatsen

Dubbelbestemming

- geluidszone
- waterstaatsdoeleinden, waterstaat
- molenbiotoop
- leiding
- straalpad
- archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied
- militaire voorzieningen
- waarde
- waterkering
- beschermd dorps-/stadsgezicht
- waterstaat
- aanvliegroutes

Enkelbestemming

- overig
- verkeer
- kantoor
- cultuur en ontspanning
- centrum
- bos
- natuur
- gemengd
- recreatie
- detailhandel
- dienstverlening
- ontspanning en vermaak
- maatschappelijk
- tuin
- infrastructuur
- groen
- wonen
- horeca
- agrarisch
- agrarisch met waarden
- woongebied
- sport
- bedrijventerrein
- water
- abedrijf

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	6-1-2016
Schaal	1:5.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB024_Zuidhorn		

0 50 100 150 200 250 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Noord • West 380kV

Gemeente Zuidhorn
Bestemmingsplan Buitengebied

kaart 2

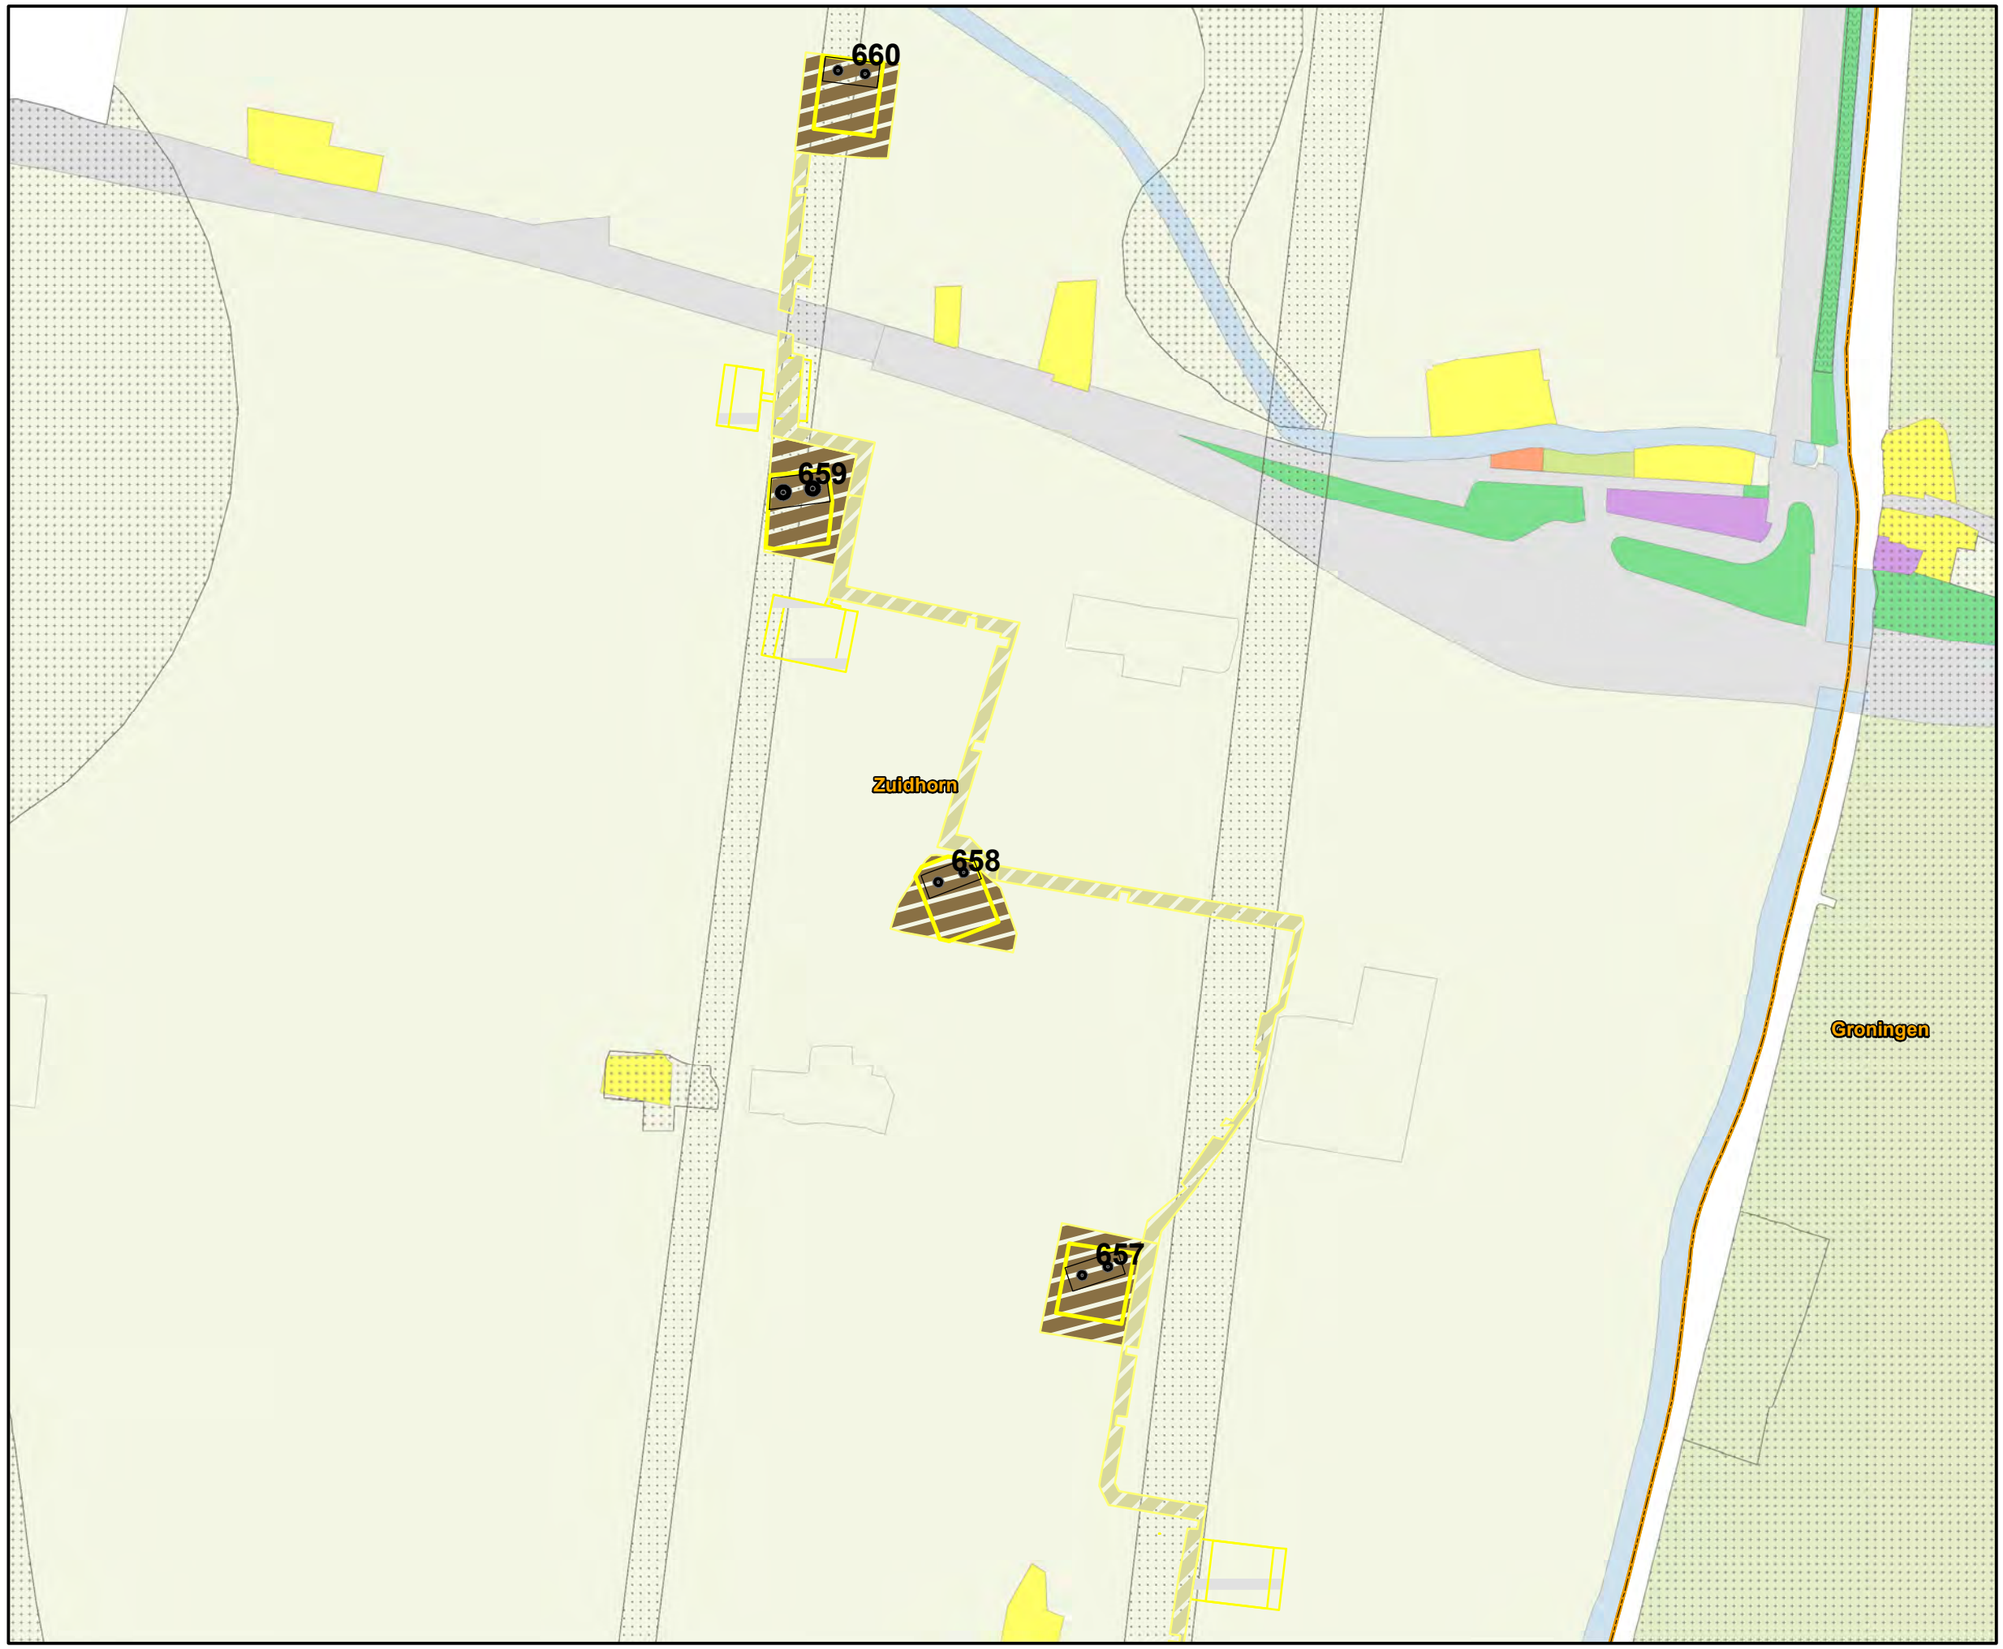

Legenda

- Gemeentegrenzen
- Mast
- Fundatie permanent
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Lierplaatsen

Dubbelbestemming

- geluidszone
- waterstaatsdoeleinden, waterstaat
- molenbiotoop
- leiding
- straalpad
- archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied
- militaire voorzieningen
- waarde
- waterkering
- beschermd dorps-/stadsgezicht
- waterstaat
- aanvliegroutes

Enkelbestemming

- overig
- verkeer
- kantoor
- cultuur en ontspanning
- centrum
- bos
- natuur
- gemengd
- recreatie
- detailhandel
- dienstverlening
- ontspanning en vermaak
- maatschappelijk
- tuin
- infrastructuur
- groen
- wonen
- horeca
- agrarisch
- agrarisch met waarden
- woongebied
- sport
- bedrijventerrein
- water
- abedrijf

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	6-1-2016
Schaal	1:5.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB024_Zuidhorn		

0 50 100 150 200 250 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Noord • West 380kV

Gemeente Zuidhorn
Bestemmingsplan Buitengebied

kaart 3

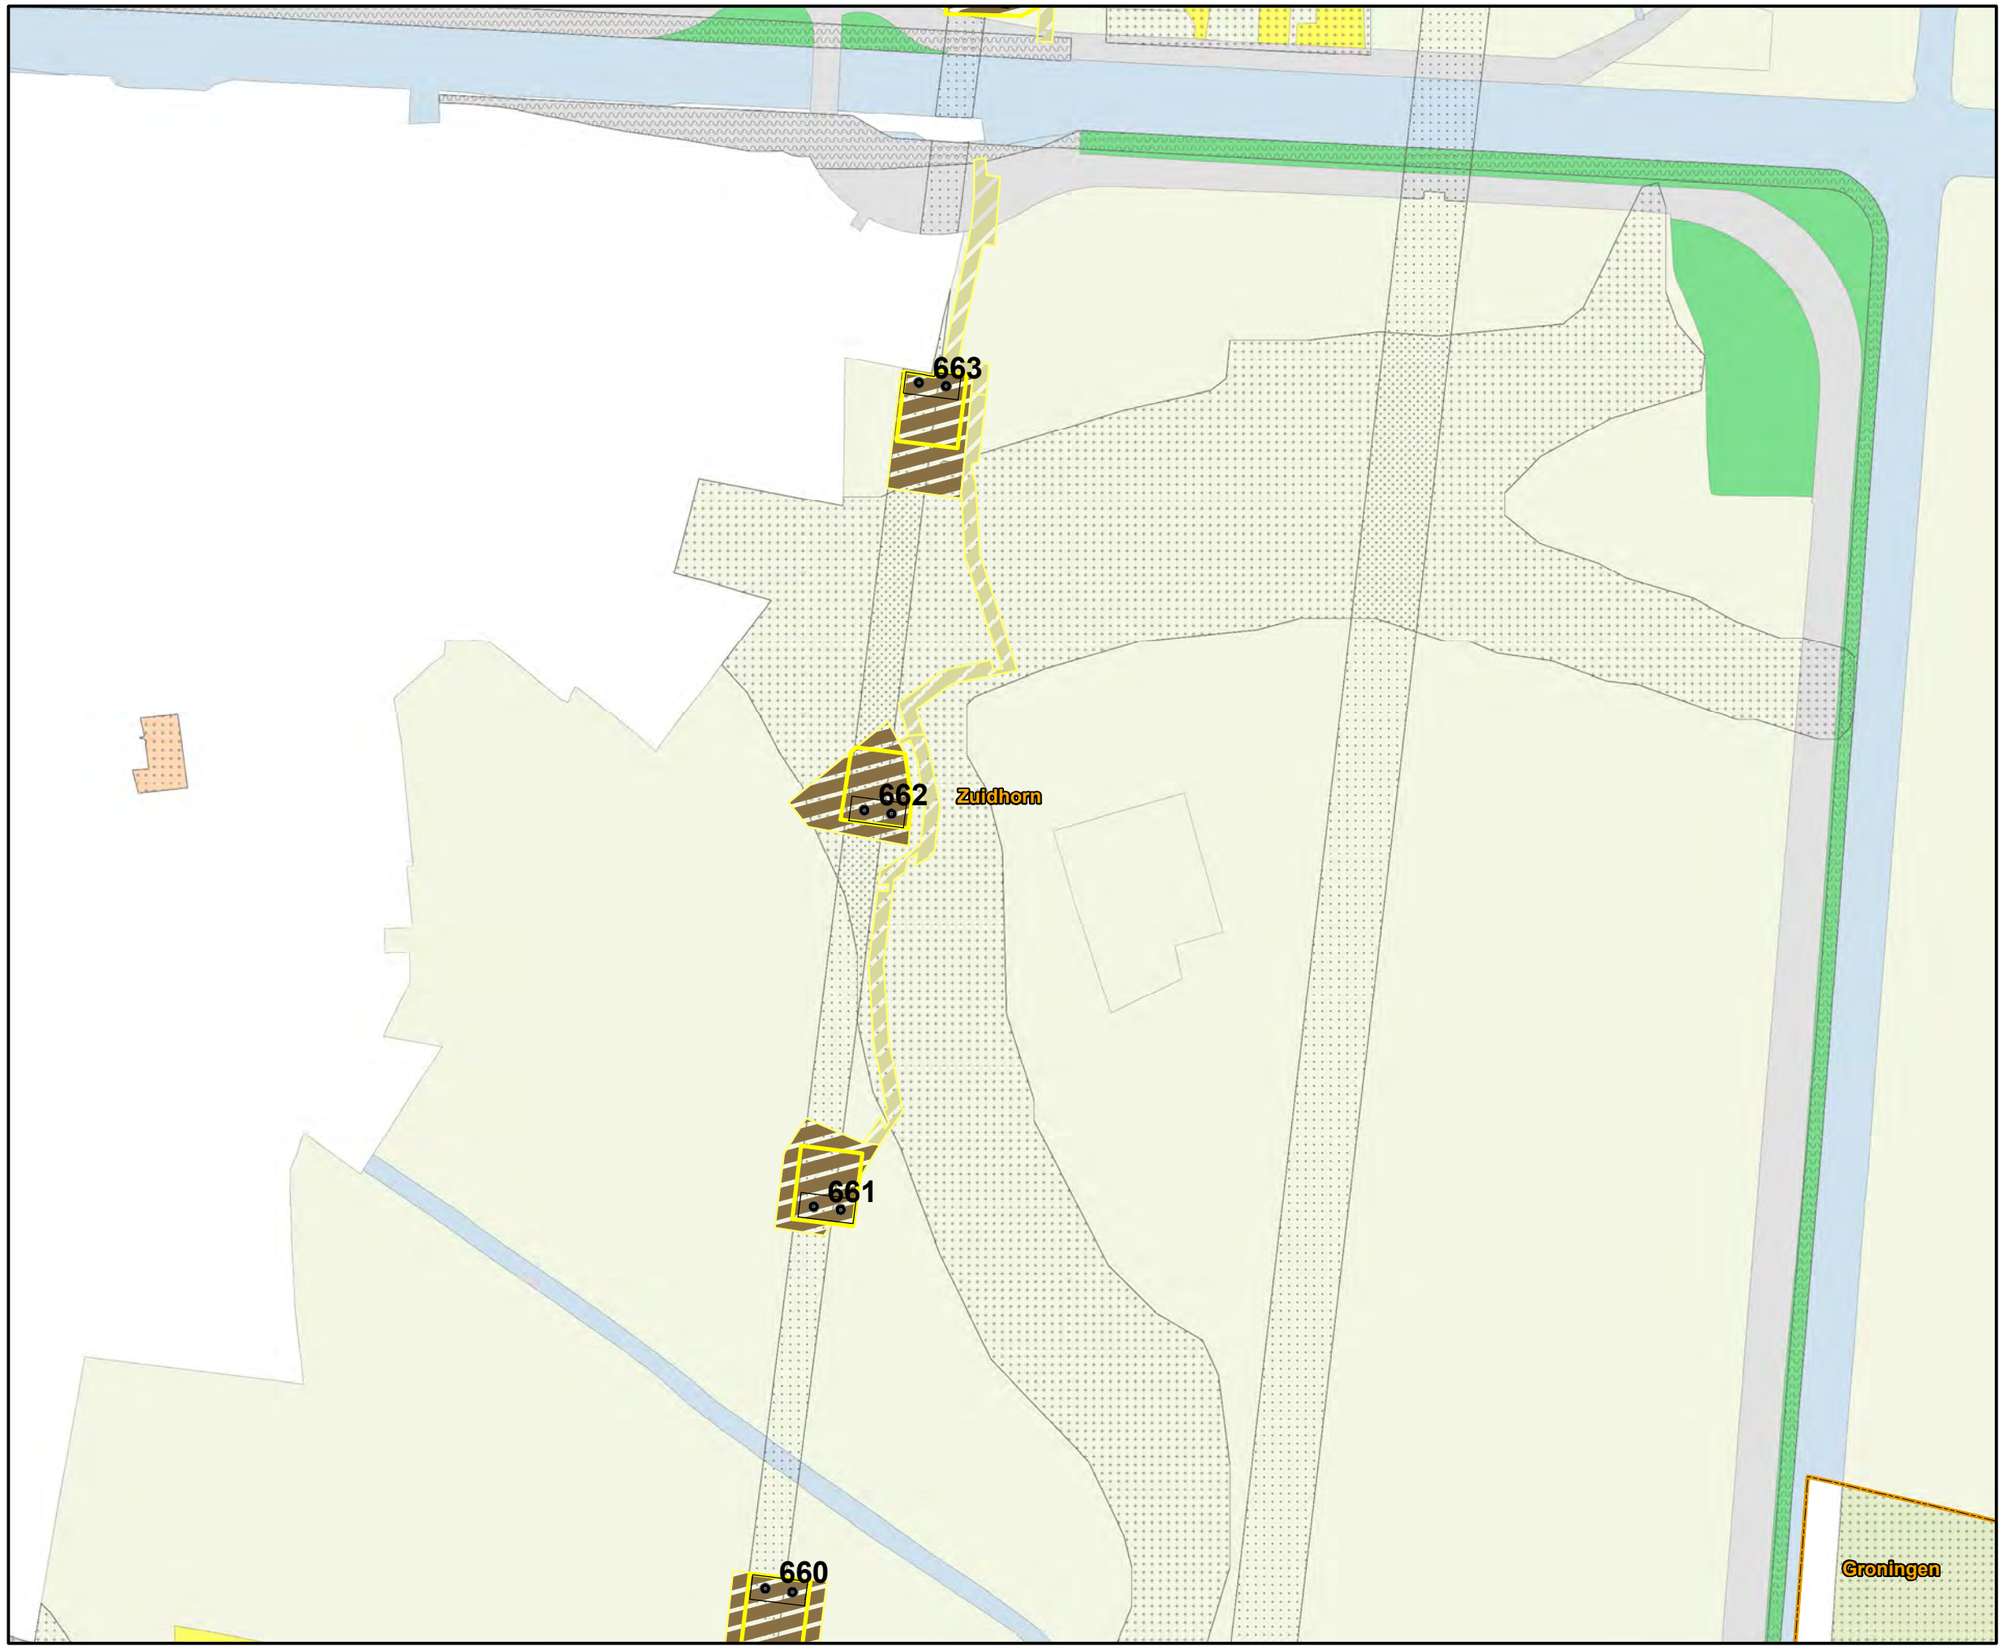

Legenda

- Gemeentegrenzen
- Mast
- Fundatie permanent
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Lierplaatsen

Dubbelbestemming

- geluidszone
- waterstaatsdoeleinden, waterstaat
- molenbiotoop
- leiding
- straalpad
- archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied
- militaire voorzieningen
- waarde
- waterkering
- beschermd dorps-/stadsgezicht
- waterstaat
- aanvliegroutes

Enkelbestemming

- overig
- verkeer
- kantoor
- cultuur en ontspanning
- centrum
- bos
- natuur
- gemengd
- recreatie
- detailhandel
- dienstverlening
- ontspanning en vermaak
- maatschappelijk
- tuin
- infrastructuur
- groen
- wonen
- horeca
- agrarisch
- agrarisch met waarden
- woongebied
- sport
- bedrijventerrein
- water
- abedrijf

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	6-1-2016
Schaal	1:5.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB024_Zuidhorn		

0 50 100 150 200 250 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Noord • West 380kV

Gemeente Zuidhorn
Bestemmingsplan Buitengebied

kaart 4

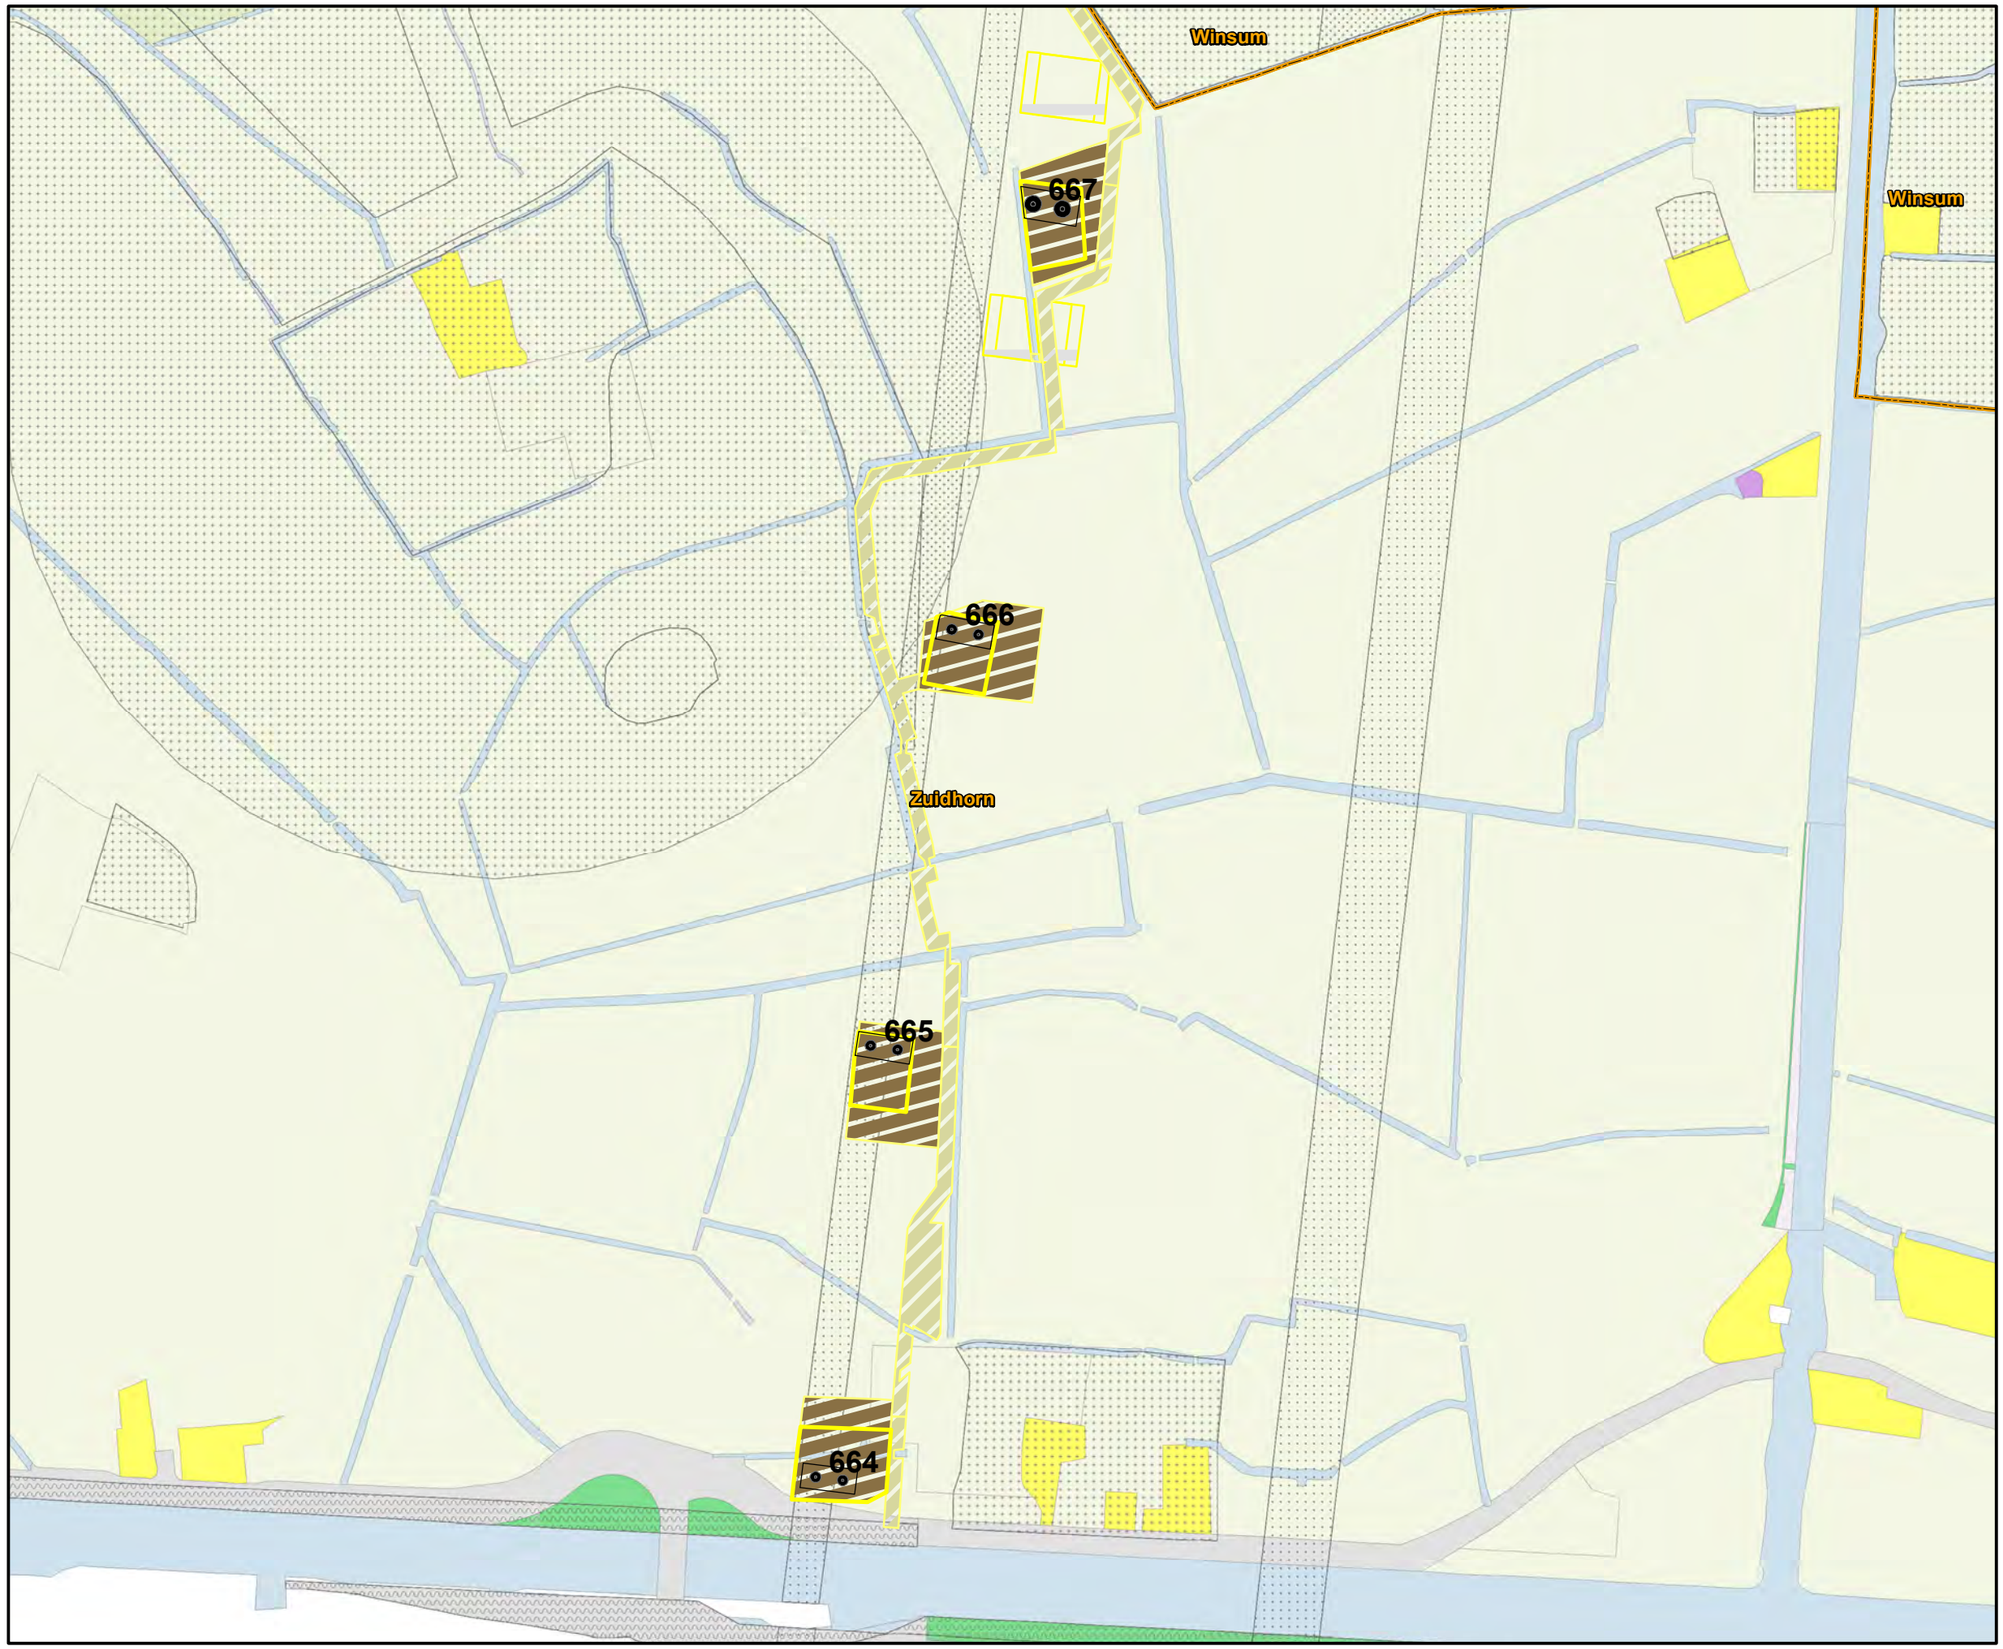

Legenda

- Gemeentegrenzen
- Mast
- Fundatie permanent
- Ontgraving
- Bouwplaats
- Bouwweg
- Werkterrein
- Lierplaatsen

Dubbelbestemming

- geluidszone
- waterstaatsdoeleinden, waterstaat
- molenbiotoop
- leiding
- straalpad
- archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied
- militaire voorzieningen
- waarde
- waterkering
- beschermd dorps-/stadsgezicht
- waterstaat
- aanvliegroutes

Enkelbestemming

- overig
- verkeer
- kantoor
- cultuur en ontspanning
- centrum
- bos
- natuur
- gemengd
- recreatie
- detailhandel
- dienstverlening
- ontspanning en vermaak
- maatschappelijk
- tuin
- infrastructuur
- groen
- wonen
- horeca
- agrarisch
- agrarisch met waarden
- woongebied
- sport
- bedrijventerrein
- water
- abedrijf

Noord • West 380 kV

Versie	Definitief	Datum	6-1-2016
Schaal	1:5.000	Formaat	A3
Kenmerk	p_nw380_WAB024_Zuidhorn		

0 50 100 150 200 250 m.

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

Bijlage 11
Situatietekening met overzicht objecten

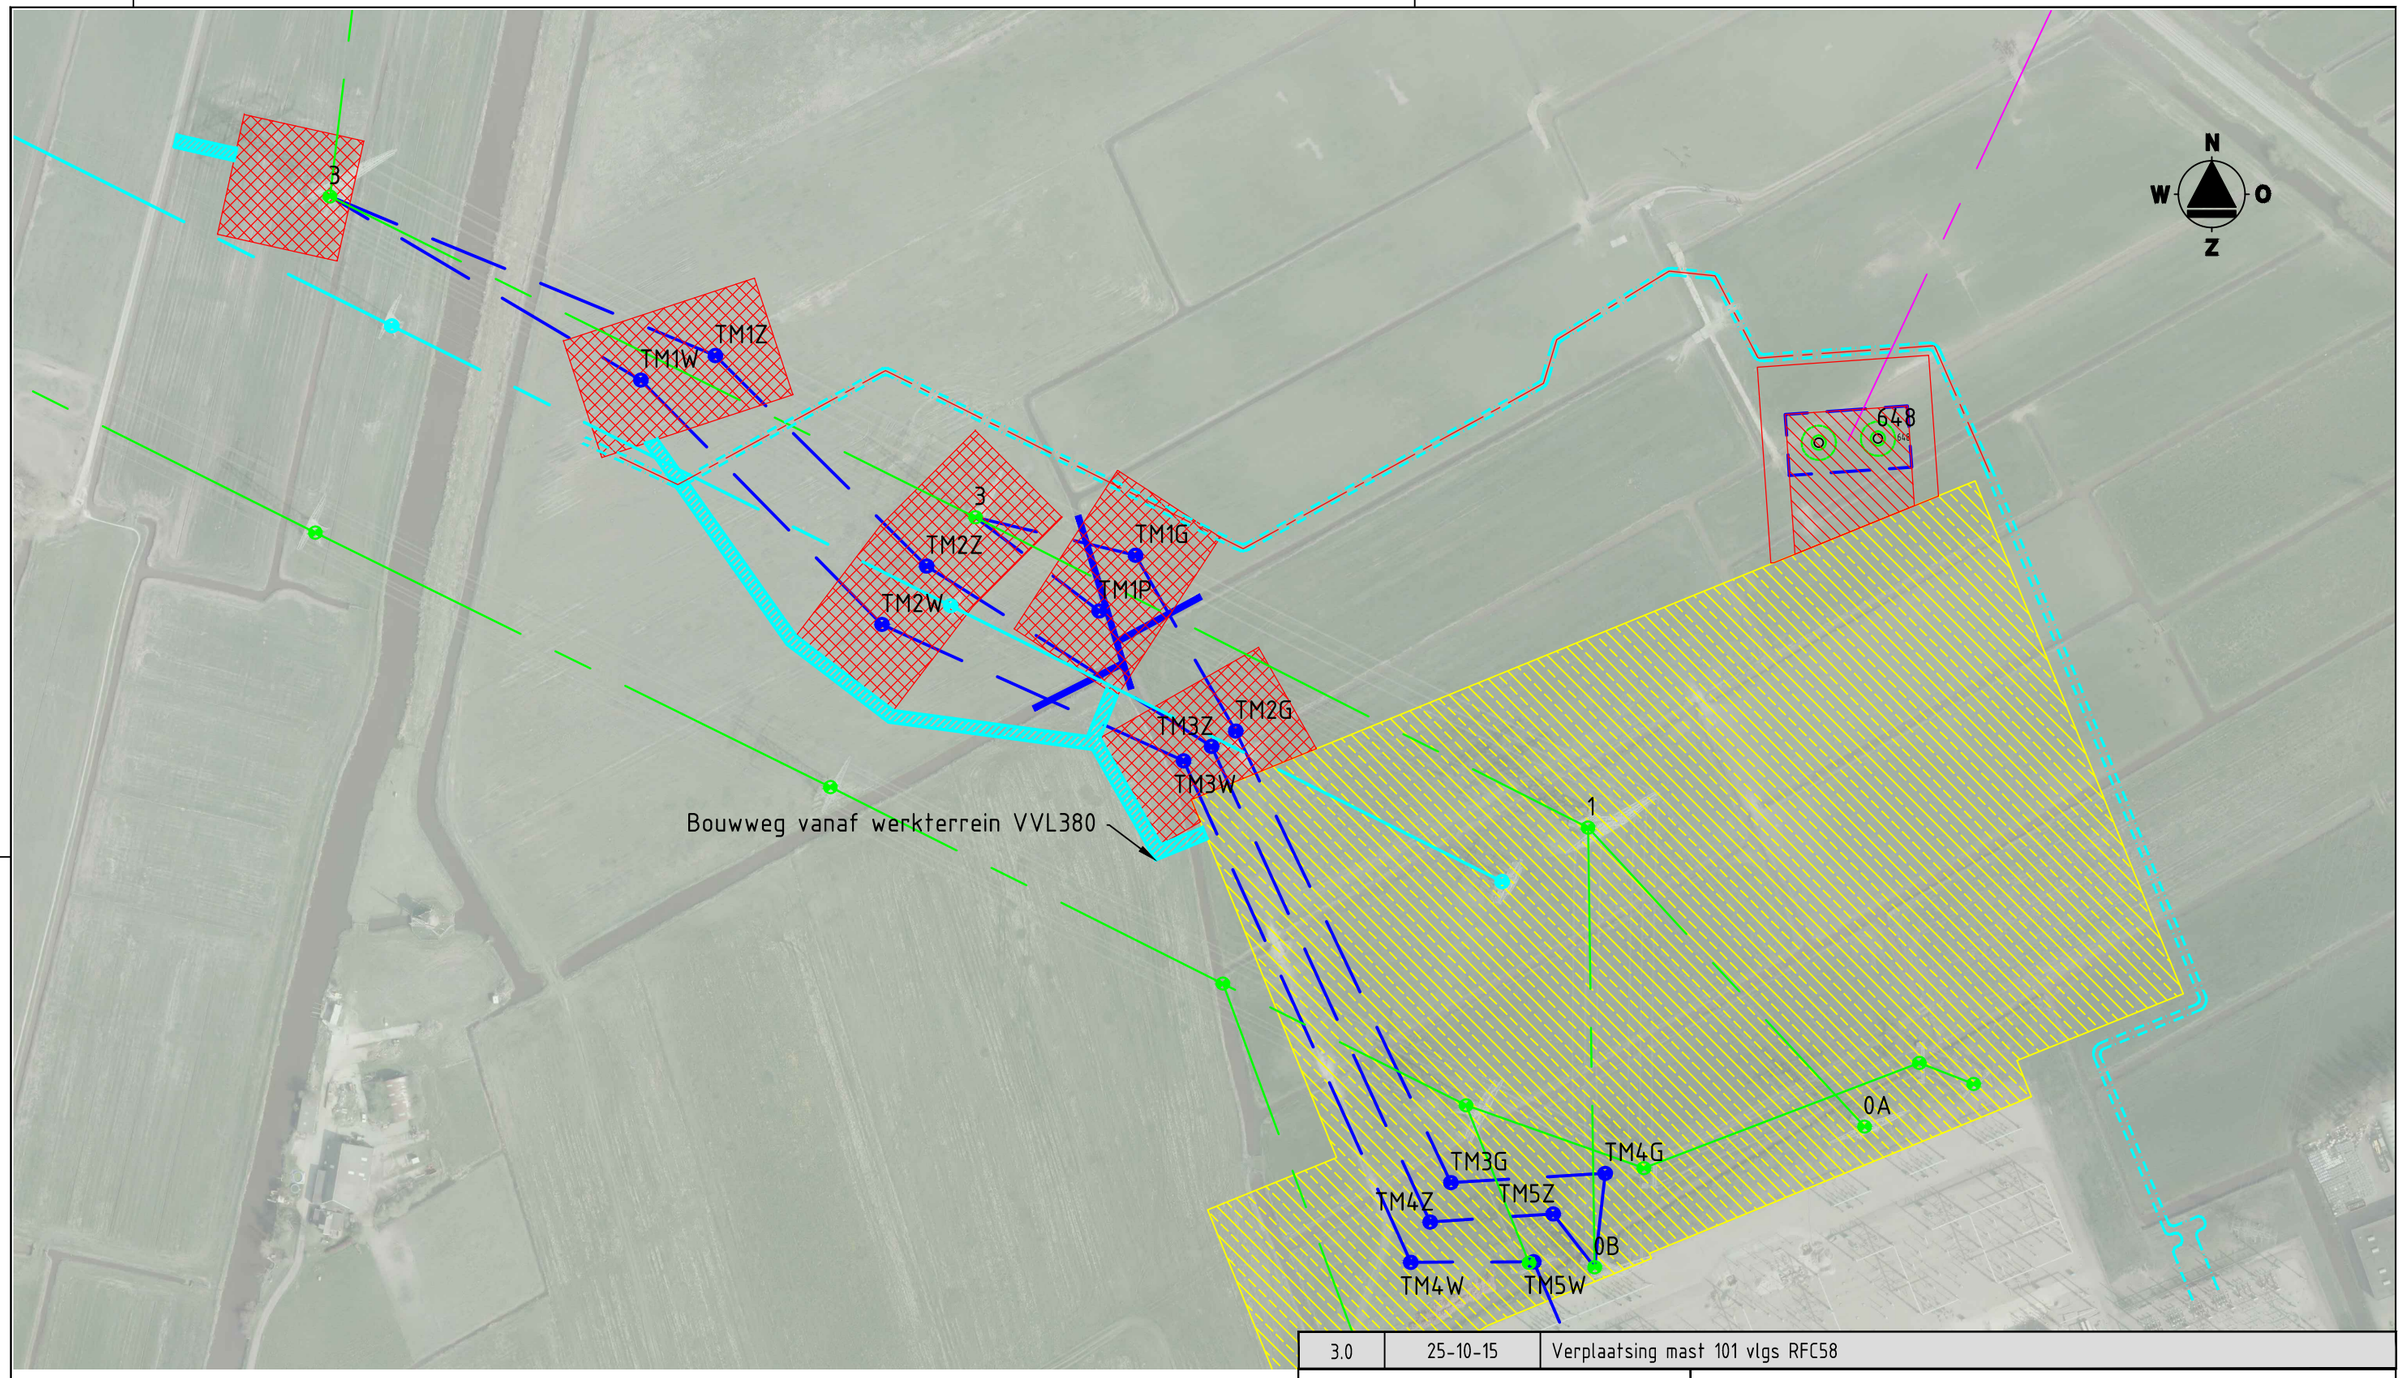

T.B.V. Vergunnings aanvraag

Legenda:

- NW380 verbinding
- 220kV verbinding
- 220kV verbinding (tijdelijk)
- 110kV verbinding
- 110kV verbinding (kabel)
- Voorziening t.b.v. waterkruising
- Belangrijke ondergrondse infra
- Werkterrein bouw VVL380
- Werkterrein vakwerkmasten ca 2500m²
- Werkterrein NW380 masten ca 3000m²
- Werkterrein kabels zie tek 74101611-037-015
- Bouwweg met breedte 6m (incl grondopslag)
- Bouwweg met breedte 12m (incl grondopslag)

3.0	25-10-15	Verplaatsing mast 101 vlgs RFC58

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.: 74101611-031-135V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:2500	
Drawn by:	EKA	31-10-2014	Units:	mm	
Checked by:	RLo	31-10-2014	Project no:	000.144.21	
Approved by:	AW	31-10-2014	Company:	TenneT	

Description: Toegangswegen en werkterreinen B22

Revision: 3.0

Format: A3

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

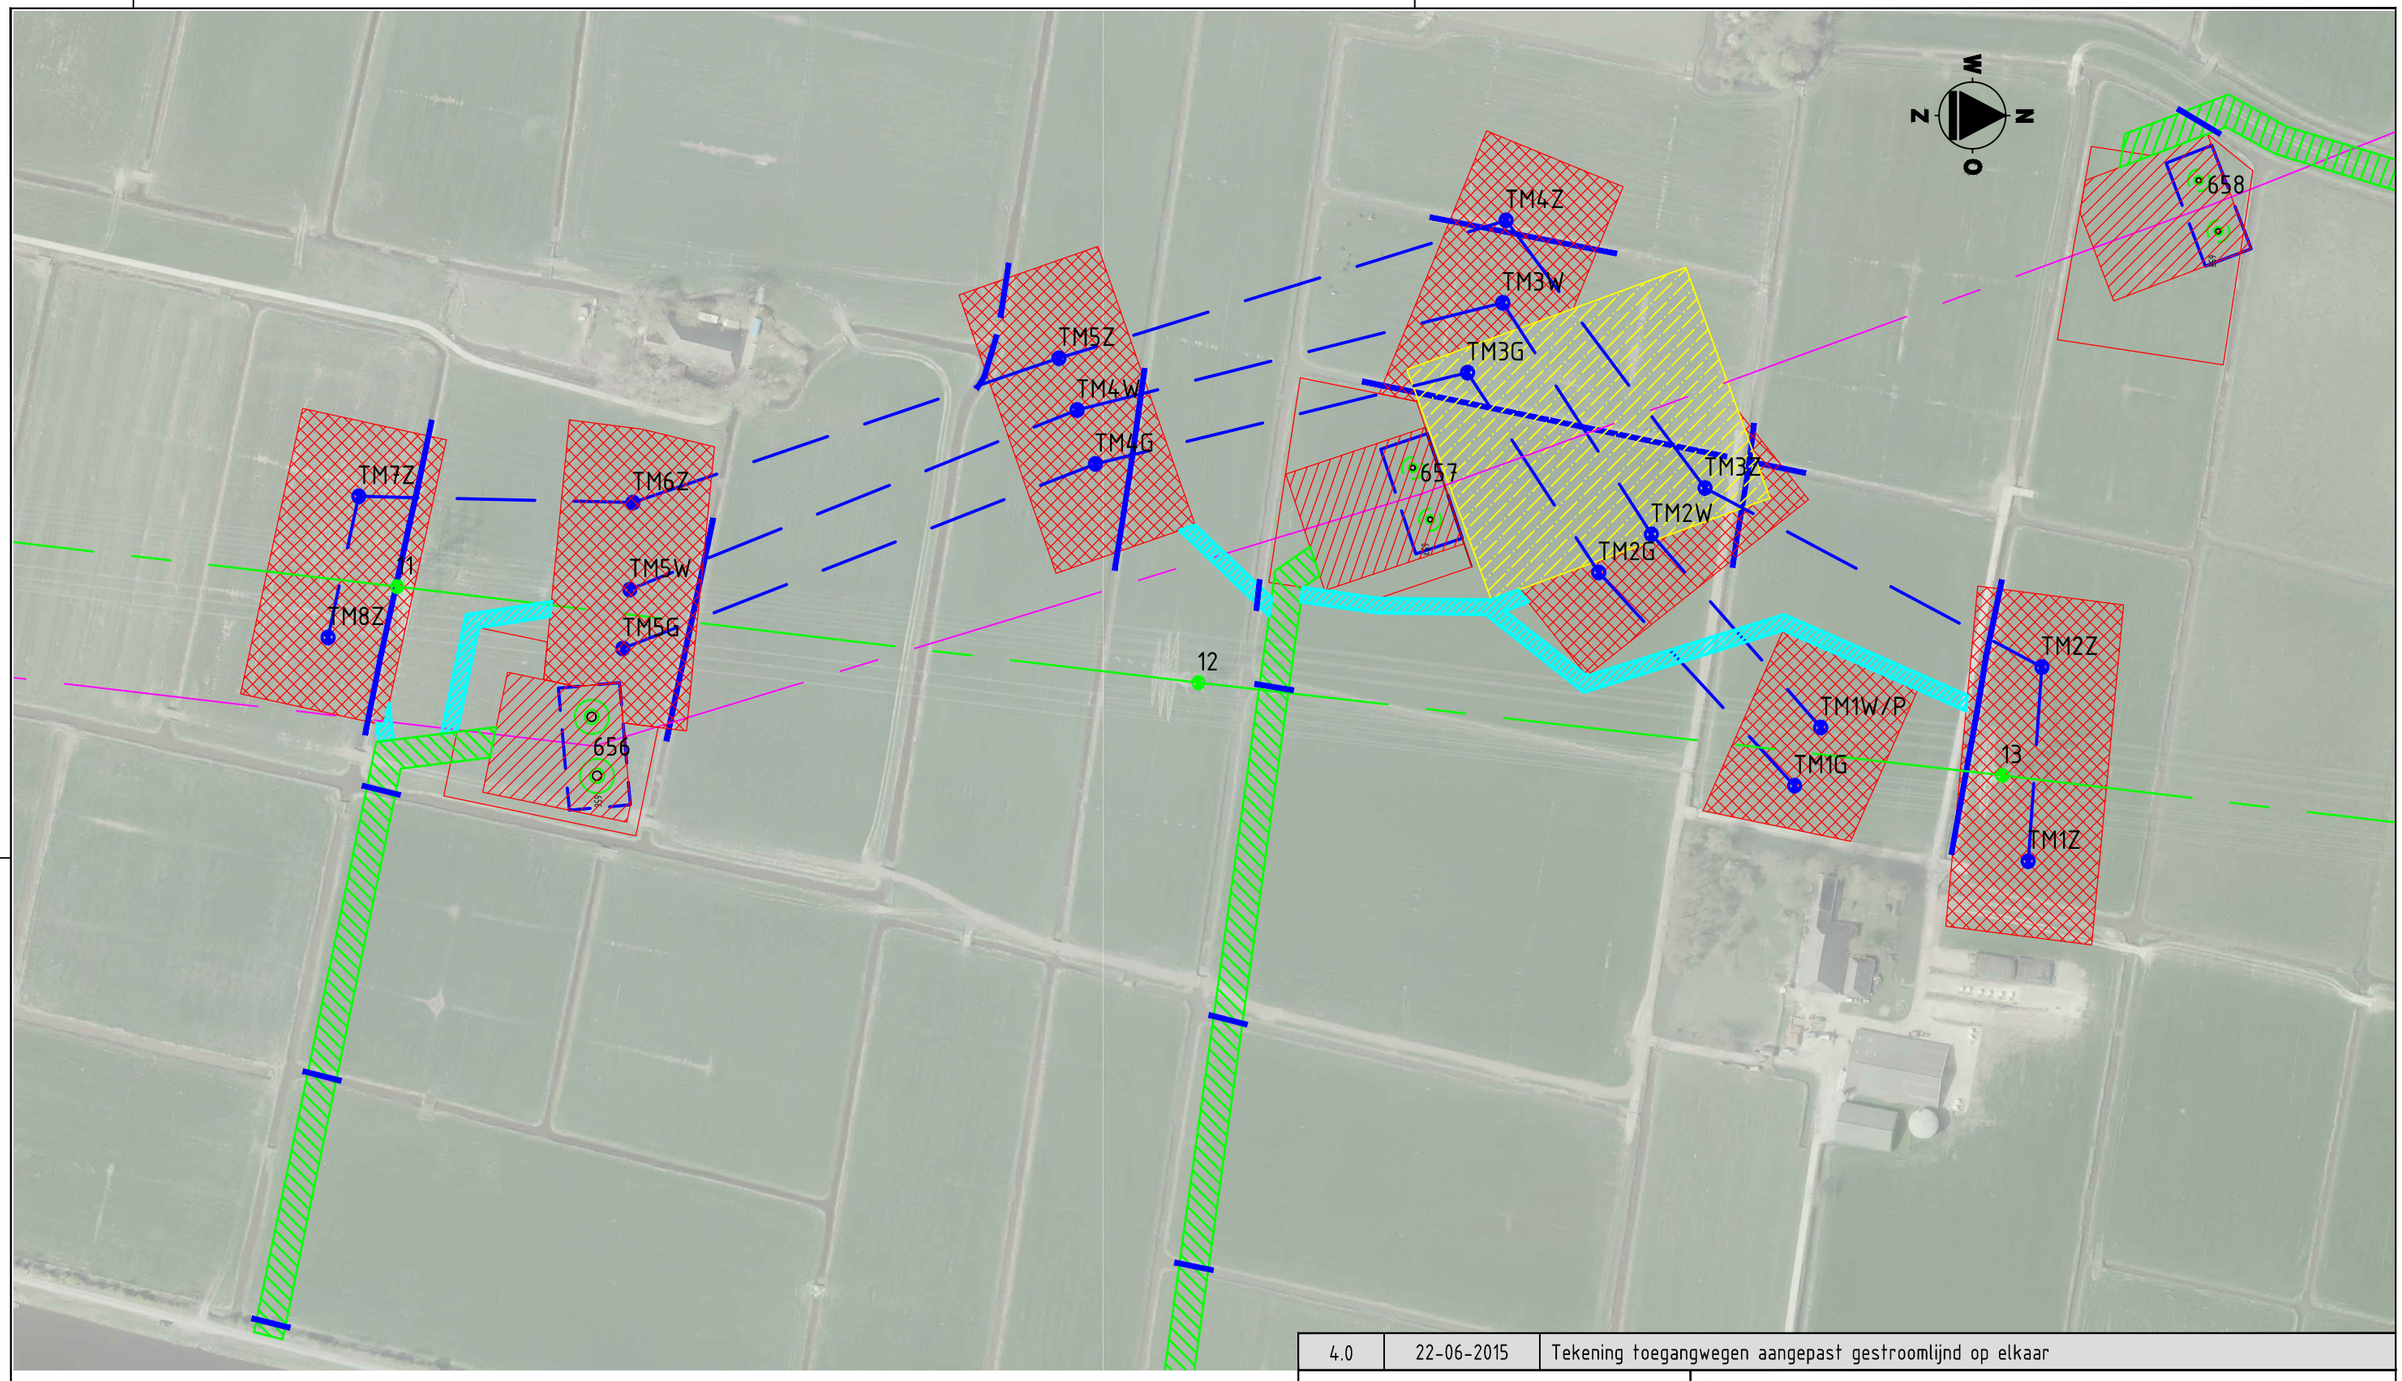

T.B.V. Vergunnings aanvraag

Legenda:

- NW380 verbinding
- 220kV verbinding
- 220kV verbinding (tijdelijk)
- 110kV verbinding
- 110kV verbinding (kabel)
- Voorziening t.b.v. waterkruising
- Belangrijke ondergrondse infra
- Werkterrein bouw VVL380
- Werkterrein tijdelijke masten ca 7200m^2
- Werkterrein NW380 masten ca 3000m^2
- Werkterrein kabels zie tek 74101611-037-015
- Bouwweg met breedte 6m (incl grondopslag)
- Bouwweg met breedte 12m (incl grondopslag)

4.0	22-06-2015	Tekening toegangwegen aangepast gestroomlijnd op elkaar

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.: 74101611-031-129V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:2500	
Drawn by:	RBE	08-12-2014	Units:	mm	
Checked by:	RLo	08-12-2014	Project no:	000.144.21	
Approved by:	AW	08-12-2014	Company:	TenneT	

Description: Toegangswegen en werkterreinen B23

Revision: 4.0

Format: A3

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

Bijlage 12
Technische gegevens tijdelijke 150kV masten

DNV·GL

ENGINEERING VERBINDING NW380

Belastingen en constructie berekening op tijdelijke masten tussen mast 3 en 220kV station Vierverlaten van de verbinding Vierverlaten – Eemshaven Robbenplaat t.b.v. vergunningen

TenneT B.V.

Rapport nr.: 15-2231 rev 4.0
Datum: 16-12-2015

Projectnaam:	Engineering verbinding NW380	DNV GL - Energy
Rapport titel:	Belastingen en constructie berekening op tijdelijke masten tussen mast 3 en 220kV station Vierverlaten van de verbinding Vierverlaten – Eemshaven Robbenplaat t.b.v. vergunningen	KEMA Nederland B.V. Postbus 9035 6800 ET ARNHEM
Klant:	TenneT B.V.,	
Contactpersoon:	R. Röttger	Tel: +31 26 356 9111
Datum:	16-12-2015	KvK 09080262
Project nr.:	74101611	
Unit:	PMT/POL	
Rapport nr.:	15-2231 rev 4.0	

Taak en doelstelling:

Auteur:	Beoordeeld:	Goedgekeurd:
RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A van der Wal

BELANGRIJKE MEDEDELING EN DISCLAIMER

In het geval dat TenneT een door DNV GL uitgebrachte rapportage aan derden beschikbaar wil stellen

1) in een andere taal dan die waarin de rapportage is opgesteld, en/of

2) met wijzigingen in de tekst en/of layout van de rapportage

dan is het TenneT niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DNV GL (de inhoud van) de rapportage in verband te brengen met DNV GL, welke toestemming niet op onredelijke gronden door DNV GL zal worden onthouden.

Rev.	Datum	Reden voor uitgave	Auteur	Beoordeeld	Goedgekeurd
1.0	2015-09-14	First issue	RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A. van der Wal
2.0	2015-10-25	RFC58 verplaatsing mast 101	RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A. van der Wal
3.0	2015-11-23	RFA Verwerkt	RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A. van der Wal
4.0	2015-12-16	RFA Verwerkt	RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A. van der Wal

Inhoud

1 INLEIDING 1

2 UITGANGSPUNTEN 3
2.1 Gebruikte normen 3
2.2 Gebruikte software 3
2.3 Berekeningen derden 3
2.4 Gebruikte tekeningen 3
2.5 Toegepaste materialen 4
2.6 Toegepaste kleuren 4
2.7 Conservering 4
2.8 Constructieve opbouw van tijdelijke constructies 4

3 CONSTRUCTIE BELASTINGEN 5
3.1 Belasting kenmerken 5
3.2 Resultaat maximale belastingen op de tijdelijke constructies 7

4 RESULTATEN 8
4.1 Resultaten tijdelijke constructies 8
4.2 Fundatie belastingen 11
4.3 Constructie gewicht 12

1 INLEIDING

Om de bouw van het nieuwe 380 kV station Vierverlaten mogelijk te maken dient de bestaande 220kV verbinding tussen Vierverlaten – Robbeplaat/Eemshaven omgelegd te worden. Dit zal gebeuren doormiddel een tijdelijke verbinding vanaf mast 3 en 2 naar de stations velden 11, 13 en 14. In Figuur 1 is de locatie te zien waarin de verschillende bouwfasen door elkaar heen zichtbaar zijn.

In deze tijdelijke situatie dienen er tijdelijke constructies te worden ingezet tussen mast 3 en het 220kV station Vierverlaten, zie Figuur 2.

Dit document is een samenvatting van de berekende belastingen, van toepassing op de tijdelijke constructies.

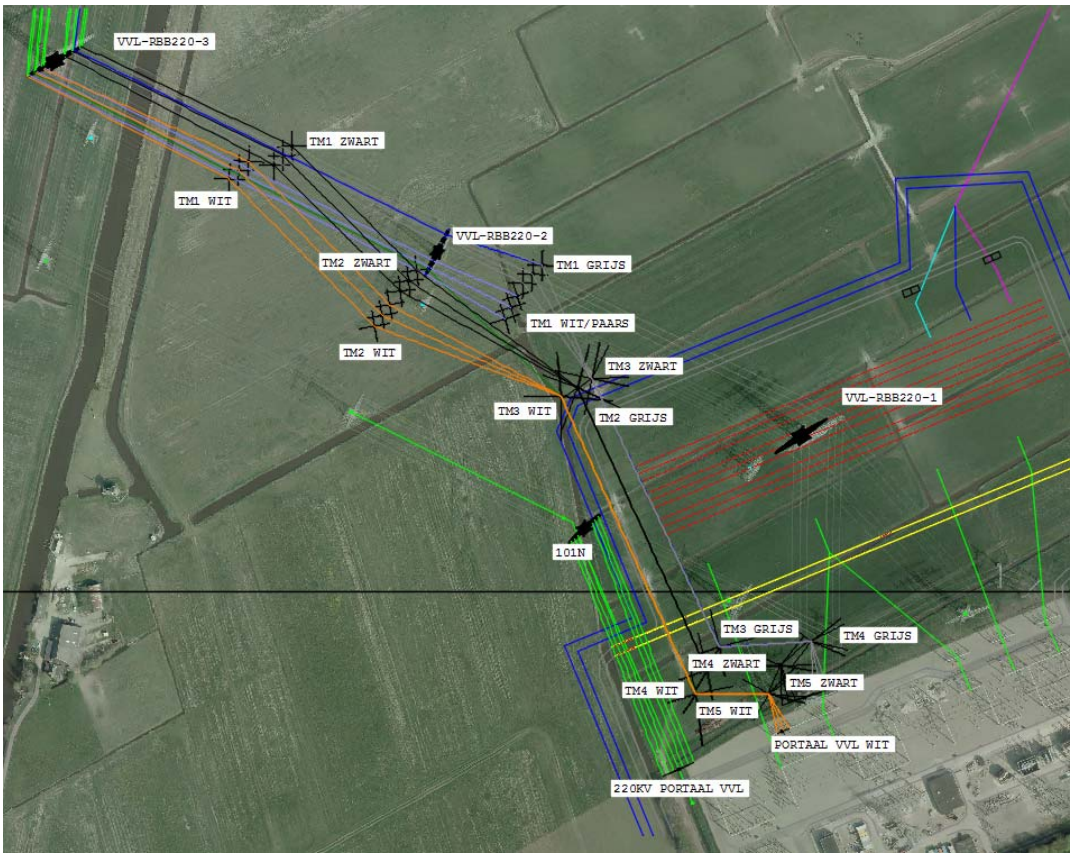

Figuur 1 - Overzicht bestaande situatie mast 3 en tijdelijke omleidingen Vierverlaten.

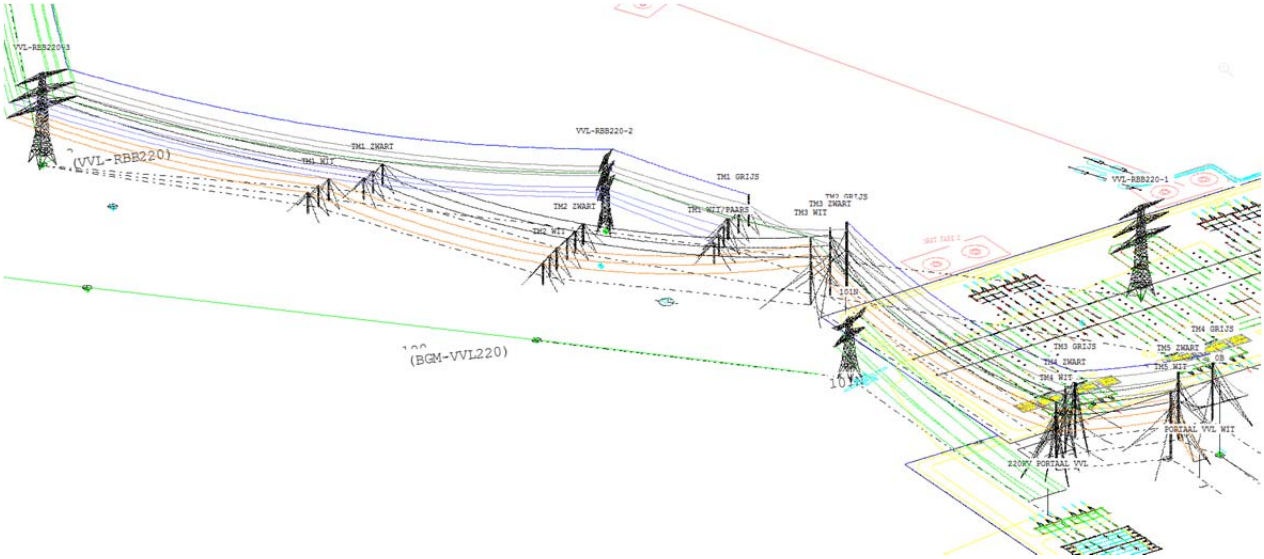

Figuur 2 – 3D overzicht tijdelijke situatie ter hoogte van station VVL220

Uitgevoerde berekeningen zijn ten behoeve van een voorlopige vergunningsaanvraag. Detail ontwerp en verdere berekeningen dienen door de uitvoerende aannemer te worden uitgevoerd om te komen tot een definitieve vergunningsaanvraag.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Gebruikte normen

- NEN-EN 50341-1, "Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene eisen - Gemeenschappelijke specificaties
- NEN-EN 50341-1-15, "Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale normatieve aspecten".
- Lijnen – "Standaard Programma van Eisen" met referentie PVE.05.000 versie 2.0 d.d. juni 2014
- Lijnen – "Specifiek Programma van Eisen NoordWest 380 kV" met referentie sPVE.05.001 versie 2.1 Juli 2015

2.2 Gebruikte software

Software	Versie
PLS-CADD	13.20
PLS-Tower	13.20
PLS-Pole	13.20
Excel	2010

2.3 Berekeningen derden

Voor de volgende onderdelen dient er detail berekeningen door derden te worden uitgevoerd:

- Detail berekeningen constructie
- Detail berekeningen fundaties

2.4 Gebruikte tekeningen

De tijdelijke constructies tussen mast 3 en 220kV station Vierverlaten zijn voor de tijdelijke situatie doorgerekend. De berekening is gebaseerd op de zogenaamde "Emergency Restoration System" masten. Tekeningen van toepassing zijn weergeven in Tabel 2.1.

Tabel 2.1 – Tekeningen van toepassing voor de tijdelijke constructies

	Tekening nummer	Omschrijving
1.	74101611-035-802	Principe ontwerp Tijdelijke masten
2.	74101611-035-803	Principe ontwerp tijdelijke mast 3 losse fasen
3.	74101611-035-807	Principe ontwerp tijdelijk mast t.b.v. B22

2.5 Toegepaste materialen

Stalen delen	:	S355
Bouten & ankers	:	Tuien 240kN, schroef-, plaat- of gewichtsanker
Isolatie materialen	:	Kunststof.

2.6 Toegepaste kleuren

Mastlichaam	:	Grijs
Uitsluitend stalen delen	:	Grijs
Isolatie	:	Grijs
Klemmen en armaturen	:	Gegalvaniseerd

2.7 Conservering

Conservering mastlichaam	:	Vuur verzinkt + beschermende coating
Conservering klemmen en armaturen	:	Thermisch verzinkt

2.8 Constructieve opbouw van tijdelijke constructies

Voor de opbouw van de tijdelijke constructies zie de tekeningen gegeven in Tabel 2.1.

3 CONSTRUCTIE BELASTINGEN

Dit hoofdstuk geeft de maximaal berekende belastingen vanuit de geleiders op het steun/afspanpunt van de constructies voor de tijdelijke situatie weer. De belastingen zijn inclusief klimatologische variabelen (wind en ijs) en veiligheidsfactoren conform NEN-EN 50341-1 en NEN-EN 50341-3.

3.1 Belasting kenmerken

De belasting wordt bepaald door de volgende factoren:

- het gehanteerde windgebied is: II onbebouwd
- met een referentie periode van: 15 jaar
- ijsgebied A voor fasedraad: 5√d
- ijsgebied A voor bliksemdraad: 5√d
- kenmerken van bestaande geleiders, zie Tabel 3.1
- tracégegevens bestaande situatie, zie Tabel 3.2
- tracégegevens tijdelijke situatie, Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5 en Tabel 3.6

Tabel 3.1 - Kenmerken van bestaande en nieuwe geleiders

Type		Geleider	Bliksemdraad	OPGW
		Grackle	Cochin	BICC Fibral 235-14 XSM
Doorsnede	mm2	679.68	169.55	266
Diameter	Mm	33.97	16.89	22.2
Gewicht	N/m	22.27	7.69	8.58738
Nominale breekbelasting	N	186300	92078	74000
Elasticiteit modulus	N/mm2	72000	103697	57100
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	/°C	0.00002304	0.000154877	0.000023
		2 bundel	Enkele draad	Enkele draad

Voor de tijdelijke omleidingen is gerekend met dezelfde geleiders als welke aanwezig zijn in de huidige situatie.

Tabel 3.2 - Tracégegevens bestaande situaties

Mast num.	1	2	3	-	9	10	11	12	13	14	15
Masttype	H2/4+12	S2/4+0	H2/4+12		S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0
Veldlengte [m]		280	294			330	330	330	330	330	279	
Lijnhoek ahead [°]	31.26	0	35.06		0	0	0	0	0	0	
Lijnhoek back [°]	31.26	0	35.06		0	0	0	0	0	0	
Masthoogte [m]	52.1	43.65	52.1		43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65
Trek parameter bij 10 °C [m]		1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	

Tabel 3.3 - Tracégegevens tijdelijke situatie zwart

Mast num.	Mast 3	TM1 zwart	TM2 zwart	TM3 zwart	TM4 zwart	TM5 zwart	0B
Masttype	H2/4+12	3x DE-3	3x DE-3	AT2+0	AT3+0	AT3+0	E2/2+9
Veldlengte [m]		170	120	138	213	50.27	27
Lijnhoek ahead [°]	0	11.23	6.25	17.3	34.54	27.9	
Lijnhoek back [°]	0	11.23	6.25	17.3	34.54	27.9	
Masthoogte [m]	52.10	18.3	18.3	38.6	38.6	38.6	49.1
Trek parameter bij 10 °C [m]		1000	500	500	500	500	50

Tabel 3.4 - Tracégegevens tijdelijke situatie circuit wit

Mast num.	Mast 3	TM1 wit	TM2 wit	TM3 wit	TM4 wit	TM5 wit	Portaal wit
Masttype	H2/4+12	3x DE-3	3x DE-3	AT2+0	AT3+0	AT3+0	
Veldlengte [m]		147	141	136	224	50	28
Lijnhoek ahead [°]	0	7.4	10.5	21.75	32.94	35	
Lijnhoek back [°]	0	7.4	10.5	21.75	32.94	35	
Masthoogte [m]	52.10	18.3	18.3	38.6	38.6	38.6	13.7
Trek parameter bij 10 °C [m]		1000	500	500	500	500	50

Tabel 3.5 - Tracégegevens tijdelijke situatie circuit grijs

Mast num.	Mast 2	TM1 grijs	TM2 grijs	TM3 grijs	TM4 grijs	0B
Masttype	S2/4+0	3x DE-3	AT1+0	AT3+0	AT3+0	E2/2+9
Veldlengte [m]		67	57	204	63	35
Lijnhoek ahead [°]	0	19	9	33.98	36.3	
Lijnhoek back [°]	0	19	9	33.98	36.3	
Masthoogte [m]	43.65	18.3	38.6	38.6	38.6	49.1
Trek parameter bij 10 °C [m]		1000	500	500	500	50

Tabel 3.6 - Tracégegevens tijdelijke situatie circuit wit (paars)

Mast num.	Mast 2	TM1 wit (paars)
Masttype	S2/4+0	3x DE-3
Veldlengte [m]		62
Lijnhoek ahead [°]	0	0
Lijnhoek back [°]	0	0
Masthoogte [m]	43.65	18.3
Trek parameter bij 10 °C [m]		1000

3.2 Resultaat maximale belastingen op de tijdelijke constructies

Tabel 3.7 geeft de maximaal optredende belastingen voor de tijdelijke constructies weer. Voor een compleet overzicht van alle optredende belastingen zie bijlage A.

Tabel 3.7 - Berekende maximale belasting tijdelijke constructies

Structure nummer	Type	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Maatgevende load case
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	-28093	13118	120264	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	-24896	-55816	-107193	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	-2342	33161	76250	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	10923	-30122	226	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0
TM3 wit	at2+0.tow	11930	28089	-54075	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	12176	38841	-46884	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM5 wit	de1+0.tow	3052	55844	13421	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM2 Grijs	at1+0.tow	10922	14655	-58867	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM3 Grijs	at3+0.tow	10935	39313	-46401	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM4 Grijs	de1+0.tow	4009	58387	1897	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM3 Zwart	at2+0.tow	11603	5627	-60136	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM4 Zwart	at3+0.tow	11330	39960	-45934	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM5 Zwart	de1+0.tow	3121	55339	15415	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	-4471	32383	98838	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	9765	-21731	-273	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0

4 RESULTATEN

4.1 Resultaten tijdelijke constructies

De tijdelijke constructies in de lijn 220kV Vierverlaten – Robbeplaat/Eemshaven zijn voor de tijdelijke situatie doorgerekend. Uit de berekeningen volgt dat alle constructies, TM1 t/m TM5 Circuit WIT en TM1 t/m TM5 Circuit ZWART en TM1 t/m TM4 Circuit GRIJS in de tijdelijke situatie voldoen, zie Figuur 3 t/m Figuur 7. Voor principe tekeningen van de tijdelijke constructies zie tekeningen 74101611-035-802, 74101611-035-803 en 74101611-035-807, zie bijlage D.

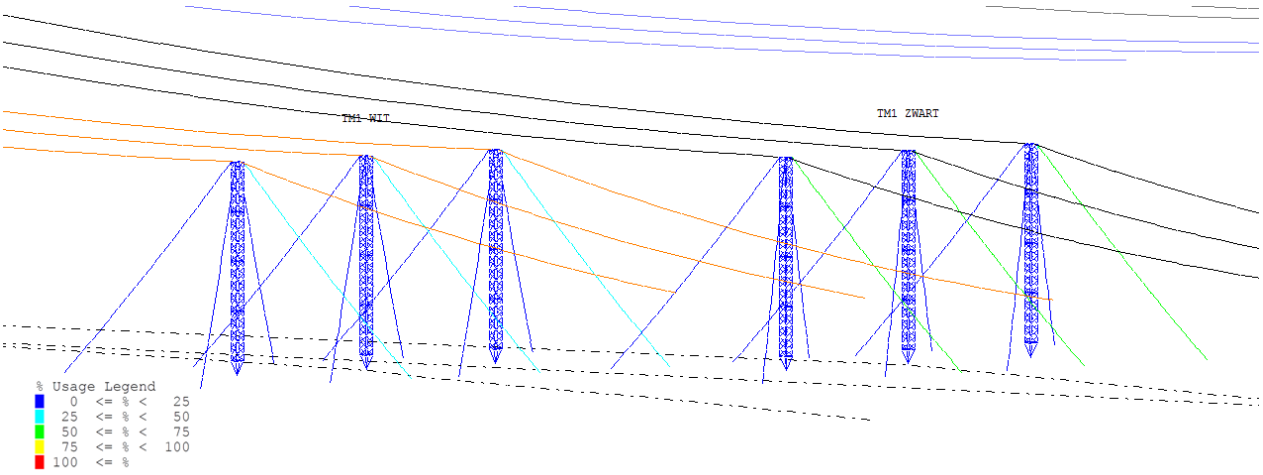

Figuur 3 – Tijdelijke constructies TM1 WIT en TM1 ZWART

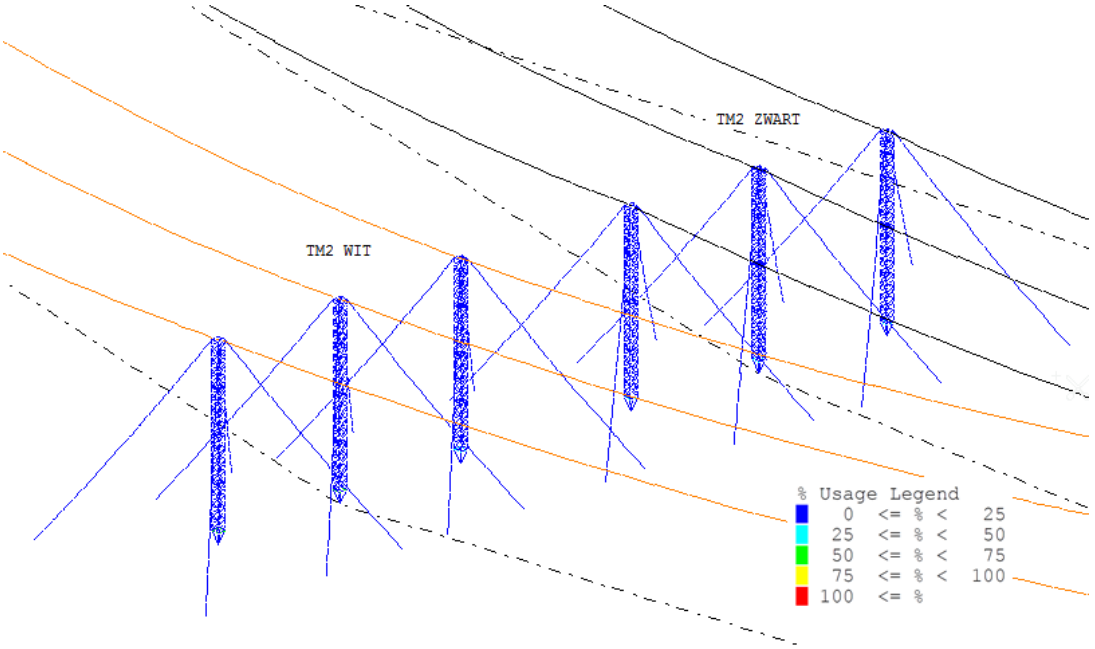

Figuur 4 – Tijdelijke constructies TM2 WIT en TM2 ZWART

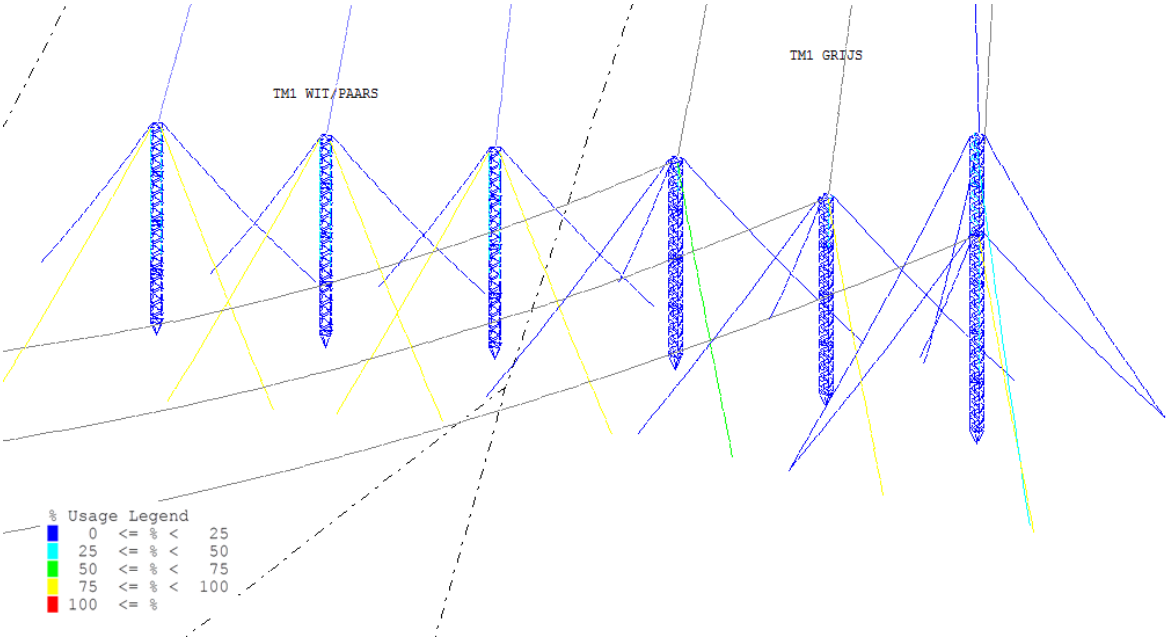

Figuur 5 – Tijdelijke constructies TM1 WIT/PAARS TM1 GRIJS

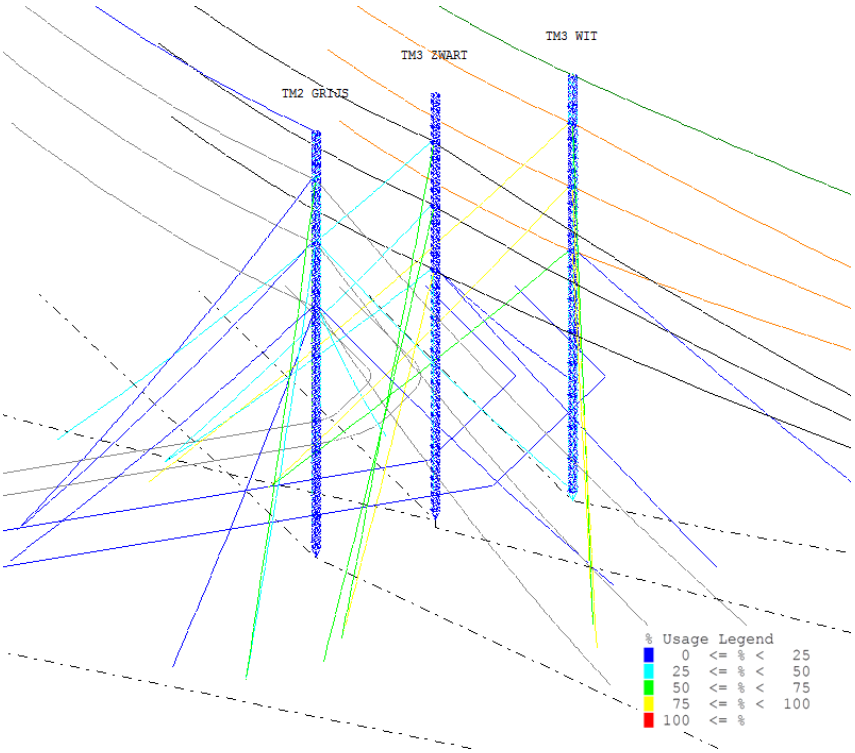

Figuur 6 – Tijdelijke constructies TM2 GRIJS, TM3 ZWART en TM3 WIT

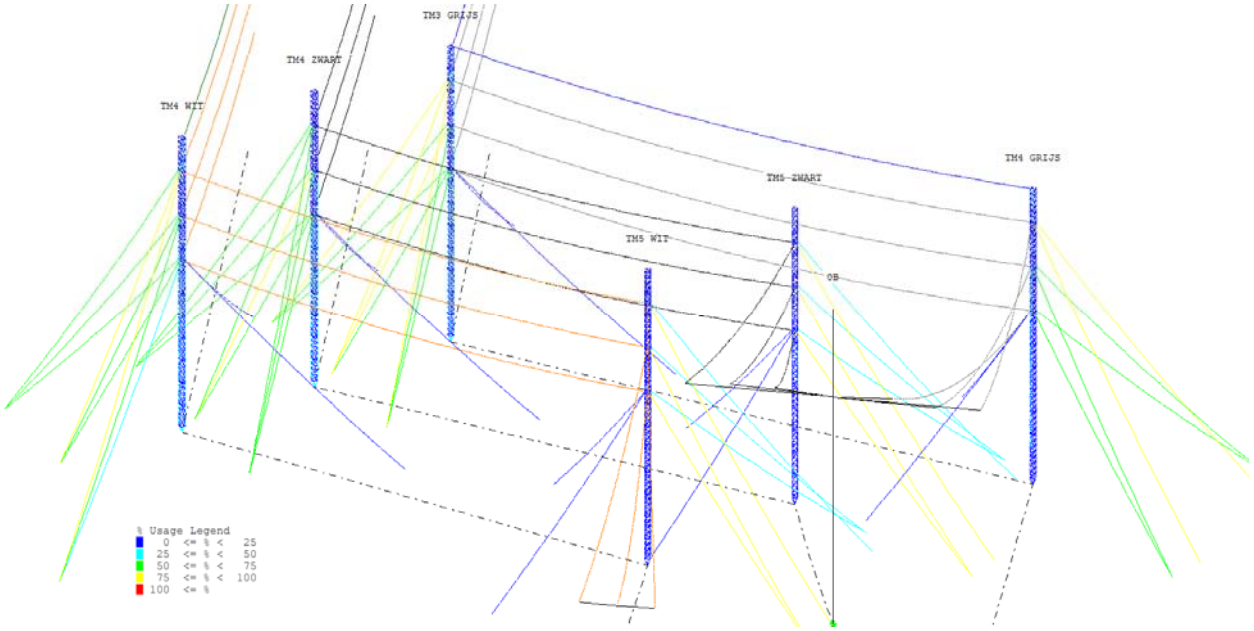

Figuur 7 – Tijdelijke constructies TM4 en TM5 WIT, TM4 en TM5 ZWART en TM3 en TM4 GRIJS

4.2 Fundatie belastingen

De tijdelijke constructies worden verankerd door middel van tuien. De constructies zijn dusdanig ontworpen dat er geen torsie kan optreden in de fundatie, enkel druk en dwars belastingen. Voor een compleet overzicht van alle optredende belastingen zie bijlage C.

Tabel 4.1 geeft de optredende maximale verticale fundering belastingen van de tijdelijke constructie voet en de optredende maximale optredende tuibelastingen weer.

Tabel 4.1 - Funderingsbelasting constructie voet [kN] en controle knik

			Controle tweede orde effect op grootste niet ondersteunde lengte						
Mast nummer	**Max of maximaal optredende belasting Verticaal (kN)**	**Maximale dwars belasting**	**lengte niet ondersteund**	**Vereiste veiligheid factor**	**Traagheidsmoment [mm^4]**	**Youn modules N/mm^2**	**Capaciteit [kN]**	**Factor of Safety**	**Voldoet**
TM1 wit/paars	-66.12	2.22	12.44	2	*265822500*	210000	1780	26.92	Ja
TM1 Grijs	-24.51	7.03	12.44	2	*265822500*	210000	1780	72.63	Ja
TM1 Wit	-27.08	1.22	12.44	2	*265822500*	210000	1780	65.73	Ja
TM1 Zwart	-40.44	1.70	12.44	2	*265822500*	210000	1780	44.02	Ja
TM2 wit	-16.62	0.81	23.44	2	*265822500*	210000	501	30.17	Ja
TM2 Zwart	-13.70	0.63	12.44	2	*265822500*	210000	1780	129.93	Ja
TM2 Grijs	-72.70	5.74	23.44	2	*265822500*	210000	501	6.90	Ja
TM3 wit	-119.05	3.72	23.44	2	*265822500*	210000	501	4.21	Ja
TM3 Zwart	-103.13	2.15	23.44	2	*265822500*	210000	501	4.86	Ja
TM3 Grijs	-157.64	3.69	23.44	2	*265822500*	210000	501	3.18	Ja
TM4 wit	-142.44	2.88	23.44	2	*265822500*	210000	501	3.52	Ja
TM4 Zwart	-148.45	3.08	23.44	2	*265822500*	210000	501	3.38	Ja
TM4 Grijs	-108.13	1.91	23.44	2	*265822500*	210000	501	4.64	Ja
TM5 wit	-103.24	1.74	23.44	2	*265822500*	210000	501	4.86	Ja
TM5 Zwart	-100.99	2.00	23.44	2	*265822500*	210000	501	4.96	Ja

Tabel 4.2 - Fundatie belastingen tuien [kN]

Mast nummer	Max of Maximaal optredende belasting Verticaal	Maximale dwars belasting
TM1 wit/paars	112.72	91.69
TM1 Grijs	158.14	113.30
TM1 Wit	46.30	37.38
TM1 Zwart	68.42	55.35
TM2 wit	26.55	21.42
TM2 Zwart	19.26	15.55
TM2 Grijs	59.25	46.63
TM3 wit	89.82	82.27
TM3 Zwart	87.62	80.96
TM3 Grijs	169.75	102.12
TM4 wit	154.07	107.43
TM4 Zwart	154.05	93.38
TM4 Grijs	73.37	72.69
TM5 wit	96.80	96.30
TM5 Zwart	100.96	100.21

In de uiteindelijke situatie dienen de fundaties van de tijdelijke constructies afgestemd te worden op de krachten afkomstig van de tuien en constructie voet in samenhang met de grond condities.

4.3 Constructie gewicht

Het totaal gewicht per tijdelijke constructie van verbinding de 220kV Vierverlaten – Robbeplaat/Eemshaven is ongeveer 2.5 ton.

BIJLAGE A BELASTINGEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

Alle berekende belastingen voor de tijdelijke constructies van de 220kV Vierverlaten – Robbeplaat / Eemshaven zijn separaat toegevoegd in een Excel file "74101611-35-800-A1 Belastingen Tijdelijke masten BO22.xlsx".

BIJLAGE B SUMMARY BEREKENINGEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

Een uitgebreidere samenvatting van de berekeningen die zijn uitgevoerd zijn separaat toegevoegd in document, "Bijlage B Summary berekeningen tijdelijke masten BO22.pdf".

De tabellen die zijn opgenomen in de rapportage zijn, onderscheiden zich als volgt:

- Structure Locations and Usage Report
  - Deze tabel geeft een samenvatting van de uiterste belasting waarin de masten kunnen worden belast.
- Summary of Maximum Usages by Load Case
  - Deze tabel geeft per mast de maximale belaste elementen per belastingsgeval
- Summary of Joint Support Reactions For All Load Cases
  - Deze tabel geeft de belastingen op de fundaties per load case in verticale, horizontale richting en momenten.
- Loads At Insulator Attachments For All Load Cases
  - Deze tabel geeft de belasting, in het coördinaten systeem van de mast, ten gevolge eigengewicht en externe belasting (wind en ijs).
- Structure and insulator usage grafiek
  - Deze grafiek verbeeldt de maximale gebruiksbelastingen van mast en isolator uitzwaai.

BIJLAGE C FUNDATIE BELASTINGEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

Alle berekende fundatie belastingen voor de tijdelijke constructies van de 220kV Vierverlaten – Robbeplaat / Eemshaven is separaat toegevoegd in een Excel file, "74101611-35-800-A2 fun belastingen tijdelijke masten.xlsx"

BIJLAGE D TEKENINGEN

Tekeningen van toepassing zijn separaat toegevoegd, zie onderstaande tabel.

	Tekening nummer	Omschrijving
1.	74101611-035-802	Principe ontwerp Tijdelijke masten
2.	74101611-035-803	Principe ontwerp tijdelijke mast 3 losse fasen
3.	74101611-035-807	Principe ontwerp tijdelijk mast t.b.v. B22

ABOUT DNV GL

Vanuit haar streven leven, bezit en het milieu te beschermen stelt DNV GL organisaties in staat de veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te bevorderen. DNV GL biedt classificering en technische borging, naast software en onafhankelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gas en de energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices voor klanten in uiteenlopende sectoren. DNV GL, opgericht in 1864, is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en telt 16.000 medewerkers, die klanten helpen richting een veiligere, slimmere en groenere wereld.

Mast nummer	X Coördinaat (RD)	Y Coördinaat (RD)
TM3 wit	227471.43	581334.93
TM4 wit	227564.03	581130.57
TM5 wit	227614.15	581130.79
TM2 Grijs	227492.66	581347.07
TM3 Grijs	227580.41	581163.06
TM4 Grijs	227643.32	581166.84
TM3 Zwart	227482.81	581340.82
TM4 Zwart	227571.95	581146.99
TM5 Zwart	227622.12	581150.29

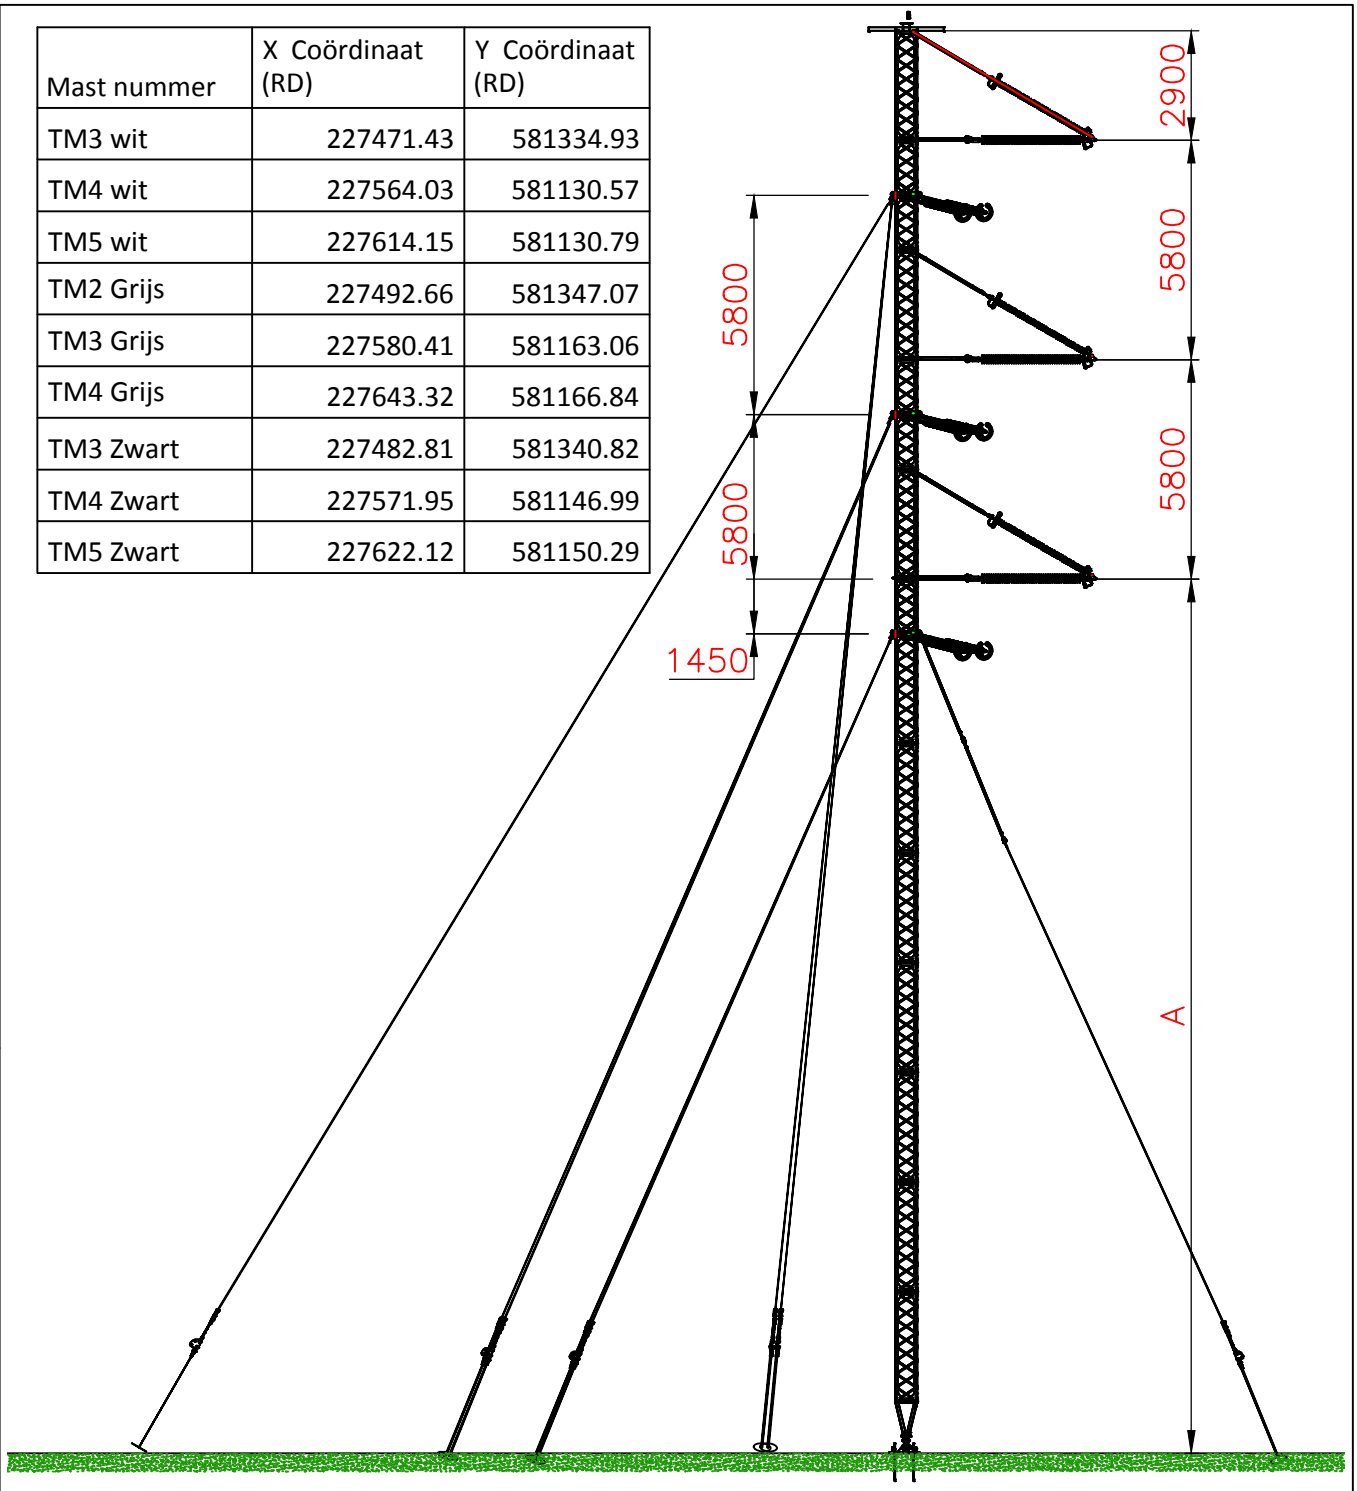

A = Hoogte afhankelijk mastpositie zie desbetrefende trace tekening

T.B.V. Vergunnings aanvraag

DNV·GL

Projectname:
Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.:
74101611-035-802V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:200	
Drawn by:	EKA	03-07-2015	Units:	m	
Checked by:	RLo	03-07-2015	Project no:	000.144	
Approved by:	AW	03-07-2015	Company:	TenneT	

Description:
Principe ontwerp tijdelijke mast 1x3 fase t.b.v locatie B22

Revision: 4.0

Format: A3

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

Criteria Notes:
Calculations according to EN50341-1 and EN50341-1-15 (NNA)

Notificaties t.a.v. het traceontwerp:

- Voor DG1 geldt dat we in 5Vd ijsgebied zitten

- Aan FEA tabel ligt KEMA document 74101611 ETD/POL 12-00638 ten grondslag.

Structure Locations and Usage Report

Structure Number	Structure Name	Station (m)	Line Angle (deg)	Constraints: Prohib Zone	Constraints: Req Pos	Constraints: Extra Cost	Structure Strength Usage (%)	Insulator Swing Usage (%)	Minimum Required Vertical Load (Uplift)	Pole Tip Deflection Usage (%)	OK or NG
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	4315.12	0.00			0	91.0	0.0	OK		OK
TM1	Grijs de 3 fasen.tow	4317.91	-1.17		Y0		81.4	0.0	OK		OK
TM1	Wit de 3 fasen zonder bl.tow	4779.87	14.79		Y0		29.7	0.0	OK		OK
TM2	wit de 3 fasen zonder bl.tow	4919.84	-21.04		Y0		61.0	0.0	OK		OK
TM3	wit at2+0.tow	5054.81	41.31		Y0		93.2	0.0	OK		OK
TM4	wit at3+0_#tm4wit.tow	5279.18	-65.88		Y0		86.0	0.0	OK		OK
TM5	wit de1+0.tow	5329.29	69.99		Y0		85.2	0.0	OK		OK
TM2	Grijs at1+0.tow	5553.73	15.17		Y0		80.7	0.0	OK		OK
TM3	Grijs at3+0.tow	5757.58	-67.95		Y0		95.3	0.0	OK		OK
TM4	Grijs de1+0.tow	5820.61	72.64		Y0		86.2	0.0	OK		OK
TM3	Zwart at2+0.tow	5992.13	0.00		Y0		76.9	0.0	OK		OK
TM4	Zwart at3+0.tow	6205.48	-69.07		Y0		73.1	0.0	OK		OK
TM5	Zwart de1+0.tow	6255.76	55.88		Y0		90.7	0.0	OK		OK
TM1	Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	7073.01	22.46		Y0		39.4	0.0	OK		OK
TM2	Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	7194.60	-12.57		Y0		50.3	0.0	OK		OK

0 structure violations, 0 structure warnings OK

Multiple Structure Minimum Vertical Load (Uplift) Summary (data omitted at user request)

Summary of Maximum Usages by Load Case

Str. No.	Structure Name	Load Case	Maximum Usage %	Element Label	Element Type
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	33.07	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	14.28	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	67.24	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	28.33	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	64.23	G12	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	28.31	3	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	67.24	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	28.33	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	64.23	G12	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	28.31	3	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	67.24	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	28.33	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	64.23	G12	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	28.31	3	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	46.63	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	19.97	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	44.80	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	19.84	3	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	46.63	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	19.97	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	44.80	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	19.84	3	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	46.63	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	19.97	1	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WR_0,T BI-	44.80	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WR_0,T BI-	19.84	3	Strain
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	90.99	G2	Guy
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	38.81	1	Strain

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	86.87	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	38.83	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	90.99	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	38.81	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	86.87	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	38.83	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	90.99	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	38.81	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	86.87	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	38.83	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	41.85	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	17.85	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	40.09	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	17.83	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	41.85	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	17.85	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	40.09	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	17.83	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	41.85	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	17.85	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T BI-	40.09	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T BI-	17.83	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent		GW,T Global	43.30	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent		GW,T Global	18.77	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T NL+	63.20	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T NL+	26.58	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T NL-	60.37	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T NL-	26.55	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T NR+	63.20	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T NR+	26.58	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T NR-	60.37	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T NR-	26.55	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T BI+	63.20	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T BI+	26.58	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T BI-	60.37	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T BI-	26.55	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T NL+	37.71	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T NL+	16.07	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T NL-	35.86	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T NL-	15.93	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T NR+	37.71	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T NR+	16.07	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T NR-	35.86	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T NR-	15.93	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T BI+	37.71	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T BI+	16.07	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T BI-	35.86	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T BI-	15.93	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T NL+	84.63	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T NL+	36.05	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	80.75	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	36.04	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	84.63	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	36.05	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	80.75	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	36.04	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	84.63	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	36.05	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	80.75	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	36.04	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	33.65	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	14.28	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	32.02	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	14.23	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	33.65	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	14.28	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	32.02	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	14.23	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	33.65	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	14.28	1	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	32.02	G12	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	14.23	3	Strain
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	30.06	G2	Guy
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	12.96	1	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 10°C	GW,T Global	29.04	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 10°C	GW,T Global	14.27	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	64.95	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	28.24	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	59.44	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	27.83	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	65.01	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	28.24	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	59.67	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	27.85	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	64.98	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	28.24	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow		NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	59.56	G7	Guy

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	27.84	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	38.80	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	20.17	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	37.01	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	19.91	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	38.78	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	20.17	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	37.06	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	19.91	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	38.79	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	20.17	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	37.04	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	19.91	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	81.36	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	38.56	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	76.52	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	38.28	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	81.34	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	38.55	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	76.68	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	38.30	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	81.35	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	38.56	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	76.61	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	38.29	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	37.35	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	17.82	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	35.56	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	17.68	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	37.33	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	17.81	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	35.61	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	17.69	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	37.34	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	17.81	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	35.59	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17.68	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	38.01	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	18.72	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	62.38	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	26.53	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	56.71	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	26.12	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	62.47	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	26.54	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	56.98	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	26.14	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	62.43	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	26.54	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	56.85	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	26.13	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	31.48	G11	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	16.33	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	29.63	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	16.02	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	31.47	G11	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	16.32	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	29.68	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	16.02	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	31.47	G11	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	16.32	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	29.65	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	16.02	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	76.23	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	35.89	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T NL-	71.39	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T NL-	35.55	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T NR+	76.22	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T NR+	35.88	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T NR-	71.55	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T NR-	35.57	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T BI+	76.23	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T BI+	35.88	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T BI-	71.47	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T BI-	35.56	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T NL+	30.33	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T NL+	14.31	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T NL-	28.54	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T NL-	14.12	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T NR+	30.31	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T NR+	14.30	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T NR-	28.59	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T NR-	14.13	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T BI+	30.32	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T BI+	14.30	9	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T BI-	28.57	G7	Guy
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T BI-	14.12	7	Strain
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T Global	26.40	G7	Guy

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	12.97	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	11.20	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	10.48	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	18.62	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	16.33	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	12.47	17-1-SN-2EXYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	16.16	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	19.67	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	15.95	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	12.57	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	15.29	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	19.28	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16.24	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	12.55	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15.82	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	17.98	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15.70	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15.03	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15.70	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	17.97	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15.72	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15.31	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15.73	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	17.99	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15.71	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15.16	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15.72	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	29.45	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	25.97	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	19.89	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	25.78	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	29.65	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	25.92	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	21.07	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	25.71	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	29.64	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	25.99	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	20.43	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	25.68	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	13.98	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	12.61	1	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11.66	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	12.50	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	13.97	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	12.63	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11.75	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	12.52	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	13.99	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	12.63	1	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11.71	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	12.52	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	13.77	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	13.67	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	16.72	G2	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	14.60	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	12.69	17-1-SN-2EXYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	14.44	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	17.76	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	14.09	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	12.73	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	13.48	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	17.23	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	14.46	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	12.76	17-1-SN-2EYP	Angle	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	14.08	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	14.88	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	12.62	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	11.97	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	12.63	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	14.92	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	12.66	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	12.31	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	12.67	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	14.92	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	12.65	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	12.13	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	12.66	7	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	27.21	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	23.78	1	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	17.68	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	23.59	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	27.51	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	23.69	3	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	18.96	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	23.44	9	Strain	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	27.46	G1	Guy	
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	23.79	3	Strain	

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	18.28	G1	Guy
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	23.41	9	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	11.30	G1	Guy
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	10.02	1	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	11.69	17-1-SN-2EYP	Angle
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	9.90	3	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	11.33	G1	Guy
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	10.02	2	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	11.77	17-1-SN-2EYP	Angle
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	9.82	7	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	11.34	G1	Guy
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	10.03	1	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	11.74	17-1-SN-2EYP	Angle
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	9.82	3	Strain
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	11.16	17-1-SN-2EYP	Angle
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	9.55	7	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	38.72	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	5.26	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	37.10	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	6.39	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	50.87	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	8.75	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	36.73	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	5.30	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	51.24	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	8.24	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	36.94	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	5.84	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	51.39	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	8.58	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	43.22	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	7.88	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	47.54	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	8.52	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	43.18	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	7.75	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	47.64	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	8.49	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	43.15	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	7.81	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	47.66	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	8.52	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	52.43	(N-2C1604P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	11.43	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	60.76	(N-2C1604P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	13.68	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	52.40	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	10.91	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	60.97	(N-2C1604P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	13.48	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	52.34	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	11.15	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	61.03	(N-2C1604P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	13.64	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	39.42	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	5.88	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	44.23	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	6.61	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	39.34	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	5.78	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	44.33	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	6.59	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	39.33	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	5.82	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	44.36	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	6.62	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	43.68	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	6.79	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	33.29	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	5.51	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	48.55	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	7.82	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	32.76	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	4.17	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	48.73	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	7.20	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	33.15	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	4.84	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	49.08	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7.60	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	38.48	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6.43	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	43.51	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7.04	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	38.43	(N-2C1601P	Angle
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6.26	9	Strain
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	43.62	(N-2C1601P	Angle

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	6.98	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	38.41	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	6.34	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	43.66	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	7.03	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	49.93	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	10.42	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	58.93	(N-2C1604P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	12.63	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	49.89	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	9.82	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	59.16	(N-2C1604P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	12.38	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	49.84	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	10.11	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	59.23	(N-2C1604P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	12.57	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	34.57	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	4.59	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	40.11	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	5.31	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	34.47	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	4.46	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	40.20	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	5.26	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	34.46	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	4.52	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	40.26	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	5.30	9	Strain		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	37.08	(N-2C1601P	Angle		
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	4.80	9	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	28.49	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7.27	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	68.83	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	13.76	8	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	45.94	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	15.34	8	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	56.74	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	12.62	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	41.14	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	12.55	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	65.32	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	12.79	8	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	36.92	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11.84	8	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	45.06	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10.01	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	37.13	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9.91	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	43.48	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9.67	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	34.14	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9.95	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	45.04	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9.86	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	35.54	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9.98	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	93.23	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	19.25	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	69.29	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	19.07	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	86.32	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	19.41	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	63.82	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	19.33	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	92.83	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	19.00	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	61.89	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	19.20	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	38.12	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8.93	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	31.25	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8.84	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	36.91	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8.86	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	31.90	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8.87	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	38.22	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8.80	6	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	31.46	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8.90	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	36.95	G4	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9.68	5	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	65.65	G8	Guy		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	13.76	8	Strain		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	55.98	(n713X	Angle		
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	15.64	8	Strain		

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	53.16	G7	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	11.33	6	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	37.19	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	11.27	6	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	61.25	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	12.58	8	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	32.31	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	11.83	8	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	37.40	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	7.80	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	29.42	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	7.70	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	35.03	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	7.41	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	25.66	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	7.69	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	37.11	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	7.64	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	27.57	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	7.76	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	88.20	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	17.46	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	64.46	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	17.28	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	80.08	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	17.58	6	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	57.49	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	17.51	6	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	87.36	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	17.12	6	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	56.57	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	17.38	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	31.46	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	6.93	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	24.16	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	6.84	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	30.01	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	6.85	6	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	24.98	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	6.83	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	31.33	G8	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	6.79	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	24.50	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	6.89	5	Strain
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	26.07	G4	Guy
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	6.58	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	33.36	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7.15	2	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	63.72	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	12.53	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	58.11	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	12.62	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	40.22	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10.78	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	43.25	G11	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10.87	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	40.02	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10.72	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	48.39	G11	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10.79	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	63.54	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15.46	1	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	68.71	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15.53	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	67.63	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15.67	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	69.15	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15.77	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	65.25	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15.57	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	69.28	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15.66	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	85.15	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	19.35	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	85.96	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	19.44	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	66.09	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	17.54	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	70.27	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	17.60	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	75.42	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	18.44	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	78.33	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	18.51	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	36.37	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8.80	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	39.14	G9	Guy

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	8.90	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	37.14	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	8.53	2	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	38.66	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	8.61	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	36.62	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	8.65	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	39.07	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	8.76	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	40.31	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	9.61	2	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	61.78	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	11.23	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	54.52	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	11.32	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	34.97	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	9.94	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	39.29	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	10.03	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	34.22	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	9.15	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	44.50	G11	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	9.22	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	64.61	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	14.25	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	69.84	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	14.32	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	69.33	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	14.53	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	70.81	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	14.63	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	66.67	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	14.39	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	70.70	G3	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	14.48	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	77.19	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	17.51	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	77.98	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	17.61	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	59.79	G11	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	16.42	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	64.84	G11	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	16.52	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T	BI+	66.51	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T	BI-	69.40	G7	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T	BI-	16.56	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T	NL+	30.28	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T	NL+	6.78	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T	NL-	33.00	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T	NL-	6.88	6	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T	NR+	30.80	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T	NR+	6.81	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T	NR-	32.29	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T	NR-	6.92	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T	BI+	30.46	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T	BI+	6.64	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T	BI-	32.81	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T	BI-	6.73	5	Strain
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T	Global	31.10	G9	Guy
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T	Global	6.45	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	32.79	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	6.96	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	48.58	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	10.98	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	53.54	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	10.93	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	39.07	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	8.19	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	36.21	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	7.90	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	44.38	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	9.67	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	44.27	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	9.41	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	76.43	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	15.74	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	77.35	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	15.69	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	76.40	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	15.59	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	74.81	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	15.36	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	76.50	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	15.69	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	75.96	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	15.49	5	Strain

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	81.58	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	17.60	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	85.15	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	17.54	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	77.81	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	16.47	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	75.83	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	16.19	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	79.63	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	17.04	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	80.14	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	16.78	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	38.56	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8.32	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	38.94	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8.26	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	38.36	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8.11	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	36.58	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7.88	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	38.61	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8.24	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	37.66	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8.04	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	40.83	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8.71	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	44.62	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	10.16	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	49.75	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	10.11	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	32.00	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6.69	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	29.17	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6.39	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	39.19	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8.60	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	39.16	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8.35	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	70.99	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	14.61	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	71.97	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	14.55	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	70.65	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	14.38	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	69.06	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	14.15	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	70.89	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	14.51	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	70.40	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	14.32	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	76.62	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	16.55	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T NL-	80.25	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T NL-	16.50	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T NR+	72.02	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T NR+	15.24	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T NR-	69.91	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T NR-	14.95	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T BI+	74.17	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T BI+	15.90	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T BI-	74.73	G6	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T BI-	15.64	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T NL+	31.95	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T NL+	6.90	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T NL-	32.32	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T NL-	6.84	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T NR+	31.28	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T NR+	6.58	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T NR-	29.50	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T NR-	6.34	1	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T BI+	31.76	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T BI+	6.76	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T BI-	30.80	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T BI-	6.56	5	Strain
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T Global	30.36	G3	Guy
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T Global	6.44	1	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	12.29	(nC721Y	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7.40	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	37.28	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	12.02	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	57.86	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11.98	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	41.87	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	12.46	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	61.44	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	12.43	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	40.11	G8	Guy

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	12.35	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	60.60	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	12.31	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	18.28	G10	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	12.39	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	25.62	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	12.28	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	18.29	(nC721Y	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	12.23	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	26.57	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	12.42	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	18.08	G10	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	12.31	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	26.14	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	12.36	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	58.15	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	19.18	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	79.10	(nC721XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	18.98	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	61.76	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	19.25	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	80.48	(nC721XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	19.25	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	60.44	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	19.20	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	80.73	(nC721XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	19.16	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	18.43	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	8.97	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	23.25	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	8.88	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	19.32	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	8.84	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	22.58	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	9.00	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	18.97	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	8.91	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	23.07	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	8.95	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	16.88	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	9.63	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	34.53	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	10.68	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	53.88	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	10.64	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	39.36	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	11.18	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	58.55	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	11.15	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	37.51	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	11.05	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	57.18	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	11.02	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	19.43	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	10.21	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	26.60	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	10.10	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	17.80	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	10.04	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	27.42	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	10.24	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	18.50	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	10.14	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	27.05	G2	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	10.19	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	53.74	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	17.65	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	71.96	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	17.40	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	57.59	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	17.44	6	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	73.65	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	17.71	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T	BI+	56.17	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T	BI+	17.47	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T	BI-	73.73	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T	BI-	17.60	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T	NL+	13.97	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T	NL+	7.12	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T	NL-	18.75	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T	NL-	7.03	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T	NR+	15.02	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T	NR+	6.98	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T	NR-	18.15	(n713XY	Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T	NR-	7.14	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T	BI+	14.59	G8	Guy
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T	BI+	7.06	5	Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T	BI-	18.60	(n713XY	Angle

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T	BI-	7.10	5 Strain
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T	Global	11.60	(nC721Y Angle
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T	Global	6.75	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	32.58	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	7.12	2 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	64.84	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	12.46	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	64.60	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	12.56	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	52.22	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	11.20	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	56.25	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	11.30	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	40.50	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	10.57	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	54.01	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	10.65	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	57.42	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	13.14	1 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	64.85	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	13.22	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	63.71	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	13.42	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	65.58	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	13.53	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	60.13	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	13.28	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	65.65	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	13.37	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	94.41	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	19.25	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	95.27	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	19.35	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	81.52	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	17.95	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	88.91	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	18.05	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	79.51	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	18.30	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	92.80	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	18.39	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	36.46	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	8.75	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	40.92	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	8.85	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	37.33	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	8.48	2 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	39.99	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	8.57	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	36.52	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	8.60	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	40.77	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	8.71	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	41.91	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	9.56	2 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	65.73	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	11.18	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	61.43	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	11.28	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	52.58	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	10.25	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	56.83	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	10.35	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	34.77	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	9.00	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	48.26	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	9.08	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	50.90	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	11.30	1 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	58.30	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	11.37	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	58.58	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	11.70	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	60.60	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	11.80	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	54.29	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	11.49	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	59.88	G8 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	11.59	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	86.12	G7 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	17.44	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	87.66	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	17.54	6 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	74.48	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	16.70	5 Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	81.82	G11 Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	16.80	5 Strain

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	72.13	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	16.37	6	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	85.77	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	16.45	6	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	28.61	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	6.75	6	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	33.04	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	6.85	6	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	29.50	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	6.75	5	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	32.11	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	6.85	5	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	28.68	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	6.56	5	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	32.89	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	6.66	6	Strain
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	29.84	G11	Guy
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	6.42	2	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	29.45	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	7.01	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	53.11	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	11.39	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	54.04	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	11.38	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	37.95	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	8.63	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	32.32	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	8.00	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	46.18	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	9.81	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	42.03	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	9.60	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	54.58	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	13.48	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	56.66	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	13.47	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	54.77	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	13.45	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	52.96	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	13.04	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	54.67	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	13.47	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WR_0,T BI-	54.65	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WR_0,T BI-	13.21	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	83.54	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	18.06	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	86.16	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	18.04	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	74.64	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	17.12	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	71.30	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	16.49	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T BI+	79.43	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T BI+	17.45	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T BI-	78.40	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T BI-	17.14	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	36.52	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	8.41	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	34.83	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	8.39	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	35.36	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	8.40	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	32.93	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	7.98	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T BI+	36.13	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T BI+	8.42	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T BI-	33.16	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T BI-	8.15	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	37.36	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	8.97	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	49.21	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	10.47	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	50.62	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	10.45	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	31.20	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	6.94	1	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	25.65	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	6.31	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	41.25	G7	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	8.58	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	37.18	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	8.38	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	47.38	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	11.77	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	49.44	G8	Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	11.75	5	Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	46.88	G8	Guy

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	11.60	1 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	45.06	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	11.20	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	47.11	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	11.66	1 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	47.06	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	11.43	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	78.52	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	16.82	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	81.32	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	16.81	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	68.79	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	15.65	1 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	65.30	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	15.02	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	73.97	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	16.06	1 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	72.97	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	15.78	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	30.05	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6.81	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	28.24	G8 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6.80	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	28.45	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6.70	1 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	26.05	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6.28	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	29.42	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	6.75	1 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	26.48	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	6.50	5 Strain
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	27.10	G7 Guy
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	6.43	1 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	27.13	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7.28	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	54.76	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	12.33	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	31.43	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	12.33	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	54.76	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	12.33	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	31.43	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	12.33	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	54.76	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	12.33	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	31.43	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	12.33	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	36.97	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	9.72	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	30.25	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	9.90	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	36.97	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	9.72	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	30.25	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	9.90	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	36.97	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	9.72	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	30.25	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	9.90	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	76.94	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	19.21	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	55.16	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	19.21	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	76.94	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	19.21	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	55.16	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	19.21	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	76.94	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	19.21	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	55.16	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	19.21	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	35.79	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	8.79	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	29.10	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	8.87	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	35.79	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	8.79	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	29.10	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	8.87	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	35.79	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	8.79	6 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	29.10	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	8.87	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	35.03	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	9.69	5 Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	50.25	G4 Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	11.03	6 Strain

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	31.74	(n713XY	Angle
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	11.03	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	50.25	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	11.03	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	31.74	(n713XY	Angle
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	11.03	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	50.25	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	11.03	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	31.74	(n713XY	Angle
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	11.03	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	30.10	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7.48	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	23.53	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7.66	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	30.10	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7.48	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	23.53	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7.66	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	30.10	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7.48	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	23.53	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7.66	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	70.67	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	17.38	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	49.02	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	17.38	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	70.67	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	17.38	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	49.02	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	17.38	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	70.67	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	17.38	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	49.02	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	17.38	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	29.19	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6.79	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	22.64	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6.84	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	29.19	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6.79	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	22.64	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6.84	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	29.19	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	6.79	6	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	22.64	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	6.84	5	Strain
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	24.87	G4	Guy
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	6.58	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	30.19	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7.13	2	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	50.60	G7	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	12.51	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	49.84	G7	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	12.60	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	38.53	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	10.81	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	41.32	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	10.91	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	35.95	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	10.54	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	44.21	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	10.64	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	64.76	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	15.44	1	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	70.70	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	15.52	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	69.07	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	15.66	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	70.75	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	15.76	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	66.58	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	15.55	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	71.10	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	15.64	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	67.61	G7	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	19.29	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	73.15	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	19.39	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	65.30	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	17.51	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	69.17	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	17.61	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	63.68	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	18.30	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	71.70	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	18.41	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	33.41	G9	Guy

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	8.77	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	36.51	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	8.87	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	34.14	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	8.49	2	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	35.85	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	8.58	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	33.55	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	8.61	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	36.36	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	8.72	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	37.68	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	9.57	2	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	49.82	G7	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	11.22	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	46.52	G7	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	11.31	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	39.15	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	9.97	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	42.32	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	10.07	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	30.95	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	8.96	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	39.23	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	9.06	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	65.18	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	14.23	1	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	71.21	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	14.30	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	71.55	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T	NR+	14.51	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	72.83	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T	NR-	14.61	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	68.01	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T	BI+	14.36	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	72.43	G6	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T	BI-	14.46	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	60.14	G7	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T	NL+	17.47	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	67.54	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T	NL-	17.57	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	59.76	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T	NR+	16.45	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	63.46	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T	NR-	16.55	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T	BI+	58.15	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T	BI+	16.36	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T	BI-	66.06	G10	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T	BI-	16.46	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T	NL+	27.03	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T	NL+	6.76	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T	NL-	30.12	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T	NL-	6.86	6	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T	NR+	27.79	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T	NR+	6.82	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T	NR-	29.45	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T	NR-	6.92	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T	BI+	27.18	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T	BI+	6.63	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T	BI-	29.97	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T	BI-	6.72	5	Strain
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T	Global	27.98	G9	Guy
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T	Global	6.46	1	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	32.95	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	6.97	1	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	50.47	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	11.00	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	56.88	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	10.94	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	40.71	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	8.55	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	39.18	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	8.24	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	47.16	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	10.11	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	50.09	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	9.89	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	80.14	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	15.74	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	81.22	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	15.67	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	80.22	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	15.60	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	78.80	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	15.37	1	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	80.29	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	15.70	5	Strain

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	80.15	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15.53	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	85.98	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	17.62	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	90.66	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	17.56	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	83.16	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	16.62	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	81.53	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	16.32	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	84.94	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	17.24	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	86.90	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	17.01	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	39.24	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8.33	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	40.31	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8.27	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	39.05	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8.15	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	37.68	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7.92	1	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	39.28	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8.28	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	39.15	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8.10	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	41.93	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8.72	1	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	46.33	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	10.18	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	52.74	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	10.12	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	33.64	G3	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7.17	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	31.98	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6.85	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	42.13	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	9.13	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	45.09	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8.92	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	74.31	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	14.59	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	75.40	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	14.53	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	74.07	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	14.40	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	72.67	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	14.17	1	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	74.33	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	14.54	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	74.20	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	14.36	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	80.67	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	16.58	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T NL-	85.34	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLB,T NL-	16.51	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T NR+	76.92	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRA,T NR+	15.40	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T NR-	75.29	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WLA,T NR-	15.10	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T BI+	79.28	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WL_0,T BI+	16.13	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T BI-	81.23	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WR_0,T BI-	15.90	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T NL+	31.99	G3	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRB,T NL+	6.91	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T NL-	32.98	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLB,T NL-	6.85	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T NR+	31.32	G3	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WRA,T NR+	6.63	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T NR-	29.87	G3	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WLA,T NR-	6.39	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T BI+	31.85	G3	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WL_0,T BI+	6.82	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T BI-	31.63	G6	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9	WR_0,T BI-	6.64	5	Strain
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T Global	30.34	G3	Guy
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9	GW,T Global	6.44	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	16.51	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	13.93	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	30.68	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	20.78	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	24.19	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	20.86	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	28.21	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	20.51	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	19.28	G2	Guy

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	19.83	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	30.00	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	20.89	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	22.02	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	20.62	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	24.98	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	21.42	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	22.96	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	21.41	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	25.11	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	21.50	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	22.16	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	21.17	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	25.13	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	21.49	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T BI-	22.56	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T BI-	21.31	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	39.29	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	32.36	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	33.35	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	32.48	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	38.87	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	32.47	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	30.51	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	31.78	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	39.42	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	32.53	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	31.99	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	32.25	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	20.40	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	16.45	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	18.39	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	16.46	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	20.54	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	16.53	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	17.64	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	16.25	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	20.55	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	16.52	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T BI-	18.01	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T BI-	16.38	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent		GW,T Global	20.24	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent		GW,T Global	17.64	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T NL+	29.44	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T NL+	18.79	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T NL-	22.93	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T NL-	18.85	2	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T NR+	26.13	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T NR+	18.37	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T NR-	17.40	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T NR-	17.74	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T BI+	28.39	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T BI+	18.87	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T BI-	20.51	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T BI-	18.62	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T NL+	21.98	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T NL+	18.06	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T NL-	19.98	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T NL-	18.06	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T NR+	22.01	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T NR+	18.13	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T NR-	19.01	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T NR-	17.78	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T BI+	22.09	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T BI+	18.13	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T BI-	19.51	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T BI-	17.95	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T NL+	37.20	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T NL+	29.97	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	31.27	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	30.07	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	36.55	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	30.02	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	28.16	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	29.33	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	37.24	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	30.12	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	29.81	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	29.84	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	17.38	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	13.34	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	15.39	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	13.34	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	17.42	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	13.40	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	14.51	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	13.10	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	17.50	G2	Guy

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	13.40	1	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	14.96	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	13.25	3	Strain
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	15.39	G2	Guy
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	12.82	1	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	29.60	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	4.46	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	14.32	G12	Guy
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	4.99	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	42.84	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	7.02	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	13.86	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	4.42	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	43.04	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	6.79	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	13.62	G12	Guy
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	4.71	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	43.06	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	6.93	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	28.53	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	7.92	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	38.57	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	8.36	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	28.73	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	7.85	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	38.62	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	8.35	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	28.56	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	7.88	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	38.63	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	8.36	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	36.23	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	9.07	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	50.21	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	10.96	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	36.24	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	8.78	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	50.30	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	10.88	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	36.16	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	8.92	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	50.33	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	10.93	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	27.80	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	4.89	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	35.49	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	5.48	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	27.76	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	4.83	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	35.55	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	5.48	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	27.73	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	4.86	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	35.56	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	5.48	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	33.43	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	5.58	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	12.35	G12	Guy
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	4.32	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	41.27	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	6.33	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	10.77	G12	Guy
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	3.64	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	41.38	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	6.04	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	11.57	G12	Guy
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3.98	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	41.47	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	6.21	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	21.58	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6.88	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	35.62	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7.28	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	21.93	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6.79	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	35.69	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7.26	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	21.67	(108P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6.84	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	35.70	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7.28	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	33.49	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8.42	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	48.88	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	10.25	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	33.66	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8.09	3	Strain

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	48.98	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	10.14	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	33.49	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	8.25	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	49.02	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	10.22	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	22.62	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	3.93	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	32.58	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	4.50	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	22.67	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	3.86	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	32.64	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	4.48	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	22.57	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	3.90	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	32.65	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	4.49	3	Strain
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	28.31	(105P	Angle
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	4.11	3	Strain

Summary of Joint Support Reactions For All Load Cases

Str. No.	Structure Name	Load Case	Joint Label	Long. Force (kN)	Tran. Force (kN)	Vert. Force (kN)	Shear Force (kN)	Tran. Moment (kN-m)	Long. Moment (kN-m)	Bending Moment (kN-m)	Vert. Moment (kN-m)	Found. Usage %
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	172P	-1.40	-0.16	-72.61	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	172E0.1P	-1.40	0.06	-72.76	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	1172E0.1P	-1.40	-0.05	-72.77	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	0.23	-0.24	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd2	-23.56	-23.27	41.05	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd3	0.22	0.22	0.29	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd4	-19.89	19.69	34.70	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd5	0.23	-0.23	0.31	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd6	-22.38	-22.12	39.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd7	0.22	0.23	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd8	-21.18	20.96	36.94	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd9	0.22	-0.23	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd10	-21.13	-20.91	36.86	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd11	0.23	0.23	0.31	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd12	-22.43	22.17	39.10	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	172P	-2.09	-0.38	-135.65	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	172E0.1P	-2.11	-0.04	-133.44	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.10	-0.21	-134.82	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	0.36	-0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd2	-48.31	-47.39	83.43	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd3	0.19	0.10	0.24	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd4	-37.63	36.80	65.16	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd5	0.35	-0.45	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd6	-45.65	-44.80	78.89	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd7	0.19	0.10	0.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd8	-39.87	38.98	68.99	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd9	0.34	-0.44	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd10	-42.79	-42.03	74.01	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd11	0.19	0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd12	-41.95	41.01	72.56	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	-2.10	-0.12	-132.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172E0.1P	-2.10	0.21	-136.03	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	1172E0.1P	-2.11	0.05	-134.51	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	0.20	-0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd2	-43.94	-42.95	75.97	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd3	0.33	0.43	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd4	-40.12	39.43	69.44	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd5	0.19	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd6	-42.13	-41.19	72.88	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd7	0.34	0.44	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd8	-43.20	42.42	74.70	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd9	0.19	-0.10	0.24	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd10	-40.14	-39.24	69.45	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd11	0.34	0.44	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd12	-46.13	45.26	79.70	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	172P	-2.09	-0.38	-135.65	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	172E0.1P	-2.11	-0.04	-133.44	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	1172E0.1P	-2.10	-0.21	-134.82	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	0.36	-0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd2	-48.31	-47.39	83.43	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd3	0.19	0.10	0.24	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd4	-37.63	36.80	65.16	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd5	0.35	-0.45	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd6	-45.65	-44.80	78.89	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd7	0.19	0.10	0.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd8	-39.87	38.98	68.99	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	0.34	-0.44	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-42.79	-42.03	74.01	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.19	0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-41.95	41.01	72.56	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-2.10	-0.12	-132.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-2.10	0.21	-136.03	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-2.11	0.05	-134.51	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.20	-0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-43.94	-42.95	75.97	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.33	0.43	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-40.12	39.43	69.44	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.19	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-42.13	-41.19	72.88	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.34	0.44	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-43.20	42.42	74.70	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.19	-0.10	0.24	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-40.14	-39.24	69.45	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	0.34	0.44	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-46.13	45.26	79.70	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-2.09	-0.38	-135.65	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-2.11	-0.04	-133.44	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-2.10	-0.21	-134.82	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.36	-0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-48.31	-47.39	83.43	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.19	0.10	0.24	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-37.63	36.80	65.16	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.35	-0.45	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-45.65	-44.80	78.89	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.19	0.10	0.24	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-39.87	38.98	68.99	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.34	-0.44	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-42.79	-42.03	74.01	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.19	0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-41.95	41.01	72.56	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-2.10	-0.12	-132.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-2.10	0.21	-136.03	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-2.11	0.05	-134.51	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.20	-0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-43.94	-42.95	75.97	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.33	0.43	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-40.12	39.43	69.44	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.19	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-42.13	-41.19	72.88	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.34	0.44	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-43.20	42.42	74.70	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.19	-0.10	0.24	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-40.14	-39.24	69.45	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.34	0.44	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-46.13	45.26	79.70	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-1.75	-0.24	-98.93	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.75	0.03	-97.85	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.76	-0.11	-98.53	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.25	-0.27	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-33.35	-32.84	57.90	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.16	0.14	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-27.25	26.85	47.41	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.24	-0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-31.50	-31.04	54.72	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.17	0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-28.85	28.42	50.17	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.24	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-29.57	-29.16	51.40	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-30.38	29.90	52.79	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-1.75	-0.16	-97.87	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.76	0.11	-98.62	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.76	-0.02	-98.39	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-32.03	-31.52	55.64	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.23	0.25	0.31	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-27.92	27.55	48.56	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.17	-0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-30.47	-30.00	52.96	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.23	0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-29.79	29.38	51.79	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-28.82	-28.39	50.12	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.24	0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-31.59	31.13	54.88	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-1.75	-0.24	-98.93	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.75	0.03	-97.85	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.76	-0.11	-98.53	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.25	-0.27	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-33.35	-32.84	57.90	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.16	0.14	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-27.25	26.85	47.41	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.24	-0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-31.50	-31.04	54.72	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.17	0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-28.85	28.42	50.17	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.24	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-29.57	-29.16	51.40	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-30.38	29.90	52.79	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-1.75	-0.16	-97.87	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.76	0.11	-98.62	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.76	-0.02	-98.39	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-32.03	-31.52	55.64	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.23	0.25	0.31	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-27.92	27.55	48.56	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.17	-0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-30.47	-30.00	52.96	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.23	0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-29.79	29.38	51.79	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-28.82	-28.39	50.12	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.24	0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-31.59	31.13	54.88	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-1.75	-0.24	-98.93	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.75	0.03	-97.85	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.76	-0.11	-98.53	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.25	-0.27	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-33.35	-32.84	57.90	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.16	0.14	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-27.25	26.85	47.41	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.24	-0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-31.50	-31.04	54.72	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.17	0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-28.85	28.42	50.17	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.24	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-29.57	-29.16	51.40	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-30.38	29.90	52.79	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-1.75	-0.16	-97.87	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.76	0.11	-98.62	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.76	-0.02	-98.39	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-32.03	-31.52	55.64	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.23	0.25	0.31	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-27.92	27.55	48.56	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.17	-0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-30.47	-30.00	52.96	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.23	0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-29.79	29.38	51.79	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-28.82	-28.39	50.12	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.24	0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-31.59	31.13	54.88	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-2.14	-0.37	-183.16	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-2.18	0.01	-181.56	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.16	-0.18	-182.68	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.21	-0.26	0.28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-65.76	-64.03	112.81	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.11	0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-52.68	51.19	90.59	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.20	-0.25	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-62.24	-60.59	106.84	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.12	0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-55.97	54.40	96.18	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.20	-0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-58.51	-56.97	100.52	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-59.08	57.44	101.49	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-2.17	-0.20	-180.33	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-2.16	0.19	-183.81	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-2.17	-0.00	-182.37	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-61.87	-60.17	106.24	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.19	0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-54.83	53.39	94.26	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-59.15	-57.50	101.59	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.20	0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-58.87	57.31	101.12	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.12	-0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-56.20	-54.61	96.57	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.20	0.25	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-62.76	61.09	107.71	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-2.14	-0.37	-183.16	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-2.18	0.01	-181.56	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-2.16	-0.18	-182.68	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.21	-0.26	0.28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-65.76	-64.03	112.81	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.11	0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-52.68	51.19	90.59	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.20	-0.25	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-62.24	-60.59	106.84	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.12	0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-55.97	54.40	96.18	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.20	-0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-58.51	-56.97	100.52	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-59.08	57.44	101.49	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-2.17	-0.20	-180.33	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-2.16	0.19	-183.81	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-2.17	-0.00	-182.37	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-61.87	-60.17	106.24	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.19	0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-54.83	53.39	94.26	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-59.15	-57.50	101.59	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.20	0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-58.87	57.31	101.12	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.12	-0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-56.20	-54.61	96.57	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.20	0.25	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-62.76	61.09	107.71	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-2.14	-0.37	-183.16	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-2.18	0.01	-181.56	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-2.16	-0.18	-182.68	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.21	-0.26	0.28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-65.76	-64.03	112.81	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.11	0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-52.68	51.19	90.59	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.20	-0.25	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-62.24	-60.59	106.84	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.12	0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-55.97	54.40	96.18	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.20	-0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-58.51	-56.97	100.52	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-59.08	57.44	101.49	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-2.17	-0.20	-180.33	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-2.16	0.19	-183.81	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-2.17	-0.00	-182.37	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-61.87	-60.17	106.24	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.19	0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-54.83	53.39	94.26	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-59.15	-57.50	101.59	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.20	0.24	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-58.87	57.31	101.12	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.12	-0.08	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-56.20	-54.61	96.57	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.20	0.25	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-62.76	61.09	107.71	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-1.63	-0.23	-89.72	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.63	0.02	-89.15	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.63	-0.10	-89.56	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.26	-0.29	0.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-29.89	-29.47	51.96	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-24.34	24.02	42.39	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.25	-0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-28.30	-27.92	49.22	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.17	0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-25.85	25.49	45.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.25	-0.27	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-26.63	-26.30	46.35	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.18	0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-27.29	26.90	47.49	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-1.62	-0.14	-88.77	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.64	0.11	-89.85	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.63	-0.02	-89.43	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.18	-0.17	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-28.63	-28.20	49.79	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.24	0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-25.02	24.73	43.56	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-27.30	-26.91	47.50	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.25	0.27	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-26.77	26.43	46.58	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.17	-0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-25.88	-25.53	45.06	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.25	0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-28.46	28.08	49.50	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-1.63	-0.23	-89.72	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.63	0.02	-89.15	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.63	-0.10	-89.56	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.26	-0.29	0.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-29.89	-29.47	51.96	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-24.34	24.02	42.39	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.25	-0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-28.30	-27.92	49.22	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.17	0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-25.85	25.49	45.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.25	-0.27	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-26.63	-26.30	46.35	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.18	0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-27.29	26.90	47.49	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-1.62	-0.14	-88.77	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.64	0.11	-89.85	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.63	-0.02	-89.43	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.18	-0.17	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-28.63	-28.20	49.79	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.24	0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-25.02	24.73	43.56	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-27.30	-26.91	47.50	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.25	0.27	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-26.77	26.43	46.58	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.17	-0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-25.88	-25.53	45.06	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.25	0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-28.46	28.08	49.50	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-1.63	-0.23	-89.72	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.63	0.02	-89.15	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.63	-0.10	-89.56	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.26	-0.29	0.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-29.89	-29.47	51.96	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.17	0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-24.34	24.02	42.39	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.25	-0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-28.30	-27.92	49.22	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.17	0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-25.85	25.49	45.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.25	-0.27	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-26.63	-26.30	46.35	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.18	0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-27.29	26.90	47.49	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-1.62	-0.14	-88.77	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.64	0.11	-89.85	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.63	-0.02	-89.43	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.18	-0.17	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-28.63	-28.20	49.79	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.24	0.27	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-25.02	24.73	43.56	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-27.30	-26.91	47.50	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.25	0.27	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-26.77	26.43	46.58	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.17	-0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-25.88	-25.53	45.06	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.25	0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-28.46	28.08	49.50	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-1.68	-0.19	-94.79	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-1.69	0.07	-95.10	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-1.69	-0.06	-95.07	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.21	-0.21	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-30.94	-30.48	53.77	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.20	0.20	0.25	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-26.09	25.75	45.42	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.20	-0.21	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-29.40	-28.97	51.11	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.20	0.20	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-27.82	27.44	48.40	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.20	-0.20	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-27.78	-27.39	48.32	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.20	0.21	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-29.49	29.06	51.27	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-2.06	-0.37	-125.67	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172E0.1P	-2.08	-0.05	-123.37	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.07	-0.21	-124.80	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	0.37	-0.47	0.56	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-45.36	-44.55	78.42	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.19	0.10	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-35.11	34.37	60.87	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	0.36	-0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-42.86	-42.12	74.15	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	0.19	0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-37.18	36.39	64.41	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	0.35	-0.45	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd10	-40.15	-39.48	69.51	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd11	0.20	0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd12	-39.08	38.25	67.68	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-2.07	-0.11	-122.51	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172E0.1P	-2.08	0.22	-125.98	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1172E0.1P	-2.08	0.06	-124.51	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.20	-0.12	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-40.96	-40.08	70.90	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.34	0.44	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-37.67	37.07	65.26	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.20	-0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-39.30	-38.46	68.05	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.35	0.45	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-40.57	39.89	70.23	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.19	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-37.44	-36.64	64.86	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.36	0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-43.31	42.56	74.92	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	172P	-2.06	-0.37	-125.67	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-2.08	-0.05	-123.37	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-2.07	-0.21	-124.80	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.37	-0.47	0.56	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-45.36	-44.55	78.42	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.19	0.10	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-35.11	34.37	60.87	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.36	-0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-42.86	-42.12	74.15	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.19	0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-37.18	36.39	64.41	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.35	-0.45	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-40.15	-39.48	69.51	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.20	0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-39.08	38.25	67.68	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172P	-2.07	-0.11	-122.51	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-2.08	0.22	-125.98	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-2.08	0.06	-124.51	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.20	-0.12	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-40.96	-40.08	70.90	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.34	0.44	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-37.67	37.07	65.26	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.20	-0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-39.30	-38.46	68.05	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.35	0.45	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-40.57	39.89	70.23	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.19	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-37.44	-36.64	64.86	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.36	0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-43.31	42.56	74.92	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-2.06	-0.37	-125.67	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-2.08	-0.05	-123.37	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-2.07	-0.21	-124.80	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.37	-0.47	0.56	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-45.36	-44.55	78.42	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.19	0.10	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-35.11	34.37	60.87	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.36	-0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-42.86	-42.12	74.15	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.19	0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-37.18	36.39	64.41	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.35	-0.45	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-40.15	-39.48	69.51	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.20	0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-39.08	38.25	67.68	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-2.07	-0.11	-122.51	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-2.08	0.22	-125.98	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-2.08	0.06	-124.51	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.20	-0.12	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-40.96	-40.08	70.90	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.34	0.44	0.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-37.67	37.07	65.26	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.20	-0.11	0.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-39.30	-38.46	68.05	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.35	0.45	0.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-40.57	39.89	70.23	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.19	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-37.44	-36.64	64.86	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.36	0.46	0.54	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-43.31	42.56	74.92	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172P	-1.53	-0.22	-79.62	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-1.52	0.01	-78.41	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-1.53	-0.10	-79.12	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-26.90	-26.56	46.81	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.18	0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-21.83	21.57	38.06	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.27	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-25.36	-25.06	44.16	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.18	0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-23.06	22.77	40.19	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.26	-0.28	0.37	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-23.77	-23.50	41.41	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.19	0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-24.22	23.90	42.19	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	172P	-1.52	-0.13	-78.51	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	-1.53	0.10	-79.22	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.53	-0.01	-78.98	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-25.58	-25.22	44.53	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	0.25	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-22.47	22.25	39.18	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	0.19	-0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-24.34	-24.02	42.40	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	0.26	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-23.99	23.72	41.79	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	0.18	-0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-23.04	-22.75	40.15	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	0.27	0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-25.44	25.14	44.29	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172P	-1.53	-0.22	-79.62	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	-1.52	0.01	-78.41	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.53	-0.10	-79.12	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-26.90	-26.56	46.81	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.18	0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-21.83	21.57	38.06	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	0.27	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-25.36	-25.06	44.16	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	0.18	0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-23.06	22.77	40.19	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd9	0.26	-0.28	0.37	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd10	-23.77	-23.50	41.41	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd11	0.19	0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-24.22	23.90	42.19	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172P	-1.52	-0.13	-78.51	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	-1.53	0.10	-79.22	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.53	-0.01	-78.98	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-25.58	-25.22	44.53	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	0.25	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-22.47	22.25	39.18	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	0.19	-0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-24.34	-24.02	42.40	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	0.26	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-23.99	23.72	41.79	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	0.18	-0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-23.04	-22.75	40.15	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	0.27	0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-25.44	25.14	44.29	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172P	-1.53	-0.22	-79.62	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.52	0.01	-78.41	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.53	-0.10	-79.12	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-26.90	-26.56	46.81	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.18	0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-21.83	21.57	38.06	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	0.27	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-25.36	-25.06	44.16	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	0.18	0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-23.06	22.77	40.19	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	0.26	-0.28	0.37	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd10	-23.77	-23.50	41.41	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd11	0.19	0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd12	-24.22	23.90	42.19	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172P	-1.52	-0.13	-78.51	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.53	0.10	-79.22	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.53	-0.01	-78.98	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-25.58	-25.22	44.53	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.25	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-22.47	22.25	39.18	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	0.19	-0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-24.34	-24.02	42.40	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	0.26	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-23.99	23.72	41.79	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	0.18	-0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd10	-23.04	-22.75	40.15	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd11	0.27	0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd12	-25.44	25.14	44.29	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172P	-2.19	-0.37	-168.80	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172E0.1P	-2.22	0.00	-167.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.20	-0.19	-168.20	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0.22	-0.26	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-61.07	-59.56	104.95	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.12	0.09	0.12	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-48.73	47.45	83.94	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd6	-57.76	-56.34	99.34	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-51.72	50.37	89.05	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	0.21	-0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-54.26	-52.93	93.38	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd11	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-54.55	53.13	93.88	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-2.21	-0.19	-165.91	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-2.20	0.19	-169.29	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-2.21	0.00	-167.89	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.13	-0.10	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-57.16	-55.68	98.32	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.20	0.24	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-50.87	49.63	87.61	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-54.66	-53.23	94.05	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.21	0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-54.63	53.29	94.01	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-51.95	-50.58	89.43	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.21	0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-58.25	56.81	100.16	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	-2.19	-0.37	-168.80	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-2.22	0.00	-167.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-2.20	-0.19	-168.20	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.22	-0.26	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-61.07	-59.56	104.95	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.12	0.09	0.12	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-48.73	47.45	83.94	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-57.76	-56.34	99.34	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-51.72	50.37	89.05	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.21	-0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-54.26	-52.93	93.38	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-54.55	53.13	93.88	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	-2.21	-0.19	-165.91	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-2.20	0.19	-169.29	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-2.21	0.00	-167.89	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.13	-0.10	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-57.16	-55.68	98.32	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.20	0.24	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-50.87	49.63	87.61	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-54.66	-53.23	94.05	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.21	0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-54.63	53.29	94.01	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-51.95	-50.58	89.43	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.21	0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-58.25	56.81	100.16	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-2.19	-0.37	-168.80	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-2.22	0.00	-167.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-2.20	-0.19	-168.20	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.22	-0.26	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-61.07	-59.56	104.95	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.12	0.09	0.12	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-48.73	47.45	83.94	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-57.76	-56.34	99.34	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-51.72	50.37	89.05	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.21	-0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-54.26	-52.93	93.38	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.12	0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-54.55	53.13	93.88	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-2.21	-0.19	-165.91	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-2.20	0.19	-169.29	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-2.21	0.00	-167.89	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.13	-0.10	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-57.16	-55.68	98.32	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.20	0.24	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-50.87	49.63	87.61	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-54.66	-53.23	94.05	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.21	0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-54.63	53.29	94.01	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.12	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-51.95	-50.58	89.43	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.21	0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-58.25	56.81	100.16	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-1.40	-0.20	-71.81	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-1.40	0.01	-71.09	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-1.40	-0.10	-71.55	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.29	-0.31	0.41	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-23.98	-23.70	41.76	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.19	0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-19.37	19.17	33.81	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.28	-0.30	0.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-22.67	-22.43	39.50	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.19	0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-20.53	20.30	35.82	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-21.30	-21.09	37.15	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.20	0.18	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-21.64	21.38	37.73	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	-1.39	-0.11	-70.83	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-1.40	0.10	-71.82	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-1.40	-0.01	-71.42	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.20	-0.18	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-22.72	-22.43	39.59	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.27	0.29	0.38	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-20.03	19.86	34.95	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.20	-0.18	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-21.68	-21.42	37.79	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.27	0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-21.44	21.23	37.39	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.19	-0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-20.57	-20.34	35.88	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.28	0.30	0.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-22.81	22.56	39.75	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	-1.40	-0.20	-71.81	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-1.40	0.01	-71.09	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-1.40	-0.10	-71.55	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.29	-0.31	0.41	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-23.98	-23.70	41.76	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.19	0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-19.37	19.17	33.81	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.28	-0.30	0.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-22.67	-22.43	39.50	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.19	0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-20.53	20.30	35.82	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-21.30	-21.09	37.15	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.20	0.18	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-21.64	21.38	37.73	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	-1.39	-0.11	-70.83	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-1.40	0.10	-71.82	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-1.40	-0.01	-71.42	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.20	-0.18	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-22.72	-22.43	39.59	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.27	0.29	0.38	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-20.03	19.86	34.95	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.20	-0.18	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-21.68	-21.42	37.79	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.27	0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-21.44	21.23	37.39	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.19	-0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-20.57	-20.34	35.88	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.28	0.30	0.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-22.81	22.56	39.75	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-1.40	-0.20	-71.81	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-1.40	0.01	-71.09	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-1.40	-0.10	-71.55	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.29	-0.31	0.41	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-23.98	-23.70	41.76	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.19	0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-19.37	19.17	33.81	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.28	-0.30	0.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-22.67	-22.43	39.50	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.19	0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-20.53	20.30	35.82	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-21.30	-21.09	37.15	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.20	0.18	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-21.64	21.38	37.73	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-1.39	-0.11	-70.83	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-1.40	0.10	-71.82	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-1.40	-0.01	-71.42	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.20	-0.18	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-22.72	-22.43	39.59	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.27	0.29	0.38	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-20.03	19.86	34.95	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.20	-0.18	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-21.68	-21.42	37.79	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.27	0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-21.44	21.23	37.39	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.19	-0.17	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-20.57	-20.34	35.88	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.28	0.30	0.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-22.81	22.56	39.75	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172P	-1.30	-0.14	-66.12	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172E0.1P	-1.30	0.05	-66.23	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1172E0.1P	-1.30	-0.05	-66.25	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd1	0.24	-0.25	0.34	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd2	-21.41	-21.16	37.31	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd3	0.23	0.23	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd4	-18.07	17.91	31.55	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd5	0.24	-0.24	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd6	-20.32	-20.11	35.45	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd7	0.23	0.23	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd8	-19.24	19.05	33.57	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd9	0.23	-0.23	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd10	-19.19	-19.01	33.49	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd11	0.24	0.24	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit/paars de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd12	-20.37	20.15	35.53	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172P	0.68	0.72	-27.97	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172E0.1P	1.10	2.66	-58.91	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1172E0.1P	0.67	0.83	-35.83	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd1	1.00	-1.00	1.66	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd2	-0.26	-0.25	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd3	18.73	18.55	32.69	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd4	-0.72	0.74	1.19	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd5	0.51	-0.50	0.79	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd6	-0.24	-0.24	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd7	20.62	20.48	36.04	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd8	-2.45	2.49	4.26	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd9	0.98	-0.98	1.91	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd10	-0.49	-0.49	0.84	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd11	26.89	26.68	52.74	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd12	-2.81	2.86	5.22	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172P	1.41	1.46	-59.69	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172E0.1P	3.02	4.84	-116.56	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1172E0.1P	1.42	1.64	-68.26	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd1	3.05	-2.96	5.30	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd2	-0.31	-0.18	0.40	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd3	42.02	41.66	73.07	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.00	1.09	1.65	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd5	0.91	-0.85	1.54	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd6	-0.30	-0.17	0.38	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd7	46.38	46.01	80.61	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd8	-1.32	1.42	2.22	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd9	2.96	-2.80	6.66	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd10	-0.70	-0.40	1.16	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd11	60.65	60.16	118.72	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd12	-1.98	2.16	3.86	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172P	1.61	1.10	-67.15	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172E0.1P	3.21	3.76	-113.71	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1172E0.1P	1.58	1.28	-70.52	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd1	10.27	-10.22	17.86	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd2	-0.34	-0.46	0.55	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd3	39.54	38.85	68.58	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.18	0.14	0.28	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd5	6.92	-6.90	11.99	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd6	-0.32	-0.45	0.53	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd7	42.55	41.88	73.82	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.21	0.17	0.33	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd9	8.28	-8.34	16.83	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd10	-0.75	-1.04	1.62	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd11	55.14	54.09	107.82	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.48	0.38	1.01	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172P	1.42	1.46	-59.94	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172E0.1P	3.04	4.83	-116.78	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	1172E0.1P	1.42	1.64	-68.45	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd1	3.13	-3.05	5.45	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd2	-0.32	-0.19	0.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd3	42.06	41.70	73.14	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.00	1.08	1.64	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd5	0.99	-0.92	1.68	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd6	-0.30	-0.18	0.38	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd7	46.42	46.05	80.68	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd8	-1.29	1.38	2.16	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd9	3.04	-2.89	6.82	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd10	-0.71	-0.41	1.17	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd11	60.68	60.19	118.78	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd12	-1.96	2.14	3.83	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	172P	1.62	1.10	-67.81	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	172E0.1P	3.24	3.75	-114.19	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	1172E0.1P	1.58	1.28	-71.10	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd1	10.43	-10.38	18.14	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd2	-0.33	-0.46	0.55	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd3	39.73	39.04	68.92	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.17	0.13	0.26	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd5	7.08	-7.05	12.26	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd6	-0.32	-0.45	0.53	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd7	42.72	42.04	74.11	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.20	0.16	0.31	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd9	8.41	-8.46	17.06	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd10	-0.75	-1.04	1.62	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd11	55.29	54.24	108.10	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.46	0.36	0.97	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	172P	1.42	1.46	-59.82	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	172E0.1P	3.03	4.83	-116.68	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	1172E0.1P	1.42	1.64	-68.36	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd1	3.09	-3.01	5.38	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd2	-0.31	-0.19	0.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd3	42.04	41.68	73.11	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd4	-1.00	1.08	1.64	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.95	-0.88	1.61	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.30	-0.17	0.38	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	46.40	46.03	80.65	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-1.30	1.40	2.19	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	3.00	-2.85	6.74	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.70	-0.40	1.17	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	60.67	60.18	118.75	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-1.97	2.15	3.85	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	1.61	1.10	-67.49	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	3.22	3.76	-113.96	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	1.58	1.28	-70.81	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	10.35	-10.30	18.00	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.33	-0.46	0.55	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	39.64	38.95	68.76	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.17	0.13	0.27	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	7.00	-6.98	12.12	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.32	-0.45	0.53	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	42.64	41.96	73.97	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.20	0.16	0.32	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	8.35	-8.40	16.95	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.75	-1.04	1.62	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	55.22	54.17	107.97	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.47	0.37	0.99	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.68	1.02	-35.29	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	1.14	3.89	-80.85	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.71	1.15	-50.14	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.34	-0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.23	-0.19	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	23.81	23.70	41.63	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-4.46	4.57	7.84	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.29	-0.27	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.21	-0.18	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	27.54	27.47	48.17	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-7.00	7.16	12.36	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.58	-0.55	1.07	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.42	-0.35	0.65	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	37.52	37.38	73.84	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-6.37	6.54	11.77	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.77	0.93	-30.88	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	1.23	3.46	-76.10	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.77	1.07	-44.98	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.65	-0.66	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	23.09	22.89	40.31	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-2.19	2.23	3.82	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.50	-0.51	0.78	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.25	-0.27	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	26.30	26.15	45.97	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-4.96	5.05	8.76	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	1.07	-1.10	2.09	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.50	-0.57	0.92	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	35.85	35.57	70.58	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-4.86	4.94	8.84	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.68	1.02	-35.27	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	1.14	3.89	-80.82	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.71	1.15	-50.11	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.34	-0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.23	-0.20	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	23.79	23.68	41.60	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-4.46	4.57	7.84	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.29	-0.27	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.21	-0.18	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	27.52	27.45	48.15	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-7.00	7.16	12.35	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.58	-0.55	1.06	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.42	-0.35	0.66	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	37.51	37.37	73.82	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-6.36	6.53	11.76	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.77	0.93	-30.91	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	1.23	3.47	-76.12	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.78	1.07	-45.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.65	-0.66	1.03	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	23.13	22.93	40.39	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-2.17	2.20	3.78	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.51	-0.51	0.78	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.24	-0.27	0.35	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	26.33	26.18	46.02	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-4.94	5.03	8.72	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	1.07	-1.10	2.10	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.50	-0.57	0.91	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	35.88	35.60	70.64	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-4.85	4.92	8.81	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.68	1.02	-35.28	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	1.14	3.89	-80.83	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.71	1.15	-50.12	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.34	-0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.23	-0.19	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	23.80	23.69	41.61	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-4.46	4.57	7.84	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.29	-0.27	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.21	-0.18	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	27.53	27.46	48.16	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-7.00	7.16	12.36	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.58	-0.55	1.06	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.42	-0.35	0.65	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	37.52	37.38	73.83	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-6.36	6.53	11.76	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.77	0.93	-30.90	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	1.23	3.47	-76.11	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.78	1.07	-44.99	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.65	-0.66	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	23.11	22.91	40.35	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-2.18	2.21	3.80	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.50	-0.51	0.78	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.24	-0.27	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	26.32	26.16	46.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.95	5.04	8.74	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	1.07	-1.10	2.10	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.50	-0.57	0.92	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	35.86	35.59	70.61	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-4.85	4.93	8.83	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	1.63	1.87	-62.66	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	2.00	6.74	-146.39	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	1.53	1.96	-87.12	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.47	-0.44	0.75	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.18	-0.12	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	52.35	51.94	90.93	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.59	1.66	2.72	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.26	-0.23	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.17	-0.11	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	58.08	57.81	100.93	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.34	6.59	11.26	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.95	-0.88	2.04	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.35	-0.23	0.48	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	80.57	79.97	158.41	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-4.80	5.03	8.80	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	1.81	1.58	-67.71	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	2.30	5.92	-133.63	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	1.76	1.82	-72.98	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	6.39	-6.33	11.07	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.20	-0.25	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	50.32	49.64	87.23	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.25	0.24	0.38	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.97	-0.97	1.57	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.19	-0.24	0.27	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	54.72	54.21	94.97	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.81	0.82	1.38	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	2.86	-2.88	6.38	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.42	-0.54	0.77	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	75.21	74.32	147.88	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.86	0.84	1.51	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	1.63	1.87	-62.61	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	2.00	6.74	-146.31	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	1.53	1.96	-87.04	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.47	-0.45	0.75	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.18	-0.12	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	52.33	51.92	90.90	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.56	1.64	2.68	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.26	-0.23	0.37	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.17	-0.12	0.18	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	58.07	57.80	100.90	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.30	6.55	11.18	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.94	-0.88	2.04	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.35	-0.23	0.49	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	80.55	79.96	158.38	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-4.76	4.99	8.74	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	1.81	1.58	-68.13	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	2.31	5.91	-133.83	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	1.76	1.82	-73.12	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	6.49	-6.42	11.24	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.20	-0.25	0.29	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	50.45	49.77	87.46	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.25	0.24	0.37	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.99	-1.00	1.62	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.19	-0.24	0.27	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	54.84	54.32	95.16	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.75	0.76	1.28	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	2.90	-2.91	6.46	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.41	-0.53	0.77	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	75.31	74.42	148.08	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.83	0.81	1.45	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	1.63	1.87	-62.64	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	2.00	6.74	-146.35	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	1.53	1.96	-87.08	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.47	-0.44	0.75	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.18	-0.12	0.19	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	52.35	51.93	90.92	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.57	1.65	2.70	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.26	-0.23	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.17	-0.11	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	58.08	57.81	100.92	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.32	6.57	11.22	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.94	-0.88	2.04	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.35	-0.23	0.49	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	80.56	79.97	158.40	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-4.78	5.01	8.77	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	1.81	1.58	-67.93	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	2.31	5.92	-133.73	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	1.76	1.82	-73.05	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	6.44	-6.37	11.16	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.20	-0.25	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	50.39	49.71	87.35	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.25	0.24	0.37	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.98	-0.99	1.60	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.19	-0.24	0.27	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	54.78	54.26	95.07	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.78	0.79	1.33	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	2.88	-2.89	6.42	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.42	-0.54	0.77	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	75.26	74.37	147.99	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.84	0.82	1.48	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.83	0.94	-34.73	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	1.37	3.47	-72.88	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.82	1.05	-45.50	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.67	-0.66	1.10	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.23	-0.20	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	24.00	23.81	41.89	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.03	1.06	1.73	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.38	-0.36	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.21	-0.18	0.27	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	26.55	26.40	46.37	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-3.24	3.32	5.66	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.75	-0.72	1.44	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.44	-0.37	0.69	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	34.59	34.38	67.87	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-3.26	3.36	6.09	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.90	0.83	-35.79	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	1.46	3.05	-68.78	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.88	0.96	-40.88	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	2.51	-2.52	4.32	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	23.21	22.93	40.45	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.41	0.41	0.65	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.71	-0.72	1.14	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.25	-0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	25.30	25.08	44.16	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.42	1.43	2.44	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	1.36	-1.38	2.71	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.53	-0.59	0.97	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	32.94	32.60	64.64	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.93	1.94	3.53	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.83	0.93	-34.70	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	1.36	3.46	-72.85	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.82	1.05	-45.47	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.67	-0.66	1.10	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.23	-0.20	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	23.98	23.79	41.86	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.03	1.06	1.73	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.38	-0.36	0.58	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.22	-0.19	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	26.53	26.39	46.35	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.23	3.31	5.65	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.75	-0.72	1.44	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.44	-0.37	0.70	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	34.58	34.36	67.85	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-3.25	3.35	6.07	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.90	0.83	-35.89	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	1.46	3.05	-68.81	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.88	0.96	-40.91	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	2.54	-2.54	4.36	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	23.25	22.96	40.52	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.41	0.41	0.65	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.71	-0.72	1.14	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.25	-0.28	0.36	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	25.34	25.11	44.22	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.40	1.42	2.41	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	1.36	-1.39	2.72	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.53	-0.59	0.97	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	32.97	32.62	64.70	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.92	1.93	3.50	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.83	0.93	-34.72	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	1.37	3.47	-72.87	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.82	1.05	-45.48	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.67	-0.66	1.10	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.23	-0.20	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	23.99	23.80	41.87	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.03	1.06	1.73	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.38	-0.36	0.58	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.22	-0.18	0.27	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	26.54	26.39	46.36	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-3.23	3.32	5.66	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.75	-0.72	1.44	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.44	-0.37	0.69	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	34.58	34.37	67.86	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-3.25	3.36	6.08	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.90	0.83	-35.84	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	1.46	3.05	-68.80	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.88	0.96	-40.90	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	2.53	-2.53	4.34	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	23.23	22.95	40.49	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.41	0.41	0.65	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.71	-0.72	1.14	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.25	-0.28	0.36	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	25.32	25.09	44.19	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.41	1.43	2.42	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	1.36	-1.39	2.72	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.53	-0.59	0.97	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	32.96	32.61	64.67	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.92	1.94	3.51	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.88	0.93	-36.08	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	1.48	3.45	-74.83	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	0.86	1.05	-46.16	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	1.19	-1.18	1.99	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.23	-0.23	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	24.60	24.36	42.91	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.67	0.68	1.09	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.49	-0.49	0.76	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-0.22	-0.21	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	27.03	26.84	47.20	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-2.91	2.98	5.10	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.95	-0.95	1.86	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.44	-0.44	0.74	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	34.91	34.64	68.45	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-3.35	3.42	6.17	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	1.39	1.39	-57.58	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172E0.1P	3.08	4.45	-112.99	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1172E0.1P	1.41	1.56	-66.03	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	3.66	-3.57	6.38	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.32	-0.19	0.41	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	40.35	39.99	70.17	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.96	1.04	1.57	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	1.95	-1.87	3.37	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.30	-0.18	0.38	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	44.55	44.16	77.43	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-1.13	1.22	1.88	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	4.35	-4.18	9.32	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.71	-0.41	1.18	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd11	58.38	57.88	114.31	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd12	-1.85	2.04	3.63	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	1.58	1.03	-64.56	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172E0.1P	3.24	3.37	-110.44	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1172E0.1P	1.56	1.19	-68.55	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	10.81	-10.76	18.81	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.34	-0.47	0.57	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	37.67	37.01	65.37	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.18	0.13	0.27	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	8.08	-8.05	14.02	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.33	-0.45	0.55	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	40.60	39.93	70.44	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.20	0.16	0.31	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	9.80	-9.86	19.70	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.77	-1.06	1.66	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd11	52.84	51.79	103.37	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.46	0.36	0.98	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	1.40	1.39	-57.93	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172E0.1P	3.09	4.44	-113.33	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1172E0.1P	1.41	1.55	-66.39	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	3.77	-3.68	6.57	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.32	-0.19	0.41	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	40.41	40.06	70.28	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.95	1.03	1.55	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	2.07	-2.00	3.59	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.31	-0.18	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	44.61	44.23	77.54	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-1.12	1.20	1.85	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	4.46	-4.31	9.56	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.72	-0.42	1.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd11	58.43	57.93	114.41	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-1.84	2.02	3.61	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	172P	1.59	1.02	-65.30	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	3.27	3.36	-111.01	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	1.57	1.19	-69.23	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	10.99	-10.94	19.13	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-0.34	-0.47	0.57	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	37.89	37.22	65.73	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.16	0.12	0.25	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	8.27	-8.23	14.35	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-0.33	-0.45	0.55	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	40.79	40.12	70.77	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-0.19	0.14	0.29	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	9.96	-10.01	20.00	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-0.76	-1.05	1.65	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	53.01	51.95	103.68	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-0.44	0.34	0.94	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	172P	1.39	1.39	-57.76	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	3.09	4.44	-113.17	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	1.41	1.56	-66.21	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	3.71	-3.63	6.47	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.32	-0.19	0.41	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	40.38	40.03	70.23	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.96	1.03	1.56	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	2.01	-1.94	3.48	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.31	-0.18	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	44.58	44.20	77.49	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-1.12	1.21	1.86	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	4.41	-4.25	9.44	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.71	-0.42	1.19	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd11	58.41	57.91	114.37	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd12	-1.85	2.03	3.62	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	172P	1.59	1.03	-64.94	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	172E0.1P	3.26	3.36	-110.73	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	1172E0.1P	1.56	1.19	-68.89	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	10.90	-10.86	18.97	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.34	-0.47	0.57	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	37.78	37.12	65.55	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.17	0.13	0.26	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	8.17	-8.14	14.19	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.33	-0.45	0.55	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	40.70	40.03	70.61	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.19	0.15	0.30	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	9.89	-9.94	19.85	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.76	-1.05	1.65	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd11	52.93	51.88	103.53	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.45	0.35	0.96	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	172P	0.52	0.84	-28.88	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	172E0.1P	0.87	3.21	-66.70	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	1172E0.1P	0.58	0.97	-40.97	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0.35	-0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	19.00	18.92	33.24	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-4.27	4.36	7.50	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	0.30	-0.29	0.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd6	-0.23	-0.20	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	22.27	22.21	38.97	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-6.09	6.21	10.72	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	0.61	-0.58	1.13	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-0.45	-0.38	0.72	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd11	30.87	30.75	60.82	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd12	-5.30	5.44	9.85	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172P	0.62	0.75	-24.51	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	0.94	2.77	-62.04	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	0.64	0.87	-35.84	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0.66	-0.67	1.05	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-0.29	-0.32	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	18.33	18.16	32.01	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.95	1.98	3.39	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	0.53	-0.54	0.83	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	21.04	20.90	36.78	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-4.02	4.08	7.06	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	1.13	-1.16	2.21	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-0.55	-0.61	1.01	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	29.19	28.94	57.55	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-3.80	3.84	6.92	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172P	0.52	0.84	-28.85	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	0.87	3.21	-66.67	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	0.58	0.97	-40.94	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0.34	-0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	18.99	18.91	33.22	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-4.27	4.36	7.49	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	0.30	-0.29	0.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-0.23	-0.20	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	22.26	22.20	38.95	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-6.08	6.20	10.71	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd9	0.61	-0.58	1.13	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd10	-0.46	-0.38	0.73	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd11	30.86	30.74	60.80	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-5.29	5.43	9.83	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172P	0.62	0.75	-24.55	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	0.95	2.77	-62.07	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	0.64	0.87	-35.86	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0.66	-0.67	1.05	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-0.29	-0.32	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	18.37	18.21	32.09	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.92	1.95	3.34	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	0.53	-0.54	0.83	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	21.07	20.94	36.84	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-3.99	4.05	7.02	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	1.13	-1.16	2.22	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-0.55	-0.61	1.01	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	29.23	28.98	57.61	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-3.78	3.82	6.89	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.52	0.84	-28.87	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	0.87	3.21	-66.69	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.58	0.97	-40.95	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0.34	-0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	19.00	18.92	33.23	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-4.27	4.36	7.49	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	0.30	-0.29	0.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.23	-0.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	22.26	22.20	38.96	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.08	6.21	10.71	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	0.61	-0.58	1.13	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.46	-0.38	0.72	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd11	30.87	30.75	60.81	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd12	-5.30	5.43	9.84	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172P	0.62	0.75	-24.53	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172E0.1P	0.95	2.77	-62.05	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.64	0.87	-35.85	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0.66	-0.67	1.05	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.29	-0.32	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	18.35	18.19	32.05	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.94	1.96	3.36	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	0.53	-0.54	0.83	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.27	-0.30	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	21.06	20.92	36.81	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.00	4.06	7.04	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	1.13	-1.16	2.22	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.55	-0.61	1.01	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd11	29.21	28.96	57.58	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd12	-3.79	3.83	6.90	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172P	1.56	1.78	-57.44	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172E0.1P	1.85	6.28	-136.59	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	1172E0.1P	1.48	1.89	-79.85	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0.50	-0.47	0.80	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-0.18	-0.13	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	48.95	48.56	85.08	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-1.46	1.53	2.50	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	0.27	-0.24	0.40	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd6	-0.17	-0.12	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	54.40	54.13	94.59	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-5.62	5.84	9.96	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	1.13	-1.06	2.51	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-0.36	-0.23	0.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd11	76.38	75.78	150.42	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd12	-3.96	4.16	7.30	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	172P	1.73	1.48	-63.05	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	2.24	5.30	-125.85	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	1.69	1.72	-67.13	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	6.60	-6.53	11.43	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-0.21	-0.26	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	46.92	46.28	81.40	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-0.25	0.24	0.37	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	1.41	-1.41	2.34	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-0.20	-0.25	0.29	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	51.05	50.51	88.61	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-0.46	0.46	0.75	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	3.54	-3.54	7.91	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-0.43	-0.55	0.80	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	71.01	70.09	139.84	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-0.59	0.56	1.01	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	172P	1.56	1.78	-57.40	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	1.86	6.27	-136.52	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	1.48	1.89	-79.77	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0.50	-0.48	0.81	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-0.18	-0.13	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	48.94	48.55	85.05	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-1.44	1.51	2.45	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	0.27	-0.24	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-0.17	-0.12	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	54.40	54.13	94.58	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-5.57	5.79	9.87	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	1.14	-1.07	2.52	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-0.36	-0.24	0.51	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	76.37	75.77	150.40	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-3.92	4.12	7.23	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	1.74	1.48	-63.51	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	2.26	5.29	-126.14	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	1.69	1.72	-67.44	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	6.70	-6.64	11.62	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-0.21	-0.26	0.30	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	47.07	46.42	81.64	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.24	0.23	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	1.48	-1.48	2.47	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-0.20	-0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	51.17	50.63	88.82	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.44	0.43	0.71	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	3.59	-3.60	8.03	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-0.43	-0.55	0.80	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	71.12	70.20	140.05	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.57	0.54	0.98	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	1.56	1.78	-57.42	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	1.86	6.27	-136.56	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	1.48	1.89	-79.81	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.50	-0.47	0.80	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-0.18	-0.13	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	48.95	48.55	85.07	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-1.45	1.52	2.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.27	-0.24	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-0.17	-0.12	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	54.40	54.13	94.59	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-5.59	5.81	9.91	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	1.14	-1.07	2.51	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-0.36	-0.24	0.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	76.38	75.78	150.42	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-3.94	4.14	7.26	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	1.74	1.48	-63.29	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	2.25	5.30	-126.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	1.69	1.72	-67.29	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	6.65	-6.59	11.53	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-0.21	-0.26	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	47.00	46.35	81.52	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.25	0.23	0.37	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	1.45	-1.45	2.41	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-0.20	-0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	51.11	50.57	88.72	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.45	0.44	0.73	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	3.57	-3.57	7.97	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-0.43	-0.55	0.80	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	71.07	70.15	139.95	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.58	0.55	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	0.68	0.77	-28.48	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	1.08	2.82	-60.01	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	0.68	0.87	-37.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.64	-0.63	1.05	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	19.40	19.25	33.88	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.06	1.09	1.77	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.40	-0.39	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-0.24	-0.20	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	21.54	21.41	37.64	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-2.69	2.75	4.67	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.81	-0.78	1.57	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-0.47	-0.40	0.77	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	28.38	28.20	55.72	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-2.62	2.70	4.94	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.75	0.66	-29.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	1.17	2.38	-56.18	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	0.74	0.77	-32.64	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	2.48	-2.49	4.26	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-0.29	-0.32	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	18.63	18.40	32.48	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.41	0.41	0.65	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.80	-0.82	1.31	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-0.28	-0.31	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	20.30	20.10	35.43	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.92	0.93	1.55	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	1.48	-1.51	2.96	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-0.58	-0.64	1.07	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	26.73	26.42	52.49	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-1.35	1.35	2.49	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.68	0.77	-28.46	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	1.08	2.82	-59.98	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	0.68	0.87	-36.97	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.64	-0.63	1.05	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	19.39	19.24	33.86	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.06	1.09	1.77	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.40	-0.39	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-0.24	-0.21	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	21.53	21.40	37.62	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-2.68	2.74	4.66	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.81	-0.78	1.56	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-0.48	-0.41	0.77	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	28.37	28.19	55.70	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-2.61	2.69	4.92	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.75	0.66	-29.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	1.18	2.38	-56.21	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	0.74	0.77	-32.68	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	2.51	-2.52	4.31	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-0.29	-0.32	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	18.67	18.44	32.55	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.41	0.41	0.64	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.81	-0.82	1.32	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-0.28	-0.30	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	20.33	20.13	35.49	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.90	0.91	1.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	1.48	-1.51	2.97	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-0.57	-0.64	1.07	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	26.76	26.45	52.55	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-1.34	1.34	2.46	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.68	0.77	-28.47	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	1.08	2.82	-59.99	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	0.68	0.87	-36.99	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.64	-0.63	1.05	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	19.39	19.25	33.87	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-1.06	1.09	1.77	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.40	-0.39	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-0.24	-0.20	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	21.53	21.41	37.63	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-2.68	2.75	4.67	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.81	-0.78	1.57	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-0.48	-0.40	0.77	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	28.37	28.20	55.71	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-2.62	2.70	4.93	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.75	0.66	-29.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	1.18	2.38	-56.20	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	0.74	0.77	-32.66	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	2.49	-2.50	4.29	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-0.29	-0.32	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	18.65	18.42	32.52	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.41	0.41	0.65	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.81	-0.82	1.31	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-0.28	-0.31	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	20.31	20.11	35.46	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.91	0.92	1.54	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	1.48	-1.51	2.97	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-0.58	-0.64	1.07	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	26.74	26.44	52.52	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-1.35	1.34	2.48	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172P	0.62	0.66	-25.65	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172E0.1P	0.98	2.42	-54.25	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1172E0.1P	0.62	0.76	-32.83	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd1	0.95	-0.95	1.58	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd2	-0.27	-0.26	0.37	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd3	17.01	16.85	29.69	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd4	-0.74	0.75	1.22	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd5	0.51	-0.51	0.80	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd6	-0.25	-0.25	0.35	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd7	18.75	18.62	32.76	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd8	-2.31	2.35	4.01	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd9	0.99	-0.99	1.92	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd10	-0.51	-0.50	0.88	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd11	24.52	24.33	48.09	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd12	-2.65	2.70	4.95	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172P	0.08	-0.38	-31.79	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172E0.1P	0.05	-0.34	-29.39	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1172E0.1P	0.06	-0.36	-30.49	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd1	7.51	-7.62	13.23	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd2	-4.87	-4.83	8.46	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd3	0.48	0.47	0.74	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd4	-0.40	0.40	0.61	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd5	6.96	-7.06	12.27	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd6	-4.64	-4.60	8.05	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd7	0.48	0.47	0.74	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd8	-0.40	0.41	0.62	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd9	6.50	-6.59	11.44	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd10	-4.43	-4.39	7.68	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd11	0.47	0.47	0.73	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd12	-0.41	0.41	0.63	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172P	0.06	-0.76	-54.13	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172E0.1P	0.00	-0.71	-50.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1172E0.1P	0.03	-0.74	-52.27	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd1	13.04	-13.33	23.02	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd2	-12.12	-12.17	21.24	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.52	0.38	0.75	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.19	0.14	0.29	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	12.23	-12.50	21.58	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-11.84	-11.90	20.75	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.52	0.38	0.75	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.20	0.14	0.30	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	11.54	-11.80	20.36	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-11.58	-11.64	20.30	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	0.52	0.38	0.75	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.20	0.15	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.11	-0.40	-34.78	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.16	-0.33	-31.10	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.14	-0.37	-32.80	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	5.89	-5.93	10.42	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.33	-7.13	12.71	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.81	0.93	1.38	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.90	0.97	1.46	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	5.05	-5.07	8.92	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-6.99	-6.79	12.11	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.81	0.93	1.38	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.94	1.00	1.52	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	4.32	-4.33	7.62	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-6.67	-6.47	11.54	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.82	0.93	1.39	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.97	1.03	1.57	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.12	-0.73	-53.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	0.06	-0.69	-50.02	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.09	-0.71	-51.38	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	13.77	-14.09	24.34	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-10.55	-10.59	18.44	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.41	0.30	0.61	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.31	0.23	0.46	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	12.95	-13.26	22.89	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-10.42	-10.47	18.23	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.41	0.30	0.61	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.32	0.23	0.47	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	12.26	-12.55	21.66	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-10.30	-10.35	18.01	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.40	0.30	0.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.32	0.24	0.48	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.03	-0.34	-33.47	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.04	-0.28	-30.02	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.01	-0.31	-31.62	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	7.30	-7.32	12.87	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.90	-4.75	8.50	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.98	1.06	1.63	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.83	0.93	1.36	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	6.41	-6.42	11.30	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-4.70	-4.56	8.15	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.97	1.06	1.61	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.86	0.95	1.42	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	5.64	-5.63	9.92	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-4.51	-4.37	7.81	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	0.97	1.05	1.60	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.89	0.98	1.46	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.09	-0.75	-53.88	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.03	-0.71	-50.68	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.06	-0.73	-52.14	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	13.50	-13.81	23.86	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-11.43	-11.48	20.02	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.46	0.34	0.68	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.25	0.18	0.38	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	12.68	-12.97	22.40	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-11.24	-11.29	19.67	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.46	0.34	0.68	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.26	0.19	0.39	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	11.99	-12.26	21.17	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-11.05	-11.11	19.35	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.46	0.34	0.68	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.26	0.19	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.04	-0.37	-34.07	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.10	-0.31	-30.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.08	-0.34	-32.15	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	6.58	-6.61	11.62	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-6.13	-5.95	10.63	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.89	0.99	1.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.87	0.95	1.41	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	5.70	-5.72	10.06	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.86	-5.69	10.16	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.89	0.99	1.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.90	0.98	1.47	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	4.94	-4.94	8.71	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-5.61	-5.44	9.71	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.89	0.99	1.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.93	1.01	1.52	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.20	-0.57	-43.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	0.14	-0.51	-40.22	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.16	-0.54	-41.80	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	12.60	-12.81	22.25	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-6.38	-6.38	11.14	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.41	0.37	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.25	0.24	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	11.70	-11.89	20.66	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-6.18	-6.17	10.78	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.41	0.37	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.25	0.24	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	10.94	-11.12	19.31	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-5.97	-5.97	10.41	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.40	0.37	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.26	0.25	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.16	-0.45	-37.86	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	0.10	-0.39	-34.37	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.13	-0.42	-35.98	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	10.53	-10.67	18.60	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-4.85	-4.78	8.41	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.56	0.58	0.89	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.43	0.44	0.65	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	9.62	-9.74	16.99	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-4.64	-4.58	8.05	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.55	0.57	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.44	0.45	0.67	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	8.84	-8.95	15.60	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-4.43	-4.37	7.68	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.55	0.57	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.45	0.47	0.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.19	-0.57	-43.61	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	0.14	-0.51	-40.22	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.16	-0.54	-41.78	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	12.59	-12.80	22.24	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-6.38	-6.36	11.12	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.37	0.34	0.55	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.27	0.25	0.38	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	11.69	-11.89	20.65	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-6.19	-6.18	10.78	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.37	0.34	0.55	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.27	0.25	0.39	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	10.93	-11.11	19.30	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-6.00	-5.98	10.44	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.37	0.34	0.55	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.28	0.26	0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.18	-0.44	-37.67	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	0.12	-0.39	-34.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.15	-0.41	-35.80	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	10.73	-10.87	18.95	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.48	-4.43	7.78	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.59	0.61	0.94	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.41	0.44	0.63	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	9.82	-9.94	17.33	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-4.29	-4.24	7.44	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.59	0.60	0.94	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.42	0.45	0.65	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	9.04	-9.14	15.95	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-4.09	-4.04	7.09	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.59	0.60	0.93	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.44	0.46	0.67	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.20	-0.57	-43.69	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.14	-0.52	-40.28	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.16	-0.54	-41.85	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	12.61	-12.82	22.28	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.40	-6.39	11.16	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.39	0.36	0.57	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.26	0.24	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	11.71	-11.91	20.69	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-6.21	-6.20	10.82	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.39	0.35	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.26	0.25	0.38	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	10.95	-11.13	19.33	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-6.00	-6.00	10.47	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.39	0.35	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.27	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.17	-0.45	-37.73	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.11	-0.39	-34.26	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.14	-0.42	-35.86	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	10.62	-10.76	18.76	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.66	-4.60	8.08	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.58	0.59	0.92	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.42	0.44	0.64	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	9.71	-9.83	17.14	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-4.46	-4.40	7.73	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.57	0.59	0.91	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.43	0.45	0.66	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	8.93	-9.04	15.75	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-4.26	-4.20	7.37	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.57	0.59	0.91	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.44	0.46	0.68	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.19	-0.95	-74.50	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	0.12	-0.88	-68.82	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.15	-0.92	-71.40	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	20.65	-21.08	36.54	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.19	-14.20	24.87	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.31	0.25	0.43	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.16	0.14	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	19.36	-19.75	34.25	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-13.63	-13.65	23.89	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.31	0.26	0.43	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.17	0.14	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	18.26	-18.62	32.30	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-13.14	-13.16	23.03	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.32	0.26	0.43	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.17	0.15	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.07	-0.69	-55.33	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.00	-0.60	-49.36	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.03	-0.64	-52.10	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	13.93	-14.15	24.66	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-9.62	-9.50	16.77	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.48	0.53	0.77	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.44	0.47	0.66	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	12.59	-12.78	22.28	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-9.02	-8.91	15.73	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.49	0.54	0.78	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.45	0.48	0.69	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	11.43	-11.60	20.23	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-8.49	-8.38	14.80	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.50	0.54	0.79	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.47	0.50	0.71	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.21	-0.94	-74.03	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	0.13	-0.88	-68.58	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.17	-0.91	-71.06	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	20.79	-21.22	36.79	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-13.71	-13.72	24.02	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.26	0.21	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.20	0.16	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	19.50	-19.90	34.50	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-13.24	-13.25	23.18	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.26	0.22	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.20	0.17	0.27	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	18.40	-18.77	32.55	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-12.81	-12.82	22.44	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.26	0.22	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.21	0.17	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.14	-0.66	-54.56	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	0.07	-0.57	-48.70	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.10	-0.61	-51.39	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	14.77	-14.98	26.13	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-8.21	-8.12	14.32	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.55	0.58	0.86	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.42	0.46	0.64	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	13.41	-13.59	23.71	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-7.68	-7.59	13.39	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.55	0.58	0.87	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.43	0.47	0.66	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	12.23	-12.39	21.62	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-7.20	-7.12	12.56	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.56	0.59	0.88	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.45	0.49	0.69	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.20	-0.95	-74.49	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.13	-0.88	-68.92	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.16	-0.92	-71.45	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	20.78	-21.21	36.77	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.02	-14.04	24.57	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.29	0.23	0.39	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.18	0.15	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	19.49	-19.88	34.48	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-13.51	-13.53	23.67	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.29	0.23	0.39	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.18	0.15	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	18.39	-18.75	32.53	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-13.06	-13.07	22.88	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.29	0.24	0.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.19	0.16	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.11	-0.67	-54.85	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.03	-0.58	-48.92	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.07	-0.63	-51.64	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	14.32	-14.54	25.34	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-8.90	-8.79	15.52	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.52	0.55	0.82	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.43	0.46	0.65	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	12.96	-13.15	22.93	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-8.34	-8.24	14.54	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.52	0.56	0.83	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.44	0.48	0.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	11.79	-11.95	20.85	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-7.84	-7.74	13.66	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.53	0.57	0.84	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.46	0.49	0.70	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.10	-0.51	-40.24	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	0.06	-0.46	-37.41	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.08	-0.48	-38.70	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	9.78	-9.95	17.27	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-6.68	-6.66	11.65	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.40	0.37	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.28	0.27	0.41	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	9.15	-9.30	16.13	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-6.40	-6.38	11.16	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.40	0.36	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.28	0.27	0.42	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	8.61	-8.75	15.17	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-6.15	-6.14	10.72	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.40	0.37	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.29	0.28	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.06	-0.39	-34.56	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	0.02	-0.34	-31.68	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.04	-0.36	-33.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	7.74	-7.84	13.66	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-5.16	-5.08	8.94	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.55	0.57	0.87	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.49	0.51	0.76	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	7.09	-7.18	12.50	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-4.87	-4.80	8.45	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.55	0.57	0.87	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.50	0.52	0.77	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	6.53	-6.61	11.51	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-4.62	-4.55	8.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.55	0.57	0.87	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.51	0.52	0.79	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.10	-0.51	-40.20	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	0.06	-0.46	-37.42	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.08	-0.48	-38.68	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	9.77	-9.95	17.26	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-6.67	-6.65	11.63	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.37	0.34	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.30	0.28	0.43	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	9.14	-9.29	16.12	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-6.41	-6.39	11.16	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.37	0.34	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.30	0.29	0.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	8.59	-8.74	15.16	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-6.17	-6.15	10.75	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.36	0.34	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.31	0.29	0.45	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.08	-0.38	-34.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	0.04	-0.33	-31.52	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.06	-0.35	-32.83	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	7.93	-8.02	13.98	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.83	-4.76	8.38	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.58	0.60	0.92	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.47	0.50	0.74	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	7.27	-7.36	12.82	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-4.56	-4.49	7.90	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.58	0.59	0.92	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.48	0.51	0.76	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	6.71	-6.78	11.82	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-4.31	-4.25	7.47	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.58	0.59	0.92	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.49	0.52	0.77	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.10	-0.51	-40.27	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.06	-0.46	-37.47	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.08	-0.48	-38.75	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	9.79	-9.96	17.29	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.70	-6.67	11.67	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.38	0.35	0.56	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.29	0.27	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.16	-9.31	16.16	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-6.42	-6.40	11.19	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.38	0.35	0.56	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.29	0.28	0.43	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	8.61	-8.76	15.19	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-6.18	-6.16	10.77	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.38	0.35	0.56	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.30	0.28	0.43	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.07	-0.38	-34.44	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.03	-0.33	-31.57	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.05	-0.36	-32.88	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	7.82	-7.92	13.80	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.98	-4.91	8.65	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.57	0.58	0.90	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.48	0.50	0.75	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	7.17	-7.26	12.64	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-4.71	-4.64	8.16	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.56	0.58	0.90	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.49	0.51	0.77	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	6.61	-6.68	11.64	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-4.46	-4.39	7.72	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.56	0.58	0.90	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.50	0.52	0.78	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.10	-0.48	-40.55	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	0.06	-0.42	-37.46	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	0.08	-0.45	-38.87	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	9.64	-9.79	17.02	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-6.08	-6.03	10.57	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.44	0.43	0.67	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.36	0.36	0.54	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	8.95	-9.09	15.80	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-5.76	-5.72	10.02	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.44	0.43	0.67	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.36	0.37	0.55	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	8.36	-8.48	14.75	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-5.48	-5.44	9.53	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.44	0.43	0.67	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-0.37	0.37	0.56	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	172P	0.02	-0.73	-47.88	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	172E0.1P	-0.03	-0.68	-44.87	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.01	-0.70	-46.24	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	11.48	-11.74	20.25	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-11.80	-11.85	20.67	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.52	0.39	0.77	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-0.21	0.15	0.31	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	10.74	-10.98	18.94	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd6	-11.58	-11.64	20.30	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	0.52	0.39	0.76	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-0.21	0.16	0.32	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	10.12	-10.35	17.84	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-11.38	-11.44	19.94	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd11	0.52	0.39	0.76	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRB,T NL+	$Gnd12	-0.21	0.16	0.33	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	172P	-0.15	-0.35	-28.95	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	-0.21	-0.29	-25.68	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.18	-0.32	-27.19	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	4.41	-4.42	7.79	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-7.07	-6.87	12.25	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	0.83	0.94	1.41	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.01	1.08	1.65	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	3.65	-3.65	6.43	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-6.78	-6.58	11.74	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	0.83	0.94	1.41	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-1.05	1.12	1.72	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	2.99	-2.98	5.26	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-6.50	-6.31	11.25	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	0.83	0.94	1.41	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-1.09	1.15	1.78	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	172P	0.10	-0.68	-46.49	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	0.04	-0.65	-43.99	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	0.07	-0.66	-45.13	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	12.42	-12.72	21.96	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-9.81	-9.86	17.15	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.42	0.32	0.63	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.33	0.24	0.49	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	11.68	-11.96	20.64	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-9.78	-9.83	17.10	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	0.42	0.31	0.62	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-0.33	0.25	0.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd9	11.05	-11.31	19.51	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd10	-9.74	-9.78	17.02	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd11	0.41	0.31	0.62	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-0.34	0.25	0.51	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	172P	0.00	-0.28	-27.43	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	-0.06	-0.23	-24.42	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.03	-0.26	-25.82	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	5.96	-5.96	10.50	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-4.34	-4.20	7.51	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.03	1.11	1.71	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.90	1.00	1.50	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	5.15	-5.14	9.06	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-4.22	-4.08	7.31	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	1.01	1.10	1.69	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-0.94	1.03	1.55	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	4.44	-4.42	7.80	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-4.09	-3.95	7.08	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	1.00	1.09	1.67	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-0.97	1.06	1.61	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.06	-0.71	-47.53	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	0.00	-0.67	-44.76	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.03	-0.69	-46.02	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	12.06	-12.34	21.30	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-10.91	-10.96	19.10	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.47	0.35	0.70	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.27	0.20	0.40	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	11.31	-11.58	19.97	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-10.79	-10.84	18.89	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	0.47	0.35	0.69	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.27	0.20	0.41	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	10.68	-10.93	18.85	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd10	-10.67	-10.73	18.68	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd11	0.47	0.35	0.69	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.27	0.21	0.42	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	172P	-0.08	-0.32	-28.14	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.14	-0.26	-24.99	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.11	-0.29	-26.45	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	5.18	-5.18	9.13	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-5.73	-5.55	9.92	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.92	1.02	1.54	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.96	1.04	1.57	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	4.38	-4.37	7.71	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.53	-5.36	9.57	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	0.91	1.01	1.53	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.99	1.07	1.63	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	3.69	-3.67	6.49	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd10	-5.33	-5.16	9.22	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd11	0.91	1.01	1.52	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.03	1.11	1.69	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	172P	0.17	-0.48	-35.71	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	172E0.1P	0.11	-0.44	-32.93	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	1172E0.1P	0.14	-0.46	-34.21	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	10.42	-10.59	18.39	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-5.41	-5.40	9.42	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.43	0.40	0.65	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-0.27	0.26	0.39	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	9.67	-9.82	17.05	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd6	-5.28	-5.28	9.20	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	0.43	0.39	0.64	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-0.28	0.27	0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	9.03	-9.17	15.91	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-5.14	-5.14	8.95	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd11	0.43	0.39	0.64	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRB,T NL+	$Gnd12	-0.28	0.27	0.41	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172P	0.13	-0.36	-30.06	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	0.07	-0.31	-27.23	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	0.10	-0.34	-28.54	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	8.38	-8.48	14.78	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-3.89	-3.82	6.71	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	0.60	0.62	0.97	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-0.47	0.49	0.72	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	7.61	-7.70	13.42	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-3.76	-3.70	6.49	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	0.60	0.62	0.96	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-0.48	0.50	0.74	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	6.95	-7.03	12.25	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-3.61	-3.56	6.24	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	0.59	0.61	0.95	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-0.49	0.51	0.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172P	0.17	-0.48	-35.62	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	0.11	-0.44	-32.90	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	0.14	-0.46	-34.16	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	10.45	-10.62	18.44	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-5.34	-5.33	9.29	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.40	0.37	0.60	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.29	0.27	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	9.69	-9.85	17.10	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-5.24	-5.22	9.11	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	0.39	0.36	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-0.30	0.28	0.43	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd9	9.05	-9.19	15.95	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd10	-5.11	-5.10	8.89	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd11	0.39	0.36	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-0.30	0.28	0.44	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172P	0.15	-0.35	-29.84	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	0.10	-0.30	-27.03	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	0.12	-0.32	-28.33	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	8.62	-8.72	15.21	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-3.45	-3.40	5.96	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	0.65	0.67	1.04	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.45	0.48	0.71	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	7.85	-7.93	13.83	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-3.34	-3.29	5.77	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	0.64	0.66	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-0.47	0.49	0.73	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	7.18	-7.26	12.65	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-3.21	-3.16	5.54	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	0.64	0.65	1.02	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-0.48	0.50	0.75	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.17	-0.48	-35.72	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	0.11	-0.44	-32.97	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.14	-0.46	-34.24	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	10.45	-10.62	18.45	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.40	-5.39	9.39	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.41	0.38	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.28	0.26	0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	9.69	-9.85	17.10	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-5.28	-5.27	9.19	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.41	0.38	0.61	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.28	0.27	0.41	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	9.05	-9.20	15.96	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-5.15	-5.14	8.96	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.41	0.37	0.61	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.29	0.28	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.14	-0.35	-29.92	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	0.09	-0.31	-27.10	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	0.11	-0.33	-28.41	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	8.49	-8.59	14.98	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-3.66	-3.60	6.33	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.63	0.65	1.01	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.46	0.48	0.72	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	7.72	-7.81	13.61	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-3.54	-3.49	6.12	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.62	0.64	0.99	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.47	0.50	0.74	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	7.06	-7.13	12.43	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-3.41	-3.35	5.88	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.61	0.63	0.99	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.49	0.51	0.76	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	0.18	-0.91	-67.53	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	0.11	-0.85	-62.34	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	0.14	-0.88	-64.69	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	19.08	-19.46	33.75	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-13.36	-13.37	23.42	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.32	0.26	0.44	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.17	0.15	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	17.88	-18.23	31.63	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-12.88	-12.89	22.57	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.32	0.26	0.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.17	0.15	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	16.87	-17.19	29.82	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-12.45	-12.46	21.81	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.32	0.27	0.45	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.18	0.15	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.05	-0.64	-48.46	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.02	-0.55	-43.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	0.01	-0.59	-45.51	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	12.38	-12.57	21.91	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-8.80	-8.69	15.34	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.51	0.55	0.81	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.46	0.49	0.71	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	11.14	-11.30	19.70	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-8.28	-8.17	14.42	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.51	0.56	0.82	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.48	0.51	0.73	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	10.06	-10.20	17.79	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-7.81	-7.70	13.59	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.52	0.56	0.83	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.50	0.52	0.76	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.20	-0.90	-66.97	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	0.13	-0.84	-62.04	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	0.16	-0.87	-64.28	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	19.28	-19.68	34.12	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-12.76	-12.76	22.34	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.27	0.22	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.20	0.17	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	18.09	-18.45	32.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-12.36	-12.37	21.64	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.27	0.22	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-0.21	0.17	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	17.07	-17.41	30.20	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-12.00	-12.01	21.02	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.27	0.23	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.21	0.18	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.14	-0.60	-47.62	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	0.06	-0.52	-42.28	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	0.09	-0.56	-44.73	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	13.29	-13.47	23.50	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-7.26	-7.17	12.65	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.58	0.61	0.91	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.44	0.48	0.68	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	12.02	-12.18	21.25	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-6.81	-6.72	11.87	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.58	0.61	0.92	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.45	0.50	0.71	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	10.93	-11.06	19.30	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-6.40	-6.32	11.15	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.59	0.62	0.93	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.47	0.51	0.73	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.19	-0.91	-67.48	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	0.12	-0.85	-62.41	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	0.15	-0.88	-64.72	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	19.25	-19.64	34.05	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-13.14	-13.14	23.01	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.29	0.24	0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.19	0.16	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	18.05	-18.41	31.92	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-12.70	-12.71	22.24	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.30	0.24	0.41	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.19	0.16	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	17.03	-17.36	30.12	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-12.31	-12.32	21.56	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.30	0.24	0.41	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.19	0.16	0.26	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.09	-0.62	-47.95	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	0.02	-0.53	-42.54	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	0.05	-0.57	-45.03	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	12.81	-12.99	22.66	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-8.02	-7.92	13.98	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.54	0.58	0.86	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.45	0.49	0.69	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	11.55	-11.70	20.42	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-7.54	-7.44	13.13	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.55	0.58	0.87	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.47	0.50	0.72	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	10.45	-10.59	18.48	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-7.10	-7.00	12.37	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.55	0.59	0.88	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.48	0.52	0.75	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	0.07	-0.43	-32.79	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	0.04	-0.39	-30.54	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	0.06	-0.41	-31.57	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	7.91	-8.04	13.93	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-5.76	-5.75	10.04	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.42	0.39	0.63	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.31	0.30	0.46	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	7.39	-7.51	13.02	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-5.55	-5.54	9.67	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.42	0.39	0.63	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.31	0.30	0.46	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	6.96	-7.07	12.24	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-5.36	-5.35	9.33	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.42	0.38	0.63	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.31	0.30	0.47	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.03	-0.30	-27.28	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	0.00	-0.26	-24.97	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	0.02	-0.28	-26.03	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	5.89	-5.97	10.38	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-4.25	-4.18	7.36	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.59	0.61	0.94	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.54	0.56	0.86	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	5.37	-5.43	9.44	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-4.04	-3.97	6.98	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.58	0.60	0.94	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.55	0.57	0.87	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	4.91	-4.97	8.64	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-3.84	-3.78	6.64	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.58	0.60	0.93	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.56	0.58	0.89	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.08	-0.43	-32.71	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	0.04	-0.39	-30.52	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	0.06	-0.41	-31.52	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	7.92	-8.06	13.97	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-5.71	-5.68	9.93	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.39	0.36	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.33	0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	7.41	-7.54	13.05	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-5.51	-5.50	9.59	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.39	0.36	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-0.33	0.31	0.49	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	6.97	-7.09	12.28	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-5.34	-5.32	9.28	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.38	0.35	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.33	0.32	0.49	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.06	-0.29	-27.08	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	0.02	-0.25	-24.79	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	0.04	-0.27	-25.84	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	6.11	-6.18	10.76	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-3.87	-3.81	6.69	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.63	0.64	1.01	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.53	0.55	0.84	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	5.58	-5.64	9.81	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-3.67	-3.61	6.34	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.63	0.64	1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.54	0.56	0.85	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	5.12	-5.17	9.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-3.48	-3.43	6.02	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.62	0.64	0.99	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.54	0.57	0.87	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.07	-0.43	-32.81	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	0.04	-0.39	-30.58	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	0.06	-0.41	-31.60	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	7.93	-8.07	13.98	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-5.76	-5.74	10.02	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.40	0.37	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.31	0.30	0.47	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	7.42	-7.54	13.06	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-5.55	-5.54	9.67	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.40	0.37	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.32	0.30	0.47	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	6.98	-7.09	12.29	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-5.37	-5.36	9.34	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.40	0.37	0.60	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.32	0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.05	-0.30	-27.15	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	0.01	-0.26	-24.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	0.03	-0.28	-25.90	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	5.99	-6.06	10.55	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-4.05	-3.99	7.01	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.61	0.63	0.98	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.54	0.56	0.85	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	5.46	-5.52	9.61	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-3.85	-3.79	6.65	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.61	0.62	0.97	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.55	0.57	0.86	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	5.00	-5.06	8.80	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-3.66	-3.60	6.32	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.60	0.62	0.96	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.55	0.58	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172P	0.07	-0.35	-29.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172E0.1P	0.04	-0.31	-27.07	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1172E0.1P	0.05	-0.33	-28.08	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd1	6.87	-6.97	12.10	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd2	-4.54	-4.50	7.87	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd3	0.49	0.48	0.76	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd4	-0.41	0.42	0.63	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd5	6.37	-6.46	11.21	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd6	-4.33	-4.29	7.50	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd7	0.49	0.48	0.76	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd8	-0.42	0.42	0.64	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd9	5.94	-6.02	10.45	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd10	-4.14	-4.10	7.17	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd11	0.49	0.48	0.75	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd12	-0.42	0.43	0.65	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172P	-0.49	0.15	-42.66	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172E0.1P	-0.58	0.21	-50.96	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1172E0.1P	-0.53	0.18	-46.88	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd1	0.76	-0.78	1.26	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd2	-4.70	-4.59	8.09	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd3	3.77	3.69	6.48	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd4	-10.04	10.26	17.79	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd5	0.79	-0.81	1.31	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd6	-4.88	-4.76	8.40	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd7	4.54	4.46	7.84	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd8	-10.85	11.10	19.23	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd9	0.80	-0.82	1.33	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd10	-5.05	-4.92	8.70	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd11	5.25	5.15	9.07	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd12	-11.67	11.94	20.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172P	-0.54	0.06	-41.53	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.73	0.10	-56.17	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.63	0.08	-49.21	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd1	1.02	-1.16	1.76	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd2	-5.11	-5.07	8.78	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd3	1.62	1.52	2.77	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd4	-10.69	10.78	18.89	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd5	1.04	-1.17	1.78	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd6	-5.71	-5.64	9.81	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd7	2.63	2.51	4.53	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd8	-12.43	12.57	21.98	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd9	1.02	-1.16	1.76	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd10	-6.25	-6.15	10.74	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd11	3.47	3.33	5.99	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd12	-14.06	14.26	24.90	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172P	-0.63	0.43	-63.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.85	0.42	-75.96	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.74	0.43	-70.14	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd1	1.01	-0.92	1.67	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd2	-5.21	-4.99	8.99	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd3	9.07	8.95	15.69	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd4	-15.76	16.30	28.04	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd5	0.91	-0.82	1.49	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd6	-5.73	-5.48	9.87	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd7	9.55	9.41	16.51	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd8	-17.46	18.06	31.07	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd9	0.82	-0.73	1.33	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd10	-6.25	-5.98	10.78	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd11	9.82	9.68	16.98	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd12	-19.10	19.75	33.99	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172P	-0.39	0.11	-37.90	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.58	0.17	-52.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.48	0.15	-45.57	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	1.22	-1.31	2.04	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-3.93	-3.96	6.79	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	2.69	2.53	4.57	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-8.67	8.77	15.36	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	1.25	-1.35	2.11	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-4.45	-4.46	7.69	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	3.80	3.62	6.52	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-10.33	10.48	18.33	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	1.24	-1.34	2.09	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-4.96	-4.95	8.57	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	4.72	4.52	8.12	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-11.96	12.16	21.23	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.56	0.46	-60.97	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.76	0.49	-73.11	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.66	0.48	-67.18	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.87	-0.82	1.48	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.82	-4.56	8.24	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	9.42	9.33	16.35	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-14.51	14.98	25.77	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.79	-0.74	1.33	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-5.11	-4.85	8.75	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	10.24	10.12	17.77	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-15.99	16.51	28.40	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.69	-0.64	1.16	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-5.49	-5.20	9.40	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	10.83	10.70	18.79	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-17.50	18.07	31.09	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.46	0.08	-39.45	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.66	0.14	-54.43	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.56	0.11	-47.28	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.12	-1.23	1.89	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.50	-4.49	7.75	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	2.13	2.01	3.64	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-9.62	9.71	17.02	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	1.14	-1.26	1.93	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-5.09	-5.06	8.76	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	3.20	3.05	5.50	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-11.36	11.51	20.13	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	1.12	-1.24	1.91	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-5.63	-5.58	9.71	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	4.07	3.90	7.02	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-13.04	13.24	23.12	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.60	0.46	-62.81	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.81	0.46	-75.16	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.70	0.47	-69.19	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.94	-0.87	1.59	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.99	-4.75	8.57	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	9.43	9.32	16.34	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-15.27	15.78	27.14	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.85	-0.77	1.41	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.41	-5.15	9.30	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	10.06	9.93	17.43	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-16.89	17.46	30.04	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.75	-0.68	1.24	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-5.88	-5.60	10.11	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	10.47	10.33	18.14	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-18.51	19.13	32.92	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.77	0.09	-55.18	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.87	0.15	-65.50	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.82	0.12	-60.44	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.59	-0.63	0.97	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-7.16	-6.98	12.35	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	2.98	2.91	5.12	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-15.04	15.35	26.66	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.61	-0.65	0.99	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-7.31	-7.12	12.59	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	3.99	3.90	6.89	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-16.03	16.37	28.43	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.61	-0.65	1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-7.44	-7.24	12.83	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	4.91	4.79	8.48	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-17.02	17.41	30.21	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.79	0.20	-61.76	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.91	0.25	-71.57	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.85	0.23	-66.76	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.51	-0.49	0.80	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.23	-7.00	12.47	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	5.31	5.22	9.17	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-16.48	16.91	29.26	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.51	-0.49	0.80	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-7.35	-7.11	12.67	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	6.17	6.06	10.67	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-17.50	17.97	31.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.50	-0.49	0.79	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-7.48	-7.23	12.89	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	6.92	6.79	11.96	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-18.53	19.04	32.92	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.75	0.10	-54.71	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.86	0.16	-65.11	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.80	0.13	-60.02	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.63	-0.66	1.02	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-6.97	-6.81	12.04	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	3.17	3.08	5.43	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-14.75	15.06	26.16	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.64	-0.67	1.04	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-7.14	-6.96	12.31	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	4.16	4.06	7.16	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-15.76	16.12	27.98	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.64	-0.68	1.05	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-7.29	-7.11	12.58	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	5.05	4.92	8.71	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-16.79	17.18	29.80	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-0.79	0.20	-61.66	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.90	0.25	-71.40	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.85	0.23	-66.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.46	-0.45	0.72	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-7.29	-7.05	12.56	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	5.25	5.18	9.08	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-16.47	16.89	29.23	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.46	-0.46	0.73	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-7.37	-7.12	12.69	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	6.17	6.08	10.69	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-17.44	17.90	30.96	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.46	-0.45	0.72	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-7.47	-7.22	12.87	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	6.97	6.86	12.08	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-18.44	18.94	32.75	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.76	0.10	-54.85	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.86	0.16	-65.25	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.81	0.13	-60.16	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.61	-0.65	1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-7.06	-6.89	12.18	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	3.05	2.97	5.23	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-14.88	15.18	26.38	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.62	-0.66	1.02	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-7.22	-7.04	12.45	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	4.05	3.95	6.98	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-15.88	16.23	28.17	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.63	-0.67	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-7.37	-7.18	12.70	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	4.95	4.83	8.55	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-16.89	17.28	29.98	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-0.79	0.20	-61.80	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.91	0.25	-71.60	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.85	0.23	-66.78	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.48	-0.47	0.76	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.26	-7.02	12.51	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	5.32	5.24	9.20	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-16.50	16.92	29.28	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.48	-0.47	0.76	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-7.36	-7.12	12.68	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	6.21	6.11	10.74	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-17.49	17.96	31.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.48	-0.47	0.75	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-7.48	-7.23	12.88	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	6.98	6.86	12.08	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-18.51	19.02	32.89	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.99	0.13	-71.22	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.22	0.20	-91.08	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.10	0.17	-81.40	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.61	-0.68	1.01	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-8.45	-8.22	14.56	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	4.71	4.59	8.15	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-19.58	20.01	34.74	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.60	-0.66	0.99	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-8.72	-8.46	15.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	6.38	6.23	11.06	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-21.85	22.37	38.79	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.58	-0.64	0.95	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-8.92	-8.65	15.35	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	7.86	7.67	13.63	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-24.11	24.73	42.82	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-1.07	0.43	-88.13	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.34	0.43	-106.49	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.21	0.44	-97.50	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.45	-0.42	0.70	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.78	-7.48	13.40	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	10.81	10.61	18.73	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-23.92	24.68	42.55	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.42	-0.39	0.64	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-7.98	-7.66	13.73	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	11.97	11.74	20.74	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-26.30	27.15	46.79	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.39	-0.35	0.59	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-8.21	-7.87	14.12	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	12.91	12.66	22.37	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-28.67	29.62	51.01	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.91	0.17	-69.12	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.16	0.25	-89.14	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.03	0.22	-79.37	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.69	-0.74	1.13	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-7.74	-7.55	13.35	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	5.43	5.28	9.38	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-18.37	18.79	32.62	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.68	-0.73	1.10	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-8.02	-7.81	13.82	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	7.08	6.89	12.25	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-20.67	21.18	36.72	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.65	-0.70	1.05	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-8.26	-8.03	14.23	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	8.52	8.29	14.75	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-22.97	23.58	40.84	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-1.06	0.43	-87.27	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.31	0.46	-105.42	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.18	0.45	-96.44	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.36	-0.34	0.56	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-7.79	-7.48	13.39	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	10.78	10.59	18.70	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-23.60	24.33	41.97	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.34	-0.32	0.52	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-7.83	-7.50	13.45	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	12.17	11.95	21.11	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-25.80	26.63	45.89	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.31	-0.29	0.48	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-7.94	-7.59	13.62	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	13.30	13.06	23.08	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-28.08	29.00	49.95	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.94	0.15	-69.89	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.19	0.22	-89.98	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.07	0.19	-80.18	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.65	-0.71	1.07	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-8.08	-7.88	13.93	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	5.03	4.89	8.68	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-18.90	19.32	33.54	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.64	-0.70	1.04	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-8.37	-8.14	14.41	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	6.68	6.51	11.57	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-21.21	21.73	37.67	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.61	-0.67	1.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-8.60	-8.35	14.81	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	8.14	7.93	14.10	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-23.52	24.13	41.78	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-1.07	0.43	-87.96	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.33	0.45	-106.31	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.20	0.45	-97.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.41	-0.38	0.63	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.76	-7.45	13.34	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	10.93	10.73	18.94	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-23.84	24.58	42.39	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.38	-0.35	0.58	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-7.88	-7.56	13.55	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	12.19	11.96	21.13	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-26.15	26.99	46.51	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.35	-0.32	0.52	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-8.06	-7.72	13.84	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	13.21	12.96	22.90	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-28.50	29.44	50.70	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.55	0.12	-45.46	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.66	0.18	-55.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.60	0.15	-50.68	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.77	-0.81	1.27	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-5.15	-5.04	8.86	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	3.20	3.12	5.49	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-10.84	11.05	19.20	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.79	-0.84	1.32	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-5.38	-5.26	9.26	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	4.16	4.06	7.17	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-11.85	12.09	21.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.80	-0.85	1.35	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-5.59	-5.46	9.62	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	5.03	4.91	8.69	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-12.86	13.13	22.80	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.58	0.23	-52.57	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.70	0.28	-62.10	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.64	0.26	-57.43	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.73	-0.72	1.19	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-5.32	-5.16	9.16	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	5.60	5.51	9.68	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-12.35	12.67	21.92	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.73	-0.72	1.19	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-5.51	-5.34	9.50	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	6.40	6.29	11.07	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-13.37	13.73	23.74	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.71	-0.70	1.16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-5.71	-5.53	9.83	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	7.11	6.98	12.30	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-14.39	14.78	25.56	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.53	0.13	-45.06	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.64	0.19	-55.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.59	0.16	-50.31	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.81	-0.85	1.35	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.97	-4.87	8.56	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	3.36	3.28	5.77	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-10.59	10.80	18.77	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.84	-0.88	1.39	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-5.21	-5.11	8.99	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	4.30	4.19	7.41	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-11.62	11.87	20.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.85	-0.89	1.41	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-5.44	-5.32	9.38	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	5.15	5.02	8.89	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-12.65	12.93	22.45	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.58	0.23	-52.46	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.69	0.29	-61.95	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.64	0.26	-57.28	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.67	-0.67	1.10	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-5.38	-5.21	9.26	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	5.56	5.47	9.61	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-12.33	12.64	21.87	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.67	-0.67	1.11	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-5.54	-5.36	9.53	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	6.41	6.30	11.09	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-13.31	13.66	23.63	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.67	-0.67	1.10	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-5.71	-5.52	9.82	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	7.16	7.04	12.41	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-14.31	14.69	25.41	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.54	0.12	-45.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.65	0.18	-55.44	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.59	0.15	-50.41	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.79	-0.83	1.31	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.05	-4.95	8.70	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	3.25	3.17	5.59	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-10.70	10.90	18.95	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.82	-0.86	1.36	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-5.29	-5.18	9.12	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	4.21	4.10	7.25	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-11.72	11.96	20.78	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.83	-0.87	1.38	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-5.51	-5.39	9.50	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	5.07	4.94	8.75	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-12.74	13.02	22.60	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.58	0.23	-52.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.70	0.29	-62.14	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.64	0.26	-57.46	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.69	-0.69	1.14	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-5.35	-5.19	9.21	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	5.62	5.53	9.71	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-12.36	12.68	21.94	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.70	-0.69	1.15	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.53	-5.35	9.51	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	6.44	6.33	11.15	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-13.37	13.72	23.73	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.69	-0.68	1.13	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-5.71	-5.53	9.83	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	7.17	7.04	12.41	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-14.38	14.77	25.54	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.62	0.18	-53.19	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-0.74	0.25	-63.71	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.67	0.22	-58.54	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.70	-0.72	1.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-5.62	-5.47	9.67	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	4.75	4.65	8.19	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-12.51	12.80	22.18	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.71	-0.73	1.17	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-5.79	-5.64	9.98	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	5.72	5.60	9.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-13.58	13.91	24.10	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.71	-0.73	1.17	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-5.97	-5.80	10.28	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	6.59	6.46	11.40	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-14.66	15.03	26.03	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.44	0.04	-33.48	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.63	0.08	-46.98	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.54	0.06	-40.57	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	1.02	-1.15	1.74	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-4.43	-4.41	7.60	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.07	0.98	1.81	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-8.99	9.04	15.86	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	1.05	-1.18	1.80	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-5.05	-5.00	8.67	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	1.85	1.75	3.17	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-10.68	10.77	18.87	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	1.03	-1.17	1.78	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-5.65	-5.59	9.72	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	2.49	2.38	4.29	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-12.24	12.38	21.65	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.53	0.43	-56.80	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.75	0.40	-67.78	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.65	0.42	-62.59	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	1.11	-1.03	1.86	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-4.73	-4.52	8.16	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	8.62	8.50	14.90	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-14.26	14.75	25.36	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.99	-0.90	1.64	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-5.32	-5.09	9.17	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	8.93	8.81	15.44	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-15.85	16.39	28.19	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.88	-0.79	1.44	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-5.91	-5.66	10.19	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	9.03	8.91	15.61	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-17.36	17.95	30.89	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.27	0.09	-29.19	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.45	0.15	-42.91	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.36	0.13	-36.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	1.24	-1.33	2.07	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-3.07	-3.12	5.30	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	2.17	2.02	3.67	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-6.72	6.77	11.89	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	1.30	-1.40	2.19	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-3.61	-3.65	6.24	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	3.15	2.99	5.39	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-8.29	8.38	14.68	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	1.30	-1.40	2.20	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-4.16	-4.18	7.19	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	3.93	3.75	6.75	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-9.81	9.95	17.40	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.44	0.46	-53.42	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.63	0.48	-64.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.53	0.48	-59.07	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	1.08	-1.03	1.86	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-4.08	-3.86	6.98	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	9.06	8.98	15.73	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-12.74	13.15	22.61	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.98	-0.93	1.68	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-4.44	-4.20	7.59	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	9.75	9.65	16.93	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-14.09	14.55	25.02	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.85	-0.80	1.45	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-4.88	-4.62	8.35	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	10.22	10.10	17.74	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-15.46	15.96	27.46	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.35	0.07	-31.09	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.54	0.12	-45.05	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.45	0.10	-38.42	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	1.12	-1.24	1.90	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-3.72	-3.74	6.40	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	1.60	1.49	2.71	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-7.82	7.87	13.81	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	1.16	-1.28	1.98	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-4.34	-4.34	7.47	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	2.50	2.37	4.28	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-9.49	9.59	16.80	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	1.15	-1.27	1.96	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-4.95	-4.92	8.53	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	3.21	3.06	5.51	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-11.08	11.22	19.63	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.49	0.45	-55.61	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.70	0.45	-66.78	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.60	0.46	-61.44	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	1.09	-1.03	1.85	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-4.40	-4.18	7.55	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	9.04	8.94	15.66	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-13.65	14.11	24.26	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.97	-0.90	1.63	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-4.89	-4.65	8.40	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	9.53	9.42	16.51	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-15.16	15.66	26.94	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.84	-0.77	1.41	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-5.43	-5.17	9.33	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	9.79	9.67	16.97	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-16.64	17.20	29.59	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.65	0.07	-45.13	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.72	0.12	-53.39	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.68	0.10	-49.35	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.63	-0.67	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-6.20	-6.06	10.69	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	2.13	2.08	3.64	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-12.49	12.72	22.12	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.65	-0.69	1.07	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-6.35	-6.20	10.95	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	2.96	2.89	5.09	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-13.24	13.50	23.46	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.66	-0.71	1.09	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-6.50	-6.34	11.20	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	3.72	3.63	6.40	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-13.99	14.28	24.80	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.67	0.18	-52.17	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.76	0.22	-59.92	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.71	0.21	-56.14	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.56	-0.55	0.90	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-6.38	-6.19	11.01	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	4.58	4.51	7.89	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-13.95	14.30	24.75	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.57	-0.56	0.91	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-6.51	-6.31	11.23	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	5.26	5.17	9.08	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-14.73	15.11	26.14	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.57	-0.55	0.90	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-6.65	-6.44	11.47	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	5.84	5.74	10.10	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-15.51	15.92	27.54	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.62	0.08	-44.54	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.70	0.13	-52.90	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.66	0.11	-48.81	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.67	-0.70	1.09	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-5.98	-5.86	10.33	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	2.35	2.28	3.99	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-12.15	12.39	21.53	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.69	-0.72	1.13	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-6.15	-6.02	10.61	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	3.16	3.07	5.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-12.92	13.19	22.91	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.70	-0.74	1.15	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-6.31	-6.17	10.88	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	3.89	3.79	6.69	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-13.70	13.99	24.30	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.67	0.18	-51.95	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.75	0.23	-59.65	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.71	0.21	-55.86	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.51	-0.51	0.82	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-6.42	-6.21	11.05	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	4.54	4.48	7.84	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-13.89	14.23	24.63	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.52	-0.52	0.84	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-6.50	-6.29	11.20	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	5.29	5.21	9.14	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-14.61	14.98	25.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.53	-0.52	0.85	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-6.61	-6.40	11.38	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	5.93	5.84	10.27	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-15.36	15.76	27.26	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.63	0.07	-44.75	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.71	0.13	-53.10	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.67	0.10	-49.01	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.65	-0.69	1.06	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-6.09	-5.96	10.50	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	2.22	2.16	3.78	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-12.30	12.54	21.79	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.67	-0.71	1.10	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-6.25	-6.11	10.78	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	3.04	2.96	5.21	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-13.07	13.33	23.17	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.68	-0.72	1.12	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-6.40	-6.26	11.04	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	3.78	3.68	6.50	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-13.84	14.13	24.54	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.67	0.18	-52.17	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.76	0.23	-59.91	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.71	0.21	-56.12	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.54	-0.53	0.86	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-6.40	-6.20	11.03	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	4.61	4.54	7.95	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-13.94	14.29	24.74	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.54	-0.54	0.87	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-6.51	-6.31	11.22	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	5.32	5.23	9.18	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-14.70	15.08	26.09	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.54	-0.53	0.87	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-6.64	-6.43	11.44	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	5.92	5.83	10.24	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-15.47	15.88	27.47	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.91	0.12	-63.83	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-1.13	0.19	-82.27	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-1.02	0.16	-73.31	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.63	-0.70	1.05	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-8.02	-7.82	13.82	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	4.05	3.94	6.98	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-17.96	18.34	31.86	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.62	-0.69	1.03	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-8.35	-8.12	14.37	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	5.58	5.44	9.66	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-20.06	20.51	35.60	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.61	-0.67	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-8.61	-8.36	14.81	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	6.93	6.76	12.01	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-22.13	22.67	39.29	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.99	0.42	-81.27	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-1.24	0.43	-98.12	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-1.12	0.43	-89.90	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.49	-0.45	0.76	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-7.50	-7.21	12.91	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	10.28	10.09	17.81	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-22.31	23.01	39.69	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.45	-0.42	0.69	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-7.75	-7.45	13.33	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	11.30	11.08	19.57	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-24.50	25.29	43.60	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.42	-0.38	0.63	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-8.03	-7.71	13.81	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	12.11	11.88	20.98	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-26.68	27.55	47.46	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.82	0.16	-61.53	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-1.05	0.24	-80.13	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.94	0.21	-71.07	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.73	-0.78	1.19	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-7.25	-7.09	12.51	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	4.81	4.67	8.29	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-16.65	17.02	29.57	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.72	-0.77	1.17	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-7.58	-7.39	13.07	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	6.34	6.16	10.95	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-18.76	19.21	33.33	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.69	-0.74	1.12	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-7.87	-7.67	13.56	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	7.66	7.45	13.25	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-20.87	21.40	37.09	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.98	0.43	-80.18	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-1.21	0.47	-96.84	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-1.09	0.45	-88.60	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.39	-0.38	0.62	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-7.45	-7.15	12.80	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	10.30	10.12	17.86	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-21.89	22.55	38.91	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.37	-0.35	0.57	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-7.54	-7.22	12.94	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	11.56	11.35	20.05	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-23.89	24.64	42.48	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.34	-0.32	0.52	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-7.69	-7.36	13.19	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	12.58	12.35	21.82	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-25.96	26.80	46.18	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.86	0.14	-62.39	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-1.09	0.21	-81.09	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.98	0.18	-72.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.68	-0.74	1.12	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-7.62	-7.44	13.14	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	4.38	4.26	7.56	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-17.23	17.60	30.58	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.67	-0.73	1.10	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-7.96	-7.75	13.72	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	5.91	5.76	10.23	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-19.36	19.82	34.38	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.65	-0.70	1.06	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-8.25	-8.03	14.21	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	7.24	7.06	12.54	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-21.48	22.02	38.16	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.99	0.43	-81.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-1.23	0.45	-97.87	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-1.11	0.45	-89.59	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.44	-0.41	0.69	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-7.44	-7.15	12.80	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	10.43	10.24	18.07	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-22.18	22.86	39.44	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.41	-0.38	0.63	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-7.62	-7.31	13.10	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	11.55	11.34	20.03	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-24.30	25.07	43.23	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.37	-0.35	0.57	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-7.85	-7.52	13.49	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	12.45	12.22	21.59	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-26.45	27.31	47.06	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.44	0.09	-35.97	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.52	0.14	-44.35	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.48	0.12	-40.26	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.79	-0.83	1.32	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-4.25	-4.17	7.30	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	2.30	2.24	3.93	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-8.67	8.82	15.33	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.83	-0.87	1.39	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-4.48	-4.40	7.71	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	3.09	3.01	5.31	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-9.48	9.65	16.77	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.86	-0.90	1.43	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-4.70	-4.61	8.09	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	3.80	3.72	6.56	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-10.27	10.47	18.19	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.46	0.21	-43.68	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.56	0.25	-51.33	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.51	0.23	-47.60	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.81	-0.80	1.33	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-4.53	-4.40	7.81	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	4.82	4.75	8.32	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-10.24	10.50	18.15	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.82	-0.81	1.35	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-4.73	-4.59	8.15	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	5.45	5.36	9.41	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-11.05	11.33	19.60	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.81	-0.80	1.34	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-4.94	-4.79	8.50	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	5.99	5.89	10.36	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-11.85	12.16	21.03	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.42	0.10	-35.49	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.50	0.15	-43.93	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.46	0.13	-39.81	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.84	-0.88	1.40	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-4.04	-3.98	6.96	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	2.49	2.41	4.24	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-8.38	8.53	14.83	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.88	-0.92	1.47	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-4.29	-4.22	7.39	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	3.25	3.17	5.58	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-9.21	9.38	16.30	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.91	-0.95	1.51	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-4.52	-4.44	7.79	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	3.95	3.85	6.80	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-10.02	10.22	17.76	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.46	0.21	-43.47	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.55	0.25	-51.11	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.51	0.23	-47.36	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.75	-0.75	1.25	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-4.57	-4.43	7.86	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	4.79	4.72	8.27	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-10.18	10.43	18.03	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.77	-0.77	1.28	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-4.73	-4.58	8.13	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	5.47	5.39	9.46	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-10.95	11.22	19.41	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.77	-0.78	1.29	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-4.90	-4.75	8.43	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	6.07	5.98	10.51	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-11.73	12.03	20.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.43	0.09	-35.63	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.51	0.15	-44.08	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.47	0.12	-39.96	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.82	-0.86	1.36	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-4.14	-4.07	7.12	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	2.37	2.30	4.04	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-8.51	8.65	15.05	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.86	-0.90	1.43	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-4.38	-4.31	7.55	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	3.15	3.07	5.40	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-9.33	9.50	16.51	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.88	-0.92	1.47	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-4.61	-4.52	7.94	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	3.85	3.76	6.63	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-10.14	10.33	17.96	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.46	0.21	-43.69	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.56	0.25	-51.35	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.51	0.23	-47.60	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.78	-0.78	1.29	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-4.55	-4.42	7.84	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	4.85	4.78	8.37	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-10.23	10.49	18.14	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.79	-0.79	1.31	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-4.73	-4.59	8.15	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	5.50	5.41	9.51	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-11.03	11.31	19.56	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.79	-0.79	1.31	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-4.93	-4.77	8.47	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	6.07	5.97	10.50	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-11.83	12.13	20.98	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	172P	-0.45	0.14	-39.46	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	172E0.1P	-0.53	0.19	-47.09	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	1172E0.1P	-0.49	0.17	-43.34	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd1	0.78	-0.79	1.28	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd2	-4.39	-4.29	7.56	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd3	3.47	3.40	5.96	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd4	-9.29	9.49	16.44	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd5	0.81	-0.83	1.34	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd6	-4.57	-4.46	7.86	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd7	4.19	4.11	7.21	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd8	-10.02	10.24	17.76	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd9	0.83	-0.85	1.38	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd10	-4.74	-4.62	8.16	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd11	4.84	4.74	8.35	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd12	-10.76	11.01	19.08	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	0.24	0.22	-136.80	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	18.82	-15.86	25.38	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-21.08	-17.78	27.63	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	1.03	1.03	1.11	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-1.24	1.23	1.08	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	9.43	-7.94	11.41	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-11.69	-9.84	14.61	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.59	1.09	-225.52	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	29.99	-25.68	40.39	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-42.50	-36.55	56.70	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	1.18	0.90	1.20	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.64	0.54	0.52	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	15.86	-13.56	19.27	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-29.85	-25.64	37.89	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	1.49	-0.82	-150.59	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	14.14	-11.64	16.86	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-26.70	-21.86	35.09	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	1.65	1.92	1.99	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.81	1.90	1.63	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	1.50	-1.12	1.70	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-20.24	-16.47	25.25	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.06	1.44	-235.68	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	45.55	-39.15	65.66	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-32.51	-27.83	43.04	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.48	0.39	0.48	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.38	1.07	1.15	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	24.42	-20.96	30.04	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-22.98	-19.68	28.93	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.24	0.16	-152.74	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	26.98	-22.07	36.11	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-13.85	-11.43	18.25	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	1.91	2.00	2.15	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.72	2.03	1.69	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	13.90	-11.35	16.80	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-8.46	-6.94	10.63	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.35	1.42	-239.87	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	39.80	-34.18	55.94	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-39.02	-33.51	51.95	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.82	0.62	0.84	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.96	0.75	0.79	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	21.36	-18.32	26.16	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-28.37	-24.35	35.88	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	0.64	-0.02	-151.44	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	19.46	-15.91	24.17	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-19.99	-16.40	26.37	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.81	1.99	2.10	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.76	1.97	1.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	8.86	-7.21	10.71	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-14.75	-12.06	18.49	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.40	0.55	-182.41	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	23.95	-20.30	32.12	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-31.44	-26.69	41.56	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.86	0.80	0.87	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.98	0.95	0.82	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	12.37	-10.48	15.03	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-19.57	-16.60	24.68	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.42	0.26	-160.05	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	18.59	-15.61	24.07	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-26.70	-22.37	35.09	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	1.03	1.09	1.13	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.30	1.32	1.14	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	9.37	-7.87	11.36	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-16.18	-13.52	20.29	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.33	0.59	-183.78	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	25.40	-21.61	34.69	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-30.87	-26.14	40.70	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.75	0.72	0.77	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.09	1.01	0.90	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	13.18	-11.21	16.08	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-18.91	-16.00	23.79	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.36	0.26	-159.91	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	19.95	-16.68	26.18	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-25.49	-21.44	33.55	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	1.10	1.12	1.18	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.25	1.32	1.12	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	10.05	-8.39	12.15	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-14.83	-12.44	18.64	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.37	0.59	-184.53	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	25.00	-21.23	33.87	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-31.41	-26.63	41.47	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.79	0.74	0.80	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.01	0.96	0.84	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	12.97	-11.01	15.79	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-19.58	-16.59	24.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.40	0.25	-159.15	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	19.00	-15.92	24.69	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-25.91	-21.74	34.09	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.08	1.12	1.17	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.29	1.34	1.14	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	9.56	-8.00	11.57	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-15.47	-12.94	19.41	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.46	2.60	-348.41	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	52.29	-44.59	72.86	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-59.67	-50.95	79.42	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.69	0.57	0.63	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.65	0.61	0.49	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	28.20	-24.00	34.59	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-40.59	-34.62	51.49	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.60	1.22	-277.13	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	34.93	-29.46	45.86	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-45.45	-38.23	60.11	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.88	0.99	0.96	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.09	1.12	0.90	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	18.69	-15.76	22.91	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-30.30	-25.39	38.22	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.13	2.84	-356.06	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	60.36	-51.58	86.36	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-55.63	-47.44	73.90	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.49	0.45	0.46	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.85	0.71	0.63	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	32.66	-27.84	40.17	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-37.59	-32.05	47.62	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.28	1.25	-277.29	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	42.61	-35.81	58.06	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-38.84	-32.80	51.38	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.98	1.02	1.01	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.02	1.14	0.89	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	22.67	-19.02	27.72	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-23.71	-19.97	29.99	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.30	2.86	-358.40	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	57.76	-49.34	81.76	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-58.58	-50.01	77.95	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.57	0.48	0.52	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.72	0.62	0.53	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	31.26	-26.64	38.41	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-40.43	-34.49	51.25	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.47	1.19	-275.09	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	38.09	-32.05	50.74	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-41.56	-35.00	55.00	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.95	1.03	1.01	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.07	1.15	0.90	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	20.32	-17.08	24.89	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-27.01	-22.67	34.12	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.29	0.51	-174.51	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	24.71	-20.93	33.71	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-27.68	-23.51	36.52	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.90	0.83	0.92	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.99	0.97	0.84	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	12.75	-10.79	15.49	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-16.52	-14.04	20.81	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.31	0.23	-152.16	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	19.25	-16.17	25.46	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-22.93	-19.19	30.05	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	1.09	1.15	1.21	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.33	1.35	1.16	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	9.72	-8.16	11.79	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-13.31	-11.10	16.63	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.23	0.55	-175.95	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	26.06	-22.15	36.09	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-27.21	-23.04	35.79	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.79	0.76	0.82	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.11	1.03	0.92	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	13.49	-11.46	16.45	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-16.01	-13.56	20.10	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.26	0.23	-151.98	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	20.56	-17.18	27.47	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-21.75	-18.28	28.54	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	1.16	1.18	1.25	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.27	1.34	1.14	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	10.37	-8.66	12.54	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-12.00	-10.06	15.03	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.26	0.55	-176.66	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	25.72	-21.82	35.39	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-27.69	-23.50	36.50	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.83	0.78	0.85	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.03	0.97	0.86	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	13.32	-11.29	16.22	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-16.58	-14.07	20.85	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.30	0.22	-151.21	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	19.64	-16.44	26.03	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-22.15	-18.57	29.04	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.14	1.18	1.25	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.31	1.36	1.16	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	9.90	-8.28	11.99	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-12.60	-10.53	15.77	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.25	0.47	-180.24	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	24.96	-21.07	34.04	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-27.20	-22.96	35.76	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.91	0.91	0.96	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-1.11	1.10	0.94	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	12.85	-10.84	15.64	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-15.44	-13.02	19.40	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	0.65	0.83	-194.10	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	24.85	-21.31	32.95	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-39.47	-33.94	52.69	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.23	0.95	1.27	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.68	0.58	0.56	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	12.90	-11.05	15.61	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-28.47	-24.45	36.12	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	3.18	-2.74	-119.80	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	5.67	-4.50	6.70	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-23.23	-18.83	30.54	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	1.81	2.08	2.20	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-2.32	2.42	2.17	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	0.62	-0.38	0.61	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-19.48	-15.65	24.16	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	0.07	1.24	-204.79	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	42.75	-36.74	61.73	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-27.29	-23.39	36.15	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.53	0.43	0.54	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.44	1.12	1.21	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	22.86	-19.63	28.11	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-20.46	-17.53	25.71	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	0.26	0.04	-122.42	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	24.31	-19.80	32.42	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-8.71	-7.09	11.43	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	2.22	2.30	2.54	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.82	2.12	1.79	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd5	12.41	-10.08	14.95	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-5.82	-4.72	7.25	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	0.38	1.20	-209.82	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	36.01	-30.94	50.51	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-35.13	-30.20	46.83	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.86	0.67	0.90	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.01	0.79	0.84	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd5	19.27	-16.54	23.58	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-26.59	-22.82	33.62	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	0.80	-0.28	-121.93	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	16.53	-13.42	20.20	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-16.00	-13.02	21.11	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	2.01	2.19	2.35	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.87	2.08	1.76	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd5	5.96	-4.76	7.12	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-12.99	-10.57	16.23	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	0.40	0.31	-143.83	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	18.60	-15.76	24.57	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-25.62	-21.75	33.85	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.95	0.89	0.99	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.08	1.05	0.93	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	9.36	-7.92	11.29	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-16.22	-13.76	20.41	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	0.43	0.04	-121.74	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	13.40	-11.23	16.79	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-20.92	-17.47	27.42	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	1.16	1.22	1.30	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.45	1.47	1.30	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	6.26	-5.24	7.51	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-12.81	-10.67	15.99	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	172P	0.30	0.37	-145.34	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	20.50	-17.44	27.86	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-24.75	-20.94	32.56	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.84	0.81	0.88	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.19	1.12	1.02	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	10.44	-8.88	12.69	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-15.22	-12.87	19.07	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	172P	0.35	0.06	-121.78	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	15.12	-12.59	19.50	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-19.44	-16.31	25.50	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.24	1.26	1.36	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.39	1.46	1.27	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	7.29	-6.05	8.73	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-11.12	-9.31	13.90	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.36	0.36	-146.11	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	19.87	-16.88	26.66	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-25.45	-21.57	33.57	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.87	0.83	0.91	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.11	1.06	0.95	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	10.11	-8.58	12.25	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-16.11	-13.65	20.24	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172P	0.40	0.04	-121.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	14.02	-11.70	17.73	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-20.01	-16.74	26.25	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	1.22	1.26	1.35	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.44	1.48	1.30	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	6.62	-5.51	7.93	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-11.98	-9.99	14.96	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172P	0.52	2.16	-312.65	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	46.62	-39.73	64.66	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-55.22	-47.12	73.54	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.72	0.60	0.67	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-0.69	0.64	0.53	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	25.10	-21.34	30.76	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-38.40	-32.73	48.70	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	172P	0.66	0.87	-241.54	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	29.26	-24.63	37.64	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-41.00	-34.42	54.24	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	0.94	1.05	1.03	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.15	1.19	0.96	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	15.58	-13.11	19.07	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-28.20	-23.59	35.54	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	172P	0.16	2.41	-320.57	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	55.63	-47.51	79.62	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-50.43	-42.97	67.01	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.52	0.48	0.49	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.88	0.75	0.67	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	30.06	-25.61	36.95	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-34.87	-29.71	44.15	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	172P	0.31	0.92	-242.04	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	37.89	-31.77	51.36	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-33.68	-28.39	44.54	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.05	1.09	1.10	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.07	1.20	0.95	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	20.08	-16.82	24.52	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-21.03	-17.68	26.57	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.35	2.42	-323.06	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	52.62	-44.91	74.36	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-53.80	-45.90	71.63	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.59	0.51	0.55	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.75	0.66	0.57	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	28.44	-24.22	34.93	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-38.04	-32.43	48.21	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	172P	0.52	0.86	-239.96	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	32.96	-27.67	43.36	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-36.78	-30.92	48.69	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	1.02	1.09	1.09	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.12	1.21	0.96	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	17.51	-14.69	21.41	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-24.69	-20.69	31.16	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	172P	0.29	0.29	-137.64	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	19.33	-16.37	26.06	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-22.61	-19.21	29.80	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	1.00	0.93	1.04	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-1.09	1.07	0.95	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	9.76	-8.26	11.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-13.61	-11.57	17.10	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	172P	0.33	0.04	-115.55	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	13.95	-11.68	17.92	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-17.90	-14.93	23.37	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	1.23	1.29	1.38	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.47	1.50	1.32	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	6.72	-5.62	8.08	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-10.41	-8.65	12.93	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	172P	0.21	0.35	-139.25	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	21.10	-17.94	29.13	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-21.86	-18.50	28.68	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.87	0.85	0.93	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-1.21	1.13	1.04	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	10.73	-9.12	13.04	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-12.81	-10.84	16.01	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	172P	0.26	0.05	-115.56	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15.64	-13.02	20.59	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-16.47	-13.81	21.51	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.31	1.33	1.45	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.41	1.48	1.29	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	7.62	-6.33	9.14	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-8.79	-7.35	10.94	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	172P	0.26	0.34	-139.96	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	20.56	-17.45	28.07	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-22.50	-19.09	29.60	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.91	0.86	0.96	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.13	1.07	0.96	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd5	10.45	-8.87	12.67	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-13.57	-11.52	17.01	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	172P	0.30	0.03	-114.80	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	14.55	-12.13	18.83	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-17.00	-14.21	22.21	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.29	1.33	1.44	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.46	1.50	1.32	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd5	7.02	-5.85	8.43	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-9.59	-7.99	11.93	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	172P	0.24	0.16	-124.36	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd1	17.08	-14.39	22.94	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd2	-19.31	-16.27	25.27	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd3	1.07	1.07	1.16	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd4	-1.28	1.28	1.13	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd5	8.47	-7.13	10.21	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd8	-10.58	-8.91	13.19	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	172P	-0.31	0.56	-168.21	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd1	18.91	-22.59	23.70	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd2	-6.43	-7.70	11.03	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd3	0.98	0.98	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd4	-0.88	0.88	0.88	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd6	-8.67	-10.41	20.22	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd9	0.05	-36.86	66.45	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	172P	-2.32	-0.24	-174.43	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd1	54.13	-62.73	68.66	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd2	-0.49	-0.56	0.81	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd3	2.17	2.21	2.37	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd4	-1.16	1.47	1.38	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd6	-0.36	-0.36	1.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd9	0.57	-27.85	48.18	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	172P	-0.82	1.20	-253.57	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd1	47.31	-57.80	61.48	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd2	-7.97	-9.64	13.61	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd3	0.40	0.36	0.39	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd4	-1.32	1.00	1.27	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd6	-10.95	-13.37	25.29	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd9	-0.06	-54.04	97.44	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	172P	-0.11	0.84	-216.24	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd1	15.34	-18.27	19.84	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd2	-11.68	-13.64	19.92	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd3	1.33	1.64	1.59	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd4	-1.51	1.55	1.55	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd6	-17.25	-19.85	40.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd9	-0.41	-44.37	81.06	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	172P	-0.05	1.07	-240.59	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd1	21.02	-25.31	26.22	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd2	-12.75	-15.52	22.16	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd3	1.39	1.07	1.36	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd4	-0.38	0.33	0.36	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd6	-19.73	-24.45	47.41	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd9	0.27	-49.51	88.80	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	172P	-0.78	0.61	-194.46	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd1	32.51	-38.01	41.71	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.48	-7.59	11.11	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd3	1.64	1.83	1.82	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.37	1.56	1.48	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd6	-5.35	-5.95	12.15	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd9	0.11	-40.75	74.20	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	172P	-0.41	1.21	-254.24	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd1	34.57	-42.11	44.43	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd2	-10.73	-13.05	18.51	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd3	0.87	0.67	0.86	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.82	0.63	0.81	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd6	-16.20	-20.05	38.44	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd9	0.10	-53.83	96.80	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	172P	0.34	1.38	-277.40	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd1	9.90	-11.59	12.26	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd2	-21.82	-25.87	37.55	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd3	0.76	0.77	0.71	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd4	-1.45	1.51	1.61	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd6	-32.06	-38.15	75.71	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd9	-0.28	-52.35	95.57	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	172P	0.56	1.59	-299.41	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd1	10.18	-12.60	12.96	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd2	-23.62	-28.03	40.58	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd3	0.54	0.53	0.49	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd4	-1.39	1.31	1.47	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd6	-36.49	-43.49	86.04	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd9	-0.49	-56.74	103.37	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	172P	0.51	1.44	-284.61	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd1	7.39	-8.88	9.09	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd2	-23.28	-27.51	39.97	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.67	0.74	0.66	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.75	1.75	1.93	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-35.24	-41.72	82.92	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.49	-52.46	96.02	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.58	1.52	-294.19	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	9.20	-11.12	11.29	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-23.74	-28.21	40.85	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.68	0.60	0.59	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.27	1.26	1.39	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-36.33	-43.41	85.87	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.34	-54.73	99.68	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.41	1.40	-279.63	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	8.43	-9.97	10.43	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-22.43	-26.55	38.56	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.74	0.78	0.71	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.62	1.66	1.79	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-33.38	-39.60	78.67	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.38	-52.24	95.49	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.58	1.58	-298.20	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	9.78	-11.97	12.21	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-23.80	-28.27	40.92	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.58	0.53	0.51	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.28	1.23	1.37	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-36.71	-43.81	86.64	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.42	-55.99	101.99	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-1.31	1.84	-339.23	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	68.46	-81.17	88.57	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-12.90	-15.49	22.37	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	1.00	1.01	0.98	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.79	0.92	0.83	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-10.07	-12.17	23.21	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.45	-68.83	124.70	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.73	2.68	-408.66	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	67.31	-81.21	88.02	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-18.23	-21.95	31.53	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.51	0.49	0.47	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.81	0.68	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-24.78	-30.15	58.67	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.09	-82.59	149.81	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.49	2.14	-366.39	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	51.70	-61.91	67.48	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-18.01	-21.48	31.08	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.80	0.93	0.84	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.95	0.96	0.92	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-23.29	-27.80	54.72	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.08	-73.08	132.68	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.42	2.42	-389.25	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	55.98	-67.19	72.56	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-18.95	-22.87	32.87	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.80	0.67	0.72	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.53	0.51	0.49	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-25.89	-31.67	61.68	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.21	-78.28	141.44	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.94	1.94	-348.53	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	59.83	-71.24	77.77	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-15.19	-18.16	26.27	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.93	1.01	0.94	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.90	0.98	0.90	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-15.84	-18.97	36.98	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.19	-70.07	127.09	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.54	2.61	-403.25	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	61.75	-74.34	80.40	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-18.88	-22.77	32.70	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.60	0.52	0.54	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.62	0.54	0.56	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-26.21	-31.99	62.28	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.14	-81.33	147.27	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.45	0.62	-185.51	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	25.74	-30.39	32.40	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-6.20	-7.42	10.65	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	1.13	1.14	1.17	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.88	0.95	0.91	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-7.01	-8.42	16.30	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.17	-39.61	71.52	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.35	0.81	-207.24	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	26.05	-31.46	33.16	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.90	-9.48	13.55	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.79	0.78	0.80	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.87	0.79	0.83	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-11.31	-13.64	26.48	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.00	-44.03	79.37	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.33	0.69	-193.15	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	22.51	-26.86	28.50	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-7.46	-8.86	12.76	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	1.00	1.07	1.06	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.98	0.99	0.98	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-10.05	-11.89	23.35	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.03	-40.87	73.90	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.32	0.77	-203.07	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	24.55	-29.37	30.90	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-7.92	-9.56	13.66	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.97	0.89	0.95	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.72	0.70	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-11.08	-13.52	26.20	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.14	-43.11	77.57	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.40	0.64	-187.99	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	23.94	-28.40	30.25	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.74	-8.03	11.56	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.09	1.14	1.14	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.95	1.00	0.97	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-8.30	-9.86	19.28	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.07	-39.98	72.25	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.33	0.80	-206.58	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	25.39	-30.53	32.12	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-8.02	-9.65	13.79	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.84	0.79	0.83	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.76	0.71	0.73	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-11.48	-13.93	27.01	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.07	-43.87	79.00	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.40	0.81	-214.09	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	28.30	-33.80	35.82	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-7.72	-9.26	13.28	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.93	0.93	0.94	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.81	0.81	0.80	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-10.31	-12.41	24.15	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.09	-44.59	80.42	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-2.78	-0.83	-140.23	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	53.57	-61.86	67.62	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.13	-0.13	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	3.81	3.84	4.40	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.15	1.47	1.37	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.25	-0.23	0.77	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	0.48	-15.41	25.64	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-0.85	0.95	-217.74	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	44.03	-53.82	57.25	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-6.23	-7.54	10.57	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.45	0.40	0.45	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.35	1.03	1.31	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-8.32	-10.19	18.99	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.06	-48.19	86.83	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	-0.07	0.73	-184.53	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	6.81	-8.06	8.57	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-12.07	-14.06	20.57	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.33	1.64	1.58	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.82	1.86	1.93	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-18.09	-20.78	41.93	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.47	-37.67	69.34	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	0.05	0.89	-207.99	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	12.70	-15.36	15.31	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-13.31	-16.13	23.08	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.38	1.06	1.34	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.48	0.44	0.49	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd6	-20.88	-25.72	50.05	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd9	0.19	-41.76	75.11	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.75	0.43	-162.59	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	26.47	-30.80	34.01	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.66	-6.60	9.67	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.70	1.89	1.89	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.44	1.64	1.58	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd6	-4.48	-4.90	10.12	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.08	-35.70	65.02	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	-0.37	1.03	-222.33	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	28.50	-34.85	36.66	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-9.98	-12.14	17.20	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.89	0.69	0.89	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.87	0.67	0.87	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd6	-15.24	-18.86	36.13	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.07	-48.83	87.88	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	0.56	1.01	-242.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	5.08	-5.79	5.49	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-22.24	-26.26	38.18	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.76	0.77	0.71	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-3.18	3.24	3.75	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-33.08	-39.14	77.90	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	-0.30	-40.48	74.15	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	0.78	1.21	-264.25	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	5.29	-6.71	6.11	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-24.06	-28.44	41.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.54	0.53	0.49	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-3.03	2.93	3.49	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-37.53	-44.47	88.23	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.52	-44.82	81.92	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	172P	1.06	0.89	-250.91	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	3.55	-4.25	3.68	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-23.92	-28.16	40.97	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.67	0.74	0.66	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-4.52	4.51	5.35	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-37.55	-44.13	88.09	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.50	-38.37	69.85	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172P	1.06	1.01	-260.06	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	4.84	-5.87	5.19	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-24.37	-28.84	41.84	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.67	0.60	0.59	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-3.69	3.66	4.37	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-38.41	-45.56	90.50	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	-0.36	-41.23	74.79	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.78	0.94	-245.31	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	4.06	-4.71	4.28	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-22.98	-27.08	39.40	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.74	0.78	0.71	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-3.85	3.88	4.54	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-35.00	-41.26	82.27	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	-0.40	-39.32	71.87	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.92	1.13	-263.54	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	5.13	-6.37	5.70	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-24.35	-28.80	41.76	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.58	0.53	0.51	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-3.28	3.22	3.84	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-38.25	-45.37	90.03	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	-0.45	-43.31	78.88	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	-1.23	1.54	-304.38	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	61.02	-72.28	79.08	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-11.94	-14.33	20.70	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	1.03	1.04	1.02	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.82	0.95	0.87	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-9.01	-10.87	20.68	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.40	-63.54	115.20	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.67	2.35	-373.70	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	59.90	-72.33	78.53	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-17.29	-20.80	29.89	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.52	0.50	0.48	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.84	0.71	0.77	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-23.69	-28.78	56.04	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.04	-77.27	140.29	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.37	1.84	-332.47	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	42.52	-50.92	55.70	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-17.55	-20.89	30.25	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.81	0.94	0.85	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.00	1.01	0.98	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-23.20	-27.63	54.49	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.15	-67.82	123.23	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.29	2.11	-355.26	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	46.79	-56.18	60.78	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-18.50	-22.29	32.06	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.81	0.68	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.56	0.54	0.53	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-25.81	-31.49	61.45	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.14	-72.98	131.93	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.84	1.64	-314.24	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	51.53	-61.32	67.16	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-14.48	-17.29	25.03	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.95	1.03	0.97	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.94	1.02	0.95	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-15.27	-18.24	35.62	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.13	-64.83	117.67	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.45	2.28	-368.87	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	53.46	-64.41	69.79	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-18.19	-21.91	31.48	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.61	0.53	0.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.65	0.56	0.59	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-25.63	-31.22	60.86	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.09	-76.06	137.81	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.40	0.43	-146.22	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	18.36	-21.58	22.87	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-4.99	-5.97	8.55	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	1.20	1.20	1.24	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.95	1.02	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-5.37	-6.43	12.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.13	-32.92	59.42	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.30	0.60	-167.82	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	18.69	-22.66	23.65	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-6.70	-8.03	11.45	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.83	0.82	0.85	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.93	0.86	0.91	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-9.64	-11.61	22.49	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	-0.03	-37.30	67.22	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.27	0.51	-154.50	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	14.46	-17.25	18.06	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-6.53	-7.73	11.14	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	1.03	1.10	1.10	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.07	1.08	1.09	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-8.92	-10.50	20.65	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.07	-34.06	61.65	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.25	0.57	-164.32	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	16.50	-19.75	20.47	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-7.00	-8.44	12.05	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.00	0.92	0.99	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.79	0.77	0.79	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-9.97	-12.15	23.54	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	0.10	-36.23	65.20	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	172P	-0.33	0.46	-149.08	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	16.20	-19.16	20.23	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.67	-6.74	9.69	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	1.15	1.19	1.21	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.04	1.08	1.07	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-6.91	-8.18	15.96	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	0.03	-33.28	60.17	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	172P	-0.26	0.60	-167.53	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	17.68	-21.31	22.14	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-6.96	-8.37	11.94	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.87	0.82	0.87	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.82	0.77	0.81	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-10.09	-12.24	23.70	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	0.03	-37.07	66.76	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	-0.29	0.50	-154.71	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	16.36	-19.55	20.39	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd2	-6.05	-7.24	10.36	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd3	1.00	0.99	1.02	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd4	-0.91	0.91	0.92	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd6	-8.15	-9.78	18.99	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd9	0.03	-34.42	62.06	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	172P	0.11	0.21	-113.21	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	8.48	-14.74	16.68	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd2	-17.87	-31.03	35.69	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd3	0.62	0.62	0.81	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd4	-0.79	0.78	1.07	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd7	2.45	-6.77	9.56	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd8	-4.72	-13.00	18.59	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	172P	0.25	0.53	-163.94	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	14.05	-23.85	27.19	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd2	-26.48	-46.96	54.13	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd3	1.24	1.00	1.50	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd4	-0.36	0.47	0.64	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd7	4.53	-11.84	16.79	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd8	-7.08	-20.40	29.18	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	0.63	0.48	-161.74	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	9.48	-17.17	19.44	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd2	-29.95	-50.93	59.22	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd3	0.55	0.77	0.98	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd4	-1.63	1.50	2.15	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd7	2.75	-8.39	12.02	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd8	-8.34	-21.85	31.54	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	172P	0.06	0.31	-138.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	11.23	-19.84	22.24	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd2	-21.00	-36.98	42.07	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd3	0.73	0.54	0.97	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd4	-0.70	0.54	0.95	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd7	3.34	-9.42	13.03	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd8	-5.54	-15.59	21.96	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	172P	0.18	0.23	-127.01	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	9.10	-15.51	17.95	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd2	-19.87	-34.01	39.63	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd3	1.13	1.33	1.65	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd4	-1.48	1.63	2.15	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd7	2.52	-6.78	9.95	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd8	-5.14	-13.77	20.11	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	172P	0.10	0.43	-152.03	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	12.70	-21.96	24.87	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd2	-23.90	-42.45	48.52	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd3	1.15	0.86	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.07	0.05	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd7	4.09	-11.04	15.45	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.30	-18.14	25.69	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	172P	0.38	0.35	-143.76	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	8.90	-15.64	17.90	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd2	-25.06	-42.52	49.62	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd3	0.91	1.19	1.47	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.52	1.52	2.07	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd7	2.54	-7.35	10.69	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd8	-6.75	-17.73	25.79	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	172P	0.88	0.96	-218.92	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	16.52	-28.77	32.72	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd2	-42.27	-73.51	85.23	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd3	0.55	0.50	0.64	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd4	-0.54	0.56	0.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd7	5.07	-14.04	20.03	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd8	-11.48	-31.59	45.41	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	172P	0.96	0.93	-217.39	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	15.35	-27.03	30.69	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd2	-42.88	-74.07	86.00	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd3	0.37	0.42	0.47	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.88	0.85	1.16	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	4.61	-13.11	18.73	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-11.72	-31.75	45.72	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.87	0.95	-218.97	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	16.35	-28.69	32.55	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-42.36	-73.55	85.20	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.40	0.35	0.45	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.59	0.55	0.76	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	4.98	-14.00	19.90	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-11.53	-31.59	45.35	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.90	0.88	-212.34	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	15.27	-26.65	30.35	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-41.47	-71.75	83.37	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.52	0.56	0.65	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.85	0.87	1.16	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	4.60	-12.84	18.41	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-11.25	-30.63	44.15	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.87	0.96	-219.43	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	16.54	-28.92	32.85	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-42.35	-73.65	85.33	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.49	0.42	0.56	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.53	0.52	0.70	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	5.07	-14.13	20.12	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-11.52	-31.65	45.45	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.93	0.90	-214.32	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	15.18	-26.62	30.27	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-42.13	-72.78	84.56	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.45	0.51	0.59	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.87	0.87	1.17	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.56	-12.87	18.43	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-11.47	-31.10	44.82	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.86	1.23	-247.13	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	20.13	-34.98	39.96	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-45.16	-78.78	91.27	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.65	0.55	0.73	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.40	0.44	0.56	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	6.26	-17.22	24.59	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-12.32	-34.11	49.00	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	1.11	1.18	-244.88	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	16.83	-29.77	33.89	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-47.28	-81.52	94.67	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.33	0.43	0.47	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.00	0.94	1.29	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	5.08	-14.60	20.90	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-12.99	-35.02	50.43	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.75	1.12	-238.97	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	18.87	-33.14	37.73	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-43.49	-75.69	87.47	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.39	0.31	0.44	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.51	0.44	0.64	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	5.78	-16.26	23.09	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-11.76	-32.36	46.37	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.85	0.99	-227.84	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	16.85	-29.35	33.60	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-42.30	-73.14	85.00	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.58	0.67	0.76	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.93	0.99	1.28	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	5.04	-14.04	20.21	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-11.41	-31.03	44.79	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.78	1.18	-243.51	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	19.70	-34.41	39.26	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-44.30	-77.29	89.37	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.56	0.44	0.63	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.38	0.37	0.49	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	6.11	-17.00	24.19	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-12.02	-33.25	47.66	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.97	1.07	-235.16	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	16.55	-29.04	33.16	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-44.65	-77.00	89.50	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.48	0.60	0.67	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.97	0.97	1.29	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.97	-14.07	20.22	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-12.13	-32.77	47.29	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.16	0.32	-133.99	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	10.30	-17.78	20.19	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-21.04	-36.77	42.34	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.72	0.67	0.90	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.59	0.61	0.81	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	3.10	-8.40	11.90	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-5.58	-15.57	22.29	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.24	0.30	-132.42	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	9.14	-16.06	18.20	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-21.62	-37.29	43.06	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.50	0.55	0.68	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.96	0.93	1.29	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	2.64	-7.49	10.63	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-5.80	-15.72	22.57	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.14	0.31	-133.41	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	10.11	-17.65	19.98	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-20.97	-36.53	41.98	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.53	0.48	0.66	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.64	0.60	0.84	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	2.98	-8.30	11.69	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-5.60	-15.49	22.11	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.18	0.27	-126.90	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	9.02	-15.62	17.77	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-20.11	-34.79	40.21	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.69	0.74	0.93	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.93	0.96	1.29	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	2.61	-7.17	10.23	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-5.30	-14.48	20.83	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.14	0.32	-134.21	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	10.31	-17.90	20.31	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-21.05	-36.79	42.29	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.65	0.58	0.80	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.58	0.57	0.78	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	3.08	-8.46	11.95	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.60	-15.60	22.28	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.21	0.28	-129.13	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	8.96	-15.62	17.73	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-20.82	-35.91	41.52	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.61	0.67	0.83	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.95	0.95	1.30	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.58	-7.22	10.28	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-5.53	-15.01	21.59	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.21	0.35	-141.98	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	10.23	-17.80	20.21	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-22.48	-39.03	45.03	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.57	0.57	0.73	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.76	0.75	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	3.01	-8.35	11.85	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-5.99	-16.45	23.60	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	0.20	0.44	-146.65	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	13.09	-22.17	25.26	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-24.26	-43.10	49.64	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.27	1.04	1.56	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.37	0.48	0.66	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	4.25	-11.06	15.66	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.49	-18.80	26.87	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	0.59	0.39	-144.43	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	8.48	-15.42	17.42	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-27.78	-47.17	54.86	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.57	0.80	1.01	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.67	1.54	2.22	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	2.46	-7.58	10.84	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-7.77	-20.31	29.31	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	-0.03	0.18	-114.11	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	9.76	-17.26	19.28	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.94	-29.92	33.82	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.80	0.60	1.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.72	0.56	0.98	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	2.86	-8.09	11.11	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-4.44	-12.58	17.60	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	0.09	0.13	-102.41	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	7.65	-12.98	15.03	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-15.82	-26.99	31.43	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.22	1.42	1.80	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.52	1.67	2.22	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	2.05	-5.46	8.05	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-4.02	-10.71	15.67	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	0.03	0.34	-131.95	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	11.55	-19.96	22.56	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-20.96	-37.35	42.57	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.20	0.92	1.53	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.07	0.06	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd7	3.74	-10.05	14.03	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.53	-16.01	22.61	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	0.32	0.26	-123.80	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	7.74	-13.61	15.55	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-22.19	-37.55	43.82	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.95	1.24	1.55	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.56	1.57	2.14	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.20	-6.37	9.27	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-5.99	-15.64	22.77	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	0.77	0.80	-198.18	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	15.31	-26.64	30.27	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-39.26	-68.29	79.18	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.57	0.51	0.66	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.55	0.57	0.75	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	4.71	-13.00	18.52	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-10.65	-29.33	42.16	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	0.86	0.78	-196.64	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	14.12	-24.86	28.21	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-39.89	-68.89	79.99	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.38	0.43	0.49	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.91	0.87	1.19	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	4.24	-12.05	17.21	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-10.90	-29.52	42.50	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.76	0.79	-197.50	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	15.09	-26.47	30.00	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-39.18	-68.05	78.81	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.41	0.36	0.47	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.60	0.56	0.78	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	4.59	-12.89	18.31	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-10.65	-29.20	41.91	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.79	0.73	-190.92	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	14.02	-24.44	27.80	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-38.30	-66.26	76.98	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.54	0.58	0.68	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.87	0.90	1.19	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	4.21	-11.74	16.83	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-10.37	-28.23	40.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.76	0.80	-198.32	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	15.31	-26.74	30.35	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-39.26	-68.29	79.09	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.51	0.44	0.58	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.55	0.54	0.72	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	4.69	-13.06	18.57	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-10.66	-29.32	42.10	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.83	0.75	-193.24	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	13.94	-24.43	27.75	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-39.05	-67.45	78.37	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.47	0.53	0.61	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.90	0.89	1.20	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	4.18	-11.79	16.87	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-10.61	-28.78	41.49	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	0.76	1.07	-227.33	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	18.97	-32.93	37.61	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-42.39	-73.98	85.70	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.67	0.57	0.76	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.41	0.45	0.57	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	5.91	-16.23	23.17	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-11.57	-32.07	46.07	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	1.01	1.02	-225.09	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	15.67	-27.71	31.52	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-44.53	-76.75	89.14	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.34	0.44	0.49	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.02	0.96	1.33	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	4.73	-13.60	19.46	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-12.25	-33.00	47.53	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.63	0.95	-217.12	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	17.58	-30.87	35.12	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-40.21	-70.01	80.88	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.41	0.32	0.46	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.52	0.45	0.66	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	5.38	-15.11	21.44	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-10.86	-29.92	42.85	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.73	0.83	-206.04	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	15.57	-27.09	31.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-39.03	-67.47	78.41	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.61	0.69	0.80	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.95	1.01	1.32	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	4.64	-12.91	18.58	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-10.50	-28.56	41.25	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.67	1.02	-222.70	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	18.48	-32.26	36.79	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-41.28	-72.04	83.28	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.58	0.46	0.66	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.39	0.38	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	5.74	-15.93	22.66	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-11.19	-31.00	44.43	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.86	0.91	-214.35	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	15.32	-26.88	30.66	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-41.64	-71.78	83.44	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.49	0.61	0.70	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.99	0.99	1.33	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	4.60	-13.01	18.69	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-11.30	-30.54	44.07	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	0.08	0.21	-110.13	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	8.86	-15.25	17.29	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-17.25	-30.20	34.67	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.78	0.72	0.99	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.61	0.63	0.85	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	2.64	-7.12	10.04	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-4.55	-12.75	18.21	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.16	0.20	-108.53	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	7.69	-13.52	15.26	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-17.84	-30.75	35.43	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.54	0.59	0.74	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.00	0.96	1.34	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	2.18	-6.20	8.76	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-4.78	-12.92	18.51	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.06	0.20	-108.34	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	8.59	-14.99	16.91	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-16.90	-29.47	33.73	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.57	0.53	0.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.66	0.62	0.88	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	2.49	-6.92	9.70	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-4.49	-12.45	17.71	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	172P	0.10	0.16	-101.88	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	7.51	-12.98	14.72	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-16.05	-27.74	31.97	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	0.75	0.79	1.02	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.96	0.99	1.34	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	2.11	-5.80	8.24	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-4.18	-11.42	16.40	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	172P	0.06	0.21	-109.75	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	8.83	-15.31	17.32	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-17.12	-29.97	34.32	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.70	0.63	0.88	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.60	0.59	0.81	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	2.61	-7.13	10.03	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-4.53	-12.67	18.04	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	172P	0.13	0.18	-104.67	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	7.47	-13.03	14.74	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-16.90	-29.12	33.58	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.66	0.72	0.91	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.99	0.99	1.35	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	2.10	-5.88	8.35	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.46	-12.07	17.34	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	0.08	0.18	-104.71	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	7.96	-13.83	15.63	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd2	-16.48	-28.62	32.87	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd3	0.64	0.64	0.84	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd4	-0.80	0.79	1.08	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd7	2.28	-6.30	8.88	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd8	-4.34	-11.95	17.08	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	172P	-0.77	0.13	-77.69	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	0.96	-1.66	1.52	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd2	-1.07	-1.87	1.74	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd3	1.99	1.99	2.34	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd4	-1.50	1.50	1.71	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd5	5.81	-5.78	9.99	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd7	0.00	2.01	2.04	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd8	-1.79	-1.80	2.65	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	172P	-0.57	0.93	-132.14	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	2.37	-4.23	4.03	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd2	-3.90	-7.01	6.91	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd3	1.41	1.19	1.56	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd4	-0.93	0.77	1.01	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd5	20.21	-20.63	35.78	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd7	0.02	0.11	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd8	-6.70	-7.38	11.47	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	-3.82	-2.80	-136.96	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	1.01	-1.60	1.64	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd2	-0.58	-0.78	0.80	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd3	11.04	11.25	13.92	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd4	-1.63	1.79	1.85	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd5	13.58	-12.80	23.40	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd7	0.12	22.03	24.49	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd8	-1.25	-0.67	1.61	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	172P	-0.76	0.77	-134.21	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	2.74	-4.95	4.77	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd2	-3.58	-6.36	6.24	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd3	1.07	0.92	1.19	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd4	-1.24	1.01	1.34	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd5	23.12	-23.67	41.14	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd7	-0.02	0.11	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd8	-5.36	-5.85	8.85	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	172P	-4.13	-2.92	-141.56	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	1.29	-1.99	2.06	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd2	-0.36	-0.50	0.48	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd3	11.27	11.41	14.15	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd4	-1.68	1.91	1.98	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd5	14.77	-13.77	25.27	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd7	0.19	23.74	26.43	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd8	-0.80	-0.40	1.07	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	172P	-0.66	0.87	-133.85	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	2.58	-4.63	4.44	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd2	-3.78	-6.77	6.66	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd3	1.24	1.05	1.38	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.08	0.89	1.17	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd5	21.96	-22.45	38.99	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd7	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.03	-6.62	10.16	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	172P	-4.04	-2.92	-140.49	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	1.16	-1.82	1.87	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.46	-0.63	0.62	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd3	11.31	11.49	14.23	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.65	1.85	1.90	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd5	14.42	-13.51	24.75	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.16	23.33	25.97	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.01	-0.52	1.33	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.12	0.58	-116.26	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.77	-1.37	1.19	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-4.17	-7.26	7.33	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.86	0.81	0.89	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-7.27	7.19	9.06	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	2.54	-2.65	4.02	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.00	1.17	1.15	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-12.03	-12.18	20.56	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.71	-0.47	-109.32	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.53	-0.90	0.77	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-2.56	-4.37	4.40	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	1.08	1.14	1.19	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-10.69	10.68	13.41	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	1.04	-0.95	1.38	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	-0.02	4.04	4.30	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-7.49	-7.30	12.37	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.25	0.69	-115.10	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.78	-1.40	1.21	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.18	-7.25	7.32	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.82	0.79	0.85	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-6.78	6.69	8.42	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	2.77	-2.92	4.51	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	-0.01	1.12	1.09	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-11.68	-11.80	19.90	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.81	-0.55	-111.05	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.55	-0.90	0.78	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-2.58	-4.42	4.45	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	1.09	1.13	1.18	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-11.08	11.08	13.92	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	1.13	-0.99	1.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	-0.01	4.38	4.69	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-7.69	-7.53	12.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.19	0.65	-115.76	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.78	-1.39	1.20	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.19	-7.28	7.35	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.84	0.79	0.86	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-6.99	6.90	8.69	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	2.67	-2.81	4.30	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	-0.00	1.13	1.11	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-11.88	-12.02	20.28	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.77	-0.52	-110.15	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.54	-0.90	0.77	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-2.56	-4.37	4.40	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.09	1.14	1.19	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-10.90	10.90	13.69	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	1.08	-0.96	1.42	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	-0.02	4.24	4.52	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-7.55	-7.38	12.50	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-1.37	1.37	-179.60	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	1.34	-2.38	2.20	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-4.52	-7.95	8.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.93	0.84	0.97	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.16	1.09	1.28	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	27.92	-28.06	50.40	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.01	0.58	0.53	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-4.50	-4.81	7.37	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-5.53	-3.20	-193.68	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.88	-1.45	1.38	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.55	-0.86	0.77	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	8.88	8.98	11.16	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.33	1.40	1.48	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	23.77	-22.78	41.65	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.20	25.99	29.09	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.69	-0.46	0.71	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-1.59	1.14	-181.25	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	1.48	-2.65	2.47	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.30	-7.53	7.57	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.85	0.79	0.89	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.19	1.08	1.29	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	30.42	-30.57	54.83	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	-0.01	0.60	0.55	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.51	-3.74	5.57	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-5.67	-3.22	-195.22	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.89	-1.43	1.37	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.49	-0.80	0.70	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	8.87	8.94	11.12	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.35	1.45	1.54	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	23.77	-22.69	41.59	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.23	26.88	30.09	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.52	-0.36	0.52	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-1.46	1.28	-181.13	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.41	-2.52	2.35	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.49	-7.88	7.93	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.88	0.80	0.92	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.16	1.07	1.27	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	29.43	-29.58	53.09	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.00	0.58	0.53	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-4.04	-4.31	6.51	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-5.67	-3.27	-195.46	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.88	-1.45	1.38	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.51	-0.82	0.72	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	8.99	9.07	11.28	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.33	1.42	1.50	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	23.96	-22.92	41.94	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.22	26.88	30.10	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.60	-0.40	0.60	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.54	0.54	-97.28	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	1.28	-2.25	2.10	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-1.94	-3.43	3.32	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	1.28	1.23	1.42	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.18	1.14	1.31	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	9.53	-9.61	16.72	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.01	1.06	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-3.17	-3.34	5.12	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-1.58	-0.62	-94.27	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.84	-1.42	1.32	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.71	-1.19	1.08	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	4.58	4.64	5.66	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.54	1.58	1.75	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	6.63	-6.45	11.48	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.01	5.39	5.83	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.11	-0.97	1.43	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.58	0.47	-97.68	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	1.32	-2.34	2.19	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-1.87	-3.29	3.18	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	1.27	1.23	1.42	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.20	1.14	1.31	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	10.08	-10.19	17.75	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	-0.01	1.07	1.04	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.01	-3.13	4.77	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-1.55	-0.56	-93.73	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.84	-1.39	1.29	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.69	-1.17	1.05	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	4.45	4.49	5.48	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.58	1.64	1.82	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	6.40	-6.18	11.01	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.02	5.35	5.78	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.01	-0.91	1.31	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.56	0.51	-97.63	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.31	-2.30	2.15	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-1.93	-3.39	3.28	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.27	1.22	1.41	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.19	1.14	1.31	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.85	-9.95	17.32	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	-0.00	1.06	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-3.11	-3.26	4.98	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-1.57	-0.60	-94.10	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.84	-1.40	1.30	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.70	-1.17	1.06	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	4.55	4.60	5.61	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.56	1.61	1.79	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	6.51	-6.31	11.25	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.01	5.44	5.88	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.05	-0.94	1.36	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-1.06	-0.06	-100.43	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	1.03	-1.78	1.65	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.96	-1.66	1.53	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	2.62	2.63	3.15	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-1.31	1.31	1.47	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	8.67	-8.60	15.17	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.00	2.19	2.26	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-1.52	-1.53	2.18	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.52	0.88	-116.37	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	2.31	-4.12	3.92	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-4.00	-7.19	7.09	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.41	1.18	1.56	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.96	0.80	1.04	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	18.73	-19.15	33.12	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	0.02	0.11	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-7.02	-7.70	12.03	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-3.57	-2.66	-118.61	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	0.92	-1.46	1.49	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.58	-0.79	0.80	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	10.68	10.90	13.47	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.69	1.85	1.92	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	11.67	-10.95	20.07	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	0.11	21.29	23.66	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.28	-0.70	1.67	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	-0.70	0.74	-118.57	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	2.65	-4.81	4.62	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-3.71	-6.60	6.49	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.06	0.91	1.18	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.27	1.03	1.37	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	21.73	-22.29	38.64	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	-0.02	0.11	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-5.60	-6.09	9.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	172P	-3.96	-2.83	-124.61	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	1.23	-1.90	1.97	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-0.36	-0.50	0.48	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	11.05	11.19	13.87	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.72	1.96	2.03	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	13.32	-12.37	22.74	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	0.18	23.40	26.04	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-0.82	-0.41	1.09	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	172P	-0.60	0.83	-118.19	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	2.51	-4.50	4.31	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-3.90	-6.97	6.87	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	1.23	1.04	1.37	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.11	0.91	1.20	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	20.54	-21.04	36.44	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	-0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.30	-6.90	10.64	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	172P	-3.83	-2.80	-122.89	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	1.09	-1.70	1.75	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.46	-0.63	0.63	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	11.03	11.21	13.87	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.70	1.90	1.97	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	12.75	-11.90	21.85	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	0.15	22.79	25.35	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.04	-0.54	1.36	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	172P	0.33	0.06	-100.84	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0.76	-1.35	1.16	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-4.03	-7.01	7.06	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.86	0.81	0.89	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-8.10	8.02	10.13	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	1.93	-2.04	2.91	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	0.00	1.49	1.51	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-12.00	-12.12	20.50	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	172P	1.15	-0.92	-97.80	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0.53	-0.90	0.77	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-2.62	-4.47	4.50	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	1.07	1.13	1.17	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-11.10	11.09	13.94	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	0.93	-0.84	1.19	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	-0.04	6.22	6.76	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-8.07	-7.86	13.37	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	172P	0.12	0.24	-98.97	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0.77	-1.38	1.19	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-4.03	-6.99	7.05	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.82	0.79	0.86	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-7.43	7.33	9.25	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	2.07	-2.21	3.21	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	-0.01	1.34	1.35	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-11.55	-11.64	19.66	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	172P	1.22	-0.98	-99.59	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0.55	-0.90	0.78	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-2.65	-4.54	4.58	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.08	1.12	1.17	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-11.44	11.44	14.38	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	1.02	-0.89	1.29	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	-0.03	6.63	7.23	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-8.28	-8.10	13.77	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	172P	0.21	0.16	-99.94	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0.77	-1.37	1.18	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.04	-7.02	7.08	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.84	0.80	0.87	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-7.72	7.63	9.63	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	2.01	-2.14	3.08	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	-0.01	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-11.80	-11.91	20.13	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	172P	1.19	-0.95	-98.68	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0.54	-0.90	0.77	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-2.63	-4.49	4.52	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	1.08	1.13	1.17	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-11.29	11.28	14.18	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	0.97	-0.86	1.23	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	-0.03	6.45	7.03	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-8.14	-7.95	13.51	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	172P	-1.28	1.40	-162.62	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	1.26	-2.24	2.06	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-4.80	-8.43	8.50	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.91	0.82	0.95	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-1.28	1.21	1.44	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	25.22	-25.39	45.64	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	0.01	0.59	0.53	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-5.41	-5.73	8.92	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	172P	-5.11	-2.86	-170.78	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0.77	-1.28	1.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-0.55	-0.87	0.78	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	8.25	8.35	10.36	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.46	1.53	1.64	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	20.30	-19.47	35.71	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	0.16	24.27	27.15	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.72	-0.49	0.76	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	172P	-1.46	1.23	-164.20	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	1.38	-2.48	2.29	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.69	-8.20	8.27	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.83	0.76	0.86	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.29	1.18	1.42	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	27.80	-27.99	50.23	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	-0.01	0.60	0.54	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-4.22	-4.45	6.77	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	172P	-5.27	-2.90	-172.75	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	0.80	-1.29	1.22	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.50	-0.81	0.71	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	8.26	8.34	10.35	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.49	1.59	1.72	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd5	20.44	-19.52	35.90	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	0.20	25.27	28.28	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.55	-0.38	0.56	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	172P	-1.36	1.34	-164.13	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.32	-2.37	2.18	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.81	-8.44	8.51	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.86	0.79	0.90	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.27	1.18	1.41	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd5	26.78	-26.97	48.43	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd7	-0.00	0.58	0.53	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-4.85	-5.13	7.91	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	172P	-5.25	-2.94	-172.79	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.79	-1.28	1.21	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.52	-0.83	0.73	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	8.37	8.46	10.50	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.47	1.55	1.67	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd5	20.57	-19.68	36.15	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.19	25.21	28.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.63	-0.43	0.64	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	172P	-0.44	0.53	-79.55	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	1.20	-2.11	1.96	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-2.11	-3.72	3.63	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.22	1.17	1.35	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.30	1.26	1.46	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	7.31	-7.41	12.69	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	0.01	1.08	1.04	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-3.65	-3.82	5.96	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	172P	-1.31	-0.46	-74.54	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	0.79	-1.32	1.22	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.73	-1.22	1.10	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	3.93	3.99	4.83	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.73	1.77	2.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	4.37	-4.22	7.37	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	0.00	5.12	5.52	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.19	-1.06	1.58	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	172P	-0.48	0.48	-79.87	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	1.25	-2.21	2.05	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-2.05	-3.59	3.49	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.20	1.17	1.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.29	1.24	1.43	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	7.89	-8.01	13.78	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	-0.01	1.08	1.05	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.42	-3.55	5.50	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	172P	-1.28	-0.40	-74.26	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	0.78	-1.30	1.19	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.71	-1.20	1.08	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	3.79	3.84	4.64	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.81	1.87	2.11	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd5	4.23	-4.04	7.05	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	0.01	5.14	5.54	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.09	-0.99	1.45	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.46	0.51	-79.87	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.23	-2.17	2.01	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-2.10	-3.69	3.59	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.21	1.16	1.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.29	1.24	1.44	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd5	7.65	-7.76	13.32	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd7	-0.00	1.07	1.04	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-3.56	-3.71	5.77	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	172P	-1.30	-0.44	-74.51	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.78	-1.31	1.20	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.71	-1.20	1.09	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	3.90	3.95	4.78	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.77	1.81	2.05	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd5	4.30	-4.13	7.22	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.01	5.19	5.60	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.13	-1.02	1.50	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	172P	-0.70	0.15	-71.48	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd1	0.94	-1.63	1.49	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd2	-1.11	-1.92	1.80	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd3	1.88	1.89	2.20	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd4	-1.57	1.56	1.79	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd5	5.10	-5.07	8.68	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd7	0.00	1.99	2.03	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd8	-1.87	-1.88	2.80	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	172P	-0.03	0.70	-176.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd1	19.88	-23.81	42.94	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd2	-6.70	-8.02	11.49	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd3	0.96	0.96	0.98	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd4	-0.96	0.96	0.98	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd6	-13.03	-15.63	31.05	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd9	0.00	-34.28	62.64	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	172P	-1.19	0.88	-217.07	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd1	47.72	-55.64	103.39	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd2	-1.99	-2.37	3.43	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd3	1.89	1.93	2.02	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd4	-1.22	1.53	1.46	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd6	-1.32	-1.54	3.42	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd9	0.60	-39.93	73.87	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	172P	-0.71	1.56	-282.62	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd1	45.62	-55.55	101.07	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd2	-7.75	-9.36	13.21	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd3	0.39	0.35	0.38	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd4	-1.37	1.05	1.33	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd6	-14.93	-18.19	35.25	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd9	-0.10	-54.68	99.96	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	172P	0.60	1.03	-225.92	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd1	13.35	-16.00	29.08	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd2	-12.19	-14.24	20.80	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd3	1.29	1.61	1.55	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd4	-1.67	1.70	1.74	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd6	-26.82	-31.20	63.46	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd9	-0.52	-42.86	79.60	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	172P	0.53	1.33	-257.77	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd1	20.43	-24.75	43.56	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd2	-12.66	-15.41	22.00	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd3	1.39	1.07	1.36	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd4	-0.39	0.35	0.38	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd6	-28.10	-34.41	68.06	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd9	0.19	-49.82	90.78	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	172P	-0.25	0.97	-217.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd1	29.89	-35.14	65.16	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.80	-7.97	11.67	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd3	1.59	1.78	1.76	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.46	1.65	1.60	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd6	-13.23	-15.42	31.61	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd9	0.04	-41.15	76.62	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	172P	-0.06	1.52	-276.45	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd1	33.16	-40.48	72.76	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd2	-10.46	-12.72	18.05	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd3	0.86	0.66	0.85	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.86	0.66	0.85	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd6	-22.42	-27.52	53.91	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	$Gnd9	0.03	-53.90	98.35	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	172P	0.57	1.26	-256.61	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd1	15.15	-18.06	32.81	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd2	-15.94	-18.97	27.49	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd3	0.85	0.86	0.82	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd4	-1.13	1.20	1.23	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd6	-30.43	-36.28	72.65	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T NL+	$Gnd9	-0.17	-49.53	90.88	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	172P	0.72	1.45	-277.07	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd1	15.36	-18.87	33.80	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd2	-17.52	-20.86	30.14	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd3	0.60	0.59	0.56	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd4	-1.10	1.02	1.11	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd6	-34.28	-40.93	81.60	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T NL-	$Gnd9	-0.37	-53.94	98.63	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	172P	0.77	1.29	-260.82	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd1	11.79	-14.26	25.66	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd2	-17.23	-20.42	29.62	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd3	0.75	0.82	0.75	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd4	-1.28	1.28	1.34	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd6	-33.74	-40.00	80.20	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T NR+	$Gnd9	-0.39	-50.39	92.47	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	172P	0.77	1.41	-273.05	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	$Gnd1	14.15	-17.17	30.62	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	$Gnd2	-17.58	-20.99	30.32	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	$Gnd3	0.75	0.68	0.68	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	$Gnd4	-0.93	0.91	0.96	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	$Gnd6	-34.53	-41.35	82.46	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T NR-	$Gnd9	-0.23	-52.94	96.76	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	172P	0.67	1.26	-257.09	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	$Gnd1	13.29	-15.93	28.85	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	$Gnd2	-16.50	-19.59	28.41	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	$Gnd3	0.82	0.86	0.81	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.24	1.28	1.32	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	$Gnd6	-31.87	-37.86	75.91	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.28	-49.61	91.06	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T BI-	172P	0.75	1.44	-276.37	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	14.84	-18.14	32.39	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-17.64	-21.04	30.38	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.64	0.60	0.59	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.97	0.92	0.99	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-34.63	-41.43	82.56	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.30	-53.73	98.21	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-1.02	2.77	-413.65	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	64.31	-76.74	142.24	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-11.78	-14.15	20.42	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	1.00	1.01	0.98	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.78	0.91	0.82	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-21.49	-26.11	52.04	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.44	-76.47	141.75	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.49	3.53	-476.58	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	63.16	-76.59	141.14	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-16.40	-19.74	28.33	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.51	0.49	0.47	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.82	0.68	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-35.05	-42.68	84.51	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.05	-89.32	165.18	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.18	2.89	-424.51	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	46.44	-56.07	102.98	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.57	-19.74	28.56	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.80	0.93	0.85	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.95	0.97	0.92	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-37.43	-44.86	89.92	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.23	-78.65	145.80	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.09	3.26	-454.63	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	52.39	-63.39	115.83	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-17.05	-20.58	29.56	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.82	0.68	0.74	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.53	0.50	0.49	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-39.12	-47.68	94.73	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.10	-85.03	156.98	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.44	2.77	-414.09	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	54.92	-65.85	121.66	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-13.93	-16.65	24.08	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.94	1.01	0.95	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.90	0.98	0.90	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-28.70	-34.57	69.22	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.11	-76.52	141.87	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.17	3.44	-469.20	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	57.81	-70.09	128.61	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-16.93	-20.41	29.29	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.61	0.53	0.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.62	0.53	0.56	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-37.83	-46.12	91.42	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.06	-87.95	162.50	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.17	0.84	-199.36	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	25.93	-30.79	56.06	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-6.59	-7.88	11.32	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	1.10	1.11	1.13	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.95	1.02	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-12.46	-14.95	29.83	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.12	-38.15	70.02	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.08	1.01	-219.69	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	26.21	-31.67	57.19	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-8.16	-9.78	14.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.77	0.76	0.77	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.94	0.86	0.91	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-16.26	-19.57	38.74	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.06	-42.45	77.60	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.00	0.87	-203.34	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	22.63	-27.11	49.15	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-7.82	-9.29	13.39	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.97	1.04	1.02	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.06	1.07	1.08	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-15.62	-18.55	37.14	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.09	-38.95	71.52	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.03	0.97	-215.69	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	25.00	-30.01	54.08	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-8.15	-9.82	14.05	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.95	0.87	0.93	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.77	0.76	0.77	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-16.35	-19.83	39.27	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.09	-41.65	76.09	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.09	0.84	-199.74	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	24.10	-28.72	52.22	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-7.12	-8.48	12.22	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.07	1.11	1.11	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.03	1.08	1.07	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-13.83	-16.49	32.99	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.01	-38.21	70.16	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.05	1.00	-219.02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	25.70	-30.97	55.82	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-8.24	-9.91	14.18	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.82	0.77	0.81	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.81	0.77	0.80	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-16.53	-19.98	39.53	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.01	-42.34	77.37	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.11	1.05	-228.71	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	28.09	-33.67	61.00	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-8.14	-9.75	14.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.91	0.90	0.91	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.87	0.87	0.87	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-16.12	-19.39	38.56	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.03	-43.67	80.00	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-1.77	0.31	-181.33	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	48.22	-55.93	104.29	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.19	-0.20	0.29	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	2.57	2.61	2.86	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.23	1.54	1.47	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.45	-0.48	1.28	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	0.58	-26.23	47.93	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-0.78	1.27	-245.52	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	43.17	-52.49	95.62	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-5.93	-7.17	10.04	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.44	0.40	0.44	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.41	1.08	1.37	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-10.96	-13.38	25.60	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.09	-47.78	87.29	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	0.79	0.75	-189.04	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	4.93	-5.85	10.48	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-12.19	-14.19	20.75	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.31	1.62	1.57	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.94	1.98	2.08	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-27.06	-31.35	63.88	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.56	-35.96	66.77	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	0.74	1.03	-220.33	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	12.12	-14.74	25.21	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-12.79	-15.52	22.19	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.40	1.08	1.37	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.48	0.44	0.49	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd6	-28.49	-34.72	68.82	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd9	0.13	-42.23	76.81	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.18	0.75	-182.90	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	24.44	-28.61	53.24	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.88	-6.85	10.05	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.66	1.85	1.84	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.56	1.75	1.72	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd6	-11.47	-13.27	27.32	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.02	-35.09	65.48	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	0.00	1.26	-241.35	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	27.70	-33.92	60.82	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-9.55	-11.62	16.46	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.89	0.69	0.89	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.91	0.71	0.92	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd6	-20.65	-25.34	49.60	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.01	-47.81	87.20	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	0.53	0.90	-209.75	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	8.88	-10.48	18.87	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.52	-17.24	25.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.89	0.89	0.86	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.33	1.40	1.47	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-27.17	-32.29	64.72	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	-0.15	-40.58	74.40	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	0.67	1.07	-230.08	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	9.11	-11.29	19.89	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-16.11	-19.15	27.68	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.62	0.61	0.59	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.27	1.20	1.33	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-31.01	-36.92	73.65	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.36	-44.92	82.06	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	172P	0.77	0.93	-214.41	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	4.94	-5.97	10.33	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.13	-19.07	27.68	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.77	0.85	0.79	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.57	1.57	1.70	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-31.20	-36.85	73.99	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.38	-41.14	75.46	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	172P	0.79	1.02	-226.43	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	7.36	-8.94	15.45	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-16.53	-19.69	28.46	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	0.78	0.70	0.71	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.15	1.13	1.23	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd6	-32.08	-38.29	76.45	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.22	-43.38	79.20	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	172P	0.64	0.90	-210.45	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	6.69	-7.94	14.13	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-15.23	-18.03	26.18	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.86	0.90	0.85	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.49	1.53	1.63	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd6	-28.96	-34.28	68.82	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.26	-40.58	74.44	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	172P	0.74	1.06	-229.52	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	8.29	-10.20	17.79	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-16.41	-19.53	28.22	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.67	0.62	0.62	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-1.16	1.11	1.22	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-31.77	-37.88	75.56	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	-0.29	-44.46	81.18	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.93	2.37	-373.62	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	58.12	-69.27	128.68	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-10.68	-12.81	18.50	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	1.03	1.05	1.02	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.82	0.95	0.87	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-19.23	-23.31	46.52	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.39	-69.45	128.90	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.42	3.10	-436.45	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	56.99	-69.12	127.60	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-15.34	-18.45	26.49	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.53	0.51	0.49	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.85	0.71	0.77	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-32.72	-39.78	78.84	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.00	-82.28	152.31	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.35	2.48	-384.24	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	38.45	-46.43	85.36	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-16.03	-19.07	27.61	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.82	0.94	0.86	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.02	1.03	1.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-36.40	-43.49	87.32	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.29	-71.57	132.83	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.27	2.83	-414.26	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	44.38	-53.72	98.18	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-16.52	-19.92	28.62	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.83	0.70	0.75	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.56	0.54	0.53	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-38.10	-46.31	92.14	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.03	-77.93	143.99	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.31	2.37	-374.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	47.82	-57.29	106.07	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-13.11	-15.64	22.64	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.96	1.04	0.98	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.95	1.03	0.97	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-27.06	-32.51	65.20	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.05	-69.48	128.99	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.04	3.01	-429.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	50.72	-61.52	113.01	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-16.13	-19.44	27.90	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.63	0.54	0.56	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.65	0.56	0.59	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-36.16	-44.00	87.31	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.01	-80.90	149.60	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.12	0.56	-154.84	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	19.45	-23.02	41.84	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-5.23	-6.25	8.97	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	1.17	1.18	1.21	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.03	1.10	1.10	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-9.54	-11.42	22.72	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.10	-30.19	55.30	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.04	0.71	-175.07	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	19.74	-23.90	42.97	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-6.81	-8.15	11.64	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.82	0.81	0.83	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.01	0.94	1.01	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-13.32	-16.00	31.60	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	-0.07	-34.46	62.85	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.07	0.59	-158.98	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	15.42	-18.46	33.27	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-6.69	-7.92	11.40	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	1.01	1.09	1.08	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.17	1.18	1.22	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-13.27	-15.69	31.41	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.11	-31.03	56.87	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.05	0.68	-171.23	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	17.79	-21.35	38.19	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-7.02	-8.46	12.08	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.99	0.92	0.98	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.85	0.84	0.87	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-14.01	-16.97	33.56	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.06	-33.66	61.34	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.03	0.56	-155.30	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	17.25	-20.50	37.14	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-5.88	-6.98	10.04	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	1.12	1.17	1.18	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-1.13	1.18	1.19	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-11.19	-13.29	26.57	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	-0.01	-30.27	55.47	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.01	0.71	-174.44	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	18.84	-22.74	40.75	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-7.00	-8.42	12.01	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.86	0.82	0.86	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.89	0.84	0.89	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-13.89	-16.77	33.11	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.01	-34.35	62.61	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	-0.01	0.60	-160.77	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	17.58	-21.06	37.89	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd2	-6.25	-7.48	10.71	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd3	0.98	0.98	1.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd4	-1.00	0.99	1.02	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd6	-12.07	-14.47	28.70	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd9	-0.00	-31.51	57.53	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	172P	-0.04	0.35	-119.52	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	14.35	-24.92	28.70	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd2	-12.46	-21.67	24.88	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd3	0.71	0.71	0.96	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd4	-0.66	0.66	0.87	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd7	4.71	-12.97	18.55	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd8	-4.39	-12.13	17.33	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	172P	-0.27	0.83	-182.22	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	24.00	-40.91	47.57	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd2	-18.04	-32.31	37.29	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd3	1.42	1.22	1.79	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd4	-0.40	0.56	0.73	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd7	8.84	-23.50	33.73	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd8	-6.81	-19.82	28.39	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	0.39	0.81	-180.71	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	18.23	-32.53	37.53	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd2	-23.47	-39.93	46.56	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd3	0.51	0.69	0.91	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd4	-1.36	1.19	1.71	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd7	6.47	-18.82	27.01	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd8	-9.00	-23.88	34.35	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	172P	-0.19	0.47	-146.87	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	18.56	-32.42	37.11	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd2	-14.60	-26.03	29.42	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd3	1.00	0.77	1.34	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd4	-0.44	0.32	0.58	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd7	6.12	-16.92	23.90	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd8	-5.09	-14.57	20.47	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	172P	-0.02	0.38	-134.93	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	15.99	-27.57	32.17	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd2	-13.82	-23.44	27.43	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd3	1.30	1.52	1.96	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd4	-1.24	1.35	1.73	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd7	5.14	-14.08	20.53	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd8	-4.86	-12.98	18.95	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	172P	-0.28	0.66	-164.37	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	21.15	-36.46	42.09	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd2	-16.22	-29.24	33.31	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd3	1.41	1.12	1.82	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.03	0.05	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd7	7.61	-20.52	29.22	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.87	-17.18	24.32	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	172P	0.18	0.58	-156.41	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	16.36	-28.73	33.36	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd2	-19.04	-32.10	37.60	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd3	0.97	1.25	1.61	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.28	1.25	1.66	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd7	5.63	-16.00	23.18	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd8	-6.99	-18.41	26.71	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	172P	0.00	0.97	-205.93	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	25.82	-44.75	51.82	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd2	-25.24	-44.16	51.15	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd3	0.71	0.66	0.87	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd4	-0.44	0.47	0.58	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd7	8.73	-23.94	34.37	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd8	-8.67	-24.20	34.75	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	172P	0.16	0.96	-205.29	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	24.50	-42.86	49.55	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd2	-26.40	-45.74	53.08	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd3	0.45	0.49	0.60	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd4	-0.71	0.67	0.88	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd7	8.16	-22.83	32.77	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd8	-9.16	-25.10	36.06	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	172P	0.04	0.95	-204.96	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	25.38	-44.23	51.09	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd2	-25.57	-44.68	51.64	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd3	0.53	0.47	0.65	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd4	-0.46	0.42	0.56	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd7	8.46	-23.43	33.55	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd8	-8.75	-24.32	34.83	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	172P	0.08	0.89	-198.46	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	24.21	-42.10	48.78	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd2	-24.82	-43.06	50.01	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd3	0.65	0.70	0.87	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd4	-0.68	0.71	0.89	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd7	8.04	-22.24	32.01	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd8	-8.51	-23.42	33.72	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	172P	0.02	0.96	-205.76	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	$Gnd1	25.69	-44.65	51.63	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-25.39	-44.45	51.40	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.65	0.58	0.79	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.42	0.42	0.53	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	8.63	-23.78	34.08	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-8.69	-24.27	34.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.12	0.92	-201.17	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	24.18	-42.17	48.81	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-25.62	-44.36	51.52	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.55	0.61	0.75	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.70	0.69	0.89	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	8.04	-22.37	32.17	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-8.82	-24.18	34.79	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.21	1.78	-278.68	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	35.93	-62.22	72.43	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-30.91	-54.35	63.15	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.79	0.70	0.95	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.32	0.39	0.45	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	13.56	-37.15	53.33	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-12.21	-34.37	49.32	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.43	1.76	-277.22	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	31.47	-55.23	64.00	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-35.04	-60.68	70.87	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.36	0.44	0.51	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.77	0.69	0.92	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	11.59	-32.66	46.87	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-14.00	-38.30	55.02	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.04	1.59	-264.71	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	33.32	-58.11	67.32	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-30.63	-53.70	62.19	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.53	0.43	0.63	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.35	0.30	0.41	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	11.99	-33.25	47.59	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-11.74	-32.79	46.91	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.09	1.45	-253.49	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	31.04	-53.97	62.78	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-29.66	-51.45	60.06	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.70	0.79	0.96	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.71	0.76	0.92	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	11.13	-30.83	44.43	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-11.47	-31.59	45.54	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.16	1.68	-271.49	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	34.72	-60.35	70.08	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-30.55	-53.75	62.29	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.72	0.60	0.87	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.28	0.28	0.34	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	12.84	-35.36	50.66	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-11.87	-33.39	47.80	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.28	1.58	-263.49	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	30.70	-53.63	62.27	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-32.49	-56.19	65.65	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.54	0.66	0.78	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.74	0.73	0.92	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	11.16	-31.21	44.91	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-12.71	-34.78	50.07	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.10	0.48	-142.95	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	17.52	-30.23	34.95	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.52	-25.47	29.30	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.85	0.80	1.10	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.50	0.53	0.67	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	5.92	-16.11	23.09	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-5.16	-14.49	20.73	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.05	0.48	-142.28	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	16.22	-28.37	32.71	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-15.65	-27.00	31.19	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.55	0.59	0.76	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.80	0.76	1.03	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	5.37	-15.03	21.53	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-5.64	-15.36	22.01	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.06	0.47	-142.13	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	17.11	-29.75	34.27	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-14.85	-25.99	29.81	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.64	0.58	0.82	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.51	0.48	0.65	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	5.67	-15.64	22.33	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-5.26	-14.65	20.88	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.02	0.42	-135.81	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	15.95	-27.65	31.98	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-14.13	-24.42	28.23	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.79	0.84	1.09	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.77	0.80	1.04	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	5.26	-14.48	20.83	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-5.01	-13.74	19.75	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.09	0.48	-142.89	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	17.40	-30.15	34.78	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.67	-25.77	29.57	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.78	0.71	1.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.48	0.48	0.62	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	5.83	-15.97	22.83	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.20	-14.58	20.81	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.02	0.45	-138.39	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	15.91	-27.71	32.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-14.91	-25.69	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.67	0.73	0.94	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.79	0.79	1.04	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	5.26	-14.60	20.97	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-5.31	-14.47	20.79	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.03	0.53	-152.91	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	17.98	-31.23	36.08	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-16.01	-27.86	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.66	0.66	0.87	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.62	0.62	0.80	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	5.98	-16.49	23.65	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-5.70	-15.76	22.57	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.26	0.73	-162.78	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	21.96	-37.36	43.44	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-16.44	-29.50	34.02	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.46	1.26	1.85	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.42	0.58	0.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	8.21	-21.75	31.22	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.28	-18.32	26.24	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	0.39	0.71	-161.30	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	16.21	-29.01	33.43	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-21.85	-37.09	43.27	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.52	0.71	0.94	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.42	1.24	1.79	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	5.86	-17.11	24.55	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-8.45	-22.35	32.15	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	-0.21	0.30	-117.99	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	15.53	-27.14	30.95	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-11.41	-20.46	22.91	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.08	0.85	1.47	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.46	0.34	0.62	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	5.03	-13.91	19.55	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.93	-11.35	15.80	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	-0.04	0.23	-106.19	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	12.98	-22.33	26.04	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-10.63	-17.88	20.92	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.40	1.62	2.12	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.31	1.43	1.85	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	4.06	-11.11	16.22	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-3.68	-9.72	14.23	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.29	0.54	-141.17	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	18.68	-32.15	37.08	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-13.97	-25.31	28.73	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.48	1.18	1.92	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.04	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd7	6.81	-18.32	26.04	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.10	-15.02	21.20	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	0.18	0.46	-133.42	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	13.94	-24.50	28.44	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-16.78	-28.16	33.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.02	1.30	1.69	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.34	1.31	1.76	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.86	-13.85	20.07	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-6.21	-16.24	23.58	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.01	0.75	-176.46	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	22.58	-39.10	45.24	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-22.04	-38.58	44.63	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.74	0.69	0.93	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.46	0.49	0.61	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	7.61	-20.84	29.91	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-7.51	-20.99	30.11	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	0.14	0.74	-175.84	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	21.27	-37.21	42.98	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-23.20	-40.15	46.55	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.47	0.51	0.64	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.74	0.70	0.94	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	7.05	-19.74	28.32	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-8.00	-21.87	31.42	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	172P	0.03	0.72	-173.91	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	21.99	-38.31	44.19	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-22.13	-38.66	44.61	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.56	0.50	0.69	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.48	0.45	0.60	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	7.26	-20.10	28.76	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-7.48	-20.80	29.76	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	172P	0.07	0.66	-167.45	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	20.83	-36.18	41.89	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-21.37	-37.04	42.97	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	0.68	0.73	0.92	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.72	0.74	0.95	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	6.85	-18.92	27.23	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-7.24	-19.89	28.63	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	172P	0.00	0.74	-175.45	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	22.36	-38.84	44.87	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-22.06	-38.64	44.62	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.68	0.61	0.84	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.44	0.44	0.57	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	7.47	-20.55	29.44	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-7.48	-20.89	29.92	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.11	0.69	-170.88	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	20.86	-36.37	42.06	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-22.29	-38.55	44.73	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.58	0.64	0.80	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.74	0.73	0.95	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	6.89	-19.16	27.54	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-7.60	-20.79	29.91	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.20	1.58	-255.53	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	33.44	-57.88	67.39	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-28.72	-50.49	58.67	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.81	0.72	0.99	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.33	0.40	0.46	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	12.75	-34.90	50.11	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-11.45	-32.24	46.26	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.44	1.56	-254.07	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	28.99	-50.89	58.97	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-32.84	-56.83	66.39	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.37	0.45	0.53	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.79	0.71	0.96	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	10.80	-30.44	43.69	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-13.22	-36.13	51.91	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.04	1.36	-238.74	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	30.56	-53.28	61.71	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-27.97	-49.04	56.77	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.54	0.44	0.65	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.37	0.31	0.43	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	11.05	-30.62	43.83	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-10.78	-30.12	43.07	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.09	1.23	-227.57	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	28.28	-49.15	57.18	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-27.01	-46.80	54.64	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.72	0.81	1.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.74	0.78	0.96	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	10.20	-28.22	40.68	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-10.51	-28.90	41.68	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.15	1.47	-246.86	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	32.08	-55.72	64.71	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-28.12	-49.48	57.33	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.75	0.62	0.90	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.29	0.29	0.35	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	11.96	-32.91	47.16	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-11.01	-30.98	44.35	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.28	1.37	-238.89	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	28.06	-49.01	56.91	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-30.06	-51.93	60.68	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.56	0.68	0.81	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.77	0.76	0.96	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	10.30	-28.79	41.44	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-11.84	-32.34	46.58	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.11	0.34	-115.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	14.50	-24.97	28.81	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-11.61	-20.40	23.36	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.90	0.85	1.19	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.53	0.57	0.73	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	4.88	-13.23	18.93	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-4.10	-11.56	16.51	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.04	0.34	-114.58	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	13.21	-23.12	26.58	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-12.73	-21.92	25.23	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.59	0.63	0.82	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.85	0.81	1.10	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	4.34	-12.16	17.39	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-4.58	-12.42	17.76	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.07	0.32	-113.04	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	13.96	-24.27	27.87	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-11.72	-20.53	23.42	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.69	0.63	0.90	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.55	0.52	0.71	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	4.56	-12.56	17.88	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-4.11	-11.46	16.27	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.03	0.28	-106.79	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	12.80	-22.18	25.58	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-11.00	-18.98	21.85	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.85	0.90	1.18	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.83	0.85	1.12	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	4.15	-11.41	16.39	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-3.85	-10.53	15.12	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.10	0.33	-114.43	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	14.30	-24.76	28.49	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-11.65	-20.50	23.40	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.83	0.76	1.09	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.51	0.51	0.67	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	4.75	-12.98	18.51	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-4.09	-11.52	16.37	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.01	0.30	-109.97	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	12.83	-22.33	25.72	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-11.88	-20.41	23.52	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.72	0.78	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.85	0.84	1.12	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	4.18	-11.62	16.66	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-4.20	-11.39	16.33	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172P	-0.04	0.30	-109.68	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd1	13.28	-23.05	26.51	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd2	-11.40	-19.82	22.71	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd3	0.73	0.73	0.99	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd4	-0.68	0.68	0.90	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd7	4.33	-11.92	17.03	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd8	-4.00	-11.04	15.76	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172P	0.04	0.01	-117.56	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd1	19.23	-16.26	26.54	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd2	-13.44	-11.26	17.17	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd3	1.54	1.53	1.76	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd4	-1.35	1.36	1.21	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd5	9.43	-7.96	11.42	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd8	-4.57	-3.83	5.51	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172P	-0.23	0.57	-189.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd1	42.81	-36.71	61.05	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd2	-18.29	-15.87	23.68	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd3	1.13	0.93	1.23	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.97	0.77	0.81	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd5	22.69	-19.44	27.80	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd8	-7.52	-6.67	9.29	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172P	-0.65	-0.87	-125.16	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd1	21.91	-17.99	30.08	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd2	-5.45	-4.12	6.49	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd3	4.77	4.92	5.86	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd4	-2.15	2.38	2.07	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd5	10.71	-8.76	12.99	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd8	-1.73	-1.13	1.90	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172P	-0.23	0.57	-189.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd1	42.81	-36.71	61.05	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd2	-18.29	-15.87	23.68	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd3	1.13	0.93	1.23	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.97	0.77	0.81	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd5	22.69	-19.44	27.80	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd8	-7.52	-6.67	9.29	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	172P	-0.65	-0.87	-125.16	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd1	21.91	-17.99	30.08	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd2	-5.45	-4.12	6.49	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd3	4.77	4.92	5.86	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd4	-2.15	2.38	2.07	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd5	10.71	-8.76	12.99	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd8	-1.73	-1.13	1.90	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	172P	-0.23	0.57	-189.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd1	42.81	-36.71	61.05	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd2	-18.29	-15.87	23.68	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd3	1.13	0.93	1.23	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.97	0.77	0.81	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd5	22.69	-19.44	27.80	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd8	-7.52	-6.67	9.29	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	172P	-0.65	-0.87	-125.16	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd1	21.91	-17.99	30.08	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd2	-5.45	-4.12	6.49	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd3	4.77	4.92	5.86	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd4	-2.15	2.38	2.07	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd5	10.71	-8.76	12.99	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd8	-1.73	-1.13	1.90	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	172P	0.04	0.26	-157.94	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd1	27.03	-23.00	37.81	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd2	-20.47	-17.29	26.51	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd3	1.06	1.00	1.14	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.07	1.02	0.91	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd5	13.75	-11.69	16.77	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd8	-7.93	-6.74	9.80	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	172P	0.09	0.05	-137.80	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd1	20.90	-17.58	28.68	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd2	-16.57	-13.78	21.31	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd3	1.63	1.66	1.87	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.45	1.50	1.31	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd5	10.25	-8.60	12.43	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd8	-5.77	-4.76	7.04	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	172P	0.04	0.26	-157.94	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd1	27.03	-23.00	37.81	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd2	-20.47	-17.29	26.51	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd3	1.06	1.00	1.14	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.07	1.02	0.91	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd5	13.75	-11.69	16.77	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd8	-7.93	-6.74	9.80	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	172P	0.09	0.05	-137.80	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	$Gnd1	20.90	-17.58	28.68	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	$Gnd2	-16.57	-13.78	21.31	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	1.63	1.66	1.87	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.45	1.50	1.31	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	10.25	-8.60	12.43	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-5.77	-4.76	7.04	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.04	0.26	-157.94	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	27.03	-23.00	37.81	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-20.47	-17.29	26.51	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.06	1.00	1.14	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.07	1.02	0.91	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	13.75	-11.69	16.77	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-7.93	-6.74	9.80	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.09	0.05	-137.80	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	20.90	-17.58	28.68	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-16.57	-13.78	21.31	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.63	1.66	1.87	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.45	1.50	1.31	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	10.25	-8.60	12.43	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-5.77	-4.76	7.04	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.32	1.41	-285.57	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	58.62	-50.00	83.22	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-33.14	-28.19	43.26	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.74	0.65	0.73	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.74	0.65	0.56	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	31.28	-26.63	38.43	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-13.75	-11.77	17.26	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.06	0.46	-221.90	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	39.23	-33.06	54.59	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-21.06	-17.50	27.20	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	1.51	1.57	1.71	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.21	1.30	1.06	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	20.23	-17.01	24.78	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-7.56	-6.22	9.34	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.32	1.41	-285.57	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	58.62	-50.00	83.22	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-33.14	-28.19	43.26	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.74	0.65	0.73	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.74	0.65	0.56	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	31.28	-26.63	38.43	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-13.75	-11.77	17.26	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.06	0.46	-221.90	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	39.23	-33.06	54.59	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-21.06	-17.50	27.20	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	1.51	1.57	1.71	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.21	1.30	1.06	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	20.23	-17.01	24.78	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-7.56	-6.22	9.34	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.32	1.41	-285.57	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	58.62	-50.00	83.22	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-33.14	-28.19	43.26	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.74	0.65	0.73	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.74	0.65	0.56	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	31.28	-26.63	38.43	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-13.75	-11.77	17.26	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.06	0.46	-221.90	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	39.23	-33.06	54.59	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-21.06	-17.50	27.20	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.51	1.57	1.71	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.21	1.30	1.06	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	20.23	-17.01	24.78	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-7.56	-6.22	9.34	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.01	0.20	-149.23	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	26.37	-22.42	36.92	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-17.11	-14.47	22.06	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	1.15	1.09	1.25	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.09	1.04	0.93	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	13.41	-11.39	16.34	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.37	-5.43	7.82	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.05	-0.01	-129.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	20.26	-17.02	27.84	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-13.19	-10.94	16.80	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	1.84	1.87	2.13	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.48	1.54	1.35	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	9.92	-8.31	12.02	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-4.21	-3.45	5.06	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.01	0.20	-149.23	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	26.37	-22.42	36.92	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-17.11	-14.47	22.06	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	1.15	1.09	1.25	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.09	1.04	0.93	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	13.41	-11.39	16.34	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.37	-5.43	7.82	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.05	-0.01	-129.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	20.26	-17.02	27.84	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-13.19	-10.94	16.80	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	1.84	1.87	2.13	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.48	1.54	1.35	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	9.92	-8.31	12.02	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-4.21	-3.45	5.06	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.01	0.20	-149.23	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	26.37	-22.42	36.92	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-17.11	-14.47	22.06	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.15	1.09	1.25	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.09	1.04	0.93	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	13.41	-11.39	16.34	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.37	-5.43	7.82	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.05	-0.01	-129.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	20.26	-17.02	27.84	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-13.19	-10.94	16.80	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.84	1.87	2.13	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.48	1.54	1.35	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	9.92	-8.31	12.02	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.21	-3.45	5.06	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.03	0.16	-153.26	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	25.19	-21.31	35.02	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-16.80	-14.09	21.63	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	1.33	1.32	1.49	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-1.20	1.21	1.05	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	12.68	-10.72	15.44	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-6.01	-5.04	7.35	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.23	0.41	-162.33	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	39.58	-33.94	56.51	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.92	-13.02	19.24	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.24	1.03	1.37	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.01	0.81	0.85	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	20.94	-17.93	25.63	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.28	-5.62	7.71	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-1.37	-1.72	-105.44	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	18.91	-15.40	25.89	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-3.37	-2.38	3.87	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	7.82	7.94	9.74	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-2.33	2.56	2.26	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	9.15	-7.42	11.04	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.25	-0.73	1.30	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	-0.23	0.41	-162.33	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	39.58	-33.94	56.51	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-14.92	-13.02	19.24	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.24	1.03	1.37	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.01	0.81	0.85	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	20.94	-17.93	25.63	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.28	-5.62	7.71	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	-1.37	-1.72	-105.44	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	18.91	-15.40	25.89	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-3.37	-2.38	3.87	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	7.82	7.94	9.74	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-2.33	2.56	2.26	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd5	9.15	-7.42	11.04	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.25	-0.73	1.30	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.23	0.41	-162.33	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	39.58	-33.94	56.51	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.92	-13.02	19.24	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.24	1.03	1.37	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.01	0.81	0.85	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd5	20.94	-17.93	25.63	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.28	-5.62	7.71	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	-1.37	-1.72	-105.44	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	18.91	-15.40	25.89	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-3.37	-2.38	3.87	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	7.82	7.94	9.74	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-2.33	2.56	2.26	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd5	9.15	-7.42	11.04	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.25	-0.73	1.30	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	0.05	0.11	-125.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	21.96	-18.68	30.60	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-16.72	-14.13	21.56	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.19	1.13	1.30	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.17	1.13	1.02	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	10.99	-9.34	13.35	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.28	-5.35	7.70	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	0.09	-0.08	-106.07	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	15.89	-13.32	21.54	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-13.00	-10.77	16.55	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	1.95	1.98	2.28	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.64	1.69	1.52	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	7.53	-6.29	9.06	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-4.18	-3.42	5.02	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	172P	0.05	0.11	-125.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	21.96	-18.68	30.60	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.72	-14.13	21.56	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.19	1.13	1.30	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.17	1.13	1.02	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	10.99	-9.34	13.35	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.28	-5.35	7.70	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	172P	0.09	-0.08	-106.07	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	15.89	-13.32	21.54	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-13.00	-10.77	16.55	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.95	1.98	2.28	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.64	1.69	1.52	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	7.53	-6.29	9.06	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-4.18	-3.42	5.02	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.05	0.11	-125.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	21.96	-18.68	30.60	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-16.72	-14.13	21.56	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	1.19	1.13	1.30	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.17	1.13	1.02	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	10.99	-9.34	13.35	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.28	-5.35	7.70	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172P	0.09	-0.08	-106.07	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	15.89	-13.32	21.54	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-13.00	-10.77	16.55	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	1.95	1.98	2.28	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.64	1.69	1.52	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	7.53	-6.29	9.06	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.18	-3.42	5.02	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172P	-0.26	1.14	-255.76	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	54.02	-46.06	76.73	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-30.14	-25.64	39.31	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.78	0.68	0.78	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-0.77	0.68	0.59	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	28.77	-24.49	35.33	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-12.45	-10.65	15.58	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	172P	-0.01	0.28	-192.64	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	34.70	-29.19	48.18	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-18.22	-15.10	23.45	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	1.68	1.74	1.93	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.29	1.38	1.14	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	17.74	-14.90	21.71	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-6.28	-5.13	7.69	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	172P	-0.26	1.14	-255.76	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	54.02	-46.06	76.73	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-30.14	-25.64	39.31	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.78	0.68	0.78	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.77	0.68	0.59	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	28.77	-24.49	35.33	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-12.45	-10.65	15.58	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	172P	-0.01	0.28	-192.64	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	34.70	-29.19	48.18	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-18.22	-15.10	23.45	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	1.68	1.74	1.93	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.29	1.38	1.14	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	17.74	-14.90	21.71	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-6.28	-5.13	7.69	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	172P	-0.26	1.14	-255.76	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	54.02	-46.06	76.73	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-30.14	-25.64	39.31	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.78	0.68	0.78	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.77	0.68	0.59	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	28.77	-24.49	35.33	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-12.45	-10.65	15.58	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	172P	-0.01	0.28	-192.64	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	34.70	-29.19	48.18	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-18.22	-15.10	23.45	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	1.68	1.74	1.93	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.29	1.38	1.14	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	17.74	-14.90	21.71	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-6.28	-5.13	7.69	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	172P	0.01	0.07	-118.62	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	21.44	-18.24	29.93	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-14.02	-11.86	17.97	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	1.28	1.23	1.43	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-1.19	1.14	1.04	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	10.73	-9.12	13.02	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-5.08	-4.35	6.18	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	172P	0.02	-0.16	-99.45	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	15.40	-12.90	20.92	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-10.22	-8.44	12.83	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	2.21	2.24	2.61	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-1.68	1.73	1.56	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	7.28	-6.09	8.76	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-3.05	-2.48	3.58	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	172P	0.01	0.07	-118.62	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	21.44	-18.24	29.93	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-14.02	-11.86	17.97	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	1.28	1.23	1.43	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-1.19	1.14	1.04	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	10.73	-9.12	13.02	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-5.08	-4.35	6.18	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	172P	0.02	-0.16	-99.45	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15.40	-12.90	20.92	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-10.22	-8.44	12.83	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	2.21	2.24	2.61	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-1.68	1.73	1.56	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	7.28	-6.09	8.76	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-3.05	-2.48	3.58	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	172P	0.01	0.07	-118.62	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	21.44	-18.24	29.93	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-14.02	-11.86	17.97	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	1.28	1.23	1.43	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-1.19	1.14	1.04	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	10.73	-9.12	13.02	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-5.08	-4.35	6.18	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.02	-0.16	-99.45	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	15.40	-12.90	20.92	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-10.22	-8.44	12.83	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	2.21	2.24	2.61	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-1.68	1.73	1.56	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	7.28	-6.09	8.76	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-3.05	-2.48	3.58	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172P	0.04	-0.04	-107.33	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd1	17.53	-14.81	24.11	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd2	-12.44	-10.42	15.84	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd3	1.62	1.61	1.85	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd4	-1.41	1.41	1.27	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd5	8.51	-7.18	10.28	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd8	-4.16	-3.49	5.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	172P	-0.03	0.54	-166.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd1	18.92	-22.66	40.07	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd2	-7.25	-8.67	12.44	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd3	0.95	0.95	0.96	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd4	-0.95	0.95	0.97	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd6	-11.63	-13.94	27.41	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd9	0.00	-33.10	59.51	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172P	-0.84	0.66	-201.43	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd1	44.55	-51.88	94.20	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd2	-1.79	-2.14	3.10	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd3	1.95	1.98	2.09	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.18	1.49	1.41	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd6	-1.45	-1.69	3.71	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd9	0.58	-38.14	69.27	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172P	-0.52	1.24	-261.58	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd1	42.32	-51.55	91.48	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd2	-8.36	-10.10	14.28	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd3	0.39	0.35	0.38	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.35	1.03	1.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd6	-13.61	-16.55	31.75	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd9	-0.13	-51.86	92.81	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172P	0.32	0.79	-209.24	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd1	14.64	-17.54	31.49	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd2	-12.71	-14.86	21.70	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd3	1.28	1.60	1.54	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.64	1.67	1.70	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd6	-21.66	-25.05	50.60	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.49	-40.69	74.18	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	172P	0.28	1.01	-234.83	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd1	20.35	-24.61	42.68	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd2	-13.28	-16.15	23.08	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd3	1.39	1.07	1.36	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.38	0.34	0.37	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd6	-22.58	-27.81	54.30	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	$Gnd9	0.24	-46.52	83.04	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	172P	-0.21	0.73	-201.22	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd1	28.90	-33.93	61.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd2	-6.93	-8.13	11.89	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd3	1.60	1.79	1.77	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd4	-1.43	1.62	1.56	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd6	-10.85	-12.53	25.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.04	-38.94	71.16	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	172P	-0.09	1.18	-252.92	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd1	31.24	-38.11	66.94	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd2	-11.15	-13.55	19.25	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.86	0.66	0.85	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.85	0.65	0.84	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd6	-18.80	-23.14	44.74	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.05	-50.58	90.34	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	172P	0.89	1.21	-266.25	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd1	8.90	-10.54	18.37	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd2	-21.57	-25.60	37.14	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd3	0.77	0.78	0.72	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.29	1.35	1.41	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd6	-35.84	-42.55	84.84	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	$Gnd9	-0.31	-52.10	94.06	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	172P	1.03	1.39	-285.41	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd1	9.02	-11.23	19.16	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd2	-23.39	-27.78	40.21	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd3	0.54	0.53	0.49	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.24	1.16	1.29	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd6	-39.33	-46.76	92.83	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	$Gnd9	-0.53	-56.30	101.27	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	172P	1.02	1.24	-270.23	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd1	6.13	-7.43	12.64	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd2	-22.95	-27.16	39.43	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	$Gnd3	0.68	0.75	0.66	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.47	1.47	1.58	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-38.45	-45.44	90.65	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.53	-52.91	95.53	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	1.07	1.33	-280.77	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	8.24	-10.04	17.05	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-23.38	-27.81	40.25	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.69	0.61	0.61	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.07	1.06	1.14	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-39.26	-46.80	92.93	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.37	-54.83	98.58	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.95	1.21	-266.73	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	7.33	-8.74	15.11	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-22.16	-26.25	38.12	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.75	0.79	0.71	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.42	1.46	1.54	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-36.95	-43.75	87.29	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.42	-52.21	94.28	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	1.06	1.38	-284.30	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	8.69	-10.72	18.23	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-23.49	-27.93	40.41	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.59	0.54	0.52	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.11	1.05	1.16	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-39.52	-47.06	93.38	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.45	-55.83	100.37	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.72	2.25	-374.43	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	59.09	-70.40	126.29	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-11.93	-14.35	20.70	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	1.02	1.03	1.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.74	0.87	0.77	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-19.02	-23.02	45.60	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.38	-71.52	129.35	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.37	2.94	-429.22	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	57.77	-69.94	124.67	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-17.83	-21.50	30.86	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.51	0.49	0.47	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.79	0.65	0.70	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-29.88	-36.27	71.17	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.01	-83.26	149.85	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.05	2.38	-384.80	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	44.60	-53.72	96.00	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-17.89	-21.35	30.88	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.79	0.92	0.84	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.92	0.93	0.88	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-30.38	-36.29	72.12	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.19	-73.67	133.23	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.01	2.67	-407.79	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	49.09	-59.24	105.20	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-18.53	-22.38	32.16	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.82	0.68	0.73	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.51	0.49	0.47	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-31.62	-38.52	75.75	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.14	-78.82	141.79	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.34	2.26	-375.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	51.37	-61.47	110.17	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.61	-17.49	25.29	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.94	1.02	0.95	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.86	0.94	0.86	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-24.14	-28.96	57.57	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.10	-71.62	129.59	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.16	2.84	-421.21	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	53.36	-64.55	114.79	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-18.46	-22.29	32.00	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.61	0.52	0.54	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.60	0.51	0.53	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-31.31	-38.11	74.80	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.07	-81.67	146.91	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.14	0.65	-186.60	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	24.88	-29.51	52.68	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-6.90	-8.26	11.87	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	1.10	1.11	1.12	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.93	1.00	0.98	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-10.81	-12.96	25.61	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.12	-36.58	66.03	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.08	0.80	-205.55	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	25.08	-30.30	53.65	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-8.67	-10.40	14.90	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.77	0.76	0.77	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.93	0.85	0.90	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-14.20	-17.08	33.48	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.06	-40.68	73.09	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.03	0.68	-190.84	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	21.96	-26.29	46.79	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-8.31	-9.87	14.23	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.96	1.03	1.01	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.05	1.05	1.06	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-13.51	-16.01	31.76	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.08	-37.46	67.63	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.05	0.77	-201.61	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	24.00	-28.78	50.91	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-8.65	-10.43	14.94	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.95	0.87	0.92	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.76	0.75	0.76	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-14.15	-17.17	33.65	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.09	-39.87	71.61	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.08	0.66	-187.23	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	23.23	-27.66	49.34	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-7.51	-8.95	12.91	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.06	1.10	1.10	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.02	1.06	1.05	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-11.98	-14.26	28.28	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.02	-36.70	66.27	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.06	0.79	-204.79	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	24.61	-29.64	52.42	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-8.76	-10.54	15.08	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.82	0.77	0.80	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.80	0.75	0.78	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-14.37	-17.38	34.04	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.02	-40.55	72.82	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.12	0.84	-213.47	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	27.25	-32.63	58.05	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-8.47	-10.15	14.58	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.91	0.90	0.91	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.86	0.85	0.85	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-13.71	-16.48	32.45	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.04	-41.73	75.18	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-1.16	0.24	-169.04	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	43.52	-50.46	91.92	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.21	-0.23	0.32	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	2.49	2.52	2.76	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.20	1.51	1.44	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.55	-0.61	1.55	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	0.56	-27.39	49.22	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-0.54	0.98	-228.04	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	39.38	-47.96	85.12	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-6.68	-8.07	11.35	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.43	0.39	0.43	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.39	1.07	1.35	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-10.67	-12.99	24.67	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.13	-45.53	81.37	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	0.46	0.55	-175.51	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	6.35	-7.58	13.50	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-12.87	-15.00	21.93	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	1.29	1.60	1.55	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.92	1.96	2.06	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-22.10	-25.46	51.54	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.53	-34.36	62.62	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	0.46	0.74	-200.51	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	12.20	-14.81	25.07	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-13.58	-16.45	23.55	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.39	1.07	1.36	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.47	0.43	0.48	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd6	-23.22	-28.46	55.71	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd9	0.18	-39.39	70.07	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.14	0.54	-169.16	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	23.28	-27.20	49.49	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.18	-7.22	10.58	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.65	1.84	1.84	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.53	1.72	1.69	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd6	-9.67	-11.09	22.73	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.01	-33.28	60.90	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	-0.02	0.95	-220.69	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	25.59	-31.34	54.79	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-10.41	-12.65	17.95	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.88	0.68	0.88	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.90	0.70	0.90	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd6	-17.63	-21.69	41.90	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.02	-44.89	80.07	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	1.13	0.77	-229.81	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	3.25	-3.69	6.09	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-21.73	-25.69	37.34	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.78	0.78	0.73	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-2.01	2.08	2.31	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-36.22	-42.76	85.47	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	-0.32	-41.15	73.94	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	1.28	0.94	-248.79	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	3.41	-4.41	6.93	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-23.59	-27.93	40.49	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.55	0.54	0.50	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.91	1.82	2.11	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-39.76	-47.01	93.55	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.54	-45.14	80.83	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	172P	1.51	0.68	-235.29	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	1.67	-2.01	3.02	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-23.65	-27.87	40.53	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.67	0.75	0.66	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-2.90	2.90	3.35	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-40.14	-47.09	94.25	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.53	-38.89	69.52	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172P	1.48	0.80	-244.97	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	3.21	-3.93	6.13	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-24.03	-28.46	41.27	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.69	0.61	0.61	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-2.18	2.16	2.50	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-40.67	-48.14	95.89	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	-0.38	-41.58	74.14	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172P	1.31	0.71	-230.91	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	2.20	-2.53	4.02	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-22.59	-26.66	38.77	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.75	0.79	0.72	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-2.46	2.50	2.83	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-37.97	-44.66	89.38	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	-0.42	-39.77	71.30	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	1.38	0.89	-247.95	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	3.36	-4.25	6.62	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-23.95	-28.36	41.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.59	0.54	0.52	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-1.95	1.89	2.20	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-40.45	-47.87	95.26	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	-0.46	-43.54	77.80	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.58	1.89	-338.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	52.51	-62.50	112.21	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-11.17	-13.42	19.37	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	1.04	1.05	1.03	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.78	0.91	0.82	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-17.70	-21.38	42.38	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.32	-65.14	117.88	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.25	2.53	-393.31	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	51.22	-62.05	110.60	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-17.07	-20.56	29.52	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.52	0.50	0.48	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.82	0.68	0.74	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-28.53	-34.57	67.88	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	-0.04	-76.86	138.37	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.23	2.00	-348.57	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	36.49	-43.97	78.53	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-17.65	-21.02	30.42	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.80	0.93	0.85	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.99	1.00	0.96	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-30.01	-35.74	71.13	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.25	-67.19	121.57	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.19	2.27	-371.47	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	40.97	-49.47	87.70	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-18.29	-22.06	31.71	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.82	0.69	0.74	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.54	0.52	0.51	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-31.26	-37.98	74.78	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.06	-72.31	130.09	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.19	1.90	-339.10	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	44.01	-52.64	94.37	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-14.11	-16.86	24.40	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.95	1.03	0.97	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.92	0.99	0.92	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-23.30	-27.88	55.48	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.03	-65.19	118.01	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.01	2.44	-385.07	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	46.00	-55.69	98.96	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-17.96	-21.66	31.10	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.62	0.53	0.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.63	0.54	0.57	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-30.46	-37.00	72.68	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.01	-75.22	135.33	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.08	0.43	-146.38	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	18.24	-21.56	38.37	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-5.73	-6.84	9.82	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	1.15	1.16	1.19	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.02	1.09	1.09	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-8.79	-10.51	20.73	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.09	-29.25	52.71	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.02	0.55	-165.22	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	18.45	-22.35	39.34	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-7.49	-8.97	12.82	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.81	0.80	0.81	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.01	0.93	1.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-12.16	-14.60	28.57	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	-0.08	-33.33	59.75	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.04	0.45	-150.82	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	14.68	-17.57	31.05	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-7.37	-8.73	12.59	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.99	1.07	1.06	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-1.17	1.17	1.21	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-11.96	-14.11	28.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	-0.11	-30.17	54.39	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.03	0.52	-161.49	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	16.71	-20.06	35.18	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-7.73	-9.31	13.31	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	0.98	0.90	0.96	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.85	0.83	0.86	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-12.61	-15.29	29.94	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	0.06	-32.51	58.24	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	172P	-0.02	0.43	-147.11	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	16.25	-19.31	34.28	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.46	-7.68	11.06	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	1.11	1.15	1.16	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.13	1.17	1.18	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-10.20	-12.10	23.98	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.01	-29.39	52.99	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	172P	0.01	0.55	-164.53	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	17.64	-21.29	37.37	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.71	-9.26	13.23	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.85	0.80	0.84	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.88	0.84	0.88	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-12.59	-15.21	29.74	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.01	-33.19	59.47	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	-0.01	0.46	-152.16	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	16.60	-19.88	35.05	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd2	-6.86	-8.19	11.75	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd3	0.96	0.96	0.98	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd4	-0.99	0.99	1.01	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd6	-10.96	-13.12	25.79	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd9	-0.01	-30.55	54.88	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	172P	0.25	0.24	-109.98	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	8.11	-14.09	15.90	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd2	-18.31	-31.80	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd3	0.63	0.63	0.82	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd4	-0.78	0.78	1.06	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd7	2.30	-6.37	8.98	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd8	-5.19	-14.27	20.44	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	172P	0.47	0.54	-160.54	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	13.14	-22.30	25.30	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd2	-27.29	-48.38	55.90	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd3	1.24	1.00	1.50	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd4	-0.34	0.44	0.60	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd7	4.18	-10.92	15.44	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd8	-7.66	-21.96	31.42	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	0.85	0.50	-157.09	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	8.38	-15.22	17.13	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd2	-31.13	-52.96	61.76	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd3	0.56	0.80	1.01	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd4	-1.66	1.53	2.20	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd7	2.43	-7.52	10.76	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd8	-9.08	-23.85	34.44	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	172P	0.35	0.35	-136.94	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	10.78	-18.91	21.11	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd2	-22.37	-39.52	45.19	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd3	0.92	0.68	1.19	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd4	-0.47	0.36	0.63	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd7	3.18	-8.83	12.20	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd8	-6.33	-17.91	25.31	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	172P	0.38	0.30	-127.27	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	8.47	-14.58	16.78	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd2	-21.86	-37.30	43.62	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd3	1.09	1.33	1.65	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd4	-1.48	1.58	2.10	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd7	2.36	-6.51	9.54	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd8	-6.17	-16.43	23.96	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	172P	0.41	0.47	-151.69	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	12.09	-20.85	23.48	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd2	-25.62	-45.46	52.24	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd3	1.17	0.89	1.46	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.03	0.03	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd7	3.81	-10.23	14.30	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd8	-7.20	-20.60	29.28	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	172P	0.65	0.43	-144.88	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	8.17	-14.44	16.43	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd2	-27.60	-46.89	54.84	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd3	0.85	1.13	1.41	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.55	1.53	2.10	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd7	2.38	-6.98	10.13	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd8	-7.96	-20.94	30.42	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	172P	1.12	0.96	-214.34	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	14.86	-25.87	29.26	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd2	-43.66	-75.88	88.15	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd3	0.55	0.49	0.63	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd4	-0.56	0.57	0.76	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd7	4.57	-12.67	18.04	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd8	-12.23	-33.56	48.26	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	172P	1.21	0.94	-212.45	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	13.64	-24.03	27.14	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd2	-44.33	-76.55	89.05	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd3	0.37	0.42	0.48	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd4	-0.92	0.88	1.21	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	4.12	-11.75	16.76	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-12.51	-33.84	48.73	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	1.13	0.96	-214.05	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	14.70	-25.78	29.09	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-43.73	-75.93	88.14	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.43	0.37	0.48	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.58	0.55	0.76	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	4.48	-12.59	17.86	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-12.30	-33.65	48.32	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	1.14	0.90	-208.27	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	13.64	-23.84	27.00	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-43.04	-74.40	86.60	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.49	0.55	0.63	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.89	0.91	1.21	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	4.13	-11.60	16.60	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-12.07	-32.76	47.23	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	1.12	0.96	-214.69	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	14.87	-25.99	29.36	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-43.74	-76.03	88.27	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.50	0.43	0.57	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.55	0.55	0.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	4.55	-12.71	18.06	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-12.28	-33.66	48.36	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	1.18	0.92	-210.28	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	13.54	-23.77	26.88	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-43.77	-75.57	87.96	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.43	0.50	0.56	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.91	0.90	1.22	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.10	-11.61	16.60	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-12.32	-33.34	48.05	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	1.17	1.23	-241.02	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	18.45	-32.06	36.45	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-46.68	-81.38	94.49	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.64	0.54	0.72	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.41	0.45	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	5.69	-15.69	22.37	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-13.26	-36.58	52.56	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	1.45	1.19	-237.48	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	14.83	-26.26	29.70	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-49.29	-84.94	98.90	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.34	0.43	0.48	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.04	0.98	1.36	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	4.50	-13.00	18.59	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-14.16	-38.08	54.85	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	1.14	1.13	-232.29	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	17.24	-30.24	34.22	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-45.25	-78.78	91.32	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.45	0.35	0.51	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.46	0.41	0.58	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	5.19	-14.59	20.69	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-12.89	-35.39	50.74	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	1.16	1.03	-223.22	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	15.16	-26.48	30.15	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-44.55	-76.94	89.64	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.55	0.65	0.74	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.97	1.01	1.33	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	4.59	-12.87	18.51	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-12.61	-34.16	49.32	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	1.16	1.20	-238.05	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	18.08	-31.58	35.82	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-46.15	-80.46	93.31	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.58	0.46	0.65	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.39	0.38	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	5.51	-15.34	21.80	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-13.12	-36.17	51.89	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	1.33	1.12	-230.90	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	14.74	-25.92	29.41	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-47.35	-81.61	95.09	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.45	0.57	0.64	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.01	1.00	1.35	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.49	-12.80	18.37	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-13.51	-36.42	52.54	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.32	0.34	-130.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	9.76	-16.84	19.06	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-21.62	-37.79	43.65	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.73	0.67	0.91	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.59	0.61	0.81	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	2.90	-7.85	11.10	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-6.09	-16.98	24.32	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.40	0.33	-128.53	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	8.55	-15.03	16.96	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-22.26	-38.41	44.50	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.51	0.56	0.69	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.97	0.93	1.30	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	2.44	-6.95	9.84	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-6.36	-17.24	24.77	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.32	0.34	-129.66	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	9.59	-16.72	18.85	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-21.56	-37.61	43.36	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.57	0.52	0.71	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.61	0.58	0.81	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	2.79	-7.74	10.88	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.13	-16.98	24.26	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.34	0.30	-123.95	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	8.53	-14.80	16.77	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-20.88	-36.10	41.84	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.67	0.73	0.92	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.94	0.96	1.29	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	2.44	-6.74	9.61	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-5.89	-16.07	23.14	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.32	0.34	-130.63	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	9.77	-16.94	19.14	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-21.66	-37.86	43.66	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.66	0.60	0.83	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.58	0.58	0.78	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	2.87	-7.88	11.10	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.13	-17.05	24.38	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.37	0.32	-126.20	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	8.45	-14.75	16.68	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-21.66	-37.38	43.33	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.59	0.66	0.82	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.96	0.95	1.30	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.42	-6.78	9.64	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-6.15	-16.70	24.04	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.38	0.37	-138.02	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	9.62	-16.75	18.95	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-23.14	-40.18	46.49	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.57	0.57	0.73	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.76	0.75	1.02	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	2.80	-7.78	11.02	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-6.55	-17.99	25.83	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	0.41	0.45	-143.75	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	12.24	-20.72	23.49	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-25.01	-44.41	51.28	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	1.28	1.03	1.56	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.35	0.45	0.62	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	3.92	-10.17	14.36	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-7.03	-20.24	28.94	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	0.79	0.41	-140.35	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	7.50	-13.67	15.36	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-28.83	-48.98	57.13	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.59	0.82	1.04	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.70	1.57	2.26	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	2.18	-6.79	9.71	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-8.44	-22.11	31.93	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	0.25	0.23	-114.08	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	9.57	-16.77	18.67	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-18.47	-32.76	37.29	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.98	0.75	1.30	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.48	0.37	0.65	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	2.79	-7.75	10.64	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-5.24	-14.94	21.02	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	172P	0.27	0.20	-104.47	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	7.28	-12.49	14.39	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-17.96	-30.54	35.72	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	1.18	1.42	1.79	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.51	1.61	2.15	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	1.96	-5.40	7.93	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-5.08	-13.46	19.67	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	172P	0.34	0.38	-133.09	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	11.09	-19.09	21.46	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-22.86	-40.68	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	1.22	0.93	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.04	0.03	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd7	3.51	-9.39	13.08	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.44	-18.52	26.28	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	172P	0.57	0.34	-126.43	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	7.20	-12.74	14.47	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-24.84	-42.11	49.27	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.89	1.18	1.47	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.58	1.57	2.16	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.09	-6.15	8.94	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-7.20	-18.87	27.43	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	172P	0.99	0.81	-194.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	13.78	-23.97	27.09	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-40.50	-70.41	81.78	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.56	0.51	0.65	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.57	0.59	0.78	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	4.24	-11.73	16.69	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-11.32	-31.10	44.72	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	172P	1.08	0.79	-192.25	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	12.57	-22.13	24.97	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-41.17	-71.08	82.69	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	0.38	0.44	0.50	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.94	0.90	1.25	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	3.79	-10.80	15.41	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-11.60	-31.38	45.19	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.99	0.80	-193.20	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	13.60	-23.83	26.86	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-40.41	-70.19	81.44	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.44	0.38	0.50	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.60	0.56	0.78	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	4.14	-11.61	16.45	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-11.34	-31.05	44.59	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172P	1.00	0.74	-187.46	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	12.54	-21.90	24.77	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-39.72	-68.66	79.92	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.51	0.57	0.66	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.91	0.93	1.25	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	3.79	-10.62	15.19	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-11.11	-30.17	43.51	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.99	0.81	-194.21	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	13.78	-24.06	27.16	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-40.52	-70.45	81.77	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.52	0.45	0.59	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.57	0.56	0.75	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	4.22	-11.75	16.68	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-11.35	-31.15	44.75	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	1.05	0.77	-189.83	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	12.46	-21.85	24.68	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-40.54	-70.00	81.47	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.45	0.51	0.59	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.93	0.92	1.25	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	3.76	-10.65	15.22	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-11.38	-30.82	44.44	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	1.05	1.08	-221.81	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	17.41	-30.21	34.34	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-43.79	-76.38	88.67	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.66	0.56	0.75	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.42	0.45	0.58	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	5.38	-14.80	21.09	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-12.43	-34.35	49.35	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	1.33	1.04	-218.29	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	13.80	-24.43	27.61	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-46.39	-79.93	93.08	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.35	0.44	0.50	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.06	1.00	1.39	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	4.19	-12.12	17.32	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-13.32	-35.84	51.64	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	1.00	0.96	-211.26	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	16.12	-28.25	31.95	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-41.89	-72.95	84.54	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.47	0.37	0.53	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.47	0.42	0.60	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	4.85	-13.60	19.26	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-11.92	-32.77	46.97	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	1.02	0.87	-202.20	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	14.05	-24.50	27.90	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-41.18	-71.10	82.83	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.57	0.67	0.77	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-1.00	1.03	1.36	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	4.24	-11.87	17.08	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-11.64	-31.53	45.54	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	1.03	1.03	-218.13	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	17.01	-29.67	33.64	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-43.08	-75.14	87.13	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.60	0.48	0.68	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.39	0.39	0.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	5.19	-14.40	20.46	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-12.24	-33.79	48.47	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	1.20	0.96	-211.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	13.68	-24.04	27.26	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-44.27	-76.28	88.89	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.47	0.59	0.66	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-1.03	1.02	1.38	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	4.17	-11.87	17.03	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-12.63	-34.03	49.11	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	0.22	0.24	-107.21	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	8.50	-14.63	16.52	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-17.67	-30.93	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.78	0.73	1.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.61	0.63	0.84	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	2.49	-6.70	9.44	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-4.99	-13.95	19.95	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	0.30	0.23	-105.25	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	7.30	-12.83	14.43	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-18.30	-31.54	36.46	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.55	0.60	0.76	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.99	0.96	1.34	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	2.03	-5.79	8.17	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-5.25	-14.21	20.39	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	0.21	0.22	-105.35	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	8.28	-14.41	16.22	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-17.34	-30.29	34.78	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.62	0.57	0.79	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.63	0.60	0.84	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	2.36	-6.52	9.12	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-4.95	-13.74	19.57	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	172P	0.22	0.20	-99.66	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	7.22	-12.51	14.15	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-16.66	-28.77	33.27	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.74	0.79	1.01	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.97	0.99	1.34	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	2.00	-5.52	7.83	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-4.71	-12.82	18.44	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	172P	0.22	0.23	-106.95	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	8.48	-14.69	16.56	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-17.60	-30.82	35.42	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.72	0.65	0.91	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.60	0.60	0.81	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	2.45	-6.70	9.40	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-4.99	-13.94	19.89	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	172P	0.26	0.21	-102.53	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	7.18	-12.52	14.12	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-17.60	-30.33	35.08	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.65	0.71	0.90	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.98	0.98	1.34	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	1.99	-5.60	7.93	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-5.01	-13.59	19.53	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	172P	0.22	0.21	-101.68	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd1	7.66	-13.30	15.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd2	-16.85	-29.27	33.72	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd3	0.65	0.65	0.85	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd4	-0.79	0.79	1.08	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd7	2.15	-5.94	8.37	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	$Gnd8	-4.78	-13.15	18.82	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	172P	-0.32	-0.51	-34.60	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	172E0.1P	-0.36	-0.46	-31.86	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	1172E0.1P	-0.34	-0.49	-33.36	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd1	3.34	-3.39	5.84	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd2	-11.70	-11.62	20.44	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd3	0.31	0.31	0.45	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd4	-0.47	0.47	0.73	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd5	2.86	-2.90	4.98	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd6	-11.44	-11.36	19.98	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd7	0.31	0.31	0.45	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd8	-0.48	0.48	0.75	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd9	2.30	-2.33	3.98	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd10	-11.12	-11.05	19.43	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd11	0.31	0.31	0.45	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C		GW,T	Global	$Gnd12	-0.50	0.50	0.78	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172P	-0.50	-0.92	-56.55	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.55	-0.85	-52.40	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.52	-0.89	-54.70	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd1	6.18	-6.35	10.85	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd2	-21.74	-21.74	38.06	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd3	0.42	0.28	0.57	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.21	0.16	0.33	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd5	5.48	-5.63	9.60	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd6	-21.34	-21.34	37.37	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd7	0.42	0.28	0.57	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.22	0.17	0.34	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd9	4.65	-4.79	8.13	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd10	-20.84	-20.84	36.49	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd11	0.42	0.29	0.58	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.23	0.18	0.36	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172P	-0.68	-0.58	-41.40	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.71	-0.49	-42.32	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.69	-0.54	-41.82	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd1	0.33	-0.29	0.54	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd2	-17.24	-16.94	30.02	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd3	0.50	0.62	0.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.93	1.98	3.24	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd5	0.27	-0.23	0.43	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd6	-16.81	-16.52	29.28	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd7	0.50	0.63	0.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd8	-2.60	2.65	4.44	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd9	0.24	-0.19	0.38	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd10	-16.29	-16.00	28.37	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd11	0.50	0.63	0.85	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	$Gnd12	-3.41	3.46	5.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172P	-0.41	-0.88	-56.50	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.48	-0.83	-52.88	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.44	-0.86	-54.89	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd1	7.60	-7.84	13.42	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd2	-20.00	-19.99	34.98	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd3	0.27	0.18	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.41	0.32	0.63	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd5	6.85	-7.08	12.10	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd6	-19.81	-19.80	34.64	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	$Gnd7	0.27	0.18	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.43	0.33	0.65	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	5.96	-6.16	10.51	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-19.55	-19.55	34.20	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.27	0.18	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.44	0.34	0.67	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.50	-0.51	-36.97	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.55	-0.45	-35.02	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.53	-0.48	-35.59	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	1.89	-1.82	3.26	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-13.69	-13.49	23.92	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.59	0.67	0.93	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.07	1.17	1.79	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	1.20	-1.12	2.03	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-13.46	-13.26	23.52	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.59	0.67	0.93	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.19	1.29	2.02	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.71	-0.62	1.15	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-13.18	-12.98	23.02	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	0.58	0.67	0.93	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.66	1.76	2.83	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.46	-0.91	-57.30	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.52	-0.85	-53.38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.49	-0.89	-55.56	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	6.99	-7.21	12.32	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-21.26	-21.26	37.20	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.35	0.23	0.48	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.31	0.24	0.48	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	6.26	-6.45	11.02	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-20.97	-20.97	36.70	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.35	0.23	0.48	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.32	0.25	0.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	5.38	-5.56	9.46	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-20.60	-20.60	36.05	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.35	0.23	0.48	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.34	0.26	0.52	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.61	-0.55	-38.56	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.65	-0.47	-39.01	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.62	-0.52	-38.43	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.79	-0.73	1.33	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-15.67	-15.41	27.33	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.54	0.65	0.88	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.33	1.40	2.22	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.51	-0.44	0.83	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-15.34	-15.09	26.76	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.54	0.65	0.89	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.84	1.91	3.12	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.41	-0.34	0.65	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-14.94	-14.69	26.05	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.54	0.65	0.89	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-2.66	2.73	4.56	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.41	-0.80	-49.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.46	-0.73	-45.55	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.43	-0.77	-47.92	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	6.62	-6.75	11.66	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-17.70	-17.64	30.98	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.26	0.23	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.30	0.29	0.44	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	5.82	-5.93	10.24	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-17.32	-17.26	30.31	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.26	0.23	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.31	0.30	0.46	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	4.94	-5.04	8.68	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-16.83	-16.77	29.45	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.26	0.23	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.32	0.31	0.48	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.46	-0.70	-44.38	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.51	-0.63	-40.10	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.48	-0.67	-42.42	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	4.63	-4.70	8.15	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-16.30	-16.16	28.48	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.30	0.33	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.52	0.54	0.82	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	3.83	-3.89	6.73	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-15.92	-15.79	27.82	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.31	0.33	0.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.55	0.56	0.85	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	2.96	-3.00	5.18	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-15.44	-15.31	26.98	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.31	0.33	0.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.57	0.58	0.90	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.41	-0.81	-50.09	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.47	-0.73	-45.80	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.44	-0.77	-48.14	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	6.62	-6.76	11.68	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-17.81	-17.73	31.15	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.22	0.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.33	0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	5.82	-5.94	10.25	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-17.45	-17.38	30.52	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.22	0.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.34	0.32	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	4.93	-5.04	8.68	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-16.98	-16.91	29.70	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.22	0.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.35	0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-0.43	-0.69	-43.99	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.48	-0.62	-39.73	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.45	-0.66	-42.04	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	4.95	-5.02	8.71	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-15.72	-15.60	27.48	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.33	0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.50	0.52	0.79	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	4.15	-4.19	7.28	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-15.36	-15.24	26.85	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.33	0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.52	0.54	0.82	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	3.26	-3.29	5.70	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-14.89	-14.78	26.04	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.33	0.35	0.49	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.54	0.57	0.86	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.41	-0.81	-50.13	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.46	-0.73	-45.80	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.44	-0.77	-48.16	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	6.64	-6.78	11.71	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-17.82	-17.75	31.17	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.24	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.31	0.29	0.46	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	5.84	-5.96	10.29	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-17.45	-17.38	30.52	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.24	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.32	0.30	0.47	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	4.96	-5.06	8.71	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-16.96	-16.90	29.68	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.24	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.33	0.32	0.49	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-0.44	-0.70	-44.12	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.50	-0.62	-39.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.47	-0.66	-42.16	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	4.76	-4.82	8.37	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-16.01	-15.88	27.98	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.32	0.34	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.52	0.53	0.80	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	3.96	-4.00	6.94	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-15.64	-15.51	27.34	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.32	0.34	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.54	0.55	0.84	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	3.07	-3.11	5.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-15.16	-15.05	26.51	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.32	0.34	0.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.56	0.58	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.52	-1.15	-78.62	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.60	-1.07	-72.14	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.56	-1.12	-75.71	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	11.26	-11.54	19.93	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-27.88	-27.84	48.78	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.23	0.18	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.20	0.17	0.27	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	10.14	-10.39	17.94	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-27.28	-27.24	47.73	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.24	0.18	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.20	0.18	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	8.82	-9.03	15.58	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-26.53	-26.50	46.44	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.24	0.18	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.21	0.19	0.30	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.69	-0.92	-60.82	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.77	-0.82	-54.49	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.73	-0.87	-57.94	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	4.93	-5.01	8.70	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-23.71	-23.51	41.41	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.29	0.34	0.44	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.59	0.61	0.92	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	3.81	-3.87	6.71	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-23.10	-22.90	40.33	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.29	0.35	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.63	0.65	0.98	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	2.52	-2.55	4.42	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-22.35	-22.15	39.03	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.30	0.35	0.45	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.67	0.69	1.07	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.51	-1.15	-78.86	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.59	-1.07	-72.66	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.55	-1.11	-76.09	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	11.59	-11.90	20.55	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-27.59	-27.54	48.25	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.17	0.13	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.26	0.22	0.35	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	10.46	-10.73	18.53	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-27.09	-27.04	47.38	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.17	0.14	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.26	0.22	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	9.11	-9.35	16.13	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-26.47	-26.42	46.30	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.18	0.14	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.28	0.23	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.59	-0.89	-59.62	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.68	-0.79	-53.34	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.63	-0.84	-56.77	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	6.18	-6.26	10.91	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-21.67	-21.50	37.88	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.33	0.37	0.48	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.54	0.58	0.85	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	5.02	-5.07	8.83	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-21.13	-20.97	36.95	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.33	0.37	0.49	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.57	0.61	0.90	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	3.66	-3.69	6.42	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-20.49	-20.33	35.82	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.34	0.37	0.49	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.61	0.65	0.97	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.51	-1.16	-79.25	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.60	-1.08	-72.90	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.55	-1.12	-76.41	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	11.51	-11.81	20.39	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-27.97	-27.93	48.93	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.20	0.15	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.22	0.19	0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	10.38	-10.64	18.38	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-27.43	-27.38	47.98	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.20	0.16	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.23	0.20	0.32	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	9.04	-9.26	15.99	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-26.75	-26.70	46.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.21	0.16	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.24	0.21	0.34	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.65	-0.90	-60.04	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.73	-0.80	-53.72	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.69	-0.86	-57.17	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	5.43	-5.51	9.59	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-22.73	-22.55	39.72	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.31	0.36	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.57	0.60	0.89	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	4.28	-4.34	7.54	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-22.16	-21.98	38.72	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.31	0.36	0.47	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.60	0.63	0.95	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	2.95	-2.98	5.17	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-21.47	-21.29	37.51	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.32	0.36	0.47	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.65	0.68	1.03	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.35	-0.65	-43.17	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.39	-0.59	-39.89	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.37	-0.62	-41.69	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	4.83	-4.93	8.49	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.45	-14.39	25.28	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.28	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.33	0.32	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	4.27	-4.35	7.48	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-14.14	-14.09	24.74	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.28	0.25	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.34	0.33	0.51	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	3.60	-3.67	6.29	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-13.76	-13.71	24.08	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.28	0.25	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.35	0.34	0.53	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.40	-0.54	-37.80	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.44	-0.48	-34.61	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.42	-0.51	-36.35	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	2.89	-2.92	5.05	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-13.05	-12.93	22.79	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.34	0.36	0.51	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.59	0.61	0.94	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	2.32	-2.35	4.04	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-12.74	-12.62	22.25	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.34	0.36	0.51	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.61	0.63	0.97	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	1.67	-1.68	2.88	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-12.37	-12.26	21.60	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.34	0.36	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.64	0.66	1.02	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.35	-0.65	-43.35	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.39	-0.59	-40.13	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.37	-0.63	-41.90	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	4.83	-4.94	8.50	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-14.56	-14.49	25.45	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.24	0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.36	0.34	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	4.26	-4.36	7.48	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-14.26	-14.20	24.94	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.24	0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.37	0.35	0.56	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	3.59	-3.67	6.29	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-13.91	-13.85	24.32	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.24	0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.38	0.36	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.37	-0.53	-37.42	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.41	-0.47	-34.24	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.39	-0.50	-35.98	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	3.19	-3.21	5.57	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-12.51	-12.40	21.85	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.36	0.38	0.54	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.57	0.59	0.90	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	2.61	-2.63	4.54	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-12.22	-12.11	21.34	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.36	0.38	0.54	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.58	0.61	0.93	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	1.94	-1.95	3.35	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-11.86	-11.76	20.73	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.36	0.38	0.54	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.61	0.63	0.98	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.35	-0.65	-43.38	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.39	-0.60	-40.13	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.37	-0.63	-41.92	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	4.86	-4.96	8.54	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.56	-14.50	25.47	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.26	0.23	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.34	0.33	0.51	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	4.29	-4.37	7.52	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-14.26	-14.20	24.94	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.26	0.23	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.35	0.34	0.53	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	3.62	-3.69	6.33	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-13.89	-13.84	24.30	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.26	0.23	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.36	0.35	0.55	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.38	-0.54	-37.54	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.42	-0.47	-34.36	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.40	-0.51	-36.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	3.00	-3.03	5.25	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-12.78	-12.66	22.32	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.35	0.37	0.53	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.58	0.60	0.92	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	2.43	-2.45	4.23	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-12.48	-12.36	21.79	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.35	0.37	0.53	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.60	0.62	0.96	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	1.77	-1.78	3.05	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-12.12	-12.01	21.16	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.35	0.38	0.53	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.63	0.65	1.01	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.37	-0.63	-43.78	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-0.41	-0.57	-40.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.39	-0.60	-42.21	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	4.45	-4.52	7.81	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-14.35	-14.25	25.08	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.28	0.28	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.43	0.43	0.66	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	3.84	-3.90	6.72	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-14.02	-13.93	24.51	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.29	0.28	0.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.44	0.44	0.68	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	3.12	-3.17	5.45	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-13.62	-13.54	23.81	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.29	0.28	0.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-0.46	0.46	0.71	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.51	-0.88	-50.18	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.56	-0.81	-46.44	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.54	-0.85	-48.51	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	5.00	-5.15	8.75	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-20.87	-20.85	36.52	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.42	0.29	0.58	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.23	0.18	0.36	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	4.37	-4.51	7.63	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-20.50	-20.49	35.89	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	0.42	0.29	0.59	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.24	0.19	0.37	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	3.63	-3.75	6.31	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd10	-20.04	-20.03	35.08	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd11	0.43	0.29	0.59	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.25	0.20	0.40	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-0.69	-0.52	-38.93	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.71	-0.43	-39.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.70	-0.48	-39.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.26	-0.22	0.41	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-16.35	-16.04	28.45	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.51	0.64	0.87	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-3.05	3.10	5.23	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.23	-0.19	0.37	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-15.95	-15.65	27.76	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.51	0.64	0.87	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-3.69	3.74	6.35	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.22	-0.17	0.34	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-15.46	-15.17	26.90	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.51	0.64	0.87	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-4.42	4.47	7.64	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.40	-0.83	-49.90	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.46	-0.78	-46.75	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.43	-0.81	-48.51	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	6.84	-7.06	12.07	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-18.52	-18.51	32.39	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.28	0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.43	0.34	0.66	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	6.15	-6.36	10.85	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-18.40	-18.40	32.18	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.28	0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-0.44	0.35	0.68	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	5.33	-5.52	9.38	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-18.23	-18.23	31.89	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.28	0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.46	0.36	0.70	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.48	-0.45	-31.01	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.54	-0.39	-31.07	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.51	-0.42	-30.56	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	1.21	-1.13	2.04	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-12.36	-12.16	21.58	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.61	0.70	0.97	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-1.23	1.33	2.07	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.78	-0.69	1.28	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-12.20	-12.00	21.30	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.61	0.69	0.97	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-1.56	1.66	2.66	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.59	-0.50	0.95	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-11.99	-11.79	20.93	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.61	0.69	0.97	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-2.26	2.36	3.89	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.46	-0.87	-50.89	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.52	-0.81	-47.39	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.49	-0.84	-49.33	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	6.04	-6.23	10.62	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-20.12	-20.11	35.21	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.35	0.24	0.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.33	0.26	0.51	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	5.36	-5.54	9.42	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-19.89	-19.88	34.80	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.35	0.24	0.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.34	0.27	0.53	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	4.57	-4.72	8.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-19.57	-19.57	34.25	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.35	0.24	0.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.36	0.28	0.56	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.60	-0.49	-34.66	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.64	-0.41	-35.94	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.62	-0.46	-35.23	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.49	-0.42	0.80	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-14.60	-14.34	25.45	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.56	0.67	0.91	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-2.04	2.12	3.48	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.41	-0.35	0.67	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-14.32	-14.07	24.96	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.56	0.67	0.91	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-2.70	2.77	4.63	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.37	-0.30	0.59	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-13.97	-13.72	24.35	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.56	0.67	0.91	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-3.49	3.56	6.03	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.38	-0.71	-41.70	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.43	-0.64	-38.02	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.40	-0.68	-40.02	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	5.32	-5.42	9.35	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-15.57	-15.51	27.24	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.27	0.24	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.32	0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	4.64	-4.73	8.14	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-15.25	-15.19	26.68	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.27	0.24	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.33	0.32	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	3.90	-3.97	6.82	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-14.82	-14.77	25.94	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.27	0.24	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.34	0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172P	-0.43	-0.60	-36.29	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	-0.48	-0.53	-32.70	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.46	-0.57	-34.64	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	3.36	-3.40	5.89	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-14.18	-14.05	24.76	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	0.32	0.35	0.49	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-0.57	0.59	0.90	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	2.68	-2.71	4.67	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-13.86	-13.74	24.21	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	0.33	0.35	0.49	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-0.60	0.61	0.94	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	1.94	-1.96	3.37	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-13.45	-13.33	23.49	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	0.33	0.35	0.49	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-0.63	0.64	0.99	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172P	-0.38	-0.71	-41.87	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	-0.43	-0.65	-38.25	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.41	-0.68	-40.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	5.38	-5.49	9.47	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-15.60	-15.53	27.28	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.24	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.35	0.33	0.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	4.69	-4.79	8.24	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-15.31	-15.24	26.77	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	0.24	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-0.36	0.34	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd9	3.94	-4.03	6.91	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd10	-14.91	-14.85	26.08	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd11	0.24	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-0.38	0.35	0.56	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172P	-0.39	-0.59	-35.84	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	-0.44	-0.52	-32.27	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.42	-0.56	-34.20	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	3.75	-3.79	6.58	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-13.48	-13.36	23.56	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	0.35	0.37	0.52	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.54	0.57	0.86	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	3.06	-3.09	5.34	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-13.19	-13.08	23.05	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	0.35	0.37	0.52	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-0.57	0.59	0.90	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	2.31	-2.32	4.01	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-12.80	-12.70	22.38	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	0.35	0.37	0.53	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-0.59	0.61	0.95	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172P	-0.38	-0.71	-41.93	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.43	-0.65	-38.27	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.41	-0.68	-40.26	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	5.37	-5.48	9.45	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-15.66	-15.59	27.39	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.25	0.22	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.33	0.32	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	4.68	-4.78	8.23	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-15.35	-15.29	26.85	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	0.25	0.22	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.34	0.33	0.52	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	3.94	-4.02	6.90	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd10	-14.94	-14.88	26.14	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd11	0.25	0.23	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.36	0.34	0.54	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172P	-0.42	-0.60	-36.01	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.46	-0.53	-32.43	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.44	-0.56	-34.36	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	3.52	-3.56	6.17	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-13.84	-13.72	24.18	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.34	0.36	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.56	0.58	0.89	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	2.83	-2.86	4.94	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-13.54	-13.42	23.65	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	0.34	0.36	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.58	0.60	0.93	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	2.09	-2.10	3.62	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd10	-13.14	-13.02	22.96	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd11	0.34	0.36	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.61	0.63	0.98	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172P	-0.51	-1.11	-71.66	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	172E0.1P	-0.59	-1.03	-65.65	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.55	-1.08	-68.96	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	10.26	-10.51	18.16	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-26.39	-26.35	46.18	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0.24	0.18	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd4	-0.20	0.18	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd5	9.23	-9.45	16.31	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd6	-25.84	-25.79	45.21	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd7	0.24	0.18	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-0.21	0.19	0.30	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	8.01	-8.20	14.14	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-25.14	-25.10	44.00	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.24	0.19	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.22	0.20	0.31	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.69	-0.87	-53.99	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.76	-0.76	-48.17	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.72	-0.82	-51.33	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	3.96	-4.02	6.98	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-22.24	-22.03	38.83	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.30	0.35	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.63	0.65	0.99	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	2.93	-2.97	5.14	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-21.66	-21.46	37.83	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.30	0.35	0.46	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.67	0.69	1.06	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	1.75	-1.76	3.04	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-20.97	-20.77	36.61	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.31	0.36	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.72	0.74	1.16	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.49	-1.11	-71.84	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.57	-1.03	-66.14	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.53	-1.07	-69.29	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	10.72	-10.99	18.99	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-25.94	-25.88	45.37	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.18	0.14	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.26	0.22	0.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	9.66	-9.91	17.11	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-25.49	-25.44	44.59	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.18	0.14	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-0.27	0.23	0.38	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	8.41	-8.62	14.88	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-24.94	-24.89	43.62	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.18	0.14	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.28	0.24	0.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.57	-0.83	-52.68	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.65	-0.73	-46.92	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.61	-0.79	-50.06	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	5.34	-5.40	9.41	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-20.00	-19.84	34.96	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.34	0.38	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.56	0.60	0.90	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	4.25	-4.29	7.47	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-19.52	-19.37	34.13	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.35	0.38	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.60	0.64	0.95	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	3.00	-3.01	5.23	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-18.95	-18.79	33.12	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.35	0.38	0.51	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.64	0.68	1.03	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.51	-1.12	-72.29	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.59	-1.04	-66.41	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.54	-1.08	-69.66	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	10.57	-10.84	18.73	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-26.42	-26.37	46.22	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.21	0.16	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.23	0.20	0.32	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	9.52	-9.76	16.85	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-25.93	-25.88	45.36	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.21	0.16	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.24	0.21	0.33	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	8.28	-8.48	14.63	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-25.30	-25.26	44.27	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.21	0.16	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.25	0.22	0.35	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.64	-0.85	-53.18	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.72	-0.75	-47.37	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.67	-0.80	-50.53	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	4.52	-4.58	7.97	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-21.18	-21.00	37.01	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.32	0.37	0.48	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.60	0.63	0.95	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	3.46	-3.49	6.07	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-20.66	-20.48	36.10	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.33	0.37	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.64	0.67	1.02	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	2.23	-2.24	3.88	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-20.03	-19.85	35.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.33	0.37	0.49	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.69	0.72	1.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.31	-0.56	-35.34	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.34	-0.50	-32.69	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.33	-0.53	-34.14	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	3.81	-3.88	6.67	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-12.31	-12.25	21.52	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.30	0.27	0.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.36	0.35	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	3.35	-3.42	5.85	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-12.05	-12.00	21.07	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.30	0.27	0.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.36	0.35	0.56	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd9	2.82	-2.87	4.90	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd10	-11.74	-11.69	20.52	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd11	0.30	0.27	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	$Gnd12	-0.37	0.36	0.58	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	172P	-0.36	-0.44	-30.13	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	172E0.1P	-0.39	-0.39	-27.69	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.38	-0.42	-28.98	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	1.90	-1.92	3.29	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd2	-10.92	-10.80	19.05	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd3	0.36	0.39	0.55	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd4	-0.65	0.67	1.05	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd5	1.45	-1.46	2.49	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd6	-10.67	-10.55	18.61	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	0.36	0.39	0.55	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd8	-0.68	0.69	1.09	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd9	0.95	-0.95	1.60	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd10	-10.36	-10.25	18.08	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd11	0.36	0.39	0.55	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	$Gnd12	-0.74	0.75	1.19	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	172P	-0.31	-0.56	-35.50	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	172E0.1P	-0.35	-0.51	-32.91	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.33	-0.53	-34.33	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	3.86	-3.94	6.77	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd2	-12.34	-12.28	21.57	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd3	0.26	0.24	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd4	-0.39	0.37	0.59	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd5	3.40	-3.47	5.94	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd6	-12.11	-12.05	21.16	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd7	0.26	0.24	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd8	-0.40	0.38	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd9	2.85	-2.92	4.97	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd10	-11.83	-11.78	20.67	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd11	0.26	0.24	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	$Gnd12	-0.41	0.39	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	172P	-0.33	-0.43	-29.69	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	172E0.1P	-0.36	-0.38	-27.20	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.34	-0.40	-28.54	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	2.25	-2.26	3.91	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd2	-10.28	-10.18	17.94	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd3	0.39	0.41	0.59	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd4	-0.62	0.64	0.99	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd5	1.79	-1.79	3.07	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd6	-10.05	-9.95	17.54	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd7	0.39	0.41	0.59	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-0.64	0.66	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd9	1.26	-1.25	2.13	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd10	-9.77	-9.68	17.06	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd11	0.39	0.41	0.59	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	$Gnd12	-0.68	0.70	1.10	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	172P	-0.31	-0.56	-35.56	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.35	-0.51	-32.93	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.33	-0.54	-34.37	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	3.86	-3.94	6.76	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd2	-12.39	-12.34	21.66	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd3	0.28	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.37	0.35	0.56	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd5	3.40	-3.47	5.93	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd6	-12.15	-12.10	21.24	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd7	0.28	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.38	0.36	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd9	2.85	-2.91	4.97	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd10	-11.85	-11.80	20.72	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd11	0.28	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.39	0.37	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	172P	-0.35	-0.43	-29.86	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.38	-0.38	-27.39	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.36	-0.41	-28.70	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	2.04	-2.06	3.54	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-10.61	-10.50	18.51	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	0.38	0.40	0.57	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.64	0.66	1.03	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd5	1.58	-1.59	2.71	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd6	-10.37	-10.26	18.09	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd7	0.38	0.40	0.57	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.66	0.68	1.07	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd9	1.07	-1.06	1.80	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd10	-10.08	-9.98	17.59	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd11	0.38	0.40	0.57	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.71	0.73	1.15	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	172P	-0.31	-0.48	-31.92	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	172E0.1P	-0.34	-0.43	-29.40	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	1172E0.1P	-0.32	-0.46	-30.78	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd1	3.02	-3.06	5.26	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd2	-10.90	-10.83	19.04	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd3	0.32	0.31	0.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd4	-0.48	0.48	0.75	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd5	2.57	-2.61	4.47	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	$Gnd6	-10.66	-10.59	18.62	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd7	0.32	0.32	0.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd8	-0.49	0.49	0.77	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd9	2.05	-2.08	3.55	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd10	-10.37	-10.30	18.11	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd11	0.32	0.32	0.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd12	-0.51	0.51	0.80	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	172P	-0.45	0.04	-33.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	172E0.1P	-0.22	0.30	-33.81	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	1172E0.1P	-0.49	0.07	-37.81	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd1	0.59	-0.60	0.95	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd2	-4.31	-4.22	7.42	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd3	1.26	1.24	2.11	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd4	-8.07	8.21	14.25	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd5	0.66	-0.67	1.07	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd6	-4.50	-4.40	7.74	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd7	2.11	2.07	3.59	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd8	-8.87	9.04	15.68	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd9	0.39	-0.39	0.59	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd10	-2.60	-2.63	4.52	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd11	0.76	0.77	1.25	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T Global	$Gnd12	-9.61	9.47	16.72	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	172P	-0.40	-0.01	-32.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	172E0.1P	-0.32	0.20	-40.01	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.49	-0.01	-36.63	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd1	0.68	-0.79	1.13	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd2	-5.88	-5.92	10.21	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd3	0.33	0.26	0.51	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd4	-6.68	6.57	11.66	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd5	0.77	-0.89	1.29	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd6	-5.39	-5.38	9.30	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd7	0.45	0.36	0.71	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd8	-8.44	8.42	14.84	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd9	0.64	-0.74	1.05	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd10	-4.88	-4.97	8.50	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd11	0.38	0.31	0.59	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	$Gnd12	-10.18	9.96	17.73	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	172P	-0.51	0.29	-51.46	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	172E0.1P	-0.16	0.64	-52.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.62	0.31	-58.16	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd1	0.94	-0.86	1.57	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd2	-4.90	-4.68	8.44	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd3	6.16	6.12	10.64	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd4	-12.39	12.79	22.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd5	0.89	-0.81	1.47	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd6	-5.38	-5.15	9.27	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd7	6.91	6.85	11.94	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd8	-14.03	14.49	24.93	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd9	0.49	-0.38	0.74	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd10	-2.70	-2.65	4.71	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd11	4.13	4.31	7.26	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	$Gnd12	-15.76	15.56	27.38	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	172P	-0.35	-0.01	-29.81	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	172E0.1P	-0.26	0.20	-37.06	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.43	0.00	-34.13	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd1	0.72	-0.81	1.16	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd2	-5.14	-5.20	8.95	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd3	0.48	0.37	0.72	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd4	-5.84	5.76	10.22	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd5	0.84	-0.93	1.38	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd6	-4.61	-4.64	7.98	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd7	0.68	0.57	1.07	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd8	-7.53	7.53	13.27	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd9	0.69	-0.77	1.10	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd10	-3.98	-4.11	6.96	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd11	0.57	0.47	0.90	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	$Gnd12	-9.18	8.99	16.01	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	172P	-0.50	0.29	-50.66	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	172E0.1P	-0.12	0.64	-52.25	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.59	0.32	-57.12	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd1	0.79	-0.73	1.33	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd2	-4.91	-4.67	8.43	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd3	6.23	6.21	10.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd4	-12.05	12.42	21.36	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd5	0.77	-0.71	1.29	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd6	-5.24	-4.99	8.99	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd7	7.17	7.13	12.43	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd8	-13.51	13.93	23.97	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd9	0.39	-0.30	0.60	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd10	-2.73	-2.66	4.73	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd11	4.86	5.09	8.60	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	$Gnd12	-15.11	14.89	26.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	172P	-0.37	-0.01	-30.98	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.29	0.20	-38.53	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.46	-0.00	-35.31	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd1	0.70	-0.80	1.15	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.52	-5.57	9.59	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	$Gnd3	0.40	0.31	0.61	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-6.23	6.13	10.88	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.80	-0.91	1.33	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-5.00	-5.01	8.65	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.55	0.46	0.87	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-7.96	7.96	14.02	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.66	-0.75	1.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-4.44	-4.55	7.75	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.47	0.38	0.73	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-9.68	9.47	16.86	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.51	0.29	-51.20	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.14	0.64	-52.46	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.61	0.32	-57.81	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.87	-0.80	1.46	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.90	-4.67	8.43	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	6.25	6.22	10.81	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-12.26	12.65	21.75	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.83	-0.76	1.38	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.31	-5.07	9.13	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	7.09	7.04	12.28	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-13.82	14.27	24.54	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.44	-0.34	0.67	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.71	-2.65	4.72	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	4.53	4.74	8.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-15.50	15.29	26.92	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.77	-0.02	-50.47	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.53	0.37	-53.85	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.84	-0.02	-53.02	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.39	-0.42	0.61	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-8.81	-8.65	15.27	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.36	0.33	0.53	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-13.79	13.93	24.32	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.46	-0.49	0.73	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-8.13	-7.95	14.05	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.59	0.56	0.93	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-14.82	15.05	26.21	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.32	-0.34	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-7.09	-7.12	12.40	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.31	0.29	0.45	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-16.11	15.87	28.06	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.83	0.02	-53.88	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.49	0.52	-54.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.88	0.05	-58.93	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.39	-0.37	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.91	-7.68	13.67	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	1.54	1.53	2.59	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-15.41	15.74	27.30	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.41	-0.39	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-8.03	-7.79	13.86	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	2.49	2.46	4.25	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-16.41	16.80	29.11	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.25	-0.22	0.34	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-5.47	-5.48	9.58	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.57	0.61	0.92	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-17.79	17.54	30.97	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.76	-0.02	-50.01	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.52	0.37	-53.49	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.83	-0.02	-52.71	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.41	-0.43	0.62	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-8.66	-8.51	15.01	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.39	0.36	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-13.64	13.78	24.07	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.47	-0.50	0.74	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-8.03	-7.85	13.88	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.64	0.61	1.02	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-14.68	14.92	25.98	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.33	-0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-6.97	-7.01	12.21	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.33	0.31	0.49	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-15.98	15.75	27.84	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-0.83	0.02	-53.94	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.49	0.52	-54.15	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.88	0.05	-58.91	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.36	-0.35	0.55	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-7.97	-7.73	13.76	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	1.50	1.50	2.52	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-15.45	15.79	27.37	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.38	-0.37	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-8.06	-7.81	13.90	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	2.48	2.46	4.23	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-16.42	16.80	29.11	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.23	-0.21	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-5.45	-5.45	9.53	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.57	0.60	0.91	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-17.78	17.52	30.93	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.76	-0.02	-50.23	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.52	0.37	-53.67	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.83	-0.02	-52.84	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.40	-0.43	0.61	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-8.74	-8.58	15.15	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.37	0.34	0.55	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-13.71	13.85	24.18	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.47	-0.50	0.73	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-8.08	-7.90	13.97	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.61	0.58	0.97	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-14.74	14.98	26.08	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.33	-0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-7.04	-7.07	12.32	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.32	0.30	0.47	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-16.04	15.80	27.94	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-0.83	0.02	-53.94	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.49	0.52	-54.22	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.88	0.05	-58.96	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.37	-0.36	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.94	-7.71	13.71	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.53	1.53	2.58	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-15.44	15.77	27.35	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.39	-0.38	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-8.04	-7.80	13.88	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.49	2.47	4.26	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-16.43	16.81	29.12	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.24	-0.22	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-5.45	-5.45	9.54	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.57	0.61	0.92	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-17.80	17.54	30.97	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.81	-0.03	-52.22	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.40	0.51	-60.32	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.94	-0.02	-60.46	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.48	-0.53	0.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-8.36	-8.21	14.47	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.37	0.33	0.55	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-13.89	14.03	24.51	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.59	-0.65	0.97	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-7.95	-7.77	13.71	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	1.53	1.47	2.58	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-16.17	16.46	28.65	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.37	-0.41	0.56	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-5.43	-5.49	9.49	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.36	0.34	0.55	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-18.69	18.35	32.51	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.92	0.21	-69.91	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.22	0.86	-70.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.03	0.25	-79.54	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.45	-0.42	0.70	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.86	-7.58	13.55	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	6.08	5.99	10.51	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-18.72	19.24	33.25	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.43	-0.40	0.67	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-8.11	-7.81	13.97	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	7.59	7.47	13.14	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-20.92	21.53	37.18	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.26	-0.21	0.34	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-3.28	-3.29	5.73	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	3.59	3.74	6.33	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-23.75	23.32	41.22	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.78	-0.03	-50.57	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.37	0.51	-58.68	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.90	0.00	-59.50	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.52	-0.56	0.81	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-7.84	-7.71	13.57	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.47	0.42	0.72	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-13.34	13.50	23.58	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.63	-0.68	1.01	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-7.63	-7.47	13.18	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	1.83	1.75	3.09	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-15.62	15.92	27.69	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.39	-0.42	0.59	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-4.94	-5.02	8.65	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.46	0.42	0.71	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-18.13	17.80	31.55	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.92	0.21	-69.86	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.20	0.86	-70.83	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.03	0.26	-79.27	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.38	-0.36	0.59	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-7.96	-7.67	13.71	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	5.99	5.91	10.36	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-18.75	19.27	33.29	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.38	-0.35	0.58	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-8.11	-7.81	13.96	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	7.64	7.52	13.23	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-20.81	21.41	36.97	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.22	-0.18	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-3.27	-3.26	5.69	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	3.83	3.99	6.77	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-23.56	23.12	40.88	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.79	-0.03	-51.31	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.38	0.51	-59.48	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.92	-0.01	-59.87	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.49	-0.54	0.78	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-8.11	-7.97	14.03	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.41	0.37	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-13.58	13.73	23.98	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.61	-0.66	0.99	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-7.78	-7.61	13.44	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	1.66	1.59	2.80	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-15.87	16.16	28.12	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.38	-0.42	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-5.20	-5.27	9.10	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.40	0.37	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-18.39	18.06	32.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.92	0.21	-69.98	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.21	0.87	-70.98	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.03	0.26	-79.51	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.42	-0.39	0.64	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.90	-7.62	13.62	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	6.08	6.00	10.51	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-18.76	19.28	33.31	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.40	-0.38	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-8.11	-7.80	13.96	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	7.66	7.54	13.26	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-20.90	21.50	37.13	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.24	-0.19	0.32	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-3.27	-3.27	5.71	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	3.75	3.90	6.61	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-23.70	23.26	41.12	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.49	0.01	-34.86	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.25	0.29	-37.61	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.54	0.03	-39.45	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.55	-0.58	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-4.82	-4.74	8.31	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.56	0.53	0.88	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-8.24	8.33	14.52	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.67	-0.71	1.10	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-4.79	-4.70	8.25	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	1.32	1.28	2.22	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-9.29	9.43	16.42	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.42	-0.44	0.65	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-3.27	-3.31	5.68	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.48	0.46	0.75	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-10.26	10.09	17.85	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.52	0.10	-42.16	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.20	0.43	-41.17	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.57	0.14	-47.25	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.60	-0.58	0.96	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-4.97	-4.83	8.57	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	2.79	2.76	4.77	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-9.95	10.18	17.61	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.63	-0.62	1.02	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-5.21	-5.06	8.98	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	3.74	3.69	6.43	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-10.92	11.19	19.36	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.35	-0.32	0.51	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.54	-2.56	4.42	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	1.61	1.66	2.76	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-11.95	11.77	20.78	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.48	0.01	-34.56	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.25	0.29	-37.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.53	0.03	-39.26	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.57	-0.60	0.91	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.70	-4.64	8.12	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.61	0.58	0.97	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-8.11	8.21	14.30	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.69	-0.72	1.13	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-4.71	-4.63	8.12	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	1.39	1.35	2.34	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-9.17	9.32	16.21	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.44	-0.45	0.66	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-3.18	-3.23	5.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.52	0.50	0.82	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-10.15	9.98	17.66	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.52	0.10	-42.18	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.20	0.43	-41.14	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.57	0.14	-47.23	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.56	-0.55	0.91	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-5.03	-4.88	8.66	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	2.75	2.73	4.71	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-9.98	10.20	17.66	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.60	-0.59	0.97	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-5.24	-5.09	9.03	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	3.73	3.69	6.43	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-10.92	11.18	19.35	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.33	-0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.55	-2.56	4.42	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	1.63	1.69	2.80	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-11.94	11.75	20.74	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.48	0.01	-34.68	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.25	0.29	-37.48	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.53	0.03	-39.32	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.56	-0.59	0.90	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.76	-4.69	8.22	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.58	0.55	0.92	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-8.16	8.26	14.40	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.68	-0.72	1.11	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-4.75	-4.67	8.18	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	1.35	1.30	2.26	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-9.22	9.37	16.30	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.43	-0.45	0.65	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-3.23	-3.28	5.62	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.49	0.48	0.78	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-10.20	10.03	17.74	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.52	0.10	-42.21	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.20	0.43	-41.19	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.57	0.14	-47.28	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.58	-0.57	0.93	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-5.00	-4.86	8.61	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	2.78	2.76	4.77	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-9.97	10.20	17.65	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.61	-0.61	1.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.23	-5.08	9.01	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	3.75	3.70	6.45	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-10.93	11.19	19.37	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.34	-0.31	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.55	-2.56	4.42	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.63	1.68	2.80	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-11.96	11.77	20.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.55	0.05	-41.39	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-0.23	0.39	-41.86	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.60	0.09	-47.01	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.58	-0.59	0.93	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-5.09	-4.98	8.78	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	1.63	1.61	2.76	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-9.80	9.98	17.33	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.63	-0.64	1.02	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-5.34	-5.21	9.20	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	2.75	2.70	4.71	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-10.83	11.06	19.18	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.37	-0.36	0.55	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-2.78	-2.81	4.83	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.91	0.93	1.52	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-11.92	11.73	20.73	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172P	-0.33	-0.02	-26.60	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.32	0.15	-34.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.41	-0.00	-30.62	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd1	0.72	-0.82	1.19	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd2	-5.41	-5.48	9.42	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd3	0.34	0.26	0.52	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd4	-5.46	5.33	9.49	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd5	0.74	-0.85	1.23	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd6	-5.09	-5.10	8.80	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd7	0.39	0.31	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd8	-7.10	7.04	12.45	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd9	0.66	-0.76	1.08	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd10	-4.85	-4.94	8.44	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd11	0.37	0.29	0.57	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	$Gnd12	-8.78	8.58	15.28	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172P	-0.43	0.30	-45.83	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.17	0.60	-46.48	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.53	0.31	-51.99	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd1	1.03	-0.95	1.73	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd2	-4.39	-4.20	7.57	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd3	6.06	6.02	10.46	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd4	-11.29	11.66	20.04	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd5	0.96	-0.88	1.60	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd6	-4.93	-4.72	8.50	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd7	6.64	6.59	11.48	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd8	-12.84	13.26	22.81	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd9	0.52	-0.40	0.79	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.60	-2.56	4.55	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd11	4.01	4.19	7.05	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	$Gnd12	-14.39	14.22	25.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172P	-0.27	-0.02	-23.92	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.25	0.15	-30.89	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.34	0.00	-27.61	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd1	0.75	-0.84	1.22	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.63	-4.72	8.07	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd3	0.48	0.38	0.73	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd4	-4.56	4.46	7.95	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	0.80	-0.89	1.31	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-4.18	-4.23	7.24	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	0.59	0.48	0.91	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.07	6.04	10.67	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	0.71	-0.79	1.14	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	$Gnd10	-3.79	-3.92	6.63	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.55	0.46	0.87	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-7.64	7.48	13.31	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.41	0.30	-44.78	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.11	0.59	-46.46	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.50	0.33	-50.71	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.91	-0.85	1.53	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-4.32	-4.11	7.41	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	6.18	6.16	10.70	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-10.83	11.17	19.19	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.87	-0.81	1.47	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-4.70	-4.46	8.06	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	6.97	6.93	12.08	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-12.20	12.58	21.63	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.43	-0.34	0.66	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-2.63	-2.57	4.57	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	4.92	5.15	8.71	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-13.58	13.39	23.56	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.29	-0.02	-25.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.29	0.15	-32.64	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.37	-0.00	-29.07	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.74	-0.83	1.20	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-5.03	-5.11	8.76	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.41	0.32	0.62	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-4.99	4.87	8.68	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.77	-0.87	1.27	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-4.64	-4.67	8.03	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.48	0.39	0.75	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-6.58	6.53	11.54	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.68	-0.77	1.11	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-4.33	-4.44	7.56	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.45	0.37	0.71	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-8.21	8.03	14.30	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.42	0.30	-45.46	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.14	0.60	-46.66	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.52	0.32	-51.54	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.97	-0.90	1.64	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-4.36	-4.15	7.49	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	6.18	6.15	10.68	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-11.11	11.46	19.70	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.92	-0.85	1.54	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-4.82	-4.59	8.29	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	6.86	6.82	11.88	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-12.58	12.98	22.33	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.47	-0.37	0.73	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-2.62	-2.56	4.55	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	4.51	4.71	7.95	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-14.06	13.88	24.42	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.67	-0.01	-43.85	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.51	0.29	-46.55	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.72	-0.01	-45.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.39	-0.42	0.60	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-8.23	-8.10	14.27	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.33	0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-11.99	12.07	21.11	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.44	-0.47	0.69	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-7.64	-7.49	13.21	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.44	0.42	0.68	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-12.78	12.93	22.56	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.34	-0.36	0.50	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-6.91	-6.94	12.09	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.30	0.29	0.44	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-13.78	13.59	24.02	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.73	0.03	-46.80	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.48	0.44	-46.91	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.77	0.05	-50.72	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.41	-0.39	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-7.18	-6.98	12.41	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	1.36	1.36	2.28	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-13.62	13.91	24.11	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.43	-0.41	0.66	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-7.27	-7.06	12.56	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	2.08	2.06	3.54	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-14.40	14.73	25.53	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.26	-0.23	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-5.28	-5.29	9.24	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.56	0.59	0.89	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-15.46	15.26	26.91	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.66	-0.01	-43.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.50	0.29	-46.09	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.71	-0.01	-45.15	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.41	-0.43	0.62	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-8.06	-7.94	13.98	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.36	0.33	0.53	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-11.82	11.91	20.82	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.46	-0.49	0.71	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-7.49	-7.35	12.97	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.49	0.45	0.75	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-12.62	12.78	22.29	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.35	-0.37	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-6.77	-6.80	11.85	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.33	0.31	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-13.63	13.44	23.75	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.73	0.03	-46.82	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.47	0.44	-46.70	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.77	0.05	-50.65	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.38	-0.37	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-7.23	-7.02	12.48	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	1.33	1.33	2.23	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-13.64	13.93	24.15	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.40	-0.39	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-7.29	-7.07	12.58	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	2.08	2.07	3.54	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-14.38	14.71	25.49	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.24	-0.22	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-5.23	-5.23	9.14	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.55	0.58	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-15.42	15.21	26.84	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.67	-0.01	-43.57	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.51	0.29	-46.32	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.72	-0.01	-45.35	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.40	-0.43	0.61	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-8.15	-8.02	14.14	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.34	0.32	0.50	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-11.90	11.98	20.95	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.45	-0.48	0.70	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-7.57	-7.43	13.10	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.46	0.43	0.71	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-12.69	12.85	22.41	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.34	-0.36	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-6.85	-6.88	11.98	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.31	0.30	0.46	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-13.70	13.51	23.88	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.73	0.03	-46.84	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.47	0.44	-46.81	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.77	0.05	-50.73	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.39	-0.38	0.60	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-7.21	-7.00	12.45	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	1.36	1.36	2.28	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-13.64	13.93	24.15	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.41	-0.40	0.64	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-7.28	-7.07	12.57	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	2.09	2.08	3.56	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-14.40	14.73	25.52	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.25	-0.23	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-5.25	-5.25	9.18	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.55	0.59	0.89	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-15.45	15.25	26.90	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.75	-0.02	-47.56	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.42	0.45	-55.35	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.87	-0.02	-54.17	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.46	-0.52	0.73	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-8.25	-8.12	14.29	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.33	0.29	0.48	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-12.87	12.97	22.69	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.59	-0.65	0.96	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-7.61	-7.44	13.13	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	1.05	1.00	1.75	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-15.01	15.26	26.58	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.38	-0.42	0.57	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-5.72	-5.77	9.99	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.33	0.31	0.50	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-17.31	17.01	30.13	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.86	0.22	-64.72	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.25	0.82	-64.84	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.97	0.25	-73.62	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.47	-0.44	0.73	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-7.56	-7.30	13.04	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	5.85	5.77	10.11	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-17.73	18.22	31.50	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.45	-0.42	0.70	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-7.85	-7.57	13.54	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	7.20	7.08	12.45	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-19.78	20.35	35.15	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.26	-0.21	0.36	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-3.26	-3.27	5.70	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	3.26	3.39	5.74	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-22.37	21.97	38.84	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.71	-0.02	-45.72	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.39	0.45	-53.47	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.84	-0.00	-53.06	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.50	-0.54	0.78	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-7.68	-7.57	13.30	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.41	0.36	0.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-12.29	12.41	21.69	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd5	0.63	-0.68	1.02	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd6	-7.24	-7.10	12.51	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd7	1.35	1.29	2.26	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd8	-14.42	14.67	25.54	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd9	0.40	-0.43	0.60	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd10	-5.16	-5.23	9.03	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.42	0.38	0.64	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd12	-16.70	16.41	29.07	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172P	-0.86	0.21	-64.59	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	172E0.1P	-0.23	0.82	-64.75	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-0.97	0.26	-73.26	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd1	0.40	-0.38	0.63	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd2	-7.65	-7.38	13.18	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd3	5.77	5.70	9.99	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd4	-17.73	18.21	31.47	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd5	0.40	-0.37	0.62	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd6	-7.83	-7.54	13.48	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd7	7.27	7.16	12.59	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd8	-19.62	20.18	34.85	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd9	0.23	-0.19	0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd10	-3.24	-3.23	5.64	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd11	3.55	3.70	6.26	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	$Gnd12	-22.12	21.72	38.40	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172P	-0.73	-0.02	-46.55	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	172E0.1P	-0.40	0.45	-54.40	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-0.85	-0.01	-53.51	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd1	0.48	-0.53	0.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-7.97	-7.85	13.81	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.36	0.32	0.54	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-12.55	12.65	22.13	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd5	0.61	-0.66	0.99	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-7.42	-7.27	12.81	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd7	1.18	1.12	1.97	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-14.69	14.94	26.01	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd9	0.39	-0.42	0.59	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-5.45	-5.52	9.54	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.37	0.34	0.56	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-16.99	16.69	29.57	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172P	-0.86	0.22	-64.75	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	172E0.1P	-0.24	0.82	-64.92	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-0.97	0.26	-73.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd1	0.43	-0.41	0.68	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-7.60	-7.33	13.10	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd3	5.86	5.78	10.13	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-17.75	18.24	31.53	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd5	0.42	-0.40	0.66	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-7.84	-7.55	13.50	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd7	7.28	7.17	12.60	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-19.73	20.30	35.06	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd9	0.24	-0.20	0.33	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-3.25	-3.24	5.66	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd11	3.44	3.58	6.06	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-22.29	21.89	38.69	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172P	-0.39	0.01	-28.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	172E0.1P	-0.24	0.21	-30.86	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-0.44	0.02	-31.40	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd1	0.52	-0.55	0.82	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd2	-4.27	-4.22	7.37	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.44	0.42	0.69	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd4	-6.66	6.70	11.70	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd5	0.65	-0.68	1.06	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd6	-4.06	-4.00	6.99	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.83	0.80	1.36	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd8	-7.52	7.62	13.26	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd9	0.44	-0.46	0.68	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd10	-3.15	-3.19	5.47	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.43	0.42	0.67	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	$Gnd12	-8.26	8.13	14.36	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172P	-0.43	0.10	-35.37	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	172E0.1P	-0.19	0.36	-34.06	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-0.47	0.13	-39.47	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd1	0.64	-0.63	1.04	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd2	-4.26	-4.15	7.34	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd3	2.51	2.48	4.28	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd4	-8.44	8.63	14.92	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd5	0.68	-0.67	1.11	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd6	-4.49	-4.36	7.73	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd7	3.25	3.21	5.57	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd8	-9.22	9.44	16.33	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd9	0.38	-0.35	0.57	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd10	-2.31	-2.32	4.01	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd11	1.45	1.50	2.48	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	$Gnd12	-9.96	9.82	17.31	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172P	-0.38	0.01	-27.98	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	172E0.1P	-0.23	0.21	-30.52	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-0.43	0.02	-31.15	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd1	0.54	-0.56	0.85	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd2	-4.13	-4.09	7.14	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.49	0.46	0.75	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	$Gnd4	-6.51	6.56	11.45	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd5	0.67	-0.70	1.09	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd6	-3.96	-3.91	6.83	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd7	0.90	0.86	1.48	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd8	-7.38	7.48	13.03	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd9	0.45	-0.47	0.69	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd10	-3.04	-3.09	5.29	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd11	0.47	0.45	0.73	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	$Gnd12	-8.12	8.00	14.13	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	172P	-0.43	0.10	-35.36	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.19	0.36	-34.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.47	0.13	-39.41	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd1	0.60	-0.60	0.98	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.31	-4.19	7.41	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd3	2.48	2.46	4.24	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd4	-8.45	8.64	14.94	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd5	0.65	-0.64	1.06	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd6	-4.51	-4.38	7.76	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd7	3.25	3.22	5.59	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd8	-9.20	9.41	16.28	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd9	0.36	-0.33	0.53	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.31	-2.32	4.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd11	1.48	1.54	2.55	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	$Gnd12	-9.92	9.78	17.24	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	172P	-0.39	0.01	-28.15	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.23	0.21	-30.69	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.43	0.02	-31.24	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.53	-0.56	0.84	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd2	-4.21	-4.16	7.26	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.46	0.44	0.71	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd4	-6.57	6.62	11.56	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.66	-0.69	1.07	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd6	-4.01	-3.96	6.91	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.86	0.83	1.41	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd8	-7.44	7.54	13.13	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.45	-0.46	0.69	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd10	-3.10	-3.15	5.39	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.45	0.43	0.69	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	$Gnd12	-8.19	8.06	14.24	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	172P	-0.43	0.10	-35.41	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.19	0.36	-34.06	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.47	0.13	-39.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.62	-0.61	1.01	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.29	-4.17	7.38	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd3	2.51	2.49	4.29	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd4	-8.45	8.64	14.95	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.66	-0.65	1.08	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd6	-4.50	-4.37	7.74	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd7	3.26	3.23	5.61	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd8	-9.22	9.44	16.32	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.37	-0.34	0.55	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.31	-2.32	4.01	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.47	1.53	2.53	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	$Gnd12	-9.95	9.81	17.29	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	172P	-0.42	0.04	-31.08	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	172E0.1P	-0.21	0.28	-31.39	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	1172E0.1P	-0.45	0.07	-35.01	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd1	0.59	-0.60	0.95	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd2	-4.05	-3.97	6.98	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd3	1.16	1.15	1.94	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd4	-7.52	7.65	13.27	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd5	0.66	-0.68	1.08	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd6	-4.21	-4.12	7.26	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd7	1.92	1.89	3.26	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd8	-8.25	8.41	14.58	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd9	0.40	-0.39	0.60	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd10	-2.53	-2.55	4.38	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd11	0.73	0.74	1.19	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	$Gnd12	-8.90	8.77	15.47	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Loads At Insulator Attachments For All Load Cases

Str. No.	Structure Name	Load Case	Insulator Label	Insulator Type	Structure Attach Label	Structure Attach Load X (kN)	Structure Attach Load Y (kN)	Structure Attach Load Z (kN)	Structure Attach Load Res. (kN)
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	1	Strain	13vP	44.391	3.756	-10.107	45.681
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	44.508	1.221	-10.133	45.663
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	44.517	-1.325	-10.161	45.681
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1	Strain	13vP	87.489	10.720	-21.176	90.652

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	87.084	5.766	-21.284	89.833
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	86.320	0.771	-21.347	88.923
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	85.633	3.946	-21.151	88.294
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	86.910	-0.992	-21.279	89.482
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	87.837	-5.974	-21.348	90.591
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	87.489	10.720	-21.176	90.652
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	87.084	5.766	-21.284	89.833
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	86.320	0.771	-21.347	88.923
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	85.633	3.946	-21.151	88.294
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	86.910	-0.992	-21.279	89.482
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	87.837	-5.974	-21.348	90.591
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	87.489	10.720	-21.176	90.652
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	87.084	5.766	-21.284	89.833
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	86.320	0.771	-21.347	88.923
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	85.633	3.946	-21.151	88.294
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	86.910	-0.992	-21.279	89.482
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	87.837	-5.974	-21.348	90.591
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	61.941	6.215	-14.383	63.892
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	61.698	2.699	-14.360	63.405
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	61.290	-0.809	-14.340	62.950
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	61.294	4.174	-14.321	63.083
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	61.613	0.679	-14.347	63.265
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	61.761	-2.826	-14.372	63.474
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	61.941	6.215	-14.383	63.892
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	61.698	2.699	-14.360	63.405
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	61.290	-0.809	-14.340	62.950
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	61.294	4.174	-14.321	63.083
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	61.613	0.679	-14.347	63.265
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	61.761	-2.826	-14.372	63.474
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	61.941	6.215	-14.383	63.892
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	61.698	2.699	-14.360	63.405
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	61.290	-0.809	-14.340	62.950
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	61.294	4.174	-14.321	63.083
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	61.613	0.679	-14.347	63.265
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	61.761	-2.826	-14.372	63.474
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	120.264	13.118	-28.093	124.196
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	120.054	6.284	-28.201	123.482
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	119.455	-0.591	-28.286	122.760
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	118.558	7.099	-28.015	122.029
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	119.868	0.298	-28.184	123.137
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	120.797	-6.570	-28.318	124.246
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	120.264	13.118	-28.093	124.196
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	120.054	6.284	-28.201	123.482
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	119.455	-0.591	-28.286	122.760

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	118.558	7.099	-28.015	122.029
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	119.868	0.298	-28.184	123.137
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	120.797	-6.570	-28.318	124.246
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	120.264	13.118	-28.093	124.196
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	120.054	6.284	-28.201	123.482
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	119.455	-0.591	-28.286	122.760
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	118.558	7.099	-28.015	122.029
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	119.868	0.298	-28.184	123.137
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	120.797	-6.570	-28.318	124.246
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	55.423	5.669	-12.665	57.134
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	55.349	2.510	-12.686	56.840
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	55.128	-0.656	-12.706	56.577
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	54.844	3.664	-12.611	56.394
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	55.274	0.525	-12.675	56.711
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	55.553	-2.641	-12.733	57.055
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	55.423	5.669	-12.665	57.134
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	55.349	2.510	-12.686	56.840
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	55.128	-0.656	-12.706	56.577
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	54.844	3.664	-12.611	56.394
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	55.274	0.525	-12.675	56.711
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	55.553	-2.641	-12.733	57.055
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	55.423	5.669	-12.665	57.134
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	55.349	2.510	-12.686	56.840
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	55.128	-0.656	-12.706	56.577
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	54.844	3.664	-12.611	56.394
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	55.274	0.525	-12.675	56.711
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	55.553	-2.641	-12.733	57.055
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	13vP	58.309	4.934	-13.214	59.991
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	58.503	1.605	-13.259	60.008
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	58.548	-1.742	-13.304	60.065
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	81.976	10.310	-20.232	85.063
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	81.555	5.681	-20.352	84.248
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	80.759	1.002	-20.417	83.306
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	80.150	3.417	-20.246	82.739
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	81.396	-1.210	-20.355	83.911
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	82.278	-5.869	-20.393	84.971
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	81.976	10.310	-20.232	85.063
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	81.555	5.681	-20.352	84.248
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	80.759	1.002	-20.417	83.306
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	80.150	3.417	-20.246	82.739
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	81.396	-1.210	-20.355	83.911
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	82.278	-5.869	-20.393	84.971
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	81.976	10.310	-20.232	85.063
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	81.555	5.681	-20.352	84.248

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	80.759	1.002	-20.417	83.306
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	80.150	3.417	-20.246	82.739
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	81.396	-1.210	-20.355	83.911
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	82.278	-5.869	-20.393	84.971
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	49.808	5.196	-11.671	51.420
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	49.500	2.369	-11.633	50.903
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	49.059	-0.444	-11.598	50.413
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	49.123	3.144	-11.600	50.572
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	49.411	0.341	-11.619	50.759
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	49.557	-2.469	-11.635	50.964
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	49.808	5.196	-11.671	51.420
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	49.500	2.369	-11.633	50.903
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	49.059	-0.444	-11.598	50.413
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	49.123	3.144	-11.600	50.572
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	49.411	0.341	-11.619	50.759
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	49.557	-2.469	-11.635	50.964
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	49.808	5.196	-11.671	51.420
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	49.500	2.369	-11.633	50.903
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	49.059	-0.444	-11.598	50.413
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	49.123	3.144	-11.600	50.572
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	49.411	0.341	-11.619	50.759
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	49.557	-2.469	-11.635	50.964
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	111.646	12.404	-26.314	115.374
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	111.358	6.064	-26.407	114.606
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	110.699	-0.309	-26.475	113.821
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	109.908	6.346	-26.237	113.174
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	111.170	0.040	-26.391	114.259
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	112.068	-6.327	-26.507	115.334
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	111.646	12.404	-26.314	115.374
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	111.358	6.064	-26.407	114.606
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	110.699	-0.309	-26.475	113.821
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	109.908	6.346	-26.237	113.174
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	111.170	0.040	-26.391	114.259
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	112.068	-6.327	-26.507	115.334
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	111.646	12.404	-26.314	115.374
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	111.358	6.064	-26.407	114.606
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	110.699	-0.309	-26.475	113.821
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	109.908	6.346	-26.237	113.174
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	111.170	0.040	-26.391	114.259
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	112.068	-6.327	-26.507	115.334
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	44.275	4.730	-10.214	45.683
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	44.131	2.206	-10.218	45.352
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	43.869	-0.319	-10.221	45.045
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	43.670	2.717	-10.154	44.918

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	44.052	0.214	-10.206	45.220
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	44.313	-2.310	-10.252	45.542
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	44.275	4.730	-10.214	45.683
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	44.131	2.206	-10.218	45.352
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	43.869	-0.319	-10.221	45.045
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	43.670	2.717	-10.154	44.918
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	44.052	0.214	-10.206	45.220
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	44.313	-2.310	-10.252	45.542
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	44.275	4.730	-10.214	45.683
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	44.131	2.206	-10.218	45.352
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	43.869	-0.319	-10.221	45.045
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	43.670	2.717	-10.154	44.918
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	44.052	0.214	-10.206	45.220
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	44.313	-2.310	-10.252	45.542
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	1	Strain	13vP	40.302	3.411	-9.190	41.477
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	7	Strain	13vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	40.398	1.108	-9.211	41.450
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	40.399	-1.203	-9.234	41.459
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	1	Strain	13vP	22.117	-2.736	-4.089	22.657
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	7	Strain	13vYP	-41.548	-16.017	-10.182	45.677
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	21.675	-5.125	-2.382	22.400
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	-40.785	-17.929	-9.556	45.565
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	21.006	-7.335	-0.681	22.260
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	-39.974	-19.618	-8.972	45.423
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C		GW,T Global	11	Strain	13vYE18.3P	-6.699	-3.781	-2.114	7.977
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	1	Strain	13vP	34.501	-6.147	-6.916	35.720
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-79.877	-34.334	-21.262	89.506
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	31.662	-9.145	-3.882	33.184
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-78.957	-38.324	-20.066	90.031
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	28.662	-11.468	-1.195	30.894
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-77.833	-41.811	-18.925	90.356
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-15.313	-9.242	-5.301	18.655
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	1	Strain	13vP	31.139	-1.976	-6.328	31.837
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-81.825	-28.005	-21.254	89.058
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	29.133	-5.232	-3.595	29.816
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-79.428	-31.326	-20.015	87.697
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	27.332	-8.084	-1.152	28.525
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-76.890	-34.155	-18.817	86.213
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-15.318	-8.046	-5.185	18.062
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	1	Strain	13vP	34.354	-6.094	-6.868	35.560
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-79.868	-34.331	-21.268	89.498
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	31.493	-9.067	-3.844	32.997
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-78.951	-38.325	-20.073	90.028
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	28.501	-11.371	-1.172	30.708
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-77.828	-41.816	-18.933	90.356
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-15.313	-9.246	-5.305	18.658
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	1	Strain	13vP	30.831	-1.972	-6.252	31.520
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-81.889	-28.029	-21.264	89.127
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	28.857	-5.205	-3.545	29.536
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-79.495	-31.352	-20.025	87.769
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	27.109	-8.048	-1.126	28.300
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-76.958	-34.182	-18.827	86.287
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-15.334	-8.051	-5.187	18.079
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	34.428	-6.121	-6.892	35.641
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-79.878	-34.335	-21.267	89.508
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	31.578	-9.106	-3.863	33.091
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-78.959	-38.327	-20.071	90.035
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	28.581	-11.419	-1.184	30.801
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-77.835	-41.816	-18.930	90.362
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-15.314	-9.245	-5.303	18.658
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	30.985	-1.974	-6.290	31.679
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-81.862	-28.019	-21.261	89.098
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	28.995	-5.218	-3.570	29.676
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-79.467	-31.340	-20.021	87.738

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	27.220	-8.066	-1.139	28.412
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-76.929	-34.170	-18.823	86.255
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-15.327	-8.049	-5.186	18.072
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	37.598	-5.302	-7.888	38.781
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-57.791	-23.315	-14.551	63.993
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	35.742	-9.049	-4.784	37.179
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-57.123	-26.145	-13.757	64.311
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	33.508	-12.251	-1.864	35.726
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-56.346	-28.668	-13.014	64.545
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-9.748	-5.650	-3.187	11.709
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	36.214	-3.830	-7.589	37.198
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-58.209	-21.401	-14.537	63.699
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	34.722	-7.613	-4.633	35.848
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-57.043	-24.004	-13.693	63.385
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	32.959	-10.958	-1.824	34.780
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-55.792	-26.292	-12.900	63.011
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-9.825	-5.398	-3.188	11.655
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	37.601	-5.293	-7.887	38.782
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-57.775	-23.307	-14.548	63.975
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	35.736	-9.037	-4.782	37.170
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-57.107	-26.137	-13.755	64.293
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	33.499	-12.236	-1.862	35.712
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-56.331	-28.661	-13.011	64.528
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-9.745	-5.649	-3.187	11.706
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	36.166	-3.834	-7.578	37.150
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-58.231	-21.411	-14.542	63.724
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	34.688	-7.615	-4.627	35.814
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-57.066	-24.015	-13.697	63.410
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	32.935	-10.961	-1.822	34.759
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-55.815	-26.303	-12.904	63.037
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-9.830	-5.400	-3.189	11.660
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	37.599	-5.297	-7.888	38.781
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-57.784	-23.311	-14.550	63.985
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	35.739	-9.043	-4.783	37.174
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-57.116	-26.141	-13.756	64.303
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	33.504	-12.243	-1.863	35.719
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-56.339	-28.665	-13.013	64.537
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-9.747	-5.649	-3.187	11.708
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	36.190	-3.832	-7.583	37.174
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-58.221	-21.406	-14.539	63.712
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	34.705	-7.614	-4.630	35.831
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-57.055	-24.010	-13.695	63.398
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	32.947	-10.960	-1.823	34.769
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-55.804	-26.298	-12.902	63.025
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-9.828	-5.399	-3.189	11.658
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	57.807	-8.892	-11.224	59.554
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-110.598	-45.768	-28.169	122.964
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	55.529	-14.672	-6.592	57.812
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-108.987	-51.109	-26.481	123.254
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	52.712	-19.769	-2.138	56.338
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-107.193	-55.816	-24.896	123.392
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-24.110	-14.449	-7.890	29.194
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	54.287	-4.977	-10.563	55.529
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-112.258	-40.146	-28.150	122.498
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	52.996	-10.990	-6.283	54.487
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-109.342	-44.881	-26.394	121.106
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	51.435	-16.597	-2.090	54.087
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-106.302	-48.979	-24.735	119.628
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-23.996	-12.704	-7.678	28.217
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	57.770	-8.856	-11.207	59.510
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-110.568	-45.757	-28.168	122.932
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	55.473	-14.624	-6.576	57.743
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-108.959	-51.100	-26.481	123.225
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	52.654	-19.711	-2.129	56.263
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-107.166	-55.809	-24.897	123.365
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-24.104	-14.451	-7.893	29.191
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	54.112	-4.987	-10.522	55.350
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-112.318	-40.169	-28.160	122.564
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	52.856	-10.992	-6.260	54.349
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-109.404	-44.906	-26.404	121.173
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	51.332	-16.599	-2.079	53.989
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-106.365	-49.004	-24.744	119.696
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-24.018	-12.711	-7.681	28.238
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	57.789	-8.874	-11.216	59.533
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-110.585	-45.764	-28.170	122.951
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	55.501	-14.648	-6.584	57.778
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-108.975	-51.106	-26.481	123.243

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	52.683	-19.740	-2.134	56.300
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-107.182	-55.814	-24.897	123.382
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-24.108	-14.450	-7.892	29.194
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	54.199	-4.982	-10.542	55.439
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-112.291	-40.158	-28.156	122.534
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	52.925	-10.991	-6.271	54.417
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-109.376	-44.895	-26.399	121.143
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	51.383	-16.598	-2.085	54.038
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-106.336	-48.992	-24.740	119.665
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-24.008	-12.708	-7.680	28.228
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	27.055	-3.997	-5.007	27.803
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-51.353	-20.816	-12.725	56.854
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	26.248	-6.804	-2.880	27.268
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-50.593	-23.277	-11.964	56.962
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	25.170	-9.339	-0.797	26.859
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-49.759	-25.458	-11.252	57.014
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-8.549	-4.972	-2.741	10.263
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	25.873	-2.552	-4.764	26.432
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-51.766	-18.938	-12.713	56.569
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	25.396	-5.408	-2.762	26.112
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-50.570	-21.198	-11.910	56.112
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	24.727	-8.084	-0.771	26.026
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-49.319	-23.170	-11.156	55.621
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-8.581	-4.696	-2.725	10.154
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	27.057	-3.987	-5.006	27.804
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-51.337	-20.808	-12.723	56.836
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	26.243	-6.792	-2.878	27.260
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-50.578	-23.270	-11.962	56.945
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	25.162	-9.325	-0.795	26.846
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-49.744	-25.451	-11.250	56.998
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-8.546	-4.972	-2.741	10.260
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	25.832	-2.556	-4.755	26.391
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-51.788	-18.948	-12.717	56.592
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	25.366	-5.412	-2.758	26.083
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-50.592	-21.208	-11.914	56.136
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	24.707	-8.088	-0.769	26.008
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-49.340	-23.180	-11.160	55.645
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-8.586	-4.698	-2.725	10.160
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	27.056	-3.992	-5.007	27.804
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-51.346	-20.812	-12.724	56.846
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	26.246	-6.798	-2.879	27.264
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-50.586	-23.274	-11.963	56.954
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	25.166	-9.332	-0.796	26.852
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-49.752	-25.455	-11.251	57.007
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-8.548	-4.972	-2.741	10.261
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	25.853	-2.554	-4.759	26.411
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-51.777	-18.943	-12.715	56.581
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	25.381	-5.410	-2.760	26.098
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-50.582	-21.203	-11.912	56.124
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	24.717	-8.086	-0.770	26.017
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-49.330	-23.175	-11.158	55.633
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-8.584	-4.697	-2.725	10.157
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	13vP	28.720	-3.553	-5.209	29.404
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	13vYP	-54.497	-21.009	-13.290	59.899
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	28.212	-6.671	-3.006	29.145
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	-53.457	-23.499	-12.457	59.708
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	27.414	-9.572	-0.799	29.048
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	-52.355	-25.693	-11.679	59.478
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE18.3P	-8.610	-4.859	-2.693	10.247
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	30.445	-5.646	-6.395	31.617
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-74.779	-32.437	-20.345	84.011
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	27.302	-8.115	-3.598	28.709
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-73.978	-36.198	-19.231	84.575
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	24.064	-9.863	-1.209	26.035
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-72.954	-39.466	-18.161	84.909
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-14.879	-8.998	-5.252	18.165
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	27.455	-1.519	-5.908	28.125
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-76.786	-25.993	-20.344	83.580
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	25.012	-4.257	-3.358	25.593
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-74.506	-29.091	-19.212	82.259
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	22.836	-6.514	-1.179	23.776
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-72.065	-31.721	-18.105	80.792
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-14.903	-7.811	-5.144	17.595
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	30.253	-5.588	-6.334	31.410
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-74.778	-32.438	-20.354	84.013
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	27.086	-8.026	-3.550	28.472
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-73.981	-36.204	-19.241	84.582

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	23.856	-9.749	-1.180	25.799
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-72.958	-39.476	-18.171	84.920
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-14.881	-9.003	-5.257	18.170
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	27.107	-1.510	-5.821	27.766
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-76.847	-26.016	-20.353	83.645
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	24.684	-4.217	-3.297	25.258
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-74.571	-29.116	-19.221	82.329
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	22.560	-6.459	-1.146	23.494
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-72.131	-31.747	-18.114	80.863
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-14.918	-7.815	-5.146	17.610
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	30.350	-5.618	-6.365	31.515
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-74.784	-32.440	-20.351	84.018
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	27.195	-8.070	-3.574	28.591
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-73.985	-36.203	-19.238	84.585
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	23.960	-9.806	-1.195	25.917
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-72.961	-39.474	-18.168	84.921
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-14.881	-9.001	-5.255	18.169
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	27.282	-1.514	-5.865	27.946
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-76.822	-26.006	-20.350	83.619
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	24.848	-4.237	-3.328	25.426
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-74.544	-29.106	-19.218	82.300
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	22.697	-6.487	-1.163	23.635
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-72.103	-31.736	-18.111	80.833
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-14.912	-7.813	-5.146	17.604
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	31.059	-4.493	-6.688	32.087
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-46.457	-18.950	-11.825	51.548
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	29.151	-7.491	-4.052	30.370
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-46.031	-21.276	-11.212	51.935
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	26.973	-9.969	-1.630	28.802
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-45.506	-23.357	-10.636	52.244
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-8.189	-4.770	-2.721	9.860
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	29.572	-3.008	-6.361	30.397
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-46.874	-17.027	-11.811	51.250
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	28.048	-6.034	-3.884	28.951
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-45.916	-19.111	-11.139	50.967
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	26.371	-8.658	-1.584	27.801
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-44.883	-20.941	-10.506	50.630
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-8.285	-4.528	-2.729	9.828
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	31.054	-4.483	-6.685	32.080
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-46.442	-18.942	-11.823	51.531
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	29.138	-7.477	-4.048	30.353
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-46.016	-21.269	-11.210	51.918
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	26.957	-9.952	-1.627	28.781
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-45.491	-23.351	-10.634	52.228
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-8.187	-4.770	-2.721	9.858
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	29.512	-3.011	-6.347	30.337
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-46.897	-17.037	-11.815	51.276
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	28.003	-6.034	-3.876	28.907
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-45.940	-19.123	-11.144	50.994
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	26.340	-8.658	-1.580	27.772
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-44.908	-20.952	-10.511	50.657
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-8.290	-4.530	-2.730	9.834
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	31.057	-4.488	-6.687	32.084
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-46.450	-18.947	-11.824	51.540
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	29.144	-7.484	-4.050	30.361
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-46.024	-21.273	-11.211	51.928
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	26.965	-9.960	-1.628	28.792
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-45.499	-23.354	-10.635	52.237
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-8.188	-4.770	-2.721	9.859
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	29.542	-3.009	-6.354	30.367
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-46.886	-17.032	-11.813	51.264
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	28.025	-6.034	-3.880	28.929
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-45.929	-19.117	-11.142	50.981
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	26.356	-8.658	-1.582	27.786
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-44.896	-20.947	-10.509	50.645
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-8.288	-4.529	-2.729	9.831
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	53.156	-8.317	-10.540	54.826
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-102.611	-42.710	-26.403	114.238
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	50.748	-13.542	-6.222	52.891
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-101.206	-47.705	-24.854	114.614
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	47.868	-18.077	-2.121	51.212
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-99.617	-52.109	-23.398	114.832
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-23.525	-14.119	-7.785	28.520
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	49.583	-4.395	-9.863	50.745
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-104.283	-37.050	-26.384	113.771
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	48.154	-9.845	-5.901	49.503
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-101.541	-41.429	-24.766	112.429

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	46.545	-14.890	-2.067	48.913
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-98.673	-45.211	-23.234	110.996
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-23.418	-12.377	-7.576	27.550
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	53.106	-8.280	-10.519	54.767
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-102.584	-42.699	-26.403	114.209
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	50.678	-13.490	-6.204	52.808
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-101.181	-47.698	-24.855	114.588
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	47.798	-18.015	-2.109	51.124
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-99.593	-52.104	-23.400	114.809
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-23.520	-14.122	-7.788	28.518
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	49.388	-4.402	-9.817	50.546
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-104.345	-37.074	-26.394	113.837
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	47.998	-9.843	-5.875	49.348
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-101.605	-41.454	-24.776	112.498
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	46.428	-14.887	-2.054	48.800
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-98.737	-45.237	-23.243	111.066
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-23.439	-12.384	-7.579	27.571
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	53.132	-8.299	-10.530	54.797
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-102.600	-42.706	-26.404	114.227
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	50.713	-13.516	-6.213	52.850
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-101.197	-47.703	-24.855	114.604
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	47.833	-18.046	-2.115	51.168
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-99.608	-52.108	-23.400	114.824
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-23.523	-14.121	-7.787	28.520
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	49.485	-4.398	-9.840	50.645
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-104.317	-37.063	-26.390	113.808
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	48.076	-9.844	-5.888	49.425
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-101.576	-41.442	-24.772	112.467
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	46.486	-14.888	-2.060	48.856
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-98.708	-45.225	-23.239	111.034
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-23.429	-12.381	-7.578	27.561
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	21.506	-3.310	-4.077	22.138
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-40.972	-16.817	-10.270	45.464
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	20.697	-5.491	-2.356	21.542
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.444	-18.819	-9.679	45.645
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	19.683	-7.423	-0.697	21.048
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.849	-20.599	-9.125	45.777
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	11	Strain	13vYE18.3P	-7.134	-4.174	-2.328	8.588
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	20.284	-1.860	-3.823	20.725
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-41.385	-14.933	-10.257	45.177
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	19.811	-4.087	-2.232	20.351
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-40.398	-16.724	-9.619	44.768
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	19.218	-6.161	-0.669	20.193
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.365	-18.283	-9.019	44.331
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	11	Strain	13vYE18.3P	-7.179	-3.904	-2.316	8.494
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	21.503	-3.300	-4.075	22.133
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-40.957	-16.810	-10.268	45.448
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	20.686	-5.478	-2.353	21.528
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.429	-18.812	-9.677	45.630
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	19.670	-7.407	-0.694	21.030
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.835	-20.592	-9.123	45.762
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	11	Strain	13vYE18.3P	-7.132	-4.174	-2.328	8.586
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	20.235	-1.864	-3.812	20.675
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-41.407	-14.943	-10.262	45.201
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	19.774	-4.089	-2.225	20.314
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-40.421	-16.734	-9.623	44.793
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	19.192	-6.163	-0.666	20.168
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.387	-18.294	-9.023	44.356
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	11	Strain	13vYE18.3P	-7.184	-3.906	-2.317	8.500
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	21.505	-3.305	-4.076	22.136
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-40.965	-16.814	-10.269	45.457
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	20.691	-5.485	-2.354	21.535
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.437	-18.816	-9.678	45.638
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	19.677	-7.415	-0.696	21.039
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.843	-20.596	-9.124	45.770
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	11	Strain	13vYE18.3P	-7.134	-4.174	-2.328	8.587
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	20.260	-1.862	-3.818	20.700
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-41.397	-14.938	-10.260	45.190
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	19.792	-4.088	-2.229	20.332
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-40.410	-16.729	-9.621	44.782
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	19.205	-6.162	-0.667	20.180
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.377	-18.289	-9.021	44.344
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	11	Strain	13vYE18.3P	-7.182	-3.905	-2.317	8.497
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	13vP	20.162	-2.494	-3.750	20.659
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	13vYP	-37.738	-14.548	-9.262	41.492
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	19.742	-4.668	-2.191	20.405
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	-37.055	-16.290	-8.697	41.401

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	19.115	-6.675	-0.640	20.257
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	-36.328	-17.829	-8.170	41.283
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	10	Strain	13vE18.3P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	11	Strain	13vYE18.3P	-6.119	-3.454	-1.936	7.288
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1	Strain	13vP	30.568	13.454	-0.826	33.408
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7	Strain	13vYP	-33.357	-1.498	3.224	33.546
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	30.899	12.677	-0.806	33.408
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	-33.353	-1.532	3.269	33.547
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	31.168	12.004	-0.759	33.408
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	-33.349	-1.565	3.315	33.549
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	46.015	24.528	-2.510	52.204
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-47.121	0.633	3.874	47.284
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	46.639	23.398	-2.499	52.239
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-47.181	0.623	3.928	47.348
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	47.150	22.426	-2.448	52.269
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-47.239	0.615	3.983	47.411
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	48.356	17.008	-2.527	51.322
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-46.905	-4.855	3.875	47.315
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	48.969	15.828	-2.513	51.525
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-46.956	-4.946	3.929	47.379
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	49.478	14.790	-2.459	51.700
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-47.006	-5.036	3.984	47.442
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	44.716	23.492	-2.184	50.559
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-48.123	0.775	3.875	48.285
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	45.507	22.519	-2.201	50.821
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-48.181	0.765	3.930	48.347
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	46.168	21.675	-2.174	51.049
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-48.236	0.757	3.984	48.406
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	45.280	16.120	-2.220	48.115
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-47.883	-5.085	3.875	48.308
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	46.089	15.062	-2.238	48.540
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-47.931	-5.179	3.930	48.370
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	46.777	14.124	-2.214	48.913
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-47.977	-5.271	3.984	48.430
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	45.607	24.178	-2.381	51.675
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-47.863	0.738	3.875	48.025
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	46.329	23.126	-2.386	51.835
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-47.923	0.729	3.929	48.089
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	46.927	22.217	-2.349	51.974
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-47.981	0.721	3.984	48.152
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	47.090	16.622	-2.414	49.996
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-47.631	-5.026	3.875	48.052
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	47.817	15.501	-2.417	50.325
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-47.682	-5.119	3.930	48.117
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	48.428	14.509	-2.379	50.610
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-47.731	-5.211	3.984	48.179
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	43.529	20.392	-2.028	48.111
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-50.055	-1.389	3.877	50.224
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	43.971	19.271	-1.996	48.050
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-49.766	-1.418	3.931	49.941
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	44.281	18.285	-1.923	47.947
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-49.491	-1.444	3.985	49.672
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	43.986	18.126	-2.017	47.617
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-50.005	-3.103	3.877	50.251
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	44.449	17.006	-1.988	47.633
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-49.713	-3.151	3.931	49.968
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	44.779	16.015	-1.918	47.596
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-49.437	-3.197	3.985	49.700
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	43.635	20.337	-2.009	48.184
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-50.140	-1.339	3.877	50.307
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	44.096	19.233	-1.981	48.148
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-49.853	-1.367	3.931	50.026
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	44.421	18.260	-1.910	48.066
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-49.578	-1.394	3.985	49.757
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	43.466	17.999	-1.975	47.086
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-50.083	-3.161	3.877	50.332
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	43.943	16.888	-1.949	47.117
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-49.793	-3.209	3.931	50.051
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	44.289	15.906	-1.882	47.096
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-49.516	-3.255	3.985	49.783
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	43.607	20.392	-2.022	48.182
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-50.117	-1.353	3.877	50.285
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	44.060	19.279	-1.992	48.135
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-49.830	-1.381	3.931	50.004
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	44.379	18.300	-1.921	48.042
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-49.555	-1.407	3.985	49.735
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	43.747	18.055	-1.999	47.369
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-50.062	-3.145	3.877	50.311
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	44.219	16.940	-1.972	47.394
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-49.773	-3.193	3.931	50.030
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	44.559	15.953	-1.903	47.367
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-49.496	-3.240	3.985	49.762
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	74.504	36.704	-2.530	83.093
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-81.231	-1.117	7.533	81.587
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	75.386	34.830	-2.491	83.081
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-81.336	-1.168	7.645	81.703
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	76.129	33.224	-2.386	83.097

TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-81.439	-1.216	7.756	81.816
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	76.521	29.767	-2.532	82.146
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-81.036	-6.169	7.534	81.619
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	77.414	27.861	-2.492	82.313
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-81.133	-6.294	7.645	81.735
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	78.175	26.205	-2.388	82.485
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-81.228	-6.416	7.757	81.849
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	74.340	36.213	-2.382	82.725
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-81.672	-0.965	7.534	82.025
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	75.300	34.422	-2.355	82.828
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-81.777	-1.015	7.646	82.140
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	76.114	32.883	-2.261	82.944
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-81.879	-1.063	7.757	82.253
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	74.604	29.343	-2.380	80.203
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-81.455	-6.359	7.534	82.049
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	75.584	27.484	-2.355	80.460
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-81.552	-6.485	7.646	82.165
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	76.425	25.867	-2.265	80.716
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-81.645	-6.609	7.757	82.279
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	74.537	36.565	-2.472	83.060
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-81.556	-1.005	7.534	81.910
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	75.465	34.733	-2.440	83.111
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-81.662	-1.055	7.645	82.026
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	76.250	33.161	-2.342	83.181
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-81.765	-1.102	7.757	82.140
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	75.682	29.552	-2.474	81.285
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-81.347	-6.310	7.534	81.938
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	76.628	27.668	-2.442	81.507
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-81.444	-6.436	7.646	82.055
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	77.438	26.031	-2.346	81.729
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-81.539	-6.560	7.757	82.169
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	36.439	17.270	-1.002	40.337
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-39.722	-0.925	3.868	39.921
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	36.841	16.345	-0.979	40.315
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.741	-0.957	3.923	39.946
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	37.171	15.546	-0.924	40.302
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.760	-0.988	3.977	39.970
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	36.922	15.018	-0.995	39.872
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-39.672	-2.639	3.868	39.947
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	37.339	14.090	-0.974	39.921
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.688	-2.690	3.923	39.972
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	37.685	13.284	-0.920	39.968
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.705	-2.740	3.977	39.997
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	36.541	17.214	-0.983	40.405
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-39.801	-0.875	3.868	39.998
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	36.958	16.304	-0.962	40.406
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.819	-0.907	3.923	40.022
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	37.302	15.517	-0.909	40.411
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.838	-0.937	3.977	40.047
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	36.450	14.912	-0.961	39.395
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-39.744	-2.697	3.868	40.023
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	36.881	13.992	-0.942	39.457
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.760	-2.748	3.923	40.048
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	37.241	13.192	-0.891	39.518
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.776	-2.798	3.977	40.072
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	36.512	17.268	-0.996	40.402
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-39.779	-0.889	3.868	39.977
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	36.923	16.350	-0.974	40.393
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.799	-0.920	3.923	40.003
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	37.261	15.558	-0.920	40.389
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.817	-0.950	3.977	40.027
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	36.706	14.957	-0.981	39.648
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-39.725	-2.681	3.868	40.002
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	37.131	14.033	-0.961	39.706
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.742	-2.733	3.923	40.029
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	37.486	13.230	-0.909	39.762
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.758	-2.783	3.977	40.054
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	1	Strain	13vP	39.645	17.449	-0.894	43.324
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	7	Strain	13vYP	-43.395	-1.948	4.351	43.656
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	40.081	16.444	-0.868	43.332
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	-43.429	-1.994	4.412	43.698
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	40.447	15.578	-0.808	43.351
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	-43.462	-2.039	4.473	43.739
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	40.873	22.268	-2.835	46.632
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-40.692	0.922	2.910	40.806
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	41.461	21.276	-2.831	46.687
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.726	0.920	2.951	40.843
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	41.933	20.419	-2.791	46.724
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-40.758	0.919	2.991	40.878
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	43.286	14.774	-2.862	45.827
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-40.476	-4.566	2.911	40.836
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	43.847	13.725	-2.853	46.034
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-40.500	-4.649	2.951	40.873
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	44.304	12.795	-2.808	46.201
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-40.524	-4.732	2.992	40.909
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	39.132	21.036	-2.445	44.495
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-41.911	1.054	2.911	42.025
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	39.917	20.228	-2.474	44.818

TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-41.940	1.052	2.952	42.057
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	40.568	19.520	-2.464	45.087
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-41.969	1.051	2.993	42.089
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	39.891	13.746	-2.508	42.267
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-41.671	-4.806	2.911	42.048
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	40.688	12.845	-2.538	42.743
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-41.691	-4.893	2.952	42.081
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	41.359	12.035	-2.529	43.149
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-41.710	-4.977	2.993	42.112
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	40.290	21.840	-2.681	45.907
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-41.596	1.019	2.911	41.710
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	40.992	20.939	-2.695	46.109
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-41.629	1.018	2.951	41.745
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	41.567	20.155	-2.672	46.273
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-41.661	1.018	2.992	41.780
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	41.918	14.343	-2.733	44.388
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-41.363	-4.744	2.911	41.736
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	42.612	13.364	-2.745	44.743
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-41.387	-4.830	2.952	41.772
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	43.189	12.489	-2.719	45.040
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-41.410	-4.915	2.993	41.808
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	34.979	16.629	-1.858	38.775
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-40.274	-0.950	2.910	40.390
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	35.326	15.724	-1.833	38.711
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.954	-0.967	2.950	40.074
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	35.551	14.923	-1.772	38.597
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.649	-0.983	2.991	39.774
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	35.424	14.358	-1.846	38.268
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-40.224	-2.664	2.910	40.417
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	35.794	13.455	-1.823	38.283
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.902	-2.700	2.950	40.102
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	36.042	12.650	-1.765	38.238
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.595	-2.735	2.991	39.802
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	35.024	16.548	-1.831	38.780
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-40.397	-0.902	2.910	40.511
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	35.396	15.663	-1.809	38.749
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.076	-0.918	2.950	40.195
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	35.641	14.879	-1.752	38.662
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.771	-0.934	2.991	39.894
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	34.812	14.190	-1.791	37.636
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-40.340	-2.723	2.910	40.536
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	35.203	13.303	-1.772	37.675
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-40.016	-2.760	2.950	40.220
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	35.472	12.510	-1.718	37.653
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.709	-2.795	2.991	39.920
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	35.035	16.620	-1.850	38.822
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-40.364	-0.915	2.910	40.479
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	35.396	15.725	-1.826	38.775
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.044	-0.931	2.950	40.163
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	35.633	14.932	-1.767	38.676
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.739	-0.947	2.991	39.863
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	35.148	14.270	-1.823	37.978
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-40.310	-2.707	2.910	40.505
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	35.531	13.376	-1.802	38.008
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.987	-2.744	2.950	40.190
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	35.792	12.577	-1.747	37.977
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.680	-2.779	2.991	39.890
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	68.100	33.886	-2.671	76.111
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-74.062	-0.795	6.569	74.357
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	68.911	32.174	-2.636	76.098
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-74.122	-0.836	6.666	74.425
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	69.585	30.704	-2.542	76.100
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-74.179	-0.875	6.764	74.492
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	70.113	26.946	-2.672	75.161
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-73.867	-5.847	6.569	74.389
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	70.937	25.203	-2.638	75.327
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-73.919	-5.962	6.667	74.458
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	71.629	23.683	-2.544	75.486
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-73.968	-6.075	6.765	74.525
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	67.793	33.332	-2.502	75.586
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-74.572	-0.647	6.569	74.864
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	68.695	31.713	-2.482	75.702
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-74.631	-0.687	6.667	74.932
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	69.450	30.317	-2.400	75.817
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-74.688	-0.726	6.765	74.998
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	68.036	26.451	-2.497	73.040
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-74.355	-6.040	6.569	74.888
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	68.959	24.765	-2.479	73.313
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-74.405	-6.157	6.667	74.957
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	69.744	23.293	-2.401	73.571
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-74.454	-6.272	6.765	75.023
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	68.078	33.723	-2.605	76.017
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-74.438	-0.685	6.569	74.730
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	68.943	32.058	-2.579	76.075
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-74.498	-0.726	6.667	74.800
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	69.664	30.625	-2.492	76.139
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-74.557	-0.764	6.765	74.867
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	69.213	26.704	-2.605	74.232

TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-74.229	-5.990	6.569	74.759
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	70.097	24.988	-2.580	74.463
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-74.281	-6.107	6.667	74.829
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	70.845	23.491	-2.495	74.680
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-74.331	-6.221	6.765	74.897
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	28.858	13.934	-0.973	32.060
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-31.146	-0.540	2.902	31.286
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	29.174	13.199	-0.954	32.035
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-31.135	-0.562	2.943	31.279
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	29.425	12.563	-0.910	32.007
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-31.125	-0.583	2.984	31.273
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	29.332	11.677	-0.965	31.586
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-31.096	-2.254	2.902	31.312
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	29.665	10.941	-0.948	31.632
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-31.082	-2.295	2.943	31.306
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	29.932	10.298	-0.906	31.667
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-31.070	-2.335	2.984	31.300
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	28.906	13.854	-0.946	32.068
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-31.252	-0.491	2.902	31.391
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	29.242	13.138	-0.931	32.072
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-31.241	-0.513	2.943	31.383
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	29.511	12.517	-0.889	32.068
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-31.230	-0.533	2.984	31.377
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	28.787	11.539	-0.920	31.028
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-31.195	-2.313	2.902	31.415
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	29.139	10.815	-0.907	31.094
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-31.182	-2.354	2.943	31.408
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	29.425	10.182	-0.868	31.149
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-31.168	-2.395	2.984	31.402
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	28.911	13.923	-0.963	32.103
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-31.224	-0.504	2.902	31.363
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	29.239	13.198	-0.947	32.093
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-31.213	-0.526	2.943	31.356
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	29.500	12.569	-0.904	32.079
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-31.202	-0.546	2.984	31.350
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	29.086	11.604	-0.946	31.330
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-31.170	-2.297	2.902	31.389
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	29.431	10.874	-0.932	31.389
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-31.156	-2.338	2.943	31.382
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	29.710	10.235	-0.891	31.436
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-31.143	-2.379	2.984	31.376
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	13vP	27.902	12.280	-0.796	30.495
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	13vYP	-30.378	-1.364	2.902	30.547
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	28.202	11.571	-0.778	30.493
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	-30.365	-1.394	2.942	30.539
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	28.443	10.955	-0.734	30.489
TM1	Wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	-30.349	-1.424	2.983	30.529
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	13vYP	10.704	-8.742	2.692	14.080
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	10.930	-10.171	3.754	15.394
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	11.244	-11.547	4.821	16.823
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	13.575	-6.737	1.880	15.271
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	14.983	-8.955	3.648	17.832
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	16.424	-10.983	5.321	20.461
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	11.629	-19.176	1.911	22.508
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	13.591	-21.006	3.729	25.296
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	15.686	-22.543	5.416	27.992
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	9.204	-6.732	1.684	11.527
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	10.327	-9.033	3.465	14.151
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	11.649	-11.156	5.193	16.945
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	9.487	-18.786	1.677	21.112
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	10.618	-20.928	3.467	23.723
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	12.113	-22.816	5.212	26.353
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	11.329	-6.683	1.696	13.262
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	12.666	-8.970	3.500	15.910
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	14.130	-11.063	5.227	18.691
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	10.481	-19.321	1.714	22.047
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	12.105	-21.322	3.549	24.774

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	13.991	-23.035	5.290	27.466
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	19.369	-10.873	2.631	22.367
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	19.524	-12.777	4.085	23.688
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	19.793	-14.601	5.530	25.210
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	18.705	-14.697	2.607	23.930
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	19.043	-16.514	4.087	25.535
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	19.528	-18.216	5.547	27.275
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	18.700	-10.918	2.597	21.809
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	18.927	-12.811	4.066	23.214
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	19.269	-14.618	5.523	24.808
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	18.818	-14.621	2.603	23.972
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	18.997	-16.482	4.067	25.477
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	19.362	-18.238	5.527	27.167
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	19.032	-10.853	2.607	22.063
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	19.231	-12.754	4.071	23.432
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	19.543	-14.572	5.524	24.996
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	18.743	-14.726	2.597	23.977
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	19.011	-16.565	4.073	25.542
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	19.448	-18.292	5.535	27.266
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	23.641	-16.086	5.311	29.084
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	24.636	-19.901	8.104	32.690
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	25.768	-23.564	10.875	36.572
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	21.559	-27.552	5.288	35.382
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	23.148	-31.023	8.152	39.556
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	24.974	-34.233	10.953	43.767
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	20.934	-16.210	5.189	26.980
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	22.005	-20.013	8.018	30.807
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	23.272	-23.653	10.827	34.904
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	21.271	-27.279	5.195	34.980
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	22.267	-30.951	8.020	38.963
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	23.663	-34.387	10.843	43.127
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	22.241	-16.034	5.208	27.908
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	23.317	-19.857	8.035	31.663
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	24.559	-23.517	10.837	35.688
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	21.327	-27.661	5.201	35.313
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	22.668	-31.237	8.063	39.429
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	24.336	-34.555	10.887	43.644
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	12.550	-8.580	3.181	15.532
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	12.853	-10.349	4.470	17.097
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	13.241	-12.061	5.763	18.815
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	11.941	-12.396	3.166	17.501
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	12.416	-14.077	4.478	19.297
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	13.004	-15.668	5.782	21.167
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	11.941	-8.622	3.154	15.063

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	12.308	-10.379	4.456	16.705
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	12.760	-12.073	5.758	18.486
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	12.046	-12.325	3.158	17.521
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	12.377	-14.049	4.457	19.247
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	12.858	-15.691	5.762	21.088
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	12.244	-8.558	3.161	15.269
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	12.585	-10.323	4.459	16.877
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	13.012	-12.028	5.758	18.632
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	11.977	-12.426	3.155	17.544
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	12.389	-14.129	4.463	19.314
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	12.934	-15.743	5.770	21.177
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	13vYP	13.292	-11.448	3.709	17.930
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	13.617	-13.358	5.120	19.750
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	14.057	-15.201	6.540	21.713
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	11.652	-5.107	0.669	12.740
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	13.247	-7.004	2.260	15.154
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	14.879	-8.680	3.732	17.626
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	9.908	-17.527	0.732	20.147
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	12.011	-19.029	2.360	22.625
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	14.235	-20.218	3.834	25.022
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	6.771	-5.032	0.460	8.449
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	7.925	-7.047	2.049	10.801
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	9.306	-8.870	3.577	13.345
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	7.005	-17.097	0.444	18.482
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	8.216	-18.946	2.051	20.753
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	9.788	-20.528	3.597	23.025
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	9.171	-5.047	0.464	10.479
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	10.618	-7.037	2.088	12.908
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	12.214	-8.807	3.619	15.487
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	8.409	-17.681	0.496	19.585
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	10.146	-19.376	2.148	21.977
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	12.139	-20.766	3.687	24.334
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	16.551	-8.284	1.844	18.601
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	16.635	-9.739	2.977	19.505
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	16.804	-11.127	4.098	20.566
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	15.881	-12.110	1.818	20.054
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	16.148	-13.477	2.979	21.242
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	16.534	-14.743	4.114	22.531
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	15.767	-8.322	1.802	17.920
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	15.909	-9.771	2.952	18.901
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	16.143	-11.147	4.086	20.039
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	15.886	-12.025	1.809	20.006
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	15.979	-13.442	2.953	21.089
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	16.237	-14.768	4.089	22.326

TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	16.158	-8.266	1.813	18.240
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	16.281	-9.721	2.958	19.191
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	16.492	-11.105	4.088	20.299
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	15.867	-12.139	1.803	20.059
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	16.059	-13.532	2.960	21.207
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow		NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	16.395	-14.826	4.099	22.482
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	22.163	-14.133	4.317	26.637
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	23.164	-17.563	6.856	29.867
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	24.277	-20.840	9.360	33.336
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	20.085	-25.599	4.295	32.820
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	21.676	-28.685	6.903	36.611
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	23.480	-31.511	9.437	40.414
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	19.237	-14.242	4.181	24.298
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	20.275	-17.674	6.755	27.732
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	21.497	-20.943	9.301	31.421
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	19.572	-25.312	4.187	32.269
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	20.537	-28.612	6.758	35.862
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	21.889	-31.678	9.317	39.616
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	20.648	-14.083	4.201	25.344
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	21.716	-17.530	6.775	28.719
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	22.933	-20.813	9.315	32.340
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	19.738	-25.711	4.195	32.684
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	21.070	-28.910	6.804	36.415
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	22.710	-31.851	9.365	40.224
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	10.242	-6.289	2.286	12.234
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	10.497	-7.650	3.286	13.398
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	10.810	-8.962	4.283	14.681
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	9.631	-10.106	2.270	14.143
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	10.057	-11.378	3.293	15.538
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	10.571	-12.570	4.302	16.978
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	9.542	-6.326	2.252	11.668
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	9.847	-7.679	3.266	12.907
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	10.218	-8.979	4.274	14.258
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	9.647	-10.029	2.257	14.098
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	9.916	-11.350	3.266	15.421
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	10.315	-12.597	4.278	16.834
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	9.889	-6.268	2.260	11.924
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	10.178	-7.628	3.270	13.133
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	10.529	-8.936	4.276	14.457
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	9.622	-10.137	2.254	14.157
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	9.981	-11.434	3.275	15.526
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	10.450	-12.652	4.288	16.961
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		0.9	GW,T	Global	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		0.9	GW,T	Global	7	Strain	13vYP	9.890	-7.944	2.407	12.912
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		0.9	GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent		0.9	GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	10.088	-9.234	3.367	14.084

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	10.363	-10.476	4.332	15.359
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	20.284	9.213	4.790	22.788
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-20.838	7.880	5.012	22.835
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	20.838	7.880	5.748	23.008
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-20.838	7.880	5.012	22.835
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	21.314	6.479	6.738	23.274
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-20.838	7.880	5.012	22.835
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	4.566	1.728	1.529	5.116
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	30.430	17.442	6.312	35.638
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-27.241	13.950	6.010	31.190
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	32.321	15.925	7.941	36.896
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-27.658	14.382	6.008	31.748
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	34.104	14.131	9.710	38.172
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-28.029	14.753	6.007	32.239
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	12.522	5.464	1.649	13.762
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	33.086	11.408	6.351	35.569
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-29.348	7.451	5.976	30.863
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	34.580	9.374	7.943	36.698
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-29.929	7.396	5.972	31.402
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	35.696	7.088	9.585	37.634
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-30.438	7.358	5.968	31.879
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	15.228	0.883	1.601	15.337
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	25.016	13.320	5.741	28.917
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-32.401	18.515	5.955	37.789
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	26.185	12.128	6.938	29.679
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-33.513	19.410	5.947	39.182
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	27.550	10.883	8.258	30.751
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-34.480	20.175	5.940	40.388
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	6.934	7.457	1.691	10.322
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	27.611	10.585	6.065	30.186
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-36.359	7.488	5.955	37.597
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	29.665	8.994	7.579	31.911
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-37.775	7.549	5.947	38.978
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	31.788	7.158	9.283	33.880
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-38.999	7.612	5.940	40.176
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	6.148	1.077	1.676	6.463
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	28.189	15.886	6.050	32.918
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-30.730	17.154	5.978	35.698
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	30.067	14.671	7.523	34.291
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-31.632	17.913	5.973	36.839
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	32.026	13.246	9.165	35.848
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-32.420	18.563	5.968	37.832
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	10.521	7.089	1.642	12.792
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	31.154	11.070	6.284	33.654
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-34.123	7.373	5.956	35.415
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	33.302	9.294	7.924	35.471
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-35.288	7.394	5.949	36.541
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	35.278	7.215	9.711	37.295
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-36.297	7.424	5.942	37.522
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	11.695	0.909	1.604	11.839
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	27.231	13.462	5.995	30.963
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-25.957	10.916	6.011	28.794
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	28.223	11.798	7.328	31.455
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-25.972	11.000	6.011	28.839
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	29.143	10.010	8.729	32.026
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-25.987	11.071	6.011	28.879
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	7.978	2.835	1.780	8.652
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	27.879	11.570	6.006	30.776
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-26.452	8.904	6.002	28.548
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	28.759	9.750	7.329	31.239
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-26.505	8.846	6.001	28.579
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	29.472	7.808	8.691	31.704
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-26.551	8.798	6.001	28.608
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	7.923	1.701	1.782	8.298
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	26.779	12.861	5.926	30.292
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-26.188	11.624	6.004	29.274
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	27.549	11.193	7.188	30.593
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-26.257	11.775	6.003	29.396
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	28.236	9.436	8.494	30.958
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-26.320	11.905	6.002	29.504
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	7.160	3.147	1.791	8.023
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	27.475	11.782	6.008	30.492
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.128	8.539	6.004	29.067
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	28.533	10.016	7.358	31.122
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.269	8.466	6.003	29.177
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	29.498	8.116	8.779	31.829

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-27.393	8.408	6.002	29.276
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	6.650	1.598	1.793	7.071
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	26.987	13.239	5.956	30.644
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-26.104	11.435	6.008	29.125
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	27.883	11.591	7.253	31.055
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-26.154	11.567	6.007	29.222
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	28.713	9.837	8.611	31.549
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-26.200	11.680	6.007	29.308
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	7.737	3.102	1.781	8.524
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	27.776	11.635	6.018	30.710
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-26.903	8.611	6.002	28.878
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	28.794	9.842	7.366	31.308
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.015	8.540	6.001	28.961
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	29.678	7.914	8.772	31.943
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-27.113	8.482	6.000	29.035
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	7.415	1.590	1.784	7.790
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	51.689	26.805	11.604	59.371
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-51.543	22.843	11.928	57.626
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	53.718	23.720	14.174	60.408
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-51.690	23.150	11.928	57.880
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	55.634	20.377	16.893	61.610
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-51.826	23.412	11.928	58.106
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	13.758	8.861	4.894	17.081
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	54.123	21.257	11.642	59.301
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-53.439	16.859	11.898	57.285
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	55.766	17.683	14.175	60.195
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-53.733	16.719	11.895	57.518
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	56.999	13.863	16.766	61.009
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-53.992	16.606	11.893	57.727
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	15.547	3.735	4.865	16.713
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	49.227	24.180	11.279	55.993
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-53.591	25.983	11.895	60.734
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	50.520	21.171	13.557	56.429
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-54.106	26.611	11.891	61.457
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	51.755	18.057	15.924	57.080
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-54.568	27.149	11.887	62.097
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	10.742	10.551	4.920	15.841
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	51.627	21.631	11.577	57.160
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-57.175	15.906	11.895	60.527
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	53.813	18.285	14.155	58.571
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-57.965	15.772	11.891	61.238
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	55.883	14.666	16.899	60.196
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-58.659	15.670	11.887	61.869
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	9.966	3.468	4.900	11.635
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	50.508	25.784	11.434	57.850
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-52.880	25.057	11.911	59.717
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	52.303	22.823	13.873	58.728
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-53.272	25.588	11.909	60.287
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	54.063	19.673	16.452	59.837
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-53.627	26.042	11.906	60.793
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	12.733	10.253	4.892	17.064
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	53.314	21.374	11.655	58.609
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-55.938	16.095	11.891	59.410
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	55.451	17.927	14.262	59.997
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-56.566	15.951	11.887	59.962
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	57.317	14.187	16.997	61.445
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-57.118	15.839	11.883	60.453
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	13.336	3.365	4.862	14.588
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	24.349	12.153	5.768	27.818
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.886	10.511	6.018	27.677
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	25.135	10.631	6.947	28.162
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.900	10.594	6.018	27.721
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	25.863	9.014	8.180	28.585
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-24.913	10.665	6.018	27.760
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	6.149	2.712	1.818	6.962
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	24.992	10.258	5.779	27.626
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-25.382	8.499	6.009	27.433
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	25.672	8.582	6.947	27.946
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-25.434	8.441	6.008	27.463
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	26.206	6.815	8.145	28.276
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-25.479	8.392	6.008	27.490
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	6.352	1.586	1.816	6.794
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	23.950	11.577	5.703	27.205
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-25.100	11.212	6.010	28.140
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	24.535	10.053	6.815	27.377
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-25.165	11.362	6.010	28.258
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	25.051	8.468	7.961	27.616

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-25.224	11.491	6.009	28.362
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	5.468	3.024	1.827	6.510
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	24.610	10.480	5.782	27.366
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-26.040	8.127	6.010	27.933
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	25.455	8.852	6.978	27.839
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-26.177	8.053	6.010	28.039
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	26.220	7.119	8.230	28.389
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-26.297	7.993	6.009	28.134
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	5.148	1.480	1.826	5.659
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	24.131	11.942	5.731	27.528
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-25.021	11.025	6.014	27.996
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	24.830	10.437	6.876	27.799
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-25.068	11.156	6.014	28.090
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	25.477	8.854	8.069	28.152
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-25.112	11.268	6.014	28.173
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	5.950	2.978	1.819	6.897
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	24.894	10.326	5.791	27.565
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-25.821	8.202	6.008	27.751
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	25.700	8.672	6.983	28.009
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-25.930	8.130	6.008	27.831
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	26.390	6.914	8.222	28.492
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-26.025	8.071	6.007	27.902
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	5.879	1.472	1.817	6.327
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	26.996	12.262	6.436	30.341
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-27.976	10.580	6.767	30.666
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	27.719	10.482	7.709	30.621
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-27.976	10.580	6.767	30.666
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	28.339	8.615	9.024	30.963
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-27.976	10.580	6.767	30.666
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	5.641	2.307	2.074	6.438
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	26.477	15.645	5.043	31.165
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.056	11.990	4.500	25.504
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	28.400	14.440	6.506	32.518
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.587	12.465	4.497	26.187
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	30.190	12.938	8.105	33.830
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-23.055	12.872	4.495	26.785
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	12.692	5.177	1.151	13.755
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	29.115	9.606	5.082	31.077
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-24.171	5.493	4.466	25.187
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	30.657	7.893	6.507	32.319
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-24.868	5.482	4.461	25.853
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	31.827	5.914	7.988	33.343
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-25.476	5.482	4.456	26.437
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	15.588	0.604	1.097	15.638
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	19.925	11.008	4.382	23.181
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.336	16.978	4.437	33.329
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	21.245	10.259	5.376	24.197
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-29.621	17.939	4.428	34.912
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	22.834	9.448	6.518	25.557
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-30.727	18.757	4.420	36.270
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	6.580	7.261	1.196	9.872
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	22.464	8.248	4.702	24.388
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-32.295	5.951	4.437	33.137
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	24.592	7.076	6.000	26.284
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-33.884	6.077	4.428	34.708
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	26.828	5.652	7.502	28.425
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-35.246	6.193	4.420	36.058
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	5.771	0.882	1.181	5.956
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	23.895	13.935	4.755	28.067
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-26.361	15.502	4.463	30.905
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	25.927	13.103	6.060	29.675
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-27.426	16.323	4.456	32.226
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	28.040	12.032	7.548	31.432
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-28.347	17.023	4.450	33.364
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	10.470	6.877	1.143	12.579
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	26.772	9.080	4.982	28.706
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-29.763	5.724	4.440	30.632
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	29.014	7.675	6.443	30.696
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-31.092	5.808	4.432	31.939
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	31.099	5.947	8.062	32.672
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-32.235	5.888	4.425	33.066
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	11.755	0.704	1.100	11.827
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.038	10.649	4.550	24.014
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-19.641	8.528	4.508	21.882
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.878	9.399	5.592	24.460
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.667	8.616	4.508	21.940
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	22.670	8.042	6.695	24.968

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-19.692	8.691	4.508	21.992
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	7.273	2.346	1.308	7.753
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.686	8.757	4.561	23.828
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.135	6.515	4.499	21.636
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	22.415	7.351	5.593	24.244
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.200	6.461	4.498	21.680
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	22.999	5.841	6.657	24.645
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-20.257	6.417	4.498	21.720
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	7.157	1.211	1.312	7.376
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	20.431	9.978	4.468	23.172
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.020	9.291	4.500	22.525
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	21.041	8.731	5.431	23.419
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-20.122	9.455	4.499	22.683
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	21.599	7.418	6.432	23.725
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-20.214	9.596	4.498	22.824
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	6.110	2.688	1.323	6.805
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	21.136	8.902	4.551	23.381
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.959	6.206	4.500	22.317
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	22.039	7.560	5.604	23.964
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.134	6.146	4.499	22.464
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	22.882	6.104	6.721	24.618
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.287	6.099	4.498	22.596
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	5.523	1.137	1.327	5.793
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	20.732	10.398	4.506	23.627
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-19.886	9.083	4.504	22.321
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	21.483	9.171	5.511	24.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.962	9.225	4.503	22.447
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	22.198	7.857	6.569	24.447
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-20.031	9.347	4.503	22.559
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	6.918	2.636	1.310	7.518
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.525	8.796	4.568	23.697
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.685	6.260	4.498	22.075
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	22.400	7.424	5.624	24.259
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.823	6.199	4.497	22.186
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	23.170	5.935	6.732	24.847
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-20.944	6.149	4.496	22.287
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	6.520	1.122	1.314	6.745
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	46.595	24.491	10.245	53.627
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-45.690	20.629	10.422	51.203
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	48.561	21.769	12.584	54.685
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-45.868	20.948	10.422	51.490
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	50.426	18.793	15.070	55.884
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-46.030	21.220	10.422	51.746
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	13.820	8.454	4.405	16.789
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	49.028	18.943	10.283	53.556
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-47.587	14.646	10.392	50.862
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	50.609	15.734	12.586	54.472
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-47.911	14.517	10.389	51.129
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	51.792	12.281	14.944	55.286
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-48.197	14.415	10.386	51.367
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	15.709	3.330	4.375	16.643
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	43.769	21.700	9.892	49.844
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-48.113	23.912	10.386	54.722
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	44.987	19.078	11.922	50.299
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-48.706	24.569	10.382	55.531
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	46.189	16.365	14.041	50.974
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-49.236	25.133	10.378	56.246
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	10.467	10.197	4.433	15.271
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	46.184	19.158	10.190	51.028
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-51.697	13.834	10.386	54.515
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	48.303	16.202	12.522	52.464
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-52.565	13.729	10.382	55.312
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	50.340	12.981	15.021	54.113
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-53.327	13.654	10.378	56.017
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	9.667	3.113	4.414	11.074
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	45.274	23.407	10.064	51.951
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-47.281	22.940	10.403	53.572
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	47.029	20.828	12.269	52.878
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-47.737	23.494	10.401	54.212
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	48.775	18.065	14.616	54.027
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-48.147	23.970	10.398	54.779
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	12.671	9.886	4.402	16.663
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	48.083	18.998	10.285	52.713
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-50.339	13.978	10.383	53.266
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	50.177	15.932	12.658	54.146
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-51.031	13.858	10.379	53.888
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	52.024	12.578	15.160	55.629

TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-51.640	13.767	10.375	54.441
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	13.322	3.000	4.372	14.339
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	18.731	9.601	4.368	21.497
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.818	8.216	4.513	21.023
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	19.398	8.461	5.286	21.813
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.842	8.304	4.513	21.080
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	20.024	7.239	6.252	22.191
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-18.866	8.378	4.513	21.130
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	5.561	2.243	1.343	6.145
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	19.374	7.707	4.379	21.305
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-19.314	6.204	4.504	20.780
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	19.935	6.413	5.286	21.597
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-19.376	6.150	4.503	20.822
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	20.366	5.040	6.216	21.882
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-19.432	6.105	4.503	20.860
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	5.756	1.116	1.342	6.014
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	18.196	8.963	4.292	20.733
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-19.174	8.971	4.505	21.643
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	18.654	7.829	5.137	20.873
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.270	9.133	4.504	21.795
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	19.071	6.650	6.009	21.072
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-19.358	9.272	4.503	21.931
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	4.587	2.584	1.355	5.437
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	18.862	7.869	4.372	20.900
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.113	5.886	4.505	21.436
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	19.583	6.631	5.300	21.344
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.282	5.824	4.504	21.577
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	20.251	5.304	6.280	21.856
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-20.431	5.775	4.503	21.703
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	4.224	1.039	1.355	4.556
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	18.459	9.366	4.327	21.146
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-19.047	8.766	4.509	21.447
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	19.045	8.249	5.210	21.399
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.119	8.907	4.509	21.568
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	19.603	7.068	6.135	21.722
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-19.185	9.027	4.508	21.676
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	5.264	2.531	1.345	5.994
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	19.224	7.751	4.387	21.186
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-19.847	5.943	4.503	21.202
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	19.917	6.485	5.317	21.611
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-19.981	5.880	4.502	21.309
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	20.518	5.129	6.288	22.064
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-20.099	5.830	4.502	21.406
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	5.164	1.025	1.343	5.434
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	18.337	8.329	4.317	20.598
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-18.786	7.104	4.510	20.584
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	18.841	7.125	5.184	20.800
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-18.786	7.104	4.510	20.584
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	19.274	5.859	6.080	21.043
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-18.786	7.104	4.510	20.584
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 wit	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	4.222	1.561	1.373	4.706
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	18.669	12.136	1.670	22.329
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-18.684	12.133	5.283	22.896
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	18.669	12.136	1.670	22.329
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-18.684	12.133	5.283	22.896
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	18.669	12.136	1.670	22.329
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-18.684	12.133	5.283	22.896
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	-3.606	2.335	1.094	4.433
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 10°C GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.862	13.751	1.995	25.904
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-33.776	15.045	6.398	37.525
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.916	13.756	1.997	25.952
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-35.137	15.404	6.406	38.896
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.963	13.761	1.998	25.995
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-36.311	15.724	6.413	40.086
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-10.343	4.031	1.347	11.182
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.420	14.385	1.976	25.878
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.711	24.884	6.398	37.790
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	21.441	14.429	1.976	25.919
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.605	25.990	6.406	39.176
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	21.462	14.468	1.976	25.959
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-29.386	26.939	6.413	40.377
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-7.916	7.792	1.347	11.189
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	28.104	16.749	2.125	32.786
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.179	13.698	6.352	27.663
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	28.924	17.170	2.143	33.705
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.265	13.656	6.353	27.715

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	29.627	17.533	2.159	34.494
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-23.340	13.621	6.355	27.761
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-4.745	2.620	1.319	5.578
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	26.943	19.035	2.125	33.057
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.078	15.691	6.329	27.815
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	27.673	19.621	2.143	33.991
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.079	15.791	6.328	27.873
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	28.301	20.123	2.159	34.793
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-22.083	15.877	6.328	27.925
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-4.304	3.239	1.309	5.544
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	25.328	15.274	2.072	29.650
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-29.036	13.888	6.385	32.814
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	25.833	15.517	2.084	30.207
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-29.851	14.042	6.391	33.602
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	26.271	15.730	2.095	30.692
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-30.561	14.186	6.396	34.295
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-8.026	3.315	1.339	8.787
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	24.282	16.976	2.049	29.699
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-24.675	20.992	6.355	33.014
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	24.715	17.343	2.059	30.263
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-25.157	21.681	6.359	33.814
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	25.093	17.660	2.068	30.754
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-25.587	22.276	6.362	34.516
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-6.291	5.956	1.327	8.764
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	41.564	26.700	2.458	49.462
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.616	14.140	6.349	29.090
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	41.572	26.686	2.458	49.462
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.765	14.100	6.350	29.196
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	41.579	26.675	2.458	49.461
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-24.895	14.070	6.351	29.293
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-5.198	2.727	1.317	6.016
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	41.448	27.263	2.454	49.671
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.176	16.895	6.349	29.375
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	41.448	27.281	2.454	49.681
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-23.214	17.056	6.350	29.498
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	41.448	27.297	2.453	49.689
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-23.251	17.195	6.351	29.607
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-4.622	3.632	1.317	6.024
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	42.123	26.812	2.467	49.993
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.452	14.698	6.347	28.396
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	42.208	26.828	2.469	50.073
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.465	14.671	6.348	28.392
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	42.282	26.845	2.470	50.145
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-23.475	14.649	6.348	28.390
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-4.543	2.829	1.315	5.511
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	41.847	27.773	2.467	50.286
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.189	15.590	6.343	28.653
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	41.911	27.853	2.469	50.382
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-23.181	15.620	6.343	28.663
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	41.967	27.921	2.470	50.467
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-23.175	15.645	6.343	28.672
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-4.438	2.987	1.313	5.508
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	41.886	26.696	2.464	49.731
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.120	14.234	6.350	28.718
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	41.936	26.694	2.466	49.772
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.207	14.187	6.351	28.768
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	41.980	26.694	2.467	49.810
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-24.283	14.150	6.352	28.814
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-4.906	2.723	1.317	5.763
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	41.624	27.591	2.459	49.999
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.079	16.416	6.344	29.024
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	41.655	27.644	2.460	50.054
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-23.086	16.524	6.344	29.090
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	41.682	27.691	2.460	50.102
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-23.094	16.616	6.344	29.149
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-4.490	3.361	1.314	5.760
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	43.999	28.142	3.682	52.359
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-52.363	27.724	12.613	60.577
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	44.026	28.130	3.683	52.375
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-53.155	27.760	12.617	61.280
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	44.050	28.120	3.684	52.390
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-53.848	27.808	12.621	61.905
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-16.405	7.661	3.607	18.461
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	43.633	28.824	3.665	52.422
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-46.871	36.718	12.613	60.862
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	43.632	28.853	3.665	52.437
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-47.240	37.436	12.617	61.581

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	43.632	28.878	3.665	52.451
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-47.577	38.056	12.620	62.219
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-13.709	11.839	3.607	18.469
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	46.749	28.970	3.731	55.123
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-46.412	28.871	12.597	56.092
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	47.156	29.131	3.739	55.555
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-46.468	28.815	12.598	56.110
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	47.514	29.277	3.747	55.935
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-46.516	28.770	12.599	56.126
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-12.626	7.674	3.594	15.206
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	45.697	31.125	3.731	55.415
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-45.415	30.761	12.576	56.275
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	46.023	31.440	3.739	55.862
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-45.394	30.839	12.576	56.301
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	46.313	31.716	3.747	56.257
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-45.378	30.906	12.575	56.324
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-12.137	8.361	3.583	15.167
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	45.501	28.449	3.713	53.791
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-49.714	27.735	12.613	58.308
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	45.733	28.519	3.718	54.025
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-50.167	27.686	12.616	58.672
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	45.937	28.585	3.723	54.232
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-50.564	27.655	12.619	58.998
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-14.717	7.440	3.605	16.880
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	44.555	30.092	3.692	53.892
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-45.753	34.261	12.586	58.528
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	44.716	30.277	3.696	54.128
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-45.902	34.701	12.587	58.903
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	44.861	30.439	3.699	54.339
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-46.043	35.081	12.588	59.237
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-12.778	10.364	3.591	16.840
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.492	13.652	1.982	25.538
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.641	13.507	6.343	27.956
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.501	13.639	1.983	25.539
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.786	13.465	6.343	28.059
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.509	13.628	1.983	25.540
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-23.913	13.433	6.344	28.151
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-5.018	2.610	1.316	5.807
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.360	14.205	1.979	25.729
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.201	16.262	6.343	28.241
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	21.360	14.223	1.979	25.739
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.235	16.421	6.343	28.360
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	21.360	14.239	1.979	25.747
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-22.268	16.557	6.344	28.465
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-4.442	3.515	1.316	5.815
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	22.150	13.828	1.994	26.188
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.497	14.079	6.341	27.286
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	22.249	13.854	1.997	26.286
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.510	14.052	6.341	27.283
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	22.337	13.880	1.998	26.374
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-22.521	14.029	6.341	27.281
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-4.377	2.721	1.314	5.319
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	21.874	14.790	1.994	26.480
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.235	14.971	6.337	27.544
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	21.952	14.879	1.996	26.595
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.228	15.001	6.337	27.555
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	22.022	14.956	1.998	26.696
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-22.222	15.026	6.337	27.564
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-4.272	2.879	1.312	5.316
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	21.872	13.685	1.990	25.877
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.155	13.608	6.344	27.597
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	21.931	13.690	1.992	25.930
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.241	13.560	6.344	27.645
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	21.983	13.695	1.993	25.976
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-23.315	13.522	6.345	27.689
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-4.733	2.611	1.316	5.563
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.596	14.571	1.985	26.127
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.115	15.791	6.338	27.904
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.634	14.630	1.986	26.192
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.121	15.897	6.338	27.968
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	21.668	14.681	1.987	26.249
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-22.127	15.988	6.338	28.025
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-4.317	3.249	1.313	5.560
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	23.339	15.171	2.210	27.924
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-25.085	16.290	7.131	30.748
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	23.339	15.171	2.210	27.924
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-25.085	16.290	7.131	30.748

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	23.339	15.171	2.210	27.924
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-25.085	16.290	7.131	30.748
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	-4.839	3.133	1.477	5.951
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	17.857	11.147	1.532	21.107
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-30.120	12.671	4.827	33.031
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	17.926	11.162	1.534	21.173
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-31.636	13.130	4.836	34.592
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.986	11.176	1.536	21.231
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-32.934	13.532	4.844	35.934
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-9.923	3.759	1.023	10.660
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	17.398	11.771	1.512	21.060
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-24.055	22.509	4.827	33.296
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	17.433	11.824	1.513	21.119
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-25.104	23.716	4.836	34.872
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	17.466	11.870	1.513	21.172
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-26.010	24.746	4.844	36.226
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-7.496	7.521	1.023	10.668
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	25.631	15.141	1.698	29.817
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.768	10.185	4.769	21.028
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	26.576	15.643	1.719	30.886
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.869	10.151	4.770	21.098
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	27.381	16.073	1.737	31.798
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.957	10.126	4.771	21.160
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.751	1.977	0.992	4.355
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	24.469	17.427	1.698	30.089
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.667	12.178	4.745	21.180
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	25.325	18.095	1.719	31.172
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.684	12.287	4.745	21.256
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	26.055	18.663	1.737	32.097
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-16.701	12.381	4.744	21.324
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-3.312	2.597	0.982	4.321
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	22.290	13.299	1.632	26.007
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.711	11.080	4.810	27.505
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	22.904	13.613	1.647	26.694
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-25.654	11.316	4.816	28.449
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	23.431	13.884	1.659	27.287
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-26.468	11.529	4.822	29.270
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-7.465	2.952	1.015	8.091
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.256	15.009	1.609	26.071
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.360	18.189	4.780	27.717
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.800	15.448	1.622	26.768
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.970	18.962	4.784	28.674
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	22.271	15.826	1.633	27.370
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-21.506	19.626	4.788	29.506
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-5.734	5.595	1.002	8.074
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	38.335	24.601	2.013	45.594
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-19.083	10.547	4.765	22.318
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	38.344	24.588	2.013	45.594
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.261	10.527	4.766	22.462
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	38.352	24.577	2.014	45.595
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-19.418	10.514	4.767	22.590
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-4.229	2.100	0.990	4.825
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	38.220	25.164	2.009	45.804
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.643	13.302	4.765	22.604
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	38.220	25.183	2.009	45.815
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.710	13.483	4.766	22.763
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	38.221	25.199	2.009	45.824
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-17.773	13.638	4.767	22.904
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-3.653	3.005	0.990	4.833
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	39.026	24.798	2.025	46.283
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.728	10.981	4.762	21.390
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	39.130	24.828	2.028	46.386
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.742	10.955	4.762	21.388
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	39.225	24.858	2.030	46.483
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.754	10.934	4.762	21.387
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.448	2.119	0.987	4.165
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	38.750	25.760	2.025	46.576
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.465	11.873	4.758	21.647
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	38.837	25.855	2.028	46.700
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.458	11.903	4.758	21.659
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	38.910	25.934	2.030	46.805
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-17.453	11.929	4.758	21.669
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-3.342	2.277	0.985	4.163
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	38.726	24.642	2.021	45.946
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.491	10.579	4.766	21.829
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	38.787	24.647	2.023	46.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.593	10.542	4.766	21.899

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	38.841	24.653	2.024	46.049
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-18.683	10.514	4.767	21.962
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	-3.877	2.057	0.989	4.499
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	38.466	25.537	2.016	46.215
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.450	12.761	4.759	22.136
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	38.507	25.598	2.017	46.283
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.472	12.879	4.760	22.221
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	38.545	25.651	2.018	46.344
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-17.494	12.980	4.760	22.298
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	-3.461	2.695	0.986	4.496
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	40.688	25.990	3.235	48.389
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-47.446	24.531	11.033	54.540
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	40.718	25.979	3.236	48.408
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-48.308	24.612	11.037	55.328
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	40.744	25.971	3.237	48.426
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-49.061	24.700	11.042	56.027
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-15.626	7.157	3.281	17.498
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	40.314	26.666	3.218	48.442
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-41.954	33.525	11.033	54.825
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	40.316	26.697	3.218	48.461
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-42.393	34.288	11.037	55.629
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	40.318	26.723	3.218	48.477
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-42.791	34.948	11.041	56.341
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-12.931	11.335	3.281	17.506
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	43.829	27.072	3.293	51.621
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-41.000	25.356	11.014	49.449
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	44.291	27.268	3.303	52.116
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-41.058	25.303	11.015	49.471
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	44.695	27.444	3.312	52.553
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-41.109	25.258	11.016	49.490
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-11.630	7.029	3.266	13.977
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	42.777	29.227	3.293	51.913
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-40.002	27.246	10.993	49.632
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	43.158	29.578	3.303	52.424
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-39.984	27.326	10.992	49.661
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	43.494	29.883	3.312	52.874
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-39.970	27.394	10.992	49.687
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	-11.142	7.716	3.255	13.938
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	42.398	26.431	3.271	50.069
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-44.557	24.386	11.031	51.978
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	42.661	26.523	3.277	50.341
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-45.050	24.363	11.035	52.391
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	42.893	26.606	3.283	50.582
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-45.481	24.354	11.038	52.759
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	-13.845	6.875	3.278	15.801
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	41.446	28.072	3.250	50.163
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-40.596	30.912	11.004	52.199
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	41.639	28.277	3.254	50.438
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-40.785	31.378	11.006	52.623
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	41.812	28.457	3.259	50.682
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-40.961	31.781	11.007	53.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	-11.905	9.800	3.264	15.762
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	17.396	10.989	1.517	20.632
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.325	10.055	4.760	21.437
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	17.407	10.978	1.517	20.636
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.498	10.031	4.761	21.575
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.417	10.969	1.518	20.639
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-18.650	10.015	4.761	21.698
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-4.083	2.005	0.989	4.654
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	17.258	11.538	1.513	20.814
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.885	12.810	4.760	21.722
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	17.259	11.557	1.513	20.826
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.947	12.987	4.761	21.875
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	17.260	11.574	1.513	20.837
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-17.006	13.139	4.761	22.012
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-3.506	2.910	0.989	4.662
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	18.276	11.310	1.534	21.547
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-16.999	10.508	4.757	20.543
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	18.408	11.358	1.537	21.685
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.013	10.482	4.757	20.541
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	18.525	11.402	1.540	21.807
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.024	10.460	4.757	20.540
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.320	2.037	0.986	4.018
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	18.000	12.272	1.534	21.839
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.737	11.400	4.753	20.801
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	18.111	12.382	1.537	21.993
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.730	11.431	4.753	20.812

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	18.210	12.478	1.540	22.129
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-16.725	11.457	4.752	20.822
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	-3.215	2.195	0.984	4.015
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	17.895	11.100	1.528	21.113
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.747	10.096	4.760	20.966
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	17.973	11.117	1.530	21.188
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.847	10.058	4.761	21.032
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	18.041	11.133	1.531	21.255
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-17.935	10.028	4.762	21.092
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	-3.740	1.968	0.988	4.340
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	17.613	11.982	1.523	21.356
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.707	12.279	4.754	21.272
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	17.670	12.053	1.524	21.444
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.727	12.395	4.754	21.355
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	17.721	12.115	1.525	21.521
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-16.747	12.495	4.754	21.429
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	-3.324	2.606	0.985	4.337
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	8vE22.7P	17.264	11.223	1.514	20.647
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-16.844	10.938	4.755	20.639
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	8vE31.4P	17.264	11.223	1.514	20.647
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-16.844	10.938	4.755	20.639
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	5	Strain	8vE34.3P	17.264	11.223	1.514	20.647
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-16.844	10.938	4.755	20.639
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	9vE38.6P	-3.251	2.105	0.985	3.996
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1	Strain	8zE22.7P	5.731	21.516	0.785	22.280
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-1.105	-0.129	1.456	1.832
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	3	Strain	8zE31.4P	5.731	21.516	0.785	22.280
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-2.224	0.095	2.483	3.335
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	5	Strain	8zE34.3P	5.731	21.516	0.785	22.280
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.144	-0.601	3.043	3.771
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	7.494	32.504	0.812	33.366
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.210	0.074	1.531	1.953
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	7.657	33.446	0.793	34.321
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.233	0.273	2.414	3.300
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	7.799	34.252	0.777	35.137
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.350	-0.212	2.878	3.722
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	9.629	31.780	0.812	33.217
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.321	-0.357	1.877	2.323
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	9.953	32.671	0.793	34.163
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.657	-0.056	3.187	4.150
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	10.230	33.433	0.777	34.972
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.623	-1.154	4.185	5.072
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	6.521	25.278	0.968	26.124
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.592	0.741	1.835	2.540
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	6.520	25.330	0.968	26.173
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.750	1.112	2.964	4.194
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	6.520	25.374	0.968	26.216
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-3.071	0.298	3.987	5.042
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	6.699	24.354	0.957	25.276
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.442	-1.096	1.817	2.566
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	6.712	24.349	0.956	25.275
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.880	-0.866	3.122	4.334
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	6.723	24.346	0.956	25.275
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.535	-1.881	3.650	4.826
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	6.915	29.066	0.895	29.891
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.412	0.533	1.618	2.212
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	7.001	29.618	0.885	30.447
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.413	0.781	2.552	3.598
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	7.077	30.095	0.876	30.928
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.819	0.222	3.390	4.414
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	8.269	27.944	0.879	29.155
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.409	-0.846	1.931	2.536
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	8.460	28.430	0.868	29.675
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.801	-0.539	3.264	4.334
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	8.623	28.853	0.858	30.126
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.654	-1.735	4.122	5.200
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	12.644	48.574	0.478	50.195
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.250	-0.029	1.683	2.096
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	12.649	48.672	0.476	50.291

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.359	0.212	2.706	3.596
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	12.654	48.758	0.474	50.376
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.291	-0.464	3.258	4.009
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	13.151	48.272	0.478	50.034
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.251	-0.259	1.726	2.148
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	13.194	48.351	0.476	50.121
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.492	-0.003	2.886	3.814
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	13.231	48.421	0.474	50.199
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.419	-0.852	3.606	4.425
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	12.719	48.191	0.492	49.844
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.292	0.321	1.718	2.174
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	12.718	48.214	0.492	49.866
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.448	0.609	2.805	3.772
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	12.718	48.234	0.492	49.885
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.463	-0.134	3.509	4.289
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	12.758	47.460	0.489	49.147
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.256	-0.618	1.715	2.214
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	12.760	47.441	0.489	49.130
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.487	-0.397	2.844	3.799
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	12.762	47.426	0.488	49.116
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.313	-1.208	3.416	4.299
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	12.657	48.448	0.486	50.076
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.267	0.211	1.683	2.118
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	12.657	48.512	0.485	50.138
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.383	0.468	2.723	3.649
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	12.657	48.567	0.485	50.192
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.383	-0.211	3.356	4.121
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	12.974	47.782	0.482	49.515
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.260	-0.501	1.740	2.206
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	12.998	47.807	0.481	49.544
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.507	-0.255	2.896	3.839
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	13.018	47.829	0.480	49.572
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.380	-1.120	3.556	4.423
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	13.275	53.810	1.536	55.444
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.985	-0.023	2.688	3.342
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	13.320	54.274	1.527	55.906
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.296	0.316	3.928	5.138
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	13.362	54.681	1.519	56.311
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-3.276	-0.496	4.676	5.731
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	15.208	53.128	1.536	55.283
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.100	-0.446	2.986	3.678
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	15.398	53.544	1.527	55.736
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.819	-0.006	4.696	6.053
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	15.563	53.911	1.519	56.133
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-3.745	-1.451	6.037	7.251
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	13.353	50.903	1.604	52.650
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.239	0.647	2.901	3.721
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	13.349	50.939	1.604	52.683
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.711	1.127	4.376	5.847
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	13.345	50.969	1.604	52.711
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-4.001	0.005	5.722	6.983
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	13.524	50.002	1.593	51.823
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.096	-1.153	2.884	3.747
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	13.532	49.983	1.592	51.807
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.863	-0.799	4.539	6.013
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	13.540	49.968	1.592	51.794
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-3.439	-2.101	5.361	6.707
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	13.200	52.407	1.577	54.067
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.095	0.437	2.723	3.463
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	13.211	52.658	1.573	54.313
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.408	0.807	4.013	5.326
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	13.223	52.879	1.569	54.530
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-3.685	-0.055	5.110	6.300
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	14.426	51.315	1.562	53.327
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.127	-0.918	3.011	3.799
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	14.531	51.496	1.557	53.530

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.900	-0.480	4.735	6.153
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	14.621	51.659	1.553	53.711
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-3.666	-1.986	5.890	7.216
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	6.515	25.561	0.950	26.395
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.245	-0.029	1.680	2.092
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	6.524	25.677	0.948	26.510
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.341	0.211	2.695	3.576
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	6.533	25.779	0.946	26.611
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.272	-0.458	3.241	3.985
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	7.021	25.259	0.950	26.234
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.246	-0.258	1.724	2.142
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	7.069	25.356	0.948	26.340
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.472	-0.004	2.873	3.790
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	7.110	25.442	0.946	26.434
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.396	-0.846	3.586	4.395
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	6.557	25.054	0.967	25.915
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.287	0.321	1.716	2.169
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	6.556	25.078	0.967	25.939
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.429	0.608	2.792	3.751
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	6.555	25.099	0.967	25.959
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.442	-0.127	3.490	4.261
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	6.591	24.306	0.964	25.202
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.251	-0.617	1.712	2.208
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	6.593	24.288	0.963	25.185
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.468	-0.398	2.832	3.777
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	6.595	24.273	0.963	25.171
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.292	-1.203	3.398	4.272
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	6.513	25.380	0.960	26.219
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.262	0.212	1.681	2.112
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	6.515	25.453	0.959	26.292
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.365	0.468	2.711	3.628
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	6.518	25.518	0.958	26.354
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.363	-0.205	3.338	4.095
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	6.825	24.696	0.956	25.640
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.255	-0.501	1.737	2.201
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	6.851	24.729	0.955	25.679
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.486	-0.256	2.883	3.816
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	6.874	24.760	0.954	25.714
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.358	-1.114	3.537	4.394
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8zE22.7P	7.165	26.899	1.104	27.858
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-1.330	-0.155	1.881	2.309
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8zE31.4P	7.165	26.899	1.104	27.858
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-2.525	0.108	3.002	3.924
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8zE34.3P	7.165	26.899	1.104	27.858
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.436	-0.683	3.660	4.450
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	6.752	29.720	0.501	30.482
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.033	0.094	1.170	1.564
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	6.955	30.809	0.480	31.588
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.020	0.264	1.996	2.852
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	7.127	31.730	0.461	32.524
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.174	-0.165	2.416	3.254
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	8.887	28.997	0.501	30.332
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.131	-0.334	1.516	1.921
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	9.251	30.034	0.479	31.430
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.384	-0.067	2.734	3.628
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	9.558	30.912	0.461	32.359
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.361	-1.077	3.647	4.476
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	5.277	20.610	0.696	21.286
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.453	0.750	1.501	2.219
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	5.279	20.671	0.695	21.346
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.549	1.097	2.559	3.775
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	5.281	20.724	0.695	21.398
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.861	0.349	3.499	4.533
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	5.450	19.666	0.685	20.418
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.306	-1.072	1.483	2.248
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	5.465	19.669	0.684	20.426

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.665	-0.869	2.707	3.897
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	5.478	19.674	0.683	20.434
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.353	-1.822	3.183	4.358
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	5.977	25.544	0.599	26.240
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.271	0.544	1.279	1.884
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	6.095	26.217	0.587	26.923
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.217	0.770	2.148	3.182
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	6.198	26.795	0.576	27.508
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.642	0.264	2.931	3.955
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	7.335	24.436	0.583	25.520
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.246	-0.822	1.584	2.177
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	7.559	25.047	0.569	26.169
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.547	-0.546	2.824	3.842
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	7.750	25.574	0.557	26.728
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.430	-1.665	3.616	4.664
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	11.696	45.013	0.183	46.508
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.062	-0.008	1.320	1.694
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	11.708	45.139	0.181	46.633
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.117	0.201	2.271	3.111
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	11.718	45.245	0.179	46.738
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.061	-0.400	2.746	3.457
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	12.203	44.712	0.183	46.348
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.056	-0.235	1.362	1.739
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	12.253	44.818	0.181	46.463
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.226	-0.014	2.437	3.301
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	12.295	44.908	0.179	46.561
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.161	-0.779	3.070	3.834
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	11.727	44.466	0.200	45.987
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.106	0.340	1.359	1.785
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	11.726	44.490	0.200	46.010
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.201	0.596	2.368	3.287
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	11.726	44.510	0.200	46.029
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.218	-0.067	2.986	3.720
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	11.766	43.735	0.197	45.291
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.071	-0.594	1.355	1.827
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	11.768	43.718	0.197	45.274
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.236	-0.406	2.405	3.308
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	11.770	43.703	0.197	45.261
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.076	-1.140	2.899	3.744
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	11.686	44.803	0.193	46.303
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.082	0.231	1.322	1.724
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	11.689	44.879	0.192	46.377
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.141	0.457	2.289	3.167
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	11.692	44.946	0.191	46.442
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.149	-0.147	2.842	3.566
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	12.004	44.140	0.189	45.743
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.070	-0.477	1.378	1.809
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	12.031	44.176	0.188	45.786
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.245	-0.265	2.450	3.333
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	12.054	44.210	0.187	45.824
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.131	-1.048	3.029	3.849
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	12.387	50.474	1.237	51.986
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.802	-0.001	2.327	2.943
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	12.448	51.002	1.226	52.513
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.033	0.304	3.477	4.624
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	12.505	51.463	1.217	52.975
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-3.034	-0.429	4.151	5.159
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	14.320	49.792	1.237	51.825
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.913	-0.423	2.627	3.277
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	14.527	50.272	1.226	52.343
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.534	-0.018	4.234	5.516
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	14.706	50.694	1.217	52.797
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-3.469	-1.372	5.485	6.633
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	12.335	47.081	1.314	48.688
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.067	0.664	2.548	3.348
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	12.331	47.118	1.314	48.723

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.457	1.114	3.933	5.354
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	12.328	47.150	1.314	48.752
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-3.749	0.072	5.191	6.404
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	12.503	46.171	1.304	47.852
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.926	-1.130	2.531	3.375
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	12.512	46.153	1.303	47.837
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.604	-0.808	4.093	5.513
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	12.520	46.139	1.302	47.825
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-3.198	-2.031	4.839	6.145
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	12.246	48.824	1.282	50.353
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.920	0.456	2.367	3.082
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	12.266	49.111	1.278	50.636
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.153	0.796	3.568	4.827
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	12.286	49.362	1.274	50.884
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-3.446	0.009	4.590	5.739
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	13.470	47.726	1.268	49.607
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.947	-0.894	2.655	3.412
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	13.584	47.943	1.262	49.846
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.624	-0.490	4.279	5.628
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	13.683	48.137	1.257	50.059
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-3.406	-1.911	5.351	6.625
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	5.330	21.111	0.674	21.784
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.057	-0.007	1.317	1.689
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	5.349	21.266	0.671	21.939
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.101	0.201	2.261	3.093
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	5.367	21.403	0.668	22.076
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.044	-0.395	2.732	3.434
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	5.836	20.810	0.674	21.623
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.051	-0.235	1.360	1.735
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	5.894	20.946	0.671	21.770
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.207	-0.015	2.425	3.279
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	5.944	21.066	0.668	21.899
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.140	-0.773	3.052	3.807
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	5.298	20.328	0.696	21.018
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.102	0.340	1.356	1.780
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	5.297	20.353	0.696	21.043
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.184	0.596	2.356	3.267
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	5.297	20.375	0.696	21.064
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.198	-0.062	2.969	3.695
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	5.330	19.572	0.693	20.296
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.066	-0.593	1.353	1.822
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	5.332	19.554	0.693	20.280
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.218	-0.406	2.393	3.288
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	5.334	19.540	0.692	20.267
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.057	-1.134	2.883	3.719
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	5.291	20.791	0.686	21.465
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-1.077	0.232	1.320	1.719
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	5.298	20.886	0.685	21.559
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.125	0.456	2.278	3.148
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	5.306	20.969	0.684	21.641
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.130	-0.142	2.826	3.542
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	5.601	20.101	0.682	20.878
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-1.065	-0.476	1.375	1.804
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	5.633	20.155	0.681	20.939
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.226	-0.265	2.438	3.312
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	5.660	20.204	0.679	20.993
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.111	-1.043	3.011	3.822
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	1	Strain	8zE22.7P	5.300	19.898	0.696	20.603
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-1.040	-0.121	1.334	1.696
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	3	Strain	8zE31.4P	5.300	19.898	0.696	20.603
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-2.140	0.091	2.336	3.169
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	5	Strain	8zE34.3P	5.300	19.898	0.696	20.603
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.063	-0.579	2.869	3.581
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9 GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	21.950	-3.639	4.716	22.744
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-22.084	2.961	4.555	22.743

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	22.232	-1.348	6.346	23.159
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-22.084	2.961	4.555	22.743
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	22.259	1.081	8.042	23.692
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-22.084	2.961	4.555	22.743
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	-3.814	0.506	0.865	3.944
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	33.080	-3.516	6.512	33.898
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-34.457	9.615	5.426	36.182
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	34.656	0.011	9.223	35.862
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-35.594	10.146	5.420	37.407
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	35.412	3.979	12.082	37.627
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-36.583	10.598	5.414	38.470
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	-7.951	2.501	1.020	8.397
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	31.526	-7.197	6.266	32.939
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-35.644	-0.214	5.412	36.053
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	33.355	-4.135	8.874	34.762
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-36.874	-0.428	5.404	37.271
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	34.953	-0.562	11.818	36.901
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-37.943	-0.604	5.398	38.329
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	-8.315	-0.344	1.016	8.384
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	33.698	-3.465	6.531	34.499
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-35.518	10.105	5.412	37.322
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	34.342	0.088	9.066	35.518
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-36.784	10.681	5.405	38.682
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	34.036	3.866	11.570	36.156
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-37.883	11.170	5.399	39.863
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	-8.335	2.657	1.016	8.807
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	32.997	-7.593	6.503	34.479
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-36.847	-0.400	5.412	37.245
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	34.520	-4.263	9.197	35.978
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-38.216	-0.623	5.405	38.601
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	35.610	-0.482	12.135	37.624
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-39.402	-0.806	5.399	39.778
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	-8.737	-0.394	1.016	8.805
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	33.595	-3.492	6.547	34.405
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-35.249	9.982	5.418	37.033
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	34.735	0.069	9.191	35.930
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-36.481	10.547	5.411	38.359
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	34.968	3.970	11.892	37.147
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-37.553	11.027	5.405	39.510
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	-8.238	2.618	1.018	8.704
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	32.454	-7.459	6.408	33.911
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-36.529	-0.357	5.410	36.929
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	34.167	-4.247	9.080	35.607
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-37.861	-0.577	5.403	38.249
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	35.530	-0.545	12.045	37.520
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-39.017	-0.759	5.397	39.396
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	-8.628	-0.382	1.016	8.696
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	35.272	-5.134	6.759	36.279
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.233	5.219	5.458	29.225
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	36.666	-1.461	9.580	37.925
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.318	5.334	5.457	29.328
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	37.489	2.629	12.593	39.634
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-28.395	5.432	5.457	29.420
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	-4.959	1.008	1.036	5.165
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	34.745	-6.475	6.682	35.970
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-28.509	2.390	5.454	29.125
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	36.165	-2.954	9.460	37.498
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.616	2.301	5.453	29.222
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	37.252	1.002	12.496	39.304
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-28.711	2.226	5.452	29.309
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	-5.043	0.318	1.035	5.158
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	35.204	-5.086	6.737	36.202
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.305	5.311	5.455	29.311
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	36.401	-1.432	9.506	37.649
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.403	5.435	5.455	29.428
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	37.011	2.594	12.430	39.129
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-28.491	5.539	5.454	29.532
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	-4.995	1.038	1.035	5.206
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	35.019	-6.557	6.729	36.257
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-28.620	2.322	5.455	29.228
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	36.518	-2.989	9.551	37.865
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.743	2.229	5.454	29.340
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	37.652	1.033	12.637	39.730
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-28.851	2.151	5.454	29.441
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	-5.091	0.300	1.035	5.204
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	35.262	-5.104	6.751	36.263
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.288	5.291	5.456	29.291

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	36.560	-1.438	9.548	37.814
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.383	5.412	5.456	29.405
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	37.274	2.624	12.518	39.407
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-28.468	5.515	5.455	29.506
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	-4.986	1.030	1.036	5.196
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	34.897	-6.528	6.707	36.130
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-28.589	2.336	5.454	29.198
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	36.363	-2.984	9.510	37.704
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.707	2.244	5.454	29.307
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	37.481	1.008	12.574	39.547
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-28.812	2.166	5.453	29.404
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	-5.078	0.304	1.035	5.191
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	56.533	-7.539	11.548	58.191
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-57.450	12.276	10.786	59.729
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	57.644	-1.528	15.843	59.801
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-58.002	12.696	10.784	60.347
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	57.727	4.908	20.263	61.377
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-58.495	13.053	10.781	60.895
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	-16.406	4.220	2.984	17.201
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	54.995	-10.952	11.310	57.205
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-58.514	3.275	10.773	59.587
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	56.287	-5.380	15.492	58.627
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-59.149	3.014	10.770	60.197
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	57.183	0.674	19.990	60.580
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-59.711	2.798	10.766	60.738
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	-16.914	0.198	2.978	17.176
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	56.581	-7.408	11.502	58.212
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-57.948	12.657	10.777	60.285
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	57.055	-1.440	15.642	59.178
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-58.577	13.112	10.773	60.986
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	56.433	4.802	19.787	59.994
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-59.139	13.499	10.770	61.609
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	-16.746	4.414	2.979	17.572
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	55.929	-11.246	11.475	58.192
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-59.151	3.046	10.777	60.202
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	57.289	-5.493	15.775	59.675
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-59.874	2.772	10.773	60.898
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	58.120	0.763	20.369	61.590
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-60.514	2.546	10.770	61.517
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	-17.315	0.102	2.979	17.570
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	56.662	-7.461	11.538	58.304
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-57.824	12.563	10.781	60.147
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	57.469	-1.460	15.766	59.610
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-58.434	13.009	10.778	60.827
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	57.197	4.893	20.056	60.809
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-58.978	13.389	10.775	61.431
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	-16.661	4.365	2.981	17.480
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	55.542	-11.142	11.402	57.785
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-58.977	3.100	10.774	60.033
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	56.895	-5.474	15.654	59.263
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-59.677	2.829	10.770	60.707
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	57.780	0.693	20.215	61.218
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-60.296	2.606	10.767	61.305
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	-17.210	0.126	2.978	17.466
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	26.543	-3.686	5.690	27.396
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-26.842	5.033	5.465	27.851
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	26.940	-0.871	7.678	28.027
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-26.923	5.147	5.465	27.950
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	26.927	2.117	9.726	28.708
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-26.996	5.244	5.465	28.038
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	-4.798	0.987	1.037	5.007
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	26.076	-5.038	5.621	27.146
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.120	2.204	5.461	27.752
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	26.504	-2.369	7.571	27.666
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.222	2.114	5.461	27.845
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	26.730	0.490	9.639	28.419
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-27.313	2.039	5.460	27.928
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	-4.882	0.297	1.036	5.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	26.487	-3.640	5.670	27.331
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-26.910	5.124	5.463	27.933
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	26.715	-0.844	7.612	27.791
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-27.003	5.247	5.462	28.045
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	26.517	2.086	9.582	28.272
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-27.087	5.351	5.462	28.145
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	-4.833	1.016	1.036	5.046
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	26.308	-5.113	5.662	27.392
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.226	2.135	5.463	27.850

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	26.806	-2.401	7.652	27.980
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.343	2.041	5.462	27.958
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	27.074	0.518	9.765	28.786
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-27.447	1.962	5.462	28.054
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	-4.928	0.278	1.036	5.044
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	26.535	-3.657	5.683	27.382
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-26.894	5.104	5.464	27.914
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	26.850	-0.848	7.649	27.931
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-26.984	5.225	5.463	28.023
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	26.742	2.113	9.659	28.512
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-27.065	5.327	5.463	28.120
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	-4.824	1.009	1.037	5.037
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	26.204	-5.088	5.643	27.283
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.196	2.150	5.462	27.822
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	26.674	-2.397	7.615	27.843
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.309	2.056	5.461	27.926
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	26.927	0.494	9.709	28.628
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-27.410	1.978	5.461	28.018
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	-4.916	0.283	1.036	5.032
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	1	Strain	8vE22.7P	28.646	-4.750	6.246	29.702
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-29.616	3.972	6.150	30.508
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	3	Strain	8vE31.4P	28.936	-1.754	8.357	30.170
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-29.616	3.972	6.150	30.508
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	5	Strain	8vE34.3P	28.904	1.404	10.546	30.800
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-29.616	3.972	6.150	30.508
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	-5.118	0.679	1.168	5.294
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	28.963	-2.834	5.400	29.598
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-29.975	9.014	4.047	31.561
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	30.793	0.244	7.868	31.783
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-31.290	9.570	4.040	32.969
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	31.832	3.804	10.511	33.738
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-32.424	10.041	4.034	34.182
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	-7.406	2.429	0.758	7.831
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	27.509	-6.530	5.166	28.742
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-31.168	-0.814	4.033	31.439
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	29.617	-3.907	7.544	30.811
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-32.578	-1.004	4.025	32.841
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	31.456	-0.730	10.270	33.098
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-33.792	-1.161	4.018	34.050
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	-7.772	-0.416	0.753	7.820
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	29.817	-2.822	5.447	30.441
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-31.211	9.527	4.033	32.881
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	30.637	0.311	7.743	31.602
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-32.661	10.128	4.025	34.431
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	30.527	3.693	10.019	32.341
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-33.907	10.637	4.018	35.763
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	-7.822	2.589	0.753	8.273
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	29.129	-6.951	5.421	30.434
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-32.540	-0.978	4.033	32.804
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	30.769	-4.034	7.864	32.013
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-34.093	-1.176	4.025	34.350
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	31.929	-0.659	10.537	33.629
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-35.426	-1.339	4.017	35.678
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	-8.224	-0.462	0.753	8.271
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	29.632	-2.836	5.454	30.263
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-30.896	9.399	4.039	32.545
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	30.989	0.295	7.859	31.972
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-32.312	9.988	4.031	34.060
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	31.464	3.798	10.342	33.337
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-33.530	10.487	4.024	35.361
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	-7.717	2.549	0.755	8.162
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	28.551	-6.812	5.322	29.831
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-32.180	-0.940	4.031	32.445
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	30.464	-4.021	7.757	31.693
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-33.696	-1.136	4.023	33.954
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	31.978	-0.716	10.481	33.659
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-34.998	-1.298	4.016	35.252
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	-8.108	-0.451	0.753	8.155
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	28.544	-4.018	5.327	29.314
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-21.637	4.335	4.091	22.443
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	29.992	-1.057	7.675	30.977
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-21.753	4.454	4.090	22.578
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	30.958	2.311	10.221	32.683
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-21.857	4.555	4.090	22.698
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	-3.892	0.867	0.776	4.062
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	27.993	-5.355	5.247	28.979
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.914	1.506	4.087	22.343

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	29.462	-2.548	7.550	30.520
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.052	1.420	4.086	22.472
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	30.703	0.684	10.119	32.335
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-22.174	1.350	4.085	22.588
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	-3.976	0.177	0.775	4.055
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	28.506	-3.976	5.309	29.267
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-21.739	4.431	4.088	22.559
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	29.725	-1.027	7.601	30.698
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-21.872	4.559	4.088	22.713
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	30.436	2.275	10.046	32.131
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-21.991	4.667	4.087	22.850
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	-3.940	0.898	0.775	4.115
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	28.319	-5.446	5.300	29.320
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.054	1.442	4.088	22.476
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	29.853	-2.585	7.648	30.925
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.212	1.353	4.087	22.625
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	31.116	0.715	10.263	32.773
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-22.352	1.279	4.087	22.758
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	-4.036	0.160	0.775	4.113
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	28.557	-3.992	5.322	29.321
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-21.714	4.409	4.089	22.531
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	29.895	-1.034	7.645	30.874
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-21.843	4.535	4.089	22.680
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	30.731	2.306	10.143	32.444
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-21.958	4.642	4.088	22.813
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	-3.928	0.890	0.776	4.102
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	28.178	-5.414	5.276	29.175
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.015	1.455	4.087	22.439
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	29.689	-2.579	7.605	30.755
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.167	1.367	4.087	22.582
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	30.949	0.691	10.202	32.595
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-22.303	1.294	4.086	22.711
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	-4.020	0.164	0.775	4.097
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	51.668	-6.733	10.344	53.122
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-51.607	11.492	9.416	53.703
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	52.916	-1.242	14.319	54.833
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-52.233	11.922	9.412	54.397
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	53.176	4.686	18.428	56.474
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-52.790	12.288	9.410	55.012
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	-15.567	4.109	2.723	16.329
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	50.116	-10.143	10.104	52.121
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-52.672	2.492	9.403	53.562
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	51.547	-5.092	13.966	53.648
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-53.381	2.241	9.398	54.248
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	52.628	0.454	18.153	55.673
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-54.007	2.033	9.395	54.856
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	-16.076	0.087	2.717	16.305
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	51.784	-6.613	10.306	53.212
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-52.176	11.883	9.406	54.332
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	52.349	-1.155	14.122	54.233
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-52.888	12.349	9.401	55.118
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	51.847	4.579	17.942	55.054
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-53.521	12.746	9.398	55.814
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	-15.931	4.306	2.718	16.725
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	51.131	-10.450	10.279	53.191
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-53.379	2.272	9.406	54.249
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	52.588	-5.207	14.256	54.734
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-54.185	2.009	9.401	55.031
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	53.548	0.542	18.528	56.665
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-54.895	1.793	9.398	55.723
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	-16.500	-0.006	2.718	16.722
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	51.844	-6.663	10.340	53.284
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-52.034	11.786	9.410	54.176
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	52.768	-1.175	14.247	54.671
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-52.724	12.243	9.406	54.938
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	52.647	4.671	18.221	55.906
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-53.337	12.632	9.403	55.613
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	-15.840	4.257	2.720	16.626
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	50.718	-10.342	10.202	52.758
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-53.187	2.324	9.403	54.062
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	52.192	-5.189	14.135	54.320
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-53.967	2.064	9.399	54.818
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	53.234	0.472	18.381	56.320
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-54.656	1.850	9.395	55.488
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	-16.388	0.017	2.717	16.612
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	20.892	-2.749	4.390	21.524
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.554	4.189	4.097	21.373

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.321	-0.531	5.979	22.150
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-20.664	4.308	4.096	21.502
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.396	1.848	7.624	22.789
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-20.763	4.408	4.096	21.617
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	-3.763	0.849	0.777	3.935
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	20.414	-4.099	4.319	21.265
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.832	1.361	4.093	21.274
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	20.874	-2.028	5.870	21.779
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.963	1.274	4.092	21.397
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	21.193	0.221	7.536	22.494
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-21.080	1.203	4.091	21.507
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	-3.848	0.160	0.776	3.929
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	20.861	-2.708	4.373	21.486
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.650	4.285	4.094	21.484
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	21.101	-0.503	5.914	21.919
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-20.777	4.412	4.094	21.631
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	20.964	1.816	7.474	22.330
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-20.890	4.520	4.093	21.762
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	-3.810	0.881	0.776	3.987
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	20.682	-4.180	4.365	21.547
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.966	1.296	4.094	21.401
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	21.197	-2.061	5.955	22.114
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.116	1.206	4.094	21.543
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	21.535	0.249	7.662	22.859
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.250	1.131	4.093	21.670
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	-3.906	0.142	0.776	3.985
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	20.903	-2.723	4.385	21.531
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.627	4.263	4.095	21.457
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	21.241	-0.508	5.953	22.065
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-20.749	4.388	4.095	21.600
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	21.208	1.844	7.557	22.590
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-20.859	4.494	4.094	21.727
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	-3.799	0.873	0.777	3.974
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	20.566	-4.153	4.344	21.426
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.929	1.309	4.093	21.365
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.061	-2.057	5.918	21.973
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.074	1.220	4.093	21.503
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	21.397	0.226	7.608	22.710
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-21.204	1.146	4.092	21.625
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	-3.890	0.147	0.776	3.970
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	8vE22.7P	19.975	-3.312	4.271	20.693
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-19.916	2.671	4.099	20.509
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	8vE31.4P	20.249	-1.228	5.759	21.088
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-19.916	2.671	4.099	20.509
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	5	Strain	8vE34.3P	20.291	0.986	7.308	21.590
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-19.916	2.671	4.099	20.509
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	-3.439	0.456	0.779	3.555
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1	Strain	8vE22.7P	18.431	12.476	1.833	22.332
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-18.467	12.468	4.805	22.794
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	3	Strain	8vE31.4P	18.431	12.476	1.833	22.332
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-18.467	12.468	4.805	22.794
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	5	Strain	8vE34.3P	18.431	12.476	1.833	22.332
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-18.467	12.468	4.805	22.794
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7	Strain	9vE38.6P	-3.192	2.148	0.908	3.953
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	3.193	2.140	0.394	3.864
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.796	14.272	2.198	26.146
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-33.202	16.080	5.820	37.347
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.839	14.269	2.199	26.180
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-34.529	16.494	5.828	38.708
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.878	14.269	2.200	26.213
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-35.674	16.862	5.834	39.888
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-8.044	3.547	1.112	8.862
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	3.869	2.504	0.476	4.633
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.398	14.969	2.183	26.205
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.553	24.940	5.820	37.617
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	21.413	15.010	2.183	26.241
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.446	26.026	5.828	38.993
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	21.425	15.045	2.183	26.271
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-29.225	26.957	5.834	40.185
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-6.321	6.122	1.112	8.869
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	3.745	2.597	0.470	4.582
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	28.904	17.628	2.303	33.934
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.709	14.231	5.776	27.415
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	29.822	18.106	2.318	34.965
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.774	14.195	5.777	27.451
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	30.610	18.518	2.330	35.851
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-22.830	14.167	5.777	27.483
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-4.049	2.455	1.093	4.860
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	6.572	3.830	0.516	7.624
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	27.334	20.441	2.303	34.209

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.837	15.846	5.758	27.588
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	28.130	21.124	2.317	35.255
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.835	15.924	5.757	27.631
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	28.817	21.710	2.330	36.154
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.835	15.991	5.757	27.669
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-3.783	2.816	1.087	4.839
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	6.048	4.626	0.516	7.632
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	25.584	15.862	2.259	30.187
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.332	14.648	5.806	32.419
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	26.123	16.121	2.268	30.781
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-29.100	14.828	5.811	33.173
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	26.592	16.350	2.276	31.299
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-29.767	14.994	5.816	33.834
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-6.290	2.945	1.106	7.033
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	5.410	3.225	0.500	6.318
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	24.324	17.924	2.238	30.297
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-24.364	20.932	5.781	32.637
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	24.771	18.332	2.246	30.899
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-24.828	21.583	5.784	33.402
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	25.164	18.687	2.252	31.424
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-25.241	22.147	5.787	34.074
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-5.084	4.710	1.098	7.017
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	5.009	3.755	0.493	6.280
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	34.916	23.314	2.420	42.054
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.481	14.817	5.777	29.193
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	34.923	23.300	2.420	42.052
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.626	14.789	5.778	29.300
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	34.929	23.288	2.421	42.051
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-24.752	14.769	5.778	29.397
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-4.429	2.532	1.092	5.217
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	5.203	3.460	0.497	6.268
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	34.804	23.882	2.417	42.279
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.140	17.335	5.777	29.484
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	34.803	23.901	2.417	42.289
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-23.181	17.489	5.778	29.608
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	34.802	23.916	2.417	42.297
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-23.221	17.622	5.778	29.718
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-4.020	3.155	1.092	5.226
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	5.173	3.492	0.496	6.261
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	35.656	23.470	2.429	42.757
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.333	15.285	5.774	28.485
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	35.765	23.498	2.431	42.862
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.343	15.261	5.775	28.480
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	35.860	23.524	2.432	42.957
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-23.351	15.242	5.775	28.477
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.982	2.610	1.091	4.885
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	35.284	24.552	2.429	43.054
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.124	16.082	5.772	28.751
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	35.363	24.652	2.431	43.176
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-23.118	16.108	5.772	28.761
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	35.435	24.738	2.432	43.284
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-23.113	16.130	5.772	28.770
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-3.919	2.708	1.090	4.886
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	5.363	3.735	0.501	6.555
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	35.320	23.314	2.426	42.390
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.973	14.873	5.777	28.798
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	35.380	23.315	2.427	42.441
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.055	14.833	5.778	28.845
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	35.433	23.319	2.428	42.487
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-24.126	14.802	5.778	28.888
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-4.224	2.530	1.092	5.044
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	5.352	3.484	0.499	6.406
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	34.999	24.288	2.422	42.669
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.026	16.860	5.772	29.117
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	35.034	24.351	2.422	42.734
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-23.034	16.960	5.772	29.181
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	35.067	24.405	2.423	42.792
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-23.044	17.046	5.773	29.239
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-3.935	2.962	1.090	5.045
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	5.250	3.619	0.498	6.396
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	44.192	29.436	4.107	53.256
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-51.578	29.044	11.439	60.288
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	44.215	29.420	4.108	53.267
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-52.347	29.124	11.443	60.986
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	44.235	29.408	4.108	53.277
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-53.019	29.209	11.446	61.605
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-15.509	7.797	3.171	17.646
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	10.165	6.688	1.198	12.226
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	43.850	30.163	4.094	53.379
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-46.463	37.151	11.439	60.579
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	43.847	30.192	4.094	53.394
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-46.838	37.844	11.443	61.293
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	43.845	30.217	4.094	53.406
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-47.180	38.443	11.446	61.926
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-13.070	11.437	3.171	17.654
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	10.006	6.826	1.190	12.171
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	47.483	30.346	4.148	56.504

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-45.725	29.833	11.423	55.779
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	47.954	30.533	4.155	57.001
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-45.768	29.787	11.423	55.790
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	48.369	30.702	4.162	57.441
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-45.805	29.750	11.424	55.800
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-11.896	7.627	3.159	14.479
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	12.110	7.304	1.222	14.195
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	46.061	32.977	4.148	56.800
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-44.936	31.380	11.407	55.982
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	46.423	33.355	4.155	57.314
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-44.918	31.442	11.406	56.003
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	46.745	33.684	4.161	57.768
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-44.904	31.494	11.406	56.021
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-11.520	8.133	3.150	14.449
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	11.369	8.427	1.222	14.204
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	45.915	29.711	4.133	54.846
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-48.877	28.892	11.438	57.918
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	46.170	29.785	4.137	55.099
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-49.299	28.868	11.440	58.263
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	46.394	29.855	4.141	55.325
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-49.668	28.858	11.443	58.572
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-13.837	7.491	3.168	16.050
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	11.200	6.941	1.213	13.232
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	44.768	31.676	4.114	54.995
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-45.272	34.676	11.415	58.157
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	44.936	31.888	4.117	55.254
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-45.418	35.083	11.416	58.514
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	45.088	32.074	4.120	55.485
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-45.555	35.435	11.417	58.832
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-12.121	9.979	3.157	16.015
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	10.628	7.683	1.203	13.169
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.488	14.224	2.189	25.862
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.314	14.029	5.769	27.815
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.494	14.210	2.189	25.859
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.455	13.998	5.770	27.917
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.500	14.198	2.189	25.858
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-23.578	13.976	5.770	28.009
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	-4.293	2.440	1.091	5.057
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	3.744	2.482	0.472	4.516
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.380	14.795	2.187	26.092
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.973	16.548	5.769	28.106
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	21.379	14.813	2.187	26.101
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.010	16.699	5.770	28.224
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	21.378	14.828	2.187	26.109
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-22.047	16.829	5.770	28.330
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	-3.884	3.063	1.091	5.066
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	3.714	2.515	0.471	4.510
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	22.192	14.356	2.198	26.522
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.191	14.514	5.767	27.136
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	22.294	14.379	2.199	26.620
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.201	14.491	5.767	27.132
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	22.384	14.402	2.200	26.708
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-22.210	14.471	5.767	27.128
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.855	2.524	1.090	4.735
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	4.009	2.544	0.475	4.772
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	21.820	15.438	2.198	26.819
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.984	15.312	5.764	27.404
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	21.893	15.533	2.199	26.933
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.978	15.338	5.764	27.413
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	21.959	15.616	2.200	27.035
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.973	15.360	5.764	27.422
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	-3.791	2.622	1.089	4.736
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	3.885	2.745	0.475	4.780
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	21.875	14.212	2.195	26.179
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.821	14.094	5.770	27.436
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	21.931	14.212	2.196	26.225
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.900	14.054	5.770	27.481
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	21.981	14.213	2.196	26.268
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-22.969	14.021	5.771	27.522
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-4.093	2.442	1.092	4.889
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	3.883	2.500	0.474	4.643
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.558	15.189	2.191	26.462
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.874	16.083	5.765	27.755
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.590	15.250	2.191	26.524
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.880	16.181	5.765	27.818
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	21.620	15.303	2.192	26.578
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-21.888	16.266	5.765	27.873
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-3.804	2.873	1.090	4.890
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	3.782	2.636	0.473	4.635
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	23.564	15.952	2.452	28.561
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-24.765	16.721	6.486	30.577
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	23.564	15.952	2.452	28.561
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-24.765	16.721	6.486	30.577
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	23.564	15.952	2.452	28.561
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-24.765	16.721	6.486	30.577
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	-4.283	2.883	1.226	5.307
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	4.106	2.751	0.529	4.970
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	17.372	11.277	1.667	20.779

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-29.617	13.660	4.392	32.910
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	17.426	11.282	1.668	20.826
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-31.099	14.178	4.400	34.460
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.474	11.287	1.669	20.869
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-32.367	14.629	4.408	35.792
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-7.618	3.260	0.843	8.329
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	3.099	1.988	0.361	3.700
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	16.964	11.967	1.652	20.826
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.968	22.520	4.392	33.180
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	16.988	12.015	1.652	20.873
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-25.015	23.709	4.400	34.746
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	17.010	12.056	1.652	20.914
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-25.918	24.724	4.408	36.089
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-5.895	5.834	0.843	8.336
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	2.973	2.080	0.355	3.646
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	26.152	15.765	1.801	30.589
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.357	10.617	4.335	20.804
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	27.209	16.337	1.818	31.789
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.432	10.589	4.336	20.852
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	28.105	16.823	1.832	32.806
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.498	10.566	4.337	20.896
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.142	1.845	0.821	3.735
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	6.261	3.621	0.408	7.244
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	24.582	18.578	1.801	30.865
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.484	12.232	4.318	20.976
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	25.518	19.356	1.818	32.080
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.493	12.317	4.317	21.032
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	26.312	20.014	1.832	33.110
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-16.502	12.390	4.317	21.082
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	-2.876	2.206	0.815	3.715
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	5.737	4.417	0.408	7.252
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	22.181	13.558	1.745	26.055
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.047	11.755	4.373	27.122
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	22.835	13.895	1.757	26.788
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.938	12.018	4.379	28.027
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	23.399	14.188	1.766	27.421
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-25.708	12.254	4.384	28.814
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	-5.725	2.565	0.836	6.329
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	4.973	2.933	0.391	5.787
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	20.931	15.627	1.725	26.178
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.087	18.044	4.348	27.349
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.496	16.116	1.735	26.922
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.676	18.780	4.352	28.268
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	21.986	16.536	1.743	27.566
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-21.192	19.413	4.355	29.068
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	-4.522	4.332	0.828	6.317
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	4.577	3.466	0.384	5.755
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	30.047	20.018	1.882	36.153
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.993	11.112	4.336	22.428
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	30.055	20.005	1.882	36.153
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.168	11.104	4.337	22.572
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	30.062	19.994	1.882	36.153
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-19.321	11.102	4.337	22.701
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-3.547	1.938	0.820	4.125
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	4.318	2.866	0.380	5.197
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	29.929	20.582	1.879	36.372
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.652	13.630	4.336	22.720
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	29.929	20.601	1.879	36.383
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.724	13.804	4.337	22.880
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	29.929	20.617	1.879	36.392
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-17.790	13.955	4.337	23.022
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-3.138	2.561	0.820	4.133
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	4.286	2.898	0.379	5.188
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	31.033	20.340	1.895	37.153
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.651	11.449	4.332	21.481
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	31.177	20.392	1.897	37.302
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.662	11.426	4.332	21.477
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	31.305	20.440	1.899	37.435
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.671	11.406	4.332	21.474
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-3.015	1.959	0.819	3.688
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	4.701	3.007	0.385	5.594
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	30.660	21.422	1.895	37.450
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.442	12.246	4.329	21.747
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	30.776	21.546	1.897	37.616
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.437	12.272	4.329	21.758
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	30.879	21.654	1.899	37.763
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-17.432	12.294	4.329	21.766
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	-2.951	2.056	0.817	3.689
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	4.576	3.208	0.385	5.602
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	30.575	20.102	1.890	36.640
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.384	11.099	4.336	21.908
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	30.654	20.116	1.891	36.714
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.481	11.070	4.336	21.975
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	30.724	20.131	1.893	36.781
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-18.565	11.048	4.337	22.034
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	-3.300	1.908	0.820	3.899
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	4.517	2.924	0.383	5.394
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	30.249	21.072	1.885	36.913

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.437	13.087	4.331	22.227
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	30.304	21.149	1.886	37.002
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.460	13.197	4.331	22.311
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	30.353	21.215	1.887	37.080
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-17.483	13.291	4.331	22.385
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	-3.011	2.339	0.818	3.899
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	4.413	3.059	0.381	5.383
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	40.337	26.826	3.586	48.575
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-46.759	25.790	10.002	54.329
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	40.362	26.812	3.587	48.588
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-47.597	25.917	10.007	55.112
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	40.384	26.801	3.587	48.601
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-48.330	26.043	10.010	55.805
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-14.829	7.340	2.901	16.798
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	9.585	6.300	1.086	11.521
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	39.989	27.549	3.573	48.691
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-41.644	33.898	10.002	54.620
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	39.987	27.580	3.573	48.707
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-42.089	34.637	10.006	55.419
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	39.987	27.606	3.572	48.722
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-42.490	35.277	10.010	56.126
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-12.389	10.979	2.901	16.806
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	9.425	6.437	1.078	11.464
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	44.081	28.043	3.635	52.371
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-40.407	26.242	9.983	49.204
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	44.614	28.272	3.643	52.943
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-40.452	26.198	9.983	49.218
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	45.082	28.477	3.650	53.447
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-40.490	26.162	9.984	49.230
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-11.021	7.037	2.887	13.391
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	11.681	7.017	1.113	13.672
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	42.659	30.674	3.635	52.668
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-39.617	27.789	9.967	49.407
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	43.083	31.094	3.643	53.256
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-39.601	27.852	9.966	49.430
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	43.458	31.459	3.650	53.774
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-39.589	27.906	9.966	49.450
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	-10.644	7.544	2.878	13.360
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	10.939	8.139	1.113	13.681
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	42.290	27.258	3.615	50.443
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-43.807	25.469	9.999	51.650
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	42.580	27.355	3.620	50.739
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-44.267	25.470	10.002	52.042
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	42.835	27.445	3.625	51.002
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-44.670	25.483	10.005	52.391
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	-13.068	6.974	2.897	15.093
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	10.704	6.609	1.102	12.628
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	41.138	29.219	3.597	50.587
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-40.202	31.253	9.976	51.889
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	41.341	29.455	3.600	50.889
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-40.386	31.686	9.978	52.293
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	41.524	29.661	3.604	51.157
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-40.557	32.061	9.979	52.653
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	-11.353	9.462	2.886	15.059
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	10.132	7.351	1.093	12.565
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	16.996	11.184	1.657	20.413
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.083	10.497	4.330	21.352
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	17.004	11.170	1.657	20.412
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.251	10.485	4.331	21.490
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.011	11.159	1.657	20.412
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-18.399	10.479	4.331	21.613
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	-3.438	1.865	0.820	3.997
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	2.940	1.943	0.357	3.542
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	16.885	11.752	1.655	20.638
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.741	13.015	4.330	21.643
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	16.884	11.771	1.655	20.649
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.807	13.186	4.331	21.797
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	16.884	11.787	1.655	20.658
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-16.868	13.333	4.331	21.933
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	-3.029	2.488	0.820	4.005
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	2.910	1.976	0.355	3.535
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	17.917	11.462	1.669	21.335
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-16.776	10.858	4.326	20.446
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	18.051	11.507	1.671	21.472
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-16.787	10.835	4.326	20.443
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	18.170	11.549	1.673	21.594
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-16.796	10.816	4.326	20.440
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	-2.917	1.893	0.818	3.573
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	3.291	2.063	0.361	3.901
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	17.544	12.544	1.669	21.632
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.568	11.655	4.324	20.713
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	17.650	12.661	1.671	21.785
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.563	11.682	4.324	20.724
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	17.744	12.763	1.673	21.921
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-16.558	11.704	4.323	20.733
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	-2.854	1.991	0.817	3.574
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	3.167	2.264	0.361	3.910
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	17.491	11.245	1.664	20.860

TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.493	10.497	4.330	20.855
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	17.565	11.256	1.666	20.928
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.586	10.466	4.330	20.918
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	17.630	11.267	1.667	20.989
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-17.668	10.442	4.331	20.975
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	-3.196	1.838	0.819	3.777
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	3.123	1.991	0.359	3.721
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	17.171	12.220	1.660	21.141
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.546	12.486	4.325	21.175
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	17.220	12.292	1.661	21.223
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.567	12.594	4.325	21.255
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	17.265	12.355	1.662	21.295
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-16.587	12.686	4.325	21.326
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	-2.908	2.270	0.818	3.778
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	3.021	2.126	0.358	3.712
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	16.898	11.439	1.655	20.473
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-16.654	11.244	4.325	20.555
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	16.898	11.439	1.655	20.473
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-16.654	11.244	4.325	20.555
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	16.898	11.439	1.655	20.473
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-16.654	11.244	4.325	20.555
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	-2.878	1.937	0.817	3.564
TM3 Grijs	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	2.918	1.955	0.356	3.531
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	1	Strain	8zE22.7P	-0.842	22.360	1.763	22.445
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	3	Strain	8zE31.4P	-0.839	22.036	2.151	22.157
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	5	Strain	8zE34.3P	1.381	22.213	1.197	22.289
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.174	-0.476	1.350	2.602
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	7	Strain	9zE38.6P	0.257	3.835	0.285	3.855
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	-1.834	34.633	2.046	34.742
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	-1.796	35.354	2.453	35.484
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	0.612	36.427	1.299	36.456
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.314	-0.411	1.517	2.797
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.033	7.747	0.298	7.753
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	1.130	34.371	2.008	34.449
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	1.262	35.046	2.441	35.154
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	3.902	36.180	1.299	36.413
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.482	-0.636	1.624	3.034
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	1.001	7.681	0.298	7.752
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	-1.581	27.499	2.084	27.623
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	-1.636	27.186	2.583	27.358
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	1.475	26.371	1.453	26.452
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-3.123	0.494	1.654	3.569
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.260	4.552	0.345	4.572
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	-1.304	24.725	2.019	24.842
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	-1.258	24.174	2.569	24.342
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	1.751	25.503	1.440	25.603
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.774	-1.784	1.662	3.693
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.345	4.479	0.342	4.506
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	-1.776	30.907	2.126	31.031
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	-1.761	31.230	2.530	31.382
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	0.867	31.349	1.385	31.392
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.647	0.174	1.527	3.060
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.100	6.234	0.323	6.243
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	0.303	29.229	2.021	29.300
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	0.257	29.260	2.504	29.368
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	2.980	30.537	1.365	30.712
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.643	-1.327	1.694	3.408
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.728	6.129	0.317	6.181
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	-0.186	43.022	1.912	43.065
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	-0.159	42.783	2.346	42.848
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	2.284	43.063	1.203	43.140
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.362	-0.480	1.564	2.874
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.323	6.542	0.315	6.557
TM4 Grijs	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	0.492	42.897	1.893	42.942
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	0.524	42.643	2.333	42.710
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	3.065	42.969	1.203	43.095
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.456	-0.573	1.584	2.978
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.552	6.525	0.315	6.556
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	0.016	42.983	1.915	43.025
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	0.031	42.668	2.356	42.733
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	2.580	42.388	1.219	42.484
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.497	-0.015	1.582	2.956
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.407	6.244	0.320	6.265
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	0.083	41.362	1.897	41.406
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	0.110	40.935	2.350	41.003
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	2.644	41.624	1.215	41.726
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.422	-1.062	1.584	3.083
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.427	6.211	0.319	6.234
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	-0.123	43.050	1.924	43.093
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	-0.088	42.792	2.354	42.856
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	2.390	42.749	1.213	42.833
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.409	-0.183	1.559	2.875
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.352	6.381	0.318	6.398
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	0.353	41.999	1.891	42.043
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	0.356	41.632	2.340	41.699
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	2.890	42.169	1.208	42.285
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.454	-0.879	1.597	3.057
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.500	6.338	0.317	6.365
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	-1.969	56.985	3.707	57.139
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	-1.849	56.934	4.421	57.135
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	2.090	57.683	2.518	57.776
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-3.690	-0.719	2.540	4.537
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.267	14.256	0.820	14.283
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	0.720	56.735	3.666	56.857
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	0.913	56.641	4.403	56.819
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	5.069	57.452	2.518	57.730
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-3.848	-0.929	2.624	4.750
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	1.637	14.164	0.820	14.281
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	-1.270	54.645	3.719	54.786
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	-1.192	54.129	4.474	54.326
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	3.171	53.457	2.589	53.614
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-4.210	0.204	2.619	4.962
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.749	12.125	0.852	12.178
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	-0.984	51.962	3.660	52.100
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	-0.846	51.215	4.457	51.415
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	3.422	52.585	2.576	52.759
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-3.893	-1.977	2.626	5.095
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.870	12.045	0.847	12.106
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	-1.755	55.678	3.758	55.832
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	-1.612	55.449	4.462	55.651
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	2.465	55.432	2.563	55.546
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-3.878	-0.129	2.529	4.631
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.430	13.131	0.840	13.165
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	0.154	54.019	3.657	54.143
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	0.225	53.516	4.426	53.700
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	4.377	54.609	2.545	54.844
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-3.896	-1.569	2.670	4.977
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	1.318	12.982	0.832	13.075
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	-1.175	26.790	2.147	26.902
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	-1.151	26.546	2.578	26.696
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	1.274	26.818	1.435	26.886
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.347	-0.477	1.561	2.859
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.204	4.765	0.340	4.781
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	-0.497	26.665	2.129	26.755
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	-0.469	26.406	2.565	26.534
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	2.055	26.723	1.435	26.841
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.440	-0.570	1.582	2.963
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.433	4.748	0.340	4.780
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	-0.970	26.792	2.150	26.895
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	-0.958	26.479	2.588	26.623
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	1.573	26.204	1.451	26.291
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.481	-0.011	1.580	2.942
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.290	4.491	0.345	4.513
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	-0.903	25.176	2.131	25.282
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	-0.879	24.752	2.581	24.902
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	1.638	25.445	1.446	25.539
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.407	-1.058	1.582	3.068
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.310	4.460	0.344	4.484
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	-1.110	26.845	2.159	26.954
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	-1.078	26.585	2.586	26.733
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	1.382	26.538	1.445	26.614
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.393	-0.179	1.556	2.861
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.234	4.617	0.343	4.636
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	-0.635	25.799	2.125	25.894
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	-0.634	25.432	2.571	25.570
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	1.882	25.964	1.439	26.072
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.438	-0.876	1.594	3.042
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.382	4.576	0.342	4.605
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8zE22.7P	-0.919	28.578	2.439	28.696
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8zE31.4P	-0.885	28.189	2.910	28.353
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8zE34.3P	1.766	28.401	1.639	28.503
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.554	-0.559	1.738	3.139
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9zE38.6P	0.330	4.931	0.389	4.957
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	-1.637	31.364	1.435	31.440
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	-1.617	32.307	1.769	32.396
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	0.429	33.479	0.887	33.493
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-1.991	-0.340	1.182	2.340
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.008	7.384	0.202	7.386
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	1.322	31.103	1.399	31.163
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	1.440	31.999	1.759	32.080
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	3.719	33.231	0.886	33.451
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.159	-0.566	1.294	2.580
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.976	7.318	0.202	7.386
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	-1.619	22.099	1.488	22.208
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	-1.705	21.831	1.933	21.983
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	1.141	21.000	1.075	21.059
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.891	0.542	1.338	3.232
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.197	3.605	0.257	3.619
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	-1.359	19.312	1.422	19.412
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	-1.331	18.807	1.921	18.952
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	1.416	20.120	1.063	20.197
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.542	-1.730	1.346	3.357
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.281	3.529	0.254	3.549
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	-1.658	26.735	1.525	26.830
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	-1.680	27.243	1.859	27.358
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	0.624	27.446	0.987	27.471
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.382	0.230	1.203	2.678
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.064	5.698	0.229	5.703
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	0.405	25.072	1.421	25.116
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	0.331	25.290	1.837	25.359
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	2.739	26.652	0.966	26.810
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.366	-1.263	1.372	3.013
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.692	5.601	0.223	5.648
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	-0.133	37.440	1.335	37.464
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	-0.131	37.302	1.697	37.341
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	1.944	37.592	0.827	37.651
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.038	-0.409	1.230	2.415
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.260	5.603	0.227	5.613
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	0.545	37.315	1.318	37.342
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	0.553	37.162	1.686	37.204
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	2.725	37.497	0.827	37.605
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.130	-0.502	1.252	2.521
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.490	5.586	0.227	5.612
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	0.035	37.082	1.341	37.107
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	0.023	36.822	1.713	36.862
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	2.215	36.515	0.849	36.592
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.184	0.053	1.252	2.518
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.336	5.179	0.233	5.195
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	0.099	35.456	1.324	35.481
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	0.100	35.084	1.708	35.126
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	2.278	35.745	0.845	35.827
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.110	-0.992	1.254	2.647
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.356	5.145	0.232	5.163
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	-0.084	37.297	1.349	37.321
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	-0.075	37.116	1.708	37.155
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	2.037	37.064	0.840	37.130
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.090	-0.114	1.226	2.426
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.284	5.374	0.231	5.387
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	0.390	36.240	1.318	36.266
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	0.367	35.951	1.696	35.993
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	2.536	36.477	0.835	36.575
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.134	-0.809	1.266	2.610
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.433	5.330	0.229	5.353
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	-1.829	52.891	3.112	53.014
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	-1.729	52.971	3.754	53.132
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	1.846	53.757	2.119	53.830
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-3.363	-0.647	2.208	4.075
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.233	13.748	0.725	13.769
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	0.858	52.641	3.072	52.737
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	1.032	52.679	3.738	52.821
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	4.825	53.525	2.119	53.784
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-3.522	-0.858	2.295	4.291
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	1.603	13.656	0.725	13.769
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	-1.196	49.967	3.128	50.079
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	-1.146	49.502	3.816	49.662
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	2.882	48.805	2.201	48.940
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-3.913	0.268	2.294	4.544
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.702	11.425	0.760	11.472
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	-0.916	47.278	3.068	47.387
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	-0.801	46.582	3.801	46.744
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	3.133	47.926	2.189	48.078
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-3.597	-1.911	2.301	4.678
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.823	11.344	0.755	11.399
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	-1.638	51.270	3.167	51.394
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	-1.522	51.135	3.800	51.299
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	2.197	51.125	2.170	51.218
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-3.565	-0.061	2.199	4.189
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.390	12.531	0.747	12.559
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	0.266	49.607	3.066	49.702
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	0.311	49.198	3.765	49.343
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	4.109	50.296	2.152	50.510
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-3.583	-1.500	2.342	4.536
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	1.278	12.382	0.738	12.469
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	-1.098	21.626	1.564	21.711
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	-1.098	21.478	1.924	21.592
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	0.959	21.755	1.053	21.801
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.023	-0.406	1.227	2.401
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.146	3.908	0.251	3.919
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	-0.421	21.502	1.547	21.561
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	-0.415	21.338	1.912	21.427
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	1.740	21.661	1.053	21.756
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.115	-0.499	1.249	2.507
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.376	3.892	0.251	3.918
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	-0.924	21.354	1.569	21.432
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	-0.939	21.096	1.938	21.206
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	1.237	20.787	1.074	20.852
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.170	0.056	1.249	2.504
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.225	3.524	0.256	3.541
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	-0.860	19.735	1.551	19.814
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	-0.861	19.365	1.933	19.480
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	1.301	20.024	1.069	20.095
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.095	-0.989	1.251	2.633
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.245	3.492	0.256	3.510
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	-1.045	21.529	1.578	21.612
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	-1.040	21.344	1.934	21.456
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	1.055	21.285	1.066	21.338
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.075	-0.110	1.224	2.412
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.172	3.701	0.254	3.714
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	-0.572	20.480	1.545	20.546
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	-0.597	20.187	1.921	20.287
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	1.555	20.706	1.060	20.791
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.119	-0.805	1.263	2.595
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.321	3.660	0.253	3.682
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	8zE22.7P	-0.824	20.505	1.571	20.581
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	8zE31.4P	-0.830	20.199	1.935	20.309
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	5	Strain	8zE34.3P	1.266	20.367	1.072	20.434
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.065	-0.452	1.238	2.450
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	9zE38.6P	0.235	3.505	0.256	3.522
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1	Strain	8vE22.7P	17.855	13.322	4.935	22.817
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-22.280	0.016	4.845	22.801
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	3	Strain	8vE31.4P	18.670	12.153	5.878	23.039
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-22.280	0.016	4.845	22.801
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	5	Strain	8vE34.3P	19.425	10.902	6.848	23.304
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-22.280	0.016	4.845	22.801
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	22.428	19.441	6.016	30.285
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-36.119	5.443	5.793	36.983
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	24.095	18.637	7.293	31.322
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-37.418	5.861	5.790	38.314
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	25.952	17.775	8.706	32.638
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-38.548	6.212	5.787	39.472
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	25.827	16.563	6.337	31.329
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-36.126	-5.391	5.793	36.983
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	28.216	15.415	7.878	33.104
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-37.426	-5.807	5.790	38.314
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	30.648	13.993	9.579	35.027
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-38.556	-6.157	5.787	39.471
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	22.428	19.441	6.016	30.285
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-36.119	5.443	5.793	36.983
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	24.095	18.637	7.293	31.322
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-37.418	5.861	5.790	38.314
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	25.952	17.775	8.706	32.638
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-38.548	6.212	5.787	39.472
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	25.827	16.563	6.337	31.329
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-36.126	-5.391	5.793	36.983
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	28.216	15.415	7.878	33.104
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-37.426	-5.807	5.790	38.314
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	30.648	13.993	9.579	35.027
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-38.556	-6.157	5.787	39.471
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	22.428	19.441	6.016	30.285
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-36.119	5.443	5.793	36.983
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	24.095	18.637	7.293	31.322
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-37.418	5.861	5.790	38.314
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	25.952	17.775	8.706	32.638
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-38.548	6.212	5.787	39.472
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	25.827	16.563	6.337	31.329
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-36.126	-5.391	5.793	36.983
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	28.216	15.415	7.878	33.104
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-37.426	-5.807	5.790	38.314
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	30.648	13.993	9.579	35.027
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-38.556	-6.157	5.787	39.471
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	23.424	18.369	6.110	30.388
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.567	1.556	5.810	29.193
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	24.552	16.946	7.358	30.727
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.674	1.669	5.809	29.304
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	25.607	15.408	8.643	31.110
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-28.769	1.764	5.809	29.403
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	24.308	17.244	6.193	30.440
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-28.569	-1.515	5.810	29.193
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	25.674	15.748	7.517	31.043
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.676	-1.628	5.809	29.303
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	26.943	14.085	8.891	31.676
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-28.771	-1.723	5.809	29.403
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	23.424	18.369	6.110	30.388
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.567	1.556	5.810	29.193
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	24.552	16.946	7.358	30.727
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.674	1.669	5.809	29.304
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	25.607	15.408	8.643	31.110
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-28.769	1.764	5.809	29.403
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	24.308	17.244	6.193	30.440
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-28.569	-1.515	5.810	29.193
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	25.674	15.748	7.517	31.043
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.676	-1.628	5.809	29.303
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	26.943	14.085	8.891	31.676
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-28.771	-1.723	5.809	29.403
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	23.424	18.369	6.110	30.388
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.567	1.556	5.810	29.193
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	24.552	16.946	7.358	30.727
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.674	1.669	5.809	29.304
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	25.607	15.408	8.643	31.110
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-28.769	1.764	5.809	29.403
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	24.308	17.244	6.193	30.440
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-28.569	-1.515	5.810	29.193
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	25.674	15.748	7.517	31.043
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.676	-1.628	5.809	29.303
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	26.943	14.085	8.891	31.676
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-28.771	-1.723	5.809	29.403
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	43.228	34.756	11.677	56.683
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-58.882	4.998	11.503	60.203
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	45.291	32.210	13.973	57.306
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-59.544	5.378	11.501	60.882
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	47.353	29.540	16.368	58.162
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-60.133	5.698	11.500	61.487
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	46.386	32.106	11.975	57.670
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-58.888	-4.914	11.503	60.202
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	49.200	29.298	14.527	59.076
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-59.551	-5.293	11.501	60.882
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	51.913	26.173	17.215	60.633
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-60.140	-5.613	11.500	61.487
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	43.228	34.756	11.677	56.683
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-58.882	4.998	11.503	60.203
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	45.291	32.210	13.973	57.306
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-59.544	5.378	11.501	60.882
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	47.353	29.540	16.368	58.162
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-60.133	5.698	11.500	61.487
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	46.386	32.106	11.975	57.670
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-58.888	-4.914	11.503	60.202
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	49.200	29.298	14.527	59.076
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-59.551	-5.293	11.501	60.882
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	51.913	26.173	17.215	60.633
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-60.140	-5.613	11.500	61.487
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	43.228	34.756	11.677	56.683
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-58.882	4.998	11.503	60.203
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	45.291	32.210	13.973	57.306
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-59.544	5.378	11.501	60.882
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	47.353	29.540	16.368	58.162
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-60.133	5.698	11.500	61.487
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	46.386	32.106	11.975	57.670
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-58.888	-4.914	11.503	60.202
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	49.200	29.298	14.527	59.076
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-59.551	-5.293	11.501	60.882
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	51.913	26.173	17.215	60.633
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-60.140	-5.613	11.500	61.487
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.014	16.571	5.883	27.401
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-27.284	1.555	5.812	27.939
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.942	15.247	6.989	27.619
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-27.386	1.668	5.812	28.045
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	22.828	13.849	8.128	27.910
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-27.477	1.763	5.812	28.141
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.868	15.424	5.963	27.417
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.285	-1.516	5.812	27.939
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	23.015	14.016	7.140	27.877
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.388	-1.629	5.812	28.045
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	24.094	12.486	8.362	28.396
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-27.479	-1.724	5.812	28.140
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	21.014	16.571	5.883	27.401
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-27.284	1.555	5.812	27.939
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	21.942	15.247	6.989	27.619
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-27.386	1.668	5.812	28.045
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	22.828	13.849	8.128	27.910
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-27.477	1.763	5.812	28.141
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	21.868	15.424	5.963	27.417
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.285	-1.516	5.812	27.939
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	23.015	14.016	7.140	27.877
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.388	-1.629	5.812	28.045
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	24.094	12.486	8.362	28.396
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-27.479	-1.724	5.812	28.140
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	21.014	16.571	5.883	27.401
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-27.284	1.555	5.812	27.939
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	21.942	15.247	6.989	27.619
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-27.386	1.668	5.812	28.045
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	22.828	13.849	8.128	27.910
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-27.477	1.763	5.812	28.141
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.868	15.424	5.963	27.417
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.285	-1.516	5.812	27.939
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	23.015	14.016	7.140	27.877
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-27.388	-1.629	5.812	28.045
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	24.094	12.486	8.362	28.396
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-27.479	-1.724	5.812	28.140
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	23.774	17.737	6.631	30.394
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-29.895	0.021	6.541	30.603
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	24.847	16.174	7.885	30.678
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-29.895	0.021	6.541	30.603
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	25.844	14.504	9.174	31.023
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-29.895	0.021	6.541	30.603
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	18.198	16.285	4.642	24.857
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-31.699	5.440	4.334	32.453
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	19.936	15.929	5.734	26.155
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-33.184	5.858	4.331	33.974
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.905	15.501	6.983	27.729
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-34.464	6.209	4.328	35.285
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	21.525	13.354	4.956	25.811
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-31.706	-5.395	4.334	32.453
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	23.914	12.616	6.299	27.762
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-33.192	-5.810	4.331	33.973
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	26.373	11.596	7.814	29.851
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-34.472	-6.160	4.328	35.284
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	18.198	16.285	4.642	24.857
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-31.699	5.440	4.334	32.453
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	19.936	15.929	5.734	26.155
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-33.184	5.858	4.331	33.974
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	21.905	15.501	6.983	27.729
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-34.464	6.209	4.328	35.285
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	21.525	13.354	4.956	25.811
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-31.706	-5.395	4.334	32.453
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	23.914	12.616	6.299	27.762
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-33.192	-5.810	4.331	33.973
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	26.373	11.596	7.814	29.851
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-34.472	-6.160	4.328	35.284
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	18.198	16.285	4.642	24.857
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-31.699	5.440	4.334	32.453
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	19.936	15.929	5.734	26.155
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-33.184	5.858	4.331	33.974
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	21.905	15.501	6.983	27.729
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-34.464	6.209	4.328	35.285
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.525	13.354	4.956	25.811
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-31.706	-5.395	4.334	32.453
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	23.914	12.616	6.299	27.762
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-33.192	-5.810	4.331	33.973
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	26.373	11.596	7.814	29.851
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-34.472	-6.160	4.328	35.284
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	17.868	14.223	4.611	23.299
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-21.944	1.552	4.356	22.426
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	18.760	13.176	5.568	23.591
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.085	1.664	4.356	22.572
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	19.606	12.040	6.557	23.924
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-22.211	1.759	4.355	22.702
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	18.758	13.104	4.694	23.359
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.946	-1.520	4.356	22.425
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	19.892	11.984	5.728	23.919
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.087	-1.633	4.356	22.571
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	20.954	10.724	6.807	24.503
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-22.213	-1.727	4.355	22.702
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	17.868	14.223	4.611	23.299
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-21.944	1.552	4.356	22.426
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	18.760	13.176	5.568	23.591
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.085	1.664	4.356	22.572
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	19.606	12.040	6.557	23.924
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-22.211	1.759	4.355	22.702
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	18.758	13.104	4.694	23.359
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.946	-1.520	4.356	22.425
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	19.892	11.984	5.728	23.919
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.087	-1.633	4.356	22.571
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	20.954	10.724	6.807	24.503
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-22.213	-1.727	4.355	22.702
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	17.868	14.223	4.611	23.299
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-21.944	1.552	4.356	22.426
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	18.760	13.176	5.568	23.591
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.085	1.664	4.356	22.572
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	19.606	12.040	6.557	23.924
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-22.211	1.759	4.355	22.702
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	18.758	13.104	4.694	23.359
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.946	-1.520	4.356	22.425
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	19.892	11.984	5.728	23.919
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.087	-1.633	4.356	22.571
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	20.954	10.724	6.807	24.503
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-22.213	-1.727	4.355	22.702
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	38.474	31.208	10.254	50.590
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-53.010	4.993	10.047	54.185
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	40.396	29.024	12.310	51.242
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-53.753	5.374	10.046	54.947
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	42.347	26.730	14.466	52.125
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-54.412	5.694	10.044	55.624
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	41.640	28.565	10.552	51.587
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-53.017	-4.918	10.047	54.184
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	44.316	26.119	12.865	53.024
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-53.760	-5.297	10.046	54.947
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	46.914	23.368	15.314	54.604
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-54.420	-5.617	10.044	55.623
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	38.474	31.208	10.254	50.590
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-53.010	4.993	10.047	54.185
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	40.396	29.024	12.310	51.242
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-53.753	5.374	10.046	54.947
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	42.347	26.730	14.466	52.125
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-54.412	5.694	10.044	55.624
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	41.640	28.565	10.552	51.587
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-53.017	-4.918	10.047	54.184
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	44.316	26.119	12.865	53.024
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-53.760	-5.297	10.046	54.947
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	46.914	23.368	15.314	54.604
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-54.420	-5.617	10.044	55.623
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	38.474	31.208	10.254	50.590
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-53.010	4.993	10.047	54.185
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	40.396	29.024	12.310	51.242
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-53.753	5.374	10.046	54.947
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	42.347	26.730	14.466	52.125
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-54.412	5.694	10.044	55.624
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	41.640	28.565	10.552	51.587
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-53.017	-4.918	10.047	54.184
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	44.316	26.119	12.865	53.024
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-53.760	-5.297	10.046	54.947
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	46.914	23.368	15.314	54.604
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-54.420	-5.617	10.044	55.623
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	15.963	12.803	4.432	20.938
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.945	1.551	4.358	21.450
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	16.691	11.830	5.275	21.127
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-21.080	1.664	4.358	21.590
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.398	10.801	6.148	21.381
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-21.200	1.758	4.358	21.715
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	16.822	11.659	4.512	20.959
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.947	-1.521	4.358	21.449
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	17.769	10.602	5.427	21.392
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.082	-1.634	4.358	21.589
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	18.670	9.442	6.383	21.873
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-21.202	-1.728	4.358	21.714
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	15.963	12.803	4.432	20.938
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.945	1.551	4.358	21.450
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	16.691	11.830	5.275	21.127
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-21.080	1.664	4.358	21.590
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	17.398	10.801	6.148	21.381
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-21.200	1.758	4.358	21.715
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	16.822	11.659	4.512	20.959
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.947	-1.521	4.358	21.449
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	17.769	10.602	5.427	21.392
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.082	-1.634	4.358	21.589
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	18.670	9.442	6.383	21.873
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.202	-1.728	4.358	21.714
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	15.963	12.803	4.432	20.938
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-20.945	1.551	4.358	21.450
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	16.691	11.830	5.275	21.127
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-21.080	1.664	4.358	21.590
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	17.398	10.801	6.148	21.381
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-21.200	1.758	4.358	21.715
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	16.822	11.659	4.512	20.959
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-20.947	-1.521	4.358	21.449
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	17.769	10.602	5.427	21.392
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.082	-1.634	4.358	21.589
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	18.670	9.442	6.383	21.873
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-21.202	-1.728	4.358	21.714
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	16.139	12.041	4.448	20.621
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-20.089	0.014	4.360	20.557
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	16.878	10.986	5.301	20.825
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-20.089	0.014	4.360	20.557
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	17.562	9.857	6.178	21.065
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-20.089	0.014	4.360	20.557
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 Zwart	at2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	18.342	12.663	1.664	22.351
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-18.344	12.644	4.947	22.823
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	18.342	12.663	1.664	22.351
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-18.344	12.644	4.947	22.823
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	18.342	12.663	1.664	22.351
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-18.344	12.644	4.947	22.823
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 10°C GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.361	14.336	1.985	25.802
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-33.236	16.222	5.958	37.460
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.397	14.335	1.986	25.831
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-34.576	16.636	5.961	38.830
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.428	14.335	1.987	25.857
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-35.731	17.005	5.964	40.018
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	20.985	14.899	1.968	25.811
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-27.216	25.446	5.958	37.732
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	20.993	14.931	1.968	25.837
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-28.093	26.560	5.961	39.117
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	21.002	14.959	1.968	25.859
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-28.859	27.515	5.964	40.317
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	27.708	17.578	2.116	32.881
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.496	14.442	5.939	27.385
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	28.520	18.025	2.134	33.806
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.553	14.404	5.940	27.411
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	29.216	18.410	2.150	34.599
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-22.601	14.374	5.940	27.435
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	26.486	19.837	2.116	33.159
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.700	16.022	5.933	27.619
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	27.204	20.447	2.134	34.098
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.695	16.095	5.933	27.657
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	27.821	20.969	2.150	34.905
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.692	16.157	5.933	27.691

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	24.722	15.886	2.060	29.459
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-28.159	14.745	5.952	32.339
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	25.196	16.129	2.071	29.988
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-28.918	14.916	5.954	33.079
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	25.608	16.342	2.081	30.449
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-29.578	15.075	5.956	33.728
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	23.666	17.521	2.036	29.516
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-24.042	21.237	5.942	32.624
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	24.066	17.882	2.046	30.052
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-24.485	21.895	5.943	33.380
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	24.416	18.195	2.054	30.520
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-24.880	22.463	5.944	34.043
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	40.756	27.834	2.439	49.414
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-24.275	14.939	5.940	29.116
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	40.761	27.821	2.439	49.411
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.423	14.908	5.941	29.224
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	40.767	27.809	2.439	49.409
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-24.552	14.886	5.941	29.320
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	40.655	28.371	2.435	49.635
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.846	17.541	5.940	29.409
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	40.654	28.388	2.435	49.644
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.884	17.699	5.941	29.533
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	40.653	28.402	2.435	49.651
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-22.920	17.835	5.941	29.643
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	41.334	27.963	2.449	49.964
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.076	15.447	5.939	28.396
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	41.418	27.982	2.450	50.045
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.084	15.424	5.939	28.391
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	41.492	28.001	2.452	50.117
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-23.092	15.404	5.939	28.386
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	41.044	28.910	2.448	50.263
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.886	16.233	5.939	28.680
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	41.106	28.992	2.450	50.361
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.880	16.259	5.939	28.690
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	41.161	29.062	2.452	50.447
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-22.876	16.280	5.939	28.699
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	41.076	27.828	2.445	49.675
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.735	15.003	5.940	28.700
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	41.123	27.827	2.447	49.713
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.816	14.961	5.940	28.746
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	41.164	27.827	2.448	49.748
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-23.886	14.928	5.940	28.787
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	40.812	28.707	2.440	49.956
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-22.755	17.042	5.939	29.043
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	40.839	28.760	2.441	50.009
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-22.761	17.143	5.939	29.107
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	40.864	28.805	2.441	50.055
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-22.768	17.230	5.939	29.164
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	43.173	29.393	3.667	52.358
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-51.454	29.369	11.772	60.404
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	43.193	29.380	3.668	52.367
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-52.235	29.444	11.774	61.107
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	43.211	29.371	3.668	52.377
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-52.918	29.526	11.775	61.731
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	42.864	30.007	3.652	52.451
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-46.003	37.805	11.772	60.697
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	42.861	30.031	3.652	52.462
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-46.365	38.518	11.774	61.416
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	42.859	30.052	3.652	52.473
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-46.695	39.135	11.775	62.054
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	45.995	30.308	3.717	55.208
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-45.386	30.278	11.765	55.812
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	46.401	30.483	3.725	55.642
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-45.423	30.232	11.765	55.818
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	46.757	30.640	3.733	56.026
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-45.456	30.195	11.765	55.825

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	44.889	32.437	3.717	55.507
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-44.665	31.792	11.760	56.071
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	45.209	32.764	3.725	55.958
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-44.647	31.851	11.760	56.091
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	45.494	33.049	3.733	56.355
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-44.633	31.902	11.759	56.108
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	44.647	29.703	3.697	53.752
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-48.603	29.226	11.771	57.922
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	44.864	29.773	3.702	53.972
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-49.023	29.194	11.772	58.259
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	45.055	29.839	3.707	54.167
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-49.390	29.177	11.773	58.560
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	43.692	31.287	3.676	53.865
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-44.870	35.203	11.762	58.232
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	43.838	31.467	3.680	54.088
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-45.003	35.616	11.763	58.585
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	43.970	31.624	3.683	54.286
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-45.129	35.974	11.763	58.899
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	21.101	14.265	1.975	25.547
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.217	14.209	5.937	27.860
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	21.108	14.252	1.975	25.545
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-23.360	14.176	5.938	27.963
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	21.114	14.241	1.976	25.544
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-23.486	14.152	5.938	28.055
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8vE22.7P	20.987	14.793	1.972	25.752
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.788	16.811	5.937	28.153
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8vE31.4P	20.986	14.809	1.972	25.760
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.821	16.966	5.938	28.272
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8vE34.3P	20.985	14.824	1.972	25.768
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-21.854	17.100	5.938	28.378
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8vE22.7P	21.779	14.462	1.988	26.218
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.041	14.734	5.936	27.168
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8vE31.4P	21.878	14.492	1.990	26.317
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.050	14.710	5.936	27.163
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8vE34.3P	21.965	14.520	1.992	26.406
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-22.057	14.691	5.936	27.158
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8vE22.7P	21.489	15.410	1.988	26.517
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.851	15.520	5.936	27.452
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8vE31.4P	21.565	15.501	1.990	26.633
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.846	15.546	5.936	27.462
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8vE34.3P	21.634	15.581	1.992	26.735
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-21.841	15.567	5.936	27.470
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8vE22.7P	21.477	14.297	1.983	25.877
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-22.689	14.282	5.937	27.460
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8vE31.4P	21.533	14.302	1.985	25.926
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-22.769	14.239	5.937	27.503
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8vE34.3P	21.581	14.307	1.986	25.969
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-22.837	14.205	5.938	27.542
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	21.199	15.166	1.978	26.141
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-21.710	16.322	5.936	27.802
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.234	15.224	1.979	26.202
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-21.714	16.422	5.936	27.864
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	21.265	15.274	1.980	26.257
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-21.720	16.508	5.936	27.919
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	22.936	15.835	2.203	27.958
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-24.615	16.966	6.678	30.632
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	22.936	15.835	2.203	27.958
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-24.615	16.966	6.678	30.632
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	22.936	15.835	2.203	27.958
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-24.615	16.966	6.678	30.632
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8vE22.7P	17.382	11.590	1.522	20.947
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-29.667	13.762	4.480	33.009
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8vE31.4P	17.427	11.595	1.523	20.988
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-31.160	14.282	4.483	34.569
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.467	11.600	1.525	21.024
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-32.437	14.734	4.486	35.908

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	16.990	12.141	1.505	20.937
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-23.647	22.987	4.480	33.281
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	17.007	12.179	1.505	20.972
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-24.677	24.205	4.483	34.856
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	17.023	12.212	1.505	21.004
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-25.565	25.245	4.486	36.208
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	25.283	15.904	1.690	29.916
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.158	10.762	4.456	20.738
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	26.218	16.435	1.711	30.990
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.222	10.730	4.456	20.775
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	27.014	16.889	1.729	31.906
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.279	10.705	4.456	20.809
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	24.061	18.163	1.690	30.194
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.361	12.342	4.450	20.972
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	24.902	18.858	1.711	31.283
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.365	12.421	4.450	21.021
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	25.620	19.449	1.729	32.212
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-16.370	12.489	4.449	21.065
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	21.689	13.792	1.619	25.754
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-23.876	11.792	4.472	27.002
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	22.267	14.107	1.633	26.410
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-24.756	12.047	4.474	27.893
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	22.765	14.380	1.644	26.976
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-25.517	12.276	4.476	28.668
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	20.643	15.435	1.595	25.824
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-19.762	18.287	4.461	27.291
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	21.151	15.870	1.607	26.491
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-20.327	19.028	4.463	28.199
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	21.590	16.244	1.618	27.067
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-20.823	19.666	4.464	28.988
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	37.565	25.631	1.994	45.520
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.835	11.189	4.456	22.356
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	37.572	25.618	1.995	45.518
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-19.012	11.179	4.457	22.500
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	37.577	25.608	1.995	45.517
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-19.166	11.174	4.457	22.629
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	37.465	26.169	1.991	45.743
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.406	13.791	4.456	22.649
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	37.465	26.186	1.991	45.752
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.472	13.969	4.457	22.810
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	37.464	26.201	1.990	45.760
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-17.535	14.123	4.457	22.952
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	38.278	25.853	2.007	46.234
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.442	11.564	4.454	21.396
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	38.381	25.886	2.009	46.338
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.452	11.541	4.454	21.392
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	38.476	25.919	2.011	46.436
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-17.459	11.522	4.454	21.387
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	37.988	26.801	2.007	46.534
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.253	12.350	4.454	21.680
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	38.069	26.895	2.009	46.655
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.248	12.376	4.454	21.691
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	38.145	26.980	2.011	46.766
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-17.243	12.398	4.454	21.700
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	37.952	25.672	2.002	45.863
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.191	11.182	4.456	21.813
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	38.010	25.677	2.004	45.914
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.287	11.150	4.456	21.877
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	38.060	25.684	2.005	45.959
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-18.370	11.126	4.456	21.934
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	37.690	26.551	1.997	46.146
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-17.212	13.221	4.455	22.156
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	37.727	26.611	1.998	46.212
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-17.232	13.332	4.455	22.238
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	37.761	26.663	1.999	46.269
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-17.252	13.428	4.455	22.311

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	39.911	27.140	3.220	48.372
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-46.650	26.058	10.290	54.416
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	39.932	27.129	3.221	48.383
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-47.500	26.181	10.292	55.205
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	39.950	27.120	3.222	48.393
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-48.242	26.303	10.293	55.903
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	39.594	27.750	3.206	48.457
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-41.199	34.494	10.290	54.709
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	39.592	27.774	3.205	48.469
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-41.630	35.254	10.292	55.514
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	39.590	27.795	3.205	48.479
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-42.020	35.912	10.293	56.225
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	43.125	28.327	3.280	51.701
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-40.083	26.623	10.281	49.205
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	43.584	28.538	3.289	52.200
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-40.122	26.578	10.282	49.213
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	43.986	28.727	3.298	52.639
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-40.156	26.542	10.282	49.221
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	42.019	30.456	3.280	51.999
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-39.362	28.137	10.276	49.464
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	42.393	30.820	3.289	52.515
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-39.346	28.197	10.276	49.485
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	42.723	31.136	3.298	52.968
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-39.333	28.249	10.276	49.504
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	41.581	27.586	3.256	50.005
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-43.543	25.738	10.288	51.617
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	41.828	27.677	3.261	50.261
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-43.999	25.732	10.290	51.999
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	42.045	27.761	3.266	50.488
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-44.399	25.737	10.291	52.341
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8vE22.7P	40.621	29.166	3.234	50.111
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-39.810	31.715	10.280	51.926
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8vE31.4P	40.797	29.367	3.238	50.371
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-39.980	32.154	10.280	52.326
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8vE34.3P	40.954	29.542	3.242	50.601
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-40.139	32.534	10.280	52.681
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice		0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8vE22.7P	17.068	11.481	1.511	20.626
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-18.010	10.620	4.454	21.377
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8vE31.4P	17.077	11.469	1.511	20.626
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-18.181	10.606	4.455	21.515
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8vE34.3P	17.084	11.459	1.511	20.626
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-18.332	10.599	4.455	21.639
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8vE22.7P	16.947	12.004	1.508	20.822
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.581	13.222	4.454	21.670
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8vE31.4P	16.947	12.021	1.508	20.832
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.642	13.397	4.455	21.824
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8vE34.3P	16.947	12.036	1.508	20.841
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-16.700	13.548	4.455	21.961
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8vE22.7P	17.969	11.832	1.528	21.569
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-16.650	11.018	4.452	20.456
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8vE31.4P	18.101	11.884	1.531	21.708
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-16.660	10.995	4.452	20.451
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8vE34.3P	18.217	11.932	1.534	21.831
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-16.668	10.976	4.452	20.447
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8vE22.7P	17.679	12.780	1.528	21.868
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.461	11.805	4.452	20.740
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8vE31.4P	17.788	12.894	1.531	22.023
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.456	11.831	4.452	20.750
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8vE34.3P	17.885	12.993	1.534	22.160
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-16.451	11.852	4.452	20.759
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8vE22.7P	17.558	11.591	1.521	21.094
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-17.385	10.626	4.454	20.856
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8vE31.4P	17.631	11.608	1.523	21.164
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-17.477	10.592	4.454	20.916
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8vE34.3P	17.695	11.624	1.525	21.226
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main		0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-17.559	10.566	4.454	20.971

TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	1	Strain	8vE22.7P	17.274	12.457	1.516	21.351
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-16.405	12.665	4.452	21.198
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	3	Strain	8vE31.4P	17.326	12.527	1.517	21.434
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-16.423	12.775	4.453	21.278
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	5	Strain	8vE34.3P	17.373	12.587	1.519	21.507
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-16.441	12.869	4.453	21.348
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	1	Strain	8vE22.7P	16.961	11.710	1.508	20.665
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-16.541	11.401	4.452	20.577
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	3	Strain	8vE31.4P	16.961	11.710	1.508	20.665
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-16.541	11.401	4.452	20.577
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	5	Strain	8vE34.3P	16.961	11.710	1.508	20.665
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-16.541	11.401	4.452	20.577
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	7	Strain	9vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 Zwart	at3+0.tow NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	1	Strain	8zE22.7P	6.507	21.318	0.798	22.303
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-2.222	-0.119	0.192	2.233
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	3	Strain	8zE31.4P	6.507	21.318	0.798	22.303
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-2.204	0.322	0.730	2.344
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	5	Strain	8zE34.3P	6.507	21.318	0.798	22.303
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.109	0.718	1.296	2.577
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 10°C GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	8.663	32.267	0.831	33.420
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.523	0.015	0.297	2.540
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	8.861	33.205	0.812	34.377
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.330	0.441	0.870	2.526
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	9.031	34.007	0.797	35.195
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.180	0.834	1.438	2.742
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	10.785	31.444	0.831	33.252
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.298	-0.270	0.263	2.329
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	11.142	32.324	0.812	34.200
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.378	0.247	0.857	2.540
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	11.447	33.077	0.796	35.010
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.321	0.697	1.510	2.856
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	7.474	25.961	0.969	27.033
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.868	0.584	0.200	2.933
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	7.496	26.138	0.967	27.208
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.534	1.077	0.862	2.885
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	7.516	26.292	0.965	27.362
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.200	1.479	1.432	3.013
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	8.037	24.855	0.954	26.139
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.710	-0.879	0.173	2.855
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	8.102	24.963	0.950	26.263
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.678	-0.311	0.858	2.829
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	8.159	25.061	0.947	26.373
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.638	0.172	1.589	3.084
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	8.173	29.948	0.888	31.056
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.708	0.333	0.269	2.742
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	8.309	30.627	0.876	31.747
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.366	0.741	0.867	2.626
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	8.427	31.213	0.865	32.342
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.130	1.088	1.407	2.775
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	9.757	28.795	0.874	30.416
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.415	-0.601	0.219	2.498
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	10.015	29.405	0.860	31.076
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.460	-0.032	0.859	2.606
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	10.237	29.934	0.848	31.647
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.416	0.463	1.551	2.908
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	14.370	48.071	0.505	50.176
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.442	-0.028	0.283	2.459
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	14.378	48.170	0.504	50.272
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.347	0.441	0.870	2.542
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	14.385	48.257	0.502	50.358
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.221	0.859	1.474	2.801
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	14.873	47.729	0.505	49.995
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.394	-0.229	0.273	2.420
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	14.919	47.806	0.504	50.082
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.394	0.252	0.856	2.555
TM5 Zwart	de1+0.tow NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	14.959	47.875	0.502	50.160

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.308	0.682	1.483	2.827
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	14.396	47.750	0.518	49.876
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.486	0.261	0.270	2.514
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	14.395	47.784	0.518	49.908
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.380	0.749	0.867	2.641
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	14.394	47.813	0.518	49.935
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.218	1.176	1.466	2.907
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	14.526	46.999	0.514	49.195
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.447	-0.524	0.264	2.517
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	14.535	46.989	0.514	49.188
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.426	-0.045	0.861	2.575
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	14.542	46.981	0.513	49.183
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.349	0.380	1.501	2.813
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	14.370	48.007	0.511	50.114
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.474	0.144	0.279	2.494
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	14.374	48.084	0.510	50.189
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.354	0.613	0.869	2.583
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	14.377	48.150	0.509	50.253
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.212	1.026	1.465	2.845
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	14.741	47.364	0.508	49.607
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.405	-0.402	0.267	2.453
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	14.773	47.401	0.507	49.653
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.405	0.085	0.858	2.555
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	14.800	47.436	0.506	49.693
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.323	0.520	1.493	2.810
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	15.213	53.371	1.569	55.519
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-3.633	-0.043	0.479	3.664
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	15.274	53.835	1.560	55.981
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.305	0.589	1.328	3.610
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	15.330	54.242	1.552	56.388
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-3.101	1.156	2.209	3.979
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	17.134	52.596	1.569	55.338
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-3.413	-0.331	0.443	3.458
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	17.339	53.005	1.560	55.791
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.363	0.385	1.309	3.630
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	17.517	53.366	1.552	56.189
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-3.247	1.005	2.264	4.084
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	15.089	50.816	1.631	53.034
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-3.817	0.506	0.419	3.873
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	15.085	50.902	1.630	53.116
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.410	1.187	1.321	3.845
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	15.083	50.977	1.630	53.186
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-3.050	1.755	2.187	4.143
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	15.610	49.755	1.616	52.171
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-3.650	-0.903	0.397	3.781
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	15.646	49.775	1.615	52.201
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.535	-0.169	1.310	3.774
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	15.677	49.794	1.613	52.228
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-3.476	0.470	2.322	4.206
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	15.115	52.423	1.598	54.582
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-3.757	0.265	0.463	3.795
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	15.146	52.742	1.593	54.897
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.324	0.880	1.327	3.686
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	15.177	53.021	1.588	55.174
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-3.044	1.403	2.179	3.998
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	16.546	51.299	1.585	53.925
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-3.452	-0.646	0.419	3.537
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	16.687	51.545	1.579	54.202
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.408	0.107	1.309	3.652
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	16.809	51.764	1.574	54.448
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-3.325	0.767	2.298	4.114
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	7.434	25.349	0.966	26.435
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.421	-0.027	0.288	2.438
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	7.447	25.466	0.964	26.550
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.331	0.439	0.871	2.527
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	7.460	25.568	0.962	26.652

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.208	0.855	1.471	2.787
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	7.938	25.007	0.966	26.255
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.373	-0.228	0.278	2.400
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	7.989	25.102	0.964	26.360
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.378	0.250	0.857	2.540
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	8.033	25.186	0.962	26.453
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.295	0.678	1.481	2.814
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	7.429	24.927	0.981	26.029
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.465	0.262	0.275	2.494
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	7.429	24.964	0.981	26.064
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.364	0.747	0.867	2.627
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	7.428	24.995	0.981	26.094
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.205	1.172	1.463	2.894
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	7.553	24.156	0.977	25.329
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.427	-0.522	0.269	2.497
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	7.563	24.149	0.976	25.324
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.410	-0.047	0.861	2.560
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	7.571	24.143	0.976	25.321
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.336	0.376	1.498	2.800
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	7.423	25.249	0.973	26.335
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.453	0.145	0.285	2.474
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	7.430	25.337	0.972	26.422
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.340	0.610	0.869	2.569
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	7.437	25.415	0.971	26.498
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.199	1.021	1.463	2.832
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	8zE22.7P	7.790	24.591	0.969	25.813
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.384	-0.401	0.272	2.433
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	8zE31.4P	7.825	24.640	0.968	25.870
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.390	0.083	0.858	2.541
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	8zE34.3P	7.855	24.684	0.967	25.922
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.310	0.515	1.490	2.797
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	8zE22.7P	8.137	26.657	1.121	27.894
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	8vE22.7Y	-2.525	-0.135	0.351	2.553
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	8zE31.4P	8.137	26.657	1.121	27.894
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	8vE31.4YP	-2.466	0.360	0.964	2.672
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	8zE34.3P	8.137	26.657	1.121	27.894
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.357	0.802	1.612	2.966
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	8zE22.7P	7.820	29.506	0.518	30.529
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.264	0.029	0.159	2.269
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	8zE31.4P	8.062	30.589	0.496	31.638
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.110	0.409	0.668	2.250
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	5	Strain	8zE34.3P	8.267	31.506	0.478	32.576
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	6	Strain	08vE34.3P	-1.973	0.764	1.166	2.416
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	8zE22.7P	9.942	28.683	0.517	30.361
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.049	-0.256	0.126	2.069
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	8zE31.4P	10.344	29.708	0.496	31.461
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.156	0.215	0.658	2.264
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	5	Strain	8zE34.3P	10.683	30.575	0.478	32.391
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.109	0.625	1.241	2.526
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	8zE22.7P	6.154	21.637	0.687	22.505
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.661	0.596	0.050	2.727
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	8zE31.4P	6.191	21.863	0.684	22.733
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.346	1.049	0.660	2.653
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	5	Strain	8zE34.3P	6.224	22.061	0.681	22.932
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.023	1.417	1.168	2.732
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	8zE22.7P	6.713	20.518	0.673	21.599
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.514	-0.870	0.022	2.661
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	8zE31.4P	6.794	20.678	0.668	21.776
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.491	-0.338	0.659	2.599
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	5	Strain	8zE34.3P	6.865	20.820	0.664	21.933
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.447	0.109	1.325	2.785
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	8zE22.7P	7.185	26.712	0.585	27.667
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.469	0.346	0.126	2.496
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	8zE31.4P	7.361	27.524	0.569	28.497
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.151	0.709	0.665	2.361
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	5	Strain	8zE34.3P	7.513	28.217	0.556	29.205

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-1.929	1.020	1.137	2.460
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	8.775	25.575	0.570	27.045
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.196	-0.589	0.075	2.275
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	9.074	26.322	0.554	27.847
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.248	-0.062	0.661	2.344
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	9.329	26.960	0.540	28.534
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.205	0.392	1.282	2.581
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	13.288	44.527	0.208	46.468
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.186	-0.014	0.144	2.191
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	13.303	44.649	0.206	46.589
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.126	0.409	0.670	2.266
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	13.318	44.760	0.204	46.700
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.013	0.788	1.203	2.474
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	13.792	44.185	0.208	46.288
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.138	-0.215	0.136	2.153
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	13.846	44.289	0.206	46.403
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.170	0.219	0.657	2.278
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	13.892	44.378	0.204	46.502
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.096	0.610	1.214	2.497
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	13.270	44.061	0.224	46.016
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.236	0.275	0.130	2.257
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	13.269	44.098	0.223	46.052
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.162	0.717	0.666	2.373
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	13.269	44.130	0.223	46.082
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.013	1.106	1.196	2.589
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	13.400	43.311	0.220	45.337
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.199	-0.510	0.125	2.261
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	13.410	43.304	0.219	45.334
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.207	-0.076	0.662	2.306
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	13.419	43.300	0.219	45.332
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.139	0.310	1.232	2.488
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	13.271	44.404	0.215	46.345
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.219	0.157	0.141	2.229
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	13.279	44.496	0.214	46.436
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.134	0.580	0.668	2.310
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	13.286	44.576	0.213	46.515
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.005	0.955	1.195	2.522
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	13.642	43.763	0.212	45.840
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.152	-0.388	0.129	2.190
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	13.678	43.816	0.210	45.902
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.183	0.053	0.659	2.280
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	13.710	43.864	0.209	45.957
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.111	0.448	1.223	2.480
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	14.202	50.060	1.267	52.052
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-3.366	-0.029	0.346	3.383
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	14.282	50.588	1.257	52.580
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.071	0.555	1.129	3.319
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	14.355	51.048	1.248	53.043
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.879	1.080	1.936	3.633
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	16.123	49.285	1.267	51.871
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-3.146	-0.317	0.312	3.178
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	16.348	49.758	1.257	52.390
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.126	0.351	1.112	3.337
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	16.542	50.173	1.248	52.844
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-3.024	0.929	1.992	3.739
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	13.947	47.074	1.338	49.115
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-3.568	0.520	0.282	3.617
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	13.946	47.170	1.337	49.206
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.187	1.154	1.122	3.571
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	13.946	47.252	1.336	49.286
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.839	1.682	1.916	3.815
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	14.465	46.003	1.323	48.242
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-3.405	-0.890	0.260	3.529
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	14.503	46.031	1.321	48.280
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.314	-0.201	1.113	3.501
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	14.537	46.058	1.320	48.316

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-3.261	0.398	2.053	3.874
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	14.053	48.944	1.300	50.938
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-3.495	0.279	0.329	3.522
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	14.098	49.307	1.293	51.299
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-3.091	0.846	1.128	3.397
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	14.140	49.625	1.288	51.616
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-2.824	1.328	1.906	3.657
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	15.483	47.816	1.287	50.276
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-3.196	-0.632	0.285	3.270
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	15.637	48.106	1.280	50.600
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-3.177	0.073	1.112	3.366
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	15.771	48.364	1.273	50.886
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-3.104	0.692	2.028	3.771
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	8zE22.7P	6.087	20.935	0.686	21.813
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.166	-0.013	0.149	2.172
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	8zE31.4P	6.112	21.091	0.683	21.969
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.111	0.407	0.670	2.252
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	5	Strain	8zE34.3P	6.134	21.227	0.681	22.106
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	6	Strain	08vE34.3P	-2.000	0.784	1.200	2.461
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	8zE22.7P	6.590	20.593	0.686	21.633
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.118	-0.214	0.140	2.133
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	8zE31.4P	6.653	20.726	0.683	21.779
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.155	0.217	0.657	2.263
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	5	Strain	8zE34.3P	6.708	20.844	0.681	21.908
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	6	Strain	08vE34.3P	-2.083	0.606	1.211	2.484
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	8zE22.7P	6.008	20.271	0.706	21.154
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.216	0.276	0.135	2.237
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	8zE31.4P	6.009	20.314	0.706	21.196
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.147	0.715	0.666	2.359
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	5	Strain	8zE34.3P	6.011	20.351	0.706	21.232
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	6	Strain	08vE34.3P	-2.000	1.101	1.194	2.577
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	8zE22.7P	6.129	19.492	0.702	20.445
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.179	-0.509	0.130	2.242
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	8zE31.4P	6.140	19.489	0.702	20.446
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.193	-0.079	0.662	2.292
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	5	Strain	8zE34.3P	6.150	19.489	0.701	20.448
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	6	Strain	08vE34.3P	-2.127	0.306	1.229	2.475
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	8zE22.7P	6.047	20.740	0.695	21.614
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	8vE22.7Y	-2.199	0.158	0.146	2.210
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	8zE31.4P	6.062	20.854	0.694	21.729
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	4	Strain	8vE31.4YP	-2.119	0.578	0.668	2.296
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	5	Strain	8zE34.3P	6.076	20.955	0.692	21.829
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	6	Strain	08vE34.3P	-1.992	0.951	1.192	2.509
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	8zE22.7P	6.412	20.076	0.692	21.087
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	8vE22.7Y	-2.132	-0.387	0.134	2.171
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	8zE31.4P	6.455	20.152	0.690	21.171
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	4	Strain	8vE31.4YP	-2.168	0.050	0.659	2.266
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	5	Strain	8zE34.3P	6.492	20.219	0.688	21.247
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	6	Strain	08vE34.3P	-2.098	0.443	1.221	2.468
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	8zE22.7P	6.017	19.712	0.708	20.622
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	8vE22.7Y	-2.139	-0.114	0.146	2.147
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	8zE31.4P	6.017	19.712	0.708	20.622
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	4	Strain	8vE31.4YP	-2.131	0.311	0.663	2.253
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	5	Strain	8zE34.3P	6.017	19.712	0.708	20.622
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	6	Strain	08vE34.3P	-2.039	0.694	1.206	2.468
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	9zE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	09vE38.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1	Strain	13vP	42.256	14.024	-1.998	44.567
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7	Strain	13vYP	-33.419	0.726	2.794	33.544
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	42.503	13.252	-1.964	44.564
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	-33.417	0.711	2.812	33.543
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	42.782	12.321	-1.946	44.563
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	-33.416	0.713	2.818	33.542
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	61.569	24.763	-4.065	66.487
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-45.480	3.223	3.350	45.717
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	61.927	23.620	-4.017	66.400
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-45.508	3.219	3.372	45.746
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	62.288	22.218	-3.985	66.252
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-45.514	3.226	3.379	45.753

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	64.344	17.026	-4.059	66.682
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-45.558	-1.246	3.349	45.698
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	64.693	15.858	-4.009	66.728
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-45.585	-1.280	3.370	45.727
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	65.036	14.450	-3.975	66.740
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-45.592	-1.281	3.377	45.735
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	60.492	23.977	-3.718	65.177
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-47.549	3.627	3.349	47.805
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	61.116	22.994	-3.708	65.404
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-47.578	3.623	3.370	47.835
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	61.815	21.775	-3.724	65.644
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-47.587	3.631	3.377	47.845
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	60.448	16.163	-3.733	62.683
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-47.651	-1.560	3.349	47.794
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	61.093	15.110	-3.727	63.044
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-47.678	-1.596	3.370	47.824
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	61.805	13.827	-3.744	63.443
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-47.688	-1.598	3.377	47.834
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	61.806	24.780	-3.997	66.708
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-46.994	3.522	3.349	47.245
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	62.318	23.709	-3.970	66.794
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-47.024	3.519	3.371	47.276
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	62.870	22.387	-3.965	66.855
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-47.032	3.526	3.378	47.285
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	63.248	16.724	-4.011	65.544
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-47.088	-1.479	3.349	47.230
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	63.764	15.602	-3.984	65.765
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-47.116	-1.515	3.370	47.261
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	64.310	14.240	-3.977	65.988
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-47.125	-1.517	3.377	47.270
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	64.537	22.660	-4.322	68.536
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-52.948	1.881	3.346	53.087
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	64.823	21.448	-4.261	68.412
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-52.785	1.858	3.367	52.925
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	65.192	20.003	-4.229	68.322
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-52.732	1.861	3.374	52.873
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	65.256	20.417	-4.327	68.512
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-52.966	0.419	3.345	53.073
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	65.559	19.203	-4.269	68.447
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-52.803	0.389	3.367	52.911
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	65.946	17.762	-4.239	68.428
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-52.750	0.390	3.374	52.859
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	64.823	22.668	-4.312	68.808
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-53.120	1.984	3.345	53.262
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	65.136	21.471	-4.255	68.716
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-52.957	1.962	3.367	53.100
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	65.538	20.045	-4.227	68.665
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-52.904	1.965	3.374	53.048
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	64.507	20.256	-4.275	67.747
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-53.144	0.323	3.345	53.250
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	64.835	19.052	-4.220	67.708
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-52.980	0.293	3.367	53.088
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	65.253	17.622	-4.195	67.721
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-52.928	0.293	3.374	53.036
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	64.756	22.730	-4.327	68.766
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-53.073	1.958	3.346	53.215
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	65.057	21.524	-4.269	68.658
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-52.910	1.936	3.367	53.052
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	65.444	20.088	-4.239	68.588
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-52.857	1.939	3.374	53.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	64.955	20.320	-4.311	68.196
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-53.095	0.347	3.345	53.201
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	65.274	19.111	-4.255	68.147
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-52.931	0.317	3.367	53.039
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	65.680	17.674	-4.227	68.148
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-52.879	0.317	3.374	52.987
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	96.945	36.135	-4.593	103.563
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-79.745	3.796	6.482	80.098
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	97.560	34.362	-4.518	103.533
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-79.797	3.776	6.525	80.153
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	98.205	32.197	-4.476	103.445
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-79.813	3.785	6.540	80.170
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	99.496	29.061	-4.593	103.755
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-79.816	-0.332	6.480	80.079
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	100.116	27.270	-4.518	103.862
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-79.867	-0.378	6.524	80.134
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	100.761	25.102	-4.475	103.937
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-79.883	-0.377	6.538	80.151
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	97.194	35.833	-4.444	103.684
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-80.614	4.143	6.481	80.981
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	97.929	34.142	-4.386	103.803
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-80.668	4.124	6.524	81.036
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	98.727	32.073	-4.365	103.898
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-80.685	4.134	6.538	81.055
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	96.991	28.616	-4.437	101.221
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-80.706	-0.640	6.481	80.969
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	97.742	26.866	-4.381	101.462
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-80.759	-0.689	6.524	81.025

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	98.552	24.741	-4.362	101.703
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-80.776	-0.689	6.538	81.043
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	97.421	36.240	-4.567	104.044
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-80.378	4.053	6.481	80.740
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	98.106	34.505	-4.501	104.094
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-80.432	4.034	6.525	80.797
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	98.838	32.383	-4.471	104.103
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-80.448	4.044	6.539	80.814
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	98.622	28.826	-4.566	102.850
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-80.462	-0.561	6.480	80.725
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	99.321	27.050	-4.501	103.037
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-80.515	-0.609	6.524	80.781
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	100.062	24.898	-4.471	103.210
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-80.531	-0.609	6.538	80.799
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	49.528	17.678	-2.291	52.639
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-39.458	1.588	3.354	39.632
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	49.820	16.769	-2.251	52.615
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.468	1.575	3.375	39.643
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	50.141	15.668	-2.229	52.579
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.471	1.578	3.382	39.647
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	50.240	15.434	-2.296	52.607
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-39.476	0.126	3.353	39.618
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	50.546	14.523	-2.257	52.640
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.486	0.106	3.374	39.630
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	50.881	13.425	-2.237	52.670
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.489	0.107	3.381	39.634
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	49.803	17.682	-2.279	52.898
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-39.613	1.691	3.353	39.790
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	50.120	16.788	-2.242	52.904
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.623	1.678	3.374	39.801
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	50.471	15.705	-2.224	52.905
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.625	1.682	3.381	39.805
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	49.532	15.287	-2.249	51.886
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-39.637	0.029	3.353	39.778
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	49.863	14.385	-2.214	51.943
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.646	0.009	3.374	39.790
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	50.228	13.296	-2.198	52.004
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.649	0.010	3.381	39.793
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	49.736	17.744	-2.295	52.857
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-39.571	1.665	3.353	39.747
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	50.042	16.842	-2.256	52.848
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.581	1.652	3.375	39.759
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	50.379	15.748	-2.237	52.830
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.584	1.656	3.382	39.762
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	49.956	15.343	-2.282	52.308
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-39.592	0.054	3.353	39.734
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	50.277	14.436	-2.245	52.356
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.602	0.033	3.374	39.746
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	50.630	13.341	-2.227	52.406
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.605	0.034	3.381	39.749
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	13vP	53.500	17.756	-2.230	56.413
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	13vYP	-43.083	0.935	3.773	43.258
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	53.832	16.784	-2.189	56.430
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	-43.101	0.917	3.797	43.278
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	54.195	15.607	-2.167	56.439
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	-43.107	0.920	3.805	43.284
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	55.491	22.748	-4.348	60.130
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	-39.071	3.084	2.510	39.273
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	55.799	21.711	-4.305	60.029
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-39.085	3.082	2.526	39.288
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	56.108	20.440	-4.275	59.868
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-39.087	3.089	2.531	39.290
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	58.233	14.995	-4.338	60.289
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	-39.150	-1.385	2.509	39.255
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	58.519	13.931	-4.291	60.307
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-39.163	-1.416	2.525	39.270
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	58.794	12.650	-4.257	60.290
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-39.165	-1.419	2.530	39.272
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	53.838	21.771	-3.923	58.206
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	-41.625	3.498	2.508	41.847
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	54.464	20.921	-3.926	58.476
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-41.639	3.497	2.524	41.862
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	55.173	19.864	-3.953	58.773
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-41.643	3.505	2.529	41.867
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	53.989	14.017	-3.964	55.919
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	-41.726	-1.688	2.508	41.836
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	54.630	13.094	-3.969	56.317
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-41.740	-1.722	2.524	41.851
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	55.345	11.965	-3.997	56.764
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-41.744	-1.725	2.529	41.856
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	55.586	22.718	-4.261	60.200
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	-40.946	3.391	2.509	41.163
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	56.074	21.764	-4.243	60.299
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-40.962	3.389	2.525	41.179
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	56.608	20.585	-4.244	60.384
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-40.965	3.397	2.530	41.183
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	57.126	14.691	-4.288	59.140
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	-41.040	-1.610	2.508	41.148

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vYE12.5P	57.609	13.681	-4.268	59.365
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-41.054	-1.644	2.524	41.165
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	58.123	12.456	-4.266	59.596
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-41.058	-1.647	2.529	41.169
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	54.340	19.276	-4.047	57.800
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-43.602	1.678	2.507	43.706
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	54.535	18.241	-3.992	57.643
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-43.407	1.659	2.523	43.512
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	54.817	17.016	-3.961	57.534
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-43.344	1.661	2.529	43.449
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	55.069	17.035	-4.054	57.786
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-43.620	0.216	2.507	43.692
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	55.285	16.000	-4.001	57.692
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-43.424	0.189	2.523	43.498
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	55.589	14.779	-3.973	57.657
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-43.361	0.189	2.528	43.435
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	54.570	19.265	-4.029	58.011
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-43.850	1.783	2.507	43.958
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	54.803	18.249	-3.979	57.898
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-43.655	1.764	2.523	43.763
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	55.131	17.048	-3.955	57.842
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-43.592	1.766	2.528	43.701
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	54.188	16.831	-3.983	56.881
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-43.874	0.121	2.507	43.946
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	54.439	15.811	-3.936	56.825
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-43.679	0.095	2.523	43.751
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	54.788	14.608	-3.915	56.837
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-43.616	0.094	2.528	43.689
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	54.562	19.346	-4.053	58.032
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-43.782	1.757	2.507	43.889
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	54.778	18.320	-4.000	57.898
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-43.587	1.737	2.523	43.695
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	55.085	17.105	-3.973	57.817
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-43.524	1.740	2.528	43.632
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	54.733	16.927	-4.033	57.432
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-43.804	0.145	2.507	43.876
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	54.970	15.898	-3.983	57.362
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-43.609	0.118	2.523	43.682
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	55.301	14.685	-3.959	57.355
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-43.546	0.118	2.528	43.619
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	89.648	33.714	-4.710	95.893
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-72.941	3.648	5.642	73.249
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	90.199	32.068	-4.640	95.842
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-72.970	3.631	5.680	73.281
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	90.780	30.059	-4.599	95.738
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-72.978	3.639	5.693	73.290
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	92.203	26.640	-4.711	96.090
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-73.011	-0.479	5.640	73.230
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	92.761	24.976	-4.640	96.176
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-73.040	-0.523	5.679	73.262
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	93.344	22.966	-4.600	96.237
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-73.048	-0.523	5.691	73.271
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	89.744	33.361	-4.541	95.852
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-73.954	3.998	5.641	74.277
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	90.434	31.806	-4.490	95.970
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-73.985	3.982	5.679	74.310
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	91.193	29.904	-4.474	96.075
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-73.994	3.991	5.691	74.320
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	89.503	26.130	-4.528	93.350
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-74.046	-0.785	5.641	74.265
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	90.213	24.518	-4.480	93.593
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-74.076	-0.831	5.679	74.298
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	90.986	22.562	-4.467	93.848
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-74.086	-0.831	5.691	74.308
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	90.102	33.811	-4.681	96.351
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-73.679	3.908	5.641	73.998
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	90.734	32.207	-4.622	96.392
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-73.710	3.891	5.679	74.031
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	91.416	30.246	-4.595	96.399
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-73.719	3.900	5.692	74.041
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	91.291	26.392	-4.678	95.144
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-73.763	-0.706	5.640	73.982
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	91.939	24.748	-4.620	95.323
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-73.793	-0.752	5.679	74.015
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	92.631	22.758	-4.594	95.496
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-73.802	-0.752	5.691	74.025
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	40.067	14.538	-2.115	42.675
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	-31.149	1.408	2.514	31.282
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	40.284	13.796	-2.081	42.632
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	-31.143	1.398	2.530	31.277
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	40.530	12.900	-2.062	42.583
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	-31.141	1.400	2.536	31.275
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	40.785	12.296	-2.121	42.651
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	-31.167	-0.055	2.514	31.268
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	41.019	11.553	-2.089	42.666
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	-31.161	-0.072	2.530	31.263
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	41.283	10.660	-2.072	42.687
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	-31.158	-0.071	2.535	31.261

TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	40.287	14.523	-2.096	42.876
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	-31.366	1.512	2.514	31.503
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	40.538	13.801	-2.067	42.873
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	-31.360	1.502	2.530	31.497
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	40.826	12.927	-2.053	42.873
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	-31.357	1.505	2.535	31.496
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	39.968	12.113	-2.059	41.814
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	-31.390	-0.150	2.514	31.491
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	40.236	11.384	-2.032	41.865
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	-31.383	-0.167	2.530	31.486
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	40.541	10.506	-2.021	41.929
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	-31.381	-0.167	2.535	31.484
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	40.274	14.603	-2.119	42.892
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	-31.307	1.486	2.514	31.443
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	40.510	13.870	-2.088	42.870
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	-31.301	1.476	2.530	31.437
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	40.779	12.984	-2.071	42.846
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	-31.298	1.479	2.535	31.436
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	40.473	12.196	-2.103	42.323
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	-31.329	-0.126	2.514	31.430
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	40.728	11.459	-2.074	42.360
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	-31.322	-0.143	2.530	31.424
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	41.016	10.572	-2.060	42.407
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	-31.320	-0.143	2.535	31.423
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	1	Strain	13vP	38.885	12.905	-1.910	41.015
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	7	Strain	13vYP	-30.529	0.663	2.514	30.639
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	39.107	12.193	-1.878	41.007
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	-30.522	0.650	2.530	30.633
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	39.360	11.335	-1.862	41.002
TM1	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	-30.519	0.651	2.536	30.631
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	7	Strain	13vYP	10.973	-4.675	2.393	12.165
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	8	Strain	113vYE12.5P	11.085	-6.117	3.376	13.103
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	3	Strain	13vE12.5P	11.287	-7.530	4.381	14.257
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C		GW,T	Global	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	11.866	-0.710	1.330	11.962
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	13.031	-3.121	3.036	13.739
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	14.293	-5.363	4.685	15.969
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	10.764	-13.052	1.355	16.972
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	12.300	-15.088	3.094	19.711
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	14.067	-16.875	4.759	22.479
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	10.199	-0.721	1.295	10.306
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	8	Strain	113vYE12.5P	11.122	-3.134	2.976	11.932
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	3	Strain	13vE12.5P	12.230	-5.402	4.633	14.150
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WRA,T	NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	7	Strain	13vYP	10.373	-12.914	1.284	16.614
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	8	Strain	113vYE12.5P	11.332	-15.084	2.976	19.100
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	3	Strain	13vE12.5P	12.640	-17.049	4.651	21.727
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WLA,T	NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	7	Strain	13vYP	11.009	-0.673	1.280	11.103
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	8	Strain	113vYE12.5P	12.071	-3.098	2.984	12.814
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	3	Strain	13vE12.5P	13.280	-5.363	4.647	15.057
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WL_0,T	BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	7	Strain	13vYP	10.541	-13.081	1.288	16.849
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	8	Strain	113vYE12.5P	11.810	-15.193	3.015	19.478
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	3	Strain	13vE12.5P	13.375	-17.073	4.694	22.191
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL		WR_0,T	BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	7	Strain	13vYP	22.608	-5.314	2.284	23.336
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	8	Strain	113vYE12.5P	22.723	-7.287	3.636	24.139
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	3	Strain	13vE12.5P	23.076	-9.218	5.006	25.348
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRB,T	NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	7	Strain	13vYP	22.231	-9.105	2.272	24.130
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	8	Strain	113vYE12.5P	22.443	-10.996	3.638	25.256
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	3	Strain	13vE12.5P	22.948	-12.821	5.018	26.761
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WLB,T	NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	7	Strain	13vYP	22.285	-5.330	2.271	23.025
TM2	Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold		WRA,T	NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	22.434	-7.295	3.629	23.868
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	22.825	-9.216	5.004	25.119
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	22.375	-9.078	2.276	24.253
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	22.483	-10.988	3.630	25.287
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	22.903	-12.840	5.007	26.730
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	22.444	-5.305	2.275	23.175
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	22.580	-7.275	3.631	23.999
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	22.954	-9.202	5.004	25.231
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	22.298	-9.114	2.271	24.196
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	22.461	-11.014	3.632	25.279
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	22.926	-12.853	5.012	26.757
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	22.185	-5.843	4.466	23.372
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	22.908	-9.757	7.097	25.891
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	23.755	-13.553	9.745	29.033
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	20.991	-17.192	4.457	27.497
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	22.071	-20.781	7.129	31.141
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	23.432	-24.168	9.803	35.061
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	20.999	-5.891	4.433	22.256
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	21.727	-9.782	7.069	24.854
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	22.616	-13.555	9.728	28.104
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	21.239	-17.092	4.436	27.621
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	21.915	-20.770	7.069	31.010
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	22.955	-24.277	9.742	34.803
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	21.569	-5.816	4.433	22.775
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	22.307	-9.725	7.072	25.341
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	23.189	-13.515	9.730	28.549
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	21.085	-17.219	4.430	27.581
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	21.975	-20.856	7.089	31.115
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	23.193	-24.304	9.767	34.986
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	12.416	-3.686	2.801	13.251
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	12.604	-5.481	4.004	14.315
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	12.867	-7.237	5.228	15.661
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	12.068	-7.475	2.793	14.467
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	12.351	-9.186	4.009	15.906
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	12.759	-10.836	5.242	17.541
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	12.122	-3.702	2.791	12.978
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	12.340	-5.487	3.999	14.085
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	12.637	-7.233	5.227	15.470
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	12.200	-7.449	2.794	14.565
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	12.389	-9.180	3.999	15.929
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	12.720	-10.857	5.231	17.522
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	12.267	-3.677	2.793	13.108
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	12.472	-5.468	4.000	14.194
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	12.754	-7.220	5.227	15.561
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	12.130	-7.483	2.791	14.523
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	12.368	-9.205	4.002	15.928
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	12.740	-10.868	5.236	17.546
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	13vYP	13.228	-6.069	3.300	14.923
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	13.388	-7.992	4.607	16.258
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	13.650	-9.874	5.944	17.865
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	10.076	0.123	0.190	10.079
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	11.397	-2.003	1.737	11.702
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	12.850	-3.933	3.208	13.816
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	9.089	-12.219	0.233	15.231
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	10.777	-13.961	1.808	17.729
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	12.703	-15.434	3.287	20.257
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	8.288	0.131	0.160	8.291
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	9.272	-2.005	1.670	9.633
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	10.483	-3.981	3.143	11.646
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	8.414	-12.070	0.141	14.714
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	9.484	-13.959	1.670	16.959
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	10.914	-15.628	3.163	19.322
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	9.167	0.164	0.138	9.170
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	10.338	-1.982	1.678	10.659
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	11.695	-3.947	3.161	12.741
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	8.734	-12.248	0.151	15.044
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	10.135	-14.074	1.715	17.429
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	11.842	-15.651	3.212	19.887
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	20.157	-3.991	1.580	20.609
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	20.237	-5.518	2.638	21.141
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	20.546	-7.013	3.703	22.023
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	19.777	-7.783	1.567	21.311
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	19.954	-9.228	2.639	22.142
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	20.415	-10.616	3.715	23.308
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	19.796	-4.005	1.564	20.257
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	19.898	-5.527	2.628	20.818
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	20.237	-7.013	3.698	21.735
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	19.886	-7.753	1.570	21.402
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	19.947	-9.220	2.628	22.131
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	20.314	-10.638	3.701	23.228
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	19.975	-3.982	1.568	20.428
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	20.069	-5.508	2.630	20.977
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	20.396	-7.000	3.699	21.879
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	19.828	-7.791	1.565	21.361
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	19.949	-9.248	2.631	22.145
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	20.368	-10.651	3.707	23.281
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	21.054	-4.865	3.556	21.899
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	21.818	-8.410	5.954	24.130
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	22.709	-11.834	8.357	26.936

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	19.866	-16.215	3.548	25.888
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	20.986	-19.434	5.987	29.222
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	22.387	-22.450	8.415	32.802
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	19.802	-4.908	3.520	20.703
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	20.542	-8.435	5.921	22.982
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	21.452	-11.843	8.334	25.883
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	20.039	-16.110	3.523	25.953
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	20.730	-19.424	5.921	29.019
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	21.792	-22.566	8.348	32.462
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	20.403	-4.837	3.519	21.262
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	21.169	-8.381	5.926	23.527
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	22.085	-11.802	8.339	26.393
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	19.922	-16.241	3.517	25.943
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	20.841	-19.512	5.943	29.161
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	22.091	-22.592	8.376	32.689
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	0.9	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	7	Strain	13vYP	10.342	-2.504	1.994	10.826
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE12.5P	10.520	-3.896	2.930	11.594
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	3	Strain	13vE12.5P	10.764	-5.254	3.879	12.590
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	7	Strain	13vYP	9.994	-6.293	1.986	11.976
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE12.5P	10.267	-7.601	2.935	13.108
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	3	Strain	13vE12.5P	10.655	-8.853	3.893	14.389
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	7	Strain	13vYP	10.018	-2.518	1.982	10.518
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE12.5P	10.215	-3.902	2.923	11.319
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	3	Strain	13vE12.5P	10.485	-5.252	3.876	12.351
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	7	Strain	13vYP	10.095	-6.266	1.986	12.047
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE12.5P	10.264	-7.595	2.924	13.099
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	3	Strain	13vE12.5P	10.568	-8.876	3.879	14.336
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	7	Strain	13vYP	10.178	-2.495	1.985	10.665
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE12.5P	10.369	-3.884	2.925	11.452
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE12.5P	10.628	-5.239	3.876	12.467
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	7	Strain	13vYP	10.040	-6.302	1.982	12.019
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE12.5P	10.264	-7.621	2.927	13.115
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE12.5P	10.614	-8.887	3.885	14.378
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	0.9	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	1	Strain	13vP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	7	Strain	13vYP	10.233	-4.261	2.139	11.290
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	2	Strain	113vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	8	Strain	113vYE12.5P	10.331	-5.564	3.028	12.119
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	3	Strain	13vE12.5P	10.515	-6.840	3.937	13.147
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent	0.9	GW,T Global	9	Strain	13vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000

Detailed Angle Member Uprating Report (data omitted at user request)

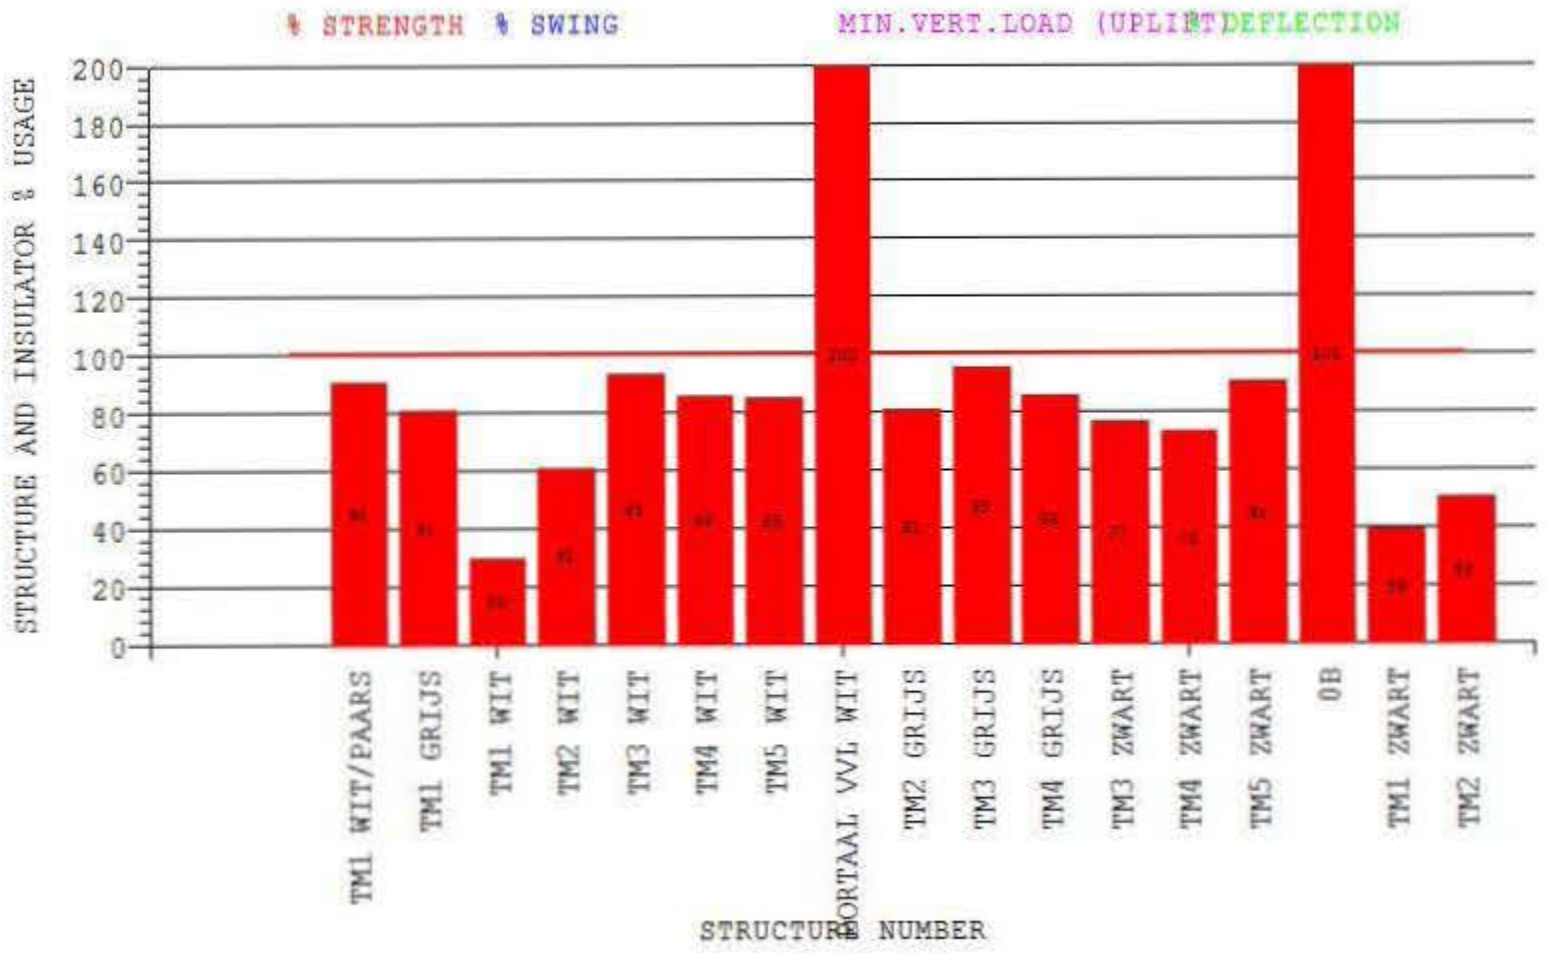
% STRENGTH % SWING
MIN.VERT.LOAD (UPLIFT)
DEFLECTION
STRUCTURE AND INSULATOR % USAGE
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
TM1 WIT/PAARS
TM1 GRIJS
TM1 WIT
TM2 WIT
TM3 WIT
TM4 WIT
TM5 WIT
PORTAAL VVL WIT
TM2 GRIJS
TM3 GRIJS
TM4 GRIJS
TM3 ZWART
TM4 ZWART
TM5 ZWART
OB
TM1 ZWART
TM2 ZWART
STRUCTURE NUMBER

Construction Staking Report for Structure TM1 wit/paars

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	2.78	0.00	0.00	C/L Hub	0.00	227441.643	581404.870	-0.696
					Structure Hub	10.00	227436.999	581396.014	-0.696
					172P	1.01	227441.173	581403.974	-0.640
					172E0.1P	-13.21	227432.826	581388.054	-0.640
					1172E0.1P	10.00	227436.999	581396.014	-0.640
					G1	-6.33	227438.081	581413.882	-0.696
					G2	-6.23	227451.080	581407.066	-0.696
					G3	8.35	227431.265	581400.882	-0.696
					G4	6.08	227444.265	581394.066	-0.696
					G5	2.66	227433.907	581405.921	-0.696
					G6	0.79	227446.907	581399.106	-0.696
					G7	-14.25	227427.091	581392.922	-0.696
					G8	14.43	227440.091	581386.106	-0.696
					G9	11.65	227429.734	581397.962	-0.696
					G10	9.14	227442.734	581391.146	-0.696
					G11	-5.30	227422.918	581384.962	-0.696
					G12	-6.48	227435.918	581378.147	-0.696

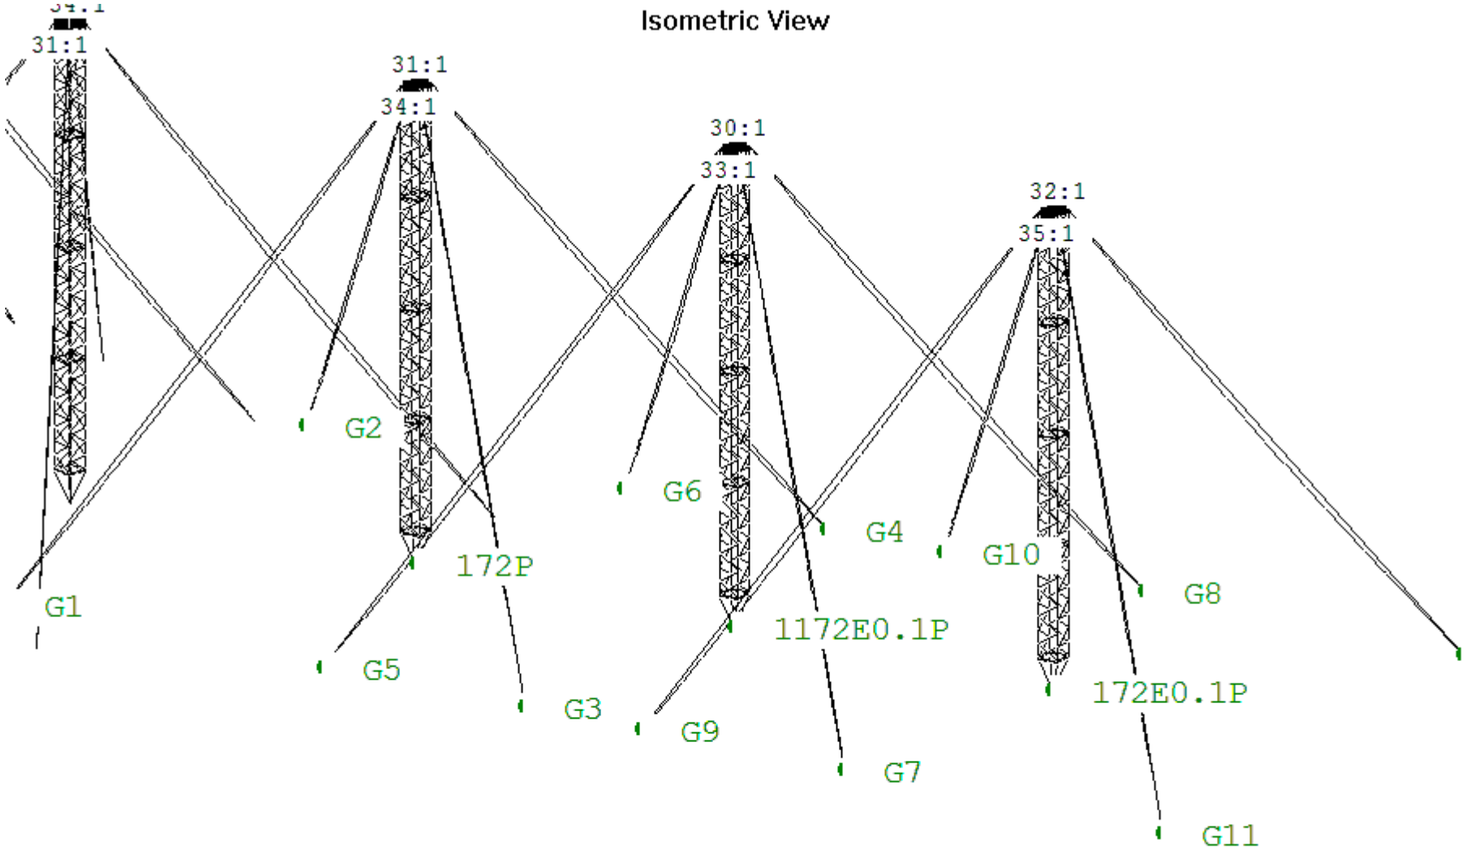

Construction Staking Report for Structure TM1 Grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	461.96	-1.17	200.00	C/L Hub		0.00	227444.109	581403.577	-0.714
					Structure Hub	BI	-17.00	227451.849	581418.713	-0.714
				0.00	172P		-8.52	227445.267	581412.593	-0.658
					172E0.1P		-25.41	227458.431	581424.832	-0.658
					1172E0.1P		-17.00	227451.849	581418.713	-0.658
					G1		0.29	227444.889	581402.221	-0.714
					G2		-4.04	227434.895	581412.970	-0.714
					G3		-12.88	227455.639	581412.215	-0.714
					G4		-17.88	227445.644	581422.965	-0.714
					G5		-7.55	227451.472	581408.341	-0.714
					G6		-12.52	227441.477	581419.090	-0.714
					G7		-21.29	227462.221	581418.335	-0.714
					G8		-26.36	227452.227	581429.085	-0.714
					G9,G13		-15.96	227458.053	581414.460	-0.714
					G10,G15		-20.99	227448.059	581425.210	-0.714
					G11,G14		-29.70	227468.803	581424.454	-0.714
					G12,G16		-34.84	227458.809	581435.204	-0.714

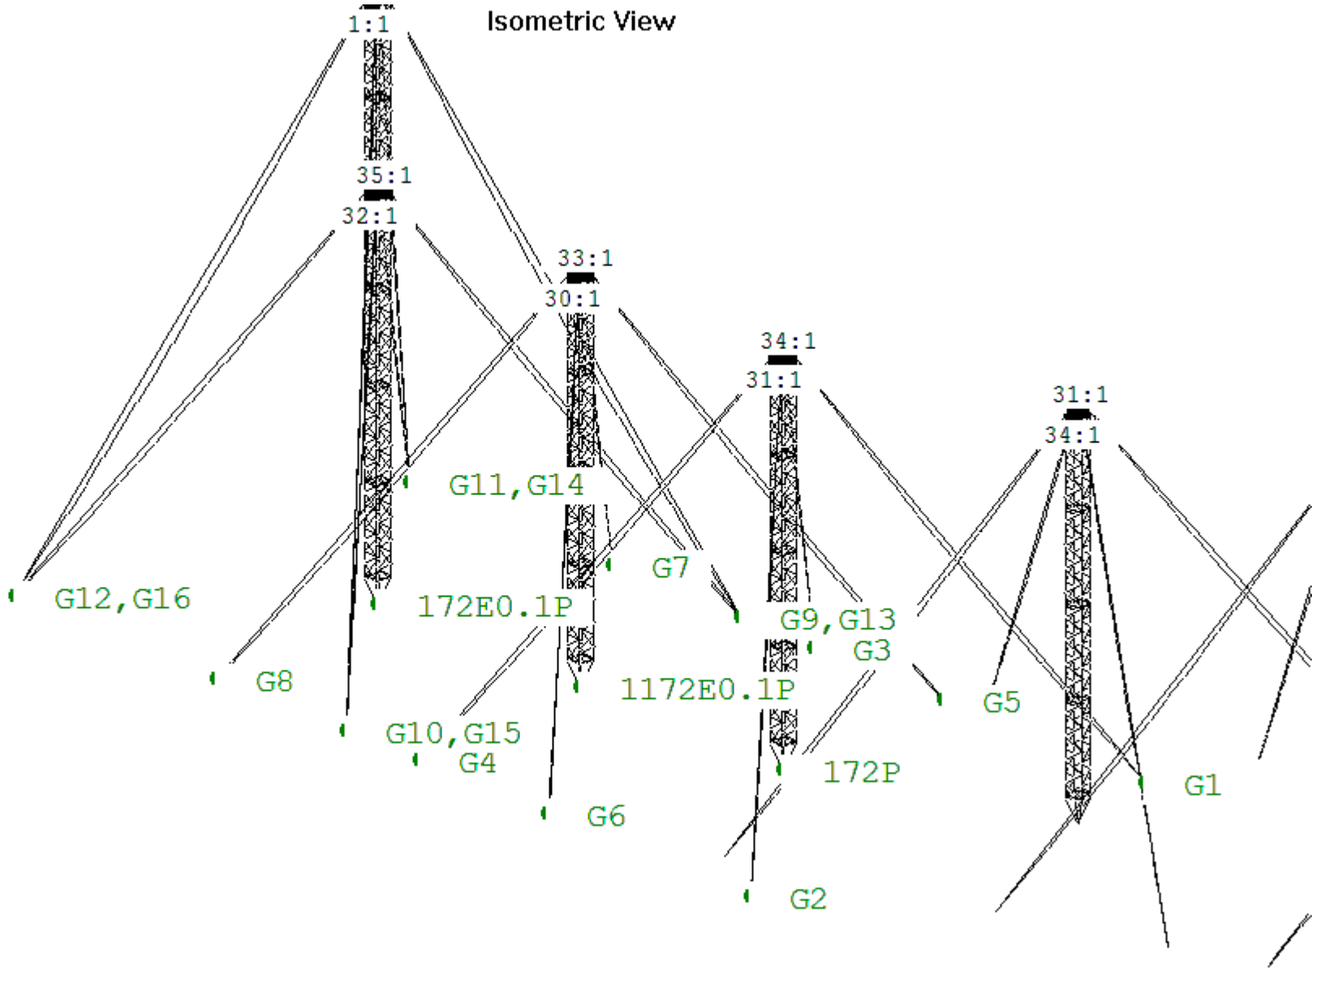

Construction Staking Report for Structure TM1 Wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	139.97	14.79	10.00	C/L Hub		0.00	227250.065	581490.090	-0.417
					Structure Hub		0.00	227250.065	581490.090	-0.417
				0.00	172P		2.09	227256.740	581496.109	-0.361
					172E0.1P		8.58	227243.391	581484.071	-0.361
					1172E0.1P		0.00	227250.065	581490.090	-0.361
					G1		2.95	227257.275	581506.474	-0.417
					G2		-2.05	227267.105	581495.574	-0.417
					G3		-3.77	227246.375	581496.644	-0.417
					G4		-1.31	227256.205	581485.744	-0.417
					G5		0.94	227250.601	581500.455	-0.417
					G6		6.31	227260.431	581489.555	-0.417
					G7		4.81	227239.700	581490.625	-0.417
					G8		7.66	227249.530	581479.725	-0.417
					G9		-0.62	227243.927	581494.437	-0.417
					G10		1.98	227253.756	581483.536	-0.417
					G11		13.39	227233.026	581484.607	-0.417
					G12		16.64	227242.856	581473.706	-0.417

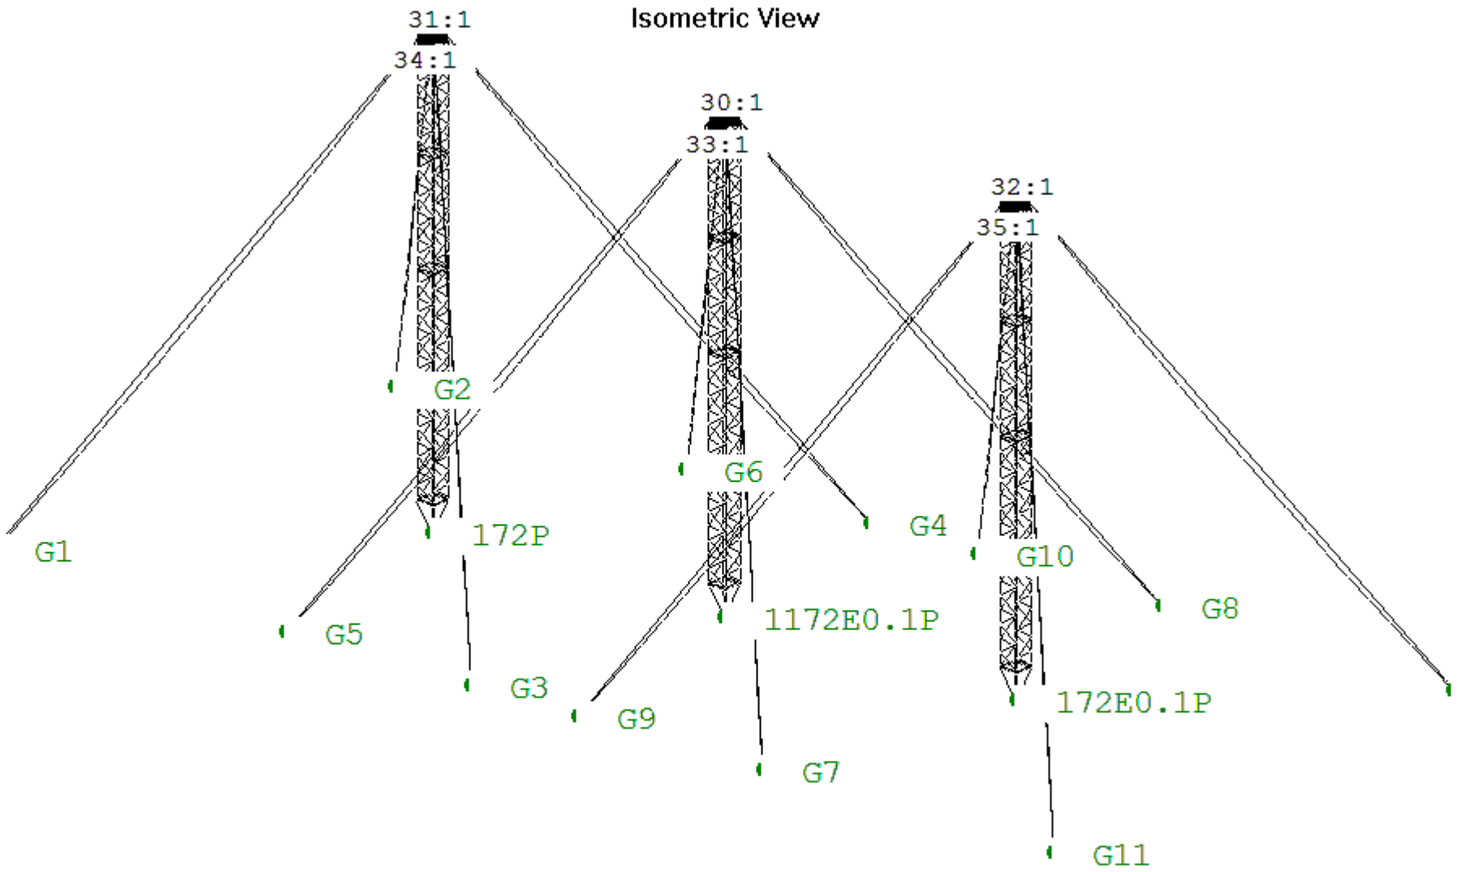

Construction Staking Report for Structure TM2 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	134.98	-21.04	0.00	C/L Hub		0.00	227348.428	581390.511	-0.532
					Structure Hub		0.00	227348.428	581390.511	-0.532
					172P		-8.84	227353.562	581397.889	-0.476
					172E0.1P	BI	8.99	227343.295	581383.135	-0.476
					1172E0.1P		0.00	227348.428	581390.511	-0.476
					G1		-14.71	227351.730	581408.105	-0.532
					G2		13.84	227363.778	581399.721	-0.532
					G3		-0.28	227343.346	581396.057	-0.532
					G4		-0.28	227355.394	581387.673	-0.532
					G5		-5.88	227346.596	581400.727	-0.532
					G6		-5.88	227358.644	581392.343	-0.532
					G7		8.56	227338.212	581388.679	-0.532
					G8		8.56	227350.260	581380.295	-0.532
					G9		2.96	227341.463	581393.351	-0.532
					G10		2.96	227353.511	581384.967	-0.532
					G11		17.39	227333.079	581381.303	-0.532
					G12		17.39	227345.127	581372.919	-0.532

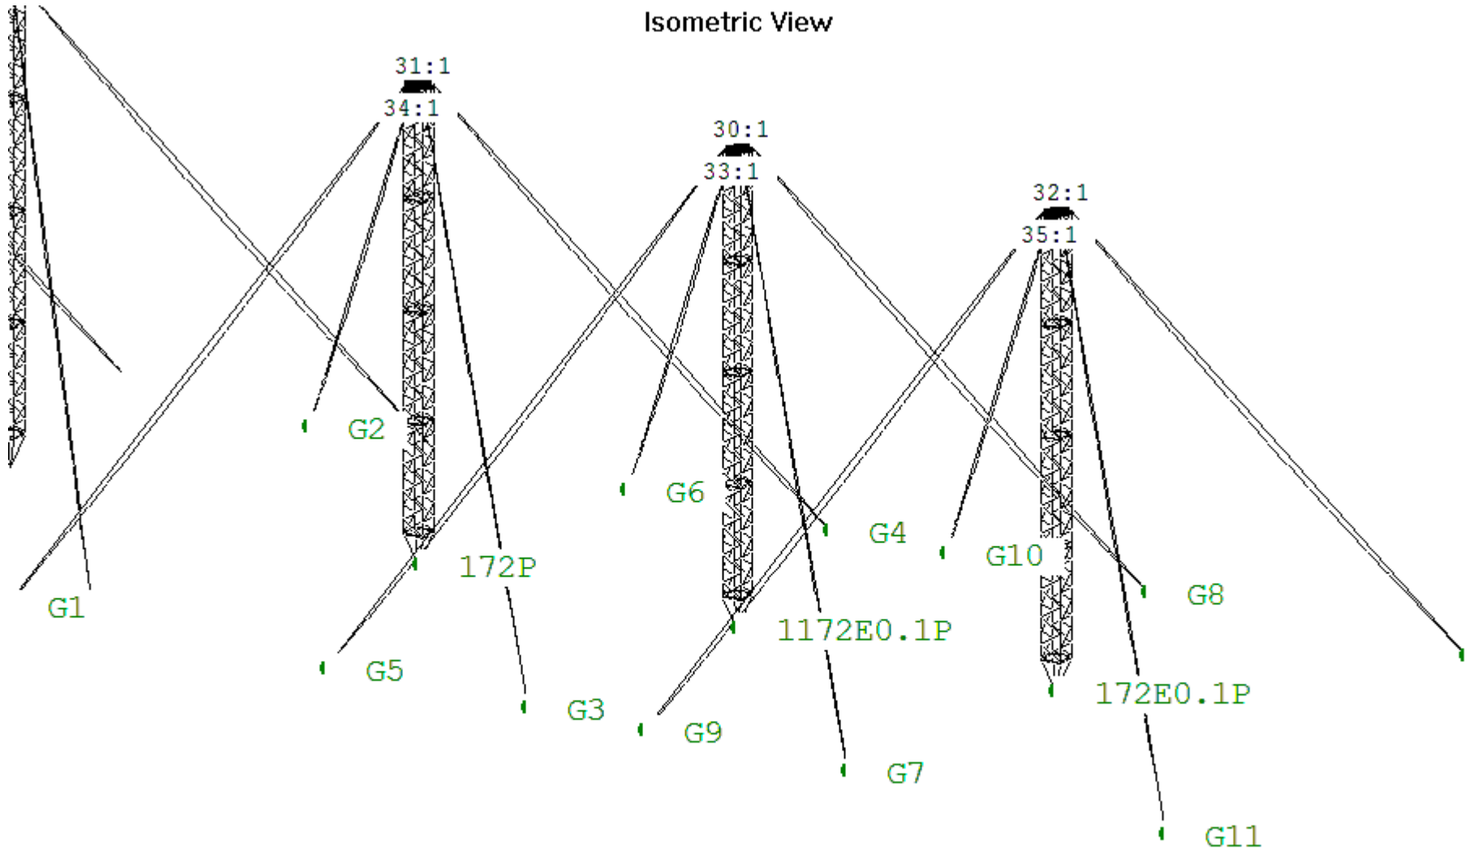

Construction Staking Report for Structure TM3 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM3 wit	at2+0.tow	224.36	41.31	0.00	C/L Hub	0.00	227471.432	581334.931	-0.859
					Structure Hub	0.00	227471.432	581334.931	-0.859
					172P	0.00	227471.432	581334.931	-0.803
					G4,G7	-9.14	227469.240	581360.214	-0.859
					G3,G6	-0.63	227496.717	581332.766	-0.859
					G1	10.46	227446.053	581334.918	-0.859
					G2	12.52	227471.448	581304.552	-0.859
					G5	6.28	227468.801	581365.195	-0.859
					G8	-5.23	227506.679	581331.900	-0.859

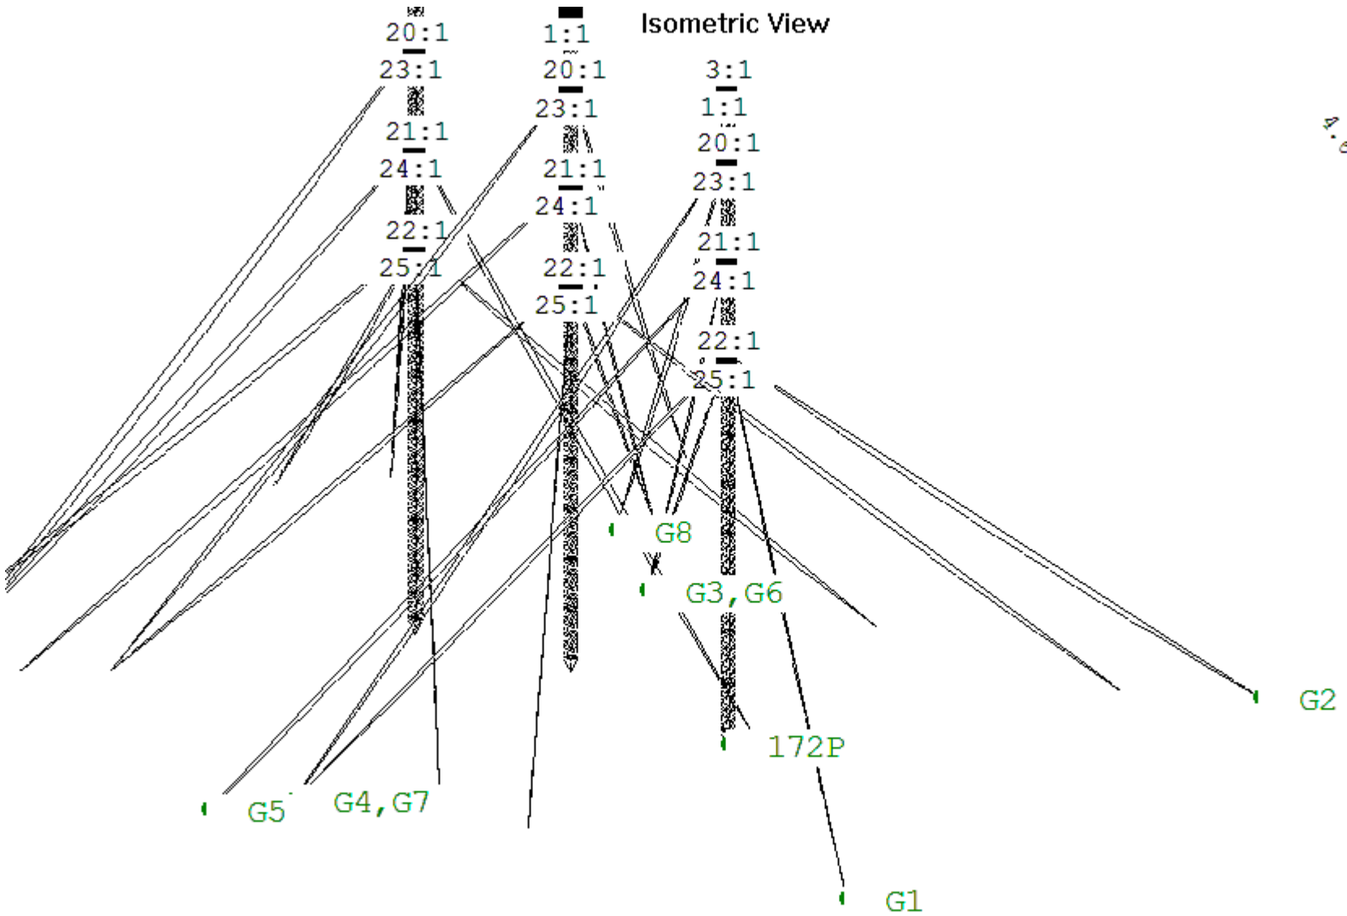

Construction Staking Report for Structure TM4 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	50.12	-65.88	180.00	C/L Hub		0.00	227564.033	581130.570	0.480
					Structure Hub		0.00	227564.033	581130.570	0.480
				0.00	172P		0.00	227564.033	581130.570	0.536
					G4,G5,G7		-21.33	227568.569	581095.485	0.735
					G3		-9.58	227544.569	581124.537	0.723
					G1		-5.47	227589.594	581136.150	0.480
					G2		-5.47	227558.453	581156.131	0.480
					G6,G8		-9.58	227544.569	581124.537	0.735
					G9,G10,G11	BI	15.27	227555.787	581117.720	0.735

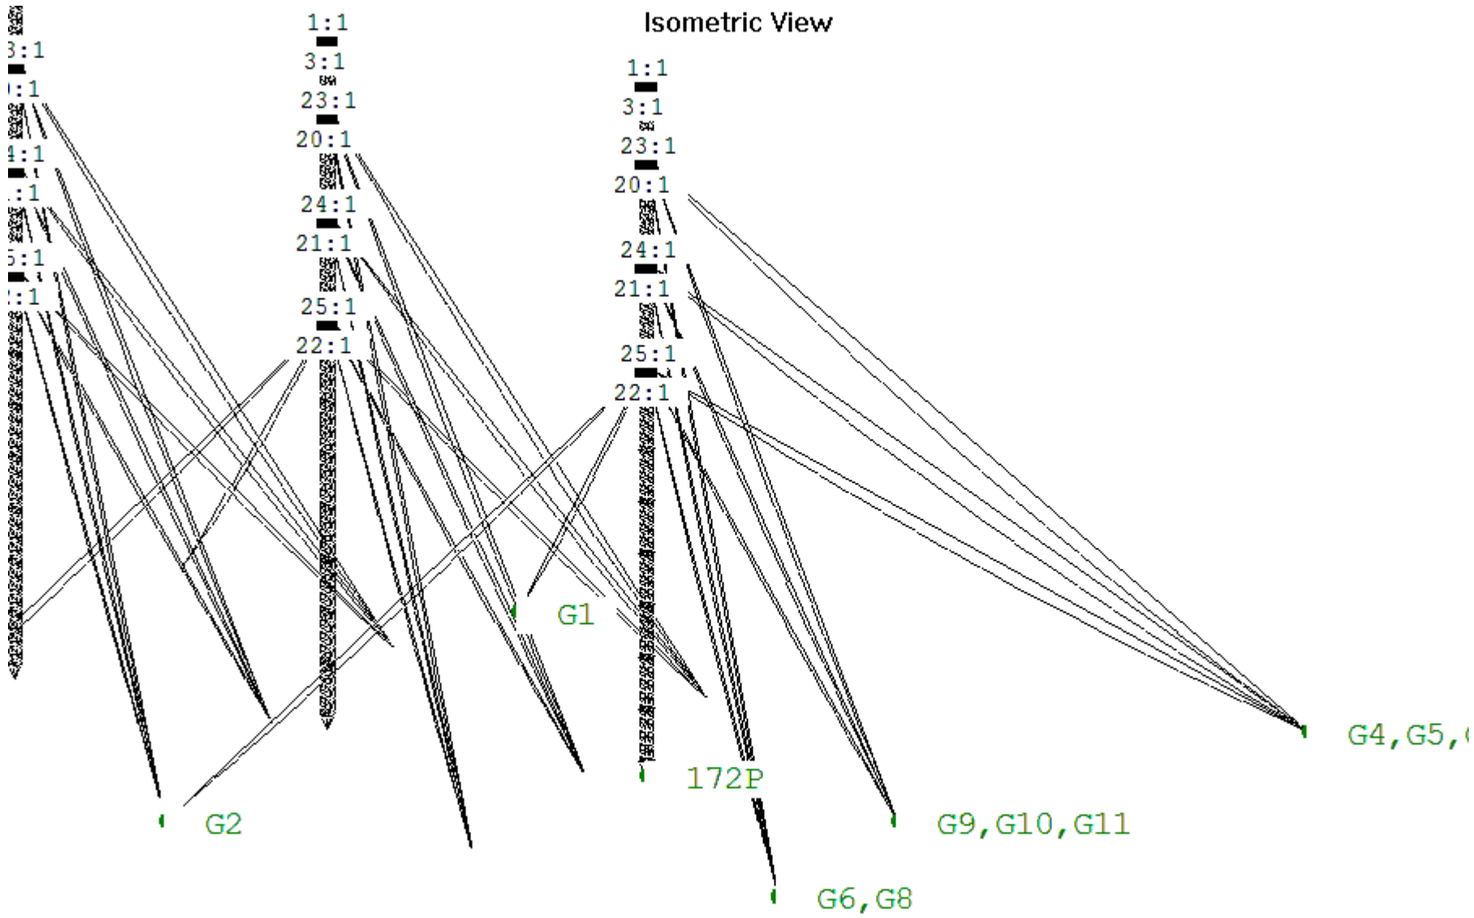

Construction Staking Report for Structure TM5 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM5 wit	de1+0.tow	224.43	69.99	40.00	C/L Hub	0.00	227614.149	581130.791	-0.505
					Structure Hub	0.00	227614.149	581130.791	-0.505
				0.00	172P	0.00	227614.149	581130.791	-0.449
					G4,G5	-6.88	227631.936	581148.876	-0.505
					G3,G6	1.80	227638.655	581124.240	-0.505
					G1	7.68	227596.455	581140.902	-0.505
					G2	15.61	227604.038	581113.097	-0.505
					G7	-7.06	227634.752	581145.550	-0.505
					G8	-0.34	227639.392	581128.534	-0.505

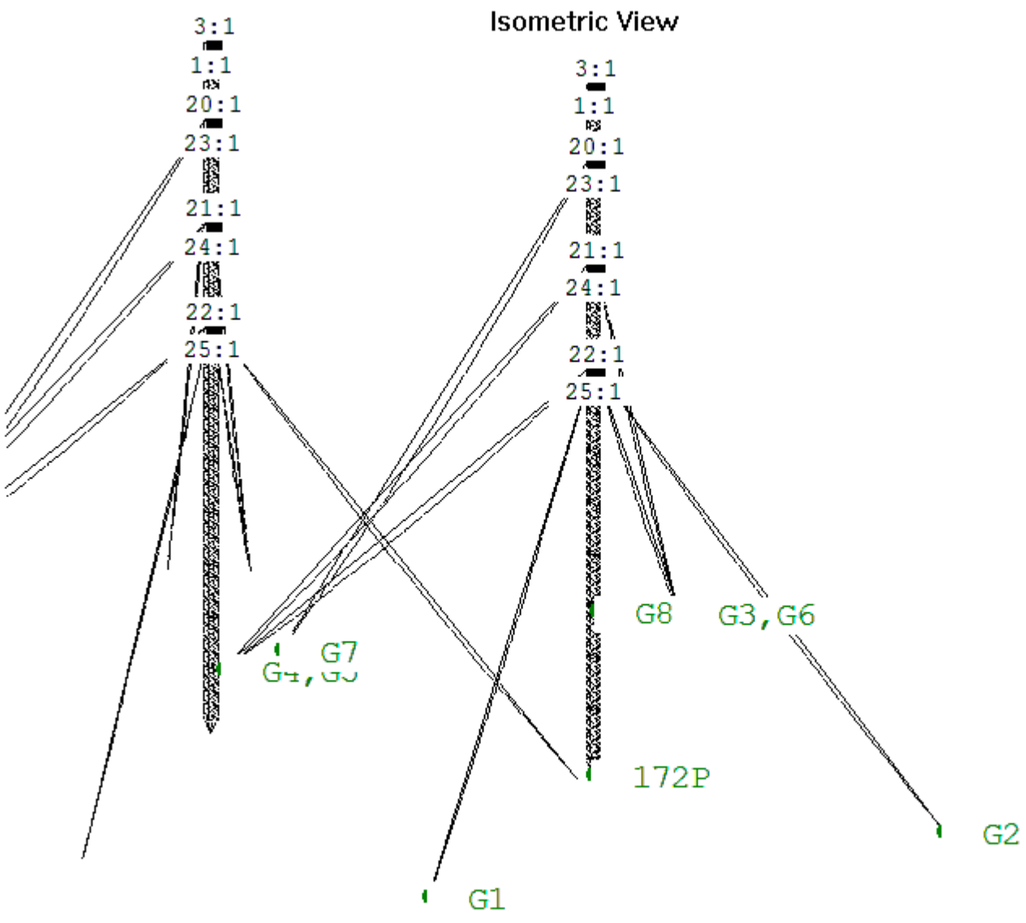

Construction Staking Report for Structure TM2 Grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM2 Grijs	at1+0.tow	203.86	15.17	0.00	C/L Hub	0.00	227492.658	581347.065	-0.646
					Structure Hub	0.00	227492.658	581347.065	-0.646
					172P	0.00	227492.658	581347.065	-0.590
					G4	3.54	227504.055	581369.727	-0.646
					G3	16.47	227517.993	581348.330	-0.646
					G1	-1.70	227467.827	581352.307	-0.646
					G2	3.58	227487.417	581322.233	-0.646
					G6,G8	4.35	227497.900	581371.897	-0.646
					G9	0.63	227471.486	581333.274	-0.646
					G10,G11	-19.39	227517.490	581341.823	-0.646

Isometric View

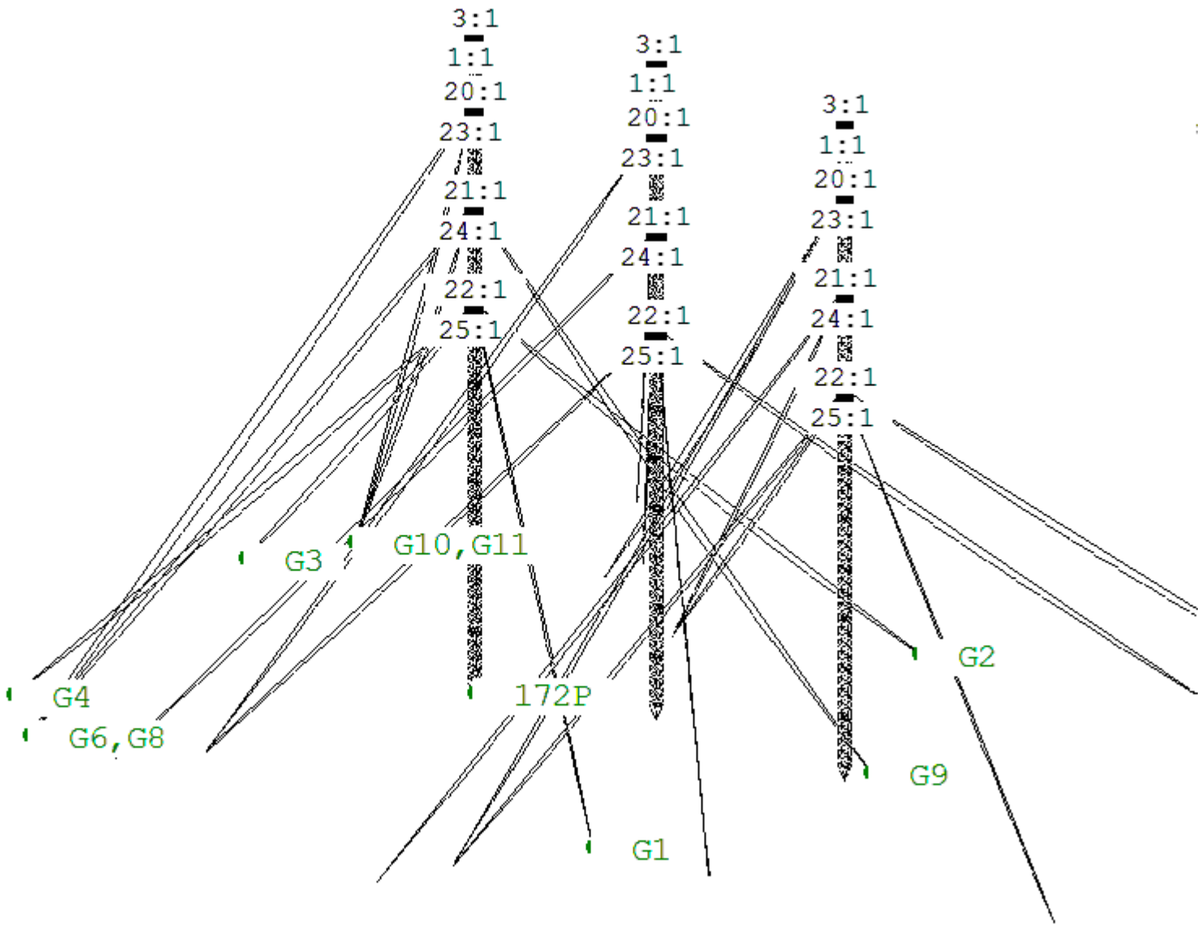

Construction Staking Report for Structure TM3 Grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM3 Grijs	at3+0.tow	63.03	-67.95	180.00	C/L Hub	0.00	227580.405	581163.057	0.480
					Structure Hub	0.00	227580.405	581163.057	0.480
				0.00	172P	0.00	227580.405	581163.057	0.536
					G4,G5,G7	4.79	227583.790	581142.963	0.735
					G3	5.89	227561.182	581156.297	0.723
					G1	-5.00	227605.738	581169.594	0.480
					G2	-5.00	227573.868	581188.391	0.480
					G6,G8	5.89	227561.182	581156.297	0.735
					G9,G10,G11	-1.86	227572.649	581149.906	0.735

Isometric View

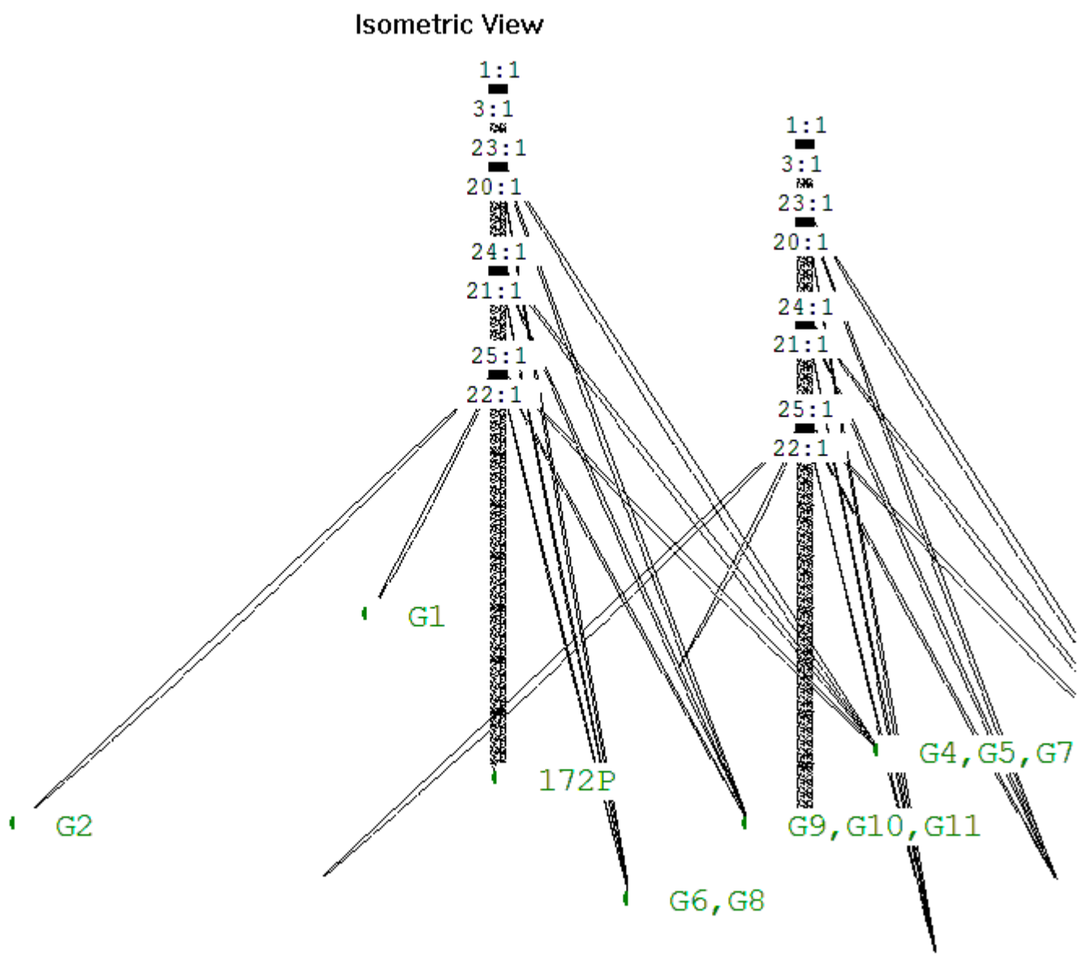

Construction Staking Report for Structure TM4 Grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM4 Grijs	de1+0.tow	171.52	72.64	50.00	C/L Hub		0.00	227643.318	581166.843	-0.412
					Structure Hub		0.00	227643.318	581166.843	-0.412
				0.00	172P		0.00	227643.318	581166.843	-0.356
					G4,G5	BT	-14.15	227663.485	581182.230	-0.412
					G3,G6		-18.28	227666.651	581156.891	-0.412
					G1		-13.46	227627.233	581179.355	-0.412
					G2		-7.14	227630.806	581150.757	-0.412
					G7	BT	-10.33	227665.802	581178.539	-0.412
					G8		-21.00	227667.989	581161.038	-0.412

Isometric View

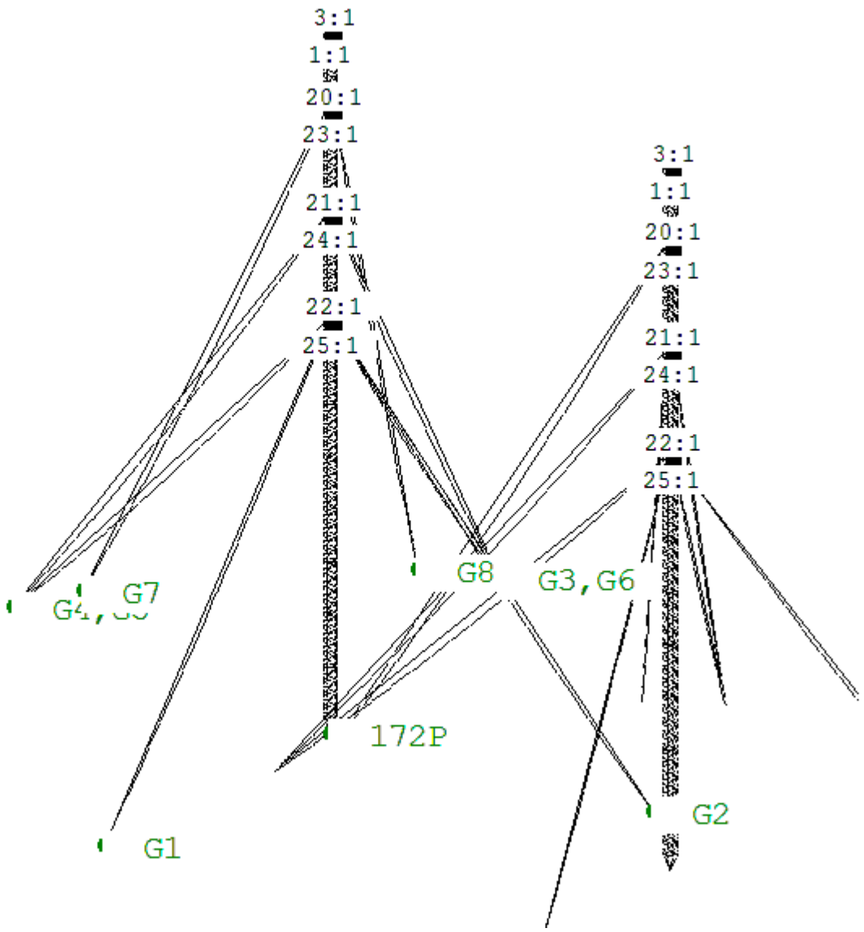

Construction Staking Report for Structure TM3 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM3 Zwart	at2+0.tow	213.35	0.00	0.00	C/L Hub	0.00	227482.805	581340.817	0.000
					Structure Hub	0.00	227482.805	581340.817	0.000
					172P	0.00	227482.805	581340.817	0.056
					G4,G7	-9.50	227489.534	581365.286	0.000
					G3,G6	-3.13	227505.762	581330.001	0.000
					G1	5.28	227459.002	581349.622	0.000
					G2	8.57	227472.264	581312.325	0.000
					G5	9.09	227490.853	581370.109	0.000
					G8	-4.35	227514.803	581325.727	0.000

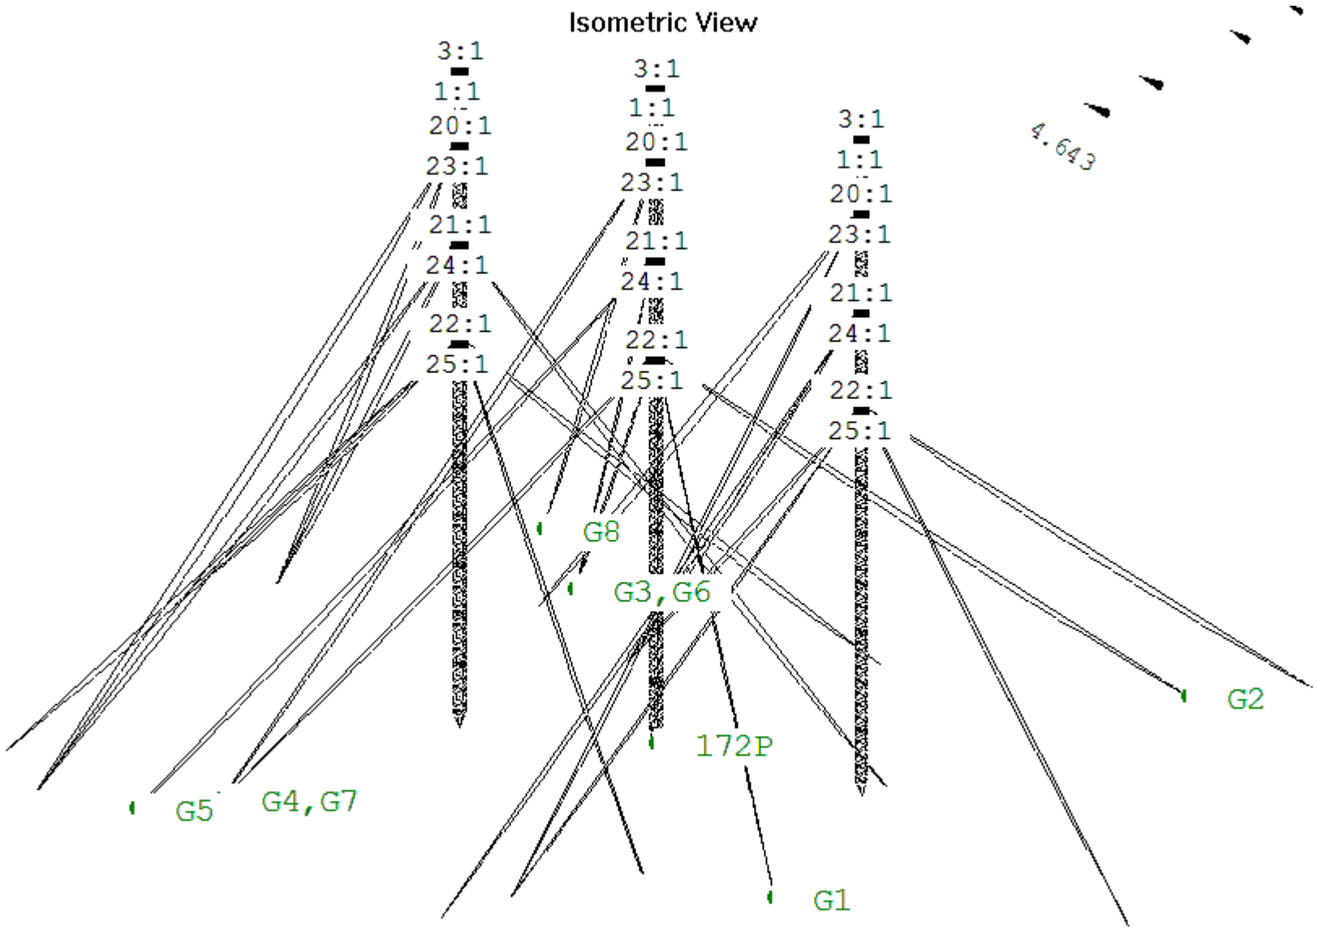

Construction Staking Report for Structure TM4 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM4 Zwart	at3+0.tow	50.27	-69.07	180.00	C/L Hub	0.00	227571.950	581146.985	0.480
					Structure Hub	0.00	227571.950	581146.985	0.480
				0.00	172P	0.00	227571.950	581146.985	0.536
					G4,G5,G7	3.74	227575.253	581126.877	0.735
					G3	6.31	227552.700	581140.303	0.723
					G1	-4.75	227597.310	581153.418	0.480
					G2	-4.75	227565.517	581172.345	0.480
					G6,G8	6.31	227552.700	581140.303	0.735
					G9,G10,G11	-1.46	227564.141	581133.866	0.735

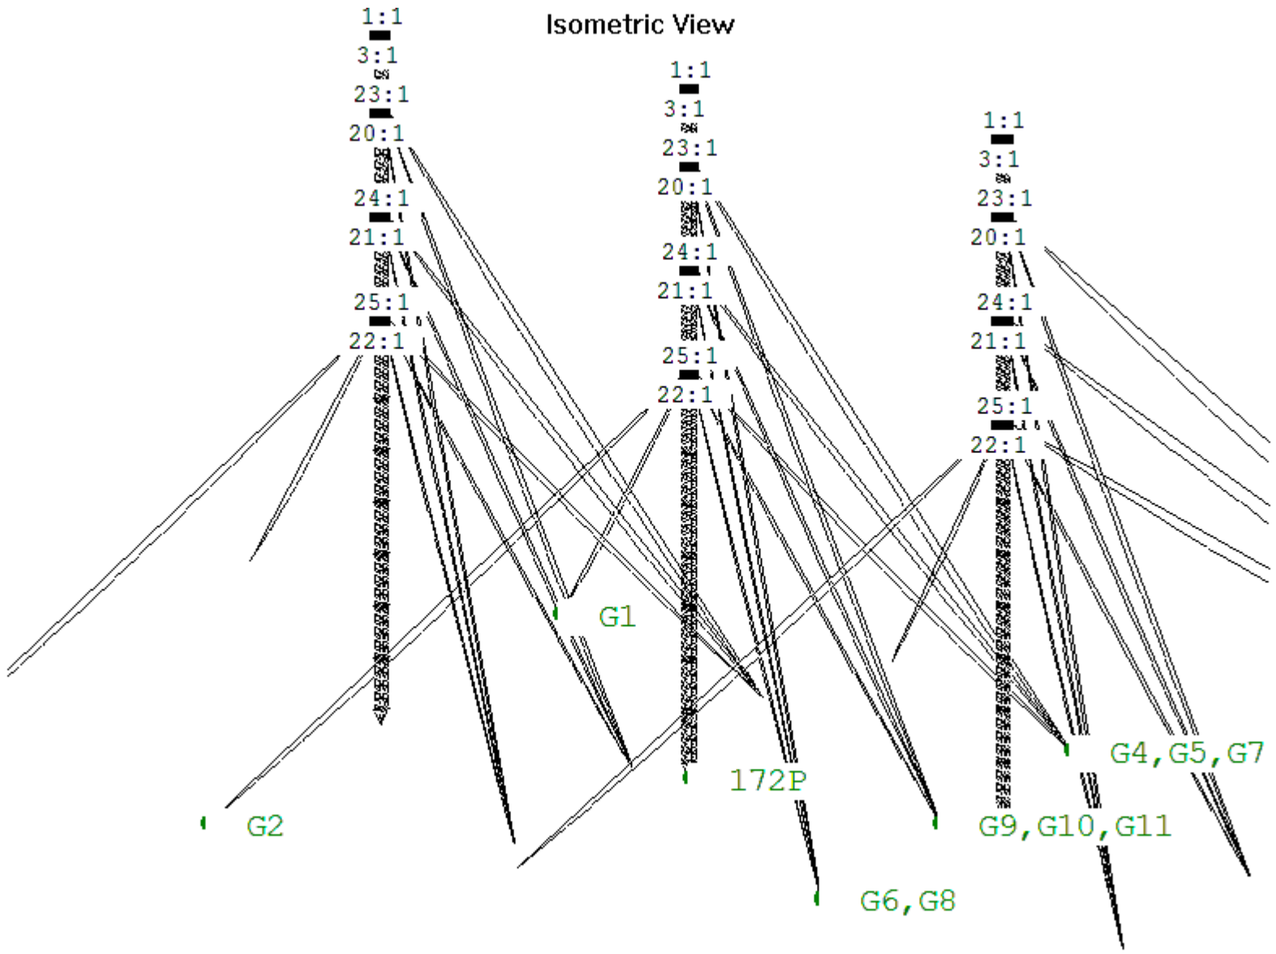

Construction Staking Report for Structure TM5 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT Offset or BI	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)	(m)
TM5 Zwart	de1+0.tow	817.25	55.88	45.00	C/L Hub	0.00	227622.116	581150.292	-0.486
					Structure Hub	0.00	227622.116	581150.292	-0.486
				0.00	172P	0.00	227622.116	581150.292	-0.430
					G4,G5	-3.49	227638.062	581170.020	-0.486
					G3,G6	3.77	227647.143	581146.153	-0.486
					G1	5.80	227603.524	581158.636	-0.486
					G2	-0.91	227613.772	581131.699	-0.486
					G7	-0.27	227641.188	581166.983	-0.486
					G8	1.93	227647.459	581150.499	-0.486

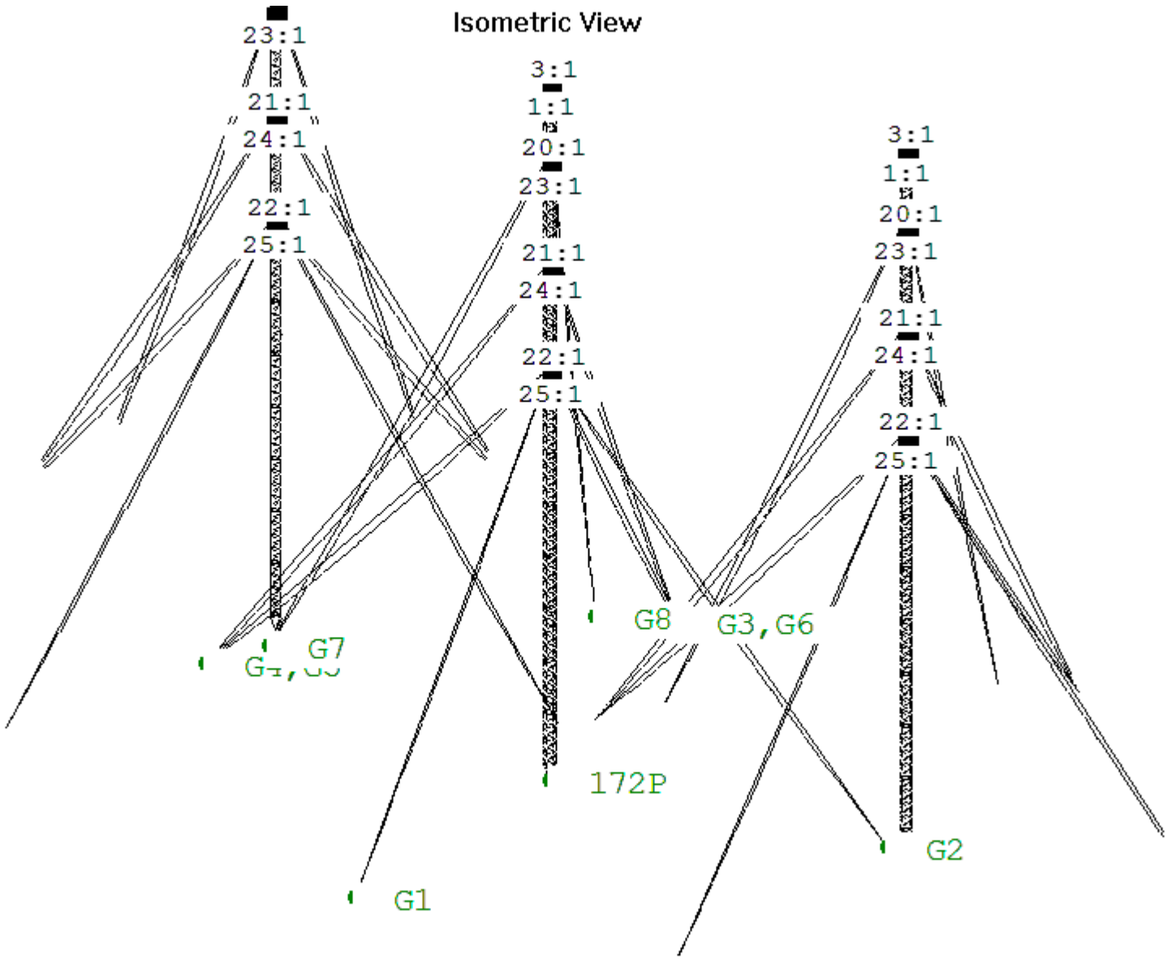

Construction Staking Report for Structure TM1 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	121.59	22.46	10.00	C/L Hub		0.00	227280.468	581500.097	-0.472
					Structure Hub		0.00	227280.468	581500.097	-0.472
				0.00	172P	BT	-8.38	227286.672	581506.601	-0.416
					172E0.1P		-3.47	227274.265	581493.594	-0.416
					1172E0.1P		0.00	227280.468	581500.097	-0.416
					G1		-17.88	227286.427	581516.977	-0.472
					G2		-16.48	227297.048	581506.845	-0.472
					G3		-4.19	227276.296	581506.356	-0.472
					G4		-1.81	227286.917	581496.224	-0.472
					G5		-9.50	227280.223	581510.473	-0.472
					G6		-7.49	227290.844	581500.342	-0.472
					G7		4.18	227270.092	581499.852	-0.472
					G8		-2.88	227280.713	581489.721	-0.472
					G9		-1.12	227274.020	581503.970	-0.472
					G10		1.49	227284.641	581493.839	-0.472
					G11		1.37	227263.889	581493.349	-0.472
					G12		5.70	227274.510	581483.218	-0.472

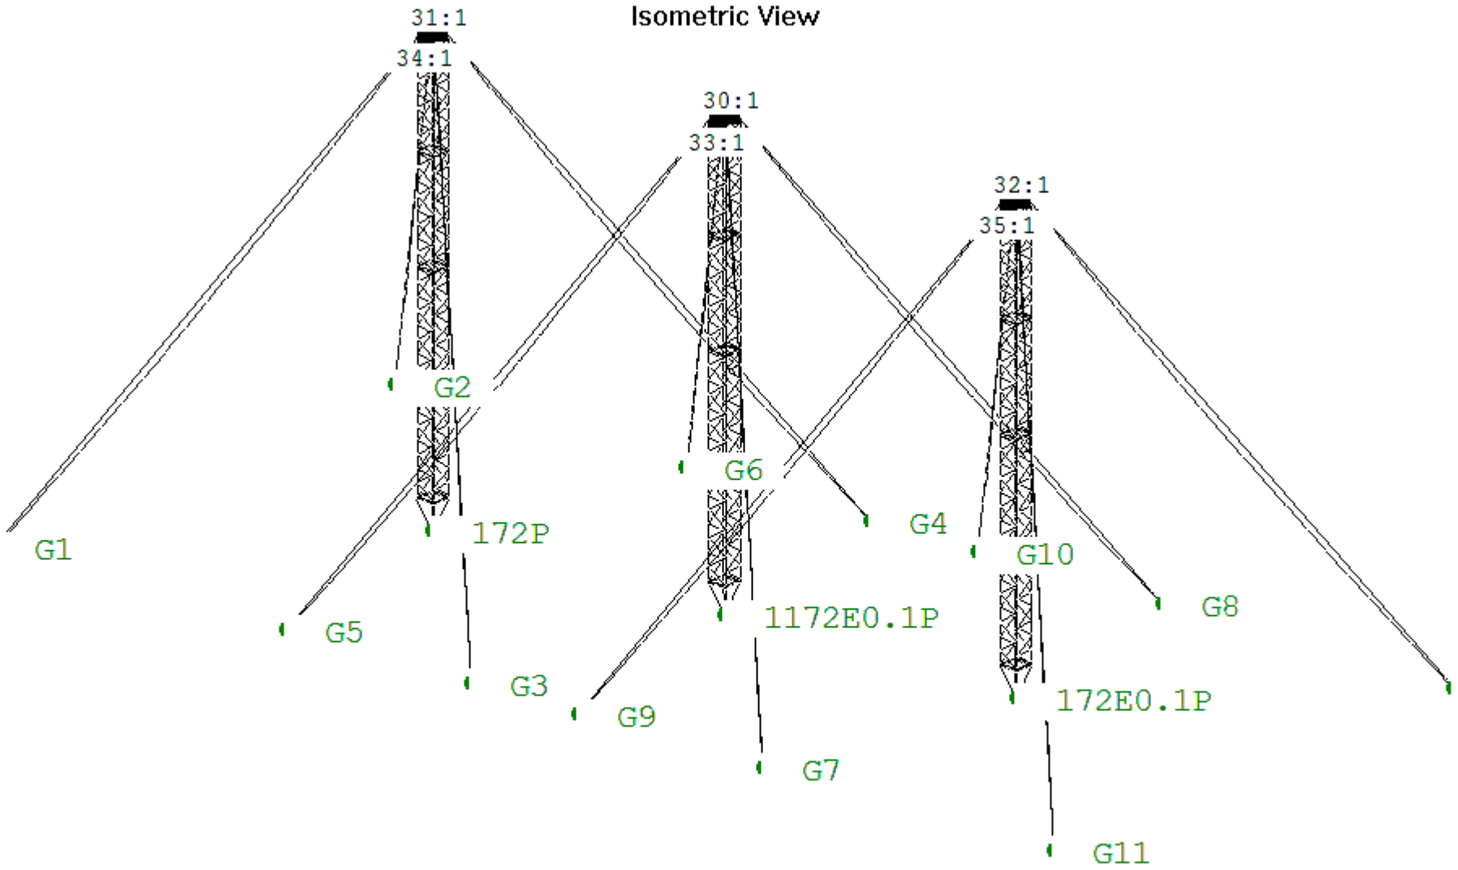

Construction Staking Report for Structure TM2 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	BT or BI	Offset	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)			(m)	(m)	(m)	(m)
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	0.00	-12.57	0.00	C/L Hub		0.00	227366.628	581414.300	-0.403
					Structure Hub		0.00	227366.628	581414.300	-0.403
					172P		-8.93	227372.235	581421.325	-0.347
					172E0.1P	BI	8.99	227361.021	581407.276	-0.347
					1172E0.1P		0.00	227366.628	581414.300	-0.347
					G1		8.80	227371.077	581431.639	-0.403
					G2		11.84	227382.549	581422.483	-0.403
					G3		-0.84	227361.920	581420.167	-0.403
					G4		-0.84	227373.392	581411.011	-0.403
					G5		-6.49	227365.470	581424.615	-0.403
					G6		-6.49	227376.942	581415.458	-0.403
					G7		8.10	227356.313	581413.143	-0.403
					G8		8.10	227367.785	581403.986	-0.403
					G9		2.44	227359.864	581417.591	-0.403
					G10		2.44	227371.336	581408.434	-0.403
					G11		-12.59	227350.707	581406.119	-0.403
					G12		-11.54	227362.179	581396.962	-0.403

Isometric View

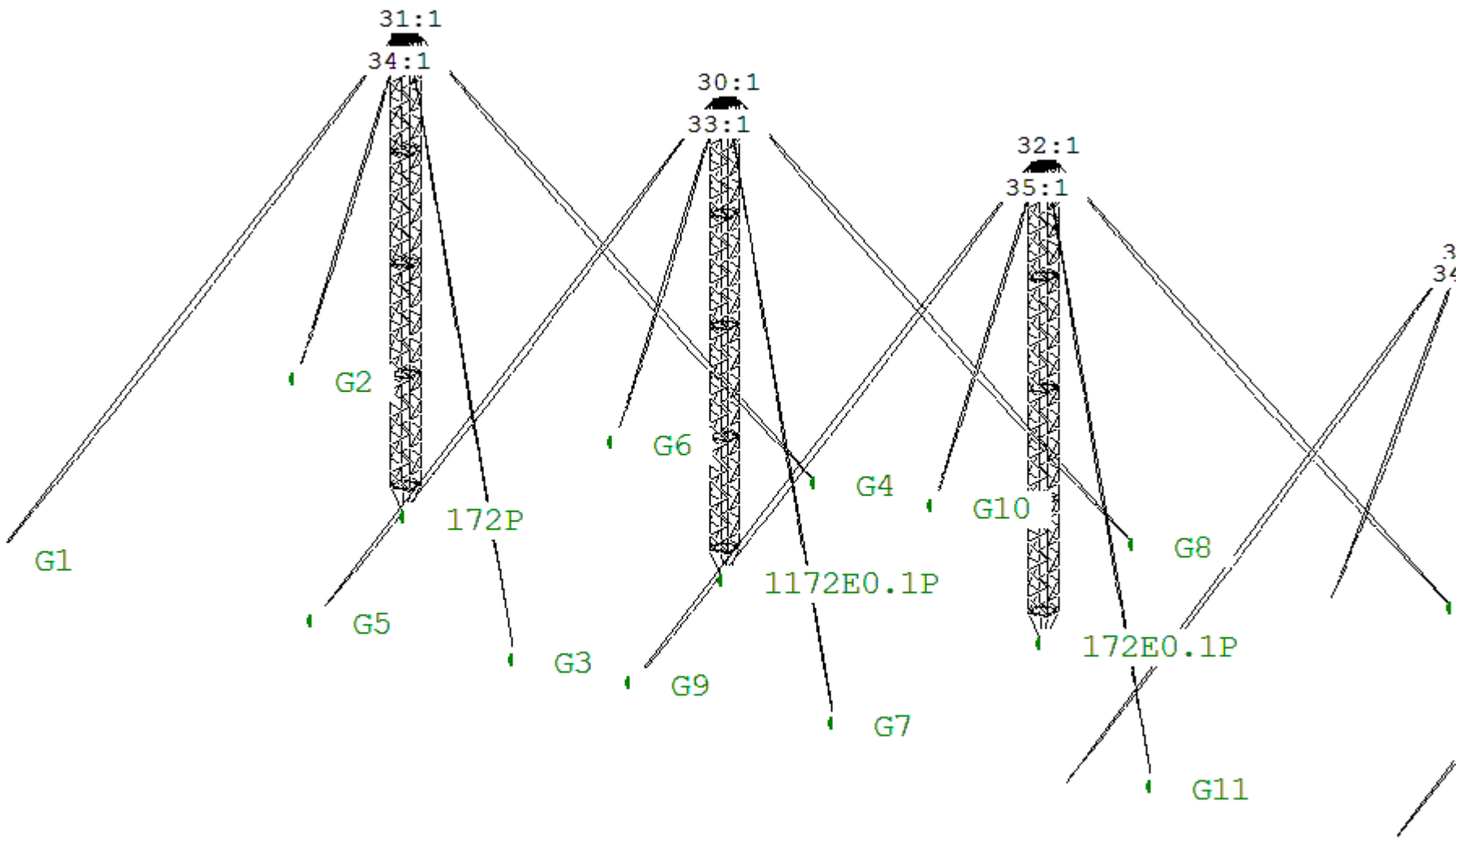

Belastingen voor :	**Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22**
Documentnummer :	**74101611-035-800-A1**

LEESWIJZER BELASTINGSCOMBINATIES

De belastingen gevallen in de tabellen zijn een afgeleide van de tabellen gegeven in de NORM EN50341-3 / Tabel 4.2.11/NL1, NL2,NL3 en NL4. Daar waar relevant zijn deze belasting gevallen opgenomen in de berekening.

Bijvoorbeeld:
NL1 Lc 1a EWL WRB, staat voor:
NL1 = Tabel 4.2.11/NL1,
Lc 1a = load case 1a (Extreme Wind Load)
EWL = Extreme Wind Load
WBR = Wind in de Back span van Rechts (zie legenda voor overige aanblaashoeken)

De toevoeging Br:
Br = Breuk, is bedoeld voor de simulatie van geleiderbreuk met verder een verwijzing naar de afspansets. Bijvoorbeeld NL3 Br. Lc 1a EWL WRB 1 20 22 50, breuk op de afspansets 1, 20, 22 en 50.

De toevoeging Ydl 0.9:
Ydl 0.9 = Gamma Deadload, is bedoeld voor de gunstige werking van eigengewicht van de constructie op de fundatie en als dusdanig ook (enkel) van belang voor de fundatie.

Legenda wind invalshoek:	
WL_[x] =	Wind van Links onder een hoek van [x]
WR_[x] =	Wind van Rechts onder een hoek van [x]
WLB =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Back span
WLA =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Ahead span
WRB =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Back span
WRA =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Ahead span
GW =	Geen Wind

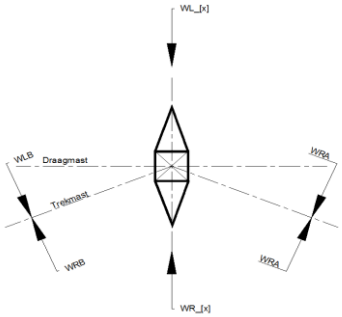

Voor aangrijpunten belastingen zie seperaat document "Construction Staking Report tijdelijke masten BO22.pdf"

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW	33	-10133	1221	44508	-10133	1221	44508
			34	-10107	3756	44391	-10107	3756	44391
			35	-10161	-1325	44517	-10161	-1325	44517
		NL2 Lc 1a EWL WRB	33	-21284	5766	87084	-21284	5766	87084
			34	-21176	10720	87489	-21176	10720	87489
			35	-21347	771	86320	-21347	771	86320
		NL2 Lc 1a EWL WLB	33	-21279	-992	86910	-21279	-992	86910
			34	-21151	3946	85633	-21151	3946	85633
			35	-21348	-5974	87837	-21348	-5974	87837
		NL2 Lc 1a EWL WRA	33	-21284	5766	87084	-21284	5766	87084
			34	-21176	10720	87489	-21176	10720	87489
			35	-21347	771	86320	-21347	771	86320
		NL2 Lc 1a EWL WLA	33	-21279	-992	86910	-21279	-992	86910
			34	-21151	3946	85633	-21151	3946	85633
			35	-21348	-5974	87837	-21348	-5974	87837
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	33	-21284	5766	87084	-21284	5766	87084
			34	-21176	10720	87489	-21176	10720	87489
			35	-21347	771	86320	-21347	771	86320
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	33	-21279	-992	86910	-21279	-992	86910
			34	-21151	3946	85633	-21151	3946	85633
			35	-21348	-5974	87837	-21348	-5974	87837
		NL2 Lc 1b Cold WRB	33	-14360	2699	61698	-14360	2699	61698
			34	-14383	6215	61941	-14383	6215	61941
			35	-14340	-809	61290	-14340	-809	61290
		NL2 Lc 1b Cold WLB	33	-14347	679	61613	-14347	679	61613
			34	-14321	4174	61294	-14321	4174	61294
			35	-14372	-2826	61761	-14372	-2826	61761
		NL2 Lc 1b Cold WRA	33	-14360	2699	61698	-14360	2699	61698
			34	-14383	6215	61941	-14383	6215	61941
			35	-14340	-809	61290	-14340	-809	61290
		NL2 Lc 1b Cold WLA	33	-14347	679	61613	-14347	679	61613
			34	-14321	4174	61294	-14321	4174	61294
			35	-14372	-2826	61761	-14372	-2826	61761
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	33	-14360	2699	61698	-14360	2699	61698
			34	-14383	6215	61941	-14383	6215	61941
			35	-14340	-809	61290	-14340	-809	61290
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	33	-14347	679	61613	-14347	679	61613
			34	-14321	4174	61294	-14321	4174	61294
			35	-14372	-2826	61761	-14372	-2826	61761
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	33	-28201	6284	120054	-28201	6284	120054
			34	-28093	13118	120264	-28093	13118	120264
			35	-28286	-591	119455	-28286	-591	119455
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	33	-28184	298	119868	-28184	298	119868
			34	-28015	7099	118558	-28015	7099	118558
			35	-28318	-6570	120797	-28318	-6570	120797
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	33	-28201	6284	120054	-28201	6284	120054
			34	-28093	13118	120264	-28093	13118	120264
			35	-28286	-591	119455	-28286	-591	119455
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	33	-28184	298	119868	-28184	298	119868
			34	-28015	7099	118558	-28015	7099	118558
			35	-28318	-6570	120797	-28318	-6570	120797
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	33	-28201	6284	120054	-28201	6284	120054
			34	-28093	13118	120264	-28093	13118	120264
			35	-28286	-591	119455	-28286	-591	119455
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	33	-28184	298	119868	-28184	298	119868
			34	-28015	7099	118558	-28015	7099	118558
			35	-28318	-6570	120797	-28318	-6570	120797
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	33	-12686	2510	55349	-12686	2510	55349
			34	-12665	5669	55423	-12665	5669	55423
			35	-12706	-656	55128	-12706	-656	55128
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	33	-12675	525	55274	-12675	525	55274
			34	-12611	3664	54844	-12611	3664	54844
			35	-12733	-2641	55553	-12733	-2641	55553
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	33	-12686	2510	55349	-12686	2510	55349
			34	-12665	5669	55423	-12665	5669	55423

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	35	-12706	-656	55128	-12706	-656	55128
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	33	-12675	525	55274	-12675	525	55274
			34	-12611	3664	54844	-12611	3664	54844
			35	-12733	-2641	55553	-12733	-2641	55553
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	33	-12686	2510	55349	-12686	2510	55349
			34	-12665	5669	55423	-12665	5669	55423
			35	-12706	-656	55128	-12706	-656	55128
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	33	-12675	525	55274	-12675	525	55274
			34	-12611	3664	54844	-12611	3664	54844
			35	-12733	-2641	55553	-12733	-2641	55553
		NL2 Lc 6 Permanent GW	33	-13259	1605	58503	-13259	1605	58503
			34	-13214	4934	58309	-13214	4934	58309
			35	-13304	-1742	58548	-13304	-1742	58548
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	33	-20352	5681	81555	-20352	5681	81555
			34	-20232	10310	81976	-20232	10310	81976
			35	-20417	1002	80759	-20417	1002	80759
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	33	-20355	-1210	81396	-20355	-1210	81396
			34	-20246	3417	80150	-20246	3417	80150
			35	-20393	-5869	82278	-20393	-5869	82278
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	33	-20352	5681	81555	-20352	5681	81555
			34	-20232	10310	81976	-20232	10310	81976
			35	-20417	1002	80759	-20417	1002	80759
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	33	-20355	-1210	81396	-20355	-1210	81396
			34	-20246	3417	80150	-20246	3417	80150
			35	-20393	-5869	82278	-20393	-5869	82278
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	33	-20352	5681	81555	-20352	5681	81555
			34	-20232	10310	81976	-20232	10310	81976
			35	-20417	1002	80759	-20417	1002	80759
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	33	-20355	-1210	81396	-20355	-1210	81396
			34	-20246	3417	80150	-20246	3417	80150
			35	-20393	-5869	82278	-20393	-5869	82278
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	33	-11633	2369	49500	-11633	2369	49500
			34	-11671	5196	49808	-11671	5196	49808
			35	-11598	-444	49059	-11598	-444	49059
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	33	-11619	341	49411	-11619	341	49411
			34	-11600	3144	49123	-11600	3144	49123
			35	-11635	-2469	49557	-11635	-2469	49557
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	33	-11633	2369	49500	-11633	2369	49500
			34	-11671	5196	49808	-11671	5196	49808
			35	-11598	-444	49059	-11598	-444	49059
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	33	-11619	341	49411	-11619	341	49411
			34	-11600	3144	49123	-11600	3144	49123
			35	-11635	-2469	49557	-11635	-2469	49557
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	33	-11633	2369	49500	-11633	2369	49500
			34	-11671	5196	49808	-11671	5196	49808
			35	-11598	-444	49059	-11598	-444	49059
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	33	-11619	341	49411	-11619	341	49411
			34	-11600	3144	49123	-11600	3144	49123
			35	-11635	-2469	49557	-11635	-2469	49557
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	33	-26407	6064	111358	-26407	6064	111358
			34	-26314	12404	111646	-26314	12404	111646
			35	-26475	-309	110699	-26475	-309	110699
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	33	-26391	40	111170	-26391	40	111170
			34	-26237	6346	109908	-26237	6346	109908
			35	-26507	-6327	112068	-26507	-6327	112068
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	33	-26407	6064	111358	-26407	6064	111358
			34	-26314	12404	111646	-26314	12404	111646
			35	-26475	-309	110699	-26475	-309	110699
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	33	-26391	40	111170	-26391	40	111170
			34	-26237	6346	109908	-26237	6346	109908
			35	-26507	-6327	112068	-26507	-6327	112068
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	33	-26407	6064	111358	-26407	6064	111358
			34	-26314	12404	111646	-26314	12404	111646
			35	-26475	-309	110699	-26475	-309	110699

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	33	-26391	40	111170	-26391	40	111170
			34	-26237	6346	109908	-26237	6346	109908
			35	-26507	-6327	112068	-26507	-6327	112068
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	33	-10218	2206	44131	-10218	2206	44131
			34	-10214	4730	44275	-10214	4730	44275
			35	-10221	-319	43869	-10221	-319	43869
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	33	-10206	214	44052	-10206	214	44052
			34	-10154	2717	43670	-10154	2717	43670
			35	-10252	-2310	44313	-10252	-2310	44313
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	33	-10218	2206	44131	-10218	2206	44131
			34	-10214	4730	44275	-10214	4730	44275
			35	-10221	-319	43869	-10221	-319	43869
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	33	-10206	214	44052	-10206	214	44052
			34	-10154	2717	43670	-10154	2717	43670
			35	-10252	-2310	44313	-10252	-2310	44313
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	33	-10218	2206	44131	-10218	2206	44131
			34	-10214	4730	44275	-10214	4730	44275
			35	-10221	-319	43869	-10221	-319	43869
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	33	-10206	214	44052	-10206	214	44052
			34	-10154	2717	43670	-10154	2717	43670
			35	-10252	-2310	44313	-10252	-2310	44313
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	33	-9211	1108	40398	-9211	1108	40398
			34	-9190	3411	40302	-9190	3411	40302
			35	-9234	-1203	40399	-9234	-1203	40399
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C GW	1	-2114	-3781	-6699	-2114	-3781	-6699
			30	-9556	-17929	-40785	-9556	-17929	-40785
			31	-10182	-16017	-41548	-10182	-16017	-41548
			32	-8972	-19618	-39974	-8972	-19618	-39974
			33	-2383	-5124	21676	-2383	-5124	21676
			34	-4089	-2735	22117	-4089	-2735	22117
			35	-681	-7333	21007	-681	-7333	21007
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	-5301	-9242	-15313	-5301	-9242	-15313
			30	-20066	-38324	-78957	-20066	-38324	-78957
			31	-21262	-34334	-79877	-21262	-34334	-79877
			32	-18925	-41811	-77833	-18925	-41811	-77833
			33	-3882	-9143	31663	-3882	-9143	31663
			34	-6916	-6144	34502	-6916	-6144	34502
			35	-1196	-11466	28663	-1196	-11466	28663
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	-5185	-8046	-15318	-5185	-8046	-15318
			30	-20015	-31326	-79428	-20015	-31326	-79428
			31	-21254	-28005	-81825	-21254	-28005	-81825
			32	-18817	-34155	-76890	-18817	-34155	-76890
			33	-3595	-5230	29134	-3595	-5230	29134
			34	-6328	-1974	31140	-6328	-1974	31140
			35	-1152	-8083	27333	-1152	-8083	27333
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	-5305	-9246	-15313	-5305	-9246	-15313
			30	-20073	-38325	-78951	-20073	-38325	-78951
			31	-21268	-34331	-79868	-21268	-34331	-79868
			32	-18933	-41816	-77828	-18933	-41816	-77828
			33	-3844	-9065	31494	-3844	-9065	31494
			34	-6868	-6092	34355	-6868	-6092	34355
			35	-1173	-11369	28502	-1173	-11369	28502
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	-5187	-8051	-15334	-5187	-8051	-15334
			30	-20025	-31352	-79495	-20025	-31352	-79495
			31	-21264	-28029	-81889	-21264	-28029	-81889
			32	-18827	-34182	-76958	-18827	-34182	-76958
			33	-3545	-5203	28858	-3545	-5203	28858
			34	-6252	-1970	30832	-6252	-1970	30832
			35	-1126	-8046	27110	-1126	-8046	27110
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	-5303	-9245	-15314	-5303	-9245	-15314
			30	-20071	-38327	-78959	-20071	-38327	-78959
			31	-21267	-34335	-79878	-21267	-34335	-79878
			32	-18930	-41816	-77835	-18930	-41816	-77835
			33	-3863	-9104	31579	-3863	-9104	31579
			34	-6892	-6118	34429	-6892	-6118	34429
			35	-1184	-11418	28582	-1184	-11418	28582
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	-5186	-8049	-15327	-5186	-8049	-15327
			30	-20021	-31340	-79467	-20021	-31340	-79467
			31	-21261	-28019	-81862	-21261	-28019	-81862
			32	-18823	-34170	-76929	-18823	-34170	-76929
			33	-3570	-5216	28996	-3570	-5216	28996
			34	-6290	-1972	30987	-6290	-1972	30987

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	35	-1139	-8064	27221	-1139	-8064	27221
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	-3187	-5650	-9748	-3187	-5650	-9748
			30	-13757	-26145	-57123	-13757	-26145	-57123
			31	-14551	-23315	-57791	-14551	-23315	-57791
			32	-13014	-28668	-56346	-13014	-28668	-56346
			33	-4784	-9047	35743	-4784	-9047	35743
			34	-7888	-5299	37598	-7888	-5299	37598
			35	-1864	-12249	33509	-1864	-12249	33509
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	-3188	-5398	-9825	-3188	-5398	-9825
			30	-13693	-24004	-57043	-13693	-24004	-57043
			31	-14537	-21401	-58209	-14537	-21401	-58209
			32	-12900	-26292	-55792	-12900	-26292	-55792
			33	-4633	-7610	34723	-4633	-7610	34723
			34	-7589	-3828	36214	-7589	-3828	36214
			35	-1824	-10956	32960	-1824	-10956	32960
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	-3187	-5649	-9745	-3187	-5649	-9745
			30	-13755	-26137	-57107	-13755	-26137	-57107
			31	-14548	-23307	-57775	-14548	-23307	-57775
			32	-13011	-28661	-56331	-13011	-28661	-56331
			33	-4782	-9035	35736	-4782	-9035	35736
			34	-7887	-5290	37601	-7887	-5290	37601
			35	-1862	-12234	33500	-1862	-12234	33500
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	-3189	-5400	-9830	-3189	-5400	-9830
			30	-13697	-24015	-57066	-13697	-24015	-57066
			31	-14542	-21411	-58231	-14542	-21411	-58231
			32	-12904	-26303	-55815	-12904	-26303	-55815
			33	-4627	-7613	34689	-4627	-7613	34689
			34	-7578	-3831	36166	-7578	-3831	36166
			35	-1822	-10959	32936	-1822	-10959	32936
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	-3187	-5649	-9747	-3187	-5649	-9747
			30	-13756	-26141	-57116	-13756	-26141	-57116
			31	-14550	-23311	-57784	-14550	-23311	-57784
			32	-13013	-28665	-56339	-13013	-28665	-56339
			33	-4783	-9041	35740	-4783	-9041	35740
			34	-7888	-5295	37600	-7888	-5295	37600
			35	-1863	-12241	33505	-1863	-12241	33505
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	-3189	-5399	-9828	-3189	-5399	-9828
			30	-13695	-24010	-57055	-13695	-24010	-57055
			31	-14539	-21406	-58221	-14539	-21406	-58221
			32	-12902	-26298	-55804	-12902	-26298	-55804
			33	-4630	-7611	34706	-4630	-7611	34706
			34	-7583	-3830	36190	-7583	-3830	36190
			35	-1823	-10957	32948	-1823	-10957	32948
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	-7890	-14449	-24110	-7890	-14449	-24110
			30	-26481	-51109	-108987	-26481	-51109	-108987
			31	-28169	-45768	-110598	-28169	-45768	-110598
			32	-24896	-55816	-107193	-24896	-55816	-107193
			33	-6592	-14668	55530	-6592	-14668	55530
			34	-11224	-8888	57807	-11224	-8888	57807
			35	-2139	-19765	52714	-2139	-19765	52714
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	-7678	-12704	-23996	-7678	-12704	-23996
			30	-26394	-44881	-109342	-26394	-44881	-109342
			31	-28150	-40146	-112258	-28150	-40146	-112258
			32	-24735	-48979	-106302	-24735	-48979	-106302
			33	-6283	-10986	52997	-6283	-10986	52997
			34	-10563	-4974	54288	-10563	-4974	54288
			35	-2090	-16594	51436	-2090	-16594	51436
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	-7893	-14451	-24104	-7893	-14451	-24104
			30	-26481	-51100	-108959	-26481	-51100	-108959
			31	-28168	-45757	-110568	-28168	-45757	-110568
			32	-24897	-55809	-107166	-24897	-55809	-107166
			33	-6576	-14620	55474	-6576	-14620	55474
			34	-11207	-8852	57771	-11207	-8852	57771
			35	-2129	-19707	52656	-2129	-19707	52656
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	-7681	-12711	-24018	-7681	-12711	-24018
			30	-26404	-44906	-109404	-26404	-44906	-109404
			31	-28160	-40169	-112318	-28160	-40169	-112318
			32	-24744	-49004	-106365	-24744	-49004	-106365
			33	-6260	-10988	52858	-6260	-10988	52858
			34	-10522	-4983	54113	-10522	-4983	54113
			35	-2080	-16596	51333	-2080	-16596	51333
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	-7892	-14450	-24108	-7892	-14450	-24108
			30	-26481	-51106	-108975	-26481	-51106	-108975
			31	-28170	-45764	-110585	-28170	-45764	-110585
			32	-24897	-55814	-107182	-24897	-55814	-107182

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	33	-6584	-14644	55502	-6584	-14644	55502
			34	-11216	-8870	57790	-11216	-8870	57790
			35	-2134	-19736	52685	-2134	-19736	52685
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	-7680	-12708	-24008	-7680	-12708	-24008
			30	-26399	-44895	-109376	-26399	-44895	-109376
			31	-28156	-40158	-112291	-28156	-40158	-112291
			32	-24740	-48992	-106336	-24740	-48992	-106336
			33	-6271	-10987	52927	-6271	-10987	52927
			34	-10542	-4978	54200	-10542	-4978	54200
			35	-2085	-16595	51385	-2085	-16595	51385
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	-2741	-4972	-8549	-2741	-4972	-8549
			30	-11964	-23277	-50593	-11964	-23277	-50593
			31	-12725	-20816	-51353	-12725	-20816	-51353
			32	-11252	-25458	-49759	-11252	-25458	-49759
			33	-2880	-6802	26249	-2880	-6802	26249
			34	-5007	-3995	27055	-5007	-3995	27055
			35	-797	-9337	25171	-797	-9337	25171
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	-2725	-4696	-8581	-2725	-4696	-8581
			30	-11910	-21198	-50570	-11910	-21198	-50570
			31	-12713	-18938	-51766	-12713	-18938	-51766
			32	-11156	-23170	-49319	-11156	-23170	-49319
			33	-2763	-5406	25397	-2763	-5406	25397
			34	-4764	-2550	25874	-4764	-2550	25874
			35	-771	-8083	24728	-771	-8083	24728
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	-2741	-4972	-8546	-2741	-4972	-8546
			30	-11962	-23270	-50578	-11962	-23270	-50578
			31	-12723	-20808	-51337	-12723	-20808	-51337
			32	-11250	-25451	-49744	-11250	-25451	-49744
			33	-2878	-6790	26243	-2878	-6790	26243
			34	-5006	-3986	27058	-5006	-3986	27058
			35	-795	-9323	25163	-795	-9323	25163
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	-2725	-4698	-8586	-2725	-4698	-8586
			30	-11914	-21208	-50592	-11914	-21208	-50592
			31	-12717	-18948	-51788	-12717	-18948	-51788
			32	-11160	-23180	-49340	-11160	-23180	-49340
			33	-2758	-5410	25367	-2758	-5410	25367
			34	-4755	-2555	25833	-4755	-2555	25833
			35	-769	-8087	24707	-769	-8087	24707
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	-2741	-4972	-8548	-2741	-4972	-8548
			30	-11963	-23274	-50586	-11963	-23274	-50586
			31	-12724	-20812	-51346	-12724	-20812	-51346
			32	-11251	-25455	-49752	-11251	-25455	-49752
			33	-2879	-6796	26246	-2879	-6796	26246
			34	-5007	-3990	27057	-5007	-3990	27057
			35	-796	-9330	25167	-796	-9330	25167
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	-2725	-4697	-8584	-2725	-4697	-8584
			30	-11912	-21203	-50582	-11912	-21203	-50582
			31	-12715	-18943	-51777	-12715	-18943	-51777
			32	-11158	-23175	-49330	-11158	-23175	-49330
			33	-2760	-5408	25382	-2760	-5408	25382
			34	-4759	-2552	25853	-4759	-2552	25853
			35	-770	-8085	24717	-770	-8085	24717
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	-2693	-4859	-8610	-2693	-4859	-8610
			30	-12457	-23499	-53457	-12457	-23499	-53457
			31	-13290	-21009	-54497	-13290	-21009	-54497
			32	-11679	-25693	-52355	-11679	-25693	-52355
			33	-3006	-6669	28212	-3006	-6669	28212
			34	-5209	-3551	28720	-5209	-3551	28720
			35	-799	-9571	27415	-799	-9571	27415
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	1	-5252	-8998	-14879	-5252	-8998	-14879
			30	-19231	-36198	-73978	-19231	-36198	-73978
			31	-20345	-32437	-74779	-20345	-32437	-74779
			32	-18161	-39466	-72954	-18161	-39466	-72954
			33	-3598	-8113	27304	-3598	-8113	27304
			34	-6395	-5644	30446	-6395	-5644	30446
			35	-1210	-9862	24065	-1210	-9862	24065
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	1	-5144	-7811	-14903	-5144	-7811	-14903
			30	-19212	-29091	-74506	-19212	-29091	-74506
			31	-20344	-25993	-76786	-20344	-25993	-76786
			32	-18105	-31721	-72065	-18105	-31721	-72065
			33	-3358	-4255	25014	-3358	-4255	25014
			34	-5908	-1517	27456	-5908	-1517	27456
			35	-1179	-6513	22837	-1179	-6513	22837
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	1	-5257	-9003	-14881	-5257	-9003	-14881
			30	-19241	-36204	-73981	-19241	-36204	-73981

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	31	-20354	-32438	-74778	-20354	-32438	-74778
			32	-18171	-39476	-72958	-18171	-39476	-72958
			33	-3550	-8024	27087	-3550	-8024	27087
			34	-6334	-5586	30254	-6334	-5586	30254
			35	-1180	-9748	23858	-1180	-9748	23858
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	1	-5146	-7815	-14918	-5146	-7815	-14918
			30	-19221	-29116	-74571	-19221	-29116	-74571
			31	-20353	-26016	-76847	-20353	-26016	-76847
			32	-18114	-31747	-72131	-18114	-31747	-72131
			33	-3297	-4216	24686	-3297	-4216	24686
			34	-5821	-1508	27108	-5821	-1508	27108
			35	-1146	-6458	22561	-1146	-6458	22561
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	1	-5255	-9001	-14881	-5255	-9001	-14881
			30	-19238	-36203	-73985	-19238	-36203	-73985
			31	-20351	-32440	-74784	-20351	-32440	-74784
			32	-18168	-39474	-72961	-18168	-39474	-72961
			33	-3574	-8069	27196	-3574	-8069	27196
			34	-6365	-5616	30351	-6365	-5616	30351
			35	-1195	-9805	23961	-1195	-9805	23961
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	1	-5146	-7813	-14912	-5146	-7813	-14912
			30	-19218	-29106	-74544	-19218	-29106	-74544
			31	-20350	-26006	-76822	-20350	-26006	-76822
			32	-18111	-31736	-72103	-18111	-31736	-72103
			33	-3328	-4235	24850	-3328	-4235	24850
			34	-5865	-1513	27283	-5865	-1513	27283
			35	-1163	-6485	22699	-1163	-6485	22699
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	1	-2721	-4770	-8189	-2721	-4770	-8189
			30	-11212	-21276	-46031	-11212	-21276	-46031
			31	-11825	-18950	-46457	-11825	-18950	-46457
			32	-10636	-23357	-45506	-10636	-23357	-45506
			33	-4052	-7489	29152	-4052	-7489	29152
			34	-6688	-4491	31059	-6688	-4491	31059
			35	-1630	-9967	26974	-1630	-9967	26974
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	1	-2729	-4528	-8285	-2729	-4528	-8285
			30	-11139	-19111	-45916	-11139	-19111	-45916
			31	-11811	-17027	-46874	-11811	-17027	-46874
			32	-10506	-20941	-44883	-10506	-20941	-44883
			33	-3884	-6032	28048	-3884	-6032	28048
			34	-6361	-3006	29572	-6361	-3006	29572
			35	-1584	-8656	26372	-1584	-8656	26372
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	1	-2721	-4770	-8187	-2721	-4770	-8187
			30	-11210	-21269	-46016	-11210	-21269	-46016
			31	-11823	-18942	-46442	-11823	-18942	-46442
			32	-10634	-23351	-45491	-10634	-23351	-45491
			33	-4048	-7475	29138	-4048	-7475	29138
			34	-6685	-4481	31054	-6685	-4481	31054
			35	-1627	-9950	26958	-1627	-9950	26958
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	1	-2730	-4530	-8290	-2730	-4530	-8290
			30	-11144	-19123	-45940	-11144	-19123	-45940
			31	-11815	-17037	-46897	-11815	-17037	-46897
			32	-10511	-20952	-44908	-10511	-20952	-44908
			33	-3876	-6033	28004	-3876	-6033	28004
			34	-6347	-3009	29513	-6347	-3009	29513
			35	-1580	-8657	26341	-1580	-8657	26341
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	1	-2721	-4770	-8188	-2721	-4770	-8188
			30	-11211	-21273	-46024	-11211	-21273	-46024
			31	-11824	-18947	-46450	-11824	-18947	-46450
			32	-10635	-23354	-45499	-10635	-23354	-45499
			33	-4050	-7482	29145	-4050	-7482	29145
			34	-6687	-4486	31057	-6687	-4486	31057
			35	-1628	-9959	26966	-1628	-9959	26966
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	1	-2729	-4529	-8288	-2729	-4529	-8288
			30	-11142	-19117	-45929	-11142	-19117	-45929
			31	-11813	-17032	-46886	-11813	-17032	-46886
			32	-10509	-20947	-44896	-10509	-20947	-44896
			33	-3880	-6032	28026	-3880	-6032	28026
			34	-6354	-3007	29542	-6354	-3007	29542
			35	-1582	-8656	26357	-1582	-8656	26357
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	1	-7785	-14119	-23525	-7785	-14119	-23525
			30	-24854	-47705	-101206	-24854	-47705	-101206
			31	-26403	-42710	-102611	-26403	-42710	-102611
			32	-23398	-52109	-99617	-23398	-52109	-99617
			33	-6222	-13538	50749	-6222	-13538	50749
			34	-10540	-8313	53157	-10540	-8313	53157
			35	-2121	-18074	47870	-2121	-18074	47870

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	1	-7576	-12377	-23418	-7576	-12377	-23418
			30	-24766	-41429	-101541	-24766	-41429	-101541
			31	-26384	-37050	-104283	-26384	-37050	-104283
			32	-23234	-45211	-98673	-23234	-45211	-98673
			33	-5902	-9842	48155	-5902	-9842	48155
			34	-9864	-4392	49584	-9864	-4392	49584
			35	-2067	-14887	46547	-2067	-14887	46547
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	1	-7788	-14122	-23520	-7788	-14122	-23520
			30	-24855	-47698	-101181	-24855	-47698	-101181
			31	-26403	-42699	-102584	-26403	-42699	-102584
			32	-23400	-52104	-99593	-23400	-52104	-99593
			33	-6204	-13487	50679	-6204	-13487	50679
			34	-10519	-8276	53107	-10519	-8276	53107
			35	-2109	-18012	47799	-2109	-18012	47799
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	1	-7579	-12384	-23439	-7579	-12384	-23439
			30	-24776	-41454	-101605	-24776	-41454	-101605
			31	-26394	-37074	-104345	-26394	-37074	-104345
			32	-23243	-45237	-98737	-23243	-45237	-98737
			33	-5875	-9840	47999	-5875	-9840	47999
			34	-9817	-4399	49389	-9817	-4399	49389
			35	-2054	-14884	46429	-2054	-14884	46429
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	1	-7787	-14121	-23523	-7787	-14121	-23523
			30	-24855	-47703	-101197	-24855	-47703	-101197
			31	-26404	-42706	-102600	-26404	-42706	-102600
			32	-23400	-52108	-99608	-23400	-52108	-99608
			33	-6213	-13513	50714	-6213	-13513	50714
			34	-10530	-8295	53132	-10530	-8295	53132
			35	-2115	-18043	47834	-2115	-18043	47834
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	1	-7578	-12381	-23429	-7578	-12381	-23429
			30	-24772	-41442	-101576	-24772	-41442	-101576
			31	-26390	-37063	-104317	-26390	-37063	-104317
			32	-23239	-45225	-98708	-23239	-45225	-98708
			33	-5888	-9841	48077	-5888	-9841	48077
			34	-9841	-4395	49486	-9841	-4395	49486
			35	-2060	-14885	46488	-2060	-14885	46488
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	1	-2328	-4174	-7134	-2328	-4174	-7134
			30	-9679	-18819	-40444	-9679	-18819	-40444
			31	-10270	-16817	-40972	-10270	-16817	-40972
			32	-9125	-20599	-39849	-9125	-20599	-39849
			33	-2356	-5490	20697	-2356	-5490	20697
			34	-4077	-3309	21506	-4077	-3309	21506
			35	-697	-7422	19684	-697	-7422	19684
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	1	-2316	-3904	-7179	-2316	-3904	-7179
			30	-9619	-16724	-40398	-9619	-16724	-40398
			31	-10257	-14933	-41385	-10257	-14933	-41385
			32	-9019	-18283	-39365	-9019	-18283	-39365
			33	-2232	-4086	19811	-2232	-4086	19811
			34	-3823	-1859	20285	-3823	-1859	20285
			35	-669	-6159	19219	-669	-6159	19219
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	1	-2328	-4174	-7132	-2328	-4174	-7132
			30	-9677	-18812	-40429	-9677	-18812	-40429
			31	-10268	-16810	-40957	-10268	-16810	-40957
			32	-9123	-20592	-39835	-9123	-20592	-39835
			33	-2353	-5477	20686	-2353	-5477	20686
			34	-4075	-3299	21503	-4075	-3299	21503
			35	-694	-7406	19671	-694	-7406	19671
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	1	-2317	-3906	-7184	-2317	-3906	-7184
			30	-9623	-16734	-40421	-9623	-16734	-40421
			31	-10262	-14943	-41407	-10262	-14943	-41407
			32	-9023	-18294	-39387	-9023	-18294	-39387
			33	-2226	-4088	19774	-2226	-4088	19774
			34	-3812	-1863	20236	-3812	-1863	20236
			35	-666	-6161	19193	-666	-6161	19193
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	1	-2328	-4174	-7134	-2328	-4174	-7134
			30	-9678	-18816	-40437	-9678	-18816	-40437
			31	-10269	-16814	-40965	-10269	-16814	-40965
			32	-9124	-20596	-39843	-9124	-20596	-39843
			33	-2354	-5483	20692	-2354	-5483	20692
			34	-4076	-3304	21505	-4076	-3304	21505
			35	-696	-7414	19677	-696	-7414	19677
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	1	-2317	-3905	-7182	-2317	-3905	-7182
			30	-9621	-16729	-40410	-9621	-16729	-40410
			31	-10260	-14938	-41397	-10260	-14938	-41397
			32	-9021	-18289	-39377	-9021	-18289	-39377
			33	-2229	-4087	19792	-2229	-4087	19792
			34	-3818	-1861	20260	-3818	-1861	20260

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	35	-667	-6160	19206	-667	-6160	19206
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	1	-1936	-3454	-6119	-1936	-3454	-6119
			30	-8697	-16290	-37055	-8697	-16290	-37055
			31	-9262	-14548	-37738	-9262	-14548	-37738
			32	-8170	-17829	-36328	-8170	-17829	-36328
			33	-2191	-4667	19743	-2191	-4667	19743
			34	-3750	-2493	20162	-3750	-2493	20162
			35	-640	-6673	19116	-640	-6673	19116
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW	30	3266	-1022	-22254	3266	-1022	-22254
			31	3220	-999	-22256	3220	-999	-22256
			32	3312	-1044	-22252	3312	-1044	-22252
			33	-806	12677	30899	-806	12677	30899
			34	-826	13454	30568	-826	13454	30568
			35	-759	12004	31168	-759	12004	31168
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	3924	1303	-32483	3924	1303	-32483
			31	3869	1296	-32462	3869	1296	-32462
			32	3978	1311	-32504	3978	1311	-32504
			33	-2499	23398	46639	-2499	23398	46639
			34	-2510	24528	46015	-2510	24528	46015
			35	-2448	22426	47150	-2448	22426	47150
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	3924	-4276	-32256	3924	-4276	-32256
			31	3869	-4201	-32243	3869	-4201	-32243
			32	3979	-4350	-32268	3979	-4350	-32268
			33	-2513	15828	48969	-2513	15828	48969
			34	-2527	17008	48356	-2527	17008	48356
			35	-2459	14790	49478	-2459	14790	49478
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	3925	1457	-33240	3925	1457	-33240
			31	3870	1449	-33223	3870	1449	-33223
			32	3979	1466	-33257	3979	1466	-33257
			33	-2201	22519	45507	-2201	22519	45507
			34	-2184	23492	44716	-2184	23492	44716
			35	-2174	21675	46168	-2174	21675	46168
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	3925	-4499	-32990	3925	-4499	-32990
			31	3870	-4422	-32982	3870	-4422	-32982
			32	3979	-4575	-32998	3979	-4575	-32998
			33	-2238	15062	46089	-2238	15062	46089
			34	-2220	16120	45280	-2220	16120	45280
			35	-2214	14124	46777	-2214	14124	46777
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	3924	1418	-33045	3924	1418	-33045
			31	3869	1410	-33025	3869	1410	-33025
			32	3979	1427	-33064	3979	1427	-33064
			33	-2386	23126	46329	-2386	23126	46329
			34	-2381	24178	45607	-2381	24178	45607
			35	-2349	22217	46927	-2349	22217	46927
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	3925	-4441	-32802	3925	-4441	-32802
			31	3870	-4365	-32791	3870	-4365	-32791
			32	3979	-4517	-32812	3979	-4517	-32812
			33	-2417	15501	47817	-2417	15501	47817
			34	-2414	16622	47090	-2414	16622	47090
			35	-2379	14509	48428	-2379	14509	48428
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	3922	-503	-29881	3922	-503	-29881
			31	3867	-486	-29969	3867	-486	-29969
			32	3977	-519	-29797	3977	-519	-29797
			33	-1996	19271	43971	-1996	19271	43971
			34	-2028	20392	43529	-2028	20392	43529
			35	-1923	18285	44281	-1923	18285	44281
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	3922	-2239	-29828	3922	-2239	-29828
			31	3867	-2202	-29918	3867	-2202	-29918
			32	3977	-2274	-29741	3977	-2274	-29741
			33	-1988	17006	44449	-1988	17006	44449
			34	-2017	18126	43986	-2017	18126	43986
			35	-1918	16015	44779	-1918	16015	44779
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	3922	-452	-29944	3922	-452	-29944
			31	3867	-435	-30032	3867	-435	-30032
			32	3977	-467	-29859	3977	-467	-29859
			33	-1981	19233	44096	-1981	19233	44096
			34	-2009	20337	43635	-2009	20337	43635
			35	-1910	18260	44421	-1910	18260	44421
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	3922	-2296	-29884	3922	-2296	-29884
			31	3867	-2259	-29975	3867	-2259	-29975
			32	3977	-2332	-29798	3977	-2332	-29798
			33	-1949	16888	43943	-1949	16888	43943
			34	-1975	17999	43466	-1975	17999	43466
			35	-1882	15906	44289	-1882	15906	44289

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	3922	-465	-29927	3922	-465	-29927
			31	3867	-449	-30015	3867	-449	-30015
			32	3977	-481	-29843	3977	-481	-29843
			33	-1992	19279	44060	-1992	19279	44060
			34	-2022	20392	43607	-2022	20392	43607
			35	-1921	18300	44379	-1921	18300	44379
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	3922	-2281	-29870	3922	-2281	-29870
			31	3867	-2244	-29960	3867	-2244	-29960
			32	3977	-2316	-29783	3977	-2316	-29783
			33	-1972	16940	44219	-1972	16940	44219
			34	-1999	18055	43747	-1999	18055	43747
			35	-1903	15953	44559	-1903	15953	44559
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	7640	-45	-56989	7640	-45	-56989
			31	7527	-23	-56974	7527	-23	-56974
			32	7752	-65	-57005	7752	-65	-57005
			33	-2491	34830	75386	-2491	34830	75386
			34	-2530	36704	74504	-2530	36704	74504
			35	-2386	33224	76129	-2386	33224	76129
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	7640	-5180	-56784	7640	-5180	-56784
			31	7528	-5084	-56777	7528	-5084	-56777
			32	7753	-5274	-56791	7753	-5274	-56791
			33	-2492	27861	77414	-2492	27861	77414
			34	-2532	29767	76521	-2532	29767	76521
			35	-2388	26205	78175	-2388	26205	78175
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	7640	112	-57347	7640	112	-57347
			31	7528	132	-57333	7528	132	-57333
			32	7753	93	-57361	7753	93	-57361
			33	-2355	34422	75300	-2355	34422	75300
			34	-2382	36213	74340	-2382	36213	74340
			35	-2261	32883	76114	-2261	32883	76114
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	7640	-5368	-57121	7640	-5368	-57121
			31	7528	-5271	-57116	7528	-5271	-57116
			32	7753	-5464	-57126	7753	-5464	-57126
			33	-2355	27484	75584	-2355	27484	75584
			34	-2380	29343	74604	-2380	29343	74604
			35	-2265	25867	76425	-2265	25867	76425
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	7640	71	-57254	7640	71	-57254
			31	7528	92	-57239	7528	92	-57239
			32	7752	52	-57269	7752	52	-57269
			33	-2440	34733	75465	-2440	34733	75465
			34	-2472	36565	74537	-2472	36565	74537
			35	-2342	33161	76250	-2342	33161	76250
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	7640	-5320	-57035	7640	-5320	-57035
			31	7528	-5222	-57028	7528	-5222	-57028
			32	7753	-5415	-57041	7753	-5415	-57041
			33	-2442	27668	76628	-2442	27668	76628
			34	-2474	29552	75682	-2474	29552	75682
			35	-2346	26031	77438	-2346	26031	77438
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	3920	-367	-26915	3920	-367	-26915
			31	3865	-349	-26911	3865	-349	-26911
			32	3975	-384	-26919	3975	-384	-26919
			33	-979	16345	36841	-979	16345	36841
			34	-1002	17270	36439	-1002	17270	36439
			35	-924	15546	37171	-924	15546	37171
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	3919	-2103	-26861	3919	-2103	-26861
			31	3864	-2065	-26859	3864	-2065	-26859
			32	3974	-2139	-26864	3974	-2139	-26864
			33	-974	14090	37339	-974	14090	37339
			34	-995	15018	36922	-995	15018	36922
			35	-920	13284	37685	-920	13284	37685
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	3919	-315	-26973	3919	-315	-26973
			31	3865	-298	-26968	3865	-298	-26968
			32	3974	-332	-26976	3974	-332	-26976
			33	-962	16304	36958	-962	16304	36958
			34	-983	17214	36541	-983	17214	36541
			35	-909	15517	37302	-909	15517	37302
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	3919	-2159	-26913	3919	-2159	-26913
			31	3865	-2122	-26911	3865	-2122	-26911
			32	3974	-2196	-26915	3974	-2196	-26915
			33	-942	13992	36881	-942	13992	36881
			34	-961	14912	36450	-961	14912	36450
			35	-891	13192	37241	-891	13192	37241
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	3920	-329	-26957	3920	-329	-26957

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	31	3865	-311	-26953	3865	-311	-26953
			32	3974	-346	-26962	3974	-346	-26962
			33	-974	16350	36923	-974	16350	36923
			34	-996	17268	36512	-996	17268	36512
			35	-920	15558	37261	-920	15558	37261
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	3919	-2144	-26900	3919	-2144	-26900
			31	3864	-2106	-26898	3864	-2106	-26898
			32	3974	-2181	-26902	3974	-2181	-26902
			33	-961	14033	37131	-961	14033	37131
			34	-981	14957	36706	-981	14957	36706
			35	-909	13230	37486	-909	13230	37486
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	4409	-1361	-29639	4409	-1361	-29639
			31	4347	-1330	-29631	4347	-1330	-29631
			32	4471	-1391	-29647	4471	-1391	-29647
			33	-868	16444	40081	-868	16444	40081
			34	-894	17449	39645	-894	17449	39645
			35	-808	15578	40447	-808	15578	40447
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	30	2945	1525	-27664	2945	1525	-27664
			31	2904	1512	-27649	2904	1512	-27649
			32	2986	1538	-27678	2986	1538	-27678
			33	-2831	21276	41461	-2831	21276	41461
			34	-2835	22268	40873	-2835	22268	40873
			35	-2791	20419	41933	-2791	20419	41933
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	30	2946	-4055	-27436	2946	-4055	-27436
			31	2905	-3985	-27430	2905	-3985	-27430
			32	2987	-4124	-27441	2987	-4124	-27441
			33	-2853	13725	43847	-2853	13725	43847
			34	-2862	14774	43286	-2862	14774	43286
			35	-2808	12795	44304	-2808	12795	44304
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	30	2946	1672	-28565	2946	1672	-28565
			31	2905	1659	-28556	2905	1659	-28556
			32	2987	1686	-28574	2987	1686	-28574
			33	-2474	20228	39917	-2474	20228	39917
			34	-2445	21036	39132	-2445	21036	39132
			35	-2464	19520	40568	-2464	19520	40568
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	30	2946	-4284	-28315	2946	-4284	-28315
			31	2905	-4212	-28315	2905	-4212	-28315
			32	2987	-4355	-28315	2987	-4355	-28315
			33	-2538	12845	40688	-2538	12845	40688
			34	-2508	13746	39891	-2508	13746	39891
			35	-2529	12035	41359	-2529	12035	41359
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	30	2946	1634	-28333	2946	1634	-28333
			31	2905	1621	-28321	2905	1621	-28321
			32	2987	1648	-28345	2987	1648	-28345
			33	-2695	20939	40992	-2695	20939	40992
			34	-2681	21840	40290	-2681	21840	40290
			35	-2672	20155	41567	-2672	20155	41567
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	30	2946	-4225	-28090	2946	-4225	-28090
			31	2905	-4153	-28087	2905	-4153	-28087
			32	2988	-4296	-28093	2988	-4296	-28093
			33	-2745	13364	42612	-2745	13364	42612
			34	-2733	14343	41918	-2733	14343	41918
			35	-2719	12489	43189	-2719	12489	43189
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	30	2942	-188	-23027	2942	-188	-23027
			31	2901	-178	-23107	2901	-178	-23107
			32	2983	-198	-22950	2983	-198	-22950
			33	-1833	15724	35326	-1833	15724	35326
			34	-1858	16629	34979	-1858	16629	34979
			35	-1772	14923	35551	-1772	14923	35551
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	30	2942	-1924	-22974	2942	-1924	-22974
			31	2901	-1894	-23056	2901	-1894	-23056
			32	2983	-1953	-22895	2983	-1953	-22895
			33	-1823	13455	35794	-1823	13455	35794
			34	-1846	14358	35424	-1846	14358	35424
			35	-1765	12650	36042	-1765	12650	36042
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	30	2942	-138	-23110	2942	-138	-23110
			31	2901	-128	-23192	2901	-128	-23192
			32	2983	-147	-23033	2983	-147	-23033
			33	-1809	15663	35396	-1809	15663	35396
			34	-1831	16548	35024	-1831	16548	35024
			35	-1752	14879	35641	-1752	14879	35641
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	30	2942	-1982	-23051	2942	-1982	-23051
			31	2901	-1952	-23135	2901	-1952	-23135
			32	2983	-2011	-22971	2983	-2011	-22971

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	33	-1772	13303	35203	-1772	13303	35203
			34	-1791	14190	34812	-1791	14190	34812
			35	-1718	12510	35472	-1718	12510	35472
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	30	2942	-151	-23088	2942	-151	-23088
			31	2901	-142	-23169	2901	-142	-23169
			32	2983	-161	-23011	2983	-161	-23011
			33	-1826	15725	35396	-1826	15725	35396
			34	-1850	16620	35035	-1850	16620	35035
			35	-1767	14932	35633	-1767	14932	35633
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	30	2942	-1967	-23031	2942	-1967	-23031
			31	2901	-1937	-23114	2901	-1937	-23114
			32	2983	-1996	-22952	2983	-1996	-22952
			33	-1802	13376	35531	-1802	13376	35531
			34	-1823	14270	35148	-1823	14270	35148
			35	-1747	12577	35792	-1747	12577	35792
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	30	6661	221	-51205	6661	221	-51205
			31	6562	236	-51203	6562	236	-51203
			32	6759	207	-51207	6759	207	-51207
			33	-2636	32174	68911	-2636	32174	68911
			34	-2671	33886	68100	-2671	33886	68100
			35	-2542	30704	69585	-2542	30704	69585
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	30	6661	-4914	-51000	6661	-4914	-51000
			31	6563	-4825	-51007	6563	-4825	-51007
			32	6760	-5002	-50994	6760	-5002	-50994
			33	-2638	25203	70937	-2638	25203	70937
			34	-2672	26946	70113	-2672	26946	70113
			35	-2544	23683	71629	-2544	23683	71629
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	30	6661	375	-51612	6661	375	-51612
			31	6563	389	-51612	6563	389	-51612
			32	6760	362	-51612	6760	362	-51612
			33	-2482	31713	68695	-2482	31713	68695
			34	-2502	33332	67793	-2502	33332	67793
			35	-2400	30317	69450	-2400	30317	69450
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	30	6661	-5105	-51386	6661	-5105	-51386
			31	6563	-5014	-51394	6563	-5014	-51394
			32	6760	-5194	-51377	6760	-5194	-51377
			33	-2479	24765	68959	-2479	24765	68959
			34	-2497	26451	68036	-2497	26451	68036
			35	-2401	23293	69744	-2401	23293	69744
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	30	6661	335	-51506	6661	335	-51506
			31	6562	349	-51505	6562	349	-51505
			32	6760	323	-51507	6760	323	-51507
			33	-2579	32058	68943	-2579	32058	68943
			34	-2605	33723	68078	-2605	33723	68078
			35	-2492	30625	69664	-2492	30625	69664
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	30	6661	-5056	-51287	6661	-5056	-51287
			31	6563	-4965	-51294	6563	-4965	-51294
			32	6760	-5145	-51280	6760	-5145	-51280
			33	-2580	24988	70097	-2580	24988	70097
			34	-2605	26704	69213	-2605	26704	69213
			35	-2495	23491	70845	-2495	23491	70845
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	30	2940	-80	-20671	2940	-80	-20671
			31	2899	-69	-20674	2899	-69	-20674
			32	2981	-91	-20667	2981	-91	-20667
			33	-954	13199	29174	-954	13199	29174
			34	-973	13934	28858	-973	13934	28858
			35	-910	12563	29425	-910	12563	29425
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	30	2940	-1816	-20617	2940	-1816	-20617
			31	2899	-1785	-20623	2899	-1785	-20623
			32	2981	-1846	-20612	2981	-1846	-20612
			33	-948	10941	29665	-948	10941	29665
			34	-965	11677	29332	-965	11677	29332
			35	-906	10298	29932	-906	10298	29932
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	30	2940	-29	-20747	2940	-29	-20747
			31	2899	-18	-20751	2899	-18	-20751
			32	2981	-40	-20743	2981	-40	-20743
			33	-931	13138	29242	-931	13138	29242
			34	-946	13854	28906	-946	13854	28906
			35	-889	12517	29511	-889	12517	29511
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	30	2940	-1873	-20688	2940	-1873	-20688
			31	2899	-1842	-20694	2899	-1842	-20694
			32	2981	-1904	-20682	2981	-1904	-20682
			33	-907	10815	29139	-907	10815	29139
			34	-920	11539	28787	-920	11539	28787

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	35	-868	10182	29425	-868	10182	29425
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	30	2940	-43	-20727	2940	-43	-20727
			31	2899	-32	-20730	2899	-32	-20730
			32	2981	-53	-20724	2981	-53	-20724
			33	-947	13198	29239	-947	13198	29239
			34	-963	13923	28911	-963	13923	28911
			35	-904	12569	29500	-904	12569	29500
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	30	2940	-1858	-20670	2940	-1858	-20670
			31	2899	-1827	-20675	2899	-1827	-20675
			32	2981	-1888	-20664	2981	-1888	-20664
			33	-932	10874	29431	-932	10874	29431
			34	-946	11604	29086	-946	11604	29086
			35	-891	10235	29710	-891	10235	29710
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	30	2940	-924	-20113	2940	-924	-20113
			31	2898	-903	-20117	2898	-903	-20117
			32	2981	-943	-20108	2981	-943	-20108
			33	-778	11571	28202	-778	11571	28202
			34	-796	12280	27902	-796	12280	27902
			35	-734	10955	28443	-734	10955	28443
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW	30	3769	-8148	5	3769	-8148	5
			31	2707	-6708	-220	2707	-6708	-220
			32	4836	-9536	319	4836	-9536	319
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	3668	-6220	243	3668	-6220	243
			31	1900	-3995	-1121	1900	-3995	-1121
			32	5340	-8255	1642	5340	-8255	1642
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	3749	-18282	-1150	3749	-18282	-1150
			31	1931	-16445	-3070	1931	-16445	-3070
			32	5436	-19827	903	5436	-19827	903
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	3484	-6386	-3941	3484	-6386	-3941
			31	1704	-4078	-5025	1704	-4078	-5025
			32	5212	-8517	-2657	5212	-8517	-2657
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	3487	-18291	-3655	3487	-18291	-3655
			31	1696	-16141	-4747	1696	-16141	-4747
			32	5232	-20187	-2198	5232	-20187	-2198
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	3520	-6259	-1949	3520	-6259	-1949
			31	1715	-3964	-3243	1715	-3964	-3243
			32	5247	-8358	-526	5247	-8358	-526
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	3569	-18622	-2513	3569	-18622	-2513
			31	1733	-16613	-4095	1733	-16613	-4095
			32	5310	-20342	-669	5310	-20342	-669
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	4109	-9147	-76	4109	-9147	-76
			31	2655	-7187	-422	2655	-7187	-422
			32	5554	-11025	376	5554	-11025	376
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	4111	-12886	-557	4111	-12886	-557
			31	2631	-11013	-1086	2631	-11013	-1086
			32	5571	-14642	111	5571	-14642	111
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	4090	-9189	-629	4090	-9189	-629
			31	2620	-7240	-1048	2620	-7240	-1048
			32	5547	-11049	-104	5547	-11049	-104
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	4091	-12862	-561	4091	-12862	-561
			31	2627	-10945	-931	2627	-10945	-931
			32	5551	-14671	-12	5551	-14671	-12
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	4095	-9126	-356	4095	-9126	-356
			31	2630	-7169	-746	2630	-7169	-746
			32	5548	-10998	139	5548	-10998	139
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	4097	-12939	-577	4097	-12939	-577
			31	2621	-11044	-1036	2621	-11044	-1036
			32	5559	-14720	43	5559	-14720	43
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	8139	-15442	578	8139	-15442	578
			31	5346	-11620	-321	5346	-11620	-321
			32	10911	-19112	1618	10911	-19112	1618
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	8187	-26574	-911	8187	-26574	-911
			31	5323	-23095	-2405	5323	-23095	-2405
			32	10988	-29792	822	10988	-29792	822
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	8053	-15585	-1893	8053	-15585	-1893
			31	5224	-11774	-2872	5224	-11774	-2872
			32	10863	-19232	-716	10863	-19232	-716

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	8056	-26531	-1634	8056	-26531	-1634
			31	5230	-22850	-2538	5230	-22850	-2538
			32	10878	-29974	-329	10878	-29974	-329
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	8070	-15406	-698	8070	-15406	-698
			31	5243	-11575	-1678	5243	-11575	-1678
			32	10872	-19074	453	10872	-19074	453
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	8098	-26796	-1349	8098	-26796	-1349
			31	5236	-23212	-2595	5236	-23212	-2595
			32	10923	-30122	226	10923	-30122	226
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	4488	-8006	205	4488	-8006	205
			31	3199	-6227	-81	3199	-6227	-81
			32	5781	-9728	576	5781	-9728	576
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	4496	-11736	-232	4496	-11736	-232
			31	3183	-10046	-690	3183	-10046	-690
			32	5800	-13338	339	5800	-13338	339
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	4474	-8043	-301	4474	-8043	-301
			31	3171	-6277	-651	3171	-6277	-651
			32	5776	-9747	134	5776	-9747	134
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	4475	-11716	-233	4475	-11716	-233
			31	3176	-9982	-548	3176	-9982	-548
			32	5780	-13367	231	5780	-13367	231
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	4477	-7983	-51	4477	-7983	-51
			31	3179	-6207	-376	3179	-6207	-376
			32	5776	-9697	358	5776	-9697	358
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	4481	-11790	-249	4481	-11790	-249
			31	3173	-10077	-643	3173	-10077	-643
			32	5789	-13415	279	5789	-13415	279
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	5139	-10845	43	5139	-10845	43
			31	3728	-8926	-253	3728	-8926	-253
			32	6560	-12697	457	6560	-12697	457
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	30	2277	-4553	39	2277	-4553	39
			31	685	-2647	-1533	685	-2647	-1533
			32	3749	-6238	1648	3749	-6238	1648
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	30	2376	-16588	-1200	2376	-16588	-1200
			31	749	-15077	-3280	749	-15077	-3280
			32	3851	-17787	1002	3851	-17787	1002
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	30	2065	-4710	-4672	2065	-4710	-4672
			31	476	-2686	-5806	476	-2686	-5806
			32	3593	-6542	-3310	3593	-6542	-3310
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	30	2068	-16619	-4385	2068	-16619	-4385
			31	460	-14759	-5577	460	-14759	-5577
			32	3614	-18209	-2832	3614	-18209	-2832
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	30	2105	-4616	-2431	2105	-4616	-2431
			31	480	-2617	-3854	480	-2617	-3854
			32	3635	-6395	-858	3635	-6395	-858
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	30	2164	-16965	-2906	2164	-16965	-2906
			31	512	-15260	-4620	512	-15260	-4620
			32	3703	-18364	-936	3703	-18364	-936
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	30	2997	-6644	-69	2997	-6644	-69
			31	1864	-5129	-385	1864	-5129	-385
			32	4117	-8090	320	4117	-8090	320
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	30	2998	-10385	-557	2998	-10385	-557
			31	1838	-8957	-1056	1838	-8957	-1056
			32	4133	-11709	50	4133	-11709	50
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	30	2971	-6690	-722	2971	-6690	-722
			31	1822	-5181	-1096	1822	-5181	-1096
			32	4105	-8124	-267	4105	-8124	-267
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	30	2972	-10364	-654	2972	-10364	-654
			31	1828	-8886	-978	1828	-8886	-978
			32	4109	-11747	-175	4109	-11747	-175
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	30	2978	-6630	-403	2978	-6630	-403
			31	1833	-5115	-758	1833	-5115	-758
			32	4108	-8072	28	4108	-8072	28
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	30	2979	-10444	-627	2979	-10444	-627

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	31	1823	-8990	-1050	1823	-8990	-1050
			32	4119	-11795	-70	4119	-11795	-70
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	30	6888	-13361	492	6888	-13361	492
			31	4349	-9918	-445	4349	-9918	-445
			32	9392	-16649	1543	9392	-16649	1543
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	30	6936	-24493	-997	6936	-24493	-997
			31	4327	-21395	-2524	4327	-21395	-2524
			32	9470	-27330	744	9470	-27330	744
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	30	6787	-13509	-2199	6787	-13509	-2199
			31	4213	-10065	-3177	4213	-10065	-3177
			32	9333	-16790	-1035	9333	-16790	-1035
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	30	6790	-24456	-1941	6790	-24456	-1941
			31	4219	-21143	-2846	4219	-21143	-2846
			32	9349	-27533	-648	9349	-27533	-648
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	30	6808	-13337	-903	6808	-13337	-903
			31	4233	-9879	-1907	4233	-9879	-1907
			32	9347	-16632	253	9347	-16632	253
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	30	6836	-24727	-1552	6836	-24727	-1552
			31	4227	-21516	-2820	4227	-21516	-2820
			32	9398	-27680	27	9398	-27680	27
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	30	3300	-5736	164	3300	-5736	164
			31	2300	-4363	-96	2300	-4363	-96
			32	4298	-7059	482	4298	-7059	482
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	30	3307	-9466	-276	3307	-9466	-276
			31	2284	-8182	-707	2284	-8182	-707
			32	4316	-10669	243	4316	-10669	243
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	30	3280	-5775	-430	3280	-5775	-430
			31	2266	-4410	-739	2266	-4410	-739
			32	4288	-7086	-54	4288	-7086	-54
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	30	3281	-9448	-362	3281	-9448	-362
			31	2271	-8116	-636	2271	-8116	-636
			32	4292	-10707	42	4292	-10707	42
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	30	3284	-5717	-139	3284	-5717	-139
			31	2274	-4345	-434	2274	-4345	-434
			32	4290	-7036	216	4290	-7036	216
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	30	3289	-9525	-338	3289	-9525	-338
			31	2269	-8216	-702	2269	-8216	-702
			32	4302	-10754	136	4302	-10754	136
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	30	3381	-7366	-4	3381	-7366	-4
			31	2421	-6064	-208	2421	-6064	-208
			32	4346	-8619	281	4346	-8619	281
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C GW	3	1530	1967	4590	1530	1967	4590
			20	5020	8276	-20684	5020	8276	-20684
			21	5020	8276	-20684	5020	8276	-20684
			22	5020	8276	-20684	5020	8276	-20684
			23	6738	6884	21187	6738	6884	21187
			24	5748	8276	20685	5748	8276	20685
			25	4790	9598	20105	4790	9598	20105
		NL2 Lc 1a EWL WRB	3	1657	5753	12781	1657	5753	12781
			20	6023	14779	-27294	6023	14779	-27294
			21	6023	14438	-26975	6023	14438	-26975
			22	6024	14041	-26619	6024	14041	-26619
			23	9710	14776	33835	9710	14776	33835
			24	7941	16535	32017	7941	16535	32017
			25	6312	18016	30098	6312	18016	30098
		NL2 Lc 1a EWL WLB	3	1617	1459	15536	1617	1459	15536
			20	6009	8025	-29699	6009	8025	-29699
			21	6010	8057	-29243	6010	8057	-29243
			22	6011	8104	-28724	6011	8104	-28724
			23	9585	7768	35549	9585	7768	35549
			24	7943	10033	34390	7943	10033	34390
			25	6351	12038	32857	6351	12038	32857
		NL2 Lc 1a EWL WRA	3	1724	7855	6602	1724	7855	6602
			20	5999	20723	-34123	5999	20723	-34123
			21	6001	19946	-33169	6001	19946	-33169
			22	6004	19036	-32072	6004	19036	-32072
			23	8169	11125	26881	8169	11125	26881
			24	6887	12350	25597	6887	12350	25597
			25	5717	13541	24506	5717	13541	24506

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WLA	3	1710	1651	5635	1710	1651	5635
			20	5999	8451	-38789	5999	8451	-38789
			21	6001	8359	-37571	6001	8359	-37571
			22	6004	8265	-36160	6004	8265	-36160
			23	9222	7753	31214	9222	7753	31214
			24	7537	9531	29089	7537	9531	29089
			25	6041	11075	27056	6041	11075	27056
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	3	1662	7509	10593	1662	7509	10593
			20	6009	18909	-31863	6009	18909	-31863
			21	6011	18262	-31105	6011	18262	-31105
			22	6012	17506	-30239	6012	17506	-30239
			23	9121	13751	31574	9121	13751	31574
			24	7492	15121	29599	7492	15121	29599
			25	6033	16290	27719	6033	16290	27719
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	3	1630	1520	11692	1630	1520	11692
			20	6000	8189	-35859	6000	8189	-35859
			21	6002	8138	-34874	6002	8138	-34874
			22	6004	8093	-33738	6004	8093	-33738
			23	9699	7881	34999	9699	7881	34999
			24	7911	9907	32955	7911	9907	32955
			25	6274	11627	30760	6274	11627	30760
		NL2 Lc 1b Cold WRB	3	1782	3147	8017	1782	3147	8017
			20	6023	11490	-25788	6023	11490	-25788
			21	6023	11424	-25777	6023	11424	-25777
			22	6023	11347	-25767	6023	11347	-25767
			23	8729	10561	28953	8729	10561	28953
			24	7328	12331	27999	7328	12331	27999
			25	5995	13976	26976	5995	13976	26976
		NL2 Lc 1b Cold WLB	3	1787	2070	7972	1787	2070	7972
			20	6019	9374	-26356	6019	9374	-26356
			21	6019	9419	-26314	6019	9419	-26314
			22	6019	9472	-26265	6019	9472	-26265
			23	8691	8370	29312	8691	8370	29312
			24	7329	10298	28562	7329	10298	28562
			25	6006	12101	27648	6006	12101	27648
		NL2 Lc 1b Cold WRA	3	1797	3467	7130	1797	3467	7130
			20	6020	12392	-26138	6020	12392	-26138
			21	6020	12263	-26076	6020	12263	-26076
			22	6020	12111	-26009	6020	12111	-26009
			23	8485	9927	28022	8485	9927	28022
			24	7183	11674	27317	7183	11674	27317
			25	5924	13332	26525	5924	13332	26525
		NL2 Lc 1b Cold WLA	3	1799	1955	6609	1799	1955	6609
			20	6020	8968	-27245	6020	8968	-27245
			21	6020	9022	-27121	6020	9022	-27121
			22	6020	9090	-26979	6020	9090	-26979
			23	8776	8698	29299	8776	8698	29299
			24	7355	10576	28296	7355	10576	28296
			25	6006	12319	27206	6006	12319	27206
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	3	1785	3428	7754	1785	3428	7754
			20	6022	12141	-26001	6022	12141	-26001
			21	6022	12031	-25958	6022	12031	-25958
			22	6022	11901	-25911	6022	11901	-25911
			23	8604	10364	28500	8604	10364	28500
			24	7249	12101	27643	7249	12101	27643
			25	5954	13732	26722	5954	13732	26722
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	3	1789	1952	7423	1789	1952	7423
			20	6019	9045	-26947	6019	9045	-26947
			21	6019	9099	-26850	6019	9099	-26850
			22	6019	9166	-26740	6019	9166	-26740
			23	8774	8486	29514	8774	8486	29514
			24	7366	10395	28586	7366	10395	28586
			25	6018	12167	27530	6018	12167	27530
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	3	4898	9492	13968	4898	9492	13968
			20	11944	24030	-51197	11944	24030	-51197
			21	11944	23791	-51087	11944	23791	-51087
			22	11944	23511	-50969	11944	23511	-50969
			23	16893	21430	55243	16893	21430	55243
			24	14174	24736	53262	14174	24736	53262
			25	11604	27782	51175	11604	27782	51175
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	3	4879	4664	15804	4879	4664	15804
			20	11931	17809	-53370	11931	17809	-53370
			21	11932	17912	-53137	11932	17912	-53137
			22	11933	18039	-52873	11933	18039	-52873
			23	16766	14948	56718	16766	14948	56718

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	24	14175	18744	55413	14175	18744	55413
			25	11642	22285	53703	11642	22285	53703
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	3	4942	11266	10675	4942	11266	10675
			20	11930	28089	-54075	11930	28089	-54075
			21	11931	27547	-53621	11931	27547	-53621
			22	11932	26917	-53117	11932	26917	-53117
			23	15880	18856	51210	15880	18856	51210
			24	13535	21956	49980	13535	21956	49980
			25	11270	24955	48683	11270	24955	48683
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	3	4922	4384	9771	4922	4384	9771
			20	11930	16874	-58300	11930	16874	-58300
			21	11931	16957	-57607	11931	16957	-57607
			22	11932	17070	-56818	11932	17070	-56818
			23	16877	15782	55393	16877	15782	55393
			24	14138	19350	53261	14138	19350	53261
			25	11567	22647	51031	11567	22647	51031
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	3	4904	10976	12866	4904	10976	12866
			20	11937	26852	-53032	11937	26852	-53032
			21	11938	26405	-52697	11938	26405	-52697
			22	11938	25883	-52327	11938	25883	-52327
			23	16422	20626	53566	16422	20626	53566
			24	13854	23735	51766	13854	23735	51766
			25	11424	26659	49937	11424	26659	49937
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	3	4881	4291	13418	4881	4291	13418
			20	11928	17032	-56644	11928	17032	-56644
			21	11929	17129	-56104	11929	17129	-56104
			22	11931	17257	-55490	11931	17257	-55490
			23	16999	15295	56987	16999	15295	56987
			24	14260	18992	55027	14260	18992	55027
			25	11653	22391	52811	11653	22391	52811
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	3	1819	2980	6194	1819	2980	6194
			20	6026	11050	-24689	6026	11050	-24689
			21	6026	10985	-24680	6026	10985	-24680
			22	6026	10908	-24671	6026	10908	-24671
			23	8180	9502	25693	8180	9502	25693
			24	6947	11106	24935	6947	11106	24935
			25	5768	12612	24119	5768	12612	24119
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	3	1819	1914	6406	1819	1914	6406
			20	6021	8935	-25258	6021	8935	-25258
			21	6021	8980	-25217	6021	8980	-25217
			22	6021	9034	-25169	6021	9034	-25169
			23	8145	7315	26065	8145	7315	26065
			24	6947	9072	25498	6947	9072	25498
			25	5779	10734	24786	5779	10734	24786
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	3	1832	3302	5454	1832	3302	5454
			20	6022	11943	-25015	6022	11943	-25015
			21	6022	11815	-24957	6022	11815	-24957
			22	6022	11665	-24894	6022	11665	-24894
			23	7953	8901	24861	7953	8901	24861
			24	6811	10479	24328	6811	10479	24328
			25	5702	11994	23723	5702	11994	23723
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	3	1830	1798	5114	1830	1798	5114
			20	6022	8518	-26122	6022	8518	-26122
			21	6022	8574	-26002	6022	8574	-26002
			22	6022	8644	-25864	6022	8644	-25864
			23	8228	7639	26043	8228	7639	26043
			24	6975	9355	25244	6975	9355	25244
			25	5781	10964	24369	5781	10964	24369
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	3	1822	3261	5976	1822	3261	5976
			20	6024	11695	-24886	6024	11695	-24886
			21	6024	11586	-24846	6024	11586	-24846
			22	6024	11458	-24803	6024	11458	-24803
			23	8063	9320	25286	8063	9320	25286
			24	6872	10890	24615	6872	10890	24615
			25	5730	12382	23893	5730	12382	23893
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	3	1821	1795	5895	1821	1795	5895
			20	6021	8599	-25833	6021	8599	-25833
			21	6021	8654	-25739	6021	8654	-25739
			22	6021	8723	-25632	6021	8723	-25632
			23	8224	7423	26245	8224	7423	26245
			24	6984	9167	25516	6984	9167	25516
			25	5791	10803	24674	5791	10803	24674
		NL2 Lc 6 Permanent GW	3	2076	2618	5675	2076	2618	5675
			20	6777	11109	-27765	6777	11109	-27765
			21	6777	11109	-27765	6777	11109	-27765

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 6 Permanent GW	22	6777	11109	-27765	6777	11109	-27765
			23	9024	9153	28170	9024	9153	28170
			24	7709	11008	27515	7709	11008	27515
			25	6436	12774	26758	6436	12774	26758
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	3	1160	5429	12975	1160	5429	12975
			20	4514	12761	-22249	4514	12761	-22249
			21	4515	12384	-21841	4515	12384	-21841
			22	4516	11945	-21379	4516	11945	-21379
			23	8105	13508	29944	8105	13508	29944
			24	6506	14976	28125	6506	14976	28125
			25	5043	16144	26180	5043	16144	26180
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	3	1115	1146	15924	1115	1146	15924
			20	4500	6008	-24658	4500	6008	-24658
			21	4502	6004	-24112	4502	6004	-24112
			22	4503	6008	-23488	4503	6008	-23488
			23	7988	6521	31703	7988	6521	31703
			24	6507	8477	30496	6507	8477	30496
			25	5082	10160	28921	5082	10160	28921
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	3	1232	7633	6199	1232	7633	6199
			20	4487	19234	-30402	4487	19234	-30402
			21	4490	18402	-29310	4490	18402	-29310
			22	4493	17423	-28042	4493	17423	-28042
			23	6411	9565	22084	6411	9565	22084
			24	5312	10347	20591	5312	10347	20591
			25	4351	11089	19371	4351	11089	19371
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	3	1219	1429	5191	1219	1429	5191
			20	4487	6962	-35068	4487	6962	-35068
			21	4490	6815	-33712	4490	6815	-33712
			22	4493	6652	-32130	4493	6652	-32130
			23	7426	6122	26189	7426	6122	26189
			24	5947	7481	23964	5947	7481	23964
			25	4672	8602	21875	4672	8602	21875
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	3	1165	7274	10537	1165	7274	10537
			20	4498	17281	-27794	4498	17281	-27794
			21	4500	16581	-26904	4500	16581	-26904
			22	4502	15761	-25877	4502	15761	-25877
			23	7501	12455	27591	7501	12455	27591
			24	6026	13464	25461	6026	13464	25461
			25	4735	14242	23430	4735	14242	23430
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	3	1129	1293	11742	1129	1293	11742
			20	4489	6562	-31793	4489	6562	-31793
			21	4492	6459	-30677	4492	6459	-30677
			22	4494	6349	-29379	4494	6349	-29379
			23	8045	6523	30813	8045	6523	30813
			24	6426	8193	28666	6426	8193	28666
			25	4969	9538	26382	4969	9538	26382
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	3	1310	2597	7312	1310	2597	7312
			20	4517	8983	-19524	4517	8983	-19524
			21	4517	8914	-19504	4517	8914	-19504
			22	4517	8833	-19484	4517	8833	-19484
			23	6695	8470	22519	6695	8470	22519
			24	5592	9812	21701	5592	9812	21701
			25	4550	11045	20837	4550	11045	20837
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	3	1316	1518	7205	1316	1518	7205
			20	4513	6868	-20092	4513	6868	-20092
			21	4513	6909	-20041	4513	6909	-20041
			22	4513	6958	-19982	4513	6958	-19982
			23	6657	6280	22877	6657	6280	22877
			24	5593	7779	22265	5593	7779	22265
			25	4561	9170	21509	4561	9170	21509
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	3	1330	2945	6050	1330	2945	6050
			20	4513	9966	-20073	4513	9966	-20073
			21	4514	9825	-19982	4514	9825	-19982
			22	4514	9660	-19883	4514	9660	-19883
			23	6421	7780	21412	6421	7780	21412
			24	5426	9085	20846	5426	9085	20846
			25	4466	10324	20225	4466	10324	20225
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	3	1333	1430	5453	1333	1430	5453
			20	4513	6541	-21181	4513	6541	-21181
			21	4514	6584	-21027	4514	6584	-21027
			22	4514	6639	-20853	4514	6639	-20853
			23	6716	6557	22711	6716	6557	22711
			24	5600	7994	21841	5600	7994	21841
			25	4549	9316	20916	4549	9316	20916
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	3	1314	2903	6924	1314	2903	6924

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	20	4516	9687	-19868	4516	9687	-19868
			21	4516	9568	-19802	4516	9568	-19802
			22	4516	9428	-19731	4516	9428	-19731
			23	6561	8258	22019	6561	8258	22019
			24	5506	9558	21285	5506	9558	21285
			25	4503	10770	20517	4503	10770	20517
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	3	1319	1423	6517	1319	1423	6517
			20	4513	6591	-20814	4513	6591	-20814
			21	4513	6636	-20695	4513	6636	-20695
			22	4513	6693	-20560	4513	6693	-20560
			23	6733	6382	23040	6733	6382	23040
			24	5624	7854	22235	5624	7854	22235
			25	4567	9207	21329	4567	9207	21329
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	3	4410	9043	14033	4410	9043	14033
			20	10438	21719	-45419	10438	21719	-45419
			21	10438	21469	-45286	10438	21469	-45286
			22	10438	21178	-45141	10438	21178	-45141
			23	15070	19747	50065	15070	19747	50065
			24	12584	22687	48143	12584	22687	48143
			25	10245	25371	46126	10245	25371	46126
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	3	4388	4221	15968	4388	4221	15968
			20	10425	15497	-47592	10425	15497	-47592
			21	10425	15591	-47335	10425	15591	-47335
			22	10426	15707	-47044	10426	15707	-47044
			23	14944	13267	51543	14944	13267	51543
			24	12586	16696	50294	12586	16696	50294
			25	10283	19875	48653	10283	19875	48653
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	3	4456	10874	10368	4456	10874	10368
			20	10422	25974	-48789	10422	25974	-48789
			21	10423	25406	-48268	10423	25406	-48268
			22	10425	24744	-47686	10425	24744	-47686
			23	13992	17048	45646	13992	17048	45646
			24	11896	19749	44463	11896	19749	44463
			25	9881	22363	43253	9881	22363	43253
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	3	4437	3990	9435	4437	3990	9435
			20	10422	14759	-53014	10422	14759	-53014
			21	10423	14815	-52254	10423	14815	-52254
			22	10425	14897	-51387	10425	14897	-51387
			23	14993	13983	49856	14993	13983	49856
			24	12502	17153	47768	12502	17153	47768
			25	10179	20063	45617	10179	20063	45617
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	3	4416	10572	12794	4416	10572	12794
			20	10429	24673	-47585	10429	24673	-47585
			21	10430	24203	-47196	10430	24203	-47196
			22	10431	23657	-46764	10431	23657	-46764
			23	14584	18914	48299	14584	18914	48299
			24	12249	21636	46519	12249	21636	46519
			25	10054	24177	44738	10054	24177	44738
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	3	4392	3890	13392	4392	3890	13392
			20	10421	14853	-51197	10421	14853	-51197
			21	10422	14928	-50603	10422	14928	-50603
			22	10423	15031	-49928	10423	15031	-49928
			23	15160	13583	51714	15160	13583	51714
			24	12655	16893	49780	12655	16893	49780
			25	10282	19911	47615	10282	19911	47615
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	3	1344	2455	5604	1344	2455	5604
			20	4519	8645	-18678	4519	8645	-18678
			21	4519	8577	-18661	4519	8577	-18661
			22	4519	8496	-18642	4519	8496	-18642
			23	6252	7616	19889	6252	7616	19889
			24	5286	8827	19239	5286	8827	19239
			25	4368	9954	18550	4368	9954	18550
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	3	1345	1389	5808	1345	1389	5808
			20	4515	6530	-19248	4515	6530	-19248
			21	4515	6571	-19197	4515	6571	-19197
			22	4515	6622	-19140	4515	6622	-19140
			23	6216	5429	20260	6216	5429	20260
			24	5286	6793	19803	5286	6793	19803
			25	4379	8076	19218	4379	8076	19218
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	3	1361	2805	4546	1361	2805	4546
			20	4515	9614	-19195	4515	9614	-19195
			21	4516	9475	-19109	4516	9475	-19109
			22	4516	9313	-19015	4516	9313	-19015
			23	5999	6965	18905	5999	6965	18905
			24	5132	8139	18481	5132	8139	18481
			25	4290	9268	18013	4290	9268	18013

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	3	1360	1299	4162	1360	1299	4162
			20	4515	6190	-20303	4515	6190	-20303
			21	4516	6235	-20154	4516	6235	-20154
			22	4516	6292	-19985	4516	6292	-19985
			23	6276	5708	20100	6276	5708	20100
			24	5297	7019	19406	5297	7019	19406
			25	4370	8241	18665	4370	8241	18665
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	3	1348	2759	5280	1348	2759	5280
			20	4517	9340	-19001	4517	9340	-19001
			21	4517	9222	-18939	4517	9222	-18939
			22	4518	9085	-18872	4518	9085	-18872
			23	6127	7422	19442	6127	7422	19442
			24	5205	8591	18868	5205	8591	18868
			25	4325	9696	18267	4325	9696	18267
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	3	1348	1292	5169	1348	1292	5169
			20	4514	6244	-19947	4514	6244	-19947
			21	4515	6291	-19832	4515	6291	-19832
			22	4515	6350	-19701	4515	6350	-19701
			23	6289	5525	20404	6289	5525	20404
			24	5317	6869	19771	5317	6869	19771
			25	4386	8119	19049	4386	8119	19049
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	3	1375	1778	4243	1375	1778	4243
			20	4518	7462	-18648	4518	7462	-18648
			21	4518	7462	-18648	4518	7462	-18648
			22	4518	7462	-18648	4518	7462	-18648
			23	6080	6225	19159	6080	6225	19159
			24	5184	7482	18702	5184	7482	18702
			25	4317	8677	18175	4317	8677	18175
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C GW	1	1061	2403	-3561	1061	2403	-3561
			20	5111	12488	-18450	5111	12488	-18450
			21	5111	12488	-18450	5111	12488	-18450
			22	5111	12488	-18450	5111	12488	-18450
			23	1466	12482	18432	1466	12482	18432
			24	1466	12482	18432	1466	12482	18432
			25	1466	12482	18432	1466	12482	18432
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	1285	4246	-10218	1285	4246	-10218
			20	6157	16485	-35881	6157	16485	-35881
			21	6155	16139	-34720	6155	16139	-34720
			22	6152	15750	-33374	6152	15750	-33374
			23	1757	14177	21703	1757	14177	21703
			24	1757	14180	21669	1757	14180	21669
			25	1757	14186	21634	1757	14186	21634
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	1285	7892	-7768	1285	7892	-7768
			20	6157	27355	-28892	6157	27355	-28892
			21	6155	26399	-28128	6155	26399	-28128
			22	6152	25285	-27255	6152	25285	-27255
			23	1758	15047	21451	1758	15047	21451
			24	1758	15008	21432	1758	15008	21432
			25	1758	14965	21414	1758	14965	21414
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	1275	2715	-4582	1275	2715	-4582
			20	6136	14127	-22818	6136	14127	-22818
			21	6136	14160	-22763	6136	14160	-22763
			22	6136	14200	-22698	6136	14200	-22698
			23	1772	18396	30209	1772	18396	30209
			24	1771	17994	29447	1771	17994	29447
			25	1769	17528	28561	1769	17528	28561
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	1272	3230	-4228	1272	3230	-4228
			20	6130	16083	-21815	6130	16083	-21815
			21	6130	16013	-21816	6130	16013	-21816
			22	6130	15931	-21820	6130	15931	-21820
			23	1772	21393	28548	1772	21393	28548
			24	1771	20828	27881	1771	20828	27881
			25	1769	20169	27107	1769	20169	27107
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	1282	3435	-7793	1282	3435	-7793
			20	6151	14718	-29858	6151	14718	-29858
			21	6149	14569	-29184	6149	14569	-29184
			22	6147	14410	-28409	6147	14410	-28409
			23	1766	16222	26250	1766	16222	26250
			24	1765	16001	25800	1765	16001	25800
			25	1764	15751	25284	1764	15751	25284
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	1278	5941	-6101	1278	5941	-6101
			20	6140	22432	-25030	6140	22432	-25030
			21	6139	21854	-24629	6139	21854	-24629
			22	6138	21185	-24180	6138	21185	-24180
			23	1765	18546	25091	1765	18546	25091

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL_WR_0	24	1764	18202	24706	1764	18202	24706
			25	1763	17806	24268	1763	17806	24268
		NL2 Lc 1b Cold_WRB	1	1275	2836	-5143	1275	2836	-5143
			20	6137	14588	-24626	6137	14588	-24626
			21	6136	14614	-24497	6136	14614	-24497
			22	6136	14650	-24349	6136	14650	-24349
			23	1784	24348	36474	1784	24348	36474
			24	1784	24360	36469	1784	24360	36469
			25	1784	24376	36464	1784	24376	36464
		NL2 Lc 1b Cold_WLB	1	1275	3713	-4561	1275	3713	-4561
			20	6137	17625	-22967	6137	17625	-22967
			21	6136	17487	-22932	6136	17487	-22932
			22	6136	17327	-22896	6136	17327	-22896
			23	1785	25009	36412	1785	25009	36412
			24	1785	24993	36411	1785	24993	36411
			25	1785	24974	36411	1785	24974	36411
		NL2 Lc 1b Cold_WRA	1	1274	2926	-4478	1274	2926	-4478
			20	6135	15144	-23174	6135	15144	-23174
			21	6135	15165	-23166	6135	15165	-23166
			22	6135	15189	-23156	6135	15189	-23156
			23	1786	24595	37379	1786	24595	37379
			24	1786	24570	37288	1786	24570	37288
			25	1786	24544	37186	1786	24544	37186
		NL2 Lc 1b Cold_WLA	1	1273	3060	-4394	1273	3060	-4394
			20	6135	16064	-22935	6135	16064	-22935
			21	6135	16041	-22940	6135	16041	-22940
			22	6135	16014	-22947	6135	16014	-22947
			23	1786	25762	36984	1786	25762	36984
			24	1786	25680	36917	1786	25680	36917
			25	1786	25586	36841	1786	25586	36841
		NL2 Lc 1b Cold_WL_0	1	1275	2822	-4835	1275	2822	-4835
			20	6136	14648	-23975	6136	14648	-23975
			21	6136	14684	-23902	6136	14684	-23902
			22	6136	14728	-23820	6136	14728	-23820
			23	1785	24375	36946	1785	24375	36946
			24	1785	24374	36898	1785	24374	36898
			25	1785	24374	36843	1785	24374	36843
		NL2 Lc 1b Cold_WR_0	1	1274	3431	-4431	1274	3431	-4431
			20	6135	17028	-22826	6135	17028	-22826
			21	6135	16939	-22819	6135	16939	-22819
			22	6135	16835	-22814	6135	16835	-22814
			23	1785	25476	36669	1785	25476	36669
			24	1785	25422	36636	1785	25422	36636
			25	1785	25360	36600	1785	25360	36600
		NL2 Lc 3 Wind + ice_WRB	1	3480	7993	-16204	3480	7993	-16204
			20	12176	28907	-53212	12176	28907	-53212
			21	12174	28842	-52526	12174	28842	-52526
			22	12173	28786	-51741	12173	28786	-51741
			23	3217	29262	43975	3217	29262	43975
			24	3217	29277	43960	3217	29277	43960
			25	3217	29295	43943	3217	29295	43943
		NL2 Lc 3 Wind + ice_WLB	1	3480	12041	-13482	3480	12041	-13482
			20	12176	38841	-46884	12176	38841	-46884
			21	12174	38220	-46557	12174	38220	-46557
			22	12173	37504	-46200	12173	37504	-46200
			23	3218	30144	43750	3218	30144	43750
			24	3218	30117	43748	3218	30117	43748
			25	3218	30086	43745	3218	30086	43745
		NL2 Lc 3 Wind + ice_WRA	1	3475	7943	-12389	3475	7943	-12389
			20	12167	29745	-45779	12167	29745	-45779
			21	12167	29787	-45742	12167	29787	-45742
			22	12167	29836	-45700	12167	29836	-45700
			23	3224	30584	47988	3224	30584	47988
			24	3223	30420	47591	3223	30420	47591
			25	3222	30238	47140	3222	30238	47140
		NL2 Lc 3 Wind + ice_WLA	1	3472	8514	-11997	3472	8514	-11997
			20	12162	31609	-44871	12162	31609	-44871
			21	12162	31553	-44886	12162	31553	-44886
			22	12162	31487	-44904	12162	31487	-44904
			23	3224	33390	46484	3224	33390	46484
			24	3223	33075	46173	3223	33075	46173
			25	3222	32714	45823	3222	32714	45823
		NL2 Lc 3 Wind + ice_WL_0	1	3479	7715	-14435	3479	7715	-14435
			20	12174	28647	-49753	12174	28647	-49753
			21	12173	28672	-49377	12173	28672	-49377

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	22	12172	28715	-48947	12172	28715	-48947
			23	3221	29702	46022	3221	29702	46022
			24	3220	29637	45811	3220	29637	45811
			25	3220	29568	45572	3220	29568	45572
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	3474	10495	-12551	3474	10495	-12551
			20	12165	35740	-45375	12165	35740	-45375
			21	12165	35373	-45248	12165	35373	-45248
			22	12164	34948	-45114	12164	34948	-45114
			23	3220	31917	44971	3220	31917	44971
			24	3220	31737	44820	3220	31737	44820
			25	3220	31530	44652	3220	31530	44652
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	1274	2712	-4959	1274	2712	-4959
			20	6134	13910	-23625	6134	13910	-23625
			21	6134	13939	-23499	6134	13939	-23499
			22	6134	13977	-23355	6134	13977	-23355
			23	1756	14141	21402	1756	14141	21402
			24	1756	14154	21398	1756	14154	21398
			25	1756	14169	21393	1756	14169	21393
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	1274	3589	-4377	1274	3589	-4377
			20	6134	16947	-21966	6134	16947	-21966
			21	6134	16812	-21934	6134	16812	-21934
			22	6134	16655	-21902	6134	16655	-21902
			23	1758	14803	21340	1758	14803	21340
			24	1758	14787	21340	1758	14787	21340
			25	1758	14768	21339	1758	14768	21339
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	1274	2812	-4308	1274	2812	-4308
			20	6132	14486	-22202	6132	14486	-22202
			21	6132	14507	-22193	6132	14507	-22193
			22	6132	14531	-22183	6132	14531	-22183
			23	1759	14383	22298	1759	14383	22298
			24	1758	14359	22209	1758	14359	22209
			25	1758	14334	22109	1758	14334	22109
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	1273	2946	-4224	1273	2946	-4224
			20	6133	15406	-21963	6133	15406	-21963
			21	6133	15383	-21968	6133	15383	-21968
			22	6133	15356	-21975	6133	15356	-21975
			23	1759	15550	21904	1759	15550	21904
			24	1758	15469	21838	1758	15469	21838
			25	1758	15375	21764	1758	15375	21764
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	1274	2703	-4658	1274	2703	-4658
			20	6134	13981	-22989	6134	13981	-22989
			21	6134	14018	-22918	6134	14018	-22918
			22	6134	14063	-22837	6134	14063	-22837
			23	1757	14168	21873	1757	14168	21873
			24	1757	14167	21825	1757	14167	21825
			25	1757	14168	21771	1757	14168	21771
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	1273	3312	-4255	1273	3312	-4255
			20	6133	16361	-21841	6133	16361	-21841
			21	6133	16273	-21835	6133	16273	-21835
			22	6133	16170	-21832	6133	16170	-21832
			23	1758	15268	21595	1758	15268	21595
			24	1758	15215	21563	1758	15215	21563
			25	1758	15154	21528	1758	15154	21528
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	1432	3224	-4778	1432	3224	-4778
			20	6899	16762	-24766	6899	16762	-24766
			21	6899	16762	-24766	6899	16762	-24766
			22	6899	16762	-24766	6899	16762	-24766
			23	1976	15873	23439	1976	15873	23439
			24	1976	15873	23439	1976	15873	23439
			25	1976	15873	23439	1976	15873	23439
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	1	968	3967	-9804	968	3967	-9804
			20	4629	14228	-32545	4629	14228	-32545
			21	4627	13798	-31261	4627	13798	-31261
			22	4624	13306	-29762	4624	13306	-29762
			23	1320	11261	17396	1320	11261	17396
			24	1320	11258	17355	1320	11258	17355
			25	1320	11257	17309	1320	11257	17309
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	1	968	7612	-7353	968	7612	-7353
			20	4629	25097	-25557	4629	25097	-25557
			21	4627	24058	-24670	4627	24058	-24670
			22	4624	22840	-23643	4624	22840	-23643
			23	1321	12130	17144	1321	12130	17144
			24	1321	12086	17117	1321	12086	17117
			25	1320	12036	17088	1320	12036	17088
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	1	957	2041	-3583	957	2041	-3583

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	20	4604	10507	-17471	4604	10507	-17471
			21	4603	10534	-17406	4603	10534	-17406
			22	4603	10568	-17331	4603	10568	-17331
			23	1338	16743	27768	1338	16743	27768
			24	1336	16269	26901	1336	16269	26901
			25	1335	15711	25877	1335	15711	25877
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	1	954	2556	-3229	954	2556	-3229
			20	4597	12463	-16467	4597	12463	-16467
			21	4597	12387	-16459	4597	12387	-16459
			22	4597	12298	-16452	4597	12298	-16452
			23	1338	19740	26107	1338	19740	26107
			24	1336	19103	25334	1336	19103	25334
			25	1335	18352	24423	1335	18352	24423
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	1	965	3055	-7230	965	3055	-7230
			20	4621	11954	-25774	4621	11954	-25774
			21	4619	11736	-24998	4619	11736	-24998
			22	4617	11493	-24100	4617	11493	-24100
			23	1330	14119	23145	1330	14119	23145
			24	1329	13834	22600	1329	13834	22600
			25	1328	13505	21968	1328	13505	21968
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	1	960	5562	-5539	960	5562	-5539
			20	4610	19671	-20950	4610	19671	-20950
			21	4609	19023	-20447	4609	19023	-20447
			22	4608	18270	-19874	4608	18270	-19874
			23	1329	16444	21987	1329	16444	21987
			24	1328	16036	21507	1328	16036	21507
			25	1327	15561	20953	1327	15561	20953
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	1	957	2190	-4186	957	2190	-4186
			20	4604	10925	-19214	4604	10925	-19214
			21	4604	10933	-19059	4604	10933	-19059
			22	4603	10949	-18882	4603	10949	-18882
			23	1346	21327	32012	1346	21327	32012
			24	1346	21339	32007	1346	21339	32007
			25	1346	21353	32001	1346	21353	32001
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	1	957	3067	-3604	957	3067	-3604
			20	4604	13961	-17555	4604	13961	-17555
			21	4604	13806	-17494	4604	13806	-17494
			22	4603	13627	-17429	4603	13627	-17429
			23	1347	21988	31950	1347	21988	31950
			24	1347	21971	31949	1347	21971	31949
			25	1347	21951	31947	1347	21951	31947
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	1	956	2195	-3394	956	2195	-3394
			20	4601	11316	-17518	4601	11316	-17518
			21	4601	11336	-17509	4601	11336	-17509
			22	4601	11361	-17499	4601	11361	-17499
			23	1349	21762	33195	1349	21762	33195
			24	1349	21718	33077	1349	21718	33077
			25	1348	21671	32943	1348	21671	32943
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	1	955	2329	-3310	955	2329	-3310
			20	4602	12236	-17279	4602	12236	-17279
			21	4602	12213	-17284	4602	12213	-17284
			22	4602	12185	-17289	4602	12185	-17289
			23	1349	22929	32801	1349	22929	32801
			24	1349	22828	32705	1349	22828	32705
			25	1348	22712	32598	1348	22712	32598
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	1	956	2134	-3815	956	2134	-3815
			20	4603	10899	-18435	4603	10899	-18435
			21	4603	10926	-18350	4603	10926	-18350
			22	4603	10960	-18252	4603	10960	-18252
			23	1348	21450	32627	1348	21450	32627
			24	1348	21438	32563	1348	21438	32563
			25	1347	21427	32491	1347	21427	32491
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	1	955	2742	-3412	955	2742	-3412
			20	4602	13279	-17286	4602	13279	-17286
			21	4602	13181	-17266	4602	13181	-17266
			22	4602	13067	-17247	4602	13067	-17247
			23	1348	22550	32349	1348	22550	32349
			24	1348	22486	32301	1348	22486	32301
			25	1348	22413	32248	1348	22413	32248
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	1	3162	7475	-15437	3162	7475	-15437
			20	10644	25710	-48489	10644	25710	-48489
			21	10643	25605	-47743	10643	25605	-47743
			22	10642	25502	-46889	10642	25502	-46889
			23	2781	26751	40267	2781	26751	40267
			24	2781	26764	40250	2781	26764	40250
			25	2781	26781	40231	2781	26781	40231

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	1	3162	11523	-12715	3162	11523	-12715
			20	10644	35644	-42161	10644	35644	-42161
			21	10643	34983	-41774	10643	34983	-41774
			22	10642	34220	-41349	10642	34220	-41349
			23	2782	27632	40041	2782	27632	40041
			24	2782	27605	40037	2782	27605	40037
			25	2782	27572	40033	2782	27572	40033
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	1	3157	7279	-11405	3157	7279	-11405
			20	10634	26131	-40439	10634	26131	-40439
			21	10634	26171	-40400	10634	26171	-40400
			22	10634	26219	-40356	10634	26219	-40356
			23	2788	28442	44824	2788	28442	44824
			24	2788	28243	44377	2788	28243	44377
			25	2787	28021	43866	2787	28021	43866
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	1	3154	7850	-11013	3154	7850	-11013
			20	10629	27995	-39530	10629	27995	-39530
			21	10629	27938	-39543	10629	27938	-39543
			22	10629	27870	-39560	10629	27870	-39560
			23	2788	31248	43321	2788	31248	43321
			24	2788	30898	42958	2788	30898	42958
			25	2787	30497	42549	2787	30497	42549
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	1	3161	7132	-13569	3161	7132	-13569
			20	10642	25242	-44723	10642	25242	-44723
			21	10641	25246	-44314	10641	25246	-44314
			22	10640	25263	-43847	10640	25263	-43847
			23	2785	27381	42595	2785	27381	42595
			24	2785	27297	42355	2785	27297	42355
			25	2784	27205	42082	2784	27205	42082
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	1	3156	9912	-11686	3156	9912	-11686
			20	10633	32336	-40346	10633	32336	-40346
			21	10633	31946	-40185	10633	31946	-40185
			22	10632	31496	-40014	10632	31496	-40014
			23	2784	29596	41544	2784	29596	41544
			24	2784	29396	41363	2784	29396	41363
			25	2784	29167	41162	2784	29167	41162
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	1	956	2089	-4036	956	2089	-4036
			20	4602	10395	-18431	4602	10395	-18431
			21	4602	10407	-18280	4602	10407	-18280
			22	4601	10425	-18108	4601	10425	-18108
			23	1319	11172	17017	1319	11172	17017
			24	1319	11184	17011	1319	11184	17011
			25	1319	11198	17005	1319	11198	17005
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	1	956	2966	-3454	956	2966	-3454
			20	4602	13431	-16772	4602	13431	-16772
			21	4602	13279	-16715	4602	13279	-16715
			22	4601	13103	-16655	4601	13103	-16655
			23	1321	11833	16955	1321	11833	16955
			24	1321	11816	16953	1321	11816	16953
			25	1321	11796	16951	1321	11796	16951
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	1	955	2107	-3264	955	2107	-3264
			20	4599	10813	-16775	4599	10813	-16775
			21	4599	10833	-16766	4599	10833	-16766
			22	4599	10858	-16755	4599	10858	-16755
			23	1322	11600	18190	1322	11600	18190
			24	1321	11558	18073	1321	11558	18073
			25	1321	11510	17939	1321	11510	17939
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	1	955	2241	-3180	955	2241	-3180
			20	4600	11733	-16536	4600	11733	-16536
			21	4600	11710	-16541	4600	11710	-16541
			22	4600	11682	-16547	4600	11682	-16547
			23	1322	12768	17795	1322	12768	17795
			24	1321	12668	17701	1321	12668	17701
			25	1321	12552	17594	1321	12552	17594
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	1	956	2040	-3675	956	2040	-3675
			20	4601	10383	-17673	4601	10383	-17673
			21	4601	10412	-17590	4601	10412	-17590
			22	4601	10448	-17495	4601	10448	-17495
			23	1320	11292	17627	1320	11292	17627
			24	1320	11281	17564	1320	11281	17564
			25	1320	11270	17493	1320	11270	17493
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	1	955	2648	-3272	955	2648	-3272
			20	4600	12764	-16525	4600	12764	-16525
			21	4600	12667	-16507	4600	12667	-16507
			22	4600	12555	-16490	4600	12555	-16490
			23	1321	12393	17349	1321	12393	17349

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	24	1321	12329	17302	1321	12329	17302
			25	1321	12257	17249	1321	12257	17249
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	1	955	2167	-3211	955	2167	-3211
			20	4600	11258	-16634	4600	11258	-16634
			21	4600	11258	-16634	4600	11258	-16634
			22	4600	11258	-16634	4600	11258	-16634
			23	1320	11468	16934	1320	11468	16934
			24	1320	11468	16934	1320	11468	16934
			25	1320	11468	16934	1320	11468	16934
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW	20	3043	-601	-2144	3043	-601	-2144
			21	2483	95	-2224	2483	95	-2224
			22	1456	-129	-1105	1456	-129	-1105
			23	1399	21510	5733	1399	21510	5733
			24	1399	21510	5733	1399	21510	5733
			25	1399	21510	5733	1399	21510	5733
		NL2 Lc 1a EWL WRB	20	2878	-212	-2350	2878	-212	-2350
			21	2414	273	-2233	2414	273	-2233
			22	1531	74	-1210	1531	74	-1210
			23	1664	35304	7797	1664	35304	7797
			24	1666	34425	7652	1666	34425	7652
			25	1667	33397	7485	1667	33397	7485
		NL2 Lc 1a EWL WLB	20	4185	-1154	-2623	4185	-1154	-2623
			21	3187	-56	-2657	3187	-56	-2657
			22	1877	-357	-1321	1877	-357	-1321
			23	1664	34343	10766	1664	34343	10766
			24	1666	33515	10456	1666	33515	10456
			25	1667	32548	10092	1667	32548	10092
		NL2 Lc 1a EWL WRA	20	3987	298	-3071	3987	298	-3071
			21	2964	1112	-2750	2964	1112	-2750
			22	1835	741	-1592	1835	741	-1592
			23	1681	25500	6525	1681	25500	6525
			24	1681	25462	6528	1681	25462	6528
			25	1681	25418	6533	1681	25418	6533
		NL2 Lc 1a EWL WLA	20	3650	-1881	-2535	3650	-1881	-2535
			21	3122	-866	-2880	3122	-866	-2880
			22	1817	-1096	-1442	1817	-1096	-1442
			23	1677	24730	6863	1677	24730	6863
			24	1678	24726	6848	1678	24726	6848
			25	1678	24723	6831	1678	24723	6831
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	20	3390	222	-2819	3390	222	-2819
			21	2552	781	-2413	2552	781	-2413
			22	1618	533	-1412	1618	533	-1412
			23	1673	30595	7022	1673	30595	7022
			24	1674	30083	6948	1674	30083	6948
			25	1675	29496	6865	1675	29496	6865
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	20	4122	-1735	-2654	4122	-1735	-2654
			21	3264	-539	-2801	3264	-539	-2801
			22	1931	-846	-1409	1931	-846	-1409
			23	1670	29537	9004	1670	29537	9004
			24	1671	29077	8819	1671	29077	8819
			25	1672	28550	8605	1672	28550	8605
		NL2 Lc 1b Cold WRB	20	3258	-464	-2291	3258	-464	-2291
			21	2706	212	-2359	2706	212	-2359
			22	1683	-29	-1250	1683	-29	-1250
			23	1651	43630	11227	1651	43630	11227
			24	1651	43525	11221	1651	43525	11221
			25	1651	43406	11216	1651	43406	11216
		NL2 Lc 1b Cold WLB	20	3606	-852	-2419	3606	-852	-2419
			21	2886	-3	-2492	2886	-3	-2492
			22	1726	-259	-1251	1726	-259	-1251
			23	1651	43259	11932	1651	43259	11932
			24	1651	43172	11887	1651	43172	11887
			25	1651	43075	11835	1651	43075	11835
		NL2 Lc 1b Cold WRA	20	3509	-134	-2463	3509	-134	-2463
			21	2805	609	-2448	2805	609	-2448
			22	1718	321	-1292	1718	321	-1292
			23	1653	42888	11294	1653	42888	11294
			24	1653	42870	11295	1653	42870	11295
			25	1653	42849	11297	1653	42849	11297
		NL2 Lc 1b Cold WLA	20	3416	-1208	-2313	3416	-1208	-2313
			21	2844	-397	-2487	2844	-397	-2487
			22	1715	-618	-1256	1715	-618	-1256
			23	1651	42155	11373	1651	42155	11373
			24	1651	42168	11371	1651	42168	11371

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WLA	25	1652	42184	11367	1652	42184	11367
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	20	3356	-211	-2383	3356	-211	-2383
			21	2723	468	-2383	2723	468	-2383
			22	1683	211	-1267	1683	211	-1267
			23	1652	43299	11216	1652	43299	11216
			24	1652	43237	11216	1652	43237	11216
			25	1652	43166	11218	1652	43166	11218
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	20	3556	-1120	-2380	3556	-1120	-2380
			21	2896	-255	-2507	2896	-255	-2507
			22	1740	-501	-1260	1740	-501	-1260
			23	1651	42623	11685	1651	42623	11685
			24	1651	42591	11660	1651	42591	11660
			25	1651	42556	11630	1651	42556	11630
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	20	4676	-496	-3276	4676	-496	-3276
			21	3928	316	-3296	3928	316	-3296
			22	2688	-23	-1985	2688	-23	-1985
			23	3052	55844	13421	3052	55844	13421
			24	3052	55391	13381	3052	55391	13381
			25	3053	54874	13340	3053	54874	13340
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	20	6037	-1451	-3745	6037	-1451	-3745
			21	4696	-6	-3819	4696	-6	-3819
			22	2986	-446	-2100	2986	-446	-2100
			23	3052	54945	16109	3052	54945	16109
			24	3052	54539	15919	3052	54539	15919
			25	3053	54079	15700	3053	54079	15700
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	20	5722	5	-4001	5722	5	-4001
			21	4376	1127	-3711	4376	1127	-3711
			22	2901	647	-2239	2901	647	-2239
			23	3060	51566	13483	3060	51566	13483
			24	3060	51541	13490	3060	51541	13490
			25	3060	51511	13497	3060	51511	13497
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	20	5361	-2101	-3439	5361	-2101	-3439
			21	4539	-799	-3863	4539	-799	-3863
			22	2884	-1153	-2096	2884	-1153	-2096
			23	3056	50761	13790	3056	50761	13790
			24	3056	50771	13780	3056	50771	13780
			25	3057	50782	13767	3057	50782	13767
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	20	5110	-55	-3685	5110	-55	-3685
			21	4013	807	-3408	4013	807	-3408
			22	2723	437	-2095	2723	437	-2095
			23	3057	53662	13266	3057	53662	13266
			24	3057	53426	13260	3057	53426	13260
			25	3057	53157	13256	3057	53157	13256
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	20	5890	-1986	-3666	5890	-1986	-3666
			21	4735	-480	-3900	4735	-480	-3900
			22	3011	-918	-2127	3011	-918	-2127
			23	3053	52618	15060	3053	52618	15060
			24	3054	52431	14954	3054	52431	14954
			25	3054	52223	14831	3054	52223	14831
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	20	3241	-458	-2272	3241	-458	-2272
			21	2695	211	-2341	2695	211	-2341
			22	1680	-29	-1245	1680	-29	-1245
			23	1678	26030	6536	1678	26030	6536
			24	1678	25927	6531	1678	25927	6531
			25	1679	25810	6526	1679	25810	6526
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	20	3586	-846	-2396	3586	-846	-2396
			21	2873	-4	-2472	2873	-4	-2472
			22	1724	-258	-1246	1724	-258	-1246
			23	1678	25659	7241	1678	25659	7241
			24	1678	25574	7196	1678	25574	7196
			25	1679	25479	7145	1679	25479	7145
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	20	3490	-127	-2442	3490	-127	-2442
			21	2792	608	-2429	2792	608	-2429
			22	1716	321	-1287	1716	321	-1287
			23	1681	25300	6606	1681	25300	6606
			24	1681	25282	6607	1681	25282	6607
			25	1681	25261	6609	1681	25261	6609
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	20	3398	-1203	-2292	3398	-1203	-2292
			21	2832	-398	-2468	2832	-398	-2468
			22	1712	-617	-1251	1712	-617	-1251
			23	1678	24567	6685	1678	24567	6685
			24	1678	24580	6683	1678	24580	6683
			25	1678	24596	6679	1678	24596	6679

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	20	3338	-205	-2363	3338	-205	-2363
			21	2711	468	-2365	2711	468	-2365
			22	1681	212	-1262	1681	212	-1262
			23	1680	25708	6527	1680	25708	6527
			24	1680	25647	6528	1680	25647	6528
			25	1680	25577	6529	1680	25577	6529
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	20	3537	-1114	-2358	3537	-1114	-2358
			21	2883	-256	-2486	2883	-256	-2486
			22	1737	-501	-1255	1737	-501	-1255
			23	1678	25032	6997	1678	25032	6997
			24	1678	25001	6971	1678	25001	6971
			25	1678	24967	6942	1678	24967	6942
		NL2 Lc 6 Permanent GW	20	3660	-683	-2436	3660	-683	-2436
			21	3002	108	-2525	3002	108	-2525
			22	1881	-155	-1330	1881	-155	-1330
			23	1891	27353	7291	1891	27353	7291
			24	1891	27353	7291	1891	27353	7291
			25	1891	27353	7291	1891	27353	7291
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	20	2416	-165	-2174	2416	-165	-2174
			21	1996	264	-2020	1996	264	-2020
			22	1170	94	-1033	1170	94	-1033
			23	1239	32534	7059	1239	32534	7059
			24	1241	31530	6881	1241	31530	6881
			25	1242	30348	6672	1242	30348	6672
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	20	3647	-1077	-2361	3647	-1077	-2361
			21	2734	-67	-2384	2734	-67	-2384
			22	1516	-334	-1131	1516	-334	-1131
			23	1239	31572	10028	1239	31572	10028
			24	1241	30620	9684	1241	30620	9684
			25	1242	29499	9279	1242	29499	9279
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	20	3499	349	-2861	3499	349	-2861
			21	2559	1097	-2549	2559	1097	-2549
			22	1501	750	-1453	1501	750	-1453
			23	1259	20452	5179	1259	20452	5179
			24	1259	20406	5181	1259	20406	5181
			25	1259	20351	5183	1259	20351	5183
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	20	3183	-1822	-2353	3183	-1822	-2353
			21	2707	-869	-2665	2707	-869	-2665
			22	1483	-1072	-1306	1483	-1072	-1306
			23	1256	19681	5517	1256	19681	5517
			24	1256	19668	5500	1256	19668	5500
			25	1256	19654	5480	1256	19654	5480
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	20	2931	264	-2642	2931	264	-2642
			21	2148	770	-2217	2148	770	-2217
			22	1279	544	-1271	1279	544	-1271
			23	1249	26994	6063	1249	26994	6063
			24	1250	26374	5959	1250	26374	5959
			25	1251	25652	5841	1251	25652	5841
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	20	3616	-1665	-2430	3616	-1665	-2430
			21	2824	-546	-2547	2824	-546	-2547
			22	1584	-822	-1246	1584	-822	-1246
			23	1246	25938	8045	1246	25938	8045
			24	1247	25369	7831	1247	25369	7831
			25	1248	24709	7581	1248	24709	7581
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	20	2746	-400	-2061	2746	-400	-2061
			21	2271	201	-2117	2271	201	-2117
			22	1320	-8	-1062	1320	-8	-1062
			23	1229	38767	9931	1229	38767	9931
			24	1229	38628	9916	1229	38628	9916
			25	1229	38471	9900	1229	38471	9900
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	20	3070	-779	-2161	3070	-779	-2161
			21	2437	-14	-2226	2437	-14	-2226
			22	1362	-235	-1056	1362	-235	-1056
			23	1229	38397	10636	1229	38397	10636
			24	1229	38276	10582	1229	38276	10582
			25	1229	38140	10519	1229	38140	10519
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	20	2986	-67	-2218	2986	-67	-2218
			21	2368	596	-2201	2368	596	-2201
			22	1359	340	-1106	1359	340	-1106
			23	1232	37679	9905	1232	37679	9905
			24	1232	37660	9907	1232	37660	9907
			25	1232	37638	9908	1232	37638	9908
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	20	2899	-1140	-2076	2899	-1140	-2076
			21	2405	-406	-2236	2405	-406	-2236

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	22	1355	-594	-1071	1355	-594	-1071
			23	1230	36946	9985	1230	36946	9985
			24	1230	36958	9982	1230	36958	9982
			25	1230	36973	9978	1230	36973	9978
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	20	2842	-147	-2149	2842	-147	-2149
			21	2289	457	-2141	2289	457	-2141
			22	1322	231	-1082	1322	231	-1082
			23	1231	38260	9873	1231	38260	9873
			24	1231	38181	9869	1231	38181	9869
			25	1231	38089	9865	1231	38089	9865
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	20	3029	-1048	-2131	3029	-1048	-2131
			21	2450	-265	-2245	2450	-265	-2245
			22	1378	-477	-1070	1378	-477	-1070
			23	1229	37584	10342	1229	37584	10342
			24	1229	37535	10312	1229	37535	10312
			25	1230	37479	10277	1230	37479	10277
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	20	4151	-429	-3034	4151	-429	-3034
			21	3477	304	-3033	3477	304	-3033
			22	2327	-1	-1802	2327	-1	-1802
			23	2628	52191	12447	2628	52191	12447
			24	2629	51677	12391	2629	51677	12391
			25	2629	51088	12331	2629	51088	12331
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	20	5485	-1372	-3469	5485	-1372	-3469
			21	4234	-18	-3534	4234	-18	-3534
			22	2627	-423	-1913	2627	-423	-1913
			23	2628	51292	15135	2628	51292	15135
			24	2629	50825	14929	2629	50825	14929
			25	2629	50293	14691	2629	50293	14691
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	20	5191	72	-3749	5191	72	-3749
			21	3933	1114	-3457	3933	1114	-3457
			22	2548	664	-2067	2548	664	-2067
			23	2637	47235	12329	2637	47235	12329
			24	2637	47208	12335	2637	47208	12335
			25	2637	47177	12342	2637	47177	12342
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	20	4839	-2031	-3198	4839	-2031	-3198
			21	4093	-808	-3604	4093	-808	-3604
			22	2531	-1130	-1926	2531	-1130	-1926
			23	2634	46429	12636	2634	46429	12636
			24	2634	46437	12625	2634	46437	12625
			25	2634	46448	12612	2634	46448	12612
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	20	4590	9	-3446	4590	9	-3446
			21	3568	796	-3153	3568	796	-3153
			22	2367	456	-1920	2367	456	-1920
			23	2633	49671	12203	2633	49671	12203
			24	2634	49400	12187	2634	49400	12187
			25	2634	49092	12172	2634	49092	12172
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	20	5351	-1911	-3406	5351	-1911	-3406
			21	4279	-490	-3624	4279	-490	-3624
			22	2655	-894	-1947	2655	-894	-1947
			23	2630	48626	13996	2630	48626	13996
			24	2631	48405	13881	2631	48405	13881
			25	2631	48158	13748	2631	48158	13748
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	20	2732	-395	-2044	2732	-395	-2044
			21	2261	201	-2101	2261	201	-2101
			22	1317	-7	-1057	1317	-7	-1057
			23	1256	21255	5263	1256	21255	5263
			24	1256	21118	5249	1256	21118	5249
			25	1257	20960	5233	1257	20960	5233
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	20	3052	-773	-2140	3052	-773	-2140
			21	2425	-15	-2207	2425	-15	-2207
			22	1360	-235	-1051	1360	-235	-1051
			23	1256	20884	5968	1256	20884	5968
			24	1256	20765	5915	1256	20765	5915
			25	1257	20629	5852	1257	20629	5852
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	20	2969	-62	-2198	2969	-62	-2198
			21	2356	596	-2184	2356	596	-2184
			22	1356	340	-1102	1356	340	-1102
			23	1259	20180	5241	1259	20180	5241
			24	1259	20161	5242	1259	20161	5242
			25	1259	20139	5244	1259	20139	5244
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	20	2883	-1134	-2057	2883	-1134	-2057
			21	2393	-406	-2218	2393	-406	-2218
			22	1353	-593	-1066	1353	-593	-1066
			23	1257	19446	5321	1257	19446	5321

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	24	1257	19459	5318	1257	19459	5318
			25	1257	19474	5314	1257	19474	5314
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	20	2826	-142	-2130	2826	-142	-2130
			21	2278	456	-2125	2278	456	-2125
			22	1320	232	-1077	1320	232	-1077
			23	1258	20756	5207	1258	20756	5207
			24	1258	20677	5203	1258	20677	5203
			25	1258	20587	5199	1258	20587	5199
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	20	3011	-1043	-2111	3011	-1043	-2111
			21	2438	-265	-2226	2438	-265	-2226
			22	1375	-476	-1065	1375	-476	-1065
			23	1256	20080	5677	1256	20080	5677
			24	1256	20031	5647	1256	20031	5647
			25	1256	19977	5612	1256	19977	5612
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	20	2869	-579	-2063	2869	-579	-2063
			21	2336	91	-2140	2336	91	-2140
			22	1334	-121	-1040	1334	-121	-1040
			23	1258	19762	5267	1258	19762	5267
			24	1258	19762	5267	1258	19762	5267
			25	1258	19762	5267	1258	19762	5267
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW	3	874	585	-3803	874	585	-3803
			20	4605	3422	-22018	4605	3422	-22018
			21	4605	3422	-22018	4605	3422	-22018
			22	4605	3422	-22018	4605	3422	-22018
			23	8042	1546	22232	8042	1546	22232
			24	6347	-883	22256	6347	-883	22256
			25	4716	-3180	22021	4716	-3180	22021
		NL2 Lc 1a EWL WRB	3	1048	2591	-7771	1048	2591	-7771
			20	5525	11083	-35935	5525	11083	-35935
			21	5525	10628	-34991	5525	10628	-34991
			22	5525	10094	-33907	5525	10094	-33907
			23	12087	4722	35348	12087	4722	35348
			24	9227	736	34673	9227	736	34673
			25	6514	-2825	33170	6514	-2825	33170
		NL2 Lc 1a EWL WLB	3	1048	-136	-8188	1048	-136	-8188
			20	5524	332	-37504	5524	332	-37504
			21	5524	479	-36471	5524	479	-36471
			22	5524	660	-35281	5524	660	-35281
			23	11824	169	34971	11824	169	34971
			24	8877	-3439	33446	8877	-3439	33446
			25	6268	-6540	31679	6268	-6540	31679
		NL2 Lc 1a EWL WRA	3	1048	2809	-8283	1048	2809	-8283
			20	5524	11874	-37673	5524	11874	-37673
			21	5525	11368	-36583	5525	11368	-36583
			22	5525	10771	-35329	5525	10771	-35329
			23	11449	4521	33585	11449	4521	33585
			24	9012	801	34136	9012	801	34136
			25	6516	-2750	33727	6516	-2750	33727
		NL2 Lc 1a EWL WLA	3	1048	-189	-8742	1048	-189	-8742
			20	5524	105	-39402	5524	105	-39402
			21	5525	258	-38213	5525	258	-38213
			22	5525	446	-36842	5525	446	-36842
			23	12141	288	35552	12141	288	35552
			24	9218	-3529	34628	9218	-3529	34628
			25	6525	-6920	33244	6525	-6920	33244
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	3	1048	2753	-8152	1048	2753	-8152
			20	5525	11673	-37218	5525	11673	-37218
			21	5525	11180	-36166	5525	11180	-36166
			22	5525	10599	-34955	5525	10599	-34955
			23	11855	4691	34789	11855	4691	34789
			24	9181	802	34722	9181	802	34722
			25	6551	-2784	33730	6551	-2784	33730
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	3	1048	-176	-8599	1048	-176	-8599
			20	5524	159	-38905	5524	159	-38905
			21	5524	310	-37757	5524	310	-37757
			22	5525	497	-36432	5525	497	-36432
			23	12073	204	35592	12073	204	35592
			24	9108	-3543	34348	9108	-3543	34348
			25	6428	-6813	32727	6428	-6813	32727
		NL2 Lc 1b Cold WRB	3	1048	1097	-4929	1048	1097	-4929
			20	5526	5974	-28288	5526	5974	-28288
			21	5526	5878	-28217	5526	5878	-28217
			22	5526	5766	-28138	5526	5766	-28138
			23	12593	3411	37435	12593	3411	37435
			24	9580	-695	36698	9580	-695	36698

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRB	25	6759	-4396	35380	6759	-4396	35380
		NL2 Lc 1b Cold WLB	3	1048	435	-5028	1048	435	-5028
			20	5525	2878	-28660	5525	2878	-28660
			21	5525	2948	-28568	5525	2948	-28568
			22	5525	3032	-28464	5525	3032	-28464
			23	12496	1781	37217	12496	1781	37217
			24	9460	-2198	36213	9460	-2198	36213
			25	6682	-5748	34868	6682	-5748	34868
		NL2 Lc 1b Cold WRA	3	1048	1137	-4979	1048	1137	-4979
			20	5525	6119	-28425	5525	6119	-28425
			21	5525	6014	-28338	5525	6014	-28338
			22	5525	5890	-28241	5525	5890	-28241
			23	12402	3353	36867	12402	3353	36867
			24	9491	-672	36372	9491	-672	36372
			25	6732	-4346	35283	6732	-4346	35283
		NL2 Lc 1b Cold WLA	3	1048	412	-5088	1048	412	-5088
			20	5525	2781	-28835	5525	2781	-28835
			21	5525	2855	-28725	5525	2855	-28725
			22	5525	2945	-28601	5525	2945	-28601
			23	12654	1830	37658	12654	1830	37658
			24	9563	-2224	36606	9563	-2224	36606
			25	6735	-5829	35174	6735	-5829	35174
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	3	1048	1127	-4966	1048	1127	-4966
			20	5526	6085	-28388	5526	6085	-28388
			21	5526	5983	-28305	5526	5983	-28305
			22	5526	5862	-28214	5526	5862	-28214
			23	12505	3399	37181	12505	3399	37181
			24	9542	-671	36570	9542	-671	36570
			25	6750	-4362	35363	6750	-4362	35363
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	3	1048	417	-5072	1048	417	-5072
			20	5525	2802	-28789	5525	2802	-28789
			21	5525	2875	-28683	5525	2875	-28683
			22	5525	2964	-28564	5525	2964	-28564
			23	12586	1794	37478	12586	1794	37478
			24	9517	-2226	36440	9517	-2226	36440
			25	6711	-5805	35042	6711	-5805	35042
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	3	3026	4463	-16185	3026	4463	-16185
			20	10923	14046	-57990	10923	14046	-57990
			21	10923	13693	-57528	10923	13693	-57528
			22	10923	13279	-57010	10923	13279	-57010
			23	20266	6115	57629	20266	6115	57629
			24	15845	-322	57680	15845	-322	57680
			25	11549	-6356	56693	11549	-6356	56693
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	3	3026	608	-16775	3026	608	-16775
			20	10922	4202	-59411	10922	4202	-59411
			21	10922	4398	-58867	10922	4398	-58867
			22	10922	4637	-58254	10922	4637	-58254
			23	19992	1868	57159	19992	1868	57159
			24	15494	-4204	56388	15494	-4204	56388
			25	11310	-9803	55212	11310	-9803	55212
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	3	3026	4729	-16643	3026	4729	-16643
			20	10922	14655	-58867	10922	14655	-58867
			21	10922	14261	-58313	10922	14261	-58313
			22	10923	13798	-57691	10923	13798	-57691
			23	19694	5935	56055	19694	5935	56055
			24	15595	-252	56911	15595	-252	56911
			25	11486	-6213	56668	11486	-6213	56668
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	3	3026	492	-17292	3026	492	-17292
			20	10922	3888	-60432	10922	3888	-60432
			21	10922	4096	-59789	10922	4096	-59789
			22	10923	4349	-59062	10923	4349	-59062
			23	20405	2009	58147	20405	2009	58147
			24	15805	-4286	57469	15805	-4286	57469
			25	11495	-10091	56236	11495	-10091	56236
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	3	3026	4661	-16523	3026	4661	-16523
			20	10923	14501	-58635	10923	14501	-58635
			21	10923	14118	-58104	10923	14118	-58104
			22	10923	13667	-57510	10923	13667	-57510
			23	20020	6079	56993	20020	6079	56993
			24	15751	-251	57453	15751	-251	57453
			25	11536	-6265	56822	11536	-6265	56822
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	3	3026	521	-17157	3026	521	-17157
			20	10922	3964	-60162	10922	3964	-60162
			21	10922	4169	-59545	10922	4169	-59545
			22	10922	4419	-58848	10922	4419	-58848

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	23	20247	1907	57827	20247	1907	57827
			24	15678	-4294	57077	15678	-4294	57077
			25	11416	-10004	55837	11416	-10004	55837
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	3	1048	1071	-4763	1048	1071	-4763
			20	5526	5750	-26850	5526	5750	-26850
			21	5526	5656	-26783	5526	5656	-26783
			22	5526	5543	-26708	5526	5543	-26708
			23	9726	2679	26886	9726	2679	26886
			24	7678	-308	26961	7678	-308	26961
			25	5691	-3131	26623	5691	-3131	26623
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	3	1048	410	-4862	1048	410	-4862
			20	5525	2654	-27223	5525	2654	-27223
			21	5525	2725	-27134	5525	2725	-27134
			22	5525	2810	-27034	5525	2810	-27034
			23	9640	1049	26709	9640	1049	26709
			24	7571	-1815	26542	7571	-1815	26542
			25	5621	-4492	26169	5621	-4492	26169
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	3	1048	1112	-4812	1048	1112	-4812
			20	5526	5894	-26980	5526	5894	-26980
			21	5526	5790	-26897	5526	5790	-26897
			22	5526	5667	-26806	5526	5667	-26806
			23	9556	2626	26399	9556	2626	26399
			24	7598	-287	26684	7598	-287	26684
			25	5665	-3083	26541	5665	-3083	26541
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	3	1048	386	-4921	1048	386	-4921
			20	5526	2556	-27390	5526	2556	-27390
			21	5526	2631	-27284	5526	2631	-27284
			22	5526	2722	-27166	5526	2722	-27166
			23	9780	1094	27087	9780	1094	27087
			24	7662	-1838	26878	7662	-1838	26878
			25	5668	-4566	26430	5668	-4566	26430
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	3	1048	1101	-4799	1048	1101	-4799
			20	5526	5861	-26945	5526	5861	-26945
			21	5526	5759	-26867	5526	5759	-26867
			22	5526	5639	-26780	5526	5639	-26780
			23	9648	2669	26668	9648	2669	26668
			24	7644	-285	26852	7644	-285	26852
			25	5682	-3098	26609	5682	-3098	26609
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	3	1048	392	-4905	1048	392	-4905
			20	5525	2577	-27346	5525	2577	-27346
			21	5525	2651	-27245	5525	2651	-27245
			22	5525	2741	-27131	5525	2741	-27131
			23	9719	1059	26932	9719	1059	26932
			24	7622	-1842	26736	7622	-1842	26736
			25	5646	-4545	26317	5646	-4545	26317
		NL2 Lc 6 Permanent GW	3	1179	785	-5102	1179	785	-5102
			20	6216	4589	-29522	6216	4589	-29522
			21	6216	4589	-29522	6216	4589	-29522
			22	6216	4589	-29522	6216	4589	-29522
			23	10546	2008	28869	10546	2008	28869
			24	8357	-1149	28967	8357	-1149	28967
			25	6246	-4150	28739	6246	-4150	28739
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	3	786	2507	-7220	786	2507	-7220
			20	4143	10431	-31740	4143	10431	-31740
			21	4143	9954	-30652	4143	9954	-30652
			22	4144	9392	-29392	4144	9392	-29392
			23	10517	4472	31776	10517	4472	31776
			24	7873	888	30809	7873	888	30809
			25	5402	-2229	29042	5402	-2229	29042
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	3	786	-221	-7637	786	-221	-7637
			20	4143	-320	-33309	4143	-320	-33309
			21	4143	-195	-32132	4143	-195	-32132
			22	4143	-41	-30766	4143	-41	-30766
			23	10277	-72	31482	10277	-72	31482
			24	7548	-3290	29707	7548	-3290	29707
			25	5168	-5958	27653	5168	-5958	27653
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	3	786	2730	-7773	786	2730	-7773
			20	4143	11260	-33718	4143	11260	-33718
			21	4143	10730	-32481	4143	10730	-32481
			22	4143	10105	-31042	4143	10105	-31042
			23	9893	4275	30065	9893	4275	30065
			24	7688	947	30427	7688	947	30427
			25	5435	-2191	29846	5435	-2191	29846
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	3	786	-268	-8232	786	-268	-8232
			20	4143	-509	-35446	4143	-509	-35446

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	21	4143	-379	-34111	4143	-379	-34111
			22	4143	-220	-32555	4143	-220	-32555
			23	10529	31	31824	10529	31	31824
			24	7880	-3378	30845	7880	-3378	30845
			25	5443	-6359	29361	5443	-6359	29361
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	3	786	2673	-7631	786	2673	-7631
			20	4143	11049	-33203	4143	11049	-33203
			21	4143	10533	-32004	4143	10533	-32004
			22	4143	9924	-30611	4143	9924	-30611
			23	10307	4447	31297	10307	4447	31297
			24	7853	949	30987	7853	949	30987
			25	5460	-2214	29775	5460	-2214	29775
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	3	786	-256	-8079	786	-256	-8079
			20	4143	-465	-34890	4143	-465	-34890
			21	4143	-336	-33595	4143	-336	-33595
			22	4143	-178	-32088	4143	-178	-32088
			23	10507	-42	32032	10507	-42	32032
			24	7785	-3395	30642	7785	-3395	30642
			25	5344	-6248	28826	5344	-6248	28826
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	3	786	932	-3861	786	932	-3861
			20	4144	4958	-21755	4144	4958	-21755
			21	4144	4859	-21657	4144	4859	-21657
			22	4144	4741	-21549	4144	4741	-21549
			23	10221	2958	30913	10221	2958	30913
			24	7676	-430	30017	7676	-430	30017
			25	5327	-3422	28631	5327	-3422	28631
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	3	786	271	-3960	786	271	-3960
			20	4144	1862	-22127	4144	1862	-22127
			21	4144	1928	-22008	4144	1928	-22008
			22	4144	2008	-21875	4144	2008	-21875
			23	10119	1326	30677	10119	1326	30677
			24	7550	-1931	29504	7550	-1931	29504
			25	5247	-4769	28094	5247	-4769	28094
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	3	786	975	-3927	786	975	-3927
			20	4144	5111	-21941	4144	5111	-21941
			21	4144	5001	-21823	4144	5001	-21823
			22	4144	4872	-21691	4144	4872	-21691
			23	10013	2896	30287	10013	2896	30287
			24	7585	-407	29682	7585	-407	29682
			25	5304	-3375	28563	5304	-3375	28563
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	3	786	250	-4036	786	250	-4036
			20	4144	1773	-22351	4144	1773	-22351
			21	4144	1843	-22210	4144	1843	-22210
			22	4144	1927	-22050	4144	1927	-22050
			23	10279	1376	31126	10279	1376	31126
			24	7660	-1959	29933	7660	-1959	29933
			25	5306	-4858	28455	5306	-4858	28455
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	3	786	964	-3910	786	964	-3910
			20	4144	5076	-21891	4144	5076	-21891
			21	4144	4968	-21779	4144	4968	-21779
			22	4144	4842	-21653	4144	4842	-21653
			23	10129	2944	30644	10129	2944	30644
			24	7640	-406	29897	7640	-406	29897
			25	5321	-3391	28639	5321	-3391	28639
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	3	786	255	-4016	786	255	-4016
			20	4144	1792	-22292	4144	1792	-22292
			21	4144	1861	-22156	4144	1861	-22156
			22	4144	1944	-22004	4144	1944	-22004
			23	10214	1340	30955	10214	1340	30955
			24	7613	-1961	29762	7613	-1961	29762
			25	5280	-4832	28306	5280	-4832	28306
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	3	2764	4334	-15344	2764	4334	-15344
			20	9542	13160	-52285	9542	13160	-52285
			21	9542	12797	-51761	9542	12797	-51761
			22	9542	12371	-51172	9542	12371	-51172
			23	18431	5798	53085	18431	5798	53085
			24	14321	-135	52948	14321	-135	52948
			25	10345	-5652	51814	10345	-5652	51814
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	3	2764	479	-15934	2764	479	-15934
			20	9540	3315	-53706	9540	3315	-53706
			21	9541	3502	-53100	9541	3502	-53100
			22	9541	3730	-52415	9541	3730	-52415
			23	18156	1553	52611	18156	1553	52611
			24	13968	-4015	51645	13968	-4015	51645
			25	10104	-9096	50319	10104	-9096	50319

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	3	2764	4604	-15832	2764	4604	-15832
			20	9541	13786	-53276	9541	13786	-53276
			21	9541	13380	-52651	9541	13380	-52651
			22	9541	12905	-51947	9541	12905	-51947
			23	17844	5614	51458	17844	5614	51458
			24	14074	-65	52193	14074	-65	52193
			25	10291	-5518	51856	10291	-5518	51856
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	3	2764	367	-16482	2764	367	-16482
			20	9541	3019	-54841	9541	3019	-54841
			21	9541	3216	-54126	9541	3216	-54126
			22	9541	3456	-53317	9541	3456	-53317
			23	18561	1691	53567	18561	1691	53567
			24	14285	-4099	52759	14285	-4099	52759
			25	10299	-9396	51425	10299	-9396	51425
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	3	2764	4535	-15705	2764	4535	-15705
			20	9541	13627	-53014	9541	13627	-53014
			21	9541	13233	-52415	9541	13233	-52415
			22	9541	12770	-51741	9541	12770	-51741
			23	18184	5762	52447	18184	5762	52447
			24	14233	-65	52751	14233	-65	52751
			25	10338	-5568	51996	10338	-5568	51996
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	3	2764	395	-16339	2764	395	-16339
			20	9541	3090	-54541	9541	3090	-54541
			21	9541	3285	-53855	9541	3285	-53855
			22	9541	3522	-53078	9541	3522	-53078
			23	18412	1592	53286	18412	1592	53286
			24	14159	-4107	52372	14159	-4107	52372
			25	10217	-9306	51005	10217	-9306	51005
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	3	786	912	-3729	786	912	-3729
			20	4145	4784	-20630	4145	4784	-20630
			21	4145	4685	-20538	4145	4685	-20538
			22	4145	4568	-20436	4145	4568	-20436
			23	7625	2294	21362	7625	2294	21362
			24	5980	-85	21337	5980	-85	21337
			25	4390	-2313	20953	4390	-2313	20953
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	3	786	251	-3828	786	251	-3828
			20	4144	1688	-21003	4144	1688	-21003
			21	4144	1754	-20889	4144	1754	-20889
			22	4144	1835	-20762	4144	1835	-20762
			23	7537	664	21178	7537	664	21178
			24	5870	-1591	20907	5870	-1591	20907
			25	4319	-3672	20490	4319	-3672	20490
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	3	786	955	-3793	786	955	-3793
			20	4144	4935	-20806	4144	4935	-20806
			21	4144	4826	-20695	4144	4826	-20695
			22	4144	4698	-20570	4144	4698	-20570
			23	7446	2240	20844	7446	2240	20844
			24	5900	-64	21060	5900	-64	21060
			25	4368	-2268	20898	4368	-2268	20898
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	3	786	229	-3902	786	229	-3902
			20	4144	1597	-21217	4144	1597	-21217
			21	4144	1667	-21082	4144	1667	-21082
			22	4144	1753	-20929	4144	1753	-20929
			23	7675	709	21550	7675	709	21550
			24	5965	-1615	21261	5965	-1615	21261
			25	4371	-3751	20787	4371	-3751	20787
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	3	786	944	-3776	786	944	-3776
			20	4144	4900	-20760	4144	4900	-20760
			21	4144	4793	-20653	4144	4793	-20653
			22	4144	4668	-20534	4144	4668	-20534
			23	7545	2284	21140	7545	2284	21140
			24	5948	-62	21238	5948	-62	21238
			25	4384	-2282	20961	4384	-2282	20961
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	3	786	234	-3883	786	234	-3883
			20	4144	1616	-21160	4144	1616	-21160
			21	4144	1686	-21031	4144	1686	-21031
			22	4144	1770	-20885	4144	1770	-20885
			23	7618	675	21409	7618	675	21409
			24	5925	-1619	21120	5925	-1619	21120
			25	4348	-3729	20665	4348	-3729	20665
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	3	786	528	-3429	786	528	-3429
			20	4144	3087	-19858	4144	3087	-19858
			21	4144	3087	-19858	4144	3087	-19858
			22	4144	3087	-19858	4144	3087	-19858
			23	7308	1410	20266	7308	1410	20266
			24	5759	-804	20271	5759	-804	20271

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	25	4271	-2894	20039	4271	-2894	20039
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C GW	1	874	2214	-3147	874	2214	-3147
			3	363	2206	3147	363	2206	3147
			20	4609	12852	-18203	4609	12852	-18203
			21	4609	12852	-18203	4609	12852	-18203
			22	4609	12852	-18203	4609	12852	-18203
			23	1650	12856	18173	1650	12856	18173
			24	1650	12856	18173	1650	12856	18173
			25	1650	12856	18173	1650	12856	18173
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	1050	3726	-7936	1050	3726	-7936
			3	436	2565	3777	436	2565	3777
			20	5533	17660	-35192	5533	17660	-35192
			21	5532	17266	-34061	5532	17266	-34061
			22	5532	16821	-32751	5532	16821	-32751
			23	1978	14686	21499	1978	14686	21499
			24	1978	14696	21476	1978	14696	21476
			25	1979	14709	21451	1979	14709	21451
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	1050	6217	-6193	1050	6217	-6193
			3	437	2687	3715	437	2687	3715
			20	5533	27430	-28673	5533	27430	-28673
			21	5532	26489	-27912	5532	26489	-27912
			22	5532	25395	-27042	5532	25395	-27042
			23	1984	15590	21298	1984	15590	21298
			24	1984	15557	21287	1984	15557	21287
			25	1984	15518	21276	1984	15518	21276
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	1049	2545	-3925	1049	2545	-3925
			3	427	4021	6682	427	4021	6682
			20	5530	14689	-22288	5530	14689	-22288
			21	5530	14717	-22250	5530	14717	-22250
			22	5530	14752	-22205	5530	14752	-22205
			23	1950	19289	30862	1950	19289	30862
			24	1953	18844	30035	1953	18844	30035
			25	1957	18331	29073	1957	18331	29073
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	1049	2840	-3726	1049	2840	-3726
			3	427	4915	6065	427	4915	6065
			20	5532	16265	-21553	5532	16265	-21553
			21	5532	16211	-21556	5532	16211	-21556
			22	5532	16149	-21561	5532	16149	-21561
			23	1951	22859	28716	1951	22859	28716
			24	1953	22220	28011	1953	22220	28011
			25	1957	21475	27194	1957	21475	27194
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	1050	3042	-6095	1050	3042	-6095
			3	430	3307	5358	430	3307	5358
			20	5532	15523	-28988	5532	15523	-28988
			21	5532	15354	-28359	5532	15354	-28359
			22	5531	15171	-27636	5531	15171	-27636
			23	1963	16750	26284	1963	16750	26284
			24	1964	16521	25820	1964	16521	25820
			25	1966	16263	25287	1966	16263	25287
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	1049	4715	-4928	1049	4715	-4928
			3	432	3921	4953	432	3921	4953
			20	5532	22339	-24636	5532	22339	-24636
			21	5532	21793	-24253	5532	21793	-24253
			22	5532	21162	-23824	5532	21162	-23824
			23	1969	19460	24898	1969	19460	24898
			24	1970	19087	24513	1970	19087	24513
			25	1972	18658	24075	1972	18658	24075
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	1049	2631	-4374	1049	2631	-4374
			3	432	3333	4791	432	3333	4791
			20	5532	15331	-24449	5532	15331	-24449
			21	5532	15347	-24323	5532	15347	-24323
			22	5532	15371	-24179	5532	15371	-24179
			23	1944	21813	31327	1944	21813	31327
			24	1944	21827	31324	1944	21827	31324
			25	1944	21843	31321	1944	21843	31321
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	1049	3234	-3960	1049	3234	-3960
			3	432	3374	4777	432	3374	4777
			20	5532	18100	-22901	5532	18100	-22901
			21	5532	17968	-22863	5532	17968	-22863
			22	5532	17815	-22824	5532	17815	-22824
			23	1946	22481	31284	1946	22481	31284
			24	1946	22465	31283	1946	22465	31283
			25	1946	22446	31283	1946	22446	31283
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	1049	2701	-3920	1049	2701	-3920
			3	431	3418	5109	431	3418	5109
			20	5530	15776	-23015	5530	15776	-23015

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRA	21	5530	15794	-23009	5530	15794	-23009
			22	5530	15816	-23002	5530	15816	-23002
			23	1942	22079	32382	1942	22079	32382
			24	1942	22050	32279	1942	22050	32279
			25	1943	22018	32163	1943	22018	32163
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	1049	2783	-3873	1049	2783	-3873
			3	431	3642	4963	431	3642	4963
			20	5533	16600	-22841	5533	16600	-22841
			21	5533	16580	-22845	5533	16580	-22845
			22	5533	16556	-22849	5533	16556	-22849
			23	1942	23377	31872	1942	23377	31872
			24	1942	23282	31799	1942	23282	31799
			25	1943	23173	31717	1943	23173	31717
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	1049	2622	-4156	1049	2622	-4156
			3	432	3353	4945	432	3353	4945
			20	5531	15338	-23777	5531	15338	-23777
			21	5531	15368	-23710	5531	15368	-23710
			22	5531	15406	-23633	5531	15406	-23633
			23	1942	21819	31849	1942	21819	31849
			24	1943	21818	31798	1943	21818	31798
			25	1943	21819	31740	1943	21819	31740
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	1049	3033	-3879	1049	3033	-3879
			3	432	3514	4851	432	3514	4851
			20	5532	17507	-22743	5532	17507	-22743
			21	5532	17424	-22735	5532	17424	-22735
			22	5532	17328	-22728	5532	17328	-22728
			23	1945	23017	31527	1945	23017	31527
			24	1945	22958	31494	1945	22958	31494
			25	1945	22891	31458	1945	22891	31458
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	3030	8133	-15292	3030	8133	-15292
			3	1114	7069	10246	1114	7069	10246
			20	10935	30376	-52303	10935	30376	-52303
			21	10935	30274	-51638	10935	30274	-51638
			22	10935	30174	-50878	10935	30174	-50878
			23	3672	30465	43797	3672	30465	43797
			24	3672	30482	43786	3672	30482	43786
			25	3673	30503	43773	3673	30503	43773
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	3030	11654	-12825	3030	11654	-12825
			3	1116	7234	10157	1116	7234	10157
			20	10935	39313	-46401	10935	39313	-46401
			21	10935	38712	-46071	10935	38712	-46071
			22	10935	38020	-45709	10935	38020	-45709
			23	3678	31373	43612	3678	31373	43612
			24	3678	31347	43611	3678	31347	43611
			25	3677	31317	43611	3677	31317	43611
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	3029	7894	-11651	3029	7894	-11651
			3	1109	7761	12408	1109	7761	12408
			20	10933	30777	-45000	10933	30777	-45000
			21	10934	30811	-44974	10934	30811	-44974
			22	10934	30852	-44943	10934	30852	-44943
			23	3661	31881	48386	3661	31881	48386
			24	3663	31697	47943	3663	31697	47943
			25	3664	31494	47440	3664	31494	47440
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	3029	8307	-11371	3029	8307	-11371
			3	1109	9022	11534	1109	9022	11534
			20	10936	32295	-44334	10936	32295	-44334
			21	10936	32251	-44345	10936	32251	-44345
			22	10936	32200	-44360	10936	32200	-44360
			23	3661	35205	46443	3661	35205	46443
			24	3663	34841	46111	3663	34841	46111
			25	3665	34424	45738	3665	34424	45738
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	3030	7761	-13533	3030	7761	-13533
			3	1111	7312	11332	1111	7312	11332
			20	10934	29892	-48758	10934	29892	-48758
			21	10934	29899	-48411	10934	29899	-48411
			22	10934	29919	-48015	10934	29919	-48015
			23	3666	30842	46035	3666	30842	46035
			24	3667	30777	45813	3667	30777	45813
			25	3668	30708	45560	3668	30708	45560
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	3029	10124	-11882	3029	10124	-11882
			3	1113	8175	10760	1113	8175	10760
			20	10935	36176	-44817	10935	36176	-44817
			21	10935	35837	-44694	10935	35837	-44694
			22	10935	35445	-44564	10935	35445	-44564
			23	3672	33409	44784	3672	33409	44784
			24	3672	33209	44633	3672	33209	44633
			25	3673	32980	44465	3673	32980	44465

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	1049	2534	-4236	1049	2534	-4236
			3	436	2569	3701	436	2569	3701
			20	5531	14487	-23254	5531	14487	-23254
			21	5531	14506	-23132	5531	14506	-23132
			22	5531	14533	-22992	5531	14533	-22992
			23	1980	14706	21281	1980	14706	21281
			24	1980	14720	21278	1980	14720	21278
			25	1980	14736	21275	1980	14736	21275
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	1049	3137	-3822	1049	3137	-3822
			3	436	2610	3687	436	2610	3687
			20	5531	17256	-21706	5531	17256	-21706
			21	5531	17127	-21672	5531	17127	-21672
			22	5531	16977	-21637	5531	16977	-21637
			23	1983	15373	21236	1983	15373	21236
			24	1983	15357	21236	1983	15357	21236
			25	1983	15338	21236	1983	15338	21236
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	1049	2610	-3790	1049	2610	-3790
			3	435	2636	3993	435	2636	3993
			20	5530	14957	-21855	5530	14957	-21855
			21	5530	14975	-21849	5530	14975	-21849
			22	5530	14997	-21842	5530	14997	-21842
			23	1979	14901	22235	1979	14901	22235
			24	1979	14879	22144	1979	14879	22144
			25	1980	14856	22039	1980	14856	22039
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	1049	2691	-3743	1049	2691	-3743
			3	435	2859	3846	435	2859	3846
			20	5533	15781	-21680	5533	15781	-21680
			21	5532	15761	-21684	5532	15761	-21684
			22	5532	15737	-21689	5532	15737	-21689
			23	1979	16198	21725	1979	16198	21725
			24	1979	16112	21663	1979	16112	21663
			25	1980	16011	21593	1980	16011	21593
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	1049	2528	-4023	1049	2528	-4023
			3	436	2581	3843	436	2581	3843
			20	5531	14508	-22601	5531	14508	-22601
			21	5531	14540	-22536	5531	14540	-22536
			22	5531	14579	-22462	5531	14579	-22462
			23	1979	14679	21757	1979	14679	21757
			24	1979	14682	21711	1979	14682	21711
			25	1979	14687	21659	1979	14687	21659
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	1049	2939	-3746	1049	2939	-3746
			3	436	2741	3749	436	2741	3749
			20	5532	16677	-21568	5532	16677	-21568
			21	5532	16596	-21562	5532	16596	-21562
			22	5532	16500	-21557	5532	16500	-21557
			23	1982	15875	21432	1982	15875	21432
			24	1982	15821	21405	1982	15821	21405
			25	1982	15758	21375	1982	15758	21375
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	1180	2971	-4222	1180	2971	-4222
			3	491	2863	4084	491	2863	4084
			20	6223	17232	-24406	6223	17232	-24406
			21	6223	17232	-24406	6223	17232	-24406
			22	6223	17232	-24406	6223	17232	-24406
			23	2231	16606	23474	2231	16606	23474
			24	2231	16606	23474	2231	16606	23474
			25	2231	16606	23474	2231	16606	23474
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	1	787	3430	-7515	787	3430	-7515
			3	326	2003	2975	326	2003	2975
			20	4150	15358	-31930	4150	15358	-31930
			21	4150	14878	-30679	4150	14878	-30679
			22	4150	14326	-29217	4150	14326	-29217
			23	1480	11446	16918	1480	11446	16918
			24	1480	11451	16890	1480	11451	16890
			25	1481	11459	16858	1481	11459	16858
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	1	787	5921	-5772	787	5921	-5772
			3	327	2125	2914	327	2125	2914
			20	4150	25128	-25411	4150	25128	-25411
			21	4150	24101	-24530	4150	24101	-24530
			22	4150	22899	-23507	4150	22899	-23507
			23	1486	12352	16719	1486	12352	16719
			24	1486	12314	16702	1486	12314	16702
			25	1486	12270	16684	1486	12270	16684
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	1	787	1908	-3020	787	1908	-3020
			3	315	3791	6354	315	3791	6354
			20	4147	10959	-17005	4147	10959	-17005
			21	4148	10983	-16961	4148	10983	-16961

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	22	4148	11013	-16909	4148	11013	-16909
			23	1445	17435	28241	1445	17435	28241
			24	1448	16910	27300	1448	16910	27300
			25	1452	16295	26196	1452	16295	26196
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	1	787	2203	-2822	787	2203	-2822
			3	315	4685	5737	315	4685	5737
			20	4149	12534	-16270	4149	12534	-16270
			21	4149	12477	-16267	4149	12477	-16267
			22	4149	12410	-16265	4149	12410	-16265
			23	1445	21005	26095	1445	21005	26095
			24	1448	20285	25276	1448	20285	25276
			25	1452	19439	24316	1452	19439	24316
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	1	787	2644	-5529	787	2644	-5529
			3	320	2984	4896	320	2984	4896
			20	4149	12665	-24941	4149	12665	-24941
			21	4149	12426	-24213	4149	12426	-24213
			22	4149	12160	-23371	4149	12160	-23371
			23	1460	14370	22919	1460	14370	22919
			24	1462	14074	22360	1462	14074	22360
			25	1465	13734	21712	1465	13734	21712
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	1	787	4317	-4363	787	4317	-4363
			3	321	3596	4490	321	3596	4490
			20	4150	19482	-20589	4150	19482	-20589
			21	4149	18866	-20107	4149	18866	-20107
			22	4149	18151	-19559	4149	18151	-19559
			23	1466	17077	21530	1466	17077	21530
			24	1468	16638	21051	1468	16638	21051
			25	1470	16128	20498	1470	16128	20498
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	1	787	2019	-3504	787	2019	-3504
			3	323	2677	3855	323	2677	3855
			20	4149	11548	-19091	4149	11548	-19091
			21	4149	11546	-18939	4149	11546	-18939
			22	4149	11549	-18766	4149	11549	-18766
			23	1449	17960	25880	1449	17960	25880
			24	1449	17972	25876	1449	17972	25876
			25	1449	17988	25872	1449	17988	25872
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	1	787	2622	-3090	787	2622	-3090
			3	323	2718	3841	323	2718	3841
			20	4149	14317	-17543	4149	14317	-17543
			21	4149	14166	-17479	4149	14166	-17479
			22	4149	13993	-17410	4149	13993	-17410
			23	1451	18628	25838	1451	18628	25838
			24	1451	18612	25836	1451	18612	25836
			25	1451	18592	25835	1451	18592	25835
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	1	787	2029	-2965	787	2029	-2965
			3	322	2836	4278	322	2836	4278
			20	4147	11819	-17410	4147	11819	-17410
			21	4148	11837	-17404	4148	11837	-17404
			22	4148	11858	-17396	4148	11858	-17396
			23	1446	18474	27285	1446	18474	27285
			24	1446	18419	27147	1446	18419	27147
			25	1447	18359	26990	1447	18359	26990
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	1	787	2111	-2918	787	2111	-2918
			3	322	3059	4131	322	3059	4131
			20	4150	12643	-17236	4150	12643	-17236
			21	4150	12623	-17239	4150	12623	-17239
			22	4150	12599	-17243	4150	12599	-17243
			23	1446	19771	26775	1446	19771	26775
			24	1446	19651	26666	1446	19651	26666
			25	1447	19514	26544	1447	19514	26544
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	1	787	1978	-3242	787	1978	-3242
			3	323	2732	4060	323	2732	4060
			20	4148	11461	-18284	4148	11461	-18284
			21	4148	11482	-18205	4148	11482	-18205
			22	4148	11509	-18115	4148	11509	-18115
			23	1447	18083	26569	1447	18083	26569
			24	1447	18070	26500	1447	18070	26500
			25	1448	18056	26422	1448	18056	26422
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	1	787	2390	-2965	787	2390	-2965
			3	323	2893	3965	323	2893	3965
			20	4149	13629	-17251	4149	13629	-17251
			21	4149	13538	-17231	4149	13538	-17231
			22	4149	13431	-17210	4149	13431	-17210
			23	1449	19282	26248	1449	19282	26248
			24	1449	19211	26197	1449	19211	26197
			25	1449	19129	26141	1449	19129	26141

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	1	2767	7662	-14623	2767	7662	-14623
			3	1004	6635	9628	1004	6635	9628
			20	9552	27115	-47685	9552	27115	-47685
			21	9552	26971	-46961	9552	26971	-46961
			22	9552	26824	-46133	9552	26824	-46133
			23	3172	27565	39699	3172	27565	39699
			24	3173	27582	39686	3173	27582	39686
			25	3173	27601	39672	3173	27601	39672
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	1	2767	11183	-12155	2767	11183	-12155
			3	1006	6801	9539	1006	6801	9539
			20	9552	36052	-41783	9552	36052	-41783
			21	9552	35410	-41394	9552	35410	-41394
			22	9552	34669	-40963	9552	34669	-40963
			23	3178	28474	39515	3178	28474	39515
			24	3178	28447	39513	3178	28447	39513
			25	3178	28416	39511	3178	28416	39511
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	1	2767	7287	-10788	2767	7287	-10788
			3	998	7440	11949	998	7440	11949
			20	9551	27080	-39762	9551	27080	-39762
			21	9551	27113	-39735	9551	27113	-39735
			22	9551	27152	-39704	9551	27152	-39704
			23	3159	29400	44879	3159	29400	44879
			24	3161	29177	44382	3161	29177	44382
			25	3163	28929	43814	3163	28929	43814
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	1	2767	7700	-10508	2767	7700	-10508
			3	998	8701	11076	998	8701	11076
			20	9553	28597	-39096	9553	28597	-39096
			21	9553	28553	-39107	9553	28553	-39107
			22	9553	28500	-39120	9553	28500	-39120
			23	3160	32724	42936	3160	32724	42936
			24	3161	32321	42549	3161	32321	42549
			25	3163	31859	42112	3163	31859	42112
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	1	2767	7226	-12772	2767	7226	-12772
			3	1000	6938	10799	1000	6938	10799
			20	9552	26406	-43820	9552	26406	-43820
			21	9552	26391	-43442	9552	26391	-43442
			22	9552	26385	-43010	9552	26385	-43010
			23	3165	28147	42227	3165	28147	42227
			24	3166	28061	41974	3166	28061	41974
			25	3167	27969	41687	3167	27969	41687
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	1	2767	9588	-11121	2767	9588	-11121
			3	1003	7801	10227	1003	7801	10227
			20	9552	32690	-39879	9552	32690	-39879
			21	9552	32328	-39724	9552	32328	-39724
			22	9552	31911	-39558	9552	31911	-39558
			23	3171	30715	40976	3171	30715	40976
			24	3172	30494	40795	3172	30494	40795
			25	3172	30241	40593	3172	30241	40593
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	1	787	1941	-3393	787	1941	-3393
			3	327	1993	2878	327	1993	2878
			20	4149	10885	-18152	4149	10885	-18152
			21	4149	10887	-18006	4149	10887	-18006
			22	4149	10894	-17839	4149	10894	-17839
			23	1482	11428	16647	1482	11428	16647
			24	1482	11441	16644	1482	11441	16644
			25	1482	11457	16640	1482	11457	16640
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	1	787	2544	-2979	787	2544	-2979
			3	327	2033	2864	327	2033	2864
			20	4149	13654	-16605	4149	13654	-16605
			21	4149	13508	-16546	4149	13508	-16546
			22	4149	13338	-16483	4149	13338	-16483
			23	1485	12095	16603	1485	12095	16603
			24	1485	12079	16602	1485	12079	16602
			25	1485	12060	16601	1485	12060	16601
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	1	787	1959	-2865	787	1959	-2865
			3	326	2119	3255	326	2119	3255
			20	4147	11190	-16520	4147	11190	-16520
			21	4147	11208	-16513	4147	11208	-16513
			22	4147	11230	-16506	4147	11230	-16506
			23	1480	11811	17867	1480	11811	17867
			24	1480	11770	17749	1480	11770	17749
			25	1481	11726	17615	1481	11726	17615
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	1	787	2041	-2818	787	2041	-2818
			3	326	2343	3109	326	2343	3109
			20	4150	12014	-16345	4150	12014	-16345
			21	4150	11994	-16348	4150	11994	-16348
			22	4150	11970	-16353	4150	11970	-16353

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	23	1480	13109	17358	1480	13109	17358
			24	1480	13003	17269	1480	13003	17269
			25	1481	12881	17169	1481	12881	17169
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	1	787	1905	-3137	787	1905	-3137
			3	326	2033	3061	326	2033	3061
			20	4148	10817	-17373	4148	10817	-17373
			21	4148	10840	-17296	4148	10840	-17296
			22	4148	10870	-17209	4148	10870	-17209
			23	1481	11491	17250	1481	11491	17250
			24	1481	11484	17191	1481	11484	17191
			25	1481	11478	17123	1481	11478	17123
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	1	787	2316	-2860	787	2316	-2860
			3	326	2193	2967	326	2193	2967
			20	4149	12986	-16340	4149	12986	-16340
			21	4149	12896	-16322	4149	12896	-16322
			22	4149	12792	-16304	4149	12792	-16304
			23	1483	12688	16926	1483	12688	16926
			24	1483	12624	16885	1483	12624	16885
			25	1484	12549	16839	1484	12549	16839
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	1	787	1996	-2837	787	1996	-2837
			3	327	2009	2866	327	2009	2866
			20	4149	11591	-16417	4149	11591	-16417
			21	4149	11591	-16417	4149	11591	-16417
			22	4149	11591	-16417	4149	11591	-16417
			23	1484	11742	16598	1484	11742	16598
			24	1484	11742	16598	1484	11742	16598
			25	1484	11742	16598	1484	11742	16598
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW	1	386	3835	256	386	3835	256
			20	1350	-476	-2174	1350	-476	-2174
			23	1782	22217	1386	1782	22217	1386
			24	2737	22040	-834	2737	22040	-834
			25	2349	22364	-837	2349	22364	-837
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	473	7959	-26	473	7959	-26
			20	1517	-411	-2314	1517	-411	-2314
			23	2170	37122	389	2170	37122	389
			24	3308	35996	-2007	3308	35996	-2007
			25	2883	35215	-2031	2883	35215	-2031
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	473	7884	1083	473	7884	1083
			20	1624	-636	-2482	1624	-636	-2482
			23	2170	36841	4225	2170	36841	4225
			24	3296	35657	1566	3296	35657	1566
			25	2845	34924	1412	2845	34924	1412
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	463	4548	252	463	4548	252
			20	1654	494	-3123	1654	494	-3123
			23	2137	26406	1458	2137	26406	1458
			24	3267	27228	-1650	3267	27228	-1650
			25	2768	27549	-1593	2768	27549	-1593
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	464	4536	353	464	4536	353
			20	1662	-1784	-2774	1662	-1784	-2774
			23	2138	25792	1798	2138	25792	1798
			24	3266	24456	-1213	3266	24456	-1213
			25	2715	24999	-1260	2715	24999	-1260
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	467	6317	58	467	6317	58
			20	1527	174	-2647	1527	174	-2647
			23	2151	31585	710	2151	31585	710
			24	3287	31446	-1909	3287	31446	-1909
			25	2875	31102	-1914	2875	31102	-1914
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	469	6269	781	469	6269	781
			20	1694	-1327	-2643	1694	-1327	-2643
			23	2155	31064	3197	2155	31064	3197
			24	3284	29760	462	3284	29760	462
			25	2791	29695	494	2791	29695	494
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	468	6166	279	468	6166	279
			20	1564	-480	-2362	1564	-480	-2362
			23	2177	39390	1999	2177	39390	1999
			24	3318	39102	-441	3318	39102	-441
			25	2882	39332	-465	2882	39332	-465
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	468	6147	542	468	6147	542
			20	1584	-573	-2456	1584	-573	-2456
			23	2177	39288	2909	2177	39288	2909
			24	3305	38954	364	3305	38954	364
			25	2863	39200	327	2863	39200	327
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	467	5836	377	467	5836	377

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRA	20	1582	-15	-2497	1582	-15	-2497
			23	2174	38604	2347	2174	38604	2347
			24	3311	38887	-201	3311	38887	-201
			25	2870	39204	-216	2870	39204	-216
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	467	5820	401	467	5820	401
			20	1584	-1062	-2422	1584	-1062	-2422
			23	2173	37929	2428	2173	37929	2428
			24	3308	37238	-107	3308	37238	-107
			25	2854	37662	-134	2854	37662	-134
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	467	5978	312	467	5978	312
			20	1559	-183	-2409	1559	-183	-2409
			23	2175	38977	2121	2175	38977	2121
			24	3315	39019	-354	3315	39019	-354
			25	2884	39278	-387	2884	39278	-387
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	468	5960	484	468	5960	484
			20	1597	-879	-2454	1597	-879	-2454
			23	2175	38508	2712	2175	38508	2712
			24	3306	37966	176	3306	37966	176
			25	2856	38326	169	2856	38326	169
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	1196	14768	197	1196	14768	197
			20	2540	-719	-3690	2540	-719	-3690
			23	4009	58387	1897	4009	58387	1897
			24	5904	57604	-2030	5904	57604	-2030
			25	5181	57618	-2136	5181	57618	-2136
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	1196	14662	1766	1196	14662	1766
			20	2624	-929	-3848	2624	-929	-3848
			23	4009	58125	5371	4009	58125	5371
			24	5887	57283	1199	5887	57283	1199
			25	5140	57341	988	5140	57341	988
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	1188	12427	757	1188	12427	757
			20	2619	204	-4210	2619	204	-4210
			23	3994	53743	3178	3994	53743	3178
			24	5879	54420	-1184	5879	54420	-1184
			25	5125	54942	-1260	5125	54942	-1260
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	1190	12412	900	1190	12412	900
			20	2626	-1977	-3893	2626	-1977	-3893
			23	3995	53075	3485	3995	53075	3485
			24	5875	51699	-784	5875	51699	-784
			25	5077	52440	-925	5077	52440	-925
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	1191	13498	387	1191	13498	387
			20	2529	-129	-3878	2529	-129	-3878
			23	3999	55802	2338	3999	55802	2338
			24	5895	55811	-1730	5895	55811	-1730
			25	5187	56032	-1863	5187	56032	-1863
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	1193	13436	1410	1193	13436	1410
			20	2670	-1569	-3896	2670	-1569	-3896
			23	4002	55263	4590	4002	55263	4590
			24	5879	54150	427	5879	54150	427
			25	5105	54628	344	5105	54628	344
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	464	4803	188	464	4803	188
			20	1561	-477	-2347	1561	-477	-2347
			23	2140	26977	1224	2140	26977	1224
			24	3281	26705	-1197	3281	26705	-1197
			25	2849	26947	-1217	2849	26947	-1217
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	464	4784	451	464	4784	451
			20	1582	-570	-2440	1582	-570	-2440
			23	2140	26875	2135	2140	26875	2135
			24	3268	26557	-392	3268	26557	-392
			25	2830	26815	-425	2830	26815	-425
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	463	4508	288	463	4508	288
			20	1580	-11	-2481	1580	-11	-2481
			23	2138	26323	1580	2138	26323	1580
			24	3275	26607	-950	3275	26607	-950
			25	2837	26917	-962	2837	26917	-962
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	463	4491	312	463	4491	312
			20	1582	-1058	-2407	1582	-1058	-2407
			23	2136	25646	1661	2136	25646	1661
			24	3271	24957	-856	3271	24957	-856
			25	2821	25373	-881	2821	25373	-881
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	463	4636	223	463	4636	223
			20	1556	-179	-2393	1556	-179	-2393
			23	2138	26638	1351	2138	26638	1351

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	24	3278	26688	-1106	3278	26688	-1106
			25	2851	26951	-1135	2851	26951	-1135
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	464	4617	394	464	4617	394
			20	1594	-876	-2438	1594	-876	-2438
			23	2138	26166	1942	2138	26166	1942
			24	3269	25632	-576	3269	25632	-576
			25	2822	25997	-580	2822	25997	-580
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	521	4977	332	521	4977	332
			20	1738	-559	-2554	1738	-559	-2554
			23	2402	28698	1790	2402	28698	1790
			24	3674	28486	-861	3674	28486	-861
			25	3203	28875	-894	3203	28875	-894
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	1	360	7572	-52	360	7572	-52
			20	1182	-340	-1991	1182	-340	-1991
			23	1645	33997	194	1645	33997	194
			24	2510	32764	-1840	2510	32764	-1840
			25	2155	31755	-1847	2155	31755	-1847
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	1	360	7497	1057	360	7497	1057
			20	1294	-566	-2159	1294	-566	-2159
			23	1646	33716	4030	1646	33716	4030
			24	2500	32425	1731	2500	32425	1731
			25	2119	31465	1591	2119	31465	1591
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	1	347	3562	187	347	3562	187
			20	1338	542	-2891	1338	542	-2891
			23	1605	20782	1107	1605	20782	1107
			24	2463	21620	-1737	2463	21620	-1737
			25	2018	21895	-1648	2018	21895	-1648
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	1	348	3550	288	348	3550	288
			20	1346	-1730	-2542	1346	-1730	-2542
			23	1606	20171	1447	1606	20171	1447
			24	2463	18850	-1301	2463	18850	-1301
			25	1964	19346	-1332	1964	19346	-1332
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	1	353	5756	21	353	5756	21
			20	1203	230	-2382	1203	230	-2382
			23	1623	27479	454	1623	27479	454
			24	2486	27254	-1841	2486	27254	-1841
			25	2141	26719	-1810	2141	26719	-1810
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	1	355	5707	744	355	5707	744
			20	1372	-1263	-2366	1372	-1263	-2366
			23	1628	26954	2940	1628	26954	2940
			24	2487	25565	522	2487	25565	522
			25	2058	25312	581	2058	25312	581
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	1	352	5160	212	352	5160	212
			20	1230	-409	-2038	1230	-409	-2038
			23	1643	33183	1611	1643	33183	1611
			24	2512	32880	-460	2512	32880	-460
			25	2147	33003	-460	2147	33003	-460
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	1	352	5141	475	352	5141	475
			20	1252	-502	-2130	1252	-502	-2130
			23	1643	33081	2522	1643	33081	2522
			24	2500	32732	345	2500	32732	345
			25	2129	32871	332	2129	32871	332
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	1	351	4695	301	351	4695	301
			20	1252	53	-2184	1252	53	-2184
			23	1639	31942	1931	1639	31942	1931
			24	2504	32251	-261	2504	32251	-261
			25	2132	32515	-247	2132	32515	-247
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	1	351	4679	325	351	4679	325
			20	1254	-992	-2110	1254	-992	-2110
			23	1638	31268	2012	1638	31268	2012
			24	2502	30605	-167	2502	30605	-167
			25	2117	30975	-168	2117	30975	-168
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	1	352	4900	240	352	4900	240
			20	1226	-114	-2090	1226	-114	-2090
			23	1641	32522	1719	1641	32522	1719
			24	2507	32572	-391	2507	32572	-391
			25	2147	32751	-397	2147	32751	-397
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	1	352	4882	412	352	4882	412
			20	1266	-809	-2134	1266	-809	-2134
			23	1641	32055	2310	1641	32055	2310
			24	2500	31521	138	2500	31521	138
			25	2120	31801	158	2120	31801	158

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	1	1082	14219	160	1082	14219	160
			20	2208	-647	-3363	2208	-647	-3363
			23	3481	54140	1633	3481	54140	1633
			24	5107	53318	-1931	5107	53318	-1931
			25	4455	53196	-2017	4455	53196	-2017
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	1	1082	14113	1729	1082	14113	1729
			20	2295	-858	-3522	2295	-858	-3522
			23	3481	53878	5106	3481	53878	5106
			24	5090	52997	1297	5090	52997	1297
			25	4414	52920	1104	4414	52920	1104
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	1	1074	11672	707	1074	11672	707
			20	2294	268	-3913	2294	268	-3913
			23	3464	48728	2865	3464	48728	2865
			24	5080	49430	-1161	5080	49430	-1161
			25	4392	49902	-1210	4392	49902	-1210
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	1	1075	11658	849	1075	11658	849
			20	2301	-1911	-3597	2301	-1911	-3597
			23	3465	48061	3173	3465	48061	3173
			24	5076	46712	-763	5076	46712	-763
			25	4344	47401	-879	4344	47401	-879
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	1	1076	12850	343	1076	12850	343
			20	2199	-61	-3565	2199	-61	-3565
			23	3470	51148	2048	3470	51148	2048
			24	5096	51149	-1663	5096	51149	-1663
			25	4459	51275	-1769	4459	51275	-1769
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	1	1079	12788	1367	1079	12788	1367
			20	2342	-1500	-3583	2342	-1500	-3583
			23	3474	50611	4300	3474	50611	4300
			24	5082	49490	492	5082	49490	492
			25	4377	49873	434	4377	49873	434
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	1	349	3911	129	349	3911	129
			20	1227	-406	-2023	1227	-406	-2023
			23	1609	21656	892	1609	21656	892
			24	2477	21379	-1162	2477	21379	-1162
			25	2116	21528	-1157	2116	21528	-1157
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	1	349	3892	392	349	3892	392
			20	1249	-499	-2115	1249	-499	-2115
			23	1609	21554	1803	1609	21554	1803
			24	2466	21232	-356	2466	21232	-356
			25	2098	21396	-366	2098	21396	-366
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	1	347	3505	221	347	3505	221
			20	1249	56	-2170	1249	56	-2170
			23	1606	20656	1227	1606	20656	1227
			24	2471	20967	-948	2471	20967	-948
			25	2102	21229	-933	2102	21229	-933
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	1	348	3488	245	348	3488	245
			20	1251	-989	-2095	1251	-989	-2095
			23	1604	19980	1308	1604	19980	1308
			24	2468	19319	-855	2468	19319	-855
			25	2086	19686	-854	2086	19686	-854
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	1	348	3683	159	348	3683	159
			20	1224	-110	-2075	1224	-110	-2075
			23	1607	21129	1008	1607	21129	1008
			24	2474	21192	-1085	2474	21192	-1085
			25	2117	21380	-1088	2117	21380	-1088
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	1	348	3665	331	348	3665	331
			20	1263	-805	-2119	1263	-805	-2119
			23	1607	20658	1598	1607	20658	1598
			24	2466	20137	-556	2466	20137	-556
			25	2089	20427	-534	2089	20427	-534
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	1	348	3493	233	348	3493	233
			20	1238	-452	-2065	1238	-452	-2065
			23	1605	20292	1266	1605	20292	1266
			24	2468	20124	-830	2468	20124	-830
			25	2104	20430	-825	2104	20430	-825
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C GW	20	4877	17	-22281	4877	17	-22281
			21	4877	17	-22281	4877	17	-22281
			22	4877	17	-22281	4877	17	-22281
			23	6848	11674	18971	6848	11674	18971
			24	5878	12893	18167	5878	12893	18167
			25	4935	14028	17305	4935	14028	17305

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB	20	5878	6132	-38557	5878	6132	-38557
			21	5876	5785	-37426	5876	5785	-37426
			22	5873	5373	-36127	5873	5373	-36127
			23	8607	18422	24822	8607	18422	24822
			24	7229	19217	23009	7229	19217	23009
			25	5983	19979	21393	5983	19979	21393
		NL2 Lc 1a EWL WLB	20	5878	-6075	-38565	5878	-6075	-38565
			21	5876	-5729	-37434	5876	-5729	-37434
			22	5873	-5320	-36135	5873	-5320	-36135
			23	9529	15109	29667	9529	15109	29667
			24	7838	16408	27185	7838	16408	27185
			25	6312	17448	24777	6312	17448	24777
		NL2 Lc 1a EWL WRA	20	5878	6132	-38557	5878	6132	-38557
			21	5876	5785	-37426	5876	5785	-37426
			22	5873	5373	-36127	5873	5373	-36127
			23	8607	18422	24822	8607	18422	24822
			24	7229	19217	23009	7229	19217	23009
			25	5983	19979	21393	5983	19979	21393
		NL2 Lc 1a EWL WLA	20	5878	-6075	-38565	5878	-6075	-38565
			21	5876	-5729	-37434	5876	-5729	-37434
			22	5873	-5320	-36135	5873	-5320	-36135
			23	9529	15109	29667	9529	15109	29667
			24	7838	16408	27185	7838	16408	27185
			25	6312	17448	24777	6312	17448	24777
		NL2 Lc 1a EWL WL 0	20	5878	6132	-38557	5878	6132	-38557
			21	5876	5785	-37426	5876	5785	-37426
			22	5873	5373	-36127	5873	5373	-36127
			23	8607	18422	24822	8607	18422	24822
			24	7229	19217	23009	7229	19217	23009
			25	5983	19979	21393	5983	19979	21393
		NL2 Lc 1a EWL WR 0	20	5878	-6075	-38565	5878	-6075	-38565
			21	5876	-5729	-37434	5876	-5729	-37434
			22	5873	-5320	-36135	5873	-5320	-36135
			23	9529	15109	29667	9529	15109	29667
			24	7838	16408	27185	7838	16408	27185
			25	6312	17448	24777	6312	17448	24777
		NL2 Lc 1b Cold WRB	20	5857	1746	-28807	5857	1746	-28807
			21	5857	1652	-28711	5857	1652	-28711
			22	5856	1540	-28604	5856	1540	-28604
			23	8631	16372	24945	8631	16372	24945
			24	7352	17871	23844	7352	17871	23844
			25	6107	19253	22671	6107	19253	22671
		NL2 Lc 1b Cold WLB	20	5857	-1703	-28809	5857	-1703	-28809
			21	5857	-1609	-28713	5857	-1609	-28713
			22	5856	-1498	-28606	5856	-1498	-28606
			23	8891	15170	26314	8891	15170	26314
			24	7515	16776	24974	7515	16776	24974
			25	6192	18212	23547	6192	18212	23547
		NL2 Lc 1b Cold WRA	20	5857	1746	-28807	5857	1746	-28807
			21	5857	1652	-28711	5857	1652	-28711
			22	5856	1540	-28604	5856	1540	-28604
			23	8631	16372	24945	8631	16372	24945
			24	7352	17871	23844	7352	17871	23844
			25	6107	19253	22671	6107	19253	22671
		NL2 Lc 1b Cold WLA	20	5857	-1703	-28809	5857	-1703	-28809
			21	5857	-1609	-28713	5857	-1609	-28713
			22	5856	-1498	-28606	5856	-1498	-28606
			23	8891	15170	26314	8891	15170	26314
			24	7515	16776	24974	7515	16776	24974
			25	6192	18212	23547	6192	18212	23547
		NL2 Lc 1b Cold WL 0	20	5857	1746	-28807	5857	1746	-28807
			21	5857	1652	-28711	5857	1652	-28711
			22	5856	1540	-28604	5856	1540	-28604
			23	8631	16372	24945	8631	16372	24945
			24	7352	17871	23844	7352	17871	23844
			25	6107	19253	22671	6107	19253	22671
		NL2 Lc 1b Cold WR 0	20	5857	-1703	-28809	5857	-1703	-28809
			21	5857	-1609	-28713	5857	-1609	-28713
			22	5856	-1498	-28606	5856	-1498	-28606
			23	8891	15170	26314	8891	15170	26314
			24	7515	16776	24974	7515	16776	24974
			25	6192	18212	23547	6192	18212	23547
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	20	11603	5627	-60136	11603	5627	-60136
			21	11601	5311	-59546	11601	5311	-59546

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	22	11600	4936	-58884	11600	4936	-58884
			23	16312	31185	45953	16312	31185	45953
			24	13940	33785	43844	13940	33785	43844
			25	11661	36268	41733	11661	36268	41733
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	20	11603	-5537	-60143	11603	-5537	-60143
			21	11601	-5222	-59554	11601	-5222	-59554
			22	11600	-4848	-58891	11600	-4848	-58891
			23	17201	28249	50632	17201	28249	50632
			24	14514	31246	47785	14514	31246	47785
			25	11966	33929	44864	11966	33929	44864
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	20	11603	5627	-60136	11603	5627	-60136
			21	11601	5311	-59546	11601	5311	-59546
			22	11600	4936	-58884	11600	4936	-58884
			23	16312	31185	45953	16312	31185	45953
			24	13940	33785	43844	13940	33785	43844
			25	11661	36268	41733	11661	36268	41733
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	20	11603	-5537	-60143	11603	-5537	-60143
			21	11601	-5222	-59554	11601	-5222	-59554
			22	11600	-4848	-58891	11600	-4848	-58891
			23	17201	28249	50632	17201	28249	50632
			24	14514	31246	47785	14514	31246	47785
			25	11966	33929	44864	11966	33929	44864
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	20	11603	5627	-60136	11603	5627	-60136
			21	11601	5311	-59546	11601	5311	-59546
			22	11600	4936	-58884	11600	4936	-58884
			23	16312	31185	45953	16312	31185	45953
			24	13940	33785	43844	13940	33785	43844
			25	11661	36268	41733	11661	36268	41733
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	20	11603	-5537	-60143	11603	-5537	-60143
			21	11601	-5222	-59554	11601	-5222	-59554
			22	11600	-4848	-58891	11600	-4848	-58891
			23	17201	28249	50632	17201	28249	50632
			24	14514	31246	47785	14514	31246	47785
			25	11966	33929	44864	11966	33929	44864
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	20	5854	1745	-27477	5854	1745	-27477
			21	5854	1651	-27385	5854	1651	-27385
			22	5853	1539	-27283	5853	1539	-27283
			23	8117	14705	22236	8117	14705	22236
			24	6982	16071	21308	6982	16071	21308
			25	5880	17361	20337	5880	17361	20337
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	20	5854	-1704	-27479	5854	-1704	-27479
			21	5854	-1610	-27387	5854	-1610	-27387
			22	5853	-1499	-27285	5853	-1499	-27285
			23	8363	13458	23533	8363	13458	23533
			24	7139	14940	22388	7139	14940	22388
			25	5962	16297	21185	5962	16297	21185
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	20	5854	1745	-27477	5854	1745	-27477
			21	5854	1651	-27385	5854	1651	-27385
			22	5853	1539	-27283	5853	1539	-27283
			23	8117	14705	22236	8117	14705	22236
			24	6982	16071	21308	6982	16071	21308
			25	5880	17361	20337	5880	17361	20337
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	20	5854	-1704	-27479	5854	-1704	-27479
			21	5854	-1610	-27387	5854	-1610	-27387
			22	5853	-1499	-27285	5853	-1499	-27285
			23	8363	13458	23533	8363	13458	23533
			24	7139	14940	22388	7139	14940	22388
			25	5962	16297	21185	5962	16297	21185
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	20	5854	1745	-27477	5854	1745	-27477
			21	5854	1651	-27385	5854	1651	-27385
			22	5853	1539	-27283	5853	1539	-27283
			23	8117	14705	22236	8117	14705	22236
			24	6982	16071	21308	6982	16071	21308
			25	5880	17361	20337	5880	17361	20337
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	20	5854	-1704	-27479	5854	-1704	-27479
			21	5854	-1610	-27387	5854	-1610	-27387
			22	5853	-1499	-27285	5853	-1499	-27285
			23	8363	13458	23533	8363	13458	23533
			24	7139	14940	22388	7139	14940	22388
			25	5962	16297	21185	5962	16297	21185
		NL2 Lc 6 Permanent GW	20	6583	22	-29891	6583	22	-29891
			21	6583	22	-29891	6583	22	-29891
			22	6583	22	-29891	6583	22	-29891
			23	9174	15531	25240	9174	15531	25240

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 6 Permanent GW	24	7885	17159	24177	7885	17159	24177
			25	6631	18678	23042	6631	18678	23042
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	20	4421	6129	-34479	4421	6129	-34479
			21	4418	5782	-33199	4418	5782	-33199
			22	4415	5370	-31714	4415	5370	-31714
			23	6868	15939	20790	6868	15939	20790
			24	5658	16285	18880	5658	16285	18880
			25	4601	16592	17216	4601	16592	17216
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	20	4421	-6078	-34488	4421	-6078	-34488
			21	4418	-5733	-33207	4418	-5733	-33207
			22	4415	-5323	-31721	4415	-5323	-31721
			23	7748	12493	25412	7748	12493	25412
			24	6248	13383	22921	6248	13383	22921
			25	4924	14011	20536	4924	14011	20536
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	20	4421	6129	-34479	4421	6129	-34479
			21	4418	5782	-33199	4418	5782	-33199
			22	4415	5370	-31714	4415	5370	-31714
			23	6868	15939	20790	6868	15939	20790
			24	5658	16285	18880	5658	16285	18880
			25	4601	16592	17216	4601	16592	17216
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	20	4421	-6078	-34488	4421	-6078	-34488
			21	4418	-5733	-33207	4418	-5733	-33207
			22	4415	-5323	-31721	4415	-5323	-31721
			23	7748	12493	25412	7748	12493	25412
			24	6248	13383	22921	6248	13383	22921
			25	4924	14011	20536	4924	14011	20536
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	20	4421	6129	-34479	4421	6129	-34479
			21	4418	5782	-33199	4418	5782	-33199
			22	4415	5370	-31714	4415	5370	-31714
			23	6868	15939	20790	6868	15939	20790
			24	5658	16285	18880	5658	16285	18880
			25	4601	16592	17216	4601	16592	17216
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	20	4421	-6078	-34488	4421	-6078	-34488
			21	4418	-5733	-33207	4418	-5733	-33207
			22	4415	-5323	-31721	4415	-5323	-31721
			23	7748	12493	25412	7748	12493	25412
			24	6248	13383	22921	6248	13383	22921
			25	4924	14011	20536	4924	14011	20536
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	20	4394	1741	-22245	4394	1741	-22245
			21	4394	1647	-22119	4394	1647	-22119
			22	4393	1536	-21977	4393	1536	-21977
			23	6543	12758	19073	6543	12758	19073
			24	5560	13863	18197	5560	13863	18197
			25	4608	14881	17278	4608	14881	17278
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	20	4394	-1708	-22247	4394	-1708	-22247
			21	4394	-1614	-22121	4394	-1614	-22121
			22	4393	-1503	-21979	4393	-1503	-21979
			23	6805	11565	20454	6805	11565	20454
			24	5725	12777	19338	5725	12777	19338
			25	4693	13847	18161	4693	13847	18161
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	20	4394	1741	-22245	4394	1741	-22245
			21	4394	1647	-22119	4394	1647	-22119
			22	4393	1536	-21977	4393	1536	-21977
			23	6543	12758	19073	6543	12758	19073
			24	5560	13863	18197	5560	13863	18197
			25	4608	14881	17278	4608	14881	17278
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	20	4394	-1708	-22247	4394	-1708	-22247
			21	4394	-1614	-22121	4394	-1614	-22121
			22	4393	-1503	-21979	4393	-1503	-21979
			23	6805	11565	20454	6805	11565	20454
			24	5725	12777	19338	5725	12777	19338
			25	4693	13847	18161	4693	13847	18161
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	20	4394	1741	-22245	4394	1741	-22245
			21	4394	1647	-22119	4394	1647	-22119
			22	4393	1536	-21977	4393	1536	-21977
			23	6543	12758	19073	6543	12758	19073
			24	5560	13863	18197	5560	13863	18197
			25	4608	14881	17278	4608	14881	17278
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	20	4394	-1708	-22247	4394	-1708	-22247
			21	4394	-1614	-22121	4394	-1614	-22121
			22	4393	-1503	-21979	4393	-1503	-21979
			23	6805	11565	20454	6805	11565	20454
			24	5725	12777	19338	5725	12777	19338
			25	4693	13847	18161	4693	13847	18161

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	20	10142	5623	-54423	10142	5623	-54423
			21	10140	5307	-53764	10140	5307	-53764
			22	10139	4931	-53021	10139	4931	-53021
			23	14405	28159	41036	14405	28159	41036
			24	12273	30387	39057	12273	30387	39057
			25	10236	32516	37104	10236	32516	37104
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	20	10142	-5542	-54431	10142	-5542	-54431
			21	10140	-5227	-53771	10140	-5227	-53771
			22	10139	-4852	-53028	10139	-4852	-53028
			23	15296	25230	45725	15296	25230	45725
			24	12849	27858	43011	12849	27858	43011
			25	10541	30186	40246	10541	30186	40246
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	20	10142	5623	-54423	10142	5623	-54423
			21	10140	5307	-53764	10140	5307	-53764
			22	10139	4931	-53021	10139	4931	-53021
			23	14405	28159	41036	14405	28159	41036
			24	12273	30387	39057	12273	30387	39057
			25	10236	32516	37104	10236	32516	37104
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	20	10142	-5542	-54431	10142	-5542	-54431
			21	10140	-5227	-53771	10140	-5227	-53771
			22	10139	-4852	-53028	10139	-4852	-53028
			23	15296	25230	45725	15296	25230	45725
			24	12849	27858	43011	12849	27858	43011
			25	10541	30186	40246	10541	30186	40246
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	20	10142	5623	-54423	10142	5623	-54423
			21	10140	5307	-53764	10140	5307	-53764
			22	10139	4931	-53021	10139	4931	-53021
			23	14405	28159	41036	14405	28159	41036
			24	12273	30387	39057	12273	30387	39057
			25	10236	32516	37104	10236	32516	37104
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	20	10142	-5542	-54431	10142	-5542	-54431
			21	10140	-5227	-53771	10140	-5227	-53771
			22	10139	-4852	-53028	10139	-4852	-53028
			23	15296	25230	45725	15296	25230	45725
			24	12849	27858	43011	12849	27858	43011
			25	10541	30186	40246	10541	30186	40246
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	20	4392	1740	-21204	4392	1740	-21204
			21	4391	1646	-21084	4391	1646	-21084
			22	4391	1535	-20949	4391	1535	-20949
			23	6134	11435	16922	6134	11435	16922
			24	5267	12439	16190	5267	12439	16190
			25	4428	13388	15435	4428	13388	15435
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	20	4392	-1708	-21206	4392	-1708	-21206
			21	4391	-1615	-21086	4391	-1615	-21086
			22	4391	-1504	-20950	4391	-1504	-20950
			23	6381	10193	18226	6381	10193	18226
			24	5425	11312	17276	5425	11312	17276
			25	4510	12327	16287	4510	12327	16287
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	20	4392	1740	-21204	4392	1740	-21204
			21	4391	1646	-21084	4391	1646	-21084
			22	4391	1535	-20949	4391	1535	-20949
			23	6134	11435	16922	6134	11435	16922
			24	5267	12439	16190	5267	12439	16190
			25	4428	13388	15435	4428	13388	15435
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	20	4392	-1708	-21206	4392	-1708	-21206
			21	4391	-1615	-21086	4391	-1615	-21086
			22	4391	-1504	-20950	4391	-1504	-20950
			23	6381	10193	18226	6381	10193	18226
			24	5425	11312	17276	5425	11312	17276
			25	4510	12327	16287	4510	12327	16287
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	20	4392	1740	-21204	4392	1740	-21204
			21	4391	1646	-21084	4391	1646	-21084
			22	4391	1535	-20949	4391	1535	-20949
			23	6134	11435	16922	6134	11435	16922
			24	5267	12439	16190	5267	12439	16190
			25	4428	13388	15435	4428	13388	15435
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	20	4392	-1708	-21206	4392	-1708	-21206
			21	4391	-1615	-21086	4391	-1615	-21086
			22	4391	-1504	-20950	4391	-1504	-20950
			23	6381	10193	18226	6381	10193	18226
			24	5425	11312	17276	5425	11312	17276
			25	4510	12327	16287	4510	12327	16287
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	20	4389	15	-20091	4389	15	-20091

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	21	4389	15	-20091	4389	15	-20091
			22	4389	15	-20091	4389	15	-20091
			23	6178	10554	17152	6178	10554	17152
			24	5301	11655	16423	5301	11655	16423
			25	4448	12680	15642	4448	12680	15642
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C GW	20	4776	13011	-18087	4776	13011	-18087
			21	4776	13011	-18087	4776	13011	-18087
			22	4776	13011	-18087	4776	13011	-18087
			23	1439	13010	18064	1439	13010	18064
			24	1439	13010	18064	1439	13010	18064
			25	1439	13010	18064	1439	13010	18064
		NL2 Lc 1a EWL WRB	20	5703	17773	-35261	5703	17773	-35261
			21	5706	17378	-34120	5706	17378	-34120
			22	5709	16934	-32797	5709	16934	-32797
			23	1725	14770	21135	1725	14770	21135
			24	1725	14778	21117	1725	14778	21117
			25	1725	14789	21096	1725	14789	21096
		NL2 Lc 1a EWL WLB	20	5703	27960	-28316	5703	27960	-28316
			21	5706	26996	-27569	5706	26996	-27569
			22	5709	25874	-26715	5709	25874	-26715
			23	1727	15545	20956	1727	15545	20956
			24	1727	15517	20947	1727	15517	20947
			25	1727	15485	20939	1727	15485	20939
		NL2 Lc 1a EWL WRA	20	5726	14884	-22096	5726	14884	-22096
			21	5726	14913	-22062	5726	14913	-22062
			22	5726	14948	-22023	5726	14948	-22023
			23	1729	19300	29713	1729	19300	29713
			24	1729	18874	28962	1729	18874	28962
			25	1729	18380	28087	1729	18380	28087
		NL2 Lc 1a EWL WLA	20	5736	16420	-21422	5736	16420	-21422
			21	5736	16370	-21427	5736	16370	-21427
			22	5735	16311	-21433	5735	16311	-21433
			23	1729	22247	27975	1729	22247	27975
			24	1729	21662	27322	1729	21662	27322
			25	1729	20979	26564	1729	20979	26564
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	20	5711	15583	-28829	5711	15583	-28829
			21	5713	15422	-28205	5713	15422	-28205
			22	5715	15248	-27489	5715	15248	-27489
			23	1727	16814	25477	1727	16814	25477
			24	1727	16596	25060	1727	16596	25060
			25	1727	16348	24580	1727	16348	24580
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	20	5725	22630	-24292	5725	22630	-24292
			21	5725	22079	-23926	5725	22079	-23926
			22	5727	21443	-23517	5727	21443	-23517
			23	1728	19059	24330	1728	19059	24330
			24	1728	18722	23977	1728	18722	23977
			25	1728	18333	23573	1728	18333	23573
		NL2 Lc 1b Cold WRB	20	5726	15420	-24252	5726	15420	-24252
			21	5726	15438	-24124	5726	15438	-24124
			22	5727	15464	-23977	5727	15464	-23977
			23	1731	25398	35724	1731	25398	35724
			24	1731	25410	35721	1731	25410	35721
			25	1731	25425	35718	1731	25425	35718
		NL2 Lc 1b Cold WLB	20	5726	18285	-22603	5726	18285	-22603
			21	5726	18150	-22569	5726	18150	-22569
			22	5727	17992	-22533	5727	17992	-22533
			23	1732	26028	35681	1732	26028	35681
			24	1732	26014	35681	1732	26014	35681
			25	1732	25996	35680	1732	25996	35680
		NL2 Lc 1b Cold WRA	20	5726	15912	-22764	5726	15912	-22764
			21	5726	15930	-22759	5726	15930	-22759
			22	5726	15951	-22752	5726	15951	-22752
			23	1732	25672	36648	1732	25672	36648
			24	1732	25644	36558	1732	25644	36558
			25	1732	25615	36457	1732	25615	36457
		NL2 Lc 1b Cold WLA	20	5730	16724	-22605	5730	16724	-22605
			21	5730	16704	-22608	5730	16704	-22608
			22	5730	16681	-22613	5730	16681	-22613
			23	1732	26818	36235	1732	26818	36235
			24	1732	26734	36169	1732	26734	36169
			25	1732	26638	36095	1732	26638	36095
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	20	5725	15437	-23545	5725	15437	-23545
			21	5725	15469	-23478	5725	15469	-23478
			22	5726	15509	-23401	5726	15509	-23401

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	23	1731	25419	36182	1731	25419	36182
			24	1731	25418	36137	1731	25418	36137
			25	1731	25418	36087	1731	25418	36087
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	20	5730	17663	-22470	5730	17663	-22470
			21	5730	17579	-22465	5730	17579	-22465
			22	5730	17481	-22460	5730	17481	-22460
			23	1732	26502	35909	1732	26502	35909
			24	1732	26449	35880	1732	26449	35880
			25	1732	26389	35847	1732	26389	35847
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	20	11330	30646	-52221	11330	30646	-52221
			21	11331	30548	-51546	11331	30548	-51546
			22	11333	30453	-50773	11333	30453	-50773
			23	3153	30536	43030	3153	30536	43030
			24	3153	30551	43021	3153	30551	43021
			25	3153	30569	43010	3153	30569	43010
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	20	11330	39960	-45934	11330	39960	-45934
			21	11331	39343	-45615	11331	39343	-45615
			22	11333	38630	-45266	11333	38630	-45266
			23	3155	31329	42868	3155	31329	42868
			24	3155	31307	42868	3155	31307	42868
			25	3155	31281	42868	3155	31281	42868
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	20	11338	31183	-44686	11338	31183	-44686
			21	11338	31217	-44663	11338	31217	-44663
			22	11338	31257	-44636	11338	31257	-44636
			23	3155	31979	47105	3155	31979	47105
			24	3155	31802	46712	3155	31802	46712
			25	3155	31605	46264	3155	31605	46264
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	20	11347	32665	-44075	11347	32665	-44075
			21	11347	32623	-44087	11347	32623	-44087
			22	11347	32574	-44101	11347	32574	-44101
			23	3155	34738	45531	3155	34738	45531
			24	3155	34413	45227	3155	34413	45227
			25	3155	34041	44885	3155	34041	44885
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	20	11331	30172	-48511	11331	30172	-48511
			21	11332	30186	-48165	11332	30186	-48165
			22	11333	30214	-47770	11333	30214	-47770
			23	3154	30961	44997	3154	30961	44997
			24	3154	30897	44801	3154	30897	44801
			25	3154	30829	44580	3154	30829	44580
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	20	11343	36669	-44409	11343	36669	-44409
			21	11344	36325	-44296	11344	36325	-44296
			22	11344	35927	-44178	11344	35927	-44178
			23	3155	33104	43956	3155	33104	43956
			24	3155	32929	43820	3155	32929	43820
			25	3155	32729	43669	3155	32729	43669
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	20	5729	14642	-23171	5729	14642	-23171
			21	5729	14663	-23046	5729	14663	-23046
			22	5730	14692	-22904	5730	14692	-22904
			23	1725	14762	20956	1725	14762	20956
			24	1725	14774	20953	1725	14774	20953
			25	1725	14785	20945	1725	14785	20945
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	20	5729	17507	-21522	5729	17507	-21522
			21	5729	17374	-21491	5729	17374	-21491
			22	5730	17220	-21460	5730	17220	-21460
			23	1727	15392	20913	1727	15392	20913
			24	1727	15378	20913	1727	15378	20913
			25	1727	15356	20907	1727	15356	20907
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	20	5729	15157	-21715	5729	15157	-21715
			21	5729	15175	-21709	5729	15175	-21709
			22	5729	15196	-21703	5729	15196	-21703
			23	1726	15029	21871	1726	15029	21871
			24	1726	15003	21783	1726	15003	21783
			25	1726	14975	21683	1726	14975	21683
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	20	5733	15968	-21555	5733	15968	-21555
			21	5733	15949	-21558	5733	15949	-21558
			22	5733	15926	-21563	5733	15926	-21563
			23	1726	16176	21458	1726	16176	21458
			24	1726	16093	21393	1726	16093	21393
			25	1726	15997	21321	1726	15997	21321
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	20	5728	14673	-22482	5728	14673	-22482
			21	5728	14706	-22417	5728	14706	-22417
			22	5728	14747	-22342	5728	14747	-22342
			23	1726	14782	21412	1726	14782	21412
			24	1726	14781	21368	1726	14781	21368

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	25	1726	14782	21318	1726	14782	21318
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	20	5733	16898	-21407	5733	16898	-21407
			21	5732	16815	-21403	5732	16815	-21403
			22	5732	16718	-21400	5732	16718	-21400
			23	1727	15864	21139	1727	15864	21139
			24	1727	15813	21110	1727	15813	21110
			25	1727	15753	21079	1727	15753	21079
		NL2 Lc 6 Permanent GW	20	6448	17455	-24265	6448	17455	-24265
			21	6448	17455	-24265	6448	17455	-24265
			22	6448	17455	-24265	6448	17455	-24265
			23	1942	16544	22971	1942	16544	22971
			24	1942	16544	22971	1942	16544	22971
			25	1942	16544	22971	1942	16544	22971
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	20	4265	15435	-32012	4265	15435	-32012
			21	4268	14954	-30750	4268	14954	-30750
			22	4271	14402	-29277	4271	14402	-29277
			23	1294	11702	16876	1294	11702	16876
			24	1294	11707	16852	1294	11707	16852
			25	1294	11713	16826	1294	11713	16826
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	20	4265	25623	-25067	4265	25623	-25067
			21	4268	24573	-24199	4268	24573	-24199
			22	4271	23342	-23194	4271	23342	-23194
			23	1296	12477	16696	1296	12477	16696
			24	1296	12446	16683	1296	12446	16683
			25	1296	12409	16668	1296	12409	16668
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	20	4292	11093	-16826	4292	11093	-16826
			21	4293	11118	-16787	4293	11118	-16787
			22	4293	11150	-16743	4293	11150	-16743
			23	1299	17583	27329	1299	17583	27329
			24	1298	17082	26474	1298	17082	26474
			25	1298	16492	25465	1298	16492	25465
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	20	4303	12629	-16152	4303	12629	-16152
			21	4302	12576	-16152	4302	12576	-16152
			22	4302	12513	-16153	4302	12513	-16153
			23	1299	20530	25590	1299	20530	25590
			24	1298	19870	24834	1298	19870	24834
			25	1298	19091	23942	1298	19091	23942
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	20	4274	12670	-24779	4274	12670	-24779
			21	4276	12438	-24058	4276	12438	-24058
			22	4279	12181	-23224	4279	12181	-23224
			23	1296	14582	22377	1296	14582	22377
			24	1296	14297	21868	1296	14297	21868
			25	1296	13970	21279	1296	13970	21279
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	20	4288	19714	-20238	4288	19714	-20238
			21	4289	19093	-19775	4289	19093	-19775
			22	4291	18373	-19249	4291	18373	-19249
			23	1297	16825	21229	1297	16825	21229
			24	1297	16423	20785	1297	16423	20785
			25	1297	15956	20273	1297	15956	20273
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	20	4293	11597	-18938	4293	11597	-18938
			21	4293	11597	-18785	4293	11597	-18785
			22	4294	11603	-18609	4294	11603	-18609
			23	1300	22246	31347	1300	22246	31347
			24	1300	22258	31344	1300	22258	31344
			25	1300	22272	31340	1300	22272	31340
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	20	4293	14463	-17290	4293	14463	-17290
			21	4293	14309	-17230	4293	14309	-17230
			22	4294	14131	-17165	4294	14131	-17165
			23	1301	22876	31304	1301	22876	31304
			24	1301	22861	31303	1301	22861	31303
			25	1301	22843	31302	1301	22843	31302
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	20	4294	11913	-17206	4294	11913	-17206
			21	4294	11931	-17200	4294	11931	-17200
			22	4294	11953	-17193	4294	11953	-17193
			23	1301	22720	32550	1301	22720	32550
			24	1301	22673	32432	1301	22673	32432
			25	1301	22621	32299	1301	22621	32299
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	20	4298	12726	-17047	4298	12726	-17047
			21	4298	12706	-17050	4298	12706	-17050
			22	4298	12682	-17054	4298	12682	-17054
			23	1301	23867	32137	1301	23867	32137
			24	1301	23763	32043	1301	23763	32043
			25	1301	23643	31938	1301	23643	31938

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	20	4292	11518	-18096	4292	11518	-18096
			21	4293	11541	-18017	4293	11541	-18017
			22	4293	11571	-17927	4293	11571	-17927
			23	1300	22363	31939	1300	22363	31939
			24	1300	22352	31880	1300	22352	31880
			25	1300	22341	31814	1300	22341	31814
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	20	4297	13743	-17021	4297	13743	-17021
			21	4297	13651	-17004	4297	13651	-17004
			22	4297	13543	-16986	4297	13543	-16986
			23	1301	23446	31666	1301	23446	31666
			24	1301	23383	31622	1301	23383	31622
			25	1301	23312	31574	1301	23312	31574
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	20	9895	27332	-47615	9895	27332	-47615
			21	9896	27191	-46880	9896	27191	-46880
			22	9898	27048	-46040	9898	27048	-46040
			23	2722	27914	39390	2722	27914	39390
			24	2722	27928	39380	2722	27928	39380
			25	2722	27945	39368	2722	27945	39368
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	20	9895	36646	-41327	9895	36646	-41327
			21	9896	35987	-40949	9896	35987	-40949
			22	9898	35225	-40532	9898	35225	-40532
			23	2724	28707	39228	2724	28707	39228
			24	2724	28684	39227	2724	28684	39227
			25	2724	28658	39226	2724	28658	39226
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	20	9905	27425	-39461	9905	27425	-39461
			21	9905	27458	-39437	9905	27458	-39437
			22	9905	27498	-39409	9905	27498	-39409
			23	2724	29749	44009	2724	29749	44009
			24	2724	29535	43565	2724	29535	43565
			25	2724	29297	43059	2724	29297	43059
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	20	9914	28907	-38851	9914	28907	-38851
			21	9914	28864	-38861	9914	28864	-38861
			22	9914	28814	-38875	9914	28814	-38875
			23	2724	32508	42434	2724	32508	42434
			24	2724	32147	42080	2724	32147	42080
			25	2724	31732	41680	2724	31732	41680
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	20	9897	26624	-43579	9897	26624	-43579
			21	9898	26616	-43203	9898	26616	-43203
			22	9899	26619	-42772	9899	26619	-42772
			23	2723	28529	41620	2723	28529	41620
			24	2723	28446	41398	2723	28446	41398
			25	2723	28356	41146	2723	28356	41146
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	20	9909	33121	-39477	9909	33121	-39477
			21	9910	32755	-39333	9910	32755	-39333
			22	9910	32332	-39180	9910	32332	-39180
			23	2724	30672	40580	2724	30672	40580
			24	2724	30477	40416	2724	30477	40416
			25	2724	30255	40234	2724	30255	40234
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	20	4296	10988	-18091	4296	10988	-18091
			21	4296	10991	-17942	4296	10991	-17942
			22	4296	11001	-17772	4296	11001	-17772
			23	1294	11664	16654	1294	11664	16654
			24	1294	11676	16651	1294	11676	16651
			25	1294	11690	16647	1294	11690	16647
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	20	4296	13853	-16442	4296	13853	-16442
			21	4296	13703	-16387	4296	13703	-16387
			22	4296	13529	-16328	4296	13529	-16328
			23	1296	12294	16611	1296	12294	16611
			24	1296	12279	16610	1296	12279	16610
			25	1296	12261	16609	1296	12261	16609
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	20	4296	11335	-16402	4296	11335	-16402
			21	4296	11353	-16396	4296	11353	-16396
			22	4296	11374	-16390	4296	11374	-16390
			23	1295	12131	17846	1295	12131	17846
			24	1295	12084	17730	1295	12084	17730
			25	1295	12033	17599	1295	12033	17599
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	20	4300	12147	-16242	4300	12147	-16242
			21	4300	12127	-16246	4300	12127	-16246
			22	4300	12104	-16250	4300	12104	-16250
			23	1295	13278	17433	1295	13278	17433
			24	1295	13174	17341	1295	13174	17341
			25	1295	13056	17238	1295	13056	17238
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	20	4295	10927	-17273	4295	10927	-17273
			21	4295	10951	-17197	4295	10951	-17197

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	22	4295	10983	-17109	4295	10983	-17109
			23	1294	11778	17242	1294	11778	17242
			24	1294	11767	17184	1294	11767	17184
			25	1294	11757	17118	1294	11757	17118
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	20	4299	13151	-16199	4299	13151	-16199
			21	4299	13060	-16183	4299	13060	-16183
			22	4299	12955	-16168	4299	12955	-16168
			23	1296	12861	16969	1296	12861	16969
			24	1296	12799	16926	1296	12799	16926
			25	1296	12728	16879	1296	12728	16879
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	20	4298	11732	-16310	4298	11732	-16310
			21	4298	11732	-16310	4298	11732	-16310
			22	4298	11732	-16310	4298	11732	-16310
			23	1295	11952	16596	1295	11952	16596
			24	1295	11952	16596	1295	11952	16596
			25	1295	11952	16596	1295	11952	16596
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW	20	1296	718	-2109	1296	718	-2109
			21	730	322	-2204	730	322	-2204
			22	192	-119	-2222	192	-119	-2222
			23	1426	21290	6502	1426	21290	6502
			24	1426	21290	6502	1426	21290	6502
			25	1426	21290	6502	1426	21290	6502
		NL2 Lc 1a EWL WRB	20	1438	834	-2180	1438	834	-2180
			21	870	441	-2330	870	441	-2330
			22	297	15	-2523	297	15	-2523
			23	1708	35013	9058	1708	35013	9058
			24	1708	34139	8881	1708	34139	8881
			25	1709	33117	8677	1709	33117	8677
		NL2 Lc 1a EWL WLB	20	1510	697	-2321	1510	697	-2321
			21	857	247	-2378	857	247	-2378
			22	263	-270	-2298	263	-270	-2298
			23	1708	33923	11996	1708	33923	11996
			24	1708	33107	11657	1708	33107	11657
			25	1709	32154	11258	1709	32154	11258
		NL2 Lc 1a EWL WRA	20	1432	1479	-2200	1432	1479	-2200
			21	862	1077	-2534	862	1077	-2534
			22	200	584	-2868	200	584	-2868
			23	1712	26417	7468	1712	26417	7468
			24	1712	26262	7453	1712	26262	7453
			25	1712	26086	7438	1712	26086	7438
		NL2 Lc 1a EWL WLA	20	1588	172	-2638	1588	172	-2638
			21	858	-311	-2678	858	-311	-2678
			22	173	-879	-2710	173	-879	-2710
			23	1709	25502	8388	1709	25502	8388
			24	1709	25389	8321	1709	25389	8321
			25	1710	25264	8245	1710	25264	8245
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	20	1407	1088	-2130	1407	1088	-2130
			21	867	741	-2366	867	741	-2366
			22	269	333	-2708	269	333	-2708
			23	1710	31821	8395	1710	31821	8395
			24	1710	31190	8275	1710	31190	8275
			25	1710	30458	8138	1710	30458	8138
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	20	1551	463	-2416	1551	463	-2416
			21	859	-32	-2460	859	-32	-2460
			22	219	-601	-2415	219	-601	-2415
			23	1708	30653	10684	1708	30653	10684
			24	1708	30081	10437	1708	30081	10437
			25	1709	29419	10149	1709	29419	10149
		NL2 Lc 1b Cold WRB	20	1474	859	-2221	1474	859	-2221
			21	870	441	-2347	870	441	-2347
			22	283	-28	-2442	283	-28	-2442
			23	1705	43208	12783	1705	43208	12783
			24	1705	43103	12774	1705	43103	12774
			25	1705	42984	12764	1705	42984	12764
		NL2 Lc 1b Cold WLB	20	1483	682	-2308	1483	682	-2308
			21	856	252	-2394	856	252	-2394
			22	273	-229	-2394	273	-229	-2394
			23	1705	42788	13481	1705	42788	13481
			24	1705	42703	13433	1705	42703	13433
			25	1705	42608	13377	1705	42608	13377
		NL2 Lc 1b Cold WRA	20	1466	1176	-2218	1466	1176	-2218
			21	867	749	-2380	867	749	-2380
			22	270	261	-2486	270	261	-2486
			23	1706	42554	12774	1706	42554	12774

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRA	24	1706	42526	12776	1706	42526	12776
			25	1706	42493	12779	1706	42493	12779
		NL2 Lc 1b Cold WLA	20	1501	380	-2349	1501	380	-2349
			21	861	-45	-2426	861	-45	-2426
			22	264	-524	-2447	264	-524	-2447
			23	1705	41811	12992	1705	41811	12992
			24	1705	41814	12982	1705	41814	12982
			25	1705	41820	12971	1705	41820	12971
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	20	1465	1026	-2212	1465	1026	-2212
			21	869	613	-2354	869	613	-2354
			22	279	144	-2474	279	144	-2474
			23	1706	42995	12758	1706	42995	12758
			24	1706	42919	12754	1706	42919	12754
			25	1706	42832	12751	1706	42832	12751
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	20	1493	520	-2323	1493	520	-2323
			21	858	85	-2405	858	85	-2405
			22	267	-402	-2405	267	-402	-2405
			23	1705	42328	13301	1705	42328	13301
			24	1705	42282	13267	1705	42282	13267
			25	1705	42231	13228	1705	42231	13228
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	20	2209	1156	-3101	2209	1156	-3101
			21	1328	589	-3305	1328	589	-3305
			22	479	-43	-3633	479	-43	-3633
			23	3121	55339	15415	3121	55339	15415
			24	3121	54886	15359	3121	54886	15359
			25	3121	54371	15300	3121	54371	15300
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	20	2264	1005	-3247	2264	1005	-3247
			21	1309	385	-3363	1309	385	-3363
			22	443	-331	-3413	443	-331	-3413
			23	3121	54319	18076	3121	54319	18076
			24	3121	53920	17872	3121	53920	17872
			25	3121	53469	17636	3121	53469	17636
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	20	2187	1755	-3050	2187	1755	-3050
			21	1321	1187	-3410	1321	1187	-3410
			22	419	506	-3817	419	506	-3817
			23	3124	51515	15174	3124	51515	15174
			24	3124	51443	15182	3124	51443	15182
			25	3124	51361	15192	3124	51361	15192
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	20	2322	470	-3476	2322	470	-3476
			21	1310	-169	-3535	1310	-169	-3535
			22	397	-903	-3650	397	-903	-3650
			23	3121	50580	16007	3121	50580	16007
			24	3121	50551	15968	3121	50551	15968
			25	3121	50520	15923	3121	50520	15923
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	20	2179	1403	-3044	2179	1403	-3044
			21	1327	880	-3324	1327	880	-3324
			22	463	265	-3757	463	265	-3757
			23	3122	53831	15231	3122	53831	15231
			24	3122	53526	15204	3122	53526	15204
			25	3123	53181	15178	3123	53181	15178
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	20	2298	767	-3325	2298	767	-3325
			21	1309	107	-3408	1309	107	-3408
			22	419	-646	-3452	419	-646	-3452
			23	3121	52694	17303	3121	52694	17303
			24	3121	52446	17161	3121	52446	17161
			25	3121	52168	16998	3121	52168	16998
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	20	1471	855	-2208	1471	855	-2208
			21	871	439	-2331	871	439	-2331
			22	288	-27	-2421	288	-27	-2421
			23	1711	25791	7464	1711	25791	7464
			24	1711	25687	7455	1711	25687	7455
			25	1711	25570	7446	1711	25570	7446
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	20	1480	678	-2295	1480	678	-2295
			21	856	250	-2378	856	250	-2378
			22	278	-228	-2373	278	-228	-2373
			23	1711	25370	8162	1711	25370	8162
			24	1711	25288	8114	1711	25288	8114
			25	1711	25195	8059	1711	25195	8059
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	20	1463	1172	-2205	1463	1172	-2205
			21	867	747	-2364	867	747	-2364
			22	275	262	-2465	275	262	-2465
			23	1712	25150	7458	1712	25150	7458
			24	1712	25122	7461	1712	25122	7461
			25	1712	25089	7464	1712	25089	7464

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	20	1498	376	-2336	1498	376	-2336
			21	861	-47	-2410	861	-47	-2410
			22	269	-522	-2427	269	-522	-2427
			23	1710	24406	7676	1710	24406	7676
			24	1710	24410	7667	1710	24410	7667
			25	1710	24416	7655	1710	24416	7655
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	20	1462	1021	-2199	1462	1021	-2199
			21	869	610	-2340	869	610	-2340
			22	285	145	-2453	285	145	-2453
			23	1711	25584	7440	1711	25584	7440
			24	1711	25509	7437	1711	25509	7437
			25	1711	25423	7434	1711	25423	7434
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	20	1490	515	-2310	1490	515	-2310
			21	858	83	-2390	858	83	-2390
			22	272	-401	-2384	272	-401	-2384
			23	1710	24917	7983	1710	24917	7983
			24	1710	24872	7950	1710	24872	7950
			25	1710	24823	7911	1710	24823	7911
		NL2 Lc 6 Permanent GW	20	1612	802	-2357	1612	802	-2357
			21	964	360	-2466	964	360	-2466
			22	351	-135	-2525	351	-135	-2525
			23	1925	27074	8269	1925	27074	8269
			24	1925	27074	8269	1925	27074	8269
			25	1925	27074	8269	1925	27074	8269
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	20	1167	764	-1973	1167	764	-1973
			21	668	409	-2110	668	409	-2110
			22	159	29	-2264	159	29	-2264
			23	1279	32271	8220	1279	32271	8220
			24	1279	31273	8006	1279	31273	8006
			25	1280	30099	7755	1280	30099	7755
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	20	1241	625	-2109	1241	625	-2109
			21	658	215	-2156	658	215	-2156
			22	126	-256	-2049	126	-256	-2049
			23	1279	31180	11159	1279	31180	11159
			24	1279	30241	10782	1279	30241	10782
			25	1280	29136	10336	1280	29136	10336
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	20	1168	1417	-2023	1168	1417	-2023
			21	660	1049	-2346	660	1049	-2346
			22	50	596	-2661	50	596	-2661
			23	1284	21822	6065	1284	21822	6065
			24	1284	21622	6036	1284	21622	6036
			25	1284	21393	6004	1284	21393	6004
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	20	1325	109	-2447	1325	109	-2447
			21	659	-338	-2491	659	-338	-2491
			22	22	-870	-2514	22	-870	-2514
			23	1281	20907	6984	1281	20907	6984
			24	1281	20749	6904	1281	20749	6904
			25	1281	20571	6811	1281	20571	6811
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	20	1137	1020	-1929	1137	1020	-1929
			21	665	709	-2151	665	709	-2151
			22	126	346	-2469	126	346	-2469
			23	1281	28557	7398	1281	28557	7398
			24	1281	27809	7243	1281	27809	7243
			25	1281	26934	7062	1281	26934	7062
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	20	1282	392	-2205	1282	392	-2205
			21	661	-62	-2248	661	-62	-2248
			22	75	-589	-2196	75	-589	-2196
			23	1280	27390	9688	1280	27390	9688
			24	1280	26700	9405	1280	26700	9405
			25	1280	25895	9072	1280	25895	9072
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	20	1203	788	-2013	1203	788	-2013
			21	670	409	-2126	670	409	-2126
			22	144	-14	-2186	144	-14	-2186
			23	1277	38395	11313	1277	38395	11313
			24	1277	38256	11294	1277	38256	11294
			25	1277	38098	11272	1277	38098	11272
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	20	1214	610	-2096	1214	610	-2096
			21	657	219	-2170	657	219	-2170
			22	136	-215	-2138	136	-215	-2138
			23	1277	37975	12011	1277	37975	12011
			24	1277	37856	11952	1277	37856	11952
			25	1277	37723	11885	1277	37723	11885
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	20	1196	1106	-2013	1196	1106	-2013

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	21	666	717	-2162	666	717	-2162
			22	130	275	-2236	130	275	-2236
			23	1278	37437	11211	1278	37437	11211
			24	1278	37404	11212	1278	37404	11212
			25	1278	37365	11213	1278	37365	11213
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	20	1232	310	-2139	1232	310	-2139
			21	662	-76	-2207	662	-76	-2207
			22	125	-510	-2199	125	-510	-2199
			23	1277	36693	11429	1277	36693	11429
			24	1277	36692	11418	1277	36692	11418
			25	1277	36692	11405	1277	36692	11405
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	20	1195	955	-2005	1195	955	-2005
			21	668	580	-2134	668	580	-2134
			22	141	157	-2219	141	157	-2219
			23	1278	38060	11251	1278	38060	11251
			24	1278	37961	11240	1278	37961	11240
			25	1278	37849	11229	1278	37849	11229
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	20	1223	448	-2111	1223	448	-2111
			21	659	53	-2183	659	53	-2183
			22	129	-388	-2152	129	-388	-2152
			23	1277	37393	11794	1277	37393	11794
			24	1277	37325	11753	1277	37325	11753
			25	1277	37248	11706	1277	37248	11706
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	20	1936	1080	-2879	1936	1080	-2879
			21	1129	555	-3071	1129	555	-3071
			22	346	-29	-3366	346	-29	-3366
			23	2693	51722	14311	2693	51722	14311
			24	2693	51210	14236	2693	51210	14236
			25	2693	50624	14155	2693	50624	14155
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	20	1992	929	-3024	1992	929	-3024
			21	1112	351	-3127	1112	351	-3127
			22	312	-317	-3146	312	-317	-3146
			23	2693	50703	16971	2693	50703	16971
			24	2693	50244	16749	2693	50244	16749
			25	2693	49722	16492	2693	49722	16492
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	20	1916	1682	-2839	1916	1682	-2839
			21	1122	1154	-3187	1122	1154	-3187
			22	282	520	-3568	282	520	-3568
			23	2695	47300	13887	2695	47300	13887
			24	2695	47219	13892	2695	47219	13892
			25	2695	47127	13899	2695	47127	13899
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	20	2053	398	-3261	2053	398	-3261
			21	1113	-201	-3314	1113	-201	-3314
			22	260	-890	-3405	260	-890	-3405
			23	2693	46365	14719	2693	46365	14719
			24	2693	46327	14678	2693	46327	14678
			25	2693	46286	14630	2693	46286	14630
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	20	1906	1328	-2824	1906	1328	-2824
			21	1128	846	-3091	1128	846	-3091
			22	329	279	-3495	329	279	-3495
			23	2694	49984	14056	2694	49984	14056
			24	2694	49638	14016	2694	49638	14016
			25	2694	49244	13975	2694	49244	13975
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	20	2028	692	-3104	2028	692	-3104
			21	1112	73	-3177	1112	73	-3177
			22	285	-632	-3196	285	-632	-3196
			23	2692	48847	16128	2692	48847	16128
			24	2693	48557	15974	2693	48557	15974
			25	2693	48230	15795	2693	48230	15795
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	20	1200	784	-2000	1200	784	-2000
			21	670	407	-2111	670	407	-2111
			22	149	-13	-2166	149	-13	-2166
			23	1283	21064	6020	1283	21064	6020
			24	1283	20927	6001	1283	20927	6001
			25	1283	20771	5980	1283	20771	5980
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	20	1211	606	-2083	1211	606	-2083
			21	657	217	-2155	657	217	-2155
			22	140	-214	-2118	140	-214	-2118
			23	1283	20644	6718	1283	20644	6718
			24	1283	20528	6660	1283	20528	6660
			25	1283	20396	6593	1283	20396	6593
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	20	1194	1101	-2000	1194	1101	-2000
			21	666	715	-2147	666	715	-2147
			22	135	276	-2216	135	276	-2216

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	23	1284	20121	5922	1284	20121	5922
			24	1284	20086	5923	1284	20086	5923
			25	1284	20048	5924	1284	20048	5924
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	20	1229	306	-2127	1229	306	-2127
			21	662	-79	-2193	662	-79	-2193
			22	130	-509	-2179	130	-509	-2179
			23	1282	19377	6140	1282	19377	6140
			24	1282	19375	6129	1282	19375	6129
			25	1282	19375	6116	1282	19375	6116
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	20	1192	951	-1992	1192	951	-1992
			21	668	578	-2119	668	578	-2119
			22	146	158	-2199	146	158	-2199
			23	1283	20734	5959	1283	20734	5959
			24	1283	20637	5949	1283	20637	5949
			25	1283	20526	5938	1283	20526	5938
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	20	1220	443	-2098	1220	443	-2098
			21	659	50	-2168	659	50	-2168
			22	134	-387	-2132	134	-387	-2132
			23	1282	20067	6502	1282	20067	6502
			24	1282	20000	6462	1282	20000	6462
			25	1282	19925	6416	1282	19925	6416
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	20	1206	694	-2039	1206	694	-2039
			21	663	311	-2131	663	311	-2131
			22	146	-114	-2139	146	-114	-2139
			23	1283	19560	5974	1283	19560	5974
			24	1283	19560	5974	1283	19560	5974
			25	1283	19560	5974	1283	19560	5974
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW	30	2822	474	-22262	2822	474	-22262
			31	2804	483	-22263	2804	483	-22263
			32	2828	475	-22262	2828	475	-22262
			33	-1964	13252	42503	-1964	13252	42503
			34	-1998	14024	42256	-1998	14024	42256
			35	-1946	12321	42782	-1946	12321	42782
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	3385	2921	-31374	3385	2921	-31374
			31	3363	2920	-31363	3363	2920	-31363
			32	3392	2927	-31375	3392	2927	-31375
			33	-4017	23620	61927	-4017	23620	61927
			34	-4065	24763	61569	-4065	24763	61569
			35	-3985	22218	62288	-3985	22218	62288
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	3383	-1584	-31453	3383	-1584	-31453
			31	3362	-1556	-31444	3362	-1556	-31444
			32	3390	-1586	-31455	3390	-1586	-31455
			33	-4009	15858	64693	-4009	15858	64693
			34	-4059	17026	64344	-4059	17026	64344
			35	-3975	14450	65036	-3975	14450	65036
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	3383	3316	-32977	3383	3316	-32977
			31	3362	3314	-32968	3362	3314	-32968
			32	3390	3323	-32980	3390	3323	-32980
			33	-3708	22994	61116	-3708	22994	61116
			34	-3718	23977	60492	-3718	23977	60492
			35	-3724	21775	61815	-3724	21775	61815
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	3383	-1910	-33078	3383	-1910	-33078
			31	3362	-1880	-33070	3362	-1880	-33070
			32	3390	-1914	-33080	3390	-1914	-33080
			33	-3727	15110	61093	-3727	15110	61093
			34	-3733	16163	60448	-3733	16163	60448
			35	-3744	13827	61805	-3744	13827	61805
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	3384	3214	-32547	3384	3214	-32547
			31	3362	3212	-32537	3362	3212	-32537
			32	3391	3221	-32549	3391	3221	-32549
			33	-3970	23709	62318	-3970	23709	62318
			34	-3997	24780	61806	-3997	24780	61806
			35	-3965	22387	62870	-3965	22387	62870
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	3383	-1826	-32640	3383	-1826	-32640
			31	3362	-1796	-32631	3362	-1796	-32631
			32	3390	-1830	-32643	3390	-1830	-32643
			33	-3984	15602	63764	-3984	15602	63764
			34	-4011	16724	63248	-4011	16724	63248
			35	-3977	14240	64310	-3977	14240	64310
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	3385	1390	-30738	3385	1390	-30738
			31	3363	1401	-30790	3363	1401	-30790
			32	3392	1392	-30721	3392	1392	-30721
			33	-4261	21448	64823	-4261	21448	64823
			34	-4322	22660	64537	-4322	22660	64537

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRB	35	-4229	20003	65192	-4229	20003	65192
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	3384	-81	-30756	3384	-81	-30756
			31	3363	-63	-30808	3363	-63	-30808
			32	3391	-81	-30739	3391	-81	-30739
			33	-4269	19203	65559	-4269	19203	65559
			34	-4327	20417	65256	-4327	20417	65256
			35	-4239	17762	65946	-4239	17762	65946
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	3384	1493	-30868	3384	1493	-30868
			31	3363	1503	-30920	3363	1503	-30920
			32	3391	1496	-30851	3391	1496	-30851
			33	-4255	21471	65136	-4255	21471	65136
			34	-4312	22668	64823	-4312	22668	64823
			35	-4227	20045	65538	-4227	20045	65538
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	3384	-178	-30892	3384	-178	-30892
			31	3363	-160	-30944	3363	-160	-30944
			32	3391	-178	-30875	3391	-178	-30875
			33	-4220	19052	64835	-4220	19052	64835
			34	-4275	20256	64507	-4275	20256	64507
			35	-4195	17622	65253	-4195	17622	65253
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	3385	1467	-30833	3385	1467	-30833
			31	3363	1477	-30885	3363	1477	-30885
			32	3392	1469	-30815	3392	1469	-30815
			33	-4269	21524	65057	-4269	21524	65057
			34	-4327	22730	64756	-4327	22730	64756
			35	-4239	20088	65444	-4239	20088	65444
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	3384	-154	-30854	3384	-154	-30854
			31	3363	-136	-30907	3363	-136	-30907
			32	3391	-154	-30837	3391	-154	-30837
			33	-4255	19111	65274	-4255	19111	65274
			34	-4311	20320	64955	-4311	20320	64955
			35	-4227	17674	65680	-4227	17674	65680
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	6549	3280	-56348	6549	3280	-56348
			31	6505	3291	-56339	6505	3291	-56339
			32	6563	3287	-56350	6563	3287	-56350
			33	-4518	34362	97560	-4518	34362	97560
			34	-4593	36135	96945	-4593	36135	96945
			35	-4476	32197	98205	-4476	32197	98205
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	6547	-880	-56419	6547	-880	-56419
			31	6504	-843	-56411	6504	-843	-56411
			32	6562	-881	-56421	6562	-881	-56421
			33	-4518	27270	100116	-4518	27270	100116
			34	-4593	29061	99496	-4593	29061	99496
			35	-4475	25102	100761	-4475	25102	100761
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	6548	3626	-57079	6548	3626	-57079
			31	6504	3635	-57070	6504	3635	-57070
			32	6562	3634	-57081	6562	3634	-57081
			33	-4386	34142	97929	-4386	34142	97929
			34	-4444	35833	97194	-4444	35833	97194
			35	-4365	32073	98727	-4365	32073	98727
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	6548	-1194	-57169	6548	-1194	-57169
			31	6504	-1155	-57162	6504	-1155	-57162
			32	6562	-1196	-57172	6562	-1196	-57172
			33	-4381	26866	97742	-4381	26866	97742
			34	-4437	28616	96991	-4437	28616	96991
			35	-4362	24741	98552	-4362	24741	98552
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	6548	3537	-56880	6548	3537	-56880
			31	6505	3546	-56871	6505	3546	-56871
			32	6563	3544	-56882	6563	3544	-56882
			33	-4501	34505	98106	-4501	34505	98106
			34	-4567	36240	97421	-4567	36240	97421
			35	-4471	32383	98838	-4471	32383	98838
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	6547	-1114	-56964	6547	-1114	-56964
			31	6504	-1075	-56956	6504	-1075	-56956
			32	6562	-1115	-56966	6562	-1115	-56966
			33	-4501	27050	99321	-4501	27050	99321
			34	-4566	28826	98622	-4566	28826	98622
			35	-4471	24898	100062	-4471	24898	100062
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	3387	1305	-26770	3387	1305	-26770
			31	3366	1313	-26767	3366	1313	-26767
			32	3394	1308	-26770	3394	1308	-26770
			33	-2251	16769	49820	-2251	16769	49820
			34	-2291	17678	49528	-2291	17678	49528
			35	-2229	15668	50141	-2229	15668	50141

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main_WLB	30	3386	-165	-26788	3386	-165	-26788
			31	3365	-151	-26785	3365	-151	-26785
			32	3393	-165	-26789	3393	-165	-26789
			33	-2257	14523	50546	-2257	14523	50546
			34	-2296	15434	50240	-2296	15434	50240
			35	-2237	13425	50881	-2237	13425	50881
		NL2 Lc 4 Con & Main_WRA	30	3387	1408	-26886	3387	1408	-26886
			31	3365	1416	-26884	3365	1416	-26884
			32	3394	1411	-26887	3394	1411	-26887
			33	-2242	16788	50120	-2242	16788	50120
			34	-2279	17682	49803	-2279	17682	49803
			35	-2224	15705	50471	-2224	15705	50471
		NL2 Lc 4 Con & Main_WLA	30	3387	-263	-26910	3387	-263	-26910
			31	3365	-248	-26908	3365	-248	-26908
			32	3394	-263	-26911	3394	-263	-26911
			33	-2214	14385	49863	-2214	14385	49863
			34	-2249	15287	49532	-2249	15287	49532
			35	-2198	13296	50228	-2198	13296	50228
		NL2 Lc 4 Con & Main_WL_0	30	3387	1382	-26855	3387	1382	-26855
			31	3366	1390	-26852	3366	1390	-26852
			32	3394	1385	-26856	3394	1385	-26856
			33	-2256	16842	50042	-2256	16842	50042
			34	-2295	17744	49736	-2295	17744	49736
			35	-2237	15748	50379	-2237	15748	50379
		NL2 Lc 4 Con & Main_WR_0	30	3386	-239	-26877	3386	-239	-26877
			31	3365	-223	-26874	3365	-223	-26874
			32	3393	-238	-26878	3393	-238	-26878
			33	-2245	14436	50277	-2245	14436	50277
			34	-2282	15343	49956	-2282	15343	49956
			35	-2227	13341	50630	-2227	13341	50630
		NL2 Lc 6 Permanent_GW	30	3810	629	-29532	3810	629	-29532
			31	3786	641	-29526	3786	641	-29526
			32	3818	630	-29534	3818	630	-29534
			33	-2189	16784	53832	-2189	16784	53832
			34	-2230	17756	53500	-2230	17756	53500
			35	-2167	15607	54195	-2167	15607	54195
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	30	2537	2817	-26472	2537	2817	-26472
			31	2521	2813	-26466	2521	2813	-26466
			32	2542	2823	-26472	2542	2823	-26472
			33	-4305	21711	55799	-4305	21711	55799
			34	-4348	22748	55491	-4348	22748	55491
			35	-4275	20440	56108	-4275	20440	56108
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	30	2536	-1688	-26552	2536	-1688	-26552
			31	2520	-1662	-26546	2520	-1662	-26546
			32	2541	-1691	-26552	2541	-1691	-26552
			33	-4291	13931	58519	-4291	13931	58519
			34	-4338	14995	58233	-4338	14995	58233
			35	-4257	12650	58794	-4257	12650	58794
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	30	2535	3219	-28405	2535	3219	-28405
			31	2519	3215	-28401	2519	3215	-28401
			32	2540	3226	-28406	2540	3226	-28406
			33	-3926	20921	54464	-3926	20921	54464
			34	-3923	21771	53838	-3923	21771	53838
			35	-3953	19864	55173	-3953	19864	55173
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	30	2535	-2008	-28506	2535	-2008	-28506
			31	2519	-1979	-28503	2519	-1979	-28503
			32	2540	-2011	-28507	2540	-2011	-28507
			33	-3969	13094	54630	-3969	13094	54630
			34	-3964	14017	53989	-3964	14017	53989
			35	-3997	11965	55345	-3997	11965	55345
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	30	2536	3115	-27891	2536	3115	-27891
			31	2520	3111	-27885	2520	3111	-27885
			32	2541	3122	-27891	2541	3122	-27891
			33	-4243	21764	56074	-4243	21764	56074
			34	-4261	22718	55586	-4261	22718	55586
			35	-4244	20585	56608	-4244	20585	56608
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	30	2535	-1926	-27984	2535	-1926	-27984
			31	2519	-1897	-27979	2519	-1897	-27979
			32	2540	-1929	-27985	2540	-1929	-27985
			33	-4268	13681	57609	-4268	13681	57609
			34	-4288	14691	57126	-4288	14691	57126
			35	-4266	12456	58123	-4266	12456	58123
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	30	2538	1242	-23794	2538	1242	-23794
			31	2522	1250	-23843	2522	1250	-23843

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	32	2544	1244	-23778	2544	1244	-23778
			33	-3992	18241	54535	-3992	18241	54535
			34	-4047	19276	54340	-4047	19276	54340
			35	-3961	17016	54817	-3961	17016	54817
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	30	2537	-229	-23813	2537	-229	-23813
			31	2521	-214	-23862	2521	-214	-23862
			32	2543	-229	-23797	2543	-229	-23797
			33	-4001	16000	55285	-4001	16000	55285
			34	-4054	17035	55069	-4054	17035	55069
			35	-3973	14779	55589	-3973	14779	55589
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	30	2538	1346	-23972	2538	1346	-23972
			31	2522	1354	-24021	2522	1354	-24021
			32	2543	1348	-23956	2543	1348	-23956
			33	-3979	18249	54803	-3979	18249	54803
			34	-4029	19265	54570	-4029	19265	54570
			35	-3955	17048	55131	-3955	17048	55131
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	30	2538	-325	-23996	2538	-325	-23996
			31	2522	-310	-24045	2522	-310	-24045
			32	2543	-326	-23980	2543	-326	-23980
			33	-3936	15811	54439	-3936	15811	54439
			34	-3983	16831	54188	-3983	16831	54188
			35	-3915	14608	54788	-3915	14608	54788
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	30	2538	1320	-23924	2538	1320	-23924
			31	2522	1327	-23973	2522	1327	-23973
			32	2543	1322	-23908	2543	1322	-23908
			33	-4000	18320	54778	-4000	18320	54778
			34	-4053	19346	54562	-4053	19346	54562
			35	-3973	17105	55085	-3973	17105	55085
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	30	2538	-301	-23946	2538	-301	-23946
			31	2522	-286	-23995	2522	-286	-23995
			32	2543	-301	-23930	2543	-301	-23930
			33	-3983	15898	54970	-3983	15898	54970
			34	-4033	16927	54733	-4033	16927	54733
			35	-3959	14685	55301	-3959	14685	55301
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	30	5702	3159	-50662	5702	3159	-50662
			31	5663	3168	-50661	5663	3168	-50661
			32	5714	3166	-50661	5714	3166	-50661
			33	-4640	32068	90199	-4640	32068	90199
			34	-4710	33714	89648	-4710	33714	89648
			35	-4599	30059	90780	-4599	30059	90780
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	30	5700	-1001	-50733	5700	-1001	-50733
			31	5662	-966	-50733	5662	-966	-50733
			32	5713	-1002	-50732	5713	-1002	-50732
			33	-4640	24976	92761	-4640	24976	92761
			34	-4711	26640	92203	-4711	26640	92203
			35	-4600	22966	93344	-4600	22966	93344
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	30	5700	3507	-51500	5700	3507	-51500
			31	5662	3514	-51499	5662	3514	-51499
			32	5713	3515	-51499	5713	3515	-51499
			33	-4490	31806	90434	-4490	31806	90434
			34	-4541	33361	89744	-4541	33361	89744
			35	-4474	29904	91193	-4474	29904	91193
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	30	5700	-1313	-51591	5700	-1313	-51591
			31	5662	-1276	-51591	5662	-1276	-51591
			32	5713	-1315	-51591	5713	-1315	-51591
			33	-4480	24518	90213	-4480	24518	90213
			34	-4528	26130	89503	-4528	26130	89503
			35	-4467	22562	90986	-4467	22562	90986
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	30	5701	3417	-51272	5701	3417	-51272
			31	5663	3424	-51271	5663	3424	-51271
			32	5713	3425	-51272	5713	3425	-51272
			33	-4622	32207	90734	-4622	32207	90734
			34	-4681	33811	90102	-4681	33811	90102
			35	-4595	30246	91416	-4595	30246	91416
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	30	5700	-1233	-51356	5700	-1233	-51356
			31	5662	-1196	-51356	5662	-1196	-51356
			32	5713	-1235	-51356	5713	-1235	-51356
			33	-4620	24748	91939	-4620	24748	91939
			34	-4678	26392	91291	-4678	26392	91291
			35	-4594	22758	92631	-4594	22758	92631
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	30	2540	1174	-20595	2540	1174	-20595
			31	2524	1179	-20597	2524	1179	-20597
			32	2545	1176	-20594	2545	1176	-20594
			33	-2081	13796	40284	-2081	13796	40284

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	34	-2115	14538	40067	-2115	14538	40067
			35	-2062	12900	40530	-2062	12900	40530
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	30	2539	-297	-20614	2539	-297	-20614
			31	2523	-284	-20615	2523	-284	-20615
			32	2544	-297	-20613	2544	-297	-20613
			33	-2089	11553	41019	-2089	11553	41019
			34	-2121	12296	40785	-2121	12296	40785
			35	-2072	10660	41283	-2072	10660	41283
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	30	2540	1278	-20752	2540	1278	-20752
			31	2524	1283	-20754	2524	1283	-20754
			32	2545	1280	-20751	2545	1280	-20751
			33	-2067	13801	40538	-2067	13801	40538
			34	-2096	14523	40287	-2096	14523	40287
			35	-2053	12927	40826	-2053	12927	40826
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	30	2540	-394	-20776	2540	-394	-20776
			31	2524	-381	-20778	2524	-381	-20778
			32	2545	-394	-20775	2545	-394	-20775
			33	-2032	11384	40236	-2032	11384	40236
			34	-2059	12113	39968	-2059	12113	39968
			35	-2021	10506	40541	-2021	10506	40541
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	30	2540	1251	-20710	2540	1251	-20710
			31	2524	1256	-20711	2524	1256	-20711
			32	2545	1254	-20709	2545	1254	-20709
			33	-2088	13870	40510	-2088	13870	40510
			34	-2119	14603	40274	-2119	14603	40274
			35	-2071	12984	40779	-2071	12984	40779
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	30	2539	-369	-20731	2539	-369	-20731
			31	2523	-357	-20733	2523	-357	-20733
			32	2545	-369	-20731	2545	-369	-20731
			33	-2074	11459	40728	-2074	11459	40728
			34	-2103	12196	40473	-2103	12196	40473
			35	-2060	10572	41016	-2060	10572	41016
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	30	2540	429	-20147	2540	429	-20147
			31	2524	437	-20149	2524	437	-20149
			32	2545	430	-20146	2545	430	-20146
			33	-1878	12193	39107	-1878	12193	39107
			34	-1910	12905	38885	-1910	12905	38885
			35	-1862	11335	39360	-1862	11335	39360
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW	30	3374	-4900	-6	3374	-4900	-6
			31	2391	-3453	-119	2391	-3453	-119
			35	4379	-6312	197	4379	-6312	197
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	3033	-1520	-1522	3033	-1520	-1522
			31	1327	895	-2666	1327	895	-2666
			35	4682	-3760	-265	4682	-3760	-265
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	3091	-13495	-2253	3091	-13495	-2253
			31	1351	-11454	-3769	1351	-11454	-3769
			35	4756	-15280	-492	4756	-15280	-492
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	2973	-1551	-3275	2973	-1551	-3275
			31	1292	866	-4178	1292	866	-4178
			35	4630	-3816	-2173	4630	-3816	-2173
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	2974	-13508	-3065	2974	-13508	-3065
			31	1280	-11334	-4004	1280	-11334	-4004
			35	4648	-15472	-1762	4648	-15472	-1762
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	2981	-1502	-2442	2981	-1502	-2442
			31	1277	927	-3484	1277	927	-3484
			35	4643	-3764	-1239	4643	-3764	-1239
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	3012	-13604	-2704	3012	-13604	-2704
			31	1284	-11488	-3953	1284	-11488	-3953
			35	4691	-15483	-1144	4691	-15483	-1144
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	3629	-4874	759	3629	-4874	759
			31	2277	-2880	535	2277	-2880	535
			35	4999	-6807	1148	4999	-6807	1148
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	3631	-8585	479	3631	-8585	479
			31	2264	-6673	157	2264	-6673	157
			35	5011	-10412	1019	5011	-10412	1019
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	3622	-4884	484	3622	-4884	484
			31	2263	-2898	225	2263	-2898	225
			35	4996	-6807	911	4996	-6807	911
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	3622	-8579	534	3622	-8579	534

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WLA	31	2269	-6647	315	2269	-6647	315
			35	5000	-10434	989	5000	-10434	989
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	3624	-4863	619	3624	-4863	619
			31	2267	-2871	374	2267	-2871	374
			35	4996	-6792	1029	4996	-6792	1029
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	3625	-8604	501	3625	-8604	501
			31	2264	-6681	228	2264	-6681	228
			35	5004	-10445	1002	5004	-10445	1002
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	7094	-7179	-556	7094	-7179	-556
			31	4463	-3260	-1234	4463	-3260	-1234
			35	9742	-10971	277	9742	-10971	277
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	7126	-18209	-1394	7126	-18209	-1394
			31	4454	-14616	-2428	4454	-14616	-2428
			35	9800	-21594	-46	9800	-21594	-46
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	7066	-7209	-1690	7066	-7209	-1690
			31	4430	-3313	-2372	4430	-3313	-2372
			35	9725	-10979	-814	9725	-10979	-814
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	7066	-18204	-1502	7066	-18204	-1502
			31	4433	-14521	-2132	4433	-14521	-2132
			35	9739	-21708	-475	9739	-21708	-475
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	7069	-7148	-1145	7069	-7148	-1145
			31	4430	-3234	-1838	4430	-3234	-1838
			35	9728	-10934	-277	9728	-10934	-277
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	7086	-18286	-1477	7086	-18286	-1477
			31	4427	-14644	-2322	4427	-14644	-2322
			35	9765	-21731	-273	9765	-21731	-273
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	4002	-4089	-62	4002	-4089	-62
			31	2799	-2290	-242	2799	-2290	-242
			35	5226	-5845	199	5226	-5845	199
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	4007	-7796	-314	4007	-7796	-314
			31	2791	-6081	-590	2791	-6081	-590
			35	5240	-9446	91	5240	-9446	91
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	3997	-4098	-312	3997	-4098	-312
			31	2789	-2308	-523	2789	-2308	-523
			35	5225	-5842	-18	5225	-5842	-18
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	3997	-7792	-263	3997	-7792	-263
			31	2792	-6057	-445	2792	-6057	-445
			35	5229	-9468	65	5229	-9468	65
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	3998	-4077	-190	3998	-4077	-190
			31	2791	-2282	-387	2791	-2282	-387
			35	5225	-5829	90	5225	-5829	90
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	4000	-7816	-294	4000	-7816	-294
			31	2789	-6090	-525	2789	-6090	-525
			35	5234	-9478	76	5234	-9478	76
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	4605	-6511	-103	4605	-6511	-103
			31	3298	-4584	-250	3298	-4584	-250
			35	5943	-8392	155	5943	-8392	155
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB	30	1733	-549	-1807	1733	-549	-1807
			31	186	1581	-3117	186	1581	-3117
			35	3204	-2478	-358	3204	-2478	-358
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB	30	1805	-12516	-2429	1805	-12516	-2429
			31	230	-10769	-4105	230	-10769	-4105
			35	3284	-13987	-506	3284	-13987	-506
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA	30	1666	-575	-3728	1666	-575	-3728
			31	157	1565	-4702	157	1565	-4702
			35	3140	-2549	-2520	3140	-2549	-2520
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA	30	1667	-12536	-3516	1667	-12536	-3516
			31	137	-10643	-4576	137	-10643	-4576
			35	3159	-14204	-2089	3159	-14204	-2089
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0	30	1674	-535	-2815	1674	-535	-2815
			31	134	1616	-3975	134	1616	-3975
			35	3157	-2498	-1461	3157	-2498	-1461
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0	30	1712	-12635	-3018	1712	-12635	-3018
			31	148	-10804	-4408	148	-10804	-4408
			35	3209	-14210	-1314	3209	-14210	-1314

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB	30	2630	-3368	662	2630	-3368	662
			31	1573	-1816	438	1573	-1816	438
			35	3696	-4866	1018	3696	-4866	1018
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB	30	2631	-7079	379	2631	-7079	379
			31	1560	-5610	58	1560	-5610	58
			35	3708	-8471	887	3708	-8471	887
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA	30	2620	-3379	348	2620	-3379	348
			31	1557	-1833	101	1557	-1833	101
			35	3691	-4869	734	3691	-4869	734
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA	30	2621	-7074	397	2621	-7074	397
			31	1563	-5583	192	1563	-5583	192
			35	3694	-8496	811	3694	-8496	811
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0	30	2623	-3358	501	2623	-3358	501
			31	1561	-1808	262	1561	-1808	262
			35	3692	-4854	875	3692	-4854	875
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0	30	2624	-7100	381	2624	-7100	381
			31	1557	-5618	115	1557	-5618	115
			35	3700	-8506	846	3700	-8506	846
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB	30	5951	-5952	-551	5951	-5952	-551
			31	3552	-2400	-1284	3552	-2400	-1284
			35	8353	-9373	330	8353	-9373	330
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB	30	5984	-16983	-1384	5984	-16983	-1384
			31	3544	-13757	-2472	3544	-13757	-2472
			35	8411	-19996	8	8411	-19996	8
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA	30	5918	-5983	-1767	5918	-5983	-1767
			31	3516	-2450	-2477	3516	-2450	-2477
			35	8331	-9389	-866	8331	-9389	-866
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA	30	5918	-16979	-1579	5918	-16979	-1579
			31	3519	-13659	-2239	3519	-13659	-2239
			35	8345	-20118	-526	8345	-20118	-526
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0	30	5922	-5924	-1184	5922	-5924	-1184
			31	3516	-2374	-1920	3516	-2374	-1920
			35	8335	-9343	-278	8335	-9343	-278
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0	30	5939	-17062	-1513	5939	-17062	-1513
			31	3513	-13786	-2402	3513	-13786	-2402
			35	8372	-20140	-272	8372	-20140	-272
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB	30	2928	-2737	-31	2928	-2737	-31
			31	1992	-1340	-213	1992	-1340	-213
			35	3877	-4094	215	3877	-4094	215
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB	30	2933	-6444	-284	2933	-6444	-284
			31	1984	-5131	-561	1984	-5131	-561
			35	3891	-7695	106	3891	-7695	106
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA	30	2921	-2746	-315	2921	-2746	-315
			31	1980	-1356	-517	1980	-1356	-517
			35	3874	-4095	-43	3874	-4095	-43
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA	30	2922	-6440	-266	2922	-6440	-266
			31	1984	-5106	-439	1984	-5106	-439
			35	3877	-7720	40	3877	-7720	40
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0	30	2922	-2726	-177	2922	-2726	-177
			31	1982	-1331	-372	1982	-1331	-372
			35	3874	-4080	84	3874	-4080	84
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0	30	2925	-6464	-281	2925	-6464	-281
			31	1980	-5140	-509	1980	-5140	-509
			35	3883	-7730	70	3883	-7730	70
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW	30	3026	-4432	16	3026	-4432	16
			31	2137	-3124	-87	2137	-3124	-87
			35	3935	-5707	202	3935	-5707	202

DNV·GL

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO22

Documentnummer : 74101611-035-800-A1

Structure nummer	Type	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Maatgevende load case
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	-28093	13118	120264	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	-24896	-55816	-107193	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	-2342	33161	76250	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	10923	-30122	226	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0
TM3 wit	at2+0.tow	11930	28089	-54075	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	12176	38841	-46884	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM5 wit	de1+0.tow	3052	55844	13421	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM2 Grijs	at1+0.tow	10922	14655	-58867	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM3 Grijs	at3+0.tow	10935	39313	-46401	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM4 Grijs	de1+0.tow	4009	58387	1897	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM3 Zwart	at2+0.tow	11603	5627	-60136	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM4 Zwart	at3+0.tow	11330	39960	-45934	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM5 Zwart	de1+0.tow	3121	55339	15415	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	-4471	32383	98838	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	9765	-21731	-273	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0

DNV·GL

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

LEESWIJZER BELASTINGSCOMBINATIES

De belastingen gevallen in de tabellen zijn een afgeleide van de tabellen gegeven in de NORM EN50341-3 / Tabel 4.2.11/NL1, NL2,NL3 en NL4. Daar waar relevant zijn deze belasting gevallen opgenomen in de berekening.

Bijvoorbeeld:
NL1 Lc 1a EWL WRB, staat voor:
NL1 = Tabel 4.2.11/NL1,
Lc 1a = load case 1a (Extreme Wind Load)
EWL = Extreme Wind Load
WBR = Wind in de Back span van Rechts (zie legenda voor overige aanblaashoeken)

De toevoeging Br:
Br = Breuk, is bedoeld voor de simulatie van geleiderbreuk met verder een verwijzing naar de afspansets. Bijvoorbeeld NL3 Br. Lc 1a EWL WRB 1 20 22 50, breuk op de afspansets 1, 20, 22 en 50.

De toevoeging Ydl 0.9:
Ydl 0.9 = Gamma Deadload, is bedoeld voor de gunstige werking van eigengewicht van de constructie op de fundatie en als dusdanig ook (enkel) van belang voor de fundatie.

Legenda wind invalshoek:	
WL_[x] =	Wind van Links onder een hoek van [x]
WR_[x] =	Wind van Rechts onder een hoek van [x]
WLB =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Back span
WLA =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Ahead span
WRB =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Back span
WRA =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Ahead span
GW =	Geen Wind

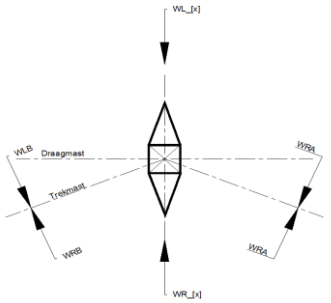

Voor aangrijpunten belastingen zie seperaat document "Construction Staking Report tijdelijke masten BO22.pdf"

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mast nummer	Omschrijving	Belastings geval conform 50341-3	Steunpunt label	Max of Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Max of Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Max of Maximaal optredende belasting Verticaal (kN)	Maximale dwars belasting
TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	0,23	-0,24	0,32	0,33
			$Gnd2	-23,56	-23,27	41,05	33,12
			172P	-1,40	-0,16	-72,61	1,40
			172E0.1P	-1,40	0,06	-72,76	1,40
			1172E0.1P	-1,40	-0,05	-72,77	1,40
			$Gnd3	0,22	0,22	0,29	0,31
			$Gnd4	-19,89	19,69	34,70	27,99
			$Gnd5	0,23	-0,23	0,31	0,33
			$Gnd6	-22,38	-22,12	39,00	31,46
			$Gnd7	0,22	0,23	0,30	0,32
			$Gnd8	-21,18	20,96	36,94	29,80
			$Gnd9	0,22	-0,23	0,30	0,32
			$Gnd10	-21,13	-20,91	36,86	29,73
			$Gnd11	0,23	0,23	0,31	0,33
			$Gnd12	-22,43	22,17	39,10	31,54
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	0,36	-0,46	0,54	0,58
			$Gnd2	-48,31	-47,39	83,43	67,67
			172P	-2,09	-0,38	-135,65	2,12
			172E0.1P	-2,11	-0,04	-133,44	2,11
			1172E0.1P	-2,10	-0,21	-134,82	2,11
			$Gnd3	0,19	0,10	0,24	0,21
			$Gnd4	-37,63	36,80	65,16	52,63
			$Gnd5	0,35	-0,45	0,52	0,56
			$Gnd6	-45,65	-44,80	78,89	63,96
			$Gnd7	0,19	0,10	0,24	0,22
			$Gnd8	-39,87	38,98	68,99	55,76
			$Gnd9	0,34	-0,44	0,51	0,55
			$Gnd10	-42,79	-42,03	74,01	59,98
			$Gnd11	0,19	0,11	0,25	0,22
			$Gnd12	-41,95	41,01	72,56	58,67
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	0,20	-0,11	0,26	0,23
			$Gnd2	-43,94	-42,95	75,97	61,45
			172P	-2,10	-0,12	-132,48	2,10
			172E0.1P	-2,10	0,21	-136,03	2,12
			1172E0.1P	-2,11	0,05	-134,51	2,11
			$Gnd3	0,33	0,43	0,50	0,54
			$Gnd4	-40,12	39,43	69,44	56,25
			$Gnd5	0,19	-0,11	0,25	0,22
			$Gnd6	-42,13	-41,19	72,88	58,92
			$Gnd7	0,34	0,44	0,51	0,55
			$Gnd8	-43,20	42,42	74,70	60,54
			$Gnd9	0,19	-0,10	0,24	0,21
			$Gnd10	-40,14	-39,24	69,45	56,13
			$Gnd11	0,34	0,44	0,52	0,56
			$Gnd12	-46,13	45,26	79,70	64,63
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	0,36	-0,46	0,54	0,58
			$Gnd2	-48,31	-47,39	83,43	67,67
			172P	-2,09	-0,38	-135,65	2,12
			172E0.1P	-2,11	-0,04	-133,44	2,11
			1172E0.1P	-2,10	-0,21	-134,82	2,11
			$Gnd3	0,19	0,10	0,24	0,21
			$Gnd4	-37,63	36,80	65,16	52,63
			$Gnd5	0,35	-0,45	0,52	0,56
			$Gnd6	-45,65	-44,80	78,89	63,96
			$Gnd7	0,19	0,10	0,24	0,22
			$Gnd8	-39,87	38,98	68,99	55,76
			$Gnd9	0,34	-0,44	0,51	0,55
			$Gnd10	-42,79	-42,03	74,01	59,98
			$Gnd11	0,19	0,11	0,25	0,22
			$Gnd12	-41,95	41,01	72,56	58,67
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	0,20	-0,11	0,26	0,23
			$Gnd2	-43,94	-42,95	75,97	61,45
			172P	-2,10	-0,12	-132,48	2,10
			172E0.1P	-2,10	0,21	-136,03	2,12
			1172E0.1P	-2,11	0,05	-134,51	2,11
			$Gnd3	0,33	0,43	0,50	0,54
			$Gnd4	-40,12	39,43	69,44	56,25
			$Gnd5	0,19	-0,11	0,25	0,22
			$Gnd6	-42,13	-41,19	72,88	58,92
			$Gnd7	0,34	0,44	0,51	0,55
			$Gnd8	-43,20	42,42	74,70	60,54
			$Gnd9	0,19	-0,10	0,24	0,21
			$Gnd10	-40,14	-39,24	69,45	56,13
			$Gnd11	0,34	0,44	0,52	0,56
			$Gnd12	-46,13	45,26	79,70	64,63
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,36	-0,46	0,54	0,58
			$Gnd2	-48,31	-47,39	83,43	67,67

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	172P	-2,09	-0,38	-135,65	2,12
			172E0.1P	-2,11	-0,04	-133,44	2,11
			1172E0.1P	-2,10	-0,21	-134,82	2,11
			$Gnd3	0,19	0,10	0,24	0,21
			$Gnd4	-37,63	36,80	65,16	52,63
			$Gnd5	0,35	-0,45	0,52	0,56
			$Gnd6	-45,65	-44,80	78,89	63,96
			$Gnd7	0,19	0,10	0,24	0,22
			$Gnd8	-39,87	38,98	68,99	55,76
			$Gnd9	0,34	-0,44	0,51	0,55
			$Gnd10	-42,79	-42,03	74,01	59,98
			$Gnd11	0,19	0,11	0,25	0,22
			$Gnd12	-41,95	41,01	72,56	58,67
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,20	-0,11	0,26	0,23
			$Gnd2	-43,94	-42,95	75,97	61,45
			172P	-2,10	-0,12	-132,48	2,10
			172E0.1P	-2,10	0,21	-136,03	2,12
			1172E0.1P	-2,11	0,05	-134,51	2,11
			$Gnd3	0,33	0,43	0,50	0,54
			$Gnd4	-40,12	39,43	69,44	56,25
			$Gnd5	0,19	-0,11	0,25	0,22
			$Gnd6	-42,13	-41,19	72,88	58,92
			$Gnd7	0,34	0,44	0,51	0,55
			$Gnd8	-43,20	42,42	74,70	60,54
			$Gnd9	0,19	-0,10	0,24	0,21
			$Gnd10	-40,14	-39,24	69,45	56,13
			$Gnd11	0,34	0,44	0,52	0,56
			$Gnd12	-46,13	45,26	79,70	64,63
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	0,25	-0,27	0,35	0,37
			$Gnd2	-33,35	-32,84	57,90	46,80
			172P	-1,75	-0,24	-98,93	1,77
			172E0.1P	-1,75	0,03	-97,85	1,75
			1172E0.1P	-1,76	-0,11	-98,53	1,76
			$Gnd3	0,16	0,14	0,20	0,22
			$Gnd4	-27,25	26,85	47,41	38,26
			$Gnd5	0,24	-0,27	0,33	0,36
			$Gnd6	-31,50	-31,04	54,72	44,22
			$Gnd7	0,17	0,15	0,20	0,22
			$Gnd8	-28,85	28,42	50,17	40,50
			$Gnd9	0,24	-0,26	0,32	0,35
			$Gnd10	-29,57	-29,16	51,40	41,53
			$Gnd11	0,17	0,15	0,21	0,23
			$Gnd12	-30,38	29,90	52,79	42,62
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	0,18	-0,16	0,22	0,24
			$Gnd2	-32,03	-31,52	55,64	44,94
			172P	-1,75	-0,16	-97,87	1,76
			172E0.1P	-1,76	0,11	-98,62	1,76
			1172E0.1P	-1,76	-0,02	-98,39	1,76
			$Gnd3	0,23	0,25	0,31	0,34
			$Gnd4	-27,92	27,55	48,56	39,22
			$Gnd5	0,17	-0,15	0,21	0,23
			$Gnd6	-30,47	-30,00	52,96	42,76
			$Gnd7	0,23	0,26	0,32	0,35
			$Gnd8	-29,79	29,38	51,79	41,84
			$Gnd9	0,17	-0,15	0,20	0,22
			$Gnd10	-28,82	-28,39	50,12	40,45
			$Gnd11	0,24	0,27	0,33	0,36
			$Gnd12	-31,59	31,13	54,88	44,35
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	0,25	-0,27	0,35	0,37
			$Gnd2	-33,35	-32,84	57,90	46,80
			172P	-1,75	-0,24	-98,93	1,77
			172E0.1P	-1,75	0,03	-97,85	1,75
			1172E0.1P	-1,76	-0,11	-98,53	1,76
			$Gnd3	0,16	0,14	0,20	0,22
			$Gnd4	-27,25	26,85	47,41	38,26
			$Gnd5	0,24	-0,27	0,33	0,36
			$Gnd6	-31,50	-31,04	54,72	44,22
			$Gnd7	0,17	0,15	0,20	0,22
			$Gnd8	-28,85	28,42	50,17	40,50
			$Gnd9	0,24	-0,26	0,32	0,35
			$Gnd10	-29,57	-29,16	51,40	41,53
			$Gnd11	0,17	0,15	0,21	0,23
			$Gnd12	-30,38	29,90	52,79	42,62
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	0,18	-0,16	0,22	0,24
			$Gnd2	-32,03	-31,52	55,64	44,94
			172P	-1,75	-0,16	-97,87	1,76
			172E0.1P	-1,76	0,11	-98,62	1,76
			1172E0.1P	-1,76	-0,02	-98,39	1,76
			$Gnd3	0,23	0,25	0,31	0,34
			$Gnd4	-27,92	27,55	48,56	39,22
			$Gnd5	0,17	-0,15	0,21	0,23
			$Gnd6	-30,47	-30,00	52,96	42,76
			$Gnd7	0,23	0,26	0,32	0,35
			$Gnd8	-29,79	29,38	51,79	41,84
			$Gnd9	0,17	-0,15	0,20	0,22
			$Gnd10	-28,82	-28,39	50,12	40,45
			$Gnd11	0,24	0,27	0,33	0,36
			$Gnd12	-31,59	31,13	54,88	44,35
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,25	-0,27	0,35	0,37
			$Gnd2	-33,35	-32,84	57,90	46,80

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	172P	-1,75	-0,24	-98,93	1,77
			172E0.1P	-1,75	0,03	-97,85	1,75
			1172E0.1P	-1,76	-0,11	-98,53	1,76
			$Gnd3	0,16	0,14	0,20	0,22
			$Gnd4	-27,25	26,85	47,41	38,26
			$Gnd5	0,24	-0,27	0,33	0,36
			$Gnd6	-31,50	-31,04	54,72	44,22
			$Gnd7	0,17	0,15	0,20	0,22
			$Gnd8	-28,85	28,42	50,17	40,50
			$Gnd9	0,24	-0,26	0,32	0,35
			$Gnd10	-29,57	-29,16	51,40	41,53
			$Gnd11	0,17	0,15	0,21	0,23
			$Gnd12	-30,38	29,90	52,79	42,62
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,18	-0,16	0,22	0,24
			$Gnd2	-32,03	-31,52	55,64	44,94
			172P	-1,75	-0,16	-97,87	1,76
			172E0.1P	-1,76	0,11	-98,62	1,76
			1172E0.1P	-1,76	-0,02	-98,39	1,76
			$Gnd3	0,23	0,25	0,31	0,34
			$Gnd4	-27,92	27,55	48,56	39,22
			$Gnd5	0,17	-0,15	0,21	0,23
			$Gnd6	-30,47	-30,00	52,96	42,76
			$Gnd7	0,23	0,26	0,32	0,35
			$Gnd8	-29,79	29,38	51,79	41,84
			$Gnd9	0,17	-0,15	0,20	0,22
			$Gnd10	-28,82	-28,39	50,12	40,45
			$Gnd11	0,24	0,27	0,33	0,36
			$Gnd12	-31,59	31,13	54,88	44,35
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	0,21	-0,26	0,28	0,33
			$Gnd2	-65,76	-64,03	112,81	91,78
			172P	-2,14	-0,37	-183,16	2,18
			172E0.1P	-2,18	0,01	-181,56	2,18
			1172E0.1P	-2,16	-0,18	-182,68	2,17
			$Gnd3	0,11	0,08	0,12	0,14
			$Gnd4	-52,68	51,19	90,59	73,46
			$Gnd5	0,20	-0,25	0,27	0,32
			$Gnd6	-62,24	-60,59	106,84	86,87
			$Gnd7	0,12	0,08	0,12	0,14
			$Gnd8	-55,97	54,40	96,18	78,05
			$Gnd9	0,20	-0,24	0,26	0,31
			$Gnd10	-58,51	-56,97	100,52	81,66
			$Gnd11	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd12	-59,08	57,44	101,49	82,40
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd2	-61,87	-60,17	106,24	86,31
			172P	-2,17	-0,20	-180,33	2,18
			172E0.1P	-2,16	0,19	-183,81	2,17
			1172E0.1P	-2,17	0,00	-182,37	2,17
			$Gnd3	0,19	0,24	0,26	0,31
			$Gnd4	-54,83	53,39	94,26	76,53
			$Gnd5	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd6	-59,15	-57,50	101,59	82,49
			$Gnd7	0,20	0,24	0,26	0,31
			$Gnd8	-58,87	57,31	101,12	82,16
			$Gnd9	0,12	-0,08	0,12	0,14
			$Gnd10	-56,20	-54,61	96,57	78,36
			$Gnd11	0,20	0,25	0,27	0,32
			$Gnd12	-62,76	61,09	107,71	87,58
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	0,21	-0,26	0,28	0,33
			$Gnd2	-65,76	-64,03	112,81	91,78
			172P	-2,14	-0,37	-183,16	2,18
			172E0.1P	-2,18	0,01	-181,56	2,18
			1172E0.1P	-2,16	-0,18	-182,68	2,17
			$Gnd3	0,11	0,08	0,12	0,14
			$Gnd4	-52,68	51,19	90,59	73,46
			$Gnd5	0,20	-0,25	0,27	0,32
			$Gnd6	-62,24	-60,59	106,84	86,87
			$Gnd7	0,12	0,08	0,12	0,14
			$Gnd8	-55,97	54,40	96,18	78,05
			$Gnd9	0,20	-0,24	0,26	0,31
			$Gnd10	-58,51	-56,97	100,52	81,66
			$Gnd11	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd12	-59,08	57,44	101,49	82,40
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd2	-61,87	-60,17	106,24	86,31
			172P	-2,17	-0,20	-180,33	2,18
			172E0.1P	-2,16	0,19	-183,81	2,17
			1172E0.1P	-2,17	0,00	-182,37	2,17
			$Gnd3	0,19	0,24	0,26	0,31
			$Gnd4	-54,83	53,39	94,26	76,53
			$Gnd5	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd6	-59,15	-57,50	101,59	82,49
			$Gnd7	0,20	0,24	0,26	0,31
			$Gnd8	-58,87	57,31	101,12	82,16
			$Gnd9	0,12	-0,08	0,12	0,14
			$Gnd10	-56,20	-54,61	96,57	78,36
			$Gnd11	0,20	0,25	0,27	0,32
			$Gnd12	-62,76	61,09	107,71	87,58
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,21	-0,26	0,28	0,33
			$Gnd2	-65,76	-64,03	112,81	91,78

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	172P	-2,14	-0,37	-183,16	2,18
			172E0.1P	-2,18	0,01	-181,56	2,18
			1172E0.1P	-2,16	-0,18	-182,68	2,17
			$Gnd3	0,11	0,08	0,12	0,14
			$Gnd4	-52,68	51,19	90,59	73,46
			$Gnd5	0,20	-0,25	0,27	0,32
			$Gnd6	-62,24	-60,59	106,84	86,87
			$Gnd7	0,12	0,08	0,12	0,14
			$Gnd8	-55,97	54,40	96,18	78,05
			$Gnd9	0,20	-0,24	0,26	0,31
			$Gnd10	-58,51	-56,97	100,52	81,66
			$Gnd11	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd12	-59,08	57,44	101,49	82,40
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd2	-61,87	-60,17	106,24	86,31
			172P	-2,17	-0,20	-180,33	2,18
			172E0.1P	-2,16	0,19	-183,81	2,17
			1172E0.1P	-2,17	0,00	-182,37	2,17
			$Gnd3	0,19	0,24	0,26	0,31
			$Gnd4	-54,83	53,39	94,26	76,53
			$Gnd5	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd6	-59,15	-57,50	101,59	82,49
			$Gnd7	0,20	0,24	0,26	0,31
			$Gnd8	-58,87	57,31	101,12	82,16
			$Gnd9	0,12	-0,08	0,12	0,14
			$Gnd10	-56,20	-54,61	96,57	78,36
			$Gnd11	0,20	0,25	0,27	0,32
			$Gnd12	-62,76	61,09	107,71	87,58
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	0,26	-0,29	0,37	0,39
			$Gnd2	-29,89	-29,47	51,96	41,98
			172P	-1,63	-0,23	-89,72	1,64
			172E0.1P	-1,63	0,02	-89,15	1,63
			1172E0.1P	-1,63	-0,10	-89,56	1,64
			$Gnd3	0,17	0,15	0,21	0,23
			$Gnd4	-24,34	24,02	42,39	34,19
			$Gnd5	0,25	-0,28	0,35	0,38
			$Gnd6	-28,30	-27,92	49,22	39,75
			$Gnd7	0,17	0,16	0,22	0,23
			$Gnd8	-25,85	25,49	45,00	36,30
			$Gnd9	0,25	-0,27	0,34	0,37
			$Gnd10	-26,63	-26,30	46,35	37,43
			$Gnd11	0,18	0,16	0,22	0,24
			$Gnd12	-27,29	26,90	47,49	38,32
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	0,18	-0,17	0,23	0,25
			$Gnd2	-28,63	-28,20	49,79	40,19
			172P	-1,62	-0,14	-88,77	1,63
			172E0.1P	-1,64	0,11	-89,85	1,64
			1172E0.1P	-1,63	-0,02	-89,43	1,63
			$Gnd3	0,24	0,27	0,33	0,36
			$Gnd4	-25,02	24,73	43,56	35,17
			$Gnd5	0,18	-0,16	0,22	0,24
			$Gnd6	-27,30	-26,91	47,50	38,33
			$Gnd7	0,25	0,27	0,34	0,37
			$Gnd8	-26,77	26,43	46,58	37,62
			$Gnd9	0,17	-0,16	0,22	0,23
			$Gnd10	-25,88	-25,53	45,06	36,35
			$Gnd11	0,25	0,28	0,35	0,38
			$Gnd12	-28,46	28,08	49,50	39,98
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	0,26	-0,29	0,37	0,39
			$Gnd2	-29,89	-29,47	51,96	41,98
			172P	-1,63	-0,23	-89,72	1,64
			172E0.1P	-1,63	0,02	-89,15	1,63
			1172E0.1P	-1,63	-0,10	-89,56	1,64
			$Gnd3	0,17	0,15	0,21	0,23
			$Gnd4	-24,34	24,02	42,39	34,19
			$Gnd5	0,25	-0,28	0,35	0,38
			$Gnd6	-28,30	-27,92	49,22	39,75
			$Gnd7	0,17	0,16	0,22	0,23
			$Gnd8	-25,85	25,49	45,00	36,30
			$Gnd9	0,25	-0,27	0,34	0,37
			$Gnd10	-26,63	-26,30	46,35	37,43
			$Gnd11	0,18	0,16	0,22	0,24
			$Gnd12	-27,29	26,90	47,49	38,32
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	0,18	-0,17	0,23	0,25
			$Gnd2	-28,63	-28,20	49,79	40,19
			172P	-1,62	-0,14	-88,77	1,63
			172E0.1P	-1,64	0,11	-89,85	1,64
			1172E0.1P	-1,63	-0,02	-89,43	1,63
			$Gnd3	0,24	0,27	0,33	0,36
			$Gnd4	-25,02	24,73	43,56	35,17
			$Gnd5	0,18	-0,16	0,22	0,24
			$Gnd6	-27,30	-26,91	47,50	38,33
			$Gnd7	0,25	0,27	0,34	0,37
			$Gnd8	-26,77	26,43	46,58	37,62
			$Gnd9	0,17	-0,16	0,22	0,23
			$Gnd10	-25,88	-25,53	45,06	36,35
			$Gnd11	0,25	0,28	0,35	0,38
			$Gnd12	-28,46	28,08	49,50	39,98
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,26	-0,29	0,37	0,39
			$Gnd2	-29,89	-29,47	51,96	41,98

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	172P	-1,63	-0,23	-89,72	1,64
			172E0.1P	-1,63	0,02	-89,15	1,63
			1172E0.1P	-1,63	-0,10	-89,56	1,64
			$Gnd3	0,17	0,15	0,21	0,23
			$Gnd4	-24,34	24,02	42,39	34,19
			$Gnd5	0,25	-0,28	0,35	0,38
			$Gnd6	-28,30	-27,92	49,22	39,75
			$Gnd7	0,17	0,16	0,22	0,23
			$Gnd8	-25,85	25,49	45,00	36,30
			$Gnd9	0,25	-0,27	0,34	0,37
			$Gnd10	-26,63	-26,30	46,35	37,43
			$Gnd11	0,18	0,16	0,22	0,24
			$Gnd12	-27,29	26,90	47,49	38,32
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,18	-0,17	0,23	0,25
			$Gnd2	-28,63	-28,20	49,79	40,19
			172P	-1,62	-0,14	-88,77	1,63
			172E0.1P	-1,64	0,11	-89,85	1,64
			1172E0.1P	-1,63	-0,02	-89,43	1,63
			$Gnd3	0,24	0,27	0,33	0,36
			$Gnd4	-25,02	24,73	43,56	35,17
			$Gnd5	0,18	-0,16	0,22	0,24
			$Gnd6	-27,30	-26,91	47,50	38,33
			$Gnd7	0,25	0,27	0,34	0,37
			$Gnd8	-26,77	26,43	46,58	37,62
			$Gnd9	0,17	-0,16	0,22	0,23
			$Gnd10	-25,88	-25,53	45,06	36,35
			$Gnd11	0,25	0,28	0,35	0,38
			$Gnd12	-28,46	28,08	49,50	39,98
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	0,21	-0,21	0,28	0,30
			$Gnd2	-30,94	-30,48	53,77	43,43
			172P	-1,68	-0,19	-94,79	1,69
			172E0.1P	-1,69	0,07	-95,10	1,69
			1172E0.1P	-1,69	-0,06	-95,07	1,69
			$Gnd3	0,20	0,20	0,25	0,28
			$Gnd4	-26,09	25,75	45,42	36,66
			$Gnd5	0,20	-0,21	0,27	0,29
			$Gnd6	-29,40	-28,97	51,11	41,28
			$Gnd7	0,20	0,20	0,26	0,28
			$Gnd8	-27,82	27,44	48,40	39,07
			$Gnd9	0,20	-0,20	0,26	0,28
			$Gnd10	-27,78	-27,39	48,32	39,01
			$Gnd11	0,20	0,21	0,27	0,29
			$Gnd12	-29,49	29,06	51,27	41,40
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,37	-0,47	0,56	0,60
			$Gnd2	-45,36	-44,55	78,42	63,58
			172P	-2,06	-0,37	-125,67	2,09
			172E0.1P	-2,08	-0,05	-123,37	2,08
			1172E0.1P	-2,07	-0,21	-124,80	2,08
			$Gnd3	0,19	0,10	0,25	0,22
			$Gnd4	-35,11	34,37	60,87	49,14
			$Gnd5	0,36	-0,46	0,54	0,58
			$Gnd6	-42,86	-42,12	74,15	60,09
			$Gnd7	0,19	0,11	0,25	0,22
			$Gnd8	-37,18	36,39	64,41	52,02
			$Gnd9	0,35	-0,45	0,53	0,57
			$Gnd10	-40,15	-39,48	69,51	56,31
			$Gnd11	0,20	0,11	0,26	0,23
			$Gnd12	-39,08	38,25	67,68	54,69
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,20	-0,12	0,27	0,24
			$Gnd2	-40,96	-40,08	70,90	57,31
			172P	-2,07	-0,11	-122,51	2,07
			172E0.1P	-2,08	0,22	-125,98	2,09
			1172E0.1P	-2,08	0,06	-124,51	2,08
			$Gnd3	0,34	0,44	0,52	0,56
			$Gnd4	-37,67	37,07	65,26	52,85
			$Gnd5	0,20	-0,11	0,26	0,23
			$Gnd6	-39,30	-38,46	68,05	54,98
			$Gnd7	0,35	0,45	0,53	0,57
			$Gnd8	-40,57	39,89	70,23	56,89
			$Gnd9	0,19	-0,11	0,25	0,22
			$Gnd10	-37,44	-36,64	64,86	52,39
			$Gnd11	0,36	0,46	0,54	0,58
			$Gnd12	-43,31	42,56	74,92	60,72
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,37	-0,47	0,56	0,60
			$Gnd2	-45,36	-44,55	78,42	63,58
			172P	-2,06	-0,37	-125,67	2,09
			172E0.1P	-2,08	-0,05	-123,37	2,08
			1172E0.1P	-2,07	-0,21	-124,80	2,08
			$Gnd3	0,19	0,10	0,25	0,22
			$Gnd4	-35,11	34,37	60,87	49,14
			$Gnd5	0,36	-0,46	0,54	0,58
			$Gnd6	-42,86	-42,12	74,15	60,09
			$Gnd7	0,19	0,11	0,25	0,22
			$Gnd8	-37,18	36,39	64,41	52,02
			$Gnd9	0,35	-0,45	0,53	0,57
			$Gnd10	-40,15	-39,48	69,51	56,31
			$Gnd11	0,20	0,11	0,26	0,23
			$Gnd12	-39,08	38,25	67,68	54,69
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,20	-0,12	0,27	0,24
			$Gnd2	-40,96	-40,08	70,90	57,31

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	172P	-2,07	-0,11	-122,51	2,07
			172E0.1P	-2,08	0,22	-125,98	2,09
			1172E0.1P	-2,08	0,06	-124,51	2,08
			$Gnd3	0,34	0,44	0,52	0,56
			$Gnd4	-37,67	37,07	65,26	52,85
			$Gnd5	0,20	-0,11	0,26	0,23
			$Gnd6	-39,30	-38,46	68,05	54,98
			$Gnd7	0,35	0,45	0,53	0,57
			$Gnd8	-40,57	39,89	70,23	56,89
			$Gnd9	0,19	-0,11	0,25	0,22
			$Gnd10	-37,44	-36,64	64,86	52,39
			$Gnd11	0,36	0,46	0,54	0,58
			$Gnd12	-43,31	42,56	74,92	60,72
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,37	-0,47	0,56	0,60
			$Gnd2	-45,36	-44,55	78,42	63,58
			172P	-2,06	-0,37	-125,67	2,09
			172E0.1P	-2,08	-0,05	-123,37	2,08
			1172E0.1P	-2,07	-0,21	-124,80	2,08
			$Gnd3	0,19	0,10	0,25	0,22
			$Gnd4	-35,11	34,37	60,87	49,14
			$Gnd5	0,36	-0,46	0,54	0,58
			$Gnd6	-42,86	-42,12	74,15	60,09
			$Gnd7	0,19	0,11	0,25	0,22
			$Gnd8	-37,18	36,39	64,41	52,02
			$Gnd9	0,35	-0,45	0,53	0,57
			$Gnd10	-40,15	-39,48	69,51	56,31
			$Gnd11	0,20	0,11	0,26	0,23
			$Gnd12	-39,08	38,25	67,68	54,69
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,20	-0,12	0,27	0,24
			$Gnd2	-40,96	-40,08	70,90	57,31
			172P	-2,07	-0,11	-122,51	2,07
			172E0.1P	-2,08	0,22	-125,98	2,09
			1172E0.1P	-2,08	0,06	-124,51	2,08
			$Gnd3	0,34	0,44	0,52	0,56
			$Gnd4	-37,67	37,07	65,26	52,85
			$Gnd5	0,20	-0,11	0,26	0,23
			$Gnd6	-39,30	-38,46	68,05	54,98
			$Gnd7	0,35	0,45	0,53	0,57
			$Gnd8	-40,57	39,89	70,23	56,89
			$Gnd9	0,19	-0,11	0,25	0,22
			$Gnd10	-37,44	-36,64	64,86	52,39
			$Gnd11	0,36	0,46	0,54	0,58
			$Gnd12	-43,31	42,56	74,92	60,72
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd2	-26,90	-26,56	46,81	37,80
			172P	-1,53	-0,22	-79,62	1,54
			172E0.1P	-1,52	0,01	-78,41	1,52
			1172E0.1P	-1,53	-0,10	-79,12	1,53
			$Gnd3	0,18	0,16	0,22	0,24
			$Gnd4	-21,83	21,57	38,06	30,69
			$Gnd5	0,27	-0,29	0,38	0,39
			$Gnd6	-25,36	-25,06	44,16	35,65
			$Gnd7	0,18	0,16	0,23	0,25
			$Gnd8	-23,06	22,77	40,19	32,41
			$Gnd9	0,26	-0,28	0,37	0,38
			$Gnd10	-23,77	-23,50	41,41	33,43
			$Gnd11	0,19	0,17	0,24	0,25
			$Gnd12	-24,22	23,90	42,19	34,03
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,19	-0,17	0,25	0,26
			$Gnd2	-25,58	-25,22	44,53	35,92
			172P	-1,52	-0,13	-78,51	1,52
			172E0.1P	-1,53	0,10	-79,22	1,53
			1172E0.1P	-1,53	-0,01	-78,98	1,53
			$Gnd3	0,25	0,28	0,36	0,38
			$Gnd4	-22,47	22,25	39,18	31,62
			$Gnd5	0,19	-0,17	0,24	0,25
			$Gnd6	-24,34	-24,02	42,40	34,20
			$Gnd7	0,26	0,28	0,36	0,38
			$Gnd8	-23,99	23,72	41,79	33,74
			$Gnd9	0,18	-0,16	0,23	0,25
			$Gnd10	-23,04	-22,75	40,15	32,38
			$Gnd11	0,27	0,29	0,38	0,39
			$Gnd12	-25,44	25,14	44,29	35,76
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd2	-26,90	-26,56	46,81	37,80
			172P	-1,53	-0,22	-79,62	1,54
			172E0.1P	-1,52	0,01	-78,41	1,52
			1172E0.1P	-1,53	-0,10	-79,12	1,53
			$Gnd3	0,18	0,16	0,22	0,24
			$Gnd4	-21,83	21,57	38,06	30,69
			$Gnd5	0,27	-0,29	0,38	0,39
			$Gnd6	-25,36	-25,06	44,16	35,65
			$Gnd7	0,18	0,16	0,23	0,25
			$Gnd8	-23,06	22,77	40,19	32,41
			$Gnd9	0,26	-0,28	0,37	0,38
			$Gnd10	-23,77	-23,50	41,41	33,43
			$Gnd11	0,19	0,17	0,24	0,25
			$Gnd12	-24,22	23,90	42,19	34,03
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,19	-0,17	0,25	0,26
			$Gnd2	-25,58	-25,22	44,53	35,92

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	172P	-1,52	-0,13	-78,51	1,52
			172E0.1P	-1,53	0,10	-79,22	1,53
			1172E0.1P	-1,53	-0,01	-78,98	1,53
			$Gnd3	0,25	0,28	0,36	0,38
			$Gnd4	-22,47	22,25	39,18	31,62
			$Gnd5	0,19	-0,17	0,24	0,25
			$Gnd6	-24,34	-24,02	42,40	34,20
			$Gnd7	0,26	0,28	0,36	0,38
			$Gnd8	-23,99	23,72	41,79	33,74
			$Gnd9	0,18	-0,16	0,23	0,25
			$Gnd10	-23,04	-22,75	40,15	32,38
			$Gnd11	0,27	0,29	0,38	0,39
			$Gnd12	-25,44	25,14	44,29	35,76
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd2	-26,90	-26,56	46,81	37,80
			172P	-1,53	-0,22	-79,62	1,54
			172E0.1P	-1,52	0,01	-78,41	1,52
			1172E0.1P	-1,53	-0,10	-79,12	1,53
			$Gnd3	0,18	0,16	0,22	0,24
			$Gnd4	-21,83	21,57	38,06	30,69
			$Gnd5	0,27	-0,29	0,38	0,39
			$Gnd6	-25,36	-25,06	44,16	35,65
			$Gnd7	0,18	0,16	0,23	0,25
			$Gnd8	-23,06	22,77	40,19	32,41
			$Gnd9	0,26	-0,28	0,37	0,38
			$Gnd10	-23,77	-23,50	41,41	33,43
			$Gnd11	0,19	0,17	0,24	0,25
			$Gnd12	-24,22	23,90	42,19	34,03
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,19	-0,17	0,25	0,26
			$Gnd2	-25,58	-25,22	44,53	35,92
			172P	-1,52	-0,13	-78,51	1,52
			172E0.1P	-1,53	0,10	-79,22	1,53
			1172E0.1P	-1,53	-0,01	-78,98	1,53
			$Gnd3	0,25	0,28	0,36	0,38
			$Gnd4	-22,47	22,25	39,18	31,62
			$Gnd5	0,19	-0,17	0,24	0,25
			$Gnd6	-24,34	-24,02	42,40	34,20
			$Gnd7	0,26	0,28	0,36	0,38
			$Gnd8	-23,99	23,72	41,79	33,74
			$Gnd9	0,18	-0,16	0,23	0,25
			$Gnd10	-23,04	-22,75	40,15	32,38
			$Gnd11	0,27	0,29	0,38	0,39
			$Gnd12	-25,44	25,14	44,29	35,76
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,22	-0,26	0,30	0,34
			$Gnd2	-61,07	-59,56	104,95	85,30
			172P	-2,19	-0,37	-168,80	2,22
			172E0.1P	-2,22	0,00	-167,00	2,22
			1172E0.1P	-2,20	-0,19	-168,20	2,21
			$Gnd3	0,12	0,09	0,12	0,15
			$Gnd4	-48,73	47,45	83,94	68,01
			$Gnd5	0,21	-0,26	0,29	0,33
			$Gnd6	-57,76	-56,34	99,34	80,69
			$Gnd7	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd8	-51,72	50,37	89,05	72,20
			$Gnd9	0,21	-0,25	0,28	0,32
			$Gnd10	-54,26	-52,93	93,38	75,80
			$Gnd11	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd12	-54,55	53,13	93,88	76,15
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,13	-0,10	0,14	0,16
			$Gnd2	-57,16	-55,68	98,32	79,80
			172P	-2,21	-0,19	-165,91	2,22
			172E0.1P	-2,20	0,19	-169,29	2,21
			1172E0.1P	-2,21	0,00	-167,89	2,21
			$Gnd3	0,20	0,24	0,27	0,32
			$Gnd4	-50,87	49,63	87,61	71,07
			$Gnd5	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd6	-54,66	-53,23	94,05	76,30
			$Gnd7	0,21	0,25	0,28	0,32
			$Gnd8	-54,63	53,29	94,01	76,32
			$Gnd9	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd10	-51,95	-50,58	89,43	72,50
			$Gnd11	0,21	0,26	0,29	0,33
			$Gnd12	-58,25	56,81	100,16	81,36
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,22	-0,26	0,30	0,34
			$Gnd2	-61,07	-59,56	104,95	85,30
			172P	-2,19	-0,37	-168,80	2,22
			172E0.1P	-2,22	0,00	-167,00	2,22
			1172E0.1P	-2,20	-0,19	-168,20	2,21
			$Gnd3	0,12	0,09	0,12	0,15
			$Gnd4	-48,73	47,45	83,94	68,01
			$Gnd5	0,21	-0,26	0,29	0,33
			$Gnd6	-57,76	-56,34	99,34	80,69
			$Gnd7	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd8	-51,72	50,37	89,05	72,20
			$Gnd9	0,21	-0,25	0,28	0,32
			$Gnd10	-54,26	-52,93	93,38	75,80
			$Gnd11	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd12	-54,55	53,13	93,88	76,15
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,13	-0,10	0,14	0,16
			$Gnd2	-57,16	-55,68	98,32	79,80

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	172P	-2,21	-0,19	-165,91	2,22
			172E0.1P	-2,20	0,19	-169,29	2,21
			1172E0.1P	-2,21	0,00	-167,89	2,21
			$Gnd3	0,20	0,24	0,27	0,32
			$Gnd4	-50,87	49,63	87,61	71,07
			$Gnd5	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd6	-54,66	-53,23	94,05	76,30
			$Gnd7	0,21	0,25	0,28	0,32
			$Gnd8	-54,63	53,29	94,01	76,32
			$Gnd9	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd10	-51,95	-50,58	89,43	72,50
			$Gnd11	0,21	0,26	0,29	0,33
			$Gnd12	-58,25	56,81	100,16	81,36
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,22	-0,26	0,30	0,34
			$Gnd2	-61,07	-59,56	104,95	85,30
			172P	-2,19	-0,37	-168,80	2,22
			172E0.1P	-2,22	0,00	-167,00	2,22
			1172E0.1P	-2,20	-0,19	-168,20	2,21
			$Gnd3	0,12	0,09	0,12	0,15
			$Gnd4	-48,73	47,45	83,94	68,01
			$Gnd5	0,21	-0,26	0,29	0,33
			$Gnd6	-57,76	-56,34	99,34	80,69
			$Gnd7	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd8	-51,72	50,37	89,05	72,20
			$Gnd9	0,21	-0,25	0,28	0,32
			$Gnd10	-54,26	-52,93	93,38	75,80
			$Gnd11	0,12	0,09	0,13	0,15
			$Gnd12	-54,55	53,13	93,88	76,15
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,13	-0,10	0,14	0,16
			$Gnd2	-57,16	-55,68	98,32	79,80
			172P	-2,21	-0,19	-165,91	2,22
			172E0.1P	-2,20	0,19	-169,29	2,21
			1172E0.1P	-2,21	0,00	-167,89	2,21
			$Gnd3	0,20	0,24	0,27	0,32
			$Gnd4	-50,87	49,63	87,61	71,07
			$Gnd5	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd6	-54,66	-53,23	94,05	76,30
			$Gnd7	0,21	0,25	0,28	0,32
			$Gnd8	-54,63	53,29	94,01	76,32
			$Gnd9	0,12	-0,09	0,13	0,15
			$Gnd10	-51,95	-50,58	89,43	72,50
			$Gnd11	0,21	0,26	0,29	0,33
			$Gnd12	-58,25	56,81	100,16	81,36
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,29	-0,31	0,41	0,42
			$Gnd2	-23,98	-23,70	41,76	33,71
			172P	-1,40	-0,20	-71,81	1,41
			172E0.1P	-1,40	0,01	-71,09	1,40
			1172E0.1P	-1,40	-0,10	-71,55	1,40
			$Gnd3	0,19	0,17	0,24	0,25
			$Gnd4	-19,37	19,17	33,81	27,25
			$Gnd5	0,28	-0,30	0,40	0,41
			$Gnd6	-22,67	-22,43	39,50	31,89
			$Gnd7	0,19	0,17	0,25	0,26
			$Gnd8	-20,53	20,30	35,82	28,87
			$Gnd9	0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd10	-21,30	-21,09	37,15	29,98
			$Gnd11	0,20	0,18	0,25	0,26
			$Gnd12	-21,64	21,38	37,73	30,42
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,20	-0,18	0,26	0,27
			$Gnd2	-22,72	-22,43	39,59	31,92
			172P	-1,39	-0,11	-70,83	1,39
			172E0.1P	-1,40	0,10	-71,82	1,41
			1172E0.1P	-1,40	-0,01	-71,42	1,40
			$Gnd3	0,27	0,29	0,38	0,40
			$Gnd4	-20,03	19,86	34,95	28,21
			$Gnd5	0,20	-0,18	0,25	0,26
			$Gnd6	-21,68	-21,42	37,79	30,47
			$Gnd7	0,27	0,30	0,39	0,40
			$Gnd8	-21,44	21,23	37,39	30,18
			$Gnd9	0,19	-0,17	0,25	0,26
			$Gnd10	-20,57	-20,34	35,88	28,93
			$Gnd11	0,28	0,30	0,40	0,41
			$Gnd12	-22,81	22,56	39,75	32,08
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,29	-0,31	0,41	0,42
			$Gnd2	-23,98	-23,70	41,76	33,71
			172P	-1,40	-0,20	-71,81	1,41
			172E0.1P	-1,40	0,01	-71,09	1,40
			1172E0.1P	-1,40	-0,10	-71,55	1,40
			$Gnd3	0,19	0,17	0,24	0,25
			$Gnd4	-19,37	19,17	33,81	27,25
			$Gnd5	0,28	-0,30	0,40	0,41
			$Gnd6	-22,67	-22,43	39,50	31,89
			$Gnd7	0,19	0,17	0,25	0,26
			$Gnd8	-20,53	20,30	35,82	28,87
			$Gnd9	0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd10	-21,30	-21,09	37,15	29,98
			$Gnd11	0,20	0,18	0,25	0,26
			$Gnd12	-21,64	21,38	37,73	30,42
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,20	-0,18	0,26	0,27
			$Gnd2	-22,72	-22,43	39,59	31,92

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 wit/paars	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	172P	-1,39	-0,11	-70,83	1,39
			172E0.1P	-1,40	0,10	-71,82	1,41
			1172E0.1P	-1,40	-0,01	-71,42	1,40
			$Gnd3	0,27	0,29	0,38	0,40
			$Gnd4	-20,03	19,86	34,95	28,21
			$Gnd5	0,20	-0,18	0,25	0,26
			$Gnd6	-21,68	-21,42	37,79	30,47
			$Gnd7	0,27	0,30	0,39	0,40
			$Gnd8	-21,44	21,23	37,39	30,18
			$Gnd9	0,19	-0,17	0,25	0,26
			$Gnd10	-20,57	-20,34	35,88	28,93
			$Gnd11	0,28	0,30	0,40	0,41
			$Gnd12	-22,81	22,56	39,75	32,08
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,29	-0,31	0,41	0,42
			$Gnd2	-23,98	-23,70	41,76	33,71
			172P	-1,40	-0,20	-71,81	1,41
			172E0.1P	-1,40	0,01	-71,09	1,40
			1172E0.1P	-1,40	-0,10	-71,55	1,40
			$Gnd3	0,19	0,17	0,24	0,25
			$Gnd4	-19,37	19,17	33,81	27,25
			$Gnd5	0,28	-0,30	0,40	0,41
			$Gnd6	-22,67	-22,43	39,50	31,89
			$Gnd7	0,19	0,17	0,25	0,26
			$Gnd8	-20,53	20,30	35,82	28,87
			$Gnd9	0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd10	-21,30	-21,09	37,15	29,98
			$Gnd11	0,20	0,18	0,25	0,26
			$Gnd12	-21,64	21,38	37,73	30,42
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,20	-0,18	0,26	0,27
			$Gnd2	-22,72	-22,43	39,59	31,92
			172P	-1,39	-0,11	-70,83	1,39
			172E0.1P	-1,40	0,10	-71,82	1,41
			1172E0.1P	-1,40	-0,01	-71,42	1,40
			$Gnd3	0,27	0,29	0,38	0,40
			$Gnd4	-20,03	19,86	34,95	28,21
			$Gnd5	0,20	-0,18	0,25	0,26
			$Gnd6	-21,68	-21,42	37,79	30,47
			$Gnd7	0,27	0,30	0,39	0,40
			$Gnd8	-21,44	21,23	37,39	30,18
			$Gnd9	0,19	-0,17	0,25	0,26
			$Gnd10	-20,57	-20,34	35,88	28,93
			$Gnd11	0,28	0,30	0,40	0,41
			$Gnd12	-22,81	22,56	39,75	32,08
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	0,24	-0,25	0,34	0,35
			$Gnd2	-21,41	-21,16	37,31	30,10
			172P	-1,30	-0,14	-66,12	1,31
			172E0.1P	-1,30	0,05	-66,23	1,31
			1172E0.1P	-1,30	-0,05	-66,25	1,31
			$Gnd3	0,23	0,23	0,31	0,32
			$Gnd4	-18,07	17,91	31,55	25,44
			$Gnd5	0,24	-0,24	0,33	0,34
			$Gnd6	-20,32	-20,11	35,45	28,59
			$Gnd7	0,23	0,23	0,32	0,33
			$Gnd8	-19,24	19,05	33,57	27,08
			$Gnd9	0,23	-0,23	0,32	0,33
			$Gnd10	-19,19	-19,01	33,49	27,01
			$Gnd11	0,24	0,24	0,33	0,34
			$Gnd12	-20,37	20,15	35,53	28,66
TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	1,00	-1,00	1,66	1,41
			$Gnd2	-0,26	-0,25	0,36	0,36
			172P	0,68	0,72	-27,97	1,00
			172E0.1P	1,10	2,66	-58,91	2,88
			1172E0.1P	0,67	0,83	-35,83	1,07
			$Gnd3	18,73	18,55	32,69	26,36
			$Gnd4	-0,72	0,74	1,19	1,03
			$Gnd5	0,51	-0,50	0,79	0,71
			$Gnd6	-0,24	-0,24	0,33	0,34
			$Gnd7	20,62	20,48	36,04	29,06
			$Gnd8	-2,45	2,49	4,26	3,49
			$Gnd9	0,98	-0,98	1,91	1,39
			$Gnd10	-0,49	-0,49	0,84	0,69
			$Gnd11	26,89	26,68	52,74	37,88
			$Gnd12	-2,81	2,86	5,22	4,01
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	3,05	-2,96	5,30	4,25
			$Gnd2	-0,31	-0,18	0,40	0,36
			172P	1,41	1,46	-59,69	2,03
			172E0.1P	3,02	4,84	-116,56	5,71
			1172E0.1P	1,42	1,64	-68,26	2,17
			$Gnd3	42,02	41,66	73,07	59,17
			$Gnd4	-1,00	1,09	1,65	1,48
			$Gnd5	0,91	-0,85	1,54	1,24
			$Gnd6	-0,30	-0,17	0,38	0,35
			$Gnd7	46,38	46,01	80,61	65,33
			$Gnd8	-1,32	1,42	2,22	1,94
			$Gnd9	2,96	-2,80	6,66	4,08
			$Gnd10	-0,70	-0,40	1,16	0,80
			$Gnd11	60,65	60,16	118,72	85,43
			$Gnd12	-1,98	2,16	3,86	2,93
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	10,27	-10,22	17,86	14,49
			$Gnd2	-0,34	-0,46	0,55	0,57

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	1,61	1,10	-67,15	1,95
			172E0.1P	3,21	3,76	-113,71	4,94
			1172E0.1P	1,58	1,28	-70,52	2,03
			$Gnd3	39,54	38,85	68,58	55,43
			$Gnd4	-0,18	0,14	0,28	0,23
			$Gnd5	6,92	-6,90	11,99	9,77
			$Gnd6	-0,32	-0,45	0,53	0,55
			$Gnd7	42,55	41,88	73,82	59,70
			$Gnd8	-0,21	0,17	0,33	0,27
			$Gnd9	8,28	-8,34	16,83	11,76
			$Gnd10	-0,75	-1,04	1,62	1,28
			$Gnd11	55,14	54,09	107,82	77,24
			$Gnd12	-0,48	0,38	1,01	0,61
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	3,13	-3,05	5,45	4,37
			$Gnd2	-0,32	-0,19	0,40	0,37
			172P	1,42	1,46	-59,94	2,03
			172E0.1P	3,04	4,83	-116,78	5,71
			1172E0.1P	1,42	1,64	-68,45	2,17
			$Gnd3	42,06	41,70	73,14	59,23
			$Gnd4	-1,00	1,08	1,64	1,47
			$Gnd5	0,99	-0,92	1,68	1,35
			$Gnd6	-0,30	-0,18	0,38	0,35
			$Gnd7	46,42	46,05	80,68	65,39
			$Gnd8	-1,29	1,38	2,16	1,89
			$Gnd9	3,04	-2,89	6,82	4,19
			$Gnd10	-0,71	-0,41	1,17	0,82
			$Gnd11	60,68	60,19	118,78	85,47
			$Gnd12	-1,96	2,14	3,83	2,91
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	10,43	-10,38	18,14	14,72
			$Gnd2	-0,33	-0,46	0,55	0,57
			172P	1,62	1,10	-67,81	1,95
			172E0.1P	3,24	3,75	-114,19	4,96
			1172E0.1P	1,58	1,28	-71,10	2,03
			$Gnd3	39,73	39,04	68,92	55,71
			$Gnd4	-0,17	0,13	0,26	0,21
			$Gnd5	7,08	-7,05	12,26	9,99
			$Gnd6	-0,32	-0,45	0,53	0,55
			$Gnd7	42,72	42,04	74,11	59,94
			$Gnd8	-0,20	0,16	0,31	0,25
			$Gnd9	8,41	-8,46	17,06	11,93
			$Gnd10	-0,75	-1,04	1,62	1,28
			$Gnd11	55,29	54,24	108,10	77,45
			$Gnd12	-0,46	0,36	0,97	0,58
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	3,09	-3,01	5,38	4,31
			$Gnd2	-0,31	-0,19	0,40	0,37
			172P	1,42	1,46	-59,82	2,03
			172E0.1P	3,03	4,83	-116,68	5,71
			1172E0.1P	1,42	1,64	-68,36	2,17
			$Gnd3	42,04	41,68	73,11	59,20
			$Gnd4	-1,00	1,08	1,64	1,47
			$Gnd5	0,95	-0,88	1,61	1,30
			$Gnd6	-0,30	-0,17	0,38	0,35
			$Gnd7	46,40	46,03	80,65	65,36
			$Gnd8	-1,30	1,40	2,19	1,91
			$Gnd9	3,00	-2,85	6,74	4,13
			$Gnd10	-0,70	-0,40	1,17	0,81
			$Gnd11	60,67	60,18	118,75	85,46
			$Gnd12	-1,97	2,15	3,85	2,92
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	10,35	-10,30	18,00	14,61
			$Gnd2	-0,33	-0,46	0,55	0,57
			172P	1,61	1,10	-67,49	1,95
			172E0.1P	3,22	3,76	-113,96	4,95
			1172E0.1P	1,58	1,28	-70,81	2,03
			$Gnd3	39,64	38,95	68,76	55,57
			$Gnd4	-0,17	0,13	0,27	0,22
			$Gnd5	7,00	-6,98	12,12	9,88
			$Gnd6	-0,32	-0,45	0,53	0,55
			$Gnd7	42,64	41,96	73,97	59,82
			$Gnd8	-0,20	0,16	0,32	0,26
			$Gnd9	8,35	-8,40	16,95	11,85
			$Gnd10	-0,75	-1,04	1,62	1,28
			$Gnd11	55,22	54,17	107,97	77,35
			$Gnd12	-0,47	0,37	0,99	0,60
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	0,34	-0,33	0,52	0,48
			$Gnd2	-0,23	-0,19	0,29	0,30
			172P	0,68	1,02	-35,29	1,22
			172E0.1P	1,14	3,89	-80,85	4,05
			1172E0.1P	0,71	1,15	-50,14	1,36
			$Gnd3	23,81	23,70	41,63	33,59
			$Gnd4	-4,46	4,57	7,84	6,38
			$Gnd5	0,29	-0,27	0,42	0,40
			$Gnd6	-0,21	-0,18	0,26	0,28
			$Gnd7	27,54	27,47	48,17	38,90
			$Gnd8	-7,00	7,16	12,36	10,02
			$Gnd9	0,58	-0,55	1,07	0,80
			$Gnd10	-0,42	-0,35	0,65	0,55
			$Gnd11	37,52	37,38	73,84	52,97
			$Gnd12	-6,37	6,54	11,77	9,13
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	0,65	-0,66	1,03	0,92
			$Gnd2	-0,26	-0,29	0,38	0,39

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	172P	0,77	0,93	-30,88	1,20
			172E0.1P	1,23	3,46	-76,10	3,68
			1172E0.1P	0,77	1,07	-44,98	1,32
			$Gnd3	23,09	22,89	40,31	32,51
			$Gnd4	-2,19	2,23	3,82	3,13
			$Gnd5	0,50	-0,51	0,78	0,72
			$Gnd6	-0,25	-0,27	0,35	0,37
			$Gnd7	26,30	26,15	45,97	37,09
			$Gnd8	-4,96	5,05	8,76	7,08
			$Gnd9	1,07	-1,10	2,09	1,53
			$Gnd10	-0,50	-0,57	0,92	0,76
			$Gnd11	35,85	35,57	70,58	50,50
			$Gnd12	-4,86	4,94	8,84	6,93
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	0,34	-0,33	0,52	0,48
			$Gnd2	-0,23	-0,20	0,29	0,30
			172P	0,68	1,02	-35,27	1,22
			172E0.1P	1,14	3,89	-80,82	4,05
			1172E0.1P	0,71	1,15	-50,11	1,36
			$Gnd3	23,79	23,68	41,60	33,57
			$Gnd4	-4,46	4,57	7,84	6,38
			$Gnd5	0,29	-0,27	0,42	0,40
			$Gnd6	-0,21	-0,18	0,26	0,28
			$Gnd7	27,52	27,45	48,15	38,88
			$Gnd8	-7,00	7,16	12,35	10,01
			$Gnd9	0,58	-0,55	1,06	0,80
			$Gnd10	-0,42	-0,35	0,66	0,55
			$Gnd11	37,51	37,37	73,82	52,95
			$Gnd12	-6,36	6,53	11,76	9,12
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	0,65	-0,66	1,03	0,93
			$Gnd2	-0,26	-0,29	0,38	0,39
			172P	0,77	0,93	-30,91	1,21
			172E0.1P	1,23	3,47	-76,12	3,68
			1172E0.1P	0,78	1,07	-45,00	1,32
			$Gnd3	23,13	22,93	40,39	32,57
			$Gnd4	-2,17	2,20	3,78	3,09
			$Gnd5	0,51	-0,51	0,78	0,72
			$Gnd6	-0,24	-0,27	0,35	0,36
			$Gnd7	26,33	26,18	46,02	37,13
			$Gnd8	-4,94	5,03	8,72	7,05
			$Gnd9	1,07	-1,10	2,10	1,54
			$Gnd10	-0,50	-0,57	0,91	0,76
			$Gnd11	35,88	35,60	70,64	50,55
			$Gnd12	-4,85	4,92	8,81	6,91
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,34	-0,33	0,52	0,48
			$Gnd2	-0,23	-0,19	0,29	0,30
			172P	0,68	1,02	-35,28	1,22
			172E0.1P	1,14	3,89	-80,83	4,05
			1172E0.1P	0,71	1,15	-50,12	1,36
			$Gnd3	23,80	23,69	41,61	33,58
			$Gnd4	-4,46	4,57	7,84	6,38
			$Gnd5	0,29	-0,27	0,42	0,40
			$Gnd6	-0,21	-0,18	0,26	0,28
			$Gnd7	27,53	27,46	48,16	38,89
			$Gnd8	-7,00	7,16	12,36	10,01
			$Gnd9	0,58	-0,55	1,06	0,80
			$Gnd10	-0,42	-0,35	0,65	0,55
			$Gnd11	37,52	37,38	73,83	52,96
			$Gnd12	-6,36	6,53	11,76	9,12
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,65	-0,66	1,03	0,92
			$Gnd2	-0,26	-0,29	0,38	0,39
			172P	0,77	0,93	-30,90	1,20
			172E0.1P	1,23	3,47	-76,11	3,68
			1172E0.1P	0,78	1,07	-44,99	1,32
			$Gnd3	23,11	22,91	40,35	32,54
			$Gnd4	-2,18	2,21	3,80	3,11
			$Gnd5	0,50	-0,51	0,78	0,72
			$Gnd6	-0,24	-0,27	0,35	0,37
			$Gnd7	26,32	26,16	46,00	37,11
			$Gnd8	-4,95	5,04	8,74	7,07
			$Gnd9	1,07	-1,10	2,10	1,54
			$Gnd10	-0,50	-0,57	0,92	0,76
			$Gnd11	35,86	35,59	70,61	50,52
			$Gnd12	-4,85	4,93	8,83	6,92
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	0,47	-0,44	0,75	0,65
			$Gnd2	-0,18	-0,12	0,19	0,21
			172P	1,63	1,87	-62,66	2,49
			172E0.1P	2,00	6,74	-146,39	7,03
			1172E0.1P	1,53	1,96	-87,12	2,49
			$Gnd3	52,35	51,94	90,93	73,75
			$Gnd4	-1,59	1,66	2,72	2,30
			$Gnd5	0,26	-0,23	0,37	0,35
			$Gnd6	-0,17	-0,11	0,18	0,20
			$Gnd7	58,08	57,81	100,93	81,95
			$Gnd8	-6,34	6,59	11,26	9,15
			$Gnd9	0,95	-0,88	2,04	1,29
			$Gnd10	-0,35	-0,23	0,48	0,42
			$Gnd11	80,57	79,97	158,41	113,52
			$Gnd12	-4,80	5,03	8,80	6,95
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	6,39	-6,33	11,07	8,99
			$Gnd2	-0,20	-0,25	0,29	0,33

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	172P	1,81	1,58	-67,71	2,40
			172E0.1P	2,30	5,92	-133,63	6,35
			1172E0.1P	1,76	1,82	-72,98	2,53
			$Gnd3	50,32	49,64	87,23	70,68
			$Gnd4	-0,25	0,24	0,38	0,35
			$Gnd5	0,97	-0,97	1,57	1,37
			$Gnd6	-0,19	-0,24	0,27	0,31
			$Gnd7	54,72	54,21	94,97	77,02
			$Gnd8	-0,81	0,82	1,38	1,16
			$Gnd9	2,86	-2,88	6,38	4,06
			$Gnd10	-0,42	-0,54	0,77	0,68
			$Gnd11	75,21	74,32	147,88	105,73
			$Gnd12	-0,86	0,84	1,51	1,21
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	0,47	-0,45	0,75	0,65
			$Gnd2	-0,18	-0,12	0,20	0,22
			172P	1,63	1,87	-62,61	2,49
			172E0.1P	2,00	6,74	-146,31	7,03
			1172E0.1P	1,53	1,96	-87,04	2,49
			$Gnd3	52,33	51,92	90,90	73,72
			$Gnd4	-1,56	1,64	2,68	2,26
			$Gnd5	0,26	-0,23	0,37	0,34
			$Gnd6	-0,17	-0,12	0,18	0,21
			$Gnd7	58,07	57,80	100,90	81,93
			$Gnd8	-6,30	6,55	11,18	9,09
			$Gnd9	0,94	-0,88	2,04	1,29
			$Gnd10	-0,35	-0,23	0,49	0,42
			$Gnd11	80,55	79,96	158,38	113,50
			$Gnd12	-4,76	4,99	8,74	6,90
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	6,49	-6,42	11,24	9,13
			$Gnd2	-0,20	-0,25	0,29	0,32
			172P	1,81	1,58	-68,13	2,40
			172E0.1P	2,31	5,91	-133,83	6,35
			1172E0.1P	1,76	1,82	-73,12	2,53
			$Gnd3	50,45	49,77	87,46	70,87
			$Gnd4	-0,25	0,24	0,37	0,34
			$Gnd5	0,99	-1,00	1,62	1,41
			$Gnd6	-0,19	-0,24	0,27	0,31
			$Gnd7	54,84	54,32	95,16	77,18
			$Gnd8	-0,75	0,76	1,28	1,07
			$Gnd9	2,90	-2,91	6,46	4,10
			$Gnd10	-0,41	-0,53	0,77	0,68
			$Gnd11	75,31	74,42	148,08	105,88
			$Gnd12	-0,83	0,81	1,45	1,16
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T BI+	$Gnd1	0,47	-0,44	0,75	0,65
			$Gnd2	-0,18	-0,12	0,19	0,22
			172P	1,63	1,87	-62,64	2,49
			172E0.1P	2,00	6,74	-146,35	7,03
			1172E0.1P	1,53	1,96	-87,08	2,49
			$Gnd3	52,35	51,93	90,92	73,73
			$Gnd4	-1,57	1,65	2,70	2,28
			$Gnd5	0,26	-0,23	0,37	0,35
			$Gnd6	-0,17	-0,11	0,18	0,20
			$Gnd7	58,08	57,81	100,92	81,94
			$Gnd8	-6,32	6,57	11,22	9,12
			$Gnd9	0,94	-0,88	2,04	1,29
			$Gnd10	-0,35	-0,23	0,49	0,42
			$Gnd11	80,56	79,97	158,40	113,51
			$Gnd12	-4,78	5,01	8,77	6,92
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T BI-	$Gnd1	6,44	-6,37	11,16	9,06
			$Gnd2	-0,20	-0,25	0,29	0,33
			172P	1,81	1,58	-67,93	2,40
			172E0.1P	2,31	5,92	-133,73	6,35
			1172E0.1P	1,76	1,82	-73,05	2,53
			$Gnd3	50,39	49,71	87,35	70,78
			$Gnd4	-0,25	0,24	0,37	0,34
			$Gnd5	0,98	-0,99	1,60	1,39
			$Gnd6	-0,19	-0,24	0,27	0,31
			$Gnd7	54,78	54,26	95,07	77,11
			$Gnd8	-0,78	0,79	1,33	1,11
			$Gnd9	2,88	-2,89	6,42	4,08
			$Gnd10	-0,42	-0,54	0,77	0,68
			$Gnd11	75,26	74,37	147,99	105,81
			$Gnd12	-0,84	0,82	1,48	1,18
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	0,67	-0,66	1,10	0,94
			$Gnd2	-0,23	-0,20	0,29	0,30
			172P	0,83	0,94	-34,73	1,25
			172E0.1P	1,37	3,47	-72,88	3,73
			1172E0.1P	0,82	1,05	-45,50	1,33
			$Gnd3	24,00	23,81	41,89	33,80
			$Gnd4	-1,03	1,06	1,73	1,48
			$Gnd5	0,38	-0,36	0,58	0,53
			$Gnd6	-0,21	-0,18	0,27	0,28
			$Gnd7	26,55	26,40	46,37	37,44
			$Gnd8	-3,24	3,32	5,66	4,64
			$Gnd9	0,75	-0,72	1,44	1,04
			$Gnd10	-0,44	-0,37	0,69	0,57
			$Gnd11	34,59	34,38	67,87	48,77
			$Gnd12	-3,26	3,36	6,09	4,68
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	2,51	-2,52	4,32	3,56
			$Gnd2	-0,26	-0,29	0,38	0,39

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	172P	0,90	0,83	-35,79	1,22
			172E0.1P	1,46	3,05	-68,78	3,38
			1172E0.1P	0,88	0,96	-40,88	1,30
			$Gnd3	23,21	22,93	40,45	32,62
			$Gnd4	-0,41	0,41	0,65	0,58
			$Gnd5	0,71	-0,72	1,14	1,01
			$Gnd6	-0,25	-0,28	0,36	0,38
			$Gnd7	25,30	25,08	44,16	35,62
			$Gnd8	-1,42	1,43	2,44	2,01
			$Gnd9	1,36	-1,38	2,71	1,94
			$Gnd10	-0,53	-0,59	0,97	0,80
			$Gnd11	32,94	32,60	64,64	46,34
			$Gnd12	-1,93	1,94	3,53	2,74
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	0,67	-0,66	1,10	0,94
			$Gnd2	-0,23	-0,20	0,29	0,30
			172P	0,83	0,93	-34,70	1,25
			172E0.1P	1,36	3,46	-72,85	3,72
			1172E0.1P	0,82	1,05	-45,47	1,33
			$Gnd3	23,98	23,79	41,86	33,78
			$Gnd4	-1,03	1,06	1,73	1,48
			$Gnd5	0,38	-0,36	0,58	0,52
			$Gnd6	-0,22	-0,19	0,27	0,29
			$Gnd7	26,53	26,39	46,35	37,42
			$Gnd8	-3,23	3,31	5,65	4,63
			$Gnd9	0,75	-0,72	1,44	1,04
			$Gnd10	-0,44	-0,37	0,70	0,58
			$Gnd11	34,58	34,36	67,85	48,75
			$Gnd12	-3,25	3,35	6,07	4,67
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	2,54	-2,54	4,36	3,59
			$Gnd2	-0,26	-0,29	0,38	0,39
			172P	0,90	0,83	-35,89	1,22
			172E0.1P	1,46	3,05	-68,81	3,38
			1172E0.1P	0,88	0,96	-40,91	1,30
			$Gnd3	23,25	22,96	40,52	32,68
			$Gnd4	-0,41	0,41	0,65	0,58
			$Gnd5	0,71	-0,72	1,14	1,01
			$Gnd6	-0,25	-0,28	0,36	0,37
			$Gnd7	25,34	25,11	44,22	35,67
			$Gnd8	-1,40	1,42	2,41	1,99
			$Gnd9	1,36	-1,39	2,72	1,94
			$Gnd10	-0,53	-0,59	0,97	0,79
			$Gnd11	32,97	32,62	64,70	46,38
			$Gnd12	-1,92	1,93	3,50	2,72
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,67	-0,66	1,10	0,94
			$Gnd2	-0,23	-0,20	0,29	0,30
			172P	0,83	0,93	-34,72	1,25
			172E0.1P	1,37	3,47	-72,87	3,72
			1172E0.1P	0,82	1,05	-45,48	1,33
			$Gnd3	23,99	23,80	41,87	33,79
			$Gnd4	-1,03	1,06	1,73	1,48
			$Gnd5	0,38	-0,36	0,58	0,52
			$Gnd6	-0,22	-0,18	0,27	0,28
			$Gnd7	26,54	26,39	46,36	37,43
			$Gnd8	-3,23	3,32	5,66	4,63
			$Gnd9	0,75	-0,72	1,44	1,04
			$Gnd10	-0,44	-0,37	0,69	0,57
			$Gnd11	34,58	34,37	67,86	48,76
			$Gnd12	-3,25	3,36	6,08	4,67
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	2,53	-2,53	4,34	3,58
			$Gnd2	-0,26	-0,29	0,38	0,39
			172P	0,90	0,83	-35,84	1,22
			172E0.1P	1,46	3,05	-68,80	3,38
			1172E0.1P	0,88	0,96	-40,90	1,30
			$Gnd3	23,23	22,95	40,49	32,65
			$Gnd4	-0,41	0,41	0,65	0,58
			$Gnd5	0,71	-0,72	1,14	1,01
			$Gnd6	-0,25	-0,28	0,36	0,37
			$Gnd7	25,32	25,09	44,19	35,65
			$Gnd8	-1,41	1,43	2,42	2,00
			$Gnd9	1,36	-1,39	2,72	1,94
			$Gnd10	-0,53	-0,59	0,97	0,79
			$Gnd11	32,96	32,61	64,67	46,36
			$Gnd12	-1,92	1,94	3,51	2,73
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	1,19	-1,18	1,99	1,68
			$Gnd2	-0,23	-0,23	0,30	0,32
			172P	0,88	0,93	-36,08	1,28
			172E0.1P	1,48	3,45	-74,83	3,75
			1172E0.1P	0,86	1,05	-46,16	1,36
			$Gnd3	24,60	24,36	42,91	34,62
			$Gnd4	-0,67	0,68	1,09	0,96
			$Gnd5	0,49	-0,49	0,76	0,69
			$Gnd6	-0,22	-0,21	0,28	0,30
			$Gnd7	27,03	26,84	47,20	38,09
			$Gnd8	-2,91	2,98	5,10	4,16
			$Gnd9	0,95	-0,95	1,86	1,35
			$Gnd10	-0,44	-0,44	0,74	0,62
			$Gnd11	34,91	34,64	68,45	49,18
			$Gnd12	-3,35	3,42	6,17	4,78
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	3,66	-3,57	6,38	5,11
			$Gnd2	-0,32	-0,19	0,41	0,37

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	172P	1,39	1,39	-57,58	1,97
			172E0.1P	3,08	4,45	-112,99	5,41
			1172E0.1P	1,41	1,56	-66,03	2,10
			$Gnd3	40,35	39,99	70,17	56,81
			$Gnd4	-0,96	1,04	1,57	1,41
			$Gnd5	1,95	-1,87	3,37	2,70
			$Gnd6	-0,30	-0,18	0,38	0,35
			$Gnd7	44,55	44,16	77,43	62,73
			$Gnd8	-1,13	1,22	1,88	1,66
			$Gnd9	4,35	-4,18	9,32	6,03
			$Gnd10	-0,71	-0,41	1,18	0,82
			$Gnd11	58,38	57,88	114,31	82,21
			$Gnd12	-1,85	2,04	3,63	2,75
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	10,81	-10,76	18,81	15,25
			$Gnd2	-0,34	-0,47	0,57	0,58
			172P	1,58	1,03	-64,56	1,88
			172E0.1P	3,24	3,37	-110,44	4,67
			1172E0.1P	1,56	1,19	-68,55	1,96
			$Gnd3	37,67	37,01	65,37	52,81
			$Gnd4	-0,18	0,13	0,27	0,22
			$Gnd5	8,08	-8,05	14,02	11,41
			$Gnd6	-0,33	-0,45	0,55	0,56
			$Gnd7	40,60	39,93	70,44	56,95
			$Gnd8	-0,20	0,16	0,31	0,25
			$Gnd9	9,80	-9,86	19,70	13,90
			$Gnd10	-0,77	-1,06	1,66	1,31
			$Gnd11	52,84	51,79	103,37	73,99
			$Gnd12	-0,46	0,36	0,98	0,59
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	3,77	-3,68	6,57	5,27
			$Gnd2	-0,32	-0,19	0,41	0,38
			172P	1,40	1,39	-57,93	1,97
			172E0.1P	3,09	4,44	-113,33	5,41
			1172E0.1P	1,41	1,55	-66,39	2,10
			$Gnd3	40,41	40,06	70,28	56,90
			$Gnd4	-0,95	1,03	1,55	1,40
			$Gnd5	2,07	-2,00	3,59	2,88
			$Gnd6	-0,31	-0,18	0,39	0,36
			$Gnd7	44,61	44,23	77,54	62,82
			$Gnd8	-1,12	1,20	1,85	1,64
			$Gnd9	4,46	-4,31	9,56	6,20
			$Gnd10	-0,72	-0,42	1,20	0,83
			$Gnd11	58,43	57,93	114,41	82,28
			$Gnd12	-1,84	2,02	3,61	2,74
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	10,99	-10,94	19,13	15,51
			$Gnd2	-0,34	-0,47	0,57	0,58
			172P	1,59	1,02	-65,30	1,89
			172E0.1P	3,27	3,36	-111,01	4,69
			1172E0.1P	1,57	1,19	-69,23	1,97
			$Gnd3	37,89	37,22	65,73	53,11
			$Gnd4	-0,16	0,12	0,25	0,21
			$Gnd5	8,27	-8,23	14,35	11,67
			$Gnd6	-0,33	-0,45	0,55	0,56
			$Gnd7	40,79	40,12	70,77	57,21
			$Gnd8	-0,19	0,14	0,29	0,24
			$Gnd9	9,96	-10,01	20,00	14,12
			$Gnd10	-0,76	-1,05	1,65	1,30
			$Gnd11	53,01	51,95	103,68	74,22
			$Gnd12	-0,44	0,34	0,94	0,56
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	3,71	-3,63	6,47	5,19
			$Gnd2	-0,32	-0,19	0,41	0,37
			172P	1,39	1,39	-57,76	1,97
			172E0.1P	3,09	4,44	-113,17	5,41
			1172E0.1P	1,41	1,56	-66,21	2,10
			$Gnd3	40,38	40,03	70,23	56,86
			$Gnd4	-0,96	1,03	1,56	1,41
			$Gnd5	2,01	-1,94	3,48	2,79
			$Gnd6	-0,31	-0,18	0,39	0,36
			$Gnd7	44,58	44,20	77,49	62,78
			$Gnd8	-1,12	1,21	1,86	1,65
			$Gnd9	4,41	-4,25	9,44	6,12
			$Gnd10	-0,71	-0,42	1,19	0,83
			$Gnd11	58,41	57,91	114,37	82,25
			$Gnd12	-1,85	2,03	3,62	2,74
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	10,90	-10,86	18,97	15,38
			$Gnd2	-0,34	-0,47	0,57	0,58
			172P	1,59	1,03	-64,94	1,89
			172E0.1P	3,26	3,36	-110,73	4,68
			1172E0.1P	1,56	1,19	-68,89	1,96
			$Gnd3	37,78	37,12	65,55	52,96
			$Gnd4	-0,17	0,13	0,26	0,21
			$Gnd5	8,17	-8,14	14,19	11,54
			$Gnd6	-0,33	-0,45	0,55	0,56
			$Gnd7	40,70	40,03	70,61	57,08
			$Gnd8	-0,19	0,15	0,30	0,24
			$Gnd9	9,89	-9,94	19,85	14,02
			$Gnd10	-0,76	-1,05	1,65	1,30
			$Gnd11	52,93	51,88	103,53	74,11
			$Gnd12	-0,45	0,35	0,96	0,57
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,35	-0,33	0,52	0,48
			$Gnd2	-0,25	-0,22	0,33	0,33

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	172P	0,52	0,84	-28,88	0,99
			172E0.1P	0,87	3,21	-66,70	3,33
			1172E0.1P	0,58	0,97	-40,97	1,13
			$Gnd3	19,00	18,92	33,24	26,82
			$Gnd4	-4,27	4,36	7,50	6,11
			$Gnd5	0,30	-0,29	0,44	0,42
			$Gnd6	-0,23	-0,20	0,29	0,30
			$Gnd7	22,27	22,21	38,97	31,45
			$Gnd8	-6,09	6,21	10,72	8,70
			$Gnd9	0,61	-0,58	1,13	0,85
			$Gnd10	-0,45	-0,38	0,72	0,59
			$Gnd11	30,87	30,75	60,82	43,58
			$Gnd12	-5,30	5,44	9,85	7,60
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,66	-0,67	1,05	0,94
			$Gnd2	-0,29	-0,32	0,43	0,43
			172P	0,62	0,75	-24,51	0,97
			172E0.1P	0,94	2,77	-62,04	2,93
			1172E0.1P	0,64	0,87	-35,84	1,08
			$Gnd3	18,33	18,16	32,01	25,80
			$Gnd4	-1,95	1,98	3,39	2,78
			$Gnd5	0,53	-0,54	0,83	0,76
			$Gnd6	-0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd7	21,04	20,90	36,78	29,65
			$Gnd8	-4,02	4,08	7,06	5,72
			$Gnd9	1,13	-1,16	2,21	1,62
			$Gnd10	-0,55	-0,61	1,01	0,82
			$Gnd11	29,19	28,94	57,55	41,11
			$Gnd12	-3,80	3,84	6,92	5,40
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,34	-0,33	0,52	0,48
			$Gnd2	-0,25	-0,22	0,33	0,33
			172P	0,52	0,84	-28,85	0,99
			172E0.1P	0,87	3,21	-66,67	3,32
			1172E0.1P	0,58	0,97	-40,94	1,13
			$Gnd3	18,99	18,91	33,22	26,80
			$Gnd4	-4,27	4,36	7,49	6,10
			$Gnd5	0,30	-0,29	0,44	0,42
			$Gnd6	-0,23	-0,20	0,30	0,31
			$Gnd7	22,26	22,20	38,95	31,43
			$Gnd8	-6,08	6,20	10,71	8,68
			$Gnd9	0,61	-0,58	1,13	0,84
			$Gnd10	-0,46	-0,38	0,73	0,60
			$Gnd11	30,86	30,74	60,80	43,56
			$Gnd12	-5,29	5,43	9,83	7,58
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,66	-0,67	1,05	0,94
			$Gnd2	-0,29	-0,32	0,43	0,43
			172P	0,62	0,75	-24,55	0,97
			172E0.1P	0,95	2,77	-62,07	2,93
			1172E0.1P	0,64	0,87	-35,86	1,08
			$Gnd3	18,37	18,21	32,09	25,87
			$Gnd4	-1,92	1,95	3,34	2,74
			$Gnd5	0,53	-0,54	0,83	0,76
			$Gnd6	-0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd7	21,07	20,94	36,84	29,71
			$Gnd8	-3,99	4,05	7,02	5,69
			$Gnd9	1,13	-1,16	2,22	1,62
			$Gnd10	-0,55	-0,61	1,01	0,82
			$Gnd11	29,23	28,98	57,61	41,16
			$Gnd12	-3,78	3,82	6,89	5,37
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,34	-0,33	0,52	0,48
			$Gnd2	-0,25	-0,22	0,33	0,33
			172P	0,52	0,84	-28,87	0,99
			172E0.1P	0,87	3,21	-66,69	3,33
			1172E0.1P	0,58	0,97	-40,95	1,13
			$Gnd3	19,00	18,92	33,23	26,81
			$Gnd4	-4,27	4,36	7,49	6,11
			$Gnd5	0,30	-0,29	0,44	0,42
			$Gnd6	-0,23	-0,20	0,30	0,30
			$Gnd7	22,26	22,20	38,96	31,44
			$Gnd8	-6,08	6,21	10,71	8,69
			$Gnd9	0,61	-0,58	1,13	0,85
			$Gnd10	-0,46	-0,38	0,72	0,59
			$Gnd11	30,87	30,75	60,81	43,57
			$Gnd12	-5,30	5,43	9,84	7,59
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,66	-0,67	1,05	0,94
			$Gnd2	-0,29	-0,32	0,43	0,43
			172P	0,62	0,75	-24,53	0,97
			172E0.1P	0,95	2,77	-62,05	2,93
			1172E0.1P	0,64	0,87	-35,85	1,08
			$Gnd3	18,35	18,19	32,05	25,83
			$Gnd4	-1,94	1,96	3,36	2,76
			$Gnd5	0,53	-0,54	0,83	0,76
			$Gnd6	-0,27	-0,30	0,39	0,40
			$Gnd7	21,06	20,92	36,81	29,68
			$Gnd8	-4,00	4,06	7,04	5,70
			$Gnd9	1,13	-1,16	2,22	1,62
			$Gnd10	-0,55	-0,61	1,01	0,82
			$Gnd11	29,21	28,96	57,58	41,13
			$Gnd12	-3,79	3,83	6,90	5,38
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,50	-0,47	0,80	0,69
			$Gnd2	-0,18	-0,13	0,20	0,22

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	172P	1,56	1,78	-57,44	2,36
			172E0.1P	1,85	6,28	-136,59	6,55
			1172E0.1P	1,48	1,89	-79,85	2,40
			$Gnd3	48,95	48,56	85,08	68,95
			$Gnd4	-1,46	1,53	2,50	2,12
			$Gnd5	0,27	-0,24	0,40	0,36
			$Gnd6	-0,17	-0,12	0,19	0,21
			$Gnd7	54,40	54,13	94,59	76,75
			$Gnd8	-5,62	5,84	9,96	8,10
			$Gnd9	1,13	-1,06	2,51	1,55
			$Gnd10	-0,36	-0,23	0,50	0,43
			$Gnd11	76,38	75,78	150,42	107,60
			$Gnd12	-3,96	4,16	7,30	5,75
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	6,60	-6,53	11,43	9,28
			$Gnd2	-0,21	-0,26	0,30	0,34
			172P	1,73	1,48	-63,05	2,28
			172E0.1P	2,24	5,30	-125,85	5,76
			1172E0.1P	1,69	1,72	-67,13	2,41
			$Gnd3	46,92	46,28	81,40	65,91
			$Gnd4	-0,25	0,24	0,37	0,34
			$Gnd5	1,41	-1,41	2,34	1,99
			$Gnd6	-0,20	-0,25	0,29	0,32
			$Gnd7	51,05	50,51	88,61	71,81
			$Gnd8	-0,46	0,46	0,75	0,65
			$Gnd9	3,54	-3,54	7,91	5,01
			$Gnd10	-0,43	-0,55	0,80	0,70
			$Gnd11	71,01	70,09	139,84	99,78
			$Gnd12	-0,59	0,56	1,01	0,81
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,50	-0,48	0,81	0,69
			$Gnd2	-0,18	-0,13	0,21	0,22
			172P	1,56	1,78	-57,40	2,36
			172E0.1P	1,86	6,27	-136,52	6,54
			1172E0.1P	1,48	1,89	-79,77	2,40
			$Gnd3	48,94	48,55	85,05	68,93
			$Gnd4	-1,44	1,51	2,45	2,08
			$Gnd5	0,27	-0,24	0,39	0,36
			$Gnd6	-0,17	-0,12	0,19	0,21
			$Gnd7	54,40	54,13	94,58	76,74
			$Gnd8	-5,57	5,79	9,87	8,03
			$Gnd9	1,14	-1,07	2,52	1,56
			$Gnd10	-0,36	-0,24	0,51	0,43
			$Gnd11	76,37	75,77	150,40	107,58
			$Gnd12	-3,92	4,12	7,23	5,69
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	6,70	-6,64	11,62	9,43
			$Gnd2	-0,21	-0,26	0,30	0,33
			172P	1,74	1,48	-63,51	2,28
			172E0.1P	2,26	5,29	-126,14	5,76
			1172E0.1P	1,69	1,72	-67,44	2,41
			$Gnd3	47,07	46,42	81,64	66,11
			$Gnd4	-0,24	0,23	0,36	0,34
			$Gnd5	1,48	-1,48	2,47	2,10
			$Gnd6	-0,20	-0,25	0,28	0,32
			$Gnd7	51,17	50,63	88,82	71,98
			$Gnd8	-0,44	0,43	0,71	0,62
			$Gnd9	3,59	-3,60	8,03	5,08
			$Gnd10	-0,43	-0,55	0,80	0,69
			$Gnd11	71,12	70,20	140,05	99,93
			$Gnd12	-0,57	0,54	0,98	0,78
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,50	-0,47	0,80	0,69
			$Gnd2	-0,18	-0,13	0,20	0,22
			172P	1,56	1,78	-57,42	2,36
			172E0.1P	1,86	6,27	-136,56	6,54
			1172E0.1P	1,48	1,89	-79,81	2,40
			$Gnd3	48,95	48,55	85,07	68,95
			$Gnd4	-1,45	1,52	2,48	2,10
			$Gnd5	0,27	-0,24	0,39	0,36
			$Gnd6	-0,17	-0,12	0,19	0,21
			$Gnd7	54,40	54,13	94,59	76,75
			$Gnd8	-5,59	5,81	9,91	8,06
			$Gnd9	1,14	-1,07	2,51	1,56
			$Gnd10	-0,36	-0,24	0,50	0,43
			$Gnd11	76,38	75,78	150,42	107,59
			$Gnd12	-3,94	4,14	7,26	5,72
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	6,65	-6,59	11,53	9,36
			$Gnd2	-0,21	-0,26	0,30	0,34
			172P	1,74	1,48	-63,29	2,28
			172E0.1P	2,25	5,30	-126,00	5,76
			1172E0.1P	1,69	1,72	-67,29	2,41
			$Gnd3	47,00	46,35	81,52	66,01
			$Gnd4	-0,25	0,23	0,37	0,34
			$Gnd5	1,45	-1,45	2,41	2,04
			$Gnd6	-0,20	-0,25	0,28	0,32
			$Gnd7	51,11	50,57	88,72	71,90
			$Gnd8	-0,45	0,44	0,73	0,63
			$Gnd9	3,57	-3,57	7,97	5,05
			$Gnd10	-0,43	-0,55	0,80	0,70
			$Gnd11	71,07	70,15	139,95	99,86
			$Gnd12	-0,58	0,55	1,00	0,80
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,64	-0,63	1,05	0,90
			$Gnd2	-0,25	-0,22	0,33	0,33

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	172P	0,68	0,77	-28,48	1,03
			172E0.1P	1,08	2,82	-60,01	3,02
			1172E0.1P	0,68	0,87	-37,00	1,11
			$Gnd3	19,40	19,25	33,88	27,33
			$Gnd4	-1,06	1,09	1,77	1,52
			$Gnd5	0,40	-0,39	0,62	0,55
			$Gnd6	-0,24	-0,20	0,30	0,31
			$Gnd7	21,54	21,41	37,64	30,37
			$Gnd8	-2,69	2,75	4,67	3,84
			$Gnd9	0,81	-0,78	1,57	1,13
			$Gnd10	-0,47	-0,40	0,77	0,62
			$Gnd11	28,38	28,20	55,72	40,01
			$Gnd12	-2,62	2,70	4,94	3,76
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	2,48	-2,49	4,26	3,51
			$Gnd2	-0,29	-0,32	0,43	0,43
			172P	0,75	0,66	-29,54	1,00
			172E0.1P	1,17	2,38	-56,18	2,66
			1172E0.1P	0,74	0,77	-32,64	1,07
			$Gnd3	18,63	18,40	32,48	26,18
			$Gnd4	-0,41	0,41	0,65	0,58
			$Gnd5	0,80	-0,82	1,31	1,15
			$Gnd6	-0,28	-0,31	0,41	0,41
			$Gnd7	20,30	20,10	35,43	28,56
			$Gnd8	-0,92	0,93	1,55	1,30
			$Gnd9	1,48	-1,51	2,96	2,11
			$Gnd10	-0,58	-0,64	1,07	0,86
			$Gnd11	26,73	26,42	52,49	37,58
			$Gnd12	-1,35	1,35	2,49	1,91
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,64	-0,63	1,05	0,90
			$Gnd2	-0,25	-0,22	0,33	0,33
			172P	0,68	0,77	-28,46	1,02
			172E0.1P	1,08	2,82	-59,98	3,02
			1172E0.1P	0,68	0,87	-36,97	1,11
			$Gnd3	19,39	19,24	33,86	27,31
			$Gnd4	-1,06	1,09	1,77	1,52
			$Gnd5	0,40	-0,39	0,62	0,55
			$Gnd6	-0,24	-0,21	0,31	0,31
			$Gnd7	21,53	21,40	37,62	30,36
			$Gnd8	-2,68	2,74	4,66	3,83
			$Gnd9	0,81	-0,78	1,56	1,13
			$Gnd10	-0,48	-0,41	0,77	0,63
			$Gnd11	28,37	28,19	55,70	39,99
			$Gnd12	-2,61	2,69	4,92	3,75
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	2,51	-2,52	4,31	3,55
			$Gnd2	-0,29	-0,32	0,43	0,43
			172P	0,75	0,66	-29,65	1,00
			172E0.1P	1,18	2,38	-56,21	2,66
			1172E0.1P	0,74	0,77	-32,68	1,07
			$Gnd3	18,67	18,44	32,55	26,24
			$Gnd4	-0,41	0,41	0,64	0,58
			$Gnd5	0,81	-0,82	1,32	1,15
			$Gnd6	-0,28	-0,30	0,41	0,41
			$Gnd7	20,33	20,13	35,49	28,61
			$Gnd8	-0,90	0,91	1,52	1,28
			$Gnd9	1,48	-1,51	2,97	2,12
			$Gnd10	-0,57	-0,64	1,07	0,86
			$Gnd11	26,76	26,45	52,55	37,63
			$Gnd12	-1,34	1,34	2,46	1,89
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,64	-0,63	1,05	0,90
			$Gnd2	-0,25	-0,22	0,33	0,33
			172P	0,68	0,77	-28,47	1,03
			172E0.1P	1,08	2,82	-59,99	3,02
			1172E0.1P	0,68	0,87	-36,99	1,11
			$Gnd3	19,39	19,25	33,87	27,32
			$Gnd4	-1,06	1,09	1,77	1,52
			$Gnd5	0,40	-0,39	0,62	0,55
			$Gnd6	-0,24	-0,20	0,31	0,31
			$Gnd7	21,53	21,41	37,63	30,36
			$Gnd8	-2,68	2,75	4,67	3,84
			$Gnd9	0,81	-0,78	1,57	1,13
			$Gnd10	-0,48	-0,40	0,77	0,63
			$Gnd11	28,37	28,20	55,71	40,00
			$Gnd12	-2,62	2,70	4,93	3,76
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	2,49	-2,50	4,29	3,53
			$Gnd2	-0,29	-0,32	0,43	0,43
			172P	0,75	0,66	-29,60	1,00
			172E0.1P	1,18	2,38	-56,20	2,66
			1172E0.1P	0,74	0,77	-32,66	1,07
			$Gnd3	18,65	18,42	32,52	26,21
			$Gnd4	-0,41	0,41	0,65	0,58
			$Gnd5	0,81	-0,82	1,31	1,15
			$Gnd6	-0,28	-0,31	0,41	0,41
			$Gnd7	20,31	20,11	35,46	28,59
			$Gnd8	-0,91	0,92	1,54	1,29
			$Gnd9	1,48	-1,51	2,97	2,12
			$Gnd10	-0,58	-0,64	1,07	0,86
			$Gnd11	26,74	26,44	52,52	37,61
			$Gnd12	-1,35	1,34	2,48	1,90
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	0,95	-0,95	1,58	1,35
			$Gnd2	-0,27	-0,26	0,37	0,38

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Grijs	de 3 fasen.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	0,62	0,66	-25,65	0,91
			172E0.1P	0,98	2,42	-54,25	2,62
			1172E0.1P	0,62	0,76	-32,83	0,98
			$Gnd3	17,01	16,85	29,69	23,94
			$Gnd4	-0,74	0,75	1,22	1,06
			$Gnd5	0,51	-0,51	0,80	0,72
			$Gnd6	-0,25	-0,25	0,35	0,36
			$Gnd7	18,75	18,62	32,76	26,42
			$Gnd8	-2,31	2,35	4,01	3,29
			$Gnd9	0,99	-0,99	1,92	1,40
			$Gnd10	-0,51	-0,50	0,88	0,72
			$Gnd11	24,52	24,33	48,09	34,54
			$Gnd12	-2,65	2,70	4,95	3,78
TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	7,51	-7,62	13,23	10,69
			$Gnd2	-4,87	-4,83	8,46	6,86
			172P	0,08	-0,38	-31,79	0,39
			172E0.1P	0,05	-0,34	-29,39	0,34
			1172E0.1P	0,06	-0,36	-30,49	0,36
			$Gnd3	0,48	0,47	0,74	0,67
			$Gnd4	-0,40	0,40	0,61	0,57
			$Gnd5	6,96	-7,06	12,27	9,92
			$Gnd6	-4,64	-4,60	8,05	6,54
			$Gnd7	0,48	0,47	0,74	0,67
			$Gnd8	-0,40	0,41	0,62	0,57
			$Gnd9	6,50	-6,59	11,44	9,25
			$Gnd10	-4,43	-4,39	7,68	6,24
			$Gnd11	0,47	0,47	0,73	0,67
			$Gnd12	-0,41	0,41	0,63	0,58
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	13,04	-13,33	23,02	18,65
			$Gnd2	-12,12	-12,17	21,24	17,18
			172P	0,06	-0,76	-54,13	0,77
			172E0.1P	0,00	-0,71	-50,71	0,71
			1172E0.1P	0,03	-0,74	-52,27	0,74
			$Gnd3	0,52	0,38	0,75	0,64
			$Gnd4	-0,19	0,14	0,29	0,24
			$Gnd5	12,23	-12,50	21,58	17,48
			$Gnd6	-11,84	-11,90	20,75	16,78
			$Gnd7	0,52	0,38	0,75	0,64
			$Gnd8	-0,20	0,14	0,30	0,24
			$Gnd9	11,54	-11,80	20,36	16,51
			$Gnd10	-11,58	-11,64	20,30	16,42
			$Gnd11	0,52	0,38	0,75	0,64
			$Gnd12	-0,20	0,15	0,30	0,25
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	5,89	-5,93	10,42	8,36
			$Gnd2	-7,33	-7,13	12,71	10,23
			172P	-0,11	-0,40	-34,78	0,42
			172E0.1P	-0,16	-0,33	-31,10	0,37
			1172E0.1P	-0,14	-0,37	-32,80	0,39
			$Gnd3	0,81	0,93	1,38	1,23
			$Gnd4	-0,90	0,97	1,46	1,33
			$Gnd5	5,05	-5,07	8,92	7,15
			$Gnd6	-6,99	-6,79	12,11	9,75
			$Gnd7	0,81	0,93	1,38	1,23
			$Gnd8	-0,94	1,00	1,52	1,37
			$Gnd9	4,32	-4,33	7,62	6,11
			$Gnd10	-6,67	-6,47	11,54	9,29
			$Gnd11	0,82	0,93	1,39	1,24
			$Gnd12	-0,97	1,03	1,57	1,42
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	13,77	-14,09	24,34	19,70
			$Gnd2	-10,55	-10,59	18,44	14,95
			172P	0,12	-0,73	-53,00	0,74
			172E0.1P	0,06	-0,69	-50,02	0,69
			1172E0.1P	0,09	-0,71	-51,38	0,71
			$Gnd3	0,41	0,30	0,61	0,51
			$Gnd4	-0,31	0,23	0,46	0,39
			$Gnd5	12,95	-13,26	22,89	18,53
			$Gnd6	-10,42	-10,47	18,23	14,77
			$Gnd7	0,41	0,30	0,61	0,51
			$Gnd8	-0,32	0,23	0,47	0,40
			$Gnd9	12,26	-12,55	21,66	17,54
			$Gnd10	-10,30	-10,35	18,01	14,60
			$Gnd11	0,40	0,30	0,60	0,50
			$Gnd12	-0,32	0,24	0,48	0,40
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	7,30	-7,32	12,87	10,33
			$Gnd2	-4,90	-4,75	8,50	6,83
			172P	0,03	-0,34	-33,47	0,34
			172E0.1P	-0,04	-0,28	-30,02	0,28
			1172E0.1P	-0,01	-0,31	-31,62	0,31
			$Gnd3	0,98	1,06	1,63	1,45
			$Gnd4	-0,83	0,93	1,36	1,24
			$Gnd5	6,41	-6,42	11,30	9,07
			$Gnd6	-4,70	-4,56	8,15	6,55
			$Gnd7	0,97	1,06	1,61	1,44
			$Gnd8	-0,86	0,95	1,42	1,28
			$Gnd9	5,64	-5,63	9,92	7,96
			$Gnd10	-4,51	-4,37	7,81	6,28
			$Gnd11	0,97	1,05	1,60	1,43
			$Gnd12	-0,89	0,98	1,46	1,32
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	13,50	-13,81	23,86	19,31
			$Gnd2	-11,43	-11,48	20,02	16,20

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	172P	0,09	-0,75	-53,88	0,76
			172E0.1P	0,03	-0,71	-50,68	0,71
			1172E0.1P	0,06	-0,73	-52,14	0,73
			$Gnd3	0,46	0,34	0,68	0,58
			$Gnd4	-0,25	0,18	0,38	0,31
			$Gnd5	12,68	-12,97	22,40	18,14
			$Gnd6	-11,24	-11,29	19,67	15,93
			$Gnd7	0,46	0,34	0,68	0,58
			$Gnd8	-0,26	0,19	0,39	0,32
			$Gnd9	11,99	-12,26	21,17	17,15
			$Gnd10	-11,05	-11,11	19,35	15,67
			$Gnd11	0,46	0,34	0,68	0,57
			$Gnd12	-0,26	0,19	0,39	0,33
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	6,58	-6,61	11,62	9,32
			$Gnd2	-6,13	-5,95	10,63	8,54
			172P	-0,04	-0,37	-34,07	0,37
			172E0.1P	-0,10	-0,31	-30,50	0,32
			1172E0.1P	-0,08	-0,34	-32,15	0,35
			$Gnd3	0,89	0,99	1,49	1,33
			$Gnd4	-0,87	0,95	1,41	1,29
			$Gnd5	5,70	-5,72	10,06	8,07
			$Gnd6	-5,86	-5,69	10,16	8,17
			$Gnd7	0,89	0,99	1,49	1,33
			$Gnd8	-0,90	0,98	1,47	1,33
			$Gnd9	4,94	-4,94	8,71	6,99
			$Gnd10	-5,61	-5,44	9,71	7,81
			$Gnd11	0,89	0,99	1,49	1,33
			$Gnd12	-0,93	1,01	1,52	1,37
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	12,60	-12,81	22,25	17,97
			$Gnd2	-6,38	-6,38	11,14	9,02
			172P	0,20	-0,57	-43,66	0,60
			172E0.1P	0,14	-0,51	-40,22	0,53
			1172E0.1P	0,16	-0,54	-41,80	0,56
			$Gnd3	0,41	0,37	0,60	0,55
			$Gnd4	-0,25	0,24	0,36	0,34
			$Gnd5	11,70	-11,89	20,66	16,69
			$Gnd6	-6,18	-6,17	10,78	8,73
			$Gnd7	0,41	0,37	0,60	0,55
			$Gnd8	-0,25	0,24	0,37	0,35
			$Gnd9	10,94	-11,12	19,31	15,60
			$Gnd10	-5,97	-5,97	10,41	8,44
			$Gnd11	0,40	0,37	0,60	0,55
			$Gnd12	-0,26	0,25	0,37	0,36
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	10,53	-10,67	18,60	14,99
			$Gnd2	-4,85	-4,78	8,41	6,81
			172P	0,16	-0,45	-37,86	0,48
			172E0.1P	0,10	-0,39	-34,37	0,41
			1172E0.1P	0,13	-0,42	-35,98	0,44
			$Gnd3	0,56	0,58	0,89	0,80
			$Gnd4	-0,43	0,44	0,65	0,61
			$Gnd5	9,62	-9,74	16,99	13,69
			$Gnd6	-4,64	-4,58	8,05	6,52
			$Gnd7	0,55	0,57	0,88	0,80
			$Gnd8	-0,44	0,45	0,67	0,63
			$Gnd9	8,84	-8,95	15,60	12,58
			$Gnd10	-4,43	-4,37	7,68	6,23
			$Gnd11	0,55	0,57	0,88	0,80
			$Gnd12	-0,45	0,47	0,68	0,65
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	12,59	-12,80	22,24	17,96
			$Gnd2	-6,38	-6,36	11,12	9,01
			172P	0,19	-0,57	-43,61	0,60
			172E0.1P	0,14	-0,51	-40,22	0,53
			1172E0.1P	0,16	-0,54	-41,78	0,56
			$Gnd3	0,37	0,34	0,55	0,51
			$Gnd4	-0,27	0,25	0,38	0,36
			$Gnd5	11,69	-11,89	20,65	16,68
			$Gnd6	-6,19	-6,18	10,78	8,74
			$Gnd7	0,37	0,34	0,55	0,50
			$Gnd8	-0,27	0,25	0,39	0,37
			$Gnd9	10,93	-11,11	19,30	15,59
			$Gnd10	-6,00	-5,98	10,44	8,47
			$Gnd11	0,37	0,34	0,55	0,50
			$Gnd12	-0,28	0,26	0,40	0,38
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	10,73	-10,87	18,95	15,28
			$Gnd2	-4,48	-4,43	7,78	6,30
			172P	0,18	-0,44	-37,67	0,48
			172E0.1P	0,12	-0,39	-34,20	0,40
			1172E0.1P	0,15	-0,41	-35,80	0,44
			$Gnd3	0,59	0,61	0,94	0,85
			$Gnd4	-0,41	0,44	0,63	0,60
			$Gnd5	9,82	-9,94	17,33	13,97
			$Gnd6	-4,29	-4,24	7,44	6,03
			$Gnd7	0,59	0,60	0,94	0,84
			$Gnd8	-0,42	0,45	0,65	0,62
			$Gnd9	9,04	-9,14	15,95	12,86
			$Gnd10	-4,09	-4,04	7,09	5,75
			$Gnd11	0,59	0,60	0,93	0,84
			$Gnd12	-0,44	0,46	0,67	0,63
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	12,61	-12,82	22,28	17,98
			$Gnd2	-6,40	-6,39	11,16	9,05

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	172P	0,20	-0,57	-43,69	0,60
			172E0.1P	0,14	-0,52	-40,28	0,53
			1172E0.1P	0,16	-0,54	-41,85	0,56
			$Gnd3	0,39	0,36	0,57	0,53
			$Gnd4	-0,26	0,24	0,36	0,35
			$Gnd5	11,71	-11,91	20,69	16,70
			$Gnd6	-6,21	-6,20	10,82	8,77
			$Gnd7	0,39	0,35	0,57	0,52
			$Gnd8	-0,26	0,25	0,38	0,36
			$Gnd9	10,95	-11,13	19,33	15,62
			$Gnd10	-6,00	-6,00	10,47	8,49
			$Gnd11	0,39	0,35	0,57	0,52
			$Gnd12	-0,27	0,25	0,38	0,37
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	10,62	-10,76	18,76	15,12
			$Gnd2	-4,66	-4,60	8,08	6,54
			172P	0,17	-0,45	-37,73	0,48
			172E0.1P	0,11	-0,39	-34,26	0,40
			1172E0.1P	0,14	-0,42	-35,86	0,44
			$Gnd3	0,58	0,59	0,92	0,83
			$Gnd4	-0,42	0,44	0,64	0,61
			$Gnd5	9,71	-9,83	17,14	13,82
			$Gnd6	-4,46	-4,40	7,73	6,26
			$Gnd7	0,57	0,59	0,91	0,82
			$Gnd8	-0,43	0,45	0,66	0,63
			$Gnd9	8,93	-9,04	15,75	12,70
			$Gnd10	-4,26	-4,20	7,37	5,98
			$Gnd11	0,57	0,59	0,91	0,82
			$Gnd12	-0,44	0,46	0,68	0,64
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	20,65	-21,08	36,54	29,51
			$Gnd2	-14,19	-14,20	24,87	20,07
			172P	0,19	-0,95	-74,50	0,97
			172E0.1P	0,12	-0,88	-68,82	0,89
			1172E0.1P	0,15	-0,92	-71,40	0,93
			$Gnd3	0,31	0,25	0,43	0,40
			$Gnd4	-0,16	0,14	0,21	0,22
			$Gnd5	19,36	-19,75	34,25	27,66
			$Gnd6	-13,63	-13,65	23,89	19,29
			$Gnd7	0,31	0,26	0,43	0,40
			$Gnd8	-0,17	0,14	0,22	0,22
			$Gnd9	18,26	-18,62	32,30	26,08
			$Gnd10	-13,14	-13,16	23,03	18,60
			$Gnd11	0,32	0,26	0,43	0,41
			$Gnd12	-0,17	0,15	0,23	0,23
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	13,93	-14,15	24,66	19,86
			$Gnd2	-9,62	-9,50	16,77	13,52
			172P	0,07	-0,69	-55,33	0,69
			172E0.1P	0,00	-0,60	-49,36	0,60
			1172E0.1P	0,03	-0,64	-52,10	0,64
			$Gnd3	0,48	0,53	0,77	0,72
			$Gnd4	-0,44	0,47	0,66	0,64
			$Gnd5	12,59	-12,78	22,28	17,94
			$Gnd6	-9,02	-8,91	15,73	12,68
			$Gnd7	0,49	0,54	0,78	0,73
			$Gnd8	-0,45	0,48	0,69	0,66
			$Gnd9	11,43	-11,60	20,23	16,29
			$Gnd10	-8,49	-8,38	14,80	11,93
			$Gnd11	0,50	0,54	0,79	0,74
			$Gnd12	-0,47	0,50	0,71	0,68
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	20,79	-21,22	36,79	29,71
			$Gnd2	-13,71	-13,72	24,02	19,40
			172P	0,21	-0,94	-74,03	0,96
			172E0.1P	0,13	-0,88	-68,58	0,89
			1172E0.1P	0,17	-0,91	-71,06	0,92
			$Gnd3	0,26	0,21	0,36	0,34
			$Gnd4	-0,20	0,16	0,26	0,26
			$Gnd5	19,50	-19,90	34,50	27,86
			$Gnd6	-13,24	-13,25	23,18	18,73
			$Gnd7	0,26	0,22	0,36	0,34
			$Gnd8	-0,20	0,17	0,27	0,26
			$Gnd9	18,40	-18,77	32,55	26,28
			$Gnd10	-12,81	-12,82	22,44	18,13
			$Gnd11	0,26	0,22	0,36	0,34
			$Gnd12	-0,21	0,17	0,27	0,27
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	14,77	-14,98	26,13	21,04
			$Gnd2	-8,21	-8,12	14,32	11,54
			172P	0,14	-0,66	-54,56	0,67
			172E0.1P	0,07	-0,57	-48,70	0,57
			1172E0.1P	0,10	-0,61	-51,39	0,62
			$Gnd3	0,55	0,58	0,86	0,79
			$Gnd4	-0,42	0,46	0,64	0,62
			$Gnd5	13,41	-13,59	23,71	19,09
			$Gnd6	-7,68	-7,59	13,39	10,79
			$Gnd7	0,55	0,58	0,87	0,80
			$Gnd8	-0,43	0,47	0,66	0,64
			$Gnd9	12,23	-12,39	21,62	17,41
			$Gnd10	-7,20	-7,12	12,56	10,12
			$Gnd11	0,56	0,59	0,88	0,81
			$Gnd12	-0,45	0,49	0,69	0,66
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	20,78	-21,21	36,77	29,70
			$Gnd2	-14,02	-14,04	24,57	19,84

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	172P	0,20	-0,95	-74,49	0,97
			172E0.1P	0,13	-0,88	-68,92	0,89
			1172E0.1P	0,16	-0,92	-71,45	0,93
			$Gnd3	0,29	0,23	0,39	0,37
			$Gnd4	-0,18	0,15	0,23	0,23
			$Gnd5	19,49	-19,88	34,48	27,84
			$Gnd6	-13,51	-13,53	23,67	19,12
			$Gnd7	0,29	0,23	0,39	0,37
			$Gnd8	-0,18	0,15	0,24	0,24
			$Gnd9	18,39	-18,75	32,53	26,27
			$Gnd10	-13,06	-13,07	22,88	18,48
			$Gnd11	0,29	0,24	0,40	0,37
			$Gnd12	-0,19	0,16	0,25	0,24
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	14,32	-14,54	25,34	20,40
			$Gnd2	-8,90	-8,79	15,52	12,51
			172P	0,11	-0,67	-54,85	0,68
			172E0.1P	0,03	-0,58	-48,92	0,58
			1172E0.1P	0,07	-0,63	-51,64	0,63
			$Gnd3	0,52	0,55	0,82	0,76
			$Gnd4	-0,43	0,46	0,65	0,63
			$Gnd5	12,96	-13,15	22,93	18,47
			$Gnd6	-8,34	-8,24	14,54	11,72
			$Gnd7	0,52	0,56	0,83	0,77
			$Gnd8	-0,44	0,48	0,68	0,65
			$Gnd9	11,79	-11,95	20,85	16,79
			$Gnd10	-7,84	-7,74	13,66	11,02
			$Gnd11	0,53	0,57	0,84	0,77
			$Gnd12	-0,46	0,49	0,70	0,67
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	9,78	-9,95	17,27	13,96
			$Gnd2	-6,68	-6,66	11,65	9,43
			172P	0,10	-0,51	-40,24	0,52
			172E0.1P	0,06	-0,46	-37,41	0,46
			1172E0.1P	0,08	-0,48	-38,70	0,49
			$Gnd3	0,40	0,37	0,59	0,54
			$Gnd4	-0,28	0,27	0,41	0,39
			$Gnd5	9,15	-9,30	16,13	13,04
			$Gnd6	-6,40	-6,38	11,16	9,04
			$Gnd7	0,40	0,36	0,59	0,54
			$Gnd8	-0,28	0,27	0,42	0,39
			$Gnd9	8,61	-8,75	15,17	12,27
			$Gnd10	-6,15	-6,14	10,72	8,69
			$Gnd11	0,40	0,37	0,59	0,54
			$Gnd12	-0,29	0,28	0,42	0,40
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	7,74	-7,84	13,66	11,02
			$Gnd2	-5,16	-5,08	8,94	7,24
			172P	0,06	-0,39	-34,56	0,39
			172E0.1P	0,02	-0,34	-31,68	0,34
			1172E0.1P	0,04	-0,36	-33,00	0,36
			$Gnd3	0,55	0,57	0,87	0,79
			$Gnd4	-0,49	0,51	0,76	0,70
			$Gnd5	7,09	-7,18	12,50	10,09
			$Gnd6	-4,87	-4,80	8,45	6,84
			$Gnd7	0,55	0,57	0,87	0,79
			$Gnd8	-0,50	0,52	0,77	0,72
			$Gnd9	6,53	-6,61	11,51	9,29
			$Gnd10	-4,62	-4,55	8,00	6,48
			$Gnd11	0,55	0,57	0,87	0,79
			$Gnd12	-0,51	0,52	0,79	0,73
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	9,77	-9,95	17,26	13,94
			$Gnd2	-6,67	-6,65	11,63	9,42
			172P	0,10	-0,51	-40,20	0,52
			172E0.1P	0,06	-0,46	-37,42	0,46
			1172E0.1P	0,08	-0,48	-38,68	0,49
			$Gnd3	0,37	0,34	0,54	0,50
			$Gnd4	-0,30	0,28	0,43	0,41
			$Gnd5	9,14	-9,29	16,12	13,03
			$Gnd6	-6,41	-6,39	11,16	9,05
			$Gnd7	0,37	0,34	0,54	0,50
			$Gnd8	-0,30	0,29	0,44	0,42
			$Gnd9	8,59	-8,74	15,16	12,26
			$Gnd10	-6,17	-6,15	10,75	8,71
			$Gnd11	0,36	0,34	0,54	0,50
			$Gnd12	-0,31	0,29	0,45	0,42
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	7,93	-8,02	13,98	11,28
			$Gnd2	-4,83	-4,76	8,38	6,78
			172P	0,08	-0,38	-34,39	0,39
			172E0.1P	0,04	-0,33	-31,52	0,33
			1172E0.1P	0,06	-0,35	-32,83	0,36
			$Gnd3	0,58	0,60	0,92	0,83
			$Gnd4	-0,47	0,50	0,74	0,69
			$Gnd5	7,27	-7,36	12,82	10,34
			$Gnd6	-4,56	-4,49	7,90	6,40
			$Gnd7	0,58	0,59	0,92	0,83
			$Gnd8	-0,48	0,51	0,76	0,70
			$Gnd9	6,71	-6,78	11,82	9,54
			$Gnd10	-4,31	-4,25	7,47	6,05
			$Gnd11	0,58	0,59	0,92	0,83
			$Gnd12	-0,49	0,52	0,77	0,71
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	9,79	-9,96	17,29	13,97
			$Gnd2	-6,70	-6,67	11,67	9,45

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	172P	0,10	-0,51	-40,27	0,52
			172E0.1P	0,06	-0,46	-37,47	0,46
			1172E0.1P	0,08	-0,48	-38,75	0,49
			$Gnd3	0,38	0,35	0,56	0,52
			$Gnd4	-0,29	0,27	0,42	0,40
			$Gnd5	9,16	-9,31	16,16	13,06
			$Gnd6	-6,42	-6,40	11,19	9,07
			$Gnd7	0,38	0,35	0,56	0,52
			$Gnd8	-0,29	0,28	0,43	0,40
			$Gnd9	8,61	-8,76	15,19	12,28
			$Gnd10	-6,18	-6,16	10,77	8,73
			$Gnd11	0,38	0,35	0,56	0,52
			$Gnd12	-0,30	0,28	0,43	0,41
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	7,82	-7,92	13,80	11,13
			$Gnd2	-4,98	-4,91	8,65	7,00
			172P	0,07	-0,38	-34,44	0,39
			172E0.1P	0,03	-0,33	-31,57	0,33
			1172E0.1P	0,05	-0,36	-32,88	0,36
			$Gnd3	0,57	0,58	0,90	0,81
			$Gnd4	-0,48	0,50	0,75	0,70
			$Gnd5	7,17	-7,26	12,64	10,20
			$Gnd6	-4,71	-4,64	8,16	6,61
			$Gnd7	0,56	0,58	0,90	0,81
			$Gnd8	-0,49	0,51	0,77	0,71
			$Gnd9	6,61	-6,68	11,64	9,40
			$Gnd10	-4,46	-4,39	7,72	6,26
			$Gnd11	0,56	0,58	0,90	0,81
			$Gnd12	-0,50	0,52	0,78	0,72
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	9,64	-9,79	17,02	13,74
			$Gnd2	-6,08	-6,03	10,57	8,56
			172P	0,10	-0,48	-40,55	0,49
			172E0.1P	0,06	-0,42	-37,46	0,43
			1172E0.1P	0,08	-0,45	-38,87	0,46
			$Gnd3	0,44	0,43	0,67	0,62
			$Gnd4	-0,36	0,36	0,54	0,51
			$Gnd5	8,95	-9,09	15,80	12,75
			$Gnd6	-5,76	-5,72	10,02	8,12
			$Gnd7	0,44	0,43	0,67	0,62
			$Gnd8	-0,36	0,37	0,55	0,52
			$Gnd9	8,36	-8,48	14,75	11,91
			$Gnd10	-5,48	-5,44	9,53	7,72
			$Gnd11	0,44	0,43	0,67	0,62
			$Gnd12	-0,37	0,37	0,56	0,53
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	11,48	-11,74	20,25	16,42
			$Gnd2	-11,80	-11,85	20,67	16,72
			172P	0,02	-0,73	-47,88	0,73
			172E0.1P	-0,03	-0,68	-44,87	0,68
			1172E0.1P	-0,01	-0,70	-46,24	0,70
			$Gnd3	0,52	0,39	0,77	0,65
			$Gnd4	-0,21	0,15	0,31	0,26
			$Gnd5	10,74	-10,98	18,94	15,36
			$Gnd6	-11,58	-11,64	20,30	16,42
			$Gnd7	0,52	0,39	0,76	0,65
			$Gnd8	-0,21	0,16	0,32	0,26
			$Gnd9	10,12	-10,35	17,84	14,48
			$Gnd10	-11,38	-11,44	19,94	16,13
			$Gnd11	0,52	0,39	0,76	0,65
			$Gnd12	-0,21	0,16	0,33	0,27
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	4,41	-4,42	7,79	6,24
			$Gnd2	-7,07	-6,87	12,25	9,86
			172P	-0,15	-0,35	-28,95	0,39
			172E0.1P	-0,21	-0,29	-25,68	0,35
			1172E0.1P	-0,18	-0,32	-27,19	0,37
			$Gnd3	0,83	0,94	1,41	1,26
			$Gnd4	-1,01	1,08	1,65	1,48
			$Gnd5	3,65	-3,65	6,43	5,16
			$Gnd6	-6,78	-6,58	11,74	9,45
			$Gnd7	0,83	0,94	1,41	1,25
			$Gnd8	-1,05	1,12	1,72	1,53
			$Gnd9	2,99	-2,98	5,26	4,22
			$Gnd10	-6,50	-6,31	11,25	9,06
			$Gnd11	0,83	0,94	1,41	1,25
			$Gnd12	-1,09	1,15	1,78	1,58
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	12,42	-12,72	21,96	17,78
			$Gnd2	-9,81	-9,86	17,15	13,91
			172P	0,10	-0,68	-46,49	0,69
			172E0.1P	0,04	-0,65	-43,99	0,65
			1172E0.1P	0,07	-0,66	-45,13	0,67
			$Gnd3	0,42	0,32	0,63	0,52
			$Gnd4	-0,33	0,24	0,49	0,41
			$Gnd5	11,68	-11,96	20,64	16,72
			$Gnd6	-9,78	-9,83	17,10	13,87
			$Gnd7	0,42	0,31	0,62	0,52
			$Gnd8	-0,33	0,25	0,50	0,41
			$Gnd9	11,05	-11,31	19,51	15,81
			$Gnd10	-9,74	-9,78	17,02	13,80
			$Gnd11	0,41	0,31	0,62	0,52
			$Gnd12	-0,34	0,25	0,51	0,42
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	5,96	-5,96	10,50	8,43
			$Gnd2	-4,34	-4,20	7,51	6,04

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	172P	0,00	-0,28	-27,43	0,28
			172E0.1P	-0,06	-0,23	-24,42	0,24
			1172E0.1P	-0,03	-0,26	-25,82	0,26
			$Gnd3	1,03	1,11	1,71	1,52
			$Gnd4	-0,90	1,00	1,50	1,35
			$Gnd5	5,15	-5,14	9,06	7,27
			$Gnd6	-4,22	-4,08	7,31	5,87
			$Gnd7	1,01	1,10	1,69	1,50
			$Gnd8	-0,94	1,03	1,55	1,39
			$Gnd9	4,44	-4,42	7,80	6,26
			$Gnd10	-4,09	-3,95	7,08	5,69
			$Gnd11	1,00	1,09	1,67	1,48
			$Gnd12	-0,97	1,06	1,61	1,44
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	12,06	-12,34	21,30	17,26
			$Gnd2	-10,91	-10,96	19,10	15,46
			172P	0,06	-0,71	-47,53	0,71
			172E0.1P	0,00	-0,67	-44,76	0,67
			1172E0.1P	0,03	-0,69	-46,02	0,69
			$Gnd3	0,47	0,35	0,70	0,59
			$Gnd4	-0,27	0,20	0,40	0,33
			$Gnd5	11,31	-11,58	19,97	16,19
			$Gnd6	-10,79	-10,84	18,89	15,30
			$Gnd7	0,47	0,35	0,69	0,59
			$Gnd8	-0,27	0,20	0,41	0,34
			$Gnd9	10,68	-10,93	18,85	15,28
			$Gnd10	-10,67	-10,73	18,68	15,13
			$Gnd11	0,47	0,35	0,69	0,58
			$Gnd12	-0,27	0,21	0,42	0,34
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	5,18	-5,18	9,13	7,32
			$Gnd2	-5,73	-5,55	9,92	7,98
			172P	-0,08	-0,32	-28,14	0,33
			172E0.1P	-0,14	-0,26	-24,99	0,29
			1172E0.1P	-0,11	-0,29	-26,45	0,31
			$Gnd3	0,92	1,02	1,54	1,37
			$Gnd4	-0,96	1,04	1,57	1,41
			$Gnd5	4,38	-4,37	7,71	6,19
			$Gnd6	-5,53	-5,36	9,57	7,70
			$Gnd7	0,91	1,01	1,53	1,36
			$Gnd8	-0,99	1,07	1,63	1,46
			$Gnd9	3,69	-3,67	6,49	5,21
			$Gnd10	-5,33	-5,16	9,22	7,41
			$Gnd11	0,91	1,01	1,52	1,36
			$Gnd12	-1,03	1,11	1,69	1,51
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	10,42	-10,59	18,39	14,86
			$Gnd2	-5,41	-5,40	9,42	7,65
			172P	0,17	-0,48	-35,71	0,51
			172E0.1P	0,11	-0,44	-32,93	0,45
			1172E0.1P	0,14	-0,46	-34,21	0,48
			$Gnd3	0,43	0,40	0,65	0,59
			$Gnd4	-0,27	0,26	0,39	0,38
			$Gnd5	9,67	-9,82	17,05	13,78
			$Gnd6	-5,28	-5,28	9,20	7,47
			$Gnd7	0,43	0,39	0,64	0,58
			$Gnd8	-0,28	0,27	0,40	0,38
			$Gnd9	9,03	-9,17	15,91	12,87
			$Gnd10	-5,14	-5,14	8,95	7,27
			$Gnd11	0,43	0,39	0,64	0,58
			$Gnd12	-0,28	0,27	0,41	0,39
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	8,38	-8,48	14,78	11,92
			$Gnd2	-3,89	-3,82	6,71	5,45
			172P	0,13	-0,36	-30,06	0,38
			172E0.1P	0,07	-0,31	-27,23	0,32
			1172E0.1P	0,10	-0,34	-28,54	0,35
			$Gnd3	0,60	0,62	0,97	0,87
			$Gnd4	-0,47	0,49	0,72	0,68
			$Gnd5	7,61	-7,70	13,42	10,82
			$Gnd6	-3,76	-3,70	6,49	5,27
			$Gnd7	0,60	0,62	0,96	0,86
			$Gnd8	-0,48	0,50	0,74	0,69
			$Gnd9	6,95	-7,03	12,25	9,88
			$Gnd10	-3,61	-3,56	6,24	5,07
			$Gnd11	0,59	0,61	0,95	0,85
			$Gnd12	-0,49	0,51	0,76	0,71
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	10,45	-10,62	18,44	14,90
			$Gnd2	-5,34	-5,33	9,29	7,54
			172P	0,17	-0,48	-35,62	0,51
			172E0.1P	0,11	-0,44	-32,90	0,45
			1172E0.1P	0,14	-0,46	-34,16	0,48
			$Gnd3	0,40	0,37	0,60	0,54
			$Gnd4	-0,29	0,27	0,42	0,40
			$Gnd5	9,69	-9,85	17,10	13,81
			$Gnd6	-5,24	-5,22	9,11	7,40
			$Gnd7	0,39	0,36	0,59	0,54
			$Gnd8	-0,30	0,28	0,43	0,40
			$Gnd9	9,05	-9,19	15,95	12,90
			$Gnd10	-5,11	-5,10	8,89	7,22
			$Gnd11	0,39	0,36	0,58	0,53
			$Gnd12	-0,30	0,28	0,44	0,41
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	8,62	-8,72	15,21	12,26
			$Gnd2	-3,45	-3,40	5,96	4,84

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	172P	0,15	-0,35	-29,84	0,38
			172E0.1P	0,10	-0,30	-27,03	0,32
			1172E0.1P	0,12	-0,32	-28,33	0,35
			$Gnd3	0,65	0,67	1,04	0,93
			$Gnd4	-0,45	0,48	0,71	0,66
			$Gnd5	7,85	-7,93	13,83	11,16
			$Gnd6	-3,34	-3,29	5,77	4,69
			$Gnd7	0,64	0,66	1,03	0,92
			$Gnd8	-0,47	0,49	0,73	0,68
			$Gnd9	7,18	-7,26	12,65	10,21
			$Gnd10	-3,21	-3,16	5,54	4,51
			$Gnd11	0,64	0,65	1,02	0,91
			$Gnd12	-0,48	0,50	0,75	0,69
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	10,45	-10,62	18,45	14,90
			$Gnd2	-5,40	-5,39	9,39	7,63
			172P	0,17	-0,48	-35,72	0,51
			172E0.1P	0,11	-0,44	-32,97	0,45
			1172E0.1P	0,14	-0,46	-34,24	0,48
			$Gnd3	0,41	0,38	0,62	0,56
			$Gnd4	-0,28	0,26	0,40	0,38
			$Gnd5	9,69	-9,85	17,10	13,82
			$Gnd6	-5,28	-5,27	9,19	7,46
			$Gnd7	0,41	0,38	0,61	0,56
			$Gnd8	-0,28	0,27	0,41	0,39
			$Gnd9	9,05	-9,20	15,96	12,90
			$Gnd10	-5,15	-5,14	8,96	7,28
			$Gnd11	0,41	0,37	0,61	0,55
			$Gnd12	-0,29	0,28	0,42	0,40
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	8,49	-8,59	14,98	12,08
			$Gnd2	-3,66	-3,60	6,33	5,14
			172P	0,14	-0,35	-29,92	0,38
			172E0.1P	0,09	-0,31	-27,10	0,32
			1172E0.1P	0,11	-0,33	-28,41	0,35
			$Gnd3	0,63	0,65	1,01	0,90
			$Gnd4	-0,46	0,48	0,72	0,67
			$Gnd5	7,72	-7,81	13,61	10,98
			$Gnd6	-3,54	-3,49	6,12	4,97
			$Gnd7	0,62	0,64	0,99	0,89
			$Gnd8	-0,47	0,50	0,74	0,69
			$Gnd9	7,06	-7,13	12,43	10,03
			$Gnd10	-3,41	-3,35	5,88	4,78
			$Gnd11	0,61	0,63	0,99	0,88
			$Gnd12	-0,49	0,51	0,76	0,70
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	19,08	-19,46	33,75	27,25
			$Gnd2	-13,36	-13,37	23,42	18,91
			172P	0,18	-0,91	-67,53	0,93
			172E0.1P	0,11	-0,85	-62,34	0,86
			1172E0.1P	0,14	-0,88	-64,69	0,89
			$Gnd3	0,32	0,26	0,44	0,41
			$Gnd4	-0,17	0,15	0,22	0,22
			$Gnd5	17,88	-18,23	31,63	25,54
			$Gnd6	-12,88	-12,89	22,57	18,22
			$Gnd7	0,32	0,26	0,44	0,42
			$Gnd8	-0,17	0,15	0,23	0,23
			$Gnd9	16,87	-17,19	29,82	24,08
			$Gnd10	-12,45	-12,46	21,81	17,61
			$Gnd11	0,32	0,27	0,45	0,42
			$Gnd12	-0,18	0,15	0,24	0,24
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	12,38	-12,57	21,91	17,64
			$Gnd2	-8,80	-8,69	15,34	12,37
			172P	0,05	-0,64	-48,46	0,64
			172E0.1P	-0,02	-0,55	-43,00	0,55
			1172E0.1P	0,01	-0,59	-45,51	0,59
			$Gnd3	0,51	0,55	0,81	0,75
			$Gnd4	-0,46	0,49	0,71	0,68
			$Gnd5	11,14	-11,30	19,70	15,86
			$Gnd6	-8,28	-8,17	14,42	11,63
			$Gnd7	0,51	0,56	0,82	0,75
			$Gnd8	-0,48	0,51	0,73	0,70
			$Gnd9	10,06	-10,20	17,79	14,33
			$Gnd10	-7,81	-7,70	13,59	10,96
			$Gnd11	0,52	0,56	0,83	0,76
			$Gnd12	-0,50	0,52	0,76	0,72
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	19,28	-19,68	34,12	27,55
			$Gnd2	-12,76	-12,76	22,34	18,04
			172P	0,20	-0,90	-66,97	0,92
			172E0.1P	0,13	-0,84	-62,04	0,85
			1172E0.1P	0,16	-0,87	-64,28	0,88
			$Gnd3	0,27	0,22	0,37	0,35
			$Gnd4	-0,20	0,17	0,27	0,27
			$Gnd5	18,09	-18,45	32,00	25,84
			$Gnd6	-12,36	-12,37	21,64	17,48
			$Gnd7	0,27	0,22	0,37	0,35
			$Gnd8	-0,21	0,17	0,28	0,27
			$Gnd9	17,07	-17,41	30,20	24,38
			$Gnd10	-12,00	-12,01	21,02	16,98
			$Gnd11	0,27	0,23	0,37	0,35
			$Gnd12	-0,21	0,18	0,29	0,28
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	13,29	-13,47	23,50	18,93
			$Gnd2	-7,26	-7,17	12,65	10,20

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	172P	0,14	-0,60	-47,62	0,61
			172E0.1P	0,06	-0,52	-42,28	0,52
			1172E0.1P	0,09	-0,56	-44,73	0,56
			$Gnd3	0,58	0,61	0,91	0,84
			$Gnd4	-0,44	0,48	0,68	0,65
			$Gnd5	12,02	-12,18	21,25	17,11
			$Gnd6	-6,81	-6,72	11,87	9,57
			$Gnd7	0,58	0,61	0,92	0,84
			$Gnd8	-0,45	0,50	0,71	0,67
			$Gnd9	10,93	-11,06	19,30	15,54
			$Gnd10	-6,40	-6,32	11,15	9,00
			$Gnd11	0,59	0,62	0,93	0,85
			$Gnd12	-0,47	0,51	0,73	0,69
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	19,25	-19,64	34,05	27,50
			$Gnd2	-13,14	-13,14	23,01	18,58
			172P	0,19	-0,91	-67,48	0,93
			172E0.1P	0,12	-0,85	-62,41	0,86
			1172E0.1P	0,15	-0,88	-64,72	0,89
			$Gnd3	0,29	0,24	0,40	0,38
			$Gnd4	-0,19	0,16	0,24	0,24
			$Gnd5	18,05	-18,41	31,92	25,78
			$Gnd6	-12,70	-12,71	22,24	17,97
			$Gnd7	0,30	0,24	0,41	0,38
			$Gnd8	-0,19	0,16	0,25	0,25
			$Gnd9	17,03	-17,36	30,12	24,32
			$Gnd10	-12,31	-12,32	21,56	17,42
			$Gnd11	0,30	0,24	0,41	0,38
			$Gnd12	-0,19	0,16	0,26	0,25
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	12,81	-12,99	22,66	18,24
			$Gnd2	-8,02	-7,92	13,98	11,27
			172P	0,09	-0,62	-47,95	0,62
			172E0.1P	0,02	-0,53	-42,54	0,53
			1172E0.1P	0,05	-0,57	-45,03	0,57
			$Gnd3	0,54	0,58	0,86	0,79
			$Gnd4	-0,45	0,49	0,69	0,66
			$Gnd5	11,55	-11,70	20,42	16,44
			$Gnd6	-7,54	-7,44	13,13	10,59
			$Gnd7	0,55	0,58	0,87	0,80
			$Gnd8	-0,47	0,50	0,72	0,69
			$Gnd9	10,45	-10,59	18,48	14,88
			$Gnd10	-7,10	-7,00	12,37	9,97
			$Gnd11	0,55	0,59	0,88	0,81
			$Gnd12	-0,48	0,52	0,75	0,71
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	7,91	-8,04	13,93	11,28
			$Gnd2	-5,76	-5,75	10,04	8,14
			172P	0,07	-0,43	-32,79	0,44
			172E0.1P	0,04	-0,39	-30,54	0,39
			1172E0.1P	0,06	-0,41	-31,57	0,41
			$Gnd3	0,42	0,39	0,63	0,57
			$Gnd4	-0,31	0,30	0,46	0,43
			$Gnd5	7,39	-7,51	13,02	10,54
			$Gnd6	-5,55	-5,54	9,67	7,84
			$Gnd7	0,42	0,39	0,63	0,57
			$Gnd8	-0,31	0,30	0,46	0,43
			$Gnd9	6,96	-7,07	12,24	9,92
			$Gnd10	-5,36	-5,35	9,33	7,57
			$Gnd11	0,42	0,38	0,63	0,57
			$Gnd12	-0,31	0,30	0,47	0,44
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	5,89	-5,97	10,38	8,39
			$Gnd2	-4,25	-4,18	7,36	5,97
			172P	0,03	-0,30	-27,28	0,31
			172E0.1P	0,00	-0,26	-24,97	0,26
			1172E0.1P	0,02	-0,28	-26,03	0,28
			$Gnd3	0,59	0,61	0,94	0,85
			$Gnd4	-0,54	0,56	0,86	0,78
			$Gnd5	5,37	-5,43	9,44	7,63
			$Gnd6	-4,04	-3,97	6,98	5,67
			$Gnd7	0,58	0,60	0,94	0,84
			$Gnd8	-0,55	0,57	0,87	0,80
			$Gnd9	4,91	-4,97	8,64	6,99
			$Gnd10	-3,84	-3,78	6,64	5,39
			$Gnd11	0,58	0,60	0,93	0,84
			$Gnd12	-0,56	0,58	0,89	0,81
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	7,92	-8,06	13,97	11,30
			$Gnd2	-5,71	-5,68	9,93	8,05
			172P	0,08	-0,43	-32,71	0,43
			172E0.1P	0,04	-0,39	-30,52	0,39
			1172E0.1P	0,06	-0,41	-31,52	0,41
			$Gnd3	0,39	0,36	0,58	0,53
			$Gnd4	-0,33	0,31	0,48	0,45
			$Gnd5	7,41	-7,54	13,05	10,57
			$Gnd6	-5,51	-5,50	9,59	7,78
			$Gnd7	0,39	0,36	0,57	0,52
			$Gnd8	-0,33	0,31	0,49	0,45
			$Gnd9	6,97	-7,09	12,28	9,94
			$Gnd10	-5,34	-5,32	9,28	7,54
			$Gnd11	0,38	0,35	0,57	0,52
			$Gnd12	-0,33	0,32	0,49	0,46
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	6,11	-6,18	10,76	8,69
			$Gnd2	-3,87	-3,81	6,69	5,43

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	172P	0,06	-0,29	-27,08	0,30
			172E0.1P	0,02	-0,25	-24,79	0,25
			1172E0.1P	0,04	-0,27	-25,84	0,27
			$Gnd3	0,63	0,64	1,01	0,90
			$Gnd4	-0,53	0,55	0,84	0,77
			$Gnd5	5,58	-5,64	9,81	7,93
			$Gnd6	-3,67	-3,61	6,34	5,15
			$Gnd7	0,63	0,64	1,00	0,89
			$Gnd8	-0,54	0,56	0,85	0,78
			$Gnd9	5,12	-5,17	9,00	7,28
			$Gnd10	-3,48	-3,43	6,02	4,89
			$Gnd11	0,62	0,64	0,99	0,89
			$Gnd12	-0,54	0,57	0,87	0,79
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	7,93	-8,07	13,98	11,31
			$Gnd2	-5,76	-5,74	10,02	8,13
			172P	0,07	-0,43	-32,81	0,44
			172E0.1P	0,04	-0,39	-30,58	0,39
			1172E0.1P	0,06	-0,41	-31,60	0,41
			$Gnd3	0,40	0,37	0,60	0,55
			$Gnd4	-0,31	0,30	0,47	0,43
			$Gnd5	7,42	-7,54	13,06	10,58
			$Gnd6	-5,55	-5,54	9,67	7,84
			$Gnd7	0,40	0,37	0,60	0,55
			$Gnd8	-0,32	0,30	0,47	0,44
			$Gnd9	6,98	-7,09	12,29	9,95
			$Gnd10	-5,37	-5,36	9,34	7,58
			$Gnd11	0,40	0,37	0,60	0,54
			$Gnd12	-0,32	0,31	0,48	0,45
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	5,99	-6,06	10,55	8,53
			$Gnd2	-4,05	-3,99	7,01	5,69
			172P	0,05	-0,30	-27,15	0,30
			172E0.1P	0,01	-0,26	-24,85	0,26
			1172E0.1P	0,03	-0,28	-25,90	0,28
			$Gnd3	0,61	0,63	0,98	0,88
			$Gnd4	-0,54	0,56	0,85	0,78
			$Gnd5	5,46	-5,52	9,61	7,77
			$Gnd6	-3,85	-3,79	6,65	5,40
			$Gnd7	0,61	0,62	0,97	0,87
			$Gnd8	-0,55	0,57	0,86	0,79
			$Gnd9	5,00	-5,06	8,80	7,11
			$Gnd10	-3,66	-3,60	6,32	5,13
			$Gnd11	0,60	0,62	0,96	0,87
			$Gnd12	-0,55	0,58	0,88	0,80
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	6,87	-6,97	12,10	9,78
			$Gnd2	-4,54	-4,50	7,87	6,39
			172P	0,07	-0,35	-29,27	0,36
			172E0.1P	0,04	-0,31	-27,07	0,31
			1172E0.1P	0,05	-0,33	-28,08	0,33
			$Gnd3	0,49	0,48	0,76	0,69
			$Gnd4	-0,41	0,42	0,63	0,59
			$Gnd5	6,37	-6,46	11,21	9,07
			$Gnd6	-4,33	-4,29	7,50	6,10
			$Gnd7	0,49	0,48	0,76	0,68
			$Gnd8	-0,42	0,42	0,64	0,59
			$Gnd9	5,94	-6,02	10,45	8,46
			$Gnd10	-4,14	-4,10	7,17	5,83
			$Gnd11	0,49	0,48	0,75	0,68
			$Gnd12	-0,42	0,43	0,65	0,60
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	3,34	-3,39	5,84	4,76
			$Gnd2	-11,70	-11,62	20,44	16,49
			172P	-0,32	-0,51	-34,60	0,61
			172E0.1P	-0,36	-0,46	-31,86	0,58
			1172E0.1P	-0,34	-0,49	-33,36	0,60
			$Gnd3	0,31	0,31	0,45	0,44
			$Gnd4	-0,47	0,47	0,73	0,66
			$Gnd5	2,86	-2,90	4,98	4,07
			$Gnd6	-11,44	-11,36	19,98	16,12
			$Gnd7	0,31	0,31	0,45	0,44
			$Gnd8	-0,48	0,48	0,75	0,68
			$Gnd9	2,30	-2,33	3,98	3,27
			$Gnd10	-11,12	-11,05	19,43	15,68
			$Gnd11	0,31	0,31	0,45	0,44
			$Gnd12	-0,50	0,50	0,78	0,70
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	6,18	-6,35	10,85	8,86
			$Gnd2	-21,74	-21,74	38,06	30,74
			172P	-0,50	-0,92	-56,55	1,04
			172E0.1P	-0,55	-0,85	-52,40	1,01
			1172E0.1P	-0,52	-0,89	-54,70	1,03
			$Gnd3	0,42	0,28	0,57	0,50
			$Gnd4	-0,21	0,16	0,33	0,27
			$Gnd5	5,48	-5,63	9,60	7,86
			$Gnd6	-21,34	-21,34	37,37	30,18
			$Gnd7	0,42	0,28	0,57	0,51
			$Gnd8	-0,22	0,17	0,34	0,28
			$Gnd9	4,65	-4,79	8,13	6,67
			$Gnd10	-20,84	-20,84	36,49	29,47
			$Gnd11	0,42	0,29	0,58	0,51
			$Gnd12	-0,23	0,18	0,36	0,29
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	0,33	-0,29	0,54	0,44
			$Gnd2	-17,24	-16,94	30,02	24,17

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	-0,68	-0,58	-41,40	0,89
			172E0.1P	-0,71	-0,49	-42,32	0,86
			1172E0.1P	-0,69	-0,54	-41,82	0,88
			$Gnd3	0,50	0,62	0,85	0,80
			$Gnd4	-1,93	1,98	3,24	2,76
			$Gnd5	0,27	-0,23	0,43	0,35
			$Gnd6	-16,81	-16,52	29,28	23,57
			$Gnd7	0,50	0,63	0,85	0,80
			$Gnd8	-2,60	2,65	4,44	3,71
			$Gnd9	0,24	-0,19	0,38	0,31
			$Gnd10	-16,29	-16,00	28,37	22,84
			$Gnd11	0,50	0,63	0,85	0,81
			$Gnd12	-3,41	3,46	5,86	4,86
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	7,60	-7,84	13,42	10,92
			$Gnd2	-20,00	-19,99	34,98	28,28
			172P	-0,41	-0,88	-56,50	0,98
			172E0.1P	-0,48	-0,83	-52,88	0,96
			1172E0.1P	-0,44	-0,86	-54,89	0,97
			$Gnd3	0,27	0,18	0,39	0,33
			$Gnd4	-0,41	0,32	0,63	0,52
			$Gnd5	6,85	-7,08	12,10	9,85
			$Gnd6	-19,81	-19,80	34,64	28,01
			$Gnd7	0,27	0,18	0,39	0,33
			$Gnd8	-0,43	0,33	0,65	0,54
			$Gnd9	5,96	-6,16	10,51	8,57
			$Gnd10	-19,55	-19,55	34,20	27,65
			$Gnd11	0,27	0,18	0,39	0,33
			$Gnd12	-0,44	0,34	0,67	0,56
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	1,89	-1,82	3,26	2,62
			$Gnd2	-13,69	-13,49	23,92	19,22
			172P	-0,50	-0,51	-36,97	0,72
			172E0.1P	-0,55	-0,45	-35,02	0,71
			1172E0.1P	-0,53	-0,48	-35,59	0,71
			$Gnd3	0,59	0,67	0,93	0,89
			$Gnd4	-1,07	1,17	1,79	1,58
			$Gnd5	1,20	-1,12	2,03	1,64
			$Gnd6	-13,46	-13,26	23,52	18,90
			$Gnd7	0,59	0,67	0,93	0,89
			$Gnd8	-1,19	1,29	2,02	1,76
			$Gnd9	0,71	-0,62	1,15	0,94
			$Gnd10	-13,18	-12,98	23,02	18,50
			$Gnd11	0,58	0,67	0,93	0,89
			$Gnd12	-1,66	1,76	2,83	2,41
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	6,99	-7,21	12,32	10,04
			$Gnd2	-21,26	-21,26	37,20	30,07
			172P	-0,46	-0,91	-57,30	1,02
			172E0.1P	-0,52	-0,85	-53,38	1,00
			1172E0.1P	-0,49	-0,89	-55,56	1,01
			$Gnd3	0,35	0,23	0,48	0,42
			$Gnd4	-0,31	0,24	0,48	0,40
			$Gnd5	6,26	-6,45	11,02	8,99
			$Gnd6	-20,97	-20,97	36,70	29,66
			$Gnd7	0,35	0,23	0,48	0,42
			$Gnd8	-0,32	0,25	0,50	0,41
			$Gnd9	5,38	-5,56	9,46	7,74
			$Gnd10	-20,60	-20,60	36,05	29,13
			$Gnd11	0,35	0,23	0,48	0,42
			$Gnd12	-0,34	0,26	0,52	0,43
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,79	-0,73	1,33	1,07
			$Gnd2	-15,67	-15,41	27,33	21,98
			172P	-0,61	-0,55	-38,56	0,82
			172E0.1P	-0,65	-0,47	-39,01	0,80
			1172E0.1P	-0,62	-0,52	-38,43	0,81
			$Gnd3	0,54	0,65	0,88	0,84
			$Gnd4	-1,33	1,40	2,22	1,93
			$Gnd5	0,51	-0,44	0,83	0,67
			$Gnd6	-15,34	-15,09	26,76	21,52
			$Gnd7	0,54	0,65	0,89	0,85
			$Gnd8	-1,84	1,91	3,12	2,65
			$Gnd9	0,41	-0,34	0,65	0,53
			$Gnd10	-14,94	-14,69	26,05	20,95
			$Gnd11	0,54	0,65	0,89	0,85
			$Gnd12	-2,66	2,73	4,56	3,81
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	6,62	-6,75	11,66	9,45
			$Gnd2	-17,70	-17,64	30,98	24,99
			172P	-0,41	-0,80	-49,90	0,90
			172E0.1P	-0,46	-0,73	-45,55	0,86
			1172E0.1P	-0,43	-0,77	-47,92	0,88
			$Gnd3	0,26	0,23	0,34	0,34
			$Gnd4	-0,30	0,29	0,44	0,41
			$Gnd5	5,82	-5,93	10,24	8,31
			$Gnd6	-17,32	-17,26	30,31	24,45
			$Gnd7	0,26	0,23	0,34	0,34
			$Gnd8	-0,31	0,30	0,46	0,43
			$Gnd9	4,94	-5,04	8,68	7,05
			$Gnd10	-16,83	-16,77	29,45	23,76
			$Gnd11	0,26	0,23	0,35	0,35
			$Gnd12	-0,32	0,31	0,48	0,44
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	4,63	-4,70	8,15	6,60
			$Gnd2	-16,30	-16,16	28,48	22,96

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	172P	-0,46	-0,70	-44,38	0,84
			172E0.1P	-0,51	-0,63	-40,10	0,81
			1172E0.1P	-0,48	-0,67	-42,42	0,82
			$Gnd3	0,30	0,33	0,45	0,45
			$Gnd4	-0,52	0,54	0,82	0,75
			$Gnd5	3,83	-3,89	6,73	5,46
			$Gnd6	-15,92	-15,79	27,82	22,43
			$Gnd7	0,31	0,33	0,46	0,45
			$Gnd8	-0,55	0,56	0,85	0,78
			$Gnd9	2,96	-3,00	5,18	4,21
			$Gnd10	-15,44	-15,31	26,98	21,74
			$Gnd11	0,31	0,33	0,46	0,45
			$Gnd12	-0,57	0,58	0,90	0,82
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	6,62	-6,76	11,68	9,46
			$Gnd2	-17,81	-17,73	31,15	25,13
			172P	-0,41	-0,81	-50,09	0,90
			172E0.1P	-0,47	-0,73	-45,80	0,87
			1172E0.1P	-0,44	-0,77	-48,14	0,89
			$Gnd3	0,22	0,20	0,30	0,30
			$Gnd4	-0,33	0,31	0,48	0,45
			$Gnd5	5,82	-5,94	10,25	8,32
			$Gnd6	-17,45	-17,38	30,52	24,62
			$Gnd7	0,22	0,20	0,30	0,30
			$Gnd8	-0,34	0,32	0,50	0,46
			$Gnd9	4,93	-5,04	8,68	7,05
			$Gnd10	-16,98	-16,91	29,70	23,96
			$Gnd11	0,22	0,20	0,30	0,30
			$Gnd12	-0,35	0,33	0,52	0,48
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	4,95	-5,02	8,71	7,05
			$Gnd2	-15,72	-15,60	27,48	22,14
			172P	-0,43	-0,69	-43,99	0,81
			172E0.1P	-0,48	-0,62	-39,73	0,78
			1172E0.1P	-0,45	-0,66	-42,04	0,80
			$Gnd3	0,33	0,35	0,48	0,48
			$Gnd4	-0,50	0,52	0,79	0,72
			$Gnd5	4,15	-4,19	7,28	5,90
			$Gnd6	-15,36	-15,24	26,85	21,64
			$Gnd7	0,33	0,35	0,48	0,48
			$Gnd8	-0,52	0,54	0,82	0,75
			$Gnd9	3,26	-3,29	5,70	4,64
			$Gnd10	-14,89	-14,78	26,04	20,98
			$Gnd11	0,33	0,35	0,49	0,48
			$Gnd12	-0,54	0,57	0,86	0,79
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	6,64	-6,78	11,71	9,49
			$Gnd2	-17,82	-17,75	31,17	25,15
			172P	-0,41	-0,81	-50,13	0,90
			172E0.1P	-0,46	-0,73	-45,80	0,87
			1172E0.1P	-0,44	-0,77	-48,16	0,89
			$Gnd3	0,24	0,21	0,32	0,32
			$Gnd4	-0,31	0,29	0,46	0,43
			$Gnd5	5,84	-5,96	10,29	8,35
			$Gnd6	-17,45	-17,38	30,52	24,63
			$Gnd7	0,24	0,21	0,32	0,32
			$Gnd8	-0,32	0,30	0,47	0,44
			$Gnd9	4,96	-5,06	8,71	7,08
			$Gnd10	-16,96	-16,90	29,68	23,95
			$Gnd11	0,24	0,21	0,32	0,32
			$Gnd12	-0,33	0,32	0,49	0,46
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	4,76	-4,82	8,37	6,78
			$Gnd2	-16,01	-15,88	27,98	22,55
			172P	-0,44	-0,70	-44,12	0,83
			172E0.1P	-0,50	-0,62	-39,85	0,80
			1172E0.1P	-0,47	-0,66	-42,16	0,81
			$Gnd3	0,32	0,34	0,47	0,47
			$Gnd4	-0,52	0,53	0,80	0,74
			$Gnd5	3,96	-4,00	6,94	5,63
			$Gnd6	-15,64	-15,51	27,34	22,03
			$Gnd7	0,32	0,34	0,47	0,47
			$Gnd8	-0,54	0,55	0,84	0,77
			$Gnd9	3,07	-3,11	5,37	4,37
			$Gnd10	-15,16	-15,05	26,51	21,36
			$Gnd11	0,32	0,34	0,48	0,47
			$Gnd12	-0,56	0,58	0,88	0,80
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	11,26	-11,54	19,93	16,12
			$Gnd2	-27,88	-27,84	48,78	39,40
			172P	-0,52	-1,15	-78,62	1,27
			172E0.1P	-0,60	-1,07	-72,14	1,23
			1172E0.1P	-0,56	-1,12	-75,71	1,25
			$Gnd3	0,23	0,18	0,29	0,29
			$Gnd4	-0,20	0,17	0,27	0,26
			$Gnd5	10,14	-10,39	17,94	14,51
			$Gnd6	-27,28	-27,24	47,73	38,55
			$Gnd7	0,24	0,18	0,29	0,30
			$Gnd8	-0,20	0,18	0,28	0,27
			$Gnd9	8,82	-9,03	15,58	12,62
			$Gnd10	-26,53	-26,50	46,44	37,50
			$Gnd11	0,24	0,18	0,29	0,30
			$Gnd12	-0,21	0,19	0,30	0,28
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	4,93	-5,01	8,70	7,02
			$Gnd2	-23,71	-23,51	41,41	33,39

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	172P	-0,69	-0,92	-60,82	1,15
			172E0.1P	-0,77	-0,82	-54,49	1,12
			1172E0.1P	-0,73	-0,87	-57,94	1,14
			$Gnd3	0,29	0,34	0,44	0,45
			$Gnd4	-0,59	0,61	0,92	0,85
			$Gnd5	3,81	-3,87	6,71	5,43
			$Gnd6	-23,10	-22,90	40,33	32,52
			$Gnd7	0,29	0,35	0,45	0,45
			$Gnd8	-0,63	0,65	0,98	0,90
			$Gnd9	2,52	-2,55	4,42	3,59
			$Gnd10	-22,35	-22,15	39,03	31,47
			$Gnd11	0,30	0,35	0,45	0,46
			$Gnd12	-0,67	0,69	1,07	0,97
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	11,59	-11,90	20,55	16,61
			$Gnd2	-27,59	-27,54	48,25	38,98
			172P	-0,51	-1,15	-78,86	1,25
			172E0.1P	-0,59	-1,07	-72,66	1,22
			1172E0.1P	-0,55	-1,11	-76,09	1,24
			$Gnd3	0,17	0,13	0,21	0,22
			$Gnd4	-0,26	0,22	0,35	0,33
			$Gnd5	10,46	-10,73	18,53	14,98
			$Gnd6	-27,09	-27,04	47,38	38,28
			$Gnd7	0,17	0,14	0,21	0,22
			$Gnd8	-0,26	0,22	0,37	0,35
			$Gnd9	9,11	-9,35	16,13	13,05
			$Gnd10	-26,47	-26,42	46,30	37,40
			$Gnd11	0,18	0,14	0,22	0,22
			$Gnd12	-0,28	0,23	0,39	0,36
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	6,18	-6,26	10,91	8,80
			$Gnd2	-21,67	-21,50	37,88	30,53
			172P	-0,59	-0,89	-59,62	1,07
			172E0.1P	-0,68	-0,79	-53,34	1,04
			1172E0.1P	-0,63	-0,84	-56,77	1,05
			$Gnd3	0,33	0,37	0,48	0,49
			$Gnd4	-0,54	0,58	0,85	0,79
			$Gnd5	5,02	-5,07	8,83	7,14
			$Gnd6	-21,13	-20,97	36,95	29,77
			$Gnd7	0,33	0,37	0,49	0,50
			$Gnd8	-0,57	0,61	0,90	0,83
			$Gnd9	3,66	-3,69	6,42	5,20
			$Gnd10	-20,49	-20,33	35,82	28,86
			$Gnd11	0,34	0,37	0,49	0,50
			$Gnd12	-0,61	0,65	0,97	0,89
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	11,51	-11,81	20,39	16,49
			$Gnd2	-27,97	-27,93	48,93	39,53
			172P	-0,51	-1,16	-79,25	1,27
			172E0.1P	-0,60	-1,08	-72,90	1,24
			1172E0.1P	-0,55	-1,12	-76,41	1,25
			$Gnd3	0,20	0,15	0,25	0,25
			$Gnd4	-0,22	0,19	0,31	0,29
			$Gnd5	10,38	-10,64	18,38	14,86
			$Gnd6	-27,43	-27,38	47,98	38,76
			$Gnd7	0,20	0,16	0,25	0,26
			$Gnd8	-0,23	0,20	0,32	0,30
			$Gnd9	9,04	-9,26	15,99	12,94
			$Gnd10	-26,75	-26,70	46,79	37,79
			$Gnd11	0,21	0,16	0,25	0,26
			$Gnd12	-0,24	0,21	0,34	0,32
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	5,43	-5,51	9,59	7,74
			$Gnd2	-22,73	-22,55	39,72	32,02
			172P	-0,65	-0,90	-60,04	1,11
			172E0.1P	-0,73	-0,80	-53,72	1,09
			1172E0.1P	-0,69	-0,86	-57,17	1,10
			$Gnd3	0,31	0,36	0,47	0,47
			$Gnd4	-0,57	0,60	0,89	0,83
			$Gnd5	4,28	-4,34	7,54	6,09
			$Gnd6	-22,16	-21,98	38,72	31,21
			$Gnd7	0,31	0,36	0,47	0,48
			$Gnd8	-0,60	0,63	0,95	0,87
			$Gnd9	2,95	-2,98	5,17	4,19
			$Gnd10	-21,47	-21,29	37,51	30,24
			$Gnd11	0,32	0,36	0,47	0,48
			$Gnd12	-0,65	0,68	1,03	0,94
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	4,83	-4,93	8,49	6,90
			$Gnd2	-14,45	-14,39	25,28	20,40
			172P	-0,35	-0,65	-43,17	0,74
			172E0.1P	-0,39	-0,59	-39,89	0,71
			1172E0.1P	-0,37	-0,62	-41,69	0,72
			$Gnd3	0,28	0,25	0,38	0,37
			$Gnd4	-0,33	0,32	0,50	0,46
			$Gnd5	4,27	-4,35	7,48	6,09
			$Gnd6	-14,14	-14,09	24,74	19,96
			$Gnd7	0,28	0,25	0,38	0,38
			$Gnd8	-0,34	0,33	0,51	0,47
			$Gnd9	3,60	-3,67	6,29	5,14
			$Gnd10	-13,76	-13,71	24,08	19,43
			$Gnd11	0,28	0,25	0,38	0,38
			$Gnd12	-0,35	0,34	0,53	0,49
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	2,89	-2,92	5,05	4,11
			$Gnd2	-13,05	-12,93	22,79	18,37

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	172P	-0,40	-0,54	-37,80	0,67
			172E0.1P	-0,44	-0,48	-34,61	0,65
			1172E0.1P	-0,42	-0,51	-36,35	0,66
			$Gnd3	0,34	0,36	0,51	0,49
			$Gnd4	-0,59	0,61	0,94	0,85
			$Gnd5	2,32	-2,35	4,04	3,30
			$Gnd6	-12,74	-12,62	22,25	17,94
			$Gnd7	0,34	0,36	0,51	0,49
			$Gnd8	-0,61	0,63	0,97	0,88
			$Gnd9	1,67	-1,68	2,88	2,37
			$Gnd10	-12,37	-12,26	21,60	17,41
			$Gnd11	0,34	0,36	0,51	0,50
			$Gnd12	-0,64	0,66	1,02	0,92
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	4,83	-4,94	8,50	6,91
			$Gnd2	-14,56	-14,49	25,45	20,54
			172P	-0,35	-0,65	-43,35	0,74
			172E0.1P	-0,39	-0,59	-40,13	0,71
			1172E0.1P	-0,37	-0,63	-41,90	0,73
			$Gnd3	0,24	0,22	0,33	0,33
			$Gnd4	-0,36	0,34	0,54	0,50
			$Gnd5	4,26	-4,36	7,48	6,10
			$Gnd6	-14,26	-14,20	24,94	20,13
			$Gnd7	0,24	0,22	0,33	0,33
			$Gnd8	-0,37	0,35	0,56	0,51
			$Gnd9	3,59	-3,67	6,29	5,14
			$Gnd10	-13,91	-13,85	24,32	19,62
			$Gnd11	0,24	0,22	0,33	0,33
			$Gnd12	-0,38	0,36	0,58	0,53
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	3,19	-3,21	5,57	4,53
			$Gnd2	-12,51	-12,40	21,85	17,61
			172P	-0,37	-0,53	-37,42	0,65
			172E0.1P	-0,41	-0,47	-34,24	0,62
			1172E0.1P	-0,39	-0,50	-35,98	0,63
			$Gnd3	0,36	0,38	0,54	0,53
			$Gnd4	-0,57	0,59	0,90	0,82
			$Gnd5	2,61	-2,63	4,54	3,70
			$Gnd6	-12,22	-12,11	21,34	17,20
			$Gnd7	0,36	0,38	0,54	0,53
			$Gnd8	-0,58	0,61	0,93	0,84
			$Gnd9	1,94	-1,95	3,35	2,75
			$Gnd10	-11,86	-11,76	20,73	16,70
			$Gnd11	0,36	0,38	0,54	0,53
			$Gnd12	-0,61	0,63	0,98	0,88
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	4,86	-4,96	8,54	6,94
			$Gnd2	-14,56	-14,50	25,47	20,55
			172P	-0,35	-0,65	-43,38	0,74
			172E0.1P	-0,39	-0,60	-40,13	0,71
			1172E0.1P	-0,37	-0,63	-41,92	0,73
			$Gnd3	0,26	0,23	0,35	0,35
			$Gnd4	-0,34	0,33	0,51	0,47
			$Gnd5	4,29	-4,37	7,52	6,13
			$Gnd6	-14,26	-14,20	24,94	20,13
			$Gnd7	0,26	0,23	0,35	0,35
			$Gnd8	-0,35	0,34	0,53	0,49
			$Gnd9	3,62	-3,69	6,33	5,17
			$Gnd10	-13,89	-13,84	24,30	19,61
			$Gnd11	0,26	0,23	0,36	0,35
			$Gnd12	-0,36	0,35	0,55	0,50
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	3,00	-3,03	5,25	4,27
			$Gnd2	-12,78	-12,66	22,32	17,99
			172P	-0,38	-0,54	-37,54	0,66
			172E0.1P	-0,42	-0,47	-34,36	0,64
			1172E0.1P	-0,40	-0,51	-36,10	0,65
			$Gnd3	0,35	0,37	0,53	0,51
			$Gnd4	-0,58	0,60	0,92	0,84
			$Gnd5	2,43	-2,45	4,23	3,45
			$Gnd6	-12,48	-12,36	21,79	17,57
			$Gnd7	0,35	0,37	0,53	0,51
			$Gnd8	-0,60	0,62	0,96	0,86
			$Gnd9	1,77	-1,78	3,05	2,51
			$Gnd10	-12,12	-12,01	21,16	17,06
			$Gnd11	0,35	0,38	0,53	0,51
			$Gnd12	-0,63	0,65	1,01	0,90
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	4,45	-4,52	7,81	6,34
			$Gnd2	-14,35	-14,25	25,08	20,22
			172P	-0,37	-0,63	-43,78	0,73
			172E0.1P	-0,41	-0,57	-40,30	0,70
			1172E0.1P	-0,39	-0,60	-42,21	0,72
			$Gnd3	0,28	0,28	0,40	0,40
			$Gnd4	-0,43	0,43	0,66	0,61
			$Gnd5	3,84	-3,90	6,72	5,47
			$Gnd6	-14,02	-13,93	24,51	19,76
			$Gnd7	0,29	0,28	0,41	0,40
			$Gnd8	-0,44	0,44	0,68	0,63
			$Gnd9	3,12	-3,17	5,45	4,44
			$Gnd10	-13,62	-13,54	23,81	19,20
			$Gnd11	0,29	0,28	0,41	0,40
			$Gnd12	-0,46	0,46	0,71	0,65
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	5,00	-5,15	8,75	7,18
			$Gnd2	-20,87	-20,85	36,52	29,50

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,51	-0,88	-50,18	1,01
			172E0.1P	-0,56	-0,81	-46,44	0,99
			1172E0.1P	-0,54	-0,85	-48,51	1,00
			$Gnd3	0,42	0,29	0,58	0,51
			$Gnd4	-0,23	0,18	0,36	0,29
			$Gnd5	4,37	-4,51	7,63	6,28
			$Gnd6	-20,50	-20,49	35,89	28,99
			$Gnd7	0,42	0,29	0,59	0,52
			$Gnd8	-0,24	0,19	0,37	0,30
			$Gnd9	3,63	-3,75	6,31	5,22
			$Gnd10	-20,04	-20,03	35,08	28,33
			$Gnd11	0,43	0,29	0,59	0,52
			$Gnd12	-0,25	0,20	0,40	0,32
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,26	-0,22	0,41	0,34
			$Gnd2	-16,35	-16,04	28,45	22,90
			172P	-0,69	-0,52	-38,93	0,86
			172E0.1P	-0,71	-0,43	-39,83	0,83
			1172E0.1P	-0,70	-0,48	-39,38	0,85
			$Gnd3	0,51	0,64	0,87	0,82
			$Gnd4	-3,05	3,10	5,23	4,35
			$Gnd5	0,23	-0,19	0,37	0,30
			$Gnd6	-15,95	-15,65	27,76	22,34
			$Gnd7	0,51	0,64	0,87	0,82
			$Gnd8	-3,69	3,74	6,35	5,25
			$Gnd9	0,22	-0,17	0,34	0,28
			$Gnd10	-15,46	-15,17	26,90	21,65
			$Gnd11	0,51	0,64	0,87	0,82
			$Gnd12	-4,42	4,47	7,64	6,28
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	6,84	-7,06	12,07	9,83
			$Gnd2	-18,52	-18,51	32,39	26,19
			172P	-0,40	-0,83	-49,90	0,92
			172E0.1P	-0,46	-0,78	-46,75	0,91
			1172E0.1P	-0,43	-0,81	-48,51	0,91
			$Gnd3	0,28	0,19	0,40	0,34
			$Gnd4	-0,43	0,34	0,66	0,55
			$Gnd5	6,15	-6,36	10,85	8,84
			$Gnd6	-18,40	-18,40	32,18	26,02
			$Gnd7	0,28	0,19	0,40	0,34
			$Gnd8	-0,44	0,35	0,68	0,56
			$Gnd9	5,33	-5,52	9,38	7,67
			$Gnd10	-18,23	-18,23	31,89	25,78
			$Gnd11	0,28	0,19	0,40	0,34
			$Gnd12	-0,46	0,36	0,70	0,58
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	1,21	-1,13	2,04	1,65
			$Gnd2	-12,36	-12,16	21,58	17,34
			172P	-0,48	-0,45	-31,01	0,66
			172E0.1P	-0,54	-0,39	-31,07	0,66
			1172E0.1P	-0,51	-0,42	-30,56	0,66
			$Gnd3	0,61	0,70	0,97	0,93
			$Gnd4	-1,23	1,33	2,07	1,81
			$Gnd5	0,78	-0,69	1,28	1,04
			$Gnd6	-12,20	-12,00	21,30	17,11
			$Gnd7	0,61	0,69	0,97	0,92
			$Gnd8	-1,56	1,66	2,66	2,28
			$Gnd9	0,59	-0,50	0,95	0,78
			$Gnd10	-11,99	-11,79	20,93	16,82
			$Gnd11	0,61	0,69	0,97	0,92
			$Gnd12	-2,26	2,36	3,89	3,26
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	6,04	-6,23	10,62	8,67
			$Gnd2	-20,12	-20,11	35,21	28,45
			172P	-0,46	-0,87	-50,89	0,98
			172E0.1P	-0,52	-0,81	-47,39	0,96
			1172E0.1P	-0,49	-0,84	-49,33	0,98
			$Gnd3	0,35	0,24	0,50	0,43
			$Gnd4	-0,33	0,26	0,51	0,42
			$Gnd5	5,36	-5,54	9,42	7,71
			$Gnd6	-19,89	-19,88	34,80	28,12
			$Gnd7	0,35	0,24	0,50	0,43
			$Gnd8	-0,34	0,27	0,53	0,44
			$Gnd9	4,57	-4,72	8,00	6,57
			$Gnd10	-19,57	-19,57	34,25	27,68
			$Gnd11	0,35	0,24	0,50	0,43
			$Gnd12	-0,36	0,28	0,56	0,45
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,49	-0,42	0,80	0,65
			$Gnd2	-14,60	-14,34	25,45	20,47
			172P	-0,60	-0,49	-34,66	0,78
			172E0.1P	-0,64	-0,41	-35,94	0,76
			1172E0.1P	-0,62	-0,46	-35,23	0,77
			$Gnd3	0,56	0,67	0,91	0,87
			$Gnd4	-2,04	2,12	3,48	2,94
			$Gnd5	0,41	-0,35	0,67	0,54
			$Gnd6	-14,32	-14,07	24,96	20,07
			$Gnd7	0,56	0,67	0,91	0,87
			$Gnd8	-2,70	2,77	4,63	3,87
			$Gnd9	0,37	-0,30	0,59	0,48
			$Gnd10	-13,97	-13,72	24,35	19,58
			$Gnd11	0,56	0,67	0,91	0,87
			$Gnd12	-3,49	3,56	6,03	4,99
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	5,32	-5,42	9,35	7,60
			$Gnd2	-15,57	-15,51	27,24	21,98

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,38	-0,71	-41,70	0,81
			172E0.1P	-0,43	-0,64	-38,02	0,77
			1172E0.1P	-0,40	-0,68	-40,02	0,79
			$Gnd3	0,27	0,24	0,37	0,36
			$Gnd4	-0,32	0,31	0,48	0,45
			$Gnd5	4,64	-4,73	8,14	6,62
			$Gnd6	-15,25	-15,19	26,68	21,52
			$Gnd7	0,27	0,24	0,37	0,36
			$Gnd8	-0,33	0,32	0,50	0,46
			$Gnd9	3,90	-3,97	6,82	5,57
			$Gnd10	-14,82	-14,77	25,94	20,92
			$Gnd11	0,27	0,24	0,37	0,37
			$Gnd12	-0,34	0,33	0,52	0,48
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	3,36	-3,40	5,89	4,78
			$Gnd2	-14,18	-14,05	24,76	19,96
			172P	-0,43	-0,60	-36,29	0,74
			172E0.1P	-0,48	-0,53	-32,70	0,72
			1172E0.1P	-0,46	-0,57	-34,64	0,73
			$Gnd3	0,32	0,35	0,49	0,48
			$Gnd4	-0,57	0,59	0,90	0,82
			$Gnd5	2,68	-2,71	4,67	3,81
			$Gnd6	-13,86	-13,74	24,21	19,52
			$Gnd7	0,33	0,35	0,49	0,48
			$Gnd8	-0,60	0,61	0,94	0,85
			$Gnd9	1,94	-1,96	3,37	2,76
			$Gnd10	-13,45	-13,33	23,49	18,93
			$Gnd11	0,33	0,35	0,49	0,48
			$Gnd12	-0,63	0,64	0,99	0,89
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	5,38	-5,49	9,47	7,69
			$Gnd2	-15,60	-15,53	27,28	22,01
			172P	-0,38	-0,71	-41,87	0,81
			172E0.1P	-0,43	-0,65	-38,25	0,78
			1172E0.1P	-0,41	-0,68	-40,21	0,79
			$Gnd3	0,24	0,21	0,32	0,32
			$Gnd4	-0,35	0,33	0,52	0,48
			$Gnd5	4,69	-4,79	8,24	6,70
			$Gnd6	-15,31	-15,24	26,77	21,60
			$Gnd7	0,24	0,21	0,32	0,32
			$Gnd8	-0,36	0,34	0,54	0,50
			$Gnd9	3,94	-4,03	6,91	5,64
			$Gnd10	-14,91	-14,85	26,08	21,05
			$Gnd11	0,24	0,21	0,32	0,32
			$Gnd12	-0,38	0,35	0,56	0,52
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	3,75	-3,79	6,58	5,34
			$Gnd2	-13,48	-13,36	23,56	18,98
			172P	-0,39	-0,59	-35,84	0,71
			172E0.1P	-0,44	-0,52	-32,27	0,68
			1172E0.1P	-0,42	-0,56	-34,20	0,70
			$Gnd3	0,35	0,37	0,52	0,51
			$Gnd4	-0,54	0,57	0,86	0,79
			$Gnd5	3,06	-3,09	5,34	4,35
			$Gnd6	-13,19	-13,08	23,05	18,57
			$Gnd7	0,35	0,37	0,52	0,51
			$Gnd8	-0,57	0,59	0,90	0,82
			$Gnd9	2,31	-2,32	4,01	3,28
			$Gnd10	-12,80	-12,70	22,38	18,03
			$Gnd11	0,35	0,37	0,53	0,51
			$Gnd12	-0,59	0,61	0,95	0,85
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	5,37	-5,48	9,45	7,67
			$Gnd2	-15,66	-15,59	27,39	22,10
			172P	-0,38	-0,71	-41,93	0,81
			172E0.1P	-0,43	-0,65	-38,27	0,78
			1172E0.1P	-0,41	-0,68	-40,26	0,80
			$Gnd3	0,25	0,22	0,34	0,34
			$Gnd4	-0,33	0,32	0,50	0,46
			$Gnd5	4,68	-4,78	8,23	6,69
			$Gnd6	-15,35	-15,29	26,85	21,66
			$Gnd7	0,25	0,22	0,34	0,34
			$Gnd8	-0,34	0,33	0,52	0,47
			$Gnd9	3,94	-4,02	6,90	5,63
			$Gnd10	-14,94	-14,88	26,14	21,09
			$Gnd11	0,25	0,23	0,34	0,34
			$Gnd12	-0,36	0,34	0,54	0,49
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	3,52	-3,56	6,17	5,01
			$Gnd2	-13,84	-13,72	24,18	19,48
			172P	-0,42	-0,60	-36,01	0,73
			172E0.1P	-0,46	-0,53	-32,43	0,70
			1172E0.1P	-0,44	-0,56	-34,36	0,72
			$Gnd3	0,34	0,36	0,51	0,50
			$Gnd4	-0,56	0,58	0,89	0,81
			$Gnd5	2,83	-2,86	4,94	4,02
			$Gnd6	-13,54	-13,42	23,65	19,06
			$Gnd7	0,34	0,36	0,51	0,50
			$Gnd8	-0,58	0,60	0,93	0,84
			$Gnd9	2,09	-2,10	3,62	2,97
			$Gnd10	-13,14	-13,02	22,96	18,50
			$Gnd11	0,34	0,36	0,51	0,50
			$Gnd12	-0,61	0,63	0,98	0,88
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	10,26	-10,51	18,16	14,69
			$Gnd2	-26,39	-26,35	46,18	37,29

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,51	-1,11	-71,66	1,23
			172E0.1P	-0,59	-1,03	-65,65	1,19
			1172E0.1P	-0,55	-1,08	-68,96	1,21
			$Gnd3	0,24	0,18	0,30	0,30
			$Gnd4	-0,20	0,18	0,28	0,27
			$Gnd5	9,23	-9,45	16,31	13,21
			$Gnd6	-25,84	-25,79	45,21	36,51
			$Gnd7	0,24	0,18	0,30	0,30
			$Gnd8	-0,21	0,19	0,30	0,28
			$Gnd9	8,01	-8,20	14,14	11,46
			$Gnd10	-25,14	-25,10	44,00	35,53
			$Gnd11	0,24	0,19	0,30	0,31
			$Gnd12	-0,22	0,20	0,31	0,30
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	3,96	-4,02	6,98	5,64
			$Gnd2	-22,24	-22,03	38,83	31,30
			172P	-0,69	-0,87	-53,99	1,10
			172E0.1P	-0,76	-0,76	-48,17	1,08
			1172E0.1P	-0,72	-0,82	-51,33	1,09
			$Gnd3	0,30	0,35	0,46	0,46
			$Gnd4	-0,63	0,65	0,99	0,91
			$Gnd5	2,93	-2,97	5,14	4,17
			$Gnd6	-21,66	-21,46	37,83	30,50
			$Gnd7	0,30	0,35	0,46	0,47
			$Gnd8	-0,67	0,69	1,06	0,96
			$Gnd9	1,75	-1,76	3,04	2,49
			$Gnd10	-20,97	-20,77	36,61	29,51
			$Gnd11	0,31	0,36	0,47	0,47
			$Gnd12	-0,72	0,74	1,16	1,04
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	10,72	-10,99	18,99	15,35
			$Gnd2	-25,94	-25,88	45,37	36,64
			172P	-0,49	-1,11	-71,84	1,21
			172E0.1P	-0,57	-1,03	-66,14	1,18
			1172E0.1P	-0,53	-1,07	-69,29	1,20
			$Gnd3	0,18	0,14	0,22	0,23
			$Gnd4	-0,26	0,22	0,37	0,35
			$Gnd5	9,66	-9,91	17,11	13,84
			$Gnd6	-25,49	-25,44	44,59	36,02
			$Gnd7	0,18	0,14	0,22	0,23
			$Gnd8	-0,27	0,23	0,38	0,36
			$Gnd9	8,41	-8,62	14,88	12,04
			$Gnd10	-24,94	-24,89	43,62	35,23
			$Gnd11	0,18	0,14	0,22	0,23
			$Gnd12	-0,28	0,24	0,40	0,37
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	5,34	-5,40	9,41	7,59
			$Gnd2	-20,00	-19,84	34,96	28,17
			172P	-0,57	-0,83	-52,68	1,01
			172E0.1P	-0,65	-0,73	-46,92	0,98
			1172E0.1P	-0,61	-0,79	-50,06	0,99
			$Gnd3	0,34	0,38	0,51	0,51
			$Gnd4	-0,56	0,60	0,90	0,83
			$Gnd5	4,25	-4,29	7,47	6,04
			$Gnd6	-19,52	-19,37	34,13	27,50
			$Gnd7	0,35	0,38	0,51	0,51
			$Gnd8	-0,60	0,64	0,95	0,87
			$Gnd9	3,00	-3,01	5,23	4,24
			$Gnd10	-18,95	-18,79	33,12	26,68
			$Gnd11	0,35	0,38	0,51	0,52
			$Gnd12	-0,64	0,68	1,03	0,93
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	10,57	-10,84	18,73	15,14
			$Gnd2	-26,42	-26,37	46,22	37,33
			172P	-0,51	-1,12	-72,29	1,23
			172E0.1P	-0,59	-1,04	-66,41	1,19
			1172E0.1P	-0,54	-1,08	-69,66	1,21
			$Gnd3	0,21	0,16	0,26	0,26
			$Gnd4	-0,23	0,20	0,32	0,30
			$Gnd5	9,52	-9,76	16,85	13,63
			$Gnd6	-25,93	-25,88	45,36	36,63
			$Gnd7	0,21	0,16	0,26	0,26
			$Gnd8	-0,24	0,21	0,33	0,31
			$Gnd9	8,28	-8,48	14,63	11,85
			$Gnd10	-25,30	-25,26	44,27	35,75
			$Gnd11	0,21	0,16	0,26	0,26
			$Gnd12	-0,25	0,22	0,35	0,33
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	4,52	-4,58	7,97	6,44
			$Gnd2	-21,18	-21,00	37,01	29,83
			172P	-0,64	-0,85	-53,18	1,06
			172E0.1P	-0,72	-0,75	-47,37	1,04
			1172E0.1P	-0,67	-0,80	-50,53	1,05
			$Gnd3	0,32	0,37	0,48	0,49
			$Gnd4	-0,60	0,63	0,95	0,87
			$Gnd5	3,46	-3,49	6,07	4,91
			$Gnd6	-20,66	-20,48	36,10	29,09
			$Gnd7	0,33	0,37	0,49	0,49
			$Gnd8	-0,64	0,67	1,02	0,92
			$Gnd9	2,23	-2,24	3,88	3,16
			$Gnd10	-20,03	-19,85	35,00	28,20
			$Gnd11	0,33	0,37	0,49	0,50
			$Gnd12	-0,69	0,72	1,10	1,00
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	3,81	-3,88	6,67	5,44
			$Gnd2	-12,31	-12,25	21,52	17,37

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,31	-0,56	-35,34	0,64
			172E0.1P	-0,34	-0,50	-32,69	0,61
			1172E0.1P	-0,33	-0,53	-34,14	0,62
			$Gnd3	0,30	0,27	0,41	0,40
			$Gnd4	-0,36	0,35	0,54	0,50
			$Gnd5	3,35	-3,42	5,85	4,79
			$Gnd6	-12,05	-12,00	21,07	17,01
			$Gnd7	0,30	0,27	0,41	0,40
			$Gnd8	-0,36	0,35	0,56	0,51
			$Gnd9	2,82	-2,87	4,90	4,02
			$Gnd10	-11,74	-11,69	20,52	16,57
			$Gnd11	0,30	0,27	0,42	0,40
			$Gnd12	-0,37	0,36	0,58	0,52
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	1,90	-1,92	3,29	2,70
			$Gnd2	-10,92	-10,80	19,05	15,36
			172P	-0,36	-0,44	-30,13	0,57
			172E0.1P	-0,39	-0,39	-27,69	0,55
			1172E0.1P	-0,38	-0,42	-28,98	0,56
			$Gnd3	0,36	0,39	0,55	0,53
			$Gnd4	-0,65	0,67	1,05	0,94
			$Gnd5	1,45	-1,46	2,49	2,05
			$Gnd6	-10,67	-10,55	18,61	15,00
			$Gnd7	0,36	0,39	0,55	0,53
			$Gnd8	-0,68	0,69	1,09	0,97
			$Gnd9	0,95	-0,95	1,60	1,35
			$Gnd10	-10,36	-10,25	18,08	14,58
			$Gnd11	0,36	0,39	0,55	0,53
			$Gnd12	-0,74	0,75	1,19	1,05
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	3,86	-3,94	6,77	5,52
			$Gnd2	-12,34	-12,28	21,57	17,41
			172P	-0,31	-0,56	-35,50	0,64
			172E0.1P	-0,35	-0,51	-32,91	0,62
			1172E0.1P	-0,33	-0,53	-34,33	0,63
			$Gnd3	0,26	0,24	0,36	0,35
			$Gnd4	-0,39	0,37	0,59	0,53
			$Gnd5	3,40	-3,47	5,94	4,86
			$Gnd6	-12,11	-12,05	21,16	17,09
			$Gnd7	0,26	0,24	0,36	0,35
			$Gnd8	-0,40	0,38	0,60	0,55
			$Gnd9	2,85	-2,92	4,97	4,08
			$Gnd10	-11,83	-11,78	20,67	16,69
			$Gnd11	0,26	0,24	0,36	0,35
			$Gnd12	-0,41	0,39	0,62	0,56
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	2,25	-2,26	3,91	3,19
			$Gnd2	-10,28	-10,18	17,94	14,46
			172P	-0,33	-0,43	-29,69	0,54
			172E0.1P	-0,36	-0,38	-27,20	0,52
			1172E0.1P	-0,34	-0,40	-28,54	0,53
			$Gnd3	0,39	0,41	0,59	0,57
			$Gnd4	-0,62	0,64	0,99	0,89
			$Gnd5	1,79	-1,79	3,07	2,53
			$Gnd6	-10,05	-9,95	17,54	14,14
			$Gnd7	0,39	0,41	0,59	0,57
			$Gnd8	-0,64	0,66	1,03	0,92
			$Gnd9	1,26	-1,25	2,13	1,77
			$Gnd10	-9,77	-9,68	17,06	13,75
			$Gnd11	0,39	0,41	0,59	0,57
			$Gnd12	-0,68	0,70	1,10	0,98
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	3,86	-3,94	6,76	5,51
			$Gnd2	-12,39	-12,34	21,66	17,49
			172P	-0,31	-0,56	-35,56	0,64
			172E0.1P	-0,35	-0,51	-32,93	0,62
			1172E0.1P	-0,33	-0,54	-34,37	0,63
			$Gnd3	0,28	0,25	0,38	0,37
			$Gnd4	-0,37	0,35	0,56	0,51
			$Gnd5	3,40	-3,47	5,93	4,85
			$Gnd6	-12,15	-12,10	21,24	17,15
			$Gnd7	0,28	0,25	0,38	0,37
			$Gnd8	-0,38	0,36	0,57	0,52
			$Gnd9	2,85	-2,91	4,97	4,08
			$Gnd10	-11,85	-11,80	20,72	16,73
			$Gnd11	0,28	0,25	0,38	0,37
			$Gnd12	-0,39	0,37	0,59	0,54
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	2,04	-2,06	3,54	2,90
			$Gnd2	-10,61	-10,50	18,51	14,92
			172P	-0,35	-0,43	-29,86	0,56
			172E0.1P	-0,38	-0,38	-27,39	0,54
			1172E0.1P	-0,36	-0,41	-28,70	0,55
			$Gnd3	0,38	0,40	0,57	0,55
			$Gnd4	-0,64	0,66	1,03	0,92
			$Gnd5	1,58	-1,59	2,71	2,24
			$Gnd6	-10,37	-10,26	18,09	14,59
			$Gnd7	0,38	0,40	0,57	0,55
			$Gnd8	-0,66	0,68	1,07	0,95
			$Gnd9	1,07	-1,06	1,80	1,51
			$Gnd10	-10,08	-9,98	17,59	14,18
			$Gnd11	0,38	0,40	0,57	0,55
			$Gnd12	-0,71	0,73	1,15	1,02
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	3,02	-3,06	5,26	4,30
			$Gnd2	-10,90	-10,83	19,04	15,36

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	-0,31	-0,48	-31,92	0,57
			172E0.1P	-0,34	-0,43	-29,40	0,55
			1172E0.1P	-0,32	-0,46	-30,78	0,56
			$Gnd3	0,32	0,31	0,46	0,45
			$Gnd4	-0,48	0,48	0,75	0,68
			$Gnd5	2,57	-2,61	4,47	3,66
			$Gnd6	-10,66	-10,59	18,62	15,03
			$Gnd7	0,32	0,32	0,46	0,45
			$Gnd8	-0,49	0,49	0,77	0,70
			$Gnd9	2,05	-2,08	3,55	2,93
			$Gnd10	-10,37	-10,30	18,11	14,62
			$Gnd11	0,32	0,32	0,46	0,45
			$Gnd12	-0,51	0,51	0,80	0,72
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	0,76	-0,78	1,26	1,09
			$Gnd2	-4,70	-4,59	8,09	6,57
			172P	-0,49	0,15	-42,66	0,51
			172E0.1P	-0,58	0,21	-50,96	0,61
			1172E0.1P	-0,53	0,18	-46,88	0,56
			$Gnd3	3,77	3,69	6,48	5,28
			$Gnd4	-10,04	10,26	17,79	14,36
			$Gnd5	0,79	-0,81	1,31	1,13
			$Gnd6	-4,88	-4,76	8,40	6,81
			$Gnd7	4,54	4,46	7,84	6,36
			$Gnd8	-10,85	11,10	19,23	15,52
			$Gnd9	0,80	-0,82	1,33	1,15
			$Gnd10	-5,05	-4,92	8,70	7,05
			$Gnd11	5,25	5,15	9,07	7,35
			$Gnd12	-11,67	11,94	20,69	16,69
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	1,02	-1,16	1,76	1,55
			$Gnd2	-5,11	-5,07	8,78	7,20
			172P	-0,54	0,06	-41,53	0,54
			172E0.1P	-0,73	0,10	-56,17	0,73
			1172E0.1P	-0,63	0,08	-49,21	0,64
			$Gnd3	1,62	1,52	2,77	2,23
			$Gnd4	-10,69	10,78	18,89	15,18
			$Gnd5	1,04	-1,17	1,78	1,57
			$Gnd6	-5,71	-5,64	9,81	8,02
			$Gnd7	2,63	2,51	4,53	3,63
			$Gnd8	-12,43	12,57	21,98	17,68
			$Gnd9	1,02	-1,16	1,76	1,55
			$Gnd10	-6,25	-6,15	10,74	8,77
			$Gnd11	3,47	3,33	5,99	4,81
			$Gnd12	-14,06	14,26	24,90	20,03
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	1,01	-0,92	1,67	1,37
			$Gnd2	-5,21	-4,99	8,99	7,21
			172P	-0,63	0,43	-63,76	0,76
			172E0.1P	-0,85	0,42	-75,96	0,95
			1172E0.1P	-0,74	0,43	-70,14	0,86
			$Gnd3	9,07	8,95	15,69	12,75
			$Gnd4	-15,76	16,30	28,04	22,67
			$Gnd5	0,91	-0,82	1,49	1,22
			$Gnd6	-5,73	-5,48	9,87	7,92
			$Gnd7	9,55	9,41	16,51	13,40
			$Gnd8	-17,46	18,06	31,07	25,12
			$Gnd9	0,82	-0,73	1,33	1,09
			$Gnd10	-6,25	-5,98	10,78	8,65
			$Gnd11	9,82	9,68	16,98	13,78
			$Gnd12	-19,10	19,75	33,99	27,48
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	1,22	-1,31	2,04	1,79
			$Gnd2	-3,93	-3,96	6,79	5,58
			172P	-0,39	0,11	-37,90	0,40
			172E0.1P	-0,58	0,17	-52,66	0,60
			1172E0.1P	-0,48	0,15	-45,57	0,50
			$Gnd3	2,69	2,53	4,57	3,69
			$Gnd4	-8,67	8,77	15,36	12,33
			$Gnd5	1,25	-1,35	2,11	1,84
			$Gnd6	-4,45	-4,46	7,69	6,30
			$Gnd7	3,80	3,62	6,52	5,25
			$Gnd8	-10,33	10,48	18,33	14,72
			$Gnd9	1,24	-1,34	2,09	1,83
			$Gnd10	-4,96	-4,95	8,57	7,01
			$Gnd11	4,72	4,52	8,12	6,53
			$Gnd12	-11,96	12,16	21,23	17,05
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	0,87	-0,82	1,48	1,19
			$Gnd2	-4,82	-4,56	8,24	6,63
			172P	-0,56	0,46	-60,97	0,72
			172E0.1P	-0,76	0,49	-73,11	0,90
			1172E0.1P	-0,66	0,48	-67,18	0,82
			$Gnd3	9,42	9,33	16,35	13,26
			$Gnd4	-14,51	14,98	25,77	20,86
			$Gnd5	0,79	-0,74	1,33	1,08
			$Gnd6	-5,11	-4,85	8,75	7,04
			$Gnd7	10,24	10,12	17,77	14,40
			$Gnd8	-15,99	16,51	28,40	22,98
			$Gnd9	0,69	-0,64	1,16	0,94
			$Gnd10	-5,49	-5,20	9,40	7,56
			$Gnd11	10,83	10,70	18,79	15,22
			$Gnd12	-17,50	18,07	31,09	25,15
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	1,12	-1,23	1,89	1,66
			$Gnd2	-4,50	-4,49	7,75	6,36

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	172P	-0,46	0,08	-39,45	0,47
			172E0.1P	-0,66	0,14	-54,43	0,67
			1172E0.1P	-0,56	0,11	-47,28	0,57
			$Gnd3	2,13	2,01	3,64	2,93
			$Gnd4	-9,62	9,71	17,02	13,67
			$Gnd5	1,14	-1,26	1,93	1,70
			$Gnd6	-5,09	-5,06	8,76	7,17
			$Gnd7	3,20	3,05	5,50	4,42
			$Gnd8	-11,36	11,51	20,13	16,17
			$Gnd9	1,12	-1,24	1,91	1,68
			$Gnd10	-5,63	-5,58	9,71	7,93
			$Gnd11	4,07	3,90	7,02	5,64
			$Gnd12	-13,04	13,24	23,12	18,58
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,94	-0,87	1,59	1,29
			$Gnd2	-4,99	-4,75	8,57	6,89
			172P	-0,60	0,46	-62,81	0,75
			172E0.1P	-0,81	0,46	-75,16	0,94
			1172E0.1P	-0,70	0,47	-69,19	0,85
			$Gnd3	9,43	9,32	16,34	13,26
			$Gnd4	-15,27	15,78	27,14	21,96
			$Gnd5	0,85	-0,77	1,41	1,15
			$Gnd6	-5,41	-5,15	9,30	7,47
			$Gnd7	10,06	9,93	17,43	14,14
			$Gnd8	-16,89	17,46	30,04	24,30
			$Gnd9	0,75	-0,68	1,24	1,01
			$Gnd10	-5,88	-5,60	10,11	8,13
			$Gnd11	10,47	10,33	18,14	14,71
			$Gnd12	-18,51	19,13	32,92	26,62
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	0,59	-0,63	0,97	0,87
			$Gnd2	-7,16	-6,98	12,35	10,00
			172P	-0,77	0,09	-55,18	0,77
			172E0.1P	-0,87	0,15	-65,50	0,88
			1172E0.1P	-0,82	0,12	-60,44	0,83
			$Gnd3	2,98	2,91	5,12	4,16
			$Gnd4	-15,04	15,35	26,66	21,49
			$Gnd5	0,61	-0,65	0,99	0,89
			$Gnd6	-7,31	-7,12	12,59	10,20
			$Gnd7	3,99	3,90	6,89	5,58
			$Gnd8	-16,03	16,37	28,43	22,91
			$Gnd9	0,61	-0,65	1,00	0,89
			$Gnd10	-7,44	-7,24	12,83	10,39
			$Gnd11	4,91	4,79	8,48	6,86
			$Gnd12	-17,02	17,41	30,21	24,35
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	0,51	-0,49	0,80	0,71
			$Gnd2	-7,23	-7,00	12,47	10,06
			172P	-0,79	0,20	-61,76	0,82
			172E0.1P	-0,91	0,25	-71,57	0,94
			1172E0.1P	-0,85	0,23	-66,76	0,88
			$Gnd3	5,31	5,22	9,17	7,45
			$Gnd4	-16,48	16,91	29,26	23,61
			$Gnd5	0,51	-0,49	0,80	0,71
			$Gnd6	-7,35	-7,11	12,67	10,23
			$Gnd7	6,17	6,06	10,67	8,65
			$Gnd8	-17,50	17,97	31,08	25,08
			$Gnd9	0,50	-0,49	0,79	0,70
			$Gnd10	-7,48	-7,23	12,89	10,41
			$Gnd11	6,92	6,79	11,96	9,69
			$Gnd12	-18,53	19,04	32,92	26,57
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	0,63	-0,66	1,02	0,91
			$Gnd2	-6,97	-6,81	12,04	9,75
			172P	-0,75	0,10	-54,71	0,75
			172E0.1P	-0,86	0,16	-65,11	0,87
			1172E0.1P	-0,80	0,13	-60,02	0,81
			$Gnd3	3,17	3,08	5,43	4,42
			$Gnd4	-14,75	15,06	26,16	21,08
			$Gnd5	0,64	-0,67	1,04	0,93
			$Gnd6	-7,14	-6,96	12,31	9,97
			$Gnd7	4,16	4,06	7,16	5,81
			$Gnd8	-15,76	16,12	27,98	22,54
			$Gnd9	0,64	-0,68	1,05	0,94
			$Gnd10	-7,29	-7,11	12,58	10,18
			$Gnd11	5,05	4,92	8,71	7,05
			$Gnd12	-16,79	17,18	29,80	24,02
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	0,46	-0,45	0,72	0,64
			$Gnd2	-7,29	-7,05	12,56	10,14
			172P	-0,79	0,20	-61,66	0,82
			172E0.1P	-0,90	0,25	-71,40	0,94
			1172E0.1P	-0,85	0,23	-66,60	0,88
			$Gnd3	5,25	5,18	9,08	7,38
			$Gnd4	-16,47	16,89	29,23	23,59
			$Gnd5	0,46	-0,46	0,73	0,65
			$Gnd6	-7,37	-7,12	12,69	10,25
			$Gnd7	6,17	6,08	10,69	8,66
			$Gnd8	-17,44	17,90	30,96	24,99
			$Gnd9	0,46	-0,45	0,72	0,64
			$Gnd10	-7,47	-7,22	12,87	10,39
			$Gnd11	6,97	6,86	12,08	9,78
			$Gnd12	-18,44	18,94	32,75	26,44
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,61	-0,65	1,00	0,89
			$Gnd2	-7,06	-6,89	12,18	9,87

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	172P	-0,76	0,10	-54,85	0,76
			172E0.1P	-0,86	0,16	-65,25	0,88
			1172E0.1P	-0,81	0,13	-60,16	0,82
			$Gnd3	3,05	2,97	5,23	4,26
			$Gnd4	-14,88	15,18	26,38	21,26
			$Gnd5	0,62	-0,66	1,02	0,91
			$Gnd6	-7,22	-7,04	12,45	10,08
			$Gnd7	4,05	3,95	6,98	5,66
			$Gnd8	-15,88	16,23	28,17	22,71
			$Gnd9	0,63	-0,67	1,03	0,92
			$Gnd10	-7,37	-7,18	12,70	10,29
			$Gnd11	4,95	4,83	8,55	6,92
			$Gnd12	-16,89	17,28	29,98	24,17
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,48	-0,47	0,76	0,67
			$Gnd2	-7,26	-7,02	12,51	10,10
			172P	-0,79	0,20	-61,80	0,82
			172E0.1P	-0,91	0,25	-71,60	0,94
			1172E0.1P	-0,85	0,23	-66,78	0,88
			$Gnd3	5,32	5,24	9,20	7,47
			$Gnd4	-16,50	16,92	29,28	23,63
			$Gnd5	0,48	-0,47	0,76	0,67
			$Gnd6	-7,36	-7,12	12,68	10,24
			$Gnd7	6,21	6,11	10,74	8,71
			$Gnd8	-17,49	17,96	31,07	25,07
			$Gnd9	0,48	-0,47	0,75	0,67
			$Gnd10	-7,48	-7,23	12,88	10,40
			$Gnd11	6,98	6,86	12,08	9,78
			$Gnd12	-18,51	19,02	32,89	26,54
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	0,61	-0,68	1,01	0,91
			$Gnd2	-8,45	-8,22	14,56	11,79
			172P	-0,99	0,13	-71,22	0,99
			172E0.1P	-1,22	0,20	-91,08	1,24
			1172E0.1P	-1,10	0,17	-81,40	1,12
			$Gnd3	4,71	4,59	8,15	6,58
			$Gnd4	-19,58	20,01	34,74	27,99
			$Gnd5	0,60	-0,66	0,99	0,89
			$Gnd6	-8,72	-8,46	15,00	12,15
			$Gnd7	6,38	6,23	11,06	8,92
			$Gnd8	-21,85	22,37	38,79	31,27
			$Gnd9	0,58	-0,64	0,95	0,86
			$Gnd10	-8,92	-8,65	15,35	12,43
			$Gnd11	7,86	7,67	13,63	10,98
			$Gnd12	-24,11	24,73	42,82	34,54
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	0,45	-0,42	0,70	0,62
			$Gnd2	-7,78	-7,48	13,40	10,80
			172P	-1,07	0,43	-88,13	1,15
			172E0.1P	-1,34	0,43	-106,49	1,41
			1172E0.1P	-1,21	0,44	-97,50	1,28
			$Gnd3	10,81	10,61	18,73	15,15
			$Gnd4	-23,92	24,68	42,55	34,37
			$Gnd5	0,42	-0,39	0,64	0,57
			$Gnd6	-7,98	-7,66	13,73	11,07
			$Gnd7	11,97	11,74	20,74	16,76
			$Gnd8	-26,30	27,15	46,79	37,80
			$Gnd9	0,39	-0,35	0,59	0,53
			$Gnd10	-8,21	-7,87	14,12	11,38
			$Gnd11	12,91	12,66	22,37	18,08
			$Gnd12	-28,67	29,62	51,01	41,22
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	0,69	-0,74	1,13	1,02
			$Gnd2	-7,74	-7,55	13,35	10,81
			172P	-0,91	0,17	-69,12	0,93
			172E0.1P	-1,16	0,25	-89,14	1,18
			1172E0.1P	-1,03	0,22	-79,37	1,05
			$Gnd3	5,43	5,28	9,38	7,58
			$Gnd4	-18,37	18,79	32,62	26,28
			$Gnd5	0,68	-0,73	1,10	0,99
			$Gnd6	-8,02	-7,81	13,82	11,19
			$Gnd7	7,08	6,89	12,25	9,88
			$Gnd8	-20,67	21,18	36,72	29,59
			$Gnd9	0,65	-0,70	1,05	0,95
			$Gnd10	-8,26	-8,03	14,23	11,52
			$Gnd11	8,52	8,29	14,75	11,89
			$Gnd12	-22,97	23,58	40,84	32,92
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	0,36	-0,34	0,56	0,50
			$Gnd2	-7,79	-7,48	13,39	10,80
			172P	-1,06	0,43	-87,27	1,14
			172E0.1P	-1,31	0,46	-105,42	1,39
			1172E0.1P	-1,18	0,45	-96,44	1,27
			$Gnd3	10,78	10,59	18,70	15,11
			$Gnd4	-23,60	24,33	41,97	33,90
			$Gnd5	0,34	-0,32	0,52	0,46
			$Gnd6	-7,83	-7,50	13,45	10,85
			$Gnd7	12,17	11,95	21,11	17,05
			$Gnd8	-25,80	26,63	45,89	37,08
			$Gnd9	0,31	-0,29	0,48	0,43
			$Gnd10	-7,94	-7,59	13,62	10,98
			$Gnd11	13,30	13,06	23,08	18,65
			$Gnd12	-28,08	29,00	49,95	40,37
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,65	-0,71	1,07	0,97
			$Gnd2	-8,08	-7,88	13,93	11,28

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	172P	-0,94	0,15	-69,89	0,96
			172E0.1P	-1,19	0,22	-89,98	1,21
			1172E0.1P	-1,07	0,19	-80,18	1,08
			$Gnd3	5,03	4,89	8,68	7,01
			$Gnd4	-18,90	19,32	33,54	27,03
			$Gnd5	0,64	-0,70	1,04	0,94
			$Gnd6	-8,37	-8,14	14,41	11,67
			$Gnd7	6,68	6,51	11,57	9,33
			$Gnd8	-21,21	21,73	37,67	30,36
			$Gnd9	0,61	-0,67	1,00	0,91
			$Gnd10	-8,60	-8,35	14,81	11,99
			$Gnd11	8,14	7,93	14,10	11,36
			$Gnd12	-23,52	24,13	41,78	33,69
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,41	-0,38	0,63	0,55
			$Gnd2	-7,76	-7,45	13,34	10,75
			172P	-1,07	0,43	-87,96	1,15
			172E0.1P	-1,33	0,45	-106,31	1,40
			1172E0.1P	-1,20	0,45	-97,28	1,28
			$Gnd3	10,93	10,73	18,94	15,32
			$Gnd4	-23,84	24,58	42,39	34,24
			$Gnd5	0,38	-0,35	0,58	0,51
			$Gnd6	-7,88	-7,56	13,55	10,92
			$Gnd7	12,19	11,96	21,13	17,07
			$Gnd8	-26,15	26,99	46,51	37,58
			$Gnd9	0,35	-0,32	0,52	0,47
			$Gnd10	-8,06	-7,72	13,84	11,16
			$Gnd11	13,21	12,96	22,90	18,50
			$Gnd12	-28,50	29,44	50,70	40,97
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	0,77	-0,81	1,27	1,11
			$Gnd2	-5,15	-5,04	8,86	7,20
			172P	-0,55	0,12	-45,46	0,56
			172E0.1P	-0,66	0,18	-55,68	0,68
			1172E0.1P	-0,60	0,15	-50,68	0,62
			$Gnd3	3,20	3,12	5,49	4,47
			$Gnd4	-10,84	11,05	19,20	15,48
			$Gnd5	0,79	-0,84	1,32	1,15
			$Gnd6	-5,38	-5,26	9,26	7,52
			$Gnd7	4,16	4,06	7,17	5,81
			$Gnd8	-11,85	12,09	21,00	16,93
			$Gnd9	0,80	-0,85	1,35	1,17
			$Gnd10	-5,59	-5,46	9,62	7,81
			$Gnd11	5,03	4,91	8,69	7,03
			$Gnd12	-12,86	13,13	22,80	18,38
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	0,73	-0,72	1,19	1,02
			$Gnd2	-5,32	-5,16	9,16	7,41
			172P	-0,58	0,23	-52,57	0,62
			172E0.1P	-0,70	0,28	-62,10	0,75
			1172E0.1P	-0,64	0,26	-57,43	0,69
			$Gnd3	5,60	5,51	9,68	7,86
			$Gnd4	-12,35	12,67	21,92	17,69
			$Gnd5	0,73	-0,72	1,19	1,02
			$Gnd6	-5,51	-5,34	9,50	7,68
			$Gnd7	6,40	6,29	11,07	8,98
			$Gnd8	-13,37	13,73	23,74	19,16
			$Gnd9	0,71	-0,70	1,16	1,00
			$Gnd10	-5,71	-5,53	9,83	7,95
			$Gnd11	7,11	6,98	12,30	9,96
			$Gnd12	-14,39	14,78	25,56	20,63
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	0,81	-0,85	1,35	1,18
			$Gnd2	-4,97	-4,87	8,56	6,96
			172P	-0,53	0,13	-45,06	0,55
			172E0.1P	-0,64	0,19	-55,33	0,67
			1172E0.1P	-0,59	0,16	-50,31	0,61
			$Gnd3	3,36	3,28	5,77	4,70
			$Gnd4	-10,59	10,80	18,77	15,13
			$Gnd5	0,84	-0,88	1,39	1,21
			$Gnd6	-5,21	-5,11	8,99	7,30
			$Gnd7	4,30	4,19	7,41	6,01
			$Gnd8	-11,62	11,87	20,61	16,61
			$Gnd9	0,85	-0,89	1,41	1,23
			$Gnd10	-5,44	-5,32	9,38	7,61
			$Gnd11	5,15	5,02	8,89	7,19
			$Gnd12	-12,65	12,93	22,45	18,09
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	0,67	-0,67	1,10	0,94
			$Gnd2	-5,38	-5,21	9,26	7,49
			172P	-0,58	0,23	-52,46	0,63
			172E0.1P	-0,69	0,29	-61,95	0,75
			1172E0.1P	-0,64	0,26	-57,28	0,69
			$Gnd3	5,56	5,47	9,61	7,80
			$Gnd4	-12,33	12,64	21,87	17,66
			$Gnd5	0,67	-0,67	1,11	0,95
			$Gnd6	-5,54	-5,36	9,53	7,71
			$Gnd7	6,41	6,30	11,09	8,99
			$Gnd8	-13,31	13,66	23,63	19,08
			$Gnd9	0,67	-0,67	1,10	0,94
			$Gnd10	-5,71	-5,52	9,82	7,94
			$Gnd11	7,16	7,04	12,41	10,04
			$Gnd12	-14,31	14,69	25,41	20,51
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,79	-0,83	1,31	1,15
			$Gnd2	-5,05	-4,95	8,70	7,07

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	172P	-0,54	0,12	-45,16	0,55
			172E0.1P	-0,65	0,18	-55,44	0,68
			1172E0.1P	-0,59	0,15	-50,41	0,61
			$Gnd3	3,25	3,17	5,59	4,54
			$Gnd4	-10,70	10,90	18,95	15,27
			$Gnd5	0,82	-0,86	1,36	1,18
			$Gnd6	-5,29	-5,18	9,12	7,41
			$Gnd7	4,21	4,10	7,25	5,87
			$Gnd8	-11,72	11,96	20,78	16,74
			$Gnd9	0,83	-0,87	1,38	1,20
			$Gnd10	-5,51	-5,39	9,50	7,71
			$Gnd11	5,07	4,94	8,75	7,08
			$Gnd12	-12,74	13,02	22,60	18,21
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,69	-0,69	1,14	0,98
			$Gnd2	-5,35	-5,19	9,21	7,45
			172P	-0,58	0,23	-52,62	0,62
			172E0.1P	-0,70	0,29	-62,14	0,75
			1172E0.1P	-0,64	0,26	-57,46	0,69
			$Gnd3	5,62	5,53	9,71	7,89
			$Gnd4	-12,36	12,68	21,94	17,71
			$Gnd5	0,70	-0,69	1,15	0,98
			$Gnd6	-5,53	-5,35	9,51	7,69
			$Gnd7	6,44	6,33	11,15	9,04
			$Gnd8	-13,37	13,72	23,73	19,16
			$Gnd9	0,69	-0,68	1,13	0,97
			$Gnd10	-5,71	-5,53	9,83	7,95
			$Gnd11	7,17	7,04	12,41	10,05
			$Gnd12	-14,38	14,77	25,54	20,62
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	0,70	-0,72	1,15	1,00
			$Gnd2	-5,62	-5,47	9,67	7,84
			172P	-0,62	0,18	-53,19	0,64
			172E0.1P	-0,74	0,25	-63,71	0,78
			1172E0.1P	-0,67	0,22	-58,54	0,71
			$Gnd3	4,75	4,65	8,19	6,65
			$Gnd4	-12,51	12,80	22,18	17,89
			$Gnd5	0,71	-0,73	1,17	1,02
			$Gnd6	-5,79	-5,64	9,98	8,08
			$Gnd7	5,72	5,60	9,88	8,00
			$Gnd8	-13,58	13,91	24,10	19,43
			$Gnd9	0,71	-0,73	1,17	1,02
			$Gnd10	-5,97	-5,80	10,28	8,32
			$Gnd11	6,59	6,46	11,40	9,23
			$Gnd12	-14,66	15,03	26,03	20,99
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	1,02	-1,15	1,74	1,53
			$Gnd2	-4,43	-4,41	7,60	6,25
			172P	-0,44	0,04	-33,48	0,44
			172E0.1P	-0,63	0,08	-46,98	0,63
			1172E0.1P	-0,54	0,06	-40,57	0,54
			$Gnd3	1,07	0,98	1,81	1,46
			$Gnd4	-8,99	9,04	15,86	12,75
			$Gnd5	1,05	-1,18	1,80	1,58
			$Gnd6	-5,05	-5,00	8,67	7,11
			$Gnd7	1,85	1,75	3,17	2,55
			$Gnd8	-10,68	10,77	18,87	15,17
			$Gnd9	1,03	-1,17	1,78	1,56
			$Gnd10	-5,65	-5,59	9,72	7,95
			$Gnd11	2,49	2,38	4,29	3,45
			$Gnd12	-12,24	12,38	21,65	17,41
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	1,11	-1,03	1,86	1,51
			$Gnd2	-4,73	-4,52	8,16	6,55
			172P	-0,53	0,43	-56,80	0,68
			172E0.1P	-0,75	0,40	-67,78	0,85
			1172E0.1P	-0,65	0,42	-62,59	0,77
			$Gnd3	8,62	8,50	14,90	12,11
			$Gnd4	-14,26	14,75	25,36	20,51
			$Gnd5	0,99	-0,90	1,64	1,34
			$Gnd6	-5,32	-5,09	9,17	7,36
			$Gnd7	8,93	8,81	15,44	12,54
			$Gnd8	-15,85	16,39	28,19	22,80
			$Gnd9	0,88	-0,79	1,44	1,18
			$Gnd10	-5,91	-5,66	10,19	8,18
			$Gnd11	9,03	8,91	15,61	12,68
			$Gnd12	-17,36	17,95	30,89	24,97
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	1,24	-1,33	2,07	1,81
			$Gnd2	-3,07	-3,12	5,30	4,38
			172P	-0,27	0,09	-29,19	0,29
			172E0.1P	-0,45	0,15	-42,91	0,48
			1172E0.1P	-0,36	0,13	-36,35	0,38
			$Gnd3	2,17	2,02	3,67	2,97
			$Gnd4	-6,72	6,77	11,89	9,54
			$Gnd5	1,30	-1,40	2,19	1,91
			$Gnd6	-3,61	-3,65	6,24	5,14
			$Gnd7	3,15	2,99	5,39	4,34
			$Gnd8	-8,29	8,38	14,68	11,79
			$Gnd9	1,30	-1,40	2,20	1,91
			$Gnd10	-4,16	-4,18	7,19	5,90
			$Gnd11	3,93	3,75	6,75	5,43
			$Gnd12	-9,81	9,95	17,40	13,97
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	1,08	-1,03	1,86	1,50
			$Gnd2	-4,08	-3,86	6,98	5,62

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	172P	-0,44	0,46	-53,42	0,64
			172E0.1P	-0,63	0,48	-64,39	0,80
			1172E0.1P	-0,53	0,48	-59,07	0,72
			$Gnd3	9,06	8,98	15,73	12,76
			$Gnd4	-12,74	13,15	22,61	18,31
			$Gnd5	0,98	-0,93	1,68	1,35
			$Gnd6	-4,44	-4,20	7,59	6,11
			$Gnd7	9,75	9,65	16,93	13,72
			$Gnd8	-14,09	14,55	25,02	20,25
			$Gnd9	0,85	-0,80	1,45	1,17
			$Gnd10	-4,88	-4,62	8,35	6,72
			$Gnd11	10,22	10,10	17,74	14,37
			$Gnd12	-15,46	15,96	27,46	22,22
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	1,12	-1,24	1,90	1,67
			$Gnd2	-3,72	-3,74	6,40	5,28
			172P	-0,35	0,07	-31,09	0,36
			172E0.1P	-0,54	0,12	-45,05	0,56
			1172E0.1P	-0,45	0,10	-38,42	0,46
			$Gnd3	1,60	1,49	2,71	2,19
			$Gnd4	-7,82	7,87	13,81	11,09
			$Gnd5	1,16	-1,28	1,98	1,73
			$Gnd6	-4,34	-4,34	7,47	6,14
			$Gnd7	2,50	2,37	4,28	3,44
			$Gnd8	-9,49	9,59	16,80	13,49
			$Gnd9	1,15	-1,27	1,96	1,72
			$Gnd10	-4,95	-4,92	8,53	6,98
			$Gnd11	3,21	3,06	5,51	4,43
			$Gnd12	-11,08	11,22	19,63	15,77
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	1,09	-1,03	1,85	1,50
			$Gnd2	-4,40	-4,18	7,55	6,07
			172P	-0,49	0,45	-55,61	0,67
			172E0.1P	-0,70	0,45	-66,78	0,83
			1172E0.1P	-0,60	0,46	-61,44	0,75
			$Gnd3	9,04	8,94	15,66	12,71
			$Gnd4	-13,65	14,11	24,26	19,63
			$Gnd5	0,97	-0,90	1,63	1,32
			$Gnd6	-4,89	-4,65	8,40	6,75
			$Gnd7	9,53	9,42	16,51	13,40
			$Gnd8	-15,16	15,66	26,94	21,80
			$Gnd9	0,84	-0,77	1,41	1,14
			$Gnd10	-5,43	-5,17	9,33	7,50
			$Gnd11	9,79	9,67	16,97	13,76
			$Gnd12	-16,64	17,20	29,59	23,93
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,63	-0,67	1,03	0,92
			$Gnd2	-6,20	-6,06	10,69	8,67
			172P	-0,65	0,07	-45,13	0,65
			172E0.1P	-0,72	0,12	-53,39	0,73
			1172E0.1P	-0,68	0,10	-49,35	0,69
			$Gnd3	2,13	2,08	3,64	2,98
			$Gnd4	-12,49	12,72	22,12	17,83
			$Gnd5	0,65	-0,69	1,07	0,95
			$Gnd6	-6,35	-6,20	10,95	8,88
			$Gnd7	2,96	2,89	5,09	4,14
			$Gnd8	-13,24	13,50	23,46	18,91
			$Gnd9	0,66	-0,71	1,09	0,97
			$Gnd10	-6,50	-6,34	11,20	9,08
			$Gnd11	3,72	3,63	6,40	5,19
			$Gnd12	-13,99	14,28	24,80	19,99
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,56	-0,55	0,90	0,79
			$Gnd2	-6,38	-6,19	11,01	8,89
			172P	-0,67	0,18	-52,17	0,69
			172E0.1P	-0,76	0,22	-59,92	0,79
			1172E0.1P	-0,71	0,21	-56,14	0,74
			$Gnd3	4,58	4,51	7,89	6,43
			$Gnd4	-13,95	14,30	24,75	19,98
			$Gnd5	0,57	-0,56	0,91	0,79
			$Gnd6	-6,51	-6,31	11,23	9,07
			$Gnd7	5,26	5,17	9,08	7,38
			$Gnd8	-14,73	15,11	26,14	21,10
			$Gnd9	0,57	-0,55	0,90	0,79
			$Gnd10	-6,65	-6,44	11,47	9,26
			$Gnd11	5,84	5,74	10,10	8,19
			$Gnd12	-15,51	15,92	27,54	22,22
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,67	-0,70	1,09	0,97
			$Gnd2	-5,98	-5,86	10,33	8,38
			172P	-0,62	0,08	-44,54	0,63
			172E0.1P	-0,70	0,13	-52,90	0,72
			1172E0.1P	-0,66	0,11	-48,81	0,67
			$Gnd3	2,35	2,28	3,99	3,27
			$Gnd4	-12,15	12,39	21,53	17,35
			$Gnd5	0,69	-0,72	1,13	1,00
			$Gnd6	-6,15	-6,02	10,61	8,60
			$Gnd7	3,16	3,07	5,41	4,41
			$Gnd8	-12,92	13,19	22,91	18,46
			$Gnd9	0,70	-0,74	1,15	1,02
			$Gnd10	-6,31	-6,17	10,88	8,82
			$Gnd11	3,89	3,79	6,69	5,43
			$Gnd12	-13,70	13,99	24,30	19,58
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,51	-0,51	0,82	0,72
			$Gnd2	-6,42	-6,21	11,05	8,93

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	172P	-0,67	0,18	-51,95	0,69
			172E0.1P	-0,75	0,23	-59,65	0,79
			1172E0.1P	-0,71	0,21	-55,86	0,74
			$Gnd3	4,54	4,48	7,84	6,38
			$Gnd4	-13,89	14,23	24,63	19,88
			$Gnd5	0,52	-0,52	0,84	0,74
			$Gnd6	-6,50	-6,29	11,20	9,05
			$Gnd7	5,29	5,21	9,14	7,43
			$Gnd8	-14,61	14,98	25,92	20,92
			$Gnd9	0,53	-0,52	0,85	0,74
			$Gnd10	-6,61	-6,40	11,38	9,20
			$Gnd11	5,93	5,84	10,27	8,33
			$Gnd12	-15,36	15,76	27,26	22,01
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,65	-0,69	1,06	0,94
			$Gnd2	-6,09	-5,96	10,50	8,52
			172P	-0,63	0,07	-44,75	0,64
			172E0.1P	-0,71	0,13	-53,10	0,72
			1172E0.1P	-0,67	0,10	-49,01	0,68
			$Gnd3	2,22	2,16	3,78	3,09
			$Gnd4	-12,30	12,54	21,79	17,56
			$Gnd5	0,67	-0,71	1,10	0,98
			$Gnd6	-6,25	-6,11	10,78	8,74
			$Gnd7	3,04	2,96	5,21	4,24
			$Gnd8	-13,07	13,33	23,17	18,67
			$Gnd9	0,68	-0,72	1,12	1,00
			$Gnd10	-6,40	-6,26	11,04	8,95
			$Gnd11	3,78	3,68	6,50	5,28
			$Gnd12	-13,84	14,13	24,54	19,77
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,54	-0,53	0,86	0,75
			$Gnd2	-6,40	-6,20	11,03	8,91
			172P	-0,67	0,18	-52,17	0,69
			172E0.1P	-0,76	0,23	-59,91	0,79
			1172E0.1P	-0,71	0,21	-56,12	0,74
			$Gnd3	4,61	4,54	7,95	6,47
			$Gnd4	-13,94	14,29	24,74	19,97
			$Gnd5	0,54	-0,54	0,87	0,76
			$Gnd6	-6,51	-6,31	11,22	9,06
			$Gnd7	5,32	5,23	9,18	7,46
			$Gnd8	-14,70	15,08	26,09	21,06
			$Gnd9	0,54	-0,53	0,87	0,76
			$Gnd10	-6,64	-6,43	11,44	9,24
			$Gnd11	5,92	5,83	10,24	8,31
			$Gnd12	-15,47	15,88	27,47	22,17
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,63	-0,70	1,05	0,94
			$Gnd2	-8,02	-7,82	13,82	11,20
			172P	-0,91	0,12	-63,83	0,92
			172E0.1P	-1,13	0,19	-82,27	1,14
			1172E0.1P	-1,02	0,16	-73,31	1,03
			$Gnd3	4,05	3,94	6,98	5,65
			$Gnd4	-17,96	18,34	31,86	25,67
			$Gnd5	0,62	-0,69	1,03	0,93
			$Gnd6	-8,35	-8,12	14,37	11,64
			$Gnd7	5,58	5,44	9,66	7,79
			$Gnd8	-20,06	20,51	35,60	28,69
			$Gnd9	0,61	-0,67	1,00	0,90
			$Gnd10	-8,61	-8,36	14,81	12,00
			$Gnd11	6,93	6,76	12,01	9,68
			$Gnd12	-22,13	22,67	39,29	31,67
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,49	-0,45	0,76	0,67
			$Gnd2	-7,50	-7,21	12,91	10,40
			172P	-0,99	0,42	-81,27	1,08
			172E0.1P	-1,24	0,43	-98,12	1,32
			1172E0.1P	-1,12	0,43	-89,90	1,20
			$Gnd3	10,28	10,09	17,81	14,41
			$Gnd4	-22,31	23,01	39,69	32,05
			$Gnd5	0,45	-0,42	0,69	0,61
			$Gnd6	-7,75	-7,45	13,33	10,75
			$Gnd7	11,30	11,08	19,57	15,83
			$Gnd8	-24,50	25,29	43,60	35,21
			$Gnd9	0,42	-0,38	0,63	0,56
			$Gnd10	-8,03	-7,71	13,81	11,13
			$Gnd11	12,11	11,88	20,98	16,96
			$Gnd12	-26,68	27,55	47,46	38,35
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,73	-0,78	1,19	1,07
			$Gnd2	-7,25	-7,09	12,51	10,14
			172P	-0,82	0,16	-61,53	0,84
			172E0.1P	-1,05	0,24	-80,13	1,08
			1172E0.1P	-0,94	0,21	-71,07	0,96
			$Gnd3	4,81	4,67	8,29	6,70
			$Gnd4	-16,65	17,02	29,57	23,81
			$Gnd5	0,72	-0,77	1,17	1,05
			$Gnd6	-7,58	-7,39	13,07	10,59
			$Gnd7	6,34	6,16	10,95	8,84
			$Gnd8	-18,76	19,21	33,33	26,85
			$Gnd9	0,69	-0,74	1,12	1,01
			$Gnd10	-7,87	-7,67	13,56	10,99
			$Gnd11	7,66	7,45	13,25	10,68
			$Gnd12	-20,87	21,40	37,09	29,89
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,39	-0,38	0,62	0,54
			$Gnd2	-7,45	-7,15	12,80	10,33

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	172P	-0,98	0,43	-80,18	1,07
			172E0.1P	-1,21	0,47	-96,84	1,30
			1172E0.1P	-1,09	0,45	-88,60	1,18
			$Gnd3	10,30	10,12	17,86	14,44
			$Gnd4	-21,89	22,55	38,91	31,42
			$Gnd5	0,37	-0,35	0,57	0,51
			$Gnd6	-7,54	-7,22	12,94	10,44
			$Gnd7	11,56	11,35	20,05	16,20
			$Gnd8	-23,89	24,64	42,48	34,32
			$Gnd9	0,34	-0,32	0,52	0,47
			$Gnd10	-7,69	-7,36	13,19	10,64
			$Gnd11	12,58	12,35	21,82	17,63
			$Gnd12	-25,96	26,80	46,18	37,31
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,68	-0,74	1,12	1,01
			$Gnd2	-7,62	-7,44	13,14	10,65
			172P	-0,86	0,14	-62,39	0,87
			172E0.1P	-1,09	0,21	-81,09	1,11
			1172E0.1P	-0,98	0,18	-72,00	0,99
			$Gnd3	4,38	4,26	7,56	6,11
			$Gnd4	-17,23	17,60	30,58	24,63
			$Gnd5	0,67	-0,73	1,10	0,99
			$Gnd6	-7,96	-7,75	13,72	11,11
			$Gnd7	5,91	5,76	10,23	8,25
			$Gnd8	-19,36	19,82	34,38	27,71
			$Gnd9	0,65	-0,70	1,06	0,96
			$Gnd10	-8,25	-8,03	14,21	11,51
			$Gnd11	7,24	7,06	12,54	10,11
			$Gnd12	-21,48	22,02	38,16	30,76
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,44	-0,41	0,69	0,60
			$Gnd2	-7,44	-7,15	12,80	10,32
			172P	-0,99	0,43	-81,00	1,08
			172E0.1P	-1,23	0,45	-97,87	1,31
			1172E0.1P	-1,11	0,45	-89,59	1,20
			$Gnd3	10,43	10,24	18,07	14,62
			$Gnd4	-22,18	22,86	39,44	31,85
			$Gnd5	0,41	-0,38	0,63	0,56
			$Gnd6	-7,62	-7,31	13,10	10,56
			$Gnd7	11,55	11,34	20,03	16,19
			$Gnd8	-24,30	25,07	43,23	34,92
			$Gnd9	0,37	-0,35	0,57	0,51
			$Gnd10	-7,85	-7,52	13,49	10,87
			$Gnd11	12,45	12,22	21,59	17,44
			$Gnd12	-26,45	27,31	47,06	38,02
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,79	-0,83	1,32	1,15
			$Gnd2	-4,25	-4,17	7,30	5,95
			172P	-0,44	0,09	-35,97	0,45
			172E0.1P	-0,52	0,14	-44,35	0,54
			1172E0.1P	-0,48	0,12	-40,26	0,50
			$Gnd3	2,30	2,24	3,93	3,21
			$Gnd4	-8,67	8,82	15,33	12,37
			$Gnd5	0,83	-0,87	1,39	1,21
			$Gnd6	-4,48	-4,40	7,71	6,28
			$Gnd7	3,09	3,01	5,31	4,32
			$Gnd8	-9,48	9,65	16,77	13,52
			$Gnd9	0,86	-0,90	1,43	1,24
			$Gnd10	-4,70	-4,61	8,09	6,58
			$Gnd11	3,80	3,72	6,56	5,32
			$Gnd12	-10,27	10,47	18,19	14,67
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,81	-0,80	1,33	1,14
			$Gnd2	-4,53	-4,40	7,81	6,32
			172P	-0,46	0,21	-43,68	0,51
			172E0.1P	-0,56	0,25	-51,33	0,61
			1172E0.1P	-0,51	0,23	-47,60	0,56
			$Gnd3	4,82	4,75	8,32	6,77
			$Gnd4	-10,24	10,50	18,15	14,66
			$Gnd5	0,82	-0,81	1,35	1,15
			$Gnd6	-4,73	-4,59	8,15	6,60
			$Gnd7	5,45	5,36	9,41	7,64
			$Gnd8	-11,05	11,33	19,60	15,83
			$Gnd9	0,81	-0,80	1,34	1,14
			$Gnd10	-4,94	-4,79	8,50	6,88
			$Gnd11	5,99	5,89	10,36	8,40
			$Gnd12	-11,85	12,16	21,03	16,98
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,84	-0,88	1,40	1,22
			$Gnd2	-4,04	-3,98	6,96	5,68
			172P	-0,42	0,10	-35,49	0,43
			172E0.1P	-0,50	0,15	-43,93	0,53
			1172E0.1P	-0,46	0,13	-39,81	0,48
			$Gnd3	2,49	2,41	4,24	3,47
			$Gnd4	-8,38	8,53	14,83	11,96
			$Gnd5	0,88	-0,92	1,47	1,28
			$Gnd6	-4,29	-4,22	7,39	6,02
			$Gnd7	3,25	3,17	5,58	4,54
			$Gnd8	-9,21	9,38	16,30	13,14
			$Gnd9	0,91	-0,95	1,51	1,31
			$Gnd10	-4,52	-4,44	7,79	6,34
			$Gnd11	3,95	3,85	6,80	5,51
			$Gnd12	-10,02	10,22	17,76	14,32
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,75	-0,75	1,25	1,06
			$Gnd2	-4,57	-4,43	7,86	6,37

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	172P	-0,46	0,21	-43,47	0,51
			172E0.1P	-0,55	0,25	-51,11	0,61
			1172E0.1P	-0,51	0,23	-47,36	0,56
			$Gnd3	4,79	4,72	8,27	6,73
			$Gnd4	-10,18	10,43	18,03	14,57
			$Gnd5	0,77	-0,77	1,28	1,09
			$Gnd6	-4,73	-4,58	8,13	6,59
			$Gnd7	5,47	5,39	9,46	7,68
			$Gnd8	-10,95	11,22	19,41	15,68
			$Gnd9	0,77	-0,78	1,29	1,10
			$Gnd10	-4,90	-4,75	8,43	6,82
			$Gnd11	6,07	5,98	10,51	8,52
			$Gnd12	-11,73	12,03	20,81	16,81
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,82	-0,86	1,36	1,18
			$Gnd2	-4,14	-4,07	7,12	5,80
			172P	-0,43	0,09	-35,63	0,44
			172E0.1P	-0,51	0,15	-44,08	0,53
			1172E0.1P	-0,47	0,12	-39,96	0,49
			$Gnd3	2,37	2,30	4,04	3,30
			$Gnd4	-8,51	8,65	15,05	12,14
			$Gnd5	0,86	-0,90	1,43	1,24
			$Gnd6	-4,38	-4,31	7,55	6,14
			$Gnd7	3,15	3,07	5,40	4,39
			$Gnd8	-9,33	9,50	16,51	13,31
			$Gnd9	0,88	-0,92	1,47	1,28
			$Gnd10	-4,61	-4,52	7,94	6,46
			$Gnd11	3,85	3,76	6,63	5,38
			$Gnd12	-10,14	10,33	17,96	14,48
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,78	-0,78	1,29	1,10
			$Gnd2	-4,55	-4,42	7,84	6,35
			172P	-0,46	0,21	-43,69	0,51
			172E0.1P	-0,56	0,25	-51,35	0,61
			1172E0.1P	-0,51	0,23	-47,60	0,56
			$Gnd3	4,85	4,78	8,37	6,81
			$Gnd4	-10,23	10,49	18,14	14,65
			$Gnd5	0,79	-0,79	1,31	1,12
			$Gnd6	-4,73	-4,59	8,15	6,60
			$Gnd7	5,50	5,41	9,51	7,72
			$Gnd8	-11,03	11,31	19,56	15,80
			$Gnd9	0,79	-0,79	1,31	1,11
			$Gnd10	-4,93	-4,77	8,47	6,86
			$Gnd11	6,07	5,97	10,50	8,51
			$Gnd12	-11,83	12,13	20,98	16,94
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	0,78	-0,79	1,28	1,11
			$Gnd2	-4,39	-4,29	7,56	6,14
			172P	-0,45	0,14	-39,46	0,47
			172E0.1P	-0,53	0,19	-47,09	0,56
			1172E0.1P	-0,49	0,17	-43,34	0,52
			$Gnd3	3,47	3,40	5,96	4,86
			$Gnd4	-9,29	9,49	16,44	13,28
			$Gnd5	0,81	-0,83	1,34	1,16
			$Gnd6	-4,57	-4,46	7,86	6,38
			$Gnd7	4,19	4,11	7,21	5,86
			$Gnd8	-10,02	10,24	17,76	14,33
			$Gnd9	0,83	-0,85	1,38	1,18
			$Gnd10	-4,74	-4,62	8,16	6,62
			$Gnd11	4,84	4,74	8,35	6,78
			$Gnd12	-10,76	11,01	19,08	15,39
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	0,59	-0,60	0,95	0,84
			$Gnd2	-4,31	-4,22	7,42	6,03
			172P	-0,45	0,04	-33,48	0,45
			172E0.1P	-0,22	0,30	-33,81	0,38
			1172E0.1P	-0,49	0,07	-37,81	0,49
			$Gnd3	1,26	1,24	2,11	1,77
			$Gnd4	-8,07	8,21	14,25	11,51
			$Gnd5	0,66	-0,67	1,07	0,94
			$Gnd6	-4,50	-4,40	7,74	6,29
			$Gnd7	2,11	2,07	3,59	2,96
			$Gnd8	-8,87	9,04	15,68	12,66
			$Gnd9	0,39	-0,39	0,59	0,55
			$Gnd10	-2,60	-2,63	4,52	3,70
			$Gnd11	0,76	0,77	1,25	1,08
			$Gnd12	-9,61	9,47	16,72	13,49
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	0,68	-0,79	1,13	1,05
			$Gnd2	-5,88	-5,92	10,21	8,34
			172P	-0,40	-0,01	-32,30	0,40
			172E0.1P	-0,32	0,20	-40,01	0,38
			1172E0.1P	-0,49	-0,01	-36,63	0,49
			$Gnd3	0,33	0,26	0,51	0,42
			$Gnd4	-6,68	6,57	11,66	9,37
			$Gnd5	0,77	-0,89	1,29	1,17
			$Gnd6	-5,39	-5,38	9,30	7,61
			$Gnd7	0,45	0,36	0,71	0,58
			$Gnd8	-8,44	8,42	14,84	11,92
			$Gnd9	0,64	-0,74	1,05	0,98
			$Gnd10	-4,88	-4,97	8,50	6,97
			$Gnd11	0,38	0,31	0,59	0,49
			$Gnd12	-10,18	9,96	17,73	14,25
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	0,94	-0,86	1,57	1,28
			$Gnd2	-4,90	-4,68	8,44	6,78

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	172P	-0,51	0,29	-51,46	0,59
			172E0.1P	-0,16	0,64	-52,31	0,66
			1172E0.1P	-0,62	0,31	-58,16	0,69
			$Gnd3	6,16	6,12	10,64	8,68
			$Gnd4	-12,39	12,79	22,00	17,81
			$Gnd5	0,89	-0,81	1,47	1,20
			$Gnd6	-5,38	-5,15	9,27	7,44
			$Gnd7	6,91	6,85	11,94	9,73
			$Gnd8	-14,03	14,49	24,93	20,17
			$Gnd9	0,49	-0,38	0,74	0,62
			$Gnd10	-2,70	-2,65	4,71	3,78
			$Gnd11	4,13	4,31	7,26	5,97
			$Gnd12	-15,76	15,56	27,38	22,14
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	0,72	-0,81	1,16	1,08
			$Gnd2	-5,14	-5,20	8,95	7,31
			172P	-0,35	-0,01	-29,81	0,35
			172E0.1P	-0,26	0,20	-37,06	0,33
			1172E0.1P	-0,43	0,00	-34,13	0,43
			$Gnd3	0,48	0,37	0,72	0,60
			$Gnd4	-5,84	5,76	10,22	8,21
			$Gnd5	0,84	-0,93	1,38	1,26
			$Gnd6	-4,61	-4,64	7,98	6,54
			$Gnd7	0,68	0,57	1,07	0,88
			$Gnd8	-7,53	7,53	13,27	10,65
			$Gnd9	0,69	-0,77	1,10	1,03
			$Gnd10	-3,98	-4,11	6,96	5,72
			$Gnd11	0,57	0,47	0,90	0,74
			$Gnd12	-9,18	8,99	16,01	12,85
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	0,79	-0,73	1,33	1,07
			$Gnd2	-4,91	-4,67	8,43	6,78
			172P	-0,50	0,29	-50,66	0,58
			172E0.1P	-0,12	0,64	-52,25	0,65
			1172E0.1P	-0,59	0,32	-57,12	0,67
			$Gnd3	6,23	6,21	10,80	8,80
			$Gnd4	-12,05	12,42	21,36	17,31
			$Gnd5	0,77	-0,71	1,29	1,04
			$Gnd6	-5,24	-4,99	8,99	7,23
			$Gnd7	7,17	7,13	12,43	10,11
			$Gnd8	-13,51	13,93	23,97	19,41
			$Gnd9	0,39	-0,30	0,60	0,49
			$Gnd10	-2,73	-2,66	4,73	3,81
			$Gnd11	4,86	5,09	8,60	7,03
			$Gnd12	-15,11	14,89	26,22	21,22
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,70	-0,80	1,15	1,07
			$Gnd2	-5,52	-5,57	9,59	7,84
			172P	-0,37	-0,01	-30,98	0,37
			172E0.1P	-0,29	0,20	-38,53	0,35
			1172E0.1P	-0,46	0,00	-35,31	0,46
			$Gnd3	0,40	0,31	0,61	0,51
			$Gnd4	-6,23	6,13	10,88	8,74
			$Gnd5	0,80	-0,91	1,33	1,21
			$Gnd6	-5,00	-5,01	8,65	7,08
			$Gnd7	0,55	0,46	0,87	0,72
			$Gnd8	-7,96	7,96	14,02	11,26
			$Gnd9	0,66	-0,75	1,07	1,00
			$Gnd10	-4,44	-4,55	7,75	6,36
			$Gnd11	0,47	0,38	0,73	0,61
			$Gnd12	-9,68	9,47	16,86	13,54
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,87	-0,80	1,46	1,18
			$Gnd2	-4,90	-4,67	8,43	6,77
			172P	-0,51	0,29	-51,20	0,59
			172E0.1P	-0,14	0,64	-52,46	0,66
			1172E0.1P	-0,61	0,32	-57,81	0,68
			$Gnd3	6,25	6,22	10,81	8,82
			$Gnd4	-12,26	12,65	21,75	17,62
			$Gnd5	0,83	-0,76	1,38	1,12
			$Gnd6	-5,31	-5,07	9,13	7,34
			$Gnd7	7,09	7,04	12,28	10,00
			$Gnd8	-13,82	14,27	24,54	19,86
			$Gnd9	0,44	-0,34	0,67	0,56
			$Gnd10	-2,71	-2,65	4,72	3,79
			$Gnd11	4,53	4,74	8,00	6,56
			$Gnd12	-15,50	15,29	26,92	21,77
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	0,39	-0,42	0,61	0,58
			$Gnd2	-8,81	-8,65	15,27	12,35
			172P	-0,77	-0,02	-50,47	0,77
			172E0.1P	-0,53	0,37	-53,85	0,64
			1172E0.1P	-0,84	-0,02	-53,02	0,84
			$Gnd3	0,36	0,33	0,53	0,49
			$Gnd4	-13,79	13,93	24,32	19,60
			$Gnd5	0,46	-0,49	0,73	0,67
			$Gnd6	-8,13	-7,95	14,05	11,37
			$Gnd7	0,59	0,56	0,93	0,81
			$Gnd8	-14,82	15,05	26,21	21,12
			$Gnd9	0,32	-0,34	0,47	0,47
			$Gnd10	-7,09	-7,12	12,40	10,04
			$Gnd11	0,31	0,29	0,45	0,43
			$Gnd12	-16,11	15,87	28,06	22,61
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	0,39	-0,37	0,59	0,54
			$Gnd2	-7,91	-7,68	13,67	11,03

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	172P	-0,83	0,02	-53,88	0,83
			172E0.1P	-0,49	0,52	-54,28	0,71
			1172E0.1P	-0,88	0,05	-58,93	0,88
			$Gnd3	1,54	1,53	2,59	2,17
			$Gnd4	-15,41	15,74	27,30	22,03
			$Gnd5	0,41	-0,39	0,62	0,56
			$Gnd6	-8,03	-7,79	13,86	11,18
			$Gnd7	2,49	2,46	4,25	3,50
			$Gnd8	-16,41	16,80	29,11	23,49
			$Gnd9	0,25	-0,22	0,34	0,33
			$Gnd10	-5,47	-5,48	9,58	7,74
			$Gnd11	0,57	0,61	0,92	0,83
			$Gnd12	-17,79	17,54	30,97	24,99
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	0,41	-0,43	0,62	0,59
			$Gnd2	-8,66	-8,51	15,01	12,14
			172P	-0,76	-0,02	-50,01	0,76
			172E0.1P	-0,52	0,37	-53,49	0,64
			1172E0.1P	-0,83	-0,02	-52,71	0,83
			$Gnd3	0,39	0,36	0,58	0,53
			$Gnd4	-13,64	13,78	24,07	19,39
			$Gnd5	0,47	-0,50	0,74	0,69
			$Gnd6	-8,03	-7,85	13,88	11,23
			$Gnd7	0,64	0,61	1,02	0,88
			$Gnd8	-14,68	14,92	25,98	20,93
			$Gnd9	0,33	-0,35	0,48	0,48
			$Gnd10	-6,97	-7,01	12,21	9,89
			$Gnd11	0,33	0,31	0,49	0,46
			$Gnd12	-15,98	15,75	27,84	22,44
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	0,36	-0,35	0,55	0,50
			$Gnd2	-7,97	-7,73	13,76	11,10
			172P	-0,83	0,02	-53,94	0,83
			172E0.1P	-0,49	0,52	-54,15	0,71
			1172E0.1P	-0,88	0,05	-58,91	0,88
			$Gnd3	1,50	1,50	2,52	2,12
			$Gnd4	-15,45	15,79	27,37	22,09
			$Gnd5	0,38	-0,37	0,58	0,53
			$Gnd6	-8,06	-7,81	13,90	11,22
			$Gnd7	2,48	2,46	4,23	3,49
			$Gnd8	-16,42	16,80	29,11	23,49
			$Gnd9	0,23	-0,21	0,31	0,31
			$Gnd10	-5,45	-5,45	9,53	7,70
			$Gnd11	0,57	0,60	0,91	0,83
			$Gnd12	-17,78	17,52	30,93	24,96
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,40	-0,43	0,61	0,59
			$Gnd2	-8,74	-8,58	15,15	12,25
			172P	-0,76	-0,02	-50,23	0,76
			172E0.1P	-0,52	0,37	-53,67	0,64
			1172E0.1P	-0,83	-0,02	-52,84	0,83
			$Gnd3	0,37	0,34	0,55	0,51
			$Gnd4	-13,71	13,85	24,18	19,48
			$Gnd5	0,47	-0,50	0,73	0,68
			$Gnd6	-8,08	-7,90	13,97	11,30
			$Gnd7	0,61	0,58	0,97	0,84
			$Gnd8	-14,74	14,98	26,08	21,02
			$Gnd9	0,33	-0,35	0,48	0,48
			$Gnd10	-7,04	-7,07	12,32	9,98
			$Gnd11	0,32	0,30	0,47	0,44
			$Gnd12	-16,04	15,80	27,94	22,52
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,37	-0,36	0,57	0,52
			$Gnd2	-7,94	-7,71	13,71	11,06
			172P	-0,83	0,02	-53,94	0,83
			172E0.1P	-0,49	0,52	-54,22	0,71
			1172E0.1P	-0,88	0,05	-58,96	0,88
			$Gnd3	1,53	1,53	2,58	2,16
			$Gnd4	-15,44	15,77	27,35	22,07
			$Gnd5	0,39	-0,38	0,60	0,55
			$Gnd6	-8,04	-7,80	13,88	11,20
			$Gnd7	2,49	2,47	4,26	3,51
			$Gnd8	-16,43	16,81	29,12	23,50
			$Gnd9	0,24	-0,22	0,32	0,32
			$Gnd10	-5,45	-5,45	9,54	7,71
			$Gnd11	0,57	0,61	0,92	0,83
			$Gnd12	-17,80	17,54	30,97	24,99
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	0,48	-0,53	0,76	0,71
			$Gnd2	-8,36	-8,21	14,47	11,72
			172P	-0,81	-0,03	-52,22	0,81
			172E0.1P	-0,40	0,51	-60,32	0,64
			1172E0.1P	-0,94	-0,02	-60,46	0,94
			$Gnd3	0,37	0,33	0,55	0,49
			$Gnd4	-13,89	14,03	24,51	19,74
			$Gnd5	0,59	-0,65	0,97	0,88
			$Gnd6	-7,95	-7,77	13,71	11,11
			$Gnd7	1,53	1,47	2,58	2,12
			$Gnd8	-16,17	16,46	28,65	23,08
			$Gnd9	0,37	-0,41	0,56	0,55
			$Gnd10	-5,43	-5,49	9,49	7,72
			$Gnd11	0,36	0,34	0,55	0,49
			$Gnd12	-18,69	18,35	32,51	26,19
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	0,45	-0,42	0,70	0,61
			$Gnd2	-7,86	-7,58	13,55	10,92

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	172P	-0,92	0,21	-69,91	0,94
			172E0.1P	-0,22	0,86	-70,89	0,89
			1172E0.1P	-1,03	0,25	-79,54	1,07
			$Gnd3	6,08	5,99	10,51	8,54
			$Gnd4	-18,72	19,24	33,25	26,84
			$Gnd5	0,43	-0,40	0,67	0,59
			$Gnd6	-8,11	-7,81	13,97	11,26
			$Gnd7	7,59	7,47	13,14	10,65
			$Gnd8	-20,92	21,53	37,18	30,02
			$Gnd9	0,26	-0,21	0,34	0,33
			$Gnd10	-3,28	-3,29	5,73	4,65
			$Gnd11	3,59	3,74	6,33	5,18
			$Gnd12	-23,75	23,32	41,22	33,29
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	0,52	-0,56	0,81	0,76
			$Gnd2	-7,84	-7,71	13,57	10,99
			172P	-0,78	-0,03	-50,57	0,78
			172E0.1P	-0,37	0,51	-58,68	0,63
			1172E0.1P	-0,90	0,00	-59,50	0,90
			$Gnd3	0,47	0,42	0,72	0,63
			$Gnd4	-13,34	13,50	23,58	18,98
			$Gnd5	0,63	-0,68	1,01	0,92
			$Gnd6	-7,63	-7,47	13,18	10,68
			$Gnd7	1,83	1,75	3,09	2,53
			$Gnd8	-15,62	15,92	27,69	22,30
			$Gnd9	0,39	-0,42	0,59	0,58
			$Gnd10	-4,94	-5,02	8,65	7,04
			$Gnd11	0,46	0,42	0,71	0,62
			$Gnd12	-18,13	17,80	31,55	25,41
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	0,38	-0,36	0,59	0,53
			$Gnd2	-7,96	-7,67	13,71	11,06
			172P	-0,92	0,21	-69,86	0,95
			172E0.1P	-0,20	0,86	-70,83	0,89
			1172E0.1P	-1,03	0,26	-79,27	1,06
			$Gnd3	5,99	5,91	10,36	8,41
			$Gnd4	-18,75	19,27	33,29	26,89
			$Gnd5	0,38	-0,35	0,58	0,52
			$Gnd6	-8,11	-7,81	13,96	11,26
			$Gnd7	7,64	7,52	13,23	10,72
			$Gnd8	-20,81	21,41	36,97	29,86
			$Gnd9	0,22	-0,18	0,29	0,28
			$Gnd10	-3,27	-3,26	5,69	4,62
			$Gnd11	3,83	3,99	6,77	5,53
			$Gnd12	-23,56	23,12	40,88	33,01
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,49	-0,54	0,78	0,74
			$Gnd2	-8,11	-7,97	14,03	11,37
			172P	-0,79	-0,03	-51,31	0,79
			172E0.1P	-0,38	0,51	-59,48	0,63
			1172E0.1P	-0,92	-0,01	-59,87	0,92
			$Gnd3	0,41	0,37	0,62	0,55
			$Gnd4	-13,58	13,73	23,98	19,31
			$Gnd5	0,61	-0,66	0,99	0,90
			$Gnd6	-7,78	-7,61	13,44	10,89
			$Gnd7	1,66	1,59	2,80	2,29
			$Gnd8	-15,87	16,16	28,12	22,65
			$Gnd9	0,38	-0,42	0,57	0,57
			$Gnd10	-5,20	-5,27	9,10	7,40
			$Gnd11	0,40	0,37	0,62	0,55
			$Gnd12	-18,39	18,06	32,00	25,78
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,42	-0,39	0,64	0,57
			$Gnd2	-7,90	-7,62	13,62	10,98
			172P	-0,92	0,21	-69,98	0,94
			172E0.1P	-0,21	0,87	-70,98	0,89
			1172E0.1P	-1,03	0,26	-79,51	1,07
			$Gnd3	6,08	6,00	10,51	8,54
			$Gnd4	-18,76	19,28	33,31	26,90
			$Gnd5	0,40	-0,38	0,62	0,55
			$Gnd6	-8,11	-7,80	13,96	11,25
			$Gnd7	7,66	7,54	13,26	10,74
			$Gnd8	-20,90	21,50	37,13	29,98
			$Gnd9	0,24	-0,19	0,32	0,31
			$Gnd10	-3,27	-3,27	5,71	4,63
			$Gnd11	3,75	3,90	6,61	5,41
			$Gnd12	-23,70	23,26	41,12	33,20
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	0,55	-0,58	0,88	0,80
			$Gnd2	-4,82	-4,74	8,31	6,76
			172P	-0,49	0,01	-34,86	0,49
			172E0.1P	-0,25	0,29	-37,61	0,38
			1172E0.1P	-0,54	0,03	-39,45	0,54
			$Gnd3	0,56	0,53	0,88	0,77
			$Gnd4	-8,24	8,33	14,52	11,72
			$Gnd5	0,67	-0,71	1,10	0,98
			$Gnd6	-4,79	-4,70	8,25	6,71
			$Gnd7	1,32	1,28	2,22	1,84
			$Gnd8	-9,29	9,43	16,42	13,24
			$Gnd9	0,42	-0,44	0,65	0,61
			$Gnd10	-3,27	-3,31	5,68	4,65
			$Gnd11	0,48	0,46	0,75	0,66
			$Gnd12	-10,26	10,09	17,85	14,39
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	0,60	-0,58	0,96	0,84
			$Gnd2	-4,97	-4,83	8,57	6,93

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	172P	-0,52	0,10	-42,16	0,53
			172E0.1P	-0,20	0,43	-41,17	0,47
			1172E0.1P	-0,57	0,14	-47,25	0,59
			$Gnd3	2,79	2,76	4,77	3,92
			$Gnd4	-9,95	10,18	17,61	14,23
			$Gnd5	0,63	-0,62	1,02	0,88
			$Gnd6	-5,21	-5,06	8,98	7,26
			$Gnd7	3,74	3,69	6,43	5,25
			$Gnd8	-10,92	11,19	19,36	15,63
			$Gnd9	0,35	-0,32	0,51	0,48
			$Gnd10	-2,54	-2,56	4,42	3,61
			$Gnd11	1,61	1,66	2,76	2,31
			$Gnd12	-11,95	11,77	20,78	16,77
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	0,57	-0,60	0,91	0,83
			$Gnd2	-4,70	-4,64	8,12	6,61
			172P	-0,48	0,01	-34,56	0,48
			172E0.1P	-0,25	0,29	-37,36	0,38
			1172E0.1P	-0,53	0,03	-39,26	0,53
			$Gnd3	0,61	0,58	0,97	0,84
			$Gnd4	-8,11	8,21	14,30	11,54
			$Gnd5	0,69	-0,72	1,13	1,00
			$Gnd6	-4,71	-4,63	8,12	6,61
			$Gnd7	1,39	1,35	2,34	1,94
			$Gnd8	-9,17	9,32	16,21	13,07
			$Gnd9	0,44	-0,45	0,66	0,63
			$Gnd10	-3,18	-3,23	5,54	4,54
			$Gnd11	0,52	0,50	0,82	0,72
			$Gnd12	-10,15	9,98	17,66	14,23
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	0,56	-0,55	0,91	0,79
			$Gnd2	-5,03	-4,88	8,66	7,01
			172P	-0,52	0,10	-42,18	0,53
			172E0.1P	-0,20	0,43	-41,14	0,47
			1172E0.1P	-0,57	0,14	-47,23	0,59
			$Gnd3	2,75	2,73	4,71	3,87
			$Gnd4	-9,98	10,20	17,66	14,27
			$Gnd5	0,60	-0,59	0,97	0,84
			$Gnd6	-5,24	-5,09	9,03	7,30
			$Gnd7	3,73	3,69	6,43	5,25
			$Gnd8	-10,92	11,18	19,35	15,63
			$Gnd9	0,33	-0,31	0,48	0,45
			$Gnd10	-2,55	-2,56	4,42	3,61
			$Gnd11	1,63	1,69	2,80	2,34
			$Gnd12	-11,94	11,75	20,74	16,75
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,56	-0,59	0,90	0,81
			$Gnd2	-4,76	-4,69	8,22	6,69
			172P	-0,48	0,01	-34,68	0,48
			172E0.1P	-0,25	0,29	-37,48	0,38
			1172E0.1P	-0,53	0,03	-39,32	0,53
			$Gnd3	0,58	0,55	0,92	0,80
			$Gnd4	-8,16	8,26	14,40	11,61
			$Gnd5	0,68	-0,72	1,11	0,99
			$Gnd6	-4,75	-4,67	8,18	6,66
			$Gnd7	1,35	1,30	2,26	1,88
			$Gnd8	-9,22	9,37	16,30	13,14
			$Gnd9	0,43	-0,45	0,65	0,62
			$Gnd10	-3,23	-3,28	5,62	4,60
			$Gnd11	0,49	0,48	0,78	0,69
			$Gnd12	-10,20	10,03	17,74	14,30
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,58	-0,57	0,93	0,81
			$Gnd2	-5,00	-4,86	8,61	6,97
			172P	-0,52	0,10	-42,21	0,53
			172E0.1P	-0,20	0,43	-41,19	0,47
			1172E0.1P	-0,57	0,14	-47,28	0,59
			$Gnd3	2,78	2,76	4,77	3,92
			$Gnd4	-9,97	10,20	17,65	14,26
			$Gnd5	0,61	-0,61	1,00	0,86
			$Gnd6	-5,23	-5,08	9,01	7,29
			$Gnd7	3,75	3,70	6,45	5,27
			$Gnd8	-10,93	11,19	19,37	15,65
			$Gnd9	0,34	-0,31	0,50	0,46
			$Gnd10	-2,55	-2,56	4,42	3,61
			$Gnd11	1,63	1,68	2,80	2,34
			$Gnd12	-11,96	11,77	20,78	16,78
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	0,58	-0,59	0,93	0,83
			$Gnd2	-5,09	-4,98	8,78	7,12
			172P	-0,55	0,05	-41,39	0,55
			172E0.1P	-0,23	0,39	-41,86	0,45
			1172E0.1P	-0,60	0,09	-47,01	0,61
			$Gnd3	1,63	1,61	2,76	2,29
			$Gnd4	-9,80	9,98	17,33	13,99
			$Gnd5	0,63	-0,64	1,02	0,90
			$Gnd6	-5,34	-5,21	9,20	7,46
			$Gnd7	2,75	2,70	4,71	3,86
			$Gnd8	-10,83	11,06	19,18	15,48
			$Gnd9	0,37	-0,36	0,55	0,52
			$Gnd10	-2,78	-2,81	4,83	3,95
			$Gnd11	0,91	0,93	1,52	1,30
			$Gnd12	-11,92	11,73	20,73	16,72
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,72	-0,82	1,19	1,09
			$Gnd2	-5,41	-5,48	9,42	7,70

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,33	-0,02	-26,60	0,33
			172E0.1P	-0,32	0,15	-34,37	0,36
			1172E0.1P	-0,41	0,00	-30,62	0,41
			$Gnd3	0,34	0,26	0,52	0,42
			$Gnd4	-5,46	5,33	9,49	7,63
			$Gnd5	0,74	-0,85	1,23	1,13
			$Gnd6	-5,09	-5,10	8,80	7,21
			$Gnd7	0,39	0,31	0,61	0,50
			$Gnd8	-7,10	7,04	12,45	10,00
			$Gnd9	0,66	-0,76	1,08	1,01
			$Gnd10	-4,85	-4,94	8,44	6,92
			$Gnd11	0,37	0,29	0,57	0,47
			$Gnd12	-8,78	8,58	15,28	12,27
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	1,03	-0,95	1,73	1,40
			$Gnd2	-4,39	-4,20	7,57	6,08
			172P	-0,43	0,30	-45,83	0,52
			172E0.1P	-0,17	0,60	-46,48	0,62
			1172E0.1P	-0,53	0,31	-51,99	0,62
			$Gnd3	6,06	6,02	10,46	8,54
			$Gnd4	-11,29	11,66	20,04	16,23
			$Gnd5	0,96	-0,88	1,60	1,30
			$Gnd6	-4,93	-4,72	8,50	6,83
			$Gnd7	6,64	6,59	11,48	9,35
			$Gnd8	-12,84	13,26	22,81	18,46
			$Gnd9	0,52	-0,40	0,79	0,66
			$Gnd10	-2,60	-2,56	4,55	3,65
			$Gnd11	4,01	4,19	7,05	5,80
			$Gnd12	-14,39	14,22	25,00	20,22
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,75	-0,84	1,22	1,13
			$Gnd2	-4,63	-4,72	8,07	6,61
			172P	-0,27	-0,02	-23,92	0,27
			172E0.1P	-0,25	0,15	-30,89	0,29
			1172E0.1P	-0,34	0,00	-27,61	0,34
			$Gnd3	0,48	0,38	0,73	0,61
			$Gnd4	-4,56	4,46	7,95	6,38
			$Gnd5	0,80	-0,89	1,31	1,20
			$Gnd6	-4,18	-4,23	7,24	5,94
			$Gnd7	0,59	0,48	0,91	0,76
			$Gnd8	-6,07	6,04	10,67	8,57
			$Gnd9	0,71	-0,79	1,14	1,07
			$Gnd10	-3,79	-3,92	6,63	5,45
			$Gnd11	0,55	0,46	0,87	0,72
			$Gnd12	-7,64	7,48	13,31	10,69
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,91	-0,85	1,53	1,24
			$Gnd2	-4,32	-4,11	7,41	5,96
			172P	-0,41	0,30	-44,78	0,51
			172E0.1P	-0,11	0,59	-46,46	0,60
			1172E0.1P	-0,50	0,33	-50,71	0,60
			$Gnd3	6,18	6,16	10,70	8,72
			$Gnd4	-10,83	11,17	19,19	15,56
			$Gnd5	0,87	-0,81	1,47	1,19
			$Gnd6	-4,70	-4,46	8,06	6,48
			$Gnd7	6,97	6,93	12,08	9,83
			$Gnd8	-12,20	12,58	21,63	17,52
			$Gnd9	0,43	-0,34	0,66	0,54
			$Gnd10	-2,63	-2,57	4,57	3,68
			$Gnd11	4,92	5,15	8,71	7,12
			$Gnd12	-13,58	13,39	23,56	19,08
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,74	-0,83	1,20	1,11
			$Gnd2	-5,03	-5,11	8,76	7,17
			172P	-0,29	-0,02	-25,20	0,30
			172E0.1P	-0,29	0,15	-32,64	0,32
			1172E0.1P	-0,37	0,00	-29,07	0,37
			$Gnd3	0,41	0,32	0,62	0,52
			$Gnd4	-4,99	4,87	8,68	6,97
			$Gnd5	0,77	-0,87	1,27	1,16
			$Gnd6	-4,64	-4,67	8,03	6,59
			$Gnd7	0,48	0,39	0,75	0,62
			$Gnd8	-6,58	6,53	11,54	9,27
			$Gnd9	0,68	-0,77	1,11	1,03
			$Gnd10	-4,33	-4,44	7,56	6,21
			$Gnd11	0,45	0,37	0,71	0,58
			$Gnd12	-8,21	8,03	14,30	11,49
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,97	-0,90	1,64	1,33
			$Gnd2	-4,36	-4,15	7,49	6,02
			172P	-0,42	0,30	-45,46	0,52
			172E0.1P	-0,14	0,60	-46,66	0,62
			1172E0.1P	-0,52	0,32	-51,54	0,61
			$Gnd3	6,18	6,15	10,68	8,71
			$Gnd4	-11,11	11,46	19,70	15,96
			$Gnd5	0,92	-0,85	1,54	1,25
			$Gnd6	-4,82	-4,59	8,29	6,66
			$Gnd7	6,86	6,82	11,88	9,67
			$Gnd8	-12,58	12,98	22,33	18,08
			$Gnd9	0,47	-0,37	0,73	0,60
			$Gnd10	-2,62	-2,56	4,55	3,66
			$Gnd11	4,51	4,71	7,95	6,52
			$Gnd12	-14,06	13,88	24,42	19,76
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,39	-0,42	0,60	0,58
			$Gnd2	-8,23	-8,10	14,27	11,55

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,67	-0,01	-43,85	0,67
			172E0.1P	-0,51	0,29	-46,55	0,59
			1172E0.1P	-0,72	-0,01	-45,58	0,72
			$Gnd3	0,33	0,31	0,48	0,45
			$Gnd4	-11,99	12,07	21,11	17,01
			$Gnd5	0,44	-0,47	0,69	0,65
			$Gnd6	-7,64	-7,49	13,21	10,70
			$Gnd7	0,44	0,42	0,68	0,61
			$Gnd8	-12,78	12,93	22,56	18,18
			$Gnd9	0,34	-0,36	0,50	0,49
			$Gnd10	-6,91	-6,94	12,09	9,79
			$Gnd11	0,30	0,29	0,44	0,42
			$Gnd12	-13,78	13,59	24,02	19,35
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,41	-0,39	0,62	0,56
			$Gnd2	-7,18	-6,98	12,41	10,02
			172P	-0,73	0,03	-46,80	0,73
			172E0.1P	-0,48	0,44	-46,91	0,65
			1172E0.1P	-0,77	0,05	-50,72	0,77
			$Gnd3	1,36	1,36	2,28	1,93
			$Gnd4	-13,62	13,91	24,11	19,46
			$Gnd5	0,43	-0,41	0,66	0,59
			$Gnd6	-7,27	-7,06	12,56	10,14
			$Gnd7	2,08	2,06	3,54	2,93
			$Gnd8	-14,40	14,73	25,53	20,60
			$Gnd9	0,26	-0,23	0,36	0,35
			$Gnd10	-5,28	-5,29	9,24	7,47
			$Gnd11	0,56	0,59	0,89	0,81
			$Gnd12	-15,46	15,26	26,91	21,72
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,41	-0,43	0,62	0,59
			$Gnd2	-8,06	-7,94	13,98	11,31
			172P	-0,66	-0,01	-43,31	0,66
			172E0.1P	-0,50	0,29	-46,09	0,58
			1172E0.1P	-0,71	-0,01	-45,15	0,71
			$Gnd3	0,36	0,33	0,53	0,49
			$Gnd4	-11,82	11,91	20,82	16,78
			$Gnd5	0,46	-0,49	0,71	0,67
			$Gnd6	-7,49	-7,35	12,97	10,50
			$Gnd7	0,49	0,45	0,75	0,66
			$Gnd8	-12,62	12,78	22,29	17,96
			$Gnd9	0,35	-0,37	0,51	0,50
			$Gnd10	-6,77	-6,80	11,85	9,59
			$Gnd11	0,33	0,31	0,48	0,45
			$Gnd12	-13,63	13,44	23,75	19,14
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,38	-0,37	0,58	0,53
			$Gnd2	-7,23	-7,02	12,48	10,08
			172P	-0,73	0,03	-46,82	0,74
			172E0.1P	-0,47	0,44	-46,70	0,65
			1172E0.1P	-0,77	0,05	-50,65	0,77
			$Gnd3	1,33	1,33	2,23	1,88
			$Gnd4	-13,64	13,93	24,15	19,50
			$Gnd5	0,40	-0,39	0,62	0,56
			$Gnd6	-7,29	-7,07	12,58	10,15
			$Gnd7	2,08	2,07	3,54	2,93
			$Gnd8	-14,38	14,71	25,49	20,57
			$Gnd9	0,24	-0,22	0,33	0,33
			$Gnd10	-5,23	-5,23	9,14	7,40
			$Gnd11	0,55	0,58	0,88	0,80
			$Gnd12	-15,42	15,21	26,84	21,66
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,40	-0,43	0,61	0,58
			$Gnd2	-8,15	-8,02	14,14	11,44
			172P	-0,67	-0,01	-43,57	0,67
			172E0.1P	-0,51	0,29	-46,32	0,58
			1172E0.1P	-0,72	-0,01	-45,35	0,72
			$Gnd3	0,34	0,32	0,50	0,47
			$Gnd4	-11,90	11,98	20,95	16,88
			$Gnd5	0,45	-0,48	0,70	0,66
			$Gnd6	-7,57	-7,43	13,10	10,61
			$Gnd7	0,46	0,43	0,71	0,63
			$Gnd8	-12,69	12,85	22,41	18,06
			$Gnd9	0,34	-0,36	0,51	0,50
			$Gnd10	-6,85	-6,88	11,98	9,70
			$Gnd11	0,31	0,30	0,46	0,43
			$Gnd12	-13,70	13,51	23,88	19,24
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,39	-0,38	0,60	0,54
			$Gnd2	-7,21	-7,00	12,45	10,05
			172P	-0,73	0,03	-46,84	0,73
			172E0.1P	-0,47	0,44	-46,81	0,65
			1172E0.1P	-0,77	0,05	-50,73	0,77
			$Gnd3	1,36	1,36	2,28	1,92
			$Gnd4	-13,64	13,93	24,15	19,49
			$Gnd5	0,41	-0,40	0,64	0,58
			$Gnd6	-7,28	-7,07	12,57	10,15
			$Gnd7	2,09	2,08	3,56	2,95
			$Gnd8	-14,40	14,73	25,52	20,60
			$Gnd9	0,25	-0,23	0,34	0,34
			$Gnd10	-5,25	-5,25	9,18	7,42
			$Gnd11	0,55	0,59	0,89	0,81
			$Gnd12	-15,45	15,25	26,90	21,71
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,46	-0,52	0,73	0,69
			$Gnd2	-8,25	-8,12	14,29	11,58

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,75	-0,02	-47,56	0,75
			172E0.1P	-0,42	0,45	-55,35	0,62
			1172E0.1P	-0,87	-0,02	-54,17	0,87
			$Gnd3	0,33	0,29	0,48	0,44
			$Gnd4	-12,87	12,97	22,69	18,28
			$Gnd5	0,59	-0,65	0,96	0,88
			$Gnd6	-7,61	-7,44	13,13	10,64
			$Gnd7	1,05	1,00	1,75	1,45
			$Gnd8	-15,01	15,26	26,58	21,41
			$Gnd9	0,38	-0,42	0,57	0,56
			$Gnd10	-5,72	-5,77	9,99	8,12
			$Gnd11	0,33	0,31	0,50	0,45
			$Gnd12	-17,31	17,01	30,13	24,27
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,47	-0,44	0,73	0,64
			$Gnd2	-7,56	-7,30	13,04	10,51
			172P	-0,86	0,22	-64,72	0,89
			172E0.1P	-0,25	0,82	-64,84	0,86
			1172E0.1P	-0,97	0,25	-73,62	1,00
			$Gnd3	5,85	5,77	10,11	8,22
			$Gnd4	-17,73	18,22	31,50	25,43
			$Gnd5	0,45	-0,42	0,70	0,62
			$Gnd6	-7,85	-7,57	13,54	10,91
			$Gnd7	7,20	7,08	12,45	10,10
			$Gnd8	-19,78	20,35	35,15	28,38
			$Gnd9	0,26	-0,21	0,36	0,34
			$Gnd10	-3,26	-3,27	5,70	4,62
			$Gnd11	3,26	3,39	5,74	4,71
			$Gnd12	-22,37	21,97	38,84	31,36
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,50	-0,54	0,78	0,74
			$Gnd2	-7,68	-7,57	13,30	10,78
			172P	-0,71	-0,02	-45,72	0,71
			172E0.1P	-0,39	0,45	-53,47	0,60
			1172E0.1P	-0,84	0,00	-53,06	0,84
			$Gnd3	0,41	0,36	0,62	0,55
			$Gnd4	-12,29	12,41	21,69	17,47
			$Gnd5	0,63	-0,68	1,02	0,93
			$Gnd6	-7,24	-7,10	12,51	10,14
			$Gnd7	1,35	1,29	2,26	1,87
			$Gnd8	-14,42	14,67	25,54	20,57
			$Gnd9	0,40	-0,43	0,60	0,59
			$Gnd10	-5,16	-5,23	9,03	7,35
			$Gnd11	0,42	0,38	0,64	0,57
			$Gnd12	-16,70	16,41	29,07	23,41
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,40	-0,38	0,63	0,55
			$Gnd2	-7,65	-7,38	13,18	10,63
			172P	-0,86	0,21	-64,59	0,89
			172E0.1P	-0,23	0,82	-64,75	0,85
			1172E0.1P	-0,97	0,26	-73,26	1,00
			$Gnd3	5,77	5,70	9,99	8,11
			$Gnd4	-17,73	18,21	31,47	25,42
			$Gnd5	0,40	-0,37	0,62	0,54
			$Gnd6	-7,83	-7,54	13,48	10,87
			$Gnd7	7,27	7,16	12,59	10,20
			$Gnd8	-19,62	20,18	34,85	28,15
			$Gnd9	0,23	-0,19	0,31	0,29
			$Gnd10	-3,24	-3,23	5,64	4,57
			$Gnd11	3,55	3,70	6,26	5,13
			$Gnd12	-22,12	21,72	38,40	31,01
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,48	-0,53	0,76	0,71
			$Gnd2	-7,97	-7,85	13,81	11,19
			172P	-0,73	-0,02	-46,55	0,73
			172E0.1P	-0,40	0,45	-54,40	0,61
			1172E0.1P	-0,85	-0,01	-53,51	0,85
			$Gnd3	0,36	0,32	0,54	0,48
			$Gnd4	-12,55	12,65	22,13	17,82
			$Gnd5	0,61	-0,66	0,99	0,90
			$Gnd6	-7,42	-7,27	12,81	10,38
			$Gnd7	1,18	1,12	1,97	1,63
			$Gnd8	-14,69	14,94	26,01	20,95
			$Gnd9	0,39	-0,42	0,59	0,58
			$Gnd10	-5,45	-5,52	9,54	7,76
			$Gnd11	0,37	0,34	0,56	0,50
			$Gnd12	-16,99	16,69	29,57	23,82
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,43	-0,41	0,68	0,60
			$Gnd2	-7,60	-7,33	13,10	10,56
			172P	-0,86	0,22	-64,75	0,89
			172E0.1P	-0,24	0,82	-64,92	0,86
			1172E0.1P	-0,97	0,26	-73,55	1,00
			$Gnd3	5,86	5,78	10,13	8,23
			$Gnd4	-17,75	18,24	31,53	25,45
			$Gnd5	0,42	-0,40	0,66	0,58
			$Gnd6	-7,84	-7,55	13,50	10,89
			$Gnd7	7,28	7,17	12,60	10,21
			$Gnd8	-19,73	20,30	35,06	28,31
			$Gnd9	0,24	-0,20	0,33	0,32
			$Gnd10	-3,25	-3,24	5,66	4,59
			$Gnd11	3,44	3,58	6,06	4,97
			$Gnd12	-22,29	21,89	38,69	31,24
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,52	-0,55	0,82	0,75
			$Gnd2	-4,27	-4,22	7,37	6,01

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	172P	-0,39	0,01	-28,37	0,39
			172E0.1P	-0,24	0,21	-30,86	0,32
			1172E0.1P	-0,44	0,02	-31,40	0,44
			$Gnd3	0,44	0,42	0,69	0,61
			$Gnd4	-6,66	6,70	11,70	9,45
			$Gnd5	0,65	-0,68	1,06	0,94
			$Gnd6	-4,06	-4,00	6,99	5,70
			$Gnd7	0,83	0,80	1,36	1,16
			$Gnd8	-7,52	7,62	13,26	10,70
			$Gnd9	0,44	-0,46	0,68	0,63
			$Gnd10	-3,15	-3,19	5,47	4,48
			$Gnd11	0,43	0,42	0,67	0,60
			$Gnd12	-8,26	8,13	14,36	11,59
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,64	-0,63	1,04	0,90
			$Gnd2	-4,26	-4,15	7,34	5,95
			172P	-0,43	0,10	-35,37	0,44
			172E0.1P	-0,19	0,36	-34,06	0,41
			1172E0.1P	-0,47	0,13	-39,47	0,49
			$Gnd3	2,51	2,48	4,28	3,53
			$Gnd4	-8,44	8,63	14,92	12,07
			$Gnd5	0,68	-0,67	1,11	0,95
			$Gnd6	-4,49	-4,36	7,73	6,26
			$Gnd7	3,25	3,21	5,57	4,56
			$Gnd8	-9,22	9,44	16,33	13,20
			$Gnd9	0,38	-0,35	0,57	0,52
			$Gnd10	-2,31	-2,32	4,01	3,28
			$Gnd11	1,45	1,50	2,48	2,08
			$Gnd12	-9,96	9,82	17,31	13,99
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,54	-0,56	0,85	0,78
			$Gnd2	-4,13	-4,09	7,14	5,82
			172P	-0,38	0,01	-27,98	0,38
			172E0.1P	-0,23	0,21	-30,52	0,31
			1172E0.1P	-0,43	0,02	-31,15	0,43
			$Gnd3	0,49	0,46	0,75	0,67
			$Gnd4	-6,51	6,56	11,45	9,24
			$Gnd5	0,67	-0,70	1,09	0,97
			$Gnd6	-3,96	-3,91	6,83	5,57
			$Gnd7	0,90	0,86	1,48	1,25
			$Gnd8	-7,38	7,48	13,03	10,51
			$Gnd9	0,45	-0,47	0,69	0,65
			$Gnd10	-3,04	-3,09	5,29	4,33
			$Gnd11	0,47	0,45	0,73	0,65
			$Gnd12	-8,12	8,00	14,13	11,40
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,60	-0,60	0,98	0,85
			$Gnd2	-4,31	-4,19	7,41	6,01
			172P	-0,43	0,10	-35,36	0,44
			172E0.1P	-0,19	0,36	-34,00	0,40
			1172E0.1P	-0,47	0,13	-39,41	0,49
			$Gnd3	2,48	2,46	4,24	3,49
			$Gnd4	-8,45	8,64	14,94	12,09
			$Gnd5	0,65	-0,64	1,06	0,91
			$Gnd6	-4,51	-4,38	7,76	6,28
			$Gnd7	3,25	3,22	5,59	4,57
			$Gnd8	-9,20	9,41	16,28	13,16
			$Gnd9	0,36	-0,33	0,53	0,49
			$Gnd10	-2,31	-2,32	4,00	3,27
			$Gnd11	1,48	1,54	2,55	2,14
			$Gnd12	-9,92	9,78	17,24	13,93
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,53	-0,56	0,84	0,76
			$Gnd2	-4,21	-4,16	7,26	5,92
			172P	-0,39	0,01	-28,15	0,39
			172E0.1P	-0,23	0,21	-30,69	0,32
			1172E0.1P	-0,43	0,02	-31,24	0,43
			$Gnd3	0,46	0,44	0,71	0,64
			$Gnd4	-6,57	6,62	11,56	9,33
			$Gnd5	0,66	-0,69	1,07	0,96
			$Gnd6	-4,01	-3,96	6,91	5,64
			$Gnd7	0,86	0,83	1,41	1,19
			$Gnd8	-7,44	7,54	13,13	10,59
			$Gnd9	0,45	-0,46	0,69	0,64
			$Gnd10	-3,10	-3,15	5,39	4,42
			$Gnd11	0,45	0,43	0,69	0,62
			$Gnd12	-8,19	8,06	14,24	11,49
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,62	-0,61	1,01	0,87
			$Gnd2	-4,29	-4,17	7,38	5,98
			172P	-0,43	0,10	-35,41	0,44
			172E0.1P	-0,19	0,36	-34,06	0,41
			1172E0.1P	-0,47	0,13	-39,49	0,49
			$Gnd3	2,51	2,49	4,29	3,53
			$Gnd4	-8,45	8,64	14,95	12,09
			$Gnd5	0,66	-0,65	1,08	0,93
			$Gnd6	-4,50	-4,37	7,74	6,27
			$Gnd7	3,26	3,23	5,61	4,59
			$Gnd8	-9,22	9,44	16,32	13,20
			$Gnd9	0,37	-0,34	0,55	0,50
			$Gnd10	-2,31	-2,32	4,01	3,28
			$Gnd11	1,47	1,53	2,53	2,12
			$Gnd12	-9,95	9,81	17,29	13,97
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	0,59	-0,60	0,95	0,84
			$Gnd2	-4,05	-3,97	6,98	5,67

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl.tow	NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	172P	-0,42	0,04	-31,08	0,42
			172E0.1P	-0,21	0,28	-31,39	0,35
			1172E0.1P	-0,45	0,07	-35,01	0,46
			$Gnd3	1,16	1,15	1,94	1,63
			$Gnd4	-7,52	7,65	13,27	10,73
			$Gnd5	0,66	-0,68	1,08	0,95
			$Gnd6	-4,21	-4,12	7,26	5,90
			$Gnd7	1,92	1,89	3,26	2,70
			$Gnd8	-8,25	8,41	14,58	11,78
			$Gnd9	0,40	-0,39	0,60	0,56
			$Gnd10	-2,53	-2,55	4,38	3,59
			$Gnd11	0,73	0,74	1,19	1,04
			$Gnd12	-8,90	8,77	15,47	12,50
TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	0,96	-1,66	1,52	1,92
			$Gnd2	-1,07	-1,87	1,74	2,15
			172P	-0,77	0,13	-77,69	0,78
			$Gnd3	1,99	1,99	2,34	2,82
			$Gnd4	-1,50	1,50	1,71	2,12
			$Gnd5	5,81	-5,78	9,99	8,20
			$Gnd7	0,00	2,01	2,04	2,01
			$Gnd8	-1,79	-1,80	2,65	2,54
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	2,37	-4,23	4,03	4,85
			$Gnd2	-3,90	-7,01	6,91	8,02
			172P	-0,57	0,93	-132,14	1,09
			$Gnd3	1,41	1,19	1,56	1,84
			$Gnd4	-0,93	0,77	1,01	1,21
			$Gnd5	20,21	-20,63	35,78	28,88
			$Gnd7	0,02	0,11	0,12	0,11
			$Gnd8	-6,70	-7,38	11,47	9,97
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	1,01	-1,60	1,64	1,89
			$Gnd2	-0,58	-0,78	0,80	0,97
			172P	-3,82	-2,80	-136,96	4,74
			$Gnd3	11,04	11,25	13,92	15,76
			$Gnd4	-1,63	1,79	1,85	2,42
			$Gnd5	13,58	-12,80	23,40	18,66
			$Gnd7	0,12	22,03	24,49	22,03
			$Gnd8	-1,25	-0,67	1,61	1,41
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	2,74	-4,95	4,77	5,65
			$Gnd2	-3,58	-6,36	6,24	7,30
			172P	-0,76	0,77	-134,21	1,08
			$Gnd3	1,07	0,92	1,19	1,41
			$Gnd4	-1,24	1,01	1,34	1,60
			$Gnd5	23,12	-23,67	41,14	33,09
			$Gnd7	-0,02	0,11	0,12	0,11
			$Gnd8	-5,36	-5,85	8,85	7,93
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	1,29	-1,99	2,06	2,37
			$Gnd2	-0,36	-0,50	0,48	0,61
			172P	-4,13	-2,92	-141,56	5,06
			$Gnd3	11,27	11,41	14,15	16,03
			$Gnd4	-1,68	1,91	1,98	2,54
			$Gnd5	14,77	-13,77	25,27	20,19
			$Gnd7	0,19	23,74	26,43	23,74
			$Gnd8	-0,80	-0,40	1,07	0,89
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	2,58	-4,63	4,44	5,30
			$Gnd2	-3,78	-6,77	6,66	7,75
			172P	-0,66	0,87	-133,85	1,09
			$Gnd3	1,24	1,05	1,38	1,62
			$Gnd4	-1,08	0,89	1,17	1,40
			$Gnd5	21,96	-22,45	38,99	31,41
			$Gnd7	0,00	0,01	0,00	0,01
			$Gnd8	-6,03	-6,62	10,16	8,96
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	1,16	-1,82	1,87	2,15
			$Gnd2	-0,46	-0,63	0,62	0,77
			172P	-4,04	-2,92	-140,49	4,98
			$Gnd3	11,31	11,49	14,23	16,12
			$Gnd4	-1,65	1,85	1,90	2,47
			$Gnd5	14,42	-13,51	24,75	19,76
			$Gnd7	0,16	23,33	25,97	23,33
			$Gnd8	-1,01	-0,52	1,33	1,14
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	0,77	-1,37	1,19	1,58
			$Gnd2	-4,17	-7,26	7,33	8,38
			172P	-0,12	0,58	-116,26	0,59
			$Gnd3	0,86	0,81	0,89	1,18
			$Gnd4	-7,27	7,19	9,06	10,23
			$Gnd5	2,54	-2,65	4,02	3,67
			$Gnd7	0,00	1,17	1,15	1,17
			$Gnd8	-12,03	-12,18	20,56	17,12
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	0,53	-0,90	0,77	1,04
			$Gnd2	-2,56	-4,37	4,40	5,06
			172P	0,71	-0,47	-109,32	0,86
			$Gnd3	1,08	1,14	1,19	1,57
			$Gnd4	-10,69	10,68	13,41	15,11
			$Gnd5	1,04	-0,95	1,38	1,41
			$Gnd7	-0,02	4,04	4,30	4,04
			$Gnd8	-7,49	-7,30	12,37	10,46
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	0,78	-1,40	1,21	1,60
			$Gnd2	-4,18	-7,25	7,32	8,37
			172P	-0,25	0,69	-115,10	0,73
			$Gnd3	0,82	0,79	0,85	1,13
			$Gnd4	-6,78	6,69	8,42	9,52

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd5	2,77	-2,92	4,51	4,02
			$Gnd7	-0,01	1,12	1,09	1,12
			$Gnd8	-11,68	-11,80	19,90	16,60
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	0,55	-0,90	0,78	1,06
			$Gnd2	-2,58	-4,42	4,45	5,12
			172P	0,81	-0,55	-111,05	0,98
			$Gnd3	1,09	1,13	1,18	1,57
			$Gnd4	-11,08	11,08	13,92	15,67
			$Gnd5	1,13	-0,99	1,48	1,50
			$Gnd7	-0,01	4,38	4,69	4,38
			$Gnd8	-7,69	-7,53	12,76	10,76
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	0,78	-1,39	1,20	1,59
			$Gnd2	-4,19	-7,28	7,35	8,40
			172P	-0,19	0,65	-115,76	0,67
			$Gnd3	0,84	0,79	0,86	1,15
			$Gnd4	-6,99	6,90	8,69	9,82
			$Gnd5	2,67	-2,81	4,30	3,88
			$Gnd7	0,00	1,13	1,11	1,13
			$Gnd8	-11,88	-12,02	20,28	16,90
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,54	-0,90	0,77	1,05
			$Gnd2	-2,56	-4,37	4,40	5,07
			172P	0,77	-0,52	-110,15	0,93
			$Gnd3	1,09	1,14	1,19	1,58
			$Gnd4	-10,90	10,90	13,69	15,42
			$Gnd5	1,08	-0,96	1,42	1,45
			$Gnd7	-0,02	4,24	4,52	4,24
			$Gnd8	-7,55	-7,38	12,50	10,56
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	1,34	-2,38	2,20	2,73
			$Gnd2	-4,52	-7,95	8,00	9,15
			172P	-1,37	1,37	-179,60	1,93
			$Gnd3	0,93	0,84	0,97	1,25
			$Gnd4	-1,16	1,09	1,28	1,59
			$Gnd5	27,92	-28,06	50,40	39,58
			$Gnd7	0,01	0,58	0,53	0,58
			$Gnd8	-4,50	-4,81	7,37	6,59
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	0,88	-1,45	1,38	1,70
			$Gnd2	-0,55	-0,86	0,77	1,02
			172P	-5,53	-3,20	-193,68	6,39
			$Gnd3	8,88	8,98	11,16	12,63
			$Gnd4	-1,33	1,40	1,48	1,93
			$Gnd5	23,77	-22,78	41,65	32,92
			$Gnd7	0,20	25,99	29,09	25,99
			$Gnd8	-0,69	-0,46	0,71	0,83
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	1,48	-2,65	2,47	3,03
			$Gnd2	-4,30	-7,53	7,57	8,68
			172P	-1,59	1,14	-181,25	1,96
			$Gnd3	0,85	0,79	0,89	1,16
			$Gnd4	-1,19	1,08	1,29	1,61
			$Gnd5	30,42	-30,57	54,83	43,13
			$Gnd7	-0,01	0,60	0,55	0,60
			$Gnd8	-3,51	-3,74	5,57	5,13
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	0,89	-1,43	1,37	1,69
			$Gnd2	-0,49	-0,80	0,70	0,94
			172P	-5,67	-3,22	-195,22	6,52
			$Gnd3	8,87	8,94	11,12	12,59
			$Gnd4	-1,35	1,45	1,54	1,99
			$Gnd5	23,77	-22,69	41,59	32,86
			$Gnd7	0,23	26,88	30,09	26,88
			$Gnd8	-0,52	-0,36	0,52	0,64
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	1,41	-2,52	2,35	2,89
			$Gnd2	-4,49	-7,88	7,93	9,07
			172P	-1,46	1,28	-181,13	1,95
			$Gnd3	0,88	0,80	0,92	1,19
			$Gnd4	-1,16	1,07	1,27	1,58
			$Gnd5	29,43	-29,58	53,09	41,73
			$Gnd7	0,00	0,58	0,53	0,58
			$Gnd8	-4,04	-4,31	6,51	5,90
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,88	-1,45	1,38	1,70
			$Gnd2	-0,51	-0,82	0,72	0,97
			172P	-5,67	-3,27	-195,46	6,54
			$Gnd3	8,99	9,07	11,28	12,77
			$Gnd4	-1,33	1,42	1,50	1,95
			$Gnd5	23,96	-22,92	41,94	33,16
			$Gnd7	0,22	26,88	30,10	26,89
			$Gnd8	-0,60	-0,40	0,60	0,72
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	1,28	-2,25	2,10	2,59
			$Gnd2	-1,94	-3,43	3,32	3,95
			172P	-0,54	0,54	-97,28	0,76
			$Gnd3	1,28	1,23	1,42	1,78
			$Gnd4	-1,18	1,14	1,31	1,65
			$Gnd5	9,53	-9,61	16,72	13,53
			$Gnd7	0,01	1,06	1,02	1,06
			$Gnd8	-3,17	-3,34	5,12	4,61
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	0,84	-1,42	1,32	1,65
			$Gnd2	-0,71	-1,19	1,08	1,39
			172P	-1,58	-0,62	-94,27	1,70
			$Gnd3	4,58	4,64	5,66	6,52
			$Gnd4	-1,54	1,58	1,75	2,20
			$Gnd5	6,63	-6,45	11,48	9,25
			$Gnd7	0,01	5,39	5,83	5,39

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd8	-1,11	-0,97	1,43	1,48
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	1,32	-2,34	2,19	2,69
			$Gnd2	-1,87	-3,29	3,18	3,78
			172P	-0,58	0,47	-97,68	0,75
			$Gnd3	1,27	1,23	1,42	1,77
			$Gnd4	-1,20	1,14	1,31	1,65
			$Gnd5	10,08	-10,19	17,75	14,33
			$Gnd7	-0,01	1,07	1,04	1,07
			$Gnd8	-3,01	-3,13	4,77	4,34
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	0,84	-1,39	1,29	1,62
			$Gnd2	-0,69	-1,17	1,05	1,36
			172P	-1,55	-0,56	-93,73	1,65
			$Gnd3	4,45	4,49	5,48	6,32
			$Gnd4	-1,58	1,64	1,82	2,28
			$Gnd5	6,40	-6,18	11,01	8,89
			$Gnd7	0,02	5,35	5,78	5,35
			$Gnd8	-1,01	-0,91	1,31	1,36
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	1,31	-2,30	2,15	2,65
			$Gnd2	-1,93	-3,39	3,28	3,90
			172P	-0,56	0,51	-97,63	0,75
			$Gnd3	1,27	1,22	1,41	1,76
			$Gnd4	-1,19	1,14	1,31	1,64
			$Gnd5	9,85	-9,95	17,32	14,00
			$Gnd7	0,00	1,06	1,02	1,06
			$Gnd8	-3,11	-3,26	4,98	4,51
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	0,84	-1,40	1,30	1,63
			$Gnd2	-0,70	-1,17	1,06	1,36
			172P	-1,57	-0,60	-94,10	1,68
			$Gnd3	4,55	4,60	5,61	6,47
			$Gnd4	-1,56	1,61	1,79	2,24
			$Gnd5	6,51	-6,31	11,25	9,07
			$Gnd7	0,01	5,44	5,88	5,44
			$Gnd8	-1,05	-0,94	1,36	1,41
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	1,03	-1,78	1,65	2,06
			$Gnd2	-0,96	-1,66	1,53	1,92
			172P	-1,06	-0,06	-100,43	1,06
			$Gnd3	2,62	2,63	3,15	3,72
			$Gnd4	-1,31	1,31	1,47	1,86
			$Gnd5	8,67	-8,60	15,17	12,21
			$Gnd7	0,00	2,19	2,26	2,19
			$Gnd8	-1,52	-1,53	2,18	2,15
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	2,31	-4,12	3,92	4,72
			$Gnd2	-4,00	-7,19	7,09	8,23
			172P	-0,52	0,88	-116,37	1,02
			$Gnd3	1,41	1,18	1,56	1,84
			$Gnd4	-0,96	0,80	1,04	1,24
			$Gnd5	18,73	-19,15	33,12	26,79
			$Gnd7	0,02	0,11	0,12	0,11
			$Gnd8	-7,02	-7,70	12,03	10,41
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,92	-1,46	1,49	1,73
			$Gnd2	-0,58	-0,79	0,80	0,98
			172P	-3,57	-2,66	-118,61	4,45
			$Gnd3	10,68	10,90	13,47	15,26
			$Gnd4	-1,69	1,85	1,92	2,51
			$Gnd5	11,67	-10,95	20,07	16,00
			$Gnd7	0,11	21,29	23,66	21,29
			$Gnd8	-1,28	-0,70	1,67	1,46
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	2,65	-4,81	4,62	5,49
			$Gnd2	-3,71	-6,60	6,49	7,57
			172P	-0,70	0,74	-118,57	1,02
			$Gnd3	1,06	0,91	1,18	1,40
			$Gnd4	-1,27	1,03	1,37	1,63
			$Gnd5	21,73	-22,29	38,64	31,13
			$Gnd7	-0,02	0,11	0,12	0,12
			$Gnd8	-5,60	-6,09	9,27	8,27
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	1,23	-1,90	1,97	2,27
			$Gnd2	-0,36	-0,50	0,48	0,62
			172P	-3,96	-2,83	-124,61	4,87
			$Gnd3	11,05	11,19	13,87	15,73
			$Gnd4	-1,72	1,96	2,03	2,61
			$Gnd5	13,32	-12,37	22,74	18,18
			$Gnd7	0,18	23,40	26,04	23,40
			$Gnd8	-0,82	-0,41	1,09	0,91
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	2,51	-4,50	4,31	5,15
			$Gnd2	-3,90	-6,97	6,87	7,99
			172P	-0,60	0,83	-118,19	1,02
			$Gnd3	1,23	1,04	1,37	1,62
			$Gnd4	-1,11	0,91	1,20	1,43
			$Gnd5	20,54	-21,04	36,44	29,40
			$Gnd7	0,00	0,01	0,00	0,01
			$Gnd8	-6,30	-6,90	10,64	9,34
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	1,09	-1,70	1,75	2,02
			$Gnd2	-0,46	-0,63	0,63	0,78
			172P	-3,83	-2,80	-122,89	4,75
			$Gnd3	11,03	11,21	13,87	15,72
			$Gnd4	-1,70	1,90	1,97	2,55
			$Gnd5	12,75	-11,90	21,85	17,44
			$Gnd7	0,15	22,79	25,35	22,79
			$Gnd8	-1,04	-0,54	1,36	1,17
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	0,76	-1,35	1,16	1,55

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd2	-4,03	-7,01	7,06	8,08
			172P	0,33	0,06	-100,84	0,34
			$Gnd3	0,86	0,81	0,89	1,18
			$Gnd4	-8,10	8,02	10,13	11,40
			$Gnd5	1,93	-2,04	2,91	2,81
			$Gnd7	0,00	1,49	1,51	1,49
			$Gnd8	-12,00	-12,12	20,50	17,06
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,53	-0,90	0,77	1,04
			$Gnd2	-2,62	-4,47	4,50	5,18
			172P	1,15	-0,92	-97,80	1,47
			$Gnd3	1,07	1,13	1,17	1,55
			$Gnd4	-11,10	11,09	13,94	15,70
			$Gnd5	0,93	-0,84	1,19	1,25
			$Gnd7	-0,04	6,22	6,76	6,22
			$Gnd8	-8,07	-7,86	13,37	11,27
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	0,77	-1,38	1,19	1,58
			$Gnd2	-4,03	-6,99	7,05	8,07
			172P	0,12	0,24	-98,97	0,27
			$Gnd3	0,82	0,79	0,86	1,14
			$Gnd4	-7,43	7,33	9,25	10,44
			$Gnd5	2,07	-2,21	3,21	3,03
			$Gnd7	-0,01	1,34	1,35	1,34
			$Gnd8	-11,55	-11,64	19,66	16,40
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,55	-0,90	0,78	1,06
			$Gnd2	-2,65	-4,54	4,58	5,26
			172P	1,22	-0,98	-99,59	1,57
			$Gnd3	1,08	1,12	1,17	1,56
			$Gnd4	-11,44	11,44	14,38	16,18
			$Gnd5	1,02	-0,89	1,29	1,35
			$Gnd7	-0,03	6,63	7,23	6,63
			$Gnd8	-8,28	-8,10	13,77	11,59
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	0,77	-1,37	1,18	1,57
			$Gnd2	-4,04	-7,02	7,08	8,10
			172P	0,21	0,16	-99,94	0,27
			$Gnd3	0,84	0,80	0,87	1,16
			$Gnd4	-7,72	7,63	9,63	10,86
			$Gnd5	2,01	-2,14	3,08	2,94
			$Gnd7	-0,01	1,40	1,40	1,40
			$Gnd8	-11,80	-11,91	20,13	16,77
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,54	-0,90	0,77	1,05
			$Gnd2	-2,63	-4,49	4,52	5,20
			172P	1,19	-0,95	-98,68	1,52
			$Gnd3	1,08	1,13	1,17	1,56
			$Gnd4	-11,29	11,28	14,18	15,96
			$Gnd5	0,97	-0,86	1,23	1,30
			$Gnd7	-0,03	6,45	7,03	6,45
			$Gnd8	-8,14	-7,95	13,51	11,38
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	1,26	-2,24	2,06	2,58
			$Gnd2	-4,80	-8,43	8,50	9,71
			172P	-1,28	1,40	-162,62	1,90
			$Gnd3	0,91	0,82	0,95	1,23
			$Gnd4	-1,28	1,21	1,44	1,76
			$Gnd5	25,22	-25,39	45,64	35,79
			$Gnd7	0,01	0,59	0,53	0,59
			$Gnd8	-5,41	-5,73	8,92	7,88
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,77	-1,28	1,20	1,50
			$Gnd2	-0,55	-0,87	0,78	1,03
			172P	-5,11	-2,86	-170,78	5,86
			$Gnd3	8,25	8,35	10,36	11,74
			$Gnd4	-1,46	1,53	1,64	2,11
			$Gnd5	20,30	-19,47	35,71	28,13
			$Gnd7	0,16	24,27	27,15	24,27
			$Gnd8	-0,72	-0,49	0,76	0,87
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	1,38	-2,48	2,29	2,83
			$Gnd2	-4,69	-8,20	8,27	9,45
			172P	-1,46	1,23	-164,20	1,91
			$Gnd3	0,83	0,76	0,86	1,13
			$Gnd4	-1,29	1,18	1,42	1,75
			$Gnd5	27,80	-27,99	50,23	39,45
			$Gnd7	-0,01	0,60	0,54	0,60
			$Gnd8	-4,22	-4,45	6,77	6,13
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,80	-1,29	1,22	1,51
			$Gnd2	-0,50	-0,81	0,71	0,95
			172P	-5,27	-2,90	-172,75	6,02
			$Gnd3	8,26	8,34	10,35	11,74
			$Gnd4	-1,49	1,59	1,72	2,18
			$Gnd5	20,44	-19,52	35,90	28,27
			$Gnd7	0,20	25,27	28,28	25,27
			$Gnd8	-0,55	-0,38	0,56	0,67
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	1,32	-2,37	2,18	2,71
			$Gnd2	-4,81	-8,44	8,51	9,71
			172P	-1,36	1,34	-164,13	1,91
			$Gnd3	0,86	0,79	0,90	1,17
			$Gnd4	-1,27	1,18	1,41	1,73
			$Gnd5	26,78	-26,97	48,43	38,01
			$Gnd7	0,00	0,58	0,53	0,58
			$Gnd8	-4,85	-5,13	7,91	7,06
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,79	-1,28	1,21	1,51
			$Gnd2	-0,52	-0,83	0,73	0,98
			172P	-5,25	-2,94	-172,79	6,02

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM2 Grijs	at1+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd3	8,37	8,46	10,50	11,91
			$Gnd4	-1,47	1,55	1,67	2,13
			$Gnd5	20,57	-19,68	36,15	28,47
			$Gnd7	0,19	25,21	28,21	25,21
			$Gnd8	-0,63	-0,43	0,64	0,76
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	1,20	-2,11	1,96	2,43
			$Gnd2	-2,11	-3,72	3,63	4,28
			172P	-0,44	0,53	-79,55	0,69
			$Gnd3	1,22	1,17	1,35	1,70
			$Gnd4	-1,30	1,26	1,46	1,81
			$Gnd5	7,31	-7,41	12,69	10,41
			$Gnd7	0,01	1,08	1,04	1,08
			$Gnd8	-3,65	-3,82	5,96	5,28
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	0,79	-1,32	1,22	1,54
			$Gnd2	-0,73	-1,22	1,10	1,42
			172P	-1,31	-0,46	-74,54	1,38
			$Gnd3	3,93	3,99	4,83	5,61
			$Gnd4	-1,73	1,77	2,00	2,47
			$Gnd5	4,37	-4,22	7,37	6,08
			$Gnd7	0,00	5,12	5,52	5,12
			$Gnd8	-1,19	-1,06	1,58	1,59
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	1,25	-2,21	2,05	2,54
			$Gnd2	-2,05	-3,59	3,49	4,13
			172P	-0,48	0,48	-79,87	0,67
			$Gnd3	1,20	1,17	1,34	1,68
			$Gnd4	-1,29	1,24	1,43	1,79
			$Gnd5	7,89	-8,01	13,78	11,24
			$Gnd7	-0,01	1,08	1,05	1,08
			$Gnd8	-3,42	-3,55	5,50	4,93
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	0,78	-1,30	1,19	1,52
			$Gnd2	-0,71	-1,20	1,08	1,39
			172P	-1,28	-0,40	-74,26	1,34
			$Gnd3	3,79	3,84	4,64	5,40
			$Gnd4	-1,81	1,87	2,11	2,60
			$Gnd5	4,23	-4,04	7,05	5,85
			$Gnd7	0,01	5,14	5,54	5,14
			$Gnd8	-1,09	-0,99	1,45	1,47
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	1,23	-2,17	2,01	2,49
			$Gnd2	-2,10	-3,69	3,59	4,24
			172P	-0,46	0,51	-79,87	0,68
			$Gnd3	1,21	1,16	1,34	1,68
			$Gnd4	-1,29	1,24	1,44	1,79
			$Gnd5	7,65	-7,76	13,32	10,90
			$Gnd7	0,00	1,07	1,04	1,07
			$Gnd8	-3,56	-3,71	5,77	5,14
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	0,78	-1,31	1,20	1,52
			$Gnd2	-0,71	-1,20	1,09	1,40
			172P	-1,30	-0,44	-74,51	1,37
			$Gnd3	3,90	3,95	4,78	5,55
			$Gnd4	-1,77	1,81	2,05	2,53
			$Gnd5	4,30	-4,13	7,22	5,96
			$Gnd7	0,01	5,19	5,60	5,19
			$Gnd8	-1,13	-1,02	1,50	1,52
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	0,94	-1,63	1,49	1,88
			$Gnd2	-1,11	-1,92	1,80	2,22
			172P	-0,70	0,15	-71,48	0,72
			$Gnd3	1,88	1,89	2,20	2,67
			$Gnd4	-1,57	1,56	1,79	2,21
			$Gnd5	5,10	-5,07	8,68	7,19
			$Gnd7	0,00	1,99	2,03	1,99
			$Gnd8	-1,87	-1,88	2,80	2,66
TM3 wit	at2+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	18,82	-15,86	25,38	24,61
			$Gnd2	-21,08	-17,78	27,63	27,58
			172P	0,24	0,22	-136,80	0,33
			$Gnd3	1,03	1,03	1,11	1,45
			$Gnd4	-1,24	1,23	1,08	1,75
			$Gnd5	9,43	-7,94	11,41	12,33
			$Gnd8	-11,69	-9,84	14,61	15,28
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	29,99	-25,68	40,39	39,49
			$Gnd2	-42,50	-36,55	56,70	56,05
			172P	0,59	1,09	-225,52	1,24
			$Gnd3	1,18	0,90	1,20	1,49
			$Gnd4	-0,64	0,54	0,52	0,84
			$Gnd5	15,86	-13,56	19,27	20,86
			$Gnd8	-29,85	-25,64	37,89	39,35
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	14,14	-11,64	16,86	18,32
			$Gnd2	-26,70	-21,86	35,09	34,50
			172P	1,49	-0,82	-150,59	1,70
			$Gnd3	1,65	1,92	1,99	2,53
			$Gnd4	-1,81	1,90	1,63	2,62
			$Gnd5	1,50	-1,12	1,70	1,88
			$Gnd8	-20,24	-16,47	25,25	26,09
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	45,55	-39,15	65,66	60,06
			$Gnd2	-32,51	-27,83	43,04	42,79
			172P	0,06	1,44	-235,68	1,44
			$Gnd3	0,48	0,39	0,48	0,62
			$Gnd4	-1,38	1,07	1,15	1,74
			$Gnd5	24,42	-20,96	30,04	32,18
			$Gnd8	-22,98	-19,68	28,93	30,26
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	26,98	-22,07	36,11	34,86

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd2	-13,85	-11,43	18,25	17,96
			172P	0,24	0,16	-152,74	0,29
			$Gnd3	1,91	2,00	2,15	2,76
			$Gnd4	-1,72	2,03	1,69	2,66
			$Gnd5	13,90	-11,35	16,80	17,94
			$Gnd8	-8,46	-6,94	10,63	10,95
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	39,80	-34,18	55,94	52,46
			$Gnd2	-39,02	-33,51	51,95	51,43
			172P	0,35	1,42	-239,87	1,46
			$Gnd3	0,82	0,62	0,84	1,03
			$Gnd4	-0,96	0,75	0,79	1,22
			$Gnd5	21,36	-18,32	26,16	28,14
			$Gnd8	-28,37	-24,35	35,88	37,38
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	19,46	-15,91	24,17	25,13
			$Gnd2	-19,99	-16,40	26,37	25,85
			172P	0,64	-0,02	-151,44	0,64
			$Gnd3	1,81	1,99	2,10	2,69
			$Gnd4	-1,76	1,97	1,64	2,64
			$Gnd5	8,86	-7,21	10,71	11,42
			$Gnd8	-14,75	-12,06	18,49	19,05
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	23,95	-20,30	32,12	31,39
			$Gnd2	-31,44	-26,69	41,56	41,24
			172P	0,40	0,55	-182,41	0,68
			$Gnd3	0,86	0,80	0,87	1,17
			$Gnd4	-0,98	0,95	0,82	1,36
			$Gnd5	12,37	-10,48	15,03	16,21
			$Gnd8	-19,57	-16,60	24,68	25,66
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	18,59	-15,61	24,07	24,28
			$Gnd2	-26,70	-22,37	35,09	34,84
			172P	0,42	0,26	-160,05	0,49
			$Gnd3	1,03	1,09	1,13	1,50
			$Gnd4	-1,30	1,32	1,14	1,86
			$Gnd5	9,37	-7,87	11,36	12,24
			$Gnd8	-16,18	-13,52	20,29	21,09
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	25,40	-21,61	34,69	33,35
			$Gnd2	-30,87	-26,14	40,70	40,45
			172P	0,33	0,59	-183,78	0,68
			$Gnd3	0,75	0,72	0,77	1,04
			$Gnd4	-1,09	1,01	0,90	1,49
			$Gnd5	13,18	-11,21	16,08	17,30
			$Gnd8	-18,91	-16,00	23,79	24,77
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	19,95	-16,68	26,18	26,00
			$Gnd2	-25,49	-21,44	33,55	33,31
			172P	0,36	0,26	-159,91	0,45
			$Gnd3	1,10	1,12	1,18	1,57
			$Gnd4	-1,25	1,32	1,12	1,82
			$Gnd5	10,05	-8,39	12,15	13,09
			$Gnd8	-14,83	-12,44	18,64	19,36
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	25,00	-21,23	33,87	32,80
			$Gnd2	-31,41	-26,63	41,47	41,18
			172P	0,37	0,59	-184,53	0,70
			$Gnd3	0,79	0,74	0,80	1,08
			$Gnd4	-1,01	0,96	0,84	1,39
			$Gnd5	12,97	-11,01	15,79	17,02
			$Gnd8	-19,58	-16,59	24,66	25,66
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	19,00	-15,92	24,69	24,79
			$Gnd2	-25,91	-21,74	34,09	33,83
			172P	0,40	0,25	-159,15	0,47
			$Gnd3	1,08	1,12	1,17	1,56
			$Gnd4	-1,29	1,34	1,14	1,86
			$Gnd5	9,56	-8,00	11,57	12,46
			$Gnd8	-15,47	-12,94	19,41	20,17
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	52,29	-44,59	72,86	68,72
			$Gnd2	-59,67	-50,95	79,42	78,46
			172P	0,46	2,60	-348,41	2,64
			$Gnd3	0,69	0,57	0,63	0,89
			$Gnd4	-0,65	0,61	0,49	0,89
			$Gnd5	28,20	-24,00	34,59	37,03
			$Gnd8	-40,59	-34,62	51,49	53,35
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	34,93	-29,46	45,86	45,70
			$Gnd2	-45,45	-38,23	60,11	59,39
			172P	0,60	1,22	-277,13	1,36
			$Gnd3	0,88	0,99	0,96	1,33
			$Gnd4	-1,09	1,12	0,90	1,56
			$Gnd5	18,69	-15,76	22,91	24,44
			$Gnd8	-30,30	-25,39	38,22	39,53
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	60,36	-51,58	86,36	79,39
			$Gnd2	-55,63	-47,44	73,90	73,12
			172P	0,13	2,84	-356,06	2,85
			$Gnd3	0,49	0,45	0,46	0,67
			$Gnd4	-0,85	0,71	0,63	1,11
			$Gnd5	32,66	-27,84	40,17	42,91
			$Gnd8	-37,59	-32,05	47,62	49,40
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	42,61	-35,81	58,06	55,66
			$Gnd2	-38,84	-32,80	51,38	50,84
			172P	0,28	1,25	-277,29	1,28
			$Gnd3	0,98	1,02	1,01	1,41
			$Gnd4	-1,02	1,14	0,89	1,53
			$Gnd5	22,67	-19,02	27,72	29,59
			$Gnd8	-23,71	-19,97	29,99	31,00

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	57,76	-49,34	81,76	75,97
			$Gnd2	-58,58	-50,01	77,95	77,02
			172P	0,30	2,86	-358,40	2,87
			$Gnd3	0,57	0,48	0,52	0,74
			$Gnd4	-0,72	0,62	0,53	0,95
			$Gnd5	31,26	-26,64	38,41	41,07
			$Gnd8	-40,43	-34,49	51,25	53,14
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	38,09	-32,05	50,74	49,78
			$Gnd2	-41,56	-35,00	55,00	54,34
			172P	0,47	1,19	-275,09	1,28
			$Gnd3	0,95	1,03	1,01	1,40
			$Gnd4	-1,07	1,15	0,90	1,57
			$Gnd5	20,32	-17,08	24,89	26,55
			$Gnd8	-27,01	-22,67	34,12	35,27
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	24,71	-20,93	33,71	32,38
			$Gnd2	-27,68	-23,51	36,52	36,32
			172P	0,29	0,51	-174,51	0,58
			$Gnd3	0,90	0,83	0,92	1,23
			$Gnd4	-0,99	0,97	0,84	1,38
			$Gnd5	12,75	-10,79	15,49	16,71
			$Gnd8	-16,52	-14,04	20,81	21,68
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	19,25	-16,17	25,46	25,14
			$Gnd2	-22,93	-19,19	30,05	29,90
			172P	0,31	0,23	-152,16	0,39
			$Gnd3	1,09	1,15	1,21	1,58
			$Gnd4	-1,33	1,35	1,16	1,89
			$Gnd5	9,72	-8,16	11,79	12,69
			$Gnd8	-13,31	-11,10	16,63	17,33
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	26,06	-22,15	36,09	34,20
			$Gnd2	-27,21	-23,04	35,79	35,65
			172P	0,23	0,55	-175,95	0,59
			$Gnd3	0,79	0,76	0,82	1,09
			$Gnd4	-1,11	1,03	0,92	1,51
			$Gnd5	13,49	-11,46	16,45	17,70
			$Gnd8	-16,01	-13,56	20,10	20,98
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	20,56	-17,18	27,47	26,79
			$Gnd2	-21,75	-18,28	28,54	28,41
			172P	0,26	0,23	-151,98	0,35
			$Gnd3	1,16	1,18	1,25	1,65
			$Gnd4	-1,27	1,34	1,14	1,85
			$Gnd5	10,37	-8,66	12,54	13,51
			$Gnd8	-12,00	-10,06	15,03	15,66
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	25,72	-21,82	35,39	33,73
			$Gnd2	-27,69	-23,50	36,50	36,32
			172P	0,26	0,55	-176,66	0,61
			$Gnd3	0,83	0,78	0,85	1,13
			$Gnd4	-1,03	0,97	0,86	1,41
			$Gnd5	13,32	-11,29	16,22	17,46
			$Gnd8	-16,58	-14,07	20,85	21,75
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	19,64	-16,44	26,03	25,61
			$Gnd2	-22,15	-18,57	29,04	28,90
			172P	0,30	0,22	-151,21	0,37
			$Gnd3	1,14	1,18	1,25	1,64
			$Gnd4	-1,31	1,36	1,16	1,89
			$Gnd5	9,90	-8,28	11,99	12,90
			$Gnd8	-12,60	-10,53	15,77	16,43
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	24,96	-21,07	34,04	32,66
			$Gnd2	-27,20	-22,96	35,76	35,59
			172P	0,25	0,47	-180,24	0,54
			$Gnd3	0,91	0,91	0,96	1,29
			$Gnd4	-1,11	1,10	0,94	1,56
			$Gnd5	12,85	-10,84	15,64	16,81
			$Gnd8	-15,44	-13,02	19,40	20,20
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	24,85	-21,31	32,95	32,74
			$Gnd2	-39,47	-33,94	52,69	52,06
			172P	0,65	0,83	-194,10	1,06
			$Gnd3	1,23	0,95	1,27	1,56
			$Gnd4	-0,68	0,58	0,56	0,90
			$Gnd5	12,90	-11,05	15,61	16,99
			$Gnd8	-28,47	-24,45	36,12	37,53
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	5,67	-4,50	6,70	7,24
			$Gnd2	-23,23	-18,83	30,54	29,91
			172P	3,18	-2,74	-119,80	4,20
			$Gnd3	1,81	2,08	2,20	2,76
			$Gnd4	-2,32	2,42	2,17	3,35
			$Gnd5	0,62	-0,38	0,61	0,73
			$Gnd8	-19,48	-15,65	24,16	24,99
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	42,75	-36,74	61,73	56,37
			$Gnd2	-27,29	-23,39	36,15	35,94
			172P	0,07	1,24	-204,79	1,24
			$Gnd3	0,53	0,43	0,54	0,68
			$Gnd4	-1,44	1,12	1,21	1,82
			$Gnd5	22,86	-19,63	28,11	30,13
			$Gnd8	-20,46	-17,53	25,71	26,94
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	24,31	-19,80	32,42	31,35
			$Gnd2	-8,71	-7,09	11,43	11,23
			172P	0,26	0,04	-122,42	0,26
			$Gnd3	2,22	2,30	2,54	3,20
			$Gnd4	-1,82	2,12	1,79	2,80
			$Gnd5	12,41	-10,08	14,95	15,99

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd8	-5,82	-4,72	7,25	7,49
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	36,01	-30,94	50,51	47,48
			$Gnd2	-35,13	-30,20	46,83	46,33
			172P	0,38	1,20	-209,82	1,26
			$Gnd3	0,86	0,67	0,90	1,09
			$Gnd4	-1,01	0,79	0,84	1,28
			$Gnd5	19,27	-16,54	23,58	25,40
			$Gnd8	-26,59	-22,82	33,62	35,04
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	16,53	-13,42	20,20	21,29
			$Gnd2	-16,00	-13,02	21,11	20,63
			172P	0,80	-0,28	-121,93	0,85
			$Gnd3	2,01	2,19	2,35	2,97
			$Gnd4	-1,87	2,08	1,76	2,80
			$Gnd5	5,96	-4,76	7,12	7,63
			$Gnd8	-12,99	-10,57	16,23	16,74
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	18,60	-15,76	24,57	24,38
			$Gnd2	-25,62	-21,75	33,85	33,61
			172P	0,40	0,31	-143,83	0,51
			$Gnd3	0,95	0,89	0,99	1,30
			$Gnd4	-1,08	1,05	0,93	1,50
			$Gnd5	9,36	-7,92	11,29	12,26
			$Gnd8	-16,22	-13,76	20,41	21,27
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	13,40	-11,23	16,79	17,48
			$Gnd2	-20,92	-17,47	27,42	27,26
			172P	0,43	0,04	-121,74	0,43
			$Gnd3	1,16	1,22	1,30	1,69
			$Gnd4	-1,45	1,47	1,30	2,07
			$Gnd5	6,26	-5,24	7,51	8,16
			$Gnd8	-12,81	-10,67	15,99	16,67
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	20,50	-17,44	27,86	26,91
			$Gnd2	-24,75	-20,94	32,56	32,42
			172P	0,30	0,37	-145,34	0,48
			$Gnd3	0,84	0,81	0,88	1,16
			$Gnd4	-1,19	1,12	1,02	1,63
			$Gnd5	10,44	-8,88	12,69	13,71
			$Gnd8	-15,22	-12,87	19,07	19,93
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15,12	-12,59	19,50	19,68
			$Gnd2	-19,44	-16,31	25,50	25,37
			172P	0,35	0,06	-121,78	0,35
			$Gnd3	1,24	1,26	1,36	1,77
			$Gnd4	-1,39	1,46	1,27	2,02
			$Gnd5	7,29	-6,05	8,73	9,47
			$Gnd8	-11,12	-9,31	13,90	14,50
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	19,87	-16,88	26,66	26,07
			$Gnd2	-25,45	-21,57	33,57	33,36
			172P	0,36	0,36	-146,11	0,51
			$Gnd3	0,87	0,83	0,91	1,20
			$Gnd4	-1,11	1,06	0,95	1,53
			$Gnd5	10,11	-8,58	12,25	13,26
			$Gnd8	-16,11	-13,65	20,24	21,11
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	14,02	-11,70	17,73	18,26
			$Gnd2	-20,01	-16,74	26,25	26,09
			172P	0,40	0,04	-121,05	0,41
			$Gnd3	1,22	1,26	1,35	1,75
			$Gnd4	-1,44	1,48	1,30	2,06
			$Gnd5	6,62	-5,51	7,93	8,61
			$Gnd8	-11,98	-9,99	14,96	15,60
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	46,62	-39,73	64,66	61,25
			$Gnd2	-55,22	-47,12	73,54	72,59
			172P	0,52	2,16	-312,65	2,22
			$Gnd3	0,72	0,60	0,67	0,93
			$Gnd4	-0,69	0,64	0,53	0,94
			$Gnd5	25,10	-21,34	30,76	32,95
			$Gnd8	-38,40	-32,73	48,70	50,45
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	29,26	-24,63	37,64	38,25
			$Gnd2	-41,00	-34,42	54,24	53,53
			172P	0,66	0,87	-241,54	1,09
			$Gnd3	0,94	1,05	1,03	1,40
			$Gnd4	-1,15	1,19	0,96	1,65
			$Gnd5	15,58	-13,11	19,07	20,36
			$Gnd8	-28,20	-23,59	35,54	36,76
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	55,63	-47,51	79,62	73,16
			$Gnd2	-50,43	-42,97	67,01	66,25
			172P	0,16	2,41	-320,57	2,42
			$Gnd3	0,52	0,48	0,49	0,71
			$Gnd4	-0,88	0,75	0,67	1,15
			$Gnd5	30,06	-25,61	36,95	39,49
			$Gnd8	-34,87	-29,71	44,15	45,81
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	37,89	-31,77	51,36	49,45
			$Gnd2	-33,68	-28,39	44,54	44,05
			172P	0,31	0,92	-242,04	0,97
			$Gnd3	1,05	1,09	1,10	1,51
			$Gnd4	-1,07	1,20	0,95	1,60
			$Gnd5	20,08	-16,82	24,52	26,19
			$Gnd8	-21,03	-17,68	26,57	27,47
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	52,62	-44,91	74,36	69,18
			$Gnd2	-53,80	-45,90	71,63	70,72
			172P	0,35	2,42	-323,06	2,44
			$Gnd3	0,59	0,51	0,55	0,78
			$Gnd4	-0,75	0,66	0,57	0,99

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 wit	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd5	28,44	-24,22	34,93	37,36
			$Gnd8	-38,04	-32,43	48,21	49,99
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	32,96	-27,67	43,36	43,03
			$Gnd2	-36,78	-30,92	48,69	48,06
			172P	0,52	0,86	-239,96	1,01
			$Gnd3	1,02	1,09	1,09	1,49
			$Gnd4	-1,12	1,21	0,96	1,65
			$Gnd5	17,51	-14,69	21,41	22,86
			$Gnd8	-24,69	-20,69	31,16	32,21
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	19,33	-16,37	26,06	25,33
			$Gnd2	-22,61	-19,21	29,80	29,67
			172P	0,29	0,29	-137,64	0,42
			$Gnd3	1,00	0,93	1,04	1,36
			$Gnd4	-1,09	1,07	0,95	1,53
			$Gnd5	9,76	-8,26	11,79	12,79
			$Gnd8	-13,61	-11,57	17,10	17,87
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	13,95	-11,68	17,92	18,19
			$Gnd2	-17,90	-14,93	23,37	23,31
			172P	0,33	0,04	-115,55	0,33
			$Gnd3	1,23	1,29	1,38	1,78
			$Gnd4	-1,47	1,50	1,32	2,10
			$Gnd5	6,72	-5,62	8,08	8,76
			$Gnd8	-10,41	-8,65	12,93	13,53
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	21,10	-17,94	29,13	27,70
			$Gnd2	-21,86	-18,50	28,68	28,64
			172P	0,21	0,35	-139,25	0,41
			$Gnd3	0,87	0,85	0,93	1,22
			$Gnd4	-1,21	1,13	1,04	1,66
			$Gnd5	10,73	-9,12	13,04	14,09
			$Gnd8	-12,81	-10,84	16,01	16,78
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15,64	-13,02	20,59	20,35
			$Gnd2	-16,47	-13,81	21,51	21,49
			172P	0,26	0,05	-115,56	0,26
			$Gnd3	1,31	1,33	1,45	1,87
			$Gnd4	-1,41	1,48	1,29	2,05
			$Gnd5	7,62	-6,33	9,14	9,91
			$Gnd8	-8,79	-7,35	10,94	11,46
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	20,56	-17,45	28,07	26,96
			$Gnd2	-22,50	-19,09	29,60	29,50
			172P	0,26	0,34	-139,96	0,43
			$Gnd3	0,91	0,86	0,96	1,26
			$Gnd4	-1,13	1,07	0,96	1,55
			$Gnd5	10,45	-8,87	12,67	13,71
			$Gnd8	-13,57	-11,52	17,01	17,80
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	14,55	-12,13	18,83	18,94
			$Gnd2	-17,00	-14,21	22,21	22,16
			172P	0,30	0,03	-114,80	0,31
			$Gnd3	1,29	1,33	1,44	1,85
			$Gnd4	-1,46	1,50	1,32	2,10
			$Gnd5	7,02	-5,85	8,43	9,14
			$Gnd8	-9,59	-7,99	11,93	12,49
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	17,08	-14,39	22,94	22,34
			$Gnd2	-19,31	-16,27	25,27	25,25
			172P	0,24	0,16	-124,36	0,29
			$Gnd3	1,07	1,07	1,16	1,51
			$Gnd4	-1,28	1,28	1,13	1,81
			$Gnd5	8,47	-7,13	10,21	11,07
			$Gnd8	-10,58	-8,91	13,19	13,83
TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	19,23	-16,26	26,54	25,19
			$Gnd2	-13,44	-11,26	17,17	17,53
			172P	0,04	0,01	-117,56	0,04
			$Gnd3	1,54	1,53	1,76	2,17
			$Gnd4	-1,35	1,36	1,21	1,92
			$Gnd5	9,43	-7,96	11,42	12,34
			$Gnd8	-4,57	-3,83	5,51	5,96
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	42,81	-36,71	61,05	56,39
			$Gnd2	-18,29	-15,87	23,68	24,21
			172P	-0,23	0,57	-189,25	0,62
			$Gnd3	1,13	0,93	1,23	1,46
			$Gnd4	-0,97	0,77	0,81	1,24
			$Gnd5	22,69	-19,44	27,80	29,88
			$Gnd8	-7,52	-6,67	9,29	10,05
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	21,91	-17,99	30,08	28,35
			$Gnd2	-5,45	-4,12	6,49	6,83
			172P	-0,65	-0,87	-125,16	1,09
			$Gnd3	4,77	4,92	5,86	6,85
			$Gnd4	-2,15	2,38	2,07	3,21
			$Gnd5	10,71	-8,76	12,99	13,84
			$Gnd8	-1,73	-1,13	1,90	2,06
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	42,81	-36,71	61,05	56,39
			$Gnd2	-18,29	-15,87	23,68	24,21
			172P	-0,23	0,57	-189,25	0,62
			$Gnd3	1,13	0,93	1,23	1,46
			$Gnd4	-0,97	0,77	0,81	1,24
			$Gnd5	22,69	-19,44	27,80	29,88
			$Gnd8	-7,52	-6,67	9,29	10,05
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	21,91	-17,99	30,08	28,35
			$Gnd2	-5,45	-4,12	6,49	6,83
			172P	-0,65	-0,87	-125,16	1,09
			$Gnd3	4,77	4,92	5,86	6,85

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd4	-2,15	2,38	2,07	3,21
			$Gnd5	10,71	-8,76	12,99	13,84
			$Gnd8	-1,73	-1,13	1,90	2,06
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	42,81	-36,71	61,05	56,39
			$Gnd2	-18,29	-15,87	23,68	24,21
			172P	-0,23	0,57	-189,25	0,62
			$Gnd3	1,13	0,93	1,23	1,46
			$Gnd4	-0,97	0,77	0,81	1,24
			$Gnd5	22,69	-19,44	27,80	29,88
			$Gnd8	-7,52	-6,67	9,29	10,05
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	21,91	-17,99	30,08	28,35
			$Gnd2	-5,45	-4,12	6,49	6,83
			172P	-0,65	-0,87	-125,16	1,09
			$Gnd3	4,77	4,92	5,86	6,85
			$Gnd4	-2,15	2,38	2,07	3,21
			$Gnd5	10,71	-8,76	12,99	13,84
			$Gnd8	-1,73	-1,13	1,90	2,06
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	27,03	-23,00	37,81	35,50
			$Gnd2	-20,47	-17,29	26,51	26,79
			172P	0,04	0,26	-157,94	0,26
			$Gnd3	1,06	1,00	1,14	1,46
			$Gnd4	-1,07	1,02	0,91	1,48
			$Gnd5	13,75	-11,69	16,77	18,05
			$Gnd8	-7,93	-6,74	9,80	10,40
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	20,90	-17,58	28,68	27,31
			$Gnd2	-16,57	-13,78	21,31	21,55
			172P	0,09	0,05	-137,80	0,11
			$Gnd3	1,63	1,66	1,87	2,33
			$Gnd4	-1,45	1,50	1,31	2,09
			$Gnd5	10,25	-8,60	12,43	13,37
			$Gnd8	-5,77	-4,76	7,04	7,48
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	27,03	-23,00	37,81	35,50
			$Gnd2	-20,47	-17,29	26,51	26,79
			172P	0,04	0,26	-157,94	0,26
			$Gnd3	1,06	1,00	1,14	1,46
			$Gnd4	-1,07	1,02	0,91	1,48
			$Gnd5	13,75	-11,69	16,77	18,05
			$Gnd8	-7,93	-6,74	9,80	10,40
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	20,90	-17,58	28,68	27,31
			$Gnd2	-16,57	-13,78	21,31	21,55
			172P	0,09	0,05	-137,80	0,11
			$Gnd3	1,63	1,66	1,87	2,33
			$Gnd4	-1,45	1,50	1,31	2,09
			$Gnd5	10,25	-8,60	12,43	13,37
			$Gnd8	-5,77	-4,76	7,04	7,48
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T BI+	$Gnd1	27,03	-23,00	37,81	35,50
			$Gnd2	-20,47	-17,29	26,51	26,79
			172P	0,04	0,26	-157,94	0,26
			$Gnd3	1,06	1,00	1,14	1,46
			$Gnd4	-1,07	1,02	0,91	1,48
			$Gnd5	13,75	-11,69	16,77	18,05
			$Gnd8	-7,93	-6,74	9,80	10,40
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T BI-	$Gnd1	20,90	-17,58	28,68	27,31
			$Gnd2	-16,57	-13,78	21,31	21,55
			172P	0,09	0,05	-137,80	0,11
			$Gnd3	1,63	1,66	1,87	2,33
			$Gnd4	-1,45	1,50	1,31	2,09
			$Gnd5	10,25	-8,60	12,43	13,37
			$Gnd8	-5,77	-4,76	7,04	7,48
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	58,62	-50,00	83,22	77,05
			$Gnd2	-33,14	-28,19	43,26	43,51
			172P	-0,32	1,41	-285,57	1,45
			$Gnd3	0,74	0,65	0,73	0,98
			$Gnd4	-0,74	0,65	0,56	0,99
			$Gnd5	31,28	-26,63	38,43	41,08
			$Gnd8	-13,75	-11,77	17,26	18,10
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	39,23	-33,06	54,59	51,30
			$Gnd2	-21,06	-17,50	27,20	27,38
			172P	-0,06	0,46	-221,90	0,47
			$Gnd3	1,51	1,57	1,71	2,18
			$Gnd4	-1,21	1,30	1,06	1,77
			$Gnd5	20,23	-17,01	24,78	26,43
			$Gnd8	-7,56	-6,22	9,34	9,79
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	58,62	-50,00	83,22	77,05
			$Gnd2	-33,14	-28,19	43,26	43,51
			172P	-0,32	1,41	-285,57	1,45
			$Gnd3	0,74	0,65	0,73	0,98
			$Gnd4	-0,74	0,65	0,56	0,99
			$Gnd5	31,28	-26,63	38,43	41,08
			$Gnd8	-13,75	-11,77	17,26	18,10
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	39,23	-33,06	54,59	51,30
			$Gnd2	-21,06	-17,50	27,20	27,38
			172P	-0,06	0,46	-221,90	0,47
			$Gnd3	1,51	1,57	1,71	2,18
			$Gnd4	-1,21	1,30	1,06	1,77
			$Gnd5	20,23	-17,01	24,78	26,43
			$Gnd8	-7,56	-6,22	9,34	9,79
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T BI+	$Gnd1	58,62	-50,00	83,22	77,05
			$Gnd2	-33,14	-28,19	43,26	43,51
			172P	-0,32	1,41	-285,57	1,45

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd3	0,74	0,65	0,73	0,98
			$Gnd4	-0,74	0,65	0,56	0,99
			$Gnd5	31,28	-26,63	38,43	41,08
			$Gnd8	-13,75	-11,77	17,26	18,10
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	39,23	-33,06	54,59	51,30
			$Gnd2	-21,06	-17,50	27,20	27,38
			172P	-0,06	0,46	-221,90	0,47
			$Gnd3	1,51	1,57	1,71	2,18
			$Gnd4	-1,21	1,30	1,06	1,77
			$Gnd5	20,23	-17,01	24,78	26,43
			$Gnd8	-7,56	-6,22	9,34	9,79
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	26,37	-22,42	36,92	34,61
			$Gnd2	-17,11	-14,47	22,06	22,41
			172P	0,01	0,20	-149,23	0,20
			$Gnd3	1,15	1,09	1,25	1,59
			$Gnd4	-1,09	1,04	0,93	1,51
			$Gnd5	13,41	-11,39	16,34	17,60
			$Gnd8	-6,37	-5,43	7,82	8,37
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	20,26	-17,02	27,84	26,46
			$Gnd2	-13,19	-10,94	16,80	17,14
			172P	0,05	-0,01	-129,24	0,05
			$Gnd3	1,84	1,87	2,13	2,62
			$Gnd4	-1,48	1,54	1,35	2,14
			$Gnd5	9,92	-8,31	12,02	12,94
			$Gnd8	-4,21	-3,45	5,06	5,45
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	26,37	-22,42	36,92	34,61
			$Gnd2	-17,11	-14,47	22,06	22,41
			172P	0,01	0,20	-149,23	0,20
			$Gnd3	1,15	1,09	1,25	1,59
			$Gnd4	-1,09	1,04	0,93	1,51
			$Gnd5	13,41	-11,39	16,34	17,60
			$Gnd8	-6,37	-5,43	7,82	8,37
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	20,26	-17,02	27,84	26,46
			$Gnd2	-13,19	-10,94	16,80	17,14
			172P	0,05	-0,01	-129,24	0,05
			$Gnd3	1,84	1,87	2,13	2,62
			$Gnd4	-1,48	1,54	1,35	2,14
			$Gnd5	9,92	-8,31	12,02	12,94
			$Gnd8	-4,21	-3,45	5,06	5,45
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	26,37	-22,42	36,92	34,61
			$Gnd2	-17,11	-14,47	22,06	22,41
			172P	0,01	0,20	-149,23	0,20
			$Gnd3	1,15	1,09	1,25	1,59
			$Gnd4	-1,09	1,04	0,93	1,51
			$Gnd5	13,41	-11,39	16,34	17,60
			$Gnd8	-6,37	-5,43	7,82	8,37
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	20,26	-17,02	27,84	26,46
			$Gnd2	-13,19	-10,94	16,80	17,14
			172P	0,05	-0,01	-129,24	0,05
			$Gnd3	1,84	1,87	2,13	2,62
			$Gnd4	-1,48	1,54	1,35	2,14
			$Gnd5	9,92	-8,31	12,02	12,94
			$Gnd8	-4,21	-3,45	5,06	5,45
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	25,19	-21,31	35,02	32,99
			$Gnd2	-16,80	-14,09	21,63	21,93
			172P	0,03	0,16	-153,26	0,17
			$Gnd3	1,33	1,32	1,49	1,88
			$Gnd4	-1,20	1,21	1,05	1,71
			$Gnd5	12,68	-10,72	15,44	16,60
			$Gnd8	-6,01	-5,04	7,35	7,84
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	39,58	-33,94	56,51	52,14
			$Gnd2	-14,92	-13,02	19,24	19,81
			172P	-0,23	0,41	-162,33	0,47
			$Gnd3	1,24	1,03	1,37	1,61
			$Gnd4	-1,01	0,81	0,85	1,30
			$Gnd5	20,94	-17,93	25,63	27,57
			$Gnd8	-6,28	-5,62	7,71	8,43
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	18,91	-15,40	25,89	24,39
			$Gnd2	-3,37	-2,38	3,87	4,12
			172P	-1,37	-1,72	-105,44	2,20
			$Gnd3	7,82	7,94	9,74	11,14
			$Gnd4	-2,33	2,56	2,26	3,46
			$Gnd5	9,15	-7,42	11,04	11,78
			$Gnd8	-1,25	-0,73	1,30	1,45
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	39,58	-33,94	56,51	52,14
			$Gnd2	-14,92	-13,02	19,24	19,81
			172P	-0,23	0,41	-162,33	0,47
			$Gnd3	1,24	1,03	1,37	1,61
			$Gnd4	-1,01	0,81	0,85	1,30
			$Gnd5	20,94	-17,93	25,63	27,57
			$Gnd8	-6,28	-5,62	7,71	8,43
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	18,91	-15,40	25,89	24,39
			$Gnd2	-3,37	-2,38	3,87	4,12
			172P	-1,37	-1,72	-105,44	2,20
			$Gnd3	7,82	7,94	9,74	11,14
			$Gnd4	-2,33	2,56	2,26	3,46
			$Gnd5	9,15	-7,42	11,04	11,78
			$Gnd8	-1,25	-0,73	1,30	1,45
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	39,58	-33,94	56,51	52,14
			$Gnd2	-14,92	-13,02	19,24	19,81

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	172P	-0,23	0,41	-162,33	0,47
			$Gnd3	1,24	1,03	1,37	1,61
			$Gnd4	-1,01	0,81	0,85	1,30
			$Gnd5	20,94	-17,93	25,63	27,57
			$Gnd8	-6,28	-5,62	7,71	8,43
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	18,91	-15,40	25,89	24,39
			$Gnd2	-3,37	-2,38	3,87	4,12
			172P	-1,37	-1,72	-105,44	2,20
			$Gnd3	7,82	7,94	9,74	11,14
			$Gnd4	-2,33	2,56	2,26	3,46
			$Gnd5	9,15	-7,42	11,04	11,78
			$Gnd8	-1,25	-0,73	1,30	1,45
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	21,96	-18,68	30,60	28,83
			$Gnd2	-16,72	-14,13	21,56	21,89
			172P	0,05	0,11	-125,46	0,12
			$Gnd3	1,19	1,13	1,30	1,64
			$Gnd4	-1,17	1,13	1,02	1,62
			$Gnd5	10,99	-9,34	13,35	14,42
			$Gnd8	-6,28	-5,35	7,70	8,25
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	15,89	-13,32	21,54	20,73
			$Gnd2	-13,00	-10,77	16,55	16,88
			172P	0,09	-0,08	-106,07	0,12
			$Gnd3	1,95	1,98	2,28	2,78
			$Gnd4	-1,64	1,69	1,52	2,36
			$Gnd5	7,53	-6,29	9,06	9,81
			$Gnd8	-4,18	-3,42	5,02	5,40
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	21,96	-18,68	30,60	28,83
			$Gnd2	-16,72	-14,13	21,56	21,89
			172P	0,05	0,11	-125,46	0,12
			$Gnd3	1,19	1,13	1,30	1,64
			$Gnd4	-1,17	1,13	1,02	1,62
			$Gnd5	10,99	-9,34	13,35	14,42
			$Gnd8	-6,28	-5,35	7,70	8,25
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15,89	-13,32	21,54	20,73
			$Gnd2	-13,00	-10,77	16,55	16,88
			172P	0,09	-0,08	-106,07	0,12
			$Gnd3	1,95	1,98	2,28	2,78
			$Gnd4	-1,64	1,69	1,52	2,36
			$Gnd5	7,53	-6,29	9,06	9,81
			$Gnd8	-4,18	-3,42	5,02	5,40
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	21,96	-18,68	30,60	28,83
			$Gnd2	-16,72	-14,13	21,56	21,89
			172P	0,05	0,11	-125,46	0,12
			$Gnd3	1,19	1,13	1,30	1,64
			$Gnd4	-1,17	1,13	1,02	1,62
			$Gnd5	10,99	-9,34	13,35	14,42
			$Gnd8	-6,28	-5,35	7,70	8,25
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	15,89	-13,32	21,54	20,73
			$Gnd2	-13,00	-10,77	16,55	16,88
			172P	0,09	-0,08	-106,07	0,12
			$Gnd3	1,95	1,98	2,28	2,78
			$Gnd4	-1,64	1,69	1,52	2,36
			$Gnd5	7,53	-6,29	9,06	9,81
			$Gnd8	-4,18	-3,42	5,02	5,40
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	54,02	-46,06	76,73	70,99
			$Gnd2	-30,14	-25,64	39,31	39,56
			172P	-0,26	1,14	-255,76	1,17
			$Gnd3	0,78	0,68	0,78	1,03
			$Gnd4	-0,77	0,68	0,59	1,03
			$Gnd5	28,77	-24,49	35,33	37,78
			$Gnd8	-12,45	-10,65	15,58	16,38
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	34,70	-29,19	48,18	45,34
			$Gnd2	-18,22	-15,10	23,45	23,66
			172P	-0,01	0,28	-192,64	0,28
			$Gnd3	1,68	1,74	1,93	2,42
			$Gnd4	-1,29	1,38	1,14	1,89
			$Gnd5	17,74	-14,90	21,71	23,17
			$Gnd8	-6,28	-5,13	7,69	8,11
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	54,02	-46,06	76,73	70,99
			$Gnd2	-30,14	-25,64	39,31	39,56
			172P	-0,26	1,14	-255,76	1,17
			$Gnd3	0,78	0,68	0,78	1,03
			$Gnd4	-0,77	0,68	0,59	1,03
			$Gnd5	28,77	-24,49	35,33	37,78
			$Gnd8	-12,45	-10,65	15,58	16,38
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	34,70	-29,19	48,18	45,34
			$Gnd2	-18,22	-15,10	23,45	23,66
			172P	-0,01	0,28	-192,64	0,28
			$Gnd3	1,68	1,74	1,93	2,42
			$Gnd4	-1,29	1,38	1,14	1,89
			$Gnd5	17,74	-14,90	21,71	23,17
			$Gnd8	-6,28	-5,13	7,69	8,11
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	54,02	-46,06	76,73	70,99
			$Gnd2	-30,14	-25,64	39,31	39,56
			172P	-0,26	1,14	-255,76	1,17
			$Gnd3	0,78	0,68	0,78	1,03
			$Gnd4	-0,77	0,68	0,59	1,03
			$Gnd5	28,77	-24,49	35,33	37,78
			$Gnd8	-12,45	-10,65	15,58	16,38
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	34,70	-29,19	48,18	45,34

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Zwart	at2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-18,22	-15,10	23,45	23,66
			172P	-0,01	0,28	-192,64	0,28
			$Gnd3	1,68	1,74	1,93	2,42
			$Gnd4	-1,29	1,38	1,14	1,89
			$Gnd5	17,74	-14,90	21,71	23,17
			$Gnd8	-6,28	-5,13	7,69	8,11
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	21,44	-18,24	29,93	28,15
			$Gnd2	-14,02	-11,86	17,97	18,36
			172P	0,01	0,07	-118,62	0,07
			$Gnd3	1,28	1,23	1,43	1,78
			$Gnd4	-1,19	1,14	1,04	1,65
			$Gnd5	10,73	-9,12	13,02	14,08
			$Gnd8	-5,08	-4,35	6,18	6,69
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	15,40	-12,90	20,92	20,09
			$Gnd2	-10,22	-8,44	12,83	13,26
			172P	0,02	-0,16	-99,45	0,16
			$Gnd3	2,21	2,24	2,61	3,15
			$Gnd4	-1,68	1,73	1,56	2,41
			$Gnd5	7,28	-6,09	8,76	9,49
			$Gnd8	-3,05	-2,48	3,58	3,93
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	21,44	-18,24	29,93	28,15
			$Gnd2	-14,02	-11,86	17,97	18,36
			172P	0,01	0,07	-118,62	0,07
			$Gnd3	1,28	1,23	1,43	1,78
			$Gnd4	-1,19	1,14	1,04	1,65
			$Gnd5	10,73	-9,12	13,02	14,08
			$Gnd8	-5,08	-4,35	6,18	6,69
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15,40	-12,90	20,92	20,09
			$Gnd2	-10,22	-8,44	12,83	13,26
			172P	0,02	-0,16	-99,45	0,16
			$Gnd3	2,21	2,24	2,61	3,15
			$Gnd4	-1,68	1,73	1,56	2,41
			$Gnd5	7,28	-6,09	8,76	9,49
			$Gnd8	-3,05	-2,48	3,58	3,93
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	21,44	-18,24	29,93	28,15
			$Gnd2	-14,02	-11,86	17,97	18,36
			172P	0,01	0,07	-118,62	0,07
			$Gnd3	1,28	1,23	1,43	1,78
			$Gnd4	-1,19	1,14	1,04	1,65
			$Gnd5	10,73	-9,12	13,02	14,08
			$Gnd8	-5,08	-4,35	6,18	6,69
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	15,40	-12,90	20,92	20,09
			$Gnd2	-10,22	-8,44	12,83	13,26
			172P	0,02	-0,16	-99,45	0,16
			$Gnd3	2,21	2,24	2,61	3,15
			$Gnd4	-1,68	1,73	1,56	2,41
			$Gnd5	7,28	-6,09	8,76	9,49
			$Gnd8	-3,05	-2,48	3,58	3,93
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	17,53	-14,81	24,11	22,95
			$Gnd2	-12,44	-10,42	15,84	16,23
			172P	0,04	-0,04	-107,33	0,06
			$Gnd3	1,62	1,61	1,85	2,28
			$Gnd4	-1,41	1,41	1,27	1,99
			$Gnd5	8,51	-7,18	10,28	11,13
			$Gnd8	-4,16	-3,49	5,00	5,43
TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	19,88	-23,81	42,94	31,02
			$Gnd2	-6,70	-8,02	11,49	10,45
			172P	-0,03	0,70	-176,10	0,70
			$Gnd3	0,96	0,96	0,98	1,36
			$Gnd4	-0,96	0,96	0,98	1,36
			$Gnd6	-13,03	-15,63	31,05	20,35
			$Gnd9	0,00	-34,28	62,64	34,28
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	47,72	-55,64	103,39	73,30
			$Gnd2	-1,99	-2,37	3,43	3,09
			172P	-1,19	0,88	-217,07	1,48
			$Gnd3	1,89	1,93	2,02	2,70
			$Gnd4	-1,22	1,53	1,46	1,96
			$Gnd6	-1,32	-1,54	3,42	2,03
			$Gnd9	0,60	-39,93	73,87	39,93
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	45,62	-55,55	101,07	71,88
			$Gnd2	-7,75	-9,36	13,21	12,15
			172P	-0,71	1,56	-282,62	1,72
			$Gnd3	0,39	0,35	0,38	0,52
			$Gnd4	-1,37	1,05	1,33	1,72
			$Gnd6	-14,93	-18,19	35,25	23,54
			$Gnd9	-0,10	-54,68	99,96	54,68
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	13,35	-16,00	29,08	20,84
			$Gnd2	-12,19	-14,24	20,80	18,75
			172P	0,60	1,03	-225,92	1,19
			$Gnd3	1,29	1,61	1,55	2,06
			$Gnd4	-1,67	1,70	1,74	2,38
			$Gnd6	-26,82	-31,20	63,46	41,15
			$Gnd9	-0,52	-42,86	79,60	42,87
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	20,43	-24,75	43,56	32,09
			$Gnd2	-12,66	-15,41	22,00	19,94
			172P	0,53	1,33	-257,77	1,43
			$Gnd3	1,39	1,07	1,36	1,76
			$Gnd4	-0,39	0,35	0,38	0,53
			$Gnd6	-28,10	-34,41	68,06	44,43
			$Gnd9	0,19	-49,82	90,78	49,82

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd1	29,89	-35,14	65,16	46,13
			$Gnd2	-6,80	-7,97	11,67	10,48
			172P	-0,25	0,97	-217,86	1,00
			$Gnd3	1,59	1,78	1,76	2,39
			$Gnd4	-1,46	1,65	1,60	2,21
			$Gnd6	-13,23	-15,42	31,61	20,32
			$Gnd9	0,04	-41,15	76,62	41,15
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	33,16	-40,48	72,76	52,33
			$Gnd2	-10,46	-12,72	18,05	16,47
			172P	-0,06	1,52	-276,45	1,52
			$Gnd3	0,86	0,66	0,85	1,09
			$Gnd4	-0,86	0,66	0,85	1,09
			$Gnd6	-22,42	-27,52	53,91	35,50
			$Gnd9	0,03	-53,90	98,35	53,90
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	15,15	-18,06	32,81	23,57
			$Gnd2	-15,94	-18,97	27,49	24,78
			172P	0,57	1,26	-256,61	1,38
			$Gnd3	0,85	0,86	0,82	1,21
			$Gnd4	-1,13	1,20	1,23	1,65
			$Gnd6	-30,43	-36,28	72,65	47,35
			$Gnd9	-0,17	-49,53	90,88	49,53
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	15,36	-18,87	33,80	24,34
			$Gnd2	-17,52	-20,86	30,14	27,24
			172P	0,72	1,45	-277,07	1,62
			$Gnd3	0,60	0,59	0,56	0,84
			$Gnd4	-1,10	1,02	1,11	1,50
			$Gnd6	-34,28	-40,93	81,60	53,39
			$Gnd9	-0,37	-53,94	98,63	53,94
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	11,79	-14,26	25,66	18,50
			$Gnd2	-17,23	-20,42	29,62	26,72
			172P	0,77	1,29	-260,82	1,50
			$Gnd3	0,75	0,82	0,75	1,11
			$Gnd4	-1,28	1,28	1,34	1,81
			$Gnd6	-33,74	-40,00	80,20	52,33
			$Gnd9	-0,39	-50,39	92,47	50,39
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	14,15	-17,17	30,62	22,25
			$Gnd2	-17,58	-20,99	30,32	27,38
			172P	0,77	1,41	-273,05	1,61
			$Gnd3	0,75	0,68	0,68	1,01
			$Gnd4	-0,93	0,91	0,96	1,30
			$Gnd6	-34,53	-41,35	82,46	53,88
			$Gnd9	-0,23	-52,94	96,76	52,94
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	13,29	-15,93	28,85	20,75
			$Gnd2	-16,50	-19,59	28,41	25,61
			172P	0,67	1,26	-257,09	1,42
			$Gnd3	0,82	0,86	0,81	1,19
			$Gnd4	-1,24	1,28	1,32	1,78
			$Gnd6	-31,87	-37,86	75,91	49,49
			$Gnd9	-0,28	-49,61	91,06	49,62
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	14,84	-18,14	32,39	23,44
			$Gnd2	-17,64	-21,04	30,38	27,45
			172P	0,75	1,44	-276,37	1,63
			$Gnd3	0,64	0,60	0,59	0,88
			$Gnd4	-0,97	0,92	0,99	1,33
			$Gnd6	-34,63	-41,43	82,56	54,00
			$Gnd9	-0,30	-53,73	98,21	53,73
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	64,31	-76,74	142,24	100,12
			$Gnd2	-11,78	-14,15	20,42	18,41
			172P	-1,02	2,77	-413,65	2,95
			$Gnd3	1,00	1,01	0,98	1,42
			$Gnd4	-0,78	0,91	0,82	1,20
			$Gnd6	-21,49	-26,11	52,04	33,81
			$Gnd9	0,44	-76,47	141,75	76,47
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	63,16	-76,59	141,14	99,27
			$Gnd2	-16,40	-19,74	28,33	25,66
			172P	-0,49	3,53	-476,58	3,57
			$Gnd3	0,51	0,49	0,47	0,71
			$Gnd4	-0,82	0,68	0,73	1,06
			$Gnd6	-35,05	-42,68	84,51	55,22
			$Gnd9	0,05	-89,32	165,18	89,32
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	46,44	-56,07	102,98	72,81
			$Gnd2	-16,57	-19,74	28,56	25,77
			172P	0,18	2,89	-424,51	2,90
			$Gnd3	0,80	0,93	0,85	1,23
			$Gnd4	-0,95	0,97	0,92	1,36
			$Gnd6	-37,43	-44,86	89,92	58,42
			$Gnd9	-0,23	-78,65	145,80	78,65
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	52,39	-63,39	115,83	82,24
			$Gnd2	-17,05	-20,58	29,56	26,72
			172P	0,09	3,26	-454,63	3,26
			$Gnd3	0,82	0,68	0,74	1,07
			$Gnd4	-0,53	0,50	0,49	0,73
			$Gnd6	-39,12	-47,68	94,73	61,68
			$Gnd9	0,10	-85,03	156,98	85,03
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	54,92	-65,85	121,66	85,75
			$Gnd2	-13,93	-16,65	24,08	21,71
			172P	-0,44	2,77	-414,09	2,80
			$Gnd3	0,94	1,01	0,95	1,38
			$Gnd4	-0,90	0,98	0,90	1,33
			$Gnd6	-28,70	-34,57	69,22	44,93

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd9	0,11	-76,52	141,87	76,52
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	57,81	-70,09	128,61	90,86
			$Gnd2	-16,93	-20,41	29,29	26,52
			172P	-0,17	3,44	-469,20	3,45
			$Gnd3	0,61	0,53	0,55	0,81
			$Gnd4	-0,62	0,53	0,56	0,82
			$Gnd6	-37,83	-46,12	91,42	59,65
			$Gnd9	0,06	-87,95	162,50	87,95
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	25,93	-30,79	56,06	40,25
			$Gnd2	-6,59	-7,88	11,32	10,27
			172P	-0,17	0,84	-199,36	0,85
			$Gnd3	1,10	1,11	1,13	1,56
			$Gnd4	-0,95	1,02	1,00	1,39
			$Gnd6	-12,46	-14,95	29,83	19,46
			$Gnd9	0,12	-38,15	70,02	38,15
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	26,21	-31,67	57,19	41,11
			$Gnd2	-8,16	-9,78	14,00	12,74
			172P	-0,08	1,01	-219,69	1,01
			$Gnd3	0,77	0,76	0,77	1,09
			$Gnd4	-0,94	0,86	0,91	1,27
			$Gnd6	-16,26	-19,57	38,74	25,44
			$Gnd9	-0,06	-42,45	77,60	42,45
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	22,63	-27,11	49,15	35,32
			$Gnd2	-7,82	-9,29	13,39	12,14
			172P	0,00	0,87	-203,34	0,87
			$Gnd3	0,97	1,04	1,02	1,42
			$Gnd4	-1,06	1,07	1,08	1,51
			$Gnd6	-15,62	-18,55	37,14	24,25
			$Gnd9	-0,09	-38,95	71,52	38,95
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	25,00	-30,01	54,08	39,06
			$Gnd2	-8,15	-9,82	14,05	12,76
			172P	-0,03	0,97	-215,69	0,97
			$Gnd3	0,95	0,87	0,93	1,29
			$Gnd4	-0,77	0,76	0,77	1,08
			$Gnd6	-16,35	-19,83	39,27	25,70
			$Gnd9	0,09	-41,65	76,09	41,65
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	24,10	-28,72	52,22	37,49
			$Gnd2	-7,12	-8,48	12,22	11,07
			172P	-0,09	0,84	-199,74	0,84
			$Gnd3	1,07	1,11	1,11	1,54
			$Gnd4	-1,03	1,08	1,07	1,49
			$Gnd6	-13,83	-16,49	32,99	21,52
			$Gnd9	0,01	-38,21	70,16	38,21
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	25,70	-30,97	55,82	40,24
			$Gnd2	-8,24	-9,91	14,18	12,89
			172P	-0,05	1,00	-219,02	1,00
			$Gnd3	0,82	0,77	0,81	1,13
			$Gnd4	-0,81	0,77	0,80	1,12
			$Gnd6	-16,53	-19,98	39,53	25,93
			$Gnd9	0,01	-42,34	77,37	42,34
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	28,09	-33,67	61,00	43,85
			$Gnd2	-8,14	-9,75	14,00	12,70
			172P	-0,11	1,05	-228,71	1,06
			$Gnd3	0,91	0,90	0,91	1,28
			$Gnd4	-0,87	0,87	0,87	1,23
			$Gnd6	-16,12	-19,39	38,56	25,21
			$Gnd9	0,03	-43,67	80,00	43,67
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	48,22	-55,93	104,29	73,85
			$Gnd2	-0,19	-0,20	0,29	0,27
			172P	-1,77	0,31	-181,33	1,79
			$Gnd3	2,57	2,61	2,86	3,66
			$Gnd4	-1,23	1,54	1,47	1,97
			$Gnd6	-0,45	-0,48	1,28	0,66
			$Gnd9	0,58	-26,23	47,93	26,24
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	43,17	-52,49	95,62	67,96
			$Gnd2	-5,93	-7,17	10,04	9,30
			172P	-0,78	1,27	-245,52	1,49
			$Gnd3	0,44	0,40	0,44	0,59
			$Gnd4	-1,41	1,08	1,37	1,78
			$Gnd6	-10,96	-13,38	25,60	17,30
			$Gnd9	-0,09	-47,78	87,29	47,78
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	4,93	-5,85	10,48	7,65
			$Gnd2	-12,19	-14,19	20,75	18,70
			172P	0,79	0,75	-189,04	1,09
			$Gnd3	1,31	1,62	1,57	2,08
			$Gnd4	-1,94	1,98	2,08	2,77
			$Gnd6	-27,06	-31,35	63,88	41,41
			$Gnd9	-0,56	-35,96	66,77	35,97
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	12,12	-14,74	25,21	19,08
			$Gnd2	-12,79	-15,52	22,19	20,11
			172P	0,74	1,03	-220,33	1,26
			$Gnd3	1,40	1,08	1,37	1,77
			$Gnd4	-0,48	0,44	0,49	0,65
			$Gnd6	-28,49	-34,72	68,82	44,91
			$Gnd9	0,13	-42,23	76,81	42,23
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	24,44	-28,61	53,24	37,63
			$Gnd2	-5,88	-6,85	10,05	9,02
			172P	-0,18	0,75	-182,90	0,77
			$Gnd3	1,66	1,85	1,84	2,48
			$Gnd4	-1,56	1,75	1,72	2,35

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd6	-11,47	-13,27	27,32	17,54
			$Gnd9	0,02	-35,09	65,48	35,09
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	27,70	-33,92	60,82	43,79
			$Gnd2	-9,55	-11,62	16,46	15,04
			172P	0,00	1,26	-241,35	1,26
			$Gnd3	0,89	0,69	0,89	1,12
			$Gnd4	-0,91	0,71	0,92	1,16
			$Gnd6	-20,65	-25,34	49,60	32,69
			$Gnd9	0,01	-47,81	87,20	47,81
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	8,88	-10,48	18,87	13,74
			$Gnd2	-14,52	-17,24	25,00	22,54
			172P	0,53	0,90	-209,75	1,04
			$Gnd3	0,89	0,89	0,86	1,26
			$Gnd4	-1,33	1,40	1,47	1,94
			$Gnd6	-27,17	-32,29	64,72	42,20
			$Gnd9	-0,15	-40,58	74,40	40,58
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	9,11	-11,29	19,89	14,51
			$Gnd2	-16,11	-19,15	27,68	25,02
			172P	0,67	1,07	-230,08	1,27
			$Gnd3	0,62	0,61	0,59	0,87
			$Gnd4	-1,27	1,20	1,33	1,75
			$Gnd6	-31,01	-36,92	73,65	48,21
			$Gnd9	-0,36	-44,92	82,06	44,92
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	4,94	-5,97	10,33	7,75
			$Gnd2	-16,13	-19,07	27,68	24,97
			172P	0,77	0,93	-214,41	1,20
			$Gnd3	0,77	0,85	0,79	1,15
			$Gnd4	-1,57	1,57	1,70	2,22
			$Gnd6	-31,20	-36,85	73,99	48,28
			$Gnd9	-0,38	-41,14	75,46	41,14
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	7,36	-8,94	15,45	11,58
			$Gnd2	-16,53	-19,69	28,46	25,70
			172P	0,79	1,02	-226,43	1,29
			$Gnd3	0,78	0,70	0,71	1,04
			$Gnd4	-1,15	1,13	1,23	1,61
			$Gnd6	-32,08	-38,29	76,45	49,96
			$Gnd9	-0,22	-43,38	79,20	43,38
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	6,69	-7,94	14,13	10,39
			$Gnd2	-15,23	-18,03	26,18	23,60
			172P	0,64	0,90	-210,45	1,11
			$Gnd3	0,86	0,90	0,85	1,24
			$Gnd4	-1,49	1,53	1,63	2,13
			$Gnd6	-28,96	-34,28	68,82	44,87
			$Gnd9	-0,26	-40,58	74,44	40,59
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	8,29	-10,20	17,79	13,15
			$Gnd2	-16,41	-19,53	28,22	25,51
			172P	0,74	1,06	-229,52	1,29
			$Gnd3	0,67	0,62	0,62	0,91
			$Gnd4	-1,16	1,11	1,22	1,60
			$Gnd6	-31,77	-37,88	75,56	49,44
			$Gnd9	-0,29	-44,46	81,18	44,46
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	58,12	-69,27	128,68	90,42
			$Gnd2	-10,68	-12,81	18,50	16,68
			172P	-0,93	2,37	-373,62	2,55
			$Gnd3	1,03	1,05	1,02	1,47
			$Gnd4	-0,82	0,95	0,87	1,25
			$Gnd6	-19,23	-23,31	46,52	30,22
			$Gnd9	0,39	-69,45	128,90	69,45
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	56,99	-69,12	127,60	89,58
			$Gnd2	-15,34	-18,45	26,49	24,00
			172P	-0,42	3,10	-436,45	3,13
			$Gnd3	0,53	0,51	0,49	0,73
			$Gnd4	-0,85	0,71	0,77	1,11
			$Gnd6	-32,72	-39,78	78,84	51,51
			$Gnd9	0,00	-82,28	152,31	82,28
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	38,45	-46,43	85,36	60,28
			$Gnd2	-16,03	-19,07	27,61	24,91
			172P	0,35	2,48	-384,24	2,51
			$Gnd3	0,82	0,94	0,86	1,25
			$Gnd4	-1,02	1,03	1,00	1,45
			$Gnd6	-36,40	-43,49	87,32	56,71
			$Gnd9	-0,29	-71,57	132,83	71,57
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	44,38	-53,72	98,18	69,68
			$Gnd2	-16,52	-19,92	28,62	25,87
			172P	0,27	2,83	-414,26	2,85
			$Gnd3	0,83	0,70	0,75	1,09
			$Gnd4	-0,56	0,54	0,53	0,78
			$Gnd6	-38,10	-46,31	92,14	59,97
			$Gnd9	0,03	-77,93	143,99	77,93
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	47,82	-57,29	106,07	74,63
			$Gnd2	-13,11	-15,64	22,64	20,40
			172P	-0,31	2,37	-374,00	2,39
			$Gnd3	0,96	1,04	0,98	1,41
			$Gnd4	-0,95	1,03	0,97	1,40
			$Gnd6	-27,06	-32,51	65,20	42,30
			$Gnd9	0,05	-69,48	128,99	69,48
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	50,72	-61,52	113,01	79,73
			$Gnd2	-16,13	-19,44	27,90	25,26
			172P	-0,04	3,01	-429,01	3,01
			$Gnd3	0,63	0,54	0,56	0,83

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM3 Grijs	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd4	-0,65	0,56	0,59	0,86
			$Gnd6	-36,16	-44,00	87,31	56,95
			$Gnd9	0,01	-80,90	149,60	80,90
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	19,45	-23,02	41,84	30,14
			$Gnd2	-5,23	-6,25	8,97	8,15
			172P	-0,12	0,56	-154,84	0,58
			$Gnd3	1,17	1,18	1,21	1,66
			$Gnd4	-1,03	1,10	1,10	1,51
			$Gnd6	-9,54	-11,42	22,72	14,88
			$Gnd9	0,10	-30,19	55,30	30,19
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	19,74	-23,90	42,97	31,00
			$Gnd2	-6,81	-8,15	11,64	10,62
			172P	-0,04	0,71	-175,07	0,71
			$Gnd3	0,82	0,81	0,83	1,15
			$Gnd4	-1,01	0,94	1,01	1,38
			$Gnd6	-13,32	-16,00	31,60	20,82
			$Gnd9	-0,07	-34,46	62,85	34,46
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	15,42	-18,46	33,27	24,06
			$Gnd2	-6,69	-7,92	11,40	10,36
			172P	0,07	0,59	-158,98	0,60
			$Gnd3	1,01	1,09	1,08	1,49
			$Gnd4	-1,17	1,18	1,22	1,66
			$Gnd6	-13,27	-15,69	31,41	20,54
			$Gnd9	-0,11	-31,03	56,87	31,03
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	17,79	-21,35	38,19	27,79
			$Gnd2	-7,02	-8,46	12,08	11,00
			172P	0,05	0,68	-171,23	0,68
			$Gnd3	0,99	0,92	0,98	1,35
			$Gnd4	-0,85	0,84	0,87	1,19
			$Gnd6	-14,01	-16,97	33,56	22,01
			$Gnd9	0,06	-33,66	61,34	33,66
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	17,25	-20,50	37,14	26,79
			$Gnd2	-5,88	-6,98	10,04	9,12
			172P	-0,03	0,56	-155,30	0,57
			$Gnd3	1,12	1,17	1,18	1,62
			$Gnd4	-1,13	1,18	1,19	1,64
			$Gnd6	-11,19	-13,29	26,57	17,37
			$Gnd9	-0,01	-30,27	55,47	30,27
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	18,84	-22,74	40,75	29,53
			$Gnd2	-7,00	-8,42	12,01	10,95
			172P	0,01	0,71	-174,44	0,71
			$Gnd3	0,86	0,82	0,86	1,19
			$Gnd4	-0,89	0,84	0,89	1,22
			$Gnd6	-13,89	-16,77	33,11	21,77
			$Gnd9	-0,01	-34,35	62,61	34,35
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	17,58	-21,06	37,89	27,44
			$Gnd2	-6,25	-7,48	10,71	9,75
			172P	-0,01	0,60	-160,77	0,60
			$Gnd3	0,98	0,98	1,00	1,38
			$Gnd4	-1,00	0,99	1,02	1,41
			$Gnd6	-12,07	-14,47	28,70	18,84
			$Gnd9	0,00	-31,51	57,53	31,51
TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	18,91	-22,59	23,70	29,46
			$Gnd2	-6,43	-7,70	11,03	10,04
			172P	-0,31	0,56	-168,21	0,64
			$Gnd3	0,98	0,98	1,00	1,39
			$Gnd4	-0,88	0,88	0,88	1,25
			$Gnd6	-8,67	-10,41	20,22	13,55
			$Gnd9	0,05	-36,86	66,45	36,86
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	54,13	-62,73	68,66	82,85
			$Gnd2	-0,49	-0,56	0,81	0,75
			172P	-2,32	-0,24	-174,43	2,33
			$Gnd3	2,17	2,21	2,37	3,10
			$Gnd4	-1,16	1,47	1,38	1,88
			$Gnd6	-0,36	-0,36	1,02	0,50
			$Gnd9	0,57	-27,85	48,18	27,86
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	47,31	-57,80	61,48	74,69
			$Gnd2	-7,97	-9,64	13,61	12,51
			172P	-0,82	1,20	-253,57	1,45
			$Gnd3	0,40	0,36	0,39	0,54
			$Gnd4	-1,32	1,00	1,27	1,66
			$Gnd6	-10,95	-13,37	25,29	17,28
			$Gnd9	-0,06	-54,04	97,44	54,04
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	15,34	-18,27	19,84	23,85
			$Gnd2	-11,68	-13,64	19,92	17,95
			172P	-0,11	0,84	-216,24	0,85
			$Gnd3	1,33	1,64	1,59	2,11
			$Gnd4	-1,51	1,55	1,55	2,16
			$Gnd6	-17,25	-19,85	40,00	26,30
			$Gnd9	-0,41	-44,37	81,06	44,37
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	21,02	-25,31	26,22	32,90
			$Gnd2	-12,75	-15,52	22,16	20,09
			172P	-0,05	1,07	-240,59	1,07
			$Gnd3	1,39	1,07	1,36	1,76
			$Gnd4	-0,38	0,33	0,36	0,50
			$Gnd6	-19,73	-24,45	47,41	31,42
			$Gnd9	0,27	-49,51	88,80	49,51
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	32,51	-38,01	41,71	50,02
			$Gnd2	-6,48	-7,59	11,11	9,98
			172P	-0,78	0,61	-194,46	0,99

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd3	1,64	1,83	1,82	2,46
			$Gnd4	-1,37	1,56	1,48	2,07
			$Gnd6	-5,35	-5,95	12,15	8,01
			$Gnd9	0,11	-40,75	74,20	40,76
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	34,57	-42,11	44,43	54,48
			$Gnd2	-10,73	-13,05	18,51	16,89
			172P	-0,41	1,21	-254,24	1,28
			$Gnd3	0,87	0,67	0,86	1,10
			$Gnd4	-0,82	0,63	0,81	1,04
			$Gnd6	-16,20	-20,05	38,44	25,78
			$Gnd9	0,10	-53,83	96,80	53,83
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	9,90	-11,59	12,26	15,24
			$Gnd2	-21,82	-25,87	37,55	33,84
			172P	0,34	1,38	-277,40	1,42
			$Gnd3	0,76	0,77	0,71	1,09
			$Gnd4	-1,45	1,51	1,61	2,09
			$Gnd6	-32,06	-38,15	75,71	49,83
			$Gnd9	-0,28	-52,35	95,57	52,35
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	10,18	-12,60	12,96	16,20
			$Gnd2	-23,62	-28,03	40,58	36,65
			172P	0,56	1,59	-299,41	1,69
			$Gnd3	0,54	0,53	0,49	0,76
			$Gnd4	-1,39	1,31	1,47	1,91
			$Gnd6	-36,49	-43,49	86,04	56,77
			$Gnd9	-0,49	-56,74	103,37	56,74
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	7,39	-8,88	9,09	11,55
			$Gnd2	-23,28	-27,51	39,97	36,04
			172P	0,51	1,44	-284,61	1,53
			$Gnd3	0,67	0,74	0,66	1,00
			$Gnd4	-1,75	1,75	1,93	2,48
			$Gnd6	-35,24	-41,72	82,92	54,61
			$Gnd9	-0,49	-52,46	96,02	52,46
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	9,20	-11,12	11,29	14,43
			$Gnd2	-23,74	-28,21	40,85	36,87
			172P	0,58	1,52	-294,19	1,63
			$Gnd3	0,68	0,60	0,59	0,90
			$Gnd4	-1,27	1,26	1,39	1,79
			$Gnd6	-36,33	-43,41	85,87	56,61
			$Gnd9	-0,34	-54,73	99,68	54,73
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	8,43	-9,97	10,43	13,06
			$Gnd2	-22,43	-26,55	38,56	34,76
			172P	0,41	1,40	-279,63	1,46
			$Gnd3	0,74	0,78	0,71	1,08
			$Gnd4	-1,62	1,66	1,79	2,32
			$Gnd6	-33,38	-39,60	78,67	51,79
			$Gnd9	-0,38	-52,24	95,49	52,24
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	9,78	-11,97	12,21	15,46
			$Gnd2	-23,80	-28,27	40,92	36,95
			172P	0,58	1,58	-298,20	1,68
			$Gnd3	0,58	0,53	0,51	0,79
			$Gnd4	-1,28	1,23	1,37	1,78
			$Gnd6	-36,71	-43,81	86,64	57,15
			$Gnd9	-0,42	-55,99	101,99	56,00
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	68,46	-81,17	88,57	106,18
			$Gnd2	-12,90	-15,49	22,37	20,16
			172P	-1,31	1,84	-339,23	2,26
			$Gnd3	1,00	1,01	0,98	1,43
			$Gnd4	-0,79	0,92	0,83	1,21
			$Gnd6	-10,07	-12,17	23,21	15,80
			$Gnd9	0,45	-68,83	124,70	68,83
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	67,31	-81,21	88,02	105,48
			$Gnd2	-18,23	-21,95	31,53	28,54
			172P	-0,73	2,68	-408,66	2,78
			$Gnd3	0,51	0,49	0,47	0,70
			$Gnd4	-0,81	0,68	0,73	1,06
			$Gnd6	-24,78	-30,15	58,67	39,03
			$Gnd9	0,09	-82,59	149,81	82,59
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	51,70	-61,91	67,48	80,66
			$Gnd2	-18,01	-21,48	31,08	28,03
			172P	-0,49	2,14	-366,39	2,20
			$Gnd3	0,80	0,93	0,84	1,22
			$Gnd4	-0,95	0,96	0,92	1,35
			$Gnd6	-23,29	-27,80	54,72	36,27
			$Gnd9	-0,08	-73,08	132,68	73,08
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	55,98	-67,19	72,56	87,45
			$Gnd2	-18,95	-22,87	32,87	29,70
			172P	-0,42	2,42	-389,25	2,46
			$Gnd3	0,80	0,67	0,72	1,05
			$Gnd4	-0,53	0,51	0,49	0,73
			$Gnd6	-25,89	-31,67	61,68	40,90
			$Gnd9	0,21	-78,28	141,44	78,28
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	59,83	-71,24	77,77	93,03
			$Gnd2	-15,19	-18,16	26,27	23,67
			172P	-0,94	1,94	-348,53	2,15
			$Gnd3	0,93	1,01	0,94	1,37
			$Gnd4	-0,90	0,98	0,90	1,33
			$Gnd6	-15,84	-18,97	36,98	24,71
			$Gnd9	0,19	-70,07	127,09	70,07
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	61,75	-74,34	80,40	96,64
			$Gnd2	-18,88	-22,77	32,70	29,58

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	172P	-0,54	2,61	-403,25	2,66
			$Gnd3	0,60	0,52	0,54	0,80
			$Gnd4	-0,62	0,54	0,56	0,82
			$Gnd6	-26,21	-31,99	62,28	41,36
			$Gnd9	0,14	-81,33	147,27	81,33
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	25,74	-30,39	32,40	39,82
			$Gnd2	-6,20	-7,42	10,65	9,66
			172P	-0,45	0,62	-185,51	0,77
			$Gnd3	1,13	1,14	1,17	1,61
			$Gnd4	-0,88	0,95	0,91	1,29
			$Gnd6	-7,01	-8,42	16,30	10,95
			$Gnd9	0,17	-39,61	71,52	39,61
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	26,05	-31,46	33,16	40,85
			$Gnd2	-7,90	-9,48	13,55	12,34
			172P	-0,35	0,81	-207,24	0,88
			$Gnd3	0,79	0,78	0,80	1,11
			$Gnd4	-0,87	0,79	0,83	1,18
			$Gnd6	-11,31	-13,64	26,48	17,71
			$Gnd9	0,00	-44,03	79,37	44,03
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	22,51	-26,86	28,50	35,04
			$Gnd2	-7,46	-8,86	12,76	11,58
			172P	-0,33	0,69	-193,15	0,76
			$Gnd3	1,00	1,07	1,06	1,46
			$Gnd4	-0,98	0,99	0,98	1,39
			$Gnd6	-10,05	-11,89	23,35	15,57
			$Gnd9	-0,03	-40,87	73,90	40,87
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	24,55	-29,37	30,90	38,28
			$Gnd2	-7,92	-9,56	13,66	12,42
			172P	-0,32	0,77	-203,07	0,83
			$Gnd3	0,97	0,89	0,95	1,31
			$Gnd4	-0,72	0,70	0,70	1,00
			$Gnd6	-11,08	-13,52	26,20	17,48
			$Gnd9	0,14	-43,11	77,57	43,11
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	23,94	-28,40	30,25	37,15
			$Gnd2	-6,74	-8,03	11,56	10,48
			172P	-0,40	0,64	-187,99	0,75
			$Gnd3	1,09	1,14	1,14	1,58
			$Gnd4	-0,95	1,00	0,97	1,38
			$Gnd6	-8,30	-9,86	19,28	12,89
			$Gnd9	0,07	-39,98	72,25	39,98
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	25,39	-30,53	32,12	39,71
			$Gnd2	-8,02	-9,65	13,79	12,54
			172P	-0,33	0,80	-206,58	0,87
			$Gnd3	0,84	0,79	0,83	1,15
			$Gnd4	-0,76	0,71	0,73	1,04
			$Gnd6	-11,48	-13,93	27,01	18,05
			$Gnd9	0,07	-43,87	79,00	43,87
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	28,30	-33,80	35,82	44,08
			$Gnd2	-7,72	-9,26	13,28	12,06
			172P	-0,40	0,81	-214,09	0,90
			$Gnd3	0,93	0,93	0,94	1,32
			$Gnd4	-0,81	0,81	0,80	1,15
			$Gnd6	-10,31	-12,41	24,15	16,13
			$Gnd9	0,09	-44,59	80,42	44,59
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	53,57	-61,86	67,62	81,83
			$Gnd2	-0,13	-0,13	0,19	0,19
			172P	-2,78	-0,83	-140,23	2,90
			$Gnd3	3,81	3,84	4,40	5,41
			$Gnd4	-1,15	1,47	1,37	1,86
			$Gnd6	-0,25	-0,23	0,77	0,34
			$Gnd9	0,48	-15,41	25,64	15,42
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	44,03	-53,82	57,25	69,54
			$Gnd2	-6,23	-7,54	10,57	9,78
			172P	-0,85	0,95	-217,74	1,28
			$Gnd3	0,45	0,40	0,45	0,60
			$Gnd4	-1,35	1,03	1,31	1,70
			$Gnd6	-8,32	-10,19	18,99	13,16
			$Gnd9	-0,06	-48,19	86,83	48,19
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	6,81	-8,06	8,57	10,55
			$Gnd2	-12,07	-14,06	20,57	18,53
			172P	-0,07	0,73	-184,53	0,73
			$Gnd3	1,33	1,64	1,58	2,11
			$Gnd4	-1,82	1,86	1,93	2,60
			$Gnd6	-18,09	-20,78	41,93	27,55
			$Gnd9	-0,47	-37,67	69,34	37,68
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	12,70	-15,36	15,31	19,94
			$Gnd2	-13,31	-16,13	23,08	20,91
			172P	0,05	0,89	-207,99	0,90
			$Gnd3	1,38	1,06	1,34	1,74
			$Gnd4	-0,48	0,44	0,49	0,65
			$Gnd6	-20,88	-25,72	50,05	33,12
			$Gnd9	0,19	-41,76	75,11	41,76
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	26,47	-30,80	34,01	40,61
			$Gnd2	-5,66	-6,60	9,67	8,69
			172P	-0,75	0,43	-162,59	0,87
			$Gnd3	1,70	1,89	1,89	2,54
			$Gnd4	-1,44	1,64	1,58	2,18
			$Gnd6	-4,48	-4,90	10,12	6,64
			$Gnd9	0,08	-35,70	65,02	35,70
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	28,50	-34,85	36,66	45,02

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd2	-9,98	-12,14	17,20	15,71
			172P	-0,37	1,03	-222,33	1,09
			$Gnd3	0,89	0,69	0,89	1,13
			$Gnd4	-0,87	0,67	0,87	1,10
			$Gnd6	-15,24	-18,86	36,13	24,25
			$Gnd9	0,07	-48,83	87,88	48,83
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	5,08	-5,79	5,49	7,70
			$Gnd2	-22,24	-26,26	38,18	34,41
			172P	0,56	1,01	-242,45	1,15
			$Gnd3	0,76	0,77	0,71	1,09
			$Gnd4	-3,18	3,24	3,75	4,54
			$Gnd6	-33,08	-39,14	77,90	51,25
			$Gnd9	-0,30	-40,48	74,15	40,48
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	5,29	-6,71	6,11	8,55
			$Gnd2	-24,06	-28,44	41,25	37,25
			172P	0,78	1,21	-264,25	1,44
			$Gnd3	0,54	0,53	0,49	0,75
			$Gnd4	-3,03	2,93	3,49	4,22
			$Gnd6	-37,53	-44,47	88,23	58,19
			$Gnd9	-0,52	-44,82	81,92	44,83
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	3,55	-4,25	3,68	5,54
			$Gnd2	-23,92	-28,16	40,97	36,95
			172P	1,06	0,89	-250,91	1,38
			$Gnd3	0,67	0,74	0,66	1,00
			$Gnd4	-4,52	4,51	5,35	6,39
			$Gnd6	-37,55	-44,13	88,09	57,95
			$Gnd9	-0,50	-38,37	69,85	38,37
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	4,84	-5,87	5,19	7,61
			$Gnd2	-24,37	-28,84	41,84	37,76
			172P	1,06	1,01	-260,06	1,46
			$Gnd3	0,67	0,60	0,59	0,90
			$Gnd4	-3,69	3,66	4,37	5,20
			$Gnd6	-38,41	-45,56	90,50	59,59
			$Gnd9	-0,36	-41,23	74,79	41,23
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	4,06	-4,71	4,28	6,22
			$Gnd2	-22,98	-27,08	39,40	35,52
			172P	0,78	0,94	-245,31	1,22
			$Gnd3	0,74	0,78	0,71	1,07
			$Gnd4	-3,85	3,88	4,54	5,46
			$Gnd6	-35,00	-41,26	82,27	54,11
			$Gnd9	-0,40	-39,32	71,87	39,32
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	5,13	-6,37	5,70	8,18
			$Gnd2	-24,35	-28,80	41,76	37,71
			172P	0,92	1,13	-263,54	1,46
			$Gnd3	0,58	0,53	0,51	0,79
			$Gnd4	-3,28	3,22	3,84	4,59
			$Gnd6	-38,25	-45,37	90,03	59,34
			$Gnd9	-0,45	-43,31	78,88	43,31
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	61,02	-72,28	79,08	94,59
			$Gnd2	-11,94	-14,33	20,70	18,65
			172P	-1,23	1,54	-304,38	1,97
			$Gnd3	1,03	1,04	1,02	1,47
			$Gnd4	-0,82	0,95	0,87	1,26
			$Gnd6	-9,01	-10,87	20,68	14,12
			$Gnd9	0,40	-63,54	115,20	63,54
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	59,90	-72,33	78,53	93,91
			$Gnd2	-17,29	-20,80	29,89	27,05
			172P	-0,67	2,35	-373,70	2,44
			$Gnd3	0,52	0,50	0,48	0,72
			$Gnd4	-0,84	0,71	0,77	1,10
			$Gnd6	-23,69	-28,78	56,04	37,28
			$Gnd9	0,04	-77,27	140,29	77,27
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	42,52	-50,92	55,70	66,34
			$Gnd2	-17,55	-20,89	30,25	27,28
			172P	-0,37	1,84	-332,47	1,88
			$Gnd3	0,81	0,94	0,85	1,24
			$Gnd4	-1,00	1,01	0,98	1,42
			$Gnd6	-23,20	-27,63	54,49	36,07
			$Gnd9	-0,15	-67,82	123,23	67,82
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	46,79	-56,18	60,78	73,11
			$Gnd2	-18,50	-22,29	32,06	28,97
			172P	-0,29	2,11	-355,26	2,13
			$Gnd3	0,81	0,68	0,73	1,06
			$Gnd4	-0,56	0,54	0,53	0,78
			$Gnd6	-25,81	-31,49	61,45	40,72
			$Gnd9	0,14	-72,98	131,93	72,98
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	51,53	-61,32	67,16	80,09
			$Gnd2	-14,48	-17,29	25,03	22,55
			172P	-0,84	1,64	-314,24	1,84
			$Gnd3	0,95	1,03	0,97	1,40
			$Gnd4	-0,94	1,02	0,95	1,39
			$Gnd6	-15,27	-18,24	35,62	23,79
			$Gnd9	0,13	-64,83	117,67	64,83
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	53,46	-64,41	69,79	83,71
			$Gnd2	-18,19	-21,91	31,48	28,47
			172P	-0,45	2,28	-368,87	2,32
			$Gnd3	0,61	0,53	0,55	0,81
			$Gnd4	-0,65	0,56	0,59	0,86
			$Gnd6	-25,63	-31,22	60,86	40,39
			$Gnd9	0,09	-76,06	137,81	76,06

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 wit	at3+0_#tm4wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	18,36	-21,58	22,87	28,33
			$Gnd2	-4,99	-5,97	8,55	7,78
			172P	-0,40	0,43	-146,22	0,59
			$Gnd3	1,20	1,20	1,24	1,70
			$Gnd4	-0,95	1,02	1,00	1,39
			$Gnd6	-5,37	-6,43	12,37	8,37
			$Gnd9	0,13	-32,92	59,42	32,92
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	18,69	-22,66	23,65	29,38
			$Gnd2	-6,70	-8,03	11,45	10,46
			172P	-0,30	0,60	-167,82	0,67
			$Gnd3	0,83	0,82	0,85	1,17
			$Gnd4	-0,93	0,86	0,91	1,27
			$Gnd6	-9,64	-11,61	22,49	15,10
			$Gnd9	-0,03	-37,30	67,22	37,30
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	14,46	-17,25	18,06	22,51
			$Gnd2	-6,53	-7,73	11,14	10,12
			172P	-0,27	0,51	-154,50	0,57
			$Gnd3	1,03	1,10	1,10	1,51
			$Gnd4	-1,07	1,08	1,09	1,52
			$Gnd6	-8,92	-10,50	20,65	13,78
			$Gnd9	-0,07	-34,06	61,65	34,06
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	16,50	-19,75	20,47	25,74
			$Gnd2	-7,00	-8,44	12,05	10,97
			172P	-0,25	0,57	-164,32	0,62
			$Gnd3	1,00	0,92	0,99	1,36
			$Gnd4	-0,79	0,77	0,79	1,10
			$Gnd6	-9,97	-12,15	23,54	15,72
			$Gnd9	0,10	-36,23	65,20	36,23
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	16,20	-19,16	20,23	25,09
			$Gnd2	-5,67	-6,74	9,69	8,81
			172P	-0,33	0,46	-149,08	0,57
			$Gnd3	1,15	1,19	1,21	1,65
			$Gnd4	-1,04	1,08	1,07	1,50
			$Gnd6	-6,91	-8,18	15,96	10,71
			$Gnd9	0,03	-33,28	60,17	33,28
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	17,68	-21,31	22,14	27,69
			$Gnd2	-6,96	-8,37	11,94	10,89
			172P	-0,26	0,60	-167,53	0,66
			$Gnd3	0,87	0,82	0,87	1,20
			$Gnd4	-0,82	0,77	0,81	1,13
			$Gnd6	-10,09	-12,24	23,70	15,87
			$Gnd9	0,03	-37,07	66,76	37,07
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	16,36	-19,55	20,39	25,49
			$Gnd2	-6,05	-7,24	10,36	9,44
			172P	-0,29	0,50	-154,71	0,58
			$Gnd3	1,00	0,99	1,02	1,41
			$Gnd4	-0,91	0,91	0,92	1,29
			$Gnd6	-8,15	-9,78	18,99	12,74
			$Gnd9	0,03	-34,42	62,06	34,42
TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	18,92	-22,66	40,07	29,52
			$Gnd2	-7,25	-8,67	12,44	11,30
			172P	-0,03	0,54	-166,00	0,54
			$Gnd3	0,95	0,95	0,96	1,34
			$Gnd4	-0,95	0,95	0,97	1,35
			$Gnd6	-11,63	-13,94	27,41	18,15
			$Gnd9	0,00	-33,10	59,51	33,10
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	44,55	-51,88	94,20	68,39
			$Gnd2	-1,79	-2,14	3,10	2,79
			172P	-0,84	0,66	-201,43	1,07
			$Gnd3	1,95	1,98	2,09	2,78
			$Gnd4	-1,18	1,49	1,41	1,90
			$Gnd6	-1,45	-1,69	3,71	2,23
			$Gnd9	0,58	-38,14	69,27	38,15
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	42,32	-51,55	91,48	66,70
			$Gnd2	-8,36	-10,10	14,28	13,11
			172P	-0,52	1,24	-261,58	1,35
			$Gnd3	0,39	0,35	0,38	0,52
			$Gnd4	-1,35	1,03	1,30	1,70
			$Gnd6	-13,61	-16,55	31,75	21,43
			$Gnd9	-0,13	-51,86	92,81	51,86
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	14,64	-17,54	31,49	22,85
			$Gnd2	-12,71	-14,86	21,70	19,56
			172P	0,32	0,79	-209,24	0,85
			$Gnd3	1,28	1,60	1,54	2,05
			$Gnd4	-1,64	1,67	1,70	2,34
			$Gnd6	-21,66	-25,05	50,60	33,11
			$Gnd9	-0,49	-40,69	74,18	40,69
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	20,35	-24,61	42,68	31,93
			$Gnd2	-13,28	-16,15	23,08	20,91
			172P	0,28	1,01	-234,83	1,05
			$Gnd3	1,39	1,07	1,36	1,76
			$Gnd4	-0,38	0,34	0,37	0,51
			$Gnd6	-22,58	-27,81	54,30	35,82
			$Gnd9	0,24	-46,52	83,04	46,53
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	28,90	-33,93	61,57	44,57
			$Gnd2	-6,93	-8,13	11,89	10,68
			172P	-0,21	0,73	-201,22	0,76
			$Gnd3	1,60	1,79	1,77	2,41
			$Gnd4	-1,43	1,62	1,56	2,16
			$Gnd6	-10,85	-12,53	25,58	16,58

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T Bl+	$Gnd9	0,04	-38,94	71,16	38,94
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd1	31,24	-38,11	66,94	49,28
			$Gnd2	-11,15	-13,55	19,25	17,55
			172P	-0,09	1,18	-252,92	1,19
			$Gnd3	0,86	0,66	0,85	1,08
			$Gnd4	-0,85	0,65	0,84	1,07
			$Gnd6	-18,80	-23,14	44,74	29,82
			$Gnd9	0,05	-50,58	90,34	50,58
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	8,90	-10,54	18,37	13,80
			$Gnd2	-21,57	-25,60	37,14	33,47
			172P	0,89	1,21	-266,25	1,50
			$Gnd3	0,77	0,78	0,72	1,09
			$Gnd4	-1,29	1,35	1,41	1,87
			$Gnd6	-35,84	-42,55	84,84	55,64
			$Gnd9	-0,31	-52,10	94,06	52,10
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	9,02	-11,23	19,16	14,40
			$Gnd2	-23,39	-27,78	40,21	36,31
			172P	1,03	1,39	-285,41	1,73
			$Gnd3	0,54	0,53	0,49	0,76
			$Gnd4	-1,24	1,16	1,29	1,70
			$Gnd6	-39,33	-46,76	92,83	61,11
			$Gnd9	-0,53	-56,30	101,27	56,30
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	6,13	-7,43	12,64	9,63
			$Gnd2	-22,95	-27,16	39,43	35,56
			172P	1,02	1,24	-270,23	1,61
			$Gnd3	0,68	0,75	0,66	1,01
			$Gnd4	-1,47	1,47	1,58	2,08
			$Gnd6	-38,45	-45,44	90,65	59,52
			$Gnd9	-0,53	-52,91	95,53	52,91
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	8,24	-10,04	17,05	12,99
			$Gnd2	-23,38	-27,81	40,25	36,33
			172P	1,07	1,33	-280,77	1,71
			$Gnd3	0,69	0,61	0,61	0,92
			$Gnd4	-1,07	1,06	1,14	1,51
			$Gnd6	-39,26	-46,80	92,93	61,09
			$Gnd9	-0,37	-54,83	98,58	54,84
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	7,33	-8,74	15,11	11,41
			$Gnd2	-22,16	-26,25	38,12	34,36
			172P	0,95	1,21	-266,73	1,54
			$Gnd3	0,75	0,79	0,71	1,09
			$Gnd4	-1,42	1,46	1,54	2,03
			$Gnd6	-36,95	-43,75	87,29	57,26
			$Gnd9	-0,42	-52,21	94,28	52,21
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	8,69	-10,72	18,23	13,80
			$Gnd2	-23,49	-27,93	40,41	36,49
			172P	1,06	1,38	-284,30	1,74
			$Gnd3	0,59	0,54	0,52	0,80
			$Gnd4	-1,11	1,05	1,16	1,53
			$Gnd6	-39,52	-47,06	93,38	61,45
			$Gnd9	-0,45	-55,83	100,37	55,83
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	59,09	-70,40	126,29	91,91
			$Gnd2	-11,93	-14,35	20,70	18,66
			172P	-0,72	2,25	-374,43	2,37
			$Gnd3	1,02	1,03	1,00	1,45
			$Gnd4	-0,74	0,87	0,77	1,14
			$Gnd6	-19,02	-23,02	45,60	29,86
			$Gnd9	0,38	-71,52	129,35	71,52
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	57,77	-69,94	124,67	90,72
			$Gnd2	-17,83	-21,50	30,86	27,93
			172P	-0,37	2,94	-429,22	2,96
			$Gnd3	0,51	0,49	0,47	0,71
			$Gnd4	-0,79	0,65	0,70	1,02
			$Gnd6	-29,88	-36,27	71,17	46,99
			$Gnd9	0,01	-83,26	149,85	83,26
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	44,60	-53,72	96,00	69,82
			$Gnd2	-17,89	-21,35	30,88	27,86
			172P	0,05	2,38	-384,80	2,38
			$Gnd3	0,79	0,92	0,84	1,21
			$Gnd4	-0,92	0,93	0,88	1,31
			$Gnd6	-30,38	-36,29	72,12	47,33
			$Gnd9	-0,19	-73,67	133,23	73,67
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	49,09	-59,24	105,20	76,94
			$Gnd2	-18,53	-22,38	32,16	29,06
			172P	0,01	2,67	-407,79	2,67
			$Gnd3	0,82	0,68	0,73	1,06
			$Gnd4	-0,51	0,49	0,47	0,71
			$Gnd6	-31,62	-38,52	75,75	49,84
			$Gnd9	0,14	-78,82	141,79	78,82
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	51,37	-61,47	110,17	80,11
			$Gnd2	-14,61	-17,49	25,29	22,79
			172P	-0,34	2,26	-375,14	2,29
			$Gnd3	0,94	1,02	0,95	1,39
			$Gnd4	-0,86	0,94	0,86	1,28
			$Gnd6	-24,14	-28,96	57,57	37,71
			$Gnd9	0,10	-71,62	129,59	71,62
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	53,36	-64,55	114,79	83,75
			$Gnd2	-18,46	-22,29	32,00	28,95
			172P	-0,16	2,84	-421,21	2,84
			$Gnd3	0,61	0,52	0,54	0,80
			$Gnd4	-0,60	0,51	0,53	0,79

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd6	-31,31	-38,11	74,80	49,33
			$Gnd9	0,07	-81,67	146,91	81,67
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	24,88	-29,51	52,68	38,59
			$Gnd2	-6,90	-8,26	11,87	10,76
			172P	-0,14	0,65	-186,60	0,67
			$Gnd3	1,10	1,11	1,12	1,56
			$Gnd4	-0,93	1,00	0,98	1,36
			$Gnd6	-10,81	-12,96	25,61	16,87
			$Gnd9	0,12	-36,58	66,03	36,58
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	25,08	-30,30	53,65	39,34
			$Gnd2	-8,67	-10,40	14,90	13,54
			172P	-0,08	0,80	-205,55	0,80
			$Gnd3	0,77	0,76	0,77	1,08
			$Gnd4	-0,93	0,85	0,90	1,25
			$Gnd6	-14,20	-17,08	33,48	22,21
			$Gnd9	-0,06	-40,68	73,09	40,68
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	21,96	-26,29	46,79	34,26
			$Gnd2	-8,31	-9,87	14,23	12,90
			172P	-0,03	0,68	-190,84	0,69
			$Gnd3	0,96	1,03	1,01	1,41
			$Gnd4	-1,05	1,05	1,06	1,49
			$Gnd6	-13,51	-16,01	31,76	20,95
			$Gnd9	-0,08	-37,46	67,63	37,46
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	24,00	-28,78	50,91	37,48
			$Gnd2	-8,65	-10,43	14,94	13,55
			172P	-0,05	0,77	-201,61	0,77
			$Gnd3	0,95	0,87	0,92	1,28
			$Gnd4	-0,76	0,75	0,76	1,07
			$Gnd6	-14,15	-17,17	33,65	22,25
			$Gnd9	0,09	-39,87	71,61	39,87
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	23,23	-27,66	49,34	36,12
			$Gnd2	-7,51	-8,95	12,91	11,69
			172P	-0,08	0,66	-187,23	0,66
			$Gnd3	1,06	1,10	1,10	1,53
			$Gnd4	-1,02	1,06	1,05	1,47
			$Gnd6	-11,98	-14,26	28,28	18,63
			$Gnd9	0,02	-36,70	66,27	36,70
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	24,61	-29,64	52,42	38,53
			$Gnd2	-8,76	-10,54	15,08	13,70
			172P	-0,06	0,79	-204,79	0,80
			$Gnd3	0,82	0,77	0,80	1,12
			$Gnd4	-0,80	0,75	0,78	1,10
			$Gnd6	-14,37	-17,38	34,04	22,56
			$Gnd9	0,02	-40,55	72,82	40,55
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	27,25	-32,63	58,05	42,51
			$Gnd2	-8,47	-10,15	14,58	13,22
			172P	-0,12	0,84	-213,47	0,85
			$Gnd3	0,91	0,90	0,91	1,28
			$Gnd4	-0,86	0,85	0,85	1,21
			$Gnd6	-13,71	-16,48	32,45	21,44
			$Gnd9	0,04	-41,73	75,18	41,73
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	43,52	-50,46	91,92	66,63
			$Gnd2	-0,21	-0,23	0,32	0,31
			172P	-1,16	0,24	-169,04	1,18
			$Gnd3	2,49	2,52	2,76	3,54
			$Gnd4	-1,20	1,51	1,44	1,93
			$Gnd6	-0,55	-0,61	1,55	0,83
			$Gnd9	0,56	-27,39	49,22	27,39
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	39,38	-47,96	85,12	62,06
			$Gnd2	-6,68	-8,07	11,35	10,48
			172P	-0,54	0,98	-228,04	1,12
			$Gnd3	0,43	0,39	0,43	0,58
			$Gnd4	-1,39	1,07	1,35	1,76
			$Gnd6	-10,67	-12,99	24,67	16,81
			$Gnd9	-0,13	-45,53	81,37	45,53
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	6,35	-7,58	13,50	9,89
			$Gnd2	-12,87	-15,00	21,93	19,76
			172P	0,46	0,55	-175,51	0,72
			$Gnd3	1,29	1,60	1,55	2,06
			$Gnd4	-1,92	1,96	2,06	2,75
			$Gnd6	-22,10	-25,46	51,54	33,71
			$Gnd9	-0,53	-34,36	62,62	34,36
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	12,20	-14,81	25,07	19,19
			$Gnd2	-13,58	-16,45	23,55	21,33
			172P	0,46	0,74	-200,51	0,87
			$Gnd3	1,39	1,07	1,36	1,76
			$Gnd4	-0,47	0,43	0,48	0,64
			$Gnd6	-23,22	-28,46	55,71	36,73
			$Gnd9	0,18	-39,39	70,07	39,39
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	23,28	-27,20	49,49	35,81
			$Gnd2	-6,18	-7,22	10,58	9,51
			172P	-0,14	0,54	-169,16	0,56
			$Gnd3	1,65	1,84	1,84	2,48
			$Gnd4	-1,53	1,72	1,69	2,31
			$Gnd6	-9,67	-11,09	22,73	14,71
			$Gnd9	0,01	-33,28	60,90	33,28
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	25,59	-31,34	54,79	40,46
			$Gnd2	-10,41	-12,65	17,95	16,38
			172P	-0,02	0,95	-220,69	0,95
			$Gnd3	0,88	0,68	0,88	1,11

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd4	-0,90	0,70	0,90	1,14
			$Gnd6	-17,63	-21,69	41,90	27,96
			$Gnd9	0,02	-44,89	80,07	44,89
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	3,25	-3,69	6,09	4,91
			$Gnd2	-21,73	-25,69	37,34	33,64
			172P	1,13	0,77	-229,81	1,37
			$Gnd3	0,78	0,78	0,73	1,10
			$Gnd4	-2,01	2,08	2,31	2,89
			$Gnd6	-36,22	-42,76	85,47	56,04
			$Gnd9	-0,32	-41,15	73,94	41,15
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	3,41	-4,41	6,93	5,58
			$Gnd2	-23,59	-27,93	40,49	36,56
			172P	1,28	0,94	-248,79	1,59
			$Gnd3	0,55	0,54	0,50	0,77
			$Gnd4	-1,91	1,82	2,11	2,64
			$Gnd6	-39,76	-47,01	93,55	61,57
			$Gnd9	-0,54	-45,14	80,83	45,14
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	1,67	-2,01	3,02	2,61
			$Gnd2	-23,65	-27,87	40,53	36,55
			172P	1,51	0,68	-235,29	1,66
			$Gnd3	0,67	0,75	0,66	1,01
			$Gnd4	-2,90	2,90	3,35	4,10
			$Gnd6	-40,14	-47,09	94,25	61,87
			$Gnd9	-0,53	-38,89	69,52	38,90
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	3,21	-3,93	6,13	5,08
			$Gnd2	-24,03	-28,46	41,27	37,25
			172P	1,48	0,80	-244,97	1,68
			$Gnd3	0,69	0,61	0,61	0,92
			$Gnd4	-2,18	2,16	2,50	3,06
			$Gnd6	-40,67	-48,14	95,89	63,02
			$Gnd9	-0,38	-41,58	74,14	41,58
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	2,20	-2,53	4,02	3,35
			$Gnd2	-22,59	-26,66	38,77	34,94
			172P	1,31	0,71	-230,91	1,49
			$Gnd3	0,75	0,79	0,72	1,09
			$Gnd4	-2,46	2,50	2,83	3,51
			$Gnd6	-37,97	-44,66	89,38	58,62
			$Gnd9	-0,42	-39,77	71,30	39,77
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	3,36	-4,25	6,62	5,41
			$Gnd2	-23,95	-28,36	41,11	37,11
			172P	1,38	0,89	-247,95	1,64
			$Gnd3	0,59	0,54	0,52	0,80
			$Gnd4	-1,95	1,89	2,20	2,72
			$Gnd6	-40,45	-47,87	95,26	62,67
			$Gnd9	-0,46	-43,54	77,80	43,54
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	52,51	-62,50	112,21	81,63
			$Gnd2	-11,17	-13,42	19,37	17,46
			172P	-0,58	1,89	-338,60	1,98
			$Gnd3	1,04	1,05	1,03	1,48
			$Gnd4	-0,78	0,91	0,82	1,20
			$Gnd6	-17,70	-21,38	42,38	27,75
			$Gnd9	0,32	-65,14	117,88	65,14
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	51,22	-62,05	110,60	80,46
			$Gnd2	-17,07	-20,56	29,52	26,72
			172P	-0,25	2,53	-393,31	2,55
			$Gnd3	0,52	0,50	0,48	0,72
			$Gnd4	-0,82	0,68	0,74	1,07
			$Gnd6	-28,53	-34,57	67,88	44,83
			$Gnd9	-0,04	-76,86	138,37	76,86
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	36,49	-43,97	78,53	57,14
			$Gnd2	-17,65	-21,02	30,42	27,44
			172P	0,23	2,00	-348,57	2,01
			$Gnd3	0,80	0,93	0,85	1,22
			$Gnd4	-0,99	1,00	0,96	1,41
			$Gnd6	-30,01	-35,74	71,13	46,67
			$Gnd9	-0,25	-67,19	121,57	67,19
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	40,97	-49,47	87,70	64,23
			$Gnd2	-18,29	-22,06	31,71	28,65
			172P	0,19	2,27	-371,47	2,28
			$Gnd3	0,82	0,69	0,74	1,07
			$Gnd4	-0,54	0,52	0,51	0,76
			$Gnd6	-31,26	-37,98	74,78	49,19
			$Gnd9	0,06	-72,31	130,09	72,31
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	44,01	-52,64	94,37	68,62
			$Gnd2	-14,11	-16,86	24,40	21,99
			172P	-0,19	1,90	-339,10	1,91
			$Gnd3	0,95	1,03	0,97	1,41
			$Gnd4	-0,92	0,99	0,92	1,35
			$Gnd6	-23,30	-27,88	55,48	36,33
			$Gnd9	0,03	-65,19	118,01	65,19
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	46,00	-55,69	98,96	72,24
			$Gnd2	-17,96	-21,66	31,10	28,14
			172P	-0,01	2,44	-385,07	2,44
			$Gnd3	0,62	0,53	0,55	0,81
			$Gnd4	-0,63	0,54	0,57	0,83
			$Gnd6	-30,46	-37,00	72,68	47,92
			$Gnd9	0,01	-75,22	135,33	75,22
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	18,24	-21,56	38,37	28,24
			$Gnd2	-5,73	-6,84	9,82	8,92
			172P	-0,08	0,43	-146,38	0,43

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Zwart	at3+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	1,15	1,16	1,19	1,64
			$Gnd4	-1,02	1,09	1,09	1,49
			$Gnd6	-8,79	-10,51	20,73	13,70
			$Gnd9	0,09	-29,25	52,71	29,25
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	18,45	-22,35	39,34	28,99
			$Gnd2	-7,49	-8,97	12,82	11,68
			172P	-0,02	0,55	-165,22	0,55
			$Gnd3	0,81	0,80	0,81	1,13
			$Gnd4	-1,01	0,93	1,00	1,37
			$Gnd6	-12,16	-14,60	28,57	19,00
			$Gnd9	-0,08	-33,33	59,75	33,33
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	14,68	-17,57	31,05	22,90
			$Gnd2	-7,37	-8,73	12,59	11,43
			172P	0,04	0,45	-150,82	0,46
			$Gnd3	0,99	1,07	1,06	1,46
			$Gnd4	-1,17	1,17	1,21	1,66
			$Gnd6	-11,96	-14,11	28,00	18,49
			$Gnd9	-0,11	-30,17	54,39	30,17
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	16,71	-20,06	35,18	26,11
			$Gnd2	-7,73	-9,31	13,31	12,10
			172P	0,03	0,52	-161,49	0,52
			$Gnd3	0,98	0,90	0,96	1,33
			$Gnd4	-0,85	0,83	0,86	1,19
			$Gnd6	-12,61	-15,29	29,94	19,82
			$Gnd9	0,06	-32,51	58,24	32,51
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	16,25	-19,31	34,28	25,24
			$Gnd2	-6,46	-7,68	11,06	10,04
			172P	-0,02	0,43	-147,11	0,43
			$Gnd3	1,11	1,15	1,16	1,59
			$Gnd4	-1,13	1,17	1,18	1,62
			$Gnd6	-10,20	-12,10	23,98	15,83
			$Gnd9	-0,01	-29,39	52,99	29,39
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	17,64	-21,29	37,37	27,64
			$Gnd2	-7,71	-9,26	13,23	12,05
			172P	0,01	0,55	-164,53	0,55
			$Gnd3	0,85	0,80	0,84	1,17
			$Gnd4	-0,88	0,84	0,88	1,22
			$Gnd6	-12,59	-15,21	29,74	19,75
			$Gnd9	-0,01	-33,19	59,47	33,19
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	16,60	-19,88	35,05	25,89
			$Gnd2	-6,86	-8,19	11,75	10,68
			172P	-0,01	0,46	-152,16	0,46
			$Gnd3	0,96	0,96	0,98	1,36
			$Gnd4	-0,99	0,99	1,01	1,40
			$Gnd6	-10,96	-13,12	25,79	17,09
			$Gnd9	-0,01	-30,55	54,88	30,55
TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	14,35	-24,92	28,70	28,75
			$Gnd2	-12,46	-21,67	24,88	25,00
			172P	-0,04	0,35	-119,52	0,35
			$Gnd3	0,71	0,71	0,96	1,01
			$Gnd4	-0,66	0,66	0,87	0,94
			$Gnd7	4,71	-12,97	18,55	13,80
			$Gnd8	-4,39	-12,13	17,33	12,90
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	24,00	-40,91	47,57	47,43
			$Gnd2	-18,04	-32,31	37,29	37,01
			172P	-0,27	0,83	-182,22	0,88
			$Gnd3	1,42	1,22	1,79	1,87
			$Gnd4	-0,40	0,56	0,73	0,69
			$Gnd7	8,84	-23,50	33,73	25,10
			$Gnd8	-6,81	-19,82	28,39	20,96
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	18,23	-32,53	37,53	37,29
			$Gnd2	-23,47	-39,93	46,56	46,32
			172P	0,39	0,81	-180,71	0,90
			$Gnd3	0,51	0,69	0,91	0,86
			$Gnd4	-1,36	1,19	1,71	1,81
			$Gnd7	6,47	-18,82	27,01	19,90
			$Gnd8	-9,00	-23,88	34,35	25,52
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	18,56	-32,42	37,11	37,36
			$Gnd2	-14,60	-26,03	29,42	29,85
			172P	-0,19	0,47	-146,87	0,51
			$Gnd3	1,00	0,77	1,34	1,26
			$Gnd4	-0,44	0,32	0,58	0,54
			$Gnd7	6,12	-16,92	23,90	17,99
			$Gnd8	-5,09	-14,57	20,47	15,44
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	15,99	-27,57	32,17	31,88
			$Gnd2	-13,82	-23,44	27,43	27,21
			172P	-0,02	0,38	-134,93	0,38
			$Gnd3	1,30	1,52	1,96	2,00
			$Gnd4	-1,24	1,35	1,73	1,83
			$Gnd7	5,14	-14,08	20,53	14,99
			$Gnd8	-4,86	-12,98	18,95	13,86
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	21,15	-36,46	42,09	42,15
			$Gnd2	-16,22	-29,24	33,31	33,44
			172P	-0,28	0,66	-164,37	0,72
			$Gnd3	1,41	1,12	1,82	1,80
			$Gnd4	-0,03	0,05	0,05	0,06
			$Gnd7	7,61	-20,52	29,22	21,88
			$Gnd8	-5,87	-17,18	24,32	18,15
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	16,36	-28,73	33,36	33,06
			$Gnd2	-19,04	-32,10	37,60	37,32

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	172P	0,18	0,58	-156,41	0,61
			$Gnd3	0,97	1,25	1,61	1,58
			$Gnd4	-1,28	1,25	1,66	1,79
			$Gnd7	5,63	-16,00	23,18	16,96
			$Gnd8	-6,99	-18,41	26,71	19,69
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	25,82	-44,75	51,82	51,67
			$Gnd2	-25,24	-44,16	51,15	50,87
			172P	0,00	0,97	-205,93	0,97
			$Gnd3	0,71	0,66	0,87	0,96
			$Gnd4	-0,44	0,47	0,58	0,64
			$Gnd7	8,73	-23,94	34,37	25,48
			$Gnd8	-8,67	-24,20	34,75	25,71
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	24,50	-42,86	49,55	49,37
			$Gnd2	-26,40	-45,74	53,08	52,81
			172P	0,16	0,96	-205,29	0,97
			$Gnd3	0,45	0,49	0,60	0,66
			$Gnd4	-0,71	0,67	0,88	0,97
			$Gnd7	8,16	-22,83	32,77	24,24
			$Gnd8	-9,16	-25,10	36,06	26,72
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	25,38	-44,23	51,09	51,00
			$Gnd2	-25,57	-44,68	51,64	51,48
			172P	0,04	0,95	-204,96	0,95
			$Gnd3	0,53	0,47	0,65	0,71
			$Gnd4	-0,46	0,42	0,56	0,62
			$Gnd7	8,46	-23,43	33,55	24,91
			$Gnd8	-8,75	-24,32	34,83	25,85
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	24,21	-42,10	48,78	48,57
			$Gnd2	-24,82	-43,06	50,01	49,70
			172P	0,08	0,89	-198,46	0,89
			$Gnd3	0,65	0,70	0,87	0,95
			$Gnd4	-0,68	0,71	0,89	0,98
			$Gnd7	8,04	-22,24	32,01	23,65
			$Gnd8	-8,51	-23,42	33,72	24,92
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	25,69	-44,65	51,63	51,51
			$Gnd2	-25,39	-44,45	51,40	51,19
			172P	0,02	0,96	-205,76	0,96
			$Gnd3	0,65	0,58	0,79	0,87
			$Gnd4	-0,42	0,42	0,53	0,60
			$Gnd7	8,63	-23,78	34,08	25,29
			$Gnd8	-8,69	-24,27	34,78	25,78
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	24,18	-42,17	48,81	48,61
			$Gnd2	-25,62	-44,36	51,52	51,23
			172P	0,12	0,92	-201,17	0,92
			$Gnd3	0,55	0,61	0,75	0,82
			$Gnd4	-0,70	0,69	0,89	0,99
			$Gnd7	8,04	-22,37	32,17	23,77
			$Gnd8	-8,82	-24,18	34,79	25,74
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	35,93	-62,22	72,43	71,85
			$Gnd2	-30,91	-54,35	63,15	62,52
			172P	-0,21	1,78	-278,68	1,80
			$Gnd3	0,79	0,70	0,95	1,06
			$Gnd4	-0,32	0,39	0,45	0,50
			$Gnd7	13,56	-37,15	53,33	39,54
			$Gnd8	-12,21	-34,37	49,32	36,48
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	31,47	-55,23	64,00	63,57
			$Gnd2	-35,04	-60,68	70,87	70,08
			172P	0,43	1,76	-277,22	1,82
			$Gnd3	0,36	0,44	0,51	0,57
			$Gnd4	-0,77	0,69	0,92	1,03
			$Gnd7	11,59	-32,66	46,87	34,65
			$Gnd8	-14,00	-38,30	55,02	40,78
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	33,32	-58,11	67,32	66,99
			$Gnd2	-30,63	-53,70	62,19	61,82
			172P	-0,04	1,59	-264,71	1,59
			$Gnd3	0,53	0,43	0,63	0,68
			$Gnd4	-0,35	0,30	0,41	0,46
			$Gnd7	11,99	-33,25	47,59	35,34
			$Gnd8	-11,74	-32,79	46,91	34,83
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	31,04	-53,97	62,78	62,26
			$Gnd2	-29,66	-51,45	60,06	59,39
			172P	0,09	1,45	-253,49	1,45
			$Gnd3	0,70	0,79	0,96	1,05
			$Gnd4	-0,71	0,76	0,92	1,04
			$Gnd7	11,13	-30,83	44,43	32,78
			$Gnd8	-11,47	-31,59	45,54	33,61
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	34,72	-60,35	70,08	69,62
			$Gnd2	-30,55	-53,75	62,29	61,82
			172P	-0,16	1,68	-271,49	1,69
			$Gnd3	0,72	0,60	0,87	0,94
			$Gnd4	-0,28	0,28	0,34	0,39
			$Gnd7	12,84	-35,36	50,66	37,62
			$Gnd8	-11,87	-33,39	47,80	35,44
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	30,70	-53,63	62,27	61,79
			$Gnd2	-32,49	-56,19	65,65	64,91
			172P	0,28	1,58	-263,49	1,60
			$Gnd3	0,54	0,66	0,78	0,85
			$Gnd4	-0,74	0,73	0,92	1,04
			$Gnd7	11,16	-31,21	44,91	33,15
			$Gnd8	-12,71	-34,78	50,07	37,03
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	17,52	-30,23	34,95	34,94

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd2	-14,52	-25,47	29,30	29,31
			172P	-0,10	0,48	-142,95	0,50
			$Gnd3	0,85	0,80	1,10	1,16
			$Gnd4	-0,50	0,53	0,67	0,73
			$Gnd7	5,92	-16,11	23,09	17,17
			$Gnd8	-5,16	-14,49	20,73	15,38
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	16,22	-28,37	32,71	32,68
			$Gnd2	-15,65	-27,00	31,19	31,21
			172P	0,05	0,48	-142,28	0,48
			$Gnd3	0,55	0,59	0,76	0,80
			$Gnd4	-0,80	0,76	1,03	1,10
			$Gnd7	5,37	-15,03	21,53	15,96
			$Gnd8	-5,64	-15,36	22,01	16,36
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	17,11	-29,75	34,27	34,32
			$Gnd2	-14,85	-25,99	29,81	29,93
			172P	-0,06	0,47	-142,13	0,48
			$Gnd3	0,64	0,58	0,82	0,87
			$Gnd4	-0,51	0,48	0,65	0,71
			$Gnd7	5,67	-15,64	22,33	16,64
			$Gnd8	-5,26	-14,65	20,88	15,57
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	15,95	-27,65	31,98	31,92
			$Gnd2	-14,13	-24,42	28,23	28,21
			172P	-0,02	0,42	-135,81	0,42
			$Gnd3	0,79	0,84	1,09	1,15
			$Gnd4	-0,77	0,80	1,04	1,11
			$Gnd7	5,26	-14,48	20,83	15,41
			$Gnd8	-5,01	-13,74	19,75	14,62
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	17,40	-30,15	34,78	34,81
			$Gnd2	-14,67	-25,77	29,57	29,66
			172P	-0,09	0,48	-142,89	0,49
			$Gnd3	0,78	0,71	1,00	1,05
			$Gnd4	-0,48	0,48	0,62	0,68
			$Gnd7	5,83	-15,97	22,83	17,00
			$Gnd8	-5,20	-14,58	20,81	15,48
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	15,91	-27,71	32,00	31,95
			$Gnd2	-14,91	-25,69	29,70	29,70
			172P	0,02	0,45	-138,39	0,45
			$Gnd3	0,67	0,73	0,94	0,99
			$Gnd4	-0,79	0,79	1,04	1,12
			$Gnd7	5,26	-14,60	20,97	15,52
			$Gnd8	-5,31	-14,47	20,79	15,42
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	17,98	-31,23	36,08	36,04
			$Gnd2	-16,01	-27,86	32,13	32,13
			172P	-0,03	0,53	-152,91	0,53
			$Gnd3	0,66	0,66	0,87	0,93
			$Gnd4	-0,62	0,62	0,80	0,87
			$Gnd7	5,98	-16,49	23,65	17,54
			$Gnd8	-5,70	-15,76	22,57	16,75
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	21,96	-37,36	43,44	43,34
			$Gnd2	-16,44	-29,50	34,02	33,77
			172P	-0,26	0,73	-162,78	0,77
			$Gnd3	1,46	1,26	1,85	1,93
			$Gnd4	-0,42	0,58	0,76	0,71
			$Gnd7	8,21	-21,75	31,22	23,25
			$Gnd8	-6,28	-18,32	26,24	19,37
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	16,21	-29,01	33,43	33,23
			$Gnd2	-21,85	-37,09	43,27	43,05
			172P	0,39	0,71	-161,30	0,81
			$Gnd3	0,52	0,71	0,94	0,88
			$Gnd4	-1,42	1,24	1,79	1,89
			$Gnd7	5,86	-17,11	24,55	18,09
			$Gnd8	-8,45	-22,35	32,15	23,89
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	15,53	-27,14	30,95	31,27
			$Gnd2	-11,41	-20,46	22,91	23,43
			172P	-0,21	0,30	-117,99	0,37
			$Gnd3	1,08	0,85	1,47	1,38
			$Gnd4	-0,46	0,34	0,62	0,57
			$Gnd7	5,03	-13,91	19,55	14,79
			$Gnd8	-3,93	-11,35	15,80	12,01
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	12,98	-22,33	26,04	25,83
			$Gnd2	-10,63	-17,88	20,92	20,81
			172P	-0,04	0,23	-106,19	0,23
			$Gnd3	1,40	1,62	2,12	2,15
			$Gnd4	-1,31	1,43	1,85	1,94
			$Gnd7	4,06	-11,11	16,22	11,83
			$Gnd8	-3,68	-9,72	14,23	10,39
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	18,68	-32,15	37,08	37,18
			$Gnd2	-13,97	-25,31	28,73	28,91
			172P	-0,29	0,54	-141,17	0,61
			$Gnd3	1,48	1,18	1,92	1,89
			$Gnd4	-0,04	0,05	0,06	0,06
			$Gnd7	6,81	-18,32	26,04	19,54
			$Gnd8	-5,10	-15,02	21,20	15,86
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	13,94	-24,50	28,44	28,19
			$Gnd2	-16,78	-28,16	33,00	32,78
			172P	0,18	0,46	-133,42	0,49
			$Gnd3	1,02	1,30	1,69	1,65
			$Gnd4	-1,34	1,31	1,76	1,87
			$Gnd7	4,86	-13,85	20,07	14,67
			$Gnd8	-6,21	-16,24	23,58	17,39

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	22,58	-39,10	45,24	45,15
			$Gnd2	-22,04	-38,58	44,63	44,43
			172P	-0,01	0,75	-176,46	0,75
			$Gnd3	0,74	0,69	0,93	1,01
			$Gnd4	-0,46	0,49	0,61	0,67
			$Gnd7	7,61	-20,84	29,91	22,19
			$Gnd8	-7,51	-20,99	30,11	22,29
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	21,27	-37,21	42,98	42,86
			$Gnd2	-23,20	-40,15	46,55	46,37
			172P	0,14	0,74	-175,84	0,76
			$Gnd3	0,47	0,51	0,64	0,70
			$Gnd4	-0,74	0,70	0,94	1,02
			$Gnd7	7,05	-19,74	28,32	20,96
			$Gnd8	-8,00	-21,87	31,42	23,29
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	21,99	-38,31	44,19	44,17
			$Gnd2	-22,13	-38,66	44,61	44,54
			172P	0,03	0,72	-173,91	0,72
			$Gnd3	0,56	0,50	0,69	0,75
			$Gnd4	-0,48	0,45	0,60	0,66
			$Gnd7	7,26	-20,10	28,76	21,37
			$Gnd8	-7,48	-20,80	29,76	22,10
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	20,83	-36,18	41,89	41,75
			$Gnd2	-21,37	-37,04	42,97	42,76
			172P	0,07	0,66	-167,45	0,66
			$Gnd3	0,68	0,73	0,92	1,00
			$Gnd4	-0,72	0,74	0,95	1,04
			$Gnd7	6,85	-18,92	27,23	20,12
			$Gnd8	-7,24	-19,89	28,63	21,16
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	22,36	-38,84	44,87	44,82
			$Gnd2	-22,06	-38,64	44,62	44,50
			172P	0,00	0,74	-175,45	0,74
			$Gnd3	0,68	0,61	0,84	0,91
			$Gnd4	-0,44	0,44	0,57	0,63
			$Gnd7	7,47	-20,55	29,44	21,87
			$Gnd8	-7,48	-20,89	29,92	22,19
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	20,86	-36,37	42,06	41,93
			$Gnd2	-22,29	-38,55	44,73	44,53
			172P	0,11	0,69	-170,88	0,70
			$Gnd3	0,58	0,64	0,80	0,87
			$Gnd4	-0,74	0,73	0,95	1,04
			$Gnd7	6,89	-19,16	27,54	20,36
			$Gnd8	-7,60	-20,79	29,91	22,13
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	33,44	-57,88	67,39	66,85
			$Gnd2	-28,72	-50,49	58,67	58,08
			172P	-0,20	1,58	-255,53	1,59
			$Gnd3	0,81	0,72	0,99	1,09
			$Gnd4	-0,33	0,40	0,46	0,52
			$Gnd7	12,75	-34,90	50,11	37,15
			$Gnd8	-11,45	-32,24	46,26	34,21
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	28,99	-50,89	58,97	58,57
			$Gnd2	-32,84	-56,83	66,39	65,64
			172P	0,44	1,56	-254,07	1,62
			$Gnd3	0,37	0,45	0,53	0,58
			$Gnd4	-0,79	0,71	0,96	1,07
			$Gnd7	10,80	-30,44	43,69	32,30
			$Gnd8	-13,22	-36,13	51,91	38,47
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	30,56	-53,28	61,71	61,42
			$Gnd2	-27,97	-49,04	56,77	56,46
			172P	-0,04	1,36	-238,74	1,36
			$Gnd3	0,54	0,44	0,65	0,70
			$Gnd4	-0,37	0,31	0,43	0,48
			$Gnd7	11,05	-30,62	43,83	32,56
			$Gnd8	-10,78	-30,12	43,07	31,99
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	28,28	-49,15	57,18	56,70
			$Gnd2	-27,01	-46,80	54,64	54,04
			172P	0,09	1,23	-227,57	1,23
			$Gnd3	0,72	0,81	1,00	1,09
			$Gnd4	-0,74	0,78	0,96	1,08
			$Gnd7	10,20	-28,22	40,68	30,01
			$Gnd8	-10,51	-28,90	41,68	30,75
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	32,08	-55,72	64,71	64,30
			$Gnd2	-28,12	-49,48	57,33	56,92
			172P	-0,15	1,47	-246,86	1,48
			$Gnd3	0,75	0,62	0,90	0,97
			$Gnd4	-0,29	0,29	0,35	0,41
			$Gnd7	11,96	-32,91	47,16	35,01
			$Gnd8	-11,01	-30,98	44,35	32,88
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	28,06	-49,01	56,91	56,48
			$Gnd2	-30,06	-51,93	60,68	60,00
			172P	0,28	1,37	-238,89	1,40
			$Gnd3	0,56	0,68	0,81	0,88
			$Gnd4	-0,77	0,76	0,96	1,08
			$Gnd7	10,30	-28,79	41,44	30,58
			$Gnd8	-11,84	-32,34	46,58	34,44
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	14,50	-24,97	28,81	28,88
			$Gnd2	-11,61	-20,40	23,36	23,47
			172P	-0,11	0,34	-115,25	0,36
			$Gnd3	0,90	0,85	1,19	1,24
			$Gnd4	-0,53	0,57	0,73	0,77
			$Gnd7	4,88	-13,23	18,93	14,10

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM4 Grijs	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-4,10	-11,56	16,51	12,27
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	13,21	-23,12	26,58	26,63
			$Gnd2	-12,73	-21,92	25,23	25,34
			172P	0,04	0,34	-114,58	0,34
			$Gnd3	0,59	0,63	0,82	0,86
			$Gnd4	-0,85	0,81	1,10	1,17
			$Gnd7	4,34	-12,16	17,39	12,91
			$Gnd8	-4,58	-12,42	17,76	13,24
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	13,96	-24,27	27,87	28,00
			$Gnd2	-11,72	-20,53	23,42	23,64
			172P	-0,07	0,32	-113,04	0,32
			$Gnd3	0,69	0,63	0,90	0,93
			$Gnd4	-0,55	0,52	0,71	0,75
			$Gnd7	4,56	-12,56	17,88	13,36
			$Gnd8	-4,11	-11,46	16,27	12,17
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	12,80	-22,18	25,58	25,61
			$Gnd2	-11,00	-18,98	21,85	21,94
			172P	-0,03	0,28	-106,79	0,28
			$Gnd3	0,85	0,90	1,18	1,23
			$Gnd4	-0,83	0,85	1,12	1,19
			$Gnd7	4,15	-11,41	16,39	12,14
			$Gnd8	-3,85	-10,53	15,12	11,22
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	14,30	-24,76	28,49	28,59
			$Gnd2	-11,65	-20,50	23,40	23,58
			172P	-0,10	0,33	-114,43	0,34
			$Gnd3	0,83	0,76	1,09	1,13
			$Gnd4	-0,51	0,51	0,67	0,72
			$Gnd7	4,75	-12,98	18,51	13,82
			$Gnd8	-4,09	-11,52	16,37	12,22
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	12,83	-22,33	25,72	25,75
			$Gnd2	-11,88	-20,41	23,52	23,61
			172P	0,01	0,30	-109,97	0,30
			$Gnd3	0,72	0,78	1,02	1,06
			$Gnd4	-0,85	0,84	1,12	1,19
			$Gnd7	4,18	-11,62	16,66	12,35
			$Gnd8	-4,20	-11,39	16,33	12,14
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	13,28	-23,05	26,51	26,60
			$Gnd2	-11,40	-19,82	22,71	22,87
			172P	-0,04	0,30	-109,68	0,30
			$Gnd3	0,73	0,73	0,99	1,04
			$Gnd4	-0,68	0,68	0,90	0,96
			$Gnd7	4,33	-11,92	17,03	12,68
			$Gnd8	-4,00	-11,04	15,76	11,74
TM5 wit	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	8,48	-14,74	16,68	17,00
			$Gnd2	-17,87	-31,03	35,69	35,81
			172P	0,11	0,21	-113,21	0,24
			$Gnd3	0,62	0,62	0,81	0,88
			$Gnd4	-0,79	0,78	1,07	1,11
			$Gnd7	2,45	-6,77	9,56	7,20
			$Gnd8	-4,72	-13,00	18,59	13,83
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	14,05	-23,85	27,19	27,68
			$Gnd2	-26,48	-46,96	54,13	53,91
			172P	0,25	0,53	-163,94	0,58
			$Gnd3	1,24	1,00	1,50	1,59
			$Gnd4	-0,36	0,47	0,64	0,60
			$Gnd7	4,53	-11,84	16,79	12,68
			$Gnd8	-7,08	-20,40	29,18	21,59
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	9,48	-17,17	19,44	19,61
			$Gnd2	-29,95	-50,93	59,22	59,08
			172P	0,63	0,48	-161,74	0,79
			$Gnd3	0,55	0,77	0,98	0,95
			$Gnd4	-1,63	1,50	2,15	2,21
			$Gnd7	2,75	-8,39	12,02	8,83
			$Gnd8	-8,34	-21,85	31,54	23,39
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	11,23	-19,84	22,24	22,79
			$Gnd2	-21,00	-36,98	42,07	42,53
			172P	0,06	0,31	-138,84	0,31
			$Gnd3	0,73	0,54	0,97	0,91
			$Gnd4	-0,70	0,54	0,95	0,88
			$Gnd7	3,34	-9,42	13,03	10,00
			$Gnd8	-5,54	-15,59	21,96	16,55
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	9,10	-15,51	17,95	17,98
			$Gnd2	-19,87	-34,01	39,63	39,39
			172P	0,18	0,23	-127,01	0,29
			$Gnd3	1,13	1,33	1,65	1,74
			$Gnd4	-1,48	1,63	2,15	2,20
			$Gnd7	2,52	-6,78	9,95	7,23
			$Gnd8	-5,14	-13,77	20,11	14,70
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	12,70	-21,96	24,87	25,37
			$Gnd2	-23,90	-42,45	48,52	48,72
			172P	0,10	0,43	-152,03	0,44
			$Gnd3	1,15	0,86	1,44	1,44
			$Gnd4	-0,07	0,05	0,08	0,09
			$Gnd7	4,09	-11,04	15,45	11,77
			$Gnd8	-6,30	-18,14	25,69	19,20
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	8,90	-15,64	17,90	18,00
			$Gnd2	-25,06	-42,52	49,62	49,36
			172P	0,38	0,35	-143,76	0,52
			$Gnd3	0,91	1,19	1,47	1,49
			$Gnd4	-1,52	1,52	2,07	2,15

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T Bl-	$Gnd7	2,54	-7,35	10,69	7,78
			$Gnd8	-6,75	-17,73	25,79	18,97
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	16,52	-28,77	32,72	33,18
			$Gnd2	-42,27	-73,51	85,23	84,79
			172P	0,88	0,96	-218,92	1,30
			$Gnd3	0,55	0,50	0,64	0,74
			$Gnd4	-0,54	0,56	0,73	0,78
			$Gnd7	5,07	-14,04	20,03	14,93
			$Gnd8	-11,48	-31,59	45,41	33,61
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	15,35	-27,03	30,69	31,08
			$Gnd2	-42,88	-74,07	86,00	85,58
			172P	0,96	0,93	-217,39	1,34
			$Gnd3	0,37	0,42	0,47	0,56
			$Gnd4	-0,88	0,85	1,16	1,22
			$Gnd7	4,61	-13,11	18,73	13,90
			$Gnd8	-11,72	-31,75	45,72	33,85
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	16,35	-28,69	32,55	33,02
			$Gnd2	-42,36	-73,55	85,20	84,88
			172P	0,87	0,95	-218,97	1,29
			$Gnd3	0,40	0,35	0,45	0,53
			$Gnd4	-0,59	0,55	0,76	0,80
			$Gnd7	4,98	-14,00	19,90	14,86
			$Gnd8	-11,53	-31,59	45,35	33,63
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	15,27	-26,65	30,35	30,72
			$Gnd2	-41,47	-71,75	83,37	82,88
			172P	0,90	0,88	-212,34	1,26
			$Gnd3	0,52	0,56	0,65	0,76
			$Gnd4	-0,85	0,87	1,16	1,22
			$Gnd7	4,60	-12,84	18,41	13,64
			$Gnd8	-11,25	-30,63	44,15	32,63
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	16,54	-28,92	32,85	33,32
			$Gnd2	-42,35	-73,65	85,33	84,96
			172P	0,87	0,96	-219,43	1,29
			$Gnd3	0,49	0,42	0,56	0,65
			$Gnd4	-0,53	0,52	0,70	0,75
			$Gnd7	5,07	-14,13	20,12	15,02
			$Gnd8	-11,52	-31,65	45,45	33,68
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	15,18	-26,62	30,27	30,64
			$Gnd2	-42,13	-72,78	84,56	84,10
			172P	0,93	0,90	-214,32	1,30
			$Gnd3	0,45	0,51	0,59	0,68
			$Gnd4	-0,87	0,87	1,17	1,23
			$Gnd7	4,56	-12,87	18,43	13,65
			$Gnd8	-11,47	-31,10	44,82	33,15
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	20,13	-34,98	39,96	40,36
			$Gnd2	-45,16	-78,78	91,27	90,81
			172P	0,86	1,23	-247,13	1,50
			$Gnd3	0,65	0,55	0,73	0,85
			$Gnd4	-0,40	0,44	0,56	0,60
			$Gnd7	6,26	-17,22	24,59	18,32
			$Gnd8	-12,32	-34,11	49,00	36,27
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	16,83	-29,77	33,89	34,20
			$Gnd2	-47,28	-81,52	94,67	94,24
			172P	1,11	1,18	-244,88	1,62
			$Gnd3	0,33	0,43	0,47	0,54
			$Gnd4	-1,00	0,94	1,29	1,37
			$Gnd7	5,08	-14,60	20,90	15,46
			$Gnd8	-12,99	-35,02	50,43	37,35
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	18,87	-33,14	37,73	38,14
			$Gnd2	-43,49	-75,69	87,47	87,29
			172P	0,75	1,12	-238,97	1,35
			$Gnd3	0,39	0,31	0,44	0,50
			$Gnd4	-0,51	0,44	0,64	0,67
			$Gnd7	5,78	-16,26	23,09	17,25
			$Gnd8	-11,76	-32,36	46,37	34,43
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	16,85	-29,35	33,60	33,84
			$Gnd2	-42,30	-73,14	85,00	84,49
			172P	0,85	0,99	-227,84	1,31
			$Gnd3	0,58	0,67	0,76	0,89
			$Gnd4	-0,93	0,99	1,28	1,36
			$Gnd7	5,04	-14,04	20,21	14,91
			$Gnd8	-11,41	-31,03	44,79	33,06
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	19,70	-34,41	39,26	39,65
			$Gnd2	-44,30	-77,29	89,37	89,09
			172P	0,78	1,18	-243,51	1,42
			$Gnd3	0,56	0,44	0,63	0,72
			$Gnd4	-0,38	0,37	0,49	0,53
			$Gnd7	6,11	-17,00	24,19	18,06
			$Gnd8	-12,02	-33,25	47,66	35,35
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	16,55	-29,04	33,16	33,43
			$Gnd2	-44,65	-77,00	89,50	89,01
			172P	0,97	1,07	-235,16	1,44
			$Gnd3	0,48	0,60	0,67	0,76
			$Gnd4	-0,97	0,97	1,29	1,37
			$Gnd7	4,97	-14,07	20,22	14,93
			$Gnd8	-12,13	-32,77	47,29	34,95
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	10,30	-17,78	20,19	20,55
			$Gnd2	-21,04	-36,77	42,34	42,36
			172P	0,16	0,32	-133,99	0,35
			$Gnd3	0,72	0,67	0,90	0,98

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd4	-0,59	0,61	0,81	0,85
			$Gnd7	3,10	-8,40	11,90	8,95
			$Gnd8	-5,58	-15,57	22,29	16,54
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	9,14	-16,06	18,20	18,48
			$Gnd2	-21,62	-37,29	43,06	43,10
			172P	0,24	0,30	-132,42	0,38
			$Gnd3	0,50	0,55	0,68	0,74
			$Gnd4	-0,96	0,93	1,29	1,34
			$Gnd7	2,64	-7,49	10,63	7,94
			$Gnd8	-5,80	-15,72	22,57	16,76
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	10,11	-17,65	19,98	20,34
			$Gnd2	-20,97	-36,53	41,98	42,12
			172P	0,14	0,31	-133,41	0,34
			$Gnd3	0,53	0,48	0,66	0,72
			$Gnd4	-0,64	0,60	0,84	0,88
			$Gnd7	2,98	-8,30	11,69	8,82
			$Gnd8	-5,60	-15,49	22,11	16,47
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	9,02	-15,62	17,77	18,04
			$Gnd2	-20,11	-34,79	40,21	40,19
			172P	0,18	0,27	-126,90	0,32
			$Gnd3	0,69	0,74	0,93	1,01
			$Gnd4	-0,93	0,96	1,29	1,34
			$Gnd7	2,61	-7,17	10,23	7,63
			$Gnd8	-5,30	-14,48	20,83	15,42
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	10,31	-17,90	20,31	20,66
			$Gnd2	-21,05	-36,79	42,29	42,39
			172P	0,14	0,32	-134,21	0,35
			$Gnd3	0,65	0,58	0,80	0,87
			$Gnd4	-0,58	0,57	0,78	0,82
			$Gnd7	3,08	-8,46	11,95	9,01
			$Gnd8	-5,60	-15,60	22,28	16,57
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	8,96	-15,62	17,73	18,01
			$Gnd2	-20,82	-35,91	41,52	41,51
			172P	0,21	0,28	-129,13	0,35
			$Gnd3	0,61	0,67	0,83	0,90
			$Gnd4	-0,95	0,95	1,30	1,35
			$Gnd7	2,58	-7,22	10,28	7,67
			$Gnd8	-5,53	-15,01	21,59	15,99
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	10,23	-17,80	20,21	20,53
			$Gnd2	-22,48	-39,03	45,03	45,04
			172P	0,21	0,35	-141,98	0,41
			$Gnd3	0,57	0,57	0,73	0,80
			$Gnd4	-0,76	0,75	1,02	1,06
			$Gnd7	3,01	-8,35	11,85	8,87
			$Gnd8	-5,99	-16,45	23,60	17,51
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	13,09	-22,17	25,26	25,75
			$Gnd2	-24,26	-43,10	49,64	49,46
			172P	0,20	0,44	-146,65	0,49
			$Gnd3	1,27	1,04	1,56	1,64
			$Gnd4	-0,37	0,48	0,66	0,61
			$Gnd7	4,25	-11,06	15,66	11,85
			$Gnd8	-6,49	-18,80	26,87	19,89
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	8,48	-15,42	17,42	17,59
			$Gnd2	-27,78	-47,17	54,86	54,74
			172P	0,59	0,39	-144,43	0,71
			$Gnd3	0,57	0,80	1,01	0,98
			$Gnd4	-1,67	1,54	2,22	2,27
			$Gnd7	2,46	-7,58	10,84	7,97
			$Gnd8	-7,77	-20,31	29,31	21,74
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	9,76	-17,26	19,28	19,83
			$Gnd2	-16,94	-29,92	33,82	34,38
			172P	-0,03	0,18	-114,11	0,18
			$Gnd3	0,80	0,60	1,07	1,00
			$Gnd4	-0,72	0,56	0,98	0,91
			$Gnd7	2,86	-8,09	11,11	8,58
			$Gnd8	-4,44	-12,58	17,60	13,34
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	7,65	-12,98	15,03	15,07
			$Gnd2	-15,82	-26,99	31,43	31,29
			172P	0,09	0,13	-102,41	0,15
			$Gnd3	1,22	1,42	1,80	1,87
			$Gnd4	-1,52	1,67	2,22	2,26
			$Gnd7	2,05	-5,46	8,05	5,83
			$Gnd8	-4,02	-10,71	15,67	11,44
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	11,55	-19,96	22,56	23,06
			$Gnd2	-20,96	-37,35	42,57	42,83
			172P	0,03	0,34	-131,95	0,34
			$Gnd3	1,20	0,92	1,53	1,51
			$Gnd4	-0,07	0,06	0,09	0,09
			$Gnd7	3,74	-10,05	14,03	10,72
			$Gnd8	-5,53	-16,01	22,61	16,94
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	7,74	-13,61	15,55	15,65
			$Gnd2	-22,19	-37,55	43,82	43,61
			172P	0,32	0,26	-123,80	0,42
			$Gnd3	0,95	1,24	1,55	1,56
			$Gnd4	-1,56	1,57	2,14	2,21
			$Gnd7	2,20	-6,37	9,27	6,74
			$Gnd8	-5,99	-15,64	22,77	16,75
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	15,31	-26,64	30,27	30,73
			$Gnd2	-39,26	-68,29	79,18	78,77
			172P	0,77	0,80	-198,18	1,11

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd3	0,57	0,51	0,66	0,77
			$Gnd4	-0,55	0,57	0,75	0,80
			$Gnd7	4,71	-13,00	18,52	13,82
			$Gnd8	-10,65	-29,33	42,16	31,20
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	14,12	-24,86	28,21	28,60
			$Gnd2	-39,89	-68,89	79,99	79,60
			172P	0,86	0,78	-196,64	1,16
			$Gnd3	0,38	0,43	0,49	0,58
			$Gnd4	-0,91	0,87	1,19	1,26
			$Gnd7	4,24	-12,05	17,21	12,77
			$Gnd8	-10,90	-29,52	42,50	31,47
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	15,09	-26,47	30,00	30,47
			$Gnd2	-39,18	-68,05	78,81	78,52
			172P	0,76	0,79	-197,50	1,10
			$Gnd3	0,41	0,36	0,47	0,55
			$Gnd4	-0,60	0,56	0,78	0,82
			$Gnd7	4,59	-12,89	18,31	13,68
			$Gnd8	-10,65	-29,20	41,91	31,08
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	14,02	-24,44	27,80	28,17
			$Gnd2	-38,30	-66,26	76,98	76,53
			172P	0,79	0,73	-190,92	1,07
			$Gnd3	0,54	0,58	0,68	0,79
			$Gnd4	-0,87	0,90	1,19	1,25
			$Gnd7	4,21	-11,74	16,83	12,47
			$Gnd8	-10,37	-28,23	40,70	30,07
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	15,31	-26,74	30,35	30,82
			$Gnd2	-39,26	-68,29	79,09	78,77
			172P	0,76	0,80	-198,32	1,11
			$Gnd3	0,51	0,44	0,58	0,67
			$Gnd4	-0,55	0,54	0,72	0,77
			$Gnd7	4,69	-13,06	18,57	13,87
			$Gnd8	-10,66	-29,32	42,10	31,20
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	13,94	-24,43	27,75	28,13
			$Gnd2	-39,05	-67,45	78,37	77,94
			172P	0,83	0,75	-193,24	1,11
			$Gnd3	0,47	0,53	0,61	0,70
			$Gnd4	-0,90	0,89	1,20	1,26
			$Gnd7	4,18	-11,79	16,87	12,51
			$Gnd8	-10,61	-28,78	41,49	30,68
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	18,97	-32,93	37,61	38,01
			$Gnd2	-42,39	-73,98	85,70	85,26
			172P	0,76	1,07	-227,33	1,32
			$Gnd3	0,67	0,57	0,76	0,87
			$Gnd4	-0,41	0,45	0,57	0,61
			$Gnd7	5,91	-16,23	23,17	17,27
			$Gnd8	-11,57	-32,07	46,07	34,10
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	15,67	-27,71	31,52	31,83
			$Gnd2	-44,53	-76,75	89,14	88,73
			172P	1,01	1,02	-225,09	1,44
			$Gnd3	0,34	0,44	0,49	0,56
			$Gnd4	-1,02	0,96	1,33	1,40
			$Gnd7	4,73	-13,60	19,46	14,40
			$Gnd8	-12,25	-33,00	47,53	35,20
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	17,58	-30,87	35,12	35,53
			$Gnd2	-40,21	-70,01	80,88	80,74
			172P	0,63	0,95	-217,12	1,14
			$Gnd3	0,41	0,32	0,46	0,52
			$Gnd4	-0,52	0,45	0,66	0,69
			$Gnd7	5,38	-15,11	21,44	16,04
			$Gnd8	-10,86	-29,92	42,85	31,83
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	15,57	-27,09	31,00	31,25
			$Gnd2	-39,03	-67,47	78,41	77,94
			172P	0,73	0,83	-206,04	1,10
			$Gnd3	0,61	0,69	0,80	0,92
			$Gnd4	-0,95	1,01	1,32	1,39
			$Gnd7	4,64	-12,91	18,58	13,72
			$Gnd8	-10,50	-28,56	41,25	30,43
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	18,48	-32,26	36,79	37,18
			$Gnd2	-41,28	-72,04	83,28	83,03
			172P	0,67	1,02	-222,70	1,22
			$Gnd3	0,58	0,46	0,66	0,74
			$Gnd4	-0,39	0,38	0,50	0,54
			$Gnd7	5,74	-15,93	22,66	16,93
			$Gnd8	-11,19	-31,00	44,43	32,96
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	15,32	-26,88	30,66	30,94
			$Gnd2	-41,64	-71,78	83,44	82,98
			172P	0,86	0,91	-214,35	1,25
			$Gnd3	0,49	0,61	0,70	0,79
			$Gnd4	-0,99	0,99	1,33	1,40
			$Gnd7	4,60	-13,01	18,69	13,79
			$Gnd8	-11,30	-30,54	44,07	32,56
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	8,86	-15,25	17,29	17,64
			$Gnd2	-17,25	-30,20	34,67	34,78
			172P	0,08	0,21	-110,13	0,23
			$Gnd3	0,78	0,72	0,99	1,06
			$Gnd4	-0,61	0,63	0,85	0,88
			$Gnd7	2,64	-7,12	10,04	7,59
			$Gnd8	-4,55	-12,75	18,21	13,53
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	7,69	-13,52	15,26	15,55
			$Gnd2	-17,84	-30,75	35,43	35,55

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 wit	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	172P	0,16	0,20	-108,53	0,25
			$Gnd3	0,54	0,59	0,74	0,80
			$Gnd4	-1,00	0,96	1,34	1,38
			$Gnd7	2,18	-6,20	8,76	6,57
			$Gnd8	-4,78	-12,92	18,51	13,77
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	8,59	-14,99	16,91	17,27
			$Gnd2	-16,90	-29,47	33,73	33,97
			172P	0,06	0,20	-108,34	0,21
			$Gnd3	0,57	0,53	0,73	0,78
			$Gnd4	-0,66	0,62	0,88	0,91
			$Gnd7	2,49	-6,92	9,70	7,36
			$Gnd8	-4,49	-12,45	17,71	13,23
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	7,51	-12,98	14,72	14,99
			$Gnd2	-16,05	-27,74	31,97	32,05
			172P	0,10	0,16	-101,88	0,19
			$Gnd3	0,75	0,79	1,02	1,09
			$Gnd4	-0,96	0,99	1,34	1,38
			$Gnd7	2,11	-5,80	8,24	6,17
			$Gnd8	-4,18	-11,42	16,40	12,16
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	8,83	-15,31	17,32	17,68
			$Gnd2	-17,12	-29,97	34,32	34,51
			172P	0,06	0,21	-109,75	0,22
			$Gnd3	0,70	0,63	0,88	0,94
			$Gnd4	-0,60	0,59	0,81	0,85
			$Gnd7	2,61	-7,13	10,03	7,60
			$Gnd8	-4,53	-12,67	18,04	13,45
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	7,47	-13,03	14,74	15,02
			$Gnd2	-16,90	-29,12	33,58	33,67
			172P	0,13	0,18	-104,67	0,22
			$Gnd3	0,66	0,72	0,91	0,97
			$Gnd4	-0,99	0,99	1,35	1,40
			$Gnd7	2,10	-5,88	8,35	6,25
			$Gnd8	-4,46	-12,07	17,34	12,87
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	7,96	-13,83	15,63	15,96
			$Gnd2	-16,48	-28,62	32,87	33,02
			172P	0,08	0,18	-104,71	0,20
			$Gnd3	0,64	0,64	0,84	0,90
			$Gnd4	-0,80	0,79	1,08	1,12
			$Gnd7	2,28	-6,30	8,88	6,70
			$Gnd8	-4,34	-11,95	17,08	12,72
TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	8,11	-14,09	15,90	16,25
			$Gnd2	-18,31	-31,80	36,69	36,69
			172P	0,25	0,24	-109,98	0,35
			$Gnd3	0,63	0,63	0,82	0,89
			$Gnd4	-0,78	0,78	1,06	1,10
			$Gnd7	2,30	-6,37	8,98	6,77
			$Gnd8	-5,19	-14,27	20,44	15,18
		NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	13,14	-22,30	25,30	25,89
			$Gnd2	-27,29	-48,38	55,90	55,54
			172P	0,47	0,54	-160,54	0,71
			$Gnd3	1,24	1,00	1,50	1,59
			$Gnd4	-0,34	0,44	0,60	0,56
			$Gnd7	4,18	-10,92	15,44	11,69
			$Gnd8	-7,66	-21,96	31,42	23,26
		NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	$Gnd1	8,38	-15,22	17,13	17,37
			$Gnd2	-31,13	-52,96	61,76	61,43
			172P	0,85	0,50	-157,09	0,99
			$Gnd3	0,56	0,80	1,01	0,98
			$Gnd4	-1,66	1,53	2,20	2,26
			$Gnd7	2,43	-7,52	10,76	7,90
			$Gnd8	-9,08	-23,85	34,44	25,52
		NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	$Gnd1	10,78	-18,91	21,11	21,76
			$Gnd2	-22,37	-39,52	45,19	45,41
			172P	0,35	0,35	-136,94	0,49
			$Gnd3	0,92	0,68	1,19	1,14
			$Gnd4	-0,47	0,36	0,63	0,59
			$Gnd7	3,18	-8,83	12,20	9,39
			$Gnd8	-6,33	-17,91	25,31	19,00
		NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	$Gnd1	8,47	-14,58	16,78	16,86
			$Gnd2	-21,86	-37,30	43,62	43,23
			172P	0,38	0,30	-127,27	0,48
			$Gnd3	1,09	1,33	1,65	1,72
			$Gnd4	-1,48	1,58	2,10	2,17
			$Gnd7	2,36	-6,51	9,54	6,93
			$Gnd8	-6,17	-16,43	23,96	17,55
		NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	$Gnd1	12,09	-20,85	23,48	24,10
			$Gnd2	-25,62	-45,46	52,24	52,19
			172P	0,41	0,47	-151,69	0,62
			$Gnd3	1,17	0,89	1,46	1,47
			$Gnd4	-0,03	0,03	0,04	0,05
			$Gnd7	3,81	-10,23	14,30	10,92
			$Gnd8	-7,20	-20,60	29,28	21,82
		NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	$Gnd1	8,17	-14,44	16,43	16,60
			$Gnd2	-27,60	-46,89	54,84	54,40
			172P	0,65	0,43	-144,88	0,77
			$Gnd3	0,85	1,13	1,41	1,42
			$Gnd4	-1,55	1,53	2,10	2,18
			$Gnd7	2,38	-6,98	10,13	7,37
			$Gnd8	-7,96	-20,94	30,42	22,40
		NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd1	14,86	-25,87	29,26	29,84

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	$Gnd2	-43,66	-75,88	88,15	87,54
			172P	1,12	0,96	-214,34	1,48
			$Gnd3	0,55	0,49	0,63	0,74
			$Gnd4	-0,56	0,57	0,76	0,80
			$Gnd7	4,57	-12,67	18,04	13,47
			$Gnd8	-12,23	-33,56	48,26	35,72
		NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	$Gnd1	13,64	-24,03	27,14	27,63
			$Gnd2	-44,33	-76,55	89,05	88,46
			172P	1,21	0,94	-212,45	1,53
			$Gnd3	0,37	0,42	0,48	0,56
			$Gnd4	-0,92	0,88	1,21	1,27
			$Gnd7	4,12	-11,75	16,76	12,45
			$Gnd8	-12,51	-33,84	48,73	36,08
		NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	$Gnd1	14,70	-25,78	29,09	29,68
			$Gnd2	-43,73	-75,93	88,14	87,63
			172P	1,13	0,96	-214,05	1,48
			$Gnd3	0,43	0,37	0,48	0,56
			$Gnd4	-0,58	0,55	0,76	0,80
			$Gnd7	4,48	-12,59	17,86	13,36
			$Gnd8	-12,30	-33,65	48,32	35,82
		NL2 Lc 1b Cold WLA,T NR-	$Gnd1	13,64	-23,84	27,00	27,47
			$Gnd2	-43,04	-74,40	86,60	85,95
			172P	1,14	0,90	-208,27	1,45
			$Gnd3	0,49	0,55	0,63	0,74
			$Gnd4	-0,89	0,91	1,21	1,27
			$Gnd7	4,13	-11,60	16,60	12,31
			$Gnd8	-12,07	-32,76	47,23	34,91
		NL2 Lc 1b Cold WL_0,T Bl+	$Gnd1	14,87	-25,99	29,36	29,94
			$Gnd2	-43,74	-76,03	88,27	87,72
			172P	1,12	0,96	-214,69	1,48
			$Gnd3	0,50	0,43	0,57	0,66
			$Gnd4	-0,55	0,55	0,73	0,78
			$Gnd7	4,55	-12,71	18,06	13,50
			$Gnd8	-12,28	-33,66	48,36	35,83
		NL2 Lc 1b Cold WR_0,T Bl-	$Gnd1	13,54	-23,77	26,88	27,36
			$Gnd2	-43,77	-75,57	87,96	87,33
			172P	1,18	0,92	-210,28	1,49
			$Gnd3	0,43	0,50	0,56	0,66
			$Gnd4	-0,91	0,90	1,22	1,28
			$Gnd7	4,10	-11,61	16,60	12,31
			$Gnd8	-12,32	-33,34	48,05	35,54
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB,T NL+	$Gnd1	18,45	-32,06	36,45	36,99
			$Gnd2	-46,68	-81,38	94,49	93,82
			172P	1,17	1,23	-241,02	1,70
			$Gnd3	0,64	0,54	0,72	0,84
			$Gnd4	-0,41	0,45	0,57	0,60
			$Gnd7	5,69	-15,69	22,37	16,69
			$Gnd8	-13,26	-36,58	52,56	38,91
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB,T NL-	$Gnd1	14,83	-26,26	29,70	30,16
			$Gnd2	-49,29	-84,94	98,90	98,21
			172P	1,45	1,19	-237,48	1,88
			$Gnd3	0,34	0,43	0,48	0,55
			$Gnd4	-1,04	0,98	1,36	1,43
			$Gnd7	4,50	-13,00	18,59	13,76
			$Gnd8	-14,16	-38,08	54,85	40,63
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA,T NR+	$Gnd1	17,24	-30,24	34,22	34,81
			$Gnd2	-45,25	-78,78	91,32	90,85
			172P	1,14	1,13	-232,29	1,61
			$Gnd3	0,45	0,35	0,51	0,57
			$Gnd4	-0,46	0,41	0,58	0,62
			$Gnd7	5,19	-14,59	20,69	15,49
			$Gnd8	-12,89	-35,39	50,74	37,66
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA,T NR-	$Gnd1	15,16	-26,48	30,15	30,51
			$Gnd2	-44,55	-76,94	89,64	88,91
			172P	1,16	1,03	-223,22	1,56
			$Gnd3	0,55	0,65	0,74	0,85
			$Gnd4	-0,97	1,01	1,33	1,40
			$Gnd7	4,59	-12,87	18,51	13,66
			$Gnd8	-12,61	-34,16	49,32	36,42
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0,T Bl+	$Gnd1	18,08	-31,58	35,82	36,39
			$Gnd2	-46,15	-80,46	93,31	92,75
			172P	1,16	1,20	-238,05	1,67
			$Gnd3	0,58	0,46	0,65	0,74
			$Gnd4	-0,39	0,38	0,50	0,54
			$Gnd7	5,51	-15,34	21,80	16,30
			$Gnd8	-13,12	-36,17	51,89	38,48
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0,T Bl-	$Gnd1	14,74	-25,92	29,41	29,82
			$Gnd2	-47,35	-81,61	95,09	94,35
			172P	1,33	1,12	-230,90	1,74
			$Gnd3	0,45	0,57	0,64	0,73
			$Gnd4	-1,01	1,00	1,35	1,42
			$Gnd7	4,49	-12,80	18,37	13,56
			$Gnd8	-13,51	-36,42	52,54	38,85
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB,T NL+	$Gnd1	9,76	-16,84	19,06	19,46
			$Gnd2	-21,62	-37,79	43,65	43,54
			172P	0,32	0,34	-130,48	0,47
			$Gnd3	0,73	0,67	0,91	0,99
			$Gnd4	-0,59	0,61	0,81	0,85
			$Gnd7	2,90	-7,85	11,10	8,37
			$Gnd8	-6,09	-16,98	24,32	18,04

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main WLB,T NL-	$Gnd1	8,55	-15,03	16,96	17,29
			$Gnd2	-22,26	-38,41	44,50	44,40
			172P	0,40	0,33	-128,53	0,52
			$Gnd3	0,51	0,56	0,69	0,75
			$Gnd4	-0,97	0,93	1,30	1,34
			$Gnd7	2,44	-6,95	9,84	7,36
			$Gnd8	-6,36	-17,24	24,77	18,38
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA,T NR+	$Gnd1	9,59	-16,72	18,85	19,27
			$Gnd2	-21,56	-37,61	43,36	43,35
			172P	0,32	0,34	-129,66	0,47
			$Gnd3	0,57	0,52	0,71	0,77
			$Gnd4	-0,61	0,58	0,81	0,85
			$Gnd7	2,79	-7,74	10,88	8,22
			$Gnd8	-6,13	-16,98	24,26	18,05
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA,T NR-	$Gnd1	8,53	-14,80	16,77	17,08
			$Gnd2	-20,88	-36,10	41,84	41,70
			172P	0,34	0,30	-123,95	0,45
			$Gnd3	0,67	0,73	0,92	0,99
			$Gnd4	-0,94	0,96	1,29	1,34
			$Gnd7	2,44	-6,74	9,61	7,17
			$Gnd8	-5,89	-16,07	23,14	17,12
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0,T Bl+	$Gnd1	9,77	-16,94	19,14	19,56
			$Gnd2	-21,66	-37,86	43,66	43,62
			172P	0,32	0,34	-130,63	0,47
			$Gnd3	0,66	0,60	0,83	0,89
			$Gnd4	-0,58	0,58	0,78	0,82
			$Gnd7	2,87	-7,88	11,10	8,39
			$Gnd8	-6,13	-17,05	24,38	18,12
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0,T Bl-	$Gnd1	8,45	-14,75	16,68	17,00
			$Gnd2	-21,66	-37,38	43,33	43,20
			172P	0,37	0,32	-126,20	0,49
			$Gnd3	0,59	0,66	0,82	0,89
			$Gnd4	-0,96	0,95	1,30	1,35
			$Gnd7	2,42	-6,78	9,64	7,20
			$Gnd8	-6,15	-16,70	24,04	17,80
		NL2 Lc 6 Permanent GW,T Global	$Gnd1	9,62	-16,75	18,95	19,32
			$Gnd2	-23,14	-40,18	46,49	46,37
			172P	0,38	0,37	-138,02	0,54
			$Gnd3	0,57	0,57	0,73	0,81
			$Gnd4	-0,76	0,75	1,02	1,07
			$Gnd7	2,80	-7,78	11,02	8,27
			$Gnd8	-6,55	-17,99	25,83	19,15
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	12,24	-20,72	23,49	24,07
			$Gnd2	-25,01	-44,41	51,28	50,97
			172P	0,41	0,45	-143,75	0,61
			$Gnd3	1,28	1,03	1,56	1,64
			$Gnd4	-0,35	0,45	0,62	0,57
			$Gnd7	3,92	-10,17	14,36	10,90
			$Gnd8	-7,03	-20,24	28,94	21,43
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	7,50	-13,67	15,36	15,59
			$Gnd2	-28,83	-48,98	57,13	56,84
			172P	0,79	0,41	-140,35	0,89
			$Gnd3	0,59	0,82	1,04	1,01
			$Gnd4	-1,70	1,57	2,26	2,31
			$Gnd7	2,18	-6,79	9,71	7,13
			$Gnd8	-8,44	-22,11	31,93	23,66
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	9,57	-16,77	18,67	19,31
			$Gnd2	-18,47	-32,76	37,29	37,61
			172P	0,25	0,23	-114,08	0,34
			$Gnd3	0,98	0,75	1,30	1,24
			$Gnd4	-0,48	0,37	0,65	0,60
			$Gnd7	2,79	-7,75	10,64	8,24
			$Gnd8	-5,24	-14,94	21,02	15,83
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	7,28	-12,49	14,39	14,46
			$Gnd2	-17,96	-30,54	35,72	35,43
			172P	0,27	0,20	-104,47	0,34
			$Gnd3	1,18	1,42	1,79	1,84
			$Gnd4	-1,51	1,61	2,15	2,21
			$Gnd7	1,96	-5,40	7,93	5,74
			$Gnd8	-5,08	-13,46	19,67	14,39
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WL_0,T Bl+	$Gnd1	11,09	-19,09	21,46	22,08
			$Gnd2	-22,86	-40,68	46,66	46,66
			172P	0,34	0,38	-133,09	0,51
			$Gnd3	1,22	0,93	1,54	1,54
			$Gnd4	-0,04	0,03	0,04	0,05
			$Gnd7	3,51	-9,39	13,08	10,03
			$Gnd8	-6,44	-18,52	26,28	19,61
		NL2 Lc 1a EWL 0.9 WR_0,T Bl-	$Gnd1	7,20	-12,74	14,47	14,64
			$Gnd2	-24,84	-42,11	49,27	48,89
			172P	0,57	0,34	-126,43	0,67
			$Gnd3	0,89	1,18	1,47	1,48
			$Gnd4	-1,58	1,57	2,16	2,22
			$Gnd7	2,09	-6,15	8,94	6,50
			$Gnd8	-7,20	-18,87	27,43	20,20
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	13,78	-23,97	27,09	27,65
			$Gnd2	-40,50	-70,41	81,78	81,23
			172P	0,99	0,81	-194,13	1,28
			$Gnd3	0,56	0,51	0,65	0,76
			$Gnd4	-0,57	0,59	0,78	0,82
			$Gnd7	4,24	-11,73	16,69	12,47

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRB,T NL+	$Gnd8	-11,32	-31,10	44,72	33,10
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	12,57	-22,13	24,97	25,45
			$Gnd2	-41,17	-71,08	82,69	82,14
			172P	1,08	0,79	-192,25	1,34
			$Gnd3	0,38	0,44	0,50	0,58
			$Gnd4	-0,94	0,90	1,25	1,30
			$Gnd7	3,79	-10,80	15,41	11,45
			$Gnd8	-11,60	-31,38	45,19	33,46
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	13,60	-23,83	26,86	27,44
			$Gnd2	-40,41	-70,19	81,44	80,99
			172P	0,99	0,80	-193,20	1,27
			$Gnd3	0,44	0,38	0,50	0,58
			$Gnd4	-0,60	0,56	0,78	0,82
			$Gnd7	4,14	-11,61	16,45	12,32
			$Gnd8	-11,34	-31,05	44,59	33,06
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	12,54	-21,90	24,77	25,23
			$Gnd2	-39,72	-68,66	79,92	79,32
			172P	1,00	0,74	-187,46	1,25
			$Gnd3	0,51	0,57	0,66	0,76
			$Gnd4	-0,91	0,93	1,25	1,30
			$Gnd7	3,79	-10,62	15,19	11,27
			$Gnd8	-11,11	-30,17	43,51	32,15
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	13,78	-24,06	27,16	27,73
			$Gnd2	-40,52	-70,45	81,77	81,28
			172P	0,99	0,81	-194,21	1,28
			$Gnd3	0,52	0,45	0,59	0,68
			$Gnd4	-0,57	0,56	0,75	0,79
			$Gnd7	4,22	-11,75	16,68	12,48
			$Gnd8	-11,35	-31,15	44,75	33,15
		NL2 Lc 1b Cold 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	12,46	-21,85	24,68	25,15
			$Gnd2	-40,54	-70,00	81,47	80,89
			172P	1,05	0,77	-189,83	1,30
			$Gnd3	0,45	0,51	0,59	0,68
			$Gnd4	-0,93	0,92	1,25	1,31
			$Gnd7	3,76	-10,65	15,22	11,30
			$Gnd8	-11,38	-30,82	44,44	32,86
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	17,41	-30,21	34,34	34,87
			$Gnd2	-43,79	-76,38	88,67	88,04
			172P	1,05	1,08	-221,81	1,51
			$Gnd3	0,66	0,56	0,75	0,86
			$Gnd4	-0,42	0,45	0,58	0,62
			$Gnd7	5,38	-14,80	21,09	15,75
			$Gnd8	-12,43	-34,35	49,35	36,53
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	13,80	-24,43	27,61	28,05
			$Gnd2	-46,39	-79,93	93,08	92,42
			172P	1,33	1,04	-218,29	1,69
			$Gnd3	0,35	0,44	0,50	0,56
			$Gnd4	-1,06	1,00	1,39	1,46
			$Gnd7	4,19	-12,12	17,32	12,82
			$Gnd8	-13,32	-35,84	51,64	38,24
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	16,12	-28,25	31,95	32,53
			$Gnd2	-41,89	-72,95	84,54	84,12
			172P	1,00	0,96	-211,26	1,39
			$Gnd3	0,47	0,37	0,53	0,59
			$Gnd4	-0,47	0,42	0,60	0,63
			$Gnd7	4,85	-13,60	19,26	14,43
			$Gnd8	-11,92	-32,77	46,97	34,87
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	14,05	-24,50	27,90	28,24
			$Gnd2	-41,18	-71,10	82,83	82,16
			172P	1,02	0,87	-202,20	1,34
			$Gnd3	0,57	0,67	0,77	0,88
			$Gnd4	-1,00	1,03	1,36	1,43
			$Gnd7	4,24	-11,87	17,08	12,61
			$Gnd8	-11,64	-31,53	45,54	33,61
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	17,01	-29,67	33,64	34,20
			$Gnd2	-43,08	-75,14	87,13	86,61
			172P	1,03	1,03	-218,13	1,46
			$Gnd3	0,60	0,48	0,68	0,76
			$Gnd4	-0,39	0,39	0,51	0,55
			$Gnd7	5,19	-14,40	20,46	15,31
			$Gnd8	-12,24	-33,79	48,47	35,94
		NL2 Lc 3 Wind + ice 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	13,68	-24,04	27,26	27,66
			$Gnd2	-44,27	-76,28	88,89	88,19
			172P	1,20	0,96	-211,00	1,54
			$Gnd3	0,47	0,59	0,66	0,75
			$Gnd4	-1,03	1,02	1,38	1,45
			$Gnd7	4,17	-11,87	17,03	12,58
			$Gnd8	-12,63	-34,03	49,11	36,30
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRB,T NL+	$Gnd1	8,50	-14,63	16,52	16,92
			$Gnd2	-17,67	-30,93	35,62	35,62
			172P	0,22	0,24	-107,21	0,32
			$Gnd3	0,78	0,73	1,00	1,07
			$Gnd4	-0,61	0,63	0,84	0,87
			$Gnd7	2,49	-6,70	9,44	7,15
			$Gnd8	-4,99	-13,95	19,95	14,82
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd1	7,30	-12,83	14,43	14,76
			$Gnd2	-18,30	-31,54	36,46	36,47
			172P	0,30	0,23	-105,25	0,37
			$Gnd3	0,55	0,60	0,76	0,82
			$Gnd4	-0,99	0,96	1,34	1,38

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (kN)	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	transversale moment (kN)	longitudinale moment (kN)	Verticale moment (kN)	Optredend moment	Optredende dwarsbelasting
Maximaal optredende belastingen in kN	**80,57**	**79,97**	**165,18**	**113,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Minimaal optredende belastingen in kN	**-65,76**	**-89,32**	**-476,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TM5 Zwart	de1+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLB,T NL-	$Gnd7	2,03	-5,79	8,17	6,14
			$Gnd8	-5,25	-14,21	20,39	15,15
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WRA,T NR+	$Gnd1	8,28	-14,41	16,22	16,62
			$Gnd2	-17,34	-30,29	34,78	34,90
			172P	0,21	0,22	-105,35	0,31
			$Gnd3	0,62	0,57	0,79	0,84
			$Gnd4	-0,63	0,60	0,84	0,87
			$Gnd7	2,36	-6,52	9,12	6,93
			$Gnd8	-4,95	-13,74	19,57	14,60
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WLA,T NR-	$Gnd1	7,22	-12,51	14,15	14,45
			$Gnd2	-16,66	-28,77	33,27	33,25
			172P	0,22	0,20	-99,66	0,30
			$Gnd3	0,74	0,79	1,01	1,08
			$Gnd4	-0,97	0,99	1,34	1,38
			$Gnd7	2,00	-5,52	7,83	5,87
			$Gnd8	-4,71	-12,82	18,44	13,66
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WL_0,T BI+	$Gnd1	8,48	-14,69	16,56	16,96
			$Gnd2	-17,60	-30,82	35,42	35,49
			172P	0,22	0,23	-106,95	0,32
			$Gnd3	0,72	0,65	0,91	0,97
			$Gnd4	-0,60	0,60	0,81	0,84
			$Gnd7	2,45	-6,70	9,40	7,14
			$Gnd8	-4,99	-13,94	19,89	14,81
		NL2 Lc 4 Con & Main 0.9 WR_0,T BI-	$Gnd1	7,18	-12,52	14,12	14,43
			$Gnd2	-17,60	-30,33	35,08	35,06
			172P	0,26	0,21	-102,53	0,34
			$Gnd3	0,65	0,71	0,90	0,96
			$Gnd4	-0,98	0,98	1,34	1,39
			$Gnd7	1,99	-5,60	7,93	5,94
			$Gnd8	-5,01	-13,59	19,53	14,48
		NL2 Lc 6 Permanent 0.9 GW,T Global	$Gnd1	7,66	-13,30	15,00	15,35
			$Gnd2	-16,85	-29,27	33,72	33,78
			172P	0,22	0,21	-101,68	0,30
			$Gnd3	0,65	0,65	0,85	0,92
			$Gnd4	-0,79	0,79	1,08	1,11
			$Gnd7	2,15	-5,94	8,37	6,32
			$Gnd8	-4,78	-13,15	18,82	13,99

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

	Maximaal optredende dwarsbelasting (kN)	Maximaal optredende belasting Verticaal (kN) (Negatieve waarde is compressie en een positive waarde is uplift)	
	-23,92	**7,03**	
	-154,84	**0,97**	
			Controle tweede orde effect op grootste niet ondersteunde lengte

Mast nummer	Max of Maximaal optredende belasting Verticaal (kN)	Maximale dwars belasting	lengte niet ondersteund	Vereiste veiligheids factor	i Kolom [mm^4]	Youn modules N/mm^2	Capaciteit [kN]	Factor of Safety	Voldoet
TM1 wit/paars	-66,12	2,22	12,44	2	*265822500*	210000	1780	26,92	Ja
TM1 Grijs	-24,51	7,03	12,44	2	*265822500*	210000	1780	72,63	Ja
TM1 Wit	-24,42	0,97	12,44	2	*265822500*	210000	1780	72,89	Ja
TM1 Zwart	-27,20	1,27	12,44	2	*265822500*	210000	1780	65,44	Ja
TM2 wit	-29,19	1,41	23,44	2	*265822500*	210000	501	17,18	Ja
TM2 Zwart	-23,92	1,07	12,44	2	*265822500*	210000	1780	74,42	Ja
TM2 Grijs	-71,48	6,54	23,44	2	*265822500*	210000	501	7,01	Ja
TM3 wit	-114,80	4,20	23,44	2	*265822500*	210000	501	4,37	Ja
TM3 Zwart	-99,45	2,20	23,44	2	*265822500*	210000	501	5,04	Ja
TM3 Grijs	-154,84	3,57	23,44	2	*265822500*	210000	501	3,24	Ja
TM4 wit	-140,23	2,90	23,44	2	*265822500*	210000	501	3,58	Ja
TM4 Zwart	-146,38	2,96	23,44	2	*265822500*	210000	501	3,43	Ja
TM4 Grijs	-106,19	1,82	23,44	2	*265822500*	210000	501	4,72	Ja
TM5 wit	-101,88	1,62	23,44	2	*265822500*	210000	501	4,92	Ja
TM5 Zwart	-99,66	1,88	23,44	2	*265822500*	210000	501	5,03	Ja

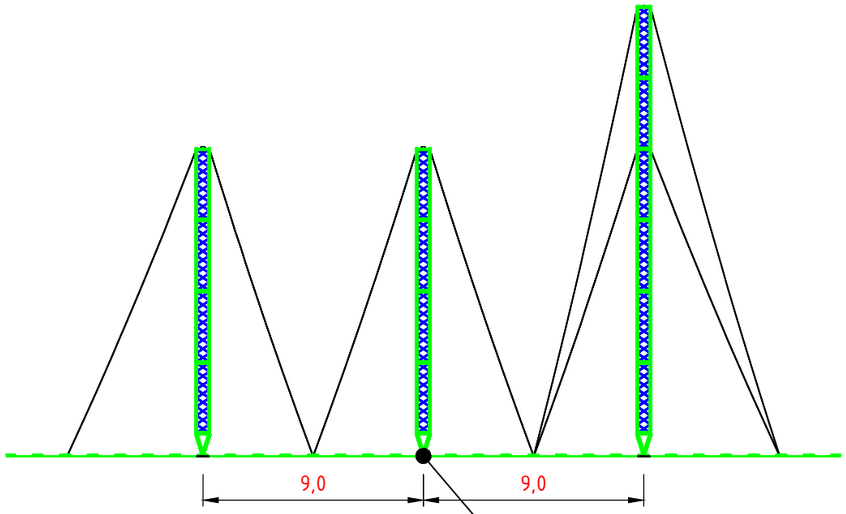

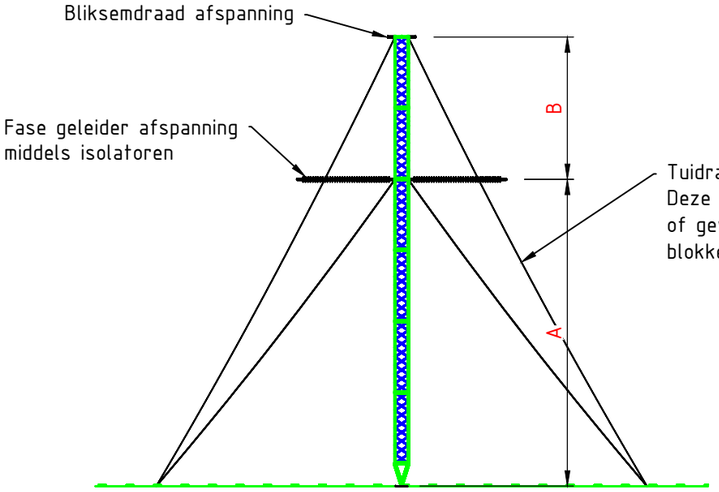

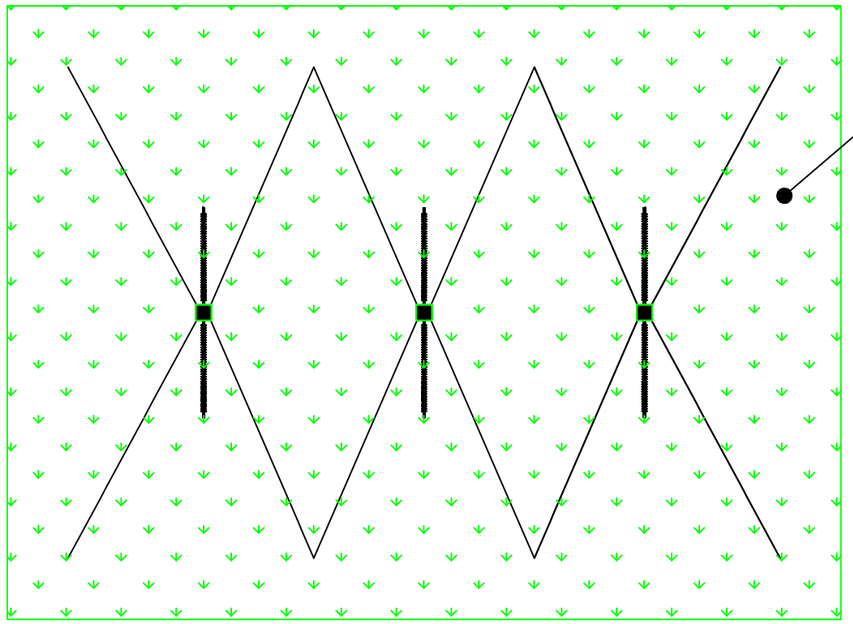

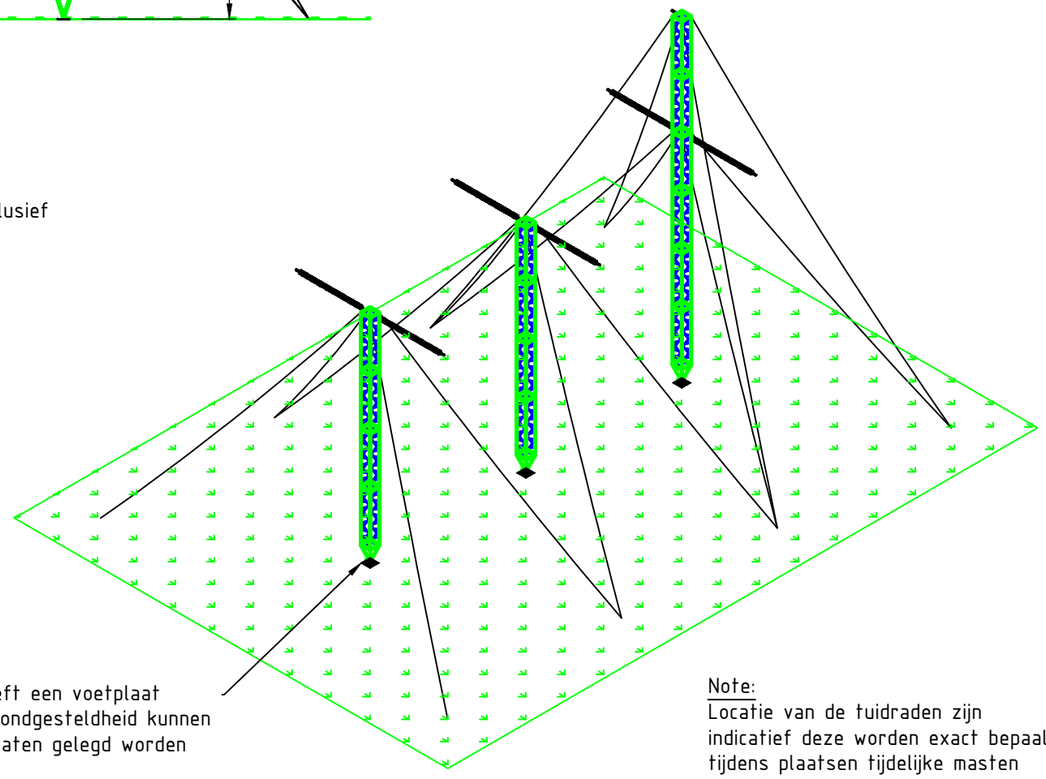

De tijdelijke mast heeft een voetplaat afhankelijk van de grondgesteldheid kunnen er additonele betonplaten gelegd worden

Note:
Locatie van de tuidraden zijn indicatief deze worden exact bepaald tijdens plaatsen tijdelijke masten

Mast nummer	X Coördinaat (RD)	Y Coördinaat (RD)	Hoogte A	Hoogte B
TM1 wit/paars	227437	581396	12.50	nvt
TM1 Grijs	227452	581419	12.50	nvt
TM1 Wit	227250	581490	12.50	nvt
TM2 wit	227348	581391	12.50	nvt
TM1 Zwart	227280	581500	12.50	nvt
TM2 Zwart	227367	581414	12.50	5.80

T.B.V. Vergunnings aanvraag

DNV·GL

Projectname:
Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.:
74101611-035-807V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:250	
Drawn by:	EKA	03-07-2015	Units:	m	
Checked by:	RLo	03-07-2015	Project no:	000.144	
Approved by:	AW	03-07-2015	Company:	TenneT	

Description:
Principe ontwerp tijdelijke mast (3x1 fase) t.b.v locatie B22

Revision: 1.0

Format: A3

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

DNV·GL

ENGINEERING VERBINDING NW380

Belastingen en constructie berekeningen op tijdelijke constructies tussen mast 10 en mast 14 van de 220kV verbinding Vierverlaten – Eemshaven / Robbenplaat t.b.v. vergunningen

TenneT B.V.

Rapport nr.: 15-2233 rev 2.0
Datum: 25-10-2015

Projectnaam:	Engineering verbinding NW380	DNV GL - Energy
Rapport titel:	Belastingen en constructie berekeningen op tijdelijke constructies tussen mast 10 en mast 14 van de 220kV verbinding Vierverlaten – Eemshaven/Robbenplaat t.b.v. vergunningen	KEMA Nederland B.V. Postbus 9035 6800 ET ARNHEM
Klant:	TenneT B.V.,	
Contactpersoon:	R. Röttger	Tel: +31 26 356 9111
Datum:	25-10-2015	KvK 09080262
Project nr.:	74101611	
Unit:	PMT/POL	
Rapport nr.:	15-2233 rev 2.0	

Taak en doelstelling:

Auteur:	Beoordeeld:	Goedgekeurd:
RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A van der Wal

BELANGRIJKE MEDEDELING EN DISCLAIMER

In het geval dat TenneT een door DNV GL uitgebrachte rapportage aan derden beschikbaar wil stellen

1) in een andere taal dan die waarin de rapportage is opgesteld, en/of

2) met wijzigingen in de tekst en/of layout van de rapportage

dan is het TenneT niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DNV GL (de inhoud van) de rapportage in verband te brengen met DNV GL, welke toestemming niet op onredelijke gronden door DNV GL zal worden onthouden.

Rev.	Datum	Reden voor uitgave	Auteur	Beoordeeld	Goedgekeurd
1	2015-09-30	First issue	RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A. van der Wal
2.0	2015-10-23	RFA verwerk	RWJA Lommers	E. Gharh Beklo	A. van der Wal

Inhoud

1 INLEIDING 1

2 UITGANGSPUNTEN 2
2.1 Gebruikte normen 2
2.2 Gebruikte software 2
2.3 Berekeningen derden 2
2.4 Gebruikte tekeningen 2
2.5 Toegepaste materialen 3
2.6 Toegepaste kleuren 3
2.7 Conservering 3
2.8 Constructieve opbouw van tijdelijke constructies 3

3 CONSTRUCTIE BELASTINGEN 4
3.1 Belasting kenmerken 4
3.2 Resultaat maximale belastingen op de tijdelijke constructies 6

4 RESULTATEN 7
4.1 Resultaten tijdelijke constructies 7
4.2 Fundatie belastingen 10
4.3 Mastgewicht 11

1 INLEIDING

Om de realisatie van de nieuwe NW380kV verbinding Vierverlaten – Eemshaven Oudeschip mogelijk te maken dient de bestaande 220kV verbinding tussen Vierverlaten – Robbeplaat/Eemshaven omgelegd te worden. Dit zal gebeuren door middel van een tijdelijke verbinding tussen de masten 10 en 14 van de 220 kV verbinding Vierverlaten – Robbenplaat/Eemshaven ter hoogte van Wintrack mast 656 en mast 657. In Figuur 1 en Figuur 2 is de locatie te zien waarin de verschillende bouwfasen door elkaar heen zichtbaar zijn. Dit document is een samenvatting van de berekende belastingen van toepassing op de tijdelijke constructies.

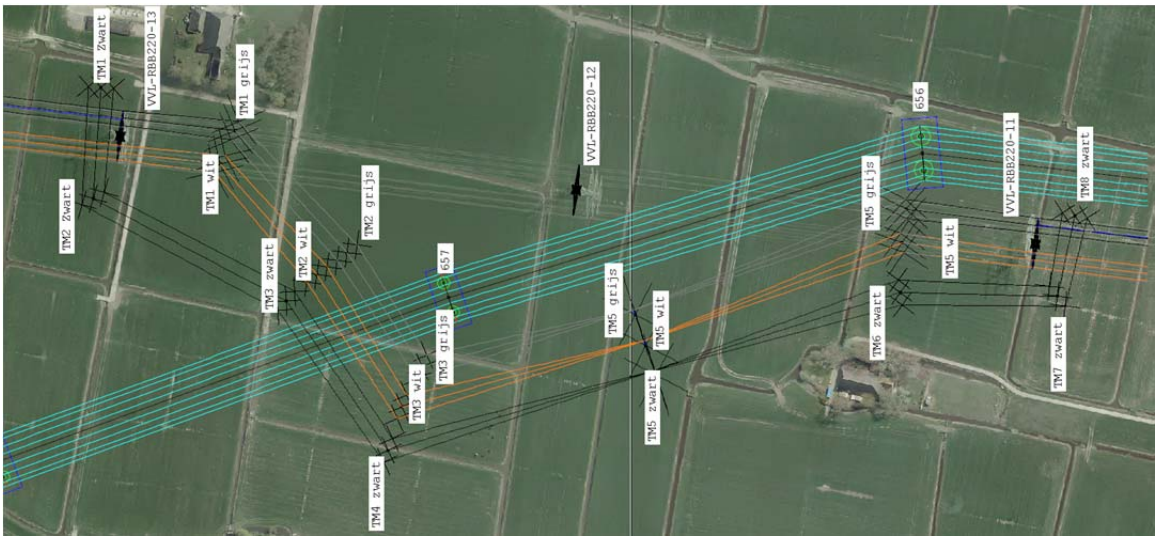

Figuur 1 Overzicht situatie van de tijdelijke constructies tussen mast 10 en mast 14 van de verbinding Vierverlaten –Robbenplaat/Eemshaven

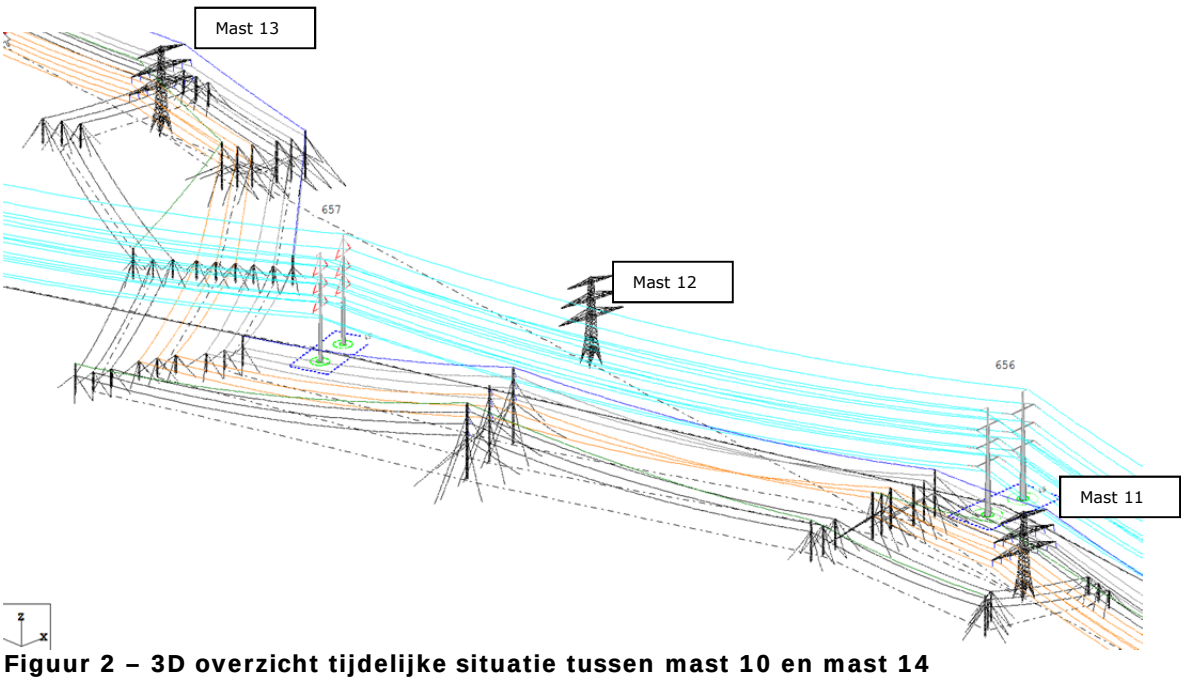

Figuur 2 – 3D overzicht tijdelijke situatie tussen mast 10 en mast 14

Uitgevoerde berekeningen zijn ten behoeve van een voorlopige vergunningsaanvraag. Detail ontwerp en verdere berekeningen dienen door de uitvoerende aannemer te worden uitgevoerd om te komen tot een definitieve vergunningsaanvraag.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Gebruikte normen

- NEN-EN 50341-1, "Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene eisen - Gemeenschappelijke specificaties
- NEN-EN 50341-1-15, "Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale normatieve aspecten".
- Lijnen – "Standaard Programma van Eisen" met referentie PVE.05.000 versie 2.0 d.d. juni 2014
- Lijnen – "Specifiek Programma van Eisen NoordWest 380 kV" met referentie sPVE.05.001 versie 2.1 juli 2015

2.2 Gebruikte software

Software	Versie
PLS-CADD	13.20
PLS-Tower	13.20
PLS-Pole	13.20
Excel	2010

2.3 Berekeningen derden

Voor de volgende onderdelen dient er detail berekeningen door derden te worden uitgevoerd:

- Detail berekeningen constructie
- Detail berekeningen fundaties

2.4 Gebruikte tekeningen

De tijdelijke constructies tussen de masten 10 en 14 van de 220 kV verbinding Vierverlaten – Robbenplaat/Eemshaven zijn voor de tijdelijke situatie doorgerekend. De berekening is gebaseerd op de zogenaamde "Emergency Restoration System" masten. Tekeningen, van toepassing zijn weergeven in Tabel 2.1.

Tabel 2.1 – Tekeningen van toepassing voor tijdelijke constructies

	Tekening nummer	Omschrijving
1.	74101611-035-802	Principe ontwerp Tijdelijke masten
2.	74101611-035-803	Principe ontwerp tijdelijke mast 3 losse fasen

2.5 Toegepaste materialen

Stalen delen	:	S355
Bouten & ankers	:	Tuien 240kN, schroef-, plaat- of gewichtsanker
Isolatie materialen	:	Kunststof

2.6 Toegepaste kleuren

Mastlichaam	:	Grijs
Uitsluitend stalen delen	:	Grijs
Isolatie	:	Grijs
Klemmen en armaturen	:	Gegalvaniseerd

2.7 Conservering

Conservering constructies	:	Vuur verzinkt + beschermende coating
Conservering klemmen en armaturen	:	Thermisch verzinkt

2.8 Constructieve opbouw van tijdelijke constructies

Voor de opbouw van de tijdelijke constructies zie de tekeningen gegeven in Tabel 2.1.

3 CONSTRUCTIE BELASTINGEN

Dit hoofdstuk geeft de berekende maximale belastingen vanuit de geleiders op het steun/afspanpunt van de tijdelijke constructies voor de tijdelijke situatie weer. De belastingen zijn inclusief klimatologische variabelen (wind en ijs) en veiligheidsfactoren conform NEN-EN 50341-1 en NEN-EN 50341-3.

3.1 Belasting kenmerken

De belasting wordt bepaald door de volgende factoren:

- het gehanteerde windgebied is: II onbebouwd
- met een referentie periode van: 15 jaar
- ijsgebied A voor fasedraad: 5√d
- ijsgebied A voor bliksemdraad: 5√d
- kenmerken van bestaande geleiders, zie Tabel 3.1
- tracégegevens bestaande situatie, zie Tabel 3.2
- tracégegevens tijdelijke situatie, Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5en Tabel 3.6.

Tabel 3.1 - Kenmerken van bestaande en nieuwe geleiders

Type		Geleider	Bliksemdraad	OPGW
		Grackle	Cochin	BICC Fibral 235-14 XSM
Doorsnede	mm2	679.68	169.55	266
Diameter	Mm	33.97	16.89	22.2
Gewicht	N/m	22.27	7.69	8.58738
Nominale breekbelasting	N	186300	92078	74000
Elasticiteit modulus	N/mm2	72000	103697	57100
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	/°C	0.00002304	0.000154877	0.000023
		2 bundel	Enkele draad	Enkele draad

Voor de tijdelijke omleidingen is gerekend met dezelfde geleiders als welke aanwezig zijn in de huidige situatie.

Tabel 3.2 - Tracégegevens bestaande situaties

Mast num.	1	2	3	-	9	10	11	12	13	14	15
Masttype	H2/4+12	S2/4+0	H2/4+12		S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0	S2/4+0
Veldlengte [m]		280	294			330	330	330	330	330	279	
Lijnhoek ahead [°]	31.26	0	35.06		0	0	0	0	0	0	
Lijnhoek back [°]	31.26	0	35.06		0	0	0	0	0	0	
Masthoogte [m]	52.1	43.65	52.1		43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65
Trek parameter bij 10 °C [m]		1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	

Tabel 3.3 - Tracégegevens tijdelijke situatie zwart

Mast num.	TM8 zwart	TM7 zwart	TM6 zwart	TM5 zwart	TM4 zwart	TM3 zwart	TM2 zwart	TM1 zwart
Masttype	3x DE2-3	3x DE2-3	3x DE2-3	RA1+0	3x DE2-3	3x DE2-3	3x DE2-4	3x DE2-4
Veldlengte [m]		59	111	183	198	129	155	79
Lijnhoek ahead [°]		39.5	10	1.5	35.61	13.7	33	0
Lijnhoek back [°]		39.5	10	1.5	35.61	13.7	33	0
Masthoogte [m]	9.6	9.6	9.6	38.6	9.6	9.6	12.5	12.5
Trek parameter bij 10 °C [m]		750	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Tabel 3.4 - Tracégegevens tijdelijke situatie circuit wit

Mast num.	11	TM5 wit	TM4 wit	TM3 wit	TM2 wit	TM1 wit	13
Masttype	S2/4+0	3x DE2-3	RA1+0	3x DE2-4	3x DE2-4	3x DE2-3	S2/4+0
Veldlengte [m]		90	197	179	112	105	74
Lijnhoek ahead [°]	0	11.9	3.72	35.62	4.15	16.56	0
Lijnhoek back [°]	0	11.9	3.72	35.62	4.15	16.56	0
Masthoogte [m]	43.65	21.2	38.6	9.6	9.6	21.2	43.65
Trek parameter bij 10 °C [m]		1400	1000	1000	1000	1000	1400

Tabel 3.5 - Tracégegevens tijdelijke situatie circuit grijs

Mast num.	11	TM5 grijs	TM4 grijs	TM3 grijs	TM2 grijs	TM1 grijs	13
Masttype	S2/4+0	3x DE2-4	RA1+0	3x DE2-3	3x DE2-4	3x DE2-4	S2/4+0
Veldlengte [m]		94	206	156	98	198	82
Lijnhoek ahead [°]	0	18.11	1.66	9.6	9.6	2.51	0
Lijnhoek back [°]	0	18.11	1.66	17.63	4.58	2.51	0
Masthoogte [m]	43.65	9.6	38,6	17.63	4.58	24.1	43.65
Trek parameter bij 10 °C [m]		1400	1000	1000	1000	1000	1400

Tabel 3.6 - Tracégegevens tijdelijke situatie circuit wit (paars)

Mast num.	11	TM2 wit (paars)		TM1 wit (paars)	13
Masttype	S2/4+0	3x DE2-3		3x DE2-3	S2/4+0
Veldlengte [m]		90			74
Lijnhoek ahead [°]	0	11,9		16.56	0
Lijnhoek back [°]	0	11,9		16.56	0
Masthoogte [m]	43.65	18.3		18.3	43.65
Trek parameter bij 10 °C [m]		1400			1400

3.2 Resultaat maximale belastingen op de tijdelijke constructies

Tabel 3.7 geeft de optredende maximale belastingen voor de tijdelijke constructies weer. Voor een compleet overzicht van alle optredende belastingen zie bijlage A.

Tabel 3.7 - Berekende maximale belastingen tijdelijke constructies

Structure nummer	Type	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Maatgevende load case
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	-8276	51746	148272	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	-9725	73885	138133	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	6158	8194	-97144	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	-4802	-51089	-97736	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM4 wit	ra2+0.tow	36768	32126	1443	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	-6862	38501	-151968	NL2 Lc 3 Wind + ice WLA
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	-2880	-12671	-98478	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	-8266	49339	99182	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM4 grijs	ra2+0.tow	37737	34505	1836	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	6591	26905	99215	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	-2757	-51524	-97073	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM5 zwart	ra2+0.tow	39565	32967	-2	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	2107	2580	-90868	NL2 Lc 1b Cold WRB
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	10511	-57990	-84976	NL2 Lc 3 Wind + ice WLA

4 RESULTATEN

4.1 Resultaten tijdelijke constructies

De tijdelijke constructies in de lijn 220kV Vierverlaten – Robbeplaat/Eemshaven zijn voor de tijdelijke situatie doorgerekend. Uit de berekeningen volgt dat alle tijdelijke constructies TM1 t/m TM5 Circuit WIT en TM1 t/m TM8 Circuit ZWART en TM1 t/m TM5 Circuit GRIJS in de tijdelijke situatie voldoen, zie Figuur 3 t/m Figuur 8. Een uitgebreidere samenvatting van de berekeningen die is uitgevoerd is toegevoegd in bijlage B.

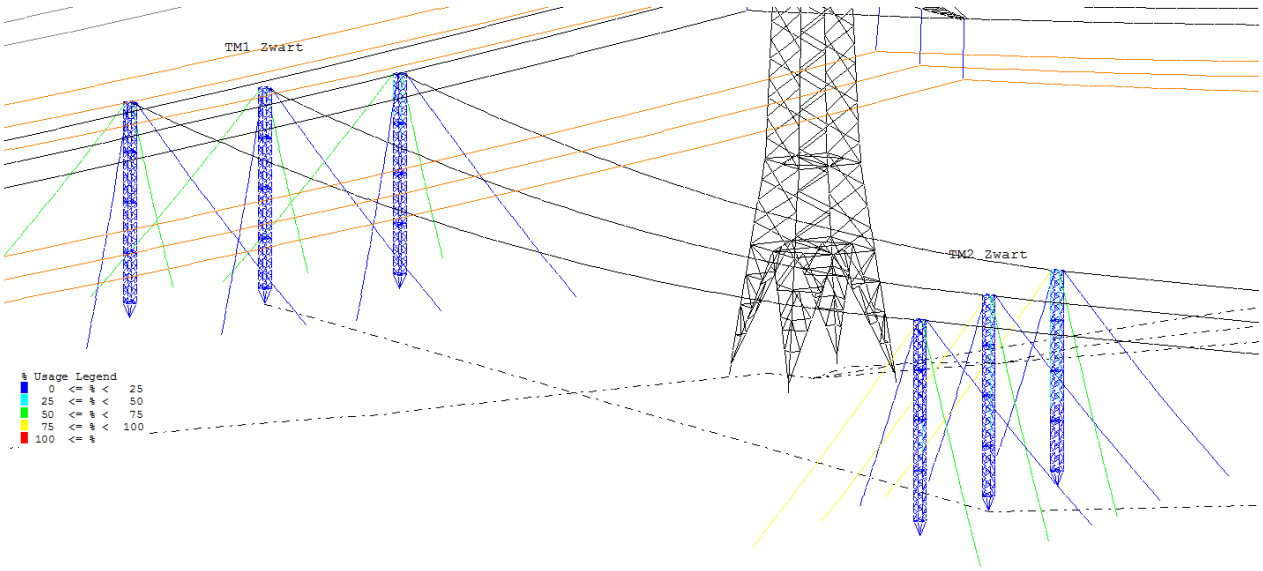

Figuur 3 – Tijdelijke constructies TM1 ZWART en TM2 ZWART

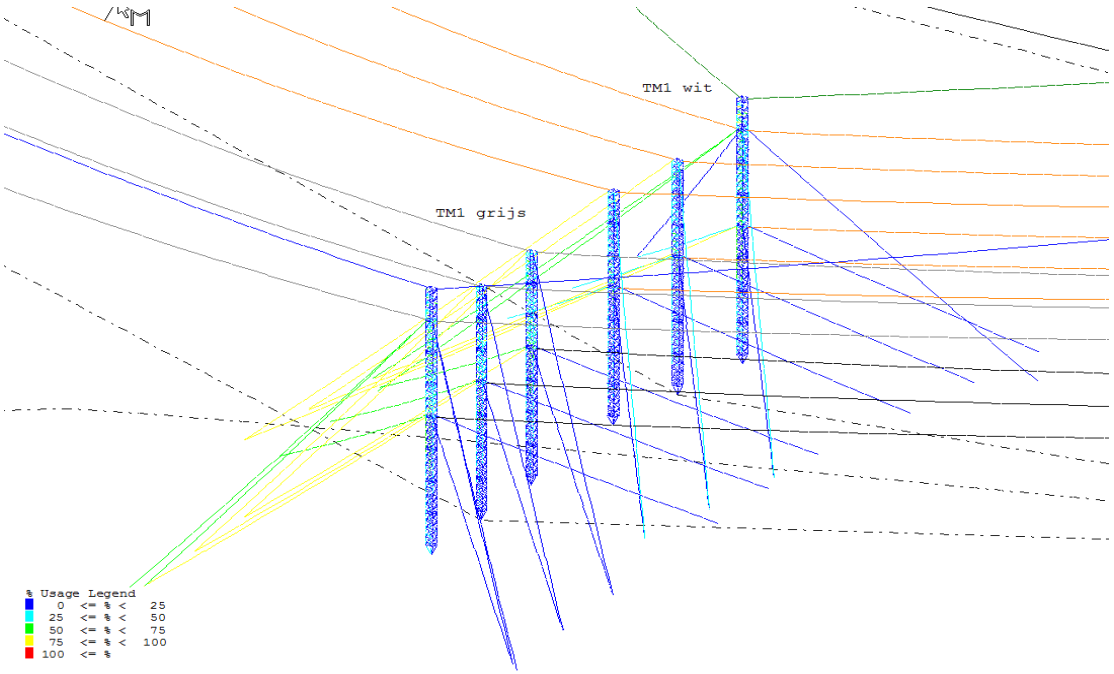

Figuur 4 – Tijdelijke constructies TM1 GRIJS en TM1 WIT

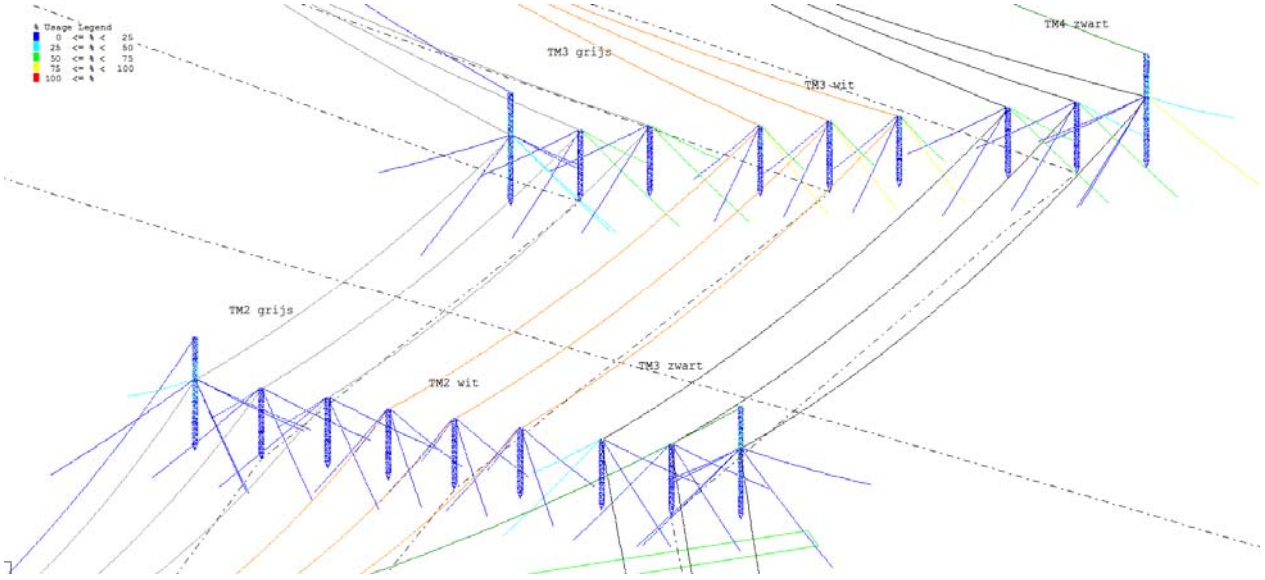

Figuur 5 – Tijdelijke constructies TM2 GRIJS en TM3 GRIJS, TM2 WIT en TM3 WINT en TM3 ZWART en TM4 ZWART

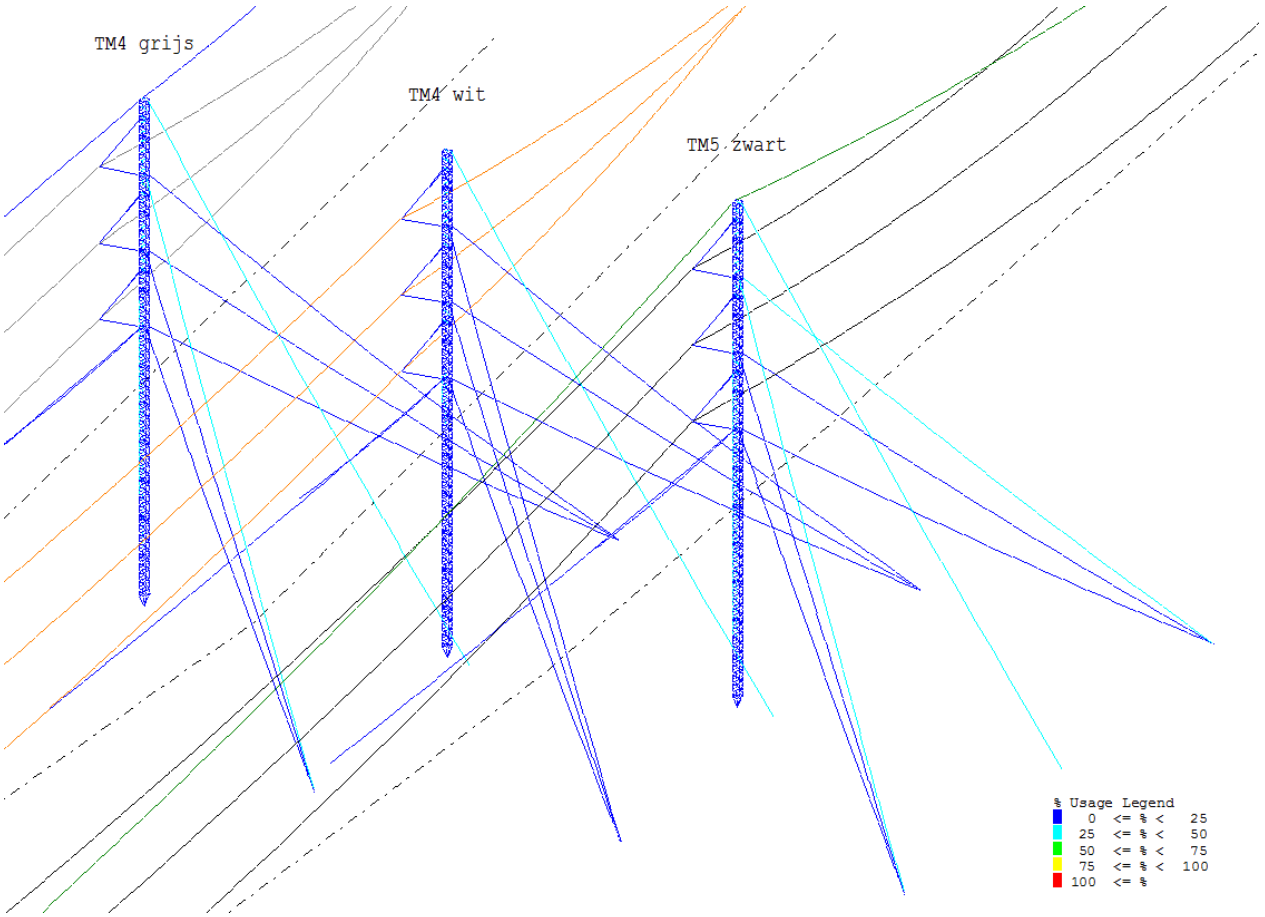

Figuur 6 – Tijdelijke constructies TM4 WIT, TM4 GRIJS en TM5 ZWART

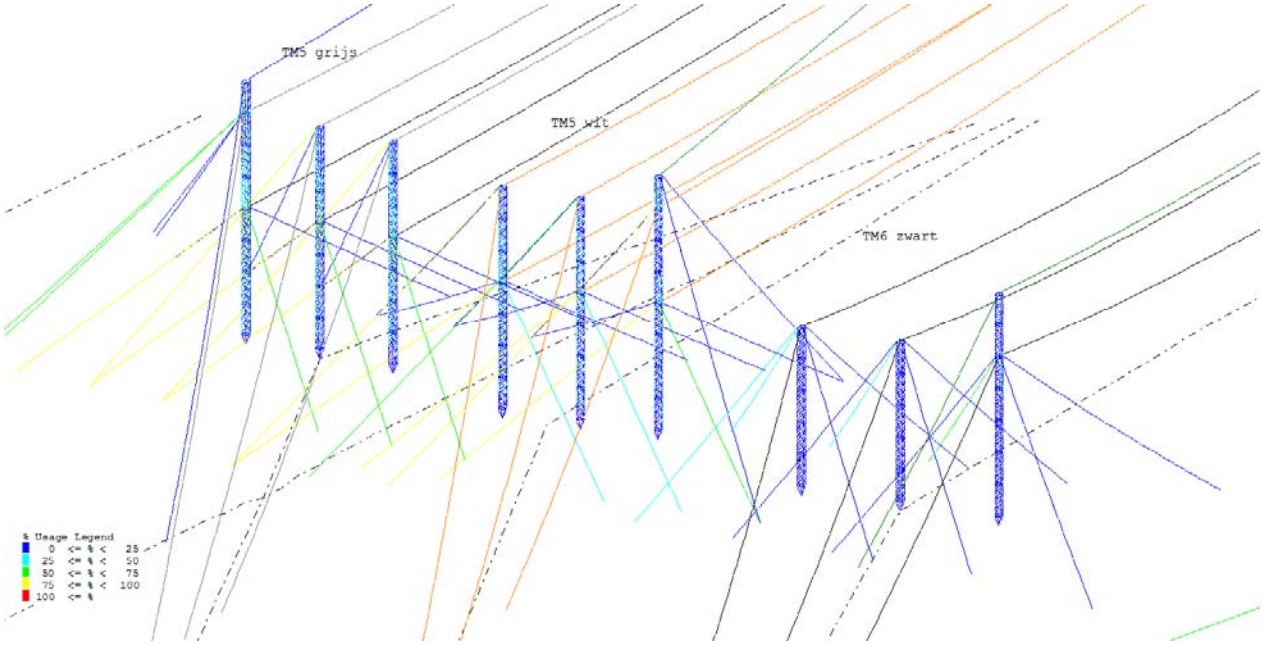

Figuur 7 – Tijdelijke constructies TM5 GRIJS, TM5 WIT en TM6 ZWART

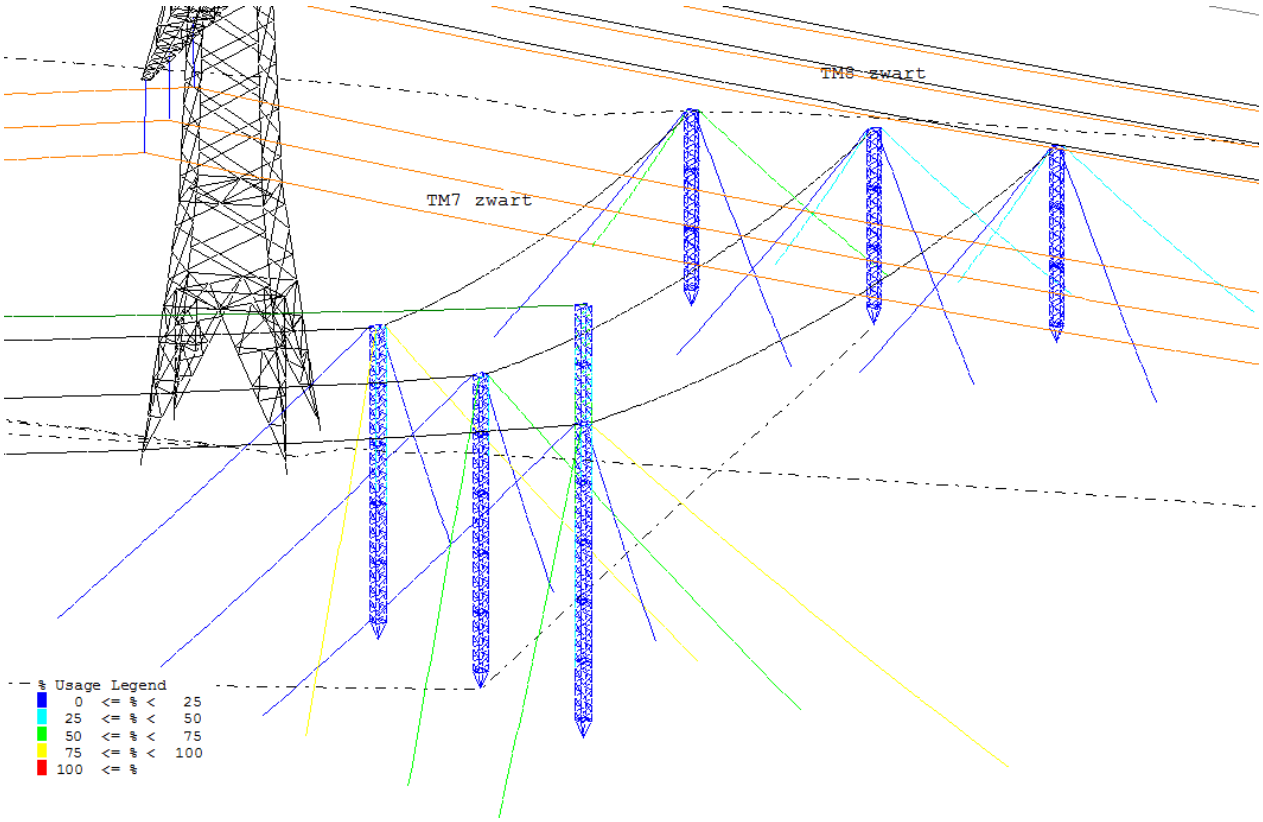

Figuur 8 – Tijdelijke constructies TM7 ZWART en TM8 ZWART

4.2 Fundatie belastingen

De tijdelijke constructies worden verankerd door middel van tuien. De constructies zijn dusdanig ontworpen dat er geen torsie kan optreden in de fundatie, enkel druk en dwars belastingen.

Tabel 4.1 geeft de optredende maximale verticale fundering belastingen van de tijdelijke constructie voet weer. Tabel 4.2 geeft de optredende maximale tuibelastingen weer. Alle berekende fundatie belastingen zijn toegevoegd in bijlage C.

Tabel 4.1 - Funderingsbelasting constructie voet [kN] en controle knik.

		Controle tweede orde effect op grootste niet ondersteunde lengte						
Min of Maximaal optredende belasting Verticaal (kN)	Maximale dwars belasting	lengte niet ondersteund	Vereiste veiligheids factor	i Kolom [mm^4]	Youn modules N/mm^2	Capaciteit [kN]	Factor of Safety	Voldoet
-239.45	6.93	12.44	2	*265822500*	210000	1780	7.43	Ja
-211.18	6.32	12.44	2	*265822500*	210000	1780	8.43	Ja
-158.59	1.37	12.44	2	*265822500*	210000	1780	11.22	Ja
-37.24	0.78	9.10	2	*265822500*	210000	3327	89.33	Ja
-200.73	2.25	9.10	2	*265822500*	210000	3327	16.57	Ja
-45.82	12.99	9.10	2	*265822500*	210000	3327	72.60	Ja
-172.43	2.34	9.10	2	*265822500*	210000	3327	19.29	Ja
-71.20	13.29	9.10	2	*265822500*	210000	3327	46.72	Ja
-117.38	12.98	9.10	2	*265822500*	210000	3327	28.34	Ja
-222.15	3.86	21.21	2	*265822500*	210000	612	2.76	Ja
-114.65	16.26	9.10	2	*265822500*	210000	3327	29.02	Ja
-266.86	4.06	21.21	2	*265822500*	210000	612	2.29	Ja
-198.23	8.21	21.21	2	*265822500*	210000	612	3.09	Ja
-245.16	4.04	21.21	2	*265822500*	210000	612	2.50	Ja
-225.76	6.90	12.40	2	*265822500*	210000	1792	7.94	Ja
-98.39	3.88	15.30	2	*265822500*	210000	1177	11.96	Ja
-188.58	8.47	15.30	2	*265822500*	210000	1177	6.24	Ja
-121.47	2.47	9.10	2	*265822500*	210000	3327	27.39	Ja

Tabel 4.2 Fundatie belastingen tuien [kN]

Mast nummer	Max of Maximaal optredende belasting Verticaal (kN)	Maximale dwars belasting
TM1 grijs	187.58	231.92
TM1 wit	156.52	243.26
TM1 Zwart	79.80	64.66
TM2 wit	15.33	16.12
TM2 Zwart	106.22	86.37
TM2 grijs	24.22	50.92
TM3 wit	86.48	91.09
TM3 zwart	31.48	49.55
TM3 grijs	57.67	90.83
TM4 wit	46.34	60.33
TM4 zwart	66.21	139.19
TM4 grijs	56.07	70.10
TM5 wit	144.86	227.80
TM5 zwart	43.74	50.43

In de uiteindelijke situatie dienen de fundaties van de tijdelijke constructies afgestemd te worden op de krachten afkomstig van de tuien en constructie voet in samenhang met de grond condities.

4.3 Mastgewicht

Het totaal gewicht per tijdelijke constructie van verbinding de 220kV Vierverlaten – Robbeplaat/Eemshaven is ongeveer 2.5 ton.

BIJLAGE A BELASTINGEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

Alle berekende belastingen voor de tijdelijke constructies van de 220kV Vierverlaten – Robbeplaat / Eemshaven zijn separaat toegevoegd in een Excel file "74101611-35-804-A1 Belastingen Tijdelijke masten BO23.xlsx".

BIJLAGE B SUMMARY BEREKENINGEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

Een uitgebreidere samenvatting van de berekeningen die zijn uitgevoerd zijn separaat toegevoegd in document, "Bijlage B Summary berekeningen tijdelijke masten BO23.pdf".

De tabellen die zijn opgenomen in de rapportage zijn, onderscheiden zich als volgt:

- Structure Locations and Usage Report
  - Deze tabel geeft een samenvatting van de uiterste belasting waarin de masten kunnen worden belast.
- Summary of Maximum Usages by Load Case
  - Deze tabel geeft per mast de maximale belaste elementen per belastingsgeval
- Summary of Joint Support Reactions For All Load Cases
  - Deze tabel geeft de belastingen op de fundaties per load case in verticale, horizontale richting en momenten.
- Loads At Insulator Attachments For All Load Cases
  - Deze tabel geeft de belasting, in het coördinaten systeem van de mast, ten gevolge eigengewicht en externe belasting (wind en ijs).
- Structure and insulator usage grafiek
  - Deze grafiek verbeeldt de maximale gebruiksbelastingen van mast en isolator uitzwaai.

BIJLAGE C FUNDATIE BELASTINGEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES

Alle berekende fundatie belastingen voor de tijdelijke constructies van de 220kV Vierverlaten – Robbeplaat / Eemshaven is separaat toegevoegd in een Excel file, "74101611-35-804-A2 fun belastingen tijdelijke masten.xlsx"

ABOUT DNV GL

Vanuit haar streven leven, bezit en het milieu te beschermen stelt DNV GL organisaties in staat de veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te bevorderen. DNV GL biedt classificering en technische borging, naast software en onafhankelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gas en de energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices voor klanten in uiteenlopende sectoren. DNV GL, opgericht in 1864, is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en telt 16.000 medewerkers, die klanten helpen richting een veiligere, slimmere en groenere wereld.

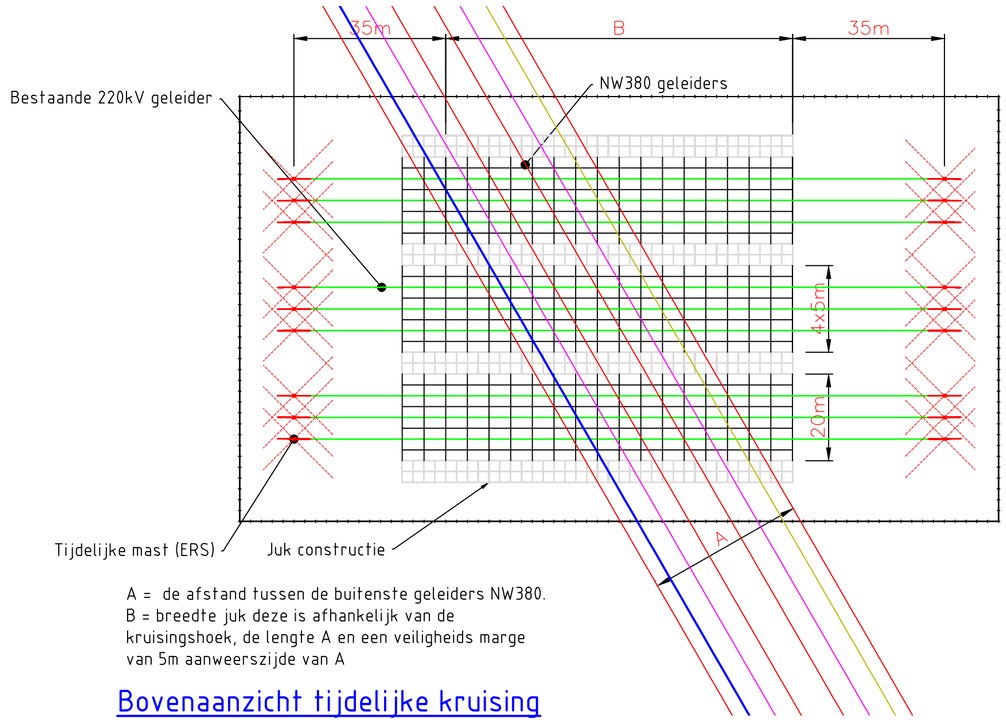

A = de afstand tussen de buitenste geleiders NW380.
B = breedte juk deze is afhankelijk van de kruisingshoek, de lengte A en een veiligheids marge van 5m aanweerszijde van A

Bovenaanzicht tijdelijke kruising (1:1000)

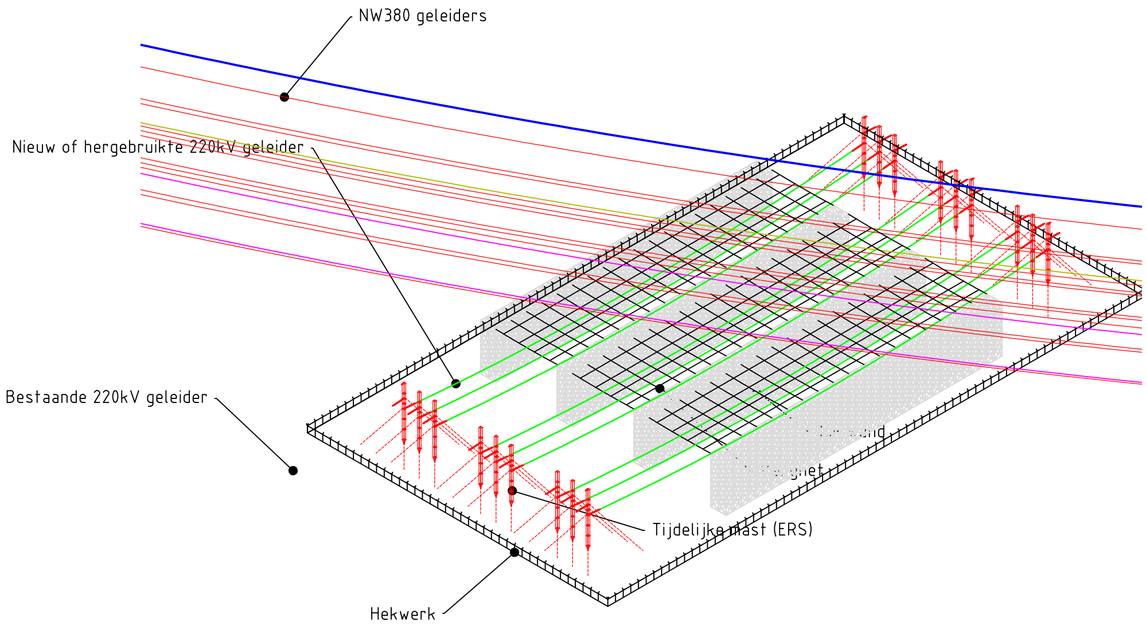

3D aanzicht tijdelijke kruising

Voorbeeld principe tijdelijke kruising

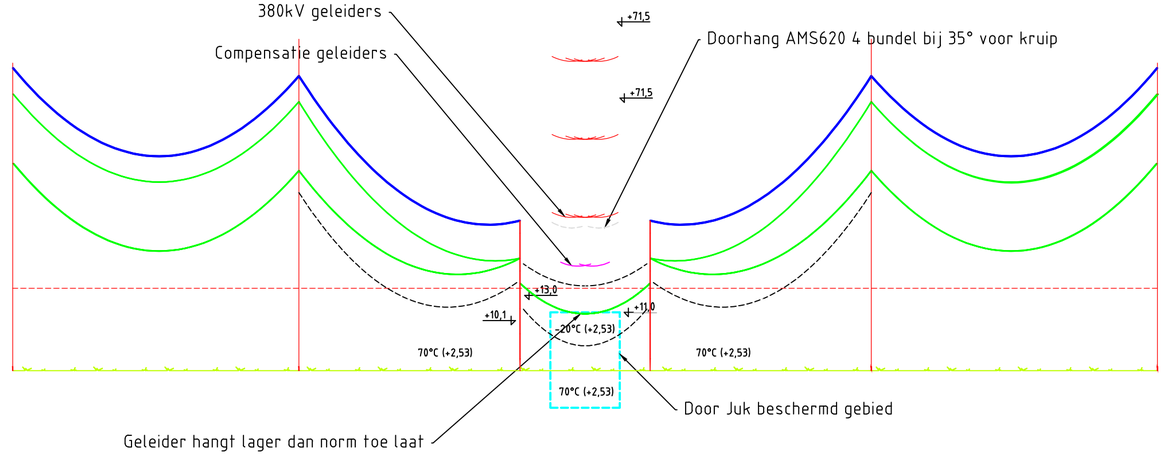

Profiel aanzicht tijdelijke kruising (1:5000)

Uitgangspunten:

- De 220kV geleiders worden d.m.v. ERS masten onder het juk door geleid.
- De veilige spanningsafstand tot de bodem tussen de ERS masten behoeft niet te voldoen aan de voor onbebouwd geldende afstand. Dit mits het gebied wordt afgesloten voor onbevoegde personen.
- Afstand tussen vangnet en 220kV geleiders dient in alle weersomstandigheden minimaal 2,53m te zijn. Dit volgens tabel 5.3.5/NL.2 uit de norm EN 50341-3-15.
- Hek werk minimaal 2,5m hoog en voorzien van borden "Gevaarlijk Hoogspanning" en "Verboden toegang voor onbevoegde".
-De mazen in het vangnet moeten ervoor zorg dragen dat ook bij het intrekken van de geleiders deze niet door het net zakken.
- Voor de compensatie geleider geldt dat het wenselijk is deze tegelijk te treken met de overige geleiders, maar dat deze ook weg gelaten kan worden indien de minimale veiligheids afstanden niet gehaald kunnen worden
- ERS masten kunnen geen uplift hebben.

T.B.V. Vergunnings aanvraag

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.: 74101611-038-001V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:1000 / 1:5000	
Drawn by:	RBE	06-12-2012	Units:	m	
Checked by:	EKA	06-12-2012	Project no:	000.144	
Approved by:	AW	06-12-2012	Company:	TenneT	

Description: Principe ontwerp van een tijdelijk juk t.b.v. trekken van de nieuwe NW380 geleiders over bestaande 220kV geleiders

Revision: 5.0

Format: A2

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2015

Criteria Notes:
Calculations according to EN50341-1 and EN50341-1-15 (NNA)

Notificaties t.a.v. het traceontwerp:

- Voor DG1 geldt dat we in 5Vd ijsgebied zitten

- Aan FEA tabel ligt KEMA document 74101611 ETD/POL 12-00638 ten grondslag.

Structure Locations and Usage Report

Structure Number	Structure Name	Station (m)	Line Angle (deg)	Constraints: Prohib Zone	Constraints: Req Pos	Constraints: Extra Cost	Structure Strength Usage (%)	Insulator Swing Usage (%)	Minimum Required Vertical Load (Uplift)	Pole Tip Deflection Usage (%)	OK or NG
TM1	grijs 2 circuit afspanning blr.tow	4434.48	50.20		Y	0	94.4	0.0	OK		OK
TM2	grijs de 3 fasen -5 .tow	4552.49	9.26		Y	0	61.1	0.0	OK		OK
TM3	grijs de 3 fasen -5 .tow	4649.93	-70.46		Y	0	74.9	0.0	OK		OK
TM4	grijs ra2+0.tow	4806.16	-7.54		Y	0	53.1	65.3	OK		OK
TM5	grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	5012.97	36.36		Y	0	95.9	0.0	OK		OK
TM1	wit 2 circuit afspanning bll.tow	5282.04	33.23		Y	0	96.2	0.0	OK		OK
TM2	wit de 3 fasen zonder bl -5.tow	5386.77	8.53		Y	0	30.5	0.0	OK		OK
TM3	wit de 3 fasen zonder bl -5.tow	5498.86	-71.41		Y	0	78.6	0.0	OK		OK
TM4	wit ra2+0.tow	5677.88	-7.74		Y	0	48.3	65.5	OK		OK
TM5	wit 2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	5874.39	22.31		Y	0	99.5	0.0	OK		OK
TM1	Zwart de 3 fasen zonder bl -4.tow	6069.29	0.00			0	64.3	0.0	OK		OK
TM2	Zwart de 3 fasen zonder bl -4.tow	6148.59	-66.05		Y	0	85.7	0.0	OK		OK
TM3	zwart de 3 fasen -5 .tow	6304.14	27.72		Y	0	61.0	0.0	OK		OK
TM4	zwart de 3 fasen -5 .tow	6432.93	-71.37		Y	0	96.4	0.0	OK		OK
TM5	zwart ra2+0.tow	6631.16	-3.04		Y	0	46.1	50.7	OK		OK
TM6	zwart de 3 fasen 5 elm.tow	6814.57	20.00		Y	0	56.8	0.0	OK		OK
TM7	zwart de 3 fasen 5 elm.tow	6926.41	-79.04		Y	0	82.1	0.0	OK		OK
TM8	zwart de 3 fasen zonder bl -5.tow	6985.26	0.00			0	58.8	0.0	OK		OK

0 structure violations, 0 structure warnings Ok

Multiple Structure Suspension Insulator Swing Angles and V-String Load Angles (data omitted at user request)

Multiple Structure Minimum Vertical Load (Uplift) Summary (data omitted at user request)

Summary of Maximum Usages by Load Case

Str. No.	Structure Name	Load Case	Maximum Usage %	Element Label	Element Type
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	36.98	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	19.52	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	73.80	G20	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	35.98	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	64.67	G24	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	35.42	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	58.03	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	28.80	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	46.25	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	27.95	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	71.87	G20	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WL_0,T BI+	35.23	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	60.28	G24	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WR_0,T BI-	34.44	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	53.07	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold WRB,T NL+	28.01	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	50.41	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold WLB,T NL-	27.80	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold WRA,T NR+	52.29	G6	Guy

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	27.41	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	49.84	(1418P	Angle
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	26.96	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	53.34	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	28.01	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	49.81	(1418P	Angle
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	27.61	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	94.38	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	49.14	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	87.76	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	48.70	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	88.59	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	45.74	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	81.10	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	44.98	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	94.29	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	48.82	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	86.10	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	48.11	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	46.08	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	23.93	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	43.56	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	23.76	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	45.38	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	23.38	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	41.98	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	22.97	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	46.34	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	23.93	5	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	42.96	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	23.59	6	Strain
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	47.53	G6	Guy
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	25.13	5	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	20.04	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.94	1	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	34.19	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	19.46	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	31.79	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	19.42	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	33.74	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	19.38	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	31.17	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	19.12	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	34.07	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	19.46	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	31.57	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	19.31	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	30.57	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	26.78	3	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	30.20	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	26.76	3	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	30.57	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	26.79	3	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	30.08	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	26.77	3	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	30.58	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	26.78	3	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	30.15	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	26.77	3	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	61.08	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	31.02	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	57.94	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	30.97	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	60.90	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	31.03	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	57.45	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	30.79	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	61.06	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	31.04	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	57.74	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	30.90	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	24.02	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.14	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	23.42	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.11	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	24.01	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.16	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	23.31	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.06	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	24.03	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.15	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	23.37	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.09	9	Strain
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	24.94	(SN-0DC1350P	Angle
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17.26	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	26.49	G6	Guy

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.94	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	33.97	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	18.00	7	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	35.27	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	18.07	7	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	45.63	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	23.57	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	46.76	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	23.22	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	35.81	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	19.20	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	38.01	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	19.32	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	50.40	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	26.73	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	50.97	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	26.81	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	49.34	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	26.62	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	51.00	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	26.70	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	49.81	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	26.66	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	51.13	G1	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	26.76	9	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	62.79	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	31.42	1	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	66.84	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	31.89	1	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	74.93	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	34.71	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	73.53	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	34.40	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	69.23	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	32.60	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	72.17	(SN-0DC1352P	Angle
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	32.74	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	30.13	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.09	1	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	31.90	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.48	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	31.88	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.83	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	32.50	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.79	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	30.66	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.36	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	32.14	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.57	3	Strain
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	34.41	G6	Guy
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17.98	1	Strain
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	23.51	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11.76	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	37.01	7-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	18.01	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	31.48	G9	Guy
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	15.69	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	37.34	7-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	17.93	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	31.42	G9	Guy
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	15.67	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	37.24	7-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	18.02	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	31.51	G9	Guy
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15.69	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	31.10	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15.83	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	29.38	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15.71	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	31.17	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15.84	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	29.43	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15.71	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	31.14	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15.84	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	29.40	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15.71	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	52.86	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	24.00	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	48.30	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	23.60	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	53.10	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	24.03	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	48.72	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	23.59	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	53.00	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	24.02	iso 1 2-Parts	

TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	48.52	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	23.60	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	28.97	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	14.09	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	27.48	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	13.97	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	29.02	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	14.10	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	27.54	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	13.97	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	29.00	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	14.10	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	27.51	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	13.97	iso 1 2-Parts	
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	31.52	4-16-SN-1DP	Angle
TM4 grijs		ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	15.46	iso 1 2-Parts	
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 10°C	GW,T Global	37.84	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 10°C	GW,T Global	19.51	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	64.88	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	31.99	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	53.22	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	31.53	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	71.49	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	35.75	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	70.13	G11	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	35.39	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	71.71	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	35.63	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	62.97	G11	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	35.19	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	54.17	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	27.73	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	50.89	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	27.45	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	54.47	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	28.04	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	52.13	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	27.92	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	54.73	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	28.07	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	51.71	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	27.86	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	92.49	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	47.11	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	84.80	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	46.69	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	95.68	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	48.99	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	89.43	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	48.70	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	95.94	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	48.95	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	88.38	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	48.56	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	46.60	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	23.56	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	43.39	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	23.31	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	46.86	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	23.85	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	44.58	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	23.75	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	47.11	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	23.87	8	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	44.17	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	23.69	9	Strain
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	48.37	G31	Guy
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow			NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	25.11	8	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 10°C	GW,T Global	37.56	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 10°C	GW,T Global	19.54	3	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	71.53	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	35.82	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	62.71	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	35.77	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	57.04	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	28.15	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	47.51	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	27.75	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	65.84	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	32.77	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	56.20	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	32.54	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	56.33	(665P	Angle
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	27.92	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	55.17	(665P	Angle
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	27.85	6	Strain

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	56.74	(665P	Angle
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	27.28	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	54.61	(665P	Angle
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	26.98	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	56.61	(665P	Angle
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	27.66	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	54.90	(665P	Angle
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	27.46	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	96.24	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	49.05	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	90.29	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	48.98	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	89.35	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	45.42	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	83.36	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	45.02	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	93.41	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	47.52	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	87.09	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	47.26	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	46.84	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	23.91	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	44.44	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	23.82	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	45.79	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	23.30	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	42.96	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	23.01	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	46.45	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	23.66	5	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	43.70	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	23.45	6	Strain
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	48.41	G2	Guy
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	25.17	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	9.11	14-2-SN-0EXP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.96	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	12.86	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	19.07	1	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11.43	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	19.03	1	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	12.88	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	19.02	1	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11.39	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	18.77	1	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	12.89	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	19.08	1	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11.42	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	18.93	1	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	16.77	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	26.10	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	16.30	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	26.10	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	16.77	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	26.12	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	16.29	14-2-SN-0EXP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	26.07	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	16.77	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	26.11	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	16.29	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	26.09	3	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	20.20	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	30.49	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	18.85	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	30.48	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	20.22	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	30.53	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	18.82	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	30.52	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	20.22	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	30.52	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	18.84	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	30.51	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10.64	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.05	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10.18	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.04	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10.65	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.05	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10.17	14-2-SN-0EXP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.05	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10.65	14-2-SN-0EXYP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.05	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10.17	14-2-SN-0EXP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.04	9	Strain
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11.10	14-2-SN-0EXP	Angle
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17.23	9	Strain

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	30.82		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.95		3	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	40.04		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	18.30		3	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	41.66		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	18.37		3	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	52.57		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	23.13		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	54.39		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	22.89		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	41.05		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	19.08		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	45.66		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	19.37		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	55.13		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	25.38		1	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	55.82		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	25.46		1	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	53.82		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	25.25		1	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	55.89		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	25.33		1	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	54.37		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	25.30		1	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	56.02		G12	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	25.39		1	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	67.65		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	31.50		9	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	72.78		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	31.95		9	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	76.86		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	34.50		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	78.58		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	34.29		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	71.01		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	32.53		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	75.35		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	32.83		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	35.02		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.13		9	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	37.16		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.46		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	37.03		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.77		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	37.82		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.76		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	35.69		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.33		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	37.52		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.58		7	Strain	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	40.01		G3	Guy	
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	18.01		9	Strain	
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	22.73	4-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11.48	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	37.59	7-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	20.70	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	35.51	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	15.25	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	37.36	7-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	20.60	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	35.38	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	15.21	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	37.55	7-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	20.70	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	35.51	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15.24	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	30.12	4-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15.32	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	30.16	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15.23	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	30.12	4-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15.33	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	30.16	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15.22	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	30.13	4-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15.33	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	30.17	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15.22	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	48.32	4-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	23.41	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	47.91	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	23.14	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	48.29	4-16-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	23.43	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	47.85	1-13-SN-1DP	Angle		
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	23.11	iso 1 2-Parts			
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	48.32	4-16-SN-1DP	Angle		

TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	23.42	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	47.91	1-13-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	23.13	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	27.95	4-16-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	13.75	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	26.57	1-13-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	13.65	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	27.93	4-16-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	13.76	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	26.58	1-13-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	13.64	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	27.95	4-16-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	13.76	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	26.58	1-13-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	13.65	iso 1 2-Parts
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	30.36	4-16-SN-1DP Angle
TM4	wit			ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	15.12	iso 1 2-Parts
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	39.01	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	19.51	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	65.70	G9 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	31.60	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	55.72	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	31.66	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	76.98	G9 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	35.64	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	70.34	(744P Angle
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	35.87	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	72.64	G9 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	34.17	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	62.07	G9 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	34.33	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	55.60	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	27.63	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	52.76	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	27.49	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	56.16	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	27.98	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	53.84	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	27.98	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	55.99	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	27.85	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	53.35	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	27.78	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	94.66	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	46.83	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	88.32	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	46.85	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	99.47	G9 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	48.85	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	92.80	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	49.04	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	97.33	G9 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	48.10	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	90.92	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	48.20	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	47.82	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	23.48	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	45.02	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	23.36	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	48.34	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	23.82	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	46.05	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	23.82	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	48.19	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	23.69	8 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	45.58	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T	BI-	23.63	9 Strain
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	49.95	G31 Guy
TM5	wit	2	circuit afspanning bll.#tm5	wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T	Global	25.12	9 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	31.49	G1 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T	Global	13.94	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	40.83	G1 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T	NL+	17.52	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	39.21	G3 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T	NL-	17.52	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	40.83	G1 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T	NR+	17.52	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	39.21	G3 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T	NR-	17.52	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	40.83	G1 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T	BI+	17.52	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	39.21	G3 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	17.52	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	64.30	G1 Guy
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	28.42	7 Strain
TM1	Zwart			de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	63.45	G1 Guy

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	28.41	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	64.30	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	28.42	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	63.45	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	28.41	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	64.30	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	28.42	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	63.45	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	28.41	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	64.15	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	28.05	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	62.00	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	28.05	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	64.15	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	28.05	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	62.00	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	28.05	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	64.15	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	28.05	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	62.00	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	28.05	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	35.30	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	15.46	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	34.48	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	15.46	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	35.30	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	15.46	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	34.48	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	15.46	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	35.30	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15.46	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	34.48	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15.46	7	Strain
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	36.65	G1	Guy
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	16.25	7	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	36.53	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.99	7	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	42.53	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	17.41	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	44.64	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	17.48	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	51.28	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	19.42	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	53.63	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	19.50	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	45.31	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	18.00	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	48.65	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	17.94	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	72.88	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	28.37	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	73.88	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	28.45	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	71.95	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	28.28	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	73.98	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	28.36	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	72.26	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	28.32	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	74.07	G4	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	28.41	1	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	78.73	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	31.11	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	81.98	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	31.08	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	83.46	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	32.24	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	85.67	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	32.32	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	80.88	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	31.70	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	83.96	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	31.67	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	41.64	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.20	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	42.94	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.24	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	42.55	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.40	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	43.60	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.48	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	42.01	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.31	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	43.34	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.36	9	Strain
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	46.62	G7	Guy
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17.82	9	Strain

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	23.65	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.94	1	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	32.23	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	19.42	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	33.07	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	19.39	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	37.32	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	18.66	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	38.02	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	18.63	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	35.37	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	19.15	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	36.11	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	19.05	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	38.51	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	23.81	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	38.73	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	23.77	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	38.96	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	23.88	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	39.12	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	23.84	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	38.76	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	23.86	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	38.97	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	23.82	7	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	57.39	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	32.19	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	58.64	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	32.16	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	59.89	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	31.80	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	61.00	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	31.65	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	58.80	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	32.10	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	60.06	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	32.00	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	26.88	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.40	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	27.17	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.37	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	27.45	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.34	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	27.63	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.27	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	27.19	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.39	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	27.45	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.33	3	Strain	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	28.71	(N-0RC1382P	Angle	
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17.77	3	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	36.14	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.93	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	38.81	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	18.40	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	44.34	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	18.47	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	60.92	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	22.66	7	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	63.18	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	22.33	7	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	49.19	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	18.98	7	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	54.34	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	19.19	7	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	49.63	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	23.80	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	51.57	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	23.88	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	51.89	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	23.64	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	52.74	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	23.72	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	50.38	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	23.69	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	52.33	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	23.80	1	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	83.86	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	31.61	9	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	89.04	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	31.96	9	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	94.08	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	34.35	7	Strain	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	96.41	G11	Guy	
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	34.06	7	Strain	

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	87.75	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	32.57	7	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	93.12	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	32.86	9	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	41.10	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.18	9	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	42.99	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.45	7	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	43.20	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.74	7	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	44.05	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.72	9	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	41.79	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.35	9	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	43.69	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.58	9	Strain
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	46.40	G11	Guy
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	18.03	9	Strain

TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	21.30	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	12.31	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	41.97	7-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	29.83	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	33.85	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	16.31	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	40.95	7-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	29.84	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	34.00	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	16.31	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	40.08	7-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	29.85	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	33.93	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	16.31	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	28.40	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	18.76	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	31.84	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	16.32	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	28.41	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	18.76	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	31.86	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	16.32	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	28.41	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	18.76	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	31.85	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	16.32	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	42.94	1-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	35.41	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	46.07	1-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	24.76	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	42.96	1-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	35.41	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	45.95	1-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	24.76	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	42.95	1-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	35.42	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	46.01	1-13-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	24.76	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	26.96	7-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	19.15	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	27.65	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	14.63	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	27.12	7-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	19.15	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	27.66	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	14.63	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	27.04	7-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	19.16	iso 3 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	27.66	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	14.63	iso 1 2-Parts	
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	28.76	1-16-SN-1DP	Angle
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	16.21	iso 1 2-Parts	

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	18.72	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.94	7	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	42.99	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	23.14	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	31.15	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	22.71	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	38.06	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	22.30	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	26.36	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	21.93	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	41.26	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	23.01	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	29.14	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	22.59	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	33.01	G1	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	25.43	7	Strain

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	30.42	G1	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	25.40	7	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	33.10	G1	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	25.47	7	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	30.74	G1	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	25.44	7	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	33.07	G1	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	25.46	7	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	30.54	G1	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	25.42	7	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	56.76	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	34.66	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	45.11	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	34.30	3	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	54.37	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	34.20	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	42.63	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	33.95	3	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	56.03	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	34.58	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	44.00	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	34.26	3	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	24.79	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16.86	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	21.52	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.74	3	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	24.40	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16.79	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	20.97	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16.66	3	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	24.69	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16.85	1	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	21.26	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16.72	3	Strain
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	24.31	G10	Guy
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	18.04	3	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	37.30	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	14.05	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	51.35	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	19.05	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	52.27	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	19.14	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	43.28	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	16.58	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	43.93	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	16.63	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	44.83	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16.96	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	46.81	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	17.08	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	77.27	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	29.74	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	78.74	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	29.80	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	77.92	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	29.78	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	78.52	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	29.87	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	77.52	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	29.76	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	78.67	G3	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	29.82	7	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	81.13	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	30.34	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	82.12	G12	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	30.43	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	76.90	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	29.11	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	79.11	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	29.21	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	78.34	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	29.52	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	80.21	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	29.65	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	42.61	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	15.96	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	43.26	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16.05	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	41.71	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	15.71	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	42.68	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	15.80	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	41.96	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15.78	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	42.96	G4	Guy
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15.91	1	Strain
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	45.73	G4	Guy

TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17.06	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	27.75	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	13.97	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	33.55	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	16.52	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	32.10	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	16.49	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	33.55	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	16.52	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	32.10	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	16.49	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	33.55	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16.52	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	32.10	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	16.49	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	58.82	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	29.73	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	58.25	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	29.72	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	58.82	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	29.73	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	58.25	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	29.72	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	58.82	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	29.73	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	58.25	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	29.72	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	52.34	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	26.17	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	50.99	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	26.14	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	52.34	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	26.17	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	50.99	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	26.14	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	52.34	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	26.17	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	50.99	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	26.14	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	30.11	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	15.03	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	29.55	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	15.01	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	30.11	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	15.03	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	29.55	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	15.01	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	30.11	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15.03	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	29.55	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15.01	1	Strain		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	30.85	G2	Guy		
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	15.54	1	Strain		

Summary of Joint Support Reactions For All Load Cases

Str. No.	Structure Name	Load Case	Joint Label	Long. Force (kN)	Tran. Force (kN)	Vert. Force (kN)	Shear Force (kN)	Tran. Moment (kN-m)	Long. Moment (kN-m)	Bending Moment (kN-m)	Vert. Moment (kN-m)	Found. Usage %
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	1172E0.1P	-2.74	1.94	-98.28	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	01172E0.1P	-3.72	0.73	-109.65	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	11172E0.1P	-2.68	2.02	-97.91	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd1	6.65	-6.73	9.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd2	-62.44	-62.23	71.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd3	0.66	0.66	0.43	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd4	-22.44	12.92	16.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd5	5.32	-5.36	7.01	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd6	-49.08	-48.87	53.28	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd7	0.69	0.69	0.47	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd8	-21.54	12.41	15.36	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd9	6.21	-6.28	8.35	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd10	-62.18	-61.98	70.88	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd11	0.66	0.66	0.44	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd12	-21.52	12.39	15.34	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd19	-17.41	-17.38	24.57	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	$Gnd20	4.28	-4.32	5.95	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1172E0.1P	1.84	-1.28	-171.28	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	01172E0.1P	-0.36	-3.54	-190.80	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	11172E0.1P	2.64	-1.86	-170.51	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd1	2.22	-2.38	2.21	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	$Gnd2	-124.59	-123.83	143.54	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.73	0.53	0.44	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-44.89	25.67	32.12	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	2.18	-2.33	2.15	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-97.86	-97.35	108.62	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.77	0.57	0.48	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-39.88	22.82	28.53	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	2.00	-2.15	1.92	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-122.53	-121.65	141.38	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	0.73	0.54	0.45	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-41.56	23.75	29.72	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd19	-39.16	-38.99	55.16	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd20	1.12	-1.20	1.33	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	4.26	-1.33	-166.80	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	01172E0.1P	2.16	-3.18	-179.84	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11172E0.1P	5.54	-2.20	-169.84	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	0.52	-0.42	0.36	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-106.65	-104.21	122.77	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.76	0.96	0.58	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-71.73	41.34	51.27	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.53	-0.43	0.36	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-82.49	-80.57	91.53	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.82	1.02	0.64	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-63.82	36.84	45.63	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.49	-0.40	0.33	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-106.26	-103.61	122.57	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.77	0.97	0.59	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-66.75	38.47	47.71	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd19	-34.16	-33.07	47.60	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd20	0.15	-0.09	0.13	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-3.82	1.14	-149.96	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	01172E0.1P	-5.36	-0.71	-171.14	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11172E0.1P	-3.72	1.22	-148.29	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	10.87	-11.50	15.24	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-99.48	-99.31	113.43	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.36	0.31	0.21	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-29.36	16.65	20.89	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	8.84	-9.40	12.22	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-78.44	-78.25	85.66	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.38	0.33	0.22	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-28.67	16.28	20.41	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	10.05	-10.67	14.04	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-98.58	-98.42	112.64	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.36	0.32	0.21	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-28.21	15.99	20.07	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd19	-28.89	-28.95	40.75	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd20	7.44	-7.79	10.60	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-2.66	4.57	-123.20	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	01172E0.1P	-4.06	3.20	-138.22	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11172E0.1P	-2.50	4.66	-123.27	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	5.93	-5.57	7.68	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-79.29	-78.82	90.61	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.80	0.85	0.53	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-35.39	20.52	25.33	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	5.85	-5.46	7.56	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-61.98	-61.54	67.84	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.85	0.89	0.57	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-33.16	19.26	23.74	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	5.03	-4.65	6.34	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-79.45	-78.98	91.08	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	0.80	0.85	0.53	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-33.72	19.56	24.13	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd19	-22.74	-22.63	32.21	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd20	4.71	-4.50	6.44	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.44	0.56	-169.07	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	01172E0.1P	-3.74	-1.48	-190.60	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11172E0.1P	-1.06	0.36	-167.07	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	4.17	-4.54	5.12	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-123.21	-122.82	141.52	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.49	0.36	0.28	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-37.81	21.51	27.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	4.20	-4.56	5.18	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-96.96	-96.68	107.08	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.51	0.39	0.31	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-34.35	19.56	24.52	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	3.35	-3.71	3.93	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-121.56	-121.12	139.86	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.49	0.37	0.29	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-35.64	20.27	25.44	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd19	-37.75	-37.78	53.26	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd20	2.95	-3.17	4.06	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	1.28	1.68	-153.46	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-1.92	1.05	-164.22	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11172E0.1P	2.53	0.85	-156.50	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	1.11	-0.85	0.97	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-100.90	-99.32	116.08	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.76	0.89	0.53	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-60.31	34.81	43.13	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	1.23	-0.96	1.13	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-78.71	-77.56	87.09	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.81	0.94	0.57	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-50.11	28.97	35.84	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd9	1.03	-0.76	0.86	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-100.62	-98.85	116.04	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.77	0.89	0.53	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-55.44	32.01	39.65	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd19	-31.25	-30.72	43.93	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd20	0.61	-0.45	0.69	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-4.56	2.98	-146.80	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	01172E0.1P	-5.32	0.90	-164.20	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	11172E0.1P	-4.57	3.16	-146.92	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd1	18.46	-18.75	26.66	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd2	-87.45	-87.46	98.84	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.55	0.50	0.33	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd4	-26.65	15.26	19.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd5	12.00	-12.15	17.00	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd6	-69.53	-69.42	75.11	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.58	0.53	0.35	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd8	-27.35	15.69	19.52	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd9	18.54	-18.83	26.81	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd10	-86.83	-86.87	98.36	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.55	0.51	0.33	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd12	-25.69	14.71	18.32	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd19	-23.89	-23.99	33.83	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd20	11.06	-11.19	15.63	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-5.06	3.85	-140.60	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	01172E0.1P	-5.82	1.95	-156.35	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	11172E0.1P	-5.04	4.05	-141.52	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd1	16.22	-16.42	23.55	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd2	-82.81	-82.58	93.39	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.58	0.62	0.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd4	-30.16	17.31	21.51	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd5	10.68	-10.76	15.23	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd6	-65.65	-65.33	70.76	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.61	0.66	0.41	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd8	-30.24	17.39	21.58	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd9	16.18	-16.37	23.49	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd10	-82.82	-82.61	93.66	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.58	0.62	0.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd12	-28.97	16.64	20.66	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd19	-22.44	-22.40	31.70	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd20	9.96	-10.03	14.09	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	1172E0.1P	-5.07	3.04	-146.16	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	01172E0.1P	-5.80	0.97	-163.63	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	11172E0.1P	-5.07	3.22	-146.49	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd1	19.11	-19.48	27.72	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd2	-85.74	-85.70	96.70	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd3	0.50	0.49	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd4	-26.66	15.24	18.99	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd5	12.55	-12.78	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd6	-68.06	-67.89	73.25	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd7	0.52	0.51	0.33	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd8	-27.53	15.76	19.63	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd9	19.18	-19.55	27.84	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd10	-85.30	-85.28	96.43	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd11	0.50	0.49	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd12	-25.68	14.68	18.30	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd19	-23.05	-23.11	32.59	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd20	11.65	-11.83	16.52	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-4.84	3.80	-137.68	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	01172E0.1P	-5.49	1.90	-153.57	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	11172E0.1P	-4.82	3.99	-138.53	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd1	17.64	-17.76	25.51	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd2	-79.45	-79.33	89.47	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.61	0.62	0.39	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd4	-28.10	16.16	20.05	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd5	11.68	-11.69	16.59	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd6	-63.04	-62.81	67.78	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.64	0.65	0.41	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd8	-28.56	16.45	20.39	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd9	17.65	-17.77	25.55	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd10	-79.37	-79.28	89.64	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.61	0.62	0.39	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd12	-26.98	15.52	19.26	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd19	-21.14	-21.15	29.92	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd20	10.87	-10.90	15.34	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-4.77	2.97	-147.80	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	01172E0.1P	-5.54	0.88	-165.45	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	11172E0.1P	-4.77	3.15	-147.93	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd1	18.69	-19.03	27.03	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-87.88	-87.87	99.28	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.51	0.48	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-26.81	15.33	19.11	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd5	12.20	-12.40	17.34	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-69.83	-69.69	75.36	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.53	0.51	0.33	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-27.57	15.80	19.67	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	18.75	-19.09	27.16	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-87.29	-87.31	98.84	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.51	0.48	0.31	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-25.85	14.79	18.43	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd19	-23.96	-24.03	33.89	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd20	11.27	-11.43	15.95	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-4.94	3.89	-139.39	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-5.67	1.99	-155.18	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-4.92	4.08	-140.32	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	16.60	-16.76	24.06	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-81.56	-81.37	91.94	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.60	0.63	0.38	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-29.63	17.03	21.14	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	10.97	-11.01	15.63	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-64.68	-64.39	69.67	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.63	0.66	0.41	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-29.80	17.15	21.27	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	16.56	-16.71	24.02	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-81.56	-81.40	92.21	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.60	0.63	0.39	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-28.45	16.36	20.30	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd19	-21.98	-21.96	31.08	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd20	10.23	-10.28	14.46	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.82	4.18	-237.31	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	01172E0.1P	-5.49	1.50	-272.81	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11172E0.1P	-2.70	4.30	-234.35	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	9.17	-9.48	12.96	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-164.28	-163.71	187.58	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.45	0.37	0.23	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-53.43	30.42	38.12	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	8.52	-8.74	11.95	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-130.16	-129.63	143.15	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.47	0.39	0.25	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-50.71	28.93	36.19	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	7.71	-7.97	10.77	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-162.74	-162.17	186.22	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.45	0.37	0.23	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-51.27	29.19	36.58	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd19	-49.85	-49.93	70.40	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd20	7.77	-7.95	10.95	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-3.96	5.61	-222.03	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	01172E0.1P	-6.70	3.24	-250.80	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11172E0.1P	-3.69	5.72	-221.37	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	4.03	-4.08	5.47	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-152.37	-151.29	173.66	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.46	0.54	0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-62.49	35.69	44.57	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	5.28	-5.33	7.35	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-119.84	-118.88	131.35	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.48	0.57	0.31	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-57.95	33.17	41.35	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	2.40	-2.41	3.02	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-152.31	-151.19	174.03	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.46	0.54	0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-59.67	34.09	42.56	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd19	-45.34	-45.18	63.96	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd20	4.75	-4.81	6.69	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-4.39	4.37	-230.49	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	01172E0.1P	-6.71	1.79	-267.44	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11172E0.1P	-4.24	4.51	-228.33	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	13.82	-14.37	20.10	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-152.23	-151.77	173.29	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.35	0.34	0.18	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-50.12	28.50	35.73	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	12.21	-12.62	17.64	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-120.36	-119.86	131.64	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.37	0.35	0.20	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-48.79	27.80	34.80	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	12.42	-12.93	18.01	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-151.25	-150.79	172.58	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.36	0.34	0.19	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-48.07	27.33	34.26	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd19	-44.84	-44.93	63.33	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd20	11.55	-11.86	16.45	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-4.21	5.44	-210.65	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	01172E0.1P	-6.49	3.13	-240.54	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11172E0.1P	-4.03	5.62	-209.80	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	9.91	-9.95	14.11	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-138.12	-137.46	156.94	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.50	0.52	0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-54.31	31.09	38.78	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	9.65	-9.62	13.69	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-108.73	-108.09	118.45	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.53	0.55	0.31	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-51.73	29.68	36.95	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	8.43	-8.43	11.88	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-137.99	-137.33	157.24	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.50	0.52	0.29	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-51.94	29.74	37.08	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd19	-39.51	-39.49	55.88	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd20	9.02	-9.05	12.72	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-3.35	4.28	-239.45	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	01172E0.1P	-5.97	1.61	-276.77	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11172E0.1P	-3.21	4.40	-236.55	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	10.80	-11.23	15.48	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-163.82	-163.26	186.93	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.38	0.33	0.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-53.02	30.16	37.82	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.97	-10.30	14.20	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-129.68	-129.13	142.45	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.40	0.35	0.21	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-50.79	28.94	36.24	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	9.28	-9.66	13.20	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-162.41	-161.84	185.71	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.38	0.33	0.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-50.88	28.93	36.29	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd19	-49.44	-49.52	69.80	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd20	9.25	-9.50	13.12	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-3.97	5.68	-219.12	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-6.61	3.33	-248.38	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-3.75	5.84	-218.34	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	5.65	-5.67	7.84	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-148.58	-147.65	169.21	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.48	0.53	0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-60.67	34.69	43.29	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	6.67	-6.67	9.37	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-116.82	-115.98	127.80	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.51	0.56	0.31	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-56.71	32.49	40.48	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	3.97	-3.95	5.31	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-148.56	-147.60	169.64	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.48	0.54	0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-58.00	33.17	41.38	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd19	-43.61	-43.50	61.58	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd20	6.12	-6.15	8.61	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.59	1.81	-119.69	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	01172E0.1P	-3.86	0.30	-133.79	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11172E0.1P	-2.52	1.90	-118.69	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	7.05	-7.18	9.55	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-78.74	-78.56	89.87	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.60	0.55	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-25.97	14.90	18.53	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	5.63	-5.72	7.43	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-61.90	-61.72	67.56	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.63	0.58	0.40	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-24.78	14.24	17.69	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	6.45	-6.56	8.66	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-78.14	-77.97	89.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.60	0.55	0.37	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-24.90	14.30	17.77	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd19	-22.50	-22.53	31.81	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd20	4.57	-4.63	6.34	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-3.10	2.72	-113.92	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	01172E0.1P	-4.38	1.38	-126.40	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11172E0.1P	-3.01	2.81	-113.62	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	4.92	-4.95	6.56	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-74.34	-73.92	84.69	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.63	0.68	0.42	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-29.46	16.95	21.03	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	4.33	-4.34	5.68	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-58.28	-57.89	63.48	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.67	0.71	0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-27.68	15.95	19.76	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	4.24	-4.26	5.55	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-74.24	-73.84	84.80	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.63	0.68	0.43	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-28.20	16.23	20.12	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd19	-21.11	-21.01	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd20	3.49	-3.51	4.84	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-3.12	1.89	-119.25	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	01172E0.1P	-4.36	0.40	-133.44	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11172E0.1P	-3.04	1.98	-118.45	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	7.73	-7.94	10.66	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-77.18	-76.94	87.90	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.54	0.53	0.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-25.96	14.88	18.51	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	6.19	-6.36	8.36	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-60.56	-60.33	65.86	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.57	0.56	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-24.96	14.32	17.80	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	7.12	-7.32	9.77	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-76.73	-76.51	87.59	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.54	0.53	0.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-24.90	14.27	17.75	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd19	-21.72	-21.71	30.66	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd20	5.15	-5.27	7.22	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-2.87	2.67	-111.09	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	01172E0.1P	-4.05	1.34	-123.73	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11172E0.1P	-2.78	2.77	-110.73	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	6.28	-6.25	8.46	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-71.10	-70.81	80.93	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.67	0.68	0.43	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-27.42	15.81	19.59	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	5.31	-5.25	7.02	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-55.76	-55.48	60.61	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.70	0.71	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-26.04	15.03	18.59	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	5.65	-5.61	7.53	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-70.94	-70.66	80.97	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.67	0.68	0.44	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-26.25	15.14	18.74	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd19	-19.86	-19.81	28.07	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd20	4.37	-4.35	6.04	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-2.81	1.81	-120.71	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	01172E0.1P	-4.09	0.29	-135.07	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11172E0.1P	-2.73	1.89	-119.72	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	7.31	-7.48	9.97	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-79.16	-78.94	90.30	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.55	0.52	0.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-26.10	14.97	18.62	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	5.85	-5.98	7.80	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-62.19	-61.99	67.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.58	0.55	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-24.98	14.34	17.82	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	6.69	-6.85	9.06	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-78.59	-78.39	89.85	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.55	0.53	0.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-25.04	14.36	17.86	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd19	-22.56	-22.57	31.87	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd20	4.79	-4.88	6.68	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-2.98	2.76	-112.76	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-4.23	1.43	-125.29	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-2.89	2.85	-112.47	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	5.30	-5.30	7.10	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-73.11	-72.74	83.28	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.66	0.68	0.43	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-28.93	16.67	20.65	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	4.63	-4.60	6.09	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-57.32	-56.98	62.41	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.69	0.72	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-27.24	15.72	19.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	4.63	-4.62	6.10	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-73.01	-72.65	83.39	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.66	0.69	0.43	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-27.68	15.95	19.76	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd19	-20.66	-20.58	29.17	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd20	3.77	-3.76	5.21	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-3.10	2.45	-124.77	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	01172E0.1P	-4.46	0.92	-138.95	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11172E0.1P	-3.02	2.55	-124.07	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	6.97	-7.07	9.56	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-80.83	-80.53	92.07	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.58	0.57	0.36	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-29.15	16.75	20.81	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	5.79	-5.85	7.79	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-63.30	-63.01	68.80	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.61	0.61	0.39	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-27.75	15.96	19.81	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	6.26	-6.34	8.51	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-80.50	-80.21	91.92	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.58	0.58	0.36	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-27.93	16.05	19.93	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd19	-22.61	-22.58	31.95	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd20	4.87	-4.92	6.79	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	0.12	0.13	-14.49	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	-4.33	-0.35	-22.37	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	0.11	0.17	-15.85	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	1.20	-1.20	0.97	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-1.21	-1.20	0.98	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	3.86	3.86	3.38	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-3.92	3.92	3.43	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	1.11	-1.11	0.90	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-1.12	-1.12	0.90	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	4.60	4.61	4.05	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-4.70	4.70	4.14	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	1.56	-1.56	1.30	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-0.68	-0.68	0.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	12.43	12.43	8.29	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-2.25	2.26	1.39	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd13	-0.74	-0.74	0.51	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd14	1.62	-1.61	1.25	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.25	0.28	-19.66	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	-7.04	-0.96	-31.45	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.26	0.34	-21.64	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	1.00	-0.91	0.80	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.93	-0.82	0.72	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	8.64	8.75	7.71	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-5.16	5.25	4.55	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	0.94	-0.86	0.75	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.87	-0.76	0.67	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	10.08	10.20	9.01	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-5.86	5.95	5.18	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	2.44	-2.34	2.09	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.57	-0.46	0.39	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	23.53	23.64	15.80	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-2.28	2.39	1.40	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.62	-0.51	0.40	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd14	2.37	-2.28	1.89	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	0.26	0.05	-14.96	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	-7.09	-0.31	-32.72	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.27	0.10	-16.35	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	2.41	-2.49	2.06	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-1.62	-1.73	1.36	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	4.74	4.64	4.17	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.74	1.66	1.47	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	2.11	-2.19	1.79	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-1.48	-1.59	1.23	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	6.10	6.00	5.40	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-2.22	2.14	1.90	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	5.15	-5.21	4.53	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.86	-0.97	0.67	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	18.41	18.27	12.33	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.35	1.26	0.78	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.92	-1.03	0.67	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd14	4.91	-4.98	4.03	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.25	0.28	-19.74	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	-6.97	-0.93	-31.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.25	0.34	-21.72	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	1.14	-1.03	0.91	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.80	-0.72	0.62	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	8.44	8.53	7.52	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-5.39	5.50	4.77	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	1.08	-0.97	0.85	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.75	-0.67	0.57	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	9.79	9.88	8.74	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-6.16	6.28	5.47	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	2.34	-2.23	1.99	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.48	-0.40	0.33	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	22.97	23.05	15.41	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-2.44	2.58	1.53	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.53	-0.45	0.34	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd14	2.33	-2.21	1.84	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.23	0.05	-14.80	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-6.98	-0.30	-31.66	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.24	0.10	-16.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	2.30	-2.41	1.98	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-1.64	-1.72	1.36	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	4.23	4.15	3.72	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-2.15	2.04	1.82	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	2.03	-2.13	1.73	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-1.50	-1.58	1.24	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	5.49	5.41	4.86	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-2.74	2.63	2.36	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	4.78	-4.86	4.21	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.86	-0.94	0.66	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	17.46	17.35	11.70	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.57	1.45	0.92	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.92	-1.01	0.66	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd14	4.58	-4.67	3.76	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.25	0.29	-19.71	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-7.03	-0.95	-31.27	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.25	0.34	-21.70	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.07	-0.97	0.85	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.86	-0.76	0.66	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	8.57	8.67	7.64	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-5.28	5.38	4.66	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	1.01	-0.91	0.80	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.81	-0.71	0.62	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	9.97	10.08	8.91	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-6.01	6.12	5.33	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	2.39	-2.29	2.05	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.52	-0.43	0.36	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	23.32	23.42	15.66	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-2.36	2.48	1.46	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.57	-0.48	0.37	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd14	2.35	-2.25	1.87	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	0.25	0.05	-14.86	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-7.05	-0.30	-32.24	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.25	0.10	-16.29	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	2.36	-2.46	2.02	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-1.63	-1.73	1.36	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	4.49	4.40	3.95	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.93	1.84	1.63	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	2.07	-2.17	1.76	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-1.49	-1.58	1.23	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	5.81	5.72	5.14	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-2.46	2.37	2.11	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	4.99	-5.06	4.39	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.86	-0.95	0.67	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	17.98	17.85	12.04	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.45	1.34	0.85	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.92	-1.02	0.66	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd14	4.76	-4.84	3.91	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.14	0.27	-17.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-6.73	-0.55	-25.46	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.07	0.34	-20.19	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.83	-0.81	0.64	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-1.04	-1.02	0.83	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	5.02	5.05	4.43	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-8.19	8.21	7.29	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.74	-0.72	0.56	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-1.02	-0.99	0.81	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	5.39	5.42	4.77	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-10.81	10.84	9.66	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.82	-0.80	0.63	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.58	-0.55	0.41	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	16.38	16.43	10.97	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-6.43	6.47	4.22	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.63	-0.61	0.42	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd14	0.89	-0.87	0.64	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.14	0.19	-15.39	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-6.74	-0.39	-24.09	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.07	0.27	-18.24	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	1.04	-1.06	0.83	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-1.31	-1.34	1.08	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	3.81	3.79	3.33	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-6.85	6.84	6.09	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.92	-0.93	0.71	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-1.28	-1.30	1.04	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	4.16	4.15	3.65	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-9.45	9.43	8.43	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	1.04	-1.06	0.83	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.69	-0.71	0.51	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	14.83	14.82	9.92	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-5.01	5.00	3.26	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.74	-0.77	0.52	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd14	1.12	-1.13	0.83	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.14	0.27	-17.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-6.73	-0.54	-25.48	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.07	0.34	-20.19	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.85	-0.82	0.65	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-1.02	-1.00	0.81	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	5.05	5.07	4.45	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-8.16	8.20	7.27	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.75	-0.73	0.57	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-1.00	-0.98	0.79	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	5.41	5.44	4.78	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-10.79	10.82	9.65	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.84	-0.81	0.64	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.57	-0.55	0.40	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	16.40	16.44	10.98	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-6.42	6.47	4.22	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.62	-0.60	0.41	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd14	0.91	-0.88	0.65	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.14	0.19	-15.40	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-6.72	-0.39	-24.07	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.06	0.27	-18.25	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	1.04	-1.06	0.83	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-1.33	-1.34	1.09	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	3.74	3.72	3.27	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-6.93	6.90	6.15	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.91	-0.93	0.71	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-1.29	-1.31	1.05	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	4.08	4.07	3.58	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-9.53	9.51	8.50	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	1.03	-1.06	0.82	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.69	-0.71	0.51	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	14.71	14.70	9.84	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-5.12	5.10	3.33	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.75	-0.77	0.52	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd14	1.11	-1.13	0.82	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.14	0.27	-17.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-6.73	-0.55	-25.47	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.07	0.34	-20.19	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.84	-0.82	0.65	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-1.03	-1.01	0.82	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	5.04	5.07	4.45	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-8.18	8.21	7.29	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.75	-0.72	0.56	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-1.01	-0.98	0.80	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	5.40	5.44	4.78	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-10.80	10.83	9.66	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.83	-0.80	0.64	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.57	-0.55	0.41	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	16.40	16.45	10.98	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-6.42	6.47	4.22	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.63	-0.60	0.42	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.90	-0.87	0.64	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.14	0.19	-15.39	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-6.73	-0.39	-24.08	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.07	0.27	-18.24	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	1.04	-1.06	0.83	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-1.32	-1.34	1.08	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	3.77	3.76	3.30	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-6.89	6.87	6.11	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.91	-0.93	0.71	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-1.28	-1.30	1.05	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.12	4.11	3.62	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-9.48	9.47	8.46	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	1.04	-1.06	0.83	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.69	-0.71	0.51	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	14.77	14.76	9.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-5.06	5.04	3.29	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.75	-0.77	0.52	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd14	1.11	-1.13	0.82	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.33	0.37	-24.64	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-12.88	-1.70	-44.53	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.34	0.44	-27.94	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.84	-0.80	0.65	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.77	-0.72	0.58	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	10.09	10.15	9.02	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-7.42	7.47	6.60	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.79	-0.76	0.61	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.70	-0.65	0.52	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	12.53	12.59	11.22	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-8.52	8.58	7.60	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	4.13	-4.06	3.61	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.41	-0.36	0.26	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	36.00	36.01	24.22	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-1.70	1.75	1.01	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.45	-0.41	0.26	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd14	3.85	-3.79	3.14	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.33	0.16	-18.62	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-12.95	-0.65	-45.82	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.34	0.25	-21.68	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	1.42	-1.46	1.17	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-1.16	-1.20	0.94	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	6.27	6.23	5.55	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-3.63	3.59	3.17	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	1.30	-1.33	1.06	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-1.02	-1.06	0.81	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	8.63	8.60	7.69	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-4.67	4.64	4.11	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	7.06	-7.05	6.25	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.54	-0.58	0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	30.47	30.38	20.48	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.21	1.18	0.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.59	-0.63	0.38	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd14	6.66	-6.66	5.51	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.33	0.37	-24.67	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-12.85	-1.68	-44.47	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.34	0.44	-27.98	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.88	-0.83	0.68	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.73	-0.70	0.55	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	10.13	10.18	9.05	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-7.41	7.47	6.60	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.83	-0.78	0.63	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.67	-0.63	0.49	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	12.52	12.57	11.21	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-8.54	8.61	7.62	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	4.13	-4.05	3.60	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.39	-0.35	0.24	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	35.88	35.88	24.14	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-1.71	1.78	1.03	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.43	-0.40	0.25	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd14	3.86	-3.78	3.14	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.32	0.16	-18.59	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-12.84	-0.66	-45.07	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.33	0.25	-21.66	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	1.39	-1.43	1.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-1.18	-1.21	0.95	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	5.98	5.95	5.30	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-3.89	3.85	3.40	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	1.27	-1.32	1.04	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-1.04	-1.07	0.82	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	8.30	8.27	7.40	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-4.97	4.94	4.39	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	6.80	-6.81	6.02	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.55	-0.58	0.38	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	29.92	29.85	20.12	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.27	1.22	0.72	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.59	-0.63	0.38	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd14	6.41	-6.42	5.31	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.33	0.37	-24.67	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-12.88	-1.69	-44.53	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.34	0.45	-27.98	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.86	-0.81	0.66	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.75	-0.71	0.56	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	10.13	10.19	9.05	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-7.42	7.48	6.60	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.81	-0.77	0.62	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.68	-0.64	0.50	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	12.55	12.61	11.24	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-8.54	8.60	7.61	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	4.13	-4.06	3.61	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.40	-0.36	0.25	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	35.99	36.00	24.21	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-1.71	1.77	1.02	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.44	-0.40	0.26	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd14	3.85	-3.79	3.14	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.33	0.16	-18.59	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-12.91	-0.65	-45.48	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.34	0.25	-21.65	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	1.41	-1.45	1.16	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-1.17	-1.21	0.94	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	6.12	6.09	5.42	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-3.74	3.71	3.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	1.29	-1.33	1.05	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-1.03	-1.07	0.82	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	8.47	8.43	7.55	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.81	4.77	4.24	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	6.95	-6.95	6.16	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.54	-0.58	0.38	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	30.21	30.13	20.31	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.24	1.20	0.70	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.59	-0.63	0.38	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd14	6.55	-6.56	5.42	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.15	0.18	-17.14	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-5.09	-0.49	-26.08	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.15	0.23	-18.78	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	1.05	-1.03	0.84	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-1.02	-1.00	0.81	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	5.13	5.16	4.53	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-4.61	4.64	4.06	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.99	-0.97	0.78	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.95	-0.93	0.75	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	6.16	6.19	5.46	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-5.37	5.40	4.75	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	1.59	-1.56	1.32	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.59	-0.56	0.42	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	15.62	15.65	10.45	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-2.24	2.27	1.38	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.65	-0.62	0.43	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd14	1.64	-1.61	1.27	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.15	0.11	-15.45	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-5.10	-0.34	-26.18	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.15	0.15	-16.97	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	1.37	-1.38	1.12	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-1.29	-1.31	1.05	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	3.91	3.89	3.42	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-3.38	3.36	2.95	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	1.27	-1.29	1.03	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-1.18	-1.21	0.96	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	4.91	4.89	4.33	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-4.11	4.10	3.61	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	2.31	-2.32	1.97	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.70	-0.72	0.52	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	14.08	14.04	9.40	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.77	1.75	1.06	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.76	-0.79	0.53	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd14	2.30	-2.32	1.83	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.15	0.18	-17.15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-5.09	-0.49	-26.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.15	0.23	-18.79	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	1.07	-1.05	0.85	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-1.00	-0.98	0.80	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	5.16	5.18	4.55	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-4.59	4.62	4.04	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	1.01	-0.98	0.80	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.93	-0.91	0.73	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	6.19	6.21	5.48	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-5.35	5.39	4.73	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	1.61	-1.58	1.34	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.58	-0.56	0.41	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	15.63	15.65	10.45	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-2.24	2.28	1.39	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.63	-0.61	0.42	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd14	1.66	-1.63	1.28	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.15	0.11	-15.45	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-5.08	-0.34	-26.04	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.14	0.15	-16.97	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	1.35	-1.38	1.11	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-1.30	-1.32	1.06	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	3.82	3.81	3.35	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-3.46	3.44	3.01	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	1.26	-1.28	1.02	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-1.19	-1.21	0.97	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	4.81	4.80	4.24	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-4.20	4.18	3.69	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	2.25	-2.27	1.92	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.71	-0.73	0.53	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	13.94	13.91	9.31	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.81	1.78	1.09	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.77	-0.79	0.53	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd14	2.25	-2.27	1.79	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.15	0.18	-17.15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-5.09	-0.49	-26.10	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.15	0.23	-18.79	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	1.06	-1.04	0.85	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-1.01	-0.99	0.80	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	5.15	5.17	4.54	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-4.60	4.63	4.05	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	1.00	-0.98	0.79	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.94	-0.92	0.74	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	6.18	6.21	5.48	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.37	5.39	4.74	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	1.60	-1.57	1.33	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.58	-0.56	0.42	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	15.64	15.66	10.46	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-2.24	2.28	1.38	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.64	-0.62	0.43	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd14	1.65	-1.62	1.28	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.15	0.11	-15.45	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-5.09	-0.34	-26.11	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.15	0.15	-16.96	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	1.36	-1.38	1.12	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-1.30	-1.32	1.06	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	3.86	3.85	3.38	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-3.42	3.39	2.98	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	1.26	-1.28	1.03	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-1.21	-1.21	0.96	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	4.86	4.84	4.28	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-4.15	4.13	3.64	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	2.29	-2.30	1.95	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.70	-0.73	0.52	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	14.01	13.98	9.35	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.79	1.76	1.07	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.76	-0.79	0.53	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd14	2.28	-2.30	1.81	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.16	0.15	-17.57	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-5.35	-0.43	-28.19	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	0.16	0.20	-19.28	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	1.17	-1.17	0.94	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-1.11	-1.11	0.89	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	4.69	4.70	4.13	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-4.16	4.16	3.65	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	1.10	-1.10	0.88	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-1.02	-1.02	0.81	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	5.86	5.87	5.19	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-4.89	4.89	4.31	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	2.00	-1.99	1.69	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.62	-0.62	0.45	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	15.72	15.72	10.52	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-1.93	1.93	1.17	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd13	-0.68	-0.67	0.46	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd14	2.02	-2.01	1.59	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.05	-0.97	-53.78	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	3.67	0.98	-54.77	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-0.15	-0.96	-50.81	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	24.84	-24.96	22.37	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-25.01	-25.13	22.52	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	0.55	0.55	0.39	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-0.55	0.55	0.39	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	23.55	-23.64	21.19	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-25.15	-25.29	22.66	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	0.55	0.55	0.39	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-0.57	0.56	0.40	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	10.27	-10.30	9.18	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-17.16	-17.20	15.41	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	0.94	0.94	0.50	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-1.14	1.14	0.63	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd13	-16.60	-16.64	13.96	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd14	9.85	-9.88	8.24	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.03	-1.08	-63.78	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	4.27	0.98	-63.81	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.08	-1.08	-60.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	32.36	-32.34	29.09	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-26.56	-26.72	23.98	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.74	0.75	0.52	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.71	0.87	0.59	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	30.56	-30.51	27.45	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-26.80	-26.97	24.20	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.74	0.75	0.52	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.74	0.89	0.61	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	13.35	-13.22	11.90	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-18.45	-18.50	16.62	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	1.12	1.14	0.59	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-1.49	1.69	0.93	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd13	-17.88	-17.92	15.08	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd14	12.90	-12.76	10.77	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.04	-1.17	-68.03	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	4.72	1.43	-69.91	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.15	-1.16	-64.52	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	33.45	-33.77	30.20	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-30.42	-30.65	27.40	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.32	0.31	0.21	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.78	0.62	0.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	31.67	-31.97	28.59	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-30.78	-31.03	27.74	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.32	0.30	0.21	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.81	0.64	0.56	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	13.88	-14.09	12.51	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-21.36	-21.46	19.19	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.68	0.66	0.35	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.55	1.35	0.86	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd13	-20.76	-20.84	17.46	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd14	13.43	-13.64	11.33	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-0.42	-1.20	-67.93	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	6.52	1.77	-67.26	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.60	-1.20	-63.23	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	22.44	-22.65	20.29	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-42.66	-42.59	38.33	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.61	0.77	0.50	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.81	0.82	0.59	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	19.90	-20.07	17.98	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-43.51	-43.46	39.10	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.60	0.76	0.49	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.86	0.87	0.63	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	6.20	-6.22	5.54	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-29.86	-29.69	26.78	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	1.06	1.25	0.63	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-1.65	1.66	0.95	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd13	-29.14	-28.96	24.49	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd14	5.87	-5.89	4.90	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.28	-1.30	-73.12	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	6.05	2.61	-74.99	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.45	-1.31	-68.57	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	27.64	-27.96	24.94	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-43.50	-43.75	39.20	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.70	0.54	0.46	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.35	0.33	0.24	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	25.19	-25.48	22.72	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-44.44	-44.71	40.05	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.69	0.53	0.46	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.36	0.34	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	10.03	-10.13	8.96	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-30.56	-30.69	27.52	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	1.16	0.96	0.59	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.95	0.93	0.53	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd13	-29.82	-29.96	25.17	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd14	9.64	-9.74	8.05	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.15	-1.09	-63.67	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	5.90	1.55	-64.15	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.31	-1.09	-59.84	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	27.49	-27.57	24.78	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-31.80	-31.87	28.66	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.72	0.81	0.54	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.78	0.86	0.59	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	25.14	-25.19	22.65	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-32.93	-33.00	29.67	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.71	0.80	0.53	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.81	0.90	0.62	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	9.35	-9.29	8.35	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-23.78	-23.73	21.39	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	1.11	1.22	0.61	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-1.60	1.70	0.94	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd13	-23.14	-23.08	19.49	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd14	8.96	-8.90	7.49	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.11	-1.21	-69.73	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	5.92	2.42	-73.04	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.26	-1.22	-66.12	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	31.24	-31.56	28.18	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-35.10	-35.37	31.63	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.47	0.38	0.31	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.50	0.40	0.34	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	29.12	-29.43	26.27	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-36.09	-36.37	32.52	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.46	0.37	0.31	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.51	0.42	0.35	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	12.16	-12.32	10.91	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-26.00	-26.12	23.38	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.81	0.70	0.41	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.09	0.97	0.60	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd13	-25.32	-25.45	21.33	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd14	11.73	-11.90	9.85	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.12	-1.38	-82.16	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	5.34	1.16	-83.40	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.01	-1.40	-78.92	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	47.97	-48.14	43.19	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-32.72	-33.08	29.58	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.53	0.53	0.36	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.41	0.44	0.27	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	46.94	-47.07	42.25	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-33.26	-33.64	30.07	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.53	0.53	0.36	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.42	0.45	0.28	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	21.55	-21.56	19.36	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-22.99	-23.13	20.72	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.89	0.90	0.46	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.89	0.93	0.48	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd13	-22.36	-22.49	18.88	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd14	21.00	-20.99	17.66	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.09	-1.41	-84.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	5.46	1.27	-85.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.04	-1.42	-80.77	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	48.46	-48.72	43.67	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-34.37	-34.75	31.05	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.44	0.43	0.29	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.42	0.38	0.26	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	47.42	-47.64	42.72	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-34.96	-35.36	31.59	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.44	0.43	0.29	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.43	0.39	0.26	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	21.77	-21.86	19.58	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-24.08	-24.24	21.70	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.79	0.78	0.40	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.90	0.85	0.46	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd13	-23.44	-23.59	19.78	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd14	21.21	-21.29	17.87	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.07	-1.38	-82.60	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	5.63	1.21	-83.74	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.06	-1.40	-79.29	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	46.93	-47.14	42.28	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-34.38	-34.71	31.05	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.49	0.53	0.35	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.44	0.44	0.28	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	45.82	-46.00	41.27	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-35.03	-35.38	31.64	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.49	0.52	0.34	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.45	0.45	0.29	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	20.72	-20.76	18.63	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-24.23	-24.35	21.83	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.85	0.89	0.45	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.93	0.93	0.48	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd13	-23.59	-23.69	19.91	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd14	20.17	-20.21	16.99	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.09	-1.41	-84.50	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	5.49	1.40	-86.18	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.04	-1.43	-81.20	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	48.50	-48.75	43.69	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-34.98	-35.39	31.62	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.50	0.46	0.33	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.36	0.36	0.23	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	47.42	-47.64	42.71	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-35.59	-36.03	32.19	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.50	0.46	0.32	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.37	0.36	0.23	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	21.84	-21.90	19.62	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-24.52	-24.71	22.11	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.86	0.81	0.43	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.82	0.81	0.42	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd13	-23.88	-24.06	20.17	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd14	21.27	-21.33	17.91	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.10	-1.38	-82.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	5.49	1.16	-83.18	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.03	-1.40	-78.75	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	47.39	-47.57	42.69	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-33.14	-33.48	29.95	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.53	0.55	0.37	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.44	0.46	0.28	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	46.30	-46.45	41.69	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-33.79	-34.15	30.55	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.53	0.55	0.36	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.44	0.46	0.29	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	21.07	-21.09	18.93	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-23.44	-23.57	21.13	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.89	0.92	0.46	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.93	0.95	0.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd13	-22.81	-22.93	19.26	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd14	20.52	-20.53	17.27	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.09	-1.41	-84.32	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	5.55	1.40	-86.14	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.03	-1.43	-81.08	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	48.62	-48.87	43.80	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-34.60	-35.01	31.27	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.45	0.43	0.30	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.38	0.35	0.23	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	47.58	-47.80	42.85	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-35.20	-35.62	31.82	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.45	0.42	0.29	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.38	0.36	0.24	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	21.89	-21.96	19.68	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-24.35	-24.52	21.94	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.79	0.77	0.40	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.83	0.80	0.42	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd13	-23.70	-23.87	20.01	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd14	21.33	-21.40	17.96	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.15	-1.51	-109.14	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	10.55	3.59	-107.48	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.36	-1.54	-101.64	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	50.74	-51.22	45.82	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-55.09	-55.58	49.73	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.44	0.44	0.27	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.42	0.49	0.30	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	47.20	-47.61	42.61	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-55.23	-55.73	49.86	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.44	0.44	0.27	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.44	0.50	0.31	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	18.42	-18.49	16.56	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-39.55	-39.68	35.64	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.72	0.73	0.34	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-1.00	1.08	0.56	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd13	-38.69	-38.81	32.68	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd14	17.94	-17.99	15.10	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.19	-1.54	-113.43	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	11.02	4.21	-113.74	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.40	-1.57	-106.10	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	51.86	-52.52	46.89	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-58.74	-59.30	53.00	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.31	0.30	0.18	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.45	0.38	0.27	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	48.36	-48.95	43.72	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-58.99	-59.56	53.23	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.30	0.30	0.18	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.47	0.39	0.29	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	19.11	-19.34	17.25	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-42.37	-42.52	38.14	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.58	0.57	0.26	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.01	0.92	0.52	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd13	-41.47	-41.61	34.99	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd14	18.62	-18.83	15.73	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.32	-1.54	-110.85	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	12.38	3.89	-108.79	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.56	-1.57	-102.98	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	45.95	-46.52	41.57	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-62.42	-62.84	56.25	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.38	0.44	0.26	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.48	0.48	0.31	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	42.06	-42.56	38.05	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-62.92	-63.34	56.70	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.38	0.44	0.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.50	0.50	0.33	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	14.45	-14.57	13.01	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-45.32	-45.35	40.77	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.66	0.75	0.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-1.11	1.11	0.60	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd13	-44.38	-44.40	37.42	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd14	14.02	-14.13	11.82	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.22	-1.57	-116.07	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	11.61	5.20	-117.38	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.45	-1.61	-108.33	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	50.79	-51.48	45.93	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-63.41	-63.99	57.20	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.41	0.34	0.24	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.33	0.32	0.20	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	47.02	-47.63	42.51	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-63.93	-64.52	57.67	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.41	0.34	0.23	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.35	0.33	0.22	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	18.56	-18.76	16.72	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-46.14	-46.30	41.55	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.70	0.61	0.31	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.84	0.83	0.44	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd13	-45.19	-45.35	38.15	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd14	18.08	-18.25	15.25	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.22	-1.51	-108.55	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	11.62	3.66	-106.68	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.45	-1.54	-101.01	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	48.23	-48.74	43.59	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-57.15	-57.60	51.56	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.43	0.46	0.27	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.47	0.50	0.31	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	44.43	-44.87	40.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-57.71	-58.16	52.06	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.42	0.46	0.27	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.49	0.52	0.33	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	16.10	-16.19	14.49	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-41.93	-42.01	37.76	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.71	0.76	0.35	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-1.09	1.13	0.60	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd13	-41.04	-41.10	34.63	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd14	15.65	-15.72	13.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.19	-1.55	-114.62	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	11.65	5.05	-116.55	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.40	-1.59	-107.28	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	51.79	-52.46	46.81	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-60.33	-60.91	54.43	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.33	0.29	0.19	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.36	0.32	0.22	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	48.21	-48.81	43.58	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-60.78	-61.36	54.83	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.33	0.29	0.19	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.37	0.33	0.23	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	19.13	-19.35	17.24	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-44.41	-44.57	39.98	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.60	0.55	0.27	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.86	0.81	0.44	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd13	-43.48	-43.63	36.69	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd14	18.64	-18.84	15.73	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.07	-1.06	-61.10	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	4.18	1.13	-61.64	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.18	-1.05	-57.49	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	27.74	-27.85	24.98	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-28.49	-28.64	25.68	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.56	0.56	0.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.54	0.57	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	26.10	-26.19	23.50	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-28.62	-28.77	25.80	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.56	0.56	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.56	0.59	0.41	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	11.18	-11.18	9.99	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-19.42	-19.47	17.46	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.94	0.95	0.49	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-1.14	1.19	0.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd13	-18.84	-18.88	15.86	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd14	10.75	-10.74	8.99	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.09	-1.10	-62.92	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	4.29	1.23	-63.80	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.21	-1.09	-59.31	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	28.23	-28.43	25.45	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-30.13	-30.29	27.14	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.46	0.45	0.31	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.55	0.50	0.37	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	26.57	-26.75	23.95	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-30.30	-30.48	27.31	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.46	0.45	0.31	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.56	0.52	0.38	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	11.39	-11.47	10.22	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-20.51	-20.56	18.43	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.83	0.83	0.43	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.14	1.09	0.62	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd13	-19.91	-19.96	16.76	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd14	10.96	-11.04	9.20	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.12	-1.07	-61.42	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	4.46	1.17	-61.87	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.24	-1.06	-57.74	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	26.64	-26.79	24.01	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-30.08	-30.19	27.09	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.52	0.55	0.37	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.58	0.58	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	24.91	-25.04	22.45	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-30.31	-30.42	27.29	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.52	0.55	0.37	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.60	0.60	0.42	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	10.32	-10.35	9.24	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-20.62	-20.62	18.52	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.90	0.94	0.48	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-1.20	1.20	0.67	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd13	-20.02	-20.02	16.84	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd14	9.90	-9.93	8.30	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.09	-1.10	-63.26	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	4.32	1.35	-64.25	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.21	-1.10	-59.59	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	28.18	-28.37	25.40	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-30.66	-30.85	27.64	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.52	0.48	0.35	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.48	0.47	0.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	26.49	-26.65	23.86	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-30.86	-31.06	27.82	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.52	0.48	0.35	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.49	0.48	0.34	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	11.41	-11.46	10.21	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-20.90	-20.98	18.80	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.91	0.86	0.46	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.05	1.04	0.57	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd13	-20.30	-20.38	17.10	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd14	10.98	-11.03	9.20	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.09	-1.06	-60.90	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	4.32	1.13	-61.37	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.21	-1.05	-57.28	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	27.12	-27.25	24.44	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-28.91	-29.03	26.05	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.56	0.58	0.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.58	0.59	0.41	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	25.42	-25.53	22.90	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-29.13	-29.27	26.25	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.55	0.57	0.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.59	0.61	0.43	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	10.67	-10.69	9.55	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-19.86	-19.88	17.85	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.94	0.97	0.50	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-1.20	1.22	0.67	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd13	-19.27	-19.29	16.22	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd14	10.25	-10.26	8.58	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.09	-1.10	-63.15	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	4.37	1.35	-64.26	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.20	-1.09	-59.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	28.33	-28.52	25.54	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-30.35	-30.52	27.34	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.47	0.45	0.32	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.49	0.46	0.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	26.67	-26.84	24.03	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-30.53	-30.72	27.51	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.47	0.45	0.31	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.50	0.48	0.34	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	11.47	-11.54	10.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-20.76	-20.83	18.66	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.84	0.81	0.43	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.05	1.03	0.57	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd13	-20.16	-20.22	16.97	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd14	11.04	-11.11	9.26	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.11	-1.14	-67.49	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	4.61	1.32	-67.97	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.23	-1.13	-63.41	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	29.56	-29.75	26.65	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-32.56	-32.73	29.34	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.48	0.48	0.33	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.51	0.51	0.35	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	27.67	-27.84	24.94	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-32.69	-32.87	29.46	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.48	0.48	0.33	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.53	0.52	0.36	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	11.68	-11.73	10.47	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-22.01	-22.07	19.79	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.85	0.85	0.44	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-1.09	1.09	0.60	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd13	-21.40	-21.44	18.02	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd14	11.25	-11.29	9.43	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	0.05	0.48	-113.46	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	16.38	-16.39	17.32	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-17.13	-17.15	18.39	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	3.39	3.39	3.16	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-3.23	3.23	2.99	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	-0.00	-10.97	16.60	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.44	4.03	-127.03	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	8.68	-7.82	8.76	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-10.45	-9.75	11.41	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	10.39	10.60	10.14	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-9.51	9.74	9.28	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.01	-10.01	15.59	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.05	-2.54	-199.96	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	41.91	-42.89	44.66	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-45.27	-46.13	49.13	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	1.40	1.21	1.17	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.57	1.35	1.32	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.04	-21.55	32.33	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.11	4.02	-127.50	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	7.42	-6.71	7.43	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-11.91	-11.06	13.01	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	10.39	10.63	10.16	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-9.52	9.71	9.26	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.03	-10.00	15.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.35	-2.55	-200.09	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	42.26	-43.09	44.73	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-45.22	-46.23	49.34	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	1.63	1.41	1.38	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.33	1.15	1.11	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.00	-21.50	32.27	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.28	4.04	-127.32	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	8.03	-7.24	8.07	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-11.17	-10.39	12.20	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	10.42	10.64	10.17	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-9.53	9.74	9.29	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.01	-10.01	15.58	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	0.15	-2.55	-200.35	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	42.18	-43.09	44.80	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-45.36	-46.30	49.36	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	1.51	1.31	1.27	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.44	1.24	1.21	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.02	-21.56	32.36	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.06	1.55	-137.33	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	17.68	-17.50	19.23	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-17.38	-17.23	18.98	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	3.82	3.86	3.58	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-3.66	3.71	3.42	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.01	-14.01	21.37	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.03	-0.05	-161.89	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	28.71	-28.98	31.10	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-28.57	-28.80	31.02	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	1.96	1.92	1.73	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.95	1.90	1.71	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.00	-16.97	25.70	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.04	1.55	-137.43	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	17.57	-17.42	19.15	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-17.50	-17.32	19.08	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	3.79	3.84	3.55	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.69	3.74	3.45	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.00	-14.02	21.39	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.07	-0.05	-161.84	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	28.75	-28.97	31.07	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-28.57	-28.83	31.07	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	2.00	1.95	1.77	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.91	1.86	1.68	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.00	-16.96	25.68	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.01	1.55	-137.36	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	17.61	-17.45	19.17	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-17.43	-17.26	19.02	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	3.81	3.85	3.57	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-3.68	3.73	3.44	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.00	-14.01	21.38	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.02	-0.05	-161.92	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	28.75	-28.99	31.11	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-28.59	-28.84	31.07	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	1.98	1.93	1.75	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.93	1.88	1.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.00	-16.97	25.70	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.38	2.75	-202.49	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	16.22	-15.88	17.69	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-22.91	-22.66	26.89	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	6.25	6.33	6.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-4.25	4.34	4.01	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	-0.04	-22.30	34.15	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.17	0.20	-266.67	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	43.13	-43.66	46.89	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-49.03	-49.53	55.57	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	1.53	1.45	1.30	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.41	1.32	1.17	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.08	-32.04	48.58	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.23	2.76	-202.76	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	15.72	-15.44	17.15	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-23.45	-23.13	27.48	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	6.23	6.33	5.99	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-4.27	4.35	4.03	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.06	-22.34	34.21	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.37	0.20	-266.65	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	43.05	-43.51	46.55	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-49.28	-49.85	56.07	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	1.61	1.52	1.37	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.34	1.26	1.11	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.07	-32.00	48.52	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.31	2.76	-202.60	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	15.94	-15.63	17.38	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-23.16	-22.87	27.16	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	6.25	6.35	6.01	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-4.27	4.35	4.03	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.05	-22.31	34.17	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.27	0.20	-266.86	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	43.15	-43.64	46.79	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-49.23	-49.76	55.90	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	1.57	1.48	1.33	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.37	1.28	1.14	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.08	-32.05	48.60	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.12	1.45	-122.09	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	13.59	-13.39	14.39	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.75	-14.59	16.05	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	4.82	4.87	4.58	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-4.43	4.49	4.20	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.00	-11.76	17.93	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.03	-0.16	-144.26	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	23.97	-24.21	25.67	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-25.23	-25.44	27.45	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	2.24	2.20	2.01	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-2.17	2.12	1.94	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.01	-14.83	22.41	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.02	1.45	-122.17	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	13.48	-13.32	14.32	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-14.85	-14.66	16.13	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	4.78	4.83	4.54	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-4.48	4.52	4.23	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.01	-11.79	17.96	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.13	-0.16	-144.21	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	23.99	-24.20	25.63	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-25.23	-25.48	27.51	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	2.29	2.24	2.05	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-2.13	2.08	1.89	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.00	-14.81	22.38	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.07	1.45	-122.11	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	13.52	-13.34	14.34	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.78	-14.61	16.08	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	4.81	4.86	4.57	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-4.46	4.51	4.22	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.00	-11.77	17.94	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.08	-0.16	-144.29	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	24.00	-24.22	25.67	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-25.25	-25.49	27.50	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.26	2.21	2.03	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-2.15	2.10	1.91	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.01	-14.82	22.40	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.08	0.75	-142.92	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	19.48	-19.50	20.98	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-20.84	-20.88	22.93	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	3.11	3.11	2.87	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-2.88	2.88	2.65	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	-0.01	-14.62	22.21	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	2.35	0.13	-94.46	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	01172E0.1P	3.14	-1.07	-97.86	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	11172E0.1P	2.25	-0.04	-90.14	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	59.88	-59.70	66.90	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-4.21	-4.23	5.13	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	24.08	23.98	21.06	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-1.03	0.59	0.60	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	16.12	-16.08	19.07	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-1.38	-1.39	1.08	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	24.28	24.19	21.23	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-1.10	0.64	0.65	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	58.06	-57.86	64.53	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-3.32	-3.34	3.84	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	25.02	24.91	21.88	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-1.02	0.59	0.59	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd14	-2.74	-2.75	3.09	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd16	32.86	-32.74	28.77	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd19	-2.88	-2.88	3.11	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd20	16.34	-16.31	18.59	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	4.23	-0.18	-154.74	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	01172E0.1P	5.74	-2.25	-161.30	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11172E0.1P	4.30	-0.31	-147.12	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	106.39	-106.20	119.96	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-8.10	-8.62	11.08	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	31.13	30.67	27.14	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.62	0.27	0.33	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	30.81	-30.88	36.54	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-1.48	-1.67	1.20	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	31.89	31.46	27.81	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.66	0.29	0.35	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	102.85	-102.65	115.44	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-7.19	-7.70	9.73	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	32.07	31.61	27.96	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.61	0.26	0.32	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd14	-5.86	-6.16	6.92	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd16	55.87	-55.65	48.85	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd19	-6.03	-6.33	6.84	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd20	31.18	-31.25	35.55	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	2.14	1.37	-127.87	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	01172E0.1P	4.35	0.93	-129.31	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11172E0.1P	1.13	0.22	-124.95	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	83.83	-83.08	93.32	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-2.10	-1.71	2.08	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	41.80	41.69	36.59	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.09	0.72	0.62	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	22.75	-22.56	27.03	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-1.07	-0.90	0.76	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	39.22	39.16	34.34	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.17	0.77	0.67	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	81.19	-80.32	89.77	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-1.80	-1.41	1.67	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	45.51	45.37	39.84	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.09	0.72	0.61	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd14	-2.00	-1.75	2.12	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd16	46.23	-45.88	40.47	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd19	-2.10	-1.85	2.14	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd20	23.05	-22.86	26.31	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.04	-2.64	-167.82	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	01172E0.1P	1.45	-5.36	-171.20	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11172E0.1P	-0.18	-2.97	-161.73	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	120.07	-119.47	136.12	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-2.24	-2.44	2.27	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	39.50	39.06	34.52	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.98	0.40	0.53	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	35.99	-35.90	42.65	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-1.11	-1.19	0.81	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	39.90	39.52	34.90	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-1.05	0.43	0.58	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	116.18	-115.57	131.17	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-2.13	-2.32	2.13	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	41.05	40.61	35.88	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.98	0.39	0.53	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd14	-1.24	-1.36	1.24	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd16	61.07	-60.81	53.40	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd19	-1.29	-1.41	1.23	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd20	36.39	-36.32	41.47	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-4.43	-5.03	-166.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	01172E0.1P	-3.50	-7.51	-167.21	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11172E0.1P	-5.36	-6.07	-163.36	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	103.52	-101.19	115.69	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.59	-0.45	0.42	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	63.90	63.43	55.80	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.96	0.73	0.58	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	30.20	-29.18	35.36	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.41	-0.36	0.25	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	63.86	63.46	55.80	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.03	0.77	0.63	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	100.71	-98.29	111.91	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.56	-0.42	0.39	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	67.60	67.09	59.02	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.96	0.73	0.58	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd14	-0.26	-0.17	0.18	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd16	53.91	-53.15	47.00	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd19	-0.29	-0.19	0.19	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd20	30.56	-29.55	34.41	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	2.79	-0.72	-165.56	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	01172E0.1P	4.59	-3.07	-170.12	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11172E0.1P	2.78	-0.96	-158.44	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	119.51	-119.19	135.32	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-3.87	-4.22	4.70	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	35.21	34.75	30.74	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.79	0.32	0.43	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	35.44	-35.49	42.05	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-1.29	-1.43	1.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	35.37	34.95	30.90	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.84	0.35	0.46	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	115.57	-115.23	130.30	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-3.43	-3.77	4.06	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	36.47	36.00	31.84	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.79	0.32	0.42	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd14	-2.70	-2.90	3.04	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd16	61.43	-61.17	53.70	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd19	-2.81	-3.02	3.04	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd20	35.84	-35.90	40.89	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.81	-2.37	-154.09	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	01172E0.1P	0.40	-3.39	-153.13	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-2.84	-3.54	-151.40	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	98.37	-96.68	109.80	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-1.01	-0.74	0.83	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	56.69	56.35	49.54	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-1.01	0.72	0.58	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd5	27.92	-27.30	32.91	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-0.63	-0.51	0.41	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd7	54.04	53.78	47.25	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-1.08	0.77	0.64	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd9	95.50	-93.70	105.93	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-0.95	-0.68	0.76	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd11	60.64	60.27	52.99	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-1.01	0.72	0.58	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd14	-0.57	-0.40	0.49	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd16	52.35	-51.76	45.72	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd19	-0.60	-0.43	0.50	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd20	28.25	-27.64	32.03	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	1172E0.1P	4.05	0.71	-130.92	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	01172E0.1P	5.17	-1.03	-134.99	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	11172E0.1P	4.10	0.59	-124.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd1	86.18	-85.95	96.38	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd2	-7.13	-7.30	9.74	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd3	29.90	29.65	26.12	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.71	0.39	0.38	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd5	23.49	-23.48	27.86	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd6	-1.11	-1.16	0.85	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd7	30.34	30.11	26.51	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.75	0.41	0.40	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd9	83.23	-82.99	92.57	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd10	-6.10	-6.26	8.21	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd11	30.83	30.57	26.93	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.70	0.39	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd14	-4.78	-4.86	5.55	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd16	47.12	-46.91	41.24	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd19	-4.92	-5.01	5.50	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T	NL+	$Gnd20	23.79	-23.79	27.13	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	1172E0.1P	3.88	1.34	-121.59	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	01172E0.1P	4.94	-0.16	-125.44	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	11172E0.1P	3.88	1.18	-115.16	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd1	79.71	-79.38	88.71	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd2	-4.90	-4.85	6.42	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd3	31.88	31.71	27.88	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.86	0.52	0.47	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd5	21.25	-21.19	25.21	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd6	-0.97	-0.94	0.70	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd7	31.90	31.76	27.91	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.91	0.55	0.51	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd9	77.01	-76.67	85.19	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd10	-3.72	-3.65	4.65	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd11	33.01	32.84	28.87	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.86	0.52	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd14	-3.58	-3.53	4.08	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd16	44.39	-44.16	38.86	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd19	-3.73	-3.68	4.07	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T	NL-	$Gnd20	21.53	-21.47	24.56	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	1172E0.1P	3.69	0.64	-130.81	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	01172E0.1P	4.82	-1.12	-134.58	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	11172E0.1P	3.74	0.52	-124.08	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd1	86.83	-86.63	97.21	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd2	-6.57	-6.67	8.83	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd3	29.96	29.74	26.19	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.79	0.42	0.41	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd5	23.81	-23.83	28.27	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd6	-1.13	-1.15	0.85	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd7	30.30	30.10	26.50	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd8	-0.83	0.44	0.45	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd9	83.83	-83.63	93.35	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd10	-5.59	-5.68	7.38	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd11	30.90	30.67	27.01	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.78	0.41	0.41	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd14	-4.29	-4.33	4.94	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd16	47.33	-47.14	41.43	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd19	-4.44	-4.48	4.90	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T	NR+	$Gnd20	24.11	-24.13	27.52	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	1172E0.1P	4.03	1.35	-123.65	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	01172E0.1P	5.13	-0.19	-127.11	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	11172E0.1P	3.98	1.14	-117.45	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd1	82.21	-81.79	91.62	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd2	-3.78	-3.78	4.84	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd3	32.99	32.77	28.83	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.81	0.51	0.45	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd5	22.24	-22.13	26.36	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd6	-0.88	-0.87	0.64	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd7	32.85	32.67	28.72	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.86	0.54	0.48	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd9	79.52	-79.08	88.11	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd10	-2.67	-2.66	3.19	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd11	34.25	34.03	29.93	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.80	0.50	0.44	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd14	-2.76	-2.75	3.12	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd16	45.35	-45.08	39.68	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd19	-2.90	-2.89	3.15	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	$Gnd20	22.53	-22.42	25.67	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	3.86	0.67	-131.74	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	01172E0.1P	5.00	-1.10	-135.65	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	11172E0.1P	3.92	0.55	-124.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd1	87.27	-87.05	97.69	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-6.85	-6.99	9.28	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd3	30.01	29.77	26.22	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.74	0.40	0.39	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd5	23.93	-23.94	28.40	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-1.12	-1.16	0.85	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd7	30.40	30.18	26.57	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.78	0.42	0.42	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd9	84.26	-84.04	93.81	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-5.87	-6.00	7.82	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd11	30.93	30.69	27.03	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.73	0.39	0.38	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd14	-4.51	-4.57	5.21	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd16	47.56	-47.36	41.63	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd19	-4.66	-4.72	5.17	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	$Gnd20	24.24	-24.25	27.65	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	3.96	1.37	-122.82	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	01172E0.1P	5.04	-0.15	-126.43	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	11172E0.1P	3.93	1.18	-116.51	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd1	81.29	-80.91	90.54	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-4.13	-4.09	5.32	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd3	32.71	32.52	28.59	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.84	0.52	0.46	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd5	21.87	-21.79	25.94	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-0.91	-0.88	0.66	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd7	32.61	32.45	28.52	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.89	0.55	0.50	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd9	78.59	-78.19	87.02	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-2.98	-2.93	3.61	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd11	33.93	33.73	29.66	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.83	0.51	0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd14	-3.03	-3.00	3.43	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd16	45.03	-44.78	39.41	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd19	-3.17	-3.14	3.45	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	$Gnd20	22.16	-22.07	25.26	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	1172E0.1P	6.17	2.71	-220.86	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	01172E0.1P	8.34	0.31	-237.87	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	11172E0.1P	6.27	2.45	-209.26	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd1	149.84	-149.21	167.86	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd2	-9.29	-9.64	13.28	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd3	47.01	46.29	40.93	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.47	0.24	0.21	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd5	43.83	-43.88	52.06	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd6	-0.78	-0.86	0.56	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd7	47.95	47.29	41.78	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.50	0.25	0.23	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd9	144.99	-144.32	161.67	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd10	-7.29	-7.60	10.27	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd11	48.64	47.91	42.35	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.47	0.23	0.21	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd14	-9.59	-9.80	11.38	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd16	79.91	-79.30	69.70	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd19	-9.76	-9.97	11.12	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T	NL+	$Gnd20	44.34	-44.39	50.64	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	1172E0.1P	6.14	3.16	-195.65	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	01172E0.1P	8.41	1.42	-207.97	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	11172E0.1P	5.28	2.03	-187.93	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd1	133.18	-132.27	147.75	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd2	-3.05	-2.92	3.81	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd3	52.56	51.98	45.82	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd4	-0.64	0.41	0.31	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd5	36.31	-36.24	43.16	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd6	-0.66	-0.59	0.43	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd7	51.83	51.33	45.22	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.68	0.43	0.33	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd9	129.12	-128.02	142.39	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd10	-1.50	-1.35	1.50	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd11	56.51	55.90	49.28	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.64	0.41	0.31	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd14	-5.61	-5.54	6.51	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd16	73.98	-73.32	64.56	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd19	-5.76	-5.69	6.42	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T	NL-	$Gnd20	36.76	-36.68	42.00	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	1172E0.1P	5.12	2.40	-223.14	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	01172E0.1P	7.59	-0.03	-237.21	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	11172E0.1P	5.16	2.08	-212.06	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd1	156.15	-155.43	175.27	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd2	-5.36	-5.53	7.26	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd3	49.02	48.31	42.70	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd4	-0.58	0.27	0.26	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd5	46.07	-46.13	54.74	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd6	-0.77	-0.81	0.53	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd7	49.01	48.38	42.73	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd8	-0.61	0.28	0.28	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd9	151.13	-150.37	168.89	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd10	-3.65	-3.79	4.68	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd11	50.84	50.11	44.29	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.58	0.26	0.26	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd14	-6.26	-6.37	7.31	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd16	82.47	-81.85	71.94	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd19	-6.41	-6.52	7.19	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd20	46.59	-46.66	53.24	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	1172E0.1P	4.04	1.38	-210.21	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	01172E0.1P	8.34	1.21	-213.69	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	11172E0.1P	2.13	-0.73	-206.56	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd1	143.15	-141.56	159.23	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd2	-0.93	-0.88	0.82	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd3	60.64	59.85	52.80	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd4	-0.58	0.41	0.29	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd5	40.48	-40.27	48.02	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd6	-0.53	-0.51	0.34	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd7	55.24	54.61	48.14	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.62	0.43	0.32	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd9	139.15	-137.18	153.79	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd10	-0.77	-0.72	0.60	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd11	66.90	66.06	58.26	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.58	0.41	0.29	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd14	-1.92	-1.89	2.13	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd16	77.43	-76.64	67.50	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd19	-2.05	-2.02	2.18	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd20	40.96	-40.75	46.71	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	5.60	2.62	-225.76	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	01172E0.1P	7.99	0.14	-241.38	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	11172E0.1P	5.71	2.35	-214.21	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd1	156.45	-155.74	175.54	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-7.13	-7.40	9.98	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd3	48.63	47.89	42.35	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.52	0.24	0.23	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd5	46.14	-46.20	54.81	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-0.77	-0.84	0.54	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd7	49.09	48.42	42.78	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.54	0.26	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd9	151.37	-150.63	169.09	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-5.32	-5.55	7.24	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd11	50.29	49.54	43.80	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.51	0.24	0.23	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd14	-7.81	-7.97	9.20	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd16	82.74	-82.10	72.15	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd19	-7.97	-8.13	9.02	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd20	46.67	-46.73	53.31	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	5.04	2.29	-204.83	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	01172E0.1P	8.50	1.42	-212.07	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	11172E0.1P	3.19	0.21	-200.79	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd1	140.31	-139.01	155.89	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-1.23	-1.13	1.20	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd3	57.92	57.21	50.45	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-0.61	0.41	0.30	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd5	39.00	-38.86	46.31	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-0.57	-0.53	0.36	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd7	54.46	53.88	47.48	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.65	0.44	0.33	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd9	136.27	-134.59	150.41	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-0.94	-0.83	0.78	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd11	64.07	63.30	55.82	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.61	0.41	0.30	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd14	-3.22	-3.17	3.67	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd16	76.78	-76.03	66.96	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd19	-3.37	-3.32	3.69	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd20	39.47	-39.32	45.06	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	1172E0.1P	3.07	0.18	-114.86	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	01172E0.1P	4.12	-1.29	-118.96	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	11172E0.1P	3.03	0.05	-109.35	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd1	74.65	-74.45	83.69	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd2	-5.29	-5.43	6.86	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd3	26.62	26.42	23.26	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd4	-0.80	0.44	0.44	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd5	20.45	-20.44	24.24	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd6	-1.28	-1.33	1.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd7	26.89	26.71	23.50	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.86	0.47	0.48	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd9	72.34	-72.13	80.71	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd10	-4.27	-4.40	5.35	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd11	27.55	27.35	24.07	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.80	0.44	0.43	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd14	-3.71	-3.78	4.27	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd16	40.38	-40.23	35.35	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd19	-3.85	-3.93	4.26	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd20	20.72	-20.71	23.60	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	1172E0.1P	2.81	0.74	-105.99	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	01172E0.1P	3.83	-0.46	-109.77	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	11172E0.1P	2.51	0.36	-101.62	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd1	68.30	-68.00	76.15	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-3.17	-3.10	3.74	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	28.70	28.59	25.11	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.98	0.59	0.55	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	18.23	-18.16	21.60	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-1.10	-1.06	0.82	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	28.53	28.44	24.96	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.05	0.63	0.60	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	66.23	-65.90	73.44	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.27	-2.19	2.43	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	30.30	30.19	26.51	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.97	0.58	0.55	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd14	-2.58	-2.53	2.88	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd16	37.74	-37.57	33.05	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd19	-2.71	-2.66	2.91	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd20	18.48	-18.41	21.05	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	2.70	0.09	-114.78	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	01172E0.1P	3.75	-1.40	-118.63	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11172E0.1P	2.63	-0.06	-109.40	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	75.21	-75.05	84.42	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-4.80	-4.88	6.06	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	26.69	26.53	23.34	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.89	0.47	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	20.73	-20.74	24.59	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-1.30	-1.32	1.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	26.89	26.75	23.52	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.94	0.51	0.53	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	72.86	-72.69	81.39	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-3.85	-3.92	4.66	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	27.68	27.51	24.20	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.88	0.47	0.48	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd14	-3.28	-3.32	3.72	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd16	40.56	-40.43	35.52	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd19	-3.42	-3.46	3.73	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd20	21.00	-21.02	23.95	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	2.82	0.61	-108.47	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	01172E0.1P	3.94	-0.58	-111.66	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11172E0.1P	2.28	-0.00	-105.08	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	70.69	-70.30	78.93	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-2.27	-2.25	2.51	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	30.04	29.89	26.26	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.91	0.57	0.52	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	19.18	-19.06	22.70	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.99	-0.98	0.73	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	29.61	29.48	25.90	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.98	0.61	0.57	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	68.64	-68.19	76.21	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-1.69	-1.66	1.68	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	32.19	32.03	28.16	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.91	0.57	0.52	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd14	-1.87	-1.85	2.06	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd16	38.66	-38.44	33.83	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd19	-1.99	-1.97	2.10	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd20	19.43	-19.32	22.11	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	2.88	0.13	-115.65	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	01172E0.1P	3.94	-1.37	-119.61	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11172E0.1P	2.83	-0.02	-110.17	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	75.66	-75.47	84.91	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.05	-5.16	6.46	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	26.72	26.54	23.36	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.83	0.45	0.46	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	20.86	-20.86	24.74	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-1.30	-1.33	1.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	26.96	26.80	23.58	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.89	0.48	0.49	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	73.29	-73.10	81.86	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-4.08	-4.18	5.03	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	27.67	27.48	24.19	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.82	0.44	0.45	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd14	-3.47	-3.53	3.96	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd16	40.79	-40.64	35.71	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd19	-3.61	-3.67	3.96	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd20	21.13	-21.14	24.09	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	2.80	0.69	-107.45	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	01172E0.1P	3.89	-0.50	-110.87	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11172E0.1P	2.33	0.14	-103.76	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	69.80	-69.45	77.88	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-2.53	-2.48	2.85	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	29.66	29.53	25.94	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.95	0.58	0.54	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	18.82	-18.73	22.29	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-1.02	-1.00	0.76	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	29.30	29.20	25.64	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.02	0.62	0.59	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	67.73	-67.33	75.16	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-1.85	-1.79	1.87	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	31.67	31.53	27.70	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.95	0.58	0.54	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd14	-2.10	-2.06	2.31	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd16	38.35	-38.15	33.57	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd19	-2.22	-2.18	2.35	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd20	19.07	-18.98	21.71	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	3.27	0.65	-118.25	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	01172E0.1P	4.43	-0.78	-122.39	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11172E0.1P	3.16	0.44	-112.64	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	76.78	-76.50	85.82	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-4.24	-4.28	5.38	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	29.25	29.07	25.57	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.83	0.48	0.45	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	20.58	-20.54	24.40	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-1.08	-1.09	0.81	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	29.26	29.11	25.59	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.88	0.51	0.49	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	74.45	-74.16	82.80	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-3.08	-3.10	3.66	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	30.47	30.29	26.64	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-0.82	0.48	0.45	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd14	-3.37	-3.39	3.85	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd16	42.05	-41.86	36.81	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd19	-3.52	-3.53	3.85	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd20	20.86	-20.82	23.77	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-3.03	0.50	-88.97	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	01172E0.1P	-3.06	0.44	-89.43	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11172E0.1P	-4.10	0.18	-106.80	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	13.13	-13.29	17.79	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-64.83	-64.57	58.42	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	0.71	0.70	0.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-16.83	9.71	12.48	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	13.56	-13.73	18.33	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-64.75	-64.47	58.23	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	0.71	0.71	0.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-14.64	8.45	10.41	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	14.59	-14.73	20.26	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-53.21	-53.01	46.44	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	0.75	0.75	0.51	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-15.18	8.76	10.79	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd20	1.39	0.79	1.51	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd21	-16.86	-20.06	21.96	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.87	-1.33	-150.41	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	01172E0.1P	-1.96	-1.34	-153.17	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11172E0.1P	-3.63	-2.66	-174.65	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	14.49	-14.99	18.75	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-131.00	-130.85	120.41	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.65	0.47	0.39	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-27.20	15.39	21.34	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	15.81	-16.34	20.45	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-131.74	-131.58	120.95	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.65	0.47	0.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-22.80	12.98	16.27	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	12.50	-12.89	16.46	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-105.03	-104.98	93.95	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	0.70	0.52	0.43	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-23.60	13.44	16.85	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd20	1.17	0.46	1.19	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd21	-37.01	-44.17	48.32	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-3.11	2.59	-129.90	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	01172E0.1P	-3.23	2.50	-130.22	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11172E0.1P	-4.93	1.89	-164.94	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	3.38	-3.28	4.31	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-116.54	-115.34	106.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.75	0.92	0.55	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-43.71	25.37	35.60	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	4.41	-4.33	5.83	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-115.84	-114.65	106.11	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.75	0.92	0.55	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-32.91	19.01	23.49	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	4.69	-4.60	6.34	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-94.59	-93.55	84.66	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.81	0.98	0.60	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-34.48	19.91	24.62	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd20	1.25	0.93	1.42	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd21	-33.39	-39.32	43.42	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-4.30	-0.91	-132.42	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	01172E0.1P	-4.37	-0.97	-133.89	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11172E0.1P	-5.96	-1.42	-156.82	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	21.04	-21.81	28.58	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-99.93	-99.80	90.56	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.41	0.34	0.24	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-20.27	11.27	15.02	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	21.87	-22.66	29.62	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-100.18	-100.04	90.65	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.41	0.34	0.24	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-17.93	10.13	12.72	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	23.22	-23.94	32.46	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-81.08	-81.05	71.32	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit 2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.44	0.37	0.27	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WRA,T	NR+	$Gnd12	-18.56	10.49	13.18	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WRA,T	NR+	$Gnd20	0.87	0.36	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WRA,T	NR+	$Gnd21	-27.47	-32.83	35.83	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	1172E0.1P	-3.29	2.76	-109.67	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	01172E0.1P	-3.37	2.65	-109.79	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	11172E0.1P	-4.66	2.55	-136.24	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd1	12.74	-12.53	17.53	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd2	-83.60	-83.03	75.78	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd3	0.85	0.91	0.57	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd4	-26.93	15.90	20.36	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd5	13.44	-13.24	18.50	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd6	-83.02	-82.44	75.05	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd7	0.85	0.92	0.58	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd8	-22.55	13.17	16.12	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd9	15.28	-15.06	21.49	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd10	-69.13	-68.66	61.12	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd11	0.90	0.96	0.62	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd12	-23.58	13.76	16.86	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd20	1.84	1.18	2.01	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WLA,T	NR-	$Gnd21	-23.28	-27.60	30.44	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	-3.08	-1.17	-144.54	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	01172E0.1P	-3.16	-1.20	-146.79	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	11172E0.1P	-4.72	-2.20	-167.46	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd1	18.12	-18.79	24.14	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-118.45	-118.32	108.28	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd3	0.51	0.39	0.30	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-23.35	13.09	17.53	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd5	19.27	-19.96	25.60	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-118.97	-118.83	108.60	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd7	0.51	0.39	0.30	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-20.63	11.70	14.69	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd9	17.30	-17.87	23.62	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-95.61	-95.57	85.03	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd11	0.54	0.42	0.33	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-21.36	12.11	15.21	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd20	1.02	0.40	1.07	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WL_0,T	BI+	$Gnd21	-33.30	-39.77	43.46	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	-3.26	2.79	-121.51	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	01172E0.1P	-3.36	2.68	-121.76	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	11172E0.1P	-4.75	2.23	-150.76	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd1	7.72	-7.57	10.52	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-102.22	-101.34	93.41	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd3	0.79	0.91	0.55	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-35.49	20.75	27.68	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd5	8.64	-8.51	11.85	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-101.53	-100.64	92.57	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd7	0.79	0.91	0.55	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-28.41	16.49	20.29	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd9	8.74	-8.58	12.16	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-83.82	-83.04	74.77	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd11	0.84	0.96	0.60	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-29.75	17.26	21.25	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd20	1.47	1.02	1.62	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1a	EWL	WR_0,T	BI-	$Gnd21	-29.15	-34.42	38.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	1172E0.1P	-5.79	1.12	-134.38	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	01172E0.1P	-5.77	0.97	-134.45	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	11172E0.1P	-7.28	0.91	-157.97	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd1	30.23	-30.71	42.30	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd2	-87.52	-87.48	77.88	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd3	0.55	0.51	0.33	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd4	-17.31	9.90	12.46	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd5	30.27	-30.76	42.22	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd6	-87.64	-87.58	77.85	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd7	0.55	0.51	0.33	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd8	-16.11	9.23	11.45	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd9	33.40	-33.80	47.66	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd10	-72.22	-72.24	62.24	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd11	0.58	0.54	0.36	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd12	-16.63	9.53	11.83	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd20	1.25	0.66	1.33	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WRB,T	NL+	$Gnd21	-22.95	-27.51	30.05	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	1172E0.1P	-6.02	1.92	-127.24	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	01172E0.1P	-6.01	1.76	-126.67	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	11172E0.1P	-7.42	1.81	-152.03	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd1	26.38	-26.70	37.58	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd2	-83.48	-83.20	74.06	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd3	0.60	0.64	0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd4	-20.17	11.65	14.62	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd5	26.45	-26.77	37.57	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd6	-83.05	-82.75	73.50	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd7	0.61	0.65	0.40	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd8	-18.04	10.40	12.83	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd9	29.75	-30.02	43.04	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd10	-69.61	-69.38	59.91	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd11	0.63	0.67	0.42	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd12	-18.73	10.79	13.32	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd20	1.36	0.82	1.49	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1	wit	2	circuit	afspanning	bll.tow	NL2	Lc	1b	Cold	WLB,T	NL-	$Gnd21	-21.97	-26.20	28.71	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-6.14	1.15	-132.89	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	01172E0.1P	-6.13	1.00	-132.77	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11172E0.1P	-7.69	1.02	-156.98	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	30.42	-30.94	42.71	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-85.17	-85.08	75.57	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.52	0.50	0.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-17.40	9.91	12.54	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	30.44	-30.96	42.61	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-85.15	-85.04	75.39	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.52	0.50	0.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-16.03	9.17	11.38	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	34.29	-34.74	49.08	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-70.29	-70.25	60.28	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.54	0.53	0.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-16.57	9.48	11.77	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd20	1.15	0.62	1.23	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd21	-22.04	-26.40	28.83	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-5.89	1.92	-125.24	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	01172E0.1P	-5.88	1.77	-124.73	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11172E0.1P	-7.31	1.90	-150.30	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	27.64	-27.90	39.17	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-80.03	-79.83	70.81	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.63	0.64	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-18.76	10.88	13.59	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	27.66	-27.93	39.09	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-79.70	-79.48	70.35	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.63	0.65	0.41	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-16.88	9.75	12.01	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	31.58	-31.80	45.52	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-66.73	-66.59	57.21	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.66	0.67	0.43	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-17.52	10.11	12.47	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd20	1.61	0.95	1.77	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd21	-20.77	-24.82	27.18	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-5.96	1.12	-133.98	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	01172E0.1P	-5.94	0.97	-133.98	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11172E0.1P	-7.48	0.94	-157.76	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	30.42	-30.92	42.62	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-86.63	-86.57	76.99	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.53	0.50	0.32	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-17.33	9.88	12.48	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	30.45	-30.96	42.53	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-86.69	-86.60	76.90	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.53	0.50	0.32	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-16.06	9.19	11.41	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	33.88	-34.32	48.41	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-71.47	-71.46	61.47	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.56	0.52	0.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-16.59	9.50	11.79	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd20	1.19	0.63	1.26	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd21	-22.59	-27.07	29.57	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-5.96	1.94	-126.16	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-5.95	1.79	-125.61	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-7.37	1.87	-151.11	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	26.91	-27.20	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-81.76	-81.52	72.44	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.62	0.65	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-19.55	11.32	14.17	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	26.97	-27.26	38.23	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-81.37	-81.11	71.92	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.62	0.65	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-17.52	10.11	12.46	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	30.54	-30.78	44.13	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-68.21	-68.02	58.60	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.65	0.68	0.43	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-18.19	10.49	12.94	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd20	1.49	0.89	1.63	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd21	-21.39	-25.53	27.98	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-4.41	1.09	-211.18	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	01172E0.1P	-4.52	1.02	-213.99	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11172E0.1P	-6.94	-0.34	-241.62	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	24.20	-24.95	34.06	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-171.77	-171.44	156.39	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.42	0.34	0.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-34.61	19.67	24.99	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	25.80	-26.59	36.11	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-172.18	-171.84	156.52	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.42	0.34	0.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-31.59	17.97	22.52	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	24.21	-24.80	34.90	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-138.16	-137.90	122.13	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.44	0.37	0.23	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-32.80	18.66	23.39	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd20	0.67	0.29	0.61	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd21	-47.75	-57.01	62.39	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-5.05	2.43	-195.30	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	01172E0.1P	-5.18	2.27	-196.03	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11172E0.1P	-7.35	1.29	-228.83	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	16.14	-16.50	23.37	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-161.25	-160.38	146.45	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.46	0.53	0.27	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-43.99	25.26	32.23	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	17.44	-17.83	25.24	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-160.47	-159.61	145.44	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.46	0.53	0.27	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-37.79	21.61	26.95	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	16.97	-17.24	24.74	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-131.08	-130.30	115.77	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.49	0.56	0.30	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-39.68	22.69	28.30	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd20	0.72	0.50	0.73	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd21	-44.91	-53.33	58.58	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-5.58	1.20	-202.41	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	01172E0.1P	-5.70	1.10	-204.47	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11172E0.1P	-8.15	0.27	-235.42	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	26.78	-27.63	38.04	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-157.08	-156.77	142.35	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.36	0.33	0.18	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-32.71	18.53	23.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	28.16	-29.05	39.83	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-157.12	-156.80	142.13	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.36	0.33	0.18	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-29.58	16.81	21.06	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	29.62	-30.35	43.05	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-126.78	-126.56	111.39	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.38	0.35	0.20	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-30.75	17.47	21.91	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd20	0.52	0.24	0.48	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd21	-43.13	-51.54	56.38	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-5.25	2.36	-185.66	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	01172E0.1P	-5.37	2.20	-186.49	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11172E0.1P	-7.61	1.62	-218.76	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	20.60	-20.91	29.66	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-145.87	-145.28	131.91	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.50	0.52	0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-37.43	21.59	27.20	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	21.77	-22.11	31.28	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-145.27	-144.68	131.07	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.50	0.52	0.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-32.62	18.72	23.28	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	23.74	-23.99	34.60	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-118.62	-118.13	104.06	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.53	0.55	0.31	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-34.21	19.62	24.42	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd20	0.90	0.57	0.90	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd21	-39.61	-47.19	51.80	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-4.97	1.14	-208.18	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	01172E0.1P	-5.09	1.06	-210.70	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11172E0.1P	-7.52	-0.07	-239.82	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	25.74	-26.56	36.38	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-165.65	-165.33	150.51	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.38	0.32	0.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-33.66	19.10	24.29	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	27.26	-28.12	38.34	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-165.89	-165.57	150.49	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.38	0.32	0.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-30.63	17.41	21.83	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	26.95	-27.62	39.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-133.46	-133.22	117.69	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.40	0.35	0.21	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-31.82	18.09	22.68	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd20	0.59	0.26	0.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd21	-45.88	-54.80	59.95	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-5.17	2.44	-190.81	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-5.30	2.27	-191.55	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-7.47	1.48	-224.02	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	18.18	-18.51	26.29	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-154.07	-153.34	139.65	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.48	0.53	0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-41.04	23.61	29.91	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	19.43	-19.79	28.06	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-153.34	-152.61	138.69	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.48	0.53	0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-35.48	20.33	25.31	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	19.96	-20.22	29.13	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-125.37	-124.73	110.42	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.51	0.56	0.31	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-37.26	21.34	26.58	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd20	0.81	0.54	0.81	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd21	-42.48	-50.52	55.48	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-3.10	0.13	-108.25	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	01172E0.1P	-3.15	0.07	-109.26	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11172E0.1P	-4.37	-0.46	-126.67	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	15.10	-15.37	20.44	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-82.03	-81.81	74.37	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.61	0.56	0.38	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-18.58	10.66	13.68	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	15.75	-16.03	21.25	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-82.14	-81.91	74.34	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.61	0.56	0.38	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-16.55	9.51	11.78	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	15.71	-15.94	21.77	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-66.61	-66.46	58.49	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.65	0.60	0.42	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-17.15	9.85	12.21	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd20	1.09	0.57	1.14	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd21	-21.71	-25.89	28.34	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-3.39	1.01	-101.84	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	01172E0.1P	-3.44	0.93	-102.23	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11172E0.1P	-4.60	0.56	-122.07	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	11.83	-11.96	16.30	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-77.82	-77.37	70.38	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.67	0.71	0.45	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-21.99	12.74	16.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	12.42	-12.56	17.09	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-77.51	-77.05	69.95	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.67	0.71	0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-18.79	10.85	13.38	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	12.93	-13.04	18.17	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-63.76	-63.39	55.93	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.71	0.75	0.49	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-19.57	11.30	13.94	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd20	1.19	0.73	1.29	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd21	-20.65	-24.50	26.91	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-3.47	0.18	-106.99	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	01172E0.1P	-3.52	0.12	-107.82	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11172E0.1P	-4.80	-0.33	-125.89	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	15.39	-15.71	20.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-79.77	-79.50	72.13	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.57	0.55	0.36	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-18.65	10.66	13.72	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	16.00	-16.33	21.75	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-79.76	-79.49	71.99	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.57	0.55	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-16.50	9.46	11.73	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	16.71	-16.99	23.35	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-64.72	-64.54	56.58	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.61	0.59	0.40	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-17.10	9.81	12.16	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd20	0.98	0.53	1.03	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd21	-20.84	-24.83	27.17	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-3.23	1.01	-99.82	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	01172E0.1P	-3.28	0.93	-100.27	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11172E0.1P	-4.46	0.62	-119.86	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	12.93	-13.01	17.74	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-74.60	-74.24	67.36	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.70	0.72	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-20.36	11.83	15.12	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	13.48	-13.58	18.47	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-74.37	-74.00	67.01	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.71	0.72	0.47	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-17.59	10.18	12.53	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	14.47	-14.53	20.31	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-61.08	-60.79	53.42	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.74	0.76	0.50	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-18.30	10.59	13.04	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd20	1.38	0.82	1.49	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd21	-19.52	-23.20	25.46	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-3.28	0.14	-107.95	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	01172E0.1P	-3.33	0.07	-108.89	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11172E0.1P	-4.58	-0.42	-126.55	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	15.34	-15.64	20.83	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-81.16	-80.92	73.50	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.58	0.55	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-18.58	10.63	13.67	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	15.97	-16.28	21.63	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-81.23	-80.98	73.42	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.58	0.55	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-16.50	9.47	11.74	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	16.25	-16.51	22.60	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-65.88	-65.71	57.73	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.62	0.59	0.40	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-17.10	9.82	12.17	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd20	1.02	0.54	1.07	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd21	-21.37	-25.47	27.88	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-3.32	1.03	-100.77	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	01172E0.1P	-3.37	0.95	-101.18	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11172E0.1P	-4.54	0.61	-120.95	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	12.31	-12.42	16.95	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-76.20	-75.79	68.86	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.69	0.72	0.46	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-21.27	12.34	15.83	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	12.89	-13.00	17.71	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-75.92	-75.50	68.45	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.69	0.72	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-18.25	10.56	13.00	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	13.62	-13.70	19.13	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-62.44	-62.11	54.71	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.73	0.76	0.50	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-19.00	10.99	13.54	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd20	1.29	0.78	1.39	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd21	-20.10	-23.86	26.21	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-3.49	0.62	-111.68	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	01172E0.1P	-3.55	0.55	-112.44	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11172E0.1P	-4.90	0.05	-131.51	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	14.43	-14.65	19.86	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-84.49	-84.15	76.44	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.60	0.60	0.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-21.00	12.10	15.46	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	15.10	-15.33	20.73	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-84.37	-84.01	76.17	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.60	0.60	0.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-18.43	10.62	13.13	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	15.68	-15.86	22.06	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-68.49	-68.23	59.87	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.63	0.63	0.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-19.16	11.04	13.65	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd20	1.06	0.60	1.11	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd21	-21.93	-26.09	28.61	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.13	-0.28	-18.05	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	-0.15	-0.17	-13.84	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-0.14	-0.23	-15.93	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	4.53	-4.54	6.06	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-4.38	-4.39	5.86	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	0.46	0.46	0.53	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-0.45	0.45	0.53	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	3.73	-3.74	4.97	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-3.65	-3.66	4.87	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	0.48	0.48	0.56	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-0.47	0.47	0.56	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	2.98	-2.98	3.95	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-2.88	-2.89	3.83	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	0.50	0.50	0.59	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-0.50	0.49	0.58	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	-0.27	-0.53	-27.71	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.25	-0.40	-22.12	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.26	-0.46	-24.91	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	6.80	-6.89	9.14	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-9.31	-9.42	12.55	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.42	0.33	0.47	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.37	0.30	0.43	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	6.08	-6.17	8.16	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-8.00	-8.10	10.77	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.44	0.35	0.50	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.39	0.32	0.44	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	5.42	-5.50	7.26	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-6.65	-6.75	8.94	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	0.46	0.37	0.53	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.40	0.33	0.46	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.28	-0.20	-17.44	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.25	-0.05	-12.16	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.27	-0.13	-14.73	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	2.62	-2.56	3.48	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-5.07	-4.99	6.78	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.77	0.86	0.97	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.88	0.94	1.09	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	1.89	-1.83	2.49	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-3.77	-3.69	5.02	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.82	0.91	1.04	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.92	0.99	1.16	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	1.24	-1.17	1.60	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.45	-2.37	3.23	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.90	0.98	1.14	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.00	1.07	1.27	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-0.25	-0.53	-27.78	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.24	-0.40	-22.19	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.25	-0.46	-24.98	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	7.09	-7.20	9.54	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-9.03	-9.13	12.16	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.35	0.28	0.39	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.45	0.37	0.52	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	6.30	-6.41	8.48	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-7.80	-7.89	10.49	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.36	0.29	0.41	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.47	0.38	0.54	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	5.56	-5.66	7.47	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-6.53	-6.62	8.77	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.38	0.31	0.43	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.48	0.40	0.56	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.23	-0.20	-17.44	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.22	-0.05	-12.12	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.23	-0.13	-14.72	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	3.20	-3.12	4.25	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.45	-4.39	5.96	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.79	0.86	0.98	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.85	0.94	1.08	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	2.39	-2.31	3.15	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-3.24	-3.17	4.31	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.84	0.91	1.05	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.90	0.99	1.14	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	1.65	-1.56	2.14	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.00	-1.94	2.64	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	0.91	0.98	1.14	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.97	1.05	1.24	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.26	-0.53	-27.79	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.25	-0.40	-22.19	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.26	-0.47	-24.98	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	6.95	-7.06	9.35	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-9.20	-9.30	12.39	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.38	0.30	0.43	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.41	0.34	0.47	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	6.20	-6.30	8.33	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-7.93	-8.02	10.67	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.40	0.32	0.45	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.43	0.35	0.49	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	5.50	-5.59	7.38	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-6.61	-6.71	8.89	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.42	0.34	0.48	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.44	0.36	0.51	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.26	-0.20	-17.42	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.24	-0.05	-12.11	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.25	-0.13	-14.70	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	2.90	-2.83	3.85	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.76	-4.69	6.38	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.78	0.86	0.98	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.87	0.94	1.09	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	2.13	-2.06	2.81	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-3.50	-3.43	4.67	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.83	0.91	1.04	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.91	0.99	1.15	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	1.43	-1.35	1.85	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.23	-2.15	2.93	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.90	0.98	1.14	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.99	1.06	1.25	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.25	-0.56	-26.24	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.43	-0.37	-18.08	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.34	-0.46	-22.13	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	8.39	-8.44	11.31	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-8.42	-8.47	11.35	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.35	0.33	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.34	0.33	0.38	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	5.91	-5.94	7.93	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-8.04	-8.08	10.83	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.36	0.34	0.40	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.38	0.36	0.43	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	3.55	-3.58	4.73	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-7.57	-7.61	10.19	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.36	0.34	0.41	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.43	0.41	0.49	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.25	-0.46	-22.84	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.43	-0.26	-14.78	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.34	-0.36	-18.76	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	7.02	-7.03	9.45	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.05	-7.05	9.48	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.47	0.48	0.55	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.47	0.49	0.55	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	4.54	-4.54	6.08	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-6.67	-6.66	8.96	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.47	0.49	0.56	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.52	0.54	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	2.20	-2.19	2.90	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-6.20	-6.19	8.32	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.48	0.50	0.57	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.60	0.62	0.73	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.25	-0.56	-26.25	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.43	-0.37	-18.10	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.34	-0.46	-22.14	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	8.38	-8.43	11.29	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-8.44	-8.48	11.37	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.34	0.33	0.38	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.36	0.33	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	5.89	-5.93	7.91	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-8.07	-8.10	10.86	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.35	0.33	0.39	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.39	0.37	0.44	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	3.53	-3.56	4.71	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-7.60	-7.63	10.22	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.35	0.34	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.44	0.42	0.51	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-0.24	-0.46	-22.83	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.43	-0.26	-14.77	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.34	-0.36	-18.76	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	7.09	-7.10	9.54	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-6.97	-6.97	9.38	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.47	0.49	0.55	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.47	0.48	0.55	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	4.60	-4.60	6.16	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-6.60	-6.60	8.87	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.48	0.49	0.56	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.52	0.54	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	2.26	-2.24	2.98	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-6.13	-6.12	8.23	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.49	0.50	0.57	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.60	0.61	0.72	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.25	-0.56	-26.25	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.43	-0.37	-18.10	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.34	-0.46	-22.14	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	8.39	-8.44	11.30	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-8.44	-8.48	11.36	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.35	0.33	0.39	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.35	0.33	0.39	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	5.90	-5.94	7.92	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-8.06	-8.10	10.85	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.35	0.33	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.38	0.37	0.44	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	3.54	-3.57	4.72	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-7.59	-7.62	10.21	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.36	0.34	0.40	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.43	0.41	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-0.24	-0.46	-22.83	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.43	-0.26	-14.77	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.34	-0.36	-18.75	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	7.06	-7.06	9.49	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.01	-7.01	9.42	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.47	0.49	0.55	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.47	0.49	0.55	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	4.57	-4.56	6.12	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-6.63	-6.63	8.91	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.48	0.49	0.56	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.52	0.54	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	2.22	-2.21	2.93	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-6.16	-6.15	8.27	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.48	0.50	0.57	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.60	0.62	0.73	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.31	-0.72	-37.19	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.27	-0.51	-28.08	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.29	-0.61	-32.62	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	10.77	-10.85	14.53	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-11.35	-11.43	15.32	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.32	0.28	0.34	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.30	0.27	0.32	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	9.67	-9.74	13.04	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-9.14	-9.21	12.32	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.34	0.30	0.37	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.31	0.28	0.33	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	8.63	-8.68	11.62	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-6.89	-6.95	9.27	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.37	0.33	0.41	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.32	0.29	0.35	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.31	-0.44	-26.92	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.27	-0.21	-17.90	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.29	-0.33	-22.38	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	6.78	-6.77	9.12	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-7.35	-7.34	9.89	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.51	0.55	0.61	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.53	0.56	0.63	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	5.64	-5.63	7.58	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-5.15	-5.13	6.90	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.56	0.60	0.68	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.56	0.58	0.66	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	4.56	-4.54	6.11	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.93	-2.90	3.89	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.63	0.67	0.77	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.58	0.61	0.70	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.31	-0.72	-37.23	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.27	-0.51	-28.11	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.29	-0.61	-32.66	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	10.80	-10.88	14.58	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-11.34	-11.41	15.30	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.29	0.26	0.31	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.32	0.28	0.35	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	9.67	-9.74	13.04	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-9.16	-9.22	12.34	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.31	0.28	0.34	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.33	0.29	0.36	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	8.60	-8.66	11.58	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-6.94	-7.00	9.33	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.34	0.31	0.38	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.34	0.31	0.38	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.29	-0.44	-26.92	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.25	-0.21	-17.90	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.27	-0.33	-22.37	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	7.09	-7.08	9.54	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-7.02	-7.01	9.44	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.53	0.55	0.62	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.52	0.55	0.62	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	5.93	-5.90	7.95	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-4.85	-4.83	6.50	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.58	0.60	0.69	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.54	0.58	0.65	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	4.81	-4.78	6.44	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.66	-2.64	3.53	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.65	0.68	0.79	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.57	0.60	0.69	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.31	-0.72	-37.24	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.27	-0.51	-28.12	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.29	-0.62	-32.67	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	10.79	-10.87	14.57	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-11.36	-11.44	15.33	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.30	0.27	0.33	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.31	0.28	0.33	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.68	-9.75	13.05	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-9.17	-9.23	12.36	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.32	0.29	0.35	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.32	0.29	0.35	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	8.62	-8.68	11.61	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-6.93	-6.99	9.32	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.35	0.32	0.39	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.33	0.30	0.36	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.30	-0.44	-26.90	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.26	-0.21	-17.88	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.28	-0.33	-22.35	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	6.93	-6.91	9.31	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-7.18	-7.17	9.66	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.52	0.55	0.62	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.53	0.56	0.63	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	5.77	-5.75	7.75	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.00	-4.98	6.70	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.57	0.60	0.69	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.55	0.58	0.66	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	4.68	-4.65	6.26	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.79	-2.76	3.70	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.64	0.67	0.78	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.58	0.61	0.69	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.15	-0.37	-22.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.16	-0.25	-17.58	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.16	-0.31	-19.97	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	5.70	-5.73	7.65	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-5.72	-5.76	7.68	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.39	0.37	0.44	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.38	0.36	0.43	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	4.92	-4.95	6.60	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-4.74	-4.78	6.35	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.41	0.39	0.47	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.39	0.38	0.45	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	4.20	-4.22	5.60	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-3.73	-3.76	4.98	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.43	0.41	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.41	0.39	0.47	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.16	-0.26	-19.09	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.16	-0.14	-14.34	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.16	-0.20	-16.70	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	4.35	-4.34	5.82	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-4.37	-4.35	5.84	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.52	0.54	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.53	0.54	0.63	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	3.57	-3.56	4.75	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-3.40	-3.38	4.52	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.55	0.57	0.66	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.55	0.56	0.66	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	2.83	-2.81	3.75	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.40	-2.39	3.17	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.59	0.60	0.71	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.57	0.59	0.69	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.16	-0.37	-22.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.16	-0.25	-17.58	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.16	-0.31	-19.98	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	5.68	-5.72	7.63	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-5.75	-5.78	7.71	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.38	0.36	0.43	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.39	0.37	0.44	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	4.90	-4.93	6.57	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-4.77	-4.80	6.39	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.40	0.38	0.45	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.41	0.39	0.46	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	4.17	-4.19	5.57	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-3.77	-3.79	5.03	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.42	0.40	0.48	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.42	0.40	0.48	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.15	-0.26	-19.09	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.15	-0.14	-14.34	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.15	-0.20	-16.69	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	4.44	-4.43	5.93	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-4.27	-4.26	5.71	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.53	0.54	0.63	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.52	0.54	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	3.65	-3.63	4.86	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-3.31	-3.30	4.40	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.56	0.57	0.67	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.54	0.56	0.65	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	2.90	-2.89	3.85	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.32	-2.31	3.06	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.59	0.61	0.72	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.56	0.58	0.68	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.16	-0.37	-22.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.16	-0.25	-17.59	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.16	-0.31	-19.99	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	5.69	-5.73	7.64	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-5.74	-5.77	7.70	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.39	0.37	0.44	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.39	0.37	0.44	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	4.92	-4.95	6.58	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-4.76	-4.79	6.38	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.40	0.38	0.46	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.40	0.38	0.46	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	4.18	-4.21	5.59	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-3.75	-3.78	5.01	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.42	0.41	0.49	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.41	0.40	0.48	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.15	-0.26	-19.09	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.15	-0.14	-14.33	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.15	-0.20	-16.69	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	4.39	-4.38	5.87	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.32	-4.31	5.77	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.53	0.54	0.63	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.52	0.54	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	3.60	-3.59	4.80	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-3.35	-3.34	4.46	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.55	0.57	0.66	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.55	0.56	0.65	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	2.86	-2.85	3.80	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.36	-2.34	3.11	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.59	0.61	0.71	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.57	0.59	0.68	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.16	-0.34	-22.52	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-0.15	-0.21	-17.41	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.15	-0.27	-19.95	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	5.45	-5.46	7.31	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-5.21	-5.22	6.98	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.44	0.44	0.51	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.44	0.43	0.50	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	4.68	-4.69	6.27	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-4.10	-4.11	5.48	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.46	0.46	0.54	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.45	0.45	0.52	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	3.97	-3.97	5.29	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-2.96	-2.97	3.93	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.50	0.49	0.59	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-0.47	0.47	0.55	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	0.25	1.38	-70.50	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	0.04	1.42	-76.74	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	0.15	1.40	-73.68	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	0.28	-0.28	0.29	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-0.27	-0.26	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	25.05	25.29	33.94	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-22.34	22.48	30.23	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	0.27	-0.27	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-0.27	-0.26	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	24.96	25.18	33.80	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-23.49	23.66	31.79	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	0.27	-0.26	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-0.27	-0.26	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	24.80	25.00	33.58	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-24.65	24.85	33.37	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.15	1.55	-83.70	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.11	1.58	-91.63	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.01	1.57	-87.74	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	0.39	-0.51	0.52	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.45	-0.47	0.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	26.58	26.90	36.11	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-29.46	29.50	39.76	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	0.38	-0.50	0.50	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.45	-0.47	0.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	26.39	26.70	35.86	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-31.07	31.16	41.96	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.37	-0.49	0.49	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.45	-0.47	0.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	26.18	26.47	35.55	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-32.66	32.78	44.12	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	0.26	1.68	-91.27	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	0.01	1.70	-98.54	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.13	1.69	-94.98	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	0.46	-0.33	0.46	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.07	-0.06	0.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	31.08	31.51	42.12	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-30.71	31.05	41.61	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.45	-0.32	0.45	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.08	-0.06	0.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	30.72	31.13	41.62	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-32.29	32.67	43.76	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.44	-0.31	0.44	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.08	-0.06	0.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	30.32	30.72	41.08	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-33.86	34.26	45.89	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.91	1.68	-87.74	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	0.51	1.71	-97.34	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.71	1.70	-92.81	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	0.53	-0.54	0.58	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.32	-0.44	0.42	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	42.95	43.05	57.92	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-18.11	18.36	24.65	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	0.51	-0.51	0.55	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.33	-0.45	0.43	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	42.26	42.35	56.99	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-20.38	20.68	27.75	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	0.49	-0.50	0.52	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.33	-0.45	0.43	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	41.32	41.40	55.71	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-22.63	22.97	30.81	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.68	1.87	-97.17	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	0.29	1.86	-106.25	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.48	1.87	-102.02	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.09	-0.07	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.40	-0.27	0.38	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	44.33	44.68	59.91	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-24.02	24.45	32.62	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.08	-0.07	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.40	-0.27	0.39	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	43.51	43.85	58.79	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-26.24	26.71	35.63	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.08	-0.07	0.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.40	-0.28	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	42.45	42.79	57.37	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-28.35	28.87	38.51	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.52	1.56	-83.34	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.15	1.58	-91.20	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.33	1.57	-87.46	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.48	-0.55	0.56	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.41	-0.48	0.47	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	33.43	33.66	45.26	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-23.25	23.39	31.50	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.46	-0.53	0.54	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.41	-0.49	0.47	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	32.35	32.57	43.80	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-25.46	25.63	34.50	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.44	-0.52	0.51	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.42	-0.49	0.48	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	31.24	31.44	42.30	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-27.56	27.77	37.35	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	0.43	1.76	-94.51	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.10	1.75	-101.57	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.26	1.75	-98.22	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.26	-0.19	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.23	-0.16	0.23	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	37.15	37.57	50.28	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-27.87	28.28	37.80	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.26	-0.18	0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.24	-0.16	0.24	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	36.07	36.48	48.82	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-29.85	30.30	40.49	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.25	-0.17	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.24	-0.16	0.24	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	34.97	35.37	47.34	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-31.71	32.19	43.01	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.11	1.96	-110.39	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.15	1.93	-116.51	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.02	1.94	-113.52	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.22	-0.24	0.23	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.28	-0.28	0.28	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	33.97	34.58	46.20	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-43.25	43.50	58.40	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.21	-0.24	0.22	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.28	-0.28	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	33.56	34.14	45.63	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-44.06	44.36	59.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.21	-0.24	0.22	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.28	-0.28	0.28	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	33.08	33.63	44.97	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-44.94	45.29	60.73	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.15	2.00	-113.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.12	1.96	-119.35	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.02	1.98	-116.42	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.23	-0.20	0.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.19	-0.19	0.19	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	35.73	36.38	48.57	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-43.75	44.09	59.13	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.23	-0.19	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.19	-0.19	0.19	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	35.27	35.88	47.92	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-44.58	44.97	60.27	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.22	-0.19	0.20	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.19	-0.19	0.19	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	34.72	35.31	47.17	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-45.47	45.90	61.49	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.20	1.96	-110.85	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.09	1.93	-117.03	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.05	1.95	-114.02	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.25	-0.25	0.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.24	-0.27	0.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	35.72	36.32	48.54	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-42.00	42.30	56.77	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.25	-0.25	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.24	-0.27	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	35.22	35.79	47.84	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-42.89	43.23	57.99	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.25	-0.25	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.24	-0.27	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	34.63	35.16	47.03	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-43.84	44.23	59.29	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.15	2.00	-113.98	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.12	1.96	-120.10	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.01	1.98	-117.13	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.17	-0.17	0.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.25	-0.22	0.23	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	36.34	37.01	49.40	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-43.76	44.10	59.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.17	-0.17	0.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.25	-0.22	0.23	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	35.85	36.49	48.72	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-44.62	45.01	60.31	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.17	-0.16	0.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.25	-0.22	0.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	35.27	35.88	47.93	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-45.52	45.96	61.56	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.15	1.96	-110.08	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.13	1.92	-116.17	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.01	1.94	-113.20	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.24	-0.26	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.27	-0.28	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	34.56	35.16	46.98	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-42.50	42.76	57.41	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.24	-0.25	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.27	-0.28	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	34.05	34.61	46.27	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-43.37	43.69	58.62	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.24	-0.25	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.27	-0.28	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	33.47	34.01	45.48	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-44.31	44.66	59.90	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.15	2.00	-113.92	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.12	1.96	-119.89	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.01	1.98	-116.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.21	-0.19	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	36.04	36.70	48.99	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-43.92	44.26	59.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.19	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.21	-0.19	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	35.55	36.18	48.31	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-44.75	45.14	60.49	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.19	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.21	-0.19	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	34.99	35.59	47.53	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-45.63	46.07	61.70	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.54	2.15	-145.39	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	0.10	2.10	-161.55	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.32	2.13	-153.65	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.23	-0.27	0.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.25	-0.25	0.23	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	54.96	55.84	74.51	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-46.03	46.71	62.41	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.22	-0.27	0.24	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.25	-0.25	0.23	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	54.92	55.79	74.45	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-49.18	49.96	66.69	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.21	-0.26	0.23	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.25	-0.25	0.23	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	54.74	55.61	74.20	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-52.28	53.16	70.90	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.61	2.19	-152.78	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	0.17	2.12	-168.36	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.38	2.16	-160.74	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.25	-0.19	0.22	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.12	-0.12	0.11	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	59.15	60.13	80.11	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-47.28	48.14	64.19	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.24	-0.19	0.21	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.12	-0.12	0.11	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	58.95	59.93	79.84	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-50.39	51.35	68.42	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.24	-0.18	0.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.12	-0.12	0.11	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	58.61	59.60	79.39	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-53.47	54.52	72.60	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.85	2.18	-147.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	0.33	2.12	-163.69	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.58	2.16	-155.60	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.29	-0.29	0.28	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.19	-0.24	0.21	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	62.58	63.39	84.60	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-40.45	41.20	55.00	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.28	-0.28	0.27	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.19	-0.24	0.21	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	62.22	63.03	84.13	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-43.90	44.76	59.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.27	-0.27	0.26	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.19	-0.24	0.21	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	61.64	62.45	83.35	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-47.32	48.28	64.34	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.67	2.24	-156.16	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	0.17	2.15	-172.43	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.41	2.20	-164.58	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.14	-0.13	0.13	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.22	-0.16	0.18	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	63.92	64.89	86.48	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-45.95	46.89	62.45	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.14	-0.13	0.12	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.22	-0.16	0.18	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	63.50	64.47	85.92	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-49.33	50.37	67.03	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.13	-0.12	0.12	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.22	-0.17	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	62.87	63.84	85.08	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-52.61	53.76	71.49	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.69	2.15	-144.30	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.20	2.10	-160.44	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.44	2.13	-152.58	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.27	-0.30	0.28	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.23	-0.26	0.23	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	57.75	58.58	78.19	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-42.83	43.52	58.14	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.26	-0.29	0.27	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.23	-0.26	0.23	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	57.30	58.13	77.59	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-46.25	47.03	62.79	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.25	-0.28	0.25	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.23	-0.26	0.23	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	56.72	57.55	76.81	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-49.60	50.48	67.33	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.61	2.21	-154.99	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.15	2.14	-170.37	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.38	2.18	-162.89	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.18	-0.14	0.16	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.16	-0.12	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	61.26	62.25	82.93	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-47.11	48.02	63.98	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.17	-0.14	0.15	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.16	-0.12	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	60.80	61.79	82.32	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-50.32	51.33	68.34	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.17	-0.13	0.14	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.16	-0.12	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	60.23	61.22	81.55	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-53.46	54.56	72.59	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.29	1.51	-80.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	0.05	1.54	-87.70	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.17	1.53	-83.93	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.28	-0.30	0.31	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.30	-0.30	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	28.47	28.75	38.59	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-25.01	25.17	33.84	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.27	-0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.30	-0.30	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	28.40	28.67	38.49	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-26.46	26.66	35.81	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.26	-0.29	0.29	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.30	-0.30	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	28.27	28.52	38.30	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-27.91	28.14	37.79	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.33	1.56	-82.91	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	0.08	1.59	-90.51	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.21	1.58	-86.79	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.28	-0.25	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.20	-0.20	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	30.22	30.53	40.93	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-25.51	25.75	34.56	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.28	-0.24	0.27	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.20	-0.20	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	30.09	30.39	40.75	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-26.98	27.25	36.55	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.27	-0.24	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.20	-0.20	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	29.89	30.18	40.47	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-28.44	28.75	38.54	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.38	1.52	-80.31	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	0.12	1.55	-88.09	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.25	1.54	-84.29	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.32	-0.32	0.34	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.25	-0.28	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	30.13	30.39	40.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-23.74	23.93	32.16	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.31	-0.31	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.25	-0.28	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	29.98	30.22	40.58	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-25.26	25.49	34.23	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.30	-0.30	0.31	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.26	-0.28	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	29.73	29.96	40.24	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-26.79	27.05	36.31	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.33	1.58	-83.38	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	0.07	1.60	-91.10	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.20	1.59	-87.34	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.22	-0.21	0.22	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.26	-0.23	0.25	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	30.75	31.07	41.67	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-25.47	25.70	34.48	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.21	-0.21	0.22	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.26	-0.23	0.25	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	30.60	30.91	41.46	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-26.96	27.24	36.53	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.21	-0.20	0.21	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.26	-0.23	0.25	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	30.37	30.67	41.14	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-28.45	28.76	38.55	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.34	1.50	-79.62	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.08	1.54	-87.32	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.21	1.52	-83.56	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.31	-0.32	0.33	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.29	-0.30	0.30	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	29.02	29.29	39.32	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-24.24	24.41	32.82	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.30	-0.32	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.29	-0.30	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	28.86	29.12	39.10	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-25.75	25.96	34.88	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.29	-0.31	0.31	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.29	-0.30	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	28.64	28.88	38.78	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-27.26	27.50	36.93	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.32	1.57	-83.40	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.07	1.60	-90.97	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.20	1.59	-87.27	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.24	-0.22	0.24	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.22	-0.20	0.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	30.51	30.83	41.33	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-25.64	25.88	34.72	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.23	-0.21	0.23	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.22	-0.20	0.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	30.36	30.66	41.11	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-27.11	27.38	36.72	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.23	-0.21	0.22	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.22	-0.20	0.22	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	30.13	30.43	40.81	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-28.57	28.88	38.71	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.37	1.62	-88.61	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	0.10	1.66	-97.30	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	0.23	1.64	-93.05	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.26	-0.26	0.27	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.24	-0.24	0.24	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	32.54	32.87	44.08	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-26.69	26.94	36.16	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.25	-0.25	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-0.24	-0.24	0.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	32.46	32.78	43.97	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-28.36	28.64	38.42	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.25	-0.24	0.25	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.24	-0.24	0.24	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	32.31	32.62	43.75	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-30.02	30.34	40.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	0.04	0.37	-102.21	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	15.11	-15.12	15.75	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-15.67	-15.68	16.55	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	3.45	3.45	3.22	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-3.32	3.32	3.08	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	-0.00	-8.51	12.82	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.36	3.84	-112.81	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	8.05	-7.19	8.03	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-8.14	-7.43	8.46	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	10.83	11.04	10.58	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-10.35	10.58	10.12	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.02	-6.70	10.50	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.11	-2.81	-178.28	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	40.04	-41.01	42.28	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-42.09	-42.93	44.85	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	1.38	1.19	1.16	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.58	1.36	1.33	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.03	-15.97	23.80	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-0.07	3.85	-113.04	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	7.12	-6.41	7.12	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-9.10	-8.24	9.40	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	10.70	10.94	10.47	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-10.44	10.63	10.18	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.02	-6.77	10.61	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.26	-2.82	-178.05	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	40.72	-41.53	42.88	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-41.46	-42.45	44.25	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	1.60	1.38	1.36	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.35	1.17	1.13	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.02	-15.90	23.70	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.15	3.85	-112.97	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	7.57	-6.78	7.56	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-8.60	-7.82	8.91	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	10.79	11.02	10.55	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-10.42	10.63	10.17	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.00	-6.73	10.54	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	0.07	-2.82	-178.46	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	40.48	-41.37	42.69	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-41.89	-42.80	44.67	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	1.48	1.28	1.25	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.46	1.26	1.23	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.00	-15.96	23.79	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.10	1.40	-121.67	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	15.28	-15.09	16.20	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-15.79	-15.63	17.03	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	4.01	4.05	3.77	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-3.75	3.81	3.52	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.00	-10.79	16.43	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.00	-0.23	-144.56	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	26.12	-26.37	27.79	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-26.78	-26.99	28.78	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	2.00	1.95	1.76	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.97	1.91	1.73	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.01	-13.16	19.84	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.00	1.40	-121.76	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	15.18	-15.02	16.14	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-15.90	-15.71	17.11	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	3.97	4.02	3.73	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-3.79	3.83	3.55	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.01	-10.81	16.46	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.10	-0.23	-144.47	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	26.21	-26.42	27.85	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-26.68	-26.93	28.71	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	2.04	1.98	1.80	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.93	1.88	1.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.00	-13.14	19.82	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.05	1.40	-121.69	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	15.22	-15.04	16.16	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-15.83	-15.66	17.05	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	3.99	4.04	3.75	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-3.78	3.82	3.54	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.00	-10.80	16.44	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.05	-0.23	-144.57	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	26.19	-26.42	27.85	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-26.75	-26.99	28.77	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.01	1.96	1.78	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.95	1.90	1.71	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.00	-13.15	19.84	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.16	2.53	-168.03	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	15.50	-15.15	17.00	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-16.57	-16.29	18.62	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	5.55	5.63	5.30	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-4.97	5.06	4.73	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.00	-15.91	24.38	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.00	-0.24	-222.09	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	40.82	-41.31	44.06	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-42.44	-42.88	46.34	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	1.43	1.35	1.20	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.45	1.36	1.21	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.02	-20.88	31.57	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.01	2.53	-168.27	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	15.23	-14.94	16.77	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.89	-16.55	18.92	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	5.46	5.56	5.23	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-5.05	5.13	4.80	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.01	-15.96	24.44	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.16	-0.24	-221.87	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	41.05	-41.47	44.22	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-42.22	-42.73	46.16	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	1.50	1.40	1.26	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.38	1.30	1.15	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.00	-20.83	31.50	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.07	2.54	-168.12	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	15.33	-15.01	16.85	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-16.70	-16.39	18.74	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	5.52	5.61	5.28	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-5.02	5.10	4.78	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.01	-15.93	24.41	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.08	-0.24	-222.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	41.00	-41.46	44.21	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-42.40	-42.87	46.33	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	1.46	1.37	1.23	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.41	1.33	1.18	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.01	-20.87	31.56	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.10	1.32	-109.45	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	12.33	-12.13	12.86	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-12.96	-12.80	13.79	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	4.95	4.99	4.70	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-4.65	4.70	4.41	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.00	-9.09	13.83	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.00	-0.30	-129.86	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	22.44	-22.68	23.78	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-23.23	-23.44	24.88	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	2.25	2.20	2.01	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-2.21	2.16	1.97	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.01	-11.59	17.44	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.00	1.33	-109.53	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	12.24	-12.08	12.80	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-13.05	-12.86	13.86	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	4.89	4.94	4.65	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-4.70	4.74	4.46	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.01	-9.11	13.86	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.10	-0.30	-129.78	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	22.53	-22.73	23.83	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-23.14	-23.38	24.82	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	2.29	2.24	2.05	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-2.17	2.12	1.94	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.00	-11.57	17.41	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.05	1.33	-109.47	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	12.27	-12.09	12.81	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-12.99	-12.82	13.81	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	4.92	4.97	4.68	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-4.68	4.73	4.44	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.00	-9.10	13.84	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.05	-0.31	-129.87	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	22.51	-22.72	23.82	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-23.21	-23.43	24.87	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.26	2.22	2.03	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-2.19	2.14	1.95	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.00	-11.58	17.43	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.05	0.61	-128.34	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	17.99	-18.01	19.15	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-18.73	-18.76	20.24	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	3.14	3.14	2.90	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-2.98	2.98	2.74	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	-0.00	-11.53	17.46	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	3.41	0.04	-82.35	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	01172E0.1P	3.48	0.17	-79.75	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11172E0.1P	2.21	0.72	-97.79	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	23.10	-23.04	27.38	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-5.33	-5.37	5.22	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	18.19	18.13	15.88	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-1.57	0.91	1.26	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	62.12	-61.91	55.41	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-6.39	-6.44	6.47	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	17.42	17.35	15.19	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-0.86	0.49	0.47	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	30.94	-30.84	36.71	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-3.87	-3.90	3.52	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	23.43	23.34	23.58	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-0.89	0.51	0.49	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd17	37.48	-37.28	32.88	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd18	36.78	-36.58	32.17	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	5.63	-0.87	-133.40	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	01172E0.1P	5.61	-0.74	-129.12	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11172E0.1P	2.99	0.05	-146.71	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	41.69	-41.80	49.48	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-12.25	-12.82	13.47	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	22.00	21.67	19.16	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.23	0.43	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	107.80	-107.71	97.09	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-13.41	-14.00	14.84	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	21.11	20.77	18.37	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.64	0.26	0.34	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	56.84	-56.81	67.35	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-5.78	-6.28	5.73	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	26.83	26.20	25.81	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.66	0.27	0.35	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd17	63.10	-62.79	55.29	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd18	61.61	-61.30	53.82	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	4.47	1.78	-111.57	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	01172E0.1P	4.94	2.39	-106.74	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11172E0.1P	2.19	3.18	-146.59	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	32.24	-31.96	38.25	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-3.08	-2.70	2.63	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	32.09	32.05	28.06	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-2.06	1.47	1.79	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	88.14	-87.48	78.49	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-4.30	-3.93	4.06	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	29.84	29.80	26.08	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.00	0.69	0.56	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	47.48	-47.08	56.29	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-2.64	-2.26	2.14	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	44.88	44.93	47.34	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.02	0.70	0.57	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd17	53.67	-53.15	47.04	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd18	52.70	-52.18	46.05	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	4.35	-1.09	-144.19	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	01172E0.1P	4.32	-0.99	-138.59	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11172E0.1P	1.43	0.13	-168.59	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	49.53	-49.65	58.80	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-7.52	-7.86	7.80	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	24.99	24.68	21.80	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.64	0.56	1.29	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	123.54	-123.45	112.11	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-8.39	-8.74	8.82	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	24.04	23.72	20.96	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.85	0.33	0.44	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	66.64	-66.57	78.94	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-4.09	-4.38	3.72	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	33.53	32.94	34.21	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.87	0.34	0.46	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd17	70.60	-70.26	61.86	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd18	68.89	-68.54	60.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	1.19	-1.59	-137.69	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	01172E0.1P	2.30	-0.36	-128.97	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11172E0.1P	1.85	3.31	-177.99	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	41.42	-40.60	48.81	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-1.22	-1.01	0.77	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	45.62	45.35	39.84	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.79	1.42	1.61	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	106.59	-105.19	95.64	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-1.33	-1.12	0.89	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	41.83	41.56	36.52	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.91	0.68	0.53	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	58.57	-57.90	69.23	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-1.47	-1.27	1.07	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	57.43	57.05	62.12	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.93	0.70	0.54	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd17	62.69	-61.88	54.82	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd18	61.54	-60.79	53.67	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	5.06	-0.97	-140.74	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	01172E0.1P	5.02	-0.86	-135.73	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11172E0.1P	2.20	0.09	-159.16	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	46.43	-46.55	55.12	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-10.04	-10.50	10.82	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	23.67	23.35	20.64	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.44	0.49	1.15	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	117.63	-117.54	106.40	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-11.05	-11.53	12.01	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	22.75	22.42	19.82	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.74	0.29	0.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	62.86	-62.81	74.47	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-4.75	-5.15	4.51	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	30.22	29.61	29.93	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.77	0.30	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd17	67.93	-67.60	59.52	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd18	66.29	-65.95	57.90	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	3.05	0.28	-125.47	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	01172E0.1P	4.11	1.46	-117.67	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11172E0.1P	2.04	3.31	-164.43	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	37.36	-36.84	44.19	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-1.78	-1.48	1.29	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	39.10	38.94	34.17	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.91	1.44	1.68	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	98.77	-97.79	88.37	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-2.10	-1.81	1.65	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	35.45	35.30	30.96	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.95	0.69	0.54	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	53.86	-53.32	63.76	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-1.95	-1.65	1.50	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	52.07	51.89	55.73	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.97	0.70	0.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd17	59.01	-58.35	51.66	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd18	57.95	-57.30	50.58	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	5.27	0.19	-113.72	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	01172E0.1P	5.27	0.32	-110.38	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11172E0.1P	3.31	0.84	-124.79	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	32.92	-32.91	39.07	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-9.36	-9.55	10.17	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	22.23	22.05	19.39	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-1.15	0.59	0.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	88.93	-88.69	79.43	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-10.60	-10.81	11.64	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	21.35	21.17	18.61	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.64	0.34	0.32	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	43.91	-43.81	52.09	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-4.31	-4.46	4.13	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	26.54	26.27	25.32	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.66	0.35	0.34	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd17	53.47	-53.16	46.89	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd18	52.34	-52.02	45.75	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	5.14	0.91	-106.64	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	01172E0.1P	5.16	1.06	-103.53	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11172E0.1P	3.17	1.58	-123.45	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	30.06	-29.97	35.68	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-6.55	-6.51	6.86	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	24.50	24.40	21.40	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.47	0.91	1.17	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	83.12	-82.76	73.90	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-7.96	-7.94	8.53	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	23.50	23.39	20.52	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.76	0.46	0.40	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	41.09	-40.91	48.75	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-3.06	-3.00	2.70	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	30.93	30.83	30.54	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.78	0.48	0.41	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd17	50.76	-50.40	44.51	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd18	49.77	-49.41	43.51	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	5.05	0.16	-114.44	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	01172E0.1P	5.05	0.29	-111.02	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11172E0.1P	3.03	0.85	-126.63	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	33.53	-33.54	39.82	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-9.06	-9.21	9.78	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	22.28	22.12	19.45	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.25	0.63	0.92	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	90.13	-89.92	80.60	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-10.28	-10.44	11.23	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	21.41	21.24	18.67	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.68	0.35	0.34	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	44.94	-44.86	53.33	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-4.17	-4.27	3.93	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	26.91	26.67	25.88	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.70	0.37	0.36	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd17	54.01	-53.71	47.37	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd18	52.84	-52.53	46.20	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	5.25	0.92	-108.37	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	01172E0.1P	5.28	1.08	-105.06	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11172E0.1P	3.21	1.63	-127.15	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	31.13	-31.01	36.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-5.76	-5.76	5.97	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	25.30	25.17	22.09	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.38	0.88	1.10	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	85.27	-84.84	75.90	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-7.14	-7.16	7.62	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	24.28	24.14	21.19	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.73	0.46	0.38	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	42.54	-42.33	50.45	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.74	-2.72	2.38	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	32.51	32.34	32.36	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.75	0.47	0.40	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd17	51.81	-51.43	45.42	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd18	50.83	-50.43	44.41	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	5.16	0.17	-114.32	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	01172E0.1P	5.17	0.30	-110.93	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11172E0.1P	3.16	0.84	-125.89	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	33.32	-33.32	39.56	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-9.26	-9.43	10.04	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	22.25	22.08	19.41	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.20	0.61	0.87	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	89.74	-89.52	80.21	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-10.49	-10.68	11.49	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	21.37	21.20	18.64	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.66	0.35	0.33	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	44.57	-44.47	52.87	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-4.25	-4.38	4.04	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	26.69	26.44	25.56	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.68	0.36	0.34	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd17	53.85	-53.55	47.22	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd18	52.69	-52.38	46.06	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	5.20	0.92	-107.55	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	01172E0.1P	5.23	1.08	-104.33	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11172E0.1P	3.19	1.62	-125.49	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	30.62	-30.51	36.33	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-6.11	-6.09	6.36	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	24.97	24.85	21.80	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.43	0.90	1.14	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	84.27	-83.87	74.96	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-7.50	-7.50	8.03	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	23.95	23.83	20.91	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.74	0.46	0.39	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	41.88	-41.69	49.68	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.87	-2.82	2.50	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	31.84	31.71	31.59	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.77	0.47	0.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd17	51.33	-50.96	45.01	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd18	50.35	-49.97	44.00	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	8.01	1.33	-193.03	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	01172E0.1P	8.06	1.58	-187.37	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11172E0.1P	3.65	2.37	-209.78	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	58.15	-58.22	69.00	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.27	-14.68	16.30	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	34.75	34.23	30.25	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.79	0.34	0.49	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	153.49	-153.02	137.44	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-16.58	-17.05	19.08	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	33.22	32.69	28.90	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.46	0.22	0.19	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	81.43	-81.16	96.27	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-3.15	-3.38	2.91	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	42.15	41.40	40.15	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.47	0.23	0.20	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd17	91.28	-90.53	79.76	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd18	89.20	-88.42	77.70	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	7.94	2.10	-174.26	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	01172E0.1P	8.07	2.41	-169.10	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11172E0.1P	3.18	3.03	-213.66	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	50.52	-50.37	59.95	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-6.26	-6.18	6.69	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	40.90	40.48	35.65	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.16	0.78	0.85	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	139.13	-138.33	123.49	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-9.14	-9.10	10.15	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	39.02	38.59	33.99	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.59	0.39	0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	73.84	-73.31	87.28	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-1.85	-1.70	1.40	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	57.54	56.91	59.02	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.61	0.40	0.29	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd17	85.22	-84.36	74.47	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd18	83.66	-82.74	72.86	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	7.40	1.26	-198.23	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	01172E0.1P	7.45	1.49	-191.93	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11172E0.1P	2.83	2.43	-221.52	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	62.04	-62.11	73.60	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-11.98	-12.29	13.51	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	36.10	35.58	31.44	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.95	0.39	0.60	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	161.33	-160.83	144.86	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-14.18	-14.54	16.15	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	34.56	34.02	30.08	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.52	0.23	0.22	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	86.30	-85.99	101.99	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd10	-2.81	-2.97	2.48	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd11	45.77	44.99	44.73	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd12	-0.53	0.24	0.23	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd17	95.05	-94.26	83.04	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T	NR+	$Gnd18	92.84	-92.01	80.85	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	1172E0.1P	7.81	2.08	-181.69	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	01172E0.1P	8.04	2.48	-175.48	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	11172E0.1P	2.79	3.16	-230.33	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd1	55.16	-54.90	65.37	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd2	-3.27	-3.23	3.20	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd3	44.18	43.65	38.48	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd4	-1.04	0.76	0.78	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd5	148.25	-147.25	132.07	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd6	-5.94	-5.95	6.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd7	42.05	41.52	36.61	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd8	-0.55	0.39	0.27	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd9	79.60	-78.91	93.96	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd10	-1.49	-1.42	1.08	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd11	64.36	63.47	67.04	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd12	-0.57	0.40	0.28	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd17	89.59	-88.61	78.23	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	$Gnd18	87.99	-86.94	76.58	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	1172E0.1P	7.72	1.31	-196.68	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	01172E0.1P	7.77	1.55	-190.65	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	11172E0.1P	3.24	2.42	-216.41	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd1	60.52	-60.59	71.80	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd2	-13.29	-13.65	15.10	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd3	35.49	34.96	30.90	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd4	-0.87	0.36	0.55	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd5	158.38	-157.90	142.05	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd6	-15.52	-15.94	17.79	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd7	33.95	33.41	29.54	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd8	-0.48	0.22	0.21	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd9	84.43	-84.14	99.79	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd10	-2.98	-3.18	2.69	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd11	43.91	43.14	42.32	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd12	-0.50	0.23	0.22	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd17	93.68	-92.90	81.84	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	$Gnd18	91.51	-90.70	79.70	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	1172E0.1P	7.93	2.14	-178.34	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	01172E0.1P	8.09	2.47	-172.71	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	11172E0.1P	2.98	3.12	-223.04	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd1	53.03	-52.83	62.88	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd2	-4.60	-4.53	4.75	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd3	42.77	42.29	37.26	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd4	-1.10	0.78	0.81	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd5	144.24	-143.34	128.27	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd6	-7.41	-7.39	8.13	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd7	40.80	40.31	35.53	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd8	-0.57	0.39	0.27	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd9	77.05	-76.43	91.01	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd10	-1.63	-1.52	1.21	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd11	61.49	60.72	63.64	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd12	-0.59	0.40	0.28	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd17	87.75	-86.83	76.66	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	$Gnd18	86.17	-85.18	75.02	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	1172E0.1P	4.21	-0.11	-100.09	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	01172E0.1P	4.26	0.01	-96.99	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	11172E0.1P	2.62	0.56	-114.18	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd1	29.06	-29.03	34.47	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd2	-7.18	-7.34	7.47	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd3	19.76	19.63	17.24	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd4	-1.25	0.66	0.93	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd5	76.98	-76.78	68.91	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd6	-8.39	-8.57	8.91	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd7	18.94	18.80	16.51	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd8	-0.71	0.38	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd9	38.49	-38.40	45.66	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd10	-4.17	-4.31	3.90	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd11	24.73	24.50	24.31	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd12	-0.73	0.39	0.38	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd17	45.97	-45.72	40.32	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	$Gnd18	45.07	-44.82	39.41	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	1172E0.1P	4.02	0.56	-93.28	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	01172E0.1P	4.12	0.74	-90.29	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	11172E0.1P	2.47	1.31	-113.12	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd1	26.21	-26.11	31.10	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd2	-4.49	-4.43	4.32	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd3	22.09	22.03	19.30	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd4	-1.61	0.99	1.31	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd5	71.25	-70.93	63.45	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd6	-5.80	-5.75	5.88	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd7	21.06	21.00	18.39	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd8	-0.84	0.51	0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd9	35.73	-35.56	42.39	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd10	-3.03	-2.96	2.61	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd11	29.12	29.07	29.57	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	$Gnd12	-0.87	0.53	0.47	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd17	43.29	-43.01	37.98	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd18	42.53	-42.23	37.19	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	4.00	-0.15	-100.77	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	01172E0.1P	4.04	-0.03	-97.58	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11172E0.1P	2.35	0.57	-115.98	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	29.62	-29.61	35.15	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-6.92	-7.04	7.13	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	19.81	19.70	17.29	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-1.37	0.70	1.03	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	78.07	-77.90	69.99	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-8.11	-8.24	8.54	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	18.98	18.87	16.56	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.75	0.39	0.39	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	39.44	-39.37	46.81	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-4.08	-4.17	3.76	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	25.08	24.89	24.86	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.78	0.41	0.41	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd17	46.46	-46.23	40.77	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd18	45.53	-45.29	39.82	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	4.09	0.53	-95.06	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	01172E0.1P	4.23	0.74	-91.78	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11172E0.1P	2.52	1.35	-116.66	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	27.23	-27.10	32.28	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-3.78	-3.76	3.54	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	22.94	22.86	20.04	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.51	0.96	1.23	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	73.29	-72.90	65.35	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-5.04	-5.03	5.03	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	21.83	21.74	19.05	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.81	0.50	0.44	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	37.10	-36.90	43.99	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-2.73	-2.71	2.33	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	30.63	30.52	31.33	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.83	0.52	0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd17	44.29	-43.97	38.84	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd18	43.52	-43.20	38.04	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	4.11	-0.13	-100.66	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	01172E0.1P	4.16	-0.01	-97.50	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11172E0.1P	2.48	0.56	-115.25	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	29.43	-29.41	34.92	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-7.10	-7.24	7.36	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	19.78	19.65	17.26	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-1.30	0.67	0.98	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	77.73	-77.54	69.65	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-8.30	-8.45	8.77	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	18.95	18.83	16.53	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.73	0.39	0.38	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	39.10	-39.02	46.39	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-4.14	-4.26	3.84	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	24.88	24.67	24.54	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.75	0.40	0.39	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd17	46.32	-46.08	40.63	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd18	45.40	-45.15	39.70	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	4.06	0.56	-94.20	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	01172E0.1P	4.19	0.75	-91.07	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11172E0.1P	2.49	1.34	-115.07	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	26.74	-26.62	31.71	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-4.08	-4.04	3.88	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	22.57	22.51	19.72	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.56	0.98	1.27	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	72.33	-71.98	64.46	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-5.37	-5.34	5.41	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	21.50	21.43	18.78	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.82	0.51	0.45	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	36.48	-36.29	43.26	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-2.85	-2.80	2.44	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	30.00	29.92	30.59	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.85	0.52	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd17	43.84	-43.54	38.45	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd18	43.07	-42.76	37.66	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	4.47	0.33	-103.84	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	01172E0.1P	4.54	0.47	-100.64	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11172E0.1P	2.81	0.99	-120.42	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	29.69	-29.62	35.22	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-5.99	-6.04	6.13	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	22.18	22.07	19.37	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-1.34	0.77	1.03	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	79.69	-79.40	71.14	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-7.41	-7.48	7.82	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	21.21	21.09	18.51	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.72	0.42	0.38	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	39.22	-39.08	46.53	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-3.38	-3.42	3.04	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	28.16	28.00	27.88	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-0.75	0.43	0.39	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd17	48.04	-47.74	42.13	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd18	47.16	-46.86	41.23	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	1.09	-0.04	-79.73	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	0.16	-0.23	-62.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	0.16	-0.25	-62.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	22.43	-22.17	39.09	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-0.23	-0.23	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	21.48	21.25	37.45	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-0.22	0.23	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	17.07	-16.57	29.50	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-0.20	-0.21	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	16.67	16.68	29.24	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-0.29	0.29	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	16.80	-16.31	29.03	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-0.20	-0.21	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	16.97	16.97	29.76	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-0.29	0.29	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	1.23	-0.40	-100.21	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	0.09	-0.68	-85.27	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.10	-0.70	-84.33	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	29.14	-28.81	50.66	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.42	-0.52	0.65	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	26.23	25.79	45.66	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.23	0.14	0.31	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	24.28	-23.59	41.87	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.37	-0.47	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	21.96	21.80	38.43	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.27	0.19	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	24.17	-23.49	41.68	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.37	-0.47	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	22.53	22.37	39.43	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.28	0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	1.23	0.31	-100.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	0.07	0.03	-85.54	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.08	0.00	-84.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	27.45	-26.98	47.75	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.23	-0.14	0.32	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	27.97	27.68	48.66	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.41	0.51	0.63	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	22.53	-21.72	38.87	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.21	-0.12	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	23.82	23.85	41.67	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.50	0.59	0.79	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	22.29	-21.49	38.46	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.21	-0.12	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	24.46	24.49	42.80	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.51	0.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	1.23	-0.40	-100.21	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	0.09	-0.68	-85.27	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.10	-0.70	-84.33	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	29.14	-28.81	50.66	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.42	-0.52	0.65	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	26.23	25.79	45.66	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.23	0.14	0.31	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	24.28	-23.59	41.87	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.37	-0.47	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	21.96	21.80	38.43	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.27	0.19	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	24.17	-23.49	41.68	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.37	-0.47	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	22.53	22.37	39.43	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.28	0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	1.23	0.31	-100.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	0.07	0.03	-85.54	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.08	0.00	-84.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	27.45	-26.98	47.75	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.23	-0.14	0.32	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	27.97	27.68	48.66	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.41	0.51	0.63	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	22.53	-21.72	38.87	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.21	-0.12	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	23.82	23.85	41.67	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.50	0.59	0.79	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	22.29	-21.49	38.46	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.21	-0.12	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	24.46	24.49	42.80	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.51	0.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	1.23	-0.40	-100.21	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.09	-0.68	-85.27	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.10	-0.70	-84.33	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	29.14	-28.81	50.66	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.42	-0.52	0.65	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	26.23	25.79	45.66	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.23	0.14	0.31	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	24.28	-23.59	41.87	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.37	-0.47	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	21.96	21.80	38.43	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.27	0.19	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	24.17	-23.49	41.68	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.37	-0.47	0.57	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	22.53	22.37	39.43	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.28	0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	1.23	0.31	-100.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.07	0.03	-85.54	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.08	0.00	-84.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	27.45	-26.98	47.75	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.23	-0.14	0.32	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	27.97	27.68	48.66	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.41	0.51	0.63	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	22.53	-21.72	38.87	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.21	-0.12	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	23.82	23.85	41.67	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.50	0.59	0.79	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	22.29	-21.49	38.46	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.21	-0.12	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	24.46	24.49	42.80	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.51	0.60	0.80	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	1.36	-0.14	-158.57	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.09	-0.55	-115.77	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.13	-0.60	-118.95	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	46.20	-45.24	79.80	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.20	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	43.64	42.69	75.41	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.14	0.12	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	33.99	-32.76	58.38	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.19	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	32.71	32.45	57.02	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.18	0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	32.46	-31.30	55.79	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.20	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	32.27	32.04	56.29	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.18	0.16	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	1.37	0.03	-158.59	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.10	-0.37	-115.85	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.13	-0.43	-119.04	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	45.60	-44.60	78.76	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	44.26	43.34	76.47	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.19	0.22	0.25	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	33.38	-32.12	57.34	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.14	-0.12	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	33.36	33.14	58.14	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.24	0.27	0.34	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	31.81	-30.64	54.69	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	32.93	32.74	57.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.25	0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	1.36	-0.14	-158.57	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.09	-0.55	-115.77	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.13	-0.60	-118.95	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	46.20	-45.24	79.80	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.20	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	43.64	42.69	75.41	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.14	0.12	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	33.99	-32.76	58.38	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.19	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	32.71	32.45	57.02	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.18	0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	32.46	-31.30	55.79	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.20	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	32.27	32.04	56.29	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.18	0.16	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	1.37	0.03	-158.59	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.10	-0.37	-115.85	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.13	-0.43	-119.04	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	45.60	-44.60	78.76	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	44.26	43.34	76.47	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.19	0.22	0.25	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	33.38	-32.12	57.34	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.14	-0.12	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	33.36	33.14	58.14	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.24	0.27	0.34	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	31.81	-30.64	54.69	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	32.93	32.74	57.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.25	0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	1.36	-0.14	-158.57	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.09	-0.55	-115.77	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.13	-0.60	-118.95	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	46.20	-45.24	79.80	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.20	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	43.64	42.69	75.41	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.14	0.12	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	33.99	-32.76	58.38	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.19	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	32.71	32.45	57.02	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.18	0.16	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	32.46	-31.30	55.79	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.20	-0.22	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	32.27	32.04	56.29	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.18	0.16	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	1.37	0.03	-158.59	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.10	-0.37	-115.85	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.13	-0.43	-119.04	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	45.60	-44.60	78.76	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	44.26	43.34	76.47	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.19	0.22	0.25	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	33.38	-32.12	57.34	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.14	-0.12	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	33.36	33.14	58.14	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.24	0.27	0.34	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	31.81	-30.64	54.69	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	32.93	32.74	57.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.25	0.28	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	1.30	-0.23	-158.49	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.39	-0.73	-140.44	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.38	-0.77	-138.82	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	46.09	-45.15	79.61	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.23	-0.28	0.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	42.59	41.66	73.63	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.13	0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	39.81	-38.29	68.23	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	37.42	37.01	65.07	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.15	0.12	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	39.58	-38.07	67.84	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	38.41	38.00	66.81	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.16	0.12	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	1.31	0.11	-158.57	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.41	-0.39	-140.56	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.40	-0.43	-139.01	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	44.55	-43.57	76.97	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.14	-0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	44.19	43.30	76.36	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.23	0.27	0.31	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	38.19	-36.65	65.46	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.13	-0.09	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	39.10	38.77	67.99	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.26	0.30	0.37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	37.83	-36.31	64.88	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.13	-0.09	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	40.16	39.83	69.85	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.27	0.31	0.38	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	1.30	-0.23	-158.49	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.39	-0.73	-140.44	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.38	-0.77	-138.82	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	46.09	-45.15	79.61	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.23	-0.28	0.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	42.59	41.66	73.63	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.13	0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	39.81	-38.29	68.23	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	37.42	37.01	65.07	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.15	0.12	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	39.58	-38.07	67.84	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	38.41	38.00	66.81	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.16	0.12	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	1.31	0.11	-158.57	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.41	-0.39	-140.56	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.40	-0.43	-139.01	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	44.55	-43.57	76.97	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.14	-0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	44.19	43.30	76.36	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.23	0.27	0.31	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	38.19	-36.65	65.46	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.13	-0.09	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	39.10	38.77	67.99	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.26	0.30	0.37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	37.83	-36.31	64.88	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.13	-0.09	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	40.16	39.83	69.85	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.27	0.31	0.38	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	1.30	-0.23	-158.49	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.39	-0.73	-140.44	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.38	-0.77	-138.82	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	46.09	-45.15	79.61	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.23	-0.28	0.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	42.59	41.66	73.63	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.13	0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	39.81	-38.29	68.23	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	37.42	37.01	65.07	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.15	0.12	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	39.58	-38.07	67.84	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.21	-0.26	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	38.41	38.00	66.81	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.16	0.12	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	1.31	0.11	-158.57	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.41	-0.39	-140.56	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.40	-0.43	-139.01	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	44.55	-43.57	76.97	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.14	-0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	44.19	43.30	76.36	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.23	0.27	0.31	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	38.19	-36.65	65.46	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.13	-0.09	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	39.10	38.77	67.99	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.26	0.30	0.37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	37.83	-36.31	64.88	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.13	-0.09	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	40.16	39.83	69.85	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.27	0.31	0.38	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	1.16	-0.13	-88.35	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	0.14	-0.36	-71.99	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.14	-0.39	-71.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	25.17	-24.87	43.82	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	23.53	23.23	40.99	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.18	0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	20.01	-19.42	34.55	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.23	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	18.97	18.93	33.24	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.23	0.21	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	19.79	-19.21	34.17	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.23	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	19.38	19.35	33.97	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.23	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	1.16	0.05	-88.37	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	0.13	-0.17	-72.11	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.13	-0.20	-71.64	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	24.58	-24.26	42.82	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.19	-0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	24.12	23.85	42.02	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.26	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	19.43	-18.81	33.55	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	19.60	19.60	34.34	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.32	0.35	0.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	19.18	-18.57	33.12	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	20.03	20.03	35.10	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-0.33	0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	1.16	-0.13	-88.35	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	0.14	-0.36	-71.99	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.14	-0.39	-71.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	25.17	-24.87	43.82	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	23.53	23.23	40.99	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.18	0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	20.01	-19.42	34.55	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.23	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	18.97	18.93	33.24	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.23	0.21	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	19.79	-19.21	34.17	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.23	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	19.38	19.35	33.97	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.23	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	1.16	0.05	-88.37	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	0.13	-0.17	-72.11	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.13	-0.20	-71.64	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	24.58	-24.26	42.82	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.19	-0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	24.12	23.85	42.02	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.26	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	19.43	-18.81	33.55	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	19.60	19.60	34.34	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.32	0.35	0.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	19.18	-18.57	33.12	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	20.03	20.03	35.10	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-0.33	0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	1.16	-0.13	-88.35	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.14	-0.36	-71.99	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.14	-0.39	-71.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	25.17	-24.87	43.82	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.26	-0.29	0.37	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	23.53	23.23	40.99	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.18	0.16	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	20.01	-19.42	34.55	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.23	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	18.97	18.93	33.24	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.23	0.21	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	19.79	-19.21	34.17	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.23	-0.26	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	19.38	19.35	33.97	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.23	0.21	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	1.16	0.05	-88.37	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.13	-0.17	-72.11	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.13	-0.20	-71.64	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	24.58	-24.26	42.82	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.19	-0.17	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	24.12	23.85	42.02	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.26	0.28	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	19.43	-18.81	33.55	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	19.60	19.60	34.34	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.32	0.35	0.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	19.18	-18.57	33.12	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.17	-0.15	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	20.03	20.03	35.10	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-0.33	0.35	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	1.18	-0.04	-92.86	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	0.11	-0.29	-77.18	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	0.12	-0.31	-76.49	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	26.14	-25.80	45.50	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.21	-0.22	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	25.03	24.72	43.59	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.21	0.21	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	21.09	-20.43	36.39	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-0.19	-0.19	0.24	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	20.63	20.60	36.14	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.26	0.26	0.36	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	20.88	-20.23	36.04	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.19	-0.19	0.25	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	21.13	21.10	37.02	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-0.26	0.26	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.04	1.17	-92.84	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	-0.64	1.04	-79.85	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-0.65	1.04	-80.98	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	0.22	-0.22	0.29	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-0.22	-0.21	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	24.35	24.65	42.93	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-24.01	24.31	42.34	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	0.28	-0.28	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-0.18	-0.18	0.23	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	25.70	26.07	45.35	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-15.83	15.94	27.85	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	0.29	-0.28	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-0.19	-0.19	0.23	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	25.25	25.60	44.56	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-15.54	15.64	27.34	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	-0.26	1.01	-109.44	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.99	0.92	-96.58	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.00	0.91	-97.83	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	0.34	-0.48	0.60	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.44	-0.46	0.60	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	26.69	27.08	47.20	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-30.03	30.28	52.82	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	0.42	-0.55	0.74	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.38	-0.41	0.50	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	27.77	28.21	49.12	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-22.25	22.29	39.06	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.43	-0.56	0.75	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.39	-0.41	0.52	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	27.09	27.50	47.92	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-22.10	22.14	38.80	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	0.06	1.52	-115.15	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.75	1.45	-103.29	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.76	1.44	-104.12	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	0.40	-0.26	0.51	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.04	-0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	28.92	29.44	50.99	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-31.39	31.96	55.42	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.48	-0.33	0.65	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.03	-0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	30.23	30.81	53.33	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-23.66	24.01	41.75	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.49	-0.33	0.65	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.03	-0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	29.69	30.24	52.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-23.62	23.96	41.67	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.32	1.02	-110.47	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.60	0.87	-97.64	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.62	0.87	-98.89	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	0.47	-0.49	0.65	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.32	-0.45	0.56	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	34.82	35.03	61.12	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-22.42	22.82	39.74	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	0.62	-0.63	0.90	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.27	-0.41	0.48	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	36.22	36.58	63.68	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-14.28	14.42	25.25	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	0.63	-0.63	0.92	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.27	-0.41	0.49	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	35.70	36.03	62.76	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-13.97	14.10	24.72	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.10	1.55	-120.21	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.05	1.43	-107.58	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.07	1.42	-108.53	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.04	-0.02	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.38	-0.24	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	36.22	36.75	63.78	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-26.88	27.47	47.50	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.06	-0.03	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.34	-0.20	0.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	37.75	38.46	66.58	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-18.67	18.95	32.88	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.06	-0.03	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.35	-0.21	0.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	37.32	38.01	65.84	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-18.45	18.71	32.48	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.03	0.95	-109.31	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.80	0.84	-96.74	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.81	0.83	-97.86	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.42	-0.51	0.65	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.39	-0.48	0.59	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	30.67	30.97	54.04	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-25.88	26.20	45.71	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.54	-0.61	0.84	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.34	-0.43	0.50	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	31.92	32.31	56.29	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-18.00	18.08	31.71	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.54	-0.62	0.85	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.34	-0.44	0.51	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	31.33	31.70	55.25	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-17.84	17.92	31.43	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.02	1.58	-118.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.91	1.50	-106.94	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.92	1.49	-107.54	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.23	-0.14	0.31	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.22	-0.13	0.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	32.74	33.29	57.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-29.45	30.06	52.01	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.28	-0.18	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.19	-0.10	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	34.22	34.89	60.37	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-21.60	21.93	38.07	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.29	-0.19	0.40	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.20	-0.11	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	33.80	34.45	59.63	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-21.57	21.89	38.01	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.27	1.30	-161.03	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.21	1.28	-129.94	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.26	1.27	-134.41	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.16	-0.19	0.21	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.24	-0.24	0.30	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	34.66	35.64	61.51	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-51.51	52.22	90.45	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.21	-0.24	0.29	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.20	-0.21	0.25	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	37.27	38.10	65.90	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-33.66	34.05	59.24	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.22	-0.24	0.31	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.21	-0.21	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	36.36	37.13	64.30	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-31.92	32.26	56.18	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.19	1.41	-163.57	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.17	1.41	-132.71	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.21	1.39	-137.08	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.17	-0.14	0.19	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.14	-0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	35.53	36.55	63.00	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-52.18	52.98	91.67	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.22	-0.18	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.12	-0.11	0.13	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	38.19	39.08	67.51	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-34.33	34.81	60.47	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.22	-0.18	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.12	-0.11	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	37.32	38.14	65.96	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-32.61	33.04	57.45	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.18	1.30	-160.93	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.14	1.28	-129.73	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.18	1.27	-134.20	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.20	-0.20	0.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.19	-0.22	0.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	35.28	36.24	62.55	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-50.82	51.56	89.30	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.26	-0.25	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.17	-0.20	0.22	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	37.94	38.76	67.04	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-32.85	33.26	57.87	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.26	-0.26	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.17	-0.20	0.23	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	37.06	37.80	65.47	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-31.09	31.46	54.78	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-0.26	1.40	-164.50	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.25	1.40	-133.37	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.30	1.38	-137.78	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.11	-0.11	0.13	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.20	-0.16	0.23	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	35.95	37.00	63.78	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-52.26	53.06	91.79	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.15	-0.14	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.17	-0.14	0.19	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	38.65	39.57	68.34	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-34.27	34.73	60.33	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.15	-0.14	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.18	-0.14	0.20	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	37.79	38.64	66.81	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-32.52	32.94	57.26	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.22	1.29	-160.71	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.17	1.27	-129.55	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.22	1.25	-134.02	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.19	-0.20	0.23	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.22	-0.24	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	34.91	35.87	61.92	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-51.06	51.77	89.68	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.24	-0.25	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.19	-0.21	0.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	37.54	38.36	66.36	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-33.15	33.54	58.36	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.25	-0.26	0.34	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.19	-0.22	0.25	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	36.65	37.40	64.77	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-31.40	31.75	55.29	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-0.22	1.42	-164.26	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.21	1.42	-133.32	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.26	1.40	-137.67	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.13	-0.11	0.14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.16	-0.14	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	35.77	36.82	63.46	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-52.33	53.13	91.91	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.17	-0.14	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.14	-0.12	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	38.47	39.38	68.01	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-34.41	34.88	60.58	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.18	-0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.14	-0.12	0.16	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	37.61	38.45	66.49	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-32.69	33.11	57.56	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.14	1.03	-191.80	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.74	1.09	-174.48	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.78	1.03	-176.36	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.19	-0.24	0.27	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.23	-0.23	0.27	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	53.76	54.92	94.73	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-46.09	47.29	81.50	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.22	-0.27	0.33	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.21	-0.22	0.24	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	55.42	56.70	97.67	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-35.51	36.21	62.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.23	-0.28	0.34	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.21	-0.22	0.25	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	54.38	55.60	95.86	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-35.24	35.91	62.24	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.00	1.19	-197.61	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.68	1.26	-181.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.72	1.20	-182.60	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.21	-0.14	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.08	-0.07	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	55.87	57.15	98.39	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-47.42	48.81	83.93	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.24	-0.17	0.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.07	-0.06	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	57.72	59.14	101.65	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-36.88	37.76	65.23	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.24	-0.18	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.07	-0.06	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	56.80	58.16	100.07	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-36.71	37.55	64.92	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.06	1.04	-191.30	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.62	1.07	-173.87	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.67	1.01	-175.73	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.25	-0.26	0.31	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.17	-0.22	0.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	57.02	58.10	100.25	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-42.55	43.78	75.42	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.30	-0.30	0.40	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.15	-0.21	0.21	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	58.86	60.09	103.50	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-31.72	32.43	56.17	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.31	-0.30	0.40	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.15	-0.21	0.22	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	57.89	59.06	101.84	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-31.39	32.06	55.57	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.15	1.18	-200.73	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.88	1.23	-183.78	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.92	1.17	-185.36	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.09	-0.08	0.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.19	-0.13	0.20	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	58.38	59.68	102.76	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-46.65	48.08	82.61	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.10	-0.09	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.17	-0.12	0.18	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	60.33	61.81	106.22	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-35.84	36.71	63.38	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.11	-0.09	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.18	-0.12	0.18	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	59.46	60.88	104.72	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-35.58	36.41	62.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.03	1.02	-190.78	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.68	1.06	-173.44	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.72	1.00	-175.30	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.23	-0.26	0.31	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.21	-0.24	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	55.25	56.35	97.25	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-44.00	45.19	77.90	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.28	-0.30	0.38	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.19	-0.22	0.24	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	56.99	58.23	100.32	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-33.31	34.01	58.91	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.28	-0.31	0.39	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.19	-0.23	0.24	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	55.97	57.16	98.57	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-33.03	33.68	58.40	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.08	1.20	-199.65	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.79	1.27	-183.22	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.83	1.20	-184.61	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.14	-0.10	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.13	-0.09	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	57.18	58.48	100.68	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-47.28	48.70	83.70	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.16	-0.12	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.11	-0.08	0.11	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	59.12	60.58	104.11	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-36.65	37.54	64.82	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.16	-0.12	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.11	-0.08	0.11	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	58.26	59.67	102.63	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-36.48	37.33	64.51	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.06	1.17	-104.03	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.78	1.06	-91.16	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.80	1.05	-92.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.22	-0.25	0.32	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.26	-0.26	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	28.00	28.35	49.37	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-25.97	26.31	45.80	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.29	-0.31	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.22	-0.23	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	29.31	29.74	51.71	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-17.91	18.04	31.52	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.29	-0.31	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.23	-0.23	0.29	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	28.78	29.19	50.79	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-17.67	17.79	31.09	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.02	1.30	-106.53	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.74	1.19	-93.89	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.75	1.19	-94.95	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.23	-0.19	0.28	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.15	-0.14	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	28.86	29.25	50.86	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-26.63	27.06	47.02	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.28	-0.24	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.13	-0.12	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	30.23	30.70	53.31	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-18.58	18.78	32.74	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.29	-0.24	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.13	-0.12	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	29.73	30.19	52.44	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-18.36	18.55	32.35	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.04	1.17	-103.68	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.70	1.05	-90.89	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.71	1.05	-92.03	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.27	-0.27	0.36	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.21	-0.24	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	28.64	28.96	50.45	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-25.12	25.49	44.37	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.35	-0.34	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.18	-0.21	0.25	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	29.98	30.38	52.84	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-17.06	17.21	30.06	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.35	-0.34	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.18	-0.22	0.26	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	29.46	29.85	51.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-16.81	16.95	29.63	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.05	1.31	-107.14	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.82	1.20	-94.40	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.83	1.19	-95.47	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.16	-0.15	0.20	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.22	-0.18	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	29.30	29.72	51.67	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-26.52	26.94	46.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.20	-0.19	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.19	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	30.68	31.18	54.14	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-18.43	18.62	32.45	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.20	-0.19	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.19	-0.16	0.22	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	30.19	30.67	53.27	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-18.21	18.38	32.05	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.01	1.16	-103.60	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.74	1.04	-90.76	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.76	1.03	-91.91	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.25	-0.27	0.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.24	-0.26	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	28.26	28.60	49.81	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-25.44	25.79	44.90	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.33	-0.34	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.21	-0.23	0.27	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	29.58	29.99	52.17	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-17.38	17.52	30.61	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.33	-0.34	0.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.21	-0.23	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	29.05	29.45	51.24	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-17.14	17.26	30.18	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.02	1.32	-107.05	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.78	1.21	-94.41	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.79	1.21	-95.45	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.18	-0.16	0.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.17	-0.15	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	29.12	29.53	51.33	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-26.68	27.11	47.09	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.23	-0.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.15	-0.13	0.17	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	30.51	31.00	53.81	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-18.61	18.81	32.78	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.23	-0.20	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.15	-0.13	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	30.02	30.49	52.96	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-18.40	18.59	32.41	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.00	1.27	-113.24	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-0.84	1.17	-100.63	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.85	1.16	-101.70	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.21	-0.20	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.19	-0.19	0.25	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	31.47	31.89	55.46	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-27.28	27.74	48.19	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.26	-0.25	0.35	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-0.17	-0.17	0.20	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	32.82	33.34	57.88	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-19.27	19.48	33.97	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.26	-0.25	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.17	-0.17	0.21	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	32.28	32.77	56.93	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-19.08	19.27	33.62	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.01	-0.48	-32.93	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	4.29	-2.45	-36.92	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-0.24	-0.41	-30.40	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	11.62	-11.65	10.41	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-11.69	-11.71	10.46	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	0.77	0.77	0.59	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-0.78	0.77	0.59	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	5.01	-5.03	4.43	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-15.14	-15.14	13.57	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	0.69	0.69	0.51	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-1.12	1.12	0.90	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	0.84	-0.84	0.65	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-9.58	-9.57	8.55	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	1.16	1.16	0.65	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-7.12	7.11	4.68	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd13	-9.15	-9.14	7.63	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd14	0.91	-0.91	0.65	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	-0.11	-0.71	-45.23	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	5.96	-3.18	-49.51	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.35	-0.66	-42.23	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	15.08	-15.20	13.53	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-20.04	-20.21	18.03	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.76	0.63	0.55	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.54	0.48	0.40	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	7.61	-7.72	6.77	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-23.93	-24.05	21.51	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.70	0.57	0.50	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.75	0.69	0.59	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	1.15	-1.21	0.91	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-14.92	-15.01	13.38	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	1.21	1.05	0.66	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-7.74	7.66	5.12	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd13	-14.41	-14.51	12.10	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd14	1.22	-1.28	0.90	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.14	-0.50	-37.82	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	5.97	-3.64	-47.34	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.39	-0.43	-35.32	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	10.34	-10.31	9.27	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-15.70	-15.60	14.07	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	1.02	1.15	0.84	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.16	1.22	0.92	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	3.20	-3.15	2.80	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-19.41	-19.27	17.39	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.92	1.05	0.75	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.82	1.88	1.52	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.52	-0.46	0.37	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-12.17	-12.01	10.85	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	1.51	1.66	0.90	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-13.23	13.27	8.80	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd13	-11.70	-11.54	9.76	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd14	0.58	-0.52	0.39	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.00	-0.71	-45.19	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	7.37	-3.55	-47.92	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.24	-0.64	-42.13	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	18.12	-18.30	16.31	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.82	-16.94	15.09	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.51	0.45	0.37	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.79	0.66	0.58	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	10.42	-10.60	9.35	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-20.86	-20.94	18.72	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.46	0.40	0.32	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-1.01	0.88	0.78	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	1.23	-1.36	1.02	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-14.04	-14.08	12.55	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.86	0.79	0.46	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-7.87	7.70	5.17	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd13	-13.53	-13.57	11.32	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd14	1.31	-1.45	1.02	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.02	-0.50	-37.81	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	7.09	-4.25	-44.70	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.24	-0.42	-34.81	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	13.87	-13.77	12.41	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-12.12	-12.09	10.87	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	1.08	1.14	0.85	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.09	1.21	0.89	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	6.26	-6.16	5.54	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-15.95	-15.90	14.32	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.95	1.01	0.73	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.54	1.66	1.30	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.84	-0.71	0.62	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-10.63	-10.55	9.50	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	1.44	1.51	0.82	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-12.70	12.83	8.48	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd13	-10.17	-10.09	8.51	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd14	0.91	-0.78	0.63	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.06	-0.72	-45.69	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	6.79	-3.41	-49.09	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.30	-0.66	-42.65	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	16.83	-16.99	15.13	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-18.78	-18.93	16.88	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.62	0.52	0.45	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.65	0.56	0.48	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.21	-9.36	8.24	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-22.77	-22.87	20.45	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.57	0.47	0.40	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.86	0.76	0.66	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	1.19	-1.29	0.97	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-14.72	-14.79	13.18	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	1.00	0.89	0.54	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-7.81	7.68	5.15	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd13	-14.21	-14.28	11.91	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd14	1.27	-1.37	0.96	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.07	-0.50	-37.87	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	6.64	-4.02	-46.27	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.32	-0.43	-35.08	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	12.09	-12.02	10.83	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-14.00	-13.94	12.56	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	1.05	1.14	0.84	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.12	1.22	0.90	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	4.66	-4.58	4.11	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-17.79	-17.70	15.96	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.94	1.03	0.74	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.67	1.76	1.39	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.65	-0.56	0.48	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-11.48	-11.36	10.25	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.47	1.59	0.86	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-13.23	13.32	8.82	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd13	-11.01	-10.89	9.20	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.72	-0.62	0.49	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.08	-0.77	-48.14	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	7.21	-3.99	-51.07	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.38	-0.65	-42.16	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	21.91	-21.98	19.70	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-16.66	-16.76	14.98	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.65	0.62	0.47	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.54	0.52	0.38	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	7.24	-7.29	6.45	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-24.38	-24.42	21.91	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.54	0.51	0.37	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.90	0.89	0.71	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.78	-0.80	0.59	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-15.33	-15.32	13.73	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.96	0.93	0.51	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-10.79	10.75	7.17	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd13	-14.80	-14.80	12.41	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd14	0.85	-0.86	0.60	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.08	-0.71	-45.70	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	7.23	-4.10	-50.50	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.40	-0.58	-39.86	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	20.37	-20.41	18.31	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-15.28	-15.31	13.72	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.74	0.77	0.57	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.66	0.67	0.48	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	5.81	-5.83	5.16	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-22.94	-22.91	20.60	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.61	0.64	0.44	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.16	1.17	0.93	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.63	-0.61	0.46	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-14.49	-14.42	12.96	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	1.05	1.09	0.58	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-12.50	12.48	8.32	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd13	-13.98	-13.91	11.70	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd14	0.69	-0.68	0.47	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.09	-0.77	-48.13	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	7.36	-4.01	-51.07	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.38	-0.65	-42.16	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	22.06	-22.16	19.85	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-16.47	-16.56	14.80	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.62	0.60	0.45	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.57	0.53	0.39	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	7.41	-7.48	6.61	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-24.19	-24.21	21.73	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.51	0.49	0.35	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.94	0.91	0.73	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.77	-0.80	0.59	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-15.32	-15.30	13.71	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.93	0.91	0.49	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-10.87	10.80	7.21	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd13	-14.80	-14.78	12.40	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd14	0.84	-0.87	0.60	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.09	-0.71	-45.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	7.30	-4.17	-50.17	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.38	-0.58	-39.83	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	20.69	-20.71	18.59	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-14.96	-15.01	13.44	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.76	0.77	0.57	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.64	0.67	0.47	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	6.11	-6.11	5.42	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-22.62	-22.61	20.32	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.62	0.63	0.45	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.13	1.15	0.91	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.66	-0.63	0.48	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-14.31	-14.26	12.81	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	1.06	1.08	0.58	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-12.39	12.40	8.25	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd13	-13.80	-13.75	11.56	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd14	0.73	-0.70	0.49	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.08	-0.77	-48.21	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	7.29	-4.00	-51.10	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.38	-0.65	-42.23	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	22.02	-22.11	19.81	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-16.61	-16.71	14.93	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.63	0.60	0.45	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.55	0.52	0.38	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	7.36	-7.42	6.56	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-24.34	-24.37	21.87	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.52	0.50	0.36	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.91	0.89	0.71	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.78	-0.81	0.60	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-15.36	-15.34	13.75	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.94	0.91	0.50	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-10.79	10.74	7.17	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd13	-14.83	-14.82	12.43	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.85	-0.87	0.60	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.08	-0.71	-45.67	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	7.28	-4.15	-50.34	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.39	-0.58	-39.81	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	20.50	-20.53	18.43	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-15.10	-15.14	13.56	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.76	0.78	0.57	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.65	0.67	0.48	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	5.94	-5.95	5.27	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-22.76	-22.74	20.44	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.62	0.64	0.45	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.15	1.17	0.93	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.64	-0.62	0.47	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-14.39	-14.33	12.88	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.06	1.09	0.58	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-12.48	12.48	8.31	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd13	-13.87	-13.82	11.63	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.70	-0.68	0.48	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.10	-0.99	-68.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	11.00	-5.75	-71.08	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.42	-0.91	-64.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	24.98	-25.16	22.50	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-29.35	-29.53	26.44	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.51	0.45	0.34	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.48	0.45	0.33	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	13.70	-13.83	12.31	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-34.98	-35.09	31.48	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.47	0.41	0.30	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.64	0.61	0.47	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.82	-0.85	0.63	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-22.30	-22.31	20.02	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.85	0.78	0.43	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-11.32	11.25	7.53	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd13	-21.68	-21.69	18.24	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd14	0.89	-0.92	0.63	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.12	-0.84	-61.41	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	11.04	-6.35	-69.66	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.45	-0.75	-56.68	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	20.39	-20.47	18.36	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-25.20	-25.24	22.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.63	0.68	0.47	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.71	0.73	0.52	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	9.16	-9.20	8.20	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-30.69	-30.66	27.58	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.57	0.62	0.41	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.03	1.05	0.81	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.52	-0.50	0.37	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-19.59	-19.48	17.55	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.99	1.06	0.54	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-16.94	16.91	11.32	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd13	-19.01	-18.90	15.95	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd14	0.58	-0.55	0.38	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.07	-0.98	-68.94	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	11.77	-5.86	-70.98	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.38	-0.91	-64.17	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	26.00	-26.20	23.43	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-28.21	-28.37	25.40	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.45	0.42	0.30	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.54	0.48	0.37	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	14.68	-14.84	13.21	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-33.87	-33.96	30.46	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.41	0.38	0.27	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.71	0.65	0.52	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.81	-0.87	0.63	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-22.19	-22.17	19.90	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.77	0.74	0.39	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-11.61	11.50	7.71	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd13	-21.57	-21.55	18.12	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd14	0.88	-0.94	0.64	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.06	-0.84	-61.42	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	11.47	-6.72	-68.21	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.39	-0.75	-56.61	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	21.91	-21.96	19.71	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-23.68	-23.76	21.33	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.66	0.68	0.47	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.68	0.73	0.51	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	10.59	-10.60	9.48	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-29.20	-29.21	26.27	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.59	0.61	0.41	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.96	1.01	0.77	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.60	-0.55	0.42	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-18.83	-18.76	16.89	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	1.00	1.03	0.53	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-16.63	16.64	11.12	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd13	-18.26	-18.18	15.34	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd14	0.66	-0.61	0.43	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.08	-0.99	-69.27	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	11.43	-5.81	-71.20	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.40	-0.92	-64.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	25.64	-25.83	23.10	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-28.98	-29.16	26.11	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.47	0.43	0.31	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.50	0.46	0.34	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	14.34	-14.49	12.89	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-34.64	-34.74	31.16	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.43	0.39	0.28	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.66	0.62	0.48	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.82	-0.87	0.63	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-22.39	-22.38	20.08	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.79	0.75	0.40	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-11.37	11.28	7.55	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd13	-21.76	-21.76	18.29	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.89	-0.93	0.64	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.09	-0.84	-61.32	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	11.29	-6.57	-69.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.43	-0.75	-56.55	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	21.08	-21.13	18.97	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-24.41	-24.47	21.97	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.65	0.68	0.47	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.70	0.73	0.52	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	9.80	-9.82	8.77	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-29.91	-29.90	26.90	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.58	0.62	0.42	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.00	1.04	0.79	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.55	-0.51	0.39	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-19.19	-19.10	17.20	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.00	1.05	0.54	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-16.97	16.96	11.34	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd13	-18.62	-18.52	15.63	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.61	-0.57	0.40	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.03	-0.58	-39.19	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	4.88	-2.75	-42.59	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.27	-0.51	-36.35	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	13.65	-13.71	12.24	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.55	-14.62	13.06	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.68	0.65	0.50	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.67	0.65	0.49	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	6.49	-6.53	5.76	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-18.26	-18.29	16.39	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.61	0.58	0.44	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.94	0.92	0.74	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.93	-0.94	0.72	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-11.43	-11.44	10.22	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	1.07	1.04	0.58	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-6.76	6.73	4.44	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd13	-10.96	-10.98	9.17	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd14	1.00	-1.01	0.73	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.04	-0.51	-36.84	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	4.92	-2.86	-41.95	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.28	-0.44	-34.11	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	12.16	-12.18	10.90	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-13.18	-13.18	11.81	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.79	0.82	0.61	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.83	0.84	0.63	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	5.08	-5.08	4.49	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-16.84	-16.80	15.09	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.70	0.73	0.53	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.21	1.22	0.97	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.73	-0.71	0.55	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-10.61	-10.56	9.46	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	1.18	1.22	0.67	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-8.42	8.42	5.56	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd13	-10.16	-10.11	8.48	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd14	0.80	-0.78	0.56	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.03	-0.57	-39.18	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	5.05	-2.77	-42.65	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.26	-0.51	-36.34	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	13.82	-13.89	12.40	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-14.36	-14.41	12.88	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.65	0.63	0.48	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.70	0.67	0.51	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	6.64	-6.70	5.91	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-18.08	-18.10	16.22	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.58	0.57	0.42	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.97	0.94	0.76	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.91	-0.94	0.72	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-11.44	-11.44	10.22	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	1.03	1.02	0.56	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-6.90	6.85	4.53	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd13	-10.98	-10.98	9.17	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd14	0.98	-1.02	0.72	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.02	-0.51	-36.84	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	5.00	-2.94	-41.69	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.26	-0.44	-34.08	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	12.48	-12.48	11.17	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-12.87	-12.89	11.54	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.81	0.82	0.61	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.81	0.84	0.62	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	5.36	-5.35	4.74	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-16.54	-16.52	14.83	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.72	0.73	0.53	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.17	1.20	0.95	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.77	-0.74	0.58	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-10.44	-10.41	9.33	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	1.19	1.21	0.66	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-8.37	8.39	5.53	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd13	-9.99	-9.96	8.35	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd14	0.84	-0.81	0.59	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.03	-0.58	-39.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	4.97	-2.76	-42.65	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.26	-0.51	-36.41	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	13.78	-13.84	12.35	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.51	-14.57	13.01	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.66	0.64	0.48	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.68	0.65	0.50	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	6.60	-6.65	5.87	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-18.22	-18.25	16.35	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.59	0.57	0.42	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.94	0.92	0.74	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.92	-0.95	0.72	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-11.47	-11.47	10.25	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	1.04	1.02	0.57	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-6.80	6.76	4.47	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd13	-11.00	-11.01	9.20	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd14	1.00	-1.02	0.73	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.03	-0.51	-36.81	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	4.97	-2.91	-41.82	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.27	-0.44	-34.06	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	12.29	-12.30	11.01	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-13.00	-13.01	11.65	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.80	0.82	0.61	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.82	0.84	0.63	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	5.19	-5.19	4.59	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-16.67	-16.64	14.95	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.71	0.73	0.53	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.20	1.22	0.97	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.74	-0.72	0.56	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-10.52	-10.48	9.39	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.19	1.22	0.67	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-8.44	8.45	5.58	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd13	-10.06	-10.03	8.41	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.81	-0.79	0.57	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.04	-0.58	-41.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	5.19	-2.98	-45.39	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.28	-0.51	-38.36	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	13.85	-13.89	12.42	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-14.94	-14.98	13.40	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.69	0.69	0.52	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.72	0.72	0.54	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	6.42	-6.45	5.71	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-18.74	-18.75	16.82	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.62	0.62	0.45	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-1.01	1.01	0.80	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.82	-0.82	0.63	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-11.72	-11.70	10.48	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	1.08	1.08	0.59	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-7.52	7.50	4.95	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd13	-11.25	-11.24	9.41	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd14	0.89	-0.89	0.64	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	0.18	0.96	-51.64	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	-4.07	-2.21	-50.73	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	0.25	0.88	-48.65	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	0.57	-0.57	0.41	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-0.55	-0.54	0.38	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	25.60	25.74	23.06	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-23.14	23.23	20.83	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	0.67	-0.67	0.50	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-0.53	-0.53	0.37	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	26.82	26.86	24.12	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-16.75	16.86	15.07	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	0.62	-0.62	0.45	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-0.43	-0.43	0.28	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	36.83	36.85	24.80	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-16.66	16.80	11.20	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd13	-0.47	-0.47	0.29	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd14	0.68	-0.68	0.46	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.10	1.08	-61.52	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	-4.75	-2.42	-60.47	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.16	0.98	-58.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	0.73	-0.88	0.61	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.74	-0.75	0.52	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	26.88	27.07	24.28	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-31.10	31.04	27.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	0.83	-0.99	0.70	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.71	-0.72	0.50	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	28.32	28.42	25.54	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-23.97	23.95	21.53	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.77	-0.93	0.65	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.57	-0.58	0.37	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	39.52	39.60	26.67	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-23.94	23.93	16.08	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.61	-0.62	0.37	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd14	0.84	-1.00	0.65	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	0.18	1.18	-67.07	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	-5.10	-2.95	-64.71	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.23	1.09	-63.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	0.80	-0.64	0.55	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.32	-0.30	0.21	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	31.78	32.05	28.65	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-32.45	32.74	29.29	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.89	-0.73	0.63	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.31	-0.29	0.20	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	32.85	33.03	29.57	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-25.29	25.61	22.85	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.83	-0.67	0.58	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.25	-0.23	0.15	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	45.15	45.30	30.42	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-25.37	25.79	17.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.29	-0.27	0.16	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd14	0.90	-0.73	0.59	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	0.63	1.16	-62.97	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	-8.74	-4.09	-65.52	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.64	1.11	-61.15	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	0.86	-0.87	0.63	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.61	-0.77	0.50	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	42.64	42.62	38.33	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-19.46	19.61	17.57	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	1.05	-1.06	0.80	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.61	-0.76	0.50	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	43.41	43.23	38.95	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-13.65	13.79	12.33	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	1.05	-1.06	0.80	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.47	-0.63	0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	62.28	62.00	41.87	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-11.00	11.13	7.39	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.52	-0.68	0.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd14	1.11	-1.12	0.79	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.45	1.30	-69.75	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-7.75	-5.72	-72.25	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.45	1.26	-67.65	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.35	-0.34	0.24	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.70	-0.54	0.46	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	43.91	44.20	39.59	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-26.04	26.32	23.48	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.42	-0.41	0.30	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.70	-0.54	0.46	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	44.81	44.95	40.33	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-19.93	20.19	17.97	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.39	-0.37	0.27	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.58	-0.41	0.35	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	64.39	64.52	43.40	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-20.49	20.80	13.81	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.63	-0.45	0.35	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd14	0.45	-0.43	0.30	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.36	1.08	-60.70	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-6.99	-3.28	-61.95	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.40	1.01	-58.33	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.82	-0.91	0.63	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.70	-0.79	0.52	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	33.66	33.76	30.34	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-24.61	24.66	22.17	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.96	-1.05	0.75	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.69	-0.77	0.51	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	34.77	34.74	31.28	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-18.27	18.32	16.46	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.93	-1.01	0.72	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.54	-0.63	0.38	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	50.20	50.12	33.82	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-16.68	16.74	11.22	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.58	-0.67	0.38	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.99	-1.08	0.72	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	0.29	1.23	-68.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-6.72	-4.69	-69.02	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.32	1.17	-65.77	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.51	-0.41	0.35	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.46	-0.36	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	37.45	37.76	33.76	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-29.69	30.00	26.78	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.58	-0.48	0.41	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.45	-0.36	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	38.50	38.67	34.64	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-23.00	23.31	20.76	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.54	-0.45	0.38	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.37	-0.27	0.22	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	55.36	55.52	37.30	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-23.30	23.68	15.73	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.41	-0.31	0.23	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.60	-0.50	0.39	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.13	1.33	-75.58	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-5.58	-3.03	-67.06	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.29	1.17	-66.63	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.45	-0.48	0.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.52	-0.52	0.35	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	34.70	35.05	31.36	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-40.91	41.04	36.84	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.56	-0.60	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.49	-0.49	0.33	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	37.26	37.40	33.56	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-25.76	25.93	23.22	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.53	-0.57	0.38	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.40	-0.40	0.25	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	50.56	50.66	34.09	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-25.08	25.28	16.91	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.44	-0.44	0.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd14	0.58	-0.62	0.39	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.16	1.36	-77.64	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-5.67	-3.17	-68.64	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.32	1.20	-68.60	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.46	-0.42	0.29	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.42	-0.42	0.28	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	36.51	36.89	32.98	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-41.46	41.69	37.37	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.57	-0.53	0.39	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.40	-0.40	0.26	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	38.96	39.12	35.08	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-26.31	26.57	23.76	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.54	-0.50	0.36	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.33	-0.33	0.20	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	52.53	52.66	35.42	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-25.67	25.98	17.35	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.37	-0.36	0.20	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd14	0.59	-0.55	0.37	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.19	1.33	-75.73	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-6.07	-3.12	-67.31	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.35	1.17	-66.81	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.48	-0.48	0.32	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.48	-0.51	0.33	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	36.43	36.74	32.89	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-39.58	39.76	35.67	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.61	-0.61	0.43	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.45	-0.49	0.31	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	38.85	38.95	34.97	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-24.50	24.71	22.11	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.58	-0.58	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.37	-0.40	0.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	52.89	52.95	35.65	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-23.32	23.56	15.74	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.40	-0.44	0.24	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd14	0.63	-0.63	0.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.16	1.37	-77.94	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-5.82	-3.51	-69.47	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.31	1.21	-68.97	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.40	-0.39	0.25	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.49	-0.45	0.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	36.98	37.38	33.42	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-41.51	41.72	37.40	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.50	-0.49	0.34	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.47	-0.43	0.30	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	39.49	39.67	35.57	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-26.35	26.59	23.77	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.47	-0.46	0.32	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.38	-0.34	0.22	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	53.71	53.87	36.23	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-25.99	26.27	17.55	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.42	-0.38	0.23	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd14	0.52	-0.51	0.33	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.16	1.33	-75.30	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-5.78	-3.01	-66.87	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.32	1.16	-66.39	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.48	-0.50	0.32	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.51	-0.53	0.35	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	35.31	35.64	31.90	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-40.09	40.24	36.11	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.60	-0.62	0.43	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.49	-0.51	0.33	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	37.81	37.92	34.05	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-24.99	25.17	22.54	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.57	-0.59	0.41	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.40	-0.42	0.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	51.34	51.42	34.61	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-24.06	24.27	16.23	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.43	-0.45	0.25	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.62	-0.64	0.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.16	1.37	-77.97	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-5.79	-3.40	-69.22	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.31	1.21	-68.94	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.41	-0.38	0.26	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.44	-0.41	0.28	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	36.77	37.16	33.21	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-41.65	41.87	37.53	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.51	-0.48	0.35	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.42	-0.39	0.27	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	39.26	39.43	35.36	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-26.47	26.72	23.88	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.48	-0.46	0.32	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.34	-0.32	0.20	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	53.30	53.44	35.94	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-25.96	26.26	17.54	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.38	-0.35	0.21	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.53	-0.50	0.33	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	0.38	1.52	-105.54	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-12.02	-7.13	-105.60	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.37	1.46	-102.58	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.43	-0.49	0.30	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.44	-0.44	0.27	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	55.45	56.01	50.09	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-49.10	49.50	44.31	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.49	-0.55	0.35	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.43	-0.43	0.26	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	57.73	58.09	52.04	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-39.43	39.84	35.63	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.47	-0.53	0.34	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.34	-0.34	0.18	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	85.43	85.74	57.62	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-37.10	37.59	25.13	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.36	-0.37	0.18	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd14	0.52	-0.58	0.35	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	0.43	1.56	-111.01	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-12.33	-7.73	-110.18	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.41	1.50	-107.69	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.46	-0.39	0.28	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.30	-0.29	0.18	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	60.01	60.65	54.17	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-50.48	51.07	45.62	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.51	-0.44	0.32	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.30	-0.29	0.17	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	61.96	62.39	55.82	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-40.78	41.37	36.91	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.49	-0.42	0.31	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.23	-0.22	0.12	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	90.70	91.08	61.15	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-38.71	39.42	26.28	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.26	-0.25	0.12	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd14	0.54	-0.46	0.31	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	0.59	1.54	-106.06	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-14.38	-7.53	-106.71	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.57	1.49	-103.34	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.50	-0.50	0.32	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.38	-0.44	0.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	62.85	63.33	56.66	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-43.29	43.77	39.14	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.56	-0.56	0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.37	-0.43	0.25	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	64.68	64.93	58.20	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-34.03	34.49	30.81	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.57	-0.56	0.38	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.28	-0.35	0.17	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	95.97	96.11	64.62	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-29.32	29.82	19.89	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.31	-0.38	0.17	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd14	0.61	-0.61	0.39	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	0.46	1.59	-112.71	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-13.21	-9.49	-114.65	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.43	1.55	-109.91	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.34	-0.33	0.21	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.41	-0.34	0.23	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	64.11	64.77	57.86	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-49.44	50.05	44.68	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.38	-0.37	0.24	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.40	-0.33	0.23	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	66.13	66.54	59.56	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-39.96	40.56	36.17	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.36	-0.35	0.23	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.32	-0.25	0.16	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	98.23	98.62	66.21	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-39.25	39.97	26.64	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.35	-0.28	0.16	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd14	0.40	-0.39	0.24	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	0.49	1.52	-104.53	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-13.10	-7.09	-104.94	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.47	1.47	-101.78	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.48	-0.52	0.32	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.42	-0.46	0.27	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	58.27	58.78	52.59	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-45.68	46.10	41.26	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.54	-0.58	0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.41	-0.45	0.26	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	60.34	60.64	54.35	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-36.28	36.70	32.82	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.54	-0.57	0.37	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.32	-0.36	0.18	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	89.45	89.68	60.29	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-32.63	33.11	22.12	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.35	-0.39	0.18	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.59	-0.62	0.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	0.43	1.57	-112.35	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-12.88	-8.86	-113.06	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.41	1.53	-109.19	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.37	-0.32	0.22	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.33	-0.29	0.19	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	61.91	62.57	55.88	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-50.45	51.06	45.59	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.41	-0.36	0.26	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.32	-0.28	0.18	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	63.93	64.36	57.58	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-40.79	41.39	36.91	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.39	-0.35	0.24	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.26	-0.22	0.12	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	94.86	95.26	63.95	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-39.49	40.22	26.80	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.29	-0.24	0.13	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.43	-0.39	0.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.20	1.05	-58.90	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-4.74	-2.57	-58.41	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	0.26	0.97	-56.03	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.56	-0.59	0.40	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.56	-0.56	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	28.99	29.17	26.14	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-26.25	26.33	23.62	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.65	-0.68	0.49	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.54	-0.55	0.37	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	30.37	30.44	27.34	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-19.53	19.63	17.58	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.60	-0.64	0.45	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.44	-0.44	0.28	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	41.88	41.92	28.22	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-19.32	19.44	12.99	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd13	-0.48	-0.48	0.28	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd14	0.66	-0.69	0.45	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	0.23	1.09	-60.92	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-4.83	-2.69	-59.93	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	0.28	1.01	-57.95	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.56	-0.52	0.38	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.46	-0.45	0.31	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	30.78	30.97	27.74	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-26.80	26.97	24.15	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.64	-0.60	0.46	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.44	-0.44	0.30	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	32.04	32.13	28.83	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-20.08	20.27	18.11	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.60	-0.56	0.42	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.36	-0.36	0.23	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	43.81	43.87	29.51	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-19.91	20.14	13.42	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd13	-0.40	-0.40	0.23	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd14	0.66	-0.62	0.43	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	0.27	1.05	-58.99	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-5.20	-2.64	-58.63	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.32	0.98	-56.18	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.60	-0.60	0.42	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.51	-0.55	0.37	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	30.61	30.75	27.58	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-24.93	25.05	22.46	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.70	-0.70	0.51	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.50	-0.54	0.36	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	31.85	31.88	28.64	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-18.35	18.48	16.53	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.66	-0.66	0.48	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.40	-0.44	0.27	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	44.05	44.04	29.67	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-17.65	17.81	11.88	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd13	-0.44	-0.48	0.27	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd14	0.72	-0.72	0.48	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.23	1.10	-61.15	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-4.96	-3.02	-60.72	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	0.28	1.02	-58.31	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.49	-0.48	0.34	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.52	-0.48	0.34	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	31.18	31.40	28.12	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-26.83	26.98	24.17	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.57	-0.56	0.41	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.51	-0.47	0.34	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	32.50	32.60	29.26	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-20.17	20.33	18.17	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.53	-0.52	0.37	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.42	-0.38	0.25	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	44.88	44.96	30.25	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-20.27	20.47	13.66	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd13	-0.46	-0.42	0.26	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd14	0.58	-0.57	0.38	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	0.24	1.04	-58.61	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-4.93	-2.54	-58.23	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	0.29	0.97	-55.79	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.60	-0.61	0.43	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.55	-0.57	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	29.56	29.71	26.64	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-25.44	25.53	22.91	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.69	-0.71	0.51	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.54	-0.56	0.37	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	30.87	30.92	27.78	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-18.80	18.92	16.94	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.65	-0.67	0.47	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.44	-0.45	0.28	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	42.60	42.62	28.70	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-18.34	18.48	12.34	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd13	-0.48	-0.50	0.29	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd14	0.71	-0.72	0.48	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	0.23	1.10	-61.22	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-4.93	-2.91	-60.48	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	0.28	1.02	-58.29	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.50	-0.48	0.34	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.47	-0.44	0.31	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	31.01	31.22	27.96	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-26.97	27.13	24.30	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.58	-0.55	0.41	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.46	-0.43	0.30	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	32.32	32.41	29.08	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-20.26	20.44	18.26	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.54	-0.52	0.38	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.37	-0.35	0.23	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	44.52	44.59	30.00	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-20.22	20.44	13.62	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd13	-0.41	-0.39	0.23	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd14	0.59	-0.57	0.39	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	0.25	1.13	-65.39	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-5.29	-2.93	-64.96	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	0.30	1.06	-62.61	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.52	-0.52	0.36	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.48	-0.48	0.32	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	33.08	33.29	29.83	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-28.26	28.41	25.46	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.60	-0.60	0.43	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-0.47	-0.47	0.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	34.48	34.57	31.04	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-21.42	21.59	19.31	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.56	-0.56	0.40	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.38	-0.38	0.24	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	47.29	47.35	31.87	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-21.12	21.33	14.24	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd13	-0.42	-0.42	0.24	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd14	0.62	-0.61	0.40	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.00	0.71	-111.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	12.79	-12.80	13.65	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-12.79	-12.80	13.64	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	5.50	5.50	5.26	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-5.50	5.50	5.26	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	-0.00	-10.17	15.37	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	0.21	4.04	-131.99	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	6.48	-5.66	6.40	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-6.43	-5.68	6.45	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	16.48	16.73	16.23	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-16.08	16.32	15.83	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.01	-6.51	10.21	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.08	-2.28	-188.09	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	35.07	-35.98	38.44	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-35.24	-36.08	38.52	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	1.80	1.61	1.57	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.92	1.71	1.68	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.01	-20.95	31.43	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-0.14	4.04	-132.01	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	6.36	-5.61	6.36	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-6.53	-5.71	6.46	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	16.19	16.44	15.94	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-16.35	16.59	16.09	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.01	-6.53	10.24	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	0.08	-2.28	-188.03	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	35.20	-36.05	38.50	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-35.10	-36.01	38.45	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	1.92	1.71	1.68	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.81	1.61	1.58	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.01	-20.95	31.42	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	0.04	4.04	-132.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	6.41	-5.62	6.36	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-6.47	-5.68	6.45	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	16.34	16.59	16.09	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-16.21	16.46	15.96	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.00	-6.53	10.24	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.00	-2.28	-188.11	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	35.15	-36.03	38.48	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-35.18	-36.06	38.50	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	1.86	1.66	1.62	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.86	1.66	1.63	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.00	-20.96	31.44	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.05	1.85	-135.49	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	11.73	-11.55	12.69	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-12.32	-12.14	13.48	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	7.65	7.71	7.41	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-7.48	7.53	7.23	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	-0.00	-12.65	19.29	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.00	0.30	-152.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	20.62	-20.84	22.77	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-21.18	-21.39	23.50	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	3.34	3.29	3.10	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-3.30	3.25	3.06	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.00	-16.15	24.43	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.01	1.85	-135.50	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	11.73	-11.55	12.70	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-12.32	-12.13	13.46	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	7.61	7.67	7.37	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-7.51	7.56	7.27	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.00	-12.65	19.29	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.05	0.30	-152.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	20.61	-20.82	22.74	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-21.19	-21.42	23.53	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	3.37	3.32	3.13	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-3.27	3.22	3.03	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	-0.00	-16.14	24.43	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.03	1.85	-135.50	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	11.73	-11.55	12.69	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-12.32	-12.14	13.47	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	7.63	7.69	7.39	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-7.49	7.55	7.25	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	-0.00	-12.65	19.29	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.03	0.30	-152.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	20.62	-20.84	22.76	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-21.19	-21.41	23.52	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	3.35	3.30	3.11	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-3.28	3.23	3.04	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	-0.00	-16.15	24.43	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.03	3.00	-199.24	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	12.76	-12.42	14.49	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-11.12	-10.81	12.38	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	11.72	11.82	11.47	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-12.16	12.27	11.91	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.01	-18.07	27.68	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.09	0.48	-245.16	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	33.97	-34.43	39.03	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-32.81	-33.23	37.31	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	2.27	2.18	2.03	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-2.46	2.37	2.22	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.01	-28.85	43.74	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.11	3.00	-199.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	12.71	-12.40	14.48	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-11.17	-10.83	12.40	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	11.64	11.76	11.40	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-12.23	12.34	11.98	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.01	-18.08	27.69	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.01	0.48	-245.10	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	33.92	-34.35	38.91	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-32.85	-33.30	37.42	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	2.32	2.23	2.08	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-2.40	2.31	2.16	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.02	-28.85	43.73	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.07	3.00	-199.27	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	12.73	-12.41	14.48	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-11.14	-10.82	12.39	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	11.68	11.79	11.43	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-12.20	12.31	11.95	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.01	-18.07	27.68	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.05	0.48	-245.16	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	33.96	-34.40	38.98	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-32.84	-33.28	37.37	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	2.29	2.21	2.06	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-2.43	2.34	2.19	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.01	-28.86	43.74	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	0.02	1.67	-123.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	10.30	-10.11	10.94	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-10.22	-10.04	10.85	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	8.19	8.25	7.95	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-8.17	8.23	7.93	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.00	-10.55	16.06	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.02	0.14	-138.37	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	18.77	-18.98	20.59	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-18.70	-18.90	20.48	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	3.57	3.53	3.34	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-3.61	3.56	3.37	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	-0.00	-14.21	21.46	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.03	1.67	-123.02	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	10.30	-10.13	10.96	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-10.22	-10.03	10.84	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	8.15	8.21	7.91	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-8.21	8.27	7.97	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	-0.00	-10.55	16.06	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	0.02	0.14	-138.36	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	18.76	-18.96	20.55	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-18.71	-18.93	20.51	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	3.61	3.56	3.37	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-3.58	3.53	3.34	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.00	-14.21	21.46	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.01	1.67	-123.01	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	10.30	-10.12	10.95	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-10.22	-10.04	10.84	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	8.17	8.23	7.93	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-8.19	8.25	7.95	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.00	-10.55	16.06	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.00	0.14	-138.37	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	18.76	-18.97	20.57	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-18.71	-18.92	20.50	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	3.59	3.54	3.35	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-3.60	3.55	3.36	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.00	-14.21	21.46	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.01	1.06	-140.34	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	14.91	-14.92	16.39	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-14.74	-14.75	16.17	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	5.63	5.63	5.39	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-5.67	5.67	5.42	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.00	-13.77	20.90	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.01	-0.43	-36.57	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	-0.25	0.80	-37.12	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-0.23	-0.35	-32.04	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	11.34	-11.40	16.29	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-10.45	-10.47	14.98	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	0.61	0.61	0.75	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-0.59	0.59	0.72	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	3.81	-3.83	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-13.61	-13.61	19.58	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	0.55	0.54	0.66	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-0.93	0.93	1.21	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	4.72	-4.75	6.73	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-14.75	-14.75	21.23	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	0.77	0.77	0.69	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-1.15	1.14	1.09	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	-0.26	-0.72	-59.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	0.68	2.38	-66.21	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.46	-0.64	-53.60	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	13.16	-13.41	18.96	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-25.82	-26.01	37.16	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.53	0.38	0.61	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.44	0.35	0.53	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	4.50	-4.65	6.39	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-28.38	-28.48	40.87	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.51	0.36	0.58	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.73	0.64	0.96	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	6.02	-6.19	8.62	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-33.93	-34.08	48.89	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	0.67	0.50	0.54	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.86	0.75	0.80	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.34	-0.48	-42.83	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	0.77	0.84	-50.88	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.53	-0.37	-44.51	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	6.60	-6.56	9.48	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-19.50	-19.36	27.98	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.83	0.97	1.10	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-1.32	1.40	1.74	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.72	-0.64	0.95	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-22.08	-21.87	31.72	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.78	0.92	1.03	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-4.26	4.33	5.99	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.56	-0.48	0.72	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-24.68	-24.45	35.46	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.98	1.15	0.94	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-6.04	6.11	6.36	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-0.20	-0.70	-59.05	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	0.11	2.32	-65.38	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.39	-0.62	-52.98	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	14.93	-15.23	21.57	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-23.23	-23.39	33.39	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.34	0.24	0.38	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.67	0.52	0.81	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	6.32	-6.55	9.12	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-25.86	-25.94	37.20	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.32	0.23	0.36	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.97	0.82	1.24	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	9.04	-9.29	13.07	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-30.04	-30.17	43.26	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.46	0.36	0.37	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-1.10	0.93	1.01	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.24	-0.48	-43.03	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.00	0.82	-43.46	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.45	-0.38	-40.44	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	8.99	-8.91	12.88	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-17.23	-17.16	24.79	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.88	0.97	1.11	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-1.17	1.32	1.60	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	1.53	-1.39	2.06	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-19.89	-19.75	28.64	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.82	0.92	1.04	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-2.71	2.85	3.82	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	1.36	-1.23	1.82	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-20.82	-20.69	30.00	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	1.04	1.14	0.95	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-3.02	3.18	3.15	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.24	-0.72	-60.08	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.41	2.40	-66.64	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.44	-0.64	-53.93	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	14.08	-14.36	20.32	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-25.01	-25.19	35.97	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.43	0.31	0.49	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.56	0.44	0.67	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	5.42	-5.60	7.76	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-27.59	-27.69	39.72	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.41	0.29	0.47	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.85	0.73	1.10	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	7.57	-7.79	10.91	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-32.57	-32.72	46.92	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.55	0.42	0.45	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.97	0.83	0.90	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.30	-0.49	-43.05	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.41	0.83	-47.48	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.50	-0.38	-42.80	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	7.66	-7.60	10.98	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-18.65	-18.54	26.79	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.85	0.97	1.10	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-1.25	1.37	1.68	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	1.03	-0.92	1.36	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-21.26	-21.08	30.58	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.80	0.92	1.03	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-3.57	3.68	5.03	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.83	-0.71	1.07	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-23.06	-22.87	33.17	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	1.01	1.14	0.94	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-4.64	4.75	4.87	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	0.24	-0.66	-56.85	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.77	1.49	-54.38	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.21	-0.54	-46.30	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	26.04	-26.18	37.48	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-10.50	-10.62	15.11	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.57	0.53	0.68	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.34	0.32	0.38	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	9.04	-9.14	13.02	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-18.63	-18.70	26.86	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.44	0.40	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.56	0.54	0.69	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	11.38	-11.49	16.41	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-19.90	-19.99	28.71	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.65	0.61	0.54	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.77	0.74	0.69	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	0.24	-0.59	-51.69	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.76	1.13	-47.21	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.23	-0.46	-41.43	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	24.01	-24.07	34.56	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-8.63	-8.66	12.39	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.76	0.78	0.96	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.49	0.51	0.57	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	7.16	-7.19	10.29	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-16.76	-16.74	24.13	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.56	0.60	0.69	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-0.84	0.86	1.07	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	8.68	-8.72	12.50	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-17.34	-17.34	24.99	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.79	0.83	0.71	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.05	1.07	0.98	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	0.25	-0.65	-56.64	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.81	1.48	-54.25	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.21	-0.53	-46.18	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	26.11	-26.26	37.60	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-10.26	-10.36	14.74	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.53	0.50	0.64	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.38	0.34	0.41	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	9.17	-9.28	13.21	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-18.39	-18.44	26.50	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.41	0.38	0.46	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.60	0.56	0.73	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	11.58	-11.71	16.72	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-19.58	-19.66	28.23	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.62	0.59	0.52	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.81	0.76	0.71	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	0.25	-0.59	-51.83	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.87	1.12	-47.22	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.22	-0.46	-41.49	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	24.27	-24.32	34.92	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-8.47	-8.51	12.16	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.78	0.80	0.99	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.47	0.50	0.56	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	7.41	-7.42	10.63	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-16.57	-16.56	23.87	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.58	0.60	0.71	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-0.81	0.84	1.04	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	9.14	-9.16	13.15	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-16.88	-16.90	24.34	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.81	0.84	0.72	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.02	1.05	0.95	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	0.24	-0.66	-56.84	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.78	1.49	-54.45	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.21	-0.54	-46.33	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	26.08	-26.23	37.55	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-10.45	-10.56	15.02	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.54	0.51	0.65	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.36	0.33	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.12	-9.22	13.13	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-18.58	-18.63	26.76	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.42	0.39	0.48	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.58	0.55	0.70	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	11.50	-11.62	16.59	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-19.82	-19.91	28.59	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.63	0.60	0.53	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.78	0.75	0.69	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	0.25	-0.59	-51.73	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.81	1.13	-47.16	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.22	-0.46	-41.43	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	24.10	-24.16	34.69	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-8.57	-8.60	12.30	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.77	0.79	0.98	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.48	0.51	0.57	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	7.25	-7.27	10.41	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-16.68	-16.67	24.02	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.57	0.60	0.70	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-0.83	0.85	1.06	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	8.86	-8.89	12.75	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-17.13	-17.13	24.68	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.80	0.83	0.72	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.04	1.06	0.97	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.22	-0.84	-87.31	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	1.04	3.74	-98.13	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.46	-0.77	-77.63	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	22.05	-22.39	31.88	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-33.21	-33.44	47.82	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.34	0.28	0.35	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.34	0.30	0.37	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	9.21	-9.39	13.30	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-36.85	-36.94	53.07	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.33	0.26	0.33	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.51	0.46	0.61	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	11.40	-11.63	16.50	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-44.85	-45.02	64.60	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.46	0.39	0.34	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.71	0.66	0.62	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.28	-0.72	-70.38	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	1.06	1.87	-72.51	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.55	-0.60	-62.04	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	15.77	-15.90	22.77	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-27.29	-27.33	39.26	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.50	0.56	0.61	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.67	0.71	0.83	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	3.43	-3.43	4.88	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-31.03	-30.94	44.65	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.47	0.53	0.56	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.23	1.25	1.62	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	2.09	-2.08	2.93	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-35.69	-35.62	51.36	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.63	0.70	0.54	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.64	1.67	1.61	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.19	-0.83	-86.58	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	0.77	3.69	-97.45	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.44	-0.76	-77.08	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	22.66	-23.02	32.77	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-31.90	-32.12	45.93	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.28	0.24	0.29	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.41	0.34	0.45	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	9.94	-10.15	14.39	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-35.58	-35.66	51.23	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.27	0.23	0.27	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.59	0.52	0.70	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	12.65	-12.91	18.34	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-42.96	-43.12	61.88	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.41	0.36	0.30	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-0.78	0.70	0.67	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.24	-0.72	-70.81	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	0.55	1.86	-72.21	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.51	-0.61	-62.10	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	16.96	-17.08	24.48	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-26.41	-26.47	38.02	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.53	0.56	0.62	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.63	0.69	0.79	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	4.44	-4.43	6.33	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-30.13	-30.08	43.40	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.49	0.53	0.57	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.10	1.16	1.48	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	3.94	-3.92	5.60	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-33.70	-33.67	48.55	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.66	0.70	0.55	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.41	1.48	1.39	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.21	-0.84	-87.36	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	0.92	3.76	-98.39	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.45	-0.77	-77.75	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	22.39	-22.74	32.37	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-32.84	-33.07	47.29	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.31	0.26	0.32	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.37	0.32	0.40	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	9.60	-9.79	13.88	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-36.49	-36.58	52.54	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.29	0.24	0.30	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.54	0.49	0.65	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	12.09	-12.34	17.53	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-44.28	-44.44	63.77	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.43	0.37	0.31	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.74	0.67	0.64	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.26	-0.72	-70.53	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	0.82	1.85	-72.20	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.54	-0.61	-62.03	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	16.24	-16.36	23.44	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-26.96	-27.01	38.81	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.52	0.56	0.61	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.66	0.70	0.82	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	3.81	-3.80	5.42	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-30.69	-30.62	44.17	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.48	0.53	0.57	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.18	1.22	1.57	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	2.82	-2.80	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-34.80	-34.74	50.10	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.64	0.70	0.54	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.54	1.58	1.51	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.06	-0.53	-44.81	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-0.10	1.16	-46.73	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.27	-0.45	-39.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	12.94	-13.05	18.62	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-14.42	-14.49	20.72	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.50	0.46	0.58	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-0.48	0.46	0.57	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	4.82	-4.88	6.87	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-17.51	-17.54	25.21	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.45	0.42	0.52	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-0.74	0.71	0.94	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	5.96	-6.03	8.54	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-19.54	-19.59	28.15	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.66	0.62	0.55	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-0.97	0.94	0.90	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.07	-0.45	-39.78	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-0.09	0.81	-39.91	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.29	-0.37	-35.09	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	10.99	-11.03	15.80	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-12.52	-12.51	17.97	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.64	0.68	0.81	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-0.70	0.72	0.87	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	3.07	-3.07	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-15.65	-15.60	22.50	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.58	0.61	0.72	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-1.15	1.17	1.53	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	3.41	-3.41	4.83	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-16.97	-16.94	24.43	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.80	0.84	0.72	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-1.38	1.40	1.34	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.05	-0.53	-44.65	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-0.14	1.15	-46.61	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.27	-0.45	-39.43	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	13.02	-13.15	18.75	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-14.18	-14.24	20.37	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.46	0.44	0.54	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-0.52	0.48	0.61	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	4.93	-5.00	7.05	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-17.30	-17.31	24.89	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.42	0.40	0.48	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-0.78	0.74	0.99	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	6.15	-6.24	8.83	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-19.23	-19.27	27.70	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.63	0.60	0.53	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-1.00	0.96	0.93	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.06	-0.45	-39.90	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-0.20	0.81	-39.87	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.28	-0.37	-35.10	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	11.26	-11.29	16.17	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-12.34	-12.35	17.72	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.67	0.69	0.82	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-0.68	0.71	0.85	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	3.29	-3.28	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-15.46	-15.43	22.25	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.60	0.62	0.73	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-1.11	1.14	1.47	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	3.83	-3.82	5.43	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-16.53	-16.51	23.81	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.82	0.85	0.73	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-1.33	1.36	1.29	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.06	-0.53	-44.82	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-0.12	1.16	-46.80	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.27	-0.45	-39.57	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	13.00	-13.11	18.71	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-14.36	-14.43	20.63	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.47	0.44	0.55	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-0.50	0.47	0.58	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	4.88	-4.95	6.98	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-17.46	-17.48	25.13	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.43	0.40	0.50	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-0.75	0.72	0.96	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	6.08	-6.16	8.72	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-19.46	-19.51	28.04	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.64	0.60	0.54	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-0.98	0.94	0.91	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.06	-0.45	-39.81	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-0.15	0.81	-39.85	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.29	-0.37	-35.07	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	11.09	-11.13	15.94	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-12.44	-12.44	17.86	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.66	0.68	0.82	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-0.69	0.72	0.87	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	3.15	-3.15	4.45	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-15.56	-15.52	22.39	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.59	0.62	0.73	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-1.13	1.16	1.51	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	3.58	-3.57	5.07	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-16.76	-16.73	24.13	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.81	0.84	0.73	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-1.36	1.39	1.32	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.07	-0.52	-45.30	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-0.14	1.01	-46.31	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.29	-0.43	-39.99	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	12.69	-12.77	18.26	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-14.43	-14.47	20.73	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.53	0.53	0.64	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-0.56	0.56	0.68	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	4.37	-4.41	6.23	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-17.56	-17.55	25.27	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.49	0.48	0.57	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-0.88	0.88	1.14	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	5.14	-5.18	7.35	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-19.17	-19.18	27.62	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.69	0.69	0.60	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-1.11	1.11	1.05	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-0.08	0.81	-94.35	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	2.35	-1.46	-62.62	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-0.04	0.70	-70.71	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	0.38	-0.38	0.42	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-0.38	-0.38	0.42	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	28.81	29.09	41.58	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-29.36	29.65	42.38	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	0.44	-0.44	0.51	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-0.44	-0.44	0.51	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	21.26	21.41	30.73	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-21.22	21.38	30.67	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	0.39	-0.39	0.44	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-0.46	-0.46	0.53	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	20.03	20.14	21.66	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-28.71	28.89	31.09	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	-0.18	0.83	-111.60	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	4.28	-2.63	-80.74	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.16	0.77	-87.75	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	0.50	-0.69	0.72	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.71	-0.71	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	28.32	28.73	41.07	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-40.61	40.75	58.39	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	0.57	-0.76	0.83	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.80	-0.81	0.94	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	21.24	21.49	30.87	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-31.69	31.67	45.62	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.49	-0.68	0.70	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.86	-0.86	1.01	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	18.39	18.56	19.98	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-45.18	45.18	48.80	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-0.09	0.86	-116.12	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	3.91	-3.16	-86.26	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.07	0.82	-92.22	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	0.65	-0.45	0.67	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.08	-0.06	0.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	31.45	31.97	45.43	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-41.15	41.69	59.42	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.71	-0.51	0.78	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.09	-0.07	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	24.32	24.67	35.17	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-32.34	32.72	46.82	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.63	-0.43	0.65	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.09	-0.08	0.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	23.41	23.68	25.32	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-46.13	46.63	50.07	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-0.06	0.81	-108.39	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	2.71	-1.69	-75.73	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	0.00	0.74	-85.87	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	0.67	-0.67	0.74	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.55	-0.74	0.79	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	34.18	34.34	49.20	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-32.12	32.49	46.49	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	0.77	-0.78	0.89	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.61	-0.80	0.89	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	27.88	27.89	40.17	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-23.34	23.56	33.87	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	0.69	-0.70	0.77	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.65	-0.83	0.93	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	26.86	26.79	28.96	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-31.55	31.79	34.27	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-0.10	0.84	-110.85	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	2.65	-1.69	-78.18	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.05	0.79	-88.54	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.07	-0.06	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.69	-0.49	0.74	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	34.50	35.07	49.93	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-33.96	34.39	48.96	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.08	-0.07	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.75	-0.55	0.83	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	28.35	28.76	41.11	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-25.25	25.53	36.46	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.07	-0.06	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.78	-0.58	0.87	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	27.54	27.94	29.92	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-33.72	34.03	36.51	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-0.12	0.81	-108.28	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	3.48	-2.12	-77.22	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.08	0.74	-85.44	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.62	-0.74	0.77	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.66	-0.78	0.83	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	30.98	31.24	44.76	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-35.35	35.59	51.01	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.71	-0.83	0.90	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.75	-0.86	0.95	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	24.39	24.49	35.28	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-26.63	26.72	38.51	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.62	-0.74	0.77	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.79	-0.90	1.01	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	22.47	22.50	24.32	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-37.43	37.55	40.57	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-0.09	0.85	-111.43	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	3.23	-2.43	-81.46	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.06	0.80	-88.84	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.36	-0.24	0.39	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.38	-0.26	0.42	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	32.36	32.91	46.77	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-36.85	37.35	53.17	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.41	-0.28	0.46	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.42	-0.30	0.48	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	25.82	26.22	37.38	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-28.33	28.68	40.95	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.36	-0.24	0.39	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.44	-0.31	0.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	25.26	25.60	27.37	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-39.53	39.95	42.85	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-0.19	0.49	-179.97	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	4.05	-2.70	-110.04	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.05	0.81	-130.53	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.29	-0.33	0.31	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.32	-0.32	0.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	60.85	61.83	87.81	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-52.50	53.61	76.00	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.37	-0.41	0.43	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.36	-0.36	0.37	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	47.41	47.83	68.47	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-33.25	33.81	48.26	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.32	-0.37	0.37	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.39	-0.39	0.41	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	43.57	43.91	47.24	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-44.93	45.46	48.80	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-0.18	0.47	-182.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	3.95	-2.84	-112.23	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.04	0.81	-132.73	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.32	-0.27	0.30	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.21	-0.20	0.20	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	62.02	63.05	89.45	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-52.95	54.18	76.73	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.39	-0.34	0.40	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.24	-0.23	0.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	48.56	49.01	70.08	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-33.73	34.41	49.03	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.35	-0.30	0.35	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.26	-0.25	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	45.19	45.55	48.95	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-45.49	46.15	49.47	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-0.19	0.49	-179.87	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	3.89	-2.67	-109.79	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.03	0.81	-130.37	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.35	-0.34	0.35	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.26	-0.30	0.28	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	61.40	62.34	88.54	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-51.86	53.01	75.15	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.44	-0.43	0.48	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.30	-0.34	0.34	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	48.04	48.41	69.32	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-32.49	33.09	47.23	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.39	-0.39	0.41	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.33	-0.37	0.37	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	44.50	44.78	48.19	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-43.76	44.34	47.59	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-0.20	0.48	-181.51	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	3.88	-2.67	-111.16	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.05	0.82	-132.04	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.23	-0.22	0.22	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.30	-0.25	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	61.82	62.88	89.21	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-52.66	53.84	76.26	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.29	-0.28	0.31	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.33	-0.28	0.32	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	48.50	48.97	70.03	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-33.30	33.93	48.36	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.26	-0.25	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.36	-0.30	0.35	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	45.00	45.41	48.79	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-44.65	45.25	48.51	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-0.19	0.49	-179.68	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	3.96	-2.66	-109.68	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.04	0.81	-130.22	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.33	-0.35	0.35	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.30	-0.33	0.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	61.07	62.02	88.09	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-52.04	53.16	75.37	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.42	-0.44	0.47	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.35	-0.37	0.37	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	47.68	48.07	68.83	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-32.71	33.29	47.52	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.37	-0.40	0.41	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.37	-0.40	0.41	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	43.98	44.28	47.65	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-44.13	44.68	47.97	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-0.19	0.47	-181.85	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	3.90	-2.75	-111.66	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.04	0.82	-132.34	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.26	-0.22	0.24	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.24	-0.21	0.22	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	61.95	63.00	89.37	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-52.81	54.03	76.50	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.32	-0.29	0.33	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.27	-0.24	0.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	48.54	49.01	70.07	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-33.52	34.18	48.70	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.29	-0.25	0.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.29	-0.25	0.29	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	45.14	45.53	48.91	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-45.06	45.69	48.98	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-0.12	0.45	-183.54	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	6.88	-4.83	-139.48	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.11	0.69	-152.33	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.28	-0.35	0.32	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.40	-0.40	0.41	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	49.96	51.08	72.44	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-63.96	64.90	92.17	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.31	-0.39	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.43	-0.43	0.46	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	41.91	42.66	60.85	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-51.02	51.62	73.73	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.27	-0.34	0.31	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.47	-0.46	0.50	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	38.17	38.76	41.55	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-72.28	72.92	78.27	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-0.06	0.40	-188.58	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	6.43	-5.51	-145.99	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.05	0.67	-157.52	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.33	-0.25	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.18	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	53.02	54.26	76.79	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-64.58	65.74	93.19	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.37	-0.28	0.35	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.20	-0.19	0.20	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	45.00	45.86	65.26	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-51.74	52.55	74.90	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.32	-0.24	0.29	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.21	-0.20	0.21	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	43.42	44.13	47.22	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-73.33	74.24	79.53	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-0.10	0.45	-182.88	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	6.01	-4.58	-138.24	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.07	0.69	-151.87	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.36	-0.36	0.36	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.31	-0.38	0.37	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	52.80	53.84	76.39	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-60.53	61.56	87.40	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.41	-0.41	0.42	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.33	-0.41	0.41	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	45.06	45.73	65.27	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-47.42	48.11	68.69	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.36	-0.36	0.35	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.36	-0.43	0.44	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	42.71	43.21	46.37	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-66.41	67.16	72.06	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-0.11	0.42	-185.86	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	5.97	-4.64	-141.21	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.09	0.68	-155.23	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.17	-0.16	0.15	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.36	-0.28	0.34	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	53.25	54.49	77.15	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-62.29	63.39	89.86	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.19	-0.18	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.39	-0.30	0.38	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	45.64	46.51	66.22	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-49.31	50.07	71.35	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.16	-0.16	0.15	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.41	-0.32	0.41	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	43.51	44.24	47.35	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-68.51	69.32	74.28	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-0.11	0.45	-182.45	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	6.40	-4.62	-138.05	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.09	0.69	-151.40	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.34	-0.38	0.36	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.37	-0.42	0.41	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	51.32	52.38	74.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-61.71	62.68	89.02	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.38	-0.43	0.42	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.41	-0.45	0.46	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	43.45	44.14	63.01	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-48.69	49.33	70.47	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.33	-0.38	0.35	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.43	-0.48	0.49	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	40.34	40.88	43.86	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-68.59	69.27	74.36	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-0.09	0.43	-186.20	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	6.12	-5.04	-143.01	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.07	0.68	-155.49	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.23	-0.17	0.20	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.25	-0.19	0.23	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	52.84	54.07	76.53	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-63.15	64.27	91.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.25	-0.20	0.24	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.27	-0.21	0.26	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	45.03	45.89	65.31	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-50.33	51.11	72.83	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.22	-0.17	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.28	-0.22	0.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	43.37	44.10	47.17	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-70.61	71.47	76.56	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-0.11	0.82	-103.24	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	2.82	-1.73	-71.17	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-0.07	0.74	-79.83	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.36	-0.40	0.42	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-0.45	-0.45	0.50	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	29.94	30.28	43.27	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-33.58	33.87	48.43	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.42	-0.46	0.51	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-0.51	-0.51	0.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	22.91	23.11	33.17	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-25.00	25.14	36.11	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.37	-0.41	0.44	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-0.53	-0.53	0.62	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	21.40	21.55	23.18	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-33.91	34.07	36.71	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-0.09	0.84	-105.13	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	2.73	-1.86	-73.14	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-0.05	0.76	-81.73	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.39	-0.34	0.40	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-0.30	-0.29	0.32	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	30.93	31.31	44.66	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-34.05	34.44	49.16	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.44	-0.39	0.48	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-0.34	-0.33	0.38	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	23.90	24.13	34.57	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-25.49	25.73	36.88	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.39	-0.35	0.41	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-0.35	-0.34	0.40	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	22.88	23.05	24.76	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-34.48	34.76	37.39	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-0.09	0.82	-103.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	2.66	-1.69	-71.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-0.04	0.74	-79.88	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.43	-0.43	0.47	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-0.38	-0.42	0.45	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	30.63	30.93	44.21	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-32.84	33.17	47.42	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.50	-0.50	0.56	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-0.43	-0.47	0.52	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	23.65	23.81	34.18	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-24.27	24.46	35.12	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.44	-0.44	0.49	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-0.45	-0.49	0.55	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	22.42	22.51	24.23	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-32.73	32.94	35.47	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-0.10	0.83	-104.73	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	2.64	-1.69	-72.32	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-0.05	0.76	-81.47	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.29	-0.28	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-0.41	-0.36	0.42	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	31.03	31.44	44.85	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-33.62	33.97	48.50	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.33	-0.32	0.37	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-0.45	-0.40	0.49	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	24.09	24.35	34.88	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-25.07	25.27	36.22	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.29	-0.29	0.32	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-0.47	-0.42	0.52	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	22.92	23.14	24.84	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-33.59	33.82	36.38	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-0.10	0.82	-103.03	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	2.73	-1.70	-70.91	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-0.05	0.74	-79.70	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.41	-0.44	0.47	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-0.43	-0.46	0.49	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	30.26	30.58	43.71	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-33.06	33.36	47.71	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.48	-0.50	0.56	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-0.49	-0.51	0.58	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	23.28	23.45	33.67	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-24.48	24.65	35.40	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.42	-0.45	0.48	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-0.51	-0.53	0.61	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	21.89	22.01	23.69	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-33.10	33.29	35.87	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-0.09	0.84	-104.75	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	2.67	-1.77	-72.63	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-0.05	0.76	-81.44	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.32	-0.29	0.33	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-0.33	-0.30	0.35	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	30.92	31.31	44.66	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-33.83	34.20	48.82	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.36	-0.33	0.39	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-0.37	-0.34	0.41	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	23.94	24.18	34.63	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-25.30	25.52	36.58	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.32	-0.29	0.34	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-0.39	-0.35	0.43	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	22.89	23.08	24.78	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-34.03	34.29	36.87	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-0.10	0.83	-109.99	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	2.87	-1.86	-77.37	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-0.06	0.77	-86.80	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.34	-0.34	0.37	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-0.37	-0.36	0.40	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	31.73	32.13	45.85	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-36.03	36.39	51.98	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.39	-0.39	0.44	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-0.41	-0.41	0.46	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	25.03	25.28	36.22	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-27.23	27.45	39.38	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.35	-0.35	0.38	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-0.43	-0.42	0.48	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	23.83	24.02	25.81	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-36.46	36.71	39.51	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172P	-1.42	-0.08	-60.81	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	172E0.1P	-1.07	0.04	-48.59	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1172E0.1P	-1.09	-0.00	-48.14	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd1	0.28	-0.29	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd2	-22.75	-22.57	30.56	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd3	0.28	0.28	0.29	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd4	-20.91	20.78	28.11	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd5	0.31	-0.31	0.34	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd6	-16.52	-16.42	22.21	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd7	0.31	0.31	0.34	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd8	-16.42	16.33	22.08	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd9	0.31	-0.31	0.33	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd10	-16.00	-15.92	21.52	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd11	0.31	0.32	0.34	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	$Gnd12	-16.96	16.85	22.80	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172P	-1.61	-0.16	-72.07	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.36	-0.02	-63.28	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.36	-0.07	-61.89	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd1	0.47	-0.55	0.55	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd2	-27.52	-27.33	36.93	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd3	0.26	0.19	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd4	-24.20	23.95	32.52	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd5	0.50	-0.58	0.59	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd6	-22.14	-22.04	29.74	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd7	0.28	0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd8	-20.77	20.55	27.92	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd9	0.49	-0.57	0.58	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd10	-21.85	-21.77	29.36	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd11	0.28	0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	$Gnd12	-21.75	21.52	29.23	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172P	-1.62	-0.03	-72.02	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.36	0.13	-63.30	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.36	0.06	-61.88	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd1	0.27	-0.20	0.28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd2	-26.36	-26.05	35.39	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd3	0.45	0.53	0.53	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd4	-25.33	25.21	34.02	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd5	0.28	-0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd6	-20.89	-20.67	28.08	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd7	0.50	0.58	0.59	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd8	-22.01	21.92	29.57	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd9	0.28	-0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd10	-20.49	-20.29	27.55	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd11	0.50	0.58	0.60	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	$Gnd12	-23.12	23.01	31.05	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172P	-1.61	-0.16	-72.07	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.36	-0.02	-63.28	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.36	-0.07	-61.89	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd1	0.47	-0.55	0.55	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd2	-27.52	-27.33	36.93	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd3	0.26	0.19	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd4	-24.20	23.95	32.52	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd5	0.50	-0.58	0.59	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd6	-22.14	-22.04	29.74	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd7	0.28	0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd8	-20.77	20.55	27.92	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd9	0.49	-0.57	0.58	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd10	-21.85	-21.77	29.36	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd11	0.28	0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	$Gnd12	-21.75	21.52	29.23	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172P	-1.62	-0.03	-72.02	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.36	0.13	-63.30	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.36	0.06	-61.88	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd1	0.27	-0.20	0.28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd2	-26.36	-26.05	35.39	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd3	0.45	0.53	0.53	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd4	-25.33	25.21	34.02	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd5	0.28	-0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd6	-20.89	-20.67	28.08	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd7	0.50	0.58	0.59	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd8	-22.01	21.92	29.57	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd9	0.28	-0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd10	-20.49	-20.29	27.55	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd11	0.50	0.58	0.60	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	$Gnd12	-23.12	23.01	31.05	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172P	-1.61	-0.16	-72.07	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.36	-0.02	-63.28	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.36	-0.07	-61.89	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.47	-0.55	0.55	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd2	-27.52	-27.33	36.93	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.26	0.19	0.27	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd4	-24.20	23.95	32.52	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.50	-0.58	0.59	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd6	-22.14	-22.04	29.74	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.28	0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd8	-20.77	20.55	27.92	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.49	-0.57	0.58	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd10	-21.85	-21.77	29.36	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.28	0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	$Gnd12	-21.75	21.52	29.23	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172P	-1.62	-0.03	-72.02	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.36	0.13	-63.30	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.36	0.06	-61.88	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.27	-0.20	0.28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd2	-26.36	-26.05	35.39	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.45	0.53	0.53	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd4	-25.33	25.21	34.02	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.28	-0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd6	-20.89	-20.67	28.08	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.50	0.58	0.59	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd8	-22.01	21.92	29.57	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.28	-0.21	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd10	-20.49	-20.29	27.55	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.50	0.58	0.60	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	$Gnd12	-23.12	23.01	31.05	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172P	-2.47	-0.17	-121.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	172E0.1P	-2.01	0.06	-96.66	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.09	-0.03	-98.47	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd1	0.24	-0.26	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd2	-48.50	-47.81	64.78	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd3	0.18	0.16	0.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd4	-44.09	43.47	58.95	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd5	0.26	-0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd6	-36.80	-36.40	49.30	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd7	0.20	0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd8	-36.10	35.67	48.36	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd9	0.26	-0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd10	-34.61	-34.26	46.39	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd11	0.21	0.19	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	$Gnd12	-36.18	35.75	48.47	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172P	-2.47	-0.13	-121.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	172E0.1P	-2.01	0.11	-96.67	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1172E0.1P	-2.09	0.01	-98.47	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd2	-48.03	-47.31	64.16	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd3	0.23	0.25	0.23	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd4	-44.57	43.96	59.58	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd5	0.20	-0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd6	-36.31	-35.88	48.65	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd7	0.26	0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd8	-36.59	36.19	49.02	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd9	0.20	-0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd10	-34.09	-33.71	45.70	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd11	0.27	0.29	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	$Gnd12	-36.70	36.29	49.16	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172P	-2.47	-0.17	-121.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	172E0.1P	-2.01	0.06	-96.66	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1172E0.1P	-2.09	-0.03	-98.47	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd1	0.24	-0.26	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd2	-48.50	-47.81	64.78	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd3	0.18	0.16	0.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd4	-44.09	43.47	58.95	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd5	0.26	-0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd6	-36.80	-36.40	49.30	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd7	0.20	0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd8	-36.10	35.67	48.36	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd9	0.26	-0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd10	-34.61	-34.26	46.39	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd11	0.21	0.19	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	$Gnd12	-36.18	35.75	48.47	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172P	-2.47	-0.13	-121.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	172E0.1P	-2.01	0.11	-96.67	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1172E0.1P	-2.09	0.01	-98.47	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd2	-48.03	-47.31	64.16	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd3	0.23	0.25	0.23	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd4	-44.57	43.96	59.58	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd5	0.20	-0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd6	-36.31	-35.88	48.65	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd7	0.26	0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd8	-36.59	36.19	49.02	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd9	0.20	-0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd10	-34.09	-33.71	45.70	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd11	0.27	0.29	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	$Gnd12	-36.70	36.29	49.16	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172P	-2.47	-0.17	-121.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	172E0.1P	-2.01	0.06	-96.66	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-2.09	-0.03	-98.47	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.24	-0.26	0.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd2	-48.50	-47.81	64.78	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.18	0.16	0.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd4	-44.09	43.47	58.95	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.26	-0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd6	-36.80	-36.40	49.30	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.20	0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd8	-36.10	35.67	48.36	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.26	-0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd10	-34.61	-34.26	46.39	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.21	0.19	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	$Gnd12	-36.18	35.75	48.47	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172P	-2.47	-0.13	-121.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	172E0.1P	-2.01	0.11	-96.67	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-2.09	0.01	-98.47	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.19	-0.17	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd2	-48.03	-47.31	64.16	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.23	0.25	0.23	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd4	-44.57	43.96	59.58	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.20	-0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd6	-36.31	-35.88	48.65	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.26	0.28	0.27	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd8	-36.59	36.19	49.02	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.20	-0.19	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd10	-34.09	-33.71	45.70	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.27	0.29	0.28	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	$Gnd12	-36.70	36.29	49.16	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172P	-2.23	-0.18	-109.48	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.99	0.03	-100.16	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1172E0.1P	-2.00	-0.06	-97.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd1	0.28	-0.32	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd2	-43.10	-42.56	57.64	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd3	0.18	0.15	0.17	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd4	-38.54	38.04	51.60	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd5	0.29	-0.33	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd6	-36.25	-35.86	48.56	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd7	0.20	0.17	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd8	-34.84	34.43	46.69	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd9	0.29	-0.32	0.31	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd10	-35.75	-35.39	47.91	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd11	0.20	0.17	0.19	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	$Gnd12	-36.58	36.12	49.00	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172P	-2.24	-0.09	-109.46	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.98	0.14	-100.17	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1172E0.1P	-2.00	0.05	-97.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd1	0.19	-0.16	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd2	-42.00	-41.41	56.18	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd3	0.27	0.30	0.28	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd4	-39.63	39.17	53.04	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd5	0.20	-0.17	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd6	-35.05	-34.63	46.97	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd7	0.29	0.33	0.31	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd8	-36.04	35.66	48.28	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd9	0.19	-0.16	0.18	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd10	-34.45	-34.04	46.17	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd11	0.29	0.33	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	$Gnd12	-37.89	37.47	50.74	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172P	-2.23	-0.18	-109.48	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.99	0.03	-100.16	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1172E0.1P	-2.00	-0.06	-97.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd1	0.28	-0.32	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd2	-43.10	-42.56	57.64	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd3	0.18	0.15	0.17	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd4	-38.54	38.04	51.60	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd5	0.29	-0.33	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd6	-36.25	-35.86	48.56	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd7	0.20	0.17	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd8	-34.84	34.43	46.69	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd9	0.29	-0.32	0.31	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd10	-35.75	-35.39	47.91	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd11	0.20	0.17	0.19	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	$Gnd12	-36.58	36.12	49.00	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172P	-2.24	-0.09	-109.46	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.98	0.14	-100.17	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1172E0.1P	-2.00	0.05	-97.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd1	0.19	-0.16	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd2	-42.00	-41.41	56.18	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd3	0.27	0.30	0.28	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd4	-39.63	39.17	53.04	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd5	0.20	-0.17	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd6	-35.05	-34.63	46.97	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd7	0.29	0.33	0.31	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd8	-36.04	35.66	48.28	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd9	0.19	-0.16	0.18	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd10	-34.45	-34.04	46.17	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd11	0.29	0.33	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	$Gnd12	-37.89	37.47	50.74	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172P	-2.23	-0.18	-109.48	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.99	0.03	-100.16	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-2.00	-0.06	-97.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.28	-0.32	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd2	-43.10	-42.56	57.64	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.18	0.15	0.17	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd4	-38.54	38.04	51.60	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.29	-0.33	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd6	-36.25	-35.86	48.56	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.20	0.17	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd8	-34.84	34.43	46.69	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.29	-0.32	0.31	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd10	-35.75	-35.39	47.91	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.20	0.17	0.19	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	$Gnd12	-36.58	36.12	49.00	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172P	-2.24	-0.09	-109.46	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.98	0.14	-100.17	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-2.00	0.05	-97.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.19	-0.16	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd2	-42.00	-41.41	56.18	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.27	0.30	0.28	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd4	-39.63	39.17	53.04	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.20	-0.17	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd6	-35.05	-34.63	46.97	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.29	0.33	0.31	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd8	-36.04	35.66	48.28	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.19	-0.16	0.18	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd10	-34.45	-34.04	46.17	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.29	0.33	0.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	$Gnd12	-37.89	37.47	50.74	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172P	-1.50	-0.11	-65.97	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	172E0.1P	-1.19	0.02	-55.32	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1172E0.1P	-1.20	-0.03	-54.46	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd1	0.32	-0.34	0.35	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd2	-24.70	-24.50	33.16	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd3	0.24	0.22	0.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd4	-22.27	22.10	29.93	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd5	0.34	-0.36	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd6	-18.85	-18.74	25.34	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd7	0.27	0.25	0.28	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd8	-18.27	18.15	24.57	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd9	0.34	-0.36	0.37	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd10	-18.42	-18.33	24.77	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd11	0.27	0.25	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	$Gnd12	-19.01	18.87	25.56	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172P	-1.50	-0.06	-65.95	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	172E0.1P	-1.19	0.08	-55.34	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1172E0.1P	-1.20	0.02	-54.45	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd1	0.25	-0.23	0.25	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd2	-24.24	-24.02	32.55	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd3	0.31	0.33	0.33	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd4	-22.71	22.56	30.51	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd5	0.27	-0.25	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd6	-18.38	-18.25	24.71	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd7	0.34	0.36	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd8	-18.74	18.64	25.19	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd9	0.26	-0.25	0.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd10	-17.93	-17.81	24.11	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd11	0.35	0.37	0.39	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	$Gnd12	-19.52	19.39	26.23	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172P	-1.50	-0.11	-65.97	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	172E0.1P	-1.19	0.02	-55.32	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1172E0.1P	-1.20	-0.03	-54.46	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd1	0.32	-0.34	0.35	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd2	-24.70	-24.50	33.16	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd3	0.24	0.22	0.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd4	-22.27	22.10	29.93	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd5	0.34	-0.36	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd6	-18.85	-18.74	25.34	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd7	0.27	0.25	0.28	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd8	-18.27	18.15	24.57	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd9	0.34	-0.36	0.37	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd10	-18.42	-18.33	24.77	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd11	0.27	0.25	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	$Gnd12	-19.01	18.87	25.56	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172P	-1.50	-0.06	-65.95	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	172E0.1P	-1.19	0.08	-55.34	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1172E0.1P	-1.20	0.02	-54.45	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd1	0.25	-0.23	0.25	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd2	-24.24	-24.02	32.55	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd3	0.31	0.33	0.33	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd4	-22.71	22.56	30.51	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd5	0.27	-0.25	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd6	-18.38	-18.25	24.71	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd7	0.34	0.36	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd8	-18.74	18.64	25.19	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd9	0.26	-0.25	0.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd10	-17.93	-17.81	24.11	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd11	0.35	0.37	0.39	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	$Gnd12	-19.52	19.39	26.23	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172P	-1.50	-0.11	-65.97	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	172E0.1P	-1.19	0.02	-55.32	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1172E0.1P	-1.20	-0.03	-54.46	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd1	0.32	-0.34	0.35	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd2	-24.70	-24.50	33.16	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd3	0.24	0.22	0.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd4	-22.27	22.10	29.93	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd5	0.34	-0.36	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd6	-18.85	-18.74	25.34	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd7	0.27	0.25	0.28	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd8	-18.27	18.15	24.57	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd9	0.34	-0.36	0.37	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd10	-18.42	-18.33	24.77	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd11	0.27	0.25	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	$Gnd12	-19.01	18.87	25.56	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172P	-1.50	-0.06	-65.95	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	172E0.1P	-1.19	0.08	-55.34	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1172E0.1P	-1.20	0.02	-54.45	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd1	0.25	-0.23	0.25	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd2	-24.24	-24.02	32.55	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd3	0.31	0.33	0.33	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd4	-22.71	22.56	30.51	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd5	0.27	-0.25	0.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd6	-18.38	-18.25	24.71	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd7	0.34	0.36	0.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd8	-18.74	18.64	25.19	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd9	0.26	-0.25	0.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd10	-17.93	-17.81	24.11	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd11	0.35	0.37	0.39	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	$Gnd12	-19.52	19.39	26.23	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172P	-1.53	-0.09	-68.75	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	172E0.1P	-1.25	0.05	-58.95	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1172E0.1P	-1.25	-0.01	-57.80	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd1	0.27	-0.28	0.29	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd2	-25.31	-25.09	33.98	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd3	0.26	0.27	0.27	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd4	-23.26	23.09	31.26	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd5	0.29	-0.29	0.31	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd6	-19.64	-19.51	26.39	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd7	0.29	0.29	0.31	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd8	-19.52	19.40	26.24	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd9	0.29	-0.29	0.31	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd10	-19.26	-19.14	25.89	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd11	0.29	0.30	0.32	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	$Gnd12	-20.41	20.26	27.43	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Loads At Insulator Attachments For All Load Cases

Str. No.	Structure Name	Load Case	Insulator Label	Insulator Type	Structure Attach Label	Structure Attach Load X (kN)	Structure Attach Load Y (kN)	Structure Attach Load Z (kN)	Structure Attach Load Res. (kN)
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	59.658	18.217	-3.222	62.460
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	59.432	18.996	-3.085	62.471
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	59.967	17.128	-3.375	62.456
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	59.742	17.925	-3.227	62.456
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	60.281	15.993	-3.546	62.467
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	60.054	16.808	-3.384	62.454
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-40.319	18.927	7.139	45.109
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-40.700	18.042	7.085	45.079
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-39.894	19.861	7.201	45.143
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	10	Strain	0114vYE24.1P	-7.025	3.114	1.115	7.765
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	11	Strain	0114vE24.1P	10.099	3.736	-1.607	10.887
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	103.562	36.034	-7.113	109.883
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	107.898	39.497	-7.237	115.127
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	103.533	33.898	-7.466	109.196
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	107.840	37.294	-7.597	114.359
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	103.453	31.651	-7.835	108.470
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	107.774	34.988	-7.979	113.591
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-46.194	23.119	8.253	52.312
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-46.991	22.354	8.232	52.684
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-45.357	23.928	8.282	51.946
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.556	4.160	1.331	9.606
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	21.364	8.589	-3.838	23.343
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	103.721	27.440	-7.274	107.535
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	107.496	29.659	-7.585	111.770
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	104.937	25.699	-7.446	108.294
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	108.742	27.859	-7.752	112.521
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	106.109	23.865	-7.618	109.026
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	110.038	25.985	-7.920	113.341
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-49.639	21.867	8.779	54.948
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-50.454	20.843	8.748	55.287
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-48.771	22.934	8.818	54.611
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-9.276	3.745	1.421	10.104
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	21.258	7.183	-3.721	22.746
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	84.719	28.448	-5.079	89.512
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	86.773	30.614	-5.037	92.153
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	84.754	26.795	-5.343	89.049
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	86.783	28.943	-5.297	91.635
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	84.761	25.060	-5.629	88.567
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	86.787	27.195	-5.581	91.119
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-55.014	28.929	9.405	62.864
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-55.891	27.945	9.355	63.184
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-54.050	29.948	9.461	62.512
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-11.344	5.869	1.591	12.871
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	16.448	6.436	-2.760	17.877
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	83.290	22.925	-5.228	86.546
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	84.892	24.372	-5.312	88.480
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	84.136	21.467	-5.392	86.999
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	85.756	22.892	-5.466	88.927
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	84.967	19.938	-5.566	87.453
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	86.656	21.353	-5.629	89.425
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-57.200	23.747	9.406	62.644
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-57.964	22.525	9.336	62.883
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-56.356	25.018	9.484	62.384
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-11.950	4.457	1.588	12.853
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	16.262	5.666	-2.802	17.447
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	101.647	35.226	-6.837	107.795
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	105.730	38.521	-6.932	112.742
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	101.605	33.164	-7.180	107.121
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	105.658	36.401	-7.281	111.990
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	101.514	30.992	-7.540	106.407
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	105.579	34.179	-7.653	111.237
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-51.466	26.781	8.902	58.696
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-52.503	25.998	8.884	59.257
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-50.360	27.592	8.923	58.113
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.412	5.321	1.493	11.787
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	20.833	8.318	-3.679	22.732
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	101.027	26.822	-7.061	104.765
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	104.531	28.961	-7.352	108.718
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	102.195	25.093	-7.231	105.479
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	105.728	27.174	-7.517	109.423
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	103.323	23.275	-7.402	106.171
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	106.973	25.317	-7.683	110.197
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-54.877	23.139	9.272	60.273
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-55.846	22.032	9.232	60.740
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-53.835	24.282	9.317	59.789
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-11.165	4.244	1.551	12.045
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	20.626	7.022	-3.646	22.091
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	84.600	27.063	-5.013	88.964
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	84.849	28.490	-4.842	89.635
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	84.790	25.462	-5.240	88.685
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	85.069	26.914	-5.057	89.368
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	85.036	23.806	-5.500	88.476
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	85.260	25.262	-5.298	89.082
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-70.271	33.549	10.927	78.631
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-70.001	31.614	10.690	77.549
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-70.457	35.619	11.185	79.737
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.473	4.736	1.493	11.591
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	14.446	5.512	-2.408	15.648
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	84.430	24.509	-5.052	88.060
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	84.481	25.568	-4.935	88.403
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	85.065	23.045	-5.234	88.287
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	85.757	21.530	-5.446	88.586
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	85.854	22.629	-5.290	88.944
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-71.086	32.807	11.051	79.067
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-70.840	30.819	10.814	78.007
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-71.244	34.927	11.309	80.147
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.662	4.633	1.516	11.723
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	14.539	5.210	-2.404	15.630
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	83.221	26.218	-4.857	87.388
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	83.170	27.467	-4.671	87.713
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	83.486	24.681	-5.071	87.205
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	83.467	25.962	-4.871	87.547
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	83.806	23.092	-5.319	87.092
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	83.740	24.385	-5.098	87.367
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-70.954	34.266	11.047	79.566
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-70.729	32.328	10.812	78.515
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-71.092	36.336	11.302	80.635
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.725	4.960	1.523	11.914
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	13.827	5.204	-2.263	14.946
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	82.251	24.261	-4.847	85.892
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	82.010	25.251	-4.693	85.938
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	82.788	22.801	-5.034	86.018
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	82.595	23.823	-4.865	86.100
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	83.386	21.293	-5.251	86.222
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	83.172	22.331	-5.058	86.266
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-71.473	32.592	11.047	79.326
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-71.215	30.595	10.807	78.258
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-71.643	34.724	11.308	80.414
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.867	4.612	1.522	11.902
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	13.800	5.016	-2.277	14.859
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	84.622	27.039	-4.997	88.978
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	84.846	28.448	-4.824	89.618
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	84.819	25.448	-5.223	88.708
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	85.072	26.883	-5.037	89.361

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	85.069	23.802	-5.482	88.507
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	85.270	25.244	-5.277	89.084
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-70.567	33.993	10.977	79.093
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-70.335	32.070	10.743	78.045
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-70.715	36.049	11.231	80.163
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.606	4.875	1.508	11.770
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	14.383	5.472	-2.383	15.572
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	83.939	24.390	-5.019	87.555
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	83.933	25.432	-4.897	87.838
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	84.562	22.924	-5.202	87.769
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	84.609	23.993	-5.065	88.091
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	85.243	21.408	-5.414	88.057
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	85.280	22.491	-5.253	88.353
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-71.445	32.670	11.072	79.336
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-71.208	30.674	10.834	78.287
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-71.594	34.800	11.331	80.406
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.819	4.622	1.524	11.864
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	14.415	5.181	-2.392	15.503
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	146.284	48.513	-8.455	154.350
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	148.272	51.746	-8.276	157.261
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	146.608	45.655	-8.921	153.811
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	148.544	48.870	-8.727	156.620
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	146.859	42.644	-9.420	153.215
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	148.819	45.865	-9.221	155.999
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-84.776	41.140	15.536	95.503
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-86.119	39.600	15.507	96.047
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-83.344	42.758	15.578	94.958
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-18.917	8.903	3.326	21.170
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	31.660	12.671	-5.110	34.483
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	146.614	41.046	-8.601	152.495
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	148.160	43.206	-8.581	154.570
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	147.938	38.510	-8.913	153.128
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	149.486	40.661	-8.869	155.171
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	149.194	35.840	-9.244	153.717
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	150.860	38.015	-9.179	155.847
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-87.532	39.745	15.972	97.451
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-88.915	37.991	15.938	97.996
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-86.048	41.575	16.019	96.899
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-19.800	8.260	3.442	21.728
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	31.527	10.712	-4.943	33.662
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	137.896	44.416	-7.505	145.067
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	138.468	46.832	-7.227	146.352
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	138.334	41.828	-7.916	144.736
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	138.859	44.259	-7.616	145.941
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	138.710	39.102	-8.362	144.358
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	139.257	41.572	-8.046	145.552
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-88.292	44.303	16.093	100.086
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-89.734	42.694	16.060	100.662
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-86.738	45.981	16.138	99.489
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-20.585	10.313	3.515	23.291
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	28.823	11.154	-4.411	31.219
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	136.713	39.501	-7.634	142.510
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	136.900	41.283	-7.462	143.184
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	137.776	37.057	-7.955	142.894
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	137.955	38.852	-7.756	143.531
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	138.789	34.489	-8.302	143.251
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	139.047	36.324	-8.079	143.940
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-90.272	39.519	16.094	99.849
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-91.608	37.692	16.042	100.350
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-88.828	41.425	16.159	99.336
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-21.442	8.317	3.511	23.265
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	28.411	10.024	-4.439	30.453
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	145.530	48.101	-8.311	153.499
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	147.357	51.221	-8.113	156.216
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	145.855	45.291	-8.771	152.977
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	147.628	48.401	-8.557	155.595
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	146.106	42.330	-9.264	152.396
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	147.903	45.453	-9.044	154.994
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-86.554	43.055	15.798	97.954
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-88.033	41.541	15.776	98.612

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-84.975	44.638	15.830	97.282
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-19.902	9.818	3.426	22.455
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	31.369	12.459	-4.977	34.117
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	145.026	40.734	-8.495	150.877
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	146.367	42.849	-8.460	152.744
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	146.317	38.194	-8.807	151.476
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	147.659	40.299	-8.748	153.310
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	147.546	35.522	-9.140	152.036
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	149.001	37.650	-9.058	153.951
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-89.608	39.640	16.129	99.303
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-91.042	37.841	16.090	99.897
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-88.068	41.513	16.180	98.697
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-20.970	8.300	3.510	22.825
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	31.000	10.621	-4.911	33.135
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	72.192	23.254	-3.937	75.947
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	72.442	24.519	-3.794	76.573
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	72.399	21.877	-4.143	75.745
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	72.635	23.151	-3.988	76.339
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	72.598	20.438	-4.370	75.546
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	72.826	21.724	-4.204	76.114
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-45.544	21.942	8.241	51.221
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-46.096	21.018	8.198	51.320
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-44.941	22.916	8.292	51.123
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-7.971	3.626	1.298	8.853
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	12.615	4.835	-2.040	13.663
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	72.211	20.859	-3.977	75.268
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	72.299	21.774	-3.877	75.607
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	72.770	19.592	-4.144	75.475
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	72.864	20.520	-4.031	75.806
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	73.323	18.266	-4.329	75.688
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	73.446	19.215	-4.200	76.034
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-46.446	21.240	8.374	51.755
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-47.005	20.253	8.329	51.855
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-45.834	22.277	8.428	51.653
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.164	3.526	1.321	8.991
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	12.664	4.517	-2.027	13.597
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	70.946	22.470	-3.790	74.516
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	70.921	23.568	-3.631	74.822
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	71.210	21.151	-3.985	74.391
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	71.173	22.264	-3.813	74.671
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	71.466	19.770	-4.201	74.269
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	71.426	20.904	-4.015	74.530
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-46.349	22.716	8.374	52.292
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-46.923	21.775	8.330	52.395
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-45.720	23.705	8.426	52.185
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.234	3.855	1.329	9.189
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	12.022	4.536	-1.900	12.989
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	70.135	20.622	-3.785	73.202
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	69.945	21.473	-3.652	73.258
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	70.613	19.363	-3.956	73.326
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	70.425	20.230	-3.809	73.372
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	71.089	18.046	-4.145	73.461
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	70.917	18.937	-3.983	73.510
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-46.868	21.042	8.374	52.053
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-47.406	20.040	8.325	52.136
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-46.277	22.095	8.432	51.970
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.376	3.507	1.328	9.177
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	11.971	4.340	-1.909	12.876
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	72.220	23.234	-3.922	75.967
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	72.448	24.483	-3.775	76.566
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	72.431	21.867	-4.127	75.773
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	72.645	23.125	-3.969	76.340
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	72.634	20.437	-4.353	75.580
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	72.840	21.710	-4.184	76.122
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-45.900	22.414	8.298	51.750
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-46.481	21.496	8.257	51.872
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-45.267	23.380	8.346	51.627
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.111	3.769	1.313	9.040
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	12.555	4.795	-2.015	13.589
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	71.744	20.744	-3.947	74.787
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	71.778	21.645	-3.843	75.069
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	72.293	19.477	-4.114	74.984
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	72.332	20.389	-3.997	75.257
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	72.838	18.150	-4.299	75.188
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	72.904	19.083	-4.166	75.475
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-46.843	21.121	8.399	52.067
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-47.403	20.121	8.352	52.170
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-46.228	22.171	8.455	51.963
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.327	3.518	1.330	9.137
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vYE24.1P	12.545	4.490	-2.016	13.476
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	76.811	23.459	-4.022	80.414
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	76.520	24.464	-3.846	80.427
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	77.219	22.057	-4.223	80.419
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	76.919	23.082	-4.031	80.408
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	77.616	20.590	-4.445	80.424
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	77.326	21.642	-4.237	80.409
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-49.814	23.384	9.136	55.783
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-50.468	22.372	9.099	55.949
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-49.102	24.446	9.183	55.614
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	0114vYE24.1P	-8.716	3.864	1.445	9.643
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	0114vE24.1P	12.715	4.704	-1.985	13.702
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	44.444	-2.966	2.421	44.609
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-44.492	-2.539	-1.862	44.604
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	44.391	-3.677	2.323	44.603
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-44.398	-3.562	-1.637	44.570
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	44.325	-4.457	2.226	44.604
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-44.289	-4.519	-1.418	44.542
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	-7.645	-0.780	0.015	7.684
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	57.350	-5.877	2.908	57.723
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-61.206	-6.191	-3.049	61.594
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	56.794	-6.662	2.791	57.252
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-61.405	-7.714	-2.787	61.951
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	56.194	-7.514	2.674	56.757
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-61.550	-9.158	-2.527	62.279
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-12.693	-0.531	-0.230	12.706
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	57.595	-1.793	2.909	57.696
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-61.588	-0.817	-3.047	61.669
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	57.082	-2.772	2.791	57.218
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-61.814	-2.171	-2.787	61.915
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	56.523	-3.820	2.675	56.715
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-61.995	-3.448	-2.529	62.142
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-12.693	-0.531	-0.230	12.706
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	57.634	-5.935	2.909	58.012
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-61.224	-6.148	-3.010	61.605
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	57.134	-6.736	2.791	57.597
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-61.283	-7.639	-2.734	61.818
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	56.588	-7.608	2.675	57.160
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-61.291	-9.046	-2.462	62.003
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-12.420	-2.007	-0.210	12.582
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	57.879	-1.773	2.909	57.979
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-60.907	-0.823	-3.018	60.988
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	57.424	-2.754	2.791	57.558
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-60.995	-2.171	-2.746	61.096
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	56.922	-3.807	2.675	57.112
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-61.043	-3.436	-2.478	61.189
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-12.455	-0.531	-0.222	12.468
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	57.577	-5.924	2.909	57.954
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-61.329	-6.193	-3.041	61.716
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	57.045	-6.718	2.791	57.507
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-61.461	-7.703	-2.772	62.003
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	56.468	-7.580	2.675	57.038
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-61.537	-9.131	-2.506	62.261
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-12.522	-2.035	-0.222	12.688
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	57.824	-1.776	2.909	57.924
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-61.365	-0.810	-3.045	61.446
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	57.336	-2.758	2.791	57.470
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-61.523	-2.163	-2.778	61.624
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	56.802	-3.810	2.675	56.993
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-61.638	-3.437	-2.515	61.785
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-12.611	-0.530	-0.228	12.624
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	82.760	-6.211	2.932	83.044

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-79.533	-5.383	-4.897	79.865
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	83.978	-7.624	2.817	84.370
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-78.356	-7.151	-4.444	78.807
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	85.155	-9.208	2.704	85.694
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-77.169	-8.760	-4.008	77.768
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-11.727	-1.384	-0.166	11.810
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	82.818	-4.837	2.932	83.011
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-79.630	-3.701	-4.897	79.866
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	84.046	-6.296	2.817	84.329
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-78.454	-5.429	-4.444	78.767
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	85.233	-7.926	2.704	85.643
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-77.268	-6.997	-4.008	77.688
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-11.758	-1.013	-0.166	11.803
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	82.777	-6.222	2.932	83.062
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-79.612	-5.377	-4.895	79.943
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	83.997	-7.636	2.817	84.391
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-78.426	-7.141	-4.441	78.875
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	85.176	-9.222	2.704	85.716
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-77.229	-8.746	-4.004	77.826
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-11.730	-1.378	-0.164	11.812
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	82.835	-4.829	2.932	83.028
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-79.503	-3.704	-4.894	79.740
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	84.066	-6.286	2.817	84.348
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-78.315	-5.433	-4.440	78.629
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	85.255	-7.916	2.704	85.665
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-77.118	-7.002	-4.003	77.538
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-11.718	-1.014	-0.165	11.763
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	82.773	-6.221	2.932	83.059
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-79.581	-5.385	-4.897	79.913
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	83.992	-7.634	2.817	84.385
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-78.400	-7.152	-4.443	78.851
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	85.169	-9.219	2.704	85.709
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-77.208	-8.759	-4.007	77.807
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-11.732	-1.382	-0.165	11.814
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	82.832	-4.830	2.932	83.025
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-79.575	-3.699	-4.896	79.811
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	84.061	-6.288	2.817	84.343
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-78.393	-5.427	-4.442	78.706
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	85.249	-7.918	2.704	85.658
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-77.201	-6.996	-4.006	77.621
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-11.742	-1.013	-0.166	11.786
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	94.565	-8.207	5.550	95.082
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-97.655	-8.057	-3.792	98.060
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	93.596	-9.566	5.309	94.233
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-98.056	-10.431	-3.338	98.665
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	92.559	-11.036	5.070	93.352
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-98.394	-12.685	-2.890	99.250
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-22.733	-3.398	0.225	22.987
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	94.786	-4.428	5.550	95.052
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-98.004	-3.110	-3.791	98.127
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	93.856	-5.963	5.309	94.195
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-98.426	-5.332	-3.338	98.627
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	92.857	-7.609	5.070	93.306
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-98.793	-7.434	-2.892	99.114
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-22.930	-1.261	0.223	22.965
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	94.675	-8.250	5.550	95.196
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-97.844	-8.027	-3.775	98.246
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	93.726	-9.619	5.309	94.368
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-98.184	-10.382	-3.315	98.787
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	92.709	-11.100	5.070	93.509
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-98.463	-12.615	-2.860	99.309
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-22.683	-3.359	0.241	22.932
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	94.897	-4.399	5.550	95.161
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-97.537	-3.124	-3.780	97.661
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	93.989	-5.931	5.309	94.325
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-97.902	-5.349	-3.323	98.104
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	93.012	-7.576	5.070	93.458
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-98.214	-7.453	-2.873	98.538
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-22.722	-1.274	0.226	22.759
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	94.652	-8.243	5.550	95.173
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-97.799	-8.060	-3.789	98.203
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	93.692	-9.607	5.309	94.333
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-98.169	-10.426	-3.331	98.778
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	92.663	-11.081	5.070	93.461
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-98.478	-12.671	-2.880	99.332
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-22.733	-3.388	0.231	22.985
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	94.876	-4.404	5.550	95.140

TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-97.819	-3.105	-3.791	97.942
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	93.955	-5.938	5.309	94.292
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-98.213	-5.329	-3.336	98.414
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	92.965	-7.585	5.070	93.412
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-98.552	-7.432	-2.887	98.874
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-22.851	-1.263	0.222	22.887
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	50.530	-4.061	2.902	50.776
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-51.235	-3.768	-2.020	51.413
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	50.270	-4.831	2.785	50.579
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-51.261	-4.977	-1.771	51.532
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	49.984	-5.671	2.668	50.376
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-51.261	-6.116	-1.526	51.647
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-9.017	-1.107	0.028	9.084
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	50.589	-2.687	2.902	50.743
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-51.337	-2.087	-2.021	51.419
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	50.339	-3.503	2.785	50.538
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-51.358	-3.256	-1.771	51.492
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	50.063	-4.389	2.668	50.326
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-51.358	-4.354	-1.526	51.565
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-9.047	-0.736	0.028	9.077
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	50.553	-4.072	2.902	50.799
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-51.328	-3.762	-2.020	51.505
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	50.297	-4.845	2.785	50.607
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-51.340	-4.968	-1.769	51.610
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	50.016	-5.687	2.668	50.409
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-51.328	-6.103	-1.523	51.712
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-9.019	-1.101	0.030	9.086
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	50.611	-2.679	2.902	50.765
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-51.189	-2.089	-2.015	51.271
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	50.366	-3.495	2.785	50.564
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-51.201	-3.258	-1.765	51.334
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	50.095	-4.380	2.668	50.357
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-51.191	-4.358	-1.520	51.399
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-9.006	-0.738	0.029	9.036
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	50.548	-4.070	2.902	50.795
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-51.291	-3.770	-2.021	51.470
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	50.290	-4.842	2.785	50.599
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-51.310	-4.978	-1.771	51.582
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	50.006	-5.683	2.668	50.398
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-51.305	-6.115	-1.525	51.690
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-9.022	-1.106	0.029	9.089
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	50.607	-2.680	2.902	50.761
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-51.273	-2.084	-2.019	51.355
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	50.359	-3.496	2.785	50.557
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-51.289	-3.253	-1.769	51.422
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	50.085	-4.382	2.668	50.348
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-51.284	-4.352	-1.524	51.491
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-9.030	-0.736	0.029	9.060
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vP	54.005	-3.604	3.262	54.224
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-54.762	-3.125	-1.975	54.886
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	53.637	-4.443	3.130	53.911
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-54.854	-4.401	-1.709	55.056
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	53.235	-5.353	2.998	53.588
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-54.919	-5.604	-1.448	55.223
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	-9.485	-0.968	0.080	9.534
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	36.965	24.788	0.599	44.510
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-36.746	25.176	2.339	44.604
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	38.114	23.016	-1.237	44.542
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-36.337	25.762	2.237	44.599
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	39.206	21.061	-3.146	44.616
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-35.883	26.399	2.136	44.599
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	6.845	3.492	-0.460	7.698
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	42.998	28.092	0.770	51.367
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-48.535	30.869	2.803	57.589
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	44.308	25.863	-1.413	51.324
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-47.654	31.481	2.681	57.177
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	45.614	23.436	-3.702	51.416
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-46.697	32.132	2.560	56.742
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	7.795	3.708	-0.531	8.648
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	43.635	30.003	0.845	52.961
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-46.496	34.241	2.803	57.811
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	45.080	28.116	-1.287	53.145
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-45.667	34.680	2.681	57.405
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	46.494	26.045	-3.508	53.408
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-44.764	35.156	2.560	56.977
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	8.702	4.708	-0.585	9.912
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	62.092	37.247	-0.608	72.409
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-41.585	28.030	2.808	50.229
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	65.088	34.927	-3.684	73.959
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-40.946	28.598	2.687	50.017
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	67.875	32.142	-6.961	75.423
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-40.247	29.209	2.566	49.796
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	12.865	5.406	-1.233	14.009
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	57.460	42.930	-0.557	71.728
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-41.351	28.794	2.810	50.466
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	60.440	40.882	-3.621	73.058
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-40.738	29.313	2.689	50.260
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	63.281	38.324	-6.900	74.303
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-40.065	29.876	2.568	50.044
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	11.742	7.146	-1.245	13.802
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	49.650	30.155	0.269	58.091
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-45.132	29.192	2.805	53.823
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	52.449	28.344	-2.341	59.664
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-44.249	29.728	2.684	53.376
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	55.331	26.223	-5.188	61.450
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-43.303	30.301	2.563	52.914
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	11.181	4.764	-1.051	12.199
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	47.764	35.171	0.435	59.317
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-43.759	31.712	2.807	54.114
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	50.213	33.650	-2.051	60.481
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-42.942	32.088	2.686	53.674
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	52.769	31.849	-4.746	61.818
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-42.064	32.503	2.565	53.220
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	11.078	6.591	-1.033	12.932
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	53.277	35.385	-0.051	63.958
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-68.691	46.332	2.779	82.902
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	55.297	33.014	-2.730	64.460
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-69.010	48.212	2.655	84.225
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	57.267	30.344	-5.559	65.048
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-69.205	50.220	2.531	85.544
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	9.515	4.785	-0.782	10.679
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	53.929	36.504	-0.075	65.122
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-68.207	47.464	2.779	83.142
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	56.026	34.208	-2.770	65.702
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-68.538	49.303	2.655	84.471
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	58.060	31.607	-5.612	66.343
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-68.746	51.269	2.531	85.796
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	9.758	5.046	-0.800	11.015
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	55.410	35.950	-0.175	66.051
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-68.154	46.420	2.779	82.507
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	57.654	33.611	-2.941	66.801
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-68.497	48.293	2.655	83.852
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	59.828	30.949	-5.869	67.614
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-68.721	50.297	2.531	85.198
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	10.147	4.897	-0.853	11.299
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	54.426	37.702	-0.173	66.209
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-68.098	46.932	2.780	82.751
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	56.607	35.385	-2.933	66.821
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-68.447	48.794	2.656	84.100
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	58.726	32.736	-5.852	67.488
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-68.677	50.786	2.532	85.453
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	9.836	5.296	-0.848	11.203
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	54.006	35.268	-0.098	64.502
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-68.442	46.279	2.779	82.667
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	56.205	32.948	-2.820	65.211
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-68.763	48.157	2.655	83.992
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	58.366	30.321	-5.706	66.020
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-68.966	50.165	2.531	85.319
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	9.822	4.782	-0.822	10.955
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	53.934	37.112	-0.090	65.469
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-68.116	47.283	2.780	82.965
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	56.037	34.828	-2.797	66.037
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-68.453	49.123	2.656	84.297
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	58.089	32.235	-5.657	66.674
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-68.671	51.093	2.532	85.631
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	9.910	5.284	-0.837	11.262
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	83.821	55.505	1.623	100.546
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-79.199	52.070	5.376	94.935
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	86.179	51.199	-2.569	100.273
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-77.642	52.925	5.128	94.104
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	88.396	46.487	-6.913	100.113
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-75.968	53.842	4.882	93.242
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	19.420	9.528	-0.996	21.654
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	84.423	57.319	1.689	102.057
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-77.352	55.190	5.376	95.175
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	86.896	53.318	-2.457	101.979
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-75.843	55.889	5.128	94.350
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	89.219	48.931	-6.741	101.979
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-74.218	56.648	4.882	93.494
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	20.295	10.731	-1.004	22.979
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	93.008	58.362	1.061	109.808
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-76.255	51.793	5.377	92.338
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	96.211	54.104	-3.505	110.436
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-74.800	52.606	5.130	91.591
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	99.182	49.339	-8.266	111.085
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-73.236	53.483	4.883	90.818
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	23.135	10.170	-1.408	25.310
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	88.937	63.653	1.096	109.375
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-76.040	52.551	5.379	92.588
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	92.057	59.590	-3.455	109.716
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-74.609	53.319	5.132	91.846
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	94.998	54.982	-8.207	110.069
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-73.069	54.152	4.885	91.079
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	21.510	12.604	-1.419	24.971
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	86.947	55.423	1.415	103.119
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-77.764	51.672	5.376	93.520
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	90.000	51.296	-2.957	103.634
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-76.210	52.501	5.129	92.686
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	92.963	46.733	-7.538	104.322
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-74.545	53.392	4.882	91.823
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	21.553	9.669	-1.285	23.658
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	85.278	60.071	1.562	104.323
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-76.518	54.035	5.378	93.828
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	88.033	56.214	-2.700	104.485
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-75.025	54.719	5.131	93.001
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	90.702	51.935	-7.147	104.763
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-73.421	55.466	4.884	92.146
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	21.443	12.265	-1.266	24.735
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	42.919	28.440	0.826	51.493
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-42.044	28.075	2.809	50.634
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	44.187	26.306	-1.312	51.441
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-41.419	28.652	2.688	50.435
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	45.389	23.965	-3.532	51.449
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-40.736	29.275	2.567	50.230
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	7.819	3.920	-0.497	8.761
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	43.564	29.554	0.802	52.649
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-41.560	29.206	2.809	50.874
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	44.910	27.497	-1.351	52.677
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-40.947	29.742	2.688	50.680
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	46.182	25.227	-3.586	52.745
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-40.277	30.325	2.567	50.482
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	8.052	4.176	-0.513	9.085
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	44.941	28.932	0.711	53.453
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-41.390	28.083	2.809	50.097
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	46.419	26.829	-1.507	53.635
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-40.780	28.644	2.687	49.907
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	47.813	24.497	-3.819	53.859
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-40.114	29.251	2.567	49.712
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	8.431	4.022	-0.565	9.358
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	43.932	30.666	0.716	53.581
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-41.335	28.596	2.810	50.341
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	45.354	28.590	-1.497	53.635
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-40.731	29.145	2.689	50.157
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	46.701	26.277	-3.800	53.721
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-40.071	29.741	2.568	49.968
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	8.123	4.422	-0.560	9.266
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	43.625	28.308	0.781	52.010
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-41.733	27.979	2.809	50.322
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	45.057	26.218	-1.397	52.148
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-41.105	28.549	2.687	50.118
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	46.435	23.914	-3.671	52.360
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-40.420	29.164	2.566	49.909
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	8.117	3.912	-0.536	9.027
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	43.529	30.136	0.791	52.949
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-41.407	28.984	2.810	50.621
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	44.882	28.093	-1.373	52.967
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-40.795	29.515	2.688	50.425
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	46.170	25.834	-3.624	53.030
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-40.126	30.093	2.567	50.222
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	8.196	4.409	-0.549	9.323
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vP	47.784	32.043	0.989	57.542
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-44.650	30.592	3.163	54.218
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	49.194	29.707	-1.380	57.485
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-43.906	31.127	3.026	53.905
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	50.521	27.140	-3.835	57.477
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-43.097	31.706	2.891	53.582
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	8.685	4.431	-0.528	9.764
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	gw	Strain	1zP	0.073	2.879	3.291	4.373
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.723	14.163	18.518	23.325
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	iso 1	2-Parts	4zP	-0.071	-1.876	-0.008	1.877
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.117	11.939	15.533	19.592
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	iso 2	2-Parts	7zP	-0.005	-0.452	-0.002	0.452
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.288	9.800	12.692	16.038
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 10°C	GW,T Global	iso 3	2-Parts	10zP	-0.015	0.951	0.002	0.951
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.985	2.914	5.009	5.878
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.460	19.199	25.667	32.087
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.684	-10.786	-0.095	10.808
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.488	15.695	20.795	26.057
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.283	-8.504	-0.049	8.509
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.150	12.369	16.308	20.468
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.028	-6.212	-0.019	6.212
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.955	7.494	4.879	8.993
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.035	18.999	24.697	31.176
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.425	9.962	0.053	9.971
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.211	15.533	20.079	25.386
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.167	11.664	0.062	11.665
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.300	12.330	15.799	20.043
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.157	13.116	0.050	13.117
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	1.573	2.902	4.997	5.988
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.497	19.241	25.730	32.163
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.707	-10.737	-0.095	10.760
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.510	15.762	20.884	26.169
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.294	-8.506	-0.050	8.511
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.140	12.430	16.385	20.567
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.030	-6.242	-0.019	6.243
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	1.789	7.478	4.834	9.083
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.111	18.978	24.676	31.149
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.483	9.948	0.052	9.960
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.263	15.530	20.075	25.383
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.229	11.771	0.063	11.773
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.270	12.324	15.789	20.031
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.099	13.343	0.051	13.344
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	1.287	2.909	5.009	5.934
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.483	19.237	25.723	32.155
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.699	-10.788	-0.095	10.811
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.502	15.740	20.854	26.132
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.291	-8.529	-0.050	8.534
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.143	12.405	16.353	20.527
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.030	-6.248	-0.019	6.248
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	1.379	7.507	4.863	9.050
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.075	19.004	24.706	31.188
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.457	10.009	0.053	10.020
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.238	15.541	20.090	25.400
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.199	11.773	0.063	11.775
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.285	12.331	15.800	20.044
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.128	13.286	0.051	13.287
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	-0.524	3.533	4.354	5.631
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.847	19.001	25.062	31.462
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.127	-4.085	-0.027	4.087
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.044	15.584	20.451	25.712
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.007	-1.908	-0.010	1.908
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.458	12.344	16.131	20.318
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.005	0.241	0.001	0.241
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	-0.526	4.632	4.313	6.351
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.721	18.947	24.813	31.228
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.074	2.890	0.016	2.891
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.028	15.542	20.273	25.545
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	-0.003	4.849	0.025	4.849
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.484	12.334	16.007	20.214
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.171	6.696	0.027	6.698
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	-0.504	3.534	4.356	5.632
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.757	19.016	25.078	31.482
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.108	-4.077	-0.027	4.078
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.033	15.598	20.470	25.736
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	0.002	-1.915	-0.010	1.915
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.520	12.355	16.148	20.339
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.006	0.221	0.001	0.221
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	-0.390	4.629	4.304	6.333
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.790	18.935	24.800	31.213
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.084	2.884	0.016	2.885
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.029	15.534	20.262	25.531
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.015	4.865	0.025	4.865
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.440	12.328	15.996	20.200
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.147	6.733	0.027	6.735
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	-0.514	3.532	4.356	5.632
TM4 grijs	ra2+0.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.802	19.010	25.073	31.475

TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.118	-4.092	-0.027	4.093
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.006	15.592	20.462	25.726
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.003	-1.922	-0.010	1.922
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.489	12.350	16.140	20.329
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.005	0.222	0.001	0.222
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	-0.457	4.634	4.309	6.344
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.756	18.942	24.808	31.222
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.079	2.900	0.016	2.901
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.001	15.539	20.269	25.540
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.006	4.870	0.025	4.870
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.462	12.331	16.002	20.207
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.159	6.727	0.027	6.729
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	3.715	7.643	13.748	16.162
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.937	28.537	38.300	47.802
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.660	-10.723	-0.140	10.744
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.536	23.890	31.740	39.730
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.218	-7.647	-0.076	7.650
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.394	19.380	25.567	32.084
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	0.007	-4.499	-0.032	4.499
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	3.655	15.247	13.528	20.708
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.472	28.209	37.569	47.004
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.297	6.396	0.079	6.403
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.250	23.645	31.240	39.180
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.141	8.951	0.094	8.953
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.545	19.261	25.245	31.758
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.137	11.384	0.089	11.385
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	4.031	7.637	13.755	16.241
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.865	28.570	38.342	47.852
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.638	-10.693	-0.140	10.713
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.474	23.932	31.797	39.800
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.202	-7.666	-0.077	7.669
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.446	19.416	25.617	32.146
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.018	-4.557	-0.032	4.557
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	4.387	15.239	13.481	20.814
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.565	28.184	37.544	46.971
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.325	6.383	0.079	6.391
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.320	23.630	31.220	39.156
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.176	9.016	0.094	9.018
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.497	19.247	25.223	31.732
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.101	11.526	0.090	11.526
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	3.880	7.632	13.757	16.204
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.904	28.562	38.332	47.841
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.651	-10.735	-0.141	10.756
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.506	23.916	31.776	39.774
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.211	-7.682	-0.077	7.685
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.419	19.400	25.595	32.119
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.012	-4.552	-0.032	4.552
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	4.029	15.267	13.508	20.779
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.519	28.202	37.564	46.997
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.313	6.429	0.080	6.437
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.285	23.641	31.235	39.174
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.160	9.023	0.095	9.025
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.521	19.255	25.236	31.747
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.119	11.494	0.089	11.495
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.272	2.949	3.990	4.969
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.023	16.900	22.277	27.980
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.268	-5.713	-0.035	5.719
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.250	14.252	18.673	23.492
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.072	-3.926	-0.019	3.927
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.276	11.699	15.257	19.228
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	0.019	-2.126	-0.007	2.126
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.271	4.051	3.950	5.665
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.825	16.852	22.029	27.748
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.046	1.259	0.006	1.260
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.122	14.212	18.498	23.328
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.027	2.830	0.013	2.830
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.343	11.687	15.135	19.125
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.069	4.330	0.015	4.331
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	0.291	2.950	3.993	4.973
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.917	16.917	22.293	28.001
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.234	-5.707	-0.035	5.712
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.159	14.267	18.692	23.515
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.048	-3.935	-0.019	3.935
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.351	11.709	15.273	19.248
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.032	-2.147	-0.007	2.148
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.401	4.047	3.941	5.664
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.902	16.838	22.016	27.732
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.052	1.254	0.006	1.255
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.186	14.203	18.486	23.313
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.040	2.846	0.013	2.847
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.293	11.680	15.124	19.111
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.050	4.368	0.015	4.368
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	0.282	2.949	3.992	4.971
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.970	16.910	22.288	27.993
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.251	-5.721	-0.035	5.727
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.205	14.260	18.684	23.505
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.060	-3.941	-0.019	3.941
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.313	11.705	15.266	19.239

TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.026	-2.147	-0.007	2.147
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	0.337	4.052	3.946	5.666
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.863	16.846	22.024	27.741
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.049	1.269	0.006	1.270
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.154	14.208	18.493	23.321
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.034	2.851	0.013	2.851
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.318	11.684	15.130	19.119
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.060	4.362	0.015	4.362
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	gw	Strain	1zP	0.335	3.694	4.323	5.697
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.010	18.582	24.441	30.720
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 1	2-Parts	4zP	-0.114	-2.744	-0.017	2.746
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.202	15.749	20.610	25.939
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 2	2-Parts	7zP	-0.013	-0.918	-0.005	0.918
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.345	13.015	16.953	21.375
TM4 grijs			ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 3	2-Parts	10zP	-0.011	0.887	0.003	0.887
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	40.959	17.494	4.811	44.798
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	41.485	16.220	3.503	44.681
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	41.988	14.899	2.172	44.606
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-61.224	11.859	-2.277	62.403
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-61.025	12.916	-2.209	62.416
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-61.416	10.778	-2.355	62.399
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	0114vYE24.1P	-10.439	2.637	-1.300	10.845
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	0114vE24.1P	7.031	3.133	0.380	7.707
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	-61.158	12.216	-2.328	62.409
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	-61.352	11.150	-2.404	62.403
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 10°C	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	-61.541	10.060	-2.491	62.407
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	62.769	32.488	5.776	70.914
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	64.503	31.010	3.718	71.667
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	66.103	29.333	1.569	72.336
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-99.206	23.039	-4.881	101.963
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-99.195	24.804	-4.678	102.356
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-99.201	21.217	-5.097	101.572
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-19.570	5.472	-2.723	20.503
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	13.090	7.430	0.072	15.052
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-95.642	22.478	-4.627	98.357
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-95.613	20.749	-4.821	97.957
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-95.592	18.971	-5.029	97.586
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	66.476	22.713	5.774	70.486
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	67.751	20.698	3.716	70.940
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	68.844	18.551	1.602	71.318
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-99.080	15.467	-5.184	100.414
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-98.334	17.181	-5.140	99.956
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-99.822	13.717	-5.227	100.896
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-19.256	4.341	-2.738	19.928
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	14.198	4.729	0.058	14.964
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-95.256	15.757	-4.942	96.677
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-95.977	14.102	-4.993	97.136
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-96.672	12.409	-5.045	97.596
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	55.322	26.975	5.779	61.819
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	57.422	26.017	4.019	63.169
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	59.654	24.953	2.137	64.698
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-110.645	26.282	-6.006	113.882
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-110.693	28.335	-5.768	114.408
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-110.574	24.164	-6.254	113.356
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-22.081	6.306	-3.216	23.188
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	10.314	5.486	0.341	11.688
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-105.917	25.460	-5.629	109.079
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-105.835	23.473	-5.855	108.565
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-105.756	21.430	-6.090	108.077
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	57.827	21.350	5.770	61.911
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	59.511	19.698	3.873	62.806
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	61.168	17.916	1.881	63.765
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-111.246	16.857	-6.200	112.687
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-110.392	18.742	-6.162	112.141
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-112.094	14.933	-6.232	113.256
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-21.807	4.788	-3.107	22.542
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	10.422	3.754	0.281	11.081
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-106.146	17.067	-5.866	107.669
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-106.974	15.259	-5.910	108.219
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-107.770	13.411	-5.949	108.764
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	60.736	30.834	5.778	68.360

TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	62.904	29.682	3.816	69.660
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	65.052	28.351	1.734	70.983
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-110.291	26.154	-5.913	113.504
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-110.325	28.167	-5.675	114.005
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-110.236	24.074	-6.162	113.002
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-21.980	6.242	-3.163	23.067
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	12.090	6.736	0.182	13.841
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-105.599	25.335	-5.547	108.738
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-105.527	23.381	-5.773	108.240
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-105.459	21.372	-6.009	107.770
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	64.055	22.463	5.772	68.125
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	65.739	20.612	3.725	68.995
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	67.299	18.609	1.594	69.842
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-110.573	16.778	-6.198	112.010
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-109.705	18.674	-6.157	111.453
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-111.437	14.841	-6.232	112.593
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-21.623	4.779	-3.111	22.363
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	12.772	4.342	0.131	13.490
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-105.530	16.997	-5.862	107.051
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-106.367	15.179	-5.906	107.607
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-107.174	13.320	-5.947	108.162
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	60.149	27.269	5.775	66.293
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	61.445	25.629	3.845	66.686
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	62.710	23.877	1.847	67.127
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-86.668	17.933	-3.692	88.581
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-86.500	19.420	-3.581	88.726
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-86.825	16.409	-3.822	88.445
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-14.597	3.819	-1.903	15.208
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	9.581	4.654	0.362	10.658
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-86.291	18.237	-3.739	88.276
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-86.435	16.737	-3.859	88.125
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-86.581	15.201	-3.998	87.996
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	61.006	24.477	5.774	65.986
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	62.154	22.695	3.846	66.280
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	63.257	20.819	1.861	66.621
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-86.276	15.530	-3.749	87.743
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-85.902	17.000	-3.685	87.646
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-86.635	14.031	-3.825	87.847
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-14.589	3.555	-1.918	15.138
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	9.826	3.993	0.360	10.612
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-85.859	16.102	-3.803	87.438
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-86.238	14.631	-3.880	87.556
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-86.591	13.127	-3.973	87.670
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	59.630	26.495	5.776	65.506
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	60.930	24.901	3.882	65.936
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	62.239	23.214	1.918	66.455
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-87.559	18.343	-3.789	89.540
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-87.414	19.863	-3.671	89.717
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-87.695	16.784	-3.927	89.373
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-14.953	3.956	-1.979	15.593
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	9.399	4.406	0.390	10.388
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-87.035	18.600	-3.820	89.082
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-87.154	17.070	-3.945	88.897
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-87.278	15.504	-4.091	88.738
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	60.150	24.664	5.773	65.266
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	61.333	22.901	3.850	65.582
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	62.473	21.036	1.864	65.946
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-87.770	15.586	-3.860	89.227
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-87.367	17.067	-3.802	89.100
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-88.157	14.075	-3.931	89.360
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-15.018	3.616	-1.975	15.573
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	9.369	3.958	0.380	10.178
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-87.141	16.147	-3.901	88.710
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-87.552	14.669	-3.975	88.861
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-87.932	13.155	-4.063	89.003
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	59.998	27.031	5.775	66.059
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	61.334	25.432	3.860	66.510
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	62.662	23.728	1.874	67.031

TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-87.656	18.361	-3.783	89.638
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-87.508	19.875	-3.666	89.811
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-87.794	16.808	-3.921	89.474
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-14.949	3.947	-1.970	15.587
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	9.521	4.569	0.375	10.567
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-87.127	18.615	-3.815	89.175
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-87.248	17.090	-3.941	88.993
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-87.374	15.529	-4.087	88.837
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	60.755	24.544	5.774	65.779
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	61.934	22.763	3.841	66.097
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	63.065	20.883	1.848	66.459
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-87.563	15.547	-3.856	89.016
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-87.160	17.031	-3.797	88.889
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-87.950	14.033	-3.927	89.149
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-14.978	3.615	-1.977	15.534
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	9.623	3.962	0.367	10.413
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-86.954	16.113	-3.897	88.520
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-87.364	14.632	-3.971	88.670
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-87.744	13.116	-4.059	88.812
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	98.460	47.243	11.436	109.805
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	100.094	44.425	8.233	109.819
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	101.619	41.424	4.954	109.849
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-146.883	31.832	-5.761	150.403
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-146.657	34.404	-5.515	150.739
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-147.087	29.188	-6.033	150.077
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-33.883	9.300	-4.197	35.386
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	24.689	13.258	1.253	28.052
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-145.112	31.973	-5.713	148.703
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-145.310	29.400	-5.965	148.374
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-145.503	26.757	-6.243	148.074
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	101.834	38.307	11.434	109.400
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	102.999	34.983	8.232	109.089
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	104.007	31.540	4.988	108.798
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-146.760	25.118	-6.016	149.016
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-145.933	27.651	-5.903	148.647
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-147.577	22.531	-6.140	149.413
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-33.189	7.655	-4.171	34.315
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	26.234	9.434	1.234	27.906
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-144.782	26.012	-5.978	147.221
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-145.584	23.495	-6.108	147.595
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-146.361	20.920	-6.252	147.980
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	95.390	43.822	11.439	105.596
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	97.090	41.238	8.404	105.819
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	98.838	38.546	5.285	106.220
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-152.507	33.787	-6.348	156.334
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-152.337	36.527	-6.075	156.773
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-152.653	30.969	-6.644	155.904
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-35.126	9.893	-4.504	36.770
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	23.104	11.552	1.457	25.872
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-149.970	33.724	-6.216	153.840
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-150.113	31.002	-6.490	153.418
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-150.251	28.208	-6.788	153.026
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	97.751	38.673	11.430	105.743
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	99.090	35.466	8.267	105.570
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	100.319	32.122	5.045	105.457
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-153.100	25.513	-6.516	155.348
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-152.189	28.112	-6.414	154.897
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-153.999	22.860	-6.627	155.827
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-34.682	7.755	-4.334	35.802
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	23.297	9.124	1.369	25.057
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-150.247	26.356	-6.418	152.676
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-151.132	23.785	-6.538	153.132
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-151.985	21.155	-6.669	153.595
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	97.552	46.147	11.438	108.521
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	99.376	43.512	8.301	108.802
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	101.174	40.719	5.073	109.179
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-152.397	33.718	-6.286	156.209
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-152.219	36.427	-6.014	156.633
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-152.550	30.930	-6.583	155.794
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-35.113	9.837	-4.451	36.736

TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	24.107	12.646	1.345	27.256
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-149.881	33.657	-6.162	153.737
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-150.030	30.961	-6.436	153.326
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-150.173	28.191	-6.735	152.945
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	100.667	38.516	11.431	108.388
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	102.010	35.228	8.215	108.234
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	103.208	31.803	4.944	108.110
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-152.663	25.472	-6.527	154.911
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-151.746	28.086	-6.423	154.456
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-153.571	22.803	-6.640	155.396
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-34.471	7.755	-4.349	35.599
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	25.020	9.244	1.276	26.704
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-149.858	26.325	-6.427	152.288
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-150.747	23.740	-6.547	152.746
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-151.607	21.096	-6.680	153.214
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	48.673	22.369	5.775	53.877
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	49.398	20.920	4.205	53.810
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	50.089	19.399	2.601	53.778
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-73.617	15.385	-2.734	75.257
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-73.465	16.665	-2.631	75.377
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-73.762	14.073	-2.851	75.147
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	0114vYE24.1P	-12.717	3.344	-1.584	13.244
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	0114vE24.1P	8.572	4.205	0.438	9.558
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-73.245	15.623	-2.764	74.943
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-73.385	14.335	-2.873	74.827
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-73.524	13.015	-2.997	74.727
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	49.551	19.585	5.774	53.593
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	50.138	17.998	4.205	53.436
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	50.675	16.356	2.613	53.313
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-73.258	13.077	-2.781	74.468
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-72.918	14.337	-2.716	74.364
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-73.592	11.789	-2.856	74.585
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	0114vYE24.1P	-12.668	3.070	-1.592	13.132
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	0114vE24.1P	8.819	3.545	0.435	9.515
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-72.847	13.572	-2.816	74.154
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-73.184	12.309	-2.891	74.268
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-73.507	11.017	-2.977	74.388
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	48.225	21.625	5.776	53.166
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	48.951	20.218	4.240	53.131
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	49.677	18.758	2.669	53.168
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-74.454	15.774	-2.829	76.159
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-74.322	17.086	-2.720	76.309
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-74.578	14.428	-2.951	76.019
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	0114vYE24.1P	-13.054	3.476	-1.657	13.611
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	0114vE24.1P	8.405	3.962	0.465	9.303
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-73.942	15.966	-2.843	75.700
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-74.061	14.650	-2.957	75.554
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-74.181	13.301	-3.085	75.427
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	48.742	19.792	5.773	52.923
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	49.360	18.221	4.207	52.784
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	49.932	16.587	2.614	52.680
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-74.665	13.126	-2.884	75.865
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-74.299	14.396	-2.823	75.734
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-75.024	11.828	-2.954	76.008
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	0114vYE24.1P	-13.072	3.125	-1.645	13.541
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	0114vE24.1P	8.385	3.519	0.454	9.105
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-74.055	13.612	-2.907	75.352
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-74.418	12.342	-2.979	75.494
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-74.766	11.041	-3.060	75.639
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	48.545	22.140	5.775	53.667
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	49.306	20.730	4.220	53.652
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	50.053	19.255	2.628	53.693
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-74.545	15.791	-2.822	76.251
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-74.411	17.097	-2.713	76.398
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-74.672	14.451	-2.945	76.114
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	0114vYE24.1P	-13.052	3.467	-1.648	13.605
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	0114vE24.1P	8.517	4.122	0.450	9.473
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-74.030	15.981	-2.838	75.788
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-74.150	14.669	-2.952	75.645
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-74.272	13.325	-3.081	75.520

TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	49.311	19.656	5.773	53.397
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	49.926	18.069	4.199	53.261
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	50.490	16.422	2.600	53.157
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-74.469	13.089	-2.881	75.666
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-74.103	14.362	-2.819	75.535
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-74.829	11.788	-2.952	75.809
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	0114vYE24.1P	-13.032	3.124	-1.646	13.502
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	0114vE24.1P	8.627	3.518	0.442	9.327
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-73.879	13.580	-2.904	75.172
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-74.241	12.307	-2.976	75.313
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-74.590	11.003	-3.058	75.459
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	52.979	22.629	6.496	57.975
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	53.587	20.952	4.803	57.738
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	54.159	19.218	3.084	57.550
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-78.832	15.273	-2.790	80.346
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.569	16.635	-2.700	80.356
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-79.089	13.880	-2.894	80.349
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	0114vYE24.1P	-13.142	3.321	-1.593	13.648
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	0114vE24.1P	9.147	4.076	0.539	10.028
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	-78.739	15.732	-2.854	80.346
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	-78.995	14.359	-2.954	80.343
TM5 grijs	2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	-79.243	12.953	-3.068	80.353

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	55.358	28.774	-3.826	62.506
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	55.744	27.983	-3.647	62.480
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	55.748	27.975	-4.111	62.508
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	56.141	27.156	-3.931	62.488
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	56.163	27.116	-4.422	62.523
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	56.566	26.268	-4.244	62.511
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-42.687	12.761	7.463	45.174
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-42.924	11.851	7.394	45.139
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-42.418	13.714	7.538	45.213
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	1114vYE24.1P	-7.166	4.736	1.269	8.683
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	1114vE24.1P	11.135	4.535	-2.275	12.237
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	95.543	54.314	-7.942	110.189
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	99.998	55.422	-8.231	114.625
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	100.239	53.621	-8.805	114.020
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	96.101	50.934	-9.089	109.144
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	100.566	51.714	-9.432	113.476
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-51.955	17.468	8.978	55.543
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-52.762	16.584	8.952	56.027
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-51.108	18.379	9.008	55.054
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.577	6.119	1.505	10.643
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	24.593	10.795	-5.494	27.414
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	97.289	46.143	-8.423	108.006
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	102.675	46.493	-8.581	113.037
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	98.476	44.941	-8.838	108.606
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	103.960	45.199	-8.987	113.717
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	99.769	43.659	-9.282	109.298
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	105.338	43.812	-9.422	114.474
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-55.166	14.557	9.481	57.837
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-55.882	13.412	9.433	58.239
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-54.404	15.735	9.532	57.430
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-9.501	5.830	1.629	11.266
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	25.614	9.651	-5.628	27.944
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	76.886	42.559	-5.700	88.063
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	79.124	42.672	-5.714	90.078
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	77.124	41.307	-6.123	87.703
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	79.353	41.328	-6.153	89.682
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	77.416	39.977	-6.589	87.377
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	79.642	39.899	-6.636	89.324
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-57.529	19.839	9.770	61.633
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-58.192	18.757	9.707	61.906
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-56.803	20.957	9.836	61.339
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-11.107	8.327	1.795	13.997
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	18.598	8.061	-3.959	20.652
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	76.827	37.418	-5.986	85.664
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	79.544	37.042	-5.948	87.948
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	77.665	36.416	-6.341	86.012

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	80.442	35.985	-6.298	88.349
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	78.569	35.344	-6.726	86.415
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	81.401	34.850	-6.678	88.799
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-58.829	14.947	9.771	61.480
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-59.344	13.694	9.687	61.669
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-58.255	16.244	9.859	61.276
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-12.178	7.063	1.852	14.199
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	18.968	7.238	-4.112	20.714
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	88.044	49.619	-7.016	101.307
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	91.678	50.375	-7.200	104.854
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	88.267	48.132	-7.513	100.818
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	91.897	48.756	-7.720	104.316
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	88.560	46.558	-8.060	100.376
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	92.193	47.039	-8.291	103.831
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-55.638	19.094	9.473	59.581
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-56.451	18.120	9.434	60.034
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-54.769	20.095	9.513	59.110
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-9.914	7.305	1.653	12.425
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	22.420	9.809	-4.921	24.962
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	88.960	42.545	-7.444	98.891
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	93.358	42.636	-7.534	102.909
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	90.011	41.423	-7.834	99.394
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	94.493	41.435	-7.916	103.482
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	91.151	40.225	-8.253	99.974
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	95.708	40.148	-8.328	104.121
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-58.046	14.893	9.755	60.715
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-58.730	13.681	9.693	61.076
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-57.305	16.140	9.820	60.339
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-10.955	6.489	1.756	12.853
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	23.178	8.761	-5.088	25.295
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	78.231	41.937	-5.792	88.951
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	79.107	41.176	-5.607	89.358
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	78.625	40.748	-6.194	88.773
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	79.486	39.924	-6.016	89.153
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	78.998	39.446	-6.633	88.548
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	79.859	38.561	-6.465	88.917
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.317	24.107	12.114	82.834
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-78.551	26.072	12.376	83.685
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-11.879	7.964	1.843	14.420
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	16.819	7.042	-3.576	18.581
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	78.527	39.467	-5.915	88.086
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	79.645	38.473	-5.695	88.634
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	79.270	38.441	-6.289	88.324
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	80.414	37.409	-6.066	88.896
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	79.999	37.306	-6.693	88.523
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	81.176	36.236	-6.471	89.132
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-79.077	22.946	12.233	83.243
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.764	21.033	11.981	82.400
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-79.312	24.968	12.498	84.083
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-12.101	7.886	1.873	14.565
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	16.949	6.712	-3.580	18.577
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	76.838	40.743	-5.629	87.154
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	77.478	39.834	-5.405	87.286
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	77.290	39.614	-6.018	87.059
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	77.919	38.654	-5.798	87.173
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	77.718	38.376	-6.441	86.915
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	78.350	37.365	-6.230	87.027
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-78.830	24.428	12.207	83.426
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.535	22.556	11.958	82.580
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-79.045	26.406	12.469	84.267
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-12.045	8.201	1.869	14.691
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	15.861	6.582	-3.324	17.491
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	76.405	38.826	-5.666	85.891
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	77.133	37.730	-5.424	86.038
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	77.061	37.791	-6.038	86.041
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	77.804	36.657	-5.793	86.202
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	77.695	36.647	-6.440	86.145
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	78.464	35.477	-6.197	86.334
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-79.137	22.797	12.207	83.255

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.803	20.884	11.953	82.395
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-79.392	24.819	12.475	84.111
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-12.326	7.907	1.885	14.765
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	15.872	6.343	-3.342	17.416
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	77.646	41.462	-5.719	88.208
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	78.419	40.643	-5.517	88.498
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	78.060	40.298	-6.116	88.060
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	78.819	39.420	-5.920	88.326
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	78.451	39.022	-6.548	87.865
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	79.212	38.087	-6.362	88.122
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-78.595	24.325	12.162	83.167
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.301	22.465	11.914	82.326
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-78.812	26.293	12.423	84.006
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-11.945	8.080	1.853	14.539
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	16.413	6.853	-3.467	18.121
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	77.561	39.133	-5.806	87.068
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	78.511	38.090	-5.577	87.441
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	78.271	38.104	-6.179	87.272
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	79.242	37.023	-5.946	87.666
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	78.962	36.967	-6.581	87.435
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	79.964	35.849	-6.350	87.862
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-79.197	22.847	12.232	83.330
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-78.880	20.932	11.979	82.484
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-79.436	24.871	12.498	84.171
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-12.222	7.893	1.881	14.670
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	16.486	6.547	-3.480	18.076
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	135.329	74.388	-9.829	154.739
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	138.133	73.885	-9.725	156.953
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	135.926	72.220	-10.596	154.285
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	138.730	71.579	-10.512	156.461
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	136.645	69.927	-11.440	153.924
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	139.448	69.132	-11.376	156.059
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-89.125	28.445	16.051	94.921
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-90.214	26.782	15.996	95.455
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-87.970	30.170	16.114	94.386
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.277	11.918	3.421	21.266
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	32.596	14.130	-6.725	36.158
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	136.847	67.246	-10.224	152.819
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	140.419	66.067	-10.013	155.507
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	138.210	65.443	-10.879	153.307
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	141.864	64.184	-10.657	156.072
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	139.715	63.526	-11.592	153.917
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	143.438	62.172	-11.360	156.745
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-91.860	25.661	16.486	96.792
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-92.893	23.773	16.416	97.282
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-90.755	27.615	16.565	96.298
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-18.216	11.541	3.549	21.854
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	33.670	12.855	-6.864	36.688
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	127.067	68.380	-8.814	144.567
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	128.588	67.195	-8.531	145.337
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	127.732	66.437	-9.513	144.290
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	129.252	65.158	-9.240	145.042
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	128.506	64.377	-10.283	144.097
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	130.023	62.990	-10.021	144.824
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-91.727	29.862	16.482	97.864
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-92.799	28.106	16.416	98.342
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-90.576	31.680	16.555	97.374
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-18.290	13.185	3.565	22.827
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	29.521	12.557	-5.884	32.616
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	126.982	63.751	-9.052	142.375
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	128.873	62.107	-8.720	143.323
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	128.109	61.999	-9.688	142.652
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	130.054	60.292	-9.348	143.654
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	129.354	60.136	-10.383	143.027
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	131.343	58.353	-10.037	144.072
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-92.903	25.334	16.482	97.695
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-93.837	23.423	16.397	98.097
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-91.891	27.315	16.576	97.287
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-19.528	11.811	3.634	23.110
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	29.904	11.644	-6.050	32.657

TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T	NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	1	Strain	0114vE12.5P	131.810	71.901	-9.380	150.438
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	5	Strain	0114vE21.2P	134.078	71.129	-9.201	152.056
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	2	Strain	114vE12.5P	132.422	69.827	-10.118	150.046
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	4	Strain	114vE21.2P	134.689	68.935	-9.956	151.632
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	3	Strain	1114vE12.5P	133.151	67.632	-10.932	149.742
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	6	Strain	1114vE21.2P	135.414	66.604	-10.787	151.293
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-90.673	29.386	16.290	96.698
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-91.795	27.689	16.234	97.244
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-89.478	31.142	16.354	96.143
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.722	12.549	3.483	21.993
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	11	Strain	1114vE24.1P	31.369	13.520	-6.375	34.748
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T	BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	1	Strain	0114vE12.5P	132.545	65.632	-9.727	148.224
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	5	Strain	0114vE21.2P	135.425	64.254	-9.467	150.193
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	2	Strain	114vE12.5P	133.815	63.851	-10.373	148.631
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	4	Strain	114vE21.2P	136.766	62.401	-10.103	150.668
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	3	Strain	1114vE12.5P	135.218	61.959	-11.076	149.149
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	6	Strain	1114vE21.2P	138.228	60.421	-10.798	151.242
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-92.855	25.481	16.545	97.698
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-93.867	23.571	16.468	98.172
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-91.766	27.457	16.630	97.218
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-18.906	11.660	3.599	22.502
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	11	Strain	1114vE24.1P	32.143	12.345	-6.548	35.049
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T	BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	1	Strain	0114vE12.5P	66.893	36.041	-4.640	76.126
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	5	Strain	0114vE21.2P	67.674	35.407	-4.489	76.509
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	2	Strain	114vE12.5P	67.231	35.005	-4.998	75.963
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	4	Strain	114vE21.2P	68.010	34.320	-4.853	76.333
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	3	Strain	1114vE12.5P	67.609	33.900	-5.392	75.824
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	6	Strain	1114vE21.2P	68.387	33.159	-5.253	76.184
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-48.033	15.054	8.568	51.060
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-48.437	14.087	8.510	51.157
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-47.592	16.063	8.631	50.965
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-7.977	5.385	1.458	9.735
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	11	Strain	1114vE24.1P	14.119	5.942	-2.925	15.595
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T	NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	1	Strain	0114vE12.5P	67.165	33.662	-4.739	75.278
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	5	Strain	0114vE21.2P	68.167	32.802	-4.559	75.786
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	2	Strain	114vE12.5P	67.775	32.757	-5.071	75.446
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	4	Strain	114vE21.2P	68.806	31.866	-4.888	75.984
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	3	Strain	1114vE12.5P	68.431	31.786	-5.434	75.648
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	6	Strain	1114vE21.2P	69.489	30.858	-5.249	76.214
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-48.954	13.940	8.705	51.639
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-49.336	12.908	8.642	51.723
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-48.529	15.015	8.773	51.551
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.229	5.326	1.491	9.914
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	11	Strain	1114vE24.1P	14.291	5.630	-2.940	15.639
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T	NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	1	Strain	0114vE12.5P	65.598	34.919	-4.483	74.448
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	5	Strain	0114vE21.2P	66.157	34.146	-4.296	74.573
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	2	Strain	114vE12.5P	65.978	33.936	-4.828	74.351
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	4	Strain	114vE21.2P	66.538	33.122	-4.645	74.471
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	3	Strain	1114vE12.5P	66.397	32.886	-5.209	74.277
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	6	Strain	1114vE21.2P	66.959	32.027	-5.029	74.394
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-48.708	15.423	8.679	51.824
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-49.111	14.433	8.619	51.908
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-48.266	16.455	8.745	51.738
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.193	5.656	1.489	10.067
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	11	Strain	1114vE24.1P	13.231	5.510	-2.690	14.583
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T	NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	1	Strain	0114vE12.5P	65.176	33.068	-4.509	73.224
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	5	Strain	0114vE21.2P	65.814	32.113	-4.308	73.357
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	2	Strain	114vE12.5P	65.715	32.159	-4.839	73.321
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	4	Strain	114vE21.2P	66.373	31.174	-4.635	73.476
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	3	Strain	1114vE12.5P	66.295	31.183	-5.198	73.447
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	6	Strain	1114vE21.2P	66.973	30.164	-4.994	73.622
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-49.016	13.792	8.680	51.654
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-49.373	12.758	8.613	51.717
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-48.621	14.870	8.752	51.592
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.489	5.371	1.507	10.158
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	11	Strain	1114vE24.1P	13.269	5.283	-2.714	14.538
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T	NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1	wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T	BI+	1	Strain	0114vE12.5P	66.349	35.596	-4.569	75.433

TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	67.034	34.907	-4.403	75.706
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	66.701	34.582	-4.923	75.294
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	67.384	33.846	-4.761	75.557
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	67.093	33.499	-5.311	75.179
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	67.776	32.712	-5.155	75.434
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-48.402	15.299	8.626	51.490
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-48.814	14.324	8.568	51.589
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-47.951	16.315	8.689	51.391
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.065	5.516	1.471	9.881
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	13.742	5.764	-2.823	15.167
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	66.260	33.351	-4.639	74.325
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	67.104	32.445	-4.449	74.668
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	66.842	32.445	-4.969	74.466
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	67.712	31.508	-4.777	74.836
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	67.468	31.473	-5.330	74.638
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	68.362	30.501	-5.136	75.034
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-49.098	13.849	8.707	51.751
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-49.471	12.812	8.642	51.829
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-48.685	14.929	8.777	51.673
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.368	5.346	1.501	10.043
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	13.852	5.475	-2.845	15.164
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	71.295	37.063	-4.811	80.497
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	71.795	36.044	-4.581	80.465
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	71.795	36.032	-5.181	80.497
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	72.306	34.977	-4.951	80.474
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	72.344	34.930	-5.588	80.530
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	72.865	33.835	-5.359	80.516
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-51.978	15.539	9.414	55.062
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-52.437	14.478	9.358	55.198
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-51.478	16.644	9.476	54.925
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	1114vYE24.1P	-8.663	5.726	1.614	10.509
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	1114vE24.1P	13.886	5.656	-2.794	15.252
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	44.329	4.225	-2.362	44.592
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-44.350	4.076	2.449	44.604
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	44.432	3.290	-2.550	44.627
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-44.373	3.381	2.553	44.575
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	44.521	2.304	-2.742	44.664
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-44.470	2.745	2.657	44.634
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	60.351	8.298	-3.640	61.028
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-57.575	7.443	2.934	58.128
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	60.225	6.940	-3.856	60.747
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-58.062	6.670	3.058	58.524
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	60.054	5.523	-4.073	60.445
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-58.597	5.959	3.183	58.985
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	60.698	3.240	-3.640	60.894
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-57.915	3.172	2.933	58.076
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	60.561	2.004	-3.857	60.717
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-58.359	2.200	3.057	58.481
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	60.385	0.709	-4.074	60.526
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-58.849	1.291	3.182	58.949
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	60.205	8.220	-3.586	60.870
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-57.938	7.529	2.933	58.498
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	60.192	6.889	-3.815	60.705
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-58.373	6.740	3.057	58.841
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	60.137	5.495	-4.046	60.523
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-58.856	6.014	3.182	59.248
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	59.879	3.226	-3.588	60.073
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-58.294	3.154	2.933	58.453
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	59.852	2.000	-3.814	60.007
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-58.684	2.178	3.057	58.804
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	59.789	0.712	-4.043	59.930
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-59.120	1.269	3.182	59.219
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	60.370	8.281	-3.623	61.043
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-57.829	7.504	2.933	58.388
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	60.301	6.934	-3.846	60.820
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-58.294	6.723	3.058	58.760
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	60.187	5.526	-4.070	60.577
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-58.805	6.004	3.182	59.197
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	60.382	3.229	-3.624	60.577
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-58.180	3.159	2.932	58.339
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	60.300	1.996	-3.846	60.455
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-58.599	2.183	3.057	58.720
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	60.179	0.703	-4.069	60.321
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-59.065	1.272	3.182	59.164
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	81.194	8.547	-5.916	81.857
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-80.921	8.151	2.904	81.382
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	82.162	6.876	-6.310	82.691
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-79.655	6.804	3.032	80.003

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	83.094	5.077	-6.716	83.520
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-78.572	5.609	3.160	78.835
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	81.272	6.939	-5.915	81.782
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-81.002	6.732	2.904	81.333
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	82.241	5.298	-6.310	82.653
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-79.726	5.338	3.031	79.962
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	83.175	3.527	-6.716	83.520
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-78.632	4.096	3.159	78.802
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	81.254	8.537	-5.913	81.915
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-80.942	8.165	2.904	81.405
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	82.228	6.870	-6.309	82.756
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-79.674	6.817	3.032	80.023
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	83.167	5.073	-6.715	83.592
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-78.589	5.619	3.159	78.853
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	81.148	6.942	-5.911	81.658
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-81.027	6.722	2.904	81.357
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	82.126	5.301	-6.306	82.538
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-79.748	5.329	3.032	79.983
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	83.069	3.530	-6.713	83.415
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-78.651	4.088	3.159	78.821
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	81.231	8.546	-5.915	81.893
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-80.936	8.162	2.904	81.399
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	82.202	6.877	-6.310	82.730
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-79.670	6.814	3.032	80.018
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	83.137	5.079	-6.716	83.562
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-78.586	5.618	3.159	78.849
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	81.216	6.937	-5.914	81.726
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-81.019	6.724	2.904	81.350
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	82.189	5.296	-6.309	82.601
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-79.742	5.331	3.031	79.978
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	83.128	3.525	-6.715	83.473
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-78.647	4.089	3.159	78.817
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	1	Strain	14vP	96.149	11.509	-4.803	96.955
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-95.260	10.744	5.651	96.031
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	95.870	9.385	-5.171	96.467
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-96.125	9.399	5.904	96.764
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	95.539	7.172	-5.542	95.968
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-97.044	8.152	6.158	97.581
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	1	Strain	14vP	96.458	6.849	-4.803	96.820
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-95.569	6.795	5.650	95.976
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	96.171	4.835	-5.171	96.431
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-96.394	5.269	5.903	96.718
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	95.838	2.732	-5.543	96.037
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-97.273	3.843	6.158	97.543
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	1	Strain	14vP	96.259	11.462	-4.781	97.057
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-95.398	10.805	5.650	96.174
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	96.028	9.353	-5.155	96.620
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-96.244	9.449	5.904	96.887
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	95.746	7.152	-5.532	96.172
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-97.144	8.194	6.158	97.683
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	1	Strain	14vP	95.946	6.858	-4.781	96.310
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-95.721	6.761	5.650	96.126
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	95.705	4.845	-5.153	95.966
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-96.525	5.237	5.904	96.847
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	95.418	2.741	-5.528	95.617
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-97.383	3.815	6.158	97.652
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	96.243	11.501	-4.796	97.046
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-95.357	10.788	5.650	96.132
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	95.988	9.384	-5.168	96.584
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-96.214	9.437	5.904	96.856
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	95.681	7.175	-5.541	96.109
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-97.125	8.186	6.158	97.664
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	96.240	6.845	-4.796	96.602
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-95.675	6.771	5.650	96.080
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	95.976	4.831	-5.166	96.236
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-96.491	5.244	5.903	96.813
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	95.666	2.727	-5.540	95.865
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-97.360	3.820	6.158	97.629
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	50.804	5.650	-2.577	51.182
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-50.628	5.366	2.942	50.997
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	50.807	4.554	-2.782	51.086
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-50.836	4.609	3.067	51.137
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	50.786	3.405	-2.991	50.988
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-51.107	3.913	3.191	51.356
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	50.876	4.042	-2.576	51.101
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-50.708	3.948	2.942	50.947
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	50.886	2.976	-2.782	51.049
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-50.906	3.143	3.066	51.095
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	50.876	1.856	-2.992	50.997
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-51.167	2.400	3.191	51.322
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	50.878	5.641	-2.576	51.255
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-50.655	5.382	2.942	51.025
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	50.891	4.549	-2.783	51.170
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-50.859	4.621	3.066	51.161
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	50.882	3.402	-2.993	51.083
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-51.126	3.924	3.191	51.376
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	50.720	4.042	-2.567	50.946
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-50.740	3.938	2.942	50.977

TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	50.738	2.977	-2.775	50.901
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-50.933	3.134	3.066	51.121
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	50.736	1.857	-2.985	50.858
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-51.189	2.392	3.191	51.344
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	50.849	5.650	-2.577	51.227
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-50.647	5.378	2.942	51.017
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	50.857	4.556	-2.784	51.137
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-50.854	4.619	3.067	51.155
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	50.842	3.407	-2.993	51.044
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-51.123	3.922	3.191	51.372
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	50.805	4.039	-2.572	51.030
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-50.730	3.940	2.942	50.968
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	50.819	2.974	-2.779	50.982
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-50.926	3.135	3.066	51.114
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	50.814	1.854	-2.990	50.935
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-51.184	2.393	3.191	51.339
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vP	54.154	5.162	-2.564	54.460
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-54.243	4.986	3.313	54.573
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	54.103	4.006	-2.782	54.322
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-54.549	4.156	3.453	54.816
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	54.029	2.796	-3.002	54.185
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-54.913	3.390	3.593	55.135
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	35.714	-26.609	2.561	44.611
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-38.691	-22.011	-1.771	44.549
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	36.096	-26.028	2.661	44.581
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-37.717	-23.678	-0.101	44.534
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	36.511	-25.536	2.761	44.640
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-36.702	-25.203	1.510	44.548
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	47.484	-32.842	3.079	57.817
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-44.978	-24.522	-2.069	51.270
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	48.306	-32.214	3.198	58.150
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-43.860	-26.635	-0.070	51.314
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	49.134	-31.667	3.319	58.549
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-42.745	-28.599	1.848	51.463
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	45.241	-36.244	3.079	58.050
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-45.968	-27.217	-1.893	53.455
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	46.009	-35.792	3.198	58.379
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.648	-28.928	0.055	53.200
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	46.784	-35.420	3.319	58.774
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.321	-30.500	1.928	53.016
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	40.537	-29.792	3.070	50.401
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-66.211	-32.716	-4.724	74.004
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	41.129	-29.216	3.190	50.550
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-63.609	-34.950	-1.909	72.603
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	41.744	-28.726	3.310	50.781
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-60.809	-36.793	0.741	71.078
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	40.317	-30.450	3.069	50.617
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-61.284	-39.822	-4.715	73.238
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	40.882	-29.919	3.189	50.761
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-58.603	-41.777	-1.881	71.994
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	41.471	-29.476	3.309	50.987
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-55.827	-43.303	0.770	70.657
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	43.797	-30.884	3.075	53.679
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-54.570	-27.160	-3.348	61.047
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	44.617	-30.337	3.194	54.048
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-51.892	-28.883	-0.867	59.395
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	45.454	-29.869	3.315	54.490
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-49.310	-30.375	1.419	57.932
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	42.334	-33.289	3.073	53.942
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-52.077	-33.510	-2.968	61.997
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	43.086	-32.902	3.193	54.306
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-49.583	-34.821	-0.601	60.591
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	43.855	-32.596	3.313	54.743
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-47.223	-35.913	1.581	59.348
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	65.455	-48.001	3.109	81.228
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-56.295	-31.608	-3.643	64.664
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	65.087	-46.145	3.225	79.851
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-54.563	-33.875	-1.189	64.235
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	64.796	-44.514	3.342	78.684
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-52.785	-35.903	1.150	63.848
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	64.922	-49.138	3.109	81.481
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-57.025	-32.858	-3.676	65.917
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	64.542	-47.324	3.225	80.098
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-55.208	-35.035	-1.211	65.398
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	64.238	-45.735	3.342	78.927
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-53.337	-36.968	1.138	64.906
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	64.878	-48.076	3.108	80.809
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-58.743	-32.080	-3.886	67.045
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	64.482	-46.226	3.224	79.405
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-56.811	-34.319	-1.353	66.386
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	64.164	-44.601	3.341	78.214
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-54.811	-36.297	1.054	65.748
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	64.826	-48.562	3.108	81.057
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-57.553	-34.079	-3.880	66.998
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	64.423	-46.722	3.224	79.648
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-55.659	-36.286	-1.350	66.457
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	64.100	-45.109	3.342	78.452

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T	NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-53.715	-38.226	1.055	65.936
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	1	Strain	14vP	65.167	-47.936	3.108	80.959
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	7	Strain	14vYP	-57.355	-31.505	-3.765	65.546
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	2	Strain	114vE9.6P	64.793	-46.081	3.224	79.574
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-55.448	-33.730	-1.264	64.914
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	3	Strain	14vE9.6P	64.498	-44.451	3.342	78.403
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T	BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-53.506	-35.712	1.110	64.339
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	1	Strain	14vP	64.820	-48.913	3.108	81.264
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	7	Strain	14vYP	-57.071	-33.589	-3.721	66.326
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	2	Strain	114vE9.6P	64.430	-47.096	3.224	79.873
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-55.220	-35.743	-1.237	65.790
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	3	Strain	14vE9.6P	64.118	-45.504	3.342	78.695
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T	BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-53.328	-37.647	1.125	65.287
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	1	Strain	14vP	77.797	-55.633	5.892	95.824
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	7	Strain	14vYP	-87.376	-48.709	-3.728	100.106
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	2	Strain	114vE9.6P	79.269	-54.754	6.137	96.536
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-85.421	-52.778	0.083	100.410
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	3	Strain	14vE9.6P	80.733	-53.989	6.384	97.331
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T	NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-83.372	-56.536	3.775	100.804
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	1	Strain	14vP	75.766	-58.781	5.892	96.075
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	7	Strain	14vYP	-88.249	-51.203	-3.564	102.090
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	2	Strain	114vE9.6P	77.189	-58.061	6.137	96.782
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-86.122	-54.912	0.198	102.139
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	3	Strain	14vE9.6P	78.606	-57.455	6.384	97.574
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T	NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-83.901	-58.328	3.847	102.256
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	1	Strain	14vP	74.787	-55.316	5.889	93.207
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	7	Strain	14vYP	-97.736	-51.089	-4.802	110.387
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	2	Strain	114vE9.6P	76.158	-54.482	6.134	93.840
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-95.026	-55.114	-0.654	109.854
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	3	Strain	14vE9.6P	77.529	-53.765	6.381	94.562
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T	NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-92.130	-58.739	3.337	109.313
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	1	Strain	14vP	74.591	-55.980	5.888	93.447
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	7	Strain	14vYP	-93.278	-57.581	-4.794	109.724
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	2	Strain	114vE9.6P	75.938	-55.188	6.134	94.073
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-90.568	-61.401	-0.636	109.421
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	3	Strain	14vE9.6P	77.284	-54.513	6.381	94.791
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T	NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-87.751	-64.785	3.353	109.126
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	1	Strain	14vP	76.229	-55.172	5.891	94.284
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	7	Strain	14vYP	-91.879	-48.714	-4.259	104.082
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	2	Strain	114vE9.6P	77.695	-54.320	6.136	94.999
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-89.210	-52.620	-0.248	103.573
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	3	Strain	14vE9.6P	79.159	-53.583	6.383	95.802
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T	BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-86.496	-56.199	3.595	103.213
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	1	Strain	14vP	74.907	-57.434	5.889	94.575
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	7	Strain	14vYP	-89.696	-54.582	-3.925	105.071
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	2	Strain	114vE9.6P	76.311	-56.727	6.135	95.284
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-87.180	-58.114	-0.013	104.774
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	3	Strain	14vE9.6P	77.714	-56.136	6.382	96.080
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T	BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-84.643	-61.319	3.740	104.587
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	1	Strain	14vP	41.058	-29.824	3.070	50.840
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	7	Strain	14vYP	-44.857	-25.102	-1.927	51.439
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	2	Strain	114vE9.6P	41.641	-29.239	3.190	50.981
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-43.794	-27.115	0.018	51.509
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	3	Strain	14vE9.6P	42.245	-28.741	3.310	51.202
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T	NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-42.686	-28.969	1.899	51.622
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	1	Strain	14vP	40.526	-30.961	3.070	51.092
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	7	Strain	14vYP	-45.572	-26.342	-1.957	52.674
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	2	Strain	114vE9.6P	41.096	-30.418	3.190	51.228
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.423	-28.265	-0.001	52.652
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	3	Strain	14vE9.6P	41.687	-29.962	3.310	51.444
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T	NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.223	-30.023	1.889	52.661
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	1	Strain	14vP	40.393	-29.833	3.069	50.309
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	7	Strain	14vYP	-47.163	-25.494	-2.147	53.655
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	2	Strain	114vE9.6P	40.961	-29.266	3.189	50.442
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-45.913	-27.479	-0.131	53.508
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	3	Strain	14vE9.6P	41.551	-28.784	3.309	50.655
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T	NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-44.599	-29.285	1.812	53.385
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	1	Strain	14vP	40.340	-30.319	3.070	50.557
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	7	Strain	14vYP	-45.980	-27.495	-2.143	53.617
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	2	Strain	114vE9.6P	40.902	-29.762	3.189	50.684
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.762	-29.446	-0.128	53.579
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	3	Strain	14vE9.6P	41.485	-29.292	3.310	50.892
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T	NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.497	-31.209	1.813	53.565
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	1	Strain	14vP	40.722	-29.723	3.070	50.509
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	7	Strain	14vYP	-45.861	-24.967	-2.040	52.257
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	2	Strain	114vE9.6P	41.307	-29.146	3.189	50.655
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-44.638	-26.945	-0.052	52.140
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	3	Strain	14vE9.6P	41.915	-28.657	3.310	50.883
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T	BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-43.378	-28.759	1.861	52.079
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	1	Strain	14vP	40.374	-30.699	3.070	50.812
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	7	Strain	14vYP	-45.580	-27.052	-1.996	53.041
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	2	Strain	114vE9.6P	40.942	-30.160	3.189	50.952
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.399	-28.950	-0.023	53.004
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	3	Strain	14vE9.6P	41.535	-29.710	3.310	51.174
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WR_0,T	BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.180	-30.679	1.878	53.002
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	1	Strain	14vP	43.681	-32.545	3.451	54.581
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	7	Strain	14vYP	-49.913	-28.395	-2.041	57.461
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent		GW,T	Global	2	Strain	114vE9.6P	44.374	-31.996	3.585	54.824

TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-48.726	-30.589	0.110	57.531
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	45.084	-31.533	3.721	55.143
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-47.481	-32.604	2.193	57.639
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.641	13.847	18.053	22.761
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 1	2-Parts	4zP	-0.095	-2.782	-0.009	2.784
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.121	11.736	15.241	19.236
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 2	2-Parts	7zP	-0.011	-1.029	-0.003	1.029
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.266	9.695	12.543	15.855
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 3	2-Parts	10zP	-0.010	0.702	0.001	0.702
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.274	18.612	24.809	31.041
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.682	-12.399	-0.093	12.418
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.443	15.308	20.236	25.378
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.278	-9.579	-0.044	9.583
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.162	12.155	15.998	20.092
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.009	-6.770	-0.014	6.770
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.900	18.559	23.946	30.310
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.320	8.816	0.016	8.822
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.193	15.216	19.589	24.805
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.132	11.029	0.036	11.030
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.288	12.138	15.524	19.708
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.168	12.948	0.037	12.950
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.262	18.628	24.829	31.066
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.659	-12.342	-0.092	12.360
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.436	15.352	20.295	25.452
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.261	-9.580	-0.045	9.584
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.165	12.200	16.058	20.168
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.004	-6.807	-0.014	6.807
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.996	18.500	23.871	30.217
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.364	8.730	0.016	8.737
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.260	15.190	19.553	24.761
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.188	11.063	0.036	11.065
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.247	12.120	15.498	19.676
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.109	13.108	0.037	13.109
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.272	18.637	24.843	31.082
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.674	-12.403	-0.093	12.421
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.441	15.341	20.280	25.433
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.272	-9.607	-0.045	9.611
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.162	12.183	16.034	20.138
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.003	-6.811	-0.014	6.811
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.950	18.545	23.928	30.288
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.345	8.829	0.016	8.836
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.227	15.212	19.583	24.799
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.161	11.105	0.036	11.106
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.268	12.133	15.516	19.699
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.139	13.089	0.038	13.089
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.868	18.423	24.224	30.446
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.194	-5.472	-0.027	5.475
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.159	15.207	19.911	25.054
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.031	-2.794	-0.012	2.794
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.342	12.134	15.830	19.949
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	0.002	-0.152	-0.000	0.152
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.709	18.406	24.000	30.254
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.045	1.611	0.006	1.612
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.062	15.181	19.748	24.909
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.020	4.065	0.015	4.065
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.384	12.128	15.712	19.852
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.122	6.393	0.021	6.394
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.764	18.437	24.238	30.462
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.164	-5.457	-0.027	5.459
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.075	15.219	19.927	25.074
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.016	-2.796	-0.012	2.796
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.407	12.143	15.845	19.967
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.003	-0.169	-0.001	0.169
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.785	18.390	23.982	30.232
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.051	1.592	0.005	1.593
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.123	15.171	19.734	24.892
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.036	4.070	0.015	4.070
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.338	12.120	15.701	19.838
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.098	6.421	0.021	6.422
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.816	18.432	24.233	30.457
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.179	-5.476	-0.027	5.479
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.117	15.214	19.920	25.066
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.024	-2.806	-0.012	2.806
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.374	12.139	15.838	19.959
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.003	-0.171	-0.001	0.171

TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.747	18.399	23.992	30.245
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.048	1.616	0.006	1.616
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.093	15.177	19.742	24.901
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.028	4.081	0.016	4.081
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.361	12.124	15.707	19.845
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.110	6.421	0.021	6.422
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.595	27.988	37.249	46.619
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.585	-13.022	-0.120	13.035
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.435	23.498	31.085	38.969
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.174	-9.119	-0.069	9.121
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.420	19.163	25.233	31.687
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	0.041	-5.205	-0.030	5.205
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.299	27.917	36.651	46.091
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.153	4.333	0.023	4.335
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.240	23.378	30.665	38.561
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.083	7.758	0.050	7.759
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.519	19.089	24.948	31.417
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.161	10.960	0.066	10.961
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.493	28.013	37.277	46.653
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.536	-12.972	-0.119	12.984
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.357	23.531	31.129	39.024
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.143	-9.124	-0.070	9.126
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.478	19.192	25.275	31.740
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.059	-5.254	-0.031	5.254
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.410	27.875	36.600	46.027
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.167	4.269	0.023	4.272
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.322	23.353	30.631	38.519
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.111	7.778	0.050	7.779
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.462	19.070	24.920	31.383
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.127	11.061	0.066	11.062
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.545	28.008	37.274	46.649
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.563	-13.027	-0.120	13.040
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.397	23.519	31.114	39.005
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.159	-9.150	-0.070	9.152
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.449	19.180	25.257	31.717
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.050	-5.255	-0.031	5.255
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	1.356	27.902	36.633	46.069
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.162	4.341	0.023	4.344
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.282	23.369	30.652	38.546
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.098	7.810	0.050	7.810
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.490	19.081	24.936	31.402
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.144	11.052	0.066	11.053
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.907	16.523	21.716	27.303
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.289	-6.864	-0.034	6.870
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.240	14.010	18.323	23.067
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.080	-4.672	-0.018	4.673
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.263	11.576	15.080	19.012
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	0.023	-2.472	-0.006	2.472
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.710	16.508	21.493	27.111
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.007	0.223	0.001	0.223
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.111	13.987	18.162	22.923
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.018	2.188	0.008	2.188
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.329	11.568	14.964	18.917
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.066	4.075	0.012	4.076
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.785	16.538	21.729	27.319
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.241	-6.850	-0.034	6.855
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.139	14.023	18.338	23.086
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.048	-4.675	-0.018	4.676
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.343	11.584	15.094	19.030
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.040	-2.490	-0.007	2.490
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.794	16.492	21.475	27.089
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.007	0.205	0.001	0.205
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.179	13.976	18.148	22.906
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.028	2.193	0.008	2.193
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.276	11.561	14.953	18.903
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.048	4.103	0.012	4.104
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.847	16.533	21.725	27.313
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.265	-6.869	-0.034	6.874
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.190	14.018	18.332	23.078
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.064	-4.685	-0.018	4.686
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.303	11.581	15.087	19.022
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.031	-2.492	-0.007	2.492
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.752	16.501	21.486	27.101
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.008	0.228	0.001	0.228
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.145	13.982	18.155	22.916

TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.023	2.204	0.008	2.204
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.303	11.565	14.959	18.910
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.057	4.103	0.012	4.103
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	gw	Strain	1zP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.868	18.215	23.870	30.038
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 1	2-Parts	4zP	-0.141	-3.938	-0.018	3.941
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.178	15.511	20.255	25.512
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 2	2-Parts	7zP	-0.020	-1.678	-0.007	1.678
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.341	12.895	16.777	21.163
TM4 wit		ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 3	2-Parts	10zP	-0.008	0.557	0.002	0.557
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	42.898	11.977	4.537	44.769
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	43.285	10.502	3.180	44.654
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	43.604	8.984	1.811	44.556
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-59.733	17.904	-2.333	62.402
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-59.442	18.838	-2.185	62.394
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-60.026	16.928	-2.495	62.418
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	1114vYE24.1P	-11.693	2.803	-1.572	12.126
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	-59.228	19.518	-2.319	62.405
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	-59.521	18.599	-2.464	62.408
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	-59.812	17.637	-2.623	62.414
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	67.813	24.105	5.444	72.176
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	69.338	22.133	3.260	72.857
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	70.655	19.985	1.003	73.434
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-95.289	32.438	-5.091	100.788
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-95.075	34.059	-4.789	101.105
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-95.502	30.737	-5.407	100.472
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-22.588	6.173	-3.384	23.659
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-91.594	33.658	-4.627	97.692
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-91.936	32.173	-4.924	97.527
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-92.067	30.545	-5.220	97.142
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	69.933	14.351	5.442	71.597
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	70.890	11.887	3.269	71.954
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	71.569	9.315	1.065	72.181
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-97.488	25.267	-5.086	100.838
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-98.339	23.769	-5.239	101.306
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-23.382	4.841	-3.566	24.143
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-92.528	27.078	-4.857	96.531
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-93.391	25.726	-5.014	96.999
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-94.160	24.288	-5.169	97.380
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	64.949	22.338	5.447	68.899
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	67.028	20.696	3.388	70.232
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	69.049	18.883	1.217	71.594
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-107.225	37.027	-6.318	113.614
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-107.023	38.918	-5.976	114.037
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-107.427	35.048	-6.673	113.197
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-25.455	7.014	-3.952	26.698
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-102.375	38.192	-5.693	109.415
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-102.634	36.449	-6.024	109.081
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-102.789	34.587	-6.361	108.638
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	66.862	14.459	5.440	68.624
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	68.446	12.169	3.286	69.597
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	69.824	9.725	1.055	70.506
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-110.515	28.126	-6.194	114.206
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-109.520	29.729	-6.049	113.644
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-111.508	26.457	-6.342	114.779
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-26.696	5.479	-4.099	27.559
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-104.057	29.933	-5.888	108.436
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-104.957	28.408	-6.039	108.901
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-105.908	26.833	-6.196	109.430
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	67.370	23.661	5.445	71.612
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	69.245	21.845	3.293	72.684
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	70.974	19.847	1.044	73.705
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-102.893	35.375	-5.859	108.962

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-102.685	37.162	-5.531	109.343
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-103.100	33.502	-6.200	108.584
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-24.477	6.732	-3.748	25.661
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-98.436	36.541	-5.291	105.133
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-98.744	34.903	-5.611	104.881
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-98.882	33.128	-5.933	104.452
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	69.439	14.533	5.441	71.152
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	70.766	12.121	3.243	71.870
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	71.838	9.573	0.988	72.480
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-105.741	27.060	-5.798	109.302
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-104.793	28.606	-5.653	108.775
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-106.687	25.451	-5.948	109.842
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-25.545	5.251	-3.923	26.373
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-99.796	28.867	-5.517	104.033
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-100.705	27.409	-5.671	104.522
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-101.585	25.879	-5.827	104.991
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	63.212	19.116	5.444	66.263
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	64.307	17.102	3.434	66.631
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	65.291	14.979	1.372	67.001
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-84.146	26.441	-3.806	88.285
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-83.847	27.779	-3.583	88.402
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-84.439	25.038	-4.049	88.166
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.157	4.300	-2.436	17.854
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-83.296	28.499	-3.728	88.115
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-83.640	27.202	-3.945	88.041
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-83.916	25.823	-4.178	87.898
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	63.712	16.322	5.443	65.994
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	64.627	14.181	3.437	66.254
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	65.408	11.948	1.393	66.505
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-84.406	24.106	-3.770	87.861
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-83.937	25.388	-3.595	87.766
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-84.875	22.768	-3.965	87.965
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.198	3.935	-2.452	17.812
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-83.229	26.351	-3.767	87.382
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-83.730	25.100	-3.942	87.500
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-84.179	23.779	-4.132	87.571
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	62.976	18.820	5.445	65.953
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	64.104	16.845	3.453	66.370
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	65.148	14.767	1.409	66.815
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-85.146	26.982	-3.925	89.405
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-84.862	28.353	-3.693	89.549
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-85.423	25.543	-4.176	89.258
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.713	4.470	-2.548	18.446
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-84.162	29.012	-3.819	89.104
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-84.483	27.685	-4.043	88.996
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-84.746	26.278	-4.283	88.830
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	63.406	16.465	5.443	65.734
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	64.389	14.330	3.431	66.054
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	65.239	12.096	1.376	66.365
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-85.935	24.320	-3.880	89.395
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-85.438	25.612	-3.710	89.272
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-86.434	22.973	-4.070	89.527
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.826	4.048	-2.550	18.457
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-84.508	26.546	-3.872	88.664
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-85.026	25.284	-4.043	88.798
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-85.507	23.957	-4.229	88.901
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	63.179	19.035	5.444	66.208
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	64.304	17.043	3.441	66.613
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	65.332	14.944	1.384	67.033
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-84.783	26.794	-3.879	89.001
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-84.494	28.151	-3.650	89.135
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-85.065	25.369	-4.127	88.864
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.507	4.410	-2.504	18.227
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-83.848	28.831	-3.784	88.747
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-84.180	27.517	-4.005	88.654
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-84.446	26.121	-4.242	88.495
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	63.662	16.379	5.443	65.960
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	64.615	14.236	3.430	66.253
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	65.432	11.997	1.377	66.537
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-85.328	24.218	-3.838	88.782
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-84.841	25.507	-3.666	88.668
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-85.817	22.875	-4.030	88.904
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-17.587	4.002	-2.514	18.211
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-83.995	26.454	-3.832	88.146
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-84.510	25.197	-4.005	88.277
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-84.979	23.872	-4.191	88.367
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	104.515	33.913	10.763	110.406
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	105.856	30.539	7.417	110.422
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	106.995	27.005	4.020	110.423
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-142.210	46.072	-6.020	149.608
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-141.718	48.397	-5.592	149.858
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-142.704	43.634	-6.476	149.367
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-35.161	9.263	-4.701	36.664
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-139.844	49.165	-5.717	148.345
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-140.404	46.931	-6.135	148.167
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-140.870	44.559	-6.574	147.896
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	106.478	24.996	10.762	109.900
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	107.240	21.163	7.426	109.560
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	107.732	17.234	4.081	109.178
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-144.031	39.673	-6.009	149.516
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-143.019	41.848	-5.714	149.125
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-145.049	37.405	-6.328	149.928
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-36.039	7.796	-4.907	37.197
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-140.631	43.310	-5.910	147.268
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-141.612	41.186	-6.208	147.610
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-142.601	38.970	-6.527	147.974
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	103.130	32.651	10.767	108.710
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	104.681	29.462	7.506	109.007
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	106.135	26.131	4.179	109.385
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-148.052	48.685	-6.662	155.993
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-147.587	51.166	-6.206	156.328
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-148.518	46.085	-7.145	155.668
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-36.493	9.751	-5.003	38.103
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-144.942	51.671	-6.245	154.004
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-145.451	49.297	-6.687	153.723
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-145.899	46.790	-7.152	153.386
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	105.060	25.475	10.759	108.638
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	106.136	21.687	7.407	108.582
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	106.962	17.772	4.022	108.503
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-150.850	40.835	-6.554	156.417
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-149.736	43.073	-6.266	155.935
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-151.968	38.501	-6.862	156.919
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-37.873	8.064	-5.172	39.066
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-146.412	44.409	-6.409	153.133
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-147.441	42.217	-6.698	153.512
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-148.543	39.953	-7.011	153.982
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	104.266	33.554	10.765	110.060
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	105.766	30.279	7.448	110.266
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	107.112	26.847	4.068	110.500
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-145.863	47.729	-6.412	153.607
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-145.388	50.148	-5.965	153.909
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-146.339	45.194	-6.886	153.313
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-36.032	9.589	-4.888	37.605
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-143.024	50.743	-6.037	151.879
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-143.560	48.428	-6.471	151.647
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-144.010	45.974	-6.927	151.329
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	106.275	25.228	10.760	109.757
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	107.222	21.397	7.399	109.586
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	107.901	17.451	4.016	109.376
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-148.255	40.364	-6.355	153.783
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-147.176	42.581	-6.065	153.331
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-149.340	38.052	-6.667	154.256
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-37.200	7.955	-5.084	38.379
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-144.194	43.966	-6.225	150.876
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-145.217	41.800	-6.518	151.254
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-146.276	39.551	-6.833	151.682
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	5	Strain	0114vE21.2P	51.289	15.787	5.446	53.939
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	4	Strain	114vE21.2P	51.861	14.082	3.812	53.874
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	6	Strain	1114vE21.2P	52.349	12.312	2.158	53.821
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	114vYE21.2P	-71.513	22.593	-2.837	75.051
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	0114vYE21.2P	-71.235	23.740	-2.639	75.133
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	1114vYE21.2P	-71.792	21.392	-3.051	74.973
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.304	3.615	-1.930	14.880
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	15	Strain	0114vYE12.5P	-70.751	24.342	-2.761	74.872
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	16	Strain	114vYE12.5P	-71.049	23.224	-2.954	74.806
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	17	Strain	1114vYE12.5P	-71.320	22.047	-3.160	74.717
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	5	Strain	0114vE21.2P	51.805	12.997	5.445	53.687
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	4	Strain	114vE21.2P	52.208	11.168	3.815	53.526
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	6	Strain	1114vE21.2P	52.507	9.291	2.177	53.367
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	114vYE21.2P	-71.738	20.338	-2.810	74.618
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	0114vYE21.2P	-71.301	21.434	-2.650	74.500
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	1114vYE21.2P	-72.180	19.194	-2.984	74.748
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.398	3.264	-1.957	14.892
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	15	Strain	0114vYE12.5P	-70.684	22.275	-2.793	74.164
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	16	Strain	114vYE12.5P	-71.113	21.197	-2.952	74.263
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	17	Strain	1114vYE12.5P	-71.547	20.073	-3.124	74.375
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	5	Strain	0114vE21.2P	51.086	15.501	5.447	53.664
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	4	Strain	114vE21.2P	51.688	13.833	3.831	53.644
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	6	Strain	1114vE21.2P	52.189	11.221	3.808	53.518
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	114vYE21.2P	-72.102	22.476	-3.260	75.594
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	0114vYE21.2P	-72.189	24.282	-2.744	76.213
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	1114vYE21.2P	-72.718	21.870	-3.169	76.001
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.812	3.774	-2.034	15.420
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	15	Strain	0114vYE12.5P	-71.563	24.827	-2.848	75.801
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	16	Strain	114vYE12.5P	-71.842	23.681	-3.047	75.706
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	17	Strain	1114vYE12.5P	-72.102	22.476	-3.260	75.594
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	5	Strain	0114vE21.2P	51.509	13.144	5.444	53.437
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	4	Strain	114vE21.2P	51.974	11.319	3.808	53.329
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	6	Strain	1114vE21.2P	52.334	9.438	2.159	53.222
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	114vYE21.2P	-73.174	20.536	-2.913	76.057
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	0114vYE21.2P	-72.709	21.640	-2.757	75.912
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	1114vYE21.2P	-73.643	19.384	-3.084	76.214
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.994	3.370	-2.048	15.504
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	15	Strain	0114vYE12.5P	-71.884	22.455	-2.890	75.365
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	16	Strain	114vYE12.5P	-72.328	21.367	-3.045	75.480
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	17	Strain	1114vYE12.5P	-72.792	20.238	-3.215	75.621
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	5	Strain	0114vE21.2P	51.264	15.709	5.446	53.893
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	4	Strain	114vE21.2P	51.864	14.025	3.819	53.862
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	6	Strain	1114vE21.2P	52.392	12.278	2.170	53.855
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	114vYE21.2P	-72.112	22.926	-2.906	75.724
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	0114vYE21.2P	-71.843	24.092	-2.703	75.823
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	1114vYE21.2P	-72.381	21.705	-3.123	75.630
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.625	3.718	-1.994	15.221
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	15	Strain	0114vYE12.5P	-71.269	24.656	-2.814	75.466
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	16	Strain	114vYE12.5P	-71.557	23.522	-3.011	75.384
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	17	Strain	1114vYE12.5P	-71.819	22.328	-3.221	75.279
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	5	Strain	0114vE21.2P	51.751	13.054	5.445	53.649
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	4	Strain	114vE21.2P	52.189	11.221	3.808	53.518
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000

TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	6	Strain	1114vE21.2P	52.520	9.337	2.161	53.388
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	114vYE21.2P	-72.604	20.441	-2.874	75.481
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	0114vYE21.2P	-72.149	21.543	-2.716	75.345
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	1114vYE21.2P	-73.064	19.292	-3.046	75.629
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.767	3.327	-2.015	15.271
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	15	Strain	0114vYE12.5P	-71.403	22.370	-2.853	74.879
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	16	Strain	114vYE12.5P	-71.844	21.286	-3.010	74.991
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	17	Strain	1114vYE12.5P	-72.296	20.158	-3.180	75.121
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	0114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	5	Strain	0114vE21.2P	55.504	15.497	6.127	57.952
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	4	Strain	114vE21.2P	55.934	13.571	4.370	57.722
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	1114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	6	Strain	1114vE21.2P	56.274	11.594	2.603	57.515
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	114vYE21.2P	-76.926	23.056	-2.865	80.358
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	0114vYE21.2P	-76.543	24.258	-2.670	80.340
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	1114vYE21.2P	-77.312	21.798	-3.076	80.385
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	1114vYE24.1P	-14.565	3.491	-1.907	15.098
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	1114vE24.1P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	15	Strain	0114vYE12.5P	-76.270	25.137	-2.843	80.356
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	16	Strain	114vYE12.5P	-76.649	23.951	-3.034	80.361
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	17	Strain	1114vYE12.5P	-77.036	22.713	-3.241	80.380
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	014vYE12.5P	-44.551	0.963	1.760	44.596
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE12.5P	-33.415	0.062	1.872	33.468
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE12.5P	-33.424	-0.521	1.981	33.487
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-55.951	2.893	2.112	56.065
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-45.706	1.875	2.245	45.799
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-46.153	1.176	2.377	46.229
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-56.012	-0.472	2.112	56.054
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-45.711	-1.705	2.245	45.798
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-46.102	-2.615	2.377	46.237
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-55.951	2.893	2.112	56.065
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-45.706	1.875	2.245	45.799
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-46.153	1.176	2.377	46.229
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-56.012	-0.472	2.112	56.054
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-45.711	-1.705	2.245	45.798
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-46.102	-2.615	2.377	46.237
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-55.951	2.893	2.112	56.065
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-45.706	1.875	2.245	45.799
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-46.153	1.176	2.377	46.229
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-56.012	-0.472	2.112	56.054
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-45.711	-1.705	2.245	45.798
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-46.102	-2.615	2.377	46.237
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-90.868	2.580	2.107	90.929
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-66.212	0.763	2.242	66.254
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-64.260	-0.337	2.374	64.305
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-90.882	1.350	2.107	90.917
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-66.213	-0.518	2.242	66.253
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-64.248	-1.668	2.375	64.313
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-90.868	2.580	2.107	90.929
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-66.212	0.763	2.242	66.254
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-64.260	-0.337	2.374	64.305
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-90.882	1.350	2.107	90.917
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-66.213	-0.518	2.242	66.253

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-64.248	-1.668	2.375	64.313
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-90.868	2.580	2.107	90.929
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-66.212	0.763	2.242	66.254
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-64.260	-0.337	2.374	64.305
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-90.882	1.350	2.107	90.917
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-66.213	-0.518	2.242	66.253
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow		NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-64.248	-1.668	2.375	64.313
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-89.620	3.506	3.947	89.776
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-76.489	1.806	4.218	76.627
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-77.232	0.556	4.487	77.364
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-89.676	0.371	3.947	89.764
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-76.494	-1.523	4.218	76.626
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-77.186	-2.965	4.487	77.373
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-89.620	3.506	3.947	89.776
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-76.489	1.806	4.218	76.627
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-77.232	0.556	4.487	77.364
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-89.676	0.371	3.947	89.764
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-76.494	-1.523	4.218	76.626
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice		WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-77.186	-2.965	4.487	77.373
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-89.620	3.506	3.947	89.776
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-76.489	1.806	4.218	76.627
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-77.232	0.556	4.487	77.364
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-89.676	0.371	3.947	89.764
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-76.494	-1.523	4.218	76.626
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice			WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-77.186	-2.965	4.487	77.373
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-49.405	1.683	2.113	49.478
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-38.666	0.712	2.246	38.738
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-38.849	0.059	2.378	38.921
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-49.419	0.454	2.113	49.467
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-38.667	-0.569	2.246	38.737
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-38.837	-1.271	2.378	38.930
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-49.405	1.683	2.113	49.478
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-38.666	0.712	2.246	38.738
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-38.849	0.059	2.378	38.921
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-49.419	0.454	2.113	49.467
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-38.667	-0.569	2.246	38.737
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main		WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-38.837	-1.271	2.378	38.930
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-49.405	1.683	2.113	49.478
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-38.666	0.712	2.246	38.738
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-38.849	0.059	2.378	38.921
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-49.419	0.454	2.113	49.467
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-38.667	-0.569	2.246	38.737
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 4 Con & Main			WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-38.837	-1.271	2.378	38.930
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 6 Permanent			GW,T Global	1	Strain	14vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 6 Permanent			GW,T Global	7	Strain	014vYE12.5P	-51.934	1.123	2.378	52.000

TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE12.5P	-41.389	0.077	2.527	41.466
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	014vE12.5P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE12.5P	-41.676	-0.650	2.675	41.767
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vE12.5P	36.828	-25.088	1.774	44.596
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	014vYE12.5P	-37.121	-24.618	4.396	44.758
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	27.983	-18.263	1.882	33.468
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE12.5P	-37.307	-24.322	4.441	44.756
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	014vE12.5P	28.309	-17.779	1.991	33.488
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE12.5P	-37.485	-24.036	4.488	44.755
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	46.866	-30.020	2.129	55.697
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-43.642	-28.171	5.268	52.211
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	38.884	-23.369	2.259	45.422
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-43.935	-27.844	5.325	52.287
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	39.696	-22.819	2.390	45.850
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-44.217	-27.525	5.383	52.362
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	45.292	-32.760	2.129	55.939
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-42.754	-29.125	5.218	51.995
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	37.242	-26.315	2.259	45.657
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-43.022	-28.848	5.275	52.066
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	37.988	-25.970	2.390	46.079
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-43.280	-28.580	5.332	52.138
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	40.656	-27.228	2.128	48.978
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-53.044	-31.448	5.438	61.905
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	32.226	-20.524	2.257	38.273
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-53.422	-31.050	5.492	62.034
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	32.789	-20.043	2.388	38.504
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-53.785	-30.661	5.547	62.159
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	40.419	-28.002	2.129	49.218
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-49.799	-36.755	5.437	62.133
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	31.955	-21.364	2.258	38.506
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-50.161	-36.481	5.492	62.267
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	32.485	-20.952	2.389	38.730
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-50.508	-36.214	5.547	62.396
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	43.832	-28.447	2.129	52.298
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-48.682	-29.587	5.373	57.221
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	35.774	-21.834	2.258	41.971
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-49.099	-29.253	5.430	57.410
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	36.602	-21.371	2.389	42.452
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-49.503	-28.926	5.487	57.596
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	42.755	-30.538	2.129	52.584
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-46.029	-33.224	5.310	57.015
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	34.620	-24.110	2.258	42.249
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-46.413	-33.016	5.368	57.211
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	35.375	-23.834	2.389	42.722
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-46.784	-32.816	5.426	57.403
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	75.300	-50.663	2.135	90.782
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-58.223	-38.249	5.602	69.888
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	55.629	-35.649	2.262	66.110
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-58.095	-37.505	5.641	69.379
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	54.606	-33.613	2.392	64.167
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-57.964	-36.790	5.682	68.888
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	74.927	-51.674	2.135	91.043
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-58.003	-38.829	5.590	70.023
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	55.239	-36.710	2.262	66.363
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-57.867	-38.097	5.629	69.510
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	54.200	-34.722	2.392	64.413
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-57.730	-37.395	5.670	69.016
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	74.911	-50.739	2.135	90.503
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-59.083	-38.117	5.610	70.535
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	55.084	-35.650	2.261	65.653
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-58.963	-37.363	5.649	70.032
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	54.027	-33.620	2.392	63.678
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-58.839	-36.639	5.689	69.547
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	74.855	-51.284	2.135	90.763
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-58.312	-39.737	5.609	70.787
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	55.020	-36.210	2.262	65.905
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-58.188	-39.013	5.649	70.284
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	53.955	-34.197	2.392	63.924
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-58.061	-38.319	5.689	69.798
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	75.121	-50.623	2.135	90.611
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-58.718	-38.085	5.610	70.212
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	55.376	-35.567	2.261	65.853
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-58.601	-37.335	5.649	69.712
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	54.349	-33.535	2.392	63.907
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-58.480	-36.615	5.690	69.231
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	74.865	-51.550	2.135	90.922
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-58.065	-39.363	5.595	70.373
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	55.103	-36.538	2.262	66.155
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-57.939	-38.643	5.634	69.871
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	54.058	-34.550	2.392	64.200
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-57.810	-37.953	5.675	69.388
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	74.743	-49.154	3.974	89.546
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-82.436	-53.935	10.219	99.041
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	64.711	-40.378	4.240	76.393
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-83.074	-53.399	10.340	99.295
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	66.071	-39.547	4.508	77.134

TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-83.688	-52.876	10.462	99.544
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	73.318	-51.708	3.975	89.806
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-81.690	-54.910	10.176	98.954
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	63.224	-43.120	4.240	76.646
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-82.303	-54.418	10.296	99.203
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	64.524	-42.473	4.508	77.380
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-82.895	-53.940	10.417	99.447
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	72.208	-48.729	3.974	87.202
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-86.617	-54.028	10.271	102.601
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	61.876	-39.887	4.239	73.740
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-87.292	-53.452	10.390	102.884
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	63.117	-39.106	4.507	74.387
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-87.943	-52.889	10.511	103.159
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	71.994	-49.503	3.975	87.462
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-83.679	-58.907	10.270	102.848
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	61.632	-40.721	4.240	73.991
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-84.339	-58.443	10.390	103.134
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	62.843	-40.003	4.508	74.631
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-84.976	-57.990	10.511	103.413
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	14vE12.5P	73.492	-48.742	3.974	88.276
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	014vYE12.5P	-84.731	-53.705	10.260	100.840
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE12.5P	63.368	-39.942	4.239	75.025
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE12.5P	-85.421	-53.150	10.381	101.141
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	014vE12.5P	64.723	-39.141	4.507	75.772
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE12.5P	-86.088	-52.607	10.502	101.435
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	14vE12.5P	72.517	-50.722	3.975	88.585
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	014vYE12.5P	-82.353	-57.101	10.205	100.731
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE12.5P	62.323	-42.091	4.240	75.325
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE12.5P	-83.011	-56.660	10.326	101.034
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	014vE12.5P	63.612	-41.459	4.508	76.064
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE12.5P	-83.647	-56.230	10.448	101.330
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vE12.5P	41.017	-27.308	2.128	49.322
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	014vYE12.5P	-43.069	-28.198	5.243	51.745
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE12.5P	32.558	-20.592	2.258	38.589
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE12.5P	-43.332	-27.880	5.300	51.797
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	014vE12.5P	33.082	-20.095	2.389	38.781
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE12.5P	-43.584	-27.570	5.357	51.849
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vE12.5P	40.644	-28.320	2.128	49.583
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	014vYE12.5P	-42.852	-28.782	5.232	51.885
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE12.5P	32.168	-21.652	2.258	38.842
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE12.5P	-43.109	-28.475	5.288	51.934
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	014vE12.5P	32.676	-21.204	2.389	39.027
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE12.5P	-43.355	-28.177	5.345	51.983
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vE12.5P	40.413	-27.238	2.128	48.782
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	014vYE12.5P	-43.909	-28.054	5.251	52.370
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE12.5P	32.268	-20.485	2.257	38.288
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE12.5P	-43.826	-27.703	5.308	52.119
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	014vE12.5P	32.797	-19.999	2.388	38.487
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE12.5P	-44.087	-27.385	5.365	52.176
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vE12.5P	40.475	-28.123	2.129	49.332
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	014vYE12.5P	-42.907	-29.310	5.237	52.225
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE12.5P	31.994	-21.456	2.258	38.588
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE12.5P	-43.170	-29.015	5.293	52.283
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	014vE12.5P	32.505	-21.014	2.389	38.780
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE12.5P	-43.423	-28.728	5.350	52.340
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vE12.5P	42.931	-29.245	2.394	52.001
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	014vYE12.5P	-47.134	-31.258	5.864	56.860
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE12.5P	34.660	-22.621	2.539	41.467
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE12.5P	-47.448	-30.933	5.929	56.950
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	014vE12.5P	35.297	-22.168	2.687	41.767
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE12.5P	-47.749	-30.617	5.994	57.038
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	43.145	11.067	2.635	44.620
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-43.065	11.228	3.076	44.610
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	43.224	10.727	2.712	44.618
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-32.421	8.059	3.102	33.552
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	43.298	10.398	2.788	44.616
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-32.501	7.704	3.169	33.552
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	7.862	-3.461	-0.147	8.591
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	59.024	18.393	3.001	61.896
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-54.021	16.146	3.698	56.504
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	59.269	18.013	3.093	62.023
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-42.405	12.669	3.734	44.414
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	59.501	17.645	3.184	62.144
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-42.692	12.313	3.814	44.596

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	10.976	-4.227	-0.330	11.767
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	60.468	12.258	3.000	61.771
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-54.982	12.274	3.705	56.457
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	60.702	11.761	3.093	61.909
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-43.352	8.648	3.741	44.364
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	60.924	11.276	3.185	62.040
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.630	8.148	3.821	44.548
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	10.985	-5.441	-0.301	12.262
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	55.823	16.896	3.093	58.406
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-56.996	17.459	3.714	59.725
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	56.119	16.564	3.183	58.599
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-45.039	13.850	3.748	47.269
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	56.404	16.243	3.272	58.788
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-45.256	13.438	3.827	47.364
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	13.274	-4.912	-0.504	14.162
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	56.538	11.926	3.053	57.863
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-58.152	12.564	3.714	59.609
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	56.839	11.469	3.142	58.069
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-46.172	8.821	3.748	47.156
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	57.127	11.023	3.232	58.271
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-46.366	8.279	3.827	47.255
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	12.704	-6.523	-0.489	14.289
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	58.142	17.988	3.033	60.936
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-56.109	17.085	3.708	58.770
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	58.432	17.635	3.124	61.115
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-44.287	13.530	3.743	46.459
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	58.711	17.293	3.214	61.289
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-44.560	13.148	3.823	46.616
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	12.350	-4.632	-0.439	13.197
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	59.283	12.133	3.009	60.587
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-57.227	12.466	3.712	58.687
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	59.571	11.651	3.101	60.779
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-45.386	8.760	3.747	46.376
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	59.846	11.180	3.192	60.965
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-45.642	8.232	3.826	46.536
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	12.038	-6.104	-0.411	13.503
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	68.051	18.425	2.828	70.558
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-73.458	19.839	3.774	76.183
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	67.694	17.782	2.936	70.052
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-49.763	13.071	3.763	51.588
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	67.343	17.167	3.042	69.564
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-49.388	12.424	3.840	51.072
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	13.208	-5.665	-0.520	14.381
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	68.393	16.574	2.828	70.430
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-73.688	18.526	3.776	76.075
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	68.034	15.903	2.935	69.930
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-49.993	11.724	3.764	51.487
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	67.682	15.260	3.042	69.448
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-49.616	11.043	3.841	50.975
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	13.236	-5.976	-0.515	14.532
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	67.879	18.221	2.838	70.339
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-73.647	20.016	3.776	76.411
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	67.523	17.581	2.945	69.837
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-49.965	13.247	3.765	51.828
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	67.175	16.970	3.052	69.352
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-49.586	12.594	3.841	51.304
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	13.448	-5.693	-0.533	14.613
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	68.021	16.639	2.829	70.084
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-73.921	18.460	3.776	76.285
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	67.666	15.970	2.936	69.587
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-50.234	11.659	3.765	51.706
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	67.318	15.330	3.043	69.109
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-49.849	10.975	3.841	51.188
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	13.331	-6.095	-0.532	14.667
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	68.015	18.380	2.832	70.511
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-73.586	19.972	3.775	76.342
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	67.660	17.739	2.940	70.009
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-49.903	13.205	3.764	51.758
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	67.313	17.127	3.046	69.524
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-49.528	12.557	3.841	51.239
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	13.337	-5.674	-0.528	14.504
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	68.267	16.579	2.827	70.308
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-73.853	18.470	3.776	76.222
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	67.912	15.907	2.934	69.812
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-50.167	11.668	3.765	51.644
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	67.564	15.265	3.041	69.334
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-49.789	10.984	3.841	51.130

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	13.297	-6.050	-0.524	14.618
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	98.304	28.201	6.231	102.459
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-93.809	26.365	7.125	97.703
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	98.769	27.543	6.411	102.738
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-76.832	21.064	7.225	79.994
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	99.215	26.905	6.591	103.009
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-77.241	20.335	7.389	80.214
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	19.882	-8.081	-0.080	21.461
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	99.611	22.567	6.230	102.325
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-94.673	22.778	7.131	97.636
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	100.067	21.803	6.411	102.615
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-77.689	17.343	7.231	79.929
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	100.503	21.059	6.591	102.897
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-78.090	16.483	7.395	80.153
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	19.892	-9.428	-0.048	22.014
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	97.201	27.307	6.278	101.159
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-94.901	27.136	7.132	98.962
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	97.679	26.669	6.457	101.460
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-77.878	21.802	7.232	81.195
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	98.139	26.050	6.636	101.754
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-78.267	21.046	7.396	81.384
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	21.160	-8.282	-0.158	22.724
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	97.865	22.731	6.241	100.664
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-95.947	22.624	7.132	98.836
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	98.345	21.980	6.421	100.975
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-78.904	17.168	7.232	81.073
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	98.806	21.248	6.600	101.280
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-79.272	16.295	7.396	81.267
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	20.562	-10.084	-0.145	22.902
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	98.018	27.967	6.250	102.121
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-94.561	26.919	7.129	98.576
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	98.499	27.323	6.429	102.420
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-77.566	21.604	7.229	80.843
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	98.961	26.698	6.609	102.712
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-77.976	20.866	7.393	81.058
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	20.595	-8.173	-0.128	22.157
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	99.050	22.584	6.229	101.782
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-95.572	22.654	7.133	98.479
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	99.528	21.823	6.409	102.093
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-78.563	17.203	7.233	80.749
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	99.986	21.081	6.588	102.396
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-78.958	16.332	7.396	80.968
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	20.300	-9.830	-0.101	22.555
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 3 Wind + ice		WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	50.415	13.901	3.187	52.393
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-49.466	13.584	3.682	51.429
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	50.563	13.530	3.277	52.444
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-38.170	10.190	3.720	39.682
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	50.703	13.170	3.367	52.494
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-38.311	9.799	3.800	39.726
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	8.944	-3.788	-0.136	9.714
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	50.757	12.051	3.186	52.265
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-49.698	12.271	3.684	51.323
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	50.903	11.651	3.277	52.322
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-38.398	8.842	3.721	39.578
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	51.041	11.264	3.367	52.377
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-38.537	8.416	3.801	39.628
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	9.002	-4.112	-0.134	9.897
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	50.251	13.699	3.196	52.183
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-49.671	13.765	3.684	51.674
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	50.402	13.332	3.287	52.239
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-38.347	10.359	3.721	39.896
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	50.545	12.976	3.377	52.293
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-38.485	9.963	3.801	39.935
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	9.230	-3.837	-0.154	9.997
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	50.399	12.119	3.187	51.933
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-49.946	12.208	3.684	51.548
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	50.551	11.722	3.277	51.996
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-38.616	8.771	3.721	39.774
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	50.695	11.338	3.368	52.056
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-38.748	8.344	3.801	39.818
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	9.122	-4.242	-0.153	10.061
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	50.380	13.856	3.191	52.348
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-49.606	13.719	3.683	51.599
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	50.531	13.487	3.281	52.403
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-38.293	10.320	3.721	39.833
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	50.674	13.131	3.371	52.456
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main		WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-38.433	9.927	3.801	39.876

TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	9.098	-3.808	-0.146	9.864
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	50.635	12.056	3.185	52.148
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-49.874	12.218	3.684	51.480
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	50.786	11.657	3.276	52.209
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-38.556	8.782	3.721	39.718
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	50.929	11.270	3.366	52.269
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-38.692	8.354	3.801	39.766
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	9.078	-4.193	-0.145	10.001
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vP	54.783	14.053	3.628	56.673
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-53.633	13.984	4.135	55.581
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	54.973	13.643	3.729	56.763
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-41.978	10.434	4.182	43.457
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	55.153	13.246	3.829	56.851
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-42.150	9.991	4.271	43.528
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	9.504	-4.184	-0.099	10.385
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	35.804	-26.433	2.745	44.589
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-38.466	-22.379	-0.958	44.513
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	27.102	-19.534	2.860	33.530
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-37.557	-23.864	0.564	44.501
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	27.308	-19.234	2.932	33.530
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-36.655	-25.255	2.033	44.560
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	-7.146	-4.755	-0.019	8.583
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	48.646	-33.000	3.274	58.874
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-44.841	-24.977	-1.126	51.340
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	38.953	-25.111	3.409	46.471
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-43.916	-26.958	0.691	51.535
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	39.328	-24.687	3.496	46.565
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-42.952	-28.796	2.450	51.769
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-8.170	-5.155	-0.019	9.661
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	46.050	-36.912	3.274	59.109
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-45.710	-27.704	-0.923	53.458
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	36.327	-29.148	3.409	46.700
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.369	-29.137	0.860	53.088
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	36.674	-28.846	3.496	46.789
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.170	-30.542	2.563	52.944
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-8.848	-6.169	-0.008	10.787
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	41.096	-29.888	3.301	50.922
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-64.833	-32.283	-3.394	72.505
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	31.913	-22.526	3.432	39.212
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-62.411	-34.211	-0.883	71.178
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	32.206	-22.184	3.518	39.265
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-59.870	-35.852	1.486	69.800
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-15.514	-8.196	-0.843	17.566
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	40.898	-30.647	3.306	51.214
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-59.204	-39.885	-3.352	71.465
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	31.690	-23.318	3.438	39.494
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-57.079	-41.715	-0.867	70.703
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	31.963	-23.014	3.524	39.544
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-54.760	-43.130	1.494	69.721
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-13.514	-11.119	-0.852	17.521
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	44.648	-30.962	3.286	54.432
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-54.184	-27.322	-2.278	60.726
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	35.314	-23.390	3.419	42.495
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-52.483	-29.350	-0.111	60.132
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	35.732	-23.043	3.505	42.662
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-50.788	-31.221	1.952	59.649
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-12.267	-6.680	-0.535	13.979
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	43.033	-33.772	3.294	54.802
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-51.138	-33.953	-1.843	61.411
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	33.644	-26.314	3.427	42.850
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-49.595	-35.510	0.203	60.997
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	34.016	-26.085	3.513	43.010
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-48.069	-36.893	2.153	60.633
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-11.659	-9.241	-0.450	14.884
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	61.615	-44.633	3.210	76.151
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-55.548	-31.889	-2.505	64.100
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	42.151	-29.513	3.390	51.567
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-54.097	-33.985	-0.304	63.887
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	42.048	-28.736	3.480	51.048
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-52.631	-35.909	1.808	63.740
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-9.716	-6.394	-0.194	11.633
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	60.999	-45.892	3.210	76.402
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-56.169	-33.106	-2.516	65.248
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	41.528	-30.801	3.390	51.814
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-54.570	-35.063	-0.303	64.865
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	41.418	-30.053	3.480	51.291

TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-53.003	-36.873	1.812	64.592
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-9.900	-6.659	-0.194	11.932
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	60.925	-44.708	3.211	75.637
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-57.896	-32.230	-2.708	66.318
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	41.421	-29.577	3.391	51.010
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-56.197	-34.252	-0.436	65.814
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	41.312	-28.815	3.480	50.488
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-54.513	-36.116	1.731	65.414
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-10.619	-6.557	-0.272	12.483
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	60.879	-45.218	3.213	75.903
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-56.493	-34.320	-2.688	66.155
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	41.371	-30.097	3.393	51.272
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-54.926	-36.355	-0.432	65.869
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	41.256	-29.343	3.483	50.747
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-53.327	-38.187	1.731	65.613
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-10.132	-7.251	-0.273	12.463
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	61.265	-44.553	3.210	75.820
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-56.619	-31.742	-2.618	64.962
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	41.786	-29.426	3.390	51.219
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-55.040	-33.822	-0.380	64.603
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	41.688	-28.656	3.479	50.706
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-53.470	-35.744	1.762	64.341
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-10.090	-6.357	-0.233	11.928
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	60.883	-45.627	3.212	76.151
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-56.131	-33.855	-2.548	65.600
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	41.394	-30.529	3.393	51.546
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-54.588	-35.835	-0.330	65.300
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	41.284	-29.787	3.482	51.027
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-53.047	-37.646	1.794	65.072
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-10.079	-7.064	-0.231	12.310
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	80.305	-56.616	6.400	98.464
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-87.168	-49.674	-1.855	100.346
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	66.512	-45.223	6.647	80.704
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-85.393	-53.369	1.630	100.712
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	67.175	-44.553	6.823	80.895
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-83.550	-56.810	5.015	101.159
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-20.456	-13.299	0.268	24.401
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	77.955	-60.225	6.400	98.717
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-87.920	-52.189	-1.666	102.257
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	64.135	-48.945	6.647	80.951
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-85.803	-55.408	1.784	102.154
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	64.772	-48.386	6.823	81.137
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-83.767	-58.472	5.116	102.284
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-20.980	-14.273	0.313	25.377
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	76.945	-56.365	6.408	95.596
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-97.073	-51.524	-2.757	109.934
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	63.159	-45.059	6.654	77.869
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-94.430	-55.041	1.022	109.305
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	63.780	-44.438	6.830	78.033
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-91.758	-58.302	4.651	108.813
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-24.647	-14.043	-0.096	28.367
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	76.758	-57.113	6.413	95.889
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-91.966	-58.458	-2.717	109.006
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	62.953	-45.840	6.660	78.158
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-89.665	-61.934	1.029	108.980
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	63.556	-45.252	6.835	78.319
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-87.230	-65.021	4.650	108.897
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-22.411	-17.270	-0.103	28.294
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	78.552	-56.141	6.403	96.764
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-91.682	-49.497	-2.344	104.216
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	64.804	-44.800	6.649	79.062
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-89.471	-53.191	1.293	104.096
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	65.483	-44.158	6.824	79.275
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-87.249	-56.659	4.806	104.142
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-22.405	-13.265	0.056	26.038
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	77.083	-58.763	6.410	97.138
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-89.002	-55.622	-1.961	104.972
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	63.290	-47.528	6.656	79.428
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-86.923	-58.889	1.571	105.005
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	63.928	-46.994	6.832	79.636
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-84.849	-61.917	4.985	105.157
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-21.861	-16.190	0.132	27.203
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	41.680	-29.915	3.302	51.410
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	-44.702	-25.579	-0.983	51.513
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	32.444	-22.516	3.434	39.641
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	-43.731	-27.398	0.793	51.610
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	32.724	-22.169	3.520	39.683

TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	-42.744	-29.097	2.514	51.769
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE15.4P	-8.270	-5.431	0.007	9.894
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	41.064	-31.173	3.302	51.661
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	-45.299	-26.782	-0.989	52.633
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	31.821	-23.804	3.434	39.887
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.184	-28.463	0.797	52.565
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	32.094	-23.486	3.520	39.925
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.101	-30.051	2.519	52.603
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE15.4P	-8.437	-5.685	0.009	10.174
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	40.954	-29.963	3.303	50.852
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	-46.906	-25.837	-1.164	53.564
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	31.760	-22.614	3.434	39.139
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	-45.704	-27.586	0.675	53.388
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	32.035	-22.281	3.520	39.180
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	-44.517	-29.229	2.445	53.311
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE15.4P	-9.127	-5.564	-0.065	10.689
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	40.908	-30.474	3.305	51.118
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	-45.531	-27.941	-1.148	53.433
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	31.708	-23.132	3.437	39.399
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.449	-29.697	0.678	53.461
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	31.979	-22.808	3.523	39.437
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.340	-31.305	2.444	53.519
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE15.4P	-8.642	-6.259	-0.066	10.670
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	41.311	-29.822	3.302	51.057
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	-45.712	-25.397	-1.087	52.304
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	32.107	-22.449	3.433	39.327
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	-44.622	-27.203	0.724	52.266
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	32.392	-22.108	3.519	39.375
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	-43.540	-28.903	2.471	52.318
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE15.4P	-8.627	-5.383	-0.030	10.169
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	40.930	-30.897	3.304	51.389
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	-45.234	-27.514	-1.017	52.954
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	31.713	-23.551	3.436	39.650
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	-44.169	-29.215	0.774	52.962
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	31.987	-23.238	3.522	39.693
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	-43.110	-30.799	2.504	53.041
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE15.4P	-8.596	-6.077	-0.025	10.527
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vP	44.591	-32.921	3.723	55.551
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	14vYP	-49.710	-28.920	-0.980	57.518
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	35.091	-25.293	3.867	43.428
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	-48.581	-30.868	0.987	57.567
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	35.415	-24.945	3.964	43.499
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	-47.457	-32.698	2.890	57.703
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE15.4P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM4	zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE15.4P	-9.211	-6.129	0.035	11.064
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	gw	Strain	1zP	0.002	1.040	3.682	3.827
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.004	14.830	19.414	24.430
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 1	2-Parts	4zP	0.001	-3.354	-0.018	3.354
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.001	12.758	16.647	20.974
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 2	2-Parts	7zP	0.000	-5.099	-0.024	5.099
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.000	10.733	13.935	17.590
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C	GW,T Global	iso 3	2-Parts	10zP	0.000	-6.863	-0.023	6.863
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	-0.138	-1.261	5.897	6.032
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.249	20.018	26.755	33.416
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.233	-13.322	-0.132	13.325
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.422	16.792	22.274	27.897
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.406	-15.724	-0.105	15.730
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	1.249	13.625	18.002	22.612
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	-1.228	-17.858	-0.047	17.901
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	-0.154	5.422	5.842	7.973
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.001	19.752	25.720	32.429
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	-0.002	8.102	0.051	8.103
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.011	16.593	21.550	27.199
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.001	5.083	0.035	5.083
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.016	13.592	17.511	22.168
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	0.001	1.936	0.010	1.936
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	-0.075	-1.259	5.900	6.033
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.030	20.027	26.771	33.433
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	0.049	-13.329	-0.133	13.330
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.089	16.802	22.284	27.909
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	0.097	-15.733	-0.105	15.733
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.341	13.671	18.016	22.619
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.338	-17.899	-0.053	17.903
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.036	5.420	5.837	7.965
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.048	19.743	25.709	32.415
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.019	8.115	0.051	8.115
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.039	16.584	21.538	27.183
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.012	5.089	0.035	5.089
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.032	13.584	17.500	22.154
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	0.005	1.937	0.010	1.937
TM5	zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	-0.107	-1.261	5.900	6.034

TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.112	20.025	26.767	33.429
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.094	-13.330	-0.133	13.331
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.170	16.800	22.282	27.906
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.158	-15.735	-0.105	15.736
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.466	13.667	18.013	22.616
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.457	-17.902	-0.052	17.908
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	-0.059	5.424	5.841	7.972
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.025	19.750	25.718	32.426
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.008	8.117	0.051	8.117
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.025	16.590	21.546	27.193
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.006	5.094	0.035	5.094
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.024	13.589	17.507	22.162
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	0.003	1.943	0.010	1.943
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	0.342	0.720	4.910	4.975
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.069	19.740	26.088	32.714
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.031	-6.316	-0.049	6.317
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.107	16.638	21.911	27.512
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.057	-8.807	-0.060	8.808
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.150	13.634	17.859	22.469
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.105	-11.254	-0.056	11.254
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	0.324	2.334	4.893	5.431
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.011	19.663	25.810	32.447
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.001	0.819	0.005	0.819
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.036	16.581	21.718	27.324
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	-0.004	-1.891	-0.013	1.891
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.048	13.607	17.725	22.346
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.015	-4.669	-0.025	4.669
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	0.323	0.721	4.912	4.975
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.023	19.743	26.092	32.720
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.014	-6.319	-0.049	6.319
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.049	16.641	21.914	27.516
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.028	-8.809	-0.060	8.809
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.065	13.637	17.862	22.473
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.048	-11.255	-0.056	11.255
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	0.375	2.333	4.891	5.432
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.043	19.660	25.806	32.442
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	0.003	0.822	0.005	0.822
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.070	16.578	21.715	27.320
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	-0.008	-1.889	-0.013	1.889
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.087	13.605	17.722	22.342
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.027	-4.668	-0.025	4.668
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	0.333	0.720	4.911	4.975
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.046	19.742	26.090	32.718
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.022	-6.319	-0.049	6.320
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.078	16.640	21.913	27.515
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.043	-8.810	-0.060	8.810
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.108	13.636	17.861	22.471
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.077	-11.256	-0.056	11.256
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	0.350	2.334	4.892	5.432
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.027	19.662	25.809	32.445
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.002	0.823	0.005	0.823
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.053	16.580	21.717	27.322
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	-0.006	-1.888	-0.013	1.888
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.068	13.606	17.724	22.344
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.021	-4.667	-0.025	4.667
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	-0.989	-0.377	14.604	14.643
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.045	30.007	40.198	50.163
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	0.054	-14.196	-0.184	14.197
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.056	25.618	34.149	42.690
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	0.063	-17.770	-0.201	17.772
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.086	21.361	28.276	35.438
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	0.092	-21.246	-0.179	21.247
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	-1.028	8.277	14.527	16.751
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.021	29.634	39.433	49.327
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	-0.010	3.451	0.042	3.451
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.026	25.350	33.639	42.122
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.002	-0.668	-0.008	0.668
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.031	21.207	27.946	35.081
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	0.011	-4.951	-0.049	4.951
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	-1.023	-0.375	14.609	14.650
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.099	30.016	40.210	50.178
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	0.086	-14.203	-0.184	14.204
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.133	25.625	34.158	42.702
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	0.116	-17.775	-0.201	17.776
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.217	21.365	28.283	35.447
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.200	-21.247	-0.179	21.249
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	-0.842	8.274	14.520	16.733
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.029	29.627	39.422	49.314
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	-0.003	3.459	0.042	3.459
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.016	25.343	33.629	42.109
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	0.000	-0.663	-0.008	0.663
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.007	21.200	27.937	35.071
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	0.002	-4.950	-0.049	4.950
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	-1.006	-0.378	14.608	14.647
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.072	30.013	40.206	50.173
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	0.070	-14.204	-0.184	14.206
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.094	25.622	34.155	42.697
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	0.090	-17.778	-0.201	17.779

TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.151	21.364	28.280	35.443
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.146	-21.252	-0.179	21.253
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	-0.935	8.279	14.524	16.744
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.004	29.631	39.429	49.322
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	-0.006	3.461	0.042	3.461
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.005	25.347	33.635	42.116
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.001	-0.660	-0.008	0.660
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.012	21.204	27.942	35.076
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	0.006	-4.945	-0.049	4.945
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	gw	Strain	1zP	-0.037	0.481	4.496	4.522
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.019	17.710	23.366	29.319
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 1	2-Parts	4zP	-0.008	-7.559	-0.054	7.559
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.025	15.235	20.017	25.155
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 2	2-Parts	7zP	-0.014	-9.541	-0.057	9.541
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.038	12.818	16.752	21.093
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	iso 3	2-Parts	10zP	-0.027	-11.492	-0.046	11.492
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	gw	Strain	1zP	-0.054	2.095	4.479	4.945
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.023	17.638	23.096	29.061
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 1	2-Parts	4zP	0.001	-0.420	-0.003	0.420
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.023	15.182	19.832	24.975
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 2	2-Parts	7zP	0.004	-2.625	-0.016	2.625
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.026	12.792	16.625	20.977
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	iso 3	2-Parts	10zP	0.009	-4.907	-0.023	4.907
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	gw	Strain	1zP	-0.055	0.481	4.498	4.524
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.037	17.713	23.370	29.324
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 1	2-Parts	4zP	0.018	-7.561	-0.055	7.562
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.046	15.237	20.020	25.159
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 2	2-Parts	7zP	0.028	-9.543	-0.057	9.543
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.066	12.820	16.754	21.096
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	iso 3	2-Parts	10zP	0.050	-11.492	-0.046	11.492
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	gw	Strain	1zP	-0.006	2.094	4.478	4.944
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	f1 schP	0.013	17.636	23.092	29.056
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 1	2-Parts	4zP	-0.000	-0.417	-0.003	0.417
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	f2 schP	0.014	15.179	19.828	24.971
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 2	2-Parts	7zP	-0.002	-2.624	-0.016	2.624
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	f3 schP	0.015	12.790	16.622	20.973
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	iso 3	2-Parts	10zP	-0.005	-4.906	-0.023	4.906
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	gw	Strain	1zP	-0.046	0.480	4.497	4.523
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.009	17.712	23.368	29.322
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 1	2-Parts	4zP	0.005	-7.562	-0.055	7.562
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.011	15.236	20.018	25.157
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 2	2-Parts	7zP	0.007	-9.544	-0.057	9.544
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.014	12.819	16.753	21.095
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	iso 3	2-Parts	10zP	0.011	-11.494	-0.046	11.494
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	gw	Strain	1zP	-0.030	2.095	4.479	4.945
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.005	17.637	23.094	29.059
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 1	2-Parts	4zP	0.000	-0.416	-0.003	0.416
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.005	15.180	19.830	24.974
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 2	2-Parts	7zP	0.001	-2.623	-0.016	2.623
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.005	12.791	16.624	20.975
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	iso 3	2-Parts	10zP	0.002	-4.905	-0.023	4.905
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	gw	Strain	1zP	-0.092	1.335	4.852	5.033
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 1	2-Parts	f1 schP	-0.016	19.484	25.664	32.222
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 1	2-Parts	4zP	0.005	-4.654	-0.034	4.654
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 2	2-Parts	f2 schP	-0.020	16.829	22.101	27.779
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 2	2-Parts	7zP	0.008	-6.923	-0.046	6.923
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 3	2-Parts	f3 schP	-0.024	14.238	18.604	23.427
TM5 zwart	ra2+0.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	iso 3	2-Parts	10zP	0.014	-9.228	-0.047	9.228

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	013vE15.4P	42.792	12.491	0.096	44.578
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	013vYE15.4P	-43.696	8.607	2.609	44.612
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	113vE15.4P	43.274	10.454	1.406	44.541
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	113vYE15.4P	-32.854	5.861	2.675	33.479
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	13vE15.4P	43.711	8.361	2.752	44.589
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	13vYE15.4P	-32.977	5.317	2.766	33.517
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	13vE21.2P	8.400	1.765	0.060	8.583
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	13vYE21.2P	-8.482	1.343	0.613	8.610
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	69.551	25.319	-1.731	74.037
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-56.581	13.361	3.140	58.221
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	69.991	21.642	0.470	73.263
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-45.275	10.398	3.222	46.565
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	70.213	17.869	2.705	72.501
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-45.785	9.806	3.331	46.941
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	16.768	5.214	-0.608	17.570
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	-13.620	3.008	0.742	13.968
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	70.933	15.682	-1.713	72.666
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-57.352	9.081	3.143	58.151
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	71.241	12.474	0.486	72.327
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-46.013	5.887	3.225	46.500
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	71.211	9.182	2.718	71.852
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-46.489	5.072	3.334	46.883
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	17.409	1.967	-0.615	17.531
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	-13.887	1.346	0.744	13.972
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	67.272	23.771	-1.359	71.362
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-58.576	14.045	3.146	60.318
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	67.476	20.335	0.729	70.478
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-47.041	10.988	3.228	48.415
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	67.491	16.822	2.840	69.614

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-47.429	10.331	3.336	48.655
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	15.654	4.749	-0.445	16.365
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	-14.329	3.220	0.745	14.705
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	68.338	15.805	-1.609	70.160
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-59.427	9.199	3.146	60.217
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	68.684	12.555	0.556	69.824
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-47.847	5.938	3.228	48.322
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	68.605	9.210	2.756	69.276
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-48.187	5.086	3.336	48.569
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	15.800	1.860	-0.512	15.918
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	-14.621	1.362	0.745	14.703
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	69.282	24.925	-1.626	73.647
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-57.990	13.851	3.144	59.704
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	69.622	21.328	0.544	72.818
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-46.566	10.836	3.226	47.919
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	69.737	17.636	2.745	71.985
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-47.032	10.210	3.334	48.243
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	16.471	5.083	-0.551	17.246
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	-14.166	3.171	0.744	14.536
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	70.515	15.874	-1.750	72.300
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-58.825	9.159	3.146	59.617
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	70.866	12.609	0.460	71.981
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-47.362	5.920	3.227	47.839
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	70.809	9.247	2.707	71.461
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-47.786	5.078	3.336	48.170
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	16.889	1.927	-0.592	17.009
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	-14.453	1.358	0.745	14.536
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	63.659	19.994	-1.101	66.735
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-79.627	16.434	3.193	81.368
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	64.085	16.827	0.888	66.263
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-54.127	10.430	3.242	55.218
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	64.417	13.597	2.909	65.900
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-53.389	9.407	3.348	54.315
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	12.474	3.028	-0.168	12.837
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	-14.055	2.433	0.744	14.284
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	63.893	17.237	-1.087	66.186
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-79.810	14.971	3.194	81.265
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	64.373	14.206	0.892	65.928
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-54.305	8.912	3.243	55.127
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	64.702	11.102	2.911	65.712
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-53.559	7.836	3.348	54.233
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	12.615	2.243	-0.168	12.814
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	-14.120	2.026	0.744	14.284
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	63.467	19.729	-1.047	66.471
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-79.750	16.527	3.194	81.507
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	63.872	16.610	0.925	66.003
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-54.275	10.522	3.243	55.381
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	64.196	13.430	2.928	65.651
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-53.529	9.491	3.348	54.467
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	12.411	2.960	-0.149	12.760
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	-14.125	2.468	0.744	14.358
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	63.626	17.368	-1.097	65.963
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-79.952	14.930	3.194	81.397
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	64.107	14.308	0.887	65.690
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-54.466	8.876	3.243	55.280
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	64.424	11.174	2.909	65.451
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-53.708	7.799	3.348	54.375
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	12.333	2.239	-0.153	12.535
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	-14.194	2.014	0.744	14.355
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	63.649	19.920	-1.081	66.702
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-79.712	16.505	3.194	81.466
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	64.061	16.771	0.902	66.226
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-54.233	10.502	3.243	55.336
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	64.385	13.561	2.916	65.862
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-53.493	9.476	3.348	54.429
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	12.475	3.012	-0.161	12.835
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	-14.108	2.460	0.744	14.340
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	63.844	17.294	-1.101	66.154
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-79.911	14.937	3.194	81.358
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	64.328	14.246	0.883	65.893
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-54.424	8.881	3.243	55.239
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	64.651	11.122	2.907	65.665
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-53.674	7.803	3.348	54.341
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	12.505	2.237	-0.164	12.705
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	-14.177	2.017	0.744	14.339
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	105.141	35.275	-0.215	110.901
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-93.714	20.511	5.995	96.119
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	106.297	30.009	3.029	110.493
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-77.948	16.052	6.182	79.824
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	107.310	24.590	6.360	110.274
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-78.631	14.918	6.405	80.289
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	26.725	7.491	0.203	27.756
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	-22.673	4.535	1.895	23.200
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	106.328	26.448	-0.193	109.568
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-94.411	16.545	5.998	96.037
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	107.466	21.631	3.041	109.663
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-78.618	11.877	6.184	79.750
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	108.318	16.656	6.368	109.776

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-79.270	10.541	6.407	80.224
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	27.420	3.887	0.197	27.695
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	-22.971	2.690	1.897	23.206
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	103.994	34.143	0.033	109.455
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-94.491	20.927	5.998	96.967
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	105.022	29.068	3.199	109.017
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-78.692	16.434	6.184	80.627
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	105.949	23.853	6.447	108.792
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-79.330	15.266	6.408	81.039
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	26.271	7.139	0.307	27.226
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	-23.045	4.704	1.897	23.597
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	105.105	26.887	-0.210	108.490
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-95.262	16.449	5.998	96.858
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	106.293	21.980	3.029	108.584
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-79.421	11.771	6.185	80.527
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	107.136	16.907	6.364	108.649
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-80.016	10.426	6.407	80.947
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	26.282	3.904	0.248	26.572
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	-23.369	2.642	1.897	23.594
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	104.985	34.945	-0.128	110.648
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-94.257	20.811	5.997	96.713
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	106.076	29.752	3.089	110.213
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-78.487	16.337	6.183	80.407
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	107.037	24.409	6.391	109.971
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-79.156	15.187	6.406	80.854
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	26.645	7.397	0.241	27.654
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	-22.956	4.665	1.896	23.502
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	106.141	26.677	-0.246	109.442
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-95.013	16.471	5.999	96.617
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	107.319	21.799	3.005	109.552
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-79.208	11.793	6.185	80.319
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	108.164	16.755	6.351	109.638
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-79.839	10.448	6.408	80.775
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	27.008	3.877	0.206	27.286
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	-23.276	2.652	1.897	23.504
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	51.394	16.413	0.094	53.951
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-49.843	10.567	3.125	51.046
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	51.941	13.893	1.676	53.793
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-38.657	7.670	3.208	39.541
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	52.443	11.306	3.298	53.749
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-38.887	7.069	3.317	39.664
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	10.348	2.581	0.040	10.665
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	-9.884	1.773	0.735	10.069
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	51.653	13.665	0.105	53.430
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-50.028	9.105	3.126	50.946
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	52.235	11.274	1.679	53.464
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-38.834	6.153	3.209	39.449
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	52.721	8.810	3.300	53.553
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-39.057	5.498	3.318	39.581
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	10.490	1.797	0.039	10.643
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	-9.949	1.366	0.735	10.069
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	51.236	16.158	0.145	53.723
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-49.999	10.667	3.126	51.219
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	51.761	13.684	1.710	53.567
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-38.794	7.760	3.209	39.692
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	52.254	11.145	3.315	53.532
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-39.014	7.151	3.318	39.803
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	10.290	2.514	0.058	10.593
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	-9.964	1.809	0.735	10.154
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	51.385	13.795	0.095	53.205
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-50.201	9.070	3.126	51.109
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	51.974	11.377	1.673	53.231
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-38.985	6.114	3.209	39.592
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	52.453	8.884	3.297	53.303
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-39.194	5.459	3.318	39.711
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	10.223	1.796	0.052	10.379
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	-10.033	1.356	0.735	10.151
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	51.392	16.341	0.113	53.928
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-49.951	10.643	3.126	51.168
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	51.926	13.839	1.689	53.765
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-38.755	7.741	3.209	39.651
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	52.420	11.272	3.304	53.720
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-38.982	7.136	3.318	39.768
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	10.350	2.566	0.046	10.663
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	-9.945	1.801	0.735	10.133
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	51.596	13.719	0.092	53.389
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-50.151	9.075	3.126	51.061
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	52.185	11.312	1.671	53.423
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-38.946	6.120	3.209	39.554
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	52.667	8.830	3.295	53.504
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-39.162	5.463	3.318	39.680
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	10.386	1.792	0.042	10.540
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	-10.014	1.358	0.735	10.132
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	013vE15.4P	55.292	16.139	0.372	57.601
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	013vYE15.4P	-53.455	10.529	3.510	54.595
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE15.4P	55.965	13.520	2.058	57.612
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE15.4P	-42.097	7.509	3.606	42.913
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE15.4P	56.583	10.823	3.795	57.733

TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE15.4P	-42.373	6.832	3.729	43.082
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE21.2P	10.735	2.256	0.140	10.971
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE21.2P	-10.355	1.639	0.825	10.516
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	013vE15.4P	33.785	-29.017	2.409	44.601
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	013vYE15.4P	-33.150	-29.783	6.032	44.970
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	113vE15.4P	25.703	-21.285	2.531	33.468
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	113vYE15.4P	-25.704	-21.329	4.652	33.723
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	13vE15.4P	26.078	-20.873	2.626	33.506
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	13vYE15.4P	-26.401	-20.504	4.493	33.728
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 10°C	GW,T Global	11	Strain	13vYE21.2P	6.720	-5.347	0.577	8.607
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	47.767	-37.772	2.874	60.965
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-35.584	-31.726	6.656	48.136
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	39.287	-29.196	3.018	49.040
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-28.948	-23.756	5.362	37.830
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	40.024	-28.615	3.133	49.301
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-29.995	-23.006	5.224	38.161
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	12.341	-8.563	0.683	15.036
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	44.758	-41.696	2.875	61.238
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-35.039	-31.724	6.547	47.718
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	36.212	-33.327	3.018	49.306
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-28.250	-23.706	5.239	37.249
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	36.889	-32.948	3.132	49.560
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-29.227	-22.987	5.099	37.532
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	11.122	-10.106	0.683	15.043
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	38.231	-32.538	2.897	50.286
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-39.847	-34.285	7.160	53.052
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	29.959	-24.490	3.038	38.814
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-34.164	-26.714	5.911	43.770
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	30.463	-24.039	3.152	38.933
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-35.638	-25.924	5.745	44.442
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	7.621	-6.005	0.694	9.727
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	38.161	-33.073	2.900	50.582
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-38.476	-36.082	7.141	53.229
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	29.868	-25.055	3.041	39.104
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-32.758	-28.816	5.909	44.027
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	30.351	-24.637	3.156	39.219
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-34.199	-28.313	5.758	44.770
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	7.576	-6.088	0.694	9.743
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	42.085	-34.122	2.886	54.257
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-37.556	-32.744	6.921	50.305
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	33.906	-25.951	3.028	42.804
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-31.551	-25.063	5.670	40.692
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	34.686	-25.534	3.142	43.185
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-32.977	-24.374	5.535	41.379
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	9.946	-7.141	0.688	12.264
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	40.395	-36.718	2.892	54.666
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-35.781	-33.145	6.669	49.228
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	32.121	-28.729	3.034	43.201
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-29.544	-25.633	5.420	39.488
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	32.814	-28.494	3.148	43.573
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-30.899	-25.235	5.305	40.245
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	9.211	-8.102	0.690	12.286
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	62.139	-52.422	2.829	81.347
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-70.383	-63.001	11.608	95.171
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	42.956	-34.606	3.004	55.243
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-57.195	-47.221	8.889	74.700
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	42.830	-33.295	3.122	54.339
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-56.969	-44.000	8.208	72.449
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	11.390	-8.760	0.684	14.386
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	61.425	-53.704	2.829	81.640
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-70.294	-63.387	11.588	95.359
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	42.226	-35.937	3.004	55.530
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-57.051	-47.578	8.863	74.813
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	42.086	-34.674	3.122	54.619
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-56.804	-44.360	8.181	72.536
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	11.101	-9.136	0.684	14.393
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	61.311	-52.412	2.829	80.710
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-70.629	-62.922	11.619	95.303
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	41.985	-34.518	3.005	54.435
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-57.520	-47.167	8.905	74.918
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	41.834	-33.227	3.123	53.515
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-57.331	-43.935	8.223	72.696
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	10.931	-8.679	0.685	13.975
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	61.294	-52.890	2.831	81.008
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-70.312	-63.704	11.615	95.587
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	41.964	-35.003	3.006	54.729
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-57.188	-48.015	8.905	75.201

TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	41.808	-33.721	3.124	53.803
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-56.990	-44.850	8.226	72.987
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	10.920	-8.708	0.685	13.984
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	61.669	-52.258	2.829	80.883
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-70.535	-62.908	11.626	95.225
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	42.410	-34.389	3.004	54.684
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-57.414	-47.149	8.912	74.825
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	42.286	-33.090	3.122	53.785
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-57.224	-43.922	8.231	72.604
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	11.135	-8.671	0.685	14.130
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	61.268	-53.329	2.830	81.275
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-70.236	-63.565	11.584	95.435
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	41.990	-35.505	3.006	55.071
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-57.014	-47.800	8.863	74.926
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	41.845	-34.250	3.124	54.165
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-56.781	-44.618	8.183	72.676
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	10.962	-8.912	0.685	14.144
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	74.986	-61.421	5.563	97.090
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-60.957	-54.509	11.532	82.583
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	63.521	-49.545	5.836	80.769
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-54.392	-44.858	9.966	71.205
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	64.713	-48.664	6.070	81.196
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-56.712	-43.748	9.769	72.288
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	19.210	-13.890	1.799	23.774
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	72.262	-65.045	5.564	97.384
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-60.578	-54.681	11.450	82.407
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	60.737	-53.357	5.836	81.055
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-53.896	-44.997	9.873	70.901
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	61.874	-52.658	6.070	81.475
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-56.158	-43.911	9.672	71.940
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	17.856	-15.603	1.799	23.781
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	70.694	-60.412	5.571	93.158
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-62.717	-54.940	11.689	84.193
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	59.066	-48.589	5.843	76.707
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-56.505	-45.371	10.136	73.172
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	60.140	-47.790	6.077	77.056
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-58.992	-44.191	9.927	74.373
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	16.766	-13.274	1.803	21.460
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	70.628	-60.965	5.574	93.467
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-61.481	-56.643	11.672	84.407
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	58.982	-49.170	5.847	77.011
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-55.232	-47.345	10.135	73.450
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	60.036	-48.400	6.080	77.356
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-57.687	-46.425	9.938	74.712
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	16.713	-13.364	1.804	21.475
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	72.450	-60.347	5.567	94.455
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-61.919	-54.681	11.655	83.425
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	60.966	-48.516	5.839	78.133
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-55.609	-45.085	10.103	72.299
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	62.168	-47.696	6.073	78.592
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-58.081	-43.941	9.903	73.501
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	17.866	-13.357	1.801	22.380
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	70.915	-62.786	5.572	94.879
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-60.491	-55.296	11.452	82.753
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	59.349	-51.122	5.845	78.548
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-53.959	-45.832	9.897	71.485
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	60.472	-50.468	6.078	78.999
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-56.342	-44.923	9.711	72.710
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	17.049	-14.424	1.803	22.405
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	013vE15.4P	39.146	-32.674	2.896	51.072
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	013vYE15.4P	-35.422	-31.591	6.620	47.922
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	113vE15.4P	30.840	-24.572	3.038	39.549
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	113vYE15.4P	-28.718	-23.591	5.319	37.544
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	13vE15.4P	31.347	-24.103	3.152	39.668
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	13vYE15.4P	-29.722	-22.840	5.178	37.840
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	11	Strain	13vYE21.2P	8.098	-6.141	0.693	10.186
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	013vE15.4P	38.432	-33.956	2.897	51.365
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	013vYE15.4P	-35.194	-31.853	6.581	47.922
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	113vE15.4P	30.110	-25.903	3.038	39.835
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	113vYE15.4P	-28.463	-23.856	5.280	37.512
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	13vE15.4P	30.603	-25.483	3.152	39.948
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	13vYE15.4P	-29.466	-23.128	5.141	37.810
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	11	Strain	13vYE21.2P	7.809	-6.516	0.693	10.194
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	013vE15.4P	38.196	-32.559	2.897	50.273
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	013vYE15.4P	-35.829	-31.656	6.654	48.271
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	113vE15.4P	29.912	-24.520	3.039	38.797
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	113vYE15.4P	-29.191	-23.659	5.354	37.954

TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	13vE15.4P	30.403	-24.078	3.153	38.911
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	13vYE15.4P	-30.213	-22.874	5.208	38.252
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	11	Strain	13vYE21.2P	7.592	-6.022	0.694	9.715
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	013vE15.4P	38.180	-33.038	2.899	50.573
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	013vYE15.4P	-35.495	-32.424	6.648	48.533
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	113vE15.4P	29.891	-25.005	3.040	39.090
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	113vYE15.4P	-28.857	-24.507	5.354	38.236
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	13vE15.4P	30.377	-24.571	3.155	39.198
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	13vYE15.4P	-29.879	-23.796	5.212	38.551
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	11	Strain	13vYE21.2P	7.581	-6.051	0.694	9.725
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	013vE15.4P	38.599	-32.444	2.897	50.507
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	013vYE15.4P	-35.689	-31.601	6.655	48.131
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	113vE15.4P	30.324	-24.380	3.038	39.028
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	113vYE15.4P	-29.049	-23.612	5.357	37.816
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	13vE15.4P	30.838	-23.927	3.152	39.158
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	13vYE15.4P	-30.081	-22.842	5.213	38.129
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	11	Strain	13vYE21.2P	7.815	-6.028	0.693	9.894
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	013vE15.4P	38.200	-33.517	2.899	50.902
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	013vYE15.4P	-35.182	-32.071	6.583	48.059
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	113vE15.4P	29.902	-25.496	3.040	39.413
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	113vYE15.4P	-28.480	-24.124	5.286	37.696
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	13vE15.4P	30.395	-25.085	3.154	39.536
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	13vYE15.4P	-29.501	-23.431	5.150	38.024
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	11	Strain	13vYE21.2P	7.641	-6.270	0.694	9.909
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	013vE15.4P	41.330	-35.497	3.265	54.580
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	013vYE15.4P	-36.908	-33.159	7.025	50.110
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	113vE15.4P	32.934	-27.274	3.421	42.898
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	113vYE15.4P	-30.652	-25.434	5.773	40.246
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	13vE15.4P	33.508	-26.821	3.550	43.067
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	13vYE15.4P	-31.871	-24.752	5.646	40.747
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	10	Strain	13vE21.2P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM7	zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	11	Strain	13vYE21.2P	8.204	-6.528	0.782	10.513
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	1	Strain	14vP	44.524	1.882	-3.430	44.696
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	33.401	0.098	-1.797	33.449
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	33.413	-0.982	-1.383	33.456
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	52.607	3.437	-4.028	52.873
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	43.481	1.465	-2.485	43.576
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	44.192	0.162	-2.020	44.239
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	52.589	1.008	-4.026	52.753
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	43.480	-1.211	-2.484	43.567
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	44.194	-2.760	-2.020	44.326
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	52.607	3.437	-4.028	52.873
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	43.481	1.465	-2.485	43.576
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	44.192	0.162	-2.020	44.239
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	52.589	1.008	-4.026	52.753
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	43.480	-1.211	-2.484	43.567
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	44.194	-2.760	-2.020	44.326
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	52.607	3.437	-4.028	52.873
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	43.481	1.465	-2.485	43.576
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	44.192	0.162	-2.020	44.239
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	52.589	1.008	-4.026	52.753
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	43.480	-1.211	-2.484	43.567
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	44.194	-2.760	-2.020	44.326
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1a EWL	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	94.647	4.492	-8.494	95.134
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	74.528	0.739	-5.480	74.732
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	72.343	-1.576	-4.493	72.500
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	94.653	3.508	-8.494	95.098
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8	zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	74.528	-0.304	-5.480	74.729

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	72.343	-2.677	-4.493	72.531
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	94.647	4.492	-8.494	95.134
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	74.528	0.739	-5.480	74.732
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	72.343	-1.576	-4.493	72.500
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	94.653	3.508	-8.494	95.098
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	74.528	-0.304	-5.480	74.729
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	72.343	-2.677	-4.493	72.531
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	94.647	4.492	-8.494	95.134
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	74.528	0.739	-5.480	74.732
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	72.343	-1.576	-4.493	72.500
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	94.653	3.508	-8.494	95.098
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	74.528	-0.304	-5.480	74.729
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	72.343	-2.677	-4.493	72.531
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 1b Cold	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	83.411	4.665	-6.047	83.760
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	72.598	1.464	-3.883	72.716
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	73.835	-0.806	-3.055	73.902
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	83.401	2.384	-6.046	83.654
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	72.597	-1.040	-3.883	72.708
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	73.835	-3.534	-3.055	73.983
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	83.411	4.665	-6.047	83.760
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	72.598	1.464	-3.883	72.716
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	73.835	-0.806	-3.055	73.902
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	83.401	2.384	-6.046	83.654
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	72.597	-1.040	-3.883	72.708
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	73.835	-3.534	-3.055	73.983
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	83.411	4.665	-6.047	83.760
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	72.598	1.464	-3.883	72.716
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	73.835	-0.806	-3.055	73.902
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	83.401	2.384	-6.046	83.654
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	72.597	-1.040	-3.883	72.708
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	73.835	-3.534	-3.055	73.983
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 3 Wind + ice	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	1	Strain	14vP	47.906	2.517	-3.529	48.102
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	2	Strain	114vE9.6P	37.715	0.631	-1.929	37.770
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	3	Strain	14vE9.6P	38.022	-0.567	-1.478	38.055
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRB,T NL+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	1	Strain	14vP	47.890	1.532	-3.527	48.044
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	2	Strain	114vE9.6P	37.714	-0.411	-1.928	37.765
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	3	Strain	14vE9.6P	38.032	-1.668	-1.479	38.097
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLB,T NL-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	1	Strain	14vP	47.906	2.517	-3.529	48.102
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	2	Strain	114vE9.6P	37.715	0.631	-1.929	37.770
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	3	Strain	14vE9.6P	38.022	-0.567	-1.478	38.055
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WRA,T NR+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	1	Strain	14vP	47.890	1.532	-3.527	48.044
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	2	Strain	114vE9.6P	37.714	-0.411	-1.928	37.765
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	3	Strain	14vE9.6P	38.032	-1.668	-1.479	38.097
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WLA,T NR-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	1	Strain	14vP	47.906	2.517	-3.529	48.102

TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	2	Strain	114vE9.6P	37.715	0.631	-1.929	37.770
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	3	Strain	14vE9.6P	38.022	-0.567	-1.478	38.055
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WL_0,T BI+	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	1	Strain	14vP	47.890	1.532	-3.527	48.044
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	2	Strain	114vE9.6P	37.714	-0.411	-1.928	37.765
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	3	Strain	14vE9.6P	38.032	-1.668	-1.479	38.097
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 4 Con & Main	WR_0,T BI-	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	1	Strain	14vP	49.571	2.095	-3.511	49.739
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	7	Strain	14vYP	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	2	Strain	114vE9.6P	39.830	0.116	-1.919	39.876
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	8	Strain	114vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	3	Strain	14vE9.6P	40.336	-1.186	-1.449	40.380
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow NL2 Lc 6 Permanent	GW,T Global	9	Strain	14vYE9.6P	0.000	0.000	-0.000	0.000

Detailed Angle Member Uprating Report (data omitted at user request)

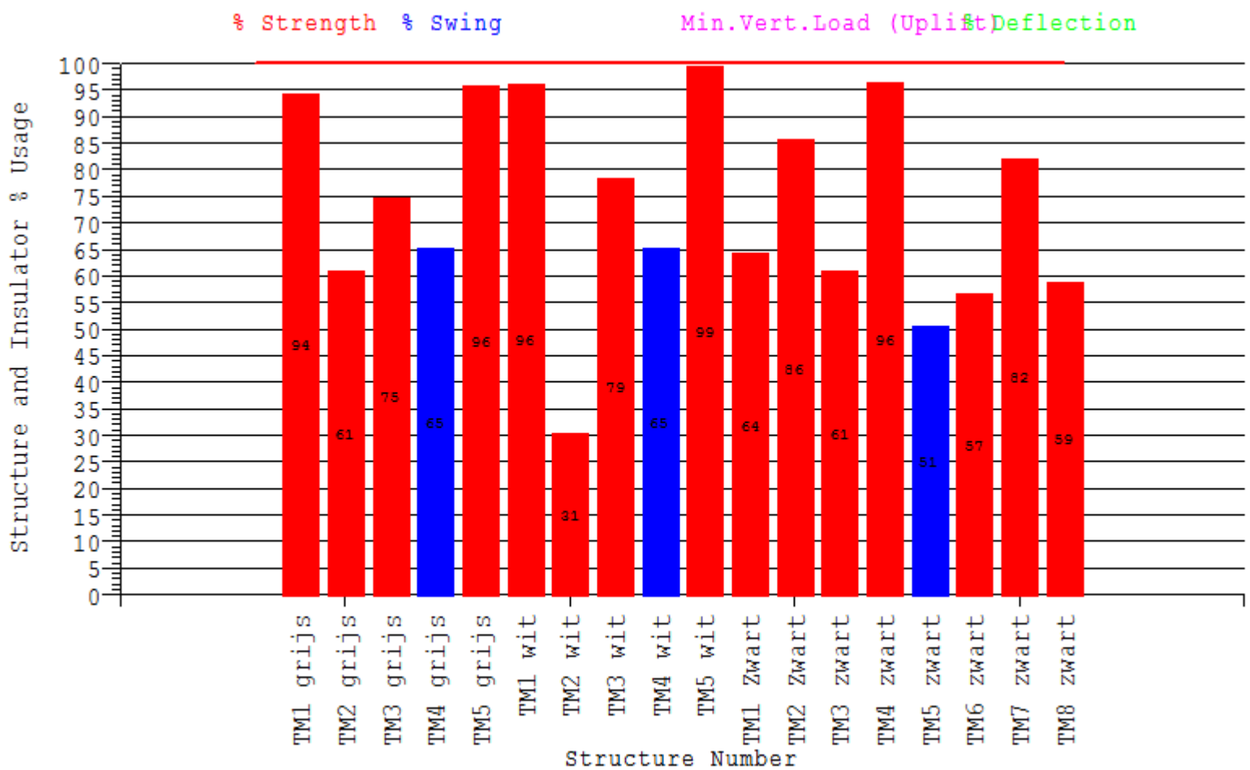

Construction Staking Report for Structure TM1 grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	118.02	50.20	0.00	C/L Hub	227480.413	584482.985	0.641
					Structure Hub	227480.413	584482.985	0.641
					1172E0.1P	227480.413	584482.985	0.697
					01172E0.1P	227486.888	584480.326	0.697
					11172E0.1P	227473.937	584485.643	0.697
					G5,G31	227499.216	584490.843	0.641
					G6,G20	227488.271	584464.182	0.641
					G7	227472.555	584501.788	0.641
					G8	227457.759	584473.271	0.641
					G1,G30	227505.691	584488.184	0.641
					G2,G21	227494.747	584461.523	0.641
					G3	227479.030	584499.129	0.641
					G4	227470.710	584467.955	0.641
					G9,G32	227492.740	584493.501	0.641
					G10,G24	227481.795	584466.840	0.641
					G11	227466.079	584504.446	0.641
					G12	227464.235	584470.613	0.641
					G33	227495.132	584460.601	0.641
					G34	227506.614	584488.570	0.641

Isometric View

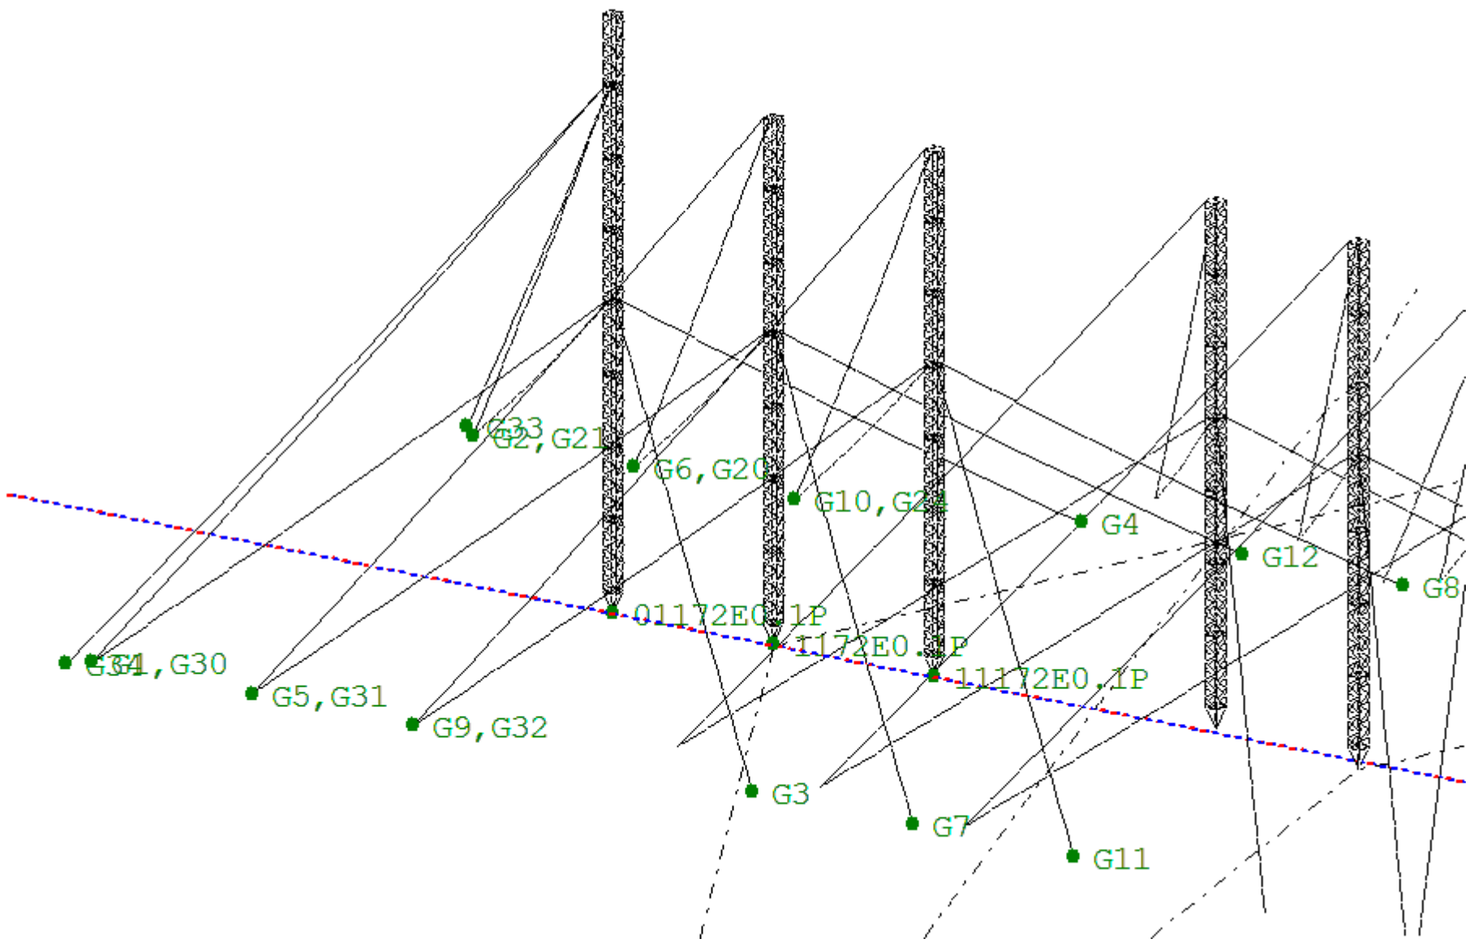

Construction Staking Report for Structure TM2 grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	97.43	9.26	180.00	C/L Hub	227393.514	584403.134	0.678
					Structure Hub	227393.514	584403.134	0.678
				0.00	172P	227387.987	584410.221	0.734
					172E0.1P	227399.041	584396.047	0.734
					1172E0.1P	227393.514	584403.134	0.734
					G1	227372.724	584412.109	0.678
					G2	227389.875	584425.484	0.678
					G3	227386.099	584394.959	0.678
					G4	227403.250	584408.333	0.678
					G5	227378.251	584405.022	0.678
					G6	227395.402	584418.396	0.678
					G7	227391.626	584387.871	0.678
					G8	227408.777	584401.246	0.678
					G9	227383.778	584397.935	0.678
					G10	227400.929	584411.310	0.678
					G11	227396.539	584375.822	0.678
					G12	227419.265	584393.545	0.678
					G13	227401.051	584412.302	0.678
					G14	227382.785	584398.058	0.678

Isometric View

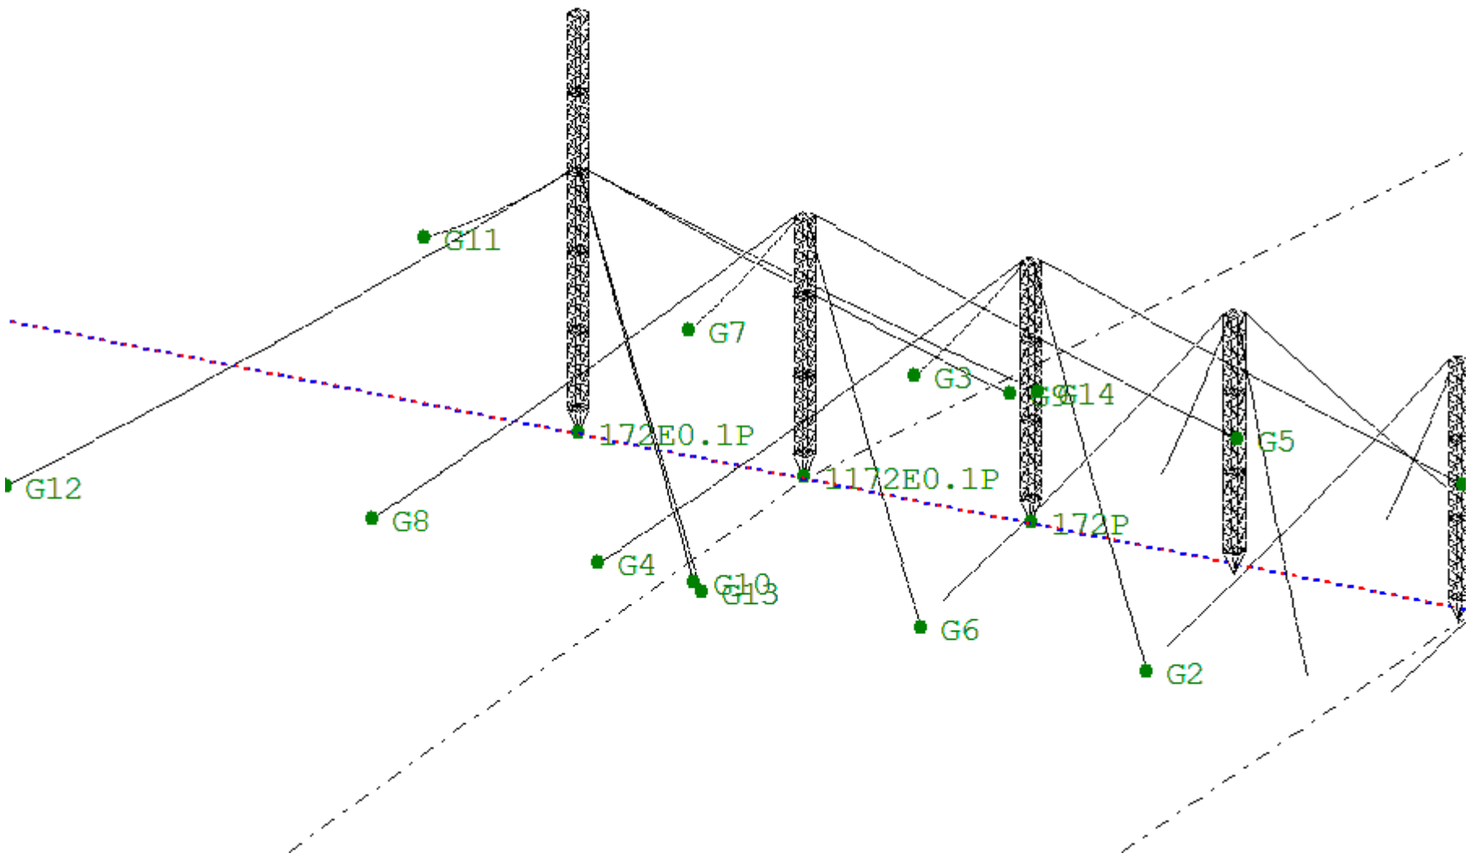

Construction Staking Report for Structure TM3 grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	156.24	-70.46	180.00	C/L Hub	227312.096	584349.618	0.585
					Structure Hub	227312.096	584349.618	0.585
				0.00	172P	227303.731	584352.905	0.641
					172E0.1P	227320.460	584346.331	0.641
					1172E0.1P	227312.096	584349.618	0.641
					G1	227289.632	584346.761	0.585
					G2	227297.586	584367.004	0.585
					G3	227309.875	584338.807	0.585
					G4	227317.829	584359.049	0.585
					G5	227297.997	584343.474	0.585
					G6	227305.952	584363.717	0.585
					G7	227318.240	584335.520	0.585
					G8	227326.194	584355.762	0.585
					G9	227306.362	584340.187	0.585
					G10	227314.316	584360.430	0.585
					G11	227328.602	584327.649	0.585
					G12	227339.142	584354.473	0.585
					G13	227313.917	584361.346	0.585
					G14	227305.445	584339.788	0.585

Isometric View

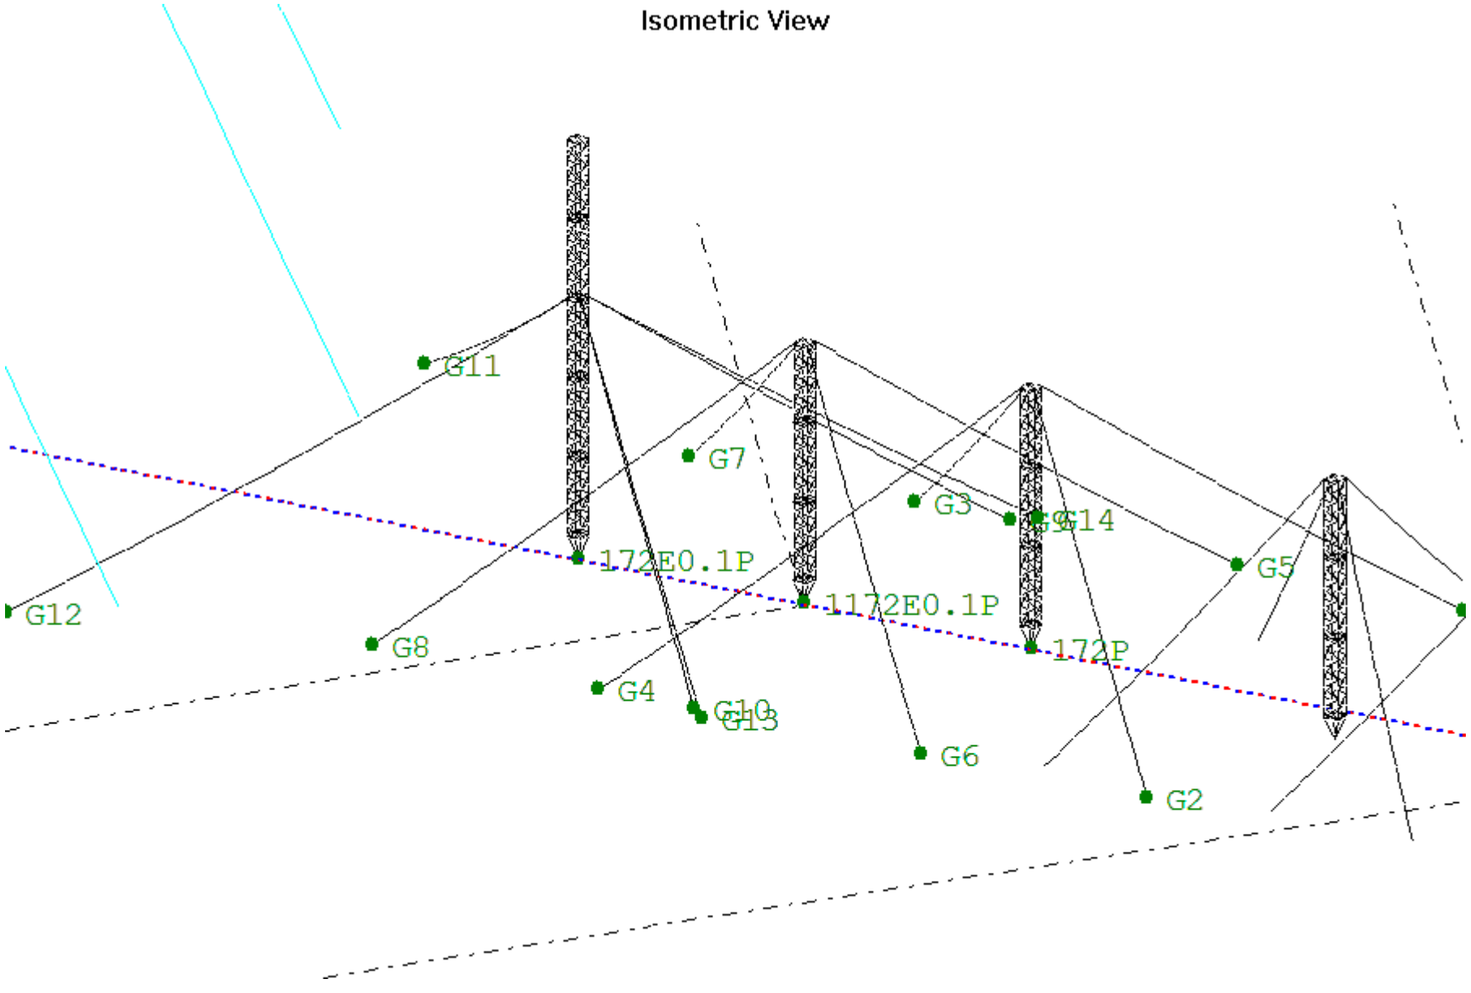

Construction Staking Report for Structure TM4 grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)
TM4 grijs	ra2+0.tow	206.81	-7.54	180.00	C/L Hub	227349.306	584197.878	0.376
					Structure Hub	227335.004	584193.355	0.376
				0.00	172P	227335.004	584193.355	0.432
					G1,G3,G5	227318.695	584161.959	0.376
					G2,G4,G6	227303.609	584209.664	0.376
					G7	227361.963	584179.351	0.376
					G8	227349.009	584220.314	0.376
					G9	227310.912	584185.736	0.376

Isometric View

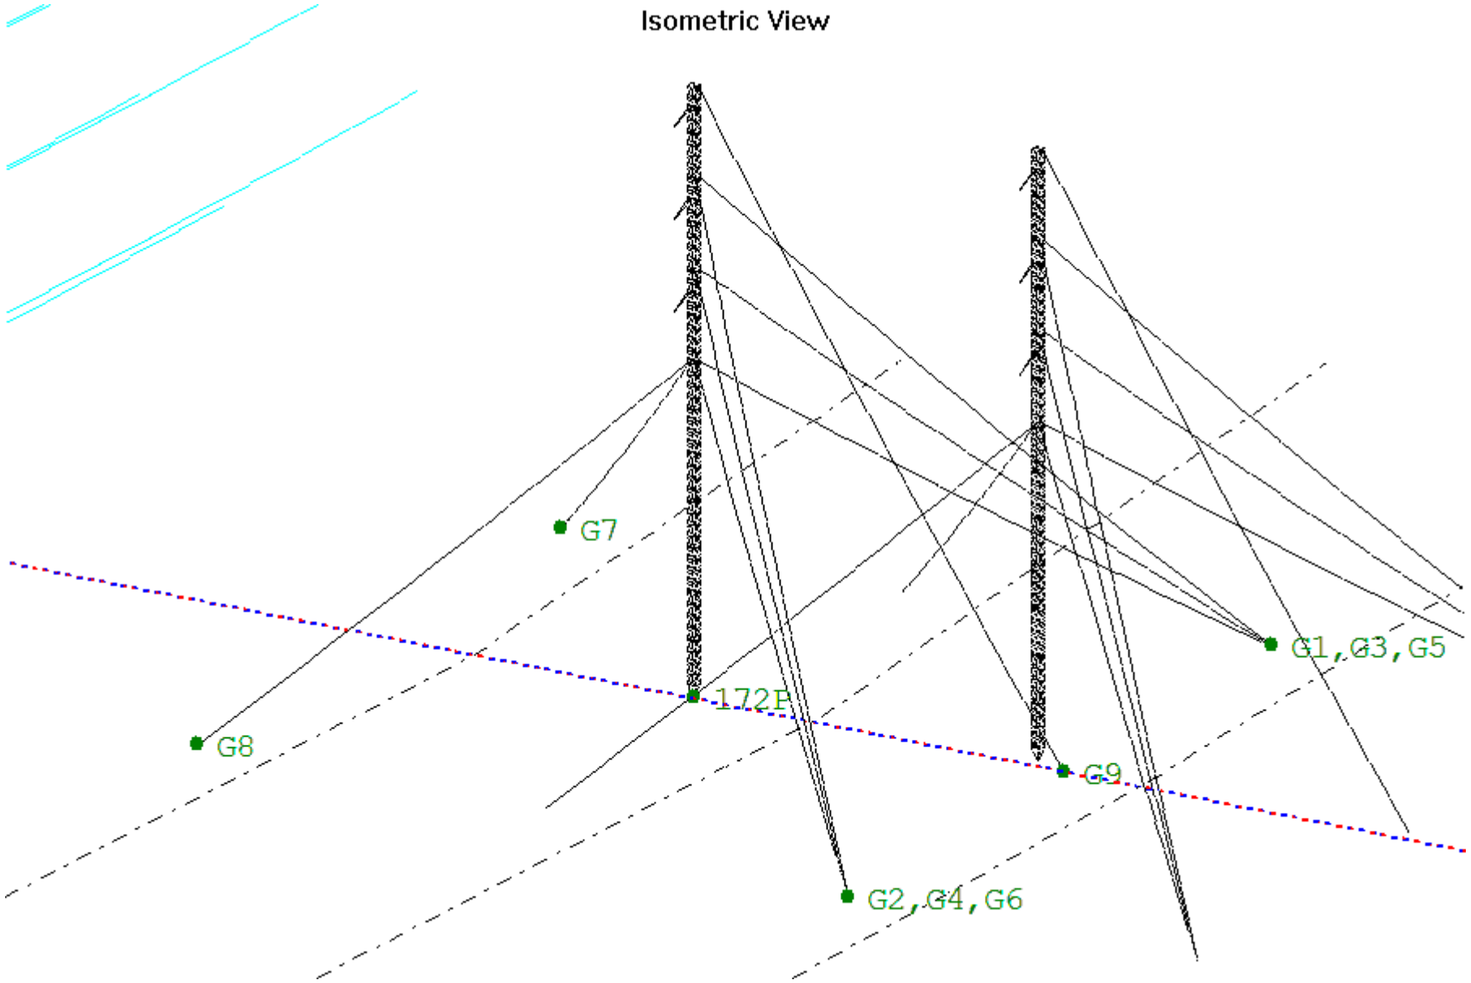

Construction Staking Report for Structure TM5 grijs

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)
TM5 grijs 2 circuit afspanning blr.#tm5 grijs.tow		269.07	36.36	0.00	C/L Hub	227424.497	584005.224	0.383
					Structure Hub	227424.497	584005.224	0.383
					1172E0.1P	227424.497	584005.224	0.439
					01172E0.1P	227431.487	584005.607	0.439
					11172E0.1P	227417.508	584004.841	0.439
					G5,G31	227438.097	584020.402	0.383
					G6,G20	227439.674	583991.624	0.383
					G7	227409.320	584018.824	0.383
					G8	227408.218	583986.716	0.383
					G1	227448.423	584024.509	0.383
					G2	227446.664	583992.008	0.383
					G3	227416.309	584019.207	0.383
					G4	227422.197	583987.483	0.383
					G9,G32	227431.107	584020.018	0.383
					G10,G24	227432.685	583991.241	0.383
					G11	227402.330	584018.440	0.383
					G12	227415.207	583987.100	0.383
					G21	227450.388	583988.671	0.383
					G30	227445.086	584020.785	0.383
					G33	227451.133	583988.004	0.383
					G34	227449.090	584025.253	0.383

Isometric View

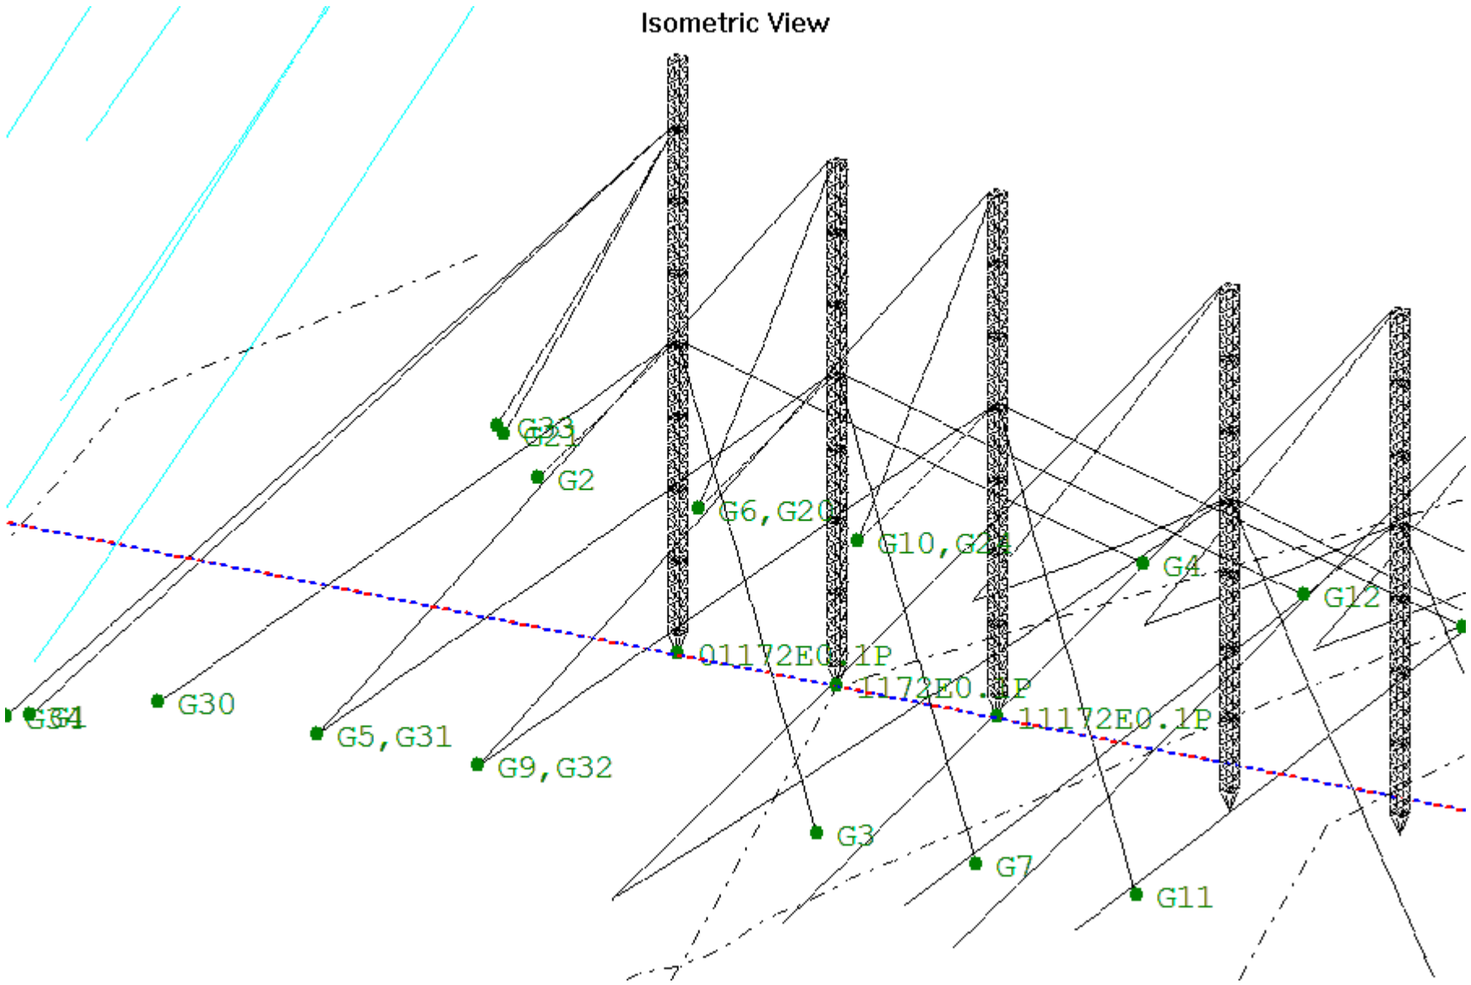

Construction Staking Report for Structure TM1 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	104.73	33.23	0.00	C/L Hub	227456.709	584493.645	0.657
					Structure Hub	227456.709	584493.645	0.657
					1172E0.1P	227456.709	584493.645	0.713
					01172E0.1P	227462.637	584489.921	0.713
					11172E0.1P	227450.782	584497.369	0.713
					G5,G31	227476.577	584498.181	0.657
					G6,G20	227462.358	584468.903	0.657
					G7	227452.174	584513.513	0.657
					G8,G33	227432.731	584487.939	0.657
					G1,G30	227482.505	584494.457	0.657
					G2,G21	227468.285	584465.179	0.657
					G3	227458.101	584509.789	0.657
					G4	227444.585	584480.491	0.657
					G9,G32	227470.650	584501.905	0.657
					G10,G24	227456.430	584472.627	0.657
					G11	227446.247	584517.237	0.657
					G12	227438.658	584484.215	0.657
					G34	227451.445	584517.725	0.657
					G35	227458.534	584473.205	0.657

Isometric View

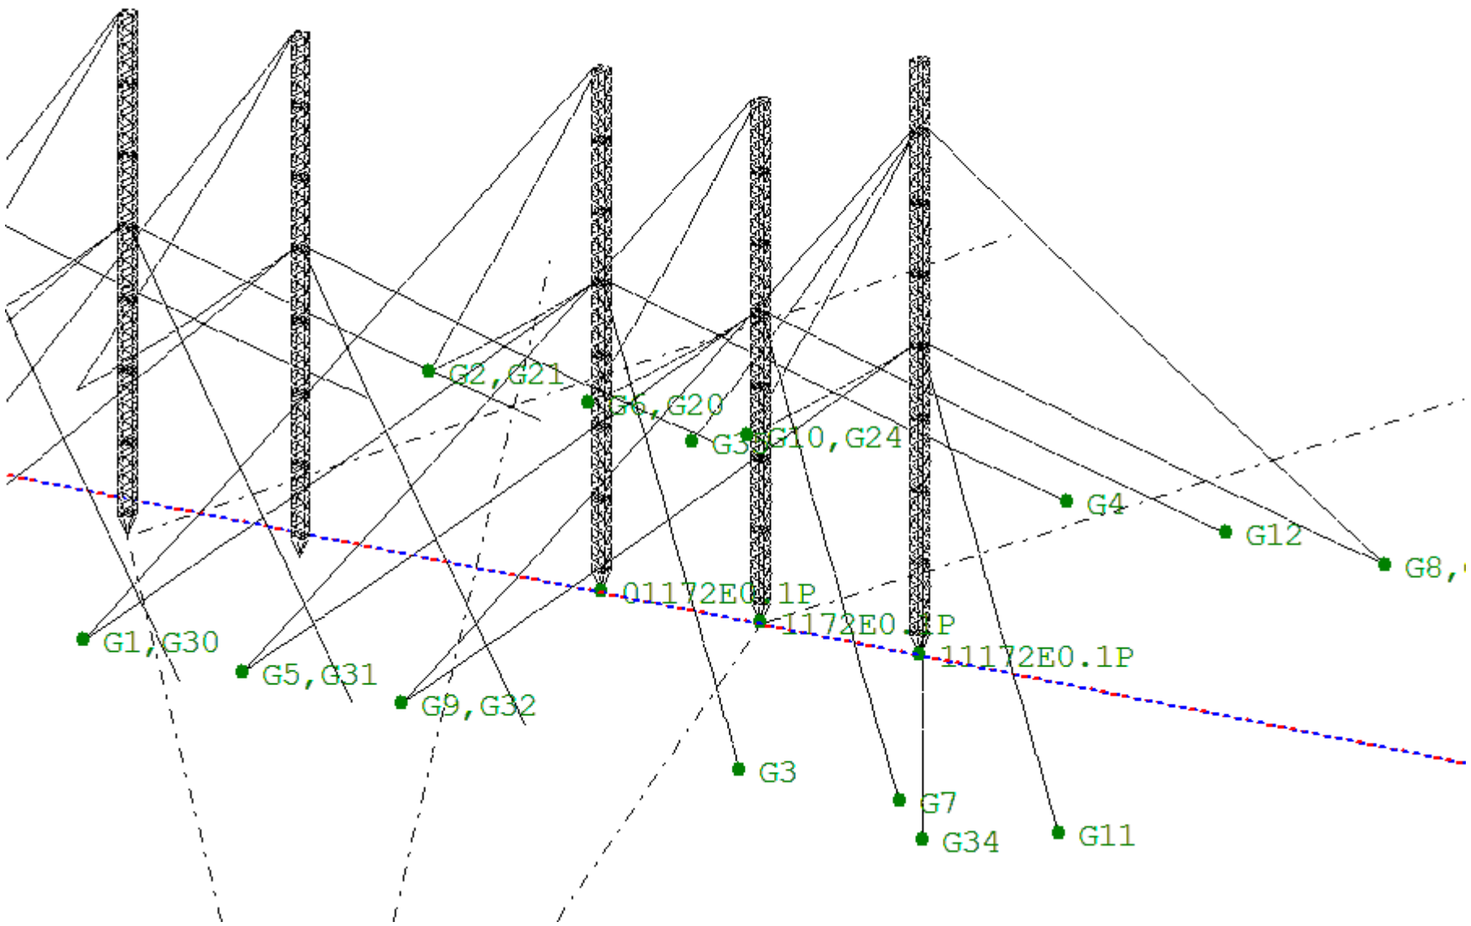

Construction Staking Report for Structure TM2 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	112.09	8.53	0.00	C/L Hub	227377.962	584424.596	0.557
					Structure Hub	227377.962	584424.596	0.557
					172P	227383.369	584417.415	0.613
					172E0.1P	227372.556	584431.775	0.613
					1172E0.1P	227377.962	584424.596	0.613
					G1	227393.646	584415.967	0.557
					G2	227381.920	584407.138	0.557
					G3	227384.817	584427.693	0.557
					G4	227373.091	584418.864	0.557
					G5	227388.239	584423.147	0.557
					G6	227376.514	584414.318	0.557
					G7	227379.410	584434.873	0.557
					G8	227367.685	584426.044	0.557
					G9	227382.834	584430.327	0.557
					G10	227371.108	584421.497	0.557
					G11	227374.004	584442.052	0.557
					G12	227362.279	584433.223	0.557

Isometric View

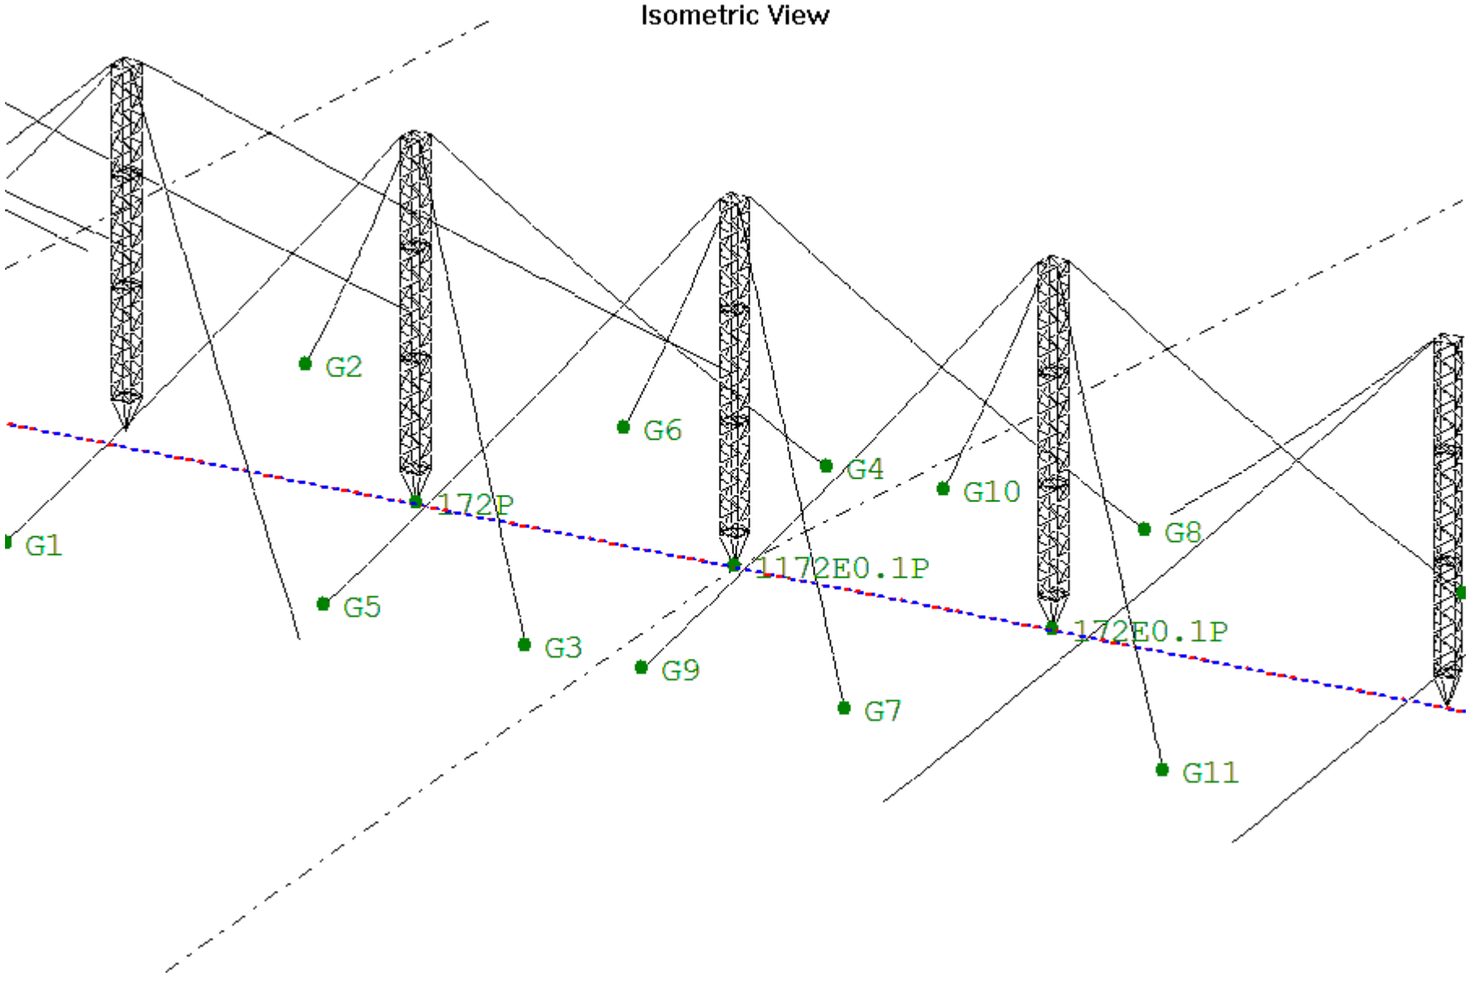

Construction Staking Report for Structure TM3 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	179.02	-71.41	0.00	C/L Hub	227283.650	584364.017	0.692
					Structure Hub	227283.650	584364.017	0.692
					172P	227292.008	584360.711	0.748
					172E0.1P	227275.293	584367.323	0.748
					1172E0.1P	227283.650	584364.017	0.748
					G1	227301.532	584364.835	0.692
					G2	227296.132	584351.186	0.692
					G3	227287.883	584370.235	0.692
					G4	227282.483	584356.586	0.692
					G5	227293.174	584368.142	0.692
					G6	227287.775	584354.493	0.692
					G7	227279.525	584373.541	0.692
					G8	227274.126	584359.892	0.692
					G9	227284.817	584371.447	0.692
					G10	227279.418	584357.799	0.692
					G11	227271.168	584376.847	0.692
					G12	227265.769	584363.198	0.692

Isometric View

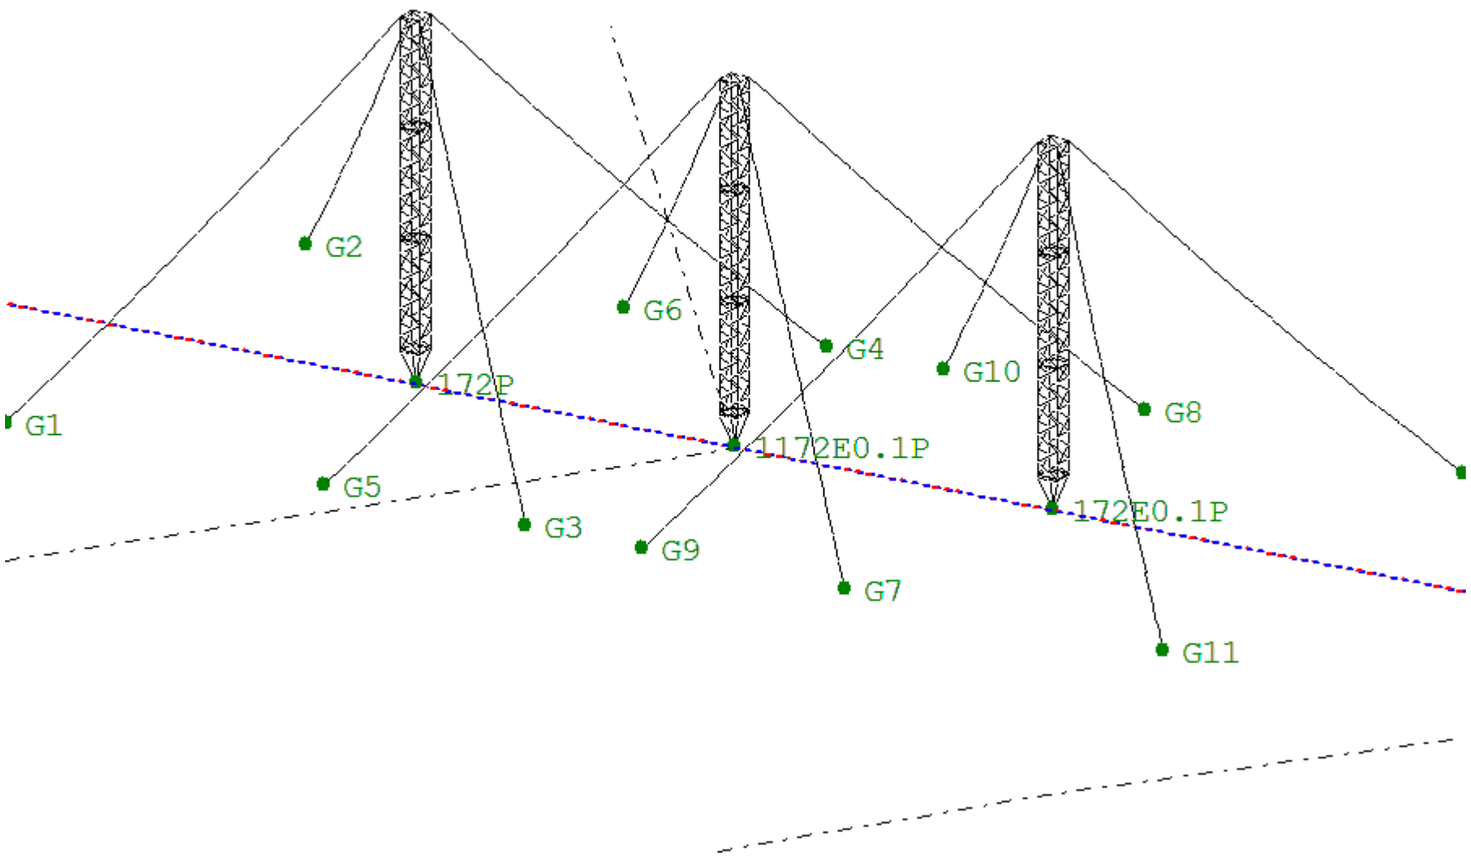

Construction Staking Report for Structure TM4 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)
TM4 wit	ra2+0.tow	196.50	-7.74	180.00	C/L Hub	227327.322	584190.403	0.417
					Structure Hub	227313.056	584185.770	0.417
				0.00	172P	227313.056	584185.770	0.473
					G1,G3,G5	227296.989	584154.250	0.417
					G2,G4,G6	227281.536	584201.837	0.417
					G7	227340.121	584171.974	0.417
					G8	227326.852	584212.836	0.417
					G9	227289.023	584177.966	0.417

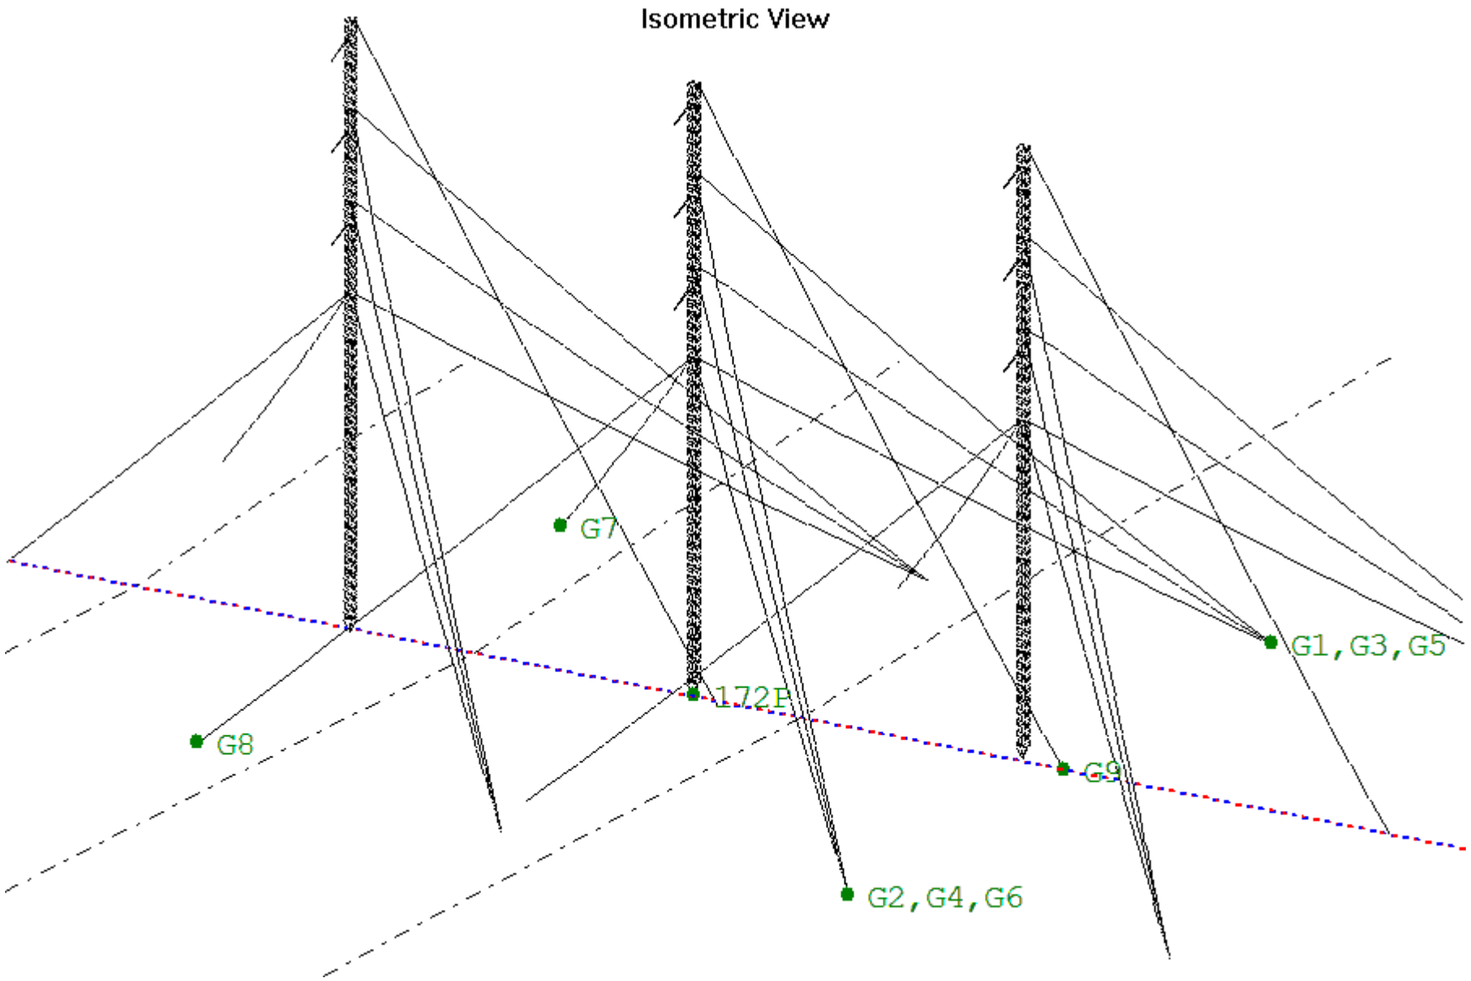

Construction Staking Report for Structure TM5 wit

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	194.90	22.31	0.00	C/L Hub	227400.492	584008.032	0.390
					Structure Hub	227397.544	584007.475	0.390
					1172E0.1P	227397.544	584007.475	0.446
					01172E0.1P	227404.422	584008.775	0.446
					11172E0.1P	227390.666	584006.174	0.446
					G5	227411.844	584028.442	0.390
					G6,G20	227418.511	583993.175	0.390
					G7	227380.708	584018.957	0.390
					G8,G33	227383.844	583986.985	0.390
					G1,G30	227418.722	584029.742	0.390
					G2,G21	227425.389	583994.476	0.390
					G3	227387.586	584020.258	0.390
					G4	227397.600	583989.585	0.390
					G9	227404.966	584027.142	0.390
					G10,G24	227411.633	583991.875	0.390
					G11,G34	227373.830	584017.657	0.390
					G12	227390.722	583988.285	0.390
					G31	227409.027	584024.311	0.390
					G32	227402.148	584023.011	0.390

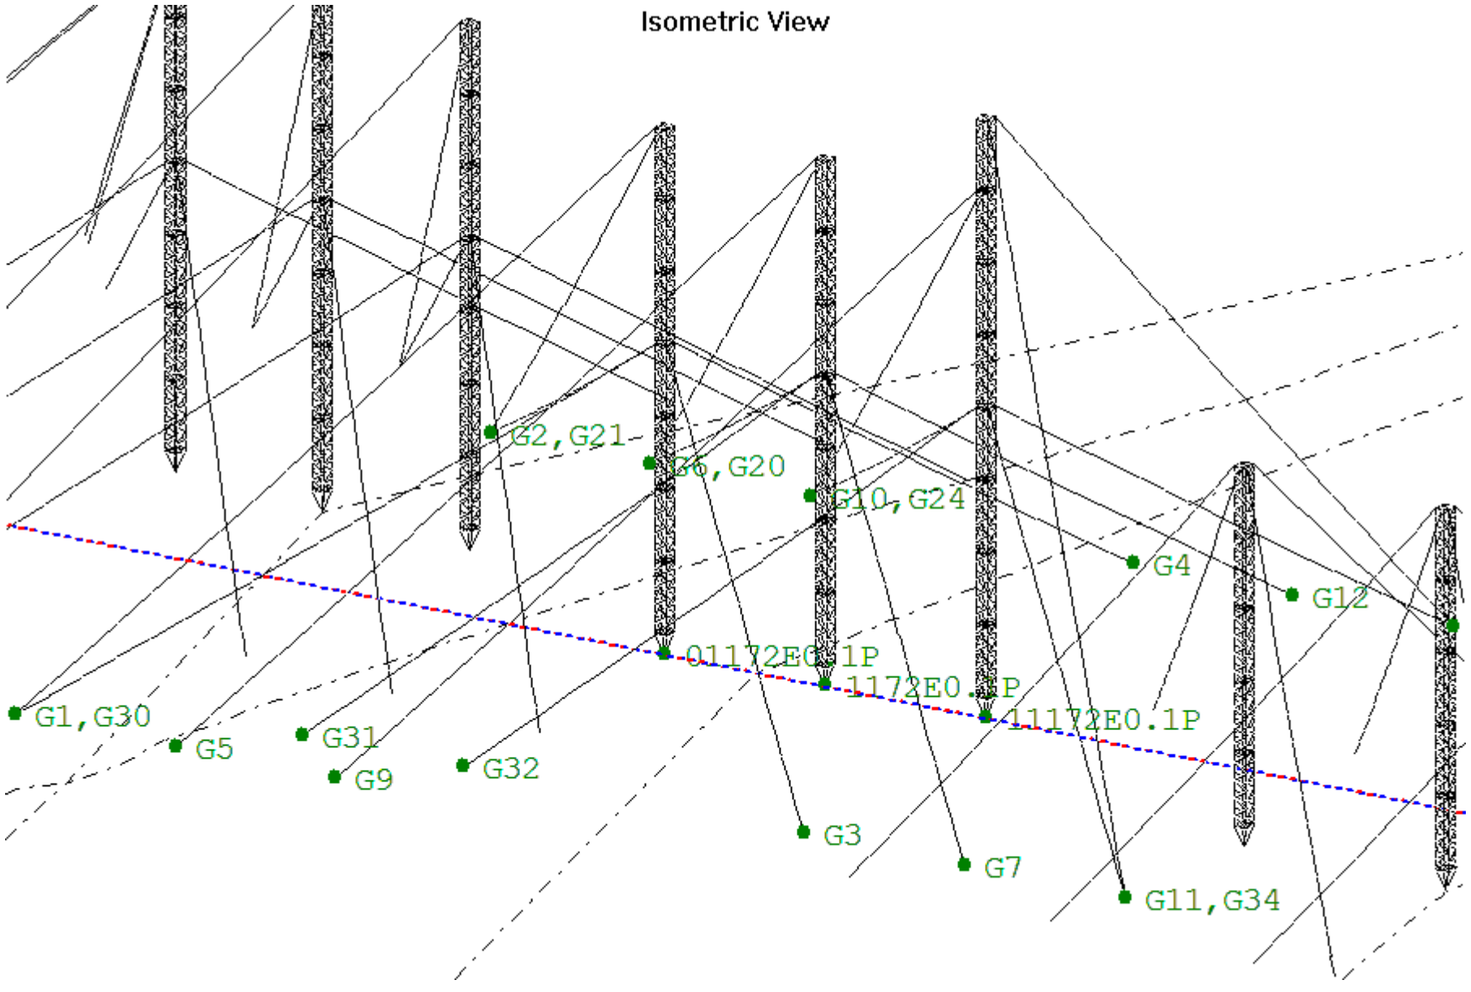

Construction Staking Report for Structure TM1 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	79.30	0.00	0.00	C/L Hub	227511.186	584578.259	0.580
					Structure Hub	227511.186	584578.259	0.580
					172P	227510.553	584569.293	0.636
					172E0.1P	227511.818	584587.224	0.636
					1172E0.1P	227511.186	584578.259	0.636
					G1	227517.358	584561.456	0.580
					G2	227502.716	584562.489	0.580
					G3	227518.390	584576.098	0.580
					G4	227503.749	584577.130	0.580
					G5	227517.990	584570.422	0.580
					G6	227503.349	584571.454	0.580
					G7	227518.755	584585.083	0.580
					G8	227504.381	584586.096	0.580
					G9	227518.622	584579.387	0.580
					G10	227503.981	584580.419	0.580
					G11	227519.387	584594.047	0.580
					G12	227505.013	584595.061	0.580

Isometric View

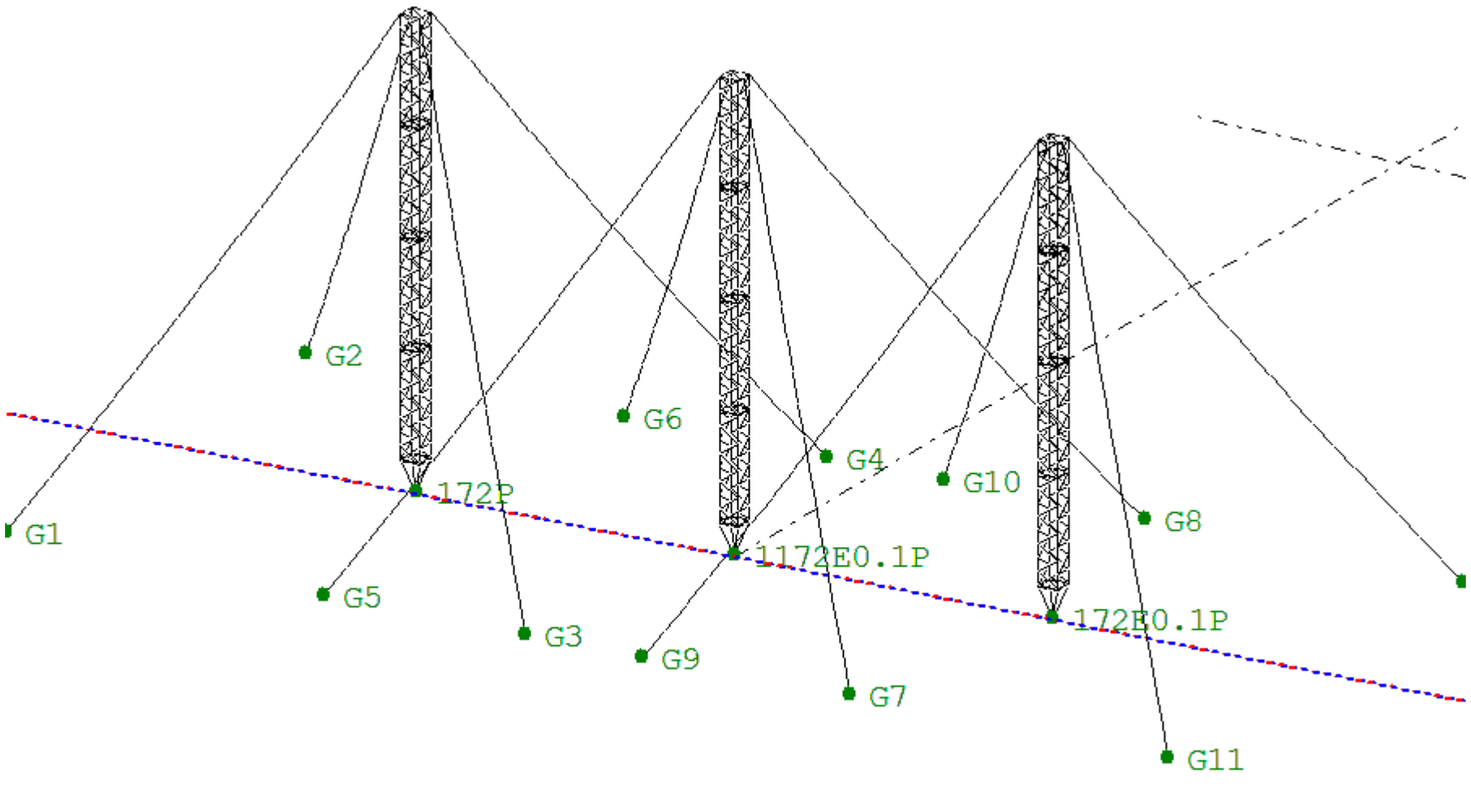

Construction Staking Report for Structure TM2 Zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	155.55	-66.05	0.00	C/L Hub	227432.081	584583.836	0.591
					Structure Hub	227432.081	584583.836	0.591
					172P	227436.437	584575.975	0.647
					172E0.1P	227427.725	584591.697	0.647
					1172E0.1P	227432.081	584583.836	0.647
					G1	227446.414	584573.112	0.591
					G2	227433.575	584565.998	0.591
					G3	227439.299	584585.951	0.591
					G4	227426.461	584578.837	0.591
					G5	227442.057	584580.974	0.591
					G6	227429.219	584573.860	0.591
					G7	227434.709	584593.683	0.591
					G8	227422.104	584586.699	0.591
					G9	227437.702	584588.835	0.591
					G10	227424.863	584581.721	0.591
					G11	227430.353	584601.544	0.591
					G12	227417.748	584594.560	0.591

Isometric View

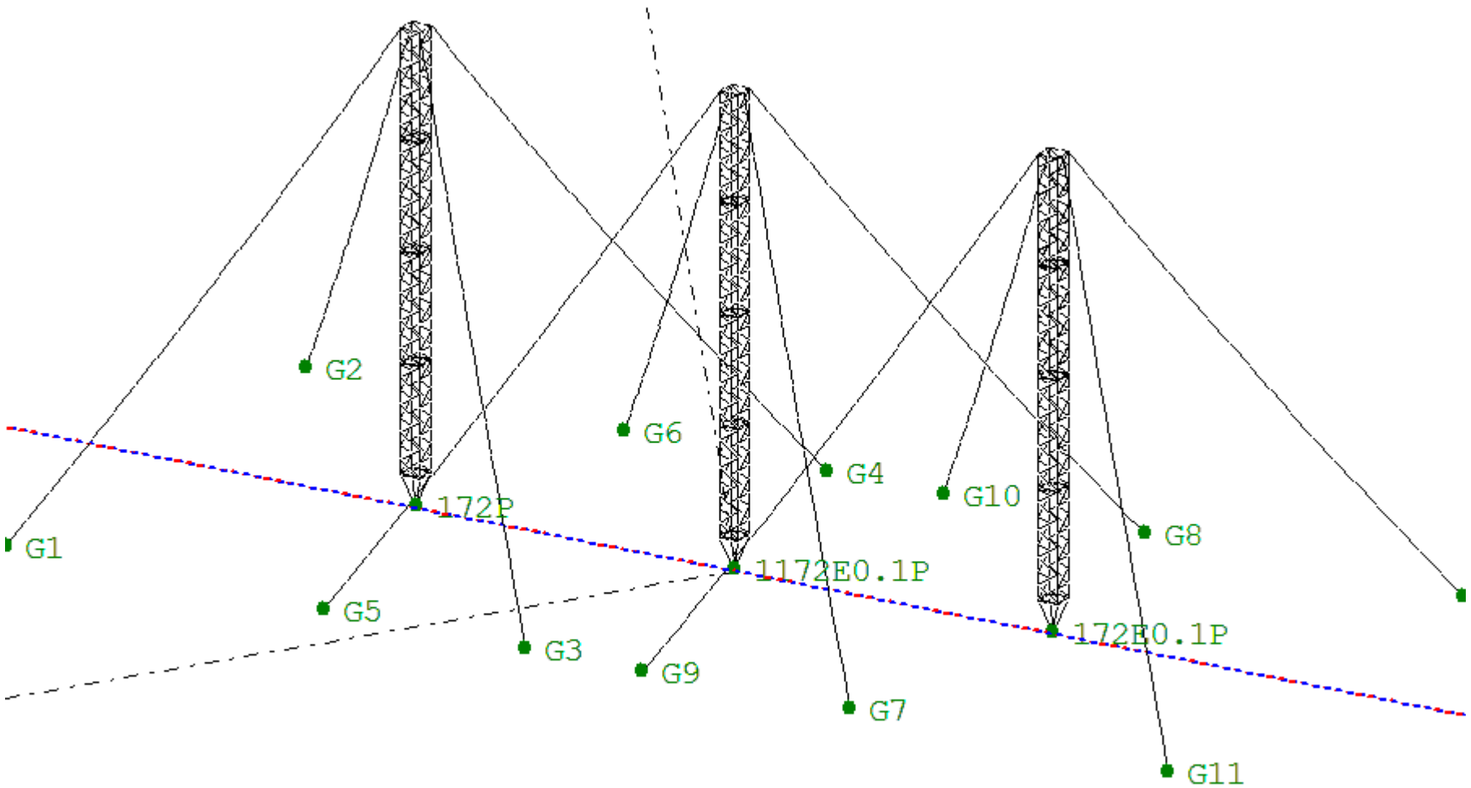

Construction Staking Report for Structure TM3 zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	128.79	27.72	0.00	C/L Hub	227359.092	584446.472	0.486
					Structure Hub	227359.092	584446.472	0.486
					172P	227365.788	584440.476	0.542
					172E0.1P	227352.397	584452.467	0.542
					1172E0.1P	227359.092	584446.472	0.542
					G1	227381.144	584441.323	0.486
					G2	227366.635	584425.120	0.486
					G3	227364.941	584455.832	0.486
					G4	227350.432	584439.629	0.486
					G5	227374.448	584447.319	0.486
					G6	227359.939	584431.116	0.486
					G7	227358.246	584461.828	0.486
					G8	227343.737	584445.625	0.486
					G9	227367.753	584453.314	0.486
					G10	227353.244	584437.112	0.486
					G11	227351.275	584472.815	0.486
					G12	227332.049	584451.345	0.486
					G13	227353.299	584436.113	0.486
					G14	227368.751	584453.369	0.486

Isometric View

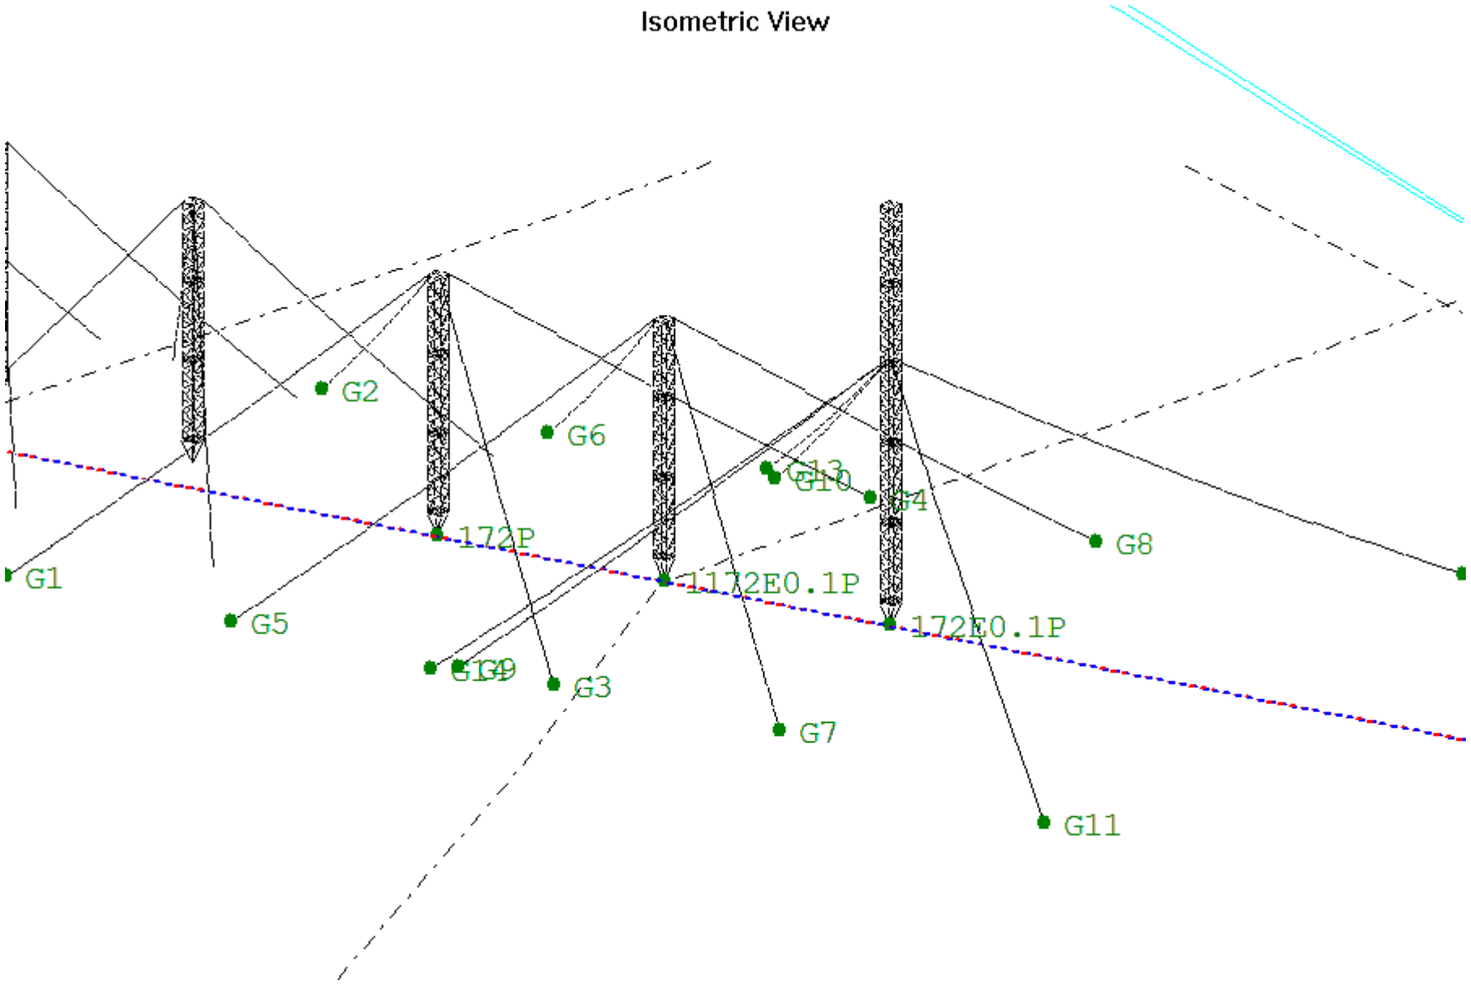

Construction Staking Report for Structure TM4 zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	198.23	-71.37	0.00	C/L Hub	227252.693	584373.902	0.022
					Structure Hub	227252.693	584373.902	0.022
					172P	227261.138	584370.826	0.078
					172E0.1P	227244.249	584376.979	0.078
					1172E0.1P	227252.693	584373.902	0.078
					G1	227275.078	584377.320	0.022
					G2	227267.632	584356.885	0.022
					G3	227254.643	584384.766	0.022
					G4	227247.197	584364.331	0.022
					G5	227266.633	584380.397	0.022
					G6	227259.187	584359.962	0.022
					G7	227246.198	584387.843	0.022
					G8	227238.752	584367.408	0.022
					G9	227258.189	584383.474	0.022
					G10	227250.743	584363.039	0.022
					G11	227235.642	584395.452	0.022
					G12	227225.776	584368.373	0.022
					G13	227251.166	584362.132	0.022
					G14	227259.096	584383.896	0.022

Isometric View

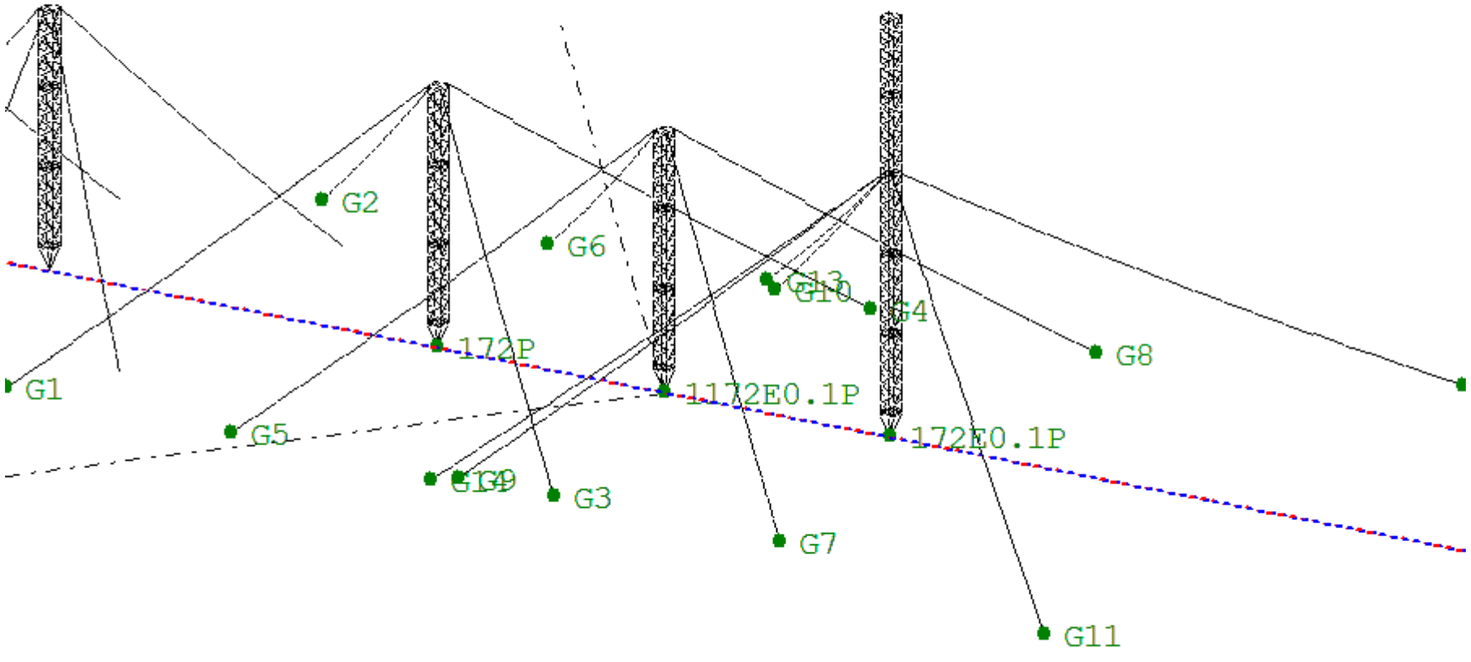

Construction Staking Report for Structure TM5 zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span	Line Angle	Structure Orientation Angle	Stake Description	X Easting	Y Northing	Z Elevation
		(m)	(deg)	(deg)		(m)	(m)	(m)
TM5 zwart	ra2+0.tow	183.41	-3.04	180.00	C/L Hub	227306.218	584183.039	0.427
					Structure Hub	227291.888	584178.607	0.427
				0.00	172P	227291.888	584178.607	0.483
					G1,G3,G5	227275.379	584147.315	0.427
					G2,G4,G6	227260.596	584195.115	0.427
					G7	227318.757	584164.432	0.427
					G8	227306.063	584205.476	0.427
					G9	227267.748	584171.141	0.427

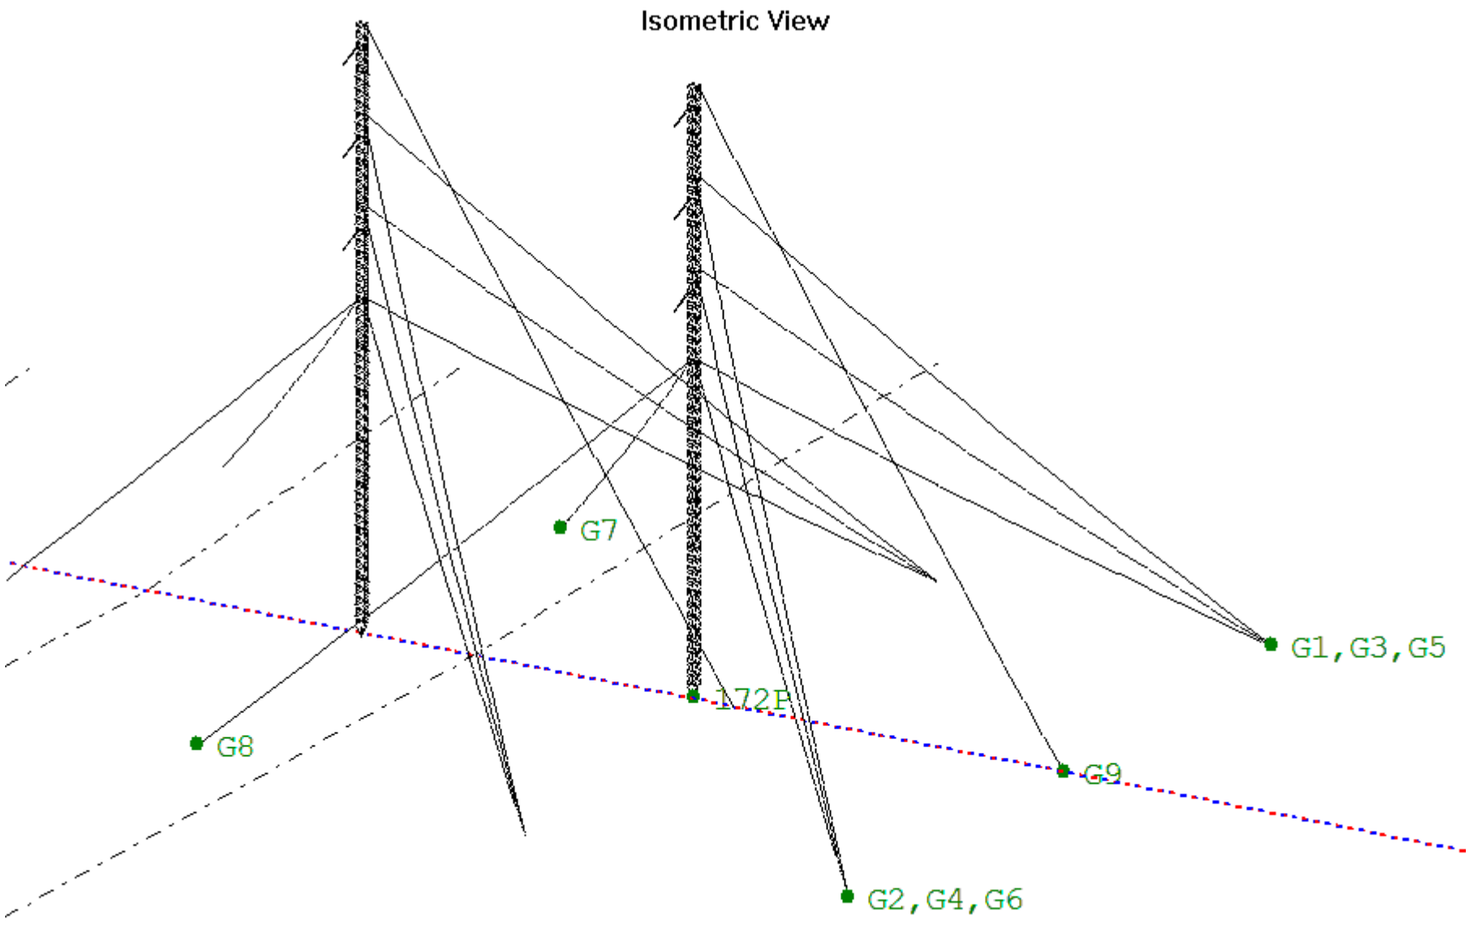

Construction Staking Report for Structure TM6 zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM6 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	111.84	20.00	0.00	C/L Hub	227365.037	584009.314	0.420
					Structure Hub	227365.037	584009.314	0.420
					172P	227373.922	584010.674	0.476
					172E0.1P	227356.154	584007.954	0.476
					1172E0.1P	227365.037	584009.314	0.476
					G1	227383.026	584023.069	0.420
					G2	227386.317	584001.570	0.420
					G3	227361.527	584019.778	0.420
					G4	227364.818	583998.279	0.420
					G5	227374.141	584021.709	0.420
					G6	227377.432	584000.210	0.420
					G7	227352.643	584018.418	0.420
					G8	227355.933	583996.919	0.420
					G9	227365.258	584020.349	0.420
					G10	227368.549	583998.850	0.420
					G11	227339.729	584020.018	0.420
					G12	227344.090	583991.530	0.420

Isometric View

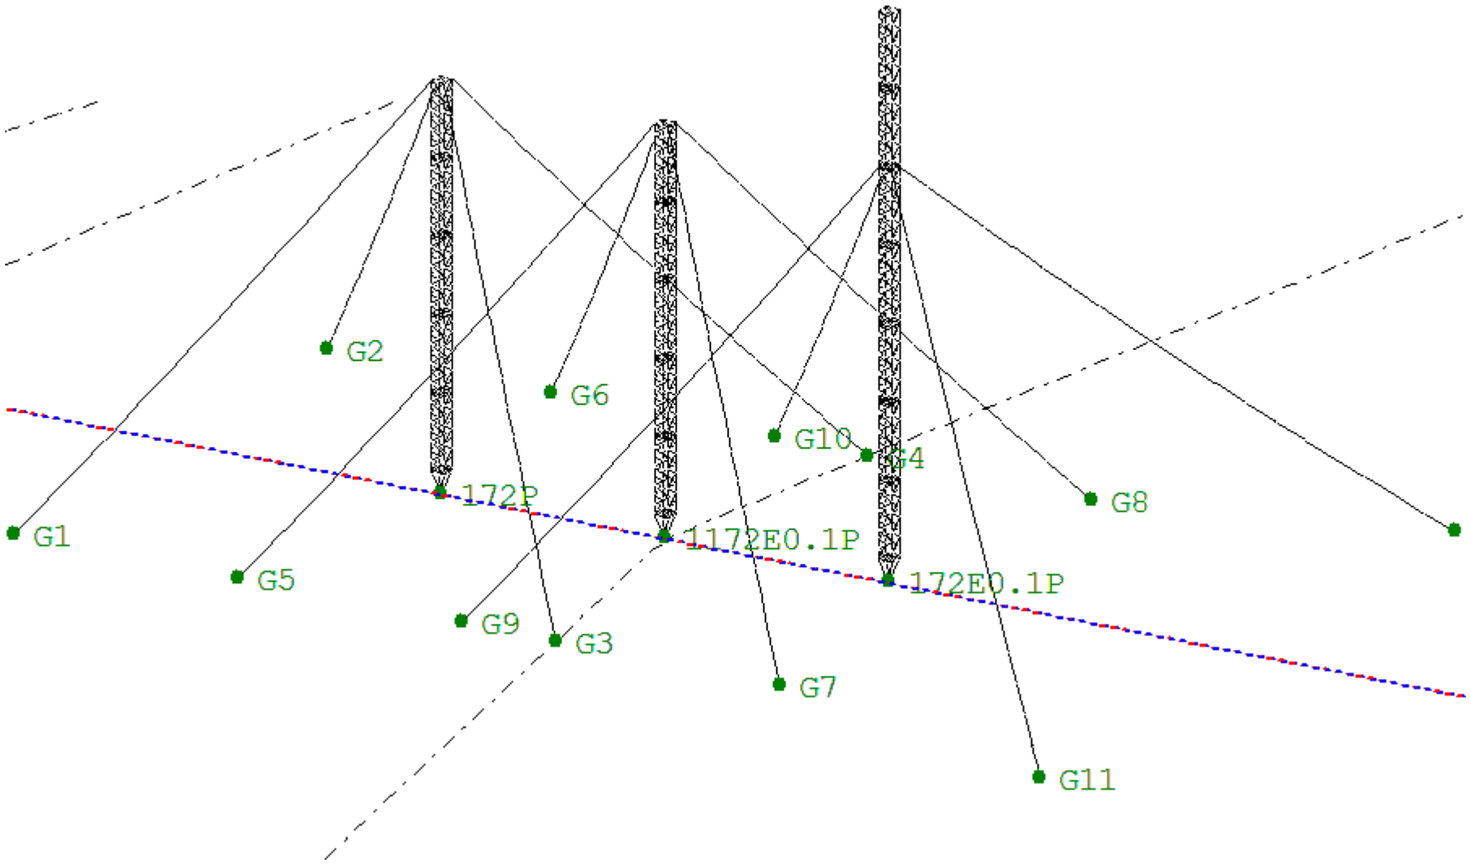

Construction Staking Report for Structure TM7 zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM7 zwart	de 3 fasen 5 elm.tow	58.84	-79.04	0.00	C/L Hub	227362.500	583897.500	0.180
					Structure Hub	227362.500	583897.500	0.180
					172P	227369.562	583903.060	0.236
					172E0.1P	227355.439	583891.940	0.236
					1172E0.1P	227362.500	583897.500	0.236
					G1	227371.378	583918.332	0.180
					G2	227384.833	583901.244	0.180
					G3	227354.290	583904.877	0.180
					G4	227367.745	583887.789	0.180
					G5	227364.316	583912.771	0.180
					G6	227377.771	583895.684	0.180
					G7	227347.229	583899.316	0.180
					G8	227360.684	583882.229	0.180
					G9	227357.255	583907.212	0.180
					G10	227370.711	583890.124	0.180
					G11	227335.203	583894.347	0.180
					G12	227353.032	583871.704	0.180

Isometric View

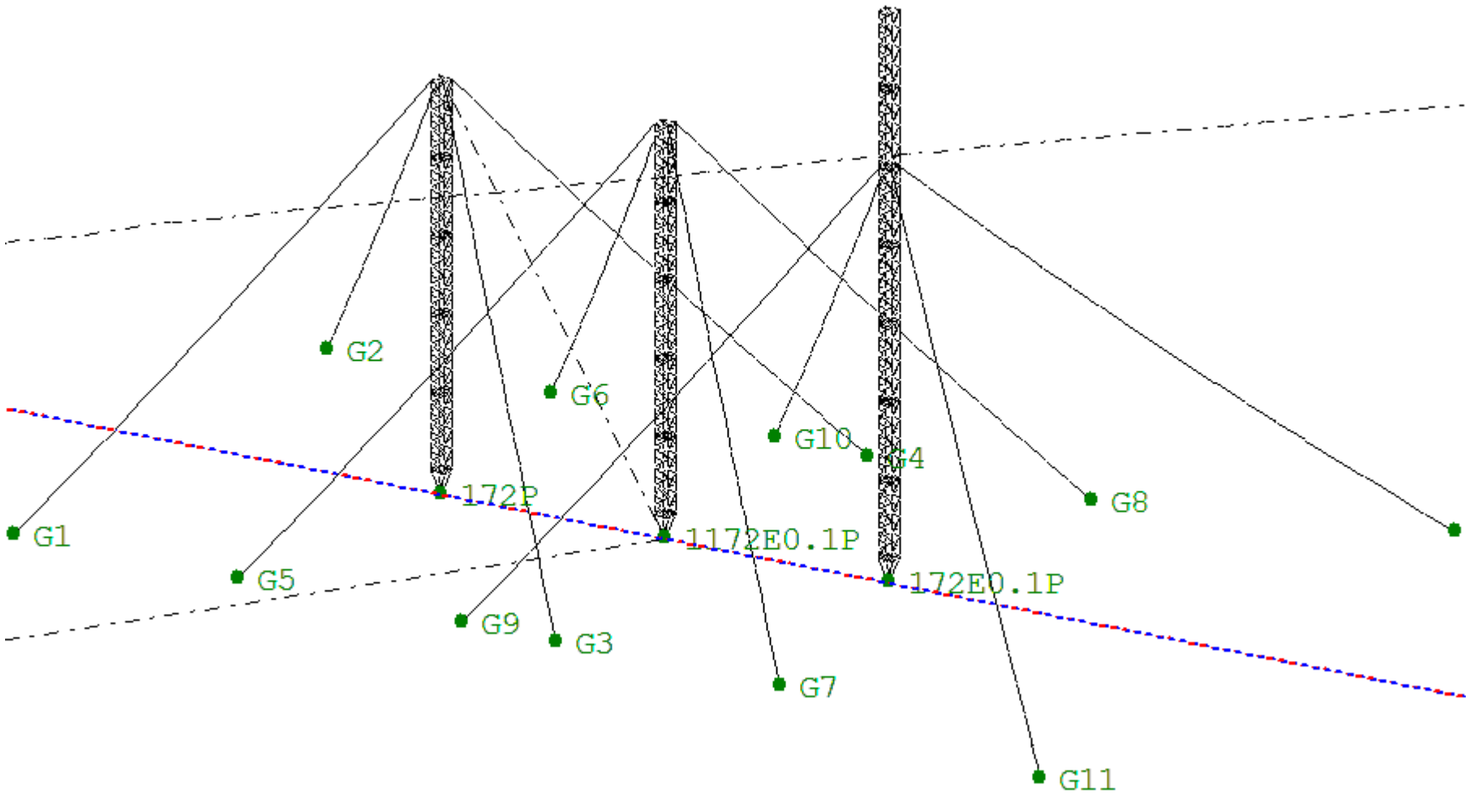

Construction Staking Report for Structure TM8 zwart

Structure Number	Structure Name	Ahead Span (m)	Line Angle (deg)	Structure Orientation Angle (deg)	Stake Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Z Elevation (m)
TM8 zwart	de 3 fasen zonder bl -5.tow	0.00	0.00	0.00	C/L Hub	227420.000	583885.000	0.348
					Structure Hub	227420.000	583885.000	0.348
					172P	227421.909	583893.783	0.404
					172E0.1P	227418.091	583876.218	0.404
					1172E0.1P	227420.000	583885.000	0.404
					G1	227416.297	583902.513	0.348
					G2	227430.640	583899.395	0.348
					G3	227413.179	583888.170	0.348
					G4	227427.522	583885.052	0.348
					G5	227414.387	583893.731	0.348
					G6	227428.731	583890.613	0.348
					G7	227411.269	583879.387	0.348
					G8	227425.613	583876.269	0.348
					G9	227412.478	583884.949	0.348
					G10	227426.821	583881.831	0.348
					G11	227409.360	583870.606	0.348
					G12	227423.703	583867.488	0.348

Isometric View

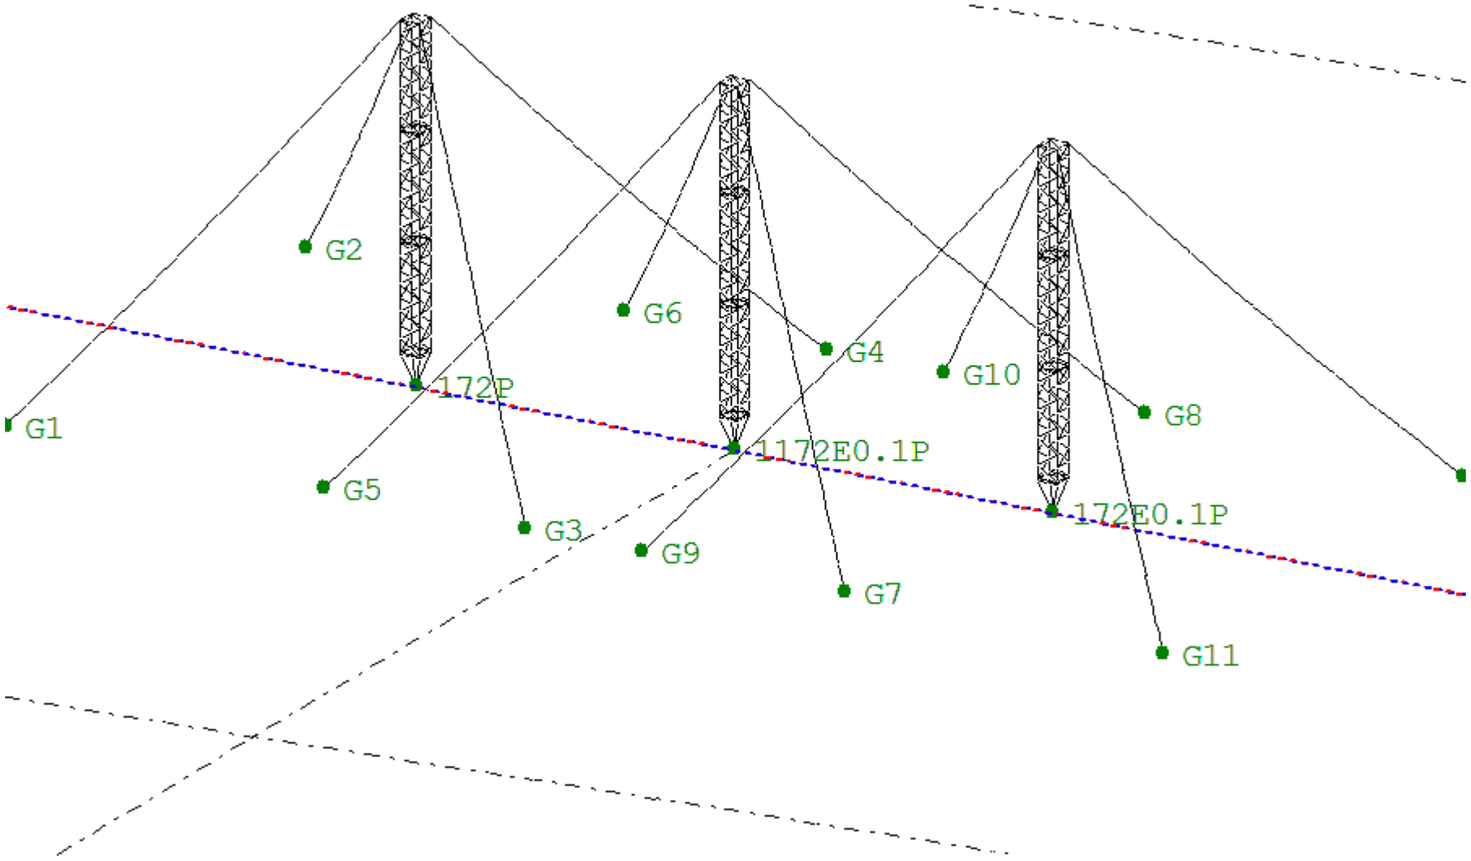

DNV·GL

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

LEESWIJZER BELASTINGSCOMBINATIES

De belastingen gevallen in de tabellen zijn een afgeleide van de tabellen gegeven in de NORM EN50341-3 / Tabel 4.2.11/NL1, NL2,NL3 en NL4. Daar waar relevant zijn deze belasting gevallen opgenomen in de berekening.

Bijvoorbeeld:
NL1 Lc 1a EWL WRB, staat voor:
NL1 = Tabel 4.2.11/NL1,
Lc 1a = load case 1a (Extreme Wind Load)
EWL = Extreme Wind Load
WBR = Wind in de Back span van Rechts (zie legenda voor overige aanblaashoeken)

De toevoeging Br:
Br = Breuk, is bedoeld voor de simulatie van geleiderbreuk met verder een verwijzing naar de afspansets. Bijvoorbeeld NL3 Br. Lc 1a EWL WRB 1 20 22 50, breuk op de afspansets 1, 20, 22 en 50.

De toevoeging Ydl 0.9:
Ydl 0.9 = Gamma Deadload, is bedoeld voor de gunstige werking van eigengewicht van de constructie op de fundatie en als dusdanig ook (enkel) van belang voor de fundatie.

Legenda wind invalshoek:	
WL_[x] =	Wind van Links onder een hoek van [x]
WR_[x] =	Wind van Rechts onder een hoek van [x]
WLB =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Back span
WLA =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Ahead span
WRB =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Back span
WRA =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Ahead span
GW =	Geen Wind

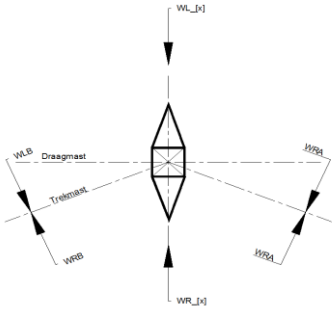

Voor aangrijpunten belastingen zie seperaat document
"Construction Staking Report tijdelijke masten BO23.pdf"

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	NL2 10°C GW	1	1115	3114	-7025	1115	3114	-7025
			2	-1607	3736	10099	-1607	3736	10099
			10	-3085	18996	59432	-3085	18996	59432
			11	-3227	17925	59742	-3227	17925	59742
			12	-3384	16808	60054	-3384	16808	60054
			15	7201	19861	-39894	7201	19861	-39894
			30	-3222	18217	59658	-3222	18217	59658
			31	-3375	17128	59967	-3375	17128	59967
			32	-3546	15993	60281	-3546	15993	60281
			13	7085	18042	-40700	7085	18042	-40700
			14	7139	18927	-40319	7139	18927	-40319
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	1331	4160	-8556	1331	4160	-8556
			2	-3838	8589	21364	-3838	8589	21364
			10	-7237	39497	107898	-7237	39497	107898
			11	-7597	37294	107840	-7597	37294	107840
			12	-7979	34988	107774	-7979	34988	107774
			15	8282	23928	-45357	8282	23928	-45357
			30	-7113	36034	103562	-7113	36034	103562
			31	-7466	33898	103533	-7466	33898	103533
			32	-7835	31651	103453	-7835	31651	103453
			13	8232	22354	-46991	8232	22354	-46991
			14	8253	23119	-46194	8253	23119	-46194
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	1421	3745	-9276	1421	3745	-9276
			2	-3721	7183	21258	-3721	7183	21258
			10	-7585	29659	107496	-7585	29659	107496
			11	-7752	27859	108742	-7752	27859	108742
			12	-7920	25985	110038	-7920	25985	110038
			15	8818	22934	-48771	8818	22934	-48771
			30	-7274	27440	103721	-7274	27440	103721
			31	-7446	25699	104937	-7446	25699	104937
			32	-7618	23865	106109	-7618	23865	106109
			13	8748	20843	-50454	8748	20843	-50454
			14	8779	21867	-49639	8779	21867	-49639
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	1591	5869	-11344	1591	5869	-11344
			2	-2760	6436	16448	-2760	6436	16448
			10	-5037	30614	86773	-5037	30614	86773
			11	-5297	28943	86783	-5297	28943	86783
			12	-5581	27195	86787	-5581	27195	86787
			15	9461	29948	-54050	9461	29948	-54050
			30	-5079	28448	84719	-5079	28448	84719
			31	-5343	26795	84754	-5343	26795	84754
			32	-5629	25060	84761	-5629	25060	84761
			13	9355	27945	-55891	9355	27945	-55891
			14	9405	28929	-55014	9405	28929	-55014
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	1588	4457	-11950	1588	4457	-11950
			2	-2802	5666	16262	-2802	5666	16262
			10	-5312	24372	84892	-5312	24372	84892
			11	-5466	22892	85756	-5466	22892	85756
			12	-5629	21353	86656	-5629	21353	86656
			15	9484	25018	-56356	9484	25018	-56356
			30	-5228	22925	83290	-5228	22925	83290
			31	-5392	21467	84136	-5392	21467	84136
			32	-5566	19938	84967	-5566	19938	84967
			13	9336	22525	-57964	9336	22525	-57964
			14	9406	23747	-57200	9406	23747	-57200
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	1493	5321	-10412	1493	5321	-10412
			2	-3679	8318	20833	-3679	8318	20833
			10	-6932	38521	105730	-6932	38521	105730
			11	-7281	36401	105658	-7281	36401	105658
			12	-7653	34179	105579	-7653	34179	105579
			15	8923	27592	-50360	8923	27592	-50360
			30	-6837	35226	101647	-6837	35226	101647
			31	-7180	33164	101605	-7180	33164	101605
			32	-7540	30992	101514	-7540	30992	101514
			13	8884	25998	-52503	8884	25998	-52503
			14	8902	26781	-51466	8902	26781	-51466
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	1551	4244	-11165	1551	4244	-11165
			2	-3646	7022	20626	-3646	7022	20626
			10	-7352	28961	104531	-7352	28961	104531
			11	-7517	27174	105728	-7517	27174	105728
			12	-7683	25317	106973	-7683	25317	106973
			15	9317	24282	-53835	9317	24282	-53835
			30	-7061	26822	101027	-7061	26822	101027
			31	-7231	25093	102195	-7231	25093	102195
			32	-7402	23275	103323	-7402	23275	103323
			13	9232	22032	-55846	9232	22032	-55846
			14	9272	23139	-54877	9272	23139	-54877
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	1493	4736	-10473	1493	4736	-10473
			2	-2408	5512	14446	-2408	5512	14446

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRB	10	-4842	28490	84849	-4842	28490	84849
			11	-5057	26914	85069	-5057	26914	85069
			12	-5298	25262	85260	-5298	25262	85260
			15	11185	35619	-70457	11185	35619	-70457
			30	-5013	27063	84600	-5013	27063	84600
			31	-5240	25462	84790	-5240	25462	84790
			32	-5500	23806	85036	-5500	23806	85036
			13	10690	31614	-70001	10690	31614	-70001
			14	10927	33549	-70271	10927	33549	-70271
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	1516	4633	-10662	1516	4633	-10662
			2	-2404	5210	14539	-2404	5210	14539
			10	-4935	25568	84481	-4935	25568	84481
			11	-5102	24130	85170	-5102	24130	85170
			12	-5290	22629	85854	-5290	22629	85854
			15	11309	34927	-71244	11309	34927	-71244
			30	-5052	24509	84430	-5052	24509	84430
			31	-5234	23045	85065	-5234	23045	85065
			32	-5446	21530	85757	-5446	21530	85757
			13	10814	30819	-70840	10814	30819	-70840
			14	11051	32807	-71086	11051	32807	-71086
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	1523	4960	-10725	1523	4960	-10725
			2	-2263	5204	13827	-2263	5204	13827
			10	-4671	27467	83170	-4671	27467	83170
			11	-4871	25962	83467	-4871	25962	83467
			12	-5098	24385	83740	-5098	24385	83740
			15	11302	36336	-71092	11302	36336	-71092
			30	-4857	26218	83221	-4857	26218	83221
			31	-5071	24681	83486	-5071	24681	83486
			32	-5319	23092	83806	-5319	23092	83806
			13	10812	32328	-70729	10812	32328	-70729
			14	11047	34266	-70954	11047	34266	-70954
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	1522	4612	-10867	1522	4612	-10867
			2	-2277	5016	13800	-2277	5016	13800
			10	-4693	25251	82010	-4693	25251	82010
			11	-4865	23823	82595	-4865	23823	82595
			12	-5058	22331	83172	-5058	22331	83172
			15	11308	34724	-71643	11308	34724	-71643
			30	-4847	24261	82251	-4847	24261	82251
			31	-5034	22801	82788	-5034	22801	82788
			32	-5251	21293	83386	-5251	21293	83386
			13	10807	30595	-71215	10807	30595	-71215
			14	11047	32592	-71473	11047	32592	-71473
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	1508	4875	-10606	1508	4875	-10606
			2	-2383	5472	14383	-2383	5472	14383
			10	-4824	28448	84846	-4824	28448	84846
			11	-5037	26883	85072	-5037	26883	85072
			12	-5277	25244	85270	-5277	25244	85270
			15	11231	36049	-70715	11231	36049	-70715
			30	-4997	27039	84622	-4997	27039	84622
			31	-5223	25448	84819	-5223	25448	84819
			32	-5482	23802	85069	-5482	23802	85069
			13	10743	32070	-70335	10743	32070	-70335
			14	10977	33993	-70567	10977	33993	-70567
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	1524	4622	-10819	1524	4622	-10819
			2	-2392	5181	14415	-2392	5181	14415
			10	-4897	25432	83933	-4897	25432	83933
			11	-5065	23993	84609	-5065	23993	84609
			12	-5253	22491	85280	-5253	22491	85280
			15	11331	34800	-71594	11331	34800	-71594
			30	-5019	24390	83939	-5019	24390	83939
			31	-5202	22924	84562	-5202	22924	84562
			32	-5414	21408	85243	-5414	21408	85243
			13	10834	30674	-71208	10834	30674	-71208
			14	11072	32670	-71445	11072	32670	-71445
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	3326	8903	-18917	3326	8903	-18917
			2	-5110	12671	31660	-5110	12671	31660
			10	-8276	51746	148272	-8276	51746	148272
			11	-8727	48870	148544	-8727	48870	148544
			12	-9221	45865	148819	-9221	45865	148819
			15	15578	42758	-83344	15578	42758	-83344
			30	-8455	48513	146284	-8455	48513	146284
			31	-8921	45655	146608	-8921	45655	146608
			32	-9420	42644	146859	-9420	42644	146859
			13	15507	39600	-86119	15507	39600	-86119
			14	15536	41140	-84776	15536	41140	-84776
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	3442	8260	-19800	3442	8260	-19800
			2	-4943	10712	31527	-4943	10712	31527
			10	-8581	43206	148160	-8581	43206	148160
			11	-8869	40661	149486	-8869	40661	149486

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	12	-9179	38015	150860	-9179	38015	150860
			15	16019	41575	-86048	16019	41575	-86048
			30	-8601	41046	146614	-8601	41046	146614
			31	-8913	38510	147938	-8913	38510	147938
			32	-9244	35840	149194	-9244	35840	149194
			13	15938	37991	-88915	15938	37991	-88915
			14	15972	39745	-87532	15972	39745	-87532
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	3515	10313	-20585	3515	10313	-20585
			2	-4411	11154	28823	-4411	11154	28823
			10	-7227	46832	138468	-7227	46832	138468
			11	-7616	44259	138859	-7616	44259	138859
			12	-8046	41572	139257	-8046	41572	139257
			15	16138	45981	-86738	16138	45981	-86738
			30	-7505	44416	137896	-7505	44416	137896
			31	-7916	41828	138334	-7916	41828	138334
			32	-8362	39102	138710	-8362	39102	138710
			13	16060	42694	-89734	16060	42694	-89734
			14	16093	44303	-88292	16093	44303	-88292
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	3511	8317	-21442	3511	8317	-21442
			2	-4439	10024	28411	-4439	10024	28411
			10	-7462	41283	136900	-7462	41283	136900
			11	-7756	38852	137955	-7756	38852	137955
			12	-8079	36324	139047	-8079	36324	139047
			15	16159	41425	-88828	16159	41425	-88828
			30	-7634	39501	136713	-7634	39501	136713
			31	-7955	37057	137776	-7955	37057	137776
			32	-8302	34489	138789	-8302	34489	138789
			13	16042	37692	-91608	16042	37692	-91608
			14	16094	39519	-90272	16094	39519	-90272
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	3426	9818	-19902	3426	9818	-19902
			2	-4977	12459	31369	-4977	12459	31369
			10	-8113	51221	147357	-8113	51221	147357
			11	-8557	48401	147628	-8557	48401	147628
			12	-9044	45453	147903	-9044	45453	147903
			15	15830	44638	-84975	15830	44638	-84975
			30	-8311	48101	145530	-8311	48101	145530
			31	-8771	45291	145855	-8771	45291	145855
			32	-9264	42330	146106	-9264	42330	146106
			13	15776	41541	-88033	15776	41541	-88033
			14	15798	43055	-86554	15798	43055	-86554
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	3510	8300	-20970	3510	8300	-20970
			2	-4911	10621	31000	-4911	10621	31000
			10	-8460	42849	146367	-8460	42849	146367
			11	-8748	40299	147659	-8748	40299	147659
			12	-9058	37650	149001	-9058	37650	149001
			15	16180	41513	-88068	16180	41513	-88068
			30	-8495	40734	145026	-8495	40734	145026
			31	-8807	38194	146317	-8807	38194	146317
			32	-9140	35522	147546	-9140	35522	147546
			13	16090	37841	-91042	16090	37841	-91042
			14	16129	39640	-89608	16129	39640	-89608
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	1298	3626	-7971	1298	3626	-7971
			2	-2040	4835	12615	-2040	4835	12615
			10	-3794	24519	72442	-3794	24519	72442
			11	-3988	23151	72635	-3988	23151	72635
			12	-4204	21724	72826	-4204	21724	72826
			15	8292	22916	-44941	8292	22916	-44941
			30	-3937	23254	72192	-3937	23254	72192
			31	-4143	21877	72399	-4143	21877	72399
			32	-4370	20438	72598	-4370	20438	72598
			13	8198	21018	-46096	8198	21018	-46096
			14	8241	21942	-45544	8241	21942	-45544
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	1321	3526	-8164	1321	3526	-8164
			2	-2027	4517	12664	-2027	4517	12664
			10	-3877	21774	72299	-3877	21774	72299
			11	-4031	20520	72864	-4031	20520	72864
			12	-4200	19215	73446	-4200	19215	73446
			15	8428	22277	-45834	8428	22277	-45834
			30	-3977	20859	72211	-3977	20859	72211
			31	-4144	19592	72770	-4144	19592	72770
			32	-4329	18266	73323	-4329	18266	73323
			13	8329	20253	-47005	8329	20253	-47005
			14	8374	21240	-46446	8374	21240	-46446
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	1329	3855	-8234	1329	3855	-8234
			2	-1900	4536	12022	-1900	4536	12022
			10	-3631	23568	70921	-3631	23568	70921
			11	-3813	22264	71173	-3813	22264	71173
			12	-4015	20904	71426	-4015	20904	71426
			15	8426	23705	-45720	8426	23705	-45720

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	-3790	22470	70946	-3790	22470	70946
			31	-3985	21151	71210	-3985	21151	71210
			32	-4201	19770	71466	-4201	19770	71466
			13	8330	21775	-46923	8330	21775	-46923
			14	8374	22716	-46349	8374	22716	-46349
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	1328	3507	-8376	1328	3507	-8376
			2	-1909	4340	11971	-1909	4340	11971
			10	-3652	21473	69945	-3652	21473	69945
			11	-3809	20230	70425	-3809	20230	70425
			12	-3983	18937	70917	-3983	18937	70917
			15	8432	22095	-46277	8432	22095	-46277
			30	-3785	20622	70135	-3785	20622	70135
			31	-3956	19363	70613	-3956	19363	70613
			32	-4145	18046	71089	-4145	18046	71089
			13	8325	20040	-47406	8325	20040	-47406
			14	8374	21042	-46868	8374	21042	-46868
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	1313	3769	-8111	1313	3769	-8111
			2	-2015	4795	12555	-2015	4795	12555
			10	-3775	24483	72448	-3775	24483	72448
			11	-3969	23125	72645	-3969	23125	72645
			12	-4184	21710	72840	-4184	21710	72840
			15	8346	23380	-45267	8346	23380	-45267
			30	-3922	23234	72220	-3922	23234	72220
			31	-4127	21867	72431	-4127	21867	72431
			32	-4353	20437	72634	-4353	20437	72634
			13	8257	21496	-46481	8257	21496	-46481
			14	8298	22414	-45900	8298	22414	-45900
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	1330	3518	-8327	1330	3518	-8327
			2	-2016	4490	12545	-2016	4490	12545
			10	-3843	21645	71778	-3843	21645	71778
			11	-3997	20389	72332	-3997	20389	72332
			12	-4166	19083	72904	-4166	19083	72904
			15	8455	22171	-46228	8455	22171	-46228
			30	-3947	20744	71744	-3947	20744	71744
			31	-4114	19477	72293	-4114	19477	72293
			32	-4299	18150	72838	-4299	18150	72838
			13	8352	20121	-47403	8352	20121	-47403
			14	8399	21121	-46843	8399	21121	-46843
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	1445	3864	-8716	1445	3864	-8716
			2	-1985	4704	12715	-1985	4704	12715
			10	-3846	24464	76520	-3846	24464	76520
			11	-4031	23082	76919	-4031	23082	76919
			12	-4237	21642	77326	-4237	21642	77326
			15	9183	24446	-49102	9183	24446	-49102
			30	-4022	23459	76811	-4022	23459	76811
			31	-4223	22057	77219	-4223	22057	77219
			32	-4445	20590	77616	-4445	20590	77616
			13	9099	22372	-50468	9099	22372	-50468
			14	9136	23384	-49814	9136	23384	-49814
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	NL2 10°C GW	1	1269	4736	-7166	1269	4736	-7166
			2	-2275	4535	11135	-2275	4535	11135
			10	-3647	27983	55744	-3647	27983	55744
			11	-3931	27156	56141	-3931	27156	56141
			12	-4244	26268	56566	-4244	26268	56566
			15	7538	13714	-42418	7538	13714	-42418
			30	-3826	28774	55358	-3826	28774	55358
			31	-4111	27975	55748	-4111	27975	55748
			32	-4422	27116	56163	-4422	27116	56163
			13	7394	11851	-42924	7394	11851	-42924
			14	7463	12761	-42687	7463	12761	-42687
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	1505	6119	-8577	1505	6119	-8577
			2	-5494	10795	24593	-5494	10795	24593
			10	-8231	55422	99998	-8231	55422	99998
			11	-8805	53621	100239	-8805	53621	100239
			12	-9432	51714	100566	-9432	51714	100566
			15	9008	18379	-51108	9008	18379	-51108
			30	-7942	54314	95543	-7942	54314	95543
			31	-8489	52671	95782	-8489	52671	95782
			32	-9089	50934	96101	-9089	50934	96101
			13	8952	16584	-52762	8952	16584	-52762
			14	8978	17468	-51955	8978	17468	-51955
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	1629	5830	-9501	1629	5830	-9501
			2	-5628	9651	25614	-5628	9651	25614
			10	-8581	46493	102675	-8581	46493	102675
			11	-8987	45199	103960	-8987	45199	103960
			12	-9422	43812	105338	-9422	43812	105338
			15	9532	15735	-54404	9532	15735	-54404
			30	-8423	46143	97289	-8423	46143	97289
			31	-8838	44941	98476	-8838	44941	98476

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WLB	32	-9282	43659	99769	-9282	43659	99769
			13	9433	13412	-55882	9433	13412	-55882
			14	9481	14557	-55166	9481	14557	-55166
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	1795	8327	-11107	1795	8327	-11107
			2	-3959	8061	18598	-3959	8061	18598
			10	-5714	42672	79124	-5714	42672	79124
			11	-6153	41328	79353	-6153	41328	79353
			12	-6636	39899	79642	-6636	39899	79642
			15	9836	20957	-56803	9836	20957	-56803
			30	-5700	42559	76886	-5700	42559	76886
			31	-6123	41307	77124	-6123	41307	77124
			32	-6589	39977	77416	-6589	39977	77416
			13	9707	18757	-58192	9707	18757	-58192
			14	9770	19839	-57529	9770	19839	-57529
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	1852	7063	-12178	1852	7063	-12178
			2	-4112	7238	18968	-4112	7238	18968
			10	-5948	37042	79544	-5948	37042	79544
			11	-6298	35985	80442	-6298	35985	80442
			12	-6678	34850	81401	-6678	34850	81401
			15	9859	16244	-58255	9859	16244	-58255
			30	-5986	37418	76827	-5986	37418	76827
			31	-6341	36416	77665	-6341	36416	77665
			32	-6726	35344	78569	-6726	35344	78569
			13	9687	13694	-59344	9687	13694	-59344
			14	9771	14947	-58829	9771	14947	-58829
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	1653	7305	-9914	1653	7305	-9914
			2	-4921	9809	22420	-4921	9809	22420
			10	-7200	50375	91678	-7200	50375	91678
			11	-7720	48756	91897	-7720	48756	91897
			12	-8291	47039	92193	-8291	47039	92193
			15	9513	20095	-54769	9513	20095	-54769
			30	-7016	49619	88044	-7016	49619	88044
			31	-7513	48132	88267	-7513	48132	88267
			32	-8060	46558	88560	-8060	46558	88560
			13	9434	18120	-56451	9434	18120	-56451
			14	9473	19094	-55638	9473	19094	-55638
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	1756	6489	-10955	1756	6489	-10955
			2	-5088	8761	23178	-5088	8761	23178
			10	-7534	42636	93358	-7534	42636	93358
			11	-7916	41435	94493	-7916	41435	94493
			12	-8328	40148	95708	-8328	40148	95708
			15	9820	16140	-57305	9820	16140	-57305
			30	-7444	42545	88960	-7444	42545	88960
			31	-7834	41423	90011	-7834	41423	90011
			32	-8253	40225	91151	-8253	40225	91151
			13	9693	13681	-58730	9693	13681	-58730
			14	9755	14893	-58046	9755	14893	-58046
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	1843	7964	-11879	1843	7964	-11879
			2	-3576	7042	16819	-3576	7042	16819
			10	-5607	41176	79107	-5607	41176	79107
			11	-6016	39924	79486	-6016	39924	79486
			12	-6465	38561	79859	-6465	38561	79859
			15	12376	26072	-78551	12376	26072	-78551
			30	-5792	41937	78231	-5792	41937	78231
			31	-6194	40748	78625	-6194	40748	78625
			32	-6633	39446	78998	-6633	39446	78998
			13	11865	22251	-78007	11865	22251	-78007
			14	12114	24107	-78317	12114	24107	-78317
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	1873	7886	-12101	1873	7886	-12101
			2	-3580	6712	16949	-3580	6712	16949
			10	-5695	38473	79645	-5695	38473	79645
			11	-6066	37409	80414	-6066	37409	80414
			12	-6471	36236	81176	-6471	36236	81176
			15	12498	24968	-79312	12498	24968	-79312
			30	-5915	39467	78527	-5915	39467	78527
			31	-6289	38441	79270	-6289	38441	79270
			32	-6693	37306	79999	-6693	37306	79999
			13	11981	21033	-78764	11981	21033	-78764
			14	12233	22946	-79077	12233	22946	-79077
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	1869	8201	-12045	1869	8201	-12045
			2	-3324	6582	15861	-3324	6582	15861
			10	-5405	39834	77478	-5405	39834	77478
			11	-5798	38654	77919	-5798	38654	77919
			12	-6230	37365	78350	-6230	37365	78350
			15	12469	26406	-79045	12469	26406	-79045
			30	-5629	40743	76838	-5629	40743	76838
			31	-6018	39614	77290	-6018	39614	77290
			32	-6441	38376	77718	-6441	38376	77718
			13	11958	22556	-78535	11958	22556	-78535

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRA	14	12207	24428	-78830	12207	24428	-78830
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	1885	7907	-12326	1885	7907	-12326
			2	-3342	6343	15872	-3342	6343	15872
			10	-5424	37730	77133	-5424	37730	77133
			11	-5793	36657	77804	-5793	36657	77804
			12	-6197	35477	78464	-6197	35477	78464
			15	12475	24819	-79392	12475	24819	-79392
			30	-5666	38826	76405	-5666	38826	76405
			31	-6038	37791	77061	-6038	37791	77061
			32	-6440	36647	77695	-6440	36647	77695
			13	11953	20884	-78803	11953	20884	-78803
			14	12207	22797	-79137	12207	22797	-79137
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	1853	8080	-11945	1853	8080	-11945
			2	-3467	6853	16413	-3467	6853	16413
			10	-5517	40643	78419	-5517	40643	78419
			11	-5920	39420	78819	-5920	39420	78819
			12	-6362	38087	79212	-6362	38087	79212
			15	12423	26293	-78812	12423	26293	-78812
			30	-5719	41462	77646	-5719	41462	77646
			31	-6116	40298	78060	-6116	40298	78060
			32	-6548	39022	78451	-6548	39022	78451
			13	11914	22465	-78301	11914	22465	-78301
			14	12162	24325	-78595	12162	24325	-78595
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	1881	7893	-12222	1881	7893	-12222
			2	-3480	6547	16486	-3480	6547	16486
			10	-5577	38090	78511	-5577	38090	78511
			11	-5946	37023	79242	-5946	37023	79242
			12	-6350	35849	79964	-6350	35849	79964
			15	12498	24871	-79436	12498	24871	-79436
			30	-5806	39133	77561	-5806	39133	77561
			31	-6179	38104	78271	-6179	38104	78271
			32	-6581	36967	78962	-6581	36967	78962
			13	11979	20932	-78880	11979	20932	-78880
			14	12232	22847	-79197	12232	22847	-79197
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	3421	11918	-17277	3421	11918	-17277
			2	-6725	14130	32596	-6725	14130	32596
			10	-9725	73885	138133	-9725	73885	138133
			11	-10512	71579	138730	-10512	71579	138730
			12	-11376	69132	139448	-11376	69132	139448
			15	16114	30170	-87970	16114	30170	-87970
			30	-9829	74388	135329	-9829	74388	135329
			31	-10596	72220	135926	-10596	72220	135926
			32	-11440	69927	136645	-11440	69927	136645
			13	15996	26782	-90214	15996	26782	-90214
			14	16051	28445	-89125	16051	28445	-89125
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	3549	11541	-18216	3549	11541	-18216
			2	-6864	12855	33670	-6864	12855	33670
			10	-10013	66067	140419	-10013	66067	140419
			11	-10657	64184	141864	-10657	64184	141864
			12	-11360	62172	143438	-11360	62172	143438
			15	16565	27615	-90755	16565	27615	-90755
			30	-10224	67246	136847	-10224	67246	136847
			31	-10879	65443	138210	-10879	65443	138210
			32	-11592	63526	139715	-11592	63526	139715
			13	16416	23773	-92893	16416	23773	-92893
			14	16486	25661	-91860	16486	25661	-91860
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	3565	13185	-18290	3565	13185	-18290
			2	-5884	12557	29521	-5884	12557	29521
			10	-8531	67195	128588	-8531	67195	128588
			11	-9240	65158	129252	-9240	65158	129252
			12	-10021	62990	130023	-10021	62990	130023
			15	16555	31680	-90576	16555	31680	-90576
			30	-8814	68380	127067	-8814	68380	127067
			31	-9513	66437	127732	-9513	66437	127732
			32	-10283	64377	128506	-10283	64377	128506
			13	16416	28106	-92799	16416	28106	-92799
			14	16482	29862	-91727	16482	29862	-91727
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	3634	11811	-19528	3634	11811	-19528
			2	-6050	11644	29904	-6050	11644	29904
			10	-8720	62107	128873	-8720	62107	128873
			11	-9348	60292	130054	-9348	60292	130054
			12	-10037	58353	131343	-10037	58353	131343
			15	16576	27315	-91891	16576	27315	-91891
			30	-9052	63751	126982	-9052	63751	126982
			31	-9688	61999	128109	-9688	61999	128109
			32	-10383	60136	129354	-10383	60136	129354
			13	16397	23423	-93837	16397	23423	-93837
			14	16482	25334	-92903	16482	25334	-92903

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	3483	12549	-17722	3483	12549	-17722
			2	-6375	13520	31369	-6375	13520	31369
			10	-9201	71129	134078	-9201	71129	134078
			11	-9956	68935	134689	-9956	68935	134689
			12	-10787	66604	135414	-10787	66604	135414
			15	16354	31142	-89478	16354	31142	-89478
			30	-9380	71901	131810	-9380	71901	131810
			31	-10118	69827	132422	-10118	69827	132422
			32	-10932	67632	133151	-10932	67632	133151
			13	16234	27689	-91795	16234	27689	-91795
			14	16290	29386	-90673	16290	29386	-90673
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	3599	11660	-18906	3599	11660	-18906
			2	-6548	12345	32143	-6548	12345	32143
			10	-9467	64254	135425	-9467	64254	135425
			11	-10103	62401	136766	-10103	62401	136766
			12	-10798	60421	138228	-10798	60421	138228
			15	16630	27457	-91766	16630	27457	-91766
			30	-9727	65632	132545	-9727	65632	132545
			31	-10373	63851	133815	-10373	63851	133815
			32	-11076	61959	135218	-11076	61959	135218
			13	16468	23571	-93867	16468	23571	-93867
			14	16545	25481	-92855	16545	25481	-92855
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	1458	5385	-7977	1458	5385	-7977
			2	-2925	5942	14119	-2925	5942	14119
			10	-4489	35407	67674	-4489	35407	67674
			11	-4853	34320	68010	-4853	34320	68010
			12	-5253	33159	68387	-5253	33159	68387
			15	8631	16063	-47592	8631	16063	-47592
			30	-4640	36041	66893	-4640	36041	66893
			31	-4998	35005	67231	-4998	35005	67231
			32	-5392	33900	67609	-5392	33900	67609
			13	8510	14087	-48437	8510	14087	-48437
			14	8568	15054	-48033	8568	15054	-48033
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	1491	5326	-8229	1491	5326	-8229
			2	-2940	5630	14291	-2940	5630	14291
			10	-4559	32802	68167	-4559	32802	68167
			11	-4888	31866	68806	-4888	31866	68806
			12	-5249	30858	69489	-5249	30858	69489
			15	8773	15015	-48529	8773	15015	-48529
			30	-4739	33662	67165	-4739	33662	67165
			31	-5071	32757	67775	-5071	32757	67775
			32	-5434	31786	68431	-5434	31786	68431
			13	8642	12908	-49336	8642	12908	-49336
			14	8705	13940	-48954	8705	13940	-48954
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	1489	5656	-8193	1489	5656	-8193
			2	-2690	5510	13231	-2690	5510	13231
			10	-4296	34146	66157	-4296	34146	66157
			11	-4645	33122	66538	-4645	33122	66538
			12	-5029	32027	66959	-5029	32027	66959
			15	8745	16455	-48266	8745	16455	-48266
			30	-4483	34919	65598	-4483	34919	65598
			31	-4828	33936	65978	-4828	33936	65978
			32	-5209	32886	66397	-5209	32886	66397
			13	8619	14433	-49111	8619	14433	-49111
			14	8679	15423	-48708	8679	15423	-48708
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	1507	5371	-8489	1507	5371	-8489
			2	-2714	5283	13269	-2714	5283	13269
			10	-4308	32113	65814	-4308	32113	65814
			11	-4635	31174	66373	-4635	31174	66373
			12	-4994	30164	66973	-4994	30164	66973
			15	8752	14870	-48621	8752	14870	-48621
			30	-4509	33068	65176	-4509	33068	65176
			31	-4839	32159	65715	-4839	32159	65715
			32	-5198	31183	66295	-5198	31183	66295
			13	8613	12758	-49373	8613	12758	-49373
			14	8680	13792	-49016	8680	13792	-49016
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	1471	5516	-8065	1471	5516	-8065
			2	-2823	5764	13742	-2823	5764	13742
			10	-4403	34907	67034	-4403	34907	67034
			11	-4761	33846	67384	-4761	33846	67384
			12	-5155	32712	67776	-5155	32712	67776
			15	8689	16315	-47951	8689	16315	-47951
			30	-4569	35596	66349	-4569	35596	66349
			31	-4923	34582	66701	-4923	34582	66701
			32	-5311	33499	67093	-5311	33499	67093
			13	8568	14324	-48814	8568	14324	-48814
			14	8626	15299	-48402	8626	15299	-48402
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	1501	5346	-8368	1501	5346	-8368
			2	-2845	5475	13852	-2845	5475	13852

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	10	-4449	32445	67104	-4449	32445	67104
			11	-4777	31508	67712	-4777	31508	67712
			12	-5136	30501	68362	-5136	30501	68362
			15	8777	14929	-48685	8777	14929	-48685
			30	-4639	33351	66260	-4639	33351	66260
			31	-4969	32445	66842	-4969	32445	66842
			32	-5330	31473	67468	-5330	31473	67468
			13	8642	12812	-49471	8642	12812	-49471
			14	8707	13849	-49098	8707	13849	-49098
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	1614	5726	-8663	1614	5726	-8663
			2	-2794	5656	13886	-2794	5656	13886
			10	-4581	36044	71795	-4581	36044	71795
			11	-4951	34977	72306	-4951	34977	72306
			12	-5359	33835	72865	-5359	33835	72865
			15	9476	16644	-51478	9476	16644	-51478
			30	-4811	37063	71295	-4811	37063	71295
			31	-5181	36032	71795	-5181	36032	71795
			32	-5588	34930	72344	-5588	34930	72344
			13	9358	14478	-52437	9358	14478	-52437
			14	9414	15539	-51978	9414	15539	-51978
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C GW	30	2553	3381	-44373	2553	3381	-44373
			31	2449	4076	-44350	2449	4076	-44350
			32	2657	2745	-44470	2657	2745	-44470
			33	-2550	3290	44432	-2550	3290	44432
			34	-2362	4225	44329	-2362	4225	44329
			35	-2742	2304	44521	-2742	2304	44521
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	3058	6670	-58062	3058	6670	-58062
			31	2934	7443	-57575	2934	7443	-57575
			32	3183	5959	-58597	3183	5959	-58597
			33	-3856	6940	60225	-3856	6940	60225
			34	-3640	8298	60351	-3640	8298	60351
			35	-4073	5523	60054	-4073	5523	60054
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	3057	2200	-58359	3057	2200	-58359
			31	2933	3172	-57915	2933	3172	-57915
			32	3182	1291	-58849	3182	1291	-58849
			33	-3857	2004	60561	-3857	2004	60561
			34	-3640	3240	60698	-3640	3240	60698
			35	-4074	709	60385	-4074	709	60385
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	3057	6740	-58373	3057	6740	-58373
			31	2933	7529	-57938	2933	7529	-57938
			32	3182	6014	-58856	3182	6014	-58856
			33	-3815	6889	60192	-3815	6889	60192
			34	-3586	8220	60205	-3586	8220	60205
			35	-4046	5495	60137	-4046	5495	60137
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	3057	2178	-58684	3057	2178	-58684
			31	2933	3154	-58294	2933	3154	-58294
			32	3182	1269	-59120	3182	1269	-59120
			33	-3814	2000	59852	-3814	2000	59852
			34	-3588	3226	59879	-3588	3226	59879
			35	-4043	712	59789	-4043	712	59789
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	3058	6723	-58294	3058	6723	-58294
			31	2933	7504	-57829	2933	7504	-57829
			32	3182	6004	-58805	3182	6004	-58805
			33	-3846	6934	60301	-3846	6934	60301
			34	-3623	8281	60370	-3623	8281	60370
			35	-4070	5526	60187	-4070	5526	60187
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	3057	2183	-58599	3057	2183	-58599
			31	2932	3159	-58180	2932	3159	-58180
			32	3182	1272	-59065	3182	1272	-59065
			33	-3846	1996	60300	-3846	1996	60300
			34	-3624	3229	60382	-3624	3229	60382
			35	-4069	703	60179	-4069	703	60179
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	3032	6804	-79655	3032	6804	-79655
			31	2904	8151	-80921	2904	8151	-80921
			32	3160	5609	-78572	3160	5609	-78572
			33	-6310	6876	82162	-6310	6876	82162
			34	-5916	8547	81194	-5916	8547	81194
			35	-6716	5077	83094	-6716	5077	83094
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	3031	5338	-79726	3031	5338	-79726
			31	2904	6732	-81002	2904	6732	-81002
			32	3159	4096	-78632	3159	4096	-78632
			33	-6310	5298	82241	-6310	5298	82241
			34	-5915	6939	81272	-5915	6939	81272
			35	-6716	3527	83175	-6716	3527	83175
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	3032	6817	-79674	3032	6817	-79674

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRA	31	2904	8165	-80942	2904	8165	-80942
			32	3159	5619	-78589	3159	5619	-78589
			33	-6309	6870	82228	-6309	6870	82228
			34	-5913	8537	81254	-5913	8537	81254
			35	-6715	5073	83167	-6715	5073	83167
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	3032	5329	-79748	3032	5329	-79748
			31	2904	6722	-81027	2904	6722	-81027
			32	3159	4088	-78651	3159	4088	-78651
			33	-6306	5301	82126	-6306	5301	82126
			34	-5911	6942	81148	-5911	6942	81148
			35	-6713	3530	83069	-6713	3530	83069
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	3032	6814	-79670	3032	6814	-79670
			31	2904	8162	-80936	2904	8162	-80936
			32	3159	5618	-78586	3159	5618	-78586
			33	-6310	6877	82202	-6310	6877	82202
			34	-5915	8546	81231	-5915	8546	81231
			35	-6716	5079	83137	-6716	5079	83137
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	3031	5331	-79742	3031	5331	-79742
			31	2904	6724	-81019	2904	6724	-81019
			32	3159	4089	-78647	3159	4089	-78647
			33	-6309	5296	82189	-6309	5296	82189
			34	-5914	6937	81216	-5914	6937	81216
			35	-6715	3525	83128	-6715	3525	83128
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	5904	9399	-96125	5904	9399	-96125
			31	5651	10744	-95260	5651	10744	-95260
			32	6158	8152	-97044	6158	8152	-97044
			33	-5171	9385	95870	-5171	9385	95870
			34	-4803	11509	96149	-4803	11509	96149
			35	-5542	7172	95539	-5542	7172	95539
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	5903	5269	-96394	5903	5269	-96394
			31	5650	6795	-95569	5650	6795	-95569
			32	6158	3843	-97273	6158	3843	-97273
			33	-5171	4835	96171	-5171	4835	96171
			34	-4803	6849	96458	-4803	6849	96458
			35	-5543	2732	95838	-5543	2732	95838
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	5904	9449	-96244	5904	9449	-96244
			31	5650	10805	-95398	5650	10805	-95398
			32	6158	8194	-97144	6158	8194	-97144
			33	-5155	9353	96028	-5155	9353	96028
			34	-4781	11462	96259	-4781	11462	96259
			35	-5532	7152	95746	-5532	7152	95746
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	5904	5237	-96525	5904	5237	-96525
			31	5650	6761	-95721	5650	6761	-95721
			32	6158	3815	-97383	6158	3815	-97383
			33	-5153	4845	95705	-5153	4845	95705
			34	-4781	6858	95946	-4781	6858	95946
			35	-5528	2741	95418	-5528	2741	95418
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	5904	9437	-96214	5904	9437	-96214
			31	5650	10788	-95357	5650	10788	-95357
			32	6158	8186	-97125	6158	8186	-97125
			33	-5168	9384	95988	-5168	9384	95988
			34	-4796	11501	96243	-4796	11501	96243
			35	-5541	7175	95681	-5541	7175	95681
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	5903	5244	-96491	5903	5244	-96491
			31	5650	6771	-95675	5650	6771	-95675
			32	6158	3820	-97360	6158	3820	-97360
			33	-5166	4831	95976	-5166	4831	95976
			34	-4796	6845	96240	-4796	6845	96240
			35	-5540	2727	95666	-5540	2727	95666
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	3067	4609	-50836	3067	4609	-50836
			31	2942	5366	-50628	2942	5366	-50628
			32	3191	3913	-51107	3191	3913	-51107
			33	-2782	4554	50807	-2782	4554	50807
			34	-2577	5650	50804	-2577	5650	50804
			35	-2991	3405	50786	-2991	3405	50786
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	3066	3143	-50906	3066	3143	-50906
			31	2942	3948	-50708	2942	3948	-50708
			32	3191	2400	-51167	3191	2400	-51167
			33	-2782	2976	50886	-2782	2976	50886
			34	-2576	4042	50876	-2576	4042	50876
			35	-2992	1856	50876	-2992	1856	50876
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	3066	4621	-50859	3066	4621	-50859
			31	2942	5382	-50655	2942	5382	-50655
			32	3191	3924	-51126	3191	3924	-51126

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	33	-2783	4549	50891	-2783	4549	50891
			34	-2576	5641	50878	-2576	5641	50878
			35	-2993	3402	50882	-2993	3402	50882
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	3066	3134	-50933	3066	3134	-50933
			31	2942	3938	-50740	2942	3938	-50740
			32	3191	2392	-51189	3191	2392	-51189
			33	-2775	2977	50738	-2775	2977	50738
			34	-2567	4042	50720	-2567	4042	50720
			35	-2985	1857	50736	-2985	1857	50736
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	3067	4619	-50854	3067	4619	-50854
			31	2942	5378	-50647	2942	5378	-50647
			32	3191	3922	-51123	3191	3922	-51123
			33	-2784	4556	50857	-2784	4556	50857
			34	-2577	5650	50849	-2577	5650	50849
			35	-2993	3407	50842	-2993	3407	50842
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	3066	3135	-50926	3066	3135	-50926
			31	2942	3940	-50730	2942	3940	-50730
			32	3191	2393	-51184	3191	2393	-51184
			33	-2779	2974	50819	-2779	2974	50819
			34	-2572	4039	50805	-2572	4039	50805
			35	-2990	1854	50814	-2990	1854	50814
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	3453	4156	-54549	3453	4156	-54549
			31	3313	4986	-54243	3313	4986	-54243
			32	3593	3390	-54913	3593	3390	-54913
			33	-2782	4006	54103	-2782	4006	54103
			34	-2564	5162	54154	-2564	5162	54154
			35	-3002	2796	54029	-3002	2796	54029
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	NL2 10°C GW	30	-101	-23678	-37717	-101	-23678	-37717
			31	-1771	-22011	-38691	-1771	-22011	-38691
			32	1510	-25203	-36702	1510	-25203	-36702
			33	2661	-26028	36096	2661	-26028	36096
			34	2561	-26609	35714	2561	-26609	35714
			35	2761	-25536	36511	2761	-25536	36511
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	-70	-26635	-43860	-70	-26635	-43860
			31	-2069	-24522	-44978	-2069	-24522	-44978
			32	1848	-28599	-42745	1848	-28599	-42745
			33	3198	-32214	48306	3198	-32214	48306
			34	3079	-32842	47484	3079	-32842	47484
			35	3319	-31667	49134	3319	-31667	49134
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	55	-28928	-44648	55	-28928	-44648
			31	-1893	-27217	-45968	-1893	-27217	-45968
			32	1928	-30500	-43321	1928	-30500	-43321
			33	3198	-35792	46009	3198	-35792	46009
			34	3079	-36244	45241	3079	-36244	45241
			35	3319	-35420	46784	3319	-35420	46784
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	-1909	-34950	-63609	-1909	-34950	-63609
			31	-4724	-32716	-66211	-4724	-32716	-66211
			32	741	-36793	-60809	741	-36793	-60809
			33	3190	-29216	41129	3190	-29216	41129
			34	3070	-29792	40537	3070	-29792	40537
			35	3310	-28726	41744	3310	-28726	41744
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	-1881	-41777	-58603	-1881	-41777	-58603
			31	-4715	-39822	-61284	-4715	-39822	-61284
			32	770	-43303	-55827	770	-43303	-55827
			33	3189	-29919	40882	3189	-29919	40882
			34	3069	-30450	40317	3069	-30450	40317
			35	3309	-29476	41471	3309	-29476	41471
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	-867	-28883	-51892	-867	-28883	-51892
			31	-3348	-27160	-54570	-3348	-27160	-54570
			32	1419	-30375	-49310	1419	-30375	-49310
			33	3194	-30337	44617	3194	-30337	44617
			34	3075	-30884	43797	3075	-30884	43797
			35	3315	-29869	45454	3315	-29869	45454
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	-601	-34821	-49583	-601	-34821	-49583
			31	-2968	-33510	-52077	-2968	-33510	-52077
			32	1581	-35913	-47223	1581	-35913	-47223
			33	3193	-32902	43086	3193	-32902	43086
			34	3073	-33289	42334	3073	-33289	42334
			35	3313	-32596	43855	3313	-32596	43855
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	-1189	-33875	-54563	-1189	-33875	-54563
			31	-3643	-31608	-56295	-3643	-31608	-56295
			32	1150	-35903	-52785	1150	-35903	-52785
			33	3225	-46145	65087	3225	-46145	65087
			34	3109	-48001	65455	3109	-48001	65455

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WRB	35	3342	-44514	64796	3342	-44514	64796
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	-1211	-35035	-55208	-1211	-35035	-55208
			31	-3676	-32858	-57025	-3676	-32858	-57025
			32	1138	-36968	-53337	1138	-36968	-53337
			33	3225	-47324	64542	3225	-47324	64542
			34	3109	-49138	64922	3109	-49138	64922
			35	3342	-45735	64238	3342	-45735	64238
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	-1353	-34319	-56811	-1353	-34319	-56811
			31	-3886	-32080	-58743	-3886	-32080	-58743
			32	1054	-36297	-54811	1054	-36297	-54811
			33	3224	-46226	64482	3224	-46226	64482
			34	3108	-48076	64878	3108	-48076	64878
			35	3341	-44601	64164	3341	-44601	64164
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	-1350	-36286	-55659	-1350	-36286	-55659
			31	-3880	-34079	-57553	-3880	-34079	-57553
			32	1055	-38226	-53715	1055	-38226	-53715
			33	3224	-46722	64423	3224	-46722	64423
			34	3108	-48562	64826	3108	-48562	64826
			35	3342	-45109	64100	3342	-45109	64100
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	-1264	-33730	-55448	-1264	-33730	-55448
			31	-3765	-31505	-57355	-3765	-31505	-57355
			32	1110	-35712	-53506	1110	-35712	-53506
			33	3224	-46081	64793	3224	-46081	64793
			34	3108	-47936	65167	3108	-47936	65167
			35	3342	-44451	64498	3342	-44451	64498
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	-1237	-35743	-55220	-1237	-35743	-55220
			31	-3721	-33589	-57071	-3721	-33589	-57071
			32	1125	-37647	-53328	1125	-37647	-53328
			33	3224	-47096	64430	3224	-47096	64430
			34	3108	-48913	64820	3108	-48913	64820
			35	3342	-45504	64118	3342	-45504	64118
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	83	-52778	-85421	83	-52778	-85421
			31	-3728	-48709	-87376	-3728	-48709	-87376
			32	3775	-56536	-83372	3775	-56536	-83372
			33	6137	-54754	79269	6137	-54754	79269
			34	5892	-55633	77797	5892	-55633	77797
			35	6384	-53989	80733	6384	-53989	80733
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	198	-54912	-86122	198	-54912	-86122
			31	-3564	-51203	-88249	-3564	-51203	-88249
			32	3847	-58328	-83901	3847	-58328	-83901
			33	6137	-58061	77189	6137	-58061	77189
			34	5892	-58781	75766	5892	-58781	75766
			35	6384	-57455	78606	6384	-57455	78606
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	-654	-55114	-95026	-654	-55114	-95026
			31	-4802	-51089	-97736	-4802	-51089	-97736
			32	3337	-58739	-92130	3337	-58739	-92130
			33	6134	-54482	76158	6134	-54482	76158
			34	5889	-55316	74787	5889	-55316	74787
			35	6381	-53765	77529	6381	-53765	77529
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	-636	-61401	-90568	-636	-61401	-90568
			31	-4794	-57581	-93278	-4794	-57581	-93278
			32	3353	-64785	-87751	3353	-64785	-87751
			33	6134	-55188	75938	6134	-55188	75938
			34	5888	-55980	74591	5888	-55980	74591
			35	6381	-54513	77284	6381	-54513	77284
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	-248	-52620	-89210	-248	-52620	-89210
			31	-4259	-48714	-91879	-4259	-48714	-91879
			32	3595	-56199	-86496	3595	-56199	-86496
			33	6136	-54320	77695	6136	-54320	77695
			34	5891	-55172	76229	5891	-55172	76229
			35	6383	-53583	79159	6383	-53583	79159
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	-13	-58114	-87180	-13	-58114	-87180
			31	-3925	-54582	-89696	-3925	-54582	-89696
			32	3740	-61319	-84643	3740	-61319	-84643
			33	6135	-56727	76311	6135	-56727	76311
			34	5889	-57434	74907	5889	-57434	74907
			35	6382	-56136	77714	6382	-56136	77714
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	18	-27115	-43794	18	-27115	-43794
			31	-1927	-25102	-44857	-1927	-25102	-44857
			32	1899	-28969	-42686	1899	-28969	-42686
			33	3190	-29239	41641	3190	-29239	41641
			34	3070	-29824	41058	3070	-29824	41058
			35	3310	-28741	42245	3310	-28741	42245

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	-1	-28265	-44423	-1	-28265	-44423
			31	-1957	-26342	-45572	-1957	-26342	-45572
			32	1889	-30023	-43223	1889	-30023	-43223
			33	3190	-30418	41096	3190	-30418	41096
			34	3070	-30961	40526	3070	-30961	40526
			35	3310	-29962	41687	3310	-29962	41687
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	-131	-27479	-45913	-131	-27479	-45913
			31	-2147	-25494	-47163	-2147	-25494	-47163
			32	1812	-29285	-44599	1812	-29285	-44599
			33	3189	-29266	40961	3189	-29266	40961
			34	3069	-29833	40393	3069	-29833	40393
			35	3309	-28784	41551	3309	-28784	41551
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	-128	-29446	-44762	-128	-29446	-44762
			31	-2143	-27495	-45980	-2143	-27495	-45980
			32	1813	-31209	-43497	1813	-31209	-43497
			33	3189	-29762	40902	3189	-29762	40902
			34	3070	-30319	40340	3070	-30319	40340
			35	3310	-29292	41485	3310	-29292	41485
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	-52	-26945	-44638	-52	-26945	-44638
			31	-2040	-24967	-45861	-2040	-24967	-45861
			32	1861	-28759	-43378	1861	-28759	-43378
			33	3189	-29146	41307	3189	-29146	41307
			34	3070	-29723	40722	3070	-29723	40722
			35	3310	-28657	41915	3310	-28657	41915
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	-23	-28950	-44399	-23	-28950	-44399
			31	-1996	-27052	-45580	-1996	-27052	-45580
			32	1878	-30679	-43180	1878	-30679	-43180
			33	3189	-30160	40942	3189	-30160	40942
			34	3070	-30699	40374	3070	-30699	40374
			35	3310	-29710	41535	3310	-29710	41535
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	110	-30589	-48726	110	-30589	-48726
			31	-2041	-28395	-49913	-2041	-28395	-49913
			32	2193	-32604	-47481	2193	-32604	-47481
			33	3585	-31996	44374	3585	-31996	44374
			34	3451	-32545	43681	3451	-32545	43681
			35	3721	-31533	45084	3721	-31533	45084
TM4 wit	ra2+0.tow	NL2 10°C GW	1	18044	11065	545	18044	11065	545
			2	15238	10707	110	15238	10707	110
			3	12544	10397	-276	12544	10397	-276
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	24497	6502	611	24497	6502	611
			2	19982	6003	189	19982	6003	189
			3	15785	5644	-141	15785	5644	-141
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	24182	27089	1198	24182	27089	1198
			2	19835	25970	298	19835	25970	298
			3	15759	24825	-488	15759	24825	-488
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	24519	6578	561	24519	6578	561
			2	20041	6048	141	20041	6048	141
			3	15845	5652	-186	15845	5652	-186
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	24105	26941	1400	24105	26941	1400
			2	19798	25977	481	19798	25977	481
			3	15734	24968	-331	15734	24968	-331
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	24531	6525	587	24531	6525	587
			2	20026	6009	165	20026	6009	165
			3	15821	5631	-163	15821	5631	-163
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	24163	27086	1303	24163	27086	1303
			2	19829	26041	391	19829	26041	391
			3	15753	24961	-410	15753	24961	-410
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	24145	13020	679	24145	13020	679
			2	19849	12478	135	19849	12478	135
			3	15783	12044	-332	15783	12044	-332
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	24058	19949	748	24058	19949	748
			2	19813	19181	75	19813	19181	75
			3	15780	18459	-514	15780	18459	-514
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	24158	13049	591	24158	13049	591
			2	19865	12488	51	19865	12488	51
			3	15797	12036	-409	15797	12036	-409
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	24039	19914	845	24039	19914	845
			2	19799	19175	166	19799	19175	166
			3	15769	18480	-431	15769	18480	-431

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	24154	13024	635	24154	13024	635
			2	19859	12473	93	19859	12473	93
			3	15790	12030	-370	15790	12030	-370
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	24050	19947	797	24050	19947	797
			2	19807	19192	121	19807	19192	121
			3	15775	18483	-472	15775	18483	-472
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	37035	15090	1019	37035	15090	1019
			2	30926	14497	272	30926	14497	272
			3	25118	14070	-366	25118	14070	-366
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	36768	32126	1443	36768	32126	1443
			2	30805	31018	312	30805	31018	312
			3	25098	29936	-693	25098	29936	-693
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	37064	15166	939	37064	15166	939
			2	30970	14525	200	30970	14525	200
			3	25159	14050	-429	25159	14050	-429
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	36716	32019	1594	36716	32019	1594
			2	30770	31012	447	30770	31012	447
			3	25071	30020	-578	25071	30020	-578
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	37060	15106	979	37060	15106	979
			2	30954	14488	236	30954	14488	236
			3	25141	14037	-397	25141	14037	-397
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	36750	32119	1521	36750	32119	1521
			2	30792	31060	380	30792	31060	380
			3	25087	30021	-636	25087	30021	-636
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	21631	9728	623	21631	9728	623
			2	18255	9403	167	18255	9403	167
			3	15026	9166	-233	15026	9166	-233
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	21546	16663	712	21546	16663	712
			2	18219	16109	123	18219	16109	123
			3	15023	15581	-402	15023	15581	-402
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	21644	9757	536	21644	9757	536
			2	18270	9413	84	18270	9413	84
			3	15040	9156	-309	15040	9156	-309
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	21528	16628	811	21528	16628	811
			2	18205	16104	215	18205	16104	215
			3	15012	15602	-318	15012	15602	-318
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	21639	9732	579	21639	9732	579
			2	18264	9398	125	18264	9398	125
			3	15034	9151	-270	15034	9151	-270
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	21538	16660	762	21538	16660	762
			2	18213	16121	169	18213	16121	169
			3	15018	15605	-361	15018	15605	-361
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	23852	14276	727	23852	14276	727
			2	20248	13833	158	20248	13833	158
			3	16779	13452	-348	16779	13452	-348
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 10°C GW	1	-1572	2803	-11693	-1572	2803	-11693
			10	4537	11977	42898	4537	11977	42898
			11	3180	10502	43285	3180	10502	43285
			12	1811	8984	43604	1811	8984	43604
			15	-2495	16928	-60026	-2495	16928	-60026
			20	-2319	19518	-59228	-2319	19518	-59228
			21	-2464	18599	-59521	-2464	18599	-59521
			22	-2623	17637	-59812	-2623	17637	-59812
			13	-2185	18838	-59442	-2185	18838	-59442
			14	-2333	17904	-59733	-2333	17904	-59733
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	-3384	6173	-22588	-3384	6173	-22588
			10	5444	24105	67813	5444	24105	67813
			11	3260	22133	69338	3260	22133	69338
			12	1003	19985	70655	1003	19985	70655
			15	-5407	30737	-95502	-5407	30737	-95502
			20	-4627	33658	-91594	-4627	33658	-91594
			21	-4924	32173	-91936	-4924	32173	-91936
			22	-5220	30545	-92067	-5220	30545	-92067
			13	-4789	34059	-95075	-4789	34059	-95075
			14	-5091	32438	-95289	-5091	32438	-95289
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	-3566	4841	-23382	-3566	4841	-23382
			10	5442	14351	69933	5442	14351	69933
			11	3269	11887	70890	3269	11887	70890
			12	1065	9315	71569	1065	9315	71569

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WLB	15	-5239	23769	-98339	-5239	23769	-98339
			20	-4857	27078	-92528	-4857	27078	-92528
			21	-5014	25726	-93391	-5014	25726	-93391
			22	-5169	24288	-94160	-5169	24288	-94160
			13	-4940	26707	-96639	-4940	26707	-96639
			14	-5086	25267	-97488	-5086	25267	-97488
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	-3952	7014	-25455	-3952	7014	-25455
			10	5447	22338	64949	5447	22338	64949
			11	3388	20696	67028	3388	20696	67028
			12	1217	18883	69049	1217	18883	69049
			15	-6673	35048	-107427	-6673	35048	-107427
			20	-5693	38192	-102375	-5693	38192	-102375
			21	-6024	36449	-102634	-6024	36449	-102634
			22	-6361	34587	-102789	-6361	34587	-102789
			13	-5976	38918	-107023	-5976	38918	-107023
			14	-6318	37027	-107225	-6318	37027	-107225
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	-4099	5479	-26696	-4099	5479	-26696
			10	5440	14459	66862	5440	14459	66862
			11	3286	12169	68446	3286	12169	68446
			12	1055	9725	69824	1055	9725	69824
			15	-6342	26457	-111508	-6342	26457	-111508
			20	-5888	29933	-104057	-5888	29933	-104057
			21	-6039	28408	-104957	-6039	28408	-104957
			22	-6196	26833	-105908	-6196	26833	-105908
			13	-6049	29729	-109520	-6049	29729	-109520
			14	-6194	28126	-110515	-6194	28126	-110515
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	-3748	6732	-24477	-3748	6732	-24477
			10	5445	23661	67370	5445	23661	67370
			11	3293	21845	69245	3293	21845	69245
			12	1044	19847	70974	1044	19847	70974
			15	-6200	33502	-103100	-6200	33502	-103100
			20	-5291	36541	-98436	-5291	36541	-98436
			21	-5611	34903	-98744	-5611	34903	-98744
			22	-5933	33128	-98882	-5933	33128	-98882
			13	-5531	37162	-102685	-5531	37162	-102685
			14	-5859	35375	-102893	-5859	35375	-102893
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	-3923	5251	-25545	-3923	5251	-25545
			10	5441	14533	69439	5441	14533	69439
			11	3243	12121	70766	3243	12121	70766
			12	988	9573	71838	988	9573	71838
			15	-5948	25451	-106687	-5948	25451	-106687
			20	-5517	28867	-99796	-5517	28867	-99796
			21	-5671	27409	-100705	-5671	27409	-100705
			22	-5827	25879	-101585	-5827	25879	-101585
			13	-5653	28606	-104793	-5653	28606	-104793
			14	-5798	27060	-105741	-5798	27060	-105741
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	-2436	4300	-17157	-2436	4300	-17157
			10	5444	19116	63212	5444	19116	63212
			11	3434	17102	64307	3434	17102	64307
			12	1372	14979	65291	1372	14979	65291
			15	-4049	25038	-84439	-4049	25038	-84439
			20	-3728	28499	-83296	-3728	28499	-83296
			21	-3945	27202	-83640	-3945	27202	-83640
			22	-4178	25823	-83916	-4178	25823	-83916
			13	-3583	27779	-83847	-3583	27779	-83847
			14	-3806	26441	-84146	-3806	26441	-84146
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	-2452	3935	-17198	-2452	3935	-17198
			10	5443	16322	63712	5443	16322	63712
			11	3437	14181	64627	3437	14181	64627
			12	1393	11948	65408	1393	11948	65408
			15	-3965	22768	-84875	-3965	22768	-84875
			20	-3767	26351	-83229	-3767	26351	-83229
			21	-3942	25100	-83730	-3942	25100	-83730
			22	-4132	23779	-84179	-4132	23779	-84179
			13	-3595	25388	-83937	-3595	25388	-83937
			14	-3770	24106	-84406	-3770	24106	-84406
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	-2548	4470	-17713	-2548	4470	-17713
			10	5445	18820	62976	5445	18820	62976
			11	3453	16845	64104	3453	16845	64104
			12	1409	14767	65148	1409	14767	65148
			15	-4176	25543	-85423	-4176	25543	-85423
			20	-3819	29012	-84162	-3819	29012	-84162
			21	-4043	27685	-84483	-4043	27685	-84483
			22	-4283	26278	-84746	-4283	26278	-84746
			13	-3693	28353	-84862	-3693	28353	-84862
			14	-3925	26982	-85146	-3925	26982	-85146
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	-2550	4048	-17826	-2550	4048	-17826
			10	5443	16465	63406	5443	16465	63406

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WLA	11	3431	14330	64389	3431	14330	64389
			12	1376	12096	65239	1376	12096	65239
			15	-4070	22973	-86434	-4070	22973	-86434
			20	-3872	26546	-84508	-3872	26546	-84508
			21	-4043	25284	-85026	-4043	25284	-85026
			22	-4229	23957	-85507	-4229	23957	-85507
			13	-3710	25612	-85438	-3710	25612	-85438
			14	-3880	24320	-85935	-3880	24320	-85935
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	-2504	4410	-17507	-2504	4410	-17507
			10	5444	19035	63179	5444	19035	63179
			11	3441	17043	64304	3441	17043	64304
			12	1384	14944	65332	1384	14944	65332
			15	-4127	25369	-85065	-4127	25369	-85065
			20	-3784	28831	-83848	-3784	28831	-83848
			21	-4005	27517	-84180	-4005	27517	-84180
			22	-4242	26121	-84446	-4242	26121	-84446
			13	-3650	28151	-84494	-3650	28151	-84494
			14	-3879	26794	-84783	-3879	26794	-84783
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	-2514	4002	-17587	-2514	4002	-17587
			10	5443	16379	63662	5443	16379	63662
			11	3430	14236	64615	3430	14236	64615
			12	1377	11997	65432	1377	11997	65432
			15	-4030	22875	-85817	-4030	22875	-85817
			20	-3832	26454	-83995	-3832	26454	-83995
			21	-4005	25197	-84510	-4005	25197	-84510
			22	-4191	23872	-84979	-4191	23872	-84979
			13	-3666	25507	-84841	-3666	25507	-84841
			14	-3838	24218	-85328	-3838	24218	-85328
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	-4701	9263	-35161	-4701	9263	-35161
			10	10763	33913	104515	10763	33913	104515
			11	7417	30539	105856	7417	30539	105856
			12	4020	27005	106995	4020	27005	106995
			15	-6476	43634	-142704	-6476	43634	-142704
			20	-5717	49165	-139844	-5717	49165	-139844
			21	-6135	46931	-140404	-6135	46931	-140404
			22	-6574	44559	-140870	-6574	44559	-140870
			13	-5592	48397	-141718	-5592	48397	-141718
			14	-6020	46072	-142210	-6020	46072	-142210
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	-4907	7796	-36039	-4907	7796	-36039
			10	10762	24996	106478	10762	24996	106478
			11	7426	21163	107240	7426	21163	107240
			12	4081	17234	107732	4081	17234	107732
			15	-6328	37405	-145049	-6328	37405	-145049
			20	-5910	43310	-140631	-5910	43310	-140631
			21	-6208	41186	-141612	-6208	41186	-141612
			22	-6527	38970	-142601	-6527	38970	-142601
			13	-5714	41848	-143019	-5714	41848	-143019
			14	-6009	39673	-144031	-6009	39673	-144031
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	-5003	9751	-36493	-5003	9751	-36493
			10	10767	32651	103130	10767	32651	103130
			11	7506	29462	104681	7506	29462	104681
			12	4179	26131	106135	4179	26131	106135
			15	-7145	46085	-148518	-7145	46085	-148518
			20	-6245	51671	-144942	-6245	51671	-144942
			21	-6687	49297	-145451	-6687	49297	-145451
			22	-7152	46790	-145899	-7152	46790	-145899
			13	-6206	51166	-147587	-6206	51166	-147587
			14	-6662	48685	-148052	-6662	48685	-148052
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	-5172	8064	-37873	-5172	8064	-37873
			10	10759	25475	105060	10759	25475	105060
			11	7407	21687	106136	7407	21687	106136
			12	4022	17772	106962	4022	17772	106962
			15	-6862	38501	-151968	-6862	38501	-151968
			20	-6409	44409	-146412	-6409	44409	-146412
			21	-6698	42217	-147441	-6698	42217	-147441
			22	-7011	39953	-148543	-7011	39953	-148543
			13	-6266	43073	-149736	-6266	43073	-149736
			14	-6554	40835	-150850	-6554	40835	-150850
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	-4888	9589	-36032	-4888	9589	-36032
			10	10765	33554	104266	10765	33554	104266
			11	7448	30279	105766	7448	30279	105766
			12	4068	26847	107112	4068	26847	107112
			15	-6886	45194	-146339	-6886	45194	-146339
			20	-6037	50743	-143024	-6037	50743	-143024
			21	-6471	48428	-143560	-6471	48428	-143560
			22	-6927	45974	-144010	-6927	45974	-144010
			13	-5965	50148	-145388	-5965	50148	-145388
			14	-6412	47729	-145863	-6412	47729	-145863

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	-5084	7955	-37200	-5084	7955	-37200
			10	10760	25228	106275	10760	25228	106275
			11	7399	21397	107222	7399	21397	107222
			12	4016	17451	107901	4016	17451	107901
			15	-6667	38052	-149340	-6667	38052	-149340
			20	-6225	43966	-144194	-6225	43966	-144194
			21	-6518	41800	-145217	-6518	41800	-145217
			22	-6833	39551	-146276	-6833	39551	-146276
			13	-6065	42581	-147176	-6065	42581	-147176
			14	-6355	40364	-148255	-6355	40364	-148255
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	-1930	3615	-14304	-1930	3615	-14304
			10	5446	15787	51289	5446	15787	51289
			11	3812	14082	51861	3812	14082	51861
			12	2158	12312	52349	2158	12312	52349
			15	-3051	21392	-71792	-3051	21392	-71792
			20	-2761	24342	-70751	-2761	24342	-70751
			21	-2954	23224	-71049	-2954	23224	-71049
			22	-3160	22047	-71320	-3160	22047	-71320
			13	-2639	23740	-71235	-2639	23740	-71235
			14	-2837	22593	-71513	-2837	22593	-71513
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	-1957	3264	-14398	-1957	3264	-14398
			10	5445	12997	51805	5445	12997	51805
			11	3815	11168	52208	3815	11168	52208
			12	2177	9291	52507	2177	9291	52507
			15	-2984	19194	-72180	-2984	19194	-72180
			20	-2793	22275	-70684	-2793	22275	-70684
			21	-2952	21197	-71113	-2952	21197	-71113
			22	-3124	20073	-71547	-3124	20073	-71547
			13	-2650	21434	-71301	-2650	21434	-71301
			14	-2810	20338	-71738	-2810	20338	-71738
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	-2034	3774	-14812	-2034	3774	-14812
			10	5447	15501	51086	5447	15501	51086
			11	3831	13833	51688	3831	13833	51688
			12	2193	12105	52231	2193	12105	52231
			15	-3169	21870	-72718	-3169	21870	-72718
			20	-2848	24827	-71563	-2848	24827	-71563
			21	-3047	23681	-71842	-3047	23681	-71842
			22	-3260	22476	-72102	-3260	22476	-72102
			13	-2744	24282	-72189	-2744	24282	-72189
			14	-2949	23104	-72453	-2949	23104	-72453
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	-2048	3370	-14994	-2048	3370	-14994
			10	5444	13144	51509	5444	13144	51509
			11	3808	11319	51974	3808	11319	51974
			12	2159	9438	52334	2159	9438	52334
			15	-3084	19384	-73643	-3084	19384	-73643
			20	-2890	22455	-71884	-2890	22455	-71884
			21	-3045	21367	-72328	-3045	21367	-72328
			22	-3215	20238	-72792	-3215	20238	-72792
			13	-2757	21640	-72709	-2757	21640	-72709
			14	-2913	20536	-73174	-2913	20536	-73174
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	-1994	3718	-14625	-1994	3718	-14625
			10	5446	15709	51264	5446	15709	51264
			11	3819	14025	51864	3819	14025	51864
			12	2170	12278	52392	2170	12278	52392
			15	-3123	21705	-72381	-3123	21705	-72381
			20	-2814	24656	-71269	-2814	24656	-71269
			21	-3011	23522	-71557	-3011	23522	-71557
			22	-3221	22328	-71819	-3221	22328	-71819
			13	-2703	24092	-71843	-2703	24092	-71843
			14	-2906	22926	-72112	-2906	22926	-72112
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	-2015	3327	-14767	-2015	3327	-14767
			10	5445	13054	51751	5445	13054	51751
			11	3808	11221	52189	3808	11221	52189
			12	2161	9337	52520	2161	9337	52520
			15	-3046	19292	-73064	-3046	19292	-73064
			20	-2853	22370	-71403	-2853	22370	-71403
			21	-3010	21286	-71844	-3010	21286	-71844
			22	-3180	20158	-72296	-3180	20158	-72296
			13	-2716	21543	-72149	-2716	21543	-72149
			14	-2874	20441	-72604	-2874	20441	-72604
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	-1907	3491	-14565	-1907	3491	-14565
			10	6127	15497	55504	6127	15497	55504
			11	4370	13571	55934	4370	13571	55934
			12	2603	11594	56274	2603	11594	56274
			15	-3076	21798	-77312	-3076	21798	-77312
			20	-2843	25137	-76270	-2843	25137	-76270
			21	-3034	23951	-76649	-3034	23951	-76649
			22	-3241	22713	-77036	-3241	22713	-77036
			13	-2670	24258	-76543	-2670	24258	-76543

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	NL2 Lc 6 Permanent GW	14	-2865	23056	-76926	-2865	23056	-76926
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C GW	1	15	-780	-7645	15	-780	-7645
			30	-1637	-3562	-44398	-1637	-3562	-44398
			31	-1862	-2539	-44492	-1862	-2539	-44492
			32	-1418	-4519	-44289	-1418	-4519	-44289
			33	2323	-3677	44391	2323	-3677	44391
			34	2421	-2966	44444	2421	-2966	44444
			35	2226	-4457	44325	2226	-4457	44325
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	-229	-2045	-12553	-229	-2045	-12553
			30	-2787	-7714	-61405	-2787	-7714	-61405
			31	-3049	-6191	-61206	-3049	-6191	-61206
			32	-2527	-9158	-61550	-2527	-9158	-61550
			33	2791	-6662	56794	2791	-6662	56794
			34	2908	-5877	57350	2908	-5877	57350
			35	2674	-7514	56194	2674	-7514	56194
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	-230	-531	-12693	-230	-531	-12693
			30	-2787	-2171	-61814	-2787	-2171	-61814
			31	-3047	-817	-61588	-3047	-817	-61588
			32	-2529	-3448	-61995	-2529	-3448	-61995
			33	2791	-2772	57082	2791	-2772	57082
			34	2909	-1793	57595	2909	-1793	57595
			35	2675	-3820	56523	2675	-3820	56523
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	-210	-2007	-12420	-210	-2007	-12420
			30	-2734	-7639	-61283	-2734	-7639	-61283
			31	-3010	-6148	-61224	-3010	-6148	-61224
			32	-2462	-9046	-61291	-2462	-9046	-61291
			33	2791	-6736	57134	2791	-6736	57134
			34	2909	-5935	57634	2909	-5935	57634
			35	2675	-7608	56588	2675	-7608	56588
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	-222	-531	-12455	-222	-531	-12455
			30	-2746	-2171	-60995	-2746	-2171	-60995
			31	-3018	-823	-60907	-3018	-823	-60907
			32	-2478	-3436	-61043	-2478	-3436	-61043
			33	2791	-2754	57424	2791	-2754	57424
			34	2909	-1773	57879	2909	-1773	57879
			35	2675	-3807	56922	2675	-3807	56922
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	-222	-2035	-12522	-222	-2035	-12522
			30	-2772	-7703	-61461	-2772	-7703	-61461
			31	-3041	-6193	-61329	-3041	-6193	-61329
			32	-2506	-9131	-61537	-2506	-9131	-61537
			33	2791	-6718	57045	2791	-6718	57045
			34	2909	-5924	57577	2909	-5924	57577
			35	2675	-7580	56468	2675	-7580	56468
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	-228	-530	-12611	-228	-530	-12611
			30	-2778	-2163	-61523	-2778	-2163	-61523
			31	-3045	-810	-61365	-3045	-810	-61365
			32	-2515	-3437	-61638	-2515	-3437	-61638
			33	2791	-2758	57336	2791	-2758	57336
			34	2909	-1776	57824	2909	-1776	57824
			35	2675	-3810	56802	2675	-3810	56802
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	-166	-1384	-11727	-166	-1384	-11727
			30	-4444	-7151	-78356	-4444	-7151	-78356
			31	-4897	-5383	-79533	-4897	-5383	-79533
			32	-4008	-8760	-77169	-4008	-8760	-77169
			33	2817	-7624	83978	2817	-7624	83978
			34	2932	-6211	82760	2932	-6211	82760
			35	2704	-9208	85155	2704	-9208	85155
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	-166	-1013	-11758	-166	-1013	-11758
			30	-4444	-5429	-78454	-4444	-5429	-78454
			31	-4897	-3701	-79630	-4897	-3701	-79630
			32	-4008	-6997	-77268	-4008	-6997	-77268
			33	2817	-6296	84046	2817	-6296	84046
			34	2932	-4837	82818	2932	-4837	82818
			35	2704	-7926	85233	2704	-7926	85233
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	-164	-1378	-11730	-164	-1378	-11730
			30	-4441	-7141	-78426	-4441	-7141	-78426
			31	-4895	-5377	-79612	-4895	-5377	-79612
			32	-4004	-8746	-77229	-4004	-8746	-77229
			33	2817	-7636	83997	2817	-7636	83997
			34	2932	-6222	82777	2932	-6222	82777
			35	2704	-9222	85176	2704	-9222	85176
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	-165	-1014	-11718	-165	-1014	-11718
			30	-4440	-5433	-78315	-4440	-5433	-78315
			31	-4894	-3704	-79503	-4894	-3704	-79503
			32	-4003	-7002	-77118	-4003	-7002	-77118

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1b Cold WLA	33	2817	-6286	84066	2817	-6286	84066
			34	2932	-4829	82835	2932	-4829	82835
			35	2704	-7916	85255	2704	-7916	85255
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	-165	-1382	-11732	-165	-1382	-11732
			30	-4443	-7152	-78400	-4443	-7152	-78400
			31	-4897	-5385	-79581	-4897	-5385	-79581
			32	-4007	-8759	-77208	-4007	-8759	-77208
			33	2817	-7634	83992	2817	-7634	83992
			34	2932	-6221	82773	2932	-6221	82773
			35	2704	-9219	85169	2704	-9219	85169
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	-166	-1013	-11742	-166	-1013	-11742
			30	-4442	-5427	-78393	-4442	-5427	-78393
			31	-4896	-3699	-79575	-4896	-3699	-79575
			32	-4006	-6996	-77201	-4006	-6996	-77201
			33	2817	-6288	84061	2817	-6288	84061
			34	2932	-4830	82832	2932	-4830	82832
			35	2704	-7918	85249	2704	-7918	85249
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	225	-3398	-22733	225	-3398	-22733
			30	-3338	-10431	-98056	-3338	-10431	-98056
			31	-3792	-8057	-97655	-3792	-8057	-97655
			32	-2890	-12685	-98394	-2890	-12685	-98394
			33	5309	-9566	93596	5309	-9566	93596
			34	5550	-8207	94565	5550	-8207	94565
			35	5070	-11036	92559	5070	-11036	92559
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	223	-1261	-22930	223	-1261	-22930
			30	-3338	-5332	-98426	-3338	-5332	-98426
			31	-3791	-3110	-98004	-3791	-3110	-98004
			32	-2892	-7434	-98793	-2892	-7434	-98793
			33	5309	-5963	93856	5309	-5963	93856
			34	5550	-4428	94786	5550	-4428	94786
			35	5070	-7609	92857	5070	-7609	92857
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	241	-3359	-22683	241	-3359	-22683
			30	-3315	-10382	-98184	-3315	-10382	-98184
			31	-3775	-8027	-97844	-3775	-8027	-97844
			32	-2860	-12615	-98463	-2860	-12615	-98463
			33	5309	-9619	93726	5309	-9619	93726
			34	5550	-8250	94675	5550	-8250	94675
			35	5070	-11100	92709	5070	-11100	92709
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	226	-1274	-22722	226	-1274	-22722
			30	-3323	-5349	-97902	-3323	-5349	-97902
			31	-3780	-3124	-97537	-3780	-3124	-97537
			32	-2873	-7453	-98214	-2873	-7453	-98214
			33	5309	-5931	93989	5309	-5931	93989
			34	5550	-4399	94897	5550	-4399	94897
			35	5070	-7576	93012	5070	-7576	93012
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	231	-3388	-22733	231	-3388	-22733
			30	-3331	-10426	-98169	-3331	-10426	-98169
			31	-3789	-8060	-97799	-3789	-8060	-97799
			32	-2880	-12671	-98478	-2880	-12671	-98478
			33	5309	-9607	93692	5309	-9607	93692
			34	5550	-8243	94652	5550	-8243	94652
			35	5070	-11081	92663	5070	-11081	92663
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	222	-1263	-22851	222	-1263	-22851
			30	-3336	-5329	-98213	-3336	-5329	-98213
			31	-3791	-3105	-97819	-3791	-3105	-97819
			32	-2887	-7432	-98552	-2887	-7432	-98552
			33	5309	-5938	93955	5309	-5938	93955
			34	5550	-4404	94876	5550	-4404	94876
			35	5070	-7585	92965	5070	-7585	92965
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	28	-1107	-9017	28	-1107	-9017
			30	-1771	-4977	-51261	-1771	-4977	-51261
			31	-2020	-3768	-51235	-2020	-3768	-51235
			32	-1526	-6116	-51261	-1526	-6116	-51261
			33	2785	-4831	50270	2785	-4831	50270
			34	2902	-4061	50530	2902	-4061	50530
			35	2668	-5671	49984	2668	-5671	49984
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	28	-736	-9047	28	-736	-9047
			30	-1771	-3256	-51358	-1771	-3256	-51358
			31	-2021	-2087	-51337	-2021	-2087	-51337
			32	-1526	-4354	-51358	-1526	-4354	-51358
			33	2785	-3503	50339	2785	-3503	50339
			34	2902	-2687	50589	2902	-2687	50589
			35	2668	-4389	50063	2668	-4389	50063
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	30	-1101	-9019	30	-1101	-9019
			30	-1769	-4968	-51340	-1769	-4968	-51340

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	31	-2020	-3762	-51328	-2020	-3762	-51328
			32	-1523	-6103	-51328	-1523	-6103	-51328
			33	2785	-4845	50297	2785	-4845	50297
			34	2902	-4072	50553	2902	-4072	50553
			35	2668	-5687	50016	2668	-5687	50016
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	29	-738	-9006	29	-738	-9006
			30	-1765	-3258	-51201	-1765	-3258	-51201
			31	-2015	-2089	-51189	-2015	-2089	-51189
			32	-1520	-4358	-51191	-1520	-4358	-51191
			33	2785	-3495	50366	2785	-3495	50366
			34	2902	-2679	50611	2902	-2679	50611
			35	2668	-4380	50095	2668	-4380	50095
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	29	-1106	-9022	29	-1106	-9022
			30	-1771	-4978	-51310	-1771	-4978	-51310
			31	-2021	-3770	-51291	-2021	-3770	-51291
			32	-1525	-6115	-51305	-1525	-6115	-51305
			33	2785	-4842	50290	2785	-4842	50290
			34	2902	-4070	50548	2902	-4070	50548
			35	2668	-5683	50006	2668	-5683	50006
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	29	-736	-9030	29	-736	-9030
			30	-1769	-3253	-51289	-1769	-3253	-51289
			31	-2019	-2084	-51273	-2019	-2084	-51273
			32	-1524	-4352	-51284	-1524	-4352	-51284
			33	2785	-3496	50359	2785	-3496	50359
			34	2902	-2680	50607	2902	-2680	50607
			35	2668	-4382	50085	2668	-4382	50085
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	80	-968	-9485	80	-968	-9485
			30	-1709	-4401	-54854	-1709	-4401	-54854
			31	-1975	-3125	-54762	-1975	-3125	-54762
			32	-1448	-5604	-54919	-1448	-5604	-54919
			33	3130	-4443	53637	3130	-4443	53637
			34	3262	-3604	54005	3262	-3604	54005
			35	2998	-5353	53235	2998	-5353	53235
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C GW	7	-460	3492	6845	-460	3492	6845
			30	2237	25762	-36337	2237	25762	-36337
			31	2339	25176	-36746	2339	25176	-36746
			32	2136	26399	-35883	2136	26399	-35883
			33	-1237	23016	38114	-1237	23016	38114
			34	599	24788	36965	599	24788	36965
			35	-3146	21061	39206	-3146	21061	39206
		NL2 Lc 1a EWL WRB	7	-531	3708	7795	-531	3708	7795
			30	2681	31481	-47654	2681	31481	-47654
			31	2803	30869	-48535	2803	30869	-48535
			32	2560	32132	-46697	2560	32132	-46697
			33	-1413	25863	44308	-1413	25863	44308
			34	770	28092	42998	770	28092	42998
			35	-3702	23436	45614	-3702	23436	45614
		NL2 Lc 1a EWL WLB	7	-585	4708	8702	-585	4708	8702
			30	2681	34680	-45667	2681	34680	-45667
			31	2803	34241	-46496	2803	34241	-46496
			32	2560	35156	-44764	2560	35156	-44764
			33	-1287	28116	45080	-1287	28116	45080
			34	845	30003	43635	845	30003	43635
			35	-3508	26045	46494	-3508	26045	46494
		NL2 Lc 1a EWL WRA	7	-1233	5406	12865	-1233	5406	12865
			30	2687	28598	-40946	2687	28598	-40946
			31	2808	28030	-41585	2808	28030	-41585
			32	2566	29209	-40247	2566	29209	-40247
			33	-3684	34927	65088	-3684	34927	65088
			34	-608	37247	62092	-608	37247	62092
			35	-6961	32142	67875	-6961	32142	67875
		NL2 Lc 1a EWL WLA	7	-1245	7146	11742	-1245	7146	11742
			30	2689	29313	-40738	2689	29313	-40738
			31	2810	28794	-41351	2810	28794	-41351
			32	2568	29876	-40065	2568	29876	-40065
			33	-3621	40882	60440	-3621	40882	60440
			34	-557	42930	57460	-557	42930	57460
			35	-6900	38324	63281	-6900	38324	63281
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	7	-1051	4764	11181	-1051	4764	11181
			30	2684	29728	-44249	2684	29728	-44249
			31	2805	29192	-45132	2805	29192	-45132
			32	2563	30301	-43303	2563	30301	-43303
			33	-2341	28344	52449	-2341	28344	52449
			34	269	30155	49650	269	30155	49650
			35	-5188	26223	55331	-5188	26223	55331

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	7	-1033	6591	11078	-1033	6591	11078
			30	2686	32088	-42942	2686	32088	-42942
			31	2807	31712	-43759	2807	31712	-43759
			32	2565	32503	-42064	2565	32503	-42064
			33	-2051	33650	50213	-2051	33650	50213
			34	435	35171	47764	435	35171	47764
			35	-4746	31849	52769	-4746	31849	52769
		NL2 Lc 1b Cold WRB	7	-782	4785	9515	-782	4785	9515
			30	2655	48212	-69010	2655	48212	-69010
			31	2779	46332	-68691	2779	46332	-68691
			32	2531	50220	-69205	2531	50220	-69205
			33	-2730	33014	55297	-2730	33014	55297
			34	-51	35385	53277	-51	35385	53277
			35	-5559	30344	57267	-5559	30344	57267
		NL2 Lc 1b Cold WLB	7	-800	5046	9758	-800	5046	9758
			30	2655	49303	-68538	2655	49303	-68538
			31	2779	47464	-68207	2779	47464	-68207
			32	2531	51269	-68746	2531	51269	-68746
			33	-2770	34208	56026	-2770	34208	56026
			34	-75	36504	53929	-75	36504	53929
			35	-5612	31607	58060	-5612	31607	58060
		NL2 Lc 1b Cold WRA	7	-853	4897	10147	-853	4897	10147
			30	2655	48293	-68497	2655	48293	-68497
			31	2779	46420	-68154	2779	46420	-68154
			32	2531	50297	-68721	2531	50297	-68721
			33	-2941	33611	57654	-2941	33611	57654
			34	-175	35950	55410	-175	35950	55410
			35	-5869	30949	59828	-5869	30949	59828
		NL2 Lc 1b Cold WLA	7	-848	5296	9836	-848	5296	9836
			30	2656	48794	-68447	2656	48794	-68447
			31	2780	46932	-68098	2780	46932	-68098
			32	2532	50786	-68677	2532	50786	-68677
			33	-2933	35385	56607	-2933	35385	56607
			34	-173	37702	54426	-173	37702	54426
			35	-5852	32736	58726	-5852	32736	58726
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	7	-822	4782	9822	-822	4782	9822
			30	2655	48157	-68763	2655	48157	-68763
			31	2779	46279	-68442	2779	46279	-68442
			32	2531	50165	-68966	2531	50165	-68966
			33	-2820	32948	56205	-2820	32948	56205
			34	-98	35268	54006	-98	35268	54006
			35	-5706	30321	58366	-5706	30321	58366
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	7	-837	5284	9910	-837	5284	9910
			30	2656	49123	-68453	2656	49123	-68453
			31	2780	47283	-68116	2780	47283	-68116
			32	2532	51093	-68671	2532	51093	-68671
			33	-2797	34828	56037	-2797	34828	56037
			34	-90	37112	53934	-90	37112	53934
			35	-5657	32235	58089	-5657	32235	58089
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	7	-996	9528	19420	-996	9528	19420
			30	5128	52925	-77642	5128	52925	-77642
			31	5376	52070	-79199	5376	52070	-79199
			32	4882	53842	-75968	4882	53842	-75968
			33	-2569	51199	86179	-2569	51199	86179
			34	1623	55505	83821	1623	55505	83821
			35	-6913	46487	88396	-6913	46487	88396
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	7	-1004	10731	20295	-1004	10731	20295
			30	5128	55889	-75843	5128	55889	-75843
			31	5376	55190	-77352	5376	55190	-77352
			32	4882	56648	-74218	4882	56648	-74218
			33	-2457	53318	86896	-2457	53318	86896
			34	1689	57319	84423	1689	57319	84423
			35	-6741	48931	89219	-6741	48931	89219
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	7	-1408	10170	23135	-1408	10170	23135
			30	5130	52606	-74800	5130	52606	-74800
			31	5377	51793	-76255	5377	51793	-76255
			32	4883	53483	-73236	4883	53483	-73236
			33	-3505	54104	96211	-3505	54104	96211
			34	1061	58362	93008	1061	58362	93008
			35	-8266	49339	99182	-8266	49339	99182
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	7	-1419	12604	21510	-1419	12604	21510
			30	5132	53319	-74609	5132	53319	-74609
			31	5379	52551	-76040	5379	52551	-76040
			32	4885	54152	-73069	4885	54152	-73069
			33	-3455	59590	92057	-3455	59590	92057
			34	1096	63653	88937	1096	63653	88937

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	35	-8207	54982	94998	-8207	54982	94998
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	7	-1285	9669	21553	-1285	9669	21553
			30	5129	52501	-76210	5129	52501	-76210
			31	5376	51672	-77764	5376	51672	-77764
			32	4882	53392	-74545	4882	53392	-74545
			33	-2957	51296	90000	-2957	51296	90000
			34	1415	55423	86947	1415	55423	86947
			35	-7538	46733	92963	-7538	46733	92963
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	7	-1266	12265	21443	-1266	12265	21443
			30	5131	54719	-75025	5131	54719	-75025
			31	5378	54035	-76518	5378	54035	-76518
			32	4884	55466	-73421	4884	55466	-73421
			33	-2700	56214	88033	-2700	56214	88033
			34	1562	60071	85278	1562	60071	85278
			35	-7147	51935	90702	-7147	51935	90702
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	7	-497	3920	7819	-497	3920	7819
			30	2688	28652	-41419	2688	28652	-41419
			31	2809	28075	-42044	2809	28075	-42044
			32	2567	29275	-40736	2567	29275	-40736
			33	-1312	26306	44187	-1312	26306	44187
			34	826	28440	42919	826	28440	42919
			35	-3532	23965	45389	-3532	23965	45389
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	7	-513	4176	8052	-513	4176	8052
			30	2688	29742	-40947	2688	29742	-40947
			31	2809	29206	-41560	2809	29206	-41560
			32	2567	30325	-40277	2567	30325	-40277
			33	-1351	27497	44910	-1351	27497	44910
			34	802	29554	43564	802	29554	43564
			35	-3586	25227	46182	-3586	25227	46182
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	7	-565	4022	8431	-565	4022	8431
			30	2687	28644	-40780	2687	28644	-40780
			31	2809	28083	-41390	2809	28083	-41390
			32	2567	29251	-40114	2567	29251	-40114
			33	-1507	26829	46419	-1507	26829	46419
			34	711	28932	44941	711	28932	44941
			35	-3819	24497	47813	-3819	24497	47813
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	7	-560	4422	8123	-560	4422	8123
			30	2689	29145	-40731	2689	29145	-40731
			31	2810	28596	-41335	2810	28596	-41335
			32	2568	29741	-40071	2568	29741	-40071
			33	-1497	28590	45354	-1497	28590	45354
			34	716	30666	43932	716	30666	43932
			35	-3800	26277	46701	-3800	26277	46701
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	7	-536	3912	8117	-536	3912	8117
			30	2687	28549	-41105	2687	28549	-41105
			31	2809	27979	-41733	2809	27979	-41733
			32	2566	29164	-40420	2566	29164	-40420
			33	-1397	26218	45057	-1397	26218	45057
			34	781	28308	43625	781	28308	43625
			35	-3671	23914	46435	-3671	23914	46435
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	7	-549	4409	8196	-549	4409	8196
			30	2688	29515	-40795	2688	29515	-40795
			31	2810	28984	-41407	2810	28984	-41407
			32	2567	30093	-40126	2567	30093	-40126
			33	-1373	28093	44882	-1373	28093	44882
			34	791	30136	43529	791	30136	43529
			35	-3624	25834	46170	-3624	25834	46170
		NL2 Lc 6 Permanent GW	7	-528	4431	8685	-528	4431	8685
			30	3026	31127	-43906	3026	31127	-43906
			31	3163	30592	-44650	3163	30592	-44650
			32	2891	31706	-43097	2891	31706	-43097
			33	-1380	29707	49194	-1380	29707	49194
			34	989	32043	47784	989	32043	47784
			35	-3835	27140	50521	-3835	27140	50521
TM4 grijs	ra2+0.tow	NL2 10°C GW	1	18510	12287	652	18510	12287	652
			2	15532	11486	112	15532	11486	112
			3	12695	10751	-303	12695	10751	-303
			10	3291	2879	73	3291	2879	73
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	25354	8704	793	25354	8704	793
			2	20535	7466	229	20535	7466	229
			3	16090	6416	-149	16090	6416	-149
			10	5009	2914	985	5009	2914	985
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	24969	28672	1440	24969	28672	1440
			2	20351	26920	351	20351	26920	351

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WLB	3	16048	25184	-489	16048	25184	-489
			10	4879	7494	955	4879	7494	955
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	25416	8797	748	25416	8797	748
			2	20625	7533	182	20625	7533	182
			3	16167	6447	-195	16167	6447	-195
			10	4997	2902	1573	4997	2902	1573
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	24946	28635	1634	24946	28635	1634
			2	20348	27024	524	20348	27024	524
			3	16039	25407	-345	16039	25407	-345
			10	4834	7478	1789	4834	7478	1789
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	25409	8741	771	25409	8741	771
			2	20595	7487	206	20595	7487	206
			3	16135	6417	-171	16135	6417	-171
			10	5009	2909	1287	5009	2909	1287
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	24978	28722	1542	24978	28722	1542
			2	20363	27037	440	20363	27037	440
			3	16050	25356	-417	16050	25356	-417
			10	4863	7507	1379	4863	7507	1379
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	24983	14985	726	24983	14985	726
			2	20391	13741	43	20391	13741	43
			3	16085	12648	-455	16085	12648	-455
			10	4354	3533	-524	4354	3533	-524
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	24881	21768	789	24881	21768	789
			2	20348	20325	-38	20348	20325	-38
			3	16081	18968	-662	16081	18968	-662
			10	4313	4632	-526	4313	4632	-526
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	25000	15008	640	25000	15008	640
			2	20410	13749	-38	20410	13749	-38
			3	16101	12638	-531	16101	12638	-531
			10	4356	3534	-504	4356	3534	-504
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	24868	21750	884	24868	21750	884
			2	20337	20333	51	20337	20333	51
			3	16070	18999	-582	16070	18999	-582
			10	4304	4629	-390	4304	4629	-390
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	24994	14988	683	24994	14988	683
			2	20402	13736	3	20402	13736	3
			3	16094	12634	-493	16094	12634	-493
			10	4356	3532	-514	4356	3532	-514
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	24876	21774	837	24876	21774	837
			2	20344	20343	7	20344	20343	7
			3	16076	18996	-622	16076	18996	-622
			10	4309	4634	-457	4309	4634	-457
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	38066	17939	1286	38066	17939	1286
			2	31574	16362	329	31574	16362	329
			3	25450	14993	-374	25450	14993	-374
			10	13748	7643	3715	13748	7643	3715
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	37742	34480	1760	37742	34480	1760
			2	31424	32476	380	31424	32476	380
			3	25418	30532	-696	25418	30532	-696
			10	13528	15247	3655	13528	15247	3655
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	38108	18004	1210	38108	18004	1210
			2	31630	16385	258	31630	16385	258
			3	25499	14971	-438	25499	14971	-438
			10	13755	7637	4031	13755	7637	4031
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	37717	34440	1906	37717	34440	1906
			2	31404	32526	509	31404	32526	509
			3	25397	30661	-588	25397	30661	-588
			10	13481	15239	4387	13481	15239	4387
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	38098	17953	1248	38098	17953	1248
			2	31609	16354	294	31609	16354	294
			3	25477	14961	-405	25477	14961	-405
			10	13757	7632	3880	13757	7632	3880
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	37737	34505	1836	37737	34505	1836
			2	31419	32544	446	31419	32544	446
			3	25410	30637	-642	25410	30637	-642
			10	13508	15267	4029	13508	15267	4029
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	22189	11255	760	22189	11255	760
			2	18605	10391	184	18605	10391	184
			3	15203	9635	-249	15203	9635	-249

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	10	3990	2949	272	3990	2949	272
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	22088	18042	866	22088	18042	866
			2	18561	16977	143	18561	16977	143
			3	15197	15955	-419	15197	15955	-419
			10	3950	4051	271	3950	4051	271
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	22206	11279	674	22206	11279	674
			2	18623	10397	103	18623	10397	103
			3	15219	9623	-324	15219	9623	-324
			10	3993	2950	291	3993	2950	291
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	22074	18023	962	22074	18023	962
			2	18549	16984	233	18549	16984	233
			3	15187	15986	-338	15187	15986	-338
			10	3941	4047	401	3941	4047	401
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	22200	11258	717	22200	11258	717
			2	18615	10385	144	18615	10385	144
			3	15212	9620	-286	15212	9620	-286
			10	3992	2949	282	3992	2949	282
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	22082	18047	915	22082	18047	915
			2	18556	16994	188	18556	16994	188
			3	15192	15983	-379	15192	15983	-379
			10	3946	4052	337	3946	4052	337
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	24424	15838	896	24424	15838	896
			2	20605	14831	189	20605	14831	189
			3	16956	13903	-356	16956	13903	-356
			10	4323	3694	335	4323	3694	335
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C GW	7	-147	-3461	7862	-147	-3461	7862
			30	3102	8059	-32421	3102	8059	-32421
			31	3076	11228	-43065	3076	11228	-43065
			32	3169	7704	-32501	3169	7704	-32501
			33	2712	10727	43224	2712	10727	43224
			34	2635	11067	43145	2635	11067	43145
			35	2788	10398	43298	2788	10398	43298
		NL2 Lc 1a EWL WRB	7	-330	-4227	10976	-330	-4227	10976
			30	3734	12669	-42405	3734	12669	-42405
			31	3698	16146	-54021	3698	16146	-54021
			32	3814	12313	-42692	3814	12313	-42692
			33	3093	18013	59269	3093	18013	59269
			34	3001	18393	59024	3001	18393	59024
			35	3184	17645	59501	3184	17645	59501
		NL2 Lc 1a EWL WLB	7	-301	-5441	10985	-301	-5441	10985
			30	3741	8648	-43352	3741	8648	-43352
			31	3705	12274	-54982	3705	12274	-54982
			32	3821	8148	-43630	3821	8148	-43630
			33	3093	11761	60702	3093	11761	60702
			34	3000	12258	60468	3000	12258	60468
			35	3185	11276	60924	3185	11276	60924
		NL2 Lc 1a EWL WRA	7	-504	-4912	13274	-504	-4912	13274
			30	3748	13850	-45039	3748	13850	-45039
			31	3714	17459	-56996	3714	17459	-56996
			32	3827	13438	-45256	3827	13438	-45256
			33	3183	16564	56119	3183	16564	56119
			34	3093	16896	55823	3093	16896	55823
			35	3272	16243	56404	3272	16243	56404
		NL2 Lc 1a EWL WLA	7	-489	-6523	12704	-489	-6523	12704
			30	3748	8821	-46172	3748	8821	-46172
			31	3714	12564	-58152	3714	12564	-58152
			32	3827	8279	-46366	3827	8279	-46366
			33	3142	11469	56839	3142	11469	56839
			34	3053	11926	56538	3053	11926	56538
			35	3232	11023	57127	3232	11023	57127
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	7	-439	-4632	12350	-439	-4632	12350
			30	3743	13530	-44287	3743	13530	-44287
			31	3708	17085	-56109	3708	17085	-56109
			32	3823	13148	-44560	3823	13148	-44560
			33	3124	17635	58432	3124	17635	58432
			34	3033	17988	58142	3033	17988	58142
			35	3214	17293	58711	3214	17293	58711
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	7	-411	-6104	12038	-411	-6104	12038
			30	3747	8760	-45386	3747	8760	-45386
			31	3712	12466	-57227	3712	12466	-57227
			32	3826	8232	-45642	3826	8232	-45642
			33	3101	11651	59571	3101	11651	59571
			34	3009	12133	59283	3009	12133	59283

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	35	3192	11180	59846	3192	11180	59846
		NL2 Lc 1b Cold WRB	7	-520	-5665	13208	-520	-5665	13208
			30	3763	13071	-49763	3763	13071	-49763
			31	3774	19839	-73458	3774	19839	-73458
			32	3840	12424	-49388	3840	12424	-49388
			33	2936	17782	67694	2936	17782	67694
			34	2828	18425	68051	2828	18425	68051
			35	3042	17167	67343	3042	17167	67343
		NL2 Lc 1b Cold WLB	7	-515	-5976	13236	-515	-5976	13236
			30	3764	11724	-49993	3764	11724	-49993
			31	3776	18526	-73688	3776	18526	-73688
			32	3841	11043	-49616	3841	11043	-49616
			33	2935	15903	68034	2935	15903	68034
			34	2828	16574	68393	2828	16574	68393
			35	3042	15260	67682	3042	15260	67682
		NL2 Lc 1b Cold WRA	7	-533	-5693	13448	-533	-5693	13448
			30	3765	13247	-49965	3765	13247	-49965
			31	3776	20016	-73647	3776	20016	-73647
			32	3841	12594	-49586	3841	12594	-49586
			33	2945	17581	67523	2945	17581	67523
			34	2838	18221	67879	2838	18221	67879
			35	3052	16970	67175	3052	16970	67175
		NL2 Lc 1b Cold WLA	7	-532	-6095	13331	-532	-6095	13331
			30	3765	11659	-50234	3765	11659	-50234
			31	3776	18460	-73921	3776	18460	-73921
			32	3841	10975	-49849	3841	10975	-49849
			33	2936	15970	67666	2936	15970	67666
			34	2829	16639	68021	2829	16639	68021
			35	3043	15330	67318	3043	15330	67318
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	7	-528	-5674	13337	-528	-5674	13337
			30	3764	13205	-49903	3764	13205	-49903
			31	3775	19972	-73586	3775	19972	-73586
			32	3841	12557	-49528	3841	12557	-49528
			33	2940	17739	67660	2940	17739	67660
			34	2832	18380	68015	2832	18380	68015
			35	3046	17127	67313	3046	17127	67313
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	7	-524	-6050	13297	-524	-6050	13297
			30	3765	11668	-50167	3765	11668	-50167
			31	3776	18470	-73853	3776	18470	-73853
			32	3841	10984	-49789	3841	10984	-49789
			33	2934	15907	67912	2934	15907	67912
			34	2827	16579	68267	2827	16579	68267
			35	3041	15265	67564	3041	15265	67564
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	7	-80	-8081	19882	-80	-8081	19882
			30	7225	21064	-76832	7225	21064	-76832
			31	7125	26365	-93809	7125	26365	-93809
			32	7389	20335	-77241	7389	20335	-77241
			33	6411	27543	98769	6411	27543	98769
			34	6231	28201	98304	6231	28201	98304
			35	6591	26905	99215	6591	26905	99215
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	7	-48	-9428	19892	-48	-9428	19892
			30	7231	17343	-77689	7231	17343	-77689
			31	7131	22778	-94673	7131	22778	-94673
			32	7395	16483	-78090	7395	16483	-78090
			33	6411	21803	100067	6411	21803	100067
			34	6230	22567	99611	6230	22567	99611
			35	6591	21059	100503	6591	21059	100503
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	7	-158	-8282	21160	-158	-8282	21160
			30	7232	21802	-77878	7232	21802	-77878
			31	7132	27136	-94901	7132	27136	-94901
			32	7396	21046	-78267	7396	21046	-78267
			33	6457	26669	97679	6457	26669	97679
			34	6278	27307	97201	6278	27307	97201
			35	6636	26050	98139	6636	26050	98139
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	7	-145	-10084	20562	-145	-10084	20562
			30	7232	17168	-78904	7232	17168	-78904
			31	7132	22624	-95947	7132	22624	-95947
			32	7396	16295	-79272	7396	16295	-79272
			33	6421	21980	98345	6421	21980	98345
			34	6241	22731	97865	6241	22731	97865
			35	6600	21248	98806	6600	21248	98806
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	7	-128	-8173	20595	-128	-8173	20595
			30	7229	21604	-77566	7229	21604	-77566
			31	7129	26919	-94561	7129	26919	-94561
			32	7393	20866	-77976	7393	20866	-77976

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	33	6429	27323	98499	6429	27323	98499
			34	6250	27967	98018	6250	27967	98018
			35	6609	26698	98961	6609	26698	98961
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	7	-101	-9830	20300	-101	-9830	20300
			30	7233	17203	-78563	7233	17203	-78563
			31	7133	22654	-95572	7133	22654	-95572
			32	7396	16332	-78958	7396	16332	-78958
			33	6409	21823	99528	6409	21823	99528
			34	6229	22584	99050	6229	22584	99050
			35	6588	21081	99986	6588	21081	99986
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	7	-136	-3788	8944	-136	-3788	8944
			30	3720	10190	-38170	3720	10190	-38170
			31	3682	13584	-49466	3682	13584	-49466
			32	3800	9799	-38311	3800	9799	-38311
			33	3277	13530	50563	3277	13530	50563
			34	3187	13901	50415	3187	13901	50415
			35	3367	13170	50703	3367	13170	50703
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	7	-134	-4112	9002	-134	-4112	9002
			30	3721	8842	-38398	3721	8842	-38398
			31	3684	12271	-49698	3684	12271	-49698
			32	3801	8416	-38537	3801	8416	-38537
			33	3277	11651	50903	3277	11651	50903
			34	3186	12051	50757	3186	12051	50757
			35	3367	11264	51041	3367	11264	51041
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	7	-154	-3837	9230	-154	-3837	9230
			30	3721	10359	-38347	3721	10359	-38347
			31	3684	13765	-49671	3684	13765	-49671
			32	3801	9963	-38485	3801	9963	-38485
			33	3287	13332	50402	3287	13332	50402
			34	3196	13699	50251	3196	13699	50251
			35	3377	12976	50545	3377	12976	50545
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	7	-153	-4242	9122	-153	-4242	9122
			30	3721	8771	-38616	3721	8771	-38616
			31	3684	12208	-49946	3684	12208	-49946
			32	3801	8344	-38748	3801	8344	-38748
			33	3277	11722	50551	3277	11722	50551
			34	3187	12119	50399	3187	12119	50399
			35	3368	11338	50695	3368	11338	50695
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	7	-146	-3808	9098	-146	-3808	9098
			30	3721	10320	-38293	3721	10320	-38293
			31	3683	13719	-49606	3683	13719	-49606
			32	3801	9927	-38433	3801	9927	-38433
			33	3281	13487	50531	3281	13487	50531
			34	3191	13856	50380	3191	13856	50380
			35	3371	13131	50674	3371	13131	50674
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	7	-145	-4193	9078	-145	-4193	9078
			30	3721	8782	-38556	3721	8782	-38556
			31	3684	12218	-49874	3684	12218	-49874
			32	3801	8354	-38692	3801	8354	-38692
			33	3276	11657	50786	3276	11657	50786
			34	3185	12056	50635	3185	12056	50635
			35	3366	11270	50929	3366	11270	50929
		NL2 Lc 6 Permanent GW	7	-99	-4184	9504	-99	-4184	9504
			30	4182	10434	-41978	4182	10434	-41978
			31	4135	13984	-53633	4135	13984	-53633
			32	4271	9991	-42150	4271	9991	-42150
			33	3729	13643	54973	3729	13643	54973
			34	3628	14053	54783	3628	14053	54783
			35	3829	13246	55153	3829	13246	55153
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	NL2 10°C GW	1	-19	-4755	-7146	-19	-4755	-7146
			30	564	-23864	-37557	564	-23864	-37557
			31	-958	-22379	-38466	-958	-22379	-38466
			32	2033	-25255	-36655	2033	-25255	-36655
			33	2860	-19534	27102	2860	-19534	27102
			34	2745	-26433	35804	2745	-26433	35804
			35	2932	-19234	27308	2932	-19234	27308
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	-19	-5155	-8170	-19	-5155	-8170
			30	691	-26958	-43916	691	-26958	-43916
			31	-1126	-24977	-44841	-1126	-24977	-44841
			32	2450	-28796	-42952	2450	-28796	-42952
			33	3409	-25111	38953	3409	-25111	38953
			34	3274	-33000	48646	3274	-33000	48646
			35	3496	-24687	39328	3496	-24687	39328
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	-8	-6169	-8848	-8	-6169	-8848
			30	860	-29137	-44369	860	-29137	-44369

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WLB	31	-923	-27704	-45710	-923	-27704	-45710
			32	2563	-30542	-43170	2563	-30542	-43170
			33	3409	-29148	36327	3409	-29148	36327
			34	3274	-36912	46050	3274	-36912	46050
			35	3496	-28846	36674	3496	-28846	36674
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	-843	-8196	-15514	-843	-8196	-15514
			30	-883	-34211	-62411	-883	-34211	-62411
			31	-3394	-32283	-64833	-3394	-32283	-64833
			32	1486	-35852	-59870	1486	-35852	-59870
			33	3432	-22526	31913	3432	-22526	31913
			34	3301	-29888	41096	3301	-29888	41096
			35	3518	-22184	32206	3518	-22184	32206
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	-852	-11119	-13514	-852	-11119	-13514
			30	-867	-41715	-57079	-867	-41715	-57079
			31	-3352	-39885	-59204	-3352	-39885	-59204
			32	1494	-43130	-54760	1494	-43130	-54760
			33	3438	-23318	31690	3438	-23318	31690
			34	3306	-30647	40898	3306	-30647	40898
			35	3524	-23014	31963	3524	-23014	31963
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	-535	-6680	-12267	-535	-6680	-12267
			30	-111	-29350	-52483	-111	-29350	-52483
			31	-2278	-27322	-54184	-2278	-27322	-54184
			32	1952	-31221	-50788	1952	-31221	-50788
			33	3419	-23390	35314	3419	-23390	35314
			34	3286	-30962	44648	3286	-30962	44648
			35	3505	-23043	35732	3505	-23043	35732
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	-450	-9241	-11659	-450	-9241	-11659
			30	203	-35510	-49595	203	-35510	-49595
			31	-1843	-33953	-51138	-1843	-33953	-51138
			32	2153	-36893	-48069	2153	-36893	-48069
			33	3427	-26314	33644	3427	-26314	33644
			34	3294	-33772	43033	3294	-33772	43033
			35	3513	-26085	34016	3513	-26085	34016
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	-194	-6394	-9716	-194	-6394	-9716
			30	-304	-33985	-54097	-304	-33985	-54097
			31	-2505	-31889	-55548	-2505	-31889	-55548
			32	1808	-35909	-52631	1808	-35909	-52631
			33	3390	-29513	42151	3390	-29513	42151
			34	3210	-44633	61615	3210	-44633	61615
			35	3480	-28736	42048	3480	-28736	42048
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	-194	-6659	-9900	-194	-6659	-9900
			30	-303	-35063	-54570	-303	-35063	-54570
			31	-2516	-33106	-56169	-2516	-33106	-56169
			32	1812	-36873	-53003	1812	-36873	-53003
			33	3390	-30801	41528	3390	-30801	41528
			34	3210	-45892	60999	3210	-45892	60999
			35	3480	-30053	41418	3480	-30053	41418
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	-272	-6557	-10619	-272	-6557	-10619
			30	-436	-34252	-56197	-436	-34252	-56197
			31	-2708	-32230	-57896	-2708	-32230	-57896
			32	1731	-36116	-54513	1731	-36116	-54513
			33	3391	-29577	41421	3391	-29577	41421
			34	3211	-44708	60925	3211	-44708	60925
			35	3480	-28815	41312	3480	-28815	41312
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	-273	-7251	-10132	-273	-7251	-10132
			30	-432	-36355	-54926	-432	-36355	-54926
			31	-2688	-34320	-56493	-2688	-34320	-56493
			32	1731	-38187	-53327	1731	-38187	-53327
			33	3393	-30097	41371	3393	-30097	41371
			34	3213	-45218	60879	3213	-45218	60879
			35	3483	-29343	41256	3483	-29343	41256
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	-233	-6357	-10090	-233	-6357	-10090
			30	-380	-33822	-55040	-380	-33822	-55040
			31	-2618	-31742	-56619	-2618	-31742	-56619
			32	1762	-35744	-53470	1762	-35744	-53470
			33	3390	-29426	41786	3390	-29426	41786
			34	3210	-44553	61265	3210	-44553	61265
			35	3479	-28656	41688	3479	-28656	41688
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	-231	-7064	-10079	-231	-7064	-10079
			30	-330	-35835	-54588	-330	-35835	-54588
			31	-2548	-33855	-56131	-2548	-33855	-56131
			32	1794	-37646	-53047	1794	-37646	-53047
			33	3393	-30529	41394	3393	-30529	41394
			34	3212	-45627	60883	3212	-45627	60883
			35	3482	-29787	41284	3482	-29787	41284

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	268	-13299	-20456	268	-13299	-20456
			30	1630	-53369	-85393	1630	-53369	-85393
			31	-1855	-49674	-87168	-1855	-49674	-87168
			32	5015	-56810	-83550	5015	-56810	-83550
			33	6647	-45223	66512	6647	-45223	66512
			34	6400	-56616	80305	6400	-56616	80305
			35	6823	-44553	67175	6823	-44553	67175
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	313	-14273	-20980	313	-14273	-20980
			30	1784	-55408	-85803	1784	-55408	-85803
			31	-1666	-52189	-87920	-1666	-52189	-87920
			32	5116	-58472	-83767	5116	-58472	-83767
			33	6647	-48945	64135	6647	-48945	64135
			34	6400	-60225	77955	6400	-60225	77955
			35	6823	-48386	64772	6823	-48386	64772
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	-96	-14043	-24647	-96	-14043	-24647
			30	1022	-55041	-94430	1022	-55041	-94430
			31	-2757	-51524	-97073	-2757	-51524	-97073
			32	4651	-58302	-91758	4651	-58302	-91758
			33	6654	-45059	63159	6654	-45059	63159
			34	6408	-56365	76945	6408	-56365	76945
			35	6830	-44438	63780	6830	-44438	63780
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	-103	-17270	-22411	-103	-17270	-22411
			30	1029	-61934	-89665	1029	-61934	-89665
			31	-2717	-58458	-91966	-2717	-58458	-91966
			32	4650	-65021	-87230	4650	-65021	-87230
			33	6660	-45840	62953	6660	-45840	62953
			34	6413	-57113	76758	6413	-57113	76758
			35	6835	-45252	63556	6835	-45252	63556
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	56	-13265	-22405	56	-13265	-22405
			30	1293	-53191	-89471	1293	-53191	-89471
			31	-2344	-49497	-91682	-2344	-49497	-91682
			32	4806	-56659	-87249	4806	-56659	-87249
			33	6649	-44800	64804	6649	-44800	64804
			34	6403	-56141	78552	6403	-56141	78552
			35	6824	-44158	65483	6824	-44158	65483
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	132	-16190	-21861	132	-16190	-21861
			30	1571	-58889	-86923	1571	-58889	-86923
			31	-1961	-55622	-89002	-1961	-55622	-89002
			32	4985	-61917	-84849	4985	-61917	-84849
			33	6656	-47528	63290	6656	-47528	63290
			34	6410	-58763	77083	6410	-58763	77083
			35	6832	-46994	63928	6832	-46994	63928
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	7	-5431	-8270	7	-5431	-8270
			30	793	-27398	-43731	793	-27398	-43731
			31	-983	-25579	-44702	-983	-25579	-44702
			32	2514	-29097	-42744	2514	-29097	-42744
			33	3434	-22516	32444	3434	-22516	32444
			34	3302	-29915	41680	3302	-29915	41680
			35	3520	-22169	32724	3520	-22169	32724
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	9	-5685	-8437	9	-5685	-8437
			30	797	-28463	-44184	797	-28463	-44184
			31	-989	-26782	-45299	-989	-26782	-45299
			32	2519	-30051	-43101	2519	-30051	-43101
			33	3434	-23804	31821	3434	-23804	31821
			34	3302	-31173	41064	3302	-31173	41064
			35	3520	-23486	32094	3520	-23486	32094
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	-65	-5564	-9127	-65	-5564	-9127
			30	675	-27586	-45704	675	-27586	-45704
			31	-1164	-25837	-46906	-1164	-25837	-46906
			32	2445	-29229	-44517	2445	-29229	-44517
			33	3434	-22614	31760	3434	-22614	31760
			34	3303	-29963	40954	3303	-29963	40954
			35	3520	-22281	32035	3520	-22281	32035
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	-66	-6259	-8642	-66	-6259	-8642
			30	678	-29697	-44449	678	-29697	-44449
			31	-1148	-27941	-45531	-1148	-27941	-45531
			32	2444	-31305	-43340	2444	-31305	-43340
			33	3437	-23132	31708	3437	-23132	31708
			34	3305	-30474	40908	3305	-30474	40908
			35	3523	-22808	31979	3523	-22808	31979
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	-30	-5383	-8627	-30	-5383	-8627
			30	724	-27203	-44622	724	-27203	-44622
			31	-1087	-25397	-45712	-1087	-25397	-45712
			32	2471	-28903	-43540	2471	-28903	-43540
			33	3433	-22449	32107	3433	-22449	32107
			34	3302	-29822	41311	3302	-29822	41311

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	35	3519	-22108	32392	3519	-22108	32392
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	-25	-6077	-8596	-25	-6077	-8596
			30	774	-29215	-44169	774	-29215	-44169
			31	-1017	-27514	-45234	-1017	-27514	-45234
			32	2504	-30799	-43110	2504	-30799	-43110
			33	3436	-23551	31713	3436	-23551	31713
			34	3304	-30897	40930	3304	-30897	40930
			35	3522	-23238	31987	3522	-23238	31987
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	35	-6129	-9211	35	-6129	-9211
			30	987	-30868	-48581	987	-30868	-48581
			31	-980	-28920	-49710	-980	-28920	-49710
			32	2890	-32698	-47457	2890	-32698	-47457
			33	3867	-25293	35091	3867	-25293	35091
			34	3723	-32921	44591	3723	-32921	44591
			35	3964	-24945	35415	3964	-24945	35415
TM5 zwart	ra2+0.tow	NL2 10°C GW	1	19396	11476	-3	19396	11476	-3
			2	16623	7659	-1	16623	7659	-1
			3	13913	3871	0	13913	3871	0
			10	3682	1040	2	3682	1040	2
		NL2 Lc 1a EWL WRB	1	26404	6987	26	26404	6987	26
			2	21959	1344	24	21959	1344	24
			3	17757	-3972	18	17757	-3972	18
			10	5897	-1261	-138	5897	-1261	-138
		NL2 Lc 1a EWL WLB	1	25991	27564	-13	25991	27564	-13
			2	21795	21399	0	21795	21399	0
			3	17721	15266	7	17721	15266	7
			10	5842	5422	-154	5842	5422	-154
		NL2 Lc 1a EWL WRA	1	26419	6990	7	26419	6990	7
			2	21969	1346	-3	21969	1346	-3
			3	17765	-3968	-11	17765	-3968	-11
			10	5900	-1259	-75	5900	-1259	-75
		NL2 Lc 1a EWL WLA	1	25979	27567	80	25979	27567	80
			2	21782	21395	63	21782	21395	63
			3	17710	15259	48	17710	15259	48
			10	5837	5420	36	5837	5420	36
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	1	26415	6986	17	26415	6986	17
			2	21967	1341	11	21967	1341	11
			3	17762	-3975	4	17762	-3975	4
			10	5900	-1261	-107	5900	-1261	-107
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	1	25988	27577	33	25988	27577	33
			2	21791	21406	32	21791	21406	32
			3	17716	15270	27	17716	15270	27
			10	5841	5424	-59	5841	5424	-59
		NL2 Lc 1b Cold WRB	1	25987	13492	41	25987	13492	41
			2	21801	7897	52	21801	7897	52
			3	17756	2443	47	17756	2443	47
			10	4910	720	342	4910	720	342
		NL2 Lc 1b Cold WLB	1	25868	20414	9	25868	20414	9
			2	21755	14624	29	21755	14624	29
			3	17747	8876	31	17747	8876	31
			10	4893	2334	324	4893	2334	324
		NL2 Lc 1b Cold WRA	1	25991	13493	6	25991	13493	6
			2	21804	7898	18	21804	7898	18
			3	17759	2444	15	17759	2444	15
			10	4912	721	323	4912	721	323
		NL2 Lc 1b Cold WLA	1	25864	20413	49	25864	20413	49
			2	21752	14623	65	21752	14623	65
			3	17744	8874	63	17744	8874	63
			10	4891	2333	375	4891	2333	375
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	1	25989	13491	24	25989	13491	24
			2	21802	7895	35	21802	7895	35
			3	17758	2442	31	17758	2442	31
			10	4911	720	333	4911	720	333
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	1	25866	20416	29	25866	20416	29
			2	21754	14626	47	21754	14626	47
			3	17745	8877	47	17745	8877	47
			10	4892	2334	350	4892	2334	350
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	1	39920	15937	15	39920	15937	15
			2	33858	7967	12	33858	7967	12
			3	28012	227	11	28012	227	11

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	10	14604	-377	-989	14604	-377	-989
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	1	39569	32959	-36	39569	32959	-36
			2	33721	24563	-29	33721	24563	-29
			3	27982	16142	-24	27982	16142	-24
			10	14527	8277	-1028	14527	8277	-1028
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	1	39933	15939	-18	39933	15939	-18
			2	33867	7970	-21	33867	7970	-21
			3	28019	231	-20	28019	231	-20
			10	14609	-375	-1023	14609	-375	-1023
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	1	39558	32960	32	39558	32960	32
			2	33711	24559	21	33711	24559	21
			3	27974	16137	13	27974	16137	13
			10	14520	8274	-842	14520	8274	-842
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	1	39928	15934	-2	39928	15934	-2
			2	33864	7964	-4	33864	7964	-4
			3	28016	224	-4	28016	224	-4
			10	14608	-378	-1006	14608	-378	-1006
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	1	39565	32967	-2	39565	32967	-2
			2	33717	24568	-4	33717	24568	-4
			3	27978	16145	-6	27978	16145	-6
			10	14524	8279	-935	14524	8279	-935
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	1	23259	10220	13	23259	10220	13
			2	19909	5760	13	19909	5760	13
			3	16658	1389	13	16658	1389	13
			10	4496	481	-37	4496	481	-37
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	1	23145	17150	-26	23145	17150	-26
			2	19866	12490	-22	19866	12490	-22
			3	16649	7823	-20	16649	7823	-20
			10	4479	2095	-54	4479	2095	-54
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	1	23263	10220	-22	23263	10220	-22
			2	19913	5760	-20	19913	5760	-20
			3	16661	1390	-19	16661	1390	-19
			10	4498	481	-55	4498	481	-55
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	1	23142	17150	15	23142	17150	15
			2	19863	12490	14	19863	12490	14
			3	16646	7822	13	16646	7822	13
			10	4478	2094	-6	4478	2094	-6
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	1	23262	10219	-4	23262	10219	-4
			2	19911	5758	-4	19911	5758	-4
			3	16660	1388	-3	16660	1388	-3
			10	4497	480	-46	4497	480	-46
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	1	23144	17152	-5	23144	17152	-5
			2	19864	12492	-4	19864	12492	-4
			3	16648	7824	-3	16648	7824	-3
			10	4479	2095	-30	4479	2095	-30
		NL2 Lc 6 Permanent GW	1	25630	14830	-11	25630	14830	-11
			2	22055	9906	-11	22055	9906	-11
			3	18556	5011	-10	18556	5011	-10
			10	4852	1335	-92	4852	1335	-92
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C GW	30	1872	62	-33415	1872	62	-33415
			31	1760	963	-44551	1760	963	-44551
			32	1981	-521	-33424	1981	-521	-33424
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	2245	1875	-45706	2245	1875	-45706
			31	2112	2893	-55951	2112	2893	-55951
			32	2377	1176	-46153	2377	1176	-46153
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	2245	-1705	-45711	2245	-1705	-45711
			31	2112	-472	-56012	2112	-472	-56012
			32	2377	-2615	-46102	2377	-2615	-46102
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	2245	1875	-45706	2245	1875	-45706
			31	2112	2893	-55951	2112	2893	-55951
			32	2377	1176	-46153	2377	1176	-46153
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	2245	-1705	-45711	2245	-1705	-45711
			31	2112	-472	-56012	2112	-472	-56012
			32	2377	-2615	-46102	2377	-2615	-46102
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	2245	1875	-45706	2245	1875	-45706
			31	2112	2893	-55951	2112	2893	-55951
			32	2377	1176	-46153	2377	1176	-46153

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	2245	-1705	-45711	2245	-1705	-45711
			31	2112	-472	-56012	2112	-472	-56012
			32	2377	-2615	-46102	2377	-2615	-46102
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	2242	763	-66212	2242	763	-66212
			31	2107	2580	-90868	2107	2580	-90868
			32	2374	-337	-64260	2374	-337	-64260
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	2242	-518	-66213	2242	-518	-66213
			31	2107	1350	-90882	2107	1350	-90882
			32	2375	-1668	-64248	2375	-1668	-64248
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	2242	763	-66212	2242	763	-66212
			31	2107	2580	-90868	2107	2580	-90868
			32	2374	-337	-64260	2374	-337	-64260
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	2242	-518	-66213	2242	-518	-66213
			31	2107	1350	-90882	2107	1350	-90882
			32	2375	-1668	-64248	2375	-1668	-64248
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	2242	763	-66212	2242	763	-66212
			31	2107	2580	-90868	2107	2580	-90868
			32	2374	-337	-64260	2374	-337	-64260
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	2242	-518	-66213	2242	-518	-66213
			31	2107	1350	-90882	2107	1350	-90882
			32	2375	-1668	-64248	2375	-1668	-64248
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	4218	1806	-76489	4218	1806	-76489
			31	3947	3506	-89620	3947	3506	-89620
			32	4487	556	-77232	4487	556	-77232
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	4218	-1523	-76494	4218	-1523	-76494
			31	3947	371	-89676	3947	371	-89676
			32	4487	-2965	-77186	4487	-2965	-77186
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	4218	1806	-76489	4218	1806	-76489
			31	3947	3506	-89620	3947	3506	-89620
			32	4487	556	-77232	4487	556	-77232
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	4218	-1523	-76494	4218	-1523	-76494
			31	3947	371	-89676	3947	371	-89676
			32	4487	-2965	-77186	4487	-2965	-77186
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	4218	1806	-76489	4218	1806	-76489
			31	3947	3506	-89620	3947	3506	-89620
			32	4487	556	-77232	4487	556	-77232
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	4218	-1523	-76494	4218	-1523	-76494
			31	3947	371	-89676	3947	371	-89676
			32	4487	-2965	-77186	4487	-2965	-77186
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	2246	712	-38666	2246	712	-38666
			31	2113	1683	-49405	2113	1683	-49405
			32	2378	59	-38849	2378	59	-38849
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	2246	-569	-38667	2246	-569	-38667
			31	2113	454	-49419	2113	454	-49419
			32	2378	-1271	-38837	2378	-1271	-38837
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	2246	712	-38666	2246	712	-38666
			31	2113	1683	-49405	2113	1683	-49405
			32	2378	59	-38849	2378	59	-38849
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	2246	-569	-38667	2246	-569	-38667
			31	2113	454	-49419	2113	454	-49419
			32	2378	-1271	-38837	2378	-1271	-38837
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	2246	712	-38666	2246	712	-38666
			31	2113	1683	-49405	2113	1683	-49405
			32	2378	59	-38849	2378	59	-38849
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	2246	-569	-38667	2246	-569	-38667
			31	2113	454	-49419	2113	454	-49419
			32	2378	-1271	-38837	2378	-1271	-38837
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	2527	77	-41389	2527	77	-41389
			31	2378	1123	-51934	2378	1123	-51934
			32	2675	-650	-41676	2675	-650	-41676
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 10°C GW	30	4441	-24322	-37307	4441	-24322	-37307
			31	4396	-24618	-37121	4396	-24618	-37121
			32	4488	-24036	-37485	4488	-24036	-37485
			33	1882	-18263	27983	1882	-18263	27983
			34	1774	-25088	36828	1774	-25088	36828
			35	1991	-17779	28309	1991	-17779	28309

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow								
		NL2 Lc 1a EWL WRB	30	5325	-27844	-43935	5325	-27844	-43935
			31	5268	-28171	-43642	5268	-28171	-43642
			32	5383	-27525	-44217	5383	-27525	-44217
			33	2259	-23369	38884	2259	-23369	38884
			34	2129	-30020	46866	2129	-30020	46866
			35	2390	-22819	39696	2390	-22819	39696
		NL2 Lc 1a EWL WLB	30	5275	-28848	-43022	5275	-28848	-43022
			31	5218	-29125	-42754	5218	-29125	-42754
			32	5332	-28580	-43280	5332	-28580	-43280
			33	2259	-26315	37242	2259	-26315	37242
			34	2129	-32760	45292	2129	-32760	45292
			35	2390	-25970	37988	2390	-25970	37988
		NL2 Lc 1a EWL WRA	30	5492	-31050	-53422	5492	-31050	-53422
			31	5438	-31448	-53044	5438	-31448	-53044
			32	5547	-30661	-53785	5547	-30661	-53785
			33	2257	-20524	32226	2257	-20524	32226
			34	2128	-27228	40656	2128	-27228	40656
			35	2388	-20043	32789	2388	-20043	32789
		NL2 Lc 1a EWL WLA	30	5492	-36481	-50161	5492	-36481	-50161
			31	5437	-36755	-49799	5437	-36755	-49799
			32	5547	-36214	-50508	5547	-36214	-50508
			33	2258	-21364	31955	2258	-21364	31955
			34	2129	-28002	40419	2129	-28002	40419
			35	2389	-20952	32485	2389	-20952	32485
		NL2 Lc 1a EWL WL_0	30	5430	-29253	-49099	5430	-29253	-49099
			31	5373	-29587	-48682	5373	-29587	-48682
			32	5487	-28926	-49503	5487	-28926	-49503
			33	2258	-21834	35774	2258	-21834	35774
			34	2129	-28447	43832	2129	-28447	43832
			35	2389	-21371	36602	2389	-21371	36602
		NL2 Lc 1a EWL WR_0	30	5368	-33016	-46413	5368	-33016	-46413
			31	5310	-33224	-46029	5310	-33224	-46029
			32	5426	-32816	-46784	5426	-32816	-46784
			33	2258	-24110	34620	2258	-24110	34620
			34	2129	-30538	42755	2129	-30538	42755
			35	2389	-23834	35375	2389	-23834	35375
		NL2 Lc 1b Cold WRB	30	5641	-37505	-58095	5641	-37505	-58095
			31	5602	-38249	-58223	5602	-38249	-58223
			32	5682	-36790	-57964	5682	-36790	-57964
			33	2262	-35649	55629	2262	-35649	55629
			34	2135	-50663	75300	2135	-50663	75300
			35	2392	-33613	54606	2392	-33613	54606
		NL2 Lc 1b Cold WLB	30	5629	-38097	-57867	5629	-38097	-57867
			31	5590	-38829	-58003	5590	-38829	-58003
			32	5670	-37395	-57730	5670	-37395	-57730
			33	2262	-36710	55239	2262	-36710	55239
			34	2135	-51674	74927	2135	-51674	74927
			35	2392	-34722	54200	2392	-34722	54200
		NL2 Lc 1b Cold WRA	30	5649	-37363	-58963	5649	-37363	-58963
			31	5610	-38117	-59083	5610	-38117	-59083
			32	5689	-36639	-58839	5689	-36639	-58839
			33	2261	-35650	55084	2261	-35650	55084
			34	2135	-50739	74911	2135	-50739	74911
			35	2392	-33620	54027	2392	-33620	54027
		NL2 Lc 1b Cold WLA	30	5649	-39013	-58188	5649	-39013	-58188
			31	5609	-39737	-58312	5609	-39737	-58312
			32	5689	-38319	-58061	5689	-38319	-58061
			33	2262	-36210	55020	2262	-36210	55020
			34	2135	-51284	74855	2135	-51284	74855
			35	2392	-34197	53955	2392	-34197	53955
		NL2 Lc 1b Cold WL_0	30	5649	-37335	-58601	5649	-37335	-58601
			31	5610	-38085	-58718	5610	-38085	-58718
			32	5690	-36615	-58480	5690	-36615	-58480
			33	2261	-35567	55376	2261	-35567	55376
			34	2135	-50623	75121	2135	-50623	75121
			35	2392	-33535	54349	2392	-33535	54349
		NL2 Lc 1b Cold WR_0	30	5634	-38643	-57939	5634	-38643	-57939
			31	5595	-39363	-58065	5595	-39363	-58065
			32	5675	-37953	-57810	5675	-37953	-57810
			33	2262	-36538	55103	2262	-36538	55103
			34	2135	-51550	74865	2135	-51550	74865
			35	2392	-34550	54058	2392	-34550	54058
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	30	10340	-53399	-83074	10340	-53399	-83074

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRB	31	10219	-53935	-82436	10219	-53935	-82436
			32	10462	-52876	-83688	10462	-52876	-83688
			33	4240	-40378	64711	4240	-40378	64711
			34	3974	-49154	74743	3974	-49154	74743
			35	4508	-39547	66071	4508	-39547	66071
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLB	30	10296	-54418	-82303	10296	-54418	-82303
			31	10176	-54910	-81690	10176	-54910	-81690
			32	10417	-53940	-82895	10417	-53940	-82895
			33	4240	-43120	63224	4240	-43120	63224
			34	3975	-51708	73318	3975	-51708	73318
			35	4508	-42473	64524	4508	-42473	64524
		NL2 Lc 3 Wind + ice WRA	30	10390	-53452	-87292	10390	-53452	-87292
			31	10271	-54028	-86617	10271	-54028	-86617
			32	10511	-52889	-87943	10511	-52889	-87943
			33	4239	-39887	61876	4239	-39887	61876
			34	3974	-48729	72208	3974	-48729	72208
			35	4507	-39106	63117	4507	-39106	63117
		NL2 Lc 3 Wind + ice WLA	30	10390	-58443	-84339	10390	-58443	-84339
			31	10270	-58907	-83679	10270	-58907	-83679
			32	10511	-57990	-84976	10511	-57990	-84976
			33	4240	-40721	61632	4240	-40721	61632
			34	3975	-49503	71994	3975	-49503	71994
			35	4508	-40003	62843	4508	-40003	62843
		NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0	30	10381	-53150	-85421	10381	-53150	-85421
			31	10260	-53705	-84731	10260	-53705	-84731
			32	10502	-52607	-86088	10502	-52607	-86088
			33	4239	-39942	63368	4239	-39942	63368
			34	3974	-48742	73492	3974	-48742	73492
			35	4507	-39141	64723	4507	-39141	64723
		NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0	30	10326	-56660	-83011	10326	-56660	-83011
			31	10205	-57101	-82353	10205	-57101	-82353
			32	10448	-56230	-83647	10448	-56230	-83647
			33	4240	-42091	62323	4240	-42091	62323
			34	3975	-50722	72517	3975	-50722	72517
			35	4508	-41459	63612	4508	-41459	63612
		NL2 Lc 4 Con & Main WRB	30	5300	-27880	-43332	5300	-27880	-43332
			31	5243	-28198	-43069	5243	-28198	-43069
			32	5357	-27570	-43584	5357	-27570	-43584
			33	2258	-20592	32558	2258	-20592	32558
			34	2128	-27308	41017	2128	-27308	41017
			35	2389	-20095	33082	2389	-20095	33082
		NL2 Lc 4 Con & Main WLB	30	5288	-28475	-43109	5288	-28475	-43109
			31	5232	-28782	-42852	5232	-28782	-42852
			32	5345	-28177	-43355	5345	-28177	-43355
			33	2258	-21652	32168	2258	-21652	32168
			34	2128	-28320	40644	2128	-28320	40644
			35	2389	-21204	32676	2389	-21204	32676
		NL2 Lc 4 Con & Main WRA	30	5307	-27723	-44176	5307	-27723	-44176
			31	5251	-28054	-43909	5251	-28054	-43909
			32	5364	-27402	-44432	5364	-27402	-44432
			33	2257	-20535	31926	2257	-20535	31926
			34	2128	-27238	40413	2128	-27238	40413
			35	2388	-20061	32437	2388	-20061	32437
		NL2 Lc 4 Con & Main WLA	30	5307	-29373	-43402	5307	-29373	-43402
			31	5251	-29674	-43139	5251	-29674	-43139
			32	5364	-29081	-43654	5364	-29081	-43654
			33	2258	-21096	31862	2258	-21096	31862
			34	2129	-27783	40356	2129	-27783	40356
			35	2389	-20638	32365	2389	-20638	32365
		NL2 Lc 4 Con & Main WL_0	30	5308	-27703	-43826	5308	-27703	-43826
			31	5251	-28029	-43555	5251	-28029	-43555
			32	5365	-27385	-44087	5365	-27385	-44087
			33	2257	-20485	32268	2257	-20485	32268
			34	2128	-27196	40731	2128	-27196	40731
			35	2388	-19999	32797	2388	-19999	32797
		NL2 Lc 4 Con & Main WR_0	30	5293	-29015	-43170	5293	-29015	-43170
			31	5237	-29310	-42907	5237	-29310	-42907
			32	5350	-28728	-43423	5350	-28728	-43423
			33	2258	-21456	31994	2258	-21456	31994
			34	2129	-28123	40475	2129	-28123	40475
			35	2389	-21014	32505	2389	-21014	32505
		NL2 Lc 6 Permanent GW	30	5929	-30933	-47448	5929	-30933	-47448
			31	5864	-31258	-47134	5864	-31258	-47134
			32	5994	-30617	-47749	5994	-30617	-47749

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Belastings geval conform 50341-3	aangrijppunt isolator set	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Minimaal optredende belasting Verticaal (N)	Mininaal optredende dwarsbelasting (N)	Minimaal optredende belasting in lijnrichting (N)
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	NL2 Lc 6 Permanent GW	33	2539	-22621	34660	2539	-22621	34660
			34	2394	-29245	42931	2394	-29245	42931
			35	2687	-22168	35297	2687	-22168	35297

Belastingen voor : Belastingen tijdelijke masten 220kV Vierverlaten - Eemshaven/Robbenplaat BO23

Documentnummer : 74101611-035-804-A1

Structure nummer	Type	Maximaal optredende belasting Verticaal (N)	Maximaal optredende dwarsbelasting (N)	Maximaal optredende belasting in lijnrichting (N)	Maatgevende load case
TM1 grijs	2 circuit afspanning blr.tow	-8276	51746	148272	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM1 wit	2 circuit afspanning bll.tow	-9725	73885	138133	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM2 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	6158	8194	-97144	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM3 wit	de 3 fasen zonder bl -5.tow	-4802	-51089	-97736	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM4 wit	ra2+0.tow	36768	32126	1443	NL2 Lc 3 Wind + ice WLB
TM5 wit	2 circuit afspanning bll.#tm5 wit.tow	-6862	38501	-151968	NL2 Lc 3 Wind + ice WLA
TM2 grijs	de 3 fasen -5 .tow	-2880	-12671	-98478	NL2 Lc 3 Wind + ice WL_0
TM3 grijs	de 3 fasen -5 .tow	-8266	49339	99182	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM4 grijs	ra2+0.tow	37737	34505	1836	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0
TM3 zwart	de 3 fasen -5 .tow	6591	26905	99215	NL2 Lc 3 Wind + ice WRB
TM4 zwart	de 3 fasen -5 .tow	-2757	-51524	-97073	NL2 Lc 3 Wind + ice WRA
TM5 zwart	ra2+0.tow	39565	32967	-2	NL2 Lc 3 Wind + ice WR_0
TM1 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	2107	2580	-90868	NL2 Lc 1b Cold WRB
TM2 Zwart	de 3 fasen zonder bl -4.tow	10511	-57990	-84976	NL2 Lc 3 Wind + ice WLA

DNV·GL

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

LEESWIJZER BELASTINGSCOMBINATIES

De belastingen gevallen in de tabellen zijn een afgeleide van de tabellen gegeven in de NORM EN50341-3 / Tabel 4.2.11/NL1, NL2,NL3 en NL4. Daar waar relevant zijn deze belasting gevallen opgenomen in de berekening.

Bijvoorbeeld:
NL1 Lc 1a EWL WRB, staat voor:
NL1 = Tabel 4.2.11/NL1,
Lc 1a = load case 1a (Extreme Wind Load)
EWL = Extreme Wind Load
WBR = Wind in de Back span van Rechts (zie legenda voor overige aanblaashoeken)

De toevoeging Br:
Br = Breuk, is bedoeld voor de simulatie van geleiderbreuk met verder een verwijzing naar de afspansets. Bijvoorbeeld NL3 Br. Lc 1a EWL WRB 1 20 22 50, breuk op de afspansets 1, 20, 22 en 50.

De toevoeging Ydl 0.9:
Ydl 0.9 = Gamma Deadload, is bedoeld voor de gunstige werking van eigengewicht van de constructie op de fundatie en als dusdanig ook (enkel) van belang voor de fundatie.

Legenda wind invalshoek:	
WL_[x] =	Wind van Links onder een hoek van [x]
WR_[x] =	Wind van Rechts onder een hoek van [x]
WLB =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Back span
WLA =	Wind van Links loodrecht op de geleider in de Ahead span
WRB =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Back span
WRA =	Wind van Rechts loodrecht op de geleider in de Ahead span
GW =	Geen Wind

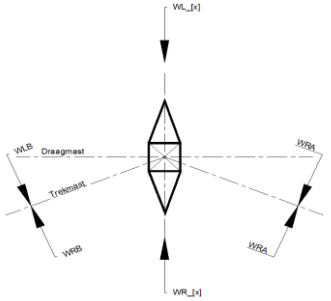

Voor aangrijppunten belastingen zie seperaat document "Construction Staking Report tijdelijke masten BO23.pdf"

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

Mast nummer	Max of Maximaal optredende belasting Verticaal (kN)	Maximale dwars belasting
TM1 grijs	187,58	231,92
TM1 wit	156,52	243,26
TM1 Zwart	79,80	64,66
TM2 wit	15,33	16,12
TM2 Zwart	106,22	86,37
TM2 grijs	24,22	50,92
TM3 wit	86,48	91,09
TM3 zwart	31,48	49,55
TM3 grijs	57,67	90,83
TM4 wit	46,34	60,33
TM4 zwart	66,21	139,19
TM4 grijs	56,07	70,10
TM5 wit	144,86	227,80
TM5 zwart	43,74	50,43

Belastingen voor : Fundatie belastingen tijdelijke masten Vierverlaten - Eemshaven / Robbenplaat

Documentnummer : 74101611-035-800-A2

			Controle tweede orde effect op grootste niet ondersteunde lengte						
Mast nummer	Min of Maximaal optredende belasting Verticaal (kN)	Maximale dwars belasting	lengte niet ondersteund	Vereiste veiligheids factor	i Kolom [mm^4]	Youn modules N/mm^2	Capaciteit [kN]	Factor of Safety	Voldoet
TM1 grijs	-239,45	6,93	12,44	2	*265822500*	210000	1780	7,43	Ja
TM1 wit	-211,18	6,32	12,44	2	*265822500*	210000	1780	8,43	Ja
TM1 Zwart	-158,59	1,37	12,44	2	*265822500*	210000	1780	11,22	Ja
TM2 wit	-37,24	0,78	9,10	2	*265822500*	210000	3327	89,33	Ja
TM2 Zwart	-200,73	2,25	9,10	2	*265822500*	210000	3327	16,57	Ja
TM2 grijs	-45,82	12,99	9,10	2	*265822500*	210000	3327	72,60	Ja
TM3 wit	-172,43	2,34	9,10	2	*265822500*	210000	3327	19,29	Ja
TM3 zwart	-71,20	13,29	9,10	2	*265822500*	210000	3327	46,72	Ja
TM3 grijs	-117,38	12,98	9,10	2	*265822500*	210000	3327	28,34	Ja
TM4 wit	-222,15	3,86	21,21	2	*265822500*	210000	612	2,76	Ja
TM4 zwart	-114,65	16,26	9,10	2	*265822500*	210000	3327	29,02	Ja
TM4 grijs	-266,86	4,06	21,21	2	*265822500*	210000	612	2,29	Ja
TM5 wit	-198,23	8,21	21,21	2	*265822500*	210000	612	3,09	Ja
TM5 zwart	-245,16	4,04	21,21	2	*265822500*	210000	612	2,50	Ja
TM5 grijs	-225,76	6,90	12,40	2	*265822500*	210000	1792	7,94	Ja
TM6 zwart	-98,39	3,88	15,30	2	*265822500*	210000	1177	11,96	Ja
TM7 zwart	-188,58	8,47	15,30	2	*265822500*	210000	1177	6,24	Ja
TM8 zwart	-121,47	2,47	9,10	2	*265822500*	210000	3327	27,39	Ja

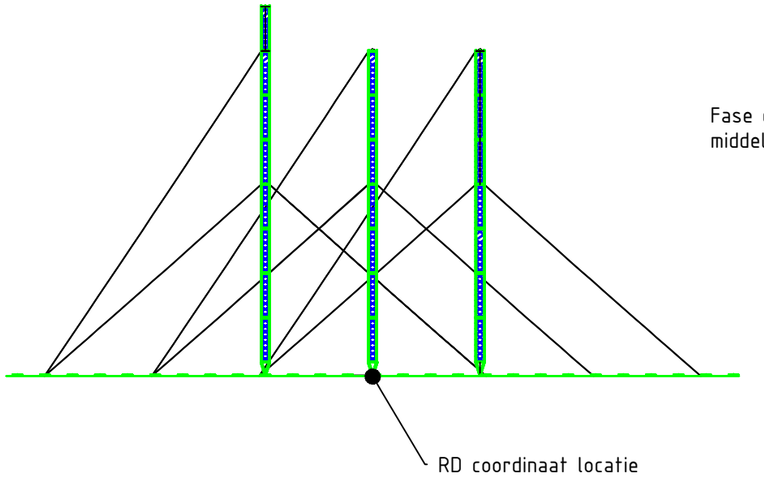

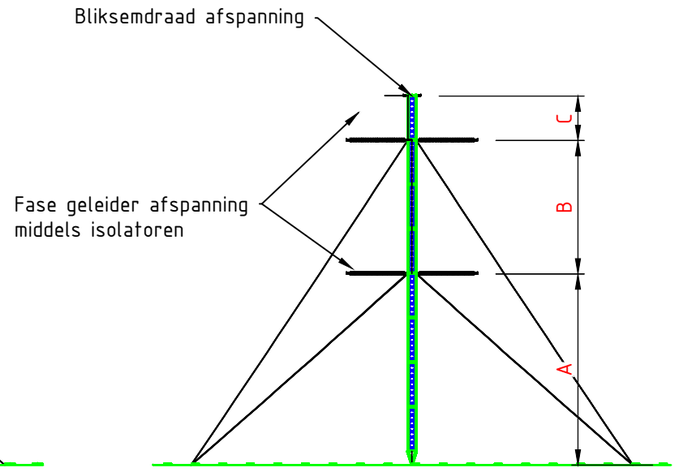

Mast nummer	X Coördinaat (RD)	Y Coördinaat (RD)	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
TM1 grijs	227480.41	227480.41	9.60	8.70	2.90
TM5 grijs	227424.50	227424.50	9.60	8.70	2.90
TM1 wit	227456.71	227456.71	9.60	8.70	2.90
TM5 wit	227397.54	227397.54	9.60	8.70	2.90

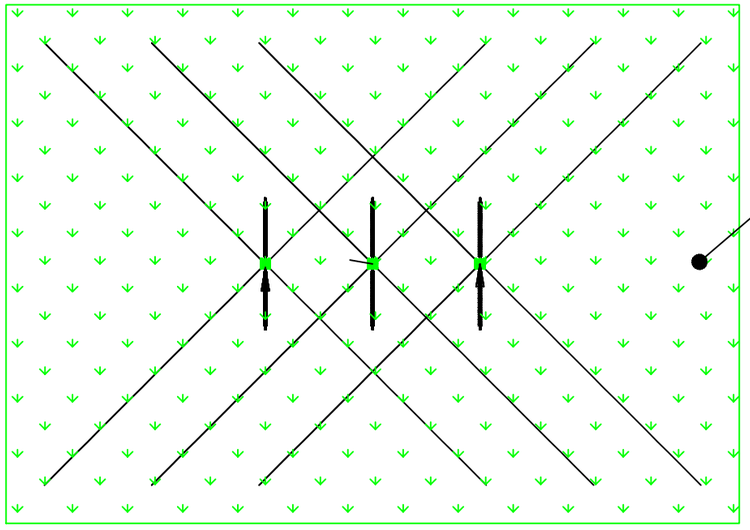

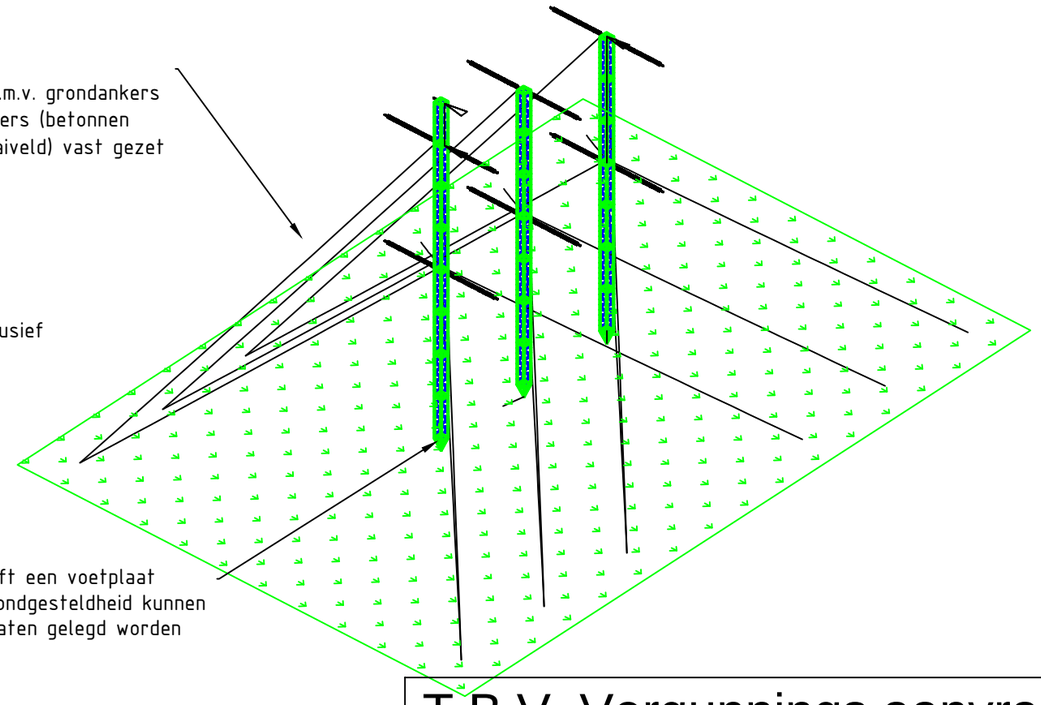

T.B.V. Vergunnings aanvraag

Note:

Locatie van de tuidraden zijn indicatief deze worden exact bepaald tijdens plaatsen tijdelijke masten

Zie ook trace tekening 74101611-050-018 voor de locatie en de situering van de masten weergegeven in de tabel

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.: 74101611-035-809V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:250	
Drawn by:	EKA	03-07-2015	Units:	m	
Checked by:	RLo	03-07-2015	Project no:	000.144	
Approved by:	AW	03-07-2015	Company:	TenneT	

Description: Principe ontwerp tijdelijke mast (3x1 fase) t.b.v locatie B23

Revision: 1.0

Format: A3

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

Mast nummer	X Coördinaat (RD)	Y Coördinaat (RD)
TM4 grijs	227337.87	227337.87
TM4 wit	227315.91	227315.91
TM5 zwart	227291.89	227291.89

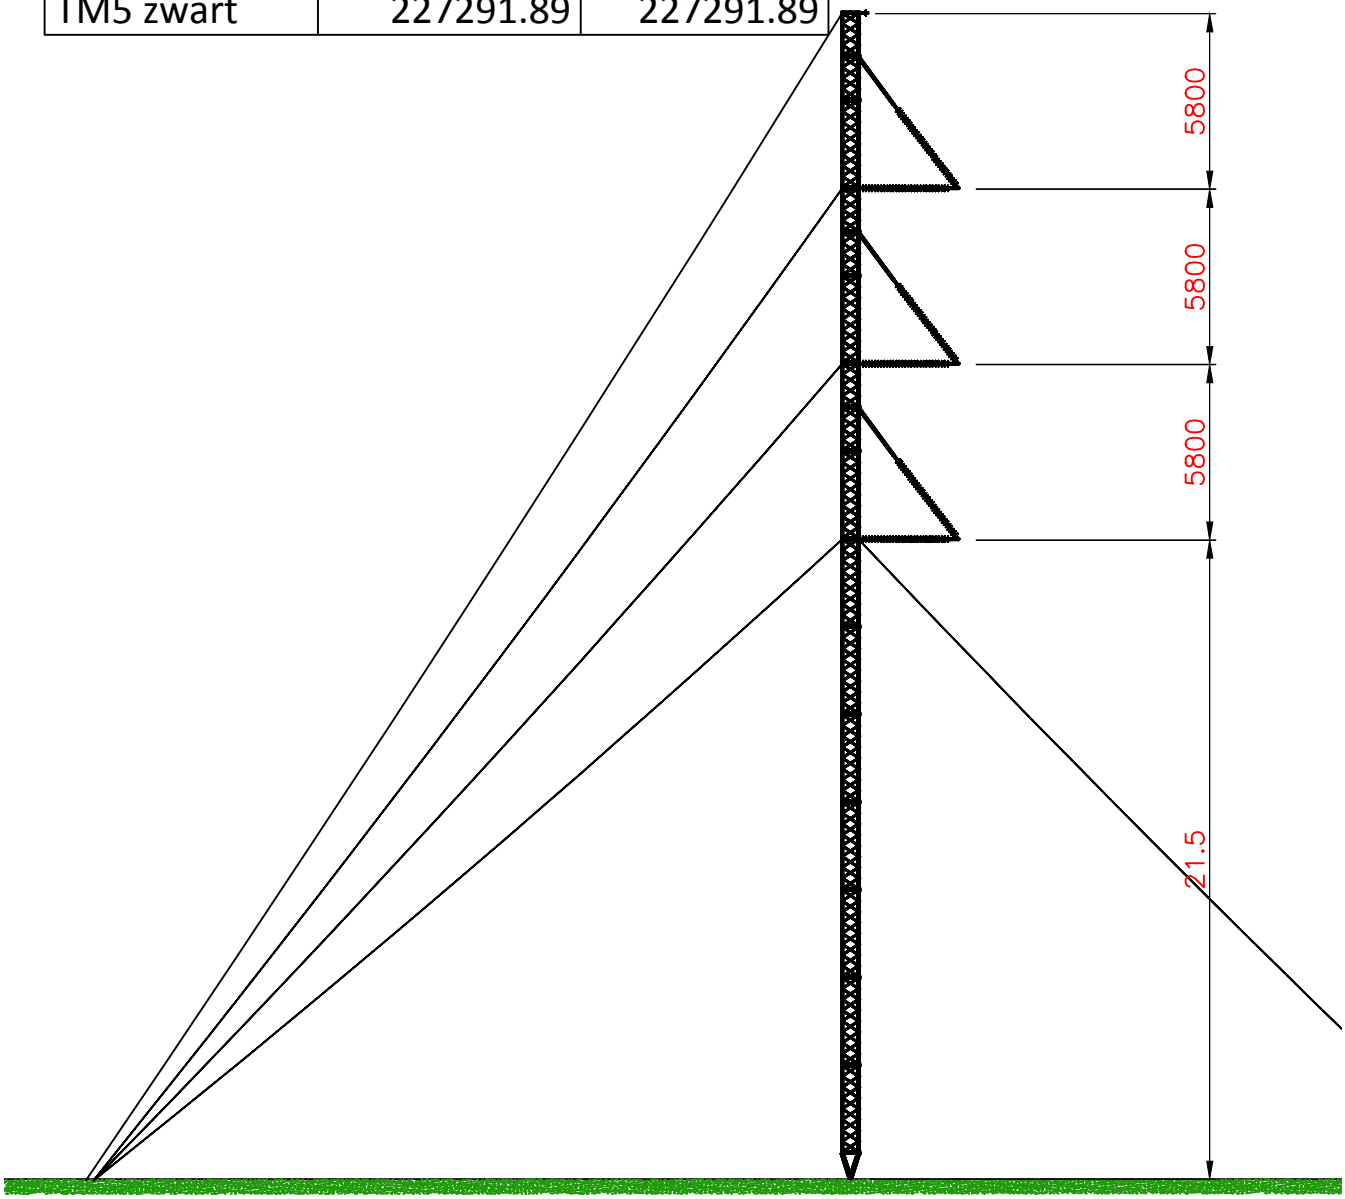

T.B.V. Vergunnings aanvraag

DNV·GL

Projectname:
Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.:
74101611-035-810

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:250	
Drawn by:	RLo	16-11-2015	Units:	m	
Checked by:	EKa	16-11-2015	Project no:	000.144	
Approved by:	AW	16-11-2015	Company:	TenneT	

Description:
Principe ontwerp tijdelijke mast 1x3 fase t.b.v locatie B23

Revision: 1.0

Format: A3

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

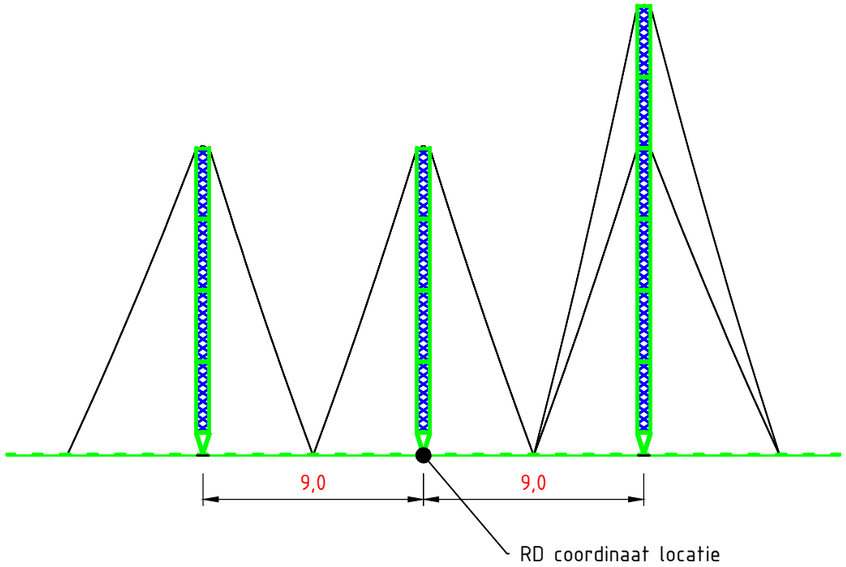

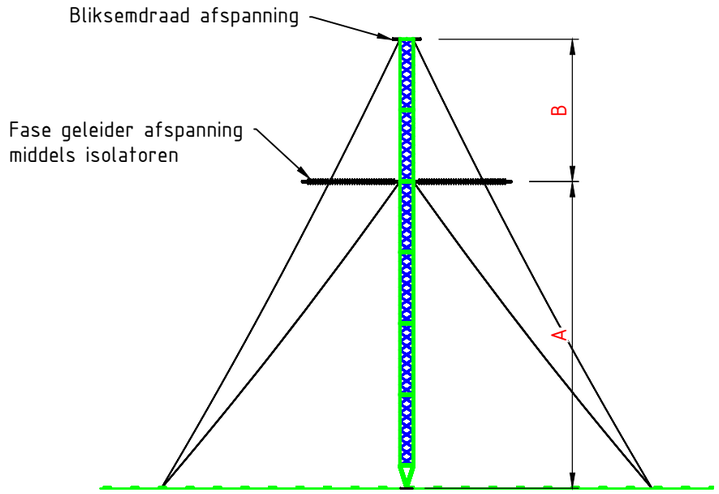

Mast nummer	X Coördinaat (RD)	Y Coördinaat (RD)	Hoogte A	Hoogte B
TM2 grijs	227393.51	227393.51	9.60	5.80
TM3 grijs	227312.10	227312.10	9.60	5.80
TM2 wit	227377.96	227377.96	9.60	5.80
TM3 wit	227283.65	227283.65	9.60	5.80
TM1 Zwart	227511.19	227511.19	12.50	nvt
TM2 Zwart	227432.08	227432.08	9.60	5.80
TM3 zwart	227359.09	227359.09	9.60	5.80
TM4 zwart	227252.69	227252.69	9.60	5.80
TM6 zwart	227365.04	227365.04	15.60	5.80
TM7 zwart	227362.50	227362.50	15.60	5.80
TM8 zwart	227420.00	227420.00	9.60	nvt

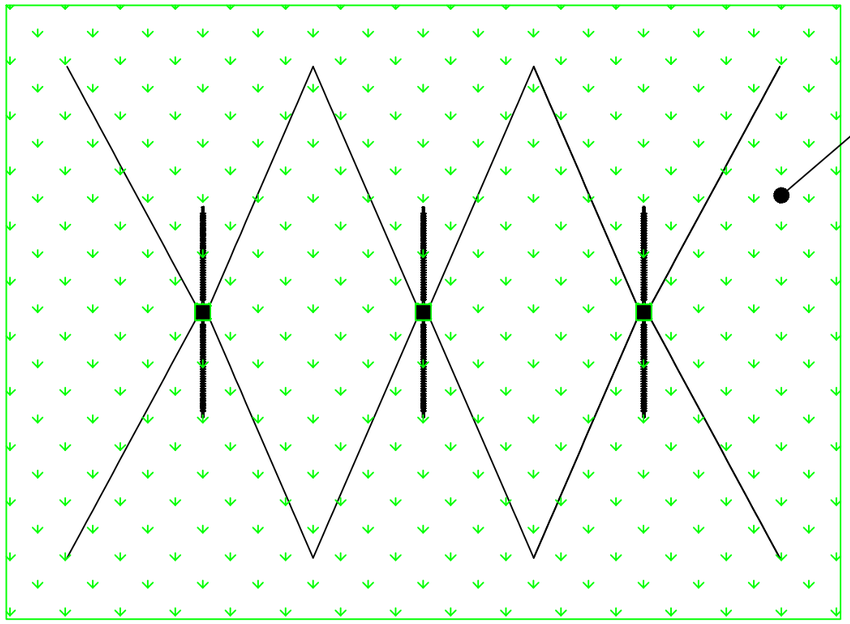

Ruimte beslag tijdelijke mast inclusief tuidraden ca 35 bij 25 meter

Tuidraad
Deze worden d.m.v. grondankers of gewichtsankers (betonnen blokken op maaiveld) vast gezet

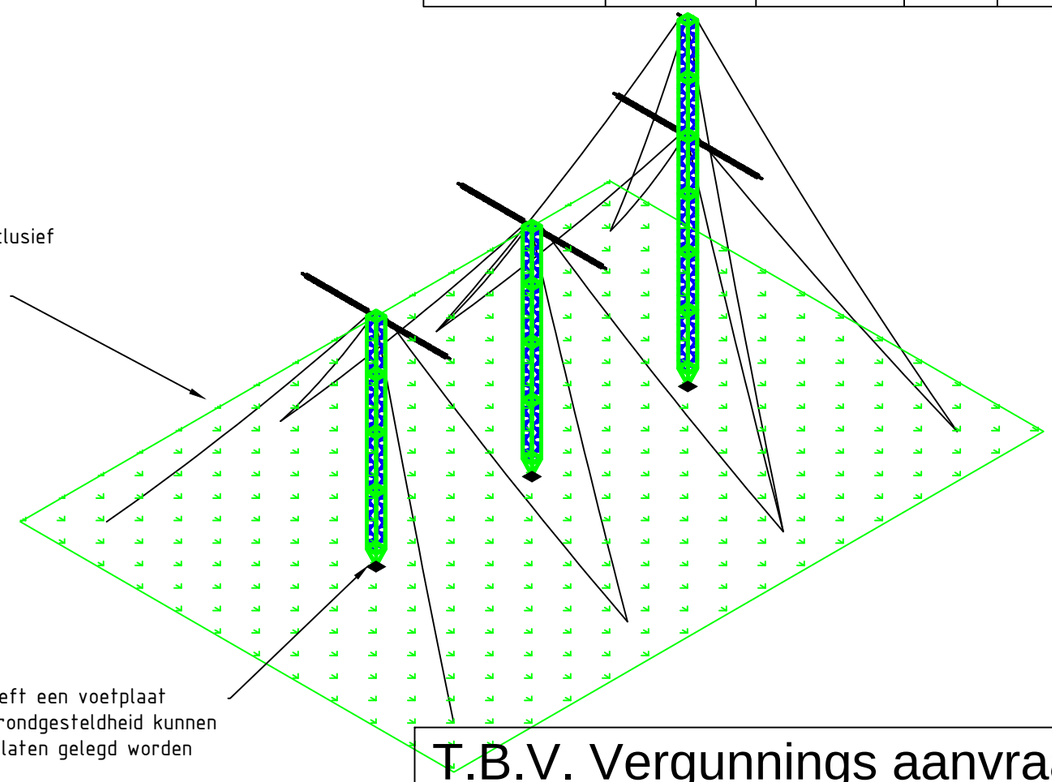

De tijdelijke mast heeft een voetplaat afhankelijk van de grondgesteldheid kunnen er additonele betonplaten gelegd worden

T.B.V. Vergunnings aanvraag

Note:

Locatie van de tuidraden zijn indicatief deze worden exact bepaald tijdens plaatsen tijdelijke masten

Zie ook trace tekening 74101611-050-018 voor de locatie en de situering van de masten weergegeven in de tabel

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.: 74101611-035-808V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:250	Description: Principe ontwerp tijdelijke mast (3x1 fase) t.b.v locatie B23
Drawn by:	EKA	03-07-2015	Units:	m	Revision: 2.0
Checked by:	RLo	03-07-2015	Project no:	000.144	Format: A3
Approved by:	AW	03-07-2015	Company:	TenneT	

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2014 - Filename: DNV GL 2014 zw.dwt

Bijlage 13
Lengteprofiel tijdelijke 150kV masten

PLS-CADD DRAWING

VVL-RBB220-3 - TM1 GRIJS
45KV
COCHIN ACSR
RULING SPAN 256 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 876 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 258 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 825 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 254 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 821 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 262 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 828 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 WIT/PAARS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 274 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 840 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 WIT/PAARS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 278 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 843 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 WIT/PAARS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 271 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 836 (M)

VVL-RBB220-3 - TM3 WIT
45KV
BICC FIBRAL 235-14 XSM
RULING SPAN 263 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 35°C CREEP 928 (M)

TM1 GRIJS - TM2 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 80 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 336 (M)

TM1 GRIJS - TM2 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 78 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 329 (M)

TM1 GRIJS - TM2 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 84 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 343 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 153 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 567 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 154 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 569 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 153 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 566 (M)

TM1 WIT - TM2 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 140 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 545 (M)

TM1 WIT - TM2 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 138 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 542 (M)

TM1 WIT - TM2 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 142 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 549 (M)

TM2 WIT - TM3 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 134 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 415 (M)

TM2 WIT - TM3 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 131 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 413 (M)

TM2 WIT - TM3 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 136 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 417 (M)

TM3 WIT - TM4 WIT
45KV
BICC FIBRAL 235-14 XSM
RULING SPAN 224 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 35°C CREEP 486 (M)

TM3 WIT - TM4 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 224 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 463 (M)

TM3 WIT - TM4 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 224 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 463 (M)

TM3 WIT - TM4 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 224 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 463 (M)

TM4 WIT - TM5 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 50 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 247 (M)

TM4 WIT - TM5 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 50 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 247 (M)

TM4 WIT - TM5 WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 50 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 247 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 159 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 678 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 158 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 676 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 159 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 678 (M)

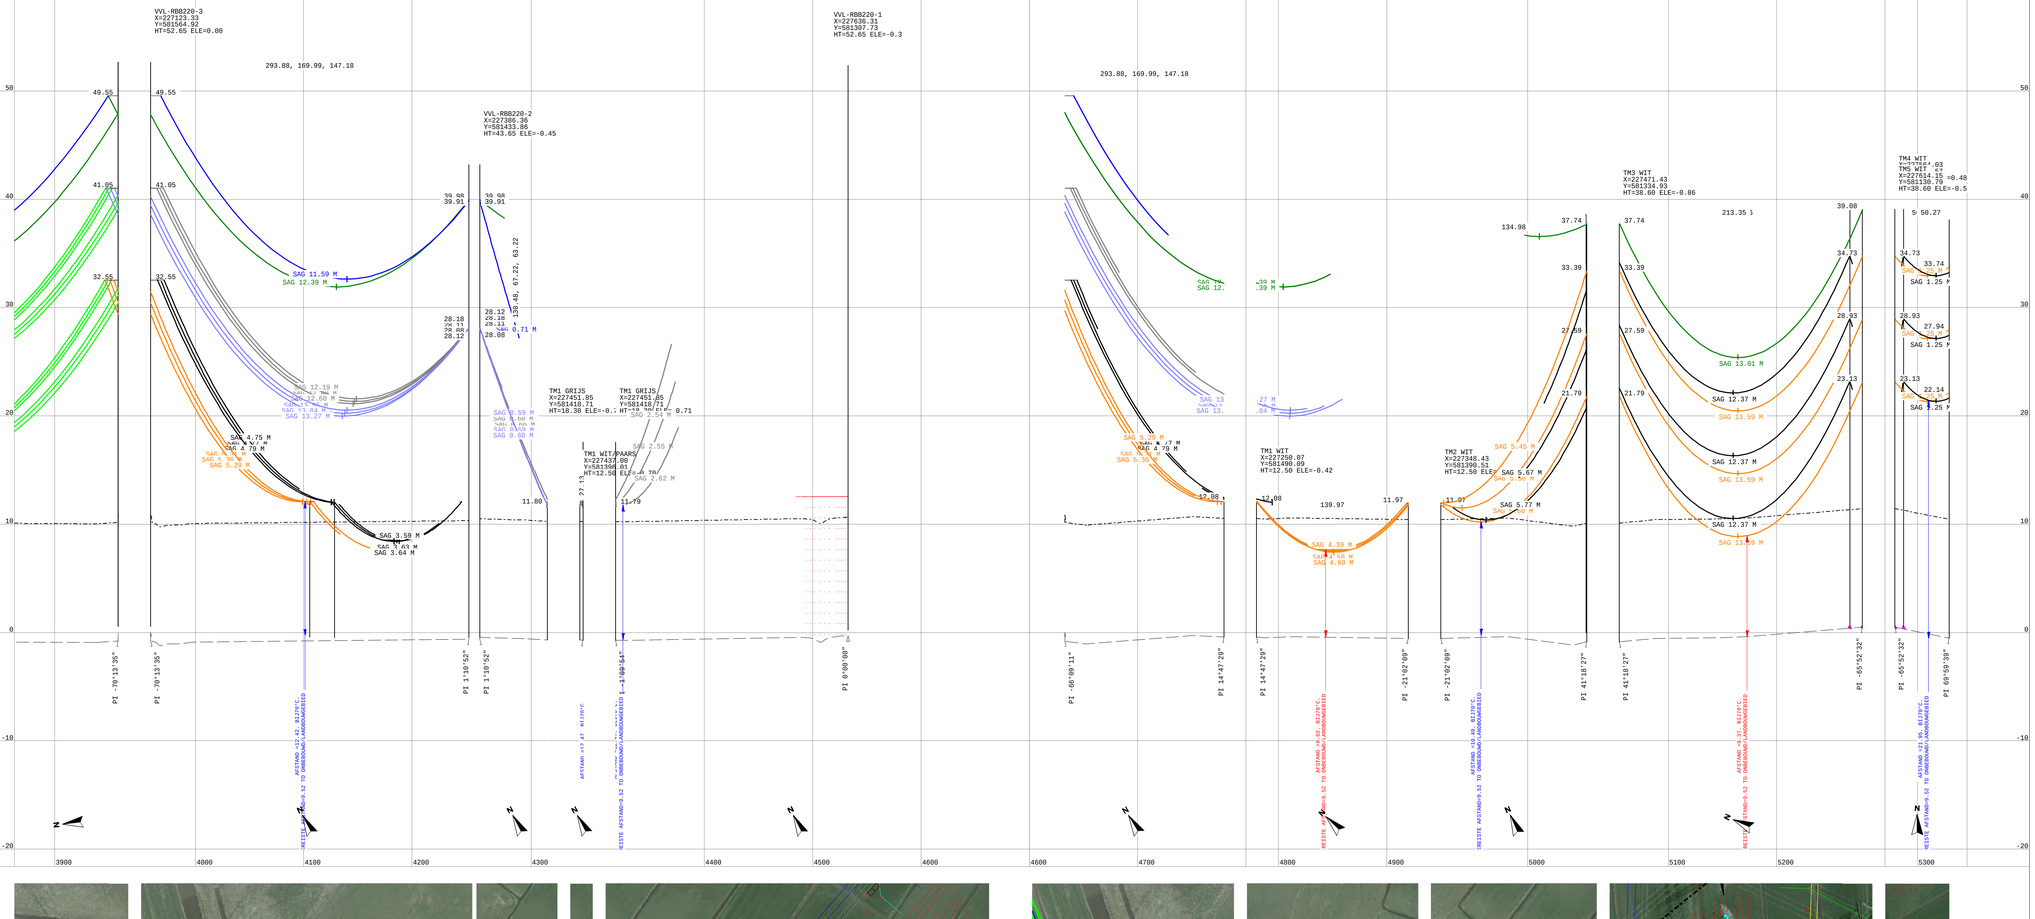

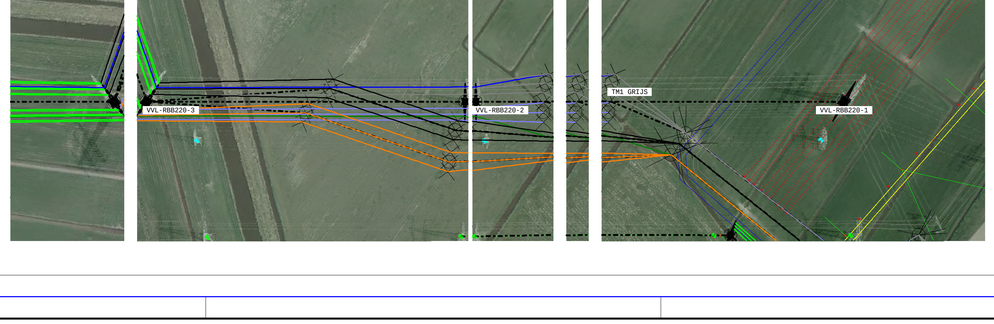

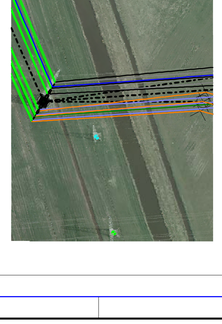

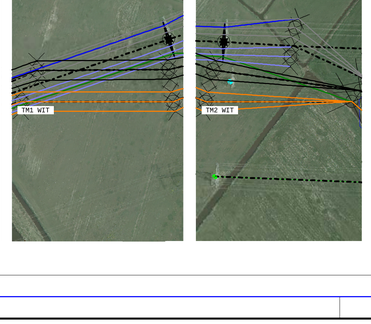

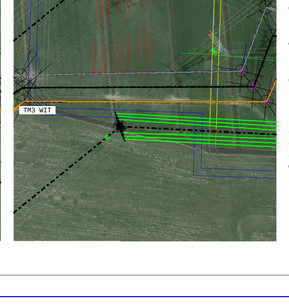

OMERKINGEN:
AFSTANDEN NAAR GROND EN OBSTAKELS
VOLGENS 50341-3-15 EN PU-AM-11 866

MINIMALE AFSTAND NAAR ONBEBOUWD 9.52 METER.
ECHTE VERTICALE AFSTANDEN ZIJN WEERGEGEVEN VOOR ELK SPANVELD EN
ELK RUIMTELIJK OBJECT, WAAR MINIMALE AFSTANDEN VOORKOMEN
BIJ WIND SNELHEDEN GROTER DAN 15 M/S IS ER ALLEEN
DE BENODIGDE AFSTAND GETOOND.

GELEIDER FASEN	GRACKLE
LEVERANCIER	TENNET
TYPE	ACSR
GEWICHT (ZONDER VET) [N]	22.38
OPPERVLAK [MM²]	679.68
GELEIDER DIAMETER [MM]	33.97
YOUNG'S MODULES [KN/MM²]	68
UITZETTINGS COEFFICIENT [1/°C]	
KOUDE TEMPERATUUR (UPLIFT CHECKS) [°C]	-20
NOMINALE BREEKSTERKTE [N]	101700
TREKPARAMETER BIJ 10 °C	ZIE VAK INFORMATIE BOVEN PROFIEL
MAXIMALE BEDRIJFS TEMPERATUUR [°C]	70°C
OPMERKINGEN	

BLIKSEMDRAAD/OPGW	CHOCHIN	BICC-235	
LEVERANCIER	TENNET	TENNET	
TYPE	ACSR	OPGW	
GEWICHT (ZONDER VET) [N]	7.69	6.19	
OPPERVLAK [MM²]	169.55	221.67	
GELEIDER DIAMETER [MM]	16.87	19.6	
YOUNG'S MODULES [KN/MM²]	35.71	55.97	
UITZETTINGS COEFFICIENT [1/°C]			
KOUDE TEMPERATUUR (UPLIFT CHECKS) [°C]	-20	-20	
NOMINALE BREEKSTERKTE [N]	92078.2	72600	
TREKPARAMETER BIJ 10 °C	ZIE VAK INFORMATIE BOVEN PROFIEL		
MAXIMALE BEDRIJFS TEMPERATUUR [°C]			
OPMERKINGEN			

DNV·GL

PROJECTNAME: ENGINEERING VERBINDING NW380

DRAWING NO.: 74100828-050-18

20.0 M HORIZ. SCALE
2.0 M VERT. SCALE

DESIGN STATE: DEFINITIEF	COORDINATE SYSTEM: RIJKSDRIEHOEK	DESCRIPTION: TRACE EN PROFIEL TEKENING BASIS ONTWERP B22 TIJDELIJKE SITUATIE MAST VVL-RBB220-3 T/M TM5 WIT	REVISION: 3.0
DRAWN BY: RLO 25-10-15	UNITS: METER		FORMAT: A0
CHECKED BY: EGB 25-10-15	PROJECT NO: 000,144		
APPROVED BY: AW 25-10-15	COMPANY: TENNET		

DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY, UTRECHTSEWEG 310, 6812 AR ARNHEM, TEL: +31 26 3 56 91 11, WWW.DNVGL.COM

© DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY. ALL RIGHTS RESERVED. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY.

PLS-CADD DRAWING

TM5 WIT - PORTAAL VVL WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 21 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 46 (M)

TM5 WIT - PORTAAL VVL WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 23 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 46 (M)

TM5 WIT - PORTAAL VVL WIT
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 25 (M)
CATENARY 25 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 24 (M)

TM1 GRIJS - TM2 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 80 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 336 (M)

TM1 GRIJS - TM2 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 78 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 329 (M)

TM1 GRIJS - TM2 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 84 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 343 (M)

TM2 GRIJS - TM3 GRIJS
45KV
COCHIN ACSR
RULING SPAN 204 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 474 (M)

TM2 GRIJS - TM3 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 203 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 457 (M)

TM2 GRIJS - TM3 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 203 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 457 (M)

TM2 GRIJS - TM3 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 203 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 457 (M)

TM3 GRIJS - TM4 GRIJS
45KV
COCHIN ACSR
RULING SPAN 63 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 349 (M)

TM3 GRIJS - TM4 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 63 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 290 (M)

TM3 GRIJS - TM4 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 63 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 290 (M)

TM3 GRIJS - TM4 GRIJS
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 63 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 290 (M)

TM4 GRIJS - 0B
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 34 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 48 (M)

TM3 ZWART - TM4 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 213 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 460 (M)

TM3 ZWART - TM4 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 213 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 460 (M)

TM3 ZWART - TM4 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 213 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 460 (M)

TM4 GRIJS - 0B
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 35 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 49 (M)

TM4 GRIJS - 0B
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 34 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 48 (M)

TM4 ZWART - TM5 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 50 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 248 (M)

TM4 ZWART - TM5 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 50 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 248 (M)

TM4 ZWART - TM5 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 50 (M)
CATENARY 500 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 248 (M)

TM5 ZWART - 0B
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 27 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 47 (M)

TM5 ZWART - 0B
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 25 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 47 (M)

TM5 ZWART - 0B
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 24 (M)
CATENARY 50 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 47 (M)

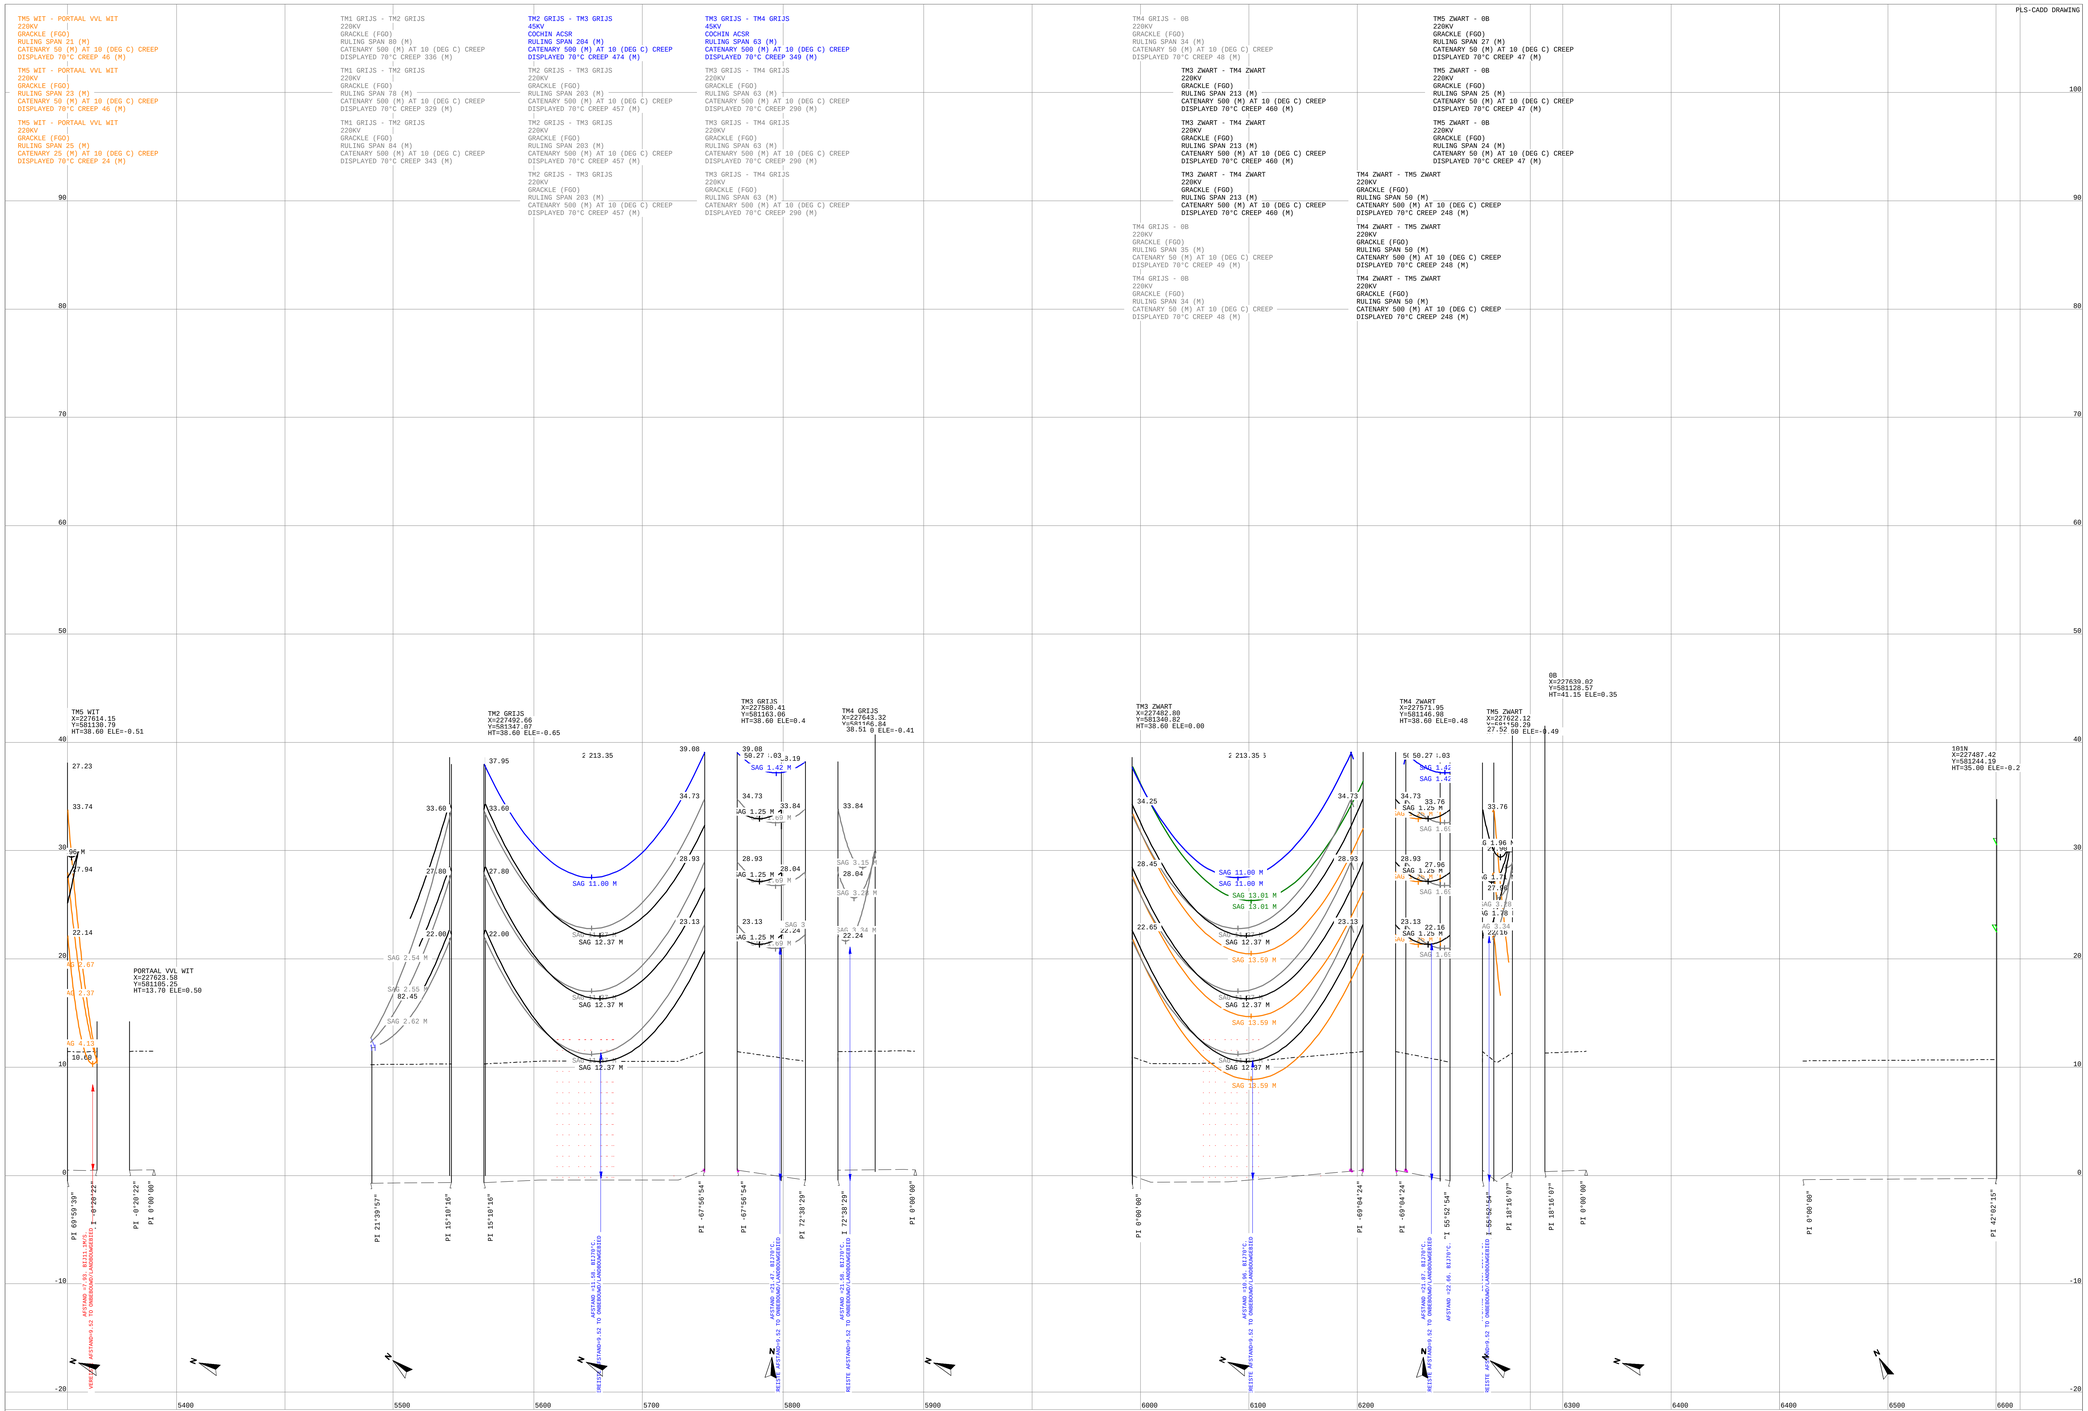

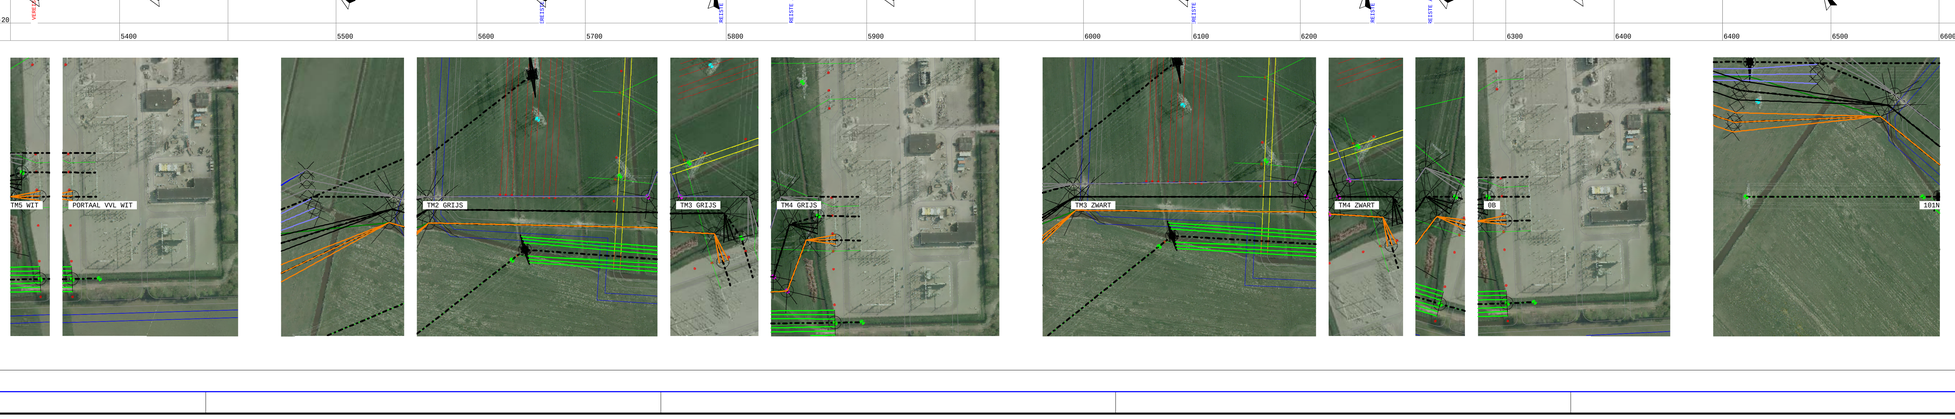

OMERKINGEN:
AFSTANDEN NAAR GROND EN OBSTAKELS
VOLGENS 50341-3-15 EN PU-AM-11 B66

MINIMALE AFSTAND NAAR ONBEBOUWD 9.52 METER.
ECHTE VERTICALE AFSTANDEN ZIJN WEERGEGEVEN VOOR ELK SPANVELD EN
ELK RUIMTELIJK OBJECT, WAAR MINIMALE AFSTANDEN VOORKOMEN
BIJ WIND SNELHEDEN GROTER DAN 15 M/S IS ER ALLEEN
DE BENODIGDE AFSTAND GETOOND.

GELEIDER FASEN	GRACKLE
LEVERANCIER	TENNET
TYPE	ACSR
GEWICHT (ZONDER VET) [N]	22.38
OPPERVLAK [MM²]	679.68
GELEIDER DIAMETER [MM]	33.97
YOUNG'S MODULES [KN/MM²]	68
UITZETTINGS COEFFICIENT [1/°C]	
KOUDE TEMPERATUUR (UPLIFT CHECKS) [°C]	-20
NOMINALE BREEKSTERKTE [N]	191700
TREKPARAMETER BIJ 10 °C	ZIE VAK INFORMATIE BOVEN PROFIEL
MAXIMALE BEDRIJFS TEMPERATUUR [°C]	70°C
OPMERKINGEN	

BLIKSEMDRAAD/OPGW	CHOCHIN	BICC-235	
LEVERANCIER	TENNET	TENNET	
TYPE	ACSR	OPGW	
GEWICHT (ZONDER VET) [N]	7.69	6.19	
OPPERVLAK [MM²]	169.55	221.67	
GELEIDER DIAMETER [MM]	16.87	19.6	
YOUNG'S MODULES [KN/MM²]	35.71	55.97	
UITZETTINGS COEFFICIENT [1/°C]			
KOUDE TEMPERATUUR (UPLIFT CHECKS) [°C]	-20	-20	
NOMINALE BREEKSTERKTE [N]	92078.2	72600	
TREKPARAMETER BIJ 10 °C	ZIE VAK INFORMATIE BOVEN PROFIEL		
MAXIMALE BEDRIJFS TEMPERATUUR [°C]			
OPMERKINGEN			

DNV·GL

PROJECTNAME: ENGINEERING VERBINDING NW380

20.0 M = 2.0 M HORIZ. SCALE / VERT. SCALE

DRAWING NO.: 74100828-050-18

DESIGN STATE: DEFINITIEF	COORDINATE SYSTEM: RIJKSDRIEHOEK	DESCRIPTION: TRACE EN PROFIEL TEKENING BASIS ONTWERP B22 TIJDELIJKE SITUATIE MAST TM5 WIT T/M 101N	REVISION: 3.0
DRAWN BY: RLO 25-10-15	UNITS: METER		
CHECKED BY: EGB 25-10-15	PROJECT NO: 000,144		FORMAT: A0
APPROVED BY: AW 25-10-15	COMPANY: TENNET		

DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY, UTRECHTSEWEG 310, 6812 AR ARNHEM, TEL: +31 26 3 56 91 11, WWW.DNVGL.COM

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY

PLS-CADD DRAWING

101N - 220KV PORTAAL VVL
220KV
ACSR 423/37 (SEP)
RULING SPAN 173 (M)
CATENARY 1400 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 881 (M)

101N - 220KV PORTAAL VVL
220KV
ACSR 423/37 (SEP)
RULING SPAN 181 (M)
CATENARY 1400 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 903 (M)

101N - 220KV PORTAAL VVL
220KV
ACSR 423/37 (SEP)
RULING SPAN 170 (M)
CATENARY 1400 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 896 (M)

101N - 220KV PORTAAL VVL
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 173 (M)
CATENARY 1400 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 839 (M)

101N - 220KV PORTAAL VVL
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 174 (M)
CATENARY 1400 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 843 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 159 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 678 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 158 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 676 (M)

VVL-RBB220-3 - TM1 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 159 (M)
CATENARY 1000 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 678 (M)

TM1 ZWART - TM2 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 122 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 510 (M)

TM1 ZWART - TM2 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 121 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 508 (M)

TM1 ZWART - TM2 ZWART
220KV
GRACKLE (FGO)
RULING SPAN 122 (M)
CATENARY 750 (M) AT 10 (DEG C) CREEP
DISPLAYED 70°C CREEP 510 (M)

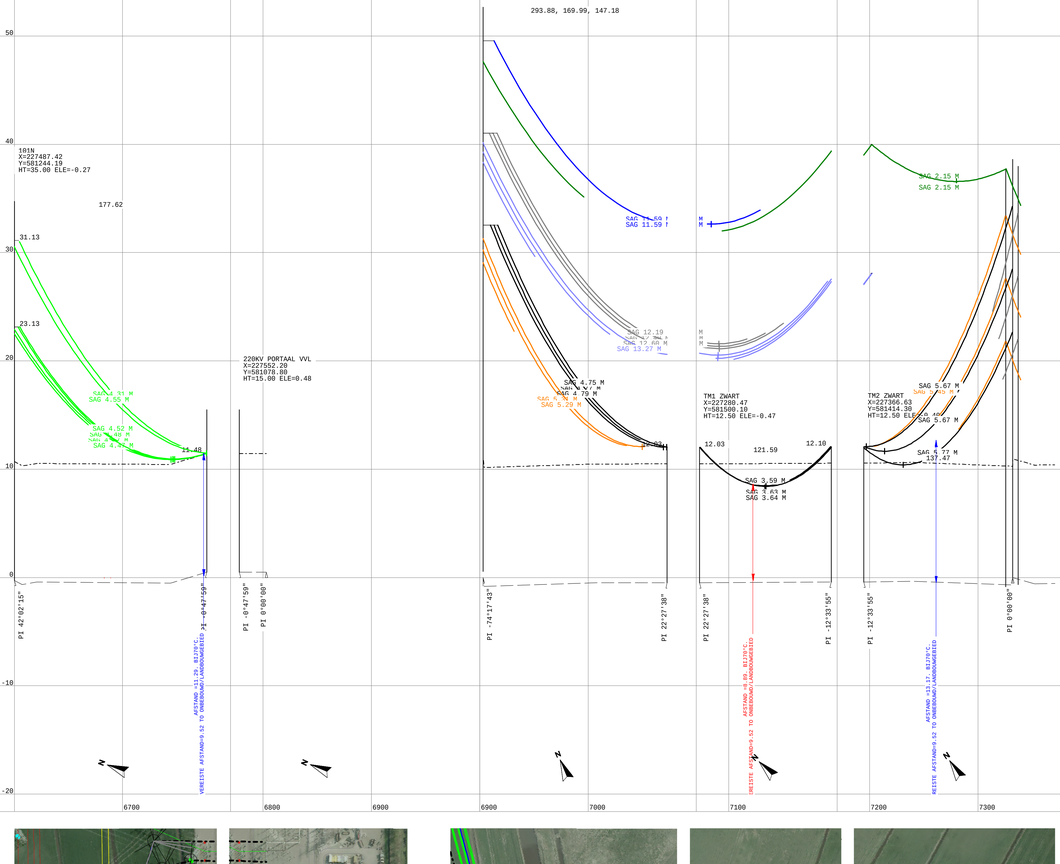

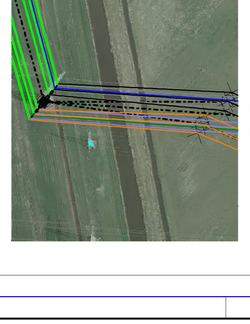

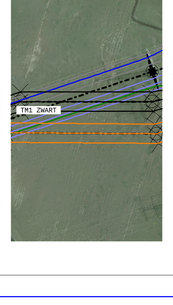

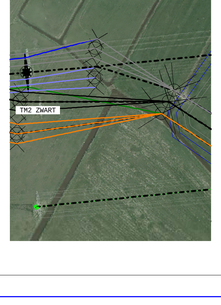

OMERKINGEN:
AFSTANDEN NAAR GROND EN OBSTAKELS
VOLGENS 50341-3-15 EN PU-AM-11 B66

MINIMALE AFSTAND NAAR ONBEDOLWD 9.52 METER.
ECHTE VERTICALE AFSTANDEN ZIJN WEERGEGEVEN VOOR ELK SPANVELD EN
ELK RUIMTELIJK OBJECT. WAAR MINIMALE AFSTANDEN VOORKOMEN
BIJ WIND SNELHEDEN GROTER DAN 15 M/S IS ER ALLEEN
DE BENODIGDE AFSTAND GETOOND.

GELEIDER FASEN	GRACKLE
LEVERANCIER	TENNET
TYPE	ACSR
GEWICHT (ZONDER VET) [N]	22.38
OPPERVLAK [MM²]	679.68
GELEIDER DIAMETER [MM]	33.97
YOUNG'S MODULES [KN/MM²]	68
UITZETTINGS COEFFICIENT [1/°C]	
KOUDE TEMPERATUUR (UPLIFT CHECKS) [°C]	-20
NOMINALE BREEKSTERKTE [N]	191700
TREKPARAMETER BIJ 10 °C	ZIE VAK INFORMATIE BOVEN PROFIEL
MAXIMALE BEDRIJFS TEMPERATUUR [°C]	70°C
OPMERKINGEN	

BLIKSEMDRAAD/OPGW	CHOCHIN	BICC-235	
LEVERANCIER	TENNET	TENNET	
TYPE	ACSR	OPGW	
GEWICHT (ZONDER VET) [N]	7.69	6.19	
OPPERVLAK [MM²]	169.55	221.67	
GELEIDER DIAMETER [MM]	16.87	19.6	
YOUNG'S MODULES [KN/MM²]	35.71	55.97	
UITZETTINGS COEFFICIENT [1/°C]			
KOUDE TEMPERATUUR (UPLIFT CHECKS) [°C]	-20	-20	
NOMINALE BREEKSTERKTE [N]	92078.2	72600	
TREKPARAMETER BIJ 10 °C	ZIE VAK INFORMATIE BOVEN PROFIEL		
MAXIMALE BEDRIJFS TEMPERATUUR [°C]			
OPMERKINGEN			

DNV·GL

PROJECTNAME: ENGINEERING VERBINDING NW380

20.0 M HORIZ. SCALE
2.0 M VERT. SCALE

DRAWING NO.: 74100828-050-18

DESIGN STATE: DEFINITIEF	COORDINATE SYSTEM: RIJKSDRIEHOEK	DESCRIPTION: TRACE EN PROFIEL TEKENING BASIS ONTWERP B22 TIJDELIJKE SITUATIE MAST 101N T/M TM2 ZWART	REVISION: 3.0
DRAWN BY: RLO 25-10-15	UNITS: METER		FORMAT: A0
CHECKED BY: EGB 25-10-15	PROJECT NO: 000,144		
APPROVED BY: AW 25-10-15	COMPANY: TENNET		

DNV KEMA ENERGY & SUSTAINABILITY, UTRECHTSEWEG 310, 6812 AR ARNHEM, TEL: +31 26 3 56 91 11, WWW.DNVGL.COM

FILENAME: 74100828-050-A04 DRIVINGDIST 83 TIJDELIJKE SITUATIE 220KV V3.0.XYZ

PLS-CADD Drawing

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
45kV
BICC Fibral 235-14 XSM
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1268 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1292 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
45kV
BICC Fibral 235-14 XSM
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 0 (deg C) Creep 1467 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1288 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1085 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1085 (m)

VVL-RBB220-13
X=227476.44
Y=5845564.67
ht=43.65 ele=-0.07

VVL-RBB220-11
X=227399.75
Y=5839313.13
ht=43.65 ele=-0.17

VVL-RBB220-10
X=227361.30
Y=5835586.51
ht=43.65 ele=0.30

VVL-RBB220-9
X=227322.65
Y=5832557.51
ht=43.10 ele=-0.00

VVL-RBB220-8
X=227285.78
Y=5829431.02
ht=43.10 ele=-0.73

81.78, 73.71
328.88
331.26
316.66

40.28
40.18
40.65
39.50
38.77

28.50
28.47
28.46
28.37
28.39
28.36
28.38
28.83
27.60
26.87

19.99
19.96
19.97
19.87
19.96
20.33
19.10
18.37

Sag 0.69 m
Sag 0.66 m
Sag 0.78 m
Sag 0.71 m
Sag 0.55 m
Sag 0.72 m
Sag 0.90 m
Sag 0.96 m
Sag 1.00 m
Sag 1.05 m
Sag 1.00 m
Sag 0.23 m
Sag 10.52 m
Sag 9.36 m
Sag 10.68 m
Sag 9.55 m
Sag 9.76 m
Sag 12.51 m
Sag 12.52 m
Sag 12.69 m
Sag 12.70 m
Sag 11.59 m
Sag 11.60 m
Sag 26 m
Sag 10 m
Sag 1.98
Sag 2.19 m
Sag 1.53 m

P1 0°0'0"E

Cl+17.63 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Onbekend/Landbouwgebied

Cl+17.56 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Onbekend/Landbouwgebied

Cl+11.89 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Wegen

Cl+17.11 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Onbekend/Landbouwgebied

Cl+13.67 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Wegen
Cl+14.09 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Railwegen (WL167)

Cl+17.43 At 70°C
Req. Cl+9.52 to Onbekend/Landbouwgebied

Omerkingen:
Afstanden naar grond en obstakels
volgens 50341-3'15 en PU-AM-11 866

Minimale afstand naar onbebouwd 9.52 meter.
Echte verticale afstanden zijn weergegeven voor elk spanveld en
elk ruimtelijk object. Waar minimale afstanden voorkomen
bij wind snelheden groter dan 15 m/s is er alleen
de benodigde afstand getoond.

Geleider fasen	Grackle
Leverancier	TenneT
Type	ACSR
Gewicht (zonder vet) [N]	22.38
Oppervlak [mm²]	679.68
Geleider diameter [mm]	33.97
Young's modules [kN/mm²]	68
Uitzettings coefficient [1/°C]	
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20
Nominale breeksterkte [N]	191700
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]	70°C
Opmerkingen	

Bliksemdraad/OPGW	Chochin		BICC-235
Leverancier	TenneT		TenneT
Type	ACSR		OPGW
Gewicht (zonder vet) [N]	7.69		6.19
Oppervlak [mm²]	169.55		221.67
Geleider diameter [mm]	16.87		19.6
Young's modules [kN/mm²]	35.71		55.97
Uitzettings coefficient [1/°C]			
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20		-20
Nominale breeksterkte [N]	92070.2		72600
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel		
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]			
Opmerkingen			

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Drawing no.: 74100828-050-17

Horiz. Scale: 20.0 m
Vert. Scale: 20.0 m

Design state: DEFINITIEF	Coordinate System: Rijksdriehoek	Description: Trace en profiel tekening Basis ontwerp B023 Tijdelijke situatie Mast VVL-RBB220-13 t/m VVL-RBB220-8	Revision: 2.0
Drawn by: RLO 05-09-14	Units: Meter		
Checked by: EGB 05-09-14	Project no: 000.144		Format: A0
Approved by: AW 05-09-14	Company: TenneT		

DNV KEMA Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© DNV KEMA Energy & Sustainability. All rights reserved. This drawing is not to be copied or made available to any third party without the permission of DNV KEMA Energy & Sustainability.

PLS-CADD Drawing

TM5 wit - VVL-RBB220-3
45kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 0 (deg C) Creep 1467 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1285 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1084 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

TM5 wit - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 296 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1085 (m)

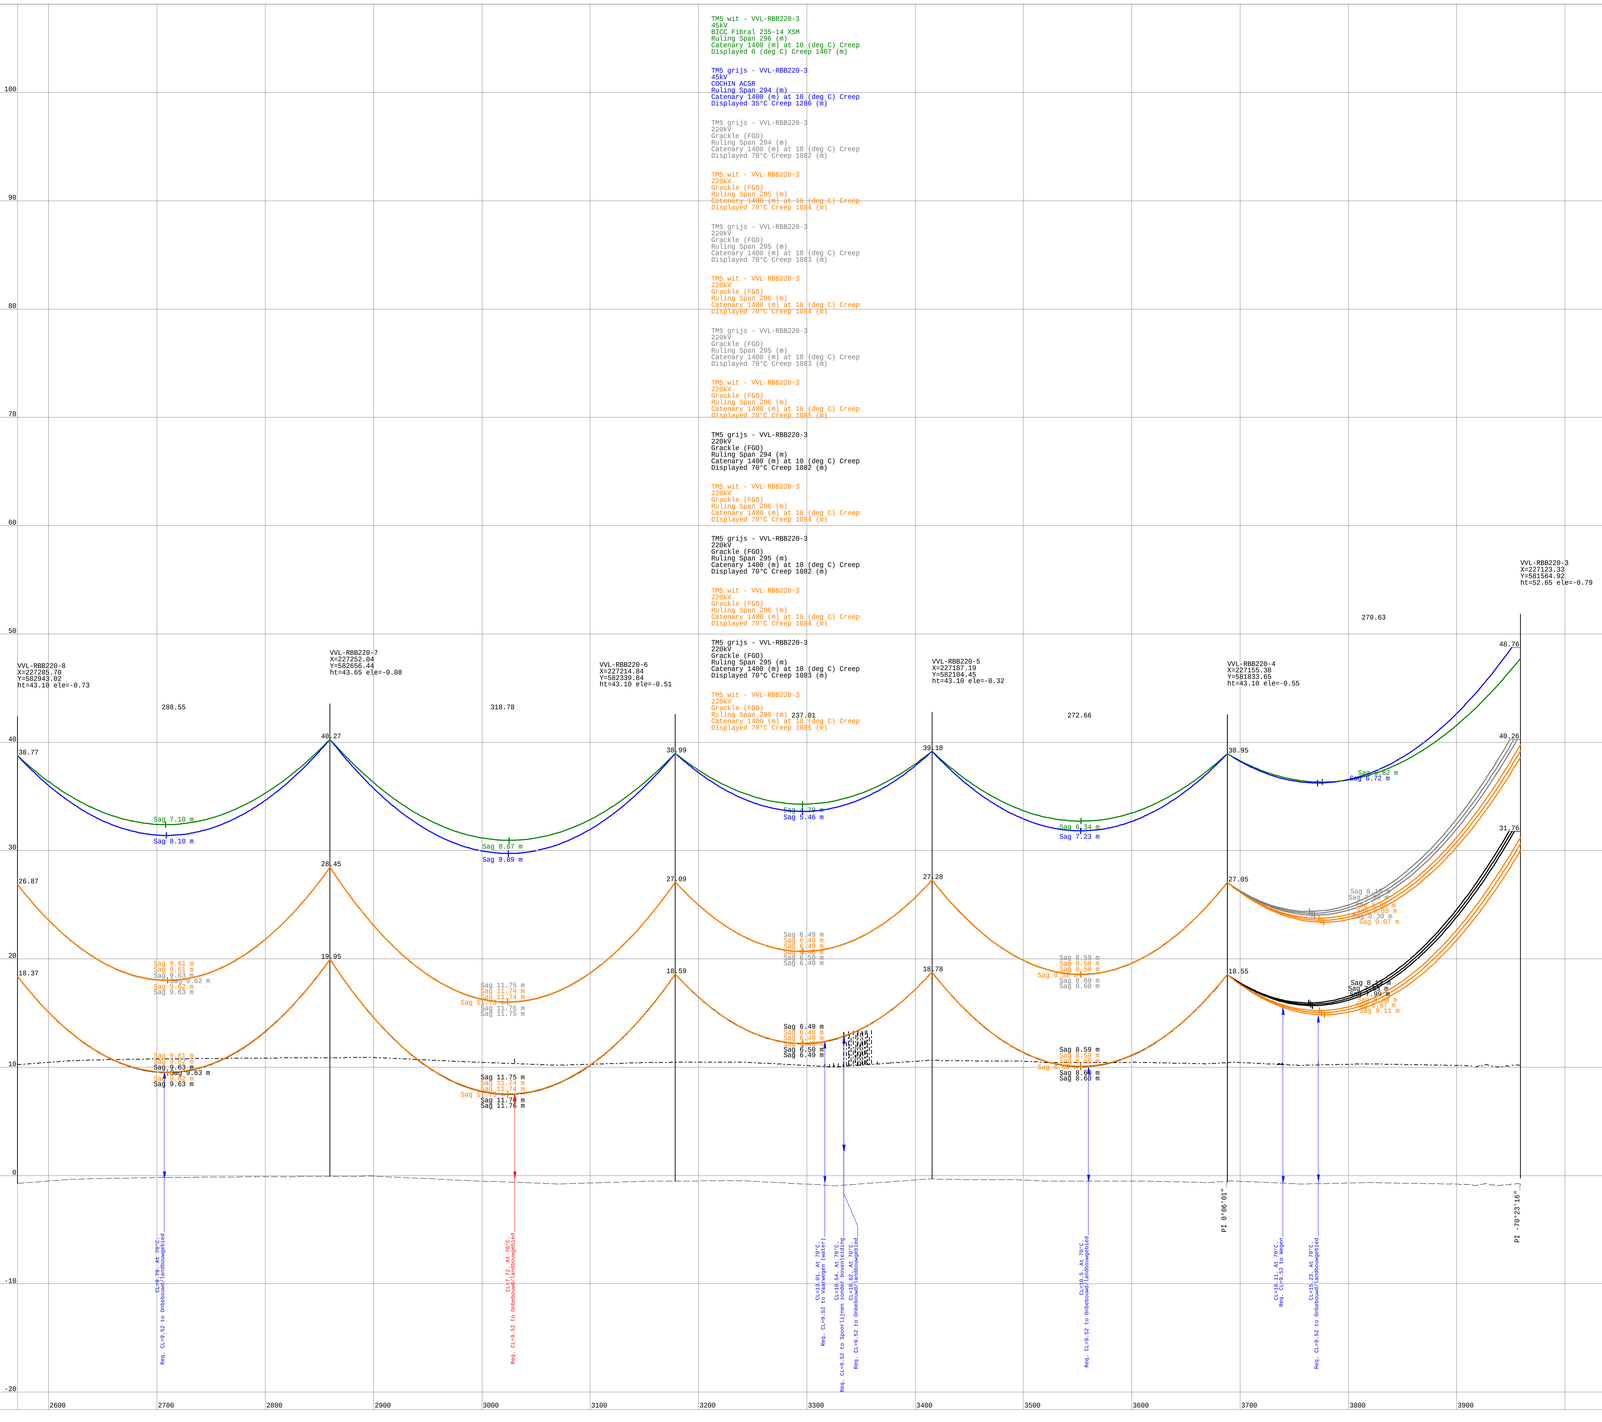

Omerkingen:
Afstanden naar grond en obstakels
volgens 50341-3-15 en PU-AM-11 866

Minimale afstand naar onbebouwd 9.52 meter.
Echte verticale afstanden zijn weergegeven voor elk spanveld en
elk ruimtelijk object. Waar minimale afstanden voorkomen
bij wind snelheden groter dan 15 m/s is er alleen
de benodigde afstand getoond.

Geleider fasen	Grackle
Leverancier	TenneT
Type	ACSR
Gewicht (zonder vet) [N]	22.38
Oppervlak [mm²]	679.68
Geleider diameter [mm]	33.97
Young´s modules [kN/mm²]	68
Uitzettings coefficient [1/°C]	
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20
Nominale breeksterkte [N]	191700
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]	70°C
Opmerkingen	

Bliksemdraad/OPGW	Chochin	BICC-235
Leverancier	TenneT	TenneT
Type	ACSR	OPGW
Gewicht (zonder vet) [N]	7.69	6.19
Oppervlak [mm²]	169.55	221.67
Geleider diameter [mm]	16.87	19.6
Young´s modules [kN/mm²]	35.73	55.97
Uitzettings coefficient [1/°C]		
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20	-20
Nominale breeksterkte [N]	92070.2	72600
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel	
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]		
Opmerkingen		

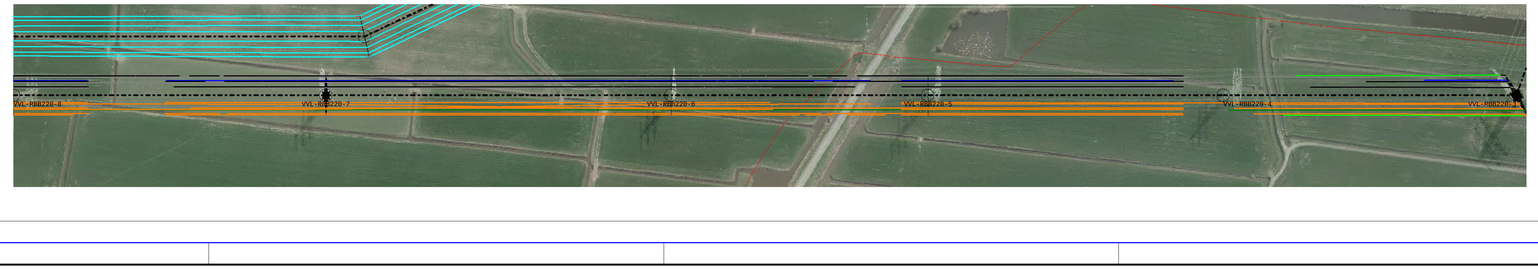

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Drawing no.: 74100828-050-17

20.0 m horiz. Scale
2.0 m vert. Scale

Design state:	DEFINITIEF	Coordinate System:	Rijksdriehoek
Drawn by:	RLo 05-09-14	Units:	Meter
Checked by:	EGB 05-09-14	Project no:	000.144
Approved by:	AW 05-09-14	Company:	TenneT

Description:
Trace en profiel tekening
Basis ontwerp B023
Tijdelijke situatie
Mast VVL-RBB220-8 t/m VVL-RBB220-3

Revision: 2.0

Format: A0

DNV KEMA Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

Archive: 74100828-050-17 - DEFINITIEF - 05-09-2014 - RLo - Engineering verbinding NW380 - Trace en profiel tekening Basis ontwerp B023 Tijdelijke situatie Mast VVL-RBB220-8 t/m VVL-RBB220-3 - A0.dwg

PLS-CADD Drawing

TM1 grijs - TM2 grijs
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 121 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 815 (m)

TM3 grijs - TM5 grijs
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 187 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 900 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
45kV
BICC Fibral 235-14 XSM
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1268 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1280 (m)

TM2 grijs - TM3 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 87 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 563 (m)

TM3 grijs - TM5 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 187 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 732 (m)

TM1 wit - TM2 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 106 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 535 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
45kV
COCHIN ACSR
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 1292 (m)

TM2 grijs - TM3 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 101 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 518 (m)

TM3 grijs - TM5 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 199 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 737 (m)

TM1 wit - TM2 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 184 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 526 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

TM2 grijs - TM3 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 93 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 486 (m)

TM3 grijs - TM5 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 183 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 726 (m)

TM1 wit - TM2 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 101 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 517 (m)

TM1 grijs - TM2 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 121 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 581 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1090 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1090 (m)

TM1 grijs - TM2 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 117 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 569 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

TM1 grijs - TM2 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 113 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 550 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1096 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

VVL-RBB220-3
X=227123.33
Y=581564.92
ht=52.65 ele=-0.79

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 294 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1082 (m)

TM5 grijs - VVL-RBB220-3
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 295 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1083 (m)

81.78, 73.71

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 305 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

VVL-RBB220-16 - TM1 grijs
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 304 (m)
Catenary 1400 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 1095 (m)

TM1 grijs
X=227480.41
Y=584482.98
ht=24.10 ele=0.64

Sag 0.60 m
Sag 0.71 m
Sag 0.74 m
Sag 0.78 m
Sag 0.68 m

24.72
24.74
22.94
21.94

Sag 0.78 m
Sag 0.71 m
Sag 0.68 m

13.44
10.28

118.02

Sag 2.26 m

Sag 0.55 m
Sag 0.68 m

10.08

TM2 grijs
X=227393.51
Y=584403.83
ht=15.40 ele=0.68

97.43

10.28
10.18

Sag 2.20 m
Sag 2.34 m

TM3 grijs
X=227312.10
Y=584349.62
ht=15.40 ele=0.58

10.08
10.18

Sag 7.28 m
Sag 7.04 m
Sag 6.23 m
Sag 5.15 m

TM4 grijs
X=227337.96
Y=584194.26
ht=38.60 ele=0.38

157.48
38.98
207.94

33.18
27.38
21.58

Sag 9.17 m
Sag 7.26 m
Sag 7.26 m
Sag 7.48 m

24.48
21.58

Sag 0.90 m

TM5 grijs
X=227424.50
Y=584000.22
ht=24.10 ele=0.38

Sag 1.00 m
Sag 1.00 m
Sag 1.00 m
Sag 1.00 m
Sag 1.00 m

105.36

Sag 1.00 m
Sag 1.00 m
Sag 1.00 m

81.78, 73.71

Sag 0.49 m

Sag 0.55 m
Sag 0.60 m
Sag 0.71 m
Sag 0.74 m
Sag 0.68 m

24.76
21.94
13.72

TM1 wit
X=227456.71
Y=584493.65
ht=24.10 ele=0.66

24.76
21.94

108.42, 104.73

TM2 wit
X=227377.96
Y=584424.60
ht=9.60 ele=0.56

Sag 0.60 m
Sag 0.71 m
Sag 0.74 m
Sag 0.78 m
Sag 0.68 m

10.10

PI -10°23'16"
PI 0°00'00"
PI -9°29'47"
PI 10°12'14"
PI 10°12'14"
PI 9°15'47"
PI 9°15'47"
PI -10°27'42"
PI -10°27'42"
PI 7°32'38"
PI 7°32'38"
PI 10°21'48"
PI 10°21'48"
PI -8°19'45"
PI 8°48'51"
PI 33°13'34"
PI 33°13'34"
PI 8°35'57"

Cl=9.83 At 70°C
Req. Cl=9.83 to Onbekend/Onbekend

Cl=9.52 to Onbekend/Onbekend

Cl=12.48 At 70°C
Req. Cl=9.52 to Onbekend/Onbekend

Cl=12.73 At 70°C
Req. Cl=9.52 to Onbekend/Onbekend

Cl=11.91 At 70°C
Req. Cl=9.52 to Onbekend/Onbekend

Cl=9.60 At 70°C
Req. Cl=9.52 to Onbekend/Onbekend

Omerkingen:
Afstanden naar grond en obstakels
volgens 50341-3-15 en PU-AM-11 866

Minimale afstand naar onbebouwd 9.52 meter.
Echte verticale afstanden zijn weergegeven voor elk spanveld en
elk ruimtelijk object. Waar minimale afstanden voorkomen
bij wind snelheden groter dan 15 m/s is er alleen
de benodigde afstand getoond.

Geleider fasen	Grackle
Leverancier	TenneT
Type	ACSR
Gewicht (zonder vet) [N]	22.38
Oppervlak [mm²]	679.00
Geleider diameter [mm]	33.97
Young s modules [kN/mm²]	60.
Uitzettings coefficient [1/°C]	..
Koude temperatuur (oplijf checks) [°C]	-20.
Kwadr. breeksterkte [N]	191700.
Trekparameters 15	Zie vak informatie boven profiel.
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]	70°C
Opmerkingen	

Bliksemdraad/OPGW	Chochin	BICC-235
Leverancier	TenneT	TenneT
Type	ACSR	OPGW
Gewicht (zonder vet) [N]	7.69	6.19
Oppervlak [mm²]	169.55	221.67
Geleider diameter [mm]	16.87	19.6
Young s modules [kN/mm²]	35.71	55.97
Uitzettings coefficient [1/°C]	..	..
Koude temperatuur (oplijf checks) [°C]	-20.	-20
Kwadr. breeksterkte [N]	52070.2	72600
Trekparameters 15	Zie vak informatie boven profiel.	
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]		
Opmerkingen		

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Drawing no.: 74100828-050-17

Horiz. Scale: 20.0 m
Vert. Scale: 2.0 m

Description: Trace en profiel tekening
Basis ontwerp BO23
Tijdelijke situatie
Mast VVL-RBB220-3 t/m
TM2 wit

Revision: 2.0
Format: A0

Design state: DEFINITIEF	Coordinate System:	Rijksdriehoek	
Drawn by: RLO	05-09-14	Units:	Meter
Checked by: EGB	05-09-14	Project no:	000.144
Approved by: AW	05-09-14	Company:	TenneT

DNV KEMA Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

This drawing is the property of DNV KEMA Energy & Sustainability. Copyright reserved.

PLS-CADD Drawing

TM2 wit - TM3 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 112 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 552 (m)

TM2 wit - TM3 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 107 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 538 (m)

TM2 wit - TM3 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 116 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 567 (m)

TM3 wit - TM5 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 188 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 734 (m)

TM3 wit - TM5 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 185 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 728 (m)

TM3 wit - TM5 wit
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 191 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 739 (m)

TM1 Zwart - TM2 Zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 79 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 392 (m)

TM1 Zwart - TM2 Zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 74 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 412 (m)

TM1 Zwart - TM2 Zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 84 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 409 (m)

TM1 wit - TM3 zwart
45kV
81CC Fibral 235-14 XSM
Ruling Span 107 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 753 (m)

TM2 Zwart - TM3 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 155 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 669 (m)

TM2 Zwart - TM3 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 152 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 663 (m)

TM2 Zwart - TM3 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 158 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 675 (m)

TM3 zwart - TM4 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 128 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 524 (m)

TM3 zwart - TM4 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 125 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 594 (m)

TM3 zwart - TM4 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 131 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 530 (m)

TM4 zwart - TM6 zwart
45kV
81CC Fibral 235-14 XSM
Ruling Span 193 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 882 (m)

TM4 zwart - TM6 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 191 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 739 (m)

TM4 zwart - TM6 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 189 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 735 (m)

TM4 zwart - TM6 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 193 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 743 (m)

Omerkingen:
Afstanden naar grond en obstakels
volgens 50341-3-15 en PU-AM-11 866

Minimale afstand naar onbebouwd 9.52 meter.
Echte verticale afstanden zijn weergegeven voor elk spanveld en
elk ruimtelijk object. Waar minimale afstanden voorkomen
bij wind snelheden groter dan 15 m/s is er alleen
de benodigde afstand getoond.

Geleider fasen	Grackle
Leverancier	TenneT
Type	ACSR
Gewicht (zonder vet) [N]	22.38
Oppervlak [mm²]	679.68
Geleider diameter [mm]	33.97
Young s modules [kN/mm²]	68
Uitzettings coefficient [1/°C]	20
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20
Nominale breeksterkte [N]	231700
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]	70°C
Opmerkingen	

Bliksemdraad/OPGW	Chochin	BICC-235
Leverancier	TenneT	TenneT
Type	ACSR	OPGW
Gewicht (zonder vet) [N]	7.69	6.19
Oppervlak [mm²]	169.05	221.67
Geleider diameter [mm]	16.87	19.6
Young s modules [kN/mm²]	35.73	55.97
Uitzettings coefficient [1/°C]	23	20
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20	-20
Nominale breeksterkte [N]	22070.2	72600
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel	
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]		
Opmerkingen		

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Drawing no.: 74100828-050-17

20.0 m Horiz. Scale
2.0 m Vert. Scale

Design state: DEFINITIEF	Coordinate system:	Rijksdriehoek	
Drawn by: RLO 05-09-14	Units:	Meter	
Checked by: EGB 05-09-14	Project no:	000.144	
Approved by: AW 05-09-14	Company:	TenneT	

Description:
Trace en profiel tekening
Basis ontwerp B023
Tijdelijke situatie
Mast TM2 wit t/m
TM6 zwart

Revision: 2.0
Format: A0

DNV KEMA Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

Drawn with PLS-CADD V14.50 64 bit SERIAL# 14-0-0-0

PLS-CADD Drawing

TM6 zwart - TM7 zwart
450kV
BICC Fibral 235-14 XSM
Ruling Span 116 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 35°C Creep 773 (m)

TM6 zwart - TM7 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 111 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 487 (m)

TM7 zwart - TM8 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 58 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 313 (m)

TM6 zwart - TM7 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 107 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 538 (m)

TM7 zwart - TM8 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 52 (m)
Catenary 1000 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 311 (m)

TM6 zwart - TM7 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 116 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 496 (m)

TM7 zwart - TM8 zwart
220kV
Grackle (FGO)
Ruling Span 64 (m)
Catenary 750 (m) at 10 (deg C) Creep
Displayed 70°C Creep 337 (m)

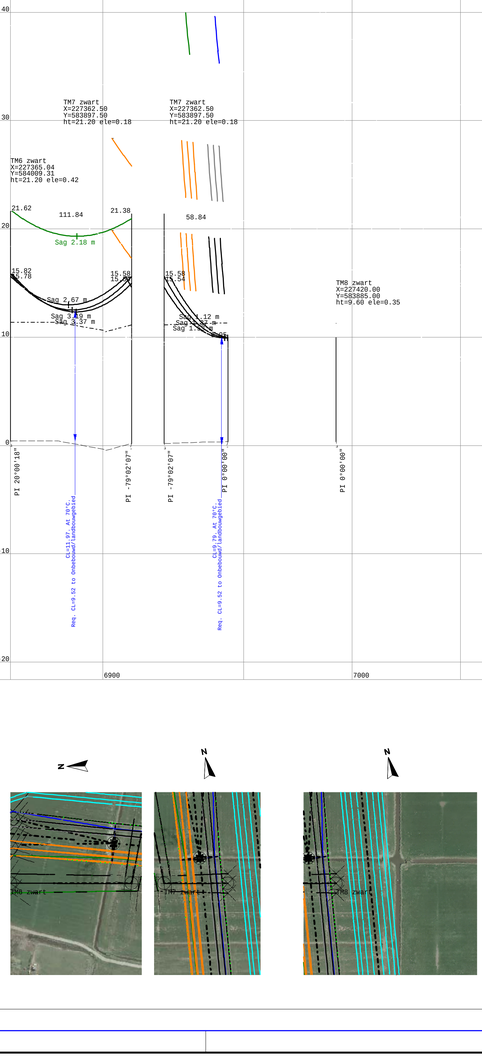

Omerkingen:
Afstanden naar grond en obstakels
volgens 50341-3-15 en PU-AM-11 866

Minimale afstand naar onbebouwd 9.52 meter.
Echte verticale afstanden zijn weergegeven voor elk spanveld en
elk ruimtelijk object. Waar minimale afstanden voorkomen
bij wind snelheden groter dan 15 m/s is er alleen
de benodigde afstand getoond.

Geleider fasen	Grackle
Leverancier	TenneT
Type	Fallow
Gewicht (zonder vet) [N]	22.30
Oppervlak [mm²]	679.00
Geleider diameter [mm]	33.97
Young s modules [kN/mm²]	68.
Uitzettings coefficient [1/°C]	
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20.
Nominale breeksterkte [N]	191700.
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel.
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]	70°C
Opmerkingen	

Bliksemdraad/OPGW	Chochin	BICC-235
Leverancier	TenneT	TenneT
Type	OPGW	OPGW
Gewicht (zonder vet) [N]	7.90	9.19
Oppervlak [mm²]	109.55	221.67
Geleider diameter [mm]	16.82	19.6
Young s modules [kN/mm²]	35.71	55.97
Uitzettings coefficient [1/°C]		
Koude temperatuur (uplift checks) [°C]	-20	-20
Nominale breeksterkte [N]	92070.2	72600
Trekparameter bij 10 °C	Zie vak informatie boven profiel.	
Maximale bedrijfs temperatuur [°C]		
Opmerkingen		

DNV·GL		Projectname: Engineering verbinding NW380	
		20.0 m Horiz. Scale / 2.0 m Vert. Scale	Drawing no.: 74100828-050-17
Design state: DEFINITIEF	Coordinate System: Rijksdriehoek	Description: Trace en profiel tekening Basis ontwerp B023 Tijdelijke situatie Mast TM6 zwart t/m TM8 zwart	Revision: 2.0
Drawn by: RLO 05-09-14	Units: Meter		
Checked by: EGB 05-09-14	Project no: 000.144		Format: A0
Approved by: AW 05-09-14	Company: TenneT		

DNV KEMA Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

C:\Users\...\74100828-050-17 - DEFINITIEF B3 ONTWERP NW 380KV KRUISEN 2-3 v2.0

Bijlage 14
Gegevens plaatsen tijdelijke jukken

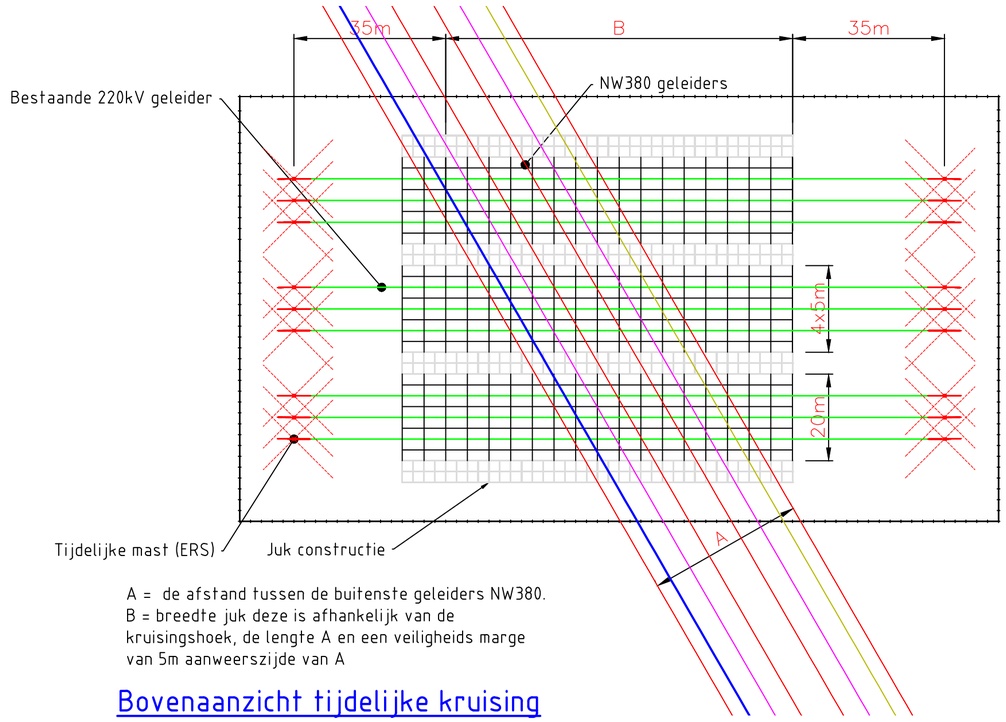

A = de afstand tussen de buitenste geleiders NW380.
B = breedte juk deze is afhankelijk van de kruisingshoek, de lengte A en een veiligheids marge van 5m aanweerszijde van A

Bovenaanzicht tijdelijke kruising (1:1000)

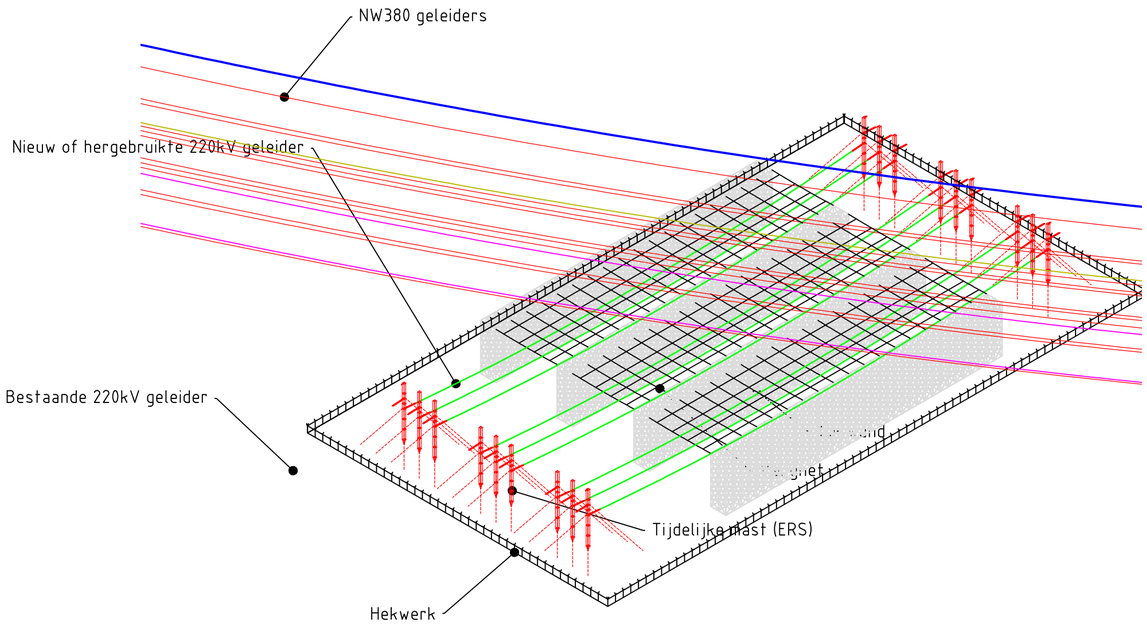

3D aanzicht tijdelijke kruising

Voorbeeld principe tijdelijke kruising

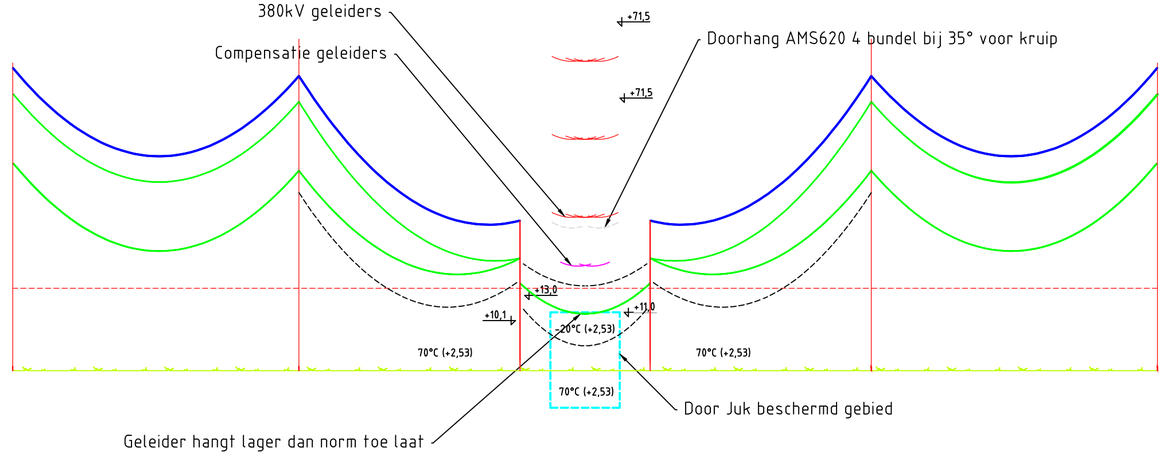

Profiel aanzicht tijdelijke kruising (1:5000)

Uitgangspunten:

- De 220kV geleiders worden d.m.v. ERS masten onder het juk door geleid.
- De veilige spanningsafstand tot de bodem tussen de ERS masten behoeft niet te voldoen aan de voor onbebouwd geldende afstand. Dit mits het gebied wordt afgesloten voor onbevoegde personen.
- Afstand tussen vangnet en 220kV geleiders dient in alle weersomstandigheden minimaal 2,53m te zijn. Dit volgens tabel 5.3.5/NL.2 uit de norm EN 50341-3-15.
- Hek werk minimaal 2,5m hoog en voorzien van borden "Gevaarlijk Hoogspanning" en "Verboden toegang voor onbevoegde".
-De mazen in het vangnet moeten ervoor zorg dragen dat ook bij het intrekken van de geleiders deze niet door het net zakken.
- Voor de compensatie geleider geldt dat het wenselijk is deze tegelijk te treken met de overige geleiders, maar dat deze ook weg gelaten kan worden indien de minimale veiligheids afstanden niet gehaald kunnen worden
- ERS masten kunnen geen uplift hebben.

T.B.V. Vergunnings aanvraag

DNV·GL

Projectname: Engineering verbinding NW380

Third angle projection:

Drawing no.: 74101611-038-001V

Design state:	DEFINITIEF		Scale:	1:1000 / 1:5000	
Drawn by:	RBE	06-12-2012	Units:	m	
Checked by:	EKA	06-12-2012	Project no:	000.144	
Approved by:	AW	06-12-2012	Company:	TenneT	

Description: Principe ontwerp van een tijdelijk juk t.b.v. trekken van de nieuwe NW380 geleiders over bestaande 220kV geleiders

Revision: 5.0

Format: A2

DNV GL Energy & Sustainability, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, tel: +31 26 3 56 91 11, www.dnvgl.com

© 2015