

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 19 februari 2018
Kenmerk: WFN1802069
Dossiernummer: WFN.033136

Op 3 april 2017 hebben wij van Windpark Fryslân B.V. te Emmeloord een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een elektriciteitskabeltracé tussen de Afsluitdijk en hoogspanningsstation Marnezijl te Bolsward. De beoogde werkzaamheden vinden deels plaats in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Procedure

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het project Windpark Fryslân gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het project Windpark Fryslân. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project Windpark Fryslân bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere besluiten als volgt voorbereid:

- Op 23 juni 2015 is op grond van artikel 20c, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt;
- Op 14 december 2017 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 14 december 2017 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Windpark Fryslân BV gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 15 december 2017 tot en met 25 januari 2018 ter inzage gelegen bij de Gemeenteloket Súdwest Fryslân, Marktstraat 15 te Sneek;
- tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Ten behoeve van de aansluiting van Windpark Fryslân op het landelijk elektriciteitsnet wordt een kabeltracé aangelegd vanaf het transformatorstation op Breezanddijk tot aan het aansluitingspunt te Oudehaske. De vergunningen voor het tracé op de Afsluitdijk zijn reeds verleend. Onderhavige vergunning heeft betrekking op het tracé tussen de Afsluitdijk en het station te Bolsward. Het tracé kruist een aantal watergangen, regionale keringen en duikers. Op een aantal plaatsen ligt het tracé in beschermingszones van een hoofdwater en van een regionale kering.
- Omdat de werkzaamheden conform vigerende NEN-normen worden uitgevoerd is wordt de invloed op waterstaatswerken verwaarloosbaar geacht.
- De te leggen kabels betreffen hoogspanningskabels waarvan de spanning 110 kV bedraagt. Als hoogspanningskabels ondergronds liggen wordt het elektrische veld door de aardmantel in de kabels volledig afgeschermd. Het elektrische veld zal daarmee geen noemenswaardige effecten veroorzaken voor werknemers of objecten van het waterschap.
- Om bij onderhoud of vervanging van duikers de kans op beschadiging van de kabels te verkleinen dienen duikers te worden gekruist in mantelbuizen.
- Voor onderhoudswerkzaamheden langs hoofdwatergangen heeft het waterschap een onderhoudspad van 5 meter nodig. Werkzaamheden tijdens de aanleg (en het onderhoud) van de kabels zullen in overleg met het waterschap worden uitgevoerd, zodat het onderhoud van het waterschap onbelemmerd doorgang kan vinden.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- De aanvrager heeft het waterschap verzocht om de geldigheid van de watervergunning op drie jaar te zetten. Normaal gesproken hebben verleende watervergunningen een geldigheid van één jaar maar de aanvrager heeft de verwachting uitgesproken dat de werkzaamheden dan waarschijnlijk nog niet hebben kunnen aanvangen. Het waterschap ziet geen reden om het verzoek van de aanvrager naast zich neer te leggen.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, Windpark Fryslân B.V. c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het aanleggen van een elektriciteitskabeltracé tussen de Afsluitdijk en hoogspanningsstation Marnezijl te Bolsward zoals globaal staat aangegeven op de bijgaande overzichtstekening (tekeningnummer WFN1802069_1).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Windpark Fryslân B.V.

Duit 15
8305 BB Emmeloord

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van de heer E. van Ommen, rayon 6.
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen 3 jaar na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

Bijzondere voorwaarden

1. Uitgezonderd wijzigingen en/of aanvullingen die voortvloeien uit de overige voorwaarden bij deze vergunning dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de volgende tekeningen:
 - a. Overzichtstekening (eerste ontwerp) van Ventolines, kenmerk: 482.15.2.039-450, schaal 1:5000, d.d. 15-3-2017;
 - b. Detailtekeningen (eerste ontwerp) van Ventolines, kenmerk: 482.15.2.039-020, schaal 1:1000, d.d. 2-9-2015.
2. Het tracé bevat twee circuits met elk 3 elektriciteitskabels en een glasvezelbuis. Hiertoe wordt een sleuf van maximaal 4 m breed gegraven zodat de circuits met een onderlinge afstand van ongeveer 1,5 m kunnen worden aangelegd. Watergangen en waterkeringen worden gekruist middels gestuurde boringen. Voor elk circuit bedraagt het boorgat 800 mm. Per boorgat worden 4 mantelbuizen getrokken (3 x 250 HDPE en 1 x 110 HDPE. Beide SDR11). Daarbij wordt er een mengsel van water en bentoniet ingespoten om de ruimtes tussen de mantelbuizen op te vullen en voldoende steun te bieden aan het boorgat in de plaatselijke ondergrond.
3. Kabels en mantelbuizen in of nabij waterstaatswerken worden aangelegd, beheerd en onderhouden volgens de voor kabels en leidingen geldende NEN-normen en de geldende Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR.
4. Wanneer bij een gestuurde boring onverhoopt een opbarsting plaatsvindt of kwelvorming optreedt, wordt dit direct volledig teniet gedaan en worden de gevolgen daarvan direct

- volledig hersteld. Het optreden van kwel of het plaatsvinden van een opbarsting wordt onmiddellijk gemeld bij het bestuur.
5. Wanneer bij een open ontgraving een kruising met een duiker plaatsvindt, wordt de kabel door een mantelbuis aangelegd die tenminste 1 meter uitsteekt aan weerszijden van de duiker en tenminste 30 centimeter afstand heeft van de duiker.
 6. De afstand tussen een open ontgraving van de sleuf en de insteek van een hoofdwatergang bedraagt minimaal 1 meter. Direct na het aanleggen van de kabel of leiding in een open ontgraving wordt de ontgraving aangevuld.
 7. De uitvoering van de kruising van de toegangsweg naar buurtschap Lonjé (zie bijgaande detailtekening) dient nader te worden afgestemd met het waterschap. Hiertoe dient minimaal zes weken voor de uitvoering contact opgenomen te worden Wetterskip Fryslan.
 8. De bereikbaarheid van waterstaatswerken en de bijbehorende beschermingszones is voor onderhoud en calamiteiten gegarandeerd. Daartoe dient de werkplanning te worden afgestemd met de heer E. van Ommen, rayonbeheerder van Wetterskip Fryslan, te bereiken via telefoonnummer 058 292 2222.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.


Bezwaarschriftprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.


Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Overzichtstekening WFN18o2o6g_1

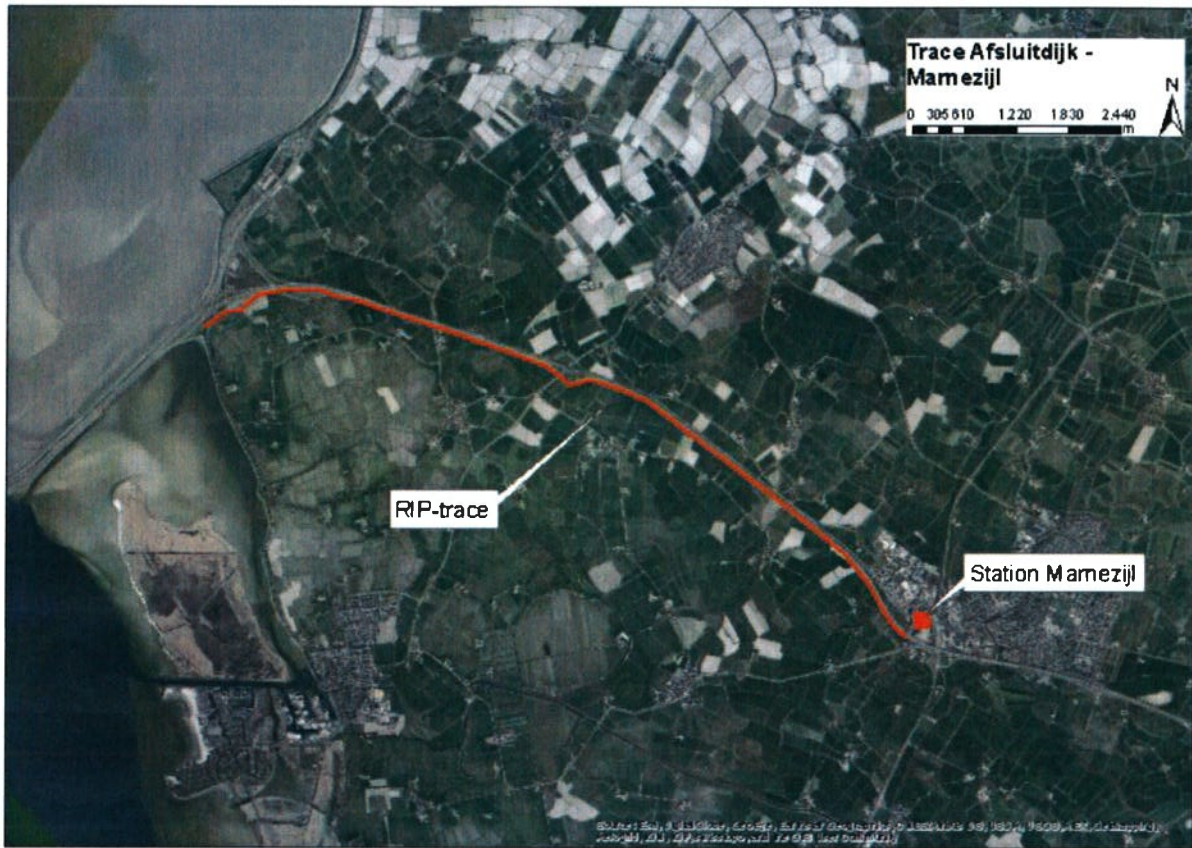

Detailtekeningtekening WFN17o6661_2

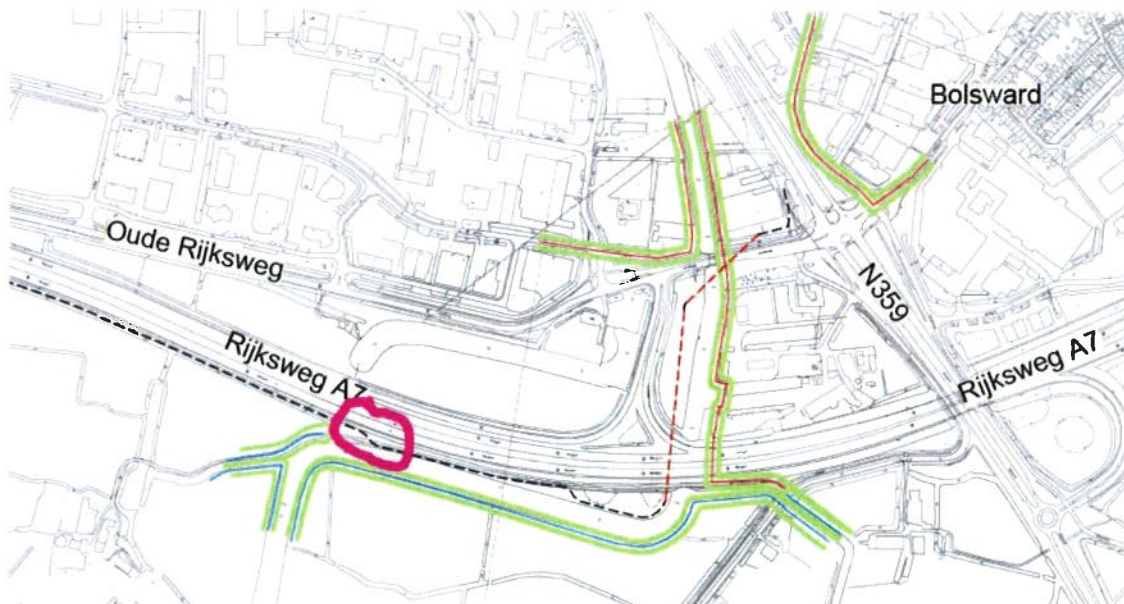

Roze gemarkeerd de wegkruising bij Lonjé die nader moet worden afgestemd met het waterschap.