

## Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1

Datum: 11 januari 2023  
Status: Definitief



## Inhoudsopgave

1. Vaststellingsbesluit minister voor Klimaat en Energie
2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau
3. Zienswijzen
4. Reactie op zienswijzen
5. Advies commissie voor de m.e.r.

## Vaststellen Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1

Net op zee Nederwiek 1 is één van de drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen vanuit windenergiegebied Nederwiek naar het vasteland. Deze nieuwe verbinding loopt voor een groot deel parallel aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha, met een aansluiting bij Borssele. Het Net op zee Nederwiek 1 maakt het mogelijk om uiterlijk in 2030 twee gigawatt (2 GW) aan duurzame energie naar land te transporteren en draagt zodoende bij aan het behalen van de (aangescherpte) klimaatdoelstellingen.

Hierbij treft u de definitieve Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) aan voor Net op zee Nederwiek 1. Het doel van de NRD is om iedereen te informeren over:

- de achtergrond van het project;
- het in het milieueffectrapport (MER) te onderzoeken zoekgebied voor het platform, de kabeltracé-optie op zee, in het Veerse Meer en op land, en de locatie van het converterstation;
- het beoordelingskader op basis waarvan de effecten van het project Net op zee Nederwiek 1 worden onderzocht.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige participatie met belanghebbenden (stakeholders) bij het project van groot belang. De gedachte hierachter en ervaring hiermee is dat intensieve samenwerking met de omgeving leidt tot betere projecten met meer draagvlak. Ruimtelijke inpassing van het project sluit doorgaans beter aan op de omgeving doordat belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën aandragen. Daarnaast neemt begrip voor elkaars belangen en standpunten toe door samenwerking. Ook voor het opstellen van de NRD heeft uitvoerige participatie<sup>1</sup> plaatsgevonden. Het doel van de participatie in deze fase was het ophalen van informatie, gebiedskennis, aandachtspunten, ideeën en kansen uit de omgeving. Dit voor het project in het algemeen en voor het tracé, het beoordelingskader en participatie in het bijzonder. Om de informatie op te halen zijn de volgende werkvormen ingezet:

- Werksessies met een aantal omgevingspartijen;
- Eén-op-één overleggen en persoonlijk contact met verschillende belanghebbenden;
- Regio-overleg met de regionale overheden;
- Communicatiemiddelen zoals (digitale) nieuwsberichten, website, persberichten, advertenties etc.

Vervolgens heeft van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 de concept NRD (cNRD) voor het Net op zee Nederwiek 1 ter inzage gelegen. Hierop zijn binnen de inspraaktermijn 12 zienswijzen binnengekomen. Het participatieproces en de zienswijzen op de cNRD hebben geen aanleiding gegeven tot het onderzoeken van andere alternatieven dan genoemd in de cNRD. De Commissie m.e.r. is om advies gevraagd over het detailniveau en de reikwijdte van het op te stellen MER. De Commissie m.e.r. heeft op 2 november 2022 advies uitgebracht.<sup>2</sup> Uit de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. komt een aantal zaken naar voren die belangrijk zijn om in het MER op te nemen. Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar het advies van de Commissie m.e.r. en de Nota van Antwoord.

Daarnaast is er overleg geweest met een aantal partijen over de tracévarianten rondom de dijk ter hoogte van de Sloekreek. Voor Net op zee Nederwiek 1 zijn er ter hoogte van de Sloekreek, tussen de Oude Veerweg en de N254, twee tracévarianten opgenomen in de cNRD:

1. Tracévariant Sloekreek Oost Dijk: Hierbij loopt het tracé tussen de Oude Veerweg tot net ten noorden van de N254 in/onder de Zeedijk van de Jacobapolder.
2. Tracévariant Sloekreek Oost Polder: Hierbij loopt het tracé tussen de Oude Veerweg tot net ten noorden van de N254 ten oosten van de Zeedijk van de Jacobapolder en de daarnaast gelegen watergang.

De grondeigenaren in dit gebied pleiten voor een kabel door de dijk, gezien het uitgangspunt is dat er dan geen bemaling hoeft plaats te vinden in hun grond, waarin zich ook zoetwatervoorkomens bevinden. De voormalige Zeedijk van de Jacobapolder heeft momenteel geen status als waterkering, maar heeft wel bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden. Omdat niet is uit te sluiten dat de voormalige Zeedijk in de toekomst, ten behoeve van klimaatadaptatie, toch een officiële waterkerende status zou kunnen krijgen waarvoor eventueel extra dijkversterking moet plaatvinden, zijn het Ministerie van EZK, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland overeengekomen om een aanvullend onderzoek te laten doen naar de ligging van kabels in de Zeedijk van de Jacobapolder i.r.t. waterveiligheid. Uit een onderzoek van Arcadis/Pondera blijkt dat de ligging van het kabeltracé door de dijk geen nadelige gevolgen heeft voor de faalkans en geen belemmeringen vormt voor eventuele toekomstige aanvullende versterkingsmaatregelen. Aangezien de uitvoering van de kabels door de dijk tevens geen nadelige effecten heeft voor de grondwaterkwaliteit, is gekozen voor de tracévariant Sloekreek Oost Dijk. Daarbij zal bij het niet afgetopte gedeelte van de dijk de kabel door middel van een boring worden aangelegd, om de natuur- en cultuurhistorische waarden van de dijk zoveel als mogelijk te ontzien.

Op basis van de ontvangen inspraakreacties het advies van de Commissie m.e.r. en overleg met de bevoegde gezagen en andere belanghebbende partijen, is de voorliggende definitieve NRD vastgesteld door de minister

<sup>1</sup> Zie participatieplan Nederwiek 1:

<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-12/Participatieplan-september-2022-Net-op-zee-Nederwiek-1.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p36/p3647/a3647rd.pdf>

voor Klimaat en Energie. De vastgestelde NRD wordt als vertrekpunt gehanteerd voor het opstellen van het MER en de daarvoor benodigde onderzoeken.

## Vervolg

In de cNRD zijn drie tracéopties op zee en één tracé op land beschouwd op de thema's milieu, omgeving, kosten, techniek en toekomstvastheid. In de cNRD wordt beschreven welke tracéoptie op zee wordt voorgesteld om in de verdere procedure te beschouwen.

Uit de NRD-fase zijn geen onderscheidende alternatieven voor de tracéopties op zee en land voor Net op zee Nederwiek 1 naar voren gekomen. Dit betekent dat het na onderzoek en afweging in de NRD voorgestelde kabeltracé, het zoekgebied voor het platform en de locatie voor het converterstation, daarmee automatisch het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA) is dat in het MER onderzocht gaat worden. Het VKA wordt via de te doorlopen procedure vastgelegd in een projectbesluit<sup>3</sup> en TenneT vraagt de benodigde vergunningen en ontheffingen aan. Het voorontwerp van het projectbesluit wordt aan de betrokken overheden voorgelegd. Vervolgens worden naar verwachting eind 2023 het ontwerpprojectbesluit en de overige ontwerpbesluiten van Net op zee Nederwiek 1 samen met het MER ter inzage gelegd. Eenieder kan hierop een zienswijze geven en de Commissie m.e.r. toetst het MER. De zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. worden betrokken bij de definitieve vaststelling van het projectbesluit en de overige besluiten. Belanghebbenden kunnen daarna desgewenst beroep instellen bij de Raad van State. Na een eventuele uitspraak van de Raad van State worden de besluiten onherroepelijk.

Overheden en belanghebbenden worden in het gehele proces actief betrokken. Via diverse communicatiekanalen worden ook belangenorganisaties, bedrijven en andere betrokkenen op de hoogte gesteld van de voortgang van het project en de inspraakmomenten, onder andere door aankondigingen in huis-aan-huisbladen. Op de websites [www.rvo.nl/net-op-zee-Nederwiek-1](http://www.rvo.nl/net-op-zee-Nederwiek-1) en [www.netopzee.eu/Nederwiek1](http://www.netopzee.eu/Nederwiek1) is de voortgang van het project te volgen. Op deze sites zijn relevante stukken te downloaden.

De onderhavige Notitie reikwijdte en detailniveau wordt hierbij vastgesteld.

Den Haag, 15 december 2022

w.g.

De minister voor Klimaat en Energie

<sup>3</sup> Naar verwachting treedt met ingang van 1 juli 2023 de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking en vervalt de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Hierbij worden nieuwe instrumenten van toepassing in plaats van een aantal uitvoeringsbesluiten en het inpassingsplan (wordt projectbesluit)

# Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1



Datum: 29-07-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

## Inhoudsopgave


Inhoudsopgave.....	1
Leeswijzer.....	3
1 Inleiding.....	5
1.1 Waaron deze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau .....	5
1.2 Aanleiding extra windenergie en netten op zee.....	7
1.3 Hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit .....	11
1.4 Samenhang met andere projecten .....	11
2 Te doorlopen procedures en benodigde besluiten.....	17
2.1 De procedure op hoofdlijnen.....	17
2.2 Waarom een milieueffectrapportage? .....	20
2.2.1 Wanneer is sprake van een m.e.r.-plicht .....	20
2.2.2 Stappen procedure milieueffectrapportage .....	21
2.3 Participatie, inspraak en advies .....	23
2.3.1 Manieren van participatie.....	23
2.3.2 Inspraakprocedure en advies Commissie m.e.r. ....	25
3 Onderdelen van de voorgenomen activiteit.....	26
3.1 Beschrijving voorgenomen activiteit .....	26
3.2 Platform op zee.....	26
3.3 Kabeltracé op zee en in het Veerse Meer.....	27
3.4 Kabeltracé op land .....	28
3.5 Converterstation op land.....	29
4 Analyse tracéopties.....	30
4.1 Aanpak analyse tracéopties .....	30
4.1.1 VAWOZ 2030 en thematische analyse .....	30
4.1.2 Integrale effectenanalyse .....	31
4.1.3 Beoordeling tracéopties op zee .....	31
4.2 Analyse tracéopties.....	33
4.2.1 Platform op zee.....	33
4.2.2 Tracéopties op zee .....	33
4.2.3 Krusing Veerse Gatdam, kabeltracé door het Veerse Meer en tracéopties op land ...	44
4.2.4 Zoekgebied converterstation.....	49
4.2.5 380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomkabel .....	50
4.2.6 Conclusie te onderzoeken voorkeursalternatief.....	51

5	Werkwijze milieubeoordeling MER.....	53
5.1	Inleiding.....	53
5.2	Referentiesituatie .....	54
5.3	Beoordelingskader MER.....	54
5.3.1	Beoordelingskader .....	54
5.3.2	Toelichting beoordelingskader .....	54
5.3.3	Mitigerende maatregelen .....	56
5.3.4	Kennisleemten, monitoring en evaluatie.....	56
	Colofon.....	57
	Bijlage I Toelichting Beleidskaders.....	58
	Bijlage II Analyse Tracéopties.....	59
	Bijlage III Beoordelingskader MER .....	60

## Leeswijzer

Voor u ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de hoogspanningsverbinding Net op zee Nederwiek 1. Via deze toekomstige verbinding wordt 2 gigawatt (GW) opgewekte windenergie vanaf een platform op zee, gelegen in windenergiegebied Nederwiek, op het landelijke hoogspanningsnet aangesloten. De route van de verbinding loopt via het Veerse Meer naar het Sloegebied. De NRD is de eerste stap voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) waarin de milieueffecten van deze hoogspanningsverbinding zijn beschreven. Deze concept NRD bevat een integrale afweging voor tracéopties die resulteert in een voorstel voor het in het MER verder te onderzoeken alternatief.

In Hoofdstuk 1 van deze concept NRD worden de aanleiding, nut en noodzaak en hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit toegelicht. Daarna worden in Hoofdstuk 2 de te doorlopen procedures en benodigde besluiten beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderdelen van de voorgenomen activiteit, zoals het platform op zee, de kabeltracés op zee en land, en het converterstation op land. Hoofdstuk 4 bevat de beschouwing van verschillende mogelijke locatie- en tracéopties voor de verschillende onderdelen. Hoofdstuk 5 bevat uitleg over de toekomstige milieubeoordeling van de voorgenomen activiteit in het MER. De bijlagen bestaan uit een toelichting van de beleidskaders (Bijlage I), een uitgebreide analyse van de verschillende tracéopties en -locaties die zijn overwogen en (deels) onderzocht (Bijlage II, inclusief Bijlage A Thematische Analyse), en het beoordelingskader voor de milieueffecten in het MER (Bijlage III). De structuur van de concept NRD is in Figuur 0-1 verbeeld. In Tabel 0-1 staat een begripplijst met toelichting van veelvoorkomende termen.

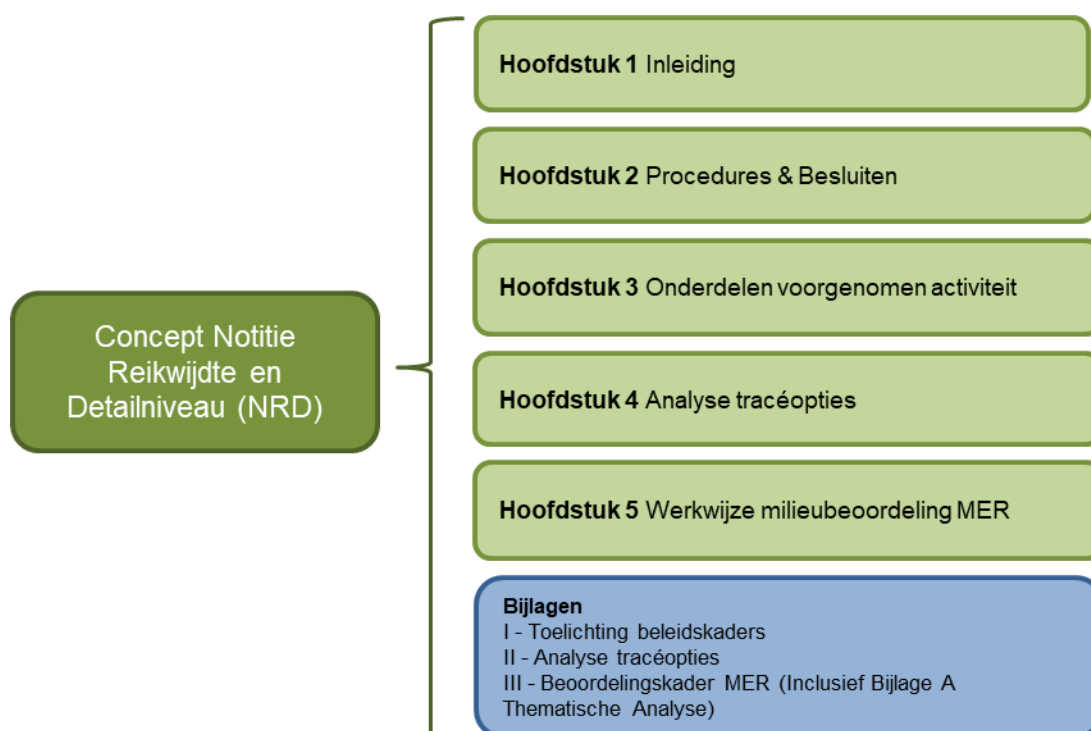

Figuur 0-1 Leeswijzer concept NRD



Tabel 0-1 Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
<b>Beoordelingskader</b>	In het beoordelingskader wordt toegelicht welke milieuaspecten worden onderzocht in het MER.
<b>Converterstation</b>	Converterstation op land voor het omzetten van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom.
<b>Kabeltracé en kabelconfiguratie</b>	Het kabeltracé is de route van de kabels van het platform op zee via het converterstation naar het hoogspanningsstation op land. Het kabeltracé bestaat uit vier kabels, namelijk een pluspool, minpool, glasvezelkabel en metallic return (MR); dit heet kabelconfiguratie.
<b>Kavelbesluit</b>	Een kavelbesluit wordt genomen door het Rijk. In een kavelbesluit staat waar een windpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.
<b>m.e.r. en MER</b>	Bij milieueffectrapportage worden verschillende termen gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De milieueffectrapportage = m.e.r. = de procedure.</li> <li>- Het milieueffectrapport = MER = het rapport dat wordt opgesteld.</li> </ul>
<b>Net op zee &amp; verbinding</b>	De aansluiting van windenergiegebieden op zee op het landelijk hoogspanningsnet en het transport van de door windenergie opgewekte elektriciteit (stroom) naar het landelijk hoogspanningsnet. Deze 'verbinding' wordt aangeduid met de naam Net op zee.
<b>NRD</b>	In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt de scope van het MER en de aanpak van de milieubeoordeling beschreven.
<b>Platform</b>	Converterstation op zee voor het omzetten van wisselstroom (opgewekt door de windturbines op zee) naar 525kV-gelijkstroom.
<b>Tracéoptie</b>	Een optie voor de route van het kabeltracé.
<b>Voorgenomen activiteit</b>	Het project wat de initiatiefnemer voornemens is te realiseren. Het is een beschrijving van de activiteit en de wijze waarop de activiteit zal worden uitgevoerd en de alternatieven die redelijkerwijs daarvoor in beschouwing worden genomen. De voorgenomen activiteit in deze concept NRD is de aanleg en het gebruik van Net op zee Nederwiek 1.
<b>Windenergiegebied Nederwiek</b>	Gebied op zee dat door de Rijksoverheid is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. Een windenergiegebied bestaat uit deelgebieden: kavels. Net op zee Nederwiek 1 zorgt voor de aansluiting van één van de kavels (of windparken) in windenergiegebied Nederwiek op het landelijk hoogspanningsnet.
<b>Windpark</b>	Een windpark ligt in een kavel en is onderdeel van een windenergiegebied.

# 1 Inleiding

## 1.1 Waarom deze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor u ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de aansluiting van 2 GW opgewekte windenergie in windenergiegebied Nederwiek op het landelijke hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT TSO B.V. (hierna TenneT). Dit is de tweede 2 GW verbinding die via het Veerse Meer aanlandt in het Sloegebied nabij Borssele. Deze netaansluiting wordt in dit document Net op zee Nederwiek 1 genoemd.<sup>1</sup>

Windenergiegebied Nederwiek ligt in de Noordzee, circa 95 km uit de kust ter hoogte van het noordelijke deel van provincie Noord-Holland (regio Den Helder en Texel). Windenergiegebied Nederwiek ligt ten westen van een ander windenergiegebied: IJmuiden Ver (zie Figuur 1-1). In windenergiegebied Nederwiek kunnen windparken met een totaal opgesteld elektrisch vermogen van 6 GW worden gerealiseerd. Om deze windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, zijn drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen met elk een vermogen van 2GW naar land nodig. Net op zee Nederwiek 1 is één van deze verbindingen en ontsluit het zuidelijke gedeelte van het windenergiegebied Nederwiek.

Net op zee Nederwiek 1 is de voorgenomen activiteit die centraal staat in deze concept NRD. Voor de andere aansluitingen binnen windenergiegebied Nederwiek worden aparte procedures doorlopen. Dit is Net op zee Nederwiek 2<sup>2</sup>, die gelijktijdig met Nederwiek 1 in procedure gaat, en in de toekomst gaat een derde verbinding met de naam Nederwiek 3 ontwikkeld worden. Zowel Net op zee Nederwiek 2 als Net op zee Nederwiek 3 landen niet aan in Borssele.

Het doel van deze concept NRD is om iedereen te informeren over de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1 van initiatiefnemer TenneT en om aan te geven welke milieuaspecten in het MER worden onderzocht. Voor het Net op zee Nederwiek 1 worden een projectbesluit (ruimtelijk plan) en uitvoeringsbesluiten (vergunningen) opgesteld. Daarbij wordt ook de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

De concept NRD is na de kennisgeving<sup>3</sup> de volgende belangrijke stap in de m.e.r.-procedure. De concept NRD geeft de afbakening en aanpak van het MER-onderzoek dat ter onderbouwing van deze besluiten gaat worden uitgevoerd. In de concept NRD staat onder andere welke alternatieven worden onderzocht in het MER (reikwijdte) en op welke milieuaspecten deze beoordeeld worden (detailniveau). De NRD-fase voor Net op zee Nederwiek 1 is anders ingericht dan bij eerdere net op zee-projecten. De NRD-fase van Net op zee Nederwiek 1 wordt benut om te onderzoeken welke onderscheidende, reële tracéopties mogelijk zijn voor Net op zee Nederwiek 1. Hiervoor is in de concept NRD een analyse gedaan van verschillende tracéopties voor de thema's milieu, kosten, techniek, omgeving en toekomstvastheid. Bij eerdere net op zee-projecten vond dit vaak plaats in

---

<sup>1</sup> De naam Nederwiek is door middel van een namenwedstrijd tot stand gekomen. Uit 5.922 inzendingen zijn er 3 overgebleven voor de nieuwe windenergiegebieden, waarvan Nederwiek er één is. Voor een uitgebreid overzicht van de totstandkoming van de naam Nederwiek zie: <https://windopzee.nl/actueel/nieuws/nieuws/doordewind-lagelander-nederwiek-namen-nieuwe/>

<sup>2</sup> Voor voornemen en participatievoorstel Net op zee Nederwiek 2 (14 januari 2022), zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/nederwiek-2>


<sup>3</sup> Voor voornemen en participatievoorstel Net op zee Nederwiek 1 (14 januari 2022), zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/nederwiek-1>

MER fase 1. Daarnaast wordt deze concept NRD benut voor het verkrijgen van adviezen van onder andere regionale overheden en de Commissie voor de m.e.r.<sup>4</sup> over de beschreven aanpak. De concept NRD wordt ter inzage gelegd en iedereen kan na de publicatie zienswijzen indienen.

### Terminologie: MER en mer

Bij milieueffectrapportage worden verschillende termen gehanteerd:

- Milieueffectrapportage = mer = de procedure.
- Milieueffectrapport = MER = het rapport dat wordt opgesteld.

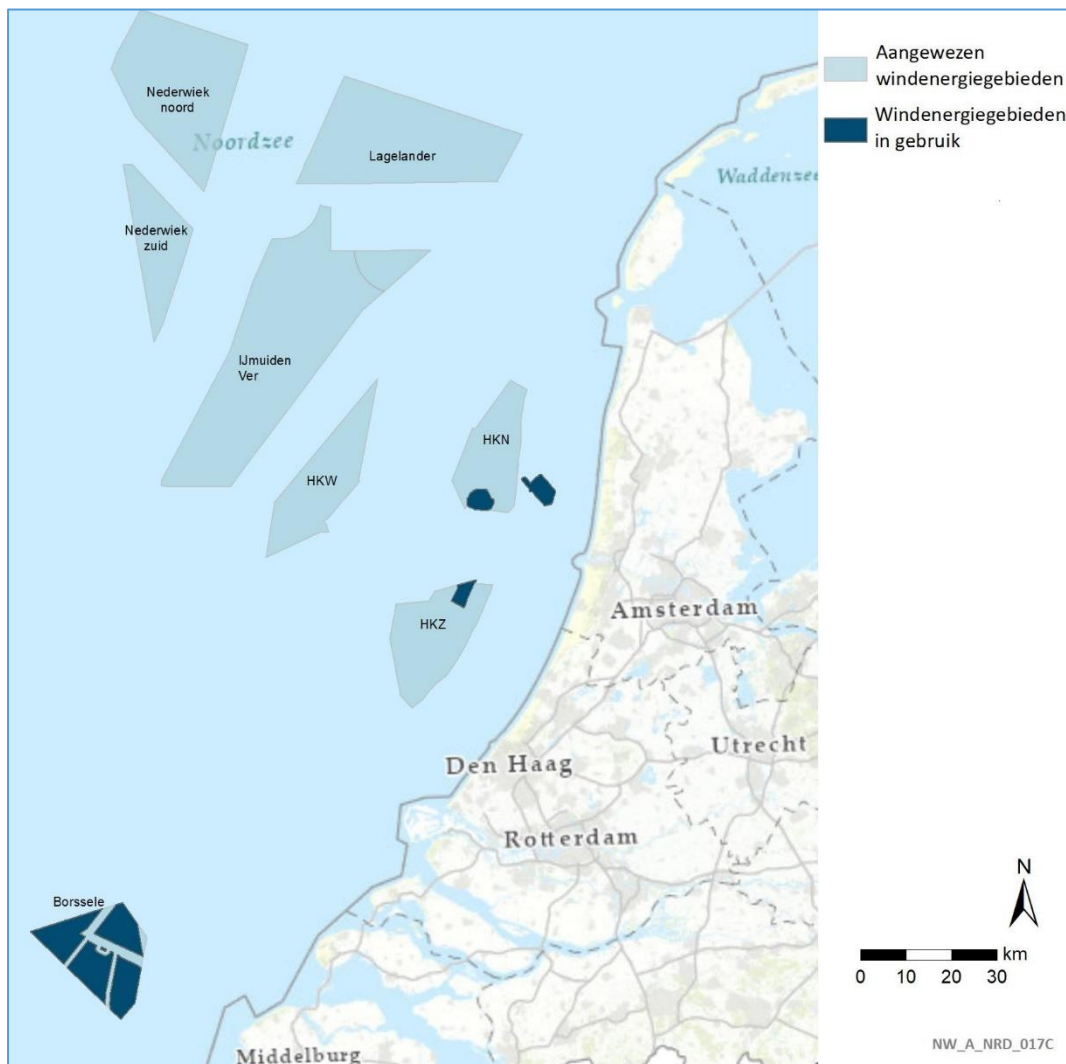

Figuur 1-1 Aangewezen windenergiegebieden (HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), en HKZ= Hollandse Kust (zuid))

<sup>4</sup> De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten.

## 1.2 Aanleiding extra windenergie en netten op zee

### Noodzaak windenergie op zee

Energie opgewekt uit de wind is een vorm van duurzame energieopwekking. Er zijn twee belangrijke redenen voor het opwekken van duurzame energie:

1. Het tegengaan van klimaatverandering. Duurzame energie kan dienen als vervanging van energie uit fossiele bronnen. De energieopwekking met fossiele bronnen leidt tot uitstoot van onder meer het broeikasgas CO<sub>2</sub>, een belangrijke oorzaak van opwarming van de atmosfeer en daarmee samenhangende klimaatverandering.
2. De fossiele energiebronnen raken op en Nederland importeert steeds meer energie uit het buitenland. Door zelf duurzame energie op te wekken wordt Nederland minder afhankelijk van deze import. De totale elektriciteitsproductie bestond in 2021 voor 33 procent uit hernieuwbare bronnen. In 2020 was dit aandeel hernieuwbare elektriciteit nog 27 procent<sup>5</sup>.

Samen met de al gerealiseerde windparken uit de Routekaart windenergie op zee 2023, is er op grond van eerdere kabinetsbesluiten en het Klimaatakkoord in de huidige Routekaart windenergie op zee 2030<sup>6</sup> in totaal 10,8 GW aan operationele windcapaciteit in voorbereiding voor het jaar 2030.

Meerdere recente ontwikkelingen maken de realisatie en aansluiting van extra windenergie op zee voor uiterlijk 2030 noodzakelijk. Dit wordt ook wel de 'versnellingsopgave' genoemd. Dit zijn onder meer:

- In 2020 is gebleken dat de huidige plannen niet genoeg energie opleveren om de Nederlandse doelstelling uit het Klimaatakkoord voor windenergie op zee in 2030 te halen. Voor het bereiken van 49% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030 is er nog een tekort van 0,7 GW.
- De vraag naar elektriciteit is toegenomen. De industrie laat in hun verduurzamingsopgave bijvoorbeeld een toegenomen behoefte aan elektrificatie zien. De vraag naar duurzame elektriciteit wordt daardoor hoger dan eerder werd verwacht.
- De Europese Unie heeft het CO<sub>2</sub>-reductiedoel in april 2021 opgehoogd van 40% naar 55% reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 1990. Deze doelstelling is overgenomen in het coalitieakkoord. Ondertussen wil het kabinet beleid voeren op 60% emissiereductie in 2030. Het coalitieakkoord zet in op extra wind op zee.

Door deze versnellingsopgave en de tekortkoming van 0,7 GW zijn in 2030 extra windparken en netten op zee nodig, maar ook voor de periode daarna. Volgens de Stuurgroep Extra Opgave is 10 GW aan windenergie op zee nodig om 55% CO<sub>2</sub>-reductie te kunnen behalen. Aansluitend hierop verzoekt de motie-Boucke<sup>7</sup> het kabinet om in 2021 minimaal ruimte voor 10 GW windenergie op zee aan te wijzen. Er is tot en met 2030 dus extra ruimte nodig voor 10,7 GW windenergie op zee – het tekort van 0,7 GW en de 10 GW aan extra vermogen. De nieuw aangewezen windenergiebieden spelen dus een belangrijke rol in het halen van de klimaatdoelstellingen.

<sup>5</sup> Voor bron, zie: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/10/meer-elektriciteit-uit-hernieuwbare-bronnen-minder-uit-fossiele-bronnen>

<sup>6</sup> Voor Routekaart Windenergie op zee 2030, zie: [https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven\\_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716](https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716)

<sup>7</sup> Kamerstukken II 2020-21, 35 668, nr. 21.

Op 18 maart 2022 is het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ)<sup>8</sup> vastgesteld waarin nieuwe windenergiegebieden worden aangewezen, waaronder windenergiegebied Nederwiek (daarvoor genaamd windenergiegebied 1). Het PNZ is een bijlage bij het Nationaal Water Programma 2022-2027. Dit is bevestigd in de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 21 juni 2022 aan de Tweede Kamer.<sup>9</sup> Met deze brief is:

- de Routekaart windenergie op zee 2030 aangevuld voor de versnellingsopgave: hierin staat welke (delen van de) nieuwe windenergiegebieden wanneer ontwikkeld gaan worden.
- het Ontwikkelkader windenergie op zee geactualiseerd voor de versnellingsopgave: in het kader staat onder welke voorwaarden TenneT het Net op zee kan realiseren.

### Extra aanlandingen wind op zee en VAWOZ

Extra windenergie op zee betekent ook extra elektriciteitsaansluitingen op land. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) wordt samen met belanghebbenden onderzocht wat kansrijke opties voor aansluitingen tussen windenergiegebieden op zee en aansluitlocaties op land zouden kunnen zijn. De VAWOZ heeft betrekking op twee perioden, die aansluiten op elkaar:

- VAWOZ 2030 met de (versnellings-)mogelijkheden voor extra aansluitingen in de periode tot en met 2030.
- VAWOZ 2031-2040, met de mogelijkheden voor aansluitingen in de periode van 2031 tot 2040.

Het doel van VAWOZ 2030<sup>10</sup> is om te bepalen welke locaties kansrijk zijn voor de aanlanding van extra elektriciteit uit windenergie uiterlijk in het jaar 2030. De verkenning brengt de kansen en knelpunten in beeld voor de verschillende tracéopties tussen de windenergiegebieden en aansluitlocaties. Uit de verkenning volgen ook tracéopties die misschien niet kansrijk zijn voor de periode tot en met 2030 (vanwege planning of uitvoerbaarheid met huidige technieken), maar dat mogelijk wel zijn voor de periode 2031-2040.

De VAWOZ 2030 is in december 2021 afgerond. Op basis daarvan heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)<sup>11</sup> op 2 december 2021<sup>12</sup> een brief aan de Tweede Kamer geschreven. In die brief wordt het startschot gegeven voor de ruimtelijke procedures voor het aan land brengen van windenergie met stroomkabels vanuit de windenergiegebieden die zijn aangewezen of herbevestigd in het gewijzigde Programma Noordzee. Windenergiegebied Nederwiek (voorheen windenergiegebied 1) is één van deze gebieden.

### Thematische analyse: samenhang met andere net op zee-projecten

Na de VAWOZ 2030 bleek dat voor een aantal thema's nader onderzoek nodig was naar de samenhang tussen de verschillende beoogde net op zee-projecten. Om deze samenhang nader te onderzoeken is een zogenaamde thematische analyse opgesteld. Deze is bijgevoegd als Bijlage A bij

<sup>8</sup> Het Programma Noordzee 2022-2027 is vastgesteld op 18 maart 2022, zie:

<https://www.noordzeeloket.nl/beleid/programma-noordzee-2022-2027/>

<sup>9</sup> Voor aanvullende Routekaart windenergie op zee 2030 en aanpassing Ontwikkelkader windenergie op zee, zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2022/06/21/aanvullende-routekaart-windenergie-op-zee-2030>

<sup>10</sup> Voor VAWOZ 2030, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz>

<sup>11</sup> In het huidige kabinet is er een minister voor Klimaat en Energie en een minister van Economische Zaken en Klimaat.


<sup>12</sup> Voor Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030, zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/02/kamerbrief-over-verkenning-aanlanding-wind-op-zee-2030-vawoz>

Bijlage II Analyse tracéopties. Het doel van deze thematische analyse is om op hoofdlijnen de voor- en nadelen van verschillende scenario's op zee voor de net op zee-projecten vanuit de gebieden Nederwiek en Lagelander weer te geven. Dit is op project overstijgend niveau gedaan voor de thema's ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid ter aanvulling op VAWOZ 2030. De analyse is beperkt tot tracéopties op zee. De informatie uit de thematische analyse wordt, waar van toepassing, meegenomen in de procedures van de individuele net op zee-projecten. Dit is verder toegelicht in paragraaf 4.1. De samenhang met andere projecten wordt verder toegelicht in paragraaf 1.4.

### **Uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit beleid, wet- en regelgeving**

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de besluitvorming over het Net op zee Nederwiek 1 vloeien voort uit verdragen, internationale afspraken, wet- en regelgeving en beleid op het gebied van onder meer energie, ruimtelijke ordening, milieu, leefomgeving, natuur, veiligheid en cultuurhistorie. Figuur 1-2 bevat een samenvatting van de belangrijkste beleidskaders voor energie en ruimtelijke ordening voor Net op zee Nederwiek 1. In Figuur 1-2 staan in de blauwe tekstvakken (linker en rechter kolom) de relevante kaders op chronologische volgorde. In de witte tekstvakken (middelste kolom) wordt kort uitgelegd wat de relevantie en koppeling is naar de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1. Een toelichting op de diverse kaders staat in Bijlage I Toelichting beleidskaders.

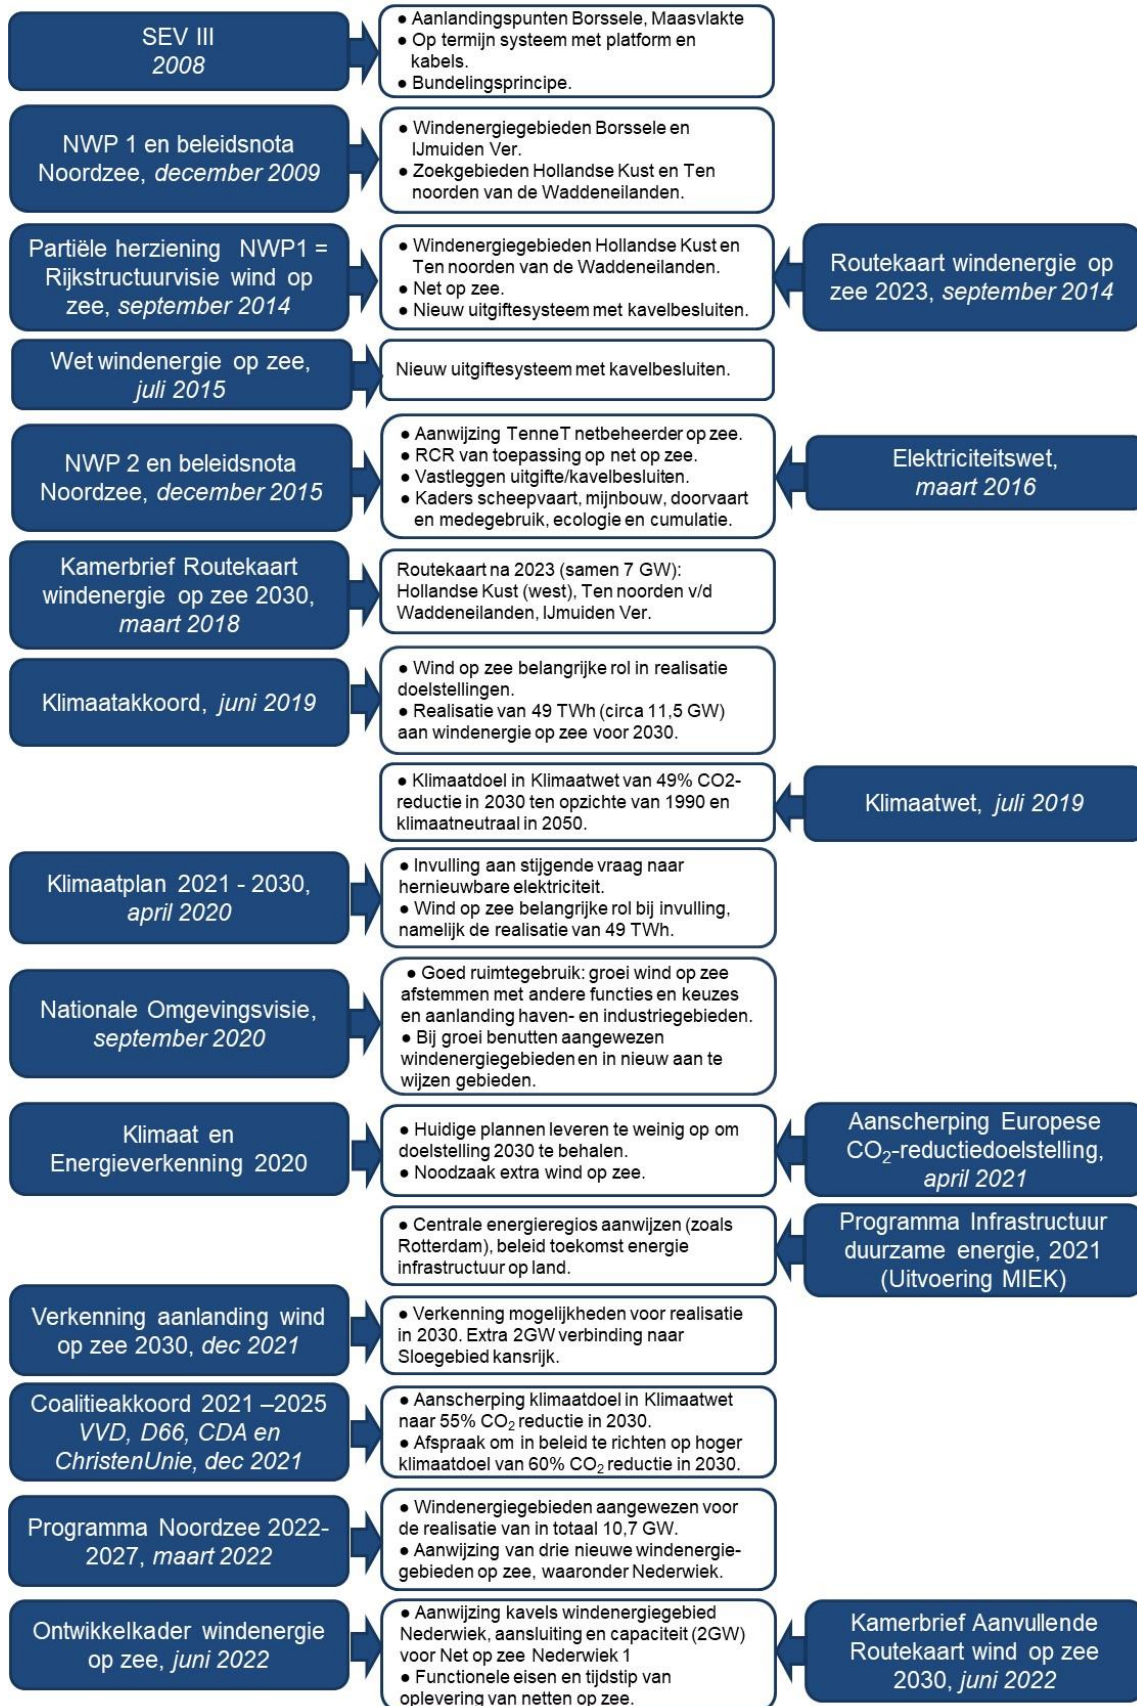


Figuur 1-2 Samenvatting relevante beleid, wet – en regelgeving (SEV III =Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, NWP = Nationaal Water Programma)

### 1.3 Hoofdpijnen van de voorgenomen activiteit

In Figuur 1-3 zijn de onderdelen Net op zee Nederwiek 1 weergegeven. In Hoofdstuk 3 worden de onderdelen van de voorgenomen activiteit nader toegelicht. Wanneer in deze concept NRD gesproken wordt over de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1 dan omvat dat de volgende onderdelen:

1. Een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van wisselstroom (afkomstig van de windturbines) naar 525kV-gelijkstroom;
2. Een kabeltracé voor transport van 525kV-gelijkstroom op zee en in het Veerse Meer;
3. Een ondergronds kabeltracé voor transport van 525kV-gelijkstroom op land naar een converterstation;
4. Een converterstation op land voor het omzetten van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom.

Mogelijk wordt aanvullend een verbinding gerealiseerd tussen het platform van Net op zee Nederwiek 1 en het platform van Net op zee Nederwiek 2. Dit wordt een 'interlink' genoemd en betreft een wisselstroomkabel, welke zowel voor elektriciteitstransport als communicatie gebruikt kan worden. De interlink van Net op zee Nederwiek 1 zal primair gericht zijn op communicatie. Elektriciteitstransport vindt slechts bij uitzondering plaats.

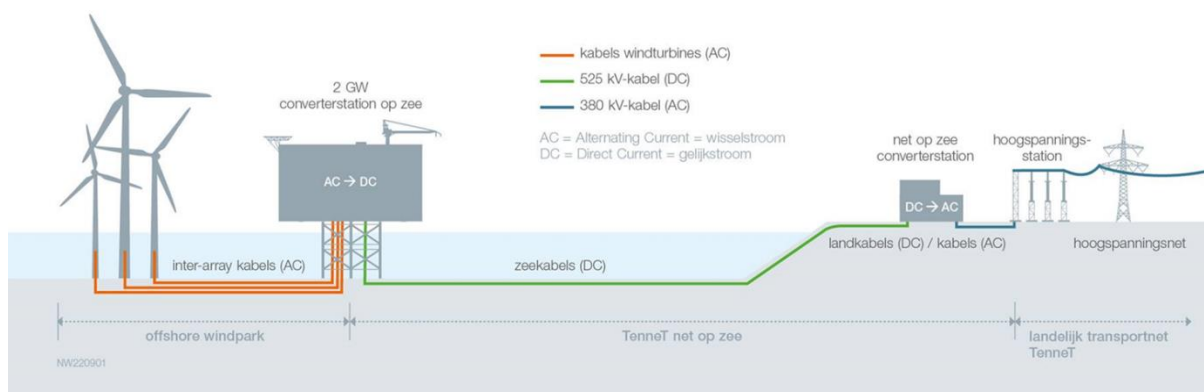

Figuur 1-3 Onderdelen van de voorgenomen activiteit

De aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet vindt plaats via 380kV-wisselstroomkabels op een nieuw te bouwen 380kV-hoogspanningsstation in/nabij het Sloegebied. Aanvankelijk waren de 380kV-wisselstroomkabels onderdeel van Net op zee Nederwiek 1, maar besloten is om voor de bouw van dit 380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation een aparte procedure te doorlopen. In paragraaf 1.4 wordt toegelicht waarom het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation geen onderdeel uitmaken van het MER Net op zee Nederwiek 1. Ook de windturbines op zee en de parkbekabeling van de windturbines naar het platform op zee van TenneT maken geen onderdeel uit van het Net op zee Nederwiek 1.

### 1.4 Samenhang met andere projecten

Net op zee Nederwiek 1 kent een sterke samenhang met een aantal andere projecten. Hieronder worden enkele van deze projecten toegelicht, namelijk Net op zee Nederwiek 2, Netten op zee




IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma en 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Hierbij wordt vaak de term ‘parallellegging’ gebruikt, wat betekent dat afzonderlijke kabeltracés ten opzichte van elkaar parallel naast elkaar liggen.

### **Net op zee Nederwiek 2**

In windenergiegebied Nederwiek kunnen windparken met een totaal vermogen van 6 GW worden gerealiseerd. Om deze windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, zijn er drie ondergrondse verbindingen met elk een vermogen van 2 GW naar land nodig. Naast Net op zee Nederwiek 1 is één van deze verbindingen Net op zee Nederwiek 2 met een aansluiting op de Maasvlakte. Voor Net op zee Nederwiek 2 wordt een aparte procedure doorlopen, gelijktijdig aan de procedure voor Net op zee Nederwiek 1. De procedure voor een derde verbinding uit windenergiegebied Nederwiek wordt later gestart.

Hoe de in het MER te onderzoeken tracés en locaties van platform en converterstation van Netten op zee Nederwiek 1 en 2 tot stand zijn gekomen, is te lezen in deze concept NRD (Hoofdstuk 4 en Bijlage II) en in de concept NRD van Net op zee Nederwiek 2. Hier is de keuze voor de volgende tracés uit voort gekomen. De kabeltracés op zee van Net op zee Nederwiek 1 en 2 lopen vanaf de oostzijde van windenergiegebied Nederwiek parallel aan elkaar over een lengte van circa 148 km. Ter hoogte van lichtplatform Goeree vervolgen Nederwiek 1 en 2 ieder hun eigen weg richting Sloegebied en Maasvlakte. In Figuur 1-4 is de ligging van Netten op zee Nederwiek 1 en 2 weergegeven

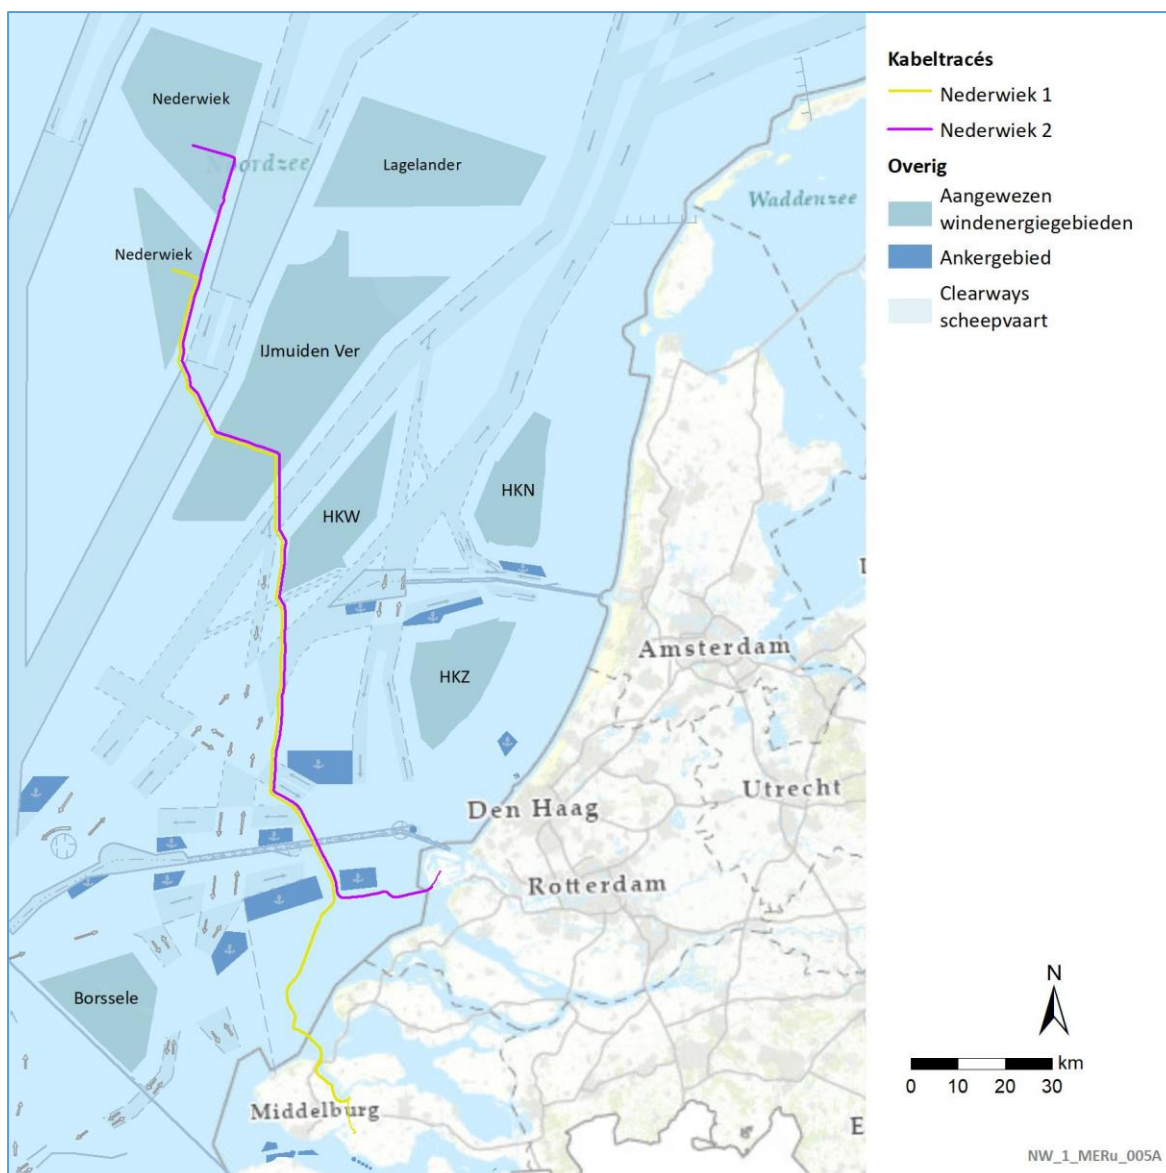

Figuur 1-4 Parallelligging Net op zee Nederwiek 1 en 2

### Netten op zee Ijmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma

Netten op zee Ijmuiden Ver Alpha (naar 380kV-station Borssele)<sup>13</sup>, Beta<sup>14</sup> en Gamma<sup>15</sup> (beiden naar Maasvlakte) hebben een sterke samenhang met Net op zee Nederwiek 1 en Net op zee Nederwiek 2 (zie Figuur 1-5). De kabeltracés van de Netten op zee Nederwiek 1 en 2 komen ter hoogte van de noordzijde van de Bruine Bank samen met Net op zee Ijmuiden Ver Alpha. Vervolgens voegen ook de tracés van de Netten op zee Ijmuiden Ver Beta en Gamma zich aan de noordwestzijde van windenergiegebied Hollandse Kust (west) bij de kabeltracés van Netten op zee Nederwiek 1 en 2 en Net op zee Ijmuiden Ver Alpha. De vijf kabeltracés lopen tot het lichtplatform Goeree parallel, waarna de Netten op zee Ijmuiden Ver Beta, Gamma en Nederwiek 2 oostwaarts afbuigen richting


<sup>13</sup> Voor informatie over Net op zee Ijmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ijmuiden-ver-alpha>

<sup>14</sup> Voor informatie over Net op zee Ijmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ijmuiden-ver-beta>

<sup>15</sup> Voor informatie over Net op zee Ijmuiden Ver Gamma, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ijmuiden-ver-gamma>


de Maasvlakte en de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 zuidwaarts hun weg vervolgen richting de Veerse Gatdam.

Dit betekent dat de kabeltracés van al deze projecten op zee over een grote lengte parallel liggen. Zo volgen de kabeltracés van Netten op zee Nederwiek 1, Nederwiek 2 en IJmuiden Ver Alpha vanaf de noordzijde van de Bruine Bank tot aan lichtplatform Goeree over een lengte van circa 105 km dezelfde route. Alle projecten doorlopen aparte procedures.

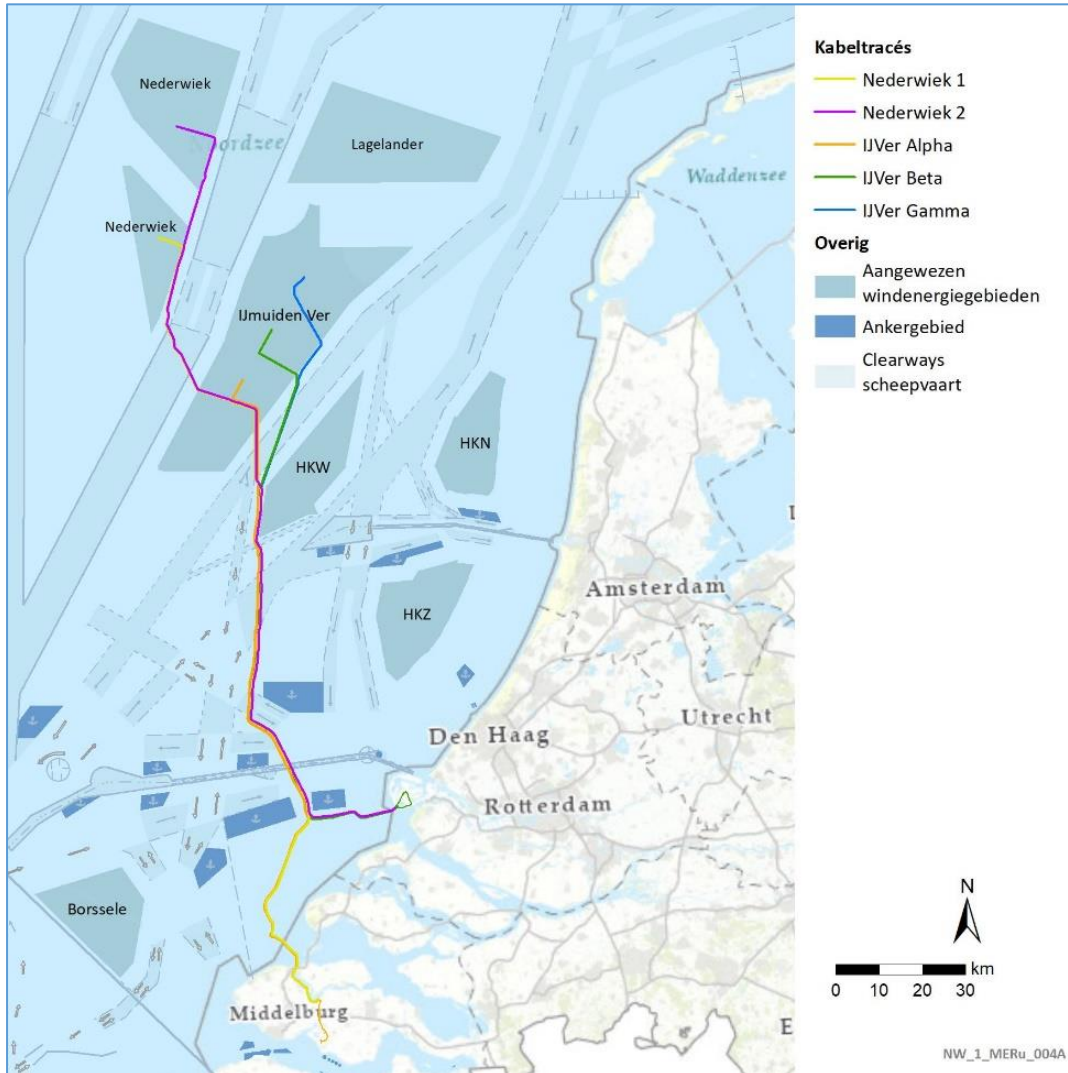

*Figuur 1-5 Parallelligging Netten op zee Nederwiek 1 en 2 met Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma*

Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha geldt dat Net op zee Nederwiek 1 niet alleen op zee parallel loopt, maar ook in het Veerse Meer (vanaf de Veerse Gatdam) en op land. In totaal liggen de kabeltracés van Net op zee Nederwiek 1 en Net op zee IJmuiden Ver Alpha circa 167 km parallel van het platform op zee tot aan het converterstation op land. In Figuur 1-6 is weergegeven waar de kabeltracés parallel liggen (groen omkaderd) en waar niet (oranje omkaderd).

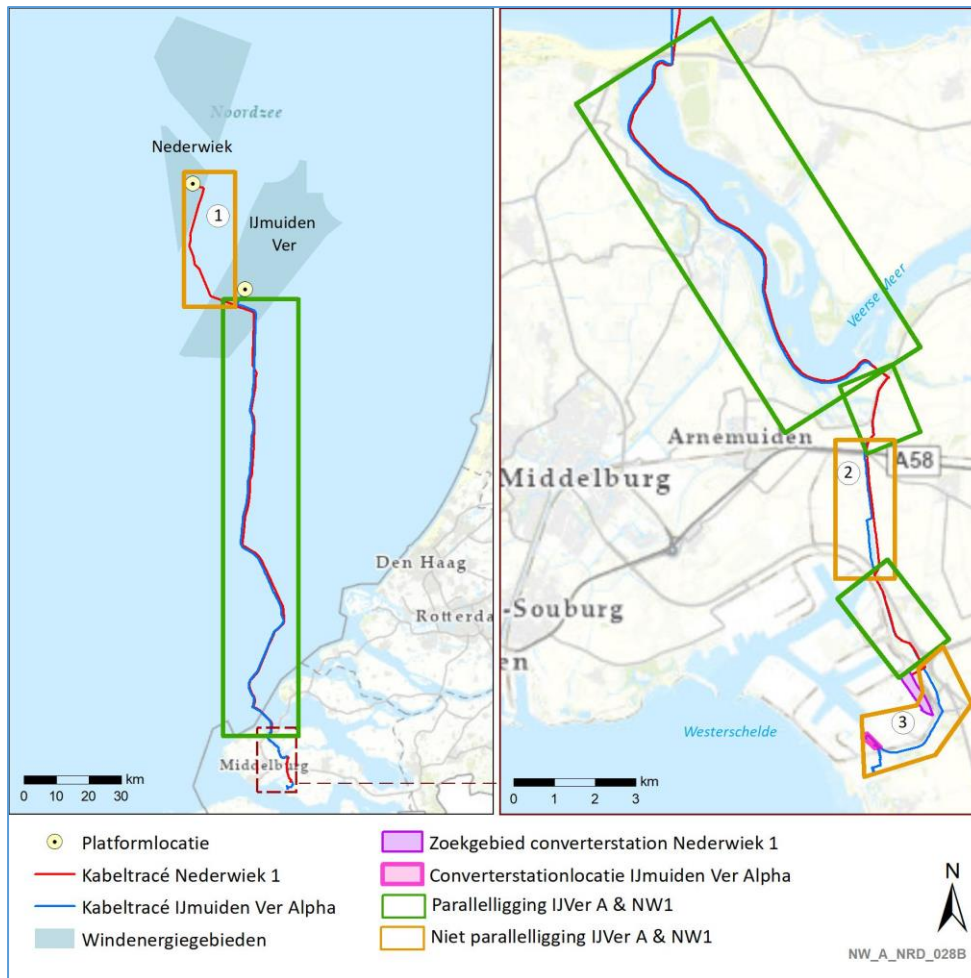

Figuur 1-6 Samenloop Net op zee Nederwiek 1 en Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Waar de kabeltracés niet parallel liggen zijn in Figuur 1-6 de nummers 1 t/m 3 toegevoegd:


1. Ten noorden van windenergiegebied IJmuiden Ver liggen enkel de tracés van Netten op zee Nederwiek 1 en 2 parallel.
2. Tussen de A58 en N245 zijn nog enkele varianten voor Net op zee Nederwiek 1, die niet parallel liggen aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit wordt toegelicht in paragraaf 4.2.3.
3. Ter hoogte van de Liechtensteinweg eindigt het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1. Ten zuiden van de Liechtensteinweg vervolgt het 525kV-gelijkstroomtracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha zich in zuidelijke richting naar het converterstation aan de Belgiëweg.

Om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden streeft TenneT ernaar om de projecten Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 over land gelijktijdig aan te leggen. Ook in het Veerse Meer streeft TenneT naar de aanleg van beide projecten in dezelfde periode. De procedure van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is in een vergevorderde fase. Van vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 22 juli 2022 hebben de definitieve besluiten van Net op zee IJmuiden Ver Alpha ter inzage gelegen.<sup>16</sup> In Hoofdstuk 4 en in Bijlage II wordt toegelicht hoe het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 tot stand is gekomen.

<sup>16</sup> Voor kennisgeving terinzagelegging besluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-15343.html>

### 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Voor de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 is een nieuw 380kV-hoogspanningsstation op land nodig. In VAWOZ is vastgesteld dat hiervoor voldoende fysieke ruimte beschikbaar is in/nabij het Sloegebied. In de kennisgeving van Net op zee Nederwiek 1 was de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en een nieuw te realiseren 380kV-hoogspanningsstation onderdeel van de voorgenomen activiteit. In deze concept NRD en in het toekomstige MER van Net op zee Nederwiek 1 maken het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomkabels geen onderdeel (meer) uit van de voorgenomen activiteit en wordt voor deze onderdelen een aparte procedure doorlopen genaamd 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied'. De reden dat voor deze onderdelen een aparte procedure wordt doorlopen is dat de locatie van het 380kV-hoogspanningsstation op een later moment wordt bepaald. De locatie van het 380kV-hoogspanningsstation bepaalt tevens de ligging van de 380kV-wisselstroomkabels. Het voornemen en participatieplan van 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied' zijn gepubliceerd op 17 juni 2022.<sup>17</sup> In het voornemen en participatieplan zijn het zoekgebied en mogelijke alternatieven uit Figuur 1-7 aangewezen. Het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation maken daarmee geen onderdeel uit van het MER Net op zee Nederwiek 1.

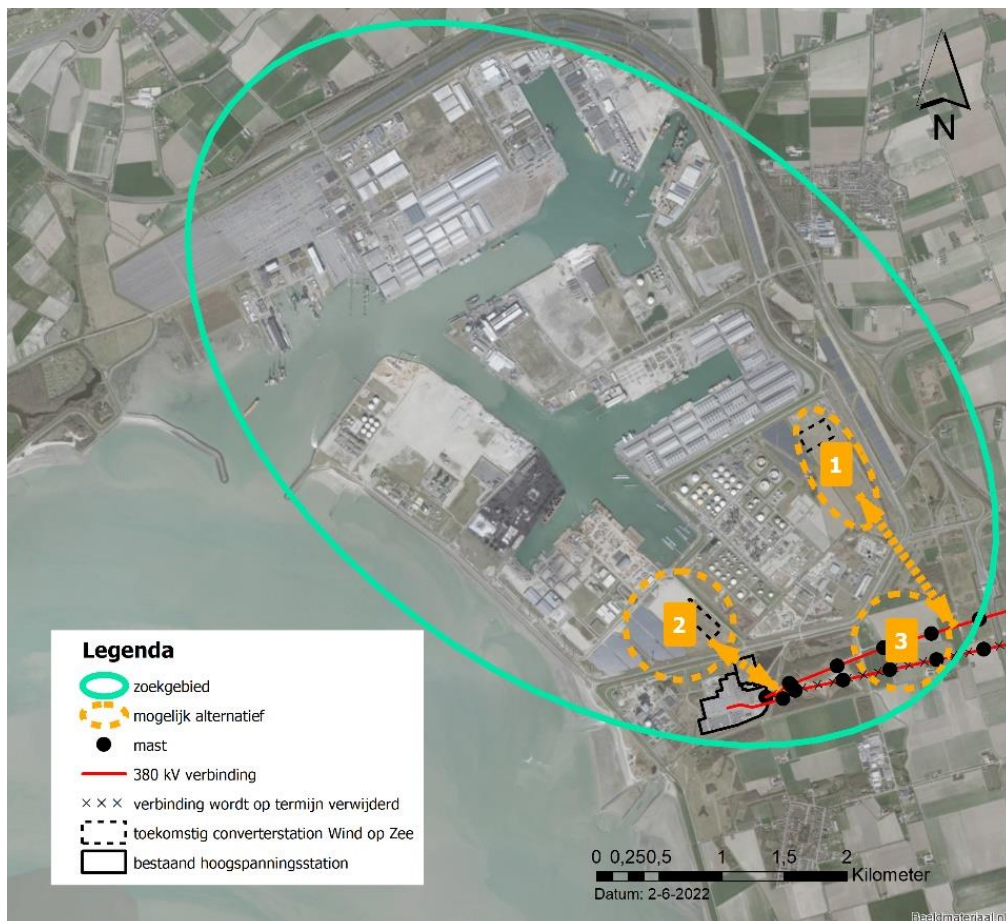

Figuur 1-7 Zoekgebied en mogelijke alternatieven Hoogspanningsstation Omgeving Sloegebied

<sup>17</sup> Voor informatie over Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanningsstation-sloegebied>

## 2 Te doorlopen procedures en benodigde besluiten

### 2.1 De procedure op hoofdlijnen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de vernieuwde Omgevingswet in werking, waarin de RCR (Rijkcoördinatieprocedure)-procedure wordt vervangen door de projectprocedure. Ook nadat de Omgevingswet van kracht is zijn de minister voor Klimaat en Energie (ministerie van EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening (ministerie van BZK) samen het bevoegd gezag, maar dan voor het op te stellen projectbesluit. Ook blijft de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming over de ruimtelijke inpassing coördineren. Omdat de besluitvorming over dit project hoogstwaarschijnlijk gaat plaatsvinden onder de Omgevingswet, wordt voor dit project vanaf de start conform de vereisten van de Omgevingswet gewerkt.

#### Situatie indien de Omgevingswet niet in werking treedt op 1 januari 2023

Indien de Omgevingswet niet in werking treedt op 1 januari 2023, dan is – afhankelijk van de nieuwe invoeringsdatum - voor dit project een RCR van toepassing, net als voor de eerdere netten op zee. Dat betekent dat een Inpassingsplan en de benodigde uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) worden opgesteld. Hiervoor wordt dan een gecombineerde procedure plan-m.e.r. en project-m.e.r. doorlopen. Plan-m.e.r. heeft betrekking op de beoordeling van plannen en programma's. Project-m.e.r. bestaat uit onderzoek naar de (milieu)gevolgen van een concreet project.

Voor het project Net op zee Nederwiek 1 wordt een projectbesluit onder de Omgevingswet genomen. Het projectbesluit vervangt daarmee het inpassingsplan uit de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de Omgevingswet, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Mijnbouwwet staan de projecten waarvoor het Rijk verplicht een projectbesluit moet nemen. De aansluiting van een windpark op zee op het landelijke hoogspanningsnet is één van de projecten waar dat voor geldt.

Naast het projectbesluit dienen er nog andere besluiten (vergunningen) te worden genomen voor de realisatie van Net op zee Nederwiek 1. Naar verwachting moeten in ieder geval de volgende vergunningen worden aangevraagd en verleend:

- Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een Omgevingsvergunning voor een ontheffing flora- en fauna activiteit. Deze vervangen de vergunningen onder de huidige wetgeving in het kader van de Wet natuurbescherming.
- Omgevingsvergunning beperkingenbesluit voor een Waterstaatswerk (Noordzee). Deze vervangt de vergunning in het kader van de Waterwet.
- Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit indien er een grondwateronttrekking in de aanlegfase plaatsvindt. Deze vervangt de watervergunning in het kader van de Waterwet.
- Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit voor het bouwen van een converterstation.

De projectprocedure bestaat uit vijf stappen weergegeven in Figuur 2-1.



Figuur 2-1 Projectprocedure

### Stap 1 en 2: Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie

In stap 1 van de projectprocedure – de kennisgeving van het voornemen – geeft het bevoegd gezag, in dit geval de minister voor Klimaat en Energie, aan dat het een verkenning gaat uitvoeren naar een bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving. Informatie over welke partijen worden betrokken, en op welk moment, wordt ook gedeeld in stap 2 – de kennisgeving van participatie (art. 5.4 van het Omgevingsbesluit). Voor Net op zee Nederwiek 1 zijn deze twee kennisgevingen gepubliceerd als één document.<sup>18</sup>

Iedereen heeft van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 kunnen reageren op het voornemen en op het participatievoorstel. In deze periode zijn 18 reacties ingediend. Naar aanleiding van deze reacties is een Nota van Antwoord opgesteld<sup>19</sup>. Een aantal reacties heeft betrekking op Net op zee IJmuiden Ver Alpha en het nieuw te realiseren hoogspanningsstation in de omgeving Sloegebied (zie paragraaf 1.4). De belangrijkste reacties die betrekking hebben op Net op zee Nederwiek 1 betreffen:

- Alternatieve routes of locaties voor de onderdelen van de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1 of een voorkeur voor een tracévariant.
- Vragen over diverse mogelijke milieueffecten van het Net op zee Nederwiek 1, zoals (cumulatieve) geluidsbelasting, aantasting van natuur op land en op zee, visserij op het Veerse Meer, aantasting van het landschap, aantasting van zoetwaterlenzen, waterveiligheid, elektromagnetische velden en beïnvloeding, effecten i.r.t. grondwater, effecten voor de landbouw en effecten i.r.t. risicovolle inrichtingen. Al deze effecten worden in het MER onderzocht.
- Schadecompensatie en mitigatie van mogelijke milieueffecten.
- De nut en noodzaak voor windenergie op zee en een aansluiting in Zeeland.
- Rekening houden met andere ruimtelijke ontwikkelingen in het Sloegebied, zoals een kerncentrale.

Eén van de vereisten in de Omgevingswet is om bij de start van de projectprocedure aan te geven of er voorafgaand aan het projectbesluit een voorkeursbeslissing wordt genomen (zie ook stap 4). Een voorkeursbeslissing is alleen vereist bij grote (verkeers)infrastructurele projecten. In andere gevallen kan het bevoegd gezag besluiten om al dan niet een voorkeursbeslissing te nemen. Voor Net op zee Nederwiek 1 is geen sprake van een voorkeursbeslissing.

<sup>18</sup> Staatscourant Nr. 659 d.d. 13 januari 2022. Zie: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-659.html>

<sup>19</sup> De Nota van Antwoord is te vinden via <https://www.rvo.nl/onderwerpen/nederwiek-1>

### Voorkeursbeslissing en voorkeursalternatief

In artikel 5.45 van de Omgevingswet is aangegeven in welke gevallen er een voorkeursbeslissing moet worden genomen. De voorkeursbeslissing geeft aan wat de resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning. Het bevoegd gezag geeft aan welke oplossing de voorkeur van het bevoegd gezag heeft. Ook staat erin hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken. Een hoogspanningsverbinding zoals Net op zee Nederwiek 1 valt niet onder de gevallen waarvoor de minister een voorkeursbeslissing moet nemen. Voor dit project wordt wel een voorkeursalternatief vastgesteld. Een voorkeursalternatief is een informele stap waarbij het bevoegd gezag het gekozen tracé kenbaar maakt. Dit doet het bevoegd gezag op basis van onderzoek (o.a. m.e.r.), advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, reacties uit de omgeving, overleg met de betrokken bestuursorganen en het participatieproces.

### Stap 3: Verkenning

Met de verkenning wil het bevoegd gezag inzicht krijgen in wat de opgave precies is, en of er relevante ontwikkelingen zijn voor de fysieke leefomgeving. Ook geeft de verkenning inzicht in de mogelijke oplossingen voor die opgave (in dit geval gaat het om tracéopties en/of locaties voor het platform op zee of converterstation op land). Dit kunnen ook oplossingen zijn die door anderen zijn aangedragen. Het bevoegd gezag bepaalt zelf de invulling van de verkenning. De verkenning moet uiteindelijk voldoende informatie bieden om een voorkeursbeslissing te kunnen nemen of een voorkeursalternatief te kunnen vaststellen. Wel wordt er een voorkeursalternatief vastgesteld. Deze concept NRD is onderdeel van stap 3, de verkenning. Zowel de verkenning als stap 4 en 5 zijn onderdeel van de te doorlopen m.e.r.- procedure (voor de m.e.r., zie paragraaf 2.2).

### Stap 4: Voorkeursbeslissing

Zoals beschreven onder stap 1 en 2 is één van de vereisten bij de start van een project aangeven of een voorkeursbeslissing door de minister voor Klimaat en Energie wordt genomen voorafgaand aan het projectbesluit. Dat is bij dit project niet het geval. Er wordt wel een voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursalternatief wordt na het doorlopen van het MER in het projectbesluit vastgelegd.

### Stap 5: Projectbesluit

In het projectbesluit beschrijft het bevoegd gezag hoe het project er uit zal zien. In het geval van Net op zee Nederwiek 1 gaat het om de onderdelen van het project (zie Figuur 1-3) en welke route het kabeltracé volgt. Ook geeft het bevoegd gezag inzicht in de maatregelen en voorzieningen voor de fysieke leefomgeving die genomen worden om het project te realiseren. Dit kunnen permanente of tijdelijke maatregelen en voorzieningen zijn.

Als het project nadelige gevolgen voor de leefomgeving heeft dan geeft het bevoegd gezag aan welke maatregelen er worden getroffen om die nadelige gevolgen ongedaan te maken, te beperken of te compenseren. Dit zijn maatregelen tijdens de uitvoering van het project of in de periode dat de kabel werkzaam is.

Ook staat in het projectbesluit hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken. Het projectbesluit geeft dus ook aan hoe de participatie is uitgevoerd. Gekoppeld aan het projectbesluit wordt de m.e.r.-procedure doorlopen (zie verder paragraaf 2.2). Het bevoegd gezag volgt voor het projectbesluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Iedereen kan



zienswijzen naar voren brengen op het ontwerp projectbesluit en het MER. Het is ook mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

## 2.2 Waarom een milieueffectrapportage?

### 2.2.1 Wanneer is sprake van een m.e.r.-plicht

De wettelijke basis voor milieueffectrapportage (m.e.r.) ligt in Europa. De Europese richtlijn voor strategische milieubeoordeling (SMB-richtlijn)<sup>20</sup> regelt m.e.r. voor plannen en programma's; de Europese m.e.r.-richtlijn<sup>21</sup> regelt m.e.r. voor projecten. Daarnaast geldt het verdrag van Espoo<sup>22</sup> als er grensoverschrijdende milieueffecten kunnen zijn. Het verdrag is op dit project van toepassing. De Nederlandse wetgeving rond de milieueffectrapportage is opgenomen in afdeling 16.4 van de Omgevingswet en in Hoofdstuk 11 en Bijlage V bij het Omgevingsbesluit. In de huidige wetgeving is de m.e.r. met name opgenomen in Hoofdstuk 7 Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage.

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Het doel van de m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over een plan of project. Een m.e.r. is dus altijd gekoppeld aan een 'moederbesluit' voor het plan of project. Dat is in het geval van Net op zee Nederwiek het projectbesluit in het kader van de projectprocedure. Een belangrijk onderdeel van de m.e.r. is het objectief beschrijven van de (relevante) milieueffecten van het plan of project in het milieueffectrapport (MER). Het MER moet uitgaan van de maximale effecten van het plan of project en alternatieven beschrijven, beoordelen en vergelijken.

Om te bepalen of er voor de voorgenomen activiteit een m.e.r.- of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, zijn de volgende relevante ingangen voor de m.e.r.-(beoordelings-)plicht getoetst:

1. Is er sprake van een wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht plan dat een kader vormt voor een m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit?
2. Is er sprake van een wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht plan waarvoor, vanwege een daarin opgenomen activiteit, een Passende Beoordeling<sup>23</sup> moet worden gemaakt?
3. Verwijzing naar Bijlage V van het Omgevingsbesluit. Daar staan de projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

Voor het project Net op zee Nederwiek 1 volgt uit punt 3 al dat de activiteit als zodanig is aangewezen. In de onderstaande tabel zijn de relevante categorieën uit Bijlage V Omgevingsbesluit opgenomen.

<sup>20</sup> Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's.

<sup>21</sup> Richtlijn 2014/52/EU, 16 april 2014, tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU (13 december 2011) betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

<sup>22</sup> Op 25 februari 1991 is in Espoo (Finland) het VN-verdrag over grensoverschrijdende milieueffectrapportage tot stand gekomen. Het verdrag is op 10 september 1997 in werking getreden. Ook de Europese Unie heeft het verdrag ondertekend. Kern van het Espoo-verdrag is dat, in geval van mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen, het publiek en autoriteiten in het buurland op dezelfde wijze en tijd worden betrokken bij de m.e.r.-procedure als de autoriteiten en het publiek in Nederland. In de Wet milieubeheer is zowel het verdrag van Espoo als het betreffende artikel van de Europese richtlijn geïmplementeerd.

<sup>23</sup> Een Passende Beoordeling is een beoordeling van de effecten van een activiteit op de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling worden de mogelijke effecten van de aanleg, het beheer, het gebruik en de verwijdering van Net op zee Nederwiek 1, in cumulatie met andere plannen en projecten, beoordeeld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.

Tabel 2-1 M.e.r.-(beoordelings)plicht onder de Omgevingswet (Omgevingsbesluit, Bijlage V)

Nr. en project	M.e.r.-plicht	M.e.r.-beoordelingsplicht	Besluit
<b>J8</b> <b>Hoogspannings-leidingen</b>	Aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding van: 1. Een spanning van 220 kV of meer, en 2. een lengte van meer dan 15 km	Aanleg, wijziging of uitbreiding	Het omgevingsplan of, bij afwezigheid daarvan, de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit
<b>K1</b> <b>Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater</b>	Een hoeveelheid water van 10.000.000 m <sup>3</sup> of meer per jaar	Oprichting, wijziging of uitbreiding	De omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, de goedkeuring van gedeputeerde staten op grond van artikel 16.72 van de wet of de omgevingsvergunning op grond van een Omgevingsverordening als bedoeld in artikel 5.4 van de wet

De formulering zoals nu is opgenomen onder de kolom 'm.e.r.- beoordelingsplicht' bij categorie J8 betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van een hoogspanningsleiding, waaronder zowel een bovengrondse als een ondergrondse hoogspanningsverbinding valt. Kortom, op grond van Bijlage V bij het Omgevingsbesluit is via categorie J8 (hoogspanningsleidingen) en mogelijk via categorie K1 (werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater) sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Er is voor het projectbesluit Net op zee Nederwiek 1 geen sprake van een directe m.e.r.-plicht omdat het geen bovengrondse hoogspanningsleiding betreft. Het bevoegd gezag en TenneT kiezen ervoor om vrijwillig een project-m.e.r.-procedure te doorlopen voor Net op zee Nederwiek 1 en daarmee na deze concept NRD een MER op te stellen.

### 2.2.2 Stappen procedure milieueffectrapportage

Bij milieueffectrapportage voor projecten zijn er meerdere procedurele wijzigingen onder de Omgevingswet ten opzichte van het huidige wettelijke kader. De geest van milieueffectrapportage en de inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport blijven onder het toekomstige stelsel van de Omgevingswet hetzelfde. In het Omgevingsbesluit zijn de vereisten voor de inhoud van het project-milieueffectrapport (MER) opgenomen. De inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eisen uit de Wet milieubeheer (Hoofdstuk 7).

Een milieueffectrapport wordt opgesteld om de (mogelijke) effecten van de voorgenomen activiteit in beeld te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld effecten op de natuur, het milieu, archeologische waarden, de leefomgeving en (andere) gebruiksfuncties van de betrokken gebieden. Deze concept NRD bevat een integrale afweging voor tracéopties die resulteert in een voorstel voor het in het MER verder te onderzoeken alternatief. De functie van het onderzoeken van verschillende tracéopties in deze concept NRD is dat verschillende mogelijkheden voor de voorgenomen activiteit met elkaar vergeleken worden. In de besluitvorming kan het bevoegd gezag deze informatie meenemen in de afwegingen.

Bij dit project en in de onderstaande teksten wordt uitgegaan van de uitgebreide m.e.r.-procedure onder de huidige wet- en regelgeving. Zo wordt in alle gevallen aan de procedurele vereisten voldaan, namelijk zowel bij het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2023, maar ook als het huidige wettelijke kader van toepassing blijft.

## NRD-fase

In de NRD wordt kennisgegeven van de voorgenomen activiteit en wordt aangegeven welke milieuaspecten in het MER worden onderzocht. Samengevat: de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Door de concept NRD ter inzage te leggen kan iedereen kennisnemen van de voorgenomen activiteit en de reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken. Ook is het mogelijk om daarop te reageren met een zienswijze.

De NRD-fase is anders ingericht voor Net op zee Nederwiek 1 dan bij eerdere net op zee-projecten. De NRD-fase van Net op zee Nederwiek 1 wordt benut om te onderzoeken welke onderscheidende, reële tracéopties mogelijk zijn voor Net op zee Nederwiek 1. Hiervoor is in de concept NRD een analyse gedaan van verschillende tracéopties voor de thema's milieu, kosten, techniek, omgeving en toekomstvastheid. Bij eerdere net op zee-projecten vond dit vaak plaats in MER fase 1.

Door in de NRD-fase vroegtijdig een integrale afweging te maken over de tracéopties voor Net op zee Nederwiek 1 kan mogelijk een versnelling in de procedure plaatsvinden en wordt realisatie in uiterlijk 2030 haalbaar. Echter, een zorgvuldige afweging en betrokkenheid van belanghebbenden is daarom tijdens de NRD-fase extra belangrijk. Hoe dat participatieproces is vormgegeven is verder beschreven in paragraaf 2.3.

De stappen voor m.e.r. en participatie voor Net op zee Nederwiek 1 in de NRD-fase zijn:

1. Kennisgeving voornemen en participatie en mogelijkheid van indienen reacties hierop.
2. Publiceren van de concept NRD en geactualiseerd participatieplan.
3. Mogelijkheid van inspraak op de concept NRD en het vragen van advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna 'Commissie m.e.r.').
4. Vaststelling NRD en keuze voor tracéoptie die onderzocht gaat worden in het MER.

## MER en projectbesluit

Na de vaststelling van de NRD wordt de gekozen tracéoptie onderzocht in het milieueffectrapport. Nadat de onderzoeken in het MER zijn afgerond wordt het voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 1 vastgelegd in het projectbesluit. Ook worden de benodigde vergunningen aangevraagd. De te nemen stappen zijn:

1. Onderzoek voorkeursalternatief en opstellen MER en Passende Beoordeling. Tegelijkertijd worden het ontwerp projectbesluit en de vergunningaanvragen opgesteld waarbij de informatie uit het MER en de Passende Beoordeling worden gebruikt.
2. Publicatie van het ontwerp projectbesluit, de ontwerp uitvoeringsbesluiten voor de vergunningen en bijbehorende vergunningaanvragen met als bijlage het MER en de Passende Beoordeling.
3. Inwinnen van adviezen (o.a. Commissie m.e.r.) en zienswijzen op ontwerp projectbesluit, ontwerp uitvoeringsbesluiten en inhoud van het MER.
4. Vaststellen definitief projectbesluit en uitvoeringsbesluiten met als bijlage het MER en de Passende Beoordeling.
5. Mogelijkheid van beroep tegen het vaststellen van het projectbesluit en uitvoeringsbesluiten (vergunningen).
6. Monitoring en evaluatie van de milieueffecten, na uitvoering van het project.

## **2.3 Participatie, inspraak en advies**

### **2.3.1 Manieren van participatie**

Het ministerie van EZK en TenneT vinden vroegtijdige participatie met belanghebbenden (stakeholders) bij het project van groot belang. De gedachte hierachter en ervaring hiermee is dat intensieve samenwerking met de omgeving leidt tot betere projecten met meer draagvlak. Ruimtelijke inpassing van het project sluit doorgaans beter aan op de omgeving als belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën worden aangedragen. Daarnaast neemt begrip voor elkaars belangen en standpunten toe door samenwerking. In de Omgevingswet is participatie een belangrijke pijler.

In Tabel 2-2 en in de Kennisgeving voornemen en participatie (Zie voetnoot 3) staat een overzicht met stappen voor de besluitvorming van Net op zee Nederwiek 1. Ook staat daar de bijbehorende planning. Zo is te zien op welke momenten de officiële documenten worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd. In de planning wordt ook duidelijk wanneer u kunt meedenken, bijdragen kunt leveren en uw zienswijze of reactie kunt indienen. In de volgende paragrafen wordt de te doorlopen projectprocedure verder toegelicht.

In de periodes tussen de genoemde momenten wordt telkens de volgende stap in het project inhoudelijk voorbereid. Relevante partijen worden daar tijdig bij betrokken. Hoe dat in iedere fase gebeurt, wordt beschreven in het participatieplan. Het participatieplan wordt voorafgaand aan elke procedurestap geactualiseerd.

Tabel 2-2 Stappen participatie en inspraak en huidige planning

Planning	Stap	Hoe er kan worden meegedacht, bijgedragen of inspraak gemaakt kan worden
14 januari 2022	Publiceren kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie <sup>3</sup>	Door een reactie in te dienen kan men meedenken over onder meer het project, routes voor het kabeltracé (tracéopties), de locatie voor het converterstation en hoe men betrokken wil zijn bij het project. Men kan ideeën inbrengen of laten weten wat men van het project en voorstel voor participatie vindt.
Januari t/m augustus 2022	Opstellen concept NRD: inventarisatie van tracéopties en het beoordelingskader MER	Betrokken partijen kunnen op verschillende manieren meedenken en informatie aanleveren over reikwijdte en detailniveau van het onderzoek naar milieuaspecten, tracéopties en aandachtspunten voor de NRD. Zie hiervoor de Kennisgeving voornemen en participatie.
September 2022	Ter inzage leggen concept NRD en publicatie geactualiseerde participatieplan	Er kan een zienswijze op de concept NRD ingediend worden, o.a. digitaal en tijdens een openbare informatiebijeenkomst.
Vierde kwartaal 2022	Vaststellen definitieve NRD	Men kan kennismaken van de NRD met daarin de in het milieueffectrapport (MER) te onderzoeken tracéoptie(s).
Eerste helft 2023	Onderzoeken van milieueffecten van tracéopties en dit vastleggen in het milieueffectrapport (MER)	Hoe men kan bijdragen wordt bekendgemaakt in het participatieplan dat voorafgaand wordt geactualiseerd.
Derde kwartaal 2023	Aanvragen vergunningen en ontheffingen	Met vergunningverlenende bevoegde gezagen vindt in de periode voorgaand aan de aanvragen overleg plaats.
Eerste kwartaal 2024	Ter inzage leggen ontwerpprojectbesluit en (ontwerp)uitvoeringsbesluiten en bijlagen (waaronder het MER)	Men kan een zienswijze indienen op het ontwerp projectbesluit en de ontwerp-vergunningen en het milieueffectrapport (MER).
Derde kwartaal 2024	Vaststellen en ter inzagelegging definitief projectbesluit en uitvoeringsbesluiten en bijlagen	Beroep kan ingesteld worden tegen het projectbesluit en vergunningen bij de Raad van State.
Derde kwartaal 2025	Uitspraak Raad van State	Afhankelijk van de uitspraak zijn projectbesluit en/of uitvoeringsbesluiten onherroepelijk of is nieuwe besluitvorming vereist om het project te kunnen uitvoeren.

### Participatie rondom de concept NRD

Het doel van de participatie rondom de (concept) NRD is het ophalen van informatie, gebiedskennis, aandachtspunten, ideeën en kansen vanuit de omgeving. Dat kan te maken hebben met de tracéopties, het beoordelingskader of over het participatieproces zelf. Door deze participatie wordt onder andere gewaarborgd dat de belangen van omgevingspartijen worden meegenomen in de besluitvorming over de tracéopties. Om de informatie op te halen zijn in de periode van februari tot en met september 2022 de volgende werkvormen en participatieactiviteiten ingezet:

- Werksessies met een aantal omgevingspartijen over het offshore en onshore kabeltracé;
- Expertsessie over elektromagnetische velden op zee (zie beoordeling milieu in Bijlage II voor resultaten);
- Eén-op-één overleggen en persoonlijk contact met verschillende belanghebbenden, waaronder overleggen over werkzaamheden Veerse Meer en grondwater;
- Interviews met kapiteins over nautisch gedrag in noodsituaties en vervolgsessie met RWS en Kustwacht over uitkomsten hiervan;
- Overleggen met RWS, Kustwacht, LNV en I&W over ligging in de buffer- en veiligheidszones van scheepvaartroutes en windenergiegebieden;
- Regio-overleg en bestuurlijk overleg met de regionale overheden;
- Overleggen met RWS en Kustwacht over tracéalternatieven en optimalisatie mogelijkheden op zee;
- Reactiemogelijkheid op het ter inzage gelegde document de Kennisgeving voornemen en participatie;

- Communicatiemiddelen zoals (digitale) nieuwsberichten, website, persberichten, advertenties etc;
- Werksessie en terugkoppelsessie met grondeigenaren en -gebruikers tussen het Veerse Meer en Sloegebied over tracement van het Landtrace;
- Klankbordgroepbijeenkomsten met grondeigenaren - en gebruikers en ZLTO rondom grondwaterkwaliteit Landtracé;
- Workshop met vissers voor gezamenlijk opstellen monitoringsplan Veerse Meer.

Ook is er overleg geweest met de gemeente Borsele en dorpsraad Borsele. Tot slot kan, nadat deze concept NRD ter inzage is gelegd, inbreng plaatsvinden via de formele inspraakprocedure (zie paragraaf 2.3.2).

### **2.3.2 Inspraakprocedure en advies Commissie m.e.r.**

Deze concept NRD wordt ter inzage gelegd en iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Zie voor de inspraaktermijn en de andere relevante informatie de kennisgeving bij deze notitie. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij Bureau Energieprojecten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bureau Energieprojecten ontvangt uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. De link daarvoor staat op de webpagina <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/nu-ter-inzage> onder 'Net op zee Nederwiek 1'.

U kunt ook per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Net op zee Nederwiek 1, Postbus 11, 9200 AC Drachten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inspraakperiode via Bureau Energieprojecten, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79. Tijdens de fysieke bijeenkomst op 20 september zal voor het opnemen van mondelinge zienswijzen een notulist aanwezig zijn.

De Commissie m.e.r. wordt om (vrijwillig) advies gevraagd over het detailniveau en de reikwijdte van het op te stellen MER. De NRD wordt definitief vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie in afstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De ontvangen zienswijzen, het advies van de Commissie m.e.r en adviezen uit onder andere het bestuurlijk overleg worden in die beslissing meegenomen. De vastgestelde NRD wordt gebruikt bij het opstellen van het MER en de daarvoor benodigde onderzoeken.

## 3 Onderdelen van de voorgenomen activiteit

### 3.1 Beschrijving voorgenomen activiteit

De windturbines van Nederwiek 1 (in het zuidelijk deel van windenergiegebied Nederwiek, zie Figuur 1-1) worden direct aangesloten op een platform op zee. Het platform ligt in het windenergiegebied. Het platform wordt met 525 kilovolt (kV)-gelijkstroomkabels (op zee en op land) aangesloten op een converterstation op land. Vanwege de grote afstand tussen het windenergiegebied en het Sloegebied en het vermogen van 2 GW van deze verbinding is gekozen voor een gelijkstroomverbinding (DC, *direct current*). Dit leidt tot minder warmteontwikkeling en dus minder energieverlies ten opzichte van een wisselstroomverbinding (AC, *alternating current*).

In het converterstation op land wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom. Het converterstation wordt via een nieuw te realiseren 380kV-hoogspanningsstation in/nabij het Sloegebied aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Dit 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation en het 380kV-hoogspanningsstation zijn geen onderdeel van de voorgenomen activiteit maar worden in een aparte procedure onderzocht (zie toelichting in paragraaf 1.4). De hoofdonderdelen van Net op zee Nederwiek 1 zijn hierna per onderdeel toegelicht.

### 3.2 Platform op zee

Vanuit de windturbines lopen kabels door de zeebodem naar het platform: de zogeheten parkbekabeling. De parkbekabeling maakt geen onderdeel uit van Net op zee Nederwiek 1, maar vallen onder het kavelbesluit voor de windparken. Het platform ‘verzamelt’ de elektriciteit die door de windturbines wordt opgewekt. Vervolgens wordt het spanningsniveau op het platform van de parkbekabeling omgezet naar 525kV-gelijkstroom. Dit is het spanningsniveau van het kabeltracé naar land.

Het platform bestaat uit - en wordt gebouwd in - twee verschillende onderdelen: een draagconstructie (fundatie) en de bovenbouw, ook wel *topside* genoemd. De draagconstructie bestaat uit een stalen structuur. De palen van deze fundatie worden in de zeebodem ingeheid. De draagconstructie komt circa 25 meter boven het water uit. De *topside* omvat het converterstation en heeft een lengte van circa 110 meter, een breedte van circa 80 meter en een hoogte van circa 45 meter. Het hoogste punt komt daarmee circa 70 meter boven de waterspiegel uit. Deze afmetingen zijn indicatief en kunnen eventueel wijzigen in de loop van het project.

De installaties op het platform voor Net op zee Nederwiek 1 worden gekoeld door middel van luchtkoeling. Er komt een helikopterdek op het platform. Het platform is onbemand. In de operationele fase vinden met enige regelmaat onderhoudswerkzaamheden plaats. Daarvoor worden mensen en materieel per boot of per helikopter aangevoerd. Het ontwerp van het platform is zodanig vormgegeven dat het gelegenheid biedt tot het aanleggen van kunstmatige riffen en vishotels voor de versterking van de biodiversiteit. De maatregelen die de vissen en ander marine leven ondersteunen behoren tot de maatregelen die passen binnen het ecologisch ontwerpconcept *Nature Inclusive Design* (NID)<sup>24</sup>. Het platform wordt geschikt gemaakt om eventueel in de toekomst

---

<sup>24</sup> Nature Inclusive Design is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

een windconnector<sup>25</sup> op aan te sluiten. Pas later wordt een besluit genomen of deze windconnector wordt gerealiseerd (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023).



*Figuur 3-1 Artist's impression van een 2 GW platform (met een stalen draagconstructie)*

Mogelijk wordt aanvullend een verbinding gerealiseerd tussen het platform van Net op zee Nederwiek 1 en het platform van Net op zee Nederwiek 2. Dit wordt een 'interlink' genoemd en betreft een wisselstroomkabel. De interlink kan voor elektriciteitstransport en communicatie gebruikt worden. De interlink van Net op zee Nederwiek 1 zal primair gericht zijn op communicatie. Elektriciteitstransport vindt slechts bij uitzondering plaats.


### 3.3 Kabeltracé op zee en in het Veerse Meer

Het kabeltracé bestaat uit een samenstel van vier kabels. De kabels kunnen in twee kabelconfiguraties worden aangelegd, namelijk een (1x4)-kabelconfiguratie of een (2x2)-kabelconfiguratie (zie Figuur 3-2). De kabelconfiguraties bevatten de volgende kabels:

- Twee zogenoemde HVDC (*High Voltage Direct Current*) hoogspanning gelijkstroomkabels. Hiervan fungeert één van de kabels als de plus (+) pool en de tweede als de min (-) pool.
- Eén metallic return. Deze transporteert de reststroom die ontstaat door onbalans in het spanningsniveau. Daarnaast kan de metallic return fungeren als back-up kabel in onderhoudssituaties. Dan kan er tussen één van de polen en de metallic return op half vermogen (1 GW) elektriciteitstransport plaatsvinden.
- Eén glasvezelkabel die wordt aangelegd voor communicatie tussen het platform en het landstation.

<sup>25</sup> Een interconnector is een verbinding tussen het hoogspanningsnet van twee landen voor het transport van elektriciteit over landsgrenzen heen. Een WindConnector biedt een landsgrensoverschrijdende samenwerking via windparken. Het idee is om het net-op-zee-gedeelte van een windenergiegebied te combineren met een 'interconnector' naar het Verenigd Koninkrijk.



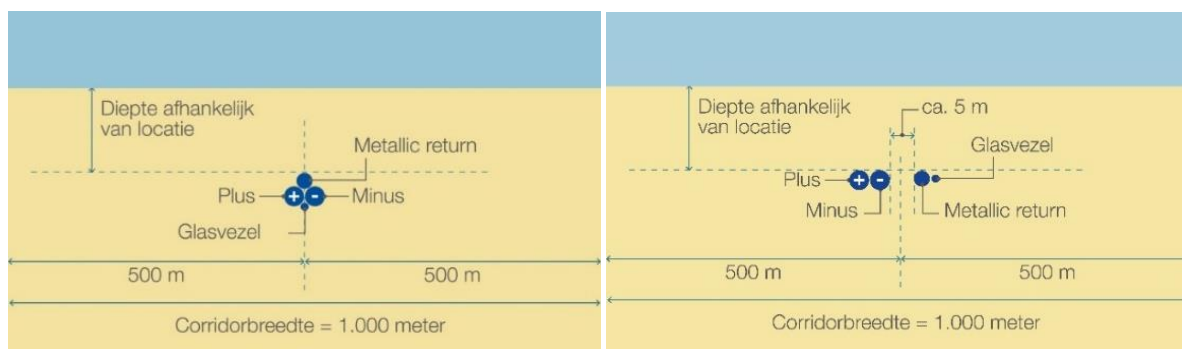

Figuur 3-2 525kV-gelijkstroomkabels op zee in (1x4)-kabelconfiguratie (links) en (2x2)-kabelconfiguratie (rechts)


De keuze voor een kabelconfiguratie (zie Tabel 0-1) is afhankelijk van de aannemer die het project uitvoert en heeft gevolgen voor de aanlegwijze. De keuze voor een kabelconfiguratie heeft geen gevolgen voor de corridorbreedte. De corridorbreedte is het totaal van de onderhoudszone en de kabels. Aan weerszijde van de kabels is een onderhoudszone van 500 meter. Hieruit volgt een kabelcorridor met een totale breedte van 1.000 meter voor een individuele verbinding, ongeacht de kabelconfiguratie. In specifieke situaties kan dit worden teruggebracht, zoals op zee nabij de kust (*nearshore*), of in het Veerse Meer. Bij parallelligging van twee of meer netten op zee kunnen de onderhoudszones van de verschillende verbindingen gecombineerd worden.

In deze concept NRD wordt voor de effectbeoordeling uitgegaan van een onderlinge afstand tussen de parallele verbindingen op zee van circa 200 meter. Voor de onderhoudszone wordt uitgegaan van 500 meter aan weerszijde van de buitenste kabels. Voor het Veerse Meer geldt een onderlinge afstand van circa 50 meter tussen parallele verbindingen, met een onderhoudszone van 50 meter aan weerszijde van de buitenste kabels.

### 3.4 Kabeltracé op land

Het kabeltracé op land bestaat uit 525kV-gelijkstroomkabels tussen de aanlanding van het kabeltracé en het converterstation in het Sloegebied. De 525kV-gelijkstroomkabels worden bij de overgang van zee / Veerse Meer naar land omgezet in landkabels, dit gebeurt aan de zuidzijde van het Veerse Meer op land. Er dient dan een overgangsmof/ *transition-joint* (overgangsverbinding) toegepast te worden van de zeekabel naar de landkabel.

Op land bestaat het tracé van 525kV-gelijkstroomkabels uit een plus- en minpool, een metallic return en een glasvezelkabel. De aanleg van het 525kV-gelijkstroomtracé op land gebeurt met een open ontgraving. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de kabel aangelegd met een gestuurde boring. Een indicatie van de kabelconfiguratie van de open ontgraving en de boring op land staat in Figuur 3-3.

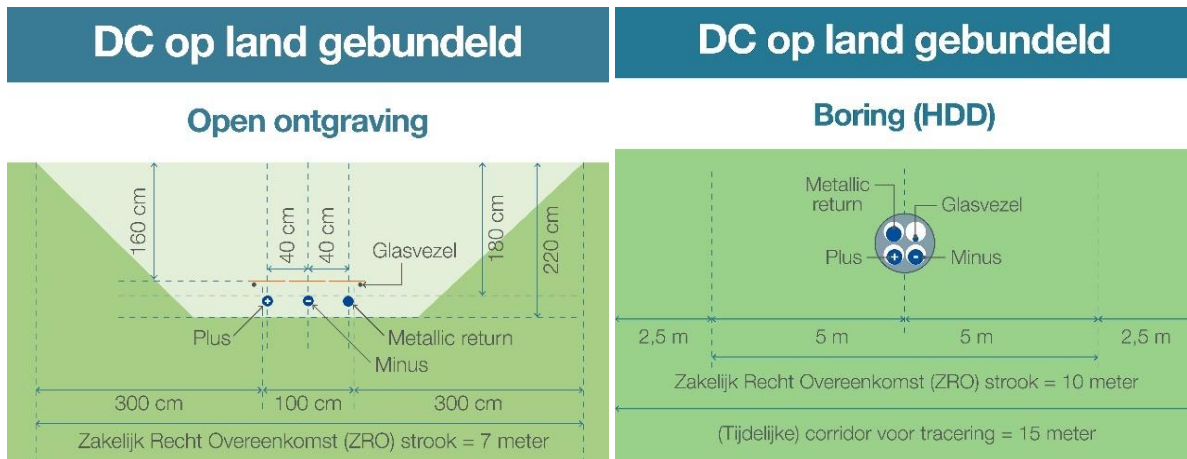

*Figuur 3-3 Indicatie van de kabelconfiguratie van de open ontgraving op land (links) en indicatie boring op land (rechts) voor 525kV-gelijkstroomkabels*

### 3.5 Converterstation op land

Voor Net op zee Nederwiek 1 is een converterstation nodig waar de 525kV-gelijkstroom omgezet wordt naar 380kV-wisselstroom. Dat is nodig omdat het landelijk hoogspanningsnet op 380kV-wisselstroom werkt. Het converterstation bestaat onder andere uit *converters* (omvormers), compensatiespoelen, transformatoren en 380kV-schakelvelden. Een indicatieve weergave van het converterstation is te zien in Figuur 3-4.



*Figuur 3-4 Indicatieve weergave van een converterstation op land*

Na de bovenstaande beschrijving van de technische uitgangspunten wordt in Hoofdstuk 4 verder ingegaan op de ruimtelijke component van de voorgenomen activiteit.

## 4 Analyse tracéopties

### 4.1 Aanpak analyse tracéopties

In dit hoofdstuk wordt per onderdeel van de voorgenomen activiteit toegelicht of, en zo ja welke, tracéopties zijn geanalyseerd. Voor de tracéopties op zee is een integrale effect analyse (IEA) gedaan. Dit is een beschouwing op hoofdlijnen voor de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Een volledige beschrijving is te vinden in Bijlage II Analyse tracéopties. Hieronder worden de aanpak en de conclusies per onderdeel samengevat. Op basis van deze analyse kan worden bekeken welke optie(s) in het MER worden onderzocht. In de analyse van de tracéopties is gebruik gemaakt van informatie uit de VAWOZ 2030, de thematische analyse en informatie die tijdens de totstandkoming van de concept NRD naar voren is gekomen, onder andere via het participatieproces.

#### 4.1.1 VAWOZ 2030 en thematische analyse

In paragraaf 1.2 van deze concept NRD zijn de Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2030 en de thematische analyse toegelicht. In de VAWOZ 2030 zijn aanlandingsroutes en locaties verkend voor de extra windenergie op zee die uiterlijk 2030 gerealiseerd moet zijn zoals aangekondigd in het Programma Noordzee 2022-2027<sup>8</sup>. Windenergiegebied Nederwiek maakt onderdeel uit van VAWOZ en het Programma Noordzee. Voor Nederwiek (voormalig windenergiegebied 1) zijn tracéopties naar de locaties Borsele, Maasvlakte en Geertruidenberg verkend. De verkenning heeft de kansen en knelpunten in beeld gebracht voor de verschillende tracéopties tussen de windenergiegebieden en voor de aansluitlocaties. Hieruit bleek dat de aanlandingslocaties Maasvlakte (voor Nederwiek 2) en Borsele (voor Nederwiek 1) als kansrijk gezien worden. De resultaten van de VAWOZ 2030 zijn eind 2021 gepubliceerd<sup>12</sup>.

Om een goede afweging te kunnen maken voor de toekomstige verbindingen uit de nieuwe windenergiegebieden uit het Programma Noordzee bleek dat voor de Netten op zee Nederwiek aanvullend op de VAWOZ 2030 behoefte was aan aanvullende informatie over drie thema's op zee: ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid. Dit onderzoek is beschreven in de thematische analyse (zie Bijlage A van Bijlage II). De resultaten worden in meerdere individuele projecten betrokken, waaronder Net op zee Nederwiek 1.

In de thematische analyse zijn in totaal acht verbindingen (netten op zee) beschouwd. Drie van deze verbindingen zijn eerder gestarte projecten, oftewel autonome ontwikkelingen. Dit zijn de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. De besluitvorming over deze verbindingen is al afgerond of zit verder in de procedure. De overige vijf verbindingen bestaan uit drie nieuwe verbindingen vanuit windenergiegebied Nederwiek (voormalig windenergiegebied 1) en twee vanuit windenergiegebied Lageland (voormalig windenergiegebied 2). In de thematische analyse zijn de effecten op ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid voor de acht verbindingen geanalyseerd aan de hand van een aantal scenario's bestaande uit verschillende combinaties van verbindingen via een drietal corridors op zee. De tracéopties uit de VAWOZ 2030 zijn hiervoor het vertrekpunt.

### 4.1.2 Integrale effectenanalyse

Voor de tracéopties op zee is voor deze concept NRD een integrale effectenanalyse (IEA) uitgevoerd (zie paragraaf 4.1.3). Voor de overige onderdelen van de voorgenoemde activiteit is de informatie uit vorige projecten uiteengezet in paragraaf 4.2. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen:

- VAWOZ 2030 en de aanvullende thematische analyse
- MER en IEA van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta
- MER Netten op zee IJmuiden Ver Gamma
- Informatie die tijdens de totstandkoming van deze concept NRD naar voren is gekomen, onder andere via het participatieproces.

Voor het platform op zee, het kabeltracé door het Veerse Meer, het kabeltracé op land en het zoekgebied voor het converterstation op land is in deze concept NRD een toelichting opgenomen in paragraaf 4.2. Hierin staat waarom er, op basis van deze informatie, slechts één optie onderzocht gaat worden in het MER. Voor enkele van de bovenstaande onderdelen zijn wel varianten mogelijk. Daarvoor wordt voorgesteld om ze in het MER te onderzoeken. Dit wordt in paragraaf 4.2 toegelicht.

### 4.1.3 Beoordeling tracéopties op zee

In de NRD worden verschillende tracéopties op zee bekeken (zie paragraaf 4.2.2. voor de beschrijving van de ligging). In de concept NRD zijn de tracéopties beoordeeld aan de hand van vijf thema's: milieu, omgeving, kosten, techniek en toekomstvastheid. Zo kan een integrale afweging gemaakt worden om te komen tot een voorstel voor één voorkeursalternatief die in het MER wordt onderzocht. De uitgangspunten, beoordelingskaders en de beoordeling worden uitgebreid toegelicht in Bijlage II Analyse tracéopties.

#### Referentiesituatie

Voor Net op zee Nederwiek 1 worden de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma gezien als autonome ontwikkeling en dus als onderdeel van de referentiesituatie. Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn beide bijna definitief. Een andere belangrijke autonome ontwikkeling voor Net op zee Nederwiek 1 is Net op zee Nederwiek 2, waarvan de procedure gelijktijdig loopt. Zie voor de beschrijving paragraaf 1.4.

#### Cumulatie

Door parallelligging van meerdere verbindingen kunnen mogelijk cumulatieve effecten ontstaan. In de concept NRD van Net op zee Nederwiek 2 zijn drie tracéopties onderzocht. In combinatie met de tracéopties die hier onderzocht worden voor Net op zee Nederwiek 1 zijn de volgende cumulatiesituaties mogelijk:

#### *Parallel in midden corridor*

Netten op zee Nederwiek 1 en 2 komen parallel te liggen aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.


*Parallel in west corridor*

Netten op zee Nederwiek 1 en 2 komen parallel te liggen in de westelijke corridor<sup>26</sup>.

*Geen parallellegging*

Net op zee Nederwiek 1 ligt in corridor west en Net op zee Nederwiek 2 in corridor midden of oost of Net op zee Nederwiek 1 ligt in corridor midden en Net op zee Nederwiek 2 in corridor west of oost.

De ligging van die tracéopties ten opzichte van elkaar is weergegeven in Figuur 4-1. Deze cumulatiesituaties zijn onderzocht in deze analyse voor het onderdeel milieu (paragraaf 4.2.2 en Bijlage II). Daarnaast is waar relevant gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de aanlegtijden van de verbindingen. De aanleg van de kabeltracés van twee of meer verbindingen kan vlak achter elkaar plaatsvinden (in hetzelfde seizoen van hetzelfde jaar) of met één of twee jaar ertussen.

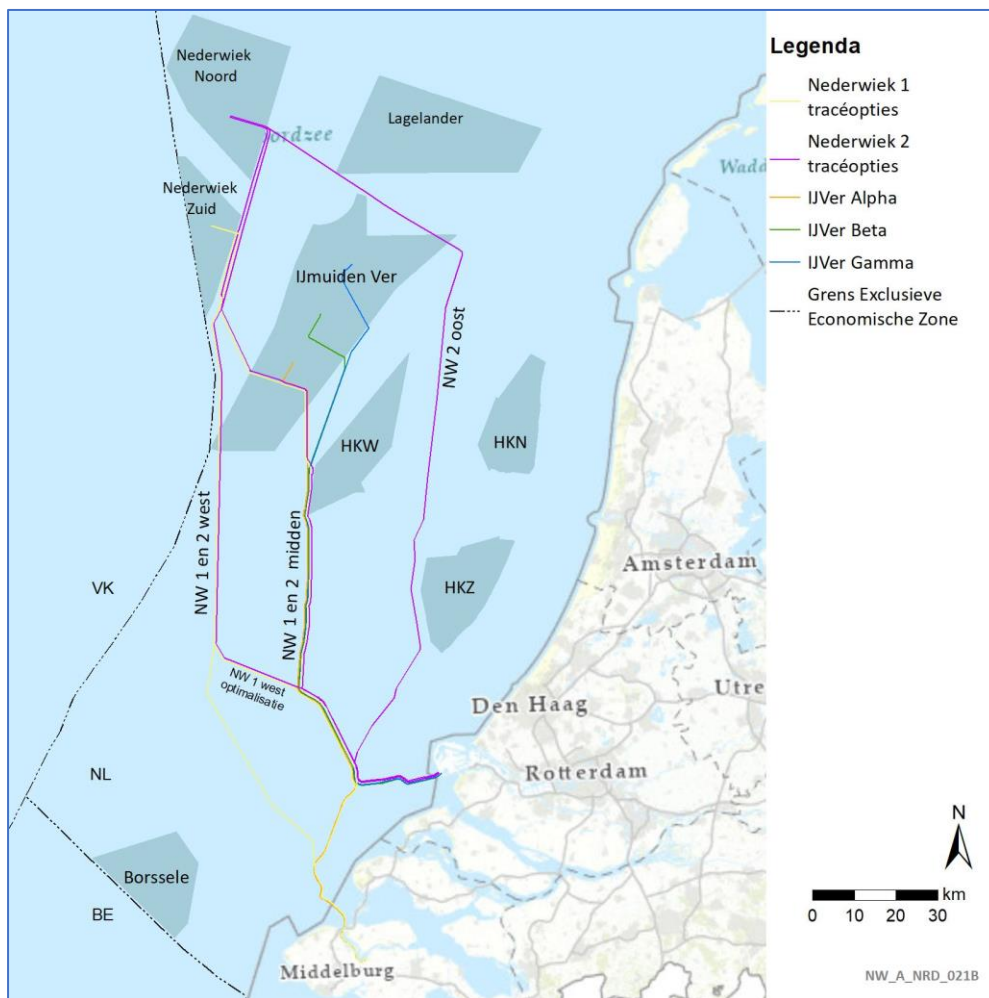


*Figuur 4-1 Netten op zee Ijmuiden Ver en tracéopties voor Netten op zee Nederwiek 1 en 2 (NW = Nederwiek, IJver = Ijmuiden Ver, HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), en HKZ= Hollandse Kust (zuid))*

<sup>26</sup> Met ‘corridor’ wordt bedoeld: een zone waarbinnen meerdere verbindingen parallel aan elkaar gerealiseerd kunnen worden. Er wordt gesproken over drie corridors: west, midden en oost. Dit wordt verder toegelicht in Bijlage A thematische analyse van Bijlage II.

## 4.2 Analyse tracéopties

### 4.2.1 Platform op zee

Vanwege de start van Net op zee Nederwiek 1 ontstaat ook de behoefte naar een definitieve kavelindeling voor het windenergiegebied Nederwiek. De uiteindelijke kavelverdeling bepaalt namelijk de ligging van het platform op zee. Dat platform is het startpunt van het kabeltracé. Op dit moment is er een zoekgebied voor een platformlocatie bekend. Dit zoekgebied ligt in het zuidelijke gedeelte van windenergiegebied Nederwiek (zie Figuur 4-2). De uiteindelijke platformlocatie is onder meer afhankelijk van de diepte en samenstelling van de zeebodem. In het eerste en derde kwartaal van 2022 worden (bodem)onderzoeken (*surveys*) uitgevoerd door TenneT. Het doel is om in het derde kwartaal de exacte platformlocatie te hebben bepaald.

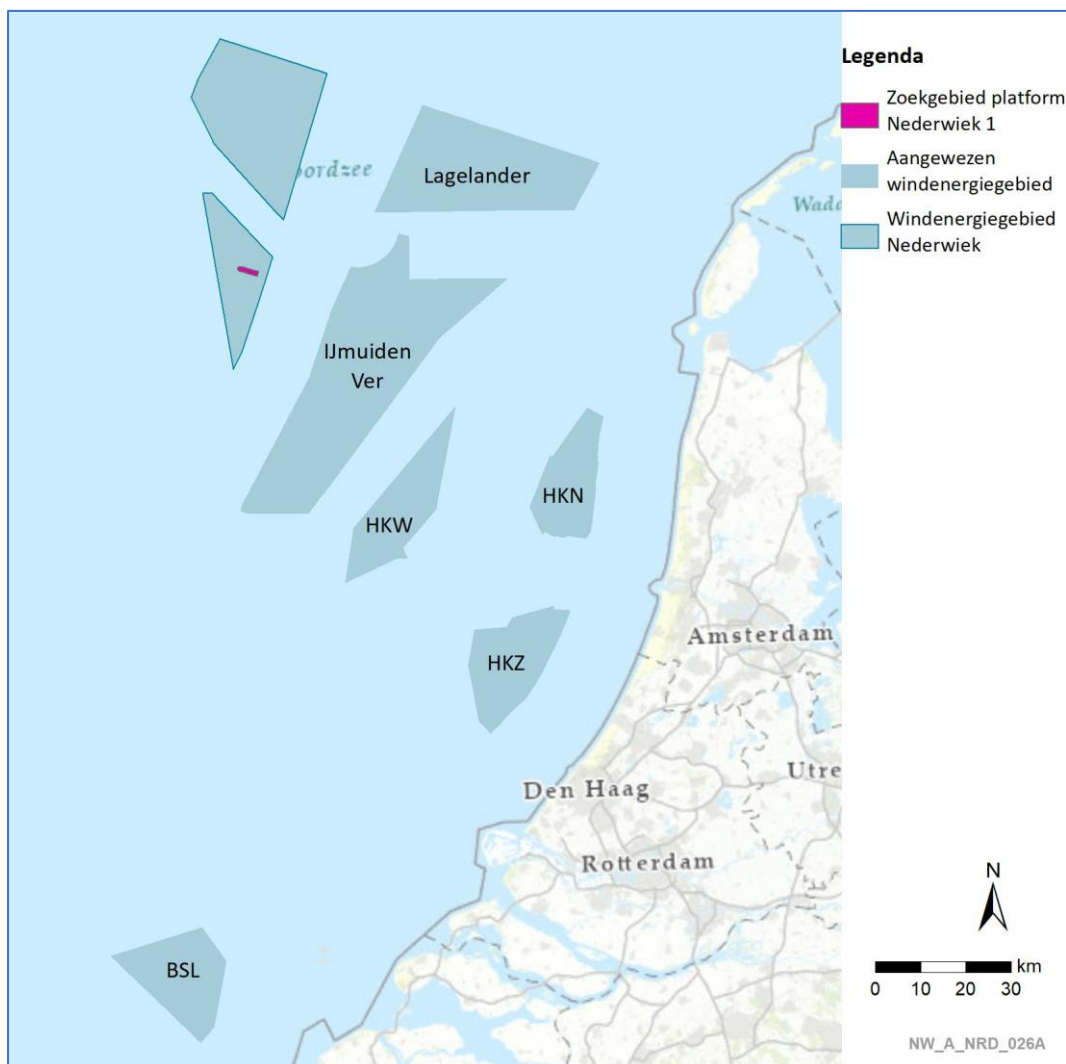


Figuur 4-2 Zoekgebied platform Net op zee Nederwiek 1 (HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), en HKZ= Hollandse Kust (zuid) en BSL = Borssele)

### 4.2.2 Tracéopties op zee

Gebaseerd op de in de VAWOZ 2030 verkende tracés worden voor Net op zee Nederwiek 1 twee tracéopties op zee geanalyseerd. Die opties zijn ook gepubliceerd in de Kennisgeving voornemen en

participatie. Van tracéoptie west wordt ook één optimalisatie onderzocht, die voortkomt uit de thematische analyse. De volgende tracéopties worden geanalyseerd (zie ook Figuur 4-3):


1. Tracéoptie midden: Deze tracéoptie loopt na het verlaten van het windenergiegebied Nederwiek naar windenergiegebied IJmuiden Ver, aan de noordzijde van Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Ten oosten van de Bruine Bank loopt het kabeltracé vervolgens parallel aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Met die route wordt het doorkruisen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank vermeden. Ter hoogte van lichtplatform Goeree splitst tracéoptie midden zich af van Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma. Het tracé loopt vervolgens parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha richting Veerse Gatdam waar het tracé aanlandt. Over tracéoptie midden is de meeste (detail)informatie bekend, omdat grote delen van het kabeltracé reeds onderzocht zijn bij de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.
2. Tracéoptie west: Deze tracéoptie loopt na het verlaten van het windenergiegebied Nederwiek zuidwaarts door Natura 2000-gebied de Bruine Bank. De tracéoptie vervolgt richting de Veerse Gatdam. Ter hoogte van de Voordelta ligt het tracé parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha.
3. Optimalisatie tracéoptie west: Voor tracéoptie west is een optimalisatie mogelijk. Deze optimalisatie komt voort uit de thematische analyse (Bijlage A bij Bijlage II). Uit de thematische analyse bleek dat een optimalisatie van tracéoptie west mogelijk leidt tot een positievere milieubeoordeling. De optimalisatie van tracéoptie west loopt vanuit windenergiegebied Nederwiek richting het zuiden waarbij de Bruine Bank gekruist wordt. In tegenstelling tot tracéoptie west buigt de optimalisatie ten zuiden van de Bruine Bank af in oostelijke richting. Het tracé loopt verder parallel aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma en tracéoptie midden. Door deze optimalisatie worden drukke scheepvaartroutes, en een voor zandwinning gereserveerd gebied vermeden.

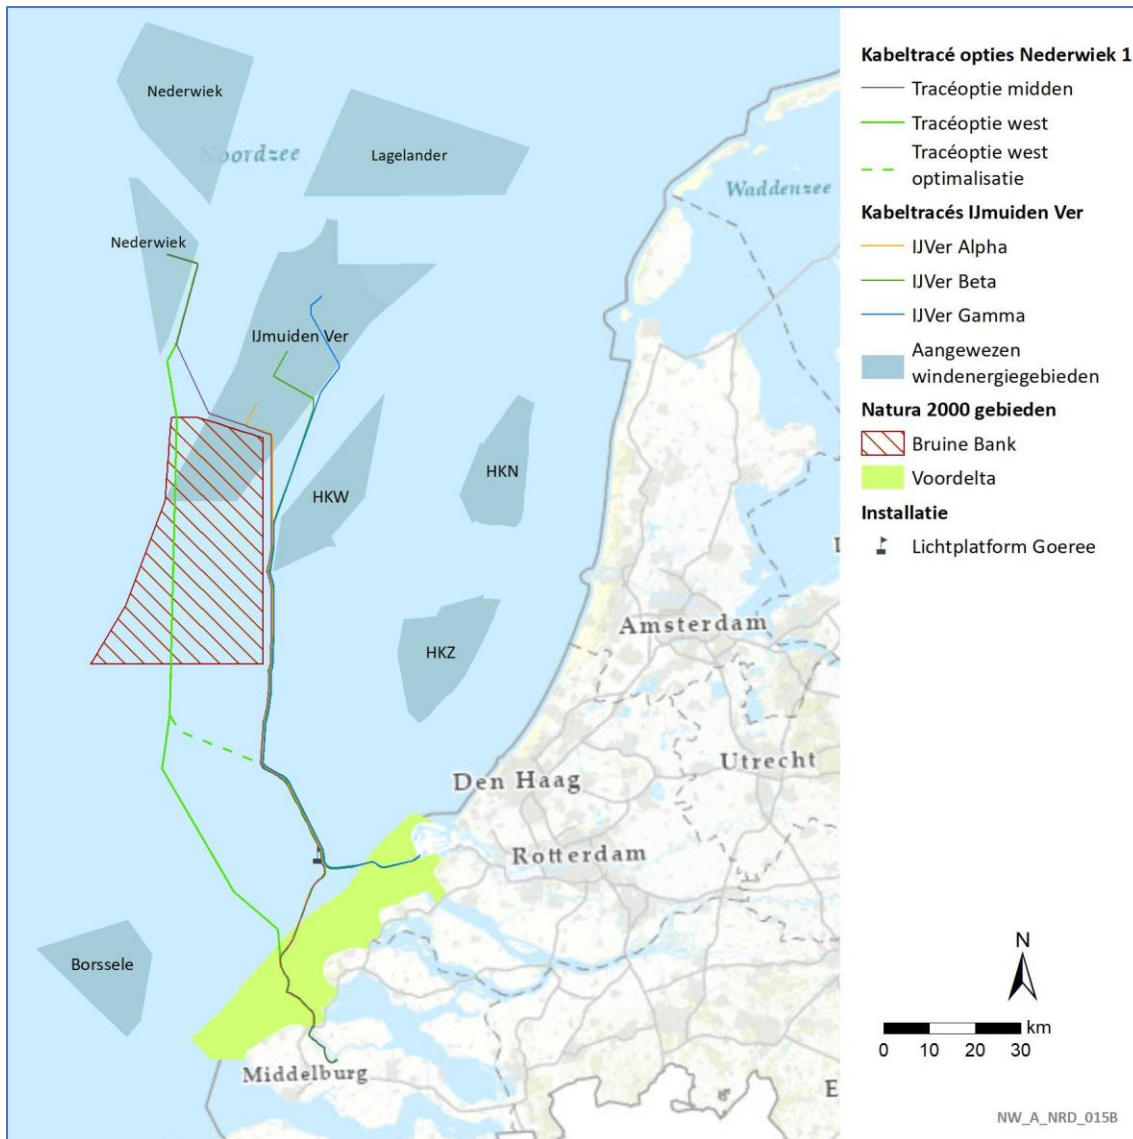

*Figuur 4-3 Tracéopties Net op zee Nederwiek 1 (HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), en HKZ= Hollandse Kust (zuid))*

Tracéoptie oost is wel opgenomen in de kennisgeving van het voornemen, maar wordt niet geanalyseerd in de NRD voor Net op zee Nederwiek 1. Voor deze tracéoptie zou het tracé het zuidelijke deel van windenergiegebied Nederwiek verlaten om vervolgens in noordoostelijke richting te gaan, om windenergiegebied IJmuiden Ver heen. Dit leidt tot een aanmerkelijk langer kabeltracé (ca. 48 km langer dan tracéoptie midden) en daarmee meer energieverlies door transport, meer milieueffecten en hogere kosten dan tracéoptie west en midden (zie Figuur 4-4). Tracéoptie oost voor Net op zee Nederwiek 1 wordt daarom niet onderzocht in de NRD.



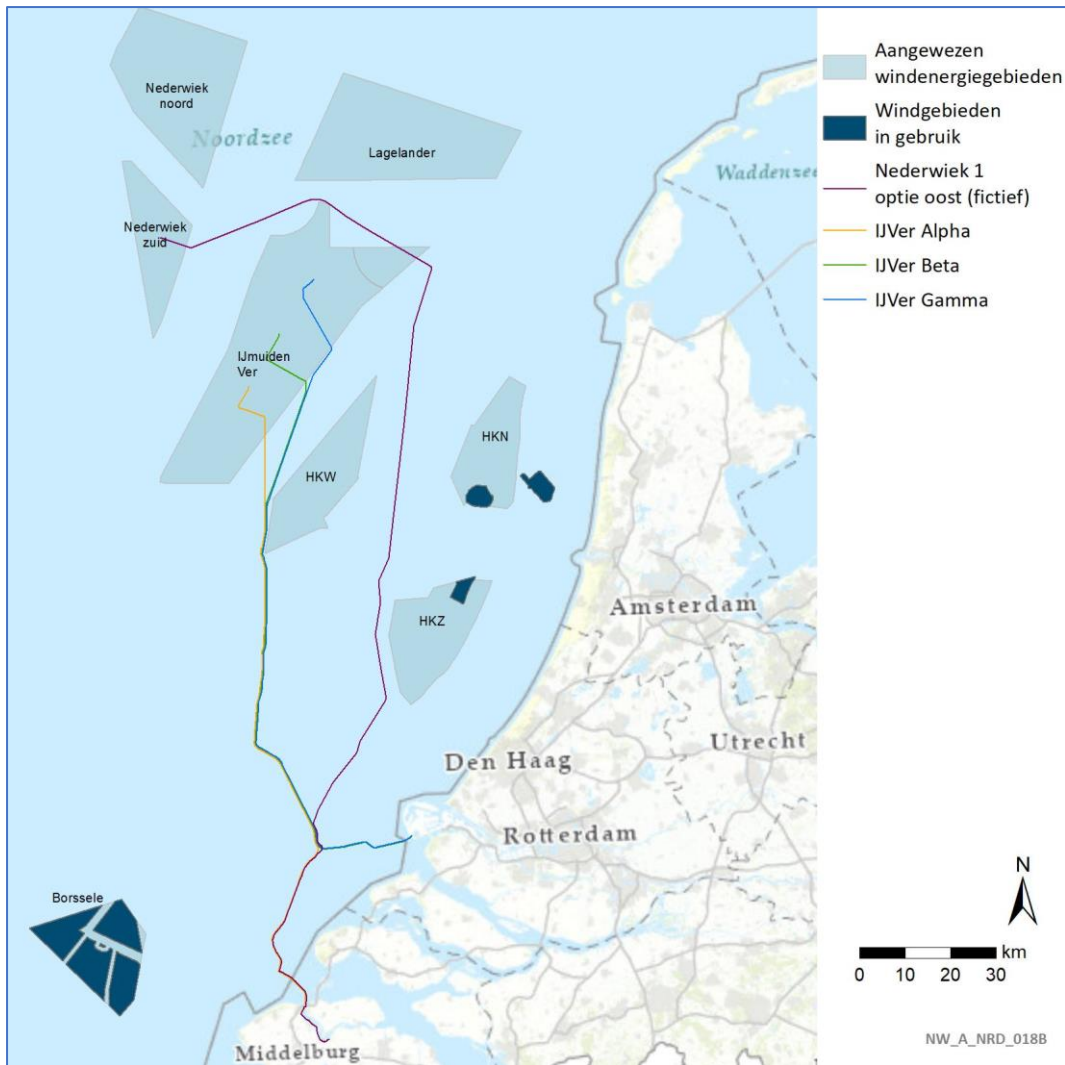

Figuur 4-4 Niet verder te onderzoeken tracéoptie oost voor Net op zee Nederwiek 1

Hierna worden voor tracéopties midden en west de resultaten van de integrale effectanalyse (IEA) toegelicht.

### Beoordeling milieu

Voor het thema milieu zijn vier milieuaspecten op zee beoordeeld: bodem en water, natuur, archeologie en ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties. De effectbeoordeling per milieuaspect is weergegeven in Tabel 4-1. De effectbeoordeling is uitgebreid toegelicht in Bijlage II, Hoofdstuk 3. Hier is ook de afbakening van de aspecten en het beoordelingskader beschreven.

Na de tabel zijn per tracéoptie de belangrijkste aandachtspunten uiteengezet. Dit zijn de meest negatieve beoordelingen die een oranje kleur hebben gekregen in de onderstaande tabel. Ook wordt het onderwerp cumulatie toegelicht.

Tabel 4-1 Effectbeoordeling per tracéoptie voor het thema milieu

Deelaspecten	Tracéoptie west	Optimalisatie tracéoptie west	Tracéoptie midden
<b>Bodem en water op zee</b>			
<b>Dynamiek zeebodem</b>	Over een lengte van 147 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.	Over een lengte van 151 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.	Over een lengte van 136 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.
<b>Aanwezigheid slibrijke afzetting en veen</b>	Dit tracé loopt door de Bruine Bank, waar slibrijke afzetting en veen aanwezig zijn.	Dit tracé loopt door de Bruine Bank, waar slibrijke afzetting en veen aanwezig zijn.	De survey van het tracé maakt duidelijk dat slechts weinig slibrijke afzettingen en veen aanwezig zijn.
<b>Natuur op zee</b>			
<b>Habitataantasting</b>	Mogelijk aantasting van <i>Sabellaria spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.	Mogelijk aantasting van <i>Sabellaria spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.	Mogelijk aantasting van <i>Sabellaria spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.
<b>Vertroebeling (bodemen waterkolom)</b>	Nauwelijks effecten op trekvissen.	Nauwelijks effecten op trekvissen.	Nauwelijks effecten op trekvissen.
<b>Vermindering van doorzicht (wateroppervlak)</b>	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels in de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig (N2000).	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels in de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig (N2000).	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels bij de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig (N2000).
<b>Verstoring bovenwater</b>	Tijdelijke verstoring van vogels in de Bruine Bank (Natura 2000).	Tijdelijke verstoring van vogels in de Bruine Bank (Natura 2000).	Tijdelijke verstoring van vogels in gedeeltelijk al verstoord gebied bij en deels in de Bruine Bank (Natura 2000-gebied).
<b>Elektromagnetische velden</b>	Mogelijk effect op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden. Voor cumulatie is er een kennisleemte, maar is wel bekend dat een verspreide aanleg leidt tot een grotere trefkans van mariene organismes met elektromagnetische velden (zie beoordeling cumulatie).	Mogelijk effect op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden. Voor cumulatie is er een kennisleemte, maar is wel bekend dat een verspreide aanleg leidt tot een grotere trefkans van mariene organismes met elektromagnetische velden (zie beoordeling cumulatie).	Mogelijk effect op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden. Voor cumulatie is er een kennisleemte, maar is wel bekend dat een gebundelde aanleg leidt tot een kleinere trefkans van mariene organismes met elektromagnetische velden (zie beoordeling cumulatie).
<b>Archeologie op zee</b>			
<b>Aantasting bekende archeologische waarden</b>	Langs het tracé zijn geen bekende scheepswrakken bekend.	Langs het tracé zijn vier bekende scheepswrakken bekend.	Langs het tracé zijn zes scheepswrakken bekend.
<b>Aantasting verwachte archeologische waarden</b>	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen. Doorkruist tevens de Bruine Bank, met hogere kans op aantreffen van archeologische waarden.	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen. Doorkruist tevens de Bruine Bank, met hogere kans op aantreffen van archeologische waarden.	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen.
<b>Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee</b>			
<b>Zand- en schelpenwinning</b>	Beschikbaarheid van zandwingebieden wordt beperkt voor kustgebied met grote zandvraag (Kop van Schouwen). Individuele verbinding door Kop van Schouwen is niet wenselijk. Beschikbaarheid van gebieden voor schelpenwinning wordt ook beperkt.	Beschikbaarheid van zandwingebieden wordt beperkt voor kustgebied met grote zandvraag; Beschikbaarheid van gebieden voor schelpenwinning wordt ook beperkt.	Beschikbaarheid van zandwingebieden wordt beperkt voor kustgebied met grote zandvraag; Beschikbaarheid van gebieden voor schelpenwinning wordt ook beperkt.
<b>Scheepvaarthinder</b>	Kruist scheepvaartroutes en kruist één gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction).	Kruist scheepvaartroutes maar kruist geen gebieden met kruisend scheepvaartverkeer.	Kruist scheepvaartroutes maar kruist geen gebieden met kruisend scheepvaartverkeer.
<b>Ankerrisico's, zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken</b>	Sprake van acceptabele faalkans.	Sprake van acceptabele faalkans.	Sprake van acceptabele faalkans.

### Toelichting aandachtspunten

Voor tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west zijn de volgende aandachtspunten voor het thema milieu geconstateerd (zie Bijlage II voor verdere toelichting). Voor tracéoptie west zijn meer aandachtspunten dan voor de optimalisatie van tracéoptie west:

- Tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west lopen door Natura 2000-gebied de Bruine Bank. In dit gebied is er een kans op effecten op ecologie door bovenwaterverstering. Dit is een tijdelijk effect in de aanlegfase. Uit de analyse blijkt dat tracéoptie midden minder negatieve effecten veroorzaakt dan de tracéopties west en optimalisatie west. Er is een kans dat uit een Passende Beoordeling (onderzoek voor natuur gericht op Natura 2000-gebieden) blijkt dat de westelijke tracéopties mogelijk significante gevolgen heeft voor ecologie. In dat geval zijn waarschijnlijk mitigerende maatregelen nodig. Die kunnen leiden tot grote belemmeringen voor de uitvoering/uitvoerbaarheid wat betreft de planning.
- Tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west doorkruisen, net als tracéoptie midden, gebieden met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In tegenstelling tot tracéoptie midden lopen de westelijke tracéopties óók door het Bruine Bank-gebied. De hoger gelegen zandrug binnen het Bruine Bank-gebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, met name voor het laat Paleolithicum en Mesolithicum. Dit blijkt uit recente onderzoeken en opgeveste archeologische vondsten. De kans op het verstoren van mogelijk aanwezige archeologische lagen is in dit gebied hoog. De aantasting van verwachte archeologische waarden is dus een aandachtspunt. Een verschil tussen tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west is dat de optimalisatie meer scheepswrakken raakt. Beide tracéopties krijgen echter een groene beoordeling op basis van het beoordelingskader, omdat de verwachting is dat de scheepswrakken door *micro-rerouting* te vermijden zijn.
- Tracéoptie west loopt direct langs een gebied waar relatief veel zandwinning plaatsvindt voor zandsuppleties op de Zeeuwse kust en voor commerciële zandwinning ('Kop van Schouwen'). In het Programma Noordzee is aangegeven dat in gebieden met schaarse zandvoorraad, zoals het gebied Kop van Schouwen, gekeken moet worden of:
  - een kabeltracé mogelijk is door een voor zandwinning uitgeput gebied; of
  - aangelegd kan worden door een voorkeurstracé voor kabels en leidingen; of
  - gebundeld kan worden met andere kabels en leidingen.

Op basis van deze prioriteringsvolgorde voor doorkruisen van zandwingebieden in het Programma Noordzee is de ligging van tracéoptie west niet wenselijk. De optimalisatie van tracéoptie west ligt parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha, waardoor deze vanuit de prioriteringsvolgorde beter beoordeeld is.

- Tracéoptie west heeft als aandachtspunt scheepvaarthinder. Geen van de tracéopties is vrij van aanvaringsrisico's. Het grootste negatieve effect treedt tijdens de aanlegfase op bij het kruisen van gebieden waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer. Tracéoptie west loopt door een gebied waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer, namelijk de Maas Junction. De optimalisatie van tracéoptie west vermijdt dit gebied, waardoor deze beter beoordeeld is.

Voor tracéoptie midden zijn geen aandachtspunten die 'oranje' zijn beoordeeld en daardoor negatief scoren.

### Cumulatie

Vertroebeling in de waterkolom kan ertoe leiden dat *filter feeders* (organismes die leven van plankton en ander in het water zwevend voedsel) in hun voedselopname worden geremd. Ook zichtjagende vogels kunnen last hebben van het troebele water. Bij alle tracéopties kan vertroebeling cumuleren. Dat betekent dat bij een gelijktijdige aanleg vertroebelingswolken elkaar kunnen versterken, waardoor veel kleine effecten samen een groot effect kunnen worden. Op basis van de nieuwste modelleringen<sup>27</sup> blijkt dat de aanleg van twee of drie kabels tegelijk waarschijnlijk mogelijk is zonder relevante effecten op zichtjagende vogels of het onderwaterleven. Dit is afhankelijk van hoeveel er gebaggerd wordt en hoe fijnkorrelig het opgebaggerde sediment is (de zogenoemde slibfractie). Gebaseerd op de meest recente vertroebelingsstudie is de aanleg van twee kabeltracés in een jaar voor beide opties mogelijk, zeker wanneer buiten gevoelige seizoenen wordt gewerkt. De kans op cumulatie vermindert enigszins wanneer tracéopties niet parallel liggen, maar door de reikwijdte van de effecten is cumulatie niet uit te sluiten. Cumulatie van vertroebeling blijft voor alle tracéopties een aandachtspunt en is daarmee niet onderscheidend voor de keuze van één van de tracéopties voor in het MER. Nader onderzoek naar de omvang van cumulatie voor vertroebeling wordt in het MER uitgevoerd voor het voorkeursalternatief.

Elektromagnetische velden van de netten op zee overlappen elkaar niet door de onderlinge afstand. Wel kunnen er meerdere waarneembare velden naast elkaar ontstaan. Bij tracéoptie midden liggen reeds verbindingen van de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Het belangrijkste verschil bij de tracéopties ligt tussen het verspreid aanleggen (via tracéoptie west of optimalisatie tracéoptie west) van de kabels of het gebundeld aanleggen (midden). Bij een verspreide aanleg heeft een organisme tijdens zijn hele levenscyclus een grotere kans om in aanraking te komen met een elektromagnetisch veld. Bij een gebundelde aanleg is deze trefkans lager, ook al ligt er een bredere aaneenschakeling van velden. Dat betekent dat de kans op negatieve effecten bij gebundelde aanleg bij tracéoptie midden (parallel aan de andere netten op zee) kleiner is.

Door gedeeltelijke parallellegging is het mogelijk dat er voor de aanleg van de tracéopties midden en west er binnen de corridor minder ruimte is om uit te wijken voor archeologische objecten. Indien dit het geval is, dan kunnen de effecten op archeologische waarden toenemen. De praktijk uit voorgaande projecten heeft uitgewezen dat bekende waarden door middel van *micro-rerouting*<sup>28</sup> doorgaans te ontwijken zijn. De afstand tussen de verschillende net op zee-verbindingen is doorgaans 200 meter, maar dit kan teruggebracht worden tot 50 meter indien dit nodig is voor *micro-rerouting*. De mogelijkheden om binnen de gegeven corridor een route voor een kabel te vinden, die vrij is van grote obstakels, is echter wel afhankelijk van de dichtheid van de hoeveelheid grote obstakels. Ook speelt de nabijheid van andere kenmerken van het gebied onder water, zoals andere kabels en leidingen, een rol.

Als er verschillende kabelverbindingen parallel liggen, is het gebied waar geen zand- en schelpenwinning plaats mag vinden kleiner. Dat is het geval bij tracéoptie midden en de optimalisatie van tracéoptie west, omdat die tracéopties voor een deel parallel liggen met Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het ruimtebeslag op zandwinningsgebieden is dus groter bij tracéoptie west. Daarnaast ligt tracéoptie west als individueel kabeltracé in het zandwingebied bij de Kop van Schouwen. Het individueel aanleggen van een kabeltracé door dit zandwingebied is volgens het

<sup>27</sup> Voor nieuwste modelberekeningen, zie addendum MER Net op zee IJmuiden Ver Alpha, via: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Inpassingsplan-Bijlage-13-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha-fase-1.pdf>

<sup>28</sup> Kleine wijzigingen van de ligging van het tracé, binnen de gestelde corridor.

Programma Noordzee niet wenselijk vanuit het oogpunt van het waarborgen van beschikbaarheid van voldoende zand. Omdat tracéoptie midden en de optimalisatie van tracéoptie west parallel liggen aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha en daardoor ook een minder groot gezamenlijk ruimtebeslag ontstaat, krijgen tracéoptie midden en de optimalisatie van tracéoptie west een betere beoordeling voor dit aspect.

Voor het ankerrisico per verbinding maakt het niet uit of er één of meerdere verbindingen parallel liggen. Bij een tussenafstand van 200 meter bij parallelle verbindingen, een gronddekking van 1,5 meter nabij scheepvaartroutes en een gronddekking van 1,0 meter elders is het hoogst onwaarschijnlijk dat een anker meerdere verbindingen raakt. Wel blijkt dat wanneer de kabeltracés verspreid liggen (en dus niet parallel aan elkaar) er meer schepen langs de kabeltracés varen. Dat heeft geen effect op de individuele faalkans per verbinding, maar wel op de totale meervoudige faalkans van de netten op zee gezamenlijk. Vanuit dat oogpunt neemt de meervoudige kans op ongewenst contact tussen scheepvaart en een verbinding toe bij spreiding. Omdat tracéoptie midden parallel ligt aan de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma wordt deze beter beoordeeld dan tracéoptie west. De optimalisatie van tracéoptie west wordt iets beter beoordeeld dan tracéoptie west, omdat er over een grotere lengte sprake is van parallellegging met Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Scheepvaarthinder in de aanlegfase kan mogelijk afnemen wanneer de aanleg van Net op zee Nederwiek 1 gelijktijdig plaatsvindt met Net op zee Nederwiek 2 en er sprake is van parallellegging.

### **Beoordeling omgeving**

Omgevingspartijen hebben tijdens het participatieproces verschillende aandachtspunten benoemd voor de tracéopties op zee. De voornaamste inbreng voor de tracéopties op zee is puntsgewijs benoemd in Bijlage II, Hoofdstuk 4. De inbreng vanuit de omgeving die betrekking heeft op het kabeltracé door het Veerse Meer en op land heeft geen invloed op de afweging van het kabeltracé op zee. Deze input is wel meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief door het Veerse Meer en op land (en bijbehorende varianten) en het beoordelingskader. Hieronder wordt beknopt benoemd op welke thema's de tracéopties op zee onderscheidend zijn.

Voor tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west is aangegeven dat deze ecologisch uitdagend zijn door het raakvlak met Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Tracéoptie midden kent volgens de omgevingspartijen in grotere mate aandachtspunten op het gebied van scheepvaartveiligheid dan tracéoptie west. Dit komt door de nabijheid van scheepvaartroutes en bufferzones tussen scheepvaartroutes en windparken op zee. In die bufferzones geldt het Afwegingskader veilige afstanden<sup>29</sup> en dienen schepen veilig te kunnen uitwijken en manoeuvreren. Onder manoeuvreren wordt tevens noodankeren verstaan, om te voorkomen dat een schip in een noodsituatie in een windpark belandt. Uit sessies met kapiteins blijkt dat in de praktijk bij de afweging om te ankeren om een aanvaring met bovengrondse objecten (zoals windturbines) te voorkomen, er geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van één of meerdere parallelle ondergrondse hoogspanningskabels.

---

<sup>29</sup> Voor afwegingskader voor veilige afstanden tussen scheepvaartroutes en windparken op zee, zie: <https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/scheepvaart/@167518/afwegingskader-veilige-afstanden-tussen/>

Met deze inzichten zijn enkele vragen uit het omgevingsproces over de tracéoptie midden beantwoord. De andere omgevingsbelangen en door omgevingspartijen genoemde aandachtspunten zijn vergelijkbaar tussen de tracéopties.

### Cumulatie

Voor cumulatie zijn de volgende aandachtspunten door de omgeving meegegeven voor de afweging van de tracéopties:

- Houdt rekening met toekomstige kabels en leidingen in de Noordzee.
- Meerdere tracés in bermen van scheepvaartroutes moet beoordeeld worden vanuit het perspectief van de scheepvaartveiligheid. Dit is onder andere gedaan door sessies met kapiteins te organiseren.

### Beoordeling techniek & kosten

De thema's techniek en kosten worden samen behandeld omdat veel technische aandachtspunten zich direct of indirect vertalen naar een verandering in kosten. De tracéopties onderscheiden zich met name op tracélengte. Niet alleen de absolute lengte maar ook de relatieve lengte door bijvoorbeeld zandgolfggebieden (in % van het gehele tracé) kunnen onderscheidend zijn. De belangrijkste onderscheidende aandachtspunten per tracéoptie worden hieronder behandeld (zie Tabel 4-2). De tracéoptie met de laagste kosten wordt op 100% gezet, waarna de andere tracéopties een percentage (>100%) toegekend krijgen ten opzichte van de tracéoptie met de laagste kosten<sup>30</sup>. In Bijlage II, Hoofdstuk 5 wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende onderwerpen met betrekking tot technische haalbaarheid en kosten.

Tabel 4-2 Aandachtspunten techniek en kosten

	Tracéoptie west	Optimalisatie tracéoptie west	Tracéoptie midden
<b>Relatieve kosten</b>	100%	101,3%	100,9%
<b>Absolute lengte</b>	208 km	219 km	218 km
<b>Lengte door zandgolfggebieden</b>	147 km	151 km	136 km
<b>Baggervolumes</b>	7,325 miljoen m <sup>3</sup>	7,570 miljoen m <sup>3</sup>	6,790 miljoen m <sup>3</sup>
<b>Kruising Bruine Bank</b>	Gaat door de Bruine Bank wat mogelijk effect heeft op uitvoerbaarheid zoals bepaalde tijden, seizoenen, waarop gewerkt mag worden binnen het gebied.	/	/
<b>Kruisingen met kabels en leidingen</b>	Kruist 23 kabels en leidingen.	Kruist 23 kabels en leidingen.	Kruist 23 kabels en leidingen.
<b>Kruising met kruisend scheepvaartverkeer</b>	Kruist het Maas Junction gebied waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer.	/	/

Vanuit bovenstaande punten kan geconcludeerd worden dat tracéoptie west technisch het meest uitdagend is en de laagste relatieve kosten kent. Redenen voor de technische uitdaging zijn de ligging in de Bruine Bank en het Maas Junction-gebied. Tracéoptie midden is het minst uitdagend vanuit technisch oogpunt omdat dat tracé de kortste tracélengte door zandgolfggebieden heeft en het laagste baggervolume kent. Deze optie heeft beperkte hogere relatieve kosten ten opzichte van tracéoptie west.

<sup>30</sup> Ondanks de kleine verschillen tussen de tracéopties gaat het om vele euro's door de omvang van het project.

## Beoordeling toekomstvastheid


De realisatie van de netten op zee om het windenergiegebied Nederwiek te ontsluiten is onderdeel van de (versnelling van de) energietransitie, maar is potentieel ook van invloed op andere lange-termijnontwikkelingen. De Noordzee kent een groot aantal functies en gebruikers die een beperking vormen voor de beschikbare ruimte voor toekomstige functies en/of gebruik. Met het realiseren van een Net op zee wordt de ruimte verder beperkt. Bij het thema toekomstvastheid worden de relatie met en mogelijke invloed op deze ontwikkelingen beschreven. De benodigde ruimte voor andere ontwikkelingen wordt beoordeeld omdat het Net op zee Nederwiek 1 van invloed kan zijn op de ruimte die voor deze ontwikkelingen is vereist.

In Tabel 4-3 staan de ruimtelijke ontwikkelingen die voor toekomstvastheid zijn beoordeeld en in Figuur 4-5 staan deze ontwikkelingen op kaart. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen (AO) en toekomstige ontwikkelingen (TO). Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen waarover reeds is besloten en die een verandering in hetzelfde gebied tot gevolg hebben. Toekomstige ontwikkelingen zijn bekende initiatieven voor de toekomst, maar nog geen concrete plannen. Bij de beoordeling van toekomstvastheid is de aansluiting op het Sloegebied voor Net op zee Nederwiek 1 een gegeven vanuit eerdere keuzes en beleid, plannen en akkoorden. Omdat de beschikbare aansluitmogelijkheden voor wind op zee tot en met 2030 een beperkende factor zijn, zijn er geen alternatieve aansluitlocaties voor Net op zee Nederwiek 1.

In Hoofdstuk 6 van Bijlage II is de beoordeling opgenomen van het thema toekomstvastheid. In de samenvattende beoordelingstabel (Tabel 4-4) staat de conclusie van deze beoordeling. Met groen zijn opties gemarkeerd die toekomstvast zijn en met geel de opties die verminderd toekomstvast zijn.

*Tabel 4-3 Ontwikkelingen op zee*

<b>Autonome ontwikkeling</b>
Net op zee en windparken Hollandse Kust (zuid) en (west) – zeedeel
Net op zee en windparken IJmuiden Ver (Alpha, Beta, Gamma)
Net op zee en windpark Nederwiek 2
Zandwinning Noordzee (programma Noordzee 2022-2027)
Circe en Scylla kabels
Porthos (aanleg CO <sub>2</sub> -leiding vanaf Maasvlakte naar platform P18-A)
Interconnector Neuconnect
<b>Toekomstige ontwikkelingen</b>
Realisatie extra windenergie op zee met bijbehorende netaansluiting t/m 2030
Aramis CO <sub>2</sub> -leiding naar ondergrondse opslaglocaties op zee
Interconnector(en) van windenergiegebied IJmuiden Ver en/of Nederwiek naar het Verenigd Koninkrijk

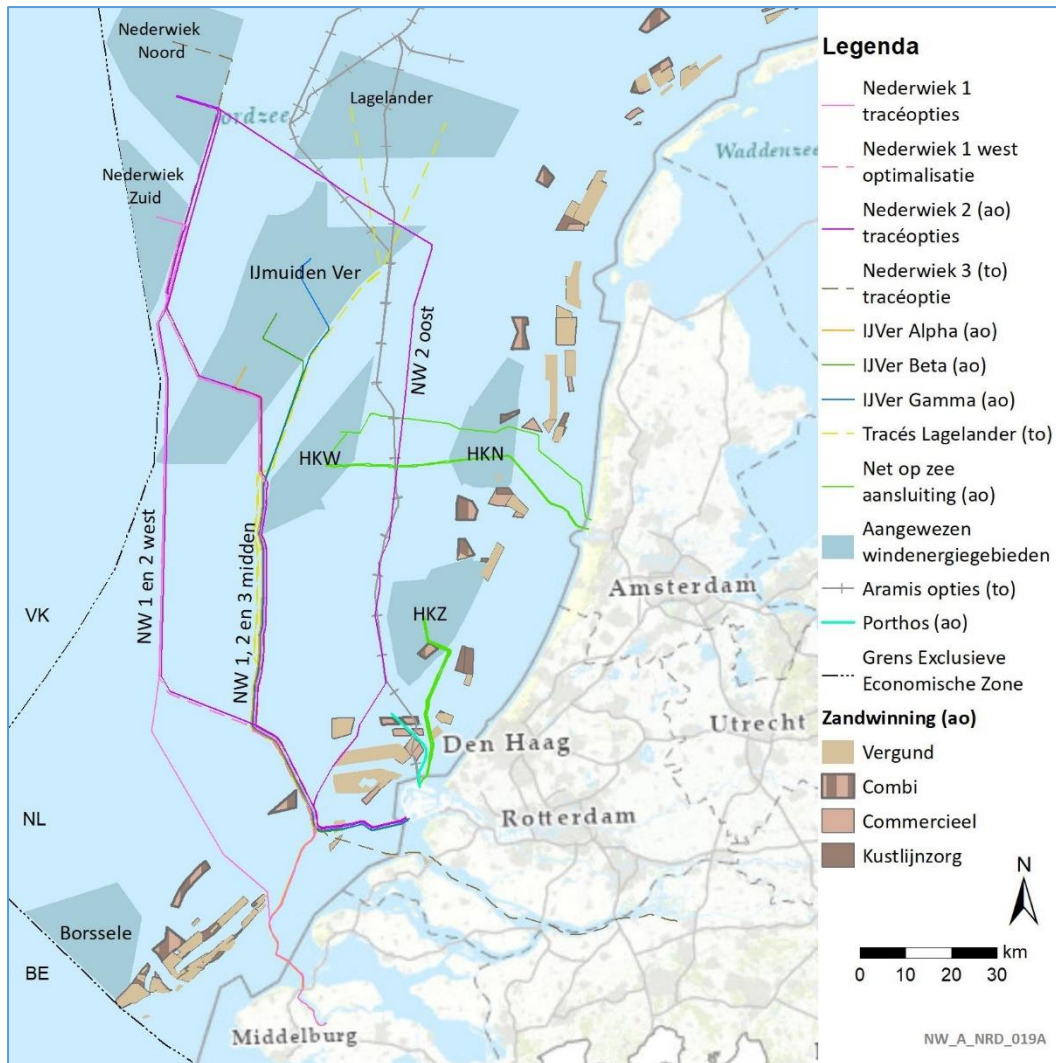

Figuur 4-5 Ruimtelijke ontwikkelingen (AO = autonome ontwikkeling, TO = toekomstige ontwikkeling)

De beoordeling wijst uit dat tracéopties midden en de optimalisatie van tracéoptie west toekomstvast zijn. Bij tracéoptie west, de optimalisatie van west en tracéoptie midden blijft ruimte beschikbaar voor de toekomstige (energie)infrastructuur, ook op locaties waar ruimte beperkt is. Er is geen ruimtelijke relatie met de tracés van de geplande en voorziene CO<sub>2</sub>-buisleidingen. Voor de autonome ontwikkeling van zandwinning op de Noordzee geldt dat, vanuit de verwachte toekomstige vraag naar zandsuppletie, alle tracéopties potentieel zandwindgebied doorkruisen aangezien dit een aaneengesloten gebied parallel aan de Nederlandse kustlijn betreft. Tracéoptie west kruist het gebied Kop van Schouwen. Op grond van het Programma Noordzee 2022-2027 is paralleligging aan andere kabeltracés in dit gebied wenselijk uit oogpunt van zandwinning. De optimalisatie van tracéoptie west en de tracéoptie midden kunnen parallel aangelegd worden met een bestaande kabelverbinding (Net op zee IJmuiden Ver Alpha). Voor tracéoptie west is dit niet het geval waardoor deze als minder toekomstvast wordt beoordeeld.



Tabel 4-4 Beoordeling toekomstvastheid onderdelen Net op zee Nederwiek 1

Tracéoptie	Beoordeling toekomstvastheid	
West	In de toekomst zal extra ruimte voor energie-infrastructuur mogelijk nodig zijn. Na realisatie van Net op zee Nederwiek 1 blijft hiervoor voldoende ruimte. Tracéoptie west kruist gebied 'Kop van Schouwen' dat een schaars aanbod aan zand kent. Volgens het Programma Noordzee is individuele ligging van een kabeltracé in dit gebied niet wenselijk.	
Optimalisatie west	In de toekomst zal extra ruimte voor energie-infrastructuur mogelijk nodig zijn. Na realisatie van Net op zee Nederwiek 1 blijft hiervoor voldoende ruimte. Optimalisatie west vormt geen belemmering voor toekomstige energie-infrastructuur. Door de parallelligging met Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt voldaan aan de prioriteringsvolgorde van het Programma Noordzee.	
Midden	In de toekomst zal extra ruimte voor energie-infrastructuur mogelijk nodig zijn, na realisatie van Net op zee Nederwiek 1 blijft hiervoor voldoende ruimte.	


### 4.2.3 Kruising Veerse Gatdam, kabeltracé door het Veerse Meer en tracéopties op land

In de IEA en MER fase 1 en 2 van Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn er meerdere kabeltracés op land onderzocht vanaf de aanlanding bij de Veerse Gatdam tot het converterstation. In het MER van Net op zee Nederwiek 1 zal een kabeltracé worden onderzocht dat grotendeels parallel loopt aan het gepubliceerde Voorkeursalternatief (VKA) van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

In deze paragraaf wordt het kabeltracé beschreven welke wordt onderzocht voor Net op zee Nederwiek 1 vanaf de kruising met de Veerse Gatdam tot en met het converterstation. Voor enkele onderdelen van het kabeltracé zijn varianten mogelijk die in het MER van Net op zee Nederwiek 1 verder onderzocht gaan worden. Hieronder is ook aangegeven op basis van welke overwegingen andere mogelijkheden niet worden meegenomen.

#### Een oostelijke boring bij de Veerse Gatdam

De oostelijke boring bij de Veerse Gatdam staat in Figuur 4-6. Een westelijke kruising van de Veerse Gatdam valt af vanwege bebouwing, recreatie aan beide zijden van de dam, een bredere beschermingszone van de kering en een smal strand aan de binnenzijde van de dam. Een kruising door het midden wordt niet meegenomen omdat deze technisch complexer en duurder is en mogelijk invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering (de Veerse Gatdam).

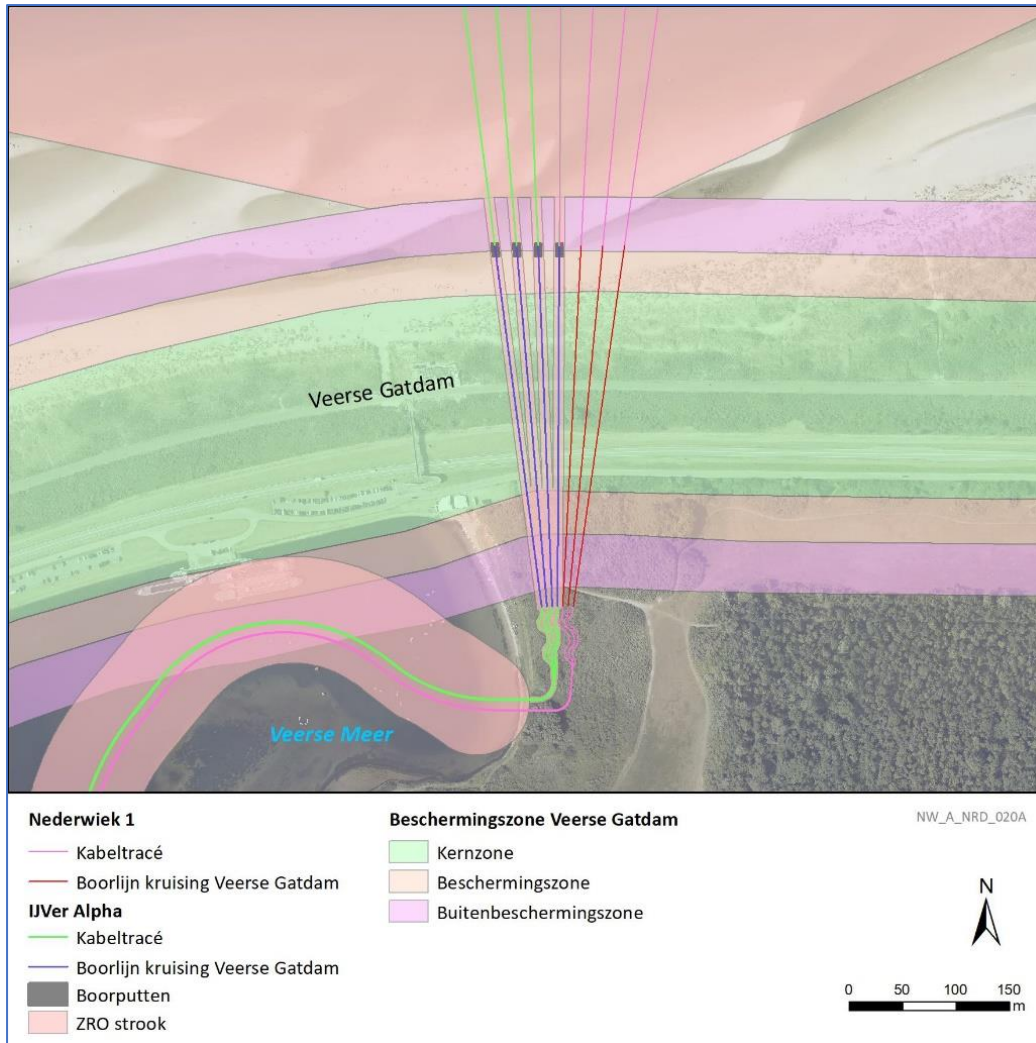


Figuur 4-6 Indicatie kruising Veerse Gatdam

### Kabeltracé door het Veerse Meer

Het kabeltracé door het Veerse Meer loopt parallel aan de oostzijde van Net op zee IJmuiden Ver Alpha met een onderlinge afstand van ca. 50 meter, zie Figuur 4-7. In het Veerse Meer is hier voldoende ruimte voor. Tracéopties voor een kabeltracé die niet door het Veerse Meer gaan, zijn een kabeltracé over land en een kabeltracé door de Westerschelde. Uit eerdere onderzoeken, zoals MER fase 1 van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, blijkt dat deze opties vanuit meerdere oogpunten niet kansrijk geacht worden<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Zie hoofdstuk 2.3 van Net op zee Nederwiek 1 Bijlage II voor uitgebreidere toelichting waarom deze tracéopties niet kansrijk geacht worden.

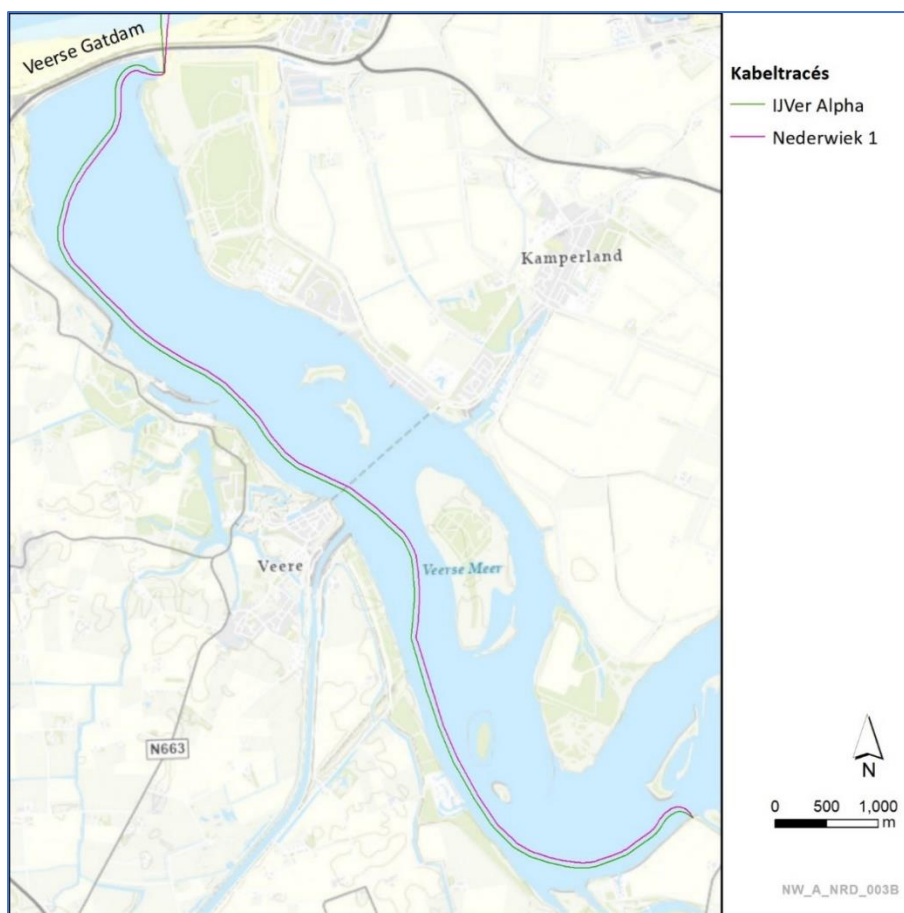


Figuur 4-7 Tracé door het Veerse Meer

#### Een uittredepunt aan de zuidzijde van het Veerse Meer

Bij een uittredepunt van het Veerse Meer gaat het om het realiseren van het zuidoostelijk uittredepunt (ten zuiden van Haven de Piet) welke mogelijk is met een open ontgraving. Aan de oostzijde van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is voldoende ruimte voor nog een uittredepunt. Bij een zuidwestelijk uittredepunt zou een complexe boring onder een regionale waterkering moeten plaatsvinden. Daarnaast ligt het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 ten oosten van Net op zee IJmuiden Ver in het Veerse Meer, wat betekent dat voor een zuidwestelijk uittredepunt de twee kabeltracés elkaar moeten kruisen in het Veerse Meer.

#### Kabeltracé op land van aanlanding tot converterstation


In Figuur 4-8 is het te onderzoeken kabeltracé op land weergegeven. Met behulp van de letters (A,B,C) op de kaart wordt toegelicht of en, zo ja, welke varianten onderzocht worden in het MER van Net op zee Nederwiek 1.

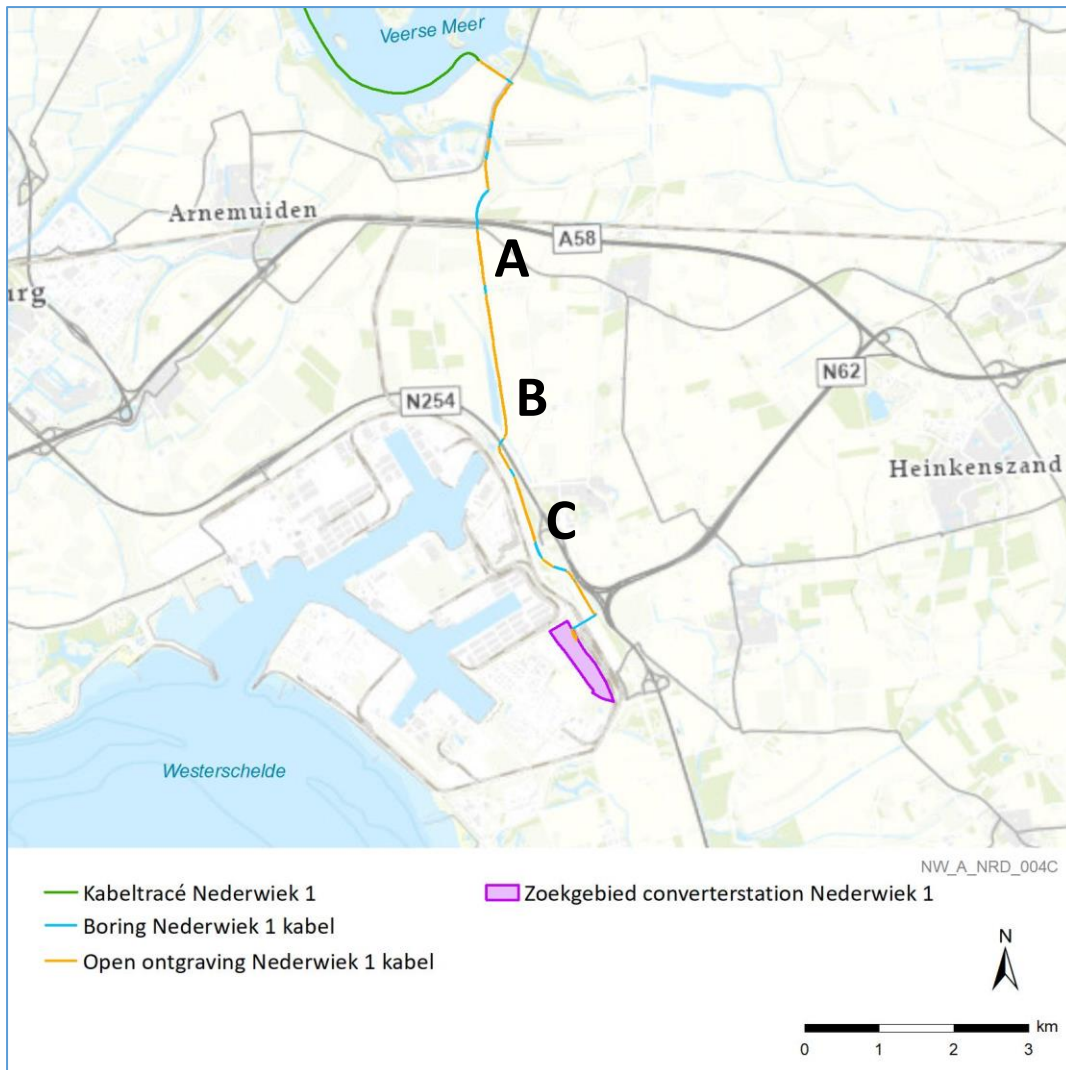

Figuur 4-8 Te onderzoeken tracéoptie en varianten voor Net op zee Nederwiek 1

*Landtracé ter hoogte van A in Figuur 4-8*


Er zijn twee tracévarianten aan de oostzijde van de Zeedijk van de Jacobapolder. Deze dijk ligt tussen de A58 en de Oude Veerweg. De te onderzoeken varianten zijn in Figuur 4-9 in detail weergegeven. Een kabeltracé ten westen van de dijk is niet meegenomen omdat in deze situatie Net op zee Nederwiek 1 hiervoor Net op zee IJmuiden Ver Alpha twee keer extra zou moeten kruisen. Tussen de A58 en de Oude Veerweg wordt een kabeltracé in de Zeedijk van de Jacobapolder niet verder onderzocht omdat zich hier meerdere beschermde bunkers in de dijk bevinden die de aanleg belemmeren. Een kabeltracé ten oosten van de Zeedijk van de Jacobapolder, in de groene berm tussen de onverharde weg en de daarnaast gelegen sloot wordt niet meegenomen omdat hier een kabel van Stedin ligt.

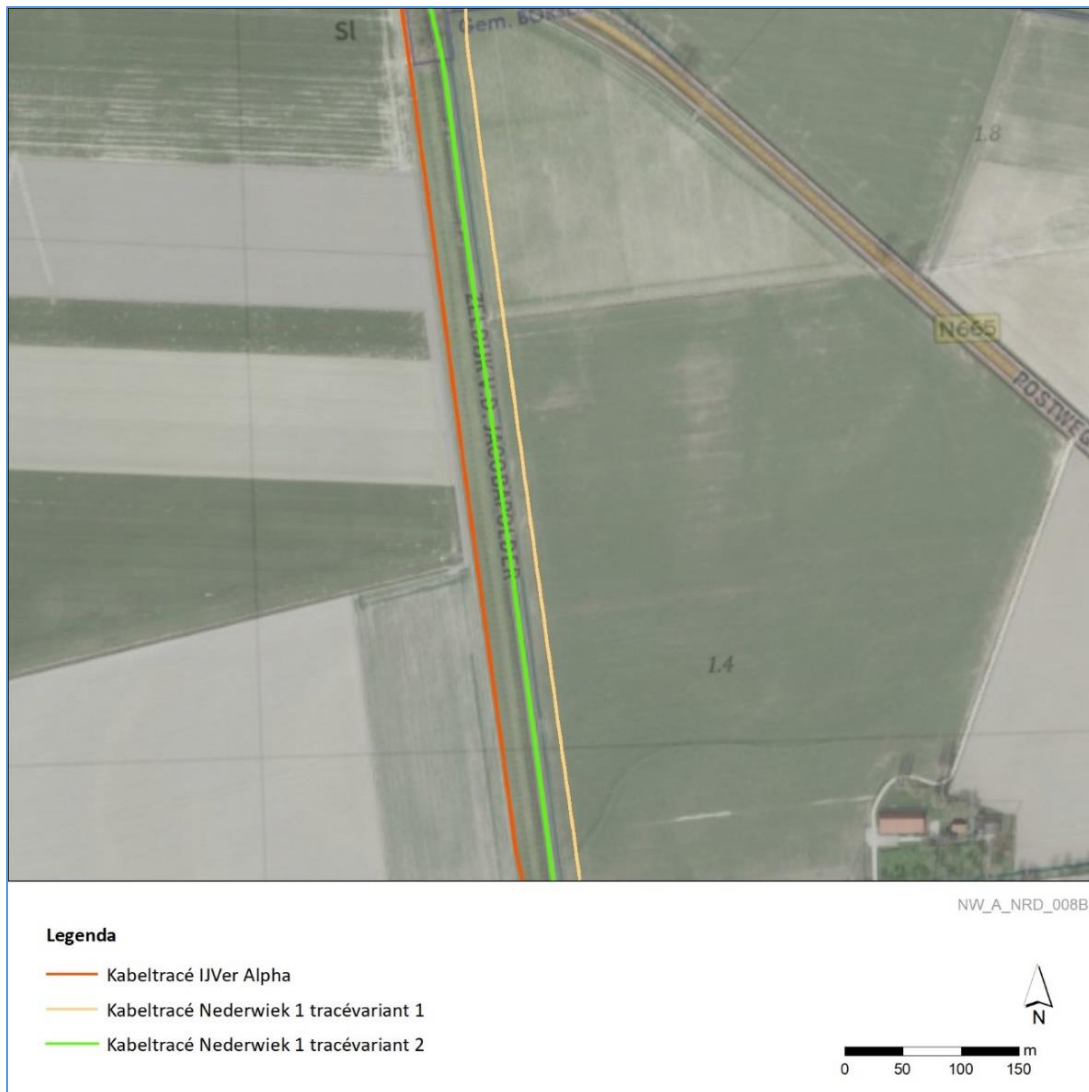

*Figuur 4-9 Tracévarianten Zeedijk van de Jacobapolder ter hoogte van A in Figuur 4-8*

#### *Landtracé ter hoogte van B in Figuur 4-8*

Er zijn twee tracévarianten ten oosten van de Sloekreek (Sloekreek Oost Dijk en Sloekreek Oost Polder). De te onderzoeken varianten zijn weergegeven in Figuur 4-10. Het kabeltracé kan bij de Sloekreek niet naast het kabeltracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha aan de westzijde komen te liggen omdat er dan een te groot thermisch knelpunt ontstaat bij de zuidelijke boring. Die boring gaat vanaf de westzijde van de Sloekreek naar de kabel- en leidingenstrook ten zuiden van de N254. Ook is het niet mogelijk om de kabels in/onder de Sloekreek in de lengterichting te installeren. Voor alle opties – 1) aanleg vanaf het water (met kabellegscheperen of pontons), 2) aanleg met open ontgraving door het leegpompen van de Sloekreek of 3) aanleg door middel van een boring onder de Sloekreek door – geldt dat dit leidt tot grote aanvullende technische uitdagingen en onzekerheden.

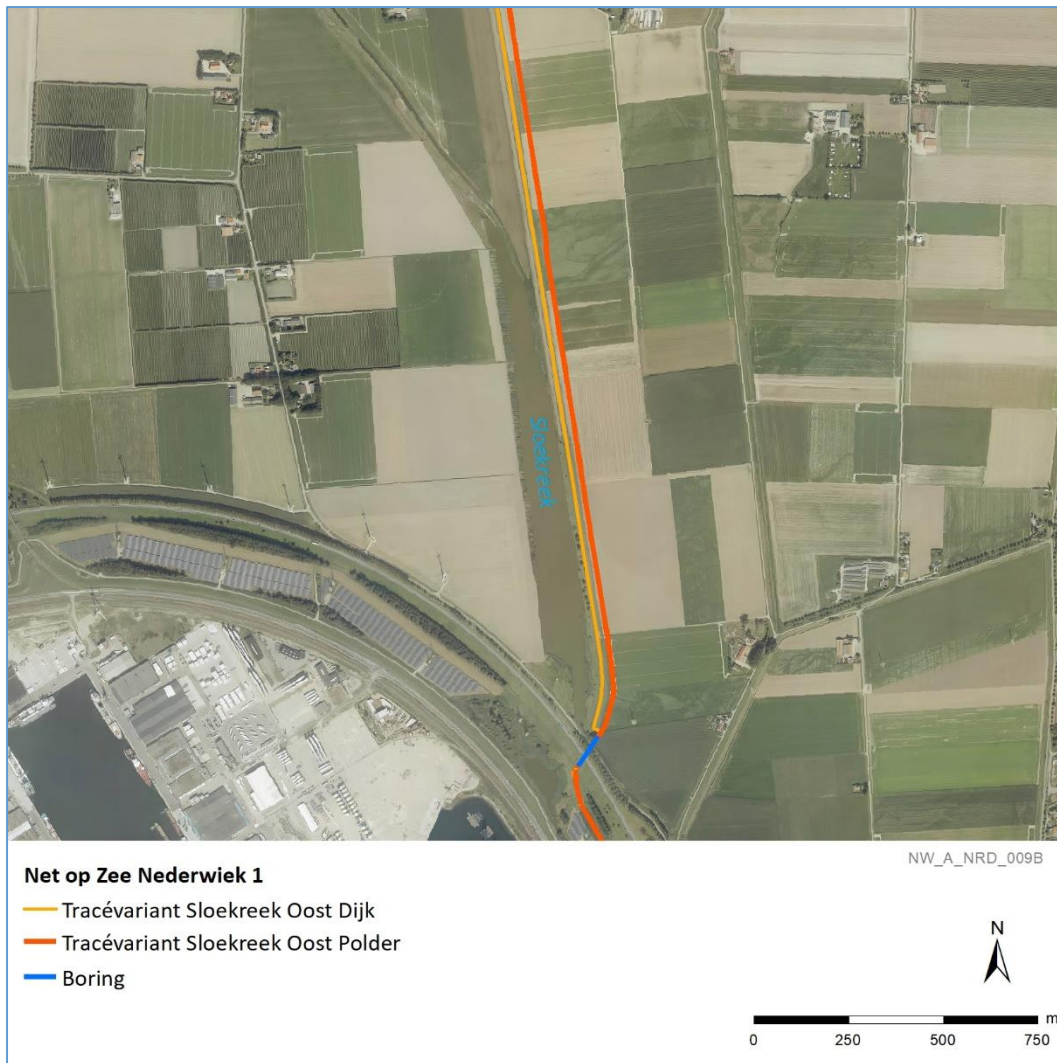

Figuur 4-10 Tracévarianten Sloekreek ter hoogte van B in Figuur 4-8

#### Landtracé ter hoogte van C in Figuur 4-8


Een kabeltracé in de kabel- en leidingstrook parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Waarna het kabeltracé door middel van een boring naar het zoekgebied voor het converterstation aan de Lichtensteinweg wordt aangelegd. Hier zijn geen varianten.

#### 4.2.4 Zoekgebied converterstation

In de IEA en MER fase 1 van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is een verkenning gedaan naar mogelijke locaties voor een converterstation en voor een aansluiting op het bestaand 380kV-station Borssele in het Sloegebied. Er is gezocht naar mogelijke locaties voor een converterstation op het industrieterrein Sloegebied. Er is gekeken naar locaties die voldoende fysieke ruimte (inclusief werkerrein) bieden en die nog niet bezet zijn voor andere activiteiten. De volgende drie locaties zijn onderzocht in MER fase 1 van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha:

- Locatie Belgiëweg Oost A;
- Locatie Belgiëweg Oost B;
- Locatie nabij de Lichtensteinweg.

Met de keuze voor Belgiëweg Oost A voor het converterstation van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, is de optie Belgiëweg Oost B afgevallen voor Net op zee Nederwiek 1 in verband met het ruimtegebrek. In de afwegingsnotitie voor de VAWOZ 2030 wordt geconcludeerd dat op de locatie Liechtensteinweg ruimte is voor één of twee converterstations. Om deze reden wordt in het MER Net op zee Nederwiek 1 een zoekgebied, parallel aan de Liechtensteinweg, nader onderzocht waarbinnen een converterstation voor de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 wordt gerealiseerd (zie Figuur 4-11).

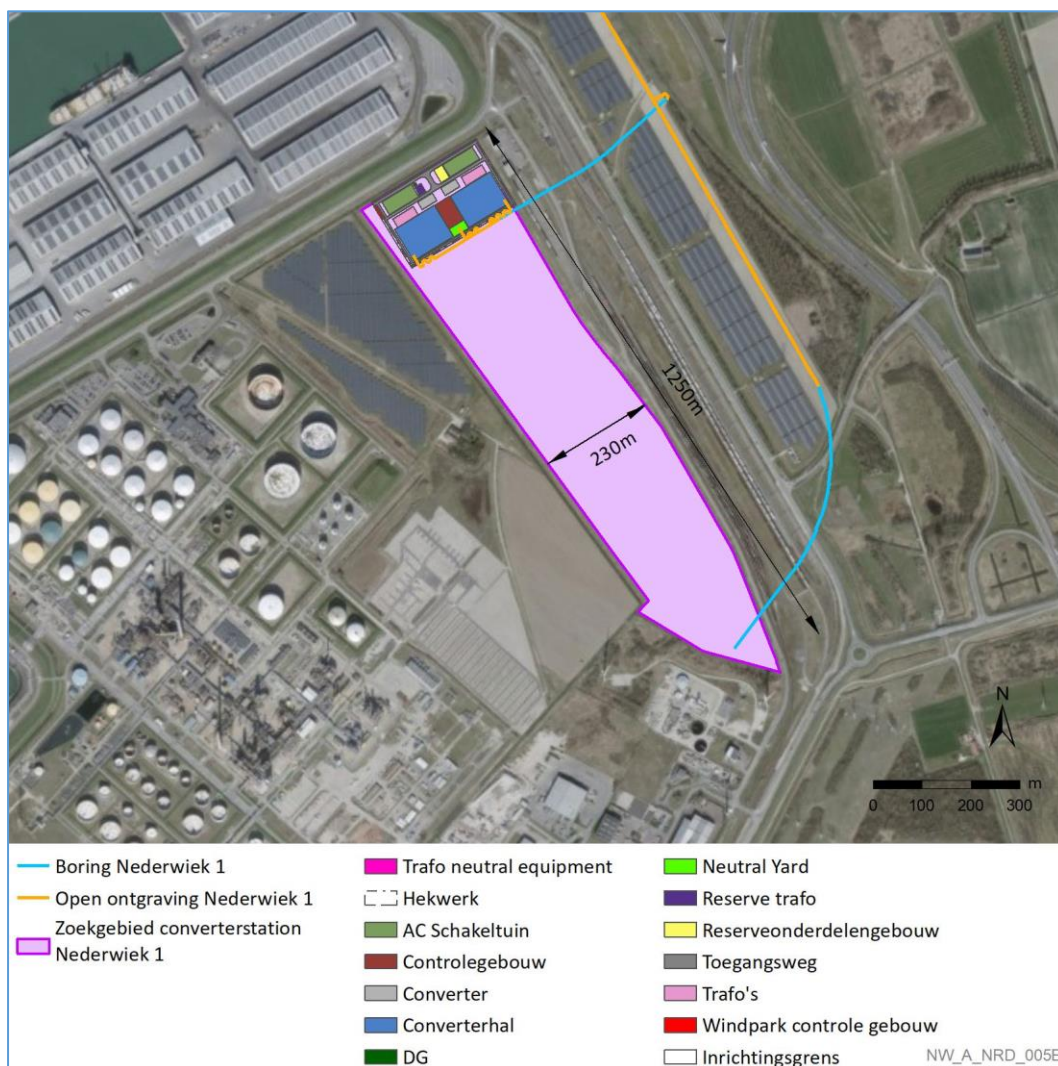

Figuur 4-11 Zoekgebied converterstation met ter illustratie converterstation ingetekend

#### 4.2.5 380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomkabel

Uit de afwegingsnotitie voor de VAWOZ blijkt dat in de huidige situatie op 380kV-station Borssele capaciteit is voor de aansluiting van 2 GW windenergie van zee. Deze ruimte wordt benut voor de aansluiting van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Voor toekomstige ontwikkelingen en Net op zee-verbindingen, zoals Net op zee Nederwiek 1 is daarom een nieuw 380kV-hoogspanningsstation nodig. In/nabij het Sloegebied is hier volgens VAWOZ voldoende fysieke ruimte voor beschikbaar. Voor het nieuw te bouwen 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation wordt een aparte procedure doorlopen. Dit project heet 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied' en is

verder toegelicht in paragraaf 1.4. Het voornemen en participatieplan is gepubliceerd op 17 juni 2022.<sup>32</sup> Het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation maken dus geen onderdeel uit van het MER Net op zee Nederwiek 1.

#### 4.2.6 Conclusie te onderzoeken voorkeursalternatief

In deze concept NRD is uiteengezet welke locaties en kabeltracés mogelijk zijn voor de onderdelen van de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1. Voor het platform op zee, het kabeltracé door het Veerse Meer, het kabeltracé op land en het converterstation zijn bij eerdere projecten meerdere alternatieven onderzocht, zoals in het MER van de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. In Bijlage II is toegelicht dat er op basis van deze onderzoeken op dit moment geen redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven zijn voor het MER Net op zee Nederwiek 1. Voor het kabeltracé op zee heeft in deze concept NRD een integrale afweging plaatsgevonden van twee tracéopties en één optimalisatie aan de hand van de thema's milieu, omgeving, kosten en techniek en toekomstvastheid. Op basis van deze analyse kan in deze concept NRD een voorstel worden gedaan welk voorkeursalternatief in het MER wordt onderzocht.


Uit de analyse van het thema milieu blijkt dat **tracéoptie west** uitdagingen kent op het gebied van zandwinning en scheepvaart. Tracéoptie west gaat namelijk door een gebied met grote zandvraag (Kop van Schouwen) en door het een gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction). Het aandachtspunt met betrekking tot zandwinning komt ook naar voren bij de beoordeling van toekomstvastheid. Negatieve effecten op scheepvaart en zandwinning zijn te vermijden door het toepassen van een **optimalisatie van tracéoptie west**. Echter, zowel tracéoptie west als de optimalisatie van tracéoptie west gaan beide door Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Dit leidt tot ecologische effecten (tijdelijke bovenwaterverstoring) en restricties in de aanlegfase. Deze ecologische aandachtspunten voor tracéoptie west worden ook genoemd door de omgevingspartijen. Voor **tracéoptie midden** worden vanuit omgevingspartijen aandachtspunten genoemd op het gebied van scheepvaart door de nabijheid van scheepvaartroutes en bufferzones tussen scheepvaartroutes en windparken op zee. Om dit aandachtspunt verder te onderzoeken zijn werksessies met kapiteins georganiseerd om inzicht te krijgen in hun ankergedrag. Het relatieve verschil in kosten tussen de tracéopties is beperkt.

Alle beschikbare informatie overziende en na overleg met de ministeries van I&W, LNV en Rijkswaterstaat heeft de minister voor Klimaat en Energie gekozen voor tracéoptie midden van het kabeltracé op zee als voorkeursalternatief. Voorgesteld wordt om dit alternatief verder te onderzoeken in het MER voor Net op zee Nederwiek 1. De redenen hiervoor zijn dat tracéoptie midden de minste aandachtspunten kent voor milieu en ruimtelijke functies en de minste uitdagingen kent vanuit techniek en toekomstvastheid. Er zijn geen zwaarwegende voordelen in de andere tracéopties die aanleiding geven een andere tracéoptie boven tracéoptie midden te verkiezen. Daarnaast ligt het voorkeursalternatief parallel aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma en Nederwiek 2. De parallelligging zorgt ervoor dat de procedure en aanbesteding snel doorlopen kunnen worden, onder andere omdat er onderzoeken gecombineerd (uitgezet) kunnen worden. Door deze efficiëntie kan voldaan worden aan de versnellingsopgave voor extra wind op zee in 2030 (beschreven in paragraaf 1.2).

<sup>32</sup> Voor informatie over Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanningsstation-sloegebied>



Het platform op zee (zie paragraaf 4.2.1), tracéoptie midden (4.2.2), het kabeltracé door het Veerse Meer en op land (zie paragraaf 4.2.3) en het zoekgebied voor het converterstation (zie paragraaf 4.2.4) die onderzocht gaan worden in het MER Net op zee Nederwiek 1 staan in Figuur 4-12.

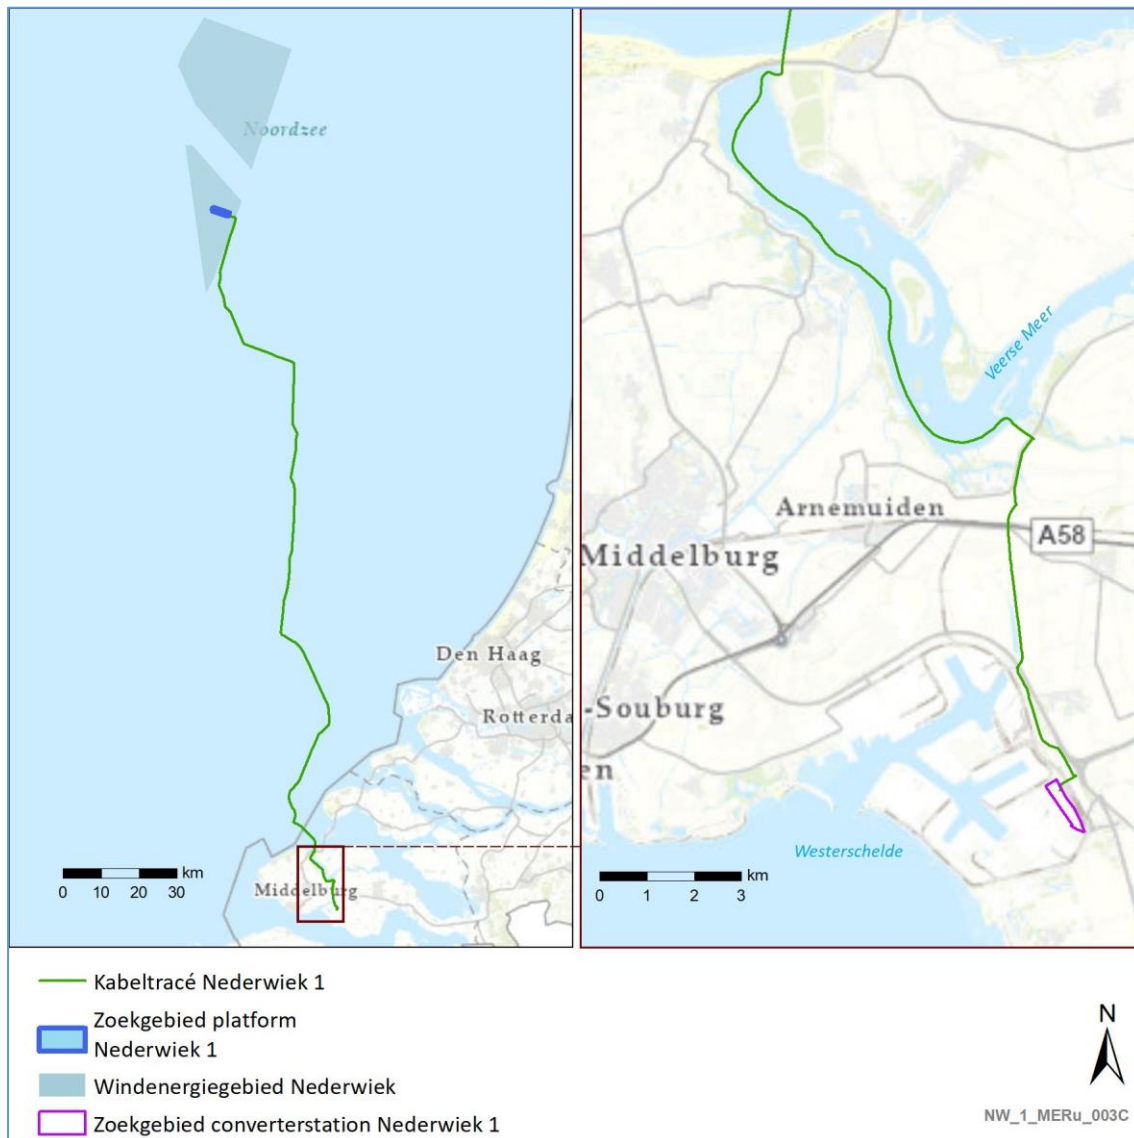

Figuur 4-12 Voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 1

## 5 Werkwijze milieubeoordeling MER

### 5.1 Inleiding

In het MER van Net op zee Nederwiek 1 zullen milieueffecten, zowel positief als negatief, worden beschreven en beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie (zie paragraaf 5.2). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een beoordelingskader (zie paragraaf 5.3).

Bij de beoordeling van de effecten wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de exploitatiefase (gebruik, onderhoud, reparaties) van de verschillende onderdelen van de voorgenomen activiteit. Gevolgen tijdens de aanlegfase zijn deels tijdelijk van aard. Indien sprake is van een verwijderingsfase (sommige onderdelen van het voornemen worden niet verwijderd), dan zijn die effecten naar alle waarschijnlijkheid niet groter of anders dan de effecten tijdens de aanleg- en gebruiksfase. Ze worden daarom niet apart beoordeeld. Ook wordt, waar zinvol, aangegeven of cumulatie met andere plannen en/of projecten kan optreden. Dit gebeurt zowel voor de onderdelen van de voorgenomen activiteit op zee als op land. Cumulatie is ook een onderdeel van de Passende Beoordeling.

#### Plan- en studiegebied

De omvang van het studiegebied – het gebied waarbinnen zich mogelijke effecten kunnen voordoen – verschilt per milieuaspect. In het algemeen is het studiegebied (aanzienlijk) groter dan het plangebied: het gebied waarbinnen zich de voorgenomen activiteit afspeelt. De verwachte effecten worden beschreven en beoordeeld. De effectbeschrijving zal waar mogelijk en zinvol met cijfers onderbouwd worden. Indien het niet mogelijk is om de effecten te kwantificeren, zal de beschrijving kwalitatief zijn.

#### Beoordelingsschaal

De milieueffecten worden aan de hand van een plus en min-schaal beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Dit wordt gedaan voor de verschillende aspecten en criteria. Hiervoor wordt de beoordelingsschaal uit Tabel 5-1 gebruikt.

Tabel 5-1 Beoordelingsschaal

Score	Effect	Oordeel ten opzichte van de referentiesituatie
++	Zeer positief	De voorgenomen activiteit leidt tot een sterk merkbare positieve verandering
+	Positief	De voorgenomen activiteit leidt tot een merkbare positieve verandering
0/+	Licht positief	De voorgenomen activiteit leidt tot een zeer kleine positieve verandering
0	Neutraal	De voorgenomen activiteit onderscheidt zich niet van de referentiesituatie
0/-	Licht negatief	De voorgenomen activiteit leidt tot een zeer kleine negatieve verandering
-	Negatief	De voorgenomen activiteit leidt tot een merkbare negatieve verandering
--	Zeer negatief	De voorgenomen activiteit leidt tot een sterk merkbare negatieve verandering

## 5.2 Referentiesituatie

De referentiesituatie is de huidige situatie met de autonome ontwikkelingen. Dit is de situatie waarbij het Net op zee Nederwiek 1 niet wordt gerealiseerd. Het gebied zal zich dan ontwikkelen conform vastgesteld of voorgenomen beleid, maar zonder realisatie van het Net op zee Nederwiek 1. Deze situatie dient als referentiekader voor de effectbeschrijving.

Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen waarover reeds is besloten en die een verandering in hetzelfde gebied tot gevolg hebben. Ze vinden onafhankelijk van het voornemen Net op zee Nederwiek 1 plaats.

### Autonome ontwikkelingen

Vier autonome ontwikkelingen die van groot belang zijn vanwege de nabijheid en mogelijk (gedeeltelijke) gelijktijdige uitvoering, zijn Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma en Net op zee Nederwiek 2. Ook de realisatie van 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied' (beschreven in paragraaf 1.4) is een autonome ontwikkeling die sterk verband houdt met Net op zee Nederwiek 1. Een inventarisatie en overzicht van overige autonome ontwikkelingen vindt in het MER plaats.

## 5.3 Beoordelingskader MER

### 5.3.1 Beoordelingskader

In Bijlage III is het beoordelingskader opgenomen zoals gehanteerd wordt bij het beoordelen van de milieueffecten van aanleg en gebruik van respectievelijk het platform en het kabeltracé op zee en in het Veerse Meer, het kabeltracé op land en de converterstationslocatie(s). Hierna is per milieuaspect een toelichting gegeven.

### 5.3.2 Toelichting beoordelingskader

#### Bodem en water op zee en het Veerse Meer

Onder dit aspect worden effecten onderzocht die optreden in en op het water en de zeebodem van de Noordzee en het Veerse Meer. Het gaat daarbij om effecten die ontstaan door de aanleg en het in gebruik hebben van het platform en de kabels op zee, en om de aanlanding. Deze effecten zijn van invloed op andere aspecten zoals natuur op zee (mate van vertroebeling) en techniek (geschikte aanlegmethodieken op basis van aanwezige morfologie en dynamiek).

#### Bodem en water op land

Onder dit aspect worden de gevolgen van het kabeltracé en het converterstation op het bodem- en watersysteem op land onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar verandering in bodemsamenstelling, verandering in bodemkwaliteit, zetting, grondwaterkwaliteit, verlaging van grondwaterstand en oppervlaktewaterkwaliteit. Voor het aspect bodem en water op land wordt een bemalings- en verziltingsstudie uitgevoerd. Een definitief bemalingsadvies volgt in een latere fase wanneer er een aannemer betrokken is.

#### Natuur op zee en het Veerse Meer

Onder dit aspect wordt onderzocht welke gevolgen (de realisatie van) het platform en het kabeltracé op zee en in het Veerse Meer hebben op de aanwezige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden, beschermde flora en fauna (soorten) en op indicatoren uit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en

Kaderrichtlijn Water. De effecten op Natura 2000-gebieden worden ook separaat beschreven in een Passende Beoordeling De gebruiksbepalingen van dit gebied zijn opgenomen in het beheerplan Voordelta.

### **Natuur op land**

Onder dit aspect wordt onderzocht welke gevolgen het kabeltracé en het converterstation op land hebben op de aanwezige natuurwaarden. Er wordt gekeken naar de effecten op Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), weide- of akkervogelgebieden en andere beschermde gebieden. Voor beschermde flora en fauna (soorten) wordt getoetst aan het beschermingsregime dat van toepassing is. De effectbeschrijving geeft een beschrijving van de natuurlijke kwaliteiten van de gevolgen op die kwaliteiten van de aanleg van de kabels, waaronder boorwerkzaamheden. De Passende Beoordeling, die hiervoor al is genoemd, omvat ook de effecten voor Natura 2000-gebieden op land.

### **Landschap en cultuurhistorie**

Voor dit aspect wordt onderzocht wat de effecten zijn van het kabeltracé en het converterstation op land op de landschappelijke, de cultuurhistorische en aardkundige waarden. Vanwege de sterke onderlinge samenhang tussen deze waarden, vindt de beoordeling in één hoofdstuk plaats. Er worden beoordelingscriteria voor verschillende schaalniveaus gebruikt die TenneT in m.e.r.-studies toepast:

- Tracéniveau: de invloed op het landschappelijk hoofdpatroon;
- Lijnniveau: de invloed op de gebiedskarakteristiek;
- Elementniveau: de invloed op specifieke elementen en hun samenhang.

Het tracé- en lijnniveau betreft effecten bovengronds en is relevant voor bovengrondse hoogspanningslijnen. Omdat het tracé van Net op zee Nederwiek 1 geheel ondergronds ligt, zijn er geen effecten te verwachten op tracéniveau en lijnniveau. De eerste twee niveaus worden dan ook niet beoordeeld. Een ondergrondse verbinding kan wel een effect hebben op samenhang tussen specifieke elementen en hun context op elementniveau, zoals bijvoorbeeld onderbrekingen van landschappelijk en/of cultuurhistorisch waardevolle (laan)beplanting.

Voor het converterstation wordt naast de bovenstaande effecten ook de invloed op zichtbaarheid en beleving onderzocht. De invloed van een converterstation op de ruimtelijke kwaliteit is onderdeel van de effectbeoordeling van het aspect landschap en cultuurhistorie.

### **Archeologie op zee en op land**

Voor dit aspect worden de effecten van het platform, kabeltracé en het converterstation onderzocht op bekende archeologische waarden (zoals bekende wrakken en vindplaatsen) en op verwachte archeologische waarden (lage, middelhoge en hoge verwachtingswaarden). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de land- en de zeedelen van het te onderzoeken plangebied. Daarbij zal aandacht worden besteed aan onder meer de cultuurhistorische waarde van de Bruine Bank.

Het uitgangspunt bij de effectbeoordeling van het tracé op zee is dat met kleine aanpassingen van het tracé op zee (binnen de corridor) eventuele vindplaatsen ontweken kunnen worden. Het MER zal ook beschrijven in hoeverre de parallelligging van het tracé met andere netten op zee hier invloed op heeft.

### **Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties**

Het platform op zee, het kabeltracé (op land en op zee) en het converterstation op land kunnen invloed hebben op en beperkt worden door andere gebruiksfuncties in het gebied, zoals zandwinning, olie- en gaswinning, visserij, bestaande kabels en leidingen, scheepvaart, spoorwegen, recreatie (waaronder ook kitesurfen), landbouw, windturbines en woningen. Voor dit hoofdstuk vormen de effecten op deze gebruiksfuncties de criteria. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het land- en zeegebied.

Voor het converterstation wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten in de gebruiksfase zijn in de vorm van geluidsemissies. Daarbij wordt ook een analyse gedaan van het laagfrequente geluid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van toetsing aan het zonebeheermodel en de toetspunten die hierin zijn opgenomen. Voor laagfrequent geluid wordt gebruik gemaakt van de NSG-richtlijn voor laagfrequent geluid en de Vercammen-curve.

Het aspect gezondheid wordt beoordeeld onder verschillende deelaspecten waaronder geluid, magneetvelden en hinder tijdens de aanleg. Om dubbeltelling van effecten te voorkomen is er geen apart beoordelingscriterium voor gezondheid gedefinieerd.

### **5.3.3 Mitigerende maatregelen**

Het MER zal, voor milieuaspecten waarvoor een negatief effect optreedt, ook mogelijke mitigerende maatregelen en het effect daarvan beschrijven. Daarbij wordt rekening gehouden met de parallel ligging met andere net op zee-verbindingen op zee en op land.

### **5.3.4 Kennisleemten, monitoring en evaluatie**

In het MER wordt aangegeven welke kennisleemten er bestaan en wat hun betekenis voor de besluitvorming is. Voor de in het MER geconstateerde kennisleemten, onzekerheden en belangrijke uitkomsten uit de effectbeoordeling wordt een aanzet gedaan voor een evaluatieprogramma. Daarmee kan worden bepaald of de gemeten effecten overeenkomen met de voorspelde effecten en of er andere, of aanvullende maatregelen nodig zijn om de effecten te beperken.

## COLOFON

### Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1

#### Auteurs

-

#### Projectnummer

-

#### Datum

29-07-2022

#### Status

Definitief

#### Pondera Consult B.V.

Postbus 919  
6800 AX Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 7663 372

[www.ponderaconsult.com](http://www.ponderaconsult.com)

#### Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264  
6800 AG Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 4261 261

[www.arcadis.com](http://www.arcadis.com)

## **BIJLAGE I TOELICHTING BELEIDSKADERS**

# Net op zee Nederwiek 1

## Bijlage I Toelichting beleidskaders



Datum: 29-07-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat



# 1 Beleid en wet- en regelgeving Net op zee Nederwiek

Korte inhoud wet- en regelgeving	Relevant voor
<b>Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)</b>	
Het SEV III, dat in werking is getreden op 17 september 2009, heeft tot doel het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit (220 kV en hoger) gebaseerd op de verwachte vraag naar elektriciteit.	Belangrijk zijn de inrichtingsprincipes t.a.v. elektriciteitsinfrastructuur, o.a. met betrekking tot bundelen en combineren van hoogspanningsverbindingen, magnetische velden en het uitruilbeginsel.
<b>Wet windenergie op zee (juli 2015)</b>	
De Wet windenergie op zee maakt de opschaling van windenergie op zee mogelijk en introduceert het instrument genaamd 'kavelbesluit'. In de wet wordt een nieuw uitgiftesysteem geïntroduceerd. Dit houdt in dat binnen de aangewezen gebieden in het NWP 1 en de partiële herziening van NWP 1 zogenoemde kavelbesluiten kunnen worden genomen. Kavelbesluiten bepalen waar en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd mag worden. In de Wet windenergie op zee heeft TenneT als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet de taak het net op zee voor te bereiden. De taak omvat in elk geval de uitvoering van de noodzakelijke technische onderzoeken en het voorbereiden van de verkrijging van vergunningen.	Net op zee Nederwiek zorgt ervoor dat de elektriciteit van de windturbines in de kavels van het windenergiegebied Nederwiek naar het hoogspanningsnet op land kan worden getransporteerd. Verder regelt de wet dat TenneT de beheerder wordt van het net op zee.
<b>Elektriciteitswet (maart 2016)</b>	
Het besluit voorziet in inwerkingtreding van wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord). Deze wet voorziet onder meer in bepalingen over het net op zee die waren opgenomen in het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Kamerstukken 34 199). De beoogde inwerkingtreding van dat wetsvoorstel was 1 januari 2016.	De wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) is spoedregelgeving waarmee het mogelijk wordt het net op zee te realiseren en wind op land te versnellen. Een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding is noodzakelijk voor het uitvoeren van het Energieakkoord.
<b>Kamerbrief routekaart windenergie op zee 2030, 27 maart 2018</b>	
Deze brief bevat de hoofdlijnen voor een routekaart windenergie op zee voor de periode vanaf 2024 tot 2030. De opgave om CO <sub>2</sub> -reductie te realiseren vertaalt zich in een totale omvang van de windparken op zee van circa 11,5 gigawatt (GW) in 2030. Dit betekent dat er tussen 2024 en 2030 windparken bij moeten komen met een gezamenlijk vermogen van circa 7 GW.	Om tot een extra vermogen van 7 GW windenergie op zee te komen zijn de windenergiegebieden IJmuiden Ver, Ten noorden van de Waddeneilanden en Hollandse Kust (west) aangewezen.
<b>Update Kamerbrief routekaart windenergie op zee 2030, 5 april 2019</b>	
Deze brief geeft een update op de voorgaande kamerbrief routekaart windenergie op zee 2030 over de voortgang van de uitrol van windenergie op zee.	In deze brief is de keuze vastgelegd dat de aansluiting van IJmuiden Ver, op basis van de uitgevoerde 'verkenning aanlanding net op zee', één verbinding naar Borssele, Rilland of Geertruidenberg en één aansluiting naar Maasvlakte of Simonshaven zal plaatsvinden.
<b>Klimaatakkoord, 28 juni 2019</b>	
Het Klimaatakkoord bevat een pakket aan afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO <sub>2</sub> -uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen. Voor windenergie op zee wordt een doelstelling van 49 Twh (circa 11,5 GW) neergelegd voor 2030.	Het klimaatakkoord gaat uit van 11,5 GW opgesteld vermogen windenergie op zee. Eventueel vloeit er uit het Klimaatakkoord een aanvullende opgave voort. Met de netten op zee IJmuiden Ver wordt een bijdrage geleverd aan het doel van 11,5 GW aan windvermogen operationeel te laten zijn in 2030.
<b>Nationale Omgevingsvisie, september 2020</b>	
In de Nationale Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie voor heel Nederland beschreven.	De Nationale Omgevingsvisie bevat o.a. uitgangspunten op het gebied van ruimtelijke ordening en de functies op de Noordzee. Dit is relevant voor de besluitvorming met betrekking tot Netten op zee Nederwiek 1 en 2.

<b>Nationaal Waterprogramma 2022-2027, 18 maart 2021</b>	
Het Nationaal Waterprogramma 2022–2027 geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen het waterdomein, legt nieuw ontwikkeld beleid vast en beschrijft de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.	Geeft de doelstelling aan voor windenergie en daarmee het belang van de windenergiegebieden op zee. Afwegingskaders voor andere onderwerpen van nationaal belang, waaronder zandwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning en ecologie.
<b>Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), 20 mei 2021</b>	
Het programma brengt de vraagontwikkeling naar duurzame energie en de benodigde energie-infrastructuur voor de industrie in beeld.	Het PIDI geeft richting aan de ontwikkeling van een aantal energieclusters (CES). De regio Rotterdam-Moerdijk (incl Maasvlakte) en het Sloegebied zijn ondermeer energieclusters. PIDI is het beleidskader voor de ontwikkeling van de energieinfrastructuur op land. De realisatie van o.m. windenergiegebied Nederwiek en de netaansluiting naar een CES is vertrekpunt voor het PIDI.
<b>Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, 26 november 2021</b>	
Het MIEK beschrijft de energie-en grondstoffen-infrastructuurprojecten die het kabinet wil oppakken om versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie.	Het MIEK is het uitvoeringsprogramma voor het PIDI. Uitvoering van het MIEK borgt de tijdige ontwikkeling/sturing van energievraag waarin o.m. windenergiegebied Nederwiek voor wordt gerealiseerd. Het programma heeft geen directe relatie met Nederwiek.
<b>Programma Energiehoofdstructuur (PEH), 2021</b>	
Het programma heeft als ambitie om te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale energiehoofdstructuur, op basis van een integrale afweging met andere opgaven en belangen, binnen een (inter)nationale context. Het programma heeft betrekking op ruimtelijk beleid op land en de grote wateren en hanteert als tijdshorizon 2030-2050. Het gaat dus over het gehele Nederlandse grondoppervlak, uitgezonderd de Noordzee.	De realisatie van de windenergiegebieden zoals Nederwiek zijn een autonome ontwikkeling voor PEH. Het PEH ondersteunt de inpassing van de opgewekte windenergie en heeft geen direct relatie met Nederwiek
<b>Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2030, december 2021</b>	
Op 2 december 2021 is de kamerbrief over de afwegingsnotitie VAWOZ 2030 verschenen. Het doel van VAWOZ 2030 was om te bepalen welke locaties kansrijk zijn voor de aanlanding van extra vermogen windenergie in het jaar 2030. Uit een technische voorverkenning van de VAWOZ is gebleken dat Netten op zee Nederwiek 1 en 2 zeer kansrijk zijn.	In deze brief is aangegeven kansen te zien om een ruimtelijke procedure voor een 2 GW kabelverbinding uit windenergiegebied Nederwiek te starten.
<b>Routekaart voor windenergie op zee 2030, 11 februari 2022 aangepast op 21 juni 2022</b>	
Op 11 februari 2022 is door het kabinet de routekaart voor 2030 gepresenteerd. Hierin wordt de doelstelling van 11,5 GW opwerk op zee voor 2030 verdubbeld naar 21 GW opwerk op zee in 2030 om de klimaatdoelstellingen van 55% minder CO <sub>2</sub> -uitstoot ten opzichte van 1990 te behalen. Met de aanvulling worden concreet op de routekaart zeven extra kavels voor windparken opgenomen, bovenop de windparken in de al bestaande routekaart windenergie op zee 2030.	In de routekaart voor windenergie op zee is onder andere windenergie gebied Nederwiek vastgesteld om bij te dragen aan de verhoogde doelstelling van 21 GW opwerk op zee.
<b>Programma Noordzee 2022-2027, 18 maart 2022</b>	
Het programma Noordzee is een bijlage bij het Nationaal Waterprogramma 2022-2027. Het programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand. Ook bevat deze nota de visie, de opgaven en het beleid van het Rijk voor de Noordzee.	Hierin is vastgesteld welke nieuwe windenergiegebieden worden aangewezen, waaronder windenergiegebied Nederwiek.
<b>Omgevingswet, in werking treding voorzien 1 januari 2023</b>	
In 2023 komt de overheid met een nieuwe omgevingswet die bestaande wet- en regelgeving zal gaan vervangen.	De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet vormt de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en vereenvoudigt regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Een groot aantal wetten gaat geheel of gedeeltelijk op in de Omgevingswet, zoals de

	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet natuurbescherming.
<b>Ontwikkelkader windenergie op zee 10 juni 2022</b>	
Op 10 juni 2022 heeft de Ministerraad het ontwikkelkader windenergie op zee vastgesteld met daarin de aanwijzing van de te ontwikkelen locaties voor windenergie en de locaties van aansluiting met transportcapaciteit. Hierin is kavel windenergie Nederwiek aangewezen en de aansluiting en capaciteit voor Net op zee Nederwiek 1.	Artikel 16e van de Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat de minister voor Klimaat en Energie een kader vaststelt inzake de ontwikkeling van windenergie op zee. Daarin staan enerzijds de locaties en tijdstip van ingebruikname van de windparken, ofwel de routekaart windenergie op zee, en anderzijds de functionele eisen en tijdstip van oplevering van het net op zee.

## **BIJLAGE II ANALYSE TRACÉOPTIES**

# Concept NRD Net op zee Nederwiek 1

## Bijlage II Analyse tracéopties



Datum: 29-07-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

# Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Analyse tracéopties.....	4
1.2	Hoofdpijnen van de voorgenomen activiteit .....	5
2	Te onderzoeken onderdelen van de voorgenomen activiteit .....	7
2.1	Platform op zee.....	7
2.2	Kabeltracé op zee.....	8
2.3	Kabeltracé in het Veerse Meer .....	14
2.3.1	Kabeltracé over land (parallel aan het Veerse Meer).....	14
2.3.2	Kabeltracé door de Westerschelde.....	14
2.3.3	Conclusie tracéopties in het Veerse Meer .....	15
2.4	Kabeltracé op land .....	16
2.4.1	Kruising Veerse Gatdam.....	16
2.4.2	Kabeltracé ten zuiden van het Veerse Meer.....	19
2.4.3	Conclusie kabeltracé op land .....	26
2.5	Converterstation .....	27
2.5.1	Voorgeschiedenis.....	27
2.5.2	Conclusie converterstation .....	29
2.6	380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomkabel .....	29
2.7	Samenvatting en doorkijk .....	30
3	Beoordeling tracéopties op zee – Milieu .....	31
3.1	Uitgangssituatie en methodiek.....	31
3.1.1	Uitgangspunten.....	31
3.1.2	Methodiek.....	32
3.1.3	Cumulatie.....	33
3.2	Bodem en water op zee .....	33
3.2.1	Wat is onderzocht? .....	33
3.2.2	Beoordeling tracéopties op zee .....	34
3.2.3	Cumulatie.....	34
3.2.4	Leemten in kennis en conclusie .....	35
3.3	Natuur op zee.....	35
3.3.1	Wat is onderzocht? .....	35
3.3.2	Beoordeling tracéopties op zee .....	38
3.3.3	Cumulatie.....	40

3.3.4	Leemten in kennis en conclusie .....	41
3.4	Archeologie op zee.....	42
3.4.1	Wat is onderzocht? .....	42
3.4.2	Beoordeling tracéopties op zee .....	43
3.4.3	Cumulatie.....	45
3.4.4	Leemten in kennis en conclusie .....	46
3.5	Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee.....	47
3.5.1	Wat is onderzocht? .....	47
3.5.2	Beoordeling tracéopties op zee .....	48
3.5.3	Cumulatie.....	53
3.5.4	Leemten in kennis en conclusie .....	53
3.6	Optimalisatie tracéoptie west.....	54
4	Beoordeling tracéopties op zee – Omgeving.....	57
4.1	Inleiding.....	57
4.2	Methodiek.....	57
4.3	Beoordeling Omgeving op zee .....	58
4.3.1	Beoordeling tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west .....	58
4.3.2	Beoordeling tracéoptie midden .....	59
4.3.3	Cumulatie.....	59
4.3.4	Resultaten werksessies kapiteins.....	60
4.4	Conclusie .....	60
5	Beoordeling tracéopties op zee – Techniek en kosten .....	61
5.1	Methodiek.....	61
5.1.1	Techniek.....	61
5.1.2	Kosten .....	61
5.1.3	Uitgangspunten.....	62
5.2	Beoordeling techniek en kosten op zee.....	62
5.2.1	Tracélengte .....	62
5.2.2	Baggervolumes.....	63
5.2.3	Obstakels en wrakken .....	64
5.2.4	Niet Gesprongen Explosieven (NGE).....	64
5.2.5	Scheepvaart.....	65
5.2.6	Zeebodemmobilititeit en morfodynamiek .....	66
5.2.7	Bodemsamenstelling.....	66
5.2.8	Randvoorwaarden vanuit bevoegd gezag en werkomstandigheden .....	66
5.2.9	(Complexe) kruisingen kabels & leidingen .....	66

5.2.10	Kosten .....	67
5.3	Conclusie en leemten in kennis .....	67
5.3.1	Beoordeling per tracéoptie .....	67
5.3.2	Leemten in kennis .....	67
5.3.3	Conclusie tracéopties op zee .....	68
6	Beoordeling tracéopties op zee – Toekomstvastheid.....	69
6.1	Methodiek.....	69
6.2	Windenergiegebied en aansluitlocatie .....	69
6.3	Beoordeling toekomstvastheid op zee .....	71
6.3.1	Ontwikkelingen .....	71
6.3.2	Beoordeling toekomstvastheid tracéopties op zee .....	72
6.4	Conclusie .....	75
BIJLAGE A Thematische analyse.....		77
Colofon.....		78



# 1 Inleiding

## Leeswijzer

Voor u ligt de analyse van tracéopties voor de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid van Net op zee Nederwiek 1. Dit document is een bijlage bij de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hoofdstuk 1 van deze bijlage schetst het doel van de analyse van tracéopties. Vervolgens worden in Hoofdstuk 2 de te onderzoeken onderdelen van de voorgenomen activiteit beschreven. Omdat de nadruk ligt op de tracéopties voor het kabeltracé op zee, worden deze in Hoofdstuk 3 t/m 6 beoordeeld aan de hand van de verschillende thema's. Hierbij wordt ook aangegeven welke tracéopties in het verleden aan de orde zijn geweest en nu niet verder worden bekeken.

## 1.1 Analyse tracéopties

Voor u ligt de analyse van tracéopties voor de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid voor de hoogspanningsverbinding Net op zee Nederwiek 1. Deze verbinding heeft als doel de windparken in windenergiegebied Nederwiek op zee aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land van TenneT TSO B.V. (hierna TenneT). Deze analyse is een bijlage bij de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Windenergiegebied Nederwiek ligt ca. 95 km (gemeten vanaf oostzijde van het gebied) uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland). In het windenergiegebied worden naar verwachting drie windparken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2 gigawatt (GW) gebouwd. Om deze windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, is per windpark een ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land nodig. Eén van deze hoogspanningsverbindingen is Net op zee Nederwiek 1, deze loopt van het windenergiegebied naar het Sloegebied in de gemeente Borsele. Dit is de derde net op zee-verbinding die aanlandt in het Sloegebied. De andere zijn Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Borssele. Net op zee Nederwiek 1 is de voorgenomen activiteit die centraal staat in de concept NRD.

Het doel van deze bijlage is om te bepalen welke tracéoptie(s) en locaties onderzocht gaan worden in het MER voor de verschillende onderdelen van de voorgenomen activiteit (paragraaf 1.2). Hiervoor wordt informatie gebruikt uit VAWOZ<sup>1</sup>, de thematische analyse (Bijlage A), de integrale effectanalyses (IEA)<sup>2</sup> en de milieueffectrapportages (MER'en) van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>3</sup>, Beta<sup>4</sup> en Gamma<sup>5</sup> en tenslotte het participatieproces voor Net op zee Nederwiek 1. Voor de tracéopties voor het kabeltracé op zee is in deze bijlage een analyse uitgevoerd op basis van de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid (Hoofdstuk 3 t/m 6). Voor de overige onderdelen van het voornemen is beschreven welke eerdere afwegingen en keuzes zijn

<sup>1</sup> Voor VAWOZ 2030, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz>

<sup>2</sup> Voor IEA Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/integrale-effectenanalyse>

<sup>3</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1>

<sup>4</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta-fase-1>

<sup>5</sup> Het MER voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma is nog in voorbereiden. Voor de stand van zaken van Net op zee IJmuiden Ver Gamma, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-gamma>

gemaakt op basis van de hiervoor beschreven rapportages van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. In Tabel 1-1 worden de gehanteerde begrippen toegelicht.


Tabel 1-1 Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
<b>Beoordelingskader</b>	In het beoordelingskader wordt toegelicht welke milieuaspecten worden onderzocht in het MER.
<b>Converterstation</b>	Converterstation op land voor het omzetten van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom.
<b>Kabeltracé en kabelconfiguratie</b>	Het kabeltracé is de route van de kabels van het platform op zee via het converterstation naar het hoogspanningsstation op land. Het kabeltracé bestaat uit vier kabels, namelijk een pluspool, minpool, glasvezelkabel en metallic return (MR); dit heet kabelconfiguratie.
<b>Kavelbesluit</b>	Een kavelbesluit wordt genomen door het Rijk. In een kavelbesluit staat waar een windpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.
<b>m.e.r. en MER</b>	Bij milieueffectrapportage worden verschillende termen gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De milieueffectrapportage = m.e.r. = de procedure.</li> <li>- Het milieueffectrapport = MER = het rapport dat wordt opgesteld.</li> </ul>
<b>net op zee &amp; verbinding</b>	De aansluiting van windenergiegebieden op zee op het landelijk hoogspanningsnet en het transport van de door windenergie opgewekte elektriciteit (stroom) naar het landelijk hoogspanningsnet. Deze 'verbinding' wordt aangeduid met de naam net op zee.
<b>NRD</b>	In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt de scope van het MER en de aanpak van de milieubeoordeling beschreven.
<b>Platform</b>	Converterstation op zee voor het omzetten van wisselstroom (opgewekt door de windturbines op zee) naar 525kV-gelijkstroom.
<b>Tracéoptie</b>	Een optie voor de route van het kabeltracé.
<b>Voorgenomen activiteit</b>	Het project wat de initiatiefnemer voornemens is te realiseren. Het is een beschrijving van de activiteit en de wijze waarop de activiteit zal worden uitgevoerd en de alternatieven die redelijkerwijs daarvoor in beschouwing worden genomen. De voorgenomen activiteit in deze concept NRD is de aanleg en het gebruik van Net op zee Nederwiek 1.
<b>Windenergiegebied Nederwiek</b>	Gebied op zee dat door de Rijksoverheid is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. Een windenergiegebied bestaat uit deelgebieden: kavels. Net op zee Nederwiek 1 zorgt voor de aansluiting van één van de kavels (of windparken) in windenergiegebied Nederwiek op het landelijk hoogspanningsnet.
<b>Windpark</b>	Een windpark ligt in een kavel en is onderdeel van een windenergiegebied.

## 1.2 Hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit

In Figuur 1-1 staan de hoofdonderdelen van Net op zee Nederwiek 1. Wanneer in deze concept NRD gesproken wordt over de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1 dan omvat dat de onderstaande onderdelen:

1. Een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van wisselstroom (afkomstig van de windturbines) naar 525kV-gelijkstroom;
2. Een kabeltracé voor transport van 525kV-gelijkstroom op zee en in het Veerse Meer;
3. Een ondergronds kabeltracé voor transport van 525kV-gelijkstroom op land naar een converterstation;
4. Een converterstation op land voor het omzetten van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom.

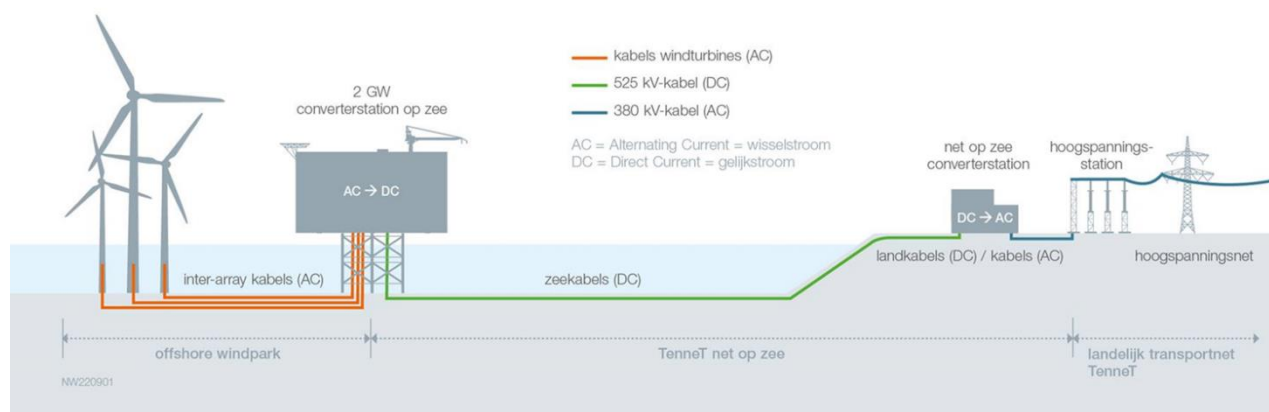

Figuur 1-1 Onderdelen van het voornemen

Mogelijk wordt ook een kabel gerealiseerd tussen het platform van Net op zee Nederwiek 1 en het platform van Net op zee Nederwiek 2. Dit wordt een 'interlink' genoemd en betreft een wisselstroomkabel, die zowel voor elektriciteitstransport als communicatie gebruikt kan worden. De interlink van Net op zee Nederwiek 1 zal primair gericht zijn op communicatie. Elektriciteitstransport vindt slechts bij uitzondering plaats.

De aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet gebeurt via een nieuw te bouwen 380kV-hoogspanningsstation in het Sloegebied. Voor de bouw van dit 380kV-hoogspanningsstation en de installatie van de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation Nederwiek 1 en de 380kV-hoogspanningsstation wordt een aparte procedure doorlopen. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 2.6. Ook de windturbines zelf en de parkbekabeling van de windturbines naar het platform op zee van TenneT maken geen onderdeel uit van het Net op zee Nederwiek 1.

In Hoofdstuk 2 wordt per onderdeel toegelicht welke (tracé)opties onderzocht gaan worden in het MER. Omdat de nadruk ligt op de tracéopties van het kabeltracé op zee, is aanvullend op Hoofdstuk 2 een analyse uitgevoerd op basis van de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid (Hoofdstuk 3 t/m 6).

## 2 Te onderzoeken onderdelen van de voorgenomen activiteit


In paragraaf 1.2 zijn de hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit beschreven. In dit hoofdstuk wordt per onderdeel toegelicht welke (tracé)optie(s) worden meegenomen in het onderzoek in het MER. Voor het kabeltracé op zee wordt toegelicht welke tracéopties hiertoe zijn onderzocht in Hoofdstuk 3 t/m 6 van deze bijlage.

### 2.1 Platform op zee

Net op zee Nederwiek 1 ontsluit een deel van windenergiegebied Nederwiek. De locatie van het windenergiegebied is bepalend voor de locatie voor het platform dat bij de te plaatsen windturbines moet worden gerealiseerd. De uiteindelijke kaververdeling bepaalt de ligging van het platform op zee en het startpunt van het kabeltracé. Op dit moment is er een zoekgebied voor een platformlocatie bekend. Dit zoekgebied ligt in het zuidelijke gedeelte van windenergiegebied Nederwiek (zie Figuur 2-1). De exacte platformlocatie wordt bepaald gedurende het MER en is onder meer afhankelijk van de diepte en samenstelling van de zeebodem en andere locatie specifieke kenmerken. In het eerste en derde kwartaal van 2022 worden onderzoeken (surveys) uitgevoerd door TenneT. Het doel is om in het derde kwartaal 2022 de exacte platformlocatie te hebben bepaald.

Het platform dient gerealiseerd te worden op een positie in het centrum van het windenergiegebied. De windturbines worden door middel van parkbekabeling aangesloten op het platform van TenneT. Per kabel kunnen 6-8 windturbines worden aangesloten. Op het platform komen de kabels bij elkaar en wordt de stroom gebundeld en getransformeerd naar 525 kV. Door het platform op een zo kort mogelijke afstand van de windturbines te plaatsen wordt de benodigde kabellengte voor het windpark beperkt. Het platform zelf kan als gevolg van het hogere spanningsniveau (525 kV) volstaan met één kabelverbinding. Door een zoekgebied te hanteren kan rekening worden gehouden met eventuele lokaal aanwezige omstandigheden zoals bodemsamenstelling, waterdiepte en archeologie.

Zoals in paragraaf 1.2 al aangegeven wordt mogelijk aanvullend een kabel gerealiseerd tussen het platform van Net op zee Nederwiek 1 en het platform van Net op zee Nederwiek 2. Dit wordt een 'interlink' genoemd en betreft een wisselstroomkabel, die zowel voor elektriciteitstransport als communicatie gebruikt kan worden. De interlink van Net op zee Nederwiek 1 zal primair gericht zijn op communicatie. Elektriciteitstransport vindt slechts bij uitzondering plaats.

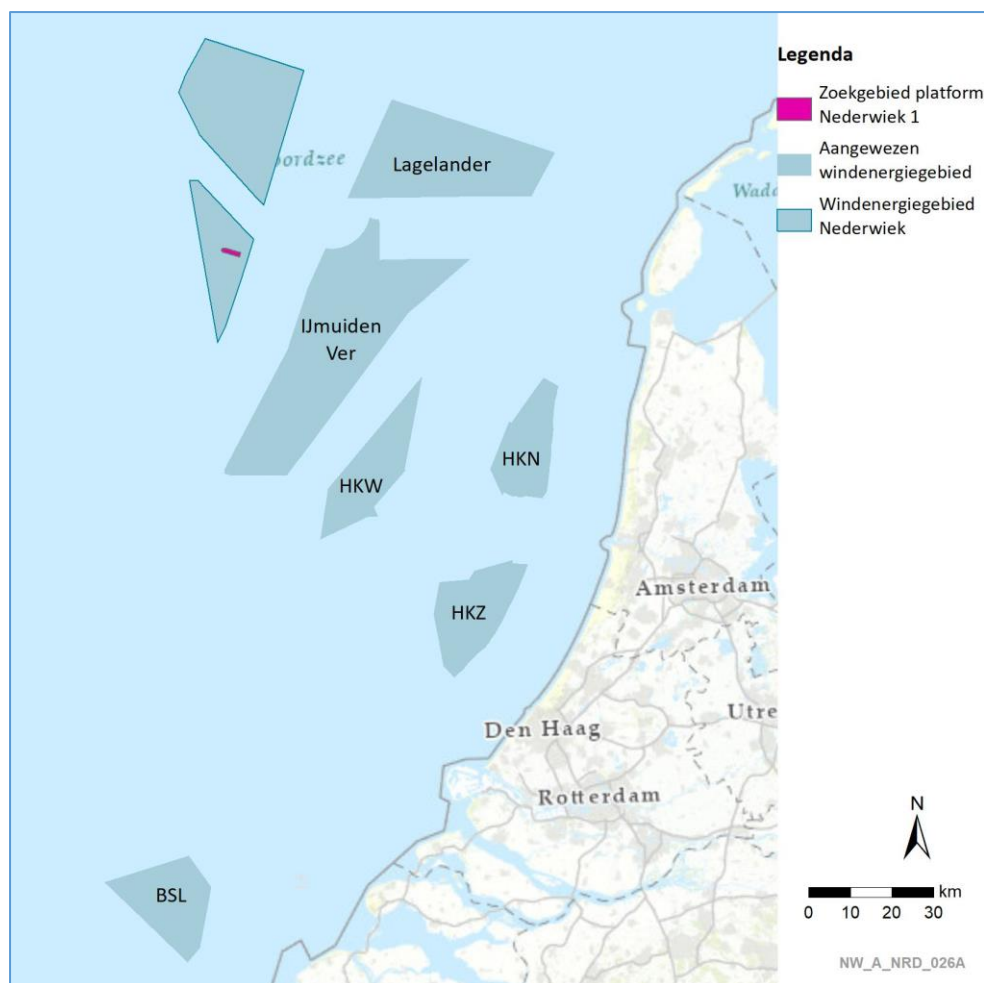

Figuur 2-1 Zoekgebied platform Net op zee Nederwiek 1 (HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), HKZ= Hollandse Kust (zuid) en BSL = Borssele)

## 2.2 Kabeltracé op zee

Om windenergiegebied Nederwiek aan te sluiten op het landelijk hoogspanningsnet zijn in de Verkenning aanlanding windenergie op zee (VAWOZ) 2030 drie tracéopties op zee in beeld gebracht. Dit zijn west, midden en oost en in VAWOZ zijn deze tracéopties globaal onderzocht.

Om een goede afweging te kunnen maken voor individuele verbindingen uit de nieuwe windenergiegebieden uit het Programma Noordzee<sup>6</sup> is er na VAWOZ voor acht verbindingen<sup>7</sup> gezamenlijk een verdiepend onderzoek gedaan voor ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid op zee. Dit onderzoek staat in de thematische analyse (zie Bijlage A). In de thematische analyse is op project overstijgend niveau voor acht net op zee-verbindingen gekeken naar de voor- en nadelen van verschillende routes voor de drie tracéopties.<sup>8</sup> De informatie uit de thematische analyse wordt gebruikt in de NRD's van individuele projecten, waaronder Net op zee Nederwiek 1.

<sup>6</sup> Voor Programma Noordzee 2022-2027, zie: <https://www.noordzeeloket.nl/beleid/programma-noordzee-2022-2027/>

<sup>7</sup> Acht verbindingen zijn de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma, Nederwiek 1, 2 en 3 en twee toekomstige verbindingen.

<sup>8</sup> In de thematische analyse worden dit "corridors" genoemd. Dit zijn kabelcorridors waarbinnen meerdere tracéopties parallel aan elkaar kunnen liggen.

Het onderzoek voor deze concept NRD is gestart met tracéoptie west (met een mogelijkheid tot optimalisatie tracéoptie west), tracéoptie midden en tracéoptie oost. Van deze drie wordt tracéoptie oost niet verder onderzocht. Dit is verderop in deze paragraaf toegelicht (zie Figuur 2-4 voor tracéopties oost). Naast deze tracéopties zijn voor het verlaten van windenergiegebied Nederwiek drie alternatieven bekeken voor het eerste deel van het kabeltracé van tracéoptie west en midden. Deze alternatieven zijn gelegen tussen windenergiegebied Nederwiek en windenergiegebied IJmuiden Ver. In deze paragraaf wordt eerst dit eerste gedeelte van het kabeltracé bij het verlaten van het windenergiegebied beschreven, waarna ingegaan wordt op de tracéopties.

### **Kabeltracé tussen windenergiegebied Nederwiek en windenergiegebied IJmuiden Ver**


Om het windenergiegebied Nederwiek te verlaten zijn verschillende mogelijkheden onderzocht, weergegeven in Figuur 2-2. De drie mogelijkheden voor het verlaten van windenergiegebied Nederwiek bestaan uit:

- Alternatief 1 waarbij sprake is van ligging in de bufferzone ten noordwesten van de scheepvaartroute (bufferzone van Nederwiek) met een zuidelijke oversteek.
- Alternatief 2 waarbij sprake is van ligging in de zuidoostelijke veiligheids- en bufferzone (van IJmuiden Ver) met een diagonale oversteek.
- Alternatief 3 waarbij sprake is van ligging in de zuidoostelijke veiligheids- en bufferzone (van IJmuiden Ver) met een haakse oversteek.

TenneT heeft in overleg met Rijkswaterstaat gekozen voor alternatief 1. Redenen voor deze keuze zijn:

- Alternatief 1 heeft de kortste tracélengte en ligt 8 km minder in de bufferzone.
- Alternatief 1 ligt niet in de driftrichting bij noordwesten storm.
- Alternatief 1 kruist de clearway IJmuiden-Newcastle zoveel mogelijk haaks en na de kruising ligt alternatief 1 niet in de buurt van de clearway.
- De uitvoerbaarheid van alternatief 1 is verzekerd en dit alternatief kent de minste risico's voor de planning omdat hier reeds surveys zijn uitgevoerd.

De keuze voor alternatief 1 betekent dat tracéoptie west en midden van Net op zee Nederwiek 1 hier voor het eerste gedeelte een vergelijkbare route hebben, namelijk in de bufferzone ten noordwesten van de scheepvaartroute met een zuidelijke oversteek. Het verdere verloop van tracéoptie west en midden wordt hieronder toegelicht.

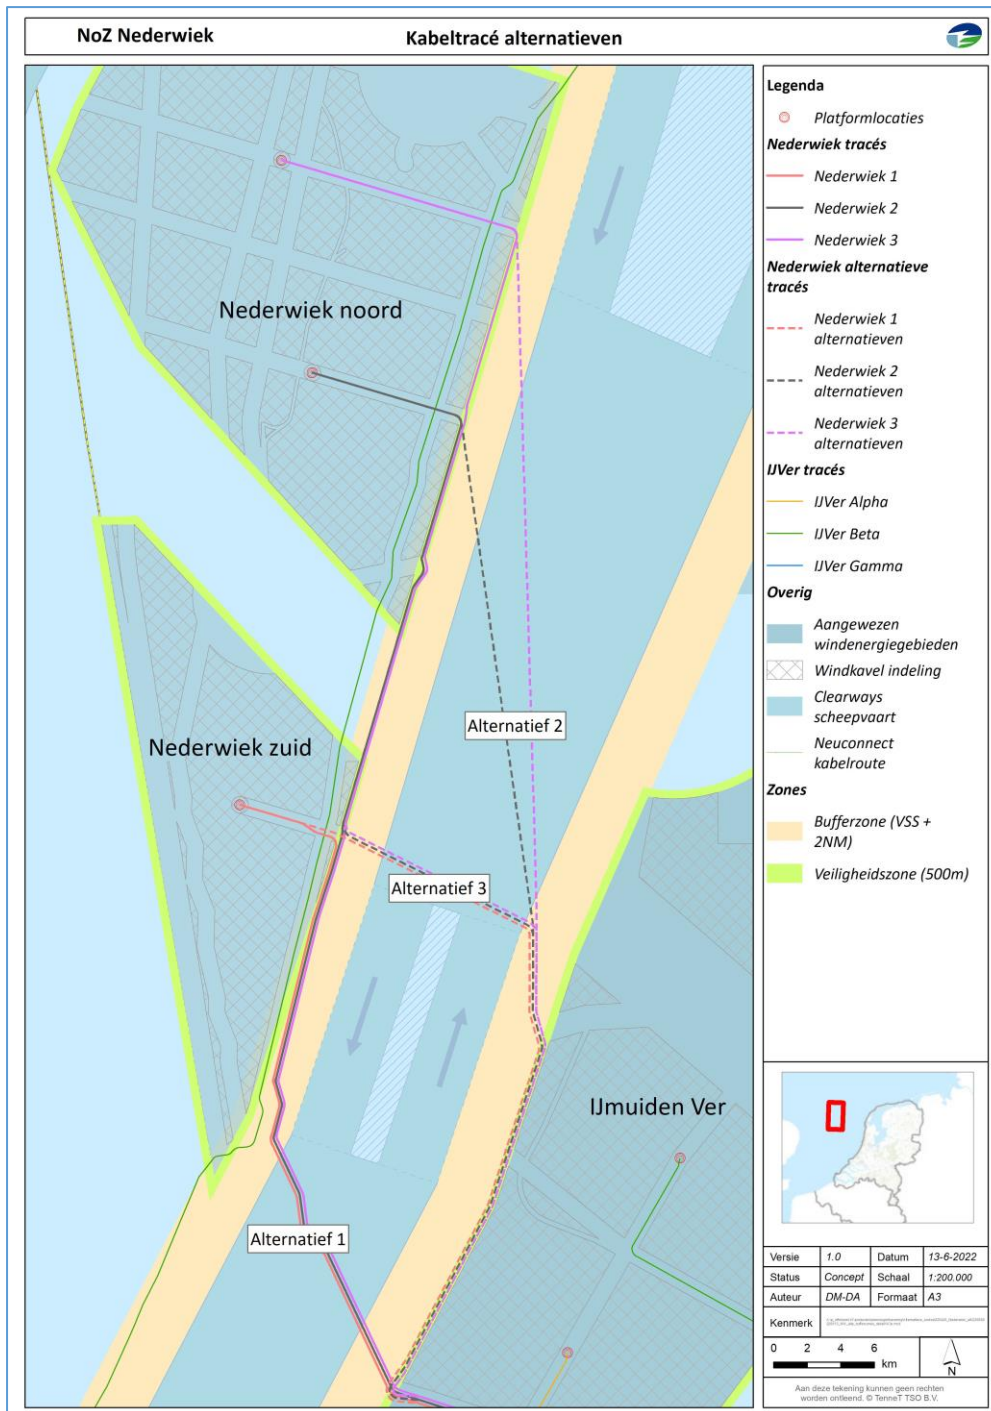

**Figuur 2-2 Alternatieven kabeltracés voor de Netten op zee Nederwiek 1, 2 en 3 tussen de windenergiegebieden en de scheepvaartroutes (VSS=verkeerscheidingsstelsel, NM = nautische mijl)**

**Tracéoptie west**

Bij het verlaten van het windenergiegebied gaat tracéoptie west zuidwaarts, waarbij Natura 2000-gebied de Bruine Bank wordt doorkruist. De tracéoptie gaat verder richting de Veerse Gatdam die Walcheren en Zuid-Beveland met elkaar verbindt. Ter hoogte van Natura 2000-gebied Voordelta is er sprake van parallelligging met het tracé van Net op zee Ijmuiden Ver Alpha. Er is geen sprake van parallelligging met de tracés van Netten op zee Ijmuiden Ver Beta en Gamma die aansluiten op de Maasvlakte.


### *Optimalisatie tracéoptie west*

Voor tracéoptie west is een optimalisatie mogelijk. Deze optimalisatie komt voort uit de thematische analyse (Bijlage A). De optimalisatie van tracéoptie west loopt vanuit windenergiegebied Nederwiek richting het zuiden waarbij de Bruine Bank gekruist wordt. Hierbij wordt hetzelfde kabeltracé gevolgd als bij de niet geoptimaliseerde tracéoptie west. Ten zuiden van Natura 2000-gebied de Bruine Bank buigt het tracé in de optimalisatie af naar het oosten om verder parallel te lopen aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Uit de thematische analyse (Bijlage A) blijkt dat door deze optimalisatie een gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction) vermeden kan worden waardoor risico's en belemmeringen worden beperkt voor de scheepvaart. Ook blijkt uit de thematische analyse dat deze optimalisatie minder invloed heeft op de beschikbaarheid van zandvoorraden. De optimalisatie past beter binnen de prioriteringsvolgorde voor door zandwinning gereserveerd gebied uit het Programma Noordzee 2022-2027 (Zie voetnoot 6).

### **Tracéoptie midden**

Nadat tracéoptie midden het windenergiegebied verlaat, loopt tracéoptie midden ten oosten van Natura 2000-gebied de Bruine Bank parallel aan de tracés van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Het tracé ligt buiten Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Ten zuiden van Lichtplatform Goeree splitsen Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 af van de kabeltracés van Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma en vervolgen hun weg richting Veerse Gatdam.




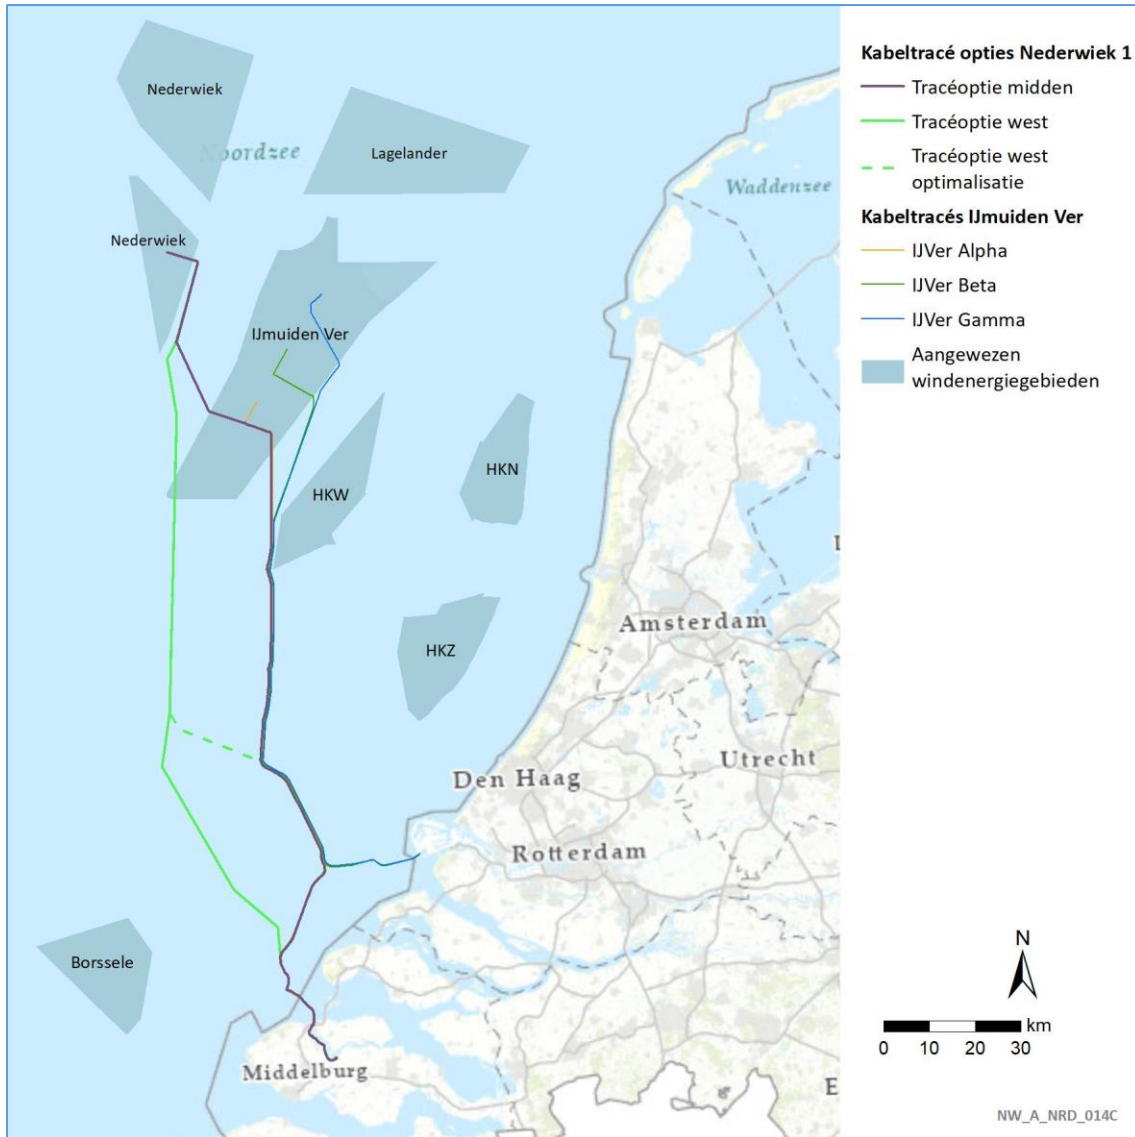

Figuur 2-3 Tracéopties Net op zee Nederwiek 1 (HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), en HKZ= Hollandse Kust (zuid))

### Tracéoptie oost (wordt niet verder onderzocht)

Tracéoptie oost betekent voor Net op zee Nederwiek 1 dat vanuit het zuidelijk deel van Windenergiegebied Nederwiek eerst in noordoostelijke richting, om windenergiegebied IJmuiden Ver, heengegaan dient te worden (zie Figuur 2-4). Doorkruisen van het windenergiegebied is niet realistisch. Vervolgens moet tracéoptie oost weer terug in zuidwestelijke richting om bij het Sloegebied aan te komen. Dit leidt tot een langer kabeltracé (circa 48 km langer dan tracéoptie midden), grotere baggerhoeveelheden, meer milieueffecten en extra kosten dan de andere tracéopties. Tracéoptie oost wordt voor Net op zee Nederwiek 1 daarom niet verder onderzocht.

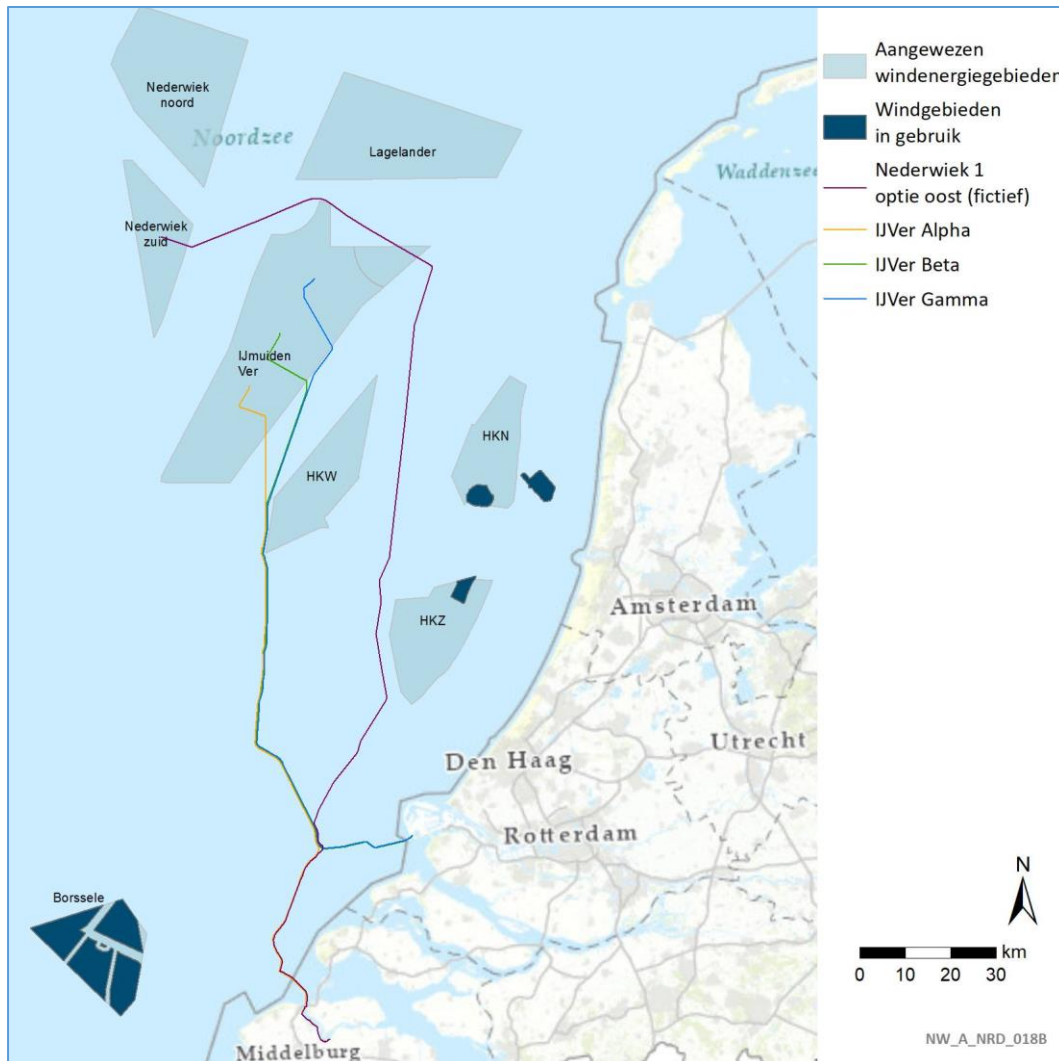

Figuur 2-4 Fictieve tracéoptie oost Net op zee Nederwiek 1. Deze tracéoptie wordt niet verder onderzocht in de NRD. (HKW= Hollandse Kust (west), HKN= Hollandse Kust (noord), en HKZ= Hollandse Kust (zuid))

### Conclusie tracéopties op zee

Voor Net op zee Nederwiek 1 worden in onderliggend document twee tracéopties op zee onderzocht: tracéoptie west en tracéoptie midden. De optimalisatie van tracéoptie west wordt ook toegelicht indien de beoordeling afwijkt van de beoordeling van tracéoptie west. In Hoofdstuk 3 tot en met 6 wordt voor deze tracéopties ingegaan op de effecten op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid van Net op zee Nederwiek 1. De milieueffecten van Net op zee Nederwiek 2 worden beoordeeld in een aparte ruimtelijke procedure. Wel wordt in dit document ingegaan op de

mogelijke cumulatieve effecten met Net op zee Nederwiek 2. Onder toekomstvastheid wordt aanvullend gekeken naar overige toekomstige net op zee-verbindingen.

## 2.3 Kabeltracé in het Veerse Meer

Op basis van de integrale effectenanalyse (IEA) van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het kabeltracé van Net op zee IJmuiden Ver naar Borsele via het Veerse Meer (BSL-2) als voorkeursalternatief (VKA) gekozen. In het Milieueffectrapport (MER) Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn de milieueffecten in detail bepaald en is tevens een Passende Beoordeling opgesteld. Uit dit MER volgt dat aanleg en gebruik in het Veerse Meer niet tot significante of wezenlijk milieueffecten leiden. Voor Net op zee Nederwiek 1 is in deze paragraaf gekeken naar de eerder onderzochte tracéopties, die niet door het Veerse Meer gaan. Dit zijn een kabeltracé over land (parallel aan het Veerse Meer) en een kabeltracé door de Westerschelde. In de volgende paragrafen worden de overwegingen bij deze tracéopties voor Net op zee Nederwiek 1 verder toegelicht.

### 2.3.1 Kabeltracé over land (parallel aan het Veerse Meer)

Eén van de tracéopties om het Sloegebied te bereiken, zonder door het Veerse Meer te gaan, is een kabeltracé geheel over land. In het MER Net op zee Borssele<sup>9</sup> zijn meerdere tracéopties voor een kabeltracé over land onderzocht, zoals een landtracé via een aanlanding op de kop van Walcheren of een kabeltracé over land parallel aan de N57. Hieruit is gebleken dat de tracéopties over land met name voor de aspecten bodem en water niet kansrijk worden geacht. Bij de aanleg is er namelijk kans op zetting en zoute kwel, met niet of nauwelijks te mitigeren effecten. Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn twee andere tracéopties overwogen, namelijk een landtracé direct langs het Veerse Meer en een tracé dat gedeeltelijk door het Kanaal door Walcheren loopt. Het landtracé direct langs het Veerse Meer is uiteindelijk niet in beschouwing genomen door de aanwezige bebouwing, recreatie langs het Veerse Meer, toerisme en een risico op verzilting. Een tracéoptie die gedeeltelijk door het Kanaal door Walcheren loopt, werd ook niet kansrijk geacht, door de complexe kruising van het sluiscomplex bij Veere, de beperkte ruimte bij de aanleg, de stremming van scheepvaart tijdens de aanleg en een uitdagender landtracé met veel aanwezige bebouwing.

### 2.3.2 Kabeltracé door de Westerschelde

Eén andere mogelijkheid om het Sloegebied te bereiken is via de Westerschelde. Tracéopties door de Westerschelde zijn uitgebreid onderzocht in zowel de VANOZ<sup>10</sup> als het MER-onderzoek en de IEA<sup>11</sup> voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Een tracéoptie door de Westerschelde kent veel uitdagingen. Het is een sterk morfologisch dynamisch gebied, kent een grote hoeveelheid baggervolumes, en betekent dat het tracé door de Bruine Bank moet worden aangelegd<sup>12</sup>. Daarnaast is er vanwege scheepvaartroutes, de aanwezigheid van anker- en zandwingebieden en de aanwezigheid van andere kabels (bijvoorbeeld Netten op zee Borssele Alpha en Beta) zeer beperkt ruimte beschikbaar. Er liggen ook veel niet gesprongen explosieven (NGE) in de Westerschelde, zijn

<sup>9</sup> Voor MER Net op zee Borssele, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/afgesloten-projecten/hoogspanning/net-op-zee-borssele>

<sup>10</sup> <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-netten-op-zee-2030>


<sup>11</sup> <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/integrale-effectenanalyse>

<sup>12</sup> De combinatie van de ligging van windenergiegebied Nederwiek en de Westerschelde zorgt ervoor dat je met de tracéoptie west route het Natura 2000-gebied de Bruine Bank kruist.

bijzondere natuurwaarden (bijvoorbeeld de Spijkerplaat en zandbanken) aanwezig en ook vereist een dergelijk kabeltracé internationale afstemming. Dit alles maakt het realiseren van een kabeltracé door de Westerschelde naar Borssele voor 2030 minder kansrijk dan een kabeltracé door het Veerse Meer.

### **2.3.3 Conclusie tracéopties in het Veerse Meer**

Tracéopties voor een kabeltracé die niet door het Veerse Meer gaan, zijn een kabeltracé over land en een kabeltracé door de Westerschelde. In eerdere onderzoeken, zoals VAWOZ en de IEA Net op zee IJmuiden Ver, worden deze opties niet kansrijk geacht. Daarom wordt in de NRD voor Net op zee Nederwiek 1 voorgesteld om het kabeltracé in het Veerse Meer verder te onderzoeken in het MER (zie Figuur 2-5). Er is voldoende ruimte in het Veerse Meer om een tweede kabeltracé parallel aan de oostzijde van Net op zee IJmuiden Ver Alpha te leggen met een onderlinge afstand van ca. 50 meter. Behalve bij het in- en uittredepunt van het Veerse Meer aan de noord- en zuidzijde van het meer. Daar is de onderlinge afstand tussen de kabels mogelijk kleiner dan 50 meter om aan land te komen (zie Figuur 2-7 en Figuur 2-9).

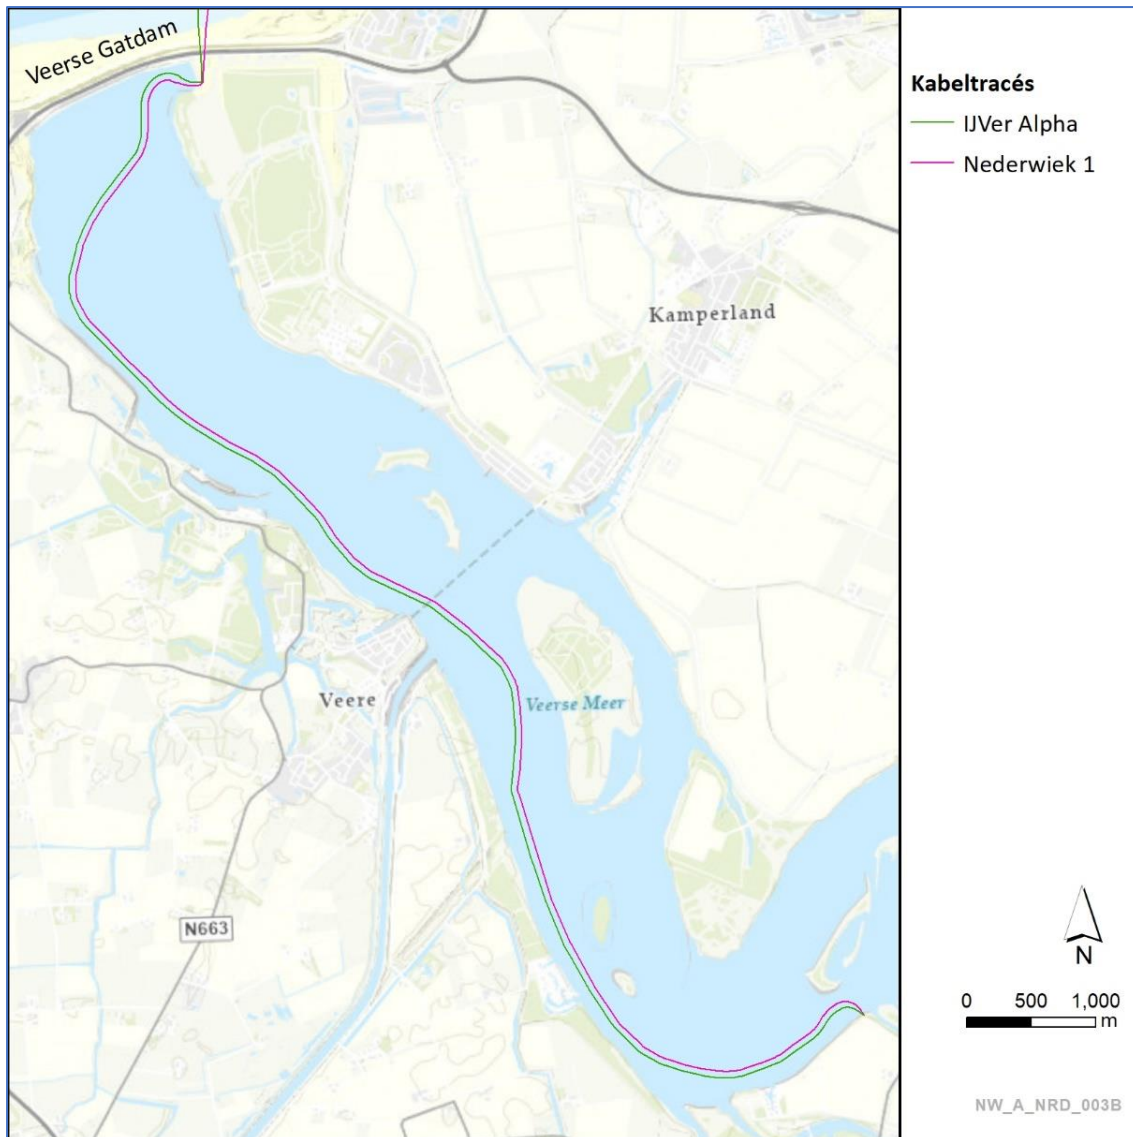

Figuur 2-5 Kabeltracé door het Veerse Meer Net op zee Nederwiek 1


## 2.4 Kabeltracé op land

In het verleden zijn meerdere opties van het kabeltracé op land onderzocht voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. De afwegingen die hiervoor gemaakt zijn worden in deze paragraaf besproken omdat deze ook van invloed zijn op het landtracé van Net op zee Nederwiek 1. Het kabeltracé op land bestaat uit een 525kV-gelijkstroomkabel. De ligging van het kabeltracé van de 525kV-gelijkstroomkabel wordt in deze paragraaf toegelicht. Voor het nieuw te bouwen 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomkabel tussen het converterstation en dit 380kV-hoogspanningsstation wordt een aparte procedure doorlopen. Dit wordt toegelicht in paragraaf 2.6.


### 2.4.1 Krusing Veerse Gatdam

In MER fase 1 van Net op zee IJmuiden Ver zijn voor het passeren van de Veerse Gatdam door middel van een boring twee mogelijkheden onderzocht: een midden en oostelijke kruising van de Veerse Gatdam (zie Figuur 2-6). Een westelijke kruising van de Veerse Gatdam viel af vanwege bebouwing, recreatie aan beide zijden van de dam, een bredere beschermingszone van de kering en

een smal strand aan de binnenzijde van de dam. Een kruising door het midden is technisch complexer (een boring van water naar water in plaats van strand naar strand), kent hogere kosten en heeft mogelijk invloed op de stabiliteit van de dam. Een oostelijke kruising levert meer hinder op voor natuur en recreatie, maar door goed overleg met de betrokken partijen en een planning van de werkzaamheden die rekening houdt met diverse seizoenen (storm-, recreatie-en broedseizoen) kan dit beperkt worden. Alles overwegende is gekozen voor de oostelijke kruising van de Veerse Gatdam en daarmee is de voorkeur van Rijkswaterstaat (RWS) gevolgd, waarbij door het ministerie van EZK en TenneT deze kruising in nauw overleg met betrokken partijen is uitgewerkt in MER fase 2 van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Na de VKA-keuze voor de oostelijke boring van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, is deze boring verder geoptimaliseerd. Bij de oostelijke kruising is nog voldoende ruimte voor een aanvullende kruising ten behoeve van Net op zee Nederwiek 1 (zie Figuur 2-7).

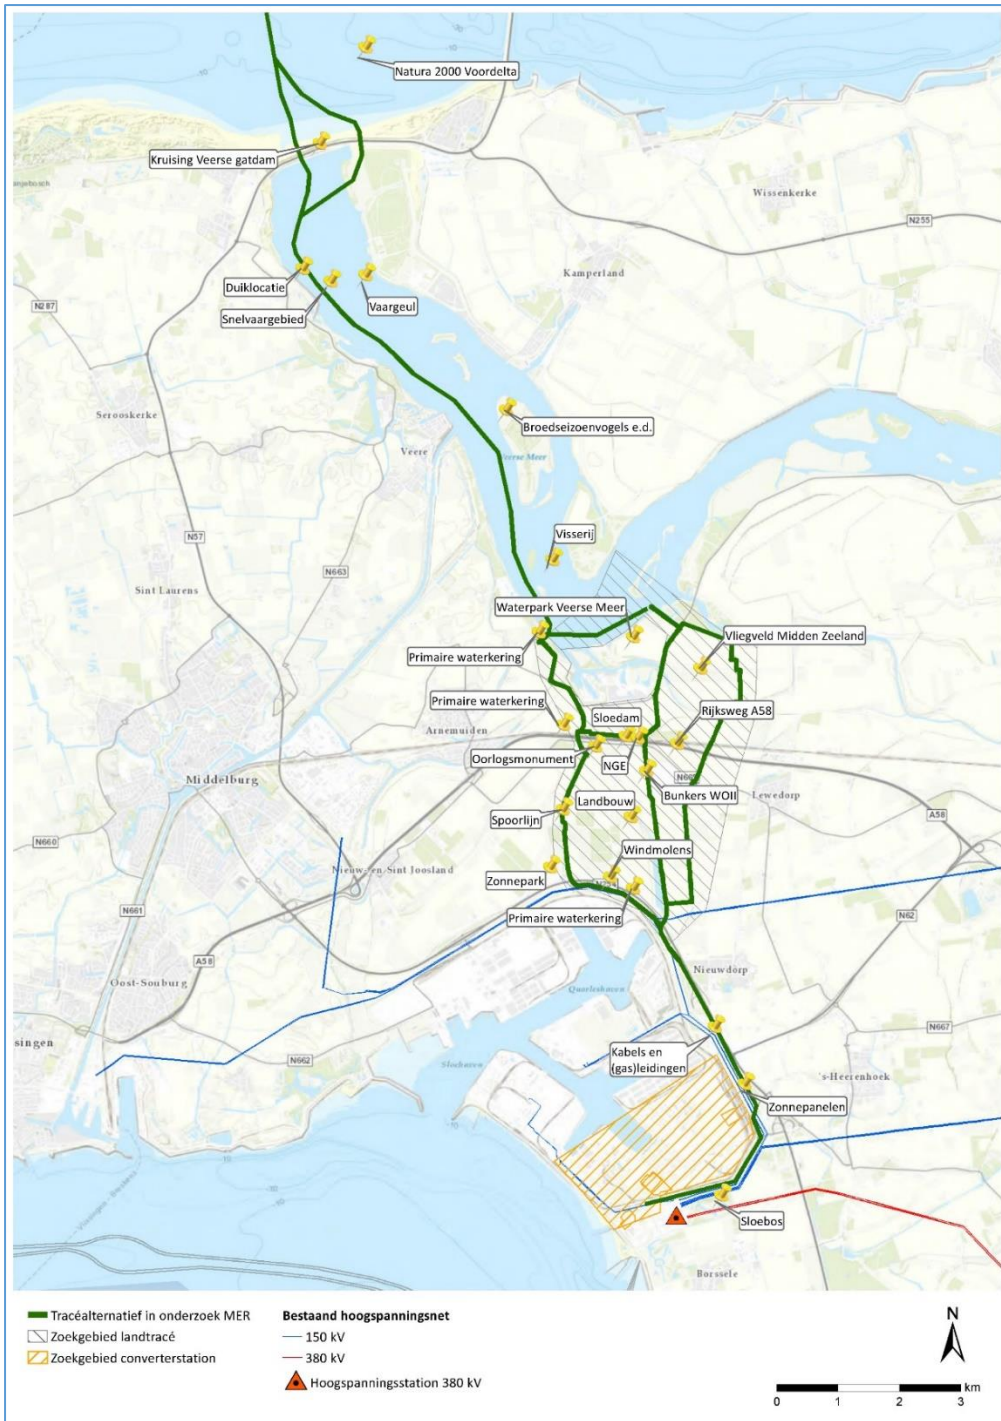

Figuur 2-6 Tracéopties uit MER fase 1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha

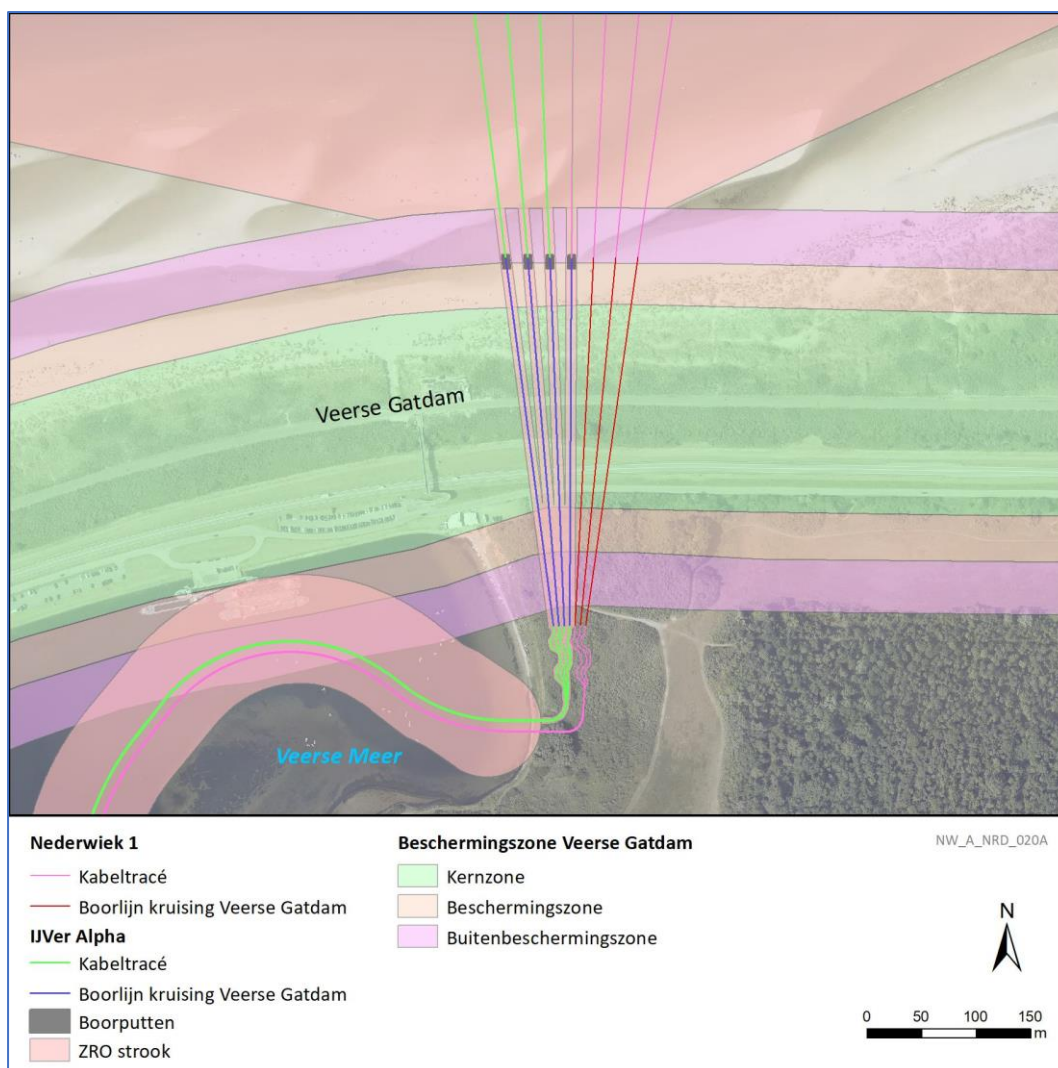

Figuur 2-7 Indicatie kruising Veerse Gatdam

## 2.4.2 Kabeltracé ten zuiden van het Veerse Meer

In MER fase 1 van Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn ten zuiden van het Veerse Meer drie tracéopties op land onderzocht, weergegeven op Figuur 2-6 en Figuur 2-8.

- Variant West landt aan in de Oranjepolder. Vanaf daar loopt het kabeltracé langs de rand van waterpark Veerse Meer. Het kruist de A58 en de waterkering en loopt daarna parallel aan het goederenspoor naar het Sloegebied. Even zuidelijker ligt het kabeltracé tussen het goederenspoor en de N254.
- Variant Midden landt aan ten zuiden van haven De Piet. Daarna gaat het kabeltracé parallel aan de Muidenweg langs waterpark Veerse Meer en Vliegveld Midden Zeeland (westzijde). Het tracé kruist de A58 en vervolgt de route langs de Zeedijk van de Jacobapolder. Ter hoogte van de Sloekreek is gekeken naar tracering aan de oost- en westzijde van de kreek.
- Variant Oost landt ook aan ten zuiden van haven De Piet. Het volgt De Piet tot aan de oostkant van het vliegveld Midden Zeeland. Van daar gaat het kabeltracé naar het zuiden richting de Noord Kraaijertsedijk. Na de kruising met de A58 zijn tracés bekeken aan beide kanten van de Noord Kraaijertsedijk om zodoende zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de aanwezige woningen. Ter hoogte van de Sluisweg buigt het tracé af naar het westen en sluit het aan bij de andere varianten.



Bij de keuze van het VKA van Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn twee afwegingen gemaakt, namelijk de afweging van het uittredepunt van het Veerse Meer (ten oosten of ten westen van waterpark Veerse Meer) en de afweging van het kabeltracé op land (varianten West, Midden of Oost). Daarnaast kende het VKA van Net op zee IJmuiden Ver Alpha nog drie lokale varianten nabij de Sloekreek (West, Oost-Dijk en Oost-Polder). Gedurende MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha is ook hier een keuze gemaakt. De afwegingen voor het kabeltracé op land worden hieronder toegelicht.

### **Van uittredepunt ten zuiden van het Veerse Meer tot aan A58**


Aan de zuidkant van het Veerse Meer is een afweging gemaakt tussen een oostelijk uittredepunt uit het Veerse Meer (ten oosten van het waterpark Veerse Meer) en een westelijk uittredepunt (ten westen van het waterpark Veerse Meer) (zie Figuur 2-8 waar het groen gekleurde tracé aan land komt). Het oostelijk uittredepunt van het Veerse Meer is mogelijk met een open ontgraving, terwijl bij een westelijk uittredepunt een complexe boring, aan één zijde ingezet vanaf het water, onder een regionale waterkering zou moeten plaatsvinden. Bij het oostelijke uittredepunt ligt geen regionale waterkering. Daarnaast sluit het oostelijke uittredepunt beter aan op de variant Midden van het landtracé, omdat daarmee een lange parallelligging van de kabel met een regionale waterkering en de Sloedam (met verhoogde kans op aantreffen van NGE) wordt vermeden. Op land zou bij een westelijk uittredepunt een ca. 600 meter langer kabeltracé volgen met meer perceeleigenaren dan bij het oostelijke uittredepunt. Tot slot wordt, bij keuze voor het oostelijke uittredepunt en daarmee de oostelijke passage van het recreatiegebied, volgens het Zeeuwse regio-advies, het best rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Met de keuze voor het oostelijke uittredepunt is bij de keuze niet tegemoetgekomen aan het advies van RWS om met een westelijk uittredepunt het kabeltracé door het Veerse Meer zo kort mogelijk te houden.

Gedurende MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het oostelijke uittredepunt geoptimaliseerd. Net na de aanlanding is een omega gecreëerd (kronkel in het tracé in de vorm van de Griekse letter Omega) om zodoende voldoende overlengte voor de kabel te realiseren om hier met een mofput<sup>13</sup> de zee- en landkabel aan elkaar te kunnen verbinden (zie Figuur 2-9).


Aan de noordoostzijde van het oostelijke uittredepunt dat gekozen is voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha, is nog voldoende ruimte tussen Net op zee IJmuiden Ver Alpha en de daar dichtbijgelegen bomenrij om een nieuwe aanlanding voor Net op zee Nederwiek 1 te realiseren. Dit is weergegeven in Figuur 2-9. Hiermee wordt een kruising tussen de kabels van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 in het Veerse Meer voorkomen. Tevens wordt tegemoetgekomen aan het eerdere Zeeuwse regio-advies (bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha) om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in het gebied ten zuidwesten van de (oostelijke) aanlanding van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Vervolgens is er parallel aan de oostzijde van Net op zee IJmuiden Ver Alpha tot aan de A58 voldoende ruimte voor het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1.

---

<sup>13</sup> Een mof is een verbindingsgreep die rondom afsluit. Een veelgebruikte mof is een bescherming van de plek waar twee elektriciteitskabels aan elkaar zijn verbonden. Een mofput verwijst naar een verbindingsgreep dat zich in de bodem bevindt.

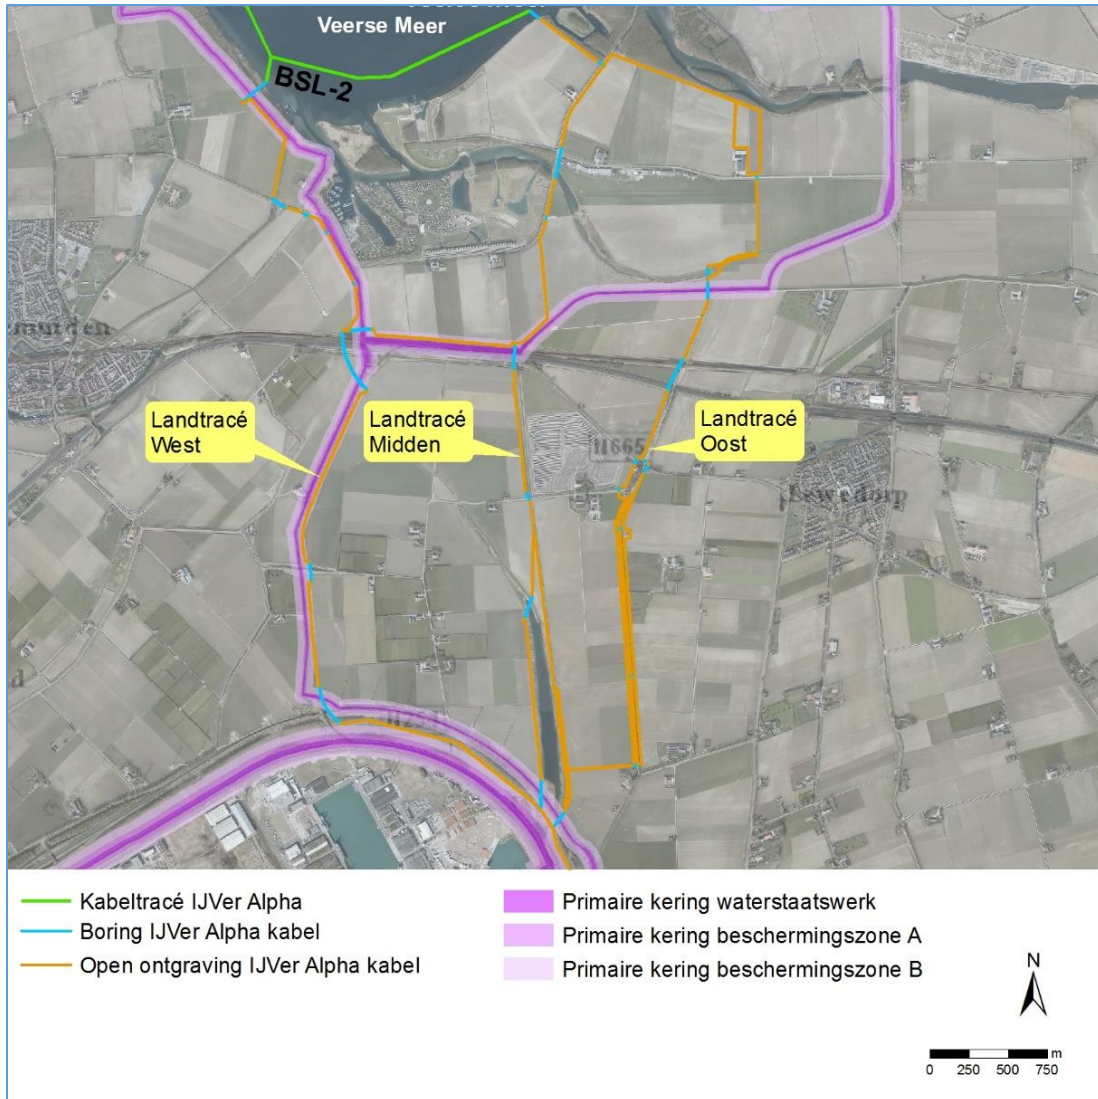

Figuur 2-8 Tracéopties ten zuiden van het Veerse Meer uit MER fase 1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Inmiddels zijn de primaire keringen rond de Sloedam afgewaardeerd naar regionale keringen

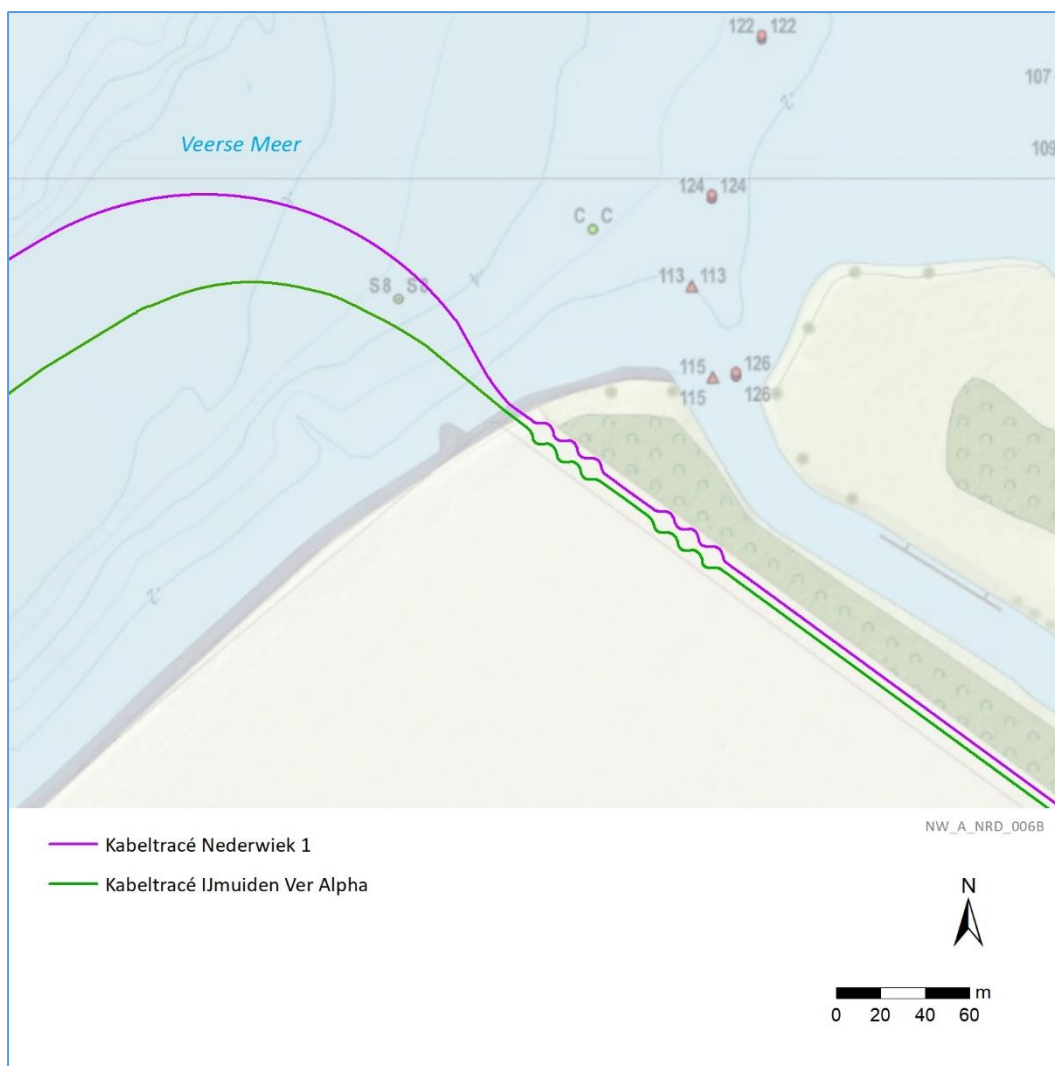

Figuur 2-9 Uittredepunt ten zuiden van het Veerse Meer


### Kabeltracé A58 tot aan Oude Veerweg

Uit de IEA Net op zee IJmuiden Ver Alpha blijkt dat het landtracé variant Midden (zie Figuur 2-8) technisch het beste wordt beoordeeld ten opzichte van landtracé varianten West en Oost vanwege weinig kruisingen met waterkeringen en watergangen en vanwege de kortste lengte tussen uittredepunt en N254. De kosten van landtracé variant Midden zijn hierdoor het laagst. Daarnaast wordt het minste aantal woningen gepasseerd en gaat het om het minste aantal landeigenaren. Met een keuze voor landtracé variant Midden wordt het Zeeuwse regio-advies voor IJmuiden Ver Alpha gevolgd. Voor Net op zee Nederwiek 1 kunnen er binnen landtracé variant Midden (tussen de A58 en Oude Veerweg) nog keuzes worden gemaakt voor de ligging van het kabeltracé, namelijk:

1. Eén tracévariant ten oosten van Zeedijk van de Jacobapolder onder de onverharde weg van het waterschap door.
2. Eén tracévariant ten oosten van Zeedijk van de Jacobapolder parallel aan de perceelgrenzen van agrarische gronden.

Beide tracévarianten zijn weergegeven in Figuur 2-10. Kabeltracés die belemmeringen in de uitvoerbaarheid kennen en niet verder worden onderzocht in het MER zijn:

- Een kabeltracé ten westen van Zeedijk van de Jacobapolder en Net op zee IJmuiden Ver Alpha, omdat Net op zee Nederwiek 1 hiervoor twee keer extra Net op zee IJmuiden Ver Alpha dient te kruisen (van oost naar west en terug van west naar oost).
- Een kabeltracé in de Zeedijk van de Jacobapolder, omdat zich hier meerdere bunkers in de dijk bevinden welke de aanleg belemmeren.
- Een kabeltracé ten oosten van de Zeedijk van de Jacobapolder, in de berm tussen de onverharde weg van het Waterschap en de daarnaast gelegen sloot, omdat hier een kabel van Stedin ligt.

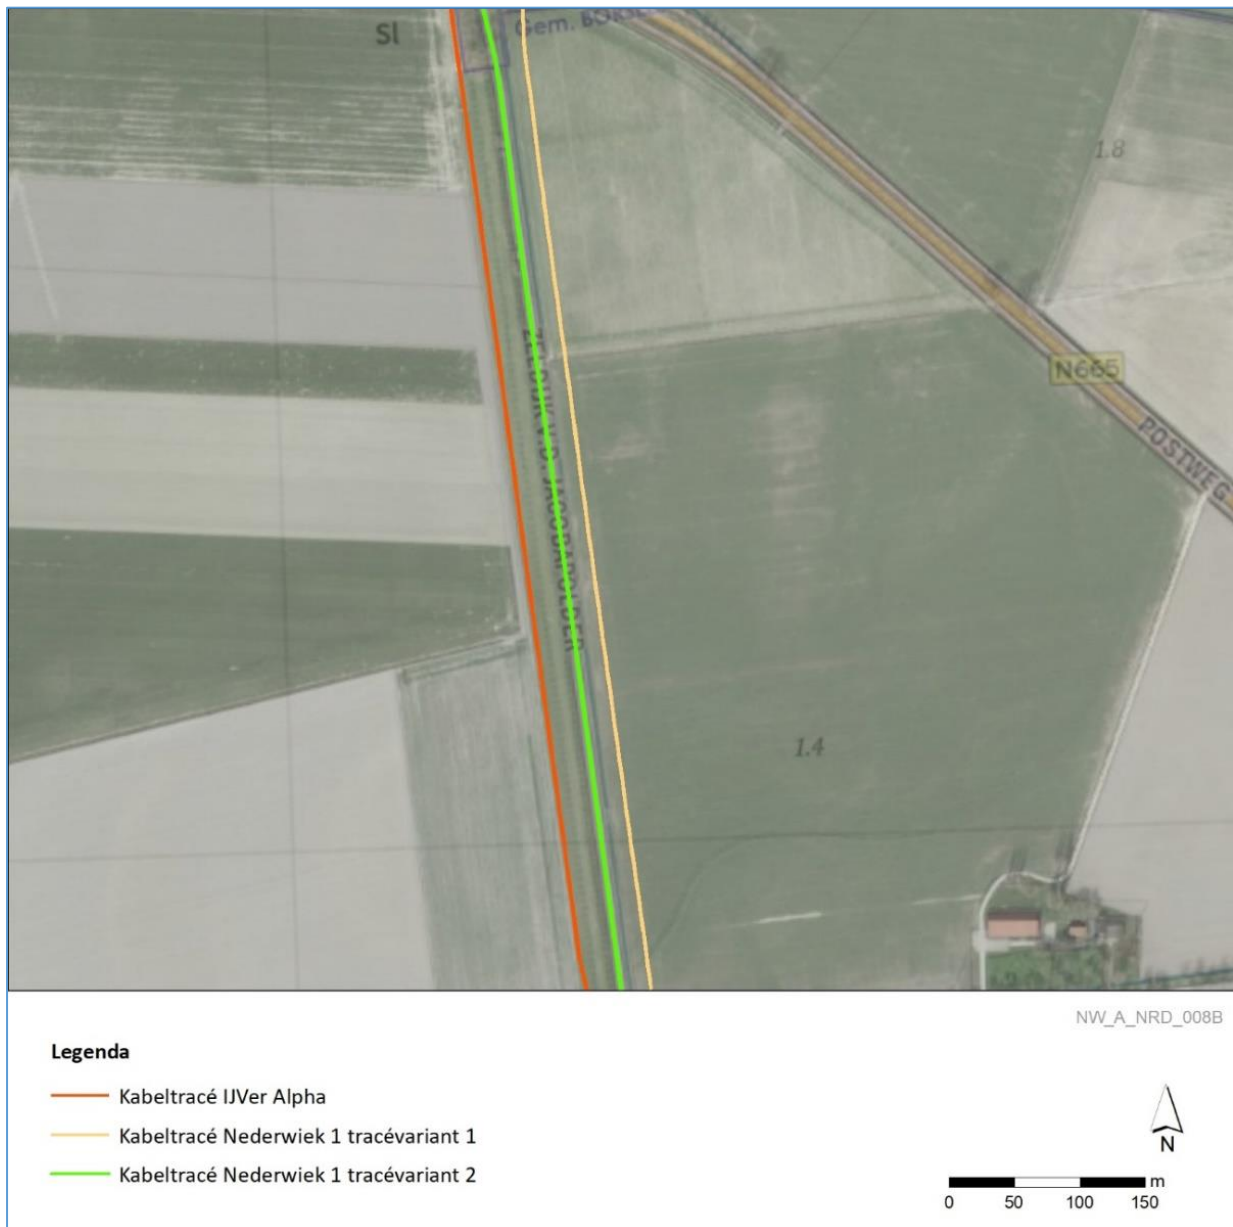

*Figuur 2-10 Tracévarianten ten zuiden van de Zeedijk van de Jacobapolder*

**Oude Veerweg tot aan N254/Bernhardweg West**

Tussen de Oude Veerweg en de N254 bevindt zich de Sloekreek. In MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn drie varianten onderzocht bij de Sloekreek, namelijk: Sloekreek West, Sloekreek Oost Dijk en Sloekreek Oost Polder (zie Figuur 2-11). Voor IJmuiden Ver Alpha is de keuze gemaakt voor


variant Sloekreek West<sup>14</sup>. Dat betekent dat ter hoogte van de Sloekreek de verbinding aan de westzijde van de Zeedijk van de Jacobapolder wordt gelegd en vervolgens met een boring onder de Sloekreek door gaat om daarna westelijk van de Sloekreek verder zuidelijk te gaan. De keuze is gebaseerd op de onderzoeken naar (milieu)effecten, toekomstvastheid en omgevingsbelangen. Ook is overleg gevoerd met provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente Borsele.

Het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 kan ten westen van de Sloekreek niet naast het kabeltracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha liggen. De voornaamste reden hiervoor is dat er dan een te groot thermisch knelpunt ontstaat bij de zuidelijke boring vanaf de westzijde van de Sloekreek naar de kabel- en leidingenstrook (ten zuiden van de N254). Aanleg van twee 2GW-verbindingen (Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 naast elkaar in een boring, is thermisch niet haalbaar als gevolg van de grondeigenschappen ter plaatse. Door beperkte ruimte in de kabel- en leidingenstrook (ten zuiden van de N254) is het ook niet mogelijk om voor iedere verbinding (bestaande uit ieder vier kabels) een aparte boring per kabel uit te voeren (dus voor beide net op zee-verbindingen in totaal acht aparte boringen). Ten oosten van de Sloekreek zijn wel mogelijkheden voor de ligging van het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 op land, namelijk de tracévarianten Sloekreek Oost Dijk en Sloekreek Oost Polder die ook zijn onderzocht bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha (zie Figuur 2-12).


Naast de tracéopties over land is aanvullend gekeken of er geschikte aanlegmethoden zijn voor het installeren van kabels in/onder de Sloekreek in de lengterichting. Voorbeelden zijn aanleg vanaf het water (met kabellegscheppen of pontons), aanleg met open ontgraving (door het leegpompen van de Sloekreek) of aanleg door middel van een boring onder de Sloekreek door. Gebleken is dat deze aanlegmethoden leiden tot aanvullende technische uitdagingen en onzekerheden. De totale beoordeling van milieueffecten is van gelijke aard of negatiever als de effectbeoordeling bij de aanleg van het kabeltracé over land. Op basis hiervan is geconcludeerd dat een kabeltracé over land beter uitvoerbaar is dan een kabeltracé in/onder de Sloekreek.

---

<sup>14</sup> Voor afweging Sloekreek varianten, zie Ontwerp-inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Alpha: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/01/Ontwerp-inpassingsplan-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf>

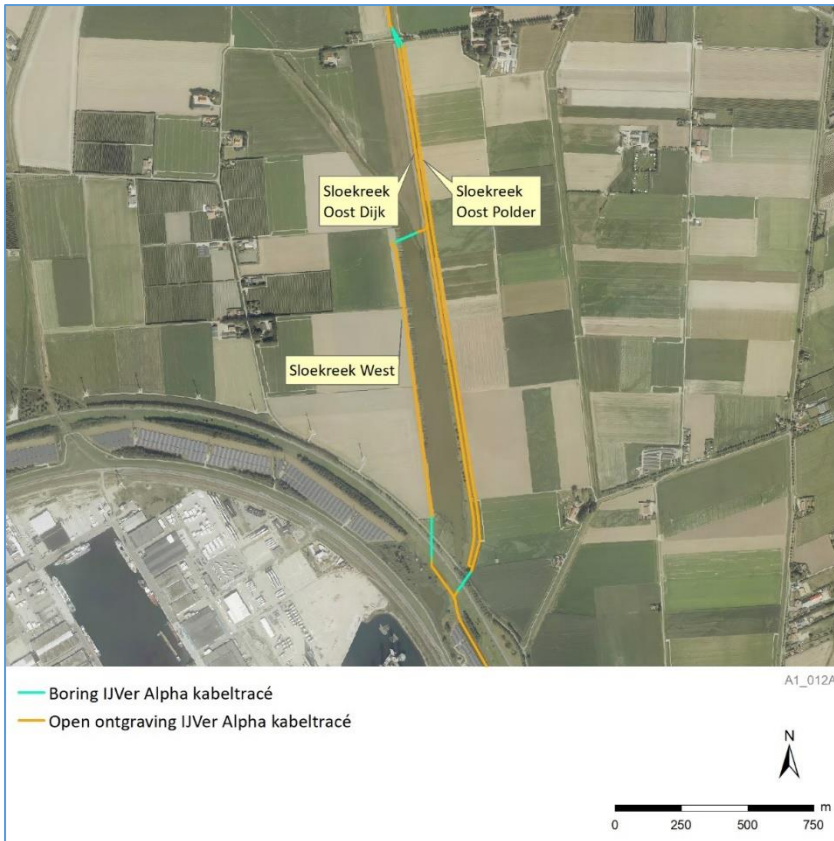

Figuur 2-11 MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha varianten Sloekreek

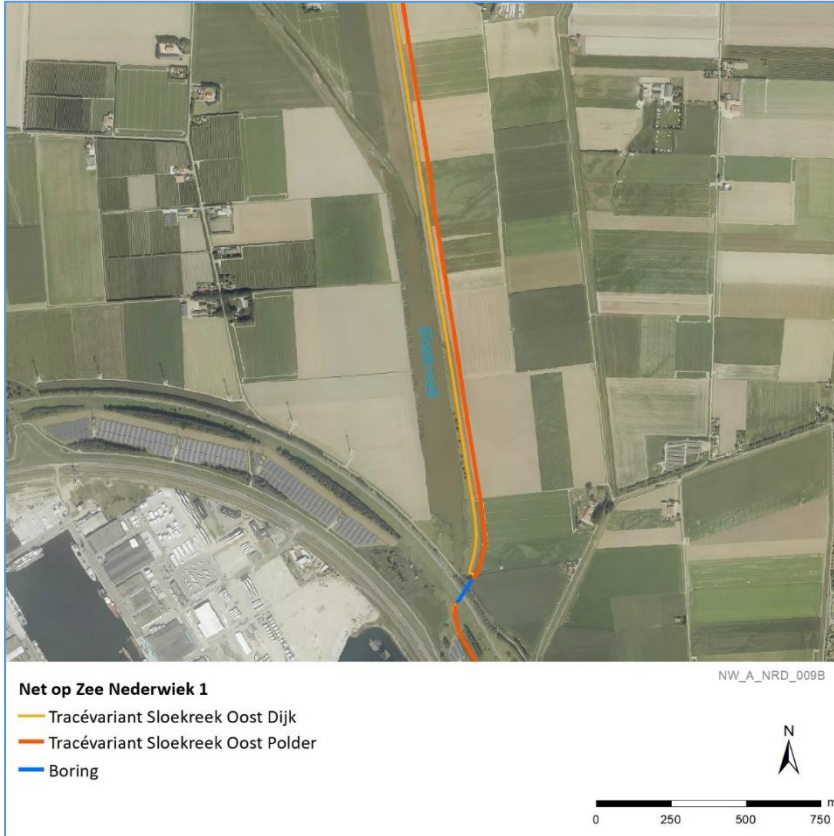

Figuur 2-12 Varianten Sloekreek Net op zee Nederwiek 1


### **N254/Bernhardweg West tot aan zoekgebied converterstation aan Liechtensteinweg**

Na de boring onder de N254 door, komt het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 in de aangewezen kabel – en leidingstrook terecht. Hier is nog ruimte voor een kabeltracé parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Na de kabel- en leidingstrook wordt het kabeltracé aangelegd door middel van een boring naar het zoekgebied voor het converterstation aan de Liechtensteinweg (zie Figuur 2-15).

#### **2.4.3 Conclusie kabeltracé op land**

Voor het kabeltracé op land van Net op zee Nederwiek 1 wordt een kabeltracé onderzocht in het MER dat grotendeels parallel loopt aan het gepubliceerde voorkeursalternatief van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. In het MER Net op zee Nederwiek 1 gaan onderzocht worden (zie Figuur 2-13 voor kabeltracé Net op zee Nederwiek 1):

- Een oostelijke boring bij de Veerse Gatdam.
- Een oostelijk uittredepunt ten zuiden van het Veerse Meer.
- Twee tracévarianten aan de oostzijde van de Zeedijk van de Jacobapolder tussen de A58 en de Oude Veerweg.
- Twee tracévarianten ten oosten van de Sloekreek (Sloekreek Oost Dijk en Sloekreek Oost Polder).
- Een kabeltracé in de kabel- en leidingstrook tot aan het zoekgebied voor het converterstation aan de Liechtensteinweg.

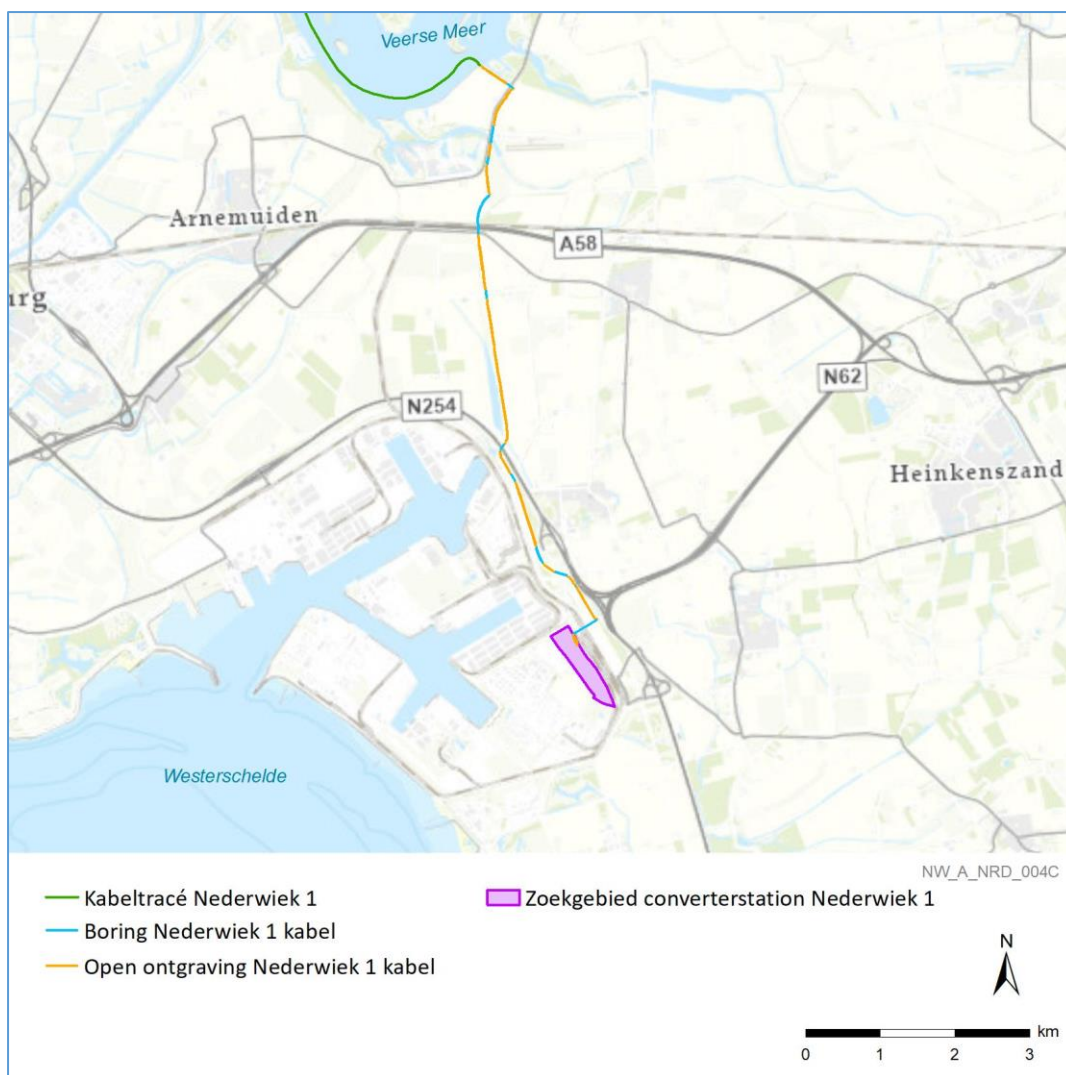

Figuur 2-13 Nederwiek 1 kabeltracé op land


## 2.5 Converterstation

### 2.5.1 Voorgeschiedenis

In de IEA van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is een verkenning gedaan naar mogelijke locaties voor een converterstation en voor een aansluiting op een bestaand 380kV-station in het Sloegebied. Voor het converterstation Net op zee IJmuiden Ver Alpha is gekeken naar locaties die voldoende fysieke ruimte bieden (inclusief werkterrein) en die nog niet bezet zijn voor andere activiteiten. In overleg met North Sea Port en de gemeente Borsele is gezocht naar mogelijke locaties voor een converterstation op het industrieterrein Sloegebied nabij het bestaande 380kV-hoogspanningsstation Borsele. De volgende drie locaties (Figuur 2-14) zijn onderzocht in MER fase 1:

- Belgiëweg Oost A;
- Belgiëweg Oost B;
- Liechtensteinweg.



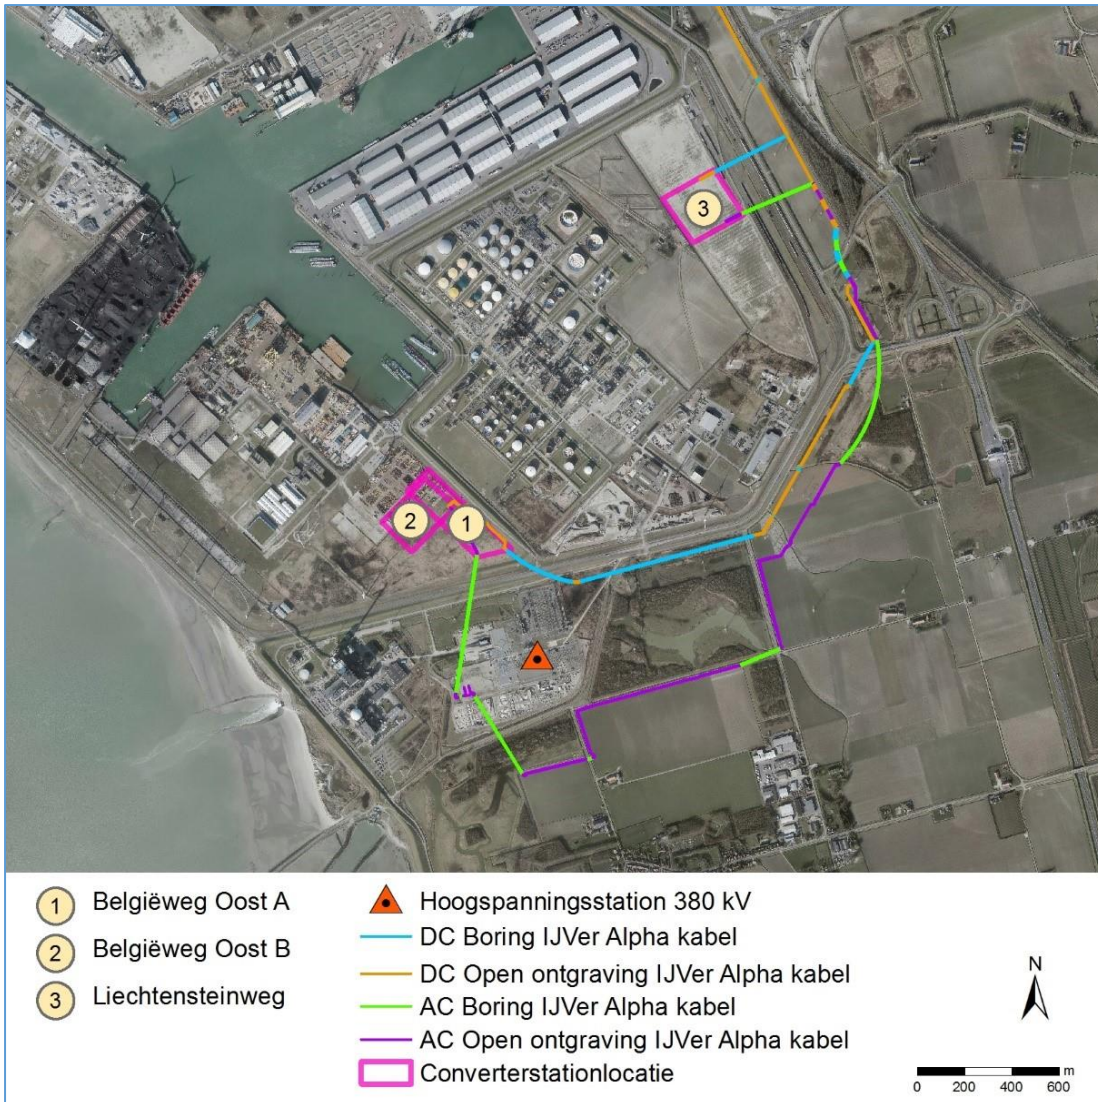


Figuur 2-14 Locaties converterstation MER fase 1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha

In het Zeeuwse regio-advies voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is aangegeven dat de locaties aan de Belgiëweg Oost (uit MER fase 1) ten opzichte van de locatie aan de Lichtensteinweg zowel boven- als ondergronds de minste impact op de omgeving zullen hebben en dat deze locaties qua geluidbelasting het meest gunstig liggen. Er wordt in het regio-advies geen voorkeur uitgesproken voor Belgiëweg Oost A of Belgiëweg Oost B. In de IEA Net op zee IJmuiden Ver Alpha (hoofdstuk Techniek) is aangegeven dat er wat betreft de vorm van een converterstation twee varianten mogelijk zijn: een vierkante vorm (Belgiëweg Oost B) of een rechthoekige vorm (Belgiëweg Oost A). TenneT werkt, samen met marktpartijen, aan een gestandaardiseerd ontwerp voor een 2 GW converterstation voor zowel het Net op zee IJmuiden Ver Alpha als het Net op zee IJmuiden Ver Beta. Voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta staat, gegeven de beschikbare ruimte op de Maasvlakte, al vast dat het een rechthoekig converterstation wordt. Het gebruik van een standaard ontwerp voor beide projecten biedt een aantal voordelen, zowel tijdens de aanbesteding, realisatie- en onderhoudsfase. Doordat deze langwerpige vorm niet paste in de locatie van Belgiëweg Oost B, is bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen voor Belgiëweg Oost A. Dat betekent dat er op die locatie geen ruimte meer is voor een nieuw converterstation voor Net op zee Nederwiek 1, waardoor het zoekgebied bij de Lichtensteinweg overblijft als optie. Ook in de afwegingsnotitie voor de VAWOZ

wordt geconcludeerd dat op de locatie Liechtensteinweg ruimte is voor één of twee converterstations.

## 2.5.2 Conclusie converterstation

Met de keuze voor Belgiëweg Oost A voor het converterstation van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, is de optie Belgiëweg Oost B afgefallen voor Net op zee Nederwiek 1 in verband met ruimtegebrek. In de afwegingsnotitie voor de VAWOZ wordt geconcludeerd dat op de locatie Liechtensteinweg ruimte is voor één of twee converterstations. In het MER worden de mogelijke opties binnen het beschikbare zoekgebied onderzocht (zie Figuur 2-15).

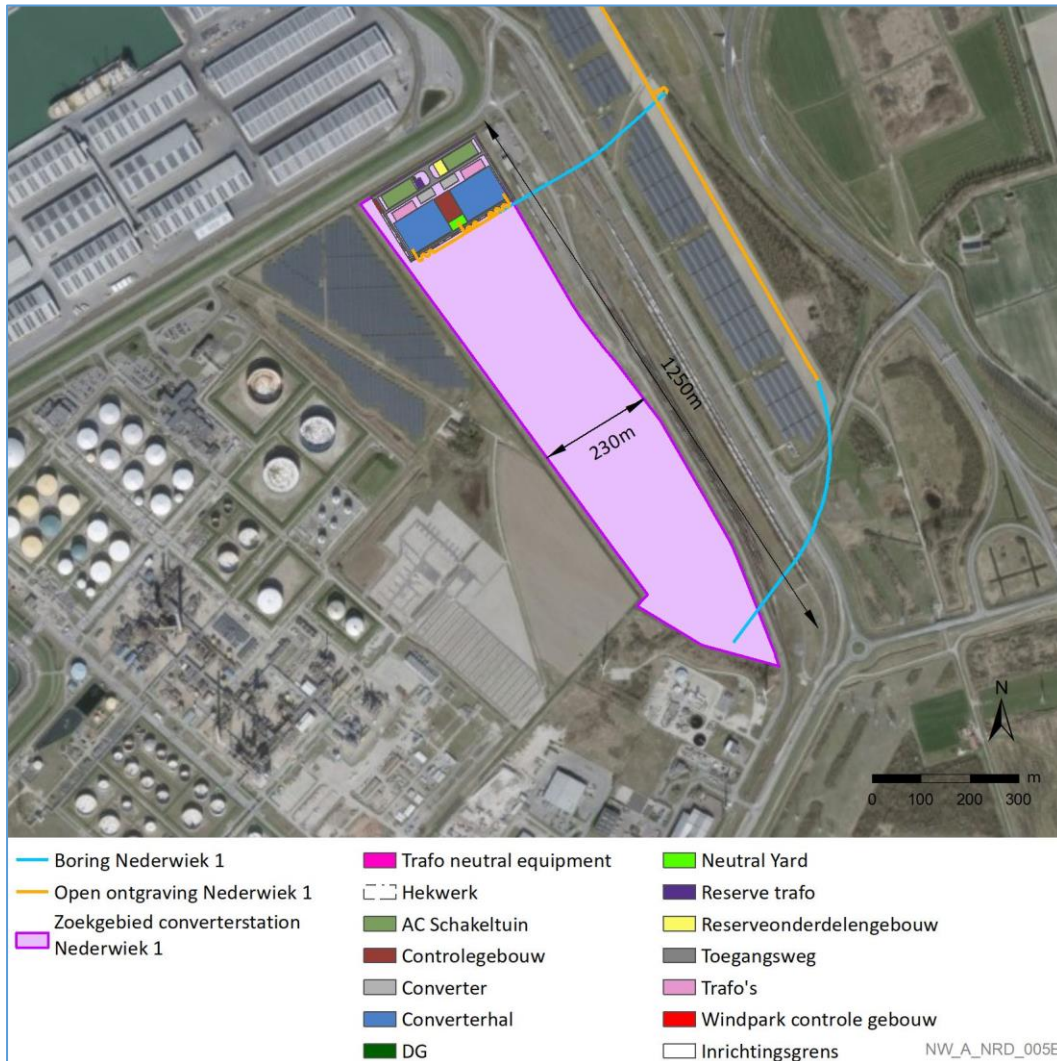

Figuur 2-15 Zoekgebied converterstation met ter illustratie een converterstation ingetekend Net op zee Nederwiek 1

## 2.6 380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomkabel

Voor de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 is een nieuw 380kV-hoogspanningsstation op land nodig. In VAWOZ is vastgesteld dat hiervoor voldoende fysieke ruimte beschikbaar is in/nabij het Sloegebied. In de kennisgeving van Net op zee Nederwiek 1 was de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en een nieuw te realiseren 380kV-

hoogspanningsstation onderdeel van de voorgenomen activiteit. In deze concept NRD en in het toekomstige MER van Net op zee Nederwiek 1 maken het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomkabels geen onderdeel (meer) uit van de voorgenomen activiteit en wordt voor deze onderdelen een aparte procedure doorlopen genaamd 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied'. De reden dat voor deze onderdelen een aparte procedure wordt doorlopen is dat de locatie van het 380kV-hoogspanningsstation op een later moment wordt bepaald. De locatie van het 380kV-hoogspanningsstation bepaalt tevens de ligging van de 380kV-wisselstroomkabels. Het voornemen en participatieplan van 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied' zijn gepubliceerd op 17 juni 2022.<sup>15</sup> Het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation maken daarmee geen onderdeel uit van het MER Net op zee Nederwiek 1.

## 2.7 Samenvatting en doorkijk

Per onderdeel van de voorgenomen activiteit is hiervoor op hoofdlijnen gepresenteerd welke locatie- en tracéopties worden meegenomen in het MER. Het kabeltracé op zee wordt in de Hoofdstukken 3 t/m 6 verder onderzocht. In de volgende hoofdstukken worden de tracéopties op zee beoordeeld op de thema's milieu, omgeving, techniek en kosten en toekomstvastheid. Per thema wordt toegelicht wat de methodiek is en hoe het beoordeeld is.

---

<sup>15</sup> Voor informatie over Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanningsstation-sloegebied>

## 3 Beoordeling tracéopties op zee – Milieu

### 3.1 Uitgangssituatie en methodiek

In dit hoofdstuk wordt de aanpak en beoordeling van de tracéopties west, optimalisatie tracéoptie west en tracéoptie midden voor het thema milieu beschreven. Allereerst worden in paragraaf 3.2 tot en met paragraaf 3.5 de tracéopties west en midden beoordeeld. In paragraaf 3.6 is beschreven voor welke milieuaspecten de beoordeling van tracéoptie west afwijkt van de optimalisatie van tracéoptie west. In Figuur 3-2 zijn de tracéopties weergegeven.

#### 3.1.1 Uitgangspunten

Om de tracéopties te beoordelen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma en Net op zee Nederwiek 2 worden meegenomen als autonome ontwikkeling. De definitieve besluiten van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>16</sup> en Beta<sup>17</sup> zijn respectievelijk 10 juni 2022 en 3 juni 2022 gepubliceerd. De definitieve NRD en het voorkeustracé voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma is in december 2021 vastgesteld. De procedure voor Net op zee Nederwiek 2 loopt gelijk met Net op zee Nederwiek 1.
- Verbindingen worden aangelegd in een (1x4)-kabelconfiguratie of een (2x2)-kabelconfiguratie (zie Figuur 3-1). De (1x4)-kabelconfiguratie wordt als uitgangspunt voor het onderzoek gehanteerd. Indien een (2x2)-kabelconfiguratie voor meer nadelige effecten zorgt, wordt dit besproken bij het desbetreffende deelaspect. Voor de deelaspecten waar dit niet beschreven wordt, geldt dat de aanleg van een (2x2)-kabelconfiguratie mogelijk is, zonder dat er meer nadelige effecten optreden dan bij de aanleg van een (1x4)-kabelconfiguratie.
- In dit hoofdstuk worden enkel de zeedelen van de verbindingen geanalyseerd en dus geen binnenwateren, zoals het Veerse Meer. De reden is dat hiervoor maar één tracéoptie realistisch is die verder in het MER wordt onderzocht (zie paragraaf 2.3).
- De kabelcorridor voor één kabelverbinding is 1.000 meter breed, bij parallel ligging met andere net op zee-verbindingen is de onderlinge afstand 200 meter tussen de kabels.
- De tracélengtes en een inschatting van baggervolumes van de tracéopties zijn weergegeven in Tabel 3-1.
- Mitigerende maatregelen zijn meegenomen in de beoordeling van de deelaspecten. Bijvoorbeeld: als een effect volledig te mitigeren is door middel van micro re-routing<sup>18</sup> krijgt het een groene beoordeling.


<sup>16</sup> De besluiten voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn op 10 juni gepubliceerd. De besluiten en verdere informatie zijn te vinden op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha>.

<sup>17</sup> De besluiten voor Net op zee IJmuiden Ver Beta zijn op 3 juni gepubliceerd. De besluiten en verdere informatie zijn te vinden op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta>.

<sup>18</sup> Micro re-routing zijn kleine wijzigingen van de ligging van het tracé, binnen de gestelde corridor.

Tabel 3-1 Tracéopties Nederwiek 1 – lengte en baggervolume

Tracéoptie	Lengte tracé	Lengte waarover zandgolven aanwezig zijn	Baggervolume
Net op zee Nederwiek 1 – midden	218 km	136 km	6.790.000 m <sup>3</sup>
Net op zee Nederwiek 1 – west	208 km	147 km	7.325.000 m <sup>3</sup>
Net op zee Nederwiek 1 – optimalisatie west	219 km	151 km	7.570.000 m <sup>3</sup>

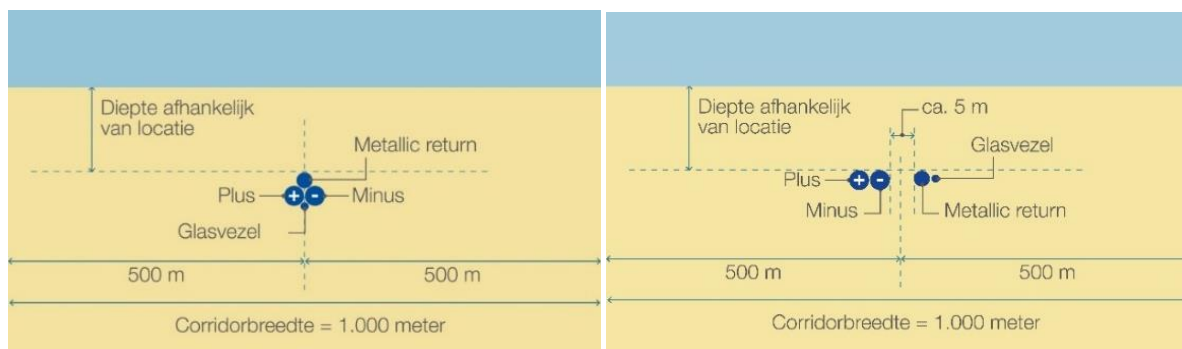

Figuur 3-1 525kV-gelijkstroomkabels op zee in (1x4)-kabelconfiguratie (links) en (2x2)-kabelconfiguratie (rechts)

### 3.1.2 Methodiek

#### Beoordeling

De analyse van het thema milieu en bijbehorende deelaspecten vindt plaats op basis van ‘expert judgement’. Hiervoor worden bestaande informatie uit de MER’en van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>19</sup>, Beta<sup>20</sup> en Gamma<sup>21</sup> en de thematische analyse (zie Bijlage A bij Bijlage II) gebruikt.

De tracéopties worden beoordeeld door middel van de beoordelingsschaal uit Tabel 3-2 en worden op zichzelf beoordeeld. In de conclusie per deelaspect worden de absolute beoordelingen met elkaar vergeleken. Mitigerende maatregelen zijn meegenomen in de beoordeling. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar cumulatie wanneer effecten elkaar in de tijd of ruimtelijk versterken.

Tabel 3-2 Beoordelingsschaal

Beoordeling	Oordeel ten opzichte van de Ausgangssituatie
Groen	Het voornemen leidt niet of nauwelijks tot een negatieve verandering
Geel	Het voornemen leidt tot een kleine negatieve verandering
Oranje	Het voornemen leidt tot een merkbare negatieve verandering

#### Scope

De volgende aspecten op zee zijn beoordeeld: bodem en water, natuur, archeologie en ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties. Ieder aspect bestaat uit meerdere deelaspecten. Niet alle deelaspecten zijn relevant of onderscheidend voor de vergelijking van de opties voor het kabeltracé

<sup>19</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1>

<sup>20</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta-fase-1>

<sup>21</sup> Voor de stand van zaken van Net op zee IJmuiden Ver Gamma, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-gamma>

op zee. Om die reden zijn deelaspecten die voldoen aan de volgende criteria niet meegenomen in deze analyse:

- Het deelaspect is niet onderscheidend en levert daarmee geen toegevoegde waarde voor de vergelijking van de opties in de NRD, of;
- Het deelaspect treedt (zeer) lokaal op en heeft een (zeer) gedetailleerd karakter waardoor het geen toegevoegde waarde heeft voor de vergelijking van de tracéopties in de NRD.

### 3.1.3 Cumulatie

Een autonome ontwikkeling van groot belang is Net op zee Nederwiek 2. De besluitvorming voor deze verbinding verloopt gelijktijdig met de besluitvorming voor Net op zee Nederwiek 1. Bij de beoordeling wordt ingegaan op mogelijke cumulatieve effecten met deze verbinding.

De volgende cumulatie opties zijn mogelijk tussen Netten op zee Nederwiek 1 en 2:

- Netten op zee Nederwiek 1 en 2 komen parallel te liggen aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma in de midden corridor.
- Netten op zee Nederwiek 1 en 2 komen parallel te liggen in de westelijke corridor.
- Net op zee Nederwiek 1 ligt in corridor west en Net op zee Nederwiek 2 in corridor midden of oost.
- Net op zee Nederwiek 1 ligt in corridor midden en Net op zee Nederwiek 2 in corridor west of oost.

Deze cumulatieopties zijn onderzocht in deze analyse voor het onderdeel milieu. Daarnaast is waar relevant gekeken naar aanlegtijden in hetzelfde seizoen of met één of twee jaar ertussen.

Hierna volgt de beoordeling voor bodem en water, natuur, archeologie en ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties.

## 3.2 Bodem en water op zee

### 3.2.1 Wat is onderzocht?

Voor het aspect bodem en water op zee worden de effecten van de 525kV-gelijkstroomkabels op zee onderzocht op basis van dynamiek zeebodem, aanwezigheid slibrijke afzetting en veen en dynamiek Voordelta. Een toelichting van deze aspecten wordt gegeven in Tabel 3-3.

Het doel van deze analyse is om de verschillen in milieueffecten van de tracéopties in beeld te brengen. De onderwerpen die niet onderscheidend zijn voor bodem en water op zee zijn niet verder beoordeeld. Hier gaat het om het deelaspect dynamiek Voordelta. De dynamiek van de geulen, zandbanken en de onderwateroever in de Voordelta kan een wezenlijke invloed hebben op de begraafdiepte van de kabels en op de kans dat tijdens het gebruik de gronddekking niet meer aan de minimale vereisten zal voldoen, zodat onderhoud moet plaatsvinden. Omdat de tracéopties die in deze concept NRD worden vergeleken op dezelfde locatie aan land komen en dezelfde route door de Voordelta hebben, wordt dit onderwerp niet beoordeeld.

Tabel 3-3 Beoordelingskader bodem en water op zee

Deelaspecten	Toelichting
<b>Dynamiek zeebodem</b>	Er wordt beschouwd op welk deel van het tracé bodemvormen aanwezig zijn die aanleiding kunnen zijn voor een grotere begraafdiepte van de kabels. Een grotere begraafdiepte betekent dat de bodem bij de aanleg meer verstoord wordt.
<b>Aanwezigheid slibrijke afzetting en veen</b>	Daar waar sprake is van zeer slibrijke afzettingen en veen in de ondergrond is de kans op het optreden van vertroebeling in de waterkolom groter. Dit zorgt voor een effect op natuur. Tevens zorgen slibrijke afzettingen en veen dat de kabels hun warmte niet genoeg kwijt kunnen in de directe omgeving.

### 3.2.2 Beoordeling tracéopties op zee

De beoordeling van de tracéopties voor de deelaspecten van bodem en water op zee is weergegeven in Tabel 3-4. Indien er verschillen zijn tussen de beoordeling van tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west dan is dit weergegeven in paragraaf 3.6. Na de tabel wordt de beoordeling toegelicht.

Tabel 3-4 Effectbeoordeling bodem en water op zee

Deelaspecten bodem en water op zee	Tracéoptie west	Tracéoptie midden
<b>Dynamiek zeebodem</b>	Over een lengte van 147 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.	Over een lengte van 136 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.
<b>Aanwezigheid slibrijke afzetting en veen</b>	Dit tracé loopt door de Bruine Bank, waar slibrijke afzetting en veen aanwezig zijn.	De survey van het tracé maakt duidelijk dat slechts weinig slibrijke afzettingen en veen aanwezig zijn.

#### Dynamiek zeebodem

De twee tracéopties lopen beide door gebieden waar zandgolven op de Noordzeebodem aanwezig zijn. De aanwezigheid hiervan betekent dat in deze gebieden de kabels dieper ingegraven moeten worden en daarom bij de aanleg meer verstoring van de zeebodem plaats zal vinden. Door het lokaal dieper aanleggen van de kabels in deze gebieden wordt onderhoud aan de begraafdiepte gedurende de gebruiksfase voorkomen. De lengte waarover zandgolven aanwezig zijn, verschilt enkele kilometers per tracéoptie. Voor tracéoptie west is dit een lengte van 147 km, voor tracéoptie midden 136 km.

#### Aanwezigheid slibrijke afzetting en veen

De aanwezigheid van de slibrijke afzettingen en veen ter plaatse van tracéoptie midden is bekend, omdat hier een survey is uitgevoerd met boringen en verschillende geofysische technieken. Het aantal gebieden waarin sprake is van dikkere veenlagen en slibrijke afzettingen is beperkt. Vanwege de beschikbare kennis en de beperkte aanwezigheid krijgt deze tracéoptie een groene beoordeling.

Ter plaatse van tracéoptie west is geen survey uitgevoerd en is daarom geen gedetailleerde informatie beschikbaar. Van de westelijke tracéoptie is bekend dat in het gebied de Bruine Bank slibrijke afzettingen en veen dichtbij of direct aan de Noordzeebodem aanwezig zijn. Vanwege het ontbreken van gedetailleerde gegevens in combinatie met de geologische kennis van het gebied krijgt tracéoptie west een gele beoordeling.

### 3.2.3 Cumulatie

Bij het aspect bodem en water op zee is geen sprake van cumulatie.

### **3.2.4 Leemten in kennis en conclusie**

#### **Leemten in kennis**

Van tracéoptie west is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de opbouw van de ondergrond en de aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen.

#### **Conclusie tracéopties op zee**

De effectbeoordeling van het aspect bodem en water op zee laat zien dat er sprake is van verschillende lengtes met zandgolven, met de kleinste lengte voor tracéoptie midden en de grootste lengte voor tracéoptie west. Voor de aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen geldt dat voor de tracéoptie midden de meeste kennis beschikbaar is, waaruit blijkt dat sprake is van beperkte aanwezigheid. Voor de tracéoptie west is minder kennis beschikbaar, maar is het wel waarschijnlijk dat meer slibrijke afzettingen en veen aanwezig zijn.

### **3.3 Natuur op zee**

#### **3.3.1 Wat is onderzocht?**

Tabel 3-5 toont de deelaspecten die onderzocht zijn voor het aspect natuur op zee. Ook wordt toegelicht wat verstaan wordt onder deze deelaspecten. Onder de tabel wordt ingegaan op de beoordeelde wetskaders.

Het doel van deze analyse is om de verschillen in milieueffecten van de tracéopties in beeld te brengen. Daarom zijn de onderwerpen die niet onderscheidend zijn omdat de effectrange en verstoorde soorten/habitats zeer vergelijkbaar zijn voor natuur op zee niet beoordeeld. Dit gaat om de volgende onderwerpen: sedimentatie, verstoring als gevolg van (continu) onderwatergeluid, effecten op primaire productie en verontreiniging op zee.

Voor elektromagnetische velden wordt het uitgangspunt gehanteerd dat verbindingen in een (2x2)-kabelconfiguratie worden aangelegd omdat dit worst-case is voor dit deelaspect (zie paragraaf 3.1).



Tabel 3-5 Beoordelingskader natuur op zee


Deelaspecten	Toelichting
<b>Habitataantasting</b>	Bij de aanleg van kabels wordt de zeebodem ter plaatse beroerd. Hierdoor kunnen potentieel habitattypen en bodemdieren die daarbij horen, verstoord en aangetast worden. Dit is ca. 60 meter aantasting voor pre-sweepen en baggeren links en rechts van de kabel. Effecten kunnen tijdelijk of permanent zijn.
<b>Vertroebeling</b>	Bij de aanleg van de kabels wordt getrencht, en afhankelijk van de lokale situatie mogelijk voorafgegaan door baggeren of pre-sweepen, waardoor sediment in de waterkolom verspreid kan worden. vertroebeling kan leiden tot het remmen van voedselopname bij filterfeeders en een barrière vormen voor trekvissen. Dit is een tijdelijk effect. Na verloop van tijd slaat het sediment weer neer en is de oorspronkelijke situatie hersteld.
<b>Vermindering van doorzicht</b>	Vertroebeling leidt tot minder doorzicht aan het wateroppervlak waardoor het vangstsucces van zichtjagende vogels wordt beïnvloed. Zoals bij ' vertroebeling' aangegeven betreft dit een tijdelijk effect.
<b>Verstoring bovenwater</b>	De aanwezigheid van het kabelschip, baggerschepen, de vaarbewegingen en het verspreiden van baggerspecie kan leiden tot verstoring door bovenwatergeluid, en optische verstoring (silhouetwerking). Deze verstoring kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit is een tijdelijk effect.
<b>Elektromagnetische velden</b>	Door het stromen van de elektrische lading ontstaat een magnetisch veld. Dit kan een effect hebben op onderwaterleven. Bij Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta (zie voetnoot 1 en 2) is een uitgebreide literatuurstudie over de effecten van het elektromagnetisch veld onderwater uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verschillende soorten vissen, zoals zalmachtigen en platvissen, en zeezoogdieren, waaronder bruinvis, mogelijk gevoelig zijn voor de effecten van (elektro)magnetische velden. De bruinvis is waarschijnlijk één van de meest gevoelige soorten, deze is daarom als indicator soort voor de beoordeling gebruikt. Het magneetveld reikt bij een begraafdiepte van 1 meter horizontaal tot ongeveer 20 meter van de kabel en verticaal in de waterkolom.

### Effecten op Natura 2000-gebied Voordelta en Kader Richtlijn Water (KRW)-lichamen

De ligging van de tracéopties ten opzichte van Natura 2000-gebieden is weergegeven in Figuur 3-2. Effecten van de deelaspecten op Natura 2000-gebied Voordelta (gebiedsbescherming, Wet Natuurbescherming (Wnb)) en langs de kust (dus op KRW-lichamen) zijn voor beide tracéopties hetzelfde, omdat beide tracés dezelfde route in de Voordelta volgen. Met toepassing van dezelfde mitigerende maatregelen als bij Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma (uitgangspunt beoordeling) worden hier geen negatieve effecten voorzien. Effecten op deze wetskaders die voor beide tracéopties hetzelfde zijn, zijn niet nader beoordeeld.

### Effecten Natura 2000-gebied de Bruine Bank, beschermde soorten en Kader Richtlijn Mariene Strategie (KRM)-doelen

De kans op effecten op Natura 2000-gebied de Bruine Bank (Wnb, gebiedsbescherming), soorten die beschermd zijn onder de Wnb, soortenbescherming (SB), en effecten op doelen van de KRM verschillen per tracéoptie. Deze natuurdoelen zijn meegenomen in de beoordeling en per deelaspect toegelicht. De effectbeoordelingen zijn gebundeld voor alle wetskaders omdat deze overwegend hetzelfde zijn. Het meest negatieve kader bepaalt de beoordeling.

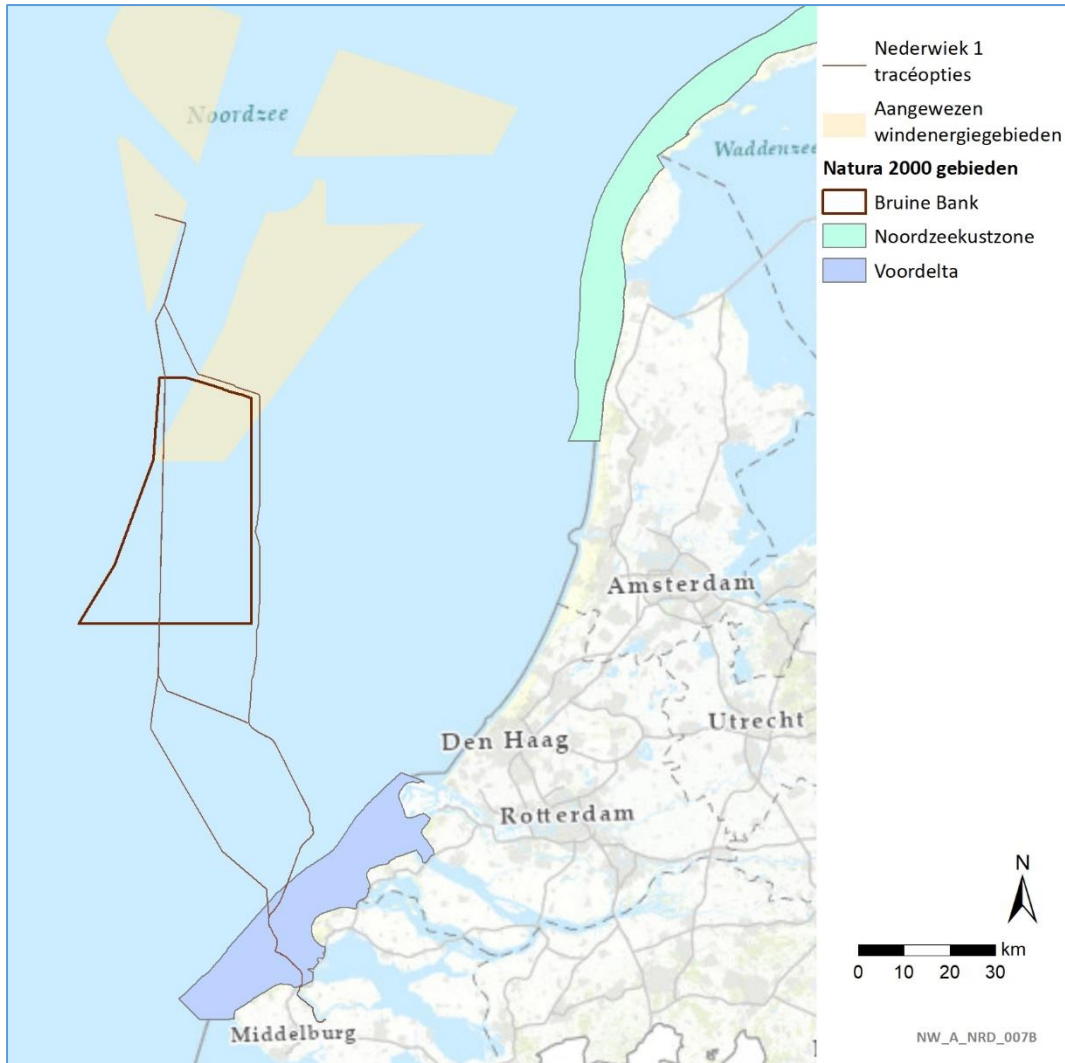

Figuur 3-2 Ligging tracéopties Net op zee Nederwiek 1 ten opzichte van Natura 2000-gebieden

### 3.3.2 Beoordeling tracéopties op zee

De beoordeling van de tracéopties voor de deelaspecten van natuur op zee is weergegeven in Tabel 3-6. Indien er verschillen zijn tussen de beoordeling van tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west dan is dit weergegeven in paragraaf 3.6. Na de tabel wordt de beoordeling toegelicht.

Tabel 3-6 Effectbeoordeling natuur op zee

Deelaspecten natuur op zee	Tracéoptie west	Tracéoptie midden
<b>Habitataantasting</b>	Mogelijk aantasting van <i>Sabellaria spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.	Mogelijk aantasting van <i>Sabellaria spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.
<b>Vertroebeling (bodem- en waterkolom)</b>	Nauwelijks effecten op trekvissen.	Nauwelijks effecten op trekvissen.
<b>Vermindering van doorzicht (wateroppervlak)</b>	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels in de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig.	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels bij de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig.
<b>Verstoring bovenwater</b>	Tijdelijke verstoring van vogels in de Bruine Bank (Natura 2000-gebied).	Tijdelijke verstoring van vogels in gedeeltelijk al verstoord gebied bij en deels in de Bruine Bank (Natura 2000-gebied).
<b>Elektromagnetische velden</b>	Mogelijk effect tijdens gebruiksfase op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden.	Mogelijk effect tijdens gebruiksfase op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden.

#### Habitataantasting

Voor Natura 2000-gebied de Bruine Bank zijn op dit moment geen instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen, waardoor een effect op benthos vanuit gebiedsbescherming minder relevant is. Mogelijk kunnen er wel indirecte effecten optreden op natuurwaarden van de Bruine Bank. Langs de tracéopties west en midden bevindt zich mogelijk geschikt gebied voor de zandkokerwormriffen. Deze riffen en banken zijn niet strikt beschermd maar vallen wel onder de KRM en de algehele zorgplicht van de soortenbescherming.

#### Vertroebeling (bodem- en waterkolom)

Vertroebeling in de waterkolom kan ertoe leiden dat filterfeeders (organismes die leven van plankton en ander in het water zwevend voedsel) in hun voedselopname worden geremd. Op basis van onderzoeken die zijn uitgevoerd voor eerdere tracés (Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma) wordt niet verwacht dat deze effecten optreden op een schaal waardoor er ecosysteemeffecten optreden. Filterfeeders an sich zijn ook buiten Natura 2000-gebied niet beschermd waardoor dit als groen (het effect leidt niet of nauwelijks tot een merkbare verandering) is beoordeeld.

Trekvisen kunnen een barrière ondervinden wanneer de slibwolk de doorgang tussen zoet en zout water belemmert. Bij de tracéopties west en midden treedt er geen barrièrewerking op van trekvissen, deze krijgen een groene beoordeling.

#### Vermindering van doorzicht (wateroppervlak)

Bij de tracéoptie west ontstaat waarschijnlijk een slibwolk in Natura 2000-gebied de Bruine Bank die een effect kan hebben op de foerageermogelijkheden van op zichtjagende vogels. Aanleg van de tracéoptie midden zal leiden tot een soortgelijke verspreiding als bij de Netten op zee IJmuiden Ver

Alpha, Beta en Gamma. Dit betekent dat er geen slibwolken ontstaan in Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Ook hier foerageren op zichtjagende vogels vanzelfsprekend. Op basis van de eerdere beoordelingen wordt verwacht dat de slibwolken verder op zee zodanig beperkt zijn dat er voldoende alternatief foerageer areaal aanwezig is.

### Verstoring bovenwater

Verstoring bovenwater, veroorzaakt door de aanleg van de verbindingen, kan leiden tot een negatief effect op foeragerende of rustende vogels rond de verbindingen (Tabel 3-7). Tracéoptie west loopt in de lengterichting door de Bruine Bank, een gebied dat is aangewezen voor rustende en ruiende vogels. Hoewel hier nu ook al schepen varen, grenst deze tracéoptie niet aan een scheepvaartroute waardoor er minder gewinning aan verstoring zal zijn ten opzichte van tracéoptie midden. Bij tracéoptie midden vindt de verstoring plaats buiten Natura 2000-gebied en nabij scheepsvaartroutes. Uit eerdere effectbeoordelingen bleek dat wel aanwezige vogels een gedeelte van het jaar nog kunnen vliegen en dus uitwijken tijdens de rui (Tabel 3-7). In juli en augustus kunnen zeekoeten en alken dit niet. Rondom de tracéoptie midden zijn in juli en augustus niet zoveel ruiende vogels aanwezig dat er negatieve effecten op populatieniveau optreden. Verstoring van beschermde individuen kan echter niet worden uitgesloten, daarom wordt tracéoptie midden geel beoordeeld.

Rondom tracéoptie west lijken zich relatief meer vogels te bevinden. Op dit moment is hier nog geen gedetailleerde berekening voor beschikbaar. Het is niet uit te sluiten dat een Passende Beoordeling van het aantal verstoorde ruiende vogels aantoont dat significante effecten op instandhoudingsdoelen kunnen optreden. Theoretisch kunnen deze effecten gemitigeerd worden door buiten gevoelige periodes te werken (Tabel 3-7), maar dit lijkt onrealistisch qua planning van aanleg. De effecten van tracéoptie west zijn daarom beoordeeld als merkbaar negatief.

Tabel 3-7 Gevoelige periodes van vogels met instandhoudingsdoelen van de Bruine Bank

Gevoelige periodes zeevogels per halve maand												
Legenda	Trekperiode		Ruiperiode			Ruiperiode Noordzee			* volledig niet in staat tot vliegen			
Vogelsoort	Jan.	Feb.	Maa.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Zeekoet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jan van Gent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grote Jager	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Werkbare periode	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Legenda	Verstoring treedt op						Mogelijk effecten			Geen verstoring		

### Elektromagnetische velden

Voor elektromagnetische velden wordt het uitgangspunt gehanteerd dat verbindingen in een (2x2)-kabelconfiguratie worden aangelegd omdat hierbij het elektromagnetisch veld hier groter is.

Elektromagnetische velden (EMV) kunnen mogelijk een effect hebben tijdens de gebruiksfase op zeezoogdieren, trekvissen, haaien, roggen en sommige soorten ongewervelden. Uit de magneetveldstudies van de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta blijkt dat het magneetveld van een kabelsysteem niet tot aan het wateroppervlak komt. Op basis van de huidige kennis kunnen organismen het elektromagnetische veld waarnemen maar zullen zij hier geen effecten van ondervinden. De sterkte en het bereik van elektromagnetische velden zal hetzelfde zijn voor beide tracéopties waardoor deze alle twee een gele beoordeling krijgen.

### 3.3.3 Cumulatie

Van de hierboven meegenomen deelaspecten kan er cumulatie optreden bij de aspecten vertroebeling en EMV.

- Bij een gelijktijdige aanleg kunnen vertroebelingswolken elkaar versterken waardoor kleine effecten een groot effect kunnen worden. Op basis van de nieuwste modelleringen (Zie Bijlage 13 Nota van Antwoord en Addendum MER Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>22</sup>) blijkt dat de aanleg van twee of drie verbindingen tegelijkertijd naar verwachting niet leidt tot relevante effecten op zichtjagende vogels of onderwaterleven. Dit is afhankelijk van hoeveel er gebaggerd wordt en welke slibfracties er aanwezig zijn. Gebaseerd op de meest recente vertroebelingsstudie treden geen relevante effecten op bij zichtjagende vogels of onderwaterleven bij de aanleg van twee verbindingen in één jaar, zeker wanneer buiten gevoelige seizoenen wordt gewerkt. Het plannen en nader beoordelen van de cumulatie is een aandachtspunt voor toekomstige toetsen indien gezamenlijk wordt aangelegd.
- Elektromagnetische velden van de tracéopties overlappen niet bij bundeling van tracés, wel ontstaan meerdere waarneembare velden naast elkaar. Het magneetveld wordt niet sterker. Bij tracéoptie midden liggen in de toekomst reeds kabels van de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Het belangrijkste verschil bij de verschillende tracéopties is tussen het verspreid aanleggen (tracéoptie west) van de kabels of het gebundeld aanleggen (tracéoptie midden). Een potentieel effect treedt op als een individu een magneetveld tegenkomt. Bij een verspreide aanleg heeft een organisme tijdens zijn hele levenscyclus een grotere kans om in aanraking te komen met een elektromagnetisch veld en is de kans op een effect op het individu groter. Bij een gebundelde aanleg is deze trefkans lager, ook al ligt er een grotere aaneenschakeling van velden. De trefkans bij tracéoptie midden is dus kleiner door parallellegging met de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.

Hieronder is per combinatie van tracéopties voor Netten op zee Nederwiek 1 en 2 ingegaan op de mogelijke effecten in cumulatie.

- Netten op zee Nederwiek 1 en 2 liggen beide over relatief grote lengte parallel aan de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.
  - vertroebeling: Er zal geen cumulatie optreden tussen Netten op zee Nederwiek 1 en Nederwiek 2. Mogelijk dat er cumulatie van vertroebeling kan optreden bij gelijktijdige aanleg met Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.
  - EMV: Er komen vijf verbindingen (worst-case in 2x2 configuratie) naast elkaar. Op basis van de huidige kennis wordt geen barrièrevorming verwacht.
- Netten op zee Nederwiek 1 en 2 liggen over grote lengte parallel (beide tracéoptie west) maar liggen over een grote lengte separaat van Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.
  - vertroebeling: er zal geen cumulatie van effecten zijn tussen de Netten op zee Nederwiek 1 en Nederwiek 2.
  - EMV: er komen maximaal twee kabelverbindingen (worst-case in 2x2 configuratie) naast elkaar op het grootste gedeelte van de kabeltracés. Over een grote lengte is daarmee sprake van één tot twee extra separate kabelverbindingen ten opzichte van de huidige situatie. Verderop in zee komen dieren die van oost naar west migreren de andere drie kabelverbindingen tegen. Op basis van de huidige kennis

<sup>22</sup> Voor Bijlage 13 Nota van Antwoord en Addendum MER Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie:

<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Inpassingsplan-Bijlage-13-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha-fase-1.pdf>

wordt geen barrièrevorming verwacht. De trefkans van (gevoelige) organismen met elektromagnetische velden wordt hierbij hoger geacht door de verspreide ligging van Netten op zee IJmuiden Ver (Alpha, Beta en Gamma) en Nederwiek 1 en 2.

- Net op zee Nederwiek 1 als tracéoptie west, Net op zee Nederwiek 2 als tracéoptie midden of oost. Of: Net op zee Nederwiek 1 als tracéoptie midden, Net op zee Nederwiek 2 als tracéoptie west of oost.
  - Er zal geen cumulatie van vertroebeling optreden. Wel kan voor de tracéoptie midden cumulatie optreden met de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta of Gamma. Bij gelijktijdige aanleg bestaat het risico dat de uitwijkruimte van vogels verderop op zee wordt ingeperkt omdat er op twee plaatsen tegelijk minder foerageer areaal beschikbaar is.
  - Dezelfde conclusies ten aanzien van EMV zijn van toepassing als bij de vorige cumulatieve situatie.

### 3.3.4 Leemten in kennis en conclusie

#### Leemten in kennis

Voor de hierboven behandelde deelaspecten bestaan enkele leemten in kennis voor de deelaspecten EMV, vertroebeling (wateroppervlak) en verstoring bovenwater. De leemten in kennis worden hieronder besproken.

#### *Elektromagnetische velden*

De effecten van elektromagnetische velden rondom kabelsystemen zijn niet volledig bekend. Zeker eventuele effecten van relatief lage magneetveldwaardes op lange termijn, zoals bij deze kabelsystemen, op het gedrag, foerageren en migreren van zeezoogdieren, vissen en benthos zijn nog onbekend. Dit is een leemte in kennis. Vooralsnog geldt dat op grond van de huidige kennis er geen aanwijzingen zijn voor belangrijke effecten.

#### *Vertroebeling (wateroppervlak)*

Er zijn nog kennisleemtes over de effecten van vertroebeling op de relatie tussen doorzicht en vangstsucces voor zichtjagende vogels. Op basis van de beschikbare literatuur kan geen uitsluitend worden gegeven over de exacte relatie tussen doorzicht en vangstsucces voor deze zichtjagende zeevogels. Er is dan ook uitgegaan van een worst-case beoordeling.

#### *Verstoring bovenwater*

Potentiële verstoring bovenwater is beoordeeld op basis van de overlap tussen tracéopties en mogelijk leefgebied, en naar het voorkomen van verstoringgevoelige vogels langs de tracéopties. Kwantitatieve gegevens van verstoringgevoelige vogels voor de verschillende tracés zijn niet onderzocht. Echter kunnen kwantitatieve gegevens mogelijk een preciezere inschatting van de omvang van de verstoring geven.

#### **Conclusie tracéopties op zee**

Uit de effectenanalyse blijkt dat er effecten van habitataantasting kunnen optreden bij beide tracéopties. Bij beide tracéopties kunnen effecten van vertroebeling op zichtjagende vogels of ander onderwaterleven ontstaan. Bij de tracéoptie midden bevindt de vertroebeling zich buiten het Natura 2000-gebied de Bruine Bank en bij de tracéoptie west binnen het Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Voor beide tracéopties zijn effecten in cumulatie tussen de tracéopties niet te verwachten. Bij

de tracéoptie midden kan er mogelijk cumulatie optreden tussen de tracéoptie en de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.

Effecten van verstoring bovenwater kunnen bij beide tracéopties optreden. Bij tracéoptie west is de kans op waarneembare gevolgen voor Natura 2000-doelstellingen hiervan op de ecologie groter doordat deze tracéoptie door Natura 2000-gebied de Bruine Bank gaat. Uit de analyse blijkt dat er opties zijn die minder negatieve effecten veroorzaken dan tracéoptie west, namelijk tracéoptie midden.

Rondom het deelaspect elektromagnetische velden bestaan kennisleemtes. Op basis van de huidige kennis zijn geen onderscheidende effecten tussen tracéopties gevonden. Vanuit het oogpunt van cumulatie is het op dit moment wenselijker om de tracéoptie midden te kiezen, omdat bij bundeling van de kabels er een lagere kans is op blootstelling voor individuen op zichzelf en in hun levenscyclus aan EMV dan bij verspreiding van kabels.

### 3.4 Archeologie op zee

#### 3.4.1 Wat is onderzocht?

Voor het aspect archeologie op zee worden de effecten van de 525kV-gelijkstroomkabels op zee onderzocht op basis van bekende waarden en verwachte waarden. Een toelichting van deze aspecten wordt gegeven in Tabel 3-8.

Uitgangspunt voor archeologische waarden is behoud in situ; dat wil zeggen dat de archeologische waarden in principe onverstoord dienen te blijven. Behoud in situ wordt nagestreefd door obstakels met (mogelijke) archeologische waarde zo veel mogelijk te vermijden. In de planfase worden twee soorten surveys gedaan op basis waarvan gekeken wordt of er objecten met archeologische waarde aanwezig zijn langs de route. Daarna wordt gekeken of de objecten vermeden kunnen worden door de route te optimaliseren. Als blijkt dat een object niet kan worden ontweken, kunnen Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed besluiten dat opgraving of aantasting is toegestaan zodat de archeologische resten gedocumenteerd kunnen worden. Dit proces is geborgd in de watervergunning. Effecten op archeologische waarden zijn permanent, omdat aangetaste archeologische waarden in de bodem niet hersteld kunnen worden.

De bovengenoemde stappen en surveys worden pas later in de procedure doorlopen. Het beoordelingskader voor deze analyse is afgesteld op de informatie die reeds beschikbaar is. De beoordeling wordt na Tabel 3-8 toegelicht.

Tabel 3-8 Beoordelingskader archeologie op zee

Deelaspecten	Toelichting
<b>Aantasting van bekende archeologische waarden</b>	Bekende archeologische waarden op zee zijn scheepswrakken, vliegtuigwrakken en obstructies (potentiële wrakken).
<b>Aantasting van verwachte archeologische waarden</b>	Verwachte archeologische waarden zijn mogelijke archeologische restanten die zich in het verdronken prehistorische landschap op de Noordzeebodem bevinden. Voor dit aspect wordt gekeken naar het ruimtebeslag van een tracé in een zone met een (middel)hoge archeologische verwachting. Er wordt een inschatting gemaakt van de kans dat de ingreep archeologisch relevante lagen verstoort. Het is ook mogelijk dat er zich vooralsnog onontdekte scheeps- en vliegtuigwrakken nabij de tracés bevinden.

### 3.4.2 Beoordeling tracéopties op zee

De beoordeling van de tracéopties voor de deelaspecten van archeologie op zee staat in Tabel 3-9. Indien er verschillen zijn tussen de beoordeling van tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west dan is dit weergegeven in paragraaf 3.6. Na de tabel wordt de beoordeling toegelicht.

Tabel 3-9 Effectbeoordeling archeologie zee

Deelaspecten archeologie op zee	Tracéoptie west	Tracéoptie midden
Bekende waarden	Langs het tracé zijn geen scheepswrakken bekend.	Langs het tracé zijn meerdere scheepswrakken bekend.
Verwachte waarden	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen. Doorkruist tevens de Bruine Bank, met hogere kans op aantreffen van archeologie.	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen.

#### Bekende archeologische waarden

Bekende archeologische waarden op zee zijn scheepswrakken, vliegtuigwrakken en obstructies (potentiële wrakken). Deze komen voor op de Holocene waterbodem. In het archeologische informatiesysteem Archis 3 zijn de scheepswrakken uit Tabel 3-10 bekend. Hierbij is een buffer van 500 meter aan weerszijden van de tracés aangehouden.

Tabel 3-10 Bekende archeologische waarden per tracéoptie (Bron: Archis 3)

Tracéoptie	Bekende archeologische waarden
Tracéoptie west	Geen bekende wrakken offshore
Tracéoptie midden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheepsonderdeel (4028335100)</li> <li>• Scheepswrak (3278146100)</li> <li>• Scheepswrak (4905760100)</li> <li>• Scheepsonderdeel (3153535100)</li> <li>• Scheepsonderdeel (3035875100)</li> <li>• Scheepswrak (2966920100)</li> </ul>


Omdat er geen bekende scheepswrakken langs tracéoptie west liggen, krijgt deze tracéoptie een groene beoordeling op het aspect bekende archeologische waarden. Binnen de corridor van tracéoptie midden zijn vooralsnog 6 scheepswrakken bekend. Er wordt aangenomen dat scheepswrakken door middel van micro-re-routing kunnen worden ontweken tijdens de kabelaanleg. Gezien het hogere aantal scheepswrakken waar tijdens de aanleg rekening mee gehouden moet worden, wordt een gele beoordeling gegeven voor tracéoptie midden op het aspect bekende archeologische waarde.

#### Verwachte archeologische waarden

Verwachte waarden bestaan uit restanten van bewoning in het verdronken pleistocene en vroeg holocene landschap dat zich in de Noordzeebodem bevindt. De verwachting voor prehistorische nederzettingen betreft kampplaatsen uit het Midden-Paleolithicum, het Laat Paleolithicum en het Vroeg Mesolithicum toen de huidige Noordzee uit land bestond. In situ archeologische resten worden verwacht in gebieden waar het pleistocene landschap intact is. Dit is mogelijk het geval waar het pleistocene landschap is afgedekt door de Basisveen Laag en/of de Laag van Velsen, waardoor het niet aan erosie van de zee is blootgesteld.



Voor de Noordzee is een indicatieve archeologische potentiekaart opgesteld<sup>23</sup> (zie Figuur 3-3). Het model beschrijft de potentiële aanwezigheid van prehistorische archeologie binnen het Nederlands Continentaal Plat. Deze archeologische potentiekaart is grotendeels gebaseerd op de Top Pleistocene map, waarbij aan de door holocene afzettingen afgedekte pleistocene eenheden een archeologische potentie is toegekend. Op basis van deze indicatieve verwachtingskaart kan gesteld worden dat voor beide tracéopties archeologische verwachtingen voor het Midden-Paleolithicum tot het Mesolithicum gelden.

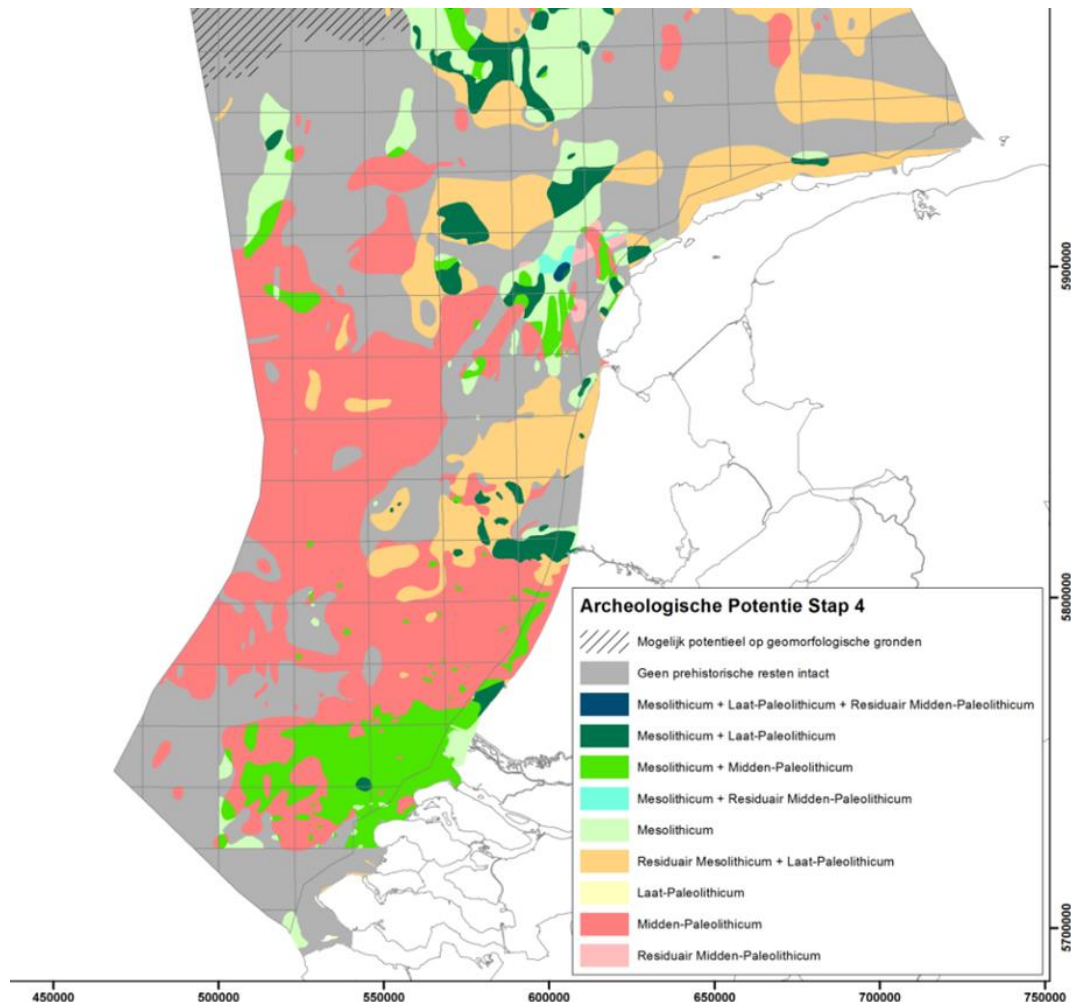

Figuur 3-3 Archeologische potentie Noordzee (Deltares 2016)

De belangrijkste pleistocene eenheden die op uitgebreide schaal op zee voorkomen zijn mariene afzettingen van de Egmond Ground Formatie, de mariene afzettingen van de Eem Formatie, met aan de top brakwaterkleien van het Bruine Bank Laagpakket en fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye.

Op basis van gedeeltelijke parallelligging met het eerder onderzochte tracé Net op zee IJmuiden Ver Alpha kan verondersteld worden dat de zuidelijke delen van beide tracéopties ten minste gedeeltelijk een zone met een middelhoge archeologische verwachting doorkruisen. De middelhoge

<sup>23</sup> Vonhögen - Peeters, L.M., van Heteren, S., & Peeters, J.H.M., (2016). Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem, Deltares.

verwachtingen zijn te relateren aan de dagzomende Eem formatie (Bruine Bank laagpakket) en de formatie van Kreftenheye in het zuidelijke deel van de tracés.

Omdat de tracéoptie midden gebieden doorkruist waar een middelhoge archeologische verwachting geldt, krijgt deze tracéoptie een 'gele' beoordeling. Tracéoptie west doorkruist daarnaast ook het Bruine Bank-gebied. Hier is bekend dat veen dichtbij of direct aan de Noordzeebodem aanwezig kan zijn. Uit recente onderzoeken en archeologische vondsten uit onder andere visnetten blijkt ook dat het gebied rondom deze hoger gelegen zandrug rijk is aan archeologie uit het laat Paleolithicum en Mesolithicum. De kans op het verstoren van dagzomend Pleistocene of vroeg Holocene archeologische lagen is in dit gebied hoog. Vanwege de hogere archeologische potentie van het Bruine Bank-gebied heeft tracéoptie west een oranje beoordeling gekregen.

### 3.4.3 Cumulatie

Tracéoptie midden ligt parallel aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma en tracéoptie west bevindt zich mogelijk parallel aan Net op zee Nederwiek 2. Door gedeeltelijke parallelligging is het mogelijk dat er voor de aanleg van de tracéopties midden en west binnen de corridor minder ruimte is om uit te wijken voor potentieel aanwezige archeologische objecten. Indien dit ertoe leidt dat er minder ruimte is om archeologische waarden te ontzien, dan kunnen de effecten op archeologie toenemen.

De beschikbare ruimte voor het leggen van een kabel wordt van een corridor van 1.000 meter bij één kabelverbinding, plus 200 meter per extra kabelverbinding, getrechterd naar de daadwerkelijke fysieke kabelgreep die heel lokaal is. Bij parallelle kabelaanleg geldt in principe een onderlinge afstand van circa 200 meter tussen de kabels. Dit kan, indien dat noodzakelijk blijkt, over een korte afstand worden teruggebracht tot 50 meter. In veel gevallen kunnen (kleine) objecten hiermee vermeden worden door lokaal het kabeltracé te optimaliseren. Dat kan een verschuiving zijn van enkele meters naar links of naar rechts binnen de corridor. In het geval van het aantreffen van wrakken van archeologische waarde volstaat het niet om de route maar enkele meters te verleggen. Hier wordt een afstand van 100 meter genomen. Deze grotere afstand wordt aangehouden omdat in de nabijheid van bekende objecten met archeologische waarde kunnen andere objecten liggen die nog niet in beeld zijn. De praktijk heeft uitgewezen dat met deze afstand ook deze objecten, die nog niet in beeld zijn, effectief vermeden kunnen worden.

De praktijk uit voorgaande projecten heeft uitgewezen dat bekende waarden door middel van micro-rerouting doorgaans te ontwijken zijn. De mogelijkheden om binnen de gegeven corridor een route voor een kabel te vinden die vrij is van grote obstakels, is echter wel afhankelijk van de dichtheid van de hoeveelheid grote obstakels en met de nabijheid van andere kenmerken van het gebied zoals onderwaterinfrastructuur en met de afstand die aangehouden moet worden tot die obstakels. Uit ervaring geeft TenneT aan dat tot objecten die potentieel een niet gesprongen explosief (NGE) zijn, een afstand van ongeveer 15 meter volstaat. Wanneer uitgegaan kan worden van een aan te houden afstand tot losse objecten van de orde 15 meter en een afstand tot wrakken van 100 meter, dan is gebleken dat verreweg het merendeel van de wrakken en objecten vermeden kan worden (orde meer dan 95%). In specifieke gevallen wordt dit overlegd met RCE. Cumulatieve effecten op verwachte waarden die zich in het pleistocene landschap bevinden zijn lastiger in te schatten, dit geldt voor alle tracéopties.

De aanlegvolgorde van de verschillende tracéopties heeft geen cumulatieve gevolgen op het aspect archeologie.

### **3.4.4 Leemten in kennis en conclusie**

#### **Leemten in kennis**

Voor het aspect archeologie op zee is sprake van een leemte in kennis. Deze leemte bestaat uit de vooralsnog onbekende archeologische waarden zoals scheepswrakken. De leemte in kennis bestaat ook uit de archeologische verwachtingswaarden op en in de zeebodem.

Voor de hier beschreven bekende archeologische waarden dient opgemerkt te worden dat dit geen uitputtende lijst van alle bekende objecten en mogelijke wrakken is, echter enkel een greep uit de bekende en geverifieerde wrak- en vondstlocaties uit het archeologische informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis3). Het is dus mogelijk dat er nog meer wrakken of objecten waarvan de locatie bekend is, maar de aard van het object nog niet nader geïdentificeerd is, aanwezig zijn die niet in deze database zijn opgenomen.

Voor grote delen van de tracéopties zijn geen archeologische surveys uitgevoerd. Daarom is er op dit moment geen gedetailleerde archeologische informatie beschikbaar ter plaatse van de tracéopties. Voor beide tracéopties is grotendeels onbekend in hoeverre het Pleistocene en vroeg-Holocene landschap, en daarmee de gaafheid van de verwachte prehistorische archeologische restanten, ter plaatse van de verschillende kabeltracés intact is. Ook is onbekend hoe de diepteligging van mogelijke archeologisch interessante lagen zich verhoudt tot de diepte van de Holocene zeebodem.

Naast de archeologische verwachting die te relateren is aan het prehistorische landschap is het ook mogelijk dat er zich nog onontdekte scheepswrakken (en tevens mogelijk vliegtuigwrakken) langs de tracés bevinden. De ligging van deze objecten is niet op voorhand te voorspellen.

Gezien de aanwezige kennisleemten, met name op het gebied van onontdekte archeologische objecten en verwachtingswaarden, is het pas mogelijk de leemten in te vullen na het uitvoeren van surveys op zee. Bij deze surveys wordt door middel van verschillende geofysische methodes de zeebodem onderzocht. Hierbij worden archeologische objecten zoals wrakken opgespoord en wordt meer inzicht verkregen in de opbouw en intactheid van het verdronken prehistorisch landschap op de zeebodem. Deze surveys worden deels tijdens en deels na het afronden van het MER uitgevoerd. Met micro-rerouting kunnen de wrakken en obstakels vermeden worden, zie paragraaf 3.4.3.

#### **Conclusie tracéopties op zee**

De effectbeoordeling archeologie op zee laat zien dat voor beide tracéopties geldt dat er potentieel archeologische waarden kunnen worden verstoord. Tracéoptie west krijgt een oranje beoordeling voor archeologische verwachtingswaarden, omdat de kans op het verstoren van archeologisch waardevolle lagen ter hoogte van de Bruine Bank hoger is. Tracéoptie midden onderscheidt zich op het gebied van een hoger aantal bekende scheepswrakken. Tracéoptie midden is daarom als geel beoordeeld.

## 3.5 Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee

### 3.5.1 Wat is onderzocht?

Voor het aspect 'ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee' worden de effecten van de tracéopties op zee (west en midden) beoordeeld op basis van de beoordeling van een aantal deelaspecten. Een korte toelichting van deze deelaspecten staat in Tabel 3-11.

Tabel 3-11 Beoordelingskader ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee

Deelaspecten	Toelichting
<b>Zand- en schelpenwinning</b>	Aan weerszijden van de kabel mag binnen 500 meter geen zand gewonnen worden. De kabel legt daarmee permanent ruimtelijke beperkingen op binnen gebieden en zones die bedoeld zijn voor zandwinning.
<b>Scheepvaarthinder</b>	Bij scheepvaarthinder gaat het om het effect van de kabels op scheepvaart. Voorbeelden hiervan zijn hinder in de aanlegfase, zoals bij een onderhoudssituatie en permanente effecten zoals gedragsverandering. Hoe en of de parallelle ligging van meerdere kabels het ankergedrag van kapiteins beïnvloedt, is onderzocht onder de beoordeling van het thema Omgeving. Om bij het thema Milieu het effect van de kabels op de scheepvaart te bepalen is gekeken naar de ligging van de verbindingen in relatie tot de scheepvaardichtheid.
<b>Ankerrisico's, zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken</b>	Bij ankerrisico's, zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken gaat het om de kans op schade aan de kabel veroorzaakt door visserij en scheepvaart, oftewel: het effect van visserij en scheepvaart op de kabels. Visserij met gesleepte netten vormt een directe bedreiging voor niet begraven kabels. Scheepvaart introduceert een risico voor de kabels door de kans op zinkende schepen en/of door vallende, slepende of hakende ankers. Hoe en of de parallelle ligging van meerdere kabels het ankergedrag van kapiteins beïnvloedt, is beschreven onder de beoordeling van het thema Omgeving.

Het doel van deze analyse is om de verschillen in milieueffecten van de tracéopties op zee in beeld te brengen. De deelaspecten die niet onderscheidend zijn voor ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties zijn niet beoordeeld. Dit gaat om:

- **Baggerstort:** Geen enkele tracéoptie kruist een baggerstortgebied. Ook overlapt geen bijbehorende onderhoudszone rondom de kabels (500 m) van de tracéopties een baggerstortgebied. Hierdoor is dit deelaspect niet onderscheidend en wordt daarom niet beoordeeld.
- **Delfstoffen (aardwarmte, olie- en gaswinning):** Geen van beide tracéopties of bijbehorende onderhoudszone kruist een mijnbouwplatform of diens veiligheidszone. Verlaten putten zijn met re-routing te ontwijken. Geen van de tracéopties bevindt zich binnen <200 m van een verwijderd platform. In geen geval wordt de kabel van een tracéoptie tot een diepte geïnstalleerd tot in een producerend gasveld (gasvelden liggen op kilometers diepte tegenover de enkele meters begraafdiepte van de kabel). Daarnaast doorkruist geen van de tracéopties een producerend gasveld. De tracéopties zijn op basis van bovenstaande informatie voor het deelaspect delfstoffen niet onderscheidend en daarom niet beoordeeld.
- **Munitiestortgebieden en militaire activiteiten:** Geen van de tracéopties kruist een munitiestortgebied. Daarnaast kruisen alle tracéopties het militair oefengebied Westgat, een oefengebied voor mijnenvegers, mijnenjagers en mijnenleggers is. Net op zee IJmuiden Ver Alpha loopt door hetzelfde militaire oefengebied en er zijn bezwaren dat Net op zee IJmuiden Ver Alpha door het gebied loopt. De tracéopties zijn op basis van bovenstaande informatie voor het deelaspect munitiestortgebieden en militaire activiteiten niet onderscheidend en daarom niet beoordeeld.
- **Niet gesprongen explosieven (NGE):** Naar aanleiding van de verschillende oorlogshandelingen kunnen NGE zijn achtergebleven in de Noordzee. De routes doorkruisen meerdere voormalige

mijnenvelden. In het algemeen geldt dat voor elke tracéoptie risico bestaat op het aantreffen van NGE. In de praktijk zal er voor de aanleg van de kabel een survey (veldonderzoek) worden gedaan om mogelijke NGE op te sporen. Met re-routing (ordegrootte 15 meter) wordt er vervolgens om het verdachte object, mogelijk een NGE, heen gewerkt. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het verdachte object nader onderzocht op de zeebodem. Wanneer inderdaad een object wordt aangetroffen en wanneer dat een NGE blijkt te zijn, dan zal het NGE volgens protocol door de Nederlandse Marine moeten worden weggehaald. De tracéopties zijn op basis van bovenstaande informatie voor het deelaspect NGE niet onderscheidend en daarom niet beoordeeld.

- **Toekomstige kabels en leidingen en kruisingen:** Toekomstige kabels en leidingen moeten de (parallele) verbindingen uit de windenergiegebieden kunnen kruisen. Wanneer kabels of leidingen elkaar kruisen op zee, dan wordt daarvoor een kruisingsbouwwerk aangelegd. Bij meerdere te kruisen kabels of leidingen kunnen meerdere kruisingsbouwwerken worden aangelegd of kan het kruisingsbouwwerk worden verbreed; in de praktijk is dat meestal niet het geval vanwege de onderlinge afstand tussen kabels en leidingen. In de thematische analyse (Bijlage A) wordt dit uitgebreid toegelicht. De keuze voor een kruisingsbouwwerk en de wijze van aanleg worden vastgelegd in een kruisingsovereenkomst tussen de eigenaren van de kruisende kabels en leidingen. De mogelijkheden en beperkingen voor het kruisen van toekomstige kabels en leidingen zijn onafhankelijk van de locatie van een tracéoptie. Ook zijn toekomstige kruisingen mogelijk van meerdere parallele kabeltracé. Hier dient dan mogelijk wel een ander kruisingsbouwwerk te worden toegepast. De tracéopties zijn op basis van bovenstaande informatie voor dit deelaspect niet onderscheidend en daarom niet beoordeeld.
- **Windenergiegebieden:** Een kabeltracé kan door het ruimtebeslag zorgen voor een verlies van ruimte voor toekomstige windenergiegebieden en/of zorgen voor versnippering van windenergiegebied(en) wanneer deze worden doorkruist. Ondanks dat de tracéopties windenergiegebieden kruisen, heeft dit geen effect op de ruimte van windenergiegebieden. Binnen de windenergiegebieden is rekening gehouden met doorkruisen van een Net op zee-verbinding doordat er corridors liggen waar kabels in kunnen worden gelegd. Of het deel van het gebied dat wordt doorkruist wordt niet benut voor windenergie zoals het zuidelijke deel van windenergiegebied IJmuiden Ver (zie Programma Noordzee 2022-2027<sup>6</sup>).

### 3.5.2 Beoordeling tracéopties op zee

De beoordeling van de tracéopties voor de deelaspecten van ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee is weergegeven in Tabel 3-12. Na de tabel wordt de beoordeling toegelicht. Indien er verschillen zijn tussen de beoordeling van tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west dan is dit weergegeven in paragraaf 3.6. Deelaspecten welke op voorhand niet onderscheidend waren en/of relevant zijn, zijn opgesomd in paragraaf 3.5.1.

Tabel 3-12 Effectbeoordeling ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee


Deelaspecten R&G op zee	Tracéoptie west	Tracéoptie midden
<b>Zand- en schelpenwinning</b>	Beschikbaarheid van zandwingebieden wordt beperkt voor kustgebied met grote zandvraag. Individuele verbinding door kustvak Schouwen is niet wenselijk. Beschikbaarheid van gebieden voor schelpenwinning wordt ook beperkt.	Beschikbaarheid van zandwingebieden wordt beperkt voor kustgebied met grote zandvraag; Beschikbaarheid van gebieden voor schelpenwinning wordt ook beperkt.
<b>Scheepvaarthinder</b>	Kruist scheepvaartroutes en kruist één gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction).	Kruist scheepvaartroutes maar kruist geen gebieden met kruisend scheepvaartverkeer.
<b>Ankerrisico's, risico van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken</b>	Sprake van acceptabele faalkans.	Sprake van acceptabele faalkans.

### Zand- en schelpenwinning

De beschikbaarheid voor zand- en schelpenwinning wordt beperkt doordat in het gebied rondom de kabels geen winning mag plaatsvinden. Schelpenwinning vindt plaats vanaf een waterdiepte van NAP -5 m tot 50 km uit de kust. De oppervlakte van de Noordzee dat door de aanleg van de kabels wordt uitgesloten voor schelpenwinning is vrijwel vergelijkbaar voor beide tracéopties.

Zandwinning mag plaatsvinden in een gebied tussen de NAP -20 m dieptelijn en de 12 mijlszone (zie Figuur 3-4). In de thematische analyse (zie Bijlage A) wordt dit uitgebreid toegelicht. De tracéoptie west loopt direct langs een gebied waar relatief veel zandwinning plaatsvindt voor zandsuppleties op de Zeeuwse kust en voor commerciële zandwinning, namelijk 'Kop van Schouwen'. In het programma Noordzee<sup>6</sup> is aangegeven dat in dit gebied gebundelde aanleg dient plaats te vinden in verband met het waarborgen van voldoende zand, waardoor tracéoptie west als individueel kabeltracé niet wenselijk is. Dit leidt tot een 'oranje' beoordeling.


Ook tracéoptie midden leidt tot een afname van het oppervlak voor zandwinning doordat de route schuin door het zandwingebied loopt. In tegenstelling tot tracéoptie west, ligt tracéoptie midden ter hoogte van de Kop van Schouwen parallel aan het kabeltracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het parallel aanleggen van nieuwe kabeltracés met bestaande kabeltracés door zandwingebieden heeft vanuit het Programma Noordzee de voorkeur. Omdat tracéoptie midden wel leidt tot een afname van de beschikbaarheid van zandwingebieden wordt een 'gele' beoordeling gegeven.

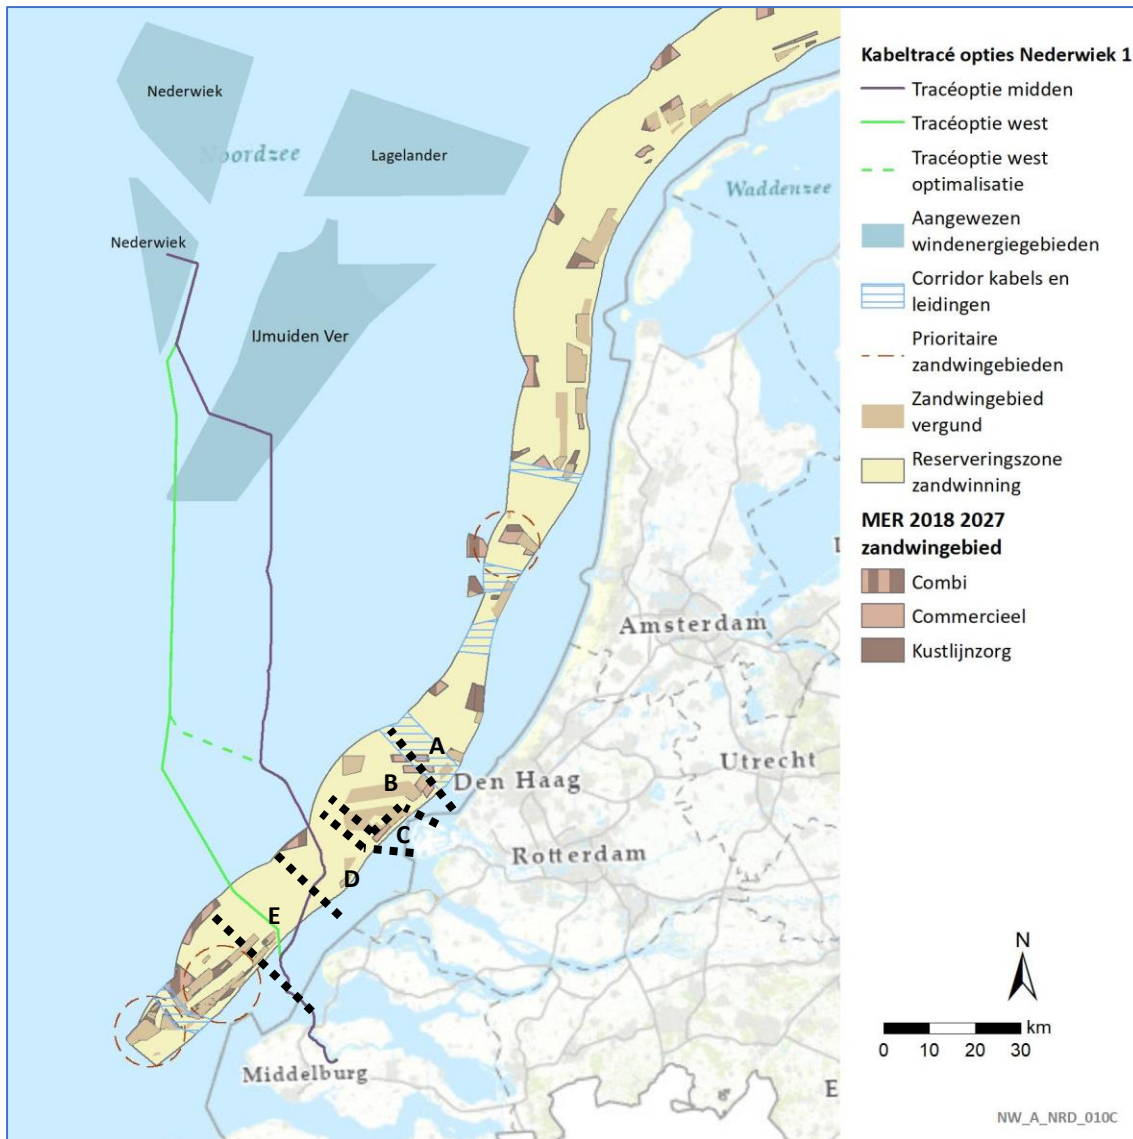

Figuur 3-4 Zandwinninggebieden

### Scheepvaarthinder

Doordat de scheepvaartroutes met name van oost naar west georiënteerd zijn en de tracéopties van noord naar zuid lopen, is het onvermijdelijk dat de kabeltracés scheepvaartroutes kruisen. Daarmee is geen enkele tracéoptie vrij van aanvaringsrisico's. Het grootste negatieve effect treedt op bij het kruisen van gebieden waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer zoals de Maas Junction, Maas Center en IJmuiden Approach (zie Figuur 3-5). Bij de beoordeling van de tracéopties is gekeken of zij door deze kruisende scheepvaartverkeer gebieden lopen. Tracéopties west kruist het gebied Maas Junction. Deze tracéoptie krijgt daarom een 'oranje' beoordeling. Tracéoptie midden loopt niet door een gebied waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer en krijgt een 'gele' beoordeling. Hoe en of de parallelle ligging van meerdere kabels het ankergedrag van kapiteins beïnvloedt, is beschreven bij het thema Omgeving (zie Hoofdstuk 4).

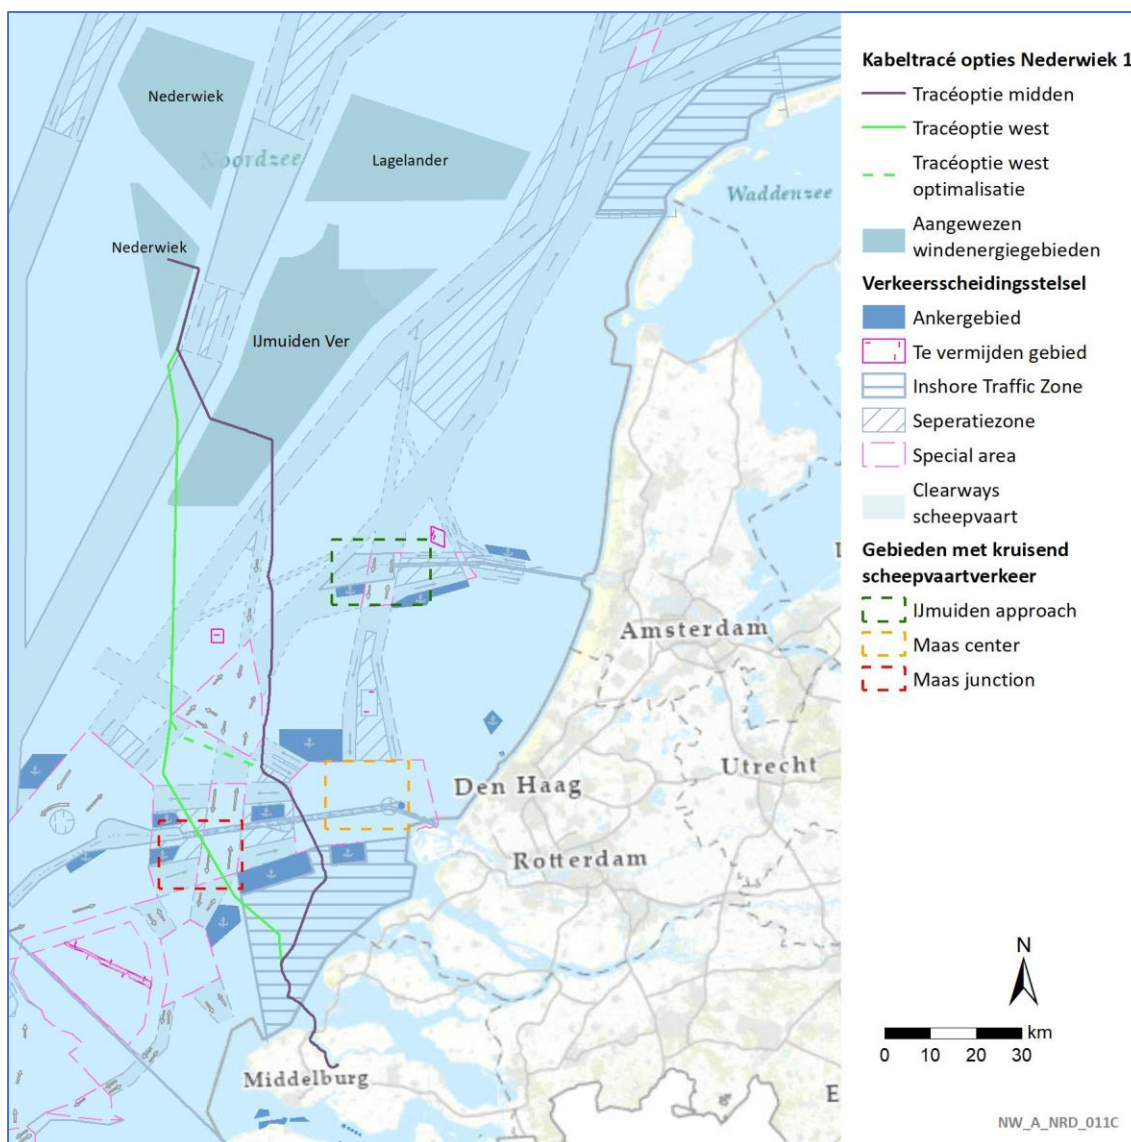

*Figuur 3-5 Scheepvaartroutes met Maas Junction (rood omkaderd), Maas Center (geel omkaderd) en IJmuiden Approach (donkergroen omkaderd)*

**Ankerrisico’s, risico van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken**


Voor de beoordeling van de kans op schade aan kabels door externe oorzaken, zoals sleepnetten van de visserij, ankeren, zinkende schepen en verloren lading wordt door TenneT in de Risk Based Burial Depth (RBBD)-studies op probabilistische wijze naar externe bedreigingen gekeken. Voor de tracéopties is sprake van een acceptabele faalkans voor de kabels en daarmee krijgen ze een ‘groene’ beoordeling. Hieronder wordt de beoordeling toegelicht. Hoe en of de parallelle ligging van meerdere kabels het ankergedrag van kapiteins beïnvloedt, is beschreven bij het thema Omgeving (zie Hoofdstuk 4).

Ankerrisico’s

Bij ankerrisico’s wordt gebruik gemaakt van het verder ontwikkelde ankerpenetratiemodel, dat is toegelicht in de thematische analyse (Bijlage A) en waarvan een voorbeeld is weergegeven in Figuur 3-6. Het ankerpenetratiemodel onderscheidt drie fases bij het ankeren. In de eerste fase sleept het anker over de grond zonder in de grond in te dringen. In de tweede fase dringt het anker de grond in, waarbij het anker nog een zekere voorwaartse snelheid heeft. In de derde en laatste fase ligt het



schip stil voor anker. Het schip trekt nog steeds aan het anker en het anker wordt langzaam verder in de grond getrokken. Het anker verplaatst zich daarbij nauwelijks vooruit, maar graaft zich wel dieper in. In de RBBB-studie is geanalyseerd wat de kans is dat een anker een kabel raakt bij verschillende begraafdiepten van de kabel. Hierbij is rekening gehouden met verschillende type schepen die nabij de kabeltracés voorkomen en de grootte van de bijbehorende ankers.

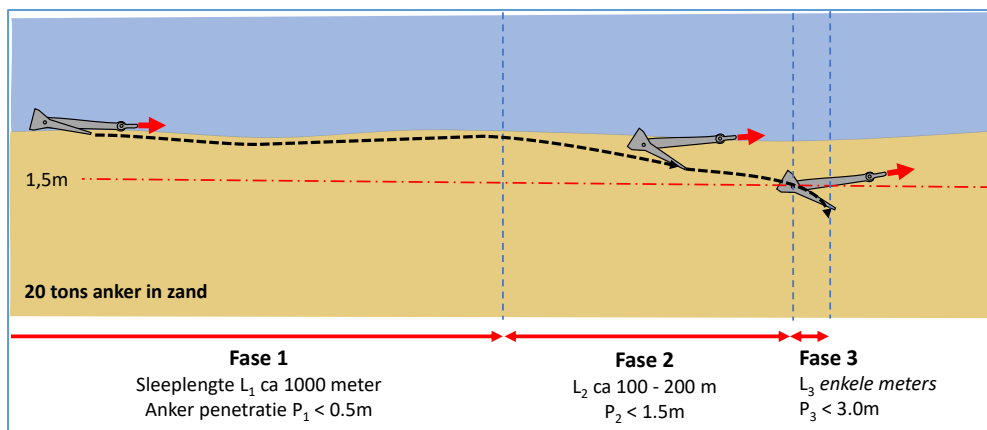

Figuur 3-6 Ankerpenetratie van een 20-tons anker in zand

De acceptabele faalkans die TenneT hanteert voor schade door externe factoren aan kabels op zee is afhankelijk van het aantal parallelle kabels en van de afstand tussen die kabels. Uit de RBBB-studie blijkt dat wanneer kabels in nabijheid van scheepvaartroutes een gronddekking van ten minste 1,5 meter en elders ten minste 1,0 meter hebben, de kans dat de kabel geraakt wordt door een anker kleiner is dan de voor TenneT acceptabele faalkans. Dit geldt ook voor parallelle kabeltracés. De meest voorkomende ankers raken gedurende fase 1 en 2, waarbij het anker over en door de bodem wordt gesleept, kabels met een gronddekking van 1,5 meter niet. Uitzondering hierop zijn zeer grote ankers, die aan het einde van de fase 2 al meer dan 1,5 meter in het zand ingedrongen kunnen zijn. In fase 3 van het ankerpenetratiemodel, waarbij het anker zich nauwelijks meer door de grond heen beweegt, kunnen grotere ankers meer dan 1,5 meter in de grond indringen. In fase 3 is er echter een zeer beperkte voorwaartse beweging. De kans dat de locatie waar grotere ankers dieper dan 1,5 meter de grond indringen exact samenvalt met een kabel, is op basis van de RBBB-studie voor TenneT acceptabel klein bevonden. Daarmee wordt een gronddekking van 1,5 meter in de nabijheid van de scheepvaartroutes en 1,0 meter elders, voldoende geacht voor het beschermen van de kabels tegen ankeren. Een grotere gronddekking dan 1,5 meter wordt op basis van de RBBB-studie voor gebieden met intensievere scheepvaart, waar ook grotere schepen voorkomen, niet nodig geacht.

#### Risico's van zinkende schepen

Naast het risico op ankeren is in de RBBB-studie ook gekeken naar de kans dat bij het zinken van een schip meerdere parallelle kabels beschadigd raken. De onderlinge afstand tussen de parallelle kabels bepaalt de kans dat meerdere kabels kunnen worden geraakt bij het zinken van een schip. Hoe kleiner de afstand tussen de kabels, hoe groter de kans dat meerdere kabels worden geraakt bij het zinken van een schip. Een zinkend schip dringt al snel dieper dan 1,5 meter in de grond in, tijdens het zinken zelf of in de tijd daarna doordat het wrak door erosie steeds dieper komt te liggen. Wanneer de kabels 200 meter uit elkaar liggen, dan is sprake van een acceptabele faalkans.

In de RBBB-studies is ook expliciet aandacht besteed aan de situatie waarbij de verbindingen van Net op zee Nederwiek en Net op zee IJmuiden Ver dichters dan 200 meter bij elkaar liggen, bijvoorbeeld in verband met het vrijhouden van een grotere ruimte tussen scheepvaartverkeerroutes en windenergiegebieden of wanneer kabels om een wrak heen moeten. Daarbij zijn met name de situatie ten westen van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) en de situatie ten oosten van het windenergiegebied Nederwiek in detail bestudeerd. Om te bepalen of op een specifieke locatie de faalkans acceptabel is bij een kleinere onderlinge afstand dan 200 meter, moet per specifieke locatie geanalyseerd worden. Het verkleinen van de onderlinge afstand op enkele locaties langs het kabeltracé leidt niet tot een onacceptabele faalkans.

### 3.5.3 Cumulatie

Bij de parallelaanleg met andere kabelverbindingen geldt dat het gebied dat wordt uitgesloten voor zand- en schelpenwinning kleiner is. Bij het parallel aanleggen van twee tracéopties is sprake van een ruimtebeslag van 1.200 meter (200 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone), waarbij bij het gescheiden aanleggen van twee tracéopties sprake is van een ruimtebeslag van 2.000 meter (tweemaal 1.000 meter onderhoudszone). Door parallelligging met Net op zee IJmuiden Ver Alpha in het gebied waar zandwinning plaatsvindt, is het ruimtebeslag kleiner bij tracéoptie midden dan bij tracéoptie west. Daarnaast ligt tracéoptie west als individueel kabeltracé in het zandwingsgebied bij de Kop van Schouwen. Het individueel aanleggen van een kabeltracé door dit zandwingsgebied is volgens het Programma Noordzee niet wenselijk. Omdat tracéoptie midden parallel ligt aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha en daardoor ook een minder groot gezamenlijk ruimtebeslag ontstaat, krijgt tracéoptie midden een betere beoordeling voor dit aspect.

Voor ankerrisico's, risico van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken maakt het voor de individuele faalkans per verbinding niet uit of er één of meerdere verbindingen parallel liggen op voldoende afstand van elkaar. Bij een tussenafstand van 200 meter bij parallelle verbindingen en een gronddekking van 1,5 meter nabij scheepvaartroutes en 1,0 meter elders is het hoogst onwaarschijnlijk dat meerdere verbindingen geraakt worden bij één incident. Bij een onderlinge afstand van minder dan 200 meter wordt het risico dat meerdere parallelle kabeltracés worden geraakt bij één incident groter, maar blijft de kans acceptabel klein. Wel blijkt dat wanneer de kabeltracés verspreid liggen (en dus niet parallel aan elkaar) er meer verschillende schepen langs de kabeltracés varen. Dat heeft geen effect op de individuele faalkans per verbinding, maar wel op de totale meervoudige faalkans. Vanuit dat oogpunt neemt de meervoudige kans op ongewenst contact tussen scheepvaart en een verbinding toe bij spreiding van de kabeltracés. Omdat tracéoptie midden parallel ligt aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt deze beter beoordeeld dan tracéoptie west.

Voor scheepvaarthinder is tijdens de exploitatie een afname in hinder mogelijk wanneer inspecties aan de kabels gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. De milieueffecten zijn dus minder voor tracéoptie midden en mogelijk tracéoptie west (indien Net op zee Nederwiek 2 ook uitgaat van tracéoptie west) als ze gelijktijdig worden aangelegd met andere verbindingen.

### 3.5.4 Leemten in kennis en conclusie

De effectbeoordeling voor ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties is samengevat in Tabel 3-12. Er zijn geen leemten in kennis die de beoordeling beïnvloeden. Voor beide tracéopties geldt dat ze de beschikbaarheid van zand- en schelpenwingsgebieden beperken. De ankerrisico's zijn voor beide

tracéopties acceptabel. Beide tracéopties doorkruisten tevens een windenergiegebied wat beperkingen op toekomstige ontwikkelingen oplegt. Op het deelaspect scheepvaarthinder is tracéoptie west 'oranje' beoordeeld omdat het door een gebied met kruisend scheepvaartverkeer loopt. Tracéoptie midden loopt niet door gebieden met kruisend scheepvaartverkeer.

### **3.6 Optimalisatie tracéoptie west**

Voor tracéoptie west is een tracéoptimalisatie voorgesteld. Het tracé loopt net als tracéoptie west door de Bruine Bank, maar buigt ten zuiden van de Bruine Bank af naar het oosten om vervolgens de route van tracéoptie midden te volgen. Vanaf dit punt loopt de optimalisatie parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha. De vergelijking van de effectbeoordeling voor tracéoptie west en het geoptimaliseerde tracé is weergegeven in Tabel 3-13. Daarna worden de wijzigingen in de beoordeling toegelicht.

Tabel 3-13 Effectbeoordeling per tracéoptie voor het thema milieu

Deelaspecten	Tracéoptie west	Optimalisatie tracéoptie west
<b>Bodem en water op zee</b>		
<b>Dynamiek zeebodem</b>	Over een lengte van 147 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.	Over een lengte van 151 km zijn gebieden met zandgolven aanwezig.
<b>Aanwezigheid slibrijke afzetting en veen</b>	Dit tracé loopt door de Bruine Bank, waar slibrijke afzetting en veen aanwezig zijn.	Dit tracé loopt door de Bruine Bank, waar slibrijke afzetting en veen aanwezig zijn.
<b>Natuur op zee</b>		
<b>Habitataantasting</b>	Mogelijk aantasting van <i>S. spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.	Mogelijk aantasting van <i>S. spinulosa</i> riffen (KRM/zorgplicht) en indirecte effecten hiervan op de voedselketen van Natura 2000-gebied de Bruine Bank.
<b>Vertroebeling (bodem- en waterkolom)</b>	Nauwelijks effecten op trekvisseren.	Nauwelijks effect op trekvisseren
<b>Vermindering van doorzicht (wateroppervlak)</b>	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels in de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig	Mogelijk effecten op foeragerende zichtjagende vogels in de Bruine Bank, uitwijkmogelijkheden aanwezig
<b>Verstoring bovenwater</b>	Tijdelijke verstoring van vogels in Natura 2000-gebied de Bruine Bank.	Tijdelijke verstoring van vogels in Natura 2000-gebied de Bruine Bank.
<b>Elektromagnetische velden</b>	Mogelijk (permanent) effect op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden.	Mogelijk (permanent) effect op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden.
<b>Archeologie op zee</b>		
<b>Aantasting bekende archeologische waarden</b>	Langs het tracé zijn geen bekende scheepswrakken bekend.	Langs het tracé zijn vier bekende scheepswrakken bekend.
<b>Aantasting verwachte archeologische waarden</b>	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen. Doorkruist tevens de Bruine Bank, met hogere kans op aantreffen van archeologie.	Doorkruist zones met middelhoge archeologische verwachtingen. Doorkruist tevens de Bruine Bank, met hogere kans op aantreffen van archeologie.
<b>Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee</b>		
<b>Zand- en schelpenwinning</b>	Beschikbaarheid van zandwingebieden wordt beperkt voor kustgebied met grote zandvraag. Individuele verbinding door kustvak Schouwen is niet wenselijk. Beschikbaarheid van gebieden voor schelpenwinning wordt ook beperkt.	Het tracé loopt parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha waardoor de belemmeringen voor zandwinning beperkt worden.
<b>Scheepvaarthinder</b>	Kruist scheepvaartroutes en kruist één gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction).	Het tracé kruist scheepvaartroutes maar géén kruisend scheepvaartverkeer.
<b>Ankerrisico's, risico van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken</b>	Sprake van acceptabele faalkans.	Sprake van acceptabele faalkans.

### Scheepvaarthinder

Met de optimalisatie voor tracéoptie west wordt het kruisend scheepvaartverkeer in de Maas Junction vermeden. Omdat er geen routes met kruisend scheepvaart meer gekruist worden, krijgt het geoptimaliseerde tracé een gele beoordeling.

### Ankerrisico's, risico's van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken

Met een optimalisatie van tracéoptie west zal het tracé over een grotere afstand parallel lopen met andere kabeltracés, zoals Net op zee IJmuiden Ver Alpha, dan bij tracéoptie west (niet geoptimaliseerd). Dit betekent dat de meervoudige kans op ongewenst contact met scheepvaart iets zal afnemen met een optimalisatie. Bij tracéoptie west was echter sowieso al sprake van een acceptabele faalkans, waardoor de beoordeling niet wijzigt.

## **Zandwinning**

Het optimaliseren van de tracéoptie west leidt tot een minder negatieve beoordeling voor zand- en schelpenwinning. In het Programma Noordzee is opgenomen dat nieuwe kabels en leidingen zoveel mogelijk gebundeld aangelegd moeten worden in voor zandwinning gereserveerde gebieden. Door de tracéoptimalisatie loopt deze optie parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha, waardoor aan dit uitgangspunt wordt voldaan. De beoordeling wordt geel in plaats van oranje.

## 4 Beoordeling tracéopties op zee – Omgeving

### 4.1 Inleiding

Onder het thema Omgeving wordt besproken hoe de omgeving bij het project is betrokken en welke aandachtspunten en vraagstukken zij hebben benoemd bij de onderzochte tracéopties op zee. Met de omgeving worden alle partijen bedoeld die belangen hebben en die mogelijk door het project worden geraakt of ondersteund.

Bij de meegegeven aandachtspunten wordt steeds een onderscheid gemaakt in omgevingseffecten tijdens de aanlegfase (bouwfase inclusief werkzaamheden ter voorbereiding daarop) die tijdelijk zijn, en de mogelijke effecten die tijdens de gebruiksfase optreden en blijvend zijn tijdens de levensduur van Net op zee Nederwiek 1. Er wordt gefocust op de grootste en meest onderscheidende aandachtspunten en vraagstukken, die door omgevingspartijen in het participatieproces naar voren zijn gebracht. Het gaat er dus niet om een allesomvattende omschrijving te geven van alle opgebrachte vragen en aandachtspunten. De inbreng vanuit de omgeving die betrekking heeft op het kabeltracé op land heeft geen invloed op de afweging van het kabeltracé op zee. Deze input is wel meegenomen bij het bepalen van het kabeltracé (en bijbehorende varianten) op land en het beoordelingskader (Bijlage III).

In dit hoofdstuk is zoveel als mogelijk geredeneerd vanuit belangen en minder vanuit individuele partijen, omdat de afweging plaatsvindt op basis van belangen en niet op basis van partijen. Zo worden bijvoorbeeld belangen van de visserij, de scheepvaart of natuurorganisaties weergegeven zonder daarmee in detail te treden. Waar relevant of waar dat niet anders kan, zijn partijen wel bij naam genoemd. De verschillende belangen zijn niet gewogen, daarom wordt er geen beoordeling gegeven in de vorm van een plus of een min. De uitwerking is gegeven in de vorm van aandachtspunten, effecten, zorgen en eventuele hinder of overlast.

### 4.2 Methodiek

Het doel van de participatie rondom de concept NRD is het ophalen van informatie, gebiedskennis, aandachtspunten, ideeën en kansen vanuit de omgeving. Dat kan te maken hebben met de tracéopties, het beoordelingskader of over het participatieproces zelf. Door deze participatie wordt onder andere gewaarborgd dat de belangen van omgevingspartijen worden meegenomen in de besluitvorming over de tracéopties. Om de informatie op te halen zijn in de periode van februari tot en met september 2022 de volgende werkvormen en participatieactiviteiten ingezet:

- Werksessies met een aantal omgevingspartijen over het offshore en onshore kabeltracé;
- Expertsessie over elektromagnetische velden op zee (zie beoordeling milieu in Bijlage II voor resultaten);
- Eén-op-één overleggen en persoonlijk contact met verschillende belanghebbenden, waaronder overleggen over werkzaamheden Veerse Meer en grondwater;
- Interviews met kapiteins over nautisch gedrag in noodsituaties en vervolgsessie met RWS en Kustwacht over uitkomsten hiervan;
- Overleggen met RWS, Kustwacht, LNV en I&W over ligging in de buffer- en veiligheidszones van scheepvaartroutes en windenergiegebieden;
- Regio-overleg en bestuurlijk overleg met de regionale overheden;

- Overleggen met RWS en Kustwacht over tracéalternatieven en optimalisatie mogelijkheden op zee;
- Reactiemogelijkheid op het ter inzage gelegde document de Kennisgeving voornemen en participatie;
- Communicatiemiddelen zoals (digitale) nieuwsberichten, website, persberichten, advertenties etc;
- Werksessie en terugkoppelsessie met grondeigenaren en -gebruikers tussen het Veerse Meer en Sloegebied over tracement van het Landtrace;
- Klankbordgroepbijeenkomsten met grondeigenaren - en gebruikers en ZLTO rondom grondwaterkwaliteit Landtracé;
- Workshop met vissers voor gezamenlijk opstellen monitoringsplan Veerse Meer.

Ook is er overleg geweest met de gemeente Borsele en dorpsraad Borsele. Tot slot kan, nadat deze concept NRD ter inzage is gelegd, inbreng plaatsvinden via de formele inspraakprocedure.

In de paragrafen 4.3.1 t/m 4.3.3 worden de opvattingen van omgevingspartijen beschreven. Aanvullend bleek uit het omgevingsproces dat er behoefte was om meer inzicht te krijgen in hoe en of de aanwezigheid van (parallele) kabels het beslisdag van kapiteins beïnvloedt, wanneer zij moeten ankeren. Hiervoor zijn sessies georganiseerd met kapiteins. De resultaten van deze sessies zijn beschreven in paragraaf 4.3.4.

### 4.3 Beoordeling Omgeving op zee

#### 4.3.1 Beoordeling tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west

In het participatieproces zijn onderstaande punten de voornaamste inbreng (aandachtspunten, suggesties, belangen etc.) van omgevingspartijen geweest met betrekking tot de tracéoptie west.

Aandachtspunten:

- Begraaf de kabels diep genoeg in de zeebodem zodat de overvisbaarheid ervan gegarandeerd is en blijft;
- Deze tracéoptie loopt over lange afstand door het Natura 2000-gebied de Bruine Bank en is daarom vanuit ecologisch oogpunt zeer uitdagend;
- Houd minimaal 500 meter afstand tot ankergebieden;
- Houd rekening met zandwingebieden zodat er voldoende mogelijkheden voor zandwinning blijven. Bij de optimalisatie van tracéoptie west is parallellegging mogelijk met Net op zee IJmuiden Ver Alpha waardoor er minder ruimtebeslag is. Bij tracéoptie west is parallellegging niet mogelijk;
- De optimalisatie van tracéoptie west vermijdt een gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction), waardoor er minder raakvlakken zijn tussen het kabeltracé en scheepvaart.

Suggesties:

- Traceer door de 500 meter brede veiligheidszone naast het zuidelijke deel van windenergiegebied Nederwiek, om de bufferzone van de scheepvaartroute ten oosten van windenergiegebied Nederwiek te vermijden. Deze suggestie is niet gehonoreerd in verband met aanwezige ruimtelijke belemmeringen. Op de locatie waar het ingebrachte tracé heen zou lopen, zijn namelijk reeds bestaande kabels en leidingen aanwezig en toekomstige kabels, leidingen en windturbines voorzien;

- Traceer ten westen van ankergebied 4West. Deze suggestie is gehonoreerd bij tracéoptie west. De optimalisatie van tracéoptie west ligt ten oosten van ankergebied 4West, parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

### 4.3.2 Beoordeling tracéoptie midden

In het participatieproces zijn onderstaande punten de voornaamste inbreng (aandachtspunten, suggesties, belangen etc.) van omgevingspartijen geweest met betrekking tot de tracéoptie midden.

Aandachtspunten:

- Ankerende schepen vormen een belangrijk aandachtspunt voor de tracering omdat er weinig uitwijkmogelijkheden zijn in het gebied tussen het verkeersscheidingsstelsel en de windparken (de bufferzone);
- Deze tracéoptie is vanuit het perspectief van de visserij relatief gunstig omdat het de kortste tracéoptie is en er al belemmeringen voor de visserij zijn (o.a. de windparken);
- Houd minimaal 500 meter afstand tot ankergebieden;
- Houd rekening met zandwingebieden zodat er voldoende mogelijkheden voor zandwinning blijven.

Suggesties:

- Betrek het gedrag van gezagvoerders van schepen in de beoordeling en risicoanalyses ten aanzien van de scheepvaartveiligheid. Deze suggestie is onder andere gehonoreerd door werksessies met meerdere kapiteins te organiseren;
- Traceer door de scheepvaartcorridor (o.a. gebruikt door de ferry) van windenergiegebied IJmuiden Ver om de bufferzone van de scheepvaartroute deels te vermijden. Deze suggestie is niet gehonoreerd, omdat het niet wenselijk is om kabels in een scheepvaartroute aan te leggen. Eén van de redenen daarvoor is dat er gedurende de aanleg een langzaam varende aanlegschip wordt geïntroduceerd in de scheepvaartroute, wat leidt tot aanvaringsrisico's. Het voorgestelde kabeltracé door de scheepvaartcorridor heeft geen voordelen ten opzichte van tracéoptie midden;
- Traceer ten westen van ankergebied 4 West. Deze suggestie is niet gehonoreerd, omdat het voorgestelde kabeltracé geen voordelen heeft ten opzichte van tracéoptie midden. Het voorstel leidt namelijk tot minder efficiënt ruimtegebruik omdat parallellegging met Net op zee IJmuiden Ver Alpha niet mogelijk is. Dit is op grond van het kader voor zandwinning in het Programma Noordzee 2022-2027 niet wenselijk. Ook leidt het voorgestelde tracé tot extra kabelkruisingen met Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

### 4.3.3 Cumulatie

Hieronder wordt een aantal aandachtspunten en suggesties genoemd in relatie tot cumulatie ten opzichte van Net op zee Nederwiek 2:

- Bekijk de tracering op een toekomstvaste manier door hierbij ook kabels en leidingen te betrekken, die in de toekomst op zee worden aangelegd;
- Het traceren van meerdere net op zee-verbindingen in de bufferzones van de scheepvaartroutes moet beoordeeld worden vanuit het perspectief van de scheepvaartveiligheid.



#### 4.3.4 Resultaten werksessies kapiteins

Uit het omgevingsproces bleek dat er behoefte was om meer inzicht te krijgen in hoe en of de aanwezigheid van (parallele) kabels het beslisdgedrag van kapiteins beïnvloedt, wanneer het schip bijvoorbeeld stuurloos is en het noodzakelijk is te noodankeren om een aanvaring met een windturbine te voorkomen. Dit is van belang voor het beoordelen van de uitkomsten van de beoordeling van de faalkans van de kabels en een eventuele invloed op scheepvaartveiligheid. Dit is met name van belang voor tracéoptie midden, waar meerdere parallele kabels zijn voorzien in de bufferzone tussen de scheepvaartroute en windenergiegebied HKW. Er zou namelijk een situatie kunnen ontstaan waarbij kapiteins besluiten om niet te ankeren in de bufferzone door de aanwezigheid van meerdere zeekabels aldaar en vervolgens op drift in het windenergiegebied terecht te komen.

Om inzicht te krijgen in het beslisdgedrag zijn sessies gehouden met meerdere kapiteins. Het doel van was om te bepalen hoe gehandeld wordt ingeval van een incident van een driftend schip en hoe de aanwezigheid van zeekabels in combinatie met windturbines de besluitvorming over al dan niet ankeren beïnvloedt.

Uit de resultaten blijkt dat in de besluitvorming omtrent ankeren voorrang gegeven wordt aan het voorkomen van een aanvaring met bovengrondse objecten (zoals windturbines) ten opzichte van het ankeren in de omgeving van ondergrondse objecten (zeekabels). Reden hiervoor is dat een aanvaring met een bovengronds object gevaar oplevert voor schip en bemanning. De kapiteins geven aan dat de veiligheid van bemanning voorop staat en dat mogelijke schade aan zeekabels bijzaak is in geval van een driftend schip. Tot slot wordt geconcludeerd dat de hoeveelheid parallele kabels geen rol speelt in de besluitvorming of een schip wel of niet ankert. Dat betekent dat een kapitein, ongeacht de aanwezigheid van één of meerdere zeekabels in de bufferzone, de voorkeur zal geven aan ankeren ten opzichte van het op drift raken in een windenergiegebied.

#### 4.4 Conclusie

Omgevingspartijen hebben verschillende aandachtspunten bij de tracéopties op zee benoemd. Met betrekking tot de tracéoptie west en optimalisatie tracéoptie west is aangegeven dat deze ecologisch uitdagend is door het raakvlak met het Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Tracéoptie midden kent in grotere mate aandachtspunten op het gebied van scheepvaartveiligheid door het traceren van de kabelverbinding nabij de bufferzones van scheepvaartroutes. Uit werksessies met kapiteins blijkt dat in de besluitvorming van het ankeren de aanwezigheid van bovengrondse objecten (zoals windturbines) prioriteit krijgt boven ondergrondse objecten (zoals zeekabels). Dit betekent dat paralleligging van kabelverbindingen in de bufferzone niet leidt tot onderscheidende effecten. Met de inzichten uit deze sessies is tegemoetgekomen aan enkele aandachtspunten van tracéoptie midden, voortkomend uit het omgevingsproces. Voor andere omgevingsbelangen zijn de twee tracéopties niet sterk onderscheidend.

## 5 Beoordeling tracéopties op zee – Techniek en kosten

Het doel van dit hoofdstuk is om op hoofdlijnen te analyseren wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de thema's techniek en kosten en of de tracéopties Nederwiek 1 onderscheidend zijn voor een aantal onderwerpen binnen de thema's techniek en kosten. De thema's techniek en kosten worden samen behandeld omdat veel technische aandachtspunten zich direct of indirect vertalen naar een verandering in kosten. Om deze manier wordt het overzicht behouden tussen beide thema's.

### 5.1 Methodiek

De analyse van de thema's techniek en kosten vindt plaats op basis van 'expert judgement' door gesprekken die zijn gehouden met verschillende specialisten en de kennis die is opgedaan in de processen rondom Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.

#### 5.1.1 Techniek

Voor het thema techniek is gekeken naar de technische haalbaarheid van de verschillende tracéopties op zee van Net op zee Nederwiek 1. Er is gekeken of er onderscheidende effecten van de tracéopties op zee zijn voor een aantal onderwerpen. Dit betreft de volgende onderwerpen:

- Tracélengte;
- Baggervolumes;
- Aantal kruisingen met (andere/toekomstige) kabels en leidingen;
- Wrakken en obstakels;
- Niet gesprongen explosieven (NGE) en munitiestort;
- Scheepvaart (scheepvaarthinder en kabelschade);
- Zeebodemmobiliteit en morfodynamica;
- Bodemsamenstelling;
- Randvoorwaarden vanuit bevoegd gezag en werkomstandigheden.

De ligging van de zeekabel van de tracéopties is onder te verdelen in een offshore- en een nearshore-deel. Met offshore wordt het buitendijkse zeegebied bedoeld dat in de regel een waterdiepte heeft van groter dan 10 meter. Met nearshore wordt het buitendijkse zeegebied bedoeld dat in de regel een waterdiepte heeft van kleiner dan of gelijk aan ( $\leq$ ) 10 meter ten opzichte van eb (laag water (LAT)). Dit verschil wordt gemaakt omdat diepwaterschepen in het algemeen niet kunnen opereren in nearshore zeegebieden waarin andere soort schepen worden ingezet.

#### 5.1.2 Kosten

Voor de kostenvergelijking tussen de tracéopties is een berekening op hoofdlijnen uitgevoerd waarbij de tracéopties ten opzichte van elkaar vergeleken worden. De berekening is een inschatting van de te maken aanlegkosten op basis van huidige kennis en ervaringen uit eerdere net op zee-projecten. De tracéoptie met de laagste kosten wordt op 100% gezet, waarna de andere tracéopties een percentage ( $> 100\%$ ) toegekend krijgen ten opzichte van de tracéoptie met de laagste kosten (= 100%). De parameters op basis waarvan de kostenberekening is uitgevoerd zijn:

- De lengte van het kabeltracé door water (offshore, nearshore, inshore, Veerse Meer) en land;
- Het aantal kruisingen met bestaande of geplande kabels en leidingen;

- Baggervolumes (offshore, nearshore en lengte door zandgolven).

De resultaten zijn weergegeven in paragraaf 5.2.10.

### 5.1.3 Uitgangspunten

Voor het analyseren van de kabel op de thema's techniek en kosten is er een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- Verbindingen worden aangelegd in een (1x4)-kabelconfiguratie of een (2x2)-kabelconfiguratie. De (1x4)-kabelconfiguratie wordt als uitgangspunt voor het onderzoek gehanteerd. Indien een (2x2)-kabelconfiguratie voor nadeligere effecten zorgt, wordt dit besproken bij het desbetreffende deelaspect. Voor de deelaspecten waar dit niet beschreven wordt, geldt dat het aanleggen van een (2x2)-kabelconfiguratie mogelijk is, zonder dat er meer nadelige effecten optreden dan bij de aanleg van een (1x4)-kabelconfiguratie;
- Er aan weerszijden van de kabel onderhoudszones zijn van 500 m en de afstand tussen andere kabeltracés (paralleligging) 200 m bedraagt;
- Dat de begraafstrategie van het kabeltracé het TenneT principe '*bury and would like to forget*' volgt, de kabel op een initiële diepte begraven die leidt tot een aanzienlijk kleinere kans dat gedurende de levensduur onderhoud zal moeten worden gepleegd aan de gronddekking op kabels, zonder dat de kabels initieel dieper dan noodzakelijk worden begraven;
- Waar noodzakelijk wordt de kabel met behulp van baggeren tot de juiste diepte geïnstalleerd.

## 5.2 Beoordeling techniek en kosten op zee

### 5.2.1 Tracélengte

De tracélengte is een belangrijke factor die direct en indirect een effect heeft op de technische haalbaarheid en kostenonderscheiding tussen de tracéopties. Eerst worden de directe effecten op technische haalbaarheid en kosten toegelicht en vervolgens de indirecte effecten.

#### Directe effect op technische haalbaarheid en kosten

De tracélengte heeft direct een effect op de technische haalbaarheid, omdat de kansen op intern en extern falen van de kabel zullen toenemen met de lengte. Interne faalkansen zijn kabelfouten bij kabelproductie en het optreden van interne fouten bij het in gebruik hebben van de kabels. Een langere kabel (dus langere productietijd) heeft een verhoogde kans op interne faalkansen. Externe faalkansen zijn externe factoren die specifieke risico's voor de kabel zijn en deze van buitenaf beschadigen met een doorslag tot gevolg, zoals gesleept vistuig, een zinkend schip of een anker dat de kabel raakt. Hoe langer het tracé, hoe groter de kans op falen van de kabel door externe bedreigingen. Veel van deze externe bedreigingen zijn goed te mitigeren door de kabel op voldoende diepte te begraven. Mitigeren van externe bedreigingen kost meer naarmate de kabel route langer wordt.

Een langere kabel produceren kost meer, o.a. omdat er meer grondstoffen gebruikt worden (wat meer nadelige effecten heeft, bijvoorbeeld in het kader van circulariteit). Een langere kabel heeft ook meer netverliezen wanneer de elektrische energie over de kabel getransporteerd wordt. Hoe

langer het kabeltracé des te groter zijn de netverliezen. Deze netverliezen zijn om te rekenen naar financiële waarde. De netverliezen zijn afhankelijk van het materiaal van de kabel.

### Indirect effect op technische haalbaarheid en kosten

De tracélengte heeft indirect een effect op de technische haalbaarheid, omdat bij een langer tracé ook een verhoogde kans bestaat om andere aspecten tegen te komen die de technische haalbaarheid en kostenonderscheiding beïnvloeden. Met een langer kabeltracé neemt de kans toe om in aanraking te komen met NGE, obstakels, wrakken, zandgolven en kruisingen met andere objecten. Zo kan bijvoorbeeld de totale lengte van het kabeltracé door zandgolfgebieden onderscheidend zijn voor de duur van de aanleg en kosten tussen de tracéopties.

Daarnaast heeft de tracélengte ook invloed op het aantal moffen (de verbinding tussen twee kabellengtes), waarbij een langer kabeltracé resulteert in meer moffen. De aanleg van moffen resulteert in extra werkzaamheden op zee waardoor de aanlegduur en risico's toenemen.

Tracélengte kan als een soort overkoepelende variabele worden gezien die niet alleen effect heeft op techniek en kosten maar ook op aspecten die op hun beurt weer een gevolg hebben voor techniek en kosten. In Tabel 5-1 zijn de totale tracélengtes van de tracéopties weergegeven.

Tabel 5-1 Overzicht informatie per techniek onderwerp

	Tracéoptie west	Optimalisatie tracéoptie west	Tracéoptie midden
Lengte tracé (km)	208	219	218
Lengte tracé door zandgolfgebieden (km)	147	151	136
Relatieve lengte van totale tracé door zandgolfgebieden (%)	71	69	63
Baggervolume (miljoen m <sup>3</sup> )	7,325	7,570	6,790
Aantal kruisingen kabels en leidingen	23	23	23
Aantal kruisingen scheepvaartroutes	7	7	7
Kruising scheepvaartroute waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer	Maas Junction	n.v.t.	n.v.t.

### 5.2.2 Baggervolumes

Om de kabels te begraven en dit op voldoende diepte te doen, zodat het onderhoud aan de gronddekking over de levensduur tot een minimum kan worden beperkt (*“bury and would like to forget”*), is baggeren noodzakelijk op bepaalde locaties zoals bij zandgolven. Ondieper begraven van de kabels leidt tot meer onderhoud van de begraafdiepte gedurende de levensduur, wat leidt tot meer kosten en risico's voor de kabel. Baggeren komt vooral tot uiting in een kostenverhoging voor de installatiekosten en een reductie van de onderhoudskosten. Baggeren kan ook qua technische haalbaarheid onderscheidend zijn voor de aanleg doordat er mogelijk project vertraging wordt veroorzaakt door de grote baggervolumes en onderhoudsbaggerwerkzaamheden tot vlak voor de kabelinstallatie. In het algemeen kan er worden gesteld: "Hoe meer baggervolume des te groter het risico op projectvertraging en olopemde onderhoudsbaggerwerkzaamheden". In Tabel 5-1 staan de te verwachten baggervolumes van de tracéopties. Te zien is dat het meeste baggervolume bij de optimalisatie van tracéoptie west optreedt, gevolgd door tracéoptie west en tot slot tracéoptie midden. De grotere baggerhoeveelheid bij tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west wordt mede veroorzaakt doordat de tracéoptie verder naar het westen ligt en hier meer zandgolven voorkomen dan dicht bij de kust. Het Natura 2000-gebied de Bruine Bank ligt in de westelijke Nederlandse Noordzee. Voor het gedeeltelijk wegbaggeren van de zandgolven op de route van

tracéoptie west en optimalisatie van tracéoptie west in het Bruine Bank-gebied, met als doel om onderhoud aan de begraafdiepte over de levensduur te voorkomen en de kans op schade aan de kabels acceptabel klein te houden, moet er ca 2,7 miljoen kubieke meter zand worden gebaggerd. Voor de optimalisatie van tracéoptie west is dat ca. 36% van het totale baggervolume en voor tracéoptie west is dat ca. 37%.

### 5.2.3 Obstakels en wrakken

Voor obstakels in zijn algemeenheid is de verwachting dat het gebied voor alle tracéopties diverse obstakels bevat. Dit zijn onder andere visnetten, staalraden en ankerkettingen, olie- en gaswinning objecten, grotere stenen en niet in gebruik zijnde kabels en leidingen in en op de zeebodem. Met (micro-)re-routing is het vaak mogelijk om de obstakels heen te werken. Het toepassen van re-routing zal niet onderscheidend zijn voor technische haalbaarheid en kosten van de tracéopties.

Ook wrakken kunnen over het algemeen vermeden worden met een afstand van 100 m tot het wrak door middel van re-routing. Dit leidt tot een kleine wijziging van de route. Tenzij dit bij de aanlanding is, of bij andere gebieden waar de mogelijkheid tot re-routen beperkt is, levert dit geen problemen op. Noemenswaardig is wanneer de tracéopties parallel liggen met andere kabels (zoals Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma) de vraag ontstaat of er nog genoeg ruimte is om re-routing toe te passen. Door de ruimte binnen de kabelcorridor (van de parallelle kabels) en de mogelijkheid om over beperkte lengte de onderlinge afstand tussen kabels tot 50 meter (in plaats van 200 meter) te reduceren, kunnen in de praktijk nagenoeg alle objecten worden vermeden. Objecten die niet vermeden kunnen worden, moeten worden onderzocht en van de route verwijderd worden.

Zowel voor obstakels als wrakken geldt dat zij meer geconcentreerd voorkomen in het nearshore gedeelte en in de directe nabijheid van (voormalige) scheepvaartroutes, dat mogelijk een effect heeft op de technische haalbaarheid en kosten. Dit geldt echter voor alle tracéopties, omdat zij dezelfde route hebben in nearshore wateren en omdat alle routes door hetzelfde drukbevaren deel van de Nederlandse Noordzee lopen. Omdat voor alle tracéopties naar verwachting geldt dat zij obstakels waaronder wrakken tegenkomen, deze in de regel te ontwijken zijn en de tracéopties dezelfde route volgen in de nearshore wateren, is dit niet onderscheidend.

### 5.2.4 Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Vanuit technische haalbaarheid zijn de tracéopties niet onderscheidend voor de deelaspecten niet gesprongen explosieven (NGE) en munitiestort. In de praktijk wordt voor NGE voor elke kabelroute een corridor vlakdekkend met een magnetometer of gradiometer-survey onderzocht, omdat NGE op basis van de huidige stand van de bureau-onderzoeken nergens afdoende kan worden uitgesloten. Aanvullend wordt in gebieden waar op basis van historisch onderzoek mogelijk niet-ferromagnetische grondmijnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld de LMB-mijnen<sup>24</sup> uit de Tweede Wereldoorlog, de bovenste laag van de zeebodem met hoge resolutie akoestische methoden (sub bottom profiling) onderzocht. Micro-re-routing wordt toegepast om de verdachte objecten of objecten clusters te vermijden. Wanneer vermijden door re-routing niet mogelijk is, zal NGE-vervolgonderzoek op de bodem van de zee nodig zijn en indien nodig het object worden verwijderd/ onschadelijk worden gemaakt. Re-routing in plaats van het onder water onderzoeken van

<sup>24</sup> LMB mijnen zijn Duitse zeemijnen met een parachute die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedropt uit vliegtuigen. LMB staat voor het Duitse *Luftmine B*.

(mogelijke) objecten is vanuit kostenperspectief zeer veel gunstiger dan het onder water nader onderzoeken van mogelijke objecten.

Geen van de tracéopties kruist een munitiestortgebied. Alle tracéopties kruisen voormalige mijnenvelden en gebieden waar bommenwerpers bommen hebben afgeworpen die niet op land waren afgeworpen.

Er kan geen significant onderscheid gemaakt worden tussen de tracéopties op het deelaspect NGE, omdat het zonder gericht onderzoek op zee niet afdoende eenduidig te bepalen is hoeveel en waar NGE op de routes van de tracéopties liggen. Vanuit bovenstaande informatie zijn de tracéopties niet onderscheidend voor NGE.

### 5.2.5 Scheepvaart

Onder het thema milieu is scheepvaart beoordeeld voor het deelaspect scheepvaarthinder (het effect van de kabels op scheepvaart) en het deelaspect ankerrisico's, risico van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken (zie paragraaf 3.5). Uit de beoordeling van het deelaspect scheepvaarthinder blijkt dat geen enkele tracéoptie vrij is van aanvaringsrisico's, maar dat er met name bij het kruisen van gebieden met kruisend scheepvaartverkeer (zoals Maas Junction, Maas Center en IJmuiden Approach) negatieve effecten optreden. Het introduceren van een (praktisch stilliggend) aanlegschip in een gebied met kruisend scheepvaart verhoogt het aanvaringsrisico en heeft daarmee een negatief effect op de scheepvaartveiligheid. Wanneer sprake is van een onderhoudssituatie in een gebied met kruisend scheepvaartverkeer, zoals bij reparatie, duurt dat ongeveer 10 dagen. Dat zou betekenen dat gedurende ongeveer 10 dagen een reparatieschip stilligt in het scheepvaartgebied. Ook dit levert hinder op voor scheepvaart en leidt tot een verhoogd aanvaringsrisico voor het kruisende scheepvaartverkeer. Indien reparatie niet mogelijk is door het verhoogde aanvaringsrisico, is er een optie om de kabelsectie in het scheepvaartgebied voor een nieuw stuk kabel te vervangen. Dit brengt significante extra kosten met zich mee en wordt daarom niet als wenselijk gezien.

Tracéoptie west kruist een gebied met kruisend scheepvaartverkeer, namelijk het Maas Junction gebied. De andere tracéopties kruisen geen gebied met kruisend scheepvaartverkeer. Verder blijkt uit de beoordeling van het deelaspect 'ankerrisico's, risico van zinkende schepen en kabelschade door externe oorzaken' blijkt dat de kans dat een kabel van één van de tracéopties beschadigd raakt door externe factoren (ankers of zinkende schepen) kleiner is dan de door TenneT gehanteerde acceptabele faalkans van  $1 \times 10^{-5}$ /km/jaar (= gemiddeld eens in de 100.000 jaar per km, = gemiddeld eens in de 500 jaar voor een verbinding van 200 km lang). Wel blijkt dat wanneer de kabeltracés verspreid liggen (en dus niet parallel aan elkaar) er meer verschillende schepen langs de kabeltracés varen. Dat heeft geen effect op de individuele faalkans per verbinding, maar wel op de totale meervoudige faalkans. Vanuit dat oogpunt neemt de meervoudige kans op ongewenst contact tussen scheepvaart en een verbinding toe bij spreiding van de kabeltracés.

Tracéoptie west kruist zeven scheepvaartroutes en kruist hierbij de Maas Junction. Tracéoptie midden kruist zeven scheepvaartroutes maar kruist geen gebied waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer. Voor de optimalisatie van tracéoptie west geldt dat deze eveneens zeven scheepvaartroutes kruist.

### 5.2.6 Zeebodemmobilititeit en morfodynamiek

Mobiliteit van de zeebodem vertaalt zich naar de aanwezigheid van zandgolven, mobiele zandduinen onder water die tot enkele meters hoog kunnen zijn en zich onder invloed van de getijdestroming enkele meters per jaar verplaatsen. De aanwezigheid van zandgolven is relevant voor de initiële begraafdiepte. Door middel van baggeren worden de zandgolven verwijderd om zo met een begraafapparaat de kabels op voldoende diepte in de bodem te kunnen installeren. Langs elke tracéoptie bevinden zich zandgolven maar de lengte van het tracé dat de zandgolven kruist, verschilt per tracéoptie.

In Tabel 5-1 is te zien dat circa 147 km van tracéoptie west door zandgolfgebieden loopt. Dit is 71% van de totale lengte. Voor de optimalisatie van tracéoptie west is de lengte door zandgolfgebied 4 km langer, namelijk circa 151 km. Het percentage van de totale tracélengte is wel lager, namelijk 69%, omdat het totale kabeltracé langer is. Tracéoptie midden loopt circa 136 km door zandgolfgebieden. Dit is 63% van de totale lengte. Het hogere baggervolume van tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west heeft met name te maken met de ligging door het Natura 2000-gebied de Bruine Bank (zie ook 5.2.2).

### 5.2.7 Bodemsamenstelling

De bodemsamenstelling heeft een groot effect op zowel de installatie als de elektrische/thermische parameters van het kabelsysteem. Installeren in zand gaat technisch makkelijker dan in veen- of kleilagen en de soortelijke weerstand is lager in zandbodems dan in veen- of kleilagen. De mobiele zeebodem bestaat voornamelijk uit zand, echter is het kritische punt de aanwezigheid van veen- en/of kleilagen die zich dicht bij de kust (nearshore) bevinden. De bodemsamenstelling is voor de tracéopties te weinig onderscheidend, omdat allen nearshore dezelfde route kennen.

### 5.2.8 Randvoorwaarden vanuit bevoegd gezag en werkomstandigheden

Een aantal randvoorwaarden vanuit het bevoegd gezag en de omgeving kan een onderscheid opleveren tussen de tracéopties. Zo kan er in sommige gebieden op zee alleen op bepaalde werktijden en weersomstandigheden worden gewerkt. Ook werken in de winterperiode werkt kostenverhogend. In het algemeen geldt dat het kostenverhogend is indien het tijdvenster waarin gewerkt mag worden, wordt beperkt. Wanneer er niet gewerkt wordt aan de aanleg levert dit projectvertraging op dat zich vertaalt in kostenverhoging. Het is de verwachting dat er bij tracéoptie west, door de ligging in het Natura 2000-gebied de Bruine Bank, meer restricties zijn voor wanneer het werk uitgevoerd mag worden. Wanneer aanlegschepen een tijd stilliggen door restricties zal dit kostenverhogend werken.

### 5.2.9 (Complexe) kruisingen kabels & leidingen

Wanneer de kabel van een tracéoptie een andere kabel kruist moet er een kruisingsbouwwerk worden gebouwd. Hierbij kan het aantal kruisingen per tracéoptie verschillen maar dit is qua technische haalbaarheid en kosten weinig onderscheidend tussen de tracéopties. Kruisingen bij waterdieptes minder dan 20 meter worden complexer. Hoe ondieper de kruisingsbouwwerken worden gebouwd, hoe groter de kracht van de golven in stormcondities met potentiële schade als gevolg. Deze waterdieptes worden vooral gezien in het nearshore gedeelte waardoor (het aantal) kruisingen in het nearshore onderscheidend kunnen zijn. Echter volgen alle tracéopties nearshore dezelfde route waardoor er geen onderscheid is tussen de tracéopties.

## 5.2.10 Kosten

In Tabel 5-2 staat de relatieve kostenvergelijking waaruit blijkt dat tracéoptie west de optie is met de minste kosten. De optimalisatie van tracéoptie west verhoogt de kosten met 1,3%. Tracéoptie midden is 0,9% duurder dan tracéoptie west. De ontwikkelingskosten worden ook wel aangeduid als kapitaaluitgaven en afgekort als CAPEX. Het verschil in kosten tussen de tracéopties is beperkt.

Tabel 5-2 Relatieve kostenvergelijking

	Tracéoptie west	Tracéoptie west optimalisatie	Tracéoptie midden
CAPEX	100%	101,3%	100,9%

## 5.3 Conclusie en leemten in kennis

### 5.3.1 Beoordeling per tracéoptie

**Tracéoptie west** heeft het meeste baggervolume en loopt 71% van de totale tracélengte door zandgolfg gebied(en). De totale kabellengte is het kortst ten opzichte van de andere tracéopties. Door de ligging door de Bruine Bank wordt verwacht dat meer restricties zijn om werkzaamheden uit te voeren dan bij de tracéoptie midden. Tracéoptie west gaat door de Maas Junction, een gebied waar sprake is van kruisen scheepsvaartverkeer. Tracéoptie west heeft de minste kosten tegenover de andere tracéopties.

**De optimalisatie van tracéoptie west** heeft tegenover een niet geoptimaliseerde tracéoptie west een groter baggervolume, een langere totale lengte en gaat langer door zandgolfg gebieden. Een ander verschil met tracéoptie west is dat de geoptimaliseerde tracéoptie west niet door een gebied met kruisend scheepvaartverkeer (Maas Junction) gaat. De kosten van deze tracéoptie zijn het hoogst, maar de verschillen zijn beperkt.

**Tracéoptie midden** heeft het minste baggervolume en loopt 63% van zijn totale lengte door zandgolfg gebied(en). De totale kabellengte is vergelijkbaar met die van de optimalisatie van tracéoptie west. Net als de optimalisatie van tracéoptie west kruist tracéoptie midden geen gebieden met kruisend scheepvaartverkeer. De kosten van tracéoptie midden liggen 0,9% hoger dan bij tracéoptie west.

### 5.3.2 Leemten in kennis

De factoren die een relevante invloed hebben op de technische complexiteit en kosten van het installeren van de kabels zijn op dit moment nog niet volledig te overzien vanwege onder meer de volgende punten:

- Geen route survey data beschikbaar voor de tracéopties. Uit de route survey data kan blijken dat er meer of minder slechte grond omstandigheden (klei / veen), obstakels, magnetische objecten aanwezig zijn. Dit kan grote invloed hebben op de kosten van het project.
- Eisen vanuit de vergunning t.a.v. het installeren van de kabels in bijv. de Bruine Bank. De beperkingen die opgelegd worden vanuit het bevoegd gezag aan de installatie van kabels (bijvoorbeeld maximum baggervolumes en seizoenen wanneer wel of geen activiteiten mogen plaats vinden) kunnen mee- of tegenvallen. Dit kan een grote invloed hebben op de kosten en het tijdpad van het project.



### **5.3.3 Conclusie tracéopties op zee**

Vanuit de thema's techniek en kosten zijn er meer onderscheidende aandachtspunten voor tracéoptie west en de optimalisatie van tracéoptie west, dan voor tracéoptie midden.

## 6 Beoordeling tracéopties op zee – Toekomstvastheid

### 6.1 Methodiek

De realisatie van de Netten op zee om het windenergiegebied Nederwiek te ontsluiten is onderdeel van de energietransitie en de versnelling ervan. Het kabeltracé op zee kan van invloed zijn op andere lange termijn ontwikkelingen. Bij het thema toekomstvastheid worden beschreven:

1. Het beleidskader c.q. de context van lange termijn ontwikkeling van de energietransitie en daarbinnen de plek van het Net op zee;
2. De ruimte die er naast en door het project is voor toekomstige ontwikkelingen op zee in het kader van de energietransitie, rekening houdend met overige autonome ontwikkelingen.

Toekomstvastheid wordt kwalitatief beschreven en waar mogelijk specifiek gemaakt voor de verschillende tracéopties.

### 6.2 Windenergiegebied en aansluitlocatie

Met Net op zee Nederwiek 1 wordt 2 GW windenergie uit windenergiegebied Nederwiek aan land gebracht in het Sloegebied. In Hoofdstuk 1 van de concept NRD is toegelicht dat de locatie van het windenergiegebied is vastgesteld in het Programma Noordzee 2022-2027 om de vastgestelde 10,7 GW extra capaciteit wind op zee op te wekken voor 2030 voor het behalen van de verhoging van de CO<sub>2</sub>-reductiedoelstelling. De locatie van het windenergiegebied is een gegeven voor de beoordeling van toekomstvastheid.

Voor de ontsluiting van de opgewekte energie zijn diverse kaders relevant die richting geven aan de energietransitie. Om het windenergiegebied te kunnen ontsluiten zijn in de VAWOZ verschillende aansluitlocaties onderzocht. In de brief van 2 december 2021<sup>25</sup> heeft de minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van VAWOZ. Hieruit komt naar voren dat:

- De opgewekte energie aan land wordt gebracht in de vorm van elektriciteit omdat een alternatief, zoals transport in de vorm van waterstof, niet realistisch is voor 2030.
- De opgewekte elektriciteit wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet met voldoende bestaande aansluitcapaciteit en dicht bij vraag van industriële clusters en grootverbruikers aan de kust conform de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) om het bestaande hoogspanningsnet zo min mogelijk te belasten. Verdere uitbreiding op het hoogspanningsnet voor 2030 is niet realistisch gezien de doorlooptijd van netuitbreidingen op land. In de Kamerbrief over de Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030<sup>26</sup> wordt het risico benoemd waarbij de Netten op zee tijdig worden aangelegd, maar dat de stijging van de energievraag van industrieclusters nabij de aanlandingslocatie achterblijft. Het is op voorhand lastig te voorspellen waar en in welke mate een (tijdelijke) mismatch tussen vraag en aanbod zich zal voordoen. Het risico is dan ook geen reden voor het vertragen van de ontwikkeling van windenergie op zee en de bijbehorende Netten op zee.

<sup>25</sup> Voor Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030, zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/02/kamerbrief-over-verkenning-aanlanding-wind-op-zee-2030-vawoz>

<sup>26</sup> Voor Kamerbrief over Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030, zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/aanvullende-routekaart-windenergie-op-zee-2030>

- Waar mogelijk vanuit zorgvuldig ruimtegebruik kabeltracés op zee en land gebundeld worden met nieuwe en bestaande energie-infrastructuur.

Het Rijk start voor 12 GW windenergie op zee de ruimtelijke procedures op basis van de uitgevoerde studies. Voor 6 GW geldt dat deze kansrijk is om te realiseren voor 2030. Dit is nodig om de verhoging van de doelstelling voor wind op zee te kunnen realiseren. Het betreft 4 GW (twee verbindingen) naar de Maasvlakte en 2 GW (één verbinding) naar Borssele (Sloegebied). Voor de andere 6 GW (drie verbindingen) gelden technologische en ecologische uitdagingen en wordt voor dit extra vermogen gestreefd naar realisatie eind 2031 en 2032 (zie Tabel 6-1). Omdat er kans is op vertraging door de uitdagingen is voor de zes verbindingen van 2 GW de voorbereiding opgestart om in 2030 10 GW te kunnen aansluiten.

Tabel 6-1 Ruimtelijke procedures vanuit de extra opgave 2030

Project (windpark)	Aansluiting op 380kV	Capaciteit	Realisatie vóór 2030
IJmuiden Ver (Noord)	Maasvlakte	2 GW	Kansrijk
Nederwiek	Maasvlakte	2 GW	Kansrijk
Nederwiek	Borssele	2 GW	Kansrijk
Nederwiek	Geertruidenberg of Moerdijk	2 GW	Technologische en ecologische uitdagingen
Doordewind	Eemshaven	4 GW + 0,7 GW	Technologische en ecologische uitdagingen

### Aansluitlocatie Sloegebied

De NOVI geeft als beleidslijn voor energie opgewekt op zee dat voor de aansluiting naar locaties met grote vraag naar elektriciteit moet worden gezocht. Daarmee wordt transport van elektriciteit geminimaliseerd op land en dit sluit aan op de ruimte die wordt geboden aan energie-intensieve industrie. De aanlandingslocaties voor windenergie opgewerkt op zee sluiten aan op de aangewezen CES-clusters (CES staat voor Cluster Energie Strategie). Dit zijn zones waar een combinatie van grootschalige energie-intensieve industrie aanwezig is en waar ook ontwikkeling van en omzetting naar andere energievormen is voorzien, onder meer de realisatie van waterstofclusters. Dit betreft regio Rotterdam/ Moerdijk, Schelde-Deltaregio, Noordzeekanaal, Noord-Nederland en een niet geografisch verbonden cluster (overige industriële bedrijven met een hoog energieverbruik). Dit volgt uit het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) dat gericht is op het waarborgen en ontwikkelen van een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Met een Meerjaren programma infrastructuur en klimaat (MIEK) wordt hier invulling aan gegeven.

De VAWOZ 2030 laat zien dat een extra aansluiting in het Sloegebied kansrijk is voor 2030 en om die reden is het Rijk de ruimtelijke procedure gestart voor een aansluiting vanuit windenergiegebied Nederwiek 1. Het Sloegebied is één van de CES-clusters als centrale locatie voor vraag en aanbod van duurzame energie en groei daarvan. Aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 is daarmee een integraal onderdeel van het beleid voor toekomstbestendige energie-infrastructuur.

### Kabeltracé op zee

Uit de NOVI en het Programma Noordzee 2022-2027 volgen ruimtelijke uitgangspunten gericht op het zo klein mogelijk houden van ruimtelijke beperkingen en het waarborgen van toekomstige ruimtevragen. In het Programma Noordzee volgt dit onder meer vanuit de verwachte toekomstige behoefte aan suppletiezand. Deze uitgangspunten zijn relevant voor het beoordelen van tracéopties op zee op toekomstvastheid.

De NOVI geeft als uitgangspunt om ingrepen in de leefomgeving in samenhang te laten plaatsvinden, in plaats van los van elkaar. Zo kan in gebieden gekomen worden tot betere, meer geïntegreerde keuzes. Dit vraagt om een integrale beoordeling zoals die in deze bijlage is gedaan. Daarnaast geldt als uitgangspunt het streven naar zuinig en zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik aangezien ruimte schaars is. Voor energie-infrastructuur op zee geeft het Programma Noordzee 2022-2027 als uitgangspunt mee dat er zoveel mogelijk sprake moet zijn van bundeling. Daarmee wordt de schaarse ruimte efficiënt gebruikt. De ruimtelijke procedures voor toekomstige kabeltracés op basis van VAWOZ zijn onderdeel van en benoemd in het programma.

## 6.3 Beoordeling toekomstvastheid op zee

### 6.3.1 Ontwikkelingen

De realisatie van de Netten op zee om het windenergiegebied Nederwiek te ontsluiten is onderdeel van de (versnelling van de) energietransitie, maar is potentieel ook van invloed op andere lange-termijnontwikkelingen. De Noordzee kent een groot aantal functies en gebruikers die een beperking vormen voor de beschikbare ruimte voor toekomstige functies en/of gebruik. Met het realiseren van een Net op zee wordt de ruimte verder beperkt. Bij het thema toekomstvastheid worden de relatie met en mogelijke invloed op deze ontwikkelingen beschreven. De benodigde ruimte voor andere ontwikkelingen wordt beoordeeld omdat het Net op zee Nederwiek 1 van invloed kan zijn op de ruimte die voor deze ontwikkelingen is vereist.

Tabel 6-2 geeft een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen op zee die voor toekomstvastheid zijn beoordeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen (AO) en toekomstige ontwikkelingen (TO). Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen waarover reeds is besloten en die een verandering in hetzelfde gebied tot gevolg hebben. Toekomstige ontwikkelingen zijn bekende initiatieven voor de toekomst, maar nog geen concrete plannen waarover een besluit is genomen. Ook op land zijn nabij het Sloegebied ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de realisatie van Net op zee IJmuiden Ver Alpha bij de Belgiëweg Oost. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de inpassing van de verschillende onderdelen op land. Voor de afweging van tracéopties op zee zijn deze autonome ontwikkelingen op zee niet relevant. Na de tabel worden zowel de autonome als toekomstige ontwikkelingen op zee besproken.

Tabel 6-2 Ontwikkelingen op zee

Autonome ontwikkeling
Net op zee en windparken Hollandse Kust (zuid) en (west) – zeedeel
Net op zee en windparken IJmuiden Ver (Alpha, Beta, Gamma)
Net op zee en windpark Nederwiek 2
Zandwinning Noordzee (programma Noordzee 2022-2027)
Circe en Scylla kabels
Porthos (aanleg CO <sub>2</sub> -leiding vanaf Maasvlakte naar platform P18-A)
Interconnector Neuconnect
Toekomstige ontwikkelingen
Realisatie extra windenergie op zee met bijbehorende netaansluiting t/m 2030
Aramis CO <sub>2</sub> -leiding naar ondergrondse opslaglocaties op zee
Interconnector(en) van windenergiegebied IJmuiden Ver en/of Nederwiek naar het Verenigd Koninkrijk

#### Autonome ontwikkelingen op zee

Eén voor Net op zee Nederwiek 1 belangrijke autonome ontwikkeling is Net op zee Nederwiek 2. Voor de aansluiting van windenergiegebied Nederwiek is gelijktijdig aan de procedure van Net op

zee Nederwiek 1 de procedure voor Net op zee Nederwiek 2 gestart. Net op zee Nederwiek 2 ontsluit een ander deel van het windenergiegebied Nederwiek voor 2030. Andere windenergiegebieden en bijbehorende ontsluitingen die worden ontwikkeld zijn de Netten op zee Hollandse Kust (zuid en west) en IJmuiden Ver (Alpha, Beta, Gamma). Ook vindt CO<sub>2</sub>-opslag op zee plaats waarvoor buisleidingen van land naar opslaglocaties op zee worden ontwikkeld, zoals Porthos. Andere autonome ontwikkelingen zijn Circe en Scylla kabels (datakabels) en de Interconnector Neuconnect (hoogspanningsverbinding tussen Groot-Brittannië en Duitsland). Tenslotte volgt uit het Programma Noordzee 2022-2027 dat de benodigde hoeveelheid suppletiezand toeneemt als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor is het noodzakelijk de beperking van de beschikbare zandwindlocaties zo veel mogelijk te vermijden.

Met betrekking tot de vereiste beschikbaarheid van suppletiezand geeft het Programma Noordzee 2022-2027 een kader voor kabels en leidingen door potentiële zandwingebieden. Langs de hele kust is een aaneengesloten zone voor zandwinning aangewezen. Het programma geeft een prioriteitsvolgorde die dient te worden toegepast waarmee de beschikbaarheid van zand wordt bewaakt en daarmee toekomstbestendig is. De prioriteitsvolgorde houdt in dat als andere activiteiten van nationaal belang gebruik willen maken van het voor zandwinning gereserveerde gebied, het volgende kader wordt toegepast voor het vinden van een oplossing. Bij het zoeken naar ruimte voor kabels en leidingen wordt de volgende prioriteringsvolgorde gehanteerd:

1. Passeer zoveel mogelijk uitgeputte zandwingebieden,
2. Volg indien mogelijk aangewezen voorkeurstracés,
3. Bundel met bestaande kabels en leidingen,
4. Compenseer het Rijk voor de kosten voor uitwijken naar een andere zandwinlocatie,
5. Voor gebieden met een schaarse zandvoorraad dient een oplossing in stap 1 t/m 3 te worden gevonden (kust van Katwijk tot Egmond, kust voor Texel, Vlieland en Terschelling, Walcheren en de Kop van Schouwen).

### **Toekomstige ontwikkelingen op zee**


Naast de autonome ontwikkelingen zijn er ook toekomstige ontwikkelingen. Deze initiatieven zijn wel bekend, maar hierover zijn nog geen besluiten genomen. Zo is het voornemen om extra windenergie op zee met bijbehorende netaansluiting voor 2030. Ook is er een initiatief om nog een CO<sub>2</sub>-afvang en opslag project te realiseren, genaamd Aramis<sup>27</sup>. Tot slot is het voornemen om interconnectoren<sup>28</sup> te realiseren tussen de windparken en het Verenigd Koninkrijk.

### **6.3.2 Beoordeling toekomstvastheid tracéopties op zee**

Voor elk van de ontwikkelingen is beoordeeld in welke mate de tracéopties van Net op zee Nederwiek 1 invloed kunnen hebben op voorziene en/of gewenste ontwikkelingen. De ontwikkelingen uit Tabel 6-2 zijn weergegeven in Figuur 6-1. In Tabel 6-3 wordt samengevat wat de raakvlakken zijn tussen Net op zee Nederwiek 1 en de verschillende autonome en toekomstige ontwikkelingen. Na de tabel volgt een korte toelichting.

<sup>27</sup> Voor meer informatie over CCS-project Aramis, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/aramis>

<sup>28</sup> Een interconnector is een verbinding tussen het hoogspanningsnet van twee landen voor het transport van elektriciteit over landsgrenzen heen.

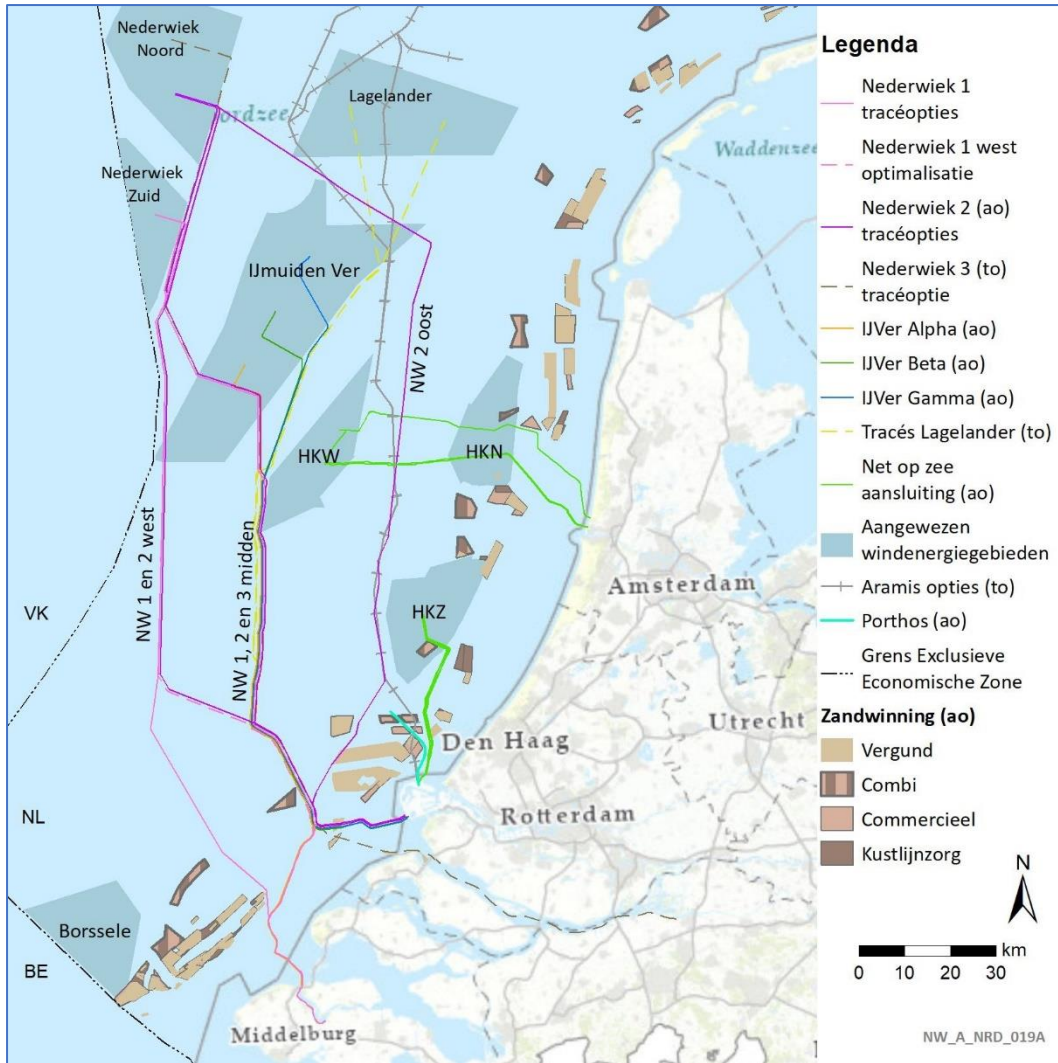

Figuur 6-1 Ruimtelijke ontwikkelingen op zee (ao = autonome ontwikkeling, to = toekomstige ontwikkeling)

Tabel 6-3 Ruimtelijke ontwikkelingen op zee met mogelijke invloed op tracéopties

Nr.	Ontwikkeling	Uitleg	Invloed op tracéopties
I	Net op zee en windparken Hollandse Kust (zuid) en (west)	De windenergiegebieden zijn aangewezen evenals de netaansluitingen. De windenergiegebieden worden niet gekruist.	Netaansluiting Hollandse Kust (zuid) sluit op de Maasvlakte aan via de noordzijde op het bestaande hoogspanningsstation. Dit is een bestaande belemmering die geen van de opties belemmerd.
II	Net op zee en windparken IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma	In ontwikkeling zijnde windenergiegebieden. Netaansluitingen Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn in ontwerp vergund, Gamma is in voorbereiding.	De tracéopties lopen op tracédelen parallel. Vanwege de mogelijke bundeling (onderlinge afstand 200 m) geeft dit geen ruimtelijke belemmering aangezien uit de thematische analyse blijkt dat op locaties met ruimtelijke beperkingen ruimte is voor zeker 8 verbindingen parallel.
III	Net op zee Nederwiek 2 en windenergiegebied Nederwiek	In ontwikkeling zijnde windenergiegebied, welke ontsloten worden door de Netten op zee Nederwiek 1, 2 en 3.	Tracéopties bieden voldoende ruimte voor realisatie van windparken binnen de windenergiegebieden en Netten op zee. Hier is met de kavelindeling rekening mee gehouden.
IV	Zandwinning	Aansluitende zone met reservering voor zandwinning met Kop van Schouwen als schaarse zandlocatie.	Alle tracéopties doorkruisen gebied gereserveerd voor zandwinning. Tracéoptie west loopt door zandwingebied bij de Kop van Schouwen waar de voorraad schaars is. De optimalisatie van tracéoptie west en tracéoptie midden kunnen gebundeld worden met bestaande kabels en leidingen.
V	Circe en Scylla kabel	Datakabels tussen het VK en Nederland	Geen onderscheid tussen de tracéopties, omdat alle tracéopties haaks worden gekruist.
VI	Porthos buisleiding	Vergunde CO <sub>2</sub> -leiding naar zee vanaf de noordzijde van de Tweede Maasvlakte	Het voorziene buistracé voor Porthos vanaf de Maasvlakte heeft geen ruimtelijke relatie met de tracéopties voor Net op zee Nederwiek 1.
VII	Interconnector Neuconnect	Interconnector van VK naar Duitsland. Vergund in 2021. Tracé loopt langs de noordkant van gebied Nederwiek	Niet onderscheidend tussen tracéopties. In het noorden nabij windenergiegebied Nederwiek parallelligging aan alle tracéopties en mogelijk kruising bij verlaten windenergiegebied.
VIII	Windenergiegebied ontsluiting Lagelander	Windenergiegebied ten noorden van de windenergiegebied IJmuiden Ver en ten oosten van windenergiegebied Nederwiek. Ontsluiting is mogelijk richting de Maasvlakte/Geertruidenberg/Zeeland.	Tracéopties bieden voldoende ruimte voor meerdere verbindingen, zie ook de vorige ontwikkeling (II).
IX	Windenergiegebied ontsluiting noordzijde (Nederwiek 3)	Naast het huidige voornemen van een 2 GW voor ontsluiting zuidzijde zijn twee aansluitingen aan de noordzijde voorzien. Dit zijn Net op zee Nederwiek 2 en 3.	Tracéopties bieden voldoende ruimte voor meerdere verbindingen, zie ook de vorige ontwikkeling (II).
X	Aramis buisleiding	Vanaf de noordzijde van de Maasvlakte wordt een buisleiding ontwikkeld voor transport van CO <sub>2</sub> naar gasvelden op zee. Aansluitlocaties op zee liggen ten noorden en westen van windenergiegebied Lage landen (ten oosten van windenergiegebied Nederwiek).	Het voorziene buistracé voor Aramis vanaf de Maasvlakte heeft geen ruimtelijke relatie met de tracéopties voor Net op zee Nederwiek 1.
XI	Interconnector(en)	Er wordt gekeken naar de haalbaarheid van een of meerdere interconnectoren tussen windenergiegebied IJmuiden Ver en/of Nederwiek naar het VK.	Niet onderscheidend tussen de tracéopties. Mogelijk vereist dit een kruising van tracés maar dit vormt geen onderlinge belemmering.

### Ruimte voor toekomstige (energie)infrastructuur

Voor de ontsluiting van windenergiegebieden kunnen extra aansluitingen verwacht worden naast de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma en Netten op zee Nederwiek 1 en 2. Op een aantal locaties is bundeling van Netten op zee noodzakelijk omdat de ruimte lokaal beperkt is. Dit komt door overige functies in of nabij de locaties. Met toevoeging van Net op zee Nederwiek 2 als

autonome ontwikkeling is sprake van een totaal van vijf verbindingen (Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma, Nederwiek 1 en 2). Zowel voor de westelijke tracéopties als tracéoptie midden laat de thematische analyse zien dat hier ruimte voor is.

De buisleidingen voor CO<sub>2</sub>-transport van projecten Porthos en Aramis liggen niet in de nabijheid van de westelijke tracéopties en tracéoptie midden en worden niet beïnvloed door de keuze van één van de tracéopties. De interconnector NeuConnect is niet onderscheidend tussen de tracéopties, omdat sprake is van parallellegging met alle tracéopties nabij windenergiegebied Nederwiek en mogelijk een kruising bij het verlaten van het windenergiegebied. Voor de tracéopties worden dus geen belemmeringen verwacht voor de toekomstvastheid van (energie)infrastructuur.

### Zandwinning

Voor de westelijke tracéopties en tracéoptie midden geldt dat beide de gebieden geschikt voor zandwinning passeren waardoor de prioriteitsvolgorde uit het programma Noordzee 2022-2027 relevant is voor het beoordelen van de toekomstbestendigheid.

Stap 1 uit het afwegingskader voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied is traceren door uitgeputte zandwindgebieden. Alle tracéopties van Net op zee Nederwiek 1 gaan door voor zandwinning gereserveerd gebied. Stap 2 is het volgen van de in het programma Noordzee aangegeven voorkeurstracés. Dit is niet mogelijk omdat deze niet in de nabijheid van de aanlanding bij de kust zijn gelegen. In stap 3 geldt dat er gebundeld wordt met bestaande kabels en leidingen. De ligging van de tracés ten opzichte van de zandwingebieden is weergegeven in Figuur 3-4. Bundeling is voor de optimalisatie van tracéoptie west en tracéoptie midden mogelijk, namelijk met Net op zee IJmuiden Ver Alpha die als onderdeel van de autonome ontwikkeling als bestaand is aangemerkt. Hiermee wordt het ruimtebeslag beperkt en zijn deze tracéopties toekomstvast. Voor tracéoptie west geldt dat deze door een gebied met een schaarse zandvoorraad loopt (Kop van Schouwen). Dit is op grond van stap 5 alleen toegestaan als uitvoering van de tracéoptie mogelijk is bij toepassing van stap 1 tot en met 3. Tracéoptie west kan niet gebundeld worden met een bestaande verbinding en is om die reden niet toekomstvast. Door de geoptimaliseerde tracéoptie west kan dit bezwaar worden voorkomen.

## 6.4 Conclusie

Tabel 6-4 geeft een samenvatting van de beoordeling van de toekomstvastheid van de verschillende tracéopties. Met groen zijn opties gemarkeerd die toekomstvast zijn en met geel de opties die verminderd toekomstvast zijn.



Tabel 6-4 Beoordeling toekomstvastheid onderdelen Net op zee Nederwiek 1

Tracéoptie	Toekomstvastheid	
West	In de toekomst zal extra ruimte voor energie-infrastructuur mogelijk nodig zijn. Na realisatie van Net op zee Nederwiek 1 blijft hiervoor voldoende ruimte. Tracéoptie west kruist gebied 'Kop van Schouwen' dat een schaars aanbod aan zand kent. Volgens het Programma Noordzee is individuele ligging van een kabeltracé in dit gebied niet wenselijk.	
Optimalisatie west	In de toekomst zal extra ruimte voor energie-infrastructuur mogelijk nodig zijn. Na realisatie van Net op zee Nederwiek 1 blijft hiervoor voldoende ruimte. Optimalisatie west vormt geen belemmering voor toekomstige energie-infrastructuur. Door de parallellegging met Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt voldaan aan de prioriteringsvolgorde van het Programma Noordzee.	
Midden	In de toekomst zal extra ruimte voor energie-infrastructuur mogelijk nodig zijn, na realisatie van Net op zee Nederwiek 1 blijft hiervoor voldoende ruimte.	

## **BIJLAGE A Thematische analyse**

# Thematische analyse

## Verbindingen extra Wind op zee



Datum: 08-04-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

# Inhoudsopgave


Leeswijzer.....	3
1 Inleiding en samenvatting analyse.....	4
1.1 Aanleiding .....	4
1.2 Doel thematische analyse .....	6
1.3 Uitgangssituatie & Methodiek .....	7
1.4 Corridors en scenario's .....	8
1.5 Samenvatting en conclusies.....	13
2 Resultaten analyse ecologie.....	21
2.1 Afbakening .....	21
2.2 Habitataantasting.....	23
2.2.1 Analyse corridors .....	23
2.2.2 Analyse scenario's.....	25
2.3 Vertroebeling .....	26
2.3.1 Analyse corridors .....	26
2.3.2 Analyse scenario's.....	27
2.4 Vermindering doorzicht .....	28
2.4.1 Analyse corridors .....	28
2.4.2 Analyse scenario's.....	29
2.5 Verstoring bovenwater .....	30
2.5.1 Analyse corridors .....	30
2.5.2 Analyse scenario's.....	31
2.6 Elektromagnetische velden.....	33
2.6.1 Analyse corridors .....	33
2.6.2 Analyse scenario's.....	33
3 Resultaten analyse scheepvaartveiligheid .....	35
3.1 Afbakening .....	35
3.2 Scheepvaarthinder .....	35
3.2.1 Analyse corridor .....	35
3.2.2 Analyse scenario's.....	39
3.3 Ankerrisico's en kabelschade .....	41
3.3.1 Analyse corridor .....	41
3.3.2 Analyse scenario's.....	43
4 Resultaten analyse toekomstvastheid .....	44
4.1 Afbakening .....	44

4.2	Fysieke ruimte.....	44
4.2.1	Analyse corridor .....	44
4.2.2	Analyse scenario's.....	49
4.3	Toekomstige kruisingen kabels en leidingen .....	50
4.4	Zandwinning.....	52
4.4.1	Analyse corridor .....	52
4.4.2	Analyse scenario's.....	53
4.5	Beheer en onderhoud.....	57
4.5.1	Analyse corridor .....	57
4.5.2	Analyse scenario's.....	58
5	Optimalisatiemogelijkheden corridors .....	60
5.1.1	West corridor .....	60
5.1.2	Oost corridor .....	63
	Colofon.....	67

## Leeswijzer

Voor u ligt de thematische analyse voor de toekomstige Net op zee verbindingen uit windenergiegebied 1 en 2. Deze toekomstige netten op zee verbinden windenergiegebied 1 en 2 met het landelijke hoogspanningsnet op land. Deze thematische analyse gaat in op drie (milieu)thema's, namelijk ecologie, scheepvaartveiligheid en toekomstvastheid. Het doel van deze thematische analyse is om voor deze thema's op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de voor- en nadelen van verschillende scenario's ten opzichte van elkaar om de verbindingen tussen het windenergiegebied en het hoogspanningsnet op land te realiseren.

De structuur van de thematische analyse is in Figuur 0-1 verbeeld.

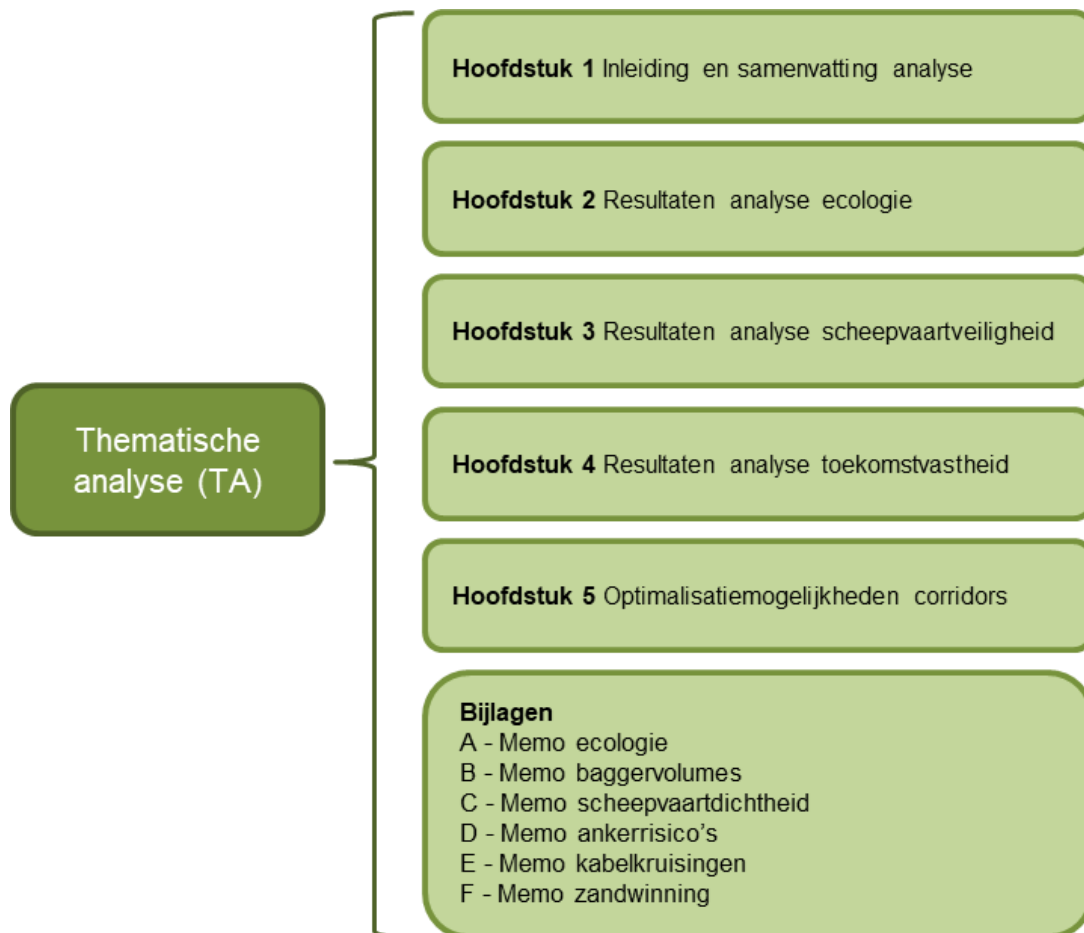

Figuur 0-1 Leeswijzer Thematische Analyse

# 1 Inleiding en samenvatting analyse

## 1.1 Aanleiding

Samen met de reeds gerealiseerde windparken uit de Routekaart windenergie op zee 2023, is er op grond van eerdere kabinetsbesluiten en het Klimaatakkoord in de huidige Routekaart windenergie op zee 2030<sup>1</sup> in totaal 10,8 Gigawatt (GW) aan operationele windcapaciteit in voorbereiding voor het jaar 2030.

Meerdere recente ontwikkelingen maken de realisatie en aansluiting van extra windenergie op zee voor 2030 noodzakelijk (versnellingsopgave). Dit zijn onder meer:

- In 2020 is gebleken dat de huidige plannen niet genoeg opleveren om de Nederlandse doelstelling uit het Klimaatakkoord voor windenergie op zee in 2030 te halen. Voor het bereiken van 49% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030 is er nog een tekort van 0,7 GW.
- Industriële clusters laten in hun verduurzamingsopgave een toegenomen behoefte aan elektrificatie zien. De vraag naar duurzame elektriciteit wordt daardoor hoger dan eerder werd verwacht.
- De Europese Unie heeft het CO<sub>2</sub>-reductiedoel in april 2021 opgehoogd van 40% naar 55% reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 1990.
- In het coalitieakkoord (15 december 2021) wordt ingezet op in elk geval 55% CO<sub>2</sub>-emissiereductie voor 2030 (nu 49%). Ondertussen wil het kabinet beleid voeren op 60% emissiereductie in 2030. Het coalitieakkoord zet in op extra wind op zee.

Bij het invullen van de doelstelling en de benodigde versnellingsopgave voor 2030 speelt windenergie op zee een belangrijke rol. Volgens de Stuurgroep Extra Opgave<sup>2</sup> is 10 GW aan windenergie op zee nodig om 55% CO<sub>2</sub>-reductie te kunnen behalen. Aansluitend hierop verzoekt de motie-Boucke<sup>3</sup> het kabinet om in 2021 minimaal ruimte voor 10 GW aan te wijzen, bedoeld voor windenergie op zee. Het doel op de lange termijn is dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 geheel CO<sub>2</sub>-neutraal is. Volgens scenario's van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)<sup>4</sup> is daarvoor 38 tot 72 GW windenergie op zee nodig.

Er is tot en met 2030 extra ruimte nodig voor 10,7 GW windenergie op zee. Deze bestaat uit het invullen van het tekort van 0,7 GW voor het bereiken van 49% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030 en 10 GW die nodig is voor het bereiken van 55% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030. Op 9 november 2021 is het Aanvullend ontwerp Programma Noordzee (PNZ)<sup>5</sup> gepubliceerd waarin nieuwe windenergiegebieden (waaronder gebied 1 en 2) worden aangewezen en de gebieden IJmuiden Ver (noord) en het zuidelijk deel van Hollandse Kust (west) zijn herbevestigd als aangewezen windenergiegebied (Zie

<sup>1</sup> Voor Routekaart Windenergie op zee 2030, zie:

[https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven\\_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716](https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716)

<sup>2</sup> Advies Stuurgroep Extra Opgave, kamerstukken II 2020-21, 32 813, nr. 683.

<sup>3</sup> Kamerstukken II 2020-21, 35 668, nr. 21.

<sup>4</sup> Klimaatneutrale energiscenario's 2050: Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. Berenschot & Kalavasta, 2020.

<sup>5</sup> Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 heeft van 9 november tot en met 20 december 2021 ter inzage gelegen, zie: <https://www.noordzeeloket.nl/beleid/programma-noordzee-2022-2027/kennisgeving-aanvullend-ontwerp-programma-noordzee/>





## Nieuwe aansluitingen op land: verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ)

Extra windenergie op zee betekent ook extra aansluitingen op land. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) wordt samen met betrokkenen onderzocht wat kansrijke opties voor aansluitingen tussen windgebieden en aansluitlocaties op land zouden kunnen zijn. De VAWOZ heeft betrekking op twee perioden, die aansluitend op elkaar worden uitgevoerd:

- VAWOZ 2030 met de mogelijkheden voor extra aansluitingen in de periode tot en met 2030.
- VAWOZ 2031-2040, met de mogelijkheden voor aansluitingen in de periode van 2031 tot 2040.

Het doel van VAWOZ 2030<sup>7</sup> is om te bepalen welke locaties kansrijk zijn voor de aanlanding van extra vermogen windenergie uiterlijk in het jaar 2030. Dit kan betekenen dat een tracéoptie niet kansrijk is voor de periode tot en met 2030 (onder andere planning, uitvoerbaarheid huidige technieken), maar dat deze in de periode 2031-2040 wel kansrijk is. De kans op realisatie uiterlijk in 2030 (of voor eind 2030) is voor VAWOZ 2030 een belangrijk aspect. De verkenning brengt de kansen en knelpunten in beeld voor de verschillende tracéopties tussen de windenergiegebieden en aansluitlocaties.

In de kamerbrief van 2 december 2021<sup>8</sup> is het startschot gegeven voor de ruimtelijke procedures voor het aan land brengen van windenergie door middel van stroomkabels vanuit de in het aanvullend ontwerp Programma Noordzee aangewezen windenergiegebieden. Twee van deze windenergiegebieden zijn Windenergiegebied 1 (1 zuid en 1 noord) en Windenergiegebied 2 (2 zuid en 2 noord) (zie Figuur 1-1). Voor Net op zee Extra verbinding Sloegebied<sup>9</sup> en Net op zee Derde 2GW-verbinding Maasvlakte<sup>10</sup> zijn het voornemen en participatievoorstel reeds beschikbaar. In deze thematische analyse wordt ingegaan op verschillende scenario's om de windenergiegebieden te verbinden met het landelijk hoogspanningsnet. De scenario's worden in paragraaf 1.4 geschetst.

## 1.2 Doel thematische analyse

Het doel van deze thematische analyse is om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de voor- en nadelen van verschillende scenario's ten opzichte van elkaar om de verbindingen tussen het windenergiegebied en het hoogspanningsnetwerk op land te realiseren. Hiervoor wordt op project overstijgend niveau informatie aangeleverd ter aanvulling op VAWOZ 2030. De informatie uit de thematische analyse wordt, waar van toepassing, meegenomen in de procedures van de individuele projecten.

In deze thematische analyse wordt ingegaan op drie (milieu)thema's, namelijk ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid. Aan de hand van deze thema's worden drie corridors (west, midden, oost) voor mogelijke verbindingen geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van drie

<sup>7</sup> Voor VAWOZ 2030, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz>

<sup>8</sup> Voor Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030, zie: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/02/kamerbrief-over-verkenning-aanlanding-wind-op-zee-2030-vawoz>

<sup>9</sup> Voor Voornemen en participatievoorstel Net op zee Extra verbinding Sloegebied, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-extra-verbinding-sloegebied>

<sup>10</sup> Voor Voornemen en participatievoorstel Net op zee Derde 2GW-verbinding Maasvlakte, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-derde-2-gw-verbinding-maasvlakte>

scenario's, waarbij wordt gevarieerd in het aantal verbindingen per corridor. De resultaten van deze thematische analyse worden gebruikt voor de offshore surveys, aanbestedingen van kabels en platforms en voor de m.e.r.-procedures en integrale afweging voor individuele verbindingen. In Tabel 1-1 worden de gehanteerde begrippen toegelicht.

Tabel 1-1 Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
<b>Windenergiegebied</b>	Gebied op zee dat door de Rijksoverheid is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. Een windenergiegebied bestaat uit kavels.
<b>Windpark</b>	Een windpark is onderdeel van een windenergiegebied. In een kavelbesluit staat waar een windpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.
<b>Net op zee &amp; verbinding</b>	Aansluiting van windenergiegebieden op zee op het landelijk hoogspanningsnet en transport van de windenergie naar het landelijk hoogspanningsnet. Dit transport gaat via een kabelverbinding die Net op zee of verbinding wordt genoemd.
<b>Corridor</b>	Een zone waarbinnen meerdere kabeltracés gerealiseerd kunnen worden die de windenergiegebieden verbinden met het landelijk hoogspanningsnet. Voor de thematische analyse zijn er drie corridors: west, midden en oost.
<b>Scenario's</b>	Verschillende combinaties van tracéopties door corridors.
<b>Tracéoptie</b>	De mogelijke ligging van het kabeltracé.
<b>Kabeltracé</b>	De route van een kabelconfiguratie binnen een corridor. Een kabelconfiguratie bestaat uit 4 kabels, namelijk een pluspool, minpool, glasvezelkabel en metallic return (MR)


### 1.3 Uitgangssituatie & Methodiek

Om de scenario's met elkaar te kunnen vergelijken worden bij de analyse van ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma worden meegenomen als autonome ontwikkeling. De ontwerpbesluiten van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>11</sup> en Beta<sup>12</sup> zijn respectievelijk in januari 2022 en december 2021 gepubliceerd. De definitieve NRD en het voorkeustracé voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma is in december 2021 vastgesteld.
- Verbindingen worden aangelegd in een (1x4)-kabelconfiguratie of een (2x2)-kabelconfiguratie (zie Figuur 1-2). De (1x4)-kabelconfiguratie wordt als uitgangspunt voor het onderzoek gehanteerd. Indien een (2x2)-kabelconfiguratie voor nadeligere effecten zorgt, wordt dit besproken bij het desbetreffende deelaspect. Voor de deelaspecten waar dit niet beschreven wordt, geldt dat het aanleggen van een (2x2)-kabelconfiguratie mogelijk is, zonder dat er meer nadelige effecten optreden dan bij de aanleg van een (1x4)-kabelconfiguratie.
- De tracés op zee (offshore) worden geanalyseerd. Landtracés en binnenwateren, zoals het Veerse Meer en Haringvliet worden niet meegenomen.

<sup>11</sup> Voor ontwerpbesluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha>

<sup>12</sup> Voor ontwerpbesluiten Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta>

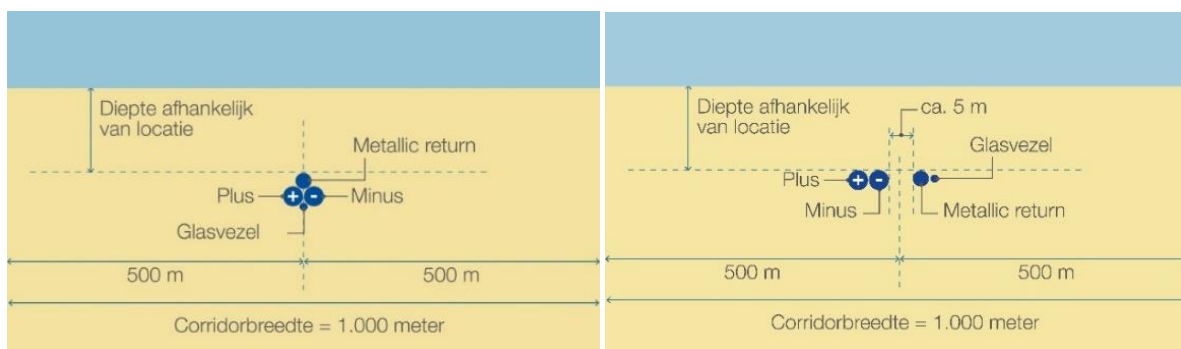

**Figuur 1-2 525kV-gelijkstroomkabels op zee in (1x4)-kabelconfiguratie (links) en (2x2)-kabelconfiguratie (rechts)**

De analyse van de thema’s ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid vindt plaats op basis van expert judgement, die voornamelijk kwalitatief van aard is. Hiervoor worden de achterliggende bijlagen en bestaande informatie uit de MER’en van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>13</sup>, Beta<sup>14</sup> en Gamma<sup>15</sup> gebruikt. Er zijn geen (nieuwe) modelberekeningen uitgevoerd voor de thematische analyse. Scenario’s worden ten opzichte van elkaar beoordeeld en vergeleken door middel van een beoordelingsschaal zoals weergegeven in Tabel 1-2. Wanneer scenario’s gelijkwaardig beoordeeld worden, kunnen deze dezelfde beoordeling krijgen. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar cumulatie wanneer effecten elkaar in de tijd of ruimtelijk versterken.

**Tabel 1-2 Beoordelingsschaal**

Beoordeling	Oordeel ten opzichte van andere scenario’s
X	Het scenario wordt het best of minst negatief beoordeeld ten opzichte van de andere scenario’s.
XX	Het scenario wordt het op een na best of op een na minst negatief beoordeeld ten opzichte van de andere scenario’s.
XXX	Het scenario wordt het minst positief of meest negatief beoordeeld ten opzichte van de andere scenario’s.

### 1.4 Corridors en scenario’s

In de thematische analyse wordt gesproken over corridors en scenario’s. In deze paragraaf worden beide toegelicht.

#### Corridors

In deze thematische analyse wordt voor ieder thema als eerste de corridor geanalyseerd waar de verbindingen in de scenario’s doorheen lopen. Vervolgens wordt ingegaan op de drie scenario’s, waarbij gevarieerd wordt met het aantal verbindingen per corridor. De drie corridors worden west, midden en oost genoemd. De midden corridor, waar ook Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma worden aangelegd, is verder gedetailleerd dan de west en oost corridor. Reden hiervoor is dat bij de midden corridor veel onderzoek is uitgevoerd in het kader van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Ook is er veel afstemming geweest met bevoegde gezagen en autoriteiten

<sup>13</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1>

<sup>14</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta-fase-1>

<sup>15</sup> Voor de stand van zaken van Net op zee IJmuiden Ver Gamma, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-gamma>

over de ligging van de midden corridor. Deze onderzoeken en afstemming hebben geleid tot meerdere optimalisaties van de midden corridor. Voor de west en oost corridor hebben deze optimalisaties nog niet plaatsgevonden. In hoofdstuk 5 worden enkele optimalisatiemogelijkheden van de west en oost corridor beschreven en eventuele gevolgen voor de effectbeoordeling van deelaspecten.

### Scenario's

De begin- en eindpunten van iedere verbinding liggen per scenario vast. Deze begin- en eindpunten zijn weergegeven in Tabel 1-3. De corridor via waar de verbindingen van begin- naar eindpunt gaan variëren per scenario. In Tabel 1-3 is opgenomen voor iedere verbinding door welke corridor ze gaan per scenario en wat per verbinding het worst-case uitgangspunt is voor start aanleg om eventuele cumulerende effecten te bepalen. Een overzicht van de scenario's en de hoeveelheid verbindingen per corridor is weergegeven in Tabel 1-4. Na deze tabellen wordt ieder scenario toegelicht en weergegeven op kaart.

Tabel 1-3 Informatie per verbinding

Begin- en eindpunt per verbinding			Corridor per scenario			Start aanleg <sup>16</sup>
Nummer	Van	Naar	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	
1	IJmuiden Ver Alpha	Borssele	Midden	Midden	Midden	2024
2	IJmuiden Ver Beta	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden	2024
3	IJmuiden Ver Gamma	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden	2024
4	Windenergiegebied 1	Sloegebied	Midden	West	West	2025
5	Windenergiegebied 1	Maasvlakte	Midden	West	West	2025
6	Windenergiegebied 1	Geertruidenberg	Midden	West	West	2026
7 <sup>17</sup>	Windenergiegebied 2	Zuid-Holland	Midden	Midden	Oost	2026
8 <sup>17</sup>	Windenergiegebied 2	Zeeland	Midden	Midden	Oost	2026

Tabel 1-4 Aantal verbindingen per scenario

Scenario's ▼ Corridors ►	West	Midden	Oost
Scenario 1 (0-8-0)	0	8 (waarvan 3 IJmuiden Ver)	0
Scenario 2 (3-5-0)	3	5 (waarvan 3 IJmuiden Ver)	0
Scenario 3 (3-3-2)	3	3 (enkel IJmuiden Ver)	2

<sup>16</sup> Het uitgangspunt in deze thematische analyse is dat de kabeltracés van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma reeds gerealiseerd zijn bij aanvang van aanleg van de andere verbindingen.

<sup>17</sup> Verbinding 7 en 8 maken geen onderdeel uit van de opgave voor aansluiting van windenergie 2030.

**Scenario 1 (0-8-0)**

In scenario 1 worden alle acht verbindingen door de midden corridor gelegd. Er gaan geen verbindingen door de west en oost corridor. Dit is weergegeven in Figuur 1-3. In deze thematische analyse wordt dat genoteerd als “scenario 1 (0-8-0)”.



*Figuur 1-3 Scenario 1 (0-8-0)*

### Scenario 2 (3-5-0)

In scenario 2 gaan drie verbindingen via de west corridor richting het landelijk hoogspanningsnet, namelijk verbinding 4, 5 en 6. Verbinding 5 en 6 volgen voor een groot deel de west corridor, maar steken ten zuiden van het Natura 2000-gebied Bruine Bank over naar de midden corridor.

Vervolgens gaat verbinding 5 naar de Maasvlakte en verbinding 6 naar Geertruidenberg. Verbinding 4 gaat via de west corridor zuidwaarts richting Sloegebied. De overige vijf verbindingen (1, 2, 3, 7 en 8) gaan geheel door de midden corridor. Dit is weergegeven in Figuur 1-4. In deze thematische analyse wordt dat genoteerd als “scenario 2 (3-5-0)”.



Figuur 1-4 Scenario 2 (3-5-0)

### Scenario 3 (3-3-2)

In scenario 3 gaan drie verbindingen via de west corridor richting het landelijk hoogspanningsnet, namelijk verbinding 4, 5 en 6. Verbinding 5 en 6 volgen voor een groot deel de west corridor, maar steken ten zuiden van het Natura 2000-gebied Bruine Bank over naar de midden corridor. Vervolgens gaat verbinding 5 naar de Maasvlakte en verbinding 6 naar Geertruidenberg. Ten noorden van deze overstek gaan er drie verbindingen door de midden corridor, namelijk verbinding 1, 2 en 3. Via de oostelijke corridor lopen de overige twee verbindingen van windenergiegebied 2 naar het landelijk hoogspanningsnet, namelijk verbinding 7 en 8. Dit is weergegeven in Figuur 1-5. In deze thematische analyse wordt dat genoteerd als “scenario 3 (3-3-2)”.



Figuur 1-5 Scenario 3 (3-3-2)

## 1.5 Samenvatting en conclusies

Een samenvatting van de resultaten van de vergelijking van de scenario's is weergegeven in Tabel 1-5. Hierin is de effectduur aangegeven en een toelichting op het detailniveau en eventuele kennisleemten. Vervolgens wordt in Tabel 1-6 een samenvatting gegeven van de effecten die veranderen als gevolg van een optimalisatie van de west corridor (zie Hoofdstuk 5). Na de tabellen wordt voor ieder (milieu)thema een korte samenvatting gegeven. Een uitgebreidere toelichting van de resultaten van de analyse is te vinden in Hoofdstuk 2 (ecologie), Hoofdstuk 3 (scheepvaartveiligheid) en Hoofdstuk 4 (toekomstvastheid). De mogelijkheden voor optimalisatie van de corridors worden beschreven in Hoofdstuk 5 (optimalisatiemogelijkheden).

Tabel 1-5 Samenvatting beoordeling scenario's

	Effectduur (permanent/tijdelijk)	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)	Detailniveau en kennisleemte
<b>Ecologie</b>					
Habitataantasting	Tijdelijk (Worst-case 5 jr./verbinding)	X	XX	XXX	Meer detail aan de orde in MER en Pb
Vertroebeling	Tijdelijk (ca. 1 week)	X	X	XXX	Meer detail aan de orde in MER en Pb
Vermindering van doorzicht	Tijdelijk (ca. 1 week)	X	XX	XXX	Meer detail aan de orde in MER en Pb
Verstoring bovenwater	Tijdelijk	X	XX	XXX	Meer detail aan de orde in MER en Pb
Elektromagnetische velden – Bundeling EMV's	Permanent	XXX	XX	X	Kennis ontbreekt voor duidelijke conclusie*
Elektromagnetische velden – Verspreiding EMV's	Permanent	X	XX	XXX	Kennis ontbreekt voor duidelijke conclusie*
<b>Scheepvaartveiligheid</b>					
Scheepvaarthinder	Beide	X	XX	XXX	Meer detail aan de orde in RBBD **
Ankerrisico's en kabelschade	Permanent	X	XX	XXX	Meer detail aan de orde in RBBD
<b>Toekomstvastheid</b>					
Fysieke ruimte	Permanent	X	XX	XXX	N.v.t.
Toekomstige kruisingen kabels en leidingen	Permanent	X	X	X	N.v.t.
Zandwinning	Permanent	X	XXX	XXX	Meer detail aan de orde in MER en Pb
Beheer & onderhoud	Beide	X	XX	XXX	N.v.t.

\* Voor elektromagnetische velden wordt aanvullend een expertsessie georganiseerd om te waarborgen dat bij de keuze rekening is gehouden met de meest recente kennis en inzichten.

\*\* Voor scheepvaarthinder wordt aanvullend een expertsessie georganiseerd over het menselijke aspect, zoals hoe nautici omgaan met (nood)ankers in relatie tot de aanwezigheid van (parallele) verbindingen. Resultaten van deze expertsessie vormen input voor de individuele procedures van toekomstige verbindingen.

Tabel 1-6 Optimalisatie west corridor – vermijden Maas Junction

Scenario's	Effectduur (permanent/tijdelijk)	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)	Detailniveau en kennisleemte
Scheepvaarthinder – met optimalisatie	Beide	X	X	XX	Meer detail aan de orde in RBBD
Zandwinning – met optimalisatie	Permanent	X	X	XX	Meer detail aan de orde in MER en Pb



## Ecologie

Bij het thema ecologie zijn scenario's met elkaar vergeleken voor de deelaspecten habitataantasting, vertroebeling, vermindering van doorzicht, verstoring bovenwater en elektromagnetische velden. De resultaten worden hieronder per deelaspect samengevat. Ook wordt indien relevant voor een deelaspect ingegaan op de gevolgen van een eventuele optimalisatie van de west en oost corridor voor de vergelijking tussen scenario's.

### *Habitataantasting*

Habitataantasting kan als gevolg van de aanleg van de verschillende verbindingen mogelijk een tijdelijk negatieve invloed hebben op de bodem en de daarin levende dieren. Bij de vergelijking tussen scenario's wordt scenario 1 het best beoordeeld voor habitataantasting, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Reden hiervoor is dat in scenario 1 habitataantasting wordt beperkt tot één gebied, namelijk de midden corridor. Wel worden er acht verbindingen in de midden corridor aangelegd, waardoor de bodem in deze corridor herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt waardoor het effect over langere tijd merkbaar is (ca. 8 jaar). Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2. Bij scenario 2 gaan er naast verbindingen door de midden corridor ook verbindingen door de west corridor waardoor extra habitat aangetast wordt dat in scenario 1 onaangetast blijft. De duur van het effect in de midden corridor is in scenario 2 vergelijkbaar met de duur in scenario 1 door de planning van aanleg (ca. 8 jaar). In de west corridor is de duur van het effect worst-case ca. 7 jaar in scenario 2. Tot slot wordt scenario 3 als minst positieve scenario beoordeeld, omdat hier ten opzichte van de andere scenario's ook de oost corridor wordt aangetast. De effectduur in de midden corridor is in scenario 3 twee jaar korter dan in scenario 1 en 2 (ca. 6 jaar), maar aanvullend duurt het ca. 6 jaar voordat de bodemfauna is hersteld in de oost corridor. Daarnaast is er in scenario 3 ook habitataantasting in de west corridor (ca. 7 jaar).

### *Vertroebeling*

Bij de aanleg van de verbindingen wordt afhankelijk van de lokale situatie gebaggerd, ge-pre-sweept (i.e. het baggeren van een passage voor kabelinstallatie door de zandgolven) en getrencht, waarbij sediment in de waterkolom verspreid wordt en dus vertroebeling ontstaat. vertroebeling in de waterkolom kan ertoe leiden dat filterfeeders (organismes die leven van plankton en ander in het water zwevend voedsel) in hun voedselopname worden geremd en dat trekvissen een barrière ondervinden wanneer de slibwolk de doorgang tussen zoet en zout water belemmert.

Voor het deelaspect vertroebeling worden scenario 1 en 2 vergelijkbaar beoordeeld, gevolgd door scenario 3 welke als meest negatief wordt beoordeeld vanwege een mogelijk negatief effect op (trek)vissen langs de kust van Zuid-Holland. Het mogelijke negatieve effect in scenario 3 wordt veroorzaakt door het aanleggen van verbindingen in de oost corridor, die geen onderdeel uitmaken van de andere scenario's. De slibwolk die ontstaat in Natura 2000-gebied Bruine Bank in scenario 2 en 3 levert geen onderscheidende effecten op, omdat hier geen natuurwaarden aanwezig zijn die last hebben van vertroebeling, anders dan zichtjagende vogels (zie paragraaf 2.4). Ook is er geen groot onderscheid in baggervolumes tussen de scenario's (< 10% verschil). Dat betekent dat scenario 1 en 2 niet leiden tot grote onderscheidende effecten.

### *Vermindering van doorzicht*

Vermindering van doorzicht is een tijdelijk effect wat ontstaat door de slibwolk als gevolg van de aanleg van verbindingen. Vermindering van doorzicht kan tijdelijke negatieve effecten hebben op zichtjagende vogels die foerageren aan het wateroppervlak of op licht-gelimiteerde primaire productie (de basis van de voedselketen).

Voor het deelaspect vermindering van doorzicht wordt scenario 1 als best beoordeeld, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Vermindering van doorzicht vindt in alle gevallen plaats in Natura 2000-gebied Voordelta en is zodoende niet onderscheidend. Dit betekent dat alleen de slibwolken in Natura 2000-gebied Bruine Bank en de slibwolk in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en langs de Zuid-Hollandse kust van belang zijn bij de vergelijking, omdat ze het vangsucces van vogels beïnvloeden. Aangezien scenario 3 kan leiden tot een slibwolk in zowel Natura 2000-gebied Bruine Bank als Noordzeekustzone, wordt deze negatiever beoordeeld dan scenario 2. Bij scenario 2 is namelijk alleen sprake van een slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank. In scenario 3 is daarnaast langs de kust primaire productie licht-gelimiteerd, waardoor de slibwolk mogelijk een effect heeft op primaire productie. In scenario 1 is de verwachting dat er, aanvullend op de Voordelta, geen slibwolk ontstaat in Natura 2000-gebieden.

#### *Verstoring bovenwater*

Bij het deelaspect verstoring bovenwater wordt de tijdelijke verstoring van vogelsoorten als gevolg van het aanleggen van de verbindingen vergeleken bij de scenario's. Als worst-case verstoringscontour om het aanlegschip wordt 1.600 m aangehouden. Bij alle corridors vindt verstoring plaats in Natura 2000-gebied Voordelta, wat betekent dat verstoring in dit specifieke gebied niet onderscheidend is voor de corridors en scenario's.

Voor het deelaspect verstoring bovenwater komt scenario 1 als meest gunstige uit de vergelijking, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Scenario 1 komt het meest gunstig uit de vergelijking doordat de werkzaamheden enkel in de midden corridor voorkomen, waardoor grote delen van het leefgebied van vogels niet worden overlapt. Ook vindt in dit scenario de minste verstoring plaats in de Bruine Bank, een belangrijke ruillocatie voor verschillende vogelsoorten. In scenario 2 en 3 vindt er meer verstoring op de Bruine Bank plaats, doordat in beide scenario's drie verbindingen door de west corridor gaan, welke dwars door de Bruine Bank loopt. Scenario 2 en 3 verschillen van elkaar doordat scenario 3 additioneel gebruik maakt van de oost corridor, waardoor extra leefgebied van enkele soorten overlapt wordt. Er vindt in scenario 3 in totaal wel minder verstoring plaats aan de grenzen van de Bruine Bank, doordat er twee verbindingen minder door de midden corridor gaan. Desalniettemin blijven er in scenario 3, drie verbindingen door de west corridor en drie door de midden corridor aanwezig, waardoor de Bruine Bank al met een flink aandeel van de bovenwaterverstoring te maken krijgt. Aanvullend wordt in scenario 3 dus leefgebied rond de oost corridor belast. Scenario 3 wordt daarom uiteindelijk negatiever beoordeeld dan scenario 2. De verschillen zijn echter klein. Scenario 3 is daarmee het scenario waarbij de meest negatieve effecten van bovenwater verstoring worden verwacht.

Het optimaliseren van de oost corridor kan ertoe leiden dat de negatieve effecten voor het deelaspect verstoring bovenwater minder zijn in scenario 3, maar leidt niet tot een ander resultaat van de vergelijking (zie hoofdstuk 5). Hetzelfde geldt voor gewinning door de aanleg van tracés nabij bestaande scheepsvaartroutes. Op enkele locaties is een lagere mate van gewinning te verwachten door een lokale, relatief lage scheepvaart intensiteit. Dit speelde ook geen doorslaggevende rol in de overkoepelende effectbepaling.

#### *Elektromagnetische velden*

Elektromagnetische velden (EMV) kunnen mogelijk een (permanent) effect hebben op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden. Uit de magneetveldstudies voor netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta blijkt dat het magneetveld van een kabelsysteem van zowel een (1x4)-

kabelconfiguratie als een (2x2)-kabelconfiguratie niet tot aan het wateroppervlak komt. Ook blijkt dat de veldsterkte verticaal iets zwakker wordt op grotere hoogte als er meerdere verbindingen bij elkaar liggen. Dit geeft waarschijnlijk geen significant verschil. Wel zal het uiteindelijke veld bij meerdere verbindingen lokaal in één corridor groter zijn, aangezien er meerdere velden naast elkaar liggen.

Op dit moment is er geen duidelijke onderbouwing of er bij spreiding over meerdere corridors of bundeling in één corridor van elektromagnetische velden de minste effecten optreden. Indien bundeling leidt tot negatievere effecten, dan wordt scenario 3 als best beoordeeld, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 1. Indien verspreiding leidt tot negatievere effecten, dan is dit omgekeerd. Dat betekent dat er op dit moment geen duidelijke conclusie kan worden getrokken in welke scenario's elektromagnetische velden het grootste effect veroorzaken. Om te waarborgen dat de meest recente kennis en inzichten worden betrokken bij de effectbeoordeling wordt een expertsessie georganiseerd. De resultaten van deze expertsessie worden meegenomen in de effectbeoordelingen en procedures van toekomstige verbindingen.

Omdat er op dit moment geen duidelijk onderscheid kan worden gemaakt, kan dit deelaspect niet worden gebruikt als informatie in de afweging tussen scenario's. Dit is weergegeven in Tabel 1-5.

### **Scheepvaartveiligheid**

Bij het thema scheepvaartveiligheid zijn scenario's met elkaar vergeleken voor de deelaspecten scheepvaarthinder, ankerrisico's en kabelschade. De resultaten worden hieronder per deelaspect samengevat. Ook wordt per deelaspect ingegaan op de gevolgen van een eventuele optimalisatie van de west en oost corridor voor de vergelijking tussen scenario's.


#### *Scheepvaarthinder*

Bij scheepvaarthinder gaat het om het effect van de kabels op scheepvaart. Voorbeelden hiervan zijn hinder in de aanlegfase (tijdelijk), bij een onderhoudssituatie (tijdelijk) en permanente effecten zoals gedragsverandering. Het (nood)ankeren nabij kabels is namelijk niet wenselijk vanuit scheepvaart perspectief. Om het effect van de kabels op de scheepvaart te bepalen is gekeken naar de ligging van de verbindingen in relatie tot de scheepvaardichtheid. Aanvullend wordt voor scheepvaarthinder een expertsessie georganiseerd over het menselijke aspect, zoals gedragsverandering als gevolg van de ligging van verbindingen ten opzichte van scheepvaartroutes. Resultaten van deze expertsessie vormen input voor de effectbeoordelingen en procedures van toekomstige verbindingen.

Samenvattend wordt scenario 1 als best beoordeeld voor scheepvaarthinder, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Bij scenario 1 kruisen de verbindingen door de midden corridor scheepvaartroutes waar geen sprake is van kruisend scheepvaartverkeer, zoals wel het geval is bij Maas Junction of Maas Center (zie Figuur 1-6). Gebieden met een hoge scheepvaardichtheid worden hoofdzakelijk vermeden. Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2, omdat hier verbindingen door het Maas Junction gebied liggen. Tot slot eindigt scenario 3 op de laatste plaats, omdat daar Maas Junction, Maas Center en IJmuiden Approach gekruist worden. Dit is samengevat in Tabel 1-5.

Wel zijn er voor de west corridor optimalisatiemogelijkheden om het Maas Junction gebied te vermijden (zie paragraaf 5.1.1 en Tabel 1-6). Verbinding 4 en 6 kunnen namelijk parallel aan verbinding 5 oversteken van de west naar de midden corridor, waarna ze via de midden corridor in zuidelijke richting naar Zeeland gaan. Deze optimalisatie leidt er toe dat scenario 1 en 2 vergelijkbaar worden beoordeeld. Scenario 3 wordt wel nog steeds slechter beoordeeld, door de ligging van de

verbindingen in de oost corridor door Maas Center en IJmuiden Approach. Ook optimalisaties van de oost corridor leiden niet tot wijzigingen in de vergelijking (zie paragraaf 5.1.2). Na optimalisatie van de oost corridor gaan verbindingen nog steeds door de gebieden met een hoge scheepvaartdichtheid en het aantal kruisingen van scheepvaartroutes neemt nauwelijks af.

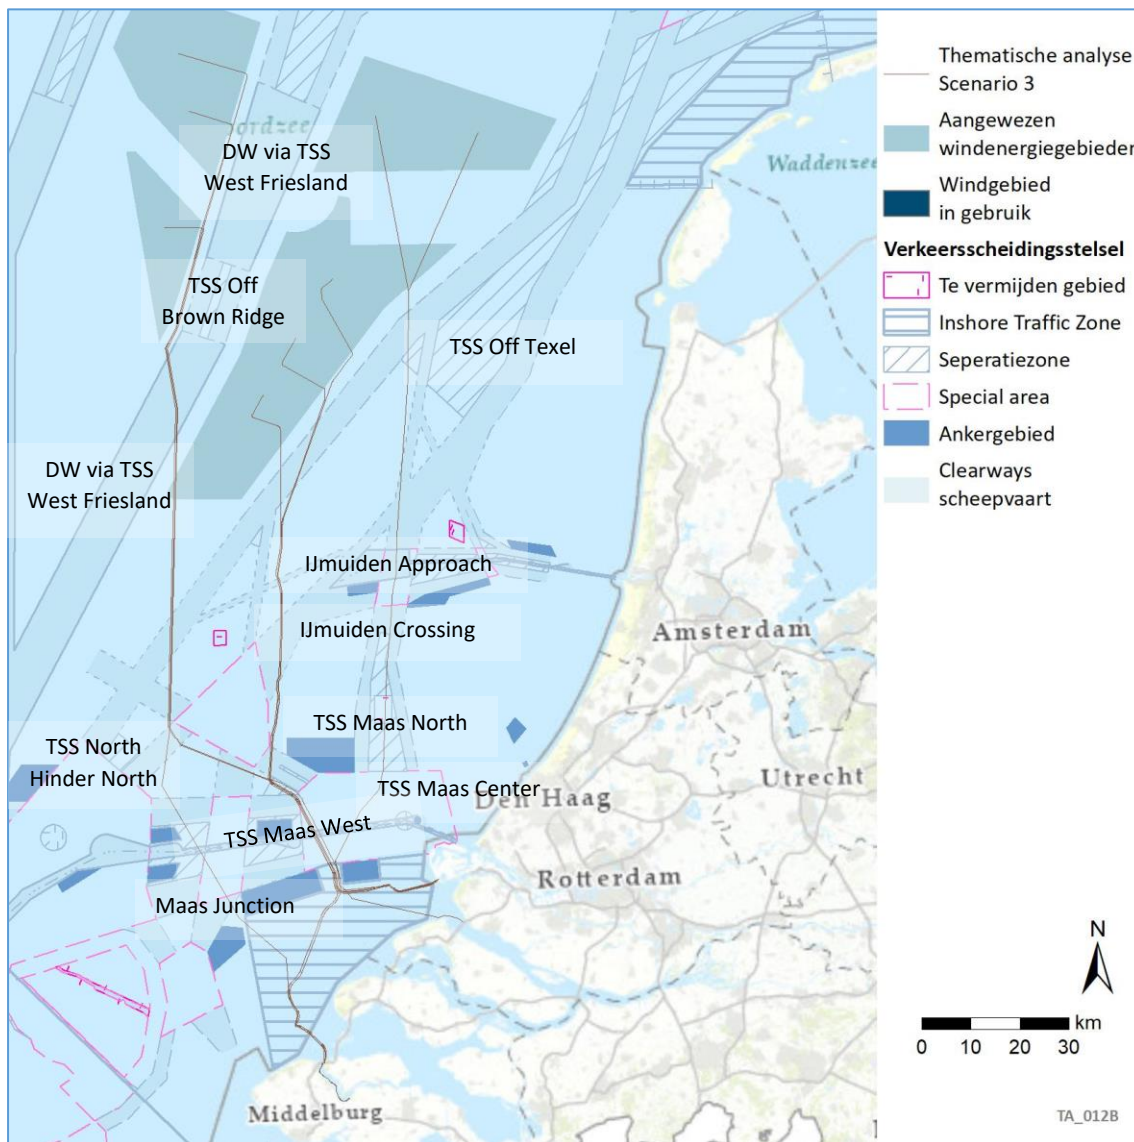

Figuur 1-6 Ligging van corridors ten opzichte van scheepvaartroutes

### Ankerrisico's en kabelschade

Bij het deelaspect ankerrisico's en kabelschade wordt ingegaan op de kans op kabelschade als gevolg van externe factoren, zoals ankeren en het zinken van een schip.

Voor het deelaspect ankerrisico's en kabelschade geldt dat wanneer meerdere verbindingen parallel in de strook naast de scheepvaartroute liggen (scenario 1), de totale kans op schade aan één van deze verbindingen door externe factoren groter is, dan wanneer er minder verbindingen parallel liggen (scenario 2 en 3). Echter, wanneer de verbindingen verspreid liggen over meerdere corridors (scenario 2 en 3), dan varen er meer verschillende schepen langs de verbindingen. Dat heeft geen effect op de individuele faalkans per verbinding, maar wel op de totale meervoudige faalkans. Vanuit dat oogpunt neemt de meervoudige kans op ongewenst contact tussen scheepvaart en een

verbinding toe. Het aanleggen van meerdere verbindingen in de midden corridor (scenario 1) levert een kleinere meervoudige faalkans op schade aan de kabels door scheepvaart, dan het verspreiden van de verbindingen over twee corridors (scenario 2) of drie corridors (scenario 3). Dat betekent dat scenario 1 het best wordt beoordeeld, vervolgens scenario 2 en tot slot scenario 3. Dit is samengevat in Tabel 1-5.

Het optimaliseren van de west corridor om het Maas Junction gebied te vermijden (zie paragraaf 5.1.1), leidt ertoe dat er meer verbindingen parallel liggen. Dit is positief in het kader van ankerrisico's en kabelschade, omdat de totale meervoudige faalkans afneemt. Echter wijzigt de vergelijking van de scenario's niet, omdat er in scenario 2 ook na optimalisatie nog steeds verbindingen verspreid liggen over meerdere corridors.

### **Toekomstvastheid**

Bij het thema toekomstvastheid zijn scenario's met elkaar vergeleken voor de deelaspecten fysieke ruimte, toekomstige kabels en leidingen, zandwinning en beheer en onderhoud. De resultaten worden hieronder per deelaspect samengevat.

#### *Fysieke ruimte*

Bij dit deelaspect wordt bekeken of het fysiek ruimtelijk mogelijk is om meerdere verbindingen parallel aan te leggen door een corridor. De analyse van de fysieke ruimte gebeurt aan de hand van meerdere traceringsuitgangspunten, die zijn opgesomd in paragraaf 4.2.1.

Voor het deelaspect fysieke ruimte wordt scenario 1 als best beoordeeld, omdat het mogelijk is door de midden corridor acht verbindingen aan te leggen die voldoen aan alle traceringsuitgangspunten en omdat er het best voldaan wordt aan het traceringsuitgangspunt van efficiënt ruimtegebruik en het bundelen van kabels en leidingen op zee (worst-case corridorbreedte van 2.400 meter). Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2 waarbij niet wordt voldaan aan het traceringsuitgangspunt om buiten de Bruine Bank te blijven en sprake is van een totale worst-case corridorbreedte van 3.600 meter. Tot slot wordt scenario 3 als meest negatief beoordeeld, omdat hier aan twee traceringsuitgangspunten niet wordt voldaan en sprake is van het minst efficiënte ruimtegebruik, doordat de totale worst-case corridorbreedte het grootst is (4.400 meter). De vergelijking tussen scenario's is samengevat in Tabel 1-5.


Aanvullend is gekeken in paragraaf 5.1.2 naar een optimalisatie van de oost corridor om het munitiestortgebied te vermijden. Dit leidt echter niet tot een ander resultaat van de vergelijking, omdat scenario 3 ook na optimalisatie nog steeds door de Bruine Bank gaat en het meeste ruimtebeslag heeft.

#### *Toekomstige kruisingen kabels en leidingen*

Bij dit deelaspect wordt beoordeeld of er beperkingen ontstaan voor toekomstige kruisingen van kabels en leidingen wanneer meerdere verbindingen parallel liggen. De mogelijkheden en beperkingen voor het kruisen van toekomstige kabels en leidingen is onafhankelijk van de locatie van een verbinding (west, midden of oost corridor). De keuze voor één of meerdere steenberm(en) bij het kruisen van parallelle verbindingen is onder andere afhankelijk van de soort kabel of (pijp)leiding die wordt aangelegd en het in te zetten materieel bij de aanleg. Dit betekent dat ongeacht het aantal parallelle verbindingen er een technische oplossing voor handen is, waardoor er geen onderscheid is tussen de scenario's. Dit is samengevat in Tabel 1-5.

### Zandwinning

Bij dit deelaspect wordt gekeken naar de impact van een verbinding op het lokale aanbod van zand in relatie tot de verwachte regionale zandvraag. Daar waar de verbindingen liggen mag in een zone rondom de verbindingen geen zand worden gewonnen, waardoor het lokale zandaanbod afneemt. Daarbij geeft het afwegingskader gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied uit Programma Noordzee 2022-2027<sup>18</sup> specifieke beperkingen voor de gebieden waar zandwinning plaatsvindt voor de kustvakken Schouwen en Walcheren. Om te beoordelen wat de gevolgen zijn van de scenario's is een verdeling gemaakt in gebieden waar zandwinning plaatsvindt voor zandsuppleties in verschillende kustvakken en gebieden waar (ook) commerciële zandwinning plaatsvindt (zie Figuur 1-7).

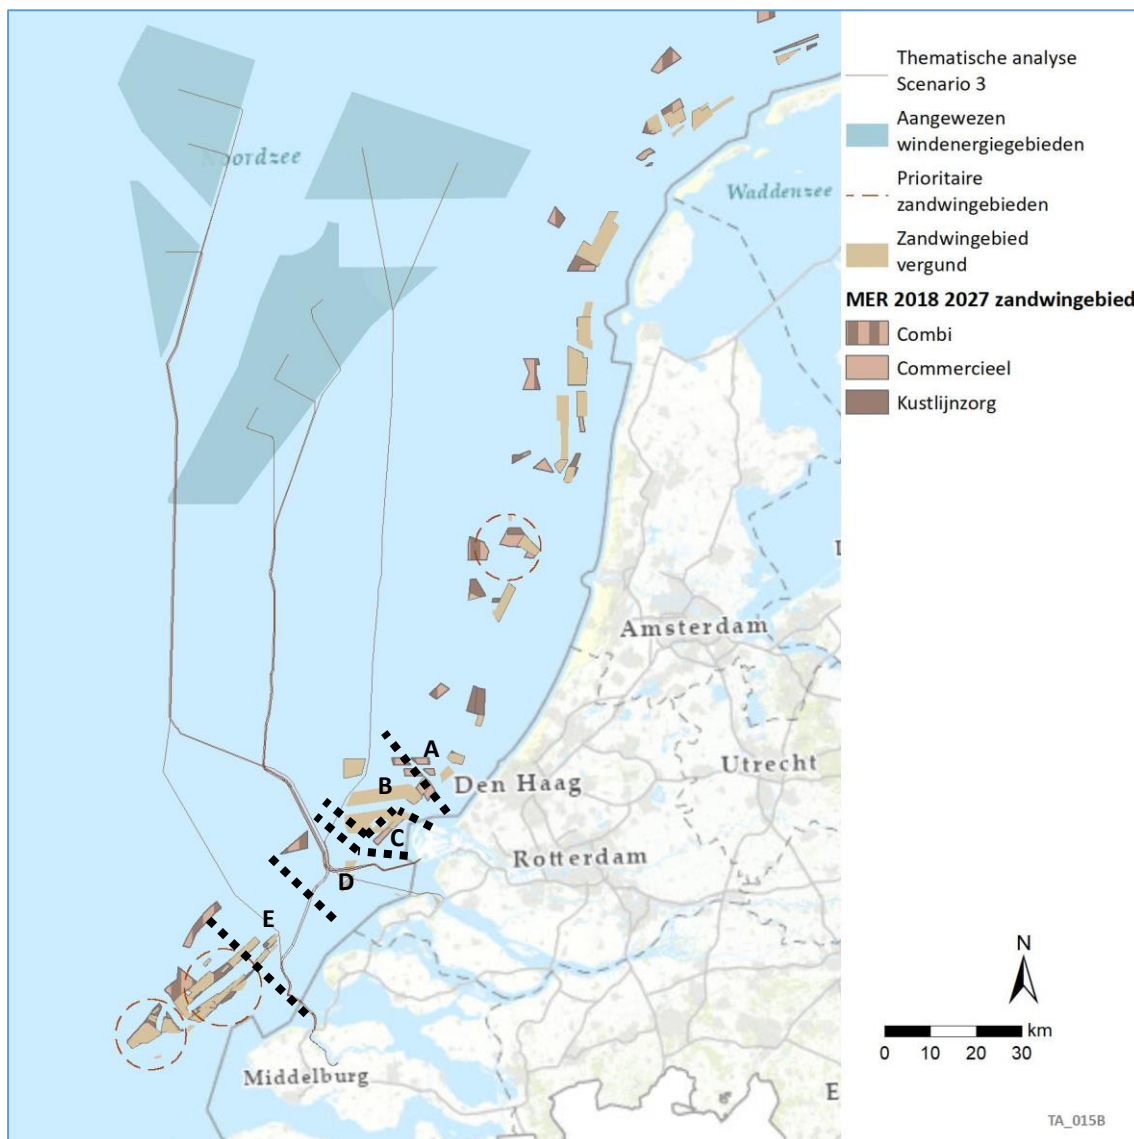

Figuur 1-7 Zandwingebieden t.o.v. scenario 3

Voor het deelaspect zandwinning geldt dat scenario 1 de minste beperkingen oplevert. Scenario 1 raakt voornamelijk de zandwinning in gebied D, waar de zandwinning voor de kustvakken van

<sup>18</sup> Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022. Programma Noordzee 2022-2027; bijlage Nationaal Water Programma 2022-2027.

Voorne en Goeree plaatsvindt. Ook vindt enig beslag plaats van gebied E, waar de zandwinning voor het kustvak Schouwen plaatsvindt. Omdat sprake is van parallelle aanleg met Net op zee IJmuiden Ver Alpha in gebied E past dit binnen het afwegingskader uit het Programma Noordzee 2022-2027 voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied.

Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2 en 3, welke gelijkwaardig beoordeeld zijn. Scenario 2 en 3 zijn in de voorgestelde samenstelling niet wenselijk, omdat bij verbinding 4 (west corridor) niet wordt voldaan aan de criteria voor kustvak Schouwen uit het afwegingskader uit Programma Noordzee 2022-2027 voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied. Scenario 3 kent nog twee aanvullende belemmeringen voor zandwinning. Zo is er in scenario 3 het minste sprake van parallellegging en lopen in scenario 3 twee verbindingen aan de noordoostzijde door de gebieden B en C, waar al sprake is van een relatief beperkt aanbod ten opzichte van een grote vraag. Dit wordt in scenario 3 ten opzichte van scenario 1 slechts beperkt gecompenseerd door het kleinere ruimtebeslag in gebied D. De vergelijking tussen scenario's is samengevat in Tabel 1-5.

Bij een eventuele optimalisatie van de west corridor om het Maas Junction gebied te vermijden (zie paragraaf 5.1.1 en Tabel 1-6) vervalt de belemmering van niet-parallelle aanleg in gebied E (Schouwen), waardoor verbinding 4 uit scenario 2 en 3 in kustvak Schouwen past binnen het afwegingskader uit Programma Noordzee 2022-2027. Voor scenario 3 geldt dat deze nog steeds negatiever wordt beoordeeld dan scenario 1 en 2 vanwege de beperkingen die de oost corridor oplevert voor de zandwinning.

#### *Beheer en onderhoud*

Bij dit deelaspect wordt gekeken naar beheer en onderhoud als gevolg van kabelschade door interne oorzaken (gerelateerd aan schade door productie en installatie) en het herbegraven van kabels. Reparaties na kabelschade door externe oorzaken worden beoordeeld onder het deelaspect 'Ankerisico's en kabelschade'.

Voor het deelaspect beheer en onderhoud geldt dat met name de efficiëntie van het herbegraven van de kabels onderscheidend is tussen de scenario's. Voor het herbegraven van kabels geldt dat hoe meer verbindingen bij elkaar liggen, des te groter de efficiëntie van het herbegraven kan zijn. Bij een afstand van 200 meter tussen parallelle verbindingen levert herbegraven geen problemen op tussen verbindingen onderling. Dat betekent dat scenario 1 het best wordt beoordeeld (verbindingen in 1 corridor), vervolgens scenario 2 (verbindingen verspreid over 2 corridors), en tot slot scenario 3 (verbindingen verspreid over 3 corridors). De vergelijking tussen scenario's is samengevat in Tabel 1-5.

## 2 Resultaten analyse ecologie

### 2.1 Afbakening

Voor het thema ecologie is gekeken naar de deelaspecten uit Tabel 2-1. Deze deelaspecten zijn gekozen op basis van de mate van onderscheid tussen corridors en scenario's en de omvang van het effect. Sedimentatie, verstoring als gevolg van (continu) onderwatergeluid en verontreiniging op zee zijn niet meegenomen in de beoordeling, omdat deze effecten op het detailniveau van deze thematische analyse niet onderscheidend zijn voor de corridors en scenario's.

Bij elektromagnetische velden wordt de (2x2)-kabelconfiguratie als worst-case uitgangspunt genomen. Bij de overige deelaspecten zijn de effecten van de (1x4)-kabelconfiguratie ten opzichte van de (2x2)-kabelconfiguratie vergelijkbaar en leiden daarmee niet tot verschillen in de vergelijking van scenario's.

Na Tabel 2-1 volgt een gebieds- en soortenbeschrijving ten behoeve van de afbakening. In de paragrafen daarna wordt per deelaspect de analyse van corridors en scenario's toegelicht. Bijlage A Ecologie bevat een verdere toelichting van de resultaten.

Tabel 2-1 Afbakening ecologie

Deelaspecten	Omschrijving	Permanent/ tijdelijk
<b>Habitataantasting</b>	Bij de aanleg van kabels wordt de zeebodem ter plaatse beroerd. Hierdoor kunnen potentieel habitattypen en bodemdieren die daarbij horen verstoord en aangetast worden. Dit is ca. 60 m aantasting voor pre-sweepen en baggeren links en rechts van de kabel.	Tijdelijk
<b>Vertroebeling</b>	Bij de aanleg van de verbindingen wordt getrencht, afhankelijk van de lokale situatie mogelijk voorafgegaan door baggeren of pre-sweepen, waardoor sediment in de waterkolom verspreid kan worden. Vertroebeling kan leiden tot het remmen van voedselopname bij filterfeeders en een barrière vormen voor trekvissen. Dit is een tijdelijk effect van ongeveer een week. Na verloop van tijd slaat het sediment weer neer en is de oorspronkelijke situatie hersteld.	Tijdelijk
<b>Vermindering van zicht</b>	Vertroebeling leidt tot minder doorzicht aan het wateroppervlak waardoor potentieel primaire productie (i.e. de basis van de voedselketen) kan worden geremd en het vangstsucces van zichtjagende vogels wordt beïnvloed. Zoals bij ' vertroebeling' aangegeven betreft dit een tijdelijk effect van ongeveer een week.	Tijdelijk
<b>Verstoring bovenwater</b>	De aanwezigheid van het kabelschip, baggerschepen, de vaarbewegingen en het verspreiden van baggerspecie kan leiden tot verstoring door bovenwatergeluid, en optische verstoring (silhouetwerking). Deze verstoring kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit is een tijdelijk effect.	Tijdelijk
<b>Elektromagnetische velden</b>	Door het stromen van de elektrische lading ontstaat een magnetisch veld dit kan een effect hebben op gedrag van zeedieren. Bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha <sup>19</sup> en Beta <sup>20</sup> is een uitgebreide literatuurstudie over het elektromagnetisch veld onderwater uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verschillende soorten vissen, zoals zalmachtigen en platvissen, en zeezoogdieren, waaronder bruinvis, mogelijk gevoelig zijn voor de effecten van (elektro)magnetische velden. De bruinvis is waarschijnlijk één van de meest gevoelige soorten, deze wordt daarom als indicator soort voor de beoordeling gebruikt. Het magneetveld reikt bij een	Permanent

<sup>19</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1>


<sup>20</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta-fase-1>



	begraaftdiepte van 1 meter horizontaal tot ongeveer 20 meter van de kabel en verticaal tot aan het wateroppervlak (dus in de waterkolom).
--	---

**Gebiedsbeschrijving**

De aanleg van verbindingen in de west, midden of oost corridor kan effecten veroorzaken in Natura 2000-gebieden. In Figuur 2-1 zijn corridors ten opzichte van Natura 2000-gebieden weergegeven. De west en midden corridor gaan respectievelijk door of net langs Natura 2000-gebied Bruine Bank. Richting de kust gaan alle corridors door Natura 2000-gebied Voordelta. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat de gevolgen van vertroebeling reiken tot aan Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.

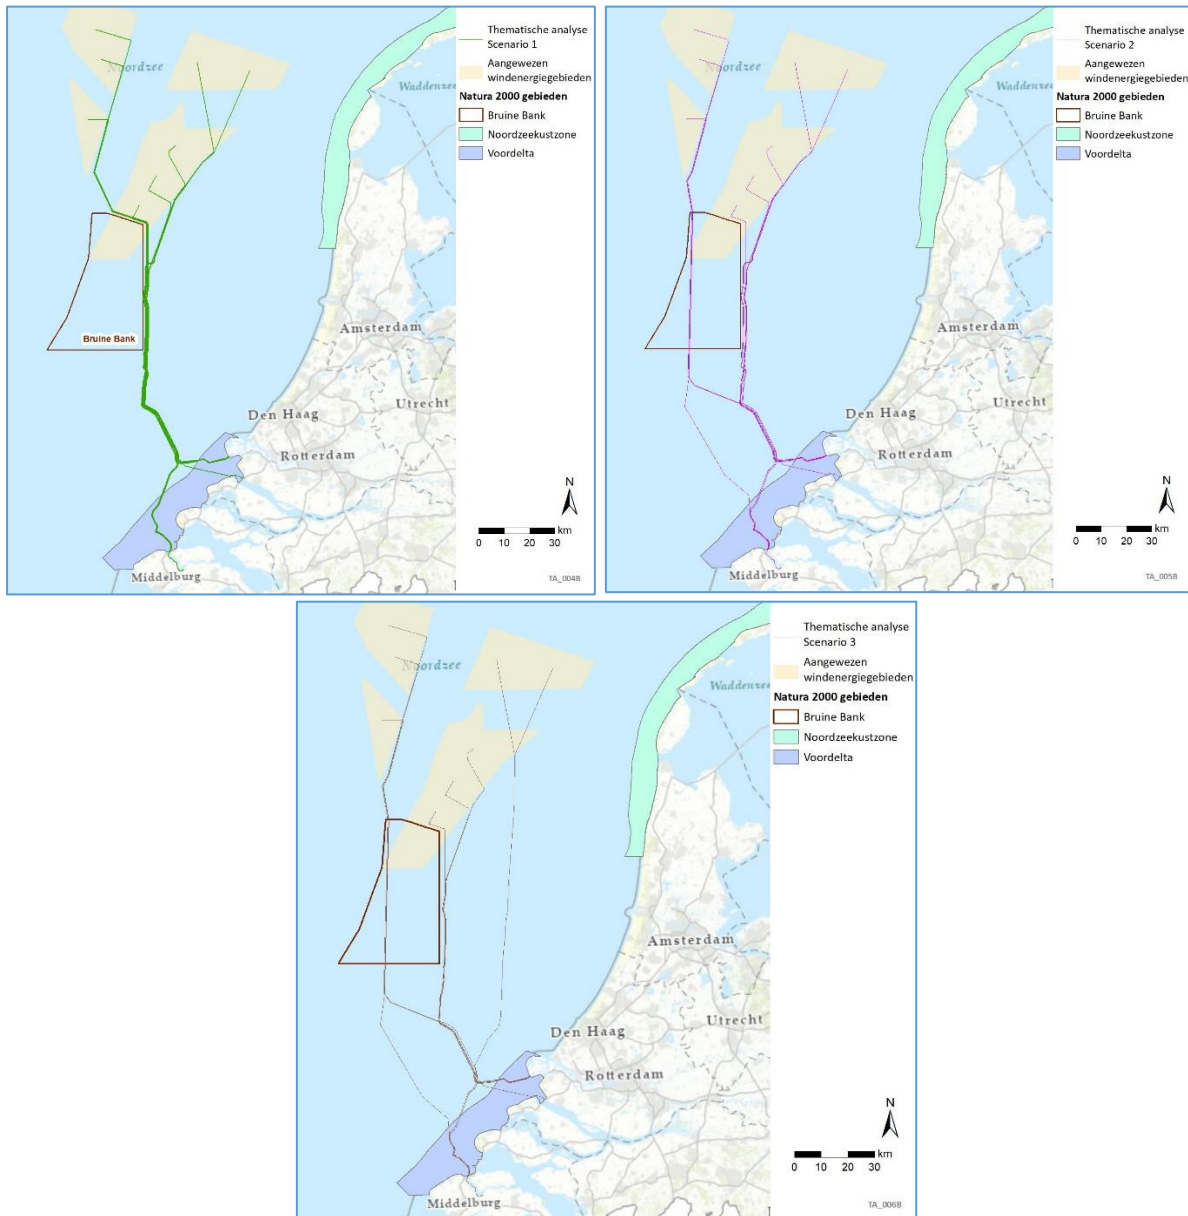

Figuur 2-1 Ligging Natura 2000-gebieden ten opzichte van corridors (scenario 1 linksboven, scenario 2 rechtsboven, scenario 3 onder)

## Soortbeschrijving

In paragraaf 5.2 van Bijlage A Ecologie worden de belangrijkste soorten beschreven die van belang zijn bij de vergelijking van de scenario's. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in vogels en benthos:

- Vogelsoorten zijn geselecteerd voor de analyse wanneer zij zijn opgenomen als niet-broedvogelsoort voor één of meer Natura 2000-gebieden op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) en/of door OSPAR zijn opgenomen in de lijst met bedreigde/afnemende vogelsoorten. Voorbeelden zijn de drieteenmeeuw, kleine mantelmeeuw en Jan-van-Gent.
- Benthische soorten zijn geselecteerd voor deze thematische analyse wanneer zij vermeld staan als kenmerkend of karakteristiek in het profieldocument van het habitatype H1110 permanent overstromde zandbanken (subtypes Getijdenzone, Noordzeekustzone of Doggersbank, respectievelijk H1110A, B of C).
- Deze keuze is gemaakt omdat de kabeltracés door zowel de open zee, de kustzone als de getijdenzone lopen. Ondanks dat niet het gehele gebied is aangewezen als H1110B/H1110C, vertonen deze gebieden in praktijk wel grote gelijkenissen met de wel aangewezen regio's.
- Er zijn alleen sessiele benthische soorten geselecteerd. Dit zijn soorten uit de soortgroepen borstelwormen, stekelhuidigen en schelpdieren. Kenmerkende en karakteristieke soorten uit de soortgroepen vissen en kreeftachtigen zijn niet geselecteerd, deze zijn minder gevoelig voor habitataantasting (zij zijn mobiel en kunnen makkelijker vluchten bij nadere aantasting). Ook zandkokerwormen (*Sabellaria aleovata*) en platte oesters (*Ostrea edule*) zijn meegenomen. Deze soorten zijn niet kenmerkend of karakteristiek voor habitatype H1110. Wel bouwen ze biogene structuren op de bodem (riffen) en vervullen ze daarmee een belangrijke functie voor het ecosysteem.


De gehele lijst van vogelsoorten en benthische soorten is te vinden in Bijlage A Ecologie.

## 2.2 Habitataantasting

### 2.2.1 Analyse corridors

Habitataantasting kan als gevolg van de aanleg van de verschillende verbindingen mogelijk een tijdelijk negatieve invloed hebben op de bodem en de daarin levende dieren. Er zal gemiddeld gezien ongeveer evenveel habitataantasting optreden per corridor, omdat de lengte van de corridors ongeveer gelijk is. De tijd dat bodemfauna (benthos) nodig heeft om in een aangetast gebied de oude biomassa en dichtheid weer te bereiken bedraagt doorgaans één jaar, en 2 tot 5 jaar voor organismen met langere levenscycli.

Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met tussentijdse aantasting, bijvoorbeeld door bodemroerende visserijmethoden (sleepnetten). Wanneer er in de tussentijd opnieuw aantasting plaatsvindt (bijvoorbeeld door aanleg van een nieuwe verbinding of door bodemroerende visserij), begint het proces weer deels opnieuw. Uit Figuur 2-2 blijkt dat alleen in een strook ten noordoosten van de Voordelta de bodemroerende visserij beperkt is. Het is denkbaar dat hier benthos gemeenschappen aanwezig zijn die relatief onaantast zijn. In de verdere omgeving van de corridors vindt reeds habitataantasting plaats met een relatief hoge frequentie. Daarnaast zijn in Figuur 2-2 voor de oost corridor zowel de corridor uit paragraaf 1.4 als de optimalisatiemogelijkheid (hoofdstuk 5) weergegeven. Het optimaliseren van de oost corridor leidt niet tot een andere beoordeling van corridors of scenario's. De verschillen per corridor worden hierna toegelicht.

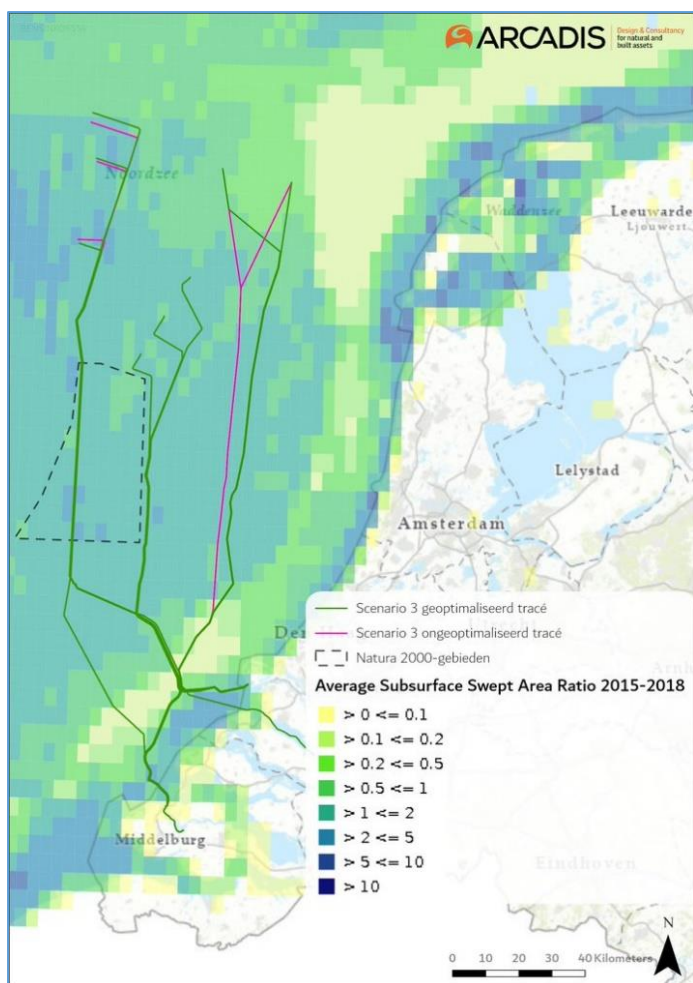

Figuur 2-2 De ligging van de drie corridors ten opzichte van de intensiteit van bodemroerende visserij activiteiten. De 'average subsurface swept area ratio' geeft het gemiddelde aantal keer weer dat de bodem is omgewoeld per gridcell door visserijactiviteiten over de periode 2015-2018. Bij de oost corridor zijn zowel de corridor uit paragraaf 1.4 als de optimalisatiemogelijkheid uit hoofdstuk 5 weergegeven. De optimalisatiemogelijkheid wordt in hoofdstuk 5 verder beoordeeld

### West en midden corridor

Uit Bijlage A Ecologie blijkt dat enkele soorten benthos meer op en rond Natura 2000-gebied Bruine Bank voorkomen. Het gaat dan vooral om zandkokerwormen en zager soorten. Voor Natura 2000-gebied Bruine Bank zijn op dit moment geen instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen, waardoor een effect op benthos vanuit gebiedsbescherming minder relevant is. Habitataantasting treedt ook op in Natura 2000-gebied Voordelta. Hier gelden wel instandhoudingsdoelen voor habitattypen.

### Oost corridor

Waar de west en midden corridor benthossoorten nabij de Bruine Bank aantasten, worden door verbindingen in de oost corridor benthossoorten aangetast die meer in de kustzone voorkomen, zoals strandschelpen en scheermessen. Net als in de west en midden corridor, vindt ook door verbindingen in de oost corridor habitataantasting plaats in Natura 2000-gebied Voordelta.

In de volgende paragraaf wordt de vergelijking tussen scenario's voor habitataantasting toegelicht.

## 2.2.2 Analyse scenario's

### Scenario 1 (0-8-0)

Uit Bijlage A blijkt dat scenario 1 het best beoordeeld wordt ten opzichte van de andere scenario's. Reden hiervoor is dat in scenario 1 habitataantasting wordt beperkt tot één gebied, namelijk de midden corridor. Wel worden er acht verbindingen in de midden corridor aangelegd, waardoor de bodem in deze corridor herhaaldelijk beroerd wordt en herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt. Aangezien de herstelcyclus worst-case 5 jaar is, zal gedurende een periode van 8 jaar (2024 t/m 2026 + 5 jaar herstel) de bodem aangetast zijn. Er is daarmee sprake van een langere tijd waarin het effect van habitataantasting merkbaar is.

### Scenario 2 (3-5-0)

Bij scenario 2 gaan er naast verbindingen door de midden corridor, ook verbindingen door de west corridor. In de west corridor wordt daardoor extra habitat aangetast dat in scenario 1 met rust werd gelaten. Met dit scenario wordt hierdoor in de west corridor onder meer extra leefgebied van zandkokerwormen, gestekelde zandkokerwormen en tepelhorens aangetast.

Door het aanleggen van vijf verbindingen door de midden corridor, wordt de bodem herhaaldelijk beroerd waardoor habitataantasting plaatsvindt. Dit zijn wel drie verbindingen minder in de midden corridor dan in scenario 1. Deze drie verbindingen worden in de west corridor aangelegd, waardoor hier ook herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt. Aangezien de worst-case voor habitatherstel 5 jaar staat, is de bodem voor minimaal 7 jaar aangetast in de west corridor (2 verbindingen in 2025 + 1 verbinding in 2026 + 5 jaar herstel). Voor de midden corridor geldt minimaal acht jaar (drie verbindingen in 2024 + twee verbindingen 2026 + 5 jaar herstel). Door de beoogde planning is er dus geen verschil tussen de duur van aantasting in de midden corridor, ongeacht of er acht verbindingen (scenario 1) of vijf verbindingen (scenario 2) worden aangelegd.

### Scenario 3 (3-3-2)

Scenario 3 loopt naast de midden en west corridor ook door de oost corridor. In de oost corridor wordt daardoor extra habitat aangetast dat in scenario 1 en 2 met rust werd gelaten. Met dit scenario wordt hierdoor in de oost corridor onder meer extra leefgebied aangetast van soorten die vooral langs de kust voorkomen.

Door het aanleggen van drie verbindingen door de midden corridor, wordt de bodem herhaaldelijk beroerd waardoor herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt. Voor de midden corridor geldt minimaal 6 jaar (drie verbindingen in 2024 + 5 jaar herstel). Dit is twee jaar minder dan in scenario 1 en 2. Ook in de westelijke en oostelijke corridor vindt habitataantasting plaats door de aanleg van drie verbindingen. Aangezien de worst-case voor habitatherstel vijf jaar staat, kan de bodem voor minimaal zeven jaar in de westelijke corridor (twee verbindingen in 2025 + één verbinding in 2026 + 5 jaar herstel) aangetast zijn. Daarnaast worden er ook twee verbindingen aangelegd door de oost corridor. Hiervoor geldt minimaal zes jaar voordat de bodemfauna is hersteld (twee verbindingen in 2026 + 5 jaar herstel).

Net als bij de andere scenario's, vindt in scenario 3 met enige frequentie habitataantasting plaats door bodemroerende visserij. Een verschil met de andere scenario's is dat in het zuiden van de oost corridor een gebied ligt, ten noorden van de Voordelta, waar deze bodemroerende activiteiten minder frequent plaatsvinden (zie Figuur 2-2). Benthosgemeenschappen kunnen hier relatief

ongeschonden zijn waardoor negatieve effecten van de aanleg van verbindingen relatief groot kunnen zijn.

## Conclusie

Concluderend wordt scenario 1 het best beoordeeld voor habitataantasting, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Reden hiervoor is dat in scenario 1 habitataantasting wordt beperkt tot één gebied, namelijk de midden corridor. Wel worden er acht verbindingen in de midden corridor aangelegd, waardoor de bodem in deze corridor herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt waardoor het effect over langere tijd merkbaar is (ca. 8 jaar). Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2. Bij scenario 2 gaan er naast verbindingen door de midden corridor ook verbindingen door de west corridor waardoor extra habitat aangetast wordt dat in scenario 1 onaantast blijft. De duur van het effect in de midden corridor is in scenario 2 vergelijkbaar met de duur in scenario 1 door de planning van aanleg. In de west corridor is de duur van het effect worst-case ca. 7 jaar in scenario 2. Tot slot wordt scenario 3 als minst positieve scenario beoordeeld, omdat hier ten opzichte van de andere scenario's ook de oost corridor wordt aangetast. De effectduur in de midden corridor is in scenario 3 twee jaar korter dan in scenario 1 en 2, maar aanvullend duurt het zes jaar voordat de bodemfauna is hersteld in de oost corridor. Daarnaast is er in scenario 3 ook habitataantasting in de west corridor (ca. 7 jaar). De vergelijking tussen scenario's is weergegeven in Tabel 2-2.

## 2.3 Vertroebeling

### 2.3.1 Analyse corridors

Bij de aanleg van de verbindingen wordt afhankelijk van de lokale situatie gebaggerd, ge-pre-sweept (i.e. het baggeren van een passage voor kabelinstallatie door de zandgolven) en getrencht, waarbij sediment in de waterkolom verspreid wordt en dus vertroebeling ontstaat. Vertroebeling in de waterkolom kan ertoe leiden dat filterfeeders (organismes die leven van plankton en ander in het water zwevend voedsel) in hun voedselopname worden geremd en dat trekvisseren een barrière ondervinden wanneer de slibwolk de doorgang tussen zoet en zout water belemmert. Het effect van vertroebeling op (zichtjagende) vogels wordt besproken in paragraaf 2.4.

Aanleg van verbindingen in de midden corridor zal leiden tot een soortgelijke verspreiding als bij de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma, wat inhoudt dat de slibwolk zich enigszins naar het oosten beweegt ten opzichte van de verbinding.<sup>21</sup> De waterbeweging in de Noordzee, die zorgt voor de verspreiding van het slib is bij de twee andere corridors vergelijkbaar met die rond de midden corridor. De verwachting is daarom dat de slibwolk zich op vergelijkbare wijze zal verspreiden wanneer deze veroorzaakt wordt in de west of oost corridor. Bij de west corridor zal een slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Hier zijn echter geen natuurwaarden, anders dan zichtjagende vogels (zie paragraaf 2.4), die last hebben van vertroebeling waardoor er geen aanvullend effect zal zijn in dit gebied. Voor de oost corridor geldt dat een slibwolk kan ontstaan voor de kust van Zuid-Holland. Wanneer hier sprake is van een langere periode van hoge vertroebelingswaarden door het aanleggen van verbindingen, kan dit leiden tot licht negatieve effecten voor (trek)visseren. Alle corridors komen door Natura 2000-gebied de Voordelta waar ook een slibwolk wordt verwacht. Het slib in de Voordelta is niet alleen afkomstig vanaf de corridor in de

---

<sup>21</sup> Voor Bijlage VII-F Slibmodellerstudie op zee Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VII-E-XI-C-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf>

nabijheid, want het slib wordt door de stromingen in de Noordzee en Voordelta geconcentreerd in dit gebied. Daarom wordt verwacht dat vertroebeling in de Voordelta niet onderscheidend is tussen de corridors. Voor baggervolumes is Bijlage B gebruikt.

### 2.3.2 Analyse scenario's

#### Scenario 1 (0-8-0)

In scenario 1 zal er ongeveer 31.530.000 m<sup>3</sup> sediment worden gebaggerd door de gehele midden corridor, aanvullend op wat er gebaggerd wordt voor de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Indien cumulatie plaatsvindt (door aanleg van verbindingen in hetzelfde jaar) zal de slibwolk ofwel op open zee (buiten Natura 2000 en/of foerageergebied van vogels) of in de Voordelta liggen. vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

#### Scenario 2 (3-5-0)

In totaal zal er 33.610.000 m<sup>3</sup> aan slib gebaggerd worden in scenario 2, aanvullend op wat er gebaggerd wordt voor de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Van deze 33.610.000 m<sup>3</sup>, wordt ongeveer 22.000.000 m<sup>3</sup> gebaggerd in de west corridor. In Natura 2000-gebied Bruine Bank wordt ongeveer 8.100.000 m<sup>3</sup> gebaggerd en er zal een slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Hier zijn echter geen soorten aangewezen die last hebben van vertroebeling en het is ook geen belangrijke migratieroute voor trekvis. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de westelijke en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Ook ontstaat er een slibwolk in de Voordelta. vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

#### Scenario 3 (3-3-2)

In totaal zal er 33.805.000 m<sup>3</sup> aan slib gebaggerd worden in scenario 3, aanvullend op wat er gebaggerd wordt voor de netten op zee IJmuiden ver Alpha, Beta en Gamma. Net als bij scenario 2, wordt ongeveer 22.000.000 m<sup>3</sup> gebaggerd voor de aanleg van verbindingen in de west corridor. De rest wordt in dit scenario gebaggerd voor de verbindingen in de oost corridor. In Natura 2000-gebied Bruine Bank wordt ongeveer 8.100.000 m<sup>3</sup> gebaggerd. Naast de slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank (zoals beschreven bij scenario 2), kan er door de aanleg van twee verbindingen door de oost corridor een slibwolk ontstaan voor de kust van Zuid-Holland. Deze slibwolk heeft een mogelijk effect op migrerende vissoorten, dat niet aanwezig is in de andere scenario's. Door de aanleg van de verbindingen door de midden corridor zijn er geen duidelijke afwijkende effecten van de andere scenario's. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de west en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank, vergelijkbaar met scenario 2. In het geval van cumulatie met de oost corridor kan er een grotere slibwolk ontstaan langs de kust.

#### Conclusie

Concluderend wordt scenario 3 vanwege een mogelijk negatief effect op (trek)vissen langs de kust van Zuid-Holland als meest negatief beoordeeld, gevolgd door scenario 1 en 2 waartussen geen groot onderscheid is. Het mogelijke negatieve effect in scenario 3 wordt veroorzaakt door het aanleggen van verbindingen in de oost corridor, die geen onderdeel uitmaakt van de andere scenario's. De slibwolk die ontstaat in Natura 2000-gebied Bruine Bank in scenario 2 en 3 levert geen onderscheidende effecten op, omdat hier geen natuurwaarden aanwezig zijn die last hebben van vertroebeling, anders dan zichtjagende vogels (zie paragraaf 2.4). Ook is er geen groot onderscheid

in baggervolumes tussen de scenario's (< 10% verschil). Dat betekent dat scenario 1 en 2 niet leiden tot grote onderscheidende effecten. De vergelijking tussen scenario's is weergegeven in Tabel 2-2.

## 2.4 Vermindering doorzicht

### 2.4.1 Analyse corridors

Voor vermindering doorzicht is de verspreiding van de slibwolk relevant, die reeds is toegelicht in paragraaf 2.3.1. Het verschil is dat het hier gaat om een slibwolk aan het wateroppervlak, die anders in omvang kan zijn dan de slibwolk in paragraaf 2.3.1. Wel is het zo dat de slibwolk die ontstaat zich op vergelijkbare wijze zal verspreiden als onderzocht is bij de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. De slibwolk beweegt zich dus enigszins naar het oosten ten opzichte van een verbinding. Alle corridors komen door Natura 2000-gebied de Voordelta waar ook een slibwolk wordt verwacht. De slibwolk in de Voordelta zal vergelijkbaar zijn tussen alle corridors. De slibwolk blijft ongeveer een week hangen.

De vermindering van doorzicht als gevolg van een slibwolk heeft mogelijk effect op (broed)vogelpopulaties die in Natura 2000-gebieden op land broeden. Vanuit de soortbescherming geldt ook dat voor alle broedende zichtjagende vogels langs de kust er mogelijk effecten kunnen optreden. Daarnaast kan vermindering van doorzicht een effect hebben op de primaire productie (de basis van de voedselketen). Een van de limiterende factoren voor primaire productie is de aanwezigheid van zonlicht. Als er door vermindering van doorzicht minder zonlicht door het wateroppervlak komt, zal primaire productie dus mogelijk afnemen. Dit heeft mogelijk effect op het NCP, in Natura 2000-gebied Bruine Bank, langs de kust van Zuid-Holland en in Natura 2000-gebied Voordelta. Aangezien primaire productie in Natura 2000-gebied Bruine Bank en op het NCP vooral nutriënt gelimiteerd is zal dit voor de midden en west corridor geen effect opleveren.

In deze paragraaf wordt per corridor beschreven tot welke effecten dat mogelijk leidt.

#### West corridor

Bij de aanleg van verbindingen in de west corridor ontstaat waarschijnlijk een slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Dit kan een effect hebben op foeragerende zichtjagende vogels, die hier mogelijk verstoring van ondervinden. Zo kan dit foerageerkansen beïnvloeden waardoor de staat van instandhouding van soorten achteruit kan gaan.

#### Midden corridor

Aanleg van verbindingen in de midden corridor zal leiden tot een soortgelijke verspreiding als bij de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Dit betekent dat er als gevolg van het aanleggen van verbindingen in de midden corridor geen slibwolk ontstaat in Natura 2000-gebieden, behalve in de Voordelta.

#### Oost corridor

Bij de oost corridor is er een kans dat de slibwolk verspreidt naar de kuststrook tussen Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en Natura 2000-gebied Voordelta, waardoor dit gebied met vermindering van doorzicht te maken krijgt. Dit heeft mogelijk effect op (broed)vogelpopulaties die in Natura 2000-gebieden op land broeden, gezien zij mogelijk in deze wateren op zicht foerageren. In tegenstelling tot de andere corridors, is bij de oost corridor de primaire productie licht-gelimiteerd, waardoor de slibwolk mogelijk een effect heeft op primaire productie. Vanuit de soortbescherming

geldt ook dat voor alle broedende zichtjagende vogels langs de kust er mogelijke effecten kunnen opspelen.

## 2.4.2 Analyse scenario's

### Scenario 1 (0-8-0)

Voor scenario 1 zijn er geen duidelijke effecten die afwijkend zijn van de andere scenario's door het verspreiden van de slibwolk na het aanleggen van de verbindingen. Indien cumulatie plaatsvindt (door aanleg van verbindingen in hetzelfde jaar) zal de slibwolk ofwel op open zee (buiten Natura 2000) of in de Voordelta liggen. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

### Scenario 2 (3-5-0)

Door de aanleg van verbindingen door de west corridor kan er een slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine bank. Hierdoor kunnen aangewezen beschermde vogelsoorten die op zicht jagen (zoals zeekoet, alk en grote jager) minder voedsel vangen en daardoor negatieve effecten ondervinden. Door de aanleg van de verbindingen door de midden corridor ontstaan geen duidelijke effecten die afwijkend zijn van de andere scenario's door het verspreiden van de slibwolk. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de westelijke en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Ook ontstaat er een slibwolk in de Voordelta. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

### Scenario 3 (3-3-2)

Naast de mogelijke slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank (zoals beschreven in scenario 2), kan er door de aanleg van twee verbindingen door de oost corridor ook een slibwolk ontstaan rond Natura 2000-gebied Noordzeekustzone of voor de kust van Zuid-Holland. Dit heeft mogelijk een negatief effect op broedende vogels langs de kust. Daarnaast is langs de kust primaire productie licht-gelimiteerd, waardoor de slibwolk mogelijk een effect heeft op primaire productie. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de westelijke en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine bank. In het geval van de oostelijke corridor kan er een grotere slibwolk ontstaan langs de kust. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

## Conclusie

Concluderend wordt scenario 1 als best beoordeeld, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Vermindering van doorzicht vindt in alle gevallen plaats in Natura 2000-gebied Voordelta en is zodoende niet onderscheidend. Dit betekent dat alleen de slibwolken in Natura 2000-gebied Bruine Bank en de slibwolk in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en langs de Zuid- Hollandse kust van belang zijn bij de vergelijking, omdat ze het vangsucces van vogels beïnvloeden. Aangezien scenario 3 kan leiden tot een slibwolk in zowel Natura 2000-gebied Bruine Bank als Noordzeekustzone of langs de Zuid-Hollandse kust in de worst-case, wordt deze negatiever beoordeeld dan scenario 2. Bij scenario 2 is namelijk alleen sprake van een slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank. In scenario 3 is daarnaast langs de kust primaire productie licht-gelimiteerd, waardoor de slibwolk mogelijk een effect heeft op primaire productie. In scenario 1 is de verwachting dat er, aanvullend op de Voordelta, geen slibwolk ontstaat in Natura 2000-gebieden. De vergelijking tussen scenario's is weergegeven in Tabel 2-2.



## 2.5 Verstoring bovenwater

### 2.5.1 Analyse corridors

Verstoring bovenwater als gevolg van de aanleg van de verschillende verbindingen leidt tot een tijdelijk negatief effect op foeragerende of rustende vogels rond de verbindingen. Als worst-case verstoringscontour om het aanlegschip wordt 1.600 m aangehouden. Bij alle corridors vindt verstoring plaats in Natura 2000-gebied Voordelta, wat betekent dat dit niet onderscheidend is voor de corridors en scenario's.

In paragraaf 2.1 en Bijlage A Ecologie is beschreven welke vogelsoorten zijn geselecteerd voor deze analyse. In Bijlage A is ook gekeken hoe het (globale) leefgebied van de vogelsoorten zich verhoudt tot de corridors. Het globale verspreidingsgebied verandert voor de meeste soorten sterk over de seizoenen. Daarom is de verspreiding van de meeste soorten behandeld voor meerdere momenten in het jaar. Niet alle momenten in het jaar zijn voor elke soort behandeld, omdat soorten in die (missende) maanden in (veel) lagere dichtheden aanwezig zijn op het NCP, of zelfs geheel afwezig zijn. Zodoende treedt er in die maanden ook een minder negatief of zelfs geen effect op die soorten op.

Verstoring bovenwater door de aanleg van verbindingen dient ook in verhouding te worden gezien met de verstoring bovenwater die in de huidige situatie aanwezig is. In Figuur 2-3 is daarom de gemiddelde scheepsvaartintensiteit van 2021 weergegeven. Uit het figuur valt op te maken dat rond alle corridors sprake is van een relatief hoge scheepsvaartintensiteit. De vogels die zich hier bevinden, ondervinden dus al verstoring met redelijk hoge frequentie. Alleen op enkele specifieke plekken in de Voordelta en een kilometer of 20 ten noordwesten van Den Haag (onder andere bij het munitiestortgebied) zijn kleine arealen met lage scheepsvaartintensiteit aanwezig. Het is denkbaar dat extra gevoelige individuen zich daar ophouden. Daarnaast zijn in Figuur 2-3 zowel de oost corridor uit paragraaf 1.4 als de optimalisatiemogelijkheid van de oost corridor uit hoofdstuk 5 weergegeven. Of de optimalisatiemogelijkheden een effect hebben op de vergelijking tussen scenario's wordt in hoofdstuk 5 besproken. De verschillen per corridor worden hierna toegelicht.

#### West corridor


Op basis van een verstoringscontour van 1.600 m, blijkt uit Bijlage A dat de west corridor de meeste overlap heeft met de verspreidingsgebieden van de vogelsoorten. Het verstoringsoppervlak bij de aanleg van verbindingen in de west corridor is 194 km<sup>2</sup> op de Bruine Bank per verbinding. De verstoring bovenwater zal, naar verwachting, in deze corridor het grootste aantal vogelsoorten negatief beïnvloeden. Wat betreft gewinning kruist de west corridor enkele scheepvaartroutes en is er een relatief hoge scheepvaartintensiteit nabij de west corridor. In tegenstelling tot de andere corridors ligt de west corridor niet parallel aan scheepvaartroutes, waardoor zich enkele relatief rustigere gebieden rond de west corridor bevinden (zie Figuur 2-3).

#### Midden corridor

De midden corridor heeft minder overlap met leefgebieden van vogels dan de west corridor. Met de aanleg van verbindingen in de midden corridor worden minder soorten negatief beïnvloed dan in de west corridor. Door het aanleggen van verbindingen in de midden corridor wordt per verbinding een gebied van ca. 28 km<sup>2</sup> in Natura 2000-gebied Bruine Bank verstoord. Wat betreft gewinning ligt de midden corridor grotendeels parallel aan scheepvaartroutes, waardoor gewinning te verwachten is (zie Figuur 2-3).

## Oost corridor

Net als de midden corridor, blijkt uit Bijlage A dat ook de oost corridor minder overlap heeft met leefgebieden van vogels dan de west corridor. Dat betekent dat door het aanleggen van verbindingen in de oost corridor minder soorten negatief worden beïnvloed dan bij de west corridor. De oost corridor heeft iets meer overlap met de leefgebieden van vogels dan de midden corridor, de beoordelingen liggen echter dicht bij elkaar. De verstoringcontour van het aanleggen van verbindingen in de oost corridor heeft geen overlap met Natura 2000-gebieden. Wat betreft gewinning ligt de oost corridor grotendeels parallel aan scheepvaartroutes, waardoor gewinning te verwachten is (zie Figuur 2-3). De oost corridor gaat in het zuiden door twee gebieden waar een lage scheepvaartintensiteit heerst (o.a. een munitiestortgebied), hier houden zich mogelijk extra gevoelige individuen op. Het gevolg voor de vergelijking van scenario's door het optimaliseren van de oost corridor en daarmee het vermijden van gebieden met lage scheepvaartintensiteit, wordt besproken in hoofdstuk 5.

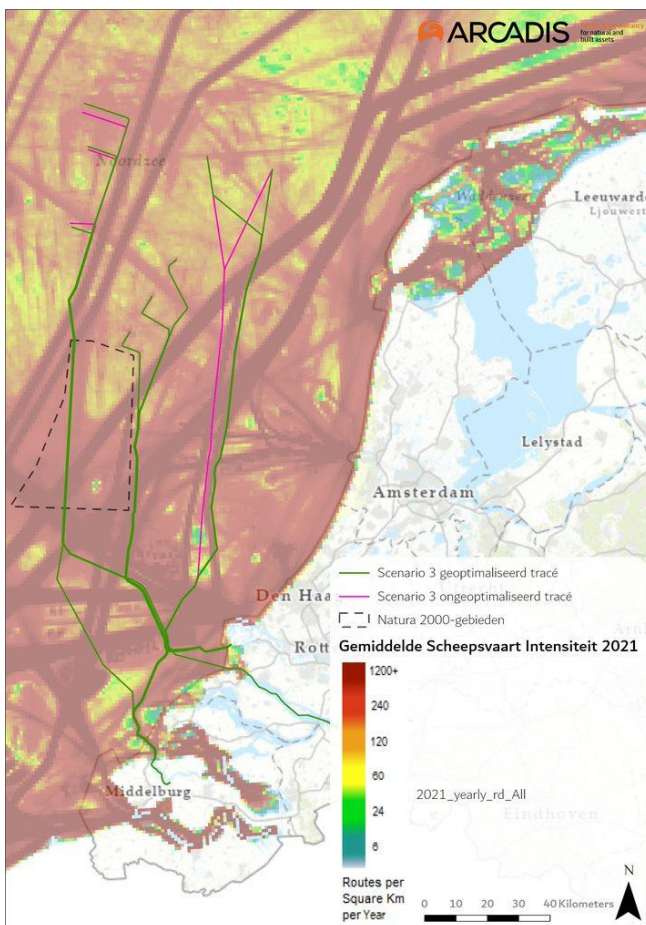

*Figuur 2-3 De ligging van corridors ten opzichte van de gemiddelde scheepvaartintensiteit van 2021. Bij de oost corridor zijn zowel de corridor uit paragraaf 1.4 als de optimalisatiemogelijkheid uit hoofdstuk 5 weergegeven. De optimalisatiemogelijkheid wordt in hoofdstuk 5 verder beoordeeld*

## 2.5.2 Analyse scenario's

### Scenario 1 (0-8-0)

Uit Bijlage A blijkt dat voor scenario 1 de te verwachten negatieve invloed op vogelsoorten het laagst is. In dit scenario vindt acht keer verstoring bovenwater plaats van maximaal 28 km<sup>2</sup> per verbinding binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank. Cumulatie met andere verbindingen treedt niet op. De

midden corridor ligt parallel aan een scheepvaartroute, waardoor hier enige mate van gewenning zal zijn. Omdat het in dit scenario alleen om verstoring in de midden corridor gaat, hebben de vogelsoorten voldoende uitwijkmogelijkheden naar rustige gebieden. Bij alle scenario's vindt verstoring bovenwater plaats in de Voordelta, waardoor dit als niet onderscheidend wordt beschouwd.

### **Scenario 2 (3-5-0)**

In scenario 2 worden verbindingen aangelegd in de midden corridor (5) en west corridor (3). Dit scenario vormt een groter negatief effect voor bovenwater verstoring voor de vogelsoorten dan scenario 1. Per verbinding die in de west corridor wordt aangelegd, wordt namelijk 194 km<sup>2</sup> binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank verstoord. Buiten de ruiseizoenen<sup>22</sup> van de ruiende vogels (Alk, Zeekoet, Grote Jager) zal dit een licht negatief effect hebben op foeragerende en rustende vogels. Tijdens de rui zal dit een groter negatief effect zijn.<sup>22</sup> Omdat de west corridor niet geheel parallel aan scheepvaartroutes ligt, bestaat de kans dat gewenning bij vogels in de relatief rustigere gebieden minder aanwezig is. Naast de verstoring in de Bruine Bank zal er vijf keer verstoring optreden door de midden corridor aan de rand van de Bruine Bank (28 km<sup>2</sup> per verbinding). Bij alle scenario's vindt verstoring bovenwater plaats in de Voordelta, waardoor dit als niet onderscheidend wordt beschouwd.

### **Scenario 3 (3-3-2)**

In scenario 3 worden alle drie de corridors benut voor de aanleg van kabels. Er zullen dus tracés worden aangelegd door en langs de Bruine Bank (west en midden corridor), maar ook door leefgebieden rond de oostelijke corridor meer richting de kust. Er wordt daarmee in totaal meer leefgebied overlapt. Ook hebben vogelsoorten in potentie de minste uitwijkmogelijkheden naar rustigere gebieden door het gebruik van alle drie de corridors. Dit scenario vormt naar verwachting het grootste negatieve effect, echter, het verschil met scenario 2 is klein. Er is namelijk in scenario 3 in enige mate minder verstoring langs de Bruine Bank door de aanleg van twee verbindingen minder in de midden corridor dan in scenario 2. Langs de oost corridor kan in redelijke mate sprake zijn van gewenning aan verstoring, aangezien dit grotendeels parallel loopt met bestaande vaarwegen. Uitzondering zijn twee gebieden (waaronder een munitiestortgebied) ca. 20 km uit de kust van Den Haag, waar een lage scheepvaartintensiteit geldt. Hier bevinden zich mogelijk extra gevoelige individuen, die worden verstoord door de aanleg van twee verbindingen door de oost corridor. Het gevolg voor de vergelijking van scenario's door het optimaliseren van de oost corridor en daarmee het vermijden van gebieden met lage scheepvaartintensiteit, wordt besproken in hoofdstuk 5. Bij alle scenario's vindt verstoring bovenwater plaats in de Voordelta, waardoor dit als niet onderscheidend wordt beschouwd.

### **Conclusie**

Concluderend komt scenario 1 als meest gunstige uit de vergelijking, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. Reden hiervoor is dat in scenario 1 de werkzaamheden alleen in de midden corridor voorkomen, waardoor soorten voldoende mogelijkheid hebben om tijdelijk uit te wijken naar rustiger gebied. Tevens vindt in scenario 1 de minste verstoring plaats in de Bruine Bank. In scenario 2 en 3 vindt meer verstoring in de Bruine Bank plaats dan in scenario 1 doordat in beide scenario's

---

<sup>22</sup> Het ruiseizoen van de Alk vindt plaats van januari tot maart. De Zeekoet heeft een zomerrui (juli t/m eerste helft september) en een winterrui (december t/m februari). Het ruiseizoen van de Grote Jager begint eind juli/begin augustus, waarna ze in september het NCP verlaten. De rui van de Grote Jager wordt pas voltooid in januari/februari, nadat ze het NCP al verlaten hebben.

drie verbindingen door de west corridor gaan. In scenario 3 vindt iets minder verstoring plaats aan de grenzen van de Bruine Bank, doordat er twee verbindingen minder door de midden corridor gaan. Maar er wordt in scenario 3 wel gebruikt gemaakt van de oost corridor, waardoor extra leefgebied wordt overlapt van meerdere soorten en er tevens de minste uitwijkmogelijkheden overblijven voor verstoorde individuen naar rustigere gebieden. Hierdoor wordt scenario 2 minder negatief beoordeeld dan scenario 3, De verschillen zijn echter klein. Scenario 3 is daarmee het scenario waarbij de meest negatieve effecten van bovenwater verstoring worden verwacht. De vergelijking tussen scenario's is weergegeven in Tabel 2-2. Het gevolg van een eventuele optimalisatie van de oost corridor wordt in hoofdstuk 5 toegelicht.

## 2.6 Elektromagnetische velden

### 2.6.1 Analyse corridors

Elektromagnetische velden (EMV) kunnen mogelijk een (permanent) effect hebben op zeezoogdieren, haaien, roggen en ongewervelden. Uit de magneetveldstudies van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta blijkt dat het magneetveld van een kabelsysteem van zowel een (1x4)-kabelconfiguratie als een (2x2)-kabelconfiguratie niet tot aan het wateroppervlak komt. Ook blijkt dat de veldsterkte verticaal iets zwakker wordt op grotere hoogte als er meerdere verbindingen bij elkaar liggen. Dit geeft waarschijnlijk geen significant verschil. Wel zal het uiteindelijke veld bij meerdere verbindingen in één corridor groter zijn, aangezien er meerdere velden naast elkaar liggen. Daarnaast is er nog veel onbekend over de effecten van EMV op vissen, zeezoogdieren, en ongewervelden, waardoor sprake is van enkele leemten in kennis (zie ook paragraaf 2.6.2).

Effecten als gevolg van elektromagnetische velden vinden plaats in alle corridors waar verbindingen worden aangelegd. Het effect van elektromagnetische velden is afhankelijk van de hoeveelheid verbindingen in de corridor. Voor elektromagnetische velden wordt het uitgangspunt gehanteerd dat verbindingen in een (2x2)-kabelconfiguratie worden aangelegd omdat dit worst-case is voor dit deelaspect (zie paragraaf 1.3).

### 2.6.2 Analyse scenario's

#### Scenario 1 (0-8-0)

Door het aanleggen van acht verbindingen in één corridor, ontstaat een groter elektromagnetisch veld in horizontale richting. Dat betekent dat soorten die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden langer door het achtereen geschakelde elektromagnetische veld zwemmen, dan wanneer de verbindingen meer verspreid liggen. In verticale richting zal het veld niet significant sterker zijn dan bij een enkele verbinding. Het elektromagnetische veld ter plaatse van de midden corridor kan mogelijk een barrière vormen voor trekvisen en zeezoogdieren. Op dit moment is er echter geen duidelijke onderbouwing wat wenselijker is: spreiding of bundeling. Dit is een leemte in kennis en moet verder onderzocht worden.

#### Scenario 2 (3-5-0)

Naast een elektromagnetisch veld ter plaatse van de midden corridor, ontstaat in scenario 2 een elektromagnetisch veld van soortgelijke sterkte in de west corridor. Dit heeft mogelijk extra effecten op (trek)visen en ongewervelden in deze omgeving. Daarentegen betekent de spreiding over twee corridors dat soorten die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden minder lang door een achtereen geschakeld elektromagnetisch veld zwemmen, dan in scenario 1. Op dit moment is er

echter geen duidelijke onderbouwing wat wenselijker is: spreiding of bundeling. Dit is een leemte in kennis en moet verder onderzocht worden.

### Scenario 3 (3-3-2)

Naast een elektromagnetisch veld in de west en midden corridor, ontstaat in scenario 3 ook een magneetveld van soortgelijke sterkte in de oost corridor. Dit heeft mogelijk extra effecten op ongewervelden in deze omgeving. Dit scenario leidt tot de meeste verspreiding van magneetvelden op de bodem, wat mogelijke gevolgen kan hebben voor navigatie van zeezoogdieren en vissen. Op dit moment is er echter geen duidelijke onderbouwing wat wenselijker is: spreiding of concentratie. Dit is een leemte in kennis en moet verder onderzocht worden.

### Conclusie

Op dit moment is er geen duidelijke onderbouwing of er bij spreiding over meerdere corridors of bundeling in één corridor van elektromagnetische velden de minste effecten optreden. Dat betekent dat er op dit moment geen duidelijke conclusie kan worden getrokken in welke scenario's elektromagnetische velden het grootste effect veroorzaken. Op dit moment kan geen duidelijk onderscheid worden gemaakt voor het deelaspect elektromagnetische velden en dat betekent dat het deelaspect niet als informatie gebruikt wordt in de afweging tussen scenario's. Dit is weergegeven in Tabel 1-5. Indien bundeling leidt tot negatievere effecten, dan wordt scenario 3 als best beoordeeld, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 1. Indien verspreiding leidt tot negatievere effecten, dan is dit omgekeerd. De vergelijking tussen scenario's is weergegeven in Tabel 2-2. Vanwege de kennisleemte wordt een expertsessie georganiseerd over elektromagnetische velden. Hierin wordt verkend of de meest recente inzichten en kennis zijn benut en of dit aanleiding geeft dit te betrekken bij de effectbeoordeling in de procedures van individuele projecten. Resultaten van deze expertsessie vormen input voor de individuele procedures van toekomstige verbindingen.

Tabel 2-2 Samenvatting analyse scenario's - ecologie

Scenario's	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Habitataantasting	X	XX	XXX
Vertroebeling	X	X	XXX
Vermindering van doorzicht	X	XX	XXX
Verstoring bovenwater	X	XX	XXX
Elektromagnetische velden – Bundeling EMV	XXX	XX	X
Elektromagnetische velden – Verspreiding EMV	X	XX	XXX

### 3 Resultaten analyse scheepvaartveiligheid

#### 3.1 Afbakening

Voor het thema scheepvaartveiligheid is gekeken naar de deelaspecten uit Tabel 3-1. Deze deelaspecten zijn gekozen op de mate van onderscheid tussen corridors en scenario's en de omvang van het effect. In de tabel is ook aangegeven of het een tijdelijk of permanent effect betreft. De afstand tussen verbindingen en ankergebieden wordt meegenomen in de beoordeling van fysieke ruimte (zie paragraaf 4.2.2).

Tabel 3-1 Afbakening scheepvaartveiligheid

Deelaspecten	Omschrijving	Tijdelijk/ permanent
<b>Scheepvaarthinder</b>	Bij dit deelaspect gaat het om de hinder en beperkingen voor scheepvaart als gevolg van de kabel, oftewel: het effect van de kabels op scheepvaart. Dit betreft hinder in de aanleg (tijdelijk), hinder bij een onderhoudssituatie (tijdelijk) of permanente effecten zoals gedragsverandering. Om het effect van de kabel op scheepvaart in kaart te brengen wordt gekeken naar de scheepvaartdichtheid.	Beide
<b>Ankerrisico's en kabelschade</b>	Bij dit deelaspect gaat het om de kans op schade aan de kabel veroorzaakt door scheepvaart, oftewel: het effect van scheepvaart op de kabels. Scheepvaart kan een risico vormen voor de kabels door zinkende schepen en/of door vallende, slepende of hakende ankers.	Permanent


#### 3.2 Scheepvaarthinder

##### 3.2.1 Analyse corridor


Bij scheepvaarthinder gaat het om het effect van de aanleg en aanwezigheid van kabels op scheepvaart. Voorbeelden hiervan zijn hinder in de aanlegfase (tijdelijk), bij een onderhoudssituatie (tijdelijk) en permanente effecten zoals gedragsverandering. De scheepvaart wil in principe (nood)ankeren nabij kabels voorkomen. Doordat de scheepvaartroutes met name van oost naar west georiënteerd zijn en de verbindingen van noord naar zuid is het onvermijdelijk scheepvaartroutes te kruisen. De risico's voor de scheepvaart en daarmee voor de kabels zijn in de een RBBD-studie onderzocht. Aanvullend wordt een expertsessie georganiseerd over het menselijke aspect van de wijze waarop nautici omgaan met ankeren in relatie tot de aanwezigheid van (parallele) verbindingen. Resultaten van deze expertsessie vormen input voor de individuele procedures en effectbeoordelingen van toekomstige verbindingen en zijn niet opgenomen in deze thematische analyse.

Om het effect van de kabels op de scheepvaart te bepalen is in Bijlage C Scheepvaartdichtheid gekeken naar de ligging van de verbindingen in relatie tot de scheepvaartdichtheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de route gebonden en de niet-route gebonden scheepvaart. De route gebonden scheepvaart betreft grotere schepen die van haven naar haven varen. Deze schepen kunnen als minder manoeuvreerbaar worden beschouwd en hebben grotere ankers. De niet-route gebonden scheepvaart zijn schepen als vissers, baggerschepen, offshore support schepen die werken voor de olie- en gasindustrie of voor de windparken op zee. Die schepen zijn beter manoeuvreerbaar en hebben kleinere ankers dan het route gebonden scheepvaartverkeer. Daarom wordt in deze thematische analyse met name gekeken naar de route gebonden scheepvaart.


In Figuur 3-1 is de ligging van de corridors ten opzichte van de scheepvaartroutes weergegeven. In Figuur 3-2 is de scheepvaartdichtheid van zowel route gebonden scheepvaart als niet-route gebonden scheepvaart weergegeven per scenario. In Figuur 3-3 is enkel de scheepvaartdichtheid van route gebonden scheepvaart weergegeven.

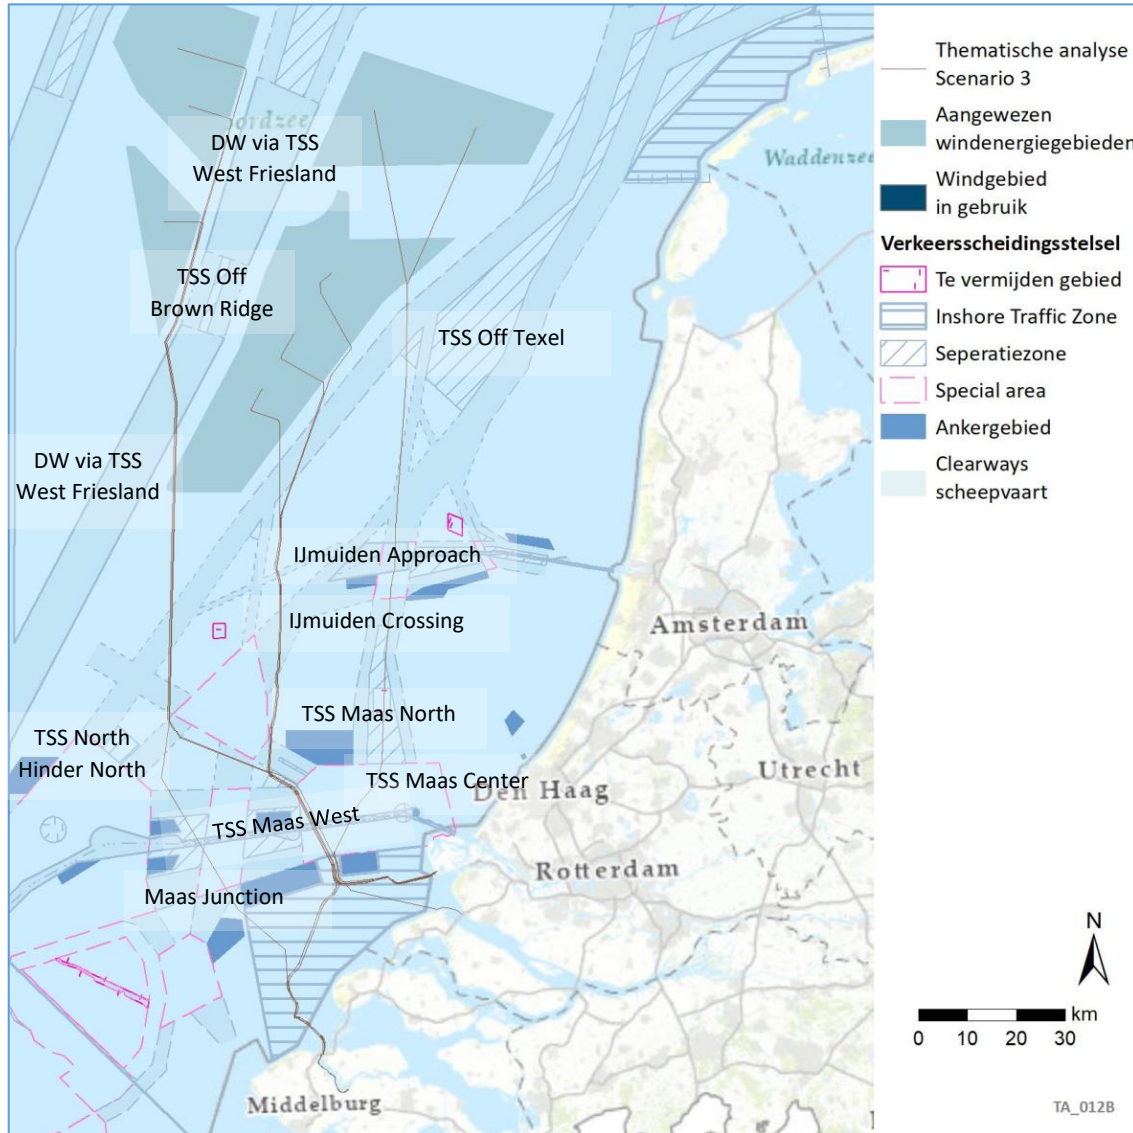

Figuur 3-1 Ligging van corridors ten opzichte van scheepvaartroutes

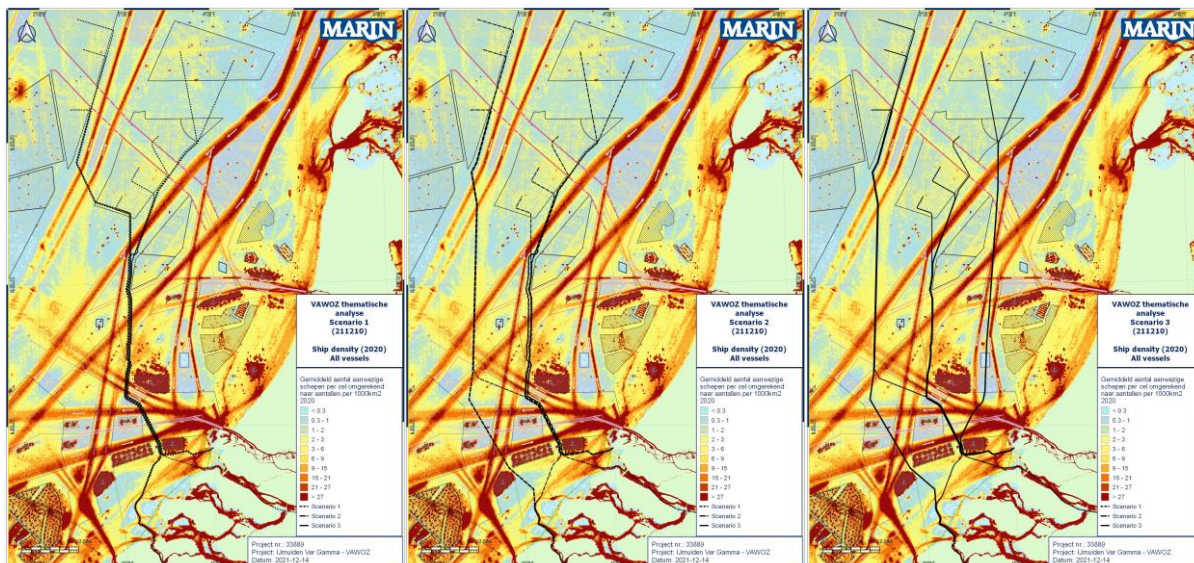

**Figuur 3-2** Scheepvaartdichtheid van route gebonden scheepvaart en niet route gebonden scheepvaart per scenario

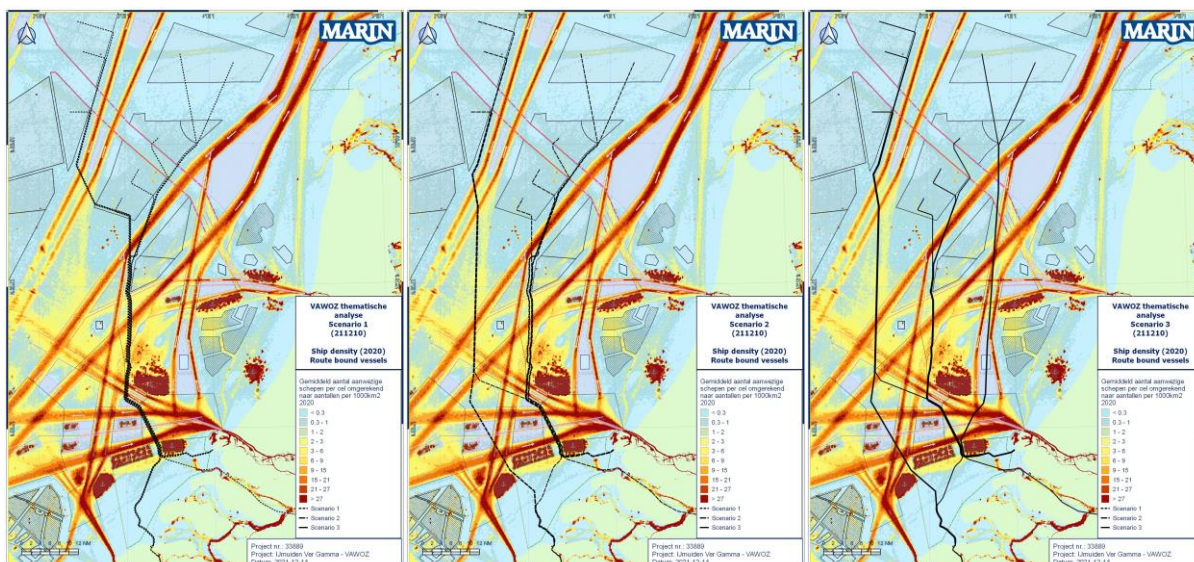

**Figuur 3-3** Scheepvaartdichtheid van route gebonden scheepvaart per scenario

**West corridor**

Uit Figuur 3-1 blijken de volgende raakvlakken met scheepvaartroutes voor de west corridor:

- Ten noorden van de Bruine Bank ligt de west corridor aan de westzijde van de TSS Off Brown Ridge.
- In zuidelijke richting kruist de west corridor diepwater scheepvaartroute TSS West Friesland.
- Verbinding 5 steekt ter hoogte van TSS North Hinder North over naar de midden corridor.
- De west corridor loopt langs de oostzijde door het TSS North Hinder North.
- De west corridor doorkruist het Maas Junction gebied.

De west corridor kruist het Maas Junction gebied met een hoge scheepvaartdichtheid en waar sprake is van kruisend scheepvaartverkeer. Voor een aanlegsschip duurt het kruisen van het Maas Junction gebied ca. 30 uur voor het leggen van de kabel en ca. 60 uur voor het begraven van de kabel. Het introduceren van een (praktisch stilliggend) aanlegsschip in een gebied met kruisend



scheepvaart verhoogt het aanvaringsrisico en gaat ten koste van de scheepvaartveiligheid. Wanneer sprake is van een onderhoudssituatie in het Maas Junction gebied, zoals bij reparatie, duurt dit ca. 10 dagen. Ook dit levert hinder op voor scheepvaart en leidt tot een verhoogd aanvaringsrisico voor het kruisende scheepvaartverkeer. Indien reparatie niet mogelijk is door het verhoogde aanvaringsrisico, is er een optie om de kabel te vervangen. Dit kost vele miljoenen euro's en wordt daarom niet als wenselijk gezien.

De mogelijkheden tot optimalisatie van verbindingen in de west corridor om het Maas Junction gebied te vermijden, zijn beperkt omdat er meerdere ankergebieden liggen in dit gebied. Wel is er de mogelijkheid om alle verbindingen in de west corridor over te laten steken van de west corridor naar de midden corridor, parallel aan de 5<sup>e</sup> verbinding. Deze optimalisatie wordt verder toegelicht in paragraaf 5.1.1.

### **Midden corridor**

Uit Figuur 3-1 blijken de volgende raakvlakken met scheepvaartroutes voor de midden corridor:

- De midden corridor doorkruist twee diepwaterroutes, die aan weerszijden liggen van windenergiegebied Hollandse Kust (west).
- De midden corridor doorkruist de noordoostelijke hoek van het Maas Junction gebied.

De midden corridor loopt, in tegenstelling tot de west en oost corridor, niet door gebieden met kruisend scheepvaartverkeer. De midden corridor ligt op enkele locaties wel nabij gebieden met kruisend scheepvaartverkeer en doorkruist scheepvaartroutes. De midden corridor is daarmee zeker niet vrij van aanvaringsrisico's, maar is van de drie corridors wel degene met het kleinste aanvaringsrisico vanuit het perspectief van scheepvaartdichtheid en de nabijheid van kruisend scheepvaartverkeer.

### **Oost corridor**

Uit Figuur 3-1 blijken de volgende raakvlakken met scheepvaartroutes voor de oost corridor:

- De oost corridor doorkruist de scheepvaartroute ten westen van TSS Off Texel.
- De oost corridor ligt vervolgens in zuidelijke richting in de scheepvaartroute ter hoogte van IJmuiden Approach.
- De oost corridor loopt door TSS Maas North.
- De oost corridor loopt door kruisende scheepvaartroutes bij Maas Center.

De oost corridor doorkruist de scheepvaartroutes van en naar Rotterdam bij het gebied Maas Center, waar meerdere scheepvaartroutes samenkomen en kruisen. Noordwaarts vervolgt de oost corridor tussen twee scheepvaartroutes door, waar het een munitiestortgebied kruist. Wanneer de oost corridor geoptimaliseerd wordt, dan moet dat munitiedumpgebied vermeden worden (zie ook traceringsuitgangspunten in paragraaf 4.2.1). Het effect van optimalisatie van de oost corridor op de beoordeling van scheepvaartdichtheid wordt in paragraaf 5.1.2 besproken.


Ten westen van IJmuiden kruist de oost corridor een gebied met kruisend scheepvaartverkeer, namelijk het gebied IJmuiden Approach. Op deze locatie kruist noord-zuid verkeer met oost-west verkeer dat van of naar IJmuiden/Amsterdam gaat. De scheepvaartdichtheid op deze locatie is minder groot dan Maas Junction of Maas Center.

### 3.2.2 Analyse scenario's

Voor het deelaspect scheepvaarthinder wordt gekeken naar de ligging van de scenario's ten opzichte van de gebieden met een hoge scheepvaardichtheid. Uit paragraaf 3.2.1 blijkt dat dit de gebieden Maas Junction, Maas Center en IJmuiden Approach zijn.

#### Scenario 1 (0-8-0)

Bij scenario 1 kruisen de verbindingen door de midden corridor scheepvaartroutes waar geen sprake is van kruisend scheepvaartverkeer, zoals wel het geval is bij Maas Junction of Maas Center. Gebieden met een hoge scheepvaardichtheid worden hoofdzakelijk vermeden. Daarmee is het risico op aanvaring bij dit scenario relatief laag ten opzichte van de andere scenario's. De ligging van scheepvaartroutes en ankergebieden ten opzichte van scenario 1 is weergegeven in Figuur 3-4.

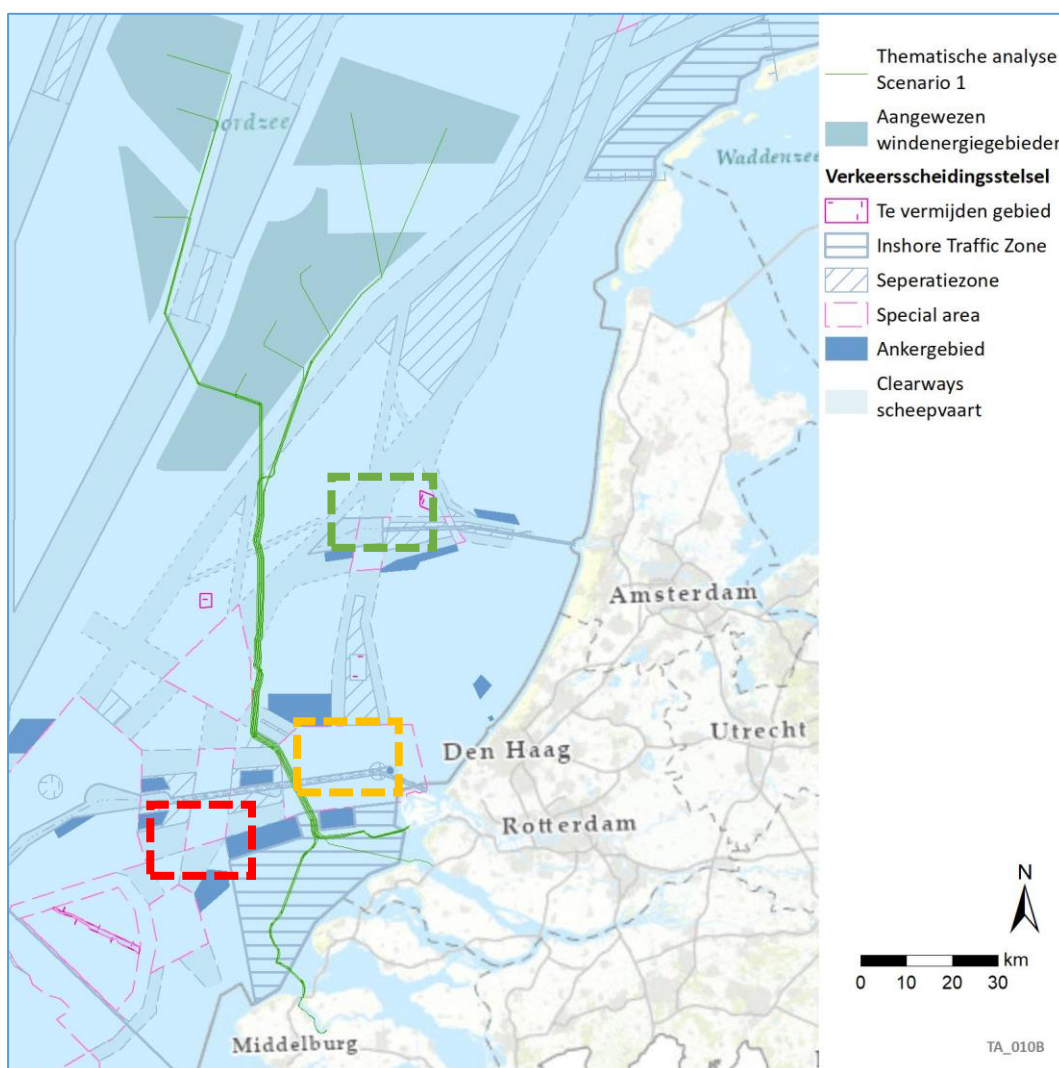


Figuur 3-4 Scheepvaartroutes scenario 1 met Maas Junction (rood omkaderd), Maas Center (geel omkaderd) en IJmuiden Approach (groen omkaderd)

#### Scenario 2 (3-5-0)

Ten opzichte van scenario 1 wordt scenario 2 minder goed beoordeeld, omdat verbinding 4 via de west corridor het Maas Junction gebied met grote scheepvaardichtheid doorkruist (zie Figuur 3-5). Een optimalisatie van deze verbinding door het Maas Junction gebied is nauwelijks mogelijk door de


ligging van de corridor tussen twee ankergebieden. Wel bestaat de mogelijkheid om verbinding 4 parallel aan verbinding 5 en 6 over te laten steken richting de midden corridor en vervolgens parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha richting het Sloegebied te gaan. Op die manier wordt de Maas Junction gemeden. Deze optimalisatie wordt besproken in paragraaf 5.1.1.

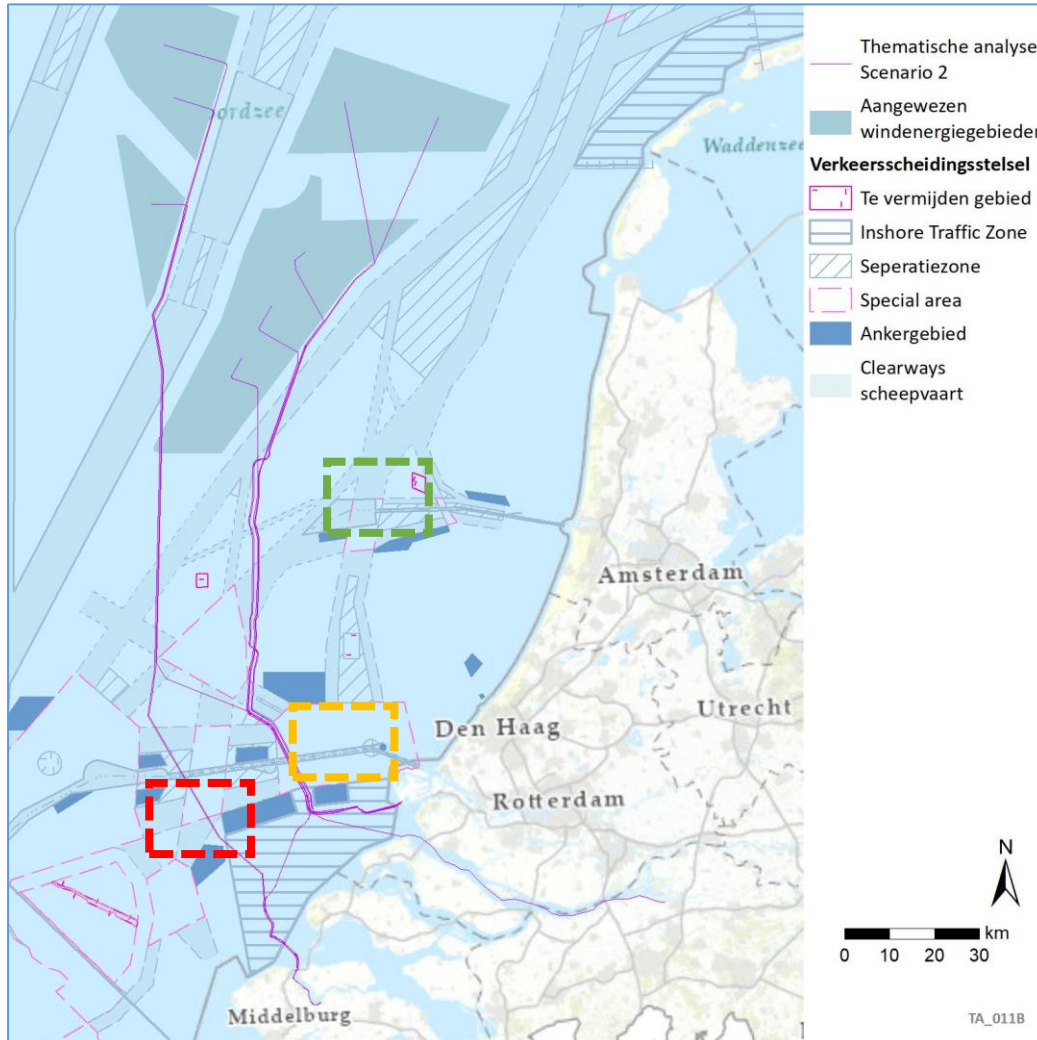

*Figuur 3-5 Scheepvaartroutes scenario 2 met Maas Junction (rood omkaderd), Maas Center (geel omkaderd) en IJmuiden Approach (groen omkaderd)*

**Scenario 3 (3-3-2)**

Bij scenario 3 worden zowel door de west corridor (Maas Junction) als door de oost corridor (Maas Center en ter hoogte van IJmuiden Approach) gebieden met een hoge scheepvaartdichtheid gekruist. Dit is weergegeven in Figuur 3-6. Dit betekent dat het aanvaarrisico tussen kabelschepen en de overige scheepvaart groter is dan bij scenario 1 of 2. Het gevolg voor de effectbeoordeling door het optimaliseren van de oost corridor, om het munitiestortgebied te mijden, wordt toegelicht in paragraaf 5.1.2.

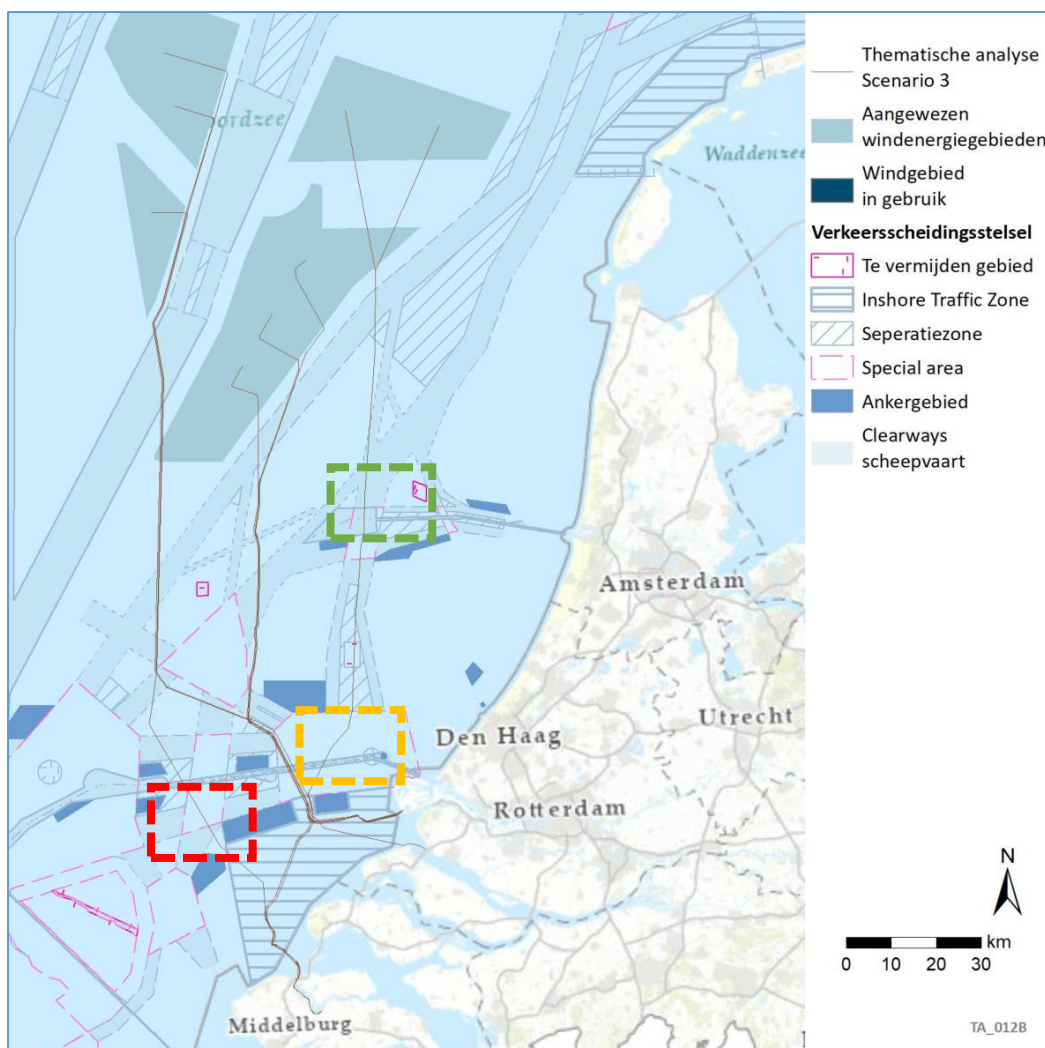

Figuur 3-6 Scheepvaartroutes scenario 3 met Maas Junction (rood omkaderd), Maas Center (geel omkaderd) en IJmuiden Approach (groen omkaderd)

## Conclusie

Voor het deelaspect scheepvaarthinder wordt geconcludeerd dat scenario 1 als best wordt beoordeeld. Bij scenario 1 kruisen de verbindingen door de midden corridor scheepvaartroutes waar geen sprake is van kruisend scheepvaartverkeer is, zoals wel het geval is bij Maas Junction, Maas Center of IJmuiden Approach. Gebieden met een hoge scheepvaardichtheid worden in scenario 1 hoofdzakelijk vermeden. Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2, omdat hier verbinding 4 door het Maas Junction gebied ligt. Scenario 3 eindigt op de laatste plaats, omdat daar Maas Junction, Maas Center en IJmuiden Approach gekruist worden. De vergelijking tussen scenario's is weergegeven in Tabel 3-2.

## 3.3 Ankerrisico's en kabelschade


### 3.3.1 Analyse corridor

Om het deelaspect ankerrisico's en kabelschade te beoordelen is Bijlage D Ankerrisico's toegevoegd. In deze bijlage wordt ingegaan op de kans op kabelschade als gevolg van externe factoren, zoals ankeren en het zinken van een schip. Beide risico's worden hieronder toegelicht.

## Ankerrisico's

Bij het bepalen van de ankerrisico's wordt gebruik gemaakt van het ankerpenetratiemodel (Figuur 3-7), waar onderscheid wordt gemaakt tussen drie fases van het ankeren:

1. In fase 1 wordt het anker over het zeebed geslept maar dringt niet de bodem in.
2. In fase 2 dringen de vloeien van het anker (de bladen van het onderste deel van het anker) de bodem in, maar de schacht van het anker blijft over de bodem bewegen.
3. In fase 3 dringt het gehele anker de bodem in waarna het tot stilstand komt.

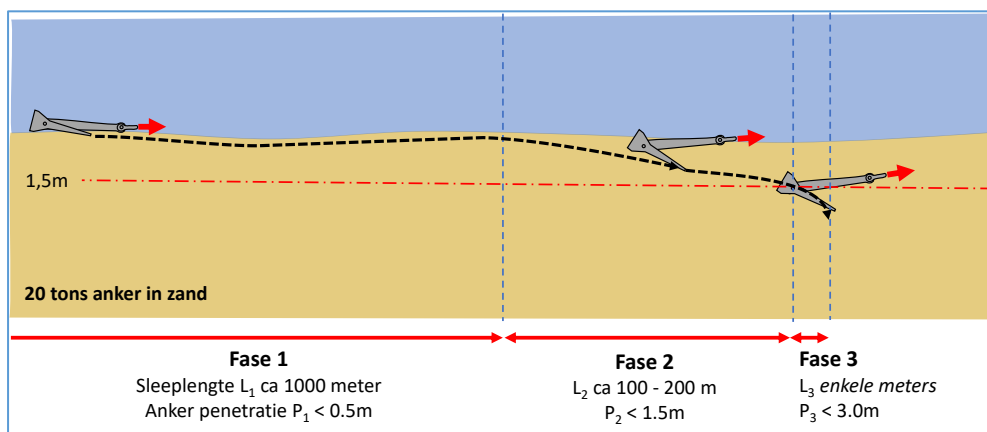

Figuur 3-7 Ankerpenetratie van een 20 tons anker in zand

Voor het begraven van kabels wordt bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma een gronddekking gehanteerd van 3 meter in het kustgebied (binnen 3 km vanuit land) en minimaal 1,5 meter ten opzichte van de huidige zeebodem in een verkeersscheidingsstelsel (VSS), in de nabijheid van verkeersscheidingsstelsels en tussen scheepvaartroutes en windenergiegebieden in.

Uit Bijlage D blijkt dat wanneer de kabel een gronddekking heeft van minstens 1,5 meter, de kabel beschermd is tegen anker-indringing door grotere ankers (20 ton) tijdens fase 1 en het eerste deel van fase 2. Alleen tijdens het laatste gedeelte van fase 2 en tijdens fase 3 kan een anker van 20 ton in aanraking komen met de kabel. Bij een begraafdiepte van 1,5 m liggen de kabels beschermd tegen veelvuldiger voorkomende minder grote ankers (<20 ton). De sleeplengte van het anker in het laatste stuk van fase 2 en in fase 3 is niet meer dan enkele meters. De kans dat precies dat korte stuk van enkele meters in fase 3, samenvalt met de plek waar de kabel ligt, is in de RBBB-studie<sup>23</sup> van Net op zee IJmuiden Ver kabels berekend. De uitkomst is dat vóór het eind van fase 2 en fase 3 geldt dat bij 1,5 meter gronddekking de kans dat een kabel geraakt wordt door ankers kleiner is dan de door TenneT acceptabel geachte kans. TenneT hanteert op dit moment een acceptabele faalkans van  $1 \times 10^{-5}$ /km/jaar (= gemiddeld eens in de 100.000 jaar per km, = gemiddeld eens in de 500 jaar voor een verbinding van 200 km lang). Bij een tussenafstand van 200 meter bij parallelle verbindingen en een gronddekking van 1,5 meter is het niet mogelijk dat een anker in eind fase 2 of fase 3 meerdere verbindingen raakt, oftewel: voor het ankerrisico per verbinding maakt het niet uit of er één of meerdere verbindingen parallel liggen.

<sup>23</sup> Risk Based Burial Depth study IJmuiden Ver, IV12345-G-DES.06.209-2GW-MA-Risk\_Based\_Burial\_Depth\_Study, ACRB Romke Bijker en MARIN Yvonne Koldenhof, December 2020.

## Zinkende schepen

Naast het risico op ankeren is in de RBBB-studie ook gekeken naar de kans dat bij het zinken van een schip meerdere parallelle kabels beschadigd raken. De verbindingen op zee liggen ca. 200 meter uit elkaar. Wanneer een schip zinkt en op de bodem terecht komt, dan zal een kabel in het zeebed op die locatie dat naar alle waarschijnlijkheid niet overleven (tenzij de kabel op die plek net onder een zandgolf ligt en dus in feite dieper begraven ligt). Pas wanneer een schip langer dan 200 meter is en haaks op de kabels zinkt, raken meerdere parallelle kabels beschadigd. Deze kans is kleiner dan de door TenneT acceptabel geachte kans op kabelschade. TenneT hanteert op dit moment een acceptabele faalkans van  $1 \times 10^{-5}$ /km/jaar (= gemiddeld eens in de 100.000 jaar per km, = gemiddeld eens in de 500 jaar voor een verbinding van 200 km lang).

Ondanks dat voor beide externe oorzaken van kabelschade de kans kleiner is dan de door TenneT acceptabel geachte kans, heeft het aantal verbindingen dat parallel ligt aan elkaar wel invloed op de kans op kabelschade. In paragraaf 3.3.2 wordt dit beoordeeld voor de scenario's.

### 3.3.2 Analyse scenario's

Wanneer de kabels van de te realiseren verbindingen een gronddekking hebben van minimaal 1,5 meter, dan is de kans op schade aan de kabels door externe factoren als (nood)ankeren en het zinken van schepen kleiner dan de door TenneT gestelde eis. Ondanks dat heeft het aantal verbindingen dat parallel ligt aan elkaar, wel invloed op de kans op kabelschade.

Wanneer meerdere verbindingen parallel in de strook naast de scheepvaartroute liggen (scenario 1), dan is de totale kans op schade aan één van deze verbindingen door externe factoren groter dan wanneer er minder verbindingen parallel liggen (scenario 2 en 3). Echter, wanneer de verbindingen verspreid liggen over meerdere corridors (scenario 2 en 3), dan varen er meer verschillende schepen langs de verbindingen. Dat heeft geen effect op de individuele faalkans per verbinding, maar wel op de totale meervoudige faalkans. Vanuit dat oogpunt neemt de meervoudige kans op ongewenst contact tussen scheepvaart en een verbinding toe. Het aanleggen van meerdere verbindingen in de midden corridor (scenario 1) levert een kleinere meervoudige faalkans op schade aan de kabels door scheepvaart, dan het verspreiden van de verbindingen over twee corridors (scenario 2) of drie corridors (scenario 3). Dat betekent dat scenario 1 het best wordt beoordeeld, vervolgens scenario 2 en tot slot scenario 3.

Tabel 3-2 Samenvatting analyse scenario's - scheepvaartveiligheid

Scenario's	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Scheepvaarthinder	X	XX	XXX
Ankerrisico's en kabelschade	X	XX	XXX

## 4 Resultaten analyse toekomstvastheid

### 4.1 Afbakening

Voor het thema toekomstvastheid is gekeken naar de deelaspecten uit Tabel 4-1. Deze deelaspecten zijn gekozen op basis van de mate van onderscheid tussen corridors en scenario's en de omvang van het effect. In de tabel is ook aangegeven of het een tijdelijk of permanent effect betreft.

Tabel 4-1 Afbakening toekomstvastheid

Deelaspecten	Omschrijving	Tijdelijk/ permanent
<b>Fysieke ruimte</b>	Bij dit deelaspect wordt bekeken of het fysiek, oftewel ruimtelijk, mogelijk is om meerdere kabels naast elkaar te leggen in één corridor.	Permanent
<b>Toekomstige kruisingen kabels en leidingen</b>	Bij dit deelaspect wordt de complexiteit van toekomstige kabelkruisingen beoordeeld en of er in de toekomst nog meer oost-west en/of noord-zuid kabels voorzien zijn.	Permanent
<b>Zandwinning</b>	Bij dit deelaspect wordt gekeken naar de impact van een verbinding op het lokale aanbod van zand in relatie tot de verwachte regionale zandvraag. Het betreft hier suppletiezand en commercieel zand.	Permanent
<b>Beheer &amp; onderhoud</b>	De beperkingen, mogelijkheden en risico's voor beheer en onderhoud.	Beide

### 4.2 Fysieke ruimte

#### 4.2.1 Analyse corridor

Bij dit deelaspect wordt bekeken of het fysiek ruimtelijk mogelijk is om meerdere verbindingen parallel aan te leggen door een corridor. Daarbij wordt bij de analyse van de corridors gekeken naar het maximaal aantal verbindingen per corridor, oftewel bij de west corridor drie verbindingen, bij de midden corridor acht verbindingen en bij de oost corridor twee verbindingen. De analyse van de fysieke ruimte gebeurt aan de hand van de traceringsuitgangspunten. Deze uitgangspunten volgen uit beleid en eisen van bevoegde gezagen en TenneT en zijn eerder ook gehanteerd bij de netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Om de vergelijking tussen de midden corridor en andere corridors te maken, worden dezelfde traceringsuitgangspunten gehanteerd. Dit zijn:

1. Efficiënt ruimtegebruik en het bundelen van kabels en leidingen op zee.
2. Onderlinge afstand van verbindingen 200 meter binnen een corridor en een onderhoudszone van 500 meter vanaf de buitenste verbindingen binnen een corridor.
3. Streven naar een afstand tot windenergiegebieden van minimaal 500 meter.
4. Afstand tot ankergebieden van minimaal 500 meter.
5. Afstand tot zandwingebieden van minimaal 500 meter.
6. Afstand tot lichtplatform Goeree van 400 meter is vanuit TenneT acceptabel, vanuit RWS/Kustwacht zijn hier geen veiligheidsnormen voor.
7. Buiten begrenzing van munitiestortgebieden blijven.
8. Buiten begrenzing van Natura 2000-gebied Bruine Bank blijven.

#### West corridor

Over de gehele westelijke corridor wordt voldaan aan alle traceringsuitgangspunten, behalve traceringsuitgangspunt 8. De westelijke corridor gaat namelijk door Natura 2000-gebied Bruine Bank. Er zijn geen realistische optimalisaties van de corridor mogelijk om de Bruine Bank te mijden, zonder de grens van Exclusieve Economische Zone (EEZ) met het Verenigd Koninkrijk te passeren.











In deze paragraaf wordt de analyse van de drie scenario's beschreven aan de hand van de in paragraaf 4.1 beschreven deelaspecten. Een overzicht van de vergelijking van scenario's is weergegeven in Tabel 4-3.

#### 4.2.2 Analyse scenario's

Op basis van de analyse van corridors aan de hand van traceringsuitgangspunten (paragraaf 4.2.1), worden in deze paragraaf de scenario's vergeleken voor het deelaspect fysieke ruimte. De lengte tussen scenario's verschilt niet significant (zie Tabel 4-2). Voor traceringsuitgangspunt 1 is daarmee enkel de corridorbreedte onderscheidend en niet de lengte van de verbindingen per scenario.

Tabel 4-2 Kabellengte per scenario

Verbinding	Van	Naar	Corridor per scenario					
			Sc. 1	Lengte	Sc. 2	Lengte	Sc. 3	Lengte
1	IJmuiden Ver Alpha	Borssele	Midden	163.8	Midden	163.8	Midden	163.8
2	IJmuiden Ver Beta	Maasvlakte	Midden	146.7	Midden	146.7	Midden	146.7
3	IJmuiden Ver Gamma	Maasvlakte	Midden	156.7	Midden	156.7	Midden	156.7
4	Windenergiegebied 1	Sloegebied	Midden	212.8	West	203.0	West	203.0
5	Windenergiegebied 1	Maasvlakte	Midden	203.9	West	205.9	West	205.9
6	Windenergiegebied 1	Geertruidenberg	Midden	289.0	West	291.7	West	291.7
7	Windenergiegebied 2	Zuid-Holland	Midden	193.2	Midden	193.2	Oost	181.2
8	Windenergiegebied 2	Zeeland	Midden	213.3	Midden	213.3	Oost	201.8
<b>Totaal</b>				1579.4		1574.3		1550.7
<b>% verschil</b>				102%		102%		100%

#### Scenario 1 (0-8-0)

Het is mogelijk om acht verbindingen door de midden corridor aan te leggen, waarbij wordt voldaan aan alle traceringsuitgangspunten. Aanvullend voldoet scenario 1 het meest aan het traceringsuitgangspunt van efficiënt ruimtegebruik en het bundelen van kabels en leidingen op zee. Dit komt doordat de corridor in totaal de minste ruimte inneemt, namelijk 2.400 meter (1.400 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone in de midden corridor). Dat betekent dat scenario 1 vanuit het deelaspect fysieke ruimte het best wordt beoordeeld.

#### Scenario 2 (3-5-0)

In scenario 2 wordt niet voldaan aan het traceringsuitgangspunt om buiten de begrenzing van de Bruine Bank te blijven. In dit scenario gaan hier namelijk drie verbindingen doorheen. Daarnaast voldoet scenario 2 minder aan het traceringsuitgangspunt van efficiënt ruimtegebruik en het bundelen van kabels en leidingen op zee dan scenario 1. Worst-case bevinden zich in het noorden drie parallelle verbindingen in de west corridor. Dit leidt tot een worst-case breedte in de west corridor van 1.400 meter (400 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone). In de midden corridor liggen worst-case zeven verbindingen (alle verbindingen, behalve verbinding 4). Op de locatie waar in de midden corridor zeven verbindingen parallel liggen (ten zuiden van de Bruine Bank tot lichtplatform Goeree) is het ruimtebeslag in de midden corridor 2.200 meter (1.200 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone). De worst-case breedte van de corridors is daarmee in totaal 3.600 meter.

#### Scenario 3 (3-3-2)

Net als bij scenario 2 wordt bij scenario 3 niet voldaan aan het traceringsuitgangspunt om buiten de begrenzing van de Bruine Bank te blijven. Daarnaast voldoet dit scenario ook niet aan het traceringsuitgangspunt om buiten begrenzing van munitiestortgebieden te blijven. Een optimalisatie

van de oost corridor om het munitiestortgebied te vermijden wordt toegelicht in paragraaf 5.1.2. Tot slot voldoet scenario 3 het minst aan het traceringsuitgangspunt van efficiënt ruimtegebruik en het bundelen van kabels en leidingen op zee. In de west corridor is namelijk worst-case sprake van drie verbindingen met een corridor van 1.400 meter breed (400 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone), de midden corridor beslaat met worst-case vijf parallelle verbindingen 1.800 meter (800 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone) en de oost corridor 1.200 meter (200 meter onderlinge afstand en 1.000 meter onderhoudszone). Dit is in totaal 4.400 meter.

### **Conclusie**


Concluderend, wordt voor het deelaspect fysieke ruimte scenario 1 als best beoordeeld. Dit komt omdat het mogelijk is door de midden corridor acht verbindingen aan te leggen die voldoen aan alle traceringsuitgangspunten en omdat er het best voldaan wordt aan het traceringsuitgangspunt van efficiënt ruimtegebruik en het bundelen van kabels en leidingen op zee met een worst-case corridorbreedte van 2.400 meter. Scenario 1 wordt gevolgd door scenario 2 waarbij niet wordt voldaan aan het traceringsuitgangspunt om buiten de Bruine Bank te blijven en sprake is van een totale worst-case corridorbreedte van 3.600 meter. Tot slot wordt scenario 3 als meest negatief beoordeeld, omdat hier aan twee traceringsuitgangspunten niet wordt voldaan en sprake is van het minst efficiënte ruimtegebruik, doordat de totale worst-case corridorbreedte het grootst is (4.400 meter).

### **4.3 Toekomstige kruisingen kabels en leidingen**


Toekomstige kabels en leidingen moeten de parallelle verbindingen uit de windenergiegebieden kunnen kruisen. Voorbeelden van toekomstige kabels en leidingen zijn telecomkabels of de recent aangelegde kruisingen tussen Net op zee Hollandse Kust (zuid) en een gas- en een oliepijpleiding. Bij het deelaspect toekomstige kruisingen kabels en leidingen wordt beoordeeld of er beperkingen ontstaan voor toekomstige kruisingen van kabels en leidingen wanneer meerdere verbindingen parallel liggen. Om dit deelaspect te beoordelen is in Bijlage E Kabelkruisingen een beoordeling opgenomen. De hoofdpunten uit deze bijlage worden hier toegelicht.

Wanneer kabels of leidingen elkaar kruisen op zee, dan wordt daarvoor een kruisingsbouwwerk aangelegd. Het kruisingsbouwwerk dient een duurzame verticale scheiding van 0,3 meter tussen de kruisende kabels en leidingen te verzorgen, ook als het zeebed beweegt over de levensduur. Aan de buitenzijde bestaan de kruisingsbouwwerken uit een steenbestorting tegen externe invloeden. Kruisingsbouwwerken kunnen het best aangelegd worden in de dalen tussen de zandgolven, omdat kruisingsbouwwerken daar stabielere liggen dan op de kruin van een zandgolf.

Wanneer meerdere parallelle verbindingen gekruist dienen te worden door nieuw aan te leggen kabels en leidingen, dan wordt per te kruisen verbinding één kruisingsbouwwerk aangelegd (Figuur 4-5) of één lang kruisingsbouwwerk (Figuur 4-6). De keuze voor één of meerdere steenberm(en) is onder andere afhankelijk van de soort kabel of (pijp)leiding die wordt aangelegd en het in te zetten materieel bij de aanleg. De keuze voor een kruisingsbouwwerk en de wijze van aanleg worden vastgelegd in een kruisingsovereenkomst tussen de eigenaren van de kruisende kabels en leidingen.

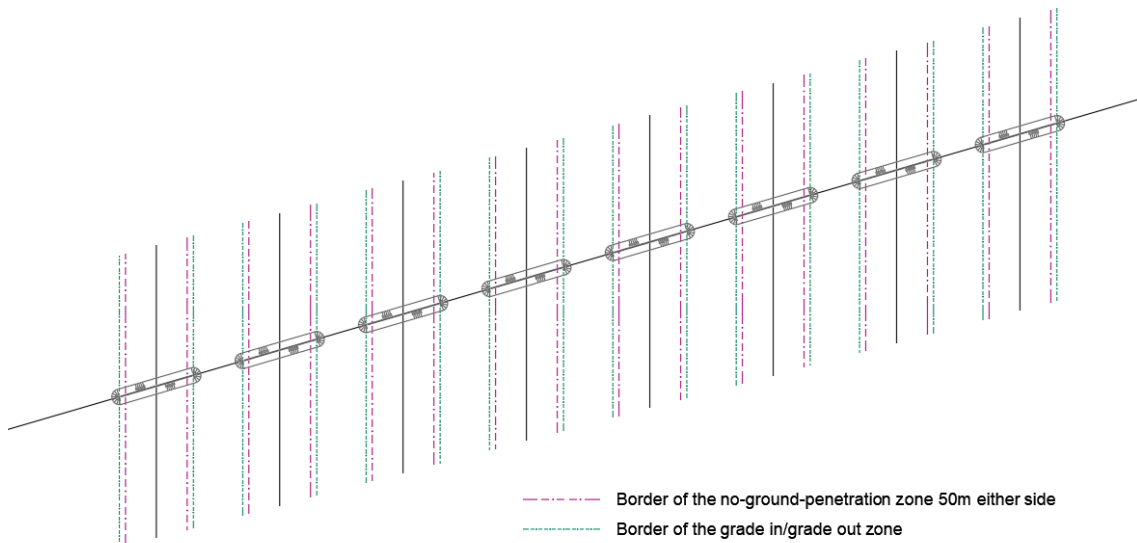

*Figuur 4-5 Kruisingsbouwwerken voor acht kruisingen door middel van acht steenbermen*

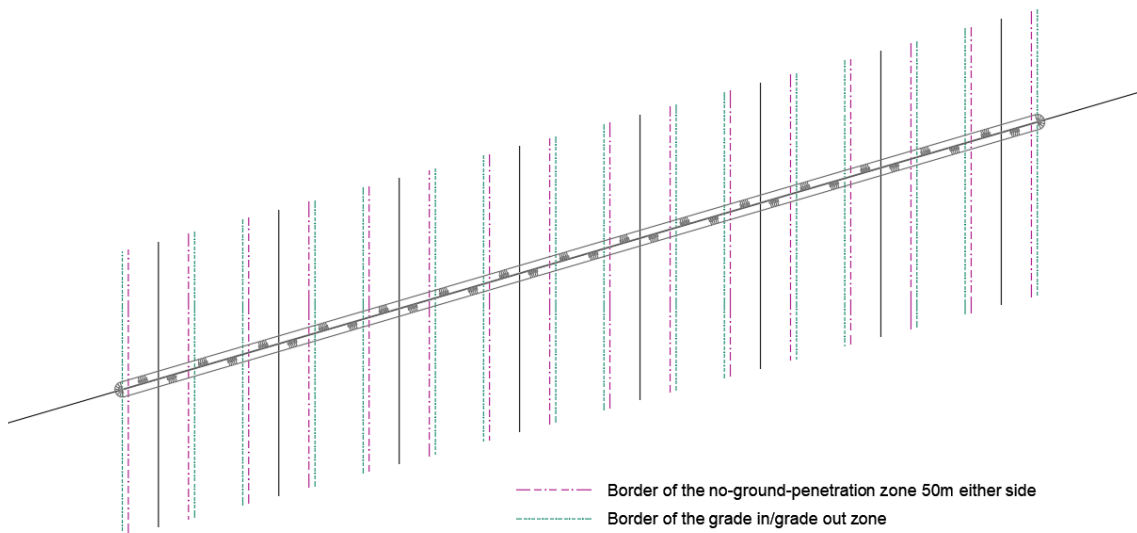

*Figuur 4-6 Kruisingsbouwwerk voor acht kruisingen door middel van één continue steenberm*


De mogelijkheden en beperkingen voor het kruisen van toekomstige kabels en leidingen zijn onafhankelijk van de locatie van een verbinding (west, midden of oost corridor). Wel dient rekening gehouden te worden met de aanwezige zandgolven, omdat kruisingsbouwwerken het best aangelegd kunnen worden in de dalen tussen zandgolven. De mogelijkheden voor het optimaliseren van de ligging van de kruisingsbouwwerken ten opzichte van de zandgolven wordt beperkt door de breedte van de corridor, door parallelle verbindingen en door de ligging en afmetingen van de zandgolven. Het aantal kruisingen in gebieden met zandgolven verschilt niet significant tussen de scenario's. Ook de mogelijkheden om de ligging van de kruisingsbouwwerken te optimaliseren verschillen niet significant tussen de scenario's. De verschillen tussen de scenario's zijn daarmee niet onderscheidend met betrekking tot de mogelijkheden om de ligging van de kruisingsbouwwerken te optimaliseren tussen de zandgolven. De keuze voor één of meerdere steenberm(en) bij het kruisen

van parallelle verbindingen is onder andere afhankelijk van de soort kabel of (pijp)leiding die wordt aangelegd en het in te zetten materieel bij de aanleg. Dit betekent dat ongeacht het aantal parallelle verbindingen er een technische oplossing voor handen is, waardoor er geen onderscheid is tussen de scenario's.

## 4.4 Zandwinning

### 4.4.1 Analyse corridor

Bij dit deelaspect wordt gekeken naar de impact van een verbinding op het lokale aanbod van zand in relatie tot de verwachte regionale zandvraag. In Bijlage F wordt ingegaan op het zandaanbod en de zandvraag. Deze worden daarna met elkaar gecombineerd, zodat inzichtelijk wordt in welke gebieden het aanbod ruim dan wel krap is. Hiervoor is een verdeling gemaakt in gebieden waar zandwinning voor de verschillende kustvakken plaatsvindt (zie Figuur 4-7). De west corridor gaat door gebied E, de midden corridor gaat door gebieden D en E en de oost corridor gaat door gebieden B, C en D.

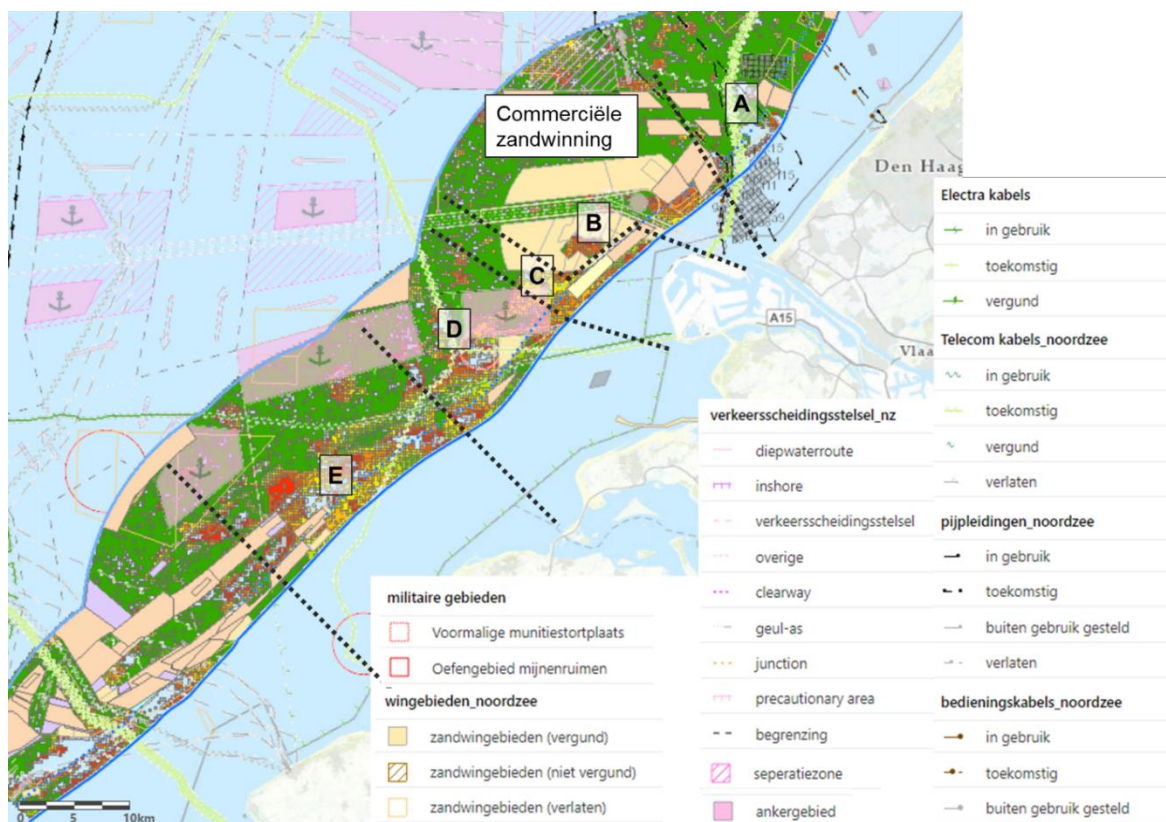

Figuur 4-7 Gebieden A-E waar zandwinning plaats kan vinden i.r.t. bestaande zandwingebieden en andere functies.

#### West corridor

Het zandaanbod in het noordoostelijke deel van gebied E is het grootst ten opzichte van de andere gebieden, in combinatie met een relatief beperkte zandvraag. Echter, voor het zuidwestelijke deel van gebied E (Schouwen) is de verwachte zandvraag dermate groot dat kustvak Schouwen is opgenomen in het afwegingskader van het Programma Noordzee 2022-2027 als gebied met schaarse zandvoorraad. In het afwegingskader is opgenomen dat de kabels bij voorkeur door voor zandwinning uitgeputte gebieden dienen te worden gelegd. Wanneer dat niet mogelijk is dienen

kabels te worden aangelegd door een in Programma Noordzee 2022-2027 aangewezen voorkeurstracé. Indien dat ook niet mogelijk is dan dienen kabels parallel aangelegd te worden aan bestaande kabels of leidingen. Om in gebied E aan het afwegingskader van Programma Noordzee 2022-2027 te kunnen voldoen, is het alleen mogelijk om verbindingen door gebied E aan te leggen die parallel liggen aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dat betekent dat het aanleggen van verbindingen door de west corridor vanwege zandwinning alleen is toegestaan wanneer de verbinding parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha ligt.

### **Midden corridor**

Voor gebied D geldt dat het zandaanbod relatief groot is, in combinatie met een relatief beperkte zandvraag. Hierbij past wel de opmerking dat gebied D in beeld komt als alternatief wingebied voor de kustlijn van de Tweede Maasvlakte en voor commerciële zandwinning, wanneer het zandaanbod binnen de gebieden B en C te beperkt wordt. Dat betekent dat het aanleggen van verbindingen door de midden corridor nauwelijks directe belemmeringen oplevert voor zandwinning, maar wel de uitwijkmogelijkheden in de toekomst beperkt wanneer het zandaanbod binnen gebieden B en C beperkt wordt. Hoe meer verbindingen hier worden aangelegd (3, 5 of 8 verbindingen), hoe groter de belemmeringen voor zandwinning in de toekomst.

### **Oost corridor**

Voor de oost corridor geldt dat het zandaanbod in de gebieden B en C beperkt is, doordat hier al veel zandwinning heeft plaatsgevonden en veel andere functies zandwinning beperken. De zandvraag uit de gebieden B en C is groot, omdat hier de zandwinning plaatsvindt voor het zuidelijke deel van het kustvak Delfland, de commerciële zandwinning en de kustlijn van de Tweede Maasvlakte. Een verdere reductie van het zandaanbod door het aanleggen van verbindingen in de oost corridor levert daarmee de meeste belemmeringen op voor zandwinning ten opzichte van de andere corridors.


## **4.4.2 Analyse scenario's**

Op basis van de verdeling in gebieden voor zandwinning in paragraaf 4.4.1 zijn de scenario's beoordeeld.

### **Scenario 1 (0-8-0)**

Scenario 1 raakt voornamelijk de zandwinning in gebied D en het noordoostelijke gedeelte van gebied E (zie Figuur 4-8). In gebied E vindt aanleg parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha plaats, wat betekent dat dit past binnen het afwegingskader uit Programma Noordzee 2022-2027. De zandvraag voor kustvakken E en D is relatief beperkt. Wel betekent het ruimtebeslag in gebied D, waar alle kabels parallel komen te liggen, dat de uitwijkmogelijkheden vanuit de gebied B en C in de toekomst worden beperkt.




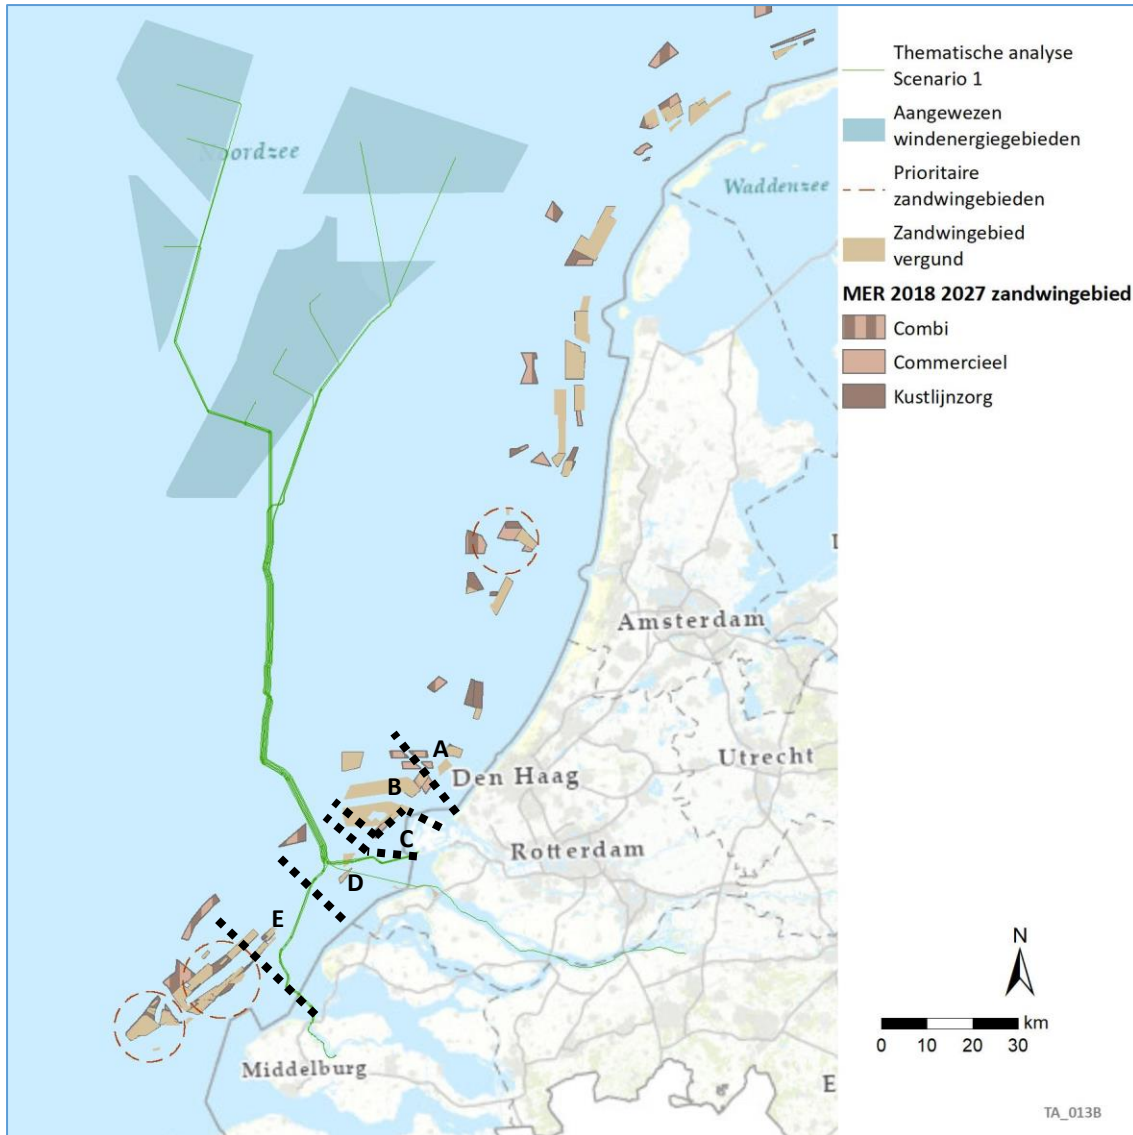

Figuur 4-8 Zandwingebieden scenario 1

### Scenario 2 (3-5-0)


Scenario 2 heeft drie verbindingen die door gebied E lopen, waarvan één verbinding (verbinding 4) niet parallel wordt aangelegd met andere kabels of leidingen (zie Figuur 4-9). De parallelle aanleg van de andere verbindingen past binnen het afwegingskader van Programma Noordzee 2022-2027 voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied, maar de niet-parallelle aanleg van verbinding 4 past dat niet. Daarmee is dit scenario in deze vorm niet wenselijk vanwege de impact op de voor zandwinning gereserveerde gebieden. Het ruimtebeslag in gebied D is iets kleiner dan bij scenario 1, omdat verbinding 4 in dit scenario niet door gebied D ligt.

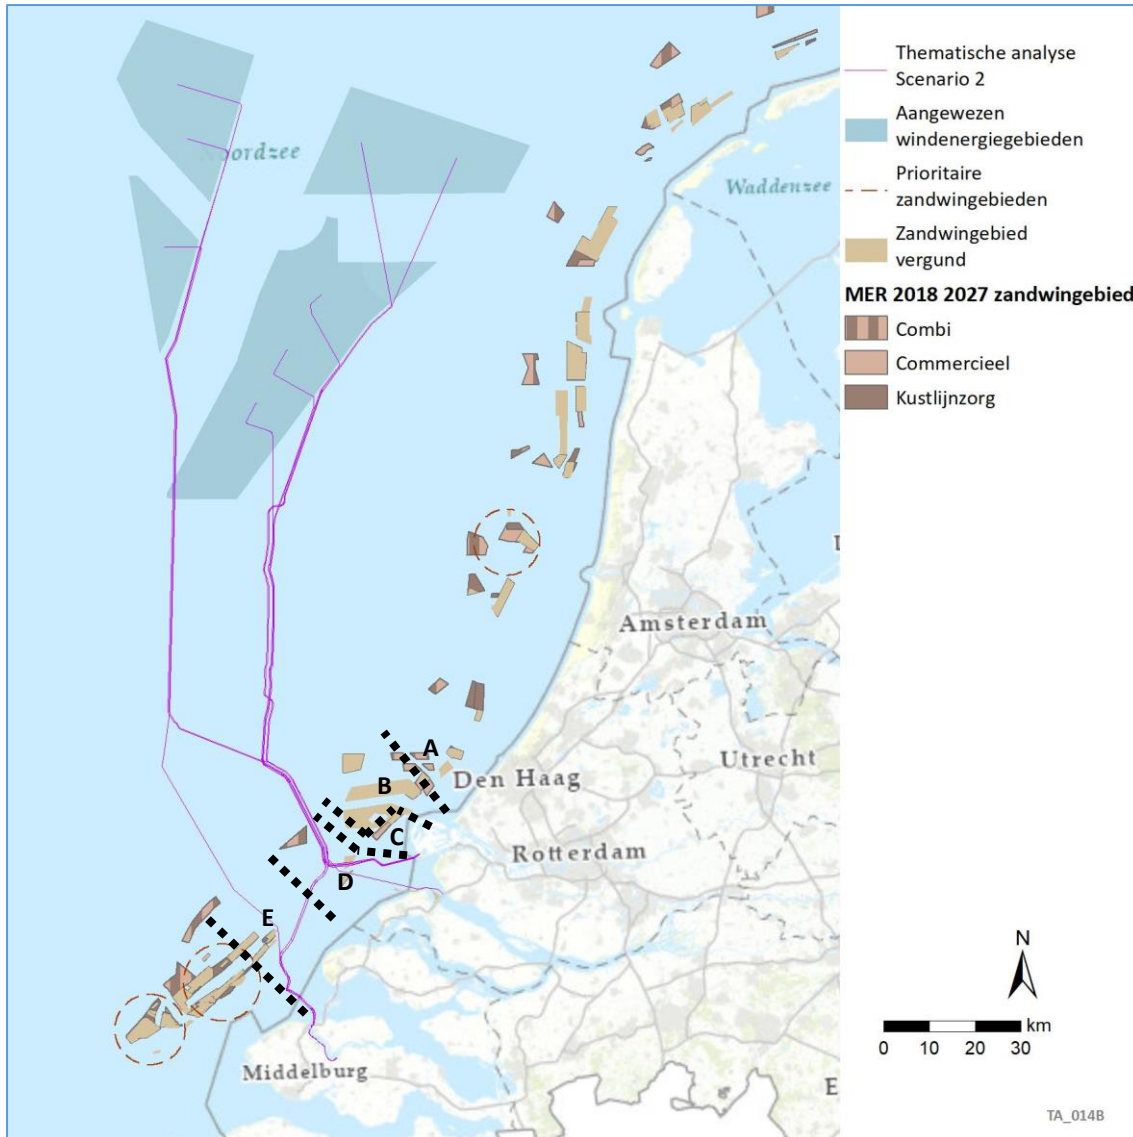

Figuur 4-9 Zandwingebieden scenario 2

### Scenario 3 (3-3-2)

Scenario 3 heeft dezelfde drie verbindingen door gebied E lopen als scenario 2 (zie Figuur 4-10), waarvan één verbinding (verbinding 4) niet parallel wordt aangelegd met andere kabels of leidingen. Het niet parallel aanleggen van verbinding 4 betekent voor scenario 3 hetzelfde als voor scenario 2, namelijk dat de niet-parallele aanleg niet binnen het afwegingskader van Programma Noordzee 2022-2027 past. Daarmee is dit scenario in deze vorm niet wenselijk vanwege de impact op de voor zandwinning gereserveerde gebieden. Verder lopen in scenario 3 twee verbindingen via de oost corridor door de gebieden B en C. Deze verbindingen beperken de mogelijkheden voor zandwinning in deze gebieden waar al sprake is van een relatief beperkt aanbod ten opzichte van een grote vraag. Dit wordt slechts beperkt gecompenseerd door het kleinere ruimtebeslag in gebied D ten opzichte van de andere scenario's. Concluderend geeft scenario 3, naast de belemmeringen vanuit het afwegingskader Programma Noordzee 2022-2027 als gevolg van niet-parallele aanleg in gebied E, de meeste beperkingen voor zandwinning.

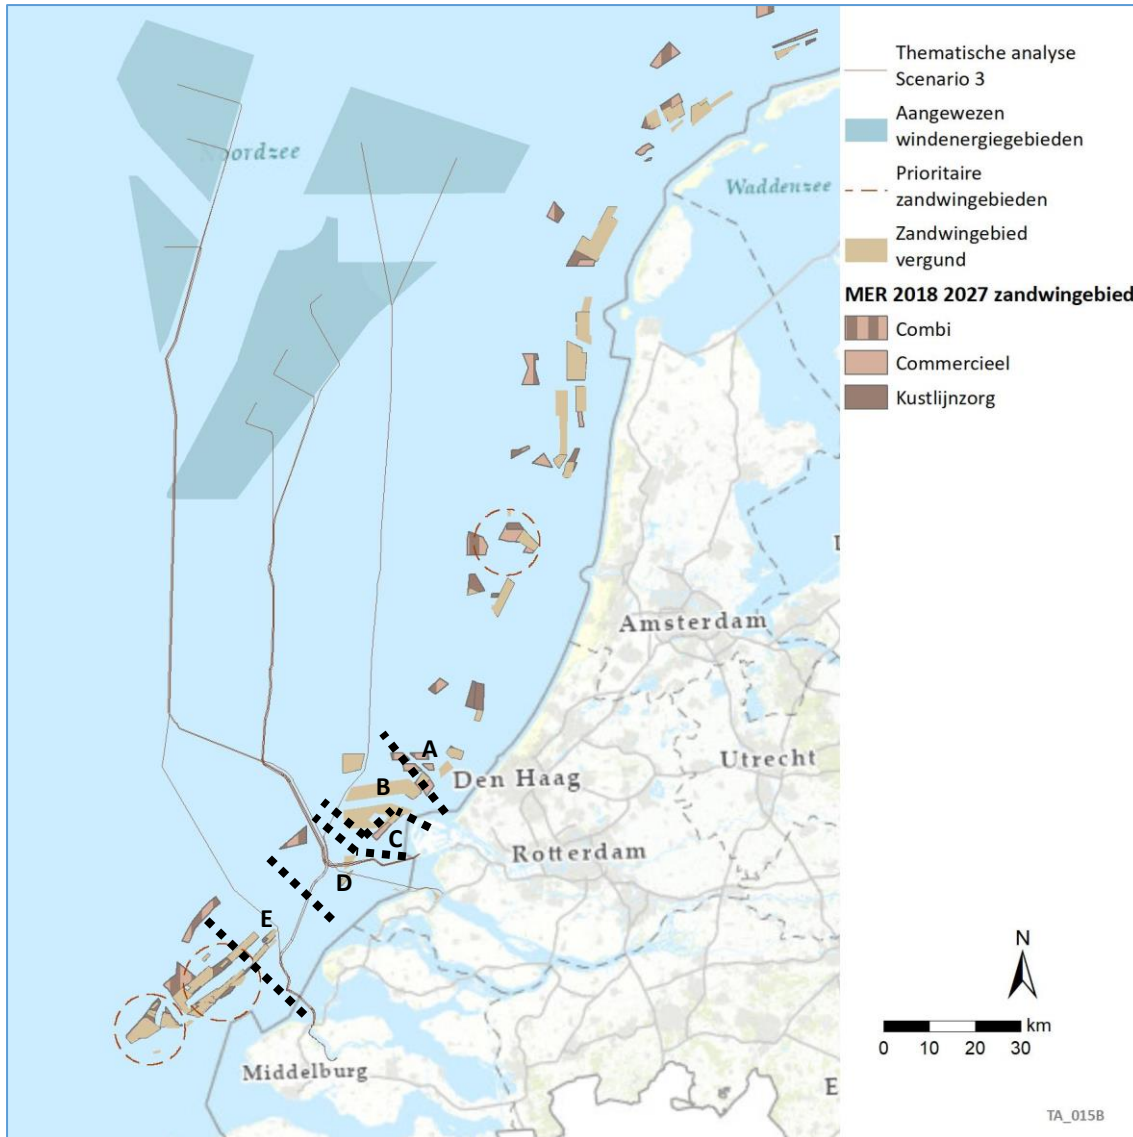

Figuur 4-10 Zandwingebieden scenario 3

### Conclusie

Concluderend heeft scenario 1 de minste beperkingen voor zandwinning. Scenario 2 en 3 zijn in de voorgestelde samenstelling niet wenselijk, omdat niet wordt voldaan aan de criteria uit het afwegingskader voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied uit Programma Noordzee 2022-2027. Scenario 2 en 3 worden daarom als slechtst en vergelijkbaar beoordeeld. Scenario 3 kent nog als aanvullend negatief effect dat er sprake is van de minste parallelligging van verbindingen, waardoor dit scenario de meeste belemmeringen oplevert voor zandwinning. In paragraaf 5.1.1 wordt een optimalisatie van de west corridor toegelicht, waardoor de scenario's 2 en 3 wel mogelijk worden vanuit het afwegingskader van Programma Noordzee 2022-2027.

## 4.5 Beheer en onderhoud

### 4.5.1 Analyse corridor

Voor beheer en onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten beheer en onderhoud, namelijk:

1. Reparaties na kabelschade veroorzaakt door interne oorzaken (gerelateerd aan schade door productie en installatie) of externe oorzaken (gerelateerd aan schade veroorzaakt van buitenaf, zoals vistuig en ankers).
2. Herbegraven van kabels, wanneer het begraven in aanleg niet is gelukt zoals beoogd.

Beide typen van beheer en onderhoud worden hieronder besproken. Ecologische effecten als gevolg van vertroebeling veroorzaakt door het herbegraven van kabels worden beoordeeld in 2.3.2. Hinder voor scheepvaart als gevolg van een onderhoudssituatie wordt beoordeeld in paragraaf 3.2.2.

#### Reparaties na kabelschade

Reparaties aan de kabels zijn noodzakelijk na het optreden van kabelschade. Reparaties na kabelschade veroorzaakt door interne oorzaken zijn niet locatieafhankelijk en niet afhankelijk van het aantal parallelle verbindingen. Wel is de kans op schade als gevolg van interne oorzaken groter bij langere verbindingen. In paragraaf 4.5.2 wordt daarom verder ingegaan op de lengte van verbindingen per scenario.

De kans op kabelschade veroorzaakt door externe oorzaken neemt toe naarmate het aantal scheepsbewegingen nabij de verbinding toeneemt en naarmate het formaat van de schepen in de nabijheid van kabels toeneemt. De kans op schade door scheepvaart wordt vooral bepaald door de kans op schade door (nood)ankeren. Voor het deelaspect anker risico's en kabelschade zijn scenario's met elkaar vergeleken in paragraaf 3.3.2, wat betekent dat dit niet verder wordt beoordeeld onder het deelaspect beheer en onderhoud.

#### Herbegraven van kabels

TenneT begraaft de kabels bij de installatie volgens het *“bury and would like to forget”* beleid. Het doel hiervan is om de maatschappelijk levenscycluskosten (bestaande uit geld, impact op het milieu, veroorzaakte overlast) tot een minimum te beperken. De financiële levenscycluskosten betreffen de kosten van de aanleg, het onderhouden en repareren en het weer verwijderen van de kabels. De impact op het milieu betreft onder andere de uitstoot (CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, maar ook (onderwater)geluid) van de werkzaamheden aan de kabels en de vertroebeling van het zeewater die veroorzaakt wordt bij het aanleggen, onderhouden, repareren en verwijderen van de kabels. De overlast bestaat voornamelijk uit hinder voor de scheepvaart, waaronder de visserij, bij de aanleg, het onderhouden en repareren en het verwijderen van de kabels. Vooral de maatschappelijke kosten die samenhangen met schade aan de kabels zijn fors, zowel wat betreft het verlies aan elektrisch vermogen als de kosten van de reparatie zelf. Daarom wordt door TenneT gestreefd naar het op rationele gronden minimaliseren van de kans dat de kabels gedurende de levensduur niet over de benodigde bescherming door gronddekking beschikken en het minimaliseren van de kans dat de kabels bij herbegraafoperaties beschadigd worden. De kabels worden zodanig diep begraven dat de kans op benodigd onderhoud aan de gronddekking acceptabel klein is. Tegelijkertijd begraaft TenneT de kabels niet dieper dan op basis van de vergunningen en op basis van het eigen *“bury and would like to forget”* beleid rationeel te onderbouwen is. Dieper begraven wordt door TenneT als niet doelmatig gezien, omdat het tot hogere maatschappelijk levenscycluskosten leidt. Onderhoud aan

de gronddekking van de kabels is nodig wanneer de gronddekking niet meer voldoende is om de kabels afdoende te beschermen tegen externe bedreigingen of wanneer de gronddekking niet meer aan de vergunningseisen dreigt te gaan voldoen (beschreven in Bijlage D Ankerrisico's).

De kans op het moeten herbegraven van de kabels over de levensduur wordt bepaald door:

1. De mate waarin de zeebodem mobiliteitsmodellen overeenkomen met de werkelijkheid.
2. De mate waarin het begraven (de aanleg) van de kabels in het zeebed succesvol is verlopen.
3. Wanneer de eisen aan de begraafdiepten of gronddekking veranderen, bijvoorbeeld wanneer een scheepvaartroute moet worden verdiept en de kabels daarom alsnog dieper moeten worden begraven.

Deze drie aanleidingen voor beheer en onderhoud door herbegraven, zijn vergelijkbaar voor de drie corridors. Aangezien de bodem van de Noordzee bij alle corridors vergelijkbaar is, zijn er vergelijkbare kansen op het aantreffen van onverwachte klei- en veenpakketten. Bij de oost corridor liggen mogelijk iets minder zandgolven dan bij de west en midden corridor waardoor de kans op herbegraven bij de oost corridor iets kleiner is. Dit verschil wordt echter niet als significant gezien.

Wat wel onderscheidend is voor herbegraven als gevolg van een niet-succesvolle aanleg is de mate van efficiëntie waarmee dat onderhoud kan worden uitgevoerd. Wanneer meerdere verbindingen parallel aan elkaar liggen en tegelijkertijd herbegraven kunnen worden, is dat efficiënter en kan dat zonder veel extra scheepsbewegingen worden uitgevoerd. Ook kan de opgedane ervaring over de mobiliteit van de zeebodem bij de volgende onderhoudssituatie opnieuw ingezet worden. Bij een afstand van 200 meter tussen parallelle verbindingen levert herbegraven in ieder geval geen problemen op tussen verbindingen onderling.

Concluderend, worden de scenario's voor het deelaspect beheer en onderhoud vergeleken in paragraaf 4.5.2 voor de lengte per verbinding en de efficiëntie van het herbegraven van verbindingen.

#### **4.5.2 Analyse scenario's**

Bij beheer en onderhoud wordt gekeken naar reparaties na kabelschade en het herbegraven van kabels. Bij reparatie na kabelschade wordt voor de scenario's gekeken naar de reparaties als gevolg van interne oorzaken. Bij een grote lengte van de verbindingen is de kans op kabelschade als gevolg van interne oorzaken groter. De kabelschade als gevolg van externe oorzaken, zoals ankeren, zijn beoordeeld in paragraaf 3.3.2. Bij het herbegraven van kabels wordt gekeken naar de mate van efficiëntie. Hinder voor scheepvaart als gevolg van een onderhoudssituatie is beoordeeld in paragraaf 3.2.2.

##### **Reparatie na kabelschade**

Bij langere kabels is een grotere kans op interne schade aanwezig dan bij kortere kabels. De totale lengte van de verbindingen in de scenario's verschilt echter niet significant (Tabel 4-2). Scenario 1 en scenario 2 zijn 2% langer dan scenario 3. Dat betekent dat reparaties als gevolg van kabelschade door interne oorzaken niet onderscheidend zijn tussen de scenario's.

##### **Herbegraven van kabels**

Voor het herbegraven van kabels geldt dat hoe meer verbindingen bij elkaar liggen, des te groter de efficiëntie van het herbegraven kan zijn. Dat betekent dat de efficiëntie in scenario 1, waar acht

verbindingen in de midden corridor parallel liggen, het grootst is. Vervolgens is deze efficiëntie het meest aanwezig bij scenario 2, omdat de verbindingen daar verspreid liggen over twee corridors. Tot slot is de efficiëntie het minst groot bij scenario 3, waar de verbindingen verspreid liggen over drie corridors.

### Conclusie

Concluderend betekent dit voor het deelaspect beheer en onderhoud dat met name de efficiëntie van het herbegraven van de kabels onderscheidend is tussen de scenario's, waarbij scenario 1 het best wordt beoordeeld, vervolgens scenario 2, en tot slot scenario 3.

*Tabel 4-3 Samenvatting analyse scenario's - toekomstvastheid*

Scenario's	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Fysieke ruimte	X	XX	XXX
Toekomstige kabels en leidingen	X	X	X
Zandwinning	X	XXX	XXX
Beheer & onderhoud	X	XX	XXX

## 5 Optimalisatiemogelijkheden corridors

In paragraaf 1.4 is beschreven dat de midden corridor, waar ook Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma worden aangelegd, verder is gedetailleerd en geoptimaliseerd dan de west corridor en oost corridor. Reden hiervoor is dat bij de midden corridor veel onderzoek is uitgevoerd in het kader van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Ook is er veel afstemming geweest met bevoegde gezagen en autoriteiten over de ligging van de midden corridor. Deze onderzoeken en afstemming hebben geleid tot optimalisaties van de midden corridor. Voor de west corridor en oost corridor heeft dit proces nog niet plaatsgevonden.


In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de optimalisatiemogelijkheden van de west corridor en oost corridor en of dit gevolgen heeft voor de beoordeling van de scenario's bij relevante deelaspecten.

### 5.1.1 West corridor

Voor de west corridor zijn twee optimalisaties mogelijk, namelijk (1) in de Bruine Bank en (2) om het Maas Junction gebied heen. Beide optimalisaties van de west corridor en eventuele gevolgen voor de vergelijking van scenario's worden hieronder toegelicht.

#### Optimalisatie Bruine Bank

Bij het optimaliseren van de verbindingen door de west corridor moet rekening gehouden worden met de Sea-Me-We-3 (RWS KB0061) internetkabel, omdat de huidige west corridor hiermee samenvalt. Daarnaast lopen de verbindingen in de lengterichting over een zandbank (zie Figuur 5-1). Wanneer die verbindingen worden verlegd, dan lopen de verbindingen door dieper water (gunstiger voor de aanleg) en kruisen ze ook iets minder zandgolven. Het baggervolume in de Bruine Bank neemt daardoor iets af, maar niet veel (zie Bijlage B Baggervolumes). Het optimaliseren van de verbindingen door de west corridor in de Bruine Bank levert op het detailniveau van deze thematische analyse geen verandering op in de vergelijking van scenario's.

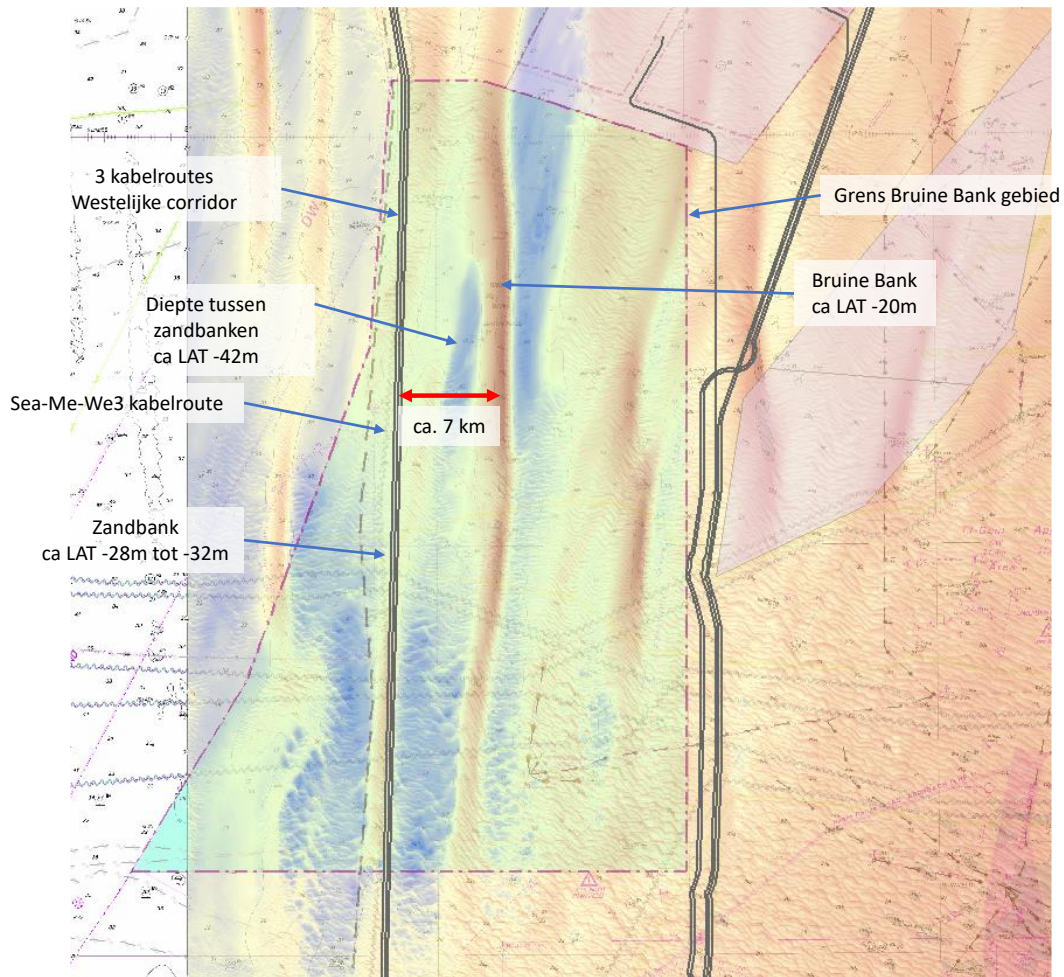


*Figuur 5-1 Bathymetrie (waterdiepte) van het Bruine Bank gebied met de west en midden corridor en de Sea-Me-We3 kabelroute*

### **Optimalisatie Maas Junction**

De mogelijkheden voor het optimaliseren van verbinding 4 in de west corridor om het Maas Junction gebied te vermijden zijn beperkt, omdat er meerdere ankergebieden liggen. Wel is er de mogelijkheid om verbinding 4 ten zuiden van de Bruine Bank over te laten steken van de west corridor naar de midden corridor, parallel aan de 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> verbinding, en vervolgens via de midden corridor in zuidelijke richting naar Zeeland te gaan (parallel aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha). Dit is weergegeven in Figuur 5-2. Deze optimalisatie heeft gevolgen voor de deelaspecten scheepvaarthinder, ankerrisico's en kabelschade en zandwinning.



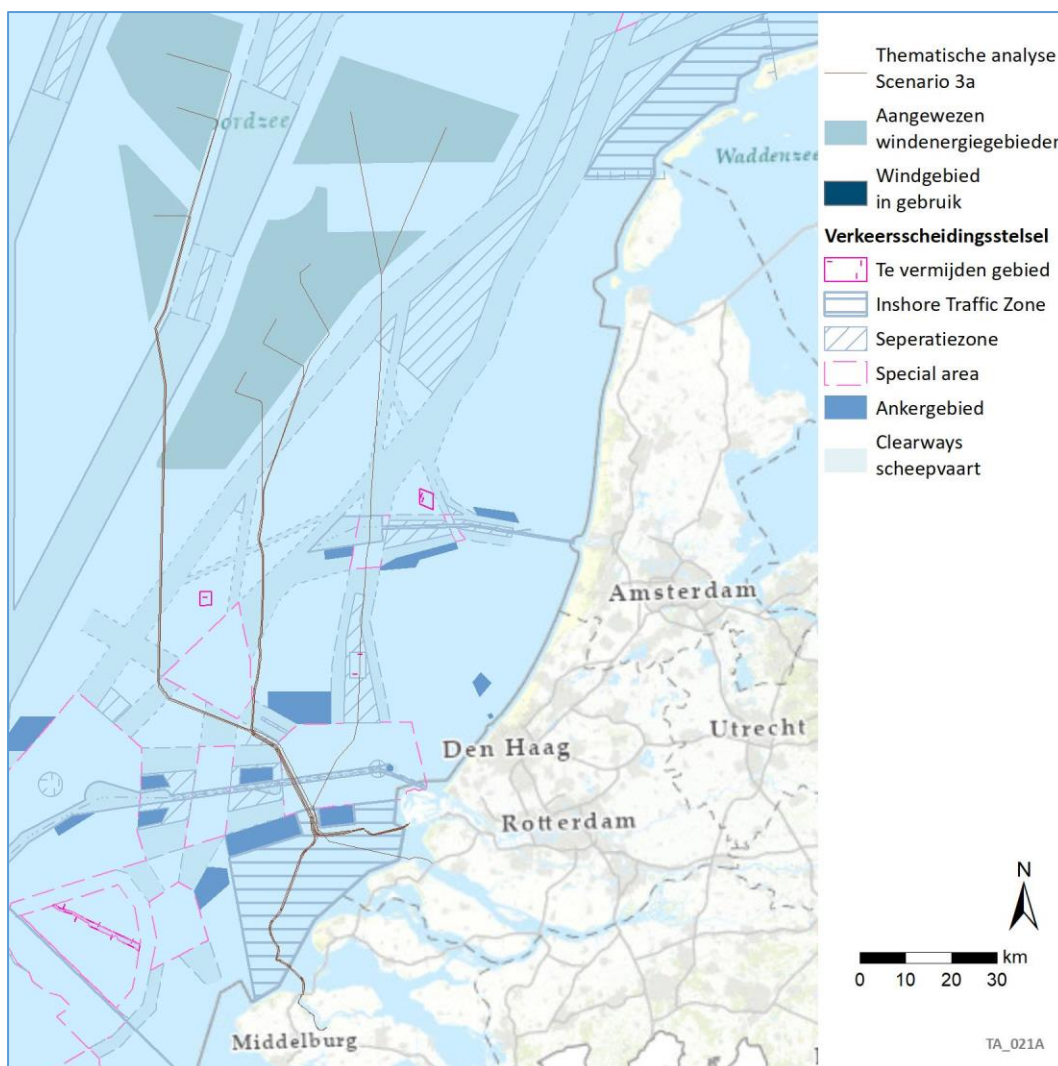

Figuur 5-2 Optimalisatie west corridor nabij Maas Junction gebied

**Scheepvaarthinder**

Door het doorvoeren van deze optimalisatie aan de west corridor wordt het drukke scheepvaartgebied Maas Junction vermeden. Dit leidt ertoe dat scenario 1 en 2 vergelijkbaar worden beoordeeld. Scenario 3 wordt wel nog steeds slechter beoordeeld dan scenario 1 en 2, door de ligging van de verbindingen door Maas Center en IJmuiden Approach. Dit is weergegeven in Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Scheepvaarthinder

Scenario's	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Scheepvaarthinder – zonder optimalisatie	X	XX	XXX
Scheepvaarthinder – met optimalisatie	X	X	XX

**Ankerrisico's en kabelschade**

Door het doorvoeren van deze optimalisatie aan de west corridor komen er meer verbindingen parallel te liggen. In Bijlage D wordt beschreven dat dit positief is in het kader van ankerrisico's en kabelschade, omdat de totale meervoudige faalkans afneemt. Echter verandert dit niets aan de

vergelijking van de scenario's, omdat er in scenario 2 ook na optimalisatie nog steeds meer verbindingen verspreid liggen over meerdere corridors dan in scenario 1.

### Zandwinning


Bij de optimalisatie van de west corridor vervalt de belemmering van niet-parallelle aanleg in het gebied waar zandwinning plaatsvindt voor de kustvakken Schouwen en Walcheren. Dat betekent dat met deze optimalisatie scenario 2 een vergelijkbare beoordeling krijgt als scenario 1. Vanwege de beperkingen die de oost corridor oplevert voor de zandwinning, wordt het geoptimaliseerde scenario 3 negatiever beoordeeld dan de scenario's 1 en 2. Dit is weergegeven in Tabel 5-2.

Tabel 5-2 Zandwinning

Scenario's	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Zandwinning – zonder optimalisatie	X	XXX	XXX
Zandwinning – met optimalisatie	X	X	XX

### 5.1.2 Oost corridor

De oost corridor gaat door een munitiestortgebied. De verwachting is dat het aanleggen van verbindingen door een munitiestortgebied, leidt tot disproportionele kosten en risico's (zie Bijlage C Scheepvaartdichtheid). Om dit te voorkomen kan de oost corridor geoptimaliseerd worden door de verbindingen oostwaarts te verplaatsen waardoor ze tussen de TSS Maas North en het winenergiegebied Hollandse Kust (zuid) komen te liggen (zie Figuur 5-3). Een tweede mogelijkheid zou zijn door de verbindingen westwaarts te verplaatsen, waarbij de verbindingen tussen de scheepvaartroute en het windenergiegebied Hollandse Kust (west) komen te liggen. Deze mogelijkheden voor optimalisatie van de oost corridor hebben mogelijk gevolgen voor de beoordeling van de deelaspecten verstoring bovenwater, scheepvaarthinder en fysieke ruimte. Deze worden hieronder besproken.

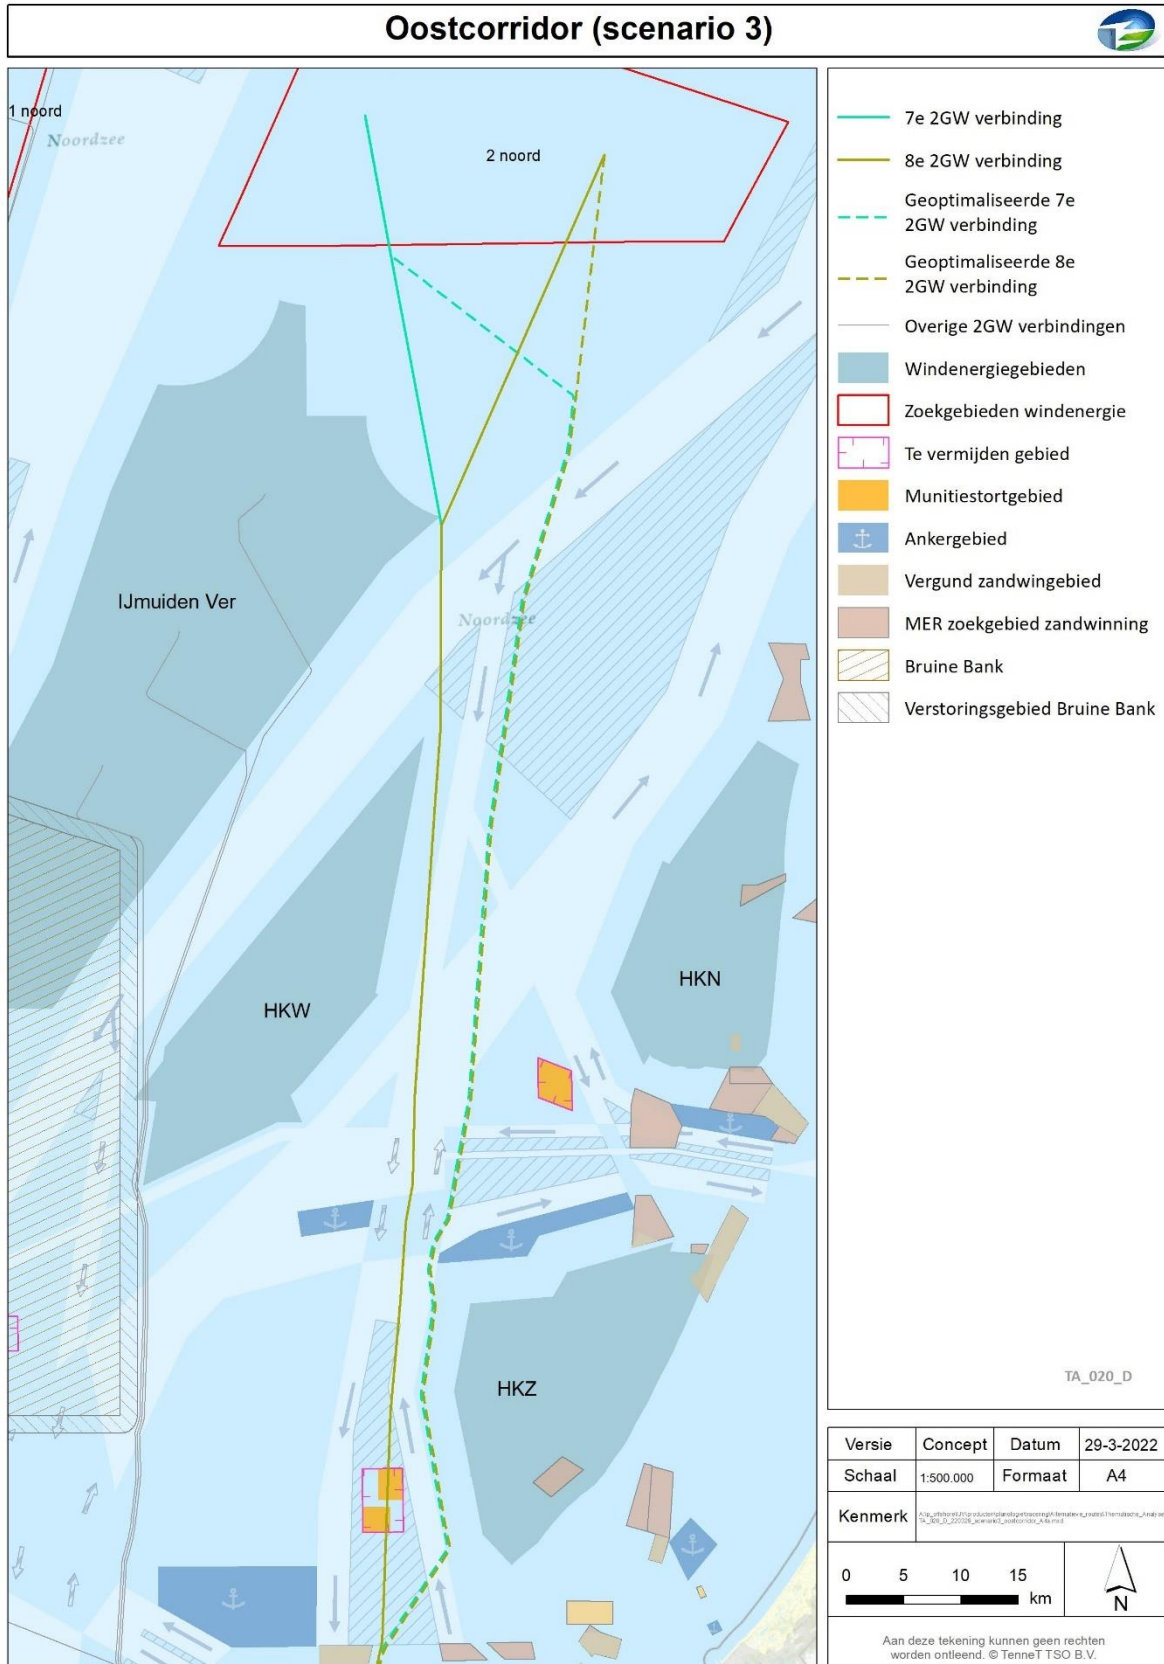


Figuur 5-3 Mogelijke optimalisatie oost corridor

## Verstoring bovenwater

Voor verstoring bovenwater wordt scenario 1 als best beoordeeld, gevolgd door scenario 2 en tot slot scenario 3. De reden dat scenario 3 als minst wordt beoordeeld is dat in de oost corridor extra leefgebied wordt overlapt van meerdere soorten en er tevens de minste uitwijkmogelijkheden overblijven voor verstoorde individuen naar rustigere gebieden.

Door een optimalisatie van de oost corridor kan één gebied met een lage scheepvaartintensiteit (het munitiestortgebied) worden vermeden (zie Figuur 5-4). Omdat in het munitiestortgebied minder verstoring plaatsvindt van scheepvaart, is het mogelijk dat zich hier extra gevoelige individuen bevinden. Het optimaliseren van de oost corridor in westelijke of oostelijke richting leidt dus tot een minder negatieve beoordeling van scenario 3 voor het deelaspect verstoring bovenwater. Echter leidt een optimalisatie van de oost corridor in westelijke of oostelijke richting langs het munitiestortgebied niet tot veranderingen in de vergelijking tussen de scenario's.

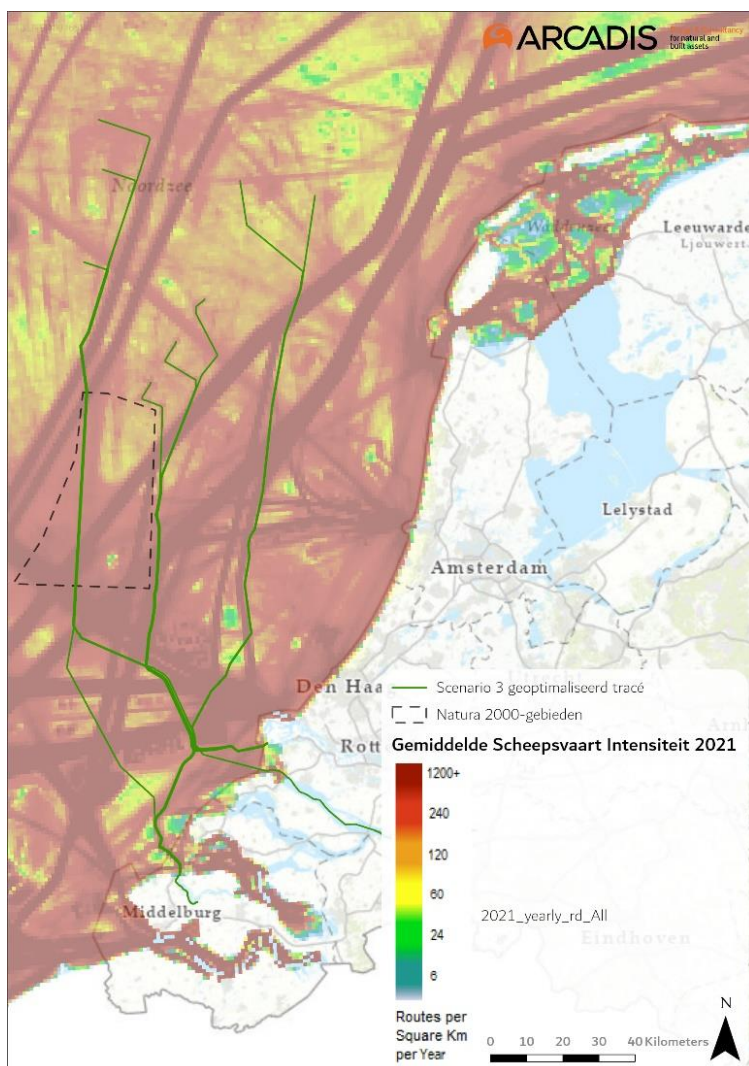

Figuur 5-4 De ligging van de drie corridors ten opzichte van de scheepvaartintensiteit. De oost corridor is geoptimaliseerd in oostelijke richting, zodat het munitiestortgebied wordt vermeden.

## Scheepvaarthinder

Door de verbindingen in de oost corridor in oostelijke richting te verplaatsen worden de gebieden met een hoge scheepvaartdichtheid (Maas Center en IJmuiden Approach) niet vermeden. Ook het

aantal kruisingen van de scheepvaartroutes neemt niet aanzienlijk af. Hetzelfde geldt voor een optimalisatie waarbij de verbindingen door de oost corridor westwaarts verplaatst worden. Ook in dat geval gaan de verbindingen door de gebieden met een hoge scheepvaartdichtheid en neemt het aantal kruisingen van scheepvaartroutes niet tot nauwelijks af. Tot slot worden beide mogelijkheden tot optimalisatie beperkt door de ankergebieden aan zowel de oost- als westzijde, waardoor mogelijk extra scheepvaartroutes gekruist dienen te worden. De conclusie is dat het optimaliseren van de oost corridor niet tot een verandering leidt in de vergelijking tussen scenario's voor het deelaspect scheepvaarthinder.

### **Fysieke ruimte**

Door de verbindingen in de oost corridor in oostelijke of westelijke richting te verplaatsen kan voldaan worden aan het traceringsuitgangspunt om buiten de begrenzing te blijven van munitiestortgebieden. Dit leidt echter niet tot een verandering in de vergelijking tussen scenario's, omdat scenario 3 nog steeds als slechtste beoordeeld wordt. Reden hiervoor is dat scenario 3 niet voldoet aan het traceringsuitgangspunt om buiten de begrenzing van de Bruine Bank te blijven en omdat er sprake is van het minst efficiënte ruimtegebruik van de drie scenario's. Tot slot kan het optimaliseren van de verbindingen in de oost corridor problemen opleveren met het traceringsuitgangspunt om 500 meter afstand te houden tot ankergebieden, doordat er meerdere ankergebieden aan de west- en oostkant van de corridor liggen. Concluderend leidt het optimaliseren van de oost corridor niet tot een verandering in de vergelijking tussen scenario's voor het deelaspect fysieke ruimte.

## COLOFON

### Thematische analyse - Extra verbindingen Wind op zee

#### Auteurs

-

#### Projectnummer

-

#### Datum

8 april 2022

#### Status

Definitief

#### **Pondera Consult B.V.**

Postbus 919  
6800 AX Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 7663 372

**[www.ponderaconsult.com](http://www.ponderaconsult.com)**

#### **Arcadis Nederland B.V.**

Postbus 264  
6800 AG Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 4261 261

**[www.arcadis.com](http://www.arcadis.com)**

# Thematische analyse ecologie

## Extra verbindingen Net op zee Tennet

8 april 2022

## Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Uitgangssituatie & Methodiek	5
3 Corridors en scenario's	6
3.1 Corridors	6
3.2 Scenario's	6
3.2.1 Scenario 1 (0-8-0)	7
3.2.2 Scenario 2 (3-5-0)	8
3.2.3 Scenario 3 (3-3-2)	9
4 Afbakening	11
4.1 Inleiding	11
4.2 Habitataantasting	11
4.3 Vertroebeling	11
4.4 Vermindering doorzicht	13
4.5 Sedimentatie	13
4.6 Verstoring als gevolg van continu onderwatergeluid	14
4.7 Bovenwaterverstoring op zee	15
4.8 Elektromagnetische velden	16
4.9 Verontreiniging op zee	19
4.10 Samenvatting reikwijdte gevolgen	19
5 Gebieds- en soortbeschrijvingen	20
5.1 Mogelijk betrokken Natura 2000-gebieden	20
5.2 Beschrijving relevante soortgroepen	21
5.2.1 Vogels	21
5.2.2 Benthos	21
6 Effectbepaling corridors en scenario's	23
6.1 Habitataantasting	23
6.1.1 Overkoepelend beeld en autonome situatie	23
6.1.2 Corridors	24
6.1.3 Scenario 1	25
6.1.4 Scenario 2	25
6.1.5 Scenario 3	26
6.2 Vertroebeling	26
6.2.1 Corridors	26
6.2.2 Scenario 1	27
6.2.3 Scenario 2	27
6.2.4 Scenario 3	27
6.3 Vermindering van doorzicht	27



6.3.1	Corridors	27
6.3.2	Scenario 1	28
6.3.3	Scenario 2	28
6.3.4	Scenario 3	28
6.4	Verstoring bovenwater	29
6.4.1	Overkoepelend beeld en autonome situatie	29
6.4.2	Corridors	31
6.4.3	Scenario 1	32
6.4.4	Scenario 2	32
6.4.5	Scenario 3	32
6.5	Elektromagnetische velden	33
6.5.1	Corridors	33
6.5.2	Scenario 1	33
6.5.3	Scenario 2	33
6.5.4	Scenario 3	33
7	Conclusie en aanbeveling ecologie	34
7.1	Habitataantasting	34
7.2	Vertroebeling	34
7.3	Vermindering van doorzicht	34
7.4	Verstoring bovenwater	34
7.5	Elektromagnetische velden	35
7.6	Conclusie	35
8	Referenties	36
9	Bijlage A - Verspreidingsgegevens benthosoorten	38
9.1	Schelpkokerwormen ( <i>Lanice sp.</i> )	40
9.2	(Noordelijke) zandkokerworm ( <i>Sphiophanes bombyx</i> )	41
9.3	Zandkokerworm ( <i>Sabellaria aleovata</i> )	42
9.4	Gestekelde zandkokerworm ( <i>Sabellaria spinulosa</i> )	43
9.5	Zagers ( <i>Nephtys sp.</i> )	44
9.6	Hartegel/Zeeklit ( <i>Echinocardium cordatum</i> )	45
9.7	Gewone slangster ( <i>Ophiura ophiura</i> )	46
9.8	Witte dunschaal ( <i>Abra alba</i> )	47
9.9	Mossel ( <i>Mytilus edulis</i> )	48
9.10	Kokkel ( <i>Cerastoderma edule</i> )	49
9.11	Platte oester ( <i>Ostrea edulis</i> )	50
9.12	Gapers ( <i>Mya sp.</i> )	51
9.13	Tepelhorens ( <i>Euspira sp.</i> )	52
9.14	Strandschelpen ( <i>Spisula sp.</i> )	53
9.15	Zaagje ( <i>Donax vittatus</i> )	54

9.16 Scheermessen en Zwaardschedes ( <i>Ensis sp.</i> )	55
9.17 Tweetandschelp ( <i>Kurtiella bidentata</i> )	56
10 Bijlage B – Verspreidingsgegevens vogelsoorten	57
10.1 Drieteenmeeuw	59
10.2 Kleine mantelmeeuw	64
10.3 Jan-van-gent	68
10.4 Grote jager	73
10.5 Dwergmeeuw	74
10.6 Grote mantelmeeuw	75
10.7 Zeekoet	78
10.8 Alk	82
10.9 Roodkeelduiker	84
10.10 Aalscholver	85
10.11 Zwarte zee-eend	86
10.12 Grote stern	90
10.13 Visdief	92
10.15 Fuut	95

# 1 Inleiding

Voorliggend document bevat het ecologische onderdeel (Bijlage A) van de thematische analyse voor acht verbindingen Net op zee. Het doel van deze thematische analyse is om op hoofdlijnen een eerste beeld te krijgen van de voor- en nadelen van verschillende scenario's om de verbindingen tussen het windenergiegebied en het hoogspanningsnetwerk op land te realiseren. Hiervoor wordt op project overstijgend niveau informatie aangeleverd ter aanvulling op VAWOZ 2030. De informatie uit de thematische analyse wordt waar mogelijk meegenomen in de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD's) van de individuele projecten.

## Leeswijzer

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de gehanteerde Ausgangssituatie en methodiek. Vervolgens worden de verschillende corridors en scenario's toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de reikwijdte en omvang van potentiële gevolgen voor de ecologie afgebakend, afgesloten met een samenvatting van welke gevolgen verder worden beoordeeld in de thematische analyse. In hoofdstuk 5 volgt een gebieds- en soortbeschrijving. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de effecten van de gevolgen geanalyseerd voor de verschillende corridors en worden de scenario's met elkaar vergeleken. Tot slot worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in hoofdstuk 7. Referenties zijn opgenomen in hoofdstuk 8. In Tabel 1-1 staan begrippen toegelicht die gebruikt worden in deze bijlage.


Tabel 1-1 Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
<b>Windenergiegebied</b>	Gebied op zee dat door de Rijksoverheid is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. Een windenergiegebied bestaat uit kavels.
<b>Windpark</b>	Een windpark is onderdeel van een windenergiegebied. In een kavelbesluit staat waar een windpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.
<b>Net op zee &amp; verbinding</b>	Aansluiting van windenergiegebieden op zee op het landelijk hoogspanningsnet en transport van de windenergie naar het landelijk hoogspanningsnet. Dit transport gaat via een kabelverbinding die Net op zee wordt genoemd.
<b>Corridor</b>	Een zone waarbinnen meerdere kabeltracés gerealiseerd kunnen worden die de windenergiegebieden verbinden met het landelijk hoogspanningsnet. Voor de thematische analyse zijn er drie corridors: west, midden en oost.
<b>Scenario's</b>	Verschillende combinaties van tracéopties door corridors.
<b>Tracéoptie</b>	De mogelijke ligging van het kabeltracé.
<b>Kabeltracé</b>	De route van een kabelconfiguratie van begin- tot eindpunt. Een kabelconfiguratie bestaat uit 4 kabels, namelijk een pluspool, minpool, glasvezelkabel en metallic return (MR)
<b>NCP</b>	Nederlands Continentaal Plat, het Nederlandse deel van de Noordzee
<b>OSPAR</b>	Verdrag, ondertekend door 15 West-Europese landen (incl. NL) en de Europese Unie, inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

## 2 Uitgangssituatie & Methodiek

Om de scenario's met elkaar te kunnen vergelijken worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma worden meegenomen als autonome ontwikkeling. De ontwerpbesluiten van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>1</sup> en Beta<sup>2</sup> zijn respectievelijk in januari 2022 en december 2021 gepubliceerd. De definitieve NRD voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma is in december 2021 vastgesteld.
- Verbindingen worden aangelegd in een (1x4)-kabelconfiguratie of een (2x2)-kabelconfiguratie (zie Figuur 2-1). De (1x4)-kabelconfiguratie wordt als uitgangspunt gehanteerd. Indien een (2x2)-kabelconfiguratie voor nadeligere effecten zorgt, wordt dit besproken bij het desbetreffende deelaspect. Voor de deelaspecten waar dit niet beschreven wordt geldt dat het aanleggen van een (2x2)-kabelconfiguratie mogelijk is, zonder dat er nadeligere effecten optreden dan bij de aanleg van een (1x4)-kabelconfiguratie.
- Enkel offshore verbindingen worden geanalyseerd. Landtracés en binnenwateren, zoals het Veerse Meer en Haringvliet worden niet meegenomen.

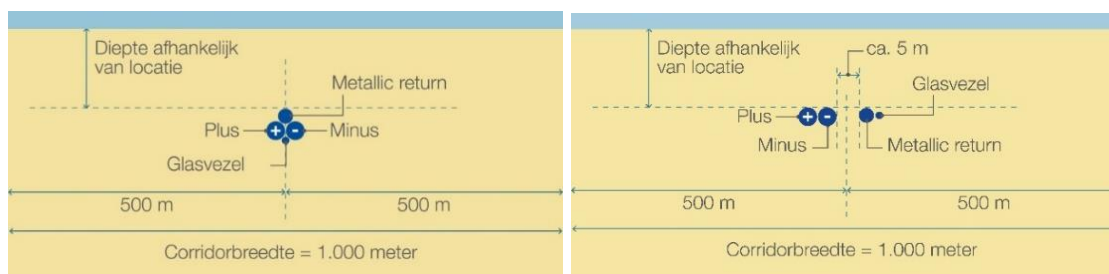

Figuur 2-1 525kV-gelijkstroomkabels op zee in (1x4)-kabelconfiguratie (links) en (2x2)-kabelconfiguratie (rechts)

De analyse van het thema ecologie vindt voornamelijk plaats op basis van uit de literatuur bekende effect-reikwijdtes, leefgebieden maar ook expert judgement, dat voornamelijk kwalitatief van aard is. Hiervoor worden uitkomsten van de achterliggende bijlagen en bestaande informatie uit de MER'en van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>3</sup>, Beta<sup>4</sup> en Gamma<sup>5</sup> gebruikt. Er zijn geen (nieuwe) modelberekeningen uitgevoerd voor de thematische analyse. Scenario's worden uiteindelijk ten opzichte van elkaar beoordeeld en vergeleken door middel van een beoordelingsschaal zoals weergegeven in Tabel 2-1. Wanneer scenario's gelijkwaardig beoordeeld worden, kunnen deze dezelfde beoordeling krijgen. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar cumulatie wanneer effecten elkaar in de tijd of ruimtelijk versterken.

Tabel 2-1 Beoordelingsschaal

Beoordeling	Oordeel ten opzichte van andere scenario's
X	Het scenario wordt het best of minst negatief beoordeeld ten opzichte van de andere scenario's.
XX	Het scenario wordt het op één na best of op één na minst negatief beoordeeld ten opzichte van de andere scenario's.
XXX	Het scenario wordt het minst positief of meest negatief beoordeeld ten opzichte van de andere scenario's.

<sup>1</sup> Voor ontwerpbesluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha>

<sup>2</sup> Voor ontwerpbesluiten Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta>

<sup>3</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1>

<sup>4</sup> Voor MER fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Beta, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta-fase-1>

<sup>5</sup> Voor de stand van zaken van Net op zee IJmuiden Ver Gamma, zie: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-gamma>

## 3 Corridors en scenario's

In de thematische analyse wordt gesproken over corridors en scenario's. In deze paragraaf worden beide toegelicht.

### 3.1 Corridors

In deze thematische analyse wordt voor ieder thema als eerste de corridor geanalyseerd waar de verbindingen in de scenario's doorheen lopen. Vervolgens wordt ingegaan op de drie scenario's, waarbij gevarieerd wordt met het aantal verbindingen per corridor. De drie corridors worden west, midden en oost genoemd. De midden corridor, waar ook Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma worden aangelegd, is verder gedetailleerd dan de west en oost corridor. Reden hiervoor is dat bij de midden corridor veel onderzoek is uitgevoerd in het kader van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Ook is er veel afstemming geweest met bevoegde gezagen en autoriteiten over de ligging van de midden corridor. Deze onderzoeken en afstemming hebben geleid tot meerdere optimalisaties van de midden corridor. Voor de west en oost corridor hebben deze optimalisaties nog niet plaatsgevonden. In de thematische analyse worden enkele optimalisatiemogelijkheden van de west en oost corridor beschreven en eventuele gevolgen voor de effectbeoordeling van deelaspecten. Ook in de beschrijving van de scenario's in de volgende paragraaf wordt ingegaan op deze optimalisatiemogelijkheden.

### 3.2 Scenario's

De begin- en eindpunten van iedere verbinding liggen per scenario vast. Deze begin- en eindpunten zijn weergegeven in Tabel 3-1. De corridor via waar de verbindingen van begin- naar eindpunt gaan variëren per scenario. In Tabel 3-1 is opgenomen voor iedere verbinding door welke corridor ze gaan per scenario en wat per verbinding het worst-case uitgangspunt is voor start aanleg om eventuele cumulerende effecten te bepalen. Een overzicht van de scenario's en de hoeveelheid verbindingen per corridor is weergegeven in Tabel 3-2. Na deze tabellen wordt ieder scenario toegelicht en weergegeven op kaart.

Tabel 3-1 Informatie per verbinding

Nummer	Begin- en eindpunt per verbinding		Corridor per scenario			Start aanleg <sup>6</sup>
	Van	Naar	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	
1	IJmuiden Ver Alpha	Borssele	Midden	Midden	Midden	2024
2	IJmuiden Ver Beta	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden	2024
3	IJmuiden Ver Gamma	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden	2024
4	Windenergiegebied 1	Sloegebied	Midden	West	West	2025
5	Windenergiegebied 1	Maasvlakte	Midden	West	West	2025
6	Windenergiegebied 1	Geertruidenberg	Midden	West	West	2026
7 <sup>7</sup>	Windenergiegebied 2	Zuid-Holland	Midden	Midden	Oost	2026
8 <sup>7</sup>	Windenergiegebied 2	Zeeland	Midden	Midden	Oost	2026

Tabel 3-2 Aantal verbindingen per scenario

Scenario's ▼ Corridors ►	West	Midden	Oost
Scenario 1 (0-8-0)	0	8 (waarvan 3 IJmuiden Ver)	0
Scenario 2 (3-5-0)	3	5 (waarvan 3 IJmuiden Ver)	0
Scenario 3 (3-3-2)	3	3 (enkel IJmuiden Ver)	2

<sup>6</sup> Het uitgangspunt in deze thematische analyse is dat Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma reeds gerealiseerd zijn bij aanvang van aanleg van de andere verbindingen.

<sup>7</sup> Verbinding 7 en 8 maken geen onderdeel uit van de opgave voor aansluiting van windenergie 2030.

### 3.2.1 Scenario 1 (0-8-0)

In scenario 1 worden alle acht verbindingen door de midden corridor gelegd. Er gaan geen verbindingen door de west en oost corridor. Dit is weergegeven in Figuur 3-1. In deze thematische analyse wordt dat genoteerd als "scenario 1 (0-8-0)".




Figuur 3-1 Scenario 1 (0-8-0)

### 3.2.2 Scenario 2 (3-5-0)

In scenario 2 gaan drie verbindingen via de west corridor richting het landelijk hoogspanningsnet, namelijk verbinding 4, 5 en 6. Verbinding 5 en 6 volgen voor een groot deel de west corridor, maar steken ten zuiden van het Natura 2000-gebied Bruine Bank over naar de midden corridor. Vervolgens gaat verbinding 5 naar de Maasvlakte en verbinding 6 naar Geertruidenberg. Verbinding 4 gaat via de west corridor zuidwaarts richting Sloegebied. De overige vijf verbindingen (1, 2, 3, 7 en 8) gaan geheel door de midden corridor. Dit is weergegeven in Figuur 3-2. In deze thematische analyse wordt dat genoteerd als "scenario 2 (3-5-0)".

In de thematische analyse wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op een tweetal optimalisatiemogelijkheden voor de verbindingen door de west corridor, namelijk (1) in de Bruine Bank en (2) om het Maas Junction gebied heen. Beide optimalisaties leveren op het detailniveau van deze thematische analyse geen verandering op in de vergelijking tussen scenario's (zie Hoofdstuk 5 Thematische Analyse). Daarom wordt in deze memo de ligging van de west corridor gehanteerd, zoals weergegeven in Figuur 3-2.

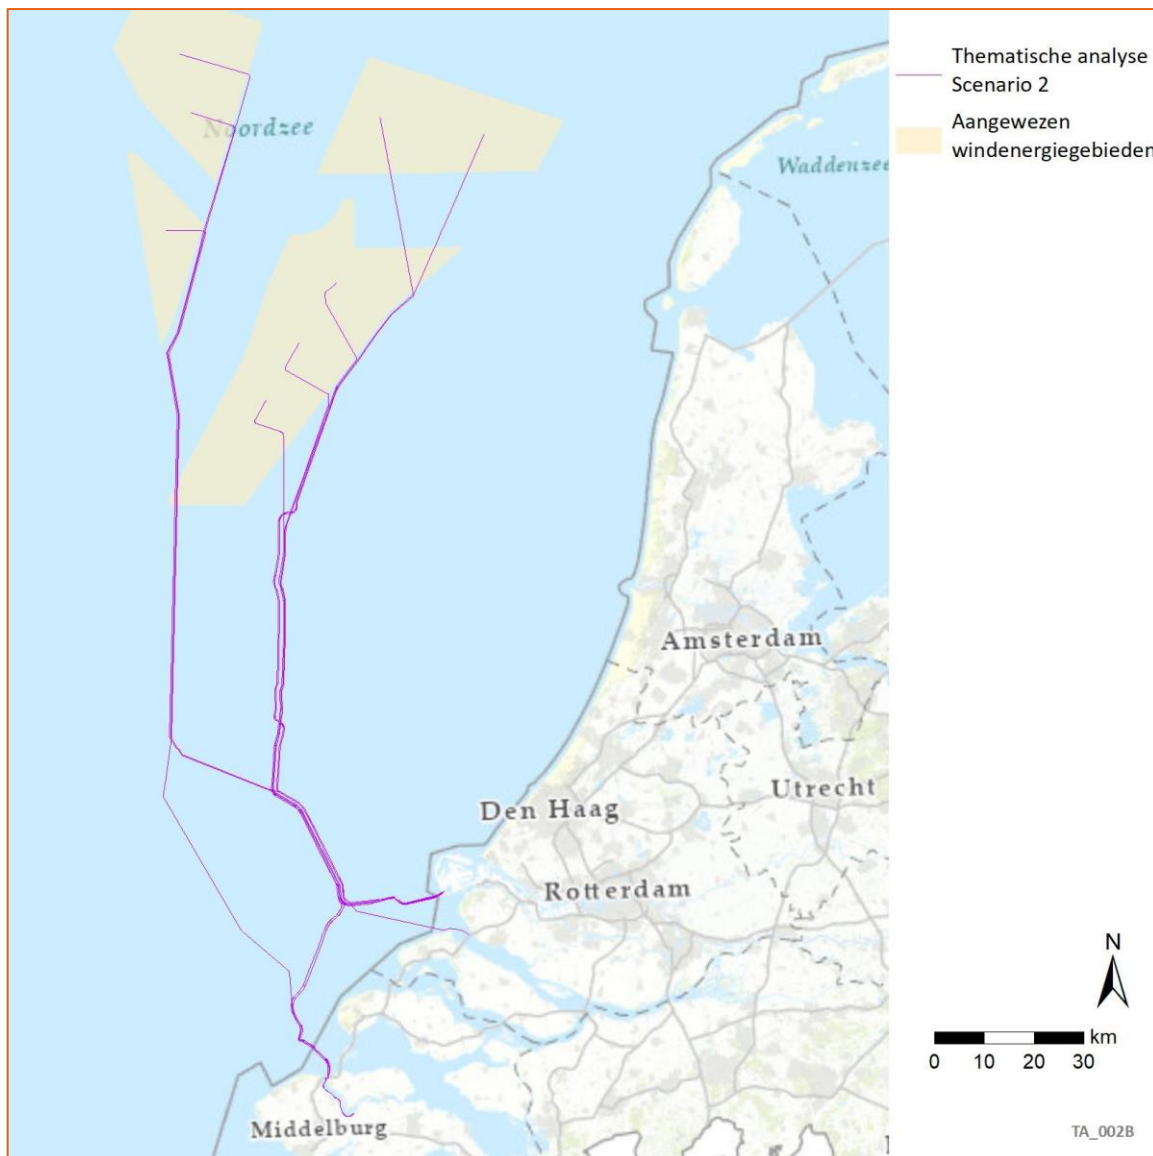

Figuur 3-2 Scenario 2 (3-5-0)

### 3.2.3 Scenario 3 (3-3-2)


In scenario 3 gaan drie verbindingen via de west corridor richting het landelijk hoogspanningsnet, namelijk verbinding 4, 5 en 6. Verbinding 5 en 6 volgen voor een groot deel de west corridor, maar steken ten zuiden van het Natura 2000-gebied Bruine Bank over naar de midden corridor. Vervolgens gaat verbinding 5 naar de Maasvlakte en verbinding 6 naar Geertruidenberg. Ten noorden van deze oversteek gaan er drie verbindingen door de midden corridor, namelijk verbinding 1, 2 en 3. Via de oostelijke corridor lopen de overige twee verbindingen van windenergiegebied 2 naar het landelijk hoogspanningsnet, namelijk verbinding 7 en 8. Dit is weergegeven in Figuur 3-3. In deze thematische analyse wordt dat genoteerd als "scenario 3 (3-3-2)".

Naast de optimalisatie van de mogelijke optimalisatie van de west corridor (zie paragraaf 3.2.3), die geen gevolgen heeft voor de beoordeling van het thema ecologie, zijn er ook optimalisatiemogelijkheden van de oost corridor. De oost corridor gaat namelijk door een munitiestortgebied. De verwachting is dat het aanleggen van verbindingen door een munitiestortgebied, leidt tot disproportionele kosten en risico's. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de verbindingen door de oost corridor in een munitiestortgebied worden aangelegd, is op kaarten in deze memo de optimalisatie weergegeven (zie Figuur 3-4). Wanneer er een verschil is in effecten tussen de geoptimaliseerde corridor en niet-geoptimaliseerde corridor dan is dit aangegeven bij het desbetreffend deelaspect.



Figuur 3-3 Scenario 3 (3-3-2)



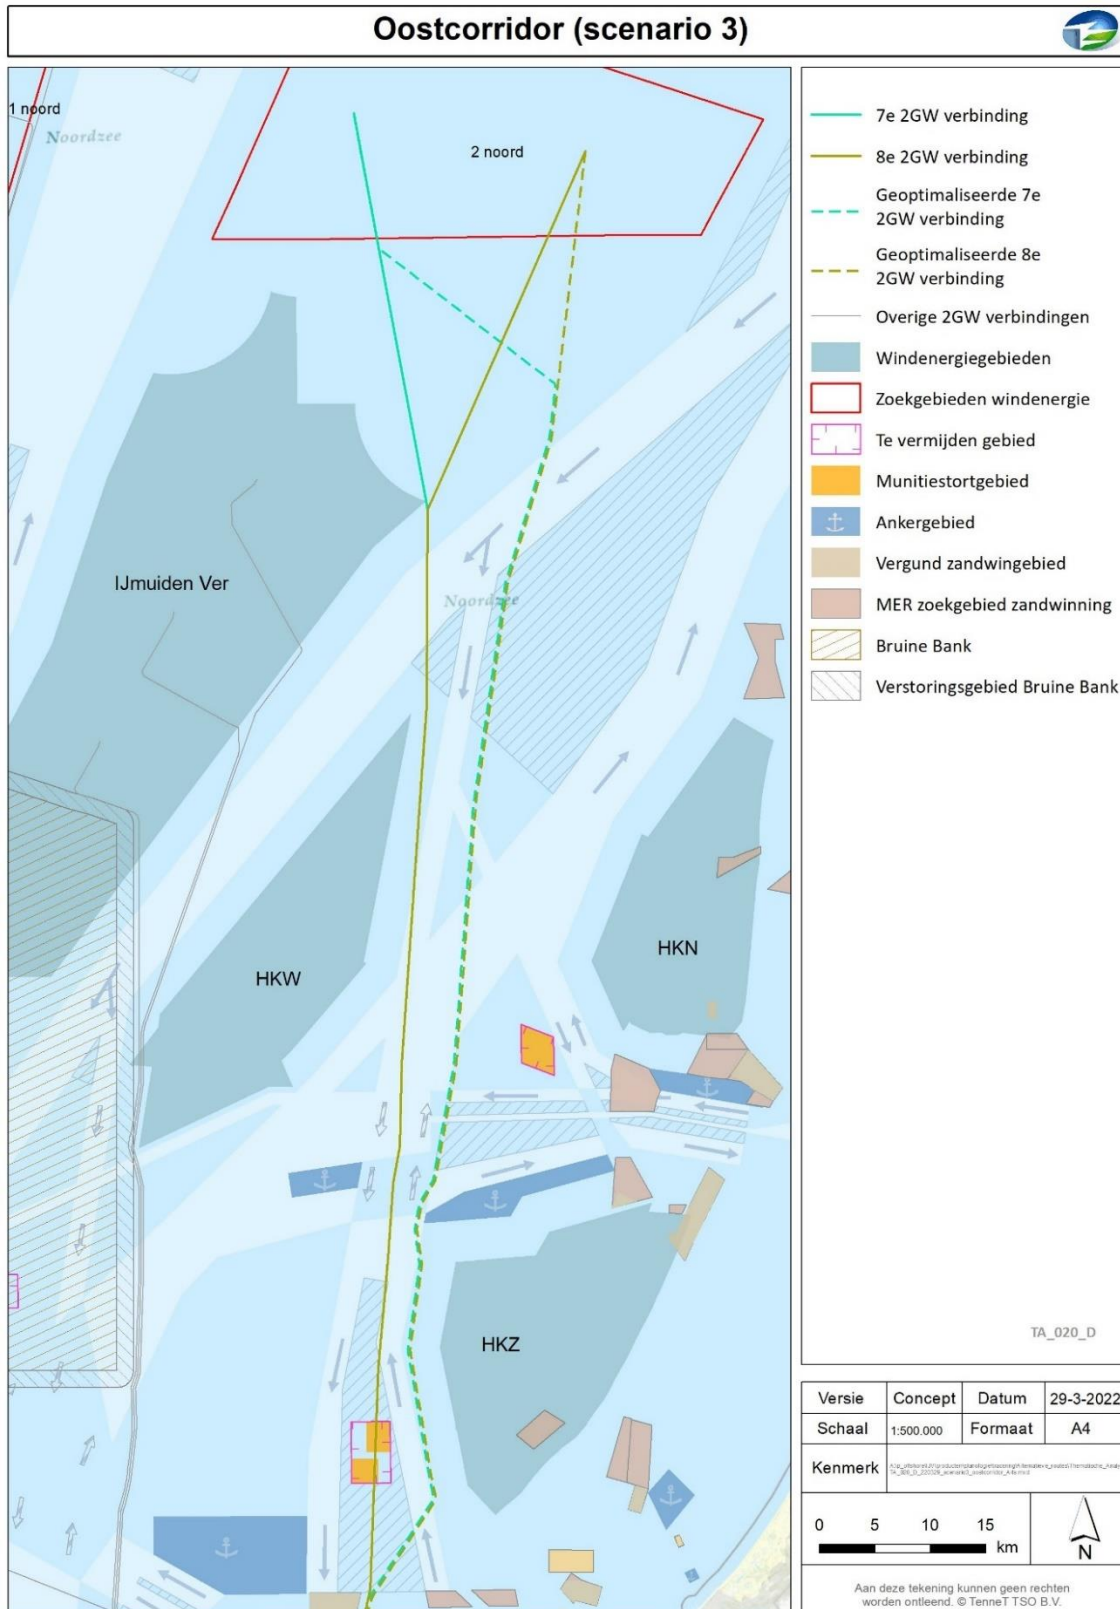

Figuur 3-4 Optimalisatie mogelijkheid Oost corridor

## 4 Afbakening

### 4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een afbakening van de mogelijke gevolgen van de aanleg van de verbindingen tussen windenergiegebieden en het landelijk hoogspanningsnet. De activiteiten voor de aanleg en het gebruik van de verbindingen kunnen een aantal effecten hebben op Natura 2000-instandhoudingsdoelen, beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming en andere natuurwaarden. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de aanleg van de kabels veruit de grootste effecten veroorzaakt. Voor thema's als verstoring bovenwater is dus de aanleg meegenomen in de vergelijking en niet de gebruiksfase. De uitzondering hierop is het gevolg elektromagnetische velden, dit is per definitie een gebruiksfase effect. De meegenomen gevolgen zijn:

- Habitataantasting als gevolg van baggeren en trenchen op zee.
- vertroebeling, als gevolg van gebaggerd en getrencht materiaal dat in de waterkolom terecht komt.
- Verandering doorzicht, als gevolg van gebaggerd en getrencht materiaal dat aan het wateroppervlak terecht komt.
- Sedimentatie, als gevolg van het neerslaan van gebaggerd en getrencht sediment op de bodem.
- Verstoring onderwater, als gevolg van continu onderwatergeluid door scheepsmotoren en andere werktuigen aan boord.
- Bovenwaterverstoring als gevolg van geluid, visuele verstoring en licht door de werkzaamheden op zee.
- Verzuring en vermesting als gevolg van de uitstoot (emissie) en depositie van vervuilende gassen door het werkverkeer.
- Elektromagnetische velden op zee als gevolg van het onder stroom zetten van de kabel tijdens de gebruiksfase.
- Verontreiniging door het in suspensie raken van chemicaliën in het sediment.

De gevolgen worden in de volgende paragrafen toegelicht. Per gevolg wordt gekeken naar de reikwijdte van het gevolg. Dit gebeurt aan de hand van eerdere modelstudies zoals gedaan in Net op zee IJmuiden Ver Alpha of Beta, bekende verstoringscontouren en expert judgement.

### 4.2 Habitataantasting

Bij de aanleg van kabels wordt de zeebodem ter plaatse omgewoeld. Hierdoor kunnen potentieel habitattypen en bodemdieren die daarbij horen verstoord en aangetast worden. Deze aantasting is tijdelijk, op termijn herstelt de bodem zich weer en wordt deze geheerkoloniseerd door bodemleven.

Rondom de verbindingen vindt habitataantasting plaats over de gehele lengte van de werkzaamheden. Voor de aannames betreffende de toepassing van de verschillende aanlegtechnieken worden voor habitataantasting dezelfde worst-case uitgangspunten aangehouden als in de modelleerstudie voor vertroebeling en sedimentatie (zie Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie<sup>8</sup> van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en paragraaf 4.3 & 4.5). Voor de aanlegmethode pre-sweepen en baggeren wordt een worst-case aantastingsreikwijdte gehanteerd van 30 meter aan weerszijden van de verbinding, met een totale breedte van 60 meter. Habitataantasting wordt verder meegenomen in deze analyse.

### 4.3 vertroebeling

Bij de aanleg van de verbindingen wordt afhankelijk van de lokale situatie gebaggerd, ge-pre-sweept (i.e. het baggeren van een passage voor kabelinstallatie door de zandgolven) en getrencht, waarbij sediment in de waterkolom verspreid kan worden en dus vertroebeling ontstaat. Deze verspreiding van sediment kan leiden tot suspensie van met name de fijnere deeltjes (slib) in de waterkolom. De mate van vertroebeling is dus afhankelijk van het lokale slibgehalte van de bodem. Het neerslaan en ophopen van het door de werkzaamheden omgewoelde sediment heet sedimentatie. Zowel vertroebeling als sedimentatie kunnen effect hebben op instandhoudingsdoelen binnen het studiegebied. vertroebeling wordt verder behandeld in deze paragraaf. vertroebeling aan het wateroppervlak, oftewel vermindering van doorzicht, wordt behandeld in paragraaf 4.4. Sedimentatie wordt verder behandeld in paragraaf 4.5.

<sup>8</sup> Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie, zie: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VII-E-XI-C-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf>

Vertroebeling in de waterkolom kan ertoe leiden dat:

- Filterfeeders (organismes die leven van plankton en ander in het water zwevend voedsel) in hun voedselopname worden geremd.
- Trekvissen een barrière ondervinden wanneer de slibwolk de doorgang tussen zoet en zout water belemmert. Dit effect kan optreden in kustzones met een zoet/zout overgang.

Door TenneT is een memo gemaakt naar de verwachte baggerhoeveelheden per scenario, zie Bijlage B Memo Baggervolumes (Tennet, 2022). Deze worden in verdere paragrafen meegenomen. In deze memo is echter geen weergave gemaakt van de verspreiding van het slib. Daarvoor wordt er gekeken naar eerder gemaakte studies. De mate waarin vertroebeling door de werkzaamheden optreedt voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma is onderzocht in modelstudies (zie Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>9</sup> en Beta<sup>10</sup>). Deze slibstudies zijn uitgevoerd vanaf het platform tot aan de respectievelijke aanlanding. De waarden van vertroebeling zijn uitgedrukt in het aantal milligram zwevende stofdeeltjes per liter water (mg/L). Het gaat hierbij alleen om de toename in de slibconcentratie ten gevolge van de (bagger)werkzaamheden; de waarden zijn exclusief de achtergrondconcentratie van zwevende stof die in de wateren aanwezig zijn. De vertroebeling die aan de hand van deze modellen wordt voorspeld, is indicatief voor de slibverspreiding die plaatsvindt als gevolg van het plaatsen van een kabel voor de nieuwe verbindingen.

Als voorbeeld worden hier de modellen van Net op zee IJmuiden Ver Beta gebruikt. Dit tracé ligt geheel parallel aan de midden corridor. Figuur 4-1 laat het gebied zien waar gedurende de gehele simulatieperiode op enig moment een >2 mg/L verhoging van de daggemiddelde slibconcentratie bij de bodem wordt voorspeld. De ondergrens van 2 mg/L is de ondergrens van een meetbaar verschil t.o.v. de achtergrondconcentratie.

In het figuur is te zien dat vertroebeling op open zee bij de verbinding met name aan de oostzijde van het VKA-tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta plaatsvindt. De vertroebelingswolk spreidt zich uit over een groot gebied (tientallen vierkante kilometers) waarbij de slibconcentraties met meer dan 2 mg/L is verhoogd. De gehele slibwolk vindt overigens niet tegelijkertijd plaats maar beweegt mee met de werkzaamheden. Binnen (<10km van) de kustzone reikt de slibwolk (op de bodem en in het midden van de waterkolom) van de Maasvlakte II tot aan het strand van Ouddorp, waarbij een deel uitwaaiert naar het zuidwesten tot ongeveer halverwege de Brouwersdam. In de Slikken van Voorne zijn een aantal kleine slibwolkjes te vinden. De verspreiding zoals weergegeven in Figuur 4-1 is naar verwachting soortgelijk voor de overige verbindingen. De meeste vertroebeling ten oosten van de kabel is ook de verwachting voor de overige verbindingen. Vertroebeling is een tijdelijk gevolg. Vertroebeling wordt meegenomen in deze analyse.



Figuur 4-1 Gebied tot waar de slibwolk (> 2 mg/l) maximaal reikt nabij de bodem ten gevolge van de werkzaamheden van Net op zee IJmuiden Ver Beta

<sup>9</sup> Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie, zie: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VII-E-XI-C-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf>

<sup>10</sup> Voor Net op zee IJmuiden Ver Beta Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie, zie: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Bijlagen-deel-B-MER-fase-2-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Beta.pdf>

## 4.4 Vermindering doorzicht

Vertroebeling aan het wateroppervlak leidt tot minder doorzicht waardoor potentieel:

- Primaire productie (i.e. de basis van de voedselketen) kan worden geremd.
- Het vangstsucces van zichtjagende vogels wordt beïnvloed.

Als voorbeeld worden hier de modellen van Net op zee IJmuiden Ver Beta gebruikt. Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven ligt dit tracé parallel aan de midden corridor, hierdoor zijn deze modeluitkomsten ook zeer indicatief voor de verwachte vermindering in doorzicht voor de voorgenomen activiteiten van dit rapport. Figuur 4-2 laat het gebied zien waar gedurende de gehele simulatieperiode op enig moment een  $>2$  mg/L verhoging van de daggemiddelde slibconcentratie aan het wateroppervlak wordt voorspeld. Een soortgelijk ruimtelijk patroon van vertroebeling aan het wateroppervlak wordt verwacht bij de aanleg van de kabels zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Vermindering van doorzicht is een tijdelijk effect dat zich meebeweegt met de werkzaamheden. De slibwolk blijft ongeveer een week hangen. De gehele slibwolk uit Figuur 4-2 treedt dus niet tegelijkertijd op. Vermindering van doorzicht wordt meegenomen in deze analyse.



Figuur 4-2 Gebied tot waar de slibwolk ( $> 2$  mg/l) aan het wateroppervlak maximaal reikt ten gevolge van de werkzaamheden


## 4.5 Sedimentatie

Het sediment dat vrijkomt bij de aanleg van verbindingen bezinkt over een bepaald areaal en kan daarmee een laag sediment op de bodem vormen (sedimentatie). Sedimentatie kan een effect hebben op bodemdieren. Bij een te grote en/of te snelle bedekking kan sedimentatie leiden tot verstikking. Dit kan effect hebben op de bodemdierensamenstelling en daarmee ook op de voedselvoorraad voor vissen en vogels die bodemdieren eten. Het effect van de bedekking is zeer afhankelijk van verschillende factoren, zoals de tolerantie en locatie van de soort, de hoeveelheid geloosde specie, de snelheid van de bedekking, de sedimenteigenschappen van het bedekkende materiaal en de temperatuur (Baan et al., 1998; Harvey et al., 1998).

In de wetenschappelijke literatuur zijn de specifieke effecten van deze factoren niet allemaal apart onderzocht. De meest kritieke waarden voor tolerantie die echter gevonden zijn door Bijkerk (1988) waren tussen de 1 cm per maand (*Mya*) en 11,67 mm/dag (*Nereis*). Rozemeijer & Smith (2017) bevestigt de resultaten uit 1988. Ook worden in deze literatuurstudie meerdere soorten macrobenthos uitgelicht, waaronder tweekleppigen maar bijvoorbeeld ook verschillende zeestersoorten, die soortgelijke (hoge) toleranties voor sedimentatie hebben.

Voor de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma zijn de maximale sedimentatiesnelheid en sliblaagdikte door sedimentatie modelmatig berekend (zie Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie van Net op zee IJmuiden Ver Alpha<sup>11</sup> en Beta<sup>12</sup>). Er worden verder dezelfde uitgangspunten langs de verbindingen gehanteerd als bij vertroebeling (zie paragraaf 4.3.)

Figuur 4-3 geeft het gebied weer waar per dag sedimentatie van meer dan 1 cm per maand (0,33 mm/dag) optreedt na de werkzaamheden voor Net op zee IJmuiden Ver Beta. Dit is dus de maximale sedimentatiesnelheid die de gevoeligste soort (*Mya arenaria*) nog tolereert (Bijkerk, 1988b). In het figuur is te zien dat de sedimentatiesnelheden boven de 0,33 mm/dag met name in het gedeelte buiten (>10km van) de kustzone worden bereikt rondom het tracé. Binnen (<10km van) de kustzone ligt de sedimentatiesnelheid rondom het tracé dus onder de 0,33 mm/dag. Alleen bij de aanlandingslocatie is er een klein areaal waar de sedimentatiesnelheid ten minste één dag boven de 0,33 mm/dag ligt (Figuur ). Langs het gehele VKA-tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta komt de sedimentatiesnelheid niet boven de 1,0 mm/dag. Het is aannemelijk dat modelgegevens ook vergelijkbaar zijn voor de nieuwe verbindingen. Voor de nieuwe verbindingen betekent dit dat naar alle waarschijnlijkheid sedimentatie alleen rondom de verbindingen plaatsvindt, en dat deze sedimentatie niet boven de 1,0 mm/dag komt. Daarnaast is sedimentatie een zeer tijdelijk effect, en zolang de kabels niet in dezelfde maand aangelegd worden zal er hier geen cumulatie van plaatsvinden. Dit zal een minimaal verschil opleveren tussen scenario's. Omdat er geen wezenlijke verschillen tussen de scenario's worden verwacht, wordt sedimentatie niet meegenomen in deze verdere analyse.

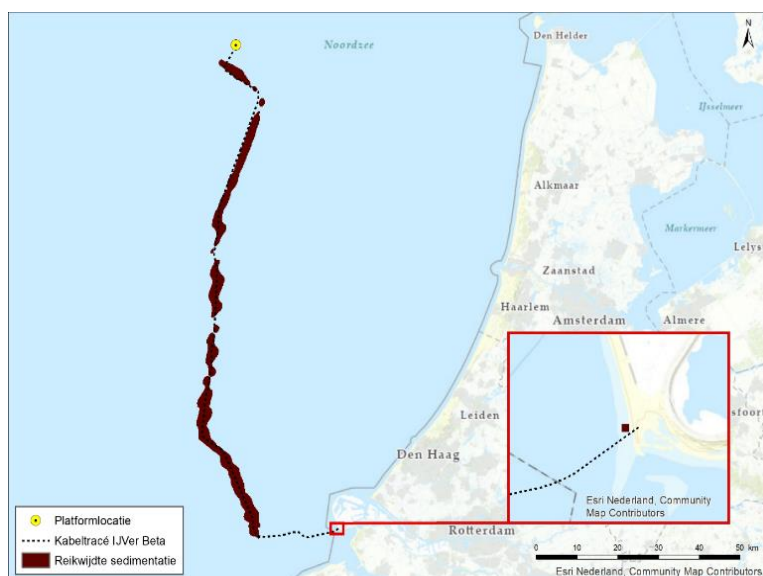

Figuur 4-3 Gebieden waar de sedimentatie per dag boven de grens van 1cm per maand (0,33 mm/dag) uitkomt.

## 4.6 Verstoring als gevolg van continu onderwatergeluid

Bij het varen en bij de aanlegwerkzaamheden kan onderwaterverstoring optreden in de vorm van continu onderwatergeluid, met name door cavitatie van de schroefbladen. Cavitatie is de vorming van bellen gevuld met waterdamp aan de voorkant bij de schroefbladen, die vervolgens imploderen. Daarnaast genereren scheepsmotoren en andere werktuigen aan boord ook trillingen die via de romp van het schip aan het water worden doorgegeven. Dit type geluid wordt continu onderwatergeluid genoemd. Deze vorm van verstoring is tijdelijk van aard en treedt alleen op tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse van de schepen.

<sup>11</sup> Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie, zie: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VII-E-XI-C-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf>

<sup>12</sup> Voor Net op zee IJmuiden Ver Beta Bijlage VII-F Slibmodelleerstudie, zie: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Bijlagen-deel-B-MER-fase-2-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Beta.pdf>

Voor de bepaling van de reikwijdte van continue onderwaterverstoring is uitgegaan van de maximale effectafstanden voor zeehonden en bruinvissen. Hierbij is uitgegaan van de analyse van Verboom die als bijlage VIII is opgenomen in de 'Ronde 2' Passende Beoordeling en voor Wind op Zee uit 2009 (Arends et al., 2009). Op basis van meetgegevens van een zestal koopvaardijsschepen van 100 meter, die met een snelheid van 13 – 16 mijl per uur (op diep water) varen, zijn maximale verstoringafstanden van 4.800 meter voor zeehonden en 2.800 meter voor bruinvissen gevonden. Onderwatergeluid reikt verder naarmate het water dieper is. De in deze toetsing gehanteerde verstoringafstand van 5 kilometer is worst-case. Aangezien de verstoring gelijk zal zijn voor de verschillende scenario's, en soorten als zeehonden, bruinvissen en trekvissen verspreid over de Noordzee voorkomen, zal er geen wezenlijk verschil zijn tussen de scenario's. Onderwaterverstoring is daarom niet verder meegenomen in deze analyse.

## 4.7 Bovenwaterverstoring op zee

De aanwezigheid van het kabelschip, baggerschepen, de vaarbewegingen en het verspreiden van baggerspecie kan leiden tot verstoring door bovenwatergeluid, en optische verstoring (silhouetwerking). Deze verstoring kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens leiden tot verhoogde alertheid, het mijden van gebieden, en in potentie tot afname van de reproductie, verminderde voedselopname en uiteindelijk verzwakking van de populatie. Dieren kunnen gewenning gaan vertonen na herhaaldelijke blootstelling aan continu bovenwatergeluid, zoals scheepsmotoren of machines (Broekmeyer et al., 2006; Krijgsveld et al., 2008).

Bovenwaterverstoring kan een potentieel effect hebben op vogels: langs de kust broedende vogels, op hoogwatervluchtplaatsen rustende vogels, op open water foeragerende, rustende en ruiende vogels en op droogvallende platen foeragerende vogels. Zeehonden kunnen verstoord worden wanneer zij gebruik maken van de droogvallende platen voor rusten, werpen, zogen of verharen.


In open gebieden is het soms moeilijk te onderscheiden of de verstoring wordt veroorzaakt door optische verstoring, geluid en/of licht omdat de versturende factoren over het algemeen tegelijkertijd aanwezig zijn. De veroorzaakte verstoring is vaak een combinatie van geluid, licht en optische verstoring, waarbij de meest verreikende of ernstigste factor als maatgevend wordt gehanteerd. Voor het bepalen van deze effecten op de verstoringgevoelige soorten is in deze rapportage daarom gebruik gemaakt van verstoringafstanden. Naast gebruik van verstoringafstanden zijn ook andere aspecten zoals de aard van de verstoring, de verstoringduur, de verstoringfrequentie, de periode en de locatie van belang in de bepaling van effecten (Jongbloed et al., 2011). Per soort(groep) is de storingsfactor die de grootste ruimtelijke reikwijdte heeft maatgevend voor de optredende verstoring. Voor beide kabelconfiguraties worden dezelfde reikwijdtes gehanteerd per soort (groep).

Voor vogels is de verstoringgevoeligheid soortspecifiek en variabel per periode. Jongbloed et al. (2011) leidde af dat voor broedvogels, voor vogels op hoogwatervluchtplaatsen en de meeste vogelsoorten op groot open water een verstoringafstand van 500 meter voldoende bescherming biedt tegen verstoring door diverse varende objecten op het water en bij de waterkant. Dit kan zelfs minder worden door gewenning. Nabij veelgebruikte scheepsvaartroutes laten studies zien dat verstoringafstand minder groot wordt (Krijgsveld et al., 2008). Roodkeelduikers, parelduikers en brilduikers en ruiende vogels (zoals zeeoeten en alken) zijn echter verstoringgevoeliger. Dit komt met name omdat vogels in de rui niet weg kunnen vliegen. In het ernstigste geval kunnen de vogels hun rui niet afmaken en wordt hun vliegcapaciteit permanent verstoord. Bij verstoring van foeragerende vogels in gevoelige periodes kunnen bovendien vogels ondervoed raken. Dit kan leiden tot een verlaagd voortplantingssucces en in ernstige gevallen tot de dood. Voor deze categorie vogels wordt daarom een grotere verstoringafstand gehanteerd, te weten 1.500 meter (Dirksen et al., 2005; Krijgsveld et al., 2008). Uit een onderzoek naar de verstoringgevoeligheid van scheepvaartverkeer op Noordwest-Europese zeevogels blijkt dat vluchtafstand voor zwarte zee-eend hoger is dan de eerdergenoemde gevoelige vogels (Fliessbach et al., 2019). Uit het onderzoek bleek dat individuen van deze soort al vluchtgedrag vertoonden bij een afstand van 1.600 m. Specifiek voor deze soort wordt daarom een verstoringafstand van 1.600 meter gehanteerd en deze reikwijdte wordt ook als worst-case afstand gehanteerd voor zowel geluid bovenwater als optische verstoring.

De maximale verstoringafstand van rustende zeehonden die bekend is uit de literatuur bedraagt 1.200 meter (Bouma et al., 2010). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen grijze en gewone zeehonden, omdat de reactie vergelijkbaar is. Het betreft hier een afstand waarop rustende zeehonden verstoord kunnen worden door recreatieve

motorboten. De verstoringsafstand van een baggerschip is minder groot ten opzichte van motorboten, omdat deze verstoringsbron voorspelbaar is en zich traag verplaatst (Krijgsveld et al., 2008). Ook uit recentere onderzoeken (Bouma et al., 2012; Didderen & Bouma, 2012) blijkt de verstoringsafstand van baggerschepen doorgaans minder dan 1.200 meter. Gewenning aan een verstoringsbron speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt in deze rapportage een worst-case reikwijdte van 1.200 meter gehanteerd voor bovenwaterverstoring van zeehonden.

De maximale reikwijdte van bovenwaterverstoring langs de verschillende scenario's (1.600 meter) is weergegeven in Figuur 4-4. Tijdens de surveyfase kunnen enkele onderzoeksschepen langs de kabeltracés varen. De verstoring die plaatsvindt tijdens de aanlegfase wordt als maatgevend en worst-case gehanteerd, surveys worden niet los behandeld. Bovenwaterverstoring kan verschillende effecten hebben voor de verschillende scenario's en wordt zodoende meegenomen in deze analyse.

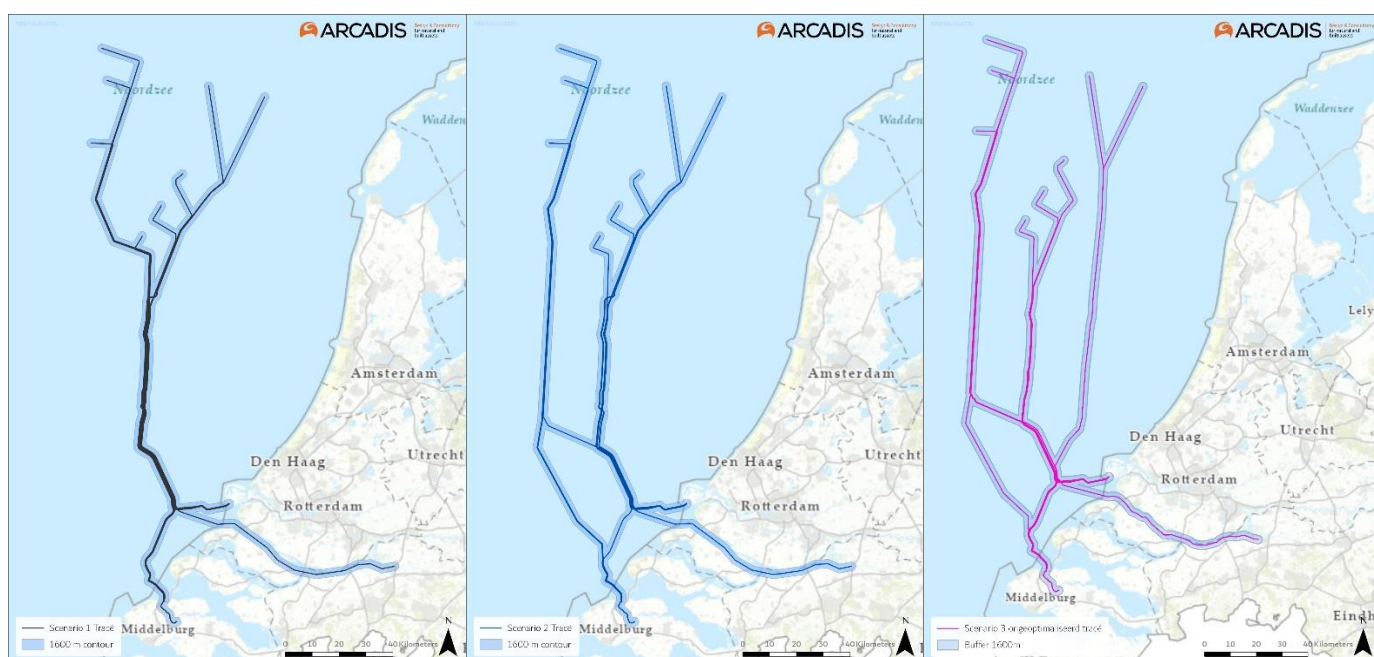

*Figuur 4-4: Het 1.600 m bovenwater verstoringscontour per scenario. Van links naar rechts scenario 1, 2 en 3 (scenario 3 in de on-geoptimaliseerde versie, bij de geoptimaliseerde versie is de oostelijke corridor iets oostelijker gelegen, zie paragraaf 3.3.2).*

## 4.8 Elektromagnetische velden


In de gebruiksfase wordt de kabel onder spanning gezet. Door de aanwezigheid van elektrische lading ontstaat er een elektrisch veld. Een elektrisch veld ontstaat wanneer er een verschil is in spanning tussen een voorwerp en de omgeving. Elektromagnetische velden (EMV) ontstaan vanuit stroomkabels op zee en bestaan uit twee componenten, elektrische (E) en magnetische (B) velden. Het elektrische veld (E) wordt afgeschermd door de mantel en komt daardoor niet vrij in de directe omgeving van de kabel en zal daardoor geen effect hebben op organismen. Het magnetisch veld (B) wordt echter niet volledig afgeschermd door de mantel en is daardoor waarneembaar in de directe omgeving van de kabel.

Door het bewegen van een organisme door het magneetveld (B) wordt een elektrisch veld opgewekt, het zogenaamde iE-veld (een geïnduceerd elektrisch veld of opgewekt elektrisch veld. Voor samenhang met Engelstalige literatuur wordt de Engelse afkorting iE-veld ook gebruikt om in het Nederlands opgewekt elektrisch veld te beschrijven. Meer informatie zie (Gill et al., 2012; Snoek et al., 2016). De stroomkabel produceert dus een magnetisch (B) veld, dat weer onder bepaalde omstandigheden ook een opgewekt elektrisch veld of iE-veld opwekt. Verschillende soorten kunnen mogelijk een effect ondervinden van EMV, waaronder zeezoogdieren, (trek)vissen en bodemdieren. Verdere informatie hierover is te vinden in Bijlage VII-D Effecten van elektromagnetische velden op zee.

In Figuur is de magneetveldzone in  $\mu\text{T}$  rondom de kabels in de waterkolom weergegeven voor de kabelconfiguratie zoals deze gebruikt is voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. De toekomstige kabelsystemen zullen soortgelijke elektromagnetische velden afgeven. Het magnetische veld reikt door de gehele waterkolom boven de kabels maar neemt naar boven toe snel af in sterkte. Horizontaal neemt de sterkte van de kabel op soortgelijke manier snel af, zie Figuur . Het magneetveld reikt bij een begraafdiepte van 1 meter tot ca. 20 meter in horizontale richting aan weerszijde (Figuur 4-6) en in verticale richting tot het wateroppervlak (Figuur 4-5).



Recentelijk is onderzoek uitgevoerd door WaterProof bij de Norned kabel. De Norned kabel (ook een HVDC-kabel) is een kabel in de zeebodem voor energietransport tussen Noorwegen en Nederland. Bij deze kabel is de sterkte van het daadwerkelijke elektromagnetische veld boven de zeebodem gemeten en vergeleken met gemodelleerde waarden van de veldsterkte. Hieruit bleek dat de waarden die daadwerkelijk boven de zeebodem gemeten werden op alle transecten lager waren dan de gemodelleerde waarden (Waterproof Marine Consultancy & Services BV., 2020). De gemodelleerde waarden die gebruikt worden in deze toets zijn dus worst-case en zullen waarschijnlijk lager uitvallen.

In het geval dat er gekozen wordt voor een (2x2) -kabelconfiguratie in plaats van een (1x4) -kabelconfiguratie, dan zullen de initiële waarden van het magneetveld lichtelijk hoger liggen. Ten tijde van storing kan er bij de (2x2) -kabelconfiguratie echter een 10 tot 40 keer hoger magneetveld ontstaan. De kans op storingen is echter gelijk per verbinding, dit levert daarom geen extra verschillen op voor de verschillende scenario's. Daarom wordt er in deze analyse voor elektromagnetische velden gekeken naar de standaard effecten van de (2x2) -kabelconfiguratie, aangezien dit de worst-case is.

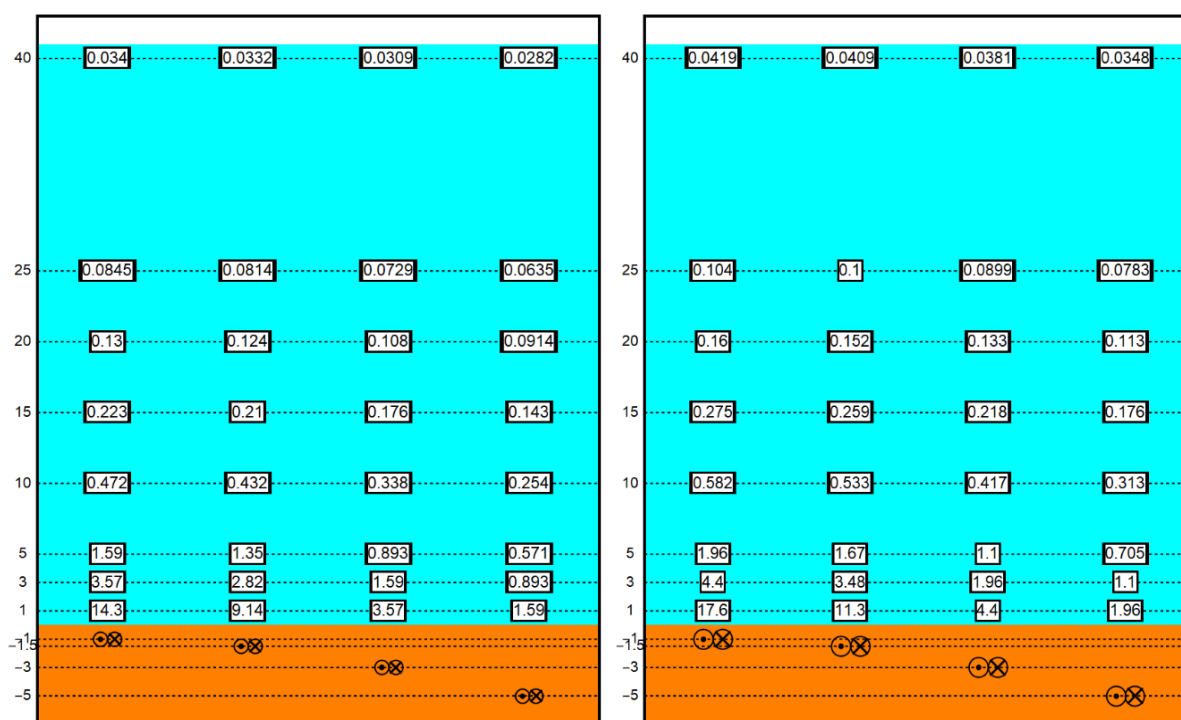

Figuur 4-5 Magneetveldzone in  $\mu\text{T}$  van de 525kV-gelijkstroomkabels ((1x4) -kabelconfiguratie) op zee bij een kabeldiameter van 150 (links) en 185 (rechts) mm voor de gebruiksfase. De getallen langs de verticale as zijn de begraafdiepten/meethoogten ten opzichte van het zeebodemoppervlak in meter. Berekend door (van Essen, 2020).



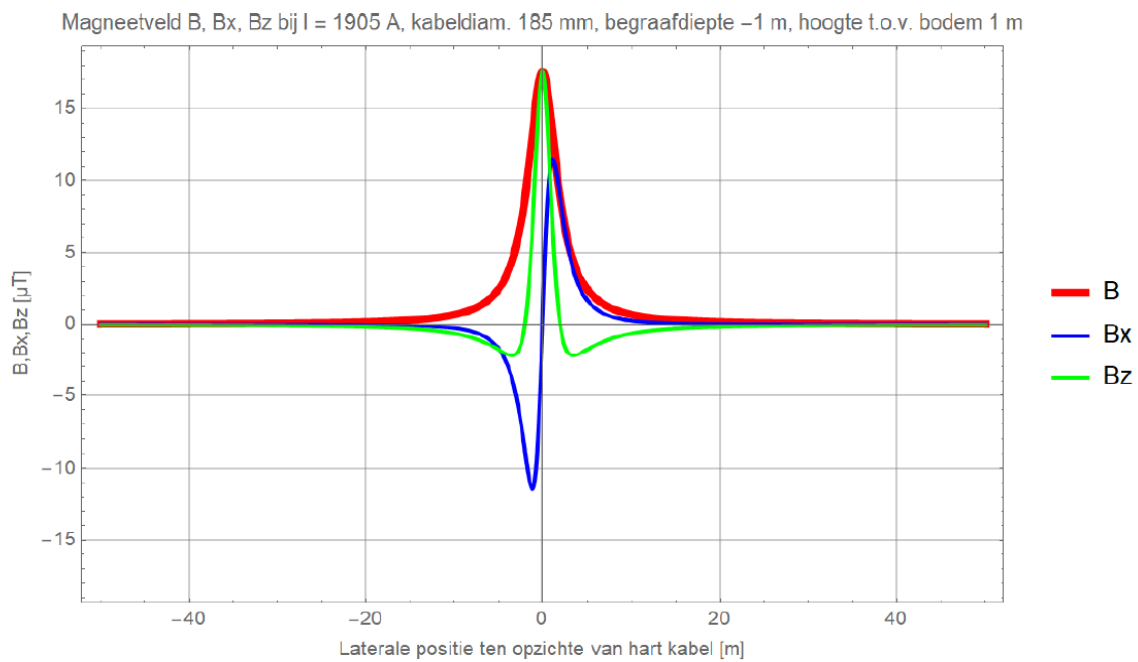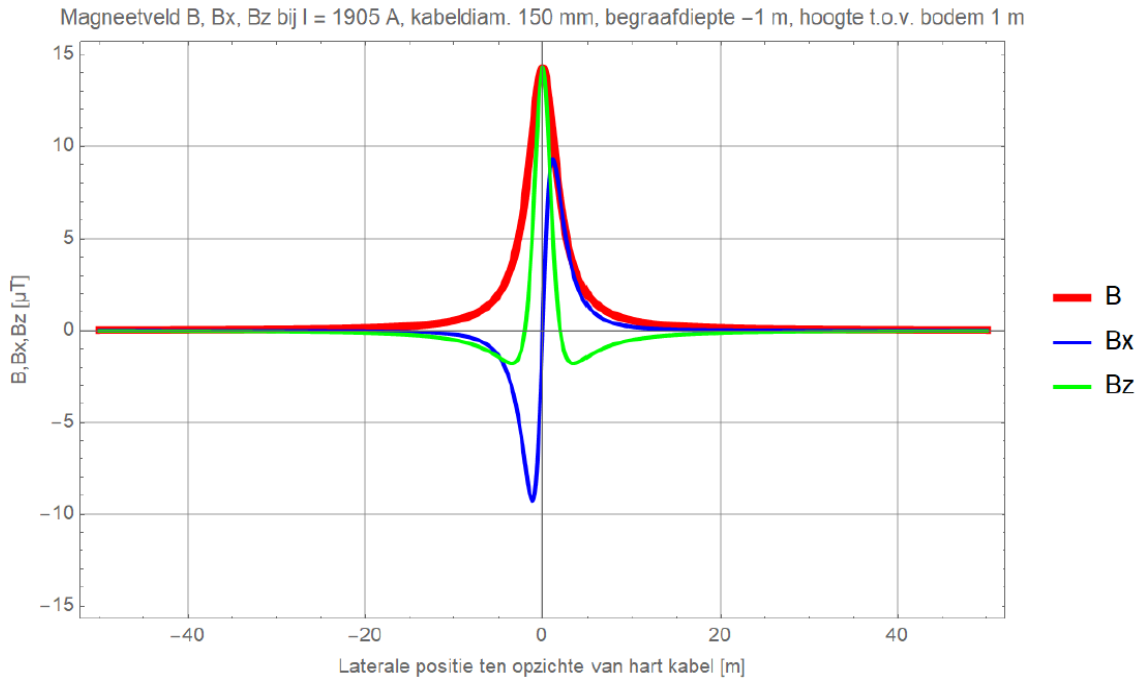

*Figuur 4-6 Berekende magneetveldzone in  $\mu\text{T}$  van de 525kV-gelijkstroomkabels op zee bij een kabeldiameter van 150 mm (boven) en 185 mm (onder) voor (1x4)-kabelconfiguratie. Het magneetveld B is opgebouwd uit een horizontale en verticale component (Bx en Bz). Alleen het gehele magneetveld (B) zal van toepassing zijn. De (2x2)-kabelconfiguratie is vergelijkbaar met deze berekeningen. Afkomstig van van Essen (van Essen, 2020).*

## 4.9 Verontreiniging op zee

Bij de aanleg van de verbindingen kunnen in het sediment aanwezige verontreinigingen weer in suspensie raken en daarmee verder door het milieu verspreid worden en in organismen terecht komen. In Hoofdstuk 2 van Net op zee IJmuiden Ver Beta MER fase 1 deel B, is een verkennend onderzoek gedaan naar de waterbodemkwaliteit ter plaatse van de voorgestelde alternatieven. Hieruit bleek dat er geen risico's zijn vanuit puntbronverontreinigingen voor de stoffen met vigerende wettelijke normen (o.a. verschillende metalen, PCB's, bestrijdingsmiddelen etc.). Verontreinigingen wordt daarom niet verder meegenomen in deze analyse.


## 4.10 Samenvatting reikwijdte gevolgen

Effect		Maximale reikwijdte	Tijdelijk/permanent effect	Relevant voor effectbeoordeling
<b>Habitataantasting</b>		60 meter voor pre-sweepen en baggeren rondom de kabel	Tijdelijk	Relevant
<b>Vertroebeling</b>		Op open zee bevindt de slibwolk in de water kolom zich rondom verbindingen ten oosten (op basis van voortgaande onderzoeken). In de kustzone kan de slibwolk plaatsvinden rondom ecologisch rijke gebieden.	Tijdelijk	Relevant
<b>Vermindering doorzicht</b>		Op open zee bevindt de slibwolk aan het oppervlak zich rondom verbindingen ten oosten (op basis van voortgaande onderzoeken). In de kustzone kan de slibwolk plaatsvinden rondom ecologisch rijke gebieden.	Tijdelijk	Relevant
<b>Sedimentatie</b>		Effecten van sedimentatie kunnen bij aanlanding en vanaf circa 15 km uit de kust optreden rondom de verbindingen (in een zone van maximaal 4 km breed).	Tijdelijk	Effecten zijn zeer tijdelijk en zullen niet cumuleren. Effecten voor enkele kabels zijn kort durend en vergelijkbaar voor de verschillende scenario's; daarom niet relevant
<b>Verstoring onderwater</b>	<b>Continu onderwatergeluid</b>	Zeezoogdieren en trekvis: 5 kilometer rondom de aanlegschepen	Tijdelijk	Soorten bewegen over de gehele Noordzee en kunnen overal even veel effect ondervinden. Daarom gelijk voor alle scenario's; daarom niet relevant
<b>Bovenwater verstoring</b>	<b>Geluid en visueel</b>	500 meter voor vogels 1.200 meter voor zeehonden 1.500 meter voor gevoelige vogels 1.600 meter voor zwarte zee-eend Rondom de aanlegschepen	Tijdelijk	Relevant
<b>Elektromagnetische velden</b>		Horizontaal tot ongeveer 40 meter en verticaal tot het oppervlak in de waterkolom.	Permanent	Relevant
<b>Verontreiniging</b>		Geen effect	Tijdelijk	Niet relevant

## 5 Gebieds- en soortbeschrijvingen

### 5.1 Mogelijk betrokken Natura 2000-gebieden

In de drie verschillende scenario's gaan de kabels door verschillende corridors, namelijk West, Midden en Oost. Deze corridors gaan door of kunnen effect hebben op verschillende Natura 2000-gebieden. De west en midden corridor komen respectievelijk door en net langs Natura 2000-gebied Bruine Bank. De corridors en scenario's komen bij elkaar in Natura 2000-gebied Voordelta. Hiernaast kan het gevolg van vertroebeling van de oost corridor mogelijk reiken tot aan Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. In Figuur zijn de verschillende scenario's (en corridors) weergegeven ten opzichte van de verschillende Natura 2000-gebieden.

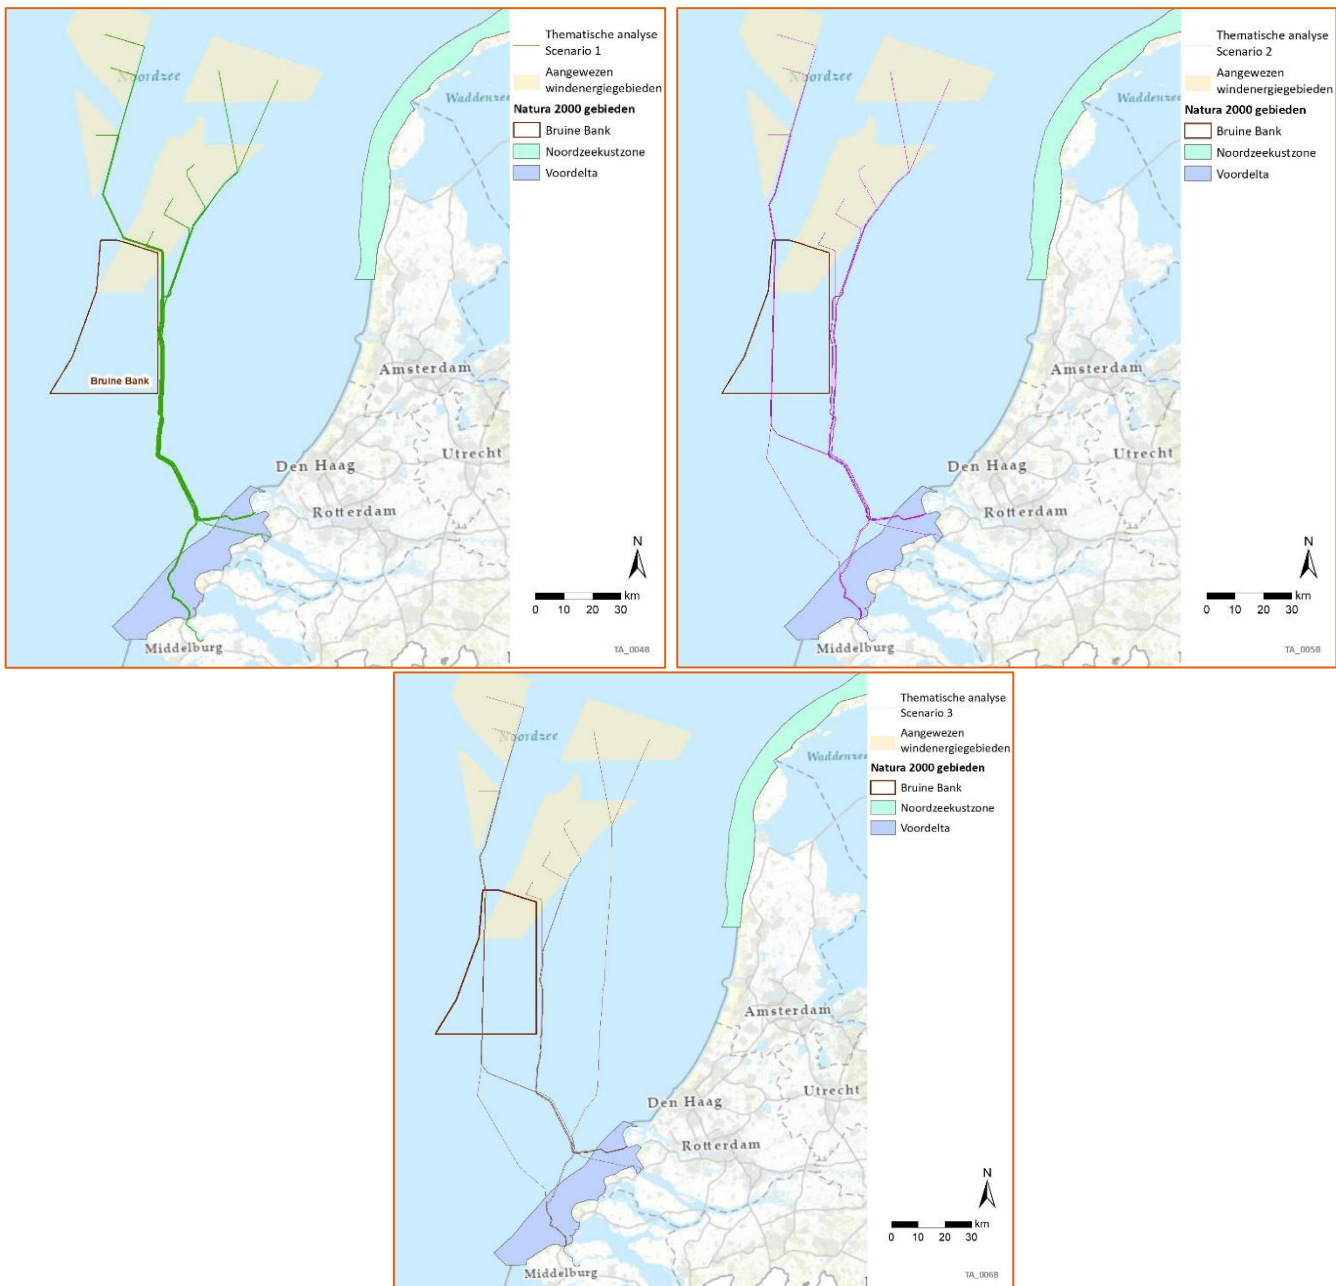

Figuur 5-1 De tracéopties ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Scenario 1 (linksboven), scenario 2 (rechtsboven), scenario 3 (onder).

## 5.2 Beschrijving relevante soortgroepen

In de effectbepaling wordt in het bijzonder ingegaan op verschillende soorten vogels en benthos. De wijze waarop specifieke soorten die worden behandeld geselecteerd zijn, is hieronder weergegeven.

### 5.2.1 Vogels

Om effecten van bovenwaterverstoring te beoordelen in deze thematische analyse is een selectie gemaakt van representatieve vogelsoorten. Vogelsoorten zijn geselecteerd voor de analyse wanneer zij zijn opgenomen als niet-broedvogelsoort voor één of meer Natura 2000-gebieden op het Nederlands Continentaal Plat (NCP, het Nederlandse deel van de Noordzee) en/of door OSPAR zijn opgenomen in de lijst met bedreigde/afnemende vogelsoorten (OSPAR, 2008). In Tabel 10-1 in Bijlage B is de volledige lijst met vogelsoorten weergegeven die deze selectie oplevert. Onderstaand zijn de soorten hiervan weergegeven die ook daadwerkelijk voorkomen op het NCP (incl. kustzone) en waarvan verspreidingsgegevens bekend zijn in Fijn et al. (2020). Deze soorten zijn gebruikt voor de verdere analyse van vogelsoorten. Dit geeft een goede representatie van de mogelijk beïnvloede vogelsoorten, meestal omdat soorten die niet binnen de selectie vallen in lagere dichtheden voorkomen. Zodoende is een effect op (één van) onderstaande soorten representatief voor andere (niet behandelde) soorten die eventueel beïnvloed zouden worden.

- Drieteenmeeuw
- Kleine mantelmeeuw
- Jan-van-gent
- Grote jager
- Dwergmeeuw
- Grote mantelmeeuw
- Zeekoet
- Alk
- Roodkeelduiker
- Aalscholver
- Zwarte zee-eend
- Grote stern
- Visdief
- Fuut

### 5.2.2 Benthos

De groep benthos omvat diersoorten die zich in en op de bodem begeven, zoals borstelwormen (bv. zagers), stekelhuidigen (bv. zeesterren) en schelpdieren (bv. mosselen). Dergelijke soorten zijn gevoelig voor habitataantasting, dit gezien zij niet kunnen vluchten. Ook vissen en kreeftachtigen kunnen voornamelijk op de bodem voorkomen. Zij hebben echter de mogelijkheid om weg te zwemmen wanneer er sprake is van habitataantasting, zodoende zijn soorten binnen deze groepen minder gevoelig voor habitataantasting. Veruit de meeste benthossoorten hebben op zichzelf geen bijzondere bescherming vanuit de Wnb. De algemene zorgplicht geldt echter wel, wat hoofdzakelijk inhoudt dat handelingen met schadelijke gevolgen voor deze soorten voorkomen dient te worden of zo goed mogelijk moet worden beperkt. Om effecten van habitataantasting te beoordelen in deze thematische analyse is daarom een selectie gemaakt van representatieve benthossoorten.

Benthische soorten zijn geselecteerd voor de analyse wanneer zij vermeld staan als kenmerkend of karakteristiek in het profieldocument van het habitattypen H1110 permanent overstroomde zandbanken (subtypes Getijdenzone, Noordzeekustzone of Doggersbank, respectievelijk H1110A, B of C). Deze keuze is gemaakt omdat de kabeltracés door zowel de open zee, de kustzone als de getijdenzone lopen. Ondanks dat niet het gehele gebied is aangewezen als habitattypen H1110, vertonen deze gebieden in praktijk wel grote gelijkenissen met de wel aangewezen regio's. In Tabel 9-1 in Bijlage A staan alle kenmerkende en karakteristieke soorten, hierbij is vermeld van welke soorten relevante data beschikbaar is om de analyse mee te verrichten. Zoals eerder aangegeven zijn alleen sessiele benthische soorten geselecteerd, dit zijn soorten uit de soortgroepen borstelwormen, stekelhuidigen en schelpdieren.

Om een betere dekking van data te krijgen is voor enkele soorten gefilterd op de geslachtsnaam (bv. *Mya* i.p.v. *Mya arenaria*).

Ook zandkokerwormen (*Sabellaria aleovata*), Gestekelde zandkokerwormen (*Sabellaria spinulosa*) en platte oesters (*Ostrea edule*) zijn meegenomen in de selectie. Deze soorten zijn niet aangeduid als kenmerkend of karakteristiek voor habitatype H1110. Wel bouwen ze biogene structuren op de bodem (riffen) en vervullen ze daarmee een belangrijke functie voor het ecosysteem. Zandkokerwormen zijn nog niet aangewezen als beschermd soort, maar kunnen dat in de toekomst mogelijk wel worden (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, 2020). Hetzelfde geldt voor de platte oester, deze rifbouwende soort is grotendeels verdwenen op het NCP maar er worden tegenwoordig weer herintroductie pogingen gedaan. De lijst met geselecteerde soorten is hieronder weergegeven, zowel de Nederlandse als wetenschappelijke naamgeving is gegeven.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • Schelpkokerwormen             | <i>Lanice sp.</i>             |
| • (Noordelijke) Zandkokerworm   | <i>Spiophanes bombyx</i>      |
| • Zandkokerworm*                | <i>Sabellaria aleovata</i>    |
| • Gestekelde zandkokerworm*     | <i>Sabellaria spinulosa</i>   |
| • Zaggers                       | <i>Nephtys sp.</i>            |
| • Hartegel/Zeeklit              | <i>Echinocardium cordatum</i> |
| • Gewone slangster              | <i>Ophiura ophiura</i>        |
| • Witte dunschaal               | <i>Abra alba</i>              |
| • Mossel                        | <i>Mytilus edulis</i>         |
| • Kokkel                        | <i>Cerastoderma edule</i>     |
| • Platte oester*                | <i>Ostrea edule</i>           |
| • Gapers                        | <i>Mya sp.</i>                |
| • Glanzende tepelhoren          | <i>Euspira pulchella</i>      |
| • Strandschelpen                | <i>Spisula sp.</i>            |
| • Zaagje                        | <i>Donax vittatus</i>         |
| • Scheermessen en zwaardschedes | <i>Ensis sp.</i>              |
| • Tweetandschelp                | <i>Kurtiella bidentata</i>    |

\*Geen kenmerkende soort voor habitatype permanent overstromde zandbanken. Wel meegenomen in de analyse omdat het rif- of schelpenbankvormende soorten betreft en daarmee een belangrijke functie in het ecosysteem kunnen vervullen.

## 6 Effectbepaling corridors en scenario's

In dit hoofdstuk zijn de eventuele effecten bepaald die ontstaan als gevolg van de aanleg van de acht verbindingen tussen windenergiegebieden en het landelijk hoogspanningsnet. Alleen gevolgen waarin een wezenlijk verschil kan optreden tussen de scenario's zijn meegenomen. In de effectbepalingen zijn de corridors en elk scenario apart belicht.

### 6.1 Habitataantasting

Habitataantasting kan als gevolg van de aanleg van de verschillende verbindingen mogelijk voor een relatief lange termijn een negatieve invloed hebben op de bodem en de daarin levende dieren. De meeste bodemdieren hebben op zichzelf geen bijzondere bescherming vanuit de Wnb. De algemene zorgplicht geldt echter wel, wat inhoudt dat handelingen met schadelijke gevolgen voor deze soorten voorkomen dienen te worden of zo goed mogelijk moeten worden beperkt. De effectbepaling voor het gevolg habitataantasting is eerst overkoepelend weergegeven voor elke corridor en scenario samen. Ook is het gevolg in verhouding geplaatst tot autonome habitataantasting door visserij. Vervolgens is in de hiernavolgende subparagrafen ingegaan op de specifieke effecten per corridor en scenario.

#### 6.1.1 Overkoepelend beeld en autonome situatie

Eerder is in paragraaf 5.2.2 beschreven welke benthos-soorten met welke redenen zijn geselecteerd. In Bijlage A is voor alle soorten weergegeven hoe het (globale) leefgebied van elke soort zich verhoudt tot de situering van elk scenario, uit deze figuren is ook het effect voor elke corridor op te maken. Met behulp van de figuren uit Bijlage A en de beoordelingscriteria uit Tabel 6-1 is het algemene effect van habitataantasting op elke soort beoordeeld voor elke corridor en elk scenario. De bevindingen zijn weergegeven in Tabel 6-2.


Tabel 6-1 Beoordelingscriteria voor de beoordeling op een schaal van 1-5.

Beoordeling	Criteria
1	Er is geen overlap met het (globale) leefgebied van de soort
2	Er is enige overlap mogelijk (puntwaarneming of aangegeven leefgebied net naast een tracé) of er is weinig overlap met het (globale) leefgebied van de soort
3	Er is een redelijk mate van overlap met het (globale) leefgebied van de soort
4	Er is aanzienlijke overlap met het (globale) leefgebied van de soort, maar er zijn ook delen zonder overlap
5	Er is overlap met vrijwel het gehele (globale) leefgebied van de soort

Tabel 6-2 Beoordeling voor de mate van overlap van elke corridor en scenario met het globale verspreidingsgebied van elke benthossoort. In Bijlage A zijn de figuren weergegeven waarmee de scores zijn bepaald.

Soort		Corridor West	Corridor Midden	Corridor Oost	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Schelpkokerwormen	<i>Lanice sp.</i>	3	2	3	2	3	3
Noordelijke zandkokerworm	<i>Spiophanes bombyx</i>	2	4	3	3	3	3
Zandkokerworm	<i>Sabellaria aleovata</i>	3	1	1	2	2	2
Gestekelde zandkokerworm	<i>Sabellaria spinulosa</i>	2	2	1	2	2	2
Zagers	<i>Nephtys sp.</i>	3	4	2	4	4	4
Hartegel / Zeeklit	<i>Echinocard. cordatum</i>	2	4	2	3	3	3
Gewone slangster	<i>Ophiura ophiura</i>	2	2	1	2	2	2
Witte dunschaal	<i>Abra alba</i>	1	1	1	2	2	2
Mossel	<i>Mytilus edulis</i>	2	3	4	3	3	4
Kokkel	<i>Cerastoderma edule</i>	1	1	1	1	1	1
Platte oester	<i>Ostrea edule</i>	1	1	1	2	2	2
Gapers	<i>Mya sp.</i>	1	1	1	2	2	2
Tepelhorens	<i>Euspira sp.</i>	2	2	2	3	3	3
Strandschelpen	<i>Spisula sp.</i>	2	2	3	2	2	3
Zaagje	<i>Donax vittatus</i>	2	2	2	2	2	2
Scheermessen	<i>Ensis sp.</i>	2	2	2	3	3	3
Tweetandschelp	<i>Kurtiella bidentata</i>	1	1	1	2	2	2
<b>Totaalbeoordeling</b>		<b>32</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>43</b>

Habitataantasting als gevolg van een specifieke activiteit dient ook in verhouding te worden gezien met habitataantasting dat in de algemene, autonome situatie aanwezig is. In Figuur 6-1 is daarom de gemiddelde intensiteit van bodemroerende visserijmethoden (zoals sleepnetten) weergegeven voor het NCP voor de periode 2015-2018. Uit het figuur valt op te maken dat er rond elke corridor habitataantasting door visserij plaatsvindt met een relatief hoge frequentie. De benthosgemeenschappen die zich hier bevinden ondervinden dus in de autonome situatie met redelijk hoge frequentie aantasting van bodemroerende visserij. Alleen in een strook ten noordoosten van de Voordelta ligt een gebied waar nauwelijks bodemroerende visserij plaatsvindt maar waar wel verbindingen doorheen lopen. Het is denkbaar dat hier benthos gemeenschappen aanwezig zijn die relatief onaangetast zijn door bodemroerende activiteiten.

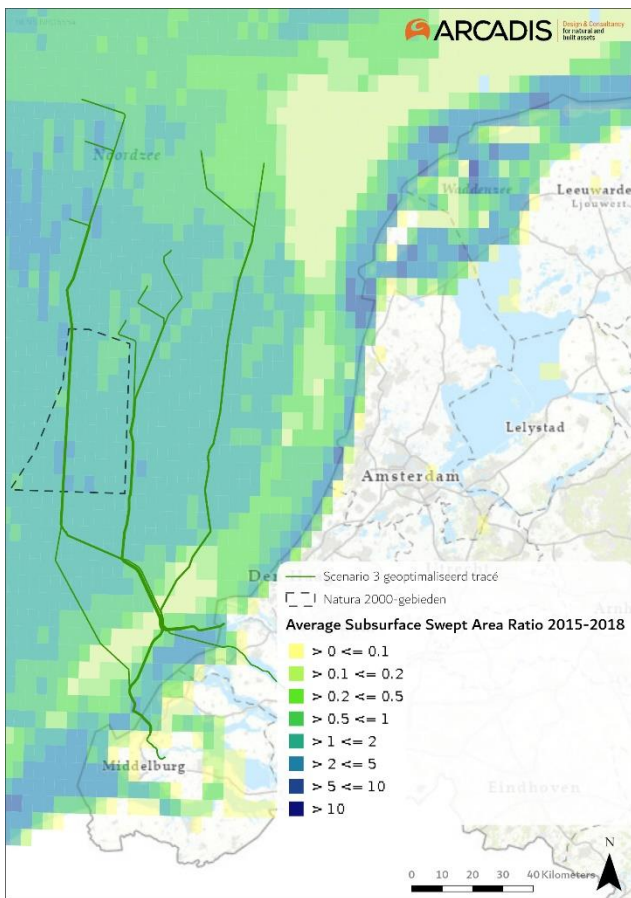

Figuur 6-1 De ligging van de drie corridors in scenario 3 (geoptimaliseerde versie oost corridor) en daarmee ook de andere scenario's ten opzichte van de intensiteit van bodemroerende visserij activiteiten. De 'average subsurface swept area ratio' geeft het gemiddelde aantal keer weer dat de bodem is omgewoeld door visserijactiviteiten over de periode 2015-2018.

### 6.1.2 Corridors

Tabel 6-2 geeft weer dat de midden corridor het hoogst scoort op de mate van overlapping met de verspreidingsgebieden van de benthossoorten. Het gebruik van deze corridor brengt daarmee naar verwachting de grootste negatieve invloed met zich mee op de benthosgemeenschap. De westelijke en oostelijke corridor scoren beide lager (32 en 31), voor habitataantasting wordt daarom een iets minder groot effect verwacht. Op basis van de data lijken verschillende soorten benthos meer op open zee voor te komen dan in het kustgebied en visa versa. Het gaat dan vooral om (gestekelde) zandkokerwormen en zager soorten die veel voorkomen verder op zee (west en midden corridor), in het bijzonder op en rond de Bruine Bank. In de kustzone (oost corridor) worden juist meer strandschelpen en scheermessen waargenomen. Op soortniveau zijn er duidelijke verschillen tussen de corridors te zien.

Wat betreft Natura 2000-gebieden zijn er weinig verschillen tussen de drie corridors. Habitataantasting treedt op in Natura 2000-gebied Bruine Bank in de west corridor, echter is er hier geen instandhoudingsdoel voor deze habitattypen, waardoor een effect op eventueel karakteristieke benthossoorten (gelinkt aan het kwaliteit-instandhoudingsdoel) vanuit gebiedsbescherming minder relevant te noemen is. Habitataantasting treedt daarnaast op in Natura 2000-gebied Voordelta, hier gelden wel instandhoudingsdoelen voor habitattypen. Er zal echter voor elke corridor overall ongeveer even veel habitataantasting optreden in de Voordelta, hier zijn weinig verschillen in de tracés. De aantasting van de habitat van de benthossoorten kan de voedselketen beïnvloeden en kan leiden tot voedseltekorten voor benthosetende vissen, vogels en zeezoogdieren.

Verder moet er ook rekening worden gehouden met de hersteltijd van de zeebodem. De tijd die bodemfauna nodig heeft om in een aangetast gebied de oude biomassa en dichtheid weer te bereiken bedraagt doorgaans één jaar, of 2 tot 5 jaar voor organismen met langere levenscycli (zoals verschillende tweekleppigen en zee-egels) (Baptist et al., 2009; Boudewijn, 2016; Coates et al., 2015; Rozemeijer et al., 2013). Na een periode van vijf jaar waarin de biodiversiteit lager is dan in de uitgangssituatie zal de bodem dus opnieuw gekoloniseerd zijn door bodemfauna en een natuurlijke morfologie vertonen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er ook habitataantasting met enige frequentie plaatsvindt door bodemroerende visserij, zoals weergegeven in Figuur 6-1. Wanneer er in de tussentijd opnieuw aantasting plaatsvindt (bijvoorbeeld door aanleg van een nieuwe verbinding, maar dus ook door visserij), begint het proces weer grotendeels opnieuw. In de corridors waar meerdere verbindingen worden neergelegd, zal naar verwachting sprake zijn van een langer durend effect van habitataantasting. Dit wordt verder besproken in de verschillende scenario's.

### 6.1.3 Scenario 1

Scenario 1 heeft de laagste totaalscore van de drie scenario's (zie Tabel 6-2). Het toepassen van dit scenario brengt daarmee naar verwachting de minst negatieve invloed met zich mee gezien de aanwezige benthosgemeenschap. Reden hiervoor is dat in scenario 1 habitataantasting wordt beperkt tot één gebied (de midden corridor), terwijl de andere scenario's hiernaast nog één of twee andere gebieden aantasten. Wel worden er 8 verbindingen in de midden corridor aangelegd, waardoor de bodem herhaaldelijk beroerd wordt en herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt. Aangezien de herstelcyclus minimaal 1 jaar is en in worst-case 5 jaar, zal gedurende een periode van 8 jaar (2024 t/m 2026 + 5 jaar herstel) de bodem aangetast zijn. Er is daarmee sprake van een langere tijd waarin het effect van habitataantasting merkbaar is. De daadwerkelijke hersteltijd van de bodemdiergemeenschap is overigens in praktijk niet met zekerheid vast te stellen. Er zal namelijk naderhand ook geregeld habitataantasting plaatsvinden door bodemroerende visserij op en rond de verbindingen, zoals weergegeven in Figuur 6-1. Bodemdiergemeenschappen zijn dus in de veel gebieden voortdurend aan het herstellen van aantasting. Hierdoor zijn de relatieve effecten van de kabelaanleg minder groot (t.o.v. wanneer er door een onaangetast gebied wordt aangelegd).

### 6.1.4 Scenario 2

Scenario 2 loopt naast de midden corridor ook door de west corridor. In de west corridor wordt daardoor extra habitat aangetast dat in scenario 1 niet wordt aangetast. Met dit scenario wordt hierdoor in de westelijke corridor onder meer extra leefgebied van zandkokerwormen, gestekelde zandkokerwormen en tepelhorens aangetast (zie ook de figuren in Bijlage A). Dit leidt tot een hogere totaalscore (meer negatief) dan scenario 1 (zie Tabel 6-2).

Door het aanleggen van vijf verbindingen door de midden corridor, wordt de bodem herhaaldelijk beroerd waardoor herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt. Dit zijn wel drie verbindingen minder in de midden corridor dan in scenario 1. Deze drie verbindingen worden in dit scenario in de west corridor aangelegd, waardoor hier ook habitataantasting plaatsvindt. Aangezien de worst-case voor habitat herstel 5 jaar staat, is de bodem voor minimaal zeven jaar aangetast in de west corridor (2 kabels in 2025+ 1 in 2026 + 5 jaar herstel). Voor de midden corridor geldt minimaal acht jaar (3 verbindingen in 2024+ 2 verbindingen 2026+ 5 jaar herstel). Door de beoogde planning is er dus geen verschil tussen de duur van aantasting in de midden corridor, ongeacht of er 5 of 8 verbindingen worden aangelegd. Zoals eerder beschreven vindt er geregeld habitataantasting plaats in de autonome situatie door bodemroerende visserij. Voor de west corridor wordt er in het bijzonder in het zuiden van de Bruine Bank veel gevist (Figuur 6-1). Bodemdiergemeenschappen zijn in dergelijke gebieden met frequente visserij voortdurend aan het herstellen van aantasting. Hierdoor zijn de relatieve effecten van de kabelaanleg minder groot (t.o.v. wanneer er door een onaangetast gebied wordt aangelegd).



### 6.1.5 Scenario 3

Scenario 3 loopt naast de midden en west corridor ook door de oost corridor. In de oost corridor wordt daardoor extra habitat aangetast dat in scenario 1 en 2 met rust werd gelaten. Met dit scenario wordt hierdoor in de oost corridor onder meer extra leefgebied van soorten die vooral langs de kust voorkomen aangetast. Dit zijn soorten zoals de witte dunschaal, strandschelpen en scheermessen/zwaardschedes (zie ook de figuren in Bijlage A). Dit leidt ertoe dat scenario 3 de hoogste totaalscore (meest negatief) heeft van alle drie de scenario's (zie Tabel 6-2).

Door het aanleggen van drie verbindingen door de midden corridor, wordt de bodem herhaaldelijk beroerd waardoor herhaaldelijk habitataantasting plaatsvindt. Voor de midden corridor geldt minimaal 6 jaar (3 verbindingen in 2024 + 5 jaar herstel). Dit is twee jaar minder dan in scenario 1 en 2. Ook in de westelijke en oostelijke corridor vindt habitataantasting plaats door de aanleg van drie verbindingen. Aangezien de worst-case voor habitattherstel 5 jaar staat, kan de bodem voor minimaal 7 jaar in de westelijke corridor (2 verbindingen in 2025 + 1 verbinding in 2026 + 5 jaar herstel) aangetast zijn. Daarnaast worden er ook twee verbindingen aangelegd door de oostelijke corridor. Hiervoor geldt minimaal 6 jaar voordat de bodemfauna is hersteld (2 verbindingen in 2026 + 5 jaar herstel). Zoals eerder beschreven vindt er geregeld habitataantasting plaats in de autonome situatie door bodemroerende visserij. Voor de west corridor wordt er in het bijzonder in het zuiden van de Bruine Bank veel gevestigd (Figuur 6-1). In het zuiden van verbindingen in de oost corridor (waar alleen dit scenario gebruik van maakt) vindt er nauwelijks autonome habitataantasting door bodemroerende visserij plaats (Figuur 6-1). Benthosgemeenschappen kunnen hier relatief ongeschonden zijn waardoor negatieve effecten van de kabelaanleg in verhouding relatief groot kunnen zijn.

## 6.2 Vertroebeling

### 6.2.1 Corridors

Aangezien de drie corridors geografisch anders liggen zal in suspensie gebracht slib per corridor andere gebieden op het NCP bereiken door de aanleg van de verbindingen. Aanleg van verbindingen in de midden corridor zal leiden tot een soortgelijke verspreiding als bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma, wat inhoudt dat de slibwolk zich enigszins naar het oosten van de verbinding beweegt (zoals eerder toegelicht in paragraaf 4.3). De waterbeweging in de Noordzee, die zorgt voor de verspreiding van het slib, is bij de twee andere corridors vergelijkbaar met die rond de midden corridor. De verwachting is daarom dat de slibwolk zich op vergelijkbare wijze zal verspreiden, maar dat het zwaartepunt ervan iets verder naar het westen, of naar het oosten zal liggen. Bij de west corridor zal een slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Hier zijn echter geen natuurwaarden die last hebben van vertroebeling en zal zodoende geen effect van zijn. Voor de kust van Zuid-Holland kan een slibwolk ontstaan door de oost corridor. Wanneer de kabelaanleg voor een lange periode hoge vertroebelingswaarden met zich meebrengt kan dit mogelijke licht negatieve effecten op (trek)vissen hebben.

Alle corridors komen door Natura 2000-gebied Voordelta waar ook een slibwolk wordt verwacht. Het slib in de Voordelta is niet alleen afkomstig vanaf de corridor in de nabijheid, want het slib wordt door de stromingen in de Noordzee en Voordelta geconcentreerd in dit gebied. Daarom wordt uitgegaan van vergelijkbare vertroebeling in de Voordelta bij alle scenario's.

Tabel 6-3: Gevolgen per corridor. Indien een effect geldt voor alle corridors is dit samengevat in de laatste kolom.

Corridors ► Gevolg ▼	Corridor West	Corridor Midden	Corridor Oost	Alle corridors
<b>Vertroebeling</b>	-	-	Vertroebeling kan optreden langs de kust van Zuid-Holland	Vertroebeling treedt op in Natura 2000-gebied Voordelta.

## 6.2.2 Scenario 1

In Scenario 1 zal er ongeveer 31.530.000 m<sup>3</sup> slib worden gebaggerd door de gehele midden corridor, aanvullend op wat er gebaggerd wordt voor de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Indien cumulatie plaatsvindt (door aanleg van verbindingen in hetzelfde jaar) zal de slibwolk ofwel op open zee (buiten Natura 2000 en/of foerageergebied van vogels) zijn of in de Voordelta. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en wordt dus niet meegerekend voor de scenario's.

## 6.2.3 Scenario 2

In totaal zal er 33.610.000 m<sup>3</sup> aan slib gebaggerd worden in scenario 2, aanvullend op wat er gebaggerd wordt voor de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Van deze 33.610.000 m<sup>3</sup>, wordt ongeveer 22.000.000 m<sup>3</sup> gebaggerd in de west corridor. In Natura 2000-gebied Bruine Bank zal ongeveer 8.100.000 m<sup>3</sup> gebaggerd worden en er zal een slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Hier zijn echter geen soorten aangewezen die last hebben van vertroebeling en het is ook geen belangrijke migratieroute voor trekvis. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de westelijke en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Ook ontstaat er een slibwolk in de Voordelta. Vertroebeling in de Voordelta is vergelijkbaar voor alle scenario's, en wordt dus niet meegerekend voor de scenario's.

## 6.2.4 Scenario 3

In totaal zal er 33.805.000 m<sup>3</sup> aan slib gebaggerd worden in Scenario 3, aanvullend op wat er gebaggerd wordt door de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. Van deze 33.805.000 m<sup>3</sup> wordt ongeveer 22.000.000 m<sup>3</sup> gebaggerd voor de aanleg van verbindingen in de west corridor. De rest wordt gebaggerd voor de verbindingen in de oost corridor. In Natura 2000-gebied Bruine Bank zal ongeveer 8.100.000 m<sup>3</sup> gebaggerd worden. Naast de slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank (zoals beschreven in paragraaf 6.2.3), kan er door de aanleg van 2 verbindingen door de oost corridor mogelijk ook een slibwolk ontstaan voor de kust van Zuid-Holland. De slibwolk heeft mogelijk een effect op migrerende vissoorten. Door de aanleg van de verbindingen door de midden corridor zullen er geen duidelijke afwijkende effecten zijn ten opzichte van de andere scenario's. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de west en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank, zoals beschreven in paragraaf 6.2.3. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de oost corridor kan er een grotere slibwolk ontstaan langs de kust.

# 6.3 Vermindering van doorzicht

## 6.3.1 Corridors

Aangezien de drie corridors geografisch anders liggen, zal gebaggerd slib per corridor andere gebieden op het NCP bereiken door de aanleg van de verbindingen. Aanleg van verbindingen in de midden corridor zal leiden tot een soortgelijke verspreiding als bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma, wat inhoudt dat de slibwolk zich enigszins naar het oosten van de verbinding beweegt. De waterbeweging in de Noordzee, die zorgt voor de verspreiding van het slib is bij de twee andere corridors vergelijkbaar met die rond de midden corridor. De verwachting is daarom dat de slibwolk zich op vergelijkbare wijze zal verspreiden, maar dat het zwaartepunt ervan iets verder naar het westen, of naar het oosten zal liggen. Dat betekent dat bij de westelijke corridor een slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank zal ontstaan. Dit kan een effect hebben op zichtjagende vogels die foerageren aan het wateroppervlak. Bij de oost corridor is er een kans dat de slibwolk zich verspreidt naar de kuststrook nabij Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en Natura 2000-gebied Voordelta, waardoor dit gebied met vermindering van doorzicht te maken. Dit heeft mogelijk effect op (broed)vogelpopulaties die in Natura 2000-gebieden op land broeden, gezien zij mogelijk in deze wateren op zicht foerageren. Vanuit de soortbescherming geldt ook dat voor alle broedende zichtjagende vogels langs de kust er mogelijke effecten kunnen optreden.

Daarnaast kan vermindering van doorzicht een effect hebben op de primaire productie (de basis van de voedselketen). Een van de limiterende factoren voor primaire productie is de aanwezigheid van zonlicht. Als er door vermindering van doorzicht minder zonlicht door het wateroppervlak komt, zal primaire productie dus mogelijk gelimiteerd worden en afnemen. Dit heeft mogelijk effect op het NCP, in Natura 2000-gebied Bruine Bank, langs de

kust van Zuid-Holland en in Natura 2000-gebied Voordelta. Aangezien primaire productie in Natura 2000-gebied Bruine Bank en op het NCP vooral nutriënt gelimiteerd is zal dit voor de midden en west corridor geen effect opleveren.

Alle corridors komen door Natura 2000-gebied de Voordelta waar ook een slibwolk wordt verwacht. Deze zal vergelijkbaar zijn tussen alle corridors.

Tabel 6-4: Gevolgen per corridor. Indien een effect geldt voor alle corridors is dit samengevat in de laatste kolom.

Corridors ► Gevolg ▼	Corridor West	Corridor Midden	Corridor Oost	Alle corridors
<b>Vermindering van doorzicht</b>	Vermindering van doorzicht kan mogelijk plaatsvinden in Natura 2000-gebied Bruine Bank	-	Vermindering van doorzicht kan mogelijk plaatsvinden langs de kust van Zuid-Holland	Vermindering van doorzicht treedt op in Natura 2000-gebied Voordelta.

### 6.3.2 Scenario 1

Voor scenario 1 zijn er geen duidelijke effecten die afwijkend zijn van de andere scenario's door het verspreiden van de slibwolk na het aanleggen van de verbindingen. Primaire productie op de open zee is niet gelimiteerd door zonlicht en is er zodoende geen effect van doorzichtvermindering. Indien cumulatie plaatsvindt (door aanleg van verbindingen in hetzelfde jaar) zal de slibwolk ofwel op open zee (buiten Natura 2000) liggen of in de Voordelta. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

### 6.3.3 Scenario 2

Door de aanleg van verbindingen door de west corridor kan er een slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Hierdoor kunnen aangewezen beschermde vogelsoorten die op zicht jagen (zoals zeekoet, alk en grote jager) minder voedsel vangen en daardoor negatieve effecten ondervinden. Door de aanleg van de verbindingen door de midden corridor ontstaan geen duidelijke effecten die afwijkend zijn van de andere scenario's door het verspreiden van de slibwolk. Daarnaast is primaire productie op open zee niet gelimiteerd door licht, maar nutriënten, waardoor vertroebeling geen effect heeft op primaire productie in Natura 2000-gebied Bruine Bank of de open zee. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de westelijke en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

### 6.3.4 Scenario 3

Naast de mogelijke slibwolk in Natura 2000-gebied Bruine Bank (zoals beschreven in paragraaf 6.3.2), kan er door de aanleg van twee verbindingen door de oost corridor ook een slibwolk ontstaan rond Natura 2000-gebied Noordzeekustzone of voor de kust van Zuid-Holland. Dit heeft mogelijk een negatief effect op broedende vogels langs de kust. Daarnaast is langs de kust primaire productie licht-gelimiteerd, waardoor de slibwolk mogelijk een effect heeft op primaire productie. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de westelijke en/of midden corridor kan er mogelijk een grotere slibwolk ontstaan in Natura 2000-gebied Bruine Bank. In het geval van cumulatie tussen verbindingen in de oost corridor kan er een grotere slibwolk ontstaan langs de kust. Vertroebeling in de Voordelta is hetzelfde voor alle scenario's, en dus niet onderscheidend in de vergelijking tussen de scenario's.

## 6.4 Verstoring bovenwater

Tijdelijke verstoring bovenwater tijdens de aanleg van de verschillende verbindingen, zoals beschreven in Hoofdstuk 4, leidt mogelijk tot een negatief effect op foeragerende of rustende vogels rond de verbindingen. De effectbepaling voor het gevolg verstoring bovenwater is eerst overkoepelend weergegeven voor elke corridor en scenario samen. Vervolgens is in de hiernavolgende sub paragrafen ingegaan op de specifieke effecten per corridor en scenario.

### 6.4.1 Overkoepelend beeld en autonome situatie

In paragraaf 5.2.1 is beschreven welke vogelsoorten met welke reden zijn geselecteerd. In Bijlage B is voor alle soorten weergegeven hoe het (globale) leefgebied van elke soort zich verhoudt tot elk scenario, in deze figuren is ook het effect voor elke corridor op te maken. Het globale verspreidingsgebied verandert voor de meeste soorten sterk over de seizoenen. Om deze reden is de verspreiding van de meeste soorten behandeld voor meerdere momenten in het jaar. Niet alle momenten in het jaar zijn voor elke soort behandeld, dit heeft als reden dat soorten in die (missende) maanden in (veel) lagere dichtheden aanwezig zijn op het NCP, of dat ze zelfs geheel afwezig zijn. Zodoende treedt er in die maanden ook een minder negatief of zelfs geen effect op die soorten op. Met behulp van alle figuren uit Bijlage B en de criteria uit Tabel 6-5 is het algemene effect van verstoring bovenwater op elke soort beoordeeld voor elke corridor en elk scenario. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 6-6.

Tabel 6-5 Beoordelingscriteria voor de beoordeling op een schaal van 1-5.


Beoordeling	Criteria
1	Er is geen overlap met het (globale) leefgebied van de soort
2	Er is enige overlap mogelijk (puntwaarneming of aangegeven leefgebied net naast een tracé) of er is weinig overlap met het (globale) leefgebied van de soort
3	Er is een redelijke mate van overlap met het (globale) leefgebied van de soort
4	Er is aanzienlijke overlap met het (globale) leefgebied van de soort, maar er zijn ook delen die niet worden overlapt
5	Er is overlap met vrijwel het gehele (globale) leefgebied van de soort

Tabel 6-6 Beoordelingen van elke corridor en scenario voor de mate van overlap met de verspreiding van de vogelsoorten per relevant moment in het jaar. In Bijlage B zijn alle figuren van de verspreidingsgebieden weergegeven waarmee de scores zijn bepaald. De totaalscore van de corridors/scenario's zijn bepaald op basis van de gemiddelde score van elke soort (geïndiceerd door de blauwe rijen).

Soorten	Moment in het jaar	Corridor West	Corridor Midden	Corridor Oost	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Drieteenmeeuw	08/2019	1	1	2	2	2	2
	11/2019	3	3	3	3	3	3
	02/2020	4	4	3	4	4	4
	04/2020	3	2	1	3	3	3
	06/2020	2	1	1	2	2	2
	<b>Avg.</b>	2,6	2,2	2,0	2,8	2,8	2,8
Kleine mantelmeeuw	08/2019	2	2	3	2	2	3
	02/2020	2	2	3	2	2	3
	04/2020	3	2	3	2	3	3
	06/2020	3	2	2	2	3	3
	<b>Avg.</b>	2,5	2,0	2,8	2,0	2,5	3,0
Jan-van-gent	08/2019	3	2	2	2	3	3
	11/2019	2	2	2	2	2	2
	02/2020	2	2	2	2	2	2
	04/2020	4	2	1	2	3	3
	06/2020	3	1	2	2	3	3
	<b>Avg.</b>	2,8	1,8	1,8	2,0	2,6	2,6
Grote jager	08/2019	1	1	1	1	1	1
Dwergmeeuw	02/2020	2	2	2	2	2	2

Grote mantelmeeuw	08/2019	1	1	1	2	2	2
	11/2019	2	1	2	2	2	2
	02/2020	2	2	2	3	3	3
	<b>Avg.</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Zeekoet	08/2019	1	1	2	1	1	2
	11/2019	3	4	4	4	4	4
	02/2020	4	3	3	3	4	4
	04/2020	2	1	1	2	2	2
	<b>Avg.</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
Alk	11/2019	2	2	2	2	2	2
	02/2020	5	5	4	5	5	5
	<b>Avg.</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Roodkeelduiker	02/2020	2	1	1	2	2	2
Aalscholver	04/2020	1	1	1	3	3	3
Zwarte zee-eend	08/2019	1	1	1	1	1	1
	11/2019-02/2020	1	1	1	1	1	1
	04/2020	2	1	1	2	2	2
	06/2020	1	1	1	1	1	1
	<b>Avg.</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Grote stern	08/2019	2	2	2	2	2	2
	04/2020	2	2	2	2	2	2
	<b>Avg.</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Visdief	08/2019	2	1	2	2	2	2
	04/2020	1	2	2	2	2	2
	06/2020	1	2	2	2	2	2
	<b>Avg.</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Fuut	02/2020	1	1	1	3	3	3
<b>Totaalbeoordeling</b>		<b>27,2</b>	<b>23,8</b>	<b>24,7</b>	<b>31,4</b>	<b>32,7</b>	<b>33,5</b>

Verstoring bovenwater als gevolg van een specifieke activiteit dient ook in verhouding te worden gezien met verstoring bovenwater die in de autonome situatie aanwezig is. In Figuur 6-2 is daarom de gemiddelde scheepsvaart intensiteit op het NCP over het gehele jaar 2021 weergegeven. Uit het figuur valt op te maken dat er op vrijwel de gehele onderste helft van het NCP (waar alle scenario's zich afspelen), sprake is van een relatief hoge scheepsvaart intensiteit. De vogels die zich hier bevinden ondervinden dus al verstoring met redelijk hoge frequentie. Alleen op enkele specifieke plekken zijn kleine arealen met lage scheepsvaart intensiteit aanwezig, deze zijn vooral gelegen in de Voordelta en een kilometer of 20 ten noordwesten van Den Haag. Het is denkbaar dat er zich in deze rustigere gebieden mogelijk extra gevoelige individuen ophouden. Sommige verbindingen lopen dicht langs of door dergelijke gebieden (Figuur 6-2). Zoals eerder aangegeven in paragraaf 3.2.3 is er sprake van verschillende versies/optimalisaties van de oost corridor. In Figuur 6-2 is de geoptimaliseerde oost corridor weergegeven, deze gaat niet door beide gebieden met lage scheepsvaartintensiteit (munitiestortgebied). De niet-geoptimaliseerde oost corridor loopt wel midden door deze gebieden met lage scheepsvaartintensiteit.

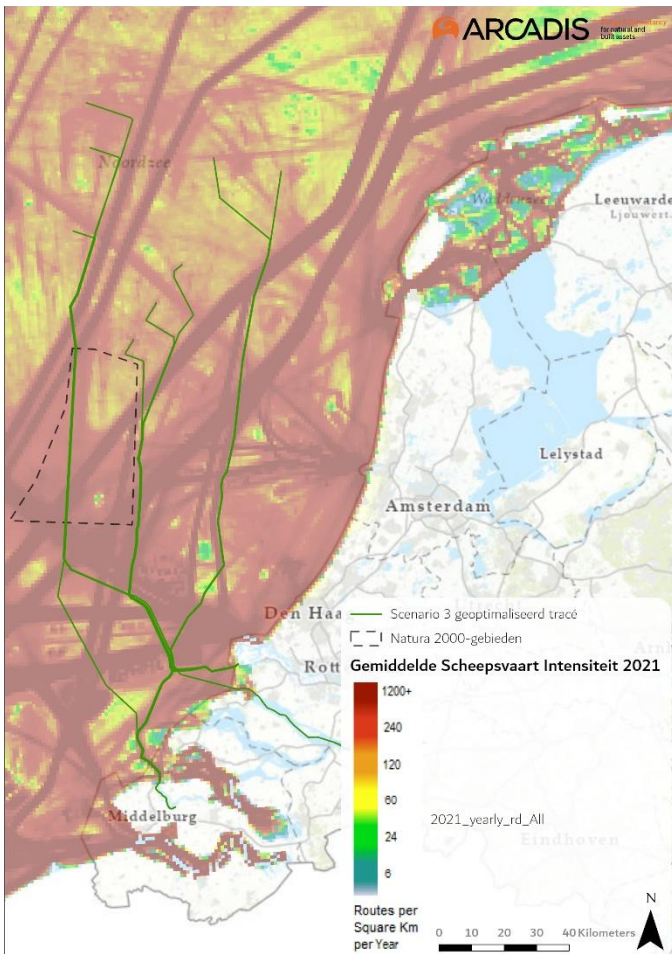

Figuur 6-2 De ligging van scenario 3 (geoptimaliseerde oost corridor) en daarmee ook de andere scenario's ten opzichte van de gemiddelde scheepsvaart intensiteit van 2021. Hierin zijn ook grofweg de standaard vaarroutes uit op te maken, gekenmerkt door de stroken van hoge scheepsvaartintensiteit. De niet geoptimaliseerde oost corridor is iets westelijker gelegen en zou daarmee door beide gebieden met lage scheepsvaart intensiteit lopen (munitiestortgebieden).

### 6.4.2 Corridors

Verstoring bovenwater vindt plaats rondom het aanlegschip. Zoals beschreven in hoofdstuk 4.7 wordt 1.600 m aangehouden als worst-case contour, zijnde de verstoringafstand van de gevoeligste soort. Uit Tabel 6-6 blijkt dat de west corridor het hoogst scoort op de mate van overlapping met de verspreidingsgebieden van de vogelsoorten (grootste effect, meest negatief). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de west-corridor een groot verstoringsoppervlak heeft binnen de Bruine Bank (194 km<sup>2</sup>). Dit is een belangrijk foerageer- en rustgebied voor verschillende vogelsoorten. De verstoring bovenwater zal in deze corridor, naar verwachting, het grootste negatieve effect hebben op vogels. De oostelijke corridor scoort enkele punten lager dan de west-corridor, bij het gebruik van deze corridor is in totaal een enigszins minder negatief effect te verwachten. Deze oostelijke corridor heeft lagere scores voor soorten die foerageren op open zee, maar juist hogere scores voor de meer kust-geboden soorten (Tabel 6-6). De midden corridor loopt niet dwars door de Bruine Bank en komt ook minder dicht bij de leefgebieden van kust gebonden soorten. Vooral door deze reden scoort de midden corridor het laagst (Tabel 6-6), wat inhoudt dat deze corridor in totaal het minste overlap heeft met de leefgebieden van de vogelsoorten en daarmee naar verwachting het minst negatieve effect heeft. Er vindt nog wel over een areaal van ca. 28 km<sup>2</sup> verstoring plaats binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank. In Tabel 6-7 zijn de totale oppervlaktes dat bovenwaterverstoring beslaat binnen natura 2000-gebied per corridor samengevat.

Gewenning van vogels aan verstoring kan een verzachtende rol spelen voor bovenwaterverstoring (i.e. kortere verstoringsafstanden, minder intense vluchtreacties). Hoofdzakelijk de midden en oost corridor lopen veelal gelijk met de standaard scheepsvaartroutes, dit is in mindere mate het geval voor de west corridor (Figuur 6-2). Desondanks is de gemiddelde scheepsvaart intensiteit in en rond deze west corridor ook zeker niet laag te noemen. De oost corridor komt in het zuiden wel dicht langs en gedeeltelijk door twee gebieden waar een lage scheepsvaart intensiteit heerst (o.a. een munitiestortgebied), hier houden extra gevoelige individuen zich mogelijk op. Zoals eerder beschreven (paragraaf 3.2.3) geldt voor de oostelijke corridor dat de geoptimaliseerde versie wordt toegepast. De niet-geoptimaliseerde oostelijke corridor loopt midden door beide gebieden met een lage scheepsvaart intensiteit.

Tabel 6-7: Gevolgen per corridor voor Natura 2000-gebieden. Indien een effect geldt voor alle corridors is dit samengevat in de laatste kolom.

Corridors ► Gevolg ▼	Corridor West	Corridor Midden	Corridor Oost	Alle corridors
<b>Verstoring bovenwater</b>	194 km <sup>2</sup> verstoringsoppervlak binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank (53 km door het gebied)	28 km <sup>2</sup> verstoringsoppervlak binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank (64 km langs de oostzijde van het gebied)	-	Bovenwaterverstoring door Natura 2000-gebied Voordelta; mogelijk effect op ruiende en foeragerende vogels

### 6.4.3 Scenario 1

In Tabel 6-6 is te zien dat scenario 1 het laagst gescoord heeft van alle scenario's (minst grote effect, minst negatief). Dit scenario maakt volledig gebruik van de midden corridor. De tracés lopen dus niet dwars door de Bruine Bank en komen ook minder dicht bij de leefgebieden van kust gebonden soorten. De te verwachten negatieve invloed op vogelsoorten voor dit scenario is daarmee het laagst. Door de aanleg van acht verbindingen in de midden corridor zal er relatief veel scheepvaart plaatsvinden langs deze midden corridor. Figuur 6-2 liet eerder zien dat de midden corridor hoofdzakelijk parallel ligt met bestaande vaartroutes. Een redelijke mate van gewenning voor verstoring bij aanwezige vogels is daarom denkbaar. Omdat het in dit scenario enkel om verstoring gaat in de midden corridor, hebben de vogelsoorten tevens voldoende de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar rustige gebieden. Er zal verstoring bovenwater plaatsvinden van maximaal 28 km<sup>2</sup> per verbinding (dus 8 keer verstoring) binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank doordat er dicht langs wordt aangelegd. Cumulatie met andere verbindingen treedt niet op. Voor de rest zijn er geen unieke effecten (afwijkend van de andere scenario's) door verstoring bovenwater in scenario 1.

### 6.4.4 Scenario 2

In scenario 2 worden verbindingen aangelegd in de midden corridor en west corridor. Er zullen dus tracés worden aangelegd door de Bruine Bank, leefgebieden van kust gebonden soorten worden met dit scenario nog wel enigszins ontzien. Met het grotere verstoringsoppervlak (dat ook door de Bruine Bank loopt) vormt dit scenario een groter negatief effect voor de vogelsoorten dan scenario 1 (Tabel 6-6), al is het verschil in de puntentelling relatief gering. Er zal per verbinding in de west corridor die wordt aangelegd 194 km<sup>2</sup> binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank worden verstoord. Buiten de ruiseizoenen van de ruiende vogels (alk, zeekoet, grote jager) zal dit een licht negatief effect hebben op foeragerende en rustende vogels. Tijdens de rui zal dit een groter negatief effect zijn. Het ruiseizoen vindt voor de zeekoet en grote jager in de zomermaanden in Nederland plaats. Figuur 6-2 liet eerder zien dat de west corridor (waar scenario 2 onder meer gebruik van maakt) maar gedeeltelijk parallel ligt met bestaande vaartroutes. Het is daarom denkbaar dat gewenning voor verstoring bij aanwezige vogels op de relatief rustigere delen rondom de west corridor minder aanwezig is. Ook zal er vijf keer verstoring optreden door de midden corridor langs de Bruine Bank van 28 km<sup>2</sup> per verbinding. Cumulatie treedt niet op tussen de twee corridors.

### 6.4.5 Scenario 3

In scenario 3 worden alle drie de corridors benut voor de aanleg van kabels. Er zullen dus tracés worden aangelegd door en langs de Bruine Bank, maar ook door leefgebieden rond de oostelijke corridor, meer richting de kust. Er wordt daarmee in totaal meer leefgebied overlapt. Ook hebben vogelsoorten in potentie de minste uitwijkmogelijkheden naar rustigere gebieden door het gebruik van alle drie de corridors. Dit scenario scoort daarmee het hoogst (meest negatief,

grootste effect), Tabel 6-6. Wel is er in enige mate minder verstoring langs de Bruine Bank door de aanleg van twee minder verbindingen in de midden corridor dan in scenario 1 en 2. De oost corridor loopt grotendeels parallel met bestaande vaarwegen, het is zodoende aannemelijk dat er sprake is van enige mate van gewenning (Figuur 6-2). Uitzondering zijn twee gebieden (waaronder een munitiestortgebied) ca. 20 km uit de kust van Den Haag, hier geldt een lage scheepsvaartintensiteit. Rustende individuen kunnen hier juist verstoring ondervinden wanneer de aanleg door of langs deze gebieden loopt. Met de optimalisatie van de oostelijke corridor (zoals gebruikt in dit rapport) wordt er minder van dit relatief rustige gebied overlapt. Cumulatie van verstoring tussen de tracés in de verschillende corridors treedt niet op.

## 6.5 Elektromagnetische velden

### 6.5.1 Corridors

Elektromagnetische velden kunnen mogelijk een effect hebben op zeezoogdieren, vissen, haaien, roggen en ongewervelden. Uit de magneetveldstudies van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta voor de (2x2)-kabelconfiguratie (waaraan hier getoetst wordt, zie ook paragraaf 4.9) blijkt dat het magneetveld van een kabelsysteem niet of nauwelijks tot aan het wateroppervlak komt. Daarnaast blijkt uit de data van de elektromagnetische veldstudie van van Essen (2021) dat de veldsterkte verticaal iets zwakker wordt op grotere hoogte als er meerdere kabels bij elkaar liggen. Dit geeft waarschijnlijk geen significant verschil. Wel zal het uiteindelijke veld groter zijn, aangezien er meerdere velden naast elkaar liggen. Horizontaal blijkt dat het veld tot ongeveer 20 meter langs de kabel meetbaar is. Daarnaast is er nog veel onbekend over de effecten van EMV op vissen, zeezoogdieren, en ongewervelden. Hier moet dus meer onderzoek naar worden gedaan en/of weer getoetst worden in tijd van uitvoering. Geconcludeerd wordt dat het effect van elektromagnetische velden afhankelijk is van de hoeveelheid verbindingen in één corridor.

Tabel 6-8: Gevolgen per corridor. Indien een effect geldt voor alle corridors is dit samengevat in de laatste kolom.

Corridors ► Gevolg ▼	Corridor West	Corridor Midden	Corridor Oost	Alle corridors
EMV	-	-	-	Elektromagnetische velden treden op langs alle kabels.

### 6.5.2 Scenario 1

Door het aanleggen van acht verbindingen in één corridor, ontstaat mogelijk een groter magnetisch veld (horizontaal, en verticaal niet sterker dan een enkele verbinding). Dit kan mogelijk een barrière vormen voor trekvisen en zeezoogdieren. Tot nu toe is hier echter geen duidelijke onderbouwing voor. Dit is een leemte in kennis en moet verder onderzocht worden.

### 6.5.3 Scenario 2

Naast een EMV door de midden corridor, zal er in scenario 2 ook een magneetveld van soortgelijke sterkte ontstaan in de west corridor. Dit heeft mogelijk extra effecten op (trek)vissen en ongewervelden in deze omgeving. Tot nu toe is hier echter geen duidelijke onderbouwing voor. Dit is een leemte in kennis en moet verder onderzocht worden.

### 6.5.4 Scenario 3

Naast een EMV door de west en midden corridor, ontstaat in scenario 3 ook een magneetveld van soortgelijke sterkte in de oost corridor. Dit kan mogelijk extra effecten hebben op ongewervelden in deze omgeving. Dit scenario zorgt voor de meeste verspreiding van magneetvelden op de bodem, wat mogelijke gevolgen kan hebben voor navigatie van zeezoogdieren en vissen. Tot nu toe is hier echter geen duidelijke onderbouwing voor.



## 7 Conclusie en aanbeveling ecologie

In Hoofdstuk 6 is de effectbepaling voor de verschillende corridors en scenario's uitgevoerd. In de volgende paragrafen worden de gevonden resultaten samengevat en wordt er een oordeel geveld over welk scenario ecologisch gezien het beste is.

### 7.1 Habitataantasting

In scenario 1 wordt de minste negatieve invloed op de benthosgemeenschap als geheel verwacht. Echter, door de aanleg van acht verbindingen in de midden corridor, is de habitataantasting geconcentreerd op één locatie en zal de bodem herhaaldelijk aangetast worden. Het effect van habitataantasting zal daardoor een lange tijd aanwezig blijven voordat het volledig hersteld is. De frequentie van habitataantasting in de midden corridor neemt af met scenario 2, waarin gebruik gemaakt wordt van twee corridors (de west en midden corridor). Hierdoor wordt echter ook een grote hoeveelheid extra oppervlak aangetast. Het grootste negatieve effect op de benthosgemeenschap wordt verwacht in scenario 3 doordat hierbij alle drie de corridors worden gebruikt. Door het gebruik van de oostelijke corridor wordt hierdoor meer extra leefgebied aangetast van soorten die langs de kust voorkomen, zoals de witte dunschaal en scheermessen.

In het geval van aantasting van verschillende soorten door habitataantasting is scenario 1 dus het minst nadelig, gevolgd door scenario 2, en ten slotte scenario 3. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in de autonome situatie op het NCP de bodem (en daarmee de benthos) op de meeste plekken zeer regelmatig wordt aangetast door bodemroerende visserij. De aantastingsduur van de voorgenomen activiteit is in het licht van de autonome situatie daardoor minder relevant.

Aangezien de geselecteerde soorten met scenario 1 in totaal de minste aantasting ondervinden en gezien de aantastingsduur door autonome invloeden minder relevant is, wordt scenario 1 gezien als het scenario waarbij het minst negatieve effect van habitataantasting optreedt.

### 7.2 Vertroebeling

Vertroebeling vindt in alle gevallen plaats in de Voordelta en is zodoende niet onderscheidend. Dit betekent dat alleen de slibwolken in Natura 2000-gebied Bruine Bank en de slibwolk langs de Zuid-Hollandse kust worden meegenomen. Aangezien bij de Bruine Bank geen negatieve effecten door vertroebeling zullen optreden, zal alleen de mogelijke verstoring van vissen langs de kust van belang zijn. Dit is echter een licht negatief effect. Baggerhoeveelheden liggen zeer dicht bij elkaar (het gaat om minder dan 10% verschil per scenario). Baggervolumes kunnen dus niet gebruikt worden om onderscheid te maken. Scenario 3 wordt vanwege mogelijke effecten op (trek)vissen als meest negatief gezien. Scenario 1 & 2 hebben het minst effect.

### 7.3 Vermindering van doorzicht

Vermindering van doorzicht vindt in alle gevallen plaats in Natura 2000-gebied Voordelta en is zodoende niet onderscheidend. Dit betekent dat alleen de slibwolken in Natura 2000-gebied Bruine Bank en de slibwolk in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en langs de Zuid-Hollandse kust van belang zijn bij de vergelijking. Voor beide Natura 2000-gebieden geldt dat de slibwolk vangsucces van vogels kan beïnvloeden. Daarom zullen bij scenario 2 en 3 de meeste negatieve effecten zijn. Aangezien er bij scenario 3 mogelijk ook een effect is op broedvogels langs de Zuid-Hollandse kust en een effect op primaire productie, wordt scenario 3 als meest negatief gezien. Scenario 1 heeft het minst effect.

### 7.4 Verstoring bovenwater

Scenario 1 komt het meest gunstig uit de vergelijking van tracés met de verspreidingsgebieden van de uitgelichte OSPAR en Wnb-Gebiedsbescherming vogelsoorten. Doordat de werkzaamheden enkel in de midden corridor voorkomen, zullen de soorten voldoende mogelijkheid hebben om tijdelijk uit te wijken naar rustiger gebied. In scenario 1 vindt tevens de minste verstoring plaats in de Bruine Bank, een belangrijke ruillocatie voor verschillende

vogelsoorten. In scenario 2 en 3 vindt er meer verstoring op de Bruine Bank plaats, dit doordat in beide scenario's drie verbindingen door de west corridor gaan, welke dwars door de Bruine Bank loopt. Scenario 2 en 3 verschillen van elkaar doordat scenario 3 additioneel gebruik maakt van de oost corridor, waardoor er vooral extra leefgebied wordt verstoord van de kleine en grote mantelmeeuw en visdief. Er vindt in scenario 3 in totaal wel minder verstoring plaats aan de grenzen van de Bruine Bank, doordat er twee minder verbindingen door de midden corridor gaan. Desalniettemin blijven er in scenario 3 drie verbindingen aanwezig door de west corridor en drie door de midden corridor, waardoor de Bruine Bank al met een flink aandeel van de bovenwaterverstoring te maken krijgt. Aanvullend wordt in scenario 3 leefgebied rond de oost corridor belast. Hierdoor hebben vogelsoorten in potentie de minste uitwijkmogelijkheden naar rustigere gebieden door het gebruik van alle drie de corridors. Scenario 3 wordt daarom uiteindelijk negatiever beoordeeld dan scenario 2. De verschillen zijn echter klein (Tabel 6-6). Scenario 3 is daarmee het scenario waarbij de meest negatieve effecten van bovenwater verstoring worden verwacht. Ten slotte is er bij alle drie de scenario's enige sprake van gewinning ten aanzien van verstoring te verwachten, dit door de parallelle ligging met bestaande scheepsvaartroutes. Op enkele locaties is wel een lagere mate van gewinning te verwachten door een lokale, relatief lage scheepvaart intensiteit. Dit speelde echter geen doorslaggevende rol in de overkoepelende effectbepaling.

## 7.5 Elektromagnetische velden

In het geval van scenario 1 zijn elektromagnetische velden het meest geconcentreerd op één locatie (de midden corridor). Deze hoeveelheid parallelle kabels neemt af in scenario 2, waar elektromagnetische velden verspreid zijn over twee corridors (west en midden). Bij scenario 3 is het meest sprake van spreiding van effecten, waarin elektromagnetische velden verspreid zijn over drie corridors. In het geval van gebundeld oppervlakte van het elektromagnetische veld is scenario 1 het meest nadelig, vervolgens scenario 2 en tot slot scenario 3 het minst nadelig.

### Leemtes in kennis

Elektromagnetische velden zijn het enige permanente effect en is daarom van groot belang. Van cumulatie is bekend dat het de veldsterkte niet versterkt, en dit zal dus geen verdere invloed hebben op de beoordeling. Er zijn echter nog veel leemtes in kennis rondom elektromagnetische velden, en er is weinig bekend over langdurige blootstelling op deze schaal. Er kan hierdoor geen duidelijke conclusie worden getrokken waar de verbindingen het meest effect zullen veroorzaken. Dit betekent dat in dit geval er geen onderscheid wordt gemaakt voor EMV en EMV kan in dit geval niet als doorslaggevend argument worden gebruikt in de afweging tussen scenario's.

## 7.6 Conclusie

Gebaseerd op habitataantasting, verstoring bovenwater en vertroebeling en vermindering van doorzicht, gaat ecologisch gezien de voorkeur naar scenario 1. Voor elektromagnetische velden is de beoordeling niet in staat om een voorkeursscenario aan te wijzen. Dit is weergegeven in Tabel 7-1.

Tabel 7-1 Samenvatting analyse scenario's - ecologie

Scenario's	Scenario 1 (0-8-0)	Scenario 2 (3-5-0)	Scenario 3 (3-3-2)
Habitataantasting	X	XX	XXX
Vertroebeling	X	X	XXX
Vermindering van doorzicht	X	XX	XXX
Verstoring bovenwater	X	XX	XXX
Elektromagnetische velden	XXX (bundeling EMV)	XX (bundeling EMV)	X (bundeling EMV)
	X (verspreiding EMV)	XX (verspreiding EMV)	XXX (verspreiding EMV)

## 8 Referenties

- Arends, E., Groen, R., Jager, T., Boon, A., & (eds.). (2009). *Passende Beoordeling Wind op Zee*.
- Baan, P. J. A., Menke, M. A., Boon, J. G., Bokhorst, M., Schobben, J. H. M., & Haenen, C. P. L. (1998). *Risico Analyse Mariene Systemen (RAM) verstoring door menselijk gebruik* (No. T1660). Rijkwaterstaat.
- Baptist, M. J., Tamis, J. E., Borsje, B. W., & Werf, J. J. V. D. (2009). Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast. *IMARES C113/08, Deltares Z4582.50, January*, 69.
- Bos, O. G., Coolen, J. W. P., & Van Der Wal, J. T. (2019). *Biogene riffen in de Noordzee—Actuele en potentiële verspreiding van rifvormende schelpdieren en wormen* (p. 47). Wageningen Marine Research. <https://doi.org/10.18174/494566>
- Boudewijn, T. J. (2016). Passende Beoordeling zandsuppletie Roggenplaat. Toetsing in het kader van de Natuurbescheringswet 1998 en Natuurnetwerk Nederland. *Bureau Waardenburg, Rapport 16-161*.
- Bouma, S., Lengkeek, W., & van den Boogaard, B. (2012). *Aanwezigheid en gedrag van zeehonden op de Verklikkerplaat, de Middelplaat en de Hooge Platen*.
- Bouma, S., Lengkeek, W., van den Boogaard, B., & Waardenburg, H. W. (2010). *Reageren zeehonden op de Razende Bol op langsvarende baggerschepen? Inclusief reacties op andere menselijke activiteiten*. (p. 60).
- Broekmeyer, M., Schouwenberg, E., van der Veen, M., Prins, D., & Vos, C. (2006). *Effectenindicator Natura 2000-gebieden, Achtergronden en verantwoording ecologische randvoorwaarden en storende factoren* (p. 51).
- Coates, D. A., Van Hoey, G., Colson, L., Vincx, M., & Vanaverbeke, J. (2015). Rapid macrobenthic recovery after dredging activities in an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. *Hydrobiologia*, 756(1), 3–18.
- Didderen, K., & Bouma, S. (2012). *Reacties van zeehonden op baggerschepen. Suppletiewerkzaamheden bij Renesse*.
- Dirksen, S., Witte, R. H., & Leopold, M. F. (2005). *Nocturnal movements and flight altitudes of Common Scoters Melanitta nigra* (p. 36).
- Fijn, R. C., van Bemmelen, R. S. A., de Jong, J. W., Arts, F. A., Beuker, D., Bravo Rebolledo, E. L., Engels, B. W. R., Hoekstein, M., Jonkvorst, R.-J., Lilipaly, S., Sluijter, M., Van Straalen, K. D., & Wolf, P. A. (2020). *Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2019-2020* (p. 135). <http://publicaties.minienm.nl/documenten/verspreiding-en-abundantie-van-zeevogels-en-zeezoogdieren-op-het-nederlands-continentaal-plat-2017-2018>
- Fliessbach, K. L., Borkenhagen, K., Guse, N., Markones, N., Schwemmer, P., & Garthe, S. (2019). A ship traffic disturbance vulnerability index for Northwest European Seabirds as a tool for marine spatial planning. *Frontiers in Marine Science*, 6(APR), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00192>

- Gill, A. B., Bartlett, M., & Thomsen, F. (2012). Potential interactions between diadromous fishes of U.K. conservation importance and the electromagnetic fields and subsea noise from marine renewable energy developments. *Journal of Fish Biology*, 81(2), 664–695. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2012.03374.x>
- Harvey, M., Gauthier, D., & Munro, J. (1998). Temporal changes in the composition and abundance of the macro-benthic invertebrate communities at dredged material disposal sites in the anse à Beaufile, baie des Chaleurs, eastern Canada. *Marine Pollution Bulletin*, 36(1), 41–55.
- Jongbloed, R. H., van der Wal, J. T., Tamis, J. E., Jonker, S. I., Koolstra, B. J. H., & Schobben, J. H. M. (2011). *Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. IMARES Rapport C170/11 ARCADIS rapport 075990726:C* (pp. 1–19).
- Krijgsveld, K. L., Smits, R. R., & Winden, J. V. D. (2008). *Verstoringsgevoeligheid van vogels. Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie*.
- Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. (2020). *Het Akkoord voor de Noordzee*.
- Rozemeijer, M. J. C., de Kok, J., de Ronde, J. G., Kabuta, S., Marx, S., & van Berkel, G. (2013). *Het Monitoring en Evaluatie Programma Zandwinning RWS LaMER 2007 en 2008-2012: Overzicht, resultaten en evaluatie*.
- Rozemeijer, M. J. C., & Smith, S. (2017). *Deskstudie naar de mogelijke effecten van sedimentatie bij overvloed door zandwinning op macrobenthos nabij de-20 m diepte*. Wageningen Marine Research.
- Snoek, R., de Swart, R., Didden, K., Lengkeek, W., & Teunis, M. (2016). *Potential effects of electromagnetic fields in the Dutch North Sea Phase 1: Desk study client Reference*. 95.
- Tennet. (2022). *Memo IJmuiden Ver parallelle aanleg, baggervolumes routealternatieven*.
- van Essen, M. (2020). *IJmuiden Ver: Magneetvelden zeekabel. D10021347*.
- Waterproof Marine Consultancy & Services BV. (2020). *EMF measurements NorNed DC cable. Measurement report*. (p. 30).

## 9 Bijlage A - Verspreidingsgegevens benthosoorten

Benthosoorten zijn geselecteerd voor de analyse wanneer zij vermeld staan als kenmerkend of karakteristiek voor het habitatype permanent overstroomde zandbanken (Getijdenzone, Noordzeekustzone of Doggersbank) (H1110A, B of C). Deze keuze is gemaakt omdat de tracés door zowel de open zee, de kustzone als de getijdenzone lopen. Ondanks dat niet alles is aangewezen als H1110A/B/C, vertonen deze gebieden in praktijk wel grote gelijkenissen met de wel aangewezen regio's. Alleen sessiele soorten zijn geselecteerd, dit zijn soorten uit de soortgroepen borstelwormen, stekelhuidigen en schelpdieren. Kenmerkende en karakteristieke soorten uit de soortgroepen vissen en kreeftachtigen zijn niet meegenomen, deze zijn niet sessiel en zodoende minder gevoelig voor habitataantasting. Deze selectie levert onderstaande lijst aan kenmerkende en karakteristieke soorten op (Tabel 9-1).

Data van WMR (kustgebied benthos monitoring 2021), RWS (monitoring NCP >2010) en Bos et al. (2019) is geraadpleegd, hierin kwam relevante data naar voren voor ongeveer de helft van de kenmerkende en karakteristieke benthosoorten (Tabel 9-1). Data was niet relevant wanneer de specifieke soort niet is waargenomen in de omgeving van de tracés. De soort kwam dan doorgaans uitsluitend in het noorden van het NCP voor (met name de Klaver- en/of Doggersbank) of er waren überhaupt niet tot nauwelijks datapunten van beschikbaar. In een dergelijk geval is er daarmee ook direct geen verschil tussen het potentiële effect van de verschillende scenario's voor die specifieke soort. In de volgende bladzijden zijn de beschikbare data van de kenmerkende en karakteristieke sessiele soorten weergegeven relatief aan de ligging van de tracés. Links bovenin elk figuur is telkens aangegeven welk scenario het betreft en welke soort is weergegeven.


Tabel 9-1 Kenmerkende sessiele soorten voor habitatype H1110A, B en C. Soorten waarvan relevante data beschikbaar is zijn meegenomen in de analyse.

Soort		Soortgroep	Relevante data beschikbaar?
Schelpkokerworm	<i>Lanice conchilega</i>	Borstelworm	Ja
(Noordelijke) Zandkokerworm	<i>Spiophanes bombyx</i>	Borstelworm	Ja
Zandkokerworm*	<i>Sabellaria aleovata</i>	Borstelworm	Ja
Gestekelde zandkokerworm*	<i>Sabellaria spinulosa</i>	Borstelworm	Ja
Zandzager	<i>Nephtys hombergii</i>	Borstelworm	Ja
-	<i>Nephtys cirrosa</i>	Borstelworm	Ja
Groene zeeduizendpoot	<i>Alitta virens</i>	Borstelworm	Nee
-	<i>Spio martinensis</i>	Borstelworm	Nee
-	<i>Magelona papillicornis</i>	Borstelworm	Nee
-	<i>Sigalion mathildae</i>	Borstelworm	Nee
-	<i>Aphrodita aculeata</i>	Borstelworm	Nee
-	<i>Goniada maculata</i>	Borstelworm	Nee
Dodemansduim	<i>Alcyonium digitatum</i>	Bloemdier	Nee
Hartegel/Zeeklit	<i>Echinocardium cordatum</i>	Stekelhuidige	Ja
Gewone slangster	<i>Ophiura ophiura</i>	Stekelhuidige	Ja
Ingegraven slangster	<i>Acrocnida brachiata</i>	Stekelhuidige	Nee
Kamster	<i>Astropecten irregularis</i>	Stekelhuidige	Nee
Zeeboontje	<i>Echinocyamus pusillus</i>	Stekelhuidige	Nee
-	<i>Luidia sarsii</i>	Stekelhuidige	Nee
Witte dunschaal	<i>Abra alba</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Mossel	<i>Mytilus edulis</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Kokkel	<i>Cerastoderma edule</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Nonnetje	<i>Macoma balthica</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee
Platte oester*	<i>Ostrea edule</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Wulk	<i>Buccinum undatum</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee
Strandgaper	<i>Mya arenaria</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Glanzende tepelhoren	<i>Euspira pulchella</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Geplooid zonnenschelp	<i>Gari fervensis</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee
Halfgeknotte strandschelp	<i>Spisula subtruncata</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Rechtsgestreepte plaatschelp	<i>Angulus fabula</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee
Zaagje	<i>Donax vittatus</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Grote strandschelp	<i>Mactra stultorum</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee
Noordkromp	<i>Arctica islandica</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee


Kleine zwaardschede	<i>Ensis ensis</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Tweetandschelp	<i>Kurtiella bidentata</i>	Weekdier/Schelpdier	Ja
Noordhoren	<i>Neptunea antiqua</i>	Weekdier/Schelpdier	Nee

\*Geen kenmerkende soort voor habitatype permanent overstroomde zandbanken, wel meegenomen in de analyse omdat het een soort betreft die zorgt voor rif- of schelpenbankvorming en daarmee een belangrijke functie in het ecosysteem vervult.

## 9.1 Schelpkokerwormen (*Lanice sp.*)

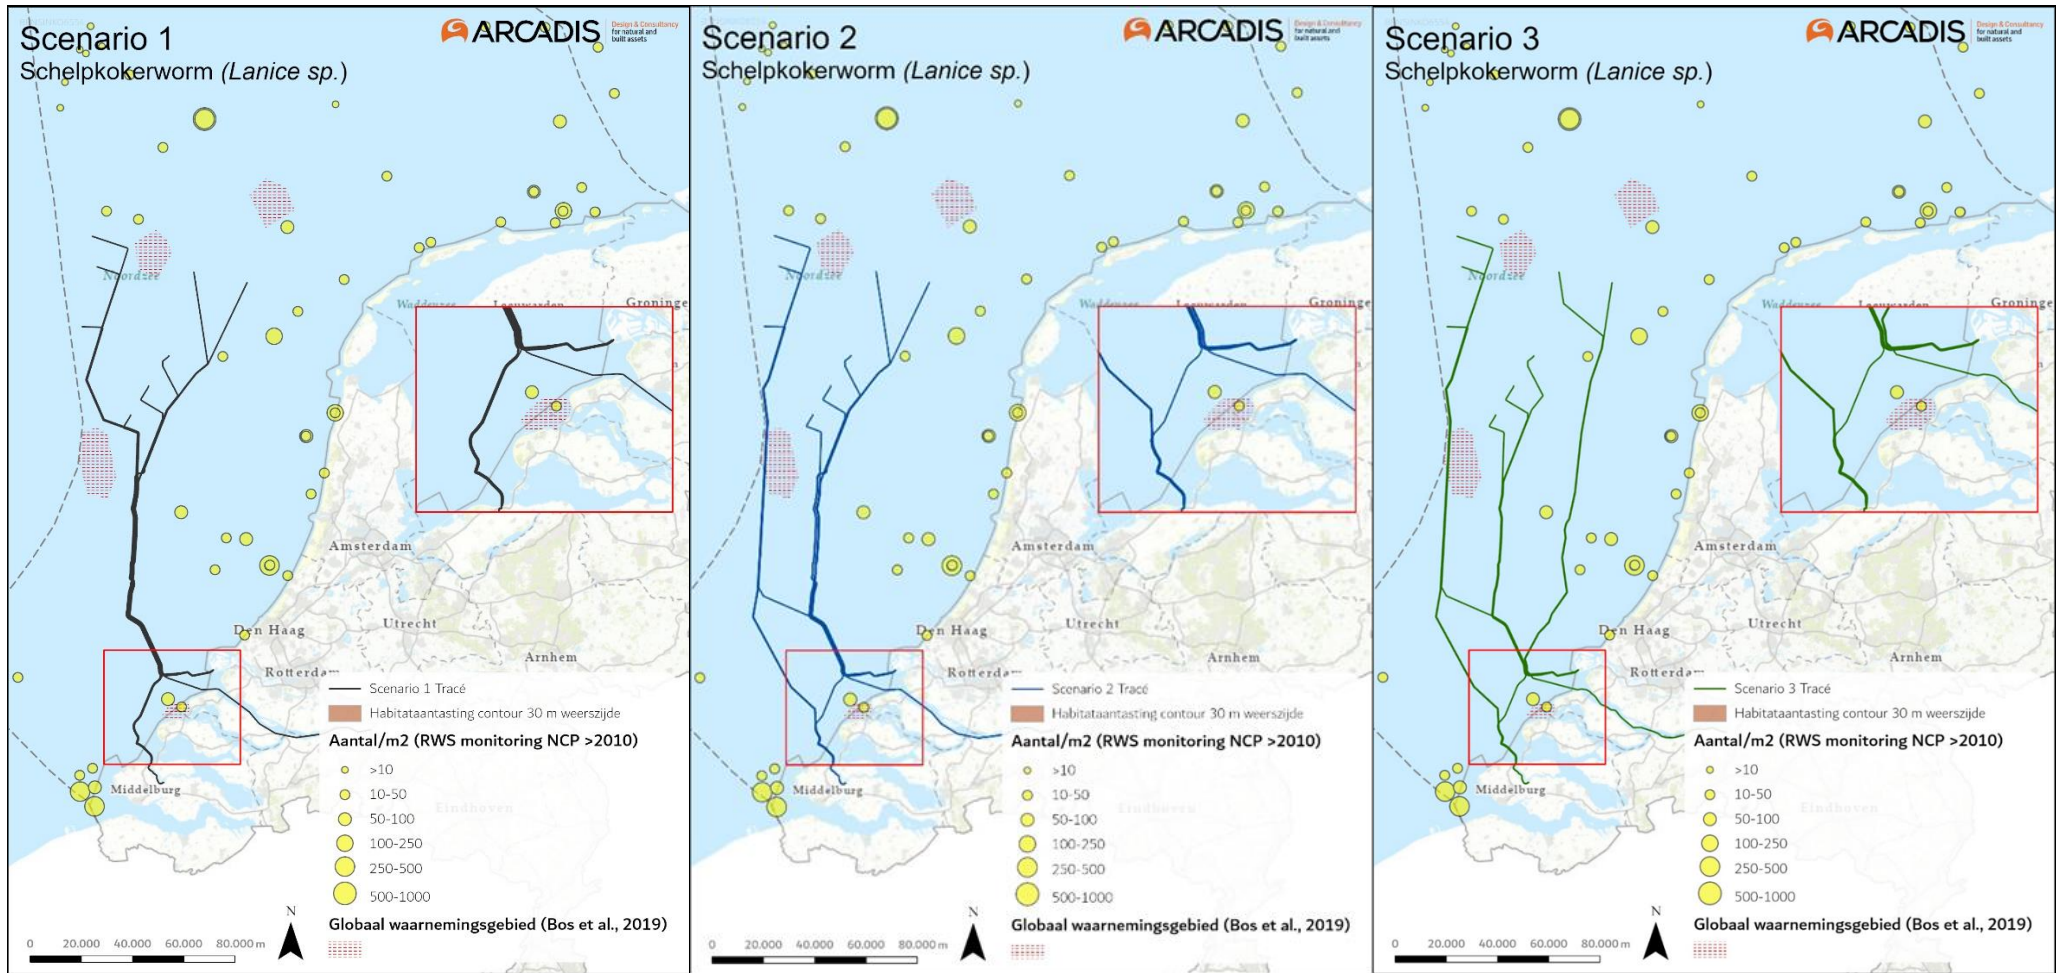


## 9.2 (Noordelijke) zandkokerworm (*Spiophanes bombyx*)

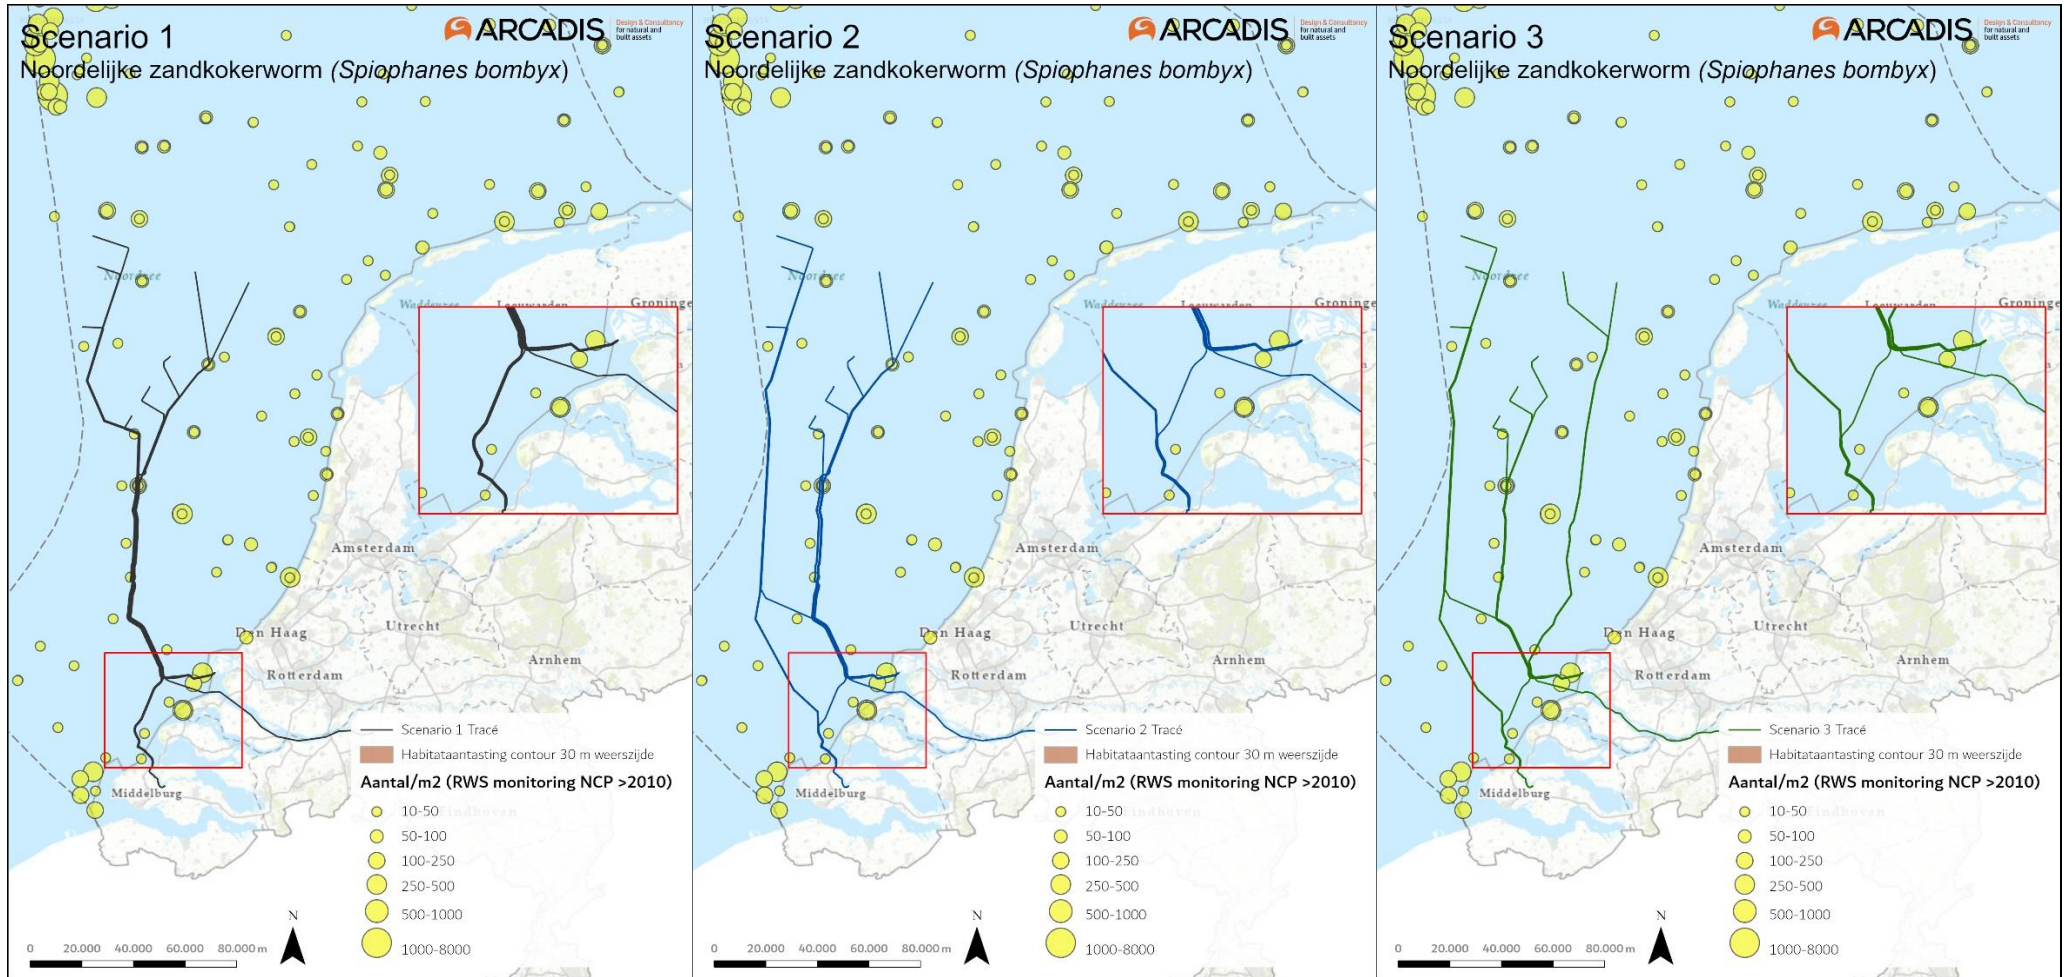





### 9.3 Zandkokerworm (*Sabellaria aleovata*)

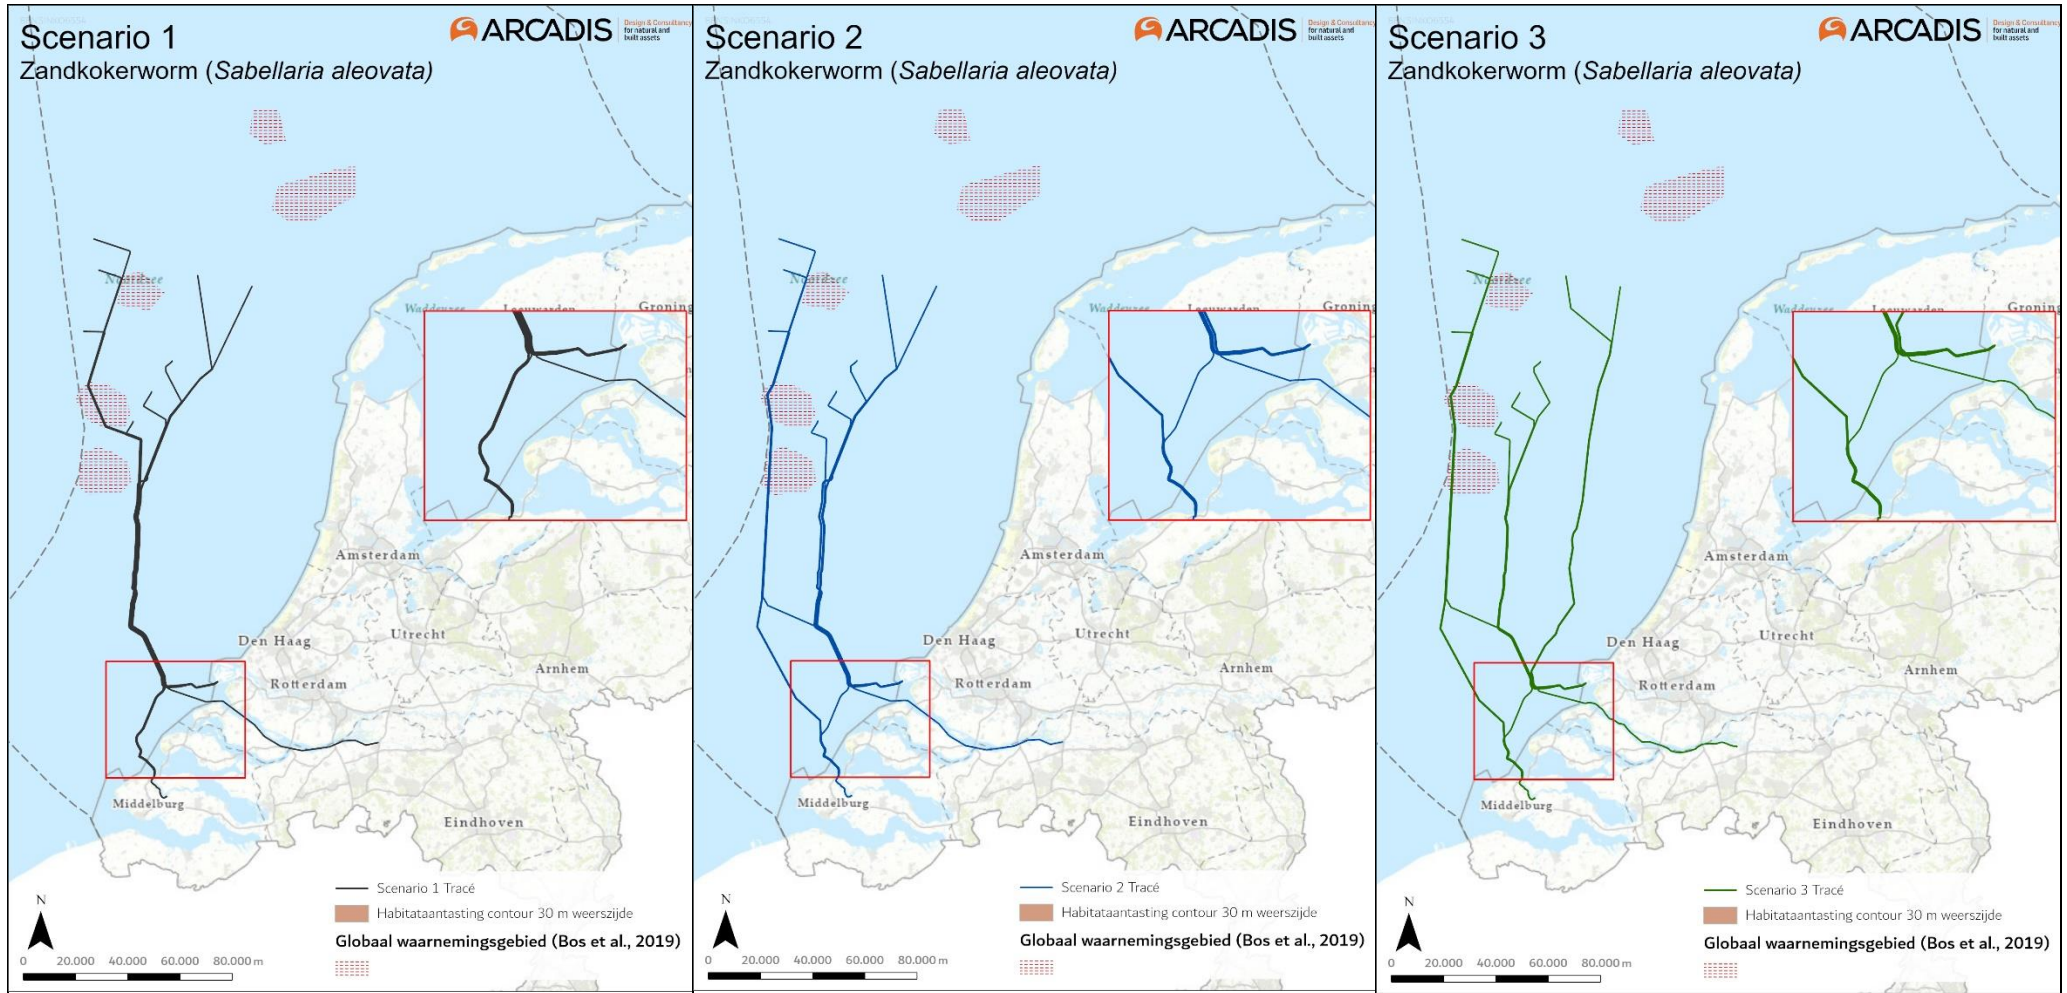


## 9.4 Gestekelde zandkokerworm (*Sabellaria spinulosa*)

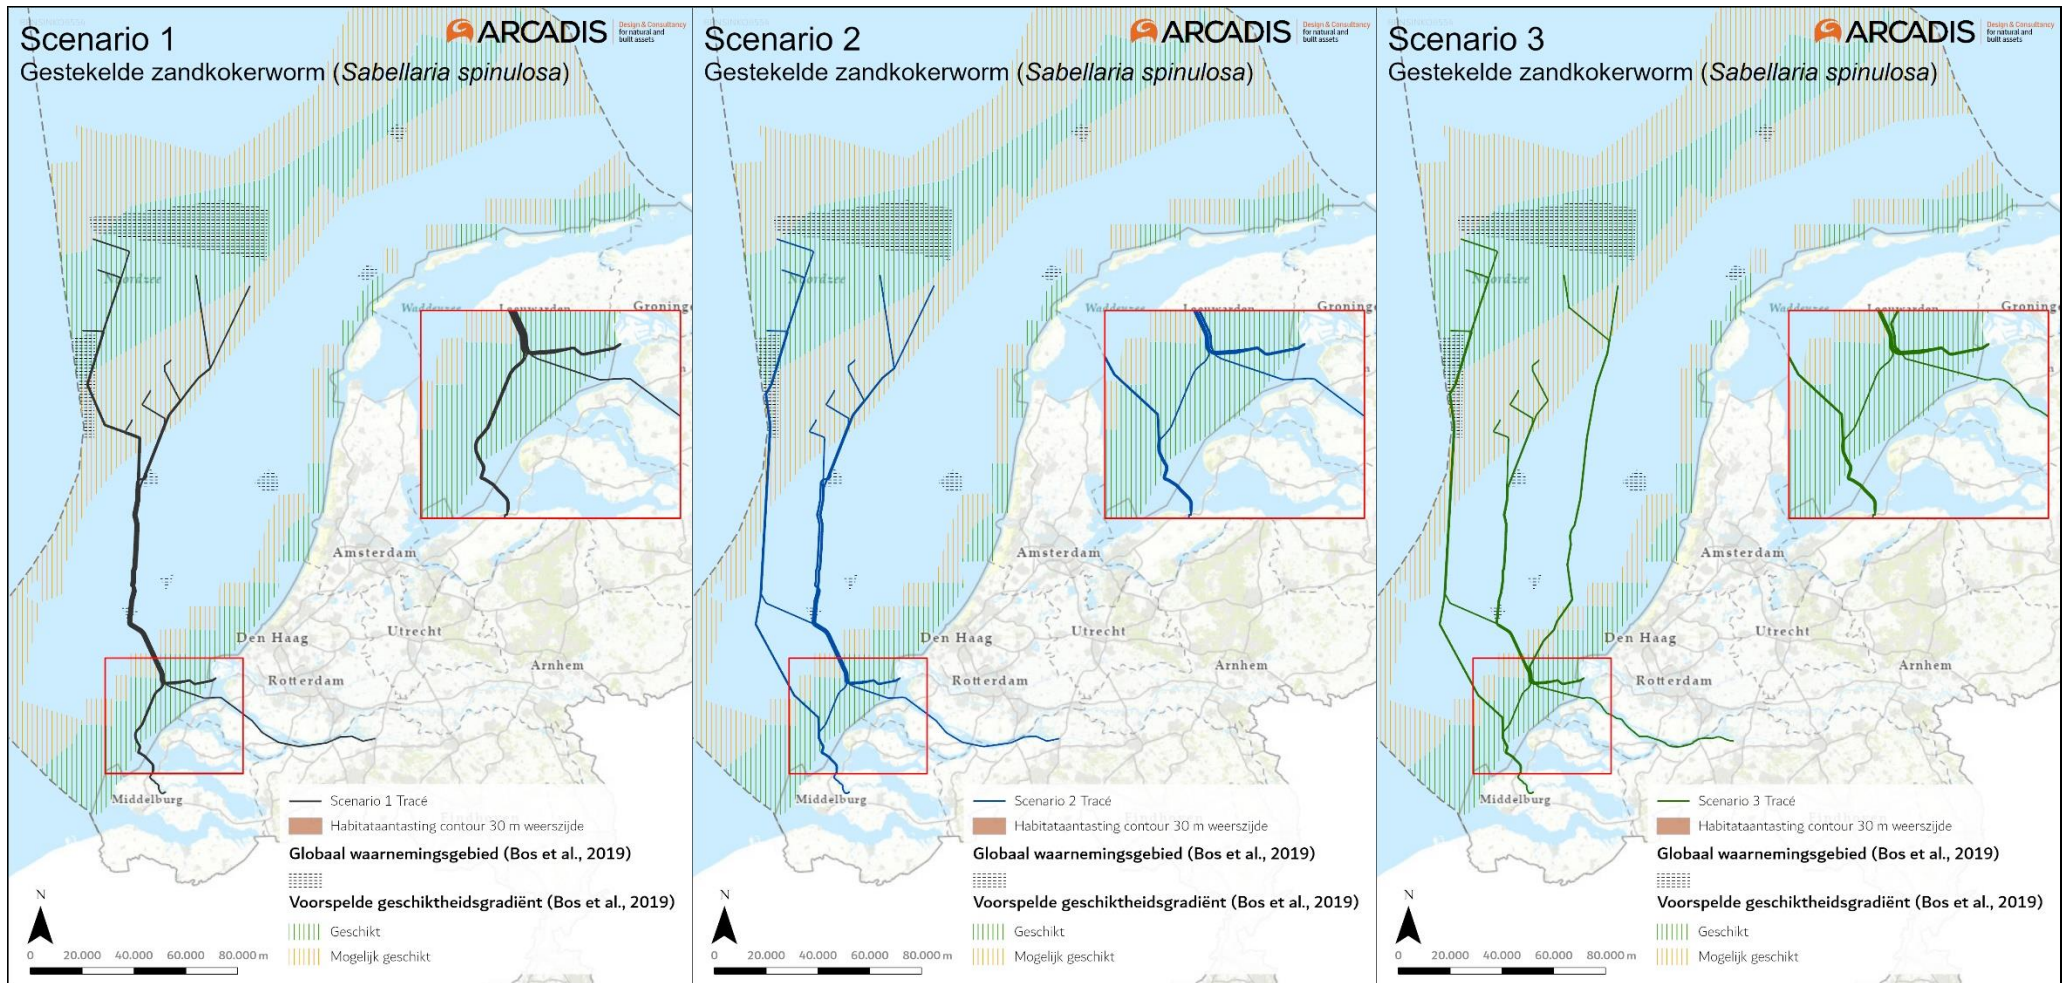


## 9.5 Zagers (*Nephtys* sp.)

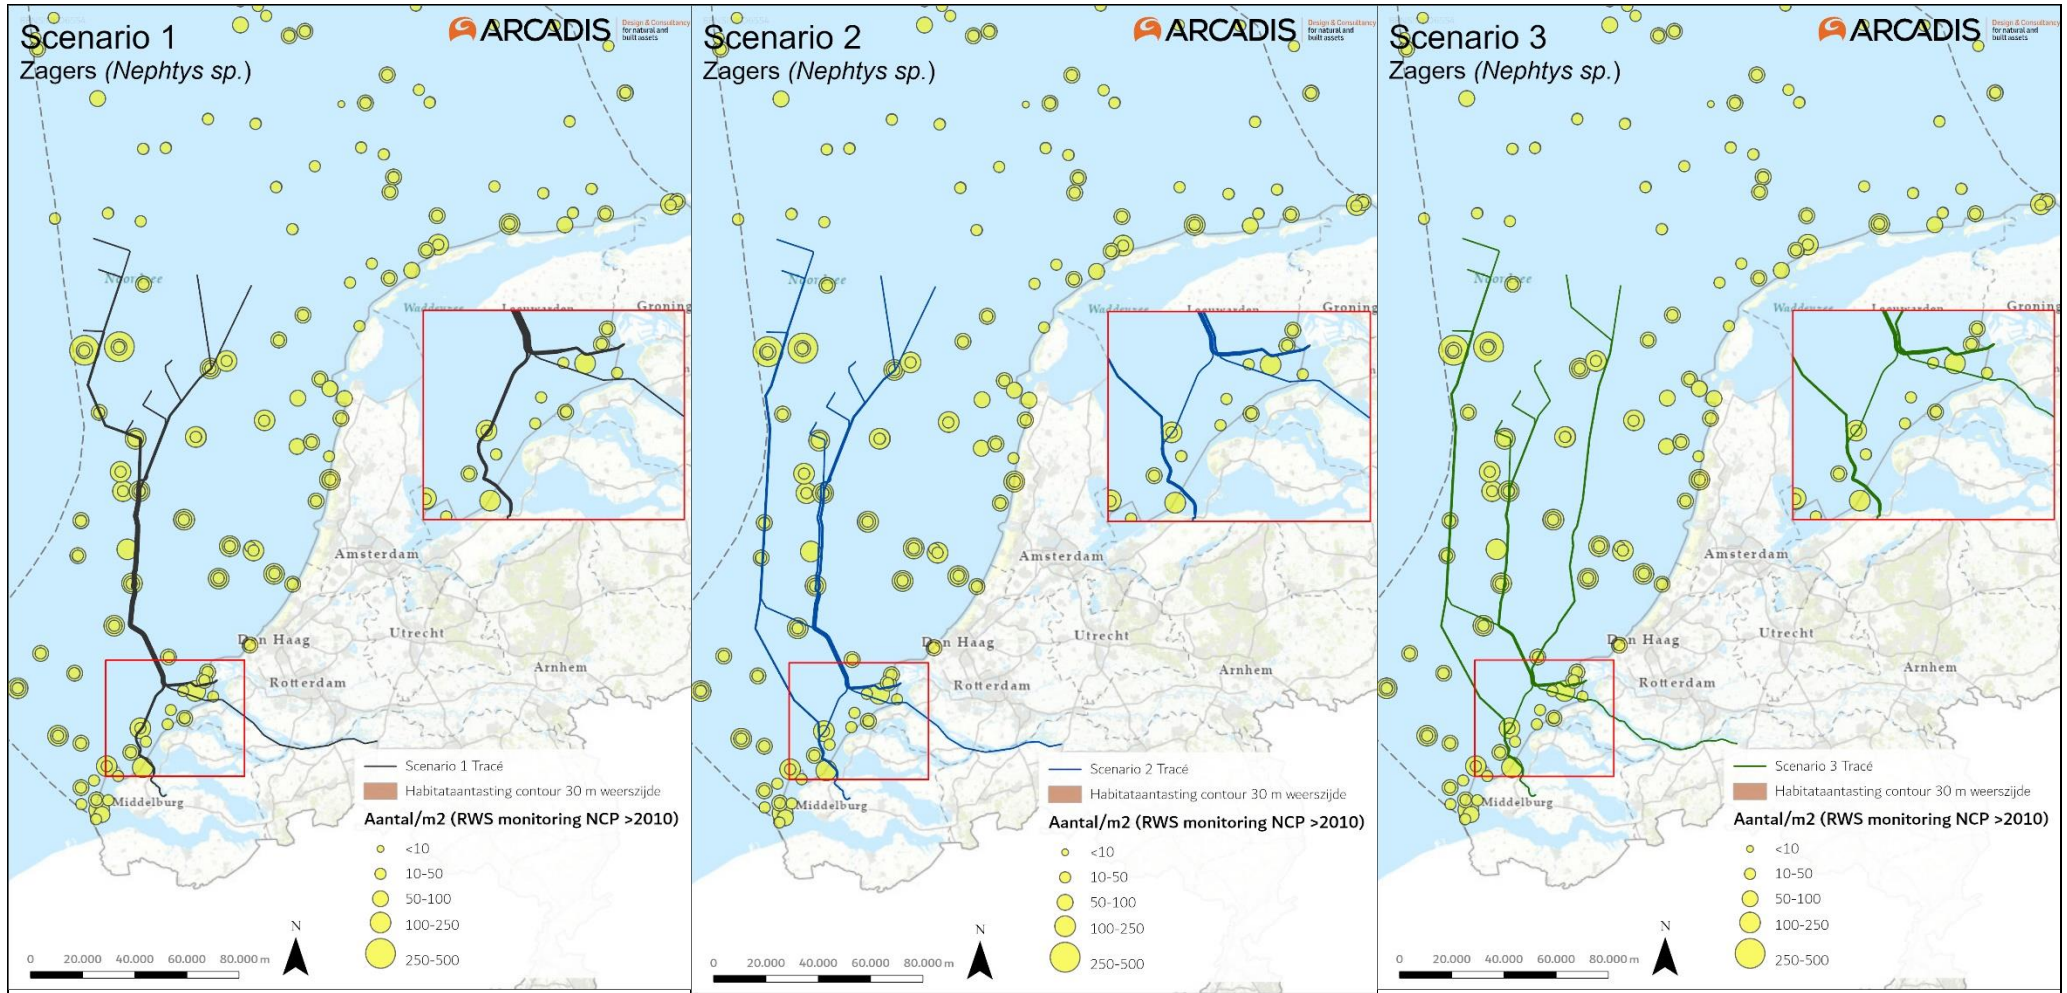


## 9.6 Hartegel/Zeeklit (*Echinocardium cordatum*)

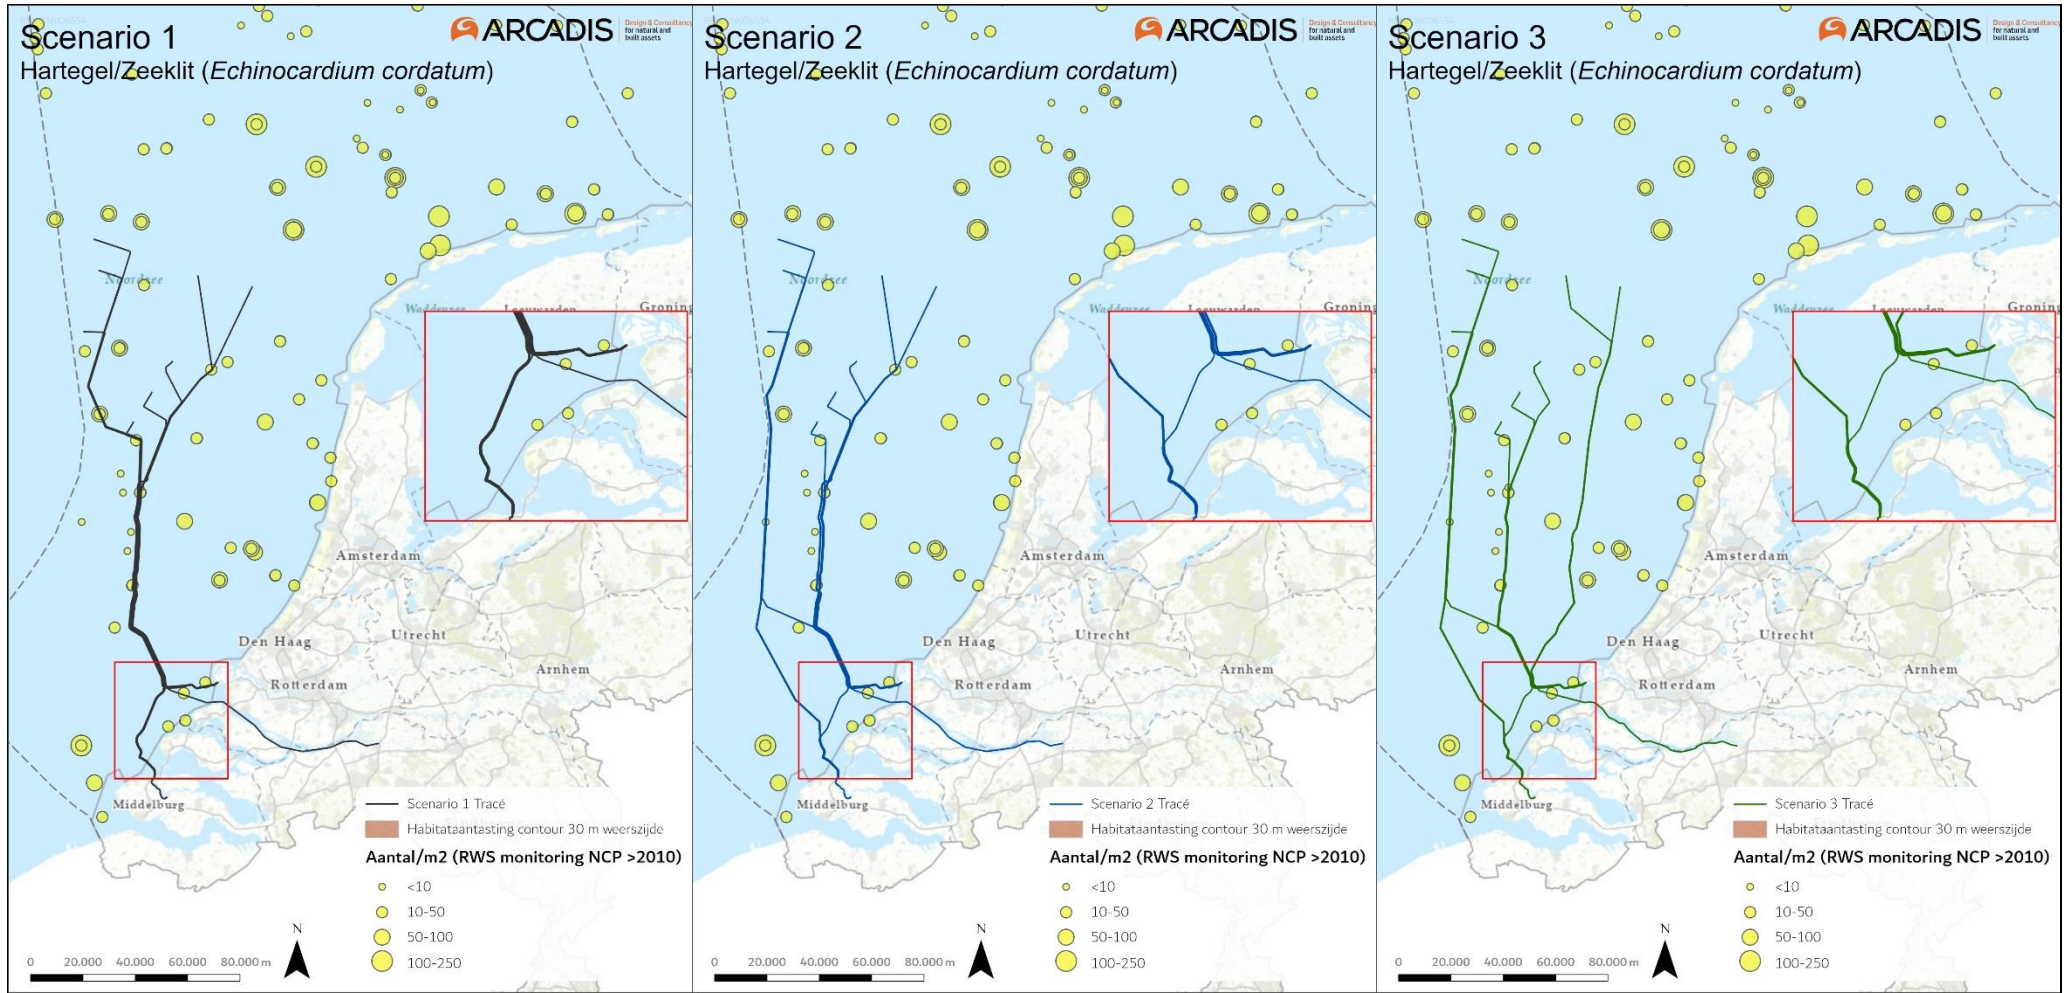


## 9.7 Gewone slangster (*Ophiura ophiura*)

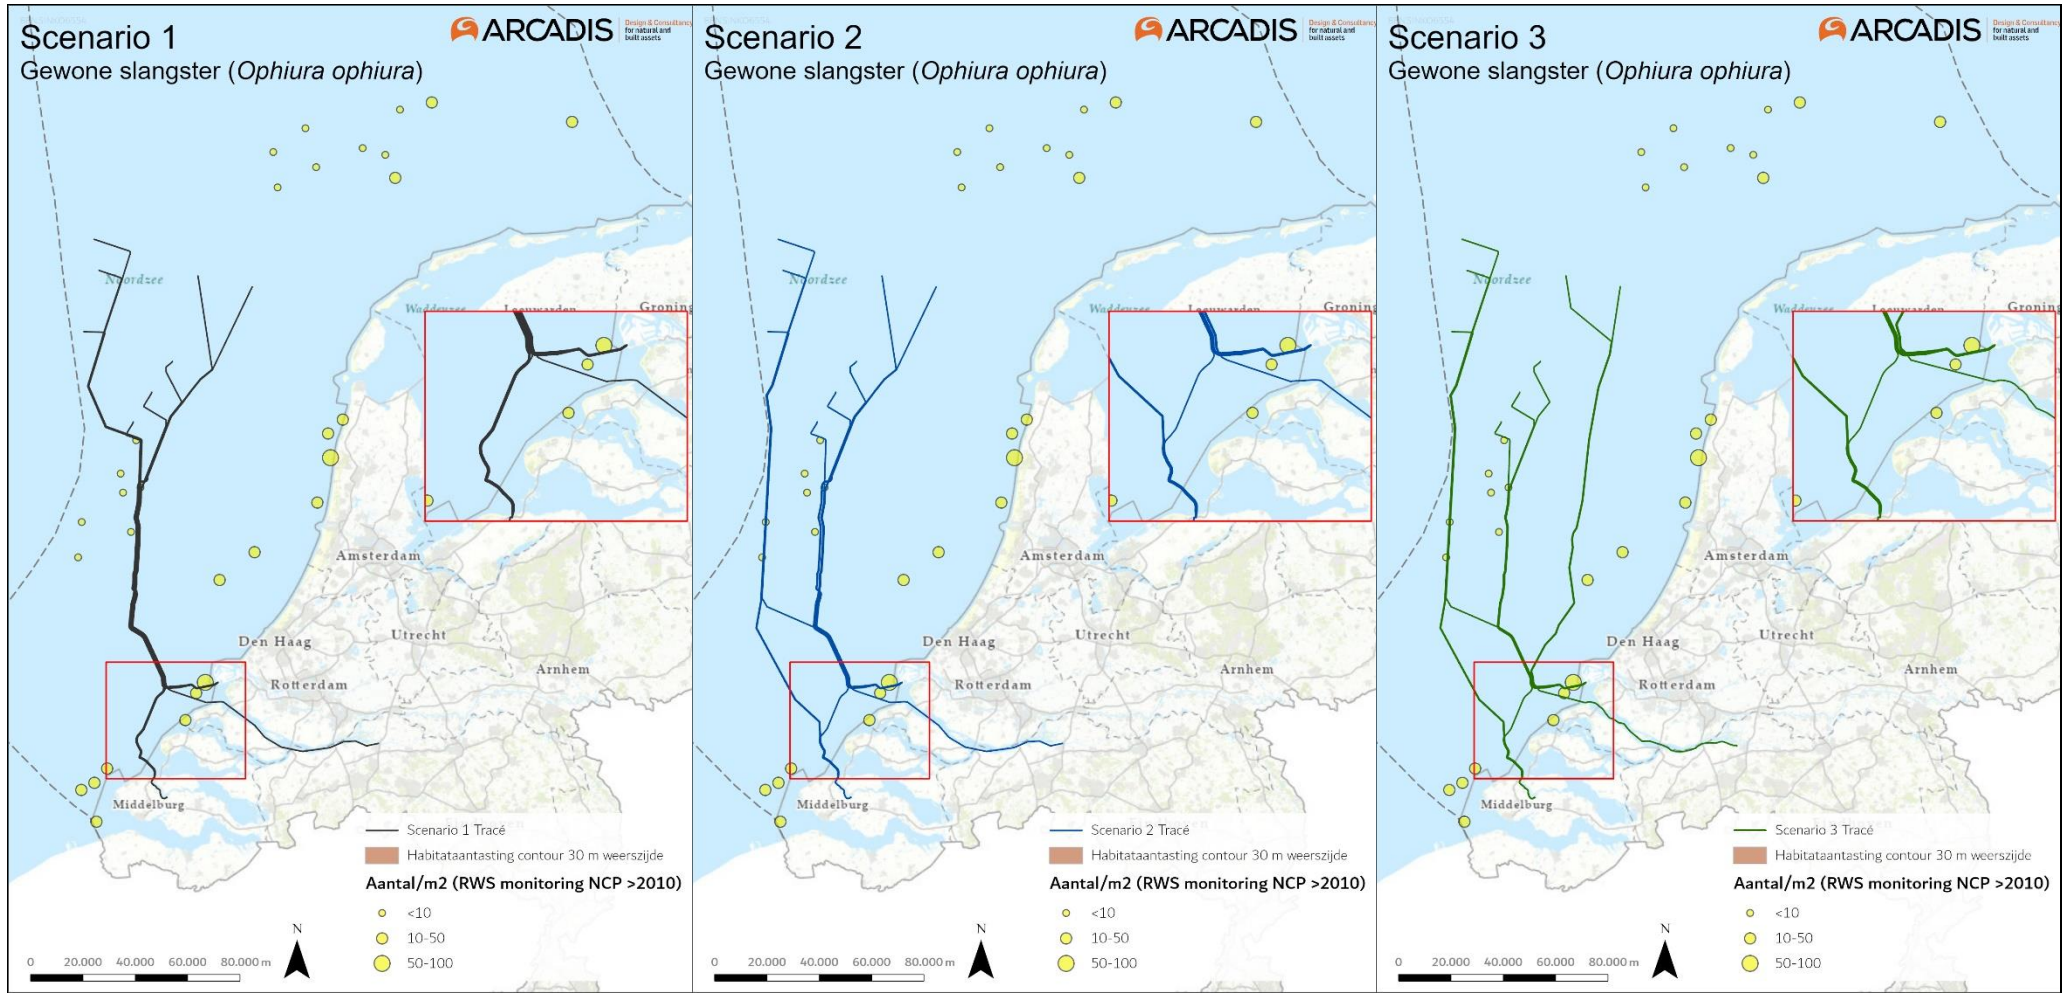


## 9.8 Witte dunschaal (*Abra alba*)

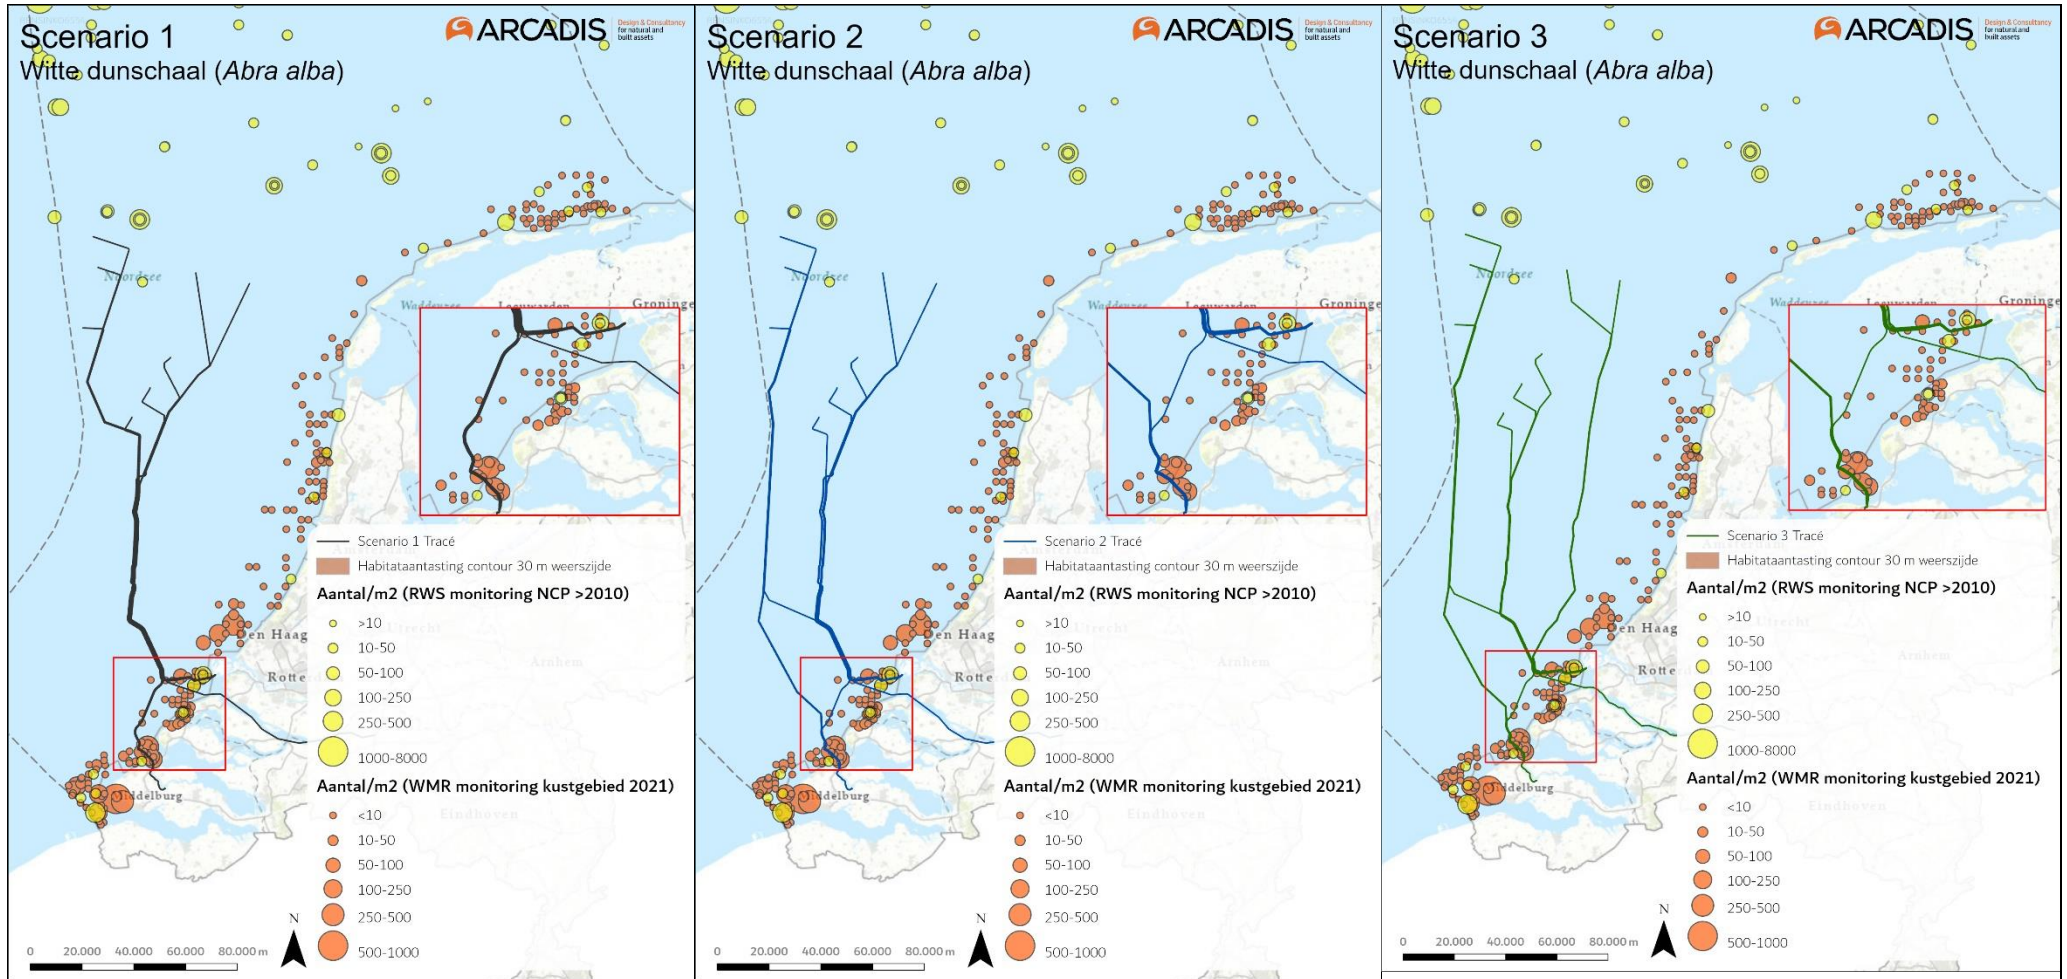

## 9.9 Mossel (*Mytilus edulis*)

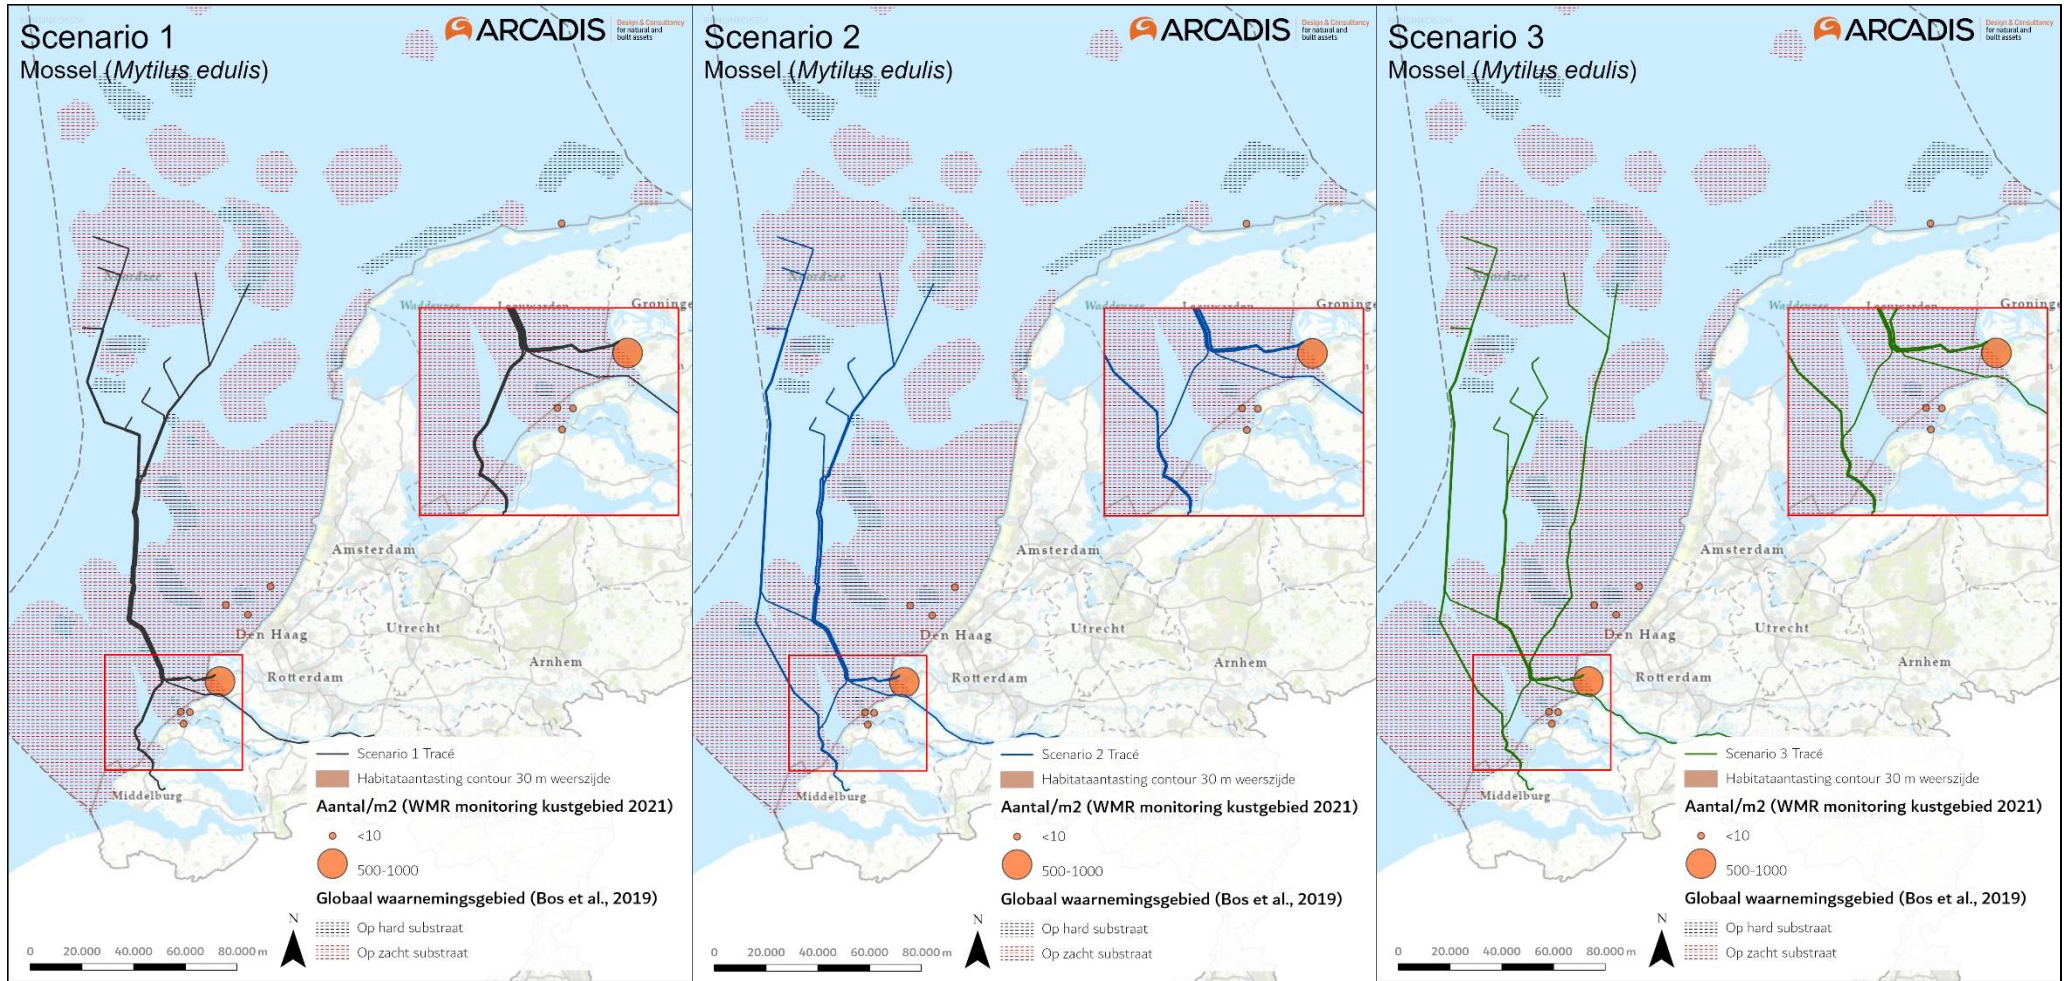


## 9.10 Kokkel (*Cerastoderma edule*)

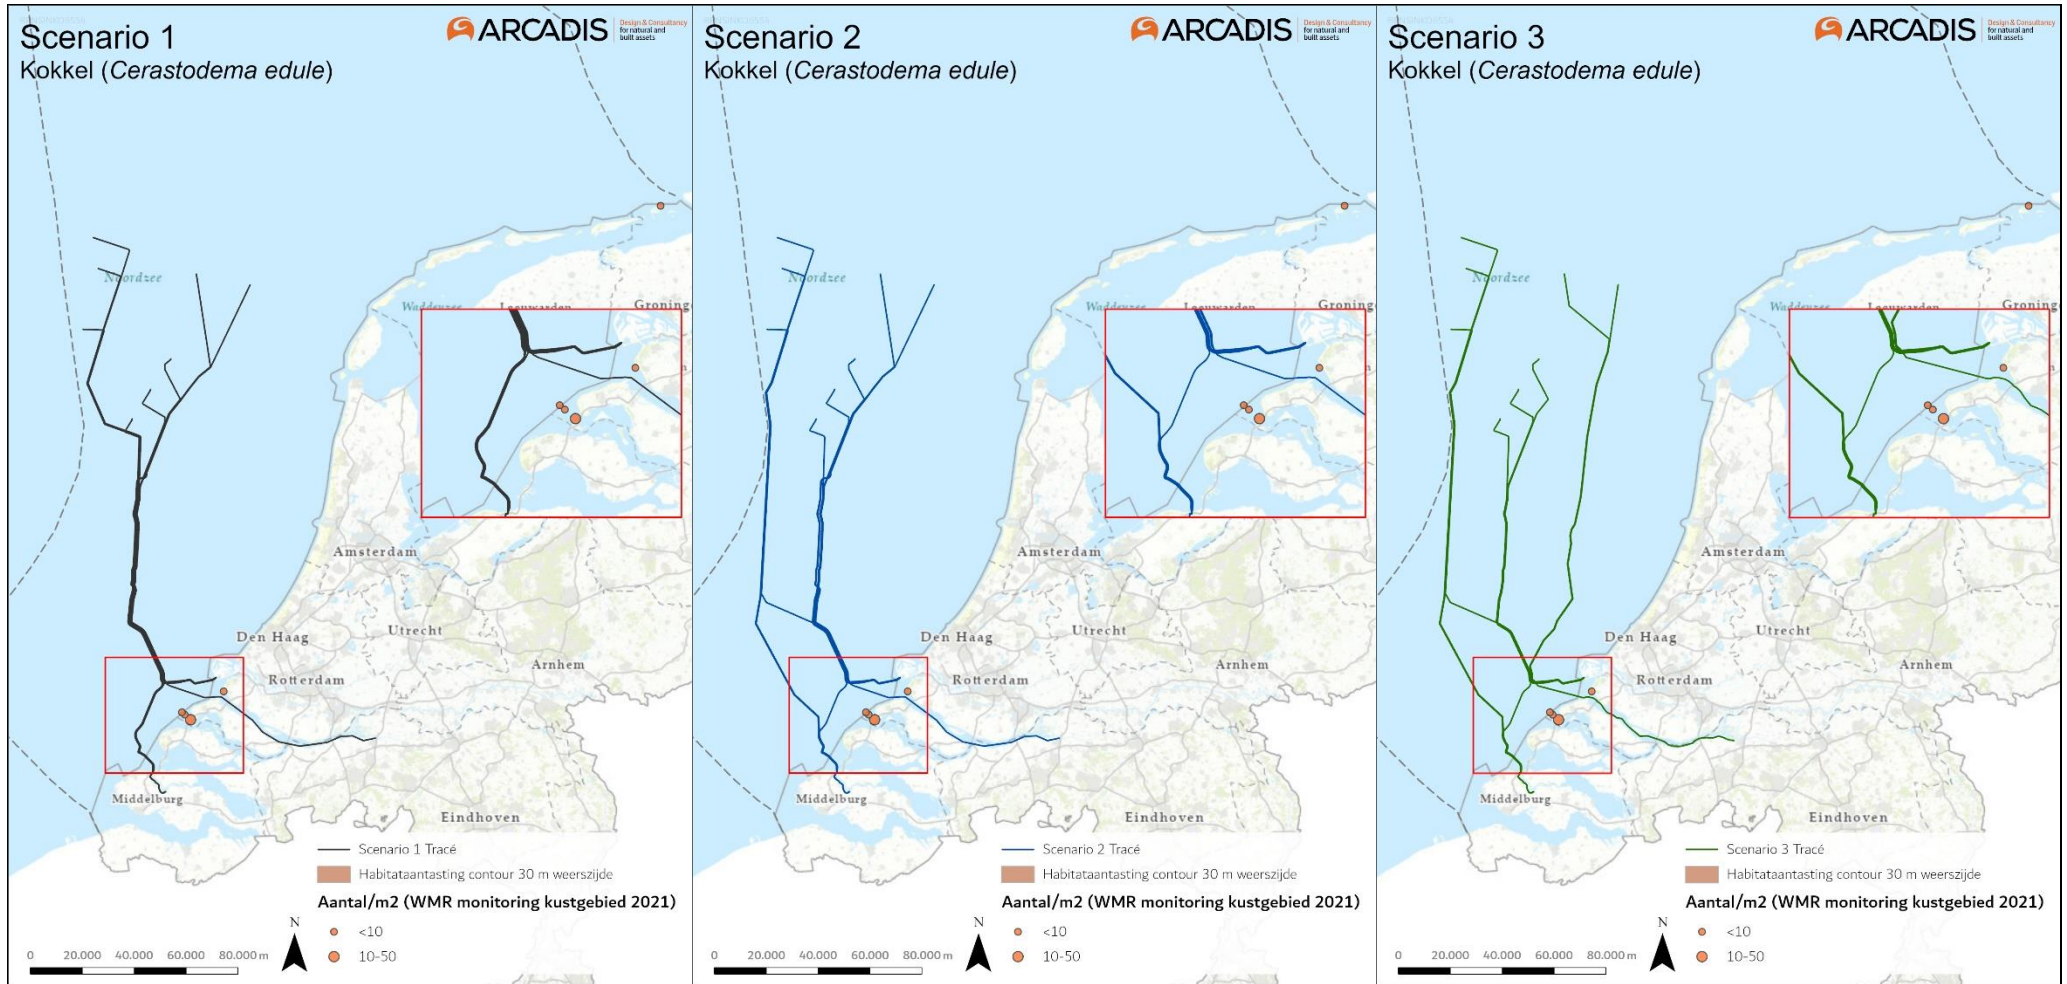





## 9.11 Platte oester (*Ostrea edulis*)

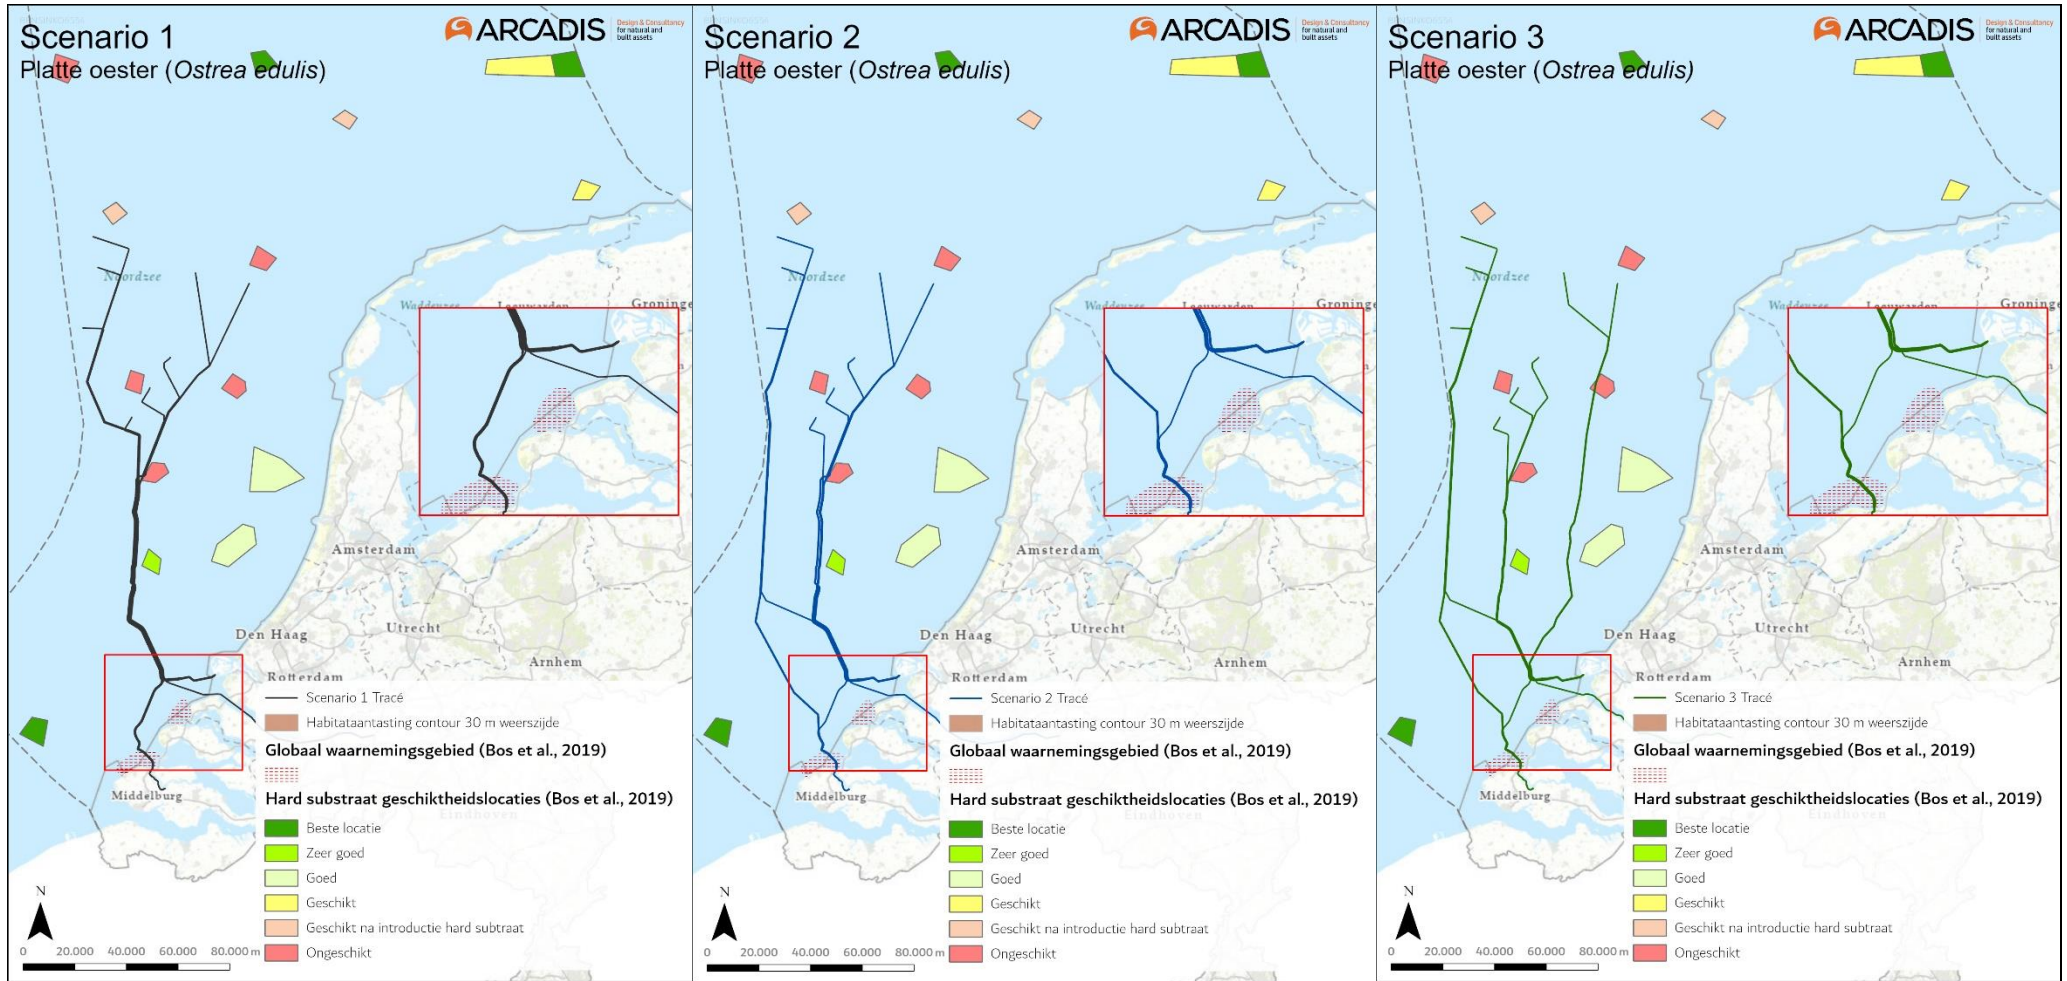


## 9.12 Gapers (*Mya sp.*)

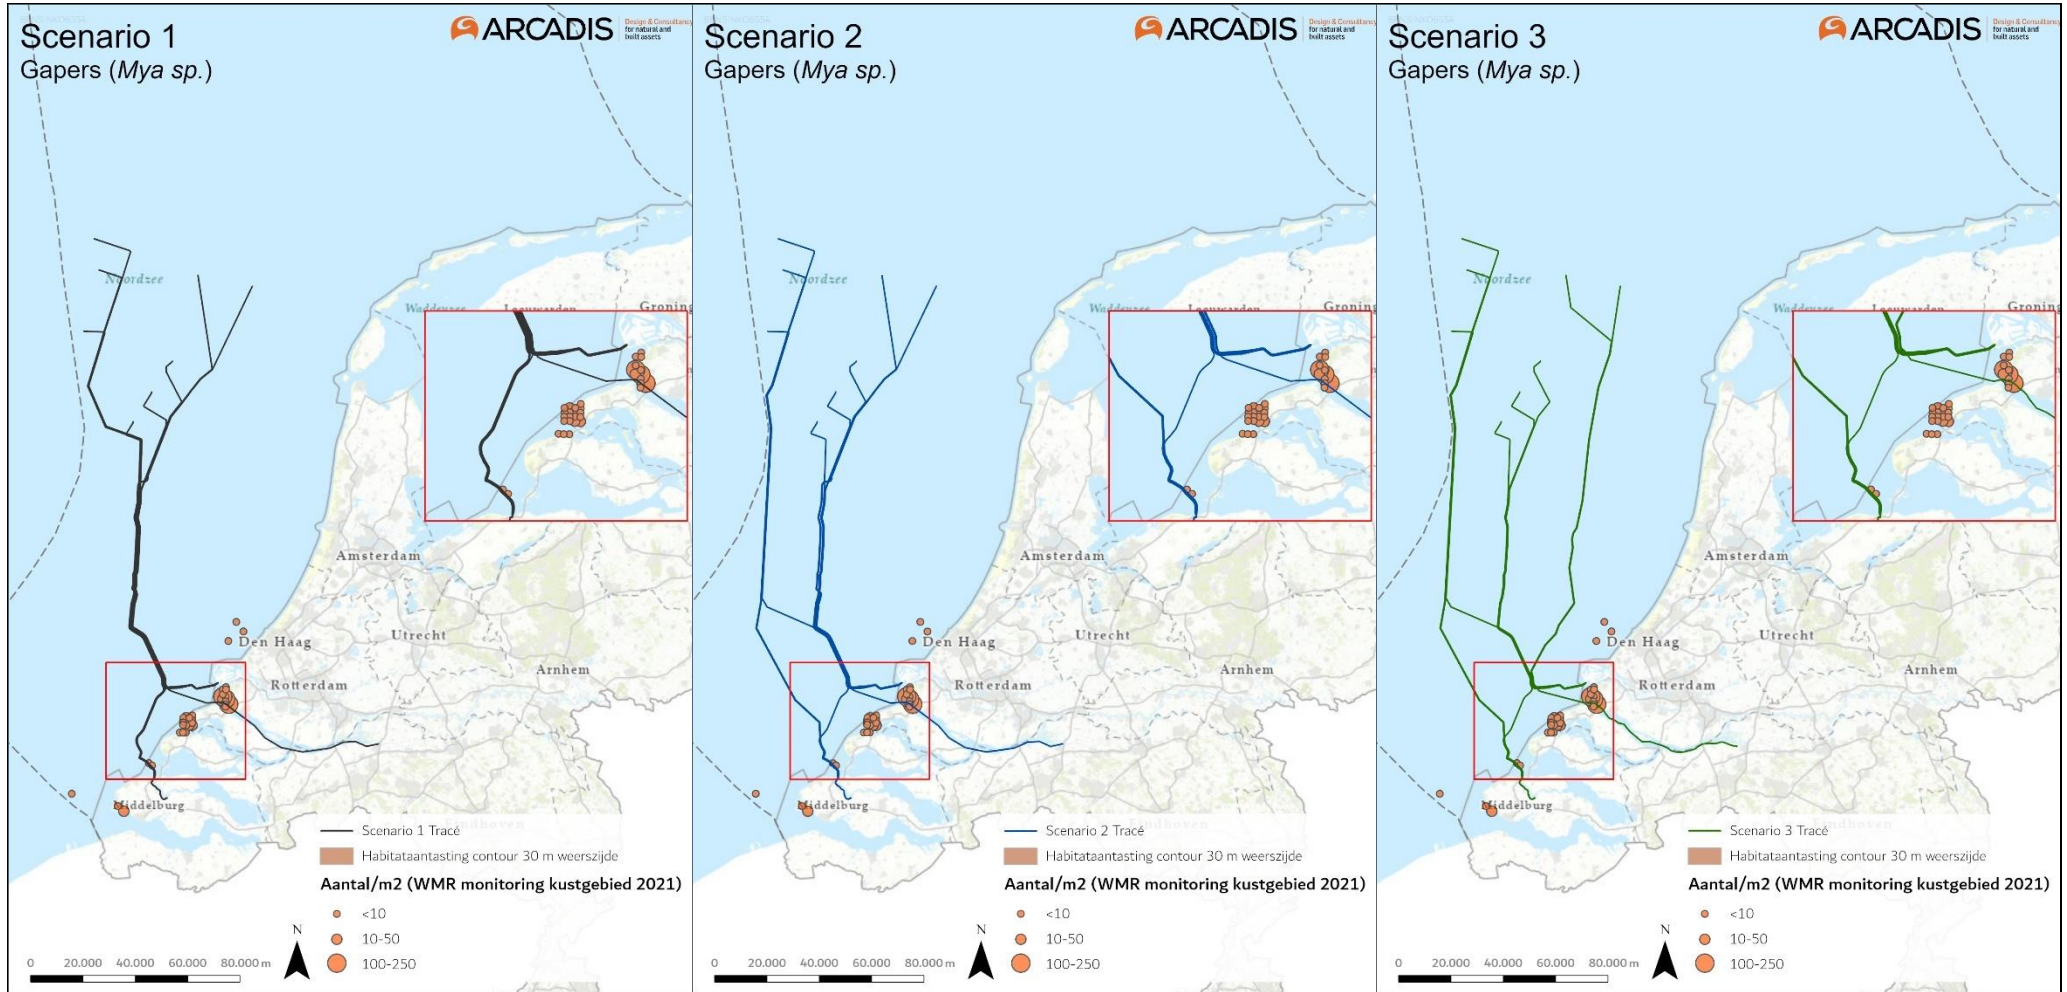


## 9.13 Tepelhorens (*Euspira sp.*)

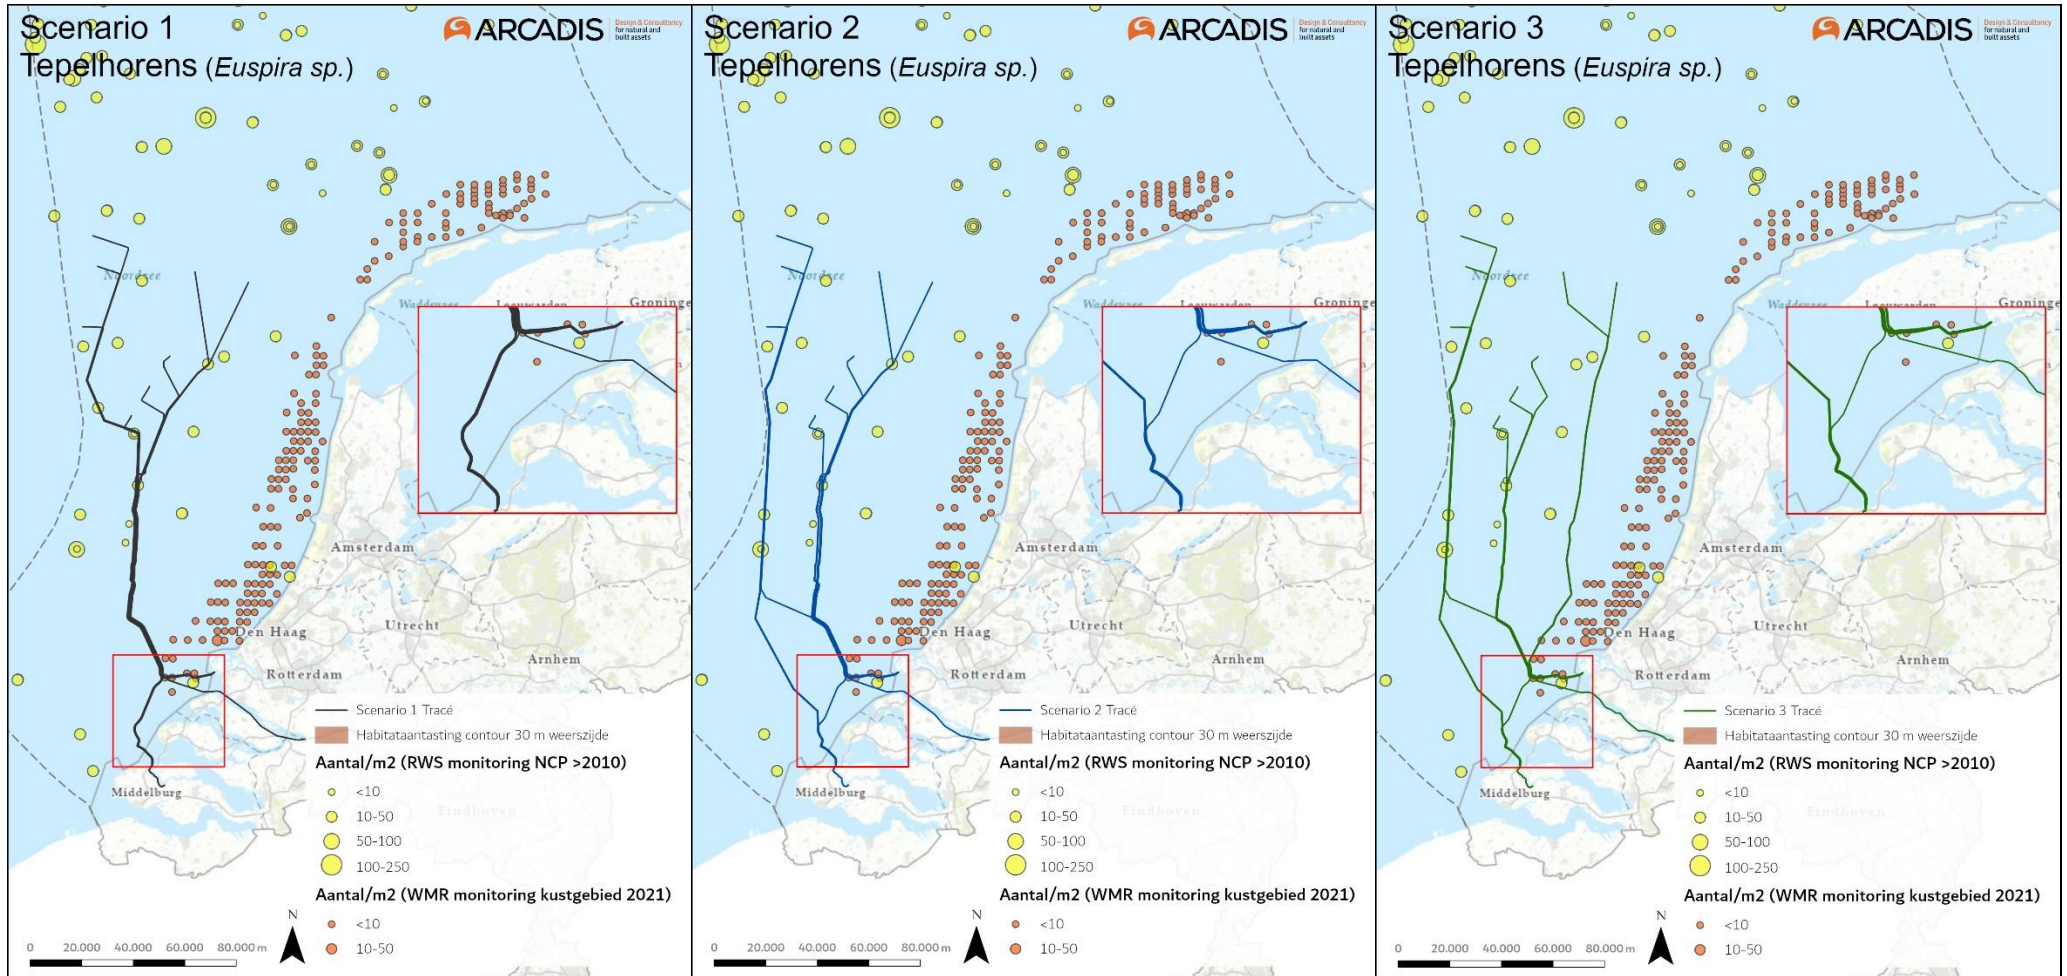


## 9.14 Strandschelpen (*Spisula sp.*)

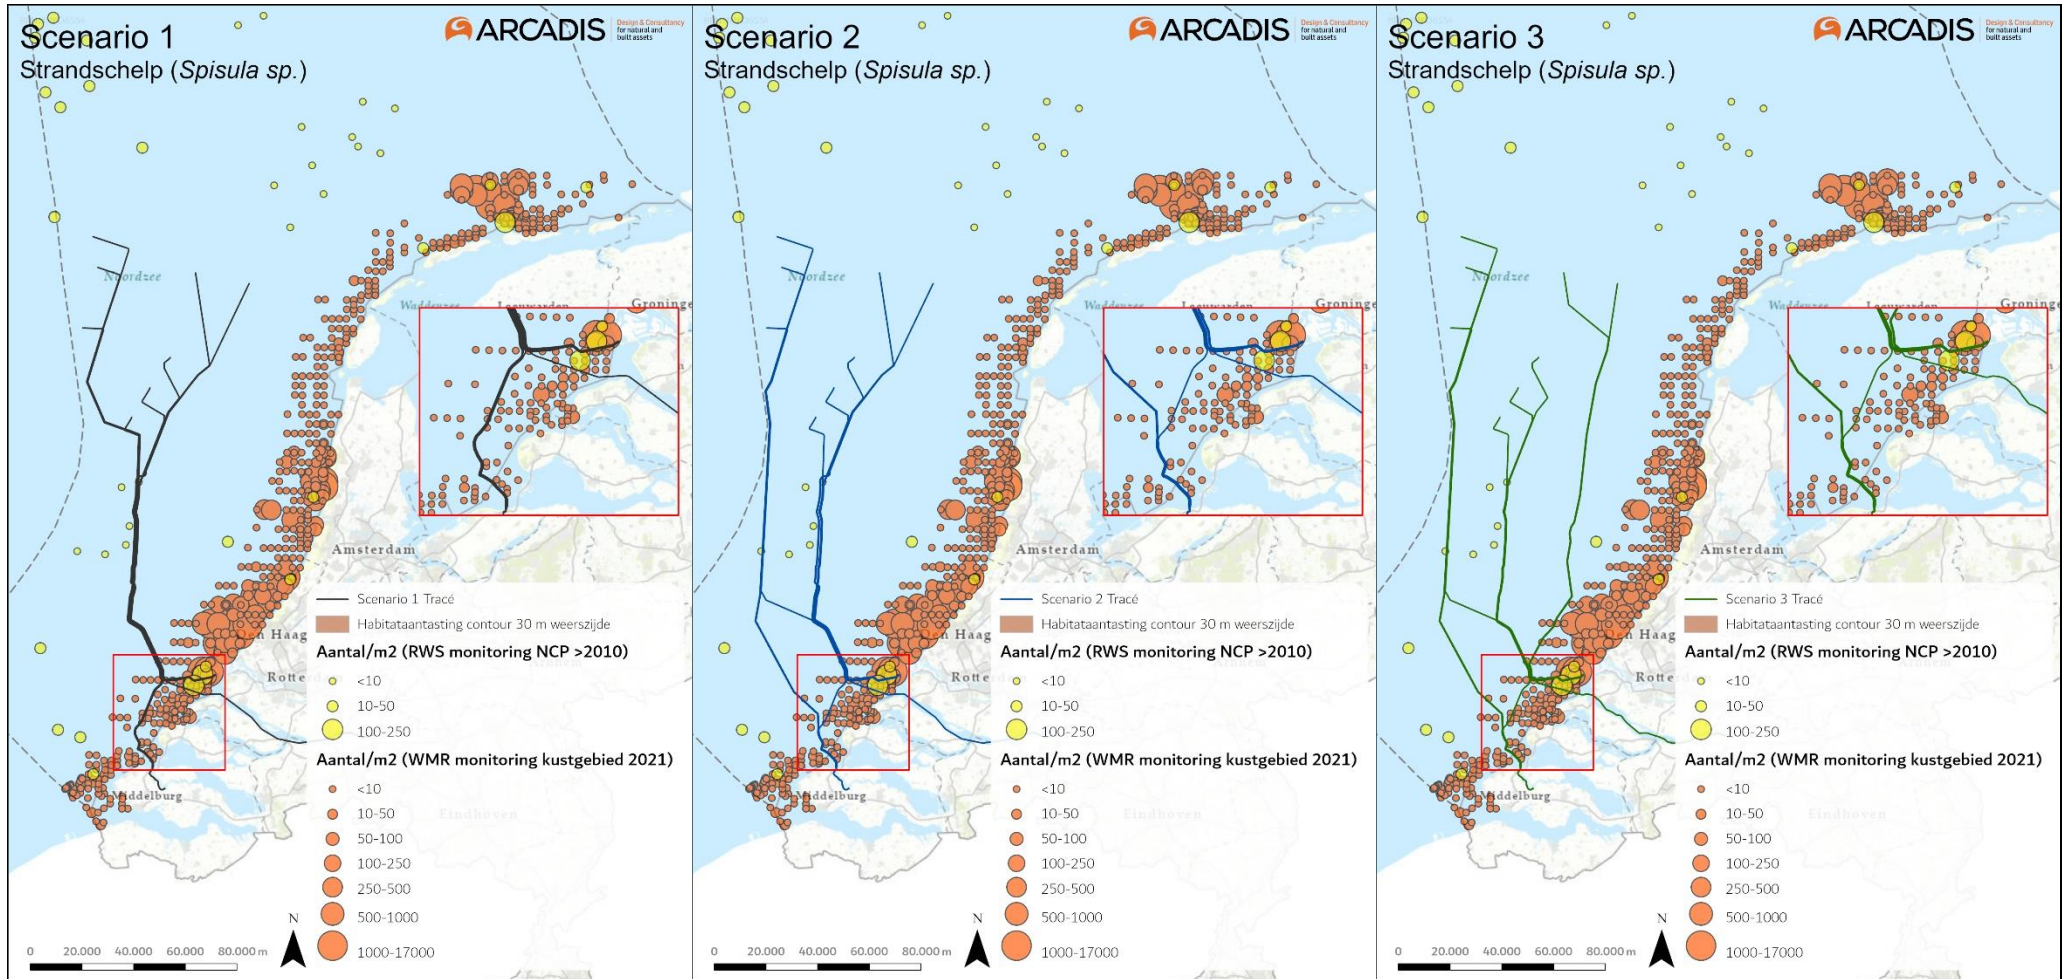


## 9.15 Zaagje (*Donax vittatus*)

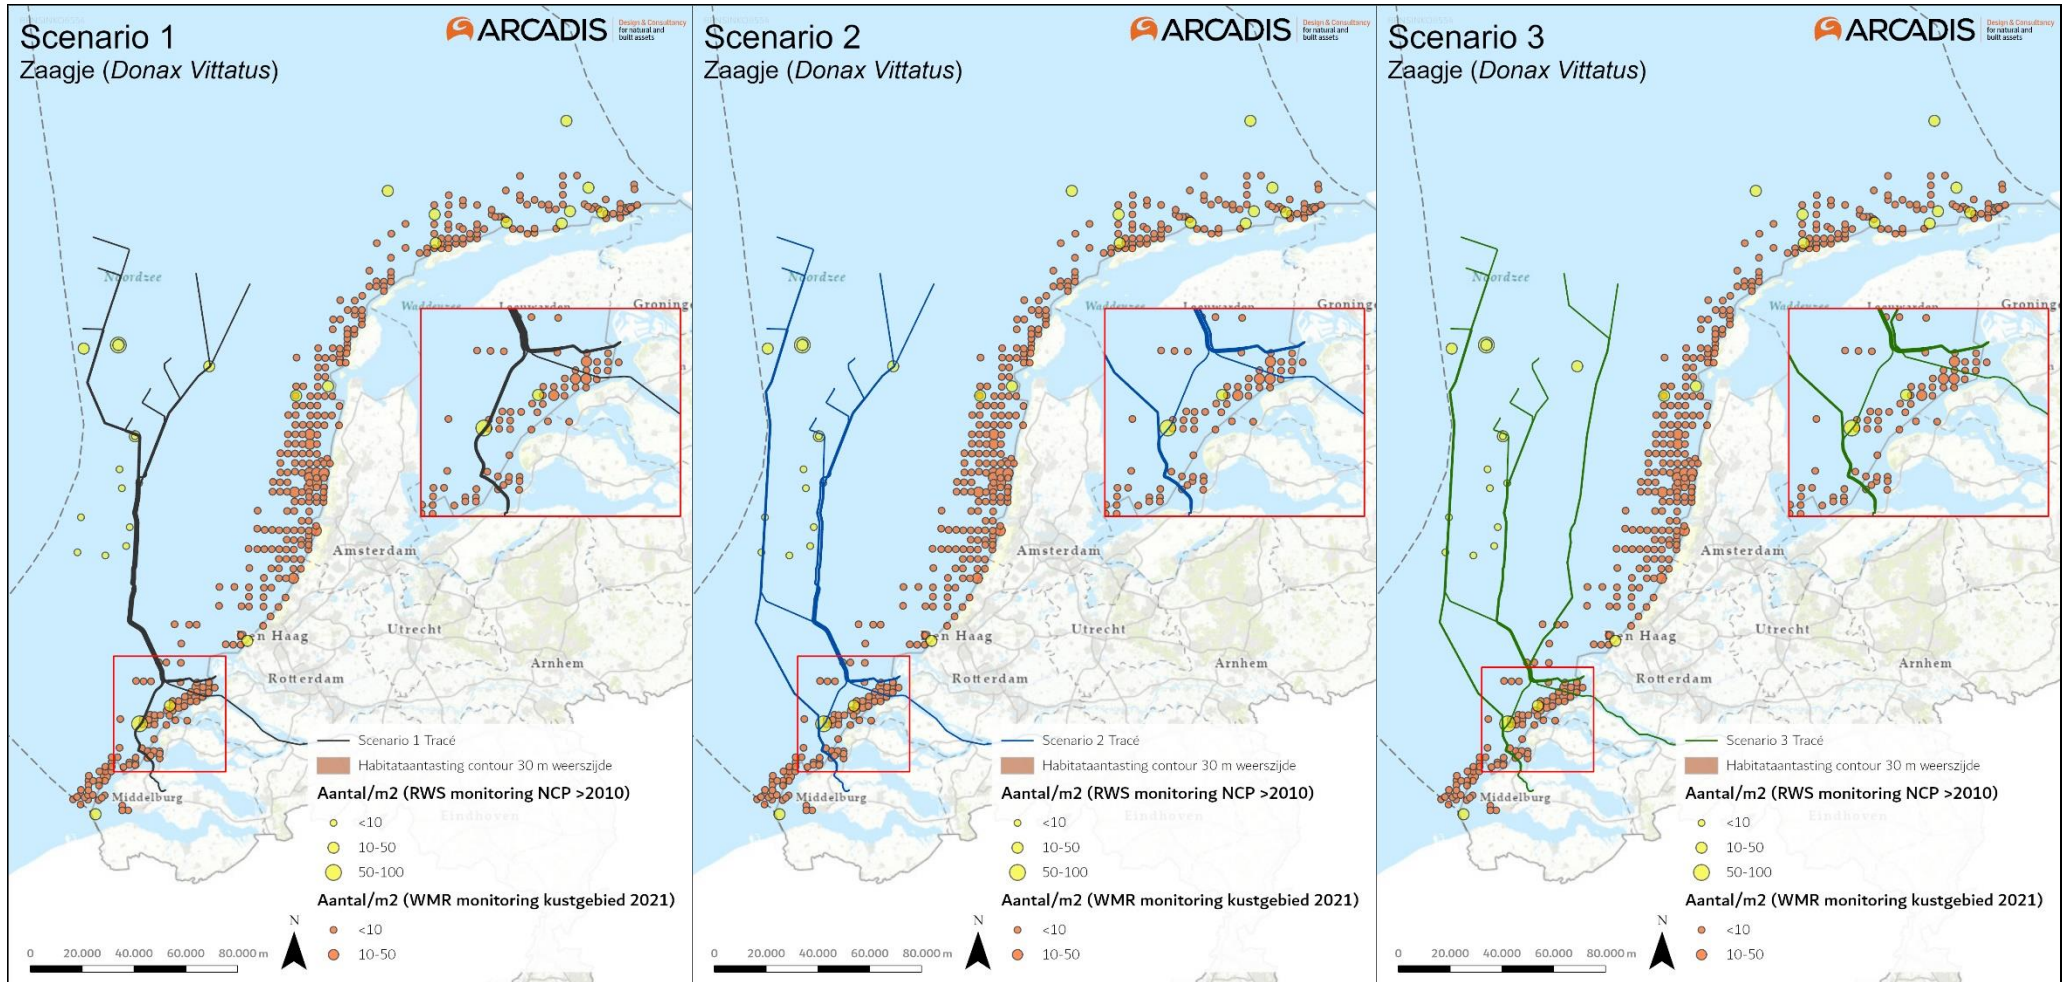

## 9.16 Scheermessen en Zwaardschedes (*Ensis sp.*)

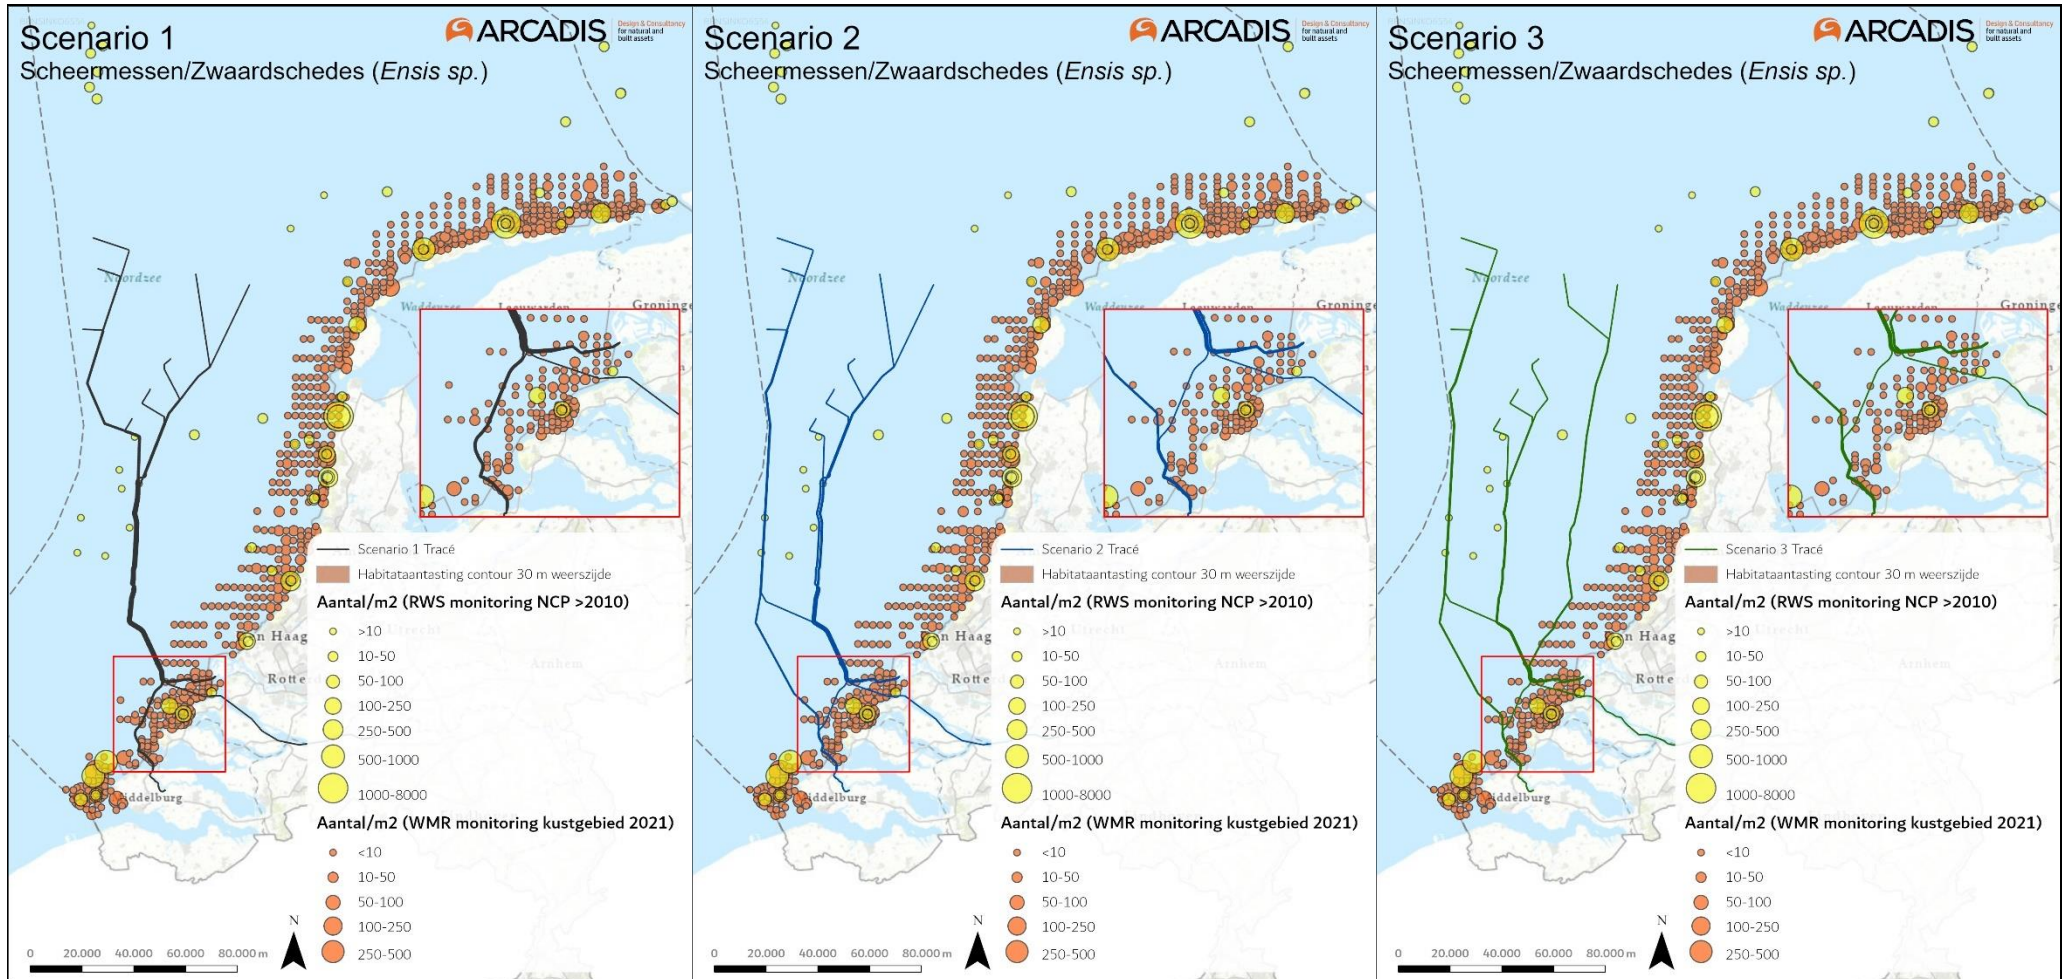

## 9.17 Tweetandschelp (*Kurtiella bidentata*)

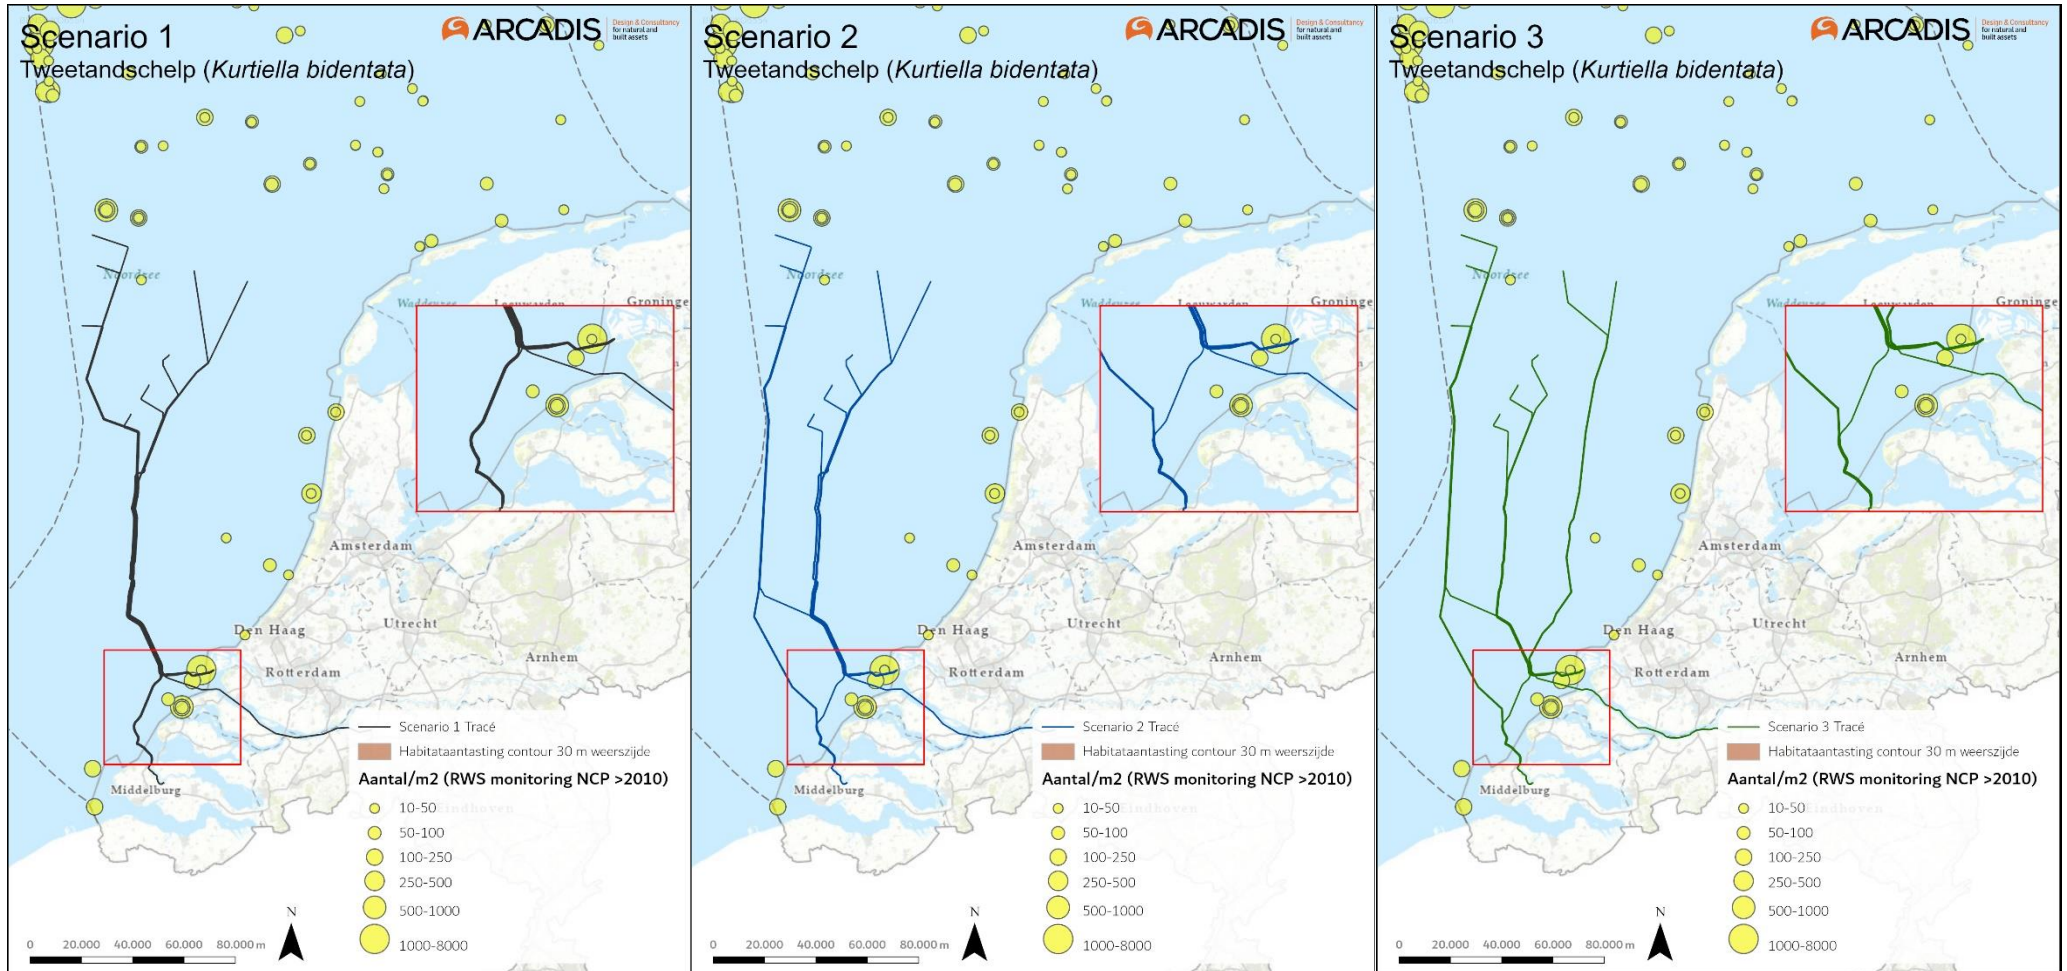

## 10 Bijlage B – Verspreidingsgegevens vogelsoorten

Vogelsoorten zijn geselecteerd voor de analyse wanneer zij zijn opgenomen als niet-broedvogelsoort voor één of meer Natura 2000-gebieden op het NCP en/of door OSPAR zijn opgenomen in de lijst met bedreigde/afnemende vogelsoorten. Deze selectie levert onderstaande lijst aan soorten op (Tabel 10-1).

Data van (Fijn et al., 2020) is geraadpleegd, hierin kwam monitoringsdata naar voren voor ongeveer de helft van de aangewezen vogelsoorten (Tabel 10-1). De verspreiding van zeevogels is gemonitord aan de hand van vliegtuigtellingen, waarbij het telseizoen plaatsvond van 07/2019 t/m 06/2020. In de volgende bladzijden zijn de beschikbare data van de kenmerkende en karakteristieke sessiele soorten weergegeven relatief aan de ligging van de tracés. Links bovenin elk figuur is telkens het aangegeven welk scenario het betreft, welke soort is weergegeven en wat de monitoringsmaand was. Omdat de aanwezige monitoringsdata verschilde per soort, zijn enkel de maanden in kaart gebracht waarin de verspreiding van een soort is waargenomen.


Tabel 10-1 Vogelsoorten aangewezen door OSPAR of als niet-broedvogel voor Natura 2000-gebieden op het NCP.


Soort	Aangewezen voor	Komt voor op het NCP of in de kustzone?	Beschikbaar in Fijn et al. (2020)? En dus meegenomen in analyse
Vale Pijlstormvogel	OSPAR	Ja, maar slechts sporadisch	Nee
Drieteenmeeuw	OSPAR	Ja	Ja
<i>Iberian guillemot</i>	OSPAR		Nee
<i>Ivory gull</i>	OSPAR		Nee
Kleine mantelmeeuw	OSPAR	Ja	Ja
<i>Macaronesian shearwater</i>	OSPAR		Nee
Dougalls Stern	OSPAR	Nee (wel 1x als dwaalgast)	Nee
<i>Steller's eider</i>	OSPAR		Nee
<i>Thick billed murre</i>	OSPAR		Nee
Jan-van-gent	BB	Ja	Ja
Grote jager	BB	Ja	Ja
Dwergmeeuw	BB, NZKZ, VD	Ja	Ja
Grote mantelmeeuw	BB	Ja	Ja
Zeekoet	BB, FF	Ja	Ja
Alk	BB	Ja	Ja
Roodkeelduiker	NZKZ, VD	Ja	Ja
Parelduiker	NZKZ	Ja	Nee
Aalscholver	NZKZ, VD	Ja	Ja
Bergeend	NZKZ, VD	Ja	Nee
Toppereend	NZKZ, VD	Ja	Nee
Eider	NZKZ, VD	Ja	Nee
Zwarte zee-eend	NZKZ, VD	Ja	Ja
Scholekster	NZKZ, VD		Nee
Kluut	NZKZ, VD		Nee
Bontbekplevier	NZKZ, VD		Nee
Zilverplevier	NZKZ, VD		Nee
Kanoetstrandloper	NZKZ		Nee
Drieteenstrandloper	NZKZ, VD		Nee
Bonte strandloper	NZKZ, VD		Nee
Rosse grutto	NZKZ, VD		Nee
Wulp	NZKZ, VD		Nee
Steenloper	NZKZ, VD		Nee
Tureluur	VD		Nee
Lepelaar	VD		Nee
Grote stern	VD	Ja	Ja
Visdief	VD	Ja	Ja
Fuut	VD	Ja	Ja





Kuifduiker	VD	Ja		Nee
Grauwe gans	VD		Nee	Nee
Smient	VD	Ja		Nee
Krakeend	VD	Ja		Nee
Wintertaling	VD	Ja		Nee
Pijlstaart	VD	Ja		Nee
Slobeend	VD	Ja		Nee
Brilduiker	VD	Ja		Nee
Middelste zaagbek	VD	Ja		Nee


## 10.1 Drieteenmeeuw

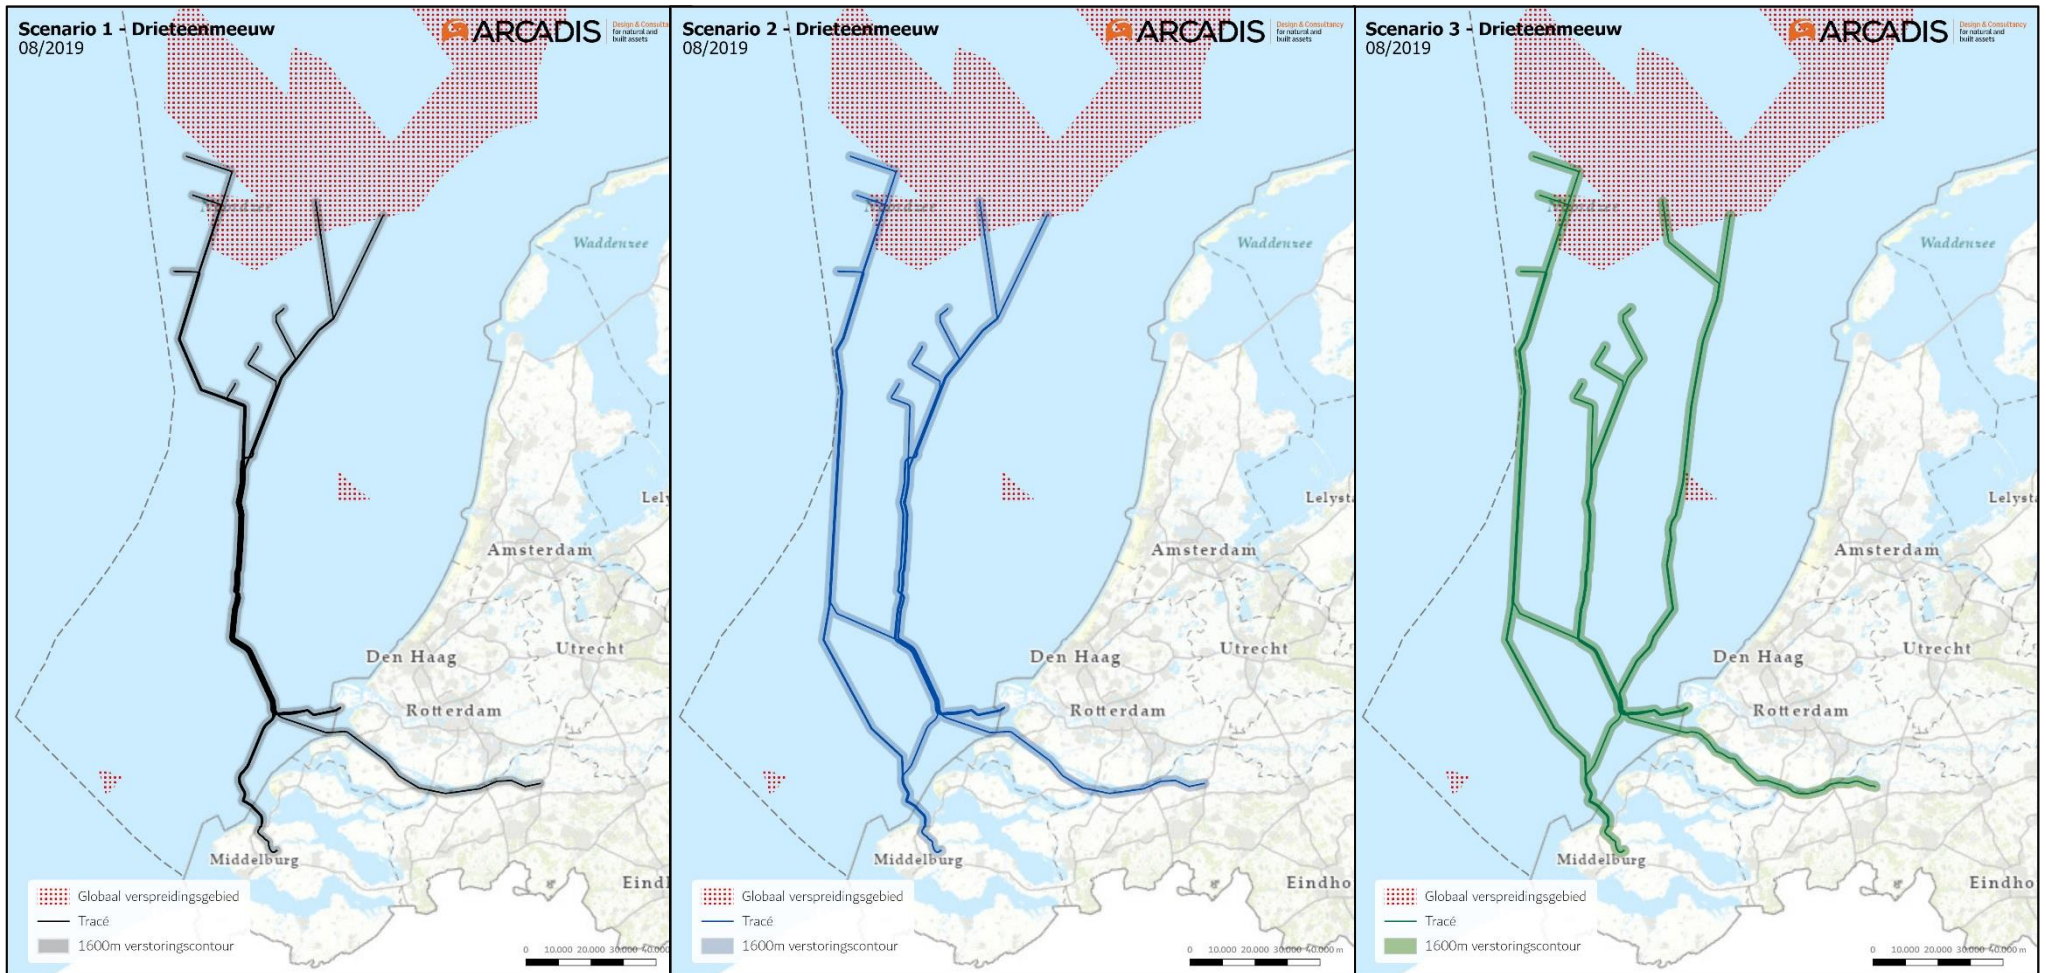

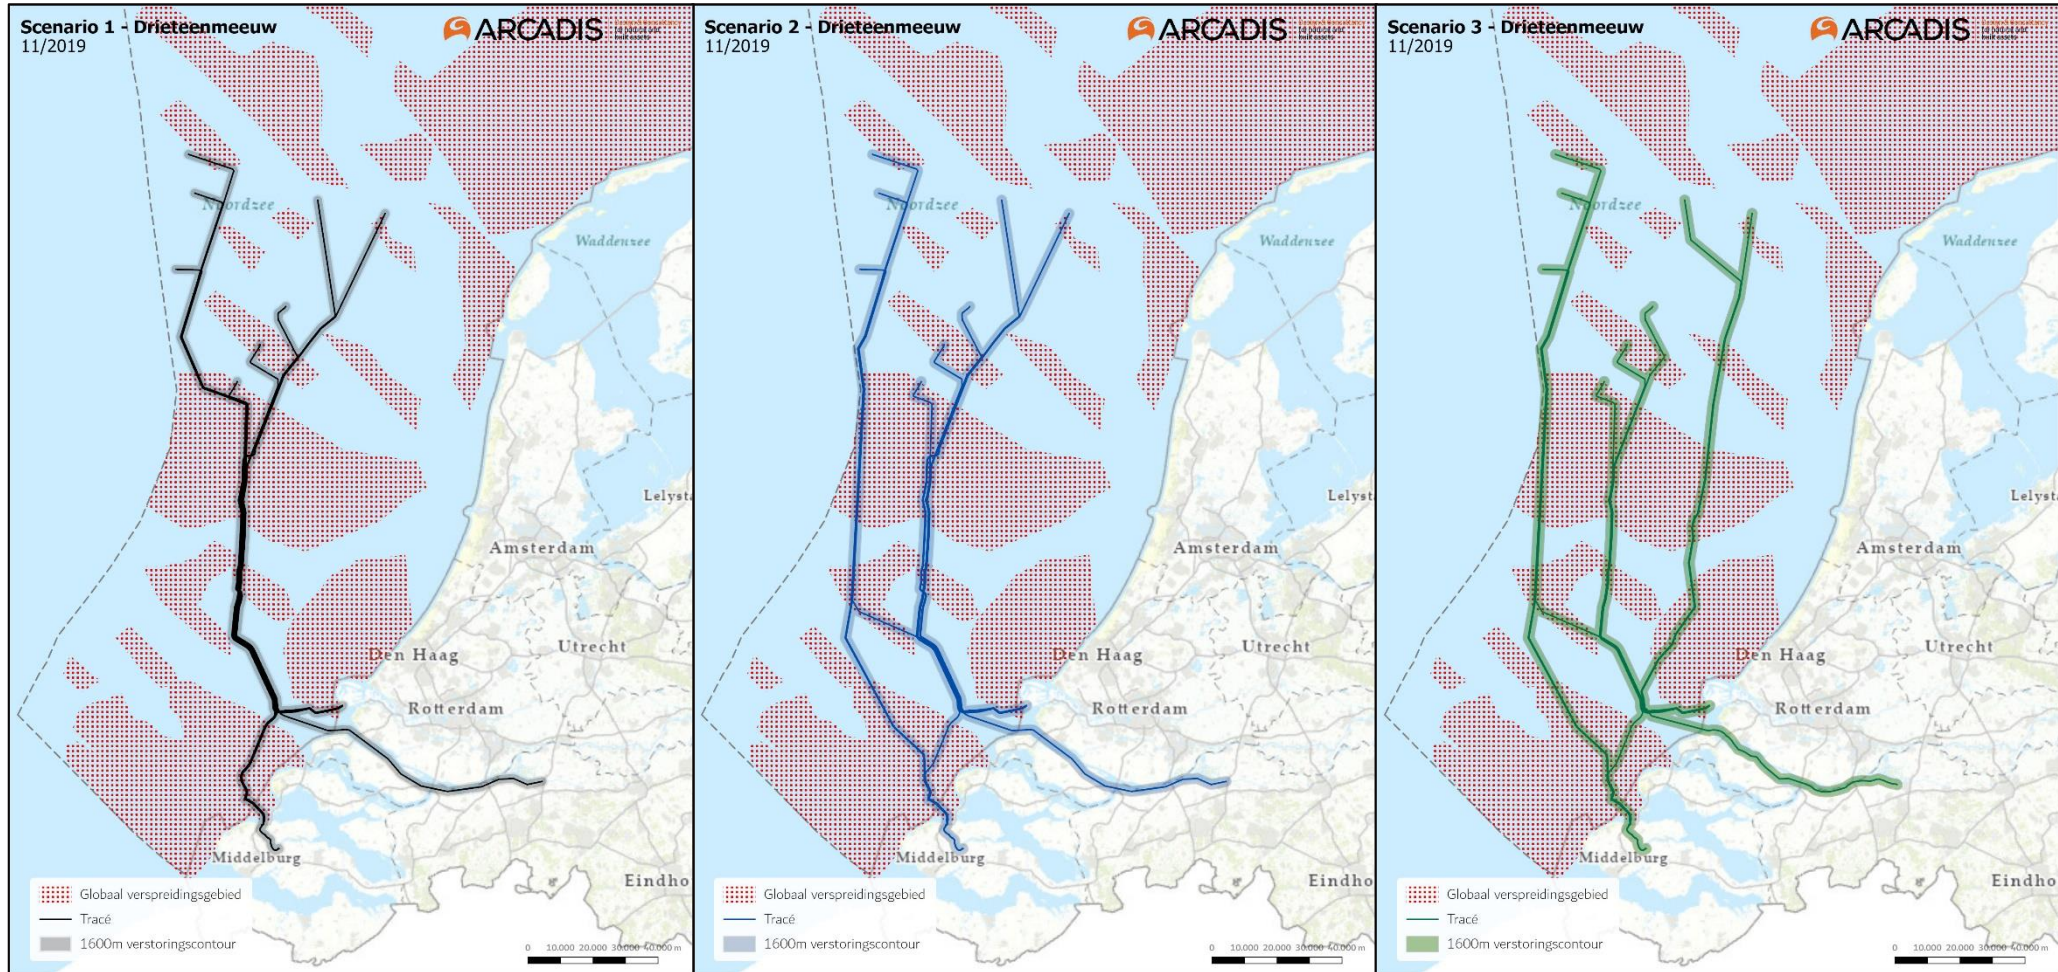


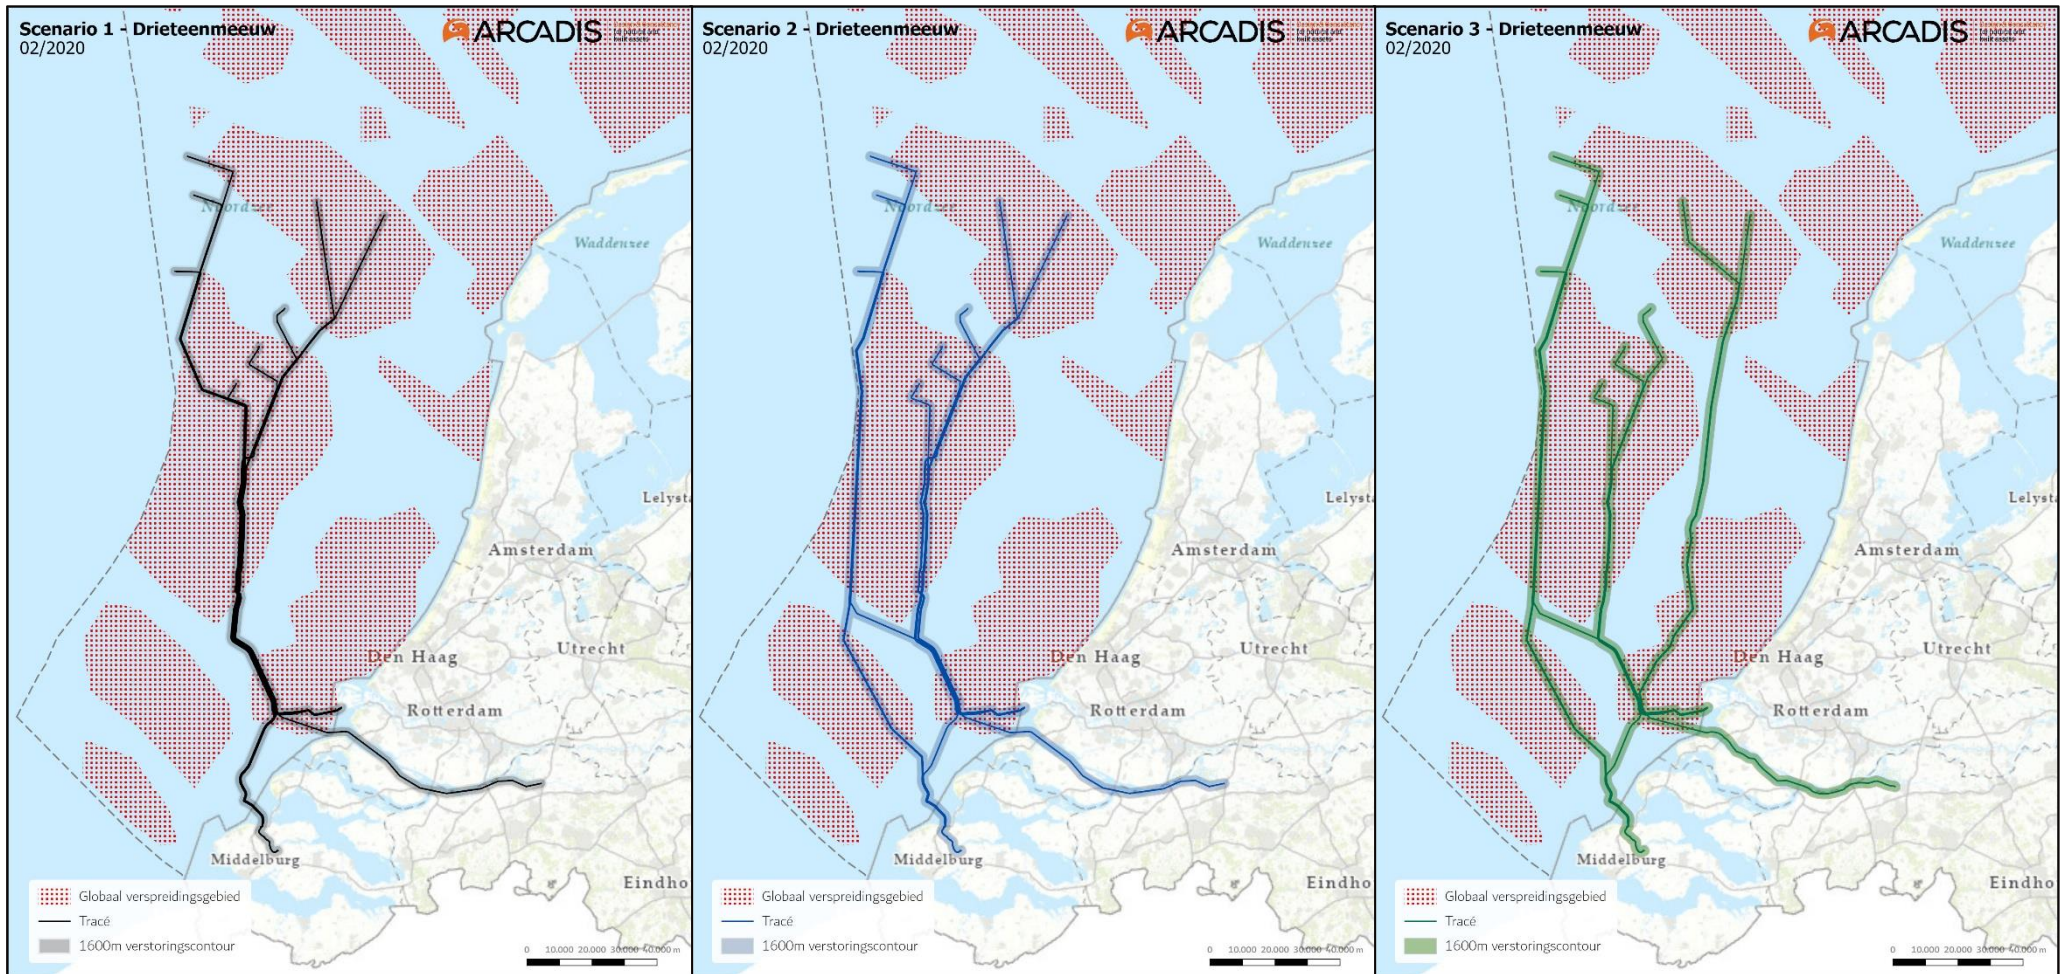


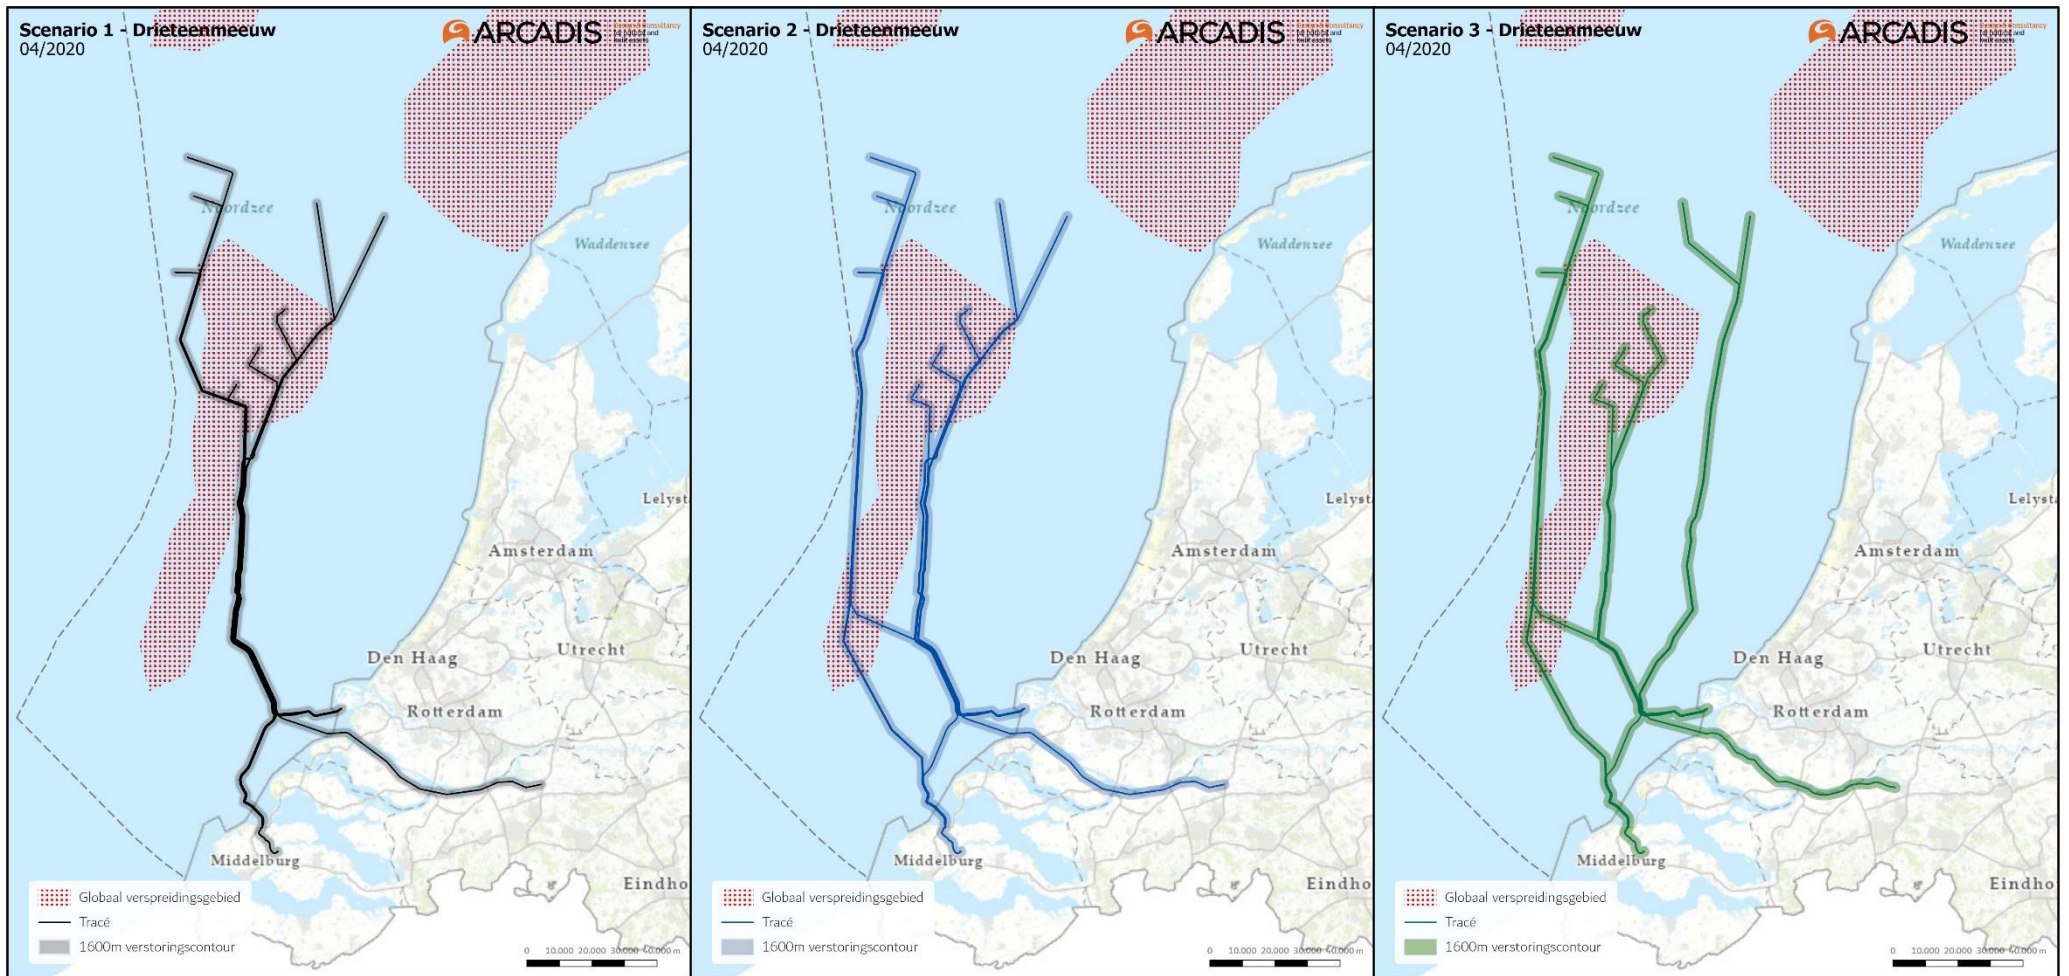

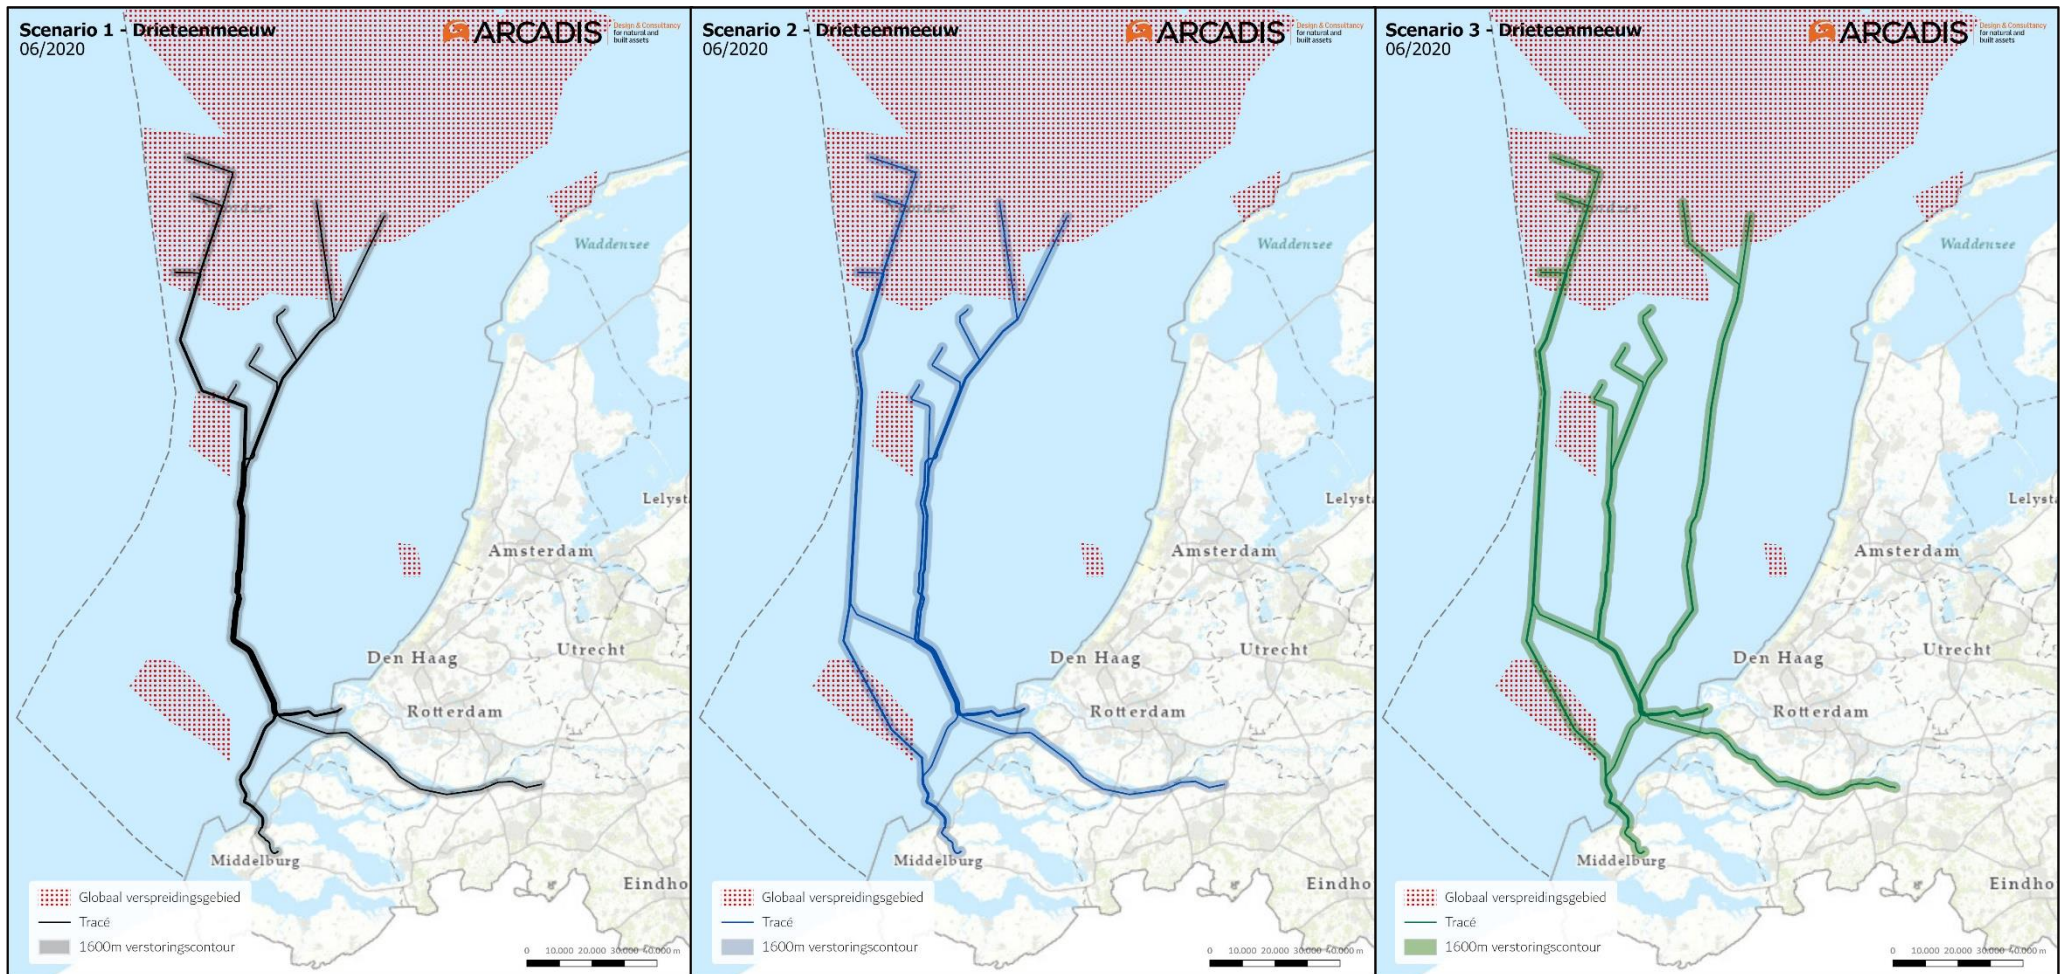



## 10.2 Kleine mantelmeeuw

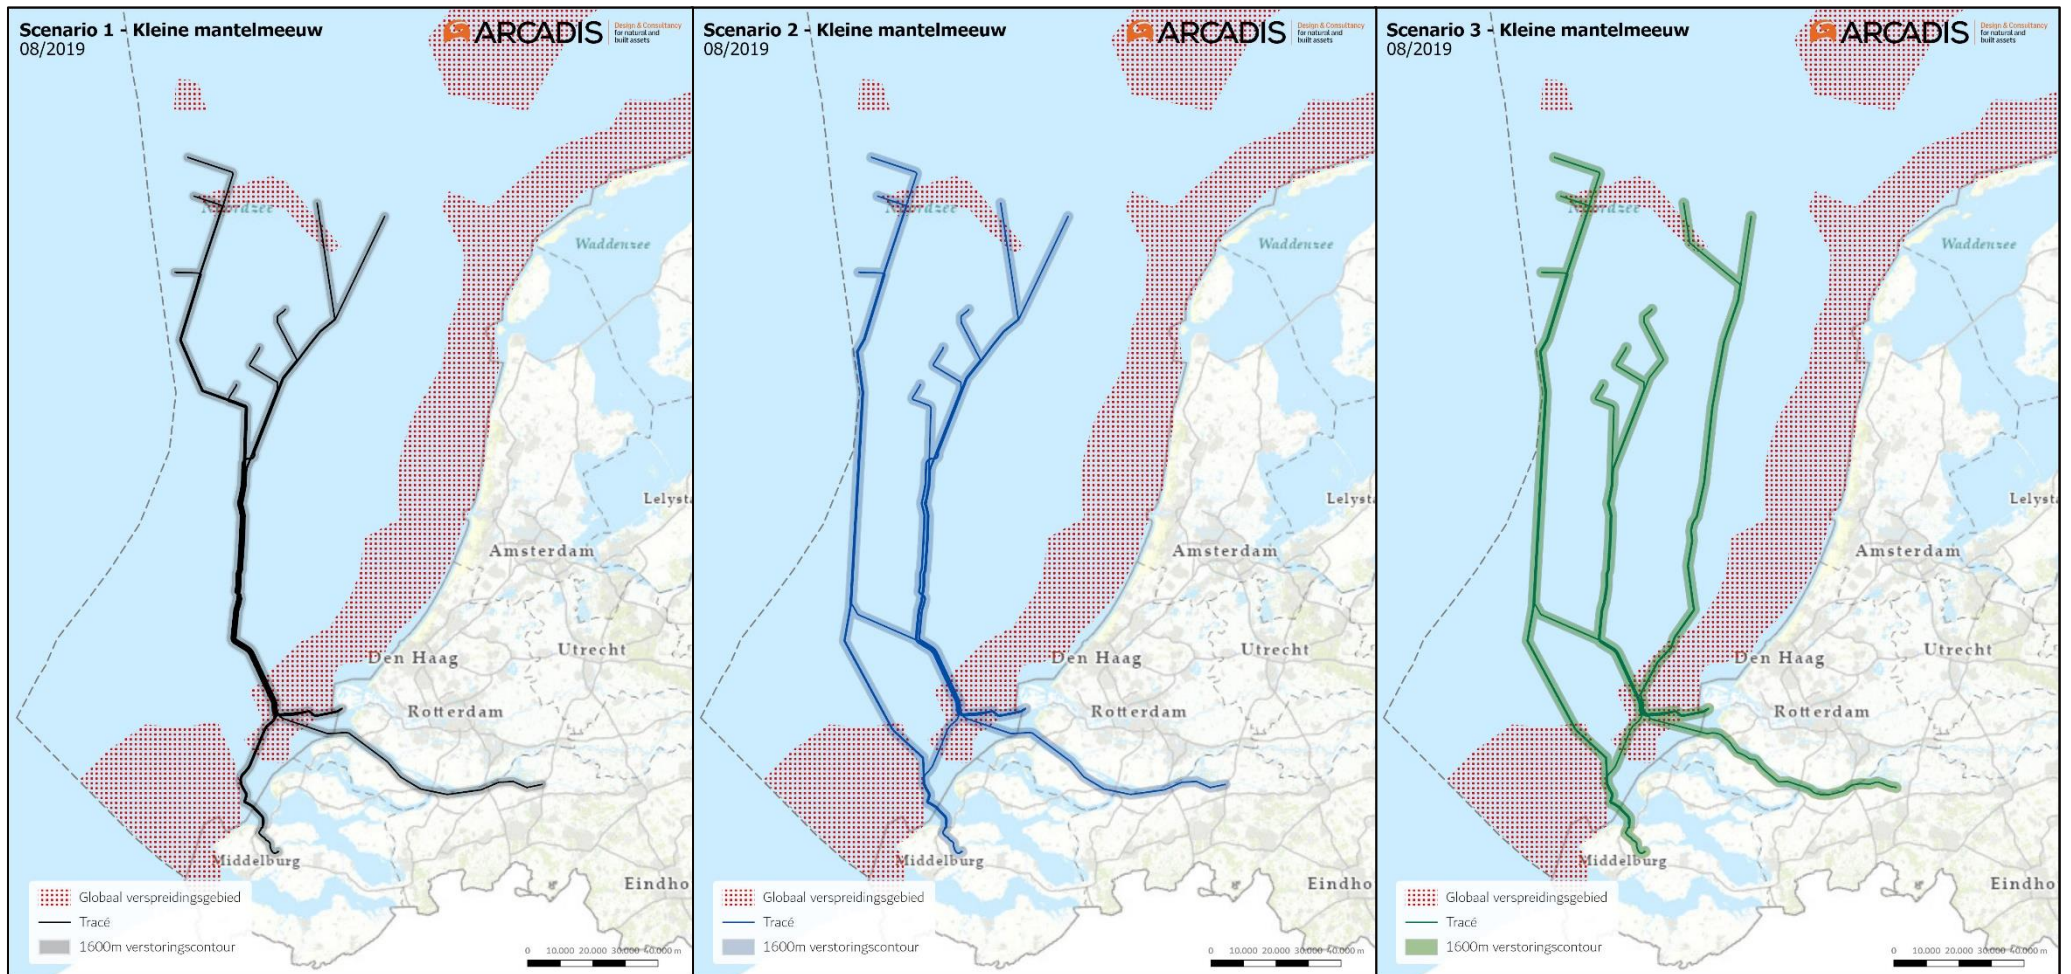

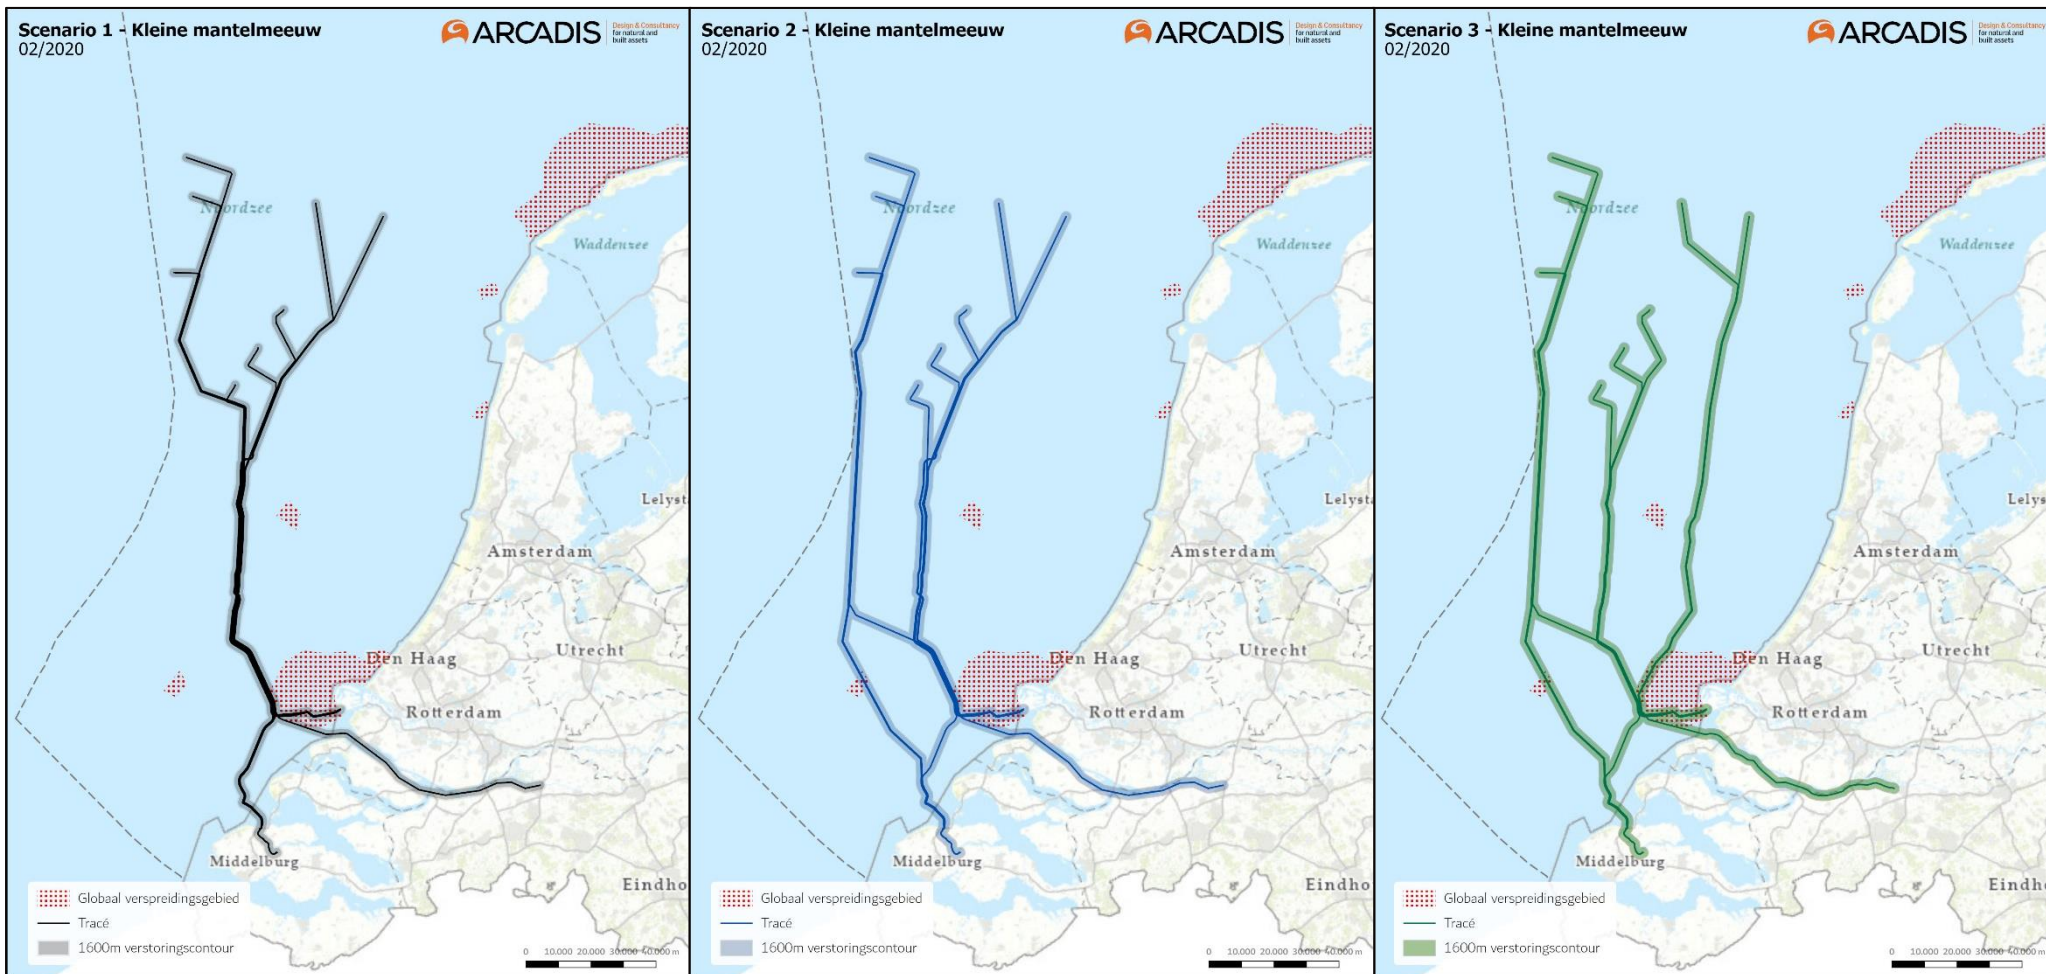





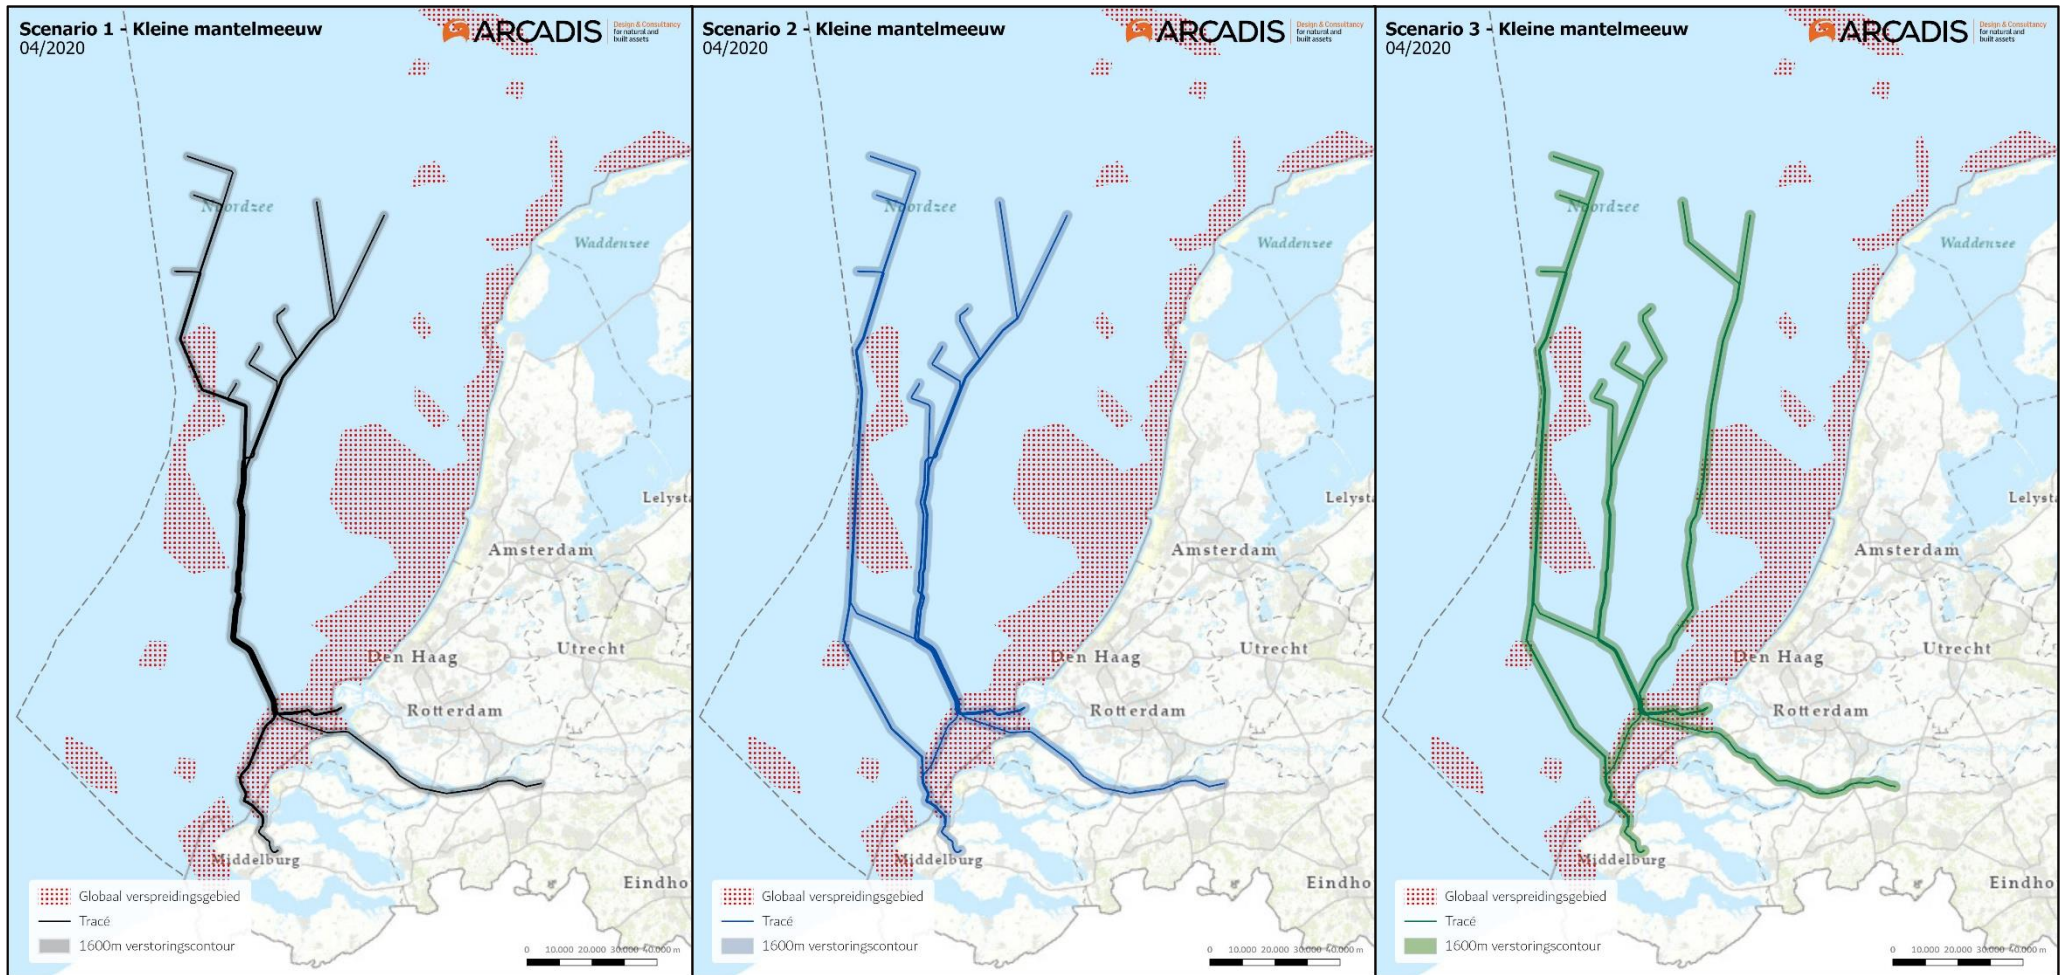


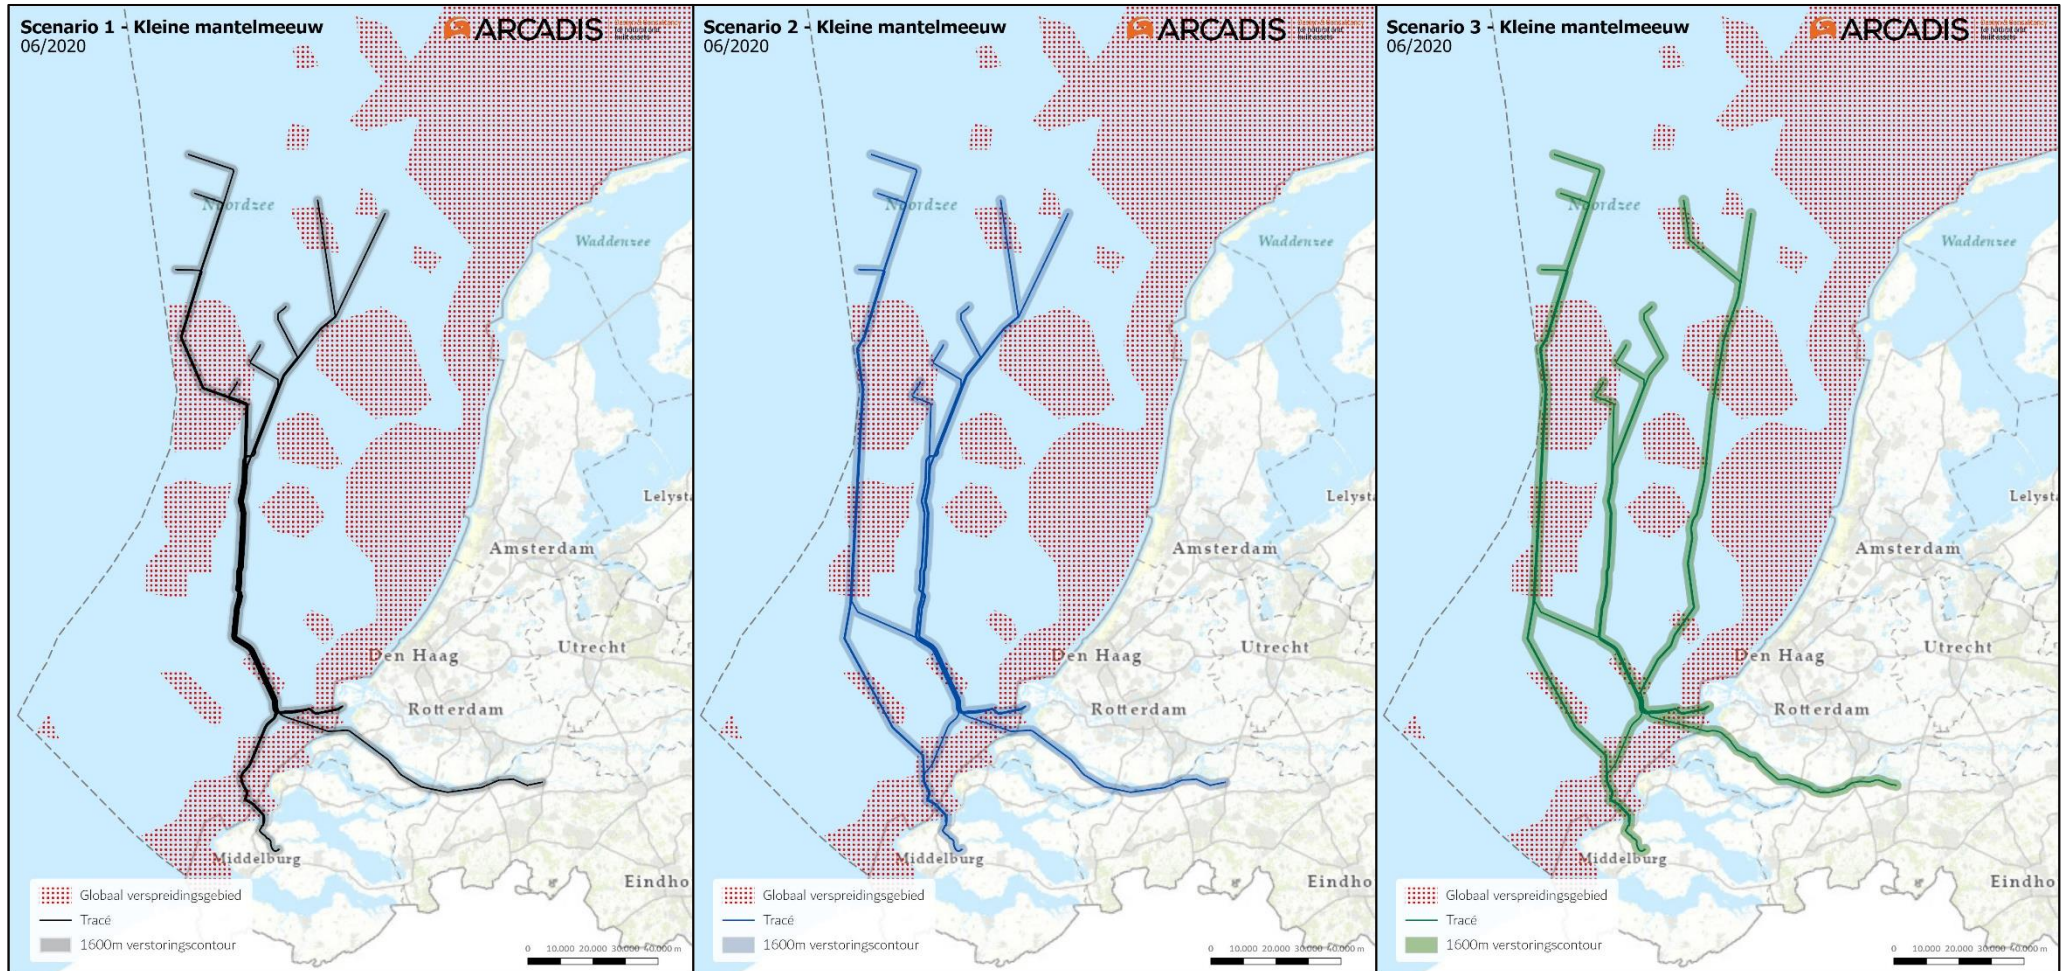



## 10.3 Jan-van-gent

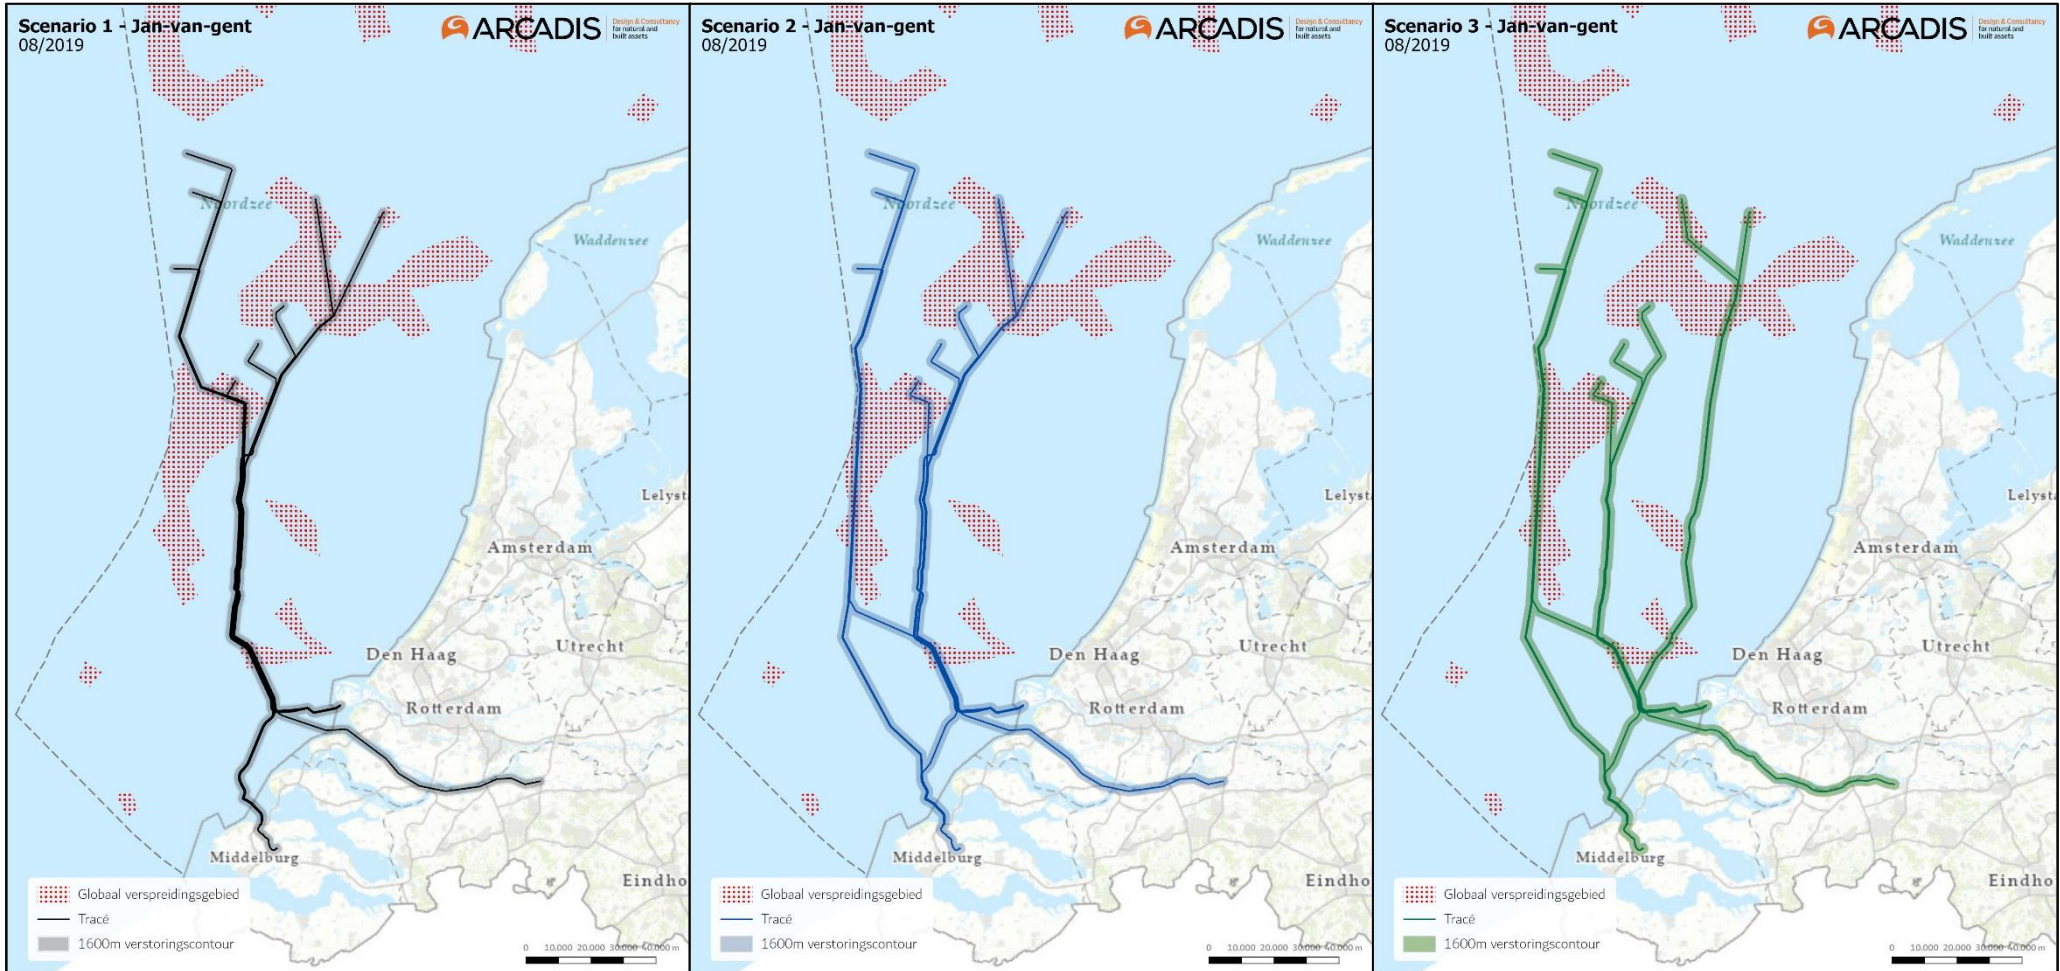

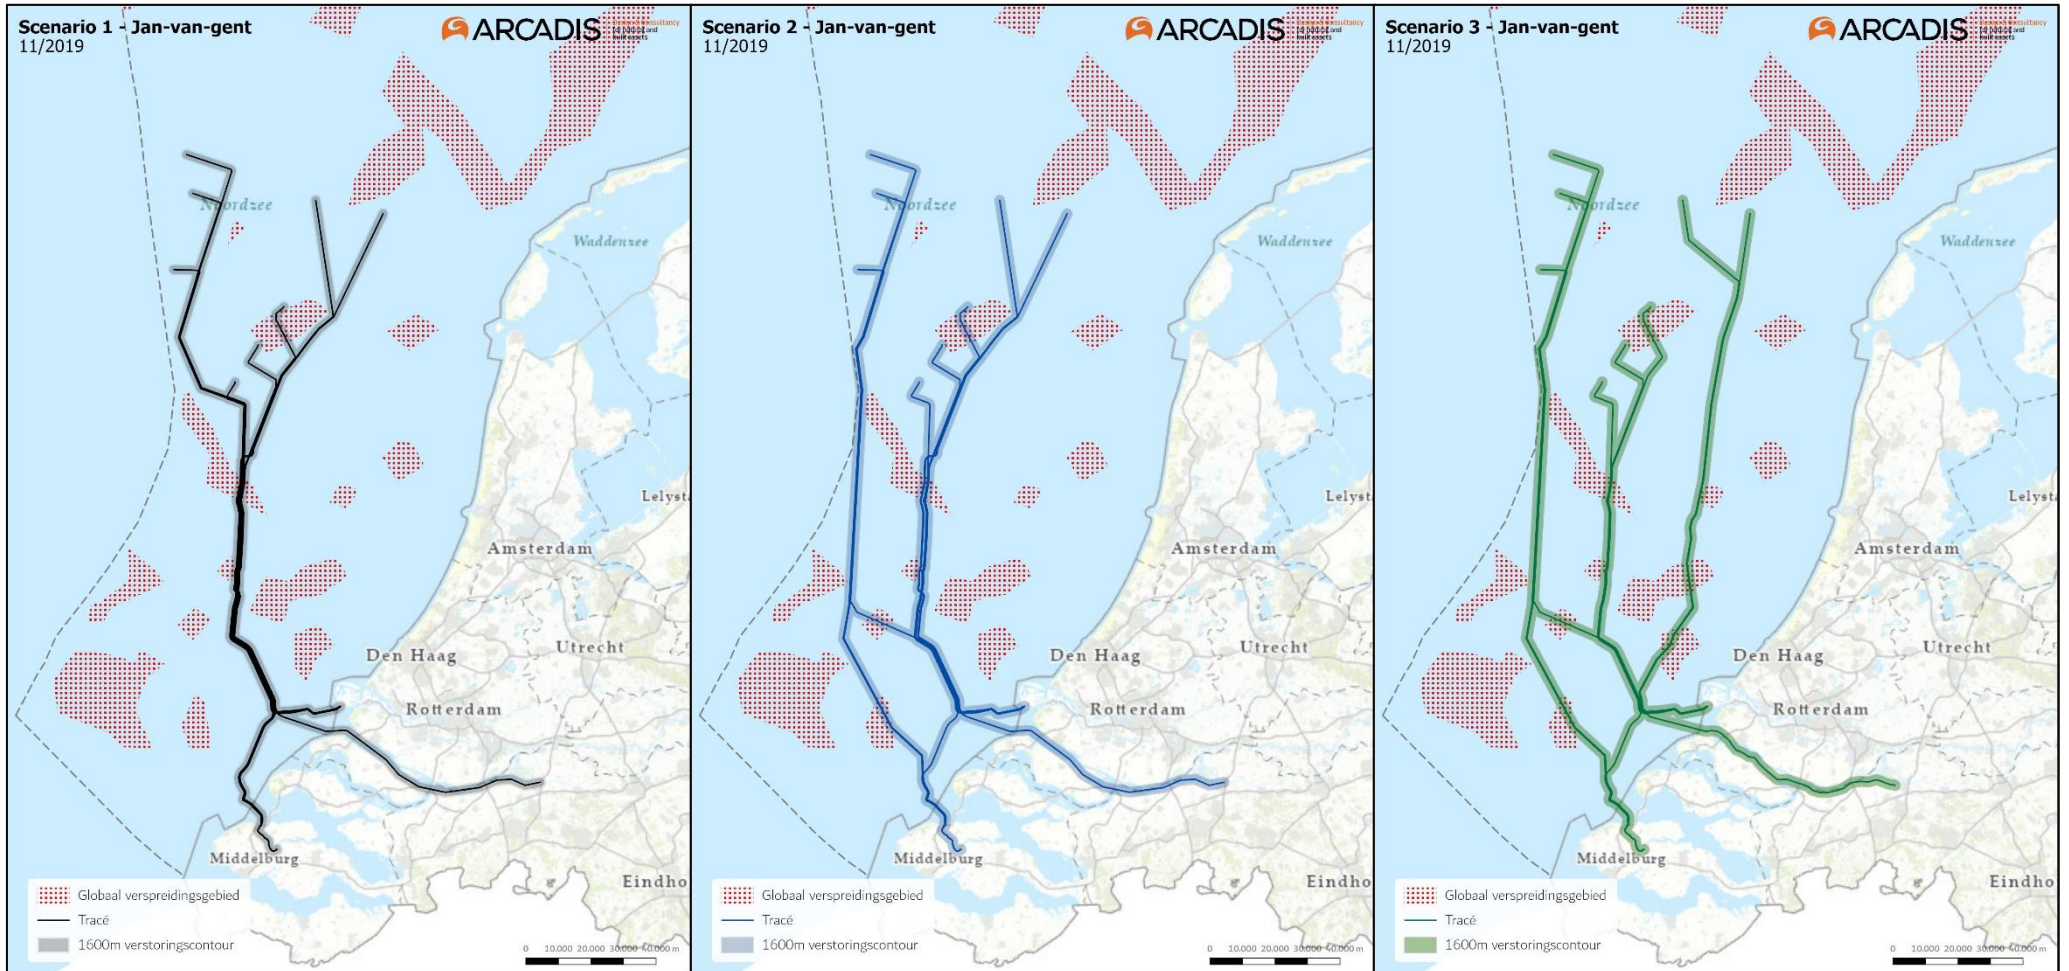


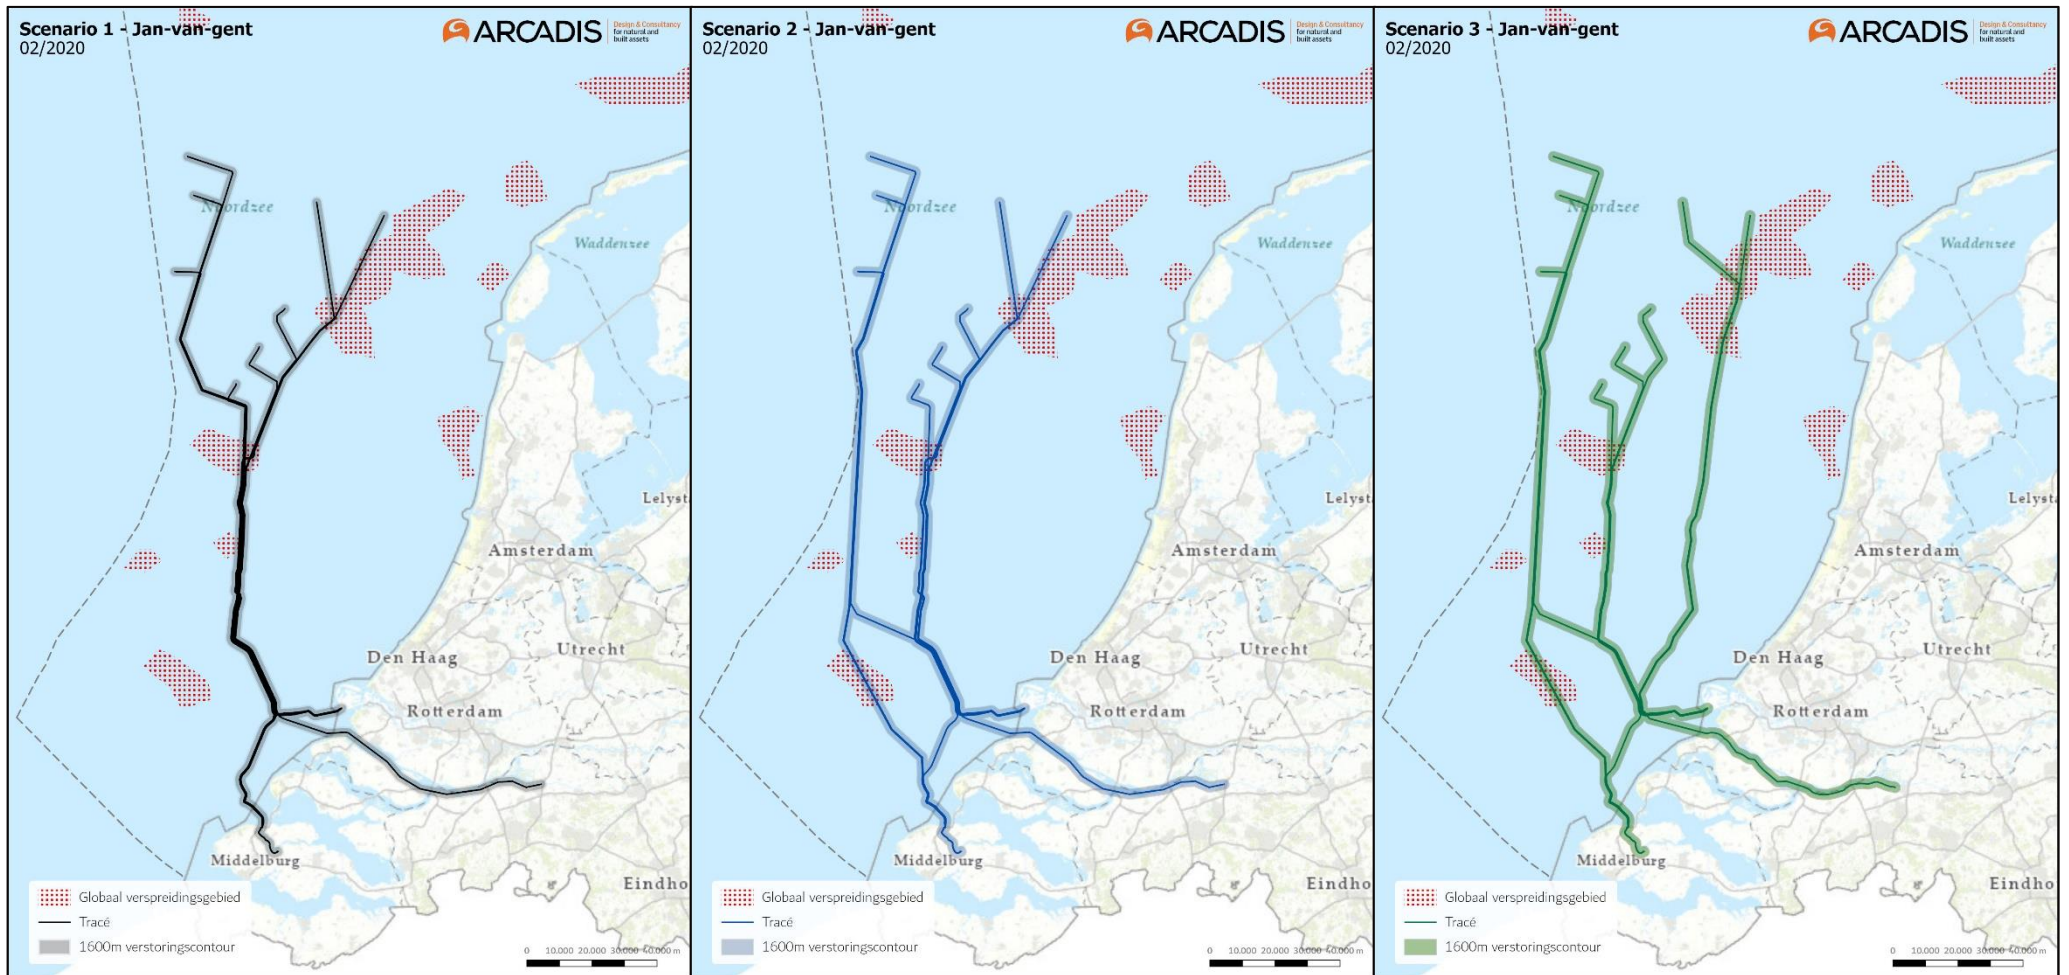

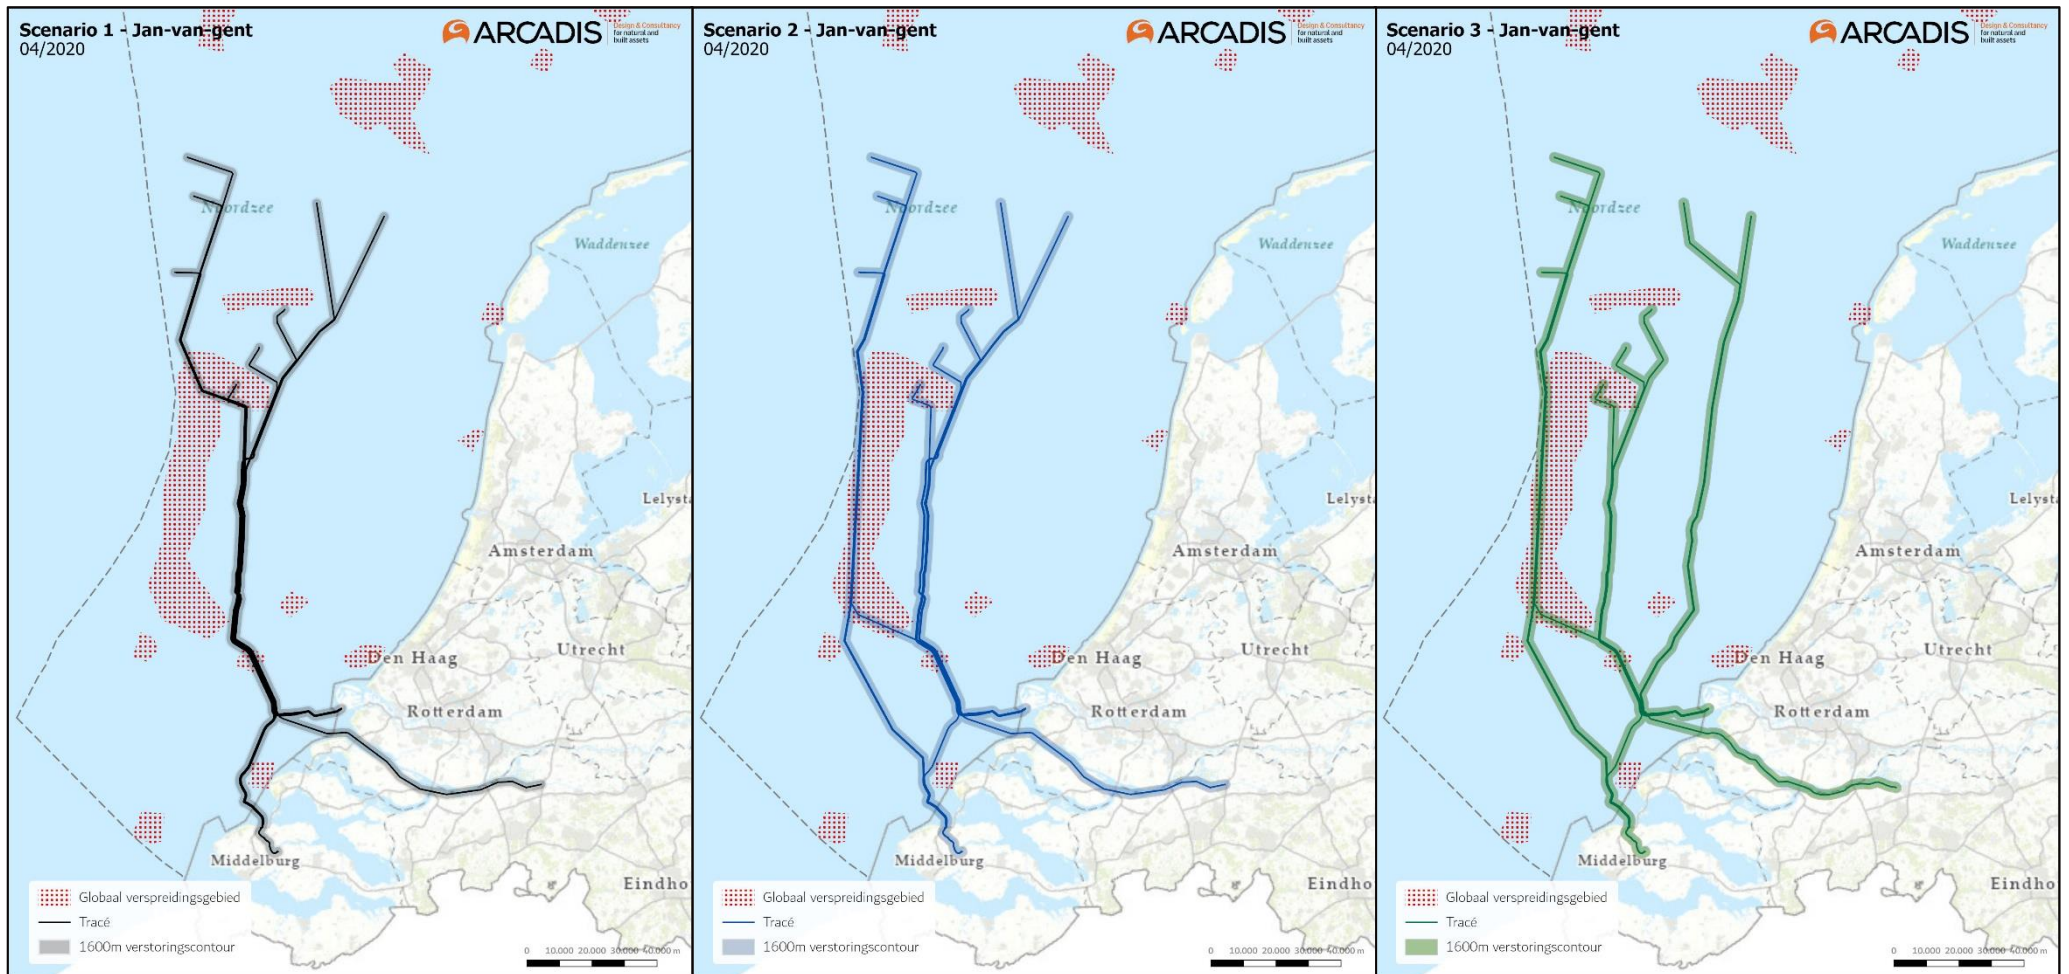

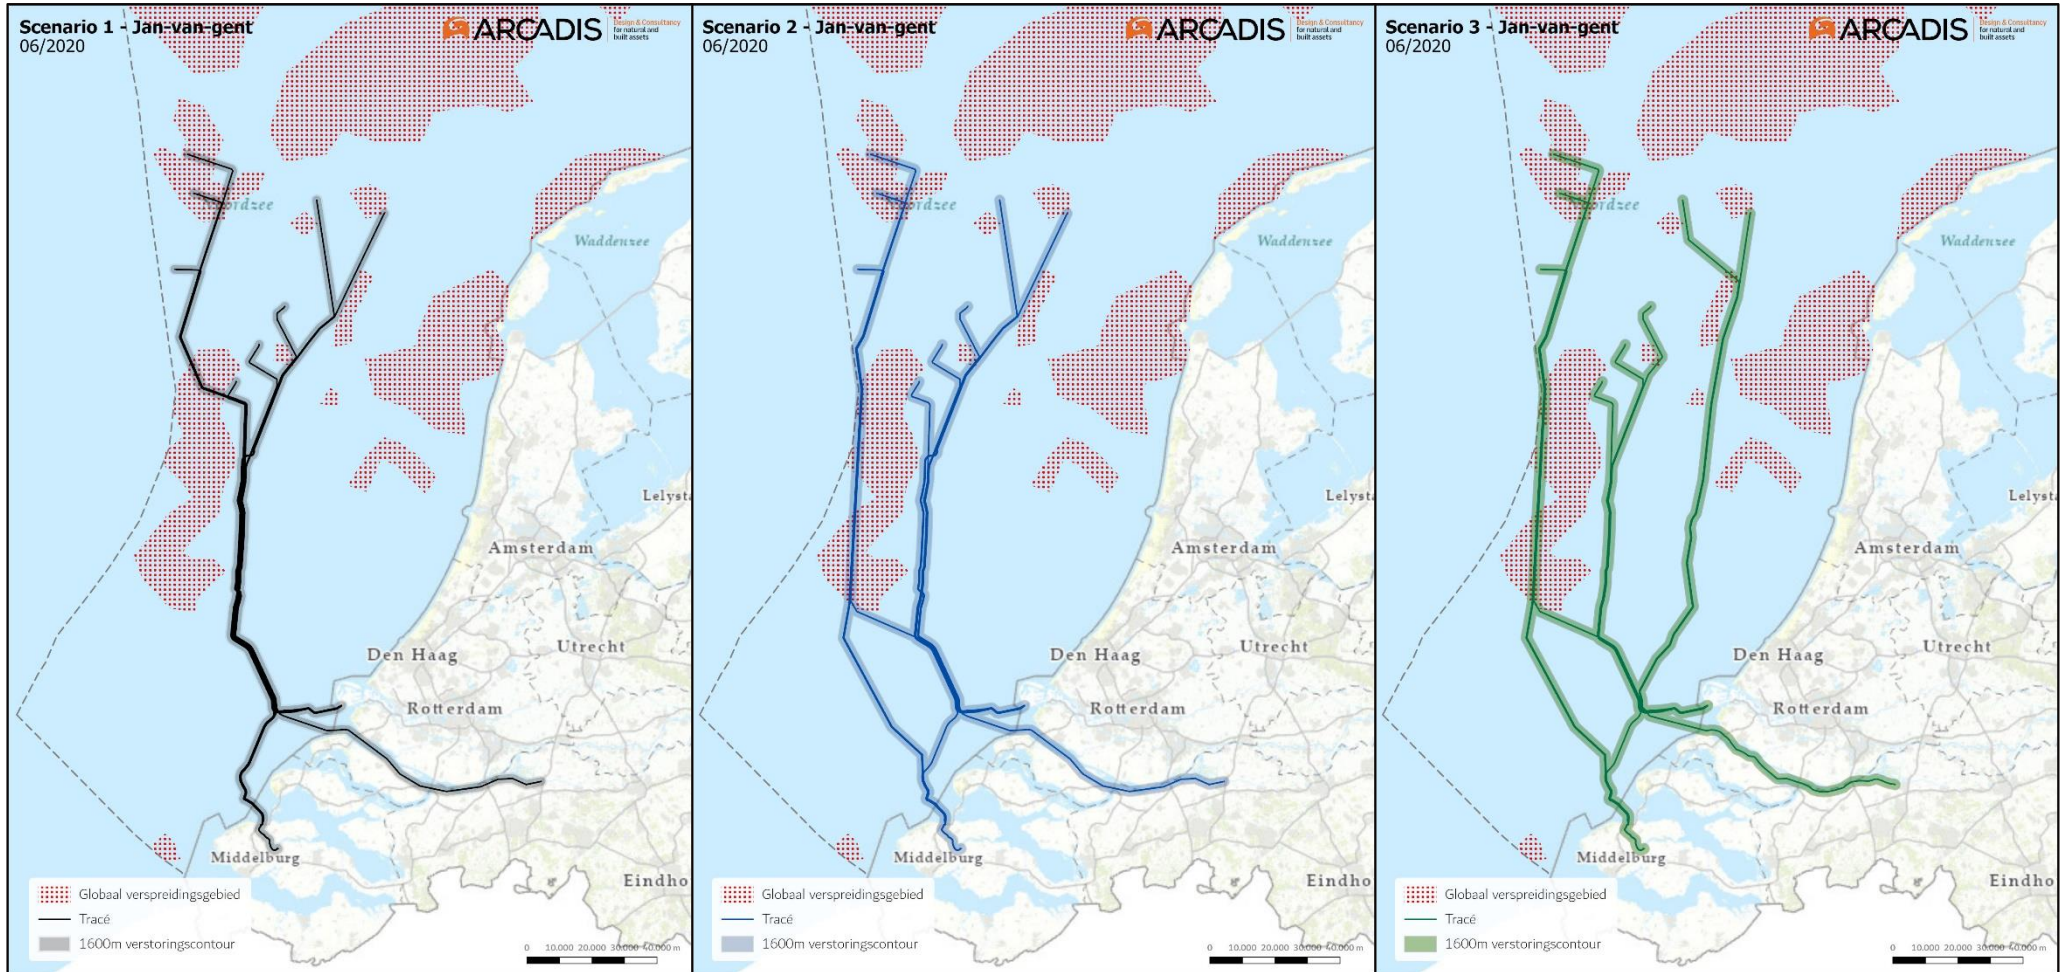


## 10.4 Grote jager

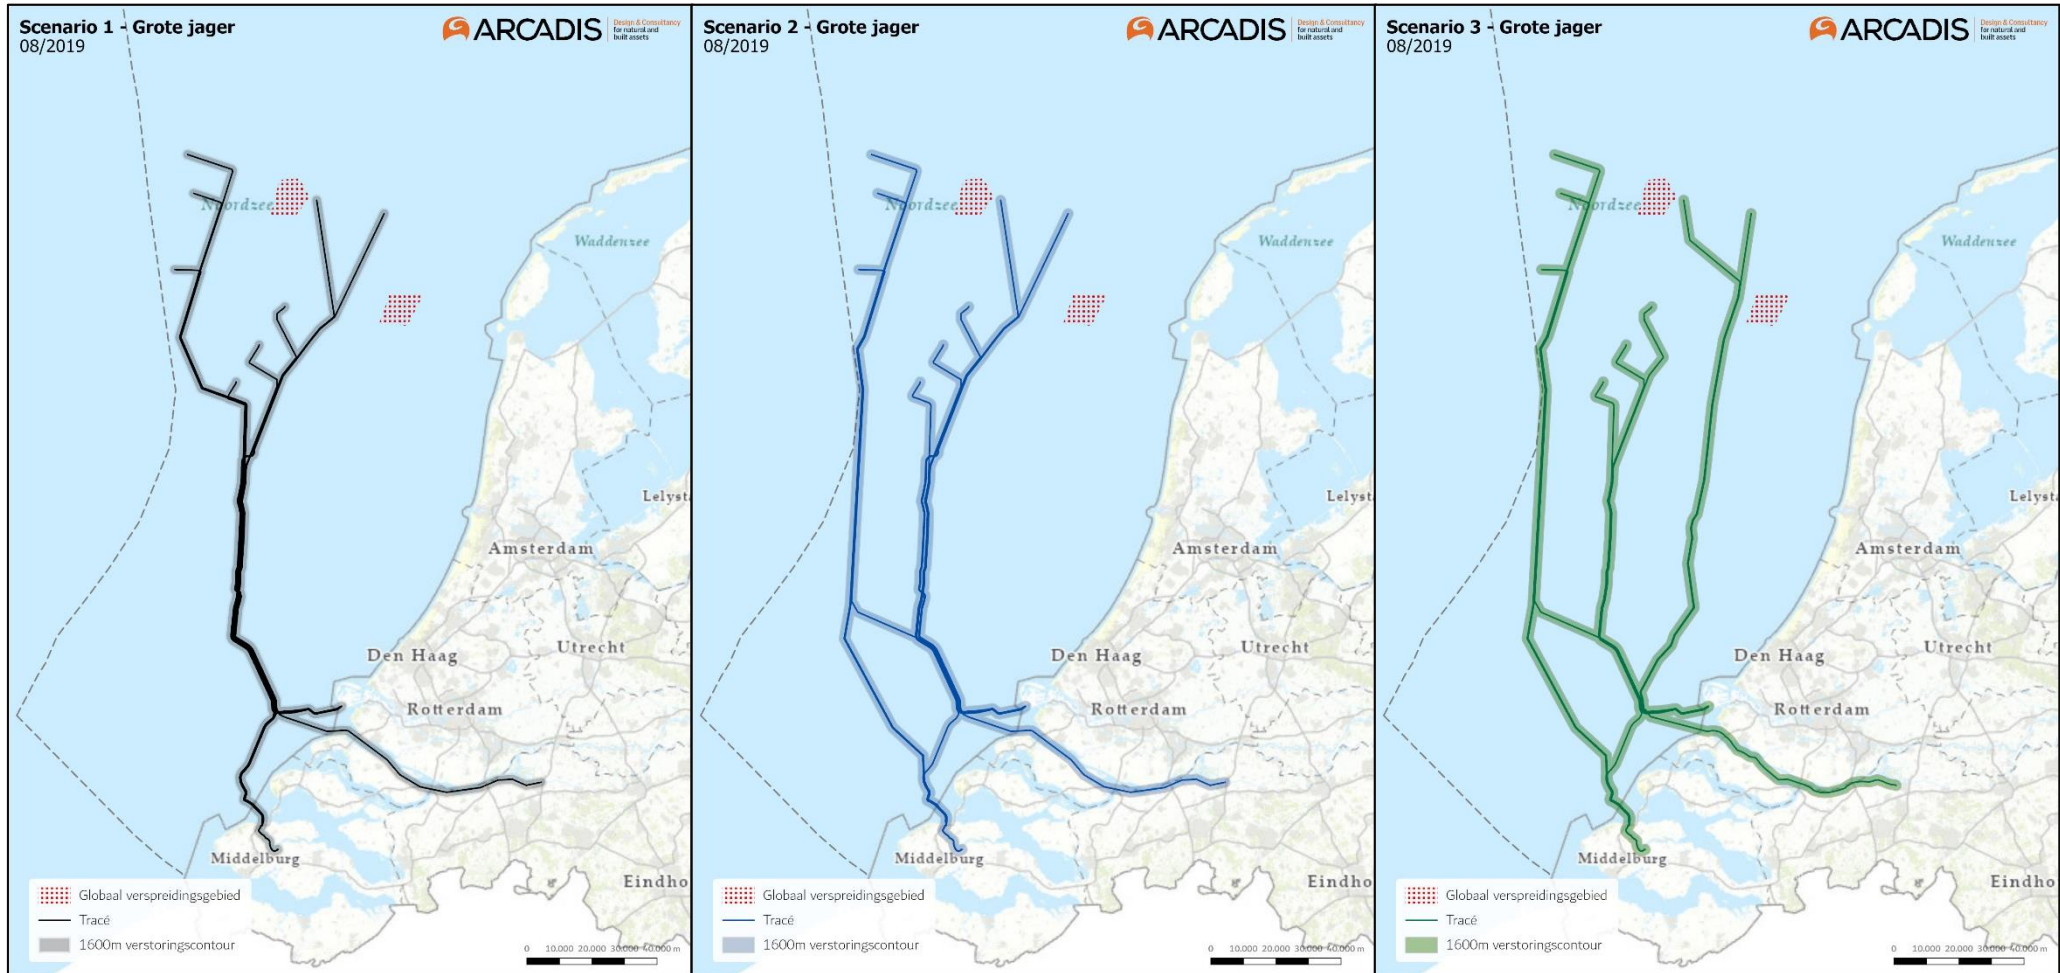






## 10.5 Dwergmeeuw

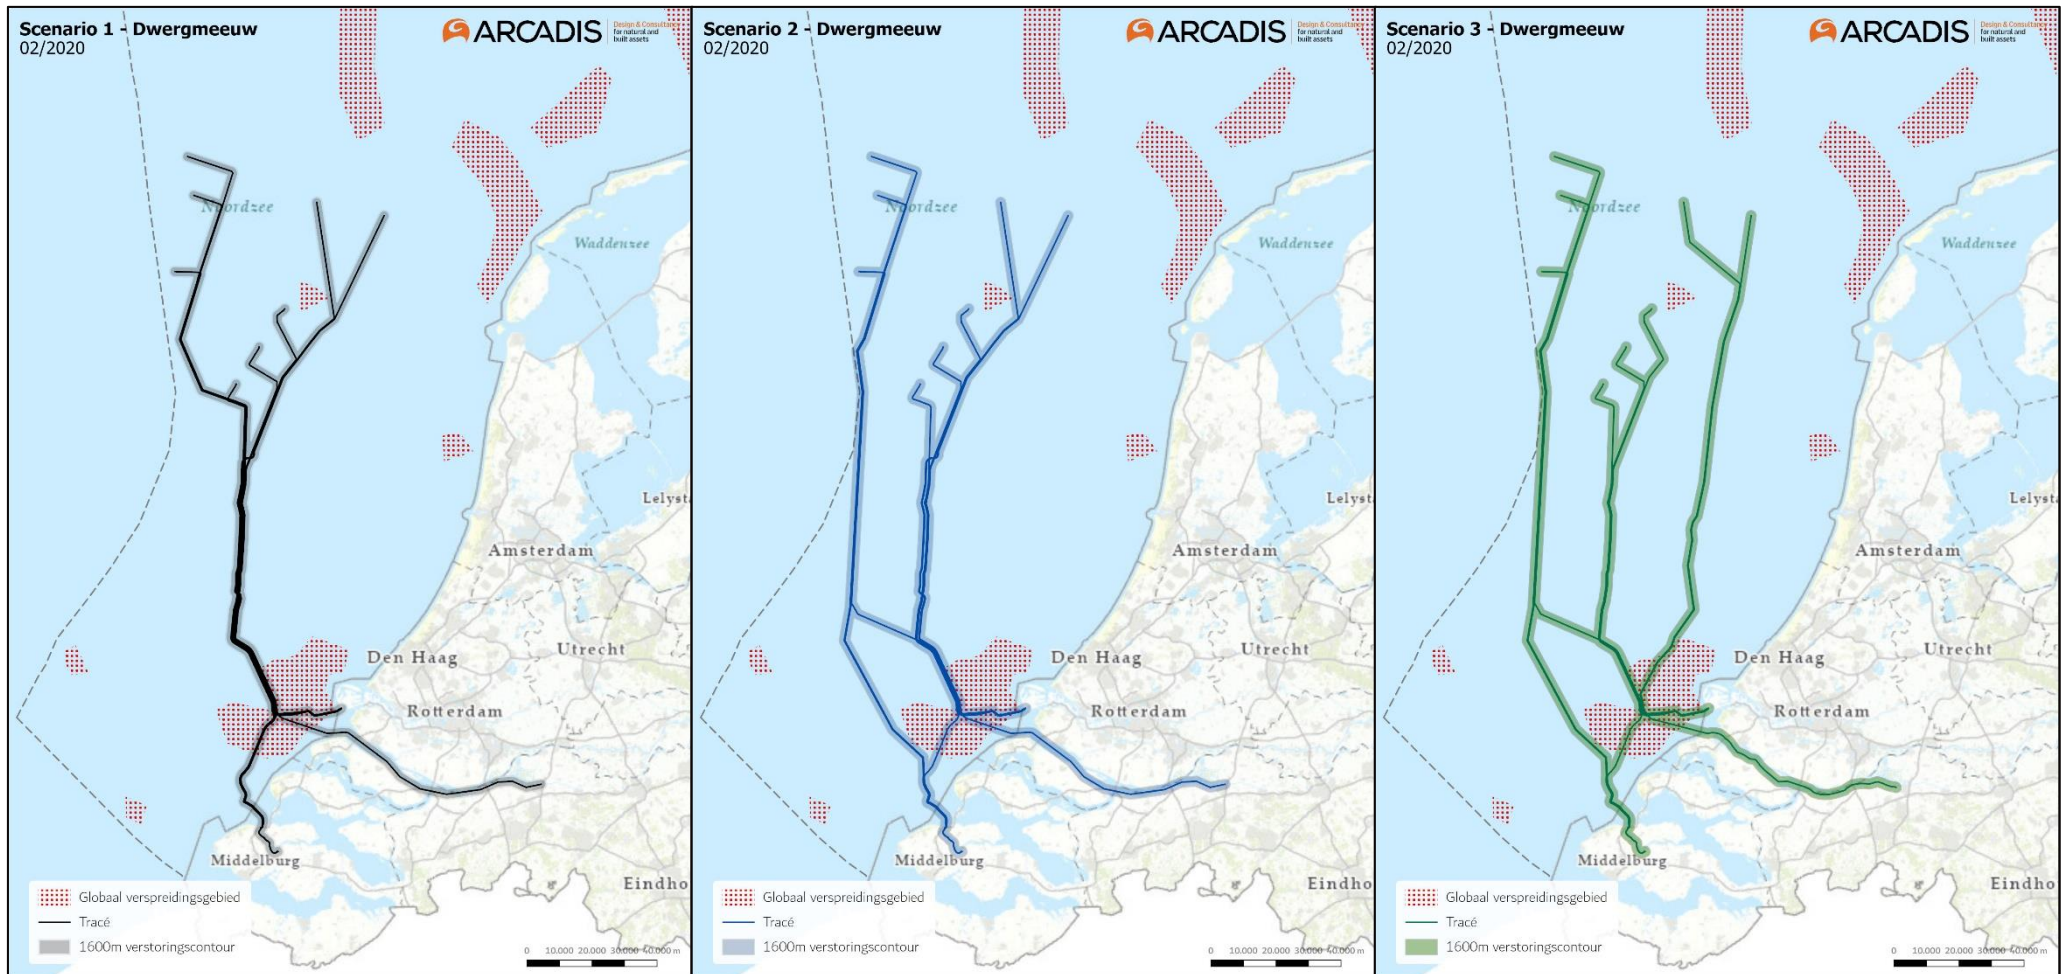


## 10.6 Grote mantelmeeuw

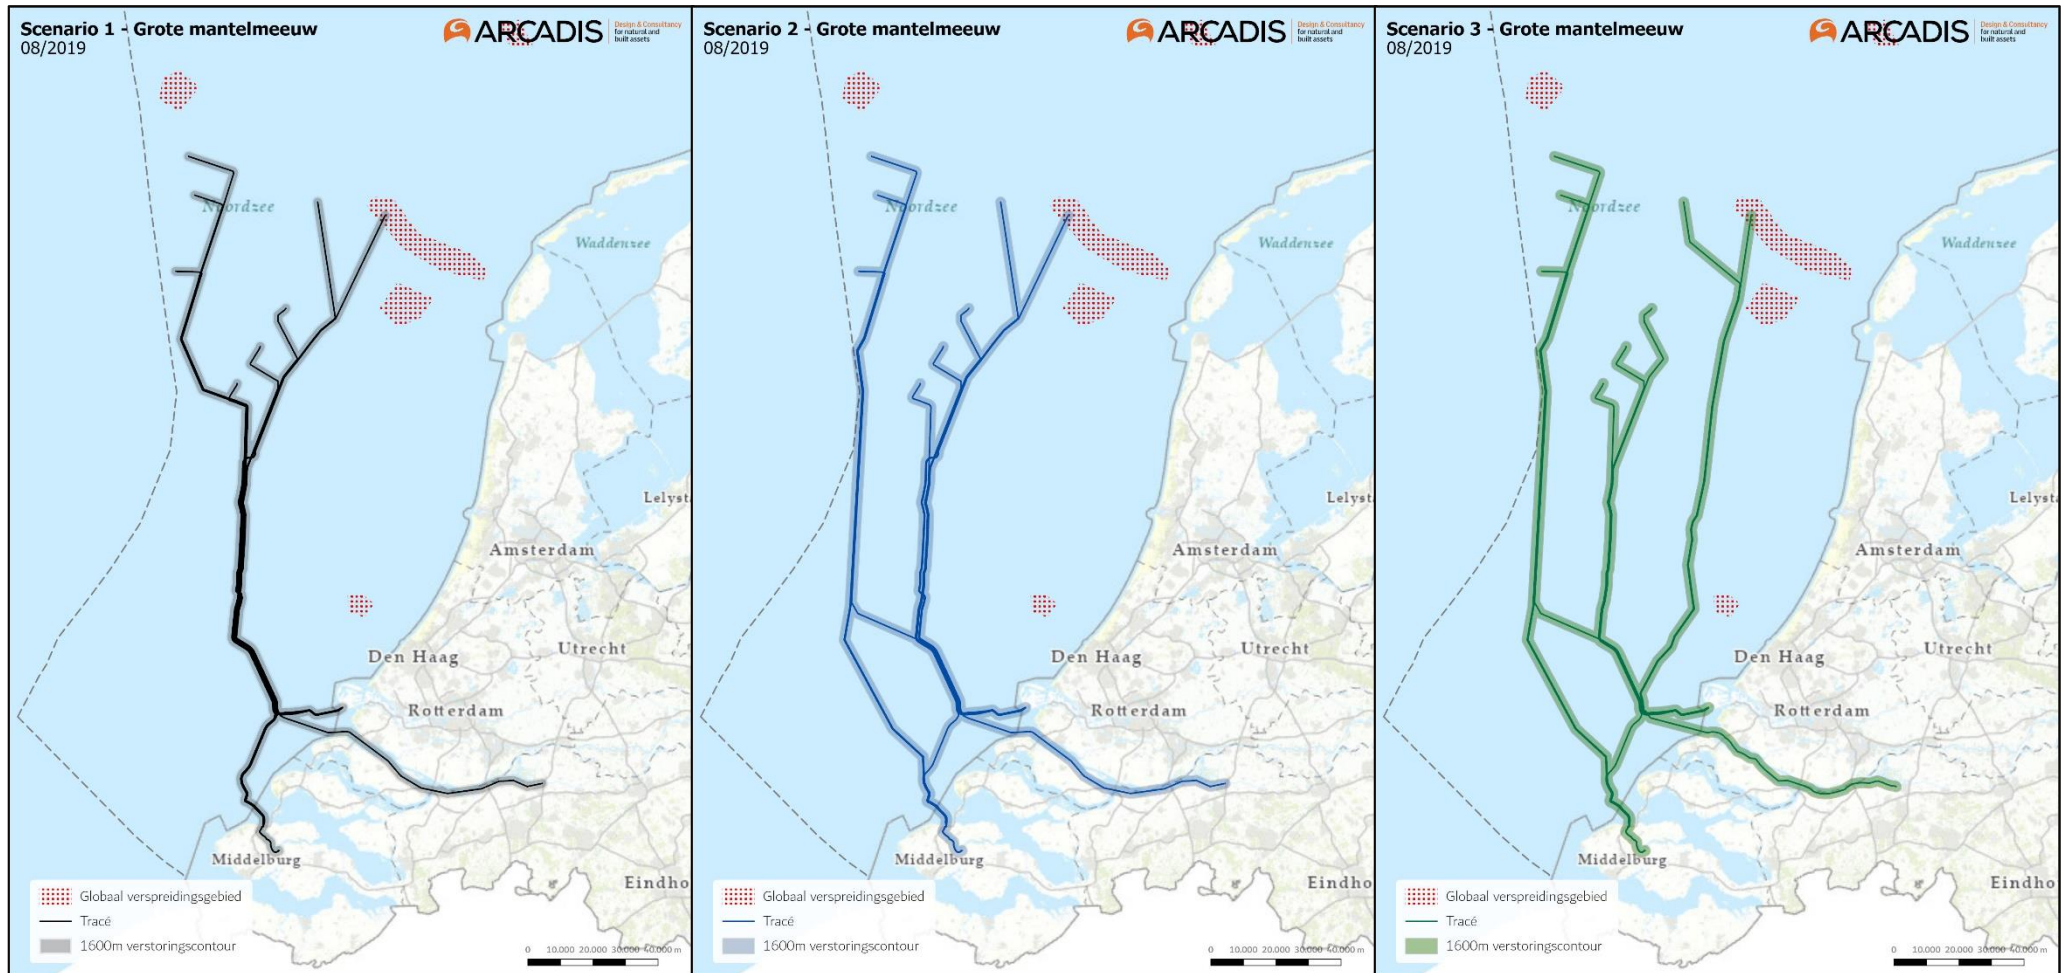


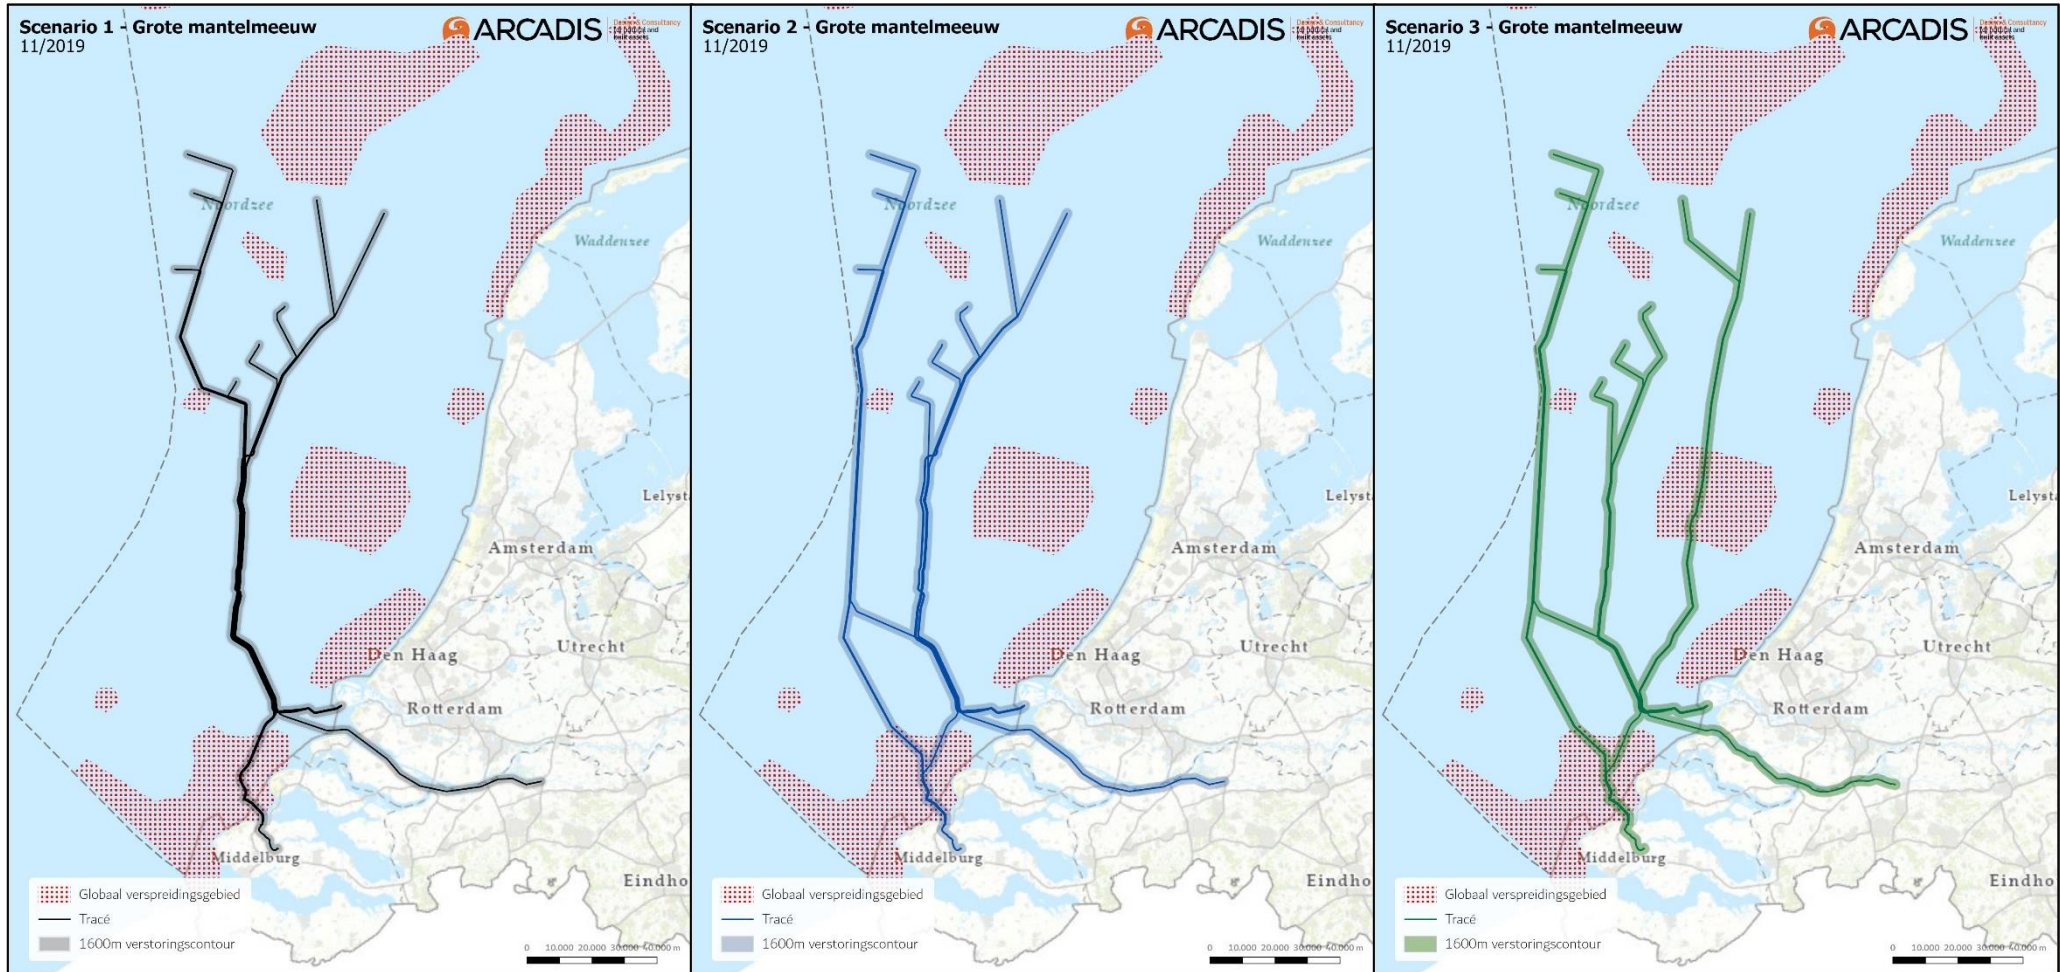


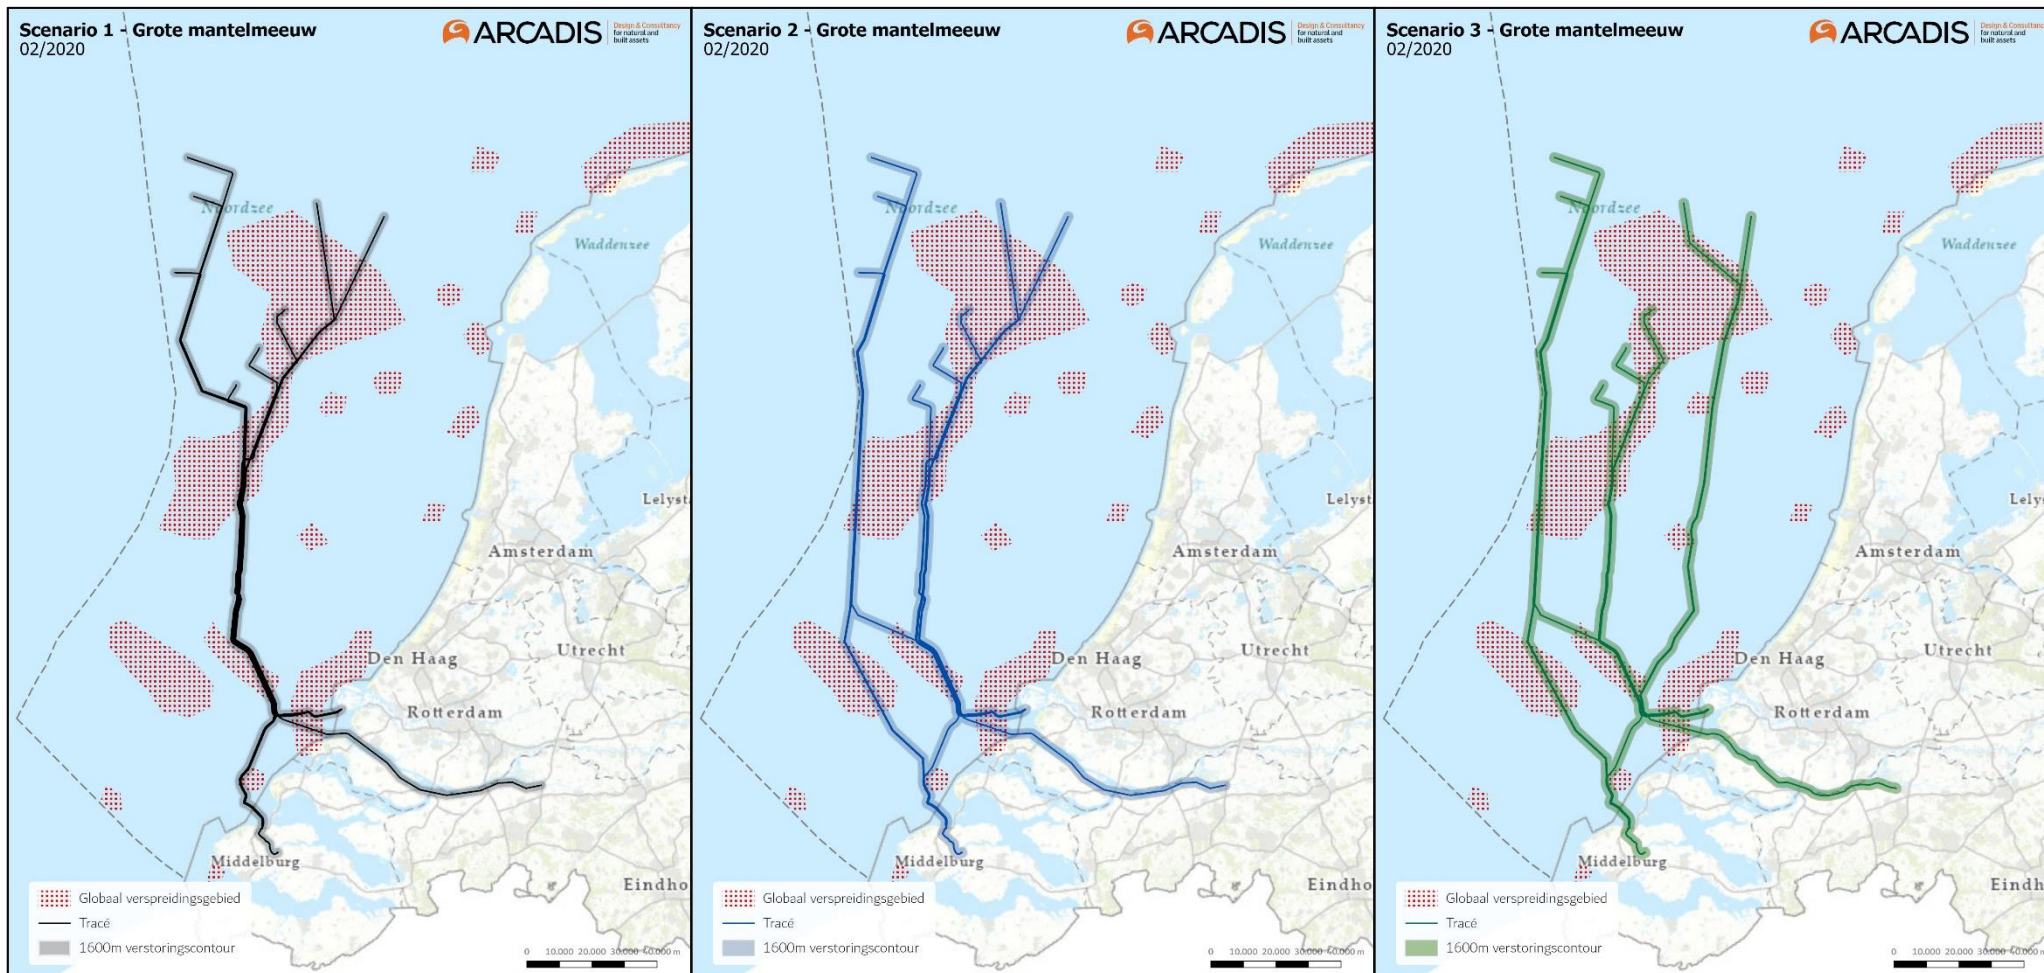


## 10.7 Zeekoet

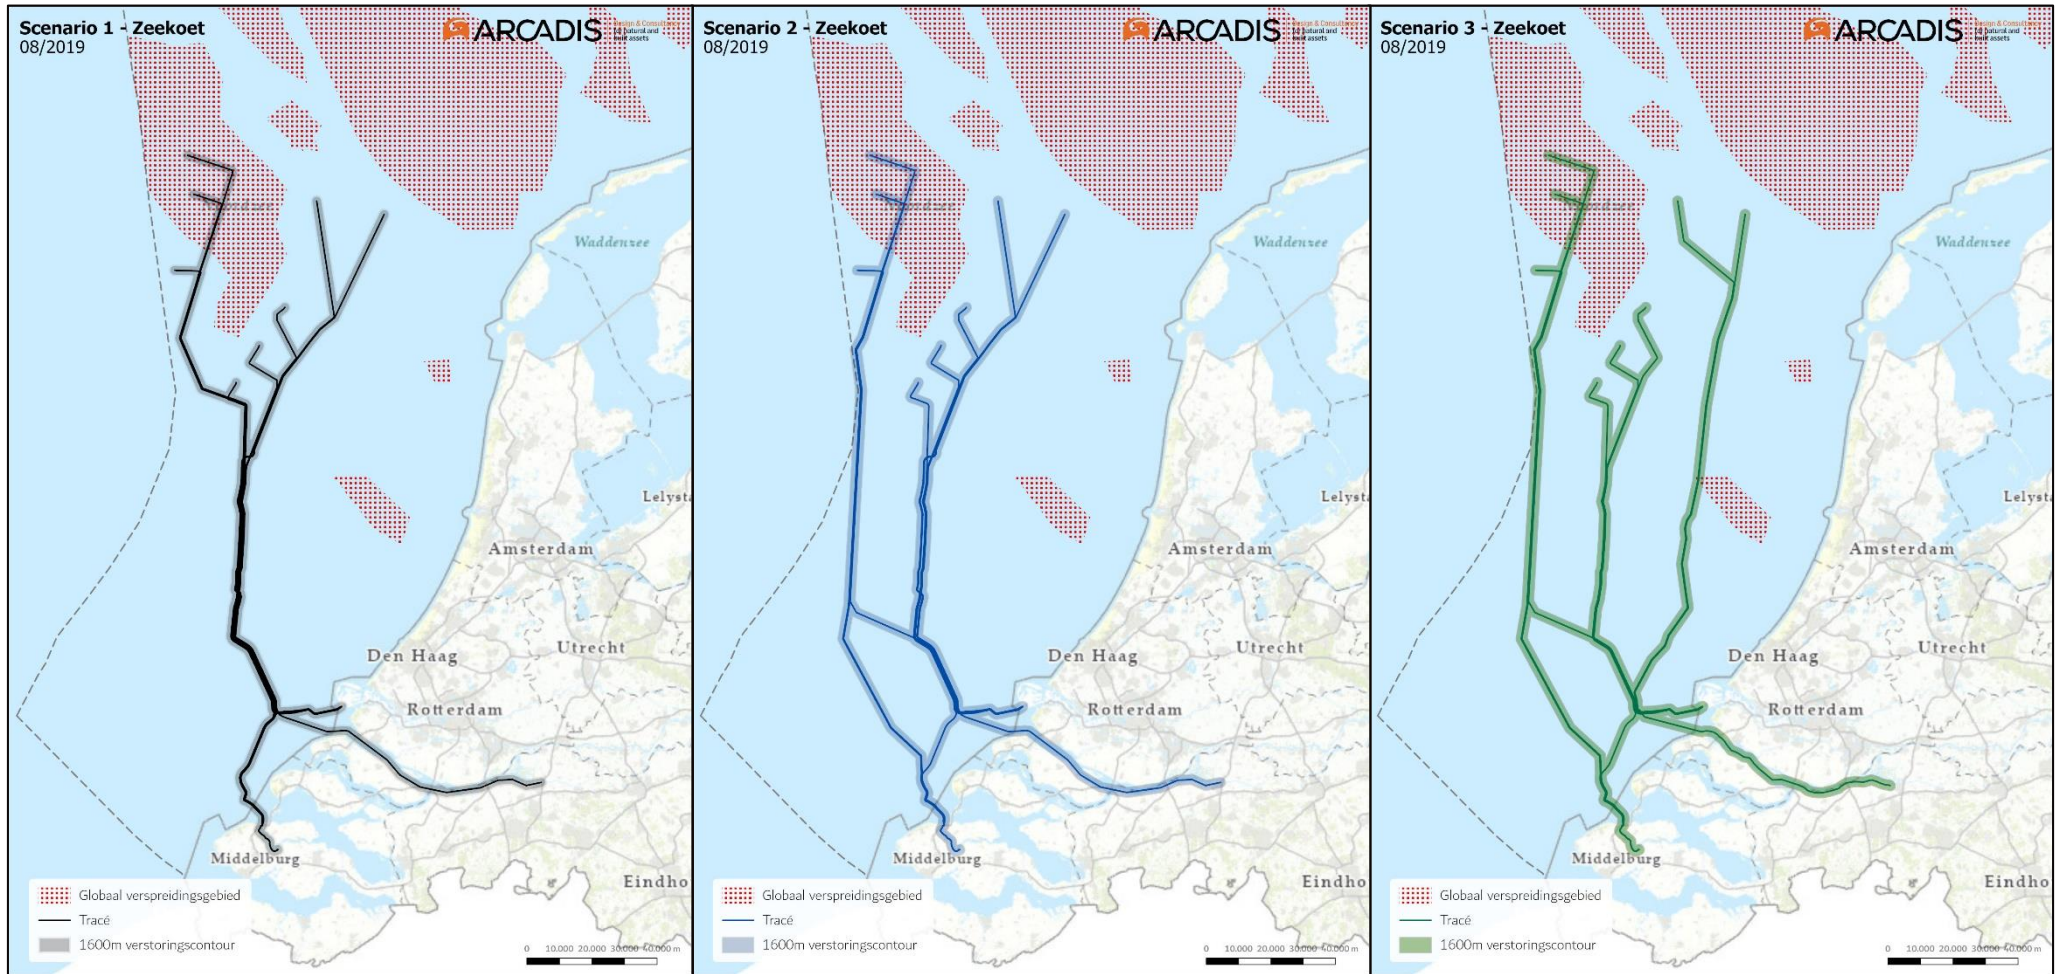

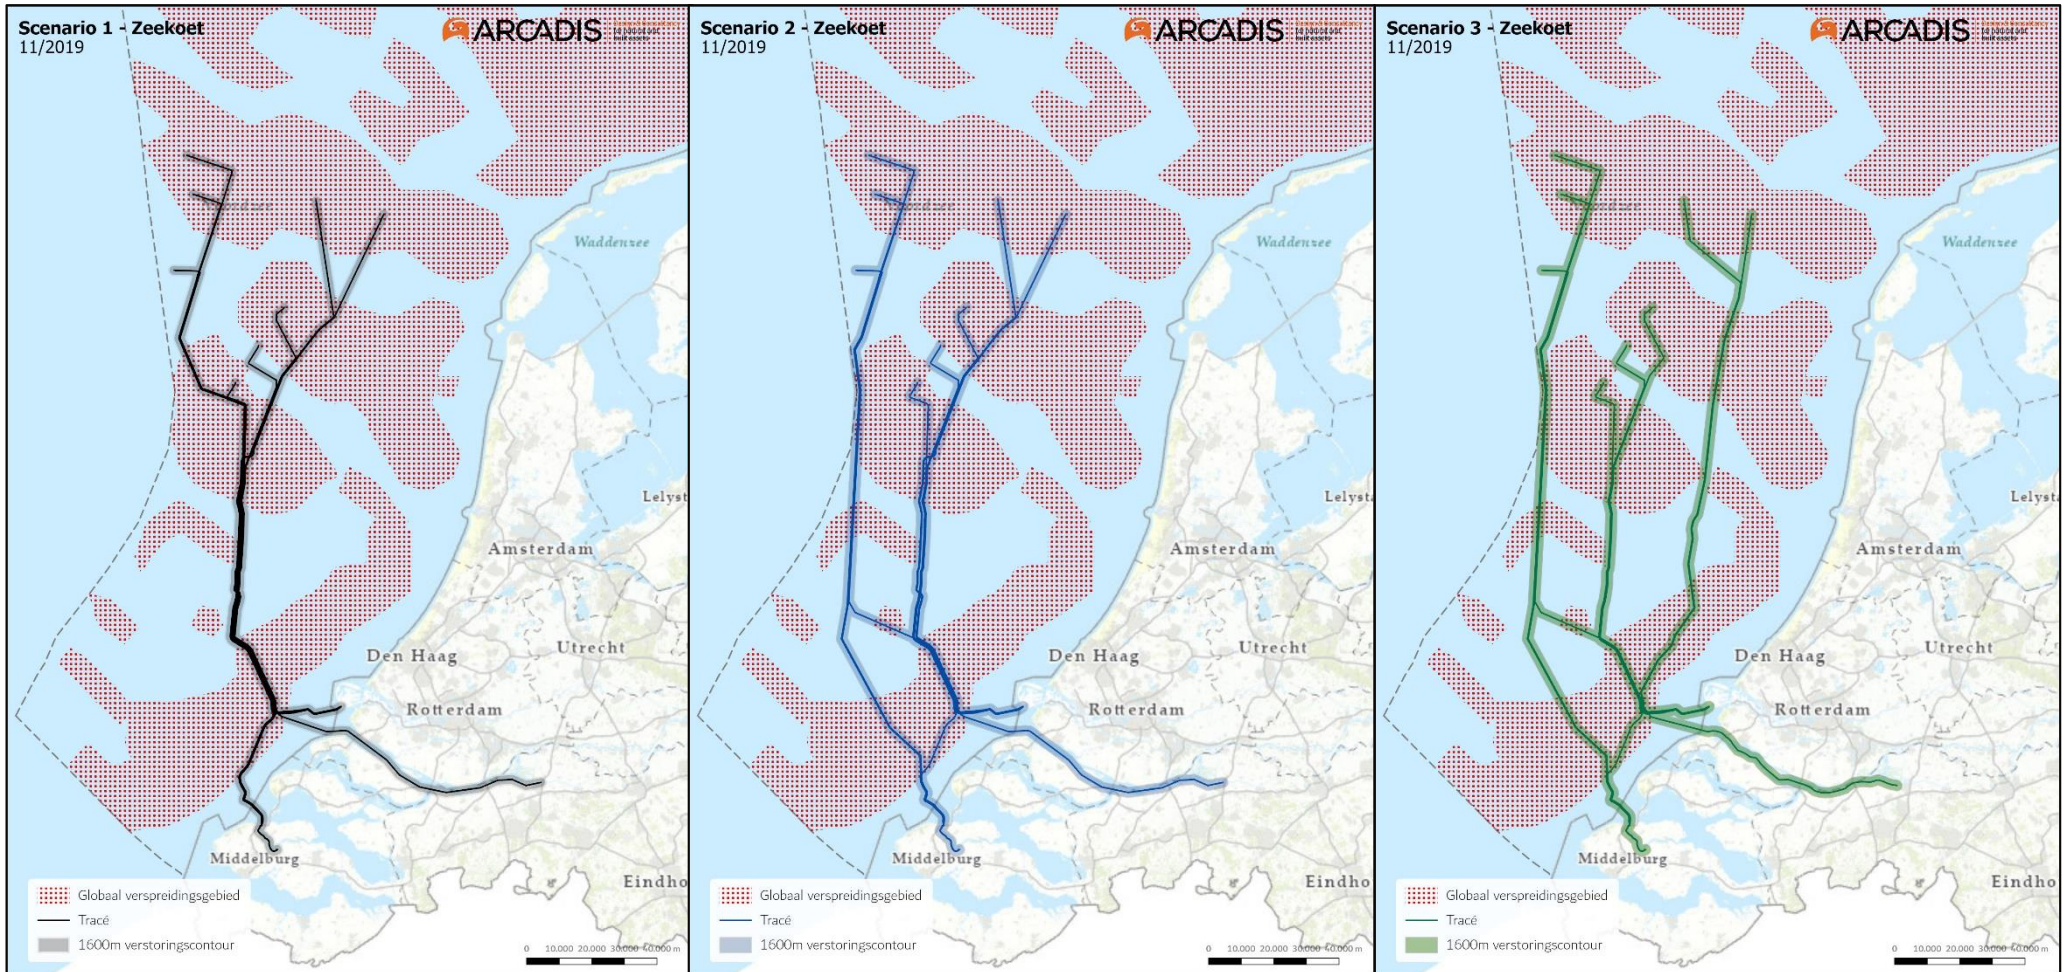


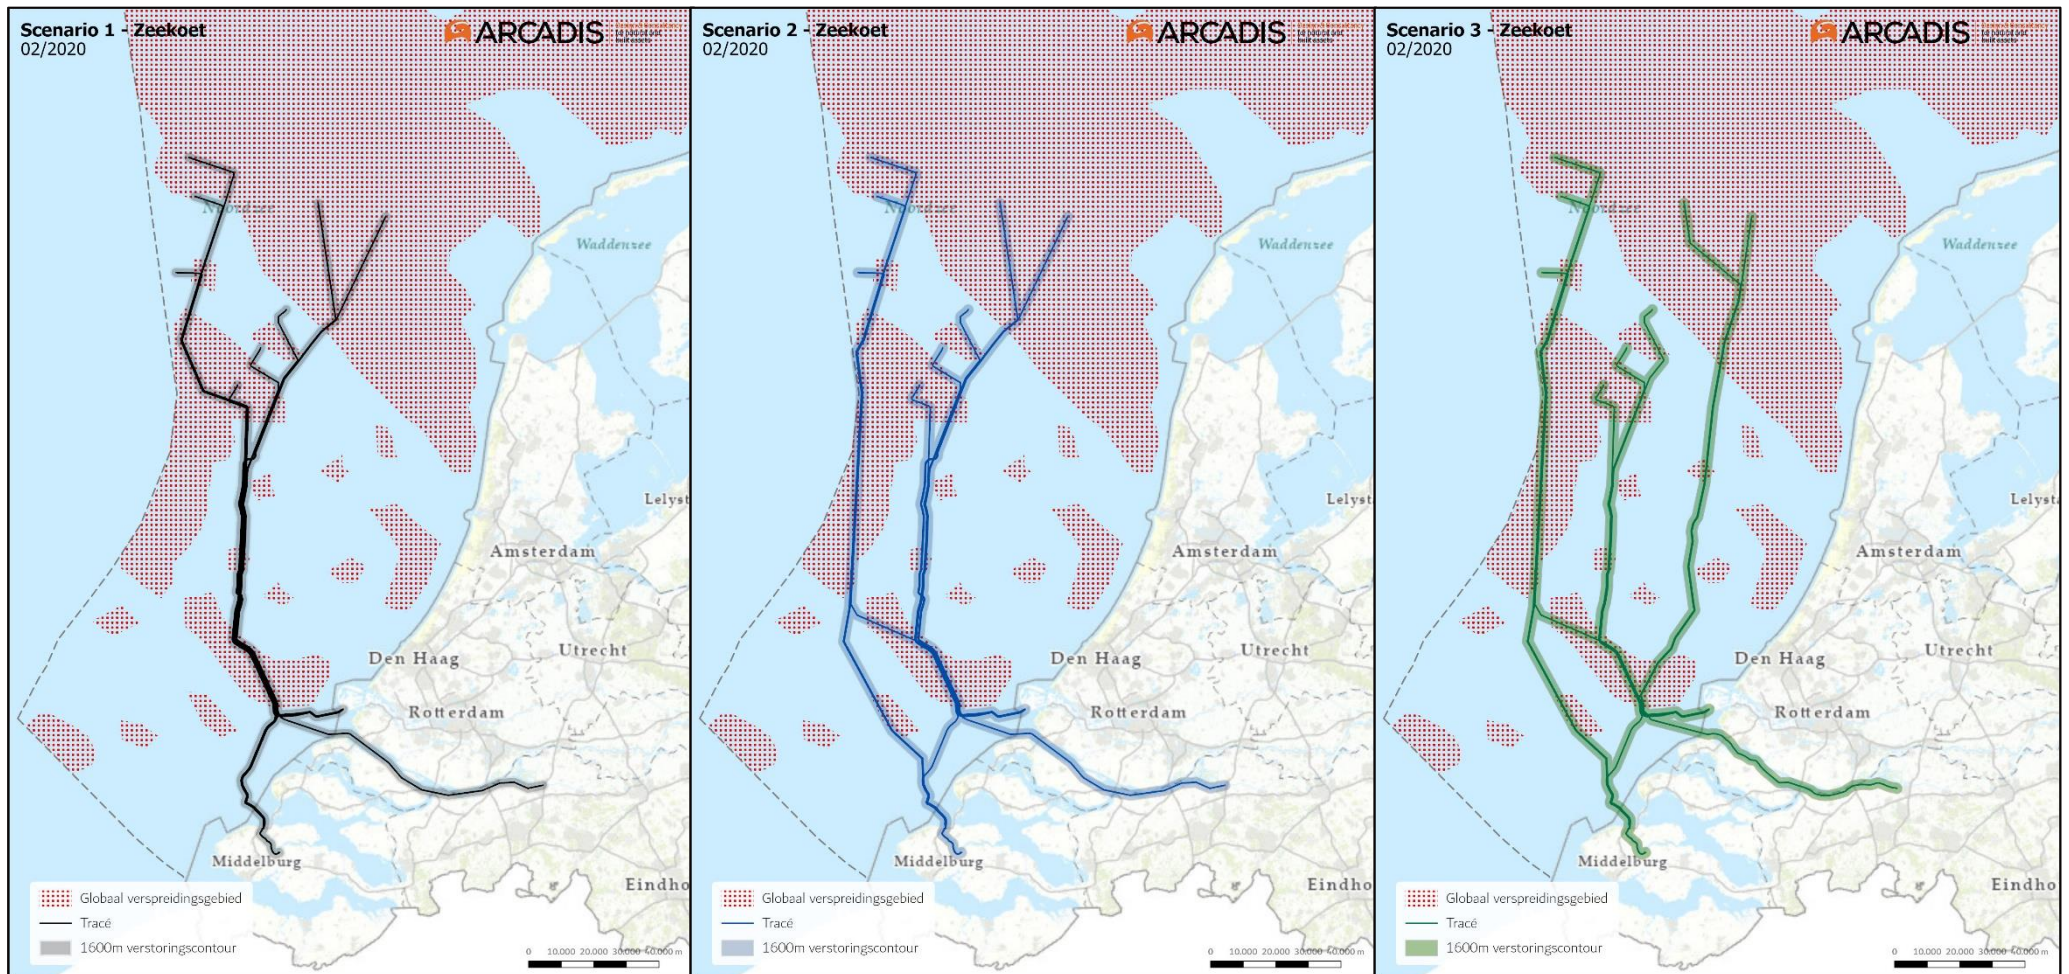


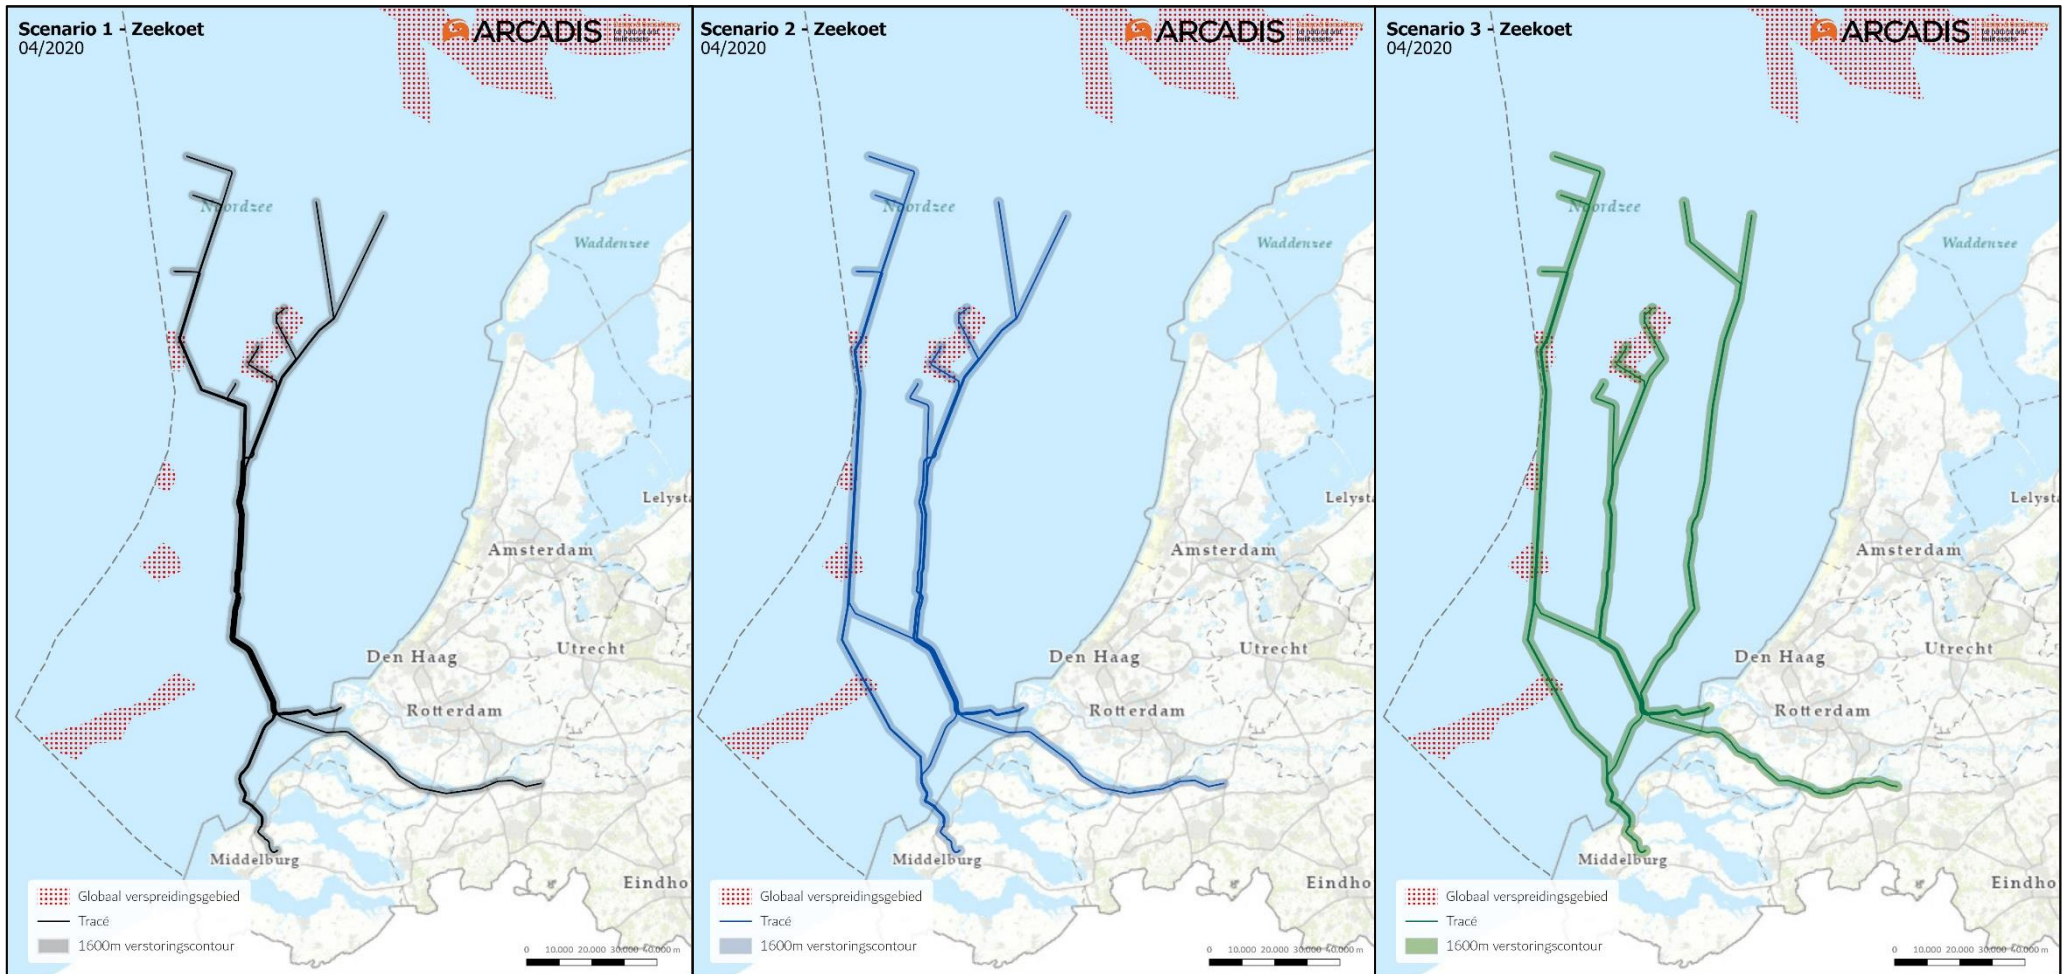




## 10.8 Aik

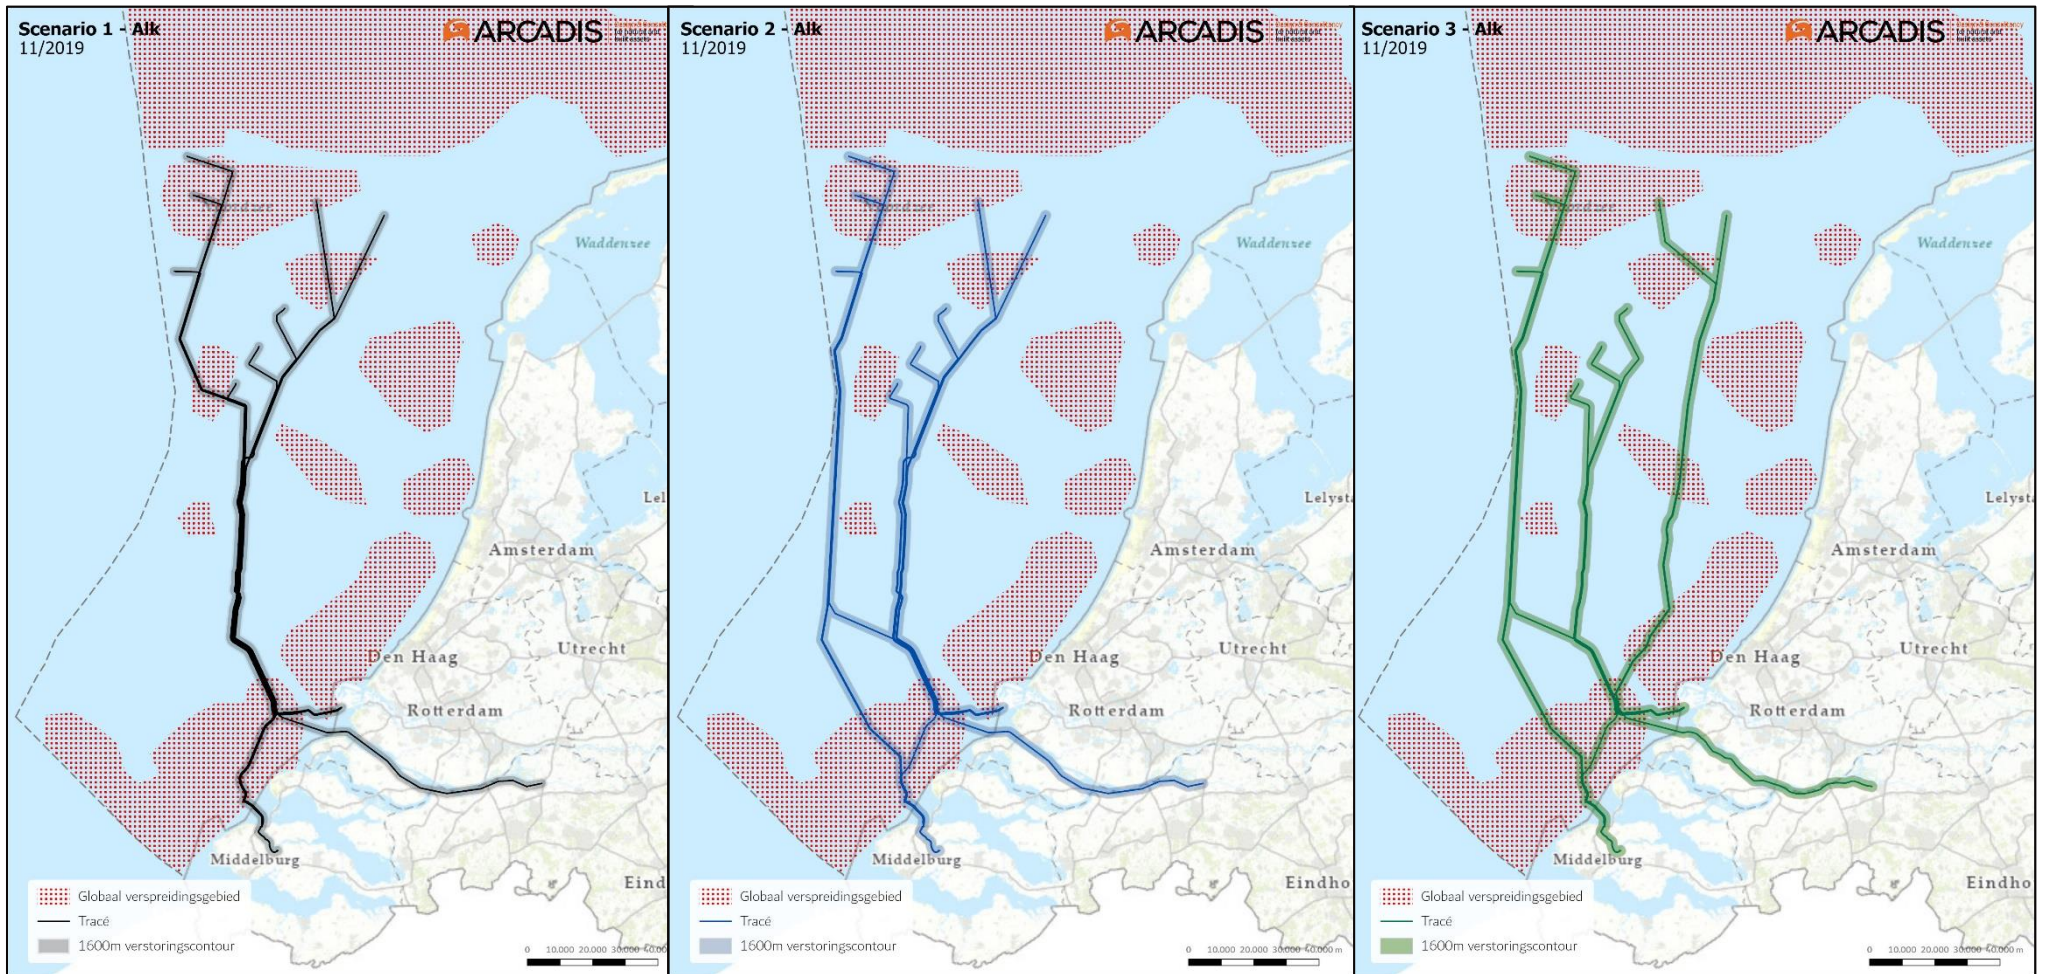


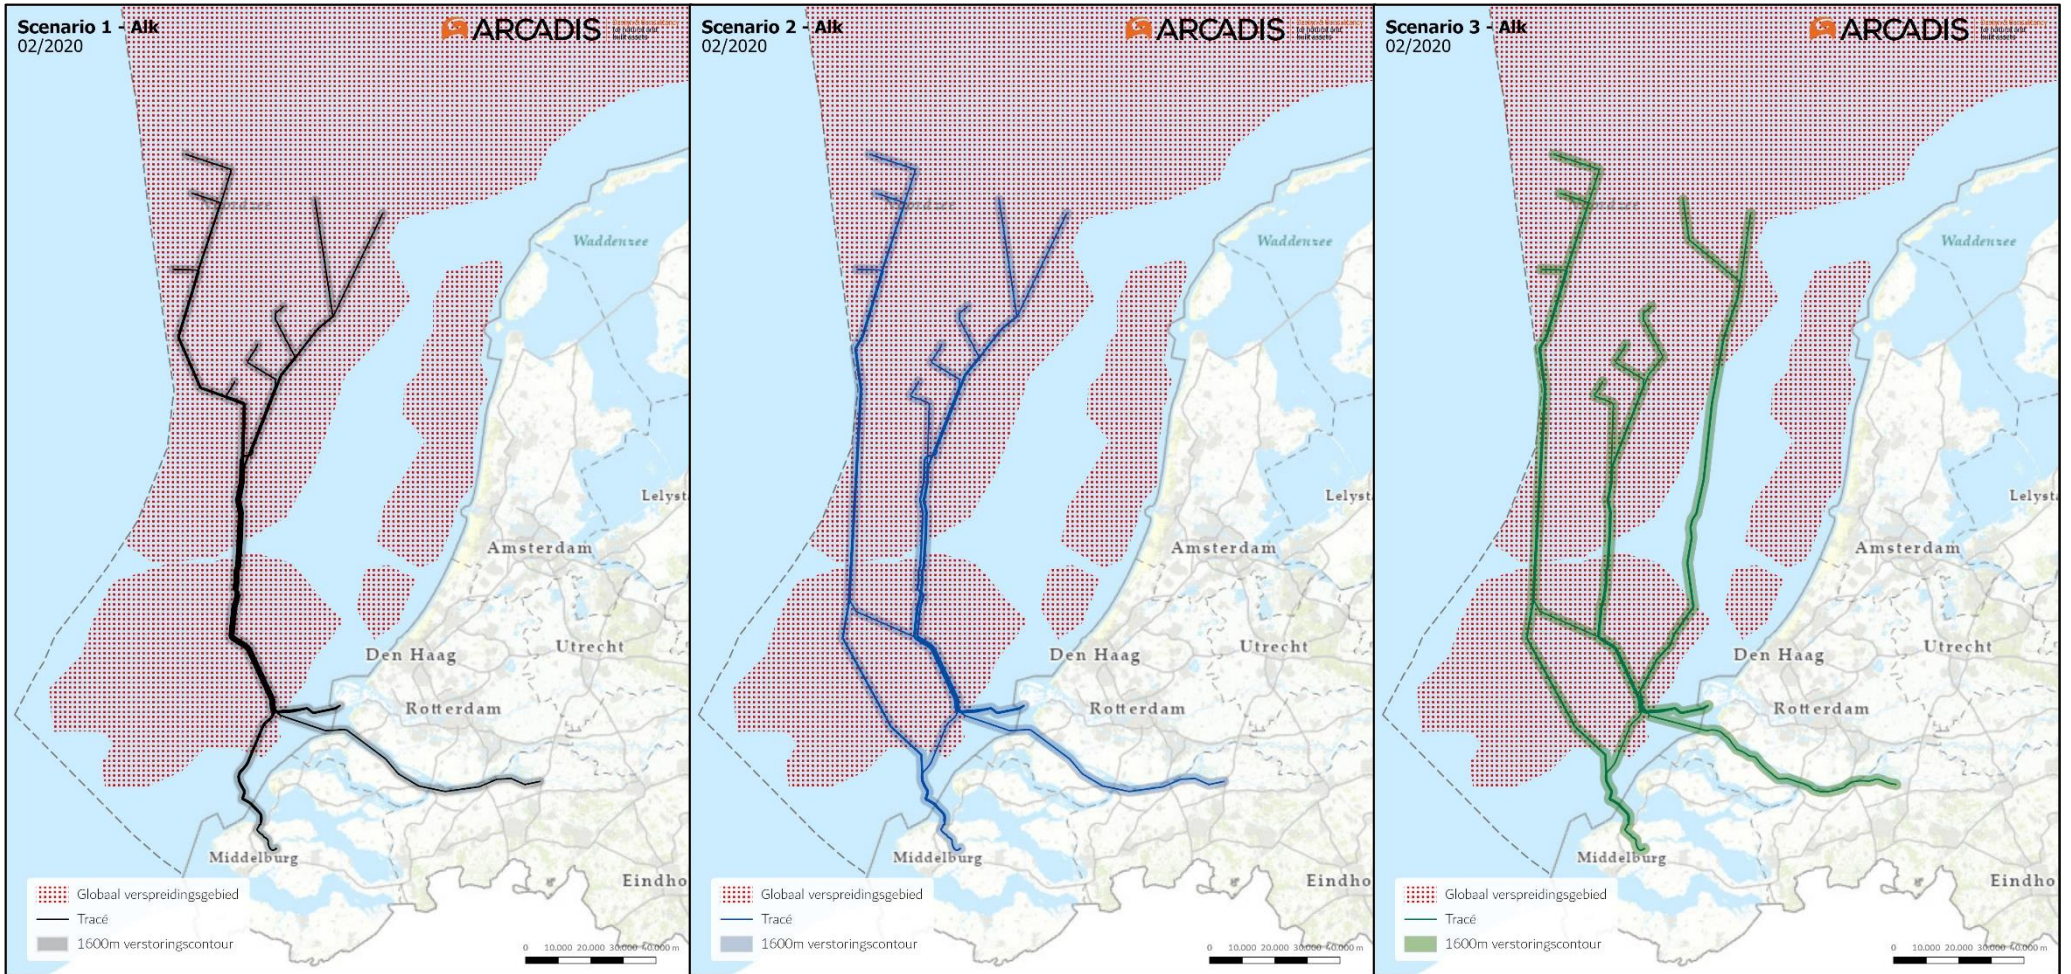


## 10.9 Roodkeelduiker

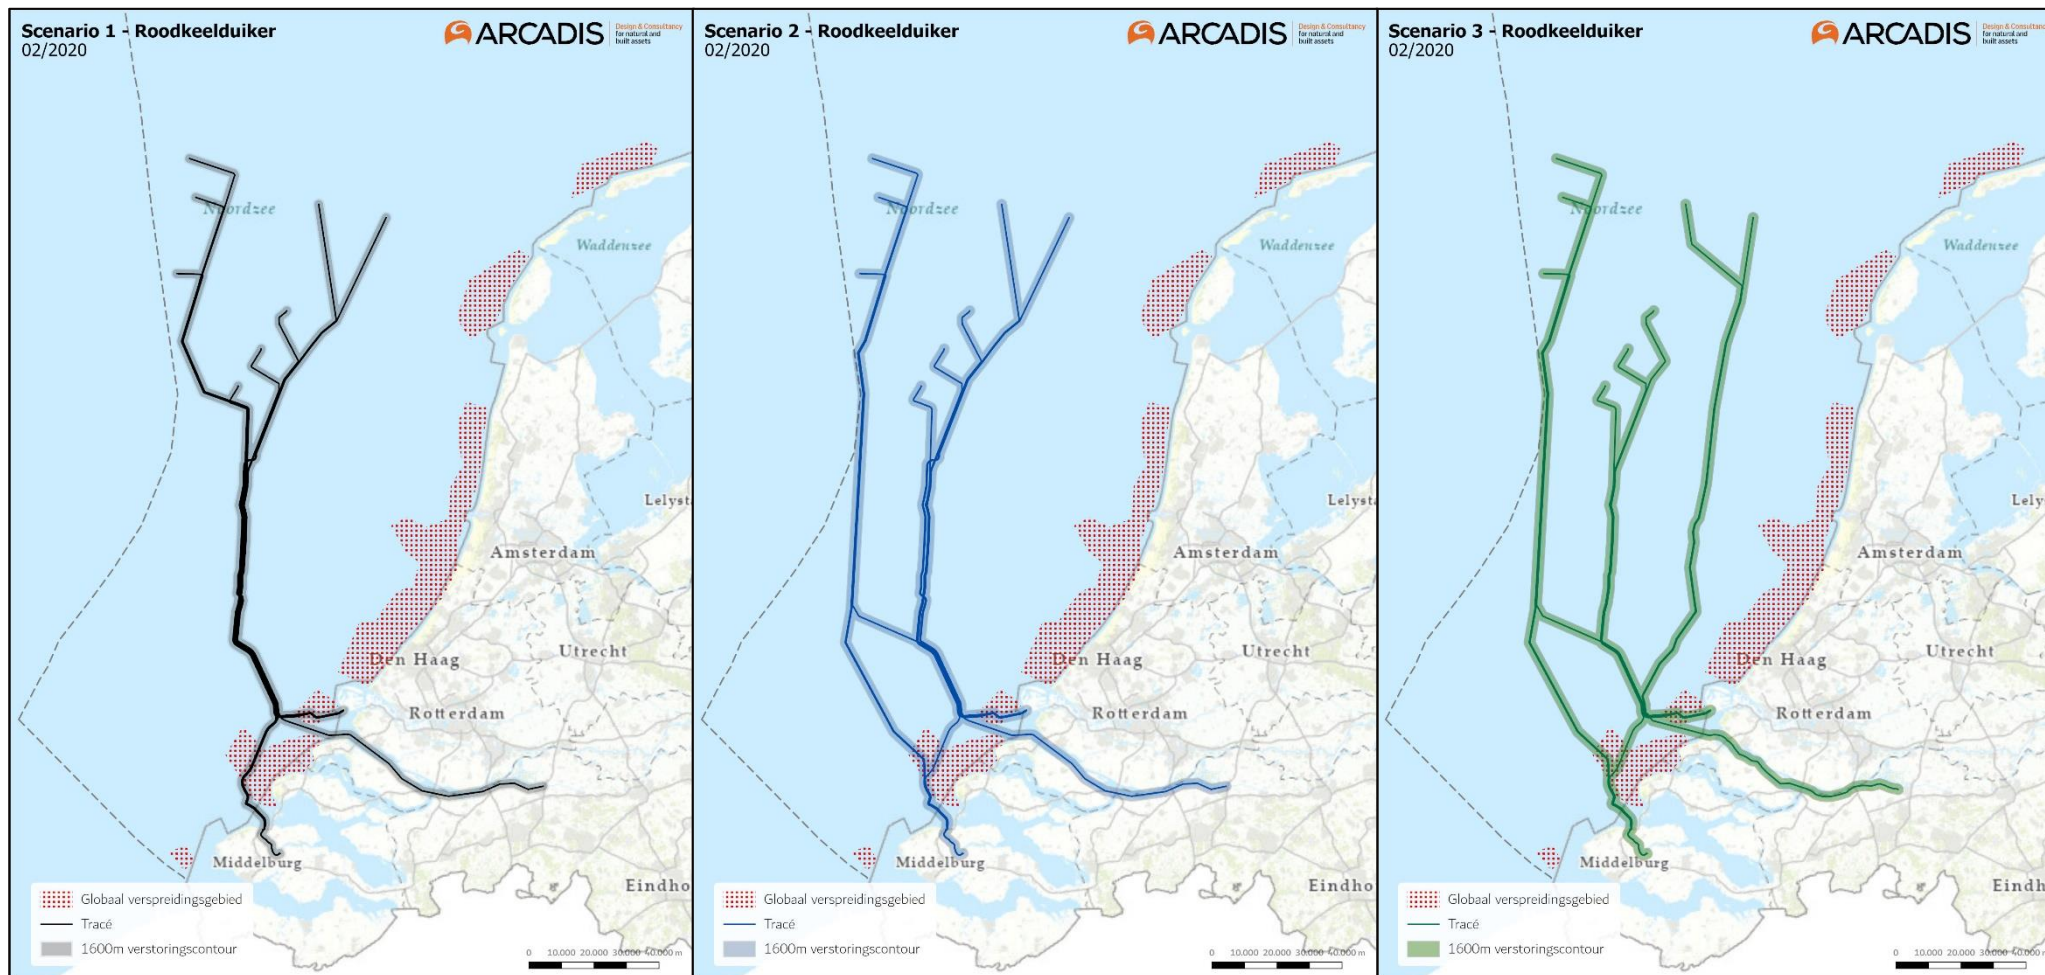



## 10.10 Aalscholver

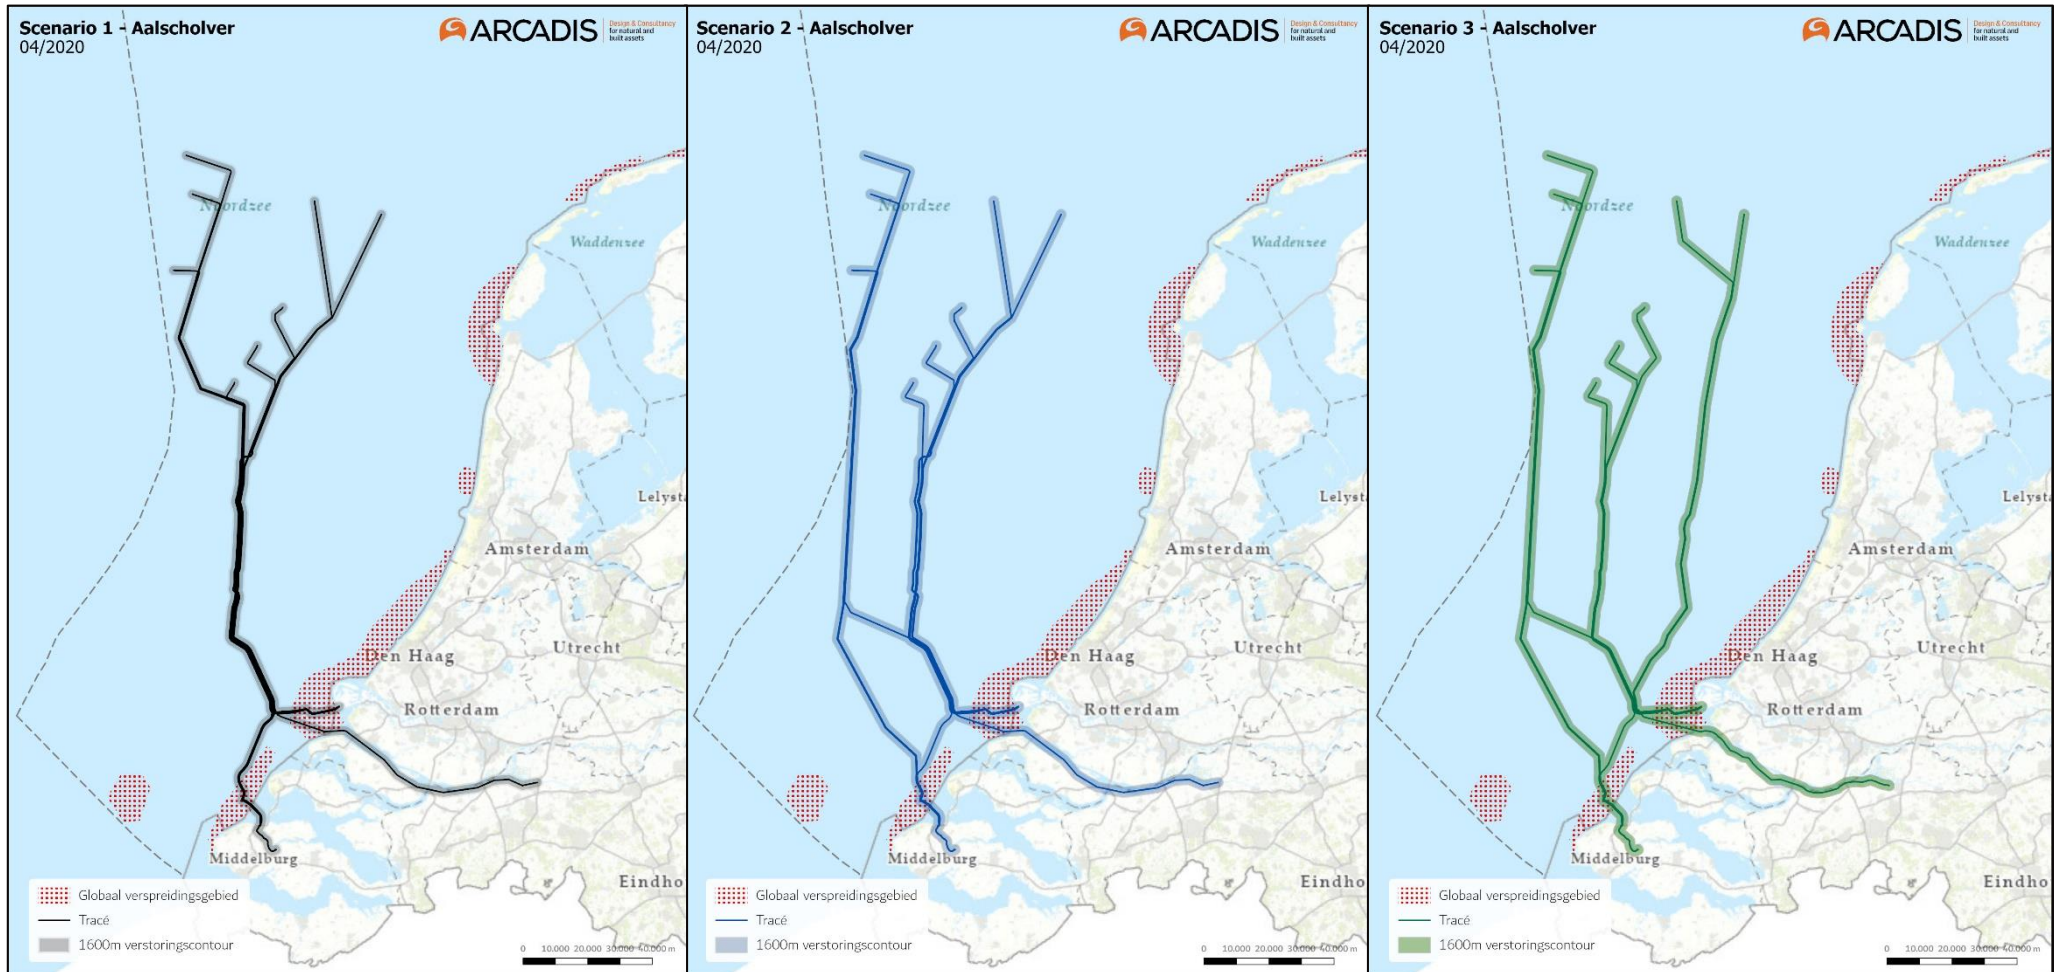


## 10.11 Zwarte zee-eend

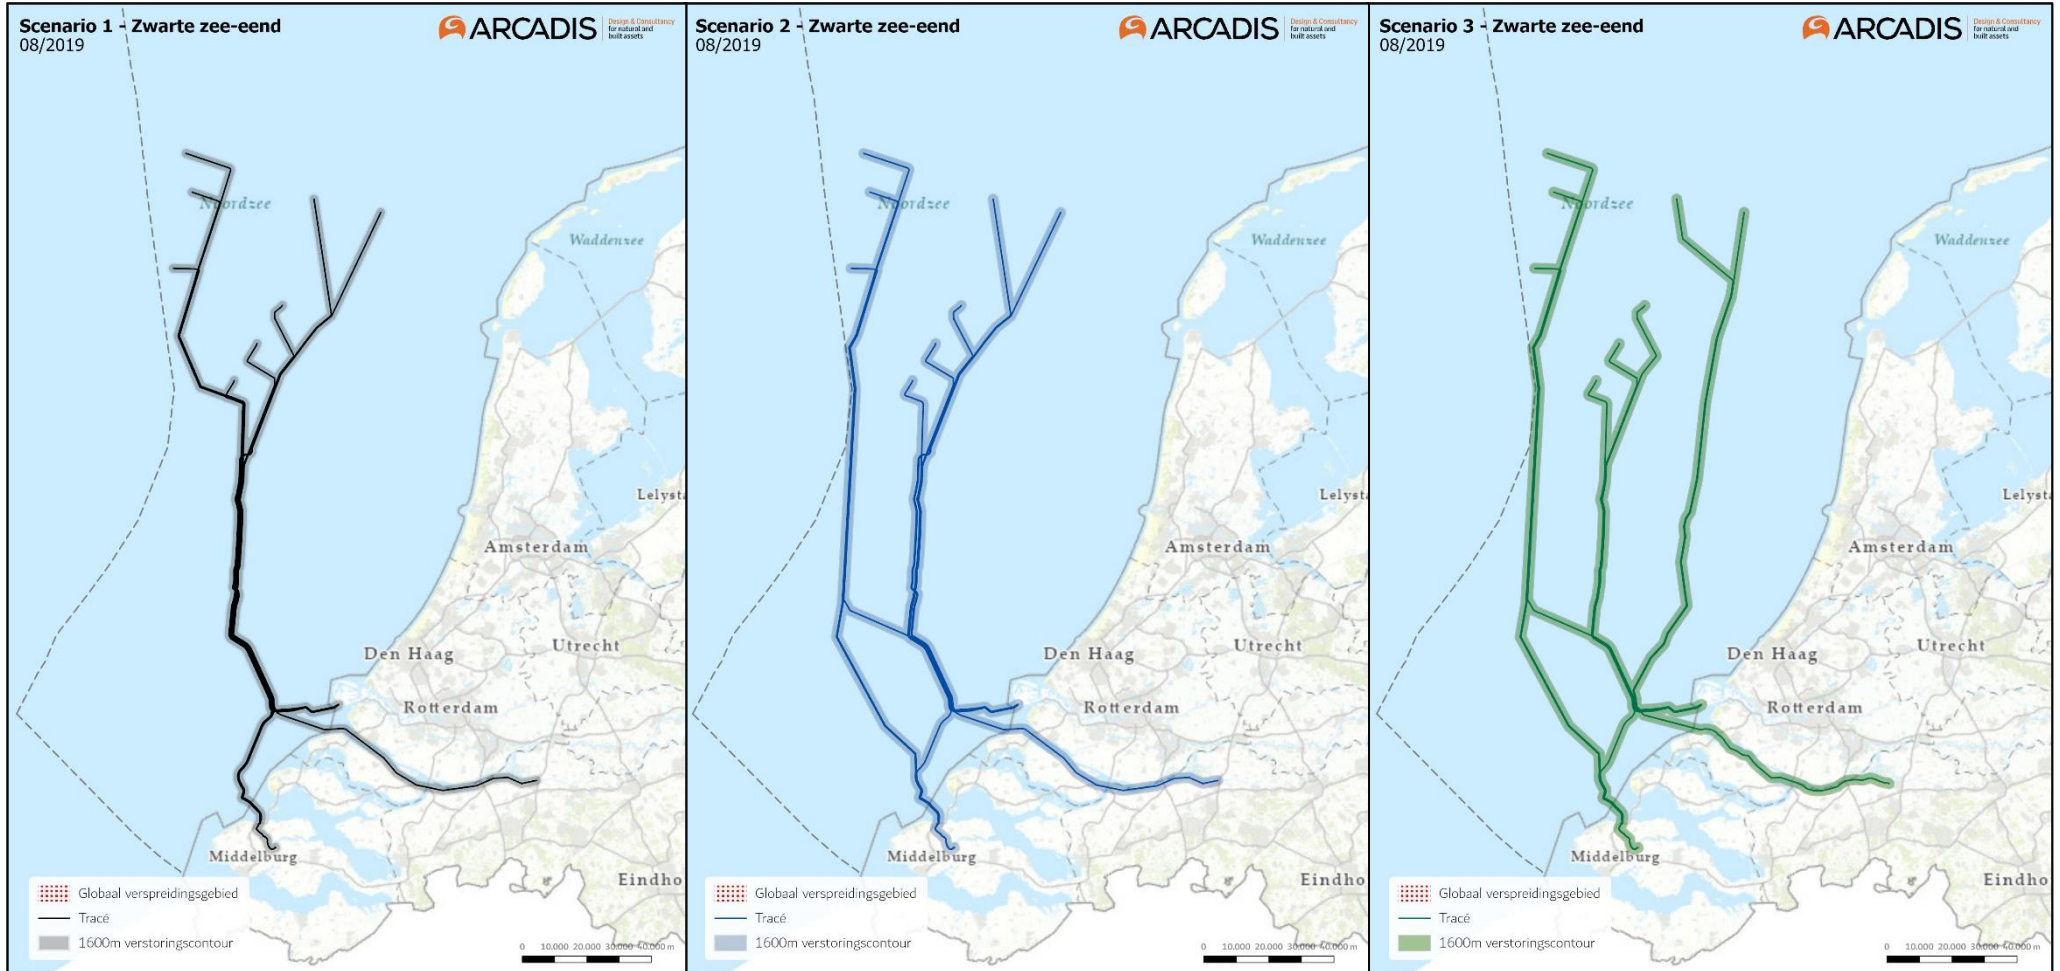

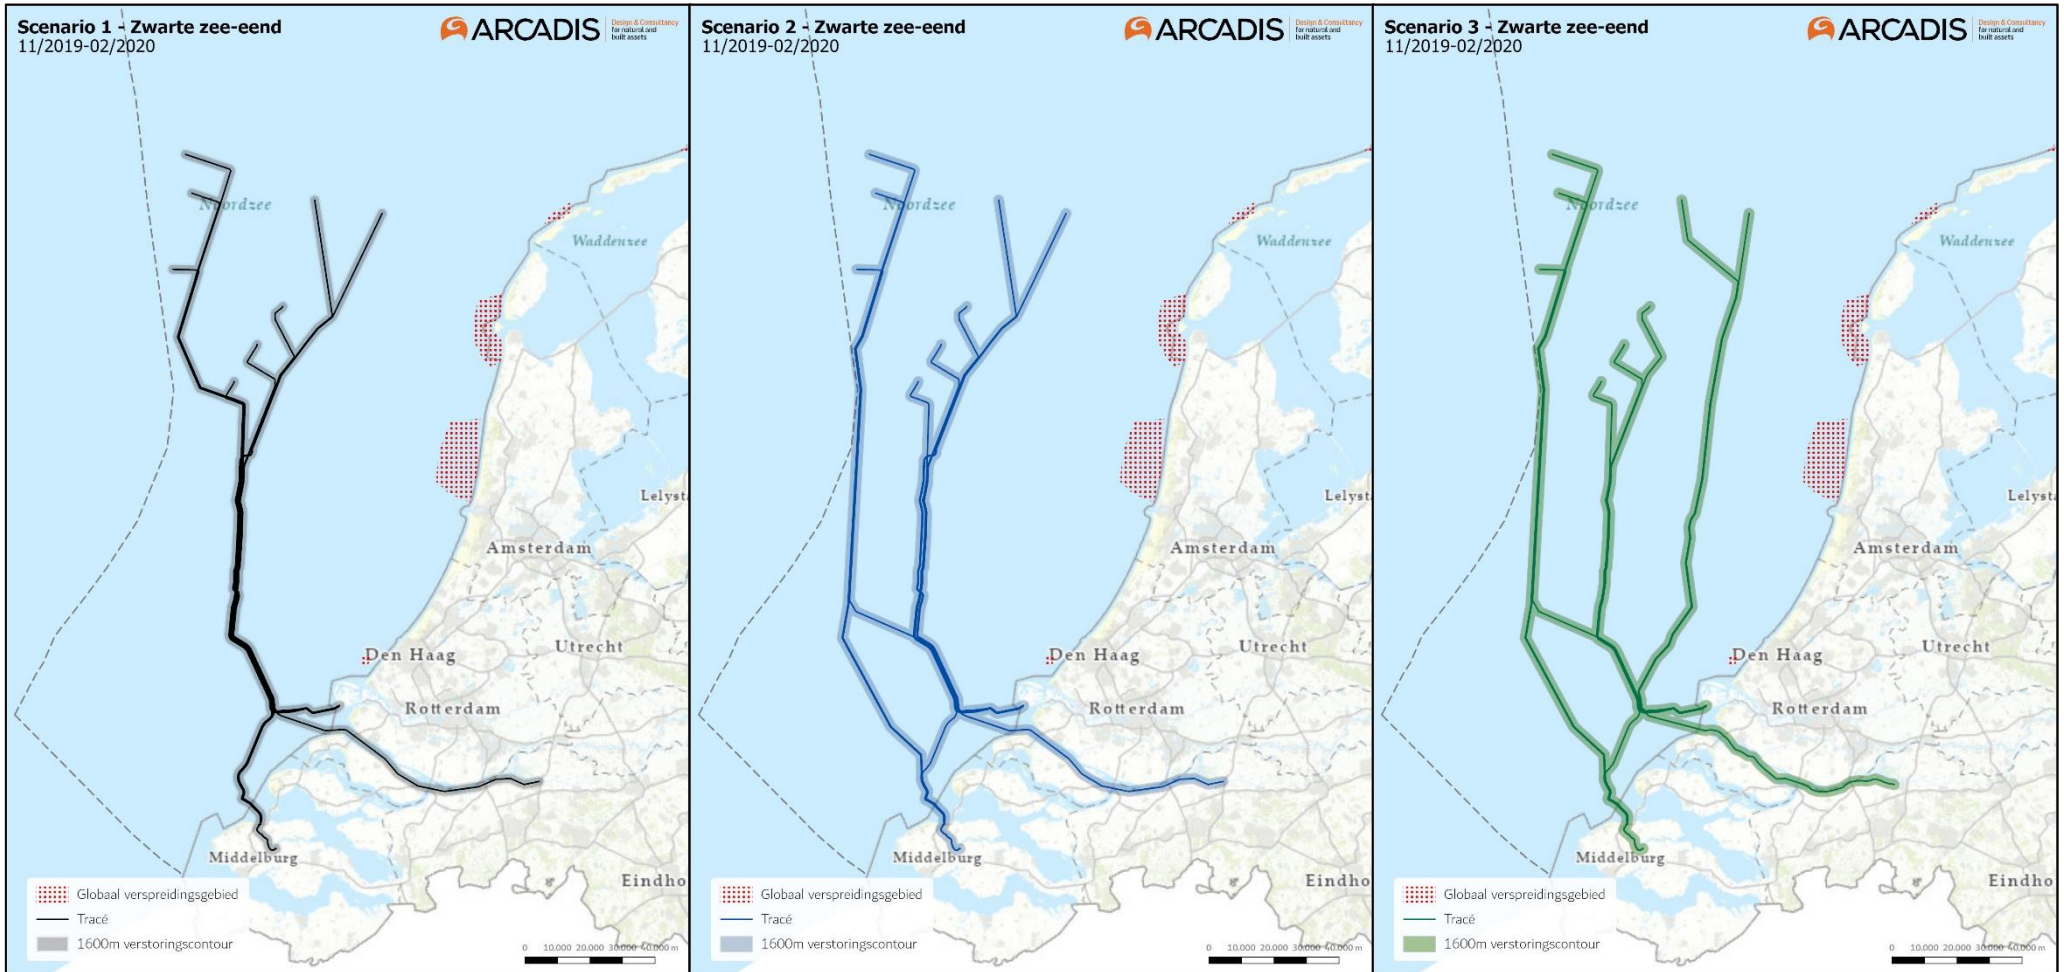


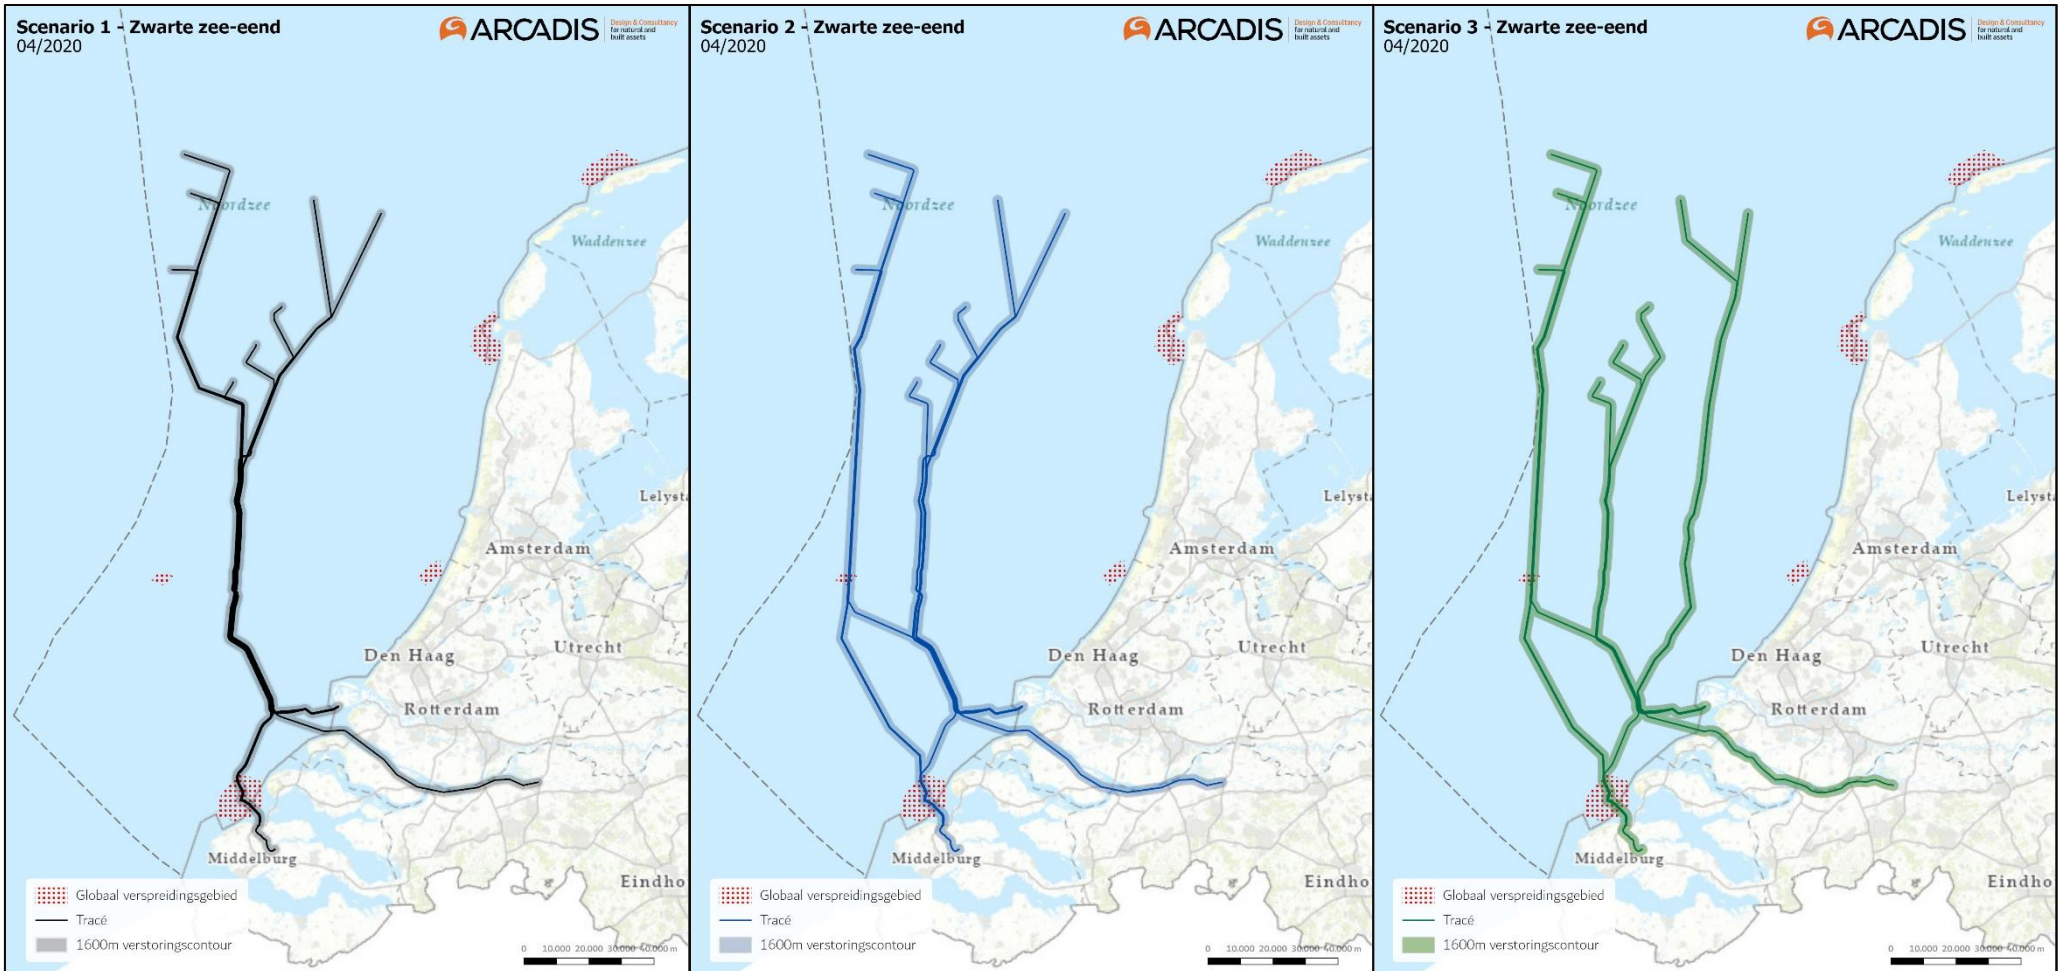


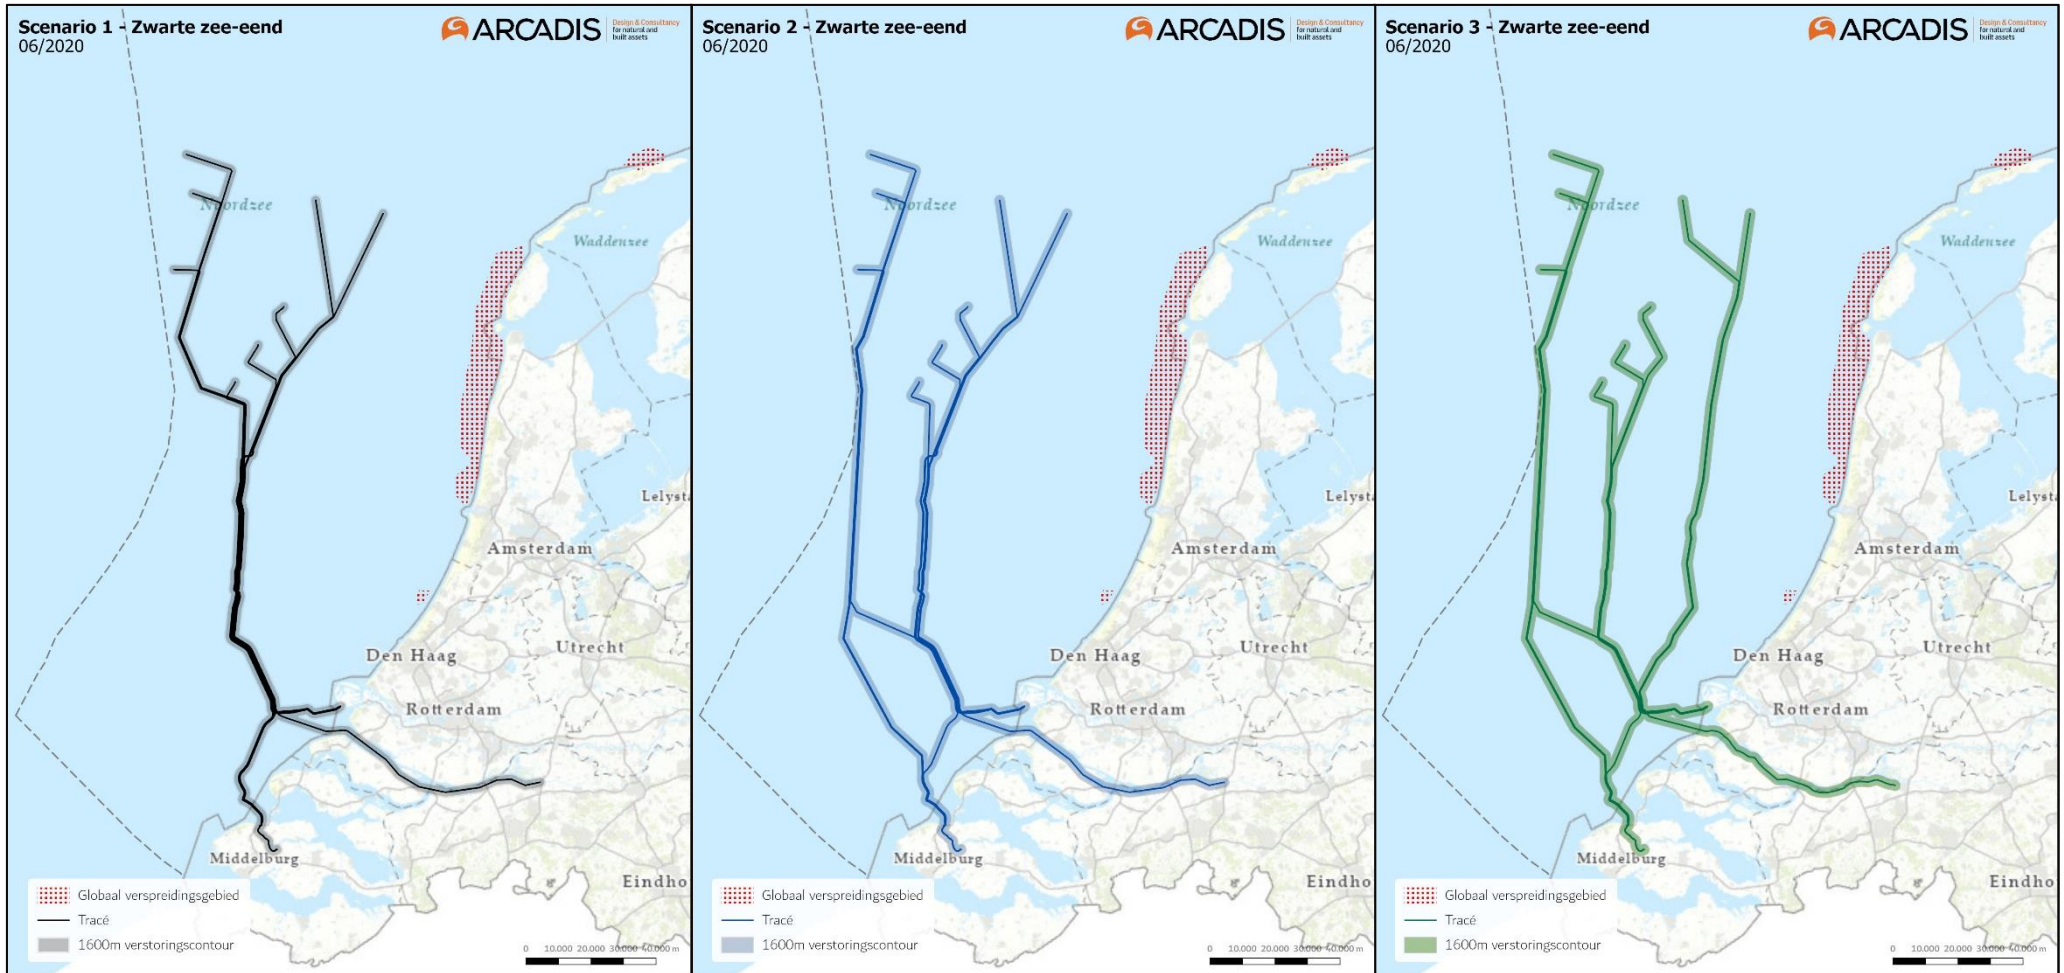





## 10.12 Grote stern

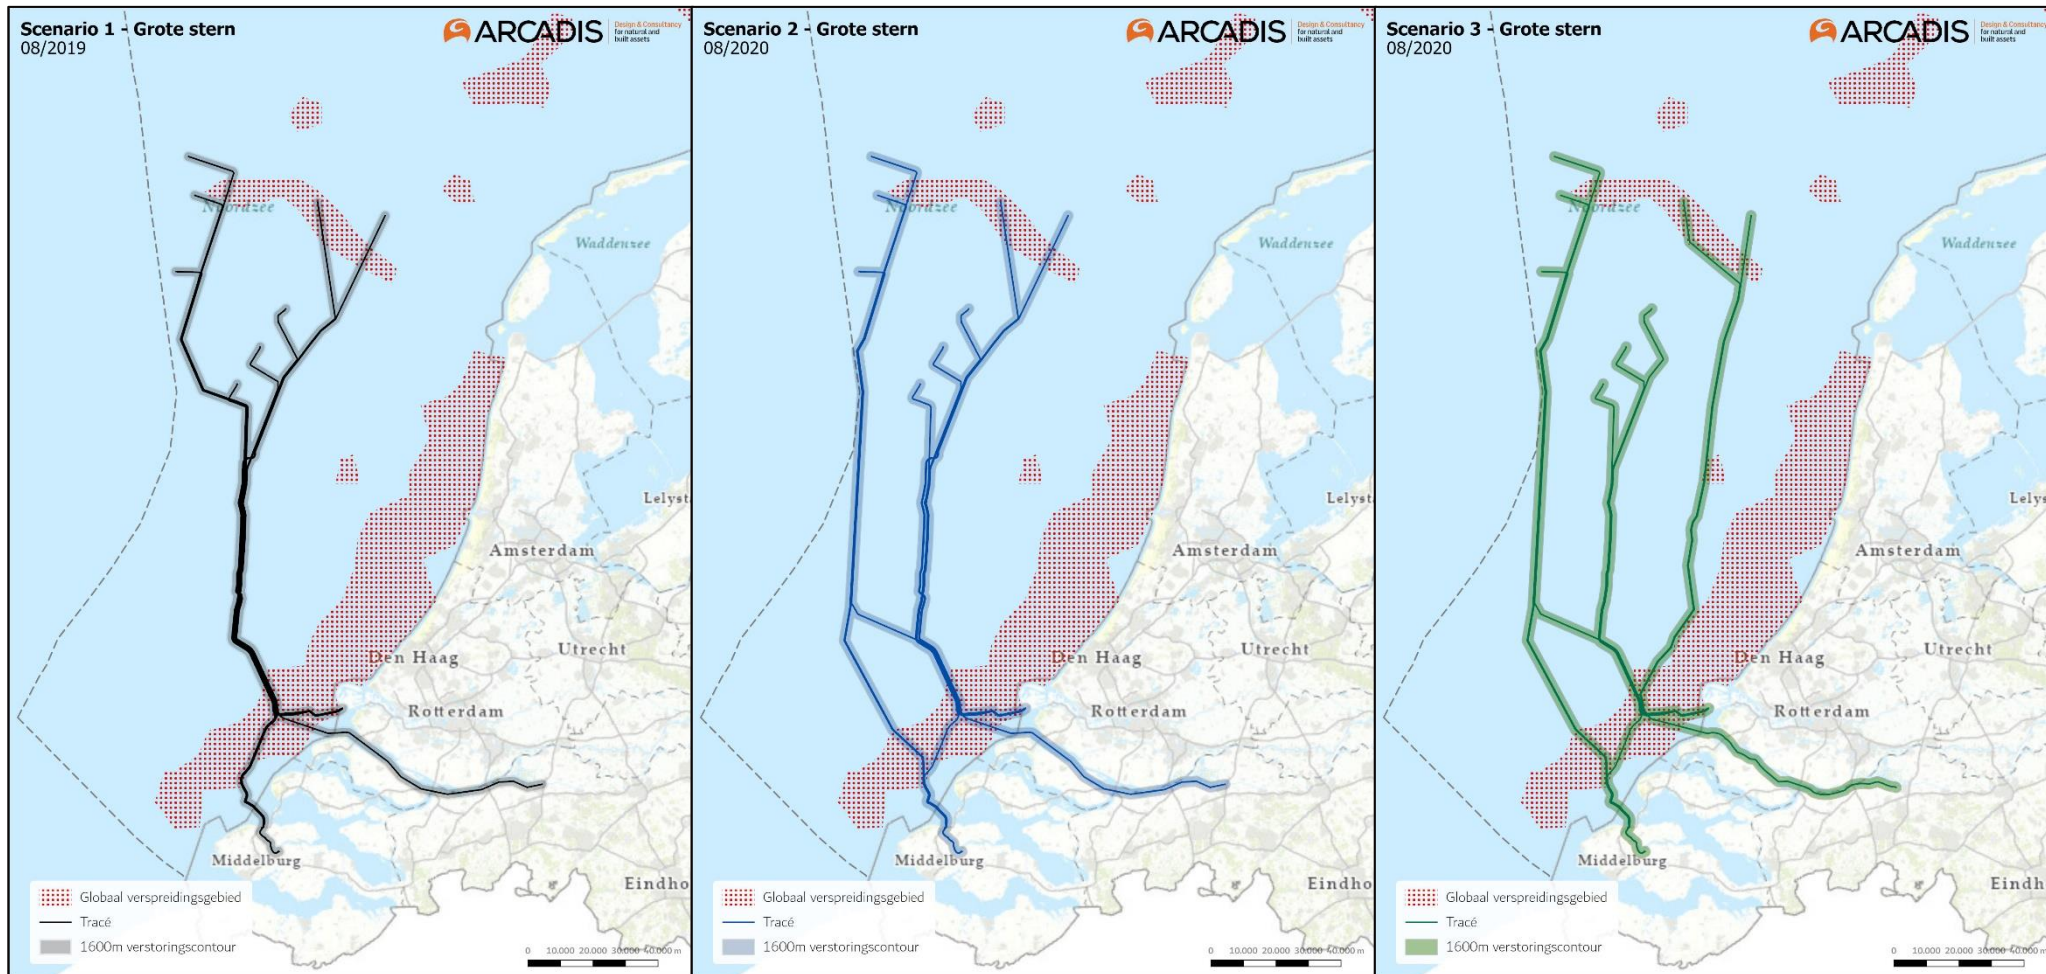


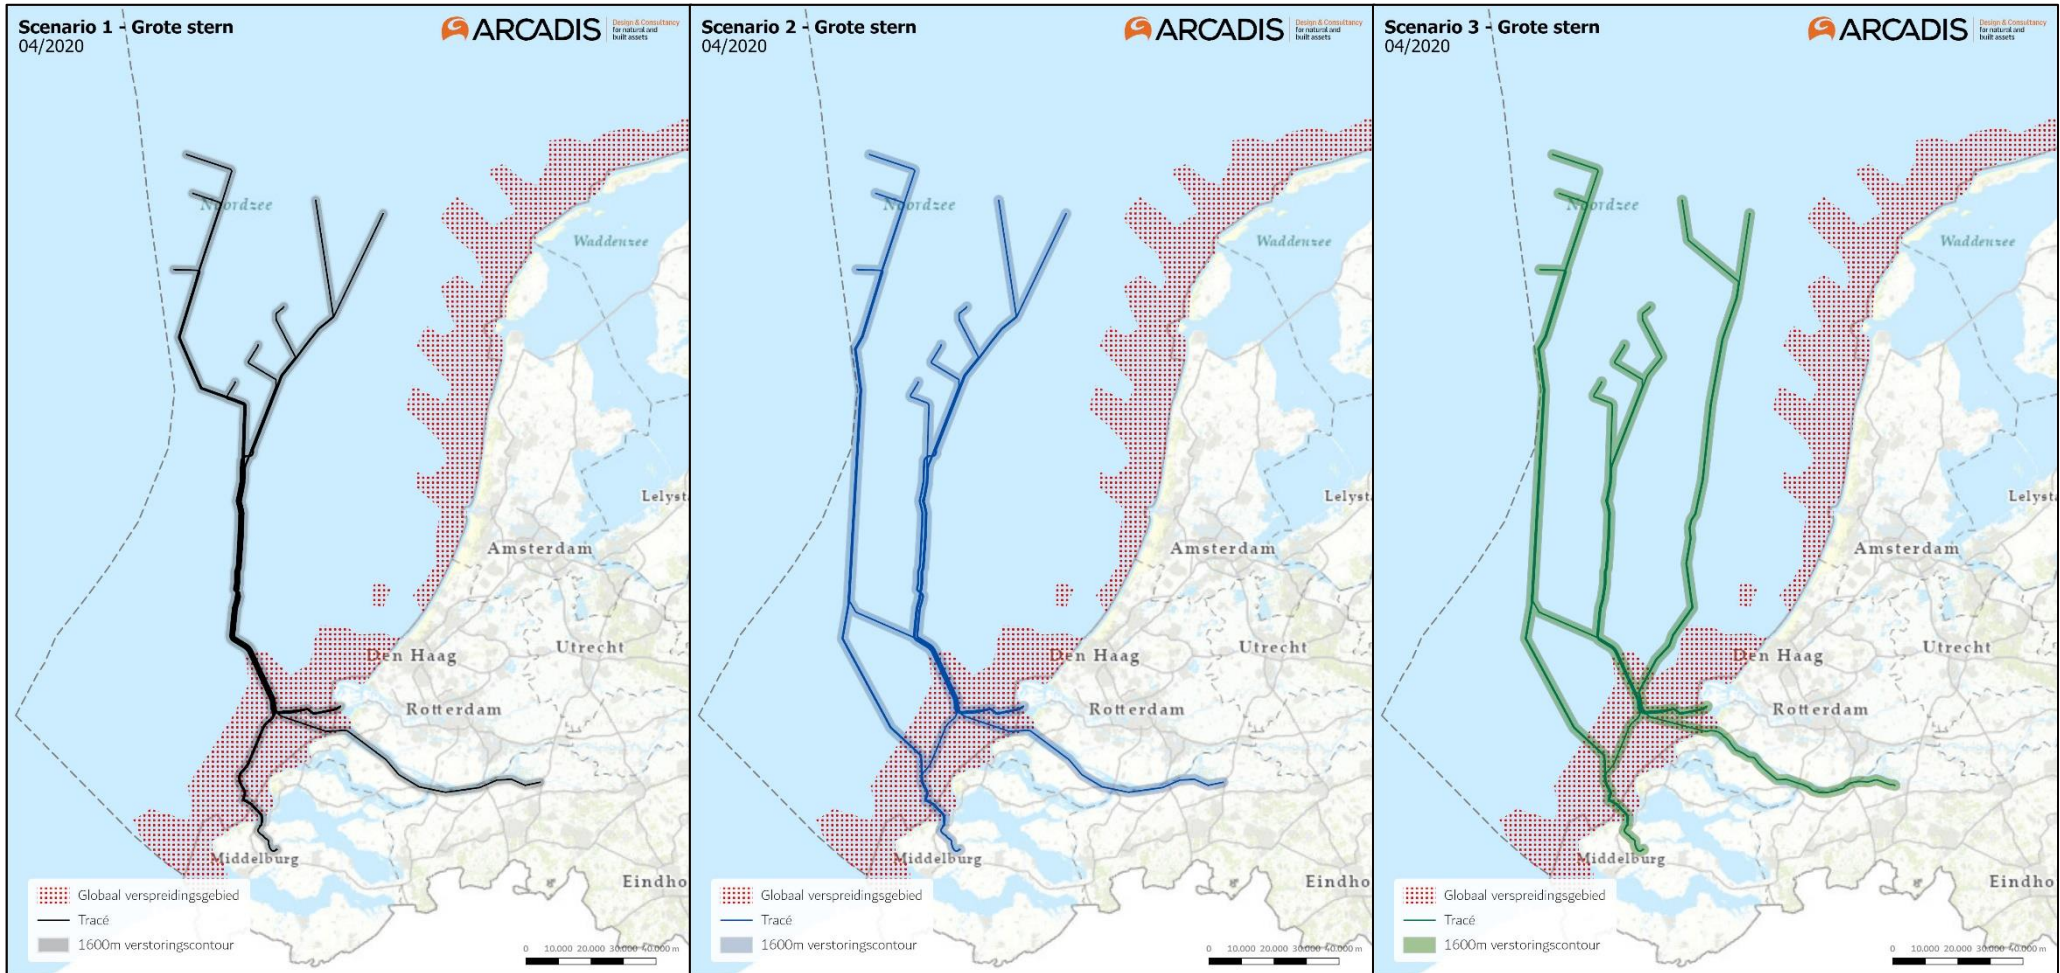


## 10.13 Visdief

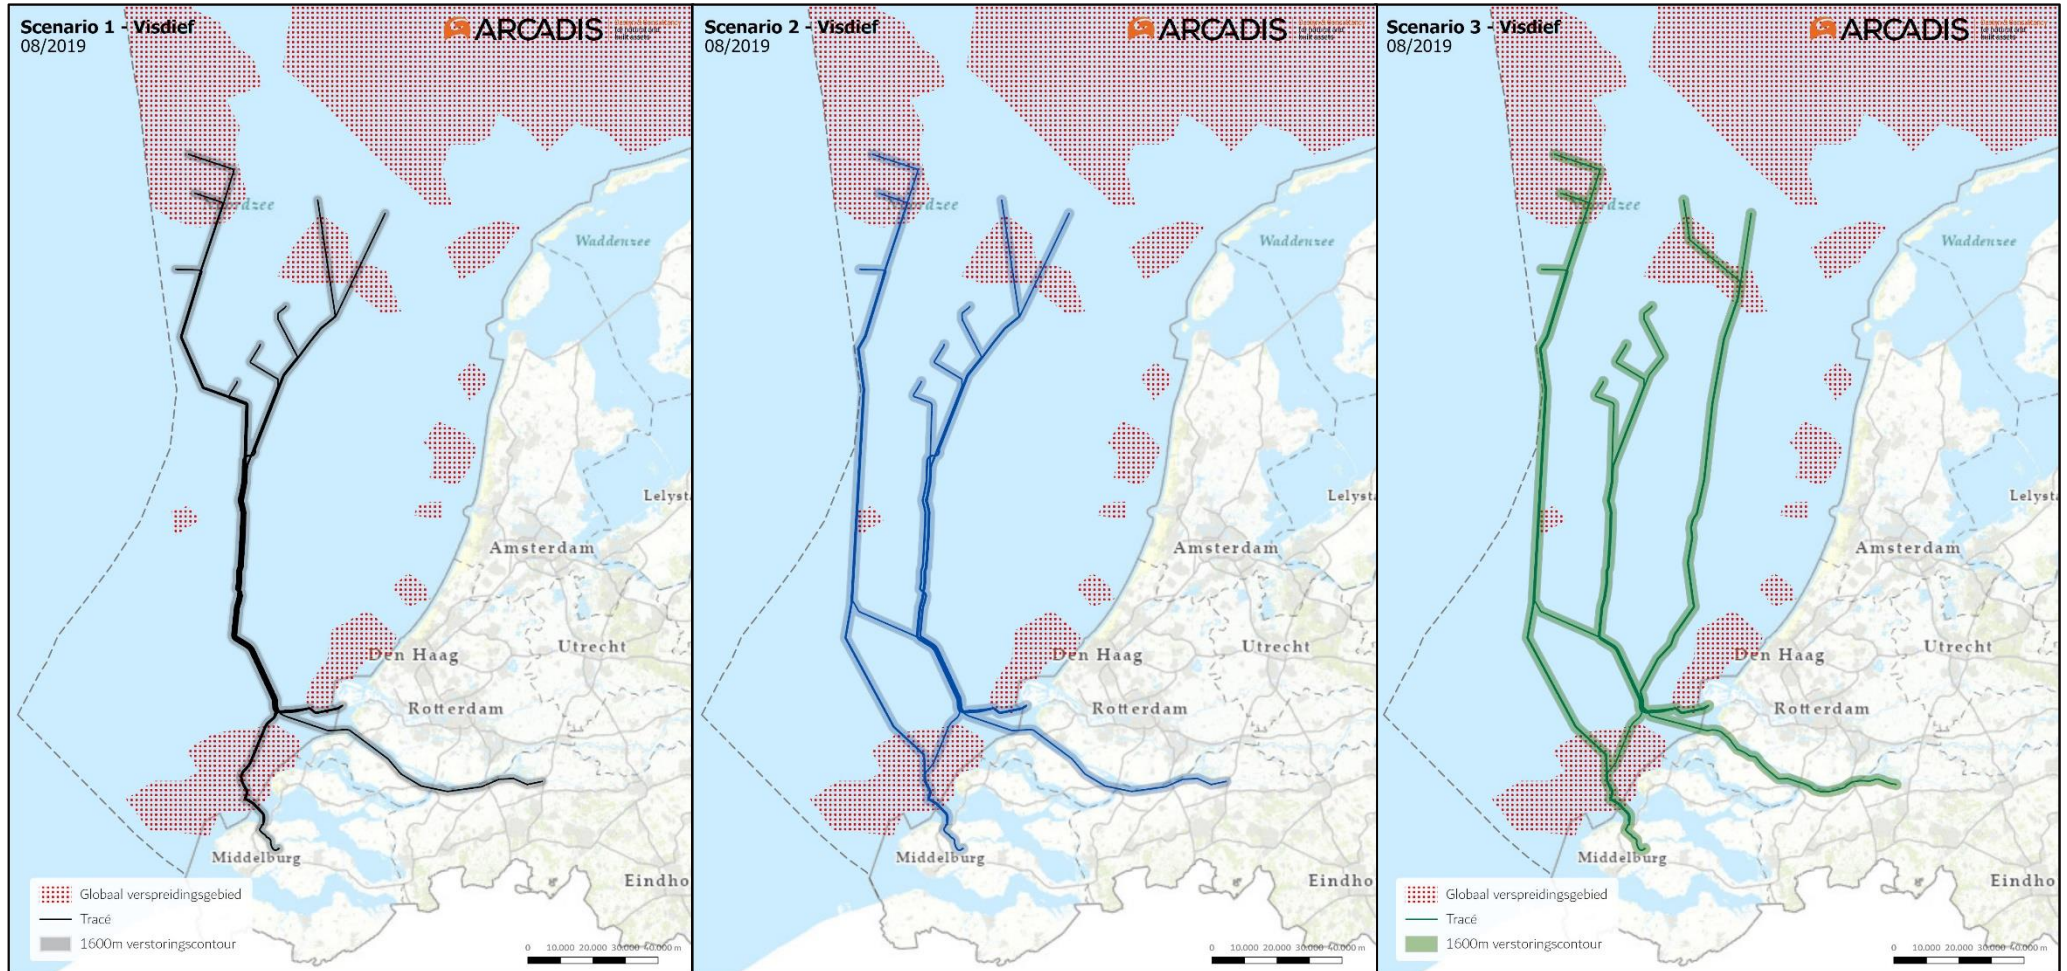

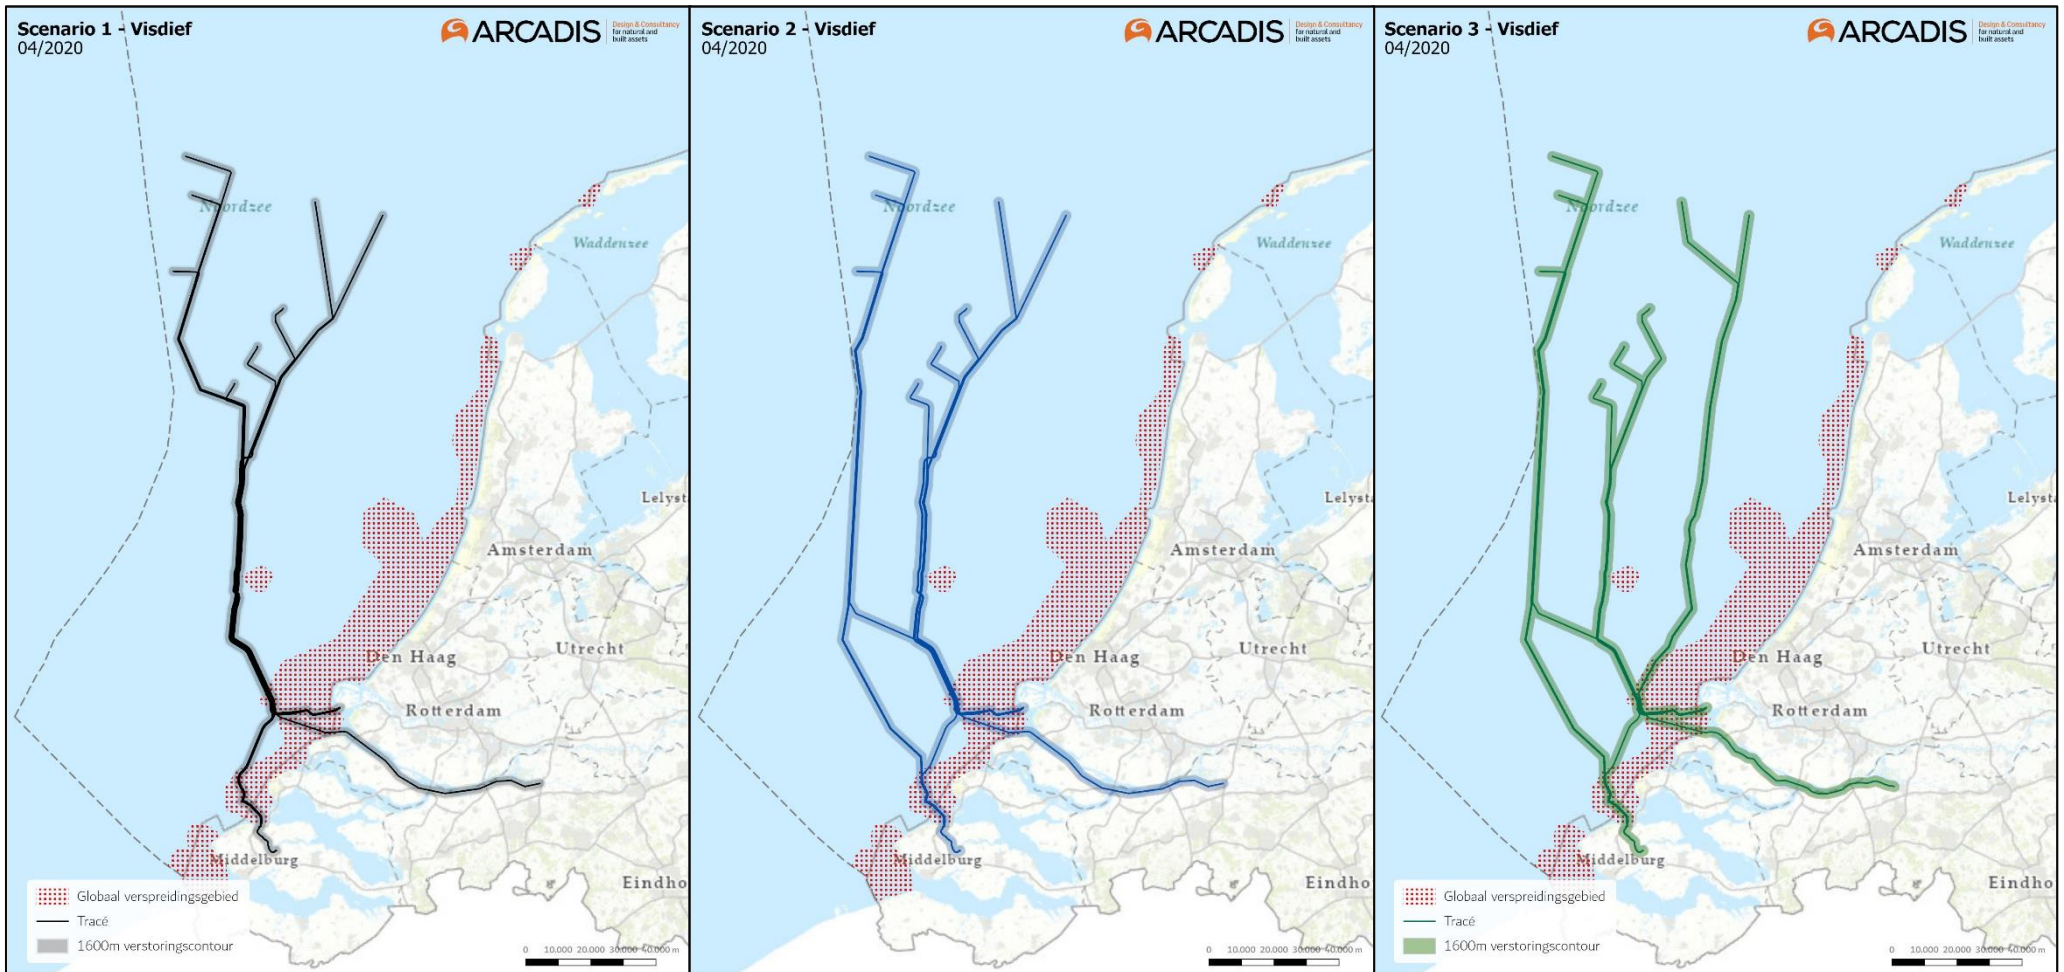

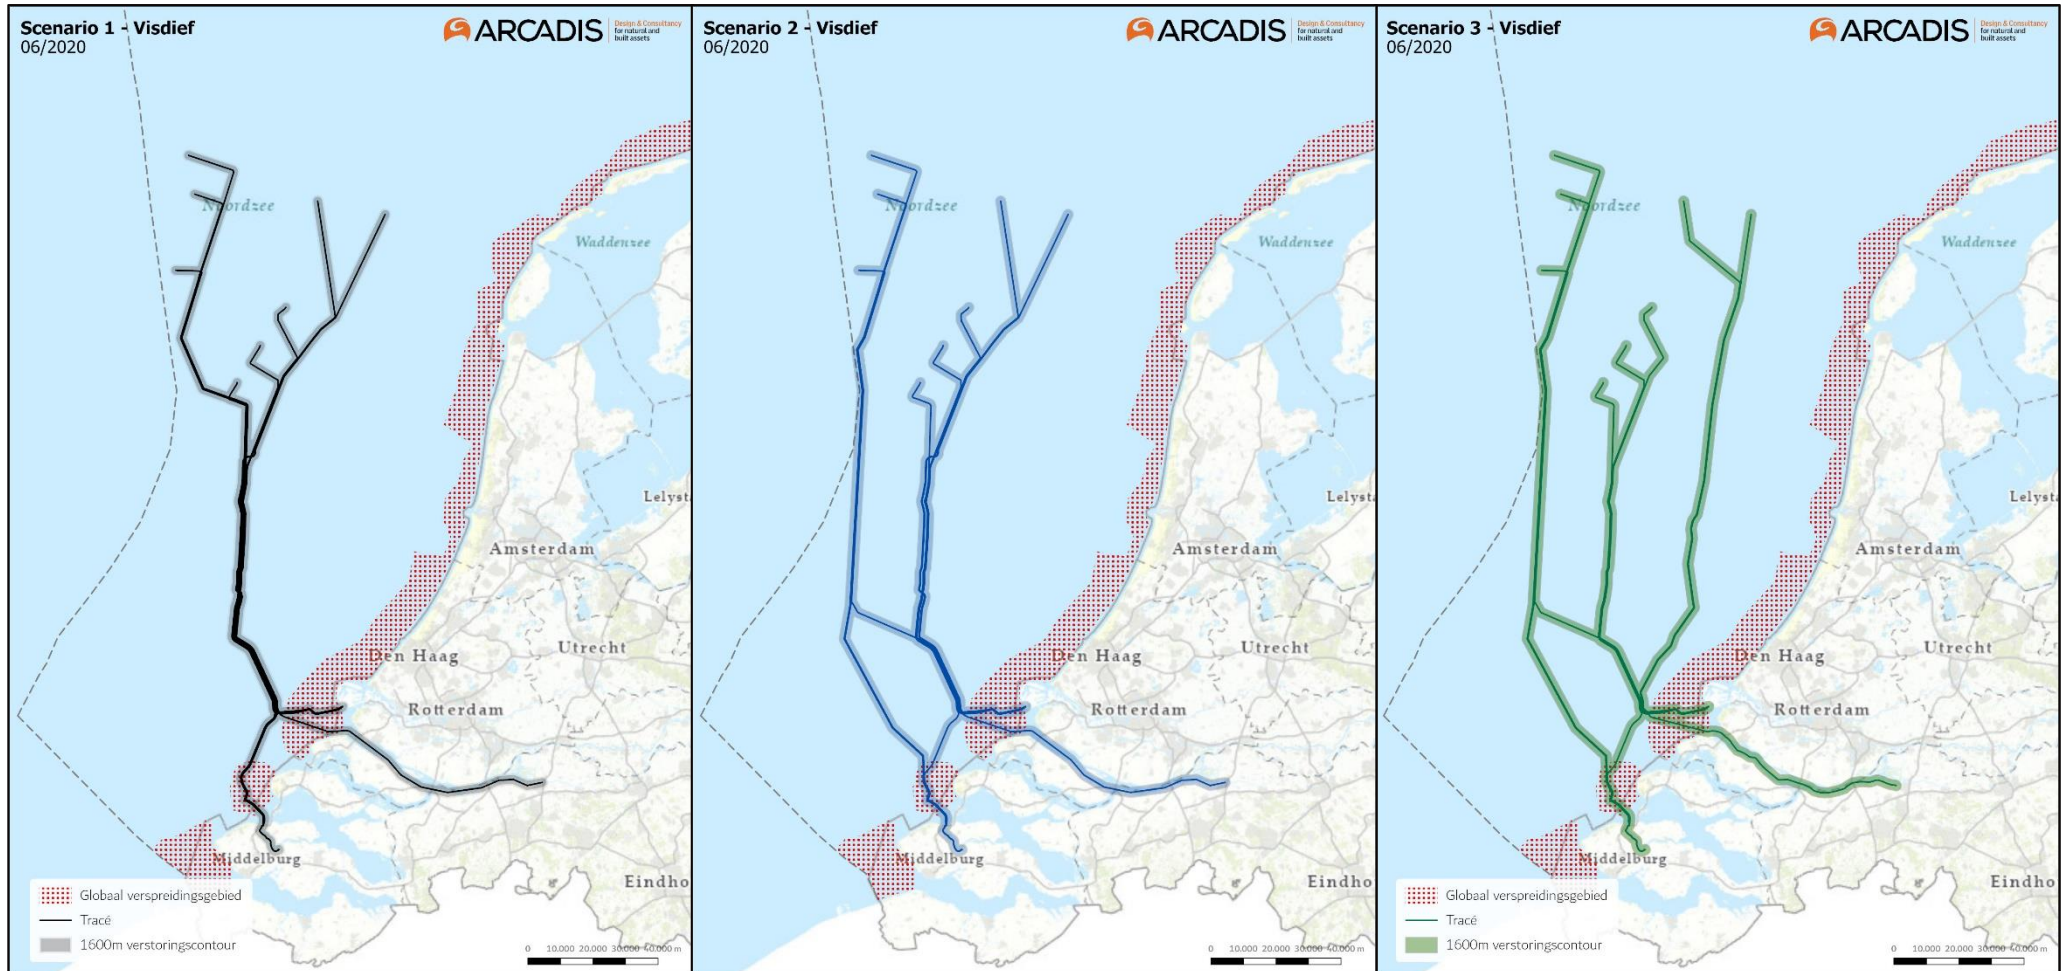


# 10.15 Fuut

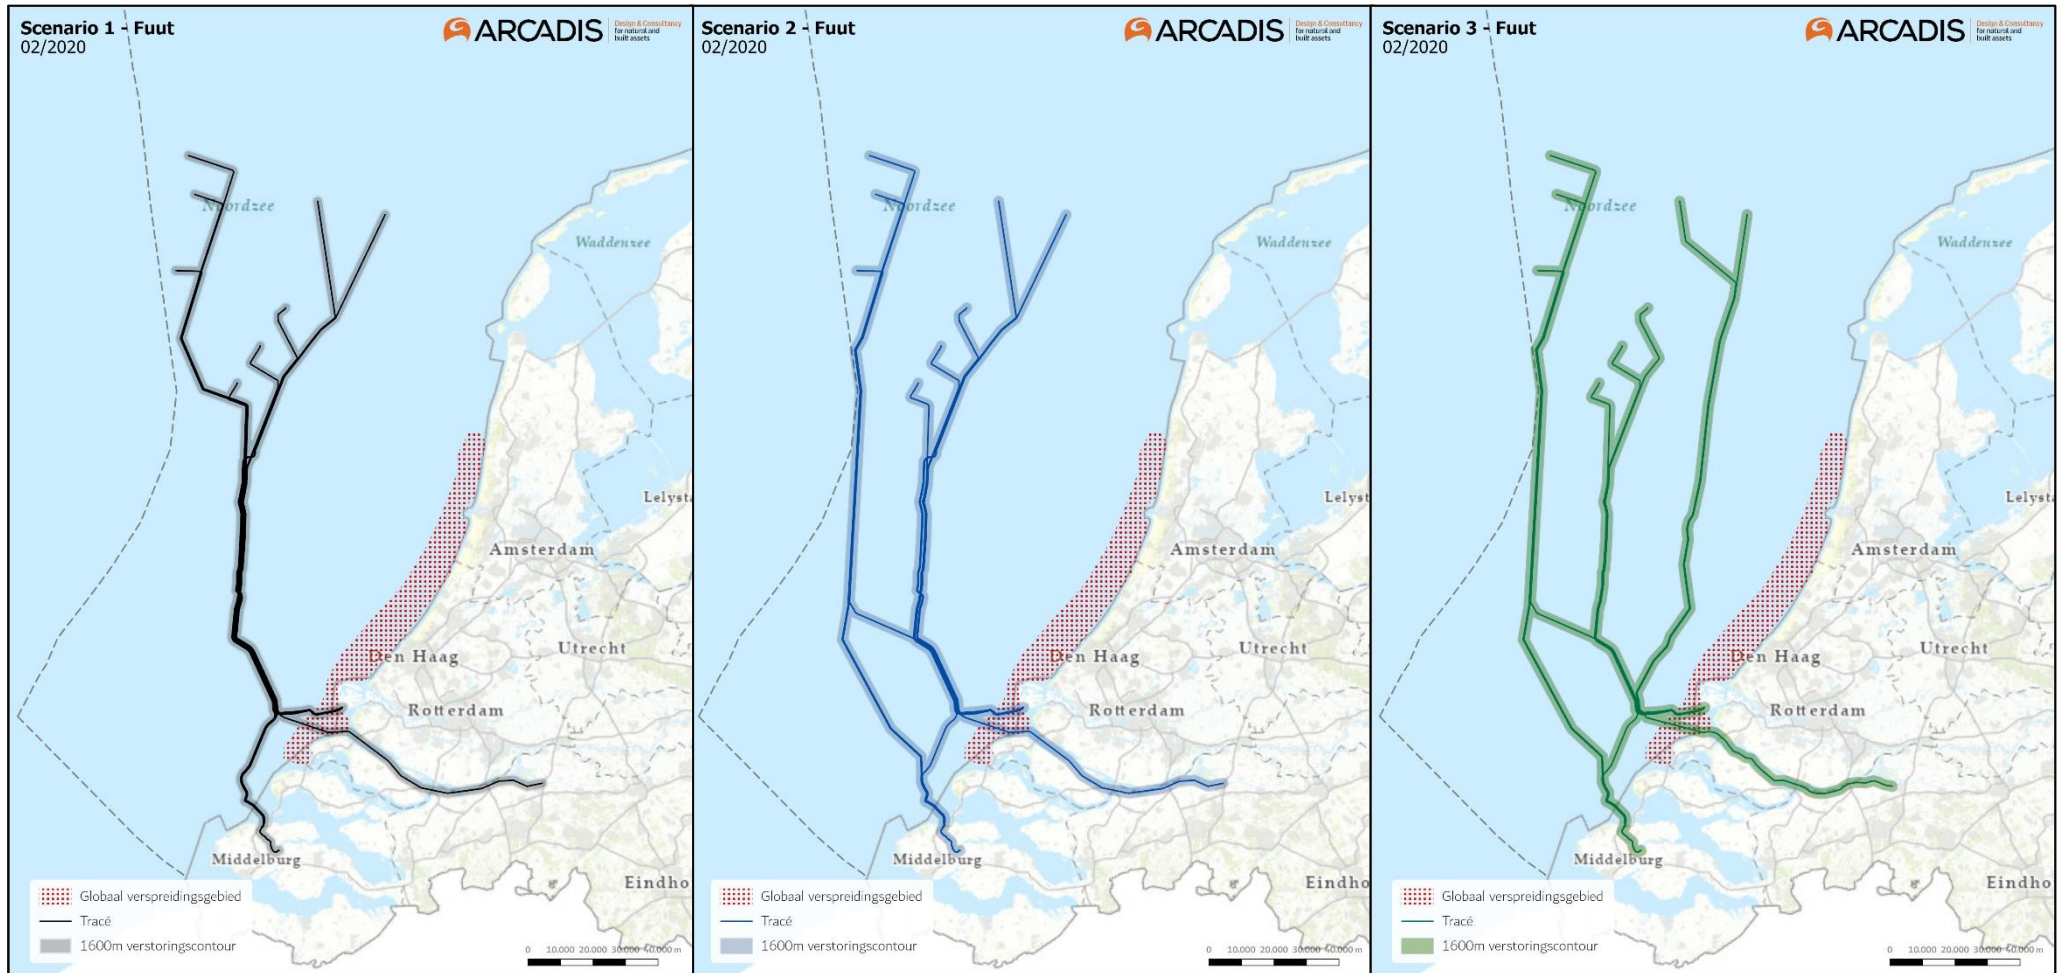





## Bijlage B Memo baggervolumes Verbindingen extra Wind op zee

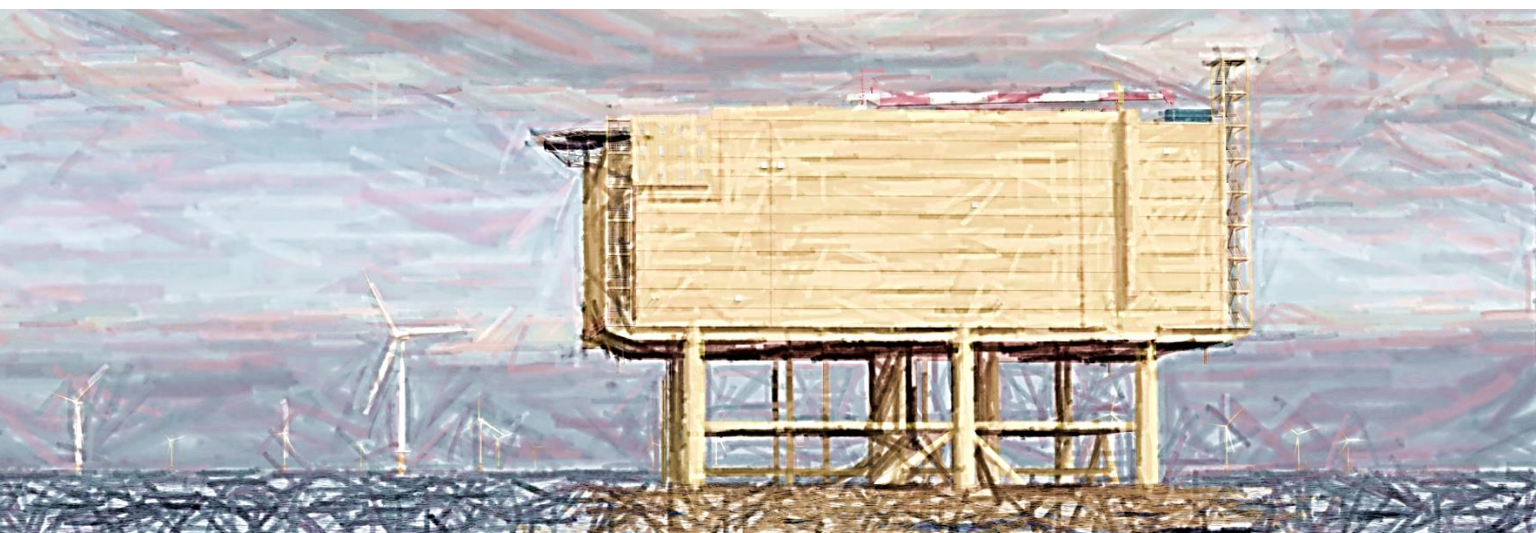

Datum: 08-04-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:





AAN Rijkswaterstaat Zee en Delta

DATUM 17 maart 2022

REFERENTIE

VAN

Wino Snip TenneT E&amp;S

ONDERWERP IJmuiden Ver parallelle aanleg, baggervolumes routealternatieven

VOOR INFORMATIE

BESLUITVORMING

## 1 Inleiding

Gebundelde (in de zin van parallelle) aanleg van de Net op zee hoogspanningskabels, die de aan te leggen windenergiegebied IJmuiden Ver, zoekgebied 1, “Nederwiek”, en zoekgebied 2, “Lagelander”, op zee zullen verbinden met het elektriciteitsnetwerk op land, heeft tot gevolg dat in bepaalde delen van de Nederlandse Noordzee meerdere stroomkabels parallel aan elkaar in de bodem van de zee begraven zullen liggen. Voor het aansluiten van de windenergiegebied Borssele, Hollandse Kust (zuid), - (noord) en (west) liggen de exportkabels over grote lengte van de routes al parallel aan elkaar. Voor die parken gaat het om 4 DC kabels maximaal die parallel aan elkaar liggen. Voor het aansluiten van de parken IJmuiden Ver, Nederwiek en Lagelander en eventueel voor Hollandse Kust (zuidwest), zullen tot 8 kabels parallel mogelijk aangelegd kunnen gaan worden in het gebied dat zich globaal uitstrekt van het lichteiland Goeree, net ten zuiden van de Eurogeul tussen de ankergebieden 4 West en 4 Oost in, tot aan de westzijde van het windenergiegebied Hollandse Kust (west). De afstand tussen die parallelle stroomkabels zal in de orde van grootte 200 meter zijn. In overleg hebben EZK, TenneT en Rijkswaterstaat besloten om eind van 2021, begin 2022 een thematische analyse uit te voeren op een aantal aspecten van de parallelle aanleg. Deze memo is een bijdrage voor die thematische analyse op het thema van de ankerrisico's.

## 2 Afbakening van de technische memo's

Voordeel van parallelle aanleg zit met name in het efficiëntere ruimtegebruik op de Noordzee en in het feit dat door parallelle aanleg meerdere kabels een zo kort mogelijke route kunnen volgen. Een zo kort mogelijke route beperkt de kosten voor de aanleg, het beheer en onderhoud. Een zo kort mogelijke route beperkt ook de elektrische verliezen over de verbinding tussen het offshore windpark en land. Daardoor worden de maatschappelijke kosten lager.


Er zijn ook (mogelijke) nadelen van gebundelde ligging van de elektriciteitskabels. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor het doorvoeren van de (mate van) parallel aanleggen van kabels/bundeling moeten de nadelen afgewogen worden tegen de voordelen. In overleg met Rijkswaterstaat zijn (onder meer) de volgende nadelen naar voren gekomen als onderwerpen om in de thematische analyse te adresseren:

1. De strook tussen een scheepvaartroute op zee en een windenergiegebied, zoals bijvoorbeeld ten westen van het windenergiegebied Hollandse Kust (west), dient (ook) als een soort vluchtstrook voor schepen met problemen. Daar kunnen ze in nood ankeren zonder de scheepvaart in de

- scheepvaartroute te hinderen en zonder het windenergiegebied in te gaan. Verreweg de meeste schepen mogen de windenergiegebieden niet in. Als in die strook meerdere parallelle elektriciteitskabels liggen, is de vraag wat dat betekent voor de veiligheid van die kabels en is het de vraag wat gedaan kan worden om de kans op schade aan die kabels te verkleinen. Dit komt aan de orde in de technische memo over de scheepvaartdichtheid [4] en in de memo over de ankerrisico's [1].
2. In een eerdere fase zijn meerdere routealternatieven verkend voor de kabels op zee naar het toekomstige windenergiegebied in het gebied IJmuiden Ver. Wanneer besloten zou worden om het bundelen van kabels in omvang te beperken, om bijvoorbeeld de hinder voor de scheepvaart te verminderen of om welke reden dan ook, dan zouden enkele kabels in plaats van de parallelle gebundelde routes andere route moeten volgen. (Uit de RBBD-studie blijkt dat verspreiden van de kabels over meerdere corridors niet leidt tot een kleinere kans op een scheepvaart gerelateerd incident aan een van de kabels maar eerder tot een toename van de kans op een dergelijk incident, omdat bij het gebruik van meerdere corridors tegelijkertijd meerdere schepen in de nabijheid van kabels zijn in vergelijking met de aanleg van de kabels in een enkele corridor). Die routes zijn in de regel langer. Omdat die routes ook door uitgestrekte gebieden met mobiele zandgolven op de bodem van de zee lopen, zullen die routes ook meer baggerwerk nodig hebben, voorafgaande aan de aanleg van de kabels. De vraag is hoeveel meer baggerwerk daarvoor nodig is. Hierover is voorliggende memo opgesteld [3]. Positief zou het wel kunnen zijn vanuit het perspectief van de kans op schade aan de kabels, wanneer kabels in corridors gelegd worden waar veel minder scheepvaart bij in de buurt komt, bijvoorbeeld in het Bruine Bank gebied.
  3. Toekomstige kabels en pijpleidingen moeten de parallelle stroomkabels kunnen kruisen. De vraag is hoe dat er uit zal kunnen zien en wat voor gevolgen dat kan hebben. Hierover is een aparte technische memo opgesteld [1].
  4. De Nederlandse Noordzee is een zeer drukbevaren zeegebied. De kabels van het Net op zee zullen meerdere scheepvaartroutes moeten kruisen. Daar waar de kabels in, of in de nabijheid van, drukbevaren scheepvaartroutes liggen, moet gerekend worden met een hogere kans op schade aan de kabels door scheepvaart gerelateerde incidenten, zoals het zinken van schepen, nood-ankeren en het verliezen van lading. Dat is onderwerp van de Risk Based Burial Depth studies die worden uitgevoerd voor het IJmuiden Ver project door ACRB en MARIN en van de memo over de ankerrisico's die bij 1 hierboven is genoemd. Daar waar kabels in de bodem van de zee liggen moet ook rekening gehouden worden met mogelijk aangepast gedrag van de scheepvaart, die in principe zal willen voorkomen om op of direct nabij kabels te ankeren. Daarom is in het kader van de thematische analyse gekeken naar de ligging van de kabels voor Net op zee in relatie tot de scheepvaartdichtheid [4] en in de memo over de ankerrisico's [1].

### 3 De drie scenario's van de thematische analyse

#### 3.1 Overzicht van de 3 scenario's

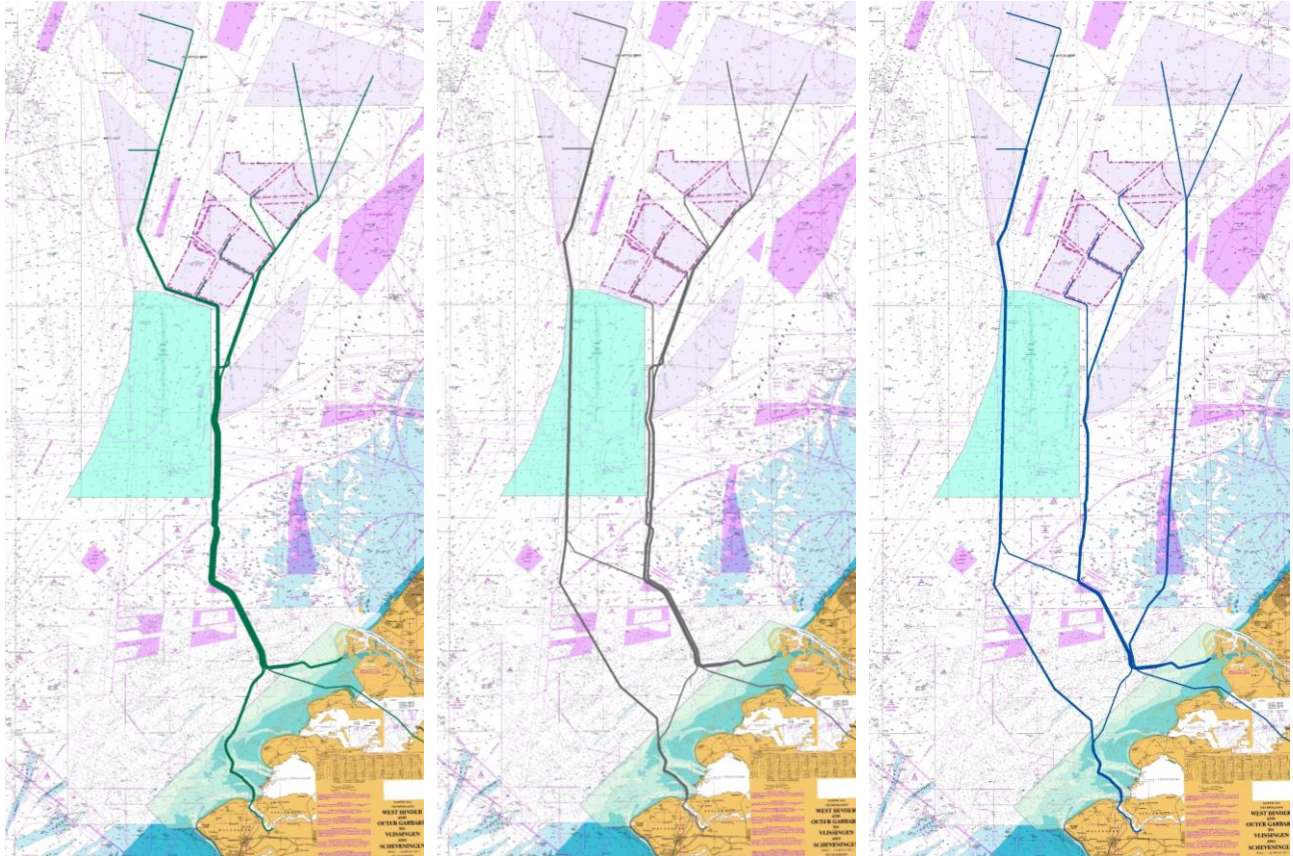

Figuur 1 De scenario's 1 (links), 2 (midden) en 3 (rechts) van de thematische analyse


Voor deze thematische analyse zijn 3 scenario's met elkaar vergeleken voor het aansluiten van de toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver, Nederwiek (ten noordwesten van IJmuiden Ver) en Lagelander (ten noorden van IJmuiden Ver). Voor het aansluiten van deze windenergiegebied zijn 8 DC kabelverbindingen van elk 2 GW nodig. De kabels worden, daar waar ze parallel aan elkaar lopen, op 200 meter uit elkaar in de bodem van de zee begraven. Aan weerszijde van de buitenste kabels wordt een vrije zone van 500 meter aangehouden voor veiligheid en onderhoud. De 500 meter brede onderhoudszone aan de buitenzijde van een corridor met één of meerdere kabels kan overlappen met de 500 meter zone rondom een offshore windenergiegebied of van een andere kabel of pijpleiding.

1. Bij scenario 1 lopen alle 8 de kabelroutes gebundeld door een midden-corridor. De corridor in het middengebied wordt daarmee  $7 \times 200 + 2 \times 500 = 2.400$  meter breed.
2. Bij scenario 2 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 5 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steekt ten zuiden van de Bruine Bank 2 kabels over naar de midden-corridor en lopen er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt  $2 \times 500 = 1.000$  meter breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in dat geval  $5 \times 200 + 2 \times 500 = 2.000$  m breed kunnen worden, daar waar

de kabels parallel aan elkaar op 200m tussenruimte gelegd kunnen worden. (Het voorbehoud betreft hier de locaties waar andere onderling kruisende kabels en leidingen gekruist moeten worden, daar moet afstand gehouden worden tot die kruisingen, waardoor de corridor daar breder moet zijn).

3. Bij scenario 3 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 3 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steken ten zuiden van de Bruine Bank twee kabels over naar de midden corridor en loopt er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Door een oostelijke corridor lopen 2 kabels uit Lagelander parallel naar het zuiden toe. Ter hoogte van de Eurogeul en net ten noorden van ankergebieden 4 West en 4 Oost voegen deze 2 kabels uit de oostelijke corridor zich bij de 3 kabels uit de midden corridor en 2 kabels uit de westelijke corridor. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt 1.000 meter breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in het worst case geval van vijf parallele verbindingen  $4 \times 200 + 2 \times 500 = 1.800$  m breed kunnen worden. De oostelijke corridor is dan  $200 + 2 \times 500 = 1.200$  meter breed.

### 3.2 De beschouwde routeopties voor Nederwiek en Lagelander

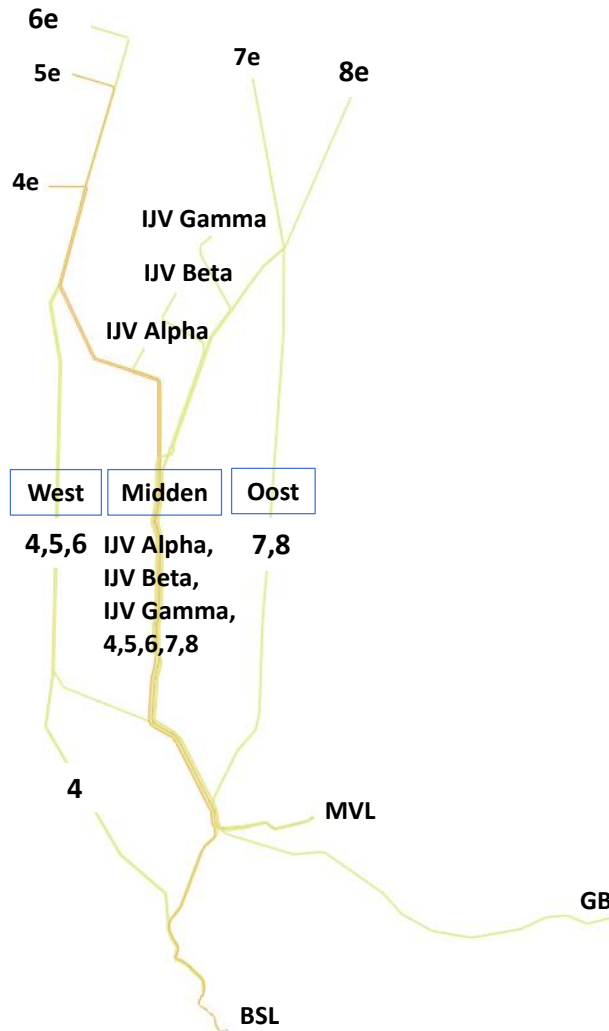

Figuur 2 De beschouwde route opties voor de 3 scenario's om de zoekgebieden 1 en 2 aan te sluiten op land

De 2 GW DC verbindingen zijn als volgt in de 3 scenario's opgenomen:

Tabel 1 De gebruikte corridors per scenario voor de 8 stuks 2 GW DC verbindingen


Verb.	Van		Naar	Corridor per scenario		
				1	2	3
1e	IJmuiden Ver	Alpha	Borssele	Midden	Midden	Midden
2e	IJmuiden Ver	Beta	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
3e	IJmuiden Ver	Gamma	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
4e	Nederwiek	Alpha	Borssele	Midden	West	West
5e	Nederwiek	Beta	Maasvlakte	Midden	West	West
6e	Nederwiek	Gamma	Geertruidenberg	Midden	West	West
7e	Lagelander		Zuid Holland	Midden	Midden	Oost
8e	Lagelander		Zeeland	Midden	Midden	Oost

Opmerking bij tabel: de 5<sup>e</sup> en de 6<sup>e</sup> routes volgen in scenario 2 en 3 voor een groot deel de westelijke corridor, maar steekt ten zuiden van het Bruine Bank gebied over naar de midden-corridor. Zie Figuur 1 en Figuur 2. Alleen de 4<sup>e</sup> route volgt de hele westelijke corridor.


### 3.3 Opmerkingen bij de 3 scenario's

Bij deze scenario's moet het volgende worden opgemerkt:

- Voor wat betreft de westelijke en de oostelijke corridor zijn de kabelroutes vrij eenvoudig getrokken rechte lijnen. Het zijn nog niet nader uitgewerkte routes met betrekking tot specifiek te ontwijken gebieden of obstakels op zee. Deze routes zijn ook nog niet geoptimaliseerd met betrekking tot hun ligging ten opzichte van de bathymetrie.
- De westelijke corridor loopt in het Natura 2000 gebied van de Bruine Bank in de lengte richting over een zandbank in plaats van door een dal tussen de zandbanken. De kabels in deze corridor vallen op die plek samen met de route van de Sea-Me-We-3 (RWS KB0061) datakabelroute. Zie Figuur 3. De uiteindelijke routes voor kabels in dit gebied zullen iets meer naar het oosten gelegd moeten worden, in de richting van de Bruine Bank. Bovendien zou het beter zijn de rug van de zandbank, indien en waar mogelijk, te vermijden omdat de zeebodem daar meer beïnvloed zal worden tijdens stormen dan de zeebodem in het dal tussen de zandbanken in. Daarmee zullen de routes ca. 3 – 4 km meer naar het oosten moeten komen te liggen, op ca. 3 km ten westen van de Bruine Bank zelf. Zie Figuur 3.
- De oostelijke corridor ligt in het Rijnveld gebied midden tussen twee scheepvaart routes van het scheidingsstelsel van de TSS Maas Noord. In dat gebied ligt een munitie dumpgebied waar deze routes nu dwars doorheen lopen. De uiteindelijke routes zullen verlegt moeten worden naar het westen of naar het oosten van de TSS Maas Noord, omdat de kosten en risico's die samenhangen met het aanleggen van kabels door een munitie dumpgebied naar alle waarschijnlijkheid disproportioneel zullen uitvallen. Ter indicatie: het onderzoeken en identificeren van een enkel munitie object op de bodem van de zee kost in de orde van grootte EUR 10.000 tot 20.000. In dit gebied zullen naar verwachting enkele honderden van dergelijke objecten op de kabelroutes liggen. Zie Figuur 4. Voor de thematische analyse is uitgegaan van de drie corridors zoals die eerder zijn vastgelegd en niet van aangepaste en geoptimaliseerde varianten van de corridors.

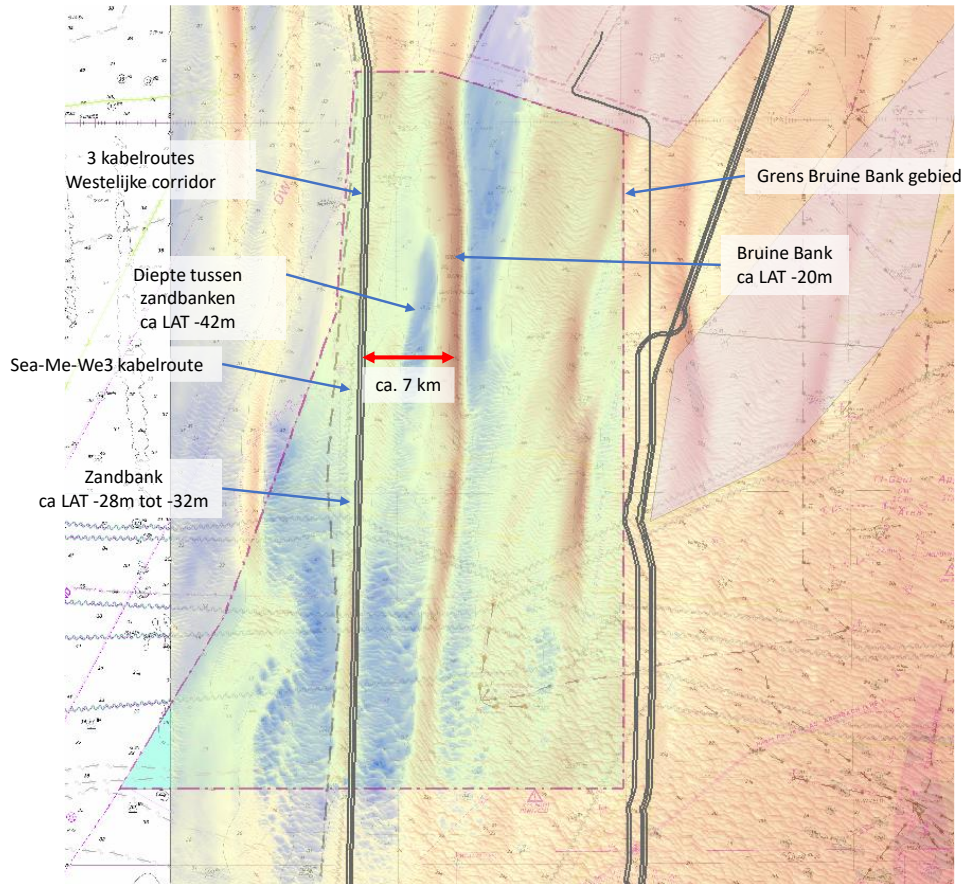

Figuur 3 De waterdieptes in de westelijke corridor in het Bruine Bank gebied met de Sea-Me-We3 kabelroute

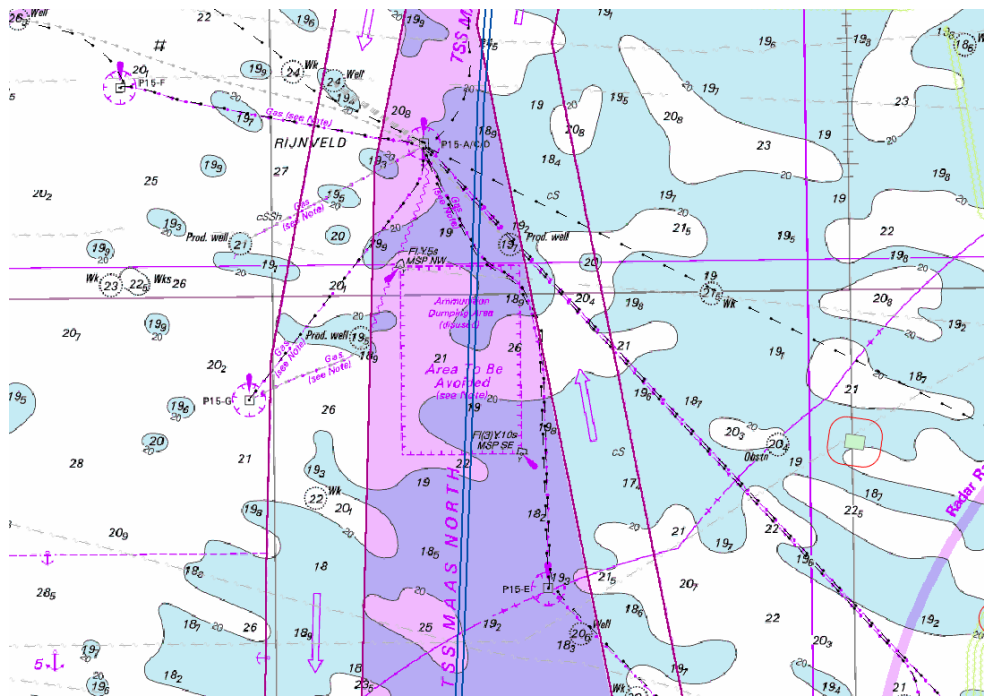

Figuur 4 De kabelroutes in de oostelijke corridor lopen in het TSS Maas Noord door een munitie-dumpgebied

### 3.4 Optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors

Uitgangspunt van de Thematische Analyse zijn de westelijke, midden en oostelijke corridors zoals die in een eerdere fase zijn vastgelegd. Het in detail optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors voert verder dan het kader van deze Thematische Analyse, maar hoog over zou er al wel het volgende over gezegd kunnen worden.

Optimaliseren van de westelijke corridor zou kunnen door alle kabels die in deze corridor zouden moeten komen te liggen niet door de Maas Junction te leggen, maar ze alle 3 TSS Maas West over te laten steken samen met andere kabels. Pas ten noorden van TSS Maas West zouden die drie kabels dan naar het westen naar de Bruine Bank kunnen lopen, zoals dat nu al het geval is met 2 van de 3 kabels die bij scenario 2 en 3 via de westelijke corridor lopen. Op die manier wordt het drukke scheepvaartgebied van de Maas Junction vermeden.

Optimaliseren van de oostelijke corridor zou kunnen door de kabels die deze corridor volgen meer naar het oosten te leiden en ze in de strook tussen de TSS Maas Noord en het windturbinepark Hollandse Kust (zuid) te leggen, tot het punt waar het munitiedumpgebied is gepasseerd. Daarna zouden de kabels in deze corridor weer tussen de scheepvaartzones in moeten komen te liggen, om de voldoende afstand tot de ankergebieden voor IJmuiden te kunnen houden.



## 4 Baggeren voorafgaande aan de aanleg van de kabels

### 4.1 Mobiel zeebed

Eén van de doelen van TenneT is om een Net op zee aan te leggen, te beheren en te onderhouden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke levenscycluskosten. Die kosten omvatten de financiële kosten, de beïnvloeding van het milieu en de overlast voor andere gebruikers van de zee.

De kabels voor de netten op zee moeten op een groot deel van de routes begraven worden in een mobiel zeebed. Langs de kabelroutes komen bijvoorbeeld zandgolven voor van meerdere meters hoog, die zich met enkele tot meerdere meters per jaar met het getij voortbewegen. Dichter bij de kustlijn lopen de kabelroutes door gebieden met zandbanken die zich op sommige plekken langzaam bewegen. De zeebodemmobilititeit kan de gronddekking op de kabels verkleinen gedurende de levensduur van de kabels. De kabels kunnen door zeebodemmobilititeit ook bloot komen te liggen, wanneer er bij aanleg geen maatregelen worden getroffen om dat te voorkomen. Kabels moeten dieper worden herbegraven wanneer de gronddekking te weinig dreigt te worden om de kabels afdoende te beschermen tegen externe bedreigingen als gesleept vistuig en ankers of wanneer de gronddekking mogelijk op kortere termijn niet meer aan de minimale eisen uit de vergunning zou voldoen. De kosten voor dieper herbegraven (financieel, milieu, overlast) zijn in omvang vergelijkbaar met die kosten bij het initieel begraven van de kabels, met uitzondering van het weg baggeren van de mobiele zandgolven. Bij onderhoud aan de begraafdiepte hoeven de zandgolven niet opnieuw te worden weggebaggerd. Elke herbegraafoperatie introduceert daarbij een risico voor de kabels, omdat de kabels beschadigd kunnen raken wanneer er iets niet helemaal als gepland gaat bij het herbegraven.

Onderhoud aan de gronddekking en begraafdiepte van de kabels over de levensduur kan worden voorkomen door de kabels initieel dieper te begraven daar waar het zeebed over de levensduur van de kabels lager komt te liggen. Om de kabels dieper te kunnen begraven, worden in de zone nabij de kust apparaten ingezet die de kabels (in één keer) veel dieper de grond in kunnen werken. Verder op zee kunnen dergelijke apparaten niet altijd ingezet worden, omdat veel van die apparaten erg weersgevoelig zijn. Het werken met die apparaten verder op zee introduceert niet acceptabele risico's voor de kabel en alle betrokkenen. Apparaten waarmee de kabels op zee veilig meerdere meters diep in het zeebed kunnen worden begraven, zijn wel in ontwikkeling, maar op dit moment nog niet voldoende beschikbaar. Om de kabels verder op zee dieper te kunnen begraven, wordt daarom voorafgaande aan het installeren van de kabels gebaggerd. De koppen van de zandgolven op de kabelroute worden daarbij weggebaggerd, waarna de kabels in de bodem van de gebaggerde geul worden ingegraven. Door eerst de koppen van de zandgolven weg te baggeren kan bij het begraven van de kabels wel de benodigde installatiediepte worden bereikt.

### 4.2 Te steile taluds

De tweede reden om te baggeren, voorafgaande aan het leggen en begraven van de kabels, is het vlakker baggeren van taluds die te steil zijn voor de installatie van de kabels. Een kabel begraafapparaat kan, afhankelijk van het type, taluds op en af werken die maximaal 10° – 12° steil zijn. De zandgolven hebben

aan de zijde waar de zandgolven naar toe bewegen taluds die tot ca 25° steil kunnen zijn. Om de kabel daar wel te kunnen begraven moeten die taluds vlakker worden gebaggerd voorafgaande aan het begraven van de kabels.

### 4.3 Toegang tot ondiepe delen van de route

De derde reden om te baggeren hangt samen met het krijgen van toegang tot alle delen van de route. Soms loopt een kabelroute over een ondiepte heen waar de kabelinstallatieschepen niet kunnen komen, omdat het daar te ondiep is. Ondieptes worden vooraf zo veel mogelijk vermeden, maar dat is niet altijd mogelijk. Bovendien kunnen er ook ondieptes ontstaan tussen het moment waarop een route is gekozen en is vastgelegd in een ruimtelijk plan en vergunningen en het moment waarop een kabel moet worden geïnstalleerd; daar zitten meerdere jaren tussen. Het op dat moment verleggen van de kabelroute is dan vaak niet meer mogelijk, omdat die dan buiten de vergunde corridor zou komen te liggen. Ook in die situatie wordt gebaggerd om de kabels te installeren.

### 4.4 Baggeren op de aanlanding

Bij de aanlanding van de kabels op het strand gaat de kabel door een zone met hoge zeebodem mobiliteit. Op die plek vereist de vergunning een permanente gronddekking van minimaal 3 meter over de hele levensduur. Om de kabel voldoende diep te begraven bij de aanlanding moet vaak een deel van de zandbanken die direct voor het strand liggen weggebaggerd worden. Dit is nodig om überhaupt de benodigde diepte te kunnen bereiken met de kabels maar ook om over die zandbank heen te kunnen komen met het begraafapparaat en het ondersteunende materieel.


### 4.5 Non Mobile Reference Level (NMRL)

TenneT laat voor alle kabelroutes een zeebodem mobiliteitsstudie uitvoeren, voorafgaande aan de aanbesteding van de installatie. Die studie bepaalt voor de kabelroute een “non mobile reference level” (NMRL), wat een voorspelling is voor het laagste zeebed-niveau langs de kabelroute voor de levensduur van de kabel. Het NMRL wordt aangehouden als het referentieniveau voor het installeren van de kabels. Op die manier wordt de kans acceptabel klein gemaakt dat de gronddekking op de kabel gedurende de levensduur niet meer voldoet aan de eisen.

Voorafgaande aan de installatie van de kabels worden de mobiele zandgolven gebaggerd tot iets boven het NMRL. De precieze afstand van het baggeren tot het NMRL wordt door de aannemer bepaald, op basis van de uitvoeringsmethode en planning van de aannemer. Voor de milieueffectrapportage (MER) die door TenneT wordt opgesteld voor een Net op zee wordt uitgegaan van baggeren tot 0,5 meter boven het NMRL. Voor het MER wordt ook rekening gehouden met onderhoud aan de te baggeren profielen, voorafgaande aan het leggen en begraven van de kabels en met een baggertolerantie. De praktijk heeft laten zien dat de inschattingen die TenneT voor de baggerhoeveelheden in de zandgolven heeft gemaakt voor het MER realistisch conservatief zijn in vergelijking met de hoeveelheden die bij de uitvoering daadwerkelijk door de aannemers worden gebaggerd.


## 5 Bruine Bank

De route van scenario 1 lopen door het Natura 2000 natuurbeschermingsgebied Bruine Bank heen. Deze routeopties lopen over een zandbank die ten westen van de Bruine Bank ligt, die duidelijk zichtbaar is in Figuur 5 als de bruin gekleurde ondiepte die in noord-zuid richting ligt, ten oosten van de verbindingen.

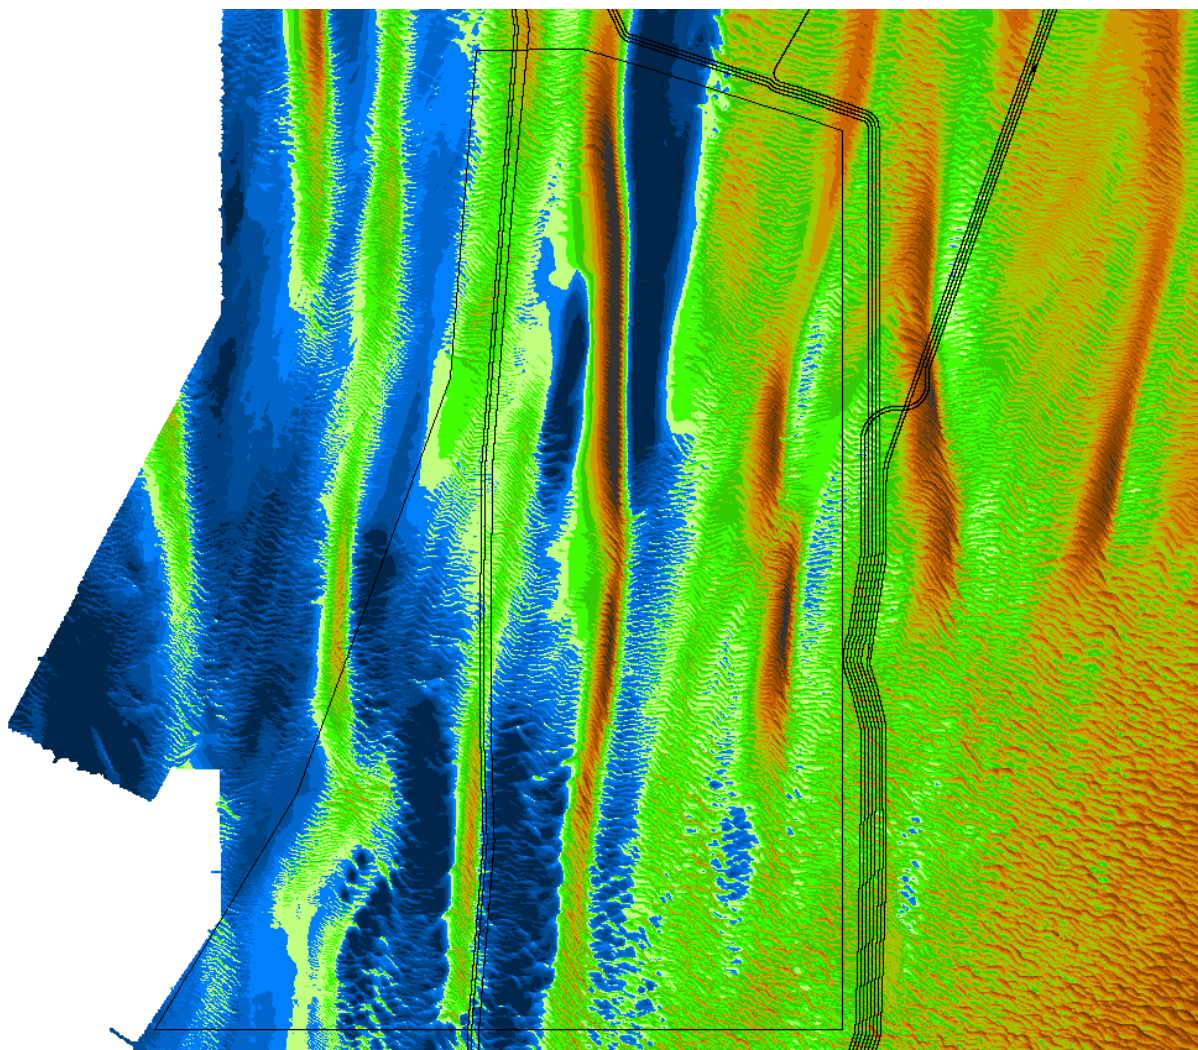

*Figuur 5 Bathymetrie (waterdiepte) van het Bruine Bank gebied, met de kabelroute-opties door en nabij dat gebied*

In Figuur 5 zijn ook de zandgolven zichtbaar. Vrijwel overal in het gebied de Bruine Bank komen zandgolven voor.

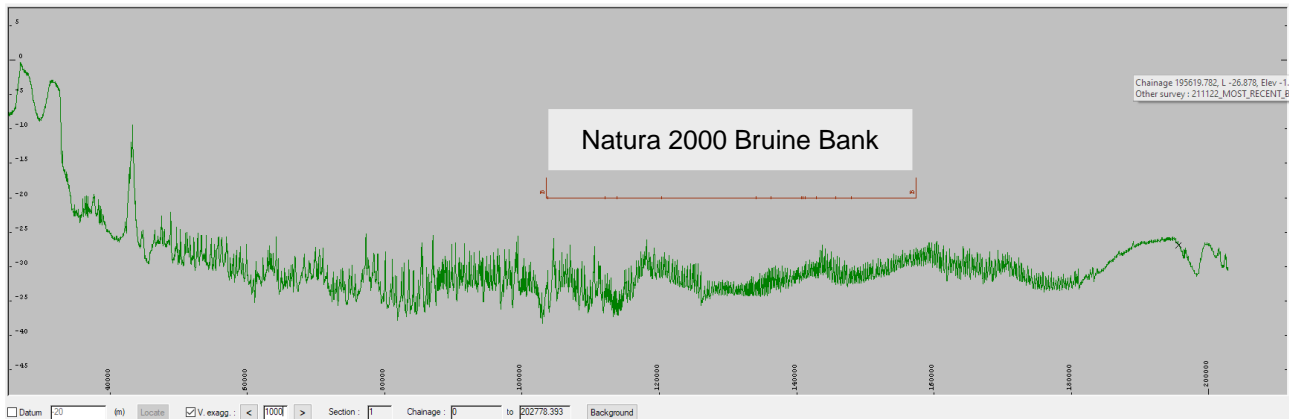

*Figuur 6 Langsdoorsnede van route 4° 2 GW DC West, met een indicatie van het Bruine Bank gebied (horizontale lijn)*

In Figuur 6 is een langsdoorsnede weergegeven langs de 4° 2 GW DC West routeoptie van scenario 2 en 3. De verticale schaal is 1.000 keer vergroot ten opzichte van de horizontale schaal, om de zandgolven zichtbaar te laten zijn. Het gebied Bruine Bank is aangegeven met een horizontale lijn boven het (groene) zeebed. Het is duidelijk dat deze route-optie binnen de Bruine Bank heel veel zandgolven kruist. Ook de 5° 2 GW DC West en de 8° 2 GW DC West route kruisen zandgolven, nagenoeg evenveel.

## 6 Baggervolumes

### 6.1 Berekenwijze indicatieve bagger volumes voor de zandgolven

Om de corridors en scenario's' onderling op het punt van baggeren te kunnen vergelijken met elkaar, voor de thematische analyse, zijn voor de routeopties de baggerhoeveelheden ingeschat. Voor de inschattingen is vastgesteld langs hoeveel kilometer van de routeopties zandgolven voorkomen. Daarvoor is een 3D-model gemaakt van bathymetriedata die bij Rijkswaterstaat is opgevraagd.

Voor de afschatting van de baggerhoeveelheden is 50.000 m<sup>3</sup>/km gebruikt als baggervolume voor de secties met zandgolven. Dat blijkt een realistisch-conservatieve aanname, die op basis van eerdere projecten is vastgesteld.

Voor het MER is voor de extra verbinding Sloegebied gerekend met baggervolumes voor de zandgolven die iets lager liggen van de volumes die in deze memo voor deze extra verbinding Sloegebied is opgenomen. Voor die kabelroute is een meer gedetailleerd ontwerp gemaakt voor het baggeren van de zandgolven. Een meer gedetailleerd ontwerp resulteert in iets lagere volumes dan de realistisch-conservatieve inschatting van 50.000 m<sup>3</sup>/km die in deze memo wordt gebruikt. Er is niet met zekerheid te zeggen dat die lagere hoeveelheden per km ook van toepassing kunnen zijn op de andere verbindingen. Daarom is in het kader van de thematische analyse voor alle routeopties dezelfde 50.000 m<sup>3</sup>/km toegepast, om het onderling vergelijken mogelijk te maken.

Voor de thematische analyse is enkel gerekend aan de baggerhoeveelheden voor het baggeren van de zandgolven, omdat die hoeveelheden sterk kunnen variëren met de lengtes van de routes. De

baggerhoeveelheden voor de aanlandingen en voor het passeren van ondieptes zijn niet meegenomen in deze vergelijking, omdat die hoeveelheden niet tot significante verschillen leiden tussen de routeopties op zee. De verschillen in (gedetailleerde) baggervolumes op en nabij de aanlandingen vallen voor de baggerhoeveelheden daarom buiten het kader van de thematische analyse.

## 6.2 Baggervolumes voor de route-alternatieven

Tabel 2 Route lengtes en baggervolumes voor de zandgolven

3 scenarios for Nederwiek and Lagelander route options; estimated dredging volumes for sand wave pre-sweeping								
Scenario	Route	Landfall / To	Corridor	Total route length [km]	Sand Wave areas [#]	Sand wave areas length [km]	Bruine Bank Sand Waves dredging volume [m3]	Total dredging volume for sand waves, including Bruine Bank [m3]
1	4th 2GW DC BSL Midden	Borssele	Midden	213	4	135	-	6,800,000
	5th 2GW DC MVL Midden	Maasvlakte	Midden	204	2	132	-	6,600,000
	6th 2GW DC GB Midden	Geertruidenberg	Midden	289	3	128	-	6,420,000
	7th 2GW DC MVL Midden	Zuid Holland	Midden	193	1	114	-	5,700,000
	8th 2GW DC ZL Midden	Zeeland	Midden	213	2	120	-	6,010,000
<b>Total for scenario 1</b>				<b>1112</b>	<b>12</b>	<b>629</b>	<b>-</b>	<b>31,530,000</b>
2	4th 2GW DC BSL West	Borssele	West	203	3	148	2,700,000	7,400,000
	5th 2GW DC MVL West	Maasvlakte	West	206	1	142	2,700,000	7,200,000
	6th 2GW DC GB West	Geertruidenberg	West	292	2	146	2,700,000	7,300,000
	7th 2GW DC ZH Oost	Zuid Holland	Midden	193	1	114	-	5,700,000
	8th 2GW DC ZL Midden	Zeeland	Midden	213	2	120	-	6,010,000
<b>Total for scenario 2</b>				<b>1107</b>	<b>9</b>	<b>670</b>	<b>8,100,000</b>	<b>33,610,000</b>
3	4th 2GW DC BSL West	Borssele	West	203	3	148	2,700,000	7,400,000
	5th 2GW DC MVL West	Maasvlakte	West	206	1	142	2,700,000	7,200,000
	6th 2GW DC GB Midden	Geertruidenberg	West	292	2	146	2,700,000	7,300,000
	7th 2GW DC ZH Oost	Zuid Holland	Oost	181	2	115	-	5,800,000
	8th 2GW DC ZL Oost	Zeeland	Oost	202	3	122	-	6,105,000
<b>Total for scenario 3</b>				<b>1084</b>	<b>11</b>	<b>673</b>	<b>8,100,000</b>	<b>33,805,000</b>

In de bovenstaande Tabel 2 staat voor de verschillende route opties het volgende:

- De bestemming van de routes op land
- De corridor die gevolgd wordt
- De totale lengte van de routes op zee en door de binnenwateren. De lengte van de landroutes (bijvoorbeeld over land naar Borssele en over de Maasvlakte) is hier niet bij opgenomen.
- Voor de 7<sup>e</sup> en de 8<sup>e</sup> routes zijn geen landroutes of routes door binnenwateren meegenomen in de totale lengte, omdat van deze routes niet verder zijn getekend dan tot aan de aanlanding vanuit zee.
- Het aantal gebieden met zandgolven dat wordt doorkruist
- De lengte van de gebieden met zandgolven langs de routes
- Het volume dat binnen het Bruine Bank gebied gebaggerd moeten worden voor de zandgolven
- Het totale volume dat voor het baggeren van de zandgolven waar voor de aanvraag van de vergunning mee gerekend zal moeten worden.


Uit de Tabel 2 kan het volgende worden opgemaakt:

1. Wanneer de kabels door de midden corridor worden aangelegd, zoals in scenario 1, dan is het totale baggervolume voor de routes het kleinst, hoewel het verschil met ca 7% tussen de scenario's niet groot is.
2. Het baggervolume voor de westelijke routes binnen het Bruine Bank gebied is net iets minder dan 25% van het totale baggervolume voor scenario 2 en 3.
3. Scenario 1 leidt tot ca 3% langere kabelroutes (29 km langer) en scenario 2 tot ca 2% langere kabelroutes (24 km langer), vergeleken met scenario 3. Dat zijn zeer kleine verschillen.

### 6.3 Baggervolumes in het Bruine Bank gebied

De routeopties die door het Natura 2000-gebied Bruine Bank lopen hebben binnen de Bruine Bank een lengte van 53,9 km. Langs de volledige lengte van de tracés door dat gebied worden zandgolven doorsneden. Voor het baggeren van de zandgolven binnen de Bruine Bank komt de inschatting uit op ca. 2.700.000 m<sup>3</sup>, met andere woorden een substantiële hoeveelheid.

In Figuur 5 is overigens te zien dat de ligging van de 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> westelijke route opties precies in de lengterichting over een zandbank loopt. Dat is suboptimaal voor de installatie. In ondieper water werken de golven meer in op de bodem dan in dieper water, wat de gronddekking op de kabel beïnvloedt. Wanneer die routes iets naar het westen zouden worden verlegd, dan lopen de routes door dieper water en kruisen ze ook iets minder zandgolven. Het baggervolume in de Bruine Bank kan daardoor niet veel, maar iets afnemen.

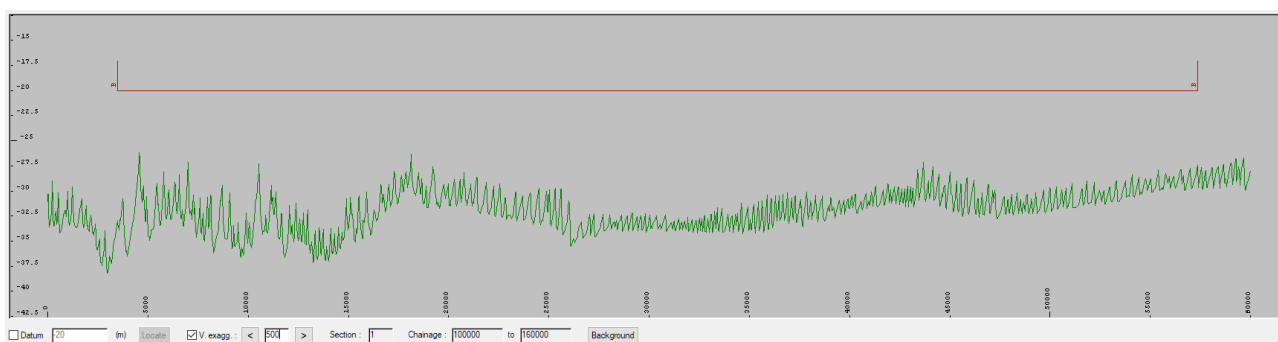

*Figuur 7 Langsdoorsnede van route 4e west, binnen het Bruine Bank gebied*

Figuur 7 heeft een horizontale schaal die 500 keer groter is dan de verticale schaal. Daardoor zijn de zandgolven goed zichtbaar: de zandgolven zijn de zichtbare piekjes op de langsdoorsnede. De zandgolven zijn in dit gebied tussen de ca 1 en 3 meter hoog.

## 7 Conclusies


1. Van de drie beschouwde scenario's voor het aansluiten van de zoekgebieden 1, Nederwiek, en 2, Lagelander, op het elektriciteitsnet op land, moet voor scenario 2 7% meer gebaggerd worden voor het vlakken van zandgolven en voor scenario 3 ook 7% meer, in vergelijking met scenario 1. Dat hangt direct samen met de groter lengte van de routes van scenario's 2 en 3 door gebieden met zand golven.
2. De westelijke routeopties 4<sup>e</sup> west, 5<sup>e</sup> west en 6<sup>e</sup> west lopen door het Natura 2000-gebied Bruine Bank. Voor het gedeeltelijk wegbaggeren van de zandgolven op deze routes in het Bruine Bank gebied, met als doel om onderhoud aan de begraafdiepte over de levensduur te voorkomen, moet per route ca 2,7 miljoen kubieke meter zand worden gebaggerd en naast de route binnen de corridor verspreid. Voor de drie westelijke routeopties samen komt dat neer op 8,1 miljoen kubieke meter. Dat komt neer op ca 25% van het totale baggervolume voor het vlakken van zandgolven van de beschouwde routes.
3. De routes in de westelijke corridor zullen binnen de Bruine Bank in een latere fase iets verlegd moeten worden naar het oosten, omdat de huidig beschouwde routes samenvallen met de Sea-Me-We-3 (RWS KB0061) internetkabelroute. Daardoor zullen de kabels iets dichterbij de Bruine Bank zandbank komen te liggen, die in het midden van het Natura 2000 gebied "Bruine Bank" ligt. Het baggervolume zal daardoor niet wezenlijk veranderen.

## Referenties

- [1] Memo ankerrisico voor TA Extra Wind op zee, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [2] Memo Kruisingen voor TA Extra Wind op Zee R02, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [3] Memo Baggervolumes voor TA extra Wind op Zee R03, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [4] Memo Scheepvaartdichtheid voor TA extra Wind op Zee R01, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [5] Improved anchor risk analysis - V0.2, LG-011-01, Dirk Luger, 02-11-2021
- [6] Risk Based Burial Depth study IJmuiden Ver, IV12345-G-DES.06.209-2GW-MA-Risk\_Based\_Burial\_Depth\_Study, ACRB Romke Bijker en MARIN Yvonne Koldenhof, December 2020
- [7] Assessment of seaside loads on landfall support structure Wijk aan Zee, Deltares, 11206427-000-HYE-0001, november 2021



## Bijlage C Memo scheepvaartdichtheidsanalyse Verbindingen extra Wind op zee

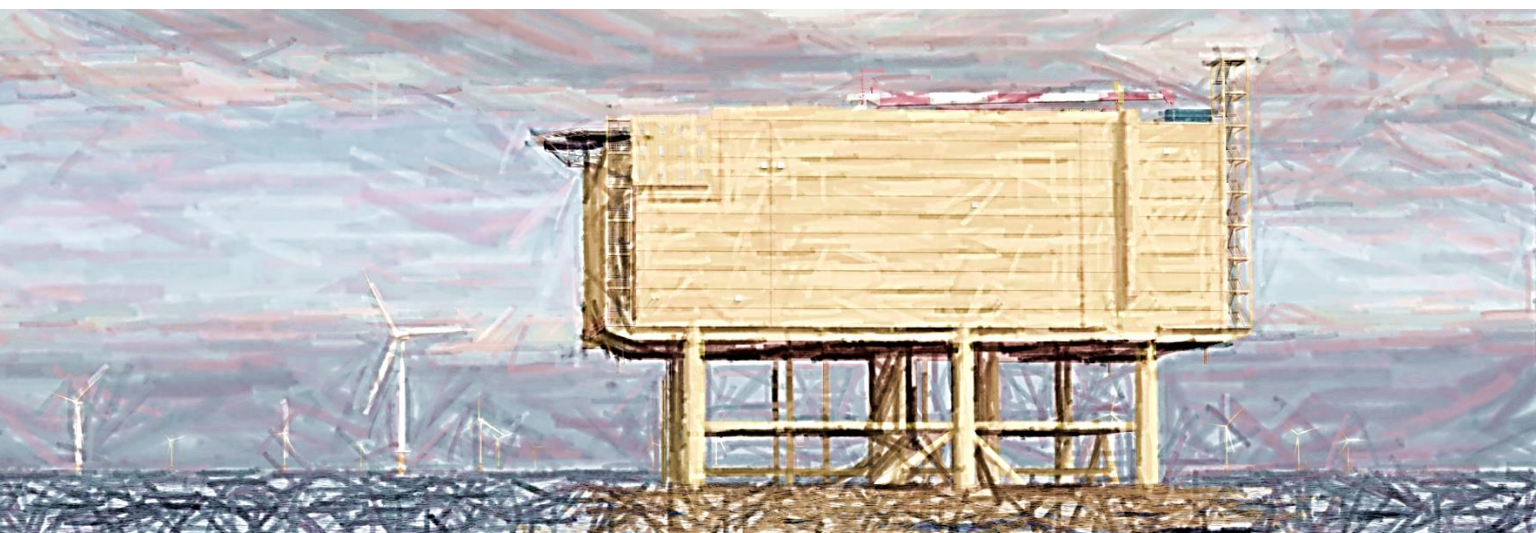

Datum: 08-04-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:





AAN Rijkswaterstaat Zee en Delta

DATUM 17 maart 2022

REFERENTIE

VAN

Wino Snip TenneT E&amp;S

ONDERWERP Thematische analyse extra Wind op Zee, scheepvaartdichtheidsanalyse

VOOR INFORMATIE

BESLUITVORMING

## 1 Inleiding

Gebundelde (in de zin van parallelle) aanleg van de Net op zee hoogspanningskabels, die de aan te leggen windenergiegebied IJmuiden Ver, zoekgebied 1, “Nederwiek”, en zoekgebied 2, “Lagelander”, op zee zullen verbinden met het elektriciteitsnetwerk op land, heeft tot gevolg dat in bepaalde delen van de Nederlandse Noordzee meerdere stroomkabels parallel aan elkaar in de bodem van de zee begraven zullen liggen. Voor het aansluiten van de windenergiegebied Borssele, Hollandse Kust (zuid), - (noord) en (west) liggen de exportkabels over grote lengte van de routes al parallel aan elkaar. Voor die parken gaat het om 4 DC kabels maximaal die parallel aan elkaar liggen. Voor het aansluiten van de parken IJmuiden Ver, Nederwiek en Lagelander en eventueel voor Hollandse Kust (zuidwest), zullen tot 8 kabels parallel mogelijk aangelegd kunnen gaan worden in het gebied dat zich globaal uitstrekt van het lichteiland Goeree, net ten zuiden van de Eurogeul tussen de ankergebieden 4 West en 4 Oost in, tot aan de westzijde van het windenergiegebied Hollandse Kust (west). De afstand tussen die parallelle stroomkabels zal in de orde van grootte 200 meter zijn. In overleg hebben EZK, TenneT en Rijkswaterstaat besloten om eind van 2021, begin 2022 een thematische analyse uit te voeren op een aantal aspecten van de parallelle aanleg. Deze memo is een bijdrage voor die thematische analyse op het thema van de ankerrisico's.

## 2 Afbakening van de technische memo's

Voordeel van parallelle aanleg zit met name in het efficiëntere ruimtegebruik op de Noordzee en in het feit dat door parallelle aanleg meerdere kabels een zo kort mogelijke route kunnen volgen. Een zo kort mogelijke route beperkt de kosten voor de aanleg, het beheer en onderhoud. Een zo kort mogelijke route beperkt ook de elektrische verliezen over de verbinding tussen het offshore windpark en land. Daardoor worden de maatschappelijke kosten lager.

Er zijn ook (mogelijke) nadelen van gebundelde ligging van de elektriciteitskabels. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor het doorvoeren van de (mate van) parallel aanleggen van kabels/bundeling moeten de nadelen afgewogen worden tegen de voordelen. In overleg met Rijkswaterstaat zijn (onder meer) de volgende nadelen naar voren gekomen als onderwerpen om in de thematische analyse te adresseren:

1. De strook tussen een scheepvaartroute op zee en een windenergiegebied, zoals bijvoorbeeld ten westen van het windenergiegebied Hollandse Kust (west), dient (ook) als een soort vluchtstrook voor

schepen met problemen. Daar kunnen ze in nood ankeren zonder de scheepvaart in de scheepvaartroute te hinderen en zonder het windenergiegebied in te gaan. Verreweg de meeste schepen mogen de windenergiegebieden niet in. Als in die strook meerdere parallelle elektriciteitskabels liggen, is de vraag wat dat betekent voor de veiligheid van die kabels en is het de vraag wat gedaan kan worden om de kans op schade aan die kabels te verkleinen. Dit komt aan de orde in voorliggende technische memo over de scheepvaardichtheid [4] en in de memo over de ankerrisico's [1].

2. In een eerdere fase zijn meerdere routealternatieven verkend voor de kabels op zee naar het toekomstige windenergiegebied in het gebied IJmuiden Ver. Wanneer besloten zou worden om het bundelen van kabels in omvang te beperken, om bijvoorbeeld de hinder voor de scheepvaart te verminderen of om welke reden dan ook, dan zouden enkele kabels in plaats van de parallelle gebundelde routes andere route moeten volgen. (Uit de RBBB studie blijkt dat verspreiden van de kabels over meerdere corridors niet leidt tot een kleinere kans op een scheepvaart gerelateerd incident aan een van de kabels maar eerder tot een toename van de kans op een dergelijk incident, omdat bij het gebruik van meerdere corridors tegelijkertijd meerdere schepen in de nabijheid van kabels zijn in vergelijking met de aanleg van de kabels in een enkele corridor). Die routes zijn in de regel langer. Omdat die routes ook door uitgestrekte gebieden met mobiele zandgolven op de bodem van de zee lopen, zullen die routes ook meer baggerwerk nodig hebben, voorafgaande aan de aanleg van de kabels. De vraag is hoeveel meer baggerwerk daarvoor nodig is. Hierover is een aparte technische memo opgesteld [3]. Positief zou het wel kunnen zijn vanuit het perspectief van de kans op schade aan de kabels, wanneer kabels in corridors gelegd worden waar veel minder scheepvaart bij in de buurt komt, bijvoorbeeld in het Bruine Bank gebied.
3. Toekomstige kabels en pijpleidingen moeten de parallelle stroomkabels kunnen kruisen. De vraag is hoe dat er uit zal kunnen zien en wat voor gevolgen dat kan hebben. Hierover is een aparte technische memo opgesteld [1].
4. De Nederlandse Noordzee is een zeer druk bevaren zeegebied. De kabels van het Net op zee zullen meerdere scheepvaartroutes moeten kruisen. Daar waar de kabels in, of in de nabijheid van, drukbevaren scheepvaartroutes liggen, moet gerekend worden met een hogere kans op schade aan de kabels door scheepvaart gerelateerde incidenten, zoals het zinken van schepen, nood-ankeren en het verliezen van lading. Dat is onderwerp van de Risk Based Burial Depth studies die worden uitgevoerd voor het IJmuiden Ver project door ACRB en MARIN en van de memo over de ankerrisico's die bij 1. hierboven is genoemd. Daar waar kabels in de bodem van de zee liggen moet ook rekening gehouden worden met mogelijk aangepast gedrag van de scheepvaart, die in principe zal willen voorkomen om op of direct nabij kabels te ankeren. Daarom is in het kader van de thematische analyse gekeken naar de ligging van de kabels voor Net op zee in relatie tot de scheepvaardichtheid [4] en in de memo over de ankerrisico's [1].

### 3 De drie scenario's van de thematische analyse

#### 3.1 Overzicht van de 3 scenario's



Figuur 1 De scenario's 1 (links), 2 (midden) en 3 (rechts) van de thematische analyse


Voor deze thematische analyse zijn 3 scenario's met elkaar vergeleken voor het aansluiten van de toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver, Nederwiek (ten noordwesten van IJmuiden Ver) en Lagelander (ten noorden van IJmuiden Ver). Voor het aansluiten van deze windenergiegebied zijn 8 DC kabelverbindingen van elk 2 GW nodig. De kabels worden, daar waar ze parallel aan elkaar lopen, op 200 meter uit elkaar in de bodem van de zee begraven. Aan weerszijde van de buitenste kabels wordt een vrije zone van 500 meter aangehouden voor veiligheid en onderhoud. De 500 meter brede onderhoudszone aan de buitenzijde van een corridor met één of meerdere kabels kan overlappen met de 500 meter zone rondom een offshore windenergiegebied of van een andere kabel of pijpleiding.

1. Bij scenario 1 lopen alle 8 de kabelroutes gebundeld door een midden-corridor. De corridor in het middengebied wordt daarmee  $7 \times 200 + 2 \times 500 = 2.400$  meter breed.
2. Bij scenario 2 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 5 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steekt ten zuiden van de Bruine Bank 2 kabels over naar de midden-corridor en lopen er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt  $2 \times 500 = 1.000$ m breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed.

De midden corridor zou in dat geval  $5 \times 200 + 2 \times 500 = 2.000$  m breed kunnen worden, daar waar de kabels parallel aan elkaar op 200m tussenruimte gelegd kunnen worden. (Het voorbehoud betreft hier de locaties waar andere onderling kruisende kabels en leidingen gekruist moeten worden, daar moet afstand gehouden worden tot die kruisingen, waardoor de corridor daar breder moet zijn).

3. Bij scenario 3 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 3 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steken ten zuiden van de Bruine Bank twee kabels over naar de midden corridor en loopt er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Door een oostelijke corridor lopen 2 kabels uit Lageland parallel naar het zuiden toe. Ter hoogte van de Eurogeul en net ten noorden van ankergebieden 4 West en 4 Oost voegen deze 2 kabels uit de oostelijke corridor zich bij de 3 kabels uit de midden corridor en 2 kabels uit de westelijke corridor. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt 1.000 meter breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in het worst case geval van vijf parallele verbindingen  $4 \times 200 + 2 \times 500 = 1.800$  m breed kunnen worden. De oostelijke corridor is dan  $200 + 2 \times 500 = 1.200$  meter breed.

### 3.2 De beschouwde routeopties voor Nederwiek en Lagelander

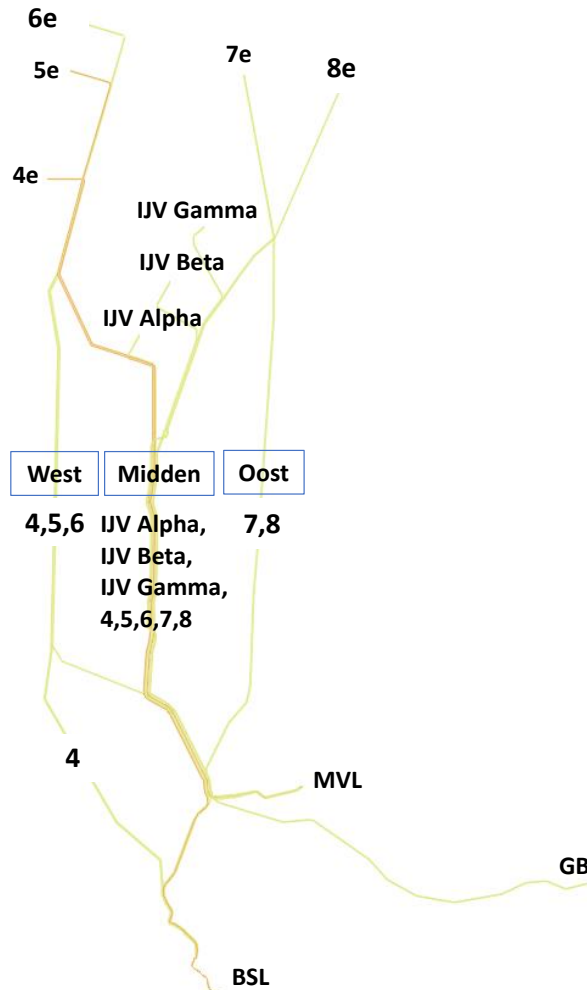

Figuur 2 De beschouwde route opties voor de 3 scenario's om de zoekgebieden 1 en 2 aan te sluiten op land

De 2 GW DC verbindingen zijn als volgt in de 3 scenario's opgenomen:

Tabel 1 De gebruikte corridors per scenario voor de 8 stuks 2 GW DC verbindingen


Verb.	Van		Naar	Corridor per scenario		
				1	2	3
1e	IJmuiden Ver	Alpha	Borssele	Midden	Midden	Midden
2e	IJmuiden Ver	Beta	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
3e	IJmuiden Ver	Gamma	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
4e	Nederwiek	Alpha	Borssele	Midden	West	West
5e	Nederwiek	Beta	Maasvlakte	Midden	West	West
6e	Nederwiek	Gamma	Geertruidenberg	Midden	West	West
7e	Lagelander		Zuid Holland	Midden	Midden	Oost
8e	Lagelander		Zeeland	Midden	Midden	Oost

Opmerking bij de tabel: de 5<sup>e</sup> en de 6<sup>e</sup> routes volgen in scenario 2 en 3 voor een groot deel de westelijke corridor, maar steekt ten zuiden van het Bruine Bank gebied over naar de midden-corridor. Zie Figuur 1 en Figuur 2. Alleen de 4<sup>e</sup> route volgt de hele westelijke corridor.


### 3.3 Opmerkingen bij de 3 scenario's

Bij deze scenario's moet het volgende worden opgemerkt:

- Voor wat betreft de westelijke en de oostelijke corridor zijn de kabelroutes vrij eenvoudig getrokken rechte lijnen. Het zijn nog niet nader uitgewerkte routes met betrekking tot specifiek te ontwijken gebieden of obstakels op zee. Deze routes zijn ook nog niet geoptimaliseerd met betrekking tot hun ligging ten opzichte van de bathymetrie.
- De westelijke corridor loopt in het Natura 2000 gebied van de Bruine Bank in de lengte richting over een zandbank in plaats van door een dal tussen de zandbanken. De kabels in deze corridor vallen op die plek samen met de route van de Sea-Me-We-3 (RWS KB0061) datakabelroute. Zie Figuur 3. De uiteindelijke routes voor kabels in dit gebied zullen iets meer naar het oosten gelegd moeten worden, in de richting van de Bruine Bank. Bovendien zou het beter zijn de rug van de zandbank, indien en waar mogelijk, te vermijden omdat de zeebodem daar meer beïnvloed zal worden tijdens stormen dan de zeebodem in het dal tussen de zandbanken in. Daarmee zullen de routes ca. 3 – 4 km meer naar het oosten moeten komen te liggen, op ca. 3 km ten westen van de Bruine Bank zelf. Zie Figuur 3.
- De oostelijke corridor ligt in het Rijnveld gebied midden tussen twee scheepvaart routes van het scheidingsstelsel van de TSS Maas Noord. In dat gebied ligt een munitie dumpgebied waar deze routes nu dwars doorheen lopen. De uiteindelijke routes zullen verlegt moeten worden naar het westen of naar het oosten van de TSS Maas Noord, omdat de kosten en risico's die samenhangen met het aanleggen van kabels door een munitie dumpgebied naar alle waarschijnlijkheid disproportioneel zullen uitvallen. Ter indicatie: het onderzoeken en identificeren van een enkel munitie object op de bodem van de zee kost in de orde van grootte EUR 10.000 tot 20.000. In dit gebied zullen naar verwachting enkele honderden van dergelijke objecten op de kabelroutes liggen. Zie Figuur 4. Voor de thematische analyse is uitgegaan van de drie corridors zoals die eerder zijn vastgelegd en niet van aangepaste en geoptimaliseerde varianten van de corridors.

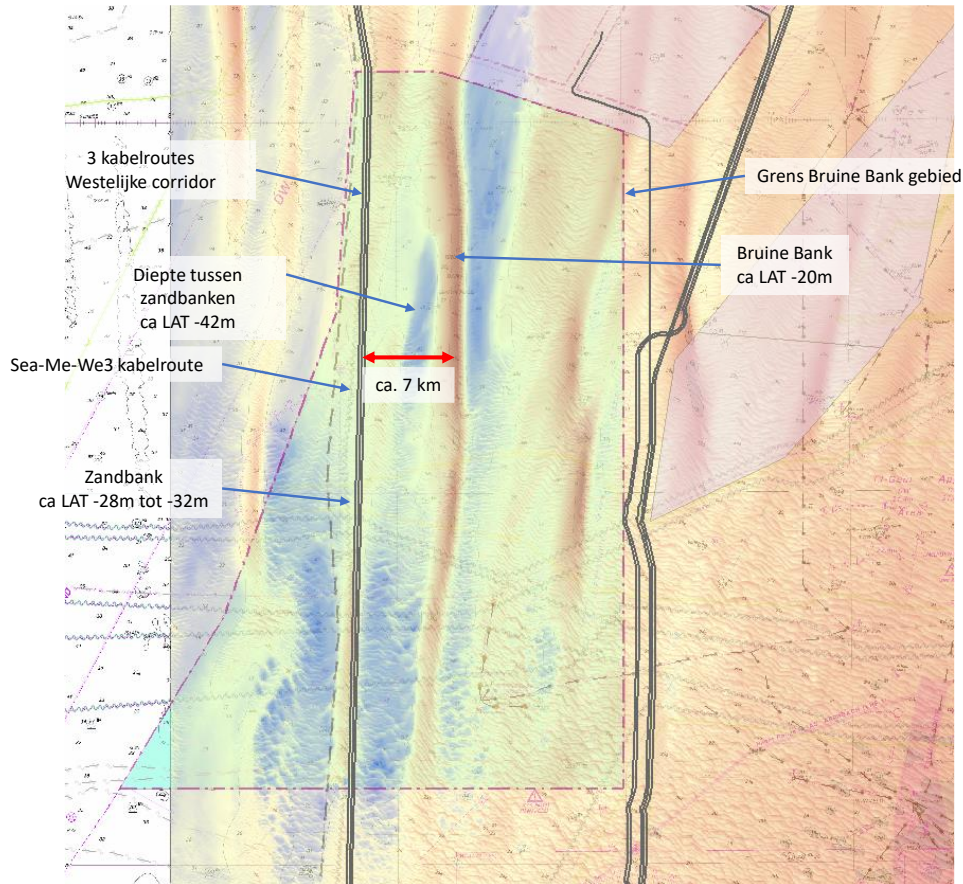

Figuur 3 De waterdieptes in de westelijke corridor in het Bruine Bank gebied met de Sea-Me-We3 kabelroute

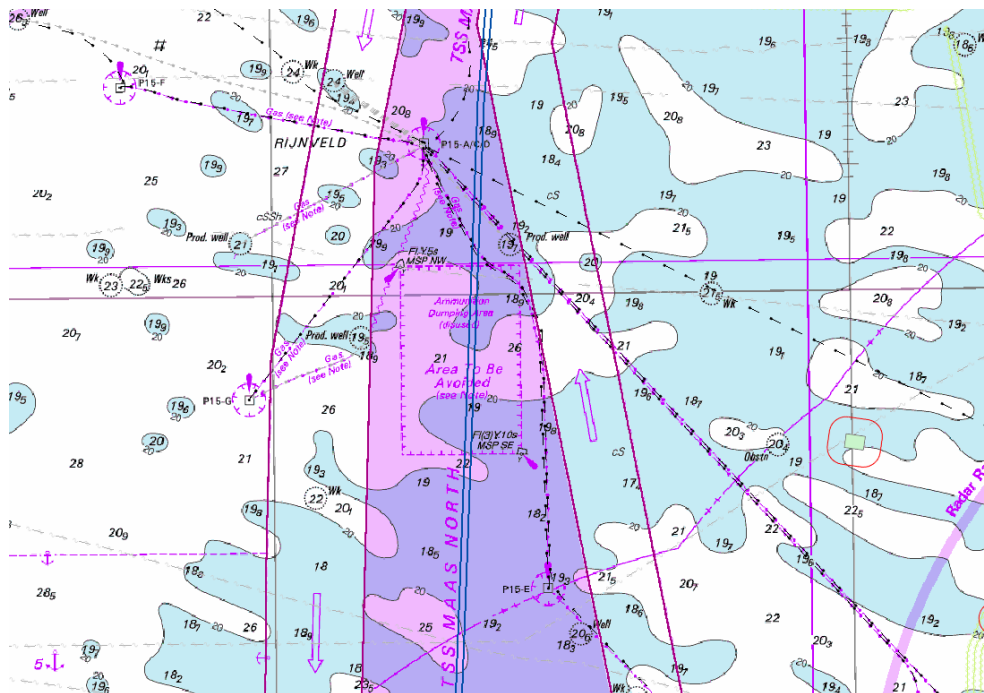

Figuur 4 De kabelroutes in de oostelijke corridor lopen in het TSS Maas Noord door een munitie-dumpgebied

### 3.4 Optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors

Uitgangspunt van de Thematische Analyse zijn de westelijke, midden en oostelijke corridors zoals die in een eerdere fase zijn vastgelegd. Het in detail optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors voert verder dan het kader van deze Thematische Analyse, maar hoog over zou er al wel het volgende over gezegd kunnen worden.

Optimaliseren van de westelijke corridor zou kunnen door alle kabels die in deze corridor zouden moeten komen te liggen niet door de Maas Junction te leggen, maar ze alle 3 TSS Maas West over te laten steken samen met andere kabels. Pas ten noorden van TSS Maas West zouden die drie kabels dan naar het westen naar de Bruine Bank kunnen lopen, zoals dat nu al het geval is met 2 van de 3 kabels die bij scenario 2 en 3 via de westelijke corridor lopen. Op die manier wordt Maas Junction vermeden.

Optimaliseren van de oostelijke corridor zou kunnen door de kabels die deze corridor volgen meer naar het oosten te leiden en ze in de strook tussen de TSS Maas Noord en het windturbinepark Hollandse Kust (zuid) te leggen, tot het punt waar het munitiedumpgebied is gepasseerd. Daarna zouden de kabels in deze corridor weer tussen de scheepvaartzones in moeten komen te liggen, om de voldoende afstand tot de ankergebieden voor IJmuiden te kunnen houden.


## 4 Scheepvaardichtheid

### 4.1 Ligging ten opzichte van de scheepvaartroutes

Uit Figuur 5 kan het volgende worden afgeleid:

1. De westelijke corridor:
  - a. doorkruist het Maas Junction gebied in het midden en westen daarvan.
  - b. daarna loopt langs de oostzijde door het TSS North Hinder North
  - c. één van de kabels die bij scenario 2 en 3 in de westelijke corridor komt te liggen, voegt zich ter hoogte van TSS North Hinder North bij de twee andere kabels die door de Maas Junction lopen. Deze 3<sup>e</sup> kabel loopt niet door de Maas Junction maar door de midden corridor tot onder ankergebied 5 Ankergebied 5 ligt ten noorden van TSS Maas West). Vanaf daar steekt deze kabel naar het westen door, richting de Bruine Bank.
  - d. De drie kabels kruisen daarna de diep water route van TSS West Friesland
  - e. na het doorkruisen van het Bruine Bank gebied ligt de westelijke corridor aan de westzijde van de TSS Off Brown Ridge.
2. De midden corridor:
  - a. doorkruist de noordoostelijke hoek van het Maas Junction gebied
  - b. daarna worden twee diepwaterroutes gekruist, die aan weerszijde van het toekomstige windturbinepark Hollandse Kust (west) liggen.
3. De oostelijke corridor:
  - a. loopt door de TSS Maas North, waarin het eerder genoemde munitiedumpgebied ligt
  - b. daarna liggende routes in de scheepvaartroute tot de TSS Off Texel
  - c. en tenslotte wordt de scheepvaartroute ten westen van TSS Off Texel gekruist.



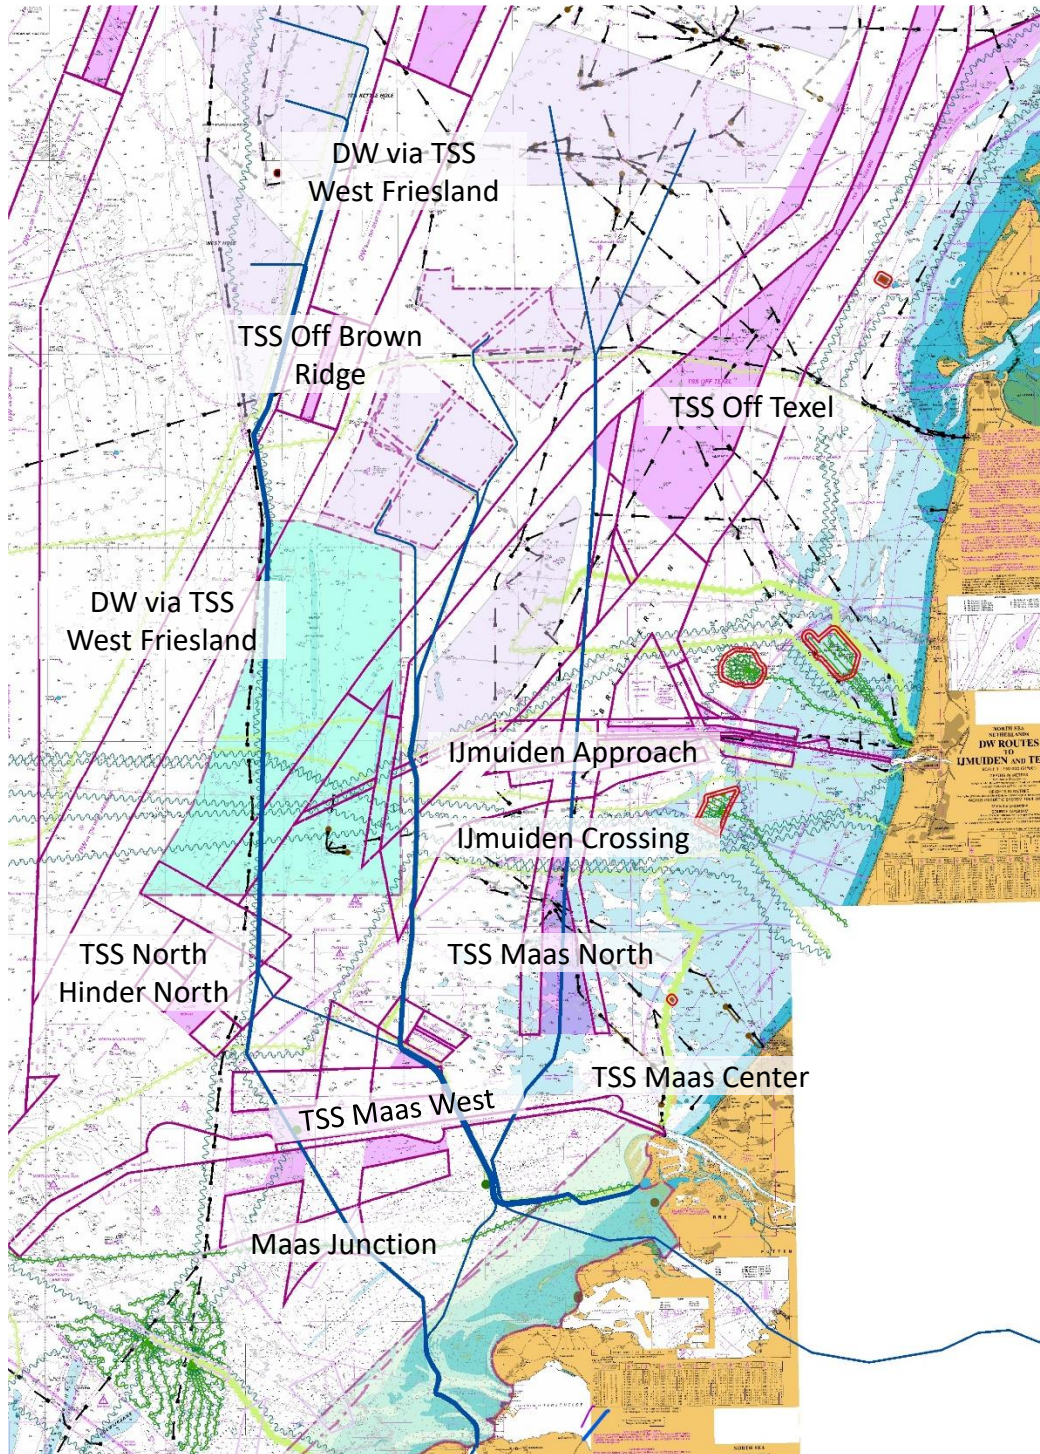

Figuur 5 Ligging van de 3 scenario's ten opzichte van de scheepvaartroutes en kabels en leidingen

## 4.2 Relevantie van de scheepvaardichtheid voor de kabelroutes

Wanneer kabels worden aangelegd, dan gaat dat met een snelheid die zeer laag is ten opzichte van het scheepvaartverkeer. Leggen van een kabel zonder begraven gaat met ca 500 meter per uur = 0,14 kn en het begraven van een kabel gaat met ca 250 meter per uur = 0,27 kn, ter indicatie. Dat is orde honderd keer zo langzaam als de schepen die op zee varen. Het komt er dus op neer dat bij de aanleg van kabels de schepen die daarbij betrokken zijn praktisch stilliggen ten opzichte van het scheepvaartverkeer. Een oversteek van een scheepvaartroute die 4 km breed is, kost voor het leggen ca 8 uur en voor het begraven ca 16 uur. De oversteek van Maas Junction is ca 15 km lang. Dat duurt voor het leggen van een kabel ca 30 uur en voor het begraven ca 60 uur. In een gebied met kruisend scheepvaartverkeer introduceren praktisch stilliggende schepen een ongewenst aanvaringsrisico, dat zo veel mogelijk vermeden moet worden vanuit het oogpunt van de scheepvaartveiligheid. Daarom is ook bij het nader uitwerken van de midden corridor samen met de nautische autoriteiten veel aandacht uitgegaan naar het vermijden van gebieden met kruisend scheepvaartverkeer, vanuit het perspectief van het risico op aanvaringen.

Ook waar kabels in een gebied liggen met kruisend scheepvaartverkeer, kan schade aan de kabels door interne of externe oorzaken niet uitgesloten worden. Het repareren van een kabel kost, indicatief, tien dagen werk. Gedurende die tien dagen ligt het schip dat de reparatie uitvoert stil op de plek waar de reparatie uitgevoerd moet worden. Het is vanuit het perspectief van het aanvaringsrisico ongewenst dat een schip stilligt in een gebied met kruisend scheepvaartverkeer.

Om stilliggen in een druk gebied te voorkomen, zou de kabel in zijn geheel kunnen worden vervangen in het gebied met druk scheepvaartverkeer, wanneer een reparatie nodig is. Wanneer de Hollandse Kust (zuid) kabels bijvoorbeeld kapot zouden gaan in de Maasgeul, dan wordt er in de Maasgeul een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en vindt het maken van de moffen plaats buiten de Maasgeul. De Maasgeul is 800 meter breed. Een kabel kost meerdere honderdduizenden Euro per kilometer. Wanneer voor een reparatie een hele kabel vervangen zou moeten worden in het gebied van de Maas junction, dan zou dat ettelijke miljoenen kosten voor enkel de kabel. Ook dat is een rede om het kruisen van een gebied als de Maas junction zo veel mogelijk te voorkomen.

De mogelijkheden van scheepvaart om schepen te vermijden die nagenoeg stilliggen in een scheepvaartroute, zijn groter wanneer dat gebeurt op plekken waar de scheepvaart in een enkele scheepvaartroute vaart. Daar is het risico op een aanvaring kleiner. Als scheepvaartwegen moeten worden overgestoken, gaat de voorkeur daarom uit naar het oversteken op plekken waar geen kruisende scheepvaart is. Dat geldt voor de aanleg van de kabels en nog meer voor het uitvoeren van reparaties.

Samenvattend komt het erop neer, dat het voor de veiligheid van de scheepvaart zaak is om de kabelroutes zo min mogelijk door gebieden met kruisend scheepvaartverkeer te leiden. De oversteeken van scheepvaartroutes dienen in nauwe afstemming met de nautische deskundigen gekozen te worden op plekken waar de mogelijkheden van de scheepvaart om de nagenoeg stilliggende kabelschepen te vermijden zo groot mogelijk zijn. Daarmee is in essentie niet de dichtheid van de scheepvaart het aspect dat de veiligheid van de scheepvaart beïnvloed wanneer het om activiteiten gaat die met de kabels samenhangen, maar meer aandacht die van de zeevarenden wordt gevraagd voor het overige

scheepvaartverkeer. Op plekken waar scheepvaartverkeer kruist, wordt veel aandacht gevraagd van de zeevarenden voor de overige scheepvaart. Ook zijn de mogelijkheden om uit te wijken dan vaak beperkter. Daardoor risico op een aanvaring met een kabelschip in een gebied met kruisend scheepvaartverkeer groter dan in een gebied met een enkele scheepvaartroute.

### 4.3 Ligging van de corridors ten opzichte van de scheepvaartdichtheid

Wanneer gekeken wordt naar de scheepvaartdichtheid, dan is het gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen de route gebonden scheepvaart en de niet-route gebonden scheepvaart. De route gebonden schepen zijn de grotere schepen die van haven naar haven varen. Deze schepen kunnen als minder makkelijk manoeuvreerbaar worden beschouwd. Dit zijn ook de schepen met de grotere ankers. De niet route gebonden scheepvaart zijn schepen als vissers, baggerschepen, offshore support schepen die werken voor de olie en gas industrie of voor de windturbineparken op zee. Die schepen zijn in de regel beter manoeuvreerbaar en hebben kleinere ankers van het route gebonden scheepvaartverkeer.

In Figuur 6 zijn de scenario's 1, 2 en 3 weergegeven ten opzichte van de dichtheid van alle scheepvaart en in Figuur 7 ten opzichte van de dichtheid van de route gebonden scheepvaart. Eerst wordt ingegaan op de corridors in relatie tot de scheepvaartdichtheid. Vervolgens wordt ingegaan op de scenario's.

#### 4.3.1 Corridors

##### **West corridor**

De westelijke corridor doorkruist de Maas Junction (zie Figuur 5), waar de dichtheid van kruisend scheepvaartverkeer hoog is. De mogelijkheden om de routes in de westelijke corridor te verleggen zodanig dat de Maas Junction wordt vermeden zijn zeer beperkt tot afwezig in verband met de ankergebieden nabij de Maas Junction. Elk verleggen van de routes brengt de routes dichterbij een ankergebied. Door de kabels eerst de midden corridor te laten volgen tot onder ankergebied 5 en de kabels dan naar het westen naar de westelijke corridor te leiden, kan Maas Junction worden vermeden. Dat is het geval voor 1 van de 3 kabels die bij scenario's 2 en 3 in de westelijke corridor liggen, namelijk voor de kabel die niet naar Zeeland maar naar de Maasvlakte loopt. Voor kruisingen met de scheepvaartroutes dienen in een later stadium afspraken gemaakt te worden met de nautische autoriteiten om het kabeltracé van verbindingen door de west corridor te optimaliseren.

##### **Midden corridor**

De midden corridor is doorgenomen met de nautische autoriteiten in het kader van Net op zee IJmuiden Ver en is geoptimaliseerd naar aanleiding van dat overleg. De kabelroutes van de midden corridor kruisen de scheepvaartroutes op plekken waar geen kruisend verkeer is. De ligging ten opzichte van de scheepvaartroutes en de kruisingen tussen scheepvaartroutes van deze corridor is daarop acceptabel bevonden.

##### **Oost corridor**

De oostelijke corridor doorkruist de scheepvaartroutes van en naar Rotterdam oostelijker dan de midden

corridor. De oostelijke corridor loopt daardoor door het gebied binnen Maas Center waar scheepvaartroutes samenkomen en kruisen.

De oostelijke corridor loopt ten noorden van de Maas Center door een gebied met een lage scheepvaartdichtheid. Hier loopt de corridor echter door een munitiedumpgebied. Dat is ongewenst in verband met risico's en kosten. De oostelijke corridor zal daarop moeten worden aangepast. Daardoor zal deze corridor tussen of het windturbinegebied Hollandse Kust (zuid) en een scheepvaartroute komen te liggen, of tussen het windturbinegebied Hollandse Kust (west) en een scheepvaartroute. Ook moet dan rekening gehouden worden met de ankergebieden 5 (ten noorden van TSS Maas West) en het ankergebied ten noorden van Hollandse Kust (zuid). Dit betekent dat de oostelijke corridor dan meerdere malen de scheepvaartroutes over zal moeten steken. Ten westen van IJmuiden moet de oostelijke corridor een gebied oversteken met kruisend scheepvaartverkeer, waar zuid-noord verkeer kruist met het oost-west verkeer dat naar IJmuiden/Amsterdam gaat of daar vandaan komt. Dat is een minder druk gebied dan Maas Junction of Maas Center, maar desalniettemin een gebied met kruisend scheepvaartverkeer. Voor kruisingen met de scheepvaartroutes dienen in een later stadium afspraken gemaakt te worden met de nautische autoriteiten om het kabeltracé van verbindingen door de oost corridor te optimaliseren.

#### 4.3.2 Scenario's

##### **Scenario 1 (0-8-0)**

Bij scenario 1 worden de scheepvaartroutes overgestoken op plekken waar geen kruisend scheepvaartverkeer is. Daarmee is het risico op aanvaring dat samenhangt met de scheepvaartintensiteit bij dit scenario relatief laag ten opzichte van de andere scenario's.


##### **Scenario 2 (3-5-0)**

Ten opzichte van scenario 1 wordt scenario 2 minder goed beoordeeld, doordat twee van de verbindingen via de west corridor het Maas Junction gebied doorkruisen waar een grote scheepvaartdichtheid is. De mogelijkheden om de Maas Junction te vermijden met het zuidelijke deel van de westelijke corridor zijn zeer beperkt, met name door de ligging tussen twee ankergebieden 4 West en Schouwenbank, waar dat zuidelijke deel van de westelijke corridor doorheen moet lopen. Een mogelijkheid om Maas Junction te vermijden bij de huidige ligging van de corridors, zou wel gevonden kunnen worden door de twee kabels die door de Maas Junction gaan, in plaats daarvan parallel te laten lopen aan de derde kabel de westelijke corridor volgt, maar die niet door het zuidelijke deel van de westelijke corridor loopt. Dat wil zeggen door alle drie die kabels parallel te laten lopen met de kabels in de midden corridor vanaf land tot voorbij TSS Maas West, en ze van daar af naar het westen naar de Bruine Bank te leiden. Wanneer een reparatie uitgevoerd moet worden, dan betekent dit dat er ca. 10 dagen lang een schip in de Maas Junction stil zal liggen. Bij eventueel herbegraven van een kabel zal ook meerdere uren tot een paar dagen een schip in de Maas Junction praktisch stilliggen. De spreiding van de verbindingen over twee corridors heeft het aanvaringsrisico van de scheepvaart vanuit dit perspectief een negatief effect. Dit effect is bij scenario 2 groter dan bij scenario 1.


##### **Scenario 3 (3-3-2)**

Bij scenario 3 worden zowel door de verbindingen in de west corridor locaties met een hoge dichtheid aan


kruisend scheepvaartverkeer gekruist (Maas Junction) als door de verbindingen in de oost corridor (Maas Center en ter hoogte van IJmuiden). Dit betekent dat het aanvaarrisico tussen kabelschepen en de overige schaarvaart groter is dan bij scenario 1 of 2. Optimaliseren van de oostelijke route, om het munitie dumpgebied te vermijden, introduceert extra kruisingen met scheepvaartroutes. Optimaliseren om Maas Center te vermijden brengt de kabel routes waarschijnlijk dichterbij ankergebied 5, dat ten noorden van TSS Maas West ligt. Ook dat heeft een negatief effect op de kans op aanvaringen. Hiermee scoort scenario 3 slechter dan 2 en 1.

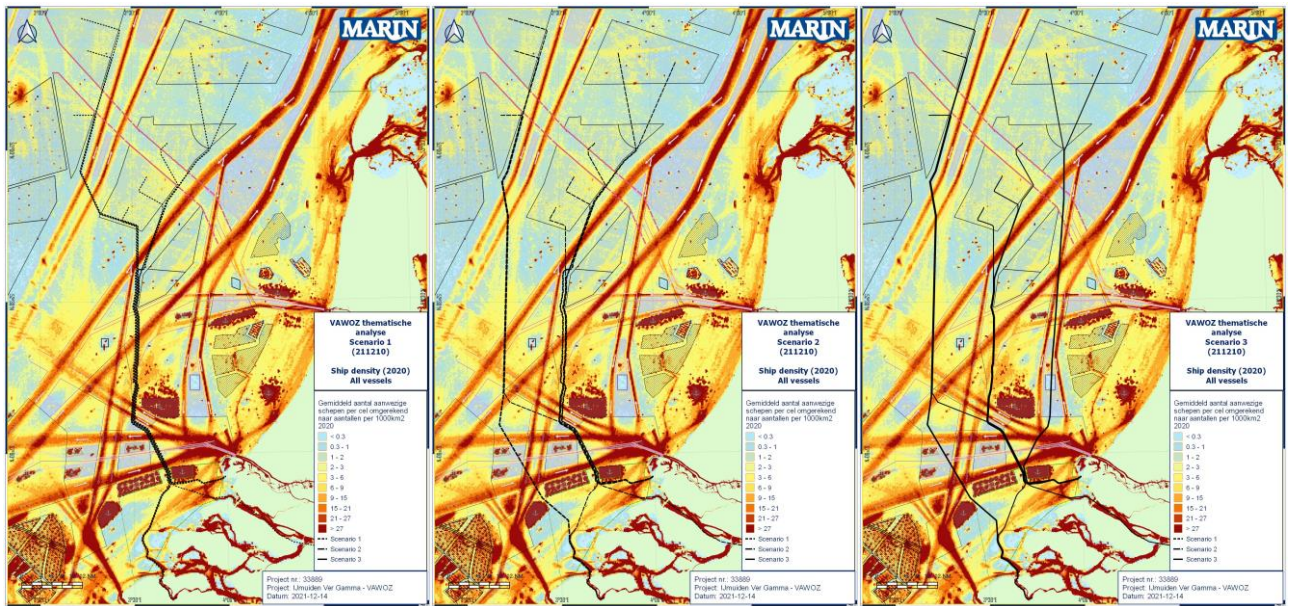


Figuur 6 Scenario's 1, 2 en 3 met de scheepvaardichtheid van alle schepen

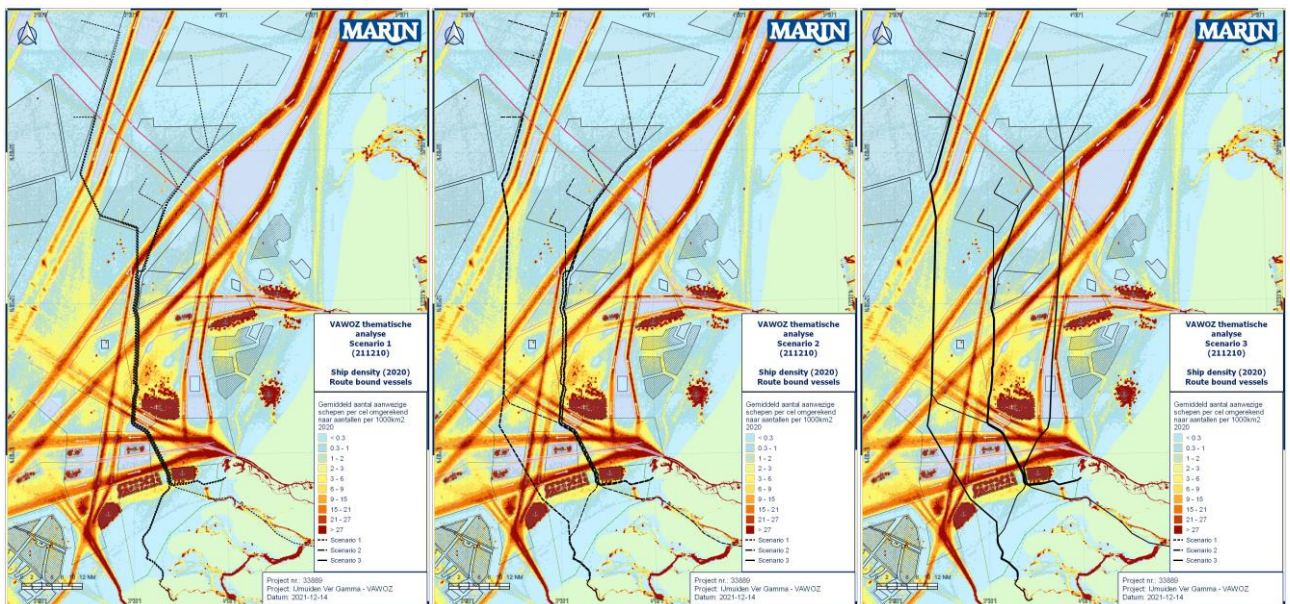


Figuur 7 Scenario's 1, 2 en 3 met de scheepvaardichtheid van de route gebonden schepen

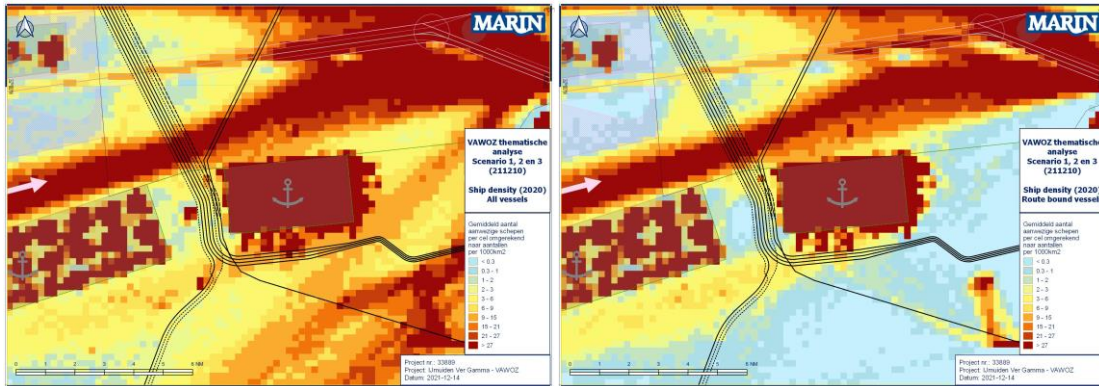

Figuur 8 Gebied tussen ankergebieden 4 West en 4 Oost voor alle scheepvaart (l) en route gebonden scheepvaart (r)

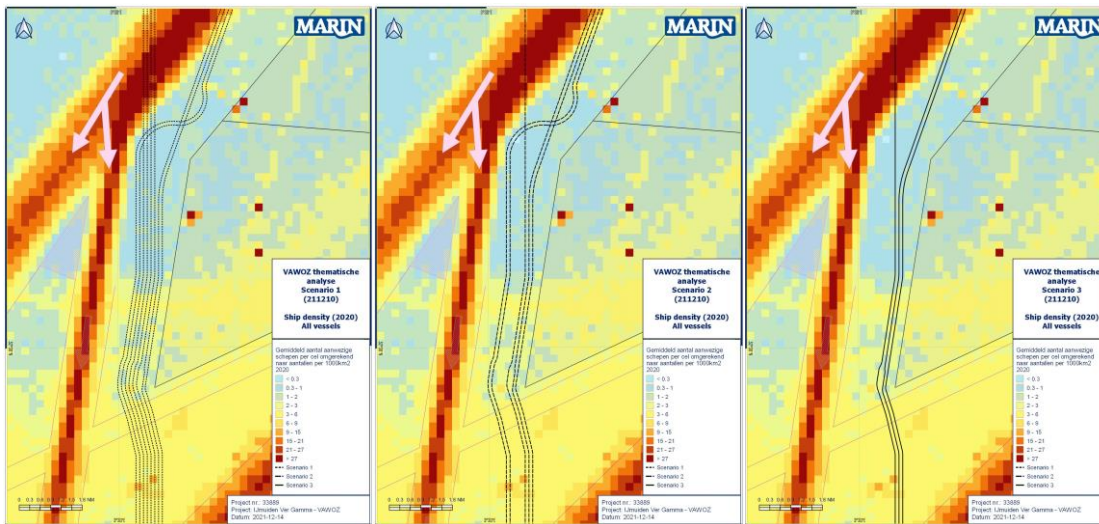

Figuur 9 Gebied tussen de scheepvaartroute en het windturbinegebied Hollandse Kust (west) voor alle scheepvaart

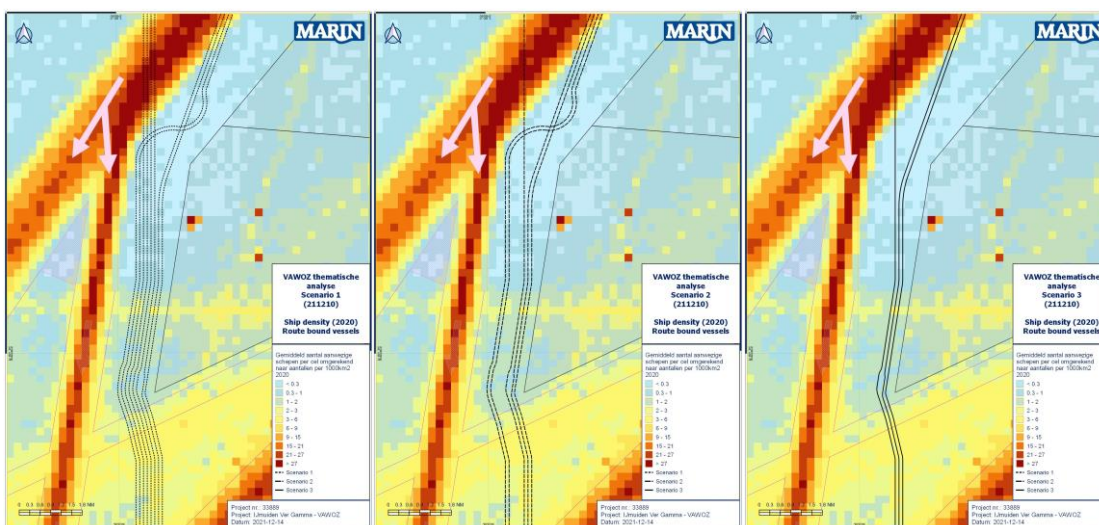

Figuur 10 Gebied tussen de scheepvaartroute en het windturbinegebied Hollandse Kust (west) voor de route gebonden scheepvaart

## 5 Conclusies

1. De verbindingen van Net op zee IJmuiden Ver en de verbindingen naar windenergiegebied 1 en 2 lopen globaal van zuid naar noord. De scheepvaart in de Nederlandse Noordzee loopt voor een groot deel van west naar oost en andersom. Het is onvermijdelijk dat de kabels scheepvaartroutes zullen moeten kruisen.
2. De westelijke corridor loopt door het drukke Maas Junction gebied. De routes kunnen ter hoogte van de Maas Junction niet verlegd worden, omdat de routes dan tussen scheepvaartroutes en ankergebieden komen te liggen. Wel zouden verbindingen de midden corridor kunnen volgen tot onder ankergebied 5 (ten noorden van TSS Maas West) en vandaar doorsteken naar het westen, naar de westelijke corridor, zoals al het geval is voor één van de 3 verbindingen die bij scenario's 2 en 3 in de westelijke corridor liggen. Vanuit het oogpunt van scheepvaartdichtheid en het vermijden van gebieden met kruisend scheepvaartverkeer zou het noordelijke deel van de westelijke corridor goed geschikt kunnen zijn voor het aanleggen van kabels, vooropgesteld dat de kabels eerst (vanaf landzijde, van zuid naar noord) de midden corridor kunnen volgen, om zo het drukke Maas Junction gebied en de nauwe passage tussen de ankergebieden 4 West en Schouwenbank te vermijden. Daarmee kunnen de bezwaren van het doorkruisen van Maas Junction en de passage tussen de ankergebieden voor de westelijke corridor weggenomen worden.
3. De midden corridor is verder uitgewerkt dan de westelijke en de oostelijke corridor. Over deze corridor is ook meer in detail overleg geweest met de nautische autoriteiten, wat heeft geleid tot gedetailleerde aanpassingen van de plekken waar de scheepvaartroutes worden gekruist. De midden corridor loopt, anders dan de westelijke en oostelijke corridor, niet door gebieden met kruisend scheepvaartverkeer en vermijdt ook scheidingsstelsels (waar eenrichtingsverkeer geldt). Ook de midden corridor doorkruist scheepvaartroutes en de midden corridor ligt op plekken ook nabij gebieden met kruisend scheepvaartverkeer. De midden corridor is daarmee zeker geen corridor die vrij is van risico's op aanvaringen bij de aanleg en bij het beheer en onderhoud van de kabels, maar het is van de drie corridors wel de corridor met relatief het kleinste risico op aanvaringen, gezien vanuit het perspectief van de scheepvaartdichtheid en de nabijheid van kruisend scheepvaartverkeer. De midden corridor is hiermee vanuit het oogpunt van de scheepvaartdichtheid en het risico op aanvaringen de minst ongeschikte corridor voor het aanleggen van kabels naar IJmuiden Ver, zoekgebied 1 en zoekgebied 2.
4. De oostelijke corridor steekt de scheepvaartroute naar Rotterdam verder naar het oosten over dan de midden corridor. Daardoor doorkruist de oostelijke corridor een drukker scheepvaartgebied dan de midden corridor, namelijk een gebied Maas Center waar twee scheepvaartroutes bij elkaar komen. Ten noorden van dat drukke gebied ligt de oostelijke corridor tussen twee scheepvaartroutes in. Daar doorkruist deze corridor een munitiedumpgebied. Wanneer deze oostelijke corridor verder uitgewerkt zou worden, dan moet dat munitiedumpgebied vermeden worden in verband met de samenhangende risico's en de kosten van het veilig maken van deze corridor voor het installeren van kabels in de bodem van de zee. Dat introduceert extra kruisingen met scheepvaartverkeer. Ook verder naar het noorden, ten westen van IJmuiden, doorkruist de oostelijke corridor een plek waar twee scheepvaartroutes elkaar kruisen. Dat gebied zou ook vermeden moeten worden.

5. Het doorkruisen door de kabelroutes van gebieden met kruisend scheepvaartverkeer en van gebieden met een hoge scheepvaartdichtheid, introduceert risico's op aanvaringen bij de aanleg van de kabels. Dat is een tijdelijk effect. De ligging van kabels in een gebied met een hoge scheepvaartdichtheid en met kruisend scheepvaartverkeer introduceert ook risico's op aanvaringen wanneer kabels gerepareerd moeten worden of wanneer onderhoud gepleegd moet worden aan de gronddekking op de kabels. Zolang de kabels heel blijven en wanneer de gronddekking nog afdoende is, speelt dat niet. Maar wanneer wel een reparatie uitgevoerd moet worden, dan betekent dat dat in een druk scheepvaartgebied ca 10 dagen lang een kabelschip stilligt. Dat is een ongewenst veiligheidsrisico.
6. Wanneer de beschreven optimalisaties van de westelijke en de oostelijke corridors worden doorgevoerd, en de kabels niet meer door Maas Junction zouden lopen, dan zouden met betrekking tot het risico op aanvaringen en het doorkruisen van gebieden met een hoge scheepvaartdichtheid scenario's 1 en 2 niet wezenlijk verschillend scoren. Scenario 3 daarentegen blijft slechter scoren in verband met de oversteek van Maas Center, de nabijheid van ankergebied 5 (ten noorden van Maas West) en het oversteken van het scheepvaartkruispunt ten westen van IJmuiden.


## Referenties

- [1] Memo ankerrisico voor TA Extra Wind op zee, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [2] Memo Kruisingen voor TA Extra Wind op Zee R02, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [3] Memo Baggervolumes voor TA extra Wind op Zee R03, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [4] Memo Scheepvaartdichtheid voor TA extra Wind op Zee R01, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [5] Improved anchor risk analysis - V0.2, LG-011-01, Dirk Luger, 02-11-2021
- [6] Risk Based Burial Depth study IJmuiden Ver, IV12345-G-DES.06.209-2GW-MA-Risk\_Based\_Burial\_Depth\_Study, ACRB Romke Bijker en MARIN Yvonne Koldenhof, December 2020
- [7] Assessment of seaside loads on landfall support structure Wijk aan Zee, Deltares, 11206427-000-HYE-0001, november 2021





## Bijlage D Memo ankerrisico's Verbindingen extra Wind op zee

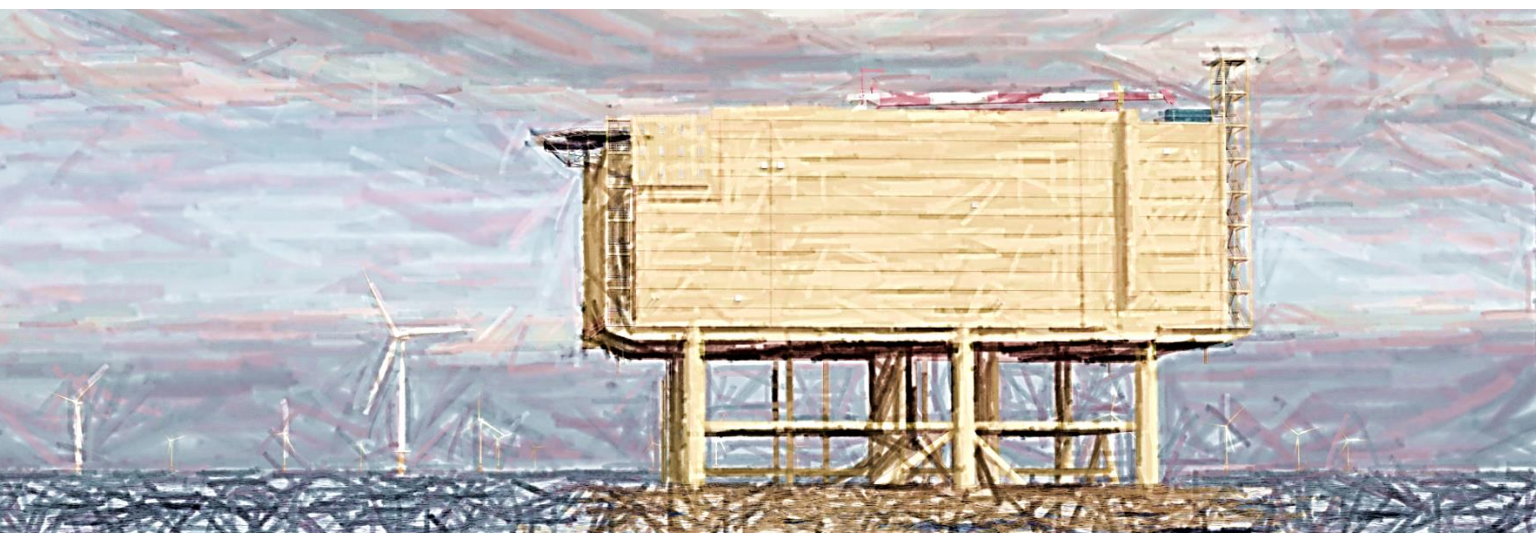

Datum: 08-04-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



AAN Rijkswaterstaat Zee en Delta

DATUM 17 maart 2022

REFERENTIE

VAN

Wino Snip TenneT E&amp;S

ONDERWERP IJmuiden Ver parallelle aanleg, ankerrisico's

VOOR INFORMATIE

BESLUITVORMING

## 1 Inleiding

Gebundelde (in de zin van parallelle) aanleg van de Net op zee hoogspanningskabels, die de aan te leggen windenergiegebied IJmuiden Ver, zoekgebied 1, "Nederwiek", en zoekgebied 2, "Lagelander", op zee zullen verbinden met het elektriciteitsnetwerk op land, heeft tot gevolg dat in bepaalde delen van de Nederlandse Noordzee meerdere stroomkabels parallel aan elkaar in de bodem van de zee begraven zullen liggen. Voor het aansluiten van de windenergiegebied Borssele, Hollandse Kust (zuid), - (noord) en (west) liggen de exportkabels over grote lengte van de routes al parallel aan elkaar. Voor die parken gaat het om 4 DC kabels maximaal die parallel aan elkaar liggen. Voor het aansluiten van de parken IJmuiden Ver, Nederwiek en Lagelander en eventueel voor Hollandse Kust (zuidwest), zullen tot 8 kabels parallel mogelijk aangelegd kunnen gaan worden in het gebied dat zich globaal uitstrekt van het lichteiland Goeree, net ten zuiden van de Eurogeul tussen de ankergebieden 4 West en 4 Oost in, tot aan de westzijde van het windenergiegebied Hollandse Kust (west). De afstand tussen die parallelle stroomkabels zal in de orde van grootte 200 meter zijn. In overleg hebben EZK, TenneT en Rijkswaterstaat besloten om eind van 2021, begin 2022 een thematische analyse uit te voeren op een aantal aspecten van de parallelle aanleg. Deze memo is een bijdrage voor die thematische analyse op het thema van de ankerrisico's.

## 2 Afbakening van de technische memo's

Voordeel van parallelle aanleg zit met name in het efficiëntere ruimtegebruik op de Noordzee en in het feit dat door parallelle aanleg meerdere kabels een zo kort mogelijke route kunnen volgen. Een zo kort mogelijke route beperkt de kosten voor de aanleg, het beheer en onderhoud. Een zo kort mogelijke route beperkt ook de elektrische verliezen over de verbinding tussen het offshore windpark en land. Daardoor worden de maatschappelijke kosten lager.

Er zijn ook (mogelijke) nadelen van gebundelde ligging van de elektriciteitskabels. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor het doorvoeren van de (mate van) parallel aanleggen van kabels/bundeling moeten de nadelen afgewogen worden tegen de voordelen. In overleg met Rijkswaterstaat zijn (onder meer) de volgende nadelen naar voren gekomen als onderwerpen om in de thematische analyse te adresseren:

1. De strook tussen een scheepvaartroute op zee en een windenergiegebied, zoals bijvoorbeeld ten westen van het windenergiegebied Hollandse Kust (west), dient (ook) als een soort vluchtstrook voor

scheepen met problemen. Daar kunnen ze in nood ankeren zonder de scheepvaart in de scheepvaartroute te hinderen en zonder het windenergiegebied in te gaan. Verreweg de meeste schepen mogen de windenergiegebieden niet in. Als in die strook meerdere parallelle elektriciteitskabels liggen, is de vraag wat dat betekent voor de veiligheid van die kabels en is het de vraag wat gedaan kan worden om de kans op schade aan die kabels te verkleinen. Dit komt aan de orde in de technische memo over de scheepvaardichtheid [4] en in deze memo over de ankerrisico's [1].

2. In een eerdere fase zijn meerdere routealternatieven verkend voor de kabels op zee naar het toekomstige windenergiegebied in het gebied IJmuiden Ver. Wanneer besloten zou worden om het bundelen van kabels in omvang te beperken, om bijvoorbeeld de hinder voor de scheepvaart te verminderen of om welke reden dan ook, dan zouden enkele kabels in plaats van de parallelle gebundelde routes andere route moeten volgen. (Uit de RBBB studie blijkt dat verspreiden van de kabels over meerdere corridors niet leidt tot een kleinere kans op een scheepvaart gerelateerd incident aan een van de kabels maar eerder tot een toename van de kans op een dergelijk incident, omdat bij het gebruik van meerdere corridors tegelijkertijd meerdere schepen in de nabijheid van kabels zijn in vergelijking met de aanleg van de kabels in een enkele corridor). Die routes zijn in de regel langer. Omdat die routes ook door uitgestrekte gebieden met mobiele zandgolven op de bodem van de zee lopen, zullen die routes ook meer baggerwerk nodig hebben, voorafgaande aan de aanleg van de kabels. De vraag is hoeveel meer baggerwerk daarvoor nodig is. Hierover is een aparte technische memo opgesteld [3]. Positief zou het wel kunnen zijn vanuit het perspectief van de kans op schade aan de kabels, wanneer kabels in corridors gelegd worden waar veel minder scheepvaart bij in de buurt komt, bijvoorbeeld in het Bruine Bank gebied.
3. Toekomstige kabels en pijpleidingen moeten de parallelle stroomkabels kunnen kruisen. De vraag is hoe dat er uit zal kunnen zien en wat voor gevolgen dat kan hebben. Hierover is een aparte technische memo opgesteld [1].
4. De Nederlandse Noordzee is een zeer druk bevaren zeegebied. De kabels van het Net op zee zullen meerdere scheepvaartroutes moeten kruisen. Daar waar de kabels in, of in de nabijheid van, drukbevaren scheepvaartroutes liggen, moet gerekend worden met een hogere kans op schade aan de kabels door scheepvaart gerelateerde incidenten, zoals het zinken van schepen, nood-ankeren en het verliezen van lading. Dat is onderwerp van de Risk Based Burial Depth studies die worden uitgevoerd voor het IJmuiden Ver project door ACRB en MARIN en van de memo over de ankerrisico's die bij 1. hierboven is genoemd. Daar waar kabels in de bodem van de zee liggen moet ook rekening gehouden worden met mogelijk aangepast gedrag van de scheepvaart, die in principe zal willen voorkomen om op of direct nabij kabels te ankeren. Daarom is in het kader van de thematische analyse gekeken naar de ligging van de kabels voor Net op zee in relatie tot de scheepvaardichtheid [4] en in deze memo over de ankerrisico's [1].


Deze memo geeft inzicht in de uitkomsten van de Risk Based Burial Depth studie [6] die voor Net op zee IJmuiden Ver is uitgevoerd. Aan de rapportage van die die studie wordt op dit moment (eind maart 2022) de laatste hand gelegd. Vragen die zijn gerezen naar aanleiding van een eerdere revisie van deze memo over de ankerrisico's worden in de RBBB studie beantwoord:

- De RBBB studie beschouwt meerdere parallelle kabels in een corridor en niet slechts een enkele kabel.
- De RBBB studie gaat uit van de toekomstige situatie, waarbij de verkeersstromen op zee veranderd zullen zijn als het gevolg van de aanleg van de windturbineparken op zee.
- Wanneer een schip een noodankermanoeuvre zal moeten maken, dan zal het gedrag van de betrokken zeevarenden en hun keuzes beïnvloed worden door de nabijheid van windturbines en door de aanwezigheid van kabels in het zeebad. Hoe die beïnvloeding zal kunnen zijn, dat zal onderwerp zijn van nog uit te voeren gesprekken en een workshop die door TenneT zal worden georganiseerd. Voor de RBBB studie zijn hierover aannames gedaan die in die studie beschreven zullen zijn.
- Het gedrag van de zeevarenden in een dergelijke noodsituatie zal een bewuste keuze zijn voor een plek om te ankeren. “Erroneous anchoring”, zoals in het kader van de RBBB studies onverklaarbaar ankergedrag wordt genoemd, is een ander risico dan het risico op weloverwogen kiezen voor een locatie om een anker uit te werpen in een noodsituatie, met windturbines in zicht.
- In de RBBB studie komt aan bod welke schepen zijn beschouwd en hoe die zich verhouden tot de risico's op schade aan de kabels.
- De RBBB studie heeft een state-of-the-art ankerpenetratiemodel als basis voor de beschouwingen met betrekking tot ankerrisico's. Dat model is apart beschreven in [5].
- In de RBBB studie zijn de kabelroutes in secties van honderd meter tot enkele honderden meters opgedeeld en voor al die secties is de kans op schade aan de kabels berekend, op basis van onder meer analyses van de scheepvaardichtheid in die sectie.
- Voor wat betreft het risico op schade aan de kabels door ankeren, is in de RBBB studie de kans uitgerekend dat bij het opreden van een (nood)ankermanoeuvre nabij de kabels, het korte deel van het pad waarover het anker wordt gesleept met de punten van de bladen van het anker dieper dan de begraafdiepte van de kabels precies samenvalt met een van de parallelle kabels. Een maal op die diepte verplaatst een anker zich nauwelijks meer, Er kan daardoor niet meer dan 1 enkele begraven kabel getaakt worden bij een ankerincident.
- In de RBBB studie wordt in detail toegelicht hoe de faalkansen zijn berekend. Ook wordt toegelicht hoe de verdeling van scheepsgrootten is vastgesteld en meegenomen in de berekeningen.

De modellen die gebruikt zijn voor de RBBB werken met AIS datasets en radardata die verkeersintensiteiten uit het verleden presenteren zonder de nog aan te leggen windparken. De ongevalsdatabase geen ongevallen die in de toekomst kunnen gaan plaatsvinden als gevolg van de aangepaste scheepvaartbewegingen. Verwachting is dat schepen zich anders gaan gedragen en het drift- en ankergedrag kan gaan veranderen na de aanleg van windparken cq minder vrije ruimte. De RBBB studie anticipeert op het aangepaste gedrag van de scheepvaart op basis van inschattingen door die door de betrokken experts zijn gemaakt. TenneT is voornemens om een bijeenkomst te organiseren met zeevarenden om in gesprek na te gaan in hoeverre die inschattingen overeenkomen met de praktijk. Die bijeenkomst moet nog plaatsvinden.

### 3 De drie scenario's van de thematische analyse

#### 3.1 Overzicht van de 3 scenario's

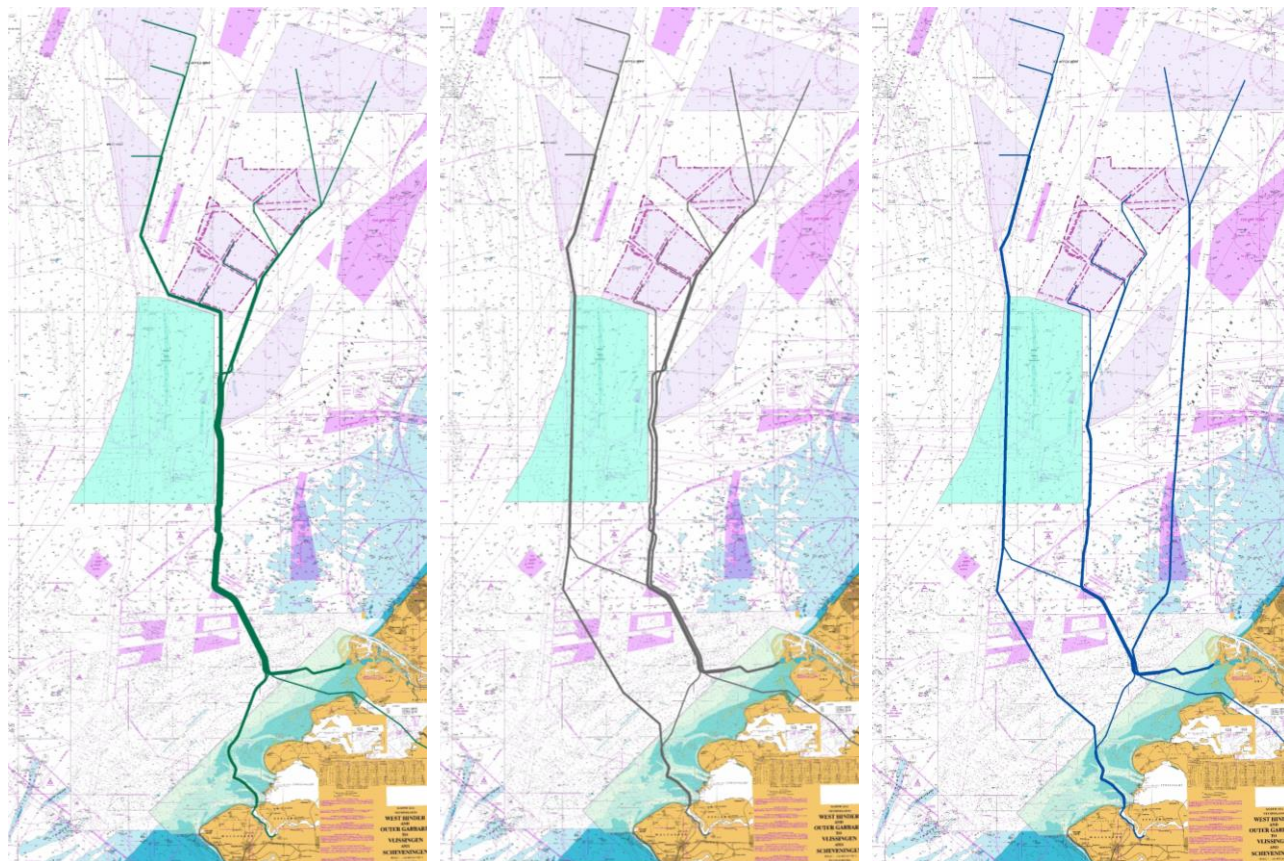

Figuur 1 De scenario's 1 (links), 2 (midden) en 3 (rechts) van de thematische analyse


Voor deze thematische analyse zijn 3 scenario's met elkaar vergeleken voor het aansluiten van de toekomstige windenergiegebied Ijmuiden Ver, Nederwiek (ten noordwesten van Ijmuiden Ver) en Lageland (ten noorden van Ijmuiden Ver). Voor het aansluiten van deze windenergiegebied zijn 8 DC kabelverbindingen van elk 2 GW nodig. De kabels worden, daar waar ze parallel aan elkaar lopen, op 200 meter uit elkaar in de bodem van de zee begraven. Aan weerszijde van de buitenste kabels wordt een vrije zone van 500 meter aangehouden voor veiligheid en onderhoud. De 500 meter brede onderhoudszone aan de buitenzijde van een corridor met één of meerdere kabels kan overlappen met de 500 meter zone rondom een offshore windenergiegebied of van een andere kabel of pijpleiding.

1. Bij scenario 1 lopen alle 8 de kabelroutes gebundeld door een midden-corridor. De corridor in het middengebied wordt daarmee  $7 \times 200 + 2 \times 500 = 2.400$  meter breed.
2. Bij scenario 2 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 5 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steekt ten zuiden van de Bruine Bank 2 kabels over naar de midden-corridor en lopen er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt  $2 \times 500$

= 1.000m breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in dat geval  $5 \times 200 + 2 \times 500 = 2.000$  m breed kunnen worden, daar waar de kabels parallel aan elkaar op 200m tussenruimte gelegd kunnen worden. (Het voorbehoud betreft hier de locaties waar andere onderling kruisende kabels en leidingen gekruist moeten worden, daar moet afstand gehouden worden tot die kruisingen, waardoor de corridor daar breder moet zijn).

3. Bij scenario 3 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 3 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steken ten zuiden van de Bruine Bank twee kabels over naar de midden corridor en loopt er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Door een oostelijke corridor lopen 2 kabels uit Lagelander parallel naar het zuiden toe. Ter hoogte van de Eurogeul en net ten noorden van ankergebieden 4 West en 4 Oost voegen deze 2 kabels uit de oostelijke corridor zich bij de 3 kabels uit de midden corridor en 2 kabels uit de westelijke corridor. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt 1.000 meter breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in het worst case geval van vijf paralelle verbindingen  $4 \times 200 + 2 \times 500 = 1.800$  m breed kunnen worden. De oostelijke corridor is dan  $200 + 2 \times 500 = 1.200$  meter breed.

### 3.2 De beschouwde routeopties voor Nederwiek en Lagelander

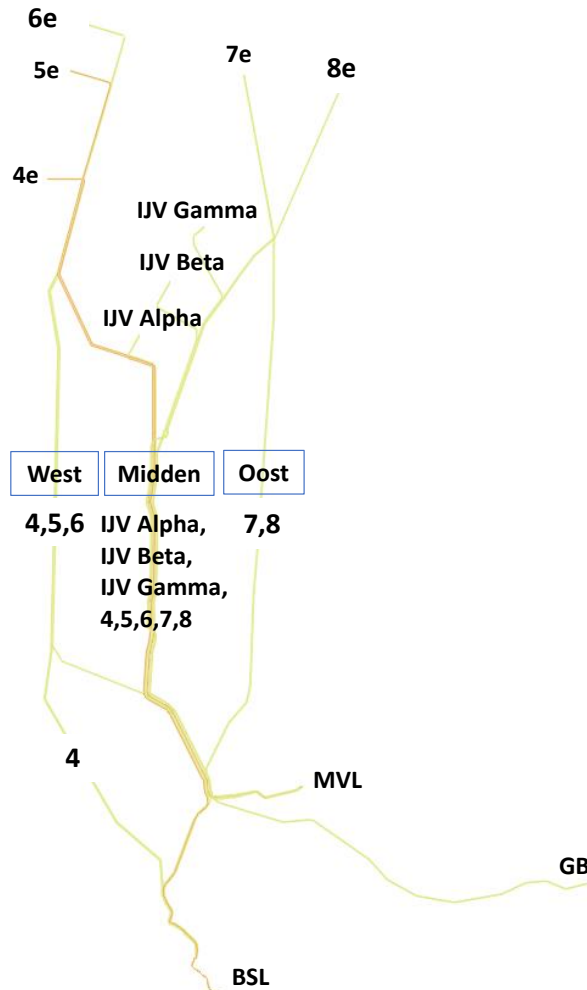

Figuur 2 De beschouwde route opties voor de 3 scenario's om de zoekgebieden 1 en 2 aan te sluiten op land

De 2 GW DC verbindingen zijn als volgt in de 3 scenario's opgenomen:

Tabel 1 De gebruikte corridors per scenario voor de 8 stuks 2 GW DC verbindingen

Verb.	Van		Naar	Corridor per scenario		
				1	2	3
1e	IJmuiden Ver	Alpha	Borssele	Midden	Midden	Midden
2e	IJmuiden Ver	Beta	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
3e	IJmuiden Ver	Gamma	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
4e	Nederwiek	Alpha	Borssele	Midden	West	West
5e	Nederwiek	Beta	Maasvlakte	Midden	West	West
6e	Nederwiek	Gamma	Geertruidenberg	Midden	West	West
7e	Lagelander		Zuid Holland	Midden	Midden	Oost
8e	Lagelander		Zeeland	Midden	Midden	Oost


Opmerking bij de tabel: de 5<sup>e</sup> en de 6<sup>e</sup> routes volgen in scenario 2 en 3 voor een groot deel de westelijke corridor, maar steekt ten zuiden van het Bruine Bank gebied over naar de midden-corridor. Zie Figuur 1 en Figuur 2. Alleen de 4<sup>e</sup> route volgt de hele westelijke corridor.

### 3.3 Opmerkingen bij de 3 scenario's


Bij deze scenario's moet het volgende worden opgemerkt:

- Voor wat betreft de westelijke en de oostelijke corridor zijn de kabelroutes vrij eenvoudig getrokken rechte lijnen. Het zijn nog niet nader uitgewerkte routes met betrekking tot specifiek te ontwijken gebieden of obstakels op zee. Deze routes zijn ook nog niet geoptimaliseerd met betrekking tot hun ligging ten opzichte van de bathymetrie.
- De westelijke corridor loopt in het Natura 2000 gebied van de Bruine Bank in de lengte richting over een zandbank in plaats van door een dal tussen de zandbanken. De kabels in deze corridor vallen op die plek samen met de route van de Sea-Me-We-3 (RWS KB0061) datakabelroute. Zie Figuur 3. De uiteindelijke routes voor kabels in dit gebied zullen iets meer naar het oosten gelegd moeten worden, in de richting van de Bruine Bank. Bovendien zou het beter zijn de rug van de zandbank, indien en waar mogelijk, te vermijden omdat de zeebodem daar meer beïnvloed zal worden tijdens stormen dan de zeebodem in het dal tussen de zandbanken in. Daarmee zullen de routes ca. 3 – 4 km meer naar het oosten moeten komen te liggen, op ca. 3 km ten westen van de Bruine Bank zelf. Zie Figuur 3.
- De oostelijke corridor ligt in het Rijnveld gebied midden tussen twee scheepvaart routes van het scheidingsstelsel van de TSS Maas Noord. In dat gebied ligt een munitie dumpgebied waar deze routes nu dwars doorheen lopen. De uiteindelijke routes zullen verlegt moeten worden naar het westen of naar het oosten van de TSS Maas Noord, omdat de kosten en risico's die samenhangen met het aanleggen van kabels door een munitie dumpgebied naar alle waarschijnlijkheid disproportioneel zullen uitvallen. Ter indicatie: het onderzoeken en identificeren van een enkel munitie object op de bodem van de zee kost in de orde van grootte EUR 10.000 tot 20.000. In dit gebied zullen naar verwachting enkele honderden van dergelijke objecten op de kabelroutes liggen. Zie Figuur 4. Voor de thematische analyse is uitgegaan van de drie corridors zoals die eerder zijn vastgelegd en niet van aangepaste en geoptimaliseerde varianten van de corridors.



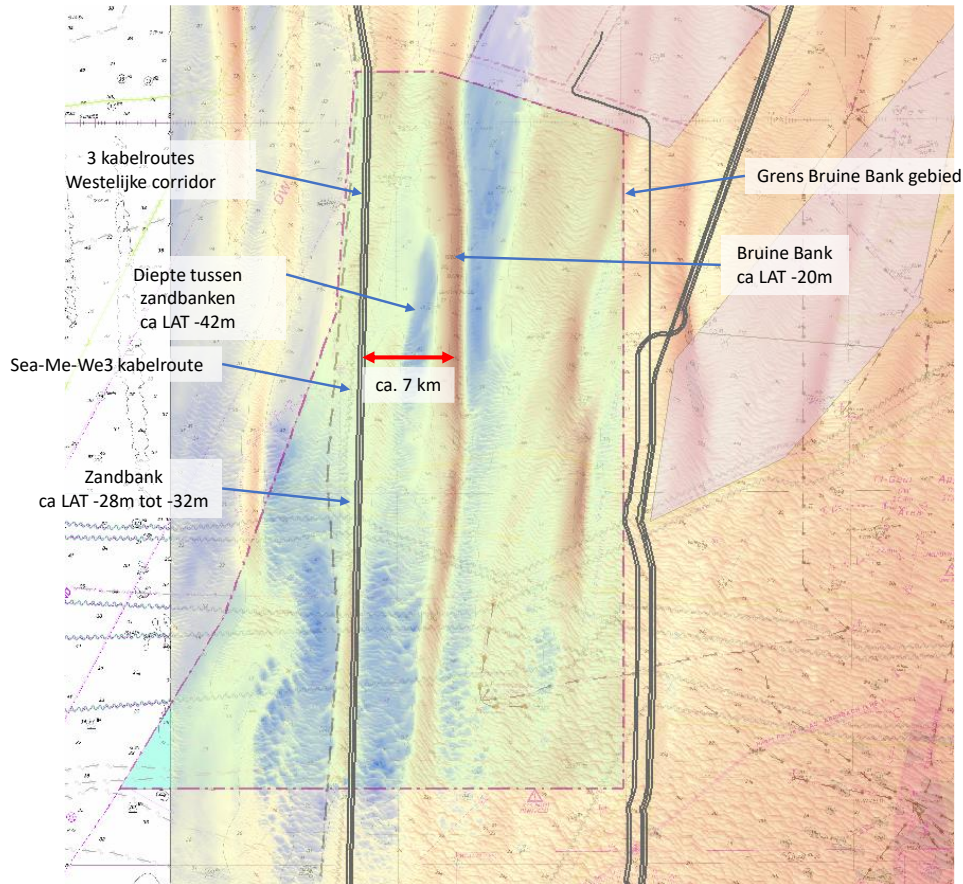

Figuur 3 De waterdieptes in de westelijke corridor in het Bruine Bank gebied met de Sea-Me-We3 kabelroute

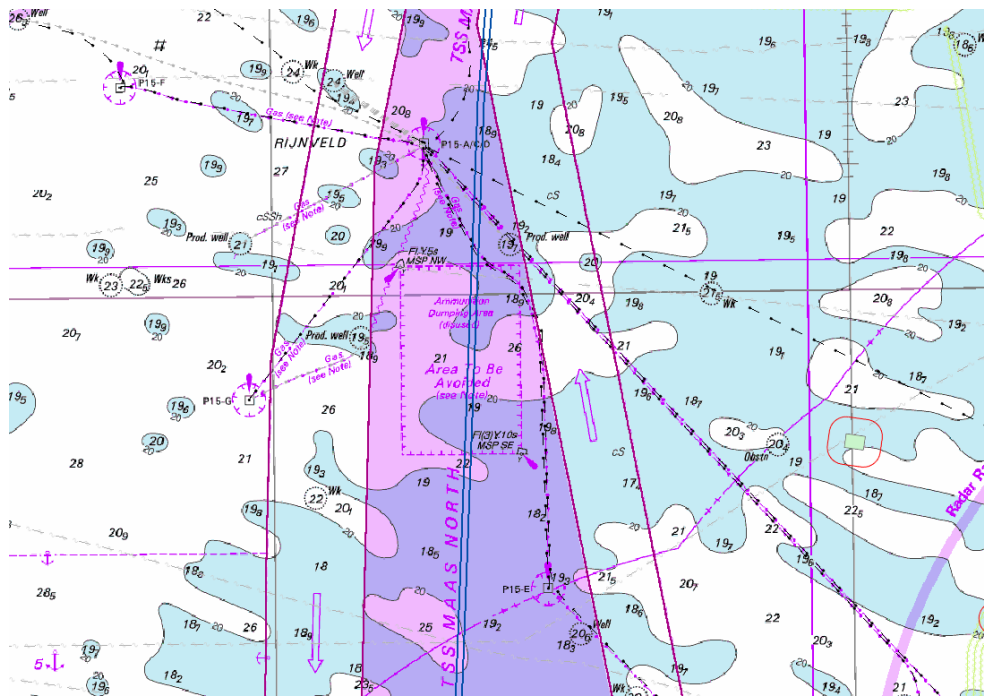

Figuur 4 De kabelroutes in de oostelijke corridor lopen in het TSS Maas Noord door een munitie-dumpgebied

### 3.4 Optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors

Uitgangspunt van de Thematische Analyse zijn de westelijke, midden en oostelijke corridors zoals die in een eerdere fase zijn vastgelegd. Het in detail optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors voert verder dan het kader van deze Thematische Analyse, maar hoog over zou er al wel het volgende over gezegd kunnen worden.

Optimaliseren van de westelijke corridor zou kunnen door alle kabels die in deze corridor zouden moeten komen te liggen niet door de Maas Junction te leggen, maar ze alle 3 TSS Maas West over te laten steken samen met andere kabels. Pas ten noorden van TSS Maas West zouden die drie kabels dan naar het westen naar de Bruine Bank kunnen lopen, zoals dat nu al het geval is met 2 van de 3 kabels die bij scenario 2 en 3 via de westelijke corridor lopen. Op die manier wordt het drukke scheepvaartgebied van de Maas Junction vermeden.

Optimaliseren van de oostelijke corridor zou kunnen door de kabels die deze corridor volgen meer naar het oosten te leiden en ze in de strook tussen de TSS Maas Noord en het windturbinepark Hollandse Kust (zuid) te leggen, tot het punt waar het munitiedumpgebied is gepasseerd. Daarna zouden de kabels in deze corridor weer tussen de scheepvaartzones in moeten komen te liggen, om de voldoende afstand tot de ankergebieden voor IJmuiden te kunnen houden.

## 4 Begraafdiepte van de Net op zee kabels

### 4.1 Doelstelling

Eén van de doelstellingen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het Net op zee is dat tegen zo laag mogelijke maatschappelijke levenscycluskosten te doen. Daarbij moeten proportionele keuzes gemaakt worden op de vlakken van veiligheid en doelmatigheid. De maatschappelijke levenscycluskosten omvatten zowel de financiële kosten, de beïnvloeding van het milieu als de verstoring van andere activiteiten op zee. TenneT heeft gerekend aan verschillende methoden om de kabels op zee te installeren en onderhouden. Bij onderhoud gaat het om reparaties, met name ten gevolge van schade veroorzaakt door externe partijen en om herbegraafoperaties. Op basis van die berekeningen en op basis van geleerde lessen hanteert TenneT een *“bury and would like to forget”* beleid. Dit betekent dat de kabels zodanig diep geïnstalleerd worden, dat de kabels veilig genoeg begraven zijn om ze duurzaam te beschermen tegen externe bedreigingen en ook zodanig dat de kans op het moeten plegen van onderhoud acceptabel klein is. Er wordt op basis van modellen en ervaring getracht om de kabels niet dieper te begraven dan nodig is om aan de hierboven beschreven maatschappelijke doelstellingen te voldoen. Dieper installeren betekent een grotere impact op het milieu bij de aanleg, bijvoorbeeld omdat dan meer baggeren nodig is en omdat er meer uitstoot zal zijn van de installatiewerkzaamheden. Dieper installeren dan noodzakelijk voor de veiligheid en voor het beperken van de beïnvloeding van het milieu wordt niet doelmatig geacht.

### 4.2 Vergunningseisen

De begraafdiepte van de kabels moet voldoen aan de eisen die in de vergunningen worden gesteld. Die eisen komen op dit moment neer (ontwerp watervergunning netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta

december 2021) op het hebben van een gronddekking van:

- Minimaal 3,0 meter in de 3 km zone voor de kust;
- Minimaal 1,5 meter in de scheepvaartroutes en in de nabijheid van scheepvaartroutes, waaronder ook de zones tussen scheepvaartroutes en windenergiegebied op zee en tussen scheepvaartroutes in;
- Minimaal 1,0 meter tussen de aanlandingen van de IJmuiden Ver kabels op de Maasvlakte en de Veerse gat dam en de eerste scheepvaartroute die voor de kust gekruist wordt (de aanvaarroute vanuit zee naar de haven van Rotterdam);
- Minimaal 1,0 m elders.

Op het strand gelden tot nu toe project specifieke eisen, die niet voor elk project hetzelfde zijn. Het is de verwachting dat die eisen aangepast worden naar een minimale gronddekking van 1,0 meter te allen tijde op het strand en aan de duinvoet, waarbij rekening moet worden gehouden met de historische veranderingen van het strandprofiel en met duinafslag tijdens stormen. Als de eisen voor het begraven op het strand inderdaad 1,0 meter onder een laagste strandprofiel zal worden, dan zullen naar verwachting de eigen eisen van TenneT op het strand en aan de duinvoet strenger zijn. Een studie door Deltares [7] naar de begraafdiepte op het strand en aan de duinvoet, uitgevoerd voor Net op zee Hollandse Kust (west) Beta heeft laten zien dat met een gronddekking van 3,0 meter op het strand en aan de duinvoet voldaan kan worden aan de eigen eisen van TenneT. Dat komt neer op een installatiediepte van 3,0 meter onder verwachte laagste strand- en duinvoetprofiel over de levensduur van de kabels.

### 4.3 Zeebodemmobilititeit

De bodem van de Noordzee waar de netten op zee in wordt aangelegd is voortdurend in beweging. Over de bodem van de zee verplaatsen zich met meerdere meters per jaar zandgolven van meerdere meters hoog en honderden meters lang. Nabij de kust liggen bewegende zandbanken met muien die langs de kust trekken en in de Voordelta liggen geulen die zich met de tijd verplaatsen. Deze bewegingen van het zeebed hebben over de levensduur van de kabels een omvang van meerdere meters en daarmee is de mobiliteit van het zeebed van zeer significante invloed op de gronddekking op de kabels.

TenneT houdt bij de aanleg van de kabels terdege rekening met de mobiliteit van het zeebed. Met behulp van *state-of-the-art* modelstudies wordt voor elke kabelroute een “non-mobile-reference-level” (NMRL) vastgesteld, die een voorspelling is voor de laagste ligging van het zeebed over de levensduur van de kabels met een acceptabel geachte kans op overschrijding. In die modelstudies worden analyses van historische zeebed profielen, berekeningen aan kustafslag tijdens stormen, huidig en verwacht menselijk ingrijpen in de kustlijn en gevolgen van dat alles op de ligging van het zeebed betrokken. Bij het installeren van de kabels geldt dat NMRL als het referentievlak voor het begraven.

Essentieel gegeven hierbij is dat bij de huidige stand van zaken een kabelbreuk ordegrrootte € 20 miljoen kost om te repareren en dat de kabels ca. 30 tot 60 dagen buiten gebruik zijn voor ze gerepareerd zijn. Dat is exclusief de gedeelde inkomsten van de exploitant van het offshore windenergiegebied. Gedurende die periode kan er geen elektriciteit van het windpark door de kapotte kabel naar land worden getransporteerd.


De schade daarvan (gederfde inkomsten) loopt in de orde van tientallen miljoenen. Herbegraven van kabels is bovendien niet zonder risico voor die kabels. De kosten van herbegraven liggen in de dezelfde orde van grootte per kilometer als de kosten voor het initieel begraven. De maatschappelijke kosten van het initieel dieper begraven, in verband met zeebodemmobilititeit, zitten in het baggeren voorafgaande aan het leggen en begraven van de kabels. Die initiële kosten worden afgewogen tegen de kosten en risico's die daardoor over de levensduur kunnen worden vermeden.

#### 4.4 Risk Based Burial Depth

De externe bedreigingen voor kabels op zee (zinkende schepen, aan de grond lopende schepen, ankers, gesleept vistuig en verloren lading) en de weerstand die de grond tegen die bedreigingen kan bieden (de sterkte van de grond) worden beschouwd in de Risk Based Burial Depth (RBBB) studies. TenneT laat voor alle Net op zee projecten een RBBB studie uitvoeren door ACRB en MARIN. Die studies leiden tot een onderbouwde inschatting van de faalkans door externe factoren van de kabels op zee. Op basis daarvan komen de RBBB-studies tot een advies voor TenneT voor begraafdiepten langs de kabelroutes, afhankelijk van de feitelijke bedreigingen en de sterkte van de grond waar de kabels in worden begraven tegen die bedreigingen.

De RBBB-studies hebben laten zien dat de gronddekking die de vergunningen voorschrijven in een aantal gevallen groter zijn dan past bij de geaccepteerde faalkans voor de kabels van Net op zee, ook wanneer parallelle ligging van de kabels in de beschouwingen wordt meegenomen.

Van de kabels van een Net op zee gaat slechts een zeer kleine bedreiging uit voor andere menselijke gebruikers van de zee. Blijven haken achter een kabel leidt tot schade aan de kabels en slechts tot een zeer klein gevaar voor degenen die erachter blijven haken, een gevaar dat op basis van de analyses acceptabel klein wordt geacht.

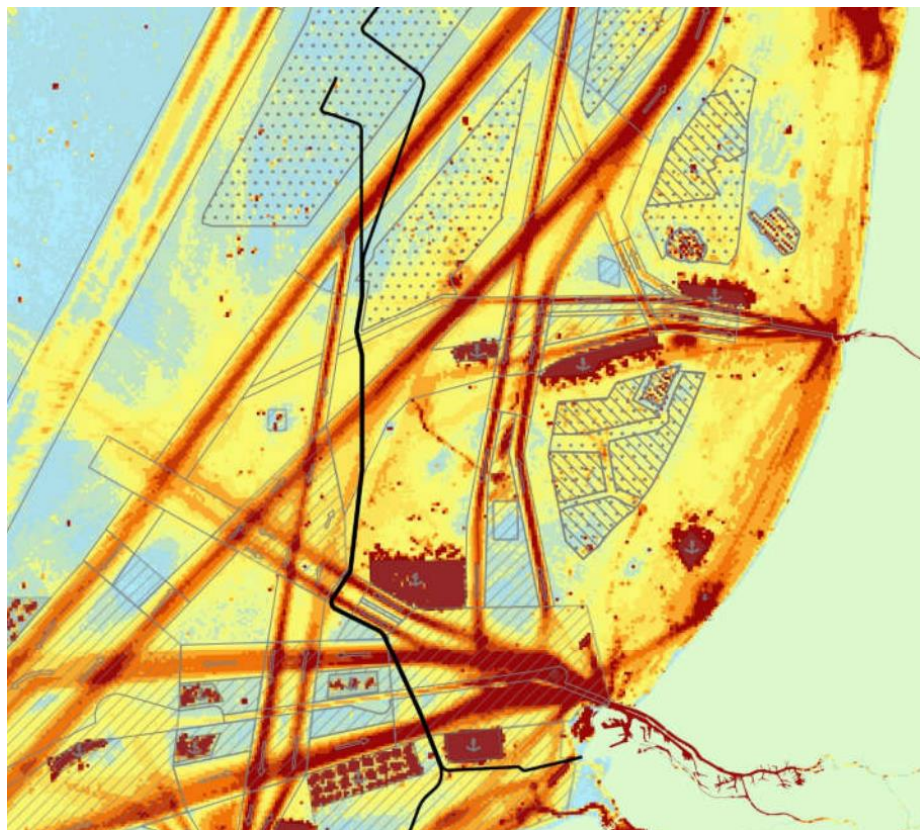

*Figuur 5 Scheepvaartintensiteit, zoals in beeld gebracht voor de RBBB-studie voor Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta (bron: ACRB, 2021)*

Opmerking bij Figuur 5: dit plaatje laat scheepvaart zien door de toekomstige offshore windparken heen (de gestippelde gebieden), omdat dit nu nog vrije doorvaart gebieden zijn. Wanneer die gebieden gesloten worden voor (grotere) scheepvaart, zal het (grotere) scheepvaarverkeer om de windparken heen varen.

#### 4.5 Afstand tussen scheepvaartroutes en windparken op zee

In het afwegingskader veilige afstanden van 2013 is vastgelegd, dat er tussen het scheepvaartverkeersstelsel en windenergiegebieden een zone wordt vastgesteld, waarin schepen de ruimte hebben om te:

- Manoeuvreren om uit te wijken, zodoende een aanvaring te voorkomen en ruimte om te kunnen (nood)ankeren
- Noodacties uit te voeren om in geval van "stuurloos schip", een incident (aanvaring, bijna-aanvaring) te voorkomen.


Deze zone, een buffer, is een zone waar een route gebonden schip normaal niet komt. Met deze zone wordt rekening gehouden bij het proces van aanwijzing van windenergiegebieden. Deze buffer is een veiligheidsmarge die bedoeld is als extra manoeuvreerruimte, zoals bijv. een rondtorn, (nood)ankeren en om te kunnen drijven in het geval van technische problemen. Het installeren van kabels in deze buffer betekent dat (nood)ankeren in deze zone niet meer kan zonder dat er kans op schade aan de kabels is. Schepen zullen niet door willen drijven het windmolenpark in, omdat het schip dan in botsing kan komen met een

windturbinemast. Dat zullen de zeevarenden willen voorkomen. Ankeren in de bufferzone is de manier waarop dat voorkomen kan worden. In de RBBB studie wordt onderzocht wat de kans op beschadiging van kabel(s) is in het geval dat een kapitein in geval van nood moet ankeren in deze bufferzone.

## 4.6 Anker-penetratiemodel

Op verzoek van TenneT is in het kader van de RBBB-studies verder gewerkt aan het anker-penetratie model, dat eerder al door Dirk Luger van Deltares was ontwikkeld. Dirk Luger geldt als een internationaal erkend expert op het gebied van anker-penetratie. Dit ankermodel is onderdeel van de RBBB studies voor IJmuiden Ver. Het anker-penetratiemodel staat centraal in de analyses van ACRB en MARIN voor TenneT voor het risico op ongewenste interactie tussen ankers en de kabels in de zone tussen de scheepvaartroutes en de windmolenparken.

In het ankerpenetratiemodel van Dirk Luger worden drie fases onderscheiden bij het ankeren:

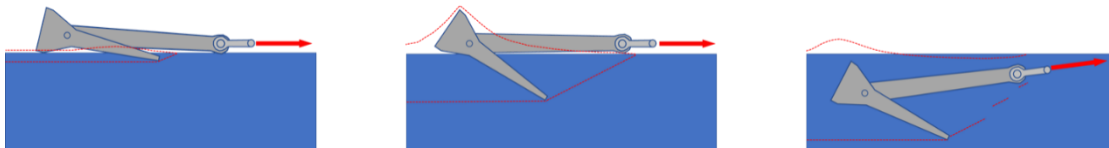

Figuur 6 De drie fases bij het indringen van een anker in de bodem (Dirk Luger, Deltares, 2013, 2022)

- Fase 1 Het anker wordt over het zeebed geslept maar dringt nog niet in de bodem in. De snelheid van het anker over de bodem is groter dan  $v_1$ , de lengte waarover het anker wordt geslept in deze fase is  $L_1$ .
- Fase 2 In de tweede fase dringen de vloeien van het anker (de bladen van het onderste deel van het anker) in de bodem maar de schacht van het anker blijft over de bodem bewegen. De snelheid van het anker over de bodem is kleiner van  $v_1$  en groter van  $v_2$ , de lengte waarover het anker wordt geslept in deze fase is  $L_2$ .
- Fase 3 Pas in de 3<sup>e</sup> fase dringt het hele anker de bodem binnen. Het anker beweegt nog maar erg langzaam vooruit, omdat de grond door de snelle vervorming een grote weerstand biedt tegen vervorming (dilatatie: er ontstaat een onderdruk in het korrelpakket omdat het water de grond niet snel genoeg toe kan stromen om de groter wordende gaten te vullen. Door die onderdruk biedt de grond een grote weerstand tegen het verplaatsen van het anker). De snelheid van het anker neemt van  $v_2$  af naar 0 en het anker wordt over een relatief erg kleine afstand  $L_3$  door het zeebed getrokken, voor het tot stilstand komt.


Dit model is in detail uitgewerkt in het ankerpenetratiemodel dat onderdeel uitmaakt van de RBBB studie voor IJmuiden Ver. Het model voorziet ook in formules om de verschillende sleeplengtes  $L$  te berekenen. Het model voorziet ook in een relatie tussen scheepstype en grootte enerzijds en anker grootte anderzijds.

Het ankerpenetratiemodel laat zien dat de indringing van ankers in de 1<sup>e</sup> en het eerste deel van de 2<sup>e</sup> fase kleiner is dan de lokale begraafdiepte van de kabels. Alleen in het laatste deel van de 2<sup>e</sup> fase en in de 3<sup>e</sup> fase kunnen ankers dieper in de grond indringen dan de diepte waarop de kabels begraven zijn, afhankelijk

van de grootte van het beschouwde anker. De lengte het laatste deel van de lengte  $L_2$  en de gehele lengte  $L_3$ , waarover het anker door de grond wordt getrokken met een penetratiediepte die groter is dan de diepteligging van de kabels, is echter kort. Gedacht moet worden aan minder dan 10 meter. ACRB en MARIN hebben het ankerpenetratiemodel opgenomen in de kwantitatieve risicoanalyses voor de kabels op zee. Op basis van analyses van de scheepvaartdichtheid langs de IJmuiden Ver routes is de kans berekend dat het laatste deel van de 2<sup>e</sup> fase en de gehele 3<sup>e</sup> fase van de ankerindringing dieper is dan de begraafdiepte van één van de kabels. Die kans blijkt bij de gestelde eis van minimaal 1,5 meter gronddekking kleiner te zijn dan de door TenneT acceptabel geachte faalkans.


### 4.7 Anker grootte

In de memo over ankerpenetratie (zie paragraaf 4.5) presenteert Dirk Luger de onderstaande grafiek waarin een relatie wordt getoond tussen de lengte van schepen en een minimale massa (gewicht) van het anker van die schepen.

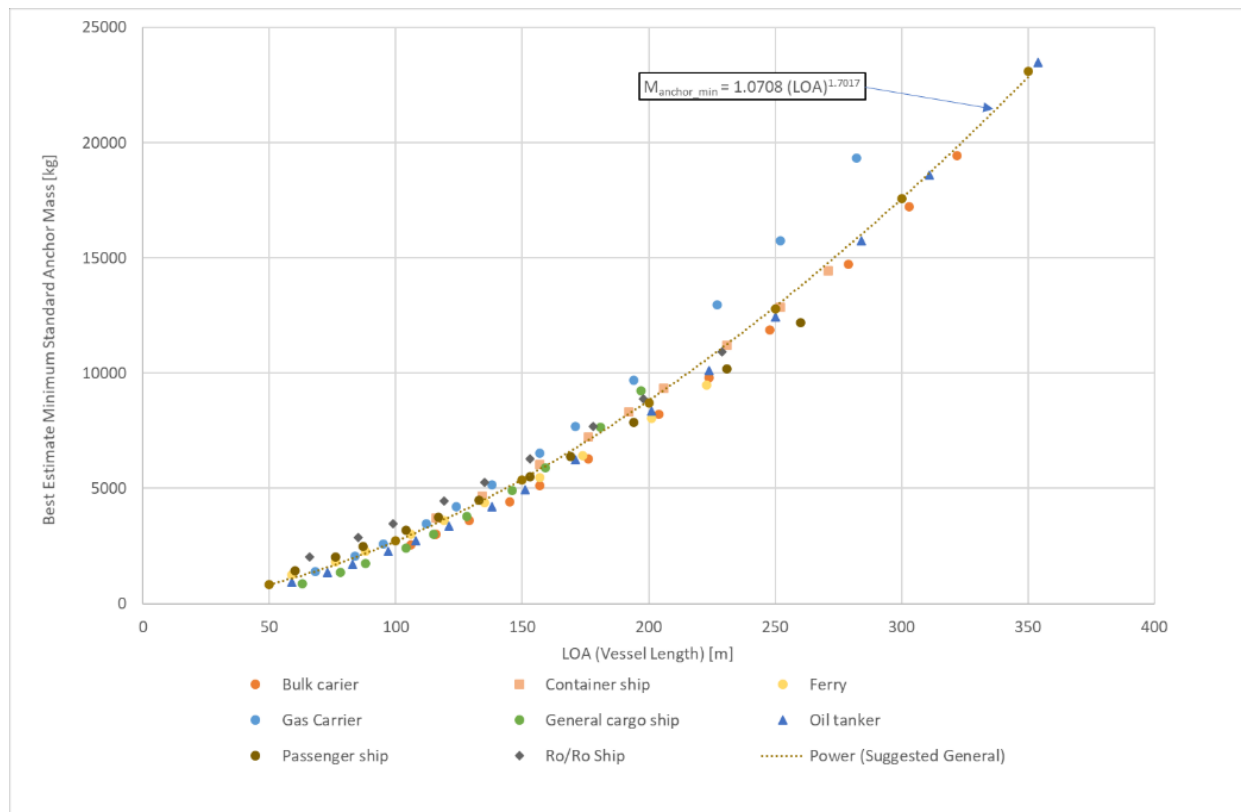

Figuur 7 Relatie tussen lengte van schepen en de minimum massa van het anker van het schip

Uit de bovenstaande grafiek (Figuur 7) kan afgeleid worden dat een anker van 20.000 kg (20 ton) slechts bij langere schepen voorkomt. De memo over ankerpenetratie wordt de volgende verdeling van scheepslengtes gepresenteerd:

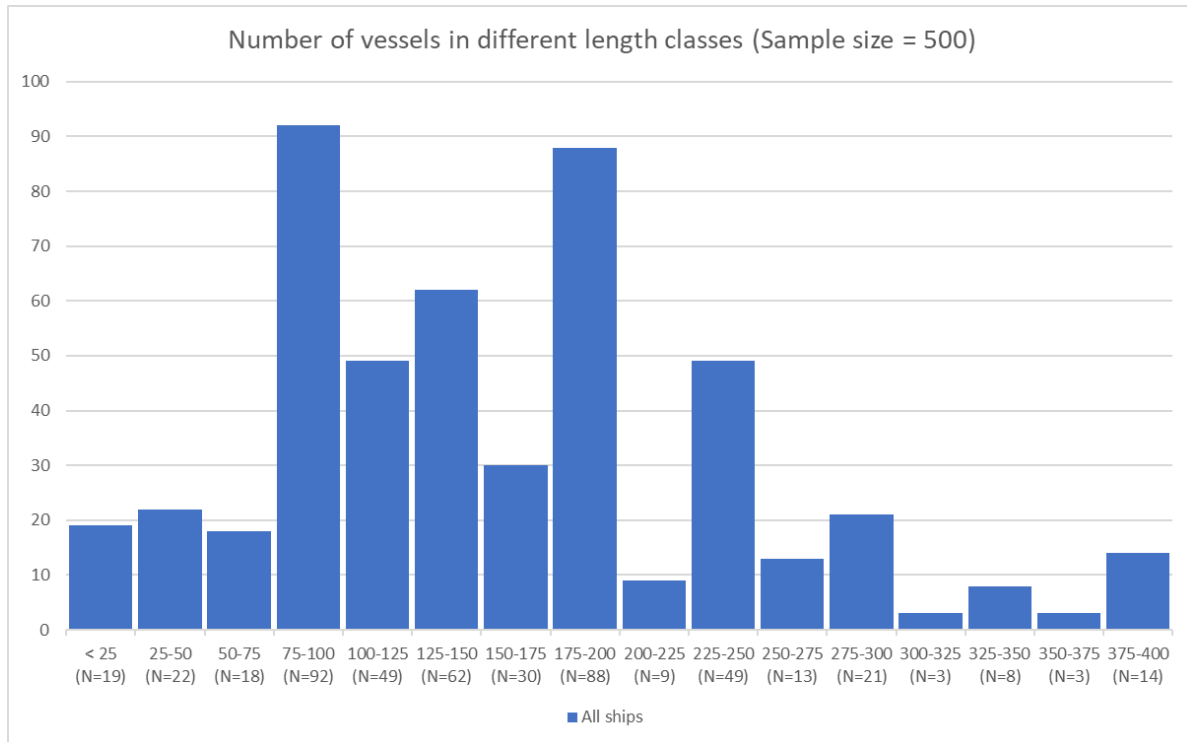


Figuur 8 Histogram met de verdeling van scheepslengtes die volgt uit een steekproef van 500 schepen

Uit Figuur 8 kan worden opgemaakt dat schepen langer dan 300 meter niet veel voorkomen. Samen met Figuur 7 kan daarmee worden vastgesteld dat een 20 ton anker een anker is dat niet veel voorkomt op zee. Grotere ankers komen wel voor, maar de kans dat precies met zo een groot anker op of nabij de kabels wordt geankerd is klein. Die grotere ankers zijn wel meegenomen in de analyses door ACRB en MARIN. Voor het voorbeeld dat in Figuur 9 is weergegeven is voor een 20 ton anker gekozen, als voorbeeld.

#### 4.8 Ankerpenetratiediepte

In de ankerpenetratiestudie worden formules gepresenteerd voor de lengte waarover een anker wordt gesleept en de penetratie in het zeebed die daarbij wordt bereikt, tijdens de drie fases die in het ankerpenetratiemodel worden onderscheiden. De zeebodem langs de IJmuiden Ver routes bestaat uit zand, met slechts zeer sporadisch een klein stukje met een klei of veen lens (een dunne laag klei of veen). Voor een 20 ton anker in zand leidt het ankerpenetratiemodel tot een indringing van ca. 0,5 meter voor fase 1, tot 1,5 meter voor fase 2 en tot ca. 3 meter voor fase 3. Ter indicatie: de lengte waarover een dergelijk anker zich in horizontale richting verder verplaatst is voor fase 1 orde 1000 meter, voor fase 2 orde 100 tot 200 meter en voor fase 3 slechts enkele meters. Zie Figuur 9.



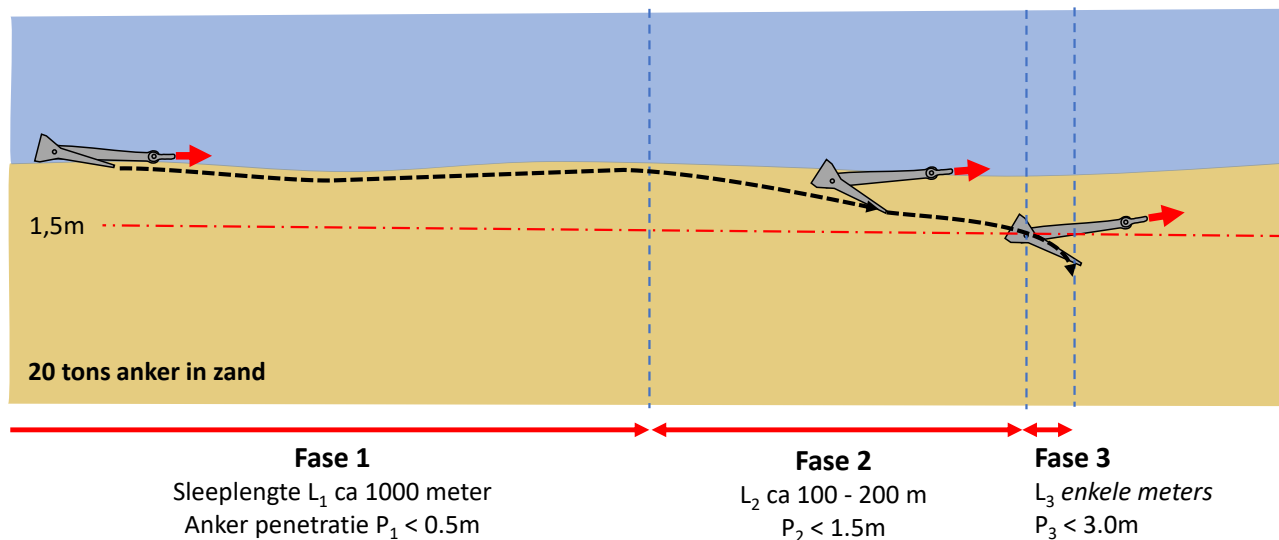

Figuur 9 Ankerpenetratie van een 20 tons anker in zand

Uit Figuur 9 kan worden opgemaakt, zoals ook beschreven in de tekst van paragraaf 4.5, dat wanneer de kabel een gronddekking heeft van minstens 1,5 meter, de kabel beschermd is tegen anker-indringing tijdens fases 1 en het eerste deel van fase 2. Alleen tijdens het laatste stuk van de 2<sup>e</sup> fase en tijdens de 3<sup>e</sup> fase kan het anker in aanraking komen met de kabel. De sleeplengte van het anker in het laatste stuk van de 2<sup>e</sup> fase en in de 3<sup>e</sup> fase is echter niet meer dan enkele meters. De kans dat precies dat korte stuk van enkele meters van fase 3 samenvalt met de plek waar de kabel ligt, is in de RBBD studie [6] berekend voor de IJmuiden Ver kabels voor alle schepen die in beschouwing zijn genomen. De uitkomst is dat de kans dat de kabel bij 1,5 meter gronddekking door een anker geraakt wordt kleiner is dan de door TenneT acceptabel geachte kans op falen.

Een groter anker dan een 20 ton anker zal uiteindelijk dieper indringen in de grond, maar ook slechts aan het einde van de 2<sup>e</sup> fase en in de 3<sup>e</sup> fase. De sleeplengte waarover een zwaarder anker dan een 20 ton anker dieper dan 1,5 meter de grond in dringt zal ook tot enkele meters lengte beperkt blijven.

#### 4.9 Invloed van parallelle ligging van kabels op de kans op ankerschade

De kans dat een schip ergens in nood moet ankeren is onafhankelijk van de aanwezigheid van kabels, maar volgt uit de incident frequentie voor motorstoring of storing aan de stuurinrichting.

Wanneer in het gebied waar een schip een noodankermanoeuvre uit moet voeren meerdere kabels parallel aan elkaar in het zeebed liggen, dan is de kans dat daarbij een kabel geraakt wordt groter dan wanneer er maar een enkele kabel ligt.

Het is niet uit te sluiten dat een schip besluit om te noodankeren aan de rand van de scheepvaartroute, nog voor de eerste kabel. De kans dat dit gebeurt is lastig te kwantificeren, daarvoor is niet voldoende feitenmateriaal voorhanden, maar in de RBBD studie worden daar wel aannames voor gedaan.

Op de zeekaarten staat de diepte van de kabels in het zeebed niet aangegeven. Schepen zullen het ankeren op kabels zo veel mogelijk voorkomen. Slechts onder heel bepaalde omstandigheden ankeren schepen zonder rekenschap te geven van objecten op en in het zeebed. Dat wordt "erroneous anchoring" genoemd. In het kader van eerdere RBBB studies voor een pijpleiding zijn door ACRB en MARIN scheepvaartgegevens geanalyseerd die hebben geleid tot een gekwantificeerde inschatting van het ankeren zonder dat acht geslagen wordt op de aanwezigheid van kabels. Die inschatting maakt onderdeel uit van uitgevoerde de RBBB studies voor IJmuiden Ver.

Wanneer in de bufferzone naast een scheepvaartroute minder kabels liggen, wordt de totale kans dat een kabel geraakt wordt bij een noodankermanoeuvre kleiner. De aanwezigheid van meerdere kabels in de zone naast een scheepvaartroute zal naar alle waarschijnlijkheid invloed hebben op het noodanker gedrag van schepen. Onbekend is echter wat die invloed precies zal zijn. De kabels liggen op 200 meter afstand van elkaar. De sleeplengte van een anker voor het schip tot stilstand is gekomen kan meerdere malen de lengte van het schip zijn. De plek waar het anker zich dieper ingraaft is daarmee voor de schepen lastig te voorspellen.

#### 4.10 De kans op schade door zinkende schepen

De kabels op zee liggen ca. 200 meter uit elkaar. Wanneer een schip zinkt en op de bodem terecht komt, dan zal een kabel die daar in het zeebed ligt dat naar alle waarschijnlijkheid niet overleven (tenzij de kabel op die plek net onder een zandgolf ligt en dus in feite dieper begraven ligt). Pas wanneer een schip langer dan 200 meter is zouden meerdere parallelle kabels beschadigd kunnen raken. Het schip moet dan wel vrijwel haaks op de kabelroutes zinken.

Door ACRB en MARIN is in het kader van de RBBB studies gerekend aan de kans dat bij het zinken van een schip meerdere parallelle kabels beschadigd raken. Die kans blijkt beduidend kleiner te zijn dan de door TenneT acceptabel geachte kans op kabelschade.

## 5 Acceptabele faalkans van 2 GW gelijkstroom verbindingen op zee

Een 2 GW gelijkstroomverbinding voor het transporteren van de windenergie naar land bestaat uit vier kabels: een pluspoolkabel, een minpoolkabel, een zogeheten "metallic return" kabel en een glasvezelkabel. Het falen van een exportkabel van een 2 GW offshore windpark door een externe bedreiging als ankeren of het zinken van een schip leidt met grote waarschijnlijkheid tot het wegvallen van dat windpark als energiebron. De kans dat maar een van de kabels daarbij kapot gaat, en dat er door de kabels die heel blijven toch nog ongeveer half vermogen getransporteerd kan worden, is bij een externe oorzaak als falen door ankeren of het zinken van een schip erg klein. Schade door visserij kan wel met enige aannemelijkheid leiden tot het falen van maar één van de drie stroomkabels, omdat bij impact door visserij de kabel die het minst diep in de grond ligt door bijvoorbeeld een otterbord geraakt wordt, en niet alle kabels. Dat is bijvoorbeeld twee keer opgetreden bij de BritNed interconnector tussen Nederland en Engeland. Schade veroorzaakt door ankeren leidt eerder tot een falen van meerdere kabels, aangezien de vervormingen van de bundel van kabels door ankeren veel groter is. Daar zijn ook voorbeelden van, bijvoorbeeld bij de IFA2000-kabels tussen Engeland en Frankrijk, die een aantal jaren geleden door een 10 ton anker kapot zijn


getrokken. Wanneer alle vezels van de glasvezelkabel kapot gaan, dan valt de communicatie met het windpark weg. Daardoor zal waarschijnlijk het hele windpark stilvallen. Het is aannemelijk dat bij impact van vstuig of van een anker de hele glasvezelkabel kapot gaat en niet slechts een paar glasvezels.

Het wegvallen van een 2 GW verbinding geldt als maatgevend scenario voor schade door (nood)ankeren of het zinken van een schip op kabels in parallelligging. Voor het wegvallen van een 2 GW-verbinding op zee ten gevolge van externe bedreigingen hanteert TenneT op dit moment een acceptabele faalkans van  $1 \times 10^{-5}$  /km/jaar (= gemiddeld eens in de 100.000 jaar per km, = gemiddeld eens in de 500 jaar voor een verbinding van 200 km lang). De RBBD studie voor IJmuiden Ver laat zien dat de kans op schade aan de kabels bij de vereiste begraafdiepten en bij de geanalyseerde scheepvaartdichtheid kleiner is dan de door TenneT als acceptabel gehanteerde faalkans.

## **6 Dieper installeren om de kans op ankerschade verder te verkleinen**

### **6.1 Huidige situatie**

Bij de huidige ligging van de geplande routes zullen in de toekomst mogelijk acht kabelroutes parallel aan elkaar lopen tussen de scheepvaartroutes en het Hollandse Kust (west) windenergiegebied. Bij de huidige eisen worden de kabels op deze plek bij de installatie iets meer dan 1,5 meter onder het Non-Mobile-Reference-Level begraven (zie paragraaf 4.3). Daarmee hebben deze kabels over de levensduur met een acceptabel geachte zekerheid een gronddekking van minimaal 1,5 meter in de dalen tussen de zandgolven en 1,5 meter plus de hoogte van de zandgolven buiten die dalen. De kabelroutes liggen in dit gebied vrijwel haaks op de kruinen van de zandgolven, zoals te zien is in Figuur 10.

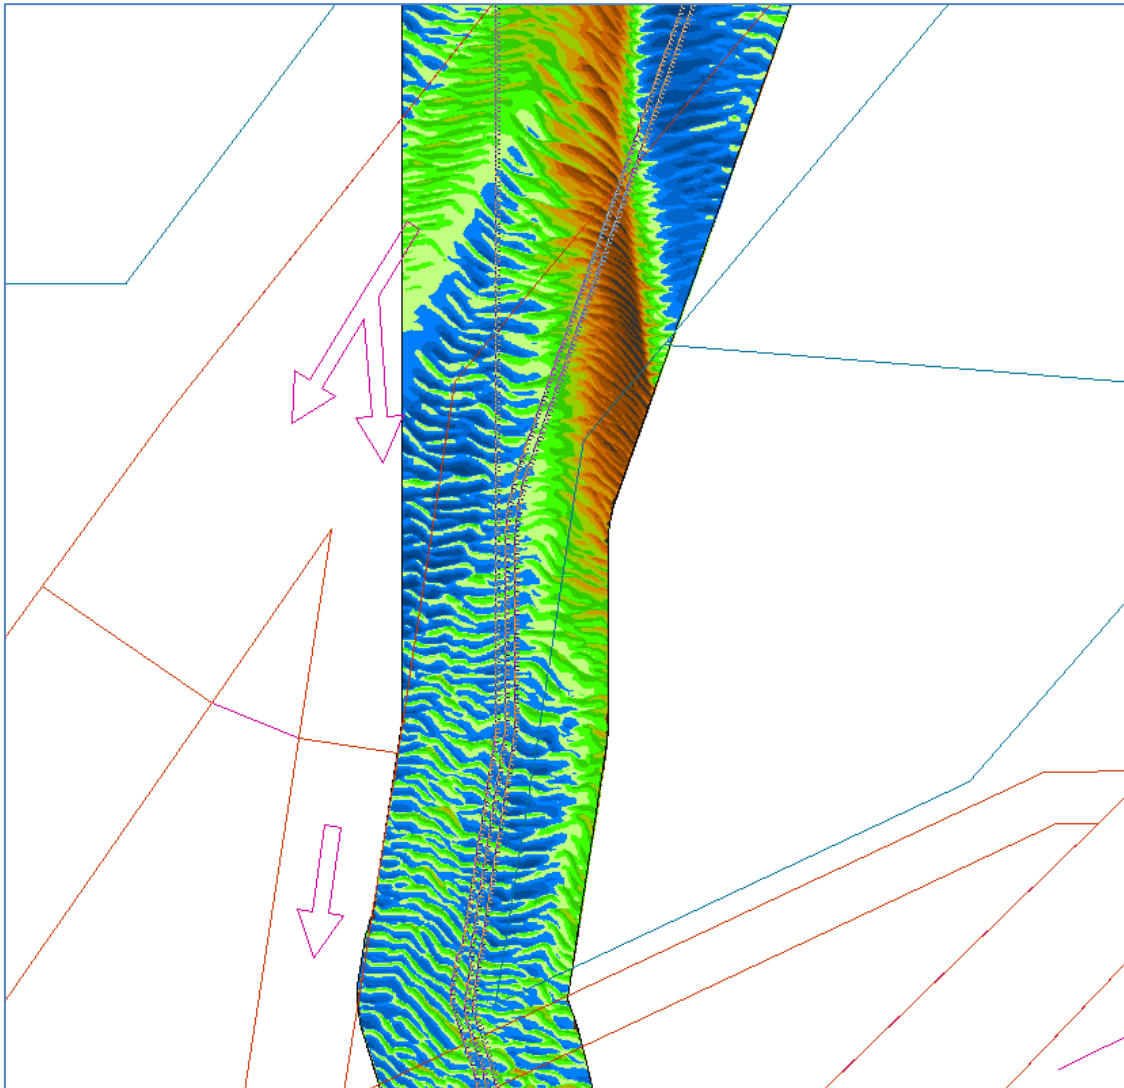


*Figuur 10 De ligging van de zandgolven in de corridor voor de Net op zee kabels tussen de scheepvaartroutes en het Hollandse Kust (west) offshore windgebied (blauw = diep, bruin = ondiep). Met de IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma routes. (bron: TenneT)*

Op basis van de resultaten van de RBBB studie acht TenneT deze gronddekking van 1,5 meter in dit deel van het tracé voldoende om te voldoen aan zowel de vergunningseisen van het bevoegde gezag als aan de eisen van TenneT voor veiligheid en doelmatigheid.

Zoals in Figuur 11 te zien is, is de ruimte tussen het scheidingsstelsel en het offshore windenergiegebied Hollandse Kust (west) 2.900 meter breed. Het is gebruikelijk (maar geen harde regel) dat kabels 500 meter buiten het offshore windenergiegebied moeten liggen. Wanneer hier 6 kabels liggen, dan ligt de meest westelijke kabel op ca 1.400 meter van het scheidingsstelsel. Wanneer hier 8 kabels liggen, dan ligt de meest westelijke kabel op 1.000 meter van het scheidingsstelsel.

Aan de zuidzijde van Hollandse Kust (west) liggen een aantal telecommunicatiekabels: Scylla KB0113,

Pangea 2 KB0029, Rembrandt 1 (buiten gebruik), KB 0015 en Atlantic Crossing Segment B1 KB0074. De Scylla kabel kruist aan de zuid west hoek van Hollandse Kust (west) over de Rembrandt 1 en de Pangea 2 kabel heen. De elektriciteitskabels van TenneT zullen op enige afstand (ca. 200m) van de kruising tussen Scylla en Pangea 2 deze kabels moeten kruisen. Daardoor moeten de TenneT kabels op die plek ca 100 meter meer naar het westen liggen. Op die plek liggen de 6 kabels op 1.300 meter van het scheidingsstelsel en de 8 kabels 900 meter.

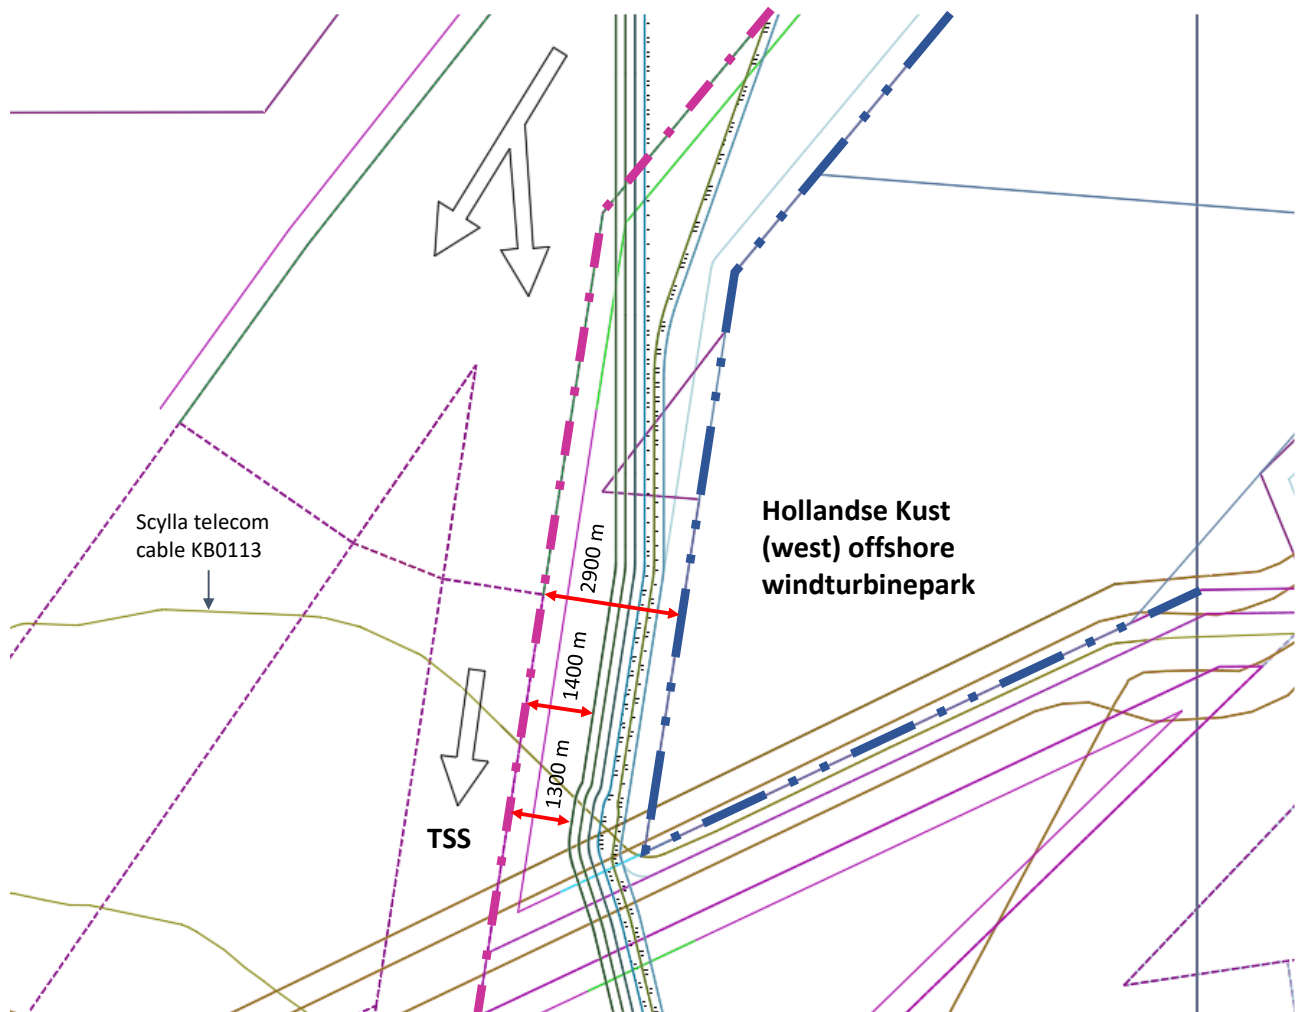

*Figuur 11 Ligging van 6 parallelle kabels tussen het scheidingsstelsel en het offshore windenergiegebied Hollandse Kust (west) en de afstanden tot het scheidingsstelsel(bron: TenneT). Bij 8 kabels gaat daar 400 meter vanaf.*

Hieruit kan worden afgeleid dat op deze zuid west hoek van het Hollandse Kust (west) offshore windenergiegebied de bundel van 8 kabels de bufferzone naast het scheidingsstelsel over een lengte van iets meer dan een kilometer reduceert van 2.900 meter naar 900 tot 1.000 meter breed.

## 6.2 Dieper ingraven van de kabels

Technisch gezien is het mogelijk om kabels dieper dan 1,5 meter onder het Non Mobile Reference Level te begraven. Voor dieper begraven dan 1,5 meter zijn mogelijk wel andere apparaten of methoden nodig, gegeven dat aan het baggeren voorafgaande aan de installatie grenzen zijn gesteld in de vergunning. Een halve meter dieper baggeren vergroot het totale baggervolume significant, mogelijk voorbij de grenzen die daaraan zou zo vermeden kunnen worden voor noodankermanoeuvres zou zo vermeden kunnen worden voor noodankermanoeuvres gesteld zijn. Ook zijn mogelijk dikkere kabels nodig om te voorkomen dat de kabels oververhit raken onder de dikkere gronddekking. De RBBB studie voor IJmuiden Ver biedt inzicht in de mate waarin de faalkans van de kabels afneemt wanneer de kabels meer dan 1,5 meter gronddekking krijgen. *(Opmerking: dit deel van de RBBB studie is naar verwachting eind februari 2022 in concept klaar).* Dieper begraven zal leiden tot hogere kosten en tot grotere inspanningen voor de installatie en daarmee tot een grotere beïnvloeding van het milieu. Vanuit dat perspectief bezien levert de installatie van kabels in een gebied zonder grote scheepvaart, zoals het Bruine Bank gebied, een voordeel op omdat de kabels daar niet 1,5 m maar 1,0 m gronddekking zouden moeten krijgen, wat 0,5m minder diep ingraven en/of minder diep baggeren betekent. De indringing van ankers in het zeebed in het laatste stuk van de 2<sup>e</sup> fase en in de 3<sup>e</sup> fase (zie paragraaf 4.5) kan tot meerdere meters zijn, afhankelijk van het type anker. Kabels zodanig diep begraven dat ze ook in het laatste deel van de 2<sup>e</sup> fase en in de 3<sup>e</sup> fase van de ankerindringing niet geraakt kunnen worden, zou betekenen dat de kabels in de betreffende gebieden meerdere meters diep begraven zouden moeten worden. Aangezien grote ankers zeer diep de grond in kunnen dringen, zou het tot 0 reduceren van de kans op ankerschade resulteren in een zeer grote begraafdiepte eis. De extra inspanning die daarvoor nodig zou zijn worden door TenneT als disproportioneel gezien ten opzichte van de al acceptabel geachte faalkans bij een gronddekking van minimaal 1,5 meter onder NMRL.

## 6.3 Aanlegmethodes om de kabels dieper te installeren

Wanneer kabels op zee dieper dan 1,5 meter begraven moeten worden, dan moeten daarvoor ofwel geschikte begraafapparaten ingezet worden of moet voorafgaande aan het begraven van de kabels eerst (dieper) gebaggerd worden. Het baggerwerk is begrensd door maximale baggervolumes die uit het MER volgen. Dieper baggeren is daardoor niet zonder meer mogelijk. Begraaf apparaten die de kabels in plaats daarvan (nog) dieper begraven zijn niet ruimschoots voorhanden op de installatie markt. Dieper laten begraven van de kabels kan daarmee directe gevolgen hebben voor de aanbesteding van de aanleg van de kabels en daarmee mogelijk ook voor de planning van de aanleg. Mogelijk moeten voor dieper installeren nieuwe begraafapparaten gebouwd en getest worden. Dat kan, maar introduceert risico's voor het halen van de planning.

Voor het dieper begraven met andere apparaten is noodzakelijk om de trekkracht in de kabel tijdens het begraven actief te kunnen beheersen. Zonder actieve beheersing van de trekkracht in de kabel is de kans groot dat bij grotere begraafdiepten ofwel het dieper begraven wordt gehinderd door een te grote trekkracht in de kabel (de kabel wil dan niet op diepte komen) of dat er een 'running bight' ontstaat (het begraafapparaat duwt de kabel dan naar voren bij het begraven) voor het begraafapparaat. Dit kan tot schade in de kabel leiden. Een actieve controle over de trekkracht in de kabel is mogelijk tijdens zogeheten "simultaneous lay and burial" (SLB). Daarbij wordt de kabel tegelijk gelegd en begraven. Dat is een techniek

die door bepaalde aannemers vaak wordt toegepast. Bij het toepassen van SLB gaat het leggen en begraven ca. half zo langzaam als leggen zonder begraven, waarna het begraven in een aparte operatie gebeurt (pre-lay burial). Voor SLB is het kabellegschip een langere tijd nodig, wat kostenverhogend kan werken.

Vooropgesteld dat de vergunning daartoe de ruimte biedt, en wanneer de aannemer kiest om eerst dieper te baggeren, vervolgens de kabel met de tegenwoordig gebruikte begraafapparaten te begraven en daarna af te dekken met zand dan zijn de volgende kentallen aan de orde:

- per kilometer kabellengte moet ca. 20.000 m<sup>3</sup> worden gebaggerd om een sleuf van een meter diep te baggeren en;
- omdat bij ingebruikname direct al de grotere gronddekking aanwezig zal moeten zijn, zal na het leggen nogmaals orde 20.000 m<sup>3</sup> moeten worden gebaggerd om die sleuf weer grotendeels op te vullen;
- voor het baggeren van de zandgolven voorafgaande aan het installeren van de kabels wordt ca. 40.000 m<sup>3</sup>/km route gebaggerd.

De kabels een meter dieper begraven om daarmee de kans op ankerschade verder te verkleinen leidt daarmee tot een significante toename van het benodigde baggerwerk – voor die bepaalde sectie van de route.

## 6.4 Kosten en baten van dieper begraven

Voor de maatschappelijke kosten en baten voor dieper begraven kan onderscheid gemaakt worden tussen de financiële kosten, de impact op het milieu en de overlast voor de andere gebruikers van de zee.

### 6.4.1 Financiële kosten en baten

De kosten voor het inzetten van andere begraafapparaten hangt af van welk apparaat een aannemer in bezit heeft en van de manier waarop investeringen in aanpassingen of in een nieuw apparaat worden afgeschreven. Een kabel-begraafapparaat kost in orde van grootte € 10 – 30 miljoen, afhankelijk van het type en van bijbehorende hulpmiddelen als een A-frame om het begraafapparaat overboord te zetten.

De financiële kosten voor extra baggeren komen in orde van grootte uit op € 0,2 – 0,4 miljoen per meter extra diepte per kilometer kabelroute, afhankelijk van het ingezette baggermaterieel.

De financiële baten van het dieper begraven kunnen zitten in het reduceren van het risico op kabelschade door ankeren. De kans op ankerschade bij een ingraafdiepte van 1,0 meter is in de RBBB-studie echter al naar voren gekomen als kleiner dan de faalkans die door TenneT voor een dergelijke verbinding acceptabel wordt geacht. Vanuit dat perspectief wegen de baten niet op tegen de kosten.

#### 6.4.2 Milieu-impact

Wanneer de kabels dieper worden begraven, door een ander apparaat waarmee de kabel naar een grotere diepte kan worden begraven, dan zal dat wel tot iets meer uitstoot van onder andere CO<sub>2</sub> en NO<sub>x</sub> leiden, maar op het grote geheel is dat naar alle waarschijnlijkheid niet onderscheidend.

De milieu-impact van meer baggeren kan naar verwachting wel groter zijn. Bij dieper baggeren voorafgaande aan het installeren van de kabels neemt het baggervolume per kilometer toe (zie paragraaf 6.3), en daarmee neemt de vertroebeling van het zeewater ook toe.

Dieper begraven heeft geen voordeel in milieu-perspectief, omdat de kans op ankerschade bij 1,5 meter begraafdiepte al acceptabel klein is. Om kabelschade tijdens het laatste stuk van fase 2 en de fase 3 van de ankerindringing (zie paragraaf 4.5) te voorkomen, zou de kabel dieper begraven moeten worden dan een anker in dat laatste stuk van fase 2 en in fase 3 in de bodem in kan dringen. Dat zou dan om meerdere meters moeten gaan. Dat levert alles overziend geen voordeel op vanuit milieuperspectief.

#### 6.4.3 Hinder voor andere gebruikers van de zee

Dieper begraven zal om extra inspanningen vragen. Maar omdat het gaat om werkzaamheden buiten de scheepvaartroutes, kan worden gesteld dat deze extra inspanningen niet tot significante extra overlast voor de scheepvaart zal leiden. Ook de overlast voor de gebruikers van de Noordzee buiten de scheepvaartroutes wordt als niet significant gezien, omdat de oppervlakte van de werkzaamheden van het kabelschip en van het kabelbegravenschip verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de beschikbare ruimte naast buiten de scheepvaartroutes.

Dieper begraven heeft geen voordeel vanuit overlast perspectief. De kans dat door dieper begraven een reparatie en daarmee overlast wordt voorkomen is naar alle waarschijnlijkheid te klein om als mede bepalend meegenomen te worden in de afwegingen.

### 6.5 Mogelijke gevolgen voor de aanbesteding


Wanneer grotere begraafdiepten nodig zijn langs bepaalde delen van de routes van de kabels om het risico op ongewenst contact tussen kabels en ankers verder te reduceren, moeten de eisen die opgenomen zijn in de aanbestedingsdocumenten voor Net op zee IJmuiden Ver worden aangepast. Concreet komt dat neer op het aanpassen van de Depth of Burial tabellen.

Wanneer eisen voor begraafdiepten in het offshore deel van de routes groter worden dan de gebruikelijke 1,0 tot 1,5 meter, dan zullen de aanbieders grotere baggervolumes of andere begraafapparaten in hun aanbiedingen mee moeten nemen. Dat zal, als eerste inschatting, leiden tot een voordeel voor de partijen die vaker met Simultaneous Lay and Burial (SLB) inschrijven (zie paragraaf 6.3). Mogelijk leidt dit tot het kansrijker worden van aanbiedingen die grotere jet-sledes aanbieden (zie Figuur 12). Met dergelijke apparaten zijn in Duitsland erg goede ervaringen opgedaan, zolang de bodem van de zee uit zand bestaat. Omdat er slechts sporadisch klei en veen voorkomt binnen de kabelcorridors van de Netten op zee IJmuiden Ver, heeft dit mogelijk een (licht) positief effect op de technische aspecten van het kabel installatie deel van



de aanbesteding. Secties met klei en veen kunnen, waar en wanneer die vooraf worden aangetroffen, voorafgaande aan het installeren van de kabels weggebaggerd worden en opgevuld worden met zand, wat ook de thermische weerstand van de grond en daarmee de ontwerpcondities voor de kabels ten goede komt.

Investerings van de markt in grotere jet sledes waarmee grotere begraafdiepten kunnen worden bereikt, voor het installeren van kabels vergelijkbaar met de Netten op zee IJmuiden Ver, kunnen leiden tot een verdere beperking van het baggerwerk dat nodig is om de kabels op de beoogde dieptes te krijgen. Vanuit dat perspectief bezien werken eisen voor grotere begraafdiepten in bepaalde delen van de Nederlandse Noordzee, waar vooral zand zit, dus mogelijk positief uit op het resultaat van de aanbesteding voor wat betreft het installeren van de kabels.

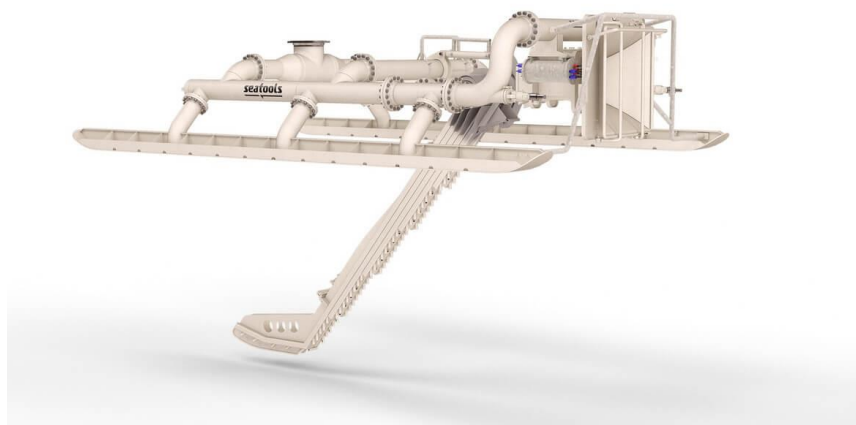

Figuur 12 Jet slede voor het begraven van kabels (bron: Seatools)

## 7 Mogelijke mitigerende maatregelen

Om het risico op ongewenste interactie tussen de scheepvaart en de kabels te verkleinen, zijn een aantal mitigerende maatregelen denkbaar. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de volgende maatregelen:

1. Vergroten van de afstand tussen het scheidingsstelsel en de kabels  
Wanneer de afstand tussen een scheidingsstelsel en een bundel kabels vergroot zou moeten worden, dan zou ook gedacht kunnen worden aan het verkleinen van de afstand tussen de kabels en de grens van het windenergiegebied. Aangezien de windturbines op een afstand van de buitengrens van het windenergiegebied staan, kunnen de kabels technisch gezien ook langs de rand van het windenergiegebied gelegd worden. Daarmee kan de ruimte tussen een scheidingsstelsel en de kabels met 500 meter worden vergroot.
2. Dichter bij elkaar leggen van de kabels  
De kabels liggen in de huidige plannen 200 meter uiteen. Die afstand is gekozen in verband met het installeren en het onderhouden en repareren van de kabels. Door deze afstand is de kans dat een

zinkend schip meer dan één kabel raakt relatief klein. Wanneer de afstand tussen de kabels kleiner gemaakt zou worden, dan kan de afstand tot het scheepvaartverkeer vergroot worden. als dat wordt overwogen, dan moet nagegaan worden hoe de totale kans op kabelschade met gevolgen voor meer dan 3 GW aan vermogen zich dan verhoudt tot de Europese regelgeving met betrekking tot het wegvallen van 3 GW of meer aan vermogen – wat een verstorend effect heeft voor het hele Europese elektriciteitsnetwerk.

3. Verspreiden van de kabels over meerdere corridors

Met minder kabels in een corridor kan de afstand tussen de kabels en de scheepvaart vergroot worden.

4. Aanleggen van de kabels door de windmolenparken

Dat is ongewenst omdat het beschikbare oppervlakte voor de opwekking van windenergie significant wordt verminderd wanneer de kabels dan een eigen corridor krijgen met een buffer aan weerszijden. Er zou ook gedacht kunnen worden aan gedeeld gebruik van de ruimte, waarbij de kabel tussen de windturbines door lopen zonder dat daarvoor een aparte corridor wordt vrijgehouden. Technisch gezien is dat een reële optie, maar in de praktijk wordt altijd gewerkt met vrij te houden corridors voor andere kabels dan die van het windmolenpark zelf. Er zouden dan ook een groot aantal kruisingsbouwwerken moeten worden gebouwd – wat overigens te voorkomen is door de kabels die eerst geïnstalleerd worden dieper te begraven op de plek van de kruisingen.

5. Aanleggen van de kabels in de scheepvaartwegen

Net als het aanleggen van de kabels in de windmolenparken wordt ook het aanleggen van de kabels in de scheepvaartwegen als onmogelijk dan wel uiterst ongewenst gezien, hoewel het op puur technische gronden als een valide oplossing zou moeten worden gezien. Nood-ankeren doen schepen in de regel niet in de vaarwegen naar er direct naast, in de bufferzone, op de “vluchtstrook”. Dus het aanleggen van kabels in de scheepvaartroute zelf leidt tot kleinere kansen op schade door ankeren.

## 8 Conclusies

Voor een nadere onderbouwing van de onderstaande conclusies wordt verwezen naar de RBBD studie [6] en naar het ankerpenetratiemodel [5].


1. Wanneer de kabels een gronddekking hebben van minimaal 1,5 meter, dan is de kans op schade aan de kabels door externe factoren als (nood)ankeren, zinken van schepen en verloren lading kleiner dan de door TenneT gestelde eis van  $1 \times 10^{-5}$  per kilometer per jaar. Dit wordt onderbouwd in de Risk Based Burial Depth studie door ACRB, MARIN en Dirk Luger voor IJmuiden Ver.
2. Wanneer minder kabels in de bufferzone naast de scheepvaartroute liggen, is de totale kans dat schade optreedt aan één van deze kabels door noodankeren of zinken van een schip kleiner is dan wanneer er meer kabels liggen. Daar staat tegenover dat wanneer er in die bufferzone minder kabels liggen, op andere plekken op de Noordzee meer kabels aangelegd zullen moeten worden. Er liggen dan op meerdere plekken in de Noordzee kabels, met als gevolg dat er meer verschillende schepen langs de kabels varen. Dat heeft geen effect op de individuele faalkans per kabel, maar wel op totale meervoudige faalkans. Vanuit dat oogpunt neemt de meervoudige kans op ongewenst contact tussen scheepvaart en een kabel toe, wanneer de kabels over meerdere corridors worden verspreid. De kabels bundelen in een enkele corridor met meerdere kabels levert een kleinere meervoudige faalkans op schade aan de kabels door scheepvaart. Dit wordt onderbouwd in de RBBD studie [6].
3. Wanneer de beschouwde 8 kabels over meerdere corridors worden verdeeld, dan kan de afstand tussen de scheidingsstelsels en de kabels groter gehouden worden. Dat reduceert de kans op kabelschade door nood-ankeren. Deze afname van de kans op ankerschade zou vergeleken moeten worden met de toename van de kans op ankerschade bij het verdelen van de kabels over meerdere corridors om hier een kwantitatieve conclusie aan te kunnen verbinden.
4. Wanneer in de bufferzone naast een scheepvaartroute ('vluchtstrook') één of meerdere kabels liggen, dan zou dat mogelijk van invloed kunnen zijn op het gedrag van schepen wanneer een noodankermanoeuvre uitgevoerd moet worden. Het zou kunnen zijn dat de schepen dan aan de rand van de scheepvaartroute ankeren in plaats van op of tussen de kabels. Dit aspect kan nog niet worden gekwantificeerd bij gebrek aan feitenmateriaal maar is wel meegenomen in de analyses. Wanneer in de zone naast een scheidingsstelsel minder kabels liggen, en die kabels liggen verder weg van het scheidingsstelsel, dan is de kans dat een kabel geraakt wordt door een anker navenant kleiner. De manier waarop dit aspect meegenomen is in de risicoanalyses is beschreven in de RBBD studie [6].
5. Op basis van een gevoeligheidsanalyse blijkt dat dieper begraven van de kabels dan de huidige 1,0 - 1,5 meter onder een Niet Mobiel Referentievlak slechts een marginale verkleining geeft van de kans op ankerschade of schade door zinken van schepen op meerder kabels tegelijkertijd.
6. Het aanleggen van 8 kabels parallel aan elkaar in een midden corridor, zoals in scenario 1, is voor TenneT acceptabel vanuit het perspectief van het risico op schade aan de kabels door externe oorzaken.

## Referenties

- [1] Memo ankerrisico voor TA Extra Wind op zee, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [2] Memo Kruisingen voor TA Extra Wind op Zee R02, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [3] Memo Baggervolumes voor TA extra Wind op Zee R03, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [4] Memo Scheepvaardichtheid voor TA extra Wind op Zee R01, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [5] Improved anchor risk analysis - V0.2, LG-011-01, Dirk Luger, 02-11-2021
- [6] Risk Based Burial Depth study IJmuiden Ver, IV12345-G-DES.06.209-2GW-MA-Risk\_Based\_Burial\_Depth\_Study, ACRB Romke Bijker en MARIN Yvonne Koldenhof, December 2020
- [7] Assessment of seaside loads on landfall support structure Wijk aan Zee, Deltares, 11206427-000-HYE-0001, november 2021



## Bijlage E Memo kabelkruisingen Verbindingen extra Wind op zee

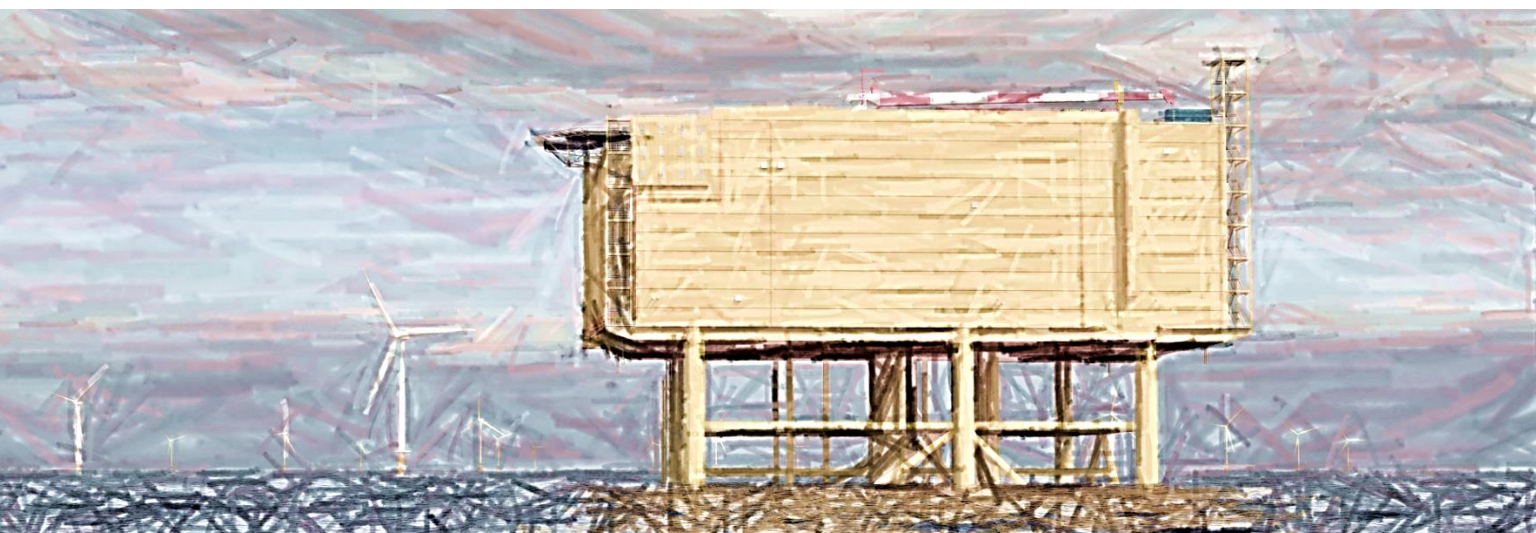

In opdracht van:



Datum: 08-04-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

AAN Rijkswaterstaat Zee en Delta

DATUM 17 maart 2022

REFERENTIE

VAN

Wino Snip TenneT E&amp;S

ONDERWERP IJmuiden Ver parallelle aanleg, memo: impact op toekomstige kruisingen

VOOR INFORMATIE

BESLUITVORMING

## 1. Inleiding

Gebundelde (in de zin van parallelle) aanleg van de Net op zee hoogspanningskabels, die de aan te leggen windenergiegebied IJmuiden Ver, zoekgebied 1, “Nederwiek”, en zoekgebied 2, “Lagelander”, op zee zullen verbinden met het elektriciteitsnetwerk op land, heeft tot gevolg dat in bepaalde delen van de Nederlandse Noordzee meerdere stroomkabels parallel aan elkaar in de bodem van de zee begraven zullen liggen. Voor het aansluiten van de windenergiegebied Borssele, Hollandse Kust (zuid), - (noord) en (west) liggen de exportkabels over grote lengte van de routes al parallel aan elkaar. Voor die parken gaat het om 4 DC kabels maximaal die parallel aan elkaar liggen. Voor het aansluiten van de parken IJmuiden Ver, Nederwiek en Lagelander en eventueel voor Hollandse Kust (zuidwest), zullen tot 8 kabels parallel mogelijk aangelegd kunnen gaan worden in het gebied dat zich globaal uitstrekt van het lichteiland Goeree, net ten zuiden van de Eurogeul tussen de ankergebieden 4 West en 4 Oost in, tot aan de westzijde van het windenergiegebied Hollandse Kust (west). De afstand tussen die parallelle stroomkabels zal in de orde van grootte 200 meter zijn. In overleg hebben EZK, TenneT en Rijkswaterstaat besloten om eind van 2021, begin 2022 een thematische analyse uit te voeren op een aantal aspecten van de parallelle aanleg. Deze memo is een bijdrage voor die thematische analyse op het thema van de ankerrisico's.

## 2. Afbakening van de technische memo's

Voordeel van parallelle aanleg zit met name in het efficiëntere ruimtegebruik op de Noordzee en in het feit dat door parallelle aanleg meerdere kabels een zo kort mogelijke route kunnen volgen. Een zo kort mogelijke route beperkt de kosten voor de aanleg, het beheer en onderhoud. Een zo kort mogelijke route beperkt ook de elektrische verliezen over de verbinding tussen het offshore windpark en land. Daardoor worden de maatschappelijke kosten lager.


Er zijn ook (mogelijke) nadelen van gebundelde ligging van de elektriciteitskabels. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor het doorvoeren van de (mate van) parallel aanleggen van kabels/bundeling moeten de nadelen afgewogen worden tegen de voordelen. In overleg met Rijkswaterstaat zijn (onder meer) de volgende nadelen naar voren gekomen als onderwerpen om in de thematische analyse te adresseren:

1. De strook tussen een scheepvaartroute op zee en een windenergiegebied, zoals bijvoorbeeld ten westen van het windenergiegebied Hollandse Kust (west), dient (ook) als een soort vluchtstrook voor

- schepen met problemen. Daar kunnen ze in nood ankeren zonder de scheepvaart in de scheepvaartroute te hinderen en zonder het windenergiegebied in te gaan. Verreweg de meeste schepen mogen de windenergiegebieden niet in. Als in die strook meerdere parallelle elektriciteitskabels liggen, is de vraag wat dat betekent voor de veiligheid van die kabels en is het de vraag wat gedaan kan worden om de kans op schade aan die kabels te verkleinen. Dit komt aan de orde in de technische memo over de scheepvaartdichtheid [4] en in de memo over de ankerrisico's [1].
2. In een eerdere fase zijn meerdere routealternatieven verkend voor de kabels op zee naar het toekomstige windenergiegebied in het gebied IJmuiden Ver. Wanneer besloten zou worden om het bundelen van kabels in omvang te beperken, om bijvoorbeeld de hinder voor de scheepvaart te verminderen of om welke reden dan ook, dan zouden enkele kabels in plaats van de parallelle gebundelde routes andere route moeten volgen. (Uit de RBBB studie blijkt dat verspreiden van de kabels over meerdere corridors niet leidt tot een kleinere kans op een scheepvaart gerelateerd incident aan een van de kabels maar eerder tot een toename van de kans op een dergelijk incident, omdat bij het gebruik van meerdere corridors tegelijkertijd meerdere schepen in de nabijheid van kabels zijn in vergelijking met de aanleg van de kabels in een enkele corridor). Die routes zijn in de regel langer. Omdat die routes ook door uitgestrekte gebieden met mobiele zandgolven op de bodem van de zee lopen, zullen die routes ook meer baggerwerk nodig hebben, voorafgaande aan de aanleg van de kabels. De vraag is hoeveel meer baggerwerk daarvoor nodig is. Hierover is een aparte technische memo opgesteld [3]. Positief zou het wel kunnen zijn vanuit het perspectief van de kans op schade aan de kabels, wanneer kabels in corridors gelegd worden waar veel minder scheepvaart bij in de buurt komt, bijvoorbeeld in het Bruine Bank gebied.
  3. Toekomstige kabels en pijpleidingen moeten de parallelle stroomkabels kunnen kruisen. De vraag is hoe dat er uit zal kunnen zien en wat voor gevolgen dat kan hebben. Hierover is voorliggende technische memo opgesteld [1].
  4. De Nederlandse Noordzee is een zeer druk bevaren zeegebied. De kabels van het Net op zee zullen meerdere scheepvaartroutes moeten kruisen. Daar waar de kabels in, of in de nabijheid van, drukbevaren scheepvaartroutes liggen, moet gerekend worden met een hogere kans op schade aan de kabels door scheepvaart gerelateerde incidenten, zoals het zinken van schepen, nood-ankeren en het verliezen van lading. Dat is onderwerp van de Risk Based Burial Depth studies die worden uitgevoerd voor het IJmuiden Ver project door ACRB en MARIN en van de memo over de ankerrisico's die bij 1. hierboven is genoemd. Daar waar kabels in de bodem van de zee liggen moet ook rekening gehouden worden met mogelijk aangepast gedrag van de scheepvaart, die in principe zal willen voorkomen om op of direct nabij kabels te ankeren. Daarom is in het kader van de thematische analyse gekeken naar de ligging van de kabels voor Net op zee in relatie tot de scheepvaartdichtheid [4] en in de memo over de ankerrisico's [1].

### 3. De drie scenario's van de thematische analyse

#### 3.1 Overzicht van de 3 scenario's

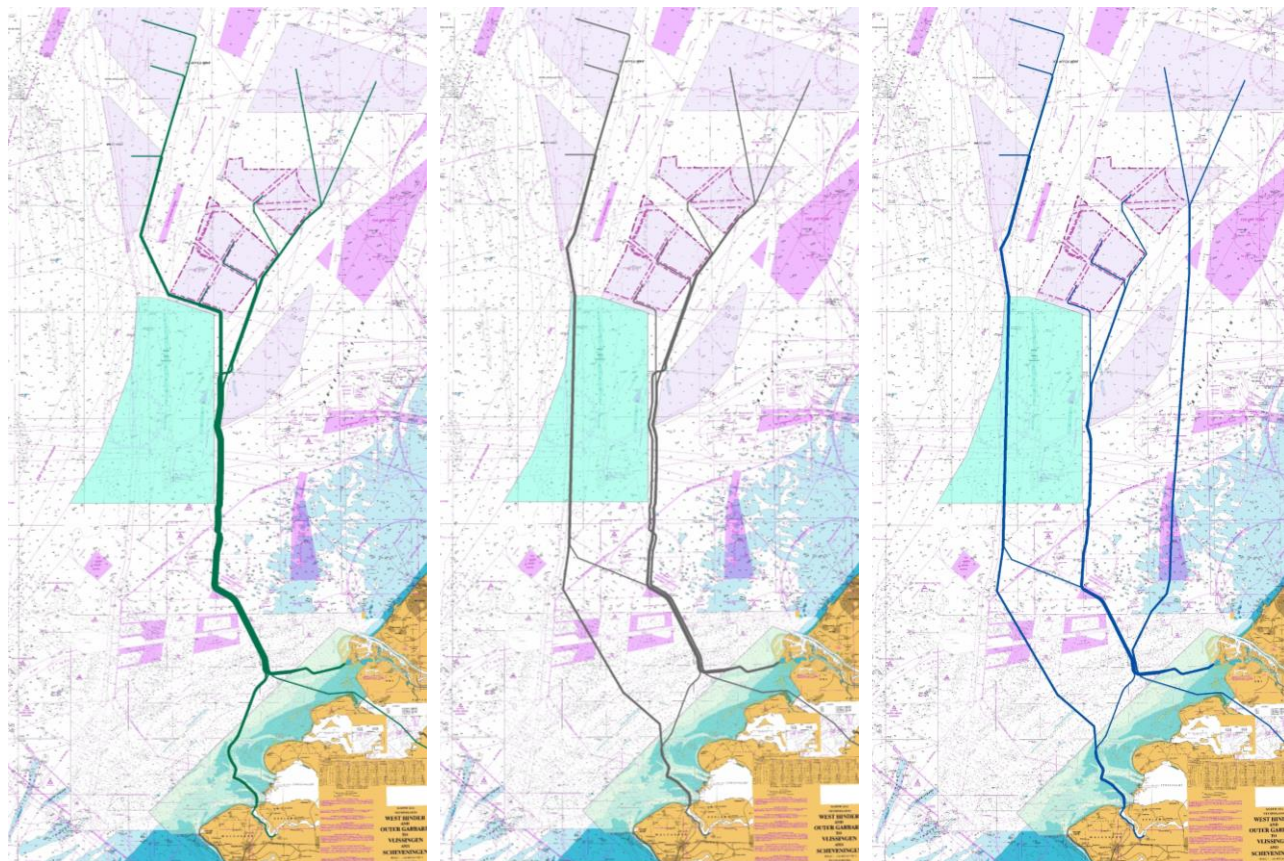

Figuur 1 De scenario's 1 (links), 2 (midden) en 3 (rechts) van de thematische analyse

Voor deze thematische analyse zijn 3 scenario's met elkaar vergeleken voor het aansluiten van de toekomstige windenergiegebied Ijmuiden Ver, Nederwiek (ten noordwesten van Ijmuiden Ver) en Lageland (ten noorden van Ijmuiden Ver). Voor het aansluiten van deze windenergiegebied zijn 8 DC kabelverbindingen van elk 2 GW nodig. De kabels worden, daar waar ze parallel aan elkaar lopen, op 200 meter uit elkaar in de bodem van de zee begraven. Aan weerszijde van de buitenste kabels wordt een vrije zone van 500 meter aangehouden voor veiligheid en onderhoud. De 500 meter brede onderhoudszone aan de buitenzijde van een corridor met één of meerdere kabels kan overlappen met de 500 meter zone rondom een offshore windenergiegebied of van een andere kabel of pijpleiding.


1. Bij scenario 1 lopen alle 8 de kabelroutes gebundeld door een midden-corridor. De corridor in het middengebied wordt daarmee  $7 \times 200 + 2 \times 500 = 2.400$  meter breed.
2. Bij scenario 2 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 5 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steekt ten zuiden van de Bruine Bank 2 kabels over naar de midden-corridor en lopen er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt  $2 \times 500$



= 1.000m breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in dat geval  $5 \times 200 + 2 \times 500 = 2.000$  m breed kunnen worden, daar waar de kabels parallel aan elkaar op 200m tussenruimte gelegd kunnen worden. (Het voorbehoud betreft hier de locaties waar andere onderling kruisende kabels en leidingen gekruist moeten worden, daar moet afstand gehouden worden tot die kruisingen, waardoor de corridor daar breder moet zijn).

3. Bij scenario 3 lopen ter hoogte van de Bruine Bank 3 kabelroutes door de midden-corridor en 3 kabels door het Bruine Bank gebied door een westelijke corridor. Van die 3 kabels steken ten zuiden van de Bruine Bank twee kabels over naar de midden corridor en loopt er 1 parallel verder in de richting van de Veerse Dam. Door een oostelijke corridor lopen 2 kabels uit Lagelander parallel naar het zuiden toe. Ter hoogte van de Eurogeul en net ten noorden van ankergebieden 4 West en 4 Oost voegen deze 2 kabels uit de oostelijke corridor zich bij de 3 kabels uit de midden corridor en 2 kabels uit de westelijke corridor. Hierbij is de westelijke corridor voor het deel waar 1 kabel ligt 1.000 meter breed, voor het deel waar 3 kabels parallel lopen  $2 \times 200 + 2 \times 500 = 1.400$  meter breed. De midden corridor zou in het worst case geval van vijf parallele verbindingen  $4 \times 200 + 2 \times 500 = 1.800$  m breed kunnen worden. De oostelijke corridor is dan  $200 + 2 \times 500 = 1.200$  meter breed.

### 3.2 De beschouwde routeopties voor Nederwiek en Lagelander

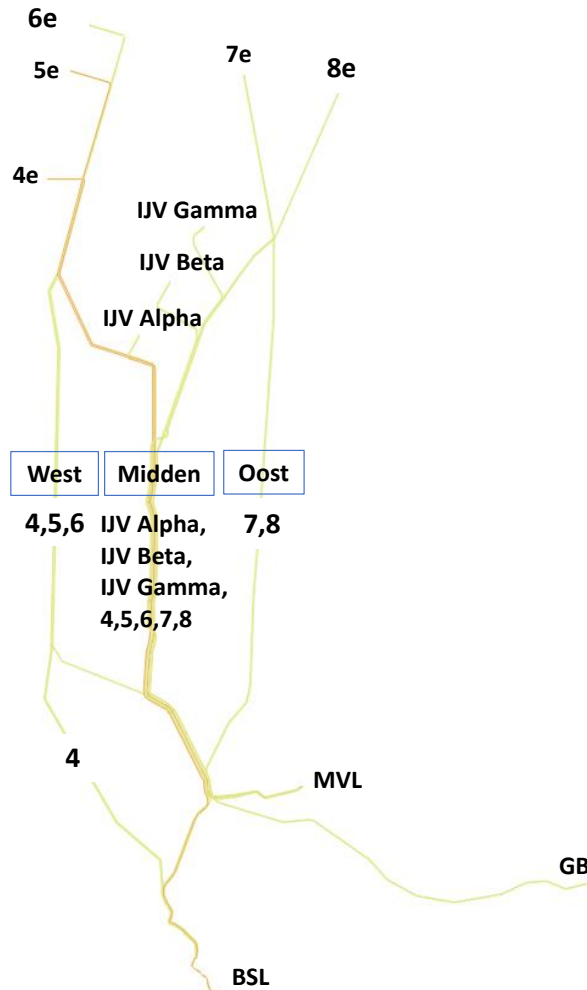

Figuur 2 De beschouwde route opties voor de 3 scenario's om de zoekgebieden 1 en 2 aan te sluiten op land

De 2 GW DC verbindingen zijn als volgt in de 3 scenario's opgenomen:

Tabel 1 De gebruikte corridors per scenario voor de 8 stuks 2 GW DC verbindingen


Verb.	Van		Naar	Corridor per scenario		
				1	2	3
1e	IJmuiden Ver	Alpha	Borssele	Midden	Midden	Midden
2e	IJmuiden Ver	Beta	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
3e	IJmuiden Ver	Gamma	Maasvlakte	Midden	Midden	Midden
4e	Nederwiek	Alpha	Borssele	Midden	West	West
5e	Nederwiek	Beta	Maasvlakte	Midden	West	West
6e	Nederwiek	Gamma	Geertruidenberg	Midden	West	West
7e	Lagelander		Zuid Holland	Midden	Midden	Oost
8e	Lagelander		Zeeland	Midden	Midden	Oost

Opmerking bij de tabel: de 5<sup>e</sup> en de 6<sup>e</sup> routes volgen in scenario 2 en 3 voor een groot deel de westelijke corridor, maar steekt ten zuiden van het Bruine Bank gebied over naar de midden-corridor. Zie Figuur 1 en Figuur 2. Alleen de 4<sup>e</sup> route volgt de hele westelijke corridor.


### 3.3 Opmerkingen bij de 3 scenario's

Bij deze scenario's moet het volgende worden opgemerkt:

- Voor wat betreft de westelijke en de oostelijke corridor zijn de kabelroutes vrij eenvoudig getrokken rechte lijnen. Het zijn nog niet nader uitgewerkte routes met betrekking tot specifiek te ontwijken gebieden of obstakels op zee. Deze routes zijn ook nog niet geoptimaliseerd met betrekking tot hun ligging ten opzichte van de bathymetrie.
- De westelijke corridor loopt in het Natura 2000 gebied van de Bruine Bank in de lengte richting over een zandbank in plaats van door een dal tussen de zandbanken. De kabels in deze corridor vallen op die plek samen met de route van de Sea-Me-We-3 (RWS KB0061) datakabelroute. Zie Figuur 3. De uiteindelijke routes voor kabels in dit gebied zullen iets meer naar het oosten gelegd moeten worden, in de richting van de Bruine Bank. Bovendien zou het beter zijn de rug van de zandbank, indien en waar mogelijk, te vermijden omdat de zeebodem daar meer beïnvloed zal worden tijdens stormen dan de zeebodem in het dal tussen de zandbanken in. Daarmee zullen de routes ca. 3 – 4 km meer naar het oosten moeten komen te liggen, op ca. 3 km ten westen van de Bruine Bank zelf. Zie Figuur 3.
- De oostelijke corridor ligt in het Rijnveld gebied midden tussen twee scheepvaart routes van het scheidingsstelsel van de TSS Maas Noord. In dat gebied ligt een munitie dumpgebied waar deze routes nu dwars doorheen lopen. De uiteindelijke routes zullen verlegt moeten worden naar het westen of naar het oosten van de TSS Maas Noord, omdat de kosten en risico's die samenhangen met het aanleggen van kabels door een munitie dumpgebied naar alle waarschijnlijkheid disproportioneel zullen uitvallen. Ter indicatie: het onderzoeken en identificeren van een enkel munitie object op de bodem van de zee kost in de orde van grootte EUR 10.000 tot 20.000. In dit gebied zullen naar verwachting enkele honderden van dergelijke objecten op de kabelroutes liggen. Zie Figuur 4. Voor de thematische analyse is uitgegaan van de drie corridors zoals die eerder zijn vastgelegd en niet van aangepaste en geoptimaliseerde varianten van de corridors.

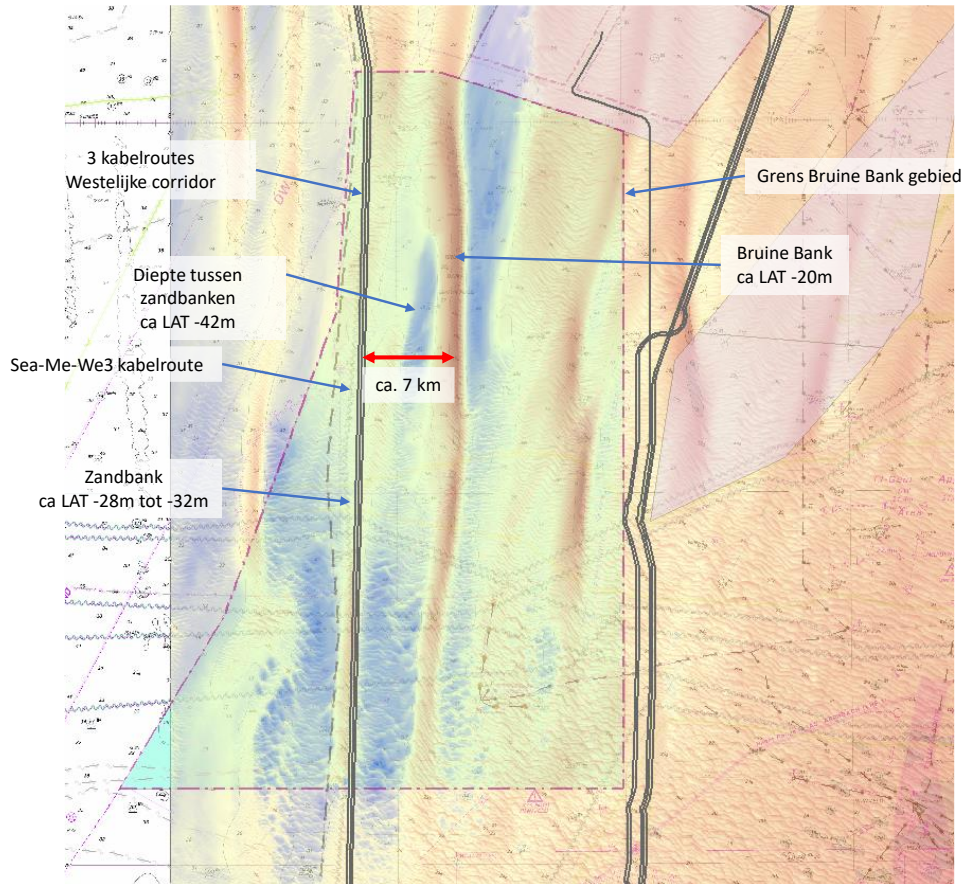

Figuur 3 De waterdieptes in de westelijke corridor in het Bruine Bank gebied met de Sea-Me-We3 kabelroute

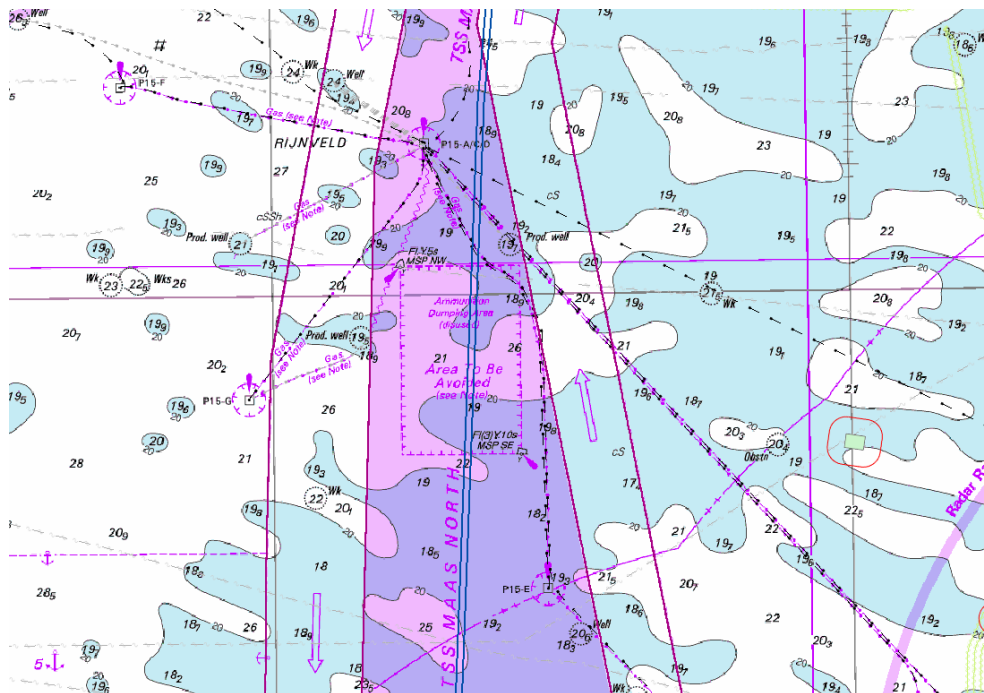

Figuur 4 De kabelroutes in de oostelijke corridor lopen in het TSS Maas Noord door een munitie-dumpgebied

### 3.4 Optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors

Uitgangspunt van de Thematische Analyse zijn de westelijke, midden en oostelijke corridors zoals die in een eerdere fase zijn vastgelegd. Het in detail optimaliseren van de westelijke en de oostelijke corridors voert verder dan het kader van deze Thematische Analyse, maar hoog over zou er al wel het volgende over gezegd kunnen worden.

Optimaliseren van de westelijke corridor zou kunnen door alle kabels die in deze corridor zouden moeten komen te liggen niet door de Maas Junction te leggen, maar ze alle 3 TSS Maas West over te laten steken samen met andere kabels. Pas ten noorden van TSS Maas West zouden die drie kabels dan naar het westen naar de Bruine Bank kunnen lopen, zoals dat nu al het geval is met 2 van de 3 kabels die bij scenario 2 en 3 via de westelijke corridor lopen. Op die manier wordt het drukke scheepvaartgebied van de Maas Junction vermeden.

Optimaliseren van de oostelijke corridor zou kunnen door de kabels die deze corridor volgen meer naar het oosten te leiden en ze in de strook tussen de TSS Maas Noord en het windturbinepark Hollandse Kust (zuid) te leggen, tot het punt waar het munitiedumpgebied is gepasseerd. Daarna zouden de kabels in deze corridor weer tussen de scheepvaartzones in moeten komen te liggen, om de voldoende afstand tot de ankergebieden voor IJmuiden te kunnen houden.

## 4. Technische uitvoering van kruisingen van kabels en leidingen op zee

Kabels en leidingen worden in het zeebed begraven om ze te beschermen tegen externe bedreigingen, zoals gesleept vistuig en ankers, en om de andere gebruikers van de zee te behoeden voor een niet bedoeld contact met die kabel of leiding. Op de plek waar kabels en leidingen elkaar kruisen, kan de kabel of leiding die het laatst wordt gelegd niet begraven worden, omdat grondindringende werkzaamheden in de directe nabijheid (25 - 50 meter) van kabels en leidingen op zee, in verband met risico's en aansprakelijkheden, niet mogelijk is. Die nieuwe kabel of leiding zal op de plek van de kruising op een andere manier beschermd moeten worden. Bovendien dient een minimale verticale afstand tussen de kruisende kabels en leidingen van 0,3 meter te worden geborgd, voor de hele gebruiksduur.

Wanneer kabels of leidingen elkaar kruisen op zee, dan wordt daarvoor een kruisingsbouwwerk aangelegd. Dat bouwwerk bestaat uit een constructie die de verticale scheiding verzorgt en uit een bescherming tegen externe beïnvloeding. Het kruisingsbouwwerk dient een duurzame verticale scheiding van 0,3 meter tussen de kruisende kabels en leidingen te verzorgen, ook als het zeebed beweegt over de levensduur. Aan de buitenzijde bestaan de kruisingsbouwwerken altijd uit een steenbestorting. De grootte van de stenen wordt locatie-specifiek bepaald. De stenen moeten stabiel blijven liggen wanneer de golven tijdens een storm op het zeebed en op het kruisingsbouwwerk inwerken. Hoe ondieper het water, hoe groter en zwaarder de stenen moeten zijn om stabiel te blijven liggen.


De hoogte van het kruisingsbouwwerk (steenberm) hangt af van de ligging en grootte van de kabel of leiding die gekruist wordt. Soms moet bijvoorbeeld een grote pijpleiding gekruist worden die grotendeels boven het

zeebed ligt en in andere gevallen een telecomkabel die in het zeebed begraven ligt. Dat beïnvloedt de hoogte van het kruisingsbouwwerk als eerste. Als volgende wordt de hoogte van het kruisingsbouwwerk beïnvloed door de opbouw van de steenberm. Die opbouw is, als gezegd, afhankelijk van de plek van de kruising maar ook van de gekozen samenstelling van de steenberm, die onder andere afhangt van de samenstelling van de ondergrond. De steenberm mag niet langzaam wegzakken in de bodem. Ook daar moet het ontwerp van de opbouw van de steenberm aan voldoen. Gedacht moet worden aan een totale hoogte van ordegrrootte 1,5 tot 3,0 meter.

De lengte van de steenberm wordt allereerst bepaald door de afstand die aangehouden moet worden tot de gekruiste kabel of leiding bij het begraven van de nieuwe kabel of leiding. Hoe groot die afstand moet zijn, dat hangt af van wat de eigenaren overeenkomen in de kruising-overeenkomst. In de kruising-overeenkomst worden afspraken gemaakt over wederzijdse aansprakelijkheden tijdens de aanleg, het beheer en onderhoud en over het verwijderen aan het einde van de levensduur. Ook worden daar afspraken in vastgelegd over de aan te houden afstand voor grond-indringende werkzaamheden. Wat afdoende veilig wordt geacht, dat hangt af van de veiligheidsperceptie van de betrokken partijen met betrekking tot de verschillende activiteiten die moeten worden ondernomen op en rond het kruispunt en van de eisen die gesteld worden door de betrokken partijen. Voor kruisingen met pijpleidingen zijn eisen van toepassing op de pijpleidingen, die in NEN normen zijn vastgelegd. Voor kruisingen tussen kabels zijn geen normen opgesteld voor de Nederlandse wateren. De eisen die door de betrokken partijen aan kruisingsbouwwerken worden gesteld kunnen ook voortkomen vanuit de eigen onderhoudsstrategieën en kunnen gebaseerd zijn op door de betrokken partijen acceptabel geachte faalkansen. In de praktijk komt dit erop neer dat in een zone naast de gekruiste kabel of leiding geen grondindringende werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Die zone is, afhankelijk van de eisen van eigenaar van de gekruiste kabel of leiding, tussen de 25 en 50 meter aan weerszijden. Dat betekent daarmee dat een kruisingsbouwwerk sowieso een minimum lengte heeft van tussen de  $(2 \times 25 =)$  50 en de  $(2 \times 50 =)$  100 meter. De lengte van het kruisingsbouwwerk wordt groter naarmate de kruisingshoek meer afwijkt van 90 graden (haaks). De lengte van het kruisingsbouwwerk hangt daarnaast ook af van de lengte van overgangszone waarin de nieuwe kabel of leiding vanuit het zeebed omhoog moeten komen naar de oppervlakte en de lengte die aan de andere kant nodig is om het zeebed weer in te komen. De overgangszones worden ook wel aangeduid als de 'grade-in' en de 'grade out' zones.

## 5. Voorbeeld: Net op zee Hollandse Kust (zuid) (HKZ)

- De recent aangelegde kruisingen tussen de Net op zee HKZ exportkabels en de TAQA 26 inch gaspijpleiding, op ca. 15 meter waterdiepte (dat is relatief ondiep), is ca. 2 meter hoog, 220 meter lang en ca. 15 meter breed, zie Figuur 5 hieronder.
- De recent aangelegde kruising tussen de Net op zee HKZ export kabels en de Neptune 8 inch oliepijpleiding, op ca. 22 meter waterdiepte (dat is al minder ondiep), is ca. 2 meter hoog, 140 meter lang en ca. 12 meter breed.

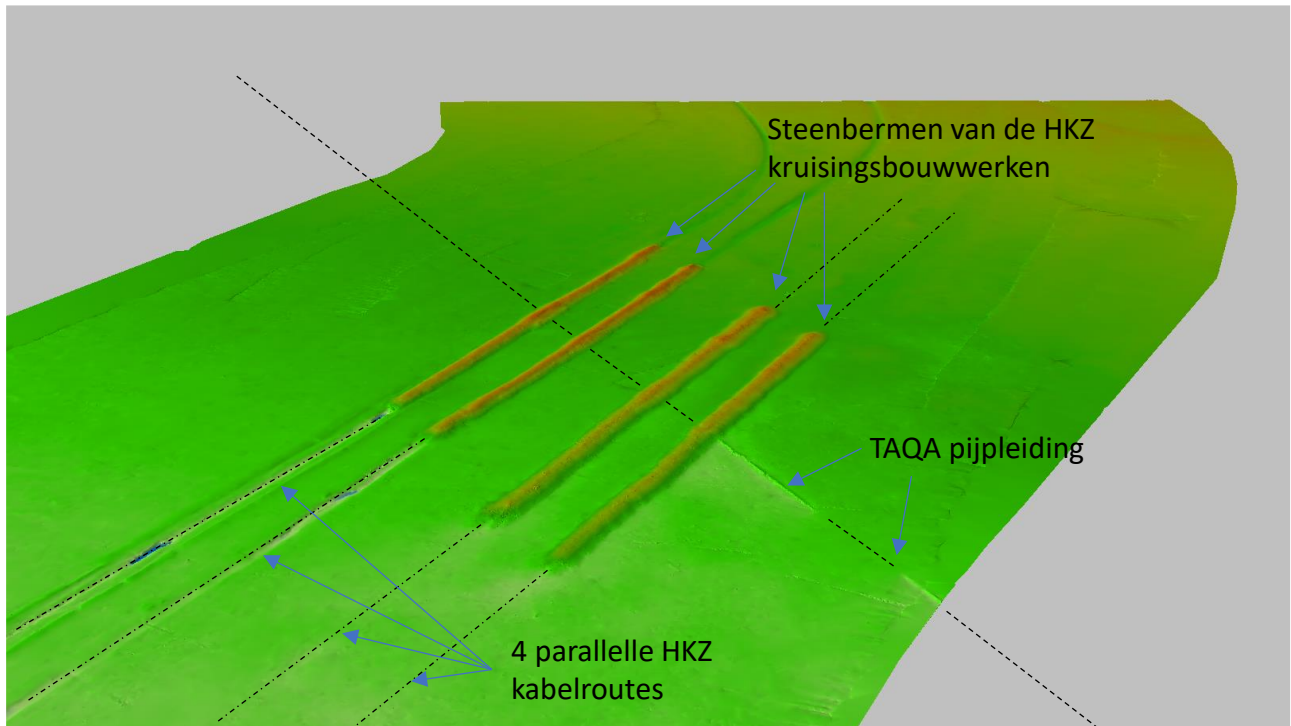


*Figuur 5 3D beeld van de kruisingsbouwwerken HKZ - TAQA 26" gas net ten noorden van de Maasmond*

Opmerking bij Figuur 5: in deze figuur is de situatie weergegeven kort na het begraven van de Net op zee HKZ Beta kabels, de twee linker 'sporen' in het plaatje. De sporen van de begraafwerkzaamheden zijn nog zichtbaar in het zeebed. De sporen van het begraven van de Net op zee HKZ Alpha kabels, een jaar eerder, zijn niet meer zichtbaar. De TAQA 26" gas pijpleiding is ook zichtbaar in het plaatje aan de rechterzijde van de kruisingsbouwwerken. De bovenzijde van de pijpleiding ligt hier enkele decimeters boven het zeebed.

## 6. Mogelijke ontwerpen voor het kruisen van meerdere parallelle stroomkabels

In de inleiding is aangegeven dat voor het aansluiten van de windturbineparken IJmuiden Ver, Zoekgebied 1, Zoekgebied 2 en Hollandse Kust (zuidwest) mogelijk acht kabels parallel aan elkaar aangelegd zouden kunnen gaan worden. Wanneer een kabel van een andere partij acht parallelle stroomkabels van Net op zee moet kruisen, dan zullen daarvoor acht kruisingsbouwwerken moeten worden aangelegd, of één lange.


Er zijn meerdere technische mogelijkheden om kabels en leidingen te kruisen en er zijn, zoals hierboven in 1 staat beschreven, ook uiteenlopende eisen die gesteld kunnen worden aan kruisingsbouwwerken. Op basis van de ervaring die is opgegaan met het kruisen van kabels en leidingen op zee kan een basisoplossing worden opgesteld. Die basis oplossing gaat uit van een zone van 50 meter aan weerszijde van de stroomkabels waarbinnen door de andere partij geen grond-penetrerende activiteiten mogen worden uitgevoerd. Zoals in 1 beschreven staat worden de steenbermen daarmee elk in ieder geval  $2 \times 50 = 100$  meter lang plus nog een stuk aan weerszijden voor de overgangszones / 'grade-in' en de 'grade-out' van de kabel uit/in de grond. Ook dat deel zal een steenoverdekking moeten krijgen. Zie Figuur 6

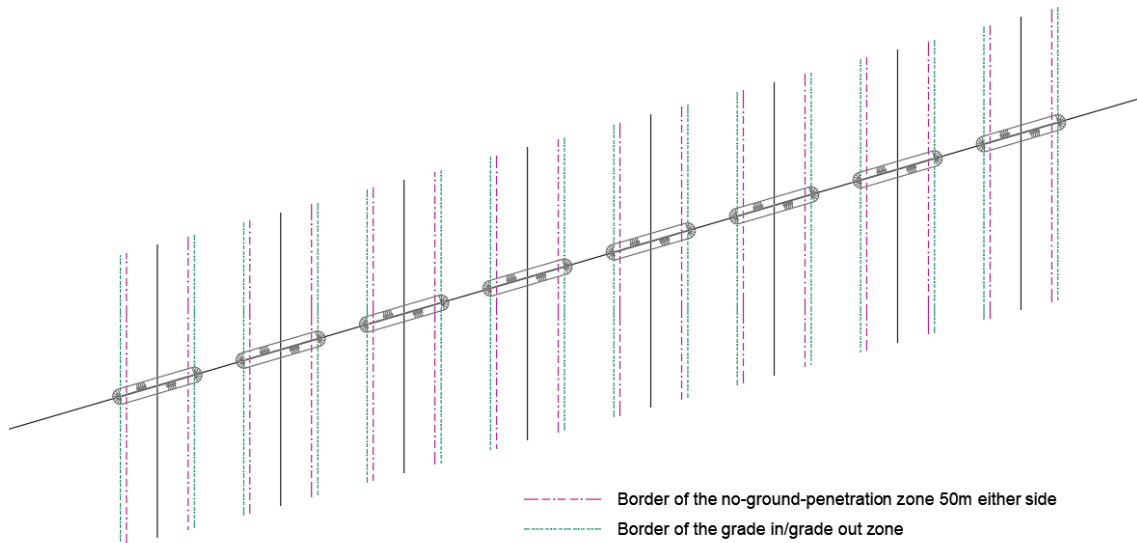

*Figuur 6 Kruisingsbouwwerken voor 8 kruisingen, bij een geen-grond-penetratie zone van 50 meter aan weerszijden*


Wanneer een pijpleiding de parallelle kabels moet kruisen, dan zal het naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn om de pijpleiding tussen de stroomkabels de grond in te werken. Voor een pijpleiding zal dan een steenberm moeten worden aangelegd die alle kruisingspunten en de tussenliggende delen omspant. Zie Figuur 7. Dat leidt tot een langere steenberm, wat betekent dat er een groter kruisingsbouwwerk op de bodem van de zee ligt dat een groter oppervlakte van de zeebodem bedekt. Dat kan gezien worden als een grotere verstoring van het zeebed en als een groter obstakel voor andere gebruikers van de zee. Wanneer er besloten wordt dat het begraven van een kabel tussen de kruisingspunten in, om welke reden dan ook, niet wenselijk is, dan zal ook voor een kruisende kabel een dergelijke lange steenberm aangelegd kunnen worden als kruisingsbouwwerk.



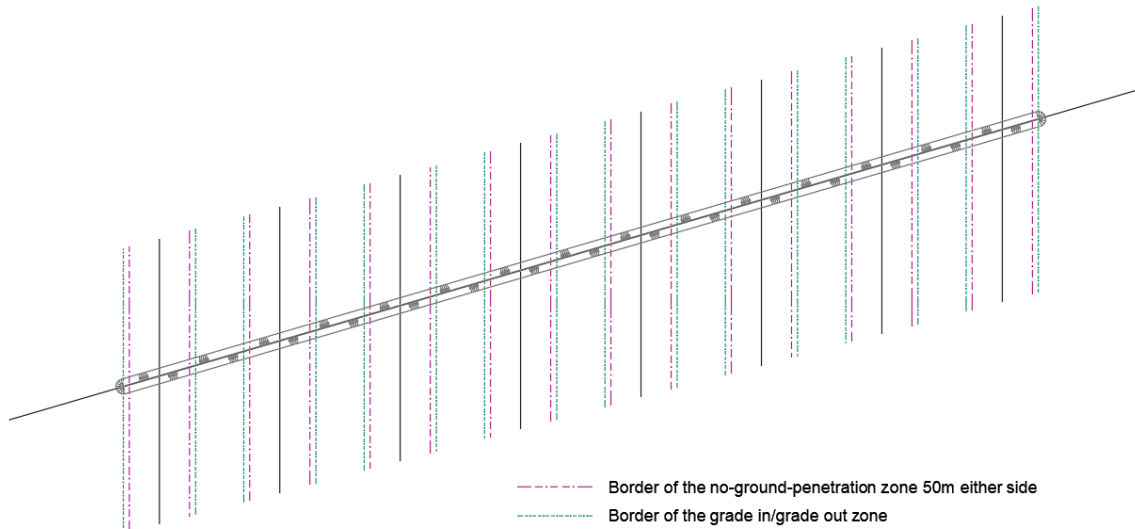

*Figuur 7 Kruisingsbouwwerk voor 8 kruisingen door middel van 1 continue steenberm*

Wanneer door de partij, die een nieuwe kruisende kabel aanlegt, besloten wordt om een zeer goed controleerbaar begraafapparaat in te zetten, waarmee het risico op het onbedoeld in aanraking komen met de begraven stroomkabels acceptabel klein wordt, dan zou in overleg de zone waarbinnen geen grondpenetrerende werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, teruggebracht kunnen worden naar 25 meter aan weerszijden van de stroomkabels. Daarmee kunnen de steenbermen van de kruisingsbouwwerken elk minimaal 50 meter korter worden. Zie Figuur 8. (Voor alle helderheid, dit kan niet wanneer een pijpleiding over de parallel lopende kabels wordt aangelegd, zoals in de tekst onder Figuur 6 staat beschreven. Een pijpleiding is in de regel niet flexibel genoeg om tussen de kabels in, in de bodem te worden begraven. Wanneer een pijpleiding meerdere parallelle kabels kruist, dan zal in de meeste gevallen een langer doorlopend kruisingsbouwwerk worden aangelegd, zoals in Figuur 7 getoond)

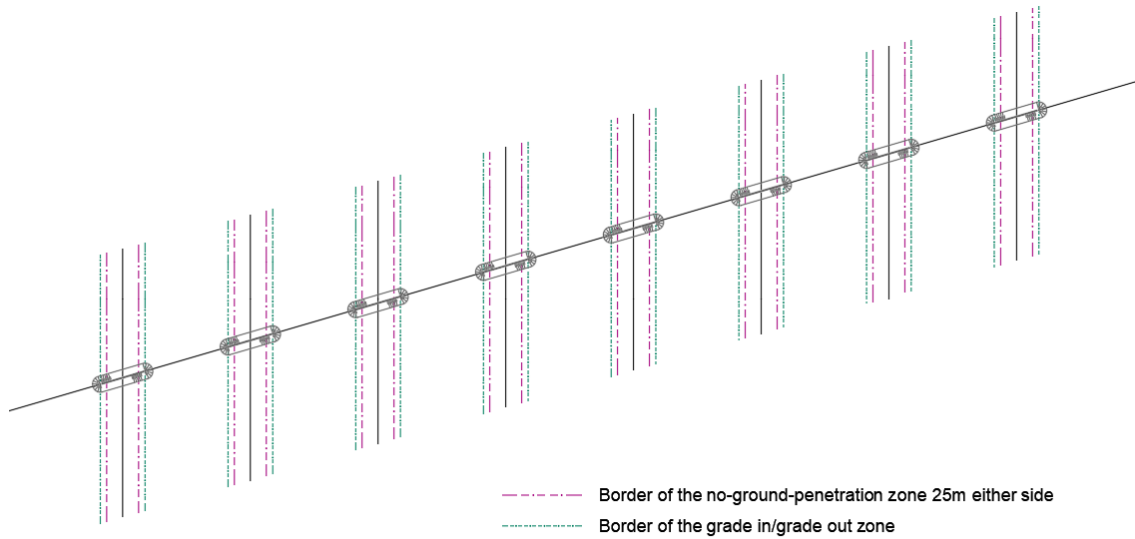


*Figuur 8 Kruisingsbouwwerken voor 8 kruisingen, bij een geen-grond-penetratie zone van 25 meter aan weerszijden*

In principe wordt door TenneT altijd gezocht naar een ontwerp van een kruisingsbouwwerk waarvan de maatschappelijke levenscycluskosten zo laag mogelijk zijn. Die maatschappelijke kosten omvatten de financiële kosten voor aanleg, beheer en onderhoud en voor het verwijderen, de gevolgen voor het milieu en de overlast voor andere gebruikers van de zee. Vanuit dat perspectief zal steeds gezocht worden naar zo kort en zo laag mogelijke kruisingsbouwwerken. Daarom zal een oplossing als getoond in Figuur 8 met korte steenbermen de voorkeur hebben boven de oplossing met langere steenbermen als getoond in Figuur 6. En alleen wanneer het echt niet anders kan, zal voor een oplossing gekozen worden met een doorlopende lange steenberm, als getoond in Figuur 7. Uiteindelijk zal gekozen moeten worden voor een type kruisingsbouwwerk dat voldoende acceptabel is voor alle betrokkenen. Omdat de verschillende betrokken partijen vaak verschillende visies hebben op technische aspecten, op veiligheid en op doelmatigheid, en omdat de verschillende betrokken partijen verschillende doelstellingen hebben, komen op zee meerdere soorten kruisingsbouwwerken voor. Omdat het tijdschema voor de aanleg van het Net op zee krap is, moet TenneT soms pragmatische keuzes maken bij het overeenkomen van kruisings-overeenkomsten met de eigenaren van de kabel of leiding die wordt gekruist. Daarbij moet soms worden gekozen voor oplossingen die vanuit het perspectief van de maatschappelijke levenscycluskosten niet optimaal zijn, omdat de partij waarmee gekruist wordt andere belangen kan hebben. Een zo kort en zo laag mogelijk kruisingsbouwwerk heeft de voorkeur vanuit het perspectief van de maatschappelijke levenscycluskosten, maar wanneer het voor de voortgang van de aanleg van het Net van zee nodig blijkt, dan kan een ander type kruisingsbouwwerk, ondanks hogere maatschappelijke levenscycluskosten, toch beter zijn, wanneer daarmee de aanleg van Net op zee zonder oponthoud door kan gaan. Vanuit dat perspectief gezien is het ideale kruisingsbouwwerk het kruisingsbouwwerk dat én zo laag mogelijke maatschappelijke levenscycluskosten heeft én waarvoor op tijd een kruisings-overeenkomst kan worden gesloten met de eigenaar van de kabel of leiding die moet worden gekruist.

## 7. Zeebodemmobilititeit

Daar waar de stroomkabels van het Net op zee parallel aan elkaar lopen, liggen op de bodem van de zee mobiele zandgolven. Die zandgolven hebben een hoogte van enkele meters en een golflengte van enkele honderden meters. De parallelle kabels kruisen de kruinen en de dalen van de zandgolven.

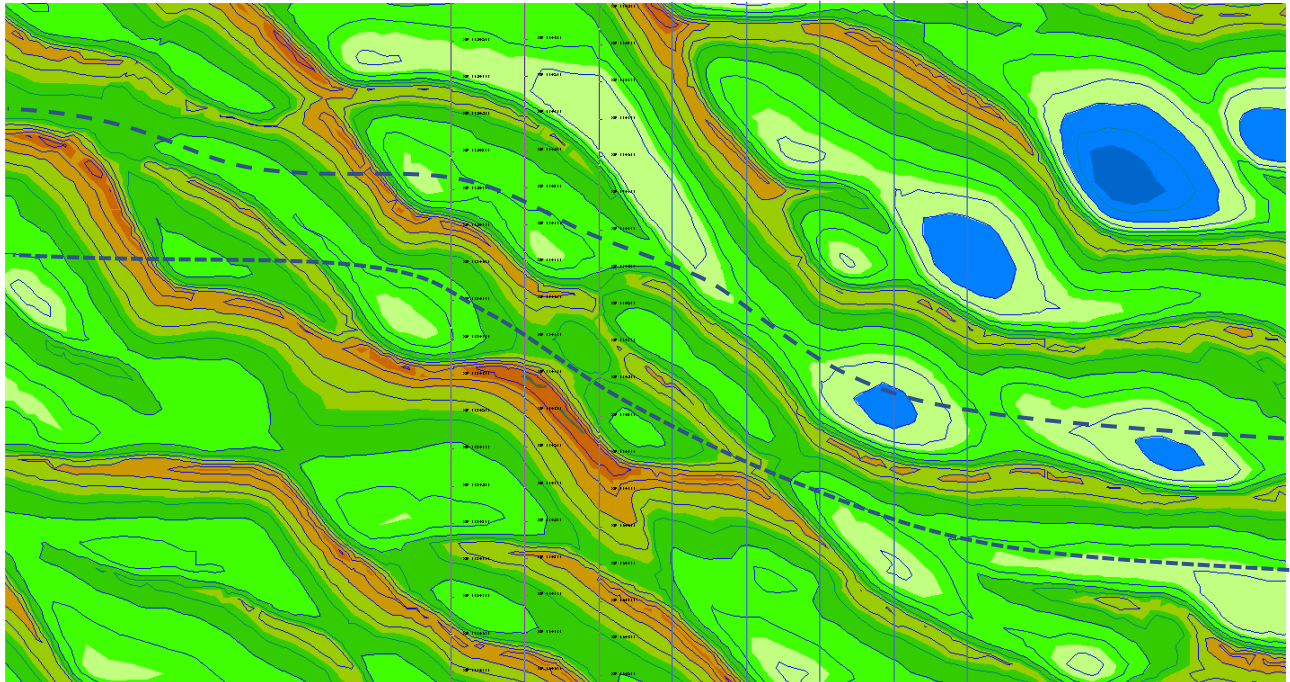


*Figuur 9 Acht parallelle routes in een gebied met zandgolven (blauw = diep, bruin = ondiep, contourlijnen per meter hoogteverschil), met twee opties voor een kruisende route voor een nieuwe kabel of pijpleiding*

Wanneer in dit gebied een kabel of pijpleiding de parallelle stroomkabels moet kruisen, dan zal gezocht worden naar locaties voor de kruisingsbouwwerken die in de dalen tussen de zandgolven liggen. Baggeren is ook een grond penetrerende activiteit. In de directe nabijheid van de stroomkabels kunnen de zandgolven niet gebaggerd worden. Wanneer een kruisingsbouwwerk in een dal tussen de zandgolven in aangelegd wordt, dan zal de mobiliteit van de zandgolven de stabiliteit van het kruisingsbouwwerk niet negatief beïnvloeden.

Voor meerdere kruisingsbouwwerken naast elkaar zal een locatie gezocht moeten worden in dalen tussen zandgolven. Dat is in veel gevallen mogelijk, zoals bijvoorbeeld in Figuur 9 te zien is. Dit zal mogelijk mede bepalend worden voor de keuze van het verloop, in detail, van de routes van die kabels en leidingen. Net zo goed als de ligging van de zandgolven ook de ligging van een kabel of pijpleiding zal beïnvloeden wanneer die ongeveer parallel aan de kruinen van de zandgolven zal worden aangelegd. Daarmee heeft het bundelen van de stroomkabels, via de locaties voor de kruisingsbouwwerken in gebieden met mobiele zandgolven, dus een invloed op het precieze verloop van de later aan te leggen kabels en leidingen. Daarmee voegt de aanwezigheid van parallelle kabels een extra aspect toe aan de lijst met aspecten waarmee al rekening moet worden gehouden bij het plannen van routes voor kabels en leidingen op zee. Dat maakt het iets


lastiger maar zeker niet onoverkomelijk om een geschikte route voor een nieuwe kabel of leiding te plannen.

Wanneer het niet mogelijk is om de kabelroutes binnen de vergunde corridor zodanig aan te passen dat de kruisingsbouwwerken geheel in de dalen van de zandgolven kunnen worden uitgevoerd, dan wordt allereerst getracht om de kruispunten in de dalen te positioneren, omdat de verticale separatie tussen de kruisende kabels en leidingen een hogere prioriteit heeft dan de integriteit van de steenberm naar het kruispunt.

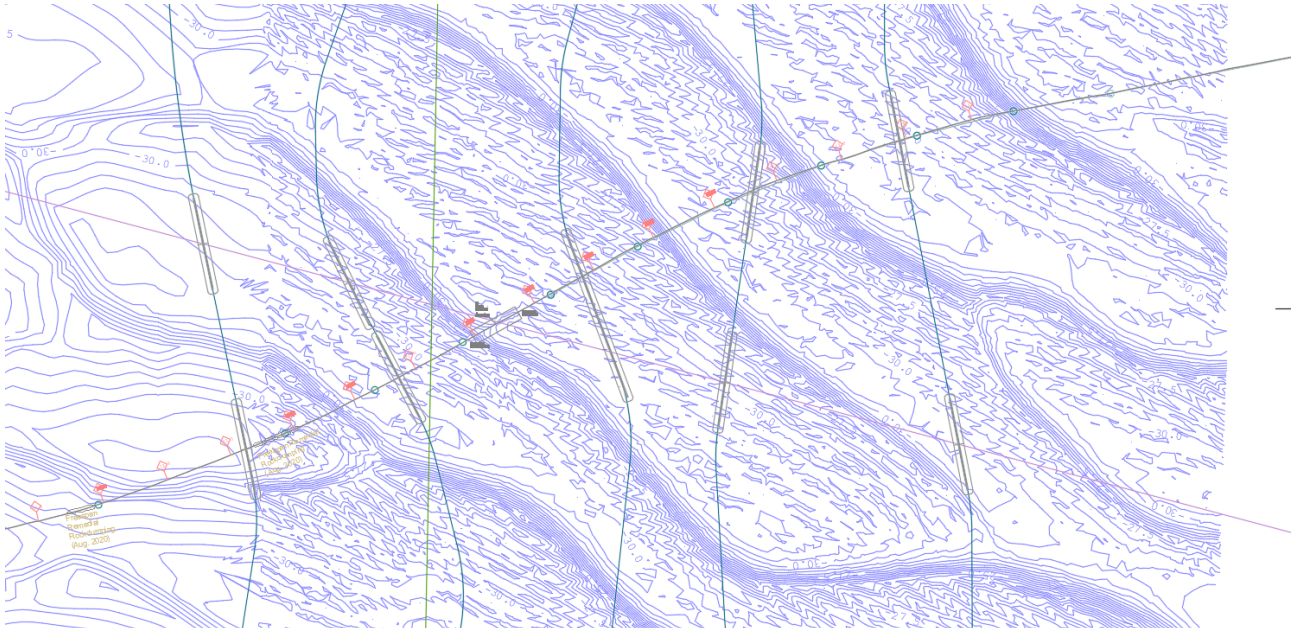

*Figuur 10 Voorbeeld van kruisingen tussen de 5 IJmuiden Ver kabels en een onderling ook kruisende pijpleiding en een kabel. De blauwe lijnen zijn contourlijnen van de zandgolven (om de 0,5m)*

In Figuur 10 zijn 10 kruisingsbouwwerken weergegeven die gebouwd moeten worden om met 5 IJmuiden Ver kabels een pijpleiding en een telecommunicatiekabel te leggen, die onderling kruisen in de corridor voor de IJmuiden Ver kabels. Het grijze rechthoekige figuur geeft de omtrek weer van de steenbermen die daarvoor nodig zijn. Twee van deze steenbermen liggen deels op de steile flank en kruin van een zandgolf (waar de blauw contourlijnen dicht op elkaar liggen). Aangezien dat een zeer mobiel deel van de zandgolven is, zal dat deel van de steenbestorting over de levensduur onderhoud nodig hebben, wat neerkomt op het bijstorten van steen.

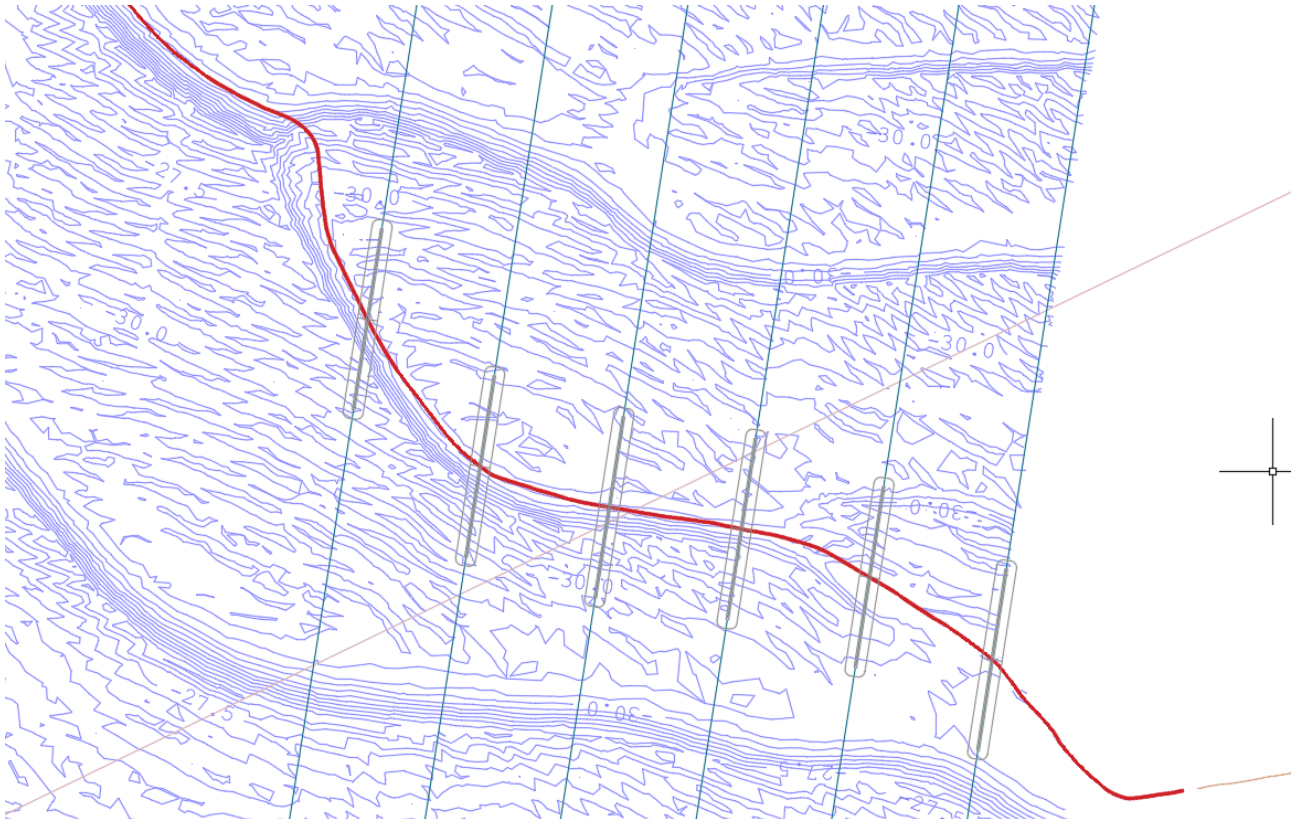

*Figuur 11* Kruisingen tussen 5 IJmuiden Ver kabels en een 6° 2 GW DC kabel en een telecom kabel die in het dal van zandgolven is gelegd De blauwe lijnen zijn contourlijnen van de zandgolven (om de 0,5m)

In Figuur 11 zijn zes kruisingsbouwwerken weergegeven die gebouwd moeten worden waar de IJmuiden Ver kabels en de 6° 2GW Dc kabel een telecommunicatiekabel kruisen, die recent in een dal van zandgolven is aangelegd. Voor vier van deze zes locaties (de meest linkse vier) is het niet mogelijk om het kruisingsbouwwerk op een andere plek dan over een zandgolf heen aan te leggen. Dat heeft tot gevolg dat over de levensduur van deze kruisingsbouwwerken onderhoud nodig zal zijn aan de steenbestortingen, omdat die door de mobiliteit van de zandgolven langzaam uiteen zullen vallen.

Wegbaggeren van de zandgolven voorafgaande aan het aanleggen van de kruisingsbouwwerken is niet mogelijk in deze gevallen, omdat de kruisingsovereenkomsten het niet toestaan om in de directe nabijheid van de kabel of leiding die gekruist wordt te baggeren. Daarmee zou de te kruisen kabel of leiding namelijk in gevaar kunnen komen. Met het onderhouden van steenbestortingen die deels op een zandgolf liggen is geruime ervaring aanwezig op de Noordzee, ook binnen TenneT, omdat de BritNed interconnector ook steenbermen heeft die deels over zandgolven liggen.

## 8. Conclusies

1. Voor het kruisen van 8 parallelle stroomkabels, met een tussenruimte van ca. 200 meter, zullen ofwel 8 kortere kruisingsbouwwerken nodig zijn of één enkele lange. Technisch gezien is dat goed mogelijk. Er gaan geen nadere beperkingen vanuit voor het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen.
2. De lengte van de individuele kruisingsbouwwerken hangt af van het risico op ongewenst contact tussen de apparaten die zullen worden ingezet om de nieuwe kabel of pijpleiding te installeren, en de stroomkabels. Uitgangspunt voor de breedte van de zone waarbinnen geen grond-penetrerende werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, is 50 meter aan weerszijden van de stroomkabel. Wanneer zeer goed controleerbare apparaten worden ingezet kan dat, onder voorwaarden, tot 25 meter aan weerszijden van de stroomkabel worden teruggebracht. Daarmee kunnen de kosten van de aanleg en het beheer en onderhoud van het kruisingsbouwwerk worden beperkt. Een en ander wordt in de kruisingsovereenkomst vastgelegd tussen de eigenaren van de kruisende kabels en leidingen.
3. Wanneer een pijpleiding de kabels zal moeten kruisen, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat een lange steenberm nodig zal zijn, die alle kruisingen afdekt, omdat de pijpleiding tussen de stroomkabels in, niet in het zeebed begraven zal kunnen worden in verband met de stijfheid van die pijpleiding.
4. De ligging van meerdere gebundelde stroomkabels in gebieden met mobiele zandgolven zal van invloed zijn op de keuze voor de locaties van de te bouwen kruisingsbouwwerken voor later aan te leggen kabels en leidingen. Kruisingsbouwwerken kunnen het best aangelegd worden in de dalen tussen de zandgolven. Daar liggen ze stabielere dan op de kruin van een zandgolf. Daarmee wordt het bundelen van stroomkabels in gebieden met zandgolven één van de parameters die van invloed zal zijn op het gedetailleerde verloop van de routes van de later nog aan te leggen kabels en leidingen.
5. Het parallel aanleggen van meerdere stroomkabels heeft hiermee geen noemenswaardige nadelige invloed op het aanleggen van toekomstige kabels en leidingen die deze stroomkabels zouden gaan kruisen.
6. Het ideale kruisingsbouwwerk heeft én zo laag mogelijke maatschappelijke levenscycluskosten (geld, milieu, overlast) én is zodanig acceptabel voor de kruisende partijen dat er een kruisingsovereenkomst voor kan worden gesloten. Omdat het Net op zee een strak tijdschema kent, moeten de kruisingsovereenkomsten op tijd overeenkomen en getekend worden. Dat resulteert niet altijd in de oplossing met de laagste maatschappelijke kosten voor het kruisingsbouwwerk. Doorgang kunnen laten vinden van de aanleg van Net op zee weegt dan zwaarder. Ook daarom is er niet zoiets als hét ideale kruisingsbouwwerk anders dan dat het in algemeenheid gesteld zou gaan om het kruisingsbouwwerk met zo laag mogelijke maatschappelijke levenscycluskosten waarvoor op tijd een kruisingsovereenkomst kan worden getekend.

## Referenties

- [1] Memo ankerrisico voor TA Extra Wind op zee, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [2] Memo Kruisingen voor TA Extra Wind op Zee R02, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [3] Memo Baggervolumes voor TA extra Wind op Zee R03, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [4] Memo Scheepvaardichtheid voor TA extra Wind op Zee R01, TenneT LPO/E&S Wino Snip, 17-03-2022
- [5] Improved anchor risk analysis - V0.2, LG-011-01, Dirk Luger, 02-11-2021
- [6] Risk Based Burial Depth study IJmuiden Ver, IV12345-G-DES.06.209-2GW-MA-Risk\_Based\_Burial\_Depth\_Study, ACRB Romke Bijker en MARIN Yvonne Koldenhof, December 2020
- [7] Assessment of seaside loads on landfall support structure Wijk aan Zee, Deltares, 11206427-000-HYE-0001, november 2021

## Bijlage F Memo zandwinning Verbindingen extra Wind op zee



Datum: 08-04-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat




## Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
2	Beschouwing op hoofdlijnen.....	3
3	Zandvraag.....	3
4	Zandaanbod .....	5
5	Zandvraag versus zandaanbod.....	7
6	Impact van de drie scenario's op de zandwinning.....	7
7	Conclusies .....	11
8	Referenties.....	11

# 1 Inleiding

Zandwinning op de Noordzee vindt plaats in een zone die aan de landwaartse zijde wordt begrensd door de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn en aan de zeezijde door de 12 nautische mijlsgrens. De hoeveelheid zand die beschikbaar is binnen deze zone is niet overal gelijk. Op sommige plekken ligt weinig of geen zand op en onder de zeebodem. Op andere plekken ligt het zand onder lagen klei en/of veen (deze worden ook wel stoorlagen genoemd), die de zandwinning beperken. En in een deel van het gebied heeft al zandwinning plaatsgevonden en mag niet meer worden gewonnen (deze gebieden zijn uitgeput). De beschikbaarheid van zand in het gebied wordt vastgesteld aan de hand van het Delfstoffeninformatiesysteem (DIS). In het DIS wordt de aanwezigheid van winbaar zand getoond, evenals de gebieden waar zand is of wordt gewonnen.

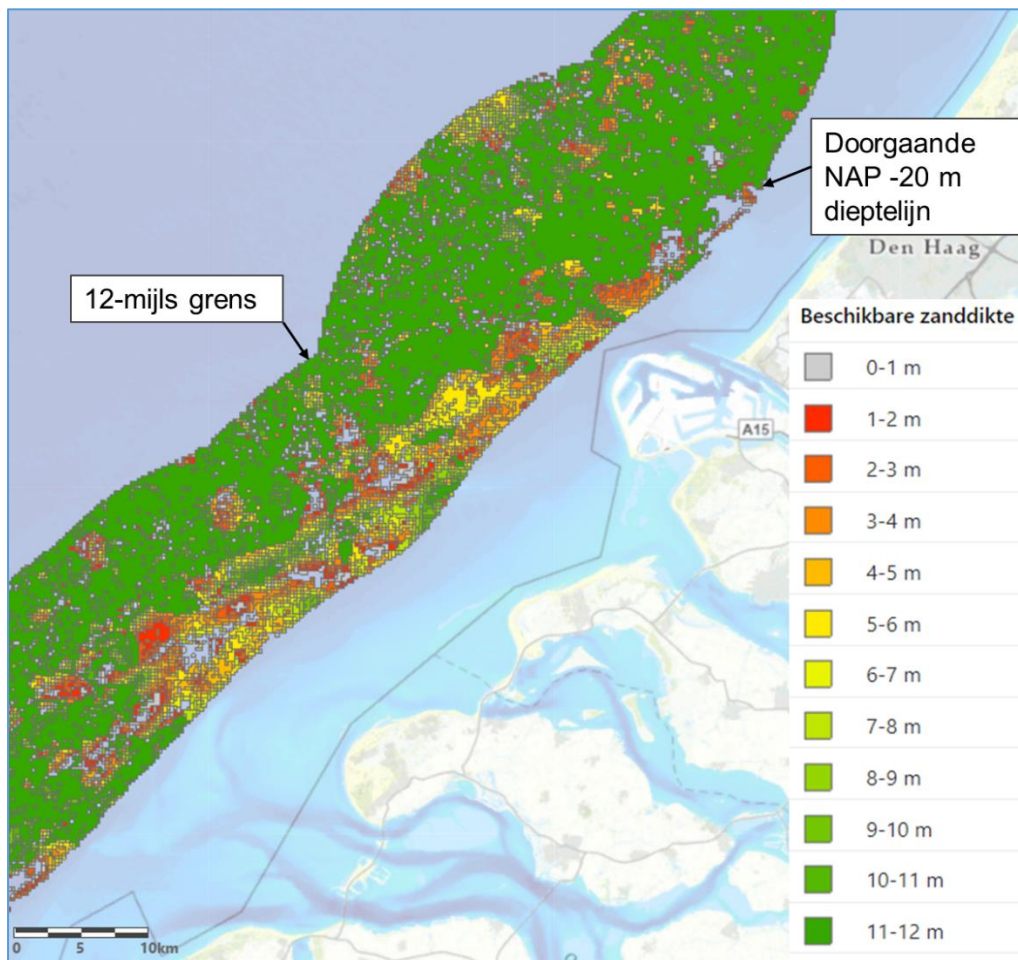

Figuur 1-1 Beschikbare dikte van de zandlaag op de Noordzee tussen de doorgetrokken NAP -20 m diepte lijn en de 12-mijls grens (uit het DIS, op basis van de Rijkswaterstaat webviewer ZANDWINSTRATEGIE OP ZEE – 27 dec. 2021).

Het zand wordt gewonnen voor het uitvoeren van zandsuppleties op de kust, als onderdeel van het kustbeheer door Rijkswaterstaat en voor commerciële doeleinden (voornamelijk ophoogzand). In deze beschouwing worden beide toepassingen (zandsuppleties en commercieel) van zandwinning beschouwd. Niet overal langs de kust wordt evenveel zand toegepast of aangevoerd. De hoeveelheid zand die nodig is voor het kustbeheer door het uitvoeren van zandsuppleties is voornamelijk afhankelijk van de ontwikkelingen van de kustlijn. Suppleties worden (voornamelijk) uitgevoerd bij eroderende, landwaarts verplaatsende delen van de kust.

Het zand voor de commerciële zandwinning wordt aangevoerd naar de haven van Rotterdam en naar overslaglocaties in de Westerschelde. De hoeveelheid die wordt aangevoerd is afhankelijk van de vraag en die is gerelateerd aan economische ontwikkelingen en (grote) infrastructurele projecten.

Voor zandwinning is de vaarafstand tussen het zandwingsgebied en de afzetlocatie een belangrijke factor. Hoe groter de vaarafstand is, des te hoger de kosten, zowel vanwege de brandstofkosten, als vanwege het tijdsbeslag. Daarbij nemen ook de uitstoot van CO<sub>2</sub> en NO<sub>x</sub> toe bij een grotere vaarafstand. Het gaat daarom bij het beschouwen van de beschikbaarheid van zand niet alleen over de (afname van) de totale beschikbaarheid van zand, maar ook over de (toename) van de vaarafstand van het beschikbare zand. Daarom wordt de regionale vraag naar zand beschouwd, waarbij zand zo dichtbij mogelijk wordt gehaald.

De beschouwing heeft betrekking op de komende 50 jaar, vanwege de levensduur van de kabels van 40 jaar en de tijd die nodig is voor de voorbereiding van en uitvoering van de werkzaamheden.

## 2 Beschouwing op hoofdlijnen

Voor het bepalen van de meerkosten van de zandwinning is een rekenmethode ontwikkeld (Blueconomy, Morselt, 2016), die is toegepast voor verschillende kabeltracés van eerdere netten op zee. Deze berekeningsmethode is, vanwege het detail dat ervoor nodig is, niet bijzonder geschikt voor een vergelijking op hoofdlijnen in deze thematische analyse. Daarom wordt in deze beschouwing niet gekeken naar de meerkosten volgens de rekenmethode, maar naar het ruimtebeslag van de verschillende scenario's in relatie tot de verwachte regionale zandvraag en het lokale aanbod van zand. In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de zandaanvraag en daarna op het zandaanbod. Vervolgens worden het zandaanbod en de zandvraag met elkaar gecombineerd, zodat inzichtelijk wordt in welke gebieden het aanbod ruim dan wel krap is. Tenslotte wordt deze informatie gecombineerd met de ligging van de kabelverbindingen in de verschillende scenario's.

## 3 Zandvraag


De vraagscenario's voor suppletiezand zijn ontleend aan het eindrapport van het Kustgenese 2 programma (Rijkswaterstaat 2020). In de berekening wordt net als in het rapport van Blueconomy (Morselt, 2016) gewerkt met een laag en een hoog scenario. Het lage en hoge scenario voor suppletiezand is vanwege het kustbeleid gekoppeld aan de snelheid van zeespiegelstijging. Bij het laag scenario wordt uitgegaan van een suppletie van 12,4 miljoen m<sup>3</sup> per jaar langs de gehele Nederlandse kust en bij het hoog scenario is dat 35,5 miljoen m<sup>3</sup> per jaar. Het lage scenario gaat uit van een snelheid van zeespiegelstijging van 2 mm/jaar en het hoge scenario van 8 mm/jaar.

De verdeling van de vraag naar suppletiezand over de verschillende kustvakken langs de kust is ontleend aan de meest recente MER-en voor de winning van suppletiezand (van Duin et al, 2017a) en de winning van ophoogzand (van Duin e.a., 2017b). De kustvakken die in potentie gevolgen ondervinden van de kabeltracés zijn aangegeven in Figuur 3-1. Voor een deel van de kustvakken (bijvoorbeeld Voorne en Goeree) vindt de zandwinning in hetzelfde gebied plaats en daarom wordt de zandvraag van deze kustvakken gecombineerd. De kustvakken die het betreft zijn:

- A. Het kustvak Delfland, dat wordt bediend door zandwinning in de Noordzee ten noordwesten van dit kustvak.

- B. Het gebied waar zand wordt gewonnen door commerciële zandwinners.
- C. Het gebied waar zandwinning plaatsvindt voor het onderhoud van de 'zachte kering' (zandstrand en duin) van de Tweede Maasvlakte door middel van zandsuppleties. Deze onderhoudsinspanning wordt vanaf 2020 geleverd in opdracht van Rijkswaterstaat. In aanvulling op de zandwinning voor het kustonderhoud wordt ook nog zand gewonnen voor aanlegwerkzaamheden op de Tweede Maasvlakte. Dit volume is opgenomen bij het zandwinvolume ten bate van de Tweede Maasvlakte en aangemerkt als commerciële zandwinning.
- D. De kustvakken Voorne en Goeree worden allebei bediend door zandwinning in het gebied dat zeewaarts van de Haringvlietmonding ligt.
- E. Schouwen is één kustvak met bijbehorende wingebieden die ten opzichte daarvan westnoordwest liggen (gebied Ezw in Figuur 3-1).


De zandvraag per jaar is voor elk van deze gebieden weergegeven in Tabel 3-1 en in Figuur 3-2. Duidelijk is dat de zandvraag het hoogst is in de nabijheid van de Tweede Maasvlakte en Nieuwe Waterweg, vanwege de commerciële zandwinning en de zandsuppleties op de kust van de Tweede Maasvlakte. De zandvraag in dit gebied is niet afhankelijk van de snelheid van de zeespiegelstijging. Voor gebied E geldt dat de zandwinning daar in de toekomst naar verwachting ook zal bijdragen aan het kustonderhoud van Walcheren en aan de commerciële zandaanvoer naar de overslaglocaties in de Westerschelde. Het gevolg daarvan is dat de zandvraag voor gebied E hoger zal zijn dan is weergegeven in Tabel 3-1 en in Figuur 3-2.

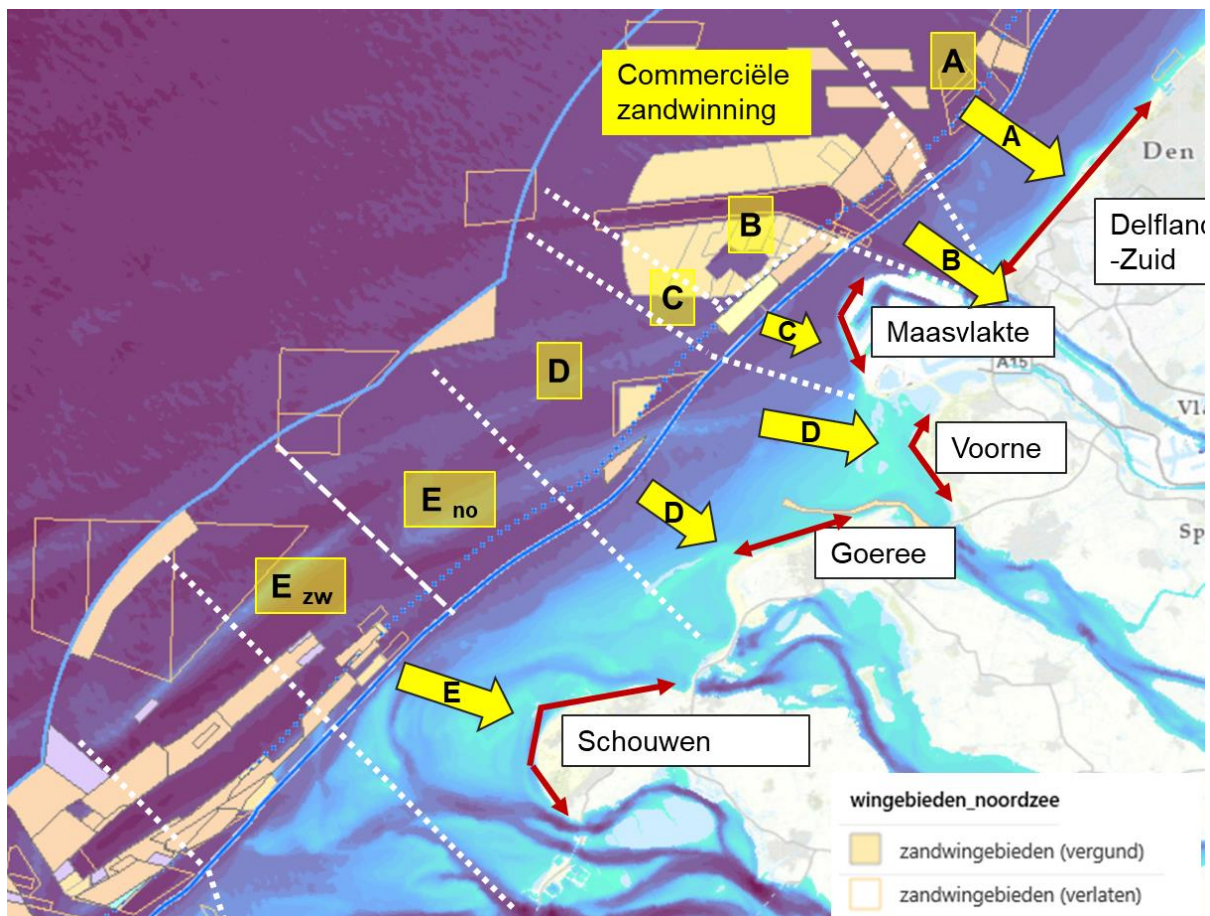

Figuur 3-1 Kustvakken en bestaande zandwingebieden in de omgeving van de scenario's.

Tabel 3-1 Zandvraag per jaar, in de kolom 'regulier' op basis van het MER Winning suppletiezand Noordzee 2018 t/m 2027 (van Duin e.a., 2017a) en het MER Winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027 (van Duin e.a., 2017b) en omgerekend naar de volumes voor lage en hoge scenario's.

Zandvraag in miljoen m <sup>3</sup> per jaar	'Laag'	'Hoog'
A. Delfland-Zuid	0,54	1,54
B. Commerciële zandwinning	3,96	3,96
C. Maasvlakte	5	5
D. Voorne & Goeree	0,60	1,72
E. Schouwen	0,65	1,86

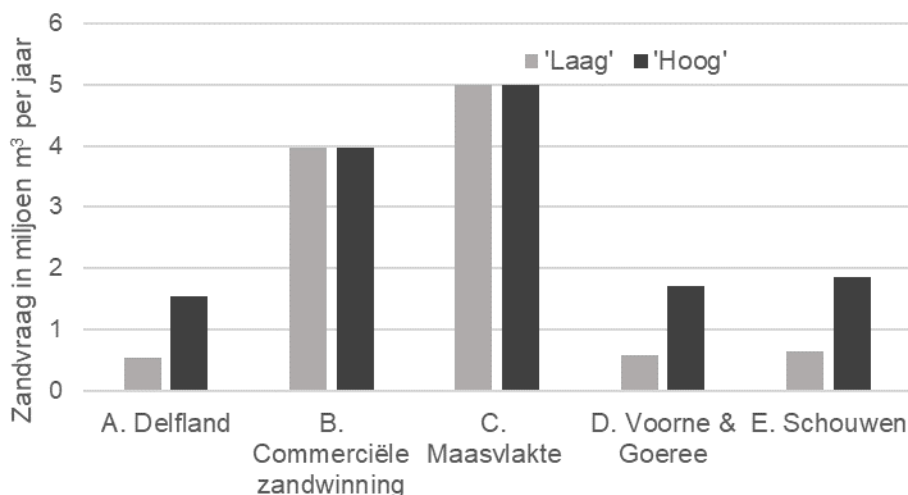

Figuur 3-2 Grafiek met de zandvraag per jaar, in de kolom 'regulier' op basis van het MER Winning suppletiezand Noordzee 2018 t/m 2027 (van Duin e.a., 2017a) en het MER Winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027 (van Duin e.a., 2017b). en omgerekend naar de volumes voor lage en hoge scenario's, zoals weergegeven in Tabel 3-1

## 4 Zandaanbod

in Figuur 4-1 wordt beïnvloed in de drie scenario's voor de kabelverbindingen. Het zandaanbod in deze gebieden wordt bepaald door de dikte van de zandlaag, de aanwezigheid van reeds uitgeputte zandwingsgebieden en de belemmeringen door andere functies.

### Zandlaagdikte

Figuur 1-1 geeft een overzicht van dikte van de winbare zandlaag onder de Noordzeebodem, zoals die beschikbaar is in het DIS. Het globale beeld is dat de beschikbare dikte beperkt is nabij de landwaartse grens van het gebied waar zand mag worden gewonnen en dat deze groter is naarmate je verder van de kust beweegt. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen, zowel in positieve zin (dichtbij de landwaartse is daar veel zand beschikbaar), als in negatieve zin (verder op zee is minder zand beschikbaar).

### Uitgeputte zandwingsgebieden

Figuur 4-1 laat zien waar de zandwingsgebieden aanwezig zijn, waarbij zowel vergunde als niet vergunde gebieden zijn gemarkeerd. Het grootste aantal verlaten zandwingsgebieden is aanwezig in de nabijheid van de omgeving waar veel vergunde zandwingsgebieden liggen. Deze gebieden

corresponderen met gebieden waar de toekomstige zandvraag hoog is. Het gaat om de gebieden A, B en C.

### Belemmeringen door andere functies

Zandwinning is niet toegestaan ter plaatse, of in de nabijheid van andere activiteiten. Het gaat daarbij onder andere om de essentiële vaargeulen, ankergebieden en de vrijwaringszones rond kabels en leidingen en ook rond olie- en gasplatformen. Ook kan sprake zijn van militaire activiteiten, waaronder het dumpen van explosieven die beperkend zijn voor zandwinning. Figuur 4-1 geeft een overzicht van een aantal van deze functies, waarbij wordt opgemerkt dat niet alle medegebruik zandwinning volledig uitsluit. De meeste andere functies die belemmeringen opleveren voor de zandwinning zijn aanwezig nabij de gebieden A, B en C. Bij de gebieden D en E is in veel minder mate sprake van andere functies die beperkingen opleveren voor de zandwinning.



Figuur 4-1 Overzichtsk kaart met de verschillende andere functies in het gebied (de legenda bij de dikte van de zandlaag staat bij Figuur 1-1

### Restricties vanuit de regelgeving

In het Programma Noordzee 2022-2027 (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022) is in het afwegingskader gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied opgenomen dat voor gebieden met een schaarse zandvoorraad de kabels bij voorkeur door voor zandwinning uitgeputte gebieden dienen te worden gelegd. Indien dat niet mogelijk is dienen verbindingen aangelegd te worden in een in Programma Noordzee 2022-2027 aangewezen voorkeurstracé. Indien dat ook niet mogelijk is dienen verbindingen gebundeld te worden aangelegd met bestaande kabels of leidingen. De kabels mogen niet door potentieel zandwingebied worden gelegd bij enkele aangewezen gebieden. Onder de gebieden met een schaarse zandvoorraad worden Walcheren en de Kop van Schouwen

beschouwd. Op basis van de ligging van de bestaande en verlaten zandwingebieden en de vaarafstand tot de Kop van Schouwen heeft deze schaarste betrekking op de zuidwestelijke helft van gebied E. In dit gebied is alleen sprake van tracéopties die aan de criteria uit het afwegingskader voldoen wanneer de aanleg van nieuwe kabel gebundeld plaatsvindt met Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

De combinatie van vier factoren, die bepalend zijn voor het aanbod van zand, betekent dat in de gebieden A, B en C het zandaanbod beperkt is. Gebied E is alleen beschikbaar voor de aanleg van kabels, wanneer deze aanleg gebundeld plaatsvindt met Net op zee IJmuiden Ver Alpha, vanwege restricties in de regelgeving. Het zandaanbod is in het noordoostelijke deel van gebied E het grootst, gevolgd door gebied D.

## 5 Zandvraag versus zandaanbod

Door de informatie uit de twee voorgaande paragrafen te combineren, wordt inzichtelijk waar de meeste ruimte is voor zandwinning en waar de meeste schaarste zal ontstaan in het zandaanbod.

In de gebieden A, B en C is het zandaanbod beperkt, doordat hier al veel zandwinning heeft plaatsgevonden en veel andere functies beperkingen opleveren voor de zandwinning. De zandvraag uit de gebieden A, B en C is groot, omdat hier de zandwinning plaatsvindt voor het zuidelijke deel van het kustvak Delfland, de commerciële zandwinning en de kustlijn van de Tweede Maasvlakte.


Het zandaanbod in gebied D is relatief groot, in combinatie met een relatief beperkte zandvraag. Hierbij past wel de opmerking dat gebied D in beeld komt als alternatief wingebied voor de kustlijn van de Tweede Maasvlakte en voor commerciële zandwinning, wanneer het zandaanbod binnen de gebieden B en C te beperkt wordt.

Het zandaanbod in het noordoostelijke deel van gebied E is groot, in combinatie met een relatief beperkte zandvraag.

Reductie van het zandaanbod door de aanwezigheid van kabelverbindingen met de windparken levert de meeste belemmeringen op voor de gebieden A, B, C. Voor gebied E geldt dat de aanleg gebundeld dient te worden met de verbinding naar IJmuiden Ver Alpha, omdat andere tracéopties niet zijn toegestaan. De belemmeringen in gebied D zijn relatief beperkt.


## 6 Impact van de drie scenario's op de zandwinning

De rangschikking van de zandvraag versus het zandaanbod uit de voorgaande paragraaf wordt gebruikt om de impact van de drie scenario's op de zandwinning te beschouwen. In Figuur 6-1 t/m Figuur 6-3 zijn drie kaarten opgenomen van de scenario's.

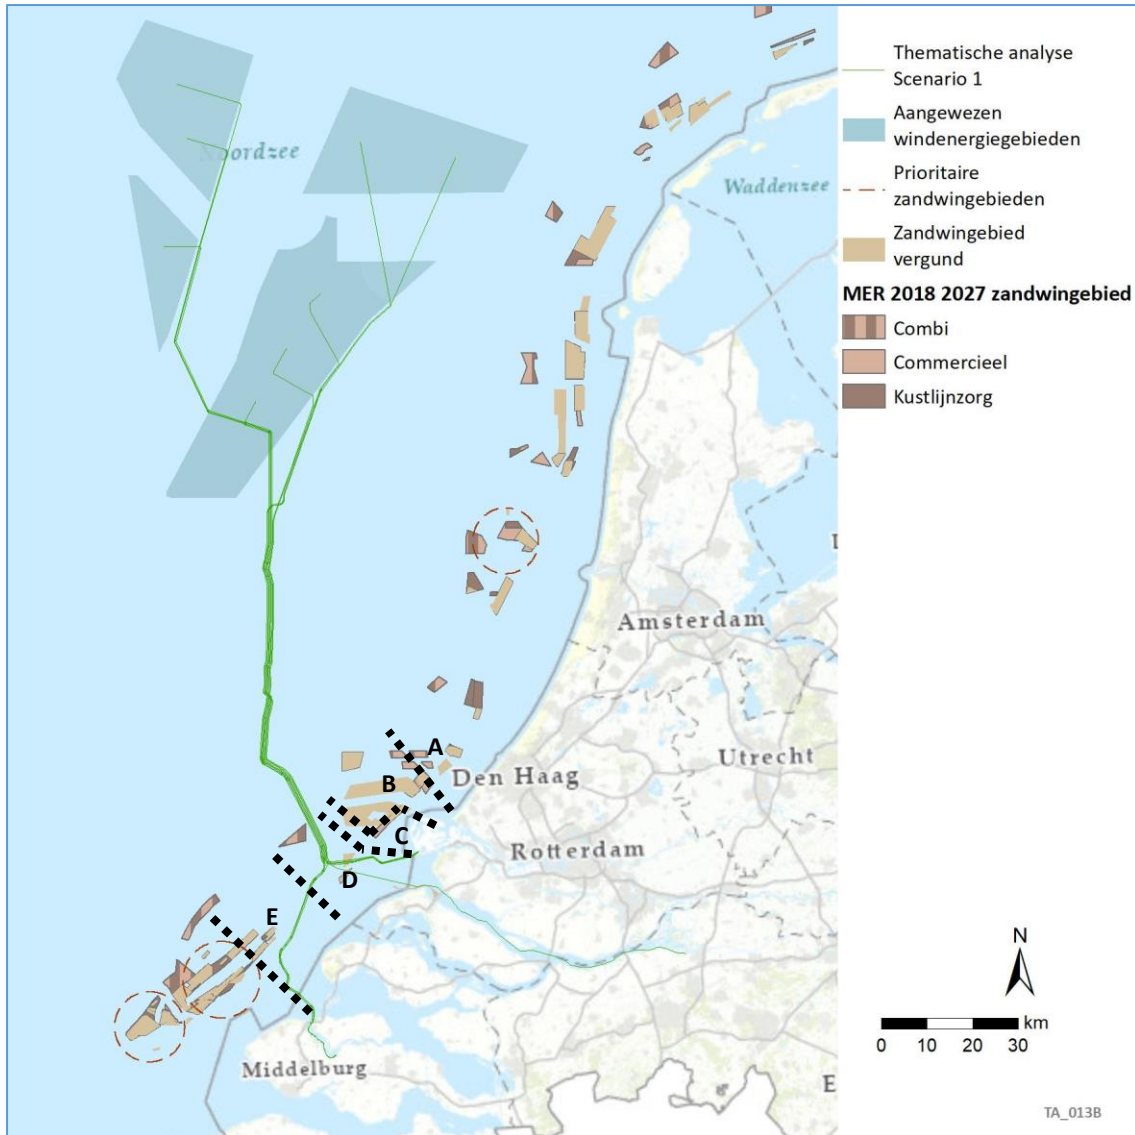


Figuur 6-1 Scenario 1 met zandwingebieden



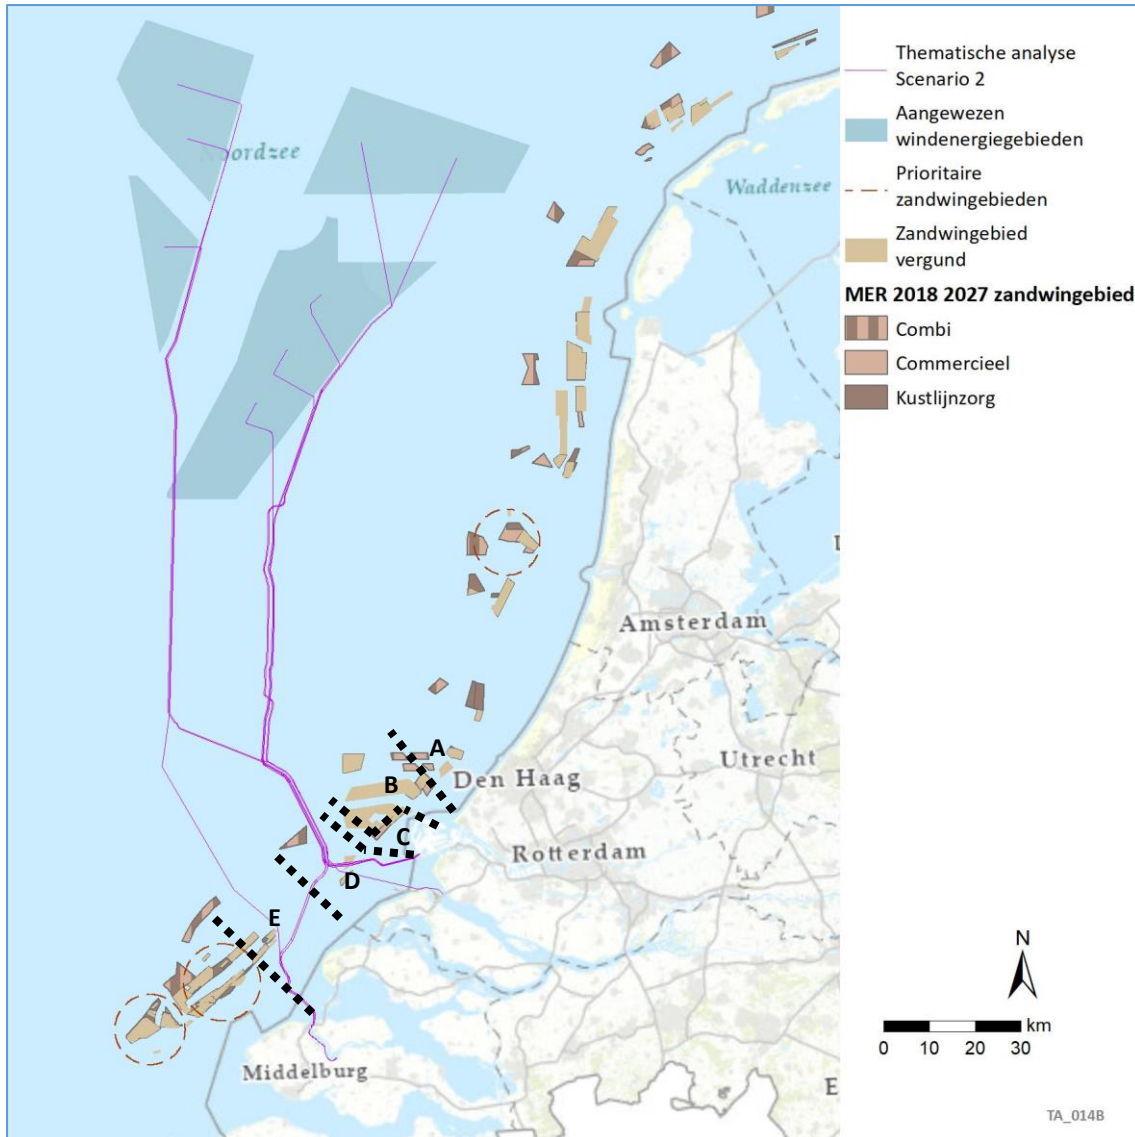

Figuur 6-2 Scenario 2 met zandwingebieden

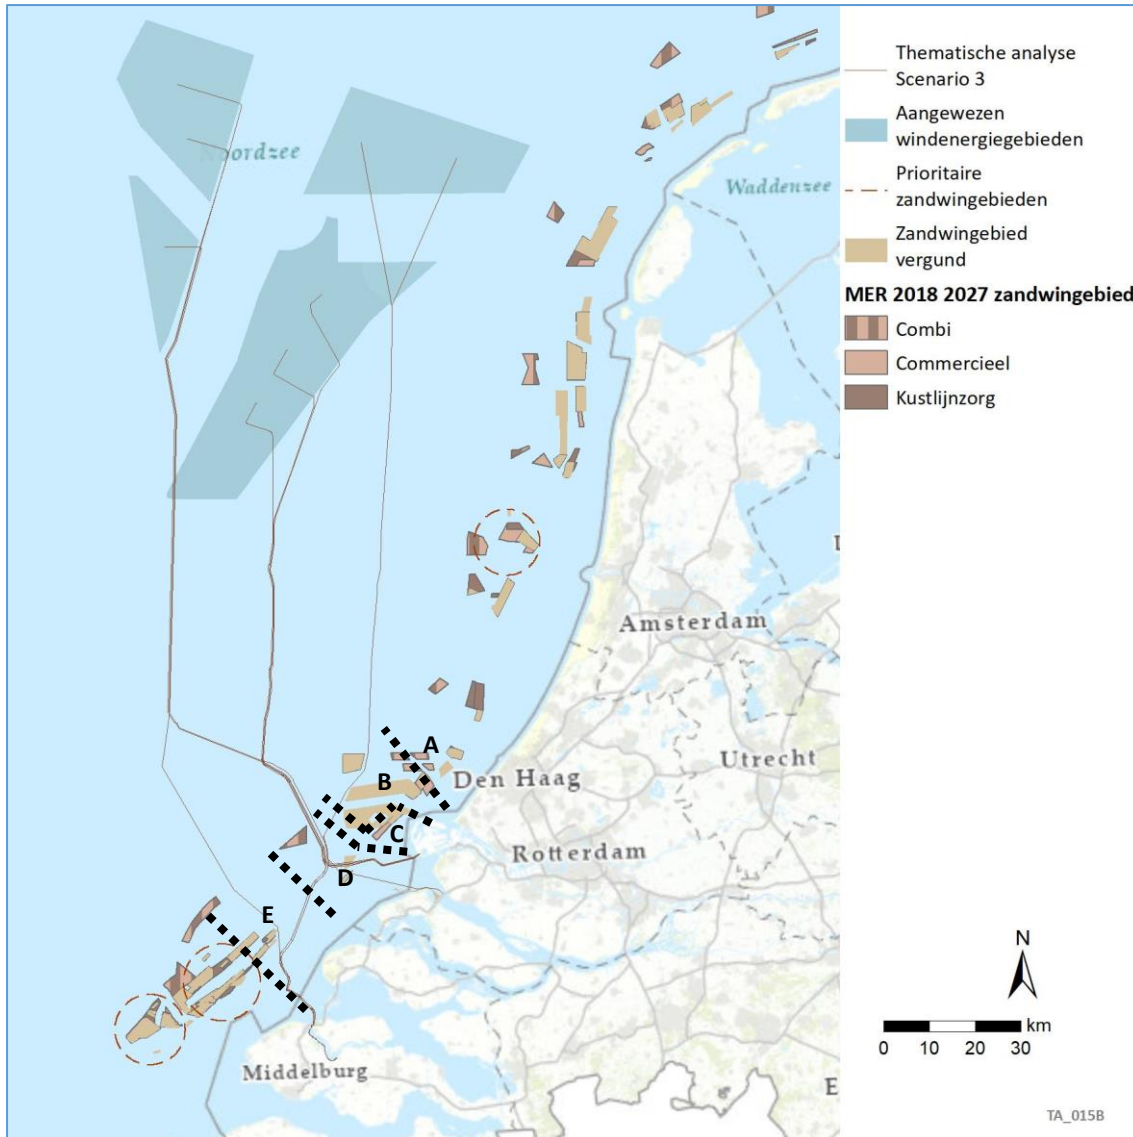

Figuur 6-3 Scenario 3 met zandwingebieden

Scenario 1 raakt voornamelijk de zandwinning in deelgebied D, waar de zandwinning voor de kustvakken van Voorne en Goeree plaatsvindt. Ook vindt enig beslag plaats van gebied E, waar de zandwinning voor het kustvak Schouwen plaatsvindt. Omdat sprake is van parallelle aanleg met Net op zee IJmuiden Ver Alpha past dit binnen het afwegingskader uit Programma Noordzee 2022-2027. De zandvraag voor de kustvakken D en E is relatief beperkt, ook bij versnelde zeespiegelstijging. Wel betekent het ruimtebeslag in deelgebied D, waar alle kabels parallel komen te liggen, dat de uitwijkmogelijkheden vanuit de gebieden C en B worden beperkt.

Scenario 2 heeft drie verbindingen die door gebied E lopen, waarvan twee parallel en één niet-parallel aan Net op zee IJmuiden Ver. Parallelle aanleg met Net op zee IJmuiden Ver past binnen het afwegingskader voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied, maar de niet-parallelle aanleg past niet binnen het afwegingskader. Daarmee is dit scenario in deze vorm niet toegestaan vanwege de impact op de voor zandwinning gereserveerde gebieden. Voor de gevolgen van het ruimtebeslag voor de kustvak D wordt verwezen naar scenario 1, met de opmerking dat de gevolgen hier kleiner zijn dan bij scenario 1, omdat het ruimtebeslag bij dit scenario kleiner is.

Scenario 3 heeft drie kabelverbindingen die door gebied E lopen, waarvan twee parallel en één niet-parallel. Parallele aanleg met Net op zee IJmuiden Ver past binnen het afwegingskader voor het gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied, maar de niet-parallelle aanleg past niet binnen het afwegingskader. Daarmee is dit scenario in deze vorm niet toegestaan vanwege de impact op de voor zandwinning gereserveerde gebieden. Verder lopen in scenario 3 twee verbindingen aan de noordoostzijde door de gebieden B en C. Deze twee kabelverbindingen beperken de mogelijkheden voor zandwinning in de gebieden B en C waar al sprake is van een relatief beperkt aanbod ten opzichte van een grote vraag. Dit wordt slechts beperkt gecompenseerd door de toegenomen beschikbaarheid in gebied D.

## 7 Conclusies

Voor de beschouwing van de gevolgen van drie scenario's voor de ligging van kabelverbindingen is gekeken naar de vraag naar zand voor zandsuppletie en door commerciële zandwinning en de beschikbaarheid van zand. Dit leidt tot de volgende conclusies:

- Scenario 1 levert de minste beperkingen voor de beschikbaarheid van zand i.r.t. de zandvraag.
- Scenario 2 is in de beschouwde vorm niet toegestaan binnen het afwegingskader gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022).
- Scenario 3 is in de beschouwde vorm niet toegestaan binnen het afwegingskader gebruik van voor zandwinning gereserveerd gebied (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022). Daarbij levert scenario 3 de grootste beperkingen voor de beschikbaarheid van zand i.r.t. de zandvraag.

## 8 Referenties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022. Programma Noordzee 2022-2027; bijlage Nationaal Water Programma 2022-2027.

Morselt, T.T., 2016. Meerkosten zandwinning als gevolg van kabeltraces Tennet. Blueconomy rapport projectnummer P16005.

Rijkswaterstaat, 2020. Kustgenese 2.0: kennis voor een veilige kust. Rapport.

Van Duin, C.F., M. Vrij Peerdeman, H. Jaspers & A. Bucholc, 2017a. Winning suppletiezand Noordzee 2018 t/m 2027; Milieueffectrapportage. Sweco rapport projectnummer 351935.

Van Duin, C.F., M. Vrij Peerdeman, H. Jaspers & A. Bucholc, 2017b. Winning ophoogzand Noordzee 2018 t/m 2027. Milieueffectrapportage. Sweco, De Bilt.

## COLOFON

### Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1

#### Auteurs

-

#### Projectnummer

-

#### Datum

29-07-2022

#### Status

Definitief

#### **Pondera Consult B.V.**

Postbus 919  
6800 AX Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 7663 372

**[www.ponderaconsult.com](http://www.ponderaconsult.com)**

#### **Arcadis Nederland B.V.**

Postbus 264  
6800 AG Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 4261 261


**[www.arcadis.com](http://www.arcadis.com)**

## **BIJLAGE III BEOORDELINGSKADER MER**



# NRD Net op zee Nederwiek 1

## Bijlage III Beoordelingskader MER

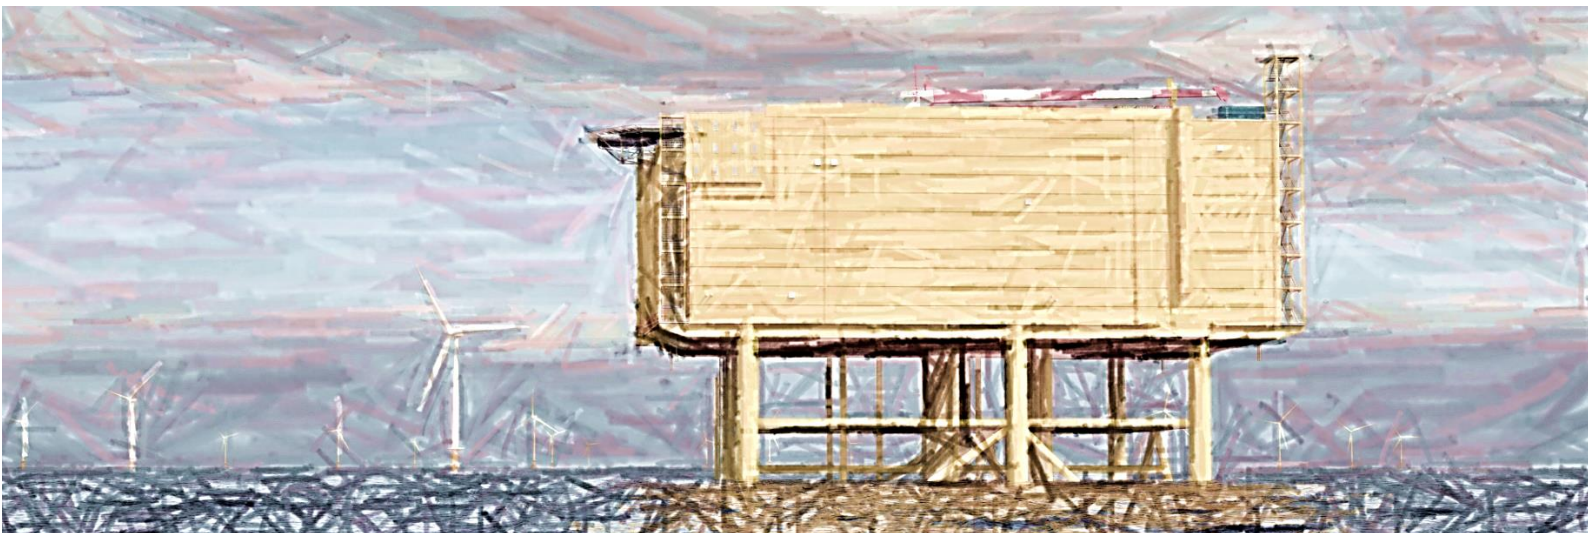

Datum: 29-07-2022  
Versienummer: 1.0  
Status: Definitief

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

## 1 Inleiding

In deze bijlage van de NRD Net op zee Nederwiek 1 wordt het beoordelingskader voor het MER gepresenteerd.

In Tabel 1-1 wordt het beoordelingskader voor de beoordeling op zee en het Veerse Meer weergegeven. In Tabel 1-2 wordt het beoordelingskader voor de beoordeling op land weergegeven. Voorgesteld wordt om alle deelaspecten die in deze tabel genoemd worden onderdeel te maken van het beoordelingskader in het MER. Daarbij wordt in de tabel ook de effectduur aangegeven (tijdelijk of permanent) en de aard van de onderzoeksmethode in het MER (kwantitatief of kwalitatief).

In het MER wordt ook cumulatie beoordeeld.

Tabel 1-1 Beoordelingskader milieuaspecten op zee en het Veerse Meer

Milieuaspect	Deelaspect	Beoordelingscriteria	Effectduur (Permanent/tijdelijk)	Aard van onderzoeksmethode (kwantitatief/kwalitatief)
<b>Bodem &amp; Water op zee en het Veerse Meer</b>	Dynamiek zeebodem	Er wordt beschouwd op welk deel van het tracé bodemvormen aanwezig zijn die aanleiding kunnen zijn voor een grotere begraafdiepte van de kabels. Een grotere begraafdiepte betekent dat de bodem meer verstoord wordt en kan daarom een effect hebben op andere milieuaspecten zoals natuur (vertroebeling, geluid) en archeologie. Voor natuur is dit is een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase (effecten kunnen wel langer doorwerken dan deze fase) en tijdens onderhoud (gebruiksfase). Effecten voor archeologie zijn permanent.	Tijdelijk (voor archeologie permanent)	Kwalitatief
	Dynamiek Voordelta	Binnen dit aspect wordt er beschouwd of er in de Voordelta sprake is van uitbouw in zeewaartse richting, of dat erosie plaatsvindt en de Voordelta landwaarts verplaatst. Kabels worden in principe zo aangelegd dat er geen onderhoud nodig is. Wanneer kabels toch (gedeeltelijk) open komen te liggen door erosie dan zullen deze opnieuw worden ingegraven, waardoor de bodem plaatselijk opnieuw wordt verstoord. Indien de kabels over de loop van de tijd meer bedekt raken zal bij eventueel reparatiewerkzaamheden de bodem plaatselijk meer worden verstoord. Dit leidt tot vertroebeling en geeft een effect op natuur. Dit is een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase (effecten kunnen wel langer doorwerken dan deze fase) en tijdens reparatiewerkzaamheden (gebruiksfase).	Tijdelijk	Kwalitatief
	Dynamiek Veerse Meer	Binnen dit aspect wordt er beschouwd of het Veerse Meer stabiel is, of dat deze dynamisch zijn. Wanneer de kabels bloot komen te liggen, moeten deze opnieuw worden ingegraven, waardoor de bodem opnieuw wordt verstoord. Indien de kabels bedekt raken zal bij onderhoud (gebruiksfase) hier de bodem ook meer worden verstoord. Dit is een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase (effecten kunnen wel langer doorwerken dan deze fase) en tijdens onderhoud (gebruiksfase).	Tijdelijk	Kwalitatief
	Aanwezigheid slibrijke afzettingen en veen zeebodem, Voordelta, Veerse Meer	De aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen wordt bekeken in de zeebodem. Daar waar sprake is van zeer slibrijke afzettingen en veen in de ondergrond is de kans op het optreden van vertroebeling in de waterkolom groter. Dit zorgt voor een effect op natuur. Tevens zorgen slibrijke afzettingen en veen dat de kabels onvoldoende hun warmte kwijt kunnen in de directe omgeving (permanent effect). In het Veerse Meer is een mogelijkheid om deze pakketten bij aanleg eerst te vervangen door zand. Dit kan ertoe leiden dat er	Beide	Kwalitatief



		meer uitwisseling is van het zoute water met grondwater. Ook kan dit ertoe leiden dat het vervangen van slibrijke afzettingen en veen door zand een rol speelt bij verzilting rond de aanlandingspunten. Dit is een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase (effecten kunnen wel langer doorwerken dan deze fase) en tijdens onderhoud (gebruiksfase).		
	Oppervlakte zeebodem (ha)	De lengte geeft een indicatie over het gebied op de zeebodem (in ha) dat verstoord wordt door de aanleg van de kabel.	Beide	Kwantitatief
	Lokale verstoring en verandering van de zeebodem door fundering platform	Het aanbrengen van de funderingen voor het platform, met inbegrip van de bestorting van de zeebodem voor erosiebescherming, leidt tot een permanente verstoring van de zeebodem. De locatie van het platform is zo gekozen dat er weinig zandgolven aanwezig zijn.	Beide	Kwalitatief
<b>Natuur op zee en het Veerse Meer</b>	Invloed op beschermde gebieden voor Wnb-gebiedsbescherming (Natura 2000)	Binnen dit aspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn op beschermde leefgebieden (habitats), oftewel Natura 2000-gebieden in de aanleg- en gebruiksfase. Effecten kunnen plaatsvinden door habitataantasting, verstoring (boven en onder water), vertroebeling en sedimentatie en elektromagnetische velden.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Invloed op beschermde soorten (Wnb-soortenbescherming)	Binnen dit aspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn op beschermde dier- en plantensoorten in de aanleg- en gebruiksfase. Effecten kunnen plaatsvinden door aantasting, verstoring (boven en onder water), vertroebeling en sedimentatie en elektromagnetische velden.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Invloed op "Good Environmental Status" van KRM-descriptoren	Binnen dit aspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn in de aanleg- en gebruiksfase op beschermde leefgebieden (habitats) vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Effecten kunnen plaatsvinden door habitataantasting, verstoring onder water, vertroebeling en sedimentatie en elektromagnetische velden.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Invloed op Goede Toestand van biologische kwaliteitselementen binnen KRW	Binnen dit aspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn op beschermde leefgebieden (habitats) in de aanleg- en gebruiksfase vanuit de Kaderrichtlijn Water. Effecten kunnen plaatsvinden door habitataantasting, verstoring onder water, vertroebeling en sedimentatie en elektromagnetische velden.	Beide	Kwantitatief en kwalitatief
<b>Archeologie op zee en het Veerse Meer</b>	Bekende waarden	Bekende archeologische waarden op zee zijn scheepswrakken, vliegtuigwrakken en obstructies (potentiële wrakken) of onbekende objecten met een potentiële	Permanent	Kwalitatief en kwantitatief

		archeologische waarde. Indien deze in de route van het kabeltracé liggen moet de kabelroute worden omgelegd, indien dit niet mogelijk is moeten bekende waarden worden verwijderd. Effecten op archeologische waarden zijn permanent, omdat aangetaste archeologische waarden in de bodem niet hersteld kunnen worden. Dit speelt vooral in de aanlegfase.		
	Verwachte waarden	Binnen dit aspect is een inschatting gemaakt van de kans dat de ingreep archeologisch relevante lagen (pleistocene landschap) bereikt. Effecten op archeologische waarden zijn permanent, omdat aangetaste archeologische waarden in de bodem niet hersteld kunnen worden. Dit speelt vooral in de aanlegfase.	Permanent	Kwalitatief en kwantitatief
<b>Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en het Veerse Meer</b>	Munitiestortgebieden en militaire activiteiten	De aanleg, het onderhoud en de verwijdering van de kabels op locaties waar militaire activiteiten plaatsvinden (zoals oefenterrein geschikt voor schietoefeningen) kunnen leiden tot een permanent effect. Daarnaast kan er een effect zijn op de kabel als deze in of dicht bij een munitiestortgebied wordt gelegd. Hierbij is kans op ontploffingen door munitie. Dit speelt vooral in de aanlegfase en op het moment dat er onderhoud (gebruiksfase) plaatsvindt.	Beide	Kwalitatief
	Baggerstort	De aanleg, het onderhoud en de verwijdering van de kabels binnen baggerstortgebieden kunnen leiden tot een tijdelijk effect op deze gebruiksfunctie doordat er werkschepen worden ingezet in deze gebieden. Er kan dan niet gestort worden. Baggerstort kan ook een tijdelijk effect hebben op de kabel, omdat deze niet of minder bereikbaar is in geval er wordt gestort of net is gestort. Er kunnen ook permanente erosiegaten ontstaan waardoor de kabel bloot spoelt en er onderhoud moet plaatsvinden. Ook kan baggerstort effect hebben op de thermische eigenschappen van de kabel. Dit speelt vooral in de aanlegfase en op het moment dat er onderhoud (gebruiksfase) plaatsvindt.	Beide	Kwalitatief
	Delfstoffen (Aardwarmte, olie- en gaswinning)	Tijdens aanleg kunnen er tijdelijke effecten zijn als er wordt aangelegd in de buurt van een (verlaten) mijnbouwplatform. Schepen kunnen zorgen voor schade aan het platform en een verlaten put kan beschadigd raken. Bestaande platforms hebben een veiligheidszone en een kabeltracé komt mogelijk binnen deze bestaande ruimtelijke reservering. Er kunnen permanente effecten zijn doordat de kabel ruimtelijke beperkingen veroorzaakt voor de locatiekeuze van nieuwe platforms. Er kan ook een effect zijn op de kabel door mijnbouwactiviteiten en doordat restanten van verlaten putten zorgen voor schade van materieel. Dit speelt vooral in de aanlegfase en op het moment dat er onderhoud (gebruiksfase) plaatsvindt.	Beide	Kwalitatief
	Visserij en aquacultuur	In verband met veiligheidszones rondom de aanlegschepen tijdens de aanleg van de kabelsystemen kan er tijdelijk vermindering zijn van het areaal aan	Tijdelijk	Kwalitatief

	visgronden. Visserij en aquacultuur (kweken van o.a. vissen, mossels en zeewier) kunnen hinder ondervinden door zowel de aanleg (beroering van de bodem, vertroebeling) als tijdens het gebruik (beroering en vertroebeling door onderhoud) van een kabelsysteem in de nabijheid. Dit speelt vooral in de aanlegfase en op het moment dat er onderhoud (gebruiksfase) plaatsvindt.		
Zand- en schelpenwinning	Voor dit deelaspect wordt beoordeeld of een kabel door de reserveringszone voor zandwinning of door een vergund zandwingebied gaat. Rondom de kabel mag binnen 500 meter aan weerszijden geen zand worden gewonnen. De kabel legt dus permanent ruimtelijke beperkingen op binnen gebieden en zones die bedoeld zijn voor zandwinning. Dit is dus met name van toepassing op de gebruiksfase.	Permanent	Kwalitatief
Scheepvaartveiligheid	Tijdens de aanleg en onderhoud (gebruiksfase) van de kabels is er een tijdelijke toename van scheepsbewegingen, deze extra bewegingen bestaan voornamelijk uit langzaam varende beperkt manoeuvreerbare schepen. Deze scheepsbewegingen kunnen invloed hebben op het reguliere scheepvaartverkeer (tijdelijk) hinderen. Daarnaast wordt gekeken naar de permanente effecten in de vorm van risico's voor de scheepvaartveiligheid. Deelonderwerpen hierbij zijn risico's op zinken, (nood)ankeren en veiligheids-/bufferzone scheepvaart rondom windparken.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
Niet gesprongen explosieven	Er kunnen risico's voor mensen en effecten op de kabel plaatsvinden in geval het kabeltracé niet gesprongen explosieven (NGE) kruist. NGE moeten onderzocht en (mogelijk) verwijderd worden, wat veel invloed heeft op de kabelaanleg en kosten.	Tijdelijk	Kwalitatief
Kabels en leidingen	Bij het kruisen van andere kabels en leidingen zijn er tijdelijke effecten omdat er extra maatregelen moeten worden genomen (bijv. steenbestorting). Daarnaast is er een effect op de assets (eigendommen) van derden omdat onderhoud en evt. verwijdering van kabels en leidingen complexer wordt door de aanwezigheid van (meer) kruisingen. Ook kunnen er permanente effecten op andere kabels en leidingen ontstaan door elektrische en magnetische beïnvloeding.	Permanent	Kwantitatief
Windenergiegebieden	Een kabeltracé kan door het ruimtebeslag zorgen voor een verlies van ruimte voor toekomstige windenergiegebieden en/of zorgen voor versnippering van windenergiegebied(en). Dit is een permanent effect.	Permanent	Kwalitatief
Recreatie en toerisme	Er kunnen tijdelijke effecten optreden op recreatie op zee en Veerse Meer, doordat er een veiligheidszone moet worden gehandhaafd rondom de aanlegschepen die tijdens de aanlegfase rondvaren. Dit is een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase.	Tijdelijk	Kwalitatief

Tabel 1-2 Beoordelingskader milieuaspecten op land

Milieuaspect	Deelaspect	Beoordelingscriteria	Effectduur (Permanent/tijdelijk)	Aard van onderzoeksmethode (Kwalitatief/kwantitatief)
<b>Bodem &amp; Water op land</b>	Verandering bodemsamenstelling	Het verstoren van de bodemopbouw bij ontgraving leidt tot verandering in bodemsamenstelling en daarmee een potentieel effect op de landgebruiksfuncties. Dit effect treedt mogelijk op tijdens de aanleg- en gebruiksfase. Het is een tijdelijk effect, dat ook permanent kan zijn in sommige bodemsamenstellingen (zoals veen).	Beide	Kwalitatief
	Verandering bodemkwaliteit	In de aanlegfase kunnen verontreinigingen in de bodem aangetroffen worden, die zowel risico's vormen voor de mensen betrokken bij de uitvoering als ook leiden tot milieu hygiënische risico's in de omgeving. Daarnaast leidt verspreiding van verontreiniging tot een verslechtering van de bodemkwaliteit in de omgeving. Het effect is tijdelijk omdat ten alle tijden maatregelen moeten worden genomen als het effect optreedt (saneren).	Tijdelijk	Kwalitatief
	Zetting	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of zetting optreedt door bemaling in de aanlegfase. De mate waarin zetting optreedt, wordt bepaald door de hoeveelheid verlaging van de waterspanning en de zettingsgevoeligheid van de bodem. Effecten als gevolg van zetting kunnen permanent zijn (maaiveldvaling en verzakking van bebouwing).	Permanent	Kwalitatief
	Verandering grondwaterkwaliteit	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of slecht doorlatende lagen worden doorsneden. Vergraven of doorgraven van slecht doorlatende lagen leidt tot een effect op de grondwater-stroming, zowel op de hoeveelheid als ook de kwaliteit van het grondwater. Dit kan leiden tot tijdelijke en permanente effecten. De effecten vinden plaats in de aanlegfase en de gebruiksfase.	Beide	Kwantitatief
	Verandering grondwaterstand	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of grondwaterstanden en stromen worden beïnvloed door bemaling in de aanlegfase. Dit effect kan bestaan uit een mogelijk tijdelijk effect (afname groei /ontwikkeling vegetatie) of permanent effect (verdroging/sterfte vegetatie).	Beide	Kwantitatief
	Verzilting	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of verzilting optreedt in het grondwater. Bemaling kan namelijk leiden tot veranderingen in zoutconcentraties in de ondergrond door bijv. upconing (omhoogtrekken) van zout water. Dit kan zowel tijdelijke als permanente effecten hebben op ecologie, grondwaterbeschermingsgebieden en landbouw.	Beide	Kwalitatief
	Verandering oppervlaktewaterkwaliteit	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar omvang van de lozing van het grondwater (dat vrijkomt bij bemaling) ten opzichte van de gevoeligheid van het watersysteem en daarvan afhankelijke functies (bijv. landbouwkundige	Beide	Kwalitatief

		functies zoals beregening of veedrenking). Het is een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase (wanneer bemaling plaatsvindt). Het effect kan echter ook een permanent karakter hebben als er bijv. ecologische functies worden aangetast door verandering van de waterkwaliteit.		
<b>Natuur op land</b>	Natura 2000- gebieden excl. bemesting / verzuring	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn op beschermde leefgebieden (habitats), oftewel Natura 2000-gebieden in de aanleg- en gebruiksfase. Effecten kunnen plaatsvinden door verstoring (geluid, licht, visueel), mechanische effecten, verdroging, oppervlakteverlies en elektromagnetische velden. De meeste effecten vinden plaats tijdens de aanlegfase en zijn tijdelijk. Maar ook in de gebruiksfase kan er nog sprake zijn van permanente effecten (verstoring en elektromagnetische velden).	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Natura 2000-gebieden incl. bemesting / verzuring	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar effecten door bemesting en verzuring. Dit effect treedt op als gevolg van uitstoot van onder andere stikstof tijdens de aanlegfase. De uitstoot vindt tijdens de aanlegfase plaats en is tijdelijk. Effecten door de uitstoot en de depositie van stikstof kunnen permanent zijn.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Natuurnetwerk Nederland	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn op Natuurnetwerk Nederland. Hierbij wordt gekeken of er een tijdelijk, dan wel permanent effect optreedt op kwalificerende waarden van een NNN beheertype.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Beschermde soorten	Binnen dit deelaspect wordt beschouwd of er tijdelijke en permanente effecten zijn op soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. Effecten kunnen plaatsvinden door verstoring (geluid, licht, visueel), mechanische effecten, verdroging, oppervlakteverlies en elektromagnetische velden. De meeste effecten vinden plaats tijdens de aanlegfase en zijn tijdelijk. Maar ook in de gebruiksfase kan er nog sprake zijn van permanente effecten (verstoring en elektromagnetische velden).	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
<b>Landschap &amp; Cultuurhistorie</b>	Invloed op samenhang tussen specifieke elementen & hun context	Binnen dit deelaspect wordt gekeken of elementen met een historische en/of landschappelijke waarde worden aangetast. Het gaat om een effect dat plaatsvindt in de aanlegfase, maar dat een permanent karakter heeft.	Permanent	Kwalitatief
	Invloed op de gebiedskarakteristiek	Binnen dit deelaspect wordt gekeken of er een sterk contrast is tussen het converterstation en het karakter van het landschap. De gebiedskarakteristiek wordt bepaald door de aard, verschijningsvorm en betekenis van een gebied. Het gaat om een permanent effect in de gebruiksfase.	Permanent	Kwalitatief

	Invloed op zichtbaarheid en beleving	Dit deelaspect beschrijft de invloed op de zichtbare kenmerken van het landschap, zoals ervaren door de gebruiker in de omgeving, zowel bij dag als bij nacht (licht). Het gaat om een permanent effect in de gebruiksfase.	Permanent	Kwalitatief
<b>Archeologie op land</b>	Bekende waarden	Bekende waarden op land zijn terreinen die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn weergegeven. Indien deze in de route van het kabeltracé liggen zal de kabelroute worden omgelegd, of als dit niet mogelijk is worden ze verwijderd (permanent effect archeologie). Dit speelt vooral in de aanlegfase.	Permanent	Kwalitatief en kwantitatief
	Verwachte waarden	Binnen dit aspect is een inschatting gemaakt van de kans dat de ingreep archeologische waarden bereikt. Het geeft de kans aan op permanente effecten op archeologisch relevante lagen. Dit speelt vooral in de aanlegfase.	Permanent	Kwalitatief en kwantitatief
<b>Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties</b>	Olie-, gaswinning, aardwarmte en energieopwekking	Tijdens aanleg kunnen er tijdelijke effecten zijn als er wordt aangelegd in de buurt van een (verlaten) productielocatie. Graafwerkzaamheden kunnen zorgen voor schade aan een productielocatie en verlaten putten. Er kunnen permanente effecten zijn doordat de onderdelen van het project ruimtelijke beperkingen veroorzaakt voor de locatiekeuze van nieuwe productielocaties, zoals het waarborgbeleid voor ruimte voor realisatie van een kerncentrale. Er kan ook een effect zijn op de kabel door mijnbouwactiviteiten en doordat restanten van verlaten putten zorgen voor schade van materieel. Dit speelt vooral in de aanlegfase en op het moment dat er onderhoud (gebruiksfase) plaatsvindt.	Beide	Kwalitatief
	Primaire waterkering	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar de potentiële effecten op de stabiliteit van primaire waterkeringen en zeekeringen die moet worden gekruist, en de complexiteit van de kruisingen. Ook wordt gekeken naar ligging binnen beschermingszones. De kruisingen en de ligging kunnen zorgen voor permanente effecten. Het gaat zowel om tijdelijke effecten op de kabel als permanente effecten voor de waterkeringen.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Niet gesprongen explosieven	Er kunnen risico's voor mensen en effecten op de kabel plaatsvinden in geval het kabeltracé niet gesprongen explosieven (NGE) kruist. NGE moeten onderzocht en (mogelijk) verwijderd worden, wat veel invloed heeft op de kabelaanleg en kosten.	Tijdelijk	Kwalitatief
	Kabels en leidingen	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar de hoeveelheid en de aard van kabels en leidingen die moeten worden gekruist en de mate van beïnvloeding van andere kabels en leidingen. De kruisingen leiden niet tot effecten op deze kabels en leidingen, maar zijn vooral van invloed op (aanleg)techniek en kosten en onderhoud. Hoe minder kruisingen hoe lager de kosten, hoe lager het risico op schade op andere kabels en leidingen en hoe minder er	Beide	Kwalitatief en kwantitatief

		afstemming hoeft plaats te vinden met de kabel- en leidingeigenaren. Beïnvloeding kan mogelijk wel plaatsvinden op andere kabels en leidingen. Deze invloed is permanent in de gebruiksfase.		
	Invloed op ruimtelijke functies	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar kruising en ruimtebeslag van ruimtelijke functies zoals o.a. windturbines, kruising van infrastructuur en regionale waterkeringen, beïnvloeding van spoorwegen en regionale waterkeringen, kruising van landbouwareaal, en effect op de kabel door risicovolle inrichtingen en overstroming. De meeste deelcriteria binnen dit deelaspect gaan over permanente effecten van de kabel op ruimtelijke functies in de gebruiksfase. De deelcriteria risicovolle inrichtingen en overstromingsrisico gaan over permanente effecten op de kabel zelf.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Invloed op leefomgeving	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar geluidhinder, magneetvelden, trillingen, verkeersbewegingen. Geluidhinder speelt in de aanleg- en gebruiksfase. Trillingen en verkeersbewegingen zijn alleen van toepassing in de aanlegfase, en zijn tijdelijk. Magneetvelden zijn in de gebruiksfase aanwezig.	Beide	Kwalitatief en kwantitatief
	Recreatie en toerisme	Binnen dit deelaspect wordt gekeken naar invloed op recreatieve en toeristische functies. Deze effecten kunnen tijdelijk zijn (geluid en zicht op werkzaamheden in aanlegfase), maar ook permanent (geluid, zicht op converterstation).	Beide	Kwalitatief

## COLOFON

### Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek 1

#### Auteurs

-

#### Projectnummer

-

#### Datum

29-07-2022

#### Status

Definitief

#### **Pondera Consult B.V.**

Postbus 919  
6800 AX Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 7663 372

[www.ponderaconsult.com](http://www.ponderaconsult.com)

#### **Arcadis Nederland B.V.**

Postbus 264  
6800 AG Arnhem  
Nederland  
+31 (0)88 4261 261

[www.arcadis.com](http://www.arcadis.com)



## **Inspraakbundel**

### **Zienswijzen op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Net op zee Nederwiek 1'**

Inspraakpunt Bureau Energieprojecten  
Postbus 111  
9200 AC DRACHTEN  
[www.bureau-energieprojecten.nl](http://www.bureau-energieprojecten.nl)

## **INHOUDSOPGAVE**

Woord vooraf .....	3
Kennisgeving.....	5

### **MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE ZIENSWIJZEN:**

Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen .....	8
Alfabetisch overzicht organisaties en reacties .....	9
Zienswijze 202200431 tot en met 202200489 .....	10

## Woord vooraf

Van vrijdag 9 september 2022 tot en met donderdag 20 oktober 2022 lag de concept notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Net op zee Nederwiek 1 ter inzage. In deze notitie staat welk tracé wordt onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport voor Net op zee Nederwiek 1. Iedereen kon op de concept NRD reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode.

## Wat gaat er gebeuren?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren vanaf het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee via het Veerse meer naar Borsele. Onderdeel van deze verbinding is een platform op zee, een ondergrondse kabel door de Noordzee, het Veerse Meer en over land en een nieuw converterstation op land.

## Waarom is dit project nodig?

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De opgewekte windenergie moet vervolgens aan land worden gebracht. In de 'Verkenning aanlanding wind op zee', (VAWOZ) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op [www.rvo.nl/verkenningaanlanding-wind-op-zee-vawoz](http://www.rvo.nl/verkenningaanlanding-wind-op-zee-vawoz). Uit deze verkenning bleek dat een verbinding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Borsele kansrijk is. Eén van de drie aanlandingen vanuit Nederwiek is dus voorzien naar Borsele.

## Wat doet het ministerie?

Dit project valt onder de rijkscoördinatieregeling, omdat verbindingen van windparken op zee projecten van nationaal belang zijn. Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk bepaalt waar de verbinding komt. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee.

## Samenhang met andere projecten

Net op zee Nederwiek 1 loopt grotendeels parallel aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een separate procedure. Om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden streeft TenneT ernaar om de projecten Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 over land gelijktijdig aan te leggen. Ook in het Veerse Meer streeft TenneT naar de aanleg van beide projecten in hetzelfde tijdvak.

Er is een nieuw 380kV hoogspanningsstation nodig om de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 op het landelijke hoogspanningsnet mogelijk te maken. Dit project heet Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Voor dit project is een aparte procedure gestart. Op 17 juni 2022 is voor dit project de kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd. Meer informatie vindt u op [www.rvo.nl/hos](http://www.rvo.nl/hos).

## Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 4 oktober 2022 was u welkom bij de informatiebijeenkomst die het Ministerie van EZK samen met TenneT organiseerde. Deze bijeenkomst vond plaats in dorps huis Het Akkoord in Veere.

## Zienswijzen

Op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn binnen de reactietermijn in totaal 12 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze inspraakbundel downloaden van [www.bureau-energieprojecten.nl](http://www.bureau-energieprojecten.nl).

### **Vervolg**

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt naar verwachting eind 2022 gepubliceerd. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld

### **Wilt u meer weten?**

Meer informatie over Net op zee Nederwiek 1 en alle bijbehorende stukken vindt u [op www.rvo.nl/nederwiek-1](http://www.rvo.nl/nederwiek-1). Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

## Net op zee Nederwiek 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

### Kennisgeving Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) ter inzage voor het project Net op zee Nederwiek 1. In deze notitie staat welk tracé wordt onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport voor Net op zee Nederwiek 1.

Iedereen kan op de concept NRD reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode.

### Wat gaat er gebeuren?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren vanaf het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee via het Veerse meer naar Borsele. Onderdeel van deze verbinding is een platform op zee, een ondergrondse kabel door de Noordzee, het Veerse Meer en over land en een nieuw converterstation op land.



- Kabeltracé Nederwiek 1
- Platformlocatie Nederwiek 1
- Windenergiegebied Nederwiek
- Zoekgebied converterstation Nederwiek 1



NW\_1\_MERu\_003B



## **Waarom is dit project nodig?**

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De opgewekte windenergie moet vervolgens aan land worden gebracht. In de 'Verkenning aanlanding wind op zee', (VAWOZ) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op [www.rvo.nl/verkenningaanlanding-wind-op-zee-vawoz](http://www.rvo.nl/verkenningaanlanding-wind-op-zee-vawoz). Uit deze verkenning bleek dat een verbinding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Borsele kansrijk is. Eén van de drie aanlandingen vanuit Nederwiek is dus voorzien naar Borsele.

## **Wat doet het ministerie?**

Dit project valt onder de rijkscoördinatieregeling, omdat verbindingen van windparken op zee projecten van nationaal belang zijn. Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk bepaalt waar de verbinding komt. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee.

## **Samenhang met andere projecten**

Net op zee Nederwiek 1 loopt grotendeels parallel aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een separate procedure. Om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden streeft TenneT ernaar om de projecten Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 over land gelijktijdig aan te leggen. Ook in het Veerse Meer streeft TenneT naar de aanleg van beide projecten in hetzelfde tijdvak.

Er is een nieuw 380kV hoogspanningsstation nodig om de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 op het landelijke hoogspanningsnet mogelijk te maken. Dit project heet Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Voor dit project is een aparte procedure gestart. Op 17 juni 2022 is voor dit project de kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd. Meer informatie vindt u op [www.rvo.nl/hos](http://www.rvo.nl/hos).

## **Informatiebijeenkomst**

Op dinsdag **4 oktober 2022** bent u welkom bij de informatiebijeenkomst die het Ministerie van EZK samen met TenneT organiseert. Deze bijeenkomst vindt plaats in **dorpshuis Het Akkoord, Oudestraat 9 in Veere**. Dit is een bijeenkomst met vrije inloop van 19.00 tot 21.00 uur. Bij de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het Ministerie van EZK.

## **Wilt u reageren?**

U kunt van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze periode kunt u het document bekijken op [www.rvo.nl/nederwiek-1](http://www.rvo.nl/nederwiek-1). Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis van Borsele, aan de Stenevate 10, 4451 KB in Heinkensand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Voor het inzien van documenten kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 0113 – 23 83 83.

U kunt op drie manieren reageren.

Digitaal: via de [www.rvo.nl/nederwiek-1](http://www.rvo.nl/nederwiek-1)

Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Per post:  
Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt Net op zee Nederwiek 1  
Postbus 111  
9200 AC Drachten

## **Vervolg**

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt naar verwachting eind 2022 gepubliceerd.



Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld.

***Wilt u meer weten?***

Meer informatie over Net op zee Nederwiek 1 en alle bijbehorende stukken vindt u op [www.rvo.nl/nederwiek-1](http://www.rvo.nl/nederwiek-1). Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

**Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen/reacties**

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. Door te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. De zienswijzen zijn opgenomen vanaf pagina 10.

**Zienswijzen op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Net op zee Nederwiek 1'**

Registratienummer	Zienswijzenummer
202200431	202200431
202200458	202200458
202200460	202200460
202200461	202200461
202200464	202200464
202200466	202200466
202200471	202200471
202200472	202200472
202200475	202200475
202200479	202200479
202200482	202200482
202200489	202200489



## Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reacties

### Zienswijzen op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Net op zee Nederwiek 1'

Zienswijzenummer	Organisatie
202200475	Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland N.V. (EPZ), VLISSINGEN
202200479	Evides NV, ROTTERDAM
202200489	Gemeente Kapelle, College van Burgemeesters en Wethouders, KAPELLE
202200460	Gemeente Middelburg, College van Burgemeesters en Wethouders, MIDDELBURG
202200461	[REDACTED]
202200464	[REDACTED]
202200472	Nederlandse Vissersbond, URK
202200482	Stichting De Noordzee, UTRECHT
202200471	[REDACTED]

**Zienswijze 202200431 tot en met 202200489**

**Verzonden:** 10/4/2022 12:19:00 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):** [REDACTED]

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** [REDACTED]

**Huisnummer:** [REDACTED]

**Postcode:** [REDACTED]

**Woonplaats:** [REDACTED]

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Particulier

**(Mede) namens:**

**Organisatie:**

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Zie bijlage

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

Zie bijlage

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

Zie bijlage

Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt Extra verbinding Sloegebied Nederwiek 1  
Postbus 111  
9200 AC Drachten

Onderwerp: zienswijze op concept reikwijdte en detailniveau project Net op zee  
Nederwiek 1

Datum: Arnemuiden, 29 september 2022

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het voornemen om TenneT vergunning te verlenen om een extra kabel via het Veerse Meer te realiseren met een aansluiting op het Sloegebied doe ik u hierbij mijn tweede zienswijze toekomen. Eerder had ik een reactie op het voornemen en het voorstel voor participatie gegeven. Ik heb ernstige bedenkingen tegen het verlenen van een vergunning aan voornoemde aanvrager. Ik ben beroepsvisser op het Veerse Meer en realisatie van dit plan zal grote nadelige gevolgen voor mij hebben als de kabels door het Veerse Meer lopen.

Op het Veerse Meer worden verschillende vormen van visserij uitgeoefend. Er wordt o.a. met hokfuisen en schietfuisen op paling en kreeft gevist. De hokfuisen staan meestal op vaste plaatsen, maar kunnen ook op andere plaatsen gezet worden. De hokfuisen worden met behulp van stalen palen gezet. Deze palen worden ongeveer 2 meter in de bodem gespoten. De palen staan op 2 tot 7 meter diepte. De schietfuisen staan geschakeld aan elkaar en worden op verschillende plaatsen en diepten gezet.

Tevens liggen er op verschillende plaatsen long-lines waar hangcultuur-mosselen worden gekweekt. Ook liggen er verschillende percelen waar oesters, tapijtschelpen en venusschelpen worden gekweekt en wordt er op bot en harder gevist.

De voornoemde manieren van visserij zouden grote schade lijden door het baggerwerk en stortwerk. Een grote vraag is ook wat het elektromagnetisme van de kabels voor invloed heeft op paling, schaal en schelpdieren. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat elektromagnetisme grote invloed heeft op het gedrag van paling en vis.

De visserij zou door het aanleggen van stroomkabels grote schade lijden. Gelet op het bovenstaande verzoek ik u TenneT geen toestemming te verlenen voor de aanleg van stroomkabels in het Veerse Meer.

Ik ben bereid deze zienswijze mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

A large black rectangular redaction box covers the signature and name of the sender. The redaction is complete, obscuring all text in this area.

**Verzonden:** 10/15/2022 2:26:10 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):** [REDACTED]

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** [REDACTED]

**Huisnummer:** [REDACTED]

**Postcode:** [REDACTED]

**Woonplaats:** [REDACTED]

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:**

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Particulier

**(Mede) namens:**

**Organisatie:**

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Maasvlakte

91193590\_8171177\_NEDERWIEK1\_17-10-2022.docx

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

zie brief

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

zie brief

Langs deze weg wil ik het volgende onder uw aandacht brengen i.v.m. ter inzage legging concept notitie reikwijdte en detailniveau project Net op zee Nederwiek -1.

1. De Renaissancestructuur van de Borssele Polder met zijn open structuur zal schade ondervinden door uw toedoen van dit project. Ook uw compenserende maatregelen op het gebied van groen i.v.m. met deze projecten. (negatief effect)
2. De bestaande ecologie wordt beschadigd en de toekomstige ecologie wordt vernietigd door het magnetisch veld van uw activiteit. (de ondergrondse aanleg van stroomkabels).(negatief effect)
  - De exportkabels genereren een elektromagnetisch veld de reikwijdte van dit veld is afhankelijk van verschillende factoren, hoeveelheid stroom wissel –of gelijkspanning.
  - De omvang van het EMV wordt nu enkel modelmatig berekend, zonder dat veld validatie heeft plaatsgevonden, de werkelijke omvang is dus onzeker.
  - De kennisbasis omtrent de mogelijke ecologische effecten van EMV is zeer beperkt.
  - Van veel soorten is bekend dat deze reageren op (geo) magnetische velden, wat invloed heeft op o.a. hun migratie en foerageer gedrag.
  - Een primair verschil tussen het EMV van de wisselstroom en gelijkspanning is dat gelijkspanning een grotere overlap kent met het aardmagnetisch veld.
  - Dit aardmagnetisch veld wordt met name gebruikt voor de koersbepaling van migrerende soorten.
3. Deze activiteit, de ondergrondse aanleg van stroomkabels op landbouwgrond is een stille uitbreiding van het industrieterrein, deze activiteit hoort niet thuis in het buitengebied.( negatief effect) Het zou beter zijn een aanlanding op de Maasvlakte tot stand te laten komen. Daar is ook ruimte voor verder ontwikkeling van andere stroomgebruikers o.a. waterstof.
4. Het ontbreekt hier aan een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het magnetisch veld op het menselijk lichaam en op dieren voor nu en in de toekomst denk aan ziektes als Parkinson etc, mogelijke vormen van CA en mogelijke DNA mutaties en groeiverstoringen van planten.
5. Welke gevolgen heeft het magnetisch veld op de buisleidingen zone van de Total olieraffinaderij die binnen steenworp afstand in dezelfde bodem liggen. (negatief effect)
6. Het gebruik van elektronische ontwikkeling in de landbouw kan worden verstoord denk aan GPS en telefoon c.q. gehinderd door uw activiteiten.(negatief effect)
7. Door de aanleg van de ondergrondse stroomlijn Net op zee Nederwiek -1 e.d. is nog niet alles duidelijk hoe en wat, kan het nog wijzigen in de vervolg fase. Wat betekent het voor de bestaande drainage beschadiging of vernietiging? Het vraagt hier extra aandacht, dit komt door het peil opzetten van het grondwaterpeil in het Sloebos welke door onderzoek tijdens procesontwikkeling is gebleken dat er een extra hoeveelheid drainage moest worden bijgelegd en is aangelegd tijdens de aanleg van het Sloebos dit om vernatting op landbouwperceel te voorkomen.(negatief effect)
8. De aanleg van de ondergrondse stroomlijn geeft een verstoring van het ontspanningsgebied van de lokale bevolking(b.v. uitlaten van huisdieren)(negatief effect).

Van 17-10-2022

Bewoners [REDACTED]

**Verzonden:** 10/18/2022 2:44:09 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):**

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** Postbus

**Huisnummer:** 6000

**Postcode:** 4330 LA

**Woonplaats:** Middelburg

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Overheid

**(Mede) namens:** [REDACTED]

**Organisatie:** Gemeente Middelburg

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

De gemeente Middelburg heeft geen opmerkingen over de te onderzoeken locaties.

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

De gemeente Middelburg heeft geen opmerkingen over te onderzoeken milieueffecten.

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

De gemeente Middelburg heeft hierover geen opmerkingen.

**Verzonden:** 10/18/2022 3:17:15 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):** [REDACTED]

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** [REDACTED]

**Huisnummer:** [REDACTED]

**Postcode:** [REDACTED]

**Woonplaats:** [REDACTED]

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Bedrijf

**(Mede) namens:**

**Organisatie:** [REDACTED]

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Geen

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

Behoud van bestaande zoetwaterbron

91246763\_8180084\_Tennet\_bezwaar.docx

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

Vóóraf :Wie is waarvoor verantwoordelijk.



Lewedorp, 18 Oktober 2022

L.S.

Hierbij maken wij bezwaar tegen de aanleg van een kabel in de weg van de Zeedijk van de Jacobapolder te Lewedorp, Gemeente Borsele, daar wij percelen hebben naast deze weg. Kadastrale nummers: [REDACTED].

In deze percelen ligt een zoetwaterbron waaruit wij beregenen.

Daar er tijdens evt. werkzaamheden (open ontgraving) waarschijnlijk bronbemaling toegepast gaat worden.

Wij zijn bang dat er tijdens deze onttrekking van zoet grondwater, onze bron zout gaat worden, en niet meer bruikbaar zal zijn om onze gewassen te beregenen.

Bij info avonden is besproken dat er tijdens de werkzaamheden gemonitord gaat worden.

Wij zien liever een eerder uitgewerkt plan, want als het mis gaat is dit onomkeerbaar!!

Wie is er dan verantwoordelijk, en op welke manier worden wij dan voorzien van zoet water?

Met vriendelijk groet

[REDACTED]

[REDACTED]

**Verzonden:** 10/18/2022 7:26:50 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):**

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** [REDACTED]

**Huisnummer:** [REDACTED]

**Postcode:** [REDACTED]

**Woonplaats:** [REDACTED]

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Bedrijf

**(Mede) namens:** [REDACTED]

**Organisatie:** [REDACTED]

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

zie pdf bestand

91251485\_8181016\_Zienswijze\_Extra\_verbinding\_Slogebied\_Nederwiek\_1.pdf

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

zie Bijlage 1

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

zie Bijlage 1

## Bezwaar 2GW DC Extra verbinding Sloegebied / Nederwiek 1

### **Waarom dit bezwaar ?**

Vanuit het perspectief van eigenaar, grondgebruikers en omwonenden van het tracé gebied geven wij onze visie op het voorgestelde tracé.

Wij vinden het van groot belang dat er een oplossing wordt gezocht, waarbij noodzaak en doel van de verbinding in juiste verhouding staan tot de lasten, kosten en risico's die dit voor de omgeving geeft.

### **Wat is de noodzaak en doel van de verbinding ?**

Ten aanzien van dit project vragen wij ons af of het doel 'aanlanden van 2 x 2GW extra in Zeeland' het juiste doel is. Heeft Zeeland deze elektrische energie wel nodig en is het niet beter om andere vormen van energie en/of energie besparingen mogelijk een veel betere oplossing zijn voor duurzame energie voorziening in Nederland. Indien alle aangesloten windparken (Windpark Borsele I t/m V, IJmuiden ver Alpha en Nederwiek 1) tegen die tijd, plus de 'must run' elektriciteit uit onder andere de KCB (BS30) met de huidige afname en opwek in Zeeland de provincie niet uit kan met bestaande en bijna gerealiseerde 380kv verbindingen. Daarnaast is er inmiddels sprake van draagvlak in de omgeving en politiek voor het realiseren van een nieuwe grote nucleaire energie centrale. Deze zou in circa 10 jaar tijd kunnen verrijzen. Met andere woorden de elektrische energie kan bij veel wind de provincie niet uit.

Hierbij merken wij op dat waterstof een belangrijke energie drager kan zijn en daarom wellicht een betere vorm van aanlanding kan zijn voor Nederlandse industrie en huishoudens. Door middel van een gasleiding waterstof aanlanden aan de kust. Daarnaast is er al veel (zware) industrie vertrokken uit Zeeland, de vraag is dan ook of de overgebleven industrie nog blijft of ook zal verdwijnen. Vreemd genoeg is er slechts een argument vanuit Tennet en Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat er kennelijk een vraag is vanuit de Zeeuwse industrie om zoveel elektrische energie, maar zonder dat dit verder geconcretiseerd is. Voor ons een vraag hoe aannemelijk het daadwerkelijk is, dat deze vraag er echt komt. Het is zaak dat dit niet alleen de weerspiegeling is van een goed voornemen, maar daadwerkelijk gaat over concrete en financieel haalbare plannen vanuit de industrie.

### **Zijn de lasten, kosten en risico's duidelijk ?**

Ten aanzien van de lasten, kosten en risico's voor de omgeving merken wij op dat er nog veel onduidelijk is. Belangrijkste argument hierbij is dat de gevaren van 2GW DC kabel door land en langs woonhuizen dicht op mens en dier nog onvoldoende bekend zijn. Er zijn geen voorbeelden van dit soort verbindingen. Dit blijkt ook uit de antwoorden op vragen van Tennet en het ministerie van op vragen van 1 februari jl. Het enige wat er bestaat zijn zeer ruime EU normen t.a.v. veiligheid en impact van magnetische veld en theoretische berekening van te verwachten effecten door de kabel en werkzaamheden.

Daarnaast zijn er negatieve invloeden te verwachten op de werkzaamheid van gps gestuurde apparatuur gebruikt in de landbouw. Dit valt op te maken uit de argumentatie die Prorail heeft gebruikt om de 2GW DC kabel niet langs haar spoorrails te leggen.

In de Jacobpolder is sprake van zoetwatervoorraden in bodem. Deze zijn voor gewassen van levensbelang. Mede door het veranderende klimaat is het belang van zoetwater van onschatbare waarde. Dit argument is inmiddels bekend en onderkend door kenners op dit gebied waaronder belangengroepen en waterschappen. Wij raden ten sterkste af om kabels aan te leggen in gebieden met zoetwatervoorcomens.

Tot slot zijn er kosten te verwachten als gevolg van lange termijn schades die het gevolg zijn van de graafwerkzaamheden in akkerbouwland. Het is bekend dat dit soort werkzaamheden blijvende

schade vormen, doordat de grond is verstoord en dit verminderde opbrengsten tot in lengte der jaren veroorzaakt.

### **Waarom geen heldere garanties voor de omgeving en getroffen en ?**

Er worden geen heldere garanties gegeven en hoe deze werken voor de omgeving. Los van het feit dat Tennet aangeeft dat er compensatie zal zijn voor schades als gevolg van de kabel en werkzaamheden is er geen vertrouwen op een goede afhandeling van schades. Dit vloeit voort uit het feit dat schades als gevolg van de kabel of aanleg hiervan mogelijk moeilijk aantoonbaar zijn en jaarlijks terug zullen komen. Tevens is het zo dat de compensatie van kosten van betrokkenen tot nu toe zeer mager is geweest. Er zijn inmiddels vele uren en dagen opgegaan aan informatie inwinnen, deelname aan werksessies ect. De enige compensatie hiervoor is geweest dat we €100 euro hebben ontvangen voor de betredingsovereenkomst voor grondwerkzaamheden.

Betrokken grondeigenaren, grondgebruikers en omwonende dienen een staatsgarantie te krijgen die volledig dekkend is voor schades als gevolg van dit project.

### **Welke oplossing is er dan mogelijk ?**

Voor deze kabel en de kabel 2GW IJmuiden ver Alpha dient gekeken te worden naar een tracé waarbij zo min mogelijk goede landbouwgrond wordt doorkruist. Hiertoe zijn drie routes denkbaar. Allereerst de route die zo min mogelijk door land gaat. Dit zou een route door de Westerschelde kunnen zijn. Dit voorkomt in alle geval kosten, risico's en schades voor de omgeving, waterschap ect ect.

De tweede route gaat over een tracé mogelijkheid door de Sloekreek. Mogelijke nadelen van dit tracé wegen niet op tegen de lange termijn effecten en risico's voor alle agrarische ondernemers in het gebied. De Sloekreek heeft recent (4,5 jaar geleden) voor het eerst in meer dan 60 jaar tijd onderhoud gehad. Voor een kabel met een levensduur van 40 jaar is het dan ook niet de verwachting dat er binnen die levensduur opnieuw onderhoud aan de Sloekreek noodzakelijk is. De Sloekreek is een goed alternatief. Daarbij is er reeds een natura 2000 gebied wat wordt getroffen door deze kabel en bij de Sloekreek is natura 2000 niet eens aan de orde.

Daarnaast is er een zeer goed alternatief voorhanden in het alternatief door de dijk. Dit alternatief is een goede oplossing omdat dit geen waterkerende dijk is. Dit blijkt ook uit het feit dat andere waterkeringen effectief zijn gebleken tijdens de ramp van 1953. Dit waren de Sloedam in combinatie met de zeedijk van de Jacobpolder ten noorden van de Sloedam. Het gedeelte van de zeedijk van de Jacobpolder ten zuiden van de Sloedam heeft geen dienst hoeven doen tijdens de ramp van 1953. Daarnaast zijn er in de tussentijd diverse waterkeringen bij gekomen. De Oosterschelde kering, de Katse dam en de Veerse dam. Allen als onderdeel van de Deltawerken. Het is dan ook volstrekt ridicul om te denken dat deze dijk een waterkerende werking heeft tijdens de levensduur van de kabel.

Deze laatste is ons inziens het beste alternatief, mede ook gezien de technische bezwaren aangegeven door Tennet ten aanzien van bovengenoemde alternatieven Westerschelde en Sloekreek.

Namens,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

**Verzonden:** 10/19/2022 2:03:31 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):**

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** [REDACTED]

**Huisnummer:** [REDACTED]

**Postcode:** [REDACTED]

**Woonplaats:** [REDACTED]

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:**

**E-mailadres:**

**Als:** Particulier

**(Mede) namens:**

**Organisatie:**

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Zie bijlage

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

Zie bijlage

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

Zie bijlage

Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt Net op zee - Nederwiek 1  
Postbus 111  
9200 AC Drachten

Arnemuiden, 16 oktober 2022

Onderwerp: Zienswijze Nederwiek 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik een zienswijze indienen op de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Nederwiek 1.

Graag vraag ik uw aandacht voor de onderstaande punten:

- Er bevinden zich zoetwaterlenzen in de landbouwgronden waar de hoogspanningsverbinding doorheen zal gaan. Die zoetwaterlenzen zijn van cruciaal belang voor mijn bedrijf. In het ergste scenario kunnen deze zoetwaterlenzen beschadigd worden. Al het mogelijke moet gedaan worden om iedere beschadiging en schade te voorkomen. Dit is zeker van belang bij de reeds bestaande water onttrekkingspunten.
- Voorts wil ik graag vooraf gekend worden, wanneer en hoe lang een erfbetreder zich op de door mijn in gebruik zijnde percelen ophoudt.
- Doorsnijding van de landbouwgronden gaat gepaard met verstoring van het bodemprofiel wat niet 100% hersteld kan worden en permanente schade oplevert. Zorgvuldigheid bij de uitvoering van werken is dus geboden, alsmede een ruimhartige compensatie, bij aanleg, maar ook voor de totale periode dat de kabels in de grond liggen, is een jaarlijks geïndexeerde vergoeding noodzakelijk. Extra schade dient ruimhartig te worden vergoed, bovenop de eenmalige vergoeding. Daarnaast dient er een vergoeding te worden voldaan aan de perceelgebruiker voor het betreden van het perceel voor inspectie en/of werkzaamheden aan de kabel.
- Nogmaals wil ik mijn zorg uitspreken over de gezondheidsrisico's voor grondgebruikers en de omgeving. Ook zou ik meer onderzoek naar en inzicht willen hebben in de invloed op de biodiversiteit en het bodemleven als gevolg van verstoringen door de aanleg en de continue aanwezigheid van de kabel.
- Alle percelen zijn gedraineerd en in veel gevallen betekent dat, dat voor de aanleg van de ondergrondse kabel, drainagebuizen moeten worden doorgesneden. Dat leidt tot verlies van de werking van drainage, terwijl de aanleg van nieuwe drainage in een andere richting in de meeste gevallen vanwege afwateringsrichting niet mogelijk is. Dus als de kabels in landbouwgrond worden aangelegd, dienen deze kabels voldoende diep te liggen, zodat drainage erboven en alsnog voldoende diep kan worden aangelegd. Dit ook met het oog op de aslast die de kabel mag dragen. Die last moet minimaal 25 ton zijn voor de huidige grote zelfrijdende machines die gebruikt worden in de landbouw. Ook dient er een geperforeerde afdekplaat boven de kabels gelegd te worden in plaats van een dichte afdekplaat.
- Ik wil u er op wijzen dat de gebruikte systemen in de precisielandbouw steeds verfijnder en dus gevoeliger worden. Precisie technieken ontwikkelen zich snel evenals de toepassing hiervan. Ik wil een garantie, dat de gebruikte en in de toekomst te gebruiken systemen niet verstoord worden door vormen van straling of magnetische velden en mogelijk andere factoren.
- Om alle bovenstaande punten te elimineren is de beste optie om het gehele tracé te boren, zodat voor mij alle risico's geminimaliseerd worden en ik mijzelf geen zorgen hoeft te maken over mijn zoetwaterbron, de verstoring van de bodemstructuur, gezondheidsrisico's en het toepassen van precisielandbouw.

- Ik sluit mijn zienswijze af met het dringend verzoek om een geldelijke compensatie voor de aanleg van kabels die blijvend effect hebben op mijn bedrijfsvoering.

Ik vertrouw erop dat u bovenstaande punten meeneemt in uw besluitvorming.

Hoogachtend

**Verzonden:** 10/19/2022 9:51:10 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):** [REDACTED]

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** [REDACTED]

**Huisnummer:** [REDACTED]

**Postcode:** [REDACTED]

**Woonplaats:** [REDACTED] n

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** particulier en bedrijf

**(Mede) namens:** [REDACTED]

**Organisatie:** [REDACTED]

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

zie bijlage de brief

91272696\_8184779\_Zienswijze\_Nederwiek\_1.docx

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

zie de bijlage de brief

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

zie de bijlage de brief

91272696\_8184780\_Zienswijze\_Nederwiek\_1.docx



Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt Net op zee - Nederwiek 1  
Postbus 111  
9200 AC Drachten

Arnemuiden, 18 oktober 2022

Onderwerp: Zienswijze Nederwiek 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen ik een zienswijze indienen op de ondergrondse hoogspanningsverbinding Nederwiek 1

Graag wil ik aandacht vragen voor de onderstaande punten:

- Er bevinden zich zoetwaterlenzen in de landbouwgronden die van cruciaal belang zijn voor mijn bedrijf. In het ergste geval kunnen deze zoetwaterlenzen beschadigd worden. Al het mogelijk moet gedaan worden om iedere mogelijke schade te voorkomen. Dit is zeker van belang bij de reeds bestaande water onttrekkingspunten.
- Graag vragen wij uw aandacht voor het aantal erfbetreders bij aanvang de werkzaamheden. Maar ook zouden wij graag vooraf gekend worden, wanneer en hoe lang een erfbetreder zich op onze percelen ophoudt.
- Doorsnijding van de landbouwgronden gaat gepaard met verstoring van het bodemprofiel wat niet 100% hersteld kan worden en permante schade oplevert. Zorgvuldigheid bij uitvoering van werken is dus geboden. En een ruimhartige compensatie, bij aanleg, maar ook voor de totale periode dat de kabels in de grond liggen, maar ook een jaarlijks geïndexeerde vergoeding is noodzakelijk. Tevens bij extra schade en/of werkzaamheden aan de kabel, waarover op dat moment afgesproken eenmalige vergoeding, deze vergoeding dient ook ruimhartig te zijn.
- Nogmaals wil ik mijn zorg uitspreken over de gezondheidsrisico's voor grondgebruikers en de omgeving. Wij zijn woonachtig op [REDACTED] en wonen ca 30 meter van de aan te leggen kabel. We zijn ongerust in onze gezondheid in de toekomst. Ook zouden wij meer onderzoek en inzicht willen hebben naar de invloed op de biodiversiteit en het bodemleven als gevolg van verstoringen door de aanleg en de continue aanwezigheid van de kabel.
- Alle percelen zijn gedraineerd en veel gevallen betekent dat, dus doorsnijding en verlies hiervan, terwijl nieuwe drainage met een andere richting in de meeste gevallen wegens afwateringsrichting niet mogelijk is. Dus als de kabels in landbouwgrond worden aangelegd, dienen deze kabels voldoende diep te liggen, zodat er overheen kan worden gedraineerd. Dit ook met het oog op de as last die de kabel mag dragen, deze moet minimaal 25 ton zijn voor de huidige grote zelfrijdende machines die gebruikt worden in de landbouw. Ook dient er een geperforeerde afdekplaat boven de kabels gelegd te worden in plaats van een dichte afdekplaat.
- Ik wil u er op wijzen dat de gebruikte systemen in de precisielandbouw steeds verfijnder en dus gevoeliger worden. Precisie technieken ontwikkelen zich snel evenals de toepassing hiervan. Hiervoor wil ik een garantie, dat de gebruikte en in de toekomst gebruikte systemen niet verstoord worden door vormen van straling of magnetische velden en mogelijk meerdere factoren.
- Om alle bovenstaande punten te elimineren is de beste optie om het gehele tracé te boren, zodat voor mij alle risico's geminimaliseerd worden, zodat ik mijzelf geen zorgen hoeft te maken over mijn zoetwater, verstoring bodemstructuur, gezondheidsrisico's en het toepassen van precisielandbouw en het verzakken van mijn gebouwen doordat er onderbemaling plaatsvindt bij open ontgraving.

- Ik sluit mijn zienswijze met het dringend verzoek voor continue vergoeding voor de aanleg van kabels die blijvend effect hebben op mijn bedrijfsvoering. Ik wil hiervoor blijvend jaarlijks en marktconform vergoed worden.

Ik vertrouw erop dat u bovenstaande punten meeneemt in uw besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

A large black rectangular redaction box covering the signature area.

**Verzonden:** 10/19/2022 10:12:11 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):**

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** Het Spijk

**Huisnummer:** 20

**Postcode:** 8321 WT

**Woonplaats:** Urk

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** (0527) 69 81 51

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Maatschappelijke organisatie

**(Mede) namens:**

**Organisatie:** Nederlandse Vissersbond

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Onze zienswijze is volledig toegelicht in bijlage 1. Ik verwijs u graag hiernaar om onze zienswijze helder te maken. Onze wens is om een locatie te kiezen die zo min mogelijk visserijgebied doorkruist en zo min mogelijk effect heeft op het zeeleven. Ik verwijs u naar bijlage 1 voor onze onderbouwde visie.

91273183\_8184809\_Zienswijze\_inzake\_cNRD\_Nederwiek\_1.pdf

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

Naar onze mening zijn er verdere onderzoeken nodig naar de effecten van windparken en kabels en leidingen op het zeeleven. Een verdere onderbouwing is te lezen in bijlage 1.

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

Graag zouden we zien dat de visserij ook meegenomen wordt als aspect in het toetsingskader.



Bureau Energieprojecten)  
Inspraakpunt Net op zee – Nederwiek 1  
Postbus 111  
9200 AC Drachten  
Nederland

No.: -  
Onderwerp: zienswijze inzake concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Net op zee – Nederwiek 1  
Uw schrijven: -  
Urk, (Datum)

Geachte meneer/mevrouw,

Door middel van deze brief dient belangenorganisatie voor de Nederlandse beroepsvisserij, de Nederlandse Vissersbond, namens haar leden, zijnde diverse betrokken visserijbedrijven, een zienswijze inzake het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Net op zee – Nederwiek 1, gepubliceerd in de Staatscourant op 8 september 2022, nummer 23144.

### Schaden belang

De beroepsvisserij is een erkend belang op de Noordzee. Het plaatsen van kabels en platforms voor nieuwe windmolenparken op zee betekent voor de beroepsvisserij een beperking voor het uitvoeren van een commerciële (beroeps-)visserij. In de reeds bestaande en al gegunde windmolenparken heeft de overheid er voor gekozen, ondanks de vele gesprekken, dat medegebruik en doorvaart slechts zeer beperkt, en naar mening van de beroepsvisserij veel te beperkt, kan worden toegestaan. De sleepnetvisserij lijdt nagenoeg het volledige verlies en krijgt daar niets voor terug.

Het te realiseren kabeltracé wordt in zee geplaatst op een plek die veelvoudig gebruikt wordt door de beroepsvisserij. Het plangebied en directe omgeving vormen een behoorlijk intensief gebruikt deel van de Nederlandse kustzone en de toenemende claims op gebieden zijn een bedreiging voor beroepsvisserij. Bij een geografische analyse van de visserijactiviteit kwam naar voren dat de plaatsing van de windmolenparken voor de beroepsvisserij een groot verlies van belangrijke visgronden betekenen.

Goede afspraken, welke voorafgaand aan de bouw van de betreffende windparken, kunnen worden gemaakt, o.a. betreffende de locatie, het medegebruik en de doorvaart van de windmolenparken, en kunnen enigszins soelaas bieden aan dit verlies. De beroepsvisserij pleit voor het ontzien van belangrijke visbestekken, de zogenaamde 'visserij hotspots', bij het bestemmen van gebieden voor windenergie, het maken van afspraken aangaande de onderlinge afstand tussen individuele windturbines en bijvoorbeeld over het diep(er) in de zeebodem plaatsen en houden van de kabels van en naar de windparken. Op deze wijze kan er een situatie worden gecreëerd waarbij er voor de beroepsvisserij visserijmogelijkheden deels blijven behouden om te kunnen vissen in en nabij de windparken. Ondanks de diverse stakeholderbijeenkomsten waar de visserijvertegenwoordigers deze zaken naar voren hebben gebracht, zijn er besluiten genomen tot voorbereidende werkzaamheden en uiteindelijk tot plaatsing van windparken, waarbij ons inziens onvoldoende gehoor is gegeven aan onze inbreng.

De visserman ziet steeds grotere delen van de Noordzee, waar hij tot dan toe reeds generaties lang heeft gevist, “verdwijnen” door claims van andere partijen voor onder andere de realisatie van windparken, voor de visserij gesloten natuurgebieden, vaarwegen en ankergebieden. De besluiten inzake de genoemde windparken betekenen voor de vissers dat ze wederom visrijke gebieden verliezen en ook nog moeten omvaren om de resterende visgronden te kunnen bereiken. De overige scheepvaart zal onbedoeld ook tot meer hinder gaan leiden omdat de scheepvaart een steeds kleiner wordend deel van de drukbezette Noordzee tot haar beschikking heeft. De ontstane “drukte” op zee zal zeker toenemen als in de nabije toekomst nu er meer windmolenparken worden gerealiseerd waar ook de doorvaart beperkt wordt tot een kleine selecte groep scheepsverkeer of gesloten gebieden worden. Ter illustratie hebben wij een kaart van de Noordzee met voorgenomen en bestaande activiteiten bijgevoegd (zie bijlage 1). Het baart ons ernstige zorgen dat de nog beschikbare ruimte op de Noordzee steeds intensiever gebruikt zal gaan worden, waarbij wij onze ernstige zorgen uiten over het verlies aan visgronden. De Noordzee lijkt in rap tempo te veranderen in een industrieterrein. Op termijn wordt het voor onze beroepsvissers moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog een inkomen te kunnen realiseren. De Nederlandse Vissersbond vindt dat de ontwikkeling van windenergie op zee de sector minder zou kunnen schaden dan dat nu het geval is, mits er bij het toewijzen van plangebieden en de daadwerkelijke bouw van windparken op zee ook daadwerkelijk rekening gehouden wordt met de belangen van de visserijsector. Het mijden van visgronden bij de aanleg van windparken is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van de windenergiesector én het behoud van een duurzame, economisch gezonde, visserijsector.

De Nederlandse Vissersbond is van mening dat er momenteel een dusdanige drang is ontstaan binnen overheidsinstanties om de Noordzee “vol te bouwen”, om zo aan diverse (internationale) afspraken te kunnen voldoen, waaronder het Europese Energieakkoord in relatie tot (i.r.t.) de bestaande en te realiseren windparken op zee, en de Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen i.r.t. het behoud en de ontwikkeling van de natuur op en in zee. Echter, de belangen van de beroepsvissers worden naar onze mening te weinig erkend in de belangenafweging en realisatie van plannen in de Noordzee. De visserijsector is in alle plannen, en zeker de plannen voor de aanleg van windparken op zee, het spreekwoordelijke ‘ondergeschoven kindje’.

### Ecologie

De Nederlandse Vissersbond vindt dat de impact van (voorbereidende werkzaamheden voor) grootschalige windenergie op zee onvoldoende wetenschappelijk is onderzocht. Er heerst grote onzekerheid over wat de invloed op het zeeleven en de visstand is, met name op de lange termijn.

Rasenberg *et al.* (2015) beschreef dat de algemene verwachting is dat, vanwege de harde substraten, dat wil zeggen steenstort rond de kolommen (= windturbines en platforms) en de kolommen zelf, alsmede het ontbreken van sleepnetvisserij de visstand zal toenemen. Echter, deze verwachting is niet gestoeld op daadwerkelijk uitgevoerd onderzoek. Daarnaast beschreef Rasenberg *et al.* (2015) ook het volgende: *“geïnterviewde Britse vissers, die daadwerkelijk in de windparken hebben gevist stellen dat de kabeljauwstand zelfs is verminderd, wat zij wijten aan elektromagnetische straling van de kabels en/of lawaai van de windturbines. De zeebaars-, platvis- en schaaldieren stand zou niet noemenswaardig veranderd zijn. Ook stellen zij dat de visgronden in de parken erg te lijden hebben onder een explosieve toename van zeesterren, die af zouden komen op de mossels die zich aan de kolommen hechten”*.

De bevindingen van de door Rasenberg *et al.* (2015) geïnterviewde Engelse vissers baart de Nederlandse Vissersbond en haar leden ernstige zorgen. Daarnaast melde Gyimesi *et al.* (2018) dat bij de vismonitoring van PAWP en OWEZ echter weinig effecten aantoonde van het verbod van visserij (inclusief bodem beroerende visserij) op bodemvissen in het windpark (in het bijzonder bodemvissen). Het lijkt erop dat er vooralsnog geen positief effect is van een verbod van bodem beroerende visserij in het plangebied op de vispopulatie.

Het is aangetoond dat de beoogde blijvende constructies, zijnde platforms en de windturbines, ongunstige effecten zullen hebben op het ecosysteem en, als gevolg daarvan, de visserij. Ongunstige effecten zoals voor benthische organismen zijn middels onderzoek reeds aangetoond: benthische organismen komen in kleinere hoeveelheden voor in niet bevisbare delen van zee (een bestaand gasplatform is onderzocht met als doel ook een uitspraak te kunnen doen over de toekomstig te bouwen windmolenparken) dan gebieden waar gevist wordt (Glorius *et al.*, 2016) en de benthische soortensamenstelling in en rondom de Nederlandse windmolenparken komen nauwelijks overeen met de soortensamenstelling in en rondom Nederlandse natuurlijke riffen (Coolen *et al.*, 2017). In het onderzoek van Coolen *et al.* (2017) werd een toename gevonden in het aantal soorten in en rondom windmolenparken, maar in dit onderzoek werd voornamelijk 'nieuwe' soorten aangetroffen, soorten die voorheen niet werden aangetroffen in het gebied. Er is dus sprake van verandering in de soortensamenstelling.

Naar verwachting zal een verandering in de benthische soortensamenstelling ook doorwerken in de voedselketen en kan in potentie zodoende dus ook effect hebben op de aanwezigheid van de nu aangetroffen vis/schaaldiersoorten in de windmolenparken en de directe omgeving. Hier kan uit worden gelezen dat een ingreep in het ecosysteem (verdwijnen of aanpassen van visserij en plaatsen van windturbines) grote gevolgen kan hebben voor het ecosysteem. De effecten zijn in tegenstelling tot wat doorgaans wordt verondersteld niet positief voor de 'originele' aanwezige (doel)soorten. Zo melde Gyimesi *et al.* (2018) bijvoorbeeld dat bij een onderzoek met gezenderde tongen (de tong/*Solea solea* is voor de Nederlandse demersale visserij een van de meest belangrijke soort) er geen kraamkamerfunctie van het OWEZ windpark kon worden aangetoond (Winter *et al.* 2010, van Hal *et al.* 2012).

De Nederlandse Vissersbond uit haar zorg over de visbestanden van de doelsoorten waarop de Nederlandse vissersvloot momenteel commercieel vist in de Noordzee. Momenteel is er te weinig bekend over de effecten van windparken of bijbehorende constructies op zee op het bestaande ecosysteem en de daarin voorkomende, gezonde, visbestanden. Initiële onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd tonen aan dat er een aanmerkelijke kans is dat de plaatsing van windparken in zee op termijn effect zal, dan wel kan, hebben op de samenstelling van diverse soorten binnen het ecosysteem. De Nederlandse Vissersbond is dan ook van mening dat in het kader van het 'voorzorgsbeginsel' nader onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dient plaats te vinden, nu te veel onduidelijk is aangaande de impact op het ecosysteem. En indien nodig dienen door de exploitanten van windparken maatregelen te worden genomen om significant negatieve effecten op het ecosysteem te mitigeren.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares onderzoek gedaan naar de mogelijke systematische effecten van grootschalige windparken. Het onderzoek toont aan dat de schaalvergroting in offshore wind voor 2030 en zelfs nog meer voor 2050 in de Zuidelijke Noordzee op zeer fundamentele manieren invloed zal hebben op het functioneren ervan. Offshore wind op grootschalig niveau heeft direct effect op wind en golven (Boon *et al.*, 2018). De laatste jaren is er meer grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op onder andere zeestromingen, turbulentie en veranderingen die mede hierdoor aangebracht worden aan primaire productie (van Berkel *et al.*, 2020). Negatieve veranderingen in primaire productie kunnen op hun plaats weer effect hebben op visbestanden. Verder toonde onderzoek door Rivier *et al.* (2016) naar de effecten van windparken op hydrodynamica en sediment transport aan dat zeestromingen en sediment depositie op regionaal gebied worden beïnvloed. Gezien het feit dat vissers volledig afhankelijk zijn van getij, stroming en watertemperaturen, uit de Nederlandse Vissersbond haar bezorgdheid over deze fundamentele veranderingen in het ecosysteem wanneer windparken op grootschalig niveau actief worden. Ter illustratie kunt u in bijlage 2 een versimpelde illustratie vinden van de effect-keten benadering zoals opgesteld door Boon *et al.* (2018) van offshore windmoleneffecten vanuit verschillende factoren waaruit het ecosysteem van de Noordzee bestaat.

Een langere tijd worden er al zorgen gebaat over de geluidsproductie tijdens werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van windmolenparken. Als voorbeeld refereren we naar een artikel in *Vroege Vogels* met een interview van dhr. W. Verboom en de schokkende titel: “Windmolenparken in zee catastrofaal voor vissen en zeezoogdieren” (*Vroege Vogels*, 2005). De verontrustende beweringen welke dhr. Verboom aanhaalt in dit interview zorgt er voordat de Nederlandse Vissersbond zich nader heeft verdiept in dit onderwerp. De Nederlandse Vissersbond wil er op wijzen dat door de promotie (deel)onderzoeken van zowel gedragsbioloog dhr. Neo en geluidsdeskundige dhr. Özkan Sertlek nieuwe inzichten zijn verkregen in de gevolgen van geluid op een ecosysteem. Dit is zeker van belang gezien het feit dat er maar een beperkte hoeveelheid aan onderzoeksgegevens naar het effect van geluid op onderwaterleven beschikbaar is. De beroepsvisserij pleit voor nader onderzoek naar het mogelijk onbedoeld verstoren of verjagen van vissen door middel van geluid in het geplande tracé wel overwogen wordt meegenomen in de besluitvorming. Wat zijn de effecten van geluid bij plaatsing van de windturbines op zee? Wat zijn de effecten van het geluid van de draaiende windturbines en de bijbehorende trillingen van de turbines richting de zeebodem? Het zijn relevante vragen waarop vooralsnog geen sluitende antwoorden gegeven zijn.

Neo *et al.* (2015) constateerde in een onderzoek dat zeebaarzen zich na enige tijd herstelden naar hun normale zwemgedrag en dat ze gewend leken te raken aan de geluiden. Opmerkelijk was wel dat de vissen eerder wendden aan een harder geluid dat langdurig werd afgespeeld dan aan een zachter geluid met pauzes (Neo *et al.*, 2015). Na elke pauze leken de vissen telkens weer te schrikken van het geluid (Neo *et al.*, 2015). Dit onderzoek bevestigt dat we met menselijke perceptie snel een verkeerde interpretatie kunnen maken zonder degelijk onderzoek. Dit zou betekenen dat de onderwater geluidseffecten (zeker met de toenemende scheepsverkeer op kleiner deel van Noordzee) mogelijk sterker zijn dan nu vaak wordt verondersteld. Een onderzoek naar onderwater geluid waar modelleringen zijn gemaakt van geluidsverspreiding, wat van belang is voor het voorspellen van effecten op het leven onderwater door Özkan Sertlek *et al.* (2016), had dit mogelijk beter inzichtelijk kunnen maken.

Ook in een onderzoek naar het effect van heien op kabeljauw (*Gadus morhua*) kwam naar voren dat er sprake was van een schrikreactie bij het heien van de zogenaamde monopiles van windmolens (van der Knaap *et al.*, 2022). Bij deze schrikreactie zwommen vissen naar de bodem en zwommen de vissen verder weg van waar het geluid vandaan kwam. Ook al werden er in dit onderzoek geen lange termijn effecten gemeten, waarschuwen de onderzoekers wel voor een cumulatief effect wanneer er sprake is van gelijktijdige hei-activiteiten en dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de effecten op andere soorten. Door meer onderzoek te doen naar de negatieve effecten van deze activiteit kunnen wellicht toekomstige ongewilde negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de visstand kunnen worden voorkomen. Een ander onderzoek naar het effect van antropogene geluiden op kabeljauw waarschuwt daarentegen dat wanneer voedselinname en de mate van populatiegroei worden aangetast, dit grote effecten kan hebben op populatieniveau wanneer deze de vruchtbaarheid, overleving en de ‘age of maturation’<sup>1</sup> beïnvloeden (Soudijn *et al.*, 2020).

De beroepsvisserij heeft te maken met diverse natuurbeschermingsregels en daartoe behorende wetgeving. Het wordt steeds lastiger om de benodigde vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunningen) te verkrijgen. De beroepsvissers hebben te maken met vele kritische (ecologische) eisen waaraan zij moeten voldoen en hier werken de vissers met zorg aan mee. Daarom wil de beroepsvisserij, een activiteit welke al eeuwenlang plaatsvindt op de Noordzee, voorkomen dat er negatieve effecten optreden op het ecosysteem van de Noordzee en aangrenzende wateren, voortkomend uit dit windenergieproject. Zeker als eventuele negatieve gevolgen in de toekomst worden gebruikt om de beroepsvisserij (wederom) verder in te perken vanwege cumulatieve effecten.

---

<sup>1</sup> Leeftijd wanneer een vis geslachtsrijp is

Evenals het plan 'Net op zee – Nederwiek 1' dient de beroepsvisserij ook (periodiek) vergunningen aan te vragen voor de beroepsmatige visserijactiviteiten die zij uitvoert. Hierbij dienen Passende Beoordelingen geschreven te worden, waarbij o.a. de effecten van de visserijactiviteiten dienen te worden gecumuleerd met de effecten van overige (reeds bestaande/gegunde) activiteiten binnen het Noordzeegebied. Gelet op het feit dat dit voorbereidende werkzaamheden zijn voor het uiteindelijke beoogde doel van deze activiteit (= realisatie windmolenparken) zullen de grootschalige en blijvende activiteit, in combinatie met de eventuele negatieve effecten op het ecosysteem van deze activiteit, is de verwachting dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de beroepsvisserij zullen worden bemoeilijkt.

Meulensdijk (2018) vermeldt dat de provincie Groningen de windmolens stil zet om de vogelsterfte tegen te gaan. De windmolens zijn stilgelegd op basis van het verslag van Krijgsveld *et al.* (2016), welke concludeerden dat er gemiddeld 33 vogels per turbine per jaar slachtoffer werden (in de Eemshaven, geen landelijk gemiddelde). Vogels genieten, op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving, een goede bescherming. Een concreet voorbeeld van de gevolgen van de bescherming van vogels op visserij is dat er een project is opgezet om de interactie tussen Zwarte-zee-eenden en Spisulavisserij te volgen, namelijk: 'Ruimte voor vogels en vissers: handelingsperspectief voor een duurzame visserij op *Spisula subtruncata* in de Nederlandse kustwateren'. Dit project heeft het mogelijk gemaakt om een tijdelijke Wnb-vergunning te krijgen met een aantal strenge voorwaarden. Een belangrijk gebied voor zowel de Spisulavisserij als Zwarte-zee-eenden bevindt zich ten westen van IJmuiden, omdat de hoogste aantallen en biomassa van *Spisula* bij Nederland is waargenomen in 2017 en hier met een onregelmatig patroon ook hoge aantallen (duizenden) Zwarte-zee-eenden worden aangetroffen (Troost *et al.*, 2017 en Liliypaly *et al.*, 2018). De Nederlandse Vissersbond wil erop wijzen dat de voorbereidende werkzaamheden van de windmolens gepland staan in een belangrijke gebied van *Spisula* en Zwarte-zee-eenden. Hierdoor bestaat de kans dat er verstoring optreedt en Spisulabanken irreversibele schade toe worden gebracht. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de afgifte van Wnb-vergunning voor Spisulavisserij in andere jaren. Zo zal het bijvoorbeeld men dit gebied kunnen sluiten voor (*Spisula*)visserij zodat de populaties weer kunnen aansterken van de geleden schade van de voorbereidende werkzaamheden voor de windmolenpark. Verder waarschuwen wetenschappers dat men waakzaam moet zijn met het verder uitbouwen van windmolen parken op zee die spannen over de gehele lengte van vliegroutes van vogelpopulaties (Fox & Petersen, 2019). De angst bestaat dat vogels in dit geval vaker te maken zullen krijgen aanvaringen met windturbines. De Nederlandse Vissersbond wil er graag op attenderen dat de gevolgen voor de vogels van groot belang zijn voor het verkrijgen van de gewenste vergunningen en dat er nu nog vele onzekerheden zijn over de gevolgen van (voorbereidende werkzaamheden voor) windmolens op zee.

### Onderzoek

Samengevat betekent één en ander dat het aangewezen gebied "onbruikbaar/minder bruikbaar" is voor visserij groter is dan enkel de windmolenparken zelf. Daarnaast zijn concrete alternatieve mogelijkheden voor de visserij in Nederlandse windmolenparken beperkt en niet goed in de praktijk getest (Rasenberg *et al.*, 2015). Het is van groot belang dat er meer en gedegen onderzoek wordt verricht naar de gevolgen op het ecosysteem d.m.v. het plaatsen van windmolenparken en aanverwant is er gericht onderzoek benodigd naar de opties voor doorvaart en medegebruik. Zo ligt het in de verwachting dat de visserij op krabben en kreeften in windparken op zee wellicht rendabel kan worden, maar ook dit is afhankelijk van diverse randvoorwaarden (Rasenberg *et al.*, 2015). Tegelijkertijd wordt door de meeste vormen van medegebruik de doorvaartmogelijkheid belemmert (Bolman *et al.*, 2019). Zo is het noodzakelijk om (meer) rekening te houden met de belangen van de demersale sleepnetvisserij aangezien deze groep vissers de meeste hinder en bijbehorende (financiële) schade ondervindt van de windparken op zee.

Ondanks alle consultaties de afgelopen jaren stelt de Nederlandse Vissersbond dat het belang van de beroepsvisserij en dat van het ecosysteem te weinig erkend en meegenomen is in de plannen. De visserijsector voelt zich dan ook niet serieus genomen en de betrokkenen hebben onvoldoende gevoel





bij de verliezen die door deze beroepsgroep geleden worden. De visserij is gebaat bij een gezond ecosysteem en aantasting ervan dient te worden voorkomen.

De kansen van de visserij zijn afhankelijk van de kennis van welke organismen goed gedijen in deze nieuwe ecosysteem. Daarom dienen er opnames te worden gedaan wat betreft de impact en de gevolgen van de installaties op het mariene milieu inclusief de visbestanden. Daarnaast is het voor het aanvragen van diverse vergunningen, onder andere op basis van de Wet natuurbescherming, voor visserij-activiteiten zeer belangrijk om te weten wat de cumulatieve effecten zijn van diverse activiteiten op zee. Hiervoor zijn de gezamenlijke effecten van diverse activiteiten op zee voornamelijk belangrijk voor vogelbestanden. Daarom zou de Nederlandse Vissersbond graag zien dat deze cumulatieve effecten nader worden onderzocht.

### Plaatsing kabels

De Nederlandse Vissersbond is van mening dat de nog te ontwikkelen en te realiseren windparken op zee geplaatst moeten worden in gebieden die weinig worden bevestigd. Het plaatsen van de kabels zal rijke visgronden doorkruisen. Doordat de plaatsing van kabels onmisbaar is voor de realisatie van het windpark zal de Nederlandse Vissersbond graag willen zien dat er gekozen wordt voor de tracé met de minste impact op visserij, namelijk het tracé met de korste route door de zeebodem. Aansluitend streeft de Nederlandse Vissersbond ernaar dat de kabels op voldoende diepte worden gegraven. De visserijsector heeft in het verleden vaker zorgen geuit over kabels van windmolenparken die bloot komen te liggen op de bodem van de Noordzee, omdat netten eventuele schade zouden kunnen aanrichtingen aan deze kabels. Zo stelde TenneT in het verleden bij het ontwerpbesluit "Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)" het volgende hierover: "Dat kabels niet bloot komen te liggen is ook het belang van TenneT. Blootliggende kabels kunnen makkelijker beschadigen, door o.a. noodankers, visnetten en gezonken afval. TenneT kiest daarom voor een begraafdiepte die in principe geen onderhoud vergt gedurende de levensduur van de kabels. Ook geldt er vanuit de Waterwet een verplichte begraafdiepte met daarbij een monitorings- en herstelverplichting". We hopen dat ook tijdens deze werkzaamheden TenneT ervoor kiest om de kabels op voldoende diepte in de zeebodem te willen gaan plaatsen, waarbij het de voorkeur geniet om dit op minimaal drie meter diepte te plaatsen. Aanvullend is het voor de beroepsvisserij van belang dat de werkzaamheden in een korte tijd gebeuren i.v.m. overlast, door middel van verstoring doelsoorten en fysieke verstoring van vismogelijkheden bijvoorbeeld door kabels of werktuigen. Wij pleitten daarom voor een korte periode, gezamenlijk geen meerdere kwartalen/jaren duurt, voor het legen en daadwerkelijk ingraven van de kabels.


Daarnaast blijft de Nederlandse Vissersbond bezorgd over de gevolgen van de toekomstig te realiseren windmolenparken en meer specifiek ten aanzien van de gevolgen van windmolenparken op de beroepsvisserij die in de directe omgeving plaatsvindt. Duidelijk is dat het ecosysteem in de voormalige visgronden en directe omgeving zal gaan veranderen met deze nieuwe "kunstwerken" en aanverwant de beperkingen van de visserijactiviteiten rondom de windparken.

### Tot slot

Wij gaan ervan uit dat we u voldoende hebben geïnformeerd omtrent het belang van visserij door middel van deze zienswijze. Wij willen als belanghebbende worden gekend in de verdere besluitvorming en zouden zo nodig graag nadere mondelinge toelichting van deze zienswijze willen geven. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] via telefoonnummer 0527-698151 of per e-mail [REDACTED]. Ik vertrouw erop dat u onze zienswijze serieus in overweging neemt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en in afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

NEDERLANDSE VISSERSBOND



## Referenties

Bolman, B., Boon, A., Maarse, M., Roetert, T., Schouten, J.J. en Vergouwen, S., 2019. Verkenning toekomstig medegebruik windparken. Deltares rapport *11203133-002-ZKS-0007*

Boon, A.R., Caires, S., Wijnant, I.L., Verzijlbergh, R., Zijl, F., Schouten, J.J., Muis, S., van Kessel, T., van Duren, L. en van Kooten, T., 2018. Assessment of system effects of large-scale implementation of offshore wind in the southern North Sea. Deltares rapport *1202792-002-ZKS-0006*

Coolen, J.W.P., van der Weide, B., Cuperus, J., van Moorsel, G., Blomberg, M., Faasse, M., Bos, O.G. en Lindeboom, H. J. Chapter 6: BENTHIC BIODIVERSITY ON OLD PLATFORMS, YOUNG WIND FARMS AND ROCKY REEFS, onderdeel van thesis verslag: Coolen, J.W.P. North Sea Reefs. Benthic biodiversity of artificial and rocky reefs in the southern North Sea 203. PhD thesis, Wageningen University & Research, Wageningen, NL, 2017. DOI 10.18174/404837.

Fox, A. D., & Petersen, I. K. (2019). Offshore wind farms and their effects on birds. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr*, 113, 86–101. <https://www.researchgate.net/publication/335703152>

Glorius, S., van Hal, R., Kaag, K., van der Weide, B., Chen, C., van Kooten, T., 2016. Benthic development around a gas platform in the North Sea - a small scale closure for fisheries; A trait based approach. Wageningen, Wageningen Marine Research (University & Research centre), Wageningen Marine Research report C121/16, pp: 422.

Gyimesi, A.E.L., Rebolledo, B., Kleyheeg-Hartman, J.C., de Jong, J.W., Teunis, M., Didderen, K., Boonman, M., Schutter M. en Fijn R.C., 2018. Achtergronddocument ten behoeve van MER en PB windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Kavel V en VI: vogels, vleermuizen, vissen en benthos. Bureau Waardenburg Rapportnr. 18-068. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Krijgsveld, K.L., Kleyheeg-Hartman, J.C., Klop E. en Brenninkmeijer, A., 2016. Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven. Mogelijkheden en consequenties. Bureau Waardenburg-rapportnr 16-100. Altenburg & Wymenga, Veenwouden en Bureau Waardenburg, Culemborg

Lindeboom, H. J., Kouwenhoven, H. J., Bergman, M.J.N., Bouma, S., Brasseur, S., Daan, R., Fijn, R.C., de Haan, D., Dirksen, S., van Hal, R., Hille Ris Lambers, R., ter Hofstede, R., Krijgsveld, K.L., Leopold, M. en Scheidat, M., augustus 2011. Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone; a compilation. IOP Publishing Ltd, Environmental Research Letters, Volume 6, Nummer 3.

Lilipaly S., Arts, F.A., Sluijter, M. en Wolf, P.A., 2018. Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2017 en januari 2018. Rapport RWS – Centrale Informatievoorziening. Rapport BM 18.24 DPM Rapportnr. 2018-05. Delta ProjectManagement, Vlissingen.

Meulendijks, J., 18 april 2018. Groningen zet windmolens stil om vogelsterfte tegen te gaan: windboeren niet blij. Web artikel, de monitor, KRO\_NCRV. Link: <https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/groningen-zet-windmolens-stil-om-vogelsterfte-tegen-te-gaan-windboeren-niet-blij>

Neo, Y. Y., Ufkes, E., Kastelein, R. A., Winter, H. v., ten Cate, C., & Slabbekoorn, H. (2015). Impulsive sounds change European seabass swimming patterns: Influence of pulse repetition interval. *Marine Pollution Bulletin*, 97, 111–117

Özkan Sertlek, H., Aarts, G., Brasseur, S., Slabbekoorn, H., ten Cate, C., von Benda-Beckmann, A. M., & Ainslie, M. A. (2016). Mapping underwater sound in the dutch part of the North Sea. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 875, 1001–1006. [https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2981-8\\_124](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2981-8_124)

Rasenberg, M., Smith, S., Turenhout, M. Taal, K. (2015) Vissen in windmolenparken: inventarisatie van de (on)mogelijkheden. IMARES Rapport [C030/15]

Rivier, A., Bennis, A. C., Pinon, G., Magar, V., & Gross, M. (2016). Parameterization of wind turbine impacts on hydrodynamics and sediment transport. *Ocean Dynamics*, 66(10), 1285–1299. <https://doi.org/10.1007/S10236-016-0983-6>

Soudijn, F. H., Kooten, T. van, Slabbekoorn, H., & Roos, A. M. de. (2020). Population-level effects of acoustic disturbance in Atlantic cod: a size-structured analysis based on energy budgets. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 287(1929), 20200490. <https://doi.org/10.1098/RSPB.2020.0490>

Troost, K., Perdon, K.J., van Zwol, J., Jol, J. en van Asch, M, 13 september 2017. Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017. Stichting Wageningen Research Centrum voor Visserijonderzoek (CVO), CVO rapport: 17.014.

van Berkel, J., Burchard, H., Christensen, A., Mortensen, L. O., Petersen, O. S., & Thomsen, F. (2020). The effects of offshore wind farms on hydrodynamics and implications for fishes. *Oceanography*, 33(4), 108–117. <https://doi.org/10.5670/OCEANOLOG.2020.410>

van der Knaap, I., Slabbekoorn, H., Moens, T., van den Eynde, D., & Reubens, J. (2022). Effects of pile driving sound on local movement of free-ranging Atlantic cod in the Belgian North Sea. *Environmental Pollution*, 300, 118913. <https://doi.org/10.1016/J.ENVPOL.2022.118913>


Van Hal R., B. Couperus, S. Fassler, S. Gastauer, B. Griffioen, N. Hintzen, L. Teal, O. van Keeken, E. Winter, 2012. Monitoring- and Evaluation Program Near Shore Wind farm (MEP-NSW) - Fish community. IMARES Report C059/12 OWEZ\_R\_264\_T1\_20121215\_final\_report\_fish.




Vroege vogels, 3 juli 2005. Windmolenparken in zee catastrofaal voor vissen en zeezoogdieren. Artikel ten behoeve van interview met Wim Verboom, link: <https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/windmolenparken-in-zee-catastrofaal-voor-vissen-en-zeezoogdieren>.

Winter, H.V., G. Aarts & O.A. van Keeken 2010. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). Report number OWEZ\_R\_265\_T1\_20100916. Imares Wageningen UR.

Bijlage 1 Ruimtegebruik Noordzee

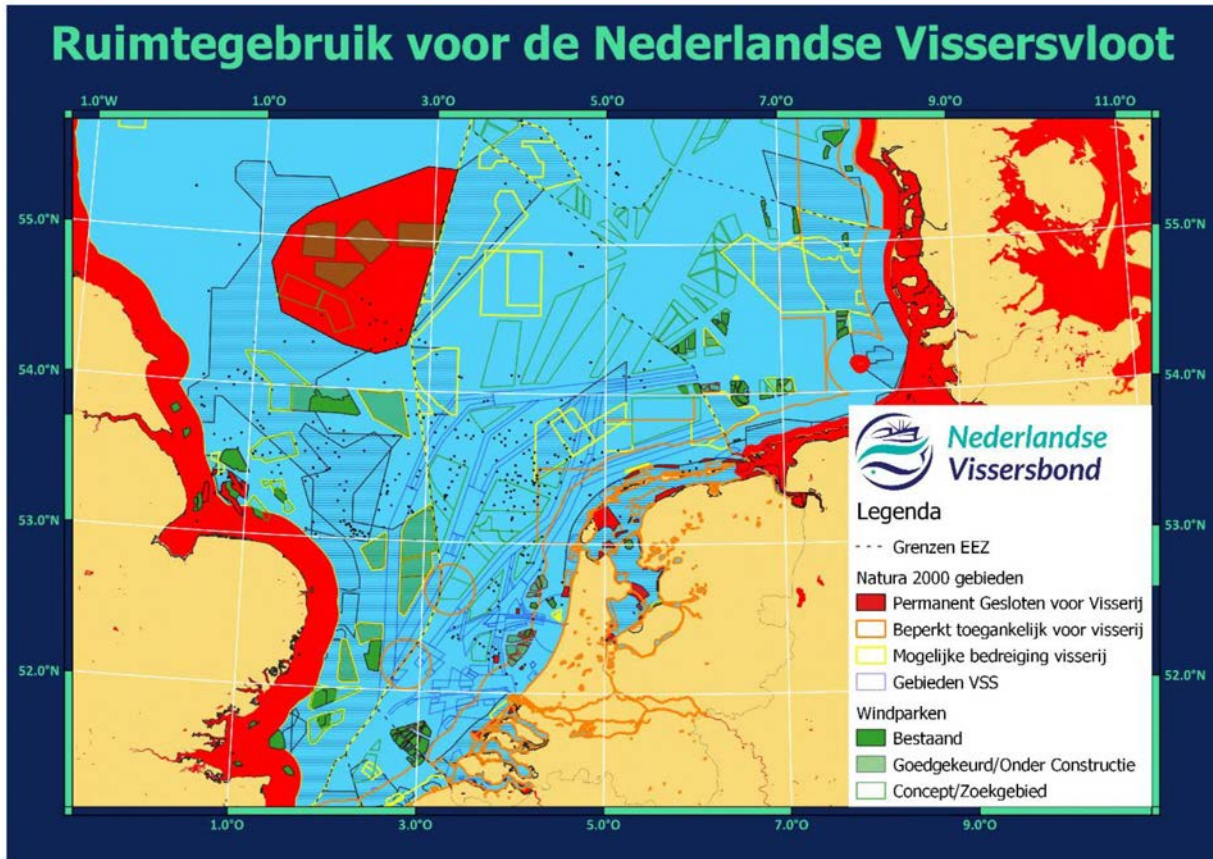

Bijlage 2 Systematische effecten van grootschalige implementatie van offshore windparken

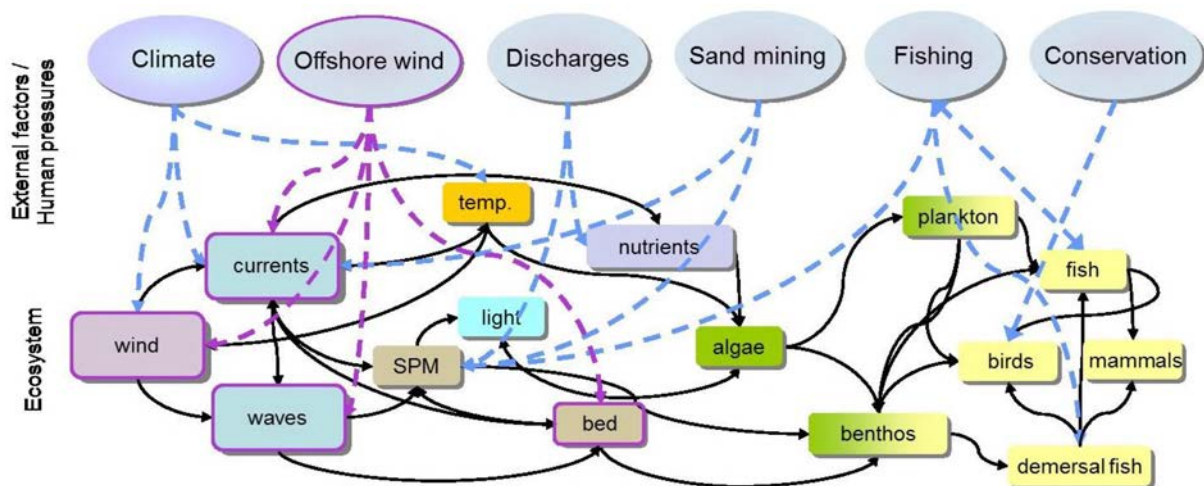

BRON: Boon *et al.*, 2018.

**Verzonden:** 10/20/2022 9:35:59 AM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):** [REDACTED]

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** Postbus

**Huisnummer:** 130

**Postcode:** 4380 AC

**Woonplaats:** Vlissingen

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Bedrijf

**(Mede) namens:** N.V. EPZ

**Organisatie:** Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland N.V. (EPZ)

### **Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Ja, bijvoorbeeld de locatie Geertruidenberg. Locatie Borssele is kansrijk geacht, ervan uitgaande dat er een (extra) netverzwaring plaats zou vinden. Het lijkt er nu op dat toch een extra aanlanding in Borssele gepland staat, zonder deze (extra) netverzwaring, waardoor problemen worden verwacht voor de stabiliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet. In de bijlage vindt u de zienswijze van EPZ.

91279015\_8185188\_Zienswijze\_concept\_NRD.docx

### **Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

Er moet bij het MER onderzoek rekening gehouden worden met andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het zoekgebied voor de nieuwbouw van twee kerncentrales. Zie voor een nadere toelichting de zienswijze van EPZ bijgevoegd als bijlage 1.

### **Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

De locatiekeuze voor het converterstation kan niet los gezien worden van de locatiekeuze voor het hoogspanningsstation en de geplande locatie van het converterstation in IJmuiden Ver Alpha, vanwege de beperkte beschikbare ruimte in het Sloegebied. Zie voor een nadere toelichting de zienswijze van EPZ bijgevoegd als bijlage 1.

## **Zienswijze EPZ N.V. met betrekking tot de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek I**

EPZ heeft in haar Reactie 'Voornemen en Voorstel Participatie' Net op Zee Extra verbinding Sloegebied d.d. 24 februari 2022 aangegeven dat er in het voornemen onvoldoende aandacht was voor:

- Stabiliteit van het hoogspanningsnet bij een opeenstapeling van aanlandingen;
- De knelpunten voor een extra aanlanding in Borsele zoals gesignaleerd in VAWOZ: o.a. de benodigde netverzwaring en de locatiekeuze voor het benodigde nieuwe 380 kV-station.
- Toekomstige ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van twee kerncentrales;

In de Reactienota Voornemen en participatieplan zijn de door EPZ naar voren gebrachte argumenten samengevat en wordt hierop vrij uitvoerig gereageerd (nummer 202200193, weergegeven onder 14a t/m p in de Reactienota Voornemen en participatieplan). In de vierde kolom van de Reactienota "Doorwerking cNRD/participatieplan" wordt aangegeven of en hoe de reactie terugkomt in de concept Notitie reikwijdte en detailniveau of het participatieplan. Geen enkel argument van EPZ en geen enkel antwoord daarop komt aan bod in de concept NRD.

EPZ is van mening dat de concept NRD ontoereikend is, omdat de door EPZ gesignaleerde aandachtspunten niet worden geadresseerd. Ook de Reactienota Voornemen en participatieplan bevat in de visie van EPZ met name algemeenheden, en onvoldoende concrete inhoudelijke reacties op de zorgen van EPZ. EPZ zal dat hieronder voor een aantal punten nader toelichten. Voor het overige handhaaft EPZ de argumenten zoals opgenomen in haar Reactie 'Voornemen en Voorstel Participatie' Net op Zee Extra verbinding Sloegebied.

### **Stabiliteit van het hoogspanningsnet bij een opeenstapeling van aanlandingen**

In haar reactie heeft EPZ haar zorgen geuit over de huidige en toekomstige stabiliteit van het hoogspanningsnet.

In de Reactienota wordt – evenals in de procedure rondom IJmuiden Ver Alpha – aangegeven dat de studies over mogelijke negatieve interactie van HVDC-aansluitingen op het net, nog niet mogelijk zijn, omdat de aanbesteding voor de leverancier van de HVDC-apparatuur nog loopt en deze studies voor een deel pas uitgevoerd kunnen worden zodra de apparatuur is geïnstalleerd en getest wordt. Mochten de studies daar aanleiding toe geven, dan zouden er voldoende maatregelen mogelijk zijn om negatieve interactie met in de omgeving gelegen productiefaciliteiten te mitigeren.

De twijfels van EPZ over de invloed van aanlanding van Nederwiek I, boven op IJmuiden Ver Alpha, in Borsele op de stabiliteit van het net zijn hiermee onvoldoende weggenomen. Dit klemt des te meer omdat ook bij het project Wind op Zee Borssele de inschatting van TenneT was dat de aanlanding van Borssele op Zee geen impact zou hebben op de netstabiliteit. Dit bleek onjuist, de huidige instabiliteit op het net leidt er al regelmatig toe dat EPZ de kerncentrale (onverwacht versneld) moet afregelen. Dit is schadelijk voor de bedrijfsvoering met de kerncentrale en tegen deze ongewenste effecten heeft TenneT tot nu toe geen effectieve mitigerende maatregelen kunnen nemen. Zonder uitvoering van de verplichte studies of andere onderbouwing van de aanname van TenneT dat er voldoende mitigerende maatregelen mogelijk zijn, is er geen enkele garantie dat aanlanding van IJmuiden Ver Alpha en vervolgens Nederwiek I, niet nog meer problemen gaat opleveren voor de stabiliteit van het hoogspanningsnet en de bedrijfsvoering met de kerncentrale.

### **Zonder netverzwaring onvoldoende capaciteit hoogspanningsnet voor aanlanding Nederwiek I**

In de Effectenanalyse Verkenning aanlanding windenergie op Zee (VAWOZ) van 13 september 2021 werd een aanlanding van 2 GW extra in Borssele kansrijk geacht, mits rekening gehouden werd met het feit dat voor aansluiting op Borssele een netverzwaring nodig was, bovenop het reeds geplande project Zuid-West 380kV-West:

*“Op basis van de effectanalyses is een aansluiting op Borssele voor een 2 GW verbinding kansrijk met aandachtspunten voor de versnelling tot 2030 vanwege systeemintegratie. Voor aansluiting op Borssele is namelijk een netverzwaring nodig, bovenop de verzwaring ZW 380 kV West (Borssele-Rilland) en de uitbreiding ZW 380kV Oost (Rilland-Tilburg). Deze additionele verzwaring is mogelijk, maar is door TenneT nog niet gepland.”*

In het VAWOZ gaf TenneT aan dat er wel mogelijkheden waren om de capaciteit uit te breiden, namelijk een upgrade naar hogere capaciteitsgeleiders (4kA HTSL). Probleem was dat deze uitbreiding niet was opgenomen in het investeringsplan en het daardoor de vraag was of deze uitbreiding voor 2030 kon worden gerealiseerd. De uitbreiding van de capaciteit werd expliciet beschouwd als een randvoorwaarde voor aanlanding van 2 GW in Borssele:

*“Voor Borssele - Rilland geeft TenneT aan dat er mogelijkheden zijn de capaciteit uit te bereiden door te upgraden naar hogere-capaciteitgeleiders voor deze verbinding (4kA HTSL). Deze uitbreiding is geen onderdeel van het huidige investeringsplan (2020) van TenneT. Zodoende geeft TenneT aan dat het onzeker is of deze verbinding voor 2030 kan worden gerealiseerd. Het project "Zuid-West 380kV Oost" – waarbij een nieuwe verbinding tussen Rilland en Tilburg (en een nieuw 380kV-station in Tilburg) wordt gerealiseerd – lost knelpunten op het tracé Rilland-Geertruidenberg grotendeels op. In het huidige investeringsplan (2020) van TenneT staat een inbedrijfname voor 2030 vermeld. Deze maatregelen zijn vanuit systeemintegratie randvoorwaardelijk voor een aanlanding van 2 GW in Borssele.”*

Met andere woorden: zonder uitbreiding van de capaciteit van het hoogspanningsnet, werd de aanlanding van 2 GW extra in Borssele niet mogelijk geacht.

Ondanks deze duidelijke door TenneT zelf gesignaleerde randvoorwaarde wordt nu in de concept NRD voor aanlanding van Nederwiek I in Borssele gekozen, zonder dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. Sterker nog, in de beantwoording in de Reactienota voornemen en participatieplan (zie 14f en 14m) wordt opeens van een tegenovergesteld standpunt uitgegaan, namelijk dat er na de enkele realisatie van het project Zuid-West 380kV-West naar verwachting geen transportknelpunten meer zouden zijn:

*“Met de realisatie van het project Zuid-West 380kV-West (verdubbeling van de capaciteit van de bestaande hoogspannings-verbinding Borssele-Rilland) naar verwachting in 2023 is er naar verwachting geen transportknelpunt meer op deze verbinding.”*

*“Het project Zuid-West 380kV west realiseert een nieuwe, extra verbinding tussen Rilland en Borssele. Deze nieuwe 380kV-verbinding bestaat uit twee circuits die elk geschikt zijn voor een continue stroom van 4 kA. (transportcapaciteit 2 x 2633 MVA). De bestaande 380kV-verbinding tussen Borssele en Rilland bestaat ook uit twee circuits elk geschikt voor een stroom van 3,3 kA (winterwaarde). Deze verbinding kan echter bij enige wind (zorgt voor extra koeling) tot 4 kA belast worden (dynamic line rating). Aangezien er juist bij veel offshore windproductie behoefte is aan een hoge transportcapaciteit kan zo de definitieve*



*opwaardering naar 4 kA (met HTLS geleiders - High Temperature Low Sag) later uitgevoerd worden.”*

Het is onbegrijpelijk en onzorgvuldig dat een randvoorwaarde die in eerste instantie essentieel werd geacht voor de aanlanding van 2 GW extra in Borssele, nu zonder begrijpelijke onderbouwing en uitleg over de gevolgen voor transportcapaciteit en stabiliteit van het net, wordt losgelaten.

### **Keuze voor de locatie van het converterstation voor Nederwiek I onlosmakelijk verbonden met locatie nieuw hoogspanningsstation**

In de concept NRD wordt aangegeven dat de keuze voor de Liechtensteinweg als locatie voor het converterstation voor Net op zee Nederwiek 1 vooral is ingegeven door de nog beschikbare ruimte in het Sloegebied. In de IEA en MER fase 1 van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is gezocht naar mogelijke locaties voor een converterstation op het industrieterrein Sloegebied. Daar kwamen drie locaties uit: Belgiëweg Oost A, Belgiëweg Oost B en locatie nabij de Liechtensteinweg. Met de keuze voor Belgiëweg Oost A voor het converterstation van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, viel de optie Belgiëweg Oost B af in verband met het ruimtegebrek. Daarmee bleef de locatie nabij de Liechtensteinweg als enige over voor Nederwiek I.

Bij de bepaling van de locatie voor het converterstation voor Nederwiek I is geen rekening gehouden met het feit dat er ook nog ruimte in het Sloegebied over moet blijven voor het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation. Welke locatie het meest geschikt is voor een nieuw 380kV station wordt onderzocht in een aparte procedure, het project Hoogspanningsstation Omgeving Sloegebied. In de concept NRD wordt de locatiekeuze voor het converterstation dus volledig losgekoppeld van de mogelijke locaties voor het hoogspanningsstation.

Naar de mening van EPZ is het onmogelijk om de locatie en de bouw van een nieuwe 380 kV-station los te zien van dit project. Enerzijds kan de locatie van het nieuwe 380 kV-station doorslaggevend zijn voor de locatie van het converterstation. Dat was in het project IJmuiden Ver Alpha ook een van de redenen om te kiezen voor de locatie aan de Belgiëweg. Anderzijds is de ruimte in het Sloegebied beperkt en daarom zullen de locaties van de converterstations en het nieuw te bouwen hoogspanningsstation op elkaar afgestemd moeten worden. Er bestaat namelijk in de omgeving geen draagvlak voor de ontwikkeling van een 380 kV station buiten het industrieterrein.

Wanneer nu de locatie van het converterstation wordt bepaald aan de Liechtensteinweg, ontstaat er mogelijk een probleem bij de locatiekeuze voor het nieuwe 380 kV-station. Als er geen geschikte locatie voor een nieuw 380 kV-station gevonden wordt, zijn na IJmuiden Ver Alpha extra aanlandingen bij Borssele in zijn geheel niet mogelijk.

Dat de locaties van de converterstations en het nieuwe 380 kV station onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, blijkt wel uit de zoektocht naar een locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation. Op 19 juli 2022 is er een overleg geweest met TenneT, North Sea Port en EPZ. Tijdens dit overleg heeft TenneT in grote lijnen de voor- en nadelen van twee van de drie geïdentificeerde mogelijke locaties voor het nieuwe hoogspanningsstation toegelicht: Locatie 1 (Liechtensteinweg) en locatie 2 (Belgiëweg).

Een hoogspanningsstation aan de Belgiëweg zou volgens Tennenet de voorkeur hebben. Vanwege de locatie van het converterstation voor Wind op Zee IJmuiden Ver Alpha, zou de Belgiëweg echter alleen haalbaar zijn als het hoogspanningsstation (deels) op grond die nu in eigendom is van EPZ geplaatst zou kunnen worden. EPZ heeft hierop aangegeven dat zij hieraan niet zal meewerken, omdat die grond bestemd is voor de nieuwbouw van twee kerncentrales (ofwel als locatie waar de

nieuwe centrales gebouwd worden ofwel als extra ruimte die tijdens de nieuwbouw gebruikt zal worden voor opslag van materiaal/materieel ten behoeve van de nieuwbouw).

TenneT heeft hierop aangegeven dat onderzocht zal worden of:

- het nieuw te bouwen hoogspanningsstation toch rondom het converterstation voor IJmuiden Ver Alpha gebouwd kan worden, zodat het hoogspanningsstation volledig op grond van North Sea Port staat en rekening houdend met het tracé voor de koelwaterinlaat voor de nieuwe kerncentrales.
- gebruik gemaakt kan worden van een speciale techniek, zodat de benodigde ruimte voor het hoogspanningsstation verkleind wordt en het hoogspanningsstation volledig op de grond van North Sea Port past.
- het converterstation voor IJmuiden Ver Alpha verplaatst kan worden naar een andere locatie, zodat op die plaats het nieuwe hoogspanningsstation kan worden geplaatst.

Mogelijk moet de locatie van het converterstation voor IJmuiden Ver Alpha dus ook nog verplaatst worden, vanwege de moeilijkheden bij het vinden van een locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation. Vanwege de beperkte ruimte in het Sloegebied moeten daarom deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang gezien worden en is het dus niet mogelijk om de locatie voor het converterstation Nederwiek I volledig los te koppelen van de zoektocht naar een locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation. Dit wordt ten onrechte wel gedaan in de concept NRD.

#### **Aandacht voor toekomstige ontwikkelingen omtrent nieuwbouw kerncentrales**

In de concept NRD wordt in het geheel geen aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van twee kerncentrales. In de Reactienota wordt aangegeven dat in het Programma aanlanding windenergie op zee 2031-2040 rekening mee zal worden gehouden dat er mogelijk in de toekomst nieuwe kerncentrales zouden kunnen komen. Omdat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor nieuwe kerncentrales in Borssele wordt er bij Nederwiek I nog geen rekening mee gehouden. Verder wordt aangegeven dat er op voorhand niet wordt ingezien dat de ontwikkelingen van Nederwiek I en de nieuwbouw van twee kerncentrales elkaar in de weg zouden kunnen staan.

Voor EPZ is dit standpunt onbegrijpelijk. Zoals eerder aangegeven is Borssele als aangewezen vestigingsplaats voor kerncentrales zeer kansrijk, zo niet de enige locatie. Wij vinden dat het grotere plaatje met toekomstige vraag en aanbod in zijn geheel moet worden beschouwd om te voorkomen dat de huidige besluitvorming rondom de aanlanding van wind op zee op de locatie in Borssele de plannen van het kabinet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales aldaar bemoeilijkt of belemmert door capaciteits- en stabiliteitsproblemen.

In het Beoordelingskader MER definitief (bijlage II bij de concept NRD) is trouwens bepaald dat wél rekening gehouden moet worden met de toekomstige ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van kerncentrales:

*“Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties*

*Er kunnen permanente effecten zijn, doordat de onderdelen van het project ruimtelijke beperkingen veroorzaakt voor de locatiekeuze van nieuwe productielocaties, zoals het waarborgbeleid voor ruimte voor het realiseren van een kerncentrale.”*

Op basis van bovenstaande zienswijze, verzoekt EPZ de door haar gesignaleerde aandachtspunten in deze zienswijze en in haar eerdere Reactie 'Voornemen en Voorstel Participatie' Net op Zee Extra verbinding Sloegebied d.d. 24 februari 2022, alsnog mee te nemen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Nederwiek I en in het daaropvolgende MER-onderzoek.

**Verzonden:** 10/20/2022 2:29:30 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):**

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** Schaardijk

**Huisnummer:** 150

**Postcode:** 3063 NH

**Woonplaats:** Rotterdam

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** [REDACTED]

**Als:** Bedrijf

**(Mede) namens:**

**Organisatie:** Evides NV

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Zienswijze Evides is bijgesloten.

91288856\_8186685\_Brief\_2022-10-19\_-\_Zienswijze\_NRD\_Net\_op\_Zee\_Nederwiek\_1.pdf

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

-

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

-

**Evides Waterbedrijf**Postbus 4472  
3006 AL Rotterdam  
www.evides.nl

KvK 24170650

BTW NL0071.97.032.B01

IBAN: NL23 BNGH 0285 0423 94 /

BIC: BNGHNL2G

Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt Net op Zee: Nederwiek 1  
Postbus 111  
9200 AC DRACHTENOns kenmerk:  
Infra/AMI/LM  
Datum: 19-10-2022  
Onderwerp: Zienswijze Evides N.V.

Contactpers

Afdeling:

Telefoon

E-mail:

Geachte heer, mevrouw,

Middels dit schrijven maakt Evides N.V. (hierna te noemen: Evides) haar zienswijze kenbaar op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 'Nederwiek 1' (hierna: NRD).

**Belang Evides**

Evides staat voor een betrouwbare drinkwaterlevering aan ruim 2,5 miljoen klanten in zuidwest Nederland. Evides levert via haar 100% dochter Evides Industriewater B.V. tevens op de industrie afgestemd water, onder andere in het gebied zoals omschreven in de NRD. De aanwezigheid van leidingnetten en installaties van Evides in dan wel in de directe nabijheid van de mogelijke kabelroutes en de locaties voor de converterstations, vormt een directe aanleiding voor Evides tot het geven van een zienswijze op de thans ter inzage liggende NRD.

**Ongestoorde ligging en bereikbaarheid Evides leidingen**

Voor Evides is een ongestoorde ligging van haar drink- en industriewaterleidingen van wezenlijk belang teneinde de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Voorts is het essentieel dat de aanwezige Evides leidingen te allen tijde bereikbaar zijn en blijven, niet alleen in geval van calamiteiten en onderhoudswerkzaamheden, maar ook voor wijzigingen aan of uitbreidingen van haar leidingnetwerk. Daarbij is het van eminent belang dat te allen tijde veilig kan worden gewerkt.

**Gevolgen voor Evides**

In de NRD wordt beschreven op welke wijze de milieueffecten van het voorgenomen voorkeursalternatief worden onderzocht voor de aanleg en realisatie van een kabelverbinding van het (nieuw te realiseren) platform op zee naar een eveneens nieuw te realiseren converterstation op land. Hierna geven wij voor zowel het kabeltracé als het converterstation onze bezwaren.

**De 525 kV (DC) en 380 kV kabels**

Het voornemen behelst de aanleg van (onder meer) een (nieuw te realiseren) platform op zee waarop windparken op zee zullen worden aangesloten. De opgewekte elektriciteit wordt vervolgens naar land getransporteerd via een 525 kV (DC) hoogspanningsverbinding. Het transport vindt plaats naar een converterstation in Borssele. Vanaf het converterstation vindt via

een 380kV hoogspanningskabel transport plaats naar het dichtstbijzijnde hoogspanningsstation alwaar de opgewekte windenergie wordt ingevoerd op het landelijke hoogspanningsnet.

Tijdens de aanlegfase worden de belangen van Evides in meer of mindere mate geraakt als gevolg van leidingkruisingen en paralleligging met Evides drinkwater- dan wel industriewatertransportleidingen. Tevens zijn in de beheer- onderhoudsfase gevolgen aanwezig.

### **Gevolgen voor beheer en onderhoud**

Niet alleen met betrekking tot de aanlegfase, maar eveneens voor de fase van beheer en onderhoud van de in de nabijheid van de kabelverbinding gelegen Evides leidingen zijn er gevolgen.

Onze bezwaren zien op de volgende punten:

1. De gevolgen voor Evides als gevolg van de aanwezigheid van de 525 kV(DC) hoogspanningskabel voor de continuïteit en leveringszekerheid van drink- en industriewater in geval van calamiteiten of noodzakelijk onderhoud aan haar leidingen.
2. Niet duidelijk is welke voorwaarden TenneT hanteert indien Evides werkzaamheden aan haar leidingen uitvoert in directe nabijheid van de 525 kV (DC) hoogspanningskabel.
3. Evides zal op grond van (lokale) leidingverordeningen bij grondroerende werkzaamheden in de nabijheid van de 525 en/of 380 kV hoogspanningskabels eerst in overleg moeten treden met de leidingexploitant (TenneT). Tevens zal Evides mogelijk extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen nu het gaat om een hoogspanningskabel en een stalen drinkwaterleiding (wederzijdse beïnvloeding). Niet duidelijk is welke extra maatregelen dit zijn en wat de bijbehorende meerkosten voor Evides zijn.
4. Tot slot maakt Evides zich zorgen over de vraag of het in de toekomstige situatie nog mogelijk is om nieuwe aansluitingen te maken op de bestaande drinkwater en industriewaterleidingen en indien dit wel het geval is, tegen welke meerkosten.

### Tracékeuze en beïnvloeding

Uit de NRD blijkt niet of bij de bepaling van het tracé al is getoetst aan de NEN 3654:2014.<sup>1</sup> Weliswaar ziet de NEN3654:2014 op AC hoogspanningssystemen, dit neemt niet weg dat ook bij een tracékeuze voor (DC) hoogspanningssystemen de afstand tussen een hoogspanningssysteem en een buisleiding voldoende groot moet worden gekozen en de noodzakelijke beïnvloedingstudies dienen te worden uitgevoerd. Artikel 9.1 NEN 3654:2014 bepaalt het volgende:

*'Bij het projecteren van een buisleiding of een hoogspanningsverbinding moet naar een zodanige afstand worden gestreefd dat (...) beïnvloeding op de buisleiding zonder extra voorzieningen beneden het aanvaardbare niveau blijft en anderzijds het hoogspanningssysteem bij een leidingincident niet in gevaar wordt gebracht.'*

Tevens dient in het ontwerp van de (DC) hoogspanningssystemen rekening te gehouden met de uitgangspunten van de NEN-EN 50162:2004 artikel 7.7.


Uit de stukken blijkt niet dat de uitgangspunten uit de NEN 3654:2014 en NEN-EN 50162:2004 zijn gehanteerd bij de thans voorliggende tracékeuze. Het kan niet zo zijn dat de eisen uit de bovengenoemde NEN normen eerst worden betrokken c.q. doorgeschoven naar de ontwerp- en uitvoeringsfase in plaats van bij de fase van projecteren van de betrokken leiding. De belangen van Evides dienen, mede aan de hand van de geldende normen en eisen, in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken bij de tracékeuze.

### Conclusie

Evides heeft een zorg dat zij haar beheer en onderhoud van haar leidingen in de nabijheid van de voorgenomen activiteit zoals omschreven in de NRD niet of onvoldoende kan continueren. Om te borgen dat Evides haar wettelijke taak nu en in de toekomst tegen de zo laagst mogelijke maatschappelijke kosten kan blijven uitvoeren, dient hier op voorhand duidelijkheid over te zijn.

Wij hopen middels deze zienswijze onze belangen en zorgen inzichtelijk te hebben gemaakt en vragen wij u deze mee te nemen bij de verdere planvorming. Verder blijven wij graag op de hoogte van het verdere verloop van het project.

Met vriendelijke groet,  
Evides N.V.

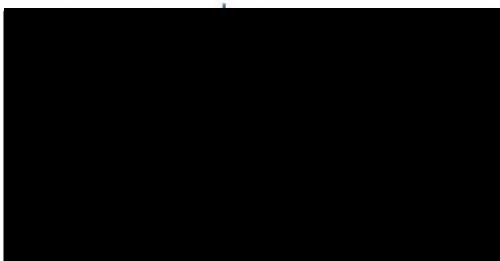

<sup>1</sup> NEN 3654:2014 'Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen'.





## Zienswijze Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu betreffende Hoogspanningsverbinding Net op zee Nederwiek 1 - Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapporten

20 oktober 2022

L.S.

Naar aanleiding van het verschijnen van de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapporten (hierna NRD) van de hoogspanningsverbinding Net op Zee Nederwiek 1 dienen wij bij deze graag onze zienswijze in. Wij verzoeken u de hierna genoemde aandachtspunten in de definitieve NDR op te doen nemen, zodat duidelijk is wat het MER moet beschrijven.

Naast een aantal detailpunten per pagina openen wij graag met een overkoepelende aanvulling aangaande de relatie met het Noordzeeakkoord.

### Aansluiting bij het Noordzeeakkoord

De uitrol van windenergie op zee heeft een significante impact op de ruimtelijke ordening van het Nederlands deel van de Noordzee. Te realiseren windparken binnen windenergiegebied Nederwiek 1 betreffen grote infrastructurele projecten op de Noordzee. Voor de plaatsing van infrastructuur op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn bindende afspraken gemaakt in het Noordzeeakkoord (NZA). Alle afspraken uit het Noordzeeakkoord die betrekking hebben op infrastructuur gelden ook voor het Net op Zee. In de huidige NRD wordt het Noordzeeakkoord niet genoemd en ook nergens wordt expliciet vermeld dat het project als zodanig onder de werkingssfeer van het NZA valt. Dat verontrust ons, des te meer omdat dit herhaaldelijk besproken is binnen het Noordzeeoverleg – de uitvoeringsorganisatie van het Noordzeeakkoord - en specifiek met het bevoegd gezag. Daarnaast hebben wij deze input nu meerdere malen geleverd.

Het ontbreken van een expliciete conformering aan het NZA lijkt ruimte vrij te laten om hiervan af te wijken. Om hierover misverstanden te voorkomen én om dit zichtbaar te maken voor alle belanghebbenden, vragen wij u – nogmaals - in de definitieve NRD op te laten nemen:

- Dat de bepalingen van het NZA van toepassing zijn bij de afweging van de tracéopties
- Dat daaruit volgend de milieueffecten die in het MER gepresenteerd gaan worden uit gaan van afspraken uit het NZA die voor infrastructuur / installaties zijn opgenomen. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) gaat het daarbij om:
  - o Het hanteren van de milieueffecten van evident *bovenwettelijke* best beschikbare technieken (BBT) voor de voorbereidings-, de aanleg-, de exploitatie- en onderhoudsfase -en de ontmantelingsfase voor milieu- en natuurversterkend en -beschermend bouwen en exploiteren
  - o Het weergeven van de milieueffecten in relatie met andere (en groeiende) milieudrukfactoren op de Noordzee (uitrol van Wind op zee, toename van scheepsvaart, extra gaswinning), dus de *cumulatieve* effecten van drukfactoren
  - o De maximale natuur mitigatie welke de initiatiefnemer kan toepassen voor niet te vermijden effecten
- Dat het Noordzeeakkoord wordt verwerkt in Figuur 1-2 samenvatting relevante beleid, wet- en regelgeving

Ten aanzien van een (aanvullend) *toetsingskader* waarnaar u informeert in de informatie bij de uitnodiging tot zienswijze-indiening dringen wij er – nogmaals - op aan dat het uiteindelijke MER ook



expliciet getoetst zal worden op het in overeenstemming zijn met de afspraken uit het Noordzeeakkoord.

### **Uitgangspunten aanlanding Wind op Zee**

Zoals ook aangegeven in deze concept-NRD heeft de aanleg van de benodigde kabels en overige infrastructuur impact op natuur en landschap. Om deze impact te minimaliseren en ervoor te zorgen dat natuur zwaarwegend meegenomen wordt in de tracékeuzes die gemaakt gaan worden hebben Natuur & Milieu, Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten [gezamenlijke uitgangspunten](#) opgesteld. De samenwerkende organisaties zien deze uitgangspunten voor aanlanding als noodzakelijk voor het mogelijk maken van de toekomstige uitrol van windenergie op de Noordzee. Wij zien dan ook graag dat deze uitgangspunten worden verwerkt in de definitieve NRD.

Wij vertrouwen erop dat bovenstaande aspecten in de definitieve NRD en het daarop gebaseerde MER worden opgenomen. Uiteraard zijn we graag bereid deze zienswijze nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,



## Gezamenlijke uitgangspunten aanlanding Wind op Zee



### April 2022

**Om klimaatverandering tegen te gaan worden nu en in de toekomst op grote schaal windparken op zee gebouwd. De opgewekte elektriciteit van deze windparken moet aan land gebracht worden. Dit alles moet passen binnen de ecologische draagkracht van zowel de Noordzee, als Werelderfgoed Waddenzee en beschermde natuur op de Waddeneilanden en de grenzen van onze leefomgeving. De aanleg van de benodigde kabels en overige infrastructuur heeft impact op natuur en landschap. Om deze impact te vermijden en ervoor te zorgen dat natuur voldoende zwaarwegend meegenomen wordt in de tracékeuzes die gemaakt gaan worden hebben Natuur & Milieu, Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten gezamenlijke uitgangspunten opgesteld. De samenwerkende organisaties zien deze uitgangspunten voor aanlanding als noodzakelijk voor het mogelijk maken van de toekomstige uitrol van windenergie op de Noordzee.**

### Aanleiding

Klimaatverandering gaat grote gevolgen hebben voor mens en natuur. Natuur op land en zee staat onder druk. Als we de meest rampzalige scenario's willen voorkomen is een snelle, zorgvuldige, en natuurinclusieve overstap naar een duurzaam energiesysteem noodzakelijk. Dit betekent in de eerste plaats dat we maximaal energie moeten besparen, maar daarnaast ook dat we veel duurzame energie moeten gaan opwekken op zorgvuldig gekozen locaties. Hier horen ook grootschalige windparken op de Noordzee bij. Nu staat er voor 2.5 GigaWatt (GW) aan windturbines op het Nederlands deel van de Noordzee. Voor tegen 2030 is 21.5 GW aan windparken gepland.<sup>1</sup> Na 2030 zal er nogmaals een veelvoud hiervan moeten worden bijgeplaatst als we 100% duurzame energie willen.<sup>2</sup> Al deze energie zal aan land gebracht moeten worden. Grotendeels in de vorm van elektriciteit, maar ook deels in de vorm van waterstof. Hiervoor zijn kabels en buizen nodig vanaf de Noordzee naar daar waar er vraag is naar duurzame energie. Een goede ruimtelijke aanpak is hierbij nodig. De keuze van het tracé, de vorm van het transport, de manier van aanleggen en de combinatie met andere economische activiteiten kan alleen binnen de ecologische grenzen van de al kwetsbare Noordzee en Waddennatuur, met aandacht voor landschap. Momenteel wordt er bepaald hoe het windpark 'ten Noorden van de Waddeneilanden' aan wordt gesloten. Het proces hieromtrent laat zien dat er nog veel te winnen is met betrekking tot zowel de vormgeving van het proces, als de identificatie én beheersing van ecologische risico's. Adviezen van de Commissie MER en de Waddenacademie, alsmede een recent rapport van Witteveen en Bos tonen aan dat het oorspronkelijke voorkeustracé vanuit de overheid met een kabel door Schier (nog) onvoldoende

<sup>1</sup> Zie het programma Noordzee 2022-2027:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/18/bijlage-programma-noordzee-2022-2027#:~:text=Het%20Programma%20Noordzee%202022%2D2027,Nationaal%20Water%20Programma%202022%2D2027.>

<sup>2</sup> Zie bijvoorbeeld de scenario's die de netbeheerders hiervoor opgesteld hebben:

<https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/publicaties/ii3050/>

rekening houdt met de kwetsbare natuur of dat hier (nog) onvoldoende over bekend is. Ook werd duidelijk dat de aanlanding een grensoverschrijdende verantwoordelijkheid kan zijn met in dit geval Duitsland. Elke nieuwe activiteit kan de natuur verder onder druk zetten. Het is belangrijk dat kwetsbare natuur wordt ontzien. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat bij nieuwe infrastructuur op de Noordzee gewerkt gaat worden met de bovenwettelijke best beschikbare technieken om effecten op ecologie te minimaliseren (natuurbeschermend) en natuur te versterken, dit om binnen de ecologische grenzen van het ecosysteem te blijven. Gelet op de huidige ecologische toestand van de Noordzee betekent dat een plus op de huidige situatie.

Om richting te geven aan de ruimtelijke planning en de nadere ontwikkeling van het tracé voor 'ten Noorden van de Wadden', maar ook om de aanlanding van nieuwe windparken beter te laten verlopen, hebben Natuur & Milieu, Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten uitgangspunten opgesteld om de tracévarianten, en het proces om tot een voorkeursvariant te komen, te kunnen beoordelen.

### Afbakening

De uitgangspunten zijn van toepassing op de aanlanding van windenergie die wordt opgewekt op het Nederlands deel van de Noordzee en de bijbehorende keuzes die daaromtrent gemaakt worden. Er wordt zowel gekeken naar (cumulatieve) ecologische effecten op zee, als op de kustzone en het binnenland. Zowel korte als lange termijneffecten op ecologie worden meegenomen in zowel de aanleg- de exploitatie- als de ontmantelingsfase.

### Uitgangspunten

#### Procesmatige uitgangspunten

##### *1. Alle relevante maatschappelijke stakeholders worden tijdig betrokken*

We onderschrijven allen de urgentie van de energietransitie. Om deze transitie goed te doorlopen is het noodzakelijk dat relevante maatschappelijke stakeholders bij ingrijpende onderdelen van de transitie tijdig worden betrokken. Relevante maatschappelijke stakeholders zijn natuurorganisaties, milieuorganisaties, landschapsorganisaties en omwonendenorganisaties. De aanlanding van windenergie op zee is een goed voorspelbaar element van de energietransitie. Het kan dus niet zo zijn dat de relevante maatschappelijke stakeholders pas betrokken worden als de kavels en tracé-opties al vastgesteld zijn. Al eerder in het proces, als start van de ruimtelijke planning en bij het aanwijzen van de kavels, moeten stakeholders betrokken worden middels het Noordzeeoverleg en publieke stakeholderbijeenkomsten, om mee te denken over de potentiële aanlanding van de energie die opgewekt gaat worden op de kavels.

##### *2. Alle relevante maatschappelijke stakeholders hebben tijdig voldoende informatie om een afweging tussen de verschillende alternatieven te kunnen maken*

Bij ingrijpende stappen van de energietransitie is voldoende kennis van de ecologische effecten noodzakelijk. Met 'voldoende' wordt hier bedoeld dat er met een zekere grenzende waarschijnlijkheid voorspeld kan worden hoe sterk de eventuele negatieve effecten zullen zijn, of dat het zeker is dat er voldoende flexibiliteit is om gedurende de uitwerking bij te sturen mochten onverwachte negatieve effecten die niet bekend waren optreden. Als voldoende kennis er nog niet is, is er eerst onafhankelijk ecologisch onderzoek nodig. Dit om te voorkomen dat we met de oplossing voor het ene probleem een nieuw probleem creëren. Voordat er onomkeerbare keuzes

gemaakt worden beschikken de relevante maatschappelijke stakeholders over voldoende informatie om hun inbreng te kunnen leveren.

### *3. De inbreng van de relevante maatschappelijke stakeholders weegt zwaarwegend mee in de keuze van het alternatief*

Bij de uiteindelijke keuze van het tracé is duidelijk wat er met de inbreng van de maatschappelijke stakeholders is gedaan. Voor het draagvlak voor de energietransitie, en het behoud van een breed palet aan waarden (natuurwaarden, landschapswaarden, etc.) is het noodzakelijk dat de inbreng van de maatschappelijke stakeholders zwaarwegend wordt meegenomen. Als dit niet gebeurt leidt dit verderop in het proces tot procedures en vertraging.

### *4. Het opstellen van een goede governance structuur*

Om te borgen dat bij de aanlanding van windenergie op zee de (ecologische) randvoorwaarden niet overschreden worden, het proces goed opgezet wordt en de nut en noodzaak van de voorgenomen aanlanding voldoende aangetoond is, adviseren wij, als aanvulling op de bestaande governance voor bescherming van de Noordzee en de Waddenzee, tot het instellen van een regiegroep per aanlandingsregio bestaande uit een afvaardiging van de belangrijkste stakeholders. Deze regiegroep zou al bij de eerste voornemens van de ontwikkeling van windparken en bijbehorende aanlanding aangesteld moeten worden. Een onderdeel van de taken van deze regiegroep zou het opstellen van specifieke uitgangspunten voor de betreffende aanlanding kunnen zijn. Deze uitgangspunten kunnen naast de meer algemene uitgangspunten waar deze notitie een aanzet toe doet kunnen bestaan.

Aanvullend zou een onafhankelijke ecologische autoriteit de opdracht moeten krijgen om de ecologische kwaliteiten en specifieke risico's die spelen in betreffende gebieden vast te stellen, kennisleemten te identificeren, en toe te zien op het verkrijgen van voldoende ecologische kennis op basis waarvan een tracébesluit genomen kan worden.

Tot slot zouden voorgestelde procedures omtrent kennisgeving en betrekken van maatschappelijke stakeholders in een verder uitgewerkte vorm wettelijk vastgelegd moeten worden.

## Inhoudelijke uitgangspunten

### *1. Kwetsbaar gebied mijden*

Kwetsbare en ecologisch waardevolle natuurgebieden en de bijbehorende habitats en soorten worden gemedend<sup>3</sup>. De bescherming van natuur staat hier voorop en natuurdoelen, zoals de doelen uit de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) en de Kaderrichtlijn Water, inclusief de Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN) doelen dienen gehaald te worden. Ook UNESCO Werelderfgoed gebieden behoren tot unieke waardevolle gebieden waarvan de unieke internationale kenmerken ervan behouden moeten blijven. Een integrale, toekomstbestendige benadering is nodig waarin ook volwaardig aandacht is voor de natuur. Dit kan zijn door een tracé te kiezen dat om het kwetsbare gebied heen gaat, tunnelt of aansluit bij al verstoorde gebieden door bestaande corridors in zeebodem/estuaria te benutten om verstoring van de bodem en natuur te minimaliseren. Recente ervaringen in en rond de Westerschelde laten zien dat het combineren van functies in bestaande vaargeulen een oplossing kan bieden voor de ruimtelijke puzzel. Ook de timing van de aanleg is van belang om te voorkomen dat deze niet in een kwetsbare periode plaatsvindt, zoals het broedseizoen en voorjaars- en najaarstrek van vogels. Het

---

<sup>3</sup> Onder kwetsbaar gebied valt in ieder geval Natura 2000 gebieden, KRM gebieden, en Natuurnetwerk Nederland (NNN), maar ook bijvoorbeeld hoogwatervluchtplaatsen, zeegrasvelden en biodiversiteitshotspots. Aandacht voor waardevolle landschappen zoals UNESCO Werelderfgoed is tevens van belang.

voorzorgsbeginsel is in alle gevallen leidend. Dit betekent dat de activiteit niet kan worden toegestaan indien er geen zekerheid is dat er geen significant negatieve effecten zullen optreden. Er is dan een andere optie nodig. Hierbij moeten ook opties worden meegenomen waar samenwerking met de andere Noordzeelanden noodzakelijk is.

### *2. Ecologie niet laten wijken voor economie of tijdsdruk*

Het behouden, beschermen en versterken van de natuur is cruciaal. Het vermijden van hogere kosten zijn geen excuus om het aanlanden van wind op zee door kwetsbaar gebied te laten gaan als er ook een alternatief beschikbaar is waarmee significante effecten op ecologie vermeden worden. Alle reële alternatieven zijn onderdeel van een goede afweging. Dat betekent dat vooraf de ecologische kwaliteiten van de gebieden en de mogelijke effecten daarop in kaart moeten worden gebracht, zoals dat op de Noordzee gaat gebeuren in het kader van gebiedspaspoorten.

Zonder kennis van de (cumulatieve) effecten op ecologie<sup>4</sup> van de verschillende alternatieven voor aanlanding kan er geen afweging gemaakt worden. Dit is ook een vereiste voor de Commissie MER om een advies uit te kunnen brengen. Tijdsdruk mag geen reden zijn om onomkeerbare keuzes te maken. Het benodigde ecologische onderzoek moet gereed zijn voordat onomkeerbare keuzes worden gemaakt die de ecologische grenzen zouden kunnen overschrijden.

### *3. Natuurversterking daar waar mogelijk*

Ingrepen op de Noordzee en in de kustzone kunnen ook kansen voor de natuur bieden. Zo kan steenbestorting een habitat creëren voor verschillende soorten. In het ontwerp van de aanlanding moet hier op passende wijze rekening mee gehouden worden door voorzieningen te treffen. Natuurversterking moet echter niet gezien worden als een manier om ecologische schade elders te compenseren. Verschillende soorten en verschillende habitats zijn niet uitwisselbaar. Soorten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het geheel van een ecosysteem. Dit betekent dat bijvoorbeeld habitatverlies van een kwetsbare soort door steenbestorting niet goedgemaakt wordt door habitatwinst van een andere soort. In gebieden waar al sprake is van grote ecologische belasting of achteruitgang (zoals de Waddenzee) is natuurversterking alleen niet voldoende. Daar wordt de keuze voor aanlanding ook een keuze om de druk van andere activiteiten te verminderen.

### *4. Voorkeur voor aanlanding in de buurt van de vraag*

De grote energievraag zal in Nederland in de Randstad en de industrieclusters zijn. Om te voorkomen dat er kabels door kwetsbare natuur en landschap getrokken worden heeft het de voorkeur om zo dicht mogelijk bij de grote energievraag op land aan te landen. Denk aan al 'verstoorde plekken' zoals de havens en industrie, waar vaak draagvlak voor aanlanding is. Na aanlanding moet de stroom verder op land getransporteerd worden. Kies ervoor dat de aanlanding zodanig plaatsvindt dat de aanleg van nieuwe bovengrondse hoogspanningskabels in het achterland minimaal en ruimtelijk optimaal is. Dit kan betekenen dat er een grotere afstand onder de Noordzeebodem wordt afgelegd indien een zorgvuldige afweging van de netto ecologische impact wordt gedaan en de conclusie hiervan voor zo'n keuze aanleiding geven. Daarnaast kan het ook meer voor de hand liggen om Nederlandse windparken in het buitenland aan te landen. Dit kan geen taboe zijn, zeker niet als het subsidievrije windparken zijn. Het is mogelijk om met buurlanden tot een oplossing te komen, ook als de wet- en regelgeving complex is. Uiteindelijk is de omslag naar een duurzaam energiesysteem geen

---

<sup>4</sup> Cumulatieve effecten als gevolg van i) verschillende aspecten van de aanleg zelf (b.v. cumulatie a.g.v. vertroebeling van het water én verstoring door geluid), ii) andere menselijk medegebruik (b.v. gaswinning, bodemberoerende visserij), en iii) overige drukfactoren (zoals klimaatverandering). Specifiek voor de Waddenzee wordt daar onder auspiciën van NWO onderzoek naar gedaan. Zolang er wetenschappelijke twijfel is en blijft kan dan geen additionele belasting voor de Waddenzee vergund worden op grond van het voorzorgsprincipe.

Nederlands probleem waarbij in Nederland opgewekte duurzame energie per se in Nederland moet worden ingezet, maar een wereldwijde uitdaging waarbij we gezamenlijk onze totale energievoorziening moeten verduurzamen.

#### *5. Monitoring meenemen in de gebruiksfase*

Bestaand en verwacht cumulatief gebruik moeten passen binnen ecologische grenzen zowel op land als op zee, kennisleemtes die hierop bestaan dienen gedicht te worden. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, en er de noodzakelijke (mitigerende) maatregelen zijn getroffen, is het belangrijk dat er goed wordt gemonitord. Enkele (lange termijn) effecten op ecologie zullen pas in de gebruiksfase duidelijk worden. Een voorbeeld hiervan is het effect van elektromagnetische velden rond kabels op vissen en zeezoogdieren. Er is dus een monitoringsplan nodig voor de effecten op ecologie gedurende de gebruiksfase, met name daar waar kennisleemtes over bestaan. Een goede nulmeting en referentiegebieden zijn hiervoor noodzakelijk. Lessen die geleerd worden uit deze monitoring kunnen bijdragen aan de best beschikbare technieken en moeten in ieder geval bij toekomstige aanlandingsinfrastructuur toegepast worden.

#### *6. Toekomstgericht ontwerpen*

Er zijn verschillende scenario's voor het duurzame Nederlandse energiesysteem van de toekomst. In al deze scenario's speelt windenergie op zee een grote rol. Nu al moet tijdens de aanlanding rekening gehouden worden met verdere uitrol die na 2030 plaats gaat vinden. Een integrale, toekomstbestendige benadering met regie is hierin nodig zowel in ruimte en tijd. Er wordt niet enkel per project gekeken maar naar toekomstbestendige en slimme oplossingen binnen ruimtelijke kaders. Zo moeten er tracés gekozen worden met voldoende ruimte voor de in de toekomst verwachte hoeveelheden offshore wind. Er wordt gebundeld waar dit past. Bij de planning van aanleg moet zo slim mogelijk omgegaan worden met verstoring. Dit kan betekenen dat er op dezelfde plek een aantal maal minder ingrijpende verstoring plaatsvindt, of dat er eenmalig juist meer verstoring plaatsvindt, maar daarna het gebied in staat gesteld wordt om minstens enkele jaren te herstellen. De ruimte die gebruikt wordt voor aanlanding wordt zo slim en efficiënt mogelijk gebruikt, met in acht name van natuur en landschap, om het totale ruimtebeslag van de aanlandingsinfrastructuur in de kustzone en op land zoveel mogelijk te beperken.

#### *7. Houd in het vestigingsbeleid voor industrie en andere grote energievragers rekening met de beschikbaarheid van geschikte aanlandlocaties voor windenergie en de beschikbaarheid van duurzame energieproductie.*

De industrie zal elektrificeren. Dit is goed, want anders zijn de klimaatdoelen niet te halen. De inzet van elektriciteit is ook het meest efficiënt in termen van ruimtegebruik en energieverlies aangezien er minimaal energie verloren gaat bij de omzetting waardoor er minder windparken nodig zijn om de benodigde energie op te wekken. De inzet van elektriciteit is dus efficiënter dan de inzet van alternatieven zoals waterstof of biomassa als brandstof. De hoeveelheid duurzame elektriciteit die Nederland op land en op de Noordzee kan opwekken is echter beperkt. Energie-intensieve industrie en andere grote energievragers zoals datacentra die niet noodzakelijkerwijs<sup>5</sup> in Nederland gevestigd moeten worden zullen beperkt toegelaten moeten worden. Dit om de druk op de Nederlandse Noordzee en de kustzone door de productie van duurzame elektriciteit en de aanlanding hiervan binnen de ecologische grenzen te houden. Goed vestigingsbeleid is ook gebaseerd op de hoeveelheden duurzame energie waar Nederland binnen ecologische grenzen over zal kunnen beschikken.

---

<sup>5</sup> Bijvoorbeeld omdat ook andere landen de benodigde datainfrastructuur hebben en een groter aanbod aan hernieuwbare energie ten opzichte van de vraag.

*8. Overweeg aanlanding in de vorm van waterstof indien er ook een onvermijdbare waterstofvraag is die hiermee bediend kan worden*

Groene waterstof is niet het ei van Columbus aangezien door omzettingsverliezen een significant deel van de energie verloren gaat. Dit betekent dat om dezelfde hoeveelheid energie naar land te transporteren er meer windturbines nodig zijn, met meer druk op de ecologische ruimte tot gevolg. Er is echter ook een zekere vraag naar waterstof te verwachten die niet door elektrificatie ingevuld kan worden. Offshore productie van waterstof en transport door bestaande gasleidingen kan overwogen worden om deze vraag te bedienen. Het transport door bestaande leidingen voorkomt dat er nieuwe tracés aangelegd moeten worden en kan dus in de impact op de ecologie van de kustzone, de Noordzee en de Waddenzee schelen. Tevens wordt hiermee het ecologische risico van elektromagnetische velden verminderd.

*9. Keuzes maken in lijn met het Noordzeeakkoord*

In het Noordzeeakkoord zijn belangrijke uitgangspunten opgeschreven voor de toekomst van de Noordzee. Hierin is afgesproken dat de ecologische draagkracht randvoorwaardelijk is voor het individuele en cumulatieve gebruik van de Noordzee. Concreet is ook afgesproken dat de actueelste bovenwettelijke best beschikbare technieken voor natuurbeschermend- en versterkend bouwen vanuit bestaande (nationale en internationale) literatuur en ervaringen worden ingezet. Dit betekent dat ook de aanlanding van windenergie moet plaatsvinden via afgewogen ontwerpstrategieën (bijvoorbeeld combineren functies vaargeul en kabelcorridor) met gebruikmaking van deze best beschikbare technieken, met de minste ecologische impact.



**Verzonden:** 10/24/2022 7:21:46 PM

**Onderwerp:** Zienswijze

**Project:** Net op zee Nederwiek 1

**Achternaam:** [REDACTED]

**Tussenvoegsel(s):** [REDACTED]

**Voorletters:** [REDACTED]

**Straat:** Postbus

**Huisnummer:** 79

**Postcode:** 4420 AC

**Woonplaats:** Kapelle

**Land:** Nederland

**Telefoonnummer:** [REDACTED]

**E-mailadres:** gemeente@kapelle.nl

**Als:** Overheid

**(Mede) namens:**

**Organisatie:** Gemeente Kapelle

**Zijn er naar uw mening andere alternatieve locaties die moeten worden onderzocht?**

Zie bijlage

**Zijn er naar uw mening andere of aanvullende milieueffecten die moeten worden onderzocht?**

Zie bijlage

**Zijn er naar uw mening andere aspecten die moeten worden betrokken bij het toetsingskader?**

Zie bijlage



### **Gevolgen**

Zoals vastgesteld bevindt het project van Nederwiek 1 zich buiten onze gemeentegrenzen. Maar het is aannemelijk dat het transport van de energie wel door onze gemeente gaat plaatsvinden. Met de kennis van het 380KV Zuidwest West project en de genoemde ontwikkelingen vragen wij ons sterk af of transport zondermeer kan plaatsvinden zonder dat sprake is van congestie. Het concept NRD lijkt hier niet op in te gaan.

### **Zorgen**

De hiervoor genoemde zaken geven ons reden tot zorg. Een combinatie van een beperkte transportbeschikbaarheid op de nieuwe 380KV hoogspanningsverbinding en de omvang van komende ontwikkelingen kan leiden tot vraag naar meer transportcapaciteit. Zoals aangegeven heeft de realisatie van de huidige verbinding grote maatschappelijke en landschappelijke impact op onze gemeente. De bouw van nog een nieuwe verbinding die mogelijk nodig is om voldoende transportcapaciteit te bieden kan onze gemeente maatschappelijk en landschappelijk niet dragen.


### **Verzoek**

Wij verzoeken u dan ook inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van het project Net op zee Nederwiek 1 in combinatie met andere energieontwikkelingen op het 380KV hoogspanningsnet. Als blijkt dat hiervoor een nieuwe hoogspanningsverbinding (al dan niet in de toekomst) noodzakelijk is moet dit worden meegenomen in de onderzoeken. Op voorhand brengen wij op dit punt onze zorg over. Graag worden wij op de hoogte gesteld over uw antwoord op onze reactie.

### **Vragen?**

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] via het telefoonnummer [REDACTED] of via het e-mailadres [REDACTED].

Hoogachtend,  
Namens burgemeester en wethouders van Kapelle,  
de portefeuillehouder,



**Nota van antwoord zienswijzen**  
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau  
**Net op zee - Nederwiek 1**

Datum: 19 december 2022

## Inleiding

In diverse lokale media en in de Staatscourant van 8 september 2022 is kennis gegeven van de terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van het project Net op zee Nederwiek 1. Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 was het mogelijk om op de concept-NRD te reageren door een schriftelijke of mondelinge zienswijze te geven. Betrokken overheden en wettelijke adviseurs werden om een reactie gevraagd. Binnen de inspraakperiode zijn er 9 unieke zienswijzen en 2 reacties binnengekomen. In deze Nota van Antwoord zijn de ingediende zienswijzen en reacties samengevat en van een antwoord voorzien. De zienswijzen en reacties zijn geregistreerd en integraal opgenomen in de [inspraakbundel "Zienswijzen en reacties op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Net op zee Nederwiek 1'".](#) Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel uit de inspraakbundel kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) op 2 november advies uitgebracht op de concept-NRD, daarbij zijn de ontvangen adviezen en zienswijzen meegenomen. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen en wordt betrokken bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER).

In de tweede kolom is het nummer van de zienswijze of reactie opgenomen, dit correspondeert met de nummering uit de inspraakbundel. Ook wordt een samenvatting van het relevante element uit de zienswijze of reactie gegeven, waarop in de derde kolom antwoord wordt gegeven. Door te klikken op de onderstreepte teksten, wordt een koppeling gemaakt met relevante websites.

### **Gebruikte afkortingen in de tabel:**

BZK =	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
EZK =	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
cNRD =	concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
MER =	Milieueffectrapport
VKA =	voorkeursalternatief

**Reacties**

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
<b>1.</b>	<b>202200431 (Particulier)</b>	
1.1	<p>Indiener heeft eerder al reactie gegeven op het voornemen en voorstel voor participatie en heeft ernstige bezwaren gezien de nadelige gevolgen van het plan voor de visserij. Indiener benoemt de verschillende vormen van visserij op het Veerse Meer en geeft aan dat deze grote schade zullen lijden door het bagger- en stortwerk.</p> <p>Verder vraagt indiener naar de invloed van het elektromagnetisme van de kabels op paling, schaal- en schelpdieren. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat elektromagnetisme grote invloed heeft op het gedrag van paling en vis. Er moet dus geen toestemming gegeven worden voor de aanleg van de kabels door het Veerse Meer.</p>	<p><i>In deze fase van het project Net op zee Nederwiek 1 zijn er nog geen vergunningen aangevraagd. De vergunningen worden in een latere fase aangevraagd en zullen worden onderbouwd met een milieueffectenonderzoek. Dit effectenonderzoek omvat tevens elektromagnetische velden. Indien uit het effectenonderzoek blijkt dat er aanzienlijke nadelige milieueffecten optreden, worden maatregelen voorgesteld. Welke effectenonderzoeken voor het Milieueffectrapport (MER) gedaan worden, staat uiteen gezet in de cNRD. Ook eventuele cumulatie met Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt in het kader van het MER onderzocht.</i></p>
<b>2.</b>	<b>202200458 (Particulier)</b>	
2.1	Indiener geeft de Maasvlakte aan als alternatieve locatie.	<i>Verwezen wordt naar de reactie onder 2.4.</i>
2.2	De Renaissancestructuur van de Borssele Polder met zijn open structuur zal schade ondervinden door toedoen van dit project. Ook de compenserende maatregelen op het gebied van groen i.v.m. met deze projecten (negatief effect).	<p><i>In een volgende fase van het project zal in het kader van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan worden naar de effecten op landschap en cultuurhistorie. Tijdens dit onderzoek wordt ook gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee (NOZ) IJmuiden Ver Alpha. Welke effectenonderzoeken voor het MER gedaan worden, staat uiteengezet in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Mocht blijken dat er landschappelijke inpassing en/of compensatie aan de orde is, dan wordt</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
2.3	<p>Indiener geeft aan dat de bestaande ecologie wordt beschadigd en de toekomstige ecologie wordt vernietigd door het magnetisch veld van de ondergrondse aanleg van stroomkabels. De exportkabels genereren een elektromagnetisch veld en de reikwijdte van dit veld is afhankelijk van verschillende factoren; hoeveelheid stroom, het type stroom, wissel- of gelijkspanning.</p> <p>De omvang van het EMV wordt nu enkel modelmatig berekend, zonder dat veld validatie heeft plaatsgevonden, de werkelijke omvang is dus onzeker. De kennisbasis omtrent de mogelijke ecologische effecten van EMV is beperkt.</p> <p>Indiener geeft aan dat van veel soorten bekend is dat deze reageren op (geo) magnetische velden, wat invloed heeft op onder andere hun migratie en foerageer gedrag.</p> <p>Een primair verschil tussen het EMV van de wisselstroom en gelijkspanning is dat gelijkspanning een grotere overlap kent met het aardmagnetisch veld. Dit aardmagnetisch veld wordt met name gebruikt voor de koersbepaling van migrerende soorten.</p>	<p><i>hiervoor een Landschapsplan opgesteld.</i></p> <p><i>Bij Net op zee Nederwiek 1 is op zee en in het Veerse Meer sprake van de aanleg van 525kV-gelijkstroomkabels. De ecologische effecten van elektromagnetische velden veroorzaakt door deze 525kV-gelijkstroomkabels op zee en in het Veerse Meer worden onderzocht in een volgende fase, in het kader van het Milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling. Welke effectenonderzoeken voor het Milieueffectrapport (MER) gedaan worden, staat uiteen gezet in de cNRD. Ook eventuele cumulatie met NOZ IJmuiden Ver Alpha wordt in het kader van het MER onderzocht.</i></p>
2.4	<p>Deze activiteit is een stille uitbreiding van het industrieterrein en hoort niet thuis in het buitengebied. Een aanlanding op de Maasvlakte is beter. Daar is ook ruimte voor verdere ontwikkeling van andere stroomgebruikers o.a. waterstof.</p>	<p><i>Na de aanleg van het kabeltracé kan de betreffende grond weer als landbouwgrond gebruikt worden. Er is geen sprake van stille uitbreiding van het industrieterrein. Voor de keuze van de aanlanding in Borssele is een brede afweging gemaakt (zie voor achtergrondinformatie: <a href="#">Wind op zee tot en met 2030 - Wind op zee</a>), waarbij onder andere</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Overigens zullen er ook op de Maasvlakte kabeltracés aanlanden, naast het recent gerealiseerde Net op zee Hollandse Kust (zuid) (1,4 GW). Dit zijn de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta (2 GW), Net op zee IJmuiden Ver Gamma (2 GW) en Net op zee Nederwiek 2 (2 GW).</i></p>
2.5	<p>Het ontbreekt aan een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het magnetisch veld, op het menselijk lichaam en op dieren en planten voor nu en in de toekomst.</p>	<p><i>Overall waar elektriciteit aanwezig is, ontstaan elektrische en magnetische velden (EM-velden).</i></p> <p><i>Gelijkstroom (direct current, DC) en wisselstroom (alternating current, AC) genereren beide magneetvelden, maar omdat de technieken verschillen, hebben die magneetvelden andere eigenschappen en effecten. Voor dit project wordt tussen het platform op zee en het converterstation op land een gelijkstroomverbinding (DC) aangelegd. Bij de verdere uitwerking is een gebundelde ligging van de gelijkstroomkabels het uitgangspunt. Dit beperkt de omvang van het magneetveld.</i></p> <p><i>Voor DC-magneetvelden laat wetenschappelijk onderzoek geen verband zien tussen blootstelling aan DC-magneetvelden, zoals die voor komen bij de ondergrondse hoogspanningskabel en de hoogspanningsstations, en gezondheidseffecten. Daarom is er, in tegenstelling tot AC-magneetvelden, geen voorzorgsbeleid vanuit de rijksoverheid voor blootstelling aan DC-magneetvelden en worden de gezondheidseffecten van DC-magneetvelden van ondergrondse DC-kabels en het DC-deel van het converterstation op de leefomgeving in het MER niet nader onderzocht.</i></p> <p><i>Voor meer informatie over magneetvelden kunt ook de</i></p>



Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>digitale TenneT brochures/position papers raadplegen. Deze staan op:  <a href="https://www.tennet.eu/nl/onshoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/gezondheid/">https://www.tennet.eu/nl/onshoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/gezondheid/</a> of kijk op  <a href="https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen">https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen</a> en  <a href="https://www.kennisplatform.nl/">https://www.kennisplatform.nl/</a></i></p> <p><i>Daarnaast is er een animatie gemaakt met een toelichting over magneetvelden van wisselstroom en gelijkstroom nabij het hoogspanningsnetwerk. Deze is te vinden op:  <a href="https://youtu.be/C665iOqvT3Q">https://youtu.be/C665iOqvT3Q</a>.</i></p>
2.6	Welke gevolgen heeft het magnetisch veld op de buisleidingen zone van de Total olieraffinaderij die binnen steenworp afstand in dezelfde bodem ligt?	<p><i>De effecten van eventuele beïnvloeding (EMC) door de komst van Net op zee Nederwiek 1 op andere, nabijgelegen kabels, leidingen en/of inrichtingen zoals bijvoorbeeld de Total Raffinaderij zijn in dit vroege stadium op hoofdlijnen onderzocht. Er is naar aanleiding van dit (haalbaarheids)onderzoek geen sprake van onacceptabele effecten..</i></p> <p><i>In een latere fase van het project, wanneer ook de details van het project bekend zijn, worden EMC detailstudies uitgevoerd. Indien uit de stakeholderrapportages (EMC detailstudie per stakeholder) blijkt dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, worden afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren van het object (zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen). TenneT dient te voldoen aan de voorwaarden vanuit EMC (conform NEN 3654 en RLN 000398) voor de inbedrijfname van de Net op zee verbinding.</i></p>
2.7	Het gebruik van elektronische ontwikkeling (o.a. GPS en telefoon) in de landbouw kan worden verstoord.	<p><i>In een volgende fase van het project zal in het kader van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan worden naar de effecten op Leefomgeving, Ruimtegebruik en</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>overige Gebruiksfuncties waarbij er aandacht besteed wordt aan de eventuele invloed van magneetvelden op GPS. Tijdens dit onderzoek wordt ook gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Welke effectenonderzoeken voor het MER gedaan worden, staat uiteengezet in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.</i></p>
2.8	<p>Indiener geeft aan dat de bestaande drainage compleet wordt vernietigd door de aanleg van een ondergrondse stroomlijn. Er is extra aandacht nodig voor dit onderwerp vanwege het grondwaterpeil in het Sloebos. Eerder is namelijk gebleken dat een extra hoeveelheid drainage moest worden bij-/aangelegd tijdens de aanleg van het Sloebos, om vernatting op landbouwgrond te voorkomen.</p>	<p><i>Voor het NOZ Nederwiek 1 zal in een volgende fase van het project een cultuurtechnisch rapport opgesteld worden. Gedurende de gesprekken voor het vestigen van het zakelijk recht wordt de drainage voor ieder perceel inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan wordt voor ieder perceel een drainageplan opgesteld waarin het tijdelijk herstel (tijdens en de eerste jaren na aanleg) en het permanente herstel (na zetting van de grond) wordt beschreven. Bij de aanleg van de verbinding wordt de drainage, indien noodzakelijk, losgehaald en na afloop hersteld. TenneT is verplicht om te zorgen dat het normale gebruik van het perceel na de aanleg voortgezet kan worden. Uitgangspunt blijft dat TenneT dient te garanderen dat de ontwateringssituatie na afloop van de aanleg het zelfde is als daarvoor.</i></p> <p><i>TenneT is zich er van bewust dat permanent herstel van de drainage in de meeste gevallen niet direct bij oplevering van de werkterreinen kan worden uitgevoerd. Nazakking van de bodem is de belangrijkste reden hiervoor. Pas nadat de grond is "gezet" zal nieuwe drainage kunnen worden aangebracht. Normaal zal deze tussen de oude drainage worden gelegd. In sommige gevallen, als de sloten tussen de percelen dit toelaten, kan er voor gekozen worden om de drainage een kwartslag te draaien of om met een andere hart-op-hart afstand te werken om het</i></p>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
		<i>gewenste effect te behalen. Naschade (aantasting van de oogst) gedurende de periode dat de bodem zich herstelt zal door TenneT worden vergoed. Dit wordt in overleg met de rechthebbende afgesproken.</i>
2.9	Indiener geeft aan dat door de aanleg van de ondergrondse verbinding, er een verstoring plaatsvindt van het ontspanningsgebied (bijvoorbeeld voor het uitlaten van huisdieren).	<i>In een volgende fase van het project zal in het kader van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan worden naar eventuele effecten op bestaande gebruiksfuncties, waaronder recreatie. Tijdens dit onderzoek wordt ook gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Welke effectenonderzoeken voor het MER gedaan worden, staat uiteengezet in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.</i>
<b>3.</b>	<b>202200460 (gemeente Middelburg)</b>	
3.1	De gemeente Middelburg heeft geen opmerkingen over de te onderzoeken locaties, milieueffecten of andere bij het toetsingskader te betrekken aspecten.	<i>Voor kennisgeving aangenomen.</i>
<b>4.</b>	<b>202200461 (Particulier)</b>	
4.1	Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de kabel langs de weg van de Zeedijk van de Jacobapolder te Lewedorp, aangezien indiener percelen heeft naast die weg. Het behoud van de bestaande zoetwaterbron moet onderzocht worden. Indiener gebruikt deze voor beregening en vreest dat door bronbemaling de bron zout zal worden en niet meer bruikbaar is voor beregening van gewassen. Bij info avonden is besproken dat er tijdens de werkzaamheden gemonitord gaat worden.	<i>In het voorkeursalternatief is gekozen voor een ligging van de kabel door de dijk. Dit alternatief zal verder in het MER worden onderzocht. Voor het NOZ Nederwiek 1 zal in een volgende fase van het project in het kader van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan worden naar effecten van het project op verandering van grondwaterkwaliteit, grondwaterstanden en verzilting onder het aspect 'Bodem en Water op land'. Tijdens dit onderzoek wordt ook gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Welke effectenonderzoeken voor het MER gedaan worden, staat uiteengezet in de concept Notitie Reikwijdte en</i>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>Detailniveau.</i>  <i>Ook zal de kwaliteit van het grondwater voor, tijdens en na afloop van de aanleg van de verbinding gemonitord gaan worden. Hiertoe wordt, in samenhang met NOZ IJmuiden Ver Alpha, een monitoringsplan opgesteld. Dit monitoringsplan wordt in samenspraak met de omgeving via een daartoe opgezette Klankbordgroep vormgegeven. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de benodigde vergunning worden aangevraagd, waarbij de effecten van bemaling, het bemalingsadvies en de mitigerende maatregelen deel uitmaken van de vergunningaanvraag.</i></p>
4.2	<p>Het plan moet verder uitgewerkt worden om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Vooraf duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Op welke manier wordt indiener voorzien van zoet water?</p>	<p><i>Het project wordt nog verder uitgewerkt. In het kader van het Milieueffectrapport (MER) zal onderzoek gedaan worden naar de milieueffecten. Welke effectenonderzoeken voor het MER gedaan worden, staat uiteengezet in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de benodigde vergunning worden aangevraagd, waarbij de effecten van bemaling, het bemalingsadvies en de mitigerende maatregelen deel uitmaken van de vergunningaanvraag.</i></p>
<b>5.</b>	<b>202200464 (Particulier)</b>	
5.1	<p>Indiener is van mening dat de noodzaak en het doel van de beoogde verbinding Nederwiek 1 niet in de juiste verhouding staat tot de lasten, kosten en risico's die dit voor de omgeving van het voorgestelde tracé geeft. Ook vraagt indiener zich af of de elektrische energie in Zeeland wel nodig is en of dat niet beter onderzocht kan worden. De focus hierbij ligt op de capaciteit van het hoogspanningsnet, en dat de elektriciteit de provincie niet uit zou kunnen.</p>	<p><i>Met het ondertekenen van het VN-klimaatakkoord van Parijs (2016) en het Klimaatakkoord (2019) heeft de Nederlandse regering zich gecommitteerd aan een vergaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het <a href="#">coalitieakkoord</a> van december 2021 is dit nog aangescherpt. Om aan de duurzame energiedoelstellingen te voldoen en een tijdige realisatie van de windparken te kunnen faciliteren, dient het Net op zee Nederwiek 1 vanaf 2030 in bedrijf te zijn. De aansluiting voorziet in een koppeling op het landelijke</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>elektriciteitsnetwerk. Een gedeelte van de elektrische energie voorziet ook in de toenemende vraag naar elektriciteit in Zeeland onder andere vanwege de verduurzaming van de daar gelegen industrie, zie ook: <a href="#">Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie</a>   <a href="#">Smart Delta Resources</a>.</i></p> <p><i>De noodzaak en het doel van het project Net op zee Nederwiek 1 (een hoogspanningsverbinding van Nederwiek naar Borsele) vloeit voort uit het Klimaatbeleid en de Routekaart windenergie op zee 2030. (Voor achtergrondinformatie: <a href="#">Wind op zee tot en met 2030 - Wind op zee</a>). De samenhang tussen het project Net op zee Nederwiek 1 en het landelijke hoogspanningsnet is inderdaad van belang om de elektriciteit te kunnen transporteren.</i></p> <p><i>In een <a href="#">brief van 10 juni 2022</a> van het kabinet is nog extra informatie gegeven over de aanvullende routekaart windenergie op zee, waarin ook wordt ingegaan op de afstemming tussen elektriciteitsvraag- en aanbod en de capaciteit van het hoogspanningsnet.</i></p> <p><i>Om Net op zee Nederwiek 1 aan te kunnen sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, is een nieuw hoogspanningsstation nodig. Dit hoogspanningsstation volgt een separate procedure. Meer informatie over dit project kunt u vinden op <a href="#">Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied (rvo.nl)</a>.</i></p>
5.2	Indiener vraagt zich vervolgens af of niet beter onderzocht kan worden of andere vormen van energie en energiebesparing mogelijk een veel betere oplossing zijn voor duurzame energievoorziening in Nederland, zoals	<p><i>Het kabinet heeft in een <a href="#">brief op 11 februari 2022</a> aangegeven op welke wijze het de doelstelling voor energie en klimaat wil invullen. Er wordt ingezet op extra windenergie op zee (tot een totaal van circa 21 GW rond 2030), het aanbod van groen gas wordt vergroot evenals</i></p>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	waterstof.	<i>de productie van duurzame waterstof. Ook zet het kabinet in op de bedrijfsduurverlenging van kerncentrale Borssele en de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Voor de productie van groene waterstof zijn overigens grote hoeveelheden duurzame elektriciteit (zoals van wind op zee) nodig. Daarnaast zet het kabinet in op energiebesparing en steunt het de aanscherping van Europese verplichtingen hiervoor. Al deze stappen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.</i>
5.3	Veel (zware) industrie is vertrokken uit Zeeland, of de nog aanwezige industrie in Zeeland gevestigd blijft is niet zeker. Het argument dat er kennelijk vanuit de Zeeuwse industrie veel vraag is naar energie wordt betwijfeld. Is dit gebaseerd op concrete en financieel haalbare plannen vanuit de industrie?	<i>De vraag naar energie voor de bedrijvigheid in Zeeland is gebaseerd op de laatst beschikbare prognoses. Binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) worden benodigde vraag en aanbod en daarmee samenhangend de benodigde infrastructuur in de industrie in beeld gebracht met behulp van (een aanscherping van) de Cluster Energie Strategieën, waarvan de eerste in 2021 verschenen zijn. Opgemerkt wordt dat de opgewekte energie niet alleen voorziet in de Zeeuwse vraag, maar ook op het landelijke netwerk wordt gebracht.</i>
5.4	Er is nog veel onduidelijk ten aanzien van de lasten, kosten en risico's voor de omgeving. Belangrijkste argument hierbij is dat de gevaren van een 2GW DC kabel door land en langs woningen en op korte afstand van mens en dier nog onvoldoende bekend zijn. Er zijn geen voorbeelden. De zeer ruime EU-normen ten aanzien van veiligheid en impact van het magnetische veld en theoretische berekening van te verwachten effecten vormen het enige kader.	<i>Er zijn meerdere gelijkstroomverbindingen die in Nederland zijn aangelegd, dit betreffen interconnectoren (dus geen netten op zee van 525 kV). De COBRAkabel is zo'n gelijkstroomverbinding tussen Nederland en Denemarken en de NorNed (tussen Noorwegen en Nederland) en BritNed (tussen Groot-Brittannië en Nederland) kabels zijn ook gelijkstroomverbindingen. Overal waar elektriciteit aanwezig is, ontstaan elektrische en magnetische velden (EM-velden). Gelijkstroom (direct current, DC) en wisselstroom (alternating current, AC) genereren beide magneetvelden, maar omdat de technieken verschillen, hebben die magneetvelden andere</i>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>eigenschappen en effecten. Voor dit project wordt tussen het platform op zee en het converterstation op land een gelijkstroomverbinding (DC) aangelegd. Voor DC-magneetvelden laat wetenschappelijk onderzoek geen verband zien tussen blootstelling aan DC-magneetvelden zoals die voor komen bij de ondergrondse hoogspanningskabel en de hoogspanningsstations en gezondheidseffecten. Daarom is er, in tegenstelling tot AC-magneetvelden, geen voorzorgsbeleid vanuit de rijksoverheid voor blootstelling aan DC-magneetvelden en zullen de gezondheidseffecten van DC-magneetvelden van ondergrondse DC-kabels en het DC-deel van het converterstation op de leefomgeving niet nader onderzocht worden in het MER van NOZ Nederwiek 1. Wat er aan onderwerpen wordt onderzocht in het MER van NOZ Nederwiek 1 staat beschreven in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Kijk voor meer algemene informatie over magneetvelden en hoogspanningsverbindingen op de website van <a href="#">RIVM</a> en <a href="#">Kennisplatform</a>.</i></p>
5.5	Er zijn negatieve invloeden te verwachten op de werkzaamheid van GPS gestuurde apparatuur, zo blijkt uit de argumentatie van ProRail om de 2GW DC kabel niet parallel aan het spoor te leggen.	<i>Zie de reactie onder 2.7.</i>
5.6	Het belang van de zoetwatervoorraden wordt benadrukt, die van grote waarde zijn voor gewassen. Het belang hiervan wordt versterkt mede door het veranderde klimaat. Indiener raadt ten sterkste af om kabels te leggen in gebieden met zoetwater voorkomens.	<i>Zie de reactie onder 4.1.</i>
5.7	Als gevolg van de graafwerkzaamheden in	<i>Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, worden</i>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>akkerbouwland wordt de grond verstoord en vermindert de opbrengst gedurende een jarenlange periode. Deze lange termijn schade is een kostenpost voor het project.</p>	<p><i>werkafspraken met de eigenaar van de grond gemaakt, waarbij het cultuurtechnisch rapport het uitgangspunt is. In een cultuurtechnisch rapport staan richtlijnen met als doel permanente schade aan cultuurgrond te voorkomen en eventueel optredende vervolgschade te beperken. Er wordt in het rapport beschreven hoe de verschillende grondlagen, tijdens de aanleg, ontgraven en opgeslagen moeten worden, hoe breed de werkstrook moet zijn en of er een aparte transportweg of rijbaan nodig is. Daarnaast staat er in het rapport beschreven hoe met bemaling en eventueel aanwezige drainage om te gaan. Een door TenneT aangestelde cultuurtechnisch toezichthouder, ziet toe op nakoming van de afspraken die gemaakt zijn. In gevoelige gebieden kan tijdens de aanleg ook monitoring van grond(hoogte) en bijvoorbeeld zetting plaatsvinden. Na afloop van de werkzaamheden wordt de grond zo veel als mogelijk hersteld zoals die voorheen was (zowel opbouw als maaiveld). TenneT zorgt ook dat de drainage na de aanleg van de kabels weer hersteld wordt naar de oude status.</i></p> <p><i>Daarnaast is TenneT verantwoordelijk voor structuurschade aan de bodem, mocht dit toch nog optreden. TenneT zal dit dan gedurende enkele jaren na aanleg herstellen. Uitgangspunt bij eventuele vergoedingen is schadeloosstelling van grondeigenaren en grondgebruikers. Indien er na aanleg van de verbinding toch verminderde gewasopbrengst optreedt dan zal TenneT dit vergoeden. Zie voor meer informatie: <a href="https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving">https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving</a></i></p>
5.8	Indiener geeft aan dat er geen heldere	<i>TenneT hanteert een schadebeleid, dat ook van</i>



Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>garanties voor de omgeving en getroffen worden gegeven. TenneT geeft aan dat er compensatie mogelijk is, maar er is geen vertrouwen op een goede afhandeling van schades. Schades zijn mogelijk moeilijk aantoonbaar en komen nog jarenlang terug.</p>	<p><i>toepassing is voor dit project. Uitgangspunt bij eventuele vergoedingen is schadeloosstelling van grondeigenaren en grondgebruikers.</i>  <i>Schade in de vorm van verminderde of gemiste gewasopbrengst wordt vergoed conform de LTO/Gasunie normen voor gewasschade. Indien de schade hoger is dan de LTO normen dan wordt de daadwerkelijke schade vergoed. De eerste jaren na aanleg van de kabel zal TenneT proactief contact opnemen met rechthebbenden om vast te stellen of er sprake is van schade. Indien dit niet het geval is zal de rechthebbende bij eventuele toekomstige schade zelf contact op moeten nemen met de beheerafdeling van TenneT. Via <a href="#">deze link</a> komt u bij de brochure waarin beschreven staat hoe TenneT omgaat met schades.</i></p>
5.9	<p>De compensatie voor kosten is tot nu toe zeer mager geweest. Indiener geeft aan dat een staatsgarantie die volledig dekkend is voor de schade als gevolg van dit project aan de betrokken grondeigenaren, grondgebruikers en omwonenden dient te worden gegeven.</p>	<p><i>Zie de reactie onder 5.8. In aanvulling daarop is TenneT een staatsdeelneming (zie <a href="#">In welke ondernemingen heeft de overheid aandelen?   Rijksoverheid.nl</a>); een staatsgarantie heeft daardoor geen toegevoegde waarde.</i></p>
5.10	<p>Als alternatief voor het tracé wijst indiener op drie mogelijkheden waarbij zo min mogelijk goede landbouwgrond wordt doorkruist. Als eerste mogelijkheid noemt indiener een route door de Westerschelde.                  De tweede mogelijkheid betreft een route door de Sloekreek: dit ontziet landbouwgrond en Natura 2000. De Sloekreek heeft recent voor de eerste keer in 60 jaar onderhoud gehad, zodat met een verwachte levensduur van de kabel van 40 jaar er geen bezwaren zijn.</p>	<p><i>Na de aanleg van het kabeltracé kan de betreffende grond weer als landbouwgrond gebruikt worden. In de bijlage van de cNRD is een toelichting gegeven over de milieueffecten van verschillende alternatieven. In de cNRD wordt beschreven hoe deze informatie is gebruikt bij de afweging om in de verdere procedure van dit project maar één tracéalternatief verder te onderzoeken. De genoemde alternatieve routes door de Westerschelde en door de Sloekreek kennen te veel belemmeringen, waardoor deze alternatieven in het MER niet verder zullen worden onderzocht. De als derde genoemde alternatieve route door</i></p>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>Als derde mogelijkheid wordt een alternatieve route door de dijk bij de Sloekreek genoemd. Omdat deze dijk geen waterkerende functie heeft, bestaat hier geen enkel bezwaar tegen. Tijdens de watersnoodramp van 1953 zijn andere waterkeringen effectief gebleken (Sloedam/zeedijk Jacobpolder). Sinds 1953 zijn er diverse waterkeringen bijgekomen (Oosterscheldekering, Katse dam en Veerse dam). Tijdens de verwachte levensduur van de kabel is een waterkerende functie van de dijk niet te verwachten, in tegenstelling tot de argumentatie van een vertegenwoordiger van Waterschap Scheldestromen.</p>	<p><i>de dijk is als voorkeursalternatief aangemerkt en zal in het MER verder worden onderzocht.</i></p>
<b>6.</b>	<b>202200466 (Particulier)</b>	
6.1	<p>De zoetwaterlenzen in de landbouwgronden zijn van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering van indiener. Beschadiging van de zoetwaterlenzen dient voorkomen te worden. Dit is zeker van belang bij de reeds bestaande water onttrekkingspunten.</p>	<p><i>Zie de reactie onder 4.1 en 5.10. Voor wat betreft wateronttrekkingspunten is het uitgangspunt dat deze tijdens de werkzaamheden beschikbaar en onbeschadigd blijven. Indien dit niet mogelijk is zal TenneT de beschikbaarheid van water om te beregenen moeten garanderen door tijdelijke maatregelen te treffen zoals het leggen van een tijdelijke leiding of het aanleggen van een nieuw onttrekkingspunt.</i></p>
6.2	<p>Indiener wil graag vooraf gekend worden, wanneer en hoe lang een erfbetreder zich op de door hem in gebruik zijnde percelen ophoudt.</p>	<p><i>Uitgangspunt is dat in het kader van werkzaamheden voor dit project altijd vooraf contact opgenomen wordt met de eigenaar/eigenaren en gebruiker(s) van de gronden. Voorafgaand aan de werkzaamheden maakt TenneT afspraken met de eigenaar/gebruiker over de toegang tot een perceel. Deze afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Dit kan zijn in een Betredingstoestemming als het gaat om het uitvoeren van benodigde veld- en</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<i>bodemonderzoeken. Wanneer het gaat om het aanleggen van de kabels op het perceel en de daarvoor benodigde werkterreinen zal dit worden vastgelegd in een Zakelijk Recht Overeenkomst / Gebruiksovereenkomst.</i>
6.3	Doorsnijding van landbouwgronden verstoort het bodemprofiel, wat niet 100% hersteld kan worden en permanente schade oplevert. Zorgvuldigheid bij uitvoering van werken is dus geboden, alsmede een ruimhartige compensatie, bij aanleg, maar ook voor de totale periode dat de kabels in de grond liggen, is een jaarlijks geïndexeerde vergoeding noodzakelijk. Extra schade dient ruimhartig te worden vergoed, bovenop de eenmalige vergoeding. Daarnaast dient er een vergoeding te worden voldaan aan de perceelgebruiker voor het betreden van het perceel voor inspectie en/of werkzaamheden aan de kabel.	<i>Zie de reactie onder 5.7 en 5.8.</i>
6.4	Indiener spreekt zorg uit over gezondheidsrisico's voor grondgebruikers en de omgeving.	<i>Voor zover deze reactie betrekking heeft op magneetvelden in relatie tot gezondheid, wordt verwezen naar de reactie onder 5.4. Voor zover deze reactie betrekking heeft op mogelijke geluidseffecten, geldt dat in een volgende fase van het project zal in het kader van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan worden naar de geluidemissie tijdens de aanlegfase alsook de gebruiksfase. Tijdens dit onderzoek wordt ook gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Welke effectenonderzoeken voor het MER gedaan worden, staat uiteengezet in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.</i>
6.5	Indiener vraagt om meer onderzoek en inzicht	<i>In een volgende fase van het project wordt in het kader</i>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
	<p>naar de invloed op de biodiversiteit en het bodemleven als gevolg van verstoringen door de aanleg en de continue aanwezigheid van de kabel.</p>	<p><i>van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan naar de ecologische effecten. Hierin worden de effecten op zee en land onderzocht voor o.a. kwetsbare natuur zoals NNN en Natura 2000 en beschermde soorten. Effecten die onderzocht worden zijn habitataantasting, verstoring, verzuring en vermessing, vertroebeling en sedimentatie, verontreiniging, elektromagnetische velden en warmteontwikkeling. Het gaat hierbij zowel om tijdelijke effecten (aanlegfase) als permanente effecten (gebruiksfase). In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat een totaaloverzicht van de effecten die in het MER onderzocht worden.</i></p>
<p>6.6</p>	<p>Aanleg van de kabels in landbouwgrond moet op zodanige diepte dat drainage erboven mogelijk is, omdat nieuwe drainage geen optie is. Ook moet de diepte voldoende zijn om een minimale aslast van 25 ton te dragen.</p>	<p><i>Het uitgangspunt ten aanzien van drainage is dat zowel voor tijdelijk herstel (tijdens de aanleg en de eerste jaren daarna) als permanent herstel (na zetting van de grond) dezelfde drainage diepte wordt gehanteerd. Indien dit door aanwezigheid van de verbinding niet haalbaar is zal voor een andere diepte met mogelijk een andere hart-op-hart afstand worden gekozen. Zie ook de reactie op 2.8.</i></p> <p><i>Het toestaan van een aslast van 25 ton is afhankelijk van de bodem, het kabelbed en de specificaties van de kabel. Dit laatste wordt bekend op het moment dat TenneT de kabel gaat bestellen. In de algemene bepalingen en overeenkomsten van TenneT is standaard een maximale aslast van 12.000 kg opgenomen. Deze standaard waarde gaat uit van een niet agrarische situatie waarbij de verbinding op maximaal 1.50m diepte ligt. In agrarische grond ligt de kabel op minimaal 1.80m diepte (minimale grond dekking bovenkant kabels). In de praktijk kan de</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>maximale aslast bij agrarisch gebruik vaak worden uitgebreid of zelfs niet van toepassing worden verklaard in de zakelijk recht overeenkomst als een rechthebbende daarom vraagt. Mocht er noodzaak zijn dat de maximum aslast boven de kabel wel van toepassing blijft en niet voldoende verhoogd kan worden, dan worden er andere oplossingen gezocht zodat het normale gebruik van de grond voortgezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbuizen, de kabel dieper leggen of een overkluizing maken. De aslast die op het moment van ondertekenen in de zakelijk recht overeenkomst wordt vastgelegd is een toetsmoment. Indien daar bij toekomstige ontwikkelingen in de landbouw opnieuw van afgeweken moet worden dan dient de beheer afdeling van TenneT hier schriftelijke toestemming voor af te geven. Hierin wordt een nieuwe maximale aslast afgesproken die voor onbepaalde tijd geldt. Wel zal vooraf wederom getoetst worden of de gewenste maximale aslast geen gevaar voor de verbinding oplevert of dat er andere maatregelen nodig zijn.</i></p>
6.7	<p>Indiener verzoekt om een geperforeerde afdekplaat boven de kabels, in plaats van een dichte afdekplaat.</p>	<p><i>Een geperforeerde afdekplaat wordt op dit moment niet toegepast binnen kabelprojecten van TenneT. De nut en noodzaak van een afdekplaat is met name dat deze de krachten kan opvangen indien er onvoorzien graafwerkzaamheden boven het tracé worden uitgevoerd. De dichte afdekplaten zijn hier tegen bestand. Er dient technisch onderzocht te worden of er geperforeerde afdekplaten zijn die deze proeven doorstaan, alvorens dit kan worden toegestaan boven de hoogspanningskabels.</i></p>
6.8	<p>Indiener vraagt om garantie op een ongestoorde werking van gebruikte en toekomstige systemen in de precisielandbouw, met het oog op mogelijke verstoring door</p>	<p><i>Zie de reactie onder 2.7.</i></p>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
	straling, magnetische velden en mogelijk meerdere factoren.	
6.9	Genoemde bezwaren kunnen geminimaliseerd worden door het gehele tracé te boren.	<p><i>Welk tracé er onderzocht gaat worden, inclusief een aanduiding van locaties van boringen en open ontgravingen, is opgenomen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de fase die na de NRD volgt, worden de mogelijke effecten van het Net op zee Nederwiek 1 onderzocht in het kader van het Milieueffectrapport (MER). Het beoordelingskader van het MER, dus welke aspecten er allemaal worden onderzocht en hoe, staat tevens uiteengezet in de cNRD.</i></p> <p><i>Voor de aanleg van kabels is het beleid van TenneT dat dit gebeurt via een open ontgraving, tenzij dit leidt tot niet acceptabele effecten. Als uit deze onderzoeken blijkt dat er sprake is van onacceptabele effecten van bijvoorbeeld een open ontgraving, worden mitigerende maatregelen voorgesteld. De vorm en aard van deze mitigerende maatregelen hangen samen met de aard van de (onacceptabele) effecten. Het uitvoeren van een boring kan één van de mogelijke mitigerende maatregelen zijn, maar er kunnen ook andere effectieve mitigerende maatregelen mogelijk zijn.</i></p>
6.10	Indiener verzoekt om een geldelijke compensatie voor de aanleg van kabels met blijvend effect op de bedrijfsvoering.	<p><i>Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, worden werkafspraken met de eigenaar van de grond gemaakt, waarbij het cultuurtechnisch rapport het uitgangspunt is. In een cultuurtechnisch rapport staan richtlijnen met als doel permanente schade aan cultuurgrond te voorkomen en eventueel optredende vervolgschade te beperken. Er wordt in het rapport beschreven hoe de verschillende grondlagen, tijdens de aanleg, ontgraven en opgeslagen moeten worden, hoe breed de werkstrook moet zijn en of er een aparte transportweg of rijbaan nodig is. Daarnaast</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>staat er in het rapport beschreven hoe met bemaling en eventueel aanwezige drainage om te gaan. Een door TenneT aangestelde cultuurtechnisch toezichthouder, ziet toe op nakoming van de afspraken die gemaakt zijn. In gevoelige gebieden kan tijdens de aanleg ook monitoring van grond(hoogte) en bijvoorbeeld zetting plaatsvinden. Na afloop van de werkzaamheden wordt de grond hersteld zoals die voorheen was (zowel opbouw als maaiveld). TenneT zorgt ook dat de drainage na de aanleg van de kabels weer hersteld wordt naar de oude status. Daarnaast is TenneT verantwoordelijk voor structuurschade aan de bodem, mocht dit toch nog optreden. TenneT zal dit dan gedurende enkele jaren na aanleg herstellen. Uitgangspunt bij eventuele vergoedingen is schadeloosstelling van grondeigenaren en grondgebruikers. Indien er na aanleg van de verbinding toch verminderde gewasopbrengst optreedt dan zal TenneT dit vergoeden. Zie voor meer informatie: <a href="https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/">https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/</a>.</i></p>
<b>7.</b>	<b>202200471 (Particulier)</b>	
	Deze reactie is inhoudelijk gelijk aan reactie 6. Voor de samenvatting wordt dan ook verwezen naar reactie 6.	<i>Deze reactie is inhoudelijk gelijk aan reactie 6. Voor de reactie wordt dan ook verwezen naar reactie 6.</i>
<b>8.</b>	<b>202200472 (Nederlandse vissersbond)</b>	
8.1	De indiener voert aan dat windparken op zee en kabels zijn gesitueerd op plekken die veelvoudig gebruikt worden door de beroepsvisserij. De indiener stelt dat het	<i>Dit deel van de zienswijze gaat slechts zijdelings over aspecten die in het project Net op zee – Nederwiek 1 worden geregeld. Dit gedeelte van de reactie heeft voornamelijk betrekking op de mogelijke effecten van de</i>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>realiseren van windparken op de Noordzee voor de beroepsvisserij een groot verlies van belangrijke visgronden betekent. De indiener pleit daarom voor goede afspraken voorafgaand aan de bouw van de betreffende windparken met betrekking tot de locatie, het medegebruik en de doorvaart van de windparken. De indiener pleit voor het ontzien van belangrijke visbestekken, de zogenaamde 'visserij hotspots' bij het bestemmen van gebieden voor windenergie, het maken van afspraken aangaande de onderlinge afstand tussen individuele turbines en afspraken over het diep(er) in de zeebodem plaatsen en houden van de kabels van en naar de windparken. Op deze wijze kan een situatie worden gecreëerd waarin visserijmogelijkheden deels blijven behouden.</p>	<p><i>windparken op zee (en daarmee het kavelbesluit) en niet van het net op zee. Het kavelbesluit valt buiten de scope van het Net op zee – Nederwiek 1. In het MER behorend bij het kavelbesluit over het windpark worden de milieueffecten onderzocht. Dat MER wordt rond 2024 opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het windpark Nederwiek.</i></p> <p><i>Bij het aanwijzen van wind-energiegebieden in het Programma Noordzee 2022-2027 zijn de gevolgen voor de visserijsector in kaart gebracht in de daarvoor opgestelde plan-MER's.</i></p> <p><i>Vertegenwoordigers van de visserij hebben hierbij de mogelijkheid gehad voor inbreng en hebben het belang van visserij ingebracht. Het kabinet heeft de gevolgen voor de visserijsector afgewogen tegen het belang van de bijdrage van windenergie op zee aan de verduurzaming van onze nationale energievoorziening. Daarbij heeft het kabinet opwekking van duurzame (wind)energie op zee tot activiteit van nationaal belang benoemd. In de ruimtelijke afweging is het streven van het kabinet om -waar mogelijk- rekening te houden met andere belangen, zoals die van de visserij, of om activiteiten te combineren. Op grond van het huidige beleid is visserij in windparken verboden. De reden hiervoor is dat het gebruik van vistuigen schade kan toebrengen aan de kabels tussen de windturbines en de platforms op zee en daarmee de levering van energie in gevaar brengt.</i></p> <p><i>In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend</i></p>



Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>Nederland (RVO) zijn onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een visserijvriendelijk windpark. Uit de rapporten kan worden geconcludeerd dat visserij met (bodemberoerende) vistuigen in windparken op zee alle belanghebbenden zal raken en de prijs van energie opgewekt door de betreffende windparken op zee zal verhogen. De hoge kosten om de kabels binnen het windpark op diepte te houden en dit te monitoren, zodat de kabels niet beschadigen, wegen niet op tegen de vangstopbrengst bij het toestaan van bodemberoerende visserij in deze gebieden. Bovendien lijkt vissen in windparken vanwege de genoemde risico's en bijbehorende kosten niet verzekeraar, aldus de onderzoeken. De onderzoeken zijn te raadplegen op: <a href="http://offshorewind.rvo.nl">offshorewind.rvo.nl</a>. In de meeste windparken bestaat overigens voor kleine schepen onder voorwaarden de mogelijkheid tot doorvaart en geldt een uitzondering voor (recreatieve) hengelvissers.</i></p>
8.2	<p>De indiener vindt dat de impact van (voorbereidende werkzaamheden voor) grootschalige windenergie op zee onvoldoende wetenschappelijk is onderzocht. Het is onzeker wat de invloed op het zeeleven en de visstand is.</p>	<p><i>Dit deel van de reactie gaat slechts zijdelings over aspecten die in het project Net op zee – Nederwiek 1 worden geregeld. Dit gedeelte van de reactie heeft voornamelijk betrekking op de mogelijke effecten van de windparken op zee (en daarmee het kavelbesluit) en niet van het net op zee. Het kavelbesluit valt buiten de scope van het Net op zee – Nederwiek 1. In het MER behorend bij het kavelbesluit over het windpark worden de milieueffecten onderzocht. Dat MER wordt rond 2024 opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het windpark Nederwiek.</i></p> <p><i>Vrijdag 10 december 2021 zijn de kavelbesluiten VI en VII</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) gepubliceerd. Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze, is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het MER dat voor deze kavelbesluiten is opgesteld. De effecten van windparken op de visserij zijn in dit MER onderzocht. Ook is voor een aantal commercieel beviste vissoorten onderzocht hoe populaties of individuen reageren op de aanwezigheid van een windpark in de Nederlandse Noordzee. Bij de effectbeschrijvingen is zowel gebruik gemaakt van de resultaten van eerdere ecologische effectenstudies voor windparken op zee, zowel bureauonderzoeken als monitoringsstudies.</i></p> <p><i>Tijdens monitoring van de visstand in Offshore Windmolenpark Egmond aan Zee zijn geen significante verschillen in vissamenstelling aangetroffen. Ook in Prinses Amaliawindpark (PAWP) zijn in de periode 2004-2013 geen verschillen aangetroffen in de samenstelling van demersale en pelagische vis. Uit het in 2017 uitgevoerde onderzoek in PAWP bleek dat na tien jaar geen significante verschillen in soortensamenstelling van bodemdieren zijn waargenomen. Deze onderzoeken vormden input voor het MER. Het MER van de eerder genoemde kavelbesluiten concludeert voor de desbetreffende kavel dat de effecten op benthos en vissen over het algemeen gering zijn. Het totale areaal aan bodemoppervlak dat beïnvloed wordt is verwaarloosbaar ten opzichte van het totale beschikbare bodemareaal in het betreffende deel van de Noordzee.</i></p> <p><i>Daarnaast komen in het deel van de Noordzee waar de</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>kavel ligt geen soorten benthos of vissen voor met een zeer beperkte verspreiding of kleine populatieomvang waardoor verlies aan individuen of leefgebied een significante invloed op de totale populatie kan hebben.</i></p> <p><i>Daarnaast zal de komst van windturbines en platformen waarschijnlijk in een positief effect op de biodiversiteit resulteren, omdat in het kader van natuurinclusief bouwen hardsubstraat en kunstmatige structuren worden aangebracht, die naar verwachting een aantrekkende werking hebben op beoogde soorten en begeleidende biodiversiteit.</i></p>
8.3	<p>De indiener uit zorgen over de geluidsproductie tijdens werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van windparken. De indiener pleit voor nader onderzoek naar het mogelijk onbedoeld verstoren of verjagen van vissen als gevolg van geluid. Wat zijn de effecten van geluid bij plaatsing van de windturbines op zee? Wat zijn de effecten van het geluid van de draaiende windturbines en de bijbehorende trillingen van de turbines richting de zeebodem?</p>	<p><i>Dit deel van de reactie gaat slechts zijdelings over aspecten die in het project Net op zee – Nederwiek 1 worden geregeld. Dit gedeelte van de reactie heeft voornamelijk betrekking op de mogelijke effecten van de windparken op zee (en daarmee het kavelbesluit) en niet van het net op zee. Het kavelbesluit valt buiten de scope van het Net op zee – Nederwiek 1. In het MER behorend bij het kavelbesluit over het windpark worden de milieueffecten onderzocht. Dat MER wordt rond 2024 opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het windpark Nederwiek.</i></p> <p><i>Vrijdag 10 december 2021 zijn de kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) gepubliceerd. Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze, is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het MER dat voor deze kavelbesluiten is opgesteld.</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>In het MER voor de kavelbesluiten zijn onderzoeksresultaten betrokken inzake de effecten van een windpark op vissen en ander onderwaterleven als gevolg van onderwatergeluid. Voor wat betreft de aanlegfase zijn lokaal gedragsveranderingen bij vissoorten, waaronder de zeebaars, waargenomen. Effecten zijn uitsluitend te verwachten in een beperkt gebied rondom de heilocatie (max. 28 km<sup>2</sup>). Deze verstoring is echter van kortdurende aard en zonder gevolgen voor populaties. Om het onderwatergeluid in de aanlegfase voor met name de bruinvis, de meest geluidsgevoelige (zoogdier)soort, te beperken is in het kavelbesluit een voorschrift opgenomen op het vlak van onderwatergeluid. De geluidsnorm is vastgesteld op 168 dB re <math>\mu\text{Pa}^2\text{s}</math> op 750 meter afstand van de geheide turbinepaal. Dit wordt in de praktijk gerealiseerd door o.a. "bellengordijnen" schermen of andere methoden, ook is het gebruik van "softstart" procedure en het gebruik van een "acoustic deterrent device (ADD)" verplicht. Deze maatregelen beperken ook de effecten op vissen. In de operationele fase is geproduceerd onderwatergeluid in het windpark ver beneden het niveau waarop gehoorschade bij zeezoogdieren kan ontstaan. Ook voor andere soorten is gehoorschade als gevolg van een operationeel windpark uit te sluiten.</i></p> <p><i>In het MER Net op zee – Nederwiek 1 is het onderwatergeluid van het heien van de palen voor het platform en de effecten daarvan op vissen en zeezoogdieren onderzocht. De geluidsnorm die voor</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>turbines geldt, wordt voor de net op zee vergunningen ook gehanteerd. Bij de aanleg van het platform worden dan ook een zelfde soort mitigerende maatregelen getroffen als hierboven beschreven voor de windparken, waardoor wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften.</i></p>
8.4	<p>De indiener stelt dat onderzoek aantoonde dat de schaalvergroting van offshore wind voor 2030 en 2050 in de zuidelijke Noordzee op zeer fundamentele manieren invloed zal hebben op het functioneren van het ecosysteem. Gezien het feit dat vissers volledig afhankelijk zijn van getij, stroming en watertemperaturen, uit de indiener zijn bezorgdheid over deze mogelijk fundamentele verandering in het ecosysteem. De indiener is dan ook van mening dat in het kader van het voorzorgsbeginsel nader onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dient plaats te vinden, nu te veel onduidelijk is aan gaande de impact op het ecosysteem. Indien nodig dienen door de exploitanten van windparken maatregelen te worden genomen om significant negatieve effecten op het ecosysteem te mitigeren.</p>	<p><i>Dit deel van de zienswijze gaat slechts zijdelings over aspecten die in het project Net op zee – Nederwiek 1 worden geregeld. Dit gedeelte van de zienswijze heeft vooral betrekking op de mogelijke effecten van de windparken op zee (en daarmee het kavelbesluit) en niet van het net op zee. De mogelijke effecten van windparken op zee vallen buiten de scope van het project Net op zee – Nederwiek 1. In het MER behorend bij het kavelbesluit over het windpark worden de milieueffecten onderzocht. Dat MER wordt rond 2024 opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het windpark Nederwiek.</i></p> <p><i>Vrijdag 10 december 2021 zijn de kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) gepubliceerd. Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze, is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het MER dat voor deze kavelbesluiten is opgesteld.</i></p> <p><i>De effecten van windparken op de visserij en het onderwaterleven zijn in dit MER onderzocht. Vanuit het Wind op zee ecologisch programma (Wozep) is voorts een studie uitgevoerd door Deltares met betrekking tot mogelijke ecosysteemeffecten. Deze inventariserende</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>bureaustudie heeft in nog algemene zin de mogelijke ingreep-effectrelaties en de belangrijkste kennisleemtes geïdentificeerd. De studie geeft, gelet op het voorzorgsbeginsel, aanleiding om effecten op het ecosysteem verder te onderzoeken in het licht van de mogelijk verdere opschaling van wind op zee na 2030. Dit is in het kader van het Wozep in 2020 opgestart in de vorm van modelleerstudies. Omdat het Deltares-modelinstrumentarium zich nog in een ontwikkelstadium bevindt moeten de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Met dit onderzoek is wel een belangrijke stap gezet in een ecosysteemeffecten-onderzoekstraject waarmee, naar verwachting in de toekomst, beleidsadvies kan worden gegeven over opschalingsniveaus en locaties van windparken op de Noordzee.</i></p> <p><i>Maatregelen die door de exploitanten van windparken op voorhand moeten worden genomen (voor soorten met een beschermde status), komen voort uit het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC), dat effecten in cumulatie beschouwt. Deze maatregelen zijn in het eerder genoemde kavelbesluit bindend vastgelegd.</i></p>
8.5	De beroepsvisserij heeft te maken met diverse natuurbeschermingsregels en daartoe behorende wetgeving. Het wordt steeds lastiger om de benodigde vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunningen) te verkrijgen. De beroepsvissers	<p><i>Dit deel van de zienswijze gaat slechts zijdelings over aspecten die in het project Net op zee – Nederwiek 1 worden geregeld. Dit gedeelte van de zienswijze heeft vooral betrekking op de mogelijke effecten van de windparken op zee (en daarmee het kavelbesluit) en niet van het net op zee. De mogelijke effecten van windparken</i></p>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>hebben te maken met vele kritische (ecologische) eisen waaraan zij moeten voldoen en hier werken de vissers met zorg aan mee. Daarom wil de beroepsvisserij, een activiteit welke al eeuwenlang plaatsvindt op de Noordzee, voorkomen dat negatieve effecten optreden op het ecosysteem van de Noordzee en aangrenzende wateren. Ook de beroepsvisserij dient (periodiek) vergunningen aan te vragen voor de beroepsmatige visserijactiviteiten die zij uitvoert. Hierbij dienen passende beoordelingen geschreven te worden, waarbij o.a. de effecten van de visserijactiviteiten dienen te worden gecumuleerd met de effecten van overige activiteiten binnen het Noordzeegebied. De verwachting van de indiener is dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de beroepsvisserij zal worden bemoeilijkt door de ontwikkeling van de windparken op zee.</p>	<p><i>op zee vallen buiten de scope van het project Net op zee – Nederwiek 1. In het MER behorend bij het kavelbesluit over het windpark worden de milieueffecten onderzocht. Dat MER wordt rond 2024 opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het windpark Nederwiek.</i></p> <p><i>Vrijdag 10 december 2021 zijn de kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) gepubliceerd. Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze, is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het MER dat voor deze kavelbesluiten is opgesteld.</i></p> <p><i>Mogelijke ecologische effecten van windparken op zee zijn onderzocht in dit MER en zijn onderwerp van doorlopend onderzoek in het kader van het Wind op zee ecologisch programma (Wozep). Op grond van de Wet natuurbescherming is een passende beoordeling vereist indien een plan of project (significante) gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Deze eis geldt ingevolge artikel 5 van de Wet windenergie op zee ook voor windparken op zee. Om op voorhand effecten op beschermde Natura 2000-gebieden zoveel mogelijk te voorkomen zijn gebieden bestemd voor windenergie in het nationaal waterplan aangewezen buiten Natura 2000-gebieden. Desondanks kunnen beschermde natuurwaarden binnen en buiten Natura 2000-gebieden gevolgen ondervinden van activiteiten die op de Noordzee plaatsvinden, zoals de opwekking van windenergie en visserij. Om effecten zoveel mogelijk te beperken zijn in het kavelbesluit voorschriften opgenomen, onder meer om</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>het risico op gehoorschade en verstoring van onderwaterleven te verminderen.</i></p> <p><i>Het is niet goed te beoordelen in hoeverre windparken op zee het voor de visserij lastiger maken om vergunningen te verkrijgen op grond van de Wet natuurbescherming. De beoordeling van een vergunningaanvraag is maatwerk en gerelateerd aan de mogelijke ecologische effecten die specifiek samenhangen met het initiatief waarvoor vergunning wordt gevraagd. Effecten van bodemberoerende visserij en windparken zijn maar deels gelijk van aard. Bovendien is de Wet natuurbescherming niet van toepassing op handelingen die onderwerp zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, voor zover zij plaatsvinden in de exclusieve economische zone (EEZ). De meeste windparken zijn gelegen in de EEZ.</i></p>
8.6	De indiener is van mening dat, ondanks alle consultaties de afgelopen jaren, het belang van de beroepsvisserij en dat van het ecosysteem te weinig erkend en meegenomen is in de plannen.	<p><i>EZK hecht waarde aan het betrekken van belanghebbende partijen in de procedure voor Net op zee – Nederwiek 1. EZK heeft daarom recent overleg gevoerd met de indiener om hun rol en betrokkenheid bij dit project te bespreken.</i></p>
8.7	De indiener is van mening dat kabels van windparken rijke visgronden doorkruisen. De indiener ziet graag dat gekozen wordt voor het tracé met de minste impact op de visserij. Ook roept de indiener op om de kabels op voldoende diepte in te graven, waarbij het de	<p><i>De voorkeur van de indiener voor een tracékeuze met de minste impact voor de visserij wordt ter kennisgeving aangenomen.</i></p> <p><i>In de watervergunning wordt de vereiste begraafdiepte voor de kabels van het net op zee opgenomen, inclusief</i></p>



Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>voorkeur geniet om dit op minimaal drie meter diepte te plaatsen. De visserijsector heeft in het verleden vaker zorgen geuit over kabels van windmolenparken die bloot komen te liggen op de bodem van de Noordzee, omdat netten schade zouden kunnen aanrichten of zelf schade kunnen ondervinden.</p> <p>Het is verder voor de beroepsvisserij van belang dat de werkzaamheden in een korte tijd gebeuren vanwege te verwachten overlast. De indiener pleit daarom voor een korte periode voor het leggen en ingraven van de kabels.</p>	<p><i>een eis tot herbegraving als de kabel op termijn toch niet op diepte blijkt te liggen. Na de aanleg worden ook periodiek surveys uitgevoerd om te controleren of de kabel nog op diepte ligt. De begraafdiepte is afhankelijk van de lokale condities op de verschillende tracéalternatieven. De uiteindelijke begraafdiepte wordt gekozen op basis van een risicoinventarisatie, zeebodem mobiliteitsstudie en eisen van het bevoegd gezag.</i></p> <p><i>Uitgangspunt voor de eisen van het bevoegd gezag is een minimale gronddekking, over de levensduur te handhaven, van 3 meter in het kustgebied (binnen 3 km) en daarbuiten minimaal 1 meter buiten de Eurogeul, het verkeersscheidingsstelsel en buiten de veiligheidsmarge tussen het verkeersscheidingsstelsel dan wel clearway en de windparken. Voor deze gebieden wordt een specifieke diepte voorgeschreven in de waterwetvergunning.</i></p> <p><i>Ook TenneT heeft er alle belang bij dat de kabels goed bedekt blijven. Uitgangspunt voor de begraafdiepten die TenneT voor de installatie aanhoudt, is de "bury and would like to forget" begraafstrategie. In de praktijk komt dit principe er vaak op neer dat de kabels dieper worden begraven dan op basis van de vergunningvoorschriften vereist is. De kabels worden initieel zodanig diep begraven in gebieden met zeebodemmobiliteit dat de kans op onderhoud aan de begraafdiepte over de levensduur zeer klein is, zonder dat de kabels initieel dieper dan noodzakelijk worden begraven. Daarmee kunnen de maatschappelijke kosten over de levensduur, voor het beheer en onderhoud van gronddekking op de kabels, zo</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>laag mogelijk worden gehouden.</i></p> <p><i>TenneT beoogt de overlast als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en streeft ernaar om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren. Het moment dat werkzaamheden plaatsvinden wordt afgestemd met de sector scheepvaart en visserij. De platformlocatie zal niet meer toegankelijk zijn voor vissers vanaf het moment dat het gehele veld een "construction site" is in de zeekaarten.</i></p> <p><i>Indien het platform er eerder dan het windpark is, zal een niet toegankelijke zone van 500 meter rondom de platformlocatie gelden vanaf het moment dat het een construction site is. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld de niet zichtbare werken zoals de scourprotection beschadigd raken door visserij. Dit loopt normaliter via de "notices to mariners" wat de officiële, internationale, nautische aankondigingen zijn.</i></p>
<b>9</b>	<b>202200475 (EPZ)</b>	
9.1	De locatie Geertruidenberg moet onderzocht worden. Locatie Borssele is alleen kansrijk als er een (extra) netverzwaring komt. Deze lijkt er nu niet te komen waardoor er problemen worden verwacht voor de stabiliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet.	<p><i>In paragraaf 1.2 van de cNRD zijn de Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2030 en de thematische analyse toegelicht. In de VAWOZ 2030 zijn aanlandingsroutes en locaties verkend voor de extra windenergie op zee die uiterlijk 2030 gerealiseerd moet zijn zoals aangekondigd in het Programma Noordzee 2022-2027 .Windenergiegebied Nederwiek maakt onderdeel uit van VAWOZ en het Programma Noordzee. Voor Nederwiek (voormalig windenergiegebied 1) zijn tracéopties naar de</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>locaties Borsele, Maasvlakte en Geertruidenberg verkend. De verkenning heeft de kansen en knelpunten in beeld gebracht voor de verschillende tracéopties tussen de windenergiegebieden en voor de aansluitlocaties. Hieruit bleek dat de aanlandingslocaties Maasvlakte (voor Nederwiek 2) en Borsele (voor Nederwiek 1) als kansrijk gezien worden. De resultaten van de VAWOZ 2030 zijn eind 2021 gepubliceerd. Locatie Geertruidenberg is derhalve al eerder onderzocht en afgefallen voor Net op zee Nederwiek 1.</i></p> <p><i>Voor het Net op zee Nederwiek 3 wordt wel een aanlanding naar Moerdijk of Geertruidenberg onderzocht.</i></p>
9.2	<p>Er moet bij het MER rekening gehouden worden met andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals het zoekgebied voor de nieuwbouw van twee kerncentrales.</p>	<p><i>In het MER wordt rekening gehouden met andere ruimtelijke ontwikkelingen als hierover concrete besluitvorming is genomen of als dit volgt uit het geldende beleids- en/of wettelijke kader. Voor kerncentrales geldt dat het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) uitspraken doet over reserveringslocaties voor kerncentrales. Het Barro is onderdeel van het toetsingskader. In het MER wordt ingegaan op de vereisten uit het Barro en de relatie met het Net op zee Nederwiek 1.</i></p> <p><i>In bijlage III (Beoordelingskader MER) bij de cNRD is onder Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties aangegeven: "Er kunnen permanente effecten zijn doordat de onderdelen van het project ruimtelijke beperkingen veroorzaakt voor de locatiekeuze van nieuwe productielocaties, zoals het waarborgbeleid voor ruimte voor realisatie van een kerncentrale." Dit zal derhalve in het MER onderzocht worden.</i></p>
9.3	<p>De locatiekeuze voor het converterstation kan</p>	<p><i>Zoals in de cNRD aangegeven zijn er vier autonome</i></p>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>niet los gezien worden van de locatiekeuze voor het hoogspanningsstation en de geplande locatie van het converterstation in IJmuiden Ver Alpha, vanwege de beperkte beschikbare ruimte in het Sloegebied.</p>	<p><i>ontwikkelingen die van groot belang zijn vanwege de nabijheid en mogelijk (gedeeltelijke) gelijktijdige uitvoering: Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma en Net op zee Nederwiek 2. Ook de realisatie van 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied' (beschreven in paragraaf 1.4) is een autonome ontwikkeling die sterk verband houdt met Net op zee Nederwiek 1. Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen waarover reeds is besloten en die een verandering in hetzelfde gebied tot gevolg hebben. Ze vinden onafhankelijk van het voornemen Net op zee Nederwiek 1 plaats. Een inventarisatie en overzicht van overige autonome ontwikkelingen vindt in het MER plaats. Er wordt derhalve met ontwikkelingen rekening gehouden die voldoen aan de definitie van autonome ontwikkeling.</i></p>
<p>9.4</p>	<p>Indiener geeft aan dat de reacties op het Voornemen en Voorstel Participatie weliswaar vrij uitvoering ingegaan wordt op de ingediende punten, maar dat geen enkel punt van indiener aan bod komt in de concept NRD. Indiener heeft destijds de volgende punten ingebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabiliteit van het hoogspanningsnet bij een opeenstapeling van aanlandingen;</li> <li>• De knelpunten voor een extra aanlanding in Borsele zoals gesignaleerd in VAWOZ: o.a. de benodigde netverzwaring en de locatiekeuze voor het benodigde nieuwe 380 kV-station.</li> <li>• Toekomstige ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van twee kerncentrales.</li> </ul> <p>De NRD is daardoor ontoereikend, er staan</p>	<p><i>Voor de inhoudelijke reactie verwijzen wij naar punten 9.5 t/m 9.8.</i></p> <p><i>De NRD is de eerste stap voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) waarin de milieueffecten van deze hoogspanningsverbinding zijn beschreven. Het doel van de cNRD is om iedereen te informeren over de voorgenomen activiteit Net op zee Nederwiek 1 van initiatiefnemer TenneT en om aan te geven welke milieuaspecten in het MER worden onderzocht.</i></p> <p><i>In bijlage III (Beoordelingskader MER) bij de cNRD is onder Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties aangegeven: "Er kunnen permanente effecten zijn doordat de onderdelen van het project ruimtelijke beperkingen veroorzaakt voor de locatiekeuze van nieuwe productielocaties, zoals het waarborgbeleid voor ruimte voor realisatie van een kerncentrale." Hier zal dus in het MER op worden ingegaan.</i></p>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
	teveel algemeenheden en te weinig concrete inhoudelijke reacties in. Indiener handhaaft de eerder genoemde punten, licht deze verder toe ( <i>red. zie 9.5 t/m 9.8</i> ) en verzoekt deze in de NRD en het MER wel mee te nemen.	
9.5	Indiener heeft zorgen over de huidige en toekomstige stabiliteit van het hoogspanningsnet. De reactie dat dit, net als bij IJmuiden Ver Alpha, later onderzocht wordt en indien nodig er maatregelen genomen worden, neemt deze zorgen niet weg. Temeer omdat de inschatting bij Borssele op Zee onjuist was; de huidige instabiliteit op het net leidt er al regelmatig toe dat EPZ de kerncentrale (onverwacht versneld) moet afregelen. Dit is schadelijk voor de bedrijfsvoering met de kerncentrale en tegen deze ongewenste effecten heeft Tennes tot nu toe geen effectieve mitigerende maatregelen kunnen nemen. Indiener wil onderzoeken die garanderen dat er voldoende mitigerende maatregelen nodig zijn en de problemen op het net niet nog groter worden met de aanlanding van IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1.	<i>Wanneer installaties en apparatuur in elektrische zin dicht bij elkaar staan, kunnen er interacties ontstaan. Voorafgaand aan ingebruikname van de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 zal TenneT onderzoeken of er een risico bestaat op het ontstaan van deze interactie. Indien de studies uitwijzen dat er enige vorm van negatieve interactie optreedt, dan is TenneT gehouden de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de negatieve interactie weg te nemen. De studies zullen in samenwerking met betrokken partijen worden uitgevoerd en gedeeld op het moment dat deze studies beschikbaar zijn.</i>
9.6	Zonder een netverzwaring is er onvoldoende capaciteit op het hoogspanningsnet voor de aanlanding van Nederwiek 1. In VAWOZ werd de uitbreiding van capaciteit expliciet als randvoorwaarde voor aanlanding van 2 GW in Borssele beschouwd. Nu wordt gekozen voor aanlanding in Borssele, zonder dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. In de	<i>Het in de reactienota gegeven antwoord heeft betrekking op Net op zee IJmuiden Ver Alpha en is dus abusievelijk als reactie bij Net op zee Nederwiek 1 gegeven. EZK, TenneT en regionale stakeholders onderzoeken momenteel hoe toekomstige ontwikkelingen zoals wind op zee (VAWOZ 2031 – 2040), kernenergie en een eventuele verzwaring van het net goed samen kunnen gaan en geprogrammeerd kunnen worden naast de aanlanding van Net op zee</i>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>reactienota wordt van een tegenovergesteld standpunt uitgegaan, namelijk dat er na de enkele realisatie van het project Zuid-West 380kV-West naar verwachting geen transportknelpunten meer zouden zijn (14f en 14m). Het loslaten van deze randvoorwaarde zonder toelichting is onbegrijpelijk en onzorgvuldig.</p>	<p><i>IJmuiden Ver Alpha en en Nederwiek 1. Op dit moment voorzien we hier geen onmogelijkheden in. We hechten veel waarde aan de inbreng vanuit regionale stakeholders om ook de fysieke draagkracht van het gebied en bijbehorend draagvlak mee te kunnen nemen in de afwegingen. Er vinden hierover ook gesprekken plaats met EPZ.</i></p>
<p>9.7</p>	<p>Bij de bepaling van de locatie voor het converterstation voor Nederwiek I is geen rekening gehouden met het feit dat er ook nog ruimte in het Sloegebied over moet blijven voor het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation. Dit is een aparte procedure. Indiener schetst het proces waarin naar een locatie voor het hoogspanningsstation gezocht wordt en concludeert hieruit dat de locaties van de converterstations en het nieuwe hoogspanningsstation onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanwege de beperkte ruimte in het Sloegebied moeten deze ontwikkelingen daarom in onderlinge samenhang bezien worden. In de cNRD wordt dit ten onrechte van elkaar losgekoppeld.</p>	<p><i>Uit de afwegingsnotitie voor de VAWOZ bleek dat in de huidige situatie op 380kV-station Borssele geen capaciteit was voor de aansluiting van 2 GW windenergie van zee. Deze ruimte wordt benut voor de aansluiting van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. In de afwegingsnotitie is derhalve aangegeven dat voor toekomstige ontwikkelingen en Net op zee verbindingen, zoals Net op zee Nederwiek 1, daarom een nieuw 380kV-hoogspanningsstation nodig is. In/nabij het Sloegebied was hier volgens VAWOZ voldoende fysieke ruimte voor beschikbaar. Ten tijde van VAWOZ was derhalve al bekend dat er ruimte over moest blijven voor het nieuwe 380kV-station. Met betrekking tot de onderlinge samenhang is in de cNRD aangegeven dat Net op zee Nederwiek 1 en het 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied een aparte procedure doorlopen, maar dat Net op zee Nederwiek 1 een sterke samenhang kent met het 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Het 380kV-hoogspanningsstation en de 380kV-wisselstroomkabels maken geen onderdeel (meer) uit van de voorgenomen activiteit. Voor deze onderdelen wordt een aparte procedure doorlopen genaamd 'Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied'. De reden dat voor deze onderdelen een aparte procedure wordt doorlopen is dat de locatie van</i></p>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
		<p><i>het 380kV-hoogspanningsstation op een later moment wordt bepaald. Er gaan meerdere locaties in/nabij het Sloegebied onderzocht worden voor het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. De locatie van het 380kV-hoogspanningsstation bepaalt tevens de ligging van de 380kV-wisselstroomkabels.</i></p> <p><i>Voor Nederwiek 1 en het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomkabels wordt een MER opgesteld waarbij de effecten van beide projecten in samenhang (cumulatie) worden meegenomen.</i></p>
9.8	<p>In de concept NRD wordt in het geheel geen aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van twee kerncentrales. In de reactienota wordt aangegeven dat hiermee in toekomstig beleid rekening gehouden zal worden, maar nu nog niet omdat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn. Indiener vindt dat het grotere plaatje met toekomstige vraag en aanbod in zijn geheel moet worden beschouwd om te voorkomen dat de huidige besluitvorming rondom de aanlanding van wind op zee op de locatie in Borssele de plannen van het kabinet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales aldaar bemoeilijkt of belemmert door capaciteits- en stabiliteitsproblemen. In het Beoordelingskader MER (bijlage II bij de cNRD) is bepaald dat wel rekening gehouden moet worden met de toekomstige ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van kerncentrales.</p>	<p><i>Zie het antwoord bij reactie 9.4 en 9.6. Zowel Net op zee Nederwiek 1 als de bouw van eventuele nieuwe kerncentrales zijn projecten van nationaal belang die een bijdrage leveren aan de energietransitie. De besluitvorming daarover is geconcentreerd bij 1 minister. De samenhang is dan ook onderkend en het is in ieders belang en ook van groot politiek belang dat deze ontwikkelingen samen kunnen gaan. Hierover blijven TenneT, EZK en EPZ in overleg.</i></p>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
<b>10</b>	<b>202200479 (Evides NV)</b>	
10.1	Indiener heeft een wezenlijk belang bij de ongestoorde ligging van haar leidingen, met het oog op leveringszekerheid. Hiertoe dienen de leidingen te allen tijde bereikbaar te zijn.	<i>Ter kennisgeving aangenomen. De bereikbaarheid van leidingen van derden is een aandachtspunt in de aanlegfase. Er is al regelmatig contact met indiener en voor de uitvoering worden waar nodig maatwerkafspraken gemaakt.</i>
10.2	Indiener maakt bezwaar tegen de gevolgen van de aanwezigheid van de 525 kV(DC) hoogspanningskabel voor de continuïteit en de leveringszekerheid van drink- en industriewaterleidingen in geval van calamiteiten of noodzakelijk onderhoud aan haar leidingen.	<i>Bij de keuze van het tracé is rekening gehouden met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen van derden. Met name in de aanlegfase is dit een aandachtspunt (zie 10.1).  TenneT heeft regelmatig contact met indiener en zorgt waar nodig voor maatwerkafspraken, waarbij genoemde punten aan de orde komen. Het streven is om hinder en negatieve gevolgen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.</i>
10.3	De voorwaarden van TenneT bij werkzaamheden van indiener in de directe nabijheid van de hoogspanningskabel zijn onduidelijk.	<i>In het geval dat in de directe nabijheid van de hoogspanningskabel werkzaamheden verricht moeten worden, dient hier vooraf contact over te worden opgenomen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden door derden worden hier voorwaarden aan gesteld, met het oog op de veilige uitvoering van de werkzaamheden en de ongestoorde ligging van de hoogspanningskabel.</i>
10.4	Bij grondroerende werkzaamheden nabij de hoogspanningskabels zal indiener eerst in overleg moeten treden met TenneT. Ook zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig door wederzijdse beïnvloeding. De benodigde maatregelen en de meerkosten hiervan voor indiener zijn niet duidelijk.	<i>Indien bij de verdere uitwerking blijkt dat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding, worden namens TenneT maatregelen getroffen om de beïnvloeding op te heffen of te beperken. Zie verder de reactie onder 10.6.</i>



<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
10.5	Het is niet duidelijk of in de toekomst nieuwe aansluitingen op de bestaande drink- en industriewaterleidingen mogelijk zijn, en tegen welke meerkosten.	<i>In de omgeving van ondergrondse hoogspanningsverbindingen zijn nieuwe drink- en industriewaterleidingen te realiseren.</i>
10.6	Het is onvoldoende duidelijk of en hoe getoetst is aan NEN 3654:2014. Hoewel deze NEN-norm ziet op AC hoogspanningssystemen, is dit ook voor DC systemen van belang.	<i>De effecten van eventuele beïnvloeding (EMC) door de komst van Net op zee Nederwiek 1 op andere, nabijgelegen kabels en leidingen, worden in een latere fase van het project onderzocht. Wanneer ook de details van het project bekend zijn, worden EMC detailstudies uitgevoerd. Indien uit de stakeholderrapportages (EMC detailstudie per stakeholder) blijkt dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, worden afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren van het object (zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen). TenneT dient te voldoen aan de voorwaarden vanuit EMC (conform NEN 3654 en RLN 000398) voor de inbedrijfname van de Net op zee verbinding.</i>
10.7	Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met NEN-EN 50162:2004 artikel 7.7	<i>Verwezen wordt naar de reactie onder 33.6.</i>
10.8	De belangen van indiener dienen, mede op basis van deze normen en eisen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij de keuze van het voorkeustracé.	<i>In de concept NRD is voorgesteld om één tracéoptie verder te onderzoeken in het MER voor Net op zee Nederwiek 1. Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD zijn geen suggesties gedaan om andere, realistische tracéopties te onderzoeken. De definitieve NRD bevat zodoende één tracéoptie. Omdat er maar één te onderzoeken tracéoptie is, is dit meteen ook het voorkeursalternatief.</i>
10.9	Voorafgaand aan een keuze voor een voorkeursalternatief dient afstemming op het beheer en onderhoud van de waterleidingen	<i>Zie 33.8  TenneT is in overleg met indiener over ligging en aanleg</i>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
	plaats te vinden.	<i>van zowel de kabel voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha als voor Net op zee Nederwiek 1. Daarnaast zal er met indiener afspraken gemaakt worden over beheer en onderhoud van waterleidingen ter plaatse.</i>
<b>11</b>	<b>202200482 (Stichting De Noordzee)</b>	
11.1	<p>De indiener constateert dat in het huidige NRD, het huidige Noordzeeakkoord (NZA) niet wordt genoemd en er ook niet expliciet wordt vermeld dat het project valt onder de werkingssfeer van het NZA. De indiener vraagt daarom om de volgende punten op te nemen in het NRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dat te bepalingen van het NZA van toepassing zijn bij de afweging van de tracéopties</li> <li>• Dat daaruit volgend de milieueffecten die in het MER gepresenteerd gaan worden uit gaan van afspraken uit het NZA die voor infrastructuur / installaties zijn opgenomen.</li> <li>• Dat het Noordzeeakkoord wordt verwerkt in Figuur 1-2 samenvatting relevante beleid, wet- en regelgeving.</li> </ul>	<i>In het MER wordt het akkoord voor de Noordzee (juni 2020) opgenomen in de beschrijving van de voor net op zee relevante afspraken, akkoorden, beleid en regelgeving. In het MER wordt getoetst aan de relevante milieueffecten die volgen uit beleid, wet- en regelgeving. Het Noordzeeakkoord is één van de basiselementen die ten grondslag liggen aan beleid, zoals het recente aangepaste Programma Noordzee waarin het Noordzeeakkoord is ingebed conform de brief van de minister van I&amp;M aan de Tweede Kamer (juni 2020).</i>
11.2	De indiener onderschrijft dat het bij het project noodzakelijk is om relevante maatschappelijke stakeholders tijdig te betrekken en dat zij tijdig voldoende informatie hebben om een afweging te maken tussen de verschillende	<i>EZK hecht waarde aan het tijdig betrekken van belanghebbende partijen in de procedure voor Net op zee Nederwiek 1. Dit heeft daarom plaatsgevonden vanaf de start van het project alsmede in de fase dat de cNRD werd opgesteld. In de bijlage van de cNRD is een toelichting</i>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
	<p>alternatieven. Het moet dus van tevoren duidelijk zijn wat de eventuele negatieve effecten op ecologie zijn.</p> <p>Verder geeft de indiener aan dat de inbreng van de stakeholder zwaarwegend meegenomen moet worden in de keuze van het alternatief en dat er duidelijk aangegeven wordt wat er met de inbreng is gedaan.</p>	<p><i>gegeven over de milieueffecten van verschillende alternatieven op zee, waaronder ook voor het thema ecologie. In de cNRD wordt beschreven hoe deze informatie is gebruikt bij de afweging om in de verdere procedure van dit project maar één tracéalternatief verder te onderzoeken. Uiteindelijk kiest EZK als bevoegd gezag een voorkeursalternatief. Daarin worden de verschillende belangen, waaronder het milieubelang, meegenomen.</i></p> <p><i>Via de reactienota wordt aangegeven hoe is en wordt omgegaan met de aangeleverde inbreng die via zienswijzen naar voren is gebracht. Daarnaast hebben TenneT/EZK in een participatieplan uitgewerkt hoe en op welke momenten betrokkenheid plaatsvindt. Dit plan wordt periodiek geactualiseerd. Onderdeel van elk geactualiseerd plan is een participatieverslag waarin wordt aangegeven wat er met inbreng door stakeholders in voorgaande fase is gedaan.</i></p>
11.3	<p>De indiener stuurt aan op het instellen van een regiegroep bestaande uit een afvaardiging van de belangrijkste stakeholders. Deze regiegroep zou al bij de eerste voornemens van de ontwikkeling van windparken en bijbehorende aanlanding aangesteld moeten worden. Een onderdeel van de taken van deze regiegroep zou het opstellen van specifieke uitgangspunten voor de betreffende aanlanding kunnen zijn.</p>	<p><i>EZK hecht waarde aan het betrekken van belanghebbende partijen in de procedure voor Net op zee – Nederwiek 1.</i></p> <p><i>TenneT/EZK hebben in een participatieplan uitgewerkt hoe en op welke momenten betrokkenheid plaatsvindt in het kader van dit project.</i></p> <p><i>De indiener wijst op uitgangspunten voor de aanlanding. In de cNRD wordt de scope van het project, en daarmee de uitgangspunten, beschreven. Indiener maakt niet duidelijk welke uitgangspunten uit de cNRD eventueel ontbreken of onvoldoende zijn in beleving van de indiener.</i></p>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
11.4	De indiener voert aan dat kwetsbare en ecologisch waardevolle natuurgebieden moeten worden gemeden. Dit kan zijn door een tracé te kiezen dat om het kwetsbare gebied heen gaat, tunnelt of aansluit bij al verstoorde gebieden door bestaande corridors in zeebodem/estuaria te benutten om verstoring van de bodem en natuur te minimaliseren.	<p><i>Zoals aangegeven onder 2. wordt in de cNRD beschreven welke milieueffecten van de alternatieven op zee onderzocht zijn en hoe deze gebruikt zijn in de afweging om voor dit project verder maar één tracéalternatief te onderzoeken. Het thema ecologie is daarbij een belangrijk aspect geweest.</i></p> <p><i>In een volgende fase van het project wordt in het kader van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan naar de ecologische effecten. Hierin worden de effecten op zee en land onderzocht voor o.a. kwetsbare natuur zoals NNN en Natura 2000 en beschermde soorten. Effecten die onderzocht worden zijn habitataantasting, verstoring, verzuring en vermesting, vertroebeling en sedimentatie, verontreiniging, elektromagnetische velden en warmteontwikkeling. Het gaat hierbij zowel om tijdelijke effecten (aanlegfase) als permanente effecten (gebruiksfase). Op basis van de ernst van het effect wordt geadviseerd over mitigerende maatregelen om effecten te beperken of te voorkomen. Ook wordt er gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee Nederwiek 2.</i></p>
11.5	De indiener stelt dat het behouden, beschermen en versterken van de natuur cruciaal is. Het vermijden van hogere kosten zijn geen excuus om het aanlanden van wind op zee door kwetsbaar gebied te laten gaan als er ook een alternatief beschikbaar is waarmee significante effecten op ecologie vermeden worden. Verder vraagt de indiener aandacht	<p><i>Zoals aangegeven onder 2. wordt in de cNRD beschreven welke milieueffecten van de alternatieven op zee onderzocht zijn en hoe deze gebruikt zijn in de afweging om voor dit project verder maar één tracéalternatief te onderzoeken. Het thema ecologie is daarbij een belangrijk aspect geweest.</i></p> <p><i>In een volgende fase van het project wordt in het kader</i></p>

Indiener	Reactie	Beantwoording
	<p>voor eventuele mogelijkheden de natuur te versterken zoals door middel van steenbestorting.</p>	<p><i>van het Milieueffectrapport (MER) onderzoek gedaan naar de ecologische effecten. Hierin worden de effecten op zee en land onderzocht voor o.a. beschermde natuur zoals NNN en Natura 2000 en beschermde soorten. Effecten die onderzocht worden zijn habitataantasting, verstoring, verzuring en vermessing, vertroebeling en sedimentatie, verontreiniging, elektromagnetische velden en warmteontwikkeling. Het gaat hierbij zowel om tijdelijke effecten (aanlegfase) als permanente effecten (gebruiksfase). Op basis van de ernst van het effect wordt geadviseerd over mitigerende maatregelen om effecten te beperken of te voorkomen. Ook wordt er gekeken naar cumulatieve effecten met bijvoorbeeld Net op zee Nederwiek 2.</i></p> <p><i>Daarnaast zal in het MER worden ingegaan om de (on)mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen en natuurversterking.</i></p>
<p>11.6</p>	<p>De indiener stelt voor om de aanlanding plaats te laten vinden op plekken die met de grootste energievraag (zoals de Randstad). Met name op plekken die al 'verstoord' zijn zoals havens en industrie. Zo wordt er voorkomen dat er kabels door kwetsbare natuur en landschap worden getrokken.</p>	<p><i>EZK deelt het uitgangspunt van de indiener dat het wenselijk is aanlandingen zo veel als mogelijk plaats te laten vinden in de buurt van de vraag. Net op zee Nederwiek 1 landt aan bij het Sloegebied. Dit haven industrieel gebied is het type omgeving waar indiener naar verwijst. Bovendien is hier ook een belangrijk invoer- of doorvoerpunt voor het landelijke netwerk door de kerncentrale.</i></p>
<p>11.7</p>	<p>De indiener pleit voor het monitoren op de lange termijn. Enkele lange termijn effecten zullen pas in de gebruiksfase duidelijk worden.</p>	<p><i>In het MER wordt onderzoek gedaan naar de effecten in de aanleg- en gebruiksfase. Indien er aanleiding toe is, wordt in de vergunningen een verplichting voor monitoren van</i></p>

<b>Indiener</b>	<b>Reactie</b>	<b>Beantwoording</b>
	Een voorbeeld hiervan is het effect van elektromagnetische velden rond kabels op vissen en zeezoogdieren. Er is dus een monitoringsplan nodig voor de effecten op ecologie gedurende de gebruiksfase, met name daar waar kennisleemtes over bestaan.	<i>effecten (ook in de gebruiksfase) opgenomen door het bevoegd gezag.</i>
11.8	De indiener voert aan dat er bij de aanlanding nu al rekening moet worden gehouden met de verdere uitrol die na 2030 plaats zal vinden. Zo moeten er tracés gekozen worden met voldoende ruimte voor de in de toekomst verwachte hoeveelheden offshore wind.	<i>EZK deelt het uitgangspunt van de indiener dat bij het toewijzen van aanlandingen zo veel als mogelijk rekening gehouden moet worden met toekomstige aanlandingen. In de cNRD is onder het thema toekomstvastheid omschreven welke eventuele effecten Net op zee Nederwiek 1 heeft op de mogelijkheden voor toekomstige aanlandingen.</i>
11.9	De indiener stelt dat bij het vestigingsbeleid grote energievragers beperkt toegelaten moeten worden. Dit om de druk op de Nederlandse Noordzee en de kustzone door de productie van duurzame elektriciteit en de aanlanding hiervan binnen de ecologische grenzen te houden.	<i>Dit gedeelte van de zienswijze heeft vooral betrekking op het vestigingsbeleid voor grote energievragers. Dit aspect valt buiten de scope van het project Net op zee – Nederwiek 1.</i>
11.10	De indiener geeft aan dat mocht er in de toekomst aanlanding plaatsvinden in de vorm van waterstof, dat dit getransporteerd kan worden door bestaande leidingen zodat er geen nieuwe tracés aangelegd hoeven te worden.	<i>Dit gedeelte van de zienswijze heeft vooral betrekking op de toekomstige aanlanding van waterstof. Dit aspect valt buiten de scope van het project Net op zee – Nederwiek 1.</i>
<b>12</b>	<b>202200489 (gemeente Kapelle)</b>	
12.1	Uit de realisatie van de 380 kV Zuidwest West verbinding heeft de gemeente ervaren dat de maatschappelijke en landschappelijke impact van een hoogspanningsverbinding groot is. De	<i>In een brief van 10 juni 2022 van het kabinet is informatie gegeven over de aanvullende routekaart windenergie op zee, waarin ook wordt ingegaan op de afstemming tussen elektriciteitsvraag- en aanbod en de</i>

Indiener	Reactie	<b>Beantwoording</b>
	<p>beschikbare transportcapaciteit op deze nieuwe verbinding is gering. Er zijn veel energie-initiatieven in de regio welke om een transportcapaciteit op het 380 kV hoogspanningsnet vragen met een levensduur van minimaal 100 jaar. Het is aannemelijk dat het transport van de energie binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. Indiener vraagt zich af of transport kan plaatsvinden zonder congestie. De cNRD gaat hier niet op in. De genoemde zaken geven reden tot zorg. De indiener verzoekt dan ook om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van het project Net op zee Nederwiek 1 in combinatie met andere energieontwikkelingen op het 380KV hoogspanningsnet. Als blijkt dat hiervoor een nieuwe hoogspanningsverbinding (al dan niet in de toekomst) noodzakelijk is moet dit worden meegenomen in de onderzoeken.</p>	<p><i>capaciteit van het hoogspanningsnet. Om Net op zee Nederwiek 1 aan te kunnen sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, is een nieuw hoogspanningsstation nodig. Dit hoogspanningsstation volgt een separate procedure.</i></p>




Commissie voor de  
**milieueffectrapportage**

# Net op zee Nederwiek 1

Advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

2 november 2022 / projectnummer: 3648

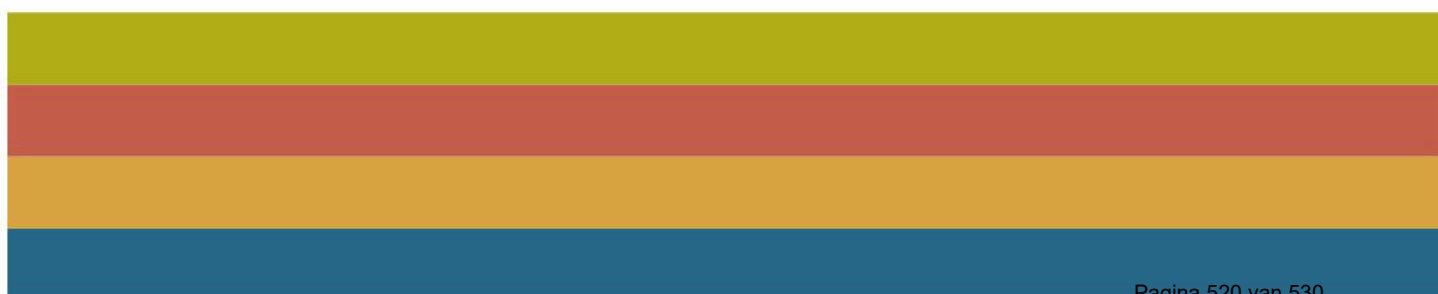



# 1 Advies voor de inhoud van het MER

Tennet, beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, wil de windparken op de Noordzee die in het windenergiegebied Nederwiek komen op het hoogspanningsnet aansluiten. Dat gebeurt met drie ondergrondse gelijkstroomverbindingen, ieder met een vermogen van 2 Gigawatt. Per verbinding wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin de mogelijke routes en de gevolgen van het gebruik van die routes worden beschreven. Aan de hand van het MER kiest de minister voor Klimaat en Energie de te volgen route, die hij vervolgens in een inpassingsplan/projectbesluit vastlegt. De minister heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder 'de Commissie') gevraagd om te adviseren over de inhoud van de op te stellen rapporten. In dit advies richt de Commissie zich op de verbinding, aangeduid met Net op Zee Nederwiek 1, die het zuidelijk gedeelte van het windenergiegebied Nederwiek ontsluit. De verbinding landt via het Veerse Meer aan in het Sloegebied nabij Borssele (Zeeland).<sup>1</sup>

## Essentiële informatie voor het MER

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in het besluit over het inpassingsplan/projectbesluit het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:


- een onderbouwing en beschrijving van de onderzochte (tracé)alternatieven, en daarmee een compacte beschrijving van het proces tot en met het voorkeursalternatief (VKA) dat gevolgd is in de NRD;
- de gevolgen van ieder van de alternatieven voor het milieu: bodem, oppervlaktewater, natuur, de leefomgeving, en archeologische en cultuurhistorische waarden;
- de (milieu-)overwegingen die hebben geleid tot het VKA;
- de gevolgen van het VKA voor het milieu, ook in combinatie met andere activiteiten.

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het MER moet bevatten. Ze bouwt in haar advies voort op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op Zee Nederwiek 1, d.d. 29 juli 2022 (verder 'de NRD'). Ze herhaalt slechts punten die al in de NRD aan de orde komen als dat voor een goed begrip van het advies nodig is of als ze voorstelt de aanpak op onderdelen aan te passen.

---

<sup>1</sup> In de NRD zijn al de resultaten gepresenteerd van een integrale effectanalyse voor mogelijke tracéalternatieven. Dit is een beschouwing op hoofdlijnen voor de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid.

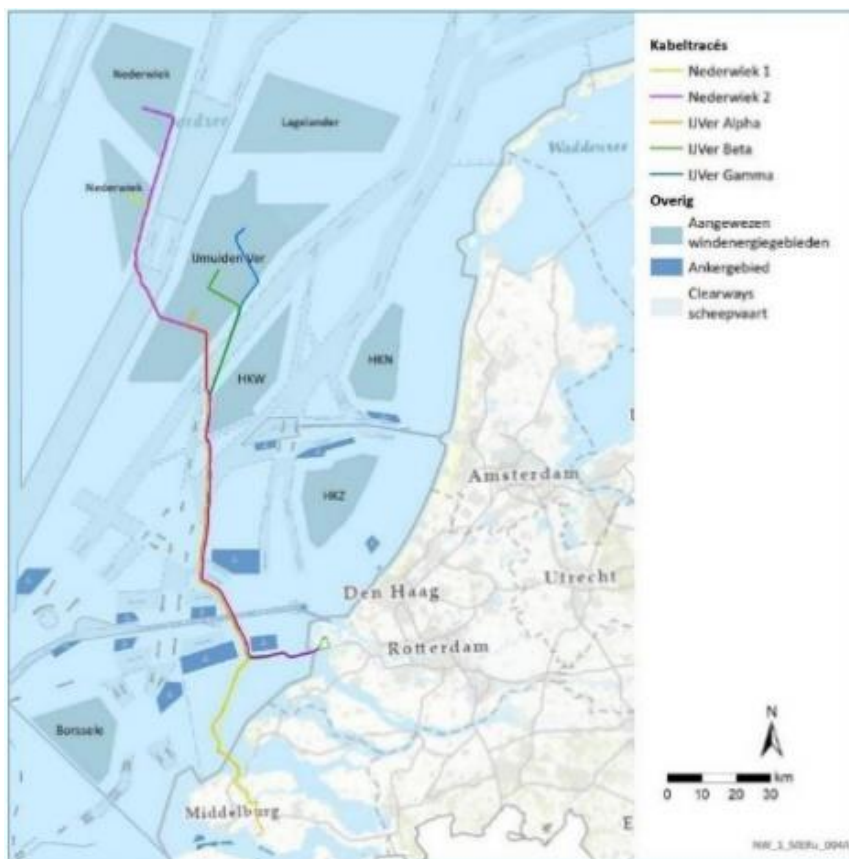

*Figuur 1: Ligging van de Netten op Zee 1 en 2. Vanwege de gedeeltelijke paralleligging zijn ook de Netten op Zee voor IJmuiden VER Alpha, Beta en Gamma aangegeven.*

#### **Aanleiding MER**

*Om de hoogspanningsverbinding mogelijk te maken is niet alleen een inpassingsplan/projectbesluit nodig, maar ook vergunningen en ontheffingen op grond van de Waterwet, de Wet Natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er moet een plan- en project-MER worden opgesteld vanwege categorie D24.2 van het Besluit milieueffectrapportage, 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een leiding met: 1) een spanning van 150 kV of meer, en 2) een lengte van 5 kilometer of meer door een gevoelig gebied'.*

#### **Rol van de Commissie**

*De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Ze schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister voor Klimaat en Energie – besluit over het inpassingsplan/projectbesluit.*

*De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer [3647](#) op [www.commissiemer.nl](http://www.commissiemer.nl) in te vullen in het zoekvak.*

## 2 Voorgeschiedenis, kader en besluitvorming

### 2.1 Voorgeschiedenis

De hoogspanningsverbindingen vanaf windenergiegebied Nederwiek zijn onderdeel van de plannen van de Rijksoverheid om op de Noordzee duurzame stroom uit wind op te wekken. Hoe die plannen tot stand zijn gekomen, welke voorbereidende onderzoeken al zijn uitgevoerd en welke eerdere besluiten zijn genomen, is helder toegelicht in de NRD. Neem de beschrijving van de context en voorgeschiedenis van dit voornemen over in het MER.

### 2.2 Kader

Geef aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de besluitvorming over Net op Zee Nederwiek 1 voortvloeien uit internationale richtlijnen (waaronder de Vogel- en de Habitatrichtlijn, KRM en KRW), (zee)verdragen (OSPAR, ASCOBANS), nationale wet- en regelgeving (waaronder Wet windenergie op zee) en beleid op het gebied van onder meer energie, ruimtelijke ordening, milieu, leefomgeving, natuur, veiligheid, en archeologie en cultuurhistorie. Ga daarbij waar relevant in op de verschillen in reikwijdte in wet- en regelgeving tussen de 12-mijlszone en de EEZ, en besteed daarbij aandacht aan de voor het MER relevante veranderingen na inwerkingtreding van Omgevingswet.

### 2.3 Besluitvorming

Laat schematisch zien hoe de uitrol van offshore windparken en aansluitingen op het hoogspanningsnet plaatsvindt en de planning daarvoor. Geef aan hoe in de besluitvorming voor Net op Zee Nederwiek 1 rekening wordt gehouden met de toekomstige offshore windparken en aansluitingen op het landelijke hoogspanningsnet. Denk daarbij aan de mogelijke cumulatieve effecten op de natuur, scheepvaartveiligheid, en archeologische en/of cultuurhistorische waarden.

Geef ook de samenhang aan met de mogelijk langere openstelling van de huidige kerncentrale van Borssele en de mogelijke aanleg op termijn van een tweede kerncentrale in het Sloegebied binnen de waarborglocatie als bedoeld in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III).

Voor de bouw van het 380 kV-hoogspanningsstation en de 380 kV-wisselstroomverbinding tussen het converterstation en het 380 kV-hoogspanningsstation wordt een aparte procedure doorlopen. Licht toe hoe in het MER voor Net op Zee Nederwiek 1 de samenhang in milieu-informatie wordt geborgd. Geef een doorkijk naar de aspecten die er formeel buiten vallen maar die daar wel onlosmakelijk mee verbonden zijn.

## 3 Voorgenomen activiteit en alternatieven

### 3.1 Voorgenomen activiteit

De NRD bevat al een goede beschrijving van de verschillende onderdelen van de voorgenomen activiteit.<sup>2</sup> Neem dit over in het MER.

Geef aanvullend voor alle onderdelen van Net op Zee Nederwiek 1 de duur van de aanlegwerkzaamheden aan, en de periode waarin ze worden uitgevoerd. Geef ook de overlap aan met werkzaamheden voor samenhangende Net op Zee- en andere projecten.<sup>3</sup>

Beschrijf ook de onderhouds- en opruimwerkzaamheden.<sup>4</sup>

### 3.2 Alternatieven en varianten

#### 3.2.1 Vergelijking tracé-alternatieven

De NRD-fase is benut om te onderzoeken welke tracéalternatieven mogelijk zijn voor Net op Zee Nederwiek 1. Deze zijn op hoofdlijnen beoordeeld op de thema's milieu, kosten, techniek, omgeving en toekomstvastheid. Op basis daarvan is een voorkeurstracé vastgesteld dat in het MER in meer detail zal worden onderzocht.

Neem in het MER de vergelijking van de tracéalternatieven op genoemde thema's over. Geef daarbij aan in hoeverre ieder tracé andere vormen van (gepland) gebruik, zoals zandwinning, scheepvaart en visserij, beperkt. Geef aan hoe (milieu-)argumenten een rol hebben gespeeld om te komen tot het voorkeurstracé.

Indien uit de Passende beoordeling zou blijken dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van één of meer Natura 2000-gebieden ook na mitigatie niet kan worden uitgesloten, dan kan de verbinding alleen worden gerealiseerd na het succesvol doorlopen van de ADC-toets. In die situatie moet de aanzet daarvoor worden betrokken bij de afweging van de tracéalternatieven omdat niet kan worden voorbijgegaan aan een alternatief met minder negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen.

---

<sup>2</sup> Net op Zee Nederwiek 1 omvat de volgende onderdelen:

- een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van wisselstroom, afkomstig van de windturbines, naar 525 kV-gelijkstroom;
- een kabeltracé voor transport van 525 kV-gelijkstroom op zee en in het Veerse Meer;
- een ondergronds kabeltracé voor transport van 525 kV-gelijkstroom op land naar een converterstation;
- een converterstation op land voor het omzetten van 525 kV-gelijkstroom naar 380 kV-wisselstroom.

<sup>3</sup> De ontwikkeling van Net op Zee Nederwiek 1 hangt samen met een aantal andere projecten, namelijk Net op Zee Nederwiek 2 en IJmuiden VER Alpha, Beta en Gamma en het 380 kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Afzonderlijke kabeltracés liggen voor een relatief groot gedeelte parallel aan elkaar. Om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden streeft Tennet ernaar om de projecten Netten op Zee Nederwiek 1 en IJmuiden VER Alpha over land gelijktijdig aan te leggen. Dit geldt ook voor het tracé door het Veerse Meer.

<sup>4</sup> Bijvoorbeeld werkzaamheden nodig voor het opruimen van de kabels aan het eind van hun levensduur.

### 3.2.2 Uitwerking voorkeursalternatief

Werk in het MER varianten op het voorkeursalternatief uit met mogelijke milieuvoordelen. Denk daarbij aan varianten voor:

- de wijze van aanleg en de diepte van de kabel bij bijvoorbeeld bij kabelkruisingen;
- het (beperkt) aanpassen van het tracé om archeologische of natuurwaarden te ontwijken, of aantasting daarvan te beperken of te voorkomen;
- de landschappelijke inpassing van het converterstation (op land) voor de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom.

## 4 Bestaande milieusituatie en milieugevolgen

### 4.1 Bestaande milieusituatie

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied. Beschrijf ook de te verwachten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige milieutoestand zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven wordt gerealiseerd. Ga bij beschrijving van deze ontwikkeling uit van te verwachten veranderingen in de huidige activiteiten in het studiegebied.

### 4.2 Milieugevolgen

Naar het oordeel van de Commissie zijn in de NRD alle relevante aspecten benoemd die betrokken moeten worden bij de beoordeling van de milieugevolgen. Voor natuur en archeologie/cultuurhistorie geeft zij in paragraaf 4.2.1 respectievelijk 4.2.2 nog enkele specifieke aandachtspunten mee. Neem in het MER een kaart op met de begrenzing van Natura 2000-gebieden en gebieden met hoge archeologische waarden.

#### 4.2.1 Natuur

##### Algemeen

Beschrijf de ingreep- en effectrelaties in de aanlegfase en na ingebruikname. Houd daarbij rekening met cumulatieve effecten. De Commissie denkt daarbij aan de mogelijke relatie met andere Net op Zee activiteiten (Ijmuiden VER Alpha, Beta en Gamma en Nederwiek 2) en overige relevante activiteiten (zoals de aanleg van windparken).

In de NRD is aangegeven dat voor de te verwachten vertroebeling door aanlegwerkzaamheden gebruik zal worden gemaakt van modelleringstudies uitgevoerd voor Net op Zee Ijmuiden VER Alpha en Beta. De Commissie wijst er op dat de geologische opbouw van de Noordzeebodem op korte afstand aanzienlijk kan verschillen, vooral in de verbreiding en dikte van suspensiegevoelige fijnkorrelige lagen en van veenlagen. Afhankelijk van de ligging van het tracé kan de vertroebeling een kleinere of grotere omvang hebben. Het laatste is het geval op locaties met fijnkorrelige- en veenlagen. Als het voorkeurstracé langs dergelijke locaties zou lopen dan zijn de gevolgen voor zichtjagende vogels en onderwaterleven als gevolg van vertroebeling bij de aanleg mogelijk niet verwaarloosbaar. In

die situatie dient de modelering van de slibverspreiding op de relevante locaties opnieuw uitgevoerd te worden.

## Gebiedsbescherming

### *Natura 2000*

Voor het MER zal een Passende beoordeling (PB) worden opgesteld die zowel de afzonderlijke gevolgen van de verbinding voor Natura 2000-gebieden (waaronder Bruine Bank, Voordelta en Veerse Meer)<sup>5</sup> beschrijft, als ook de cumulatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelen die kunnen optreden. In de PB kunnen effectbeperkende maatregelen worden meegenomen. Houd daarbij rekening met eventuele indirecte effecten via de voedselketen waaronder de vangbaarheid van vis en benthos. De Commissie geeft voor de drie gebieden de volgende aandachtspunten mee:

- *Bruine bank*: houd rekening met de kwetsbare perioden en de functionaliteit (ruien, foerageren etc.) van het gebied voor de relevante zeevogelsoorten.
- *Voordelta*: het is van belang om per effecttype te beschrijven welke instandhoudingsdoelen beïnvloed kunnen worden, en in welke tijd van het jaar. Ga expliciet in op de gevolgen voor de structuur en functie van habitattypen, hoogwatervluchtplaatsen, ruiplaatsen en concentraties van vogels (waaronder zwarte zee-eenden) en rustplaatsen van zeehonden. Ga indien aan de orde specifiek in op verstoring van zeezoogdieren in de zoog- of verharingsperiode.
- *Veerse Meer*: ga naast de gevolgen voor omvang en kwaliteit van de broed- en foerageergebieden ook in op de gevolgen voor grote gezamenlijke slaap- en rustplaatsen van watervogels buiten het broedseizoen.

Ga in de PB of in het MER ook in op de tijdelijke effecten van de stikstofdepositie veroorzaakt door de inzet van materieel in de aanlegfase. Zekerheidshalve adviseert de Commissie om na te gaan of de exploitatiefase ook tot een toename van stikstofdepositie kan leiden (bijvoorbeeld verkeersaantrekkende werking). Kwantificeer de (tijdelijke) toename in stikstofdepositie en beoordeel de mogelijke ecologische gevolgen voor overbelaste habitattypen en leefgebieden. Bedenk hierbij dat beperkte hoeveelheden stikstofdepositie in een al overbelaste situatie negatieve effecten op daarvoor gevoelige habitattypen en/of leefgebieden met zich mee kunnen brengen. Geef aan in hoeverre materieel kan worden ingezet dat minder stikstofverbindingen emitteert en in welke mate dit de stikstofdepositie vermindert en ecologische gevolgen voorkomt.

Betrek bij de vergelijking van de alternatieven en varianten specifiek de instandhoudingsdoelstellingen waaraan nu niet wordt voldaan en die voor de ingreep gevoelig zijn. De aspecten grondwaterpeilverlaging, vertroebeling en oppervlakteverlies verdienen speciale aandacht.<sup>6</sup>

### *Natuurnetwerk Nederland (NNN)*

Als het voornemen leidt tot oppervlakteverlies van NNN, vereist het NNN-beschermingsregime in de provinciale omgevingsverordening een beschouwing van mogelijke alternatieven met minder gevolgen voor de te behouden of te ontwikkelen

---

<sup>5</sup> De Bruine Bank en het Veerse Meer zijn onder de Vogelrichtlijn aangewezen als Natura 2000-gebied, de Voordelta in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

<sup>6</sup> Overigens niet alleen bij de beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden, maar ook bij de beoordeling van de gevolgen voor het Natuurnetwerk Nederland.

kernkwaliteiten. Beoordeel niet alleen de gevolgen van eventueel ruimtebeslag voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN, maar breng ook eventuele gevolgen via externe werking in beeld. Geef indien compensatie aan de orde is aan waar en hoe die gerealiseerd wordt.

### **Gevolgen voor soorten en overige natuurwaarden**

Beschrijf en beoordeel voor de verschillende ingreep-effectrelaties welke beschermde dieren- en plantensoorten in zee en op land kunnen worden beïnvloed. Houd bij het onderzoek naar de gevolgen voor de staat van instandhouding rekening met cumulatie. Ga daarbij ook in op het effect van vertroebeling op bodemleven en de mogelijke mitigerende maatregelen om dit te verminderen.

Ten aanzien van de Bruine Bank adviseert de Commissie ook in te gaan op de daar regelmatig voorkomende zeevogelsoorten die geen deel uitmaken van de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied maar waarvan dit gebied mogelijk wel een meer dan gemiddelde bijdrage kan leveren aan het behouden of behalen van de landelijke gunstige staat van instandhouding<sup>7</sup>.

De omgeving van de Bruine Bank kan van betekenis zijn voor Sabellaria-riffen die ook bescherming genieten onder het OSPAR-verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu, en relevant zijn voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Ga in het MER na of deze riffen beïnvloed worden, en hoe eventuele aantasting voorkomen kan worden. Ga ook in op andere habitats en soorten die onder de reikwijdte van OSPAR, KRM en ASCOBANS vallen.

In verband met OSPAR wordt gewezen op de mogelijke gevolgen voor de soort Noordkromp *Arctica islandica*. Deze soort is kwetsbaar voor bodemverstoring (onder andere als gevolg van aanleg van kabels) door zijn leefwijze, namelijk ondiep onder het oppervlak van de zeebodem. In de laatste decennia neemt de dichtheid van deze soort af.<sup>8</sup>

## **4.2.2 Archeologie en cultuurhistorie**

Op veel plaatsen is, naast bekende archeologische waarden, vooral sprake van een archeologische verwachtingswaarde. Te denken valt aan landschappen uit de steentijd die zijn verborgen in de zeebodem, en aan scheeps- en vliegtuigwrakken. Breng per alternatief de gevolgen van het voornemen op bekende en verwachte archeologische waarden in beeld. Beschrijf ook de gevolgen voor de cultuurhistorische waarden van de Bruine Bank.<sup>9</sup>

In de NRD is aangegeven dat voor tracétrajecten die parallel komen te liggen met andere kabels gebruik zal worden gemaakt van surveyinformatie die daarvoor al beschikbaar is. Voor nieuwe trajecten is op dit moment deze informatie echter nog niet beschikbaar. Geef aan hoe in de procedure de omgang met daar aanwezige – maar nu nog onbekende – archeologische waarden wordt geborgd. Beschrijf welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn voor in situ behoud van de vindplaatsen.

<sup>7</sup> Bijvoorbeeld noordse stormvogel, drieteenmeeuw, kleine mantelmeeuw.

<sup>8</sup> Bron: De Bruyne, R., S. van Leeuwen, A. Gmelig Meyling en R. Daan, 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Utrecht/Lisse, pp. 414.

<sup>9</sup> Tot 10.000 jaar geleden lag dit gebied van ca 30 kilometer lengte droog, stroomden er rivieren en woonden er mensen. Dit blijkt onder meer uit diverse vondsten die vissers in netten omhoog gehaald hebben. Het gebied wordt momenteel ook gekarteerd in internationaal verband.

De strategie voor mitigatie op zee berust op het ontwijken van archeologische vindplaatsen. Cumulatie van tracés kan echter van invloed zijn op de ontwijkruimte en daarmee op het succes van deze strategie. Breng de haalbaarheid van de mitigatiestrategie in beeld in relatie tot de grotere archeologische vindplaatsen die bij het aanvullend archeologisch onderzoek blijken aanwezig te zijn, in beeld.<sup>10</sup> Breng daarnaast in beeld welke beperkingen de parallelligging heeft voor toekomstige uitbreiding van transportfaciliteiten / netten op zee.

---

<sup>10</sup> Grotere complexen zijn de prehistorische landschappen bijvoorbeeld in de omgeving van de Bruine Bank of clusters van scheepswrakken in de Voordelta of het Veerse Meer.



## BIJLAGE 1: Projectgegevens

### Advies van de Commissie over het op te stellen MER

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep geeft aan welke onderwerpen naar zijn mening moeten worden behandeld in het MER en met welke diepgang. Meer informatie over de [Commissie](#) en over haar [werkwijze](#) vindt u op onze website.

### Samenstelling van de werkgroep

Bij dit project bestaat de werkgroep uit:

dr. Geert Draaijers (secretaris)

dr. Theo Fens

dr. Heleen van Londen

ir. Kees Slingerland (voorzitter)

dr. Bert van der Valk

ing. Rob Vogel

### Besluit waarvoor dit milieueffectrapport wordt opgesteld

Inpassingsplan en diverse vergunningen.

### Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld?

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke [activiteiten](#) het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit D24.2, 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding' en de activiteit D15.2, 'de aanleg wijziging of uitbreiding van werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater'. Een MER is ook nodig omdat effecten op Natura 2000-gebieden optreden die in een Passende beoordeling moeten worden beschreven. Daarom wordt een plan-/ project-/ gecombineerd plan-/project-MER opgesteld.

### Bevoegd gezag besluit

De minister voor Klimaat en Energie.

### Initiatiefnemer besluit

TenneT.

### Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken?

De Commissie heeft alle zienswijzen en adviezen gelezen die het bevoegd gezag heeft toegevoerd. Ze heeft ze in haar advies verwerkt, voor zover relevant voor het MER.

### Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft gebruikt?

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op [www.commissiemer.nl](http://www.commissiemer.nl) projectnummer [3647](#) in te vullen in het zoekvak.

**Commissie voor de milieueffectrapportage**

A. v. Schendelstraat 760  
3511 MK Utrecht

t 030-2347666

e [mer@eia.nl](mailto:mer@eia.nl)

w [commissiemer.nl](http://commissiemer.nl)